DAIKIN
建築設備CAD
FILDER CeeD
Master
マスター集
ダイキン工業株式会社

建築設備設計・施工図 CAD

【 MASTER 】

このたびは、ダイキン工業の『**FILDER CeeD**』をご購入頂き、誠に有難うございます。
本書では、『**FILDER CeeD**』に収録されている器具部品のサイズを掲載しております。
マスター集としてご活用ください。

ご 注 意

- このマニュアルの著作権はダイキン工業株式会社が保有しています。
- このマニュアルの全部または一部を、ダイキン工業株式会社の書面による許可を得ることなく複写、複製、転用することはできません。
- このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書に基づいて使用することができます。
- 本書の記載内容はバージョンアップ等の理由により予告なく変更することがあります。
- 本書の内容には万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、ご連絡くださいます様お願い致します。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- Luminous Planner は、パナソニック株式会社の登録商標または商標です。
- その他、マニュアルに記載されている会社名、製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

落丁、乱丁はお取り替えいたします。

Copyright© 2021-2024 DAIKIN INDUSTRIES,LTD.All Rights Reserved.

MN-MASTER CEED42

目次

01 管材

TEX　排水用タールエポキシ塗装鋼管 1
CIP　排水用鋳鉄管 2
SGP　配管用炭素鋼鋼管（白） 3
HM　ヒューム管 4
AW　水道用耐震型高性能ポリエチレン管 5
FP　排水通気用耐火二層管 6
SUS304TPD　一般配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３０４） 7
VU　硬質塩化ビニル管（ＶＵ管） 8
HI　耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩ管） 9
STPG370　圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ３７０） 10
SGP-VD　硬質塩化ビニル内・外面被覆鋼管 11
CUM　建築用銅管（Ｍタイプ） 12
CUL　建築用銅管（Ｌタイプ） 13
VP-W　水道用硬質塩化ビニル管（ＶＰ管） 14
VP　硬質塩化ビニル管（ＶＰ管） 15
HT　耐熱性硬質塩化ビニル管（ＨＴ管） 16
TMP　繊維補強モルタルビニル二層管 17
SGP　配管用炭素鋼鋼管（黒） 18
HTLP　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＨＴＬＰ） 19
DVLP　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 20
ARFA　アルファコーティング鋼管 21
VLP　硬質塩化ビニルライニング鋼管 22
SAYA　サヤフレキ（サヤ管） 23
VP125　換気用塩化ビニル２管路管 24
SUS304TP　配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３０４） 25
PB　ポリブデン管 26
XPE　架橋ポリエチレン管 27
SGP-VA　硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA) 28
SGP-VB　硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB) 29
PP　ポリエチレン管 30
THL　スリーレス消音二層管 31
SO-SGP　汚水管記号付き鋼管 32
ACD　空調ドレン用硬質塩化ビニル管 33
FSVP　建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管 34
GPP　ガス用ポリエチレン管 35
PEP　水道配水用ポリエチレン管 36

SGP-FPA　フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（黒）.....37
CUR　空調冷媒用銅管.....38
C　薄鋼電線管Ｃ.....39
CIP(M1)　メカニカル形排水用鋳鉄管（１種管）.....40
CIP(M2)　メカニカル形排水用鋳鉄管（２種管）.....41
CU(K)　被覆銅管(K).....42
DIP-D3　ダクタイル鋳鉄管（３種管）.....43
DIPNS　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管.....44
DIPW-D3　水道用ダクタイル鋳鉄管（３種管）.....45
E　ねじなし電線管Ｅ.....46
SUS316TPD　一般配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３１６）.....47
HI-W　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩ管）.....48
SGPW　水道用亜鉛めっき鋼管.....49
STPG410　圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ４１０）.....50
STPY　配管用アーク溶接炭素鋼鋼管.....51
SGP-P　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管.....52
P1H　ポリエチレン被覆鋼管（１層）.....53
P2S　ポリエチレン被覆鋼管（２層）.....54
CUK　建築用銅管（Ｋタイプ）.....55
WHTLP　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＷＨＴＬＰ）.....56
DIPK　Ｋ形ダクタイル鋳鉄異形管直管.....57
VLPW　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管.....58
DIPT　Ｔ形ダクタイル鋳鉄異形管直管.....59
DIPA　Ａ形ダクタイル鋳鉄異形管直管.....60
DIPS　ＳⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管直管.....61
CU(L)　被覆銅管(L).....62
CU(M)　被覆銅管(M).....63
CD　CD 管(サヤ).....64
VVF　露出天井コロガシ配線 VVF 2C.....65
VVF　露出天井コロガシ配線 VVF 3C.....66
VVF　配管工事配線 VVF 2C.....67
VVF　土間配管配線 VVF 2C.....68
VVF　露出天井コロガシ配線 VVF 4C.....69
5C-FB　露出天井コロガシ配線 5C-FB.....70
7C-FB　露出天井コロガシ配線 7C-FB.....71
CV　露出天井コロガシ配線 CV 3C.....72
CV　露出天井コロガシ配線 CV 4C.....73
CV 露出天井コロガシ配線 CV 2C.....74
VCTF　露出天井コロガシ配線 VCTF 2C.....75
VCTF　露出天井コロガシ配線 VCTF 3C.....76
VCTF　露出天井コロガシ配線 VCTF 4C.....77

VVF　配管工事配線 VVF 3C....78
VVF　配管工事配線 VVF 4C....79
IV　配管工事配線 IV×2....80
IV　配管工事配線 IV×3-1....81
IV　配管工事配線 IV×3-2....82
IV　配管工事配線 IV×4-1....83
IV　配管工事配線 IV×4-2....84
IV　配管工事配線 IV×5....85
IV　配管工事配線 IV×6....86
IV　配管工事配線 IV×7....87
IV　配管工事配線 IV×8....88
IV　配管工事配線 IV×9....89
IV　配管工事配線 IV×10....90
5C-FB　配管工事配線 5C-FB....91
7C-FB　配管工事配線 7C-FB....92
CV　配管工事配線 CV 3C....93
CV　配管工事配線 CV 4C....94
CV　配管工事配線 CV 2C....95
VCTF　配管工事配線 VCTF 2C....96
VCTF　配管工事配線 VCTF 3C....97
VCTF　配管工事配線 VCTF 4C....98
VVF　土間配管配線 VVF 3C....99
VVF　土間配管配線 VVF 4C....100
IV　土間配管配線 IV×2....101
IV　土間配管配線 IV×3-1....102
IV　土間配管配線 IV×3-2....103
IV　土間配管配線 IV×4-1....104
IV　土間配管配線 IV×4-2....105
IV　土間配管配線 IV×5....106
IV　土間配管配線 IV×6....107
IV　土間配管配線 IV×7....108
IV　土間配管配線 IV×8....109
IV　土間配管配線 IV×9....110
IV　土間配管配線 IV×10....111
5C-FB　土間配管配線 5C-FB....112
7C-FB　土間配管配線 7C-FB....113
CV　土間配管配線 CV 3C....114
CV　土間配管配線 CV 4C....115
VCTF　土間配管配線 VCTF 2C....116
VCTF　土間配管配線 VCTF 3C....117
VCTF　土間配管配線 VCTF 4C....118

CV　土間配管配線 CV 2C 119
STPG370　S/20 圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ３７０　Ｓ／２０） 120
STPG370　S/40 圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ３７０　Ｓ／４０） 121
STPG370　S/80 圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ３７０　Ｓ／８０） 122
STPG370　S/160 圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ３７０　Ｓ／１６０） 123
STPT370　S/20 高圧配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＴ３７０　Ｓ／２０） 124
STPT370　S/40 高圧配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＴ３７０　Ｓ／４０） 125
STPT370　S/80 高圧配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＴ３７０　Ｓ／８０） 126
STPT370　S/160 高圧配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＴ３７０　Ｓ／１６０） 127
STPY400　7.9t 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管（ＳＴＰＹ４００　７．９ｔ） 128
STPY400　9.5t 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管（ＳＴＰＹ４００　９．５ｔ） 129
STPY400　12.7t 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管（ＳＴＰＹ４００　１２．７ｔ） 130
STPA12　S/20 配管用合金鋼鋼管（ＳＴＰＡ１２　Ｓ／２０） 131
STPA12　S/40 配管用合金鋼鋼管（ＳＴＰＡ１２　Ｓ／４０） 132
STPA12　S/80 配管用合金鋼鋼管（ＳＴＰＡ１２　Ｓ／８０） 133
STPA12　S/160 配管用合金鋼鋼管（ＳＴＰＡ１２　Ｓ／１６０） 134
SUS304TP　S5S 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３０４ＴＰ　Ｓ５Ｓ） 135
SUS304TP　S10S 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３０４ＴＰ　Ｓ１０Ｓ） 136
SUS304TP　S20S 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３０４ＴＰ　Ｓ２０Ｓ） 137
SUS304TP　S40 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３０４ＴＰ　Ｓ４０） 138
SUS304TP　S80 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３０４ＴＰ　Ｓ８０） 139
SUS304TP　S160 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３０４ＴＰ　Ｓ１６０） 140
SUS316LTP　S5S 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３１６ＬＴＰ　Ｓ５Ｓ） 141
SUS316LTP　S10S 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３１６ＬＴＰ　Ｓ１０Ｓ） 142
SUS316LTP　S20S 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３１６ＬＴＰ　Ｓ２０Ｓ） 143
SUS316LTP　S40 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３１６ＬＴＰ　Ｓ４０） 144
SUS316LTP　S80 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３１６ＬＴＰ　Ｓ８０） 145
SUS316LTP　S160 配管用ステンレス鋼鋼管（ＳＵＳ３１６ＬＴＰ　Ｓ１６０） 146
G　厚鋼電線管 G 147
HTCP-F　フランジ付耐熱性樹脂ライニング鋼管 148
HTCP　耐熱性樹脂ライニング鋼管 149
K-TR-H-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 150
K-TR-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 151
K-TR-H-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 152
K-TR-H-U　直線ダクト 底板 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 153
K-TR-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 154
K-TR-H　直線ダクト 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 155
K-TR-L-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 156
K-TR-L-U　直線ダクト 底板 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 157
K-TR-L　直線ダクト 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 158
K-TRS-H-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 159

K-TRS-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 160
K-TRS-H-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 161
K-TRS-H-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 162
K-TRS-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 163
K-TRS-H　直線ダクト ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 164
K-TRS-L-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 165
K-TRS-L-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 166
K-TRS-L　直線ダクト ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 167
K-TRSD-H-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板 168
K-TRSD-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板 169
K-TRSD-H-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板 170
K-TRSD-H-U　直線ダクト 底板　標準タイプH ステンレス鋼板 171
K-TRSD-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板 172
K-TRSD-H　直線ダクト 標準タイプH ステンレス鋼板 173
K-TRSD-L-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板 174
K-TRSD-L-U　直線ダクト 底板 標準タイプL ステンレス鋼板 175
K-TRSD-L　直線ダクト 標準タイプL ステンレス鋼板 176
K-TRSDS-H-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 177
K-TRSDS-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 178
K-TRSDS-H-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 179
K-TRSDS-H-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 180
K-TRSDS-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプHステンレス鋼板 181
K-TRSDS-H　直線ダクト ステップオンタイプH ステンレス鋼板 182
K-TRSDS-L-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 183
K-TRSDS-L-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 184
K-TRSDS-L　直線ダクト ステップオンタイプL ステンレス鋼板 185
PF-VP　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 186
PLS　密着一層型ポリエチレン被覆鋼管 187
RS-VU　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 188
SGP-FPB　フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（白） 189
SGP-FPD　フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（内外面） 190
SGP-FVA　フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（黒） 191
SGP-FVB　フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（白） 192
SGP-FVD　フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（内外面） 193
SGP-PA　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（黒） 194
SGP-PB　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（白） 195
SGP-PD　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（内外面） 196
SGP-VS　消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 197
SGR-NA　HI・SGR-NA 管 198

STPG370　S/10 圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ３７０　Ｓ／１０）.....199
STPG370　S/30 圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ３７０　Ｓ／３０）.....200
STPG370　S/60 圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ３７０　Ｓ／６０）.....201
DA-SR　金属製可とう電線管.....202
PE-N　ねじなしポリエチライニング電線管.....203
PE　ポリエチライニング電線管.....204
FEP　波付硬質合成樹脂管.....205
K-TR-BH-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....206
K-TR-BH-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....207
K-TR-BH-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....208
K-TR-BH-U　直線ダクト 底板 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....209
K-TR-BH-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....210
K-TR-BH　直線ダクト 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....211
K-TR-BL-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板.....212
K-TR-BL-U　直線ダクト 底板 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板.....213
K-TR-BL　直線ダクト 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板.....214
K-TRS-BH-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板.....215
K-TRS-BH-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板.....216
K-TRS-BH-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板.....217
K-TRS-BH-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板.....218
K-TRS-BH-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH高耐食性めっき鋼板.....219
K-TRS-BH　直線ダクト ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板.....220
K-TRS-BL-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板.....221
K-TRS-BL-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板.....222
K-TRS-BL　直線ダクト ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板.....223
K-TRSDS-BH-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板.....224
K-TRSDS-BH-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板.....225
K-TRSDS-BH-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板.....226
K-TRSDS-BH-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板.....227
K-TRSDS-BH　直線ダクト ステップオンタイプH ステンレス鋼板.....228
K-TRSDS-BL-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板.....229
K-TRSDS-BL-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板.....230
K-TRSDS-BL　直線ダクト ステップオンタイプL ステンレス鋼板.....231
K-TRSD-BH-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板.....232
K-TRSD-BH-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板.....233
K-TRSD-BH-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板.....234
K-TRSD-BH-U　直線ダクト 底板 標準タイプH ステンレス鋼板.....235
K-TRSD-BH-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板.....236
K-TRSD-BH　直線ダクト 標準タイプH ステンレス鋼板.....237

K-TRSD-BL-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板 238
K-TRSD-BL-U　直線ダクト 底板 標準タイプL ステンレス鋼板 239
K-TRSD-BL　直線ダクト 標準タイプL ステンレス鋼板 240
RF-VP　建物用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管 241

02 鉛管

LP45　鉛管（４．５ｍｍ） 242
LP45　鉛管（４．５ｍｍ） 243
LP30　鉛管（３ｍｍ） 244
SP-1　消火用フレキ 245
Fduct　フレキシブルダクト 246

03 エルボ

TM-COLT　繊維モルタルビニル二層管継手 掃除口付９０°大曲りＹ 247
ETM-L(*)　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ９０° エルボ 248
ETM-LL　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ９０° 大曲りエルボ 249
ETM-45L　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ４５° エルボ 250
NS-L(*)　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ９０° エルボ 251
NS-45L　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ４５° エルボ 252
SSGP-YL　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ４５°エルボ 253
SSGP-L(*)　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ 254
REF-90L(*)　レフネット用 ９０°エルボ 255
ABACUS-45L　アバカス 45 度エルボ 256
ABACUS-90L　アバカス 90 度エルボ 257
ABACUS-FL　アバカス 給水栓エルボ 258
ABACUS-FL1　アバカス 一体型給水栓エルボ 259
ABACUS-SL　アバカス ストリートエルボ 260
ABACUS-TZFL　アバカス 台付き給水栓エルボ 261
AM-45L200　塩ビ製小口径マス 雨マス・４５°曲り（掃除口２００） 262
AM-45L300　塩ビ製小口径マス 雨マス・４５°曲り（掃除口３００） 263
AM-90L200　塩ビ製小口径マス 雨マス・９０°曲り（掃除口２００） 264
AM-90L300　塩ビ製小口径マス 雨マス・９０°曲り（掃除口３００） 265
AW-EF45L　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦ４５°エルボ 266
AW-EF90L　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦ９０°エルボ 267
DIPNS-45L　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 ４５°曲管 268
DIPNS-90L　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 ９０°曲管 269
EF-L　JFE ポリブテン管用継手 Ｅ種エルボ 270
el45b-1　汚水２用 ４５°エルボ 271
el45b-2　汚水２用 ９０°エルボ返しＡ 272
el45c-1　汚水１用 ４５°エルボ 273
el45c-2　汚水１用 ９０°エルボ返しＡ 274

el45d-1　排水用　４５°エルボ.....275
el45d-2　排水用　９０°エルボ返しＡ.....276
el45d-3　排水用　９０°エルボ返しＢ.....277
el45g-1　一般用　４５°エルボ.....278
el45g-2　一般用　９０°エルボ返しＡ.....279
el45g-3　一般用　９０°エルボ返しＢ.....280
el45g-4　一般用　９０°エルボ返しＡ＋バルブ.....281
el45g-5　一般用　９０°エルボ返しＢ＋バルブ.....282
el45r-1　冷媒用　４５°エルボ.....283
el90b-1　汚水２用　９０°エルボ.....284
el90b-2　汚水２用　９０°エルボ返しＡ.....285
el90b-4　汚水２用　４５°エルボ＋４５°エルボ.....286
el90b-5　汚水２用　９０°ＴＹ＋キャップ.....287
el90c-1　汚水１用　９０°エルボ.....288
el90c-2　汚水１用　９０°エルボ返しＡ.....289
el90c-4　汚水１用　４５°エルボ＋４５°エルボ.....290
el90c-5　汚水１用　９０°ＴＹ＋キャップ.....291
el90d-1　排水用　９０°エルボ.....292
el90d-2　排水用　９０°エルボ返しＡ.....293
el90d-3　排水用　９０°エルボ返しＢ.....294
el90d-4　排水用　４５°エルボ＋４５°エルボ.....295
el90d-5　排水用　９０°ＴＹ＋キャップ.....296
el90g-1　一般用　９０°エルボ.....297
el90g-2　一般用　９０°エルボ返しＡ.....298
el90g-3　一般用　９０°エルボ返しＢ.....299
el90g-4　一般用　４５°エルボ＋４５°エルボ.....300
el90g-5　一般用　９０°エルボ返しＡ＋バルブＡ.....301
el90g-6　一般用　９０°エルボ返しＡ＋バルブＢ.....302
el90g-7　一般用　９０°エルボ返しＡ＋バルブＣ.....303
el90g-8　一般用　９０°エルボ返しＢ＋バルブＡ.....304
el90g-9　一般用　９０°エルボ返しＢ＋バルブＢ.....305
el90g-10　一般用　９０°エルボ返しＢ＋バルブＣ.....306
el90g-11　一般用　９０°ティーズ＋キャップ.....307
el90r-1　冷媒用　９０°エルボ.....308
el90r-2　冷媒用　９０°エルボ返しＡ.....309
el90r-3　冷媒用　９０°エルボ返しＢ.....310
FDV-45L　小口径耐火二層管継手　４５°エルボ.....311
FDV-DL　小口径耐火二層管継手　９０°エルボ.....312
MD-TL(1)　排水鋼管用可とう継手　し排水用ロングエルボ.....313
CU-YL　道用銅管継手　５°エルボ.....314
CU-LB　道用銅管継手　０°エルボＢ.....315

CU-WE　道用銅管継手 エルボ……316
TS-YL　道用硬質塩化ビニル管継手 5°エルボ……317
TS-WL　道用硬質塩化ビニル管継手 水栓エルボ……318
TS-WLL　道用硬質塩化ビニル管継手 水栓ロングエルボ……319
HT-90B　熱性硬質塩化ビニル管継手 ９０°ベンド……320
HT-45B　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ４５°ベンド……321
DV-LSB　排水用硬質塩化ビニル管継手 ロングサニタリーベンド……322
DV-45L　排水用硬質塩化ビニル管継手 ４５°エルボ……323
DV-LL　排水用硬質塩化ビニル管継手 ９０°大曲りエルボ……324
DR-45L　ねじ込み式排水管継手 ４５°エルボ……325
FSGP-YLL　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ４５°エルボ（ロング）……326
FSGP-LL　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°エルボ（ロング）……327
TM-LL　繊維モルタルビニル二層管継手 ９０°大曲りエルボ……328
TM-45L　繊維モルタルビニル二層管継手 ４５°エルボ……329
DR-LL　ねじ込み式排水管継手 ９０°大曲リエルボ……330
DR-TL　ねじ込み式排水管継手 ９０°タッカーエルボ……331
TM-90HB　繊維モルタルビニル二層管継手 サニタリーベンド……332
MD-LL　排水鋼管用可とう継手 ９０°大曲りエルボ……333
MD-YL　排水鋼管用可とう継手 ４５°エルボ……334
MEKA-90SB　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 ９０°短曲管……335
MEKA-90LB　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 ９０°長曲管……336
MEKA-45B　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 ４５°曲管……337
TS-L　水道用硬質塩化ビニル管継手 ９０°エルボ……338
NS-L　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ９０° エルボ……339
CU-L　水道用銅管継手 エルボ……340
ETM-L　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ９０° エルボ……341
MD-L　排水鋼管用可とう継手 ９０°エルボ……342
TM-DL　繊維モルタルビニル二層管継手 ９０°エルボ……343
DR-L　ねじ込み式排水管継手 ９０°エルボ……344
DV-DL　排水用硬質塩化ビニル管継手 ９０°エルボ……345
SSGP-L　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ……346
FSGP-L　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ９０°エルボ（ショート）……347
CUR-L　差込み銅製継手 ９０°エルボ……348
SSW-45L　配管用鋼製差込み溶接式管継手 ４５° エルボ……349
ARFA-YL　アルファコーティング鋼管 ４５度ベンド……350
ARFA-L　アルファコーティング鋼管 ９０度ベンド……351
CUR-YL　差込み銅製継手 ４５°エルボ……352
MLC-90SE　モルコジョイント 片ソケット９０°エルボ……353
MLC-45E　モルコジョイント ４５°エルボ……354
MLC-45SE　モルコジョイント 片ソケット４５°エルボ……355
MLC-WE　モルコジョイント 水栓エルボ……356

SSW-90L　配管用鋼製差込み溶接式管継手　９０°エルボ……357
MLC-90E　モルコジョイント　９０°エルボ……358
SAYA-L(1)　サヤフレキ（サヤ管）小曲り……359
SAYA-L(2)　サヤフレキ（サヤ管）中曲り……360
SAYA-L(3)　サヤフレキ（サヤ管）大曲り……361
SAYA-YL1　サヤフレキ（サヤ管）４５°小曲リ……362
SAYA-YL2　サヤフレキ（サヤ管）４５°中曲り……363
SAYA-YL3　サヤフレキ（サヤ管）４５°大曲り……364
VLPF-90L　フランジ付継手　９０°エルボ……365
VLPF-45L　フランジ付継手　４５°エルボ……366
REF-45L　レフネット用　４５°エルボ……367
REF-90L　レフネット用　９０°エルボ……368
NJ-45E　ナイスジョイント　４５°エルボ……369
NJ-WE　ナイスジョイント　給水栓エルボ……370
NJ-LE　ナイスジョイント　フランジ式９０°エルボ……371
NJ-ZWE　ナイスジョイント　座付水栓エルボ……372
NJ-ZWES　ナイスジョイント　座付給水栓用エルボ……373
DIPK-90L　K形　ダクタイル鋳鉄異形管　９０°曲管……374
DIPK-45L　K形　ダクタイル鋳鉄異形管　４５°曲管……375
DIPT-90L　T形　ダクタイル鋳鉄異形管　９０°曲管……376
DIPT-45L　T形　ダクタイル鋳鉄異形管　４５°曲管……377
SD-45LL150　塩ビ製小口径マス　インバート・４５°曲り（左、掃除口１５０）……378
SD-45LL200　塩ビ製小口径マス　インバート・４５°曲り（左、掃除口２００）……379
SD-90LL150　塩ビ製小口径マス　インバート・９０°曲り（左、掃除口１５０）……380
SD-90LL200　塩ビ製小口径マス　インバート・９０°曲り（左、掃除口２００）……381
VLPW-YL　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　４５°エルボ……382
VLPW-L　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　エルボ……383
NJ-90E　ナイスジョイント　９０°エルボ……384
PQWK-L　水道用ねじ込み式管端防食管継手　エルボ……385
PQWK-YL　水道用ねじ込み式管端防食管継手　４５°エルボ……386
VP125-45LH　換気用塩化ビニル２管路継手　水平４５°エルボ……387
VP125-45LHS　換気用塩化ビニル２管路継手　ソケットタイプ水平４５°エルボ……388
VP125-45LV　換気用塩化ビニル２管路継手　垂直４５°エルボ……389
VP125-45LVS　換気用塩化ビニル２管路継手　ソケットタイプ垂直４５°エルボ……390
VP125-LH　換気用塩化ビニル２管路継手　水平９０°エルボ……391
VP125-LHS　換気用塩化ビニル２管路継手　ソケットタイプ水平９０°エルボ……392
TMP125-45LHW　換気用耐火２管路管継手　水平４５°エルボ……393
TMP125-45LVW　換気用耐火２管路管継手　垂直４５°エルボ……394
TMP125-LW　換気用耐火２管路管継手　水平９０°エルボ……395
TAKLP-90E　TAK フランジ付継手　９０°ロングエルボ……396
TAKLP-45E　TAK フランジ付継手　４５°エルボ……397

SUS-LL　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）.....398
SUS-YLL　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）.....399
SUS-YL　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ショート）.....400
SUS-L　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）.....401
TJ-F1　トップフィッティング　９０°エルボ.....402
TJ-F2　トップフィッティング　４５°エルボ.....403
HB-L　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手　９０°エルボ.....404
HB-YL　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手　４５°エルボ.....405
SD-90LL125　塩ビ製小口径マス インバート・９０°曲り（左、掃除口１２５）.....406
SD-90LR125　塩ビ製小口径マス インバート・９０°曲り（右、掃除口１２５）.....407
SD-90LR150　塩ビ製小口径マス インバート・９０°曲り（右、掃除口１５０）.....408
SD-90LR200　塩ビ製小口径マス インバート・９０°曲り（右、掃除口２００）.....409
SD-90LL300　塩ビ製小口径マス インバート・９０°曲り（左、掃除口３００）.....410
SD-90LR300　塩ビ製小口径マス インバート・９０°曲り（右、掃除口３００）.....411
SD-45LL125　塩ビ製小口径マス インバート・４５°曲り（左、掃除口１２５）.....412
SD-45LR125　塩ビ製小口径マス インバート・４５°曲り（右、掃除口１２５）.....413
SD-45LR150　塩ビ製小口径マス インバート・４５°曲り（右、掃除口１５０）.....414
SD-45LR200　塩ビ製小口径マス インバート・４５°曲り（右、掃除口２００）.....415
SD-45LL300　塩ビ製小口径マス インバート・４５°曲り（左、掃除口３００）.....416
SD-45LR300　塩ビ製小口径マス インバート・４５°曲り（右、掃除口３００）.....417
AM-90L150　旧）塩ビ製小口径マス 雨マス・９０°曲り（掃除口１５０）.....418
AM-45L150　旧）塩ビ製小口径マス 雨マス・４５°曲り（掃除口１５０）.....419
PM-90L150　旧）塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・９０°曲り（掃除口１５０）.....420
PM-45L150　旧）塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・４５°曲り（掃除口１５０）.....421
DIPA-90L　Ａ形 ダクタイル鋳鉄異形管　９０°曲管.....422
DIPA-45L　Ａ形 ダクタイル鋳鉄異形管　４５°曲管.....423
DIPS-90L　ＳⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管　９０°曲管.....424
DIPS-45L　ＳⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管　４５°曲管.....425
EF-PL　エルメックスパネル継手.....426
EF-L　エルメックスエルボ.....427
EF-LL　エルメックステーパーメネジエルボＬ.....428
EF-ML　エルメックステーパーメネジエルボＭ.....429
EF-UL　エルメックスユニオンエルボ.....430
PP-L　ポリエチレン管用金属継手 エルボ.....431
OS-45L　汚水管記号付き継手　４５°エルボ.....432
OS-L　汚水管記号付き継手　９０°エルボ.....433
OS-LL　汚水管記号付き継手　９０°大曲リエルボ.....434
AD-L　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ.....435
AD-45L　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手　４５°エルボ.....436
FS-45L　耐火ＤＶ継手　４５°エルボ.....437
FS-DL　耐火ＤＶ継手　９０°エルボ.....438

FS-LL　耐火ＤＶ継手　９０°大曲りエルボ 439
HF-L　JFE ポリブテン管用継手　H種エルボ 440
HF-VLVS-UL　JFE ポリブテン管用継手　ＵＢ用バルブソケットエルボ 441
HI-45B　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　４５°ベンド 442
HI-90B　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　９０°ベンド 443
HI-L　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ 444
HI-WL　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　給水栓エルボ 445
HI-WLL　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　給水栓ロングエルボ 446
HI-YL　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　４５°エルボ 447
HTDV-45L　高温排水用ＨＴＤＶ継手　４５°エルボ 448
HTDV-DL　高温排水用ＨＴＤＶ継手　９０°エルボ 449
HTDV-LL　高温排水用ＨＴＤＶ継手　９０°大曲がりエルボ 450
HT-L　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ 451
HT-WL　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　給水栓エルボ 452
HT-WLL　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　給水栓ロングエルボ 453
HT-YL　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　４５°エルボ 454
KP-L　KP 継手 90°エルボ 455
PCPQK-L　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手　エルボ 456
PCPQK-YL　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手　４５°エルボ 457
PE-45L　ガス用ポリエチレン管継手　ＥＦ４５°エルボ 458
PE-90L　ガス用ポリエチレン管継手　ＥＦ９０°エルボ 459
PEL-45E　Ｆ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手　４５°エルボ 460
PEL-90E　Ｆ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手　９０°エルボ 461
PEP-11B　水道配水用ポリエチレン管継手　ＥＦ１１°ベンド 462
PEP-22B　水道配水用ポリエチレン管継手　ＥＦ２２°ベンド 463
PEP-45B　水道配水用ポリエチレン管継手　ＥＦ４５°ベンド 464
PEP-90B　水道配水用ポリエチレン管継手　ＥＦ９０°ベンド 465
PM-45L200　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・４５°曲り（掃除口２００） 466
PM-45L300　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・４５°曲り（掃除口３００） 467
PM-90L200　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・９０°曲り（掃除口２００） 468
PM-90L300　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・９０°曲り（掃除口３００） 469
PM-NAE13J3　プッシュマスター　座なし水栓エルボ 470
PM-NAE16JY　プッシュマスター　壁貫通エルボ 471
PM-NAE-J　プッシュマスター　座付水栓エルボ 472
PM-NAE-JRD　プッシュマスター　水栓エルボ 473
PM-NCE　プッシュマスター　コネクターエルボ 474
SAS354-45E(L)　一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（Ｌ） 475
SAS354-90E(L)　一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（Ｌ） 476
SAS354-90E(S)　一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（Ｓ） 477
SGR-45L　ＳＧＲ　４５°ベンド 478
SGR-90L　ＳＧＲ　９０°ベンド 479

SUSNJ-45L　SUS ねじ込み　４５度エルボ 480
SUSNJ-90L　SUS ねじ込み　９０度エルボ 481
SUSNJ-90RL　SUS ねじ込み 径違いエルボ 482
SUSNJ-SL　SUS ねじ込み ストリートエルボ 483
SUS-SW-45L　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手　４５゜エルボ 484
SUS-SW-90L　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手　９０゜エルボ 485
THL-45DL　スリーレス　４５度エルボ 486
THL-DL　スリーレス　９０度エルボ 487
THL-LL　スリーレス ロングエルボ 488
TINY-45E　ステンレス製ネック付溶接式管継手　４５°エルボ 489
TINY-90E　ステンレス製ネック付溶接式管継手　９０°エルボ 490
TN-45L　ＴＮフィッティング　４５°エルボ 491
TN-90L　ＴＮフィッティング　９０°エルボ 492
UX-45L　ＵＸ継手　４５度エルボ 493
UX-90L　ＵＸ継手　９０度エルボ 494
UX-絶縁ﾒｽｵｽ 90 度ｴﾙﾎﾞ　ＵＸ継手 絶縁メスオス９０度エルボ 495
UX-砲金製給水栓 90L　ＵＸ継手 砲金製給水栓エルボ 496
VU-45L　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手　４５°エルボ 497
VU-DL　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手　９０°エルボ 498
VU-LL　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手　９０°大曲りエルボ 499
wdmosui-45L　汚水マス　４５Ｌ 500
wdmtrap-45L　トラップマス　４５Ｌ 501
wdmdrop-45L　ドロップマス　４５Ｌ 502
wdmkokyo-45L　公共マス　４５Ｌ 503
wdmosui-90L　汚水マス　９０Ｌ 504
wdmtrap-90L　トラップマス　９０Ｌ 505
wdmdrop-90L　ドロップマス　９０Ｌ 506
wdmkokyo-90L　公共マス　９０Ｌ 507
AC-45L　ＡＣドレン継手　４５°エルボ 508
AC-L　ＡＣドレン継手　９０°エルボ 509
DF13-THIN　薄鋼電線管用ノーマルベンド 510
DF13-THIC　厚鋼電線管用ノーマルベンド 511
DIPNS-11L　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管　１１°１／４曲管 471
DIPNS-22L　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管　２２°１／２曲管 472
DIPNS-5L　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管　５°５／８曲管 473
DS03　電線管ねじなしノーマルベンド 474
MD-TL(2)　排水鋼管用可とう継手 東京都型流し排水用ロングエルボ 475
CU-L(*)　水道用銅管継手 エルボ 476
TS-L(*)　水道用硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ 477
TS-90B　水道用硬質塩化ビニル管継手　９０°ベンド 478
TS-45B　水道用硬質塩化ビニル管継手　４５°ベンド 479

HT-L(*)　旧）耐熱性硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ……480
HT-WL　旧）耐熱性硬質塩化ビニル管継手　給水栓エルボ……481
HT-WLL　旧）耐熱性硬質塩化ビニル管継手　給水栓ロングエルボ……482
DV-DL(*)　排水用硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ……483
FSGP-L(*)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）……484
TM-DL(*)　繊維モルタルビニル二層管継手　９０°エルボ……485
MD-L(*)　排水鋼管用可とう継手　９０°エルボ……486
DR-L(*)　ねじ込み式排水管継手　９０°エルボ……487
CUR-L(*)　差込み銅製継手　９０°エルボ……488
HT-L　旧）耐熱性硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ……489
SSW-90L(*)　配管用鋼製差込み溶接式管継手　９０°エルボ……490
MLC-90E(*)　モルコジョイント　９０°エルボ……491
VLP-YL　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　４５°エルボ……492
VLP-L(*)　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　エルボ……493
VLP-L　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　エルボ……494
NJ-90E(*)　ナイスジョイント　９０°エルボ……495
HI-L(*)　旧）水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ……496
HI-YL　旧）水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　４５°エルボ……497
HI-WL　旧）水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　給水栓エルボ……498
HI-WLL　旧）水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　給水栓ロングエルボ……499
HI-90B　旧）水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　９０°ベンド……500
HI-45B　旧）水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　４５°ベンド……501
HI-L　旧）水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ……502
VLPW-L(*)　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　エルボ……503
FSGP-YL　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ショート）……504
DIPK-22L　Ｋ形ダクタイル鋳鉄異形管　２２．５°曲管……505
DIPK-11L　Ｋ形ダクタイル鋳鉄異形管　１１．２５°曲管……506
PQWK-L(*)　水道用ねじ込み式管端防食管継手　エルボ（丸付）……507
SUS-L(*)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）……508
HB-L(*)　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手　９０°エルボ……509
AM-90L200　旧）塩ビ製小口径マス　雨マス・９０°曲り（掃除口２００）……510
AM-45L200　旧）塩ビ製小口径マス　雨マス・４５°曲り（掃除口２００）……511
PM-90L200　旧）塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・９０°曲り（掃除口２００）……512
PM-45L200　旧）塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・４５°曲り（掃除口２００）……513
DIPA-22L　Ａ形ダクタイル鋳鉄異形管　２２．５°曲管……514
DIPA-11L　Ａ形ダクタイル鋳鉄異形管　１１．２５°曲管……515
DIPS-22L　SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管　２２．５°曲管……516
DIPS-11L　SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管　１１．２５°曲管……517
PP-ZAL　ポリエチレン管用金属継手　座付水栓エルボ三止……518
PP-ZL　ポリエチレン管用金属継手　座付水栓エルボ……519
FSGP-90E(L)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(FSGP-90E(L))……520

PY400 LG-90E(L)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(PY400 LG-90E(L)) 521
PY400 STD-90E(L)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(PY400 STD-90E(L)) 522
PY400 XS-90E(L)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(PY400 XS-90E(L)) 523
PT370 S/40-90E(L)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(PT370 S/40-90E(L)). 524
PT370 S/80-90E(L)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(PT370 S/80-90E(L)). 525
PT370 S/160-90E(L)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(PT370 S/160-90E(L)) 526
PA12 S/40-90E(L)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(PA12 S/40-90E(L)) 527
PA12 S/80-90E(L)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(PA12 S/80-90E(L)) 528
SUS304 S5S-90E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(SUS304 S5S-90E(L)) 529
SUS304 S10S-90E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(SUS304 S10S-90E(L)) 530
SUS304 S20S-90E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(SUS304 S20S-90E(L)) 531
SUS304 S40-90E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(SUS304 S40-90E(L)) 532
SUS304 S80-90E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(SUS304 S80-90E(L)) 533
SUS316L S5S-90E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(SUS316L S5S-90E(L)) 534
SUS316L S10S-90E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(SUS316L S10S-90E(L)) 535
SUS316L S20S-90E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(SUS3316L S20S-90E(L)) 536
SUS316L S40-90E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(SUS316L S40-90E(L)) 537
SUS316L S80-90E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ロング）(SUS316L S80-90E(L)) 538
FSGP-90E(S)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(FSGP-90E(S)) 539
PY400 LG-90E(S)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(PY400 LG-90E(S)) 540
PY400 STD-90E(S)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(PY400 STD-90E(S)) 541
PY400 XS-90E(S)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(PY400 XS-90E(S)) 542
PT370 S/40-90E(S)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(PT370 S/40-90E(S)) 543
PT370 S/80-90E(S)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(PT370 S/80-90E(S)) 544

PT370 S/160-90E(S)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(PT370 S/160-90E(S)) 545
PA12 S/40-90E(S)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(PA12 S/40-90E(S)) 546
PA12 S/80-90E(S)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(PA12 S/80-90E(S)) 547
SUS304 S5S-90E(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(SUS304 S5S-90E(S)) 548
SUS304 S10S-90E(S)ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(SUS304 S10S-90E(S)) 549
SUS304 S20S-90E(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(SUS304 S20S-90E(S)) 550
SUS304 S40-90E(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(SUS304 S40-90E(S)) 551
SUS304 S80-90E(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(SUS304 S80-90E(S)) 552
SUS316 S5S-90E(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(SUS316 S5S-90E(S)) 553
SUS316 S10S-90E(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(SUS316 S10S-90E(S)) 554
SUS316 S20S-90E(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(SUS316 S20S-90E(S)) 555
SUS316 S40-90E(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(SUS316 S40-90E(S)) 556
SUS316 S80-90E(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　９０°エルボ（ショート）(SUS316 S80-90E(S)) 557
FSGP-45E(L)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(FSGP-45E(L)) 558
PY400 LG-45E(L)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(PY400 LG-45E(L)) 559
PY400 STD-45E(L)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(PY400 STD-45E(L)) 560
PY400 XS-45E(L)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(PY400 XS-45E(L)) 561
PT370 S/40-45E(L)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(PT370 S/40-45E(L)) 562
PT370 S/80-45E(L)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(PT370 S/80-45E(L)) 563
PT370 S/160-45E(L)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(PT370 S/160-45E(L)) 564
PA12 S/40-45E(L)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(PA12 S/80-45E(L)) 565
PA12 S/80-45E(L)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(PA12 S/80-45E(L)) 566
SUS304 S5S-45E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(SUS304 S5S-45E(L)) 567
SUS304 S10S-45E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(SUS304 S10S-45E(L)) 568

SUS304 S20S-45E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(SUS304 S20S-45E(L)) 569
SUS304 S40-45E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(SUS304 S40-45E(L)) 570
SUS304 S80-45E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(SUS304 S80-45E(L)) 571
SUS316 S5S-45E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(SUS316 S5S-45E(L)) 572
SUS316 S10S-45E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(SUS316 S10S-45E(L)) 573
SUS316 S20S-45E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(SUS316 S20S-45E(L)) 574
SUS316 S40-45E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(SUS316 S40-45E(L)) 575
SUS316 S80-45E(L)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　４５°エルボ（ロング）(SUS316 S80-45E(L)) 576
AD-L(*)　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ 577
FO-L　ワンプッシュ継手 片ねじエルボ 578
HI-L(*)　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ 579
HT-L(*)　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　９０°エルボ 580
K-TRCN-H-1　立面エルボ４５°（立下り）Ｈ 高耐食性めっき鋼板 581
K-TRCN-H　立面エルボ４５°（立上り）Ｈ 高耐食性めっき鋼板 582
K-TRCN-L-1　立面エルボ４５°（立下り）Ｌ 高耐食性めっき鋼板 583
K-TRCN-L　立面エルボ４５°（立上り）Ｌ 高耐食性めっき鋼板 584
K-TRCS-H　立面エルボ９０°（立下り）Ｈ 高耐食性めっき鋼板 585
K-TRCS-L　立面エルボ９０°（立下り）Ｌ 高耐食性めっき鋼板 586
K-TRCU-H　立面エルボ９０°（立上り）Ｈ 高耐食性めっき鋼板 587
K-TRCU-L　立面エルボ９０°（立上り）Ｌ 高耐食性めっき鋼板 588
K-TRK-H-N　平面エルボ９０°ネット底板標準タイプＨ 高耐食性めっき鋼板 589
K-TRK-H-U　平面エルボ９０°底板標準タイプＨ 高耐食性めっき鋼板 590
K-TRK-H　平面エルボ９０°標準タイプＨ 高耐食性めっき鋼板 591
K-TRK-L-N　平面エルボ９０°ネット底板標準タイプＬ 高耐食性めっき鋼板 592
K-TRK-L-U　平面エルボ９０°底板標準タイプＬ 高耐食性めっき鋼板 593
K-TRK-L　平面エルボ９０°標準タイプＬ 高耐食性めっき鋼板 594
K-TRKN-H-N　平面エルボ４５°ネット底板標準タイプＨ 高耐食性めっき鋼板 595
K-TRKN-H-U　平面エルボ４５°底板標準タイプＨ 高耐食性めっき鋼板 596
K-TRKN-H　平面エルボ４５°標準タイプＨ 高耐食性めっき鋼板 597
K-TRKN-L-N　平面エルボ４５°ネット底板標準タイプＬ 高耐食性めっき鋼板 598
K-TRKN-L-U　平面エルボ４５°底板標準タイプＬ 高耐食性めっき鋼板 599
K-TRKN-L　平面エルボ４５°標準タイプＬ 高耐食性めっき鋼板 600
K-TRKNS-H-N　平面エルボ４５°ネット底板ステップオンタイプＨ 高耐食性めっき鋼板 601

K-TRKNS-H-U　平面エルボ４５°底板ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板.....602
K-TRKNS-H　平面エルボ４５°ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板.....603
K-TRKNS-L-N　平面エルボ４５°ネット底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板.....604
K-TRKNS-L-U　平面エルボ４５°底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板.....605
K-TRKNS-L　平面エルボ４５°ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板.....606
K-TRKS-H-N　平面エルボ９０°ネット底板ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板.....607
K-TRKS-H-U　平面エルボ９０°底板ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板.....608
K-TRKS-H　平面エルボ９０°ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板.....609
K-TRKS-L-N　平面エルボ９０°ネット底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板.....610
K-TRKS-L-U　平面エルボ９０°底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板.....611
K-TRKS-L　平面エルボ９０°ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板.....612
K-TRSCN-H-1　立面エルボ４５°（立下り）H　ステンレス鋼板.....613
K-TRSCN-H　立面エルボ４５°（立上り）H　ステンレス鋼板.....614
K-TRSCN-L-1　立面エルボ４５°（立下り）L　ステンレス鋼板.....615
K-TRSCN-L　立面エルボ４５°（立上り）L　ステンレス鋼板.....616
K-TRSCS-H　立面エルボ９０°（立下り）H　ステンレス鋼板.....617
K-TRSCS-L　立面エルボ９０°（立下り）L　ステンレス鋼板.....618
K-TRSCU-H　立面エルボ９０°（立上り）H　ステンレス鋼板.....619
K-TRSCU-L　立面エルボ９０°（立上り）L　ステンレス鋼板.....620
K-TRSK-H-N　平面エルボ９０°ネット底板 標準タイプH　ステンレス鋼板.....621
K-TRSK-H-U　平面エルボ９０°底板 標準タイプH　ステンレス鋼板.....622
K-TRSK-H　平面エルボ９０°標準タイプH　ステンレス鋼板.....623
K-TRSK-L-N　平面エルボ９０°ネット底板 標準タイプL　ステンレス鋼板.....624
K-TRSK-L-U　平面エルボ９０°底板 標準タイプL　ステンレス鋼板.....625
K-TRSK-L　平面エルボ９０°標準タイプL　ステンレス鋼板.....626
K-TRSKN-H-N　平面エルボ４５°ネット底板 標準タイプH　ステンレス鋼板.....627
K-TRSKN-H-U　平面エルボ４５°底板 標準タイプH　ステンレス鋼板.....628
K-TRSKN-H　平面エルボ４５°標準タイプH　ステンレス鋼板.....629
K-TRSKN-L-N　平面エルボ４５°ネット底板 標準タイプL　ステンレス鋼板.....630
K-TRSKN-L-U　平面エルボ４５°底板 標準タイプL　ステンレス鋼板.....631
K-TRSKN-L　平面エルボ４５°標準タイプL　ステンレス鋼板.....632
K-TRSKNS-H-N　平面エルボ４５°ネット底板 ステップオンタイプH　ステンレス鋼板.....633
K-TRSKNS-H-U　平面エルボ４５°底板 ステップオンタイプH　ステンレス鋼板.....634
K-TRSKNS-H　平面エルボ４５°ステップオンタイプH　ステンレス鋼板.....635
K-TRSKNS-L-N　平面エルボ４５°ネット底板 ステップオンタイプL　ステンレス鋼板.....636
K-TRSKNS-L-U　平面エルボ４５°底板 ステップオンタイプL　ステンレス鋼板.....637
K-TRSKNS-L　平面エルボ４５°ステップオンタイプL　ステンレス鋼板.....638
K-TRSKS-H-N　平面エルボ９０°ネット底板 ステップオンタイプH　ステンレス鋼板.....639
K-TRSKS-H-U　平面エルボ９０°底板 ステップオンタイプH　ステンレス鋼板.....640
K-TRSKS-H　平面エルボ９０°ステップオンタイプH　ステンレス鋼板.....641
K-TRSKS-L-N　平面エルボ９０°ネット底板 ステップオンタイプL　ステンレス鋼板.....642

K-TRSKS-L-U　平面エルボ９０°底板 ステップオンタイプＬ ステンレス鋼板 643
K-TRSKS-L　平面エルボ９０°ステップオンタイプＬ ステンレス鋼板 644
KH-L　エスロカチット エルボ 645
KH-LE　エスロカチットＥ エルボ 646
KH-MB　エスロカチット 媒介エルボ（取付ねじ付） 647
KH-ML　エスロカチット ヘッダーメスねじエルボ 648
KH-OL　エスロカチット ヘッダーオスねじエルボ 649
KH-UBL　エスロカチット ユニットバスエルボ 650
KH-WL　エスロカチット 給水栓エルボ 651
KH-WLD　エスロカチット 台付き給水栓エルボ 652
KH-YC　エスロカチット 床出し調節ジョイント４５Ｌ 653
KH-YCL　エスロカチット 床出し調節ジョイント９０Ｌ 654
KH-YL　エスロカチット 床出し調節ジョイント４５Ｌ（ロング） 655
KH-YLL　エスロカチット 床出し調節ジョイント９０Ｌ(ロング） 656
KH-YS　エスロカチット 床出しソケット４５°タイプ 657
KH-WLZ　エスロカチット 座付き給水栓エルボ 658
ME-L　メータエルボ 659
PCPQK-L(*)　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ 660
PEP-K11B　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受１１°ベンド 661
PEP-K22B　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受２２°ベンド 662
PEP-K45B　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受４５°ベンド 663
PEP-K90B　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受９０°ベンド 664
PEP-S11BⅠ　水道配水用ポリエチレン管継手 １１°ベンド Ⅰ形 665
PEP-S11BⅡ　水道配水用ポリエチレン管継手 １１°ベンド Ⅱ形 666
PEP-S22BⅠ　水道配水用ポリエチレン管継手 ２２°ベンド Ⅰ形 667
PEP-S22BⅡ　水道配水用ポリエチレン管継手 ２２°ベンド Ⅱ形 668
PEP-S45B　水道配水用ポリエチレン管継手 ４５°ベンド 669
PEP-S90B　水道配水用ポリエチレン管継手 ９０°ベンド 670
SGR-11L　ＳＧＲ １１°１／４ベンド 671
SGR-22L　ＳＧＲ ２２°１／２ベンド 672
SGR-5L　ＳＧＲ 5°5／8ベンド 673
SUS-SW-90L(*)　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 ９０° エルボ 674
TN-30L　ＴＮフィッティング ３０°エルボ 675
VU-11L　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 １１°１／４エルボ 676
VU-22L　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 ２２°１／２エルボ 677
VU-30L　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 ３０°エルボ 678
VU-45KL　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 ４５°片受けエルボ 679
VU-60L　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 ６０°エルボ 680
VU-90KL　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 ９０°片受けエルボ 681
VU-90KLT　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 ９０°片受けエルボＴタイプ 682
AM-45L150　塩ビ製小口径マス 雨マス・４５°曲り（掃除口１５０） 683

AM-90L150　塩ビ製小口径マス 雨マス・９０°曲り（掃除口１５０）.....684
PM-45L150　塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・４５°曲り（掃除口１５０）.....685
PM-90L150　塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・９０°曲り（掃除口１５０）.....686
BJ-45L　ベストジョイント ４５°エルボ.....687
BJ-90L　ベストジョイント ９０°エルボ.....688
JOQ2-45L　Ｊワンクイック２ 座付４５°エルボ.....689
JOQ2-FL-L　Ｊワンクイック２ 給水栓用エルボ（BOX）L.....690
JOQ2-FL-M　Ｊワンクイック２ 給水栓用エルボ（BOX）M.....691
JOQ2-FL-S　Ｊワンクイック２ 給水栓用エルボ（BOX）S.....692
JOQ2-FL-W　Ｊワンクイック２ 給水栓用エルボ（両座）.....693
JOQ2-FL　Ｊワンクイック２ 給水栓用エルボ（上座）.....694
JOQ2-L　Ｊワンクイック２ ９０°エルボ.....695
JOQ2-RL　Ｊワンクイック２ 径違いエルボ.....696
JOQ2-UBL　Ｊワンクイック２ 給水栓用エルボ UB.....697
K-TRCN-BH-1　立面エルボ４５°（立下り）H 高耐食性めっき鋼板.....698
K-TRCN-BH　立面エルボ４５°（立上り）H 高耐食性めっき鋼板.....699
K-TRCN-BL-1　立面エルボ４５°（立下り）L 高耐食性めっき鋼板.....700
K-TRCN-BL　立面エルボ４５°（立上り）L 高耐食性めっき鋼板.....701
K-TRCS-BH　立面エルボ９０°（立下り）H 高耐食性めっき鋼板.....702
K-TRCS-BL　立面エルボ９０°（立下り）L 高耐食性めっき鋼板.....703
K-TRCU-BH　立面エルボ９０°（立上り）H 高耐食性めっき鋼板.....704
K-TRCU-BL　立面エルボ９０°（立上り）L 高耐食性めっき鋼板.....705
K-TRK-BH-N　平面エルボ９０°ネット底板 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....706
K-TRK-BH-U　平面エルボ９０°底板 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....707
K-TRK-BH　平面エルボ９０°標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....708
K-TRK-BL-N　平面エルボ９０°ネット底板 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板.....709
K-TRK-BL-U　平面エルボ９０°底板 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板.....710
K-TRK-BL　平面エルボ９０°標準タイプL 高耐食性めっき鋼板.....711
K-TRKN-BH-N　平面エルボ４５°ネット底板 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....712
K-TRKN-BH-U　平面エルボ４５°底板 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....713
K-TRKN-BH　平面エルボ４５°標準タイプH 高耐食性めっき鋼板.....714
K-TRKN-BL-N　平面エルボ４５°ネット底板 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板.....715
K-TRKN-BL-U　平面エルボ４５°底板 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板.....716
K-TRKN-BL　平面エルボ４５°標準タイプL 高耐食性めっき鋼板.....717
K-TRKNS-BH-N　平面エルボ４５°ネット底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板.....718
K-TRKNS-BH-U　平面エルボ４５°底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板.....719
K-TRKNS-BH　平面エルボ４５°ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板.....720
K-TRKNS-BL-N　平面エルボ４５°ネット底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板.....721
K-TRKNS-BL-U　平面エルボ４５°底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板.....722
K-TRKNS-BL　平面エルボ４５°ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板.....723
K-TRKS-BH-N　平面エルボ９０°ネット底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板.....724

K-TRKS-BH-U　平面エルボ９０°底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 725
K-TRKS-BH　平面エルボ９０°ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 726
K-TRKS-BL-N　平面エルボ９０°ネット底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 727
K-TRKS-BL-U　平面エルボ９０°底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 728
K-TRKS-BL　平面エルボ９０°ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 729
K-TRSCN-BH-1　立面エルボ４５°（立下り）H ステンレス鋼板 730
K-TRSCN-BH　立面エルボ４５°（立上り）H ステンレス鋼板 731
K-TRSCN-BL　立面エルボ４５°（立上り）L ステンレス鋼板 732
K-TRSCN-BL-1　立面エルボ４５°（立下り）L ステンレス鋼板 733
K-TRSCS-BH　立面エルボ９０°（立下り）H ステンレス鋼板 734
K-TRSCS-BL　立面エルボ９０°（立下り）L ステンレス鋼板 735
K-TRSCU-BH　立面エルボ９０°（立上り）H ステンレス鋼板 736
K-TRSK-BH-N　平面エルボ９０°ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板 737
K-TRSK-BH-U　平面エルボ９０°底板 標準タイプH ステンレス鋼板 738
K-TRSK-BH　平面エルボ９０°標準タイプH ステンレス鋼板 739
K-TRSK-BL-N　平面エルボ９０°ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板 740
K-TRSK-BL-U　平面エルボ９０°底板 標準タイプL ステンレス鋼板 741
K-TRSK-BL　平面エルボ９０°標準タイプL ステンレス鋼板 742
K-TRSKN-BH-N　平面エルボ４５°ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板 743
K-TRSKN-BH-U　平面エルボ４５°底板 標準タイプH ステンレス鋼板 744
K-TRSKN-BH　平面エルボ４５°標準タイプH ステンレス鋼板 745
K-TRSKN-BL-N　平面エルボ４５°ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板 746
K-TRSKN-BL-U　平面エルボ４５°底板 標準タイプL ステンレス鋼板 747
K-TRSKN-BL　平面エルボ４５°標準タイプL ステンレス鋼板 748
K-TRSKNS-BH-N　平面エルボ４５°ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 749
K-TRSKNS-BH-U　平面エルボ４５°底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 750
K-TRSKNS-BH　平面エルボ４５°ステップオンタイプH ステンレス鋼板 751
K-TRSKNS-BL-N　平面エルボ４５°ネット底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 752
K-TRSKNS-BL-U　平面エルボ４５°底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 753
K-TRSKNS-BL　平面エルボ４５°ステップオンタイプL ステンレス鋼板 754
K-TRSKS-BH-N　平面エルボ９０°ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 755
K-TRSKS-BH-U　平面エルボ９０°底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 756
K-TRSKS-BH　平面エルボ９０°ステップオンタイプH ステンレス鋼板 757
K-TRSKS-BL-N　平面エルボ９０°ネット底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 758
K-TRSKS-BL-U　平面エルボ９０°底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 759
K-TRSKS-BL　平面エルボ９０°ステップオンタイプL ステンレス鋼板 760
LA-45L　ＬＡカップリング ４５°エルボ 761
LA-90L　ＬＡカップリング エルボ 762
LLS-45L　可とう継手 汚水用 ４５°ベンド 763
LLS-90L　可とう継手 汚水用 ９０°エルボ 764
S25C-45L　高圧用ねじ込み継手 ４５°エルボ 765

S25C-90L　高圧用ねじ込み継手　９０°エルボ 766
TSD-45L　大口径ＴＳ継手　４５°エルボ 767
TSD-90B　大口径ＴＳ継手　９０°ベンド 768
TSD-90L　大口径ＴＳ継手　９０°エルボ 769
VE-N　硬質ビニル電線管用ノーマルベンド Ｊ 770
VE-P　硬質ビニル電線管用ノーマルベンド 771
VE-P2　硬質ビニル電線管用ノーマルベンド(大) 772
WP-45E　ダブルプレス　４５°エルボ 773
WP-45SE　ダブルプレス 片ソケット４５ °エルボ 774
WP-90CE　ダブルプレス　９０°コンパクトエルボ 775
WP-90E　ダブルプレス　９０°エルボ 776
WP-90SE　ダブルプレス 片ソケット９０°エルボ 777
WP-AE　ダブルプレス メスアダプタ付９０°エルボ 778
WP-AE1　ダブルプレス オスアダプタ付９０°エルボ１型 779
WP-AE2　ダブルプレス オスアダプタ付９０°エルボ２型 780
WP-WE(S)　ダブルプレス 水栓エルボショート 781
WP-WE　ダブルプレス 水栓エルボ 782
WP-ZWE(S)　ダブルプレス 座付水栓エルボショート 783
VU-45KL　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手　４５°片受けエルボ 784
VU-45KLT　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手　４５°片受けエルボＴタイプ 785
AW-11B　建築設備用ポリエチレン管継手　１１°ベンド 786
AW-22B　建築設備用ポリエチレン管継手　２２°ベンド 787
AW-45B　建築設備用ポリエチレン管継手　４５°ベンド 788
AW-90B　建築設備用ポリエチレン管継手　９０°ベンド 789
AW-EFK11B　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受ベンド１１° 790
AW-EFK22B　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受ベンド２２° 791
AW-EFK45B　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受ベンド４５° 792
AW-EFK90B　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受ベンド９０° 793
AW-45SB　建築設備用ポリエチレン管継手　４５°ショートベンド 794
AW-90SB　建築設備用ポリエチレン管継手　９０°ショートベンド 795
HITS-FWL　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 座付給水栓用エルボ 796
HITS-USL　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 受け差しエルボ 797

04 ティーズ

SSGP-Y　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　４５°Ｙ 798
TS-WT　水道用硬質塩化ビニル管継手 給水栓用ティーズ 799
TM-Y　繊維モルタルビニル二層管継手　４５°Ｙ 800
MEKA-LTY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管鉛管接続用　９０°　Ｙ管 801
MEKA-LY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管鉛管接続用　Ｙ管 802
SSGP-T(*)　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ティーズ 803
REF-T　レフネットジョイント　Ｔ 805

ABACUS-FT　アバカス 給水栓チーズ……810
ABACUS-RT　アバカス 径違いチーズ……811
ABACUS-T　アバカス チーズ……812
AM-90Y200　塩ビ製小口径マス 雨マス・９０°合流（掃除口２００）……813
AM-90Y300　塩ビ製小口径マス 雨マス・９０°合流（掃除口３００）……814
AW-EFT　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦティーズ……815
DIPNS-AFT　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 浅層埋設対応フランジ付チーズ……816
DIPNS-DT　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 排水Ｔ字管……817
DIPNS-FT　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付Ｔ字管……818
DIPNS-ST　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管……819
DIPNS-UFT　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 渦巻き式フランジ付Ｔ字管……820
EF-RT　JFE ポリブテン管用継手 Ｅ種径違いチー……821
EF-T　JFE ポリブテン管用継手 Ｅ種チー……822
FDV-DT　小口径耐火二層管継手 ９０°小曲りティーズ……823
FS-DT　耐火ＤＶ継手 ９０°Ｙ……824
FS-LT　耐火ＤＶ継手 ９０°大曲りＹ……825
FS-Y　耐火ＤＶ継手 ４５°Ｙ……826
MEKA-LST　メカニカル形排水用鋳鉄異形管鉛管接続用 排水Ｔ管……827
MEKA-VST　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 塩化ビニル接続用……828
HT-WT　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 給水栓ティーズ……829
DV-LT　排水用硬質塩化ビニル管継手 ９０°大曲りＹ……830
DV-Y　排水用硬質塩化ビニル管継手 ４５°Ｙ……831
ETM-Y　築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ４５° Ｙ……832
DV-COLT　排水用硬質塩化ビニル管継手 掃除口付９０°大曲りＹ……833
TM-LT　繊維モルタルビニル二層管継手 ９０°大曲リＹ……834
DR-Y　ねじ込み式排水管継手 ４５°Ｙ……835
DR-TY　ねじ込み式排水管継手 ９０°大曲リＹ……836
MD-TY　排水鋼管用可とう継手 ９０°大曲りＹ……837
MD-Y　排水鋼管用可とう継手 ４５°Ｙ……838
MD-LST　排水鋼管用可とう継手 ロングＳＴ……839
MEKA-Y　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 Ｙ管……840
MEKA-TY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 ９０°Ｙ管……841
MEKA-ST　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 排水Ｔ管……842
ETM-TY　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ９０° 大曲りＹ……843
ETM-LSTL　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ロングＳＴ……844
DR-STT　ねじ込み式排水管継手 通気Ｔ……845
SSW-45Y　配管用鋼製差込み溶接式管継手 ４５° Ｙ……846
TS-T　水道用硬質塩化ビニル管継手 ティーズ……847
NS-T　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ティーズ……848
CU-T　水道用銅管継手 ティーズ……849
ETM-ST　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ９０°Ｙ……850

MD-ST　排水鋼管用可とう継手　９０°Y 851
TM-DT　繊維モルタルビニル二層管継手　９０°Y 852
DR-ST　ねじ込み式排水管継手　９０°Y 853
DV-DT　排水用硬質塩化ビニル管継手　９０°Y 854
FSGP-T　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ 855
SSGP-T　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ティーズ 857
CUR-T　差込み銅製継手 ティーズ 859
ARFA-Y　アルファコーティング鋼管　４５度Ｙ管 860
ARFA-TY　アルファコーティング鋼管　９０度Ｙ管 861
ARFA-LY　アルファコーティング鋼管 鉛管接続用４５度Ｙ管 862
ARFA-LTY　アルファコーティング鋼管 鉛管接続用９０度Ｙ管 863
MLC-WT　モルコジョイント 水栓ティーズ 864
SSW-T　配管用鋼製差込み溶接式管継手 ティーズ 865
MLC-T　モルコジョイント ティーズ 866
SSGP-RT　消火用三方異径ティーズ 867
NJ-WT　ナイスジョイント 給水栓ティーズ 869
NJ-ZWTS　ナイスジョイント 座付給水栓用ティーズ 870
NJ-LT　ナイスジョイント フランジ式ティーズ 871
NJ-LTL　ナイスジョイント フランジ式チー（ロングタイプ） 872
DIPK-ST　K形 ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管 873
DIPK-FT　K形 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付Ｔ字管 874
DIPT-T　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管 875
DIPT-FT　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付Ｔ字管 876
SD-45YR150　塩ビ製小口径マス インバート・４５°合流（右、掃除口１５０） 877
SD-45YR200　塩ビ製小口径マス インバート・４５°合流（右、掃除口２００） 878
SD-90YR150　塩ビ製小口径マス インバート・９０°合流（右、掃除口１５０） 879
SD-90YR200　塩ビ製小口径マス インバート・９０°合流（右、掃除口２００） 880
HI-WT　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 給水栓用ティーズ 881
VLPW-Y　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　４５°Y 882
VLPW-T　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ティーズ 883
NJ-T　ナイスジョイント　９０°ティーズ 885
PQWK-T　水道用ねじ込み式管端防食管継手 ティーズ 886
VP125-T　換気用塩化ビニル２管路継手 ティーズ 887
VP125-TS　換気用塩化ビニル２管路継手 ソケットタイプティーズ 888
TMP125-TW　換気用耐火２管路管継手 ティーズ 889
TAKLP-T　TAK フランジ付継手　９０°ティーズ 890
SUS-T　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ 891
TJ-F3　トップフィッティング ティーズ 893
HB-T　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 ティーズ 894
SD-90YL125　塩ビ製小口径マス インバート・９０°合流（左、掃除口１２５） 895
SD-90YR125　塩ビ製小口径マス インバート・９０°合流（右、掃除口１２５） 896

SD-90YL150　塩ビ製小口径マス インバート・９０°合流（左、掃除口１５０）.....897
SD-90YL200　塩ビ製小口径マス インバート・９０°合流（左、掃除口２００）.....898
SD-90YL300　塩ビ製小口径マス インバート・９０°合流（左、掃除口３００）.....899
SD-90YR300　塩ビ製小口径マス インバート・９０°合流（右、掃除口３００）.....900
SD-45YL150　塩ビ製小口径マス インバート・４５°合流（左、掃除口１５０）.....901
SD-45YL200　塩ビ製小口径マス インバート・４５°合流（左、掃除口２００）.....902
SD-45YL300　塩ビ製小口径マス インバート・４５°合流（左、掃除口３００）.....903
SD-45YR300　塩ビ製小口径マス インバート・４５°合流（右、掃除口３００）.....904
SD-WLS150　塩ビ製小口径マス インバート・９０°左右合流（掃除口１５０）.....905
SD-WLS200　塩ビ製小口径マス インバート・９０°左右合流（掃除口２００）.....906
SD-WLS300　塩ビ製小口径マス インバート・９０°左右合流（掃除口３００）.....907
AM-90Y150　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス・９０°合流（掃除口１５０）.....908
PM-90Y150　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・９０°合流（掃除口１５０）.....909
DIPA-ST　Ａ形 ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管.....910
DIPA-FT　Ａ形 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付Ｔ字管.....911
DIPA-DT　Ａ形ダクタイル鋳鉄異形管排水Ｔ字管.....912
DIPS-ST　ＳⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管 二受Ｔ字管.....913
DIPS-FT　ＳⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付Ｔ字管.....914
DIPS-DT　ＳⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管排水Ｔ字管.....915
SAYA-T　サヤフレキ（サヤ管）ティーズ.....916
KP-T　KP 継手ティーズ.....917
EF-Y　エルメックス 45°Y.....918
EF-T　エルメックスティーズ.....919
PP-T　ポリエチレン管用金属継手 ティーズ.....920
OS-Y　汚水管記号付き継手 ４５°Y.....921
OS-ST　汚水管記号付き継手 ９０°Y.....922
OS-STT　汚水管記号付き継手 通気Ｔ.....923
AD-Y　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手 ４５°Y.....924
AD-T　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手 ９０°Y.....925
HF-RT　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種径違いチー.....926
HF-RT-T　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種三方径違いチー.....927
HF-T　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種チー.....928
HI-T　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ.....929
HTDV-DT　高温排水用ＨＴＤＶ継手 ９０°Y.....930
HTDV-LT　高温排水用ＨＴＤＶ継手 大曲がりＹ.....931
HTDV-Y　高温排水用ＨＴＤＶ継手 ４５°Y.....932
HT-T　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ.....933
HT-TT　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ ６５Ａ以上.....934
PCPQK-T　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 ティーズ.....935
PE-KT　ガス用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受けティーズ.....936
PEL-T　Ｆ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手 ティーズ.....937

PEP-FT10k　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付ＥＦチーズ１０ｋ 938
PEP-FT7.5k　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付ＥＦチーズ７.５ｋ 939
PEP-T　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦチーズ 940
PE-T　ガス用ポリエチレン管継手 ＥＦティーズ 941
PM-90Y200　塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・９０°合流（掃除口２００） 942
PM-90Y300　塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・９０°合流（掃除口３００） 943
PM-NAT-JRD　プッシュマスター 水栓ティーズ 944
PM-NCT　プッシュマスター コネクターティーズ 945
SAS354-T　一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 ティーズ 946
SGR・NA-T　ＳＧＲ－ＮＡ ティーズ 947
SUSNJ-RT　SUS ねじ込み 径違いチーズ 948
SUSNJ-T　SUS ねじ込み チーズ 949
SUS-SW-45Y　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 ４５° Ｙ 950
SUS-SW-90T　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 ティーズ 951
te45b-1　汚水２用 ４５°Ｙ 952
te45b-2　汚水２用 ９０°ＴＹ＋エルボ立上 953
te45c-1　汚水１用 ４５°Ｙ 954
te45c-2　汚水１用 ９０°ＴＹ＋エルボ立上 955
te45d-1　排水用 ４５°Ｙ 956
te45d-2　排水用 ９０°ＳＴ＋エルボ立上 957
te45d-3　排水用 ９０°ＳＴ＋エルボ立下 958
te45g-1　一般用 ４５°Ｙ 959
te45g-2　一般用 ９０°ティーズ＋エルボ立上 960
te45g-3　一般用 ９０°ティーズ＋エルボ立下 961
te45g-4　一般用 ９０°ティーズ＋エルボ立上＋バルブ 962
te45g-5　一般用 ９０°ティーズ＋エルボ立下＋バルブ 963
te45r-1　冷媒用 ４５°Ｙ 964
te45r-2　冷媒用 ４５°レフネット 973
te90b-1　汚水２用 ９０°ＴＹ 982
te90b-2　汚水２用 ９０°ＴＹ＋エルボ立上 983
te90b-3　汚水２用 ９０°ＴＹ＋エルボ立下 984
te90c-1　汚水１用 ９０°ＴＹ 985
te90c-2　汚水１用 ９０°ＴＹ＋エルボ立上 986
te90c-3　汚水１用 ９０°ＴＹ＋エルボ立下 987
te90d-1　排水用 ９０°ＴＹ 988
te90d-2　排水用 ９０°ＴＹ＋エルボ立上 989
te90d-3　排水用 ９０°ＴＹ＋エルボ立下 990
te90d-4　排水用 ９０°ＳＴ 991
te90d-5　排水用 ９０°ＳＴ＋エルボ立上 992
te90d-6　排水用 ９０°ＳＴ＋エルボ立下 993
te90g-1　一般用 ９０°ティーズ 994

te90g-2　一般用　９０°ティーズ＋エルボ立上 996
te90g-3　一般用　９０°ティーズ＋エルボ立下 998
te90g-4　一般用　９０°ティーズ＋エルボ立上＋バルブ 1000
te90g-5　一般用　９０°ティーズ＋エルボ立下＋バルブ 1002
te90r-1　冷媒用　９０°ティーズ 1004
te90r-2　冷媒用　９０°レフネット 1009
THL-45CY　スリーレス　４５度Ｙキャップ付き 1014
THL-45Y　スリーレス　４５度Ｙ 1015
THL-90CTY　スリーレス　９０度キャップ付 TY 1016
THL-90TY　スリーレス　９０度 TY 1017
TINY-T　タイニージョイント　ティーズ 1018
TN-T　ＴＮフィッティング　ティーズ 1019
UX-T　ＵＸ継手　ティーズ 1020
UX-絶縁給水栓ﾃｨｰｽﾞ　ＵＸ継手　絶縁給水栓ティーズ 1021
VU-DT　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手　９０°Ｙ 1022
VU-LT　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手　９０°大曲りＹ 1023
VU-Y　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手　４５°Ｙ 1024
wdmosui-45Y　汚水マス　４５Ｙ 1025
wdmtrap-45Y　トラップマス　４５Ｙ 1026
wdmdrop-45Y　ドロップマス　４５Ｙ 1027
wdmkokyo-45Y　公共マス　４５Ｙ 1028
wdmosui-90T　汚水マス　９０Ｔ 1029
wdmtrap-90T　トラップマス　９０Ｔ 1030
wdmdrop-90T　ドロップマス　９０Ｔ 1031
wdmkokyo-90T　公共マス　９０Ｔ 1032
REF-WT　レフネットジョイント　ＷＴ 1033
REF-Y　レフネットジョイント　Ｙ 1036
VLPF-90T　フランジ付継手　９０°ティーズ 1045
VLP-Y　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　４５°Ｙ 1046
VLP-T(*)　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ティーズ 1047
MEKA-TY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管　９０°Ｙ管（キャップ付き） 1049
VLP-T　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ティーズ 1050
AC-45Y　ＡＣドレン管継手　４５°Ｙ 1052
AC-T　ＡＣドレン継手　ティーズ 1053
FO-BT　ワンプッシュ継手　増設分岐継手 1054
FO-ＳＴ　ワンプッシュ継手　サテライトティーズ 1055
FO-T　ワンプッシュ継手　分岐ティーズ 1056
CU-T(*)　水道用銅管継手　ティーズ 1057
TS-T(*)　水道用硬質塩化ビニル管継手　ティーズ 1058
HT-T(*)　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手　ティーズ 1059
HT-TT　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手　ティーズ　６５Ａ以上 1060

DV-DT(*)　排水用硬質塩化ビニル管継手　９０°Y 1061
FSGP-T(*)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ 1062
TM-DT(*)　繊維モルタルビニル二層管継手　９０°Y 1064
DR-ST(*)　ねじ込み式排水管継手　９０°Y 1065
CUR-T(*)　差し込み銅製継手 ティーズ 1066
MD-ST(*)　排水鋼管用可とう継手　９０°Y 1067
ETM-ST(*)　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　９０°　Y 1068
NS-T(*)　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ティーズ 1069
SSW-T(*)　配管用鋼製差込み溶接式管継手 ティーズ 1070
HT-T　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ 1071
MLC-T(*)　モルコジョイント ティーズ 1072
NJ-T(*)　ナイスジョイント　９０°ティーズ 1073
DIPT-DT　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 排水T字管 1074
HI-T(*)　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ 1075
HI-T　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ 1076
VLPW-T(*)　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ティーズ 1077
YS-S　溶接サドル継手(枝部ねじこみ型) 1079
DIPK-DT　K形 ダクタイル鋳鉄異形管排水T字管 1080
PQWK-T(*)　水道用ねじ込み式管端防食管継手 ティーズ 1081
SUS-T(*)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ 1082
HB-T(*)　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 ティーズ 1084
AM-90Y200　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス・９０°合流（掃除口２００） 1085
PM-90Y200　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・９０°合流（掃除口２００） 1086
FSGP-T(S)　一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (FSGP-T(S)) 1087
PT370 S/40-T(S)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (PT370 S/40-T(S)) 1089
PT370 S/80-T(S)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(PT370 S/80-T(S)) 1091
PT370 S/160-T(S)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(PT370 S/160-T(S)) 1093
SUS304 S5S-T(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(SUS304 S5S-T(S)) 1095
SUS304 S10S-T(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(SUS304 S10S-T(S)) 1097
SUS304 S20S-T(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(SUS304 S20S-T(S)) 1099
SUS304W S40-T(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (SUS304 S40-T(S)) 1101
SUS304 S80-T(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (SUS304 S80-T(S)) 1103
SUS316L S5S-T(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(SUS316L S5S-T(S)) 1105
SUS316L S10S-T(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(SUS316L S10S-T(S)) 1107
SUS316L S20S-T(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(SUS316L S20S-T(S)) 1109
SUS316L S40-T(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(SUS316L S40-T(S)) 1111
SUS316L S80-T(S)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(SUS316L S80-T(S)) 1113
PA12 S40-T(S)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(PA12S40-T(S)) 1115
PA12 S80-T(S)　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(PA12S80-T(S)) 1117
AD-T(*)　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手　９０°Y 1119
HF-CHDR-B2K　JFE ポリブテン管用継手　ＰＢヘッダー(２本) 1120

HF-CHDR-B3K　JFE ポリブテン管用継手 ＰＢヘッダー(３本)..... 1121
HF-YT　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種Ｙ字型径違いチー 1122
HI-T(*)　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ..... 1123
HT-T(*)　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ 1124
K-TRST-H-N　旧)チーズ ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板 1125
K-TRST-H-U　旧)チーズ 底板 標準タイプH ステンレス鋼板..... 1126
K-TRST-H　旧)チーズ 標準タイプH ステンレス鋼板..... 1127
K-TRST-L-N　旧)チーズ ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板 1128
K-TRST-L-U　旧)チーズ 底板 標準タイプL ステンレス鋼板..... 1129
K-TRST-L　旧)チーズ 標準タイプL ステンレス鋼板..... 1130
K-TRSTS-H-N　旧)チーズ ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 1131
K-TRSTS-H-U　旧)チーズ 底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板..... 1132
K-TRSTS-H　旧)チーズ ステップオンタイプH ステンレス鋼板..... 1133
K-TRSTS-L-N　旧)チーズ ネット底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 1134
K-TRSTS-L-U　旧)チーズ 底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板..... 1135
K-TRSTS-L　旧)チーズ ステップオンタイプL ステンレス鋼板..... 1136
K-TRT-H-N　旧)チーズ ネット底板標準タイプH 高耐食性めっき鋼板..... 1137
K-TRT-H-U　旧)チーズ 底板標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 1138
K-TRT-H　旧)チーズ 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 1139
K-TRT-L-N　旧)チーズ ネット底板標準タイプL 高耐食性めっき鋼板..... 1140
K-TRT-L-U　旧)チーズ 底板標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 1141
K-TRT-L　旧)チーズ 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板..... 1142
K-TRTS-H-N　旧)チーズ ネット底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 1143
K-TRTS-H-U　旧)チーズ 底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板..... 1144
K-TRTS-H　旧)チーズ ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板..... 1145
K-TRTS-L-N　旧)チーズ ネット底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 1146
K-TRTS-L-U　旧)チーズ 底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板..... 1147
K-TRTS-L　旧)チーズ ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板..... 1148
KH-T　エスロカチット チーズ..... 1149
KH-TE　エスロカチットＥ チーズ..... 1150
PCPQK-T(*)　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 ティーズ..... 1151
PEP-KFT10k　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付ＥＦ片受チーズ１０ｋ 1152
PEP-KFT7.5k　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付ＥＦ片受チーズ７.５ｋ 1153
PEP-KT　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受チーズ 1154
PEP-PESDT　水道配水用ポリエチレン管継手 ＰＥ差口付鋳鉄製Ｔ字管 1155
PEP-SFT10kⅠ　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付チーズ１０ｋ Ⅰ形 1156
PEP-SFT10kⅡ　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付チーズ１０ｋ Ⅱ形 1157
PEP-SFT7.5kⅠ　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付チーズ７.５ｋ Ⅰ形 1158
PEP-SFT7.5kⅡ　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付チーズ７.５ｋ Ⅱ形 1159
PEP-STⅠ　水道配水用ポリエチレン管継手 チーズⅠ形..... 1160
PEP-STⅡ　水道配水用ポリエチレン管継手 チーズⅡ形..... 1161

SUS-SW-90T(*)　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 ティーズ 1162
K-TRST-H-N　チーズ ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板 1163
K-TRST-H-U　チーズ 底板 標準タイプH ステンレス鋼板 1164
K-TRST-H　チーズ 標準タイプH ステンレス鋼板 1165
K-TRST-L-N　チーズ ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板 1166
K-TRST-L-U　チーズ 底板 標準タイプL ステンレス鋼板 1167
K-TRST-L　チーズ 標準タイプL ステンレス鋼板 1168
K-TRSTS-H-N　チーズ ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 1169
K-TRSTS-H-U　チーズ 底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 1170
K-TRSTS-H　チーズ ステップオンタイプH ステンレス鋼板 1171
K-TRSTS-L-N　チーズ ネット底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 1172
K-TRSTS-L-U　チーズ 底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 1173
K-TRSTS-L　チーズ ステップオンタイプL ステンレス鋼板 1174
K-TRT-H-N　チーズ ネット底板標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 1175
K-TRT-H-U　チーズ 底板標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 1176
K-TRT-H　チーズ 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 1177
K-TRT-L-N　チーズ ネット底板標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 1178
K-TRT-L-U　チーズ 底板標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 1179
K-TRT-L　チーズ 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 1180
K-TRTS-H-N　チーズ ネット底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 1181
K-TRTS-H-U　チーズ 底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 1182
K-TRTS-H　チーズ ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 1183
K-TRTS-L-N　チーズ ネット底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 1184
K-TRTS-L-U　チーズ 底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 1185
K-TRTS-L　チーズ ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 1186
AM-90Y150　塩ビ製小口径マス 雨マス・９０°合流（掃除口１５０） 1187
PM-90Y150　塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・９０°合流（掃除口１５０） 1188
BJ-MTG　ベストジョイント メカニカルチー 1189
BJ-MTT　ベストジョイント メカニカルチー 1190
BJ-T　ベストジョイント チー 1191
JOQ2-RT　Ｊワンクイック２ 径違いチー 1192
JOQ2-T　Ｊワンクイック２ チー 1193
K-TRST-BH-N　チーズ ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板 1194
K-TRST-BH-U　チーズ 底板 標準タイプH ステンレス鋼板 1195
K-TRST-BH　チーズ 標準タイプH ステンレス鋼板 1196
K-TRST-BL-N　ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板 1197
K-TRST-BL-U　チーズ 底板 標準タイプL ステンレス鋼板 1198
K-TRST-BL　チーズ 標準タイプL ステンレス鋼板 1199
K-TRSTS-BH-N　チーズ ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 1200
K-TRSTS-BH-U　チーズ 底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 1201
K-TRSTS-BH　チーズ ステップオンタイプH ステンレス鋼板 1202

K-TRSTS-BL-N　チーズ ネット底板 ステップオンタイプＬ ステンレス鋼板 1203
K-TRSTS-BL-U　チーズ 底板 ステップオンタイプＬ ステンレス鋼板 1204
K-TRSTS-BL　チーズ ステップオンタイプＬ ステンレス鋼板 1205
K-TRT-BH-N　チーズ ネット底板 標準タイプＨ 高耐食性めっき鋼板 1206
K-TRT-BH-U　チーズ 底板 標準タイプＨ 高耐食性めっき鋼板 1207
K-TRT-BH　チーズ 標準タイプＨ 高耐食性めっき鋼板 1208
K-TRT-BL-N　チーズ ネット底板 標準タイプＬ 高耐食性めっき鋼板 1209
K-TRT-BL-U　チーズ 底板 標準タイプＬ 高耐食性めっき鋼板 1210
K-TRT-BL　チーズ 標準タイプＬ 高耐食性めっき鋼板 1211
K-TRTS-BH-N　チーズ ネット底板 ステップオンタイプＨ 高耐食性めっき鋼板 1212
K-TRTS-BH-U　チーズ 底板 ステップオンタイプＨ 高耐食性めっき鋼板 1213
K-TRTS-BH　チーズ ステップオンタイプＨ 高耐食性めっき鋼板 1214
K-TRTS-BL-N　チーズ ネット底板 ステップオンタイプＬ 高耐食性めっき鋼板 1215
K-TRTS-BL-U　チーズ 底板 ステップオンタイプＬ 高耐食性めっき鋼板 1216
K-TRTS-BL　チーズ ステップオンタイプＬ 高耐食性めっき鋼板 1217
LA-NT　ＬＡカップリング チーズ三方ナット付き 1218
LA-RT　ＬＡカップリング 径違いチーズ枝部ねじ付き 1219
LA-T　ＬＡカップリング チーズ枝部ねじ付き 1220
LA-T　ＬＡカップリング チーズ枝部ねじ付き 1221
S25C-T　高圧用ねじ込み継手 ティーズ 1222
TSD-T　大口径ＴＳ継手 チーズ 1223
WP-T　ダブルプレス ティー 1224
WP-WT　ダブルプレス 水栓ティー 1225
AW-EFLT　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦロング枝付ティーズ 1226
AW-EFKT　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受ティーズ 1227
AW-SPT　建築設備用ポリエチレン管継手 ＳＰティーズ 1228
AW-EFKT10k　建築設備用ポリエチレン管継手 フランジ付ＥＦ片受ティーズ（１０Ｋ） 1229
AW-SPT10k　建築設備用ポリエチレン管継手 ＳＰフランジ付ティーズ（１０Ｋ） 1230
AW-EFT10k　建築設備用ポリエチレン管継手 フランジ付ＥＦティーズ（１０Ｋ） 1231

05 レデューサー

SSGP-S　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット 1232
SD-ST150　塩ビ製小口径マス インバート・ストレート（掃除口１５０） 1233
SD-ST200　塩ビ製小口径マス インバート・ストレート（掃除口２００） 1234
SD-ST125　塩ビ製小口径マス インバート・ストレート（掃除口１２５） 1235
SD-ST300　塩ビ製小口径マス インバート・ストレート（掃除口３００） 1236
AM-ST150　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス・ストレート（掃除口１５０） 1237
AM-ST200　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス・ストレート（掃除口２００） 1238
PM-ST150　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・ストレート（掃除口１５０） 1239
PM-ST200　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・ストレート（掃除口２００） 1240
wdmosui-ST　汚水マス ストレート 1241

wdmtrap-ST　トラップマス ストレート 1242
wdmdrop-ST　ドロップマス ストレート 1243
wdmkokyo-ST　公共マス ストレート 1244
ABACUS-FMADS　アバカス メスアダプターソケット 1245
ABACUS-FS　アバカス 給水栓ソケット 1246
ABACUS-MADS　アバカス オスアダプターソケット 1247
ABACUS-RS　アバカス 径違いソケット 1248
ABACUS-S　アバカス ソケット 1249
AM-ST200　塩ビ製小口径マス 雨マス・ストレート（掃除口２００） 1250
AM-ST300　塩ビ製小口径マス 雨マス・ストレート（掃除口３００） 1251
AW-EFKR　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受レデューサ 1252
AW-EFR　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦレデューサ 1253
AW-EFS　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦソケット 1254
AW-R　建築設備用ポリエチレン管継手 レデューサ 1255
DIPNS-IN　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 1256
DIPNS-R　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 1257
DIPNS-S　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 継輪 1258
EF-RS　JFE ポリブテン管用継手 Ｅ種径違いソケット 1259
EF-S　JFE ポリブテン管用継手 Ｅ種ソケット 1260
EF-VLVS-M　JFE ポリブテン管用継手 Ｅ種バルブソケット（おねじ付） 1261
FDV-DS　小口径耐火二層管継手 ソケット 1262
FDV-IN　小口径耐火二層管継手 インクリーザー 1263
MEKA-R　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 片落ち管 1264
ETM-S　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ソケット 1265
NS-S　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ソケット 1266
ETM-COS　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 掃除口付ソケット 1267
DV-S　排水用硬質塩化ビニル管継手 ソケット 1268
CU-FR　水道用銅管継手 フィッティングレデューサ 1269
CU-S　水道用銅管継手 ソケット 1270
TS-S　水道用硬質塩化ビニル管継手 ソケット 1271
TM-S　繊維モルタルビニル二層管継手 ソケット 1272
DV-IN　排水用硬質塩化ビニル管継手 インクリーザー 1273
DR-S　ねじ込み式排水管継手 ソケット 1274
TM-IN　繊維モルタルビニル二層管継手 インクリーザー 1275
FSGP-S　鋼製突合せ溶接式継手 ソケット 1276
FSGP-R　鋼製突合せ溶接式継手 ソケット（偏芯） 1278
SSGP-R　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット（偏芯） 1280
CUR-S　銅製（インクリーザ） 1281
MD-S　排水鋼管用可とう継手 ソケット 1282
SSW-FC　配管用鋼製差込み溶接式管継手 フルカップリング 1283
ARFA-R　アルファコーティング鋼管 片落管 1284

MLC-S　モルコジョイント ソケット 1285
MLC-R　モルコジョイント レデューサ 1286
MLC-BS　モルコジョイント ベアタイプソケット 1287
MLC-ASO1　モルコジョイント 雄アダプター付ソケット（１型） 1288
MLC-ASO2　モルコジョイント 雄アダプター付ソケット（２型） 1289
MLC-ASM　モルコジョイント 雌アダプター付ソケット 1290
MLC-WS　モルコジョイント 水栓ソケット 1291
VLPF-R　フランジ付継手 レデューサ 1292
NJ-S　ナイスジョイント ソケット 1293
NJ-LRF　ナイスジョイント レジュースドフランジ 1294
NJ-LRFL　ナイスジョイント レジュースドフランジ(ロングタイプ) 1295
NJ-LRS　ナイスジョイント フランジ式 径違いソケット 1296
NJ-LS　ナイスジョイント フランジ式 ソケット 1297
DIPK-R　K形 ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 1298
DIPK-IN　K形 ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 1299
DIPK-S　K形 ダクタイル鋳鉄異形管 継ぎ輪 1300
DIPT-R　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 1301
DIPT-IN　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 1302
DIPT-S　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 継ぎ輪 1303
VLPW-S　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ソケット 1304
VLPW-R　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ソケット（偏芯） 1305
PQWK-R　水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット 1306
VP125-S　換気用塩化ビニル２管路継手 ソケット 1307
TMP125-SW　換気用耐火２管路管継手 ソケット 1308
TAKLP-RD　TAK フランジ付継手 レデューサ 1309
SUS-S　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ 1310
SUS-R　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ（偏芯） 1312
TJ-F5　トップフィッティング レデューサ 1314
HB-S　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 ソケット 1315
DIPA-R　A形 ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 1316
DIPA-IN　A形 ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 1317
DIPA-S　A形 ダクタイル鋳鉄異形管 継ぎ輪 1318
DIPS-R　SⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管 1319
DIPS-IN　SⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管 1320
DIPS-S　SⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管 継ぎ輪 1321
EF-AHS　エルメックス AHS 継手 1322
EF-MS　エルメックスメネジソケット 1323
EF-OS　エルメックスオネジソケット 1324
EF-LOS　エルメックス胴長オネジソケット 1325
EF-IS　エルメックス異径ソケット 1326
EF-S　エルメックスソケット 1327

EF-US　エルメックスユニオンソケット 1328
PP-MS　ポリエチレン管用金属継手 鋼管用メネジソケット 1329
PP-OS　ポリエチレン管用金属継手 鋼管用オネジソケット 1330
PP-S　ポリエチレン管用金属継手 ソケット 1331
AD-S　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手 ソケット 1332
AD-R　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手 レデューサ 1333
FS-DS　耐火ＤＶ継手 ソケット 1334
FS-IN　耐火ＤＶ継手 インクリーザー 1335
HF-RS　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種径違いソケット 1336
HF-S　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種ソケット 1337
HF-VLVS-M　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種バルブソケット（おねじ付） 1338
HI-S　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ソケット 1339
HTDV-DS　高温排水用ＨＴＤＶ継手 ソケット 1340
HTDV-OJH　高温排水用ＨＴＤＶ継手 偏芯インクリーザ 1341
HT-S　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ソケット 1342
REF-R　レフネット用 レデューサ 1343
KP-R　KP レデューサ 1344
KP-S　KP ソケット 1345
PEL-RD　Ｆ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手 レデューサ 1346
PE-S　ガス用ポリエチレン管継手 ＥＦソケット 1347
PM-ST200　塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・ストレート（掃除口２００） 1348
PM-ST300　塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・ストレート（掃除口３００） 1349
SAS354-R(C)　一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 レデューサ 1350
SAS354-R(E)　一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 レデューサ（偏芯） 1351
SGR-IN　ＳＧＲ 径違いソケット 1352
SGR-R　ＳＧＲ 片差ソケット 1353
SGR-S　ＳＧＲ ソケット 1354
SGR-VCS　ＳＧＲ ＶＣソケット 1355
strtb-1　汚水２用 ９０°エルボ返し 1356
strtb-2　汚水２用 ４５°エルボ返し 1357
strtb-3　汚水２用 ４５°Ｙ＋キャップ 1358
strtb-4　汚水２用 ９０°ＴＹ立上 1359
strtb-5　汚水２用 ９０°ＴＹ立下 1360
strtb-6　汚水２用 ９０°ＴＹ＋キャップ 1361
strtb-7　汚水２用 ４５°エルボ立下 1362
strtb-8　汚水２用 ４５°エルボ下受 1363
strtc-1　汚水１用 ９０°エルボ返し 1364
strtc-2　汚水１用 ４５°エルボ返し 1365
strtc-3　汚水１用 ４５°Ｙ＋キャップ 1366
strtc-4　汚水１用 ９０°ＴＹ立上 1367
strtc-5　汚水１用 ９０°ＴＹ立下 1368

strtc-6　汚水１用　９０°ＴＹ＋キャップ 1369
strtc-7　汚水１用　４５°エルボ立下 1370
strtc-8　汚水１用　４５°エルボ下受 1371
strtd-1　排水用　９０°エルボ返し 1372
strtd-2　排水用　４５°エルボ返し 1373
strtd-3　排水用　９０°ＴＹ立上 1374
strtd-4　排水用　９０°ＴＹ立下 1375
strtd-5　排水用　９０°ＳＴ立上 1376
strtd-6　排水用　９０°ＳＴ立下 1377
strtd-7　排水用　９０°ＴＹ＋キャップ 1378
strtd-8　排水用　４５°ＴＹ＋キャップ 1379
strtd-9　排水用　４５°エルボ立下 1380
strtd-10　排水用　４５°エルボ下受 1381
strtg-1　一般用　９０°エルボ返し 1382
strtg-2　一般用　４５°エルボ返し 1383
strtg-4　一般用　９０°ティーズ立上 1384
strtg-5　一般用　９０°ティーズ立下 1385
strtg-6　一般用　４５°エルボ立下 1386
strtg-7　一般用　４５°エルボ下受 1387
strtr-1　冷媒用　４５°エルボ立下 1388
strtr-2　冷媒用　４５°エルボ立上 1390
SUSNJ-RS　SUS ねじ込み 径違いソケット 1392
SUSNJ-S　SUS ねじ込み ソケット（テーパー） 1393
SUSNJ-S-RP　SUS ねじ込み ストレートソケット 1394
THL-DS　スリーレス ソケット 1395
THL-IN　スリーレス 異径ソケット 1396
TINY-R　タイニージョイント レデューサ 1397
TN-RC　ＴＮフィッティング レデューサ 1398
UX-ｿｹｯﾄ(S)　ＵＸ継手 ソケット 1399
UX-径違いｿｹｯﾄ　ＵＸ継手 径違いソケット 1400
UX-絶縁給水栓ｿｹｯﾄ　ＵＸ継手 絶縁給水栓ソケット 1401
UX-砲金製給水栓ｿｹｯﾄ　ＵＸ継手 砲金製給水栓ソケット 1402
VU-DS　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 ソケット 1403
VU-IN　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 インクリーザー 1404
AC-S　ＡＣドレン継手 ソケット 1405
ADP-TF　JFE ポリブテン管用継手 テスト用アダプター（メス） 1406
ADPN-DN-F　JFE ポリブテン管用継手 M種めねじ付胴長ソケット 1407
ADPN-DN-M　JFE ポリブテン管用継手 M種おねじ付胴長ソケット 1408
ADPN-F　JFE ポリブテン管用継手 M種めねじ付ソケット 1409
ADPN-M　JFE ポリブテン管用継手 M種おねじ付ソケット 1410
ADPN-UNS　JFE ポリブテン管用継手 M種ユニオンソケット 1411

ADPN-YBOX　JFE ポリブテン管用継手 M種給水栓用ソケット（ボックスタイプ） 1412
AW-EFER　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦスクリューＪＴ エラスジョイント 1413
AW-EFFS　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦスクリューＪＴ メネジソケット 1414
AW-EFMS　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦスクリューＪＴ オネジソケット 1415
AW-EFUS　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦスクリューＪＴ ユニオンソケット 1416
EF-VLVS-F　JFE ポリブテン管用継手 Ｅ種バルブソケット（めねじ付） 1417
EJ-SF　上水ソケットめす 1418
FO-RW　ワンプッシュ継手 めねじ付ソケット 1419
FO-S　ワンプッシュ継手 片ねじソケット 1420
FO-W　ワンプッシュ継手 両メカソケット 1421
MD-COS　排水鋼管用可とう継手 掃除口付ソケット 1422
HT-S　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ソケット 1423
SSW-HC　配管用鋼製差込み溶接式管継手 ハーフカップリング 1424
VLP-S　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ソケット 1425
VLP-R　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ソケット（偏芯） 1426
NJ-LRSL　ナイスジョイント フランジ式 径違いソケット(ロングタイプ) 1427
HI-S　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ソケット 1428
MD-COST　排水鋼管用可とう継手 満水試験兼用掃除口付継手 1429
CU-UPS　旧）VU-VP 変換ソケット 1430
FSGP-R(C)　一般配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心(FSGP-R(C)) 1431
PT370 S/40-R(C)　配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心 (PT370 S/40-R(C)) 1433
PT370 S/80-R(C)　配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心 (PT370 S/80-R(C)) 1435
PT370 S/160-R(C)　配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心 (PT370 S/160-R(C)) 1437
SUS304 S5S-R(C)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ(SUS304 S5S-R(C)) 1439
SUS304 S10S-R(C)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ(SUS304 S10S-R(C)) 1441
SUS304 S20S-R(C)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ(SUS304 S20S-R(C)) 1443
SUS304 S40-R(C)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ(SUS304 S40-R(C)) 1445
SUS304 S80-R(C)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ(SUS304 S80-R(C)) 1447
SUS316L S5S-R(C)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ(SUS316L S5S-R(C)) 1449
SUS316L S10S-R(C)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ(SUS316L S10S-R(C)) 1451
SUS316L S20S-R(C)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ(SUS316L S20S-R(C)) 1453
SUS316L S40-R(C)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ(SUS316L S40-R(C)) 1455
SUS316L S80-R(C)　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ(SUS316L S80-R(C)) 1457
PA12 S/40-R(C)　配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心(PA12S/40-R(C)) 1459
PA12 S/80-R(C)　配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心(PA12S/80-R(C)) 1461
HF-FS-OB　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種めねじ付ソケット（一体型） 1463
HF-MS-OB　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種おねじ付ソケット（一体型） 1464
HF-SMKFL-M　JFE ポリブテン管用継手 ＰＢフランジシモク（平板） 1465
HF-UNS-OB　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種ユニオンソケット（一体型） 1466
HF-VLVS-F　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種バルブソケット（めねじ付） 1467
HF-VLVS-WS　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種給水栓ソケット 1468

HF-WS-OB　JFE ポリブテン管用継手 Ｈ種給水栓ソケット（一体型）.....1469
HTDV-IN　高温排水用ＨＴＤＶ継手 インクリーザ.....1470
K-TRRW-1　異径ジョイント.....1471
KH-F　エスロカチット ユニオン継手.....1472
KH-MA　エスロカチット メスねじアダプター.....1473
KH-MAZ　エスロカチット 座付きソケット.....1474
KH-OA　エスロカチット オスねじアダプター.....1475
KH-OAL　エスロカチット 胴長オスねじアダプター.....1476
KH-S　エスロカチット ソケット.....1477
KH-SE　エスロカチットＥ ソケット.....1478
KH-TS　エスロカチット 継手一体型止水栓.....1479
KH-VA　エスロカチット バルブ付きアダプター.....1480
KH-YCS　エスロカチット 床出し調節ジョイント　ストレート.....1481
KH-YLS　エスロカチット 床出し調節ジョイント ストレート(ロング）.....1482
KH-YSL　エスロカチット 床出しソケットＬ.....1483
KH-YSM　エスロカチット 床出しソケットＭ.....1484
KH-YSS　エスロカチット 床出しソケットＳ.....1485
KH-ZS　エスロカチット 座付きソケットロング.....1486
PEP-KR　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受レデューサー.....1487
PEP-S　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦソケット.....1488
PEP-SR　水道配水用ポリエチレン管継手 レデューサー.....1489
PE-RS　ガス用ポリエチレン管継手 ＥＦ異径ソケット.....1490
PM-NAF-JRD　プッシュマスター 水栓ソケット.....1491
PM-NCS　プッシュマスター コネクターストレート.....1492
PM-NSF　プッシュマスター メスネジソケット.....1493
PM-NSK13X16JH　プッシュマスター １３Ｘ１６変換レデューサ.....1494
PM-NSK20J　プッシュマスター ＰＬⅡ・ＰＭ変換レデューサ.....1495
PM-NSM　プッシュマスター オスネジソケット.....1496
strtg-3　一般用 ４５°Ｙ＋キャップ.....1497
strtr-3　冷媒用９０°エルボ返し.....1498
strtg-8　一般用 レデューサ.....1500
SUS-SW-FC　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 フルカップリング.....1501
SUS-SW-HC　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 ハーフカップリング.....1502
UX-砲金製ﾒｽｵｽｿｹｯﾄ　ＵＸ継手 メスオスソケット.....1503
UX-絶縁ﾒｽｵｽｿｹｯﾄ　ＵＸ継手 絶縁メスオスソケット.....1504
ＢＣＳ用レデューサ.....1505
AM-ST150　塩ビ製小口径マス 雨マス・ストレート（掃除口１５０）.....1507
PM-ST150　塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・ストレート（掃除口１５０）.....1508
BJ-C　ベストジョイント カップリング.....1509
BJ-CRS　ベストジョイント コンセントリックレジューサー.....1510
BJ-RC　ベストジョイント レジューシングカップリング.....1511

JOQ2-DN-M　Ｊワンクイック２　おねじ付ソケット（胴長）……1512
JOQ2-F-FL-Y　Ｊワンクイック２　座付めねじ付ソケット（床立上）……1513
JOQ2-F-FL　Ｊワンクイック２　座付めねじ付ソケット……1514
JOQ2-F　Ｊワンクイック２　めねじ付ソケット……1515
JOQ2-FS　Ｊワンクイック２　給水栓用ソケット……1516
JOQ2-FX-BOX　Ｊワンクイック２　給水栓用ソケット（ＢＯＸ）……1517
JOQ2-M　Ｊワンクイック２　おねじ付ソケット……1518
JOQ2-QJ　Ｊワンクイック２　クイックジョイント……1519
JOQ2-RS　Ｊワンクイック２　径違いソケット……1520
JOQ2-S　Ｊワンクイック２　ソケット……1521
JOQ2-UNS　Ｊワンクイック２　ユニオンソケット……1522
JOQ2-GVB-UN　Ｊワンクイック２　逆止弁付バルブ……1523
JOQ2-VB-M　Ｊワンクイック２　おねじ付バルブ……1524
LA-AP　ＬＡカップリング　おすアダプター……1525
LA-AQ　ＬＡカップリング　めすアダプター……1526
LA-S　ＬＡカップリング　ソケット……1527
LA-SSS　ＬＡカップリング　特寸ソケット……1528
TSD-S　大口径ＴＳ継手　ソケット……1529
WP-AS　ダブルプレス　メスアダプタ付ソケット……1530
WP-AS1　ダブルプレス　オスアダプタ付ソケット１型……1531
WP-AS2　ダブルプレス　オスアダプタ付ソケット２型……1532
WP-BS　ダブルプレス　ベアソケット……1533
WP-IUV　ダブルプレス　絶縁ユニオン……1534
WP-LT　ダブルプレス　ラップ付短管……1535
WP-R　ダブルプレス　レジューサ……1536
WP-S　ダブルプレス　ソケット……1537
WP-U1　ダブルプレス　ユニオン１型……1538
WP-WS　ダブルプレス　水栓ソケット……1539
PCPQK-R　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手　ソケット……1540
AW-EFT　建築設備用ポリエチレン管継手　ＥＦティーズ……1541
AW-KS　建築設備用ポリエチレン管継手　給水栓ソケット……1542
HITS-FWS　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　座付給水栓用ソケット……1543

06 クロス

MD-LPC　排水鋼管用可とう継手　ロングクロス……1544
MEKA-WY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管両Ｙ管……1545
MEKA-WTY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管９０°両Ｙ管……1546
crosb-1　汚水２用　９０°クロス……1547
crosc-1　汚水１用　９０°クロス……1548
crosd-1　排水用　９０°クロス……1549
crosg-1　一般用　９０°クロス……1550

crosg-2　一般用　９０°ティーズ＋９０°ティーズ 1551
DIPNS-WST　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管　三受十字管 1552
DIPK-WST　Ｋ形ダクタイル鋳鉄異形管　三受十字管 1553
DIPT-WST　Ｔ形ダクタイル鋳鉄異形管　三受十字管 1554
VLPW-WT　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　クロス 1555
FS-WLT　耐火ＤＶ継手　９０°大曲両Ｙ 1555
TM-WLT　繊維モルタルビニル二層管継手　９０°大曲り両Ｙ 1557
DR-WY　ねじ込み式排水管継手　４５°両Ｙ 1558
DV-WLT　排水用硬質塩化ビニル管継手　９０°大曲り両Ｙ 1559
DR-WST　ねじ込み式排水管継手　９０°両Ｙ 1560
DR-WTY　ねじ込み式排水管継手　９０°大曲り両Ｙ 1561
SSW-CLOSS　配管用鋼製差込み溶接式管継手　クロス 1562
SSGP-WT　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　クロス 1563
SSGP-RWT　消火用異径クロス 1564
SD-WYS150　塩ビ製小口径マス　インバート・９０°合流（掃除口１５０） 1565
SD-WYS200　塩ビ製小口径マス　インバート・９０°合流（掃除口２００） 1566
DIPA-WST　Ａ形ダクタイル鋳鉄異形管　三受十字管 1567
DIPS-WST　ＳⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管　三受十字管 1568
OS-WY　汚水管記号付き継手　４５°両Ｙ 1569
OS-WST　汚水管記号付き継手　９０°両Ｙ 1570
SUSNJ-CR　SUS ねじ込み　クロス 1571
wdmosui-WT　汚水マス 1572
wdmtrap-WT　トラップマス 1573
wdmdrop-WT　ドロップマス 1574
wdmkoukyo-WT　公共マス 1575
AM-90WY150　旧)塩ビ製小口径マス　雨マス・９０°両側合流（掃除口１５０） 1576
AM-90WY200　旧)塩ビ製小口径マス　雨マス・９０°両側合流（掃除口２００） 1577
PM-90WY150　旧)塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・９０°両側合流（掃除口１５０） 1578
PM-90WY200　旧)塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・９０°両側合流（掃除口２００） 1579
AM-90WY150　塩ビ製小口径マス　雨マス・９０°両側合流（掃除口１５０） 1580
AM-90WY200　塩ビ製小口径マス　雨マス・９０°両側合流（掃除口２００） 1581
PM-90WY150　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・９０°両側合流（掃除口１５０） 1582
PM-90WY200　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・９０°両側合流（掃除口２００） 1583
ETM-LPC　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　ロングクロス 1584
VLP-WT　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　クロス 1585
K-TRSX-HA　十字分岐　標準タイプＨ　ステンレス鋼板 1586
K-TRSX-LA　十字分岐　標準タイプＬ　ステンレス鋼板 1587
K-TRSXS-HA　十字分岐　ステップオンタイプＨ　ステンレス鋼板 1588
K-TRSXS-LA　十字分岐　ステップオンタイプＬ　ステンレス鋼板 1589
K-TRX-HA　十字分岐　標準タイプＨ　高耐食性めっき鋼板 1590
K-TRX-LA　十字分岐　標準タイプＬ　高耐食性めっき鋼板 1591

K-TRXS-HA　十字分岐 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 1592
K-TRXS-LA　十字分岐 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 1593
K-TRSX-BH　十字分岐 標準タイプH ステンレス鋼板 1594
K-TRSX-BL　十字分岐 標準タイプL ステンレス鋼板 1595
K-TRSXS-BH　十字分岐 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 1596
K-TRSXS-BL　十字分岐 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 1597
K-TRX-BH　十字分岐 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 1598
K-TRX-BL　十字分岐 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 1599
K-TRXS-BH　十字分岐 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 1600
K-TRXS-BL　十字分岐 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 1601
SUS-SW-CLOSS　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 クロス 1602
BJ-CR　ベストジョイント クロス 1603
S25C-W　高圧用ねじ込み継手 クロス 1604
REF-3W　レフネットジョイント 3 分岐 1605
REF-3W(3)　レフネットジョイント 3 分岐（3 管式） 1606

07 キャップ

ABACUS-C　アバカス キャップ 1607
DIPNS-C　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 帽 1608
MD-CO　排水鋼管用可とう継手 ＣＯ栓 1609
ETM-COF　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ＣＯ栓 1610
HT-C　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 キャップ 1611
SSGP-C　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ 1612
TS-C　水道用硬質塩化ビニル管継手 キャップ 1613
SSW-C　配管用鋼製差込み溶接式管継手 キャップ 1614
SSGP-P　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 プラグ 1615
TM-CO　繊維モルタルビニル二層管継手 掃除口 1616
DV-CO　排水用硬質塩化ビニル管継手フランジ形 掃除口 1617
DV-VCO　排水用硬質塩化ビニル管継手 掃除口（ＶＣＯ） 1618
MLC-C　モルコジョイント キャップ 1619
HF-C　JFE ポリブテン管用継手 H種キャップ 1620
HI-C　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 キャップ 1621
PE-C　ガス用ポリエチレン管継手 ＥＦキャップ 1622
PEP-C　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦキャップ 1623
SAS354-C　一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 キャップ 1624
SUSNJ-CA　SUS ねじ込み キャップ 1625
SUSNJ-P　SUS ねじ込み プラグ 1626
THL-CAP　スリーレス キャップ 1627
THL-C-CAP　スリーレス 掃除口 1628
TINY-C　ステンレス製ネック付溶接式管継手 キャップ 1629
TN-CAP　ＴＮフィッティング キャップ 1630

UX-ｷｬｯﾌﾟ　ＵＸ継手 キャップ 1631
UX-ﾌﾟﾗｸﾞ　ＵＸ継手 プラグ 1632
VU-CAP　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 キャップ 1633
ADP-TC　JFE ポリブテン管用継手 テスト用アダプター（キャップ） 1634
AW-EFC　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦキャップ 1635
AW-SPC　建築設備用ポリエチレン管継手 ＳＰキャップ 1636
FDV-CO　小口径耐火二層管継手 掃除口 1637
MEKA-COC　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 ＣＯＣ継手 1638
SAYA-SC　サヤ管ヘッダー工法用部品 シーリングキャップ 1639
VLP-C　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 キャップ 1640
VLP-P　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 プラグ 1641
NJ-C　ナイスジョイント キャップ 1642
HI-C　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 キャップ 1643
VLPW-C　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 キャップ 1644
VLPW-P　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 プラグ 1645
PQWK-P　水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ 1646
SUS-C　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 キャップ 1647
TJ-F4　トップフィッティング キャップ 1648
HB-C　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 キャップ 1649
EF-C　エルメックスキャップ 1650
AD-CO　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手 掃除口 1651
FS-CO　耐火ＤＶ継手 ねじ式掃除口 1652
K-TRE-H　エンドキャップ Ｈ 高耐食性めっき鋼板 1653
K-TRE-L　エンドキャップ Ｌ 高耐食性めっき鋼板 1654
K-TRSE-H　エンドキャップ Ｈ ステンレス鋼板 1655
K-TRSE-L　エンドキャップ Ｌ ステンレス鋼板 1656
MKR-10K　閉止板（１０Ｋ） 1657
MKR-16K　閉止板（１６Ｋ） 1658
PCPQK-P　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ 1659
PEP-SC　水道配水用ポリエチレン管継手 キャップ 1660
PM-NBC　プッシュマスター 止水キャップ 1661
PM-NBP13J　プッシュマスター 系統増設用止水プラグ 1662
SUS-SW-C　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 キャップ 1663
udb-1　汚水２用 ９０°エルボ立下 1664
udb-2　汚水２用 ９０°エルボ立上 1665
udc-1　汚水１用 ９０°エルボ立下 1666
udc-2　汚水１用 ９０°エルボ立上 1667
udd-1　排水用 ９０°エルボ立下 1668
udd-2　排水用 ９０°エルボ立上 1669
udg-1　一般用 ９０°エルボ立下 1670
udg-2　一般用 ９０°エルボ立上 1671

udg-3　一般用　９０°エルボ立下＋バルブＡ 1672
udg-4　一般用　９０°エルボ立下＋バルブＢ 1673
udg-5　一般用　９０°エルボ立下＋バルブＣ 1674
udg-6　一般用　９０°エルボ立上＋バルブＡ 1675
udg-7　一般用　９０°エルボ立上＋バルブＢ 1676
udg-8　一般用　９０°エルボ立上＋バルブＣ 1677
udr-1　冷媒用９０°エルボ立上 1678
udr-2　冷媒用９０°エルボ立下 1679
UX-砲金製ﾌﾟﾗｸﾞ　ＵＸ継手 砲金製プラグ 1680
BJ-CA　ベストジョイント キャップ 1681
S25C-C　高圧用ねじ込み継手 キャップ 1682
AC-CO　ＡＣドレン継手 ねじ式掃除口 1683
PCPQK-P　水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ 1684
K-TRE-BH　エンドキャップ Ｈ 高耐食性めっき鋼板 1685
K-TRE-BL　エンドキャップ Ｌ 高耐食性めっき鋼板 1686
K-TRSE-BH　エンドキャップ Ｈ ステンレス鋼板 1687
K-TRSE-BL　エンドキャップ Ｌ ステンレス鋼板 1688

08 小部品 （ユニオン・プッシングなど）

SSGP-B　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング 1689
CU-MADA　水道用銅管継手（オスネジアダプター Ａ） 1690
TS-VS　水道用硬質塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット 1691
TS-US　水道用硬質塩化ビニル管継手 ユニオンソケット 1692
TS-VCS　水道用硬質塩化ビニル管継手 ＶＣＳソケット 1693
DV-VS　排水用硬質塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット 1694
MEKA-COC　メカニカル形排水用鋳鉄異形管ＣＯＣ継手 1695
SAYA-H4P　サヤ管ヘッダー工法用部品 ヘッダー（４本） 1696
VLP-U　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ユニオン 1697
VLP-N　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ニップル 1698
NJ-MA　ナイスジョイントおすアダプタ（バルブソケット） 1699
NJ-FA　ナイスジョイントめすアダプタ（給水栓ソケット） 1700
NJ-B　ナイスジョイント ブッシュ 1701
NJ-IU　ナイスジョイント 絶縁ユニオン 1702
NJ-YA　ナイスジョイント 溶接アダプタ 1703
DIPK-SP1　Ｋ形ダクタイル鋳鉄異形管短管１号 1704
HI-WS　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 給水栓ソケット 1705
PQWK-N　水道用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル 1706
PQWK-U　水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン 1707
HB-B　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング 1708
HT-MVS　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 メタル入リバルブ用ソケット 1709
HT-WS　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 給水栓ソケット 1710

SGR-NA　水道用ＨＩ・ＳＧＲ－ＮＡパイプ(受口)..... 1711
SUSNJ-BU　SUS ねじ込み ブッシング..... 1712
SUSNJ-NI　SUS ねじ込み ニップル..... 1713
SUSNJ-RNI　SUS ねじ込み 径違いニップル..... 1714
SUSNJ-U　SUS ねじ込み ユニオン..... 1715
ABACUS-B　アバカス ブッシング..... 1716
ABACUS-LS　アバカス やり取り継手..... 1717
ABACUS-N　アバカス ニップル..... 1718
ABACUS-U　アバカス ユニオン..... 1719
AC-AD　ＡＣドレン継手 アダプター..... 1720
AC-MD　ＡＣドレン継手 ＭＤ継手接続アダプター..... 1721
AC-U-E　ＡＣドレン継手 フレキユニット 機器側エルボ..... 1722
AC-U-S　ＡＣドレン継手 フレキユニット 配管側ソケット..... 1723
AW-AWB　建築設備用ポリエチレン管継手 ＡＷ媒介継手..... 1724
AW-EFBKP　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦ枝付片受直管受口..... 1725
AW-EFSD20　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦサドル２０Ａ..... 1726
AW-EFSD25　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦサドル２５Ａ..... 1727
AW-EFSD50　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦサドル５０Ａ..... 1728
AW-EFSDB20　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦサドル付分水栓２０Ａ..... 1729
AW-EFSDB25　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦサドル付分水栓２５Ａ..... 1730
AW-EFSDB30　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦサドル付分水栓３０Ａ..... 1731
AW-EFSDB40　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦサドル付分水栓４０Ａ..... 1732
AW-EFSDB50　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦサドル付分水栓５０Ａ..... 1733
AW-EFSPF10K　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦフランジ短管（１０Ｋ）..... 1734
AW-EFSPF75K　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦフランジ短管（７．５Ｋ）..... 1735
AW-SPF10K　建築設備用ポリエチレン管継手 フランジ短管（１０Ｋ）..... 1736
AW-SPF75K　建築設備用ポリエチレン管継手 フランジ短管（７．５Ｋ）..... 1737
DIPNS-SP1　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 短管１号..... 1738
DIPNS-SP2　ＮＳ形ダクタイル鋳鉄異形管 短管２号..... 1739
DV-LES　排水用硬質塩化ビニル管継手 やりとり（補修）ソケット..... 1740
FDV-ES　小口径耐火二層管継手 伸縮継手..... 1741
FDV-VS　小口径耐火二層管継手 バルブソケット..... 1742
CU-FADA　水道用銅管継手（メスネジアダプター Ａ）..... 1743
CU-MADB　水道用銅管継手（オスネジアダプター Ｂ）..... 1744
CU-FADB　水道用銅管継手（メスネジアダプター Ｂ）..... 1745
TS-MVS　水道用硬質塩化ビニル管継手 メタル入リバルブ用ソケット..... 1746
TS-WS　水道用硬質塩化ビニル管継手 給水栓ソケット..... 1747
HT-WS　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手 給水栓ソケット..... 1748
HT-MVS　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手 メタル入リバルブ用ソケット..... 1749
DV-ES　排水用硬質塩化ビニル管継手 差し込みソケット(差込み代あり)..... 1750
DV-LES　排水用硬質塩化ビニル管継手 やりとり（補修）ソケット（差込み代あり）..... 1751

DV-DA　排水用硬質塩化ビニル管継手 鋼管用アダプター 1752
DV-DAL　排水用硬質塩化ビニル管継手 鋼管用アダプターＬ 1753
TM-RH　繊維モルタルビニル二層管継手 補修ソケット 1754
TM-RS　繊維モルタルビニル二層管継手 伸縮片受ソケット 1755
TM-VS　繊維モルタル二層管継手 バルブ用ソケット 1756
TM-DSH　繊維モルタルビニル二層管継手 偏芯ソケット 1757
TM-INH　繊維モルタルビニル二層管継手 偏芯異径ソケット 1758
DR-TS　ねじ込み式排水管継手 タッカーソケット 1759
DR-OTS　ねじ込み式排水管継手 オネジタッカーソケット 1760
MEKA-COT　メカニカル形排水用鋳鉄異形管掃除口付短管 1761
CU-U　水道用銅管継手 ユニオン 1762
FSGP-C　配管用鋼製突き合わせ溶接式継手 キャップ 1763
SSGP-U　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン 1764
SSGP-N　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル 1765
ARFA-F　アルファコーティング鋼管 受口 1766
MEKA-L　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 鉛管接続用Ｌ付短管 1767
MEKA-GS　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 鋼管接続用ＧＳ 1768
SAYA-WJB　サヤ管ヘッダー工法用部品 水栓ジョイントボックス（Ａ－２） 1769
SAYA-H2P　サヤ管ヘッダー工法用部品 ヘッダー（２本） 1770
SAYA-H3P　サヤ管ヘッダー工法用部品 ヘッダー（３本） 1771
VLP-B　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ブッシング 1772
DIPK-SP2　Ｋ形ダクタイル鋳鉄異形管短管２号 1773
DIPT-SP1　Ｔ形ダクタイル鋳鉄異形管短管１号 1774
DIPT-SP2　Ｔ形ダクタイル鋳鉄異形管短管２号 1775
HI-VS　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット 1776
HI-MVS　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 メタル入リバルブ用ソケット 1777
HI-US　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ユニオンソケット 1778
HI-VCS　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ＶＣＳソケット 1779
VLPW-B　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ブッシング 1780
VLPW-U　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ユニオン 1781
VLPW-N　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ニップル 1782
VJ-G0　ヴィクトリックジョイント G-0 型 1783
VJ-G1　ヴィクトリックジョイント G-1 型 1784
VJ-GU　ヴィクトリックジョイント GU 型 1785
VJ-N0　ヴィクトリックジョイント N-0 型 1786
VJ-N1　ヴィクトリックジョイント N-1 型 1787
TJ-R5　トップジョイント R-5 型 1788
TJ-R0　トップジョイント R-0 型 1789
TJ-R11　トップジョイント R-11 型 1790
HB-U　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン 1791
SD-DR150　塩ビ製小口径マス ストレートドロップ（掃除口１５０） 1792

SD-DR200　塩ビ製小口径マス ストレートドロップ（掃除口２００）.....1793
SD-DR300　塩ビ製小口径マス ストレートドロップ（掃除口３００）.....1794
DIPA-SP1　A形 ダクタイル鋳鉄異形管短管１号.....1795
DIPA-SP2　A形 ダクタイル鋳鉄異形管短管２号.....1796
DIPS-SP1　SⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管短管１号.....1797
DIPS-SP2　SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管短管２号.....1798
VJ-S0　ヴィクトリックジョイント S-0型.....1799
VJ-S1　ヴィクトリックジョイント S-1型.....1800
VJ-VLG　ヴィクトリックジョイント ヴィクロック型.....1801
EF-H3P　エルメックスヘッダー（３本片口）.....1802
EF-H4P　エルメックスヘッダー（４本）.....1803
EF-H5P　エルメックスヘッダー（５本）.....1804
EF-H6P　エルメックスヘッダー（６本）.....1805
FS-ES　耐火ＤＶ継手 差込ソケット.....1806
FS-LES　耐火ＤＶ継手 やりとりソケット.....1807
FS-VS　耐火ＤＶ継手 排水用バルブソケット.....1808
HI-MVS　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 メタル入リバルブ用ソケット.....1809
HI-US　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ユニオンソケット.....1810
HI-VCS　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ＶＣＳソケット.....1811
HI-VS　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット.....1812
HT-LEST-P　高温排水用ＨＴＤＶ継手 ヤリトリ機能付９０°Ｙ 差口型.....1813
HT-LEST-S　高温排水用ＨＴＤＶ継手 ヤリトリ機能付９０°Ｙ 受口型.....1814
HTES-C　高温排水用ＨＴＤＶ継手 伸縮ソケット.....1815
DV-ES　排水用硬質塩化ビニル管継手 差し込みソケット.....1816
DV-LES　旧)排水用硬質塩化ビニル管継手 やりとり（補修）ソケット.....1817
PCPQK-N　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 ニップル.....1818
PEP-F10k　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦフランジ短管１０ｋ.....1819
PEP-F7.5k　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦフランジ短管７.５ｋ.....1820
PEP-JKR　水道配水用ポリエチレン管継手 ダクタイル鋳鉄管用異種管継手Ｋ形.....1821
PEP-JSR　水道配水用ポリエチレン管継手 ダクタイル鋳鉄管用異種管継手ＳⅡ形.....1822
PEP-JTR　水道配水用ポリエチレン管継手 ダクタイル鋳鉄管用異種管継手Ｔ形.....1823
PEP-KP　水道配水用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受直管用受口.....1824
PEP-PESF　水道配水用ポリエチレン管継手 ＰＥ差口付フランジ短管.....1825
PEP-PVCJ　水道配水用ポリエチレン管継手 ＰＶＣ管用異種管継手.....1826
PEP-SF10k　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ短管１０ｋ.....1827
PEP-SF7.5k　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ短管７.５ｋ.....1828
PL-KAF　プッシュロックⅡ メスアダプター.....1829
PL-KAM　プッシュロックⅡ オスアダプター.....1830
PL-KAU　プッシュロックⅡ ユニオンアダプター.....1831
PM-NAF-J　プッシュマスター メスアダプター.....1832
PM-NAFJ5　プッシュマスター 床立上げ用アダプター４５°.....1833

PM-NAFJ6　プッシュマスター 床立上げ用アダプターストレート 1834
PM-NAH　プッシュマスター ＨＩＶＰ変換継手 1835
PM-NAM-J　プッシュマスター オスアダプター 1836
PM-NAM-JL　プッシュマスター オスアダプター胴長タイプ 1837
PM-NAPE　プッシュマスター 水道用ポリエチレン管変換継手 1838
PM-NAU-J　プッシュマスター ユニオンメスアダプター 1839
PM-NCH　プッシュマスター 銅管変換継手 1840
PM-NJD　プッシュマスター ＮＪヘッダーダブル 1841
PM-NJE　プッシュマスター ＮＪヘッダーエンド 1842
PM-NJS　プッシュマスター NJ ヘッダーシングル 1843
PM-NPEH　プッシュマスター 架橋ポリエチレン管変換継手 1844
PM-NSH　プッシュマスター ＨＩＶＰ変換ソケット 1845
PM-PJD　プッシュマスター ＰＪヘッダーダブル 1846
PM-PJL　プッシュマスター ＰＪヘッダーエルボ 1847
PM-PJS　プッシュマスター ＰＪヘッダーシングル 1848
PM-PKD　プッシュマスター ＰＫヘッダーダブル 1849
PM-PKE　プッシュマスター ＰＫヘッダーエンド 1850
PM-PKE20　プッシュマスター ＰＫヘッダーエンド２０Ａ 1851
PM-PKL　プッシュマスター ＰＫヘッダーエルボ 1852
PM-PKS　プッシュマスター ＰＫヘッダーシングル 1853
SGR-NA(L)　ＨＩ・ＳＧＲロングパイプ(受口) 1854
SGR-S100H300　ＳＧＲ Ｓベンド１００ Ｈ＝３００ 1855
SGR-S100H450　ＳＧＲ Ｓベンド１００ Ｈ＝４５０ 1856
SGR-S100H600　ＳＧＲ Ｓベンド１００ Ｈ＝６００ 1857
SGR-S150H300　ＳＧＲ Ｓベンド１５０ Ｈ＝３００ 1858
SGR-S150H450　ＳＧＲ Ｓベンド１５０ Ｈ＝４５０ 1859
SGR-S150H600　ＳＧＲ Ｓベンド１５０ Ｈ＝６００ 1860
SGR-S75H300　ＳＧＲ Ｓベンド７５ Ｈ＝３００ 1861
SGR-S75H450　ＳＧＲ Ｓベンド７５ Ｈ＝４５０ 1862
SGR-S75H600　ＳＧＲ Ｓベンド７５ Ｈ＝６００ 1863
SUSNJ-HONI　SUS ねじ込み ホースニップル 1864
TH-LHP　高温排水用ＨＴＤＶ継手 耐熱排水エルホッパー 1865
THT-Ⅰ　高温配水用ＨＴＤＶ継手 耐熱排水トラップⅠ型 1866
THT-Ⅱ　高温排水用ＨＴＤＶ継手 耐熱排水トラップⅡ型 1867
TINY-FA　ステンレス製ネック付溶接式管継手 水洗用メスアダプター 1868
TINY-MA　ステンレス製ネック付溶接式管継手 水洗用オスアダプター 1869
TN-C　タイヨージョイントＣ型 1870
TS-VP　接着受口ＴＳパイプ(ＶＰ仕様) 1871
TS-VU　接着受口ＴＳパイプ(ＶＵ仕様) 1872
UX-媒介ﾕﾆｵﾝ　ＵＸ継手 媒介ユニオン 1873
UX-砲金製ﾆｯﾌﾟﾙ　ＵＸ継手 砲金製ニップル 1874

UX-砲金製ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　ＵＸ継手 砲金製ブッシング 1875
UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ100L　ＵＸ継手 長ニップル(１００L) 1876
UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ125L　ＵＸ継手 長ニップル(１２５L) 1877
UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ150L　ＵＸ継手 長ニップル(１５０L) 1878
UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ50L　ＵＸ継手 長ニップル(５０L) 1879
UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ65L　ＵＸ継手 長ニップル(６５L) 1880
UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ75L　ＵＸ継手 長ニップル(７５L) 1881
UX-ﾆｯﾌﾟﾙ　ＵＸ継手 ニップル 1882
UX-ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ　ＵＸ継手 ブッシング 1883
UX-ﾕﾆｵﾝ　ＵＸ継手 ユニオン 1884
VU-OJH　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 偏芯ソケット 1885
VU-SS　排水用塩化ビニル管ＶＵ継手 Ｓソケット 1886
FSGP-45BN-S80　鋼製ねじ込み４５°ボスカップリング Ｓ８０ 1887
FSGP-45BS-S80　鋼製差込み４５°ボスカップリング Ｓ８０ 1888
FSGP-BN-S80　鋼製ねじ込みボスカップリング Ｓ８０ 1889
FSGP-BS-S160　鋼製差込みボスカップリング Ｓ１６０ 1890
FSGP-BS-S80　鋼製差込みボスカップリング Ｓ８０ 1891
SUS-BN-S80　ステンレス製ねじ込みボスカップリング Ｓ８０ 1892
SUS-BS-S80　差込みボスカップリング Ｓ８０ 1893
J2HDR-34L　Ｊワンクイック２ ヘッダーエルボ 1894
J2HDR-34S　Ｊワンクイック２ ヘッダーソケット 1895
J2HDR-34T　Ｊワンクイック２ ヘッダーチー 1896
J2HDR-L　Ｊワンクイック２ ヘッダーエルボ 1897
J2HDR-S　Ｊワンクイック２ ヘッダーソケット 1898
J2HDR-T　Ｊワンクイック２ ヘッダーチー 1899
S25C-4P　高圧用ねじ込み継手 ４角プラグ 1900
S25C-6P　高圧用ねじ込み継手 ６角プラグ 1901
S25C-B　高圧用ねじ込み継手 ブッシング 1902
S25C-CP　高圧用ねじ込み継手 カップリング 1903
S25C-HCP　高圧用ねじ込み継手 ハーフカップリング 1904
S25C-N　高圧用ねじ込み継手 ６角ニップル 1905
TSD-B　大口径ＴＳ継手 ブッシュ 1906
CU-UPS　ＶＵ－ＶＰ変換ソケット 1907
VU-HB　ＶＵ偏芯ブッシング 1909
VP-AC　ＡＣドレン継手 変換両受アダプター 1910
AC-SS　立て管用伸縮処理継手 1911
AC-TT　立て型トラップ 1912
TM-LES　繊維モルタルビニル二層管継手 伸縮ソケット（ロングタイプ） 1913
TM-LES　繊維モルタルビニル二層管継手 伸縮ソケット（ロングタイプ） 1914
AW-EFP　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦ受口付直管 1915
AW-SB　建築設備用ポリエチレン管継手 Ｓベンド 1916

AW-EFKSB　建築設備用ポリエチレン管継手 ＥＦ片受Ｓベンド 1917
AW-TSD　建築設備用ポリエチレン管継手 Ｔ形サドル 1918

09 フランジ

SSGP-2F16K　１６Ｋ差込み溶接式合フランジ 1919
SSGP-F16K　１６Ｋ差込み溶接式フランジ 1920
SSGP-2F　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 組みフランジ 1921
SSGP-F5K　５Ｋ差込み溶接式フランジ 1922
SSGP-2F5K　５Ｋ差込み溶接式合フランジ 1923
SSGP-F10K　１０Ｋ差込み溶接式フランジ 1924
SSGP-2F10K　１０Ｋ差込み溶接式合フランジ 1925
TS-5TSF　旧)水道用硬質塩化ビニル管継手 ＴＳ５Ｋフランジ 1926
TS-10TSF　旧)水道用硬質塩化ビニル管継手 ＴＳ１０Ｋフランジ 1927
VLP-2F　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 組みフランジ 1928
VLPW-2F　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 組み合フランジ 1929
SSGP-2F5KNJ　５Ｋねじ込み合フランジ 1930
SSGP-2F10KNJ　１０Ｋねじ込み合フランジ 1931
ABACUS-10KF　アバカス １０Ｋフランジ 1932
TS-SF　旧)水道用硬質塩化ビニル管継手 ソケットフランジ 1933
NJ-LPF　ナイスジョイント 貫通フランジ 1934
VLPW-F　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 組みフランジ 1935
SSGP-F5KNJ　５Ｋねじ込みフランジ 1936
SSGP-F10KNJ　１０Ｋねじ込みフランジ 1937
SUS-F5K　５Ｋステンレス製溶接式管フランジ 1938
SUS-F10K　１０Ｋステンレス製溶接式管フランジ 1939
F-P-10　JFE ポリブテン管用継手 ポリ粉体フランジー１０Ｋ 1940
HI-10TSF　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ＨＩ・ＴＳ１０Ｋフランジ 1941
HI-TSWF　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 水道用フランジ 1942
HT-10TSF　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ＨＴ・ＴＳ１０Ｋフランジ 1943
PQWK-2F10K　水道用ねじ込み式管端防食管継手 １０Ｋ合フランジ 1944
PQWK-2F5K　水道用ねじ込み式管端防食管継手 ５Ｋ合フランジ 1945
PQWK-F10K　水道用ねじ込み式管端防食管継手 １０Ｋフランジ 1946
PQWK-F5K　水道用ねじ込み式管端防食管継手 ５Ｋフランジ 1947
SSGP-F10K(BL)　１０Ｋ閉止フランジ 1948
SSGP-F5K(BL)　５Ｋ閉止フランジ 1949
SUSNJ-F10K　SUS ねじ込み フランジ１０Ｋ 1950
SUSNJ-F5K　SUS ねじ込み フランジ５Ｋ 1951
UX-F(10K)　ＵＸ継手 フランジ(１０Ｋ) 1952
UX-F(5K)　ＵＸ継手 フランジ(５Ｋ) 1953
JIS10K SOP FF SS400　１０Ｋ差込み溶接式合フランジ(JIS10K SOP FF SS400) 1954
CI-F10K　１０Ｋ鋳鉄製ねじ込み式フランジ 1955

CI-F16K　１６Ｋ鋳鉄製ねじ込み式フランジ 1956
CI-F20K　２０Ｋ鋳鉄製ねじ込み式フランジ 1957
CI-F5K　５Ｋ鋳鉄製ねじ込み式フランジ 1958
DF11-THIC　厚鋼電線管用カップリング 1959
DF11-THIN　薄鋼電線管用カップリング 1960
DS01　電線管ねじなしカップリング 1961
DS02　電線管ねじなしコネクタ（アースコネ） 1962
SSGP-F　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 組みフランジ 1963
VLP-F　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 組みフランジ（1 枚） 1964
SUS-F16K　１６Ｋステンレス製溶接式管フランジ 1965
SUS-F20K　２０Ｋステンレス製溶接式管フランジ 1966
SUS-F30K　３０Ｋステンレス製溶接式管フランジ 1967
SSGP-2F10K(SOH)　１０Ｋ差込み溶接式合フランジ（ＳＯＨ） 1968
SSGP-2F16K(SOH)　１６Ｋ差込み溶接式合フランジ（ＳＯＨ） 1969
SSGP-2F20K　２０Ｋ差込み溶接式合フランジ 1970
SSGP-2F20K(SOH)　２０Ｋ差込み溶接式合フランジ（ＳＯＨ） 1971
SSGP-2F30K　３０Ｋ差込み溶接式合フランジ 1972
SSGP-2F30K(SOH)　３０Ｋ差込み溶接式合フランジ（ＳＯＨ） 1973
SSGP-2F5K(SOH)　５Ｋ差込み溶接式合フランジ（ＳＯＨ） 1974
SSGP-F10K(SOH)　１０Ｋ差込み溶接式フランジ（ＳＯＨ） 1975
SSGP-F16K(BL)　１６Ｋ閉止フランジ 1976
SSGP-F16K(SOH)　１６Ｋ差込み溶接式フランジ（ＳＯＨ） 1977
SSGP-F20K(BL)　２０Ｋ閉止フランジ 1978
SSGP-F20K　２０Ｋ差込み溶接式フランジ 1979
SSGP-F20K(SOH)　２０Ｋ差込み溶接式フランジ（ＳＯＨ） 1980
SSGP-F30K(BL)　３０Ｋ閉止フランジ 1981
SSGP-F30K　３０Ｋ差込み溶接式フランジ 1982
SSGP-F30K(SOH)　３０Ｋ差込み溶接式フランジ（ＳＯＨ） 1983
SSGP-F5K(SOH)　５Ｋ差込み溶接式フランジ（ＳＯＨ） 1984
SUS-F10K(BL)　１０Ｋステンレス製閉止フランジ 1985
SUS-F10K(SOH)　１０Ｋステンレス製溶接式管フランジ（ＳＯＨ） 1986
SUS-F16K(BL)　１６Ｋステンレス製閉止フランジ 1987
SUS-F16K(SOH)　１６Ｋステンレス製溶接式管フランジ（ＳＯＨ） 1988
SUS-F20K(BL)　２０Ｋステンレス製閉止フランジ 1989
SUS-F20K(SOH)　２０Ｋステンレス製溶接式管フランジ（ＳＯＨ） 1990
SUS-F30K(BL)　３０Ｋステンレス製閉止フランジ 1991
SUS-F30K(SOH)　３０Ｋステンレス製溶接式管フランジ（ＳＯＨ） 1992
SUS-F5K(BL)　５Ｋステンレス製閉止フランジ 1993
SUS-F5K(SOH)　５Ｋステンレス製溶接式管フランジ（ＳＯＨ） 1994
TS-10TSF　水道用硬質塩化ビニル管継手 ＴＳ１０Ｋフランジ 1995
TS-5TSF　水道用硬質塩化ビニル管継手 ＴＳ５Ｋフランジ 1996

TS-SF　水道用硬質塩化ビニル管継手 ソケットフランジ 1997
BJ-FA　ベストジョイント フランジアダプター 1998
PE-CP　ポリエチライニング電線管用カップリング 1999
NJ-2F20K　２０Ｋねじ込み合フランジ 2000
NJ-F20K　２０Ｋねじ込みフランジ 2001
WP-CF　ダブルプレス コートフランジ 2002

10 バルブ・ストレーナー

SLV-10KF　電磁弁（１０Ｋフランジ形） 2003
SLV-10K　電磁弁（１０Ｋねじ込み形） 2004
PRV　圧力調整弁（フランジ形） 2005
2WV-SF　二方弁（単座フランジ形） 2006
2WV-DF　二方弁（複座フランジ形） 2007
2WV-SN　二方弁（単座ねじ込み形） 2008
LRV　定水位弁 2009
TRV　温度調整弁 2010
GV-10K　仕切弁（青銅１０Ｋねじ込み） 2011
ABACUS-BOX-AJ　アバカス 青銅１０Ｋボール弁（フルボア形） 2012
ABACUS-BSR-AJ　アバカス 青銅１０Ｋ仕切弁（弁棒上昇式） 2013
ABACUS-BX-AJ　アバカス 青銅１０Ｋボール弁（スタンダードボア形） 2014
ABACUS-UOX-AJ　アバカス ステンレス鋳鋼１０Ｋボール弁（フルボア形） 2015
ABACUS-US-AJ　アバカス ステンレス鋳鋼１０Ｋ仕切弁（弁棒非上昇式） 2016
ABACUS-UX-AJ　アバカス ステンレス鋳鋼１０Ｋ仕切弁（スタンダードボア形） 2017
CV-FC10KFS　スイング逆止弁（鋳鉄１０Ｋフランジ形） 2018
CV-10KS　スイング逆止弁（青銅１０Ｋねじ込み） 2019
CV-10KF　スイング逆止弁（青銅１０Ｋフランジ形） 2020
YST-10KN　Ｙ型１０Ｋねじ込みストレーナ 2021
YST-10KF　Ｙ型１０Ｋフランジ式ストレーナ 2022
BV-10KG　バタフライ弁（１０Ｋギア式） 2023
PM-NSVU　プッシュマスター 逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ 2024
PM-NVS　プッシュマスター 樹脂ヘッダー用バルブ 2025
GV-5K　仕切弁（青銅５Ｋねじ込み） 2026
GV-10KF　仕切弁（青銅１０Ｋフランジ形） 2027
BV-5KL　バタフライ弁（５Ｋレバー式） 2028
SV-10K　玉形弁（青銅１０Ｋねじ込み） 2029
BV-10KL　バタフライ弁（１０Ｋレバー式） 2030
GV-FC10KFO　仕切弁（鋳鉄１０Ｋフランジ形外ねじ） 2031
GV-FC5KFO　仕切弁（鋳鉄５Ｋフランジ形外ねじ） 2032
SV-FC10KF　玉形弁（鋳鉄１０Ｋフランジ形） 2033
NJ-610　ナイスジョイントミニボール（レジュースドボア） 2034
NJ-670　ナイスジョイントゲートバルブ 2035

BCV-10KGH　バタチャッキ弁（鋳鉄製１０Ｋバイパス弁付）..... 2036
BCV-S10KGH　バタチャッキ弁（ステンレス製１０Ｋバイパス弁付）..... 2037
BV-E　電動式バタフライ弁..... 2038
GV-5KS　仕切弁（青銅５Ｋソルダー）..... 2039
GV-10KS　仕切弁（青銅１０Ｋソルダー）..... 2040
AF-6　エア抜き弁（AF-6）..... 2041
LN-10K　コアコートゲート弁　１０Ｋ..... 2042
MN-5K　コアコートゲート弁　５Ｋ..... 2043
ON-10K　コアコート逆止弁..... 2044
RF-10K　コアコートリフト逆止弁..... 2045
TL-10K　コアコートボール弁　１０Ｋ..... 2046
valve-1　弁・コック..... 2047
valve-11　Ｙ形ストレーナ..... 2048
valve-3　逆止弁..... 2049
valve-4　安全弁・逃し弁..... 2050
valve-5　減圧弁..... 2051
valve-6　電磁弁..... 2052
valve-7　電動二方弁..... 2053
AD-17　ディスク式スチームトラップ（ねじ込形）..... 2054
AD-17F　ディスク式スチームトラップ（フランジ形）..... 2055
AF-11H　フロート式多量トラップ..... 2056
AF-12(15)　小型フロート式スチームトラップ..... 2057
AF-12(25)　小型フロート式スチームトラップ..... 2058
AF-P　プラグ..... 2059
AK-1H　バケット式スチームトラップ..... 2060
ATB-5　バイパス付スチームトラップ（ねじ込形）..... 2061
ATB-5F　バイパス付スチームトラップ（フランジ形）..... 2062
BAV-G10KFF　１０Ｋフランジ形ボールバルブ（ガス用）フルボア..... 2063
BAV-G10KFFM　１０Ｋフランジ形ボールバルブ（ガス埋設用）フルボア..... 2064
BAV-G10KFR　１０Ｋフランジ形ボールバルブ（ガス用）レジュースドボア..... 2065
BAV-G10KFRM　１０Ｋフランジ形ボールバルブ（ガス埋設用）レジュースドボア..... 2066
BAV-G10KNR　１０Ｋねじ込み形ボールバルブ（ガス用）レジュースドボア..... 2067
BAV-G10KNRM　１０Ｋねじ込みボールバルブ（ガス埋設用）レジュースドボア..... 2068
BAV-GPEM　ＰＥボールバルブ（ガス埋設用）..... 2069
PRV-F　減圧弁（フランジ形）..... 2070
CV-10KL　リフト逆止弁（青銅１０Ｋねじ込み）..... 2071
PRV-N　減圧弁（ねじ込み形）..... 2072
BLC-M2　ＢＬＣ伸縮ボール止水栓..... 2073
CV-10KW　ウエハ逆止弁（青銅１０Ｋ）..... 2074
CV-125SS　スイング逆止弁（青銅１２５型ソルダー）..... 2075
CV-FC10KW　ウエハ逆止弁（鋳鉄１０Ｋ）..... 2076

CV-FCD10KFL　リフト逆止弁（ダクタイル１０Ｋフランジ形）..... 2077
CV-FCD10KFS　スイング逆止弁（ダクタイル１０Ｋフランジ形）..... 2078
CV-FCD10KL　リフト逆止弁（ダクタイル１０Ｋねじ込み）..... 2079
CV-FCD10KW　ウエハ逆止弁（ダクタイル１０Ｋ）..... 2080
CV-FCD16KFL　リフト逆止弁（ダクタイル１６Ｋフランジ形）..... 2081
CV-FCD16KL　リフト逆止弁（ダクタイル１６Ｋねじ込み）..... 2082
CV-FCD20KFL　リフト逆止弁（ダクタイル２０Ｋフランジ形）..... 2083
CV-FCD20KFS　スイング逆止弁（ダクタイル２０Ｋフランジ形）..... 2084
CV-FCD20KL　リフト逆止弁（ダクタイル２０Ｋねじ込み）..... 2085
CV-SUS10KFL　リフト逆止弁（ステンレス１０Ｋフランジ形）..... 2086
CV-SUS10KFS　スイング逆止弁（ステンレス１０Ｋフランジ形）..... 2087
CV-SUS10KL　リフト逆止弁（ステンレス１０Ｋねじ込み）..... 2088
CV-SUS10KS　スイング逆止弁（ステンレス１０Ｋねじ込み）..... 2089
CV-SUS10KW　ウエハ逆止弁（ステンレス１０Ｋ）..... 2090
CV-SUS20KFL　リフト逆止弁（ステンレス２０Ｋフランジ形）..... 2091
FM-GV　減圧弁ＧＶ型(ねじこみ型）..... 2092
FM-GVF　減圧弁ＧＶ型（フランジ型）..... 2093
FT-VF　フート弁（鋳鉄製ねじ込み式）..... 2094
FT-VF2　フート弁（樹脂製フランジ式）..... 2095
FT-VFF　フート弁（鋳鉄製フランジ式）..... 2096
FT-VFSF　フート弁（ステンレス製フランジ式）..... 2097
FT-VFST　フート弁（ステンレス製ねじ込み式）..... 2098
GV-10KM　仕切弁（青銅１０Ｋ埋設用ねじ込み）..... 2099
GV-10KMC　仕切弁（青銅１０Ｋ埋設用コア付ねじ込み）..... 2100
GV-FC10KFOC　仕切弁(鋳鉄１０Ｋフランジ形ナイロンコーティング外ねじ)..... 2101
GV-FC5KFOC　仕切弁(鋳鉄５Ｋフランジ形ナイロンコーティング外ねじ)..... 2102
GV-FCD10K　仕切弁（ダクタイル１０Ｋねじ込み）..... 2103
GV-FCD10KF　仕切弁（ダクタイル１０Ｋフランジ形）..... 2104
GV-FCD10KFO　仕切弁（ダクタイル１０Ｋフランジ形外ねじ）..... 2105
GV-FCD16K　仕切弁（ダクタイル１６Ｋねじ込み）..... 2106
GV-FCD20K　仕切弁（ダクタイル２０Ｋねじ込み）..... 2107
GV-FCD20KFO　仕切弁（ダクタイル２０Ｋフランジ形外ねじ）..... 2108
GV-SUS10K　仕切弁（ステンレス１０Ｋねじ込み）..... 2109
GV-SUS10KF　仕切弁（ステンレス１０Ｋフランジ形）..... 2110
HS-3　吸排気弁ＨＳ－３型..... 2111
KT-1PN　バケット形ストレーナ（１０Ｋフランジ）..... 2112
KT-4W　バケット形ストレーナ..... 2113
MEO-NT-M　ＮＴ－Ｍ伸縮ボール止水栓..... 2114
meter-1　流量計..... 2115
meter-2　温度計..... 2116
meter-3　圧力計..... 2117

MT1800　水抜栓(MT 呼び長さ１８００)..... 2118
MT300　水抜栓(MT 呼び長さ３００)..... 2119
MT500　水抜栓(MT 呼び長さ５００)..... 2120
PC-B3-RXG　ＰＣボール弁Ⅲ型..... 2121
PCV-S-CXV　ＰＣ逆止弁..... 2122
PEP-PESGV　水道配水用ポリエチレン管継手 PE 差口付ソフトシール仕切弁..... 2123
RD-35　水・温水・空気用減圧弁（ねじ込形）..... 2124
RD-35F　水・温水・空気用減圧弁（フランジ形）..... 2125
RP-6　蒸気用減圧弁..... 2126
SA-2　小型空気弁　ＳＡ－２型..... 2127
STEO-NT　ＮＴ伸縮甲Ｂ止水栓..... 2128
SV-FC10KFOC　玉形弁（鋳鉄１０Ｋフランジ形ナイロンコーティング外ねじ）..... 2129
SV-FCD10K　玉形弁（ダクタイル１０Ｋねじ込み）..... 2130
SV-FCD10KFO　玉形弁（ダクタイル１０Ｋフランジ形外ねじ）..... 2131
SV-FCD16K　玉形弁（ダクタイル１６Ｋねじ込み）..... 2132
SV-FCD16KFO　玉形弁（ダクタイル１６Ｋフランジ形外ねじ）..... 2133
SV-FCD20K　玉形弁（ダクタイル２０Ｋねじ込み）..... 2134
SV-FCD20KFO　玉形弁（ダクタイル２０Ｋフランジ形外ねじ）..... 2135
SV-SUS10K　玉形弁（ステンレス１０Ｋねじ込み）..... 2136
SV-SUS10KF　玉形弁（ステンレス１０Ｋフランジ形）..... 2137
SV-SUS20KFO　玉形弁（ステンレス２０Ｋフランジ形外ねじ）..... 2138
UX-絶縁ﾊﾞﾙﾌﾞS　ＵＸ継手 絶縁バルブＳ..... 2139
UX-絶縁ﾊﾞﾙﾌﾞW　ＵＸ継手 絶縁バルブW..... 2140
SV-5K　玉形弁（青銅５Ｋねじ込み）..... 2141
SV-10KF　玉形弁（青銅１０Ｋフランジ形）..... 2142
BV-5KG　バタフライ弁（５Ｋギア式）..... 2143
BV-5KGS　バタフライ弁（５Ｋ竪型ギア式）..... 2144
BV-16KG　バタフライ弁（１６Ｋギア式）..... 2145
BV-10KG　旧)バタフライ弁（１０Ｋギア式）..... 2146
BV-10KGS　バタフライ弁（１０Ｋ竪型ギア式）..... 2147
GV-FC10KFI　仕切弁（鋳鉄１０Ｋフランジ形内ねじ）..... 2148
GV-FCD16KF　仕切弁（ダグタイル１６Ｋフランジ形）..... 2149
BLV-10K　ボール弁（１０Ｋねじ込み）..... 2150
BVW-10K　水道用バタフライ弁..... 2151
BV-10KG(JIS B2032)　バタフライ弁（１０Ｋギア式 JIS-B2032）..... 2152
BLV-400S　ボール弁（青銅製４００型ソルダー）..... 2153
BLV-10KFF　ボール弁（鋳鉄製１０Ｋ型フランジフルボア）..... 2154
BLV-10KFR　ボール弁（鋳鉄製１０Ｋ型フランジレデュースドボア）..... 2155
BCV-10KG　バタチャッキ弁（鋳鉄製１０Ｋ）..... 2156
AF-4S　エア抜き弁（AF-4S）..... 2157
AF-10　エア抜き弁（AF-10）..... 2158

MP400　電動式水抜栓（MP 呼び長さ４００）.....2159
MR　電動式階上水抜栓類(MR).....2160
MT400　水抜栓（MT 呼び長さ４００）.....2161
TKLS　不凍栓（TK ねじ込み式３０A-５０A）.....2162
TKLU　不凍栓（TK ユニオン式３０A-５０A）.....2163
TKSS　不凍栓（TK ねじ込み式１３A-２５A）.....2164
TKLU　不凍栓（TK ユニオン式１３A-２５A）.....2165
MP600　電動式水抜栓（MP 呼び長さ６００）.....2166
MP800　電動式水抜栓（MP 呼び長さ８００）.....2167
MP1000　電動式水抜栓（MP 呼び長さ１０００）.....2168
MT600　水抜栓（MT 呼び長さ６００）.....2169
MT800　水抜栓（MT 呼び長さ８００）.....2170
MT1000　水抜栓（MT 呼び長さ１０００）.....2171
MT1200　水抜栓（MT 呼び長さ１２００）.....2172
MT1500　水抜栓（MT 呼び長さ１５００）.....2173
FM-S-3　ＦＭバルブ(Ｓ－３ねじ込み形).....2174
FM-S-3F　ＦＭバルブ(Ｓ－３フランジ形).....2175
GV-PVC　仕切弁(塩ビ JISB0203 ねじ込み).....2176
GV-PVC10KF　仕切弁(塩ビ１０Ｋフランジ形).....2177
CV-PVC10KF　逆止め弁(塩ビ１０Ｋフランジ形).....2178
SV-PVC10K　玉形弁(塩ビ１０Ｋねじ込み).....2179
SV-PVC10KF　玉形弁(塩ビ１０Ｋフランジ形).....2180
BV-PVC10KG　バタフライ弁(塩ビ１０Ｋギア式).....2181
BV-PVC10KL　バタフライ弁(塩ビ１０Ｋレバー式).....2182
BLV-PVC　ボール弁(塩ビねじ込み).....2183
BLV-PVC10KF　ボール弁(塩ビ１０Ｋフランジ形).....2184
DV-PVC10K　ダイヤフラム弁(塩ビ１０Ｋねじ込み).....2185
SLV-PVC　電磁弁(塩ビねじ込み).....2186
valve-10　埋設弁.....2187
valve-12　ストレーナ.....2188
valve-13　蒸気トラップ.....2189
valve-14　定水位弁.....2190
valve-2　弁・コック.....2191
valve-8　電動三方弁.....2192
valve-9　自動空気抜き弁.....2193
10-DTF-N　ストレーナー(ダクタイル１０Ｋフランジ).....2194
10-FTF-N　ストレーナー（鋳鉄１０Ｋフランジ）.....2195
10-FTSF-N　ストレーナー（鋳鉄１０Ｋフランジ）.....2196
10-UTF-V　ストレーナー(ステンレス１０Ｋフランジ).....2197
150-BT-N　ストレーナー（青銅１５０ねじ込み）.....2198
16-DT-N　ストレーナー(ダクタイル１６Ｋねじ込み).....2199

16-DTF-N　ストレーナー（ダクタイル１６Ｋフランジ）.....2200
20-DT-N　ストレーナー(ダクタイル２０Ｋねじ込み).....2201
20-DTF-N　ストレーナー(ダクタイル２０Ｋフランジ).....2202
DV7U　DV7U.....2203
DV7U-2 方向チックナット付　DV7U-2 方向チックナット付.....2204
DV7U-2 方向チックナット付-ER2000　DV7U-2 方向チックナット付-ER2000.....2205
DV7U-3 方鋼管用継手付　DV7U-3 方鋼管用継手付.....2206
DV7U-3 方鋼管用継手付-ER2000　DV7U-3 方鋼管用継手付-ER2000.....2207
DV7U-ER2000　DV7U-ER2000.....2208
DV7U-外套管付　DV7U-外套管付.....2209
DV7U-外套管付-2 方向チックナット　DV7U-外套管付-2 方向チックナット.....2210
DV7U-外套管付-3 方鋼管用継手付　DV7U-外套管付-3 方鋼管用継手付.....2211
DV7U-外套管付-流入出鋼管用継手付　DV7U-外套管付-流入出鋼管用継手付.....2212
DV7U-流入･流出鋼管用継手付-ER200　DV7U-流入･流出鋼管用継手付-ER200.....2213
DV7U-流入流出鋼管用継手付　DV7U-流入流出鋼管用継手付.....2214
LBT-SK-N　ストレーナー（青銅１０Ｋねじ込み）.....2215
UTF-N(ニュータイプ)　ストレーナー(ステンレス１０Ｋフランジ).....2216
UT-N(ニュータイプ)　ストレーナー(ステンレス２０Ｋねじ込み).....2217
GV-SFT-H　ソフトシール仕切弁（ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０）.....2218
GV-SFT　ソフトシール仕切弁（ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０）.....2219
BT-ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ　ＢＴ - ボールタップ.....2220
FSV　Ｆ号ボールタップ（ねじ込み式ストレート型）.....2221
FSV-10KF　Ｆ号ボールタップ（フランジ式ストレート型）.....2222
FSV-BC-10KF　Ｆ号ボールタップ－BC（フランジ式ストレート型）.....2223
FM-MV-2KS-2　ＦＭ緊急遮断弁（ＦＭ - ＭＶ - ２ＫＳ - ２型）.....2224
FM-MV-2NFT　ＦＭ緊急遮断弁（ＦＭ - ＭＶ - ２ＮＦＴ型）.....2225
HST　定流量弁 リンセルバルブＨＳＴ型.....2226
HSG　定流量弁 リンセルバルブＨＳＧ型.....2227
HYS　定流量弁 リンセルバルブＨＹＳ型.....2228
HYG　定流量弁 リンセルバルブＨＹＧ型.....2229
SL-39F-10KF　安全逃し弁（１０Ｋフランジ）.....2230
SL-23-10KF　安全弁（１０Ｋフランジ）.....2231
BH　階上水抜きバルブ（BH）.....2232
BH-S300　階上水抜栓（ＢＨ－Ｓ呼び長さ３００）.....2233
BH-S400　階上水抜栓（ＢＨ－Ｓ呼び長さ４００）.....2234
BH-S500　階上水抜栓（ＢＨ－Ｓ呼び長さ５００）.....2235
BH-S600　階上水抜栓（ＢＨ－Ｓ呼び長さ６００）.....2236
BH-S800　階上水抜栓（ＢＨ－Ｓ呼び長さ８００）.....2237
BH-S900　階上水抜栓（ＢＨ－Ｓ呼び長さ９００）.....2238
BH-S1000　階上水抜栓（ＢＨ－Ｓ呼び長さ１０００）.....2239
BH-S1200　階上水抜栓（ＢＨ－Ｓ呼び長さ１２００）.....2240

BH-S1500　階上水抜栓（ＢＨ－Ｓ呼び長さ１５００）..... 2241
10ALM-N-LUF　バタフライバルヴ（アルミ合金１０Ｋレバー式）..... 2242
10ALM-N-GUF　バタフライバルヴ（アルミ合金１０Ｋウォームギヤ式）..... 2243
BFPG-FFV　バタフライバルブ（塩ビ１０Ｋギヤ式）..... 2244

11 三方弁

3WV-MN　三方弁（混合ねじ込み形）..... 2245
3WV-MF　三方弁（混合フランジ形）..... 2246
VY54X　電動三方弁アクティバル フランジ形ＪＩＳ１０Ｋ－ＦＣ２００..... 2247

12 アングル弁

AV-10K　アングル弁（青銅１０Ｋねじ込み）..... 2248
SRV-16K　安全弁（１６Ｋねじ込み形）..... 2249
SRV-16KF　安全弁（１６Ｋフランジ形）..... 2250
AV-FC10KF　アングル弁（鋳鉄１０Ｋフランジ形）..... 2251
AV-10KF　アングル弁（青銅１０Ｋフランジ形）..... 2252
HV-90　差込式消火栓弁　９０°..... 2253
FM-3L　ＦＭバルブ(３Ｌねじ込み形)..... 2254
FM-3L-F　ＦＭバルブ(３Ｌフランジ形)..... 2255

13 フレキジョイント

FLX-SP1000　ＳＰタイフレキ（１０００ｍｍ）..... 2256
FLX-SP1400　ＳＰタイフレキ（１４００ｍｍ）..... 2257
FLX-SP1700　ＳＰタイフレキ（１７００ｍｍ）..... 2258
FLX-SP2300　ＳＰタイフレキ（２３００ｍｍ）..... 2259
FLX-SP600　ＳＰタイフレキ（６００ｍｍ）..... 2260
FLX-SP800　ＳＰタイフレキ（８００ｍｍ）..... 2261
FLX-SUS1000F　フランジ型ステンレスフレキ（１０００ｍｍ）..... 2262
FLX-SUS1000U　ユニオン型ステンレスフレキ（１０００ｍｍ）..... 2263
FLX-SUS300F　フランジ型ステンレスフレキ（３００ｍｍ）..... 2264
FLX-SUS300U　ユニオン型ステンレスフレキ（３００ｍｍ）..... 2265
FLX-SUS400F　フランジ型ステンレスフレキ（４００ｍｍ）..... 2266
FLX-SUS400U　ユニオン型ステンレスフレキ（４００ｍｍ）..... 2267
FLX-SUS500F　フランジ型ステンレスフレキ（５００ｍｍ）..... 2268
FLX-SUS500U　ユニオン型ステンレスフレキ（５００ｍｍ）..... 2269
FLX-SUS600F　フランジ型ステンレスフレキ（６００ｍｍ）..... 2270
FLX-SUS600U　ユニオン型ステンレスフレキ（６００ｍｍ）..... 2271
FLX-SUS750F　フランジ型ステンレスフレキ（７５０ｍｍ）..... 2272
FLX-SUS800F　フランジ型ステンレスフレキ（８００ｍｍ）..... 2273
FLX-SUS800U　ユニオン型ステンレスフレキ（８００ｍｍ）..... 2274
joint-1　伸縮管継手（単式）..... 2275

joint-2　伸縮管継手（複式）.....2276
joint-3　伸縮管継手（ループ形）.....2277
joint-4　防振継手.....2278
joint-5　フレキシブル継手.....2279
joint-6　Ｕトラップ.....2280
mhef30　フレキメタルホース３０.....2281
mhef40　フレキメタルホース４０.....2282
mhef50　フレキメタルホース５０.....2283
Ejs　伸縮継手 単式.....2284
Ejd　伸縮継手 複式.....2285
FL-BD　ダブルアーチ球形ジョイント.....2286
FL-BST　球形ジョイント.....2287
FLX-300F　フランジ型フレキシブルジョイント（３００ｍｍ）.....2288
FLX-400F　フランジ型フレキシブルジョイント（４００ｍｍ）.....2289
FLX-500F　フランジ型フレキシブルジョイント（５００ｍｍ）.....2290
FLX-600F　フランジ型フレキシブルジョイント（６００ｍｍ）.....2291
FLX-800F　フランジ型フレキシブルジョイント（８００ｍｍ）.....2292
FLX-700F　フランジ型フレキシブルジョイント（７００ｍｍ）.....2293
FLX-900F　フランジ型フレキシブルジョイント（９００ｍｍ）.....2294
FLX-1000F　フランジ型フレキシブルジョイント（１０００ｍｍ）.....2295
FITT　防振継手.....2296
FLX-AL　防振継手（アルミ製）.....2297
FLX-PS　パイプサイレンサ.....2298
FLX-PTC　PT コネクタ.....2299
FLX-PTCS　PT コネクタＳ.....2300
FLX-TZF　トーゼンフレックス.....2301
FLX-TZFS　トーゼンフレックスＳ.....2302
FLX-TFLX　タフレックス.....2303
FLX-LFLXB　エルボフレックスＢ.....2304
FLX-FLNX　フロネックス.....2305
FLX-UFLX　ユーフレックス.....2306
FLX-FLNX3　フロネックスT-３.....2307
FLX-FLNX5　フロネックスT-５.....2308
FLX-LSCN20　LS コネクタ　２０mm 偏芯.....2309
FLX-LSCN50　LS コネクタ　５０mm 偏芯.....2310
FLX-LSCN100　LS コネクタ　１００mm 偏芯.....2311
FLX-LSCN200　LS コネクタ　２００mm 偏芯.....2312
FLX-LNFLX　ライナーフレックス.....2313
FLX-LSCN300　LS コネクタ　３００mm 偏芯.....2314
FLX-LSCN400　LS コネクタ　４００mm 偏芯.....2315
FLX-LFLXA　エルボフレックスＡ.....2316

FLX-LFLXC　エルボフレックスC 2317
FLX-LNFLXK　ライナーフレックス(建設省仕様) 2318

14 排水部材・桝類

T5-B　床排水用鋳鉄製椀型トラップ（防水層用）T5-B 2319
T3-A　床排水用鋳鉄製Ｐ型トラップ（非防水層用）T3-A 2320
T3-B　床排水用鋳鉄製Ｐ型トラップ（防水層用）T3-B 2321
dv01　掃除口 2322
SNA　浴槽排水用黄銅製金具 2323
SNB　コンクリート流し用黄銅製排水金具（ＳＮＢ） 2324
SNC　コンクリート流し用黄銅製排水金具（ＳＮＣ） 2325
COA　床上掃除口（非防水層用） 2326
COB　床上掃除口（防水層用） 2327
T5-A　床排水用鋳鉄製椀型トラップ（非防水層用）T5-A 2328
JT-3　洗濯パン用鋳鉄製排水トラップ 2329
T16-B　床排水用鋳鉄製Ｐ型トラップ（防水層用）T16-B 2330
T14-A　スチール流し用鋳鉄製排水トラップ T14-A 2331
T14-B　コンクリート流し用鋳鉄製排水トラップ T14-B 2332
JT-1　ＦＲＰ製防水パン用鋳鉄製椀型トラップ 2333
FT-S　ＦＲＰ製防水パン用鋳鉄製漏斗型トラップ 2334
JT-2　洗濯パン用鋳鉄製Ｐ型トラップ 2335
P55-B　防水パン用鋳鉄製排水トラップ 2336
M55-B　ユニットバス用鋳鉄製排水トラップ 2337
NVP　ステンレス製防虫網 2338
VA-2　通気口用鋳鉄製ギャラリ（ＶＡ－２） 2339
VA-2H　通気口用鋳鉄製ギャラリ（ＶＡ－２Ｈ） 2340
KANAGU-C　床排水用黄銅製金具（Ｃ金具） 2341
KANAGU-D　床排水用黄銅製金具　（Ｄ金具） 2342
AP　鋳鉄製Ｐ型トラップ 2343
BLTP　ボールタップ 2344
COC　床下掃除口 2345
COVV　床下掃除口（硬質塩ビ製） 2346
COWV　床下掃除口(差込み口) 2347
co01　床下掃除口ＣＯ 2348
roof01　ルーフドレン 2349
co02　排水目皿 2350
tr01　床排水トラップ 2351
sen01　給水栓 2352
sen02　混合栓 2353
sen03　給湯栓 2354
GSEN1　ガス栓（１口） 2355

VC-B2　露出型鋳鉄製ベントキャップ 2356
VC-S2　埋込み型ベントキャップ ねじこみ式 2357
B1　止水弁用鋳鉄製ボックス 2358
MB-A　量水器用鋳鉄製ボックス（ＭＢ－Ａ） 2359
MB-B　量水器用鋳鉄製ボックス（ＭＢ－Ｂ） 2360
GSEN2　ガス栓（２口） 2361
MB-C1　量水器用鋳鉄製ボックス（ＭＢ－Ｃ１） 2362
MB-C2　量水器用鋳鉄製ボックス（ＭＢ－Ｃ２） 2363
CA-S(300)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＡ－Ｓ　３００ｘ３００ｍｍ） 2364
CA-S(350)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＡ－Ｓ　３５０ｘ３５０ｍｍ） 2365
CA-S(400)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＡ－Ｓ　４００ｘ４００ｍｍ） 2366
CA-S(450)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＡ－Ｓ　４５０ｘ４５０ｍｍ） 2367
CA-S(500)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＡ－Ｓ　５００ｘ５００ｍｍ） 2368
CA-S(600)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＡ－Ｓ　６００ｘ６００ｍｍ） 2369
CB-S(300)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＢ－Ｓ　３００ｘ３００ｍｍ） 2370
CB-S(350)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＢ－Ｓ　３５０ｘ３５０ｍｍ） 2371
CB-S(400)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＢ－Ｓ　４００ｘ４００ｍｍ） 2372
CB-S(450)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＢ－Ｓ　４５０ｘ４５０ｍｍ） 2373
CB-S(500)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＢ－Ｓ　５００ｘ５００ｍｍ） 2374
CB-S(600)　雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋（ＣＢ－Ｓ　６００ｘ６００ｍｍ） 2375
VA-1　通気口用鋳鉄製ギャラリ（ＶＡ－１） 2376
VA-1B　通気口用鋳鉄製ギャラリ（ＶＡ－１Ｂ） 2377
MHA(300)　水封形マンホールカバー（ＭＨＡ　３００ｍｍ） 2378
MHA(350)　水封形マンホールカバー（ＭＨＡ　３５０ｍｍ） 2379
MHA(400)　水封形マンホールカバー（ＭＨＡ　４００ｍｍ） 2380
MHA(450)　水封形マンホールカバー（ＭＨＡ　４５０ｍｍ） 2381
MHA(500)　水封形マンホールカバー（ＭＨＡ　５００ｍｍ） 2382
MHA(600)　水封形マンホールカバー（ＭＨＡ　６００ｍｍ） 2383
MHA(650)　水封形マンホールカバー（ＭＨＡ　６５０ｍｍ） 2384
MHA(750)　水封形マンホールカバー（ＭＨＡ　７５０ｍｍ） 2385
MHA(800)　水封形マンホールカバー（ＭＨＡ　８００ｍｍ） 2386
MHA(900)　水封形マンホールカバー（ＭＨＡ　９００ｍｍ） 2387
MHB(300)　水封形マンホールカバー（ＭＨＢ　３００ｍｍ） 2388
MHB(350)　水封形マンホールカバー（ＭＨＢ　３５０ｍｍ） 2389
MHB(400)　水封形マンホールカバー（ＭＨＢ　４００ｍｍ） 2390
MHB(450)　水封形マンホールカバー（ＭＨＢ　４５０ｍｍ） 2391
MHB(500)　水封形マンホールカバー（ＭＨＢ　５００ｍｍ） 2392
MHB(600)　水封形マンホールカバー（ＭＨＢ　６００ｍｍ） 2393
MHB(750)　水封形マンホールカバー（ＭＨＢ　７５０ｍｍ） 2394
MHB(900)　水封形マンホールカバー（ＭＨＢ　９００ｍｍ） 2395
B2(300)　止水弁用マンホールカバー（３００ｍｍ） 2396

B2(450)　止水弁用マンホールカバー（４５０ｍｍ）..... 2397
B3　散水栓用鋳鉄製ボックス..... 2398
Wvalv　洗浄弁..... 2399
MASU-OSK30　汚水桝（角　３００ｍｍｘ３００ｍｍ）..... 2400
MASU-OSK35　汚水桝（角　３５０mmx３５０mm）..... 2401
MASU-OSK40　汚水桝（角　４００mmx４００mm）..... 2402
MASU-OSK45　汚水桝（角　４５０ｍｍｘ４５０ｍｍ）..... 2403
MASU-OSK50　汚水桝（角　５００ｍｍｘ５００ｍｍ）..... 2404
MASU-OSK60　汚水桝（角　６００ｍｍｘ６００ｍｍ）..... 2405
MASU-OSK75　汚水桝（角　７５０ｍｍｘ７５０ｍｍ）..... 2406
MASU-OSM20　汚水桝（丸　２００ｍｍ）..... 2407
MASU-OSM30　汚水桝（丸　３００ｍｍ）..... 2408
MASU-OSM45　汚水桝（丸　４５０ｍｍ）..... 2409
MASU-OSM50　汚水桝（丸　５００ｍｍ）..... 2410
MASU-OSM60　汚水桝（丸　６００ｍｍ）..... 2411
MASU-OSM75　汚水桝（丸　７５０ｍｍ）..... 2412
MASU-TRK30　トラップ桝（角　３００ｍｍｘ３００ｍｍ）..... 2413
MASU-TRK45　トラップ桝（角　４５０ｍｍｘ４５０ｍｍ）..... 2414
MASU-TRK50　トラップ桝（角　５００ｍｍｘ５００ｍｍ）..... 2415
MASU-TRK60　トラップ桝（角　６００ｍｍｘ６００ｍｍ）..... 2416
MASU-TRK75　トラップ桝（角　７５０ｍｍｘ７５０ｍｍ）..... 2417
MASU-TRM20　トラップ桝（丸　２００ｍｍ）..... 2418
MASU-TRM30　トラップ桝（丸　３００ｍｍ）..... 2419
MASU-TRM45　トラップ桝（丸　４５０ｍｍ）..... 2420
MASU-TRM50　トラップ桝（丸　５００ｍｍ）..... 2421
MASU-TRM60　トラップ桝（丸　６００ｍｍ）..... 2422
MASU-TRM75　トラップ桝（丸　７５０ｍｍ）..... 2423
MASU-USK30　雨水桝（角　３００ｍｍｘ３００ｍｍ）..... 2424
MASU-USK45　雨水桝（角　４５０ｍｍｘ４５０ｍｍ）..... 2425
MASU-USK50　雨水桝（角　５００ｍｍｘ５００ｍｍ）..... 2426
MASU-USK60　雨水桝（角　６００ｍｍｘ６００ｍｍ）..... 2427
MASU-USK75　雨水桝（角　７５０ｍｍｘ７５０ｍｍ）..... 2428
MASU-USM20　雨水桝（丸　２００ｍｍ）..... 2429
MASU-USM30　雨水桝（丸　３００ｍｍ）..... 2430
MASU-USM45　雨水桝（丸　４５０ｍｍ）..... 2431
MASU-USM50　雨水桝（丸　５００ｍｍ）..... 2432
MASU-USM60　雨水桝（丸　６００ｍｍ）..... 2433
MASU-USM75　雨水桝（丸　７５０ｍｍ）..... 2434
MASU-ZTK30　雑排水桝（角　３００ｍｍｘ３００ｍｍ）..... 2435
MASU-ZTK45　雑排水桝（角　４５０ｍｍｘ４５０ｍｍ）..... 2436
MASU-ZTK50　雑排水桝（角　５００ｍｍｘ５００ｍｍ）..... 2437

MASU-ZTK60　雑排水桝（角　６００ｍｍｘ６００ｍｍ）.....2438
MASU-ZTK75　雑排水桝（角　７５０ｍｍｘ７５０ｍｍ）.....2439
MASU-ZTM20　雑排水桝（丸　２００ｍｍ）.....2440
MASU-ZTM30　雑排水桝（丸　３００ｍｍ）.....2441
MASU-ZTM45　雑排水桝（丸　４５０ｍｍ）.....2442
MASU-ZTM50　雑排水桝（丸　５００ｍｍ）.....2443
MASU-ZTM60　雑排水桝（丸　６００ｍｍ）.....2444
MASU-ZTM75　雑排水桝（丸　７５０ｍｍ）.....2445
show-c　シャワー.....2446
show-c　シャワー（旧ファイル）.....2447
show-m　混合シャワー.....2448
show-m　混合シャワー（旧ファイル）.....2449
tomosen　共栓.....2450
ICO-H　塩ビ製ふた ICO.....2451
ICO-HF　鋳鉄製ふた ICO.....2452
WP-15B　鋳鉄製防護ふた.....2453
JDE　ドルゴ通気弁.....2454
sen05　混合栓（接続点あり）.....2455
sen04　水栓（接続点あり）.....2456
sen06　給湯栓（接続点あり）.....2457
maisetsu　埋設弁.....2458
pdk-1　床上掃除口.....2459
pdk-2　床下掃除口.....2460
pdk-3 グリース阻集器.....2461
pdk-4　オイル阻集器.....2462
pdk-5　プラスタ阻集器.....2463
pdk-6　ドラム阻集器.....2464
pdk-7　ベントキャップ.....2465
pdk-8　排水金物.....2466
pdk-9　ルーフドレン.....2467
pdk-10　間接排水受け.....2468
pdk-11　排水目皿.....2469
pdk-12　共栓付き排水金物.....2470
pdk-13　トラップ桝（角）.....2471
pdk-14　トラップ桝（丸）.....2472
pdk-15　雨水桝（角）.....2473
pdk-16　雨水桝（丸）.....2474
pdk-17　雑排水桝（角）.....2475
pdk-18　雑排水桝（丸）.....2476
pdk-19　汚水桝（角）.....2477
pdk-20　汚水桝（丸）.....2478

pdk-21　格子桝 2479
pdk-22　公共桝（角） 2480
pdk-23　公共桝（丸） 2481
pgk-1　ガス栓（一口） 2482
pgk-2　ガス栓（二口） 2483
pgk-3　ガス栓（埋込） 2484
pgk-4　ガスメータ 2485
pgk-5　バルブ・コック 2486
pwk-1　量水器 2487
pwk-2　ボールタップ 2488
pwk-3　水栓 2489
pwk-4　混合栓 2490
pwk-5　湯栓 2491
pwk-6　水栓柱 2492
pwk-7　散水栓 2493
pwk-8　洗浄弁 2494
pwk-9　シャワー（水） 2495
pwk-10　シャワー（湯） 2496
pwk-11　シャワー（混合） 2497
Senjo　洗浄弁（接続点あり） 2498
SSV-B　バルブボックス（ＳＳＶ－Ｂ） 2499
SSV-C　バルブボックス（ＳＳＶ－Ｃ） 2500
RD-1　フロアー屋上用ルーフドレン 2501
RD-2　屋上用ルーフドレン 2502
CM-BD F 75×75-300　クリーンます（７５×７５－３００） 2503
CM-BD F 75×100-300　クリーンます（７５×１００－３００） 2504
CM-BD F 100×100-300　クリーンます（100×１００－３００） 2505
SK60SA-D　グリーストラップＳＫ式Ｄ型（６０Ｌ） 2506
SK85SA-D　グリーストラップＳＫ式Ｄ型（８５Ｌ） 2507
SK105SA-D　グリーストラップＳＫ式Ｄ型（１０５Ｌ） 2508
SK135SA-D　グリーストラップＳＫ式Ｄ型（１３５Ｌ） 2509
SK155SA-D　グリーストラップＳＫ式Ｄ型（１５５Ｌ） 2510
SK205SA-D　グリーストラップＳＫ式Ｄ型（２０５Ｌ） 2511
SK255SA-D　グリーストラップＳＫ式Ｄ型（２５５Ｌ） 2512
SK281SA-D　グリーストラップＳＫ式Ｄ型（２８１Ｌ） 2513
SK375SA-D　グリーストラップＳＫ式Ｄ型（３７５Ｌ） 2514
MASU-TRK35　トラップ桝(角 350mmx350mm) 2515
MASU-TRK40　トラップ桝(角 400mmx400mm) 2516
MASU-USK35　雨水桝(角 350mmx350mm) 2517
MASU-USK40　雨水桝(角 400mmx400mm) 2518
MASU-ZTK35　雑排水桝(角 350mmx350mm) 2519

MASU-ZTK40　雑排水桝(角 400mmx400mm) 2520
WB-KB　ウォーターベスト（ＫＢ） 2521
WB-KP　ウォーターベスト（ＫＰ） 2522

15 集合管（クボタ）

3L-A75X0　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2523
3L-A75X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2524
3L-A75X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2525
3L-B75X50X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2526
3L-B75X50X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2527
3L-B75X65X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2528
3L-C75X50X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2529
3L-C75X50X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2530
3L-C75X65X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2531
3L-C75X65X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2532
4L-100X0　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2533
4L-A100X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2534
4L-A100X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2535
4L-A100X75　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2536
4L-A100X100　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2537
4L-B100X50X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2538
4L-B100X50X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2539
4L-B100X50X75　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2540
4L-B100X65X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2541
4L-B100X65X75　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2542
4L-B100X75X75　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2543
4L-C100X50X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2544
4L-C100X50X75　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2545
4L-C100X50X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2546
4L-C100X65X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2547
4L-C100X65X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2548
4L-C100X65X75　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2549
4L-C100X75X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2550
4L-C100X75X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2551
4L-C100X75X75　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2552
4L-D100X50X50X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2553
4L-D100X50X50X75　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2554
4L-D100X50X75X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2555
4L-D100X50X75X65　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2556
4L-D100X65X75X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2557
4L-D100X75X50X50　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2558

4L-D100X75X75X75　クボタ集合管 Ｌシリーズ 2559
3L BW3x4C(G)HL 75x100　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2560
3L BW3x5C(G)HL 75x125　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2561
3L BW3x4HL N 75x100　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2562
3L BW3x5HL N 75x125　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2563
3L BW3x4HL CO N 75x100　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2564
3L BW3x5HL CO N 75x125　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2565
4L BW4x5C(G)HL 100x125　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2566
4L BW4x6C(G)HL 100x150　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2567
4L BW4x5HL N 100x125　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2568
4L BW4x6HL N 100x150　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2569
4L BW4x5HL CO N 100x125　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2570
4L BW4x6HL CO N 100x150　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2571
5L BW5x6HL CO N 125x150　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2572
5L BW5x8HL CO N 125x200　クボタ集合管 Ｌベンド(首長) 2573
3L BW3x4C(G) 75x100　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2574
3L BW3x5C(G) 75x125　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2575
3L BW3x4C(G)CO 75x100　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2576
3L BW3x5C(G)CO 75x125　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2577
3L BW3x4N 75x100　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2578
3L BW3x5N 75x125　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2579
3L BW3x4N CO 75x100　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2580
3L BW3x5N CO 75x125　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2581
4L BS4x5C(G) 100x125　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2582
4L BS4x6C(G) 100x150　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2583
4L BW4x5C(G) 100x125　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2584
4L BW4x6C(G) 100x150　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2585
4L BS4x5C(G)CO 100x125　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2586
4L BS4x6C(G)CO 100x150　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2587
4L BW4x5C(G)CO 100x125　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2588
4L BW4x6C(G)CO 100x150　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2589
4L BW4x5N 100x125　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2590
4L BW4x6N 100x150　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2591
4L BW4x5N CO 100x125　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2592
4L BW4x6N CO 100x150　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2593
5L BS5x6C(G) 125x150　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2594
5L BW5x6C(G) 125x150　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2595
5L BW5x6N 125x15　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2596
5L BW5x5N CO 125x125　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2597
5L BW5x6N CO 125x150　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2598
5L BW5x8N CO 125x200　クボタ集合管 Ｌベンド(通常) 2599

4SLT2-A100x0W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2600
4SLT2-A100x50W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2601
4SLT2-A100x65W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2602
4SLT2-A100x75W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2603
4SLT2-B100x50x50W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2604
4SLT2-B100x50x65W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2605
4SLT2-C100x50x50W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2606
4SLT2-C100x50x65W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2607
4SLT2-C100x50x75W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2608
4SLT2-C100x65x50W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2609
4SLT2-C100x65x75W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2610
4SLT2-C100x75x50W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2611
4SLT2-C100x75x65W　クボタ集合管 SLTⅡ－W シリーズ 2612
4SLT2-A100x0　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2613
4SLT2-A100x50　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2614
4SLT2-A100x65　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2615
4SLT2-A100x75　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2616
4SLT2-B100x50x50　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2617
4SLT2-B100x50x65　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2618
4SLT2-C100x50x50　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2619
4SLT2-C100x50x65　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2620
4SLT2-C100x50x75　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2621
4SLT2-C100x65x50　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2622
4SLT2-C100x65x75　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2623
4SLT2-C100x75x50　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2624
4SLT2-C100x75x65　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ 2625
4SLT-A100x0W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2626
4SLT-A100x50W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2627
4SLT-A100x65W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2628
4SLT-A100x75W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2629
4SLT-B100x50x50W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2630
4SLT-B100x50x65W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2631
4SLT-C100x50x50W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2632
4SLT-C100x50x65W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2633
4SLT-C100x50x75W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2634
4SLT-C100x65x50W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2635
4SLT-C100x65x75W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2636
4SLT-C100x75x50W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2637
4SLT-C100x75x65W　クボタ集合管 SLT-W シリーズ 2638
4SLT-A100x0　クボタ集合管 SLT シリーズ 2639
4SLT-A100x50　クボタ集合管 SLT シリーズ 2640

4SLT-A100x65　クボタ集合管 SLT シリーズ 2641
4SLT-A100x75　クボタ集合管 SLT シリーズ 2642
4SLT-B100x50x50　クボタ集合管 SLT シリーズ 2643
4SLT-B100x50x65　クボタ集合管 SLT シリーズ 2644
4SLT-C100x50x50　クボタ集合管 SLT シリーズ 2645
4SLT-C100x50x65　クボタ集合管 SLT シリーズ 2646
4SLT-C100x50x75　クボタ集合管 SLT シリーズ 2647
4SLT-C100x65x50　クボタ集合管 SLT シリーズ 2648
4SLT-C100x65x75　クボタ集合管 SLT シリーズ 2649
4SLT-C100x75x50　クボタ集合管 SLT シリーズ 2650
4SLT-C100x75x65　クボタ集合管 SLT シリーズ 2651
3SL-A75x0W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2652
3SL-A75x50W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2653
3SL-A75x65W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2654
3SL-B75x50x50W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2655
3SL-C75x50x50W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2656
4SL-A100x0W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2657
4SL-A100x50W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2658
4SL-A100x65W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2659
4SL-A100x75W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2660
4SL-A100x100W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2661
4SL-B100x50x50W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2662
4SL-B100x50x65W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2663
4SL-C100x50x50W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2664
4SL-C100x50x65W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2665
4SL-C100x50x75W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2666
4SL-C100x65x50W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2667
4SL-C100x65x75W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2668
4SL-C100x75x50W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2669
4SL-C100x75x65W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2670
4SL-D100x50x75x65W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2671
4SL-D100x65x75x50W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2672
4SL-U100x75W　クボタ集合管 SLW シリーズ 2673
3SL-A75x0　クボタ集合管 SL シリーズ 2674
3SL-A75x50　クボタ集合管 SL シリーズ 2675
3SL-A75x65　クボタ集合管 SL シリーズ 2676
3SL-B75x50x50　クボタ集合管 SL シリーズ 2677
3SL-C75x50x50　クボタ集合管 SL シリーズ 2678
4LS-A100x0　クボタ集合管 SL シリーズ 2679
4LS-A100x50　クボタ集合管 SL シリーズ 2680
4LS-A100x65　クボタ集合管 SL シリーズ 2681

4LS-A100x75　クボタ集合管 SL シリーズ 2682
4LS-A100x100　クボタ集合管 SL シリーズ 2683
4SL-B100x50x50　クボタ集合管 SL シリーズ 2684
4SL-B100x50x65　クボタ集合管 SL シリーズ 2685
4SL-C100x50x50　クボタ集合管 SL シリーズ 2686
4SL-C100x50x65　クボタ集合管 SL シリーズ 2687
4SL-C100x50x75　クボタ集合管 SL シリーズ 2688
4SL-C100x65x50　クボタ集合管 SL シリーズ 2689
4SL-C100x65x75　クボタ集合管 SL シリーズ 2690
4SL-C100x75x50　クボタ集合管 SL シリーズ 2691
4SL-C100x75x65　クボタ集合管 SL シリーズ 2692
4SL-D100x50x75x65　クボタ集合管 SL シリーズ 2693
4SL-D100x65x75x50　クボタ集合管 SL シリーズ 2694
4SL-U100x75　クボタ集合管 SL シリーズ 2695

16 単管式排水システム （セキスイ）

L15SN 100x50　AD スリム継手ロングタイプ１００Ａ（Ｓ） 2696
L16SN 100x65　AD スリム継手ロングタイプ１００Ａ（Ｓ） 2697
L18SN 100x80　AD スリム継手ロングタイプ１００Ａ（Ｓ） 2698
L15UN 100x50　AD スリム継手ロングタイプ１００Ａ（Ｕ） 2699
L16UN 100x65　AD スリム継手ロングタイプ１００Ａ（Ｕ） 2700
L18UN 100x80　AD スリム継手ロングタイプ１００Ａ（Ｕ） 2701
L85SN 80x50　AD スリム継手ロングタイプ８０Ａ（Ｓ） 2702
L86SN 80x65　AD スリム継手ロングタイプ８０Ａ（Ｓ） 2703
L88SN 80x80　AD スリム継手ロングタイプ８０Ａ（Ｓ） 2704
L85UN 80x50　AD スリム継手ロングタイプ８０Ａ（Ｕ） 2705
L86UN 80x65　AD スリム継手ロングタイプ８０Ａ（Ｕ） 2706
L88UN 80x80　AD スリム継手ロングタイプ８０Ａ（Ｕ） 2707
R1505SN 100x50x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2708
R155SN 100x50x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2709
R156SN 100x50x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2710
R158SN 100x50x80　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2711
R15SN 100x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2712
R1605SN 100x65x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2713
R1606SN 100x65x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2714
R165SN 100x65x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2715
R166SN 100x65x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2716
R168SN 100x65x80　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2717
R16SN 100x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2718
R18056S 100x80x50x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2719
R1805SN 100x80x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（Ｓ） 2720

R18065S 100x80x65x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（S） 2721
R1806SN 100x80x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（S） 2722
R1808SN 100x80x80　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（S） 2723
R18506S 100x80x50x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（S） 2724
R1856S 100x80x50x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（S） 2725
R185SN 100x80x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（S） 2726
R18605S 100x80x65x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（S） 2727
R1865S 100x80x65x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（S） 2728
R186SN 100x80x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（S） 2729
R188SN 100x80x80　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（S） 2730
R18SN 100x80　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（S） 2731
R1505UN 100x50x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2732
R155UN 100x50x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2733
R156UN 100x50x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2734
R158UN 100x50x80　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2735
R15UN 100x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2736
R1605UN 100x65x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2737
R1606UN 100x65x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2738
R165UN 100x65x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2739
R166UN 100x65x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2740
R168UN 100x65x80　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2741
R16UN 100x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2742
R18056U 100x80x50x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2743
R1805UN 100x80x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2744
R18065U 100x80x65x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2745
R1806UN 100x80x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2746
R1808UN 100x80x80　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2747
R18506U 100x80x50x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2748
R1856U 100x80x50x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2749
R185UN 100x80x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2750
R18605U 100x80x65x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2751
R1865U 100x80x65x50　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2752
R186UN 100x80x65　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2753
R188UN 100x80x80　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2754
R18UN 100x80　AD スリム継手一般タイプ１００Ａ（U） 2755
R8505SN 80x50x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（S） 2756
R855SN 80x50x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（S） 2757
R856SN 80x50x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（S） 2758
R858SN 80x50x80　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（S） 2759
R85SN 80x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（S） 2760
R8605SN 80x65x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（S） 2761

R8606SN 80x65x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2762
R865SN 80x65x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2763
R866SN 80x65x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2764
R868SN 80x65x80　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2765
R86SN 80x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2766
R8805SN 80x80x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2767
R8806SN 80x80x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2768
R8808SN 80x80x80　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2769
R885SN 80x80x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2770
R886SN 80x80x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2771
R888SN 80x80x80　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2772
R88SN 80x80　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｓ）..... 2773
R8505UN 80x50x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2774
R855UN 80x50x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2775
R856UN 80x50x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2776
R858UN80x50x80　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2777
R85UN 80x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2778
R8605UN 80x65x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2779
R8606UN 80x65x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2780
R865UN 80x65x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2781
R866UN 80x65x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2782
R868UN 80x65x80　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2783
R86UN 80x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2784
R8805UN 80x80x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2785
R8806UN 80x80x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2786
R8808UN 80x80x80　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2787
R885UN 80x80x50　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2788
R886UN 80x80x65　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2789
R888UN 80x80x80　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2790
R88UN 80x80　AD スリム継手一般タイプ８０Ａ（Ｕ）..... 2791
LEAD1FL　脚部継手ロングタイプ..... 2792
LEAD1HL　脚部継手ロングタイプ..... 2793
LEAD1QL　脚部継手ロングタイプ..... 2794
LEAD2QL　脚部継手ロングタイプ..... 2795
LEAD84L　脚部継手ロングタイプ..... 2796
LEAD85L　脚部継手ロングタイプ..... 2797
LEAD86L　脚部継手ロングタイプ..... 2798
LEAD1H　脚部継手標準品..... 2799
LEAD1H4　脚部継手標準品..... 2800
LEAD1H6　脚部継手標準品..... 2801
LEAD1Q　脚部継手標準品..... 2802

LEAD2Q　脚部継手標準品 2803
LEAD80　脚部継手標準品 2804
LEAD805　脚部継手標準品 2805
LEAD806　脚部継手標準品 2806
LEAD808　脚部継手標準品 2807
LAD1H5B　掃除口付脚部継手 2808
LAD1H6B　掃除口付脚部継手 2809
LAD1Q6B　掃除口付脚部継手 2810
LAD1Q8B　掃除口付脚部継手 2811
LAD804B　掃除口付脚部継手 2812

17 申請図

sdk-1　大便器 2813
sdk-2　小便器 2814
sdk-3　手洗器 2815
sdk-4　台所 2816
sdk-5　浴室 2817
sdk-6　洗濯機 2818
swk-1　水栓類 2819
swk-2　フラッシュバルブ 2820
swk-3　ボールタップ 2821
swk-4　特殊器具類 2822
swk-5　水栓柱 2823
MASU-OSK30　汚水桝（角　３００ｍｍｘ３００ｍｍ） 2824
MASU-OSK45　汚水桝（角　４５０ｍｍｘ４５０ｍｍ） 2825
MASU-OSK50　汚水桝（角　５００ｍｍｘ５００ｍｍ） 2826
MASU-OSK60　汚水桝（角　６００ｍｍｘ６００ｍｍ） 2827
MASU-OSK75　汚水桝（角　７５０ｍｍｘ７５０ｍｍ） 2828
MASU-OSM30　汚水桝（丸　３００ｍｍ） 2829
MASU-OSM45　汚水桝（丸　４５０ｍｍ） 2830
MASU-OSM50　汚水桝（丸　５００ｍｍ） 2831
MASU-OSM60　汚水桝（丸　６００ｍｍ） 2832
MASU-OSM75　汚水桝（丸　７５０ｍｍ） 2833
MASU-TRK30　トラップ桝（角　３００ｍｍｘ３００ｍｍ） 2834
MASU-TRK45　トラップ桝（角　４５０ｍｍｘ４５０ｍｍ） 2835
MASU-TRK50　トラップ桝（角　５００ｍｍｘ５００ｍｍ） 2836
MASU-TRK60　トラップ桝（角　６００ｍｍｘ６００ｍｍ） 2837
MASU-TRK75　トラップ桝（角　７５０ｍｍｘ７５０ｍｍ） 2838
MASU-TRM30　トラップ桝（丸　３００ｍｍ） 2839
MASU-TRM45　トラップ桝（丸　４５０ｍｍ） 2840
MASU-TRM50　トラップ桝（丸　５００ｍｍ） 2841

MASU-TRM60　トラップ桝（丸　６００ｍｍ）..... 2842
MASU-TRM75　トラップ桝（丸　７５０ｍｍ）..... 2843
MASU-USK30　雨水桝（角　３００ｍｍｘ３００ｍｍ）..... 2844
MASU-USK45　雨水桝（角　４５０ｍｍｘ４５０ｍｍ）..... 2845
MASU-USK50　雨水桝（角　５００ｍｍｘ５００ｍｍ）..... 2846
MASU-USK60　雨水桝（角　６００ｍｍｘ６００ｍｍ）..... 2847
MASU-USK75　雨水桝（角　７５０ｍｍｘ７５０ｍｍ）..... 2848
MASU-USM30　雨水桝（丸　３００ｍｍ）..... 2849
MASU-USM45　雨水桝（丸　４５０ｍｍ）..... 2850
MASU-USM50　雨水桝（丸　５００ｍｍ）..... 2851
MASU-USM60　雨水桝（丸　６００ｍｍ）..... 2852
MASU-USM75　雨水桝（丸　７５０ｍｍ）..... 2853
MASU-ZTK30　雑排水桝（角　３００ｍｍｘ３００ｍｍ）..... 2854
MASU-ZTK45　雑排水桝（角　４５０ｍｍｘ４５０ｍｍ）..... 2855
MASU-ZTK50　雑排水桝（角　５００ｍｍｘ５００ｍｍ）..... 2856
MASU-ZTK60　雑排水桝（角　６００ｍｍｘ６００ｍｍ）..... 2857
MASU-ZTK75　雑排水桝（角　７５０ｍｍｘ７５０ｍｍ）..... 2858
MASU-ZTM30　雑排水桝（丸　３００ｍｍ）..... 2859
MASU-ZTM45　雑排水桝（丸　４５０ｍｍ）..... 2860
MASU-ZTM50　雑排水桝（丸　５００ｍｍ）..... 2861
MASU-ZTM60　雑排水桝（丸　６００ｍｍ）..... 2862
MASU-ZTM75　雑排水桝（丸　７５０ｍｍ）..... 2863
wdmosui-ST　汚水マス ストレート..... 2864
wdmtrap-ST　トラップマス ストレート..... 2865
wdmdrop-ST　ドロップマス ストレート..... 2866
wdmkokyo-ST　公共マス ストレート..... 2867
wdmosui-WT　汚水マス..... 2868
wdmtrap-WT　トラップマス..... 2869
wdmdrop-WT　ドロップマス..... 2870
wdmkoukyo-WT　公共マス..... 2871
wdmosui-45L　汚水マス　４５Ｌ..... 2872
wdmtrap-45L　トラップマス　４５Ｌ..... 2873
wdmdrop-45L　ドロップマス　４５Ｌ..... 2874
wdmkokyo-45L　公共マス　４５Ｌ..... 2875
wdmosui-90L　汚水マス　９０Ｌ..... 2876
wdmtrap-90L　トラップマス　９０Ｌ..... 2877
wdmdrop-90L　ドロップマス　９０Ｌ..... 2878
wdmkokyo-90L　公共マス　９０Ｌ..... 2879
wdmosui-45Y　汚水マス　４５Ｙ..... 2880
wdmtrap-45Y　トラップマス　４５Ｙ..... 2881
wdmdrop-45Y　ドロップマス　４５Ｙ..... 2882

wdmkokyo-45Y　公共マス　４５Ｙ 2883
wdmosui-90T　汚水マス　９０Ｔ 2884
wdmtrap-90T　トラップマス　９０Ｔ 2885
wdmdrop-90T　ドロップマス　９０Ｔ 2886
wdmkokyo-90T　公共マス　９０Ｔ 2887

18 計器

mi01　連成計 2888
pr01　圧力計 2889
th01　温度計 2890
WTRM　量水器 2891
PK-3Ul20C　ガスメータ１（マイコンメータ） 2892
MGN3-P3　ガスメータ２（マイコンメータ） 2893
EKB　水道メータ（接線流羽根車式） 2894
EPB　水道メータ（接線流羽根車式）（ショートタイプ） 2895
EPBL　水道メータ（接線流羽根車式）（ロングタイプ） 2896
DX　乾式単箱型水道メータ（ショートタイプ） 2897
DXL　乾式単箱型水道メータ（ロングタイプ） 2898
NFDT　たて型軸流羽根車式ＮＦＤＴ型 2899
NFDW　たて型軸流羽根車式ＮＦＤＷ型 2900
NKDS　たて型軸流羽根車式ＮＫＤＳ型 2901
pct-1　温度調節器 2902
pct-2　湿度調節器 2903
pct-3　温度検出器 2904
pct-4　湿度検出器 2905
pct-5　動力盤 2906
pct-6　制御盤 2907
PS3-GIG　メータセットＰＳ－３　ＧＩ型ボール伸縮Ｇ 2908
PS3-GIRC　メータセットＰＳ－３　ＧＩ型ボール伸縮Ｒｃ 2909
PS3-GLG　メータセットＰＳ－３　ＧＬ型ボール伸縮Ｇ 2910
PS3-GLRC　メータセットＰＳ－３　ＧＬ型ボール伸縮Ｒｃ 2911
PS3-IG　メータセットＰＳ－３　Ｉ型ボール伸縮Ｇ 2912
PS3-IRC　メータセットＰＳ－３　Ｉ型ボール伸縮Ｒｃ 2913
PS3-LG　メータセットＰＳ－３　Ｌ型ボール伸縮Ｇ 2914
PS3-LRC　メータセットＰＳ－３　Ｌ型ボール伸縮Ｒｃ 2915
PS4-GLG　メータセットＰＳ－４　ＧＬ型ボール伸縮Ｇ 2916
PS4-GLRC　メータセットＰＳ－４　ＧＬ型ボール伸縮Ｒｃ 2917
PS4-LG　メータセットＰＳ－４　Ｌ型ボール伸縮Ｇ 2918
PS4-LRC　メータセットＰＳ－４　Ｌ型ボール伸縮Ｒｃ 2919
NB16　ガスメーター（ＮＢ１６） 2920

19 マエザワ製品

HTDL20　ＨＴ継手 エルボ２０Ａ：７０９８１ 2921
HTDL25　ＨＴ継手 エルボ２５Ａ：７０９８２ 2922
HTDL50　ＨＴ継手 エルボ５０Ａ：７０９８３ 2923
HTDL50x20　ＨＴ継手 エルボ５０×２０Ａ：７０９６１ 2924
HTDT50x20　ＨＴ継手 ティーズ５０×２０Ａ：７０９７０ 2925
HTDT50x25　ＨＴ継手 ティーズ５０×２５Ａ：７０９７１ 2926
VPL50x40　ＶＰ排水特殊継手 エルボ５０×４０Ａ：７１１５１ 2927
VPL65x50　ＶＰ排水特殊継手 エルボ６５×５０Ａ：７１２１４ 2928
VPLL125x100　ＶＰ排水特殊継手 大曲エルボ１２５×１００Ａ：７６７２３ 2929
VPLT65x50x50　ＶＰ排水特殊継手 ティーズ６５×５０×５０Ａ：７６７８７ 2930
VPOJH50x65　ＶＰ排水特殊継手 偏芯ソケット５０×６５Ａ：７１２３３ 2931
MM-MHL100-150　ビニマスシステム 勾配自在平行合流（左）：４１１４４ 2932
MM-MHL100x75-150　ビニマスシステム 勾配自在平行合流（左）：４１１４８ 2933
MM-MHR100-150　ビニマスシステム 勾配自在平行合流（右）：４１１４５ 2934
MM-MHR100x75-150　ビニマスシステム 勾配自在平行合流（右）：４１１４９ 2935
MM-MHSL100-150　ビニマスシステム 勾配自在平行合流段差付（左）：４１１４６ 2936
MM-MHSL100x75-150　ビニマスシステム 勾配自在平行合流段差付（左）：４１１５０ 2937
MM-MHSR100-150　ビニマスシステム 勾配自在平行合流段差付（右）：４１１４７ 2938
MM-MHSR100x75-150　ビニマスシステム 勾配自在平行合流段差付（右）：４１１５１ 2939
MM-MYL100-150　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流（左）：４０７８３ 2940
MM-MYL100x75-150　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流（左）：４０７５９ 2941
MM-MYL125x100-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流（左）：４１５０７ 2942
MM-MYL150-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流（左）：４１８１６ 2943
MM-MYL150x100-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流（左）：４１８１４ 2944
MM-MYR100-150　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流（右）：４０７８４ 2945
MM-MYR100x75-150　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流（右）：４０７６０ 2946
MM-MYR125x100-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流（右）：４１５０８ 2947
MM-MYR150-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流（右）：４１８１７ 2948
MM-MYR150x100-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流（右）：４１８１５ 2949
MM-MYS-UTL100x75S-150　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付・トラップ（左）：４０８０９ 2950
MM-MYS-UTR100x75S-150　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付・トラップ（右）：４０８１０ 2951
MM-MYSL100-150　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付（左）：４０７３５ 2952
MM-MYSL100-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付（左）：４１１３８ 2953
MM-MYSL100x75-150　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付（左）：４０７２０ 2954
MM-MYSL150-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付（左）：４１８１２ 2955
MM-MYSL150x100-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付（左）：４１８１０ 2956
MM-MYSR100-150　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付（右）：４０７３６ 2957

MM-MYSR100-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付（右）：４１１３９ 2958
MM-MYSR100x75-150　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付（右）：４０７１９ 2959
MM-MYSR150-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付（右）：４１８１３ 2960
MM-MYSR150x100-200　ビニマスシステム 平行・９０度変角合流段差付（右）：４１８１１ 2961
MM-UTK-MYL100x100P-150　ビニマスシステム 平行・起点トラップ・変角合流（左）：４０６６５ 2962
MM-UTK-MYL100x100S-150　ビニマスシステム 平行・起点トラップ・変角合流（左）：４０８０７ 2963
MM-UTK-MYR100x100P-150　ビニマスシステム 平行・起点トラップ・変角合流（右）：４０６６６ 2964
MM-UTK-MYR100x100S-150　ビニマスシステム 平行・起点トラップ・変角合流（右）：４０８０８ 2965
M-90YWL100x75-150　ビニマスシステム ９０度２本合流（左）：４０５３９ 2966
M-90YWR100x75-150　ビニマスシステム ９０度２本合流（右）：４０５４０ 2967
M-ST100-150　ビニマスシステム ストレート：４０３２４ 2968
M-ST100-200　ビニマスシステム ストレート：４９７４６ 2969
M-ST100-300　ビニマスシステム ストレート：４１２３４ 2970
M-ST100Px100-150　ビニマスシステム ストレート：４０５５８ 2971
M-ST100Px100-300　ビニマスシステム ストレート：４１２３５ 2972
M-ST125-150　ビニマスシステム ストレート：４１３３３ 2973
M-ST125-200　ビニマスシステム ストレート：４１４６６ 2974
M-ST125-300　ビニマスシステム ストレート：４１５７６ 2975
M-ST125Px125-150　ビニマスシステム ストレート：４１３３４ 2976
M-ST125Px125-200　ビニマスシステム ストレート：４１４６７ 2977
M-ST125x100-300　ビニマスシステム ストレート：４１５７５ 2978
M-ST150-150　ビニマスシステム ストレート：４１６４３ 2979
M-ST150-200　ビニマスシステム ストレート：４１７６６ 2980
M-ST150-300　ビニマスシステム ストレート：４１８７９ 2981
M-ST150Px150-200　ビニマスシステム ストレート：４１７６７ 2982
M-ST150x100-300　ビニマスシステム ストレート：４１８７７ 2983
M-ST150x125-300 ビニマスシステム　ストレート：４１８７８ 2984
M-ST200-200　ビニマスシステム ストレート：４１９６９ 2985
M-ST200-300　ビニマスシステム ストレート：４１９０１ 2986
M-ST200Px200-300　ビニマスシステム ストレート：４１９０２ 2987
M-ST75-125　ビニマスシステム ストレート：４９２５１ 2988
M-ST100-150　旧)ビニマスシステム ストレート：４０３２４ 2989
M-ST100-200　旧)ビニマスシステム ストレート：４９７４６ 2990
M-ST100-300　旧)ビニマスシステム ストレート：４１２３４ 2991
M-ST100Px100-150　旧)ビニマスシステム ストレート：４０５５８ 2992
M-ST100Px100-300　旧)ビニマスシステム ストレート：４１２３５ 2993
M-ST125-150　旧)ビニマスシステム ストレート：４１３３３ 2994

M-ST125-200　旧)ビニマスシステム ストレート：４１４６６ 2995
M-ST125-300　旧)ビニマスシステム ストレート：４１５７６ 2996
M-ST125Px125-150　旧)ビニマスシステム ストレート：４１３３４ 2997
M-ST125Px125-200　旧)ビニマスシステム ストレート：４１４６７ 2998
M-ST125x100-300　旧)ビニマスシステム ストレート：４１５７５ 2999
M-ST150-150　旧)ビニマスシステム ストレート：４１６４３ 3000
M-ST150-200　旧)ビニマスシステム ストレート：４１７６６ 3001
M-ST150-300　旧)ビニマスシステム ストレート：４１８７９ 3002
M-ST150Px150-200　旧)ビニマスシステム ストレート：４１７６７ 3003
M-ST150x100-300　旧)ビニマスシステム ストレート：４１８７７ 3004
M-ST150x125-300　旧)ビニマスシステム ストレート：４１８７８ 3005
M-ST200-200　旧)ビニマスシステム ストレート：４１９６９ 3006
M-ST200-300　旧)ビニマスシステム ストレート：４１９０１ 3007
M-ST200Px200-300　旧)ビニマスシステム ストレート：４１９０２ 3008
M-ST75-125　旧)ビニマスシステム ストレート：４９２５１ 3009
M-UTL100x100S-150　ビニマスシステム トラップ（左）：４０４９２ 3010
M-UTL100x100S-200　ビニマスシステム トラップ（左）：４９７５９ 3011
M-UTL100x100S-300　ビニマスシステム トラップ（左）：４１２４１ 3012
M-UTL100x50S-150　ビニマスシステム トラップ（左）：４０４２９ 3013
M-UTL100x75S-150　ビニマスシステム トラップ（左）：４０４５３ 3014
M-UTL100x75S-200　ビニマスシステム トラップ（左）：４９７５５ 3015
M-UTL100x75S-300　ビニマスシステム トラップ（左）：４１２３８ 3016
M-UTL125x100S-150　ビニマスシステム トラップ（左）：４１３３９ 3017
M-UTL125x100S-200　ビニマスシステム トラップ（左）：４１４８１ 3018
M-UTL125x75S-150　ビニマスシステム トラップ（左）：４１３３７ 3019
M-UTL125x75S-200　ビニマスシステム トラップ（左）：４１４７８ 3020
M-UTL150x100S-150　ビニマスシステム トラップ（左）：４１６４９ 3021
M-UTL150x100S-200　ビニマスシステム トラップ（左）：４１７８１ 3022
M-UTL150x75S-150　ビニマスシステム トラップ（左）：４１６４７ 3023
M-UTL150x75S-200　ビニマスシステム トラップ（左）：４１７７８ 3024
M-UTL75x50S-125　ビニマスシステム トラップ（左）：４９２５５ 3025
M-UTL75x75S-125　ビニマスシステム トラップ（左）：４９２５８ 3026
M-UTR100x100S-150　ビニマスシステム トラップ（右）：４０４９３ 3027
M-UTR100x100S-200　ビニマスシステム トラップ（右）：４９７６０ 3028
M-UTR100x100S-300　ビニマスシステム トラップ（右）：４１２４２ 3029
M-UTR100x50S-150　ビニマスシステム トラップ（右）：４０４３０ 3030
M-UTR100x75S-150　ビニマスシステム トラップ（右）：４０４５４ 3031
M-UTR100x75S-200　ビニマスシステム トラップ（右）：４９７５６ 3032
M-UTR100x75S-300　ビニマスシステム トラップ（右）：４１２３９ 3033
M-UTR125x100S-150　ビニマスシステム トラップ（右）：４１３４０ 3034
M-UTR125x100S-200　ビニマスシステム トラップ（右）：４１４８２ 3035

M-UTR125x75S-150　ビニマスシステム トラップ（右）：４１３３８ 3036
M-UTR125x75S-200　ビニマスシステム トラップ（右）：４１４７９ 3037
M-UTR150x100S-150　ビニマスシステム トラップ（右）：４１６５０ 3038
M-UTR150x100S-200　ビニマスシステム トラップ（右）：４１７８２ 3039
M-UTR150x75S-150　ビニマスシステム トラップ（右）：４０４９９ 3040
M-UTR150x75S-200　ビニマスシステム トラップ（右）：４１７７９ 3041
M-UTR75x50S-125　ビニマスシステム トラップ（右）：４９２５６ 3042
M-UTR75x75S-125　ビニマスシステム トラップ（右）：４９２５９ 3043
M-DR100-150　ビニマスシステム ドロップ：４０３４１ 3044
M-DR100-200　ビニマスシステム ドロップ：４９７４７ 3045
M-DR100Px100-150　ビニマスシステム ドロップ：４０３４３ 3046
M-DR125-200　ビニマスシステム ドロップ：４１４６８ 3047
M-DR125-300　ビニマスシステム ドロップ：４１５７７ 3048
M-DR125Px125-200　ビニマスシステム ドロップ：４１４６９ 3049
M-DR150-200　ビニマスシステム ドロップ：４１７６８ 3050
M-DR150-300　ビニマスシステム ドロップ：４１８８０ 3051
M-DR90WY100-150　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４０３６４ 3052
M-DR90WY100Px100-150　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４０３６５ 3053
M-DR90WY100x75-150　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４０３６３ 3054
M-DR90WY125-200　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４１４７３ 3055
M-DR90WY125-300　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４１５７９ 3056
M-DR90WY125Px125-200　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４１４７４ 3057
M-DR90WY150-200　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４１７７５ 3058
M-DR90WY150-300　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４１８８２ 3059
M-DR90WY150x100-150　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４１６４４ 3060
M-DRW-UT100x75S-150　ビニマスシステム 左右合流ドロップ・トラップ付：４０３７０ 3061
M-DRW100-150　ビニマスシステム 左右合流ドロップ：４０３６８ 3062
M-DRW100Px100-150　ビニマスシステム 左右合流ドロップ：４０３６９ 3063
M-DRW125-200　ビニマスシステム 左右合流ドロップ：４１４７５ 3064
M-DRW125-300　ビニマスシステム 左右合流ドロップ：４１５８０ 3065
M-DRW150-300　ビニマスシステム 左右合流ドロップ：４１８８３ 3066
M-DRY100-150　ビニマスシステム ９０度合流ドロップ：４０３５９ 3067
M-DRY100Px100-150　ビニマスシステム ９０度合流ドロップ：４０３６０ 3068
M-DRY125-200　ビニマスシステム ９０度合流ドロップ：４１４７２ 3069
M-DRY125-300　ビニマスシステム ９０度合流ドロップ：４１５７８ 3070
M-DRY150-300　ビニマスシステム ９０度合流ドロップ：４１８８１ 3071
M-DRYL100-200　ビニマスシステム ９０度合流ドロップ（左）：４９７４８ 3072
M-DRYL100x75-150　ビニマスシステム ９０度合流ドロップ（左）：４０３５７ 3073
M-DRYL125x100-200　ビニマスシステム ９０度合流ドロップ（左）：４１４７０ 3074
M-DRYL150-200　ビニマスシステム ９０度合流ドロップ（左）：４１７７３ 3075
M-DRYL150Px100-200　ビニマスシステム ９０度合流ドロップ（左）：４１７７１ 3076

M-DRYL150x100-200　ビニマスシステム　９０度合流ドロップ（左）：４１７６９ 3077
M-DRYR100-200　ビニマスシステム　９０度合流ドロップ（右）：４９７４９ 3078
M-DRYR100x75-150　ビニマスシステム　９０度合流ドロップ（右）：４０３５８ 3079
M-DRYR125x100-200　ビニマスシステム　９０度合流ドロップ（右）：４１４７１ 3080
M-DRYR150-200　ビニマスシステム　９０度合流ドロップ（右）：４１７７４ 3081
M-DRYR150Px100-200　ビニマスシステム　９０度合流ドロップ（右）：４１７７２ 3082
M-DRYR150x100-200　ビニマスシステム　９０度合流ドロップ（右）：４１７７０ 3083
M-UTK100x100P-150　ビニマスシステム 起点トラップ：４０４０１ 3084
M-UTK100x100P-200　ビニマスシステム 起点トラップ：４９７５２ 3085
M-UTK100x100P-300　ビニマスシステム 起点トラップ：４１２３７ 3086
M-UTK100x50P-150　ビニマスシステム 起点トラップ：４０３７３ 3087
M-UTK100x75P-150-B　ビニマスシステム 起点トラップ：４０３８６ 3088
M-UTK100x75P-150　ビニマスシステム 起点トラップ：４０３８７ 3089
M-UTK100x75P-200　ビニマスシステム 起点トラップ：４９７５１ 3090
M-UTK100x75P-300　ビニマスシステム 起点トラップ：４１２３６ 3091
M-UTK125x100P-150　ビニマスシステム 起点トラップ：４１３３６ 3092
M-UTK125x75P-150　ビニマスシステム 起点トラップ：４１３３５ 3093
M-UTK75x50P-125　ビニマスシステム 起点トラップ：４９２５３ 3094
M-UTK75x75P-125　ビニマスシステム 起点トラップ：４９２５４ 3095
M-22L100-200　ビニマスシステム　２２度曲り（兼）：４９７４５ 3096
M-22L125-200　ビニマスシステム　２２度曲り（兼）：４０３２３ 3097
M-22L150-200　ビニマスシステム　２２度曲り（兼）：４０３２２ 3098
M-22LL100-150　ビニマスシステム　２２度曲り（左）：４０３１９ 3099
M-22LR100-150　ビニマスシステム　２２度曲り（右）：４０３２０ 3100
M-45L100-100　ビニマスシステム　４５度曲り（兼）：４９２４８ 3101
M-45L200-200F　ビニマスシステム　４５度曲り（兼）：４１９６４ 3102
M-45LL100-150　ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４０２７９ 3103
M-45LL100-200　ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４９７４３ 3104
M-45LL100-300　ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１２３２ 3105
M-45LL125-150　ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１３３０ 3106
M-45LL125-200　ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１４６３ 3107
M-45LL125-300　ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１５７３ 3108
M-45LL150-150　ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１６４０ 3109
M-45LL150-200　ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１７６３ 3110
M-45LL150-300　ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１８７５ 3111
M-45LL200-300 ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１９１５ 3112
M-45LL75-125 ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４９２４２ 3113
M-45LR100-150 ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４０２８０ 3114
M-45LR100-200 ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４９７４２ 3115
M-45LR100-300 ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１２３３ 3116
M-45LR125-150 ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１３３１ 3117

M-45LR125-200 ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１４６４ 3118
M-45LR125-300 ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１５７４ 3119
M-45LR150-200 ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１７６４ 3120
M-45LR150-150 ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１６４１ 3121
M-45LR150-300 ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１８７６ 3122
M-45LR200-300 ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１９１６ 3123
M-45LR75-125 ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４９２４３ 3124
M-90L100-100 ビニマスシステム　９０度曲り（兼）：４９２３９ 3125
M-90L200-200 ビニマスシステム　９０度曲り（兼）：４１９６３ 3126
M-90LL100-150 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４０２３９ 3127
M-90LL100-200 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４０７３９ 3128
M-90LL100-300 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１２３０ 3129
M-90LL125-150 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１３２７ 3130
M-90LL125-200 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１４６０ 3131
M-90LL125-300 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１５７１ 3132
M-90LL150-150 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１６３７ 3133
M-90LL150-200 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１７６０ 3134
M-90LL150-300 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１８７３ 3135
M-90LL200-300 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１９１７ 3136
M-90LL75-100 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４９２２８ 3137
M-90LL75-125 ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４９２３３ 3138
M-90LR100-150 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４０２４０ 3139
M-90LR100-200 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４０７４０ 3140
M-90LR100-300 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１２３１ 3141
M-90LR125-150 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１３２８ 3142
M-90LR125-200 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１４６１ 3143
M-90LR125-300 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１５７２ 3144
M-90LR150-150 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１６３８ 3145
M-90LR150-200 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１７６１ 3146
M-90LR150-300 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１８７４ 3147
M-90LR200-300 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１９１８ 3148
M-90LR75-100 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４９２２９ 3149
M-90LR75-125 ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４９２３４ 3150
M-22L100-200 旧)ビニマスシステム　２２度曲り（兼）：４９７４５ 3151
M-22L125-200 旧)ビニマスシステム　２２度曲り（兼）：４０３２３ 3152
M-22L150-200 旧)ビニマスシステム　２２度曲り（兼）：４０３２２ 3153
M-22LL100-150 旧)ビニマスシステム　２２度曲り（左）：４０３１９ 3154
M-22LR100-150 旧)ビニマスシステム　２２度曲り（右）：４０３２０ 3155
M-45L100-100 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（兼）：４９２４８ 3156
M-45L200-200F 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（兼）：４１９６４ 3157
M-45LL100-150 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４０２７９ 3158

M-45LL100-200 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４９７４３ 3159
M-45LL100-300 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１２３２ 3160
M-45LL125-150 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１３３０ 3161
M-45LL125-200 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１４６３ 3162
M-45LL125-300 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１５７３ 3163
M-45LL150-150 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１６４０ 3164
M-45LL150-200 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１７６３ 3165
M-45LL150-300 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１８７５ 3166
M-45LL200-300 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４１９１５ 3167
M-45LL75-125 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（左）：４９２４２ 3168
M-45LR100-150 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４０２８０ 3169
M-45LR100-200 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４９７４２ 3170
M-45LR100-300 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１２３３ 3171
M-45LR125-150 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１３３１ 3172
M-45LR125-200 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１４６４ 3173
M-45LR125-300 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１５７４ 3174
M-45LR150-200 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１７６４ 3175
M-45LR150-150 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１６４１ 3176
M-45LR150-300 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１８７６ 3177
M-45LR200-300 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４１９１６ 3178
M-45LR75-125 旧)ビニマスシステム　４５度曲り（右）：４９２４３ 3179
M-90L100-100 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（兼）：４９２３９ 3180
M-90L200-200 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（兼）：４１９６３ 3181
M-90LL100-150 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４０２３９ 3182
M-90LL100-200 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４０７３９ 3183
M-90LL100-300 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１２３０ 3184
M-90LL125-150 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１３２７ 3185
M-90LL125-200 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１４６０ 3186
M-90LL125-300 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１５７１ 3187
M-90LL150-150 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１６３７ 3188
M-90LL150-200 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１７６０ 3189
M-90LL150-300 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１８７３ 3190
M-90LL200-300 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４１９１７ 3191
M-90LL75-100 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４９２２８ 3192
M-90LL75-125 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（左）：４９２３３ 3193
M-90LR100-150 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４０２４０ 3194
M-90LR100-200 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４０７４０ 3195
M-90LR100-300 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１２３１ 3196
M-90LR125-150 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１３２８ 3197
M-90LR125-200 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１４６１ 3198
M-90LR125-300 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１５７２ 3199

M-90LR150-150 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１６３８ 3200
M-90LR150-200 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１７６１ 3201
M-90LR150-300 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１８７４ 3202
M-90LR200-300 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４１９１８ 3203
M-90LR75-100 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４９２２９ 3204
M-90LR75-125 旧)ビニマスシステム　９０度曲り（右）：４９２３４ 3205
M-OUT-45LL100x75P-150 ビニマスシステム　４５度曲り・外側トラップ付（左）：４０５３４ .. 3206
M-OUT-45LR100x75P-150 ビニマスシステム　４５度曲り・外側トラップ付（右）：４０５３５ .. 3207
M-OUT-LL100x100P-200 ビニマスシステム　９０度曲り・外側トラップ付（左）：４９７７５ 3208
M-OUT-LL100x75P-150 ビニマスシステム　９０度曲り・外側トラップ付（左）：４０５１８ 3209
M-OUT-LL100x75P-200 ビニマスシステム　９０度曲り・外側トラップ付（左）：４９７７３ 3210
M-OUT-LR100x100P-200 ビニマスシステム　９０度曲り・外側トラップ付（右）：４９７７６ 3211
M-OUT-LR100x75P-150 ビニマスシステム　９０度曲り・外側トラップ付（右）：４０５１９ 3212
M-OUT-LR100x75P-200 ビニマスシステム　９０度曲り・外側トラップ付（右）：４９７７４ 3213
M-UT-45LL100x50P-150 ビニマスシステム　４５度曲り・トラップ付（左）：４０５２２ 3214
M-UT-45LL100x50S-150 ビニマスシステム　４５度曲り・トラップ付（左）：４０５２４ 3215
M-UT-45LL100x75P-150 ビニマスシステム　４５度曲り・トラップ付（左）：４０５２６ 3216
M-UT-45LL100x75S-150 ビニマスシステム　４５度曲り・トラップ付（左）：４０５２９ 3217
M-UT-45LR100x50P-150 ビニマスシステム　４５度曲り・トラップ付（右）：４０５２３ 3218
M-UT-45LR100x50S-150 ビニマスシステム　４５度曲り・トラップ付（右）：４０５２５ 3219
M-UT-45LR100x75P-150 ビニマスシステム　４５度曲り・トラップ付（右）：４０５２７ 3220
M-UT-45LR100x75S-150 ビニマスシステム　４５度曲り・トラップ付（右）：４０５３０ 3221
M-UT-LL100x100P-200 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（左）：４９７６７ 3222
M-UT-LL100x100S-200 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（左）：４９７７０ 3223
M-UT-LL100x50P-150 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（左）：４０５０２ 3224
M-UT-LL100x50S-150 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（左）：４０５０５ 3225
M-UT-LL100x75P-150 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（左）：４０５１０ 3226
M-UT-LL100x75P-200 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（左）：４９７６３ 3227
M-UT-LL100x75S-150 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（左）：４０５１３ 3228
M-UT-LL100x75S-200 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（左）：４９７６５ 3229
M-UT-LR100x100P-200 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（右）：４９７６８ 3230
M-UT-LR100x100S-200 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（右）：４９７７１ 3231
M-UT-LR100x50P-150 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（右）：４０５０３ 3232
M-UT-LR100x50S-150 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（右）：４０５０６ 3233
M-UT-LR100x75P-150 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（右）：４０５１１ 3234
M-UT-LR100x75P-200 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（右）：４９７６４ 3235
M-UT-LR100x75S-150 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（右）：４０５１４ 3236
M-UT-LR100x75S-200 ビニマスシステム　９０度曲り・トラップ付（右）：４９７６６ 3237
M-45Y100-100　ビニマスシステム　４５度合流（兼）：４００７３ 3238
M-45YL100-150 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４００７８ 3239
M-45YL100-200 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４９７３０ 3240

M-45YL100-300 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１２２３ 3241
M-45YL125-150 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１３２２ 3242
M-45YL125x100-150 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１３２０ 3243
M-45YL125-200 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１４４９ 3244
M-45YL125x100-200 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１４４７ 3245
M-45YL125-300 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１５６６ 3246
M-45YL150-150 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１６３１ 3247
M-45YL150-200 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１７４５ 3248
M-45YL150x100-200 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１７４３ 3249
M-45YL150-300 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１８６８ 3250
M-45YL200-300 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１９１９ 3251
M-45YL100x75-150 ビニマスシステム　４５度合流（左）：４００７６ 3252
M-45YR100-150 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４００７９ 3253
M-45YR100-200 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４９７３１ 3254
M-45YR100-300 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１２２４ 3255
M-45YR125-150 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１３２３ 3256
M-45YR125x100-150 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１３２１ 3257
M-45YR125-200 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１４５０ 3258
M-45YR125x100-200 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１４４８ 3259
M-45YR125-300 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１５６７ 3260
M-45YR150-150 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１６３２ 3261
M-45YR150-200 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１７４６ 3262
M-45YR150x100-200 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１７４４ 3263
M-45YR150-300 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１８６９ 3264
M-45YR200-300 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１９０９ 3265
M-45YR100x75-150 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４００７７ 3266
M-90Y100-100 ビニマスシステム　９０度合流（兼）：４９２２５ 3267
M-90YL100-150 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４０１６３ 3268
M-90YL100x75-150 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４０１３６ 3269
M-90YL100-200 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４９７３４ 3270
M-90YL100-300 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１２２７ 3271
M-90YL125-150 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１３２４ 3272
M-90YL125-200 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１４５７ 3273
M-90YL125x100-200 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１４５５ 3274
M-90YL125-300 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１５６８ 3275
M-90YL150-150 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１６３４ 3276
M-90YL150-200 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１７５３ 3277
M-90YL150X100-200 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１７５１ 3278
M-90YL150-300 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１８７０ 3279
M-90YL200-200 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１９６７ 3280
M-90YL200x150-200 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１９５７ 3281

M-90YL200-300 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１９２０ 3282
M-90YL75-125 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４９２１８ 3283
M-90YL75X50-100 ビニマスシステム　９０度合流（左）：４９２１３ 3284
M-90YR100-150 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４０１６４ 3285
M-90YR100x75-150 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４０１３７ 3286
M-90YR100-200 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４９７３５ 3287
M-90YR100-300 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１２２８ 3288
M-90YR125-150 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１３２５ 3289
M-90YR125-200 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１４５８ 3290
M-90YR125x100-200 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１４５６ 3291
M-90YR125-300 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１５６９ 3292
M-90YR150-150 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１６３５ 3293
M-90YR150-200 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１７５４ 3294
M-90YR150X100-200 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１７５２ 3295
M-90YR150-300 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１８７１ 3296
M-90YR200-200 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１９６８ 3297
M-90YR200x150-200 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１９５８ 3298
M-90YR200-300 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１９１１ 3299
M-90YR75-125 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４９２１９ 3300
M-90YR75X50-100 ビニマスシステム　９０度合流（右）：４９２１４ 3301
M-45Y100-100　旧)ビニマスシステム　４５度合流（兼）：４００７３ 3302
M-45YL100-150 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４００７８ 3303
M-45YL100-200 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４９７３０ 3304
M-45YL100-300 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１２２３ 3305
M-45YL125-150 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１３２２ 3306
M-45YL125x100-150 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１３２０ 3307
M-45YL125-200 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１４４９ 3308
M-45YL125x100-200 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１４４７ 3309
M-45YL125-300 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１５６６ 3310
M-45YL150-150 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１６３１ 3311
M-45YL150-200 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１７４５ 3312
M-45YL150x100-200 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１７４３ 3313
M-45YL150-300 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１８６８ 3314
M-45YL200-300 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４１９１９ 3315
M-45YL100x75-150 旧)ビニマスシステム　４５度合流（左）：４００７６ 3316
M-45YR100-150 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４００７９ 3317
M-45YR100-200 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４９７３１ 3318
M-45YR100-300 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１２２４ 3319
M-45YR125-150 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１３２３ 3320
M-45YR125x100-150 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１３２１ 3321
M-45YR125-200 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１４５０ 3322

M-45YR125x100-200 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１４４８ 3323
M-45YR125-300 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１５６７ 3324
M-45YR150-150 ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１６３２ 3325
M-45YR150-200 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１７４６ 3326
M-45YR150x100-200 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１７４４ 3327
M-45YR150-300 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１８６９ 3328
M-45YR200-300 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４１９０９ 3329
M-45YR100x75-150 旧)ビニマスシステム　４５度合流（右）：４００７７ 3330
M-90Y100-100 旧)ビニマスシステム　９０度合流（兼）：４９２２５ 3331
M-90YL100-150 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４０１６３ 3332
M-90YL100x75-150 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４０１３６ 3333
M-90YL100-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４９７３４ 3334
M-90YL100-300 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１２２７ 3335
M-90YL125-150 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１３２４ 3336
M-90YL125-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１４５７ 3337
M-90YL125x100-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１４５５ 3338
M-90YL125-300 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１５６８ 3339
M-90YL150-150 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１６３４ 3340
M-90YL150-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１７５３ 3341
M-90YL150X100-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１７５１ 3342
M-90YL150-300 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１８７０ 3343
M-90YL200-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１９６７ 3344
M-90YL200x150-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１９５７ 3345
M-90YL200-300 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４１９２０ 3346
M-90YL75-125 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４９２１８ 3347
M-90YL75X50-100 旧)ビニマスシステム　９０度合流（左）：４９２１３ 3348
M-90YR100-150 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４０１６４ 3349
M-90YR100x75-150 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４０１３７ 3350
M-90YR100-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４９７３５ 3351
M-90YR100-300 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１２２８ 3352
M-90YR125-150 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１３２５ 3353
M-90YR125-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１４５８ 3354
M-90YR125x100-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１４５６ 3355
M-90YR125-300 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１５６９ 3356
M-90YR150-150 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１６３５ 3357
M-90YR150-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１７５４ 3358
M-90YR150X100-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１７５２ 3359
M-90YR150-300 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１８７１ 3360
M-90YR200-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１９６８ 3361
M-90YR200x150-200 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１９５８ 3362
M-90YR200-300 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４１９１１ 3363

M-90YR75-125 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４９２１９ 3364
M-90YR75X50-100 旧)ビニマスシステム　９０度合流（右）：４９２１４ 3365
M-45YSL-H100-150 ビニマスシステム　４５度合流段差付（左）：４０１０７ 3366
M-45YSL100-150 ビニマスシステム　４５度合流段差付（左）：４０１０９ 3367
M-45YSL100-200 ビニマスシステム　４５度合流段差付（左）：４９７３２ 3368
M-45YSL100-300 ビニマスシステム　４５度合流段差付（左）：４１２２５ 3369
M-45YSL100x75-150 ビニマスシステム　４５度合流段差付（左）：４０１０５ 3370
M-45YSL125-200 ビニマスシステム　４５度合流段差付（左）：４１４５３ 3371
M-45YSL125x100-200 ビニマスシステム　４５度合流段差付（左）：４１４５１ 3372
M-45YSL150-200 ビニマスシステム　４５度合流段差付（左）：４１７４９ 3373
M-45YSR-H100-150 ビニマスシステム　４５度合流段差付（右）：４０１０８ 3374
M-45YSR100-150 ビニマスシステム　４５度合流段差付（右）：４０１１０ 3375
M-45YSR100-200 ビニマスシステム　４５度合流段差付（右）：４９７３３ 3376
M-45YSR100-300 ビニマスシステム　４５度合流段差付（右）：４１２２６ 3377
M-45YSR100x75-150 ビニマスシステム　４５度合流段差付（右）：４０１０６ 3378
M-45YSR125-200 ビニマスシステム　４５度合流段差付（右）：４１４５４ 3379
M-45YSR125x100-200 ビニマスシステム　４５度合流段差付（右）：４１４５２ 3380
M-45YSR150-200 ビニマスシステム　４５度合流段差付（右）：４１７５０ 3381
M-90YSL100-150 ビニマスシステム　９０度合流段差付（左）：４０１９０ 3382
M-90YSL100-200 ビニマスシステム　９０度合流段差付（左）：４９７３６ 3383
M-90YSL150-200 ビニマスシステム　９０度合流段差付（左）：４１７５５ 3384
M-90YSR100-150 ビニマスシステム　９０度合流段差付（右）：４０１９１ 3385
M-90YSR100-200 ビニマスシステム　９０度合流段差付（右）：４９７３７ 3386
M-90YSR150-200 ビニマスシステム　９０度合流段差付（右）：４１７５６ 3387
M-WLS100-150 ビニマスシステム　左右合流段差付：４０２１７ 3388
M-WLS100-200 ビニマスシステム　左右合流段差付：４１７３８ 3389
M-WLS100-300 ビニマスシステム　左右合流段差付：４１２２９ 3390
M-WLS125-150 ビニマスシステム　左右合流段差付：４１３２６ 3391
M-WLS125-200 ビニマスシステム　左右合流段差付：４１４５９ 3392
M-WLS125-300 ビニマスシステム　左右合流段差付：４１５７０ 3393
M-WLS150-150 ビニマスシステム　左右合流段差付：４１６３６ 3394
M-WLS150-200 ビニマスシステム　左右合流段差付：４１７５８ 3395
M-WLS150-300 ビニマスシステム　左右合流段差付：４１８７２ 3396
M-WLS200-200F ビニマスシステム　左右合流段差付：４１９６２ 3397
M-WLS200-300 ビニマスシステム　左右合流段差付：４１９１３ 3398
M-WLS200Lx150R-200F ビニマスシステム　左右合流段差付（左）：４１９６５ 3399
M-WLS200Rx150L-200F ビニマスシステム　左右合流段差付（右）：４１９６６ 3400
M-WLS200x150-200F ビニマスシステム　左右合流段差付：４１９６１ 3401
UMA-45L100-150　雨水マス 45 度曲り:４２０６５ 3402
UMA-45LX100x75-150　雨水マス 45 度曲り内合流:４２０６７ 3403
UMA-90L100-150　雨水マス 90 度曲り:４２０５０ 3404

UMA-90LX100x75-150　雨水マス 90 度曲り内合流:４２０７２ 3405
UMA-90WY100-150　雨水マス 90 度左右合流:４２０３７ 3406
UMA-90Y100-150　雨水マス 90 度合流:４２０５５ 3407
UMA-ST100-150　雨水マスストレート:４２０６０ 3408
UMA-YW 右 100x75x100-150　雨水マス 45 度 90 度合流:４２１０１ 3409
UMA-YW 左 100x75x100-150　雨水マス 45 度 90 度合流:４２１０２ 3410
UMA-45L100-200　雨水マス 45 度曲り:４２０６９ 3411
UMA-45LX100x75-200　雨水マス 45 度曲り内合流:４２０６８ 3412
UMA-90L100-200　雨水マス 90 度曲り:４２０５２ 3413
UMA-90LX100x75-200　雨水マス 90 度曲り内合流:４２０７４ 3414
UMA-90WY100Sx100-200　雨水マス 90 度左右合流:４２０４６ 3415
UMA-90Y100-200　雨水マス 90 度合流:４２０５７ 3416
UMA-ST100-200　雨水マスストレート:４２０６２ 3417
UMA-YW 右 100x75x100-200　雨水マス 45 度 90 度合流:４２０７５ 3418
UMA-YW 左 100x75x100-200　雨水マス 45 度 90 度合流:４２０７６ 3419
UMA-45L125-200　雨水マス 45 度曲り:４２２７１ 3420
UMA-45WL125-200　雨水マス左 45 度右 45 度合流:４２２６５ 3421
UMA-90L125-200　雨水マス 90 度曲り:４２２６３ 3422
UMA-90WY125-200　雨水マス 90 度左右合流:４２２６１ 3423
UMA-90Y125-200　雨水マス 90 度合流:４２２６２ 3424
UMA-ST125-200　雨水マスストレート:４２２６４ 3425
UMA-45L150-200　雨水マス 45 度曲り:４２２７３ 3426
UMA-45L150R-200R　雨水マス 45 度曲り:４２０７０ 3427
UMA-45WL150-200　雨水マス左 45 度右 45 度合流:４２２５４ 3428
UMA-45WL150R-200R　雨水マス左 45 度右 45 度合流:４２０７１ 3429
UMA-90L150-200　雨水マス 90 度曲り:４２２５２ 3430
UMA-90L150R-200R　雨水マス 90 度曲り:４２０５３ 3431
UMA-90WY150-200　雨水マス 90 度左右合流:４２２５０ 3432
UMA-90WY150Px100-200　雨水マス 90 度左右合流:４２０４２ 3433
UMA-90WY150Px150x100-200　雨水マス 90 度左右合流:４２０４４ 3434
UMA-90WY150R-200R　雨水マス 90 度左右合流:４２０４０ 3435
UMA-90WY150Sx100-200　雨水マス 90 度左右合流:４２０４８ 3436
UMA-90WY150Sx150x100-200　雨水マス 90 度左右合流:４２０４９ 3437
UMA-90Y150-200　雨水マス 90 度合流:４２２５１ 3438
UMA-90Y150R-200R　雨水マス 90 度合流:４２０５８ 3439
UMA-ST150-200　雨水マスストレート:４２２５３ 3440
UMA-ST150R-200R　雨水マスストレート:４２０６３ 3441
UMB150-200S　雨水マスストレート:４２２２０ 3442
UMBW150-200S　雨水マス 90 度左右合流:４２２２１ 3443
UMBW150x100-200S　雨水マス 90 度左右合流:４２２２２ 3444
UMA-45L150-300　雨水マス 45 度曲り:４２１０５ 3445

UMA-90L150-300　雨水マス 90 度曲り:４２０９３ 3446
UMA-90WY150-300　雨水マス 90 度左右合流:４２０９１ 3447
UMA-90Y150-300　雨水マス 90 度合流:４２０９２ 3448
UMA-KT150-300　雨水マス起点:４２０９５ 3449
UMA-ST150-300　雨水マスストレート:４２０９４ 3450
UMBW100-300S　雨水マス 90 度左右合流:４２２２３ 3451
UMBW150x100-300S　雨水マス 90 度左右合流:４２２２５ 3452
UMBW150-300S　雨水マス 90 度左右合流:４２２２４ 3453
UMA-90Y200-200　雨水マス 90 度合流:４２２７５ 3454
UMA-45L200-300　雨水マス 45 度曲り:４２１０７ 3455
UMA-90L200-300　雨水マス 90 度曲り:４２０８３ 3456
UMA-90WY200-300　雨水マス 90 度左右合流:４２０８１ 3457
UMA-90Y200-300　雨水マス 90 度合流:４２０８２ 3458
UMA-KT200-300　雨水マス起点:４２０８５ 3459
UMA-ST200-300　雨水マスストレート:４２０８４ 3460
MK-ST75x50-150 セット　重ねビニマスストレート:４５８９６ 3461
MK-OS-90L 兼 75×50-150 セット　重ねビニマス 90 度曲り外合流:４５８９８ 3462
MK-90L 兼 75×50-150 セット　重ねビニマス 90 度曲り:４５８９５ 3463
HBVK100S　吸気弁 カプラー付吸気弁：７０７０７ 3464
HBVK40S　吸気弁 カプラー付吸気弁：７０７０３ 3465
HBVK50S　吸気弁 カプラー付吸気弁：７０７０４ 3466
HBVK65S　吸気弁 カプラー付吸気弁：７０７０５ 3467
HBVK75S　吸気弁 カプラー付吸気弁：７０７０６ 3468
HBVUK40S　吸気弁 カプラー付スリム吸気弁：７０６８５ 3469
MM-E90L100-150　ビニマスシステム 流入可変起点（左）：４０８２１ 3470
MM-E90L100x50-150　ビニマスシステム 流入可変起点（左）：４０８２５ 3471
MM-E90L100x75-150　ビニマスシステム 流入可変起点（左）：４０８２３ 3472
MM-E90R100-150　ビニマスシステム 流入可変起点（右）：４０８２２ 3473
MM-E90R100x50-150　ビニマスシステム 流入可変起点（右）：４０８２６ 3474
MM-E90R100x75-150　ビニマスシステム 流入可変起点（右）：４０８２４ 3475
MM-E90Y100-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流（兼）：４０８２９ 3476
MM-E90Y100x50-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流（兼）：４０８３５ 3477
MM-E90Y100x75-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流（兼）：４０８３２ 3478
MM-E90YL100-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流（左）：４０８２７ 3479
MM-E90YL100x50-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流（左）：４０８３３ 3480
MM-E90YL100x75-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流（左）：４０８３０ 3481
MM-E90YR100-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流（右）：４０８２８ 3482
MM-E90YR100x50-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流（右）：４０８３４ 3483
MM-E90YR100x75-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流（右）：４０８３１ 3484
MM-E90YSL100-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流段差付（左）：４０８３６ 3485
MM-E90YSL100x75-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流段差付（左）：４０８３８ 3486

MM-E90YSR100-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流段差付（右）：４０８３７ 3487
MM-E90YSR100x75-150　ビニマスシステム 流入可変・９０度合流段差付（右）：４０８３９ 3488
MA-45YL100-150　ビニマスシステム ４５度合流（左）：４０７０１ 3489
MA-45YR100-150　ビニマスシステム ４５度合流（右）：４０７０２ 3490
MA-90YL100-150　ビニマスシステム ９０度合流（左）：４０７０３ 3491
MA-90YR100-150　ビニマスシステム ９０度合流（右）：４０７０４ 3492
MA-HL100-200　ビニマスシステム 平行合流（左）：４１１２９ 3493
MA-HR100-150　ビニマスシステム 平行合流（右）：４０７１０ 3494
MA-HR100-200　ビニマスシステム 平行合流（右）：４１１３０ 3495
MA-HSL100-200　ビニマスシステム 平行合流段差付（左）：４１１３１ 3496
MA-HSR100-200　ビニマスシステム 平行合流段差付（右）：４１１３２ 3497
MA-H-YSL100-150　ビニマスシステム 平行９０度合流段差付（左）：４０７１１ 3498
MA-H-YSL100-200　ビニマスシステム 平行９０度合流段差付（左）：４１１３３ 3499
MA-H-YSL125x100-150　ビニマスシステム 平行９０度合流段差付（左）：４１３４３ 3500
MA-H-YSL125x100-200　ビニマスシステム 平行９０度合流段差付（左）：４１５０５ 3501
MA-H-YSL150x100-200　ビニマスシステム 平行９０度合流段差付（左）：４１８０６ 3502
MA-H-YSR100-150　ビニマスシステム 平行９０度合流段差付（右）：４０７１２ 3503
MA-H-YSR125x100-150　ビニマスシステム 平行９０度合流段差付（右）：４１３４４ 3504
MA-H-YSR125x100-200　ビニマスシステム 平行９０度合流段差付（右）：４１５０６ 3505
MA-H-YSR150x100-200　ビニマスシステム 平行９０度合流段差付（右）：４１８０７ 3506
MA-ST100-150　ビニマスシステム ストレート：４０７０５ 3507
MA-UT100x75S-150　ビニマスシステム トラップ（兼）：４０７０８ 3508
MA-UTL100x75S-150　ビニマスシステム トラップ（左）：４０７０６ 3509
MA-UTR100x75S-150　ビニマスシステム トラップ（右）：４０７０７ 3510
KM-S100Px100-200　ビニマスシステム ストレート：４９７８９ 3511
MC-ST100Px100-300　ビニマスシステム ストレート：４１２４４ 3512
MC-ST125x100-300　ビニマスシステム ストレート：４１５８１ 3513
MC-ST150-300　ビニマスシステム ストレート：４１８８８ 3514
MC-ST150Px100-300　ビニマスシステム ストレート：４１８８５ 3515
MC-ST150Px150-300　ビニマスシステム ストレート：４１８８９ 3516
MC-ST150x100-300　ビニマスシステム ストレート：４１８８４ 3517
MC-ST150x125-300　ビニマスシステム ストレート：４１８８６ 3518
MC-ST200-300　ビニマスシステム ストレート：４１９０５ 3519
MC-ST200Px200-300　ビニマスシステム ストレート：４１９０６ 3520
M-STH100-150　ビニマスシステム 首長ストレート：４０２３５ 3521
M-STH100-150-LBT75　ビニマスシステム 首長ストレート：４０２３６ 3522
M-UT100x50P-150　ビニマスシステム トラップ（兼）：４０４２５ 3523
M-UT100x75P-150　ビニマスシステム トラップ（兼）：４０４５２ 3524
M-UT100x100P-200　ビニマスシステム トラップ（兼）：４９７６２ 3525
M-UTL100x50P-150　ビニマスシステム トラップ（左）：４０４２３ 3526
M-UTL100x75P-150　ビニマスシステム トラップ（左）：４０４５０ 3527

M-UTL100x75P-200　ビニマスシステム トラップ（左）：４９７５３ 3528
M-UTL100x100P-200　ビニマスシステム トラップ（左）：４９７５７ 3529
M-UTR100x50P-150　ビニマスシステム トラップ（右）：４０４２４ 3530
M-UTR100x75P-150　ビニマスシステム トラップ（右）：４０４５１ 3531
M-UTR100x75P-200　ビニマスシステム トラップ（右）：４９７５４ 3532
M-UTR100x100P-150　ビニマスシステム トラップ（右）：４０４９５ 3533
M-UTR100x100P-200　ビニマスシステム トラップ（右）：４９７５８ 3534
KMC-DR90WY100Px100-200　ビニマスシステム ドロップ：４１８２３ 3535
KMC-DR90WY100Px100-300　ビニマスシステム ドロップ：４３４２５ 3536
KMC-DR90WY100Sx100-200　ビニマスシステム ドロップ：４１８２２ 3537
KMC-DR90WY100Sx100-300　ビニマスシステム ドロップ：４３４２４ 3538
KMC-DR90WY125Sx100-200　ビニマスシステム ドロップ：４８１９４ 3539
KMC-DR90WY150Px100-200　ビニマスシステム ドロップ：４１８２５ 3540
KMC-DR90WY150Sx100-200　ビニマスシステム ドロップ：４１８２４ 3541
KMC-DRS100Sx100-300　ビニマスシステム ドロップ：４３４５０ 3542
KMC-DRS125Sx100-200　ビニマスシステム ドロップ：４８２０６ 3543
KMC-DRS150Px100-200　ビニマスシステム ドロップ：４８２０８ 3544
KMC-DRS150Sx100-200　ビニマスシステム ドロップ：４８２０７ 3545
KM-DR90WY100Px100-200　ビニマスシステム ドロップ：４８１９２ 3546
KM-DR90WY100Px100-300　ビニマスシステム ドロップ：４３４１５ 3547
KM-DR90WY100Sx100-200　ビニマスシステム ドロップ：４８１９１ 3548
KM-DR90WY100Sx100-300　ビニマスシステム ドロップ：４３４１４ 3549
KM-DR90WY125Sx100-200　ビニマスシステム ドロップ：４８１９３ 3550
KM-DR90WY150Px100-200　ビニマスシステム ドロップ：４１８２１ 3551
KM-DR90WY150Sx100-200　ビニマスシステム ドロップ：４１８２０ 3552
KM-DRS100Sx100-300　ビニマスシステム ドロップ：４３４４６ 3553
KM-DRS125Sx100-200　ビニマスシステム ドロップ：４８２０１ 3554
KM-DRS150Px100-200　ビニマスシステム ドロップ：４８２０３ 3555
KM-DRS150Sx100-200　ビニマスシステム ドロップ：４８２０２ 3556
MC-DR90WY150-200　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４１７９３ 3557
MC-DR90WY150-300　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４１８９１ 3558
MC-DR90WY150Px150-300　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４１８９２ 3559
MC-DR90WY150x100-150　ビニマスシステム ９０度左右合流ドロップ：４１６５３ 3560
MC-DR100-200　ビニマスシステム ドロップ：４９７８０ 3561
M-UT-CK125x75P-200　ビニマスシステム 起点トラップ：４１４７６ 3562
M-UT-CK125x100P-200　ビニマスシステム 起点トラップ：４１４７７ 3563
M-UT-CK150x75P-150　ビニマスシステム 起点トラップ：４１６４５ 3564
M-UT-CK150x75P-200　ビニマスシステム 起点トラップ：４１７７６ 3565
M-UT-CK150x100P-150　ビニマスシステム 起点トラップ：４１６４６ 3566
M-UT-CK150x100P-200　ビニマスシステム 起点トラップ：４１７７７ 3567
M-UTK100x50S-150　ビニマスシステム 起点トラップ：４０３７４ 3568

M-UTK100x75S-150-B　ビニマスシステム 起点トラップ：４０３９１ 3569
M-UTK100x75S-200　ビニマスシステム 起点トラップ：４９７５０ 3570
M-UTK100x100S-150　ビニマスシステム 起点トラップ：４０４００ 3571
M-LWSL100-150　ビニマスシステム ４５度９０度曲り段差付（左）：４０５４３ 3572
M-LWSR100-150　ビニマスシステム ４５度９０度曲り段差付（右）：４０５４４ 3573
M-45WLS150-200F　ビニマスシステム 左４５度右４５度合流段差付：４１７５９ 3574
M-45WYS100-150　ビニマスシステム ４５度左右合流段差付：４０２３２ 3575
M-45WYS150x100-150　ビニマスシステム ４５度左右合流段差付：４１６５２ 3576
M-90WYS150-200　ビニマスシステム ９０度左右合流段差付：４１７５７ 3577
MC-45WYS100-150　ビニマスシステム ４５度左右合流段差付：４０５４５ 3578
MC-90WYS150-200　ビニマスシステム ９０度左右合流段差付：４１７８５ 3579
M-YWSL100-200　ビニマスシステム ４５度９０度合流段差付（左）：４９７７８ 3580
M-YWSL100x100x75-150　ビニマスシステム ４５度９０度合流段差付（左）：４０５４１ 3581
M-YWSR100-200　ビニマスシステム ４５度９０度合流段差付（右）：４９７７９ 3582
M-YWSR100x100x75-150　ビニマスシステム ４５度９０度合流段差付（右）：４０５４２ 3583

20 消火器具

sprn-c170　スプリンクラーヘッド閉鎖形（１７００ｍｍ） 3584
sprn-c210　スプリンクラーヘッド閉鎖形（２１００ｍｍ） 3585
sprn-c230　スプリンクラーヘッド閉鎖形（２３００ｍｍ） 3586
sprn-o170　スプリンクラーヘッド開放形（１７００ｍｍ） 3587
sprn-o210　スプリンクラーヘッド開放形（２１００ｍｍ） 3588
sprn-o230　スプリンクラーヘッド開放形（２３００ｍｍ） 3589
sprn-c260　スプリンクラーヘッド閉鎖形（２６００ｍｍ） 3590
sprn-o260　スプリンクラーヘッド開放形（２６００ｍｍ） 3591
sprn-c280　スプリンクラーヘッド閉鎖形（２８００ｍｍ） 3592
sprn-o280　スプリンクラーヘッド開放形（２８００ｍｍ） 3593
sp01　旧)噴射ヘッド 3594
se01　連結送水口 3595
se02　放水口（双口） 3596
se03　旧)放水口（単口） 3597
ex01　屋内消火栓 3598
stpg-1500　屋内消火栓（１５０００ｍｍ） 3599
stpg-2500　屋内消火栓（２５０００ｍｍ） 3600
sp01　噴射ヘッド 3601
se03　放水口（単口） 3602
pfk-1　屋内消火栓（１号） 3603
pfk-10　送水口（壁付型） 3604
pfk-11　送水口（自立型） 3605
pfk-12　採水口（壁付型） 3606
pfk-13　採水口（自立型） 3607

pfk-14　テスト弁 3608
pfk-15　スプリンクラヘッド 3609
pfk-16　火災感知用ヘッド 3610
pfk-17　一斉開放弁 3611
pfk-18　泡消火手動起動装置 3612
pfk-19　噴射ヘッド（壁付き） 3613
pfk-2　屋内消火栓（１号、放水口付き） 3614
pfk-20　復旧弁箱 3615
pfk-3　屋内消火栓（高層階用）（１号、放水口付き） 3616
pfk-4　屋内消火栓（２号） 3617
pfk-5　屋内消火栓（２号、放水口付き） 3618
pfk-6　連結送水管（放水口格納箱付き） 3619
pfk-7　連結送水管（高層階用）（放水口格納箱付き） 3620
pfk-8　屋外消火栓（総合盤組込型） 3621
pfk-9　屋外消火栓（スタンド型） 3622
IN-HYDRANT-01　屋内消火栓（易操作性１号）１３００×７５０×２００ 3623
IN-HYDRANT-02　屋内消火栓（易操作性１号）１３００×７５０×２００ 3624
IN-HYDRANT-03　屋内消火栓（広範囲型２号）１１５０×６００×２００ 3625
IN-HYDRANT-04　屋内消火栓（広範囲型２号）１２５０×６００×２００ 3626
IN-HYDRANT-05　屋内消火栓（１号）１３００×７５０×１８０ 3627
IN-HYDRANT-06　屋内消火栓（１号）１３００×７５０×１８０ 3628
IN-HYDRANT-07　屋内消火栓（２号・補助散水栓）１０００×６００×２００ 3629
IN-HYDRANT-08　屋内消火栓（２号・補助散水栓）１１００×６００×２００ 3630
IN-HYDRANT-09　屋内消火栓（２号・補助散水栓）消火器スペース付１１００×９００×２００ 3631
IN-HYDRANT-10　屋内消火栓（２号・補助散水栓）消火器スペース付１１５０×９００×２００ 3632
IN-HYDRANT-11　屋内消火栓（２号・補助散水栓）４５０×７５０×２８０ 3633
IN-HYDRANT-12　屋内消火栓（２号・補助散水栓）６００×６００×２００ 3634

21 スカイダクト

K-TD10A　スカイダクト ダクト１０型 3635
K-TDA106A　スカイダクト 異径アダプタ１０６型 3636
K-TDA108A　スカイダクト 異径アダプタ１０８型 3637
K-TDC10A　スカイダクト 立面エルボ１０型 3638
K-TDCN10A　スカイダクト 立面エルボ４５°１０型 3639
K-TDE10A　スカイダクト エンドキャップ１０型 3640
K-TDJ10A　スカイダクト ジョイント１０型 3641
K-TDK10A　スカイダクト 平面エルボ１０型 3642
K-TDKN10A　スカイダクト 平面エルボ４５°１０型 3643
K-TDR108A　スカイダクト 異径ジョイント 3644
K-TDS10A　スカイダクト シーリングキャップ１０型 3645
K-TDT10A　スカイダクト ティーズ１０型 3646

K-TDW10A　スカイダクト ウォールカバー１０型 3647
K-TDWC10A　スカイダクト 壁貫通キャップ１０型 3648
K-TDWM10A　スカイダクト ウォールカバー丸フランジ１０型 3649
K-TD14A　スカイダクト ダクト１４型 3650
K-TDA1410A　スカイダクト 異径アダプタ１４１０型 3651
K-TDC14A　スカイダクト 立面エルボ１４型 3652
K-TDCN14A　スカイダクト 立面エルボ４５°１４型 3653
K-TDE14A　スカイダクト エンドキャップ１４型 3654
K-TDJ14A　スカイダクト ジョイント１４型 3655
K-TDK14A　スカイダクト 平面エルボ１４型 3656
K-TDKN14A　スカイダクト 平面エルボ４５°１４型 3657
K-TDS14A　スカイダクト シーリングキャップ１４型 3658
K-TDT14A　スカイダクト ティーズ１４型 3659
K-TDW14A　スカイダクト ウォールカバー１４型 3660
K-TDWC14A　スカイダクト 壁貫通キャップ１４型 3661
K-TD6A　スカイダクト ダクト６型 3662
K-TDC6A　スカイダクト 立面エルボ６型 3663
K-TDCM6A　スカイダクト 立面エルボミニ６型 3664
K-TDCN6A　スカイダクト 立面エルボ４５°６型 3665
K-TDE6A　スカイダクト エンドキャップ６型 3666
K-TDJ6A　スカイダクト ジョイント６型 3667
K-TDK6A　スカイダクト 平面エルボ６型 3668
K-TDKM6A　スカイダクト 平面エルボミニ６型 3669
K-TDKN6A　スカイダクト 平面エルボ４５°６型 3670
K-TDS6A　スカイダクト シーリングキャップ６型 3671
K-TDW6A　スカイダクト ウォールカバー６型 3672
K-TDWC6A　スカイダクト 壁貫通キャップ６型 3673
K-TD8A　スカイダクト ダクト８型 3674
K-TDA86A　スカイダクト 異径アダプタ８６型 3675
K-TDC8A　スカイダクト 立面エルボ８型 3676
K-TDCM8A　スカイダクト 立面エルボミニ８型 3677
K-TDCN8A　スカイダクト 立面エルボ４５°８型 3678
K-TDE8A　スカイダクト エンドキャップ８型 3679
K-TDH8A-1　スカイダクト ひねりエルボ８型パターン１ 3680
K-TDH8A-2　スカイダクト ひねりエルボ８型パターン２ 3681
K-TDH8A-3　スカイダクト ひねりエルボ８型パターン３ 3682
K-TDH8A-4　スカイダクト ひねりエルボ８型パターン４ 3683
K-TDJ8A　スカイダクト ジョイント８型 3684
K-TDK8A　スカイダクト 平面エルボ８型 3685
K-TDKM8A　スカイダクト 平面エルボミニ８型 3686
K-TDKN8A　スカイダクト 平面エルボ４５°８型 3687

K-TDS8A　スカイダクト シーリングキャップ８型 3688
K-TDT8A　スカイダクト ティーズ８型 3689
K-TDW8A　スカイダクト ウォールカバー８型 3690
K-TDWA8A　スカイダクト ウォールカバー直付用８型 3691
K-TDWC8A　スカイダクト 壁貫通キャップ８型 3692
K-TDWK8A　スカイダクト ウォールカバー換気用８型 3693
K-TDWM8A　スカイダクト ウォールカバー丸フランジ８型 3694
K-TDWX8A　スカイダクト ウォールカバー換気用丸８型 3695
K-TRSD-L　直線ダクト 標準タイプL ステンレス鋼板 3696
K-TRSD-H　直線ダクト 標準タイプH ステンレス鋼板 3697
K-TRSD-L-U　直線ダクト 底板 標準タイプL ステンレス鋼板 3698
K-TRSD-H-U　直線ダクト 底板 標準タイプH ステンレス鋼板 3699
K-TRSD-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板 3700
K-TRSD-L-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板 3701
K-TRSD-H-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板 3702
K-TRSD-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板 3703
K-TRSD-H-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板 3704
K-TRSKN-H　平面エルボ４５°標準タイプH ステンレス鋼板 3705
K-TRSKN-L　平面エルボ４５°標準タイプL ステンレス鋼板 3706
K-TRSKN-H-N　平面エルボ４５°ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板 3707
K-TRSKN-L-N　平面エルボ４５°ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板 3708
K-TRSKN-H-U　平面エルボ４５°底板 標準タイプH ステンレス鋼板 3709
K-TRSKN-L-U　平面エルボ４５°底板 標準タイプL ステンレス鋼板 3710
K-TRSK-H　平面エルボ９０°標準タイプH ステンレス鋼板 3711
K-TRSK-L　平面エルボ９０°標準タイプL ステンレス鋼板 3712
K-TRSK-H-N　平面エルボ９０°ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板 3713
K-TRSK-L-N　平面エルボ９０°ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板 3714
K-TRSK-H-U　平面エルボ９０°底板 標準タイプH ステンレス鋼板 3715
K-TRSK-L-U　平面エルボ９０°底板 標準タイプL ステンレス鋼板 3716
K-TRST-L　チーズ 標準タイプL ステンレス鋼板 3717
K-TRST-H　チーズ 標準タイプH ステンレス鋼板 3718
K-TRST-L-U　チーズ 底板 標準タイプL　ステンレス鋼板 3719
K-TRST-H-U　チーズ 底板 標準タイプH ステンレス鋼板 3720
K-TRST-L-N　チーズ ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板 3721
K-TRST-H-N　チーズ ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板 3722
K-TRSX-HA　十字分岐 標準タイプH ステンレス鋼板 3723
K-TRSX-LA　十字分岐 標準タイプL ステンレス鋼板 3724
K-TRSDS-L　直線ダクト ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3725
K-TRSDS-H　直線ダクト ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3726
K-TRSDS-L-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3727
K-TRSDS-H-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3728

K-TRSDS-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3729
K-TRSDS-L-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3730
K-TRSDS-H-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3731
K-TRSDS-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3732
K-TRSDS-H-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3733
K-TRSKNS-H　平面エルボ４５°ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3734
K-TRSKNS-L　平面エルボ４５°ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3735
K-TRSKNS-H-U　平面エルボ４５°底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3736
K-TRSKNS-L-U　平面エルボ４５°底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3737
K-TRSKNS-H-N　平面エルボ４５°ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3738
K-TRSKNS-L-N　平面エルボ４５°ネット底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3739
K-TRSKS-H　平面エルボ９０°ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3740
K-TRSKS-L　平面エルボ９０°ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3741
K-TRSKS-H-U　平面エルボ９０°底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3742
K-TRSKS-L-U　平面エルボ９０°底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3743
K-TRSKS-H-N　平面エルボ９０°ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3744
K-TRSKS-L-N　平面エルボ９０°ネット底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3745
K-TRSTS-L　チーズ ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3746
K-TRSTS-H　チーズ ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3747
K-TRSTS-L-U　チーズ 底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3748
K-TRSTS-H-U　チーズ 底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3749
K-TRSTS-L-N　チーズ ネット底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3750
K-TRSTS-H-N　チーズ ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3751
K-TRSXS-HA　十字分岐 ステップオンタイプH ステンレス鋼板 3752
K-TRSXS-LA　十字分岐 ステップオンタイプL ステンレス鋼板 3753
K-TRSCN-H　立面エルボ４５°（立上り）H ステンレス鋼板 3754
K-TRSCN-H-1　立面エルボ４５°（立下り）H ステンレス鋼板 3755
K-TRSCN-L　立面エルボ４５°（立上り）L ステンレス鋼板 3756
K-TRSCN-L-1　立面エルボ４５°（立下り）L ステンレス鋼板 3757
K-TRSCU-L　立面エルボ９０°（立上り）L ステンレス鋼板 3758
K-TRSCU-H　立面エルボ９０°（立上り）H ステンレス鋼板 3759
K-TRSCS-L　立面エルボ９０°（立下り）L ステンレス鋼板 3760
K-TRSCS-H　立面エルボ９０°（立下り）H ステンレス鋼板 3761
K-TRSE-L　エンドキャップ L ステンレス鋼板 3762
K-TRSE-H　エンドキャップ H ステンレス鋼板 3763
K-TRSWBF-SW　チャンバーボックス（前取出し用）＋ウォールプレート ステンレス鋼板 3764
K-TRSWBF　チャンバーボックス（前取出し用） ステンレス鋼板 3765
K-TRSWBU-C　チャンバーボックス（下取出し用）＋立面エルボ９０° （立上り）H ステンレス鋼板 3766
K-TRSSWBU　チャンバーボックス（下取出し用） ステンレス鋼板 3767

K-TRSW28H　ウォールプレート　２８０Ｈ ステンレス鋼板 3768
K-TRSW28L　ウォールプレート　２８０Ｌ ステンレス鋼板 3769
K-TRSW42H　ウォールプレート　４２０Ｈ ステンレス鋼板 3770
K-TRSW42L　ウォールプレート　４２０Ｌ ステンレス鋼板 3771
K-TRSW56H　ウォールプレート　５６０Ｈ ステンレス鋼板 3772
K-TRSW56L　ウォールプレート　５６０Ｌ ステンレス鋼板 3773
K-TRSW84H　ウォールプレート　８４０Ｈ ステンレス鋼板 3774
K-TRSW84L　ウォールプレート　８４０Ｌ ステンレス鋼板 3775
K-TRSWP28H　ウォールプレート＋止水プレート　２８０Ｈ ステンレス鋼板 3776
K-TRSWP28L　ウォールプレート＋止水プレート　２８０Ｌ ステンレス鋼板 3777
K-TRSWP42H　ウォールプレート＋止水プレート　４２０Ｈ ステンレス鋼板 3778
K-TRSWP42L　ウォールプレート＋止水プレート　４２０Ｌ ステンレス鋼板 3779
K-TRSWP56H　ウォールプレート＋止水プレート　５６０Ｈ ステンレス鋼板 3780
K-TRSWP56L　ウォールプレート＋止水プレート　５６０Ｌ ステンレス鋼板 3781
K-TRSWP84H　ウォールプレート＋止水プレート　８４０Ｈ ステンレス鋼板 3782
K-TRWS28H-SW　ウォールプレート　２８０Ｈ ステンレス鋼板＋止水スリーブ 3783
K-TRWS28L-SW　ウォールプレート　２８０Ｌ ステンレス鋼板＋止水スリーブ 3784
K-TRWS42H-SW　ウォールプレート　４２０Ｈ ステンレス鋼板＋止水スリーブ 3785
K-TRWS42L-SW　ウォールプレート　４２０Ｌ ステンレス鋼板＋止水スリーブ 3786
K-TRWS56H-SW　ウォールプレート　５６０Ｈ ステンレス鋼板＋止水スリーブ 3787
K-TRWS56L-SW　ウォールプレート　５６０Ｌ ステンレス鋼板＋止水スリーブ 3788
K-TRSB28S-1　架台　２８０Ｓ ステンレス鋼板 3789
K-TRSB28M-1　架台　２８０Ｍ ステンレス鋼板 3790
K-TRSB28L-1　架台　２８０Ｌ ステンレス鋼板 3791
K-TRSB28X-1　架台　２８０Ｘ ステンレス鋼板 3792
K-TRSB42S-1　架台　４２０Ｓ ステンレス鋼板 3793
K-TRSB42M-1　架台　４２０Ｍ ステンレス鋼板 3794
K-TRSB42L-1　架台　４２０Ｌ ステンレス鋼板 3795
K-TRSB42X-1　架台　４２０Ｘ ステンレス鋼板 3796
K-TRSB56S-1　架台　５６０Ｓ ステンレス鋼板 3797
K-TRSB56M-1　架台　５６０Ｍ ステンレス鋼板 3798
K-TRSB56L-1　架台　５６０Ｌ ステンレス鋼板 3799
K-TRSB56X-1　架台　５６０Ｘ ステンレス鋼板 3800
K-TRSB84S-1　架台　８４０Ｓ ステンレス鋼板 3801
K-TRSB84M-1　架台　８４０Ｍ ステンレス鋼板 3802
K-TRSB84L-1　架台　８４０Ｌ ステンレス鋼板 3803
K-TRSB84X-1　架台　８４０Ｘ ステンレス鋼板 3804
K-TRSBD28S-X　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）＋２段用架台 ステンレス鋼板 3805
K-TRSBD28M-X　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）＋２段用架台 ステンレス鋼板 3806
K-TRSBD28L-X　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）＋２段用架台 ステンレス鋼板 3807
K-TRSBD28X-X　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 ステンレス鋼板 3808

K-TRSBD42S-X　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）＋２段用架台　ステンレス鋼板..... 3809
K-TRSBD42M-X　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）＋２段用架台　ステンレス鋼板..... 3810
K-TRSBD42L-X　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）＋２段用架台　ステンレス鋼板..... 3811
K-TRSBD42X-X　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台　ステンレス鋼板..... 3812
K-TRSBD56S-X　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）＋２段用架台　ステンレス鋼板..... 3813
K-TRSBD56M-X　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）＋２段用架台　ステンレス鋼板..... 3814
K-TRSBD56L-X　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）＋２段用架台　ステンレス鋼板..... 3815
K-TRSBD56X-X　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台　ステンレス鋼板..... 3816
K-TRSB28S-S　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）　ステンレス鋼板..... 3817
K-TRSB28S-M　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）　ステンレス鋼板..... 3818
K-TRSB28S-L　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）　ステンレス鋼板..... 3819
K-TRSB28S-X　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）　ステンレス鋼板..... 3820
K-TRSB28M-S　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｓ（185～230mm）　ステンレス鋼板..... 3821
K-TRSB28M-M　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｍ（185～255mm）　ステンレス鋼板..... 3822
K-TRSB28M-L　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～405mm）　ステンレス鋼板..... 3823
K-TRSB28M-X　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）　ステンレス鋼板..... 3824
K-TRSB28L-S　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｓ（245～290mm）　ステンレス鋼板..... 3825
K-TRSB28L-M　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｍ（245～315mm）　ステンレス鋼板..... 3826
K-TRSB28L-L　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～465mm）　ステンレス鋼板..... 3827
K-TRSB28L-X　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）　ステンレス鋼板..... 3828
K-TRSB28X-S　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｓ（455～500mm）　ステンレス鋼板..... 3829
K-TRSB28X-M　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｍ（455～525mm）　ステンレス鋼板..... 3830
K-TRSB28X-L　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｌ（455～675mm）　ステンレス鋼板..... 3831
K-TRSB28X-X　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）　ステンレス鋼板..... 3832
K-TRSB42S-S　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）　ステンレス鋼板..... 3833
K-TRSB42S-M　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）　ステンレス鋼板..... 3834
K-TRSB42S-L　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）　ステンレス鋼板..... 3835
K-TRSB42S-X　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）　ステンレス鋼板..... 3836
K-TRSB42M-S　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｓ（185～230mm）　ステンレス鋼板..... 3837
K-TRSB42M-M　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｍ（185～255mm）　ステンレス鋼板..... 3838
K-TRSB42M-L　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～405mm）　ステンレス鋼板..... 3839
K-TRSB42M-X　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）　ステンレス鋼板..... 3840
K-TRSB42L-S　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｓ（245～290mm）　ステンレス鋼板..... 3841
K-TRSB42L-M　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｍ（245～315mm）　ステンレス鋼板..... 3842
K-TRSB42L-L　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～465mm）　ステンレス鋼板..... 3843
K-TRSB42L-X　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）　ステンレス鋼板..... 3844
K-TRSB42X-S　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｓ（455～500mm）　ステンレス鋼板..... 3845
K-TRSB42X-M　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｍ（455～525mm）　ステンレス鋼板..... 3846
K-TRSB42X-L　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｌ（455～675mm）　ステンレス鋼板..... 3847
K-TRSB42X-X　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）　ステンレス鋼板..... 3848
K-TRSB56S-S　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）　ステンレス鋼板..... 3849

K-TRSB56S-M　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）　ステンレス鋼板 3850
K-TRSB56S-L　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）　ステンレス鋼板 3851
K-TRSB56S-X　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）　ステンレス鋼板 3852
K-TRSB56M-S　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｓ（185～230mm）　ステンレス鋼板 3853
K-TRSB56M-M　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｍ（185～255mm）　ステンレス鋼板 3854
K-TRSB56M-L　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～405mm）　ステンレス鋼板 3855
K-TRSB56M-X　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）　ステンレス鋼板 3856
K-TRSB56L-S　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｓ（245～290mm）　ステンレス鋼板 3857
K-TRSB56L-M　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｍ（245～315mm）　ステンレス鋼板 3858
K-TRSB56L-L　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～465mm）　ステンレス鋼板 3859
K-TRSB56L-X　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）　ステンレス鋼板 3860
K-TRSB56X-S　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｓ（455～500mm）　ステンレス鋼板 3861
K-TRSB56X-M　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｍ（455～525mm）　ステンレス鋼板 3862
K-TRSB56X-L　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｌ（455～675mm）　ステンレス鋼板 3863
K-TRSB56X-X　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）　ステンレス鋼板 3864
K-TRSB84S-S　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）　ステンレス鋼板 3865
K-TRSB84S-M　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）　ステンレス鋼板 3866
K-TRSB84S-L　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）　ステンレス鋼板 3867
K-TRSB84S-X　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）　ステンレス鋼板 3868
K-TRSB84M-S　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｓ（185～230mm）　ステンレス鋼板 3869
K-TRSB84M-M　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｍ（185～255mm）　ステンレス鋼板 3870
K-TRSB84M-L　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～405mm）　ステンレス鋼板 3871
K-TRSB84M-X　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）　ステンレス鋼板 3872
K-TRSB84L-S　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｓ（245～290mm）　ステンレス鋼板 3873
K-TRSB84L-M　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｍ（245～315mm）　ステンレス鋼板 3874
K-TRSB84L-L　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～465mm）　ステンレス鋼板 3875
K-TRSB84L-X　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）　ステンレス鋼板 3876
K-TRSB84X-S　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｓ（455～500mm）　ステンレス鋼板 3877
K-TRSB84X-M　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｍ（455～525mm）　ステンレス鋼板 3878
K-TRSB84X-L　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｌ（455～675mm）　ステンレス鋼板 3879
K-TRSB84X-X　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）　ステンレス鋼板 3880
K-TRSBC28-1　立面用架台　２８０　ステンレス鋼板 3881
K-TRSBC42-1　立面用架台　４２０　ステンレス鋼板 3882
K-TRSBC56-1　立面用架台　５６０　ステンレス鋼板 3883
K-TRSBC84-1　立面用架台　８４０　ステンレス鋼板 3884
K-TR-L　直線ダクト　標準タイプＬ　高耐食性めっき鋼板 3885
K-TR-H　直線ダクト　標準タイプＨ　高耐食性めっき鋼板 3886
K-TR-L-U　直線ダクト　底板　標準タイプＬ　高耐食性めっき鋼板 3887
K-TR-H-U　直線ダクト　底板　標準タイプＨ　高耐食性めっき鋼板 3888
K-TR-H-UP　直線ダクト　底板＋ダクト仕切り子桁　標準タイプＨ　高耐食性めっき鋼板 3889
K-TR-L-N　直線ダクト　ネット底板　標準タイプＬ　高耐食性めっき鋼板 3890

K-TR-H-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3891
K-TR-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3892
K-TR-H-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3893
K-TRK-H　平面エルボ９０°標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3894
K-TRK-L　平面エルボ９０°標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 3895
K-TRKN-H　平面エルボ４５°標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3896
K-TRKN-L　平面エルボ４５°標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 3897
K-TRK-H-U　平面エルボ９０°底板標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3898
K-TRK-L-U　平面エルボ９０°底板標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 3899
K-TRKN-H-N　平面エルボ４５°ネット底板標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3900
K-TRKN-L-N　平面エルボ４５°ネット底板標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 3901
K-TRK-H-N　平面エルボ９０°ネット底板標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3902
K-TRK-L-N　平面エルボ９０°ネット底板標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 3903
K-TRKN-H-U　平面エルボ４５°底板標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3904
K-TRKN-L-U　平面エルボ４５°底板標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 3905
K-TRT-H　チーズ 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3906
K-TRT-L　チーズ 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 3907
K-TRT-H-U　チーズ 底板標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3908
K-TRT-L-U　チーズ 底板標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 3909
K-TRT-H-N　チーズ ネット底板標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3910
K-TRT-L-N　チーズ ネット底板標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 3911
K-TRX-HA　十字分岐 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板 3912
K-TRX-LA　十字分岐 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板 3913
K-TRS-L　直線ダクト ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3914
K-TRS-H　直線ダクト ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3915
K-TRS-L-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3916
K-TRS-H-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3917
K-TRS-L-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3918
K-TRS-H-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3919
K-TRS-H-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3920
K-TRS-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3921
K-TRS-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3922
K-TRKS-H　平面エルボ９０°ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3923
K-TRKS-L　平面エルボ９０°ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3924
K-TRKNS-H　平面エルボ４５°ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3925
K-TRKNS-L　平面エルボ４５°ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3926
K-TRKS-H-U　平面エルボ９０°底板ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3927
K-TRKS-L-U　平面エルボ９０°底板ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3928
K-TRKNS-H-U　平面エルボ４５°底板ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3929
K-TRKNS-L-U　平面エルボ４５°底板ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3930

K-TRKS-H-N　平面エルボ９０°ネット底板ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3931
K-TRKS-L-N　平面エルボ９０°ネット底板ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3932
K-TRKNS-H-N　平面エルボ４５°ネット底板ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3933
K-TRKNS-L-N　平面エルボ４５°ネット底板ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3934
K-TRTS-H　チーズ ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3935
K-TRTS-L　チーズ ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3936
K-TRTS-H-U　チーズ 底板ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3937
K-TRTS-L-U　チーズ 底板ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3938
K-TRTS-H-N　チーズ ネット底板ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3939
K-TRTS-L-N　チーズ ネット底板ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3940
K-TRXS-HA　十字分岐 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板 3941
K-TRXS-LA　十字分岐 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板 3942
K-TRCN-H　立面エルボ４５°（立上り）H 高耐食性めっき鋼板 3943
K-TRCN-H-1　立面エルボ４５°（立下り）H 高耐食性めっき鋼板 3944
K-TRCN-L　立面エルボ４５°（立上り）L 高耐食性めっき鋼板 3945
K-TRCN-L-1　立面エルボ４５°（立下り）L 高耐食性めっき鋼板 3946
K-TRCU-H　立面エルボ９０°（立上り）H 高耐食性めっき鋼板 3947
K-TRCU-L　立面エルボ９０°（立上り）L 高耐食性めっき鋼板 3948
K-TRCS-H　立面エルボ９０°（立下り）H 高耐食性めっき鋼板 3949
K-TRCS-L　立面エルボ９０°（立下り）L 高耐食性めっき鋼板 3950
K-TRE-H　エンドキャップ H 高耐食性めっき鋼板 3951
K-TRE-L　エンドキャップ L 高耐食性めっき鋼板 3952
K-TRWBF-W　チャンバーボックス（前取出し用）＋ウォールプレート 高耐食性めっき鋼板 3953
K-TRWBF　チャンバーボックス（前取出し用） 高耐食性めっき鋼板 3954
K-TRWBU-C　チャンバーボックス（下取出し用）＋立面エルボ９０°（立上り）H 高耐食性めっき鋼板 3955
K-TRWBU　チャンバーボックス（下取出し用） 高耐食性めっき鋼板 3956
K-TRW28H　ウォールプレート ２８０H 高耐食性めっき鋼板 3957
K-TRW28L　ウォールプレート ２８０L 高耐食性めっき鋼板 3958
K-TRW42H　ウォールプレート ４２０H 高耐食性めっき鋼板 3959
K-TRW42L　ウォールプレート ４２０L 高耐食性めっき鋼板 3960
K-TRW56H　ウォールプレート ５６０H 高耐食性めっき鋼板 3961
K-TRW56L　ウォールプレート ５６０L 高耐食性めっき鋼板 3962
K-TRW84H　ウォールプレート ８４０H 高耐食性めっき鋼板 3963
K-TRW84L　ウォールプレート ８４０L 高耐食性めっき鋼板 3964
K-TRWP28H　ウォールプレート＋止水プレート ２８０H 高耐食性めっき鋼板 3965
K-TRWP28L　ウォールプレート＋止水プレート ２８０L 高耐食性めっき鋼板 3966
K-TRWP42H　ウォールプレート＋止水プレート ４２０H 高耐食性めっき鋼板 3967
K-TRWP42L　ウォールプレート＋止水プレート ４２０L 高耐食性めっき鋼板 3968
K-TRWP56H　ウォールプレート＋止水プレート ５６０H 高耐食性めっき鋼板 3969
K-TRWP56L　ウォールプレート＋止水プレート ５６０L 高耐食性めっき鋼板 3970

K-TRWP84H　ウォールプレート＋止水プレート　８４０Ｈ 高耐食性めっき鋼板 3971
K-TRWS28H　ウォールプレート＋止水スリーブ　２８０Ｈ 高耐食性めっき鋼板 3972
K-TRWS28L　ウォールプレート＋止水スリーブ　２８０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 3973
K-TRWS42H　ウォールプレート＋止水スリーブ　４２０Ｈ 高耐食性めっき鋼板 3974
K-TRWS42L　ウォールプレート＋止水スリーブ　４２０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 3975
K-TRWS56H　ウォールプレート＋止水スリーブ　５６０Ｈ 高耐食性めっき鋼板 3976
K-TRWS56L　ウォールプレート＋止水スリーブ　５６０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 3977
K-TRB28S-1　架台　２８０Ｓ 高耐食性めっき鋼板 3978
K-TRB28M-1　架台　２８０Ｍ 高耐食性めっき鋼板 3979
K-TRB28L-1　架台　２８０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 3980
K-TRB28X-1　架台　２８０Ｘ 高耐食性めっき鋼板 3981
K-TRB42S-1　架台　４２０Ｓ 高耐食性めっき鋼板 3982
K-TRB42M-1　架台　４２０Ｍ 高耐食性めっき鋼板 3983
K-TRB42L-1　架台　４２０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 3984
K-TRB42X-1　架台　４２０Ｘ 高耐食性めっき鋼板 3985
K-TRB56S-1　架台　５６０Ｓ 高耐食性めっき鋼板 3986
K-TRB56M-1　架台　５６０Ｍ 高耐食性めっき鋼板 3987
K-TRB56L-1　架台　５６０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 3988
K-TRB56X-1　架台　５６０Ｘ 高耐食性めっき鋼板 3989
K-TRB84S-1　架台　８４０Ｓ 高耐食性めっき鋼板 3990
K-TRB84M-1　架台　８４０Ｍ 高耐食性めっき鋼板 3991
K-TRB84L-1　架台　８４０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 3992
K-TRB84X-1　架台　８４０Ｘ 高耐食性めっき鋼板 3993
K-TRBD28S-X　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板 .. 3994
K-TRBD28M-X　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板. 3995
K-TRBD28L-X　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板 .. 3996
K-TRBD28X-X　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板 .. 3997
K-TRBD42S-X　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板 .. 3998
K-TRBD42M-X　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板. 3999
K-TRBD42L-X　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板 .. 4000
K-TRBD42X-X　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板 .. 4001
K-TRBD56S-X　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板 .. 4002
K-TRBD56M-X　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板. 4003
K-TRBD56L-X　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板 .. 4004
K-TRBD56X-X　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 高耐食性めっき鋼板 .. 4005
K-TRB28S-S　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm） 高耐食性めっき鋼板 4006
K-TRB28S-M　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm） 高耐食性めっき鋼板 4007
K-TRB28S-L　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm） 高耐食性めっき鋼板 4008
K-TRB28S-X　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm） 高耐食性めっき鋼板 4009
K-TRB28M-S　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｓ（185～230mm） 高耐食性めっき鋼板 4010
K-TRB28M-M　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｍ（185～255mm） 高耐食性めっき鋼板 4011

K-TRB28M-L　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～405mm）　高耐食性めっき鋼板 4012
K-TRB28M-X　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）　高耐食性めっき鋼板 4013
K-TRB28L-S　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｓ（245～290mm）　高耐食性めっき鋼板 4014
K-TRB28L-M　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｍ（245～315mm）　高耐食性めっき鋼板 4015
K-TRB28L-L　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～465mm）　高耐食性めっき鋼板 4016
K-TRB28L-X　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）　高耐食性めっき鋼板 4017
K-TRB28X-S　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｓ（455～500mm）　高耐食性めっき鋼板 4018
K-TRB28X-M　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｍ（455～525mm）　高耐食性めっき鋼板 4019
K-TRB28X-L　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｌ（455～675mm）　高耐食性めっき鋼板 4020
K-TRB28X-X　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）　高耐食性めっき鋼板 4021
K-TRB42S-S　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）　高耐食性めっき鋼板 4022
K-TRB42S-M　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）　高耐食性めっき鋼板 4023
K-TRB42S-L　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）　高耐食性めっき鋼板 4024
K-TRB42S-X　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）　高耐食性めっき鋼板 4025
K-TRB42M-S　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｓ（185～230mm）　高耐食性めっき鋼板 4026
K-TRB42M-M　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｍ（185～255mm）　高耐食性めっき鋼板 4027
K-TRB42M-L　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～405mm）　高耐食性めっき鋼板 4028
K-TRB42M-X　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）　高耐食性めっき鋼板 4029
K-TRB42L-S　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｓ（245～290mm）　高耐食性めっき鋼板 4030
K-TRB42L-M　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｍ（245～315mm）　高耐食性めっき鋼板 4031
K-TRB42L-L　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～465mm）　高耐食性めっき鋼板 4032
K-TRB42L-X　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）　高耐食性めっき鋼板 4033
K-TRB42X-S　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｓ（455～500mm）　高耐食性めっき鋼板 4034
K-TRB42X-M　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｍ（455～525mm）　高耐食性めっき鋼板 4035
K-TRB42X-L　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｌ（455～675mm）　高耐食性めっき鋼板 4036
K-TRB42X-X　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）　高耐食性めっき鋼板 4037
K-TRB56S-S　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）　高耐食性めっき鋼板 4038
K-TRB56S-M　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）　高耐食性めっき鋼板 4039
K-TRB56S-L　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）　高耐食性めっき鋼板 4040
K-TRB56S-X　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）　高耐食性めっき鋼板 4041
K-TRB56M-S　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｓ（185～230mm）　高耐食性めっき鋼板 4042
K-TRB56M-M　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｍ（185～255mm）　高耐食性めっき鋼板 4043
K-TRB56M-L　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～405mm）　高耐食性めっき鋼板 4044
K-TRB56M-X　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）　高耐食性めっき鋼板 4045
K-TRB56L-S　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｓ（245～290mm）　高耐食性めっき鋼板 4046
K-TRB56L-M　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｍ（245～315mm）　高耐食性めっき鋼板 4047
K-TRB56L-L　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～465mm）　高耐食性めっき鋼板 4048
K-TRB56L-X　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）　高耐食性めっき鋼板 4049
K-TRB56X-S　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｓ（455～500mm）　高耐食性めっき鋼板 4050
K-TRB56X-M　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｍ（455～525mm）　高耐食性めっき鋼板 4051
K-TRB56X-L　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｌ（455～675mm）　高耐食性めっき鋼板 4052

K-TRB56X-X　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）　高耐食性めっき鋼板 4053
K-TRB84S-S　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）　高耐食性めっき鋼板 4054
K-TRB84S-M　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）　高耐食性めっき鋼板 4055
K-TRB84S-L　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）　高耐食性めっき鋼板 4056
K-TRB84S-X　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～595mm）　高耐食性めっき鋼板 4057
K-TRB84M-S　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｓ（185～230mm）　高耐食性めっき鋼板 4058
K-TRB84M-M　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｍ（185～255mm）　高耐食性めっき鋼板 4059
K-TRB84M-L　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～405mm）　高耐食性めっき鋼板 4060
K-TRB84M-X　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～655mm）　高耐食性めっき鋼板 4061
K-TRB84L-S　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｓ（245～290mm）　高耐食性めっき鋼板 4062
K-TRB84L-M　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｍ（245～315mm）　高耐食性めっき鋼板 4063
K-TRB84L-L　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～465mm）　高耐食性めっき鋼板 4064
K-TRB84L-X　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～715mm）　高耐食性めっき鋼板 4065
K-TRB84X-S　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｓ（455～500mm）　高耐食性めっき鋼板 4066
K-TRB84X-M　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｍ（455～525mm）　高耐食性めっき鋼板 4067
K-TRB84X-L　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｌ（455～675mm）　高耐食性めっき鋼板 4068
K-TRB84X-X　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～925mm）　高耐食性めっき鋼板 4069
K-TRBC28-1　立面用架台　２８０　高耐食性めっき鋼板 4070
K-TRBC42-1　立面用架台　４２０　高耐食性めっき鋼板 4071
K-TRBC56-1　立面用架台　５６０　高耐食性めっき鋼板 4072
K-TRBC84-1　立面用架台　８４０　高耐食性めっき鋼板 4073
K-TRSW28BH　ウォールプレート　２８０Ｈ　ステンレス鋼板 4074
K-TRSW28BL　ウォールプレート　２８０Ｌ　ステンレス鋼板 4075
K-TRSW42BH　ウォールプレート　４２０Ｈ　ステンレス鋼板 4076
K-TRSW42BL　ウォールプレート　４２０Ｌ　ステンレス鋼板 4077
K-TRSW56BH　ウォールプレート　５６０Ｈ　ステンレス鋼板 4078
K-TRSW56BL　ウォールプレート　５６０Ｌ　ステンレス鋼板 4079
K-TRSW84BH　ウォールプレート　８４０Ｈ　ステンレス鋼板 4080
K-TRSW84BL　ウォールプレート　８４０Ｌ　ステンレス鋼板 4081
K-TRSWP28BH　ウォールプレート＋止水プレート　２８０Ｈ　ステンレス鋼板 4082
K-TRSWP28BL　ウォールプレート＋止水プレート　２８０Ｌ　ステンレス鋼板 4083
K-TRSWP42BH　ウォールプレート＋止水プレート　４２０Ｈ　ステンレス鋼板 4084
K-TRSWP42BL　ウォールプレート＋止水プレート　４２０Ｌ　ステンレス鋼板 4085
K-TRSWP56BH　ウォールプレート＋止水プレート　５６０Ｈ　ステンレス鋼板 4086
K-TRSWP56BL　ウォールプレート＋止水プレート　５６０Ｌ　ステンレス鋼板 4087
K-TRSWP84BH　ウォールプレート＋止水プレート　８４０Ｈ　ステンレス鋼板 4088
K-TRSWP84BL　ウォールプレート＋止水プレート　８４０Ｌ　ステンレス鋼板 4089
K-TRWS28BH-SW　ウォールプレート　２８０Ｈ　ステンレス鋼板＋止水スリーブ 4090
K-TRWS28BL-SW　ウォールプレート　２８０Ｌ　ステンレス鋼板＋止水スリーブ 4091
K-TRWS42BH-SW　ウォールプレート　４２０Ｈ　ステンレス鋼板＋止水スリーブ 4092
K-TRWS42BL-SW　ウォールプレート　４２０Ｌ　ステンレス鋼板＋止水スリーブ 4093

K-TRWS56BH-SW　ウォールプレート　５６０Ｈ ステンレス鋼板＋止水スリーブ 4094
K-TRWS56BL-SW　ウォールプレート　５６０Ｌ ステンレス鋼板＋止水スリーブ 4095
K-TRSWBFB-SW　チャンバーボックス（前取出し用）＋ウォールプレート ステンレス鋼板 4096
K-TRSWBFB　チャンバーボックス（前取出し用） ステンレス鋼板 4097
K-TRSWBUB-C　チャンバーボックス（下取出し用）＋立面エルボ９０°（立上り）Ｈ ステンレス鋼板 4098
K-TRSSWBUB　チャンバーボックス（下取出し用） ステンレス鋼板 4099
K-TRSBH28B　ハンガーチャンネル　２８０ ステンレス鋼板 4100
K-TRSBH42B　ハンガーチャンネル　４２０ ステンレス鋼板 4101
K-TRSBH56B　ハンガーチャンネル　５６０ ステンレス鋼板 4102
K-TRSBH84B　ハンガーチャンネル　８４０ ステンレス鋼板 4103
K-TRSBHX56B　ハンガーチャンネル（十字分岐用）×５６０ ステンレス鋼板 4104
K-TRSBHX84B　ハンガーチャンネル（十字分岐用）×８４０ ステンレス鋼板 4105
K-TRSB28BL-1　架台　２８０Ｌ ステンレス鋼板 4106
K-TRSB28BM-1　架台　２８０Ｍ ステンレス鋼板 4107
K-TRSB28BS-1　架台　２８０Ｓ ステンレス鋼板 4108
K-TRSB28BX-1　架台　２８０Ｘ ステンレス鋼板 4109
K-TRSB28BZ-1　架台　２８０Ｚ ステンレス鋼板 4110
K-TRSB42BL-1　架台　４２０Ｌ ステンレス鋼板 4111
K-TRSB42BM-1　架台　４２０Ｍ ステンレス鋼板 4112
K-TRSB42BS-1　架台　４２０Ｓ ステンレス鋼板 4113
K-TRSB42BX-1　架台　４２０Ｘ ステンレス鋼板 4114
K-TRSB42BZ-1　架台　４２０Ｚ ステンレス鋼板 4115
K-TRSB56BL-1　架台　５６０Ｌ ステンレス鋼板 4116
K-TRSB56BM-1　架台　５６０Ｍ ステンレス鋼板 4117
K-TRSB56BS-1　架台　５６０Ｓ ステンレス鋼板 4118
K-TRSB56BX-1　架台　５６０Ｘ ステンレス鋼板 4119
K-TRSB56BZ-1　架台　５６０Ｚ ステンレス鋼板 4120
K-TRSB84BL-1　架台　８４０Ｌ ステンレス鋼板 4121
K-TRSB84BM-1　架台　８４０Ｍ ステンレス鋼板 4122
K-TRSB84BS-1　架台　８４０Ｓ ステンレス鋼板 4123
K-TRSB84BX-1　架台　８４０Ｘ ステンレス鋼板 4124
K-TRSB84BZ-1　架台　８４０Ｚ ステンレス鋼板 4125
K-TRSWC28BH　止水プレート用カバー　２８０Ｈ ステンレス鋼板 4126
K-TRSWC28BL　止水プレート用カバー　２８０Ｌ ステンレス鋼板 4127
K-TRSWC42BH　止水プレート用カバー　４２０Ｈ ステンレス鋼板 4128
K-TRSWC42BL　止水プレート用カバー　４２０Ｌ ステンレス鋼板 4129
K-TRSWC56BH　止水プレート用カバー　５６０Ｈ ステンレス鋼板 4130
K-TRSWC56BL　止水プレート用カバー　５６０Ｌ ステンレス鋼板 4131
K-TRSWC84BH　止水プレート用カバー　８４０Ｈ ステンレス鋼板 4132
K-TRSWC84BL　止水プレート用カバー　８４０Ｌ ステンレス鋼板 4133

K-TRSBD28BL-X100　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4134
K-TRSBD28BL-X50　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4135
K-TRSBD28BM-X100　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4136
K-TRSBD28BM-X50　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4137
K-TRSBD28BS-X100　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4138
K-TRSBD28BS-X50　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4139
K-TRSBD28BX-X100　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～735mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4140
K-TRSBD28BX-X50　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～735mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4141
K-TRSBD28BZ-X100　架台　２８０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4142
K-TRSBD28BZ-X50　架台　２８０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4143
K-TRSBD42BL-X100　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4144
K-TRSBD42BL-X50　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4145
K-TRSBD42BM-X100　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4146
K-TRSBD42BM-X50　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4147
K-TRSBD42BS-X100　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4148
K-TRSBD42BS-X50　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4149
K-TRSBD42BX-X100　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～735mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4150
K-TRSBD42BX-X50　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～735mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4151
K-TRSBD42BZ-X100　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4152
K-TRSBD42BZ-X50　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4153

K-TRSBD56BL-X100　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4154
K-TRSBD56BL-X50　架台　５６０L＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4155
K-TRSBD56BM-X100　架台　５６０M＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4156
K-TRSBD56BM-X50　架台　５６０M＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4157
K-TRSBD56BS-X100　架台　５６０S＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4158
K-TRSBD56BS-X50　架台　５６０S＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4159
K-TRSBD56BX-X100　架台　５６０X＋架台用足Ｘ（585～735mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4160
K-TRSBD56BX-X50　架台　５６０X＋架台用足Ｘ（585～735mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4161
K-TRSBD56BZ-X100　架台　５６０Z＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4162
K-TRSBD56BZ-X50　架台　５６０Z＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4163
K-TRSBD84BL-X100　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4164
K-TRSBD84BL-X50　架台　８４０L＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4165
K-TRSBD84BM-X100　架台　８４０M＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4166
K-TRSBD84BM-X50　架台　８４０M＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4167
K-TRSBD84BS-X100　架台　８４０S＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4168
K-TRSBD84BS-X50　架台　８４０S＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4169
K-TRSBD84BX-X100　架台　８４０X＋架台用足Ｘ（585～735mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4170
K-TRSBD84BX-X50　架台　８４０X＋架台用足Ｘ（585～735mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4171
K-TRSBD84BZ-X100　架台　８４０Z＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 100 ステンレス鋼板 4172
K-TRSBD84BZ-X50　架台　８４０Z＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 50 ステンレス鋼板 4173
K-TRSB28BL-L100　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）100 ステンレス鋼板 4174

K-TRSB28BL-L50　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）50 ステンレス鋼板 4175
K-TRSB28BL-M100　架台　２８０Ｌ＋架台用足M（220～285mm）100 ステンレス鋼板..... 4176
K-TRSB28BL-M50　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）50 ステンレス鋼板..... 4177
K-TRSB28BL-S100　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）100 ステンレス鋼板..... 4178
K-TRSB28BL-S50　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）50 ステンレス鋼板..... 4179
K-TRSB28BL-X100　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）100 ステンレス鋼板..... 4180
K-TRSB28BL-X50　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）50 ステンレス鋼板..... 4181
K-TRSB28BM-L100　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）100 ステンレス鋼板..... 4182
K-TRSB28BM-L50　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）50 ステンレス鋼板..... 4183
K-TRSB28BM-M100　架台　２８０Ｍ＋架台用足M（175～240mm）100 ステンレス鋼板 4184
K-TRSB28BM-M50　架台　２８０Ｍ＋架台用足M（175～240mm）50 ステンレス鋼板 4185
K-TRSB28BM-S100　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）100 ステンレス鋼板..... 4186
K-TRSB28BM-S50　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）50 ステンレス鋼板..... 4187
K-TRSB28BM-X100　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）100 ステンレス鋼板 4188
K-TRSB28BM-X50　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）50 ステンレス鋼板 4189
K-TRSB28BS-L100　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）100 ステンレス鋼板 4190
K-TRSB28BS-L50　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）50 ステンレス鋼板 4191
K-TRSB28BS-M100　架台　２８０Ｓ＋架台用足M（150～195mm）100 ステンレス鋼板..... 4192
K-TRSB28BS-M50　架台　２８０Ｓ＋架台用足M（150～195mm）50 ステンレス鋼板..... 4193
K-TRSB28BS-S100　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）100 ステンレス鋼板..... 4194
K-TRSB28BS-S50　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）50 ステンレス鋼板 4195
K-TRSB28BS-X100　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）100 ステンレス鋼板..... 4196
K-TRSB28BS-X50　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）50 ステンレス鋼板..... 4197
K-TRSB28BX-L100　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）100 ステンレス鋼板..... 4198
K-TRSB28BX-L50　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）50 ステンレス鋼板..... 4199
K-TRSB28BX-M100　架台　２８０Ｘ＋架台用足M（265～335mm）100 ステンレス鋼板 4200
K-TRSB28BX-M50　架台　２８０Ｘ＋架台用足M（265～335mm）50 ステンレス鋼板 4201
K-TRSB28BX-S100　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）100 ステンレス鋼板..... 4202
K-TRSB28BX-S50　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）50 ステンレス鋼板..... 4203
K-TRSB28BX-X100　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）100 ステンレス鋼板 4204
K-TRSB28BX-X50　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）50 ステンレス鋼板 4205
K-TRSB28BZ-L100　架台　２８０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）100 ステンレス鋼板..... 4206
K-TRSB28BZ-L50　架台　２８０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）50 ステンレス鋼板..... 4207
K-TRSB28ZX-M100　架台　２８０Ｚ＋架台用足M（455～525mm）100 ステンレス鋼板..... 4208
K-TRSB28BZ-M50　架台　２８０Ｚ＋架台用足M（455～525mm）50 ステンレス鋼板 4209
K-TRSB28BZ-S100　架台　２８０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）100 ステンレス鋼板..... 4210
K-TRSB28BZ-S50　架台　２８０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）50 ステンレス鋼板..... 4211
K-TRSB28BZ-X100　架台　２８０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）100 ステンレス鋼板..... 4212
K-TRSB28BZ-X50　架台　２８０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）50 ステンレス鋼板 4213
K-TRSB42BL-L100　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）100 ステンレス鋼板..... 4214
K-TRSB42BL-L50　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）50 ステンレス鋼板 4215

K-TRSB42BL-M100　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）100 ステンレス鋼板 4216
K-TRSB42BL-M50　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）50 ステンレス鋼板 4217
K-TRSB42BL-S100　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）100 ステンレス鋼板 4218
K-TRSB42BL-S50　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）50 ステンレス鋼板 4219
K-TRSB42BL-X100　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）100 ステンレス鋼板 4220
K-TRSB42BL-X50　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）50 ステンレス鋼板 4221
K-TRSB42BM-L100　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）100 ステンレス鋼板 4222
K-TRSB42BM-L50　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）50 ステンレス鋼板 4223
K-TRSB42BM-M100　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）100 ステンレス鋼板 4224
K-TRSB42BM-M50　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）50 ステンレス鋼板 4225
K-TRSB42BM-S100　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）100 ステンレス鋼板 4226
K-TRSB42BM-S50　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）50 ステンレス鋼板 4227
K-TRSB42BM-X100　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）100 ステンレス鋼板 4228
K-TRSB42BM-X50　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）50 ステンレス鋼板 4229
K-TRSB42BS-L100　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）100 ステンレス鋼板 4230
K-TRSB42BS-L50　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）50 ステンレス鋼板 4231
K-TRSB42BS-M100　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）100 ステンレス鋼板 4232
K-TRSB42BS-M50　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）50 ステンレス鋼板 4233
K-TRSB42BS-S100　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）100 ステンレス鋼板 4234
K-TRSB42BS-S50　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）50 ステンレス鋼板 4235
K-TRSB42BS-X100　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）100 ステンレス鋼板 4236
K-TRSB42BS-X50　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）50 ステンレス鋼板 4237
K-TRSB42BX-L100　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）100 ステンレス鋼板 4238
K-TRSB42BX-L50　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）50 ステンレス鋼板 4239
K-TRSB42BX-M100　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）100 ステンレス鋼板 4240
K-TRSB42BX-M50　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）50 ステンレス鋼板 4241
K-TRSB42BX-S100　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）100 ステンレス鋼板 4242
K-TRSB42BX-S50　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）50 ステンレス鋼板 4243
K-TRSB42BX-X100　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）100 ステンレス鋼板 4244
K-TRSB42BX-X50　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）50 ステンレス鋼板 4245
K-TRSB42BZ-L100　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）100 ステンレス鋼板 4246
K-TRSB42BZ-L50　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）50 ステンレス鋼板 4247
K-TRSB42BZ-M100　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）100 ステンレス鋼板 4248
K-TRSB42BZ-M50　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）50 ステンレス鋼板 4249
K-TRSB42BZ-S100　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）100 ステンレス鋼板 4250
K-TRSB42BZ-S50　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）50 ステンレス鋼板 4251
K-TRSB42BZ-X100　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）100 ステンレス鋼板 4252
K-TRSB42BZ-X50　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）50 ステンレス鋼板 4253
K-TRSB56BL-L100　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）100 ステンレス鋼板 4254
K-TRSB56BL-L50　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）50 ステンレス鋼板 4255
K-TRSB56BL-M100　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）100 ステンレス鋼板 4256

K-TRSB56BL-M50　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）50 ステンレス鋼板 4257
K-TRSB56BL-S100　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）100 ステンレス鋼板 4258
K-TRSB56BL-S50　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）50 ステンレス鋼板 4259
K-TRSB56BL-X100　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）100 ステンレス鋼板 4260
K-TRSB56BL-X50　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）50 ステンレス鋼板 4261
K-TRSB56BM-L100　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）100 ステンレス鋼板 4262
K-TRSB56BM-L50　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）50 ステンレス鋼板 4263
K-TRSB56BM-M100　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）100 ステンレス鋼板 4264
K-TRSB56BM-M50　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）50 ステンレス鋼板 4265
K-TRSB56BM-S100　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）100 ステンレス鋼板 4266
K-TRSB56BM-S50　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）50 ステンレス鋼板 4267
K-TRSB56BM-X100　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）100 ステンレス鋼板 4268
K-TRSB56BM-X50　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）50 ステンレス鋼板 4269
K-TRSB56BS-L100　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）100 ステンレス鋼板 4270
K-TRSB56BS-L50　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）50 ステンレス鋼板 4271
K-TRSB56BS-M100　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）100 ステンレス鋼板 4272
K-TRSB56BS-M50　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）50 ステンレス鋼板 4273
K-TRSB56BS-S100　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）100 ステンレス鋼板 4274
K-TRSB56BS-S50　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）50 ステンレス鋼板 4275
K-TRSB56BS-X100　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）100 ステンレス鋼板 4276
K-TRSB56BS-X50　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）50 ステンレス鋼板 4277
K-TRSB56BX-L100　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）100 ステンレス鋼板 4278
K-TRSB56BX-L50　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）50 ステンレス鋼板 4279
K-TRSB56BX-M100　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）100 ステンレス鋼板 4280
K-TRSB56BX-M50　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）50 ステンレス鋼板 4281
K-TRSB56BX-S100　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）100 ステンレス鋼板 4282
K-TRSB56BX-S50　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）50 ステンレス鋼板 4283
K-TRSB56BX-X100　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）100 ステンレス鋼板 4284
K-TRSB56BX-X50　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）50 ステンレス鋼板 4285
K-TRSB56BZ-L100　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）100 ステンレス鋼板 4286
K-TRSB56BZ-L50　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）50 ステンレス鋼板 4287
K-TRSB56BZ-M100　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）100 ステンレス鋼板 4288
K-TRSB56BZ-M50　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）50 ステンレス鋼板 4289
K-TRSB56BZ-S100　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）100 ステンレス鋼板 4290
K-TRSB56BZ-S50　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）50 ステンレス鋼板 4291
K-TRSB56BZ-X100　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）100 ステンレス鋼板 4292
K-TRSB56BZ-X50　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）50 ステンレス鋼板 4293
K-TRSB84BL-L100　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）100 ステンレス鋼板 4294
K-TRSB84BL-L50　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）50 ステンレス鋼板 4295
K-TRSB84BL-M100　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）100 ステンレス鋼板 4296
K-TRSB84BL-M50　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）50 ステンレス鋼板 4297

K-TRSB84BL-S100　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）100 ステンレス鋼板 4298
K-TRSB84BL-S50　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）50 ステンレス鋼板 4299
K-TRSB84BL-X100　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）100 ステンレス鋼板 4300
K-TRSB84BL-X50　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）50 ステンレス鋼板 4301
K-TRSB84BM-L100　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）100 ステンレス鋼板 4302
K-TRSB84BM-L50　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）50 ステンレス鋼板 4303
K-TRSB84BM-M100　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）100 ステンレス鋼板 4304
K-TRSB84BM-M50　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）50 ステンレス鋼板 4305
K-TRSB84BM-S100　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）100 ステンレス鋼板 4306
K-TRSB84BM-S50　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）50 ステンレス鋼板 4307
K-TRSB84BM-X100　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）100 ステンレス鋼板 4308
K-TRSB84BM-X50　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）50 ステンレス鋼板 4309
K-TRSB84BS-L100　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）100 ステンレス鋼板 4310
K-TRSB84BS-L50　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）50 ステンレス鋼板 4311
K-TRSB84BS-M100　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）100 ステンレス鋼板 4312
K-TRSB84BS-M50　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）50 ステンレス鋼板 4313
K-TRSB84BS-S100　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）100 ステンレス鋼板 4314
K-TRSB84BS-S50　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）50 ステンレス鋼板 4315
K-TRSB84BS-X100　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）100 ステンレス鋼板 4316
K-TRSB84BS-X50　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）50 ステンレス鋼板 4317
K-TRSB84BX-L100　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）100 ステンレス鋼板 4318
K-TRSB84BX-L50　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）50 ステンレス鋼板 4319
K-TRSB84BX-M100　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）100 ステンレス鋼板 4320
K-TRSB84BX-M50　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）50 ステンレス鋼板 4321
K-TRSB84BX-S100　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）100 ステンレス鋼板 4322
K-TRSB84BX-S50　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）50 ステンレス鋼板 4323
K-TRSB84BX-X100　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）100 ステンレス鋼板 4324
K-TRSB84BX-X50　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）50 ステンレス鋼板 4325
K-TRSB84BZ-L100　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）100 ステンレス鋼板 4326
K-TRSB84BZ-L50　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）50 ステンレス鋼板 4327
K-TRSB84BZ-M100　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）100 ステンレス鋼板 4328
K-TRSB84BZ-M50　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）50 ステンレス鋼板 4329
K-TRSB84BZ-S100　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）100 ステンレス鋼板 4330
K-TRSB84BZ-S50　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）50 ステンレス鋼板 4331
K-TRSB84BZ-X100　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）100 ステンレス鋼板 4332
K-TRSB84BZ-X50　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）50 ステンレス鋼板 4333
K-TRSM-BH　直線ダクトミニ Ｈ ステンレス鋼板 4334
K-TRSM-BL　直線ダクトミニ Ｌ ステンレス鋼板 4335
K-TRSBC28-1　立面用架台　２８０ ステンレス鋼板 4336
K-TRSBC42-1　立面用架台　４２０ ステンレス鋼板 4337
K-TRSBC56-1　立面用架台　５６０ ステンレス鋼板 4338

K-TRSBC84-1　立面用架台　８４０　ステンレス鋼板 4339
K-TRW28BH　ウォールプレート　２８０Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4340
K-TRW28BL　ウォールプレート　２８０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4341
K-TRW42BH　ウォールプレート　４２０Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4342
K-TRW42BL　ウォールプレート　４２０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4343
K-TRW56BH　ウォールプレート　５６０Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4344
K-TRW56BL　ウォールプレート　５６０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4345
K-TRW84BH　ウォールプレート　８４０Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4346
K-TRW84BL　ウォールプレート　８４０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4347
K-TRWP28BH　ウォールプレート＋止水プレート　２８０Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4348
K-TRWP28BL　ウォールプレート＋止水プレート　２８０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4349
K-TRWP42BH　ウォールプレート＋止水プレート　４２０Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4350
K-TRWP42BL　ウォールプレート＋止水プレート　４２０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4351
K-TRWP56BH　ウォールプレート＋止水プレート　５６０Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4352
K-TRWP56BL　ウォールプレート＋止水プレート　５６０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4353
K-TRWP84BH　ウォールプレート＋止水プレート　８４０Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4354
K-TRWP84BL　ウォールプレート＋止水プレート　８４０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4355
K-TRWS28BH　ウォールプレート＋止水スリーブ　２８０Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4356
K-TRWS28BL　ウォールプレート＋止水スリーブ　２８０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4357
K-TRWS42BH　ウォールプレート＋止水スリーブ　４２０Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4358
K-TRWS42BL　ウォールプレート＋止水スリーブ　４２０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4359
K-TRWS56BH　ウォールプレート＋止水スリーブ　５６０Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4360
K-TRWS56BL　ウォールプレート＋止水スリーブ　５６０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4361
K-TRWBFB-W　チャンバーボックス（前取出し用）＋ウォールプレート　高耐食性めっき鋼板 4362
K-TRWBFB　チャンバーボックス（前取出し用）　高耐食性めっき鋼板 4363
K-TRWBUB-C　チャンバーボックス（下取出し用）＋立面エルボ９０°（立上り）Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4364
K-TRWBUB　チャンバーボックス（下取出し用）　高耐食性めっき鋼板 4365
K-TRBH28B　ハンガーチャンネル　２８０　高耐食性めっき鋼板 4366
K-TRBH42B　ハンガーチャンネル　４２０　高耐食性めっき鋼板 4367
K-TRBH56B　ハンガーチャンネル　５６０　高耐食性めっき鋼板 4368
K-TRBH84B　ハンガーチャンネル　８４０　高耐食性めっき鋼板 4369
K-TRBHX56B　ハンガーチャンネル（十字分岐用）×５６０　高耐食性めっき鋼板 4370
K-TRBHX84B　ハンガーチャンネル（十字分岐用）×８４０　高耐食性めっき鋼板 4371
K-TRJF-BH　フレキシブルジョイント　Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4372
K-TRJF-BH-1　フレキシブルジョイント２　Ｈ　高耐食性めっき鋼板 4373
K-TRJF-BL　フレキシブルジョイント　Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4374
K-TRJF-BL-1　フレキシブルジョイント２　Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4375
K-TRB28BL-1　架台　２８０Ｌ　高耐食性めっき鋼板 4376
K-TRB28BM-1　架台　２８０Ｍ　高耐食性めっき鋼板 4377
K-TRB28BS-1　架台　２８０Ｓ　高耐食性めっき鋼板 4378

K-TRB28BX-1　架台　２８０Ｘ 高耐食性めっき鋼板 4379
K-TRB28BZ-1　架台　２８０Ｚ 高耐食性めっき鋼板 4380
K-TRB42BL-1　架台　４２０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 4381
K-TRB42BM-1　架台　４２０Ｍ 高耐食性めっき鋼板 4382
K-TRB42BS-1　架台　４２０Ｓ 高耐食性めっき鋼板 4383
K-TRB42BX-1　架台　４２０Ｘ 高耐食性めっき鋼板 4384
K-TRB42BZ-1　架台　４２０Ｚ 高耐食性めっき鋼板 4385
K-TRB56BL-1　架台　５６０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 4386
K-TRB56BM-1　架台　５６０Ｍ 高耐食性めっき鋼板 4387
K-TRB56BS-1　架台　５６０Ｓ 高耐食性めっき鋼板 4388
K-TRB56BX-1　架台　５６０Ｘ 高耐食性めっき鋼板 4389
K-TRB56BZ-1　架台　５６０Ｚ 高耐食性めっき鋼板 4390
K-TRB84BL-1　架台　８４０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 4391
K-TRB84BM-1　架台　８４０Ｍ 高耐食性めっき鋼板 4392
K-TRB84BS-1　架台　８４０Ｓ 高耐食性めっき鋼板 4393
K-TRB84BX-1　架台　８４０Ｘ 高耐食性めっき鋼板 4394
K-TRB84BZ-1　架台　８４０Ｚ 高耐食性めっき鋼板 4395
K-TRWC28BH　止水プレート用カバー　２８０Ｈ 高耐食性めっき鋼板 4396
K-TRWC28BL　止水プレート用カバー　２８０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 4397
K-TRWC42BH　止水プレート用カバー　４２０Ｈ 高耐食性めっき鋼板 4398
K-TRWC42BL　止水プレート用カバー　４２０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 4399
K-TRWC56BH　止水プレート用カバー　５６０Ｈ 高耐食性めっき鋼板 4400
K-TRWC56BL　止水プレート用カバー　５６０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 4401
K-TRWC84BH　止水プレート用カバー　８４０Ｈ 高耐食性めっき鋼板 4402
K-TRWC84BL　止水プレート用カバー　８４０Ｌ 高耐食性めっき鋼板 4403
K-TRBD28BL-X100　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4404
K-TRBD28BL-X50　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4405
K-TRBD28BM-X100　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4406
K-TRBD28BM-X50　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4407
K-TRBD28BS-X100　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4408
K-TRBD28BS-X50　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4409
K-TRBD28BX-X100　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4410
K-TRBD28BX-X50　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4411

K-TRBD28BZ-X100　架台　２８０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4412
K-TRBD28BZ-X50　架台　２８０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4413
K-TRBD42BL-X100　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4414
K-TRBD42BL-X50　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4415
K-TRBD42BM-X100　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4416
K-TRBD42BM-X50　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4417
K-TRBD42BS-X100　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4418
K-TRBD42BS-X50　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4419
K-TRBD42BX-X100　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4420
K-TRBD42BX-X50　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4421
K-TRBD42BZ-X100　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｘ（585～925mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4422
K-TRBD42BZ-X50　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｘ（585～925mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4423
K-TRBD56BL-X100　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4424
K-TRBD56BL-X50　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4425
K-TRBD56BM-X100　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4426
K-TRBD56BM-X50　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4427
K-TRBD56BS-X100　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4428
K-TRBD56BS-X50　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4429
K-TRBD56BX-X100　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～735mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4430
K-TRBD56BX-X50　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～735mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4431

K-TRBD56BZ-X100　架台　５６０Z＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4432
K-TRBD56BZ-X50　架台　５６０Z＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4433
K-TRBD84BL-X100　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4434
K-TRBD84BL-X50　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4435
K-TRBD84BM-X100　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4436
K-TRBD84BM-X50　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4437
K-TRBD84BS-X100　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4438
K-TRBD84BS-X50　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4439
K-TRBD84BX-X100　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～735mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4440
K-TRBD84BX-X50　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｘ（580～735mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4441
K-TRBD84BZ-X100　架台　８４０Z＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 100 高耐食性めっき鋼板 4442
K-TRBD84BZ-X50　架台　８４０Z＋架台用足Ｘ（580～925mm）＋２段用架台 50 高耐食性めっき鋼板 4443
K-TRB28BL-L100　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）100 高耐食性めっき鋼板 4444
K-TRB28BL-L50　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）50 高耐食性めっき鋼板 4445
K-TRB28BL-M100　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）100 高耐食性めっき鋼板 4446
K-TRB28BL-M50　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）50 高耐食性めっき鋼板 4447
K-TRB28BL-S100　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）100 高耐食性めっき鋼板 4448
K-TRB28BL-S50　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）50 高耐食性めっき鋼板 4449
K-TRB28BL-X100　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）100 高耐食性めっき鋼板 4450
K-TRB28BL-X50　架台　２８０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）50 高耐食性めっき鋼板 4451
K-TRB28BM-L100　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）100 高耐食性めっき鋼板 4452
K-TRB28BM-L50　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）50 高耐食性めっき鋼板 4453
K-TRB28BM-M100　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）100 高耐食性めっき鋼板 4454
K-TRB28BM-M50　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）50 高耐食性めっき鋼板 4455
K-TRB28BM-S100　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）100 高耐食性めっき鋼板 4456
K-TRB28BM-S50　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）50 高耐食性めっき鋼板 4457
K-TRB28BM-X100　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）100 高耐食性めっき鋼板 4458
K-TRB28BM-X50　架台　２８０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）50 高耐食性めっき鋼板 4459
K-TRB28BS-L100　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）100 高耐食性めっき鋼板 4460

K-TRB28BS-L50　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4461
K-TRB28BS-M100　架台　２８０Ｓ＋架台用足M（150～195mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4462
K-TRB28BS-M50　架台　２８０Ｓ＋架台用足M（150～195mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4463
K-TRB28BS-S100　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4464
K-TRB28BS-S50　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4465
K-TRB28BS-X100　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4466
K-TRB28BS-X50　架台　２８０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4467
K-TRB28BX-L100　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4468
K-TRB28BX-L50　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4469
K-TRB28BX-M100　架台　２８０Ｘ＋架台用足M（265～335mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4470
K-TRB28BX-M50　架台　２８０Ｘ＋架台用足M（265～335mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4471
K-TRB28BX-S100　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4472
K-TRB28BX-S50　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4473
K-TRB28BX-X100　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4474
K-TRB28BX-X50　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4475
K-TRB28BZ-L100　架台　２８０Z＋架台用足Ｌ（455～675mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4476
K-TRB28BZ-L50　架台　２８０Z＋架台用足Ｌ（455～675mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4477
K-TRB28BZ-M100　架台　２８０Z＋架台用足M（455～525mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4478
K-TRB28BZ-M50　架台　２８０Z＋架台用足M（455～525mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4479
K-TRB28BZ-S100　架台　２８０Ｘ＋架台用足Ｓ（455～500mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4480
K-TRB28BZ-S50　架台　２８０Z＋架台用足Ｓ（455～500mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4481
K-TRB28BZ-X100　架台　２８０Z＋架台用足Ｘ（580～925mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4482
K-TRB28BZ-X50　架台　２８０Z＋架台用足Ｘ（580～925mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4483
K-TRB42BL-L100　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4484
K-TRB42BL-L50　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4485
K-TRB42BL-M100　架台　４２０Ｌ＋架台用足M（220～285mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4486
K-TRB42BL-M50　架台　４２０Ｌ＋架台用足M（220～285mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4487
K-TRB42BL-S100　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4488
K-TRB42BL-S50　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4489
K-TRB42BL-X100　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4490
K-TRB42BL-X50　架台　４２０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4491
K-TRB42BM-L100　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4492
K-TRB42BM-L50　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4493
K-TRB42BM-M100　架台　４２０Ｍ＋架台用足M（175～240mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4494
K-TRB42BM-M50　架台　４２０Ｍ＋架台用足M（175～240mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4495
K-TRB42BM-S100　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4496
K-TRB42BM-S50　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4497
K-TRB42BM-X100　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4498
K-TRB42BM-X50　架台　４２０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4499
K-TRB42BS-L100　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4500
K-TRB42BS-L50　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4501

K-TRB42BS-M100　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4502
K-TRB42BS-M50　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4503
K-TRB42BS-S100　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4504
K-TRB42BS-S50　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4505
K-TRB42BS-X100　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4506
K-TRB42BS-X50　架台　４２０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4507
K-TRB42BX-L100　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4508
K-TRB42BX-L50　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4509
K-TRB42BX-M100　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4510
K-TRB42BX-M50　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4511
K-TRB42BX-S100　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4512
K-TRB42BX-S50　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4513
K-TRB42BX-X100　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4514
K-TRB42BX-X50　架台　４２０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4515
K-TRB42BZ-L100　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4516
K-TRB42BZ-L50　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4517
K-TRB42BZ-M100　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4518
K-TRB42BZ-M50　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4519
K-TRB42BZ-S100　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4520
K-TRB42BZ-S50　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4521
K-TRB42BZ-X100　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4522
K-TRB42BZ-X50　架台　４２０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4523
K-TRB56BL-L100　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4524
K-TRB56BL-L50　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～435mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4525
K-TRB56BL-M100　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4526
K-TRB56BL-M50　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4527
K-TRB56BL-S100　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4528
K-TRB56BL-S50　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4529
K-TRB56BL-X100　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4530
K-TRB56BL-X50　架台　５６０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4531
K-TRB56BM-L100　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4532
K-TRB56BM-L50　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4533
K-TRB56BM-M100　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4534
K-TRB56BM-M50　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4535
K-TRB56BM-S100　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4536
K-TRB56BM-S50　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4537
K-TRB56BM-X100　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4538
K-TRB56BM-X50　架台　５６０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4539
K-TRB56BS-L100　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4540
K-TRB56BS-L50　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4541
K-TRB56BS-M100　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4542

K-TRB56BS-M50　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）50 高耐食性めっき鋼板 4543
K-TRB56BS-S100　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）100 高耐食性めっき鋼板 4544
K-TRB56BS-S50　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）50 高耐食性めっき鋼板 4545
K-TRB56BS-X100　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）100 高耐食性めっき鋼板 4546
K-TRB56BS-X50　架台　５６０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）50 高耐食性めっき鋼板 4547
K-TRB56BX-L100　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）100 高耐食性めっき鋼板 4548
K-TRB56BX-L50　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）50 高耐食性めっき鋼板 4549
K-TRB56BX-M100　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）100 高耐食性めっき鋼板 4550
K-TRB56BX-M50　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）50 高耐食性めっき鋼板 4551
K-TRB56BX-S100　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）100 高耐食性めっき鋼板 4552
K-TRB56BX-S50　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）50 高耐食性めっき鋼板 4553
K-TRB56BX-X100　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）100 高耐食性めっき鋼板 4554
K-TRB56BX-X50　架台　５６０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）50 高耐食性めっき鋼板 4555
K-TRB56BZ-L100　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）100 高耐食性めっき鋼板 4556
K-TRB56BZ-L50　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）50 高耐食性めっき鋼板 4557
K-TRB56BZ-M100　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）100 高耐食性めっき鋼板 4558
K-TRB56BZ-M50　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）50 高耐食性めっき鋼板 4559
K-TRB56BZ-S100　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）100 高耐食性めっき鋼板 4560
K-TRB56BZ-S50　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）50 高耐食性めっき鋼板 4561
K-TRB56BZ-X100　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）100 高耐食性めっき鋼板 4562
K-TRB56BZ-X50　架台　５６０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）50 高耐食性めっき鋼板 4563
K-TRB84BL-L100　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～465mm）100 高耐食性めっき鋼板 4564
K-TRB84BL-L50　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｌ（300～465mm）50 高耐食性めっき鋼板 4565
K-TRB84BL-M100　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）100 高耐食性めっき鋼板 4566
K-TRB84BL-M50　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｍ（220～285mm）50 高耐食性めっき鋼板 4567
K-TRB84BL-S100　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）100 高耐食性めっき鋼板 4568
K-TRB84BL-S50　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｓ（220～260mm）50 高耐食性めっき鋼板 4569
K-TRB84BL-X100　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）100 高耐食性めっき鋼板 4570
K-TRB84BL-X50　架台　８４０Ｌ＋架台用足Ｘ（580～690mm）50 高耐食性めっき鋼板 4571
K-TRB84BM-L100　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）100 高耐食性めっき鋼板 4572
K-TRB84BM-L50　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｌ（300～390mm）50 高耐食性めっき鋼板 4573
K-TRB84BM-M100　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）100 高耐食性めっき鋼板 4574
K-TRB84BM-M50　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｍ（175～240mm）50 高耐食性めっき鋼板 4575
K-TRB84BM-S100　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）100 高耐食性めっき鋼板 4576
K-TRB84BM-S50　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｓ（175～215mm）50 高耐食性めっき鋼板 4577
K-TRB84BM-X100　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）100 高耐食性めっき鋼板 4578
K-TRB84BM-X50　架台　８４０Ｍ＋架台用足Ｘ（580～665mm）50 高耐食性めっき鋼板 4579
K-TRB84BS-L100　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）100 高耐食性めっき鋼板 4580
K-TRB84BS-L50　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｌ（300～345mm）50 高耐食性めっき鋼板 4581
K-TRB84BS-M100　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）100 高耐食性めっき鋼板 4582
K-TRB84BS-M50　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｍ（150～195mm）50 高耐食性めっき鋼板 4583

K-TRB84BS-S100　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）100 高耐食性めっき鋼板 4584
K-TRB84BS-S50　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｓ（125～170mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4585
K-TRB84BS-X100　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4586
K-TRB84BS-X50　架台　８４０Ｓ＋架台用足Ｘ（580～620mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4587
K-TRB84BX-L100　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4588
K-TRB84BX-L50　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｌ（305～485mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4589
K-TRB84BX-M100　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4590
K-TRB84BX-M50　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｍ（265～335mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4591
K-TRB84BX-S100　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4592
K-TRB84BX-S50　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｓ（265～310mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4593
K-TRB84BX-X100　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4594
K-TRB84BX-X50　架台　８４０Ｘ＋架台用足Ｘ（585～735mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4595
K-TRB84BZ-L100　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4596
K-TRB84BZ-L50　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｌ（455～675mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4597
K-TRB84BZ-M100　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4598
K-TRB84BZ-M50　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｍ（455～525mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4599
K-TRB84BZ-S100　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4600
K-TRB84BZ-S50　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｓ（455～500mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4601
K-TRB84BZ-X100　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）100 高耐食性めっき鋼板..... 4602
K-TRB84BZ-X50　架台　８４０Ｚ＋架台用足Ｘ（580～925mm）50 高耐食性めっき鋼板..... 4603
K-TRM-BH　直線ダクトミニ　Ｈ　高耐食性めっき鋼板..... 4604
K-TRM-BL　直線ダクトミニ　Ｌ　高耐食性めっき鋼板..... 4605
K-TRBC28-1　立面用架台　２８０　高耐食性めっき鋼板..... 4606
K-TRBC42-1　立面用架台　４２０　高耐食性めっき鋼板..... 4607
K-TRBC56-1　立面用架台　５６０　高耐食性めっき鋼板..... 4608
K-TRBC84-1　立面用架台　８４０　高耐食性めっき鋼板..... 4609

22 BCS

ダンパ..... 4610
防火・防炎ダンパ..... 4611
外壁ガラリ..... 4612
壁付き排煙..... 4613
壁付き吹き出し..... 4614
天井付き排煙..... 4615

23 ダクト器具

ANEMO(AC)　アネモ（ＡＣ）..... 4616
ANEMO(AE)　アネモ（ＡＥ）..... 4617
ANEMO(C2)　アネモ（Ｃ２）..... 4618
ANEMO(CH2)　アネモ（ＣＨ２）..... 4619
ANEMO(E2)　アネモ（Ｅ２）..... 4620

PAN(PC)　パン(PC) 4621
PAN(PCH)　パン(PCH) 4622
PAN(PE)　パン(PE) 4623
PAN(SRD)　SRD 4624
PAN(TMDC)　TMDC 4625
COLLAR　カラー 4626
NIP01　ニップル 4627
NIP02　ニップル(保温あり) 4628
CANVAS(KAKU)　キャンバス 4629
GRILL(P)　パンチンググリル 4630
GARALI　ガラリ 4631
GRILL(V)　グリル（Ｖ） 4632
GRILL(H)　グリル（Ｈ） 4633
GRILL(VH)　グリル（ＶＨ） 4634
GRILL(HV)　グリル（ＨＶ） 4635
REGISTER(V-S)　レジスター(V－S) 4636
REGISTER(H-S)　レジスター(H－S) 4637
REGISTER(VH-S)　レジスター(VH－S) 4638
REGISTER(HV-S)　レジスター(HV－S) 4639
REGISTER(P)　パンチングレジスター 4640
FAN　ダクトファン 4641
TENZYOUSEN(HEN,KAKU)　天井扇（偏心） 4642
TENZYOUSEN(DOU,KAKU)　天井扇（同心） 4643
DAMPER(VD,KAKU)　風量調整ダンパ（ＶＤ） 4644
DAMPER(MD,KAKU)　モータダンパ（ＭＤ） 4645
DAMPER(CD,KAKU)　チャッキダンパ（ＣＤ） 4646
DAMPER(FD,KAKU)　防火ダンパ（ＦＤ） 4647
DAMPER(FVD,KAKU)　風量調整兼防火ダンパ（ＦＶＤ） 4648
DAMPER(HFD,KAKU)　熱感知連動防火ダンパ（ＨＦＤ） 4649
DAMPER(SD,KAKU)　煙感知連動ダンパ（ＳＤ） 4650
DAMPER(SFD,KAKU)　煙感知連動防火ダンパ（ＳＦＤ） 4651
DAMPER(PD,KAKU)　ガス連動ダンパ（ＰＤ） 4652
CAV(KAKU)　ＣＡＶ 4653
VAV(KAKU)　ＶＡＶ 4654
HAGOITA　羽子板 4655
HAGOITA-ELBOW　羽子板エルボ 4656
CHAMBER(KAKU)　チャンバー 4657
BOX(KAKU)　ボックス 4658
NOZZLE　ノズル 4659
HAIEN　排煙口 4660
VENTCAP　ベントキャップ（平型） 4661

HOOD　ベントキャップ（丸型）.....4662
DEFUSER-F　BL.....4663
DEFUSER-S(KAKU)　システム天井用.....4664
DEFUSER-P　CL.....4665

24 コジマコア継手

CP120K100x80x65(L)　ＣＰジョイント１２０Ｋ１００型.....4666
CP120K100x80　ＣＰジョイント１２０Ｋ１００型.....4667
CP120K100x65x80(L)　ＣＰジョイント１２０Ｋ１００型.....4668
CP120S100x80　ＣＰジョイント１２０Ｓ１００型.....4669
CP120S100x65x80(L)　ＣＰジョイント１２０Ｓ１００型.....4670
CP120S100x80x65(L)　ＣＰジョイント１２０Ｓ１００型.....4671
CP145K100x50x80(L)　ＣＰジョイント１４５Ｋ１００型.....4672
CP145K100x65x80(L)　ＣＰジョイント１４５Ｋ１００型.....4673
CP145K100x80x50(L)　ＣＰジョイント１４５Ｋ１００型.....4674
CP145K100x80x65x(L)　ＣＰジョイント１４５Ｋ１００型.....4675
CP145S100x50x80(L)　ＣＰジョイント１４５Ｓ１００型.....4676
CP145S100x65x80(L)　ＣＰジョイント１４５Ｓ１００型.....4677
CP145S100x80x50(L)　ＣＰジョイント１４５Ｓ１００型.....4678
CP145S100x80x65(L)　ＣＰジョイント１４５Ｓ１００型.....4679
CP60K100x50　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4680
CP60K100x65　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4681
CP60K100x80　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4682
CP60K100x80W　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4683
CP60K100x50x65(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4684
CP60K100x50x80x65　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4685
CP60K100x50x80(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4686
CP60K100x65x50(I)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4687
CP60K100x65x50(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4688
CP60K100x65x65(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4689
CP60K100x65x80x50　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4690
CP60K100x65x80(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4691
CP60K100x65x80W(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4692
CP60K100x80x50(I)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4693
CP60K100x80x50(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4694
CP60K100x80x65(I)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4695
CP60K100x80x80x80　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4696
CP60K100x80x80(I)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4697
CP60K100x80x80(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4698
CP60K100x80Wx65(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4699
CP60K100x80x65(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ１００型.....4700

CP60K80x50-50(I)　ＣＰジョイント６０Ｋ８０型 4701
CP60K80x50-50(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ８０型 4702
CP60K80x50-65(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ８０型 4703
CP60K80x65-50(I)　ＣＰジョイント６０Ｋ８０型 4704
CP60K80x65-50(L)　ＣＰジョイント６０Ｋ８０型 4705
CP60K80x50　ＣＰジョイント６０Ｋ８０型 4706
CP60K80x65　ＣＰジョイント６０Ｋ８０型 4707
CP60S100x65x80W(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4708
CP60S100x50　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4709
CP60S100x50x65(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4710
CP60S100x65　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4711
CP60S100x80　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4712
CP60S100x50x80x65　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4713
CP60S100x50x80(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4714
CP60S100x65x50(I)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4715
CS60S100x65x50(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4716
CP60S100x65x65(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4717
CP60S100x65x80x50　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4718
CP60S100x65x80(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4719
CP60S100x80x50(I)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4720
CP60S100x80x50(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4721
CP60S100x80x65(I)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4722
CP60S100x80x65(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4723
CP60S100x80x80x80　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4724
CP60S100x80x80(I)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4725
CP60S100x80x80(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4726
CP60S100x80W　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4727
CP60S100x80Wx65(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型 4728
CP60S80x50　ＣＰジョイント６０Ｓ８０ 4729
CP60S80x65　ＣＰジョイント６０Ｓ８０ 4730
CP60S80x50-50(I)　ＣＰジョイント６０Ｓ８０ 4731
CP60S80x50-50(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ８０ 4732
60S80x50-65(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ８０ 4733
CP60S80x65-50(I)　ＣＰジョイント６０Ｓ８０ 4734
CP60S80x65-50(L)　ＣＰジョイント６０Ｓ８０ 4735
CP220K100x50x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4736
CP220K100x65x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4737
CP220K100x80x50　ＣＰ二段口Ｋ型 4738
CP220K100x80x65　ＣＰ二段口Ｋ型 4739
CP220K100x80/50　ＣＰ二段口Ｋ型 4740
CP220K100x80/65　ＣＰ二段口Ｋ型 4741

CP235K100x50x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4742
CP235K100x65x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4743
CP235K100x80x50　ＣＰ二段口Ｋ型 4744
CP235K100x80x65　ＣＰ二段口Ｋ型 4745
CP235K100x80/50　ＣＰ二段口Ｋ型 4746
CP235K100x80/65　ＣＰ二段口Ｋ型 4747
CP275K100x50x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4748
CP275K100x65x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4749
CP275K100x80x50　ＣＰ二段口Ｋ型 4750
CP275K100x80x65　ＣＰ二段口Ｋ型 4751
CP275K100x80/50　ＣＰ二段口Ｋ型 4752
CP275K100x80/65　ＣＰ二段口Ｋ型 4753
CP300K100x50x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4754
CP300K100x65x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4755
CP300K100x80x50　ＣＰ二段口Ｋ型 4756
CP300K100x80x65　ＣＰ二段口Ｋ型 4757
CP300K100x80/50　ＣＰ二段口Ｋ型 4758
CP300K100x80/65　ＣＰ二段口Ｋ型 4759
CP325K100x50x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4760
CP325K100x65x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4761
CP325K100x80x50　ＣＰ二段口Ｋ型 4762
CP325K100x80x65　ＣＰ二段口Ｋ型 4763
CP325K100x80/50　ＣＰ二段口Ｋ型 4764
CP325K100x80/65　ＣＰ二段口Ｋ型 4765
CP340K100x50x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4766
CP340K100x65x80　ＣＰ二段口Ｋ型 4767
CP340K100x80x50　ＣＰ二段口Ｋ型 4768
CP340K100x80x65　ＣＰ二段口Ｋ型 4769
CP340K100x80/50　ＣＰ二段口Ｋ型 4770
CP340K100x80/65　ＣＰ二段口Ｋ型 4771
CP220S100x50x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4772
CP220S100x65x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4773
CP220S100x80/65x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4774
CP220S100x65x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4775
CP220S100x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4776
CP220S100x65x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4777
CP220S100x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4778
CP220S100x50x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4779
CP220S100x80/50　ＣＰ二段口Ｓ型 4780
CP220S100x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4781
CP235S100x65x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4782

CP235S100x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4783
CP235S100x50x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4784
CP235S100x65x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4785
CP235S100x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4786
CP235S100x50x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4787
CP235S100x80/50　ＣＰ二段口Ｓ型 4788
CP235S100x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4789
CP235S100x65x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4790
CP235S100x80/65x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4791
CP275S100x50x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4792
CP275S100x65x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4793
CP275S100x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4794
CP275S100x65x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4795
CP275S100x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4796
CP275S100x50x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4797
CP275S100x80/50　ＣＰ二段口Ｓ型 4798
CP275S100x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4799
CP275S100x65x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4800
CP275S100x80/65x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4801
CP300S100x50x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4802
CP300S100x65x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4803
CP300S100x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4804
CP300S100x65x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4805
CP300S100x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4806
CP300S100x50x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4807
CP300S100x80/50　ＣＰ二段口Ｓ型 4808
CP300S100x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4809
CP300S100x65x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4810
CP300S100x80/65x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4811
CP325S100x50x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4812
CP325S100x65x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4813
CP325S100x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4814
CP325S100x65x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4815
CP325S100x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4816
CP325S100x50x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4817
CP325S100x80/50　ＣＰ二段口Ｓ型 4818
CP325S100x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4819
CP325S100x65x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4820
CP325S100x80/65x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4821
CP340S100x50x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4822
CP340S100x65x80　ＣＰ二段口Ｓ型 4823

CP340S100x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4824
CP340S100x65x80x50　ＣＰ二段口Ｓ型 4825
CP340S100x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4826
CP340S100x50x80x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4827
CP340S100x80/50　ＣＰ二段口Ｓ型 4828
CP340S100x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4829
CP340S100x65x80/65　ＣＰ二段口Ｓ型 4830
CP340S100x80/65x65　ＣＰ二段口Ｓ型 4831
HP100-K100x50　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4832
HP100-K100x65　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4833
HP100-K100x65x50(I)　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4834
HP100-K100x65x50(L)　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4835
HP100-K100x65x65x80　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4836
HP100-K100x65x65(L)　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4837
HP100-K100x65x80x65　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4838
HP100-K100x65x80(L)　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4839
HP100-K100x80　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4840
HP100-K100x80x65x65　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4841
HP100-K100x80x65(I)　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4842
HP100-K100x80x65(L)　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4843
HP100-K100x80Wx65(I)　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4844
HP100-K100x65x80W(L)　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4845
HP100-K100x80Wx65(L)　ＨＰジョイント１００Ｋ１００型 4846
HP100-S100x50　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4847
HP100-S100x65　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4848
HP100-S100x65x50(I)　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4849
HP100-S100x65x50(L)　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4850
HP100-S100x65x65x80　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4851
HP100-S100x65x65(L)　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4852
HP100-S100x65x80x65　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4853
HP100-S100x65x80(L)　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4854
HP100-S100x65x80W(L)　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4855
HP100-S100x80　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4856
HP100-S100x80x65x65　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4857
HP100-S100x80x65(I)　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4858
HP100-S100x80x65(L)　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4859
HP100-S100x80Wx65(L)　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4860
HP100-S100x80Wx65(I)　ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型 4861
HP125-K125x50　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4862
HP125-K125x65　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4863
HP125-K125x80　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4864

HP125-K125x65x50(I)　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4865
HP125-K125x65x50(L)　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4866
HP125-K125x65x65x80　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4867
HP125-K125x65x65(L)　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4868
HP125-HP125x65x80x65　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4869
HP125-K125x65x80(L)　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4870
HP125-K125x65x80W(L)　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4871
HP125-K125x80x65x65　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4872
HP125-K125x80x65(I)　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4873
HP125-K125x80x65(L)　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4874
HP125-K125x80Wx65(L)　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4875
HP125-K125x80Wx65(I)　ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型 4876
HP125-S125x65x80(L)　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4877
HP125-S125x50　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4878
HP125-S125x65　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4879
HP125-S125x65x50(I)　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4880
HP125-S125x65x50(L)　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4881
HP125-S125x65x65x80　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4882
HP125-S125x65x65(L)　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4883
HP125-S125x65x80x65　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4884
HP125-S125x65x80W(L)　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4885
HP125-S125x80　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4886
HP125-S125x80x65x65　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4887
HP125-S125x80x65(I)　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4888
HP125-S125x80x65(L)　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4889
HP125-S125x80Wx65(L)　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4890
HP125-S125x80Wx65(I)　ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型 4891
KJ8-CS100x75　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4892
KJ8-CS100x65　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4893
KJ8-CS100x50　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4894
KJ8-CS100x75-75(L)　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4895
KJ8-CS100x75-65(L)　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4896
KJ8-CS100x65-75(L)　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4897
KJ8-CS100x75-75(I)　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4898
KJ8-CS100x75-65(I)　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4899
KJ8-CS100x75W-65(L)　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4900
KJ8-CS100x65-75W(L)　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4901
KJ8-CS100x75W-65(I)　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4902
KJ8-CS100x75-65-65　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4903
KJ8-CS100x65-75-65　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4904
KJ8-CS100x65-65-75　ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ 4905

KJ8-K100x80　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4906
KJ8-K100x65　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4907
KJ8-K100x50　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4908
KJ8-K100x80-80(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4909
KJ8-K100x80-65(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4910
KJ8-K100x80-50(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4911
KJ8-K100x65-80(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4912
KJ8-K100x65-65(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4913
KJ8-K100x65-50(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4914
KJ8-K100x50-80(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4915
KJ8-K100x50-65(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4916
KJ8-K100x50-50(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4917
KJ8-K100x80-80(I)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4918
KJ8-K100x80-65(I)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4919
KJ8-K100x80-50(I)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4920
KJ8-K100x65-65(I)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4921
KJ8-K100x65-50(I)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4922
KJ8-K100x50-50(I)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4923
KJ8-K100x80W-80(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4924
KJ8-K100x80-80W(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4925
KJ8-K100x80W-65(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4926
KJ8-K100x65-80W(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4927
KJ8-K100x80Z-65(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4928
KJ8-K100x65-80Z(L)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4929
KJ8-K100x80W-65(I)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4930
KJ8-K100x80Z-65(I)　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4931
KJ8-K100x80-80-80　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4932
KJ8-K100x80-65-65　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4933
KJ8-K100x65-80-65　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4934
KJ8-K100x65-65-80　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4935
KJ8-K100x80-50-50　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4936
KJ8-K100x50-80-50　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4937
KJ8-K100x50-50-80　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4938
KJ8-K100x65-65-80W　ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ....4939
KJ8-S100x75　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ....4940
KJ8-S100x65　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ....4941
KJ8-S100x50　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ....4942
KJ8-S100x75-75(L)　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ....4943
KJ8-S100x75-65(L)　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ....4944
KJ8-S100x65-75(L)　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ....4945
KJ8-S100x75-75(I)　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ....4946

KJ8-S100x75-65(I)　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ 4947
KJ8-S100x75W-65(L)　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ 4948
KJ8-S100x65-75W(L)　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ 4949
KJ8-S100x75W-65(I)　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ 4950
KJ8-S100x75-65-65　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ 4951
KJ8-S100x65-75-65　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ 4952
KJ8-S100x65-65-75　ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ 4953
KJLL-K100x125　ＫＪＬＬ型 脚部ジョイント 4954
KJLL-K80x100　ＫＪＬＬ型 脚部ジョイント 4955
KJLL-EK100x125　ＫＪＬＬ型 脚部ジョイント 4956
KJLL-EK80x100　ＫＪＬＬ型 脚部ジョイント 4957
KJLL-C100x125　ＫＪＬＬ型 脚部ジョイント 4958
KJLL-EC100x125　ＫＪＬＬ型 脚部ジョイント 4959
KST-K100x50　ＫＳＴ－Ｋ１００，８０型 4960
KST-K100x80　ＫＳＴ－Ｋ１００，８０型 4961
KST-K80x50　ＫＳＴ－Ｋ１００，８０型 4962
KST-S100x50　ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型 4963
KST-S100x65　ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型 4964
KST-S100x80　ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型 4965
KST-S100x50-65(L)　ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型 4966
KST-S100x65-50(L)　ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型 4967
KST-S100x65-50(I)　ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型 4968
KST-S80x50　ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型 4969
LJ-C100x125　ＬＪ－Ｃ型 4970
LJC100x150　ＬＪ－Ｃ型 4971
LJ-C75x100　ＬＪ－Ｃ型 4972
LJ-C75x125　ＬＪ－Ｃ型 4973
LJ-EC100x125　ＬＪ－ＥＣ型 4974
LJ-EC100x150　ＬＪ－ＥＣ型 4975
LJ-EC75x100　ＬＪ－ＥＣ型 4976
LJ-EC75x125　ＬＪ－ＥＣ型 4977
LJ-EK100x125　ＬＪ－ＥＫ型 4978
LJ-EK100x150　ＬＪ－ＥＫ型 4979
LJ-EK80x100　ＬＪ－ＥＫ型 4980
LJ-EK80x125　ＬＪ－ＥＫ型 4981
LJ-K100x125　ＬＪ－Ｋ型 4982
LJ-K100x150　ＬＪ－Ｋ型 4983
LJ-K125x150　ＬＪ－Ｋ型 4984
LJ-K80x100　ＬＪ－Ｋ型 4985
LJ-K80x125　ＬＪ－Ｋ型 4986
LJL-C100x125　ＬＪＬ－Ｃ型 4987

LJL-C100x150　ＬＪＬ－Ｃ型 4988
LJL-C125x150　ＬＪＬ－Ｃ型 4989
LJL-C75x100　ＬＪＬ－Ｃ型 4990
LJL-C75x125　ＬＪＬ－Ｃ型 4991
LJL-EK100x125　ＬＪＬ－ＥＫ型 4992
LJL-EK100x150　ＬＪＬ－ＥＫ型 4993
LJL-EK80x100　ＬＪＬ－ＥＫ型 4994
LJL-K100x125　ＬＪＬ－Ｋ型 4995
LJL-K100x150　ＬＪＬ－Ｋ型 4996
LJL-K125x150　ＬＪＬ－Ｋ型 4997
LJL-K80x100　ＬＪＬ－Ｋ型 4998
LJL-K80x125　ＬＪＬ－Ｋ型 4999
S.CP60-S100x50-S　そうじしーな型 5000
S.CP60-S100X80-80-S　そうじしーな型 5001
S.CP60-S100xS-80-80　そうじしーな型 5002
S.KST-S100x50-S　そうじしーな型 5003
S.KST-S80x50-S　そうじしーな型 5004
S.CP60-S100x80-80-80S　そうじしーな型 5005
DST220S100x80/65　とりかえーな型 5006
DST220S100x65x80　とりかえーな型 5007
DST220S100x80x65　とりかえーな型 5008
DST235S100x80/65　とりかえーな型 5009
DST235S100x65x80　とりかえーな型 5010
DST235S100x80x65　とりかえーな型 5011
DST275S100x80/65　とりかえーな型 5012
DST275S100x65x80　とりかえーな型 5013
DST275S100x80x65　とりかえーな型 5014
DST300S100x80/65　とりかえーな型 5015
DST300S100x65x80　とりかえーな型 5016
DST300S100x80x65　とりかえーな型 5017
DST325S100x80/65　とりかえーな型 5018
DST325S100x65x80　とりかえーな型 5019
DST325S100x80x65　とりかえーな型 5020
DST340S100x80/65　とりかえーな型 5021
DST340S100x65x80　とりかえーな型 5022
DST340S100x80x65　とりかえーな型 5023

01 管材

TEX　排水用タールエポキシ塗装鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0

CIP　排水用鋳鉄管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［07-鋳鉄管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		○
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		○

50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

SGP　配管用炭素鋼鋼管(白)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
175.0	:	175.0
200.0	:	200.0
225.0	:	225.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0

HM ヒューム管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［08-その他管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0
300.0　：　300.0
350.0　：　350.0
400.0　：　400.0
450.0　：　450.0
500.0　：　500.0
600.0　：　600.0
700.0　：　700.0
800.0　：　800.0
900.0　：　900.0
1000.0　：　1000.0

AW　水道用耐震型高性能ポリエチレン管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0 ： 20.0
25.0 ： 25.0
30.0 ： 30.0
40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0
75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0
150.0 ： 150.0
200.0 ： 200.0

FP　排水通気用耐火二層管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

25.0 ： 25.0
30.0 ： 30.0
40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0
65.0 ： 65.0
75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0
125.0 ： 125.0
150.0 ： 150.0

SUS304TPD　一般配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
60.0　:　60.0
75.0　:　75.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

VU　硬質塩化ビニル管（VU管）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
600.0 : 600.0
700.0 : 700.0
800.0 : 800.0

HI　耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HI管)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 : 13.0
16.0 : 16.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

STPG370　圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

SGP-VD　硬質塩化ビニル内･外面被覆鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

CUM　建築用銅管(Mタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　:　10.0
15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

CUL　建築用銅管(Lタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
18.0 : 18.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

VP-W　水道用硬質塩化ビニル管（VP管）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 : 13.0
16.0 : 16.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

VP　硬質塩化ビニル管（VP管）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

HT　耐熱性硬質塩化ビニル管(HT管)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

TMP　繊維補強モルタルビニル二層管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［05-合成樹脂管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

SGP　配管用炭素鋼鋼管(黒)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
175.0	:	175.0
200.0	:	200.0
225.0	:	225.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0

HTLP　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(HTLP)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

DVLP　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

ARFA　アルファコーティング鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0

VLP　硬質塩化ビニルライニング鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

SAYA　サヤフレキ(サヤ管)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［05-合成樹脂管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　：10.0
13.0　：13.0
16.0　：16.0
20.0　：20.0

VP125　換気用塩化ビニル2管路管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

125.0　：　125.0

SUS304TP　配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

PB　ポリブデン管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
13.0	:	13.0
16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
400	:	40.0
50.0	:	50.0
650	:	65.0
750	:	75.0
100.0	:	100.0

XPE　架橋ポリエチレン管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［05-合成樹脂管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

SGP-VA　硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

SGP-VB　硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

PP　ポリエチレン管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［05-合成樹脂管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

THL　スリーレス消音二層管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［05-合成樹脂管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0

SO-SGP　汚水管記号付き鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0　：　6.0
8.0　：　8.0
10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
90.0　：　90.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
175.0　：　175.0
200.0　：　200.0
225.0　：　225.0
250.0　：　250.0
300.0　：　300.0
350.0　：　350.0
400.0　：　400.0
450.0　：　450.0
500.0　：　500.0

ACD　空調ドレン用硬質塩化ビニル管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

FSVP　建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

GPP　ガス用ポリエチレン管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［05-合成樹脂管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0

PEP　水道配水用ポリエチレン管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［05-合成樹脂管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0
300.0　：　300.0

SGP-FPA　フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（黒）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0
400.0　:　400.0
450.0　:　450.0
500.0　:　500.0

CUR　空調冷媒用銅管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

9.5	,	6.4	:	9.5	, 6.4
12.7	,	6.4	:	12.7	, 6.4
15.9	,	9.5	:	15.9	, 9.5
19.1	,	9.5	:	19.1	, 9.5
22.2	,	9.5	:	22.2	, 9.5
25.4	,	12.7	:	25.4	, 12.7
28.6	,	12.7	:	28.6	, 12.7
28.6	,	15.9	:	28.6	, 15.9
31.8	,	15.9	:	31.8	, 15.9
38.1	,	15.9	:	38.1	, 15.9
38.1	,	19.1	:	38.1	, 19.1

C　薄鋼電線管C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

19.0　:　19.0
25.0　:　25.0
31.0　:　31.0
39.0　:　39.0
51.0　:　51.0
63.0　:　63.0
75.0　:　75.0

CIP(M1) メカニカル形排水用鋳鉄管(1種管)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［07-鋳鉄管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0

CIP(M2) メカニカル形排水用鋳鉄管(2種管)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［07-鋳鉄管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0

CU(K)　被覆銅管(K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

8.0　:　8.0
10.0　:　10.0
15.0　:　15.0
18.0　:　18.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

DIP-D3　ダクタイル鋳鉄管(3種管)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［07-鋳鉄管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
600.0 : 600.0
700.0 : 700.0
800.0 : 800.0
900.0 : 900.0
1000.0 : 1000.0
1100.0 : 1100.0
1200.0 : 1200.0
1350.0 : 1350.0
1500.0 : 1500.0
1600.0 : 1600.0
1650.0 : 1650.0
1800.0 : 1800.0
2000.0 : 2000.0
2100.0 : 2100.0
2200.0 : 2200.0
2400.0 : 2400.0
2600.0 : 2600.0

DIPNS　NS形ダクタイル鋳鉄異形管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［07-鋳鉄管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		○
下 面 図	背 面 図	左側面図
		○

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0

DIPW-D3　水道用ダクタイル鋳鉄管(3種管)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［07-鋳鉄管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0	: 75.0	800.0	: 800.0	2200.0	: 2200.0
100.0	: 100.0	900.0	: 900.0	2400.0	: 2400.0
150.0	: 150.0	1000.0	: 1000.0	2600.0	: 2600.0
200.0	: 200.0	1100.0	: 1100.0		
250.0	: 250.0	1200.0	: 1200.0		
300.0	: 300.0	1350.0	: 1350.0		
350.0	: 350.0	1500.0	: 1500.0		
400.0	: 400.0	1600.0	: 1600.0		
450.0	: 450.0	1650.0	: 1650.0		
500.0	: 500.0	1800.0	: 1800.0		
600.0	: 600.0	2000.0	: 2000.0		
700.0	: 700.0	2100.0	: 2100.0		

E　ねじなし電線管E

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

19.0:19.0
25.0:25.0
31.0:31.0
39.0:39.0
51.0:51.0
63.0:63.0
75.0:75.0

SUS316TPD　一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0	: 13.0	125.0 : 125.0
20.0	: 20.0	150.0 : 150.0
25.0	: 25.0	200.0 : 200.0
30.0	: 30.0	250.0 : 250.0
40.0	: 40.0	300.0 : 300.0
50.0	: 50.0	
60.0	: 60.0	
75.0	: 75.0	
80.0	: 80.0	
100.0	: 100.0	

HI-W　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HI管)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

SGPW　水道用亜鉛めっき鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　:　10.0
15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
90.0　:　90.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

STPG410　圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG410)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPY　配管用アーク溶接炭素鋼鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［02-直管類］－［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

350.0　：　350.0
400.0　：　400.0
450.0　：　450.0
500.0　：　500.0
550.0　：　550.0
600.0　：　600.0
650.0　：　650.0
700.0　：　700.0
750.0　：　750.0
800.0　：　800.0
850.0　：　850.0
900.0　：　900.0
1000.0　：　1000.0
1100.0　：　1100.0
1200.0　：　1200.0
1350.0　：　1350.0
1500.0　：　1500.0
1600.0　：　1600.0
1800.0　：　1800.0
2000.0　：　2000.0

SGP-P　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

P1H　ポリエチレン被覆鋼管(1層)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

P2S　ポリエチレン被覆鋼管(2層)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

CUK　建築用銅管(Kタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
18.0 : 18.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

WHTLP　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管（WHTLP）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

DIPK　K形ダクタイル鋳鉄異形管直管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［07-鋳鉄管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
600.0 : 600.0
700.0 : 700.0
800.0 : 800.0
900.0 : 900.0
1000.0 : 1000.0
1100.0 : 1100.0
1200.0 : 1200.0
1350.0 : 1350.0
1500.0 : 1500.0

VLPW　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

DIPT　T形ダクタイル鋳鉄異形管直管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［07-鋳鉄管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
600.0 : 600.0
700.0 : 700.0

DIPA　A形ダクタイル鋳鉄異形管直管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［07-鋳鉄管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0

DIPS　SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管直管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［07-鋳鉄管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		○
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		○

75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0
400.0　:　400.0
450.0　:　450.0

CU(L)　被覆銅管(L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

8.0　:　8.0
10.0　:　10.0
15.0　:　15.0
18.0　:　18.0
20.0　:　20.0

CU(M)　被覆銅管(M)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［02-直管類］－［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0

CD　CD管(サヤ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
		
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図
		

16.0　：　16.0
22.0　：　22.0
25.0　：　25.0
28.0　：　28.0
30.0　：　30.0
36.0　：　36.0

VVF　露出天井コロガシ配線VVF 2C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0
2.6　：　2.6

VVF　露出天井コロガシ配線VVF 3C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0
2.6　：　2.6

VVF　配管工事配線VVF 2C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0
2.6　：　2.6

VVF　土間配管配線VVF 2C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0
2.6　：　2.6

VVF　露出天井コロガシ配線VVF 4C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

5C-FB　露出天井コロガシ配線 5C-FB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

5.0　：　5.0

7C-FB　露出天井コロガシ配線 7C-FB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

7.0　：　7.0

CV　露出天井コロガシ配線 CV 3C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

2.0　：　2.0
3.5　：　3.5
5.5　：　5.5
8.0　：　8.0
14.0　：14.0

CV　露出天井コロガシ配線 CV 4C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

2.0　：　2.0
3.5　：　3.5
5.5　：　5.5
8.0　：　8.0
14.0　：14.0

CV 露出天井コロガシ配線 CV 2C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

5.5　：　5.5

VCTF　露出天井コロガシ配線 VCTF 2C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

0.75 ： 0.75
1.25 ： 1.25
2.00 ： 2.00

VCTF　露出天井コロガシ配線 VCTF 3C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

0.75 ： 0.75
1.25 ： 1.25
2.00 ： 2.00

VCTF　露出天井コロガシ配線 VCTF 4C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

0.75 ： 0.75
1.25 ： 1.25
2.00 ： 2.00

VVF　配管工事配線 VVF 3C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0
2.6　：　2.6

VVF　配管工事配線 VVF 4C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　配管工事配線 Ⅳ×2

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　配管工事配線 Ⅳ×3-1

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　配管工事配線 Ⅳ×3-2

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　配管工事配線 Ⅳ×4-1

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　配管工事配線 Ⅳ×4-2

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　配管工事配線 Ⅳ×5

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6

Ⅳ　配管工事配線 Ⅳ×6

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6

Ⅳ　配管工事配線 Ⅳ×7

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6

Ⅳ　配管工事配線 Ⅳ×8

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図

1.6　：　1.6

Ⅳ　配管工事配線 Ⅳ×9

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図

1.6　：　1.6

Ⅳ　配管工事配線 Ⅳ×10

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6

5C-FB　配管工事配線 5C-FB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

5.0　：　5.0

7C-FB 配管工事配線 7C-FB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

7.0　：　7.0

CV　配管工事配線 CV 3C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

2.0　：　2.0
3.5　：　3.5
5.5　：　5.5
8.0　：　8.0
14.0　：14.0

CV　配管工事配線 CV 4C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

2.0　：　2.0
3.5　：　3.5
5.5　：　5.5
8.0　：　8.0
14.0　：14.0

CV　配管工事配線 CV 2C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図

5.5　：　5.5

VCTF　配管工事配線 VCTF 2C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

0.75 ： 0.75
1.25 ： 1.25
2.00 ： 2.00

VCTF　配管工事配線 VCTF 3C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

0.75 ： 0.75
1.25 ： 1.25
2.00 ： 2.00

VCTF　配管工事配線 VCTF 4C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

0.75 ： 0.75
1.25 ： 1.25
2.00 ： 2.00

VVF　土間配管配線 VVF 3C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0
2.6　：　2.6

VVF　土間配管配線 VVF 4C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　土間配管配線 Ⅳ×2

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　土間配管配線 Ⅳ×3-1

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　土間配管配線 Ⅳ×3-2

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　土間配管配線 Ⅳ×4-1

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　土間配管配線 Ⅳ×4-2

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図

1.6　：　1.6
2.0　：　2.0

Ⅳ　土間配管配線 Ⅳ×5

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6

Ⅳ　土間配管配線 Ⅳ×6

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図

1.6　：　1.6

Ⅳ　土間配管配線 Ⅳ×7

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6

Ⅳ　土間配管配線 Ⅳ×8

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6

Ⅳ　土間配管配線 Ⅳ×9

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6

Ⅳ　土間配管配線 Ⅳ×10

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

1.6　：　1.6

5C-FB　土間配管配線 5C-FB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

5.0　：　5.0

7C-FB　土間配管配線 7C-FB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

7.0　：　7.0

CV　土間配管配線 CV 3C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

2.0　：　2.0
3.5　：　3.5
5.5　：　5.5
8.0　：　8.0
14.0　：14.0

CV　土間配管配線 CV 4C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

2.0　：　2.0
3.5　：　3.5
5.5　：　5.5
8.0　：　8.0
14.0　：14.0

VCTF　土間配管配線 VCTF 2C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

0.75 ： 0.75
1.25 ： 1.25
2.00 ： 2.00

VCTF　土間配管配線 VCTF 3C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

0.75 ： 0.75
1.25 ： 1.25
2.00 ： 2.00

VCTF　土間配管配線 VCTF 4C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

0.75 ： 0.75
1.25 ： 1.25
2.00 ： 2.00

CV　土間配管配線 CV 2C

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

0.75 ： 0.75
1.25 ： 1.25
1.6 ： 1.6
2.0 ： 2.0
2.6 ： 2.6
3.5 ： 3.5
5.0 ： 5.0
5.5 ： 5.5
7.0 ： 7.0
8.0 ： 8.0
14.0 ：14.0

STPG370 S/20 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 S／20)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPG370 S/40 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 S／40)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPG370 S/80 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 S／80)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPG370 S/160 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 S／160)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPT370 S/20 高圧配管用炭素鋼鋼管(STPT370 S／20)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPT370 S/40 高圧配管用炭素鋼鋼管(STPT370 S／40)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPT370 S/80 高圧配管用炭素鋼鋼管(STPT370 S／80)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPT370 S/160 高圧配管用炭素鋼鋼管(STPT370 S／160)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPY400　7.9t 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管(STPY400 7.9t)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

350.0　：　350.0
400.0　：　400.0
450.0　：　450.0
500.0　：　500.0
550.0　：　550.0
600.0　：　600.0
650.0　：　650.0
700.0　：　700.0
750.0　：　750.0
800.0　：　800.0
850.0　：　850.0
900.0　：　900.0
1000.0　：　1000.0
1100.0　：　1100.0
1200.0　：　1200.0
1350.0　：　1350.0
1500.0　：　1500.0
1600.0　：　1600.0
1800.0　：　1800.0
2000.0　：　2000.0

STPY400　9.5t 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管(STPY400 9.5t)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

350.0　：　350.0
400.0　：　400.0
450.0　：　450.0
500.0　：　500.0
550.0　：　550.0
600.0　：　600.0
650.0　：　650.0
700.0　：　700.0
750.0　：　750.0
800.0　：　800.0
850.0　：　850.0
900.0　：　900.0
1000.0　：　1000.0
1100.0　：　1100.0
1200.0　：　1200.0
1350.0　：　1350.0
1500.0　：　1500.0
1600.0　：　1600.0
1800.0　：　1800.0
2000.0　：　2000.0

STPY400　12.7t 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管(STPY400 12. 7t)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

350.0　：　350.0
400.0　：　400.0
450.0　：　450.0
500.0　：　500.0
550.0　：　550.0
600.0　：　600.0
650.0　：　650.0
700.0　：　700.0
750.0　：　750.0
800.0　：　800.0
850.0　：　850.0
900.0　：　900.0
1000.0　：　1000.0
1100.0　：　1100.0
1200.0　：　1200.0
1350.0　：　1350.0
1500.0　：　1500.0
1600.0　：　1600.0
1800.0　：　1800.0
2000.0　：　2000.0

STPA12 S/20 配管用合金鋼鋼管(STPA12 S／20)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPA12 S/40 配管用合金鋼鋼管(STPA12 S／40)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPA12 S/80 配管用合金鋼鋼管(STPA12 S／80)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

STPA12 S/160 配管用合金鋼鋼管(STPA12 S／160)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
500.0	:	500.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

SUS304TP　S5S 配管用ステンレス鋼鋼管（SUS304TP　S5S）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

SUS304TP　S10S 配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304TP　S10S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

SUS304TP　S20S 配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304TP　S20S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

SUS304TP　S40 配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304TP　S40)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

SUS304TP　S80 配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304TP　S80)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

SUS304TP　S160 配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304TP　S160)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

SUS316LTP　S5S 配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316LTP　S5S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

SUS316LTP　S10S 配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316LTP　S10S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

SUS316LTP　S20S 配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316LTP　S20S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

SUS316LTP　S40 配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316LTP　S40)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

SUS316LTP　S80 配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316LTP　S80)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0

SUS316LTP　S160 配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316LTP　S160)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［02-ステンレス鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0	100.0 : 100.0	650.0 : 650.0
8.0 : 8.0	125.0 : 125.0	
10.0 : 10.0	150.0 : 150.0	
15.0 : 15.0	200.0 : 200.0	
20.0 : 20.0	250.0 : 250.0	
25.0 : 25.0	300.0 : 300.0	
32.0 : 32.0	350.0 : 350.0	
40.0 : 40.0	400.0 : 400.0	
50.0 : 50.0	450.0 : 450.0	
65.0 : 65.0	500.0 : 500.0	
80.0 : 80.0	550.0 : 550.0	
90.0 : 90.0	600.0 : 600.0	

G 厚鋼電線管 G

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

16.0 : 16.0
22.0 : 22.0
28.0 : 28.0
36.0 : 36.0
42.0 : 42.0
54.0 : 54.0
70.0 : 70.0
82.0 : 82.0
92.0 : 92.0
104.0 : 104.0

HTCP-F　フランジ付耐熱性樹脂ライニング鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0

HTCP　耐熱性樹脂ライニング鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

K-TR-H-N　直線ダクト　ネット底板　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

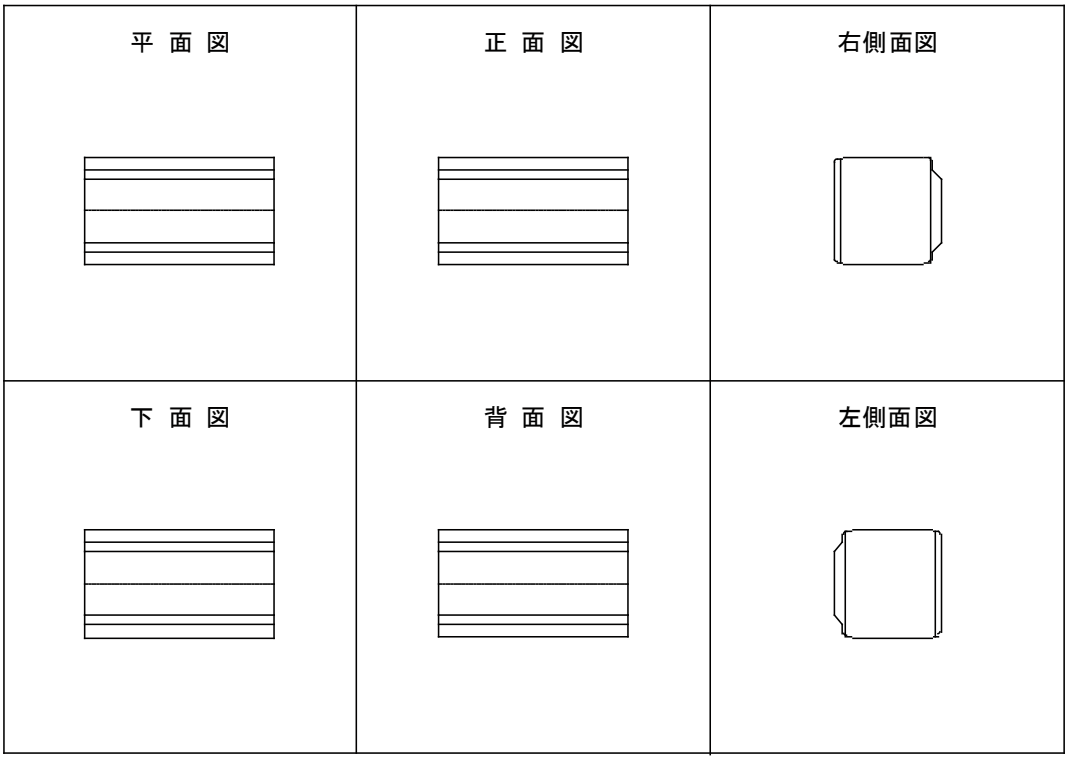

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

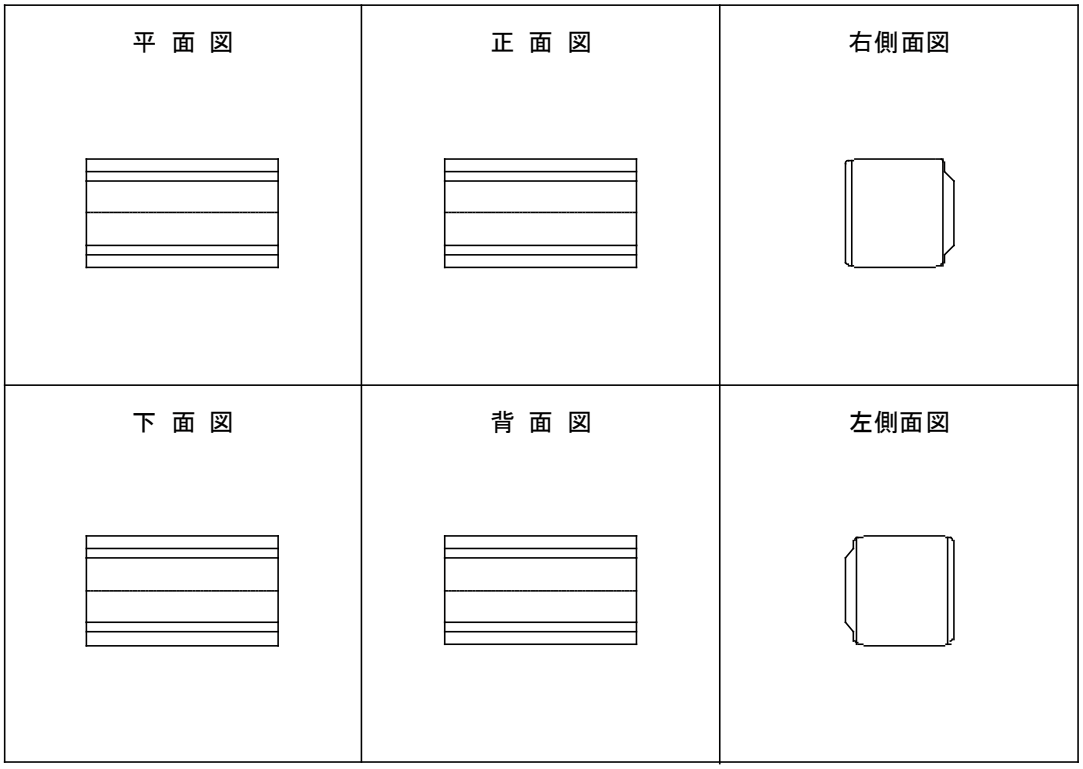

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-H-P　直線ダクト　ダクト仕切り子桁　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

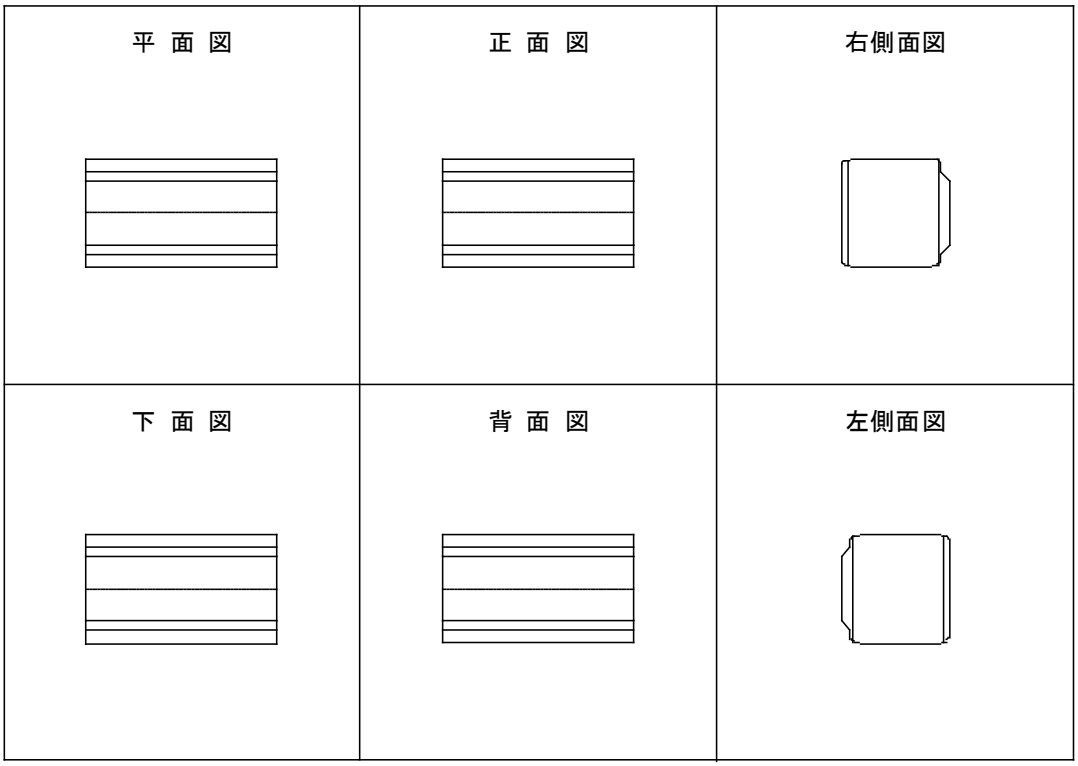

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-H-U　直線ダクト 底板 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［01-標準タイプ］－［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

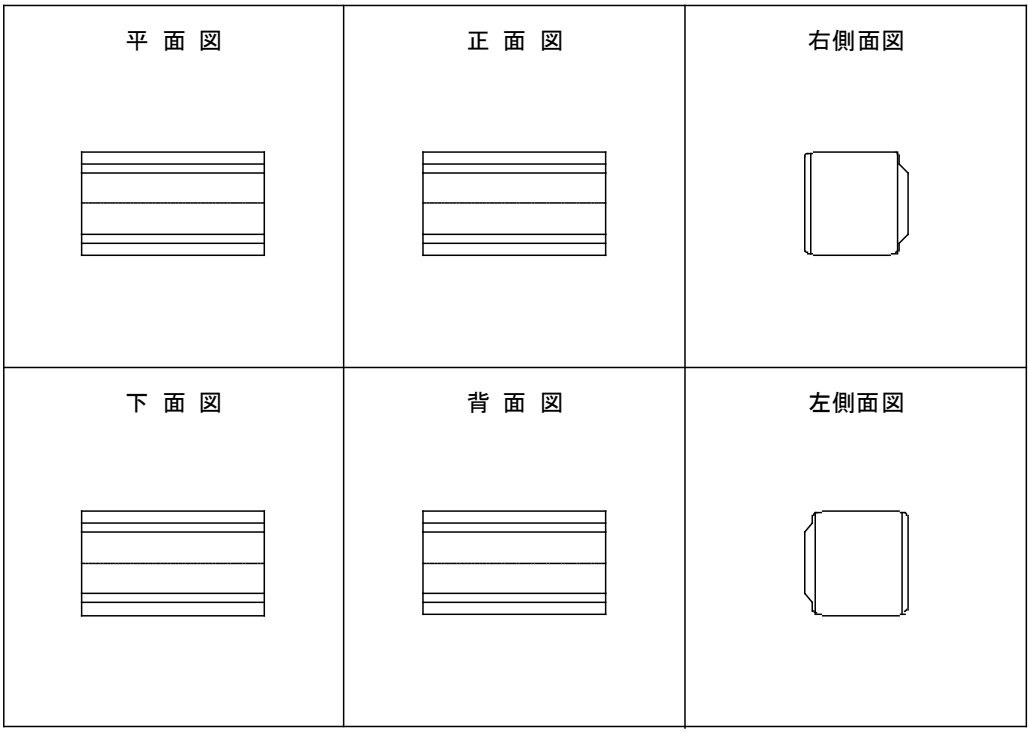

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-H　直線ダクト　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

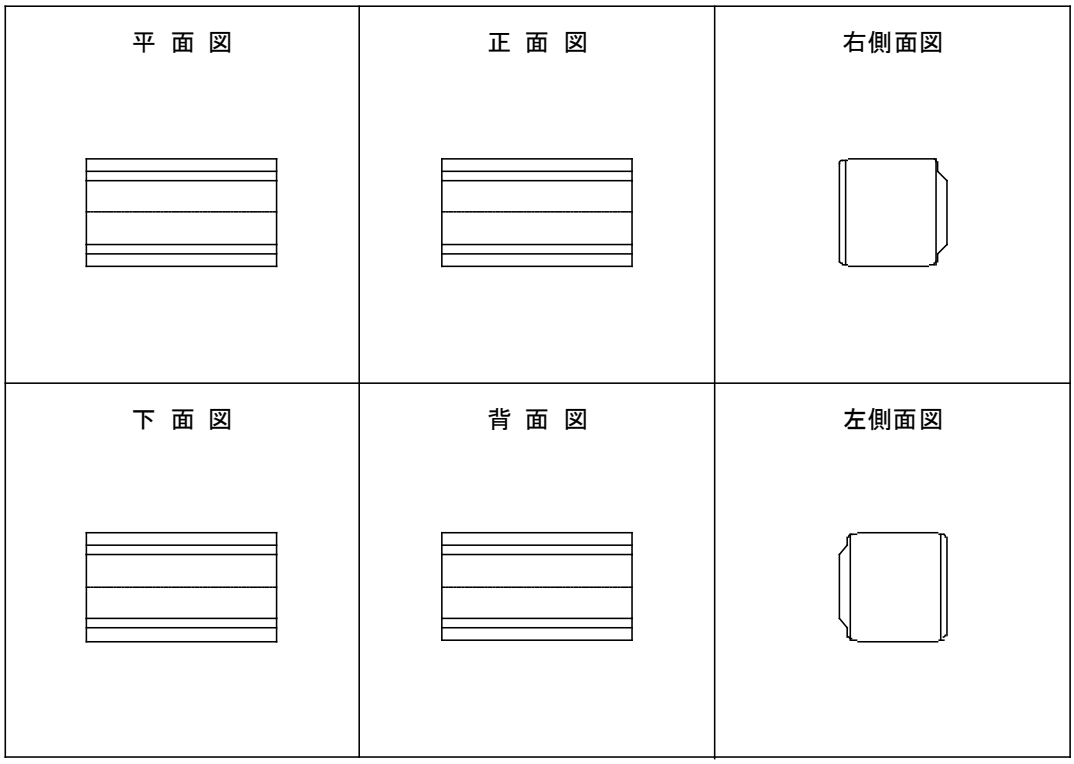

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-L-N　直線ダクト　ネット底板　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

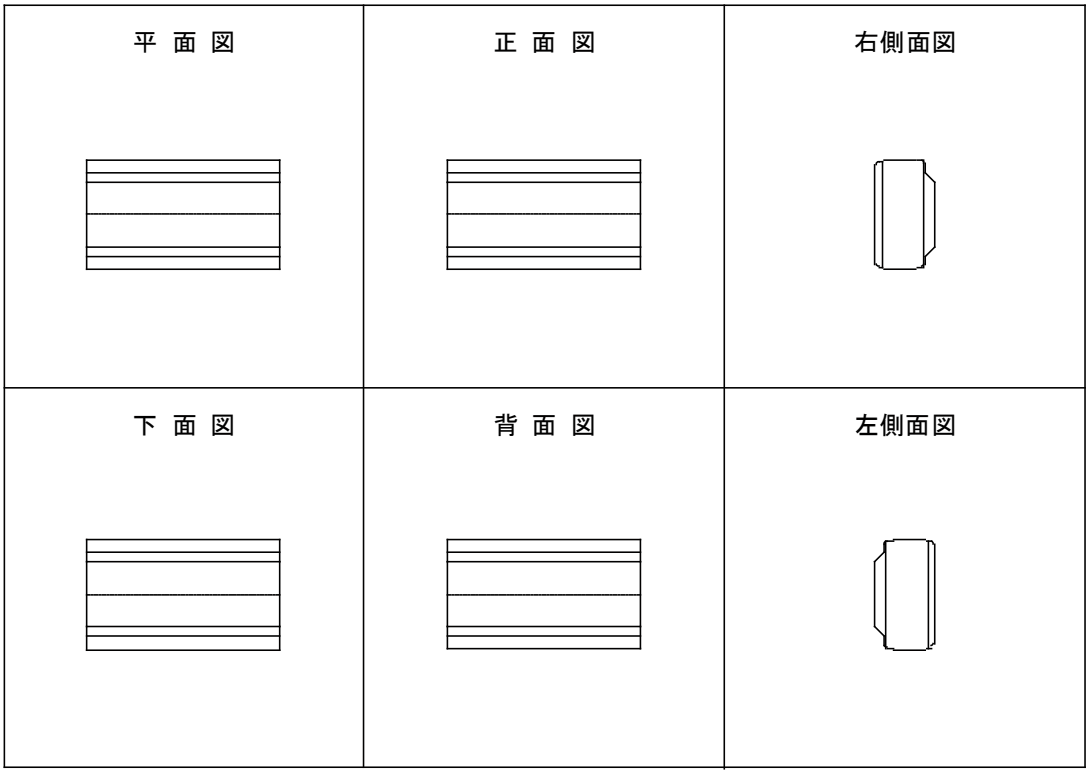

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-L-U　直線ダクト 底板 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

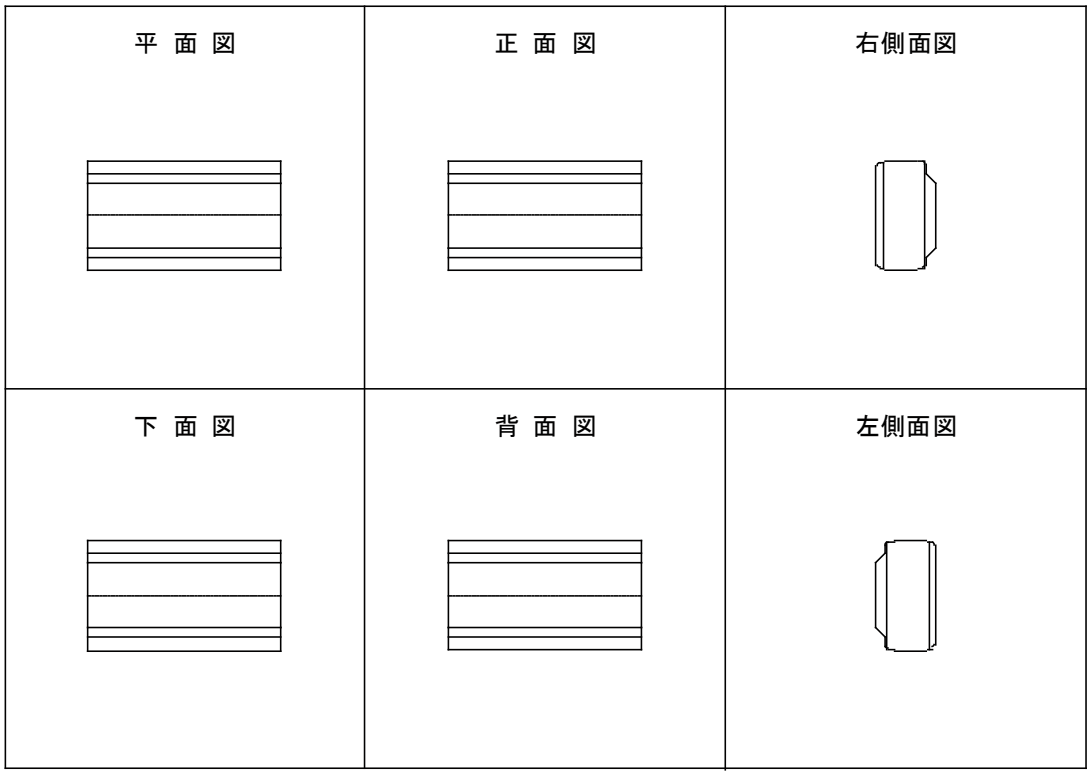

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-L　直線ダクト 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［01-標準タイプ］－［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

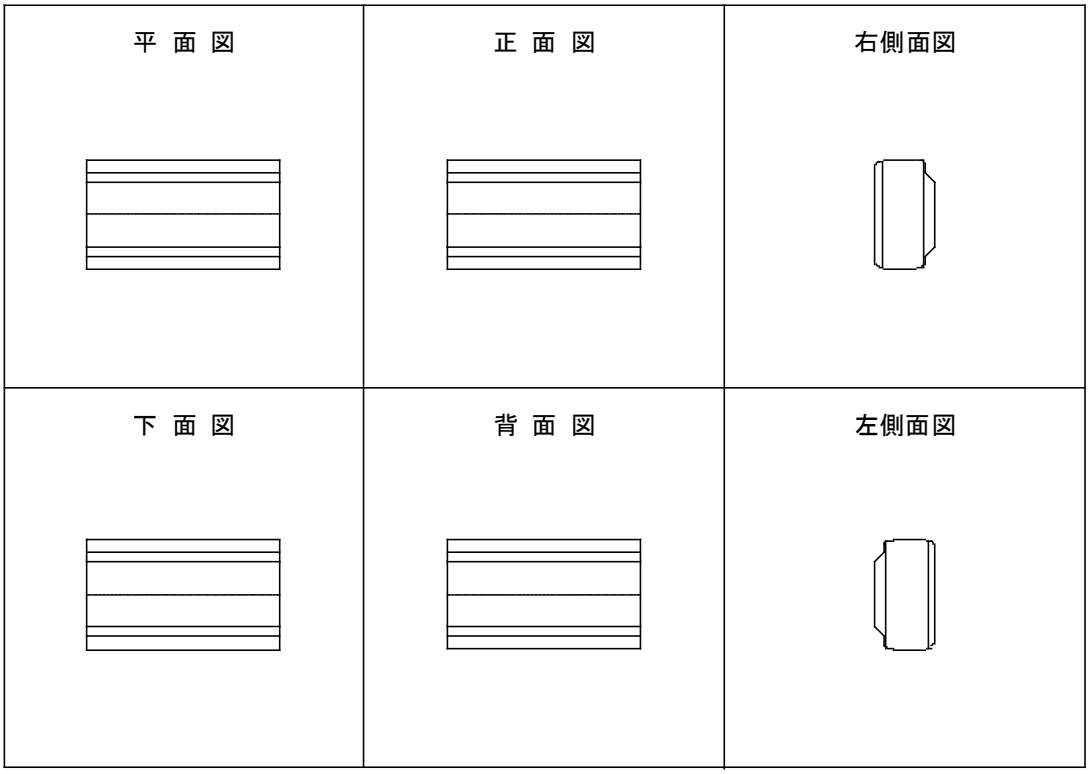

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-H-N　直線ダクト　ネット底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

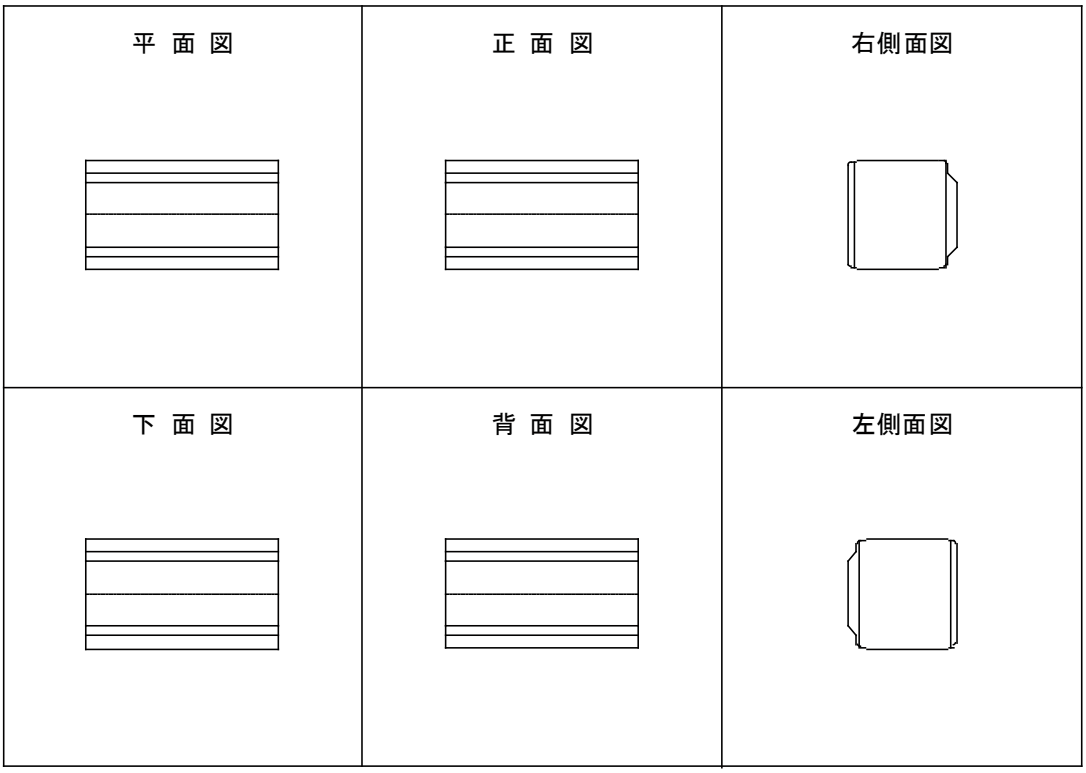

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-H-P　直線ダクト　ダクト仕切り子桁　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

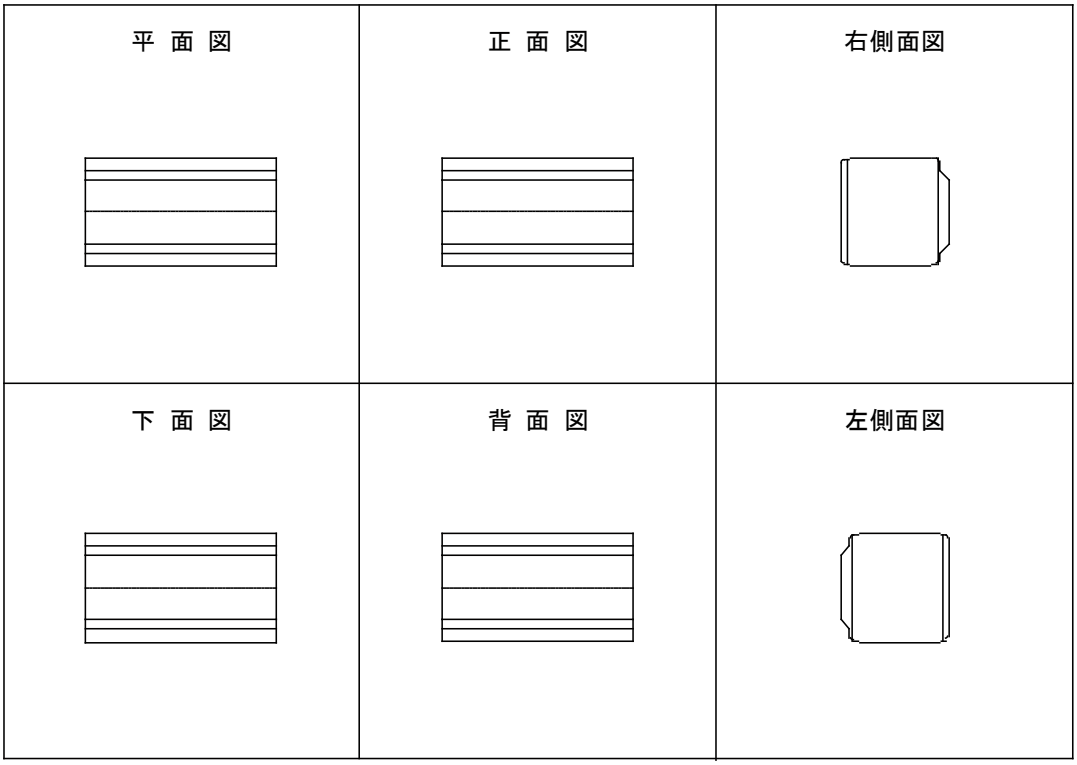

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-H-U　直線ダクト　底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

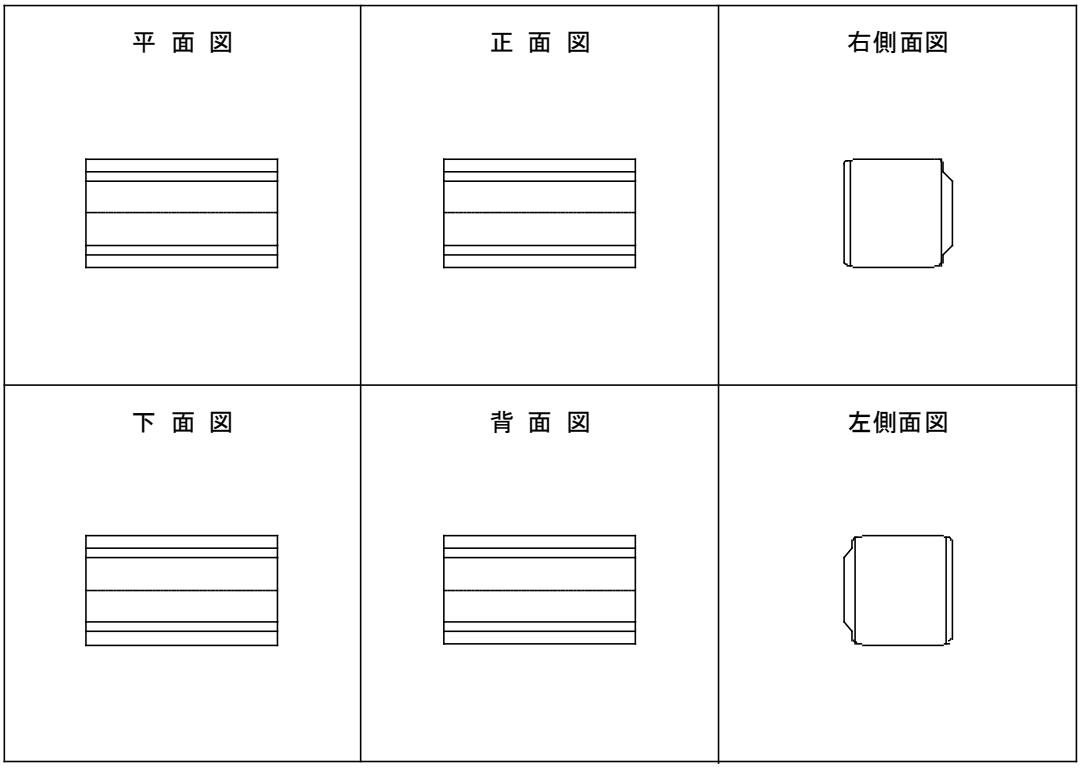

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

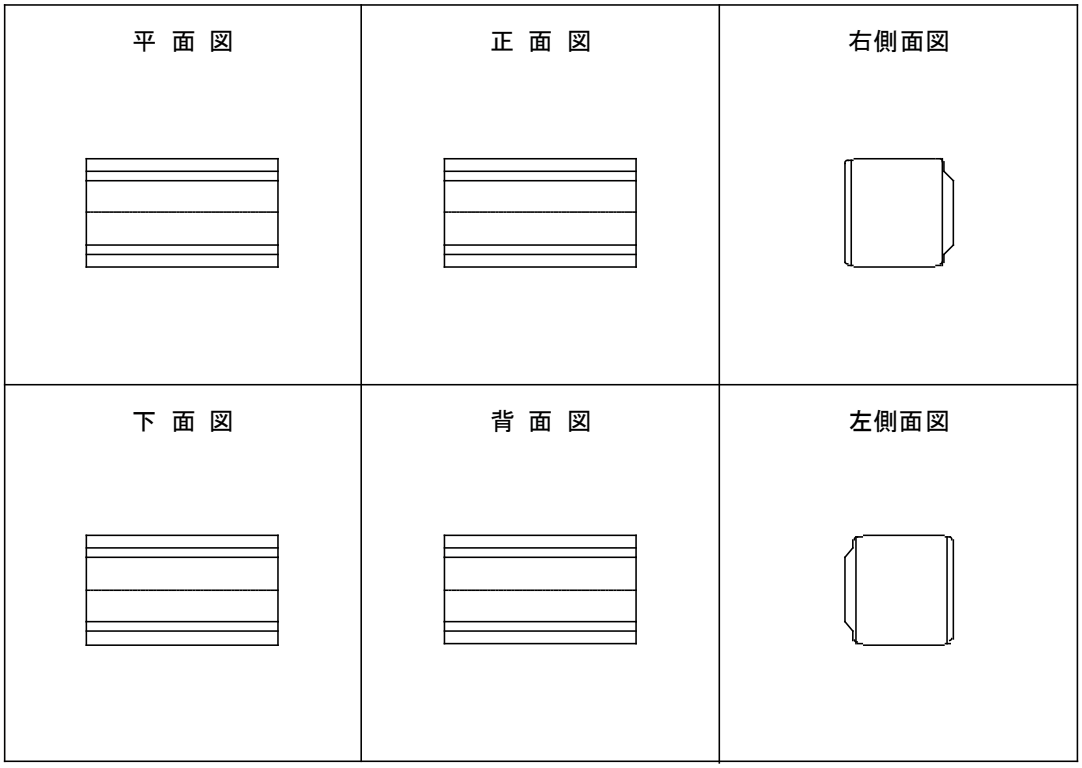

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-H　直線ダクト　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

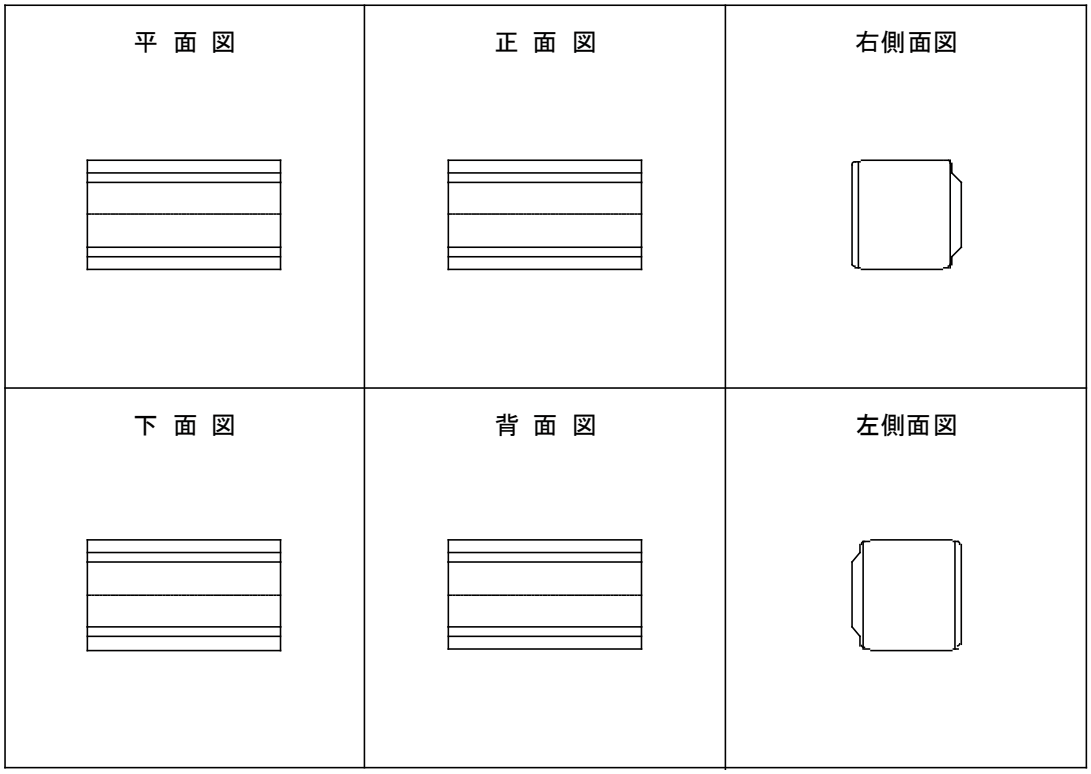

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-L-N　直線ダクト　ネット底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

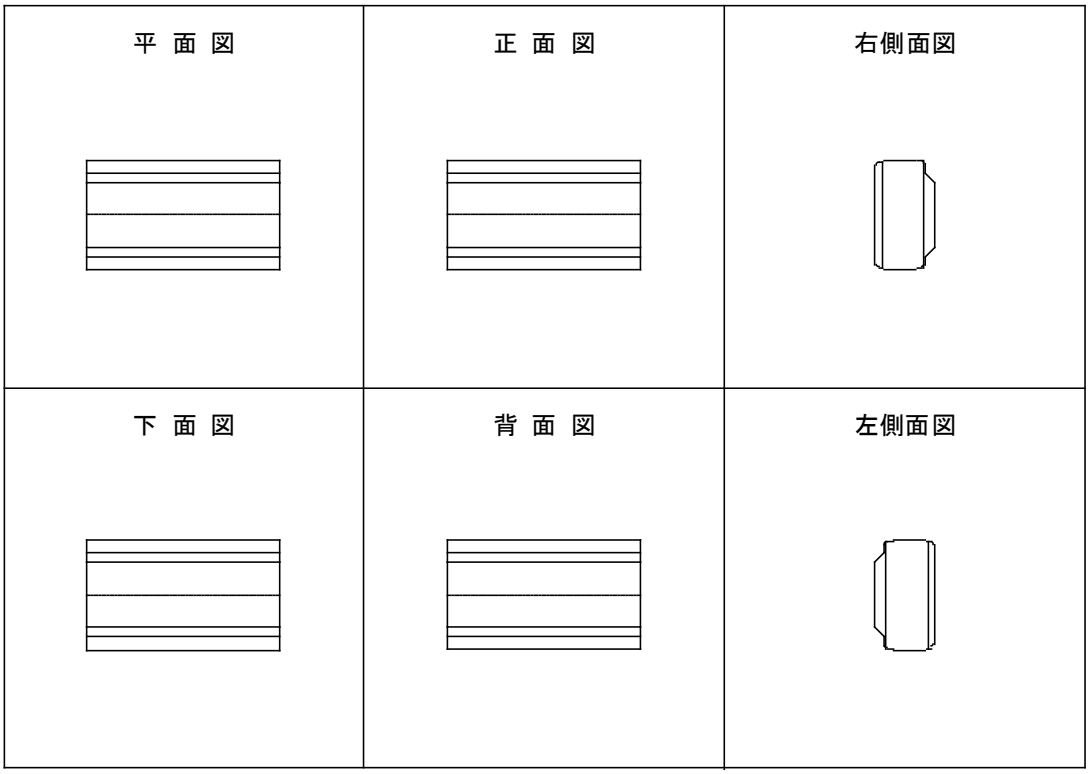

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-L-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-L　直線ダクト ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

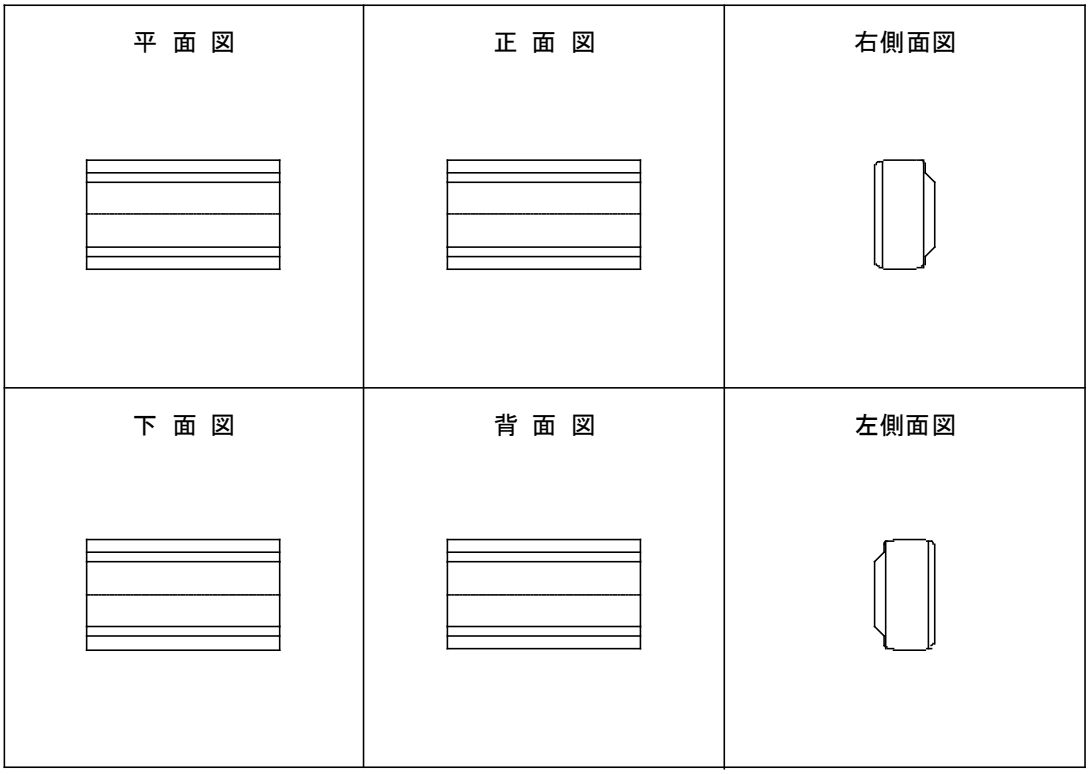

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-H-N　直線ダクト　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

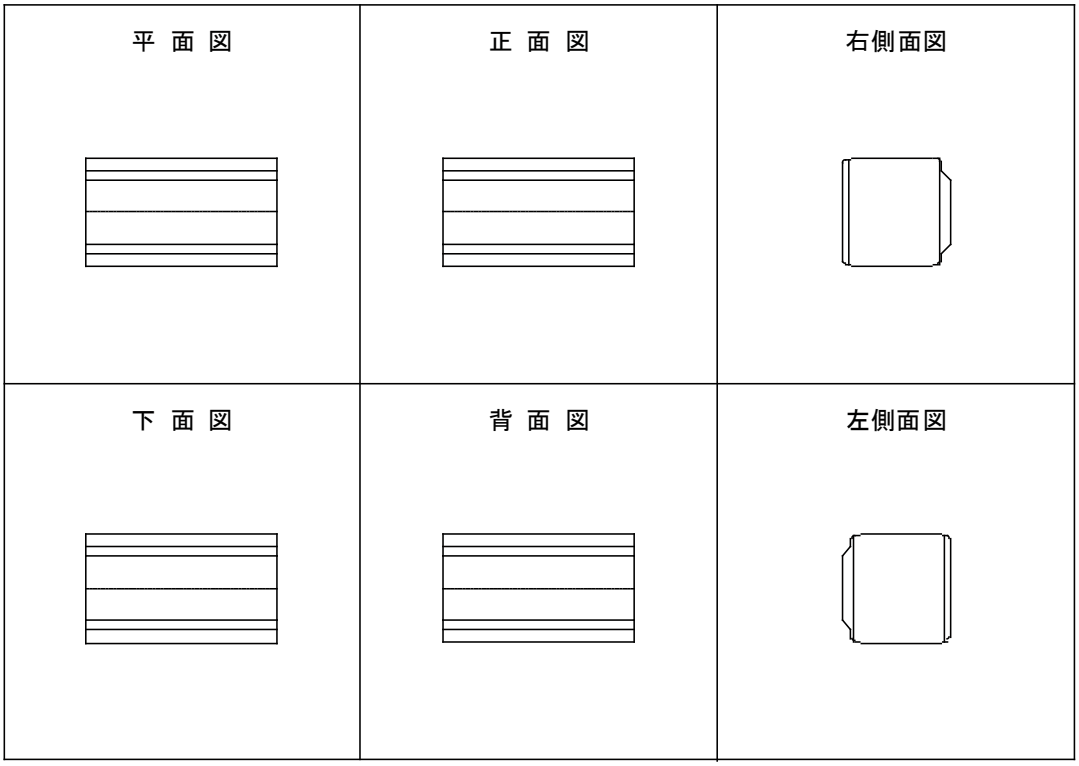

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

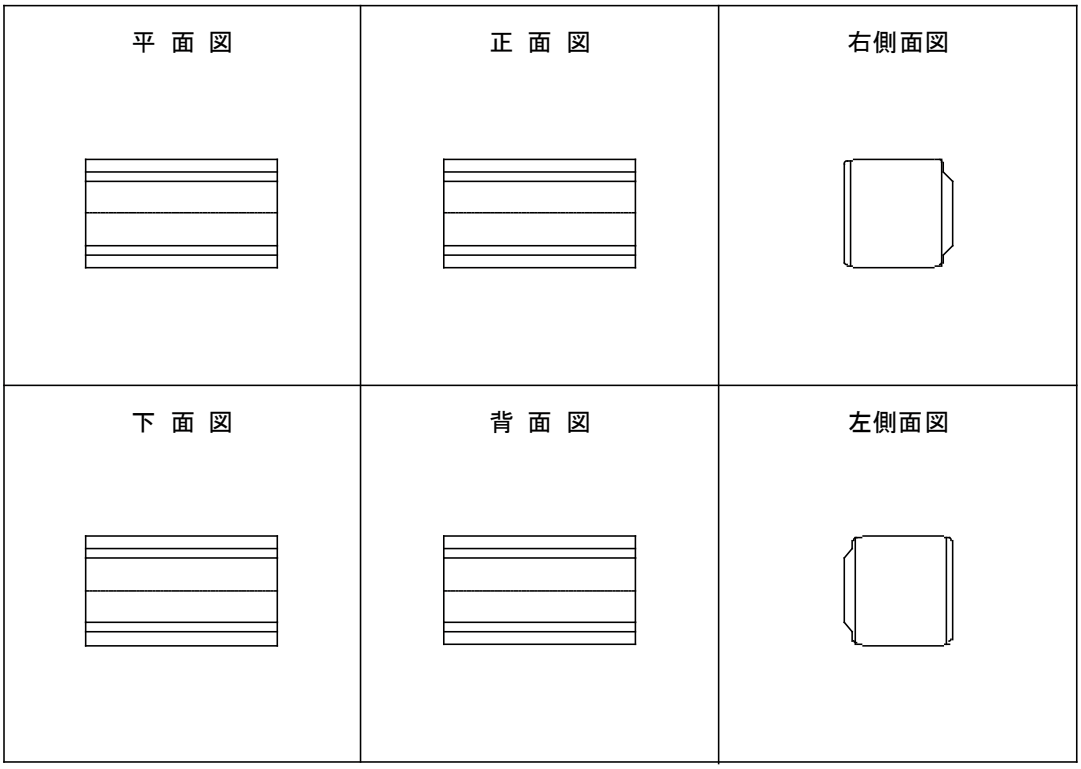

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-H-P　直線ダクト ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

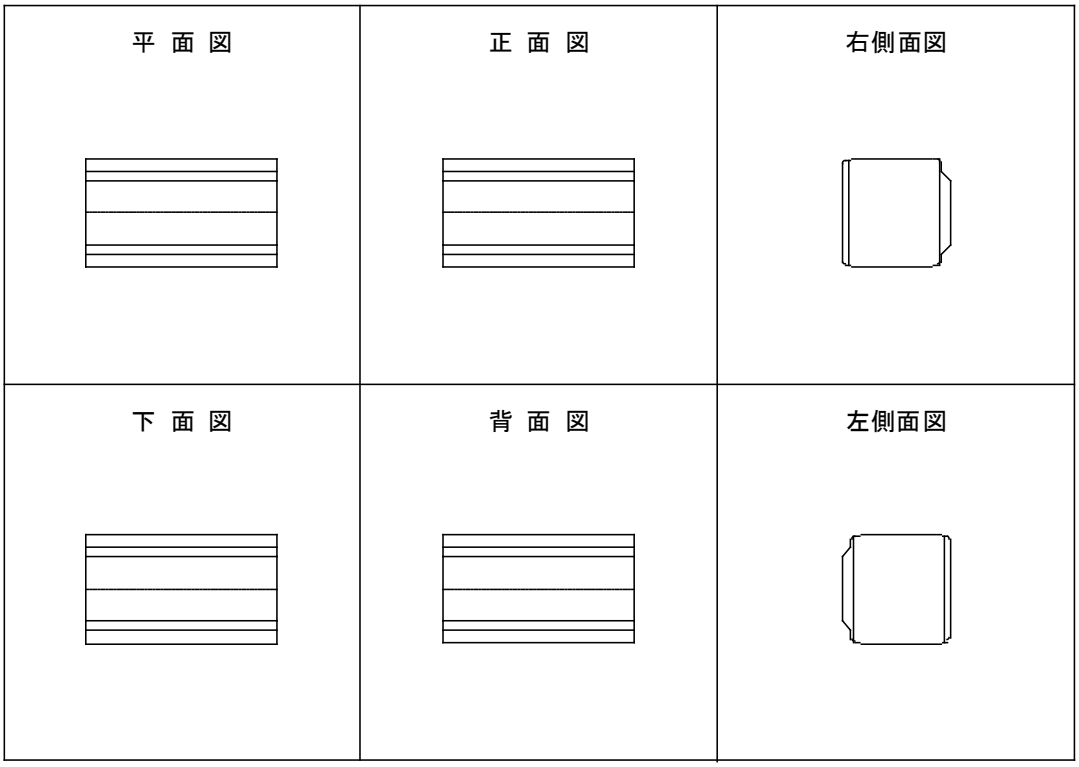

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-H-U　直線ダクト 底板　標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

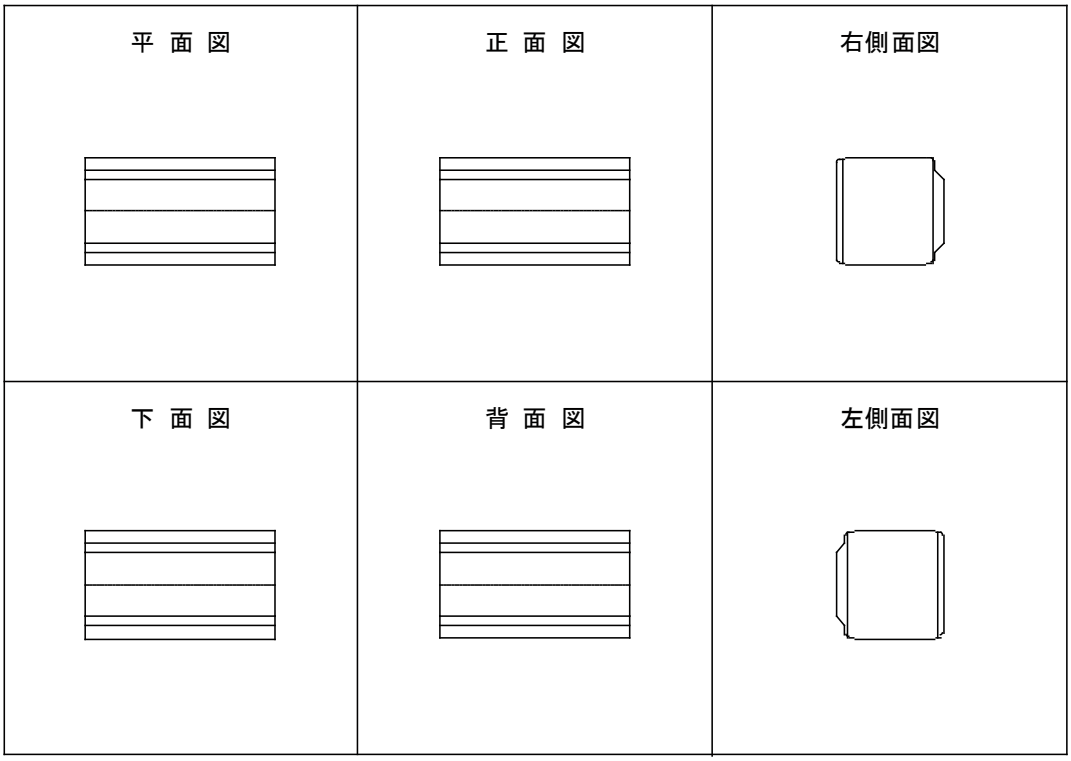

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-H　直線ダクト　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-L-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

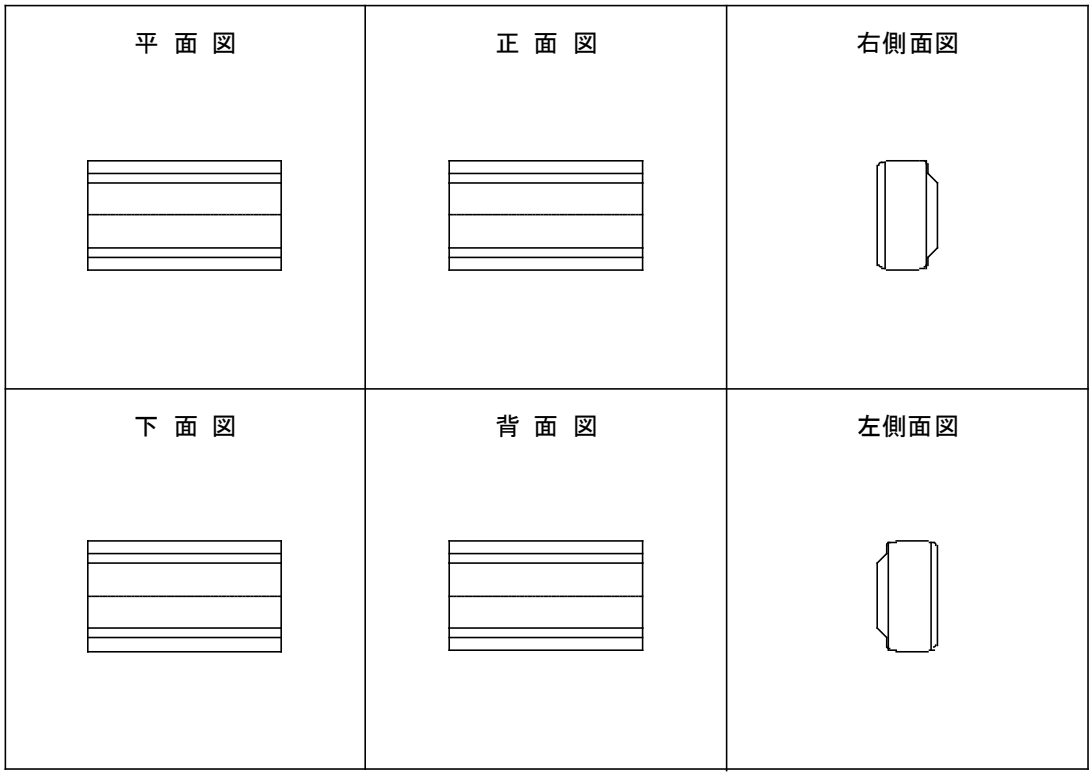

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-L-U 直線ダクト 底板 標準タイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

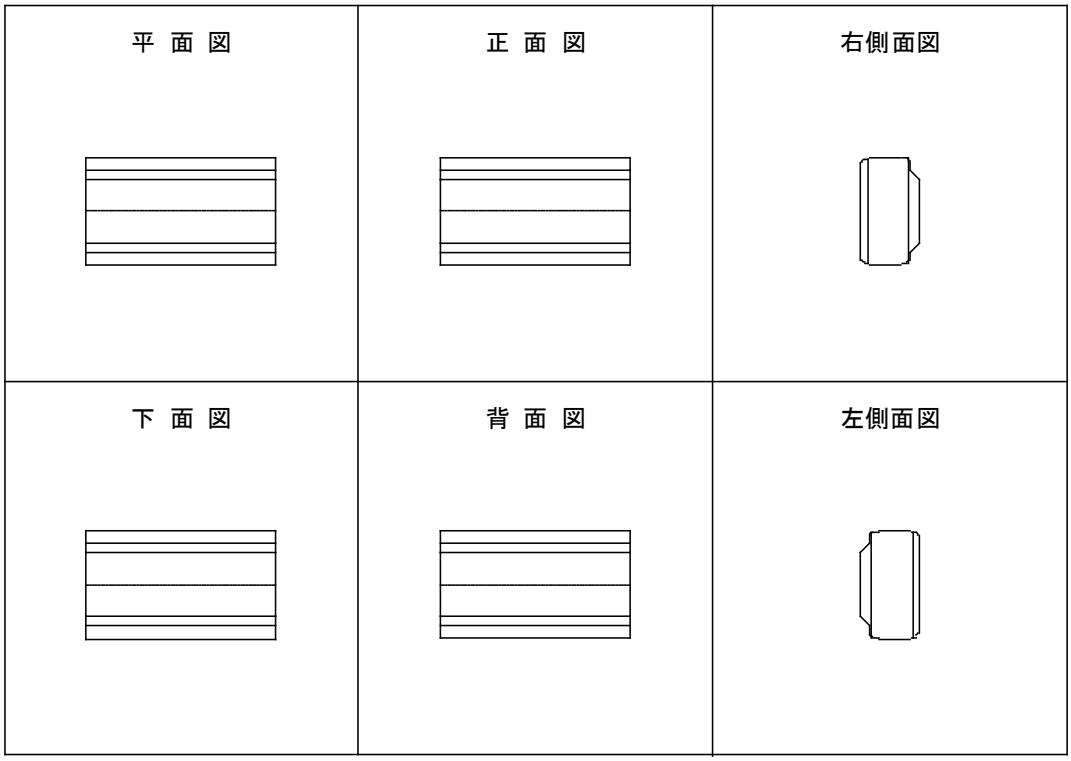

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-L　直線ダクト 標準タイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

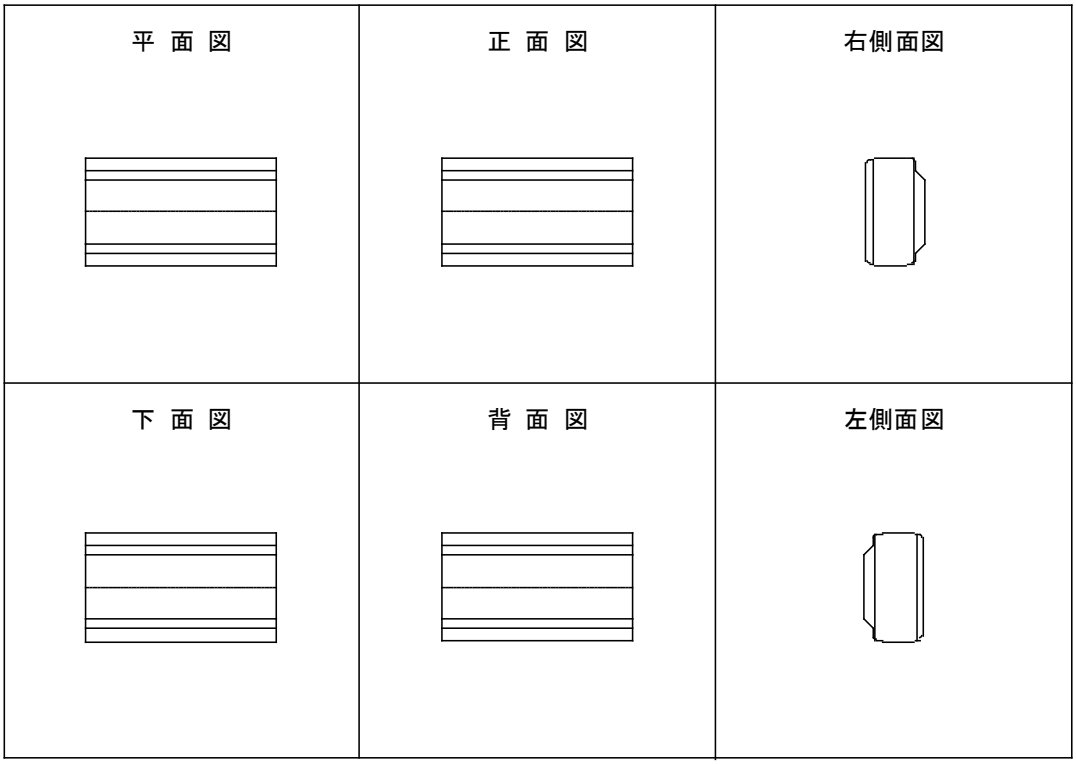

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-H-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

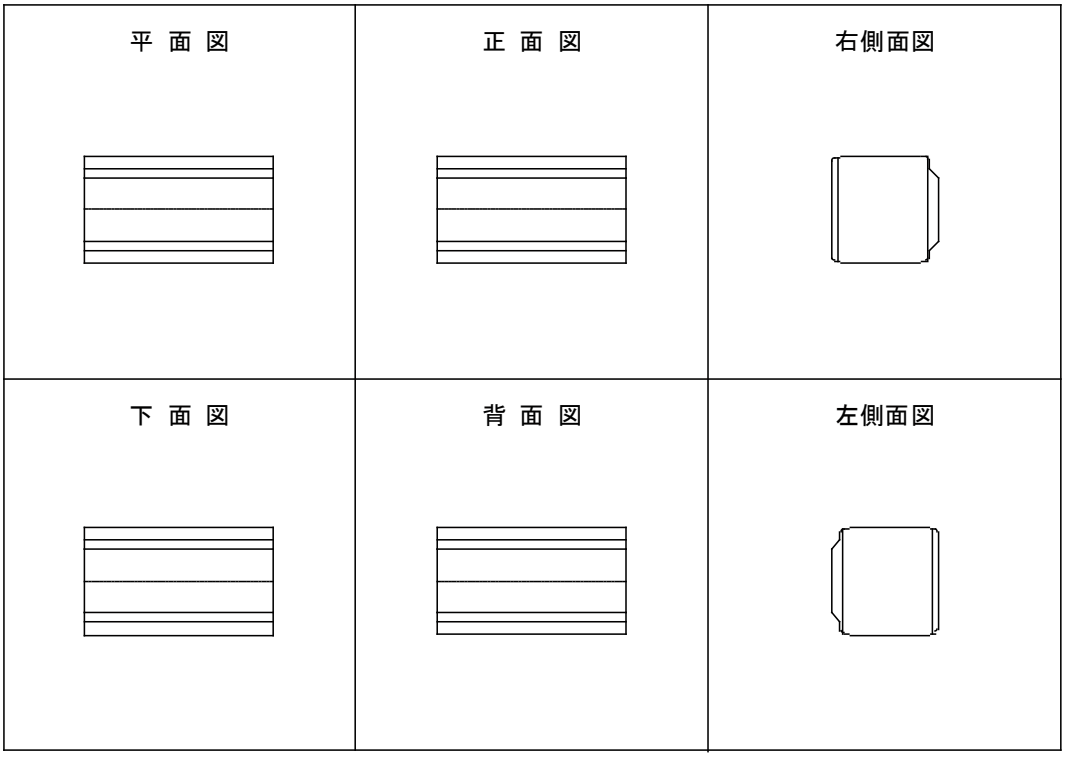

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

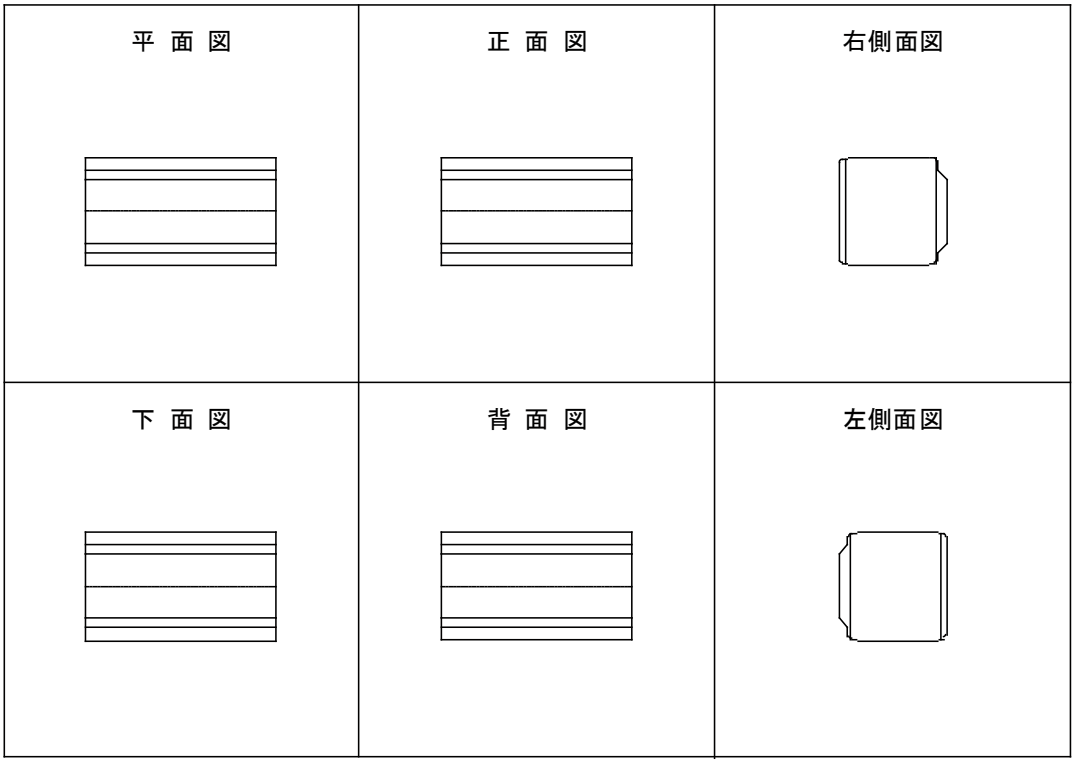

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-H-P　直線ダクト　ダクト仕切り子桁　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

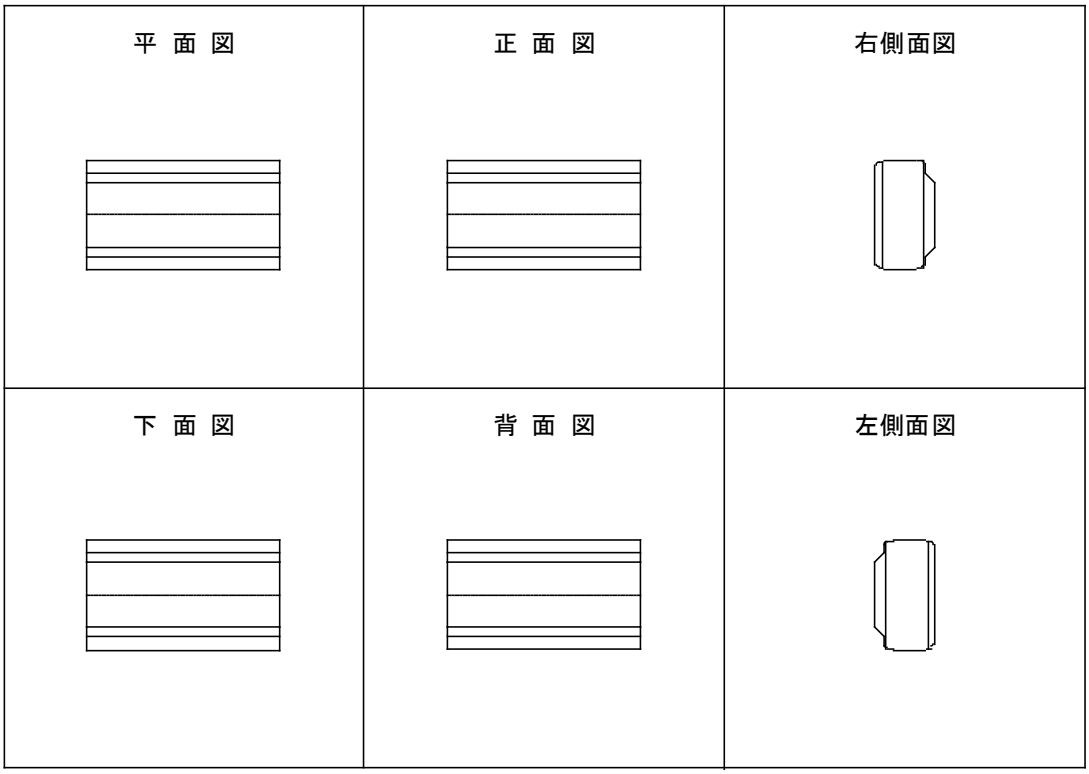

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-H-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

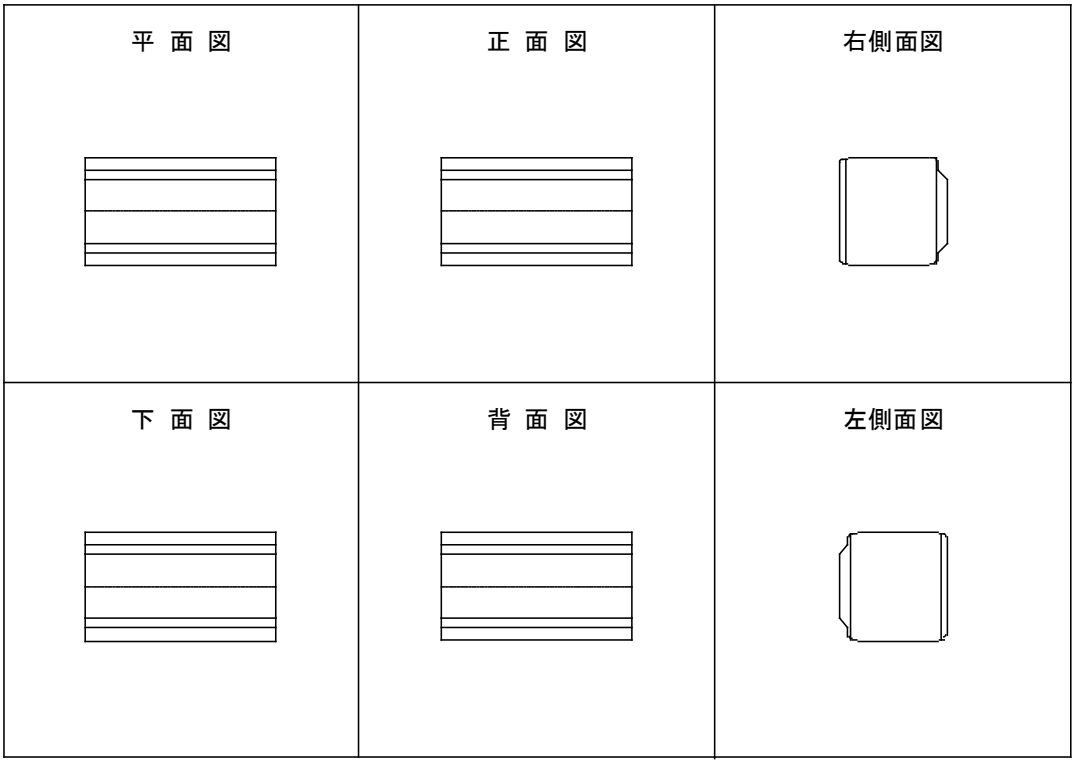

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-H　直線ダクト ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

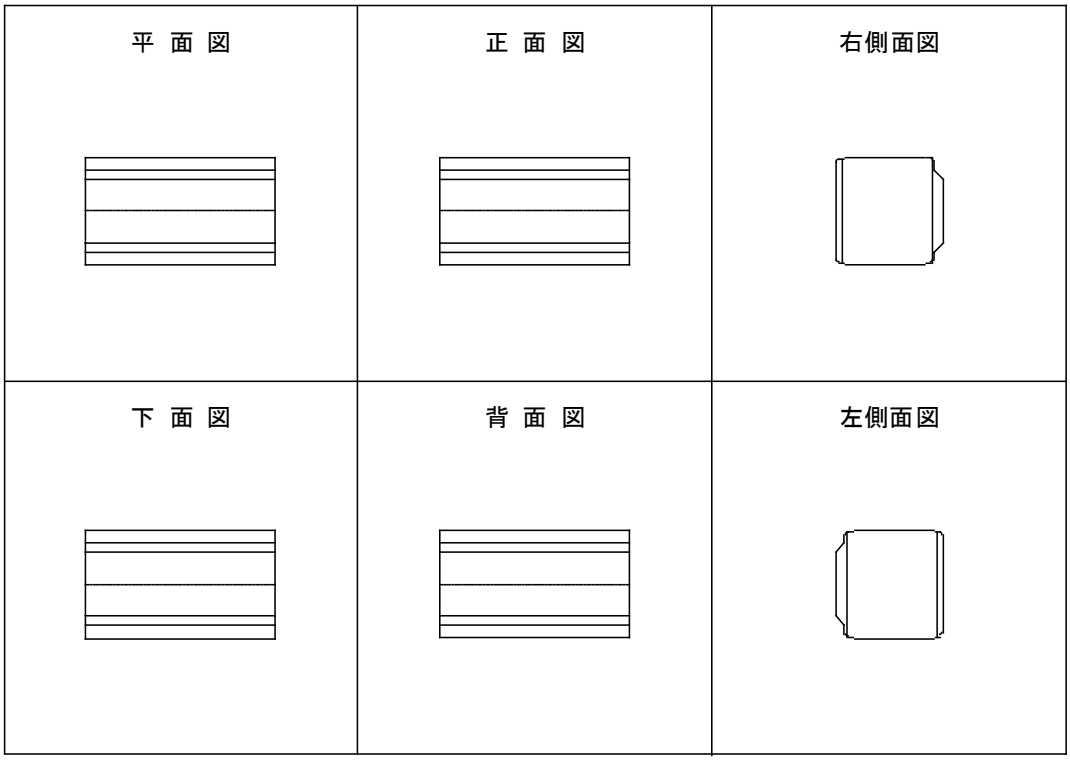

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-L-N　直線ダクト　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

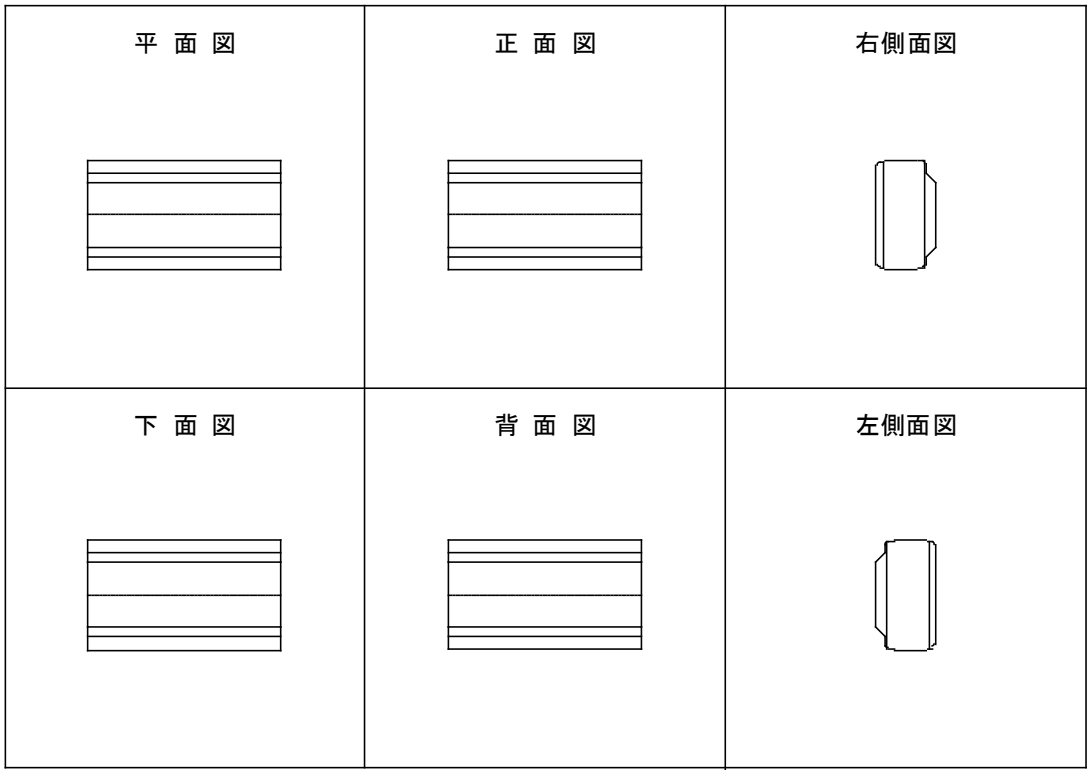

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-L-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

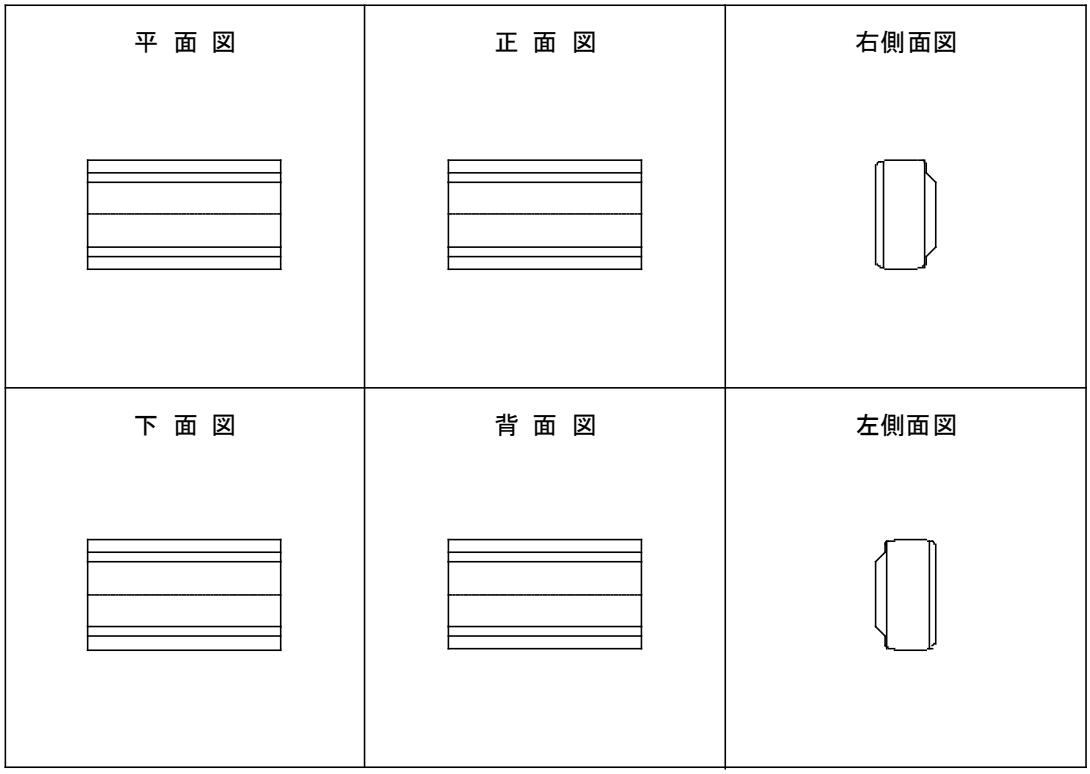

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-L　直線ダクト ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

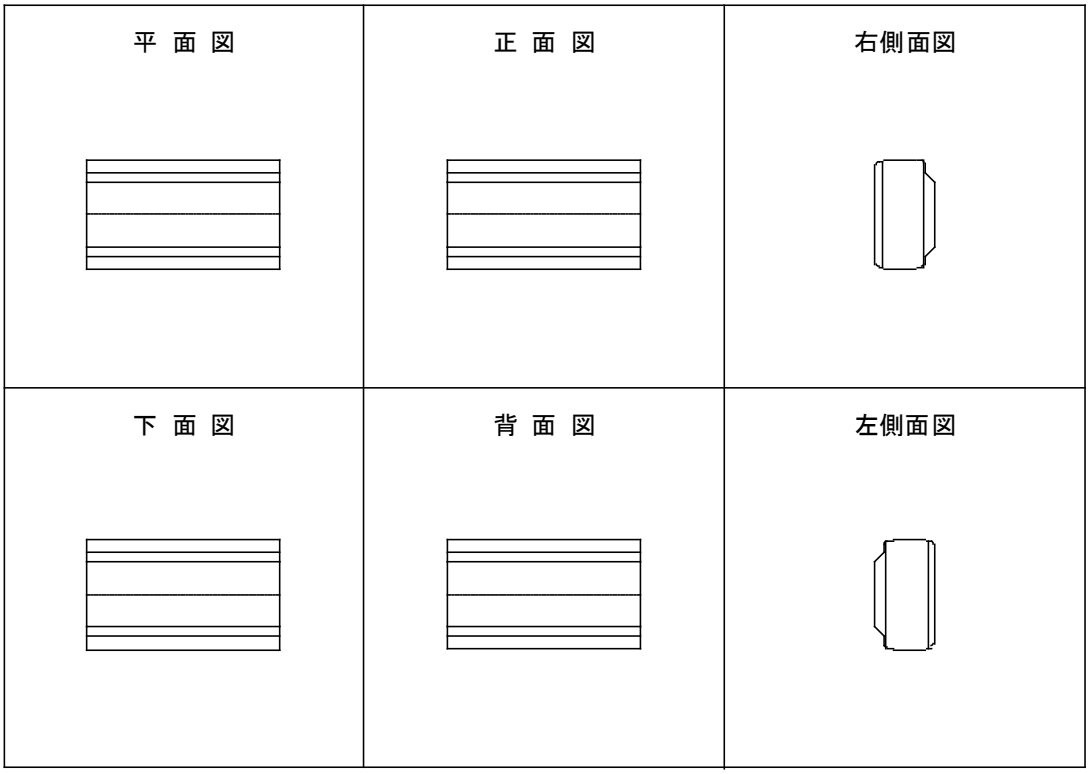

280:280
420:420
560:560
840:840

PF-VP　リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

PLS　密着一層型ポリエチレン被覆鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［06-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

RS-VU リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
300.0　：　300.0

SGP-FPB　フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（白）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0

SGP-FPD　フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管（内外面）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0

SGP-FVA　フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管（黒）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0
400.0　:　400.0
450.0　:　450.0

SGP-FVB　フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(白)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0

SGP-FVD フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(内外面)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0

SGP-PA　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（黒）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

SGP-PB　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（白）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

SGP-PD　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管（内外面）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

SGP-VS　消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［03-ライニング鋼管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

SGR-NA　HI・SGR-NA管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

STPG370 S/10 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 S／10)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［01-銅管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

6.0: 6.0
8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
90.0: 90.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
500.0:500.0
200.0:200.0
450.0:450.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
550.0:550.0
600.0:600.0
650.0:650.0

STPG370 S/30 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 S／30)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

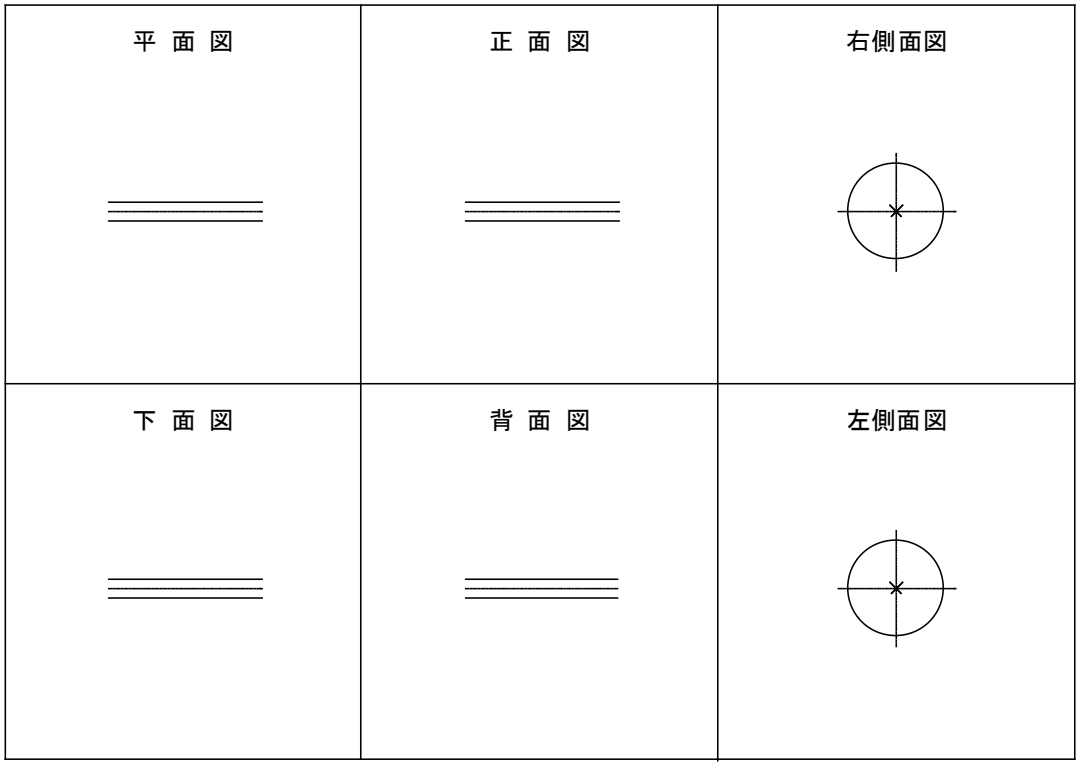

6.0: 6.0
8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
90.0: 90.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
500.0:500.0
200.0:200.0
450.0:450.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
550.0:550.0
600.0:600.0
650.0:650.0

STPG370 S/60 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG370 S／60)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

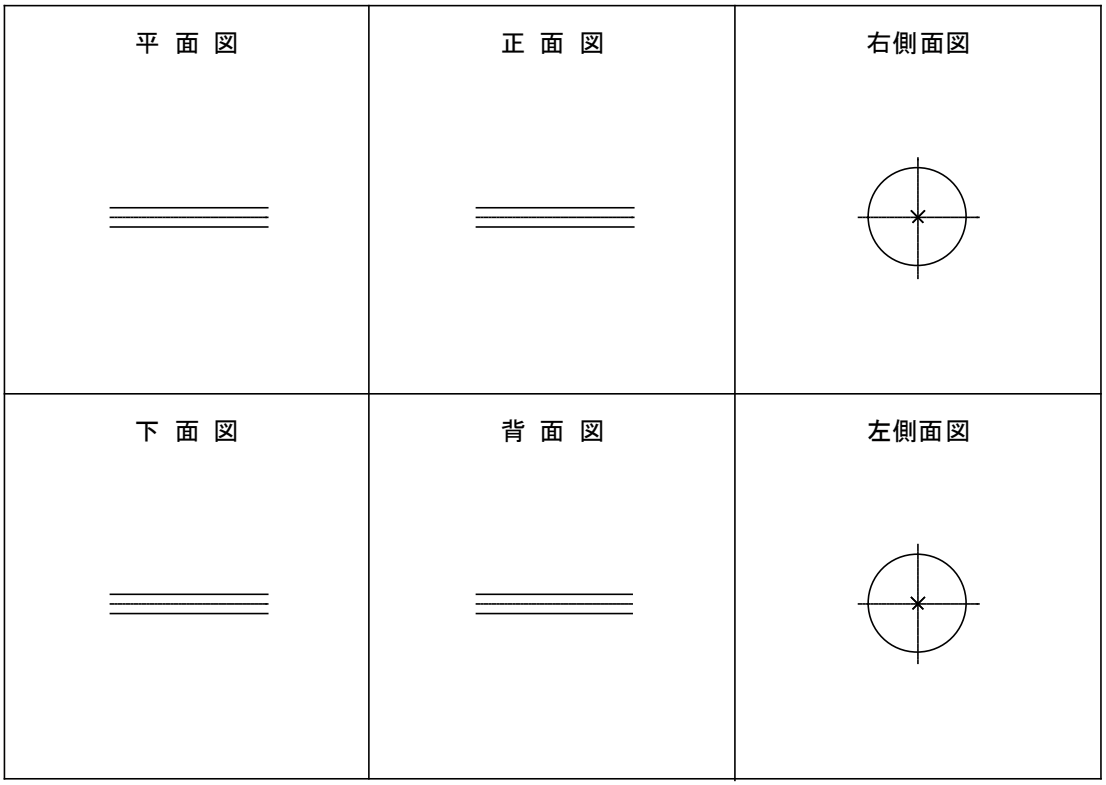

6.0: 6.0
8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
90.0: 90.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
500.0:500.0
200.0:200.0
450.0:450.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
550.0:550.0
600.0:600.0
650.0:650.0

DA-SR　金属製可とう電線管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［09-電線管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0: 10.0
12.0: 12.0
15.0: 15.0
17.0: 17.0
24.0: 24.0
30.0: 30.0
38.0: 38.0
50.0: 50.0
63.0: 63.0
76.0: 76.0
83.0: 83.0
101.0:101.0

PE-N　ねじなしポリエチライニング電線管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［09-電線管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

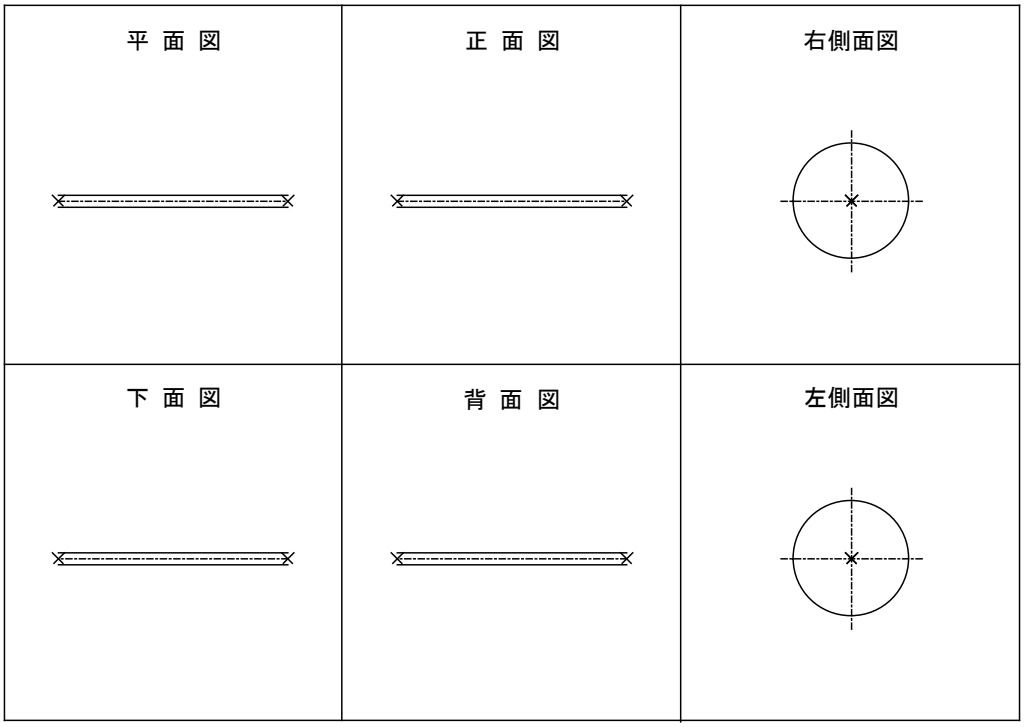

16.0: 16.0
22.0: 22.0
28.0: 28.0
36.0: 36.0
42.0: 42.0
54.0: 54.0
70.0: 70.0
82.0: 82.0
92.0: 92.0
104.0:104.0

PE　ポリエチライニング電線管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［09-電線管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

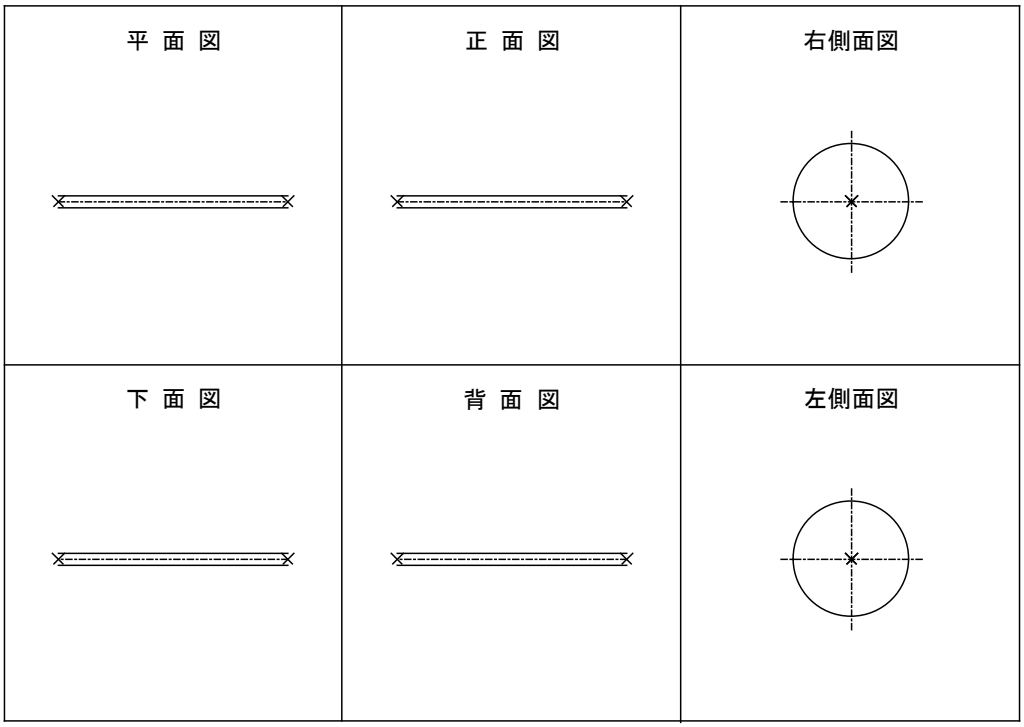

16.0: 16.0
22.0: 22.0
28.0: 28.0
36.0: 36.0
42.0: 42.0
54.0: 54.0
70.0: 70.0
82.0: 82.0
92.0: 92.0
104.0:104.0

FEP　波付硬質合成樹脂管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［09-電線管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

K-TR-BH-N　直線ダクト　ネット底板　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

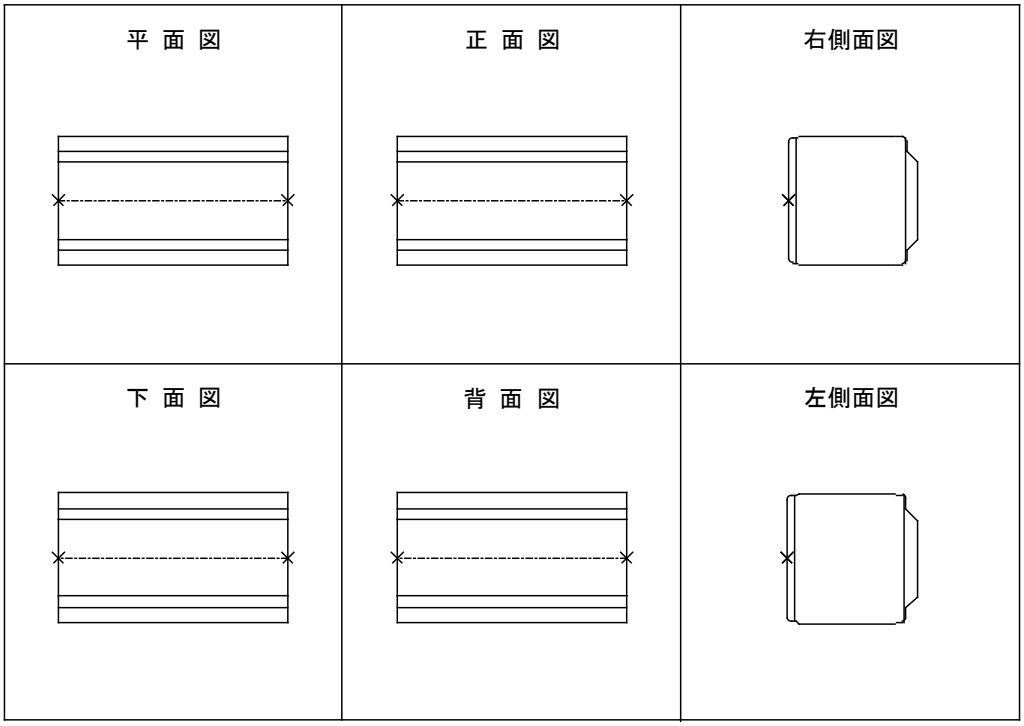

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-BH-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

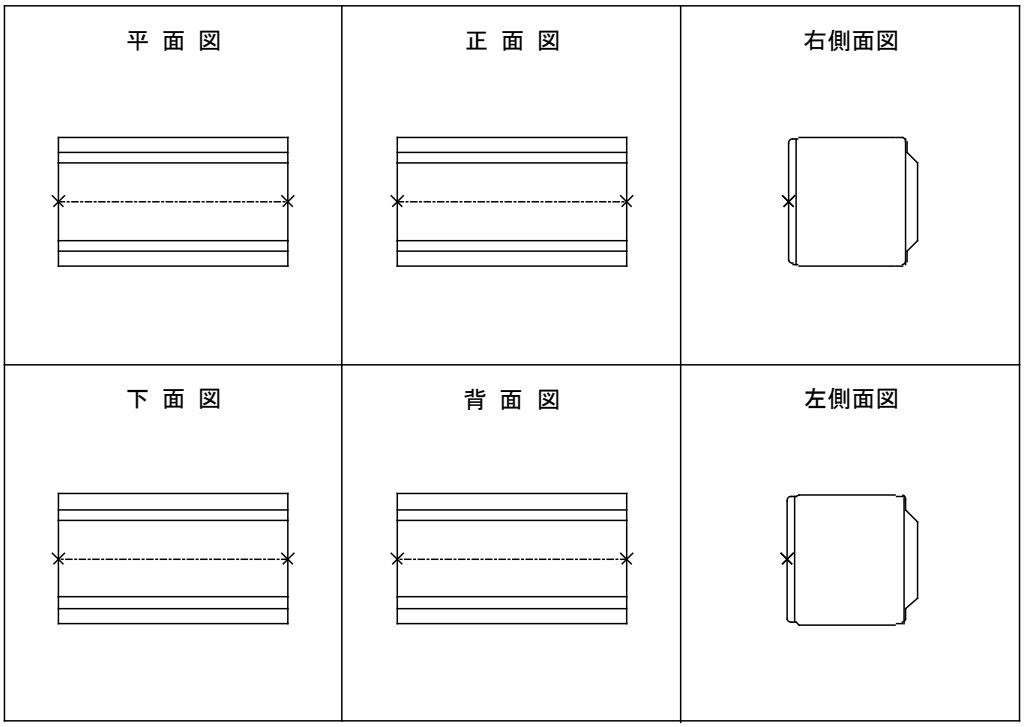

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-BH-P　直線ダクト　ダクト仕切り子桁　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

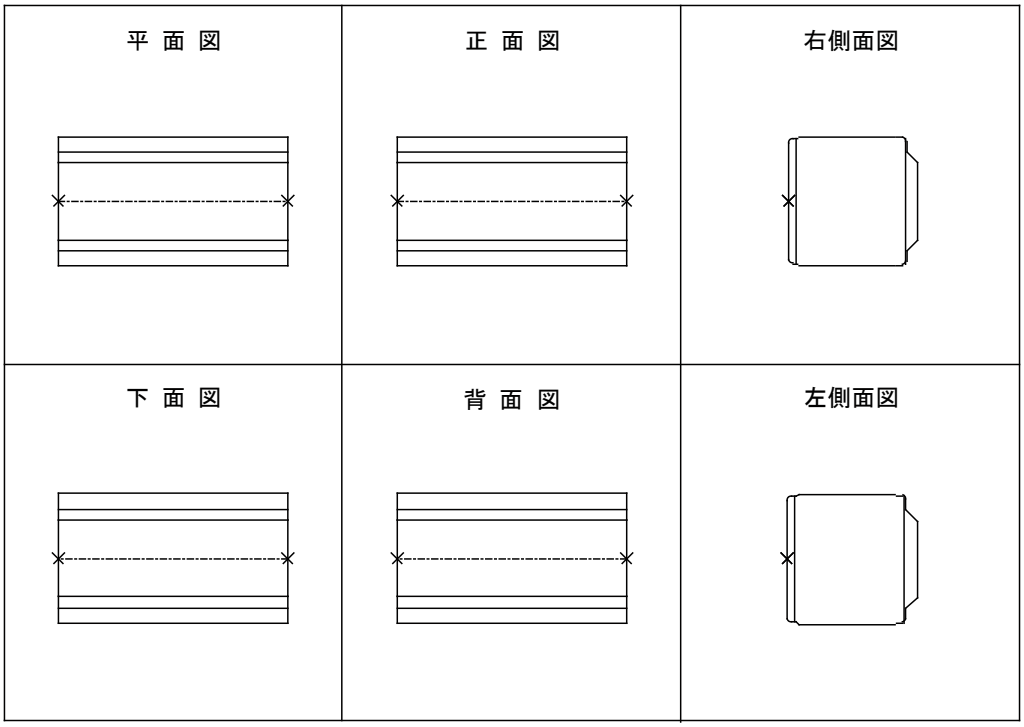

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-BH-U　直線ダクト　底板　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

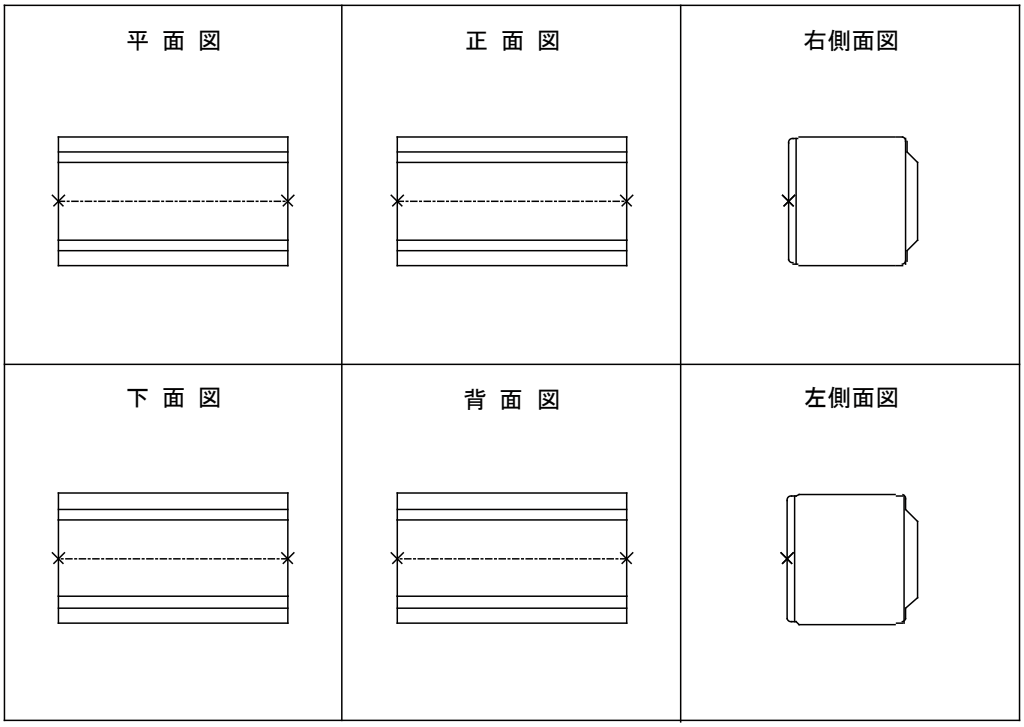

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-BH-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

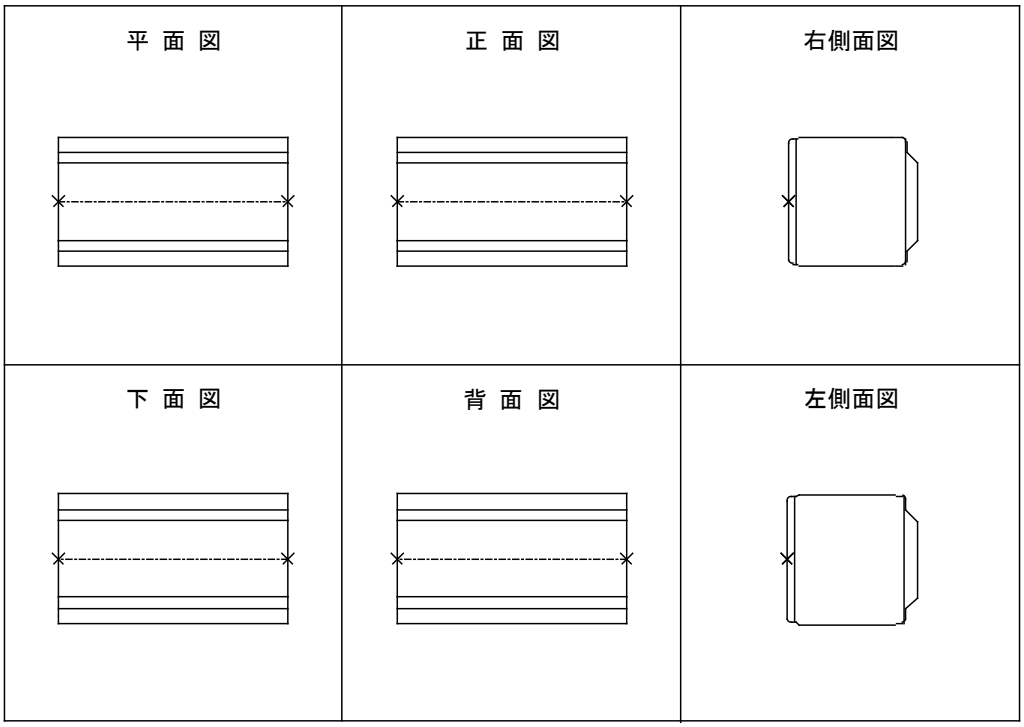

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-BH　直線ダクト　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

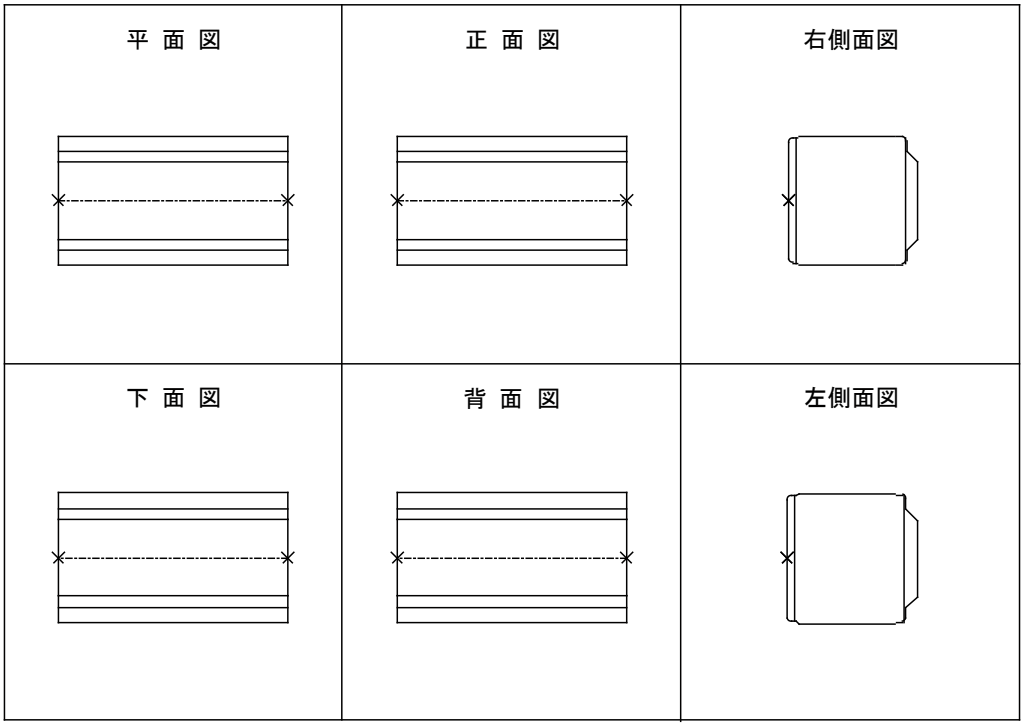

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-BL-N　直線ダクト　ネット底板　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

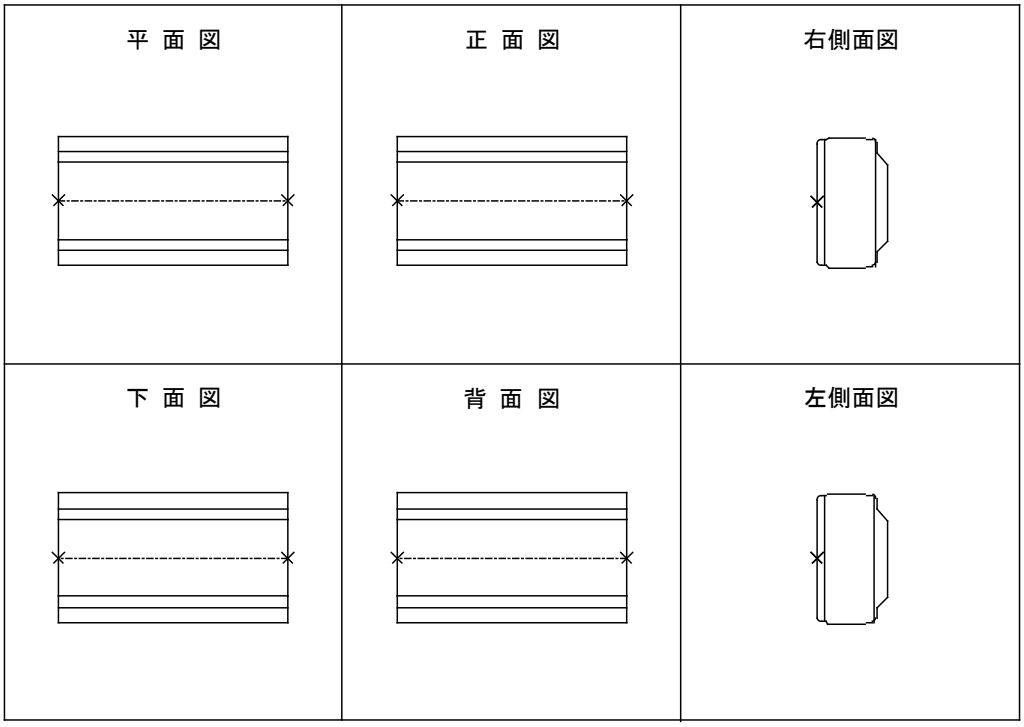

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-BL-U　直線ダクト 底板 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

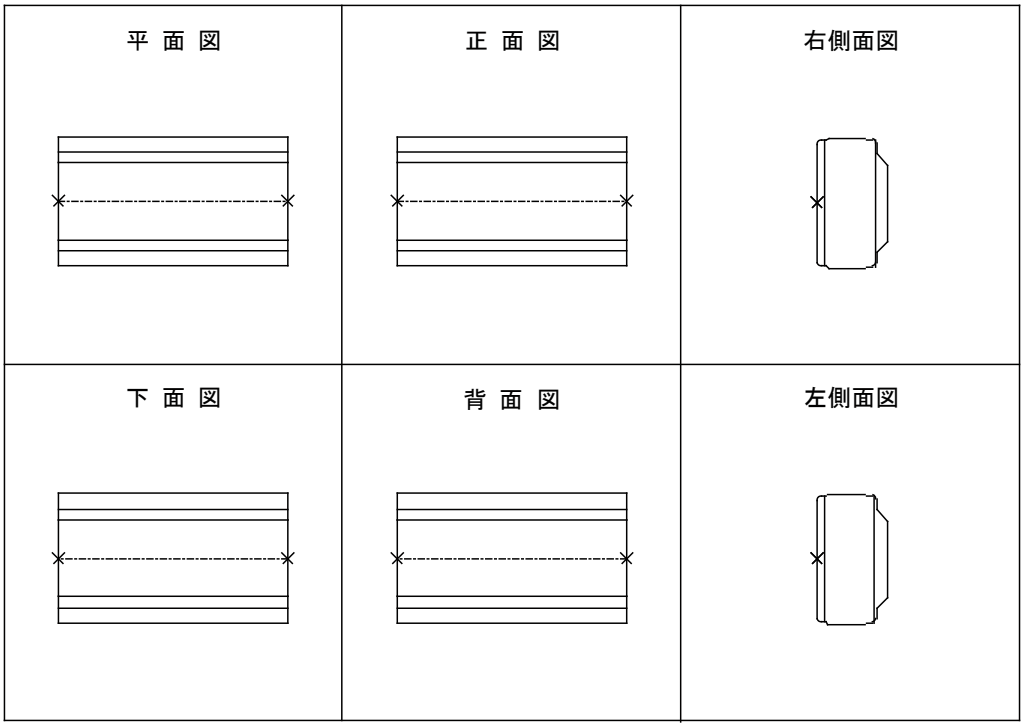

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TR-BL　直線ダクト 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

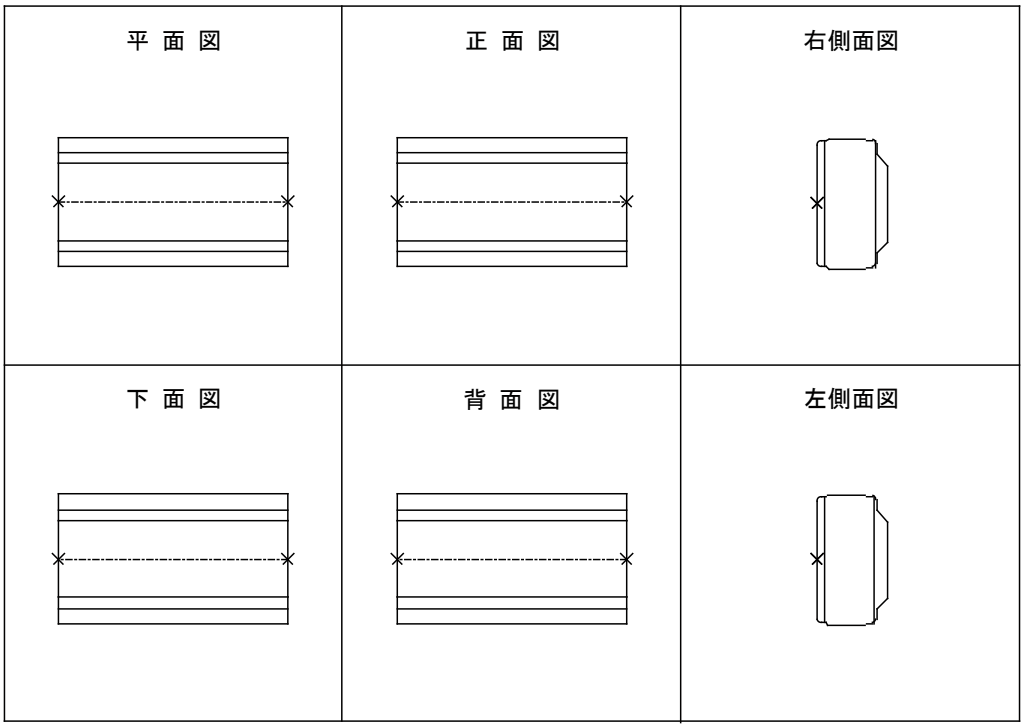

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-BH-N　直線ダクト　ネット底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

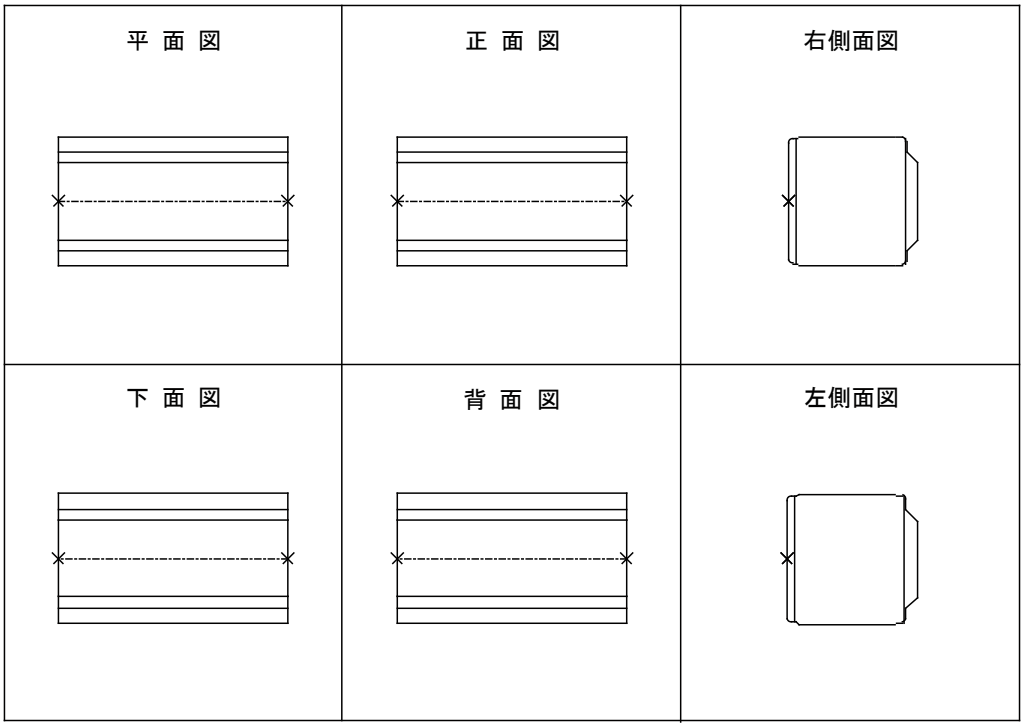

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-BH-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

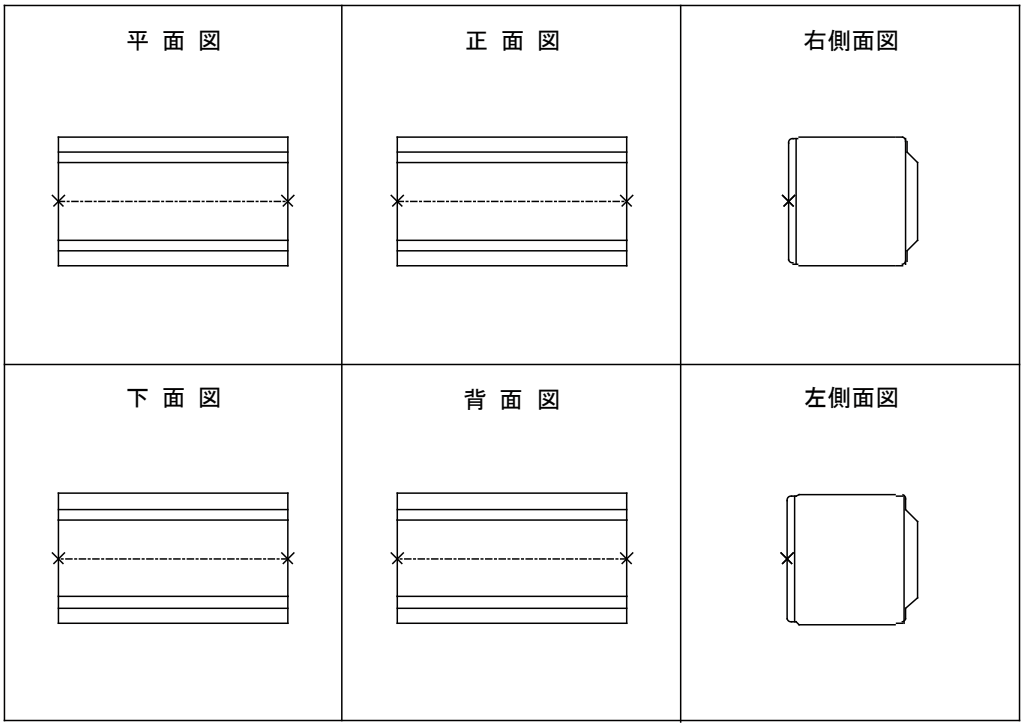

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-BH-P　直線ダクト　ダクト仕切り子桁　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

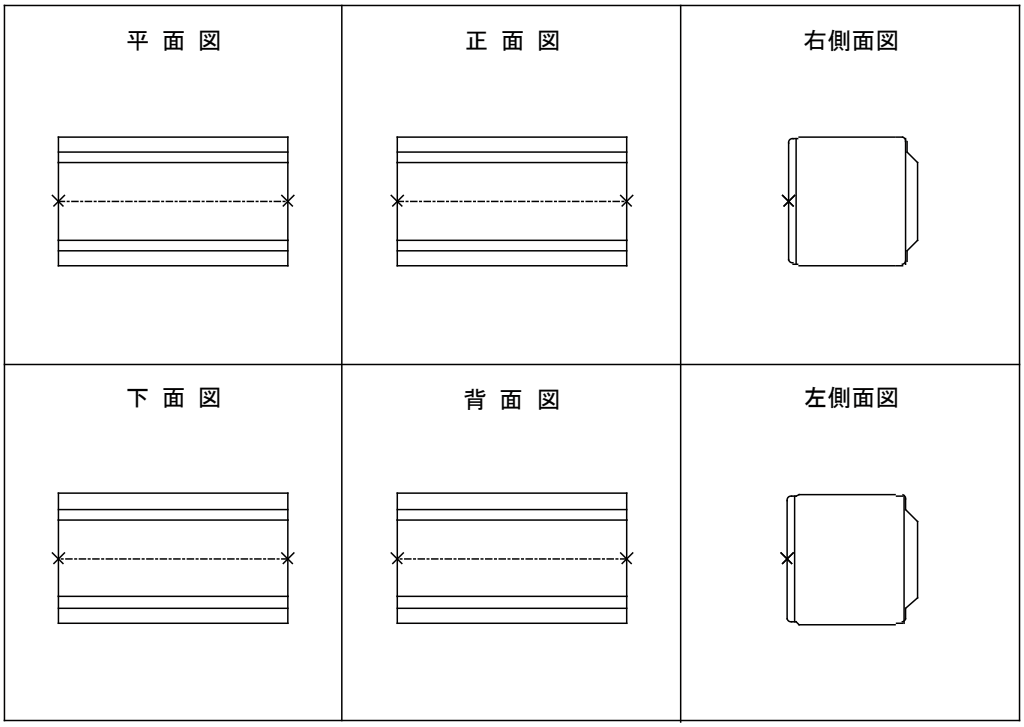

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-BH-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

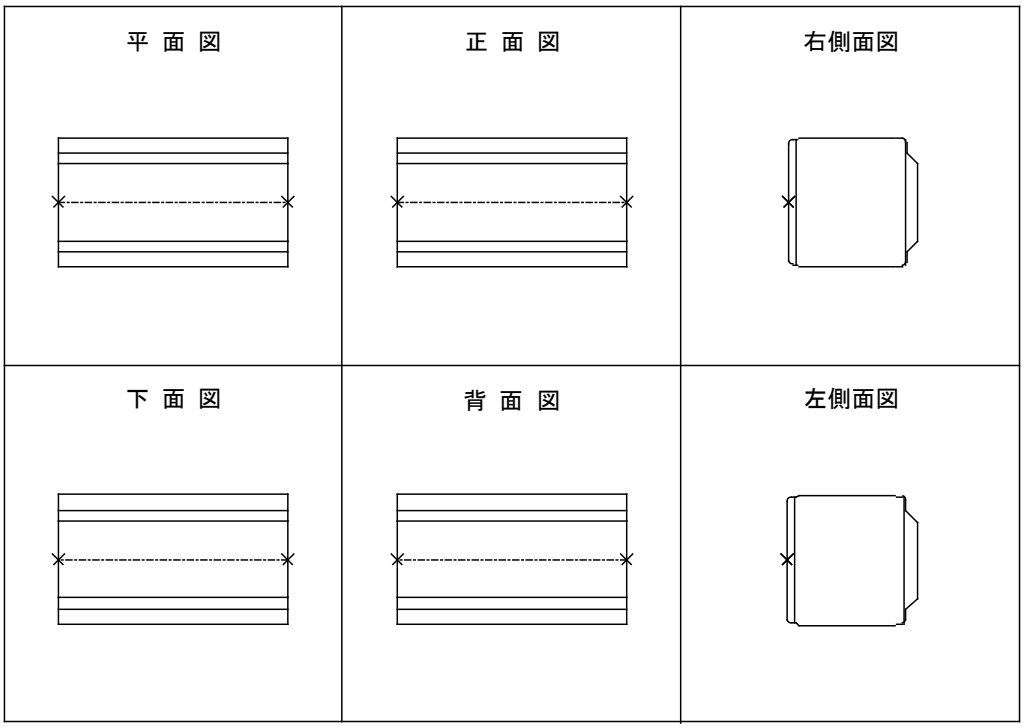

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-BH-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH
高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

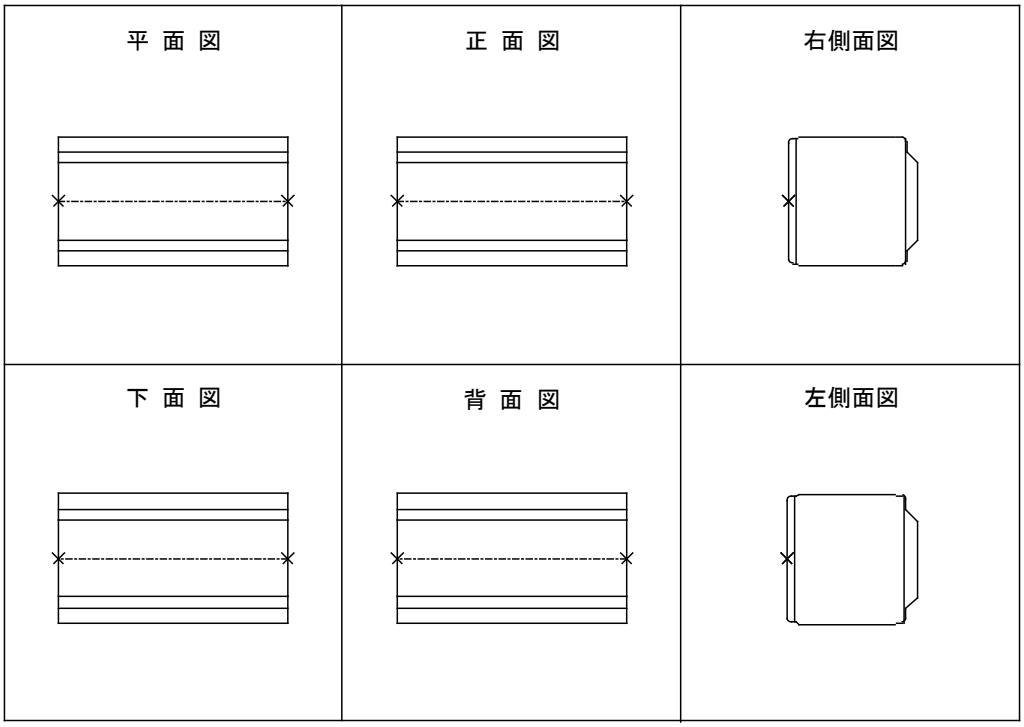

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-BH　直線ダクト ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

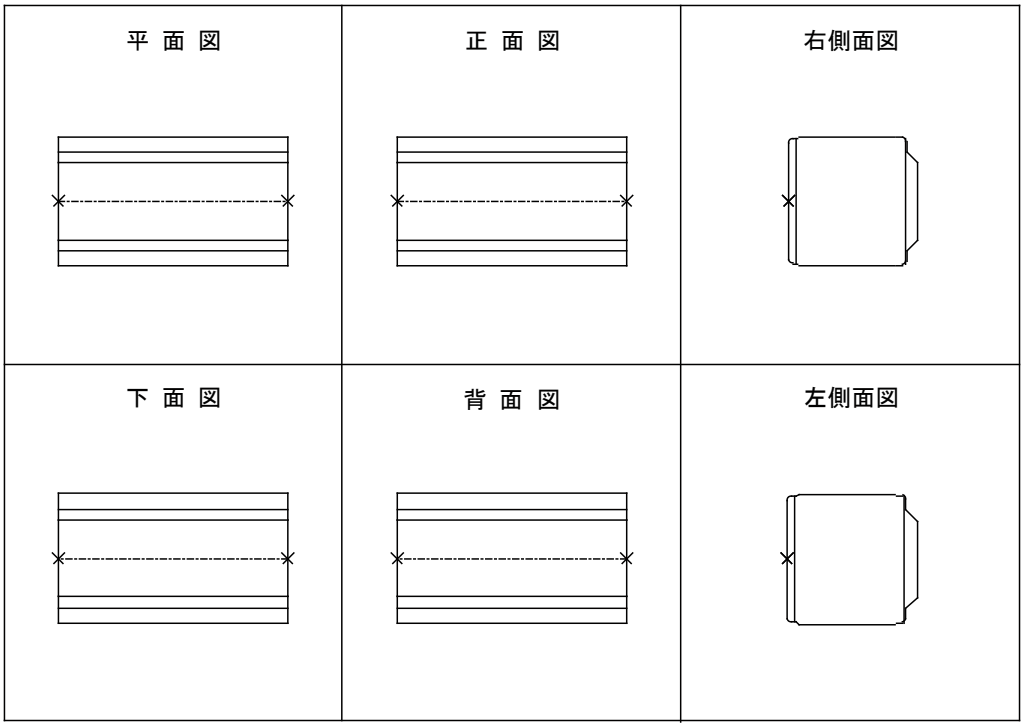

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-BL-N　直線ダクト　ネット底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

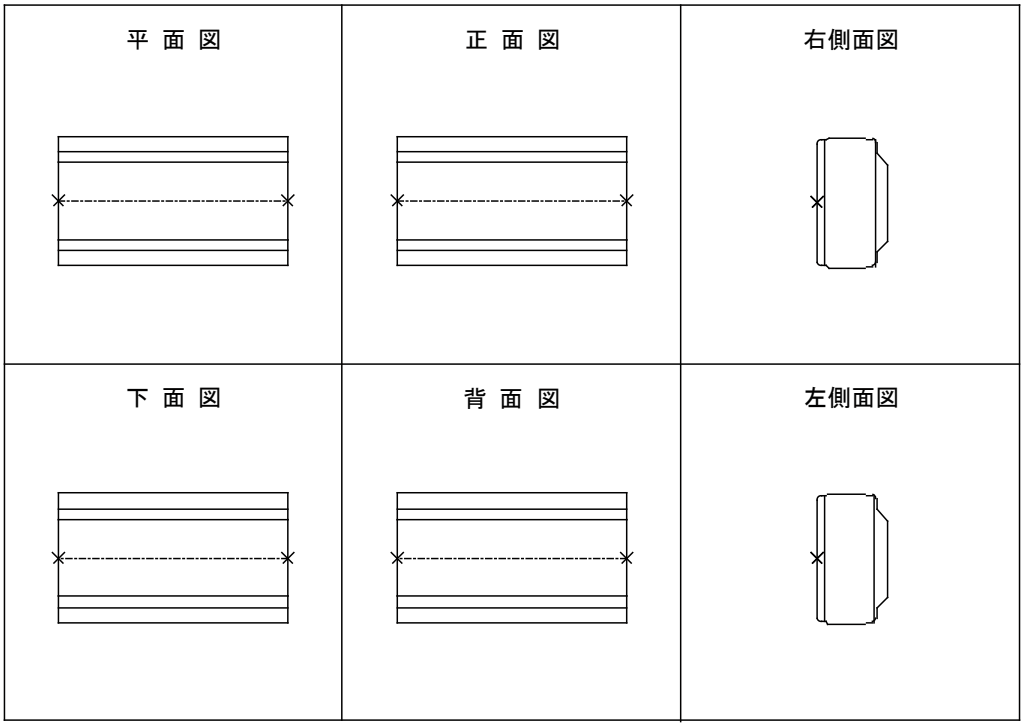

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-BL-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

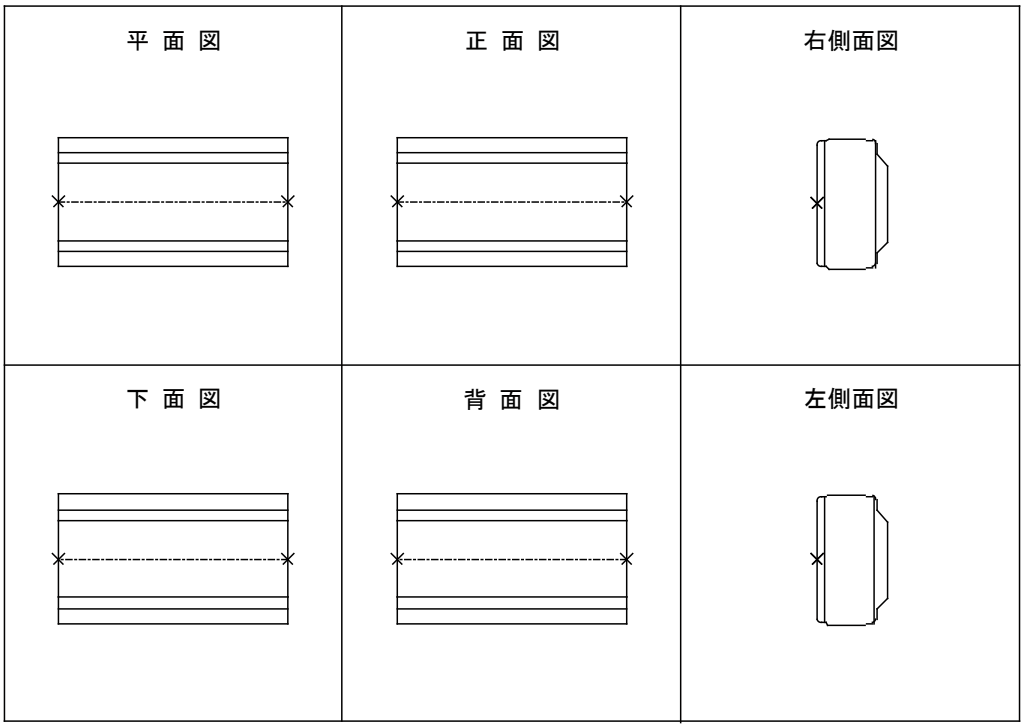

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRS-BL　直線ダクト ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

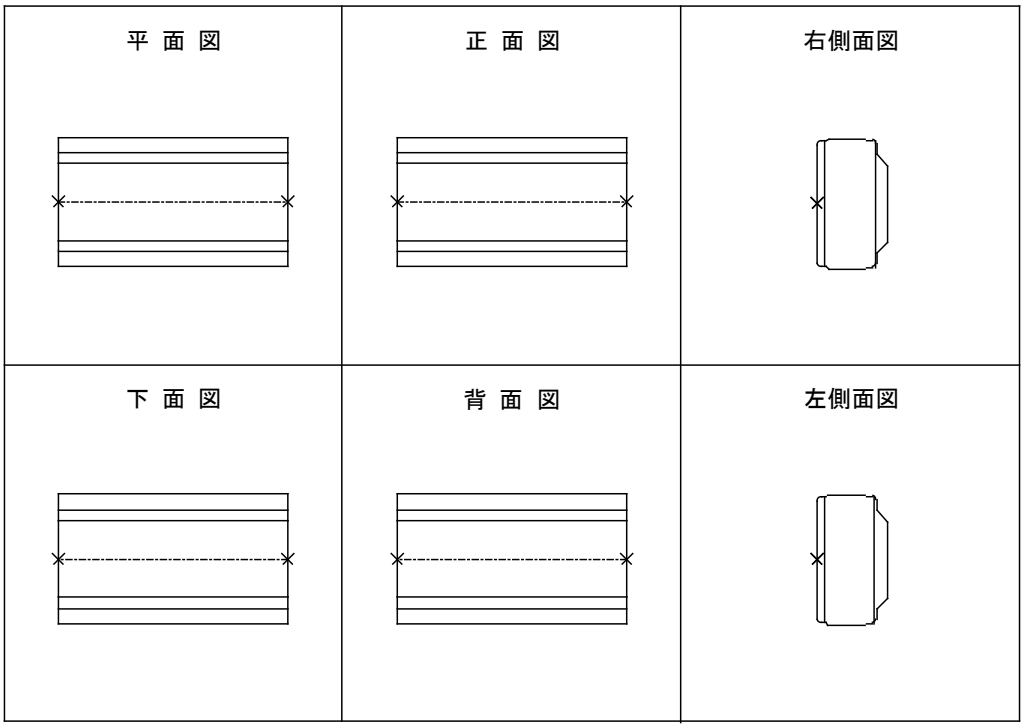

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-BH-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

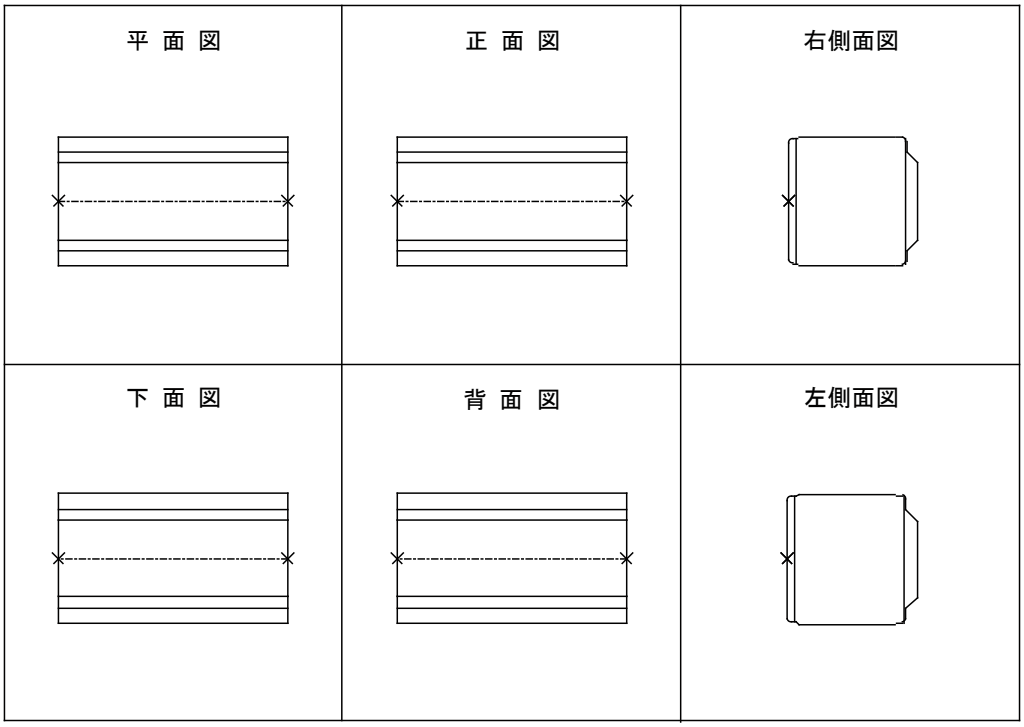

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-BH-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

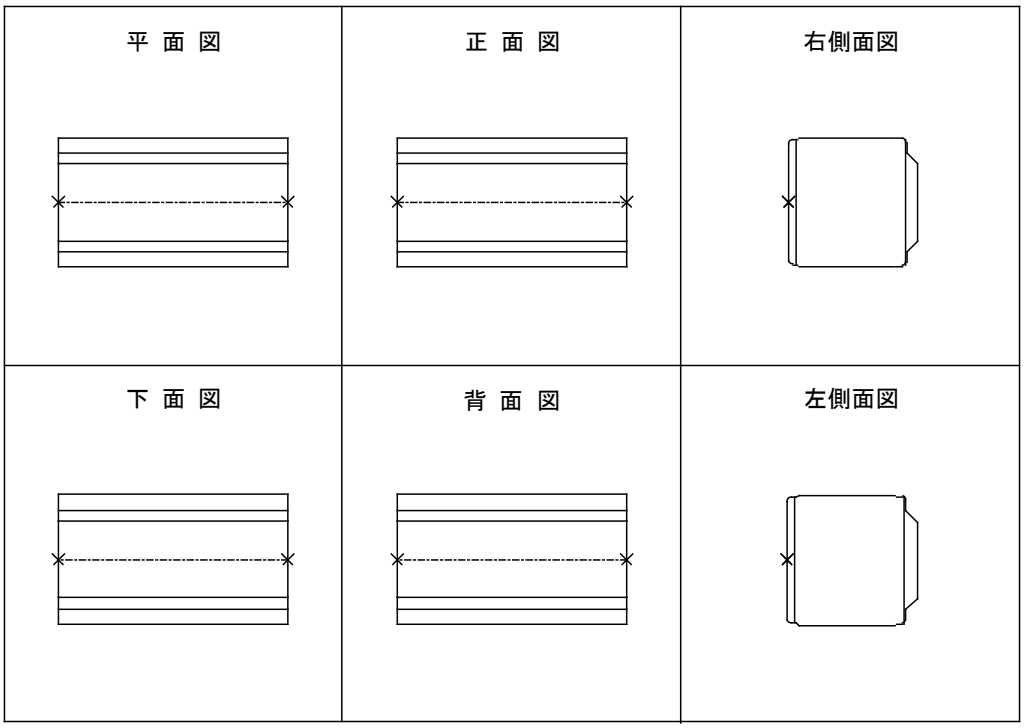

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-BH-P　直線ダクト　ダクト仕切り子桁　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

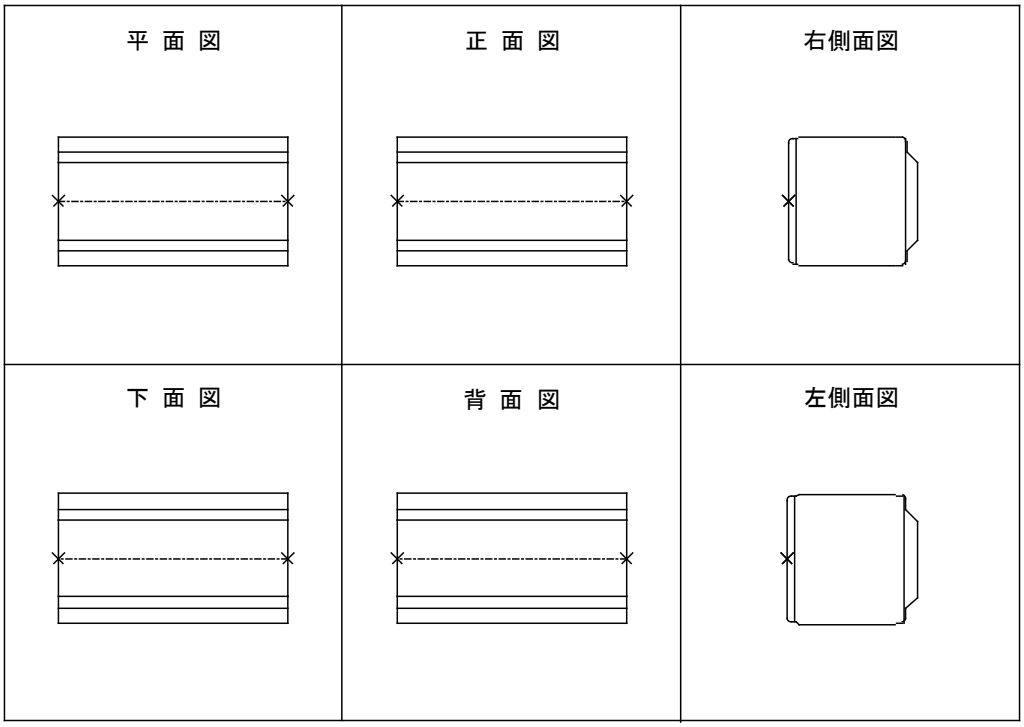

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-BH-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプ H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

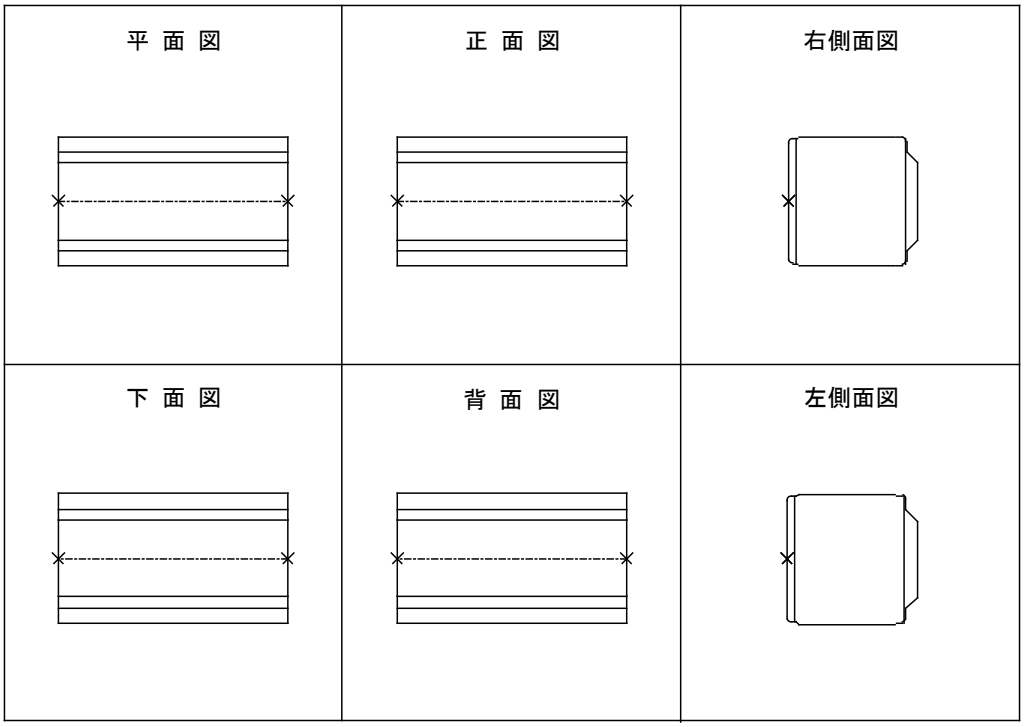

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-BH　直線ダクト ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

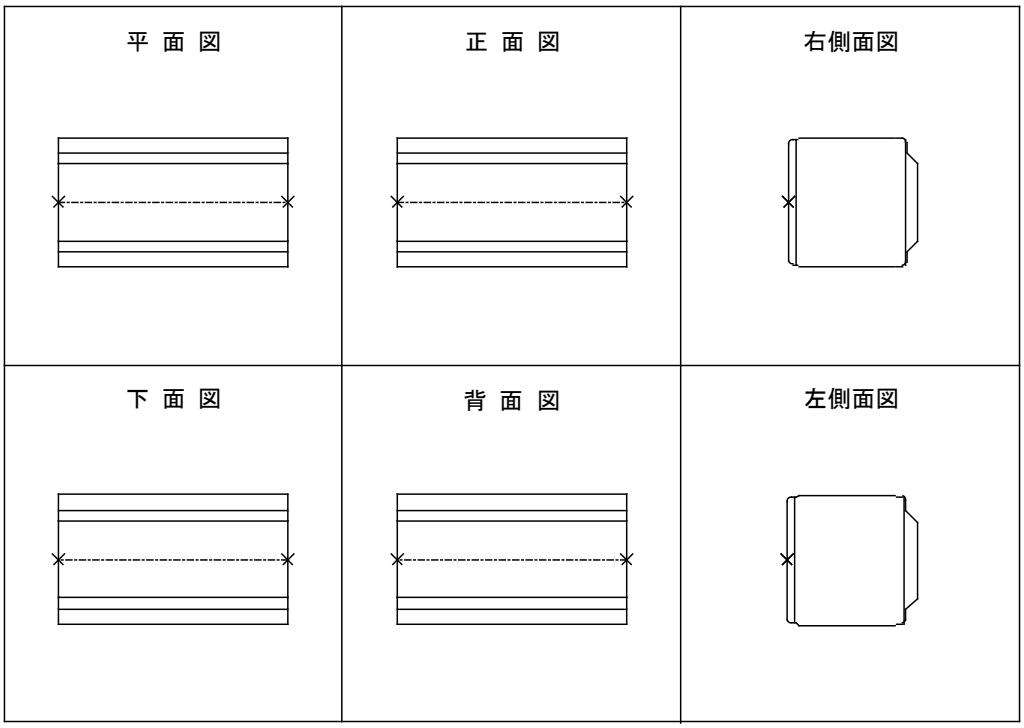

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-BL-N　直線ダクト ネット底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

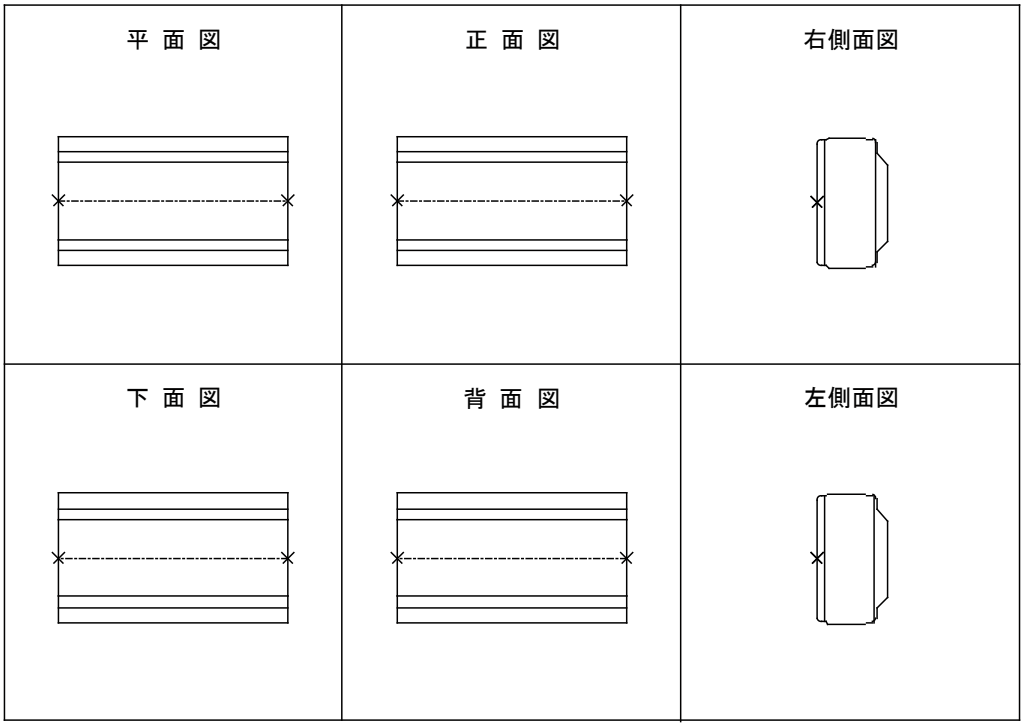

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-BL-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

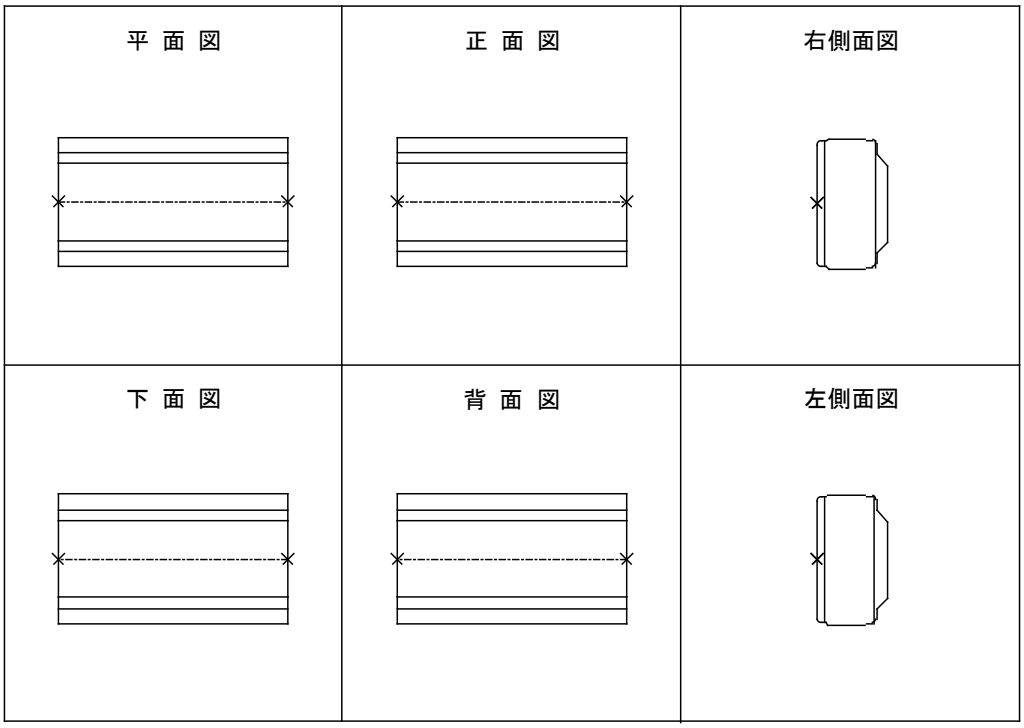

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSDS-BL　直線ダクト ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

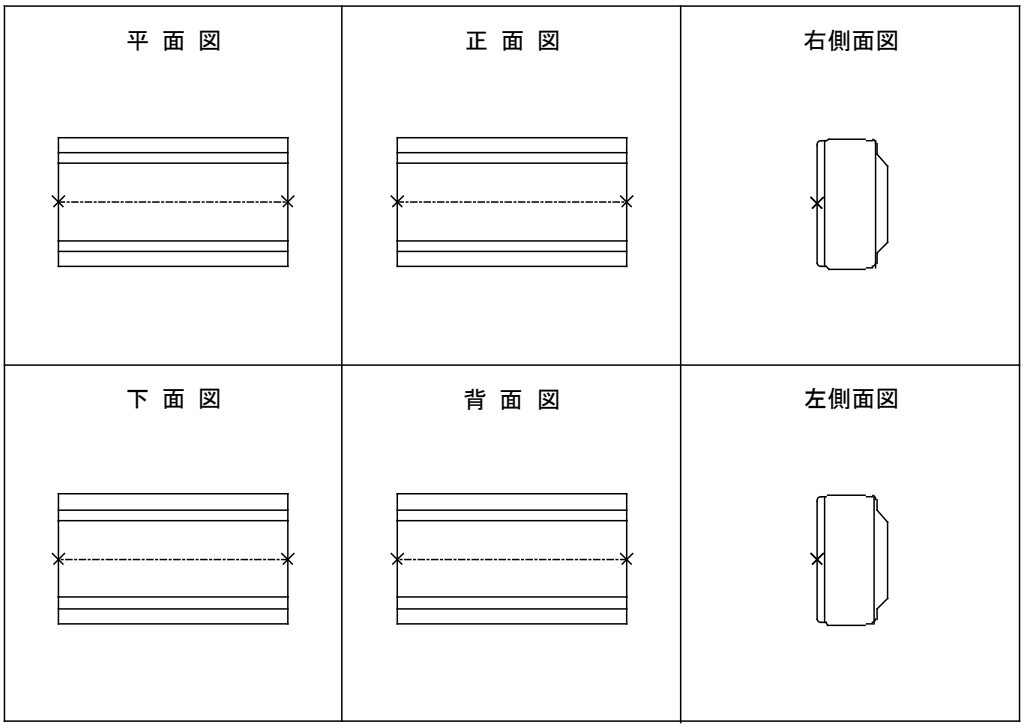

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-BH-N　直線ダクト　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

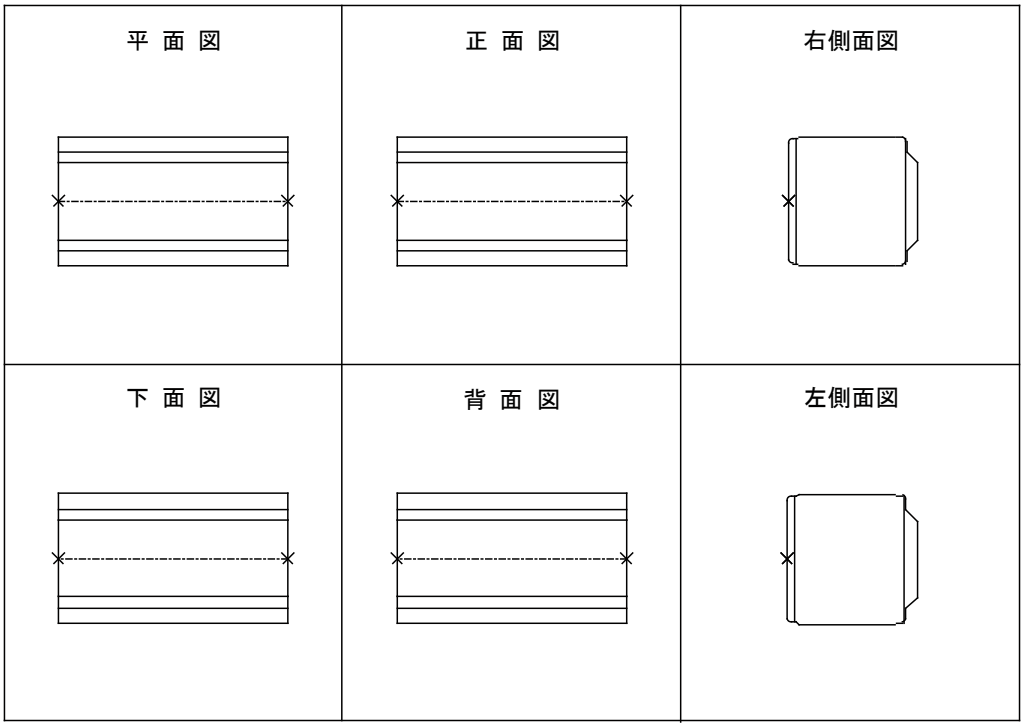

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-BH-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

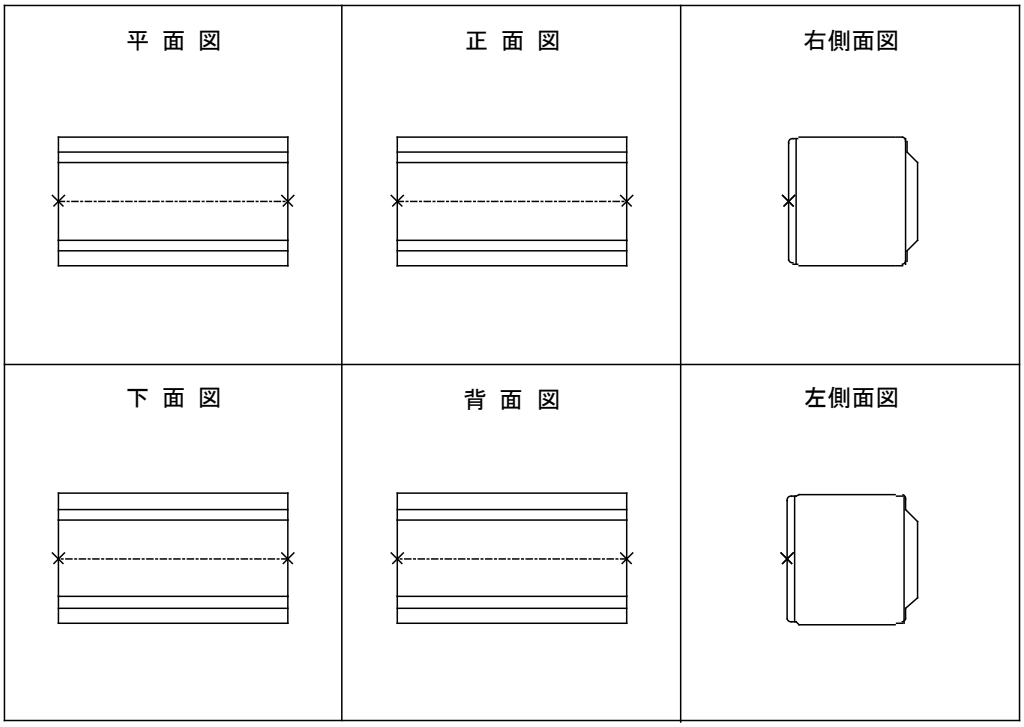

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-BH-P　直線ダクト　ダクト仕切り子桁　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

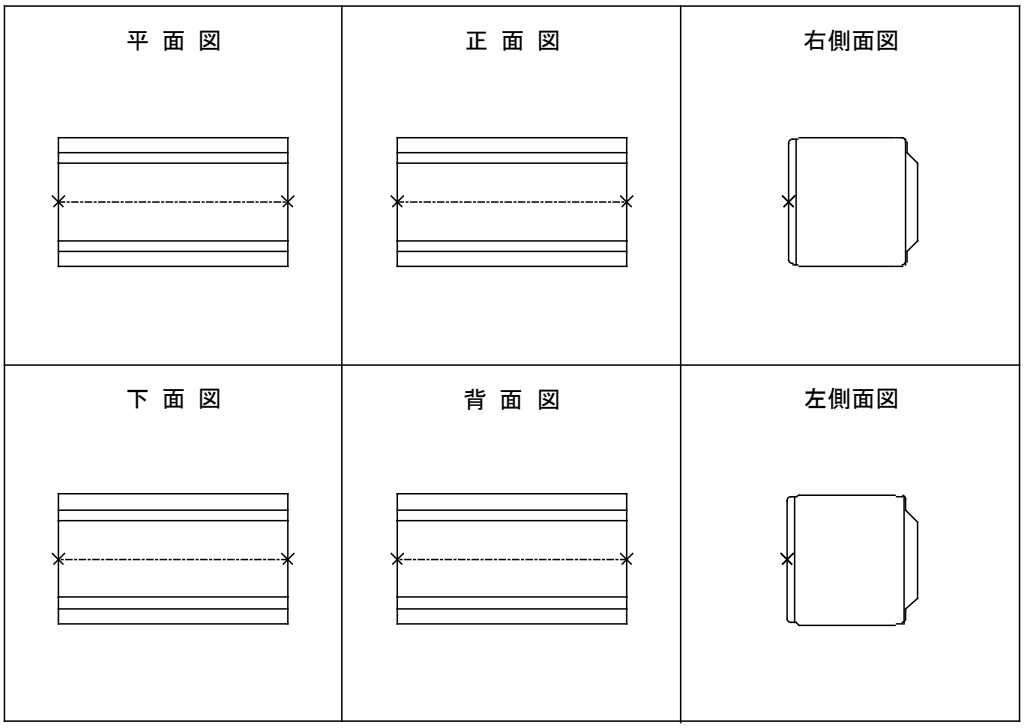

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-BH-U　直線ダクト 底板 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

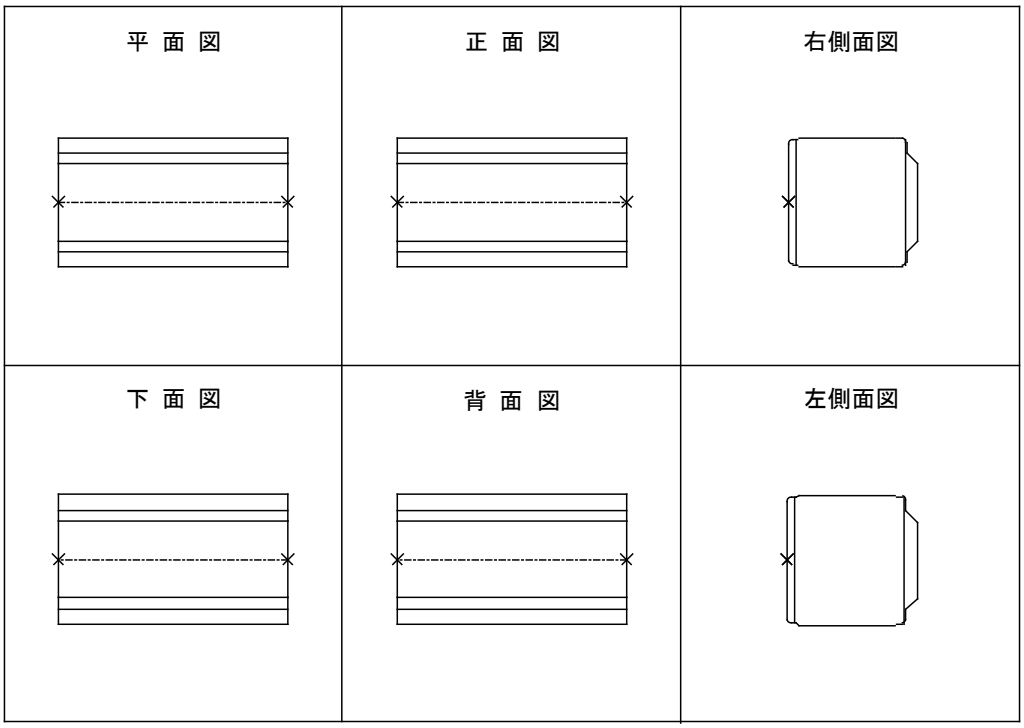

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-BH-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

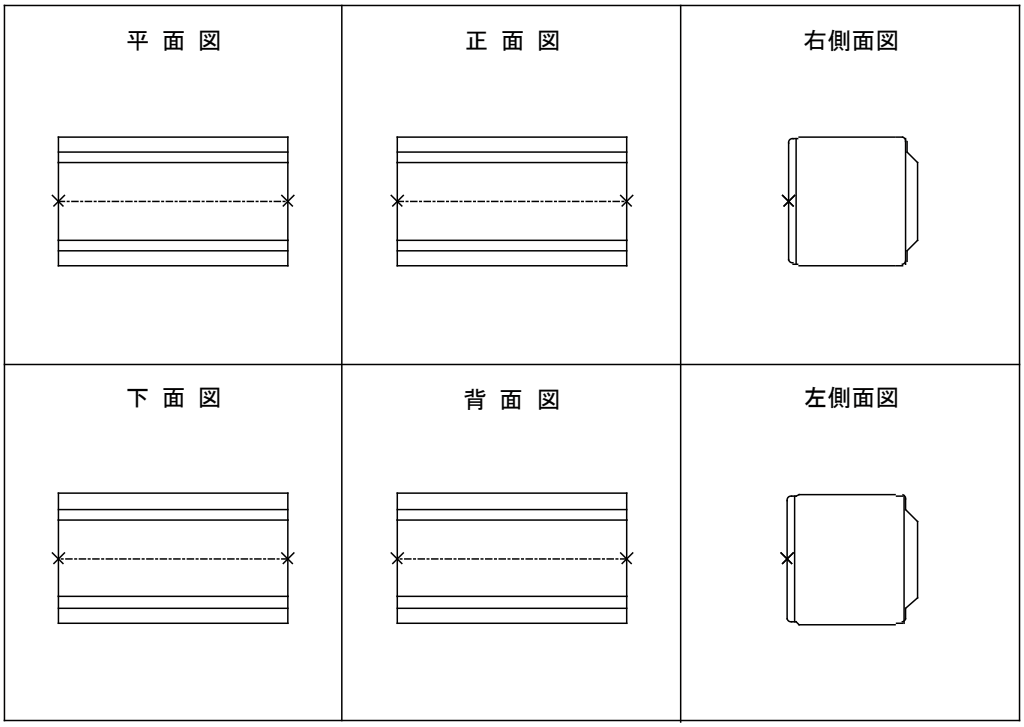

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-BH　直線ダクト 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

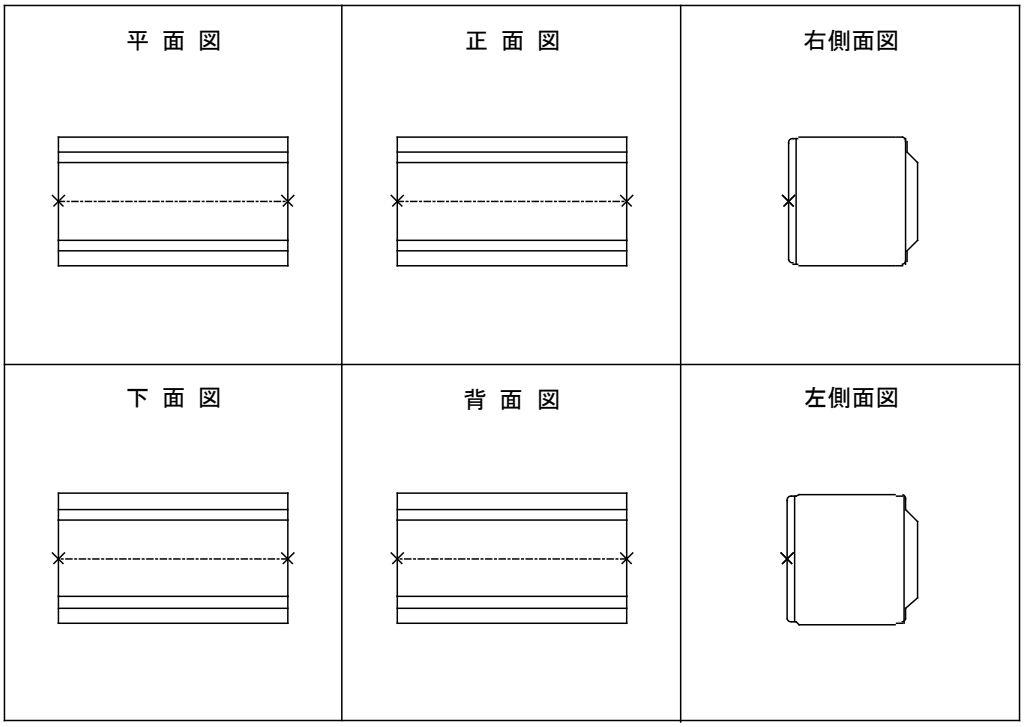

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-BL-N　直線ダクト　ネット底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

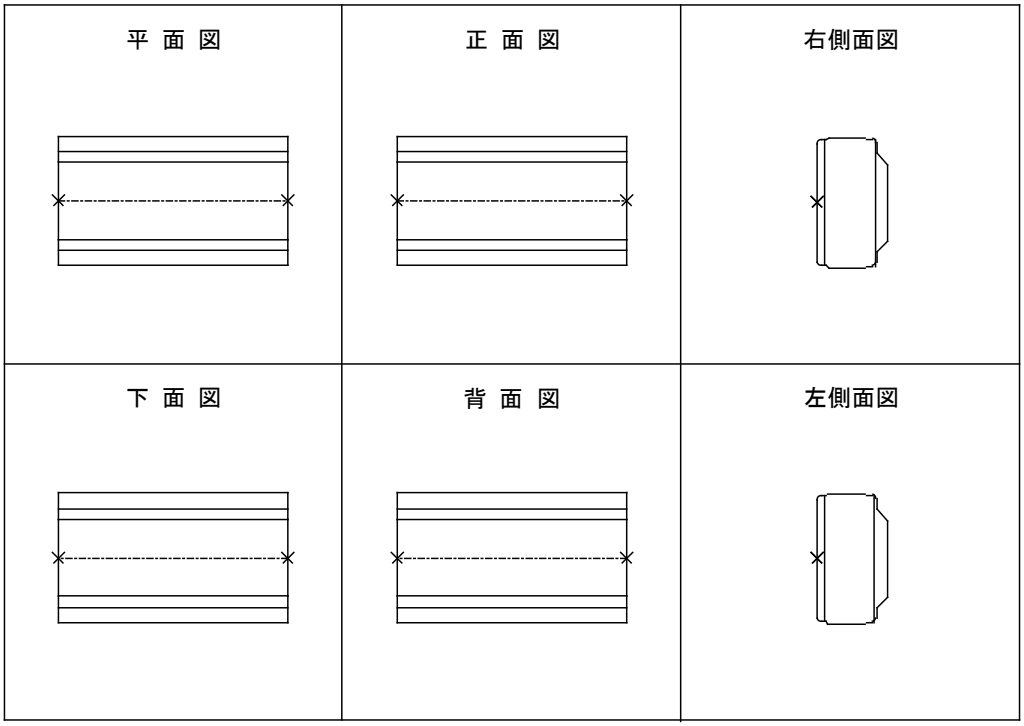

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-BL-U　直線ダクト　底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

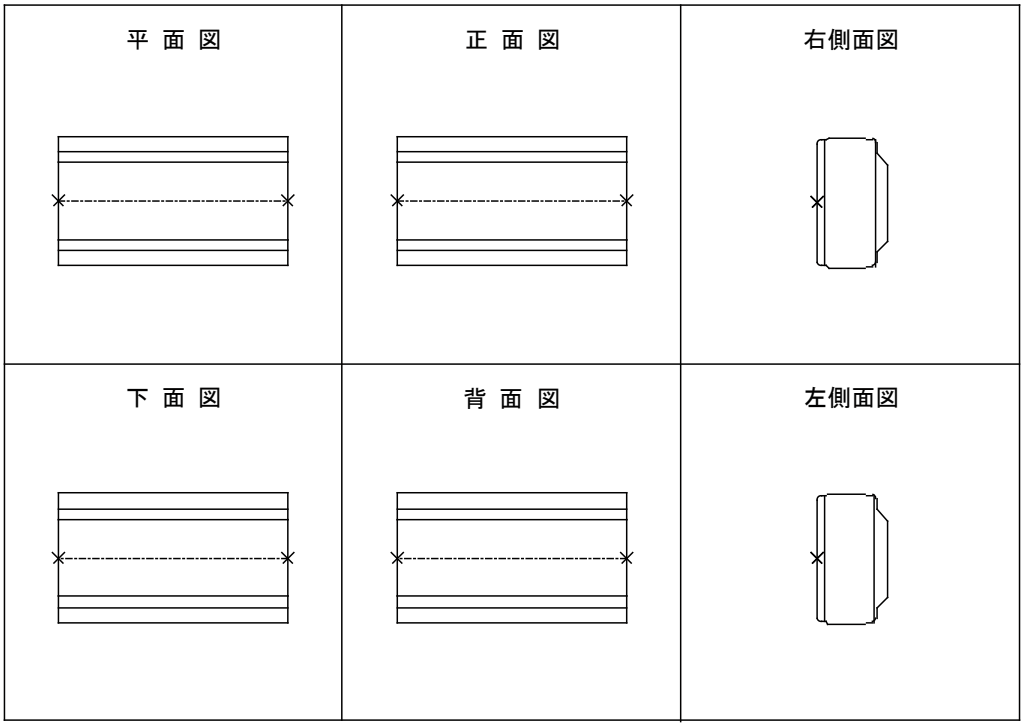

280:280
420:420
560:560
840:840

K-TRSD-BL　直線ダクト 標準タイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［01-直線ダクト］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

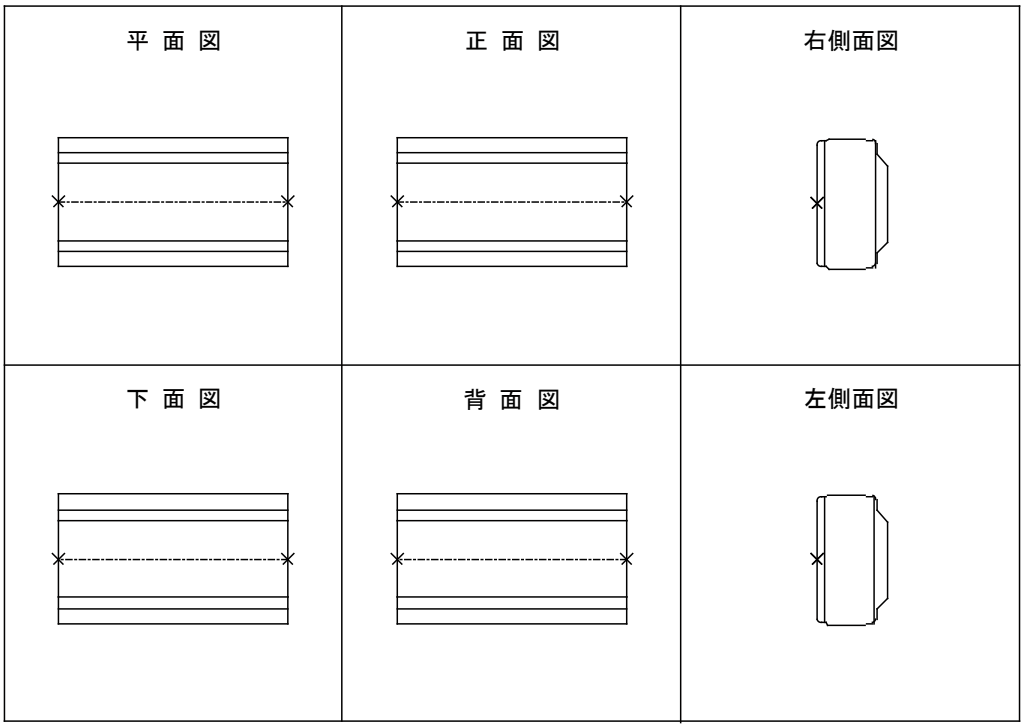

280:280
420:420
560:560
840:840

RF-VP　建物用リサイクル発泡三層硬質塩化ビニル管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［01-直管類］ー［04-塩化ビニル管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0

02 鉛管

LP45　鉛管(4.5mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［08-その他管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-鉛管］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

10.0	:	10.0	50.0	:	50.0
13.0	:	13.0	65.0	:	65.0
16.0	:	16.0	75.0	:	75.0
20.0	:	20.0	90.0	:	90.0
25.0	:	25.0	100.0	:	100.0
30.0	:	30.0	125.0	:	125.0
40.0	:	40.0	150.0	:	150.0

LP45　鉛管(4.5mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［08-その他管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-鉛管］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0	:	10.0	50.0	:	50.0
13.0	:	13.0	65.0	:	65.0
16.0	:	16.0	75.0	:	75.0
20.0	:	20.0	90.0	:	90.0
25.0	:	25.0	100.0	:	100.0
30.0	:	30.0	125.0	:	125.0
40.0	:	40.0	150.0	:	150.0

LP30　鉛管(3mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［08-その他管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-鉛管］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		○
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		○

10.0　:　10.0
13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
90.0　:　90.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

SP-1　消火用フレキ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［08-その他管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-鉛管］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
		○
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図
		○

20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

Fduct フレキシブルダクト

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-直管類］ー［08-その他管］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［02-鉛管］

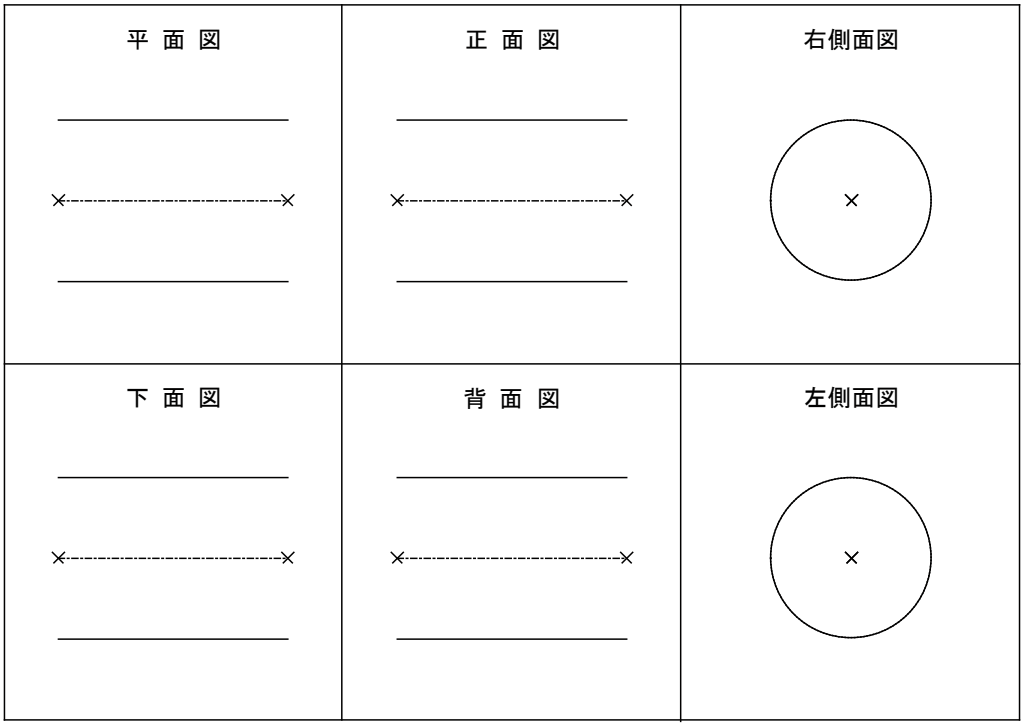

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

03 エルボ

TM-COLT　繊維モルタルビニル二層管継手　掃除口付90°　大曲りY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

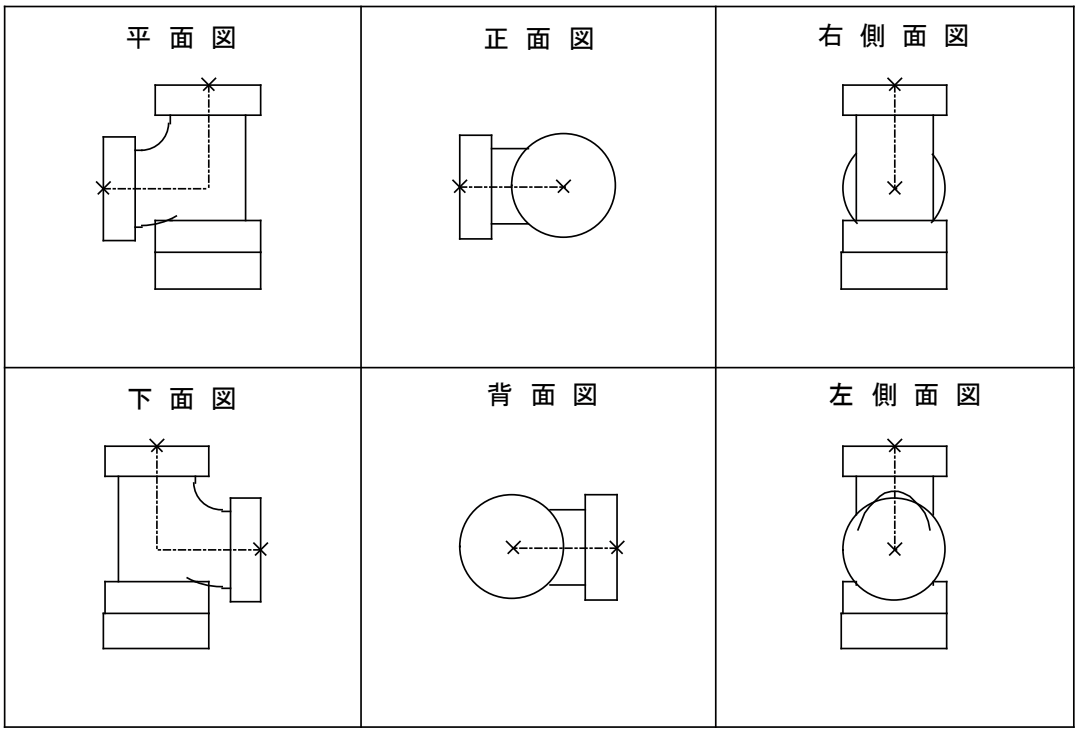

40.0	:	40.0
50.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	40.0
65.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	40.0
75.0	:	50.0
75.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	40.0
100.0	:	50.0
100.0	:	65.0
100.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	65.0
125.0	:	75.0
125.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	65.0
150.0	:	75.0
150.0	:	100.0
150.0	:	125.0
150.0	:	150.0

ETM-L(*) 建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0

ETM-LL　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 90°大曲りエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［ETM ＤＶＬＰ用継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

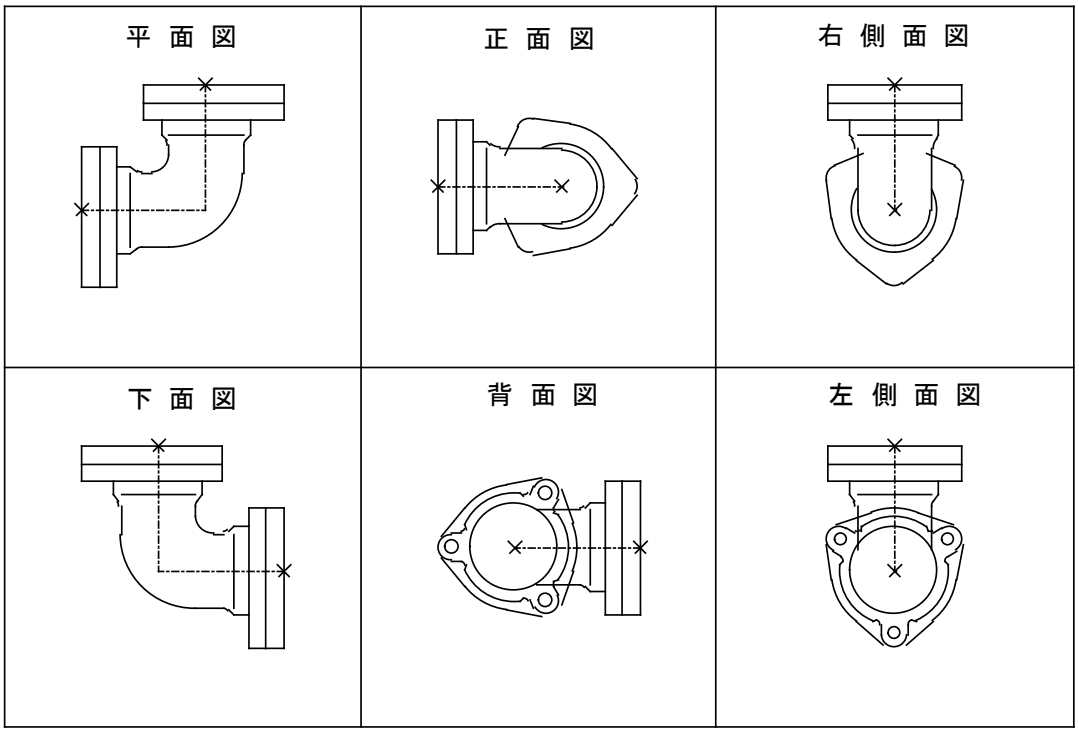

32.0	:	32.0
40.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	32.0
50.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	40.0
65.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	50.0
80.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	65.0
100.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	100.0
150.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

ETM-45L　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［ETM ＤＶＬＰ用継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

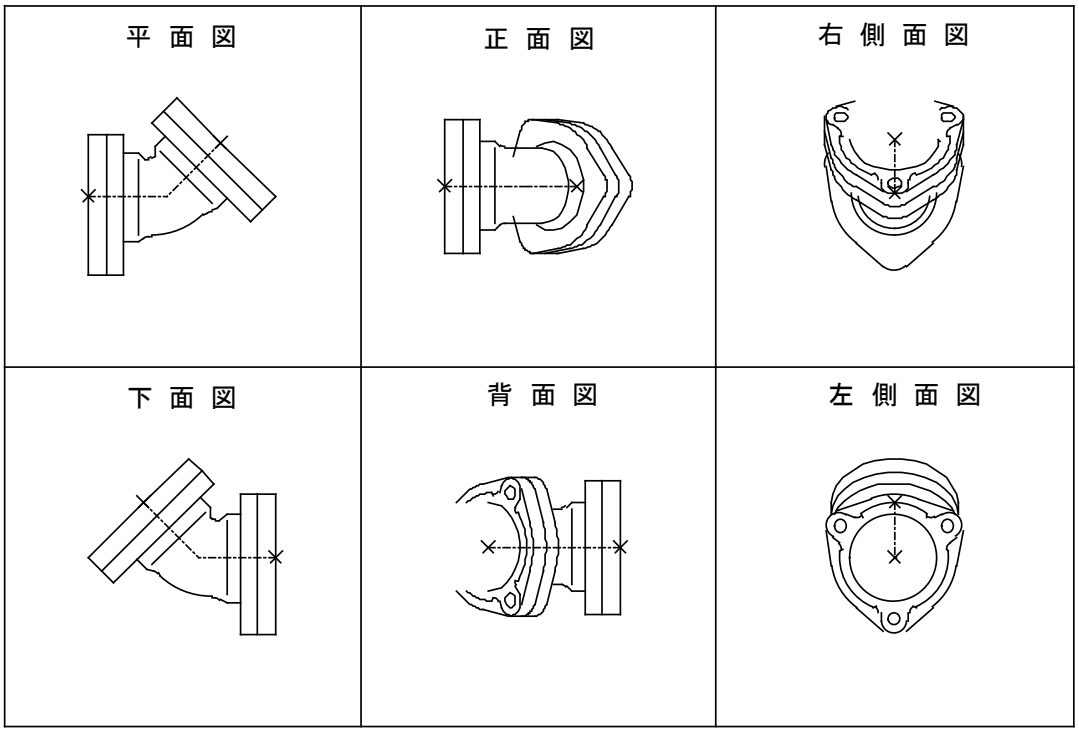

32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

NS-L(*) 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

NS-45L　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［NS ＨＴＬＰ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

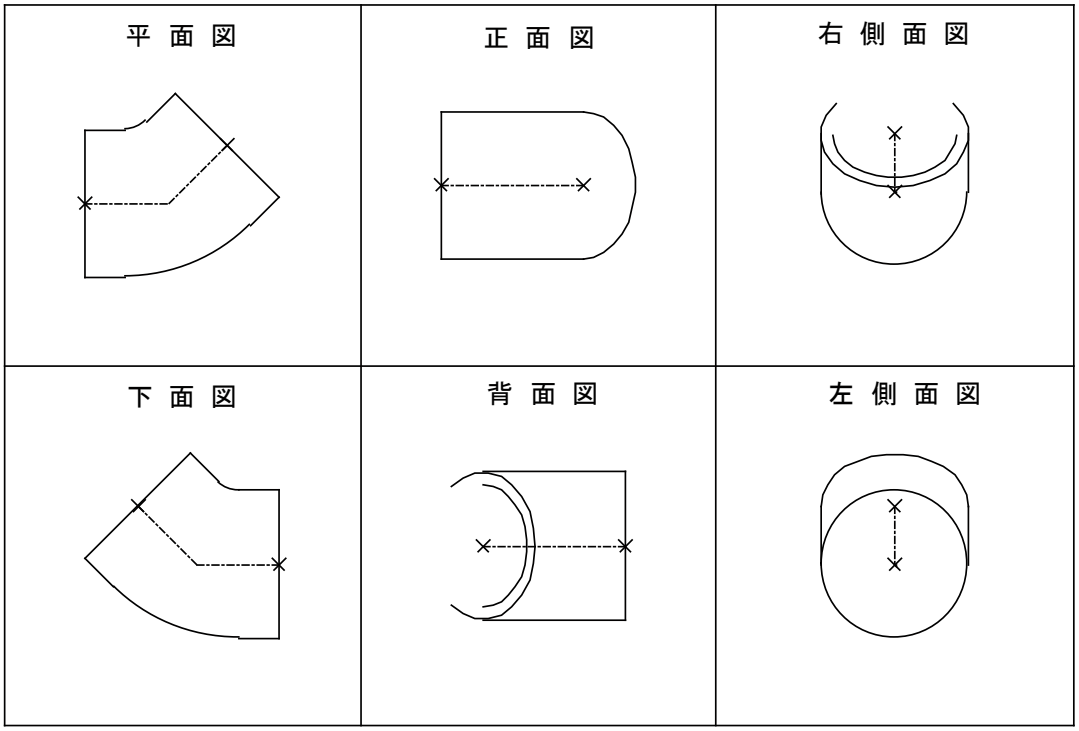

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

SSGP-YL　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

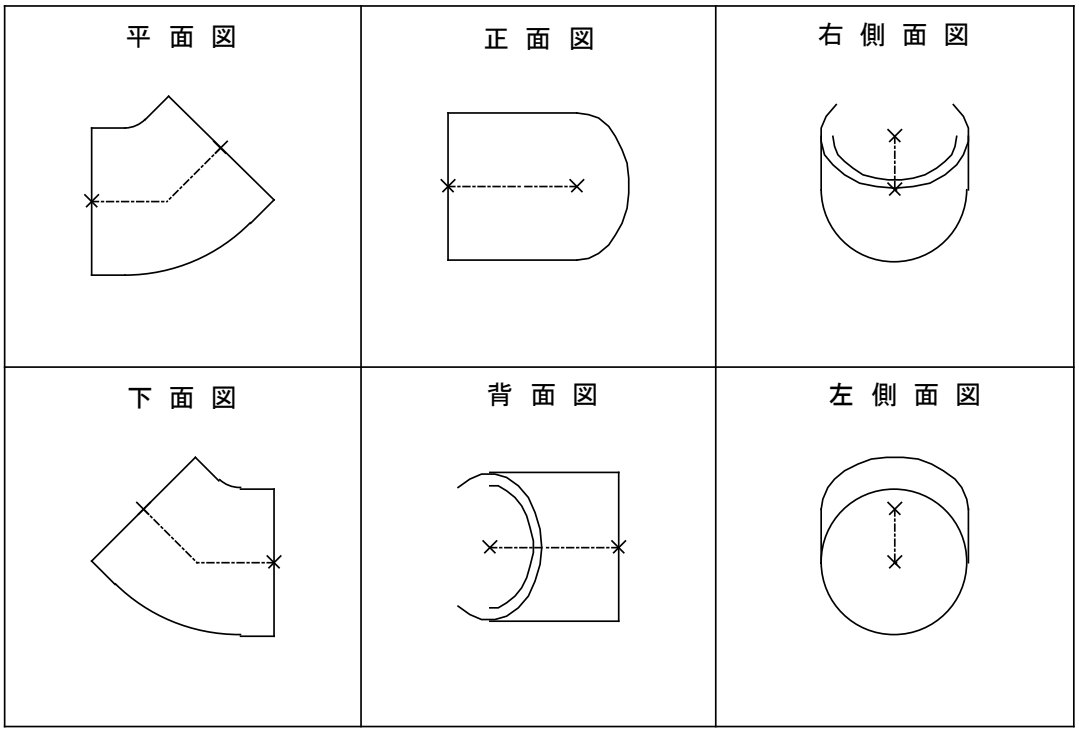

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

SSGP-L(*) ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

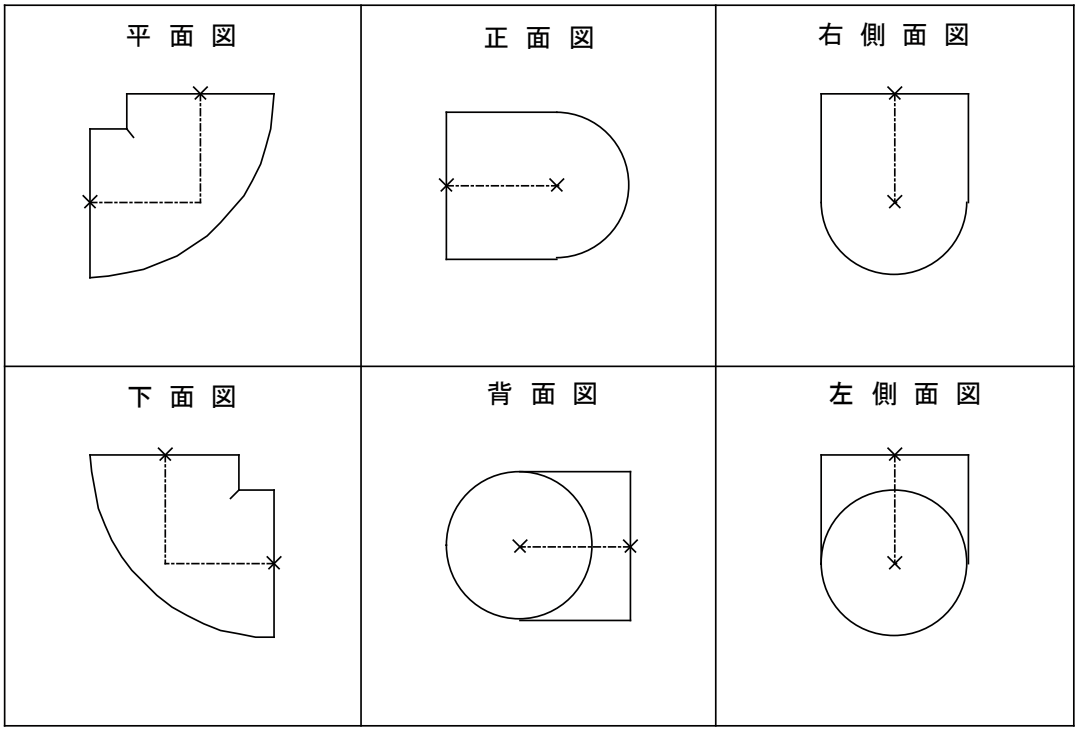

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 6.0
10.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 8.0
15.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 10.0
20.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 10.0
25.0 : 15.0
25.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 15.0
32.0 : 20.0
32.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 15.0
40.0 : 20.0
40.0 : 25.0
40.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 15.0
50.0 : 20.0
50.0 : 25.0
50.0 : 32.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 25.0
65.0 : 32.0
65.0 : 40.0
65.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 32.0
80.0 : 40.0
80.0 : 50.0
80.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 50.0
100.0 : 65.0
100.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 80.0
125.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 100.0
150.0 : 125.0
150.0 : 150.0

REF-90L(*) レフネット用 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

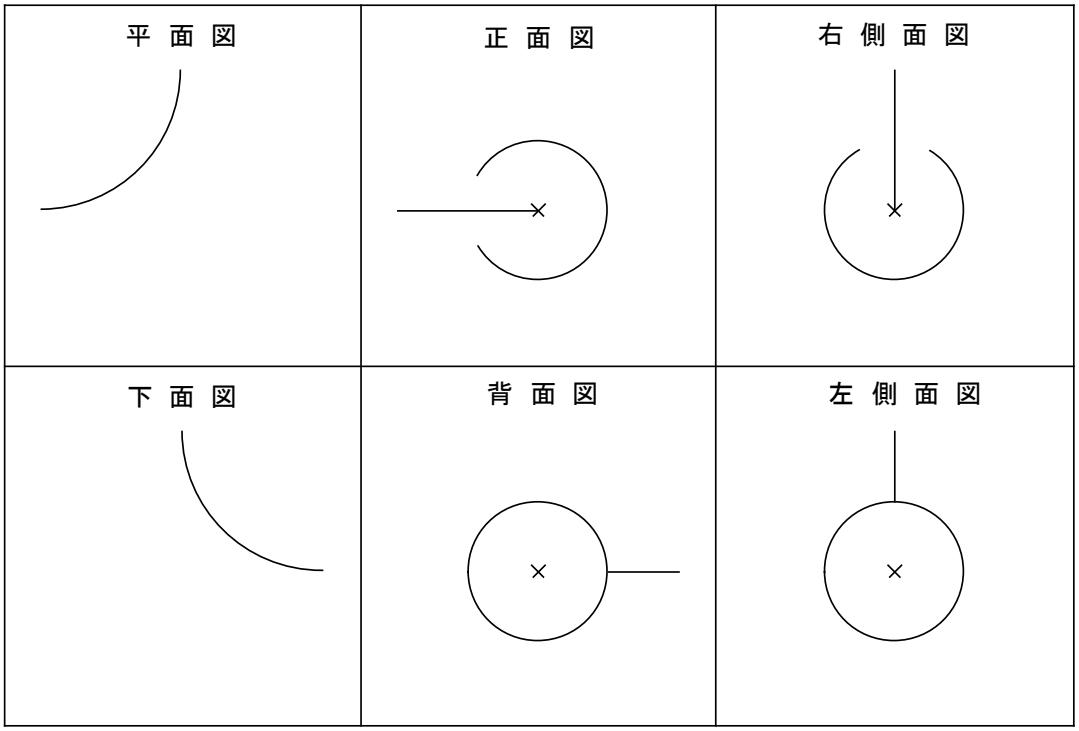

9.5	, 6.4	:	9.5	, 6.4
12.7	, 6.4	:	12.7	, 6.4
15.9	, 9.5	:	15.9	, 9.5
19.1	, 9.5	:	19.1	, 9.5
22.2	, 9.5	:	22.2	, 9.5
25.4	, 12.7	:	25.4	, 12.7
28.6	, 12.7	:	28.6	, 12.7
31.8	, 15.9	:	31.8	, 15.9
38.1	, 15.9	:	38.1	, 15.9
38.1	, 19.1	:	38.1	, 19.1

ABACUS-45L　アバカス　45度エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
60.0　:　60.0

ABACUS-90L　アバカス 90度エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
60.0　:　60.0

ABACUS-FL　アバカス　給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　15.0
20.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0

ABACUS-FL1 アバカス 一体型給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

20.0　：　15.0

ABACUS-SL　アバカス　ストリートエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0

ABACUS-TZFL　アバカス　台付き給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

20.0　：　15.0

AM-45L200　塩ビ製小口径マス　雨マス･45°曲り(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

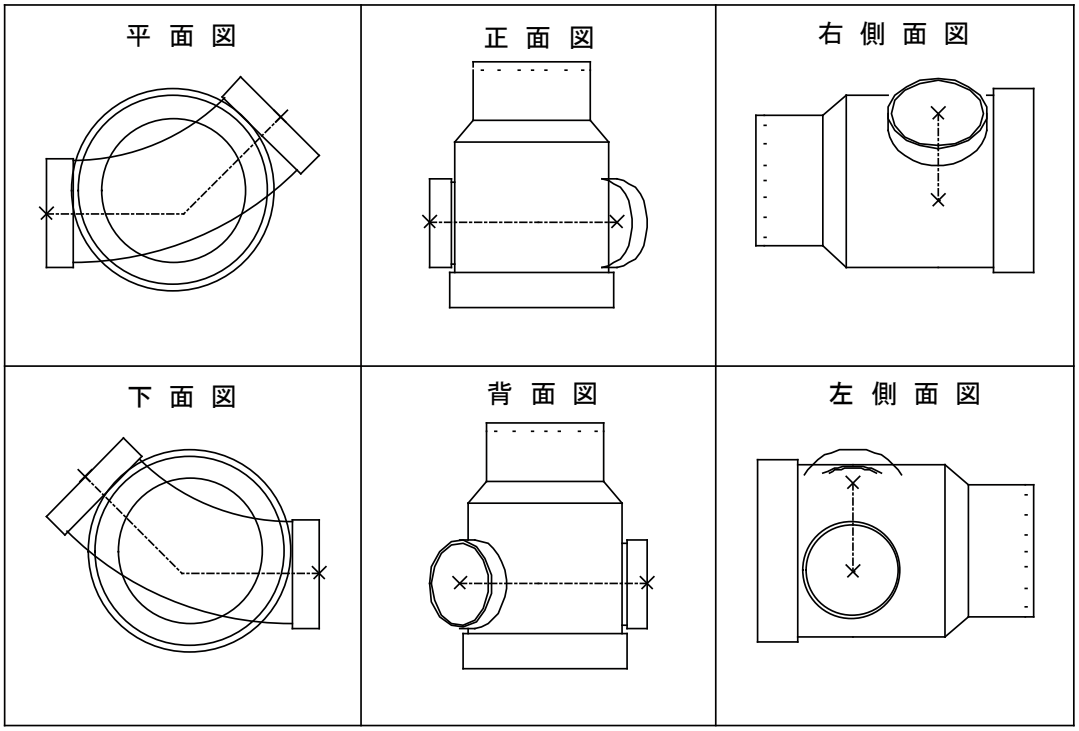

100.0　：　100.0
150.0　：　150.0

AM-45L300　塩ビ製小口径マス　雨マス･45°曲り(掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

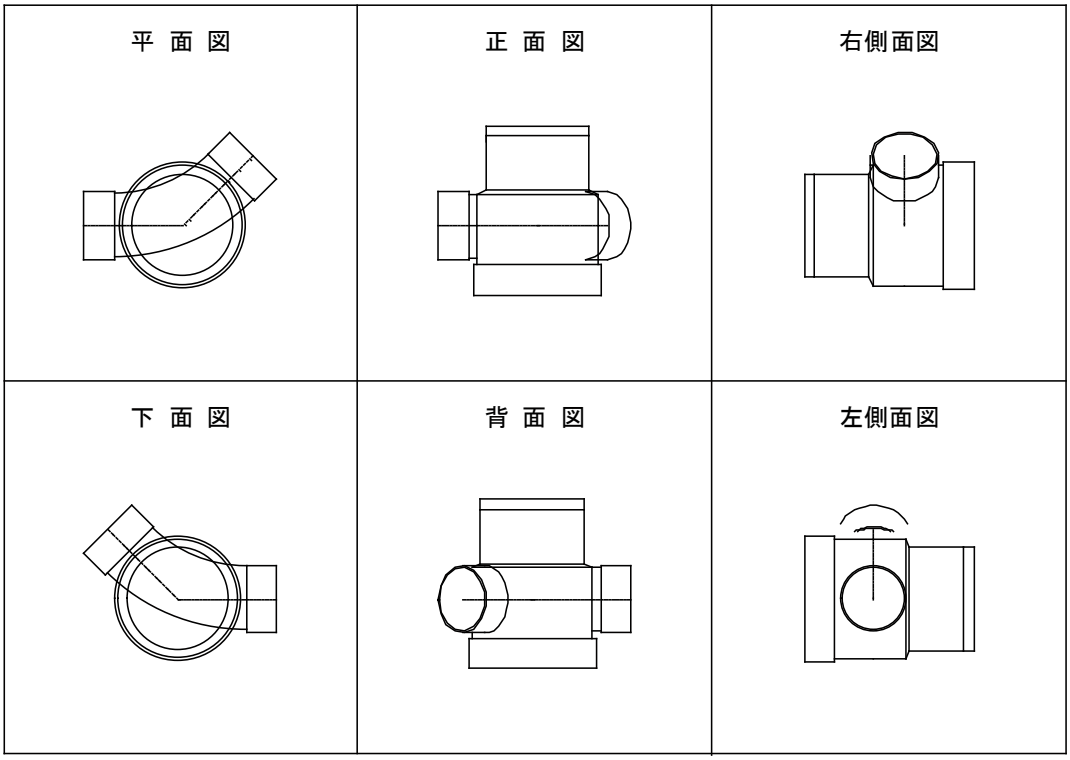

150.0:150.0
200.0:200.0

AM-90L200　塩ビ製小口径マス　雨マス・90°曲り(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

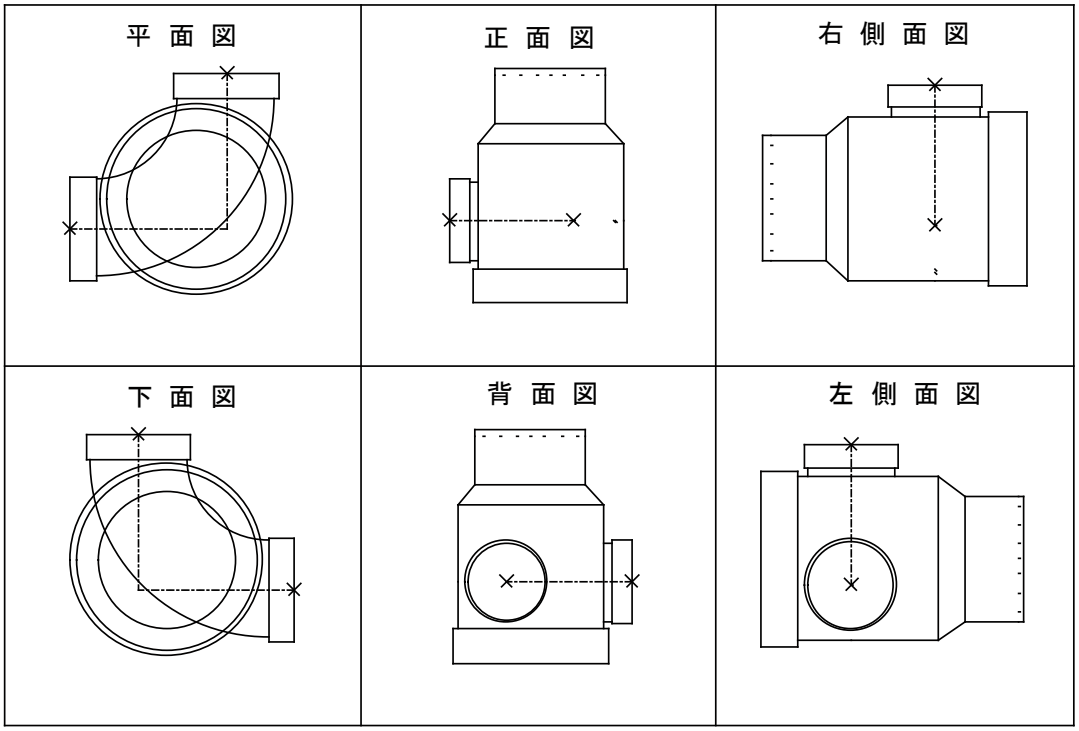

100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

AM-90L300　塩ビ製小口径マス　雨マス･90°　曲り(掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

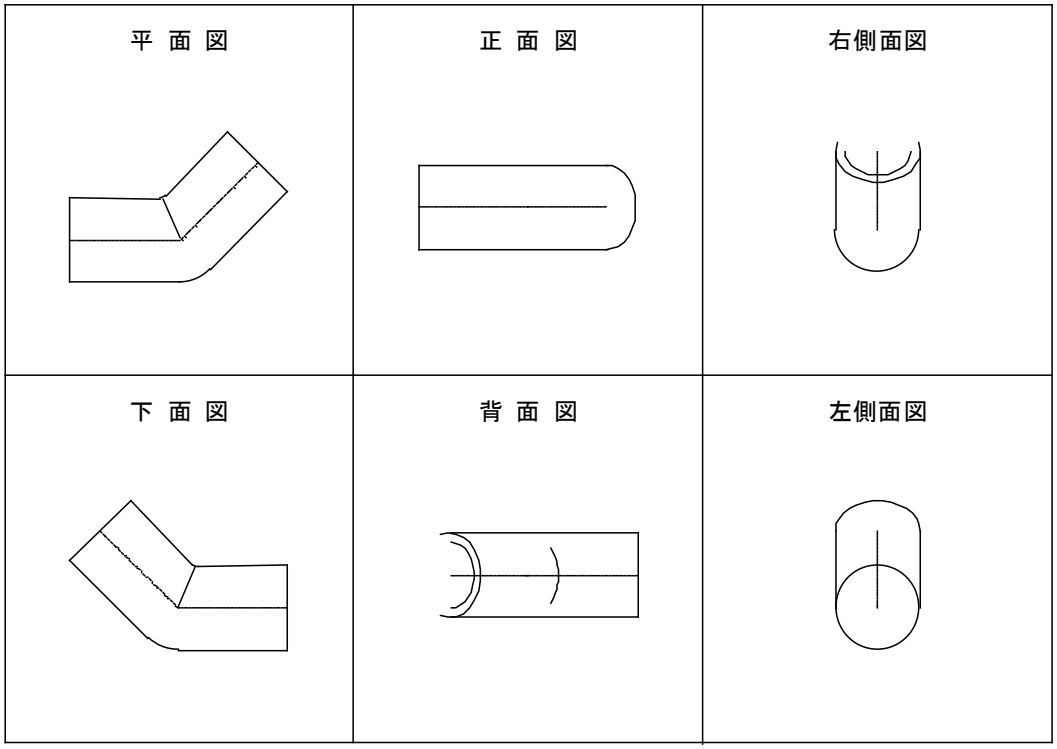

150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

AW-EF45L　建築設備用ポリエチレン管継手 EF45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

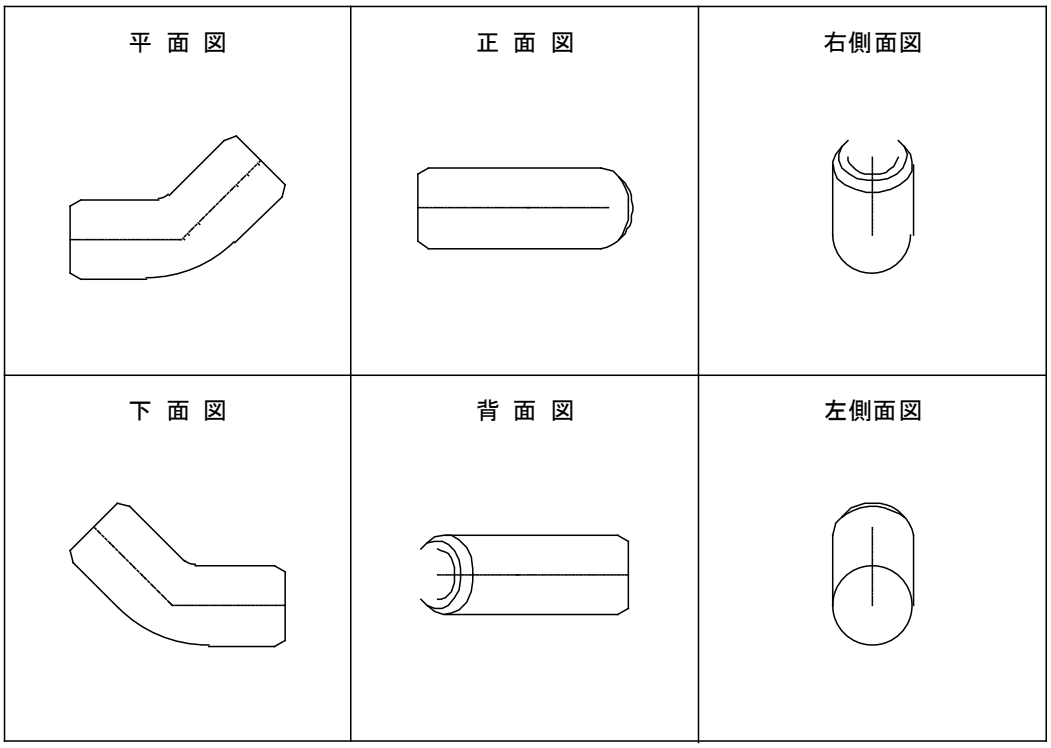

20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
75.0: 75.0
100.0:100.0

AW-EF90L　建築設備用ポリエチレン管継手 EF90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

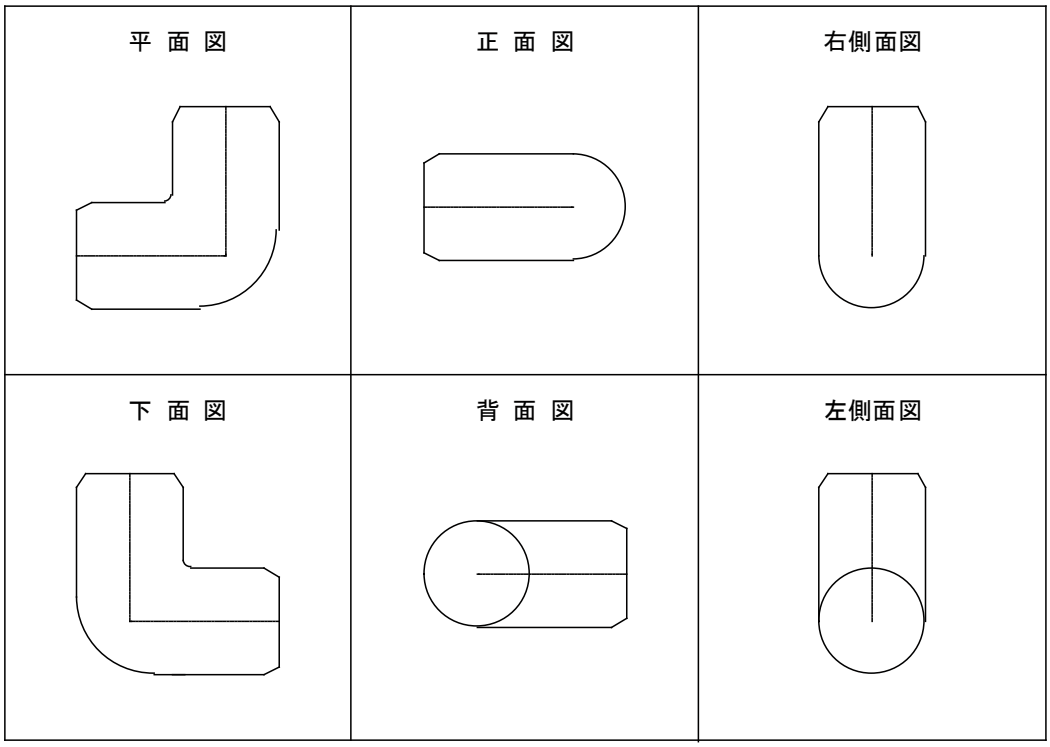

20.0: 20.0
20.0: 25.0
25.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
75.0: 75.0
100.0:100.0

DIPNS-45L　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 45° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

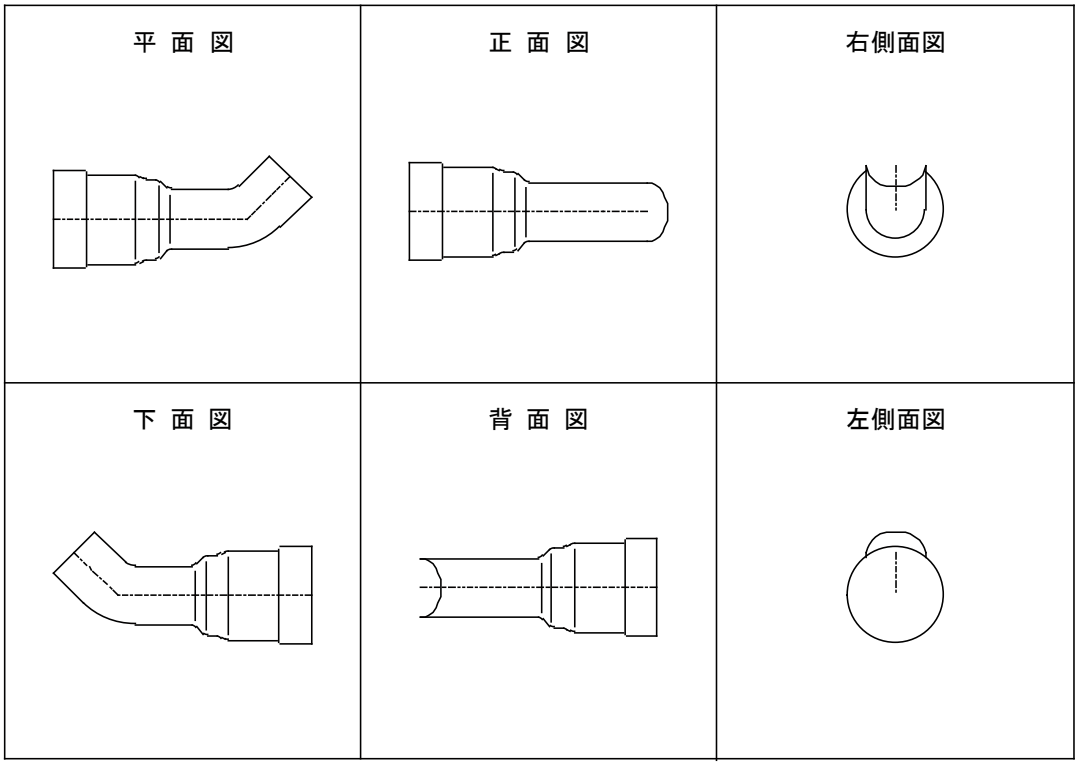

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

DIPNS-90L　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 90°曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

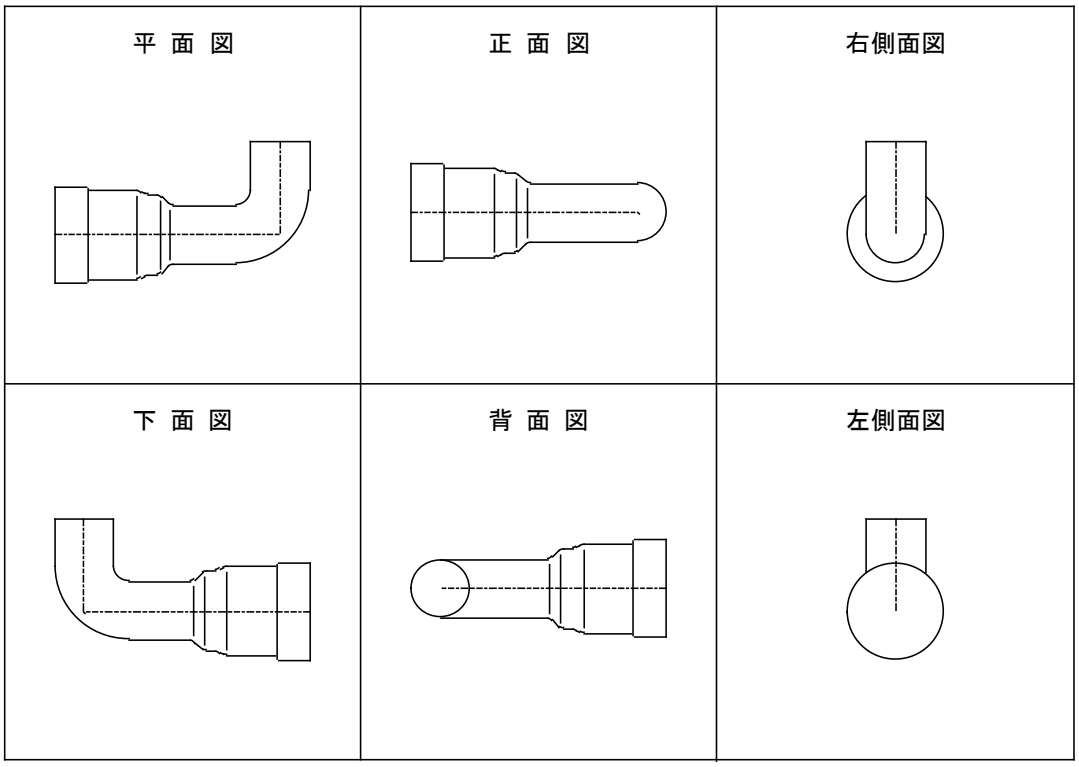

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

EF-L　JFEポリブテン管用継手 E種エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JFE　JFEポリブテン管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

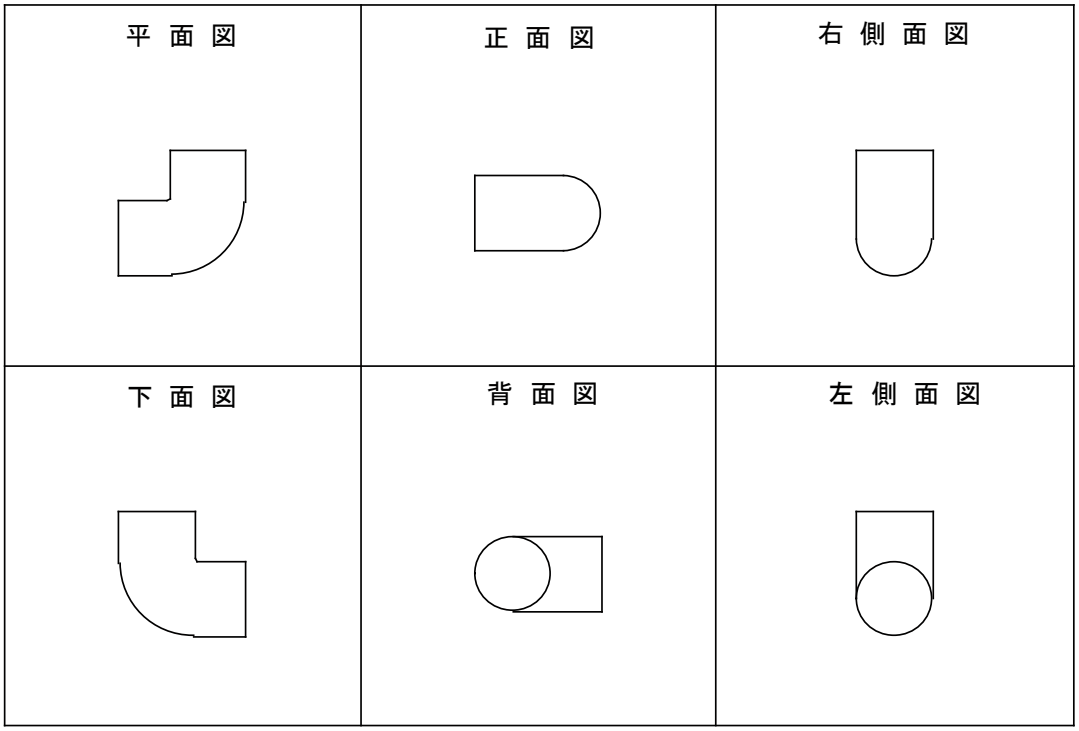

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0

el45b-1　汚水2用　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[01-横曲り継手]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
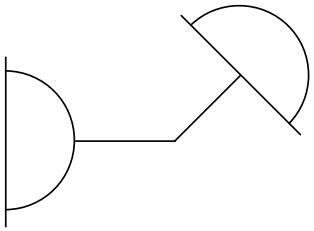		
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図
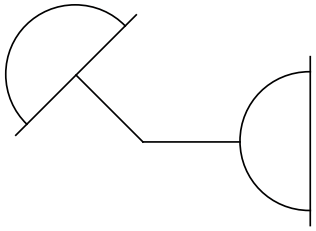		

30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

el45b-2　汚水2用 90°エルボ返しA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[02-ルート45°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

el45c-1　汚水1用 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[01-横曲り継手]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
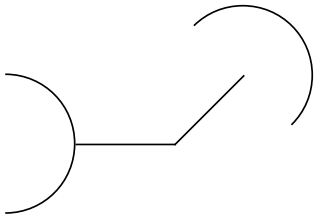		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
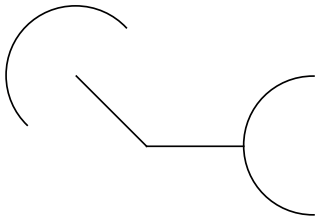		

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

el45c-2　汚水1用 90°エルボ返しA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[02-ルート45°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

el45d-1　排水用 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[01-横曲り継手]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

el45d-2　排水用 90°エルボ返しA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[02-ルート45°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

el45d-3　排水用 90°エルボ返しB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[02-ルート45°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

el45g-1　一般用 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[01-横曲り継手]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

el45g-2　一般用 90°エルボ返しA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[02-ルート45°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

el45g-3　一般用 90°エルボ返しB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[02-ルート45°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

el45g-4　一般用 90°エルボ返しA＋バルブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[02-ルート45°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

el45g-5　一般用 90°エルボ返しB＋バルブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[02-ルート45°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

el45r-1　冷媒用 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[01-横曲り継手]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

9.5	, 6.4	:	9.5	, 6.4
12.7	, 6.4	:	12.7	, 6.4
15.9	, 9.5	:	15.9	, 9.5
19.1	, 9.5	:	19.1	, 9.5
22.2	, 9.5	:	22.2	, 9.5
25.4	,12.7	:	25.4	,12.7
28.6	,12.7	:	28.6	,12.7
31.8	,15.9	:	31.8	,15.9
38.1	,15.9	:	38.1	,15.9
38.1	,19.1	:	38.1	,19.1

el90b-1　汚水2用 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[01-横曲り継手]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

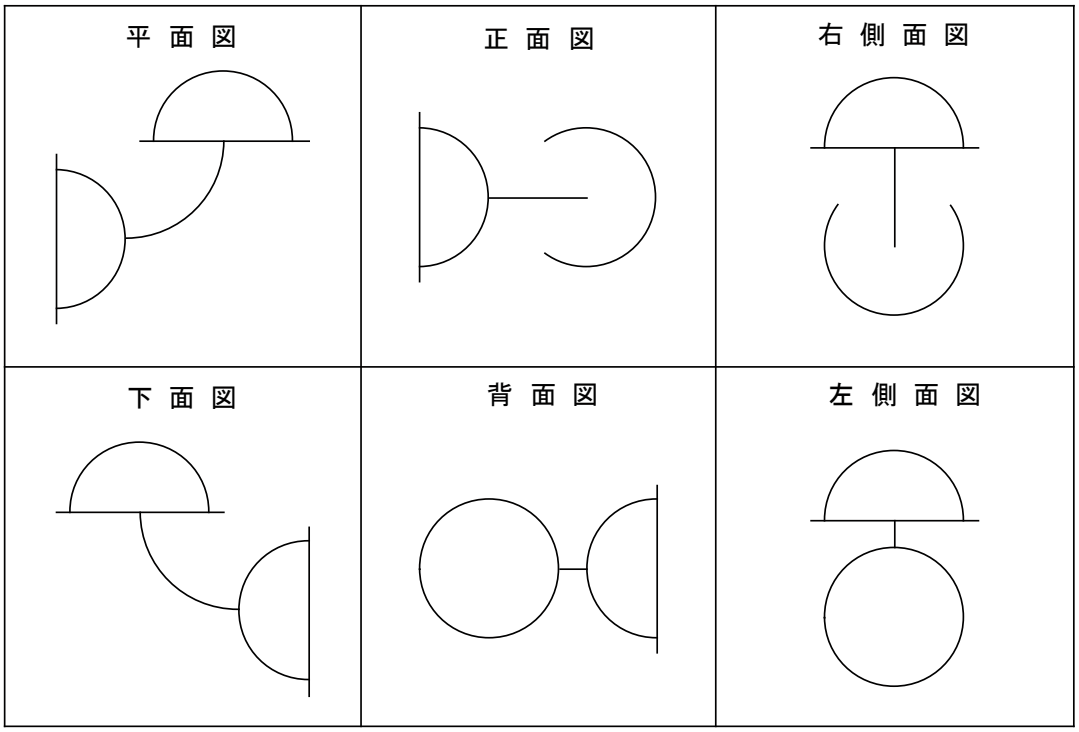

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0

el90b-2　汚水2用 90°エルボ返しA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0

el90b-4　汚水2用　45°　エルボ＋45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°　曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
		
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図
		

30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0

el90b-5　汚水2用 90°　TY＋キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°　曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
		
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図
		

30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0

el90c-1　汚水1用 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[01-横曲り継手]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

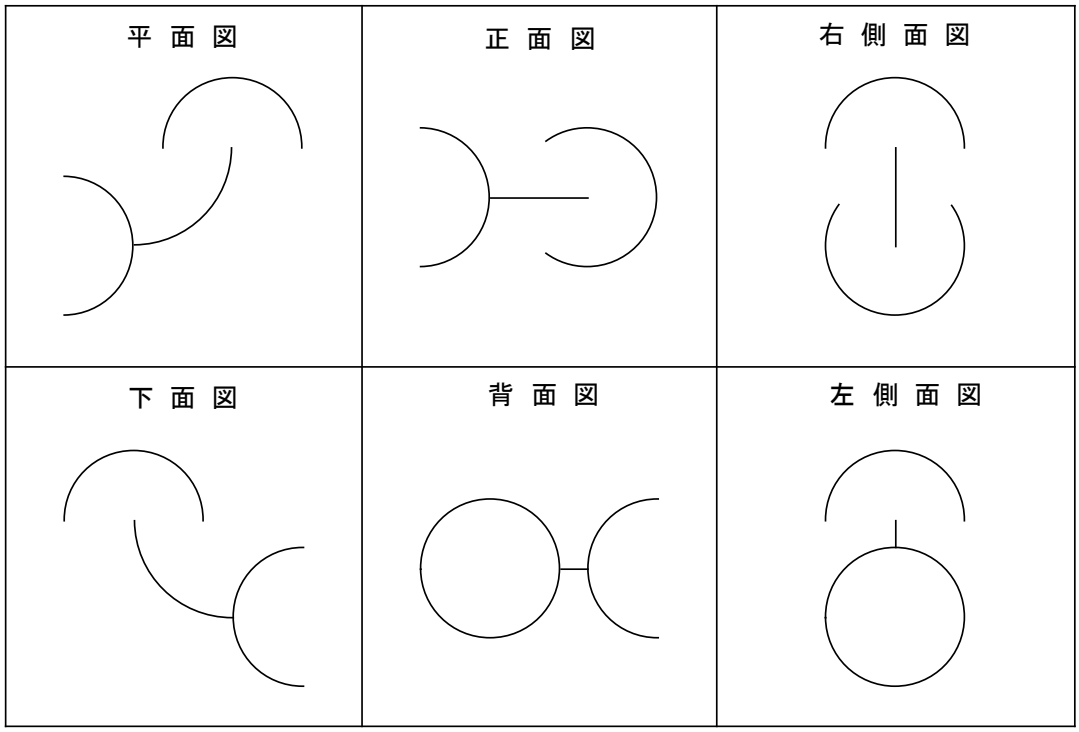

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0

el90c-2　汚水1用 90°エルボ返しA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0

el90c-4　汚水1用　45°　エルボ＋45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°　曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
		
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図
		

30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0

el90c-5　汚水1用 90°　TY＋キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0

el90d-1　排水用 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[01-横曲り継手]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

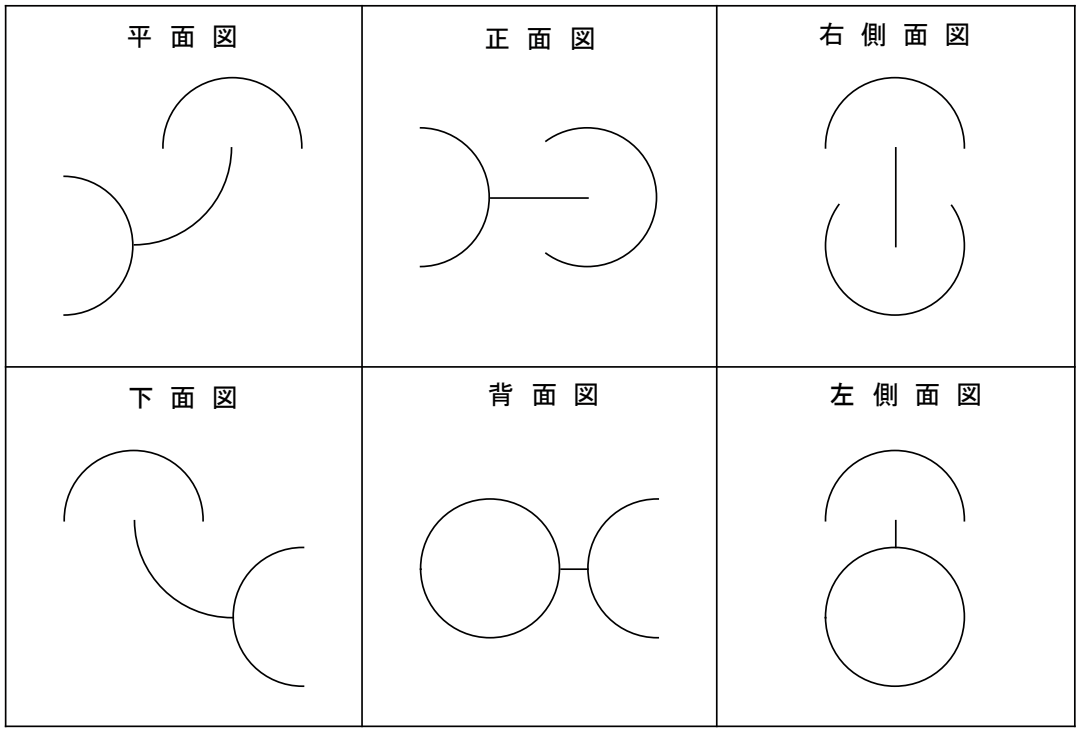

25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0

el90d-2　排水用 90°エルボ返しA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0

el90d-3　排水用 90°エルボ返しB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

25.0　:　250
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0

el90d-4　排水用 45°エルボ＋45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0

el90d-5　排水用 90°TY＋キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0

el90g-1　一般用 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[01-横曲り継手]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0	40.0 : 20.0	100.0 : 50.0
8.0 : 8.0	40.0 : 25.0	100.0 : 65.0
10.0 : 6.0	40.0 : 32.0	100.0 : 80.0
10.0 : 8.0	40.0 : 40.0	100.0 : 100.0
10.0 : 10.0	50.0 : 15.0	125.0 : 80.0
15.0 : 8.0	50.0 : 20.0	125.0 : 100.0
15.0 : 10.0	50.0 : 25.0	125.0 : 125.0
15.0 : 15.0	50.0 : 32.0	150.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 40.0	150.0 : 125.0
20.0 : 15.0	50.0 : 50.0	150.0 : 150.0
20.0 : 20.0	65.0 : 25.0	
25.0 : 10.0	65.0 : 32.0	
25.0 : 15.0	65.0 : 40.0	
25.0 : 20.0	65.0 : 50.0	
25.0 : 25.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 15.0	80.0 : 32.0	
32.0 : 20.0	80.0 : 40.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 50.0	
32.0 : 32.0	80.0 : 65.0	
40.0 : 15.0	80.0 : 80.0	

el90g-2　一般用 90°エルボ返しA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0	40.0 : 15.0	80.0 : 65.0
8.0 : 8.0	40.0 : 20.0	80.0 : 80.0
10.0 : 6.0	40.0 : 25.0	100.0 : 50.0
10.0 : 8.0	40.0 : 32.0	100.0 : 65.0
10.0 : 10.0	40.0 : 40.0	100.0 : 80.0
15.0 : 8.0	50.0 : 15.0	100.0 : 100.0
15.0 : 10.0	50.0 : 20.0	125.0 : 80.0
15.0 : 15.0	50.0 : 25.0	125.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 32.0	125.0 : 125.0
20.0 : 15.0	50.0 : 40.0	150.0 : 100.0
20.0 : 20.0	50.0 : 50.0	150.0 : 125.0
25.0 : 10.0	65.0 : 25.0	150.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 32.0	
25.0 : 20.0	65.0 : 40.0	
25.0 : 25.0	65.0 : 50.0	
32.0 : 15.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 20.0	80.0 : 32.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 40.0	
32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	

el90g-3　一般用 90°エルボ返しB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0	40.0 : 15.0	80.0 : 65.0
8.0 : 8.0	40.0 : 20.0	80.0 : 80.0
10.0 : 6.0	40.0 : 25.0	100.0 : 50.0
10.0 : 8.0	40.0 : 32.0	100.0 : 65.0
10.0 : 10.0	40.0 : 40.0	100.0 : 80.0
15.0 : 8.0	50.0 : 15.0	100.0 : 100.0
15.0 : 10.0	50.0 : 20.0	125.0 : 80.0
15.0 : 15.0	50.0 : 25.0	125.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 32.0	125.0 : 125.0
20.0 : 15.0	50.0 : 40.0	150.0 : 100.0
20.0 : 20.0	50.0 : 50.0	150.0 : 125.0
25.0 : 10.0	65.0 : 25.0	150.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 32.0	
25.0 : 20.0	65.0 : 40.0	
25.0 : 25.0	65.0 : 50.0	
32.0 : 15.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 20.0	80.0 : 32.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 40.0	
32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	

el90g-4　一般用 45°エルボ＋45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0	40.0 : 15.0	80.0 : 65.0
8.0 : 8.0	40.0 : 20.0	80.0 : 80.0
10.0 : 6.0	40.0 : 25.0	100.0 : 50.0
10.0 : 8.0	40.0 : 32.0	100.0 : 65.0
10.0 : 10.0	40.0 : 40.0	100.0 : 80.0
15.0 : 8.0	50.0 : 15.0	100.0 : 100.0
15.0 : 10.0	50.0 : 20.0	125.0 : 80.0
15.0 : 15.0	50.0 : 25.0	125.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 32.0	125.0 : 125.0
20.0 : 15.0	50.0 : 40.0	150.0 : 100.0
20.0 : 20.0	50.0 : 50.0	150.0 : 125.0
25.0 : 10.0	65.0 : 25.0	150.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 32.0	
25.0 : 20.0	65.0 : 40.0	
25.0 : 25.0	65.0 : 50.0	
32.0 : 15.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 20.0	80.0 : 32.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 40.0	
32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	

el90g-5　一般用 90°エルボ返しA＋バルブA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0	40.0 : 15.0	80.0 : 65.0
8.0 : 8.0	40.0 : 20.0	80.0 : 80.0
10.0 : 6.0	40.0 : 25.0	100.0 : 50.0
10.0 : 8.0	40.0 : 32.0	100.0 : 65.0
10.0 : 10.0	40.0 : 40.0	100.0 : 80.0
15.0 : 8.0	50.0 : 15.0	100.0 : 100.0
15.0 : 10.0	50.0 : 20.0	125.0 : 80.0
15.0 : 15.0	50.0 : 25.0	125.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 32.0	125.0 : 125.0
20.0 : 15.0	50.0 : 40.0	150.0 : 100.0
20.0 : 20.0	50.0 : 50.0	150.0 : 125.0
25.0 : 10.0	65.0 : 25.0	150.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 32.0	
25.0 : 20.0	65.0 : 40.0	
25.0 : 25.0	65.0 : 50.0	
32.0 : 15.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 20.0	80.0 : 32.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 40.0	
32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	

el90g-6　一般用 90°エルボ返しA＋バルブB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0	40.0 : 15.0	80.0 : 65.0
8.0 : 8.0	40.0 : 20.0	80.0 : 80.0
10.0 : 6.0	40.0 : 25.0	100.0 : 50.0
10.0 : 8.0	40.0 : 32.0	100.0 : 65.0
10.0 : 10.0	40.0 : 40.0	100.0 : 80.0
15.0 : 8.0	50.0 : 15.0	100.0 : 100.0
15.0 : 10.0	50.0 : 20.0	125.0 : 80.0
15.0 : 15.0	50.0 : 25.0	125.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 32.0	125.0 : 125.0
20.0 : 15.0	50.0 : 40.0	150.0 : 100.0
20.0 : 20.0	50.0 : 50.0	150.0 : 125.0
25.0 : 10.0	65.0 : 25.0	150.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 32.0	
25.0 : 20.0	65.0 : 40.0	
25.0 : 25.0	65.0 : 50.0	
32.0 : 15.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 20.0	80.0 : 32.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 40.0	
32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	

el90g-7　一般用 90°エルボ返しA＋バルブC

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0	40.0 : 15.0	80.0 : 65.0
8.0 : 8.0	40.0 : 20.0	80.0 : 80.0
10.0 : 6.0	40.0 : 25.0	100.0 : 50.0
10.0 : 8.0	40.0 : 32.0	100.0 : 65.0
10.0 : 10.0	40.0 : 40.0	100.0 : 80.0
15.0 : 8.0	50.0 : 15.0	100.0 : 100.0
15.0 : 10.0	50.0 : 20.0	125.0 : 80.0
15.0 : 15.0	50.0 : 25.0	125.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 32.0	125.0 : 125.0
20.0 : 15.0	50.0 : 40.0	150.0 : 100.0
20.0 : 20.0	50.0 : 50.0	150.0 : 125.0
25.0 : 10.0	65.0 : 25.0	150.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 32.0	
25.0 : 20.0	65.0 : 40.0	
25.0 : 25.0	65.0 : 50.0	
32.0 : 15.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 20.0	80.0 : 32.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 40.0	
32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	

el90g-8　一般用 90°エルボ返しB＋バルブA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0	40.0 : 15.0	80.0 : 65.0
8.0 : 8.0	40.0 : 20.0	80.0 : 80.0
10.0 : 6.0	40.0 : 25.0	100.0 : 50.0
10.0 : 8.0	40.0 : 32.0	100.0 : 65.0
10.0 : 10.0	40.0 : 40.0	100.0 : 80.0
15.0 : 8.0	50.0 : 15.0	100.0 : 100.0
15.0 : 10.0	50.0 : 20.0	125.0 : 80.0
15.0 : 15.0	50.0 : 25.0	125.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 32.0	125.0 : 125.0
20.0 : 15.0	50.0 : 40.0	150.0 : 100.0
20.0 : 20.0	50.0 : 50.0	150.0 : 125.0
25.0 : 10.0	65.0 : 25.0	150.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 32.0	
25.0 : 20.0	65.0 : 40.0	
25.0 : 25.0	65.0 : 50.0	
32.0 : 15.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 20.0	80.0 : 32.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 40.0	
32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	

el90g-9　一般用 90°エルボ返しB＋バルブB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0	40.0 : 15.0	80.0 : 65.0
8.0 : 8.0	40.0 : 20.0	80.0 : 80.0
10.0 : 6.0	40.0 : 25.0	100.0 : 50.0
10.0 : 8.0	40.0 : 32.0	100.0 : 65.0
10.0 : 10.0	40.0 : 40.0	100.0 : 80.0
15.0 : 8.0	50.0 : 15.0	100.0 : 100.0
15.0 : 10.0	50.0 : 20.0	125.0 : 80.0
15.0 : 15.0	50.0 : 25.0	125.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 32.0	125.0 : 125.0
20.0 : 15.0	50.0 : 40.0	150.0 : 100.0
20.0 : 20.0	50.0 : 50.0	150.0 : 125.0
25.0 : 10.0	65.0 : 25.0	150.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 32.0	
25.0 : 20.0	65.0 : 40.0	
25.0 : 25.0	65.0 : 50.0	
32.0 : 15.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 20.0	80.0 : 32.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 40.0	
32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	

el90g-10　一般用 90°エルボ返しB＋バルブC

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0	40.0 : 15.0	80.0 : 65.0
8.0 : 8.0	40.0 : 20.0	80.0 : 80.0
10.0 : 6.0	40.0 : 25.0	100.0 : 50.0
10.0 : 8.0	40.0 : 32.0	100.0 : 65.0
10.0 : 10.0	40.0 : 40.0	100.0 : 80.0
15.0 : 8.0	50.0 : 15.0	100.0 : 100.0
15.0 : 10.0	50.0 : 20.0	125.0 : 80.0
15.0 : 15.0	50.0 : 25.0	125.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 32.0	125.0 : 125.0
20.0 : 15.0	50.0 : 40.0	150.0 : 100.0
20.0 : 20.0	50.0 : 50.0	150.0 : 125.0
25.0 : 10.0	65.0 : 25.0	150.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 32.0	
25.0 : 20.0	65.0 : 40.0	
25.0 : 25.0	65.0 : 50.0	
32.0 : 15.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 20.0	80.0 : 32.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 40.0	
32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	

el90g-11　一般用 90°ティーズ＋キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0 : 6.0	40.0 : 15.0	80.0 : 65.0
8.0 : 8.0	40.0 : 20.0	80.0 : 80.0
10.0 : 6.0	40.0 : 25.0	100.0 : 50.0
10.0 : 8.0	40.0 : 32.0	100.0 : 65.0
10.0 : 10.0	40.0 : 40.0	100.0 : 80.0
15.0 : 8.0	50.0 : 15.0	100.0 : 100.0
15.0 : 10.0	50.0 : 20.0	125.0 : 80.0
15.0 : 15.0	50.0 : 25.0	125.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 32.0	125.0 : 125.0
20.0 : 15.0	50.0 : 40.0	150.0 : 100.0
20.0 : 20.0	50.0 : 50.0	150.0 : 125.0
25.0 : 10.0	65.0 : 25.0	150.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 32.0	
25.0 : 20.0	65.0 : 40.0	
25.0 : 25.0	65.0 : 50.0	
32.0 : 15.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 20.0	80.0 : 32.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 40.0	
32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	

el90r-1　冷媒用 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[01-横曲り継手]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

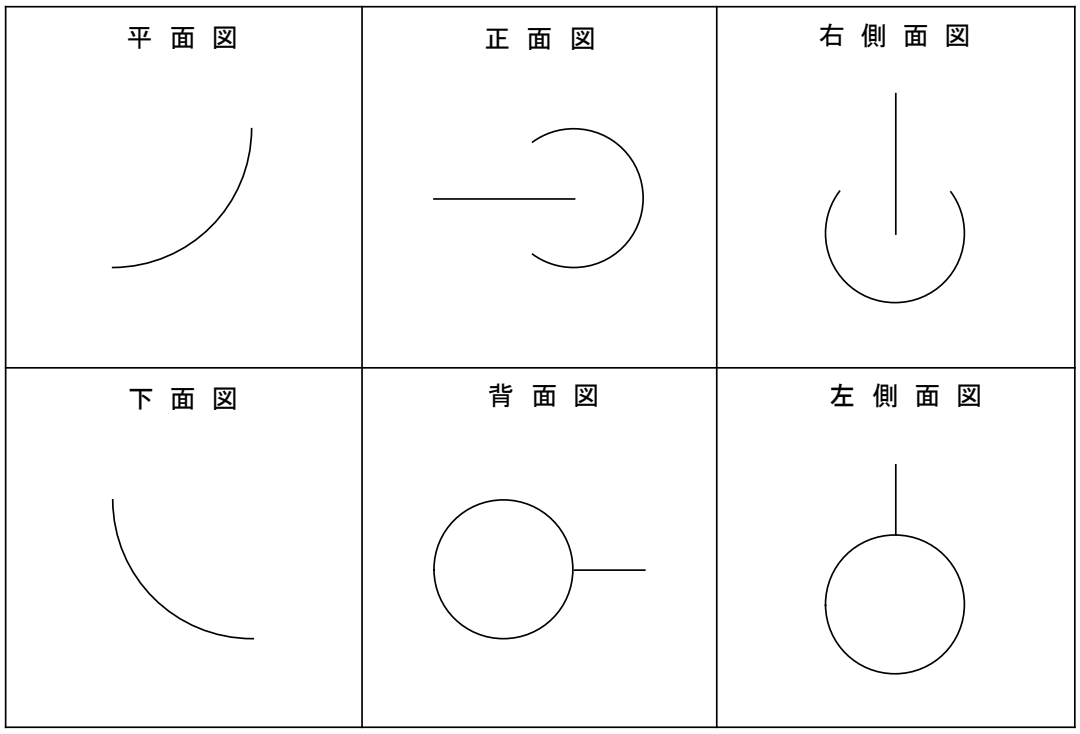

9.5	,	6.4	:	9.5	, 6.4
12.7	,	6.4	:	12.7	, 6.4
15.9	,	9.5	:	15.9	, 9.5
19.1	,	9.5	:	19.1	, 9.5
22.2	,	9.5	:	22.2	, 9.5
25.4	,	12.7	:	25.4	, 12.7
28.6	,	12.7	:	28.6	, 12.7
31.8	,	15.9	:	31.8	, 15.9
38.1	,	15.9	:	38.1	, 15.9
38.1	,	19.1	:	38.1	, 19.1

el90r-2　冷媒用 90°エルボ返しA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

9.5	, 6.4	:	9.5	, 6.4
12.7	, 6.4	:	12.7	, 6.4
15.9	, 9.5	:	15.9	, 9.5
19.1	, 9.5	:	19.1	, 9.5
22.2	, 9.5	:	22.2	, 9.5
25.4	,12.7	:	25.4	,12.7
28.6	,12.7	:	28.6	,12.7
31.8	,15.9	:	31.8	,15.9
38.1	,15.9	:	38.1	,15.9
38.1	,19.1	:	38.1	,19.1

el90r-3　冷媒用 90°エルボ返しB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[03-ルート90°曲り複合]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

9.5	,	6.4	:	9.5	, 6.4
12.7	,	6.4	:	12.7	, 6.4
15.9	,	9.5	:	15.9	, 9.5
19.1	,	9.5	:	19.1	, 9.5
22.2	,	9.5	:	22.2	, 9.5
25.4	,	12.7	:	25.4	, 12.7
28.6	,	12.7	:	28.6	, 12.7
31.8	,	15.9	:	31.8	, 15.9
38.1	,	15.9	:	38.1	, 15.9
38.1	,	19.1	:	38.1	, 19.1

FDV-45L　小口径耐火二層管継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FDV 小口径耐火二層管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

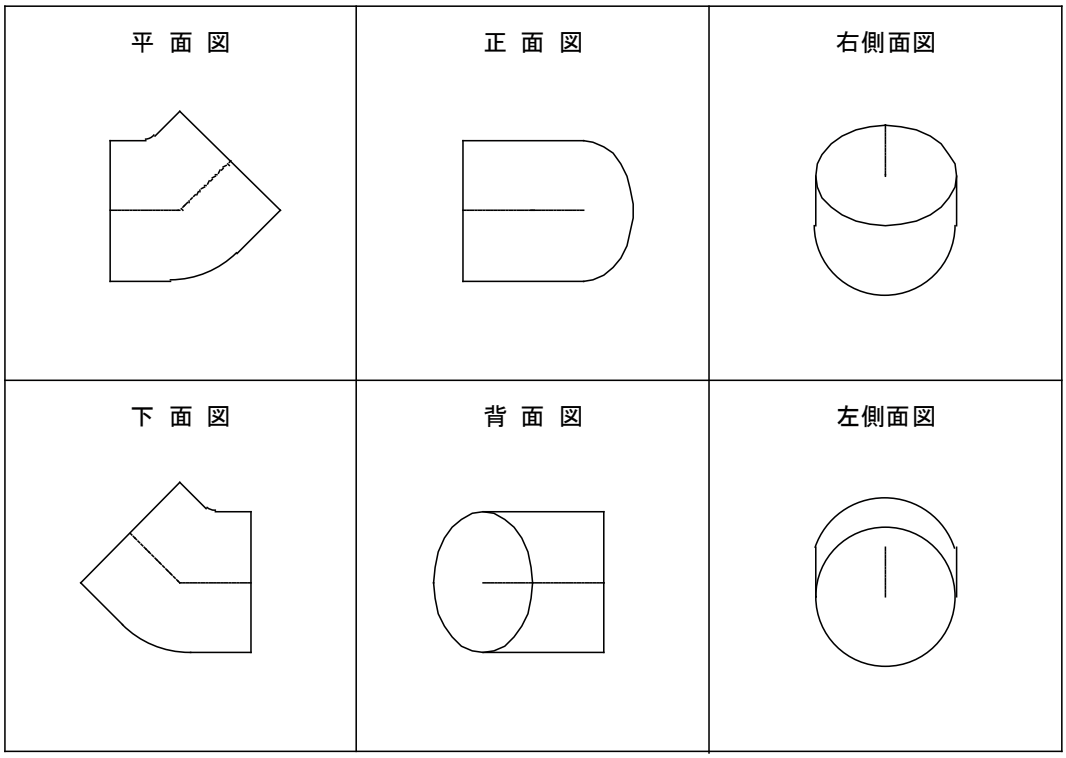

25.0: 25.0
30.0: 30.0

FDV-DL　小口径耐火二層管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FDV 小口径耐火二層管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

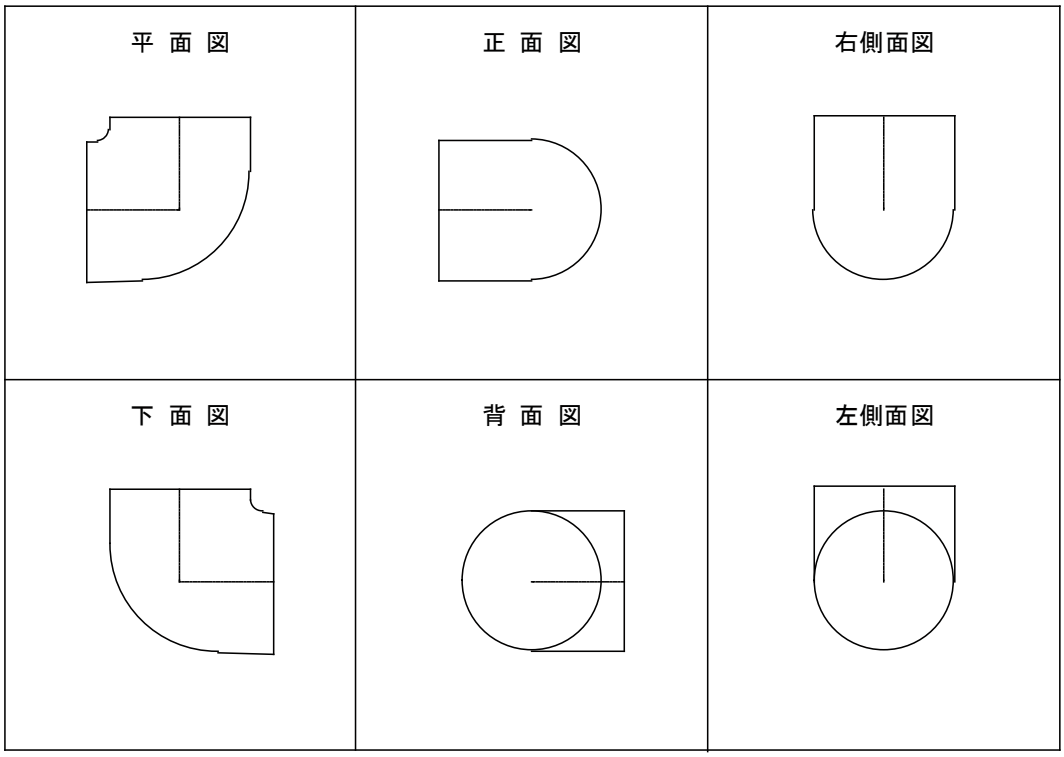

25.0: 25.0
30.0: 30.0

MD-TL(1) 排水鋼管用可とう継手 し排水用ロングエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［MD 排水鋼管用可とう継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

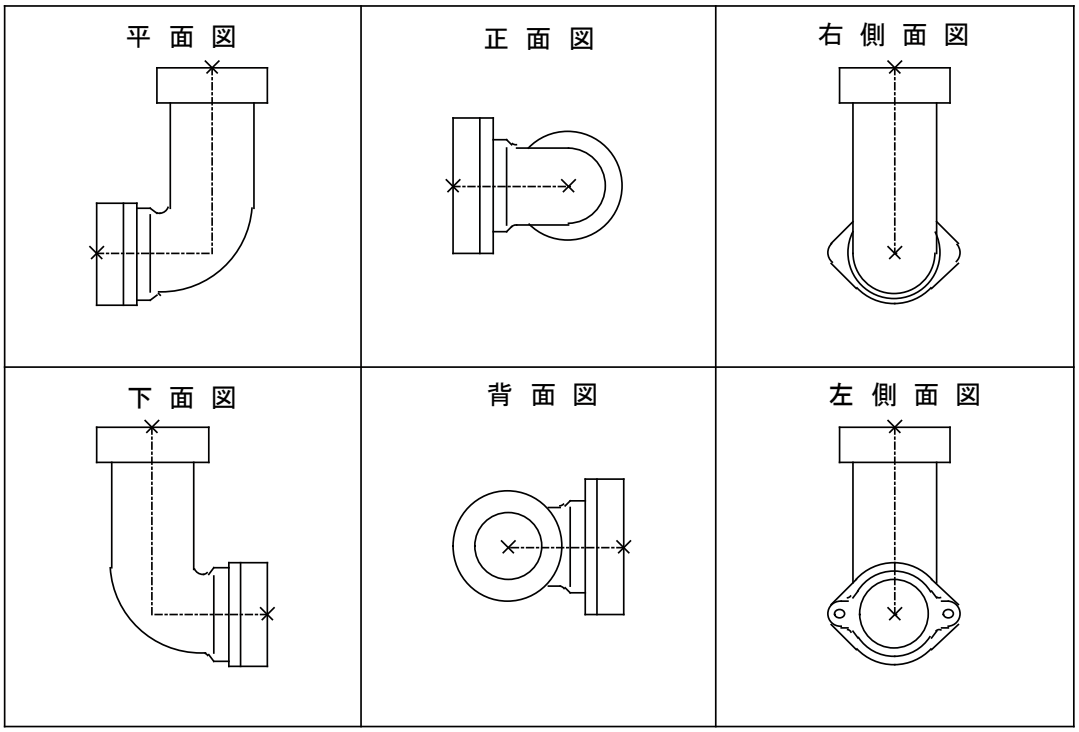

40.0　：　40.0

CU-YL　道用銅管継手 5°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［CU 銅管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

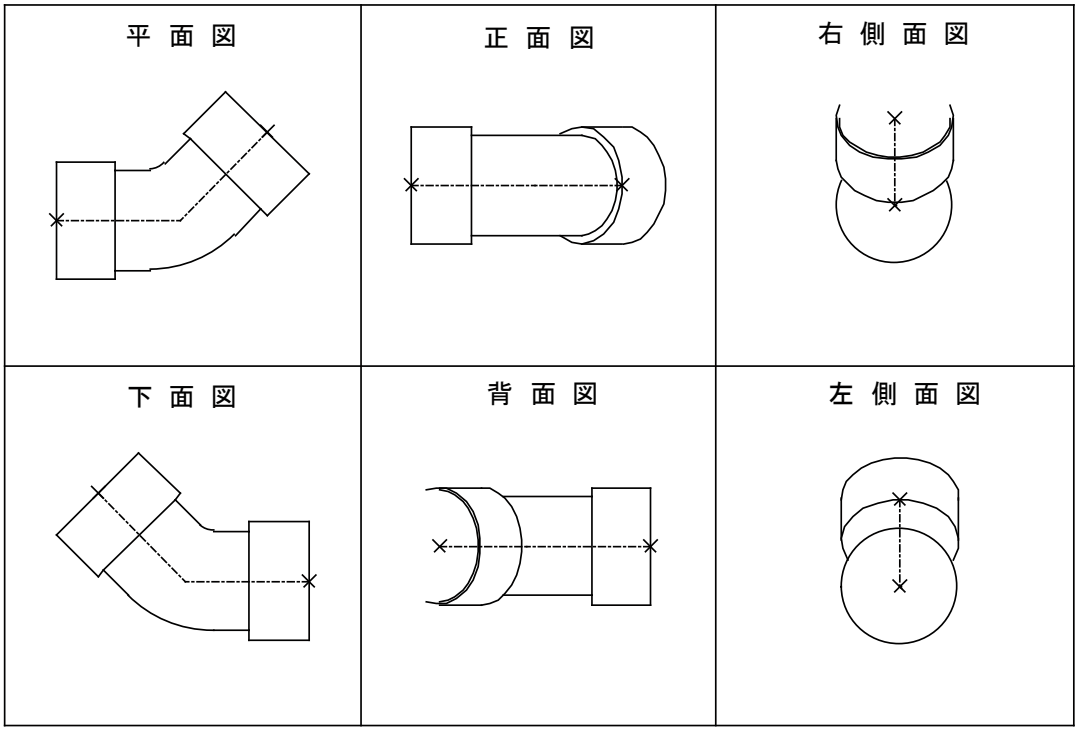

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0

CU-LB　道用銅管継手 0°エルボB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［CU 銅管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

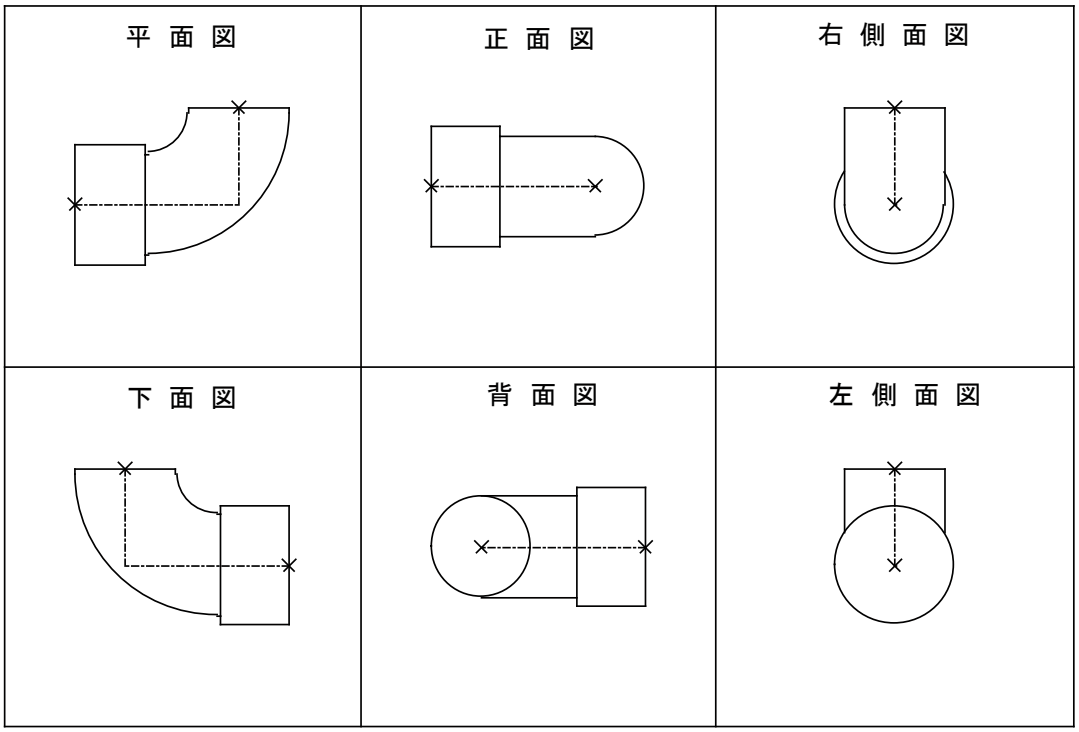

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

CU-WE　道用銅管継手　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［06-銅管継手］－［CU 銅管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

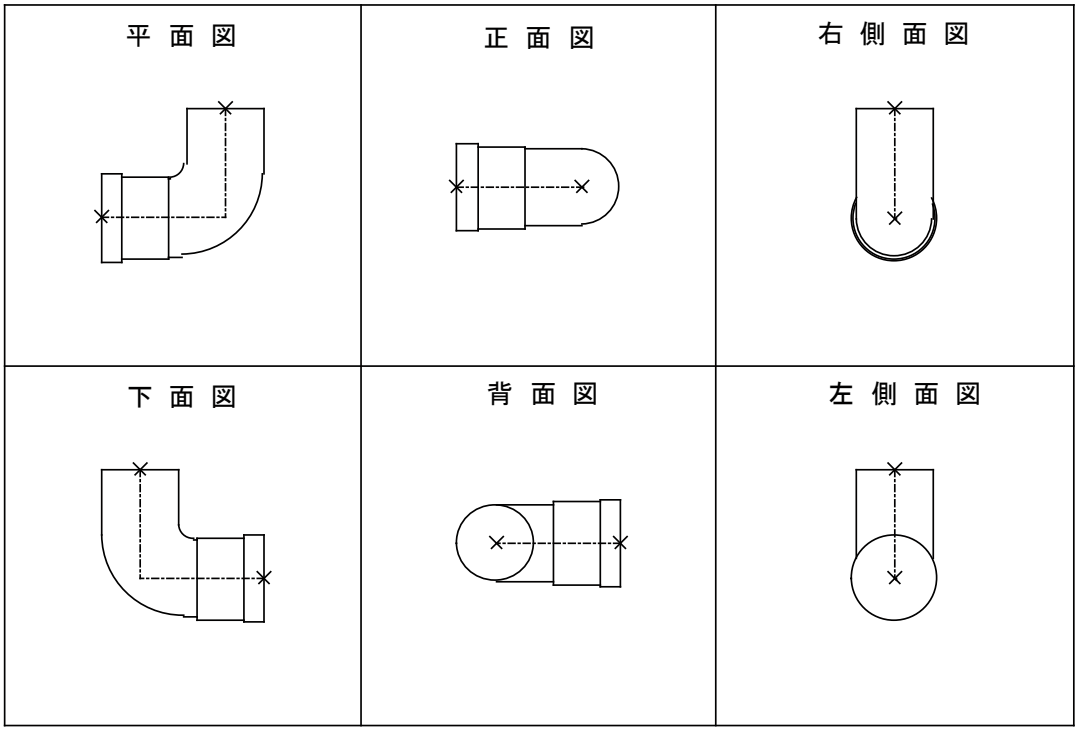

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

TS-YL　道用硬質塩化ビニル管継手 5°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

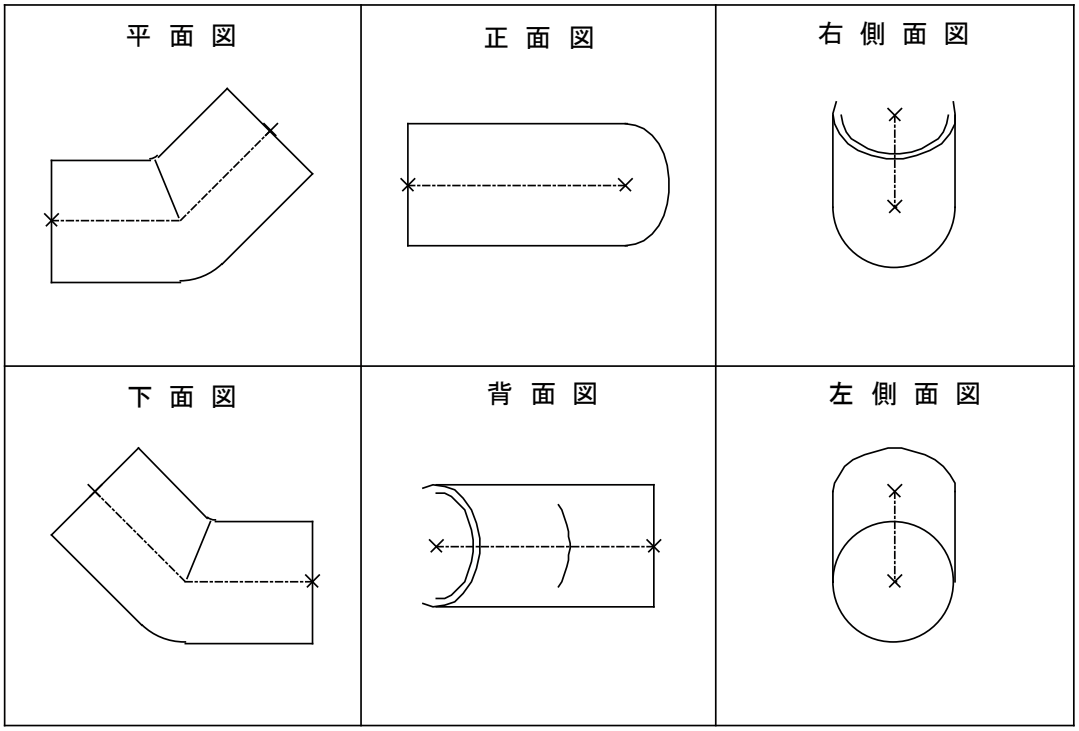

13.0 : 13.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0

TS-WL　道用硬質塩化ビニル管継手 水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

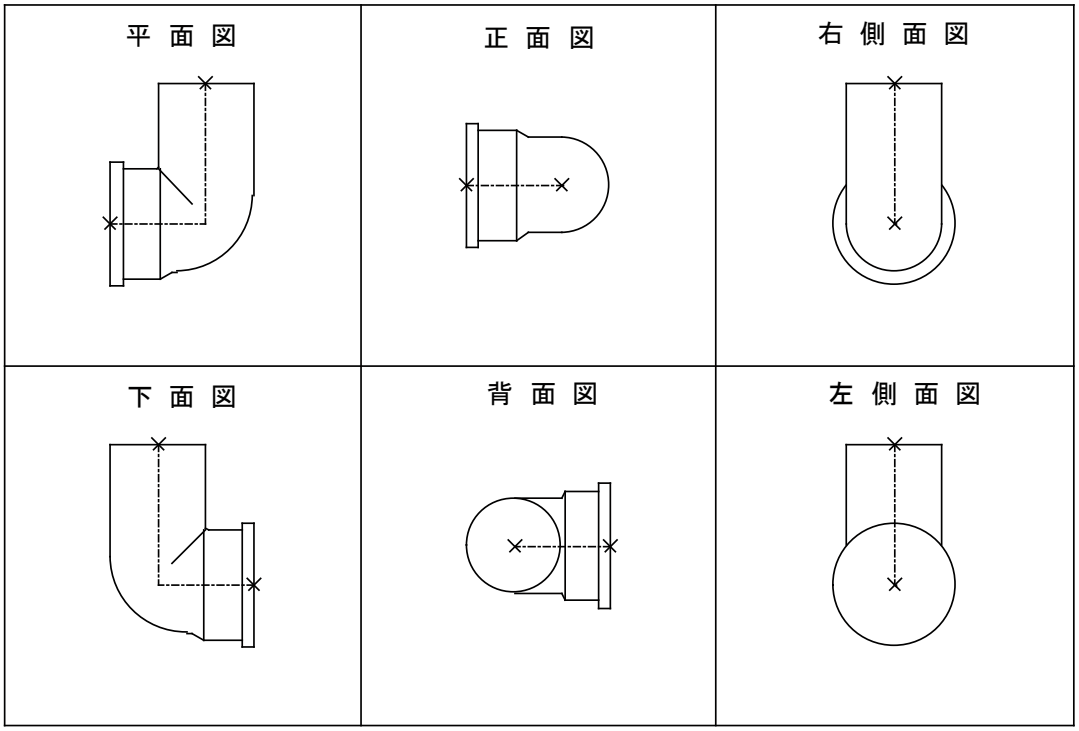

13.0　：　13.0
13.0　：　20.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

TS-WLL　道用硬質塩化ビニル管継手　水栓ロングエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

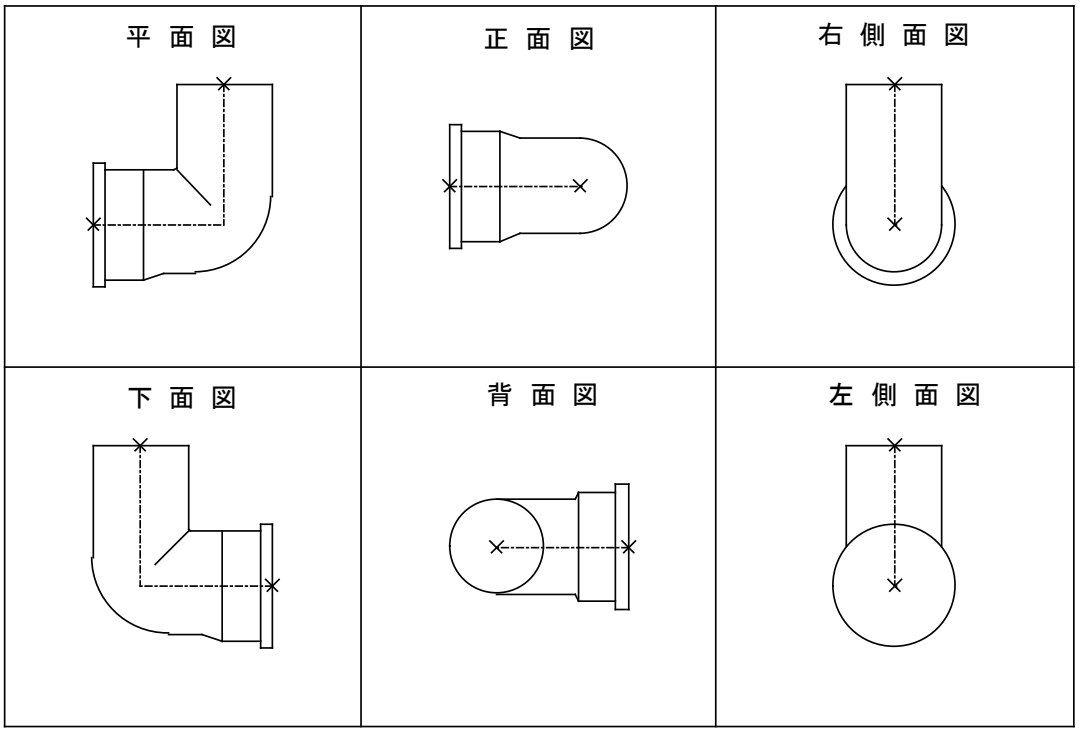

13.0　：　13.0
13.0　：　20.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

HT-90B　熱性硬質塩化ビニル管継手 90°ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

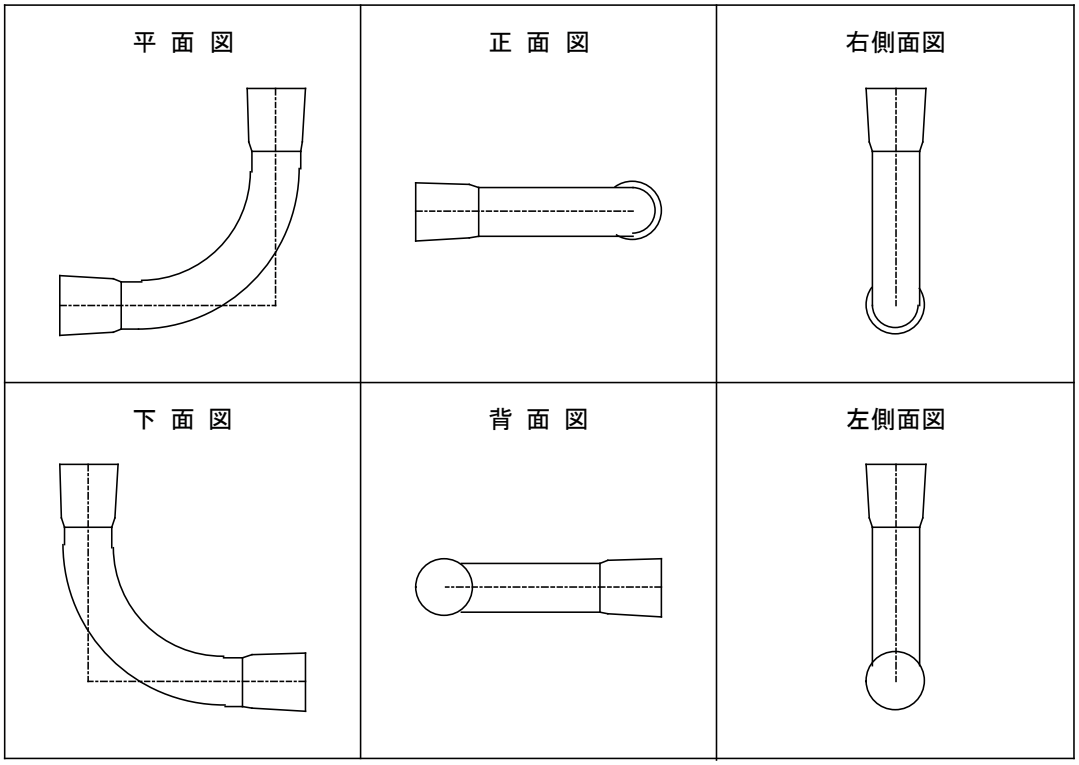

13.0	:	13.0
16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

HT-45B　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　45°　ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

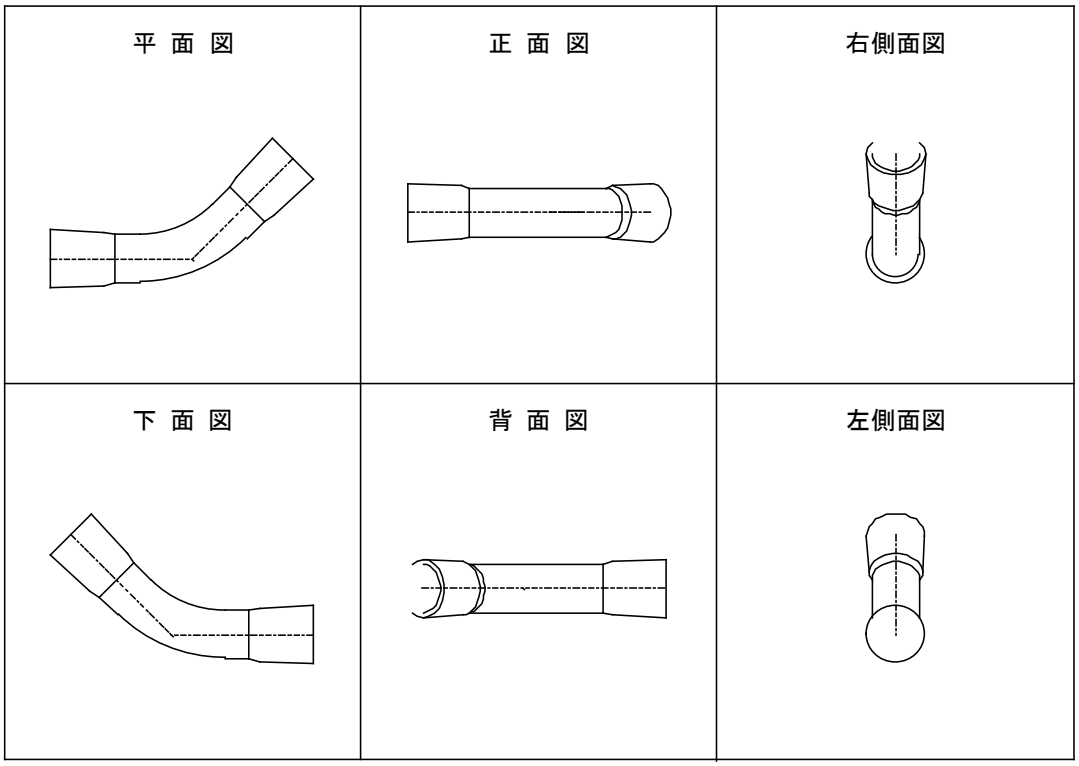

13.0	:	13.0
16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

DV-LSB　排水用硬質塩化ビニル管継手 ロングサニタリーベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

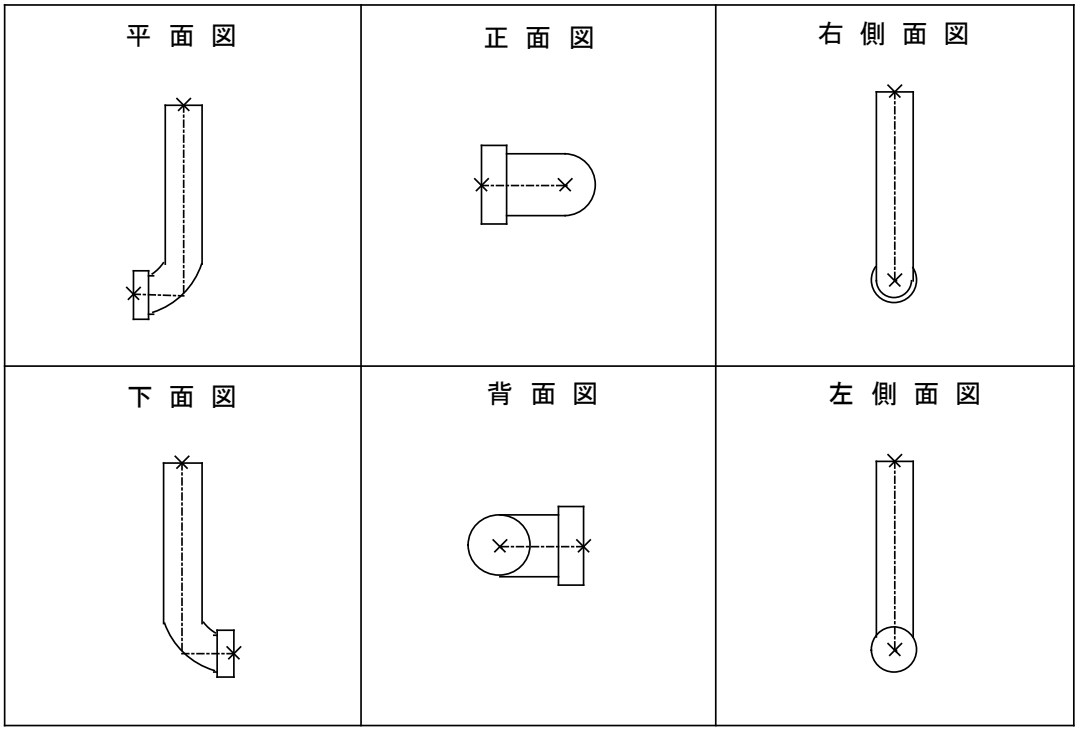

75.0　：　75.0

DV-45L　排水用硬質塩化ビニル管継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［DV 排水用硬質塩ビ管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

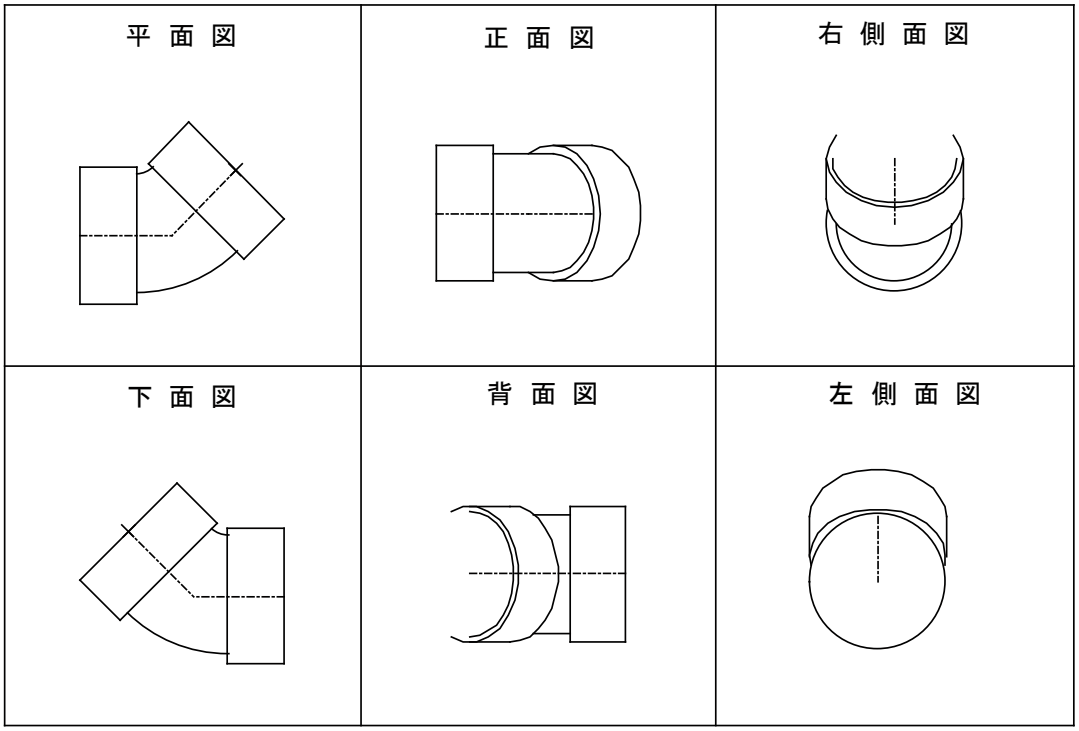

30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0

DV-LL　排水用硬質塩化ビニル管継手 90°大曲りエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

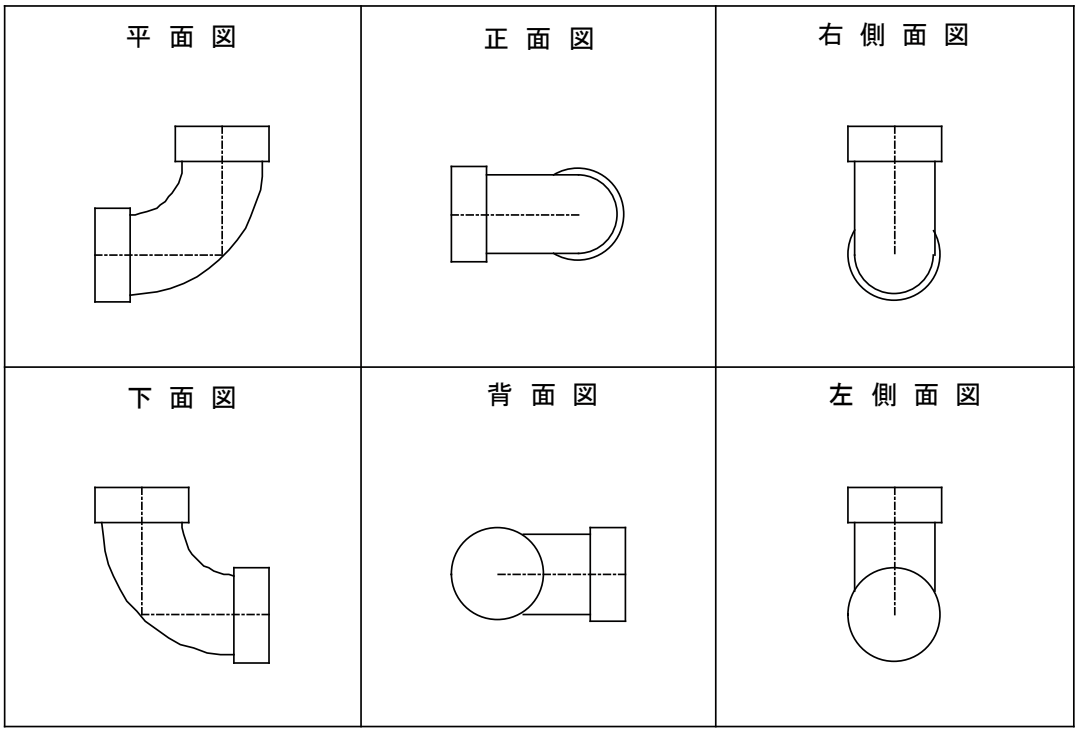

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	65.0
100.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

DR-45L　ねじ込み式排水管継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［DR ドレネジ］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

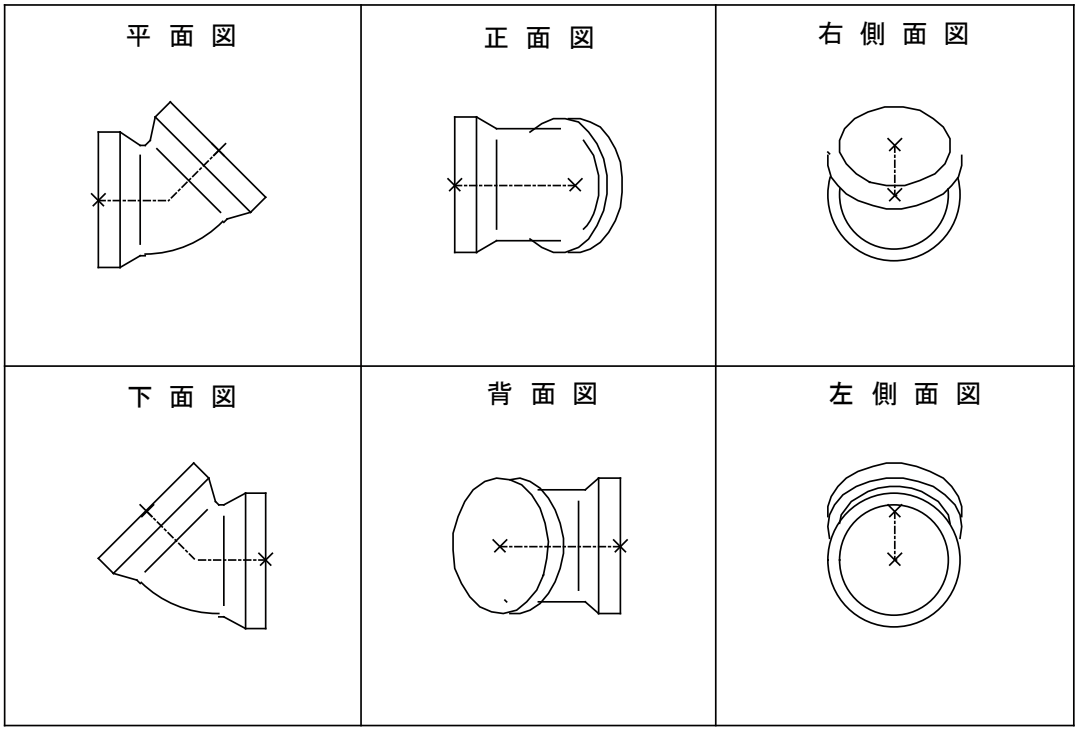

32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

FSGP-YLL　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製付き合わせ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

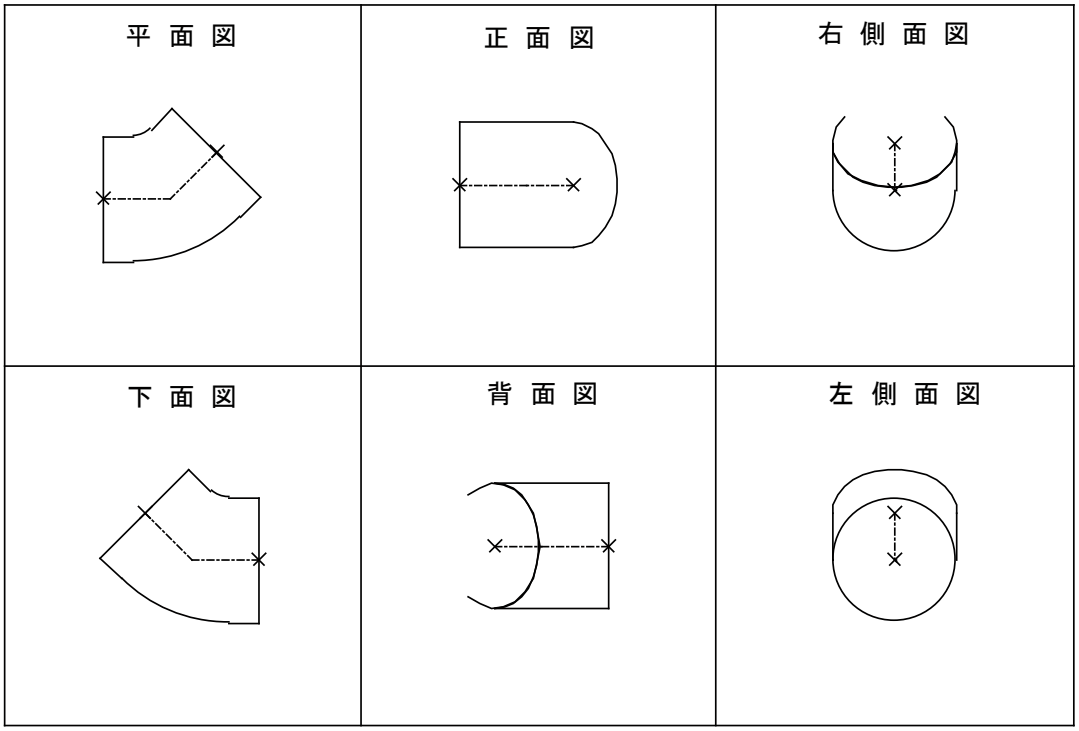

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
550.0 : 550.0
600.0 : 600.0
650.0 : 650.0
700.0 : 700.0
750.0 : 750.0
800.0 : 800.0
850.0 : 850.0
900.0 : 900.0
950.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0

FSGP-LL　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製付き合わせ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

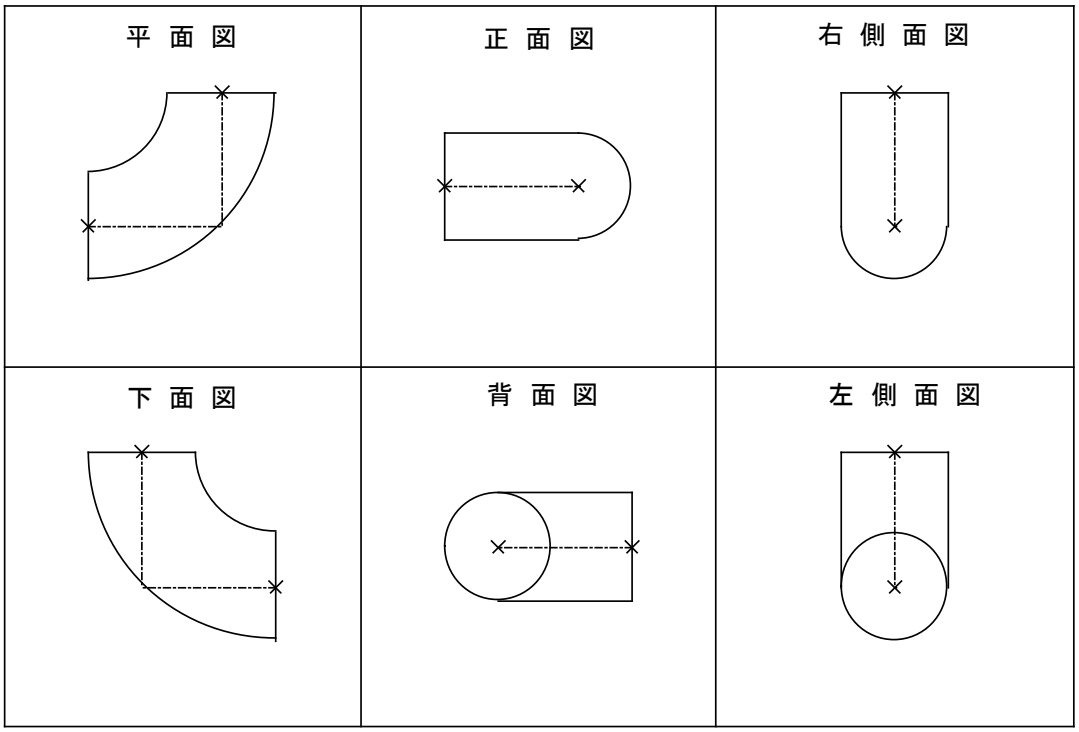

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
550.0 : 550.0
600.0 : 600.0
650.0 : 650.0
700.0 : 700.0
750.0 : 750.0
800.0 : 800.0
850.0 : 850.0
900.0 : 900.0
950.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0

TM-LL　繊維モルタルビニル二層管継手 90°大曲りエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

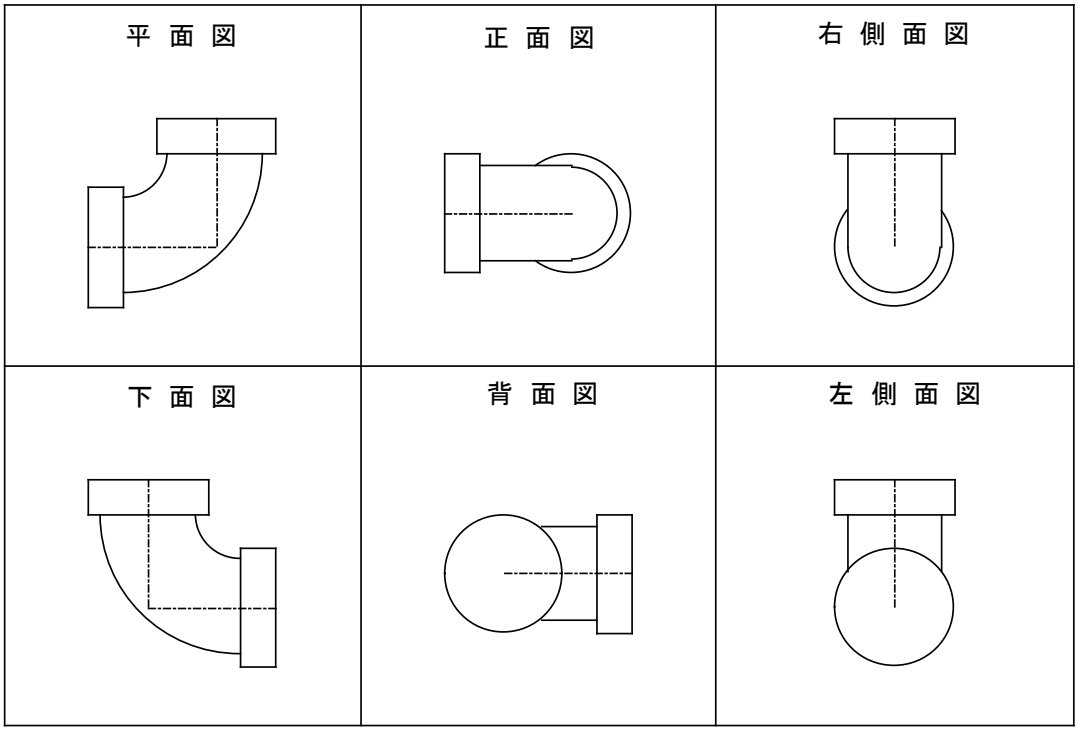

40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

TM-45L　繊維モルタルビニル二層管継手 45° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TM モルタルビニル二層管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

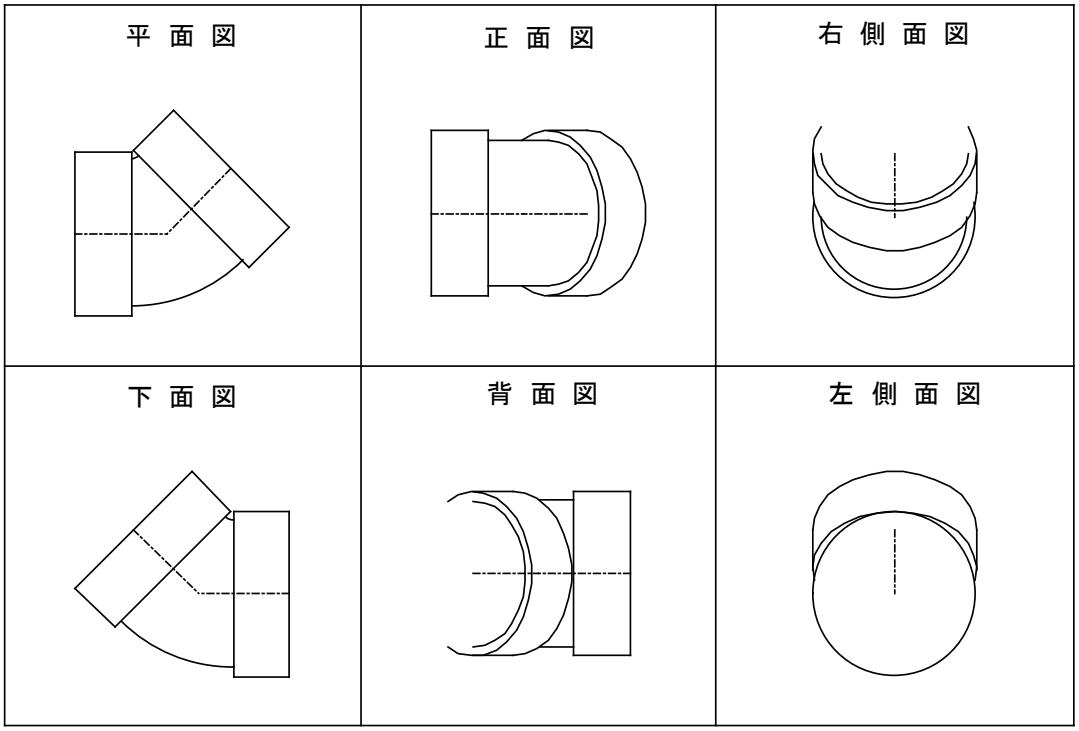

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

DR-LL　ねじ込み式排水管継手 90° 大曲リエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［DR ドレネジ］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

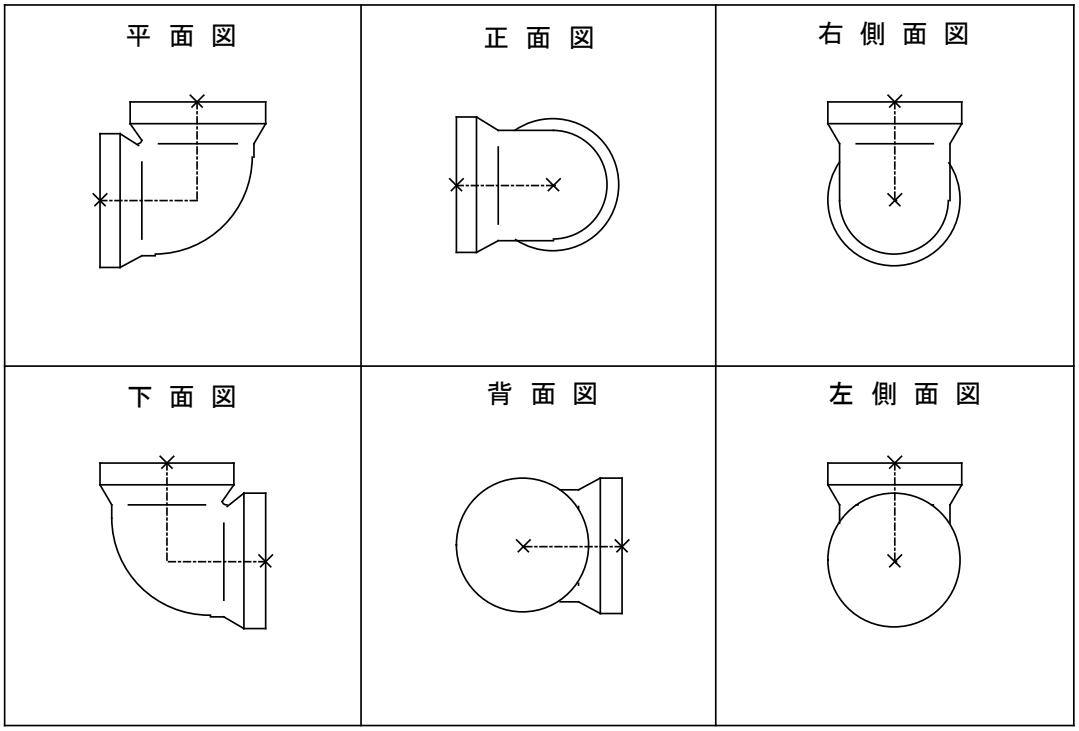

32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	50.0
80.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	65.0
100.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

DR-TL　ねじ込み式排水管継手 90°タッカーエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［DR ドレネジ］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

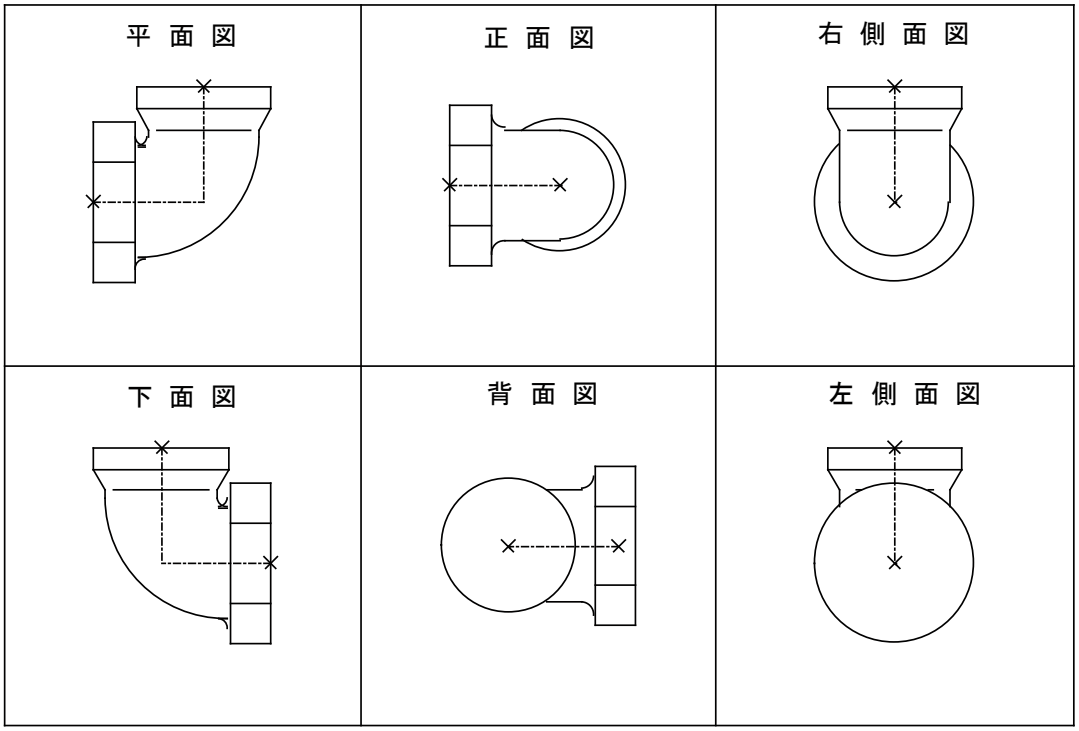

40.0　：　40.0
50.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　40.0
80.0　：　50.0

TM-90HB　繊維モルタルビニル二層管継手　サニタリーベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TM モルタルビニル二層管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

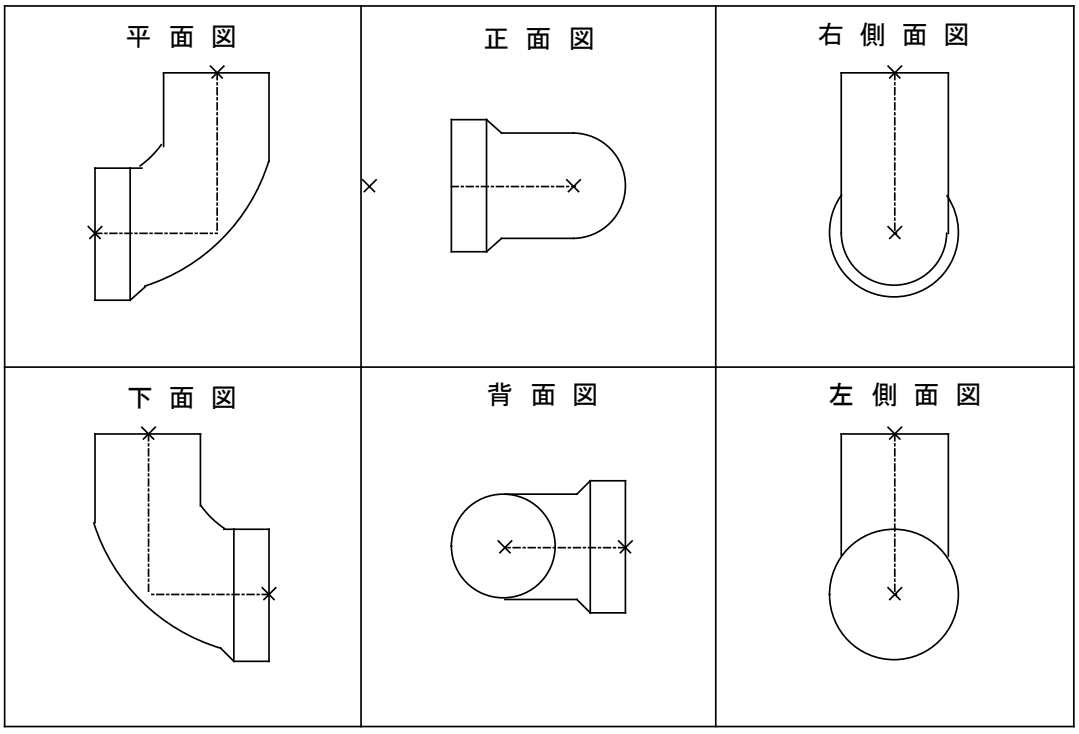

75.0　：　75.0

MD-LL　排水鋼管用可とう継手 90°大曲りエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［MD 排水鋼管用可とう継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

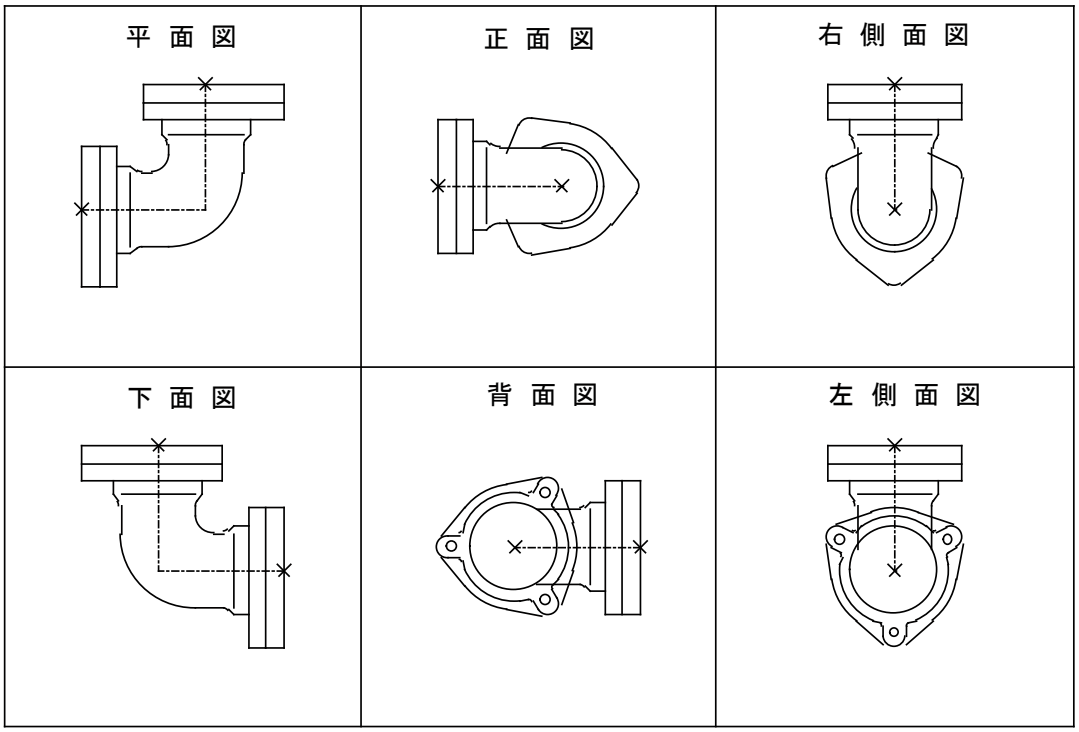

32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	40.0
65.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	65.0
100.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	125.0
150.0	:	150.0

MD-YL　排水鋼管用可とう継手　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［MD 排水鋼管用可とう継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

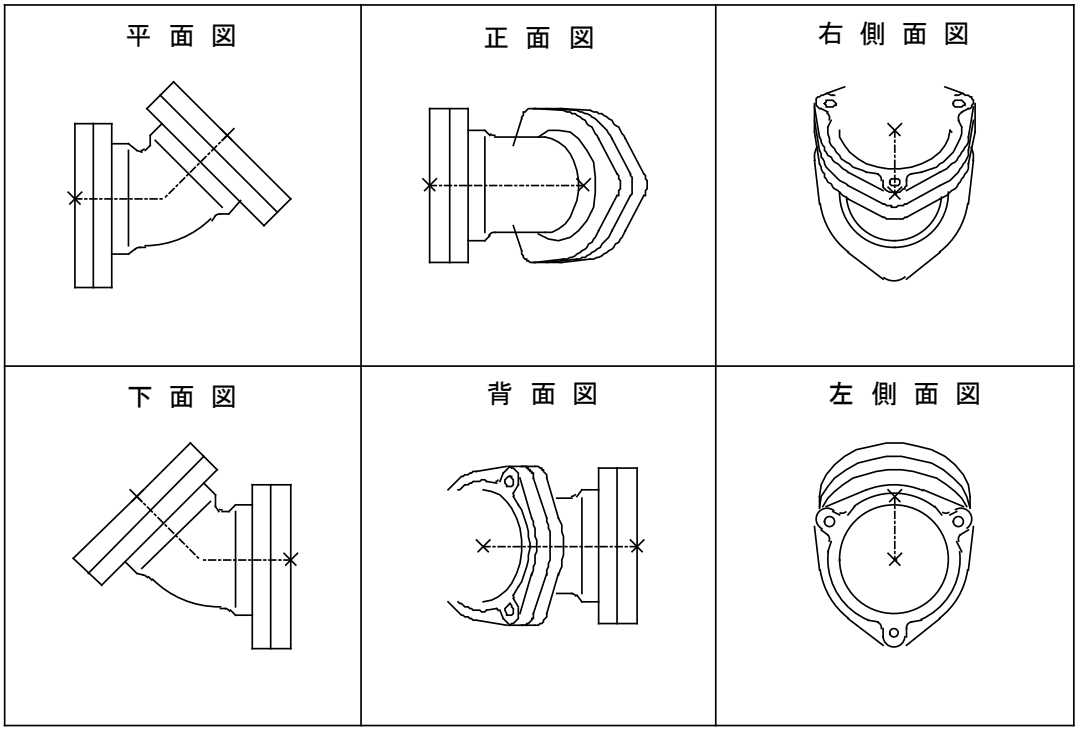

32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

MEKA-90SB　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 90°短曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

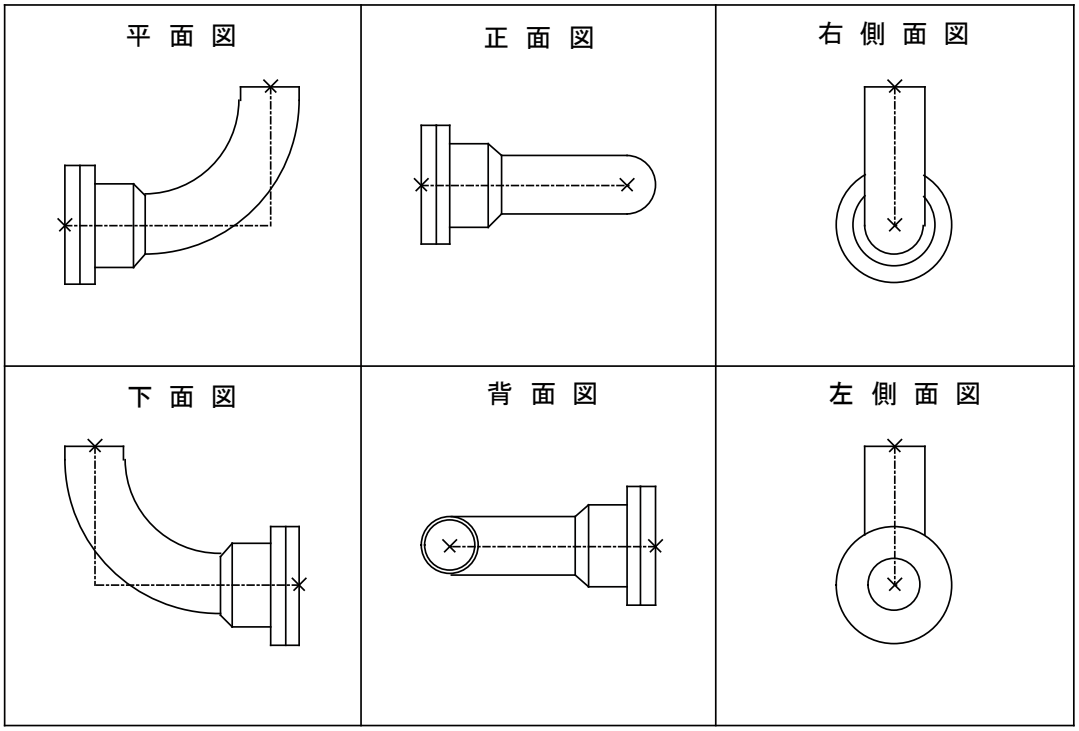

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

MEKA-90LB　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 90°長曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［MEKA メカニカルジョイント形］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

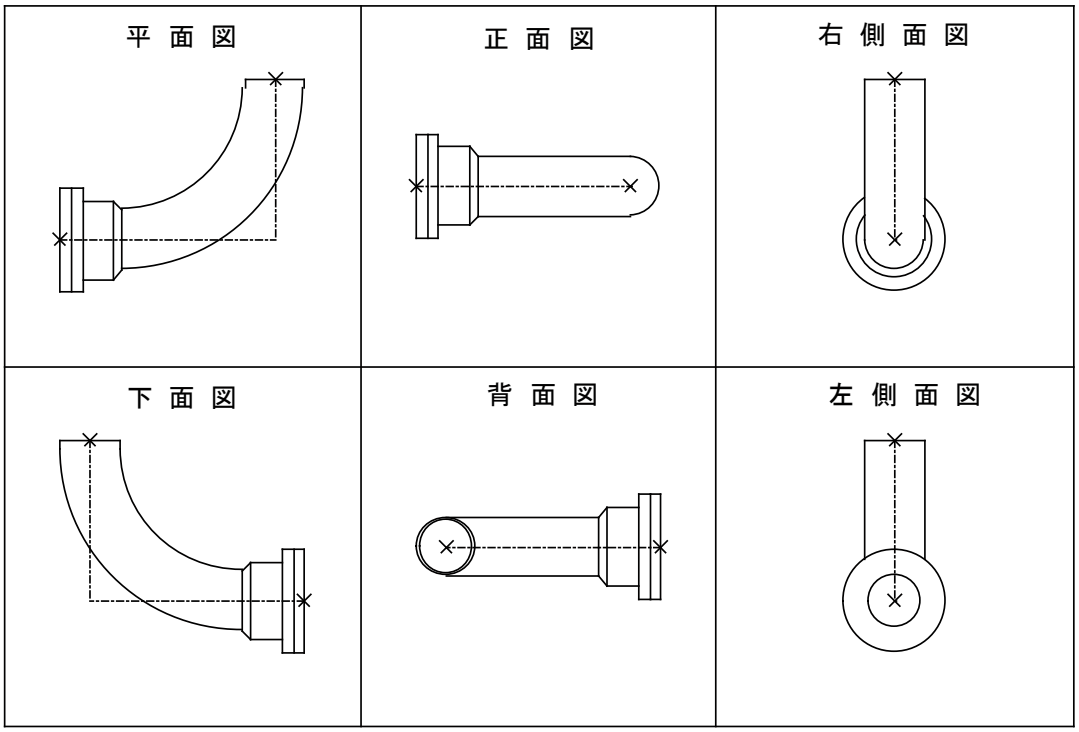

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

MEKA-45B　メカニカル形排水用鋳鉄異形管　45°　曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

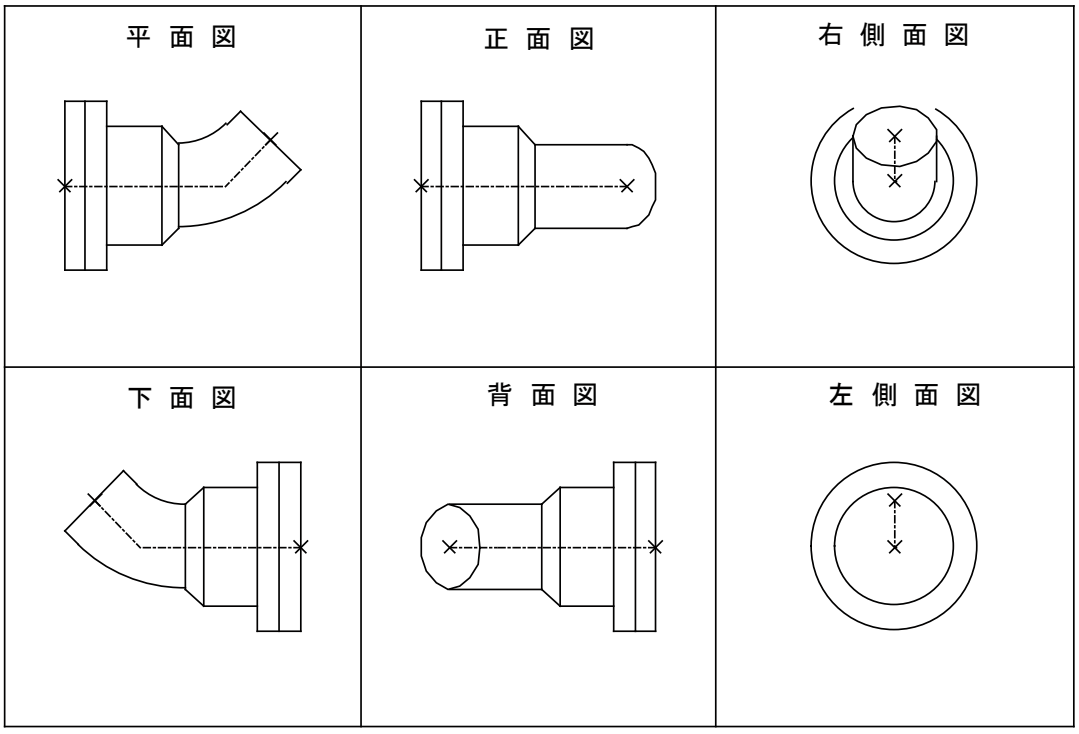

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

TS-L　水道用硬質塩化ビニル管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

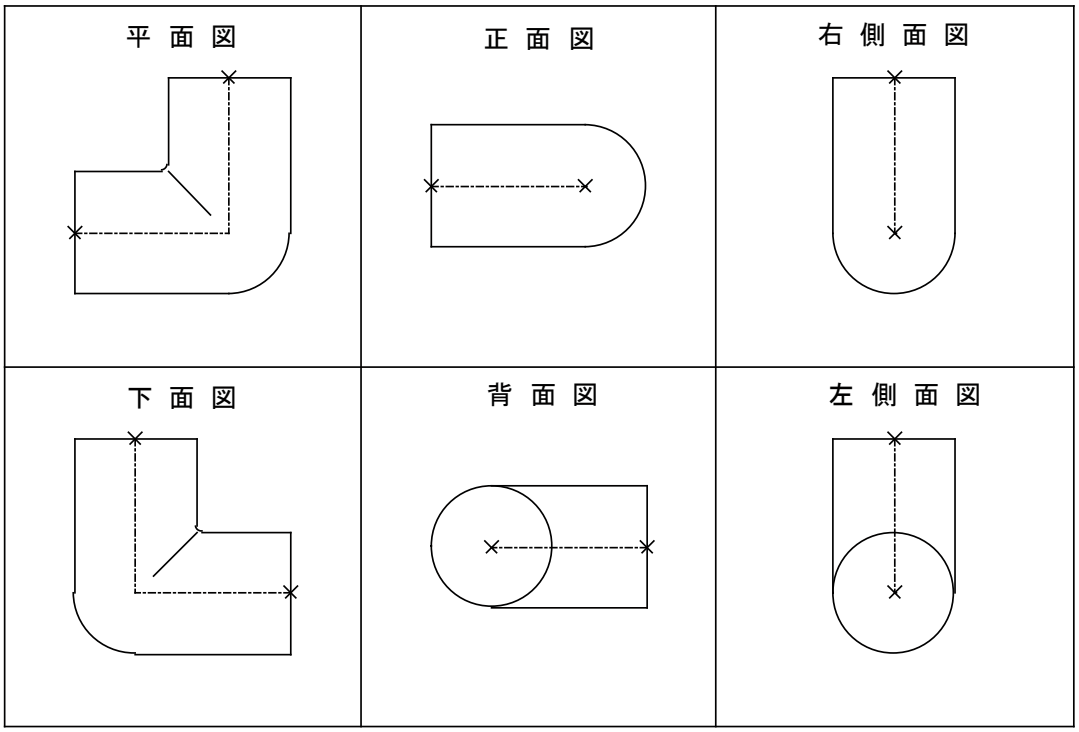

13.0	:	13.0
16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

NS-L　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［NS ＨＴＬＰ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

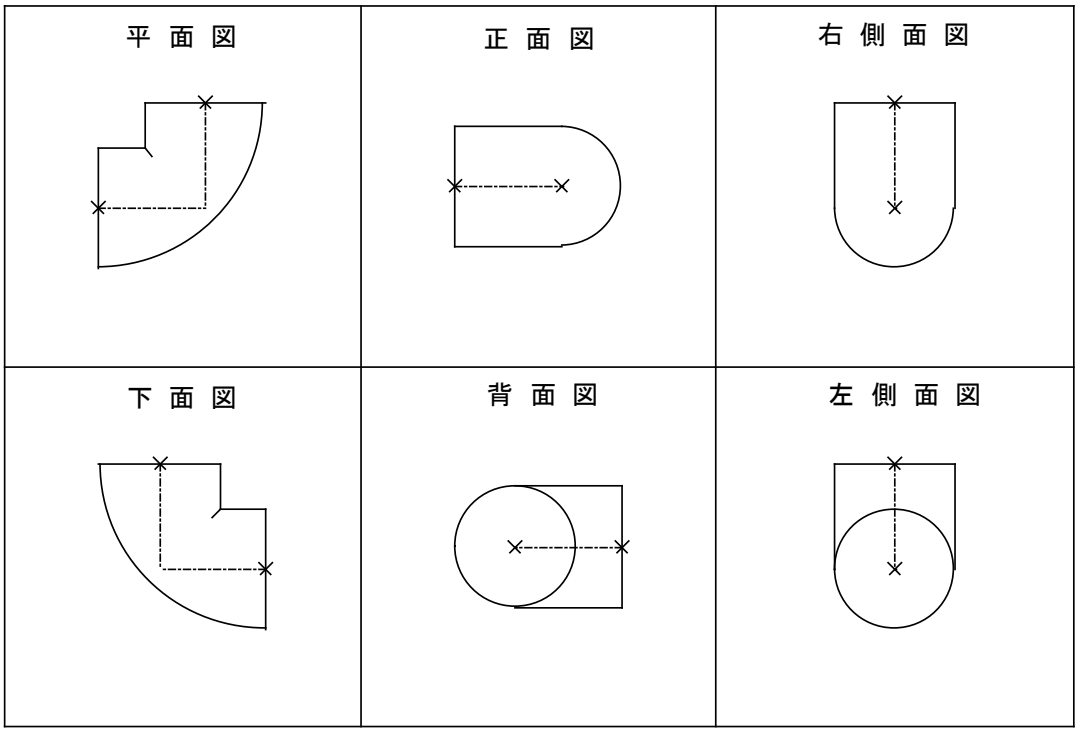

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

CU-L　水道用銅管継手　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［06-銅管継手］－［CU 銅管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

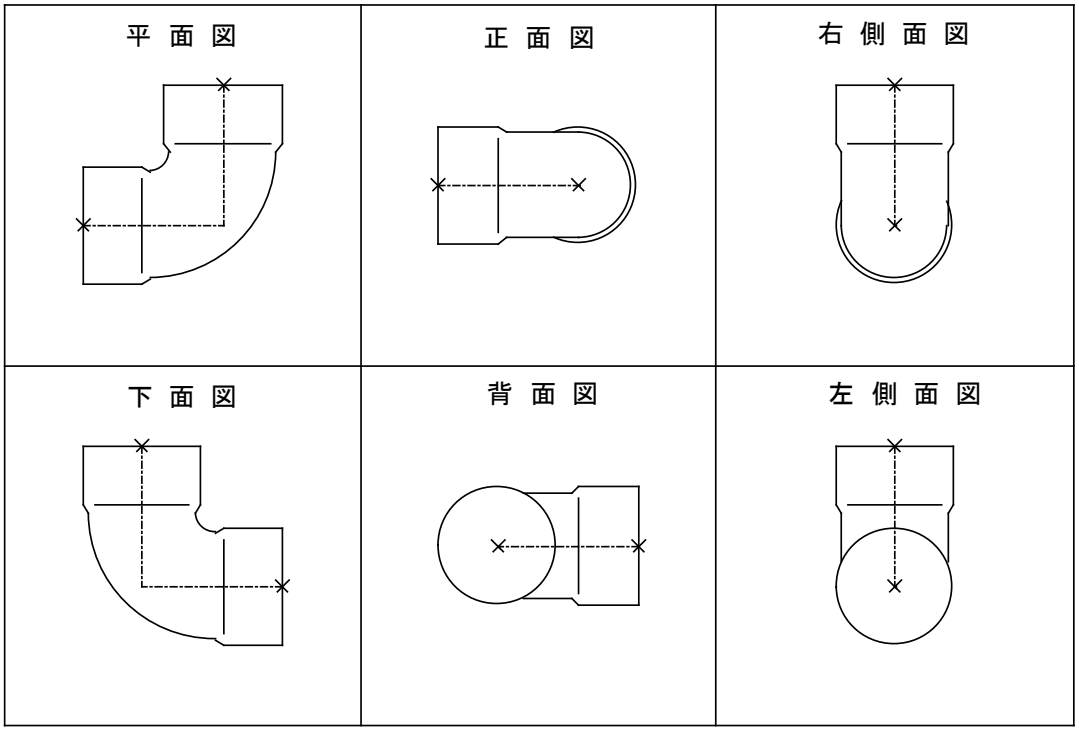

8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
18.0	:	18.0
20.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	15.0
25.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

ETM-L　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［ETM ＤＶＬＰ用継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

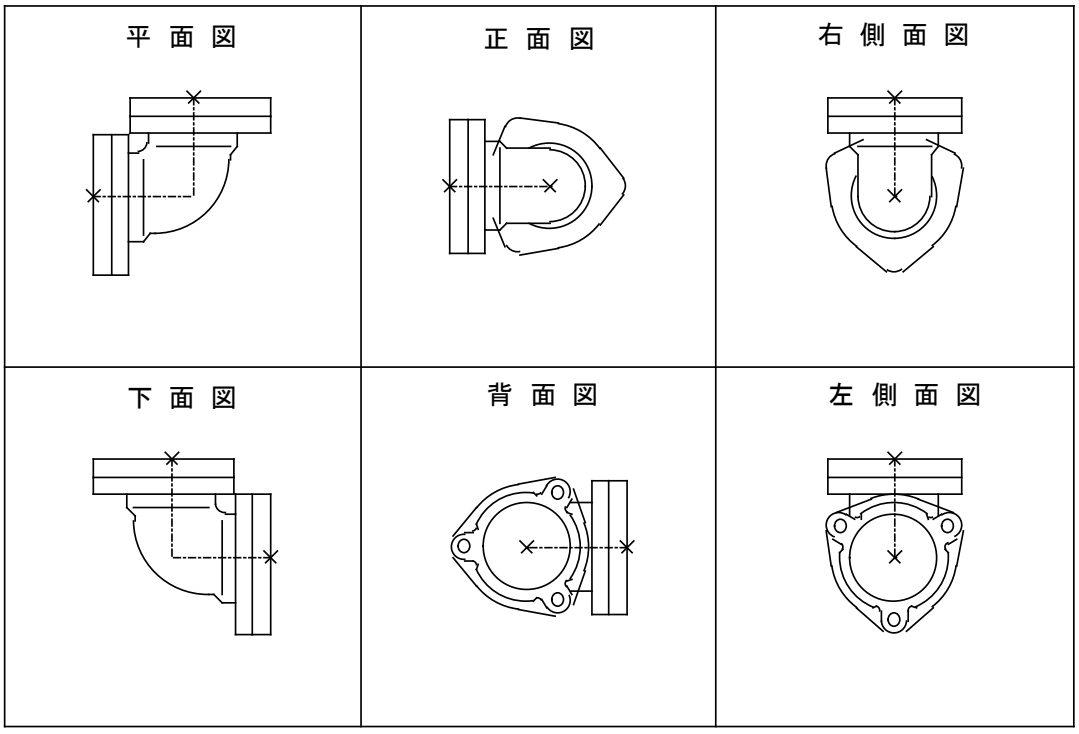

32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

MD-L　排水鋼管用可とう継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

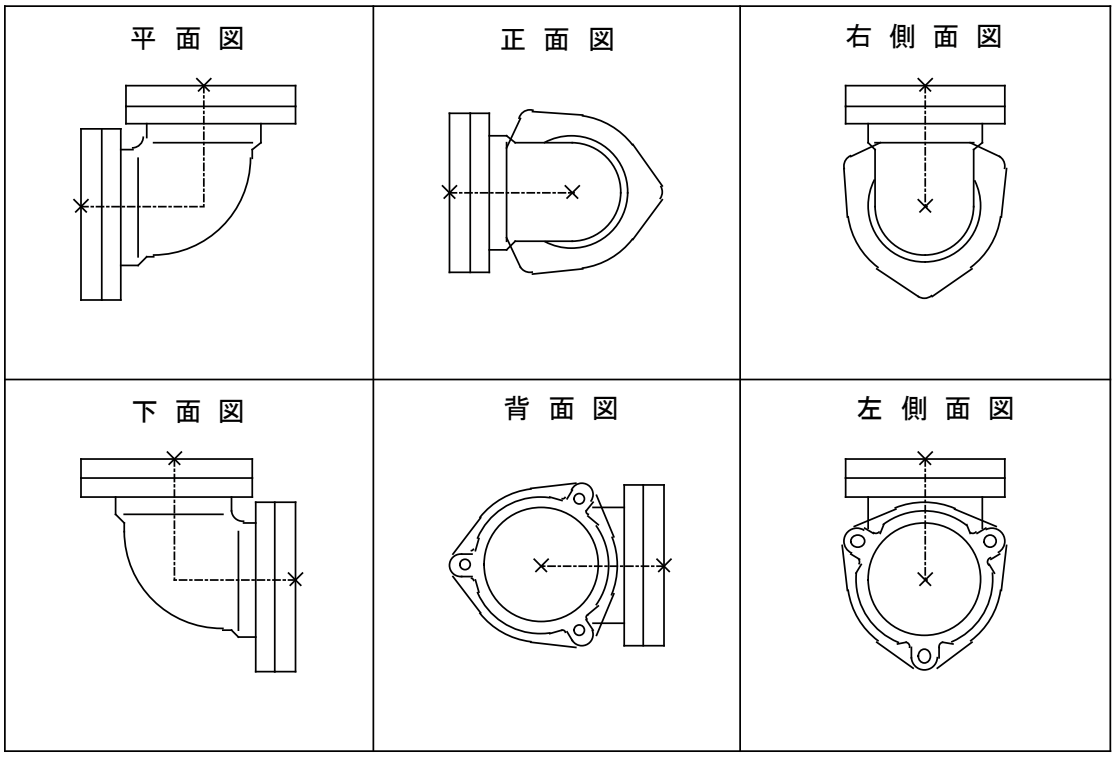

32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

TM-DL　繊維モルタルビニル二層管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TM モルタルビニル二層管継手］ー［エルボ］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

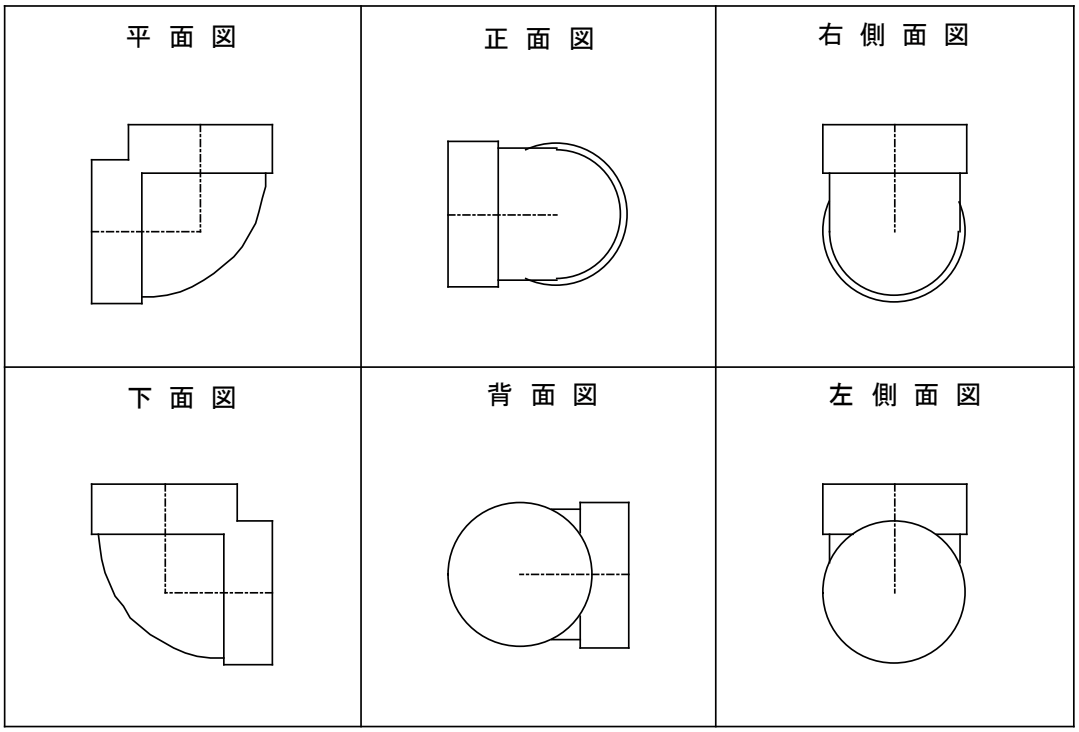

40.0	:	40.0
50.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	50.0
100.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

DR-L　ねじ込み式排水管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

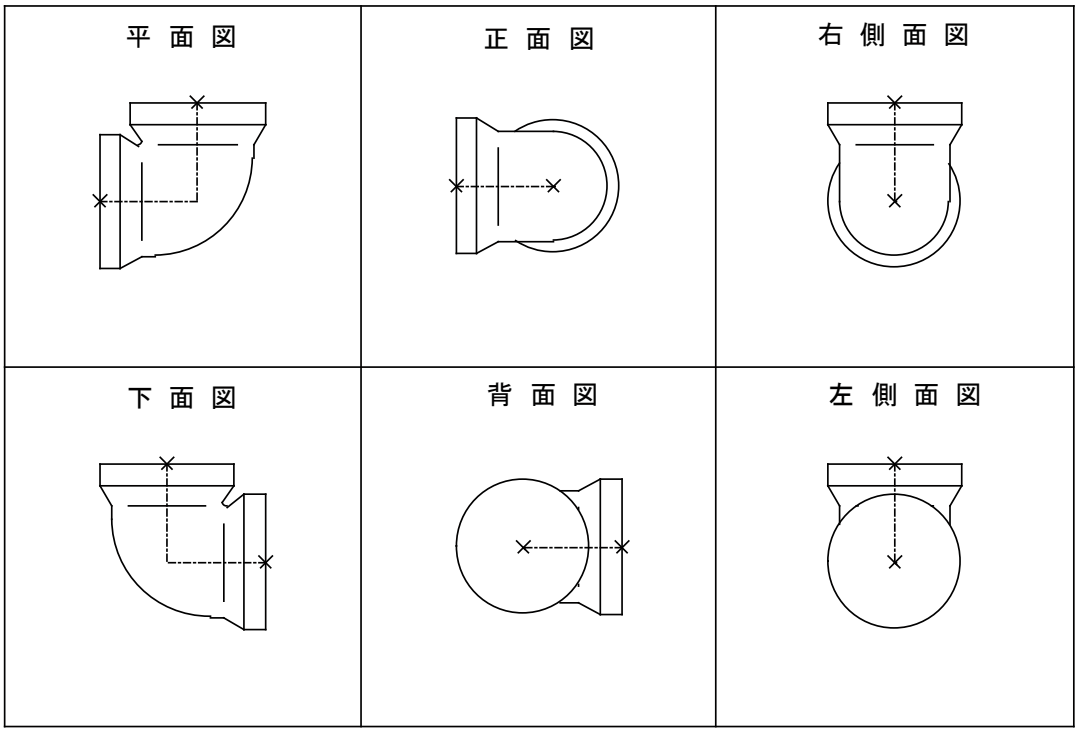

32.0	:	32.0
40.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	50.0
80.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	65.0
100.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

DV-DL　排水用硬質塩化ビニル管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［DV 排水用硬質塩ビ管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

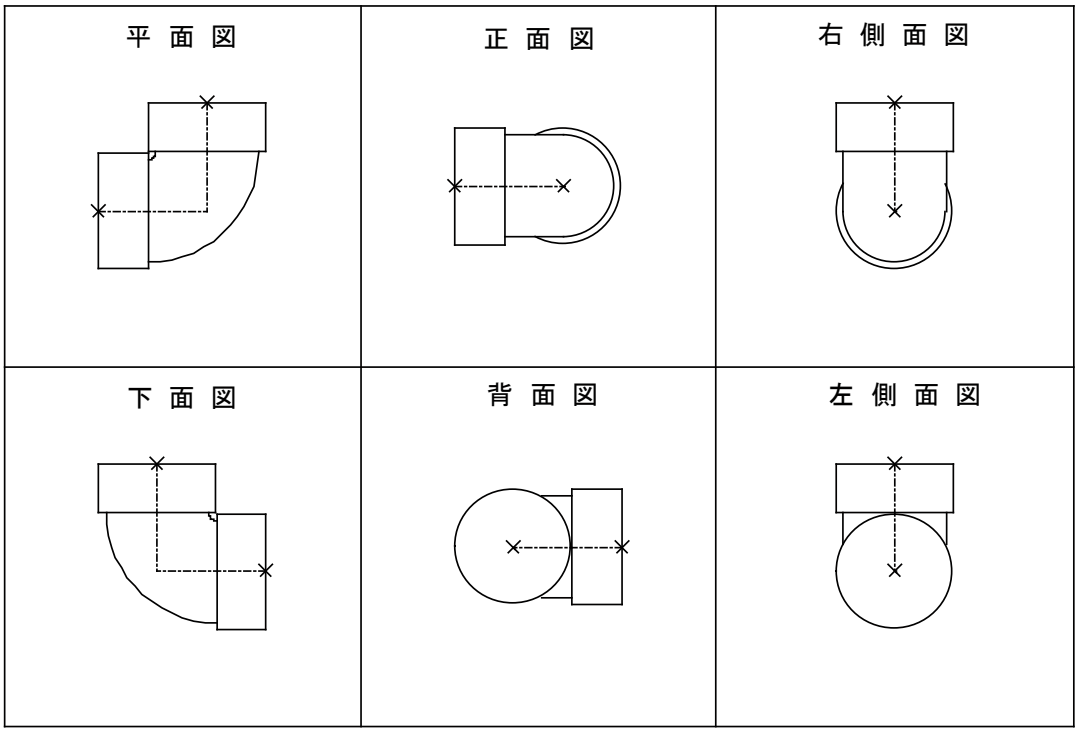

30.0	: 30.0	
40.0	: 40.0	
50.0	: 40.0	
50.0	: 50.0	
65.0	: 50.0	
65.0	: 65.0	
75.0	: 40.0	
75.0	: 50.0	
75.0	: 65.0	
75.0	: 75.0	
100.0	: 50.0	
100.0	: 75.0	
100.0	: 100.0	
125.0	: 125.0	
150.0	: 100.0	
150.0	: 150.0	
200.0	: 200.0	
250.0	: 250.0	
300.0	: 300.0	
350.0	: 350.0	
400.0	: 400.0	

SSGP-L　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

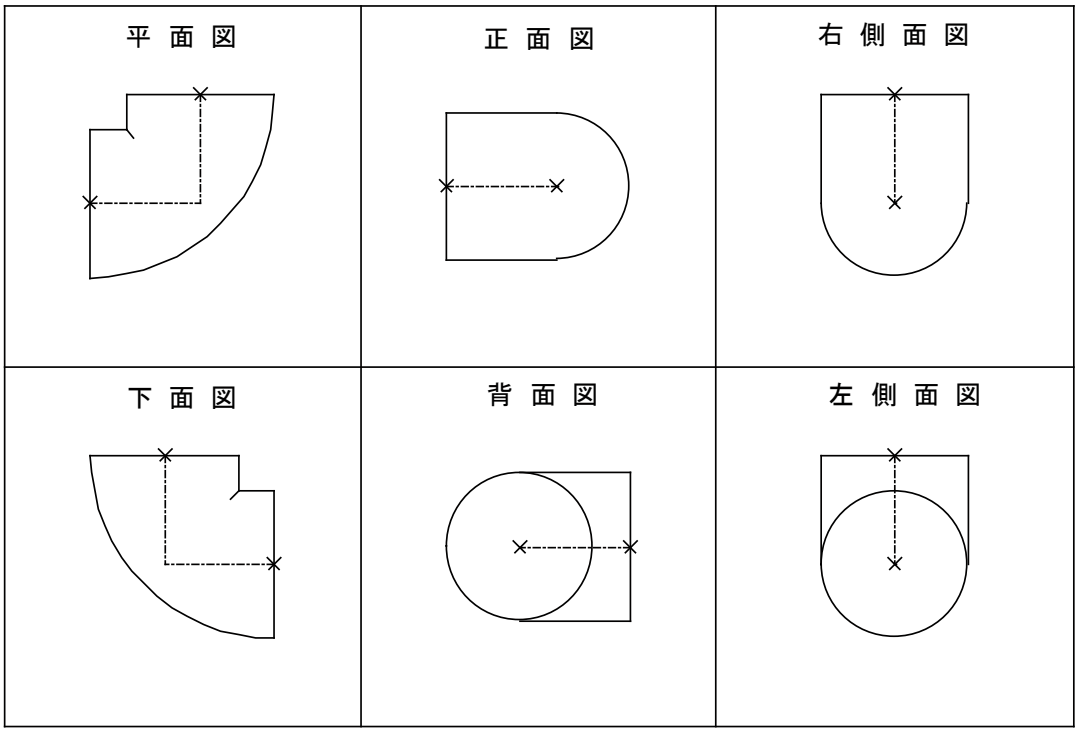

6.0 : 6.0	32.0 : 32.0	80.0 : 40.0
8.0 : 8.0	40.0 : 15.0	80.0 : 50.0
10.0 : 6.0	40.0 : 20.0	80.0 : 65.0
10.0 : 8.0	40.0 : 25.0	80.0 : 80.0
10.0 : 10.0	40.0 : 32.0	100.0 : 50.0
15.0 : 8.0	40.0 : 40.0	100.0 : 65.0
15.0 : 10.0	50.0 : 15.0	100.0 : 80.0
15.0 : 15.0	50.0 : 20.0	100.0 : 100.0
20.0 : 10.0	50.0 : 25.0	125.0 : 80.0
20.0 : 15.0	50.0 : 32.0	125.0 : 100.0
20.0 : 20.0	50.0 : 40.0	125.0 : 125.0
25.0 : 10.0	50.0 : 50.0	150.0 : 100.0
25.0 : 15.0	65.0 : 25.0	150.0 : 125.0
25.0 : 20.0	65.0 : 32.0	150.0 : 150.0
25.0 : 25.0	65.0 : 40.0	
32.0 : 15.0	65.0 : 50.0	
32.0 : 20.0	65.0 : 65.0	
32.0 : 25.0	80.0 : 32.0	

FSGP-L　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製付き合わせ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

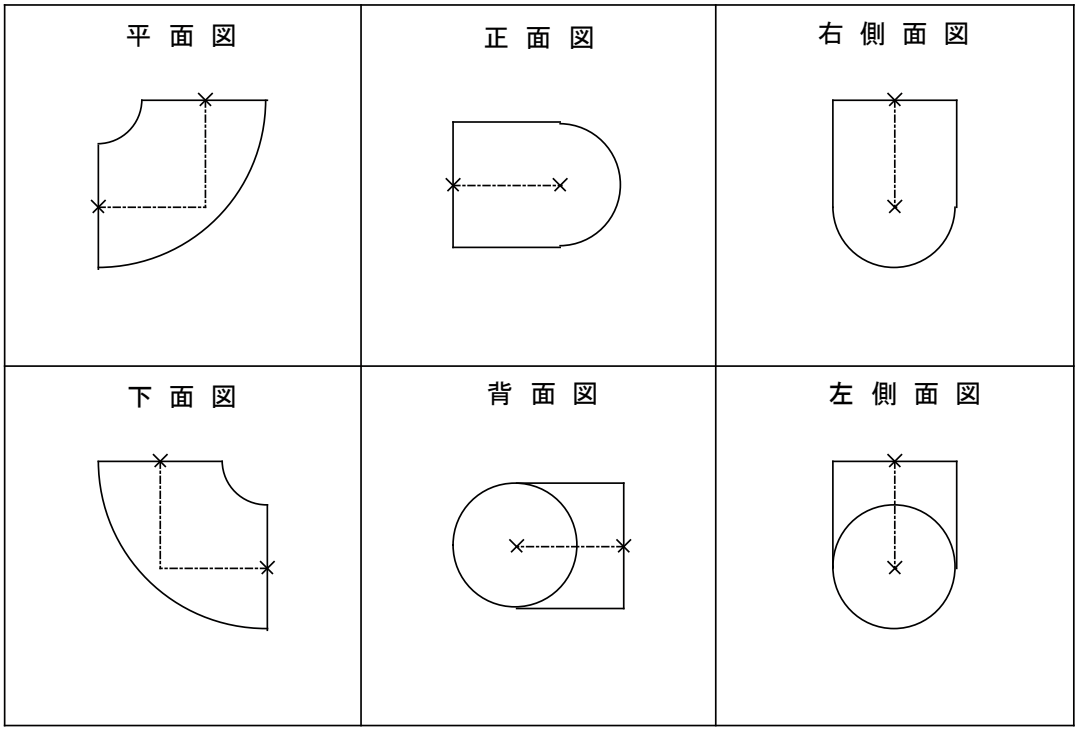

25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
550.0 : 550.0
600.0 : 600.0
650.0 : 650.0
700.0 : 700.0
750.0 : 750.0
800.0 : 800.0
850.0 : 850.0
900.0 : 900.0
950.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0

CUR-L　差込み銅製継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［06-銅管継手］－［CUR 冷媒用銅管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

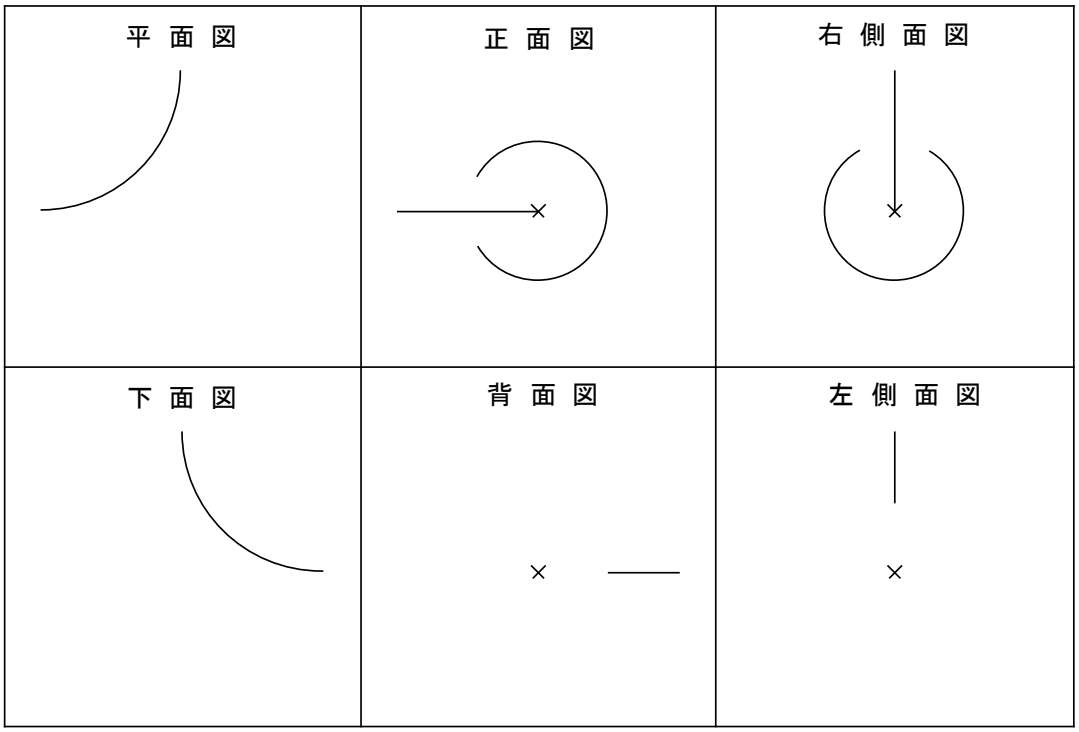

6.4	:	6.4
9.5	:	9.5
12.7	:	12.7
15.9	:	15.9
19.1	:	19.1
22.2	:	22.2
25.4	:	25.4
28.6	:	28.6
31.8	:	31.8
35.0	:	35.0
38.1	:	38.1
40.0	:	40.0
44.5	:	44.5
50.8	:	50.8
75.0	:	75.0

SSW-45L　配管用鋼製差込み溶接式管継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

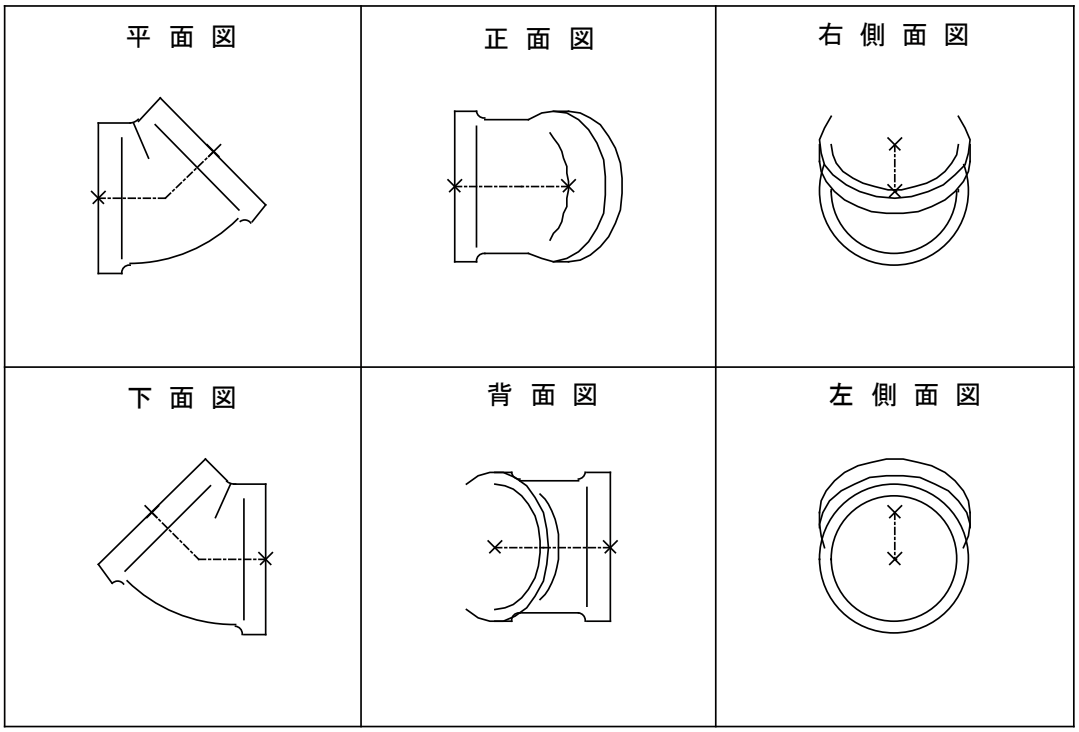

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0

ARFA-YL　アルファコーティング鋼管 45度ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［ARFA アルファコーティング鋼管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

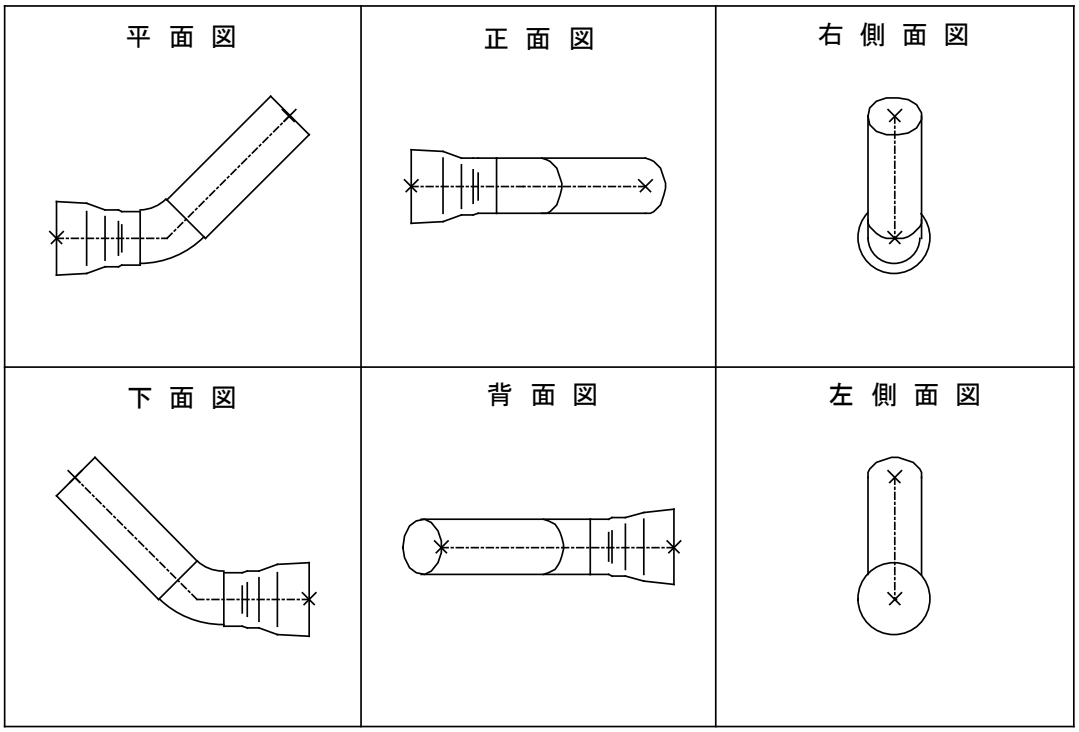

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0

ARFA-L　アルファコーティング鋼管 90度ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［ARFA アルファコーティング鋼管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

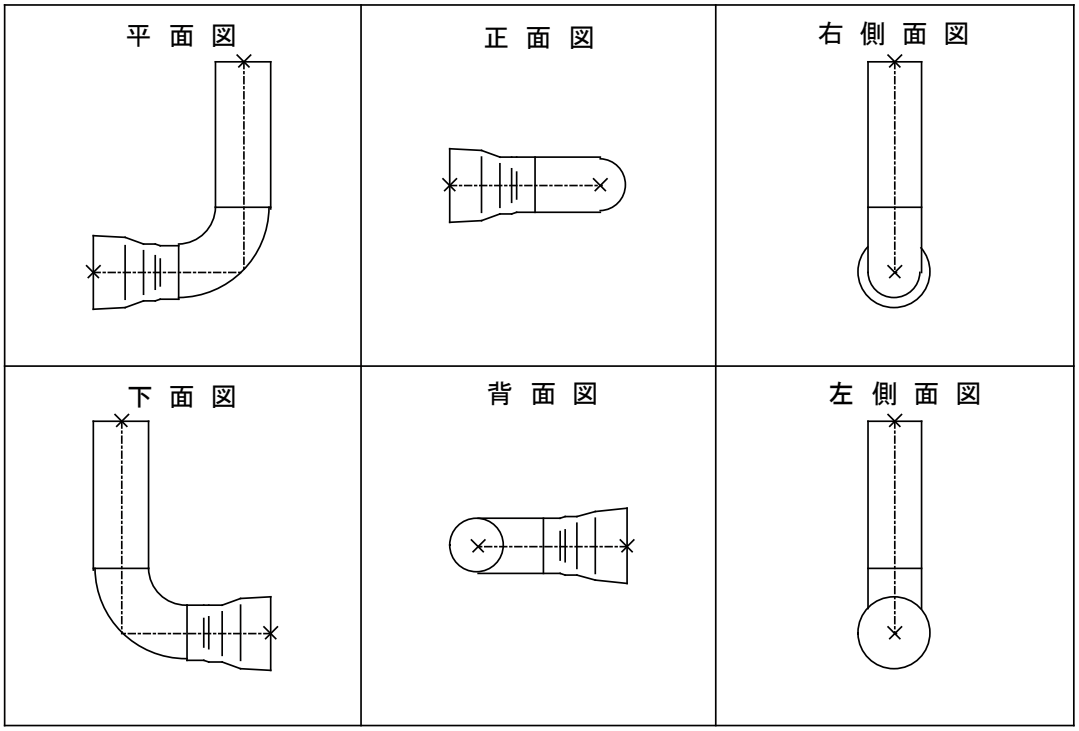

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0

CUR-YL　差込み銅製継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［CUR 冷媒用銅管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

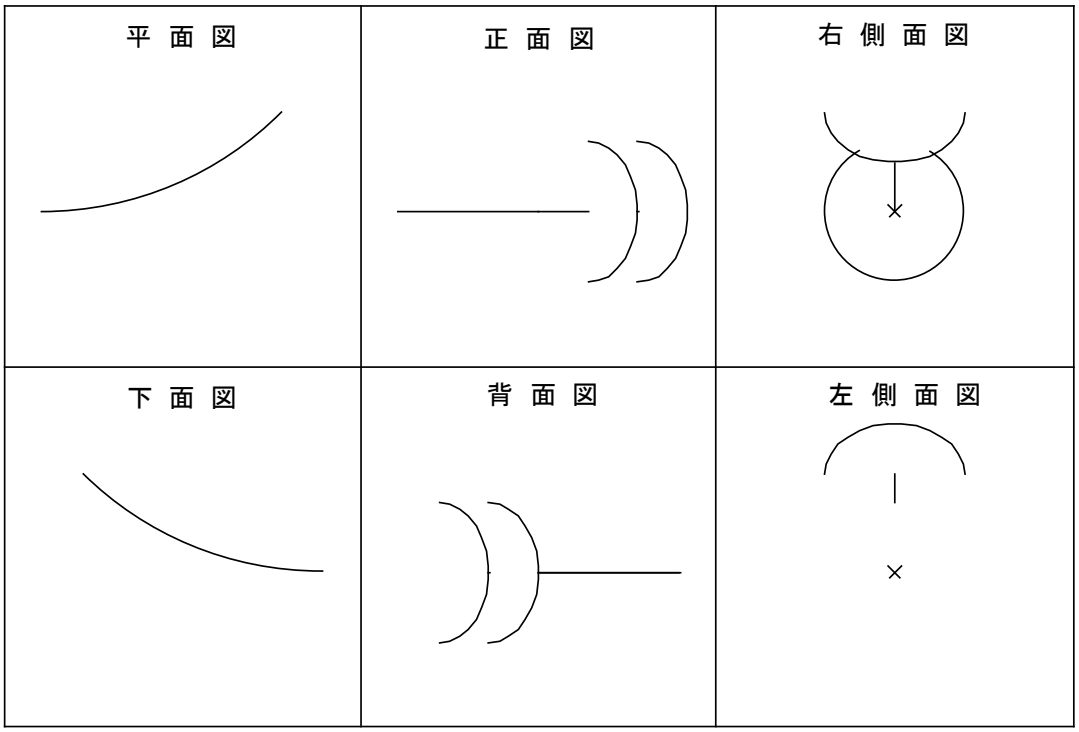

6.4	:	6.4
9.5	:	9.5
12.7	:	12.7
15.9	:	15.9
19.1	:	19.1
22.2	:	22.2
25.4	:	25.4
28.6	:	28.6
31.8	:	31.8
35.0	:	35.0
38.1	:	38.1
40.0	:	40.0
44.5	:	44.5
50.8	:	50.8
75.0	:	75.0

MLC-90SE　モルコジョイント　片ソケット90°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

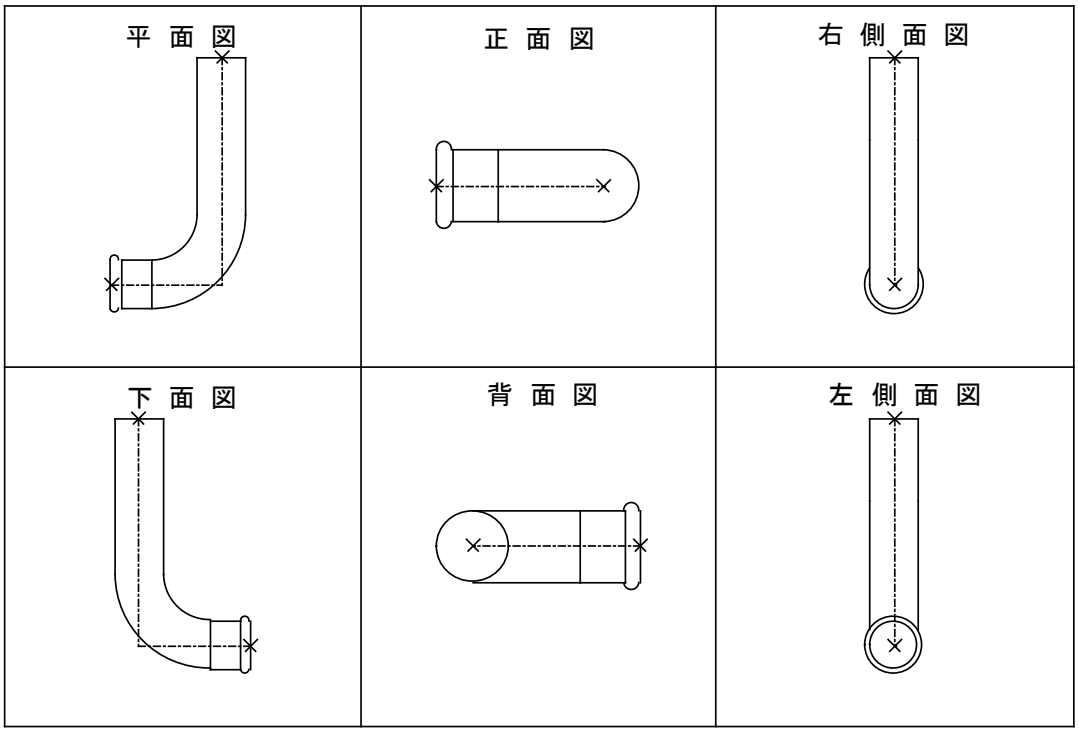

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

MLC-45E　モルコジョイント 45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

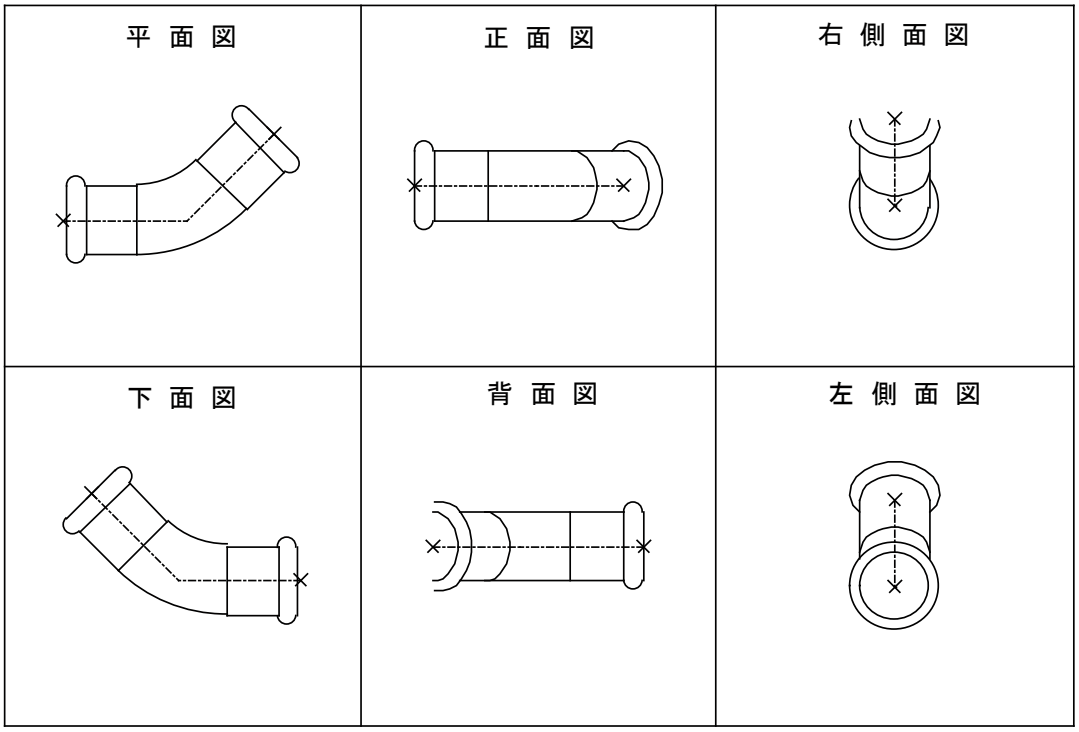

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

MLC-45SE　モルコジョイント　片ソケット45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

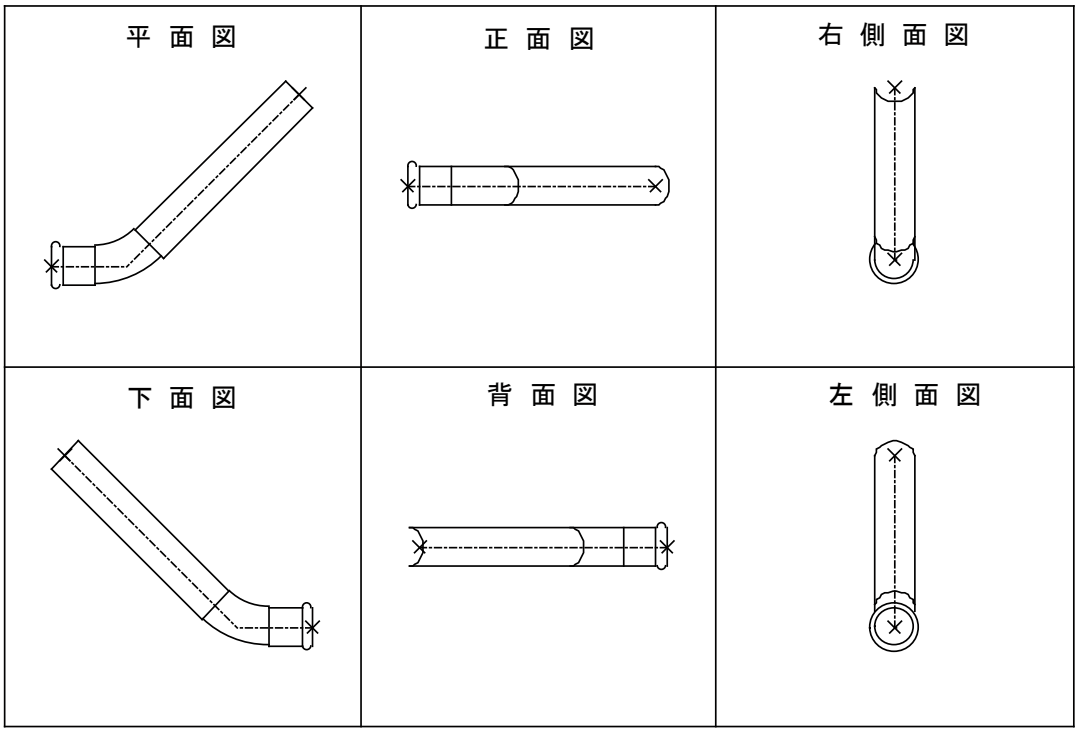

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

MLC-WE　モルコジョイント　水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

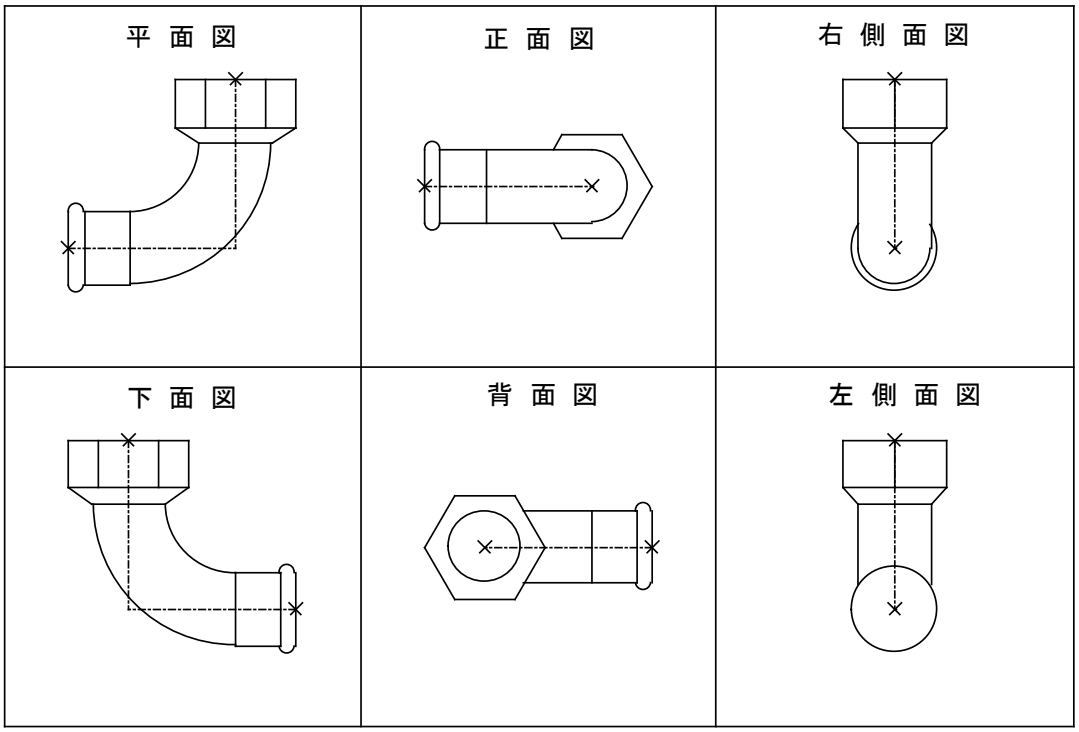

13.0　：　15.0
20.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

SSW-90L　配管用鋼製差込み溶接式管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

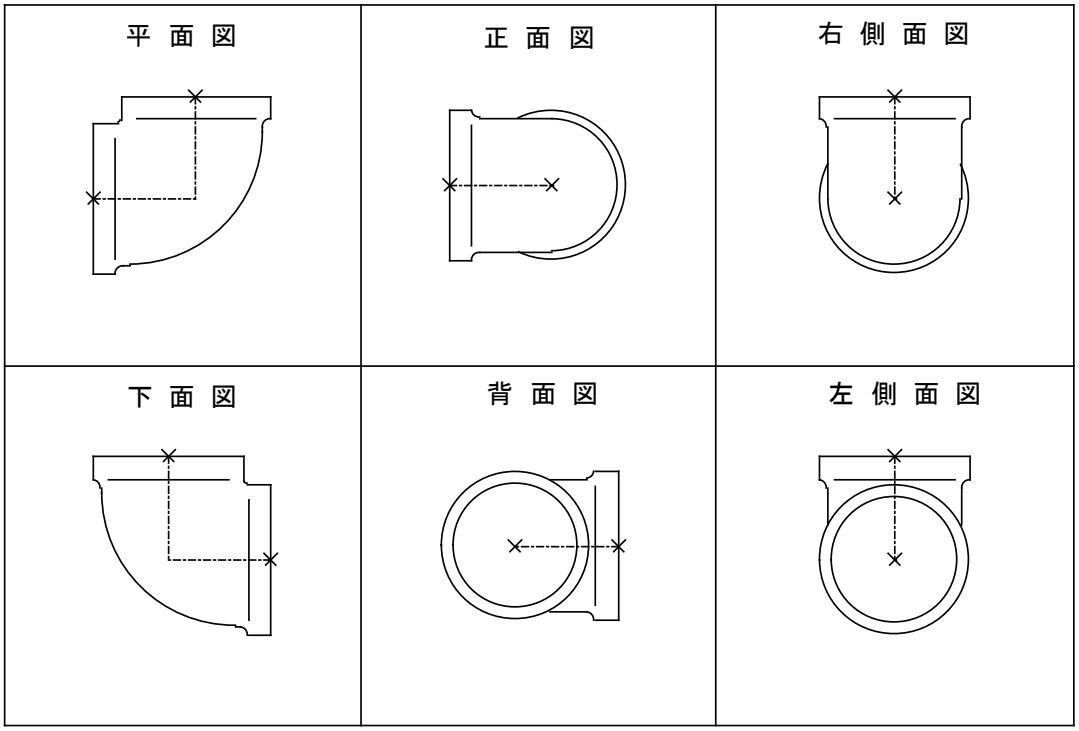

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0

MLC-90E　モルコジョイント 90°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

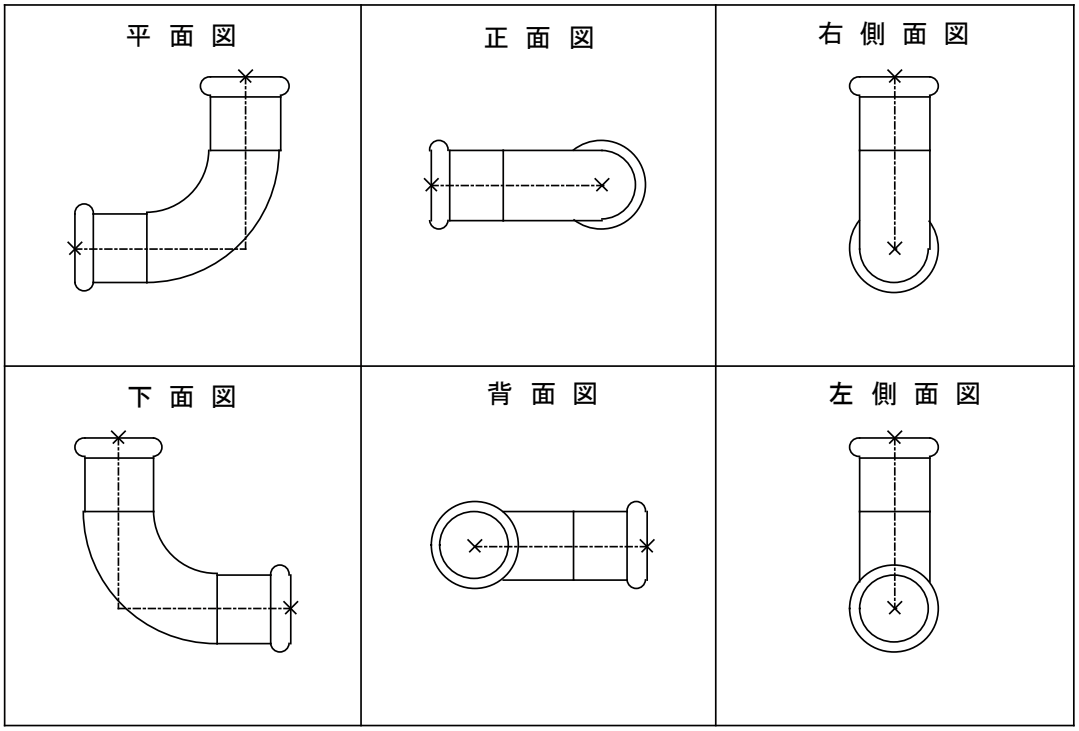

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

SAYA-L(1)　サヤフレキ(サヤ管)小曲り

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

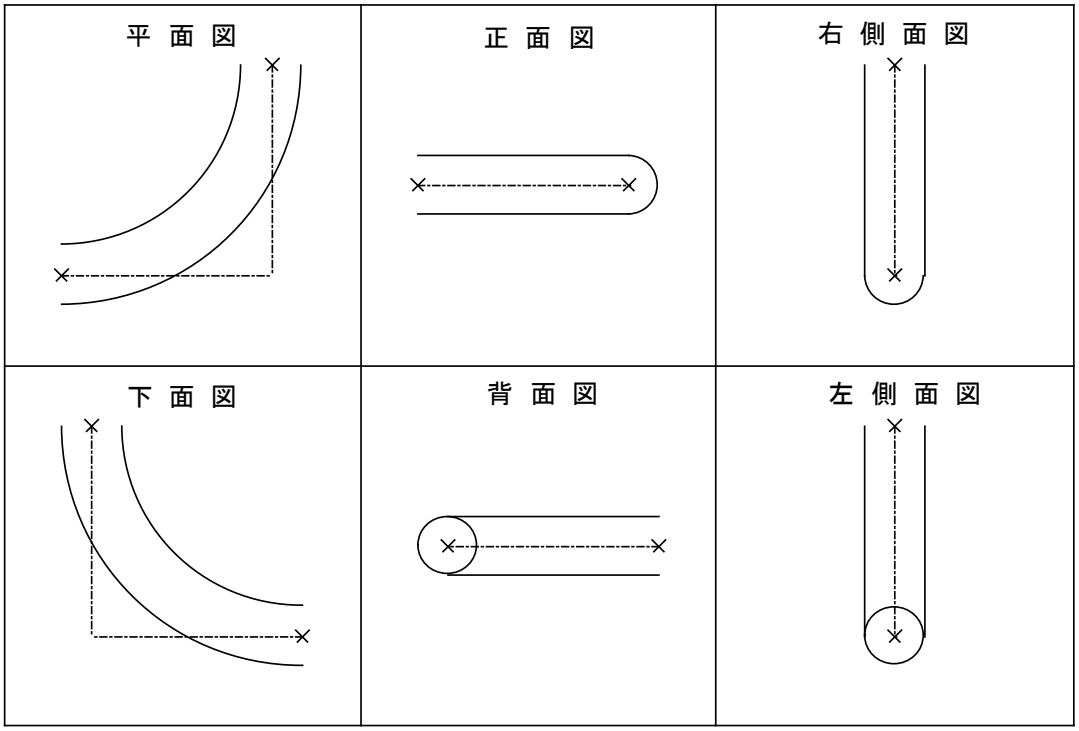

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0

SAYA-L(2)　サヤフレキ(サヤ管)中曲り

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

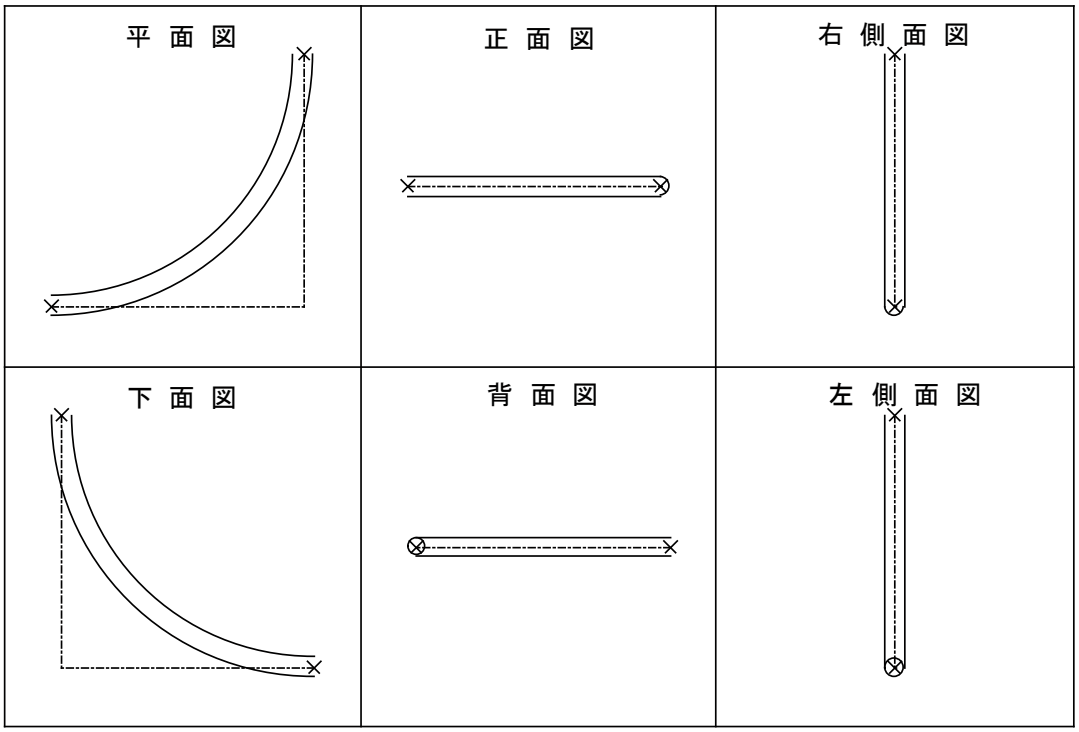

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0

SAYA-L(3)　サヤフレキ(サヤ管)大曲り

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

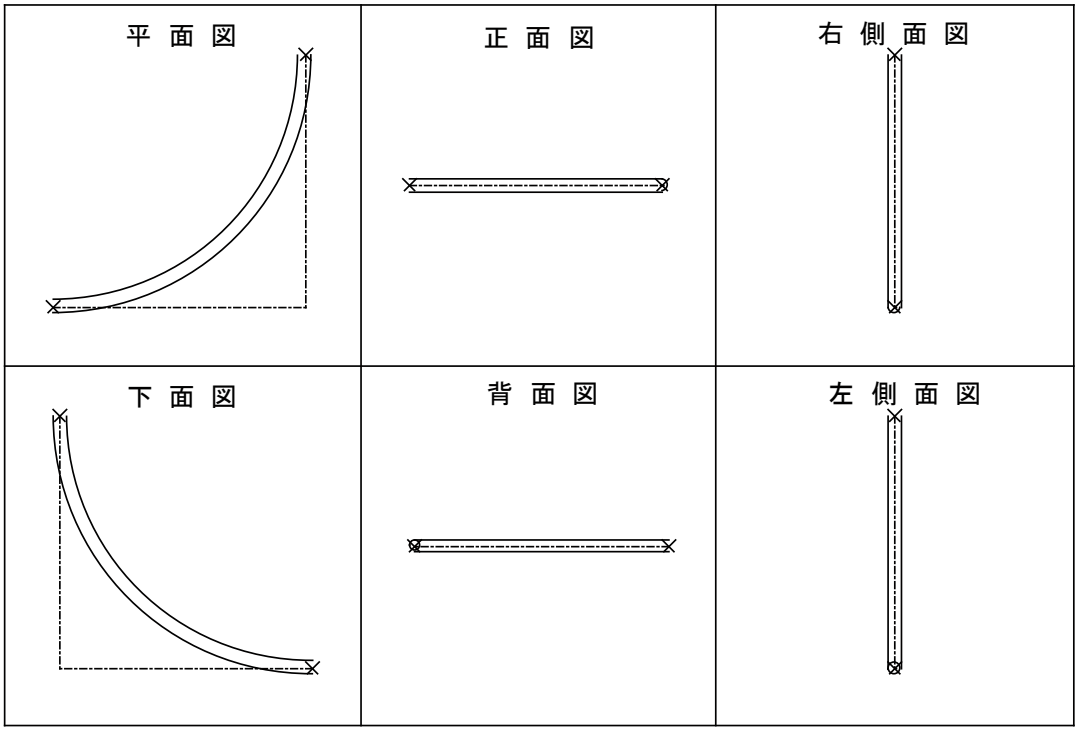

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0

SAYA-YL1　サヤフレキ(サヤ管)45°　小曲リ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

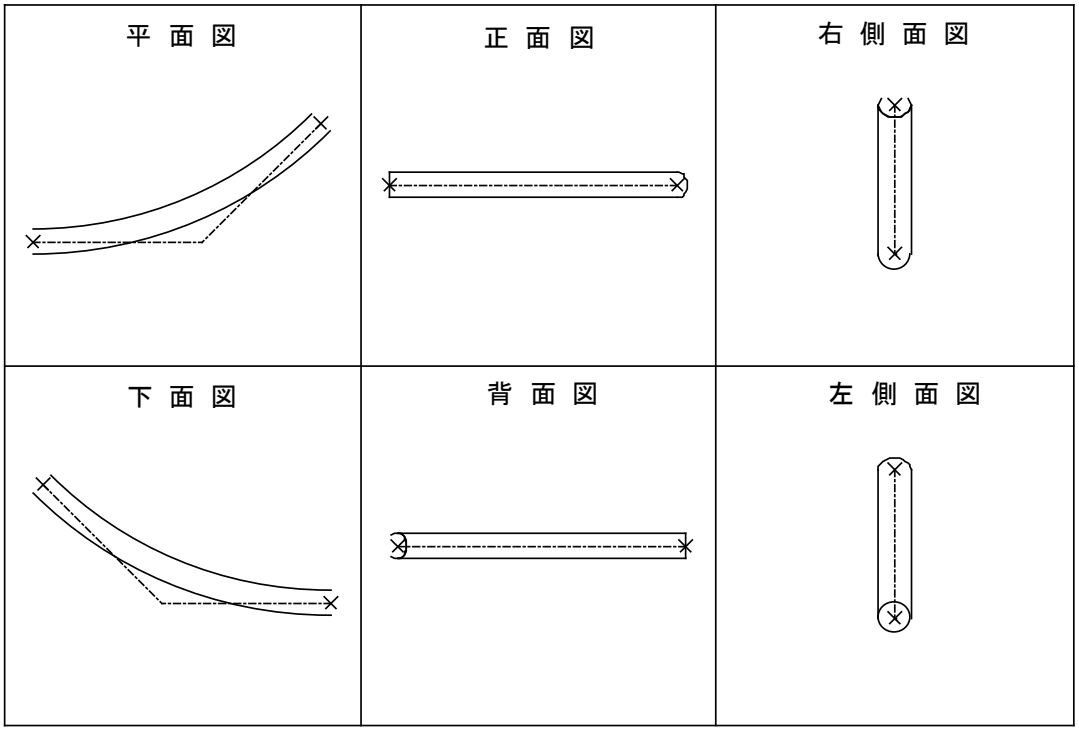

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0

SAYA-YL2　サヤフレキ(サヤ管)45°　中曲り

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

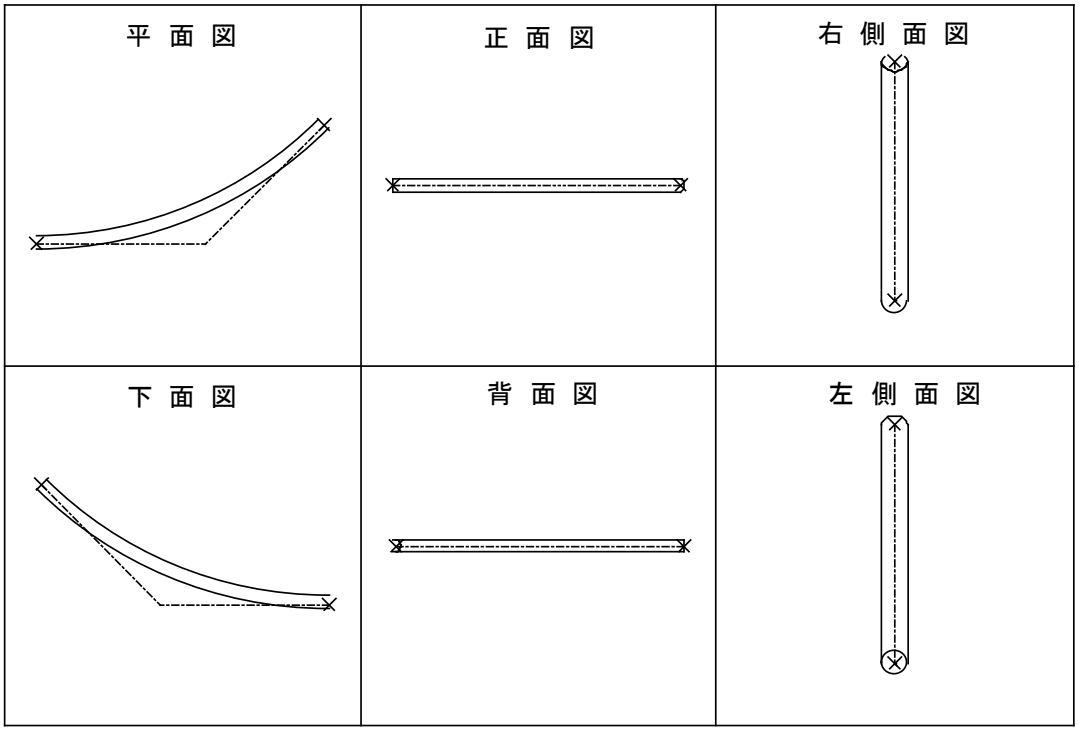

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0

SAYA-YL3　サヤフレキ(サヤ管)45°　大曲り

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

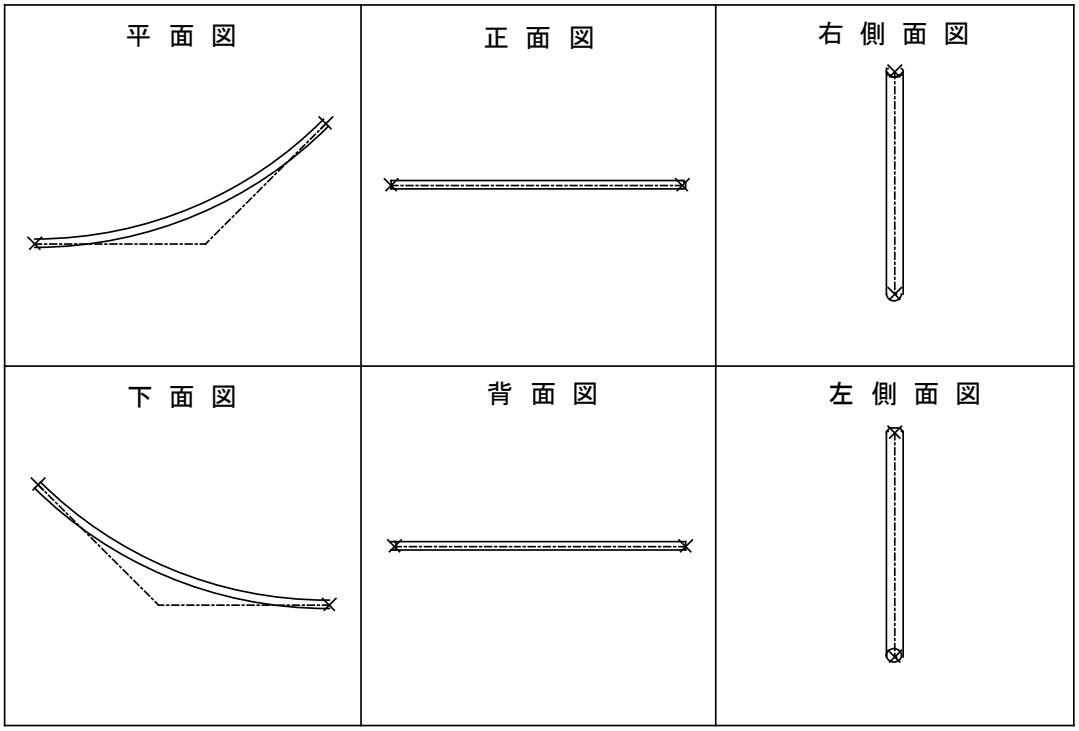

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0

VLPF-90L　フランジ付継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPF フランジ付継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

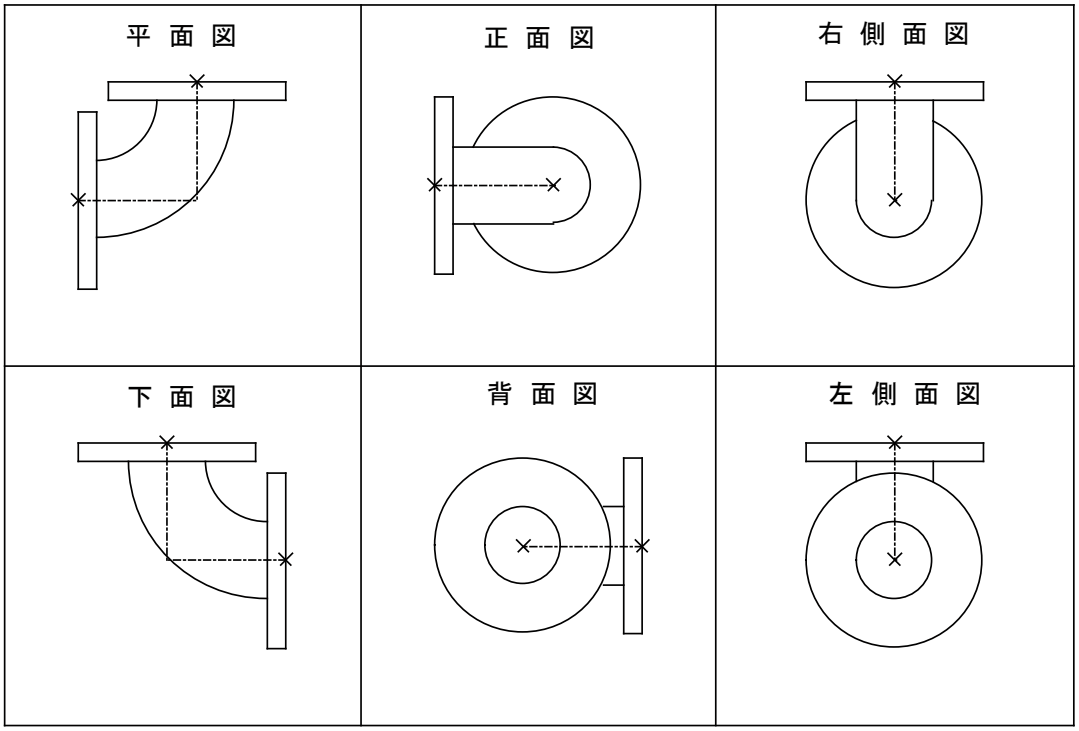

65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0

VLPF-45L　フランジ付継手　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPF　フランジ付継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

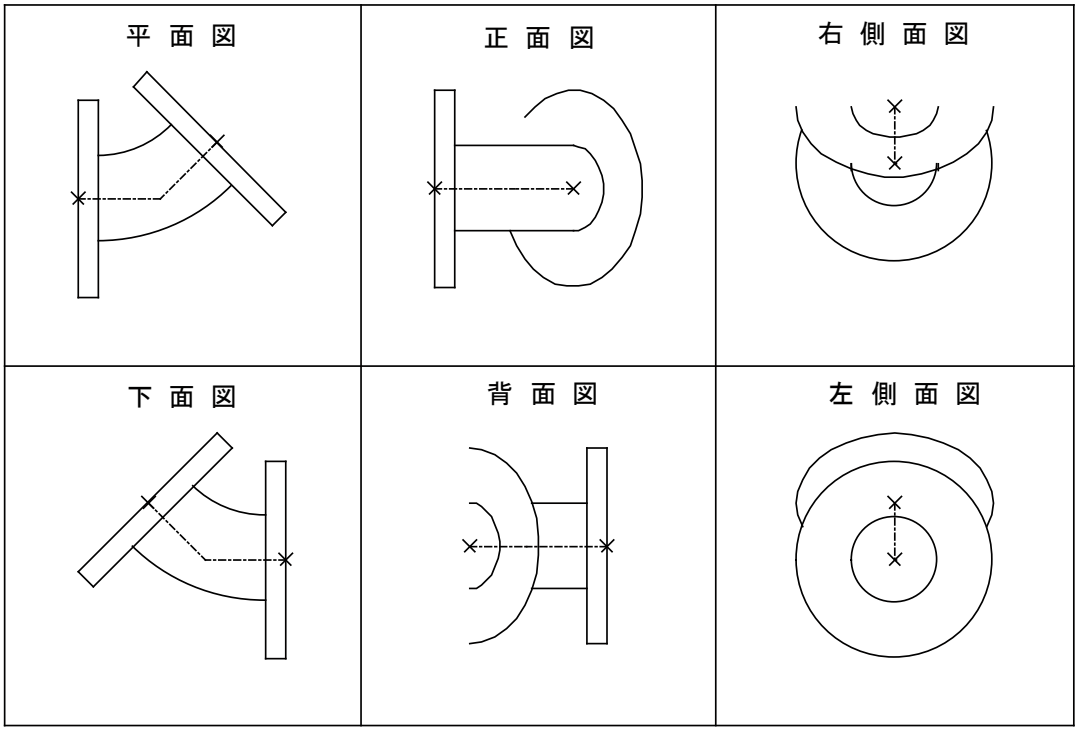

65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0

REF-45L　レフネット用　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［REF　レフネットジョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

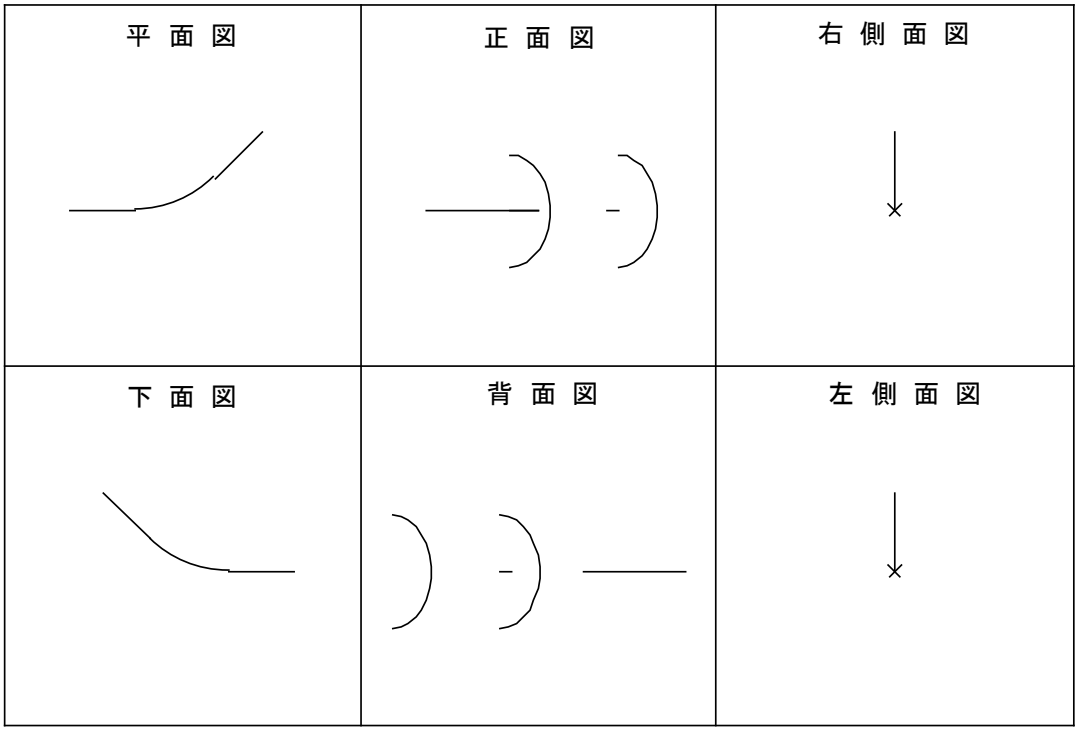

9.5	,	6.4	:	9.5	, 6.4
12.7	,	6.4	:	12.7	, 6.4
15.9	,	9.5	:	15.9	, 9.5
19.1	,	9.5	:	19.1	, 9.5
22.2	,	9.5	:	22.2	, 9.5
25.4	,	12.7	:	25.4	, 12.7
28.6	,	12.7	:	28.6	, 12.7
31.8	,	15.9	:	31.8	, 15.9
38.1	,	15.9	:	38.1	, 15.9
38.1	,	19.1	:	38.1	, 19.1

REF-90L　レフネット用 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［REF レフネットジョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

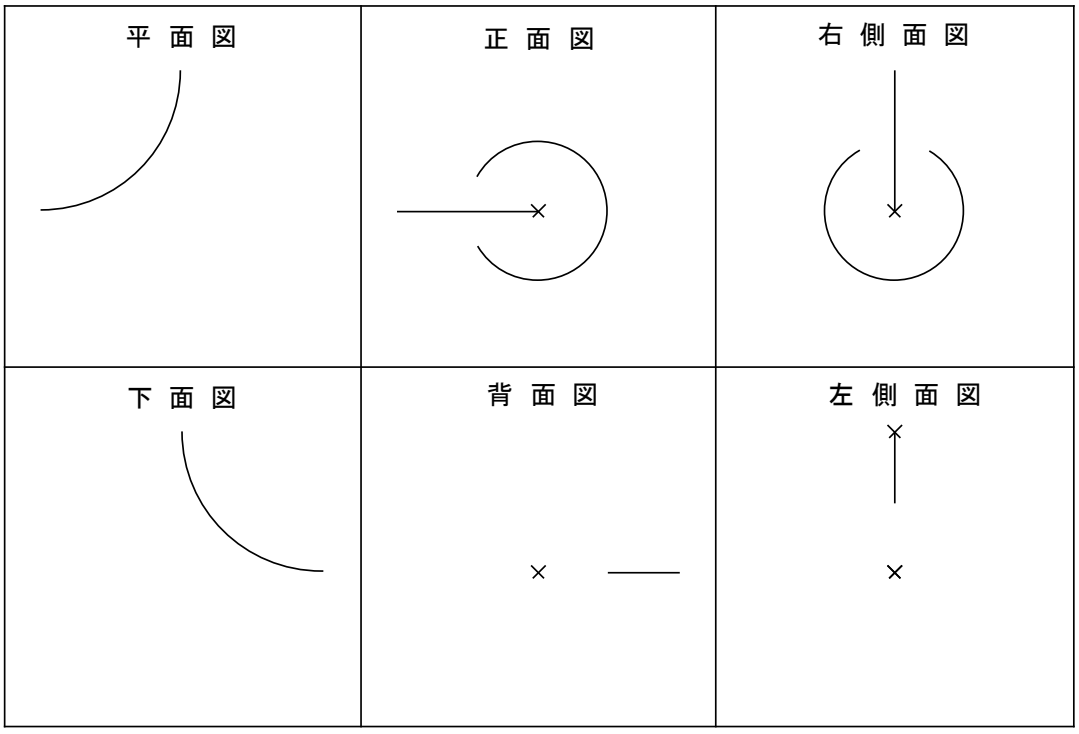

9.5	,	6.4	:	9.5	, 6.4
12.7	,	6.4	:	12.7	, 6.4
15.9	,	9.5	:	15.9	, 9.5
19.1	,	9.5	:	19.1	, 9.5
22.2	,	9.5	:	22.2	, 9.5
25.4	,	12.7	:	25.4	, 12.7
28.6	,	12.7	:	28.6	, 12.7
31.8	,	15.9	:	31.8	, 15.9
38.1	,	15.9	:	38.1	, 15.9
38.1	,	19.1	:	38.1	, 19.1

NJ-45E　ナイスジョイント 45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

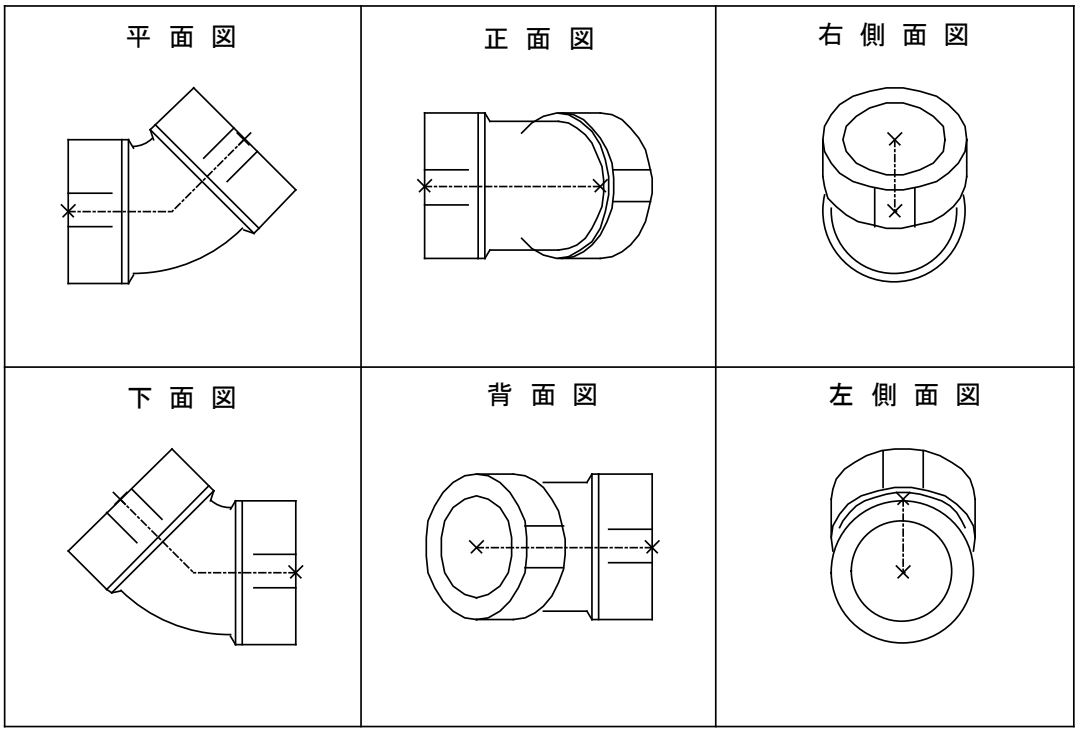

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

NJ-WE　ナイスジョイント 給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

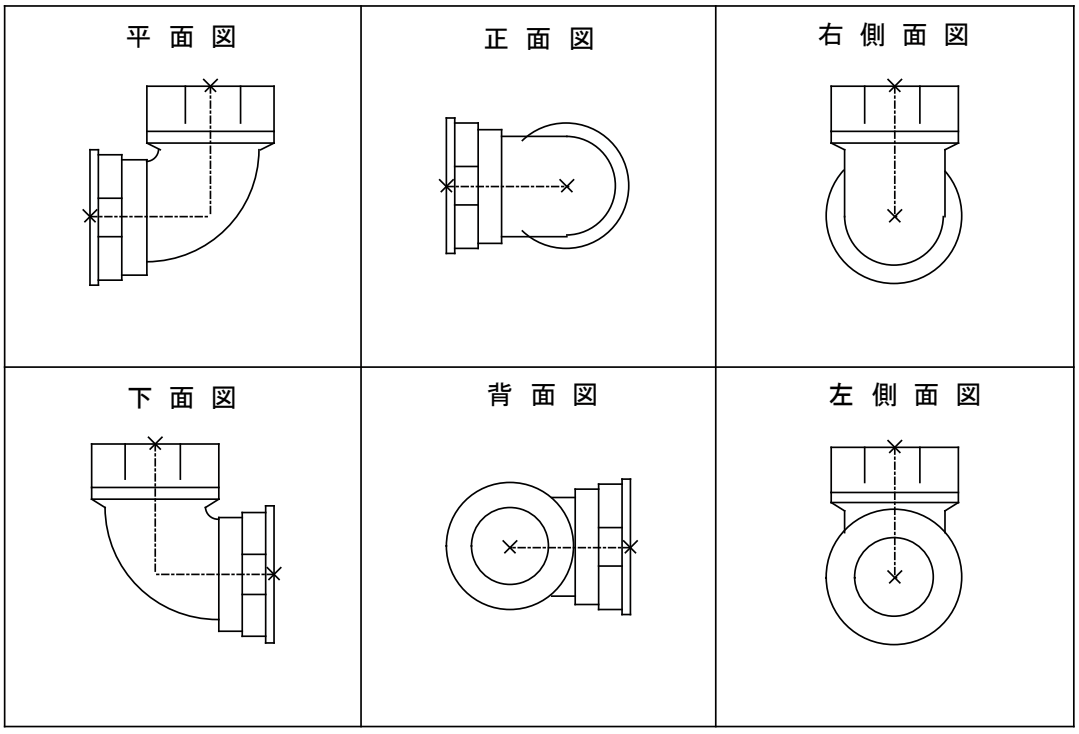

15.0　：　13.0
15.0　：　20.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

NJ-LE　ナイスジョイント フランジ式90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

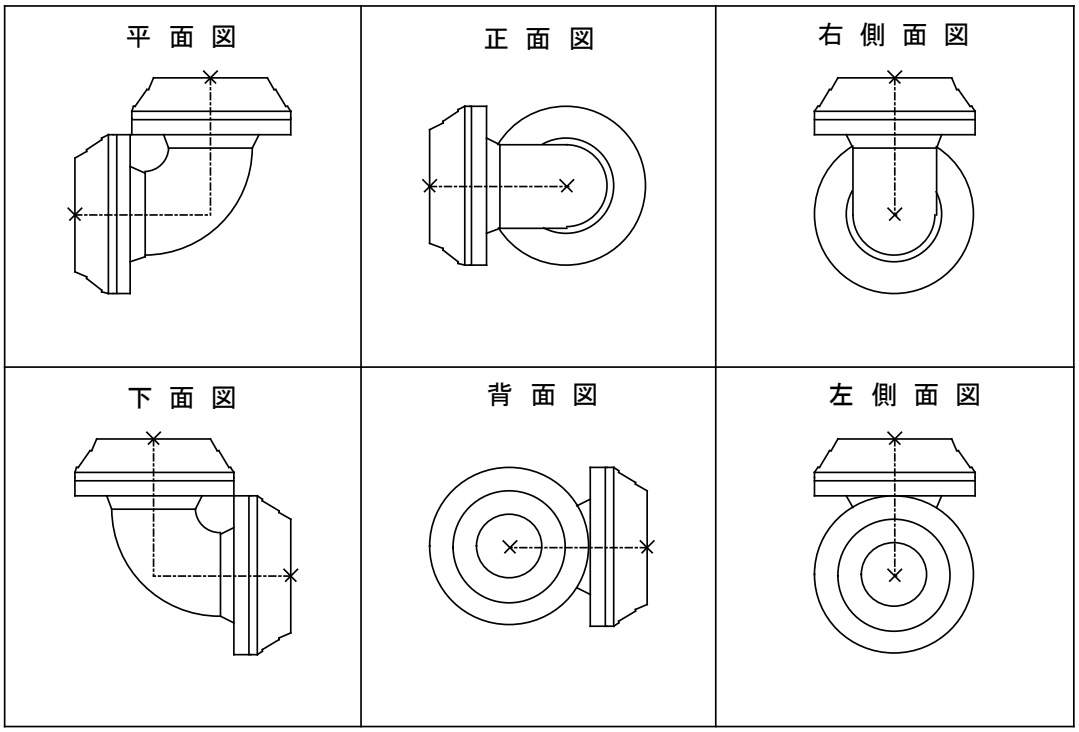

75.0　:　75.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

NJ-ZWE　ナイスジョイント 座付水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

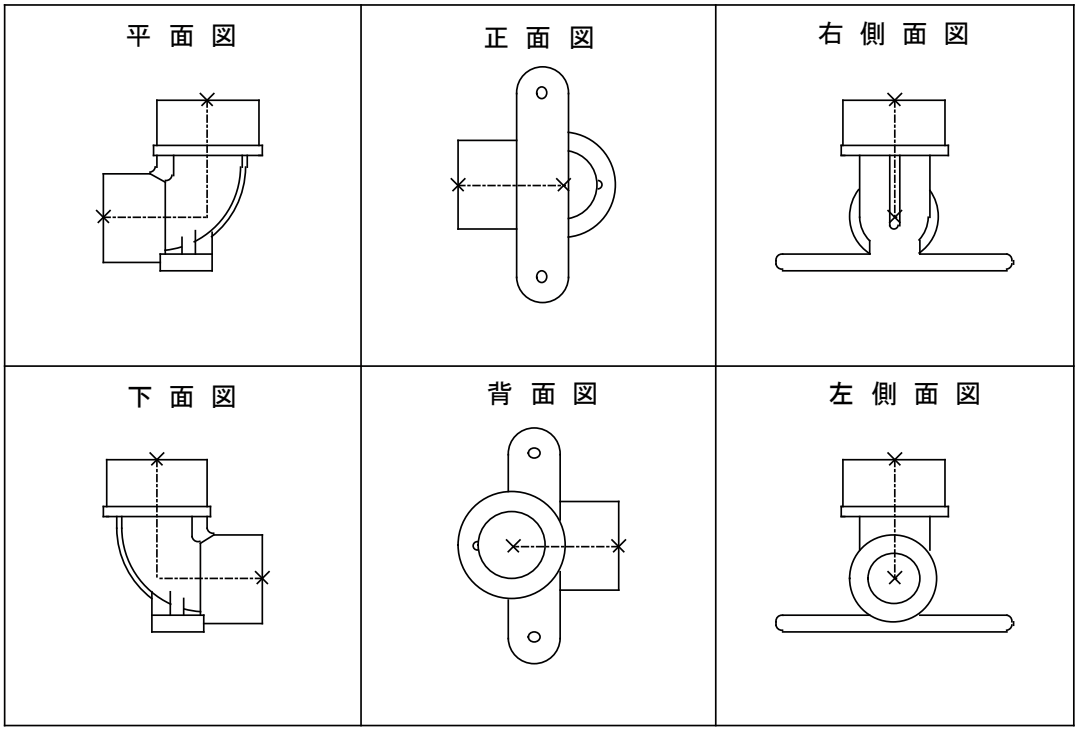

15.0　：　13.0

NJ-ZWES ナイスジョイント 座付給水栓用エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

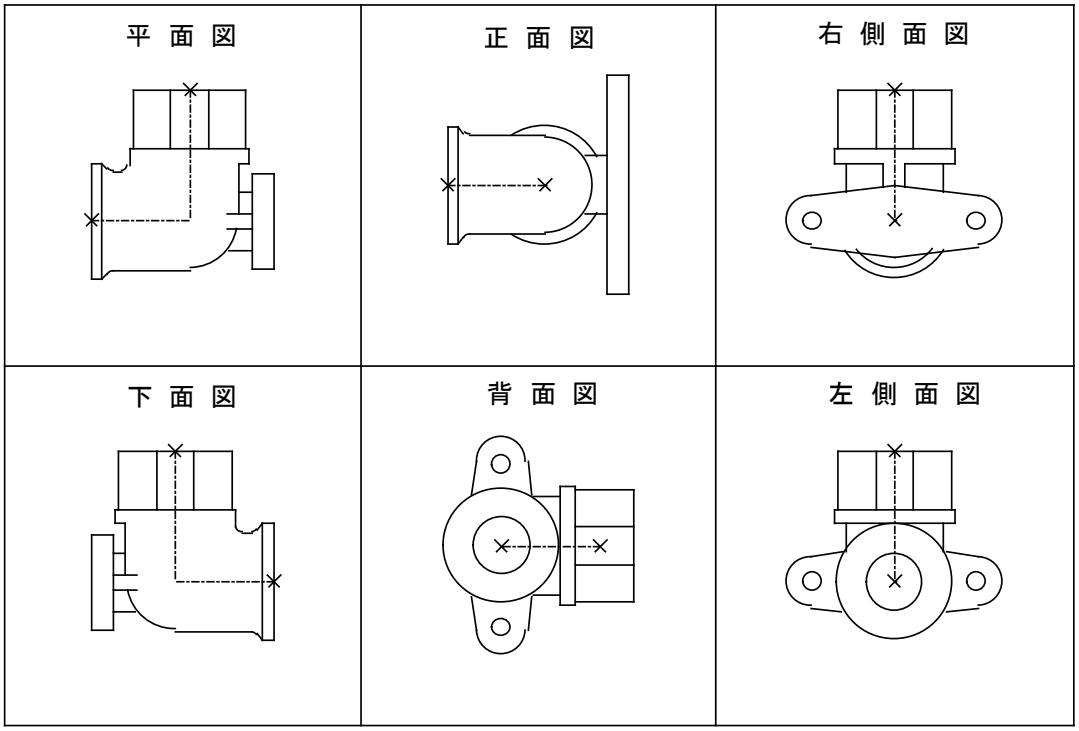

15.0　：　13.0
15.0　：　20.0
20.0　：　20.0

DIPK-90L　K形 ダクタイル鋳鉄異形管 90° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

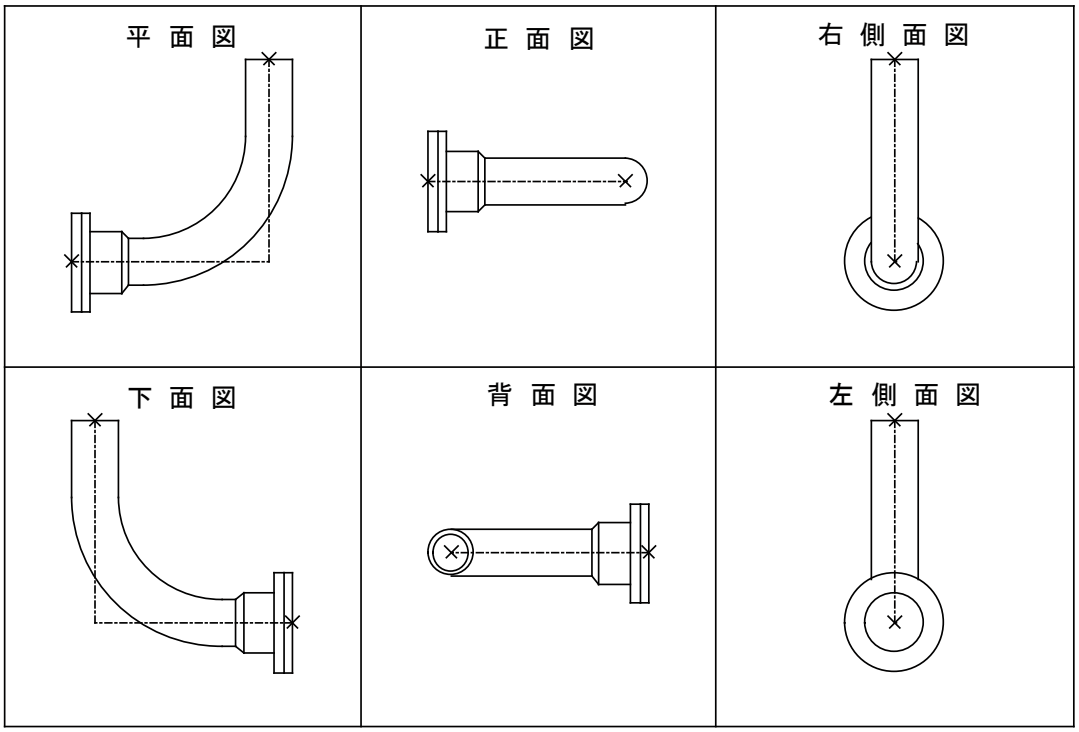

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
600.0	:	600.0
700.0	:	700.0
800.0	:	800.0
900.0	:	900.0
1000.0	:	1000.0
1100.0	:	1100.0
1200.0	:	1200.0
1350.0	:	1350.0
1500.0	:	1500.0

DIPK-45L　K形 ダクタイル鋳鉄異形管 45° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

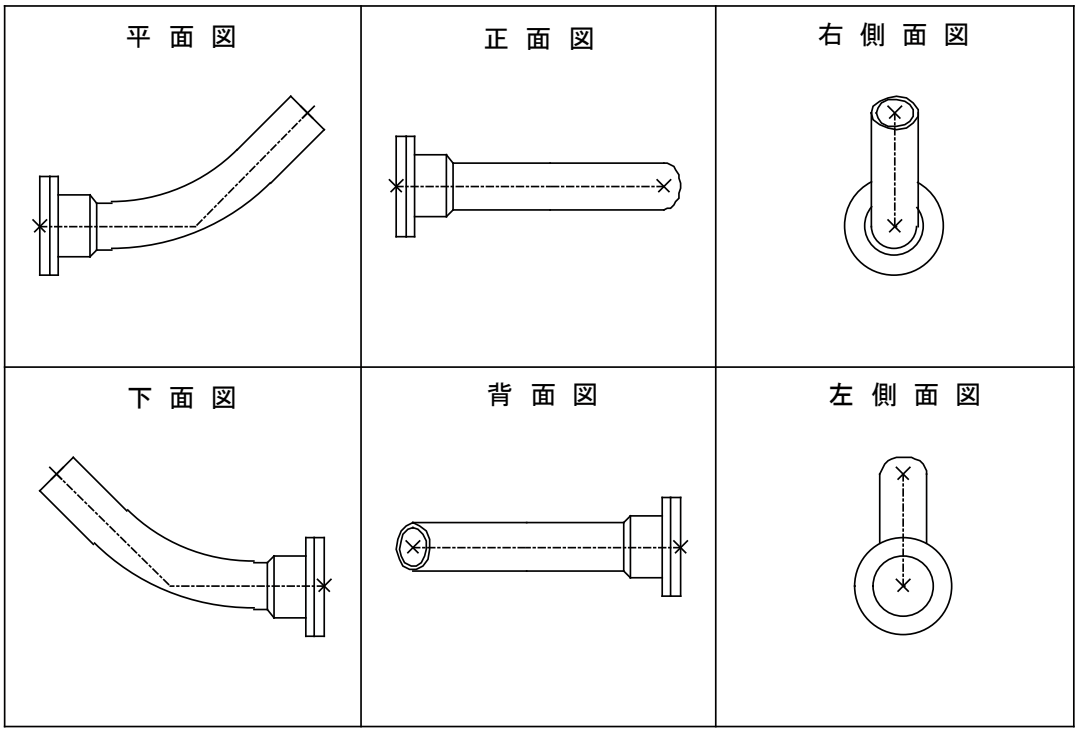

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
600.0	:	600.0
700.0	:	700.0
800.0	:	800.0
900.0	:	900.0
1000.0	:	1000.0
1100.0	:	1100.0
1200.0	:	1200.0
1350.0	:	1350.0
1500.0	:	1500.0

DIPT-90L　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 90° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPT T形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

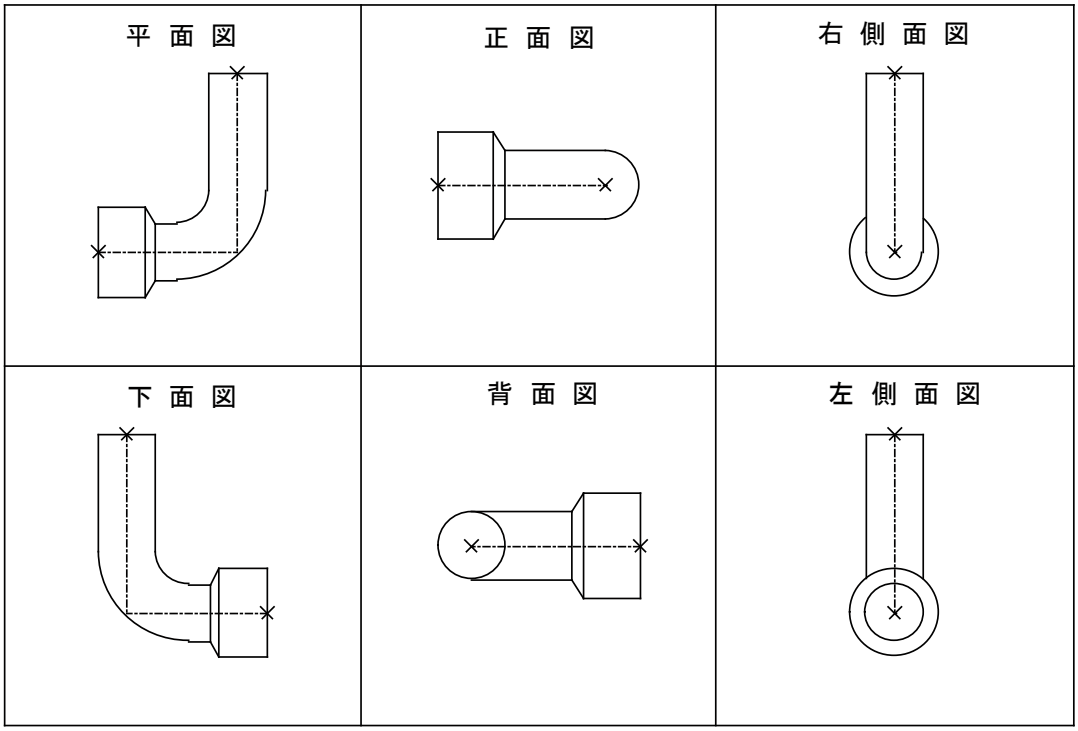

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

DIPT-45L　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 45° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPT T形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

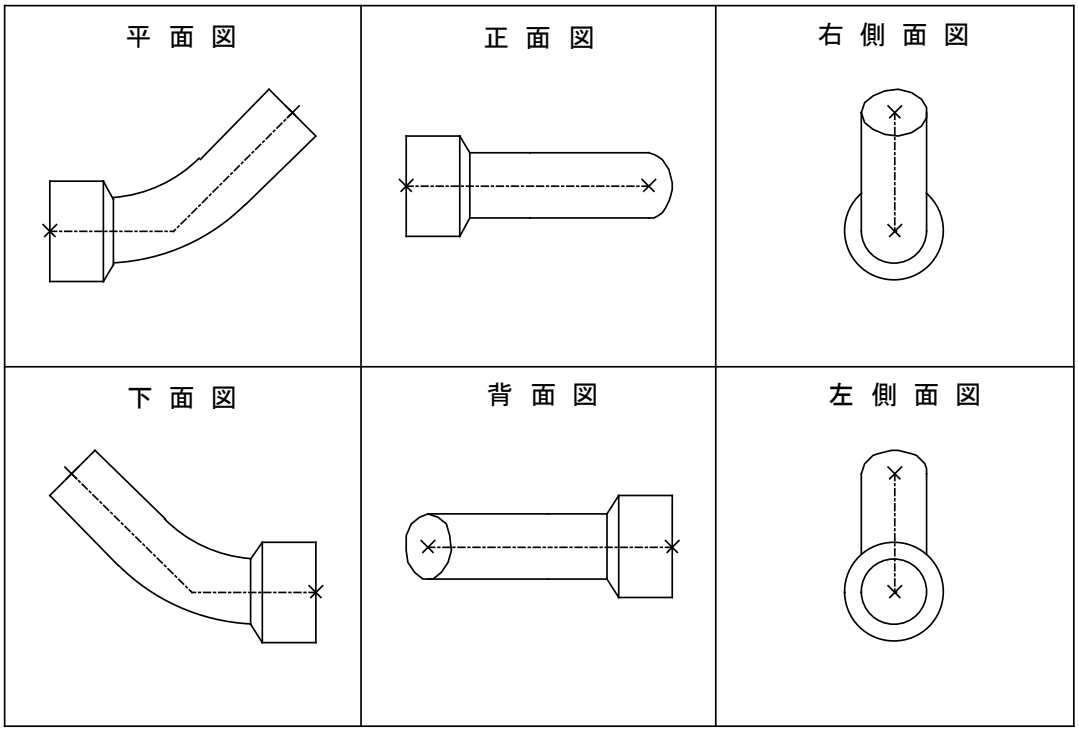

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

SD-45LL150　塩ビ製小口径マス インバート･45°曲り(左、掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

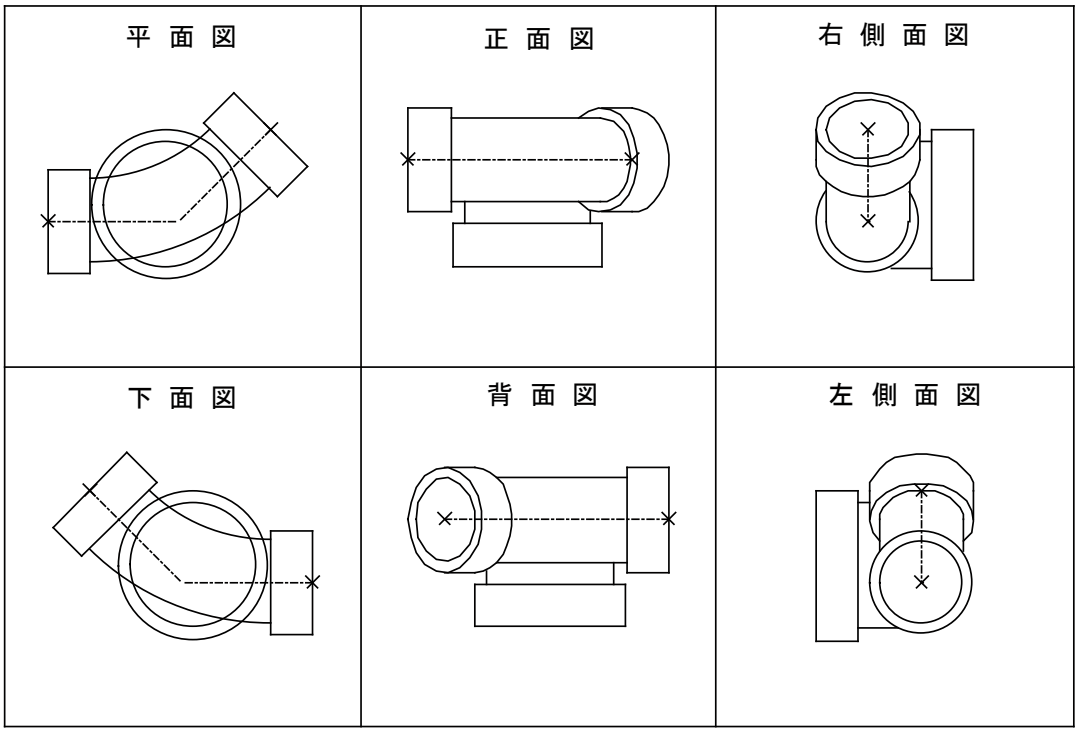

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-45LL200　塩ビ製小口径マス インバート･45°曲り(左、掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

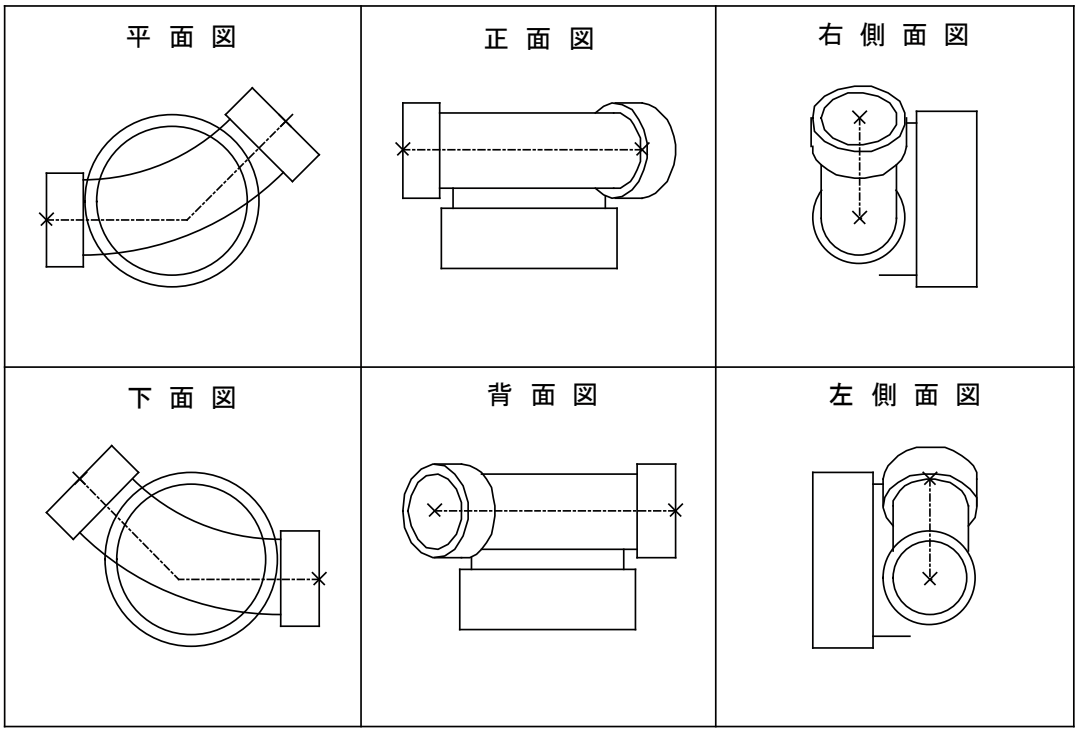

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-90LL150　塩ビ製小口径マス インバート･90°曲り(左、掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

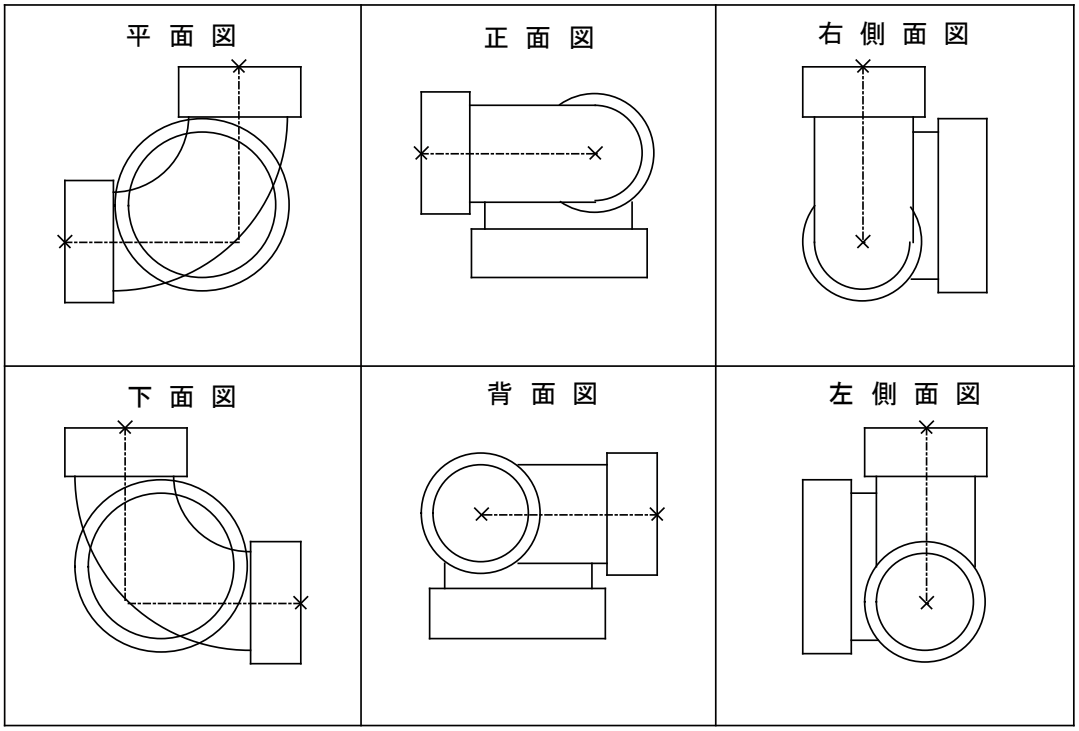

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-90LL200　塩ビ製小口径マス インバート･90°曲り(左、掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

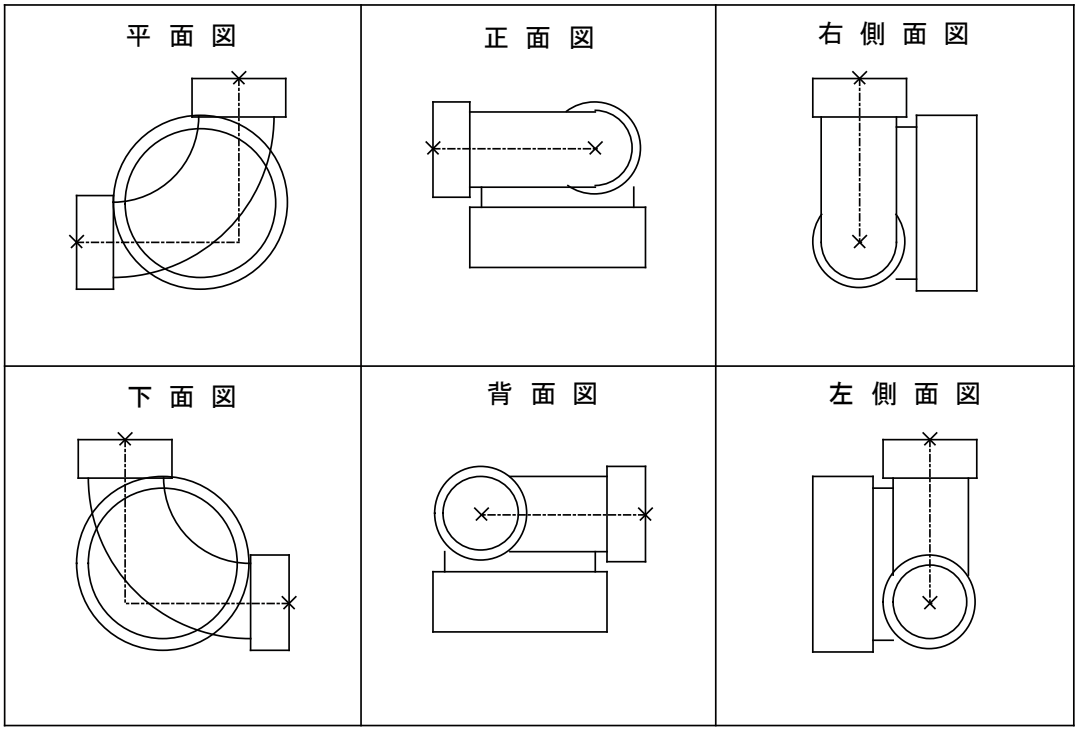

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

VLPW-YL　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 45° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

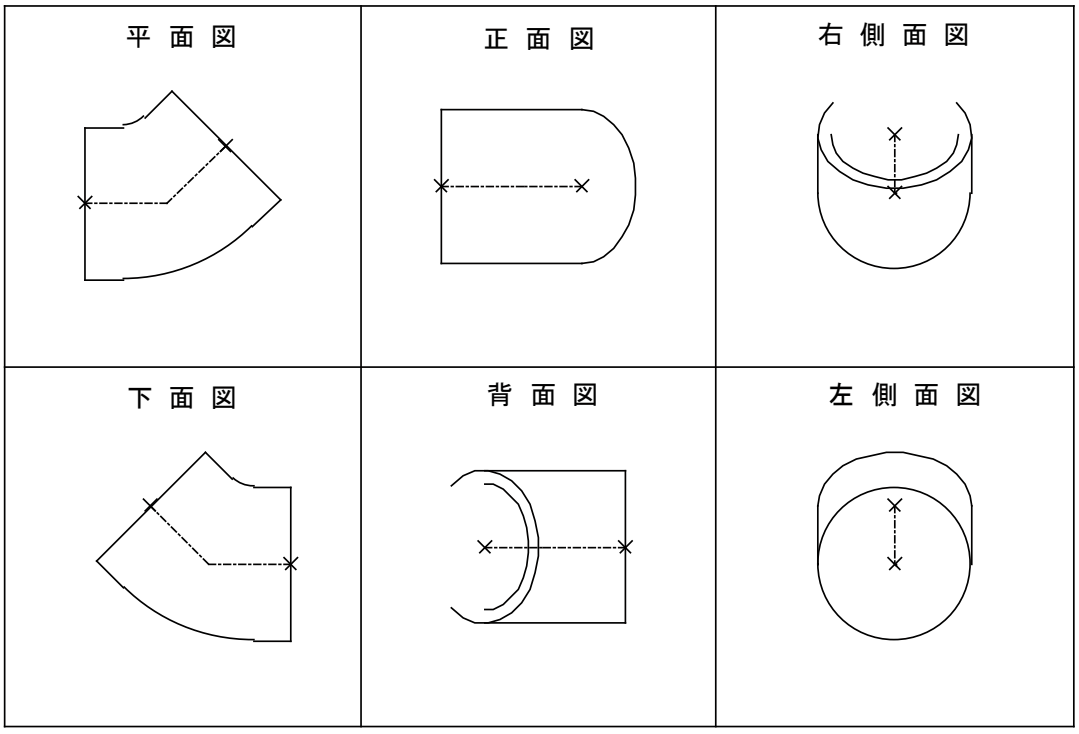

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

VLPW-L　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

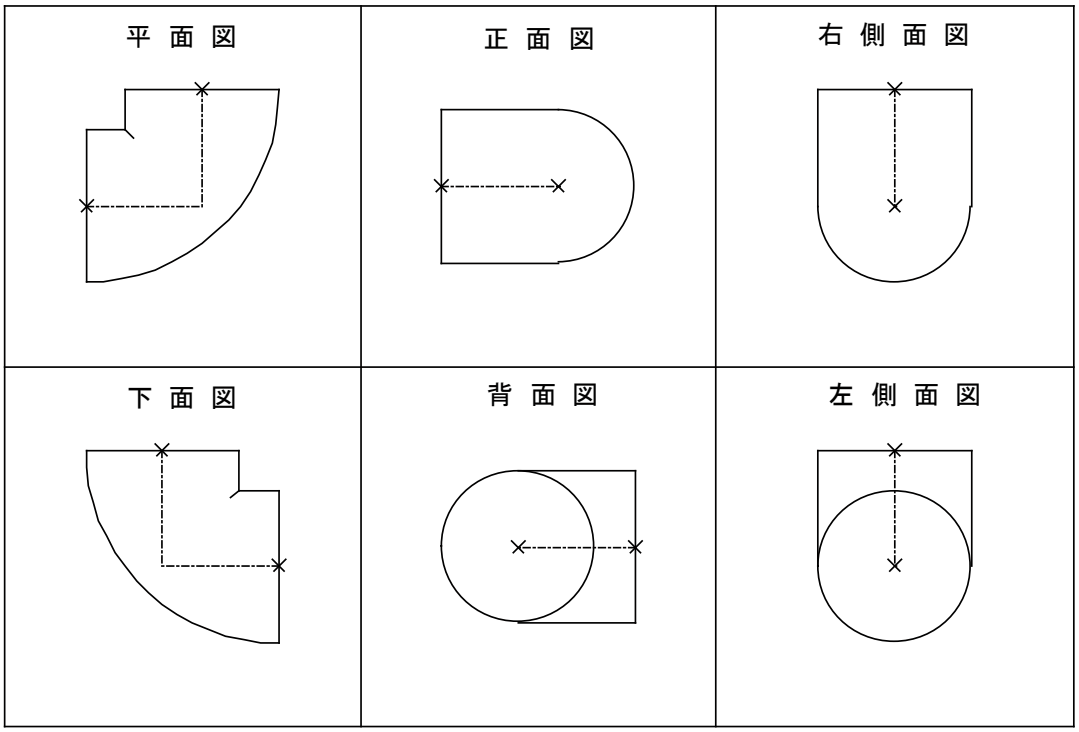

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 6.0
10.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 8.0
15.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 10.0
20.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 10.0
25.0 : 15.0
25.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 15.0
32.0 : 20.0
32.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 15.0
40.0 : 20.0
40.0 : 25.0
40.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 15.0
50.0 : 20.0
50.0 : 25.0
50.0 : 32.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 25.0
65.0 : 32.0
65.0 : 40.0
65.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 32.0
80.0 : 40.0
80.0 : 50.0
80.0 : 65.0
80.0: 80.0
100.0: 50.0
100.0: 65.0
100.0: 80.0
100.0: 100.0
125.0: 80.0
125.0: 100.0
125.0: 125.0
150.0: 100.0
150.0: 125.0
150.0: 150.0

NJ-90E　ナイスジョイント 90°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

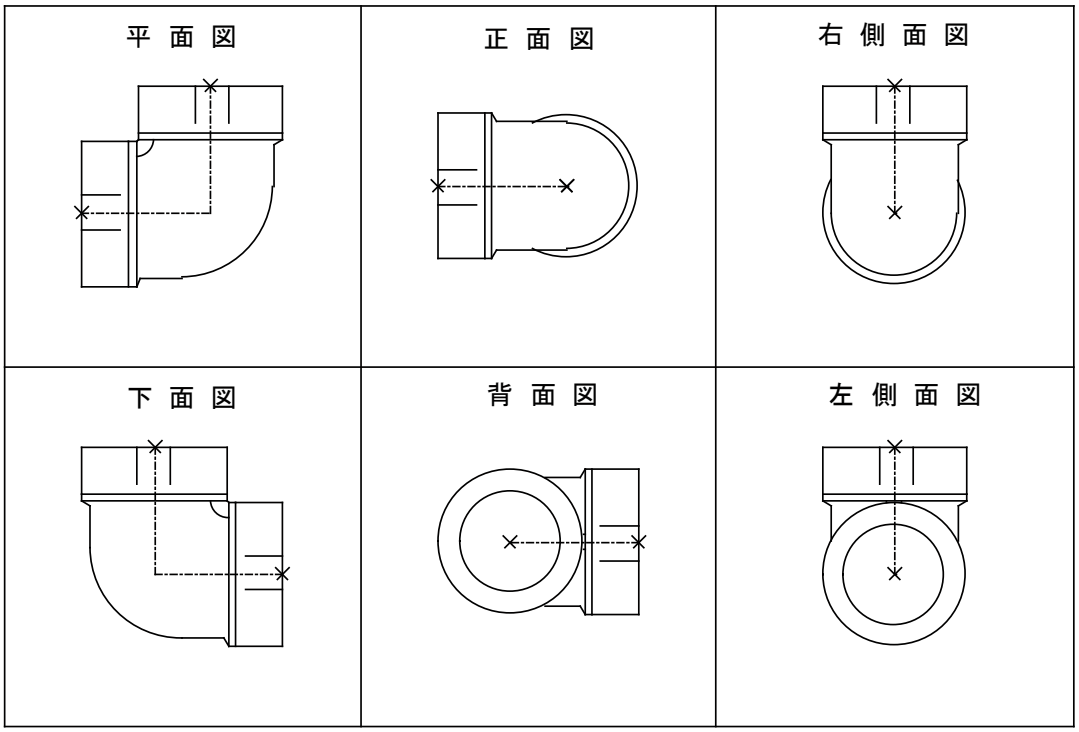

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

PQWK-L　水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［PQWK 水道用ねじ込み式管端防食管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

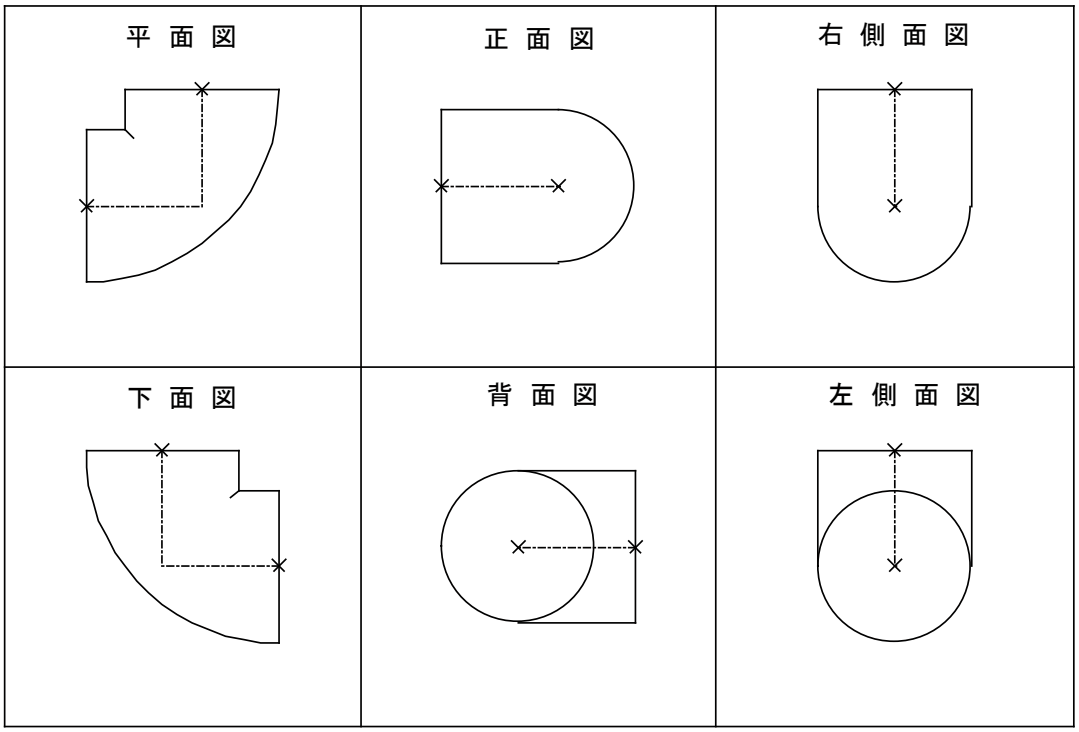

15.0　：　15.0
20.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　15.0
25.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　20.0
32.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　15.0
40.0　：　20.0
40.0　：　25.0
40.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　20.0
50.0　：　25.0
50.0　：　32.0
50.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　40.0
65.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　40.0
80.0　：　50.0
80.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　50.0
100.0　：　65.0
100.0　：　80.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

PQWK-YL　水道用ねじ込み式管端防食管継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［PQWK 水道用ねじ込み式管端防食管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

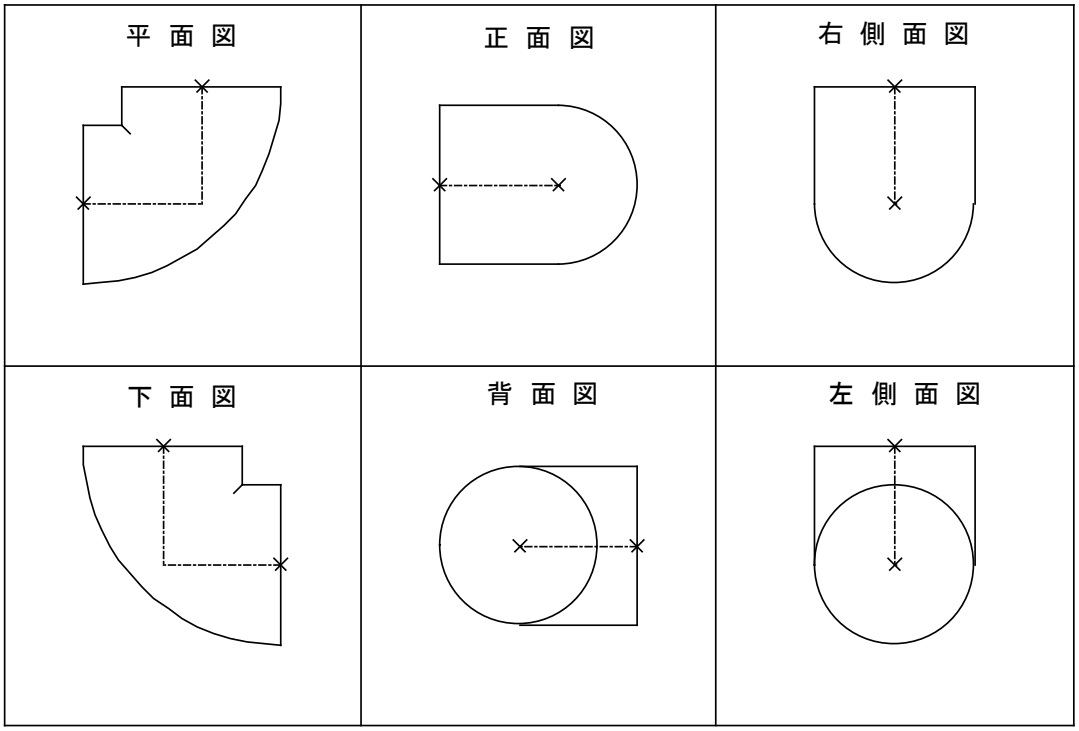

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0

VP125-45LH 換気用塩化ビニル2管路継手 水平45° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VP125 換気用塩化ビニル２管路管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

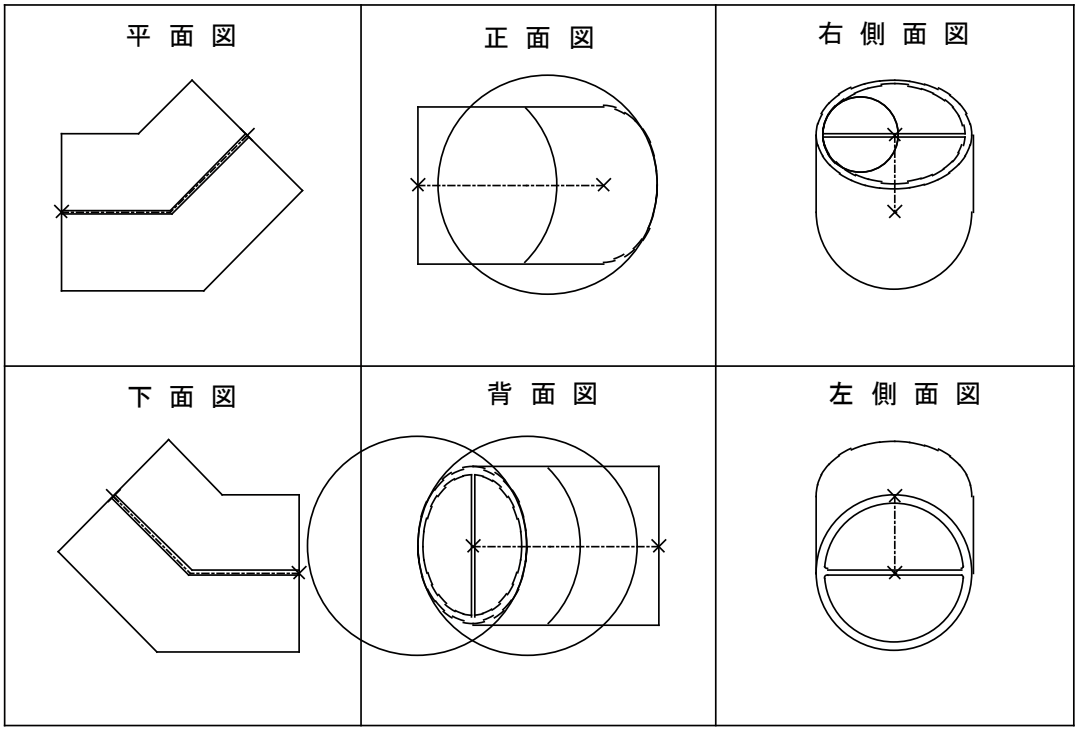

125.0　：　125.0

VP125-45LHS　換気用塩化ビニル2管路継手　ソケットタイプ水平45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VP125 換気用塩化ビニル２管路管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

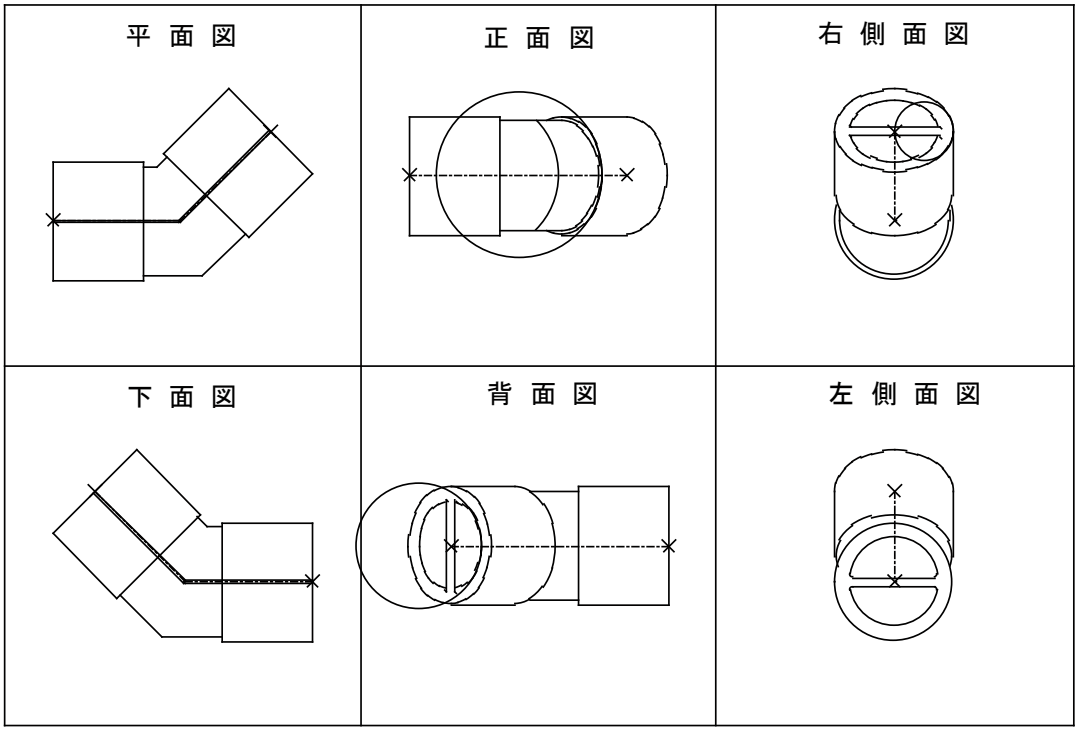

125.0　：　125.0

VP125-45LV　換気用塩化ビニル2管路継手　垂直45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VP125 換気用塩化ビニル２管路管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

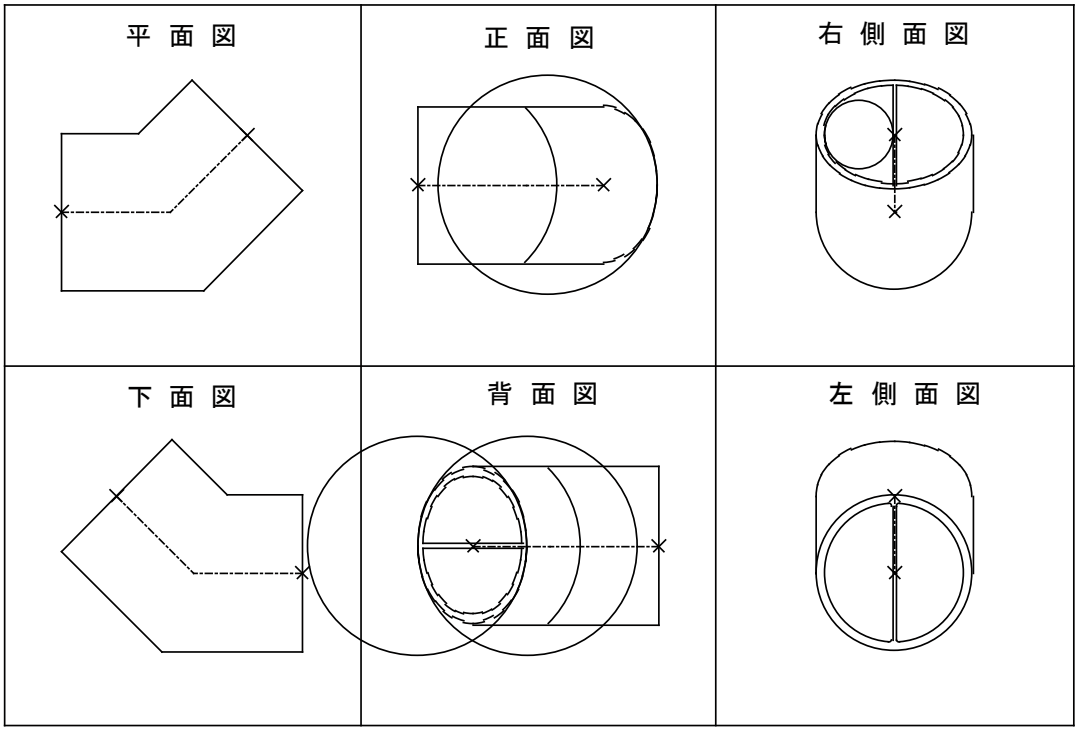

125.0　：　125.0

VP125-45LVS　換気用塩化ビニル2管路継手 ソケットタイプ垂直45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VP125 換気用塩化ビニル２管路管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

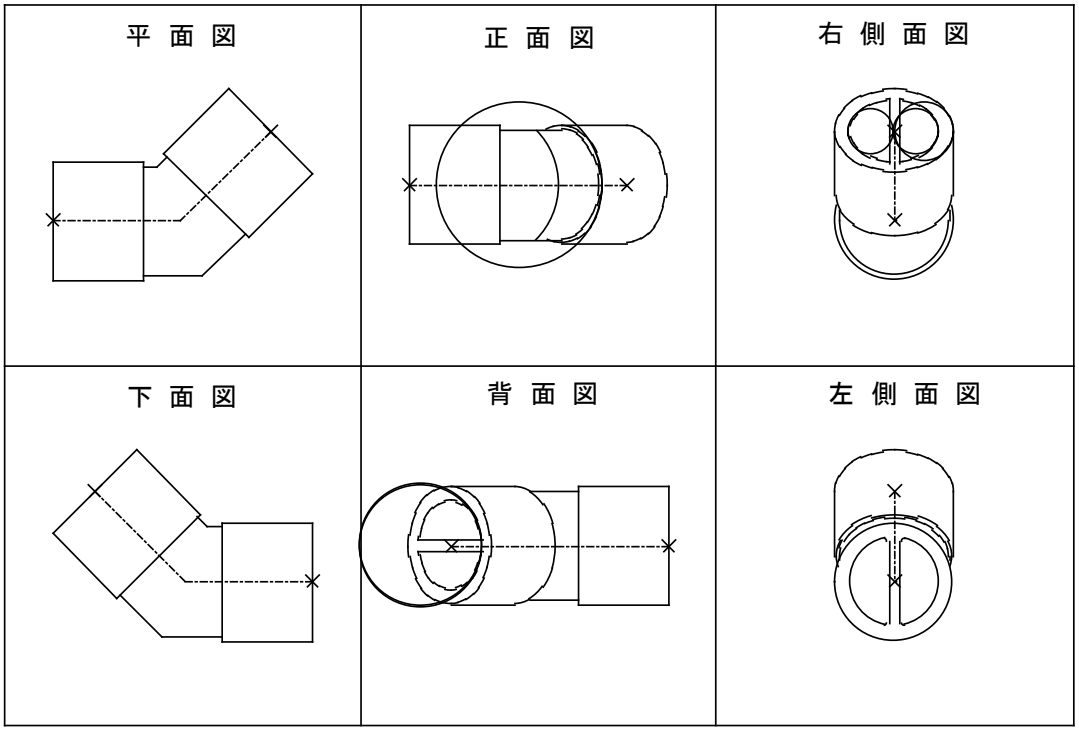

125.0　：　125.0

VP125-LH 換気用塩化ビニル2管路継手 水平90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VP125 換気用塩化ビニル２管路管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

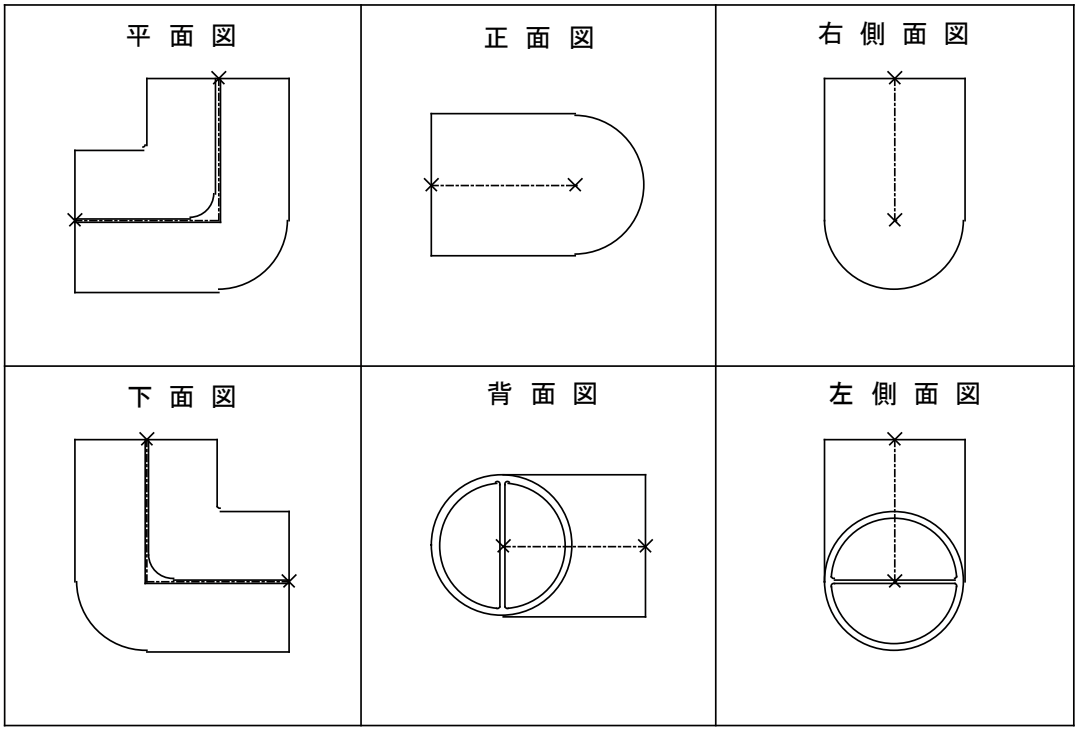

125.0　：　125.0

VP125-LHS　換気用塩化ビニル2管路継手 ソケットタイプ水平90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［VP125 換気用塩化ビニル２管路管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

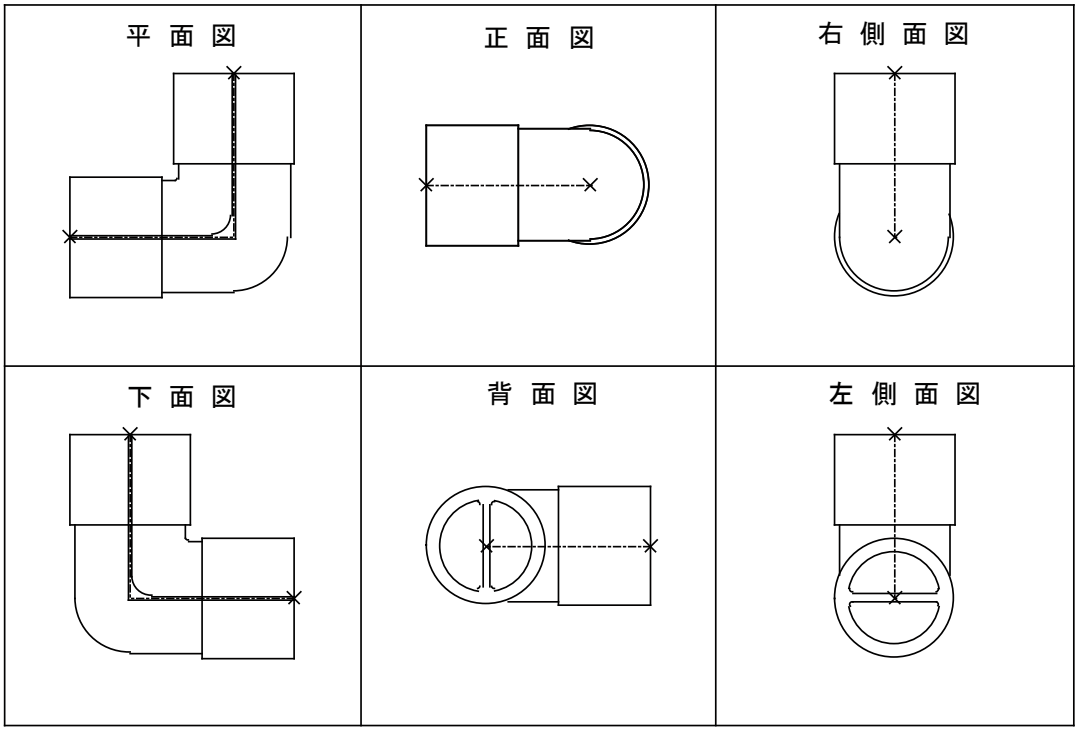

125.0　：　125.0

TMP125-45LHW　換気用耐火2管路管継手 水平45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TMP125 換気用耐火２管路管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

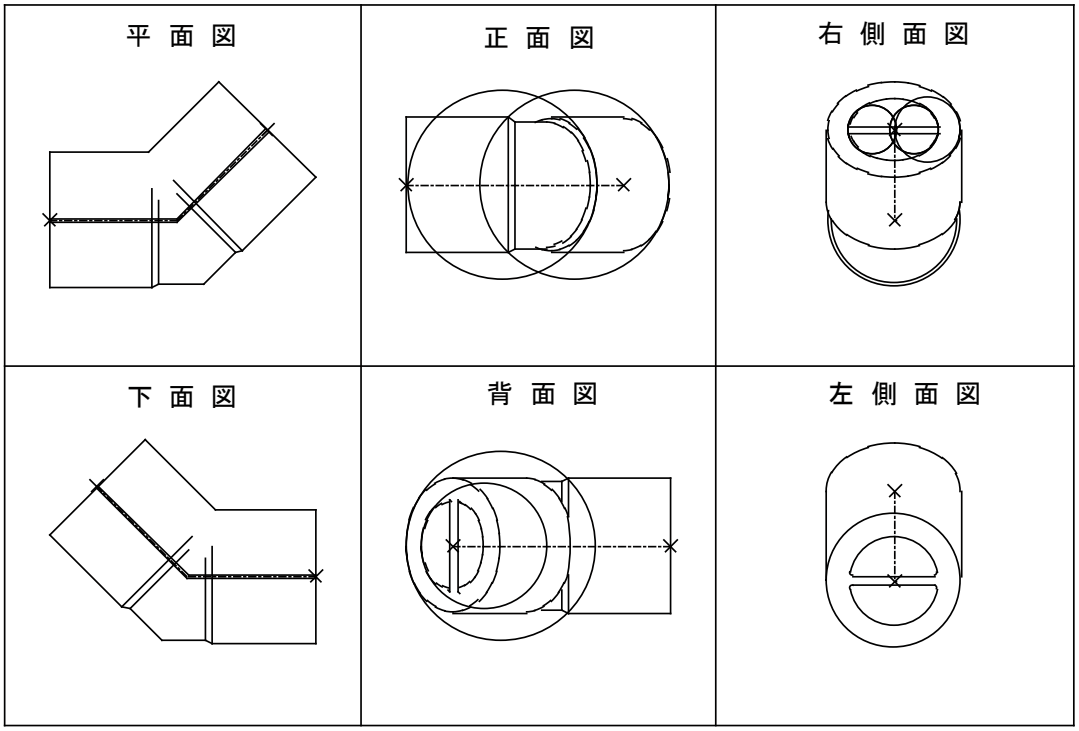

125.0　：　125.0

TMP125-45LVW　換気用耐火2管路管継手　垂直45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TMP125 換気用耐火２管路管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

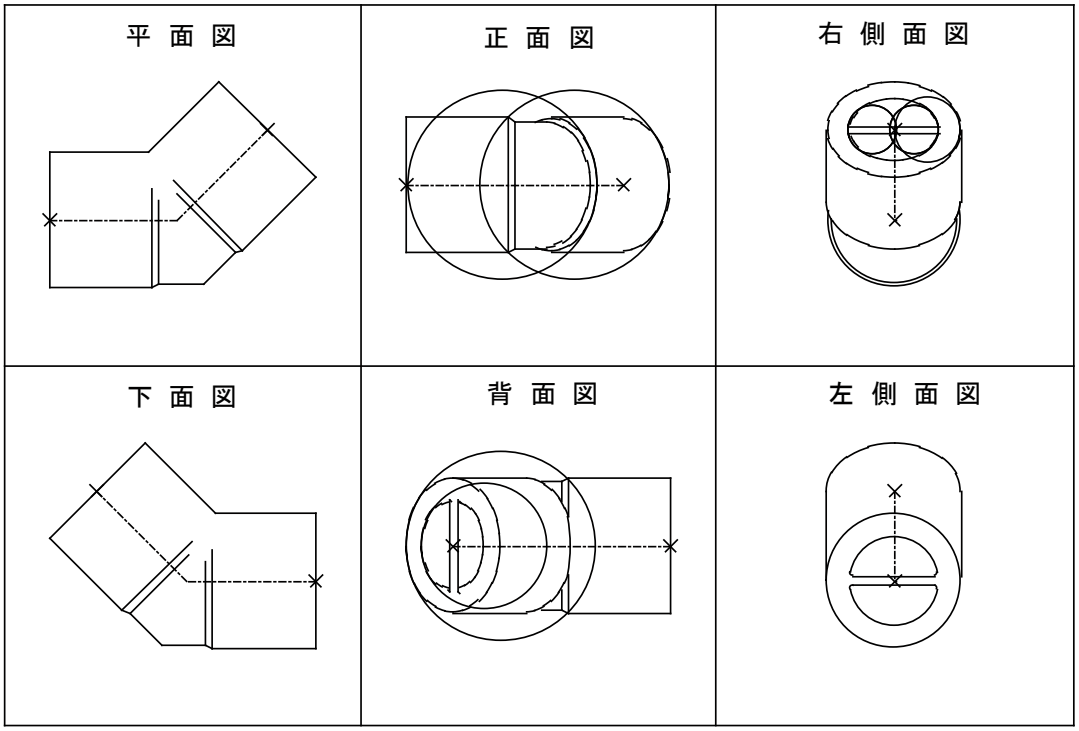

125.0　：　125.0

TMP125-LW　換気用耐火2管路管継手 水平90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TMP125 換気用耐火２管路管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

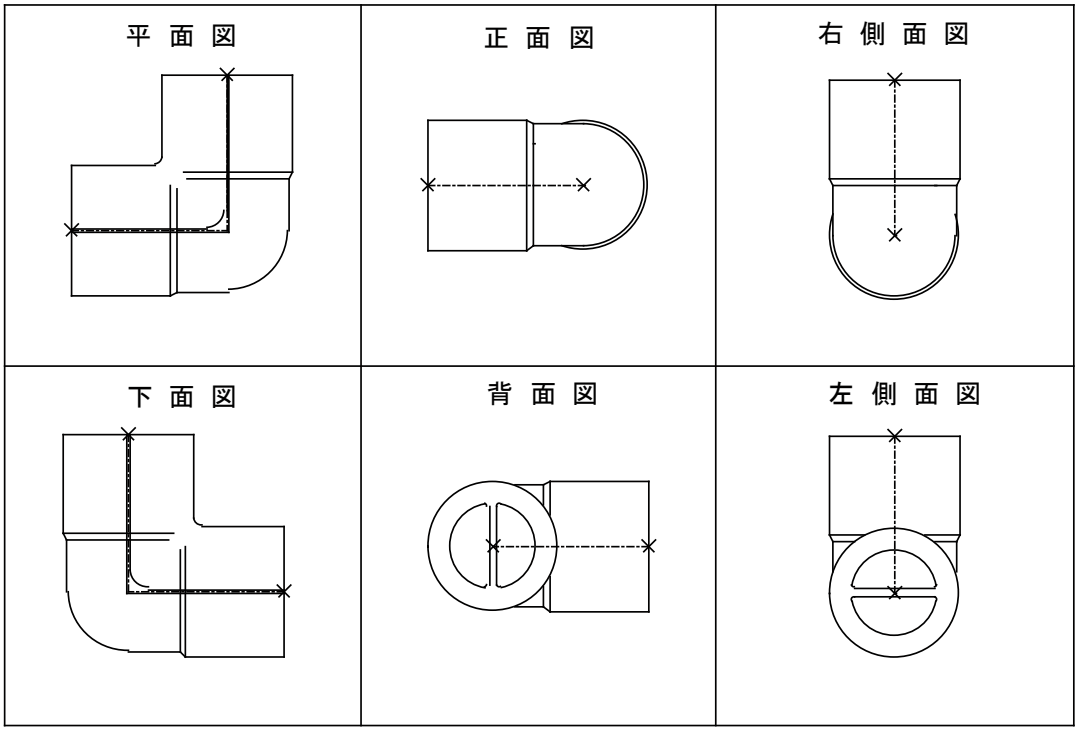

125.0　：　125.0

TAKLP-90E　TAKフランジ付継手 90°ロングエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［TAKLP ＴＡＫフランジ付継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

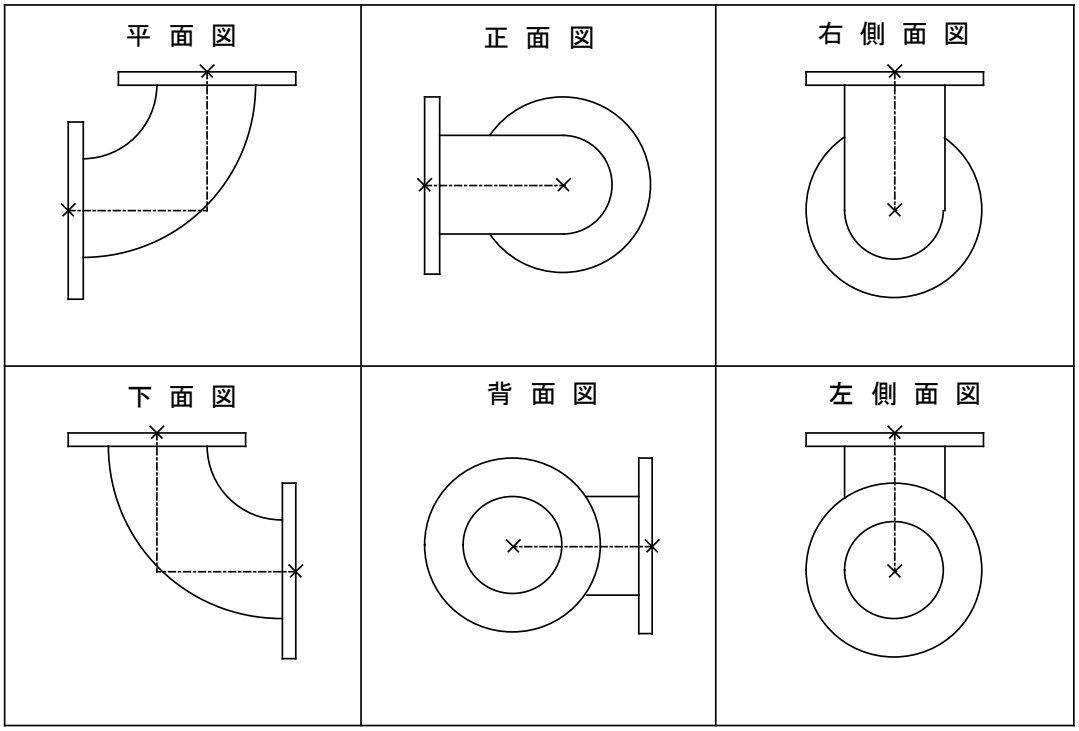

20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0

TAKLP-45E　TAKフランジ付継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［TAKLP　ＴＡＫフランジ付継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

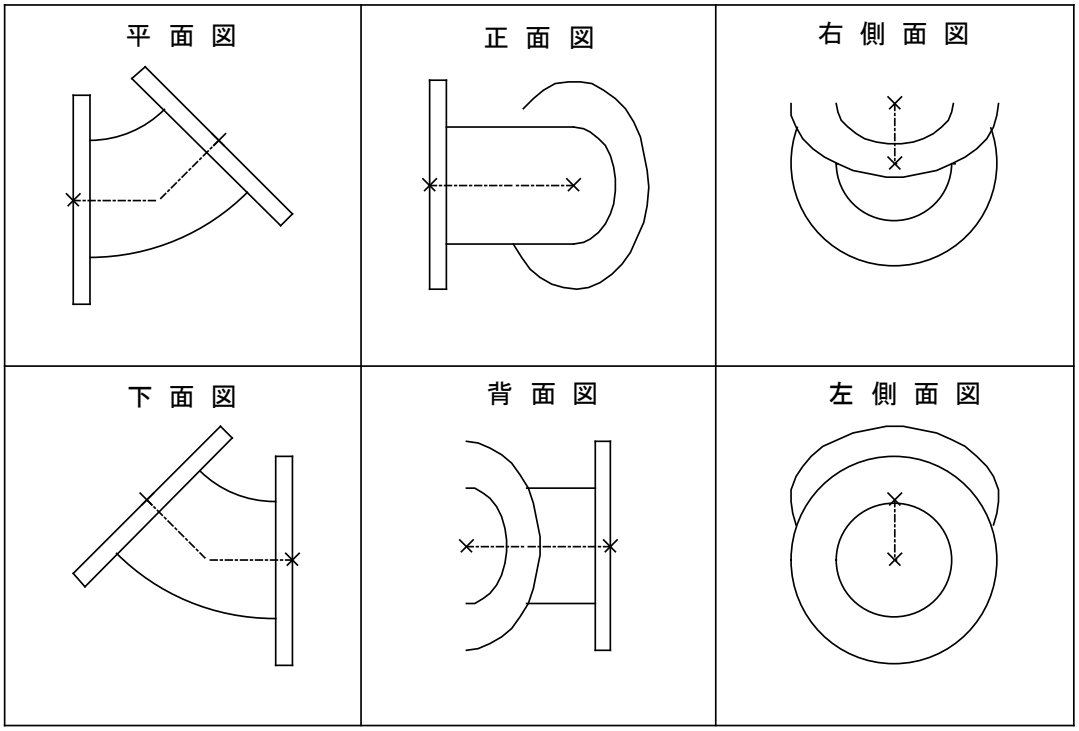

20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0

SUS-LL　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90°　エルボ(ロング)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

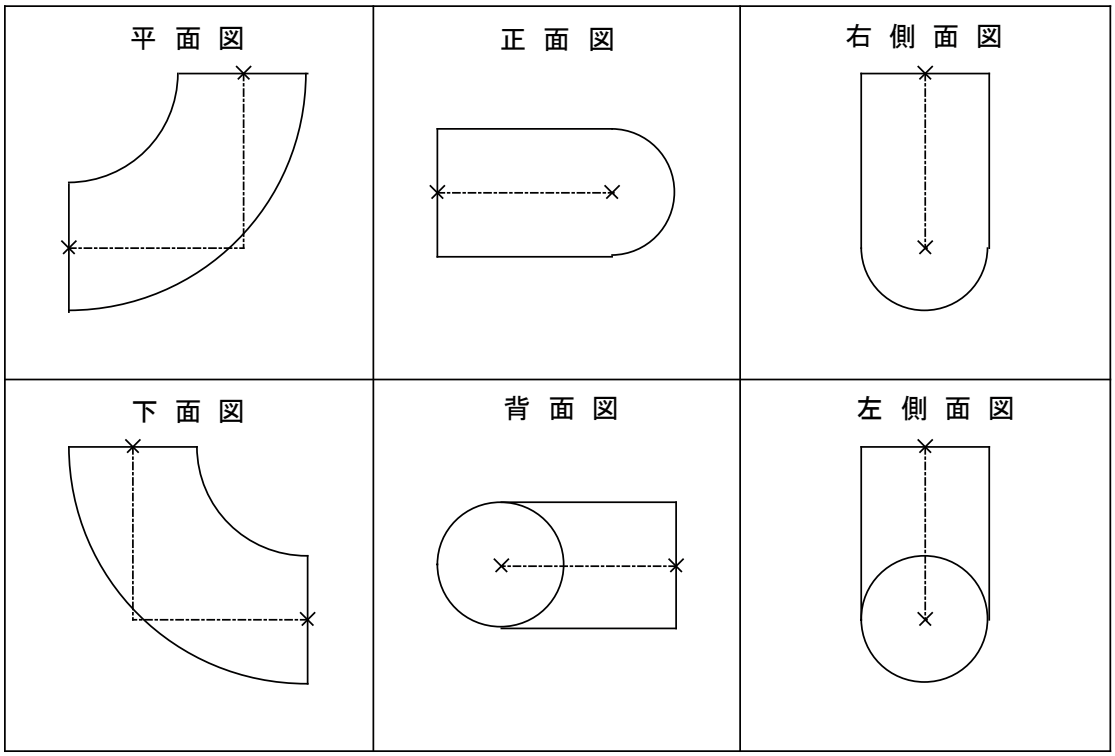

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
550.0 : 550.0
600.0 : 600.0
650.0 : 650.0
700.0 : 700.0
750.0 : 750.0
800.0 : 800.0
850.0 : 850.0
900.0 : 900.0
950.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0

SUS-YLL　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

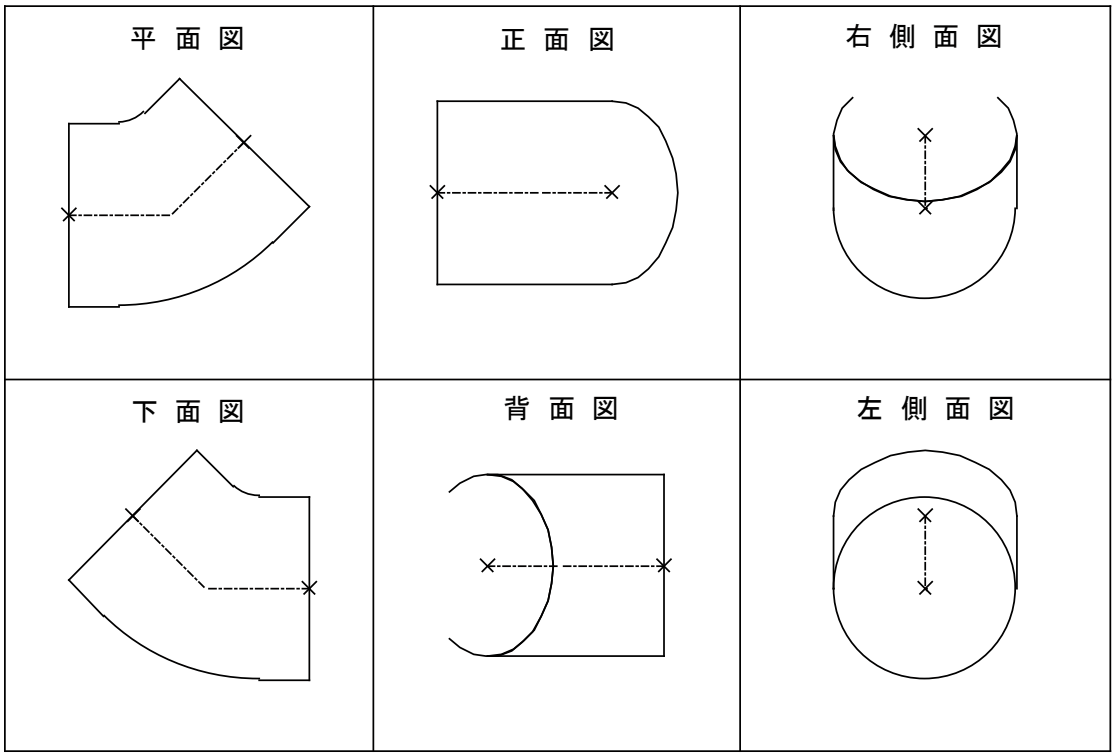

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
300.0	:	300.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0
650.0	:	650.0
700.0	:	700.0
750.0	:	750.0
800.0	:	800.0
850.0	:	850.0
900.0	:	900.0
950.0	:	950.0
1000.0	:	1000.0
1050.0	:	1050.0
1100.0	:	1100.0
1150.0	:	1150.0
1200.0	:	1200.0

SUS-YL　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　45°　エルボ(ショート)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

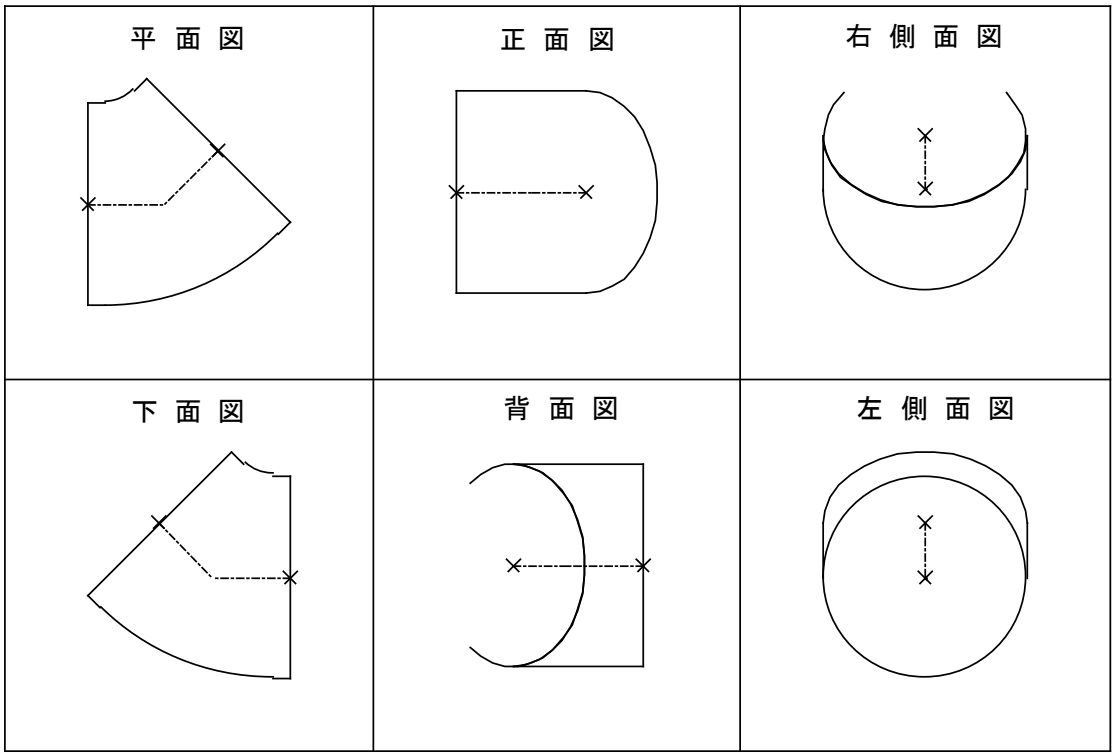

32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
550.0 : 550.0
600.0 : 600.0
650.0 : 650.0
700.0 : 700.0
750.0 : 750.0
800.0 : 800.0
850.0 : 850.0
900.0 : 900.0
950.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0

SUS-L　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

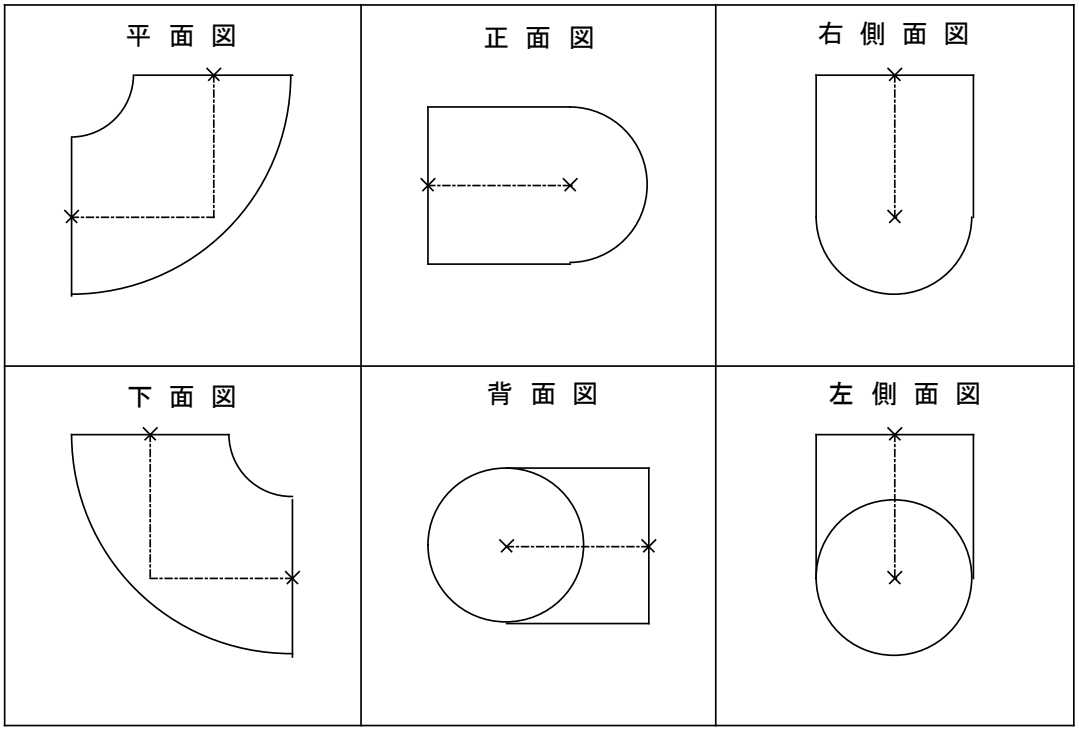

25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
550.0 : 550.0
600.0 : 600.0
650.0 : 650.0
700.0 : 700.0
750.0 : 750.0
800.0 : 800.0
850.0 : 850.0
900.0 : 900.0
950.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0

TJ-F1 トップフィッティング 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［TJ トップジョイント］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

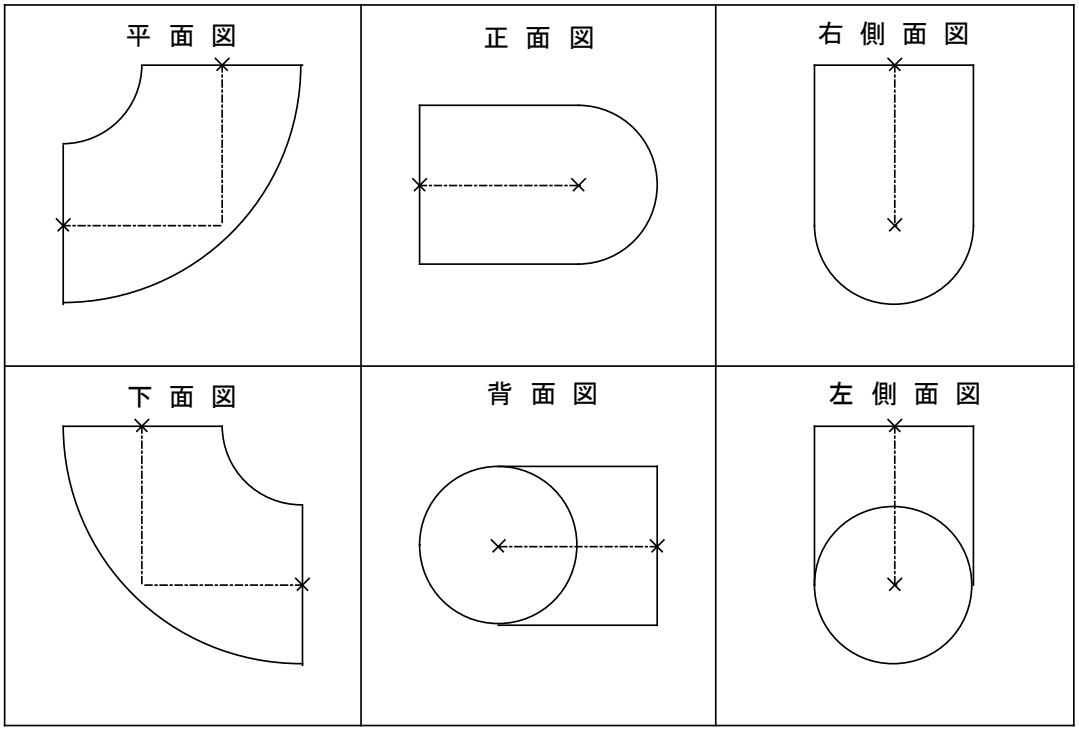

50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

TJ-F2 トップフィッティング 45° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［TJ トップジョイント］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

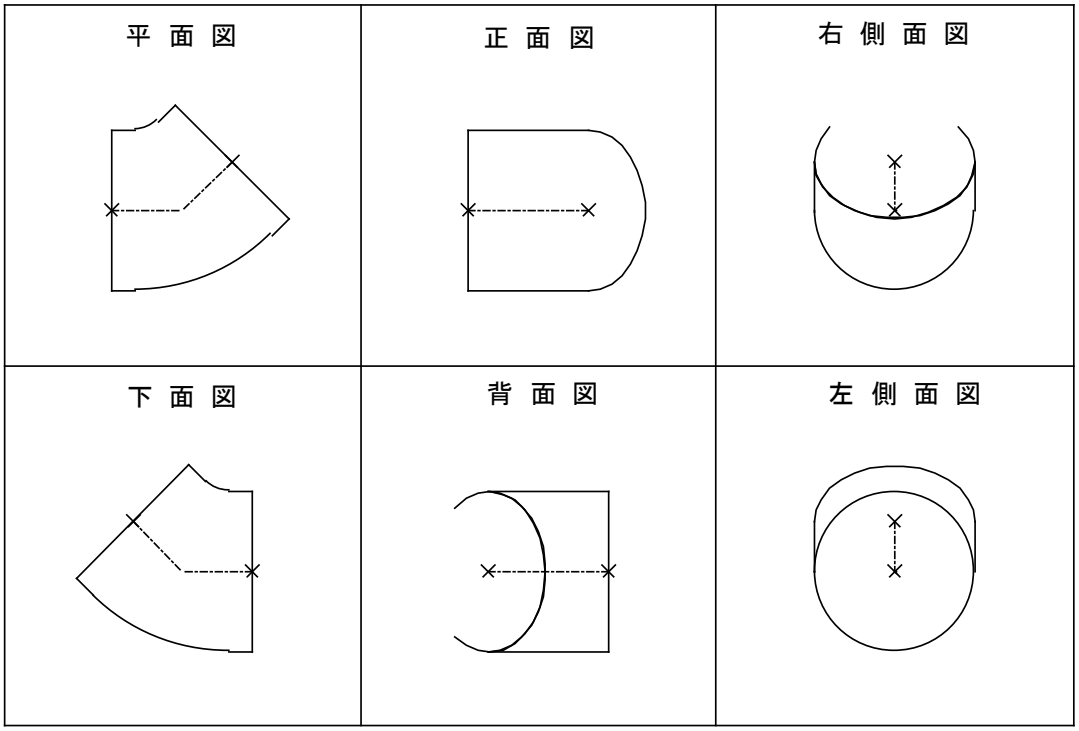

65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

HB-L　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［HB 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

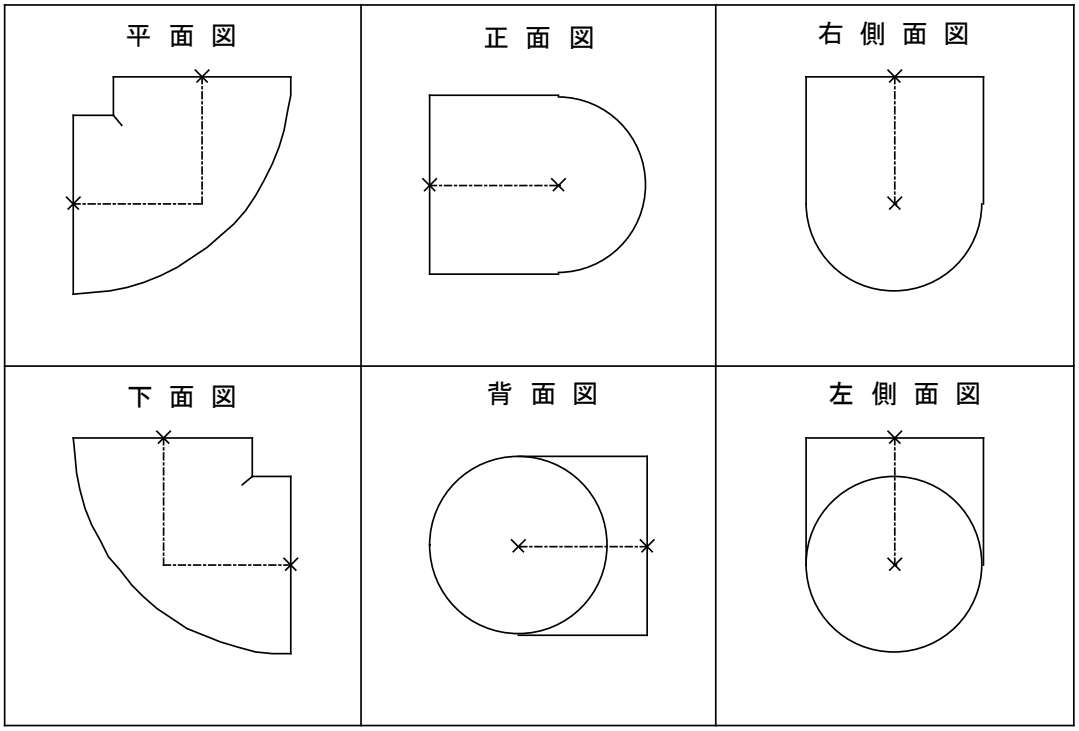

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	65.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0

HB-YL　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 45° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［HB 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

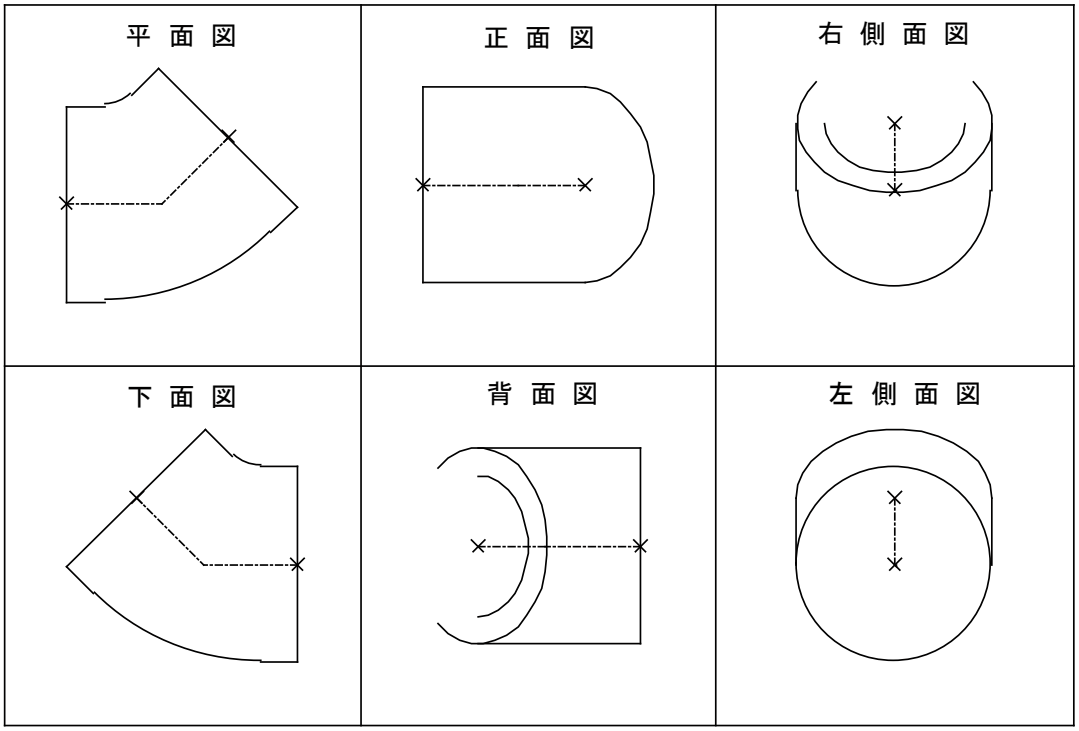

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0

SD-90LL125　塩ビ製小口径マス インバート･90°曲り(左、掃除口125)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

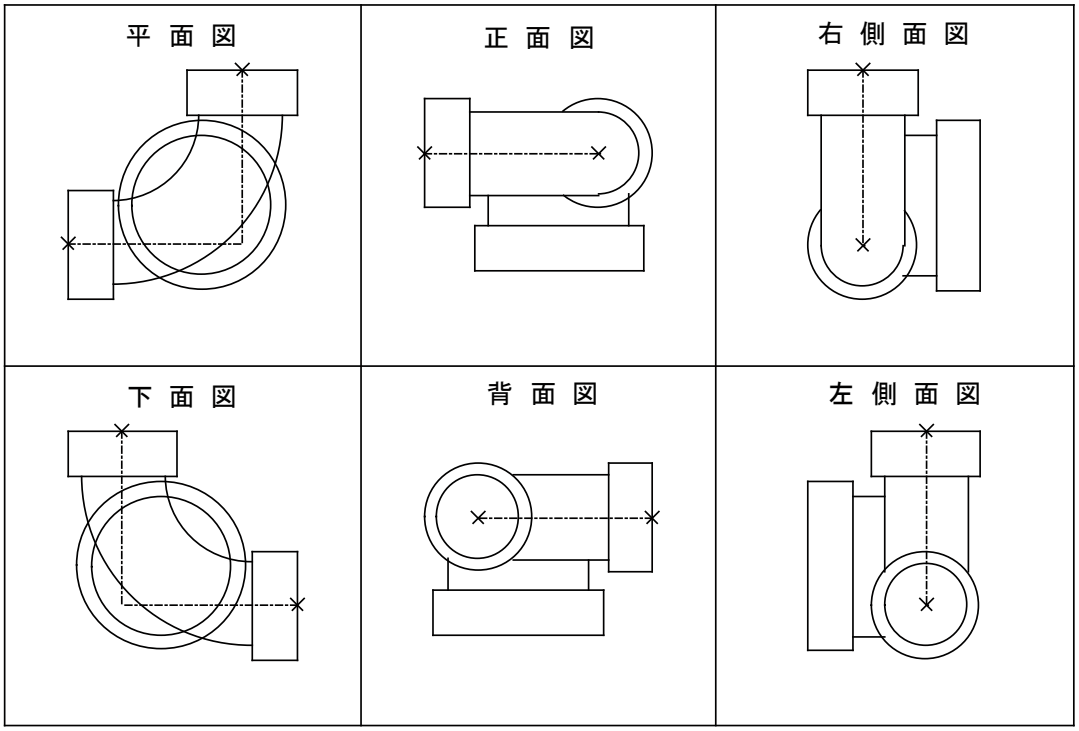

75.0　：　75.0

SD-90LR125　塩ビ製小口径マス インバート･90°曲り(右、掃除口125)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

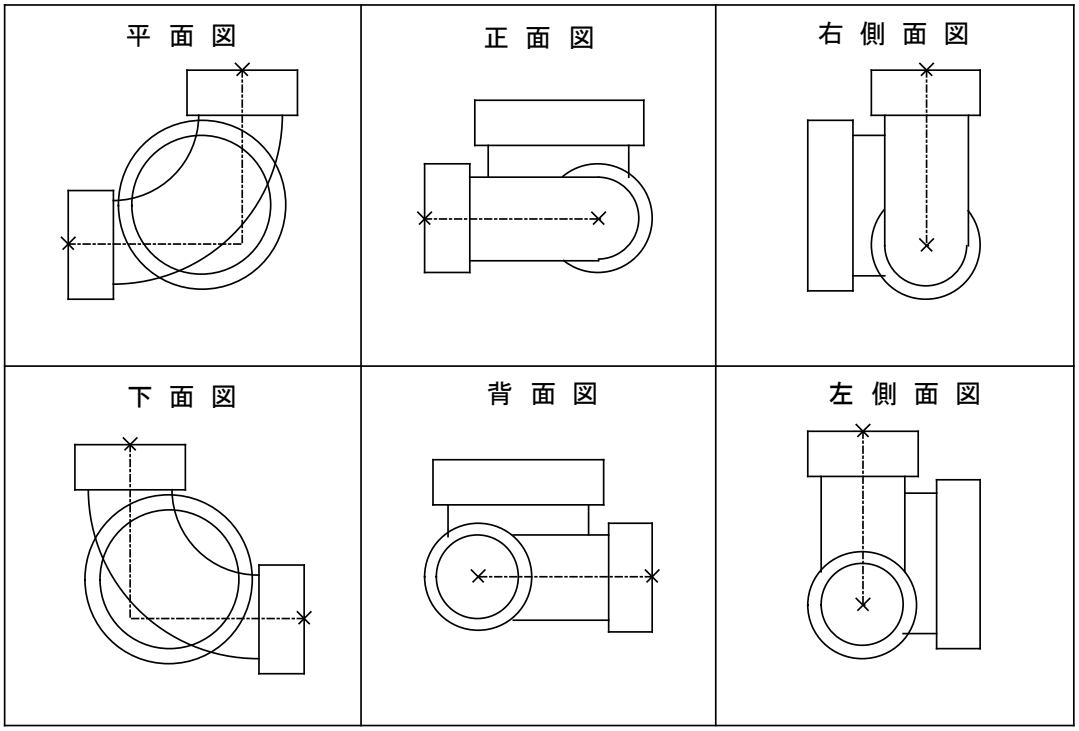

75.0　：　75.0

SD-90LR150　塩ビ製小口径マス インバート･90°曲り(右、掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

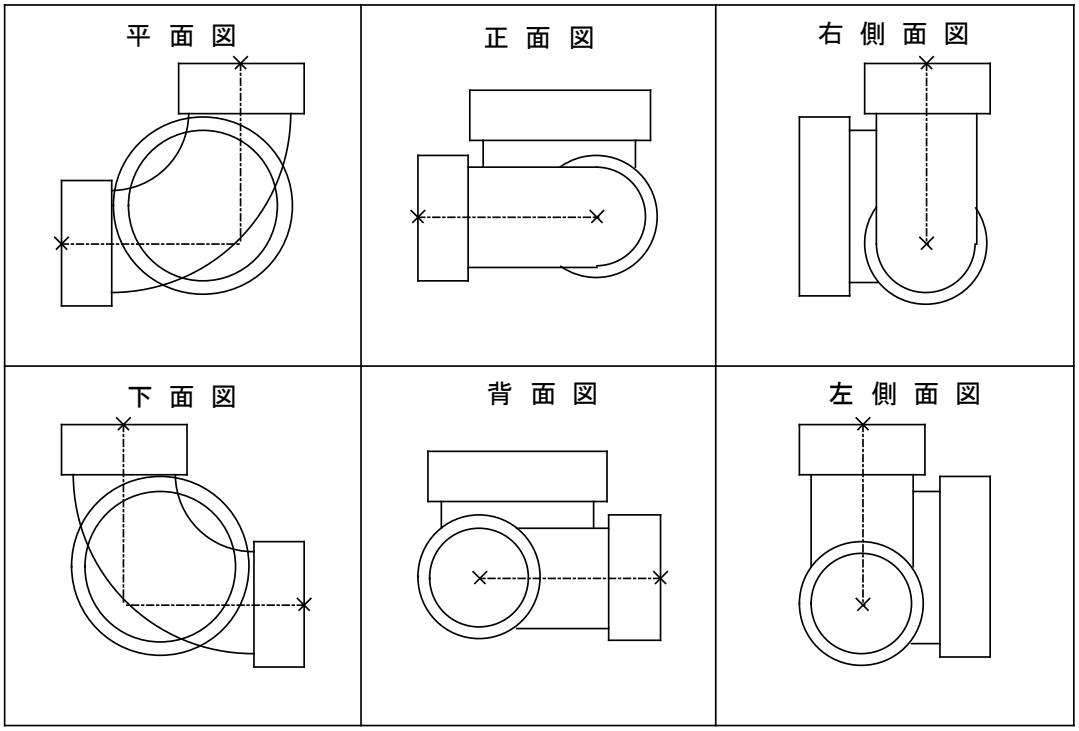

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-90LR200　塩ビ製小口径マス インバート･90°曲り(右、掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［エルボ］］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

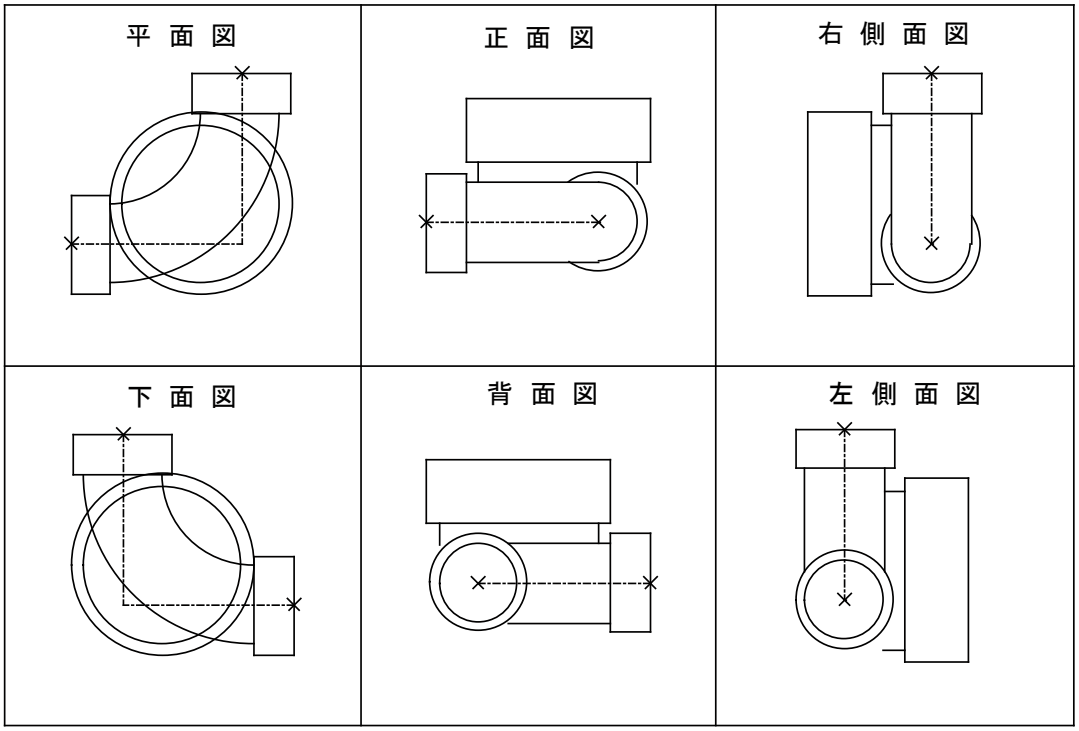

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-90LL300　塩ビ製小口径マス インバート･90°曲り(左、掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［エルボ］］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

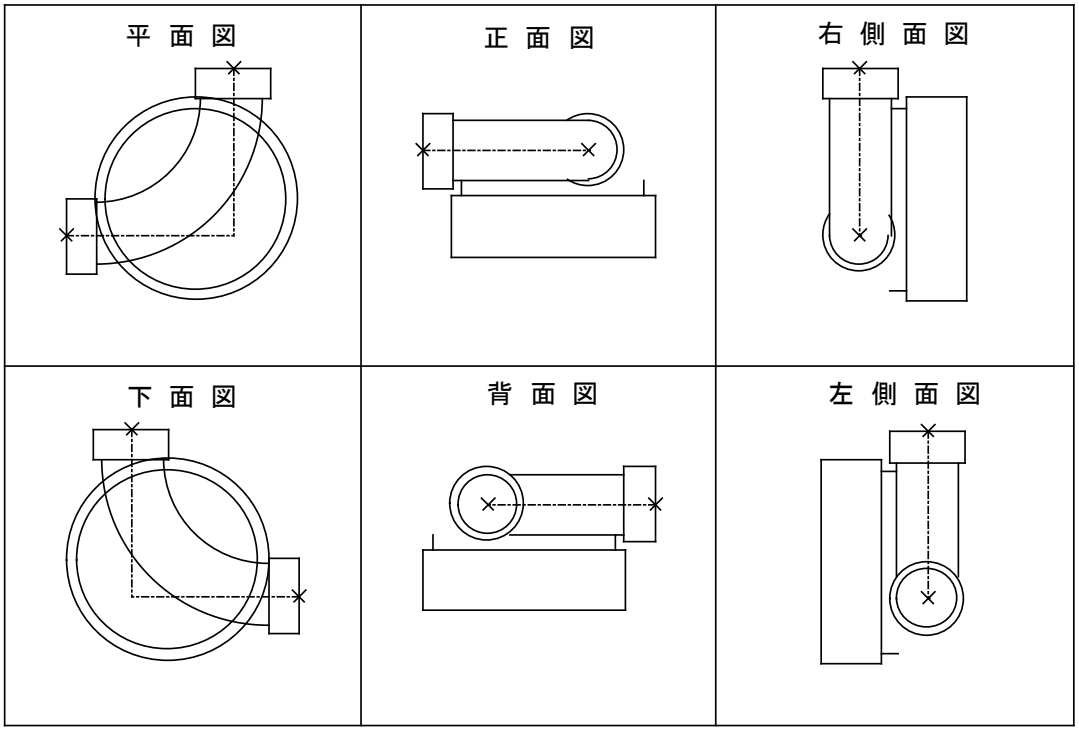

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-90LR300　塩ビ製小口径マス インバート･90°曲り(右、掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

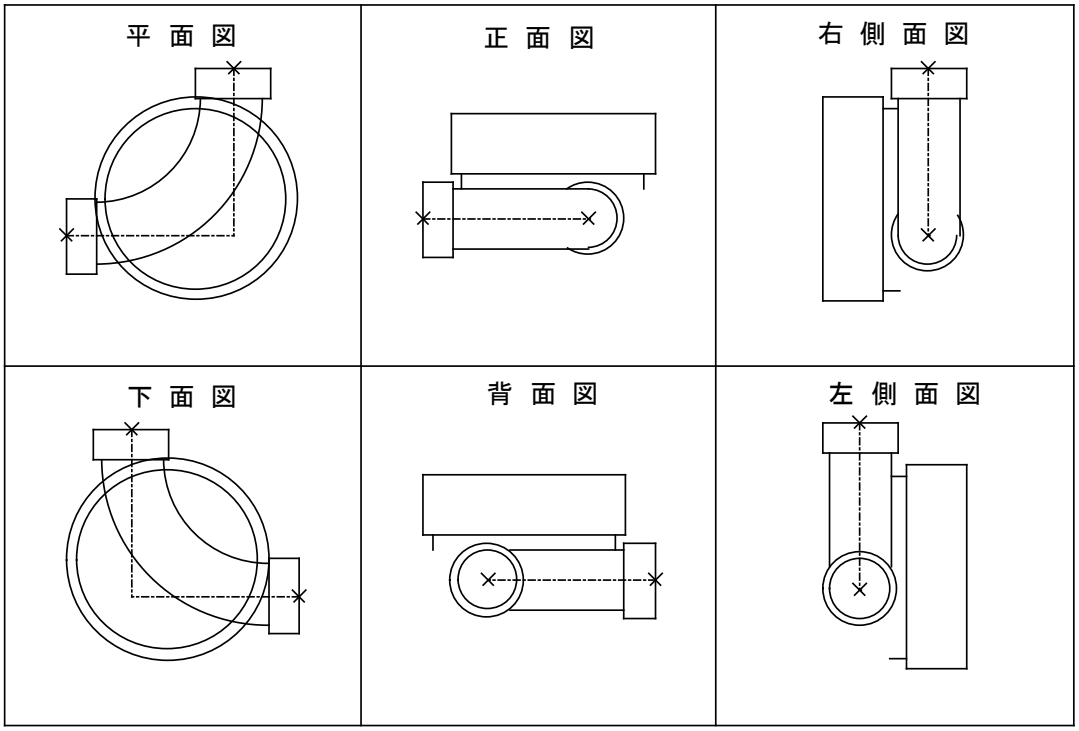

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-45LL125　塩ビ製小口径マス インバート･45°曲り(左、掃除口125)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

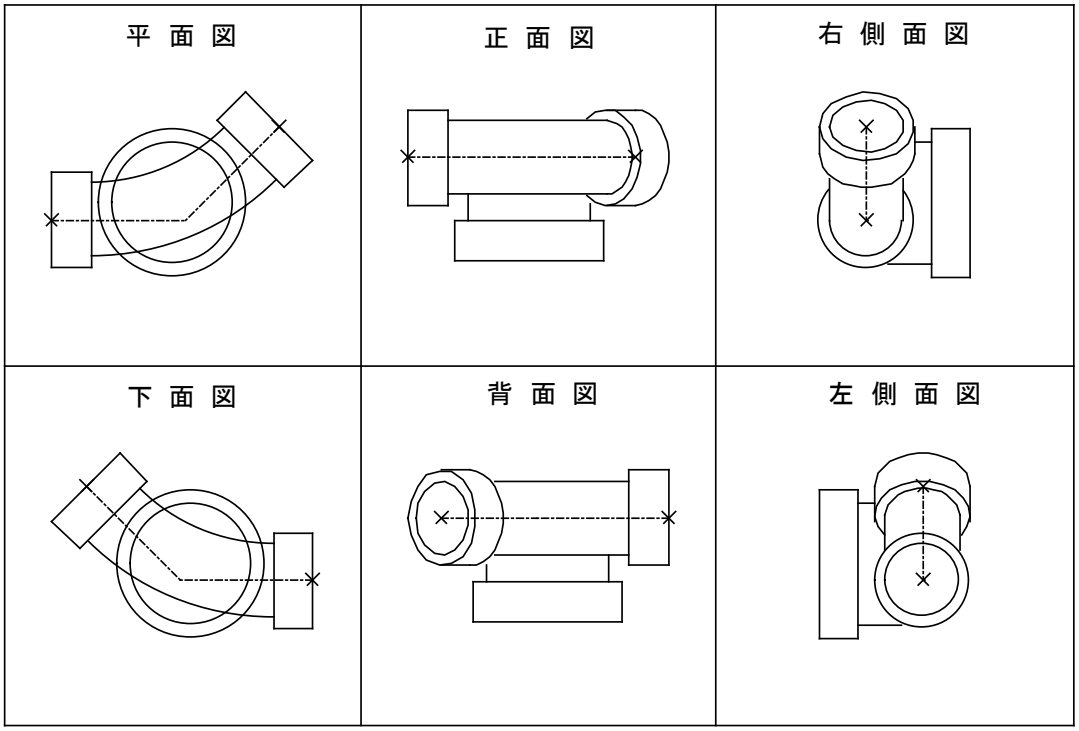

75.0　：　75.0

SD-45LR125　塩ビ製小口径マス インバート･45°曲り(右、掃除口125)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

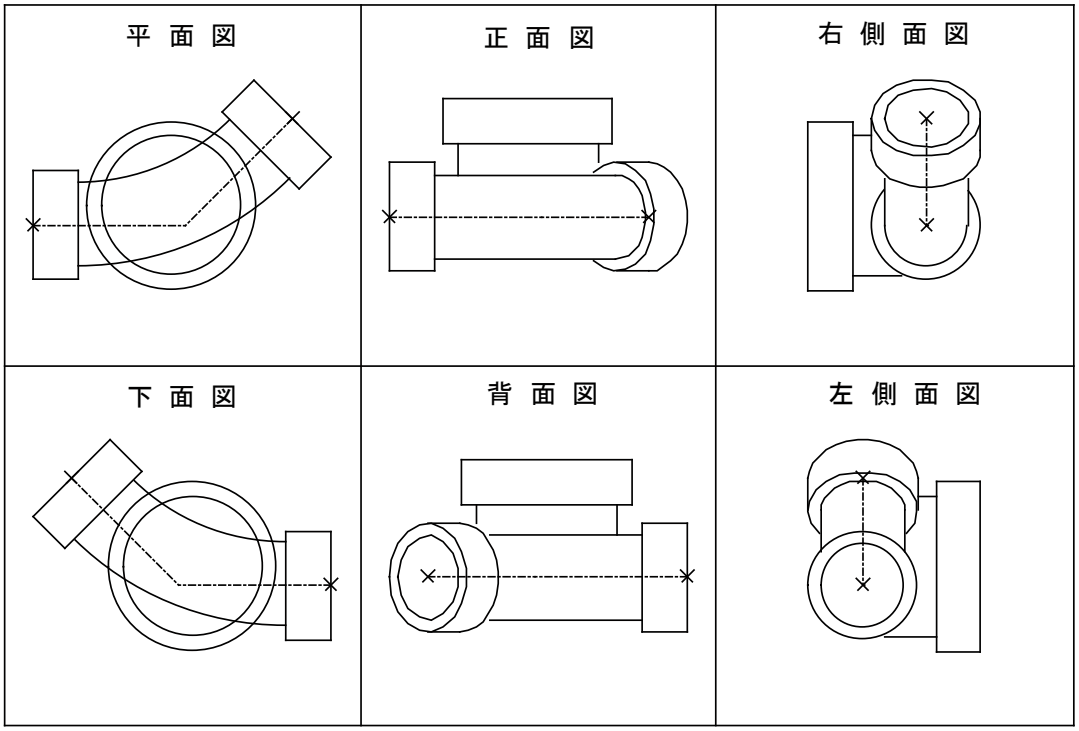

75.0　：　75.0

SD-45LR150　塩ビ製小口径マス インバート･45°曲り(右、掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

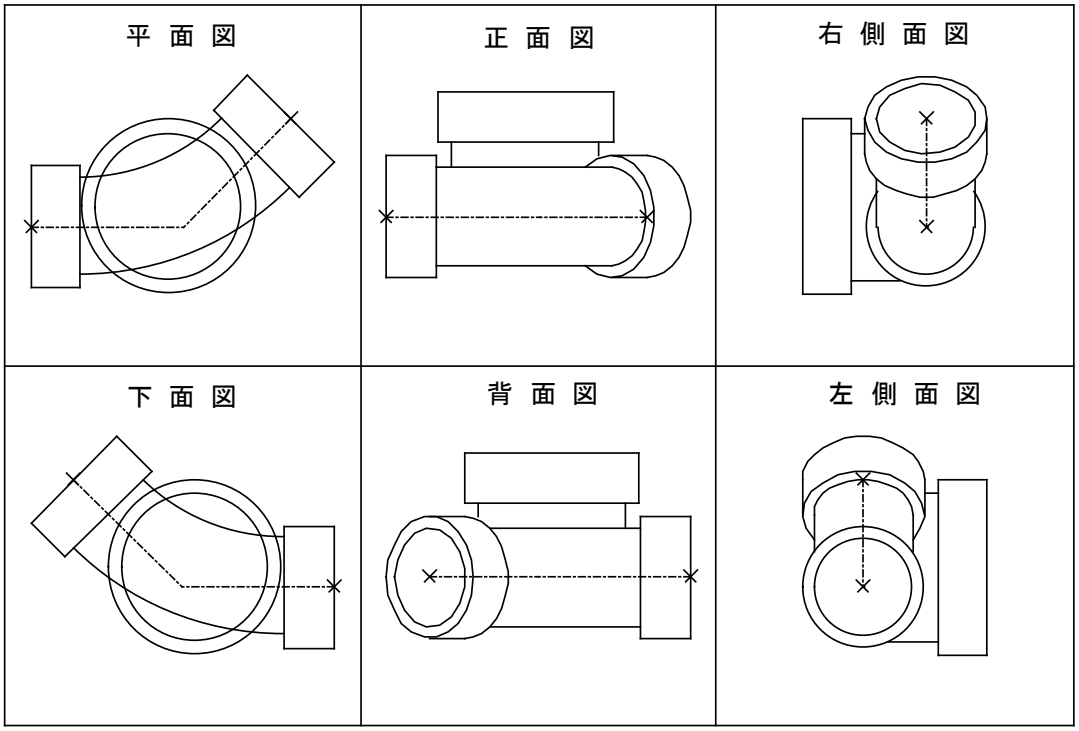

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-45LR200　塩ビ製小口径マス インバート･45°曲り(右、掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

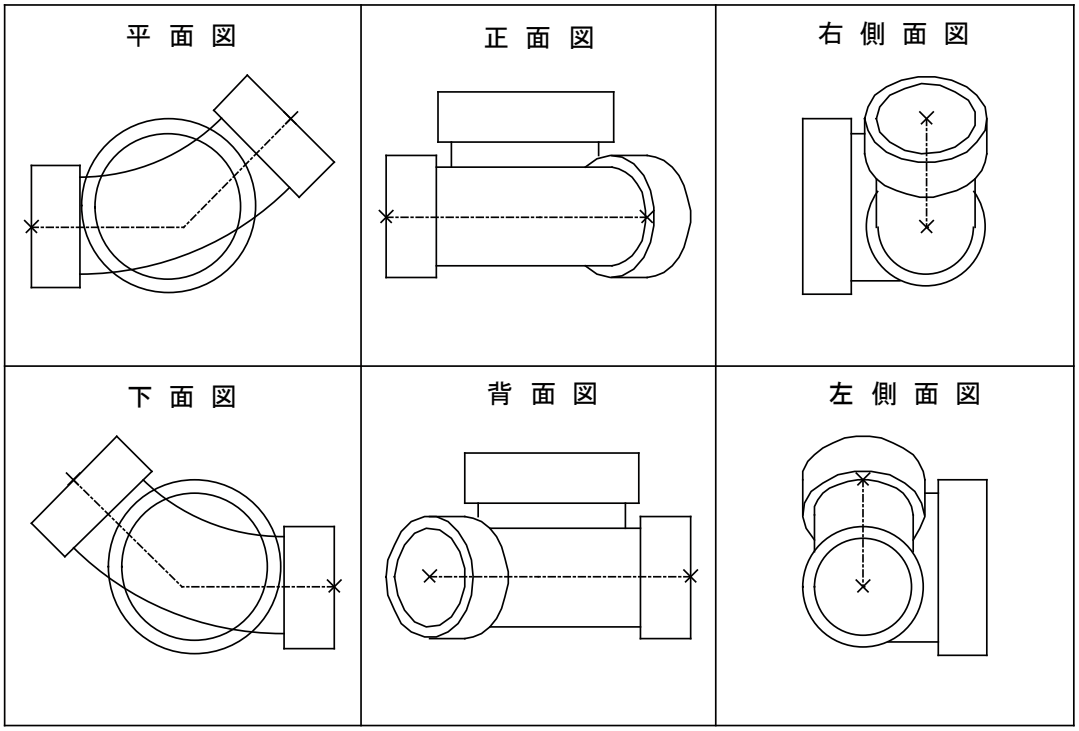

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-45LL300　塩ビ製小口径マス インバート･45°曲り(左、掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

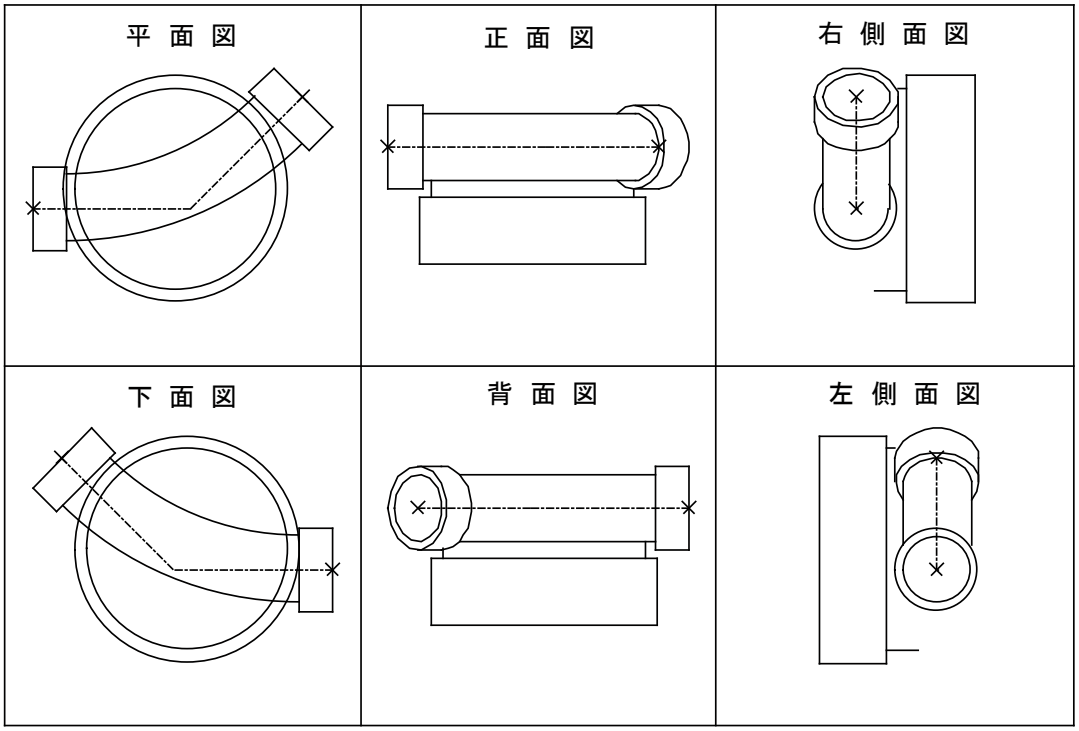

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-45LR300　塩ビ製小口径マス インバート･45°曲り(右、掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

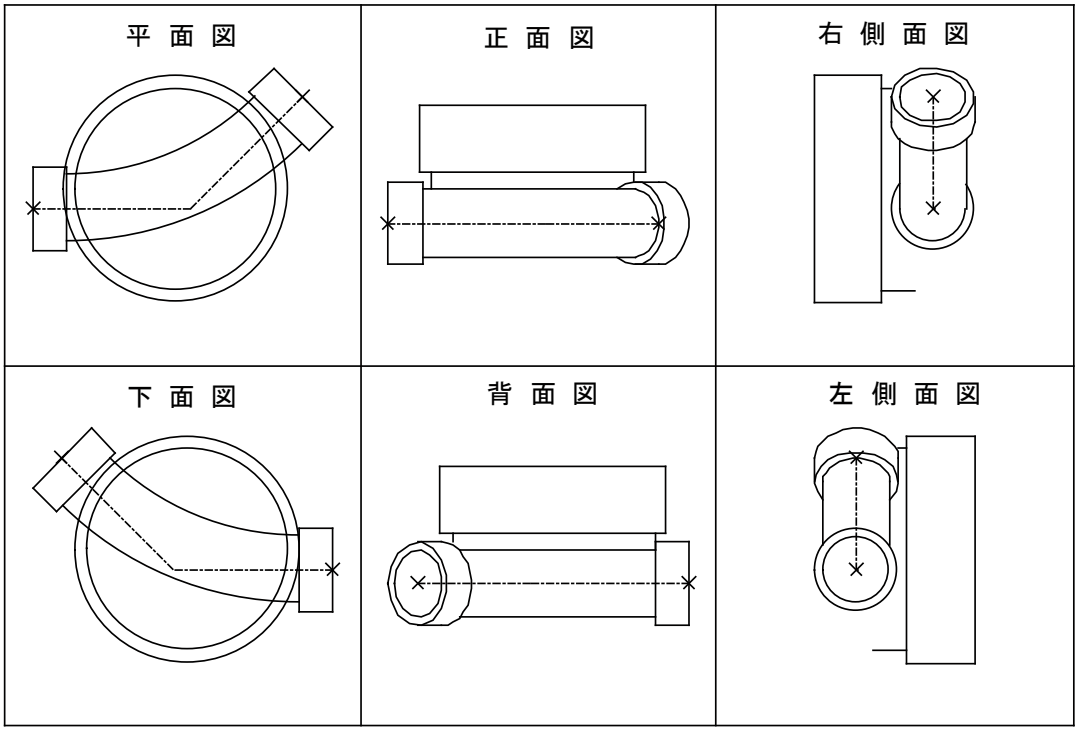

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

AM-90L150　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス･90°曲り(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0:100.0

AM-45L150　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス･45°曲り(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

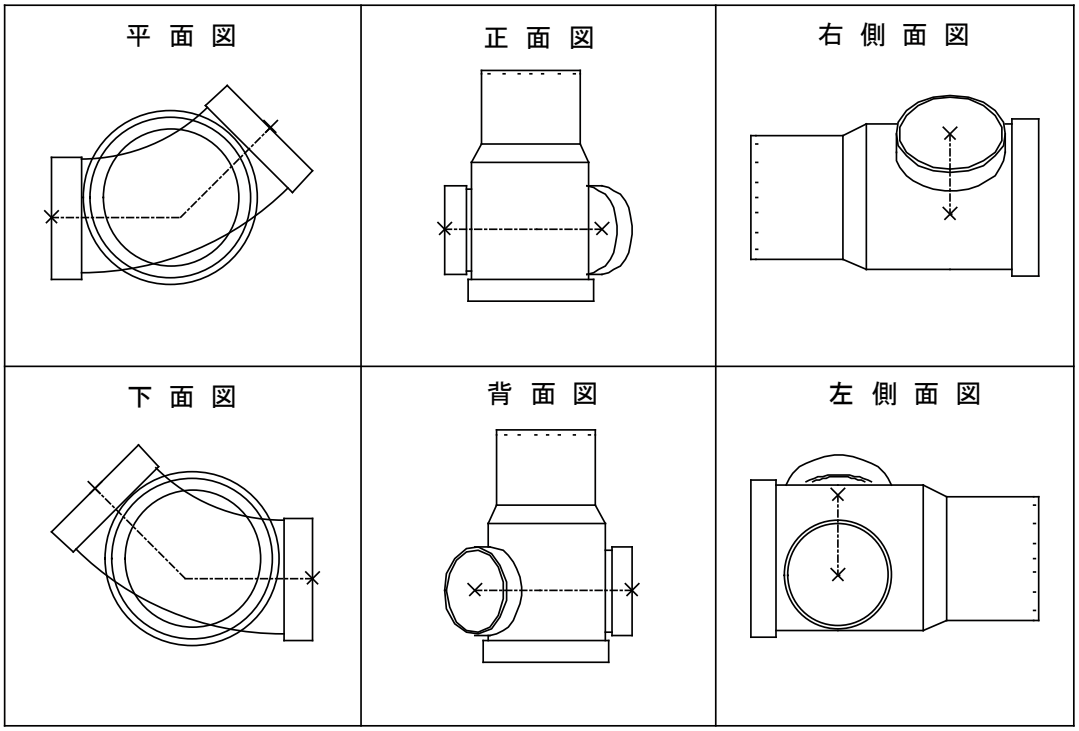

100.0　：　100.0

PM-90L150　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス･90°曲り(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

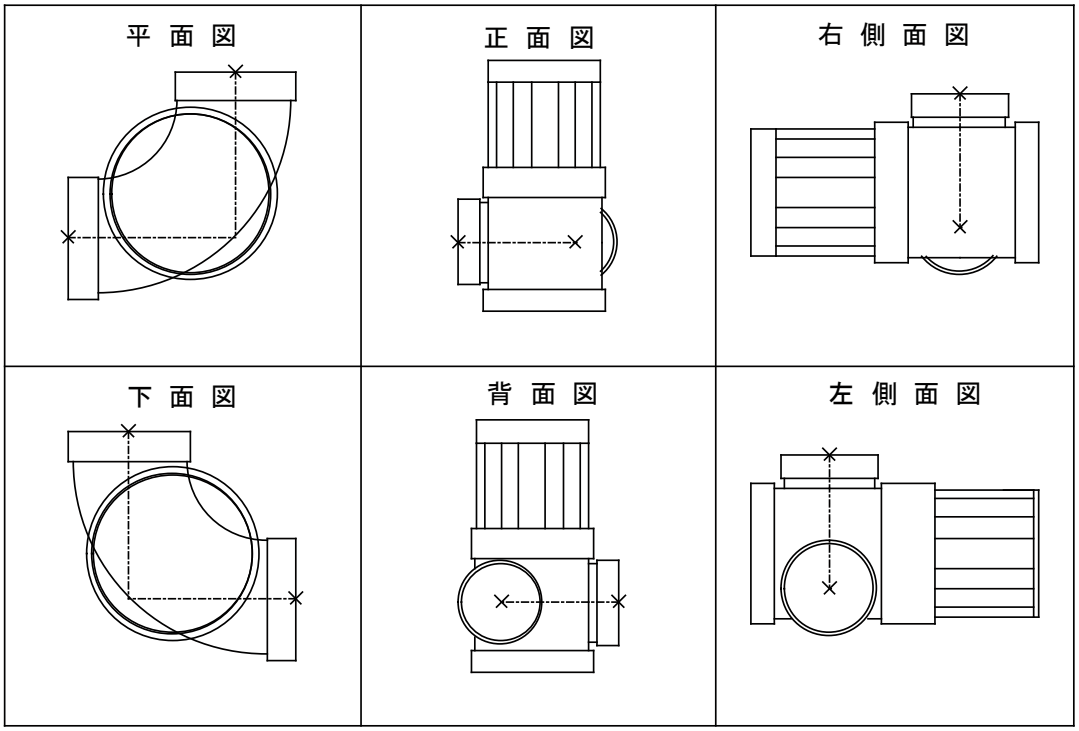

100.0　：　100.0

PM-45L150　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス･45°曲り(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

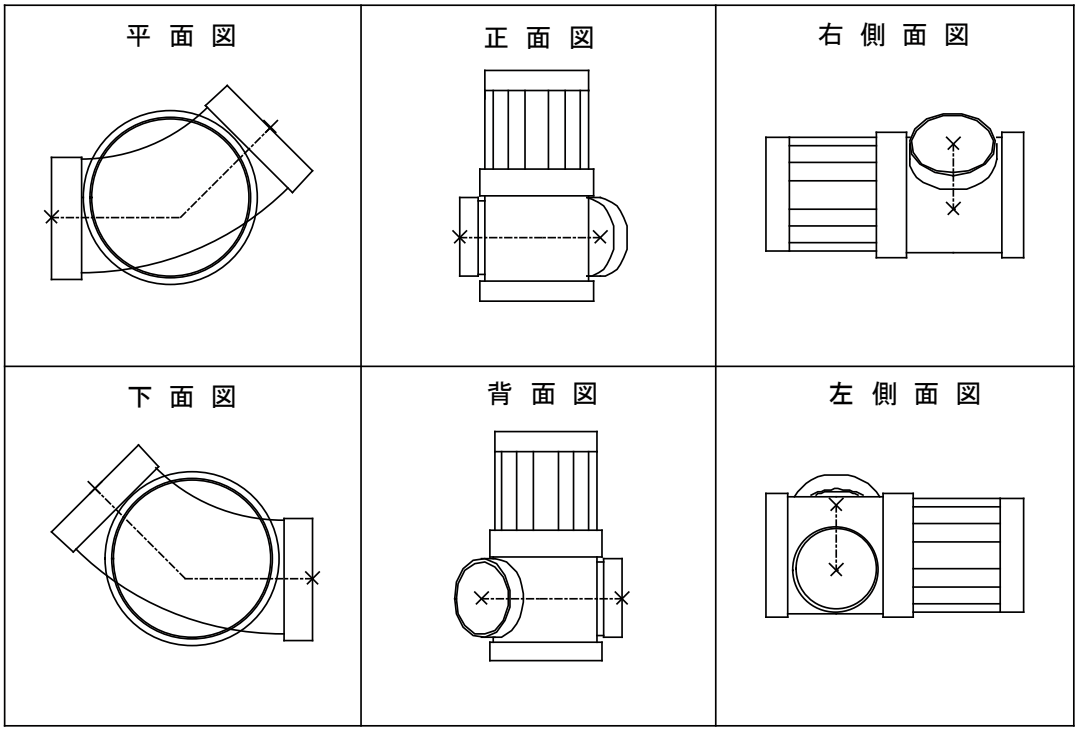

100.0　：　100.0

DIPA-90L　A形 ダクタイル鋳鉄異形管 90° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

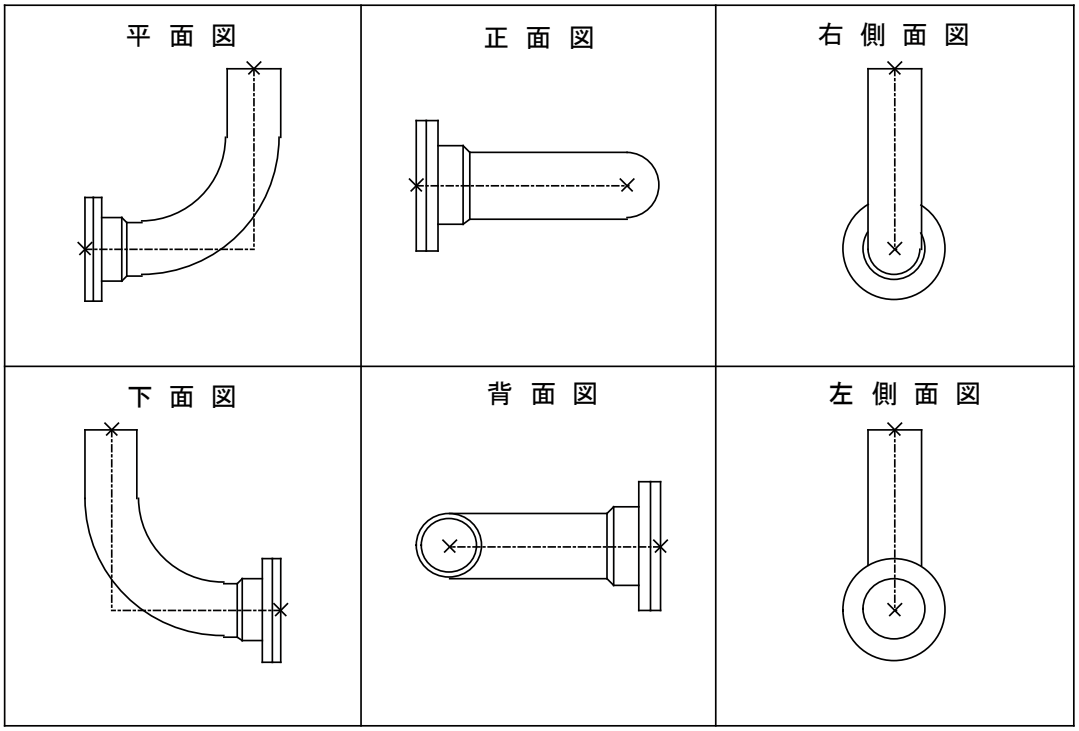

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0

DIPA-45L　A形 ダクタイル鋳鉄異形管 45° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

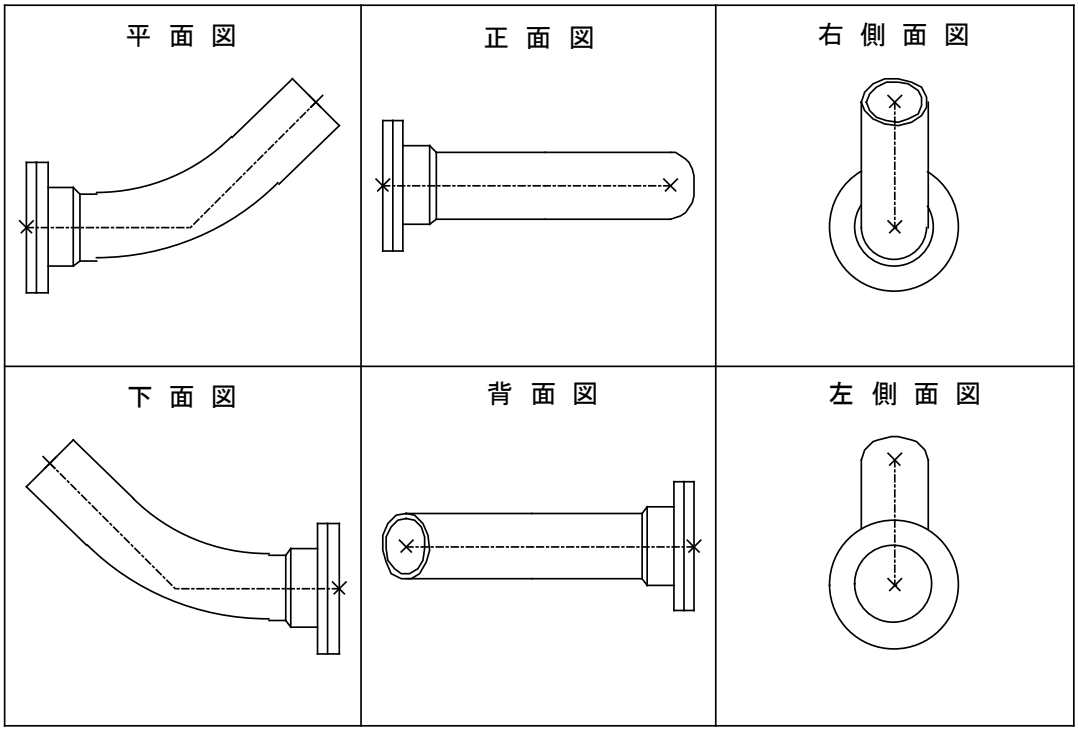

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0

DIPS-90L　SⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管 90°曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

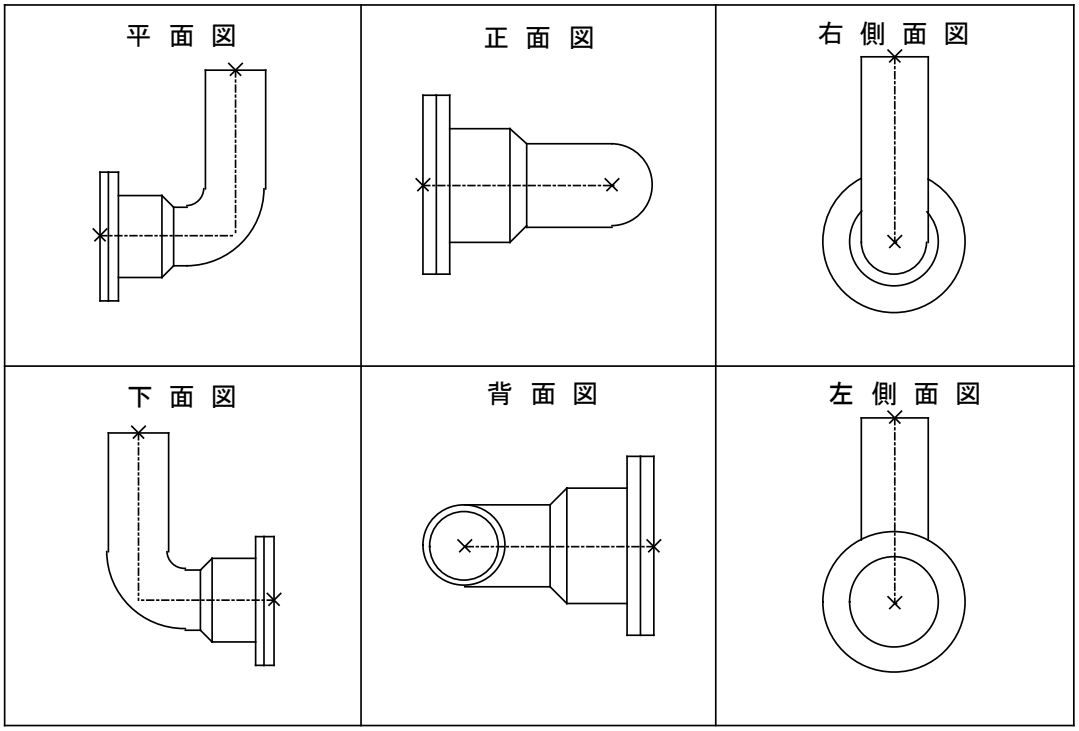

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0

DIPS-45L　SⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管 45° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

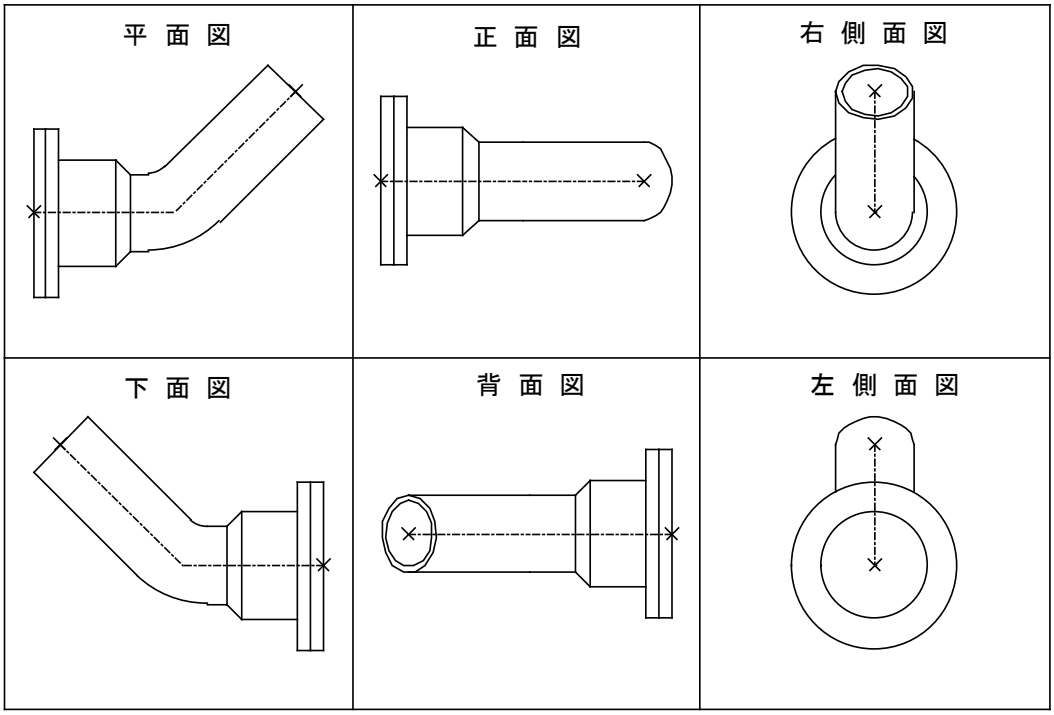

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0

EF-PL　エルメックスパネル継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

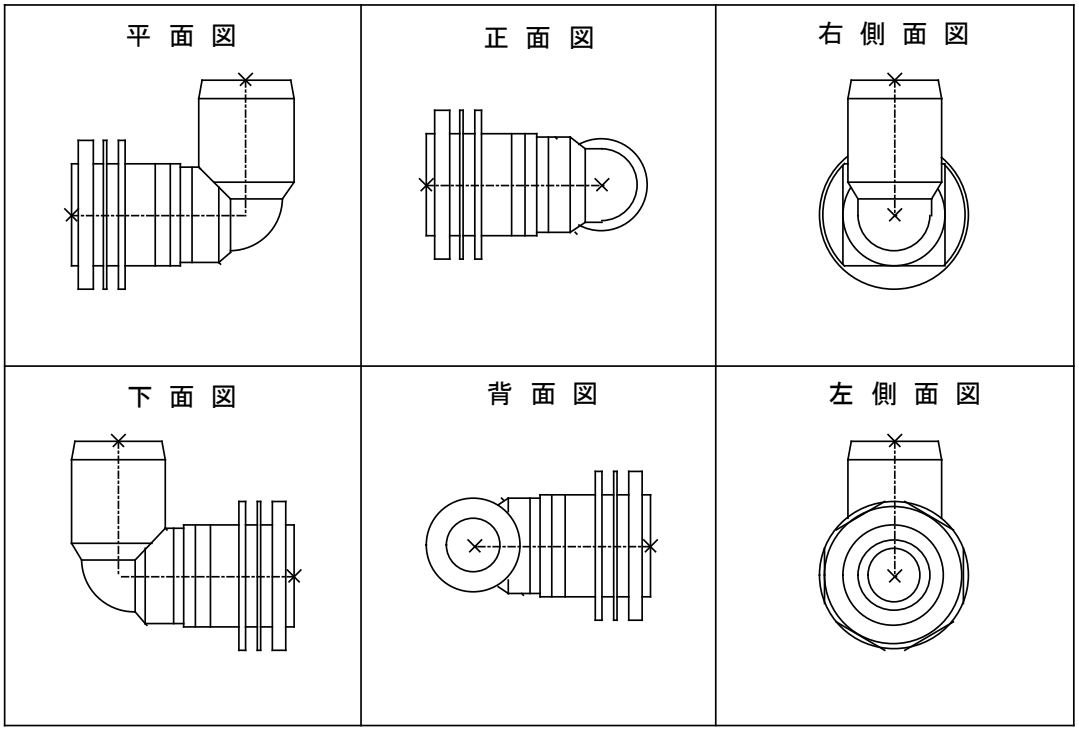

15.0　：　10.0
15.0　：　13.0

EF-L　エルメックスエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

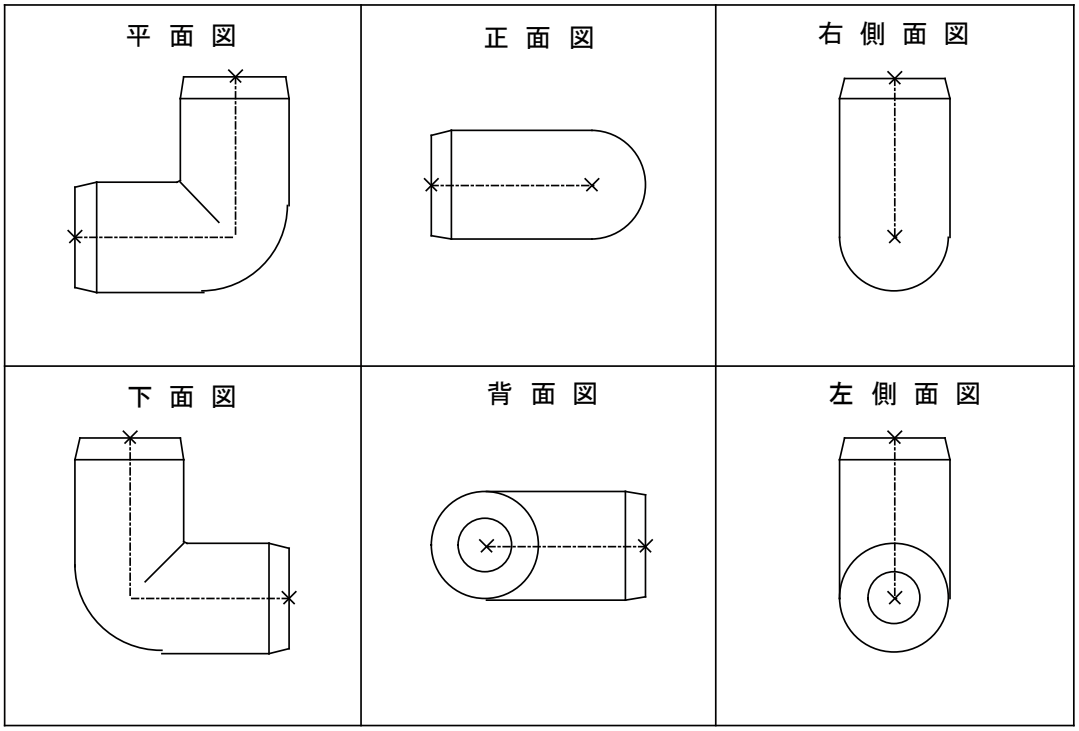

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

EF-LL　エルメックステーパーメネジエルボL

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

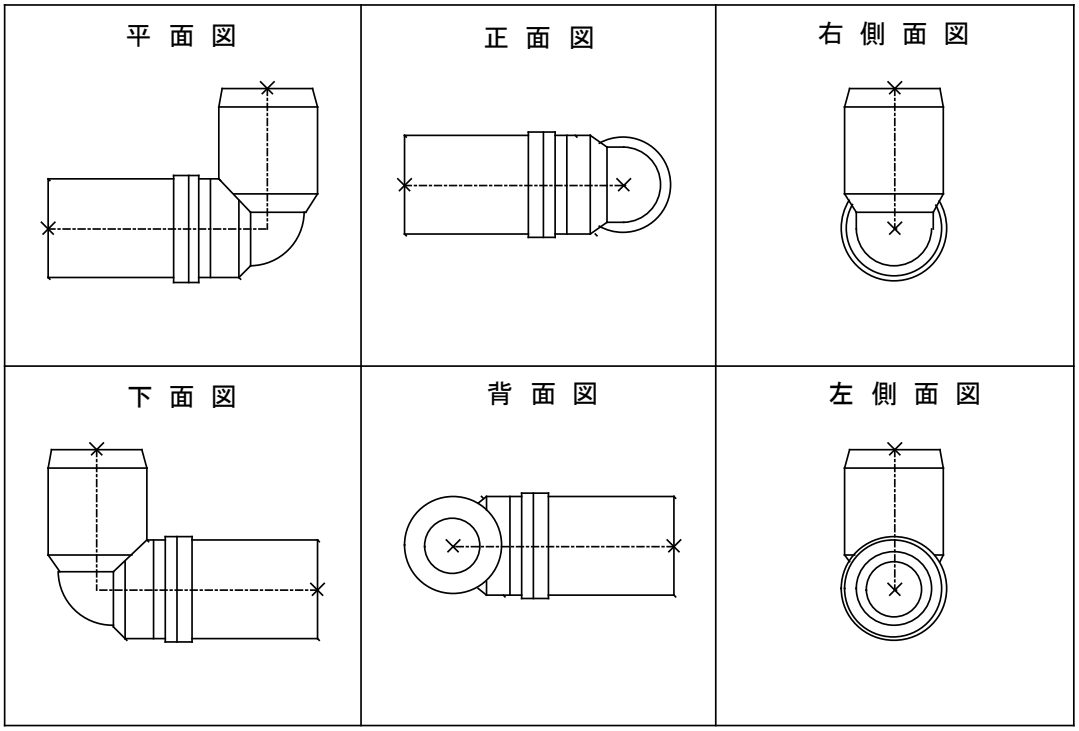

15.0　：　10.0
15.0　：　13.0

EF-ML　エルメックステーパーメネジエルボM

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

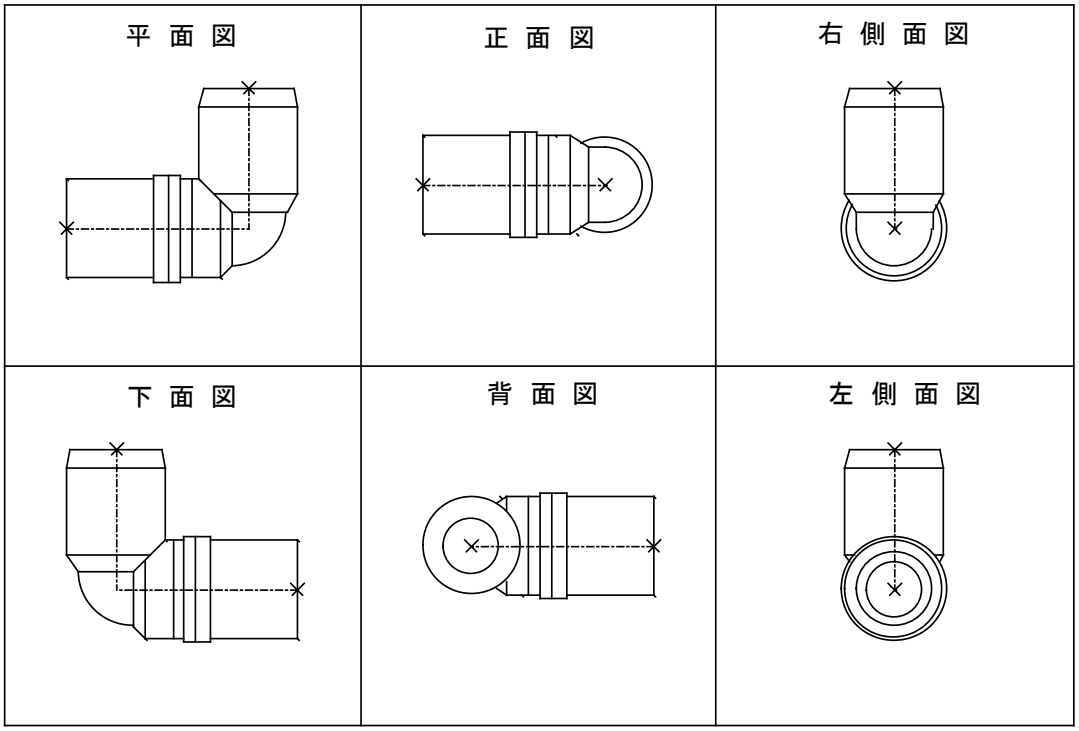

15.0　：　10.0
15.0　：　13.0

EF-UL　エルメックスユニオンエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

20.0　：　16.0

PP-L　ポリエチレン管用金属継手　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PP ポリエチレン管用金属継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

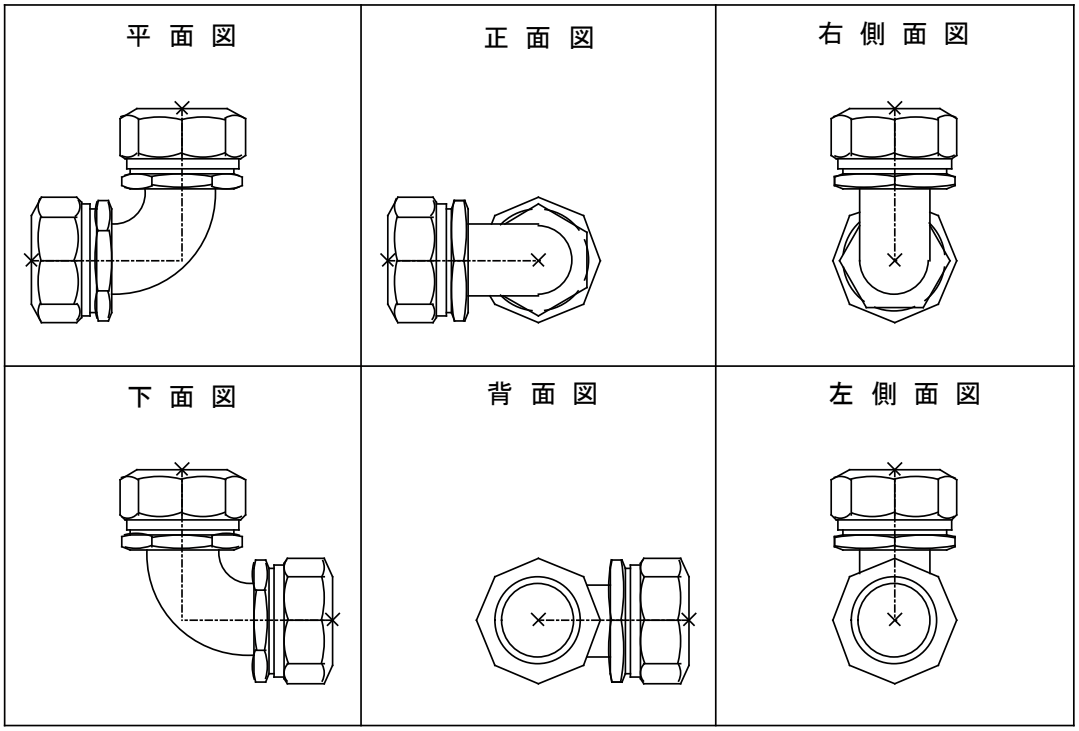

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

OS-45L　汚水管記号付き継手 45° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［08-その他継手］ー［OS 単線　汚水管記号付き継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

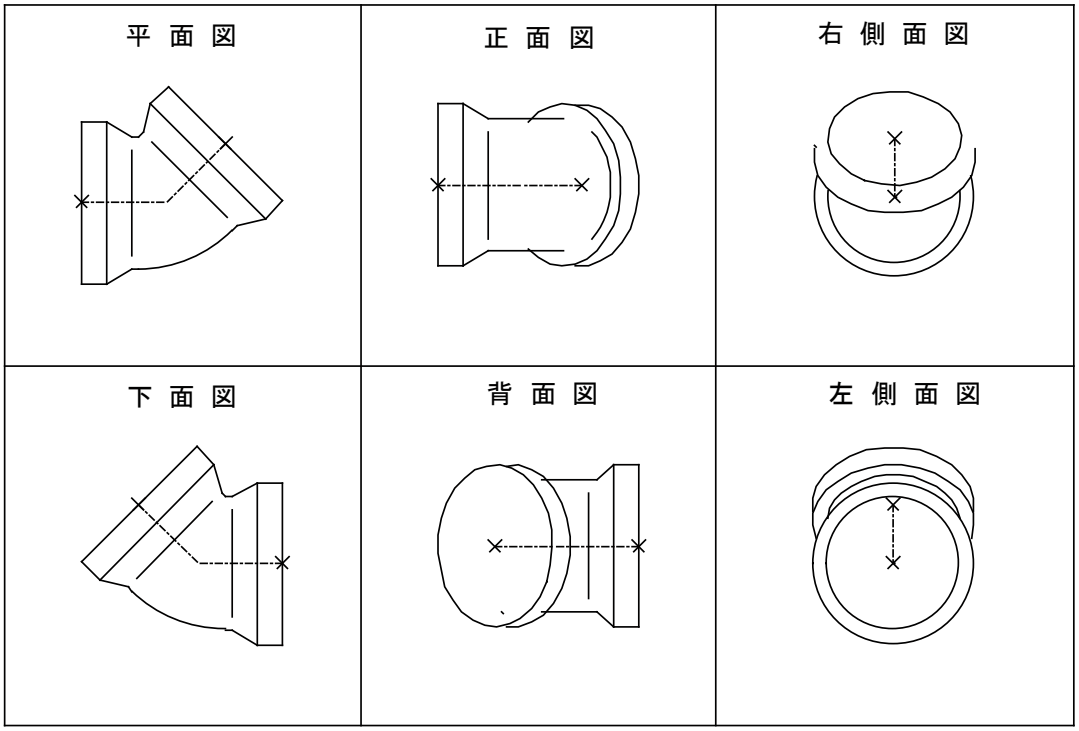

32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

OS-L　汚水管記号付き継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［08-その他継手］ー［OS 単線　汚水管記号付き継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

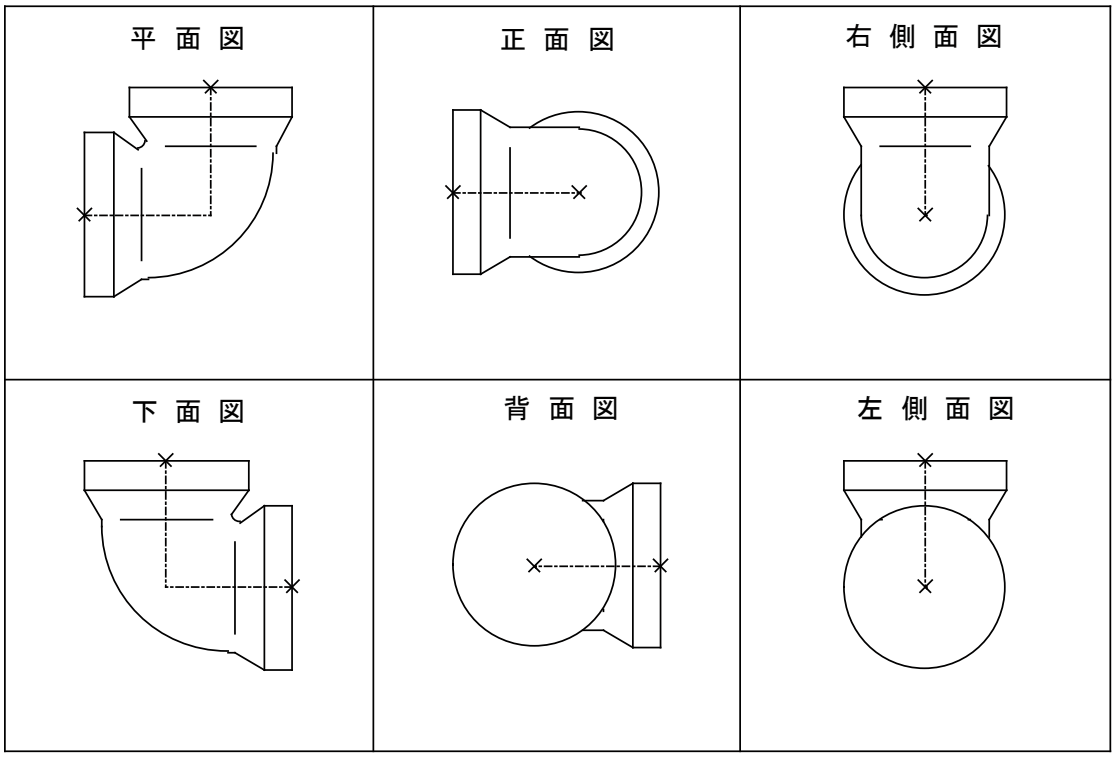

32.0	:	32.0	100.0	:	100.0
40.0	:	32.0	125.0	:	125.0
40.0	:	40.0	150.0	:	150.0
50.0	:	40.0	200.0	:	200.0
50.0	:	50.0			
65.0	:	50.0			
65.0	:	65.0			
80.0	:	50.0			
80.0	:	65.0			
80.0	:	80.0			
100.0	:	65.0			
100.0	:	80.0			

OS-LL　汚水管記号付き継手 90°大曲リエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［08-その他継手］ー［OS 単線　汚水管記号付き継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

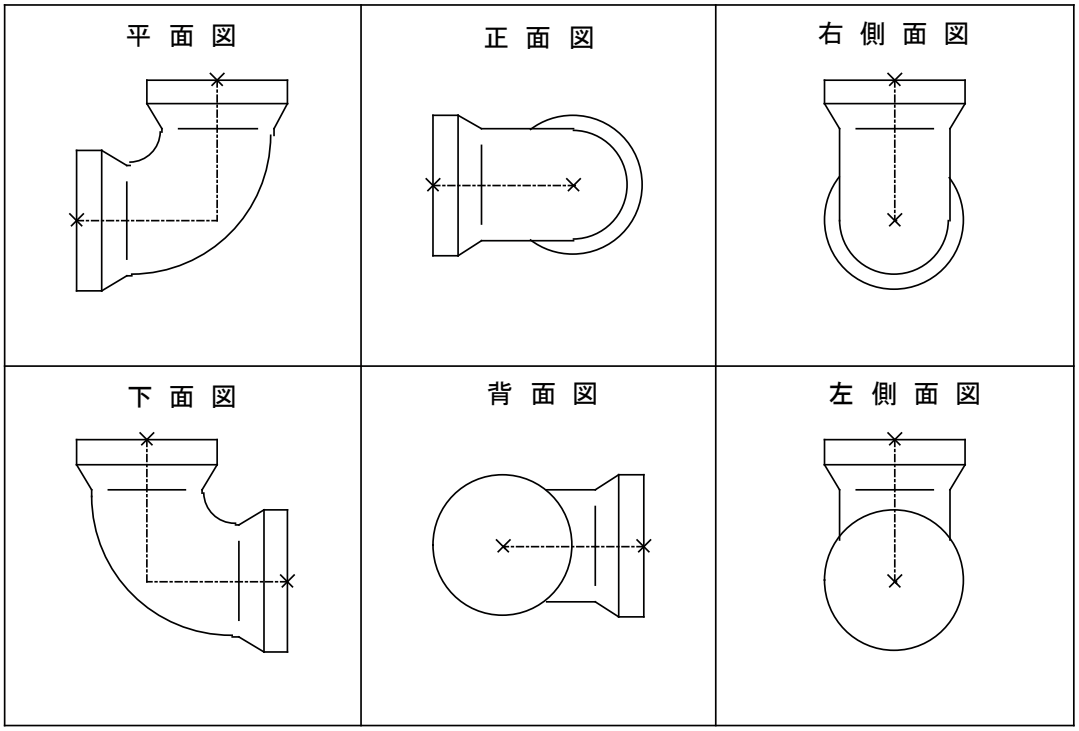

32.0	:	32.0	100.0	:	100.0
40.0	:	40.0	125.0	:	100.0
50.0	:	40.0	125.0	:	125.0
50.0	:	50.0	150.0	:	150.0
65.0	:	50.0			
65.0	:	65.0			
80.0	:	50.0			
80.0	:	65.0			
80.0	:	80.0			
100.0	:	65.0			
100.0	:	80.0			

AD-L　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［AD 空調用ドレン用硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

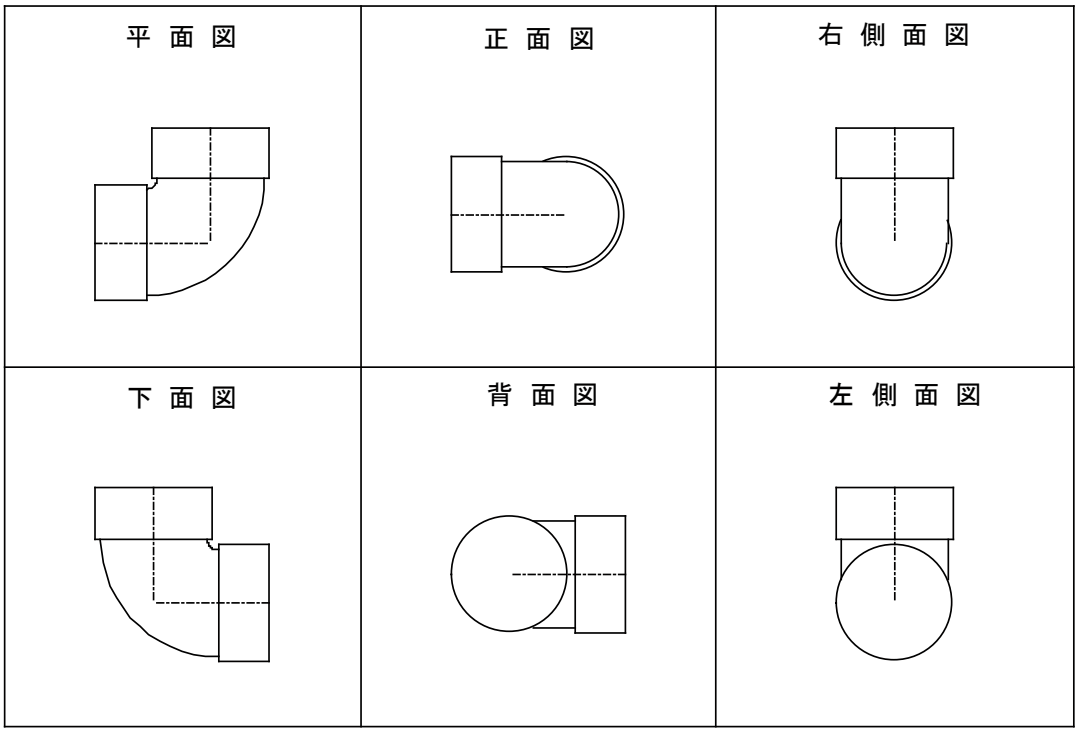

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

AD-45L　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手　45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［AD 空調用ドレン用硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

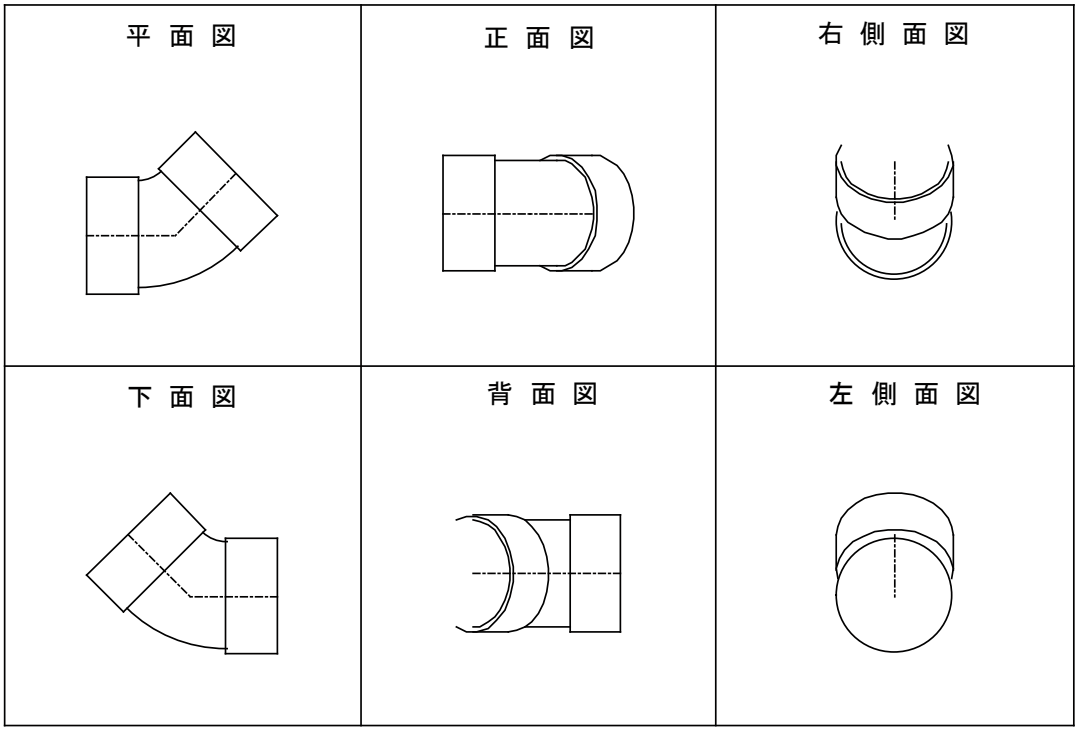

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

FS-45L　耐火DV継手　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［FS耐火DV継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

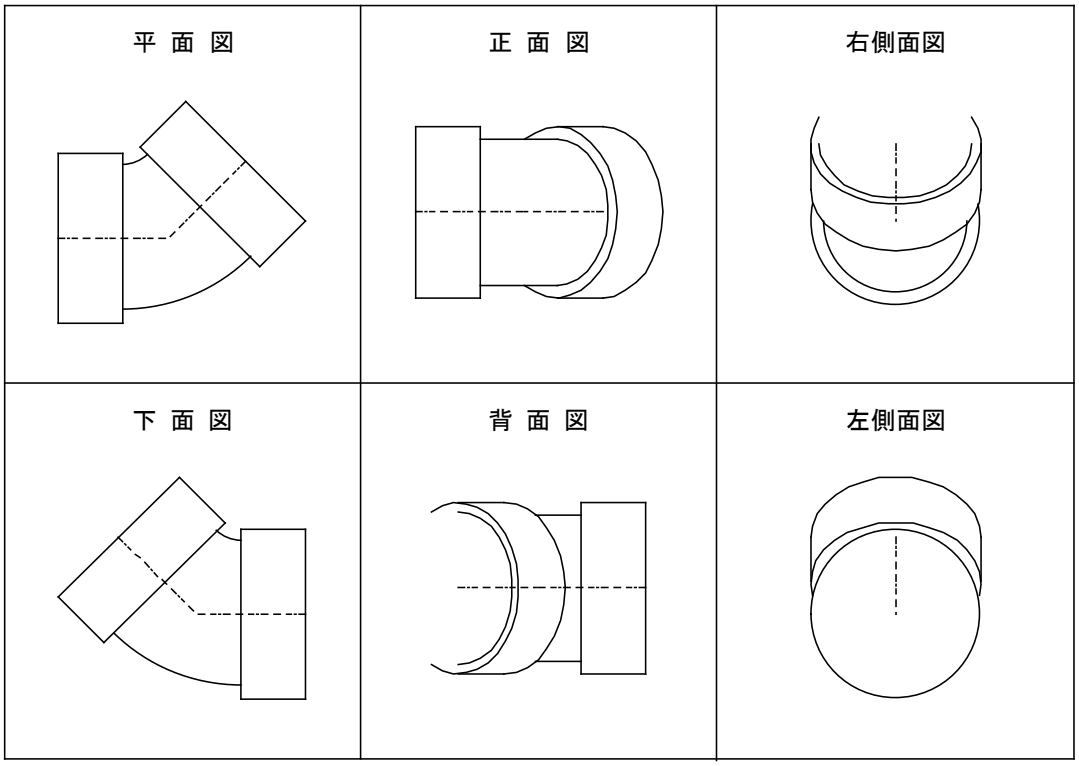

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

FS-DL　耐火DV継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［FS耐火DV継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

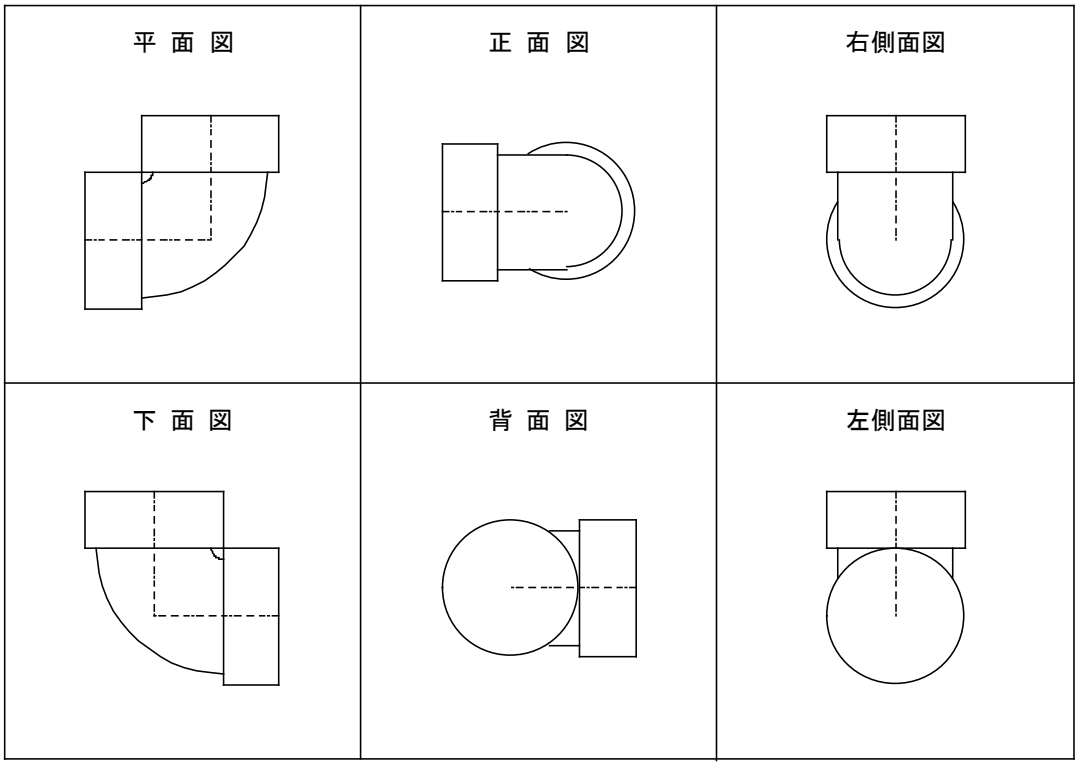

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

FS-LL　耐火DV継手 90°大曲りエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［FS耐火DV継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

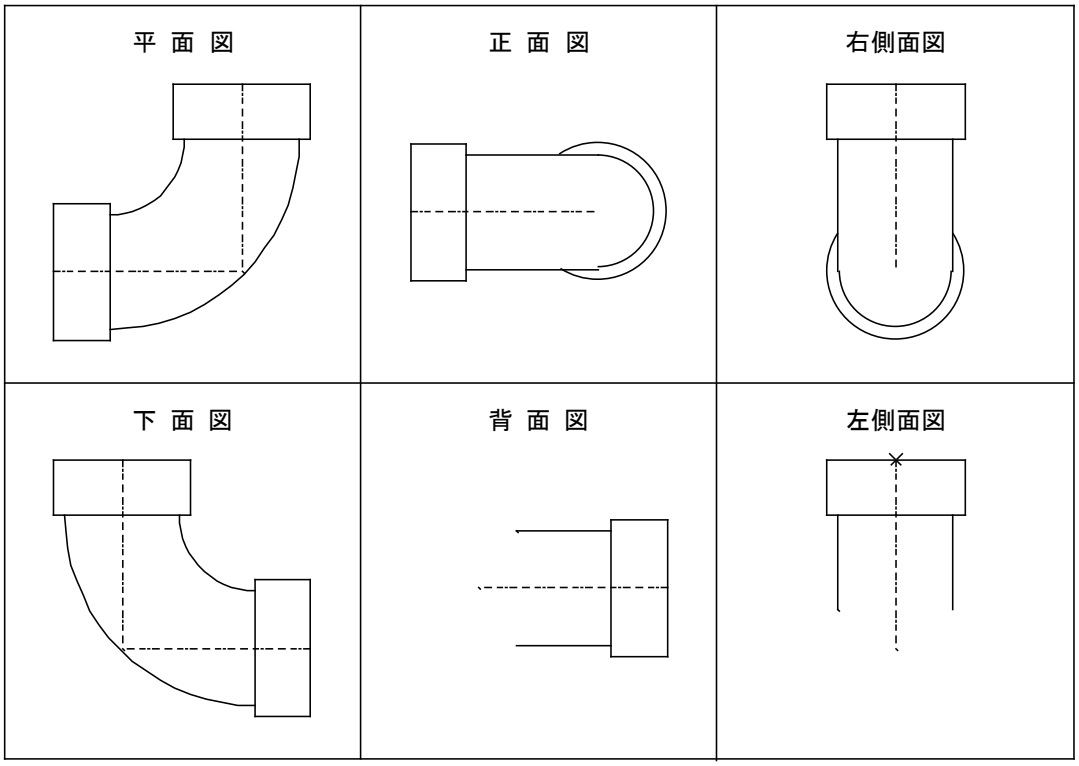

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
100.0	:	75.0
150.0	:	150.0

HF-L　JFEポリブテン管用継手 H種エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JFE　JFEポリブテン管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

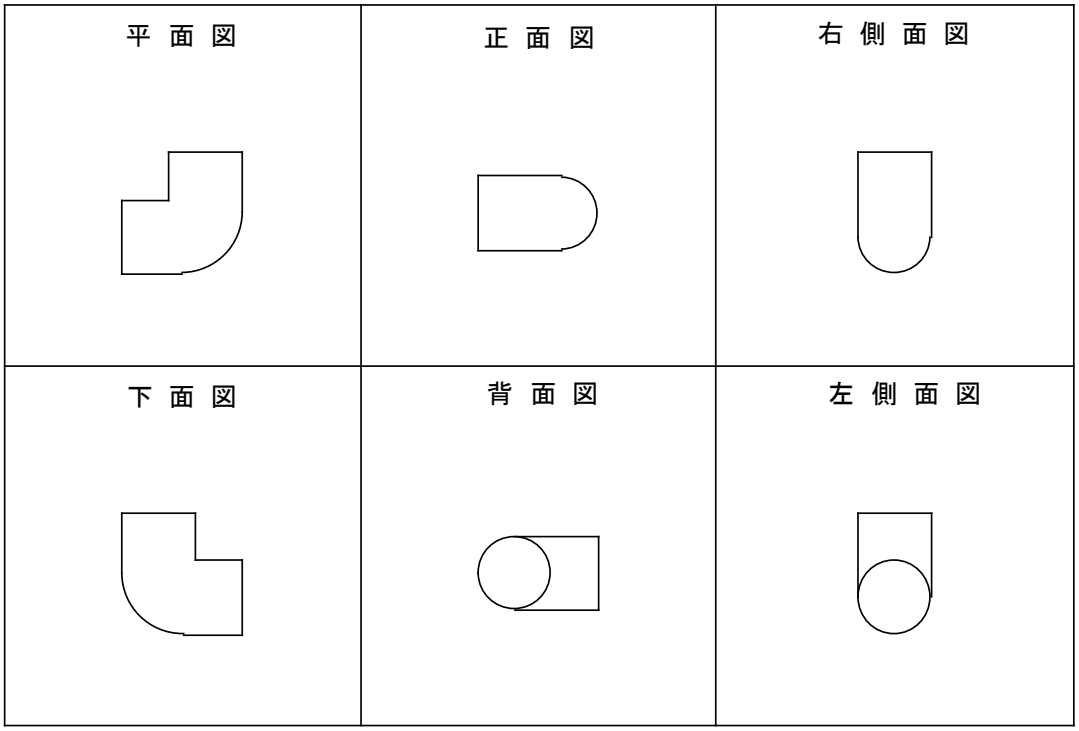

13.0	:	13.0
16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0

HF-VLVS-UL　JFEポリブテン管用継手 UB用バルブソケットエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JFE　JFEポリブテン管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　：　13.0

HI-45B　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　45°　ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

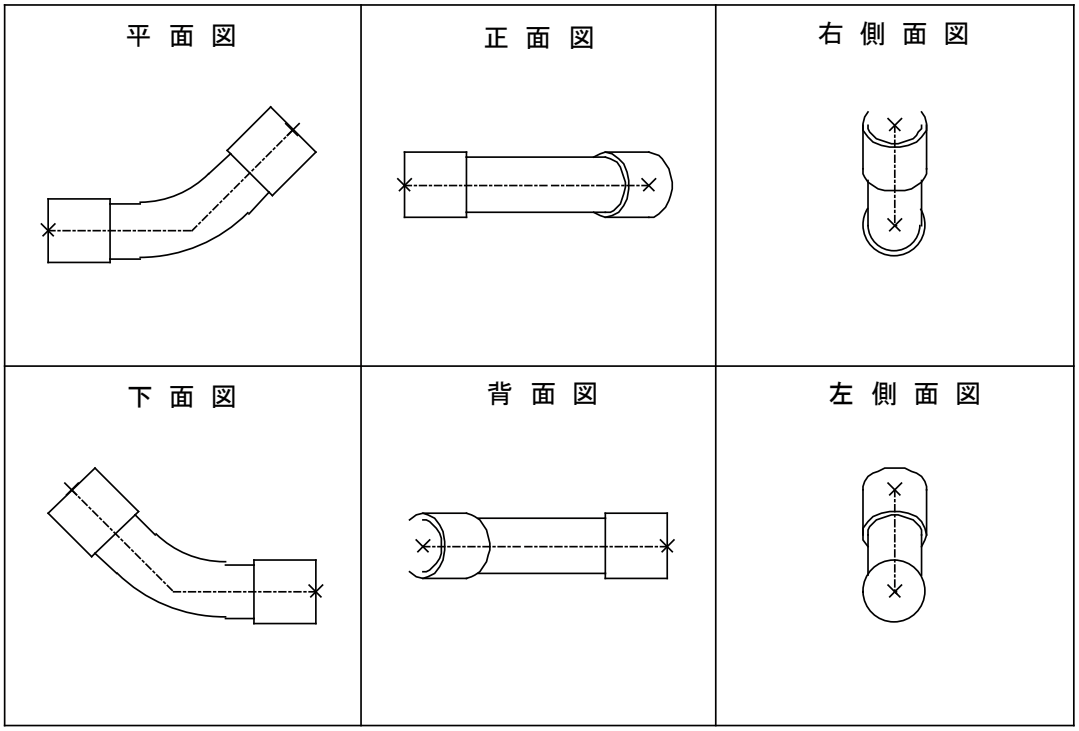

13.0	:	13.0
16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

HI-90B　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 90°ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

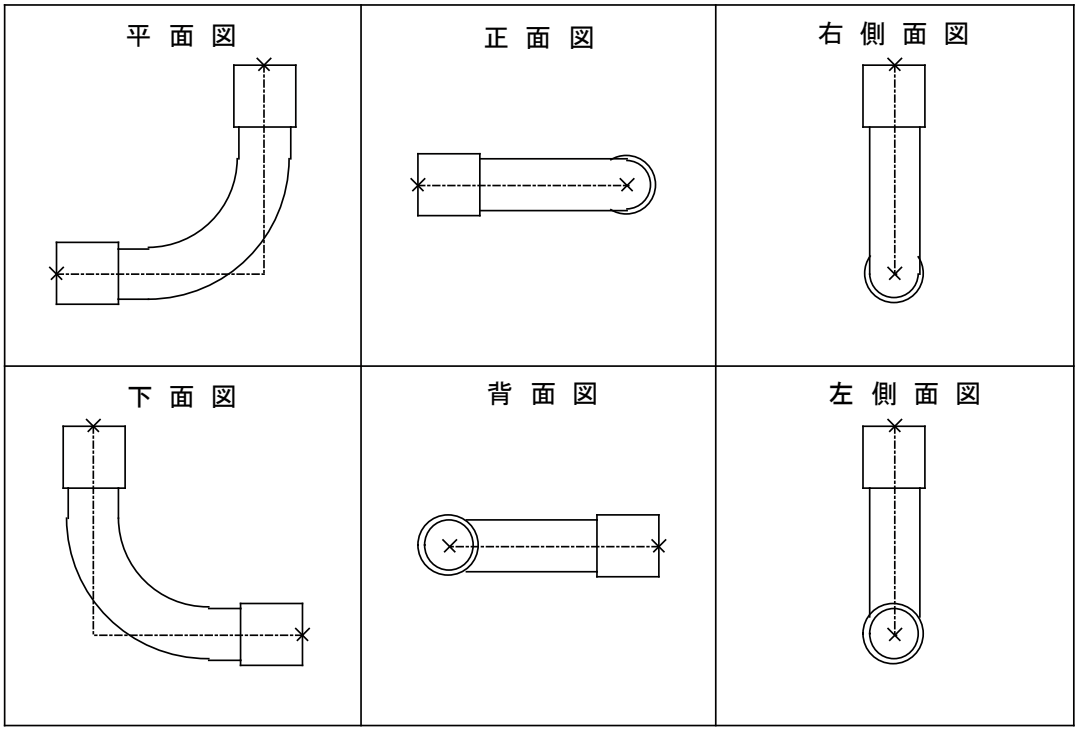

13.0 : 13.0
16.0 : 16.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0

HI-L　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

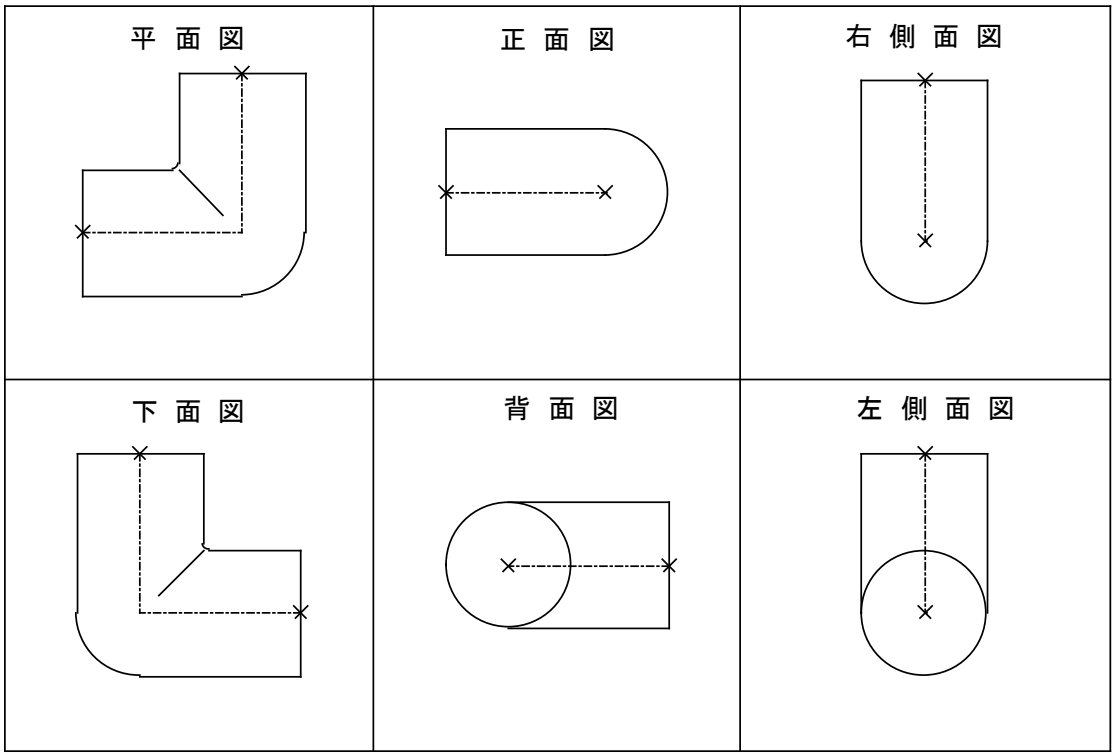

13.0	:	13.0	75.0	:	75.0
16.0	:	16.0	100.0	:	100.0
20.0	:	13.0	125.0	:	125.0
20.0	:	20.0	150.0	:	150.0
25.0	:	13.0			
25.0	:	20.0			
25.0	:	25.0			
30.0	:	30.0			
40.0	:	40.0			
50.0	:	50.0			
65.0	:	65.0			

HI-WL　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

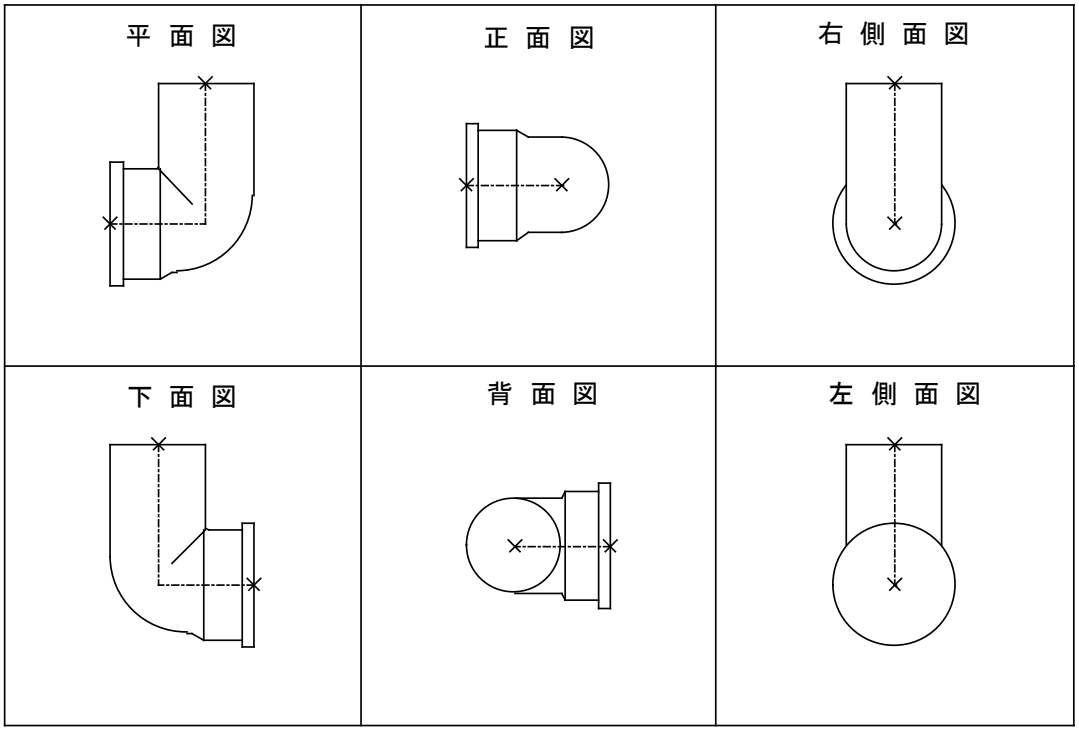

13.0　：　13.0
13.0　：　16.0
13.0　：　20.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

HI-WLL　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　給水栓ロングエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

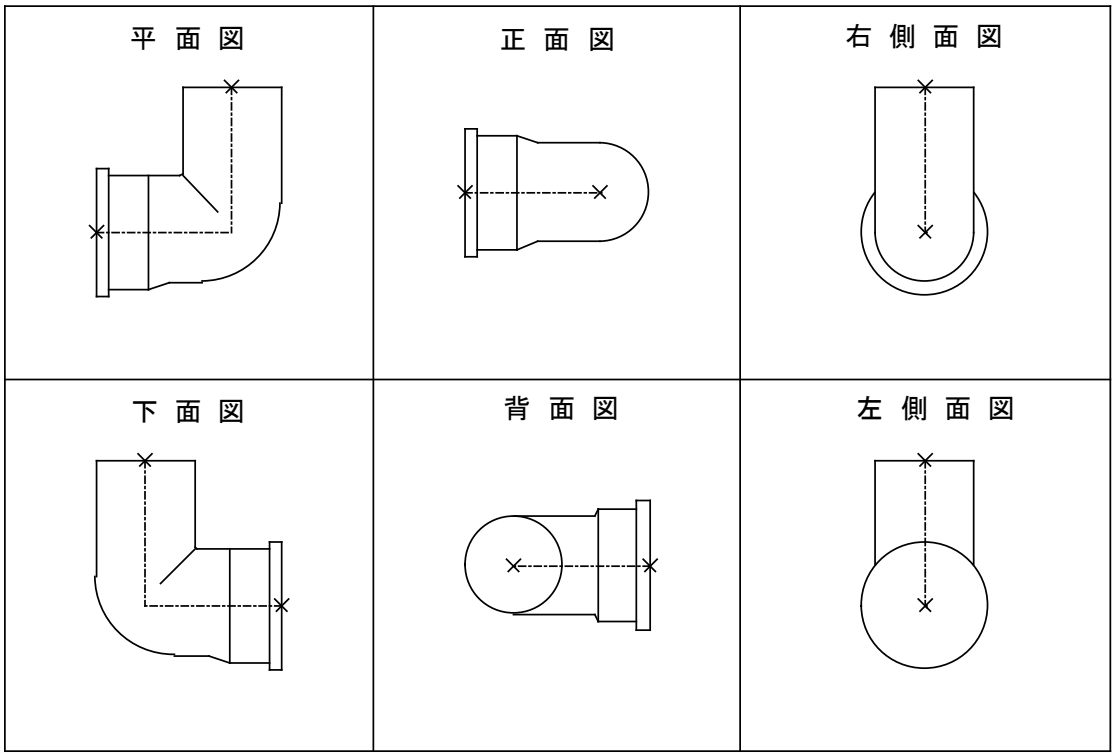

13.0　：　13.0
13.0　：　16.0
13.0　：　20.0

HI-YL　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

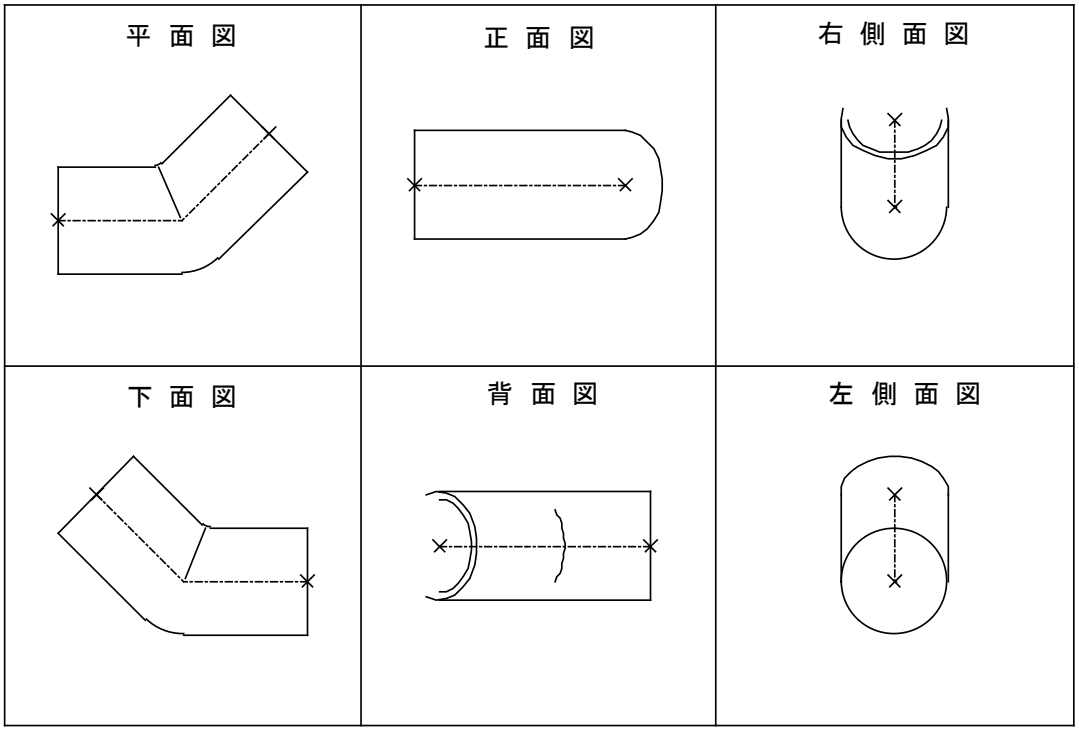

13.0 : 13.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0

HTDV-45L　高温排水用HTDV継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HTDV　高温排水用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
75.0　：　75.0

HTDV-DL　高温排水用HTDV継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HTDV　高温排水用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

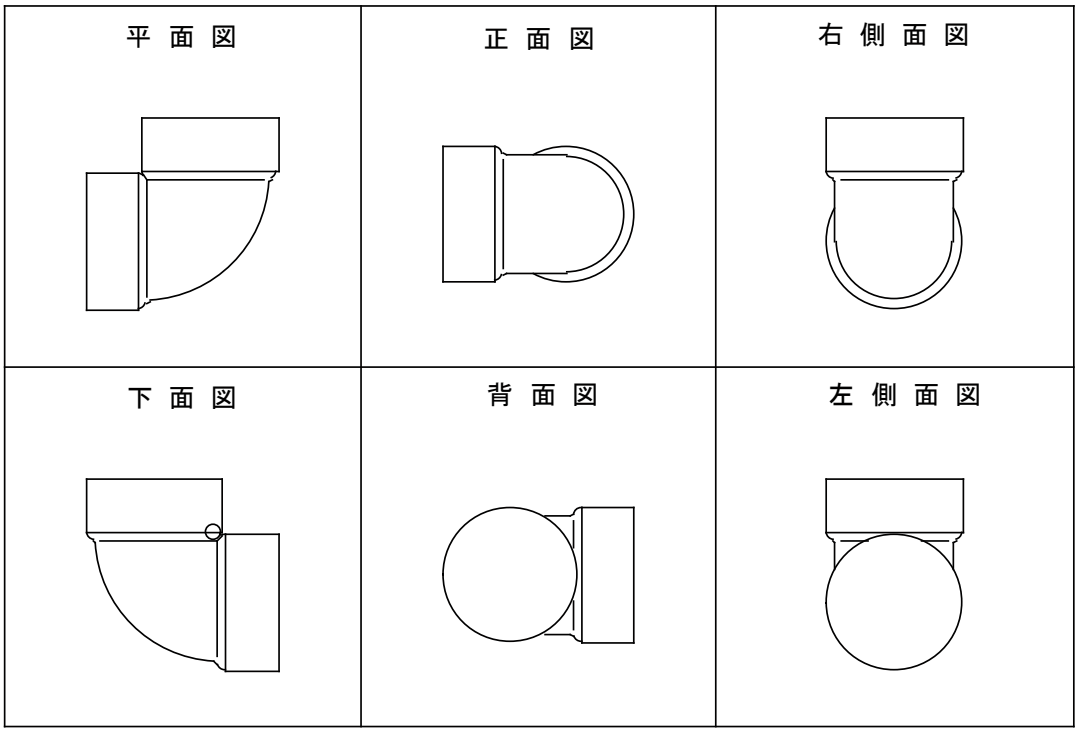

20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
75.0	:	75.0

HTDV-LL　高温排水用HTDV継手 90°大曲がりエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HTDV　高温排水用継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

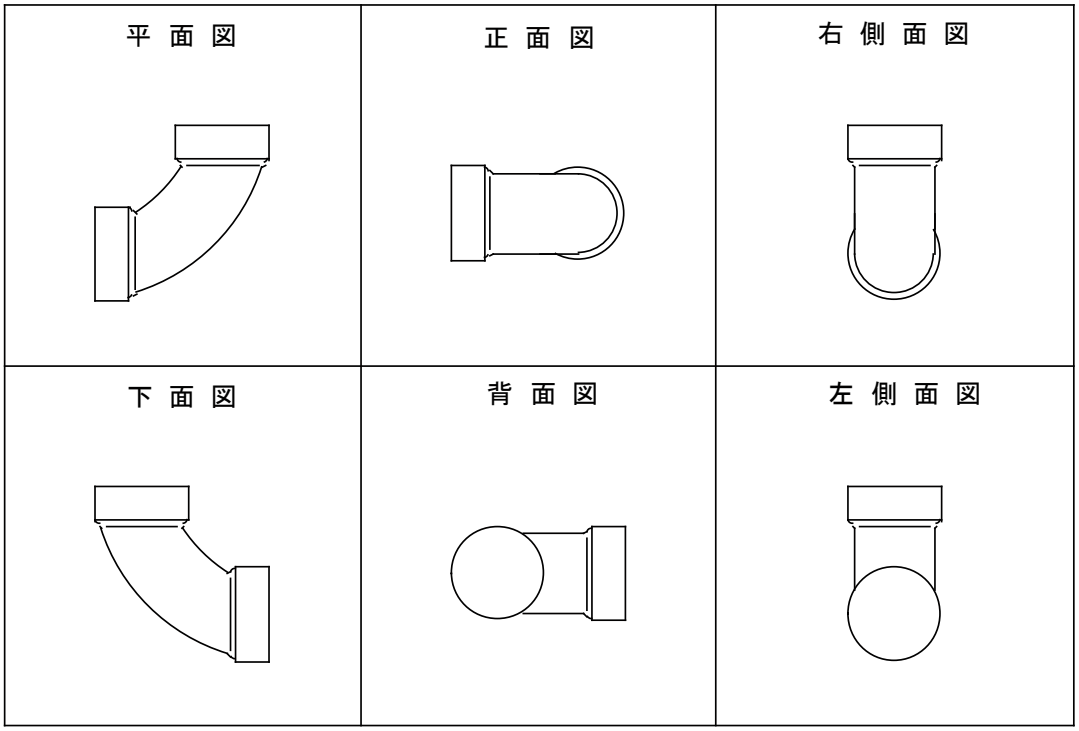

50.0　：　50.0
75.0　：　50.0
75.0　：　75.0

HT-L　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

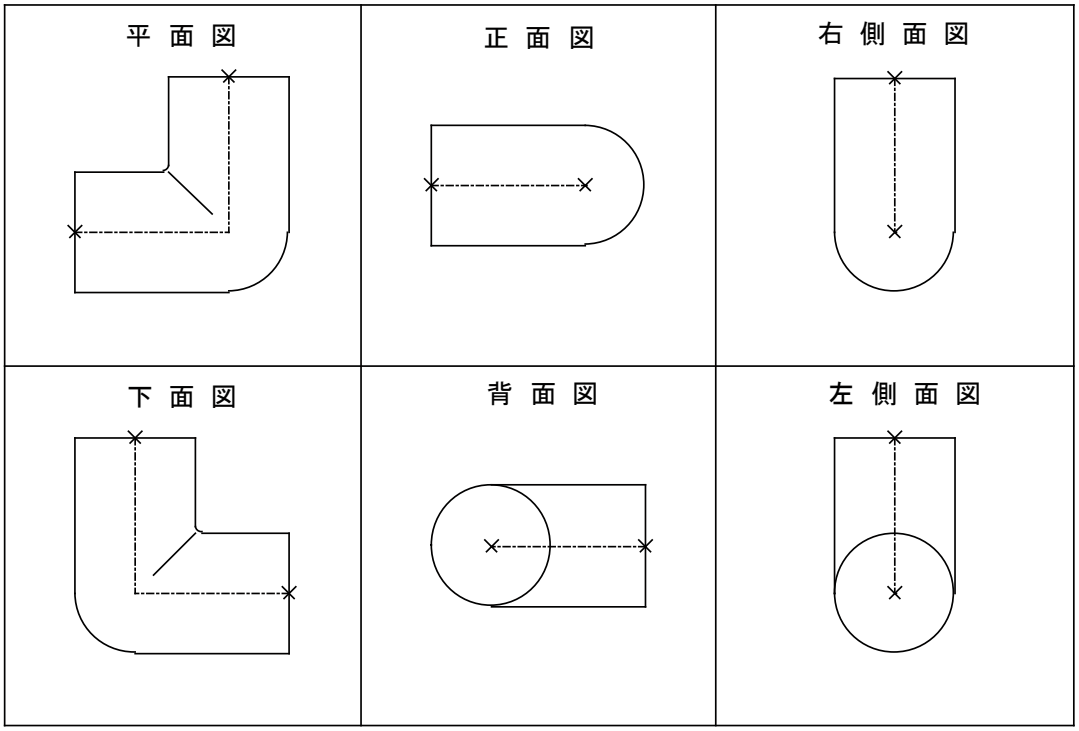

13.0	:	13.0
16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

HT-WL　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

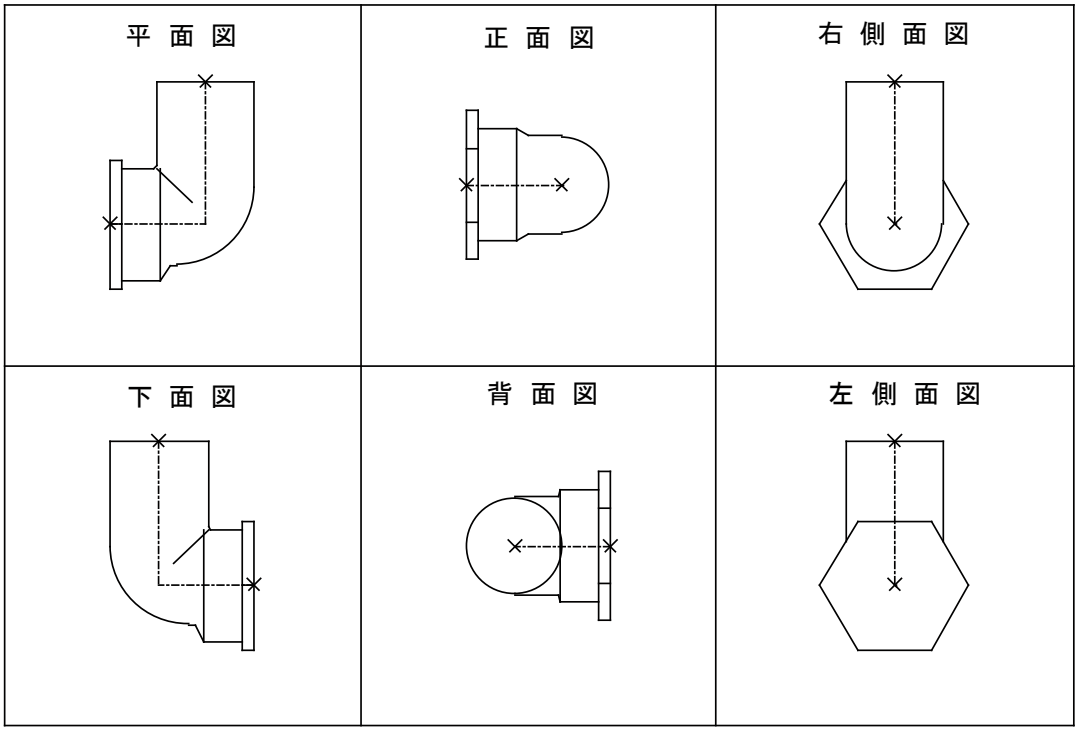

13.0　：　13.0
16.0　：　13.0
20.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

HT-WLL　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　給水栓ロングエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

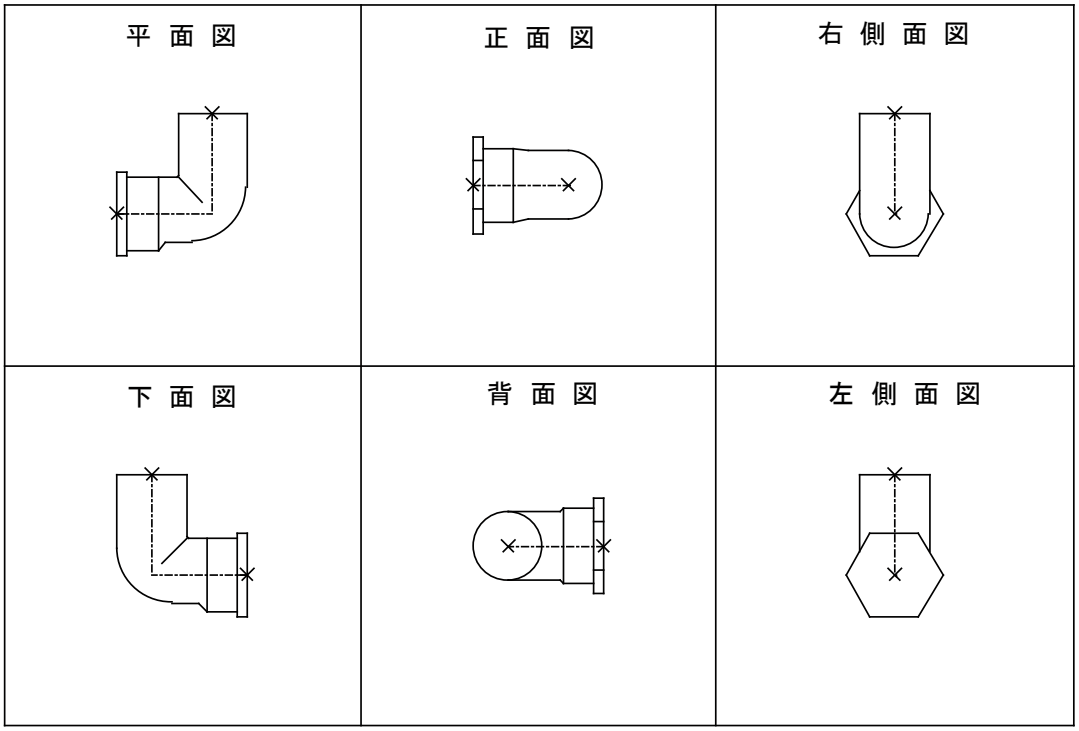

13.0　：　13.0

HT-YL　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

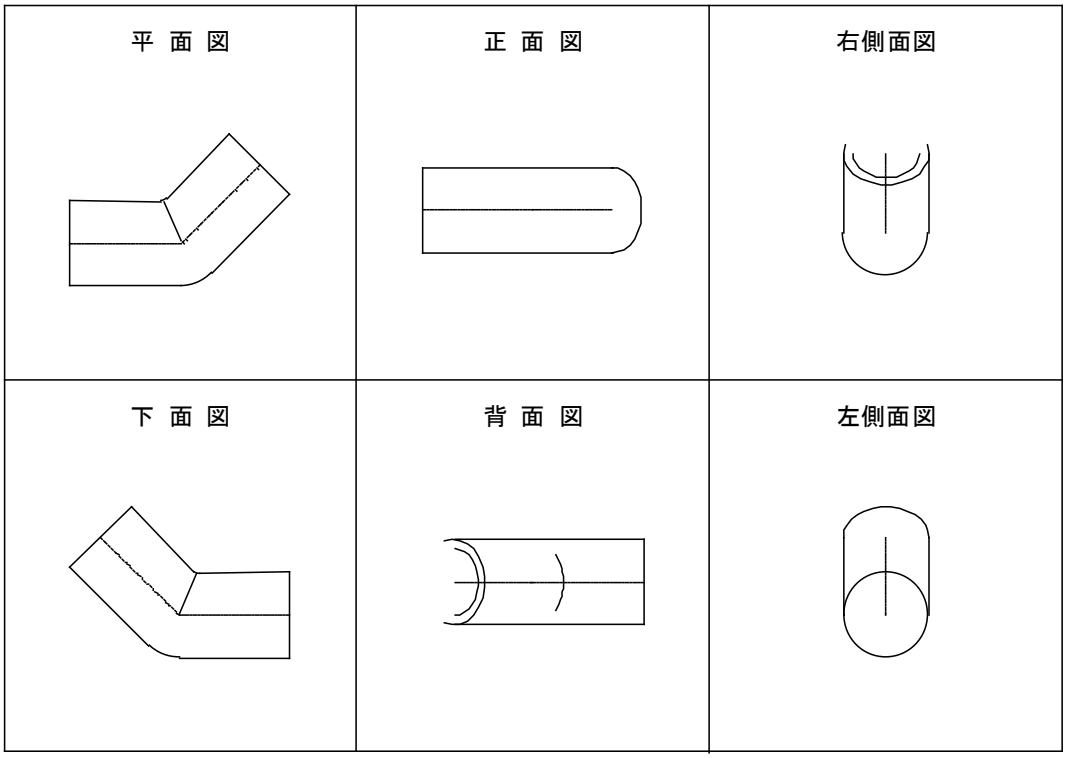

13.0:13.0
16.0:16.0
20.0:20.0
25.0:25.0
30.0:30.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
75.0:75.0
100.0:100.0

KP-L　KP 継手90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KP　樹脂管用メカニカル継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　:　10.0
13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0

PCPQK-L　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［PCPQK 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

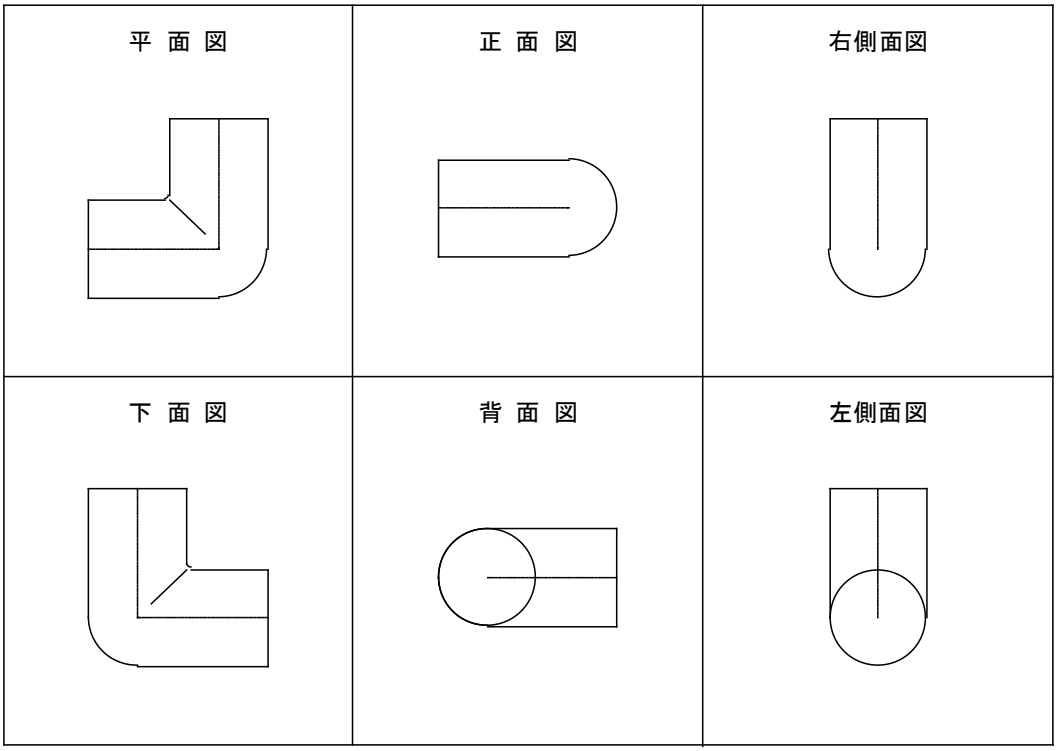

15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
100.0:100.0
20.0:15.0
25.0:15.0
25.0:20.0
32.0:20.0
32.0:25.0
40.0:25.0
40.0:32.0
50.0:25.0
50.0:40.0

PCPQK-YL　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 45° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［PCPQK 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

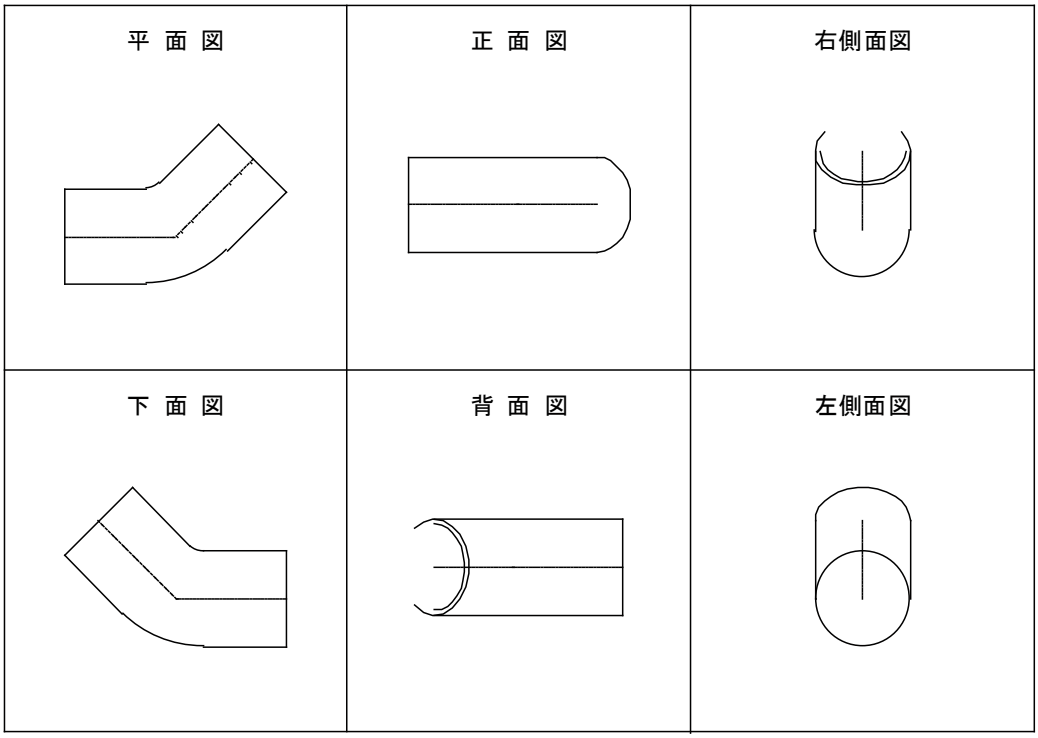

15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
100.0:100.0

PE-45L　ガス用ポリエチレン管継手 EF45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PE ガス用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

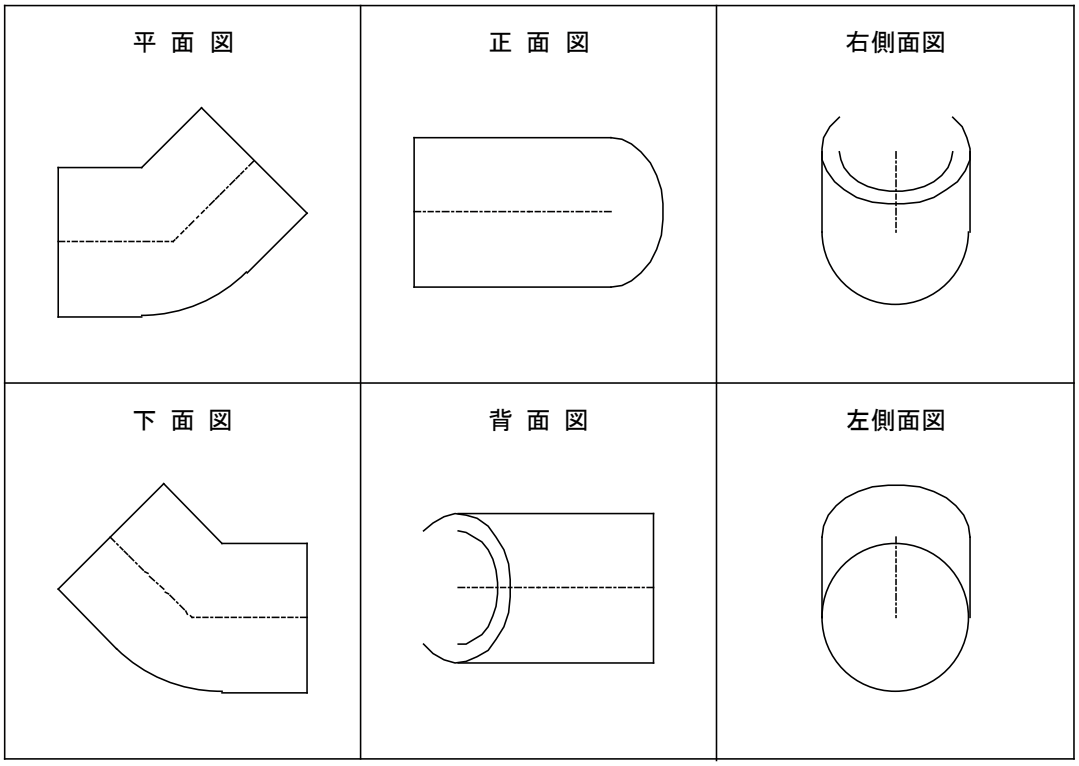

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

PE-90L　ガス用ポリエチレン管継手 EF90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［PE ガス用ポリエチレン管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

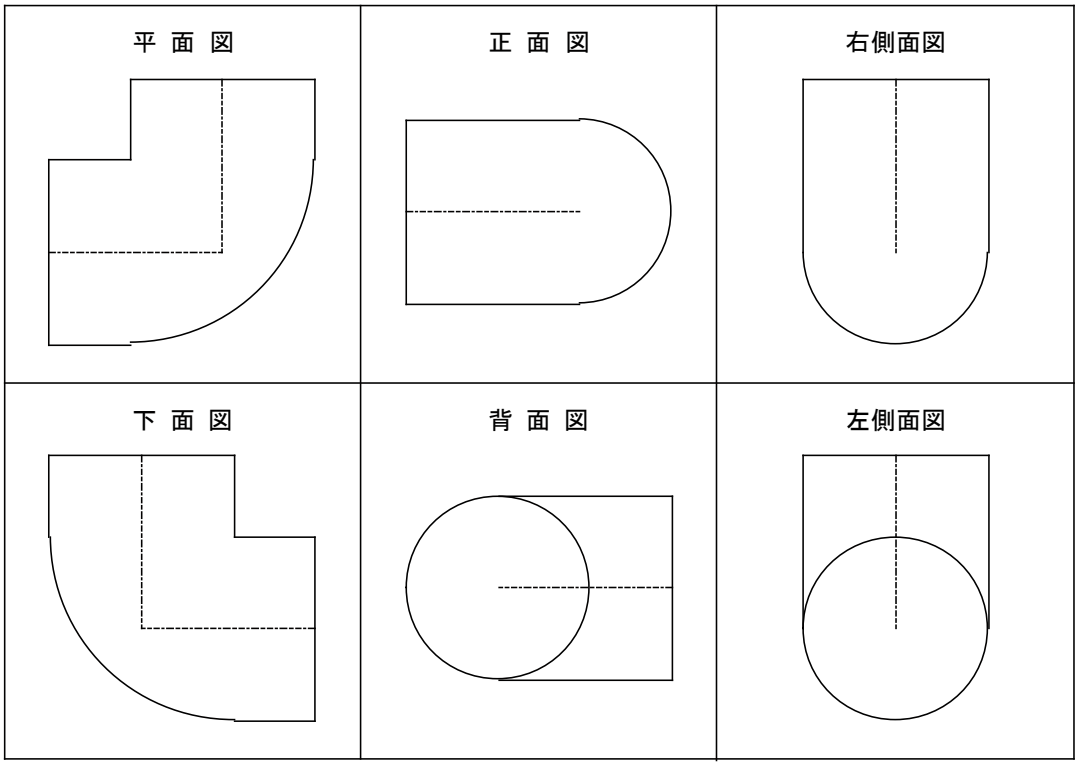

25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

PEL-45E　F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

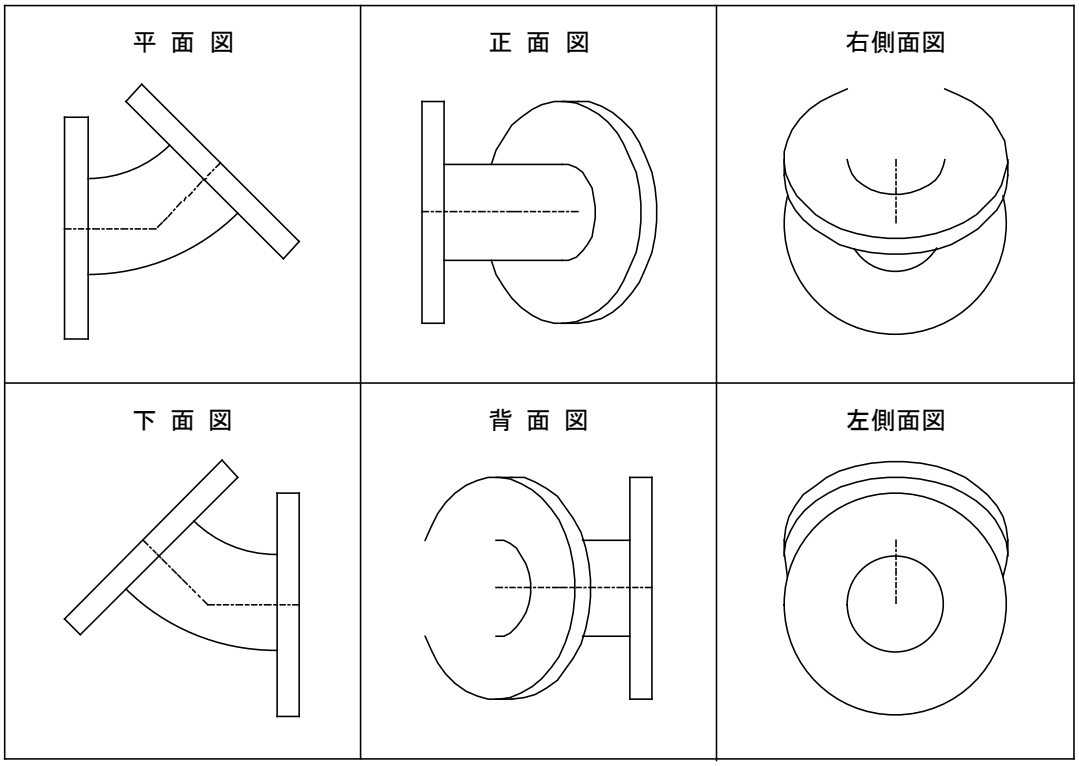

20.0	:	20.0	65.0	:	65.0	200.0	:	200.0
25.0	:	25.0	80.0	:	80.0	250.0	:	250.0
32.0	:	32.0	100.0	:	100.0	300.0	:	300.0
40.0	:	40.0	125.0	:	125.0	350.0	:	350.0
50.0	:	50.0	150.0	:	150.0	400.0	:	400.0

PEL-90E　F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

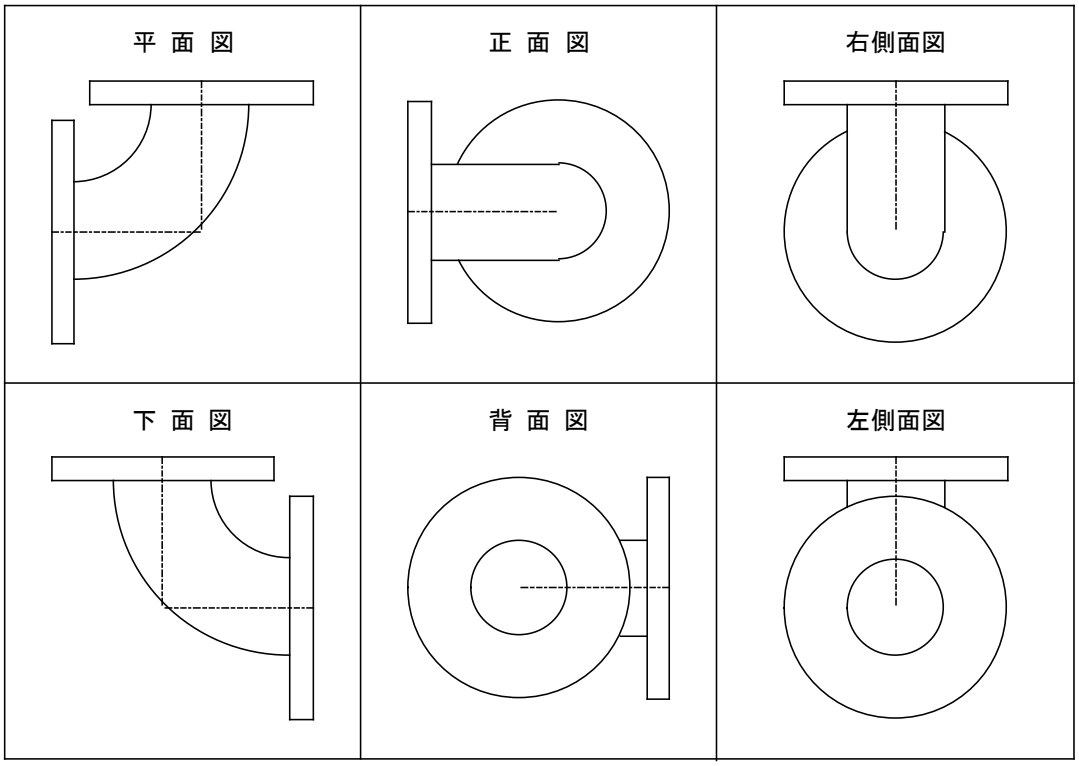

20.0	:	20.0	65.0	:	65.0	200.0	:	200.0
25.0	:	25.0	80.0	:	80.0	250.0	:	250.0
32.0	:	32.0	100.0	:	100.0	300.0	:	300.0
40.0	:	40.0	125.0	:	125.0	350.0	:	350.0
50.0	:	50.0	150.0	:	150.0	400.0	:	400.0

PEP-11B　水道配水用ポリエチレン管継手 EF11°　ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0

PEP-22B　水道配水用ポリエチレン管継手 EF22°　ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0

PEP-45B　水道配水用ポリエチレン管継手 EF45°ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

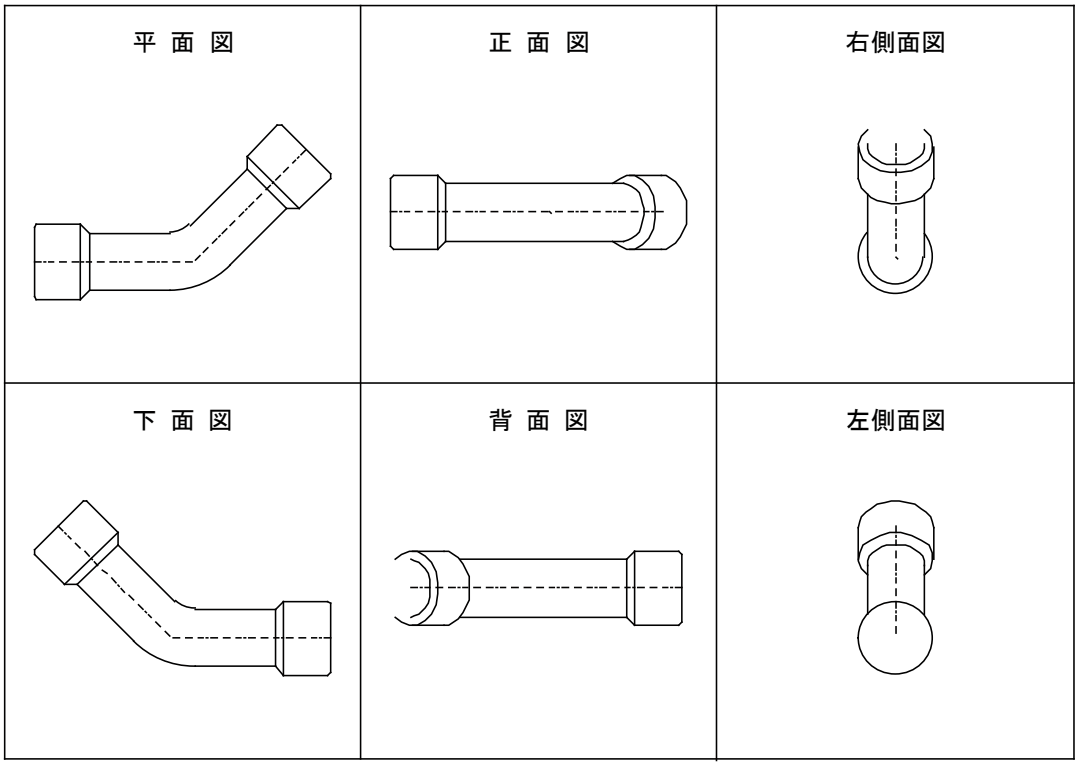

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0

PEP-90B　水道配水用ポリエチレン管継手 EF90°ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

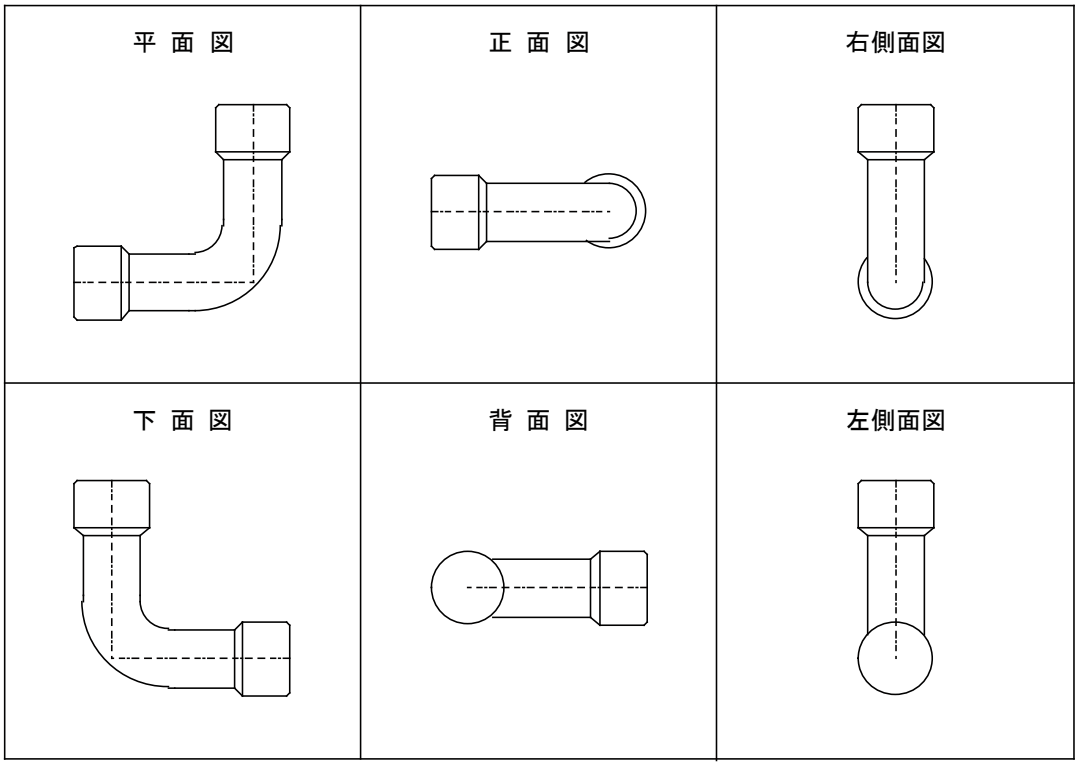

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0

PM-45L200　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス･45°曲り(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

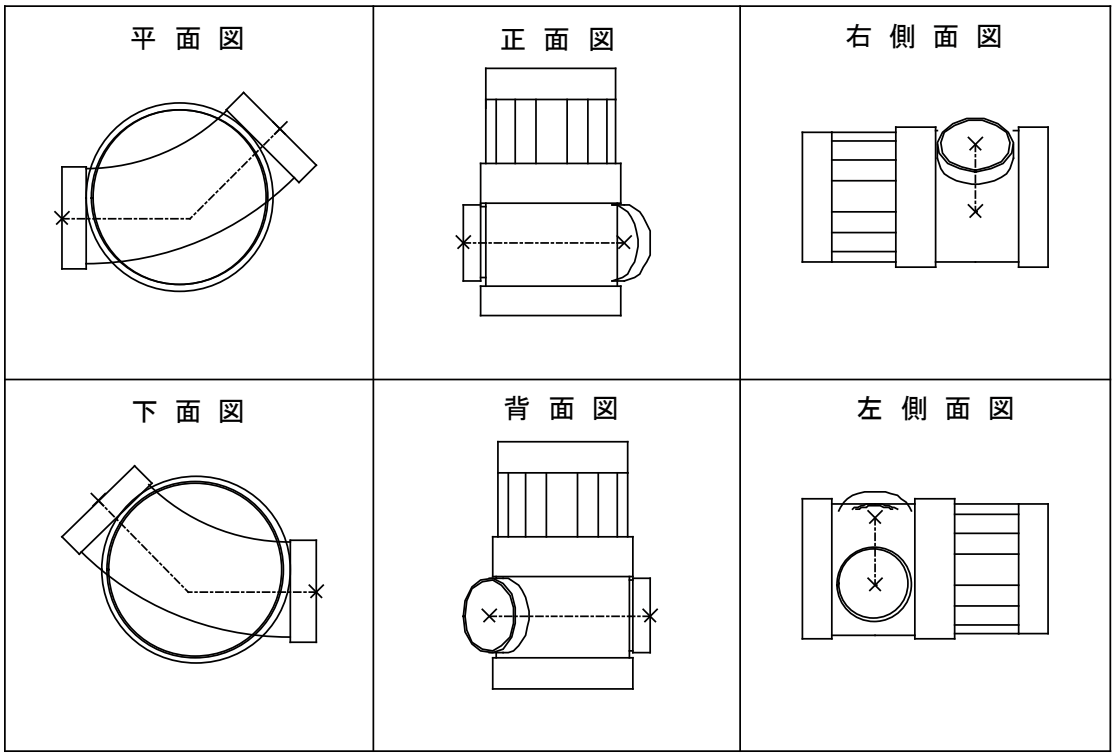

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

PM-45L300　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス･45°曲り(掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

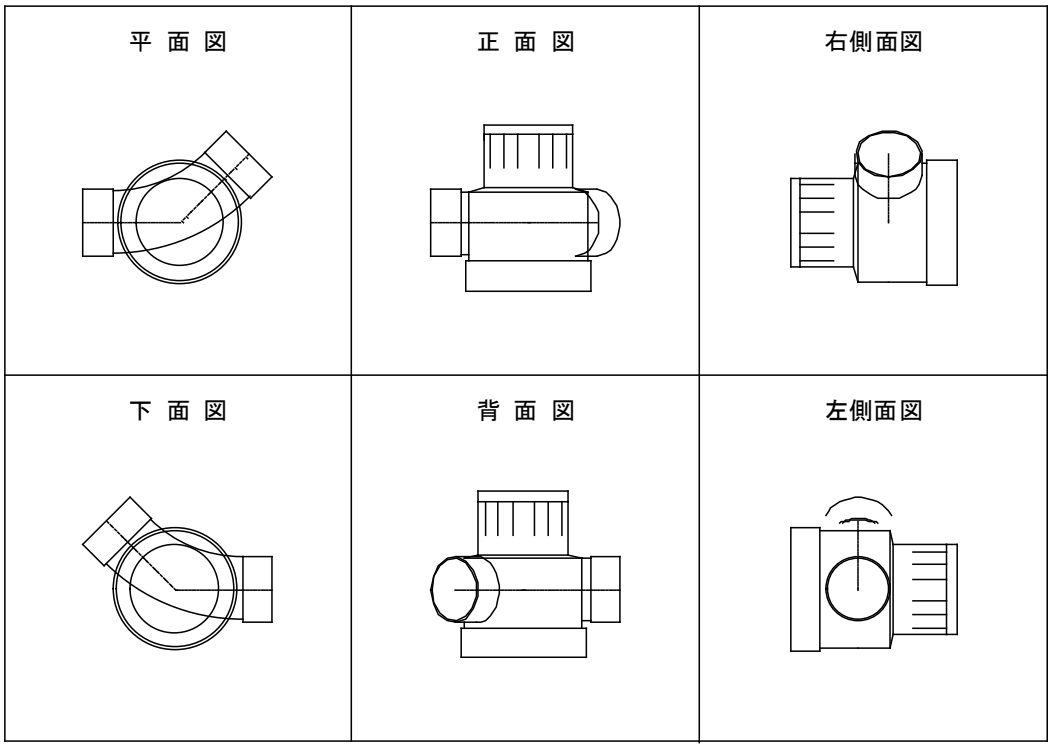

150.0:150.0
200.0:200.0

PM-90L200　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス･90°曲り(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

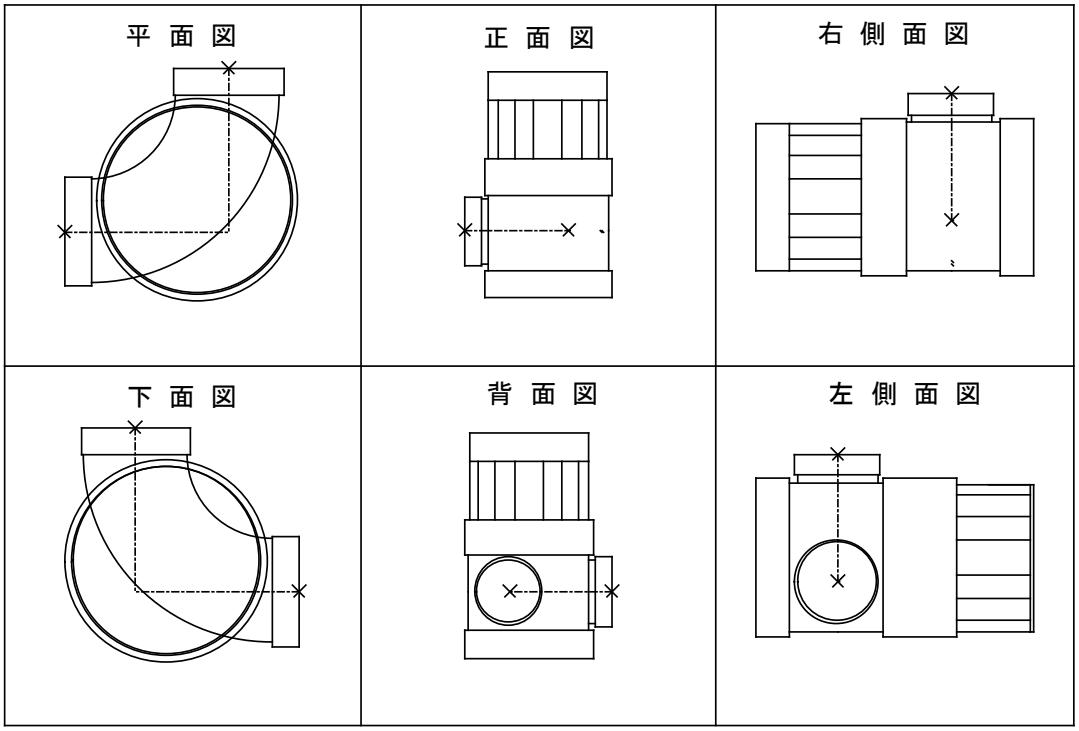

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0

PM-90L300　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス･90°曲り(掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

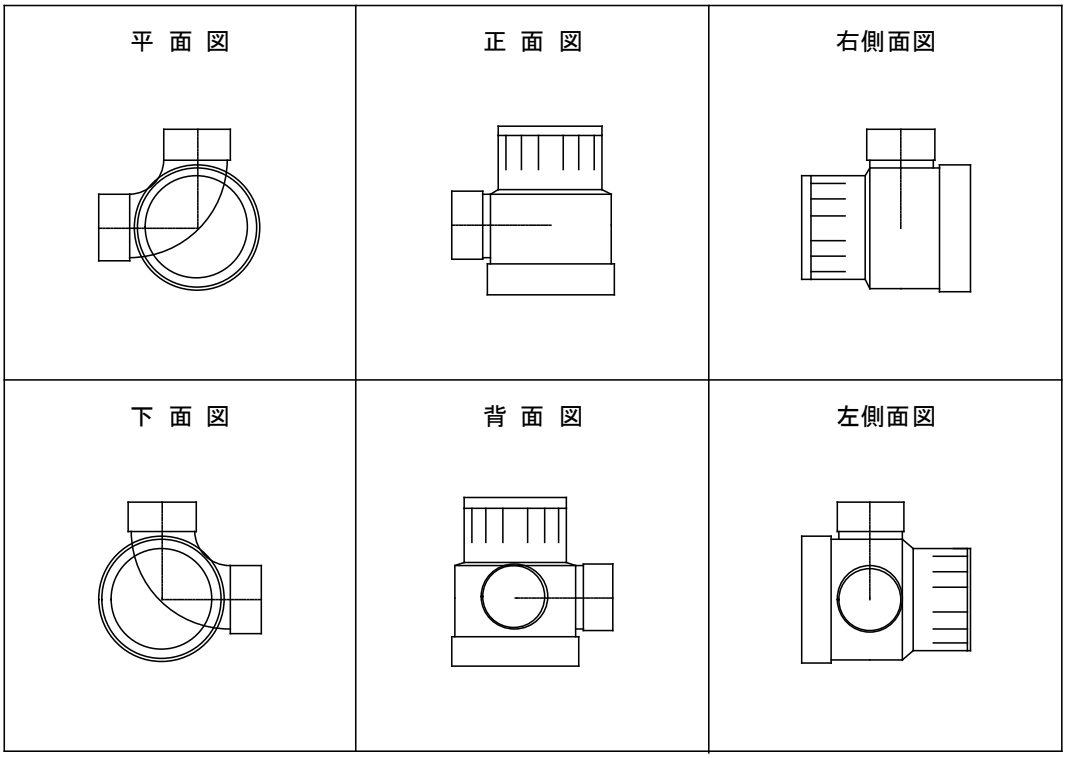

150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

PM-NAE13J3　プッシュマスター 座なし水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［アダプター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 15.0

PM-NAE16JY　プッシュマスター 壁貫通エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［アダプター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

16.0: 20.0

PM-NAE-J プッシュマスター 座付水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［アダプター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0: 15.0
13.0: 15.0
16.0: 20.0
25.0: 25.0

PM-NAE-JRD プッシュマスター 水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［PM プッシュマスター］ー［リフォーム用部材］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

13.0: 15.0
16.0: 15.0

PM-NCE　プッシュマスター コネクターエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［PM プッシュマスター］ー［コネクター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
16.0: 10.0
16.0: 13.0
20.0: 13.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0
16.0: 16.0

SAS354-45E(L) 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 45°エルボ(L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

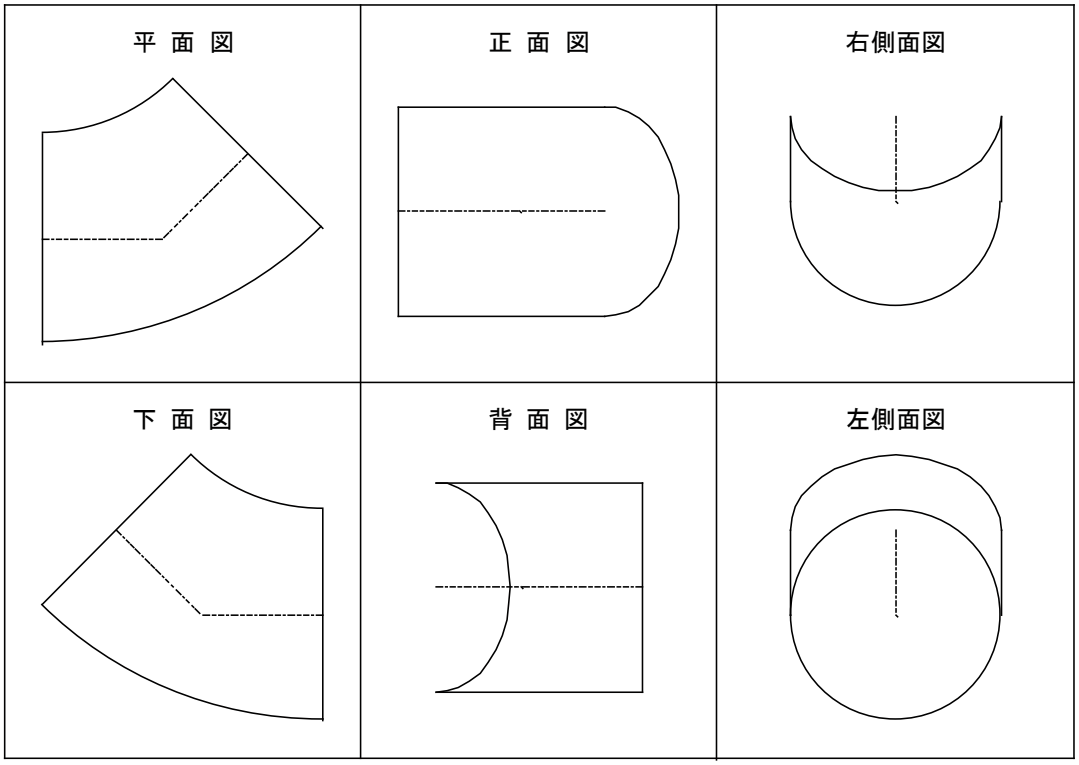

30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
60.0	:	60.0
75.0	:	75.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

SAS354-90E(L) 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 90°エルボ(L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

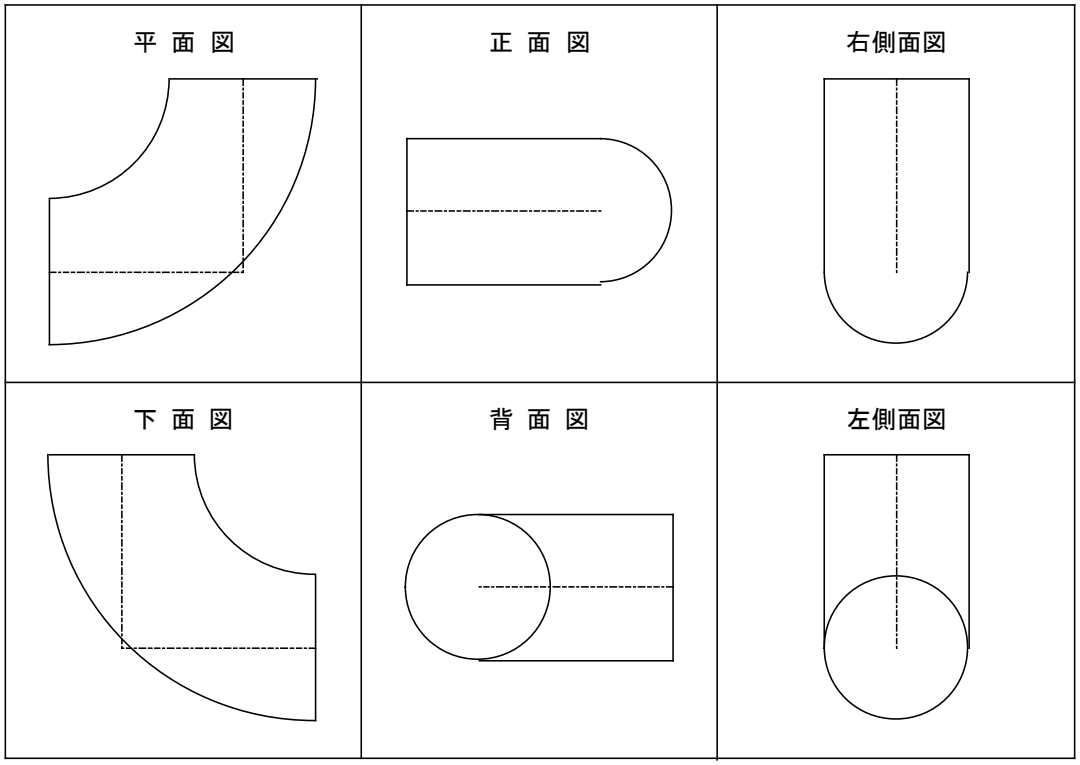

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
60.0 : 60.0
75.0 : 75.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

SAS354-90E(S) 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 90°エルボ(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

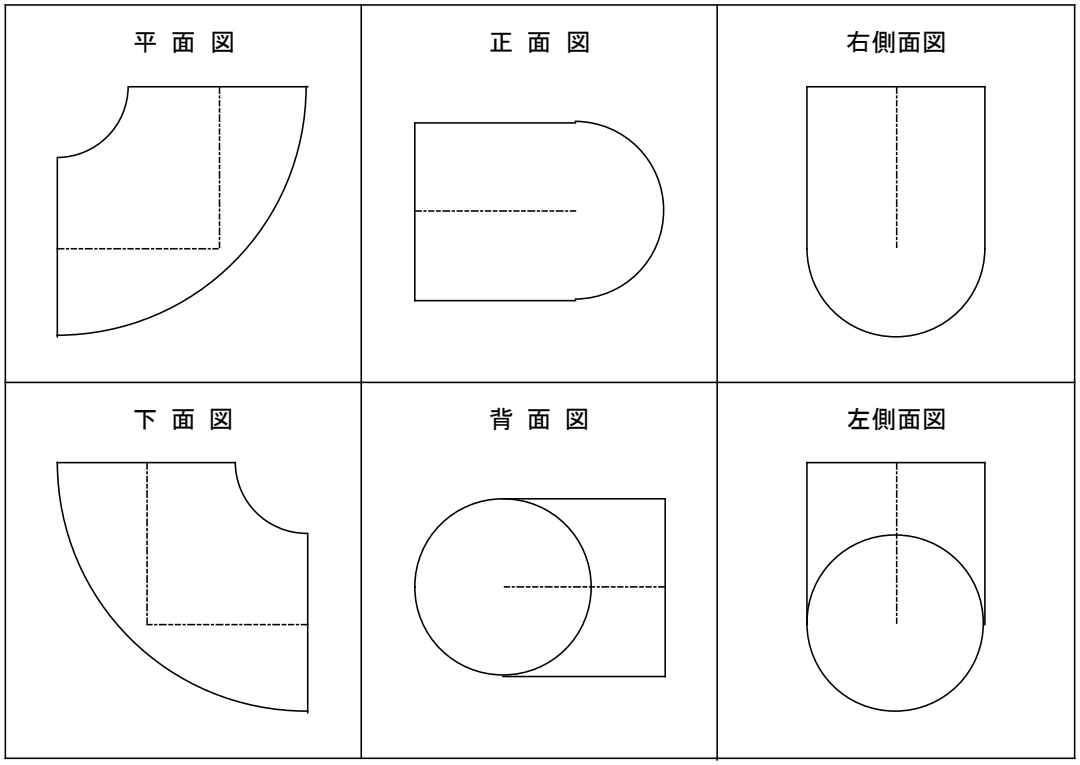

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
60.0 : 60.0
75.0 : 75.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

SGR-45L　SGR　45°　ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

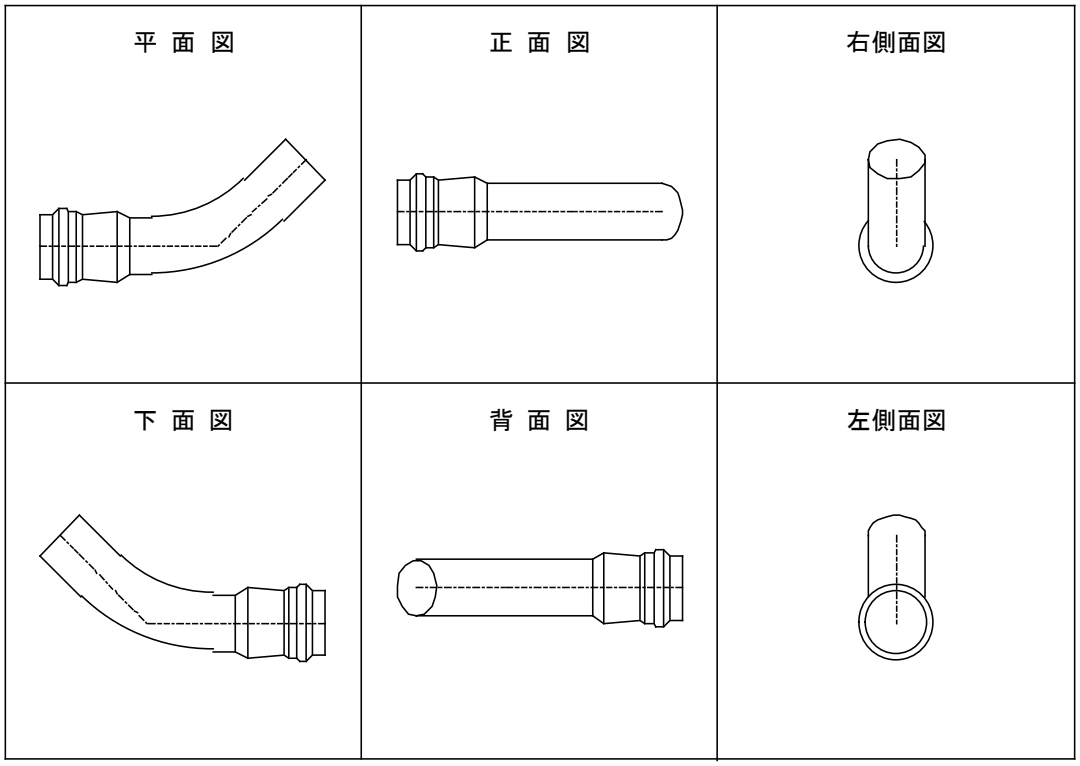

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

SGR-90L　SGR　90°　ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

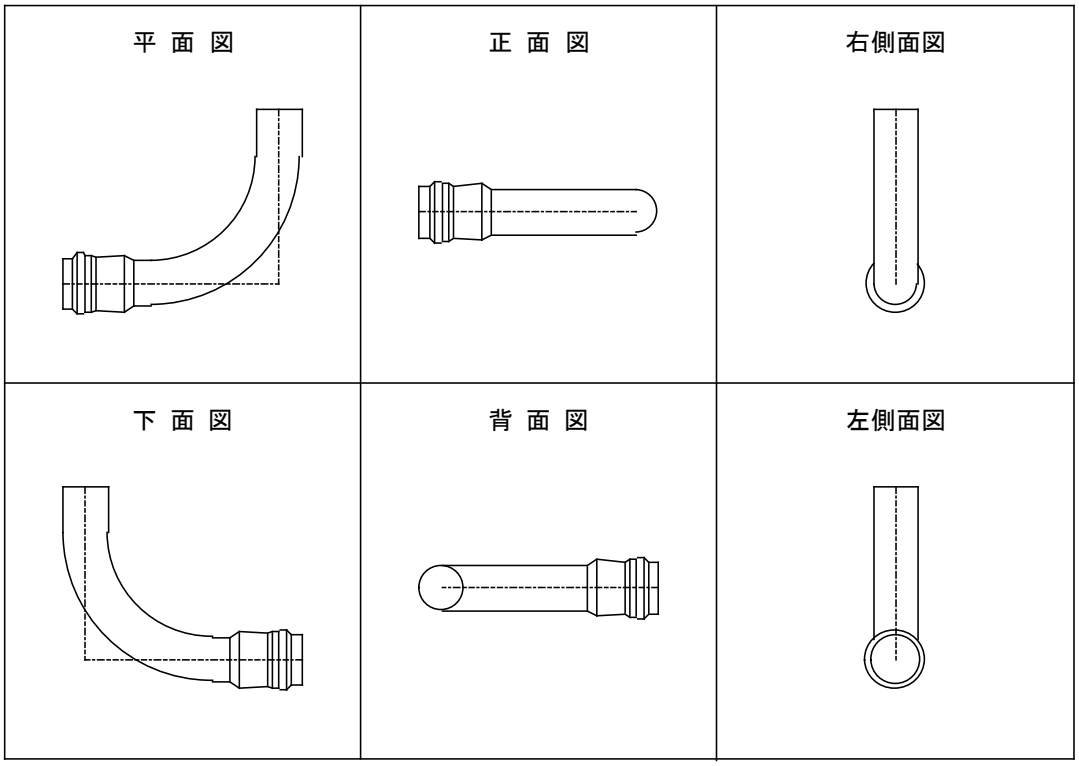

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

SUSNJ-45L　SUSねじ込み 45度エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ　SUSねじ込み］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

SUSNJ-90L　SUSねじ込み 90度エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ　SUSねじ込み］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

SUSNJ-90RL　SUSねじ込み 径違いエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ　SUSねじ込み］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　:　8.0
15.0　:　8.0
15.0　:　10.0
20.0　:　10.0
20.0　:　15.0
25.0　:　15.0
25.0　:　20.0

SUSNJ-SL　SUSねじ込み　ストリートエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ　SUSねじ込み］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0

SUS-SW-45L　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS-SW 配管用ステンレス製差込溶接式継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

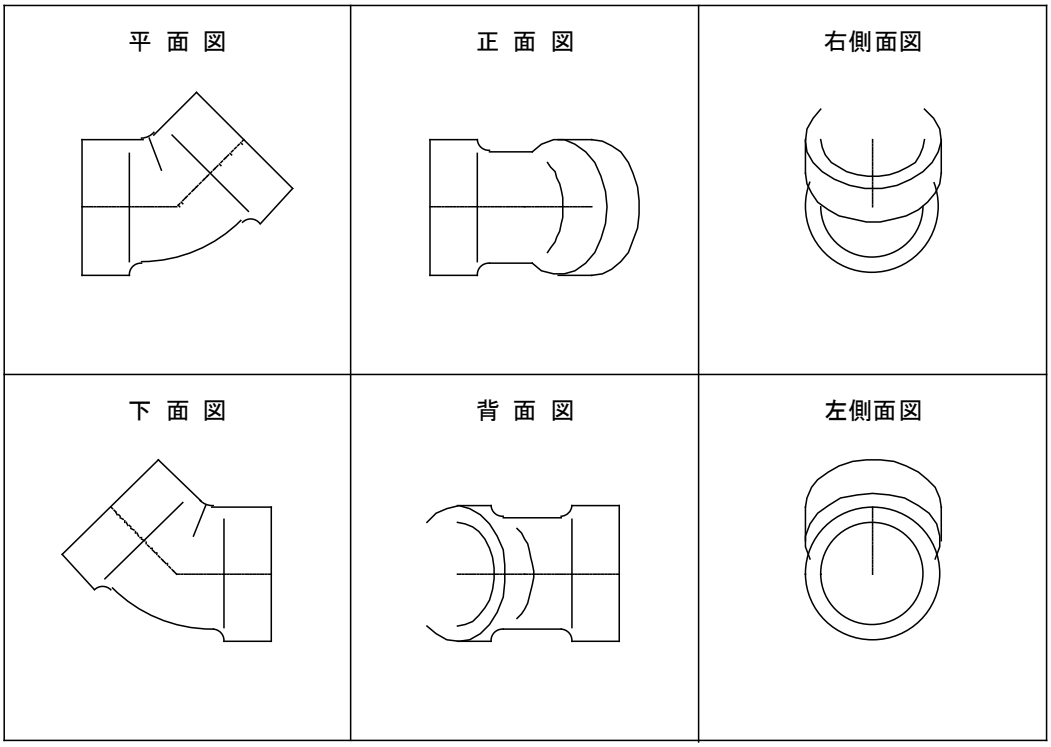

6.0:6.0
8.0:8.0
10.0:10.0
15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0

SUS-SW-90L　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS-SW 配管用ステンレス製差込溶接式継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

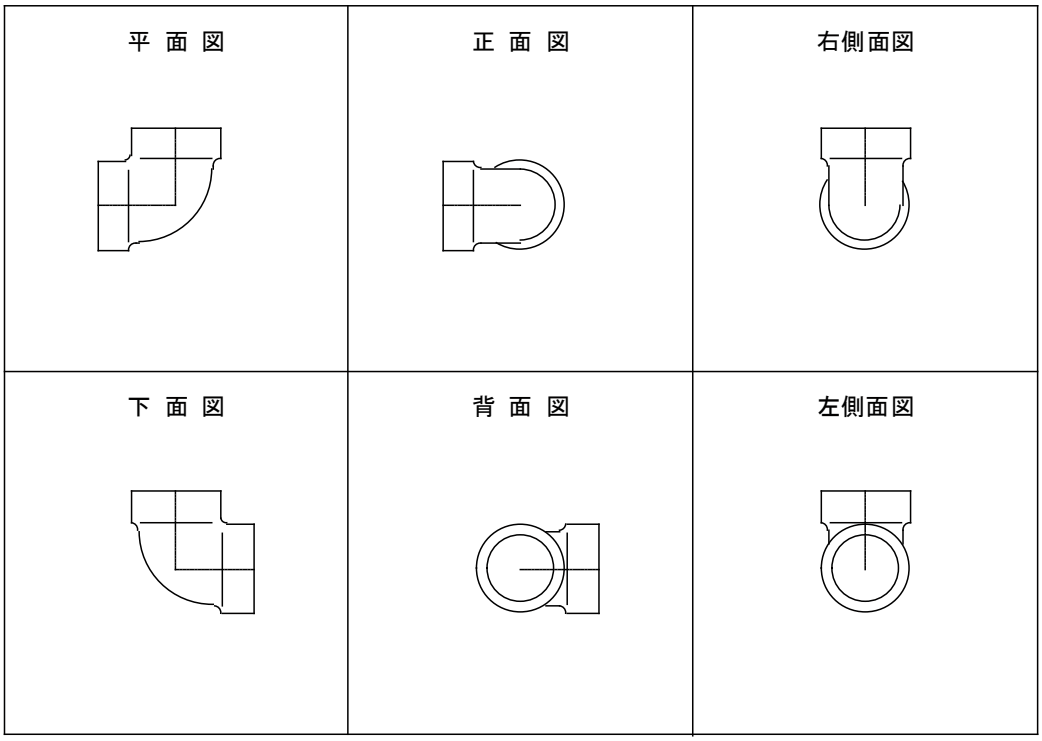

6.0:6.0
8.0:8.0
10.0:10.0
15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0

THL-45DL　スリーレス　45度エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［THL　スリーレス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0

THL-DL　スリーレス 90度エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［THL　スリーレス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0

THL-LL　スリーレス　ロングエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［THL　スリーレス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0

TINY-45E　ステンレス製ネック付溶接式管継手　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［TINY タイニージョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

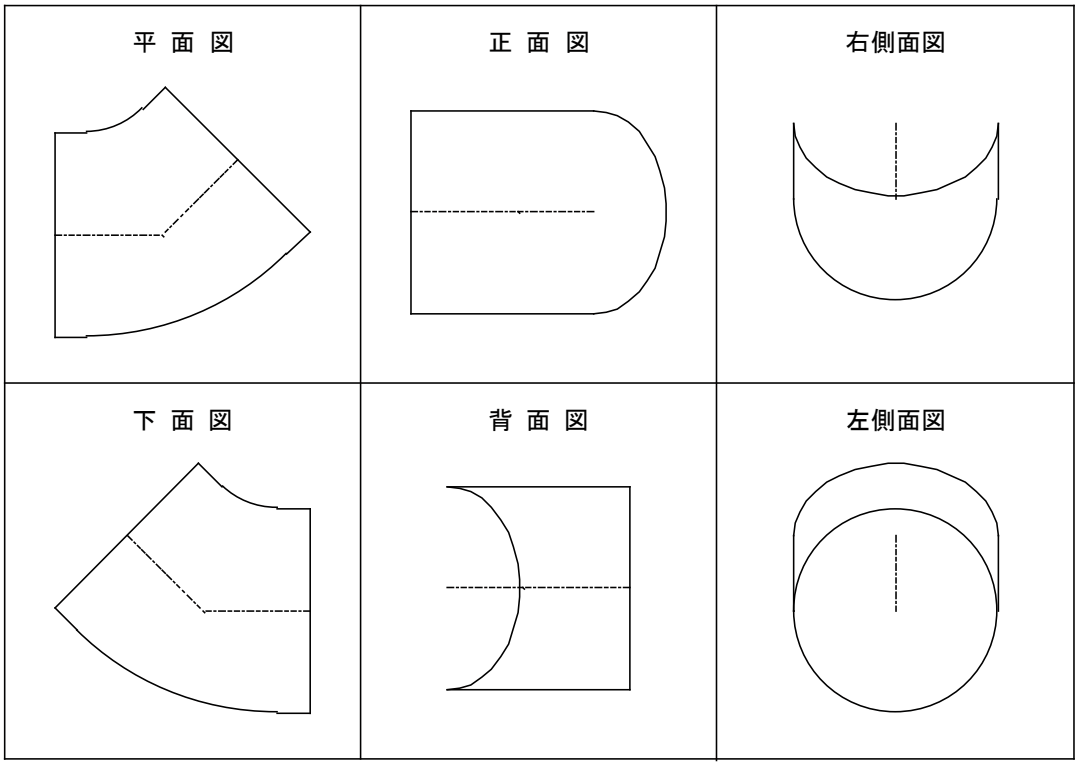

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
60.0　:　60.0
75.0　:　75.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

TINY-90E　ステンレス製ネック付溶接式管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［TINY タイニージョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

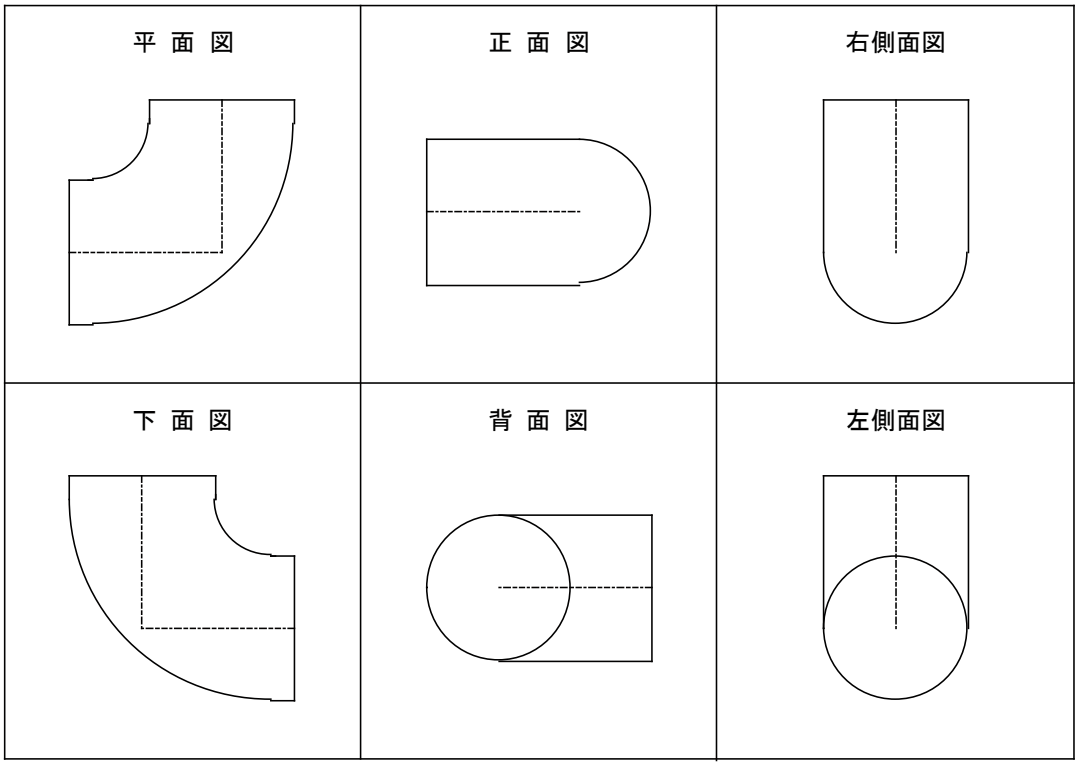

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
60.0　:　60.0
75.0　:　75.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

TN-45L　TNフィッティング　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［TN タイヨージョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

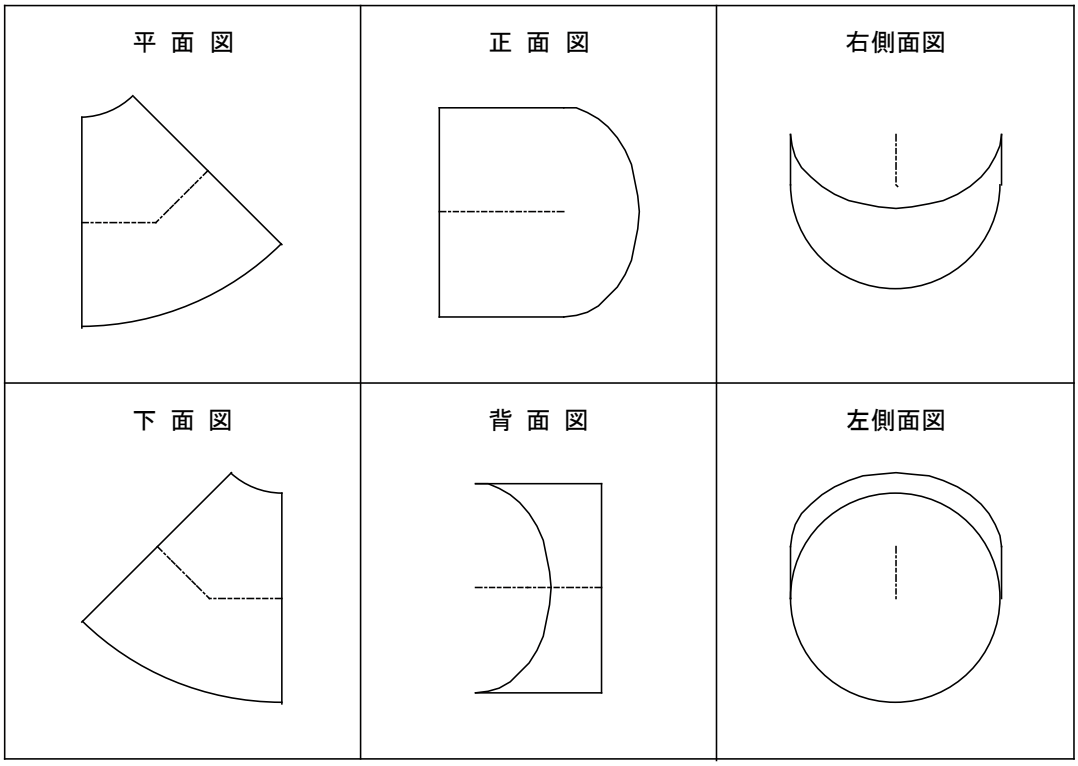

20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0

TN-90L　TNフィッティング　90°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［TN タイヨージョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

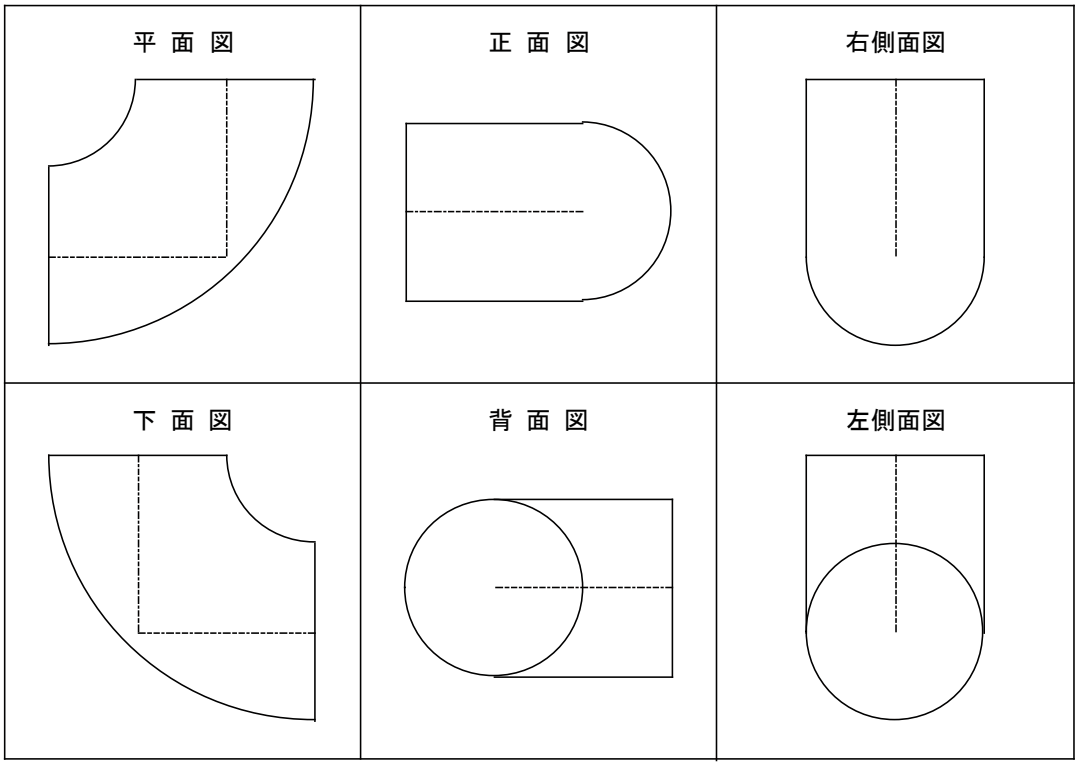

20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0

UX-45L　UX継手　45度エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［UX　UX継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

UX-90L　UX継手 90度エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［UX　UX継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

15.0	15.0	50.0	20.0	100.0	65.0
20.0	15.0	50.0	25.0	100.0	80.0
20.0	20.0	50.0	32.0	100.0	100.0
25.0	20.0	50.0	40.0		
25.0	25.0	50.0	50.0		
32.0	20.0	65.0	40.0		
32.0	25.0	65.0	50.0		
32.0	32.0	65.0	65.0		
40.0	20.0	80.0	50.0		
40.0	25.0	80.0	65.0		
40.0	32.0	80.0	80.0		
40.0	40.0	100.0	50.0		

UX-絶縁ﾒｽｵｽ90度ｴﾙﾎﾞ　UX継手　絶縁メスオス90度エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX　UX継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

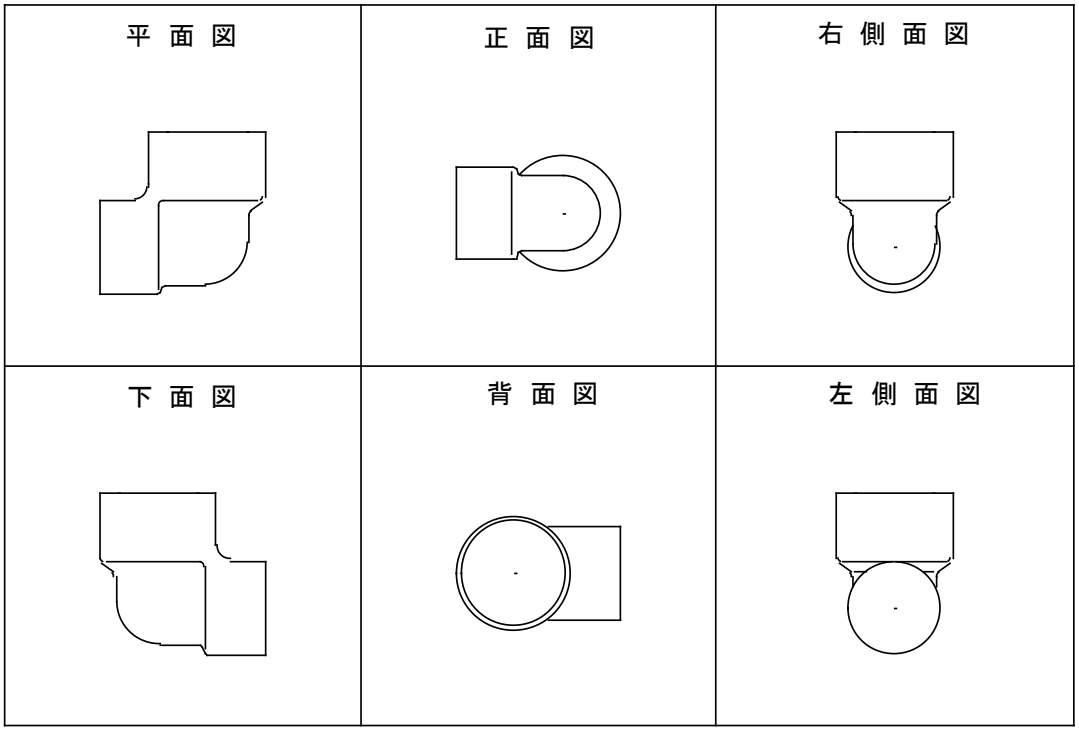

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

UX-砲金製給水栓90L　UX継手　砲金製給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［UX　UX継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

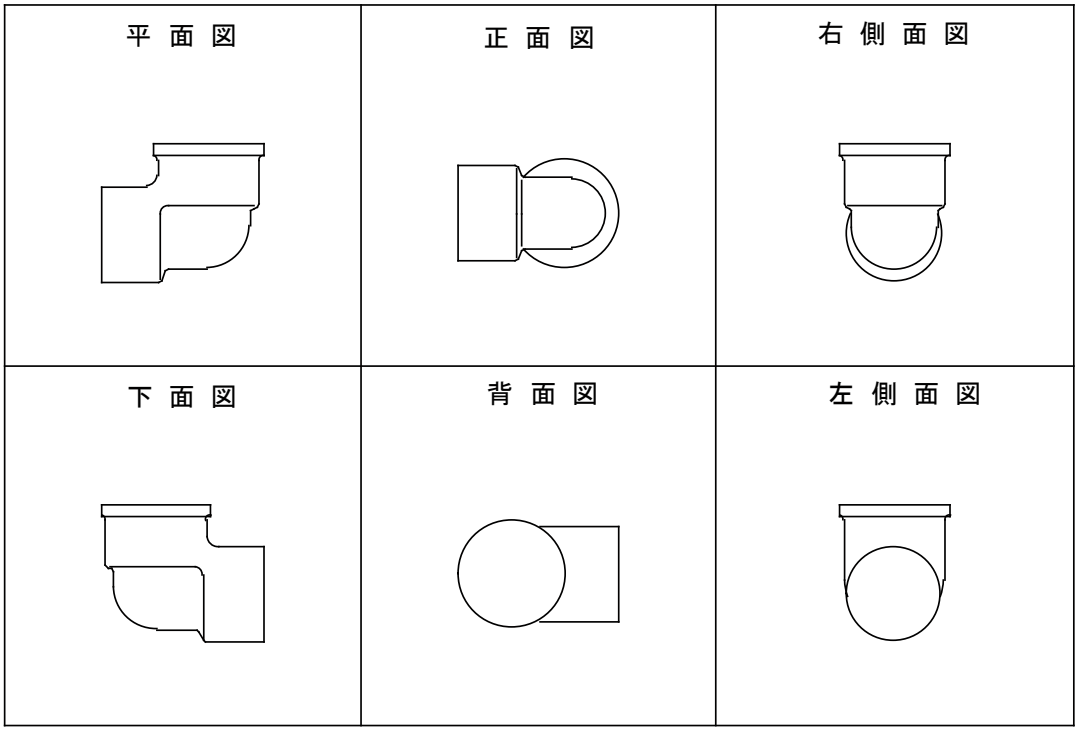

15.0	:	15.0
20.0	:	15.0
20.0	:	20.0

VU-45L　排水用塩化ビニル管VU継手　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

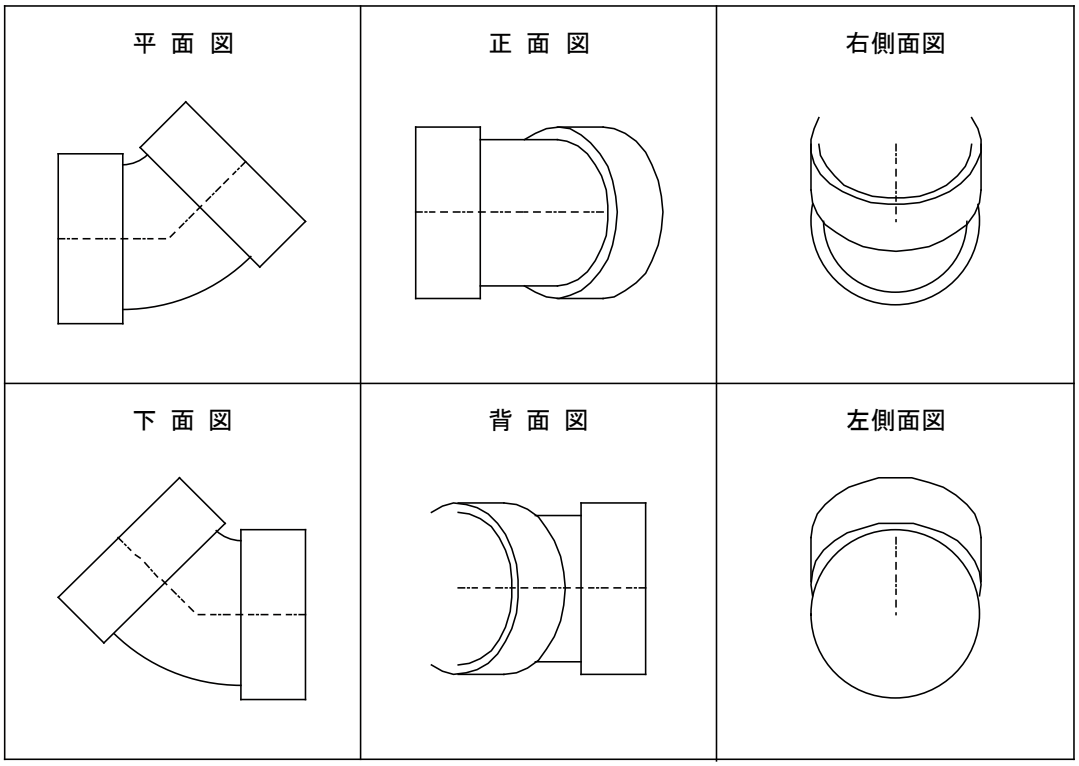

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0

VU-DL　排水用塩化ビニル管VU継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

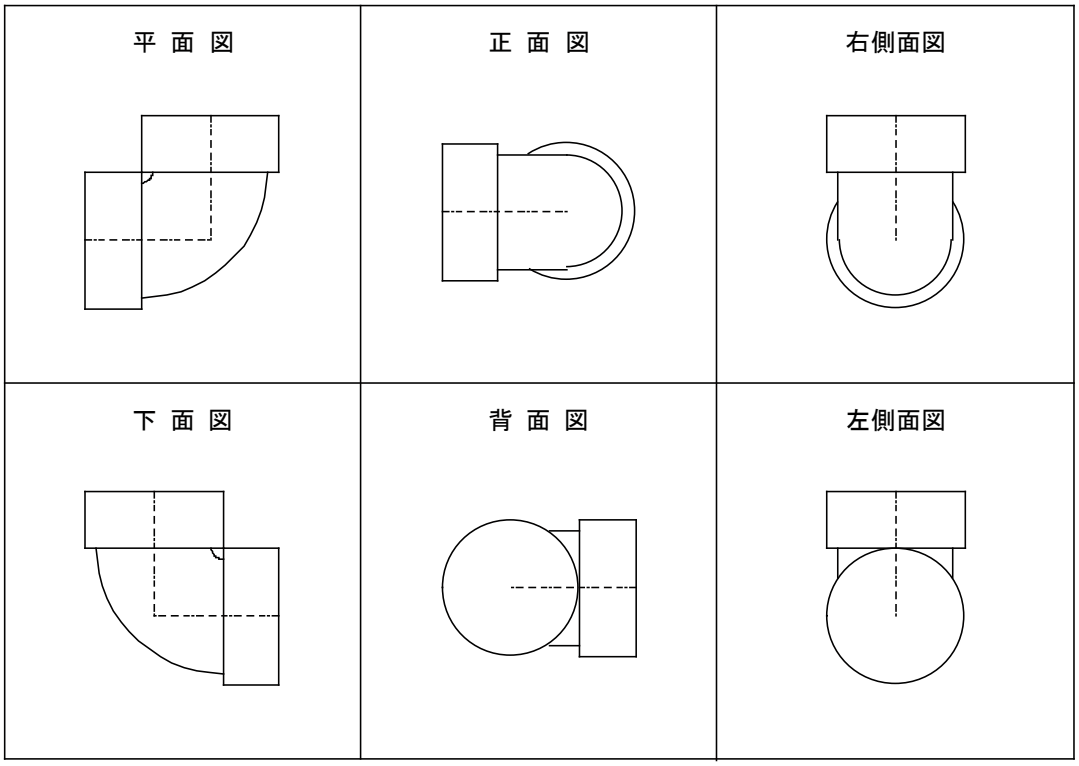

40.0	:	40.0	100.0	:	100.0
50.0	:	40.0	125.0	:	125.0
50.0	:	50.0	150.0	:	150.0
65.0	:	50.0	200.0	:	200.0
65.0	:	65.0	250.0	:	250.0
75.0	:	40.0	300.0	:	300.0
75.0	:	50.0	350.0	:	350.0
75.0	:	65.0	400.0	:	400.0
75.0	:	75.0			
100.0	:	50.0			
100.0	:	75.0			

VU-LL　排水用塩化ビニル管VU継手 90°大曲りエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

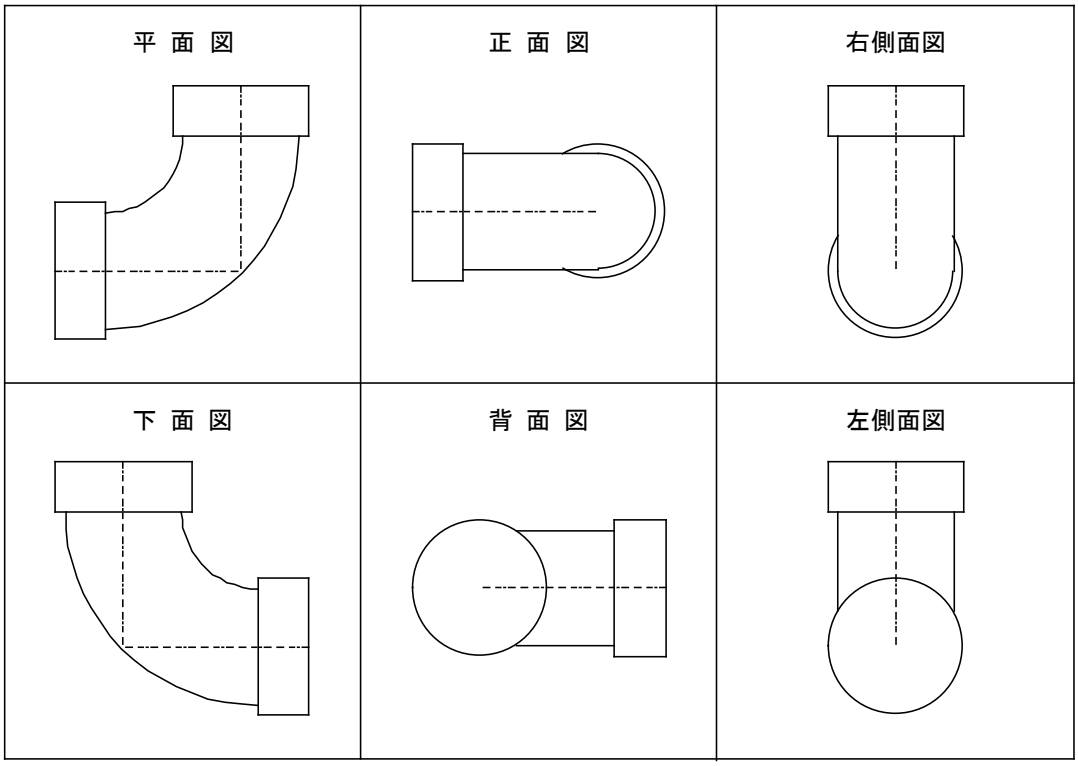

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

wdmosui-45L　汚水マス 45L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmtrap-45L トラップマス 45L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmdrop-45L ドロップマス 45L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmkokyo-45L　公共マス 45L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［排水部品］－［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmosui-90L　汚水マス 90L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－[部材配置]－[申請図部品ルート]－[標準申請図部品]－[排水部品]－[小口径マス]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmtrap-90L　トラップマス 90L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－[部材配置]－[申請図部品ルート]－[標準申請図部品]－[排水部品]－[小口径マス]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmdrop-90L　ドロップマス 90L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－[部材配置]－[申請図部品ルート]－[標準申請図部品]－[排水部品]－[小口径マス]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[03-エルボ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmkokyo-90L　公共マス 90L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－[部材配置]－[申請図部品ルート]－[標準申請図部品]－[排水部品]－[小口径マス]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[04-ティーズ]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

AC-45L　ACドレン継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［AC ドレン継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

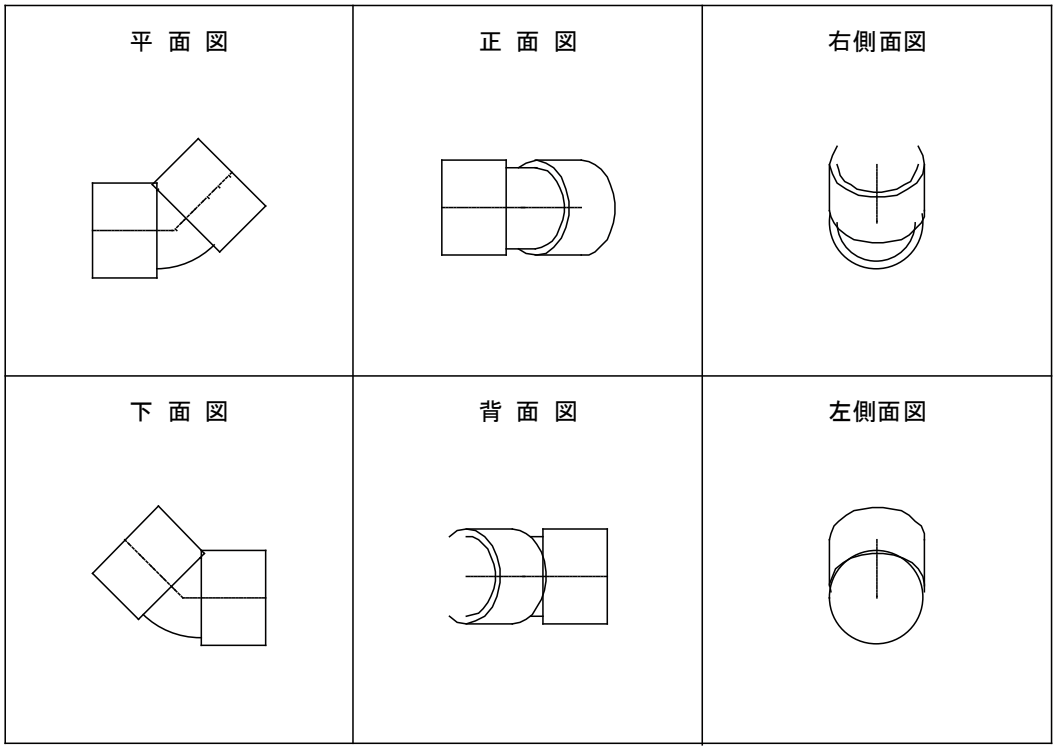

20.0:20.0
25.0:25.0
30.0:30.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0

AC-L　ACドレン継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［AC ドレン継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

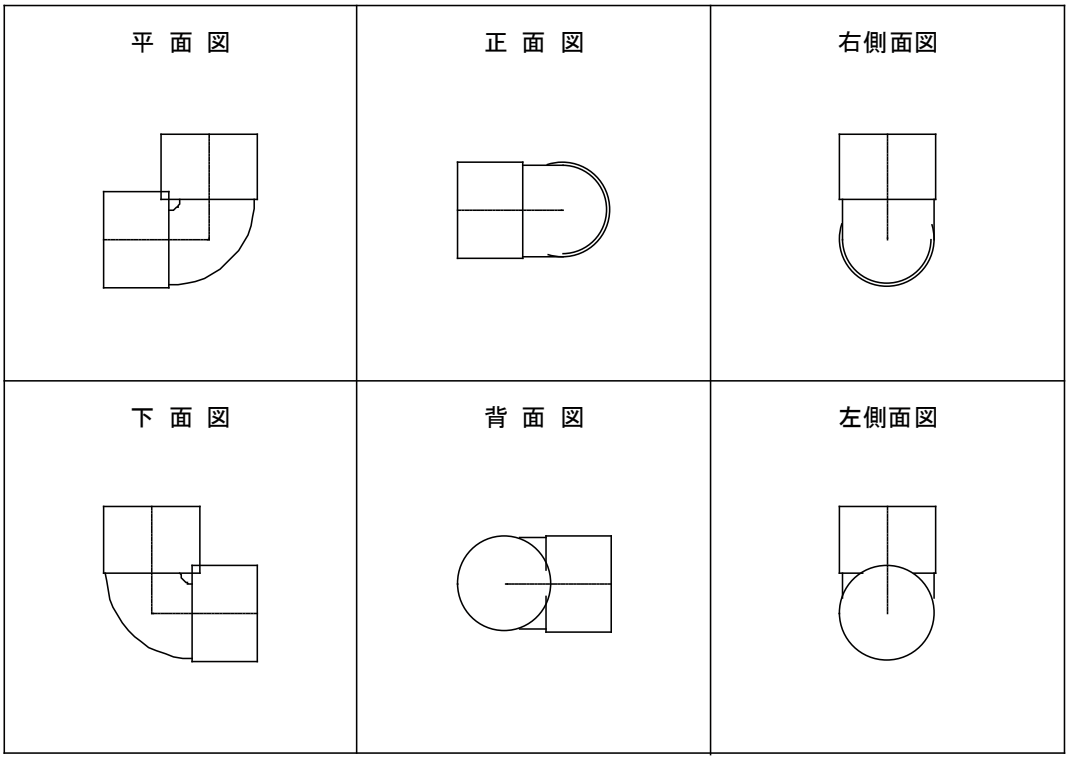

20.0:20.0
25.0:25.0
30.0:30.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0

DF13-THIN　薄鋼電線管用ノーマルベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［09-電線管継手］－［01-薄鋼電線管継手］－［ノーマルベンド］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

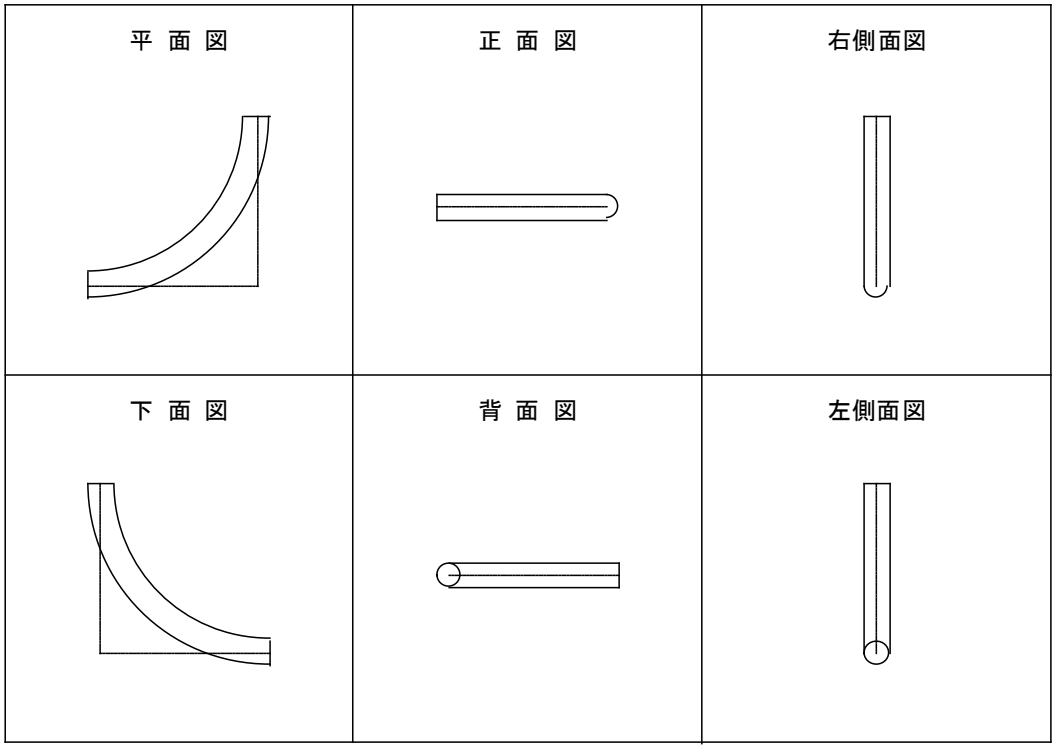

25.0: 25.0
31.0: 31.0
39.0: 39.0
51.0: 51.0
63.0: 63.0
75.0: 75.0

DF13-THIC　厚鋼電線管用ノーマルベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［09-電線管継手］－［01-薄鋼電線管継手］－［ノーマルベンド］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

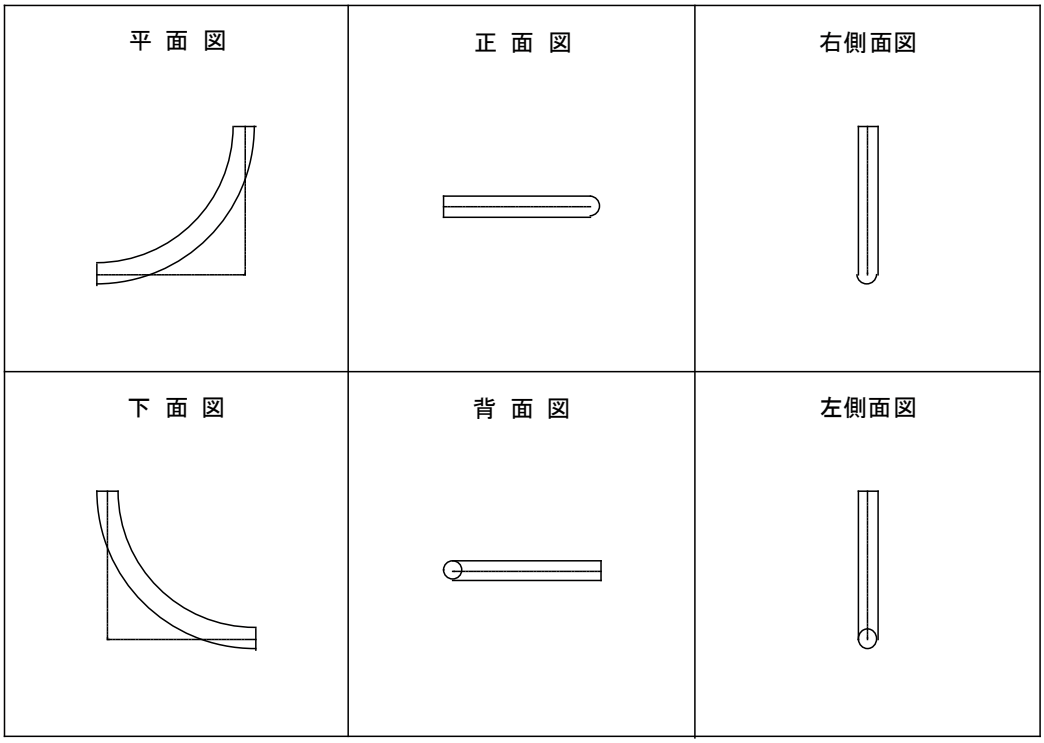

16.0: 16.0
22.0: 22.0
28.0: 28.0
36.0: 36.0
42.0: 42.0
54.0: 54.0
70.0: 70.0
82.0: 82.0
92.0: 92.0
104.0:104.0

DIPNS-11L　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 11°１／4曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

DIPNS-22L　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 22°１／2曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0

DIPNS-5L　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 5°5／8曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

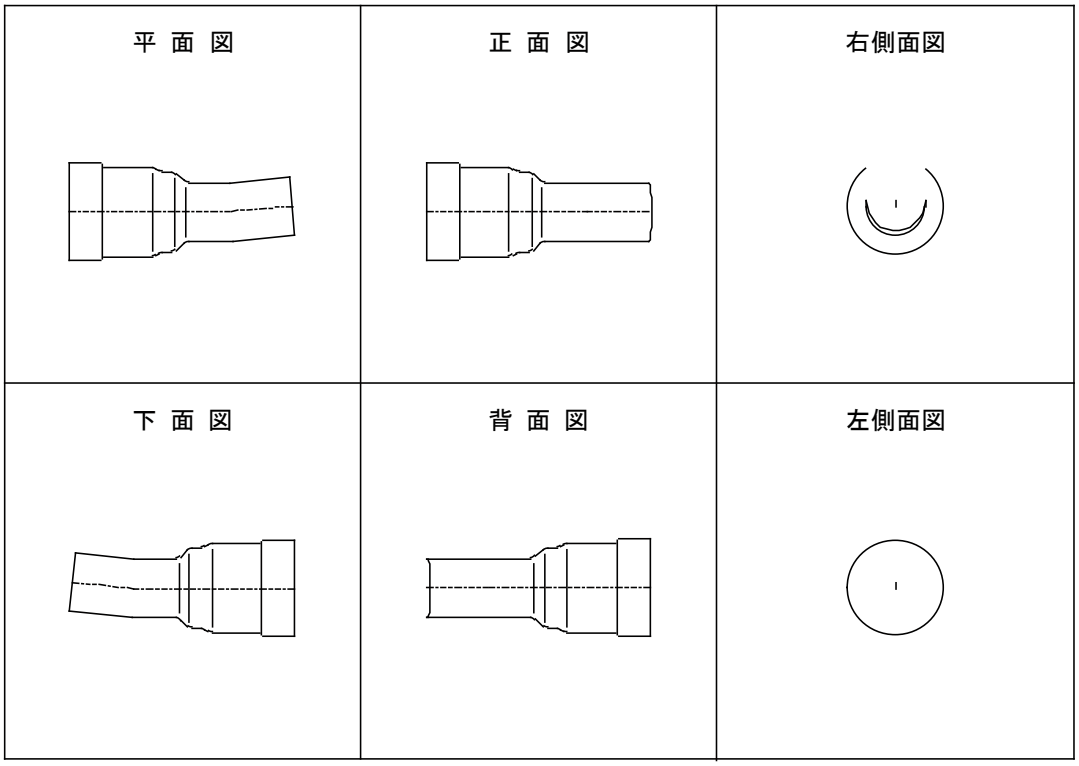

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

DS03　電線管ねじなしノーマルベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［09-電線管継手］－［03-電線管継手（ねじなし）］－［ノーマルベンド］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

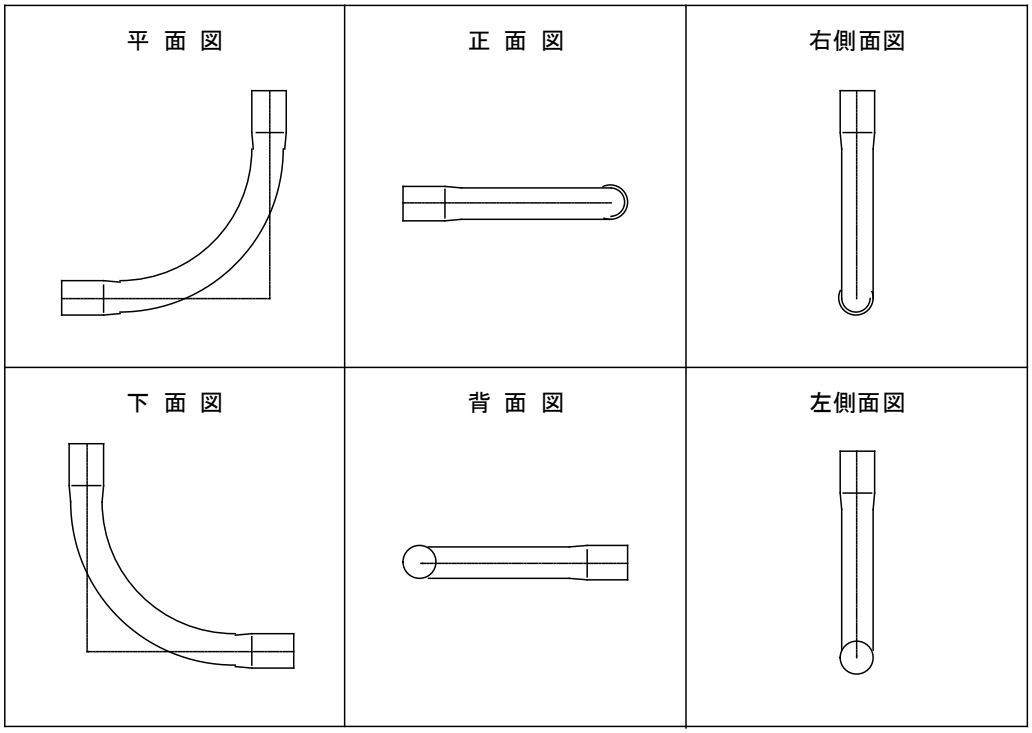

25.0:25.0
31.0:31.0
39.0:39.0
51.0:51.0
63.0:63.0
75.0:75.0

MD-TL(2) 排水鋼管用可とう継手 東京都型流し排水用ロングエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［MD 排水鋼管用可とう継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

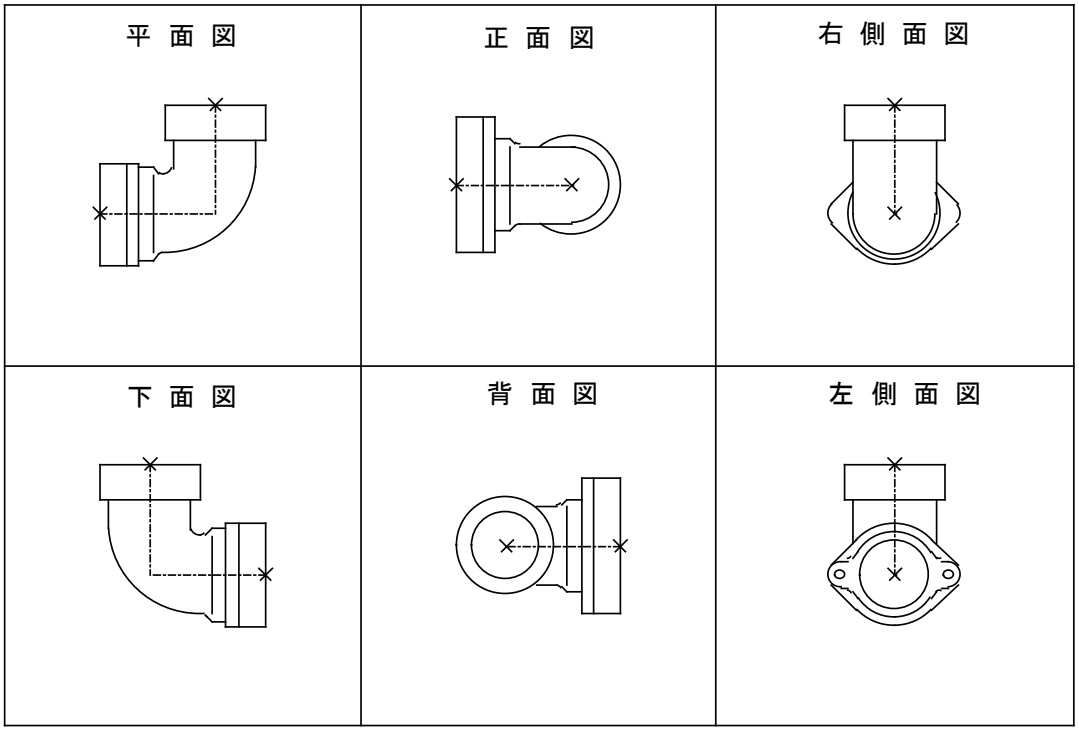

40.0　：　40.0

CU-L(*) 水道用銅管継手 エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
18.0	:	18.0
20.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	15.0
25.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

TS-L(*) 水道用硬質塩化ビニル管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

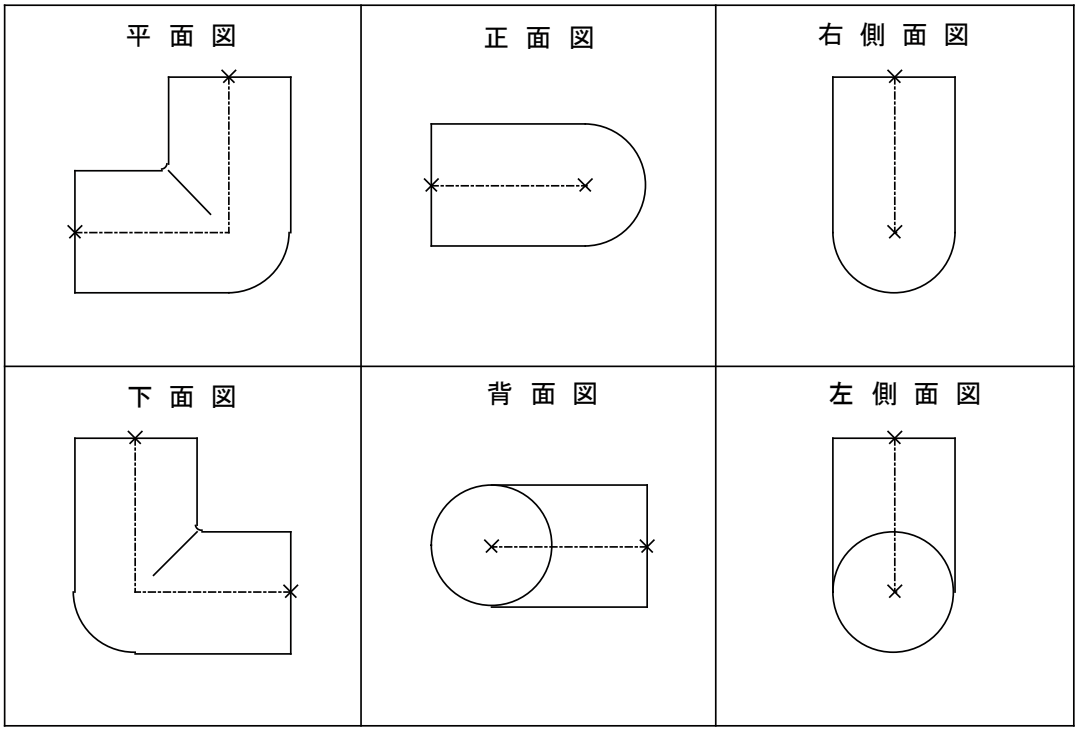

13.0	:	13.0	100.0	:	100.0
16.0	:	16.0	125.0	:	125.0
20.0	:	20.0	150.0	:	150.0
25.0	:	25.0	200.0	:	200.0
30.0	:	30.0	250.0	:	250.0
40.0	:	40.0			
50.0	:	50.0			
65.0	:	65.0			
75.0	:	75.0			

TS-90B　水道用硬質塩化ビニル管継手 90°ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

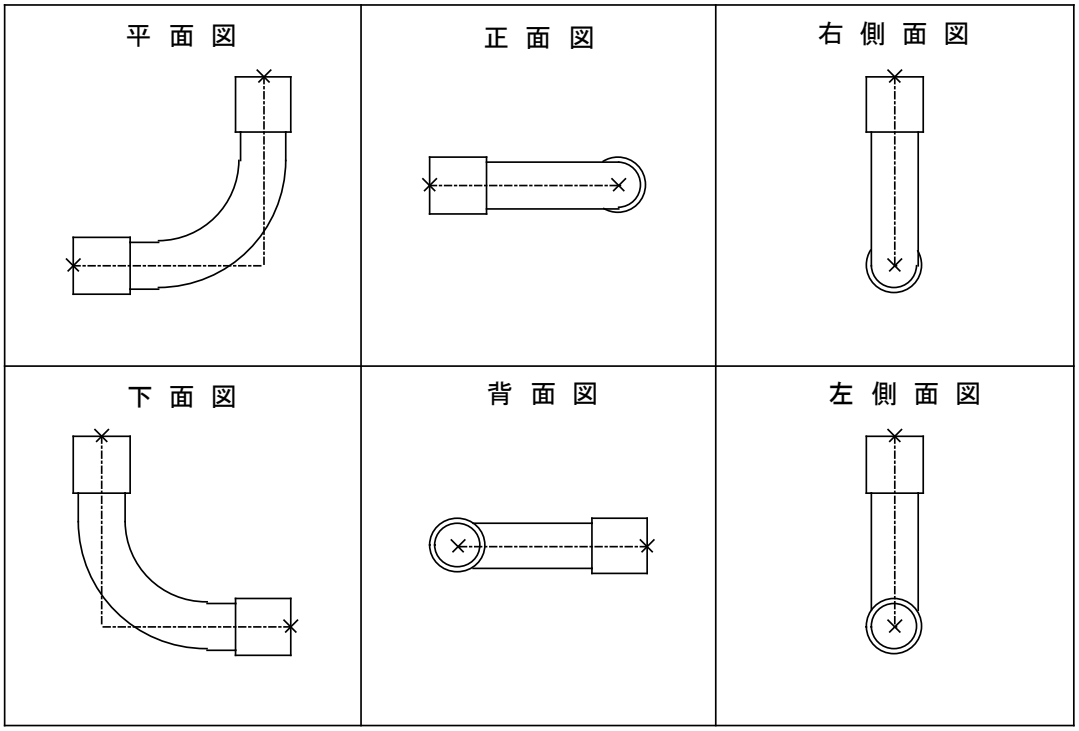

13.0	:	13.0
16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0

TS-45B 水道用硬質塩化ビニル管継手 45° ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

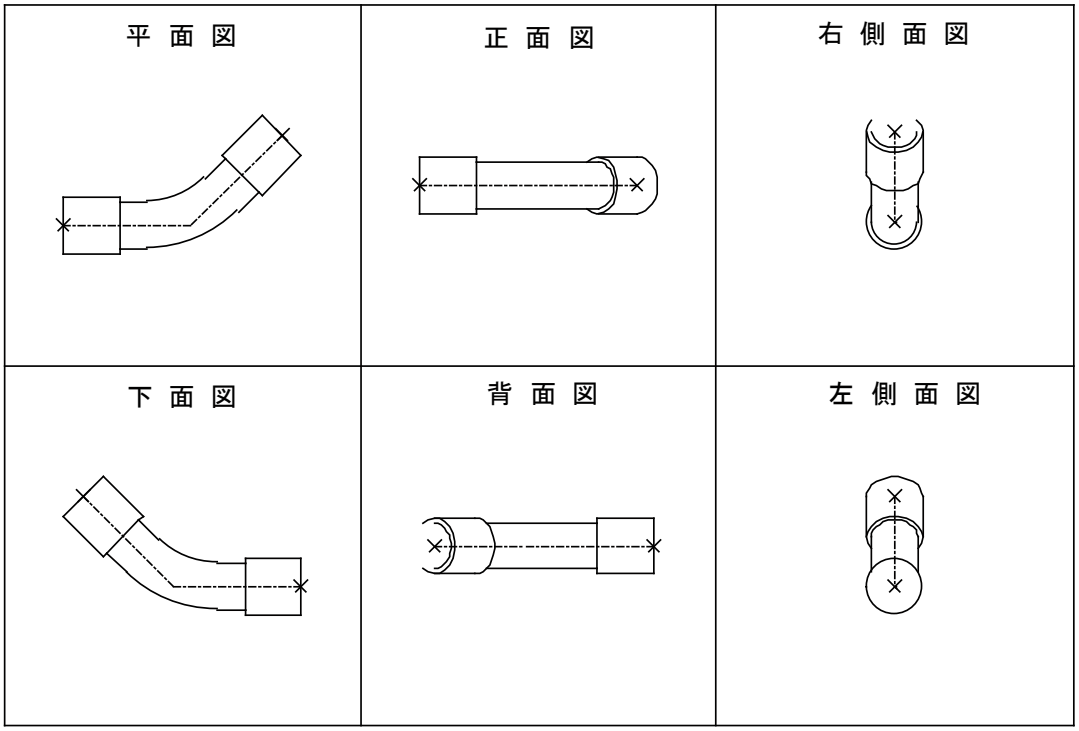

13.0	:	13.0
16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0

HT-L(*)　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

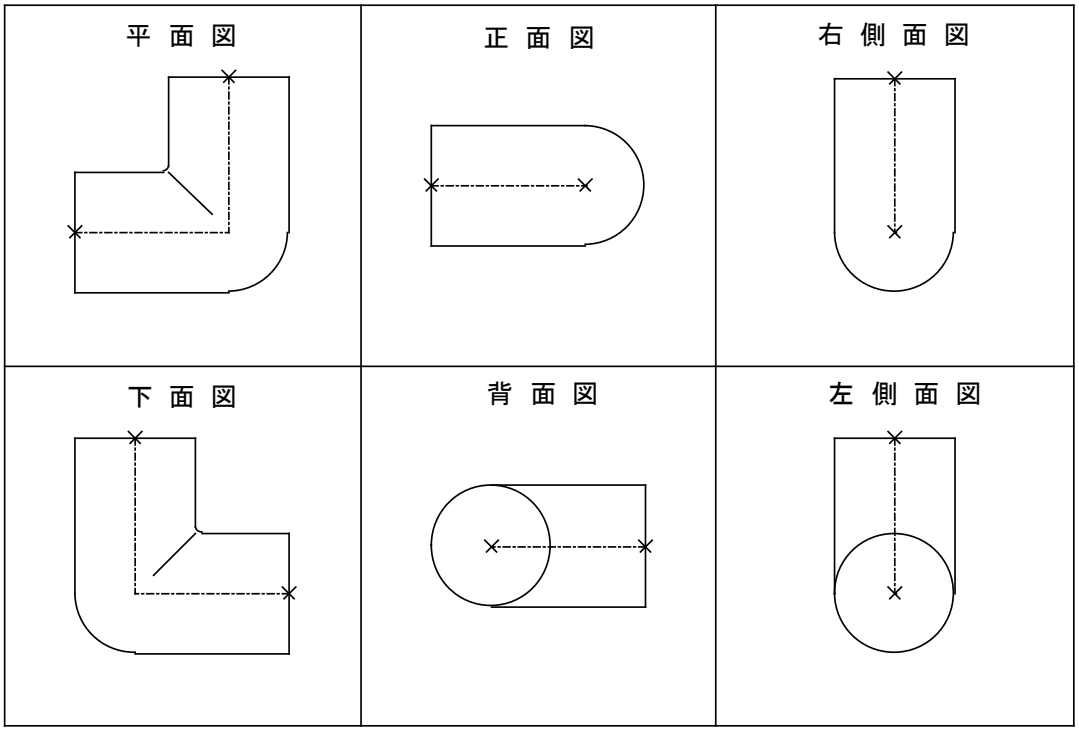

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

HT-WL　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手　給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

13.0　：　13.0
16.0　：　13.0
20.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

HT-WLL　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手　給水栓ロングエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

13.0　：　13.0

DV-DL(*) 排水用硬質塩化ビニル管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

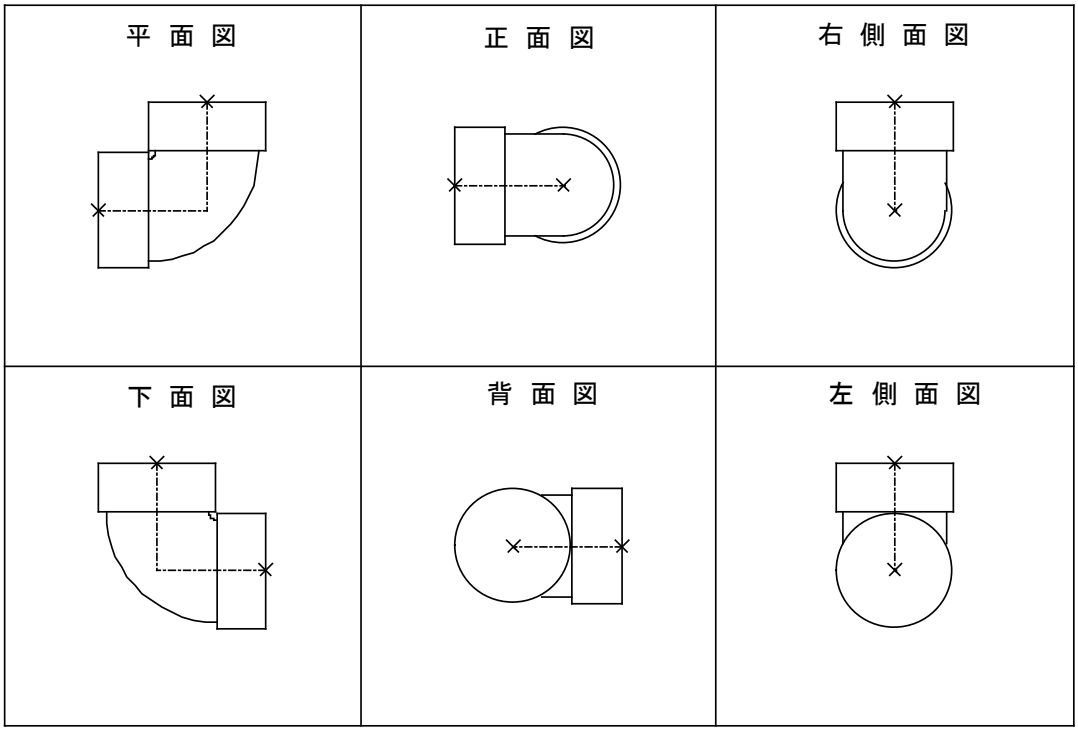

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 40.0
75.0 : 50.0
75.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 50.0
100.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 100.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0

FSGP-L(*) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

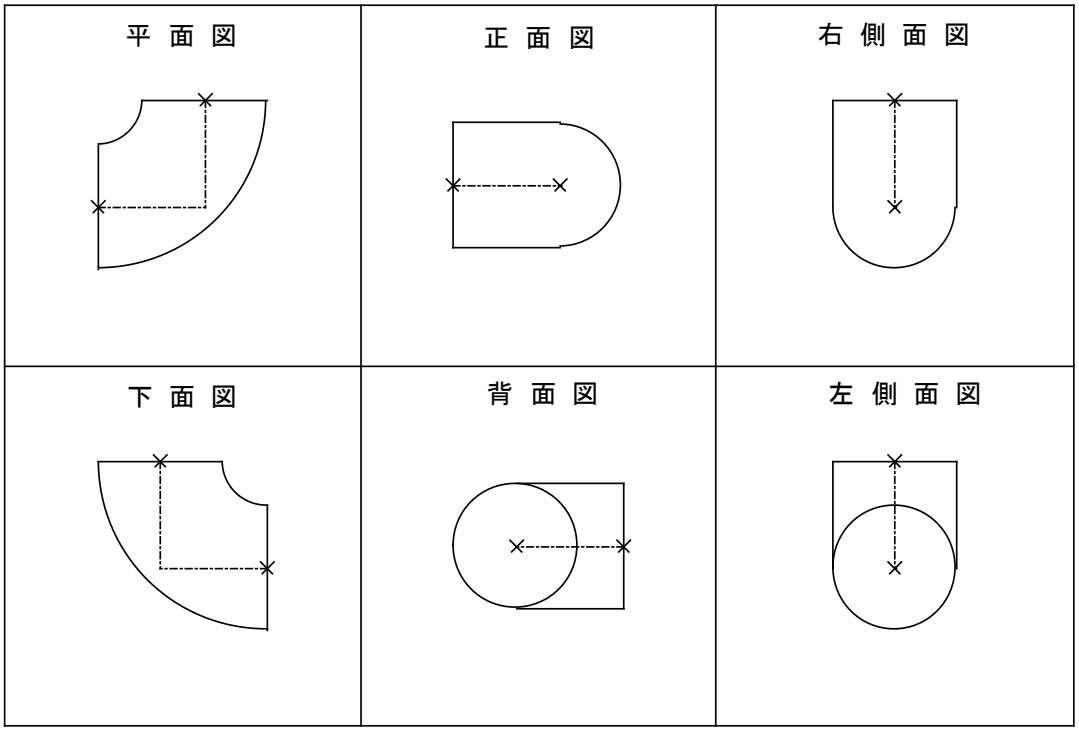

25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
550.0 : 550.0
600.0 : 600.0
650.0 : 650.0
700.0 : 700.0
750.0 : 750.0
800.0 : 800.0
850.0 : 850.0
900.0 : 900.0
950.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0

TM-DL(*) 繊維モルタルビニル二層管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0 : 40.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 50.0
100.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

MD-L(*) 排水鋼管用可とう継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

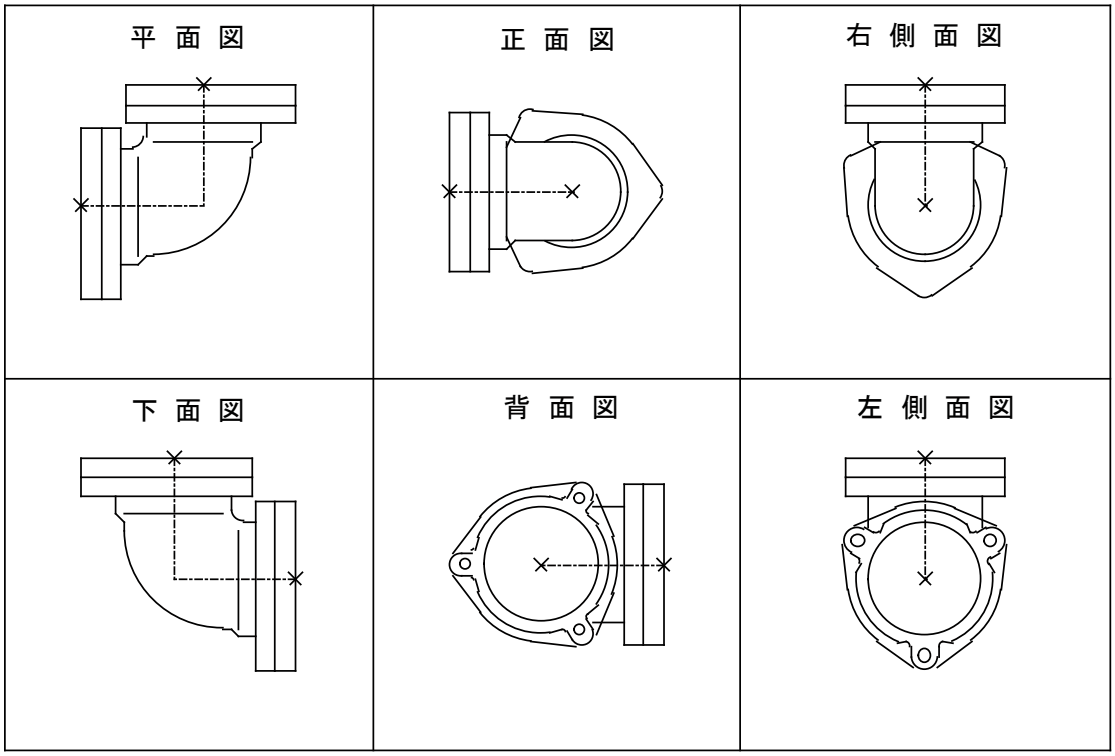

32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0

DR-L(*) ねじ込み式排水管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

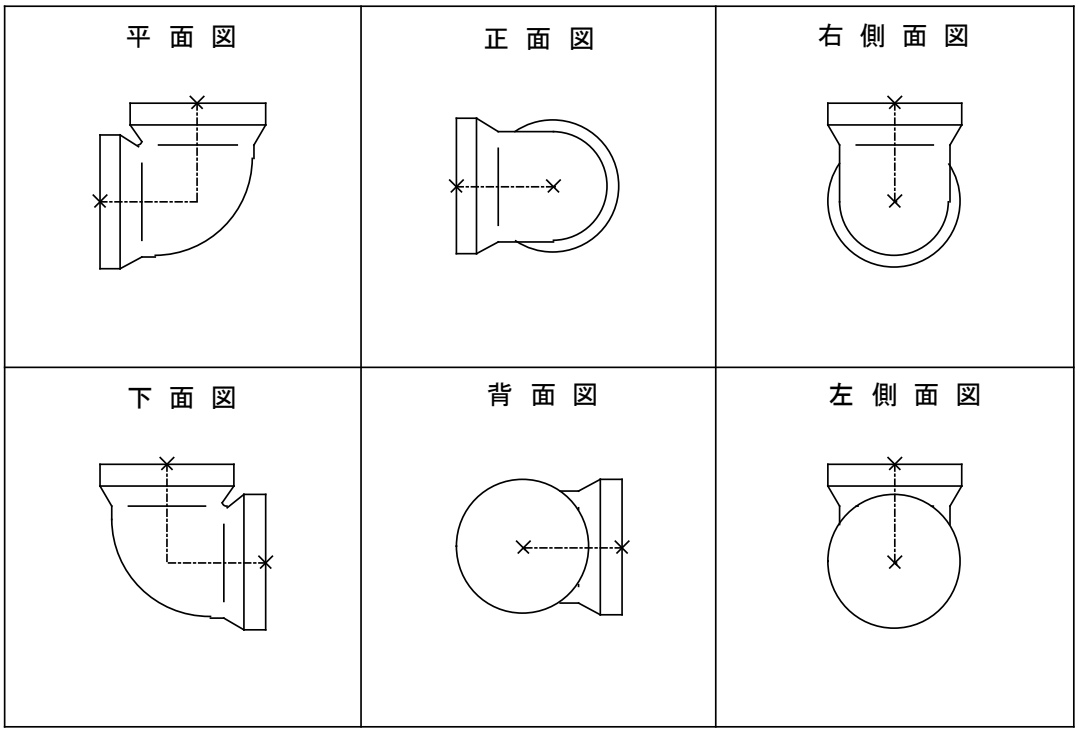

32.0 : 32.0
40.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 50.0
80.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 65.0
100.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0

CUR-L(*) 差込み銅製継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

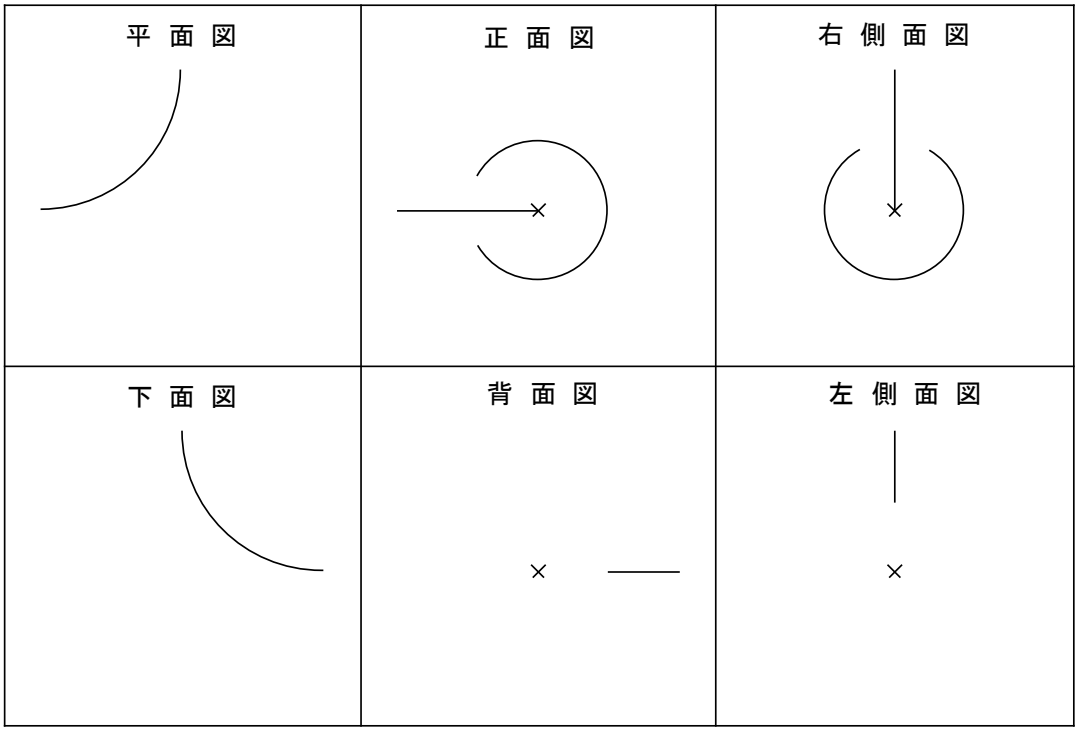

6.4	:	6.4
9.5	:	9.5
12.7	:	12.7
15.9	:	15.9
19.1	:	19.1
22.2	:	22.2
25.4	:	25.4
28.6	:	28.6
31.8	:	31.8
35.0	:	35.0
38.1	:	38.1
40.0	:	40.0
44.5	:	44.5
50.8	:	50.8
75.0	:	75.0

HT-L　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

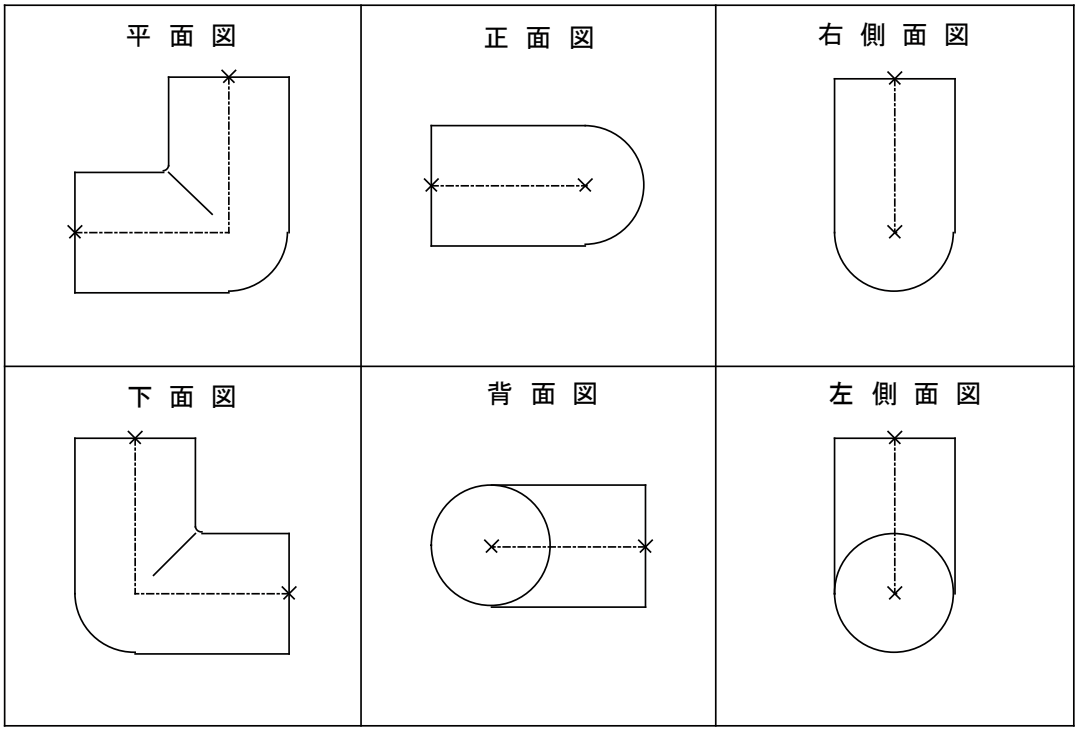

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

SSW-90L(*) 配管用鋼製差込み溶接式管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

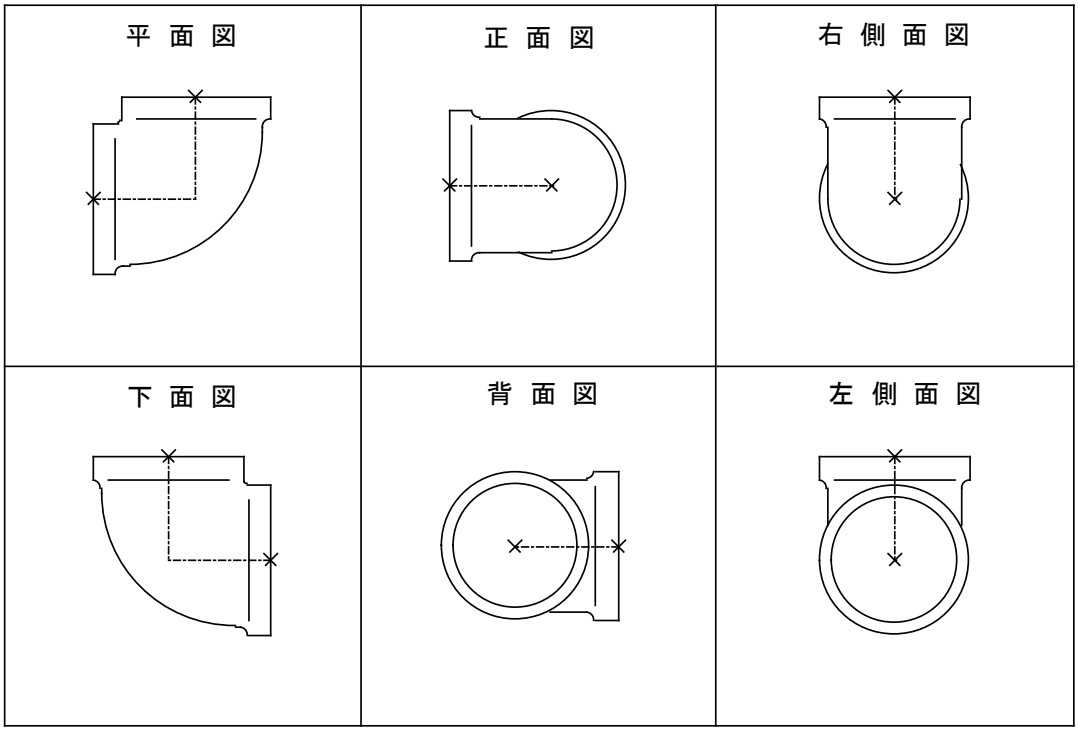

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0

MLC-90E(*) モルコジョイント 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

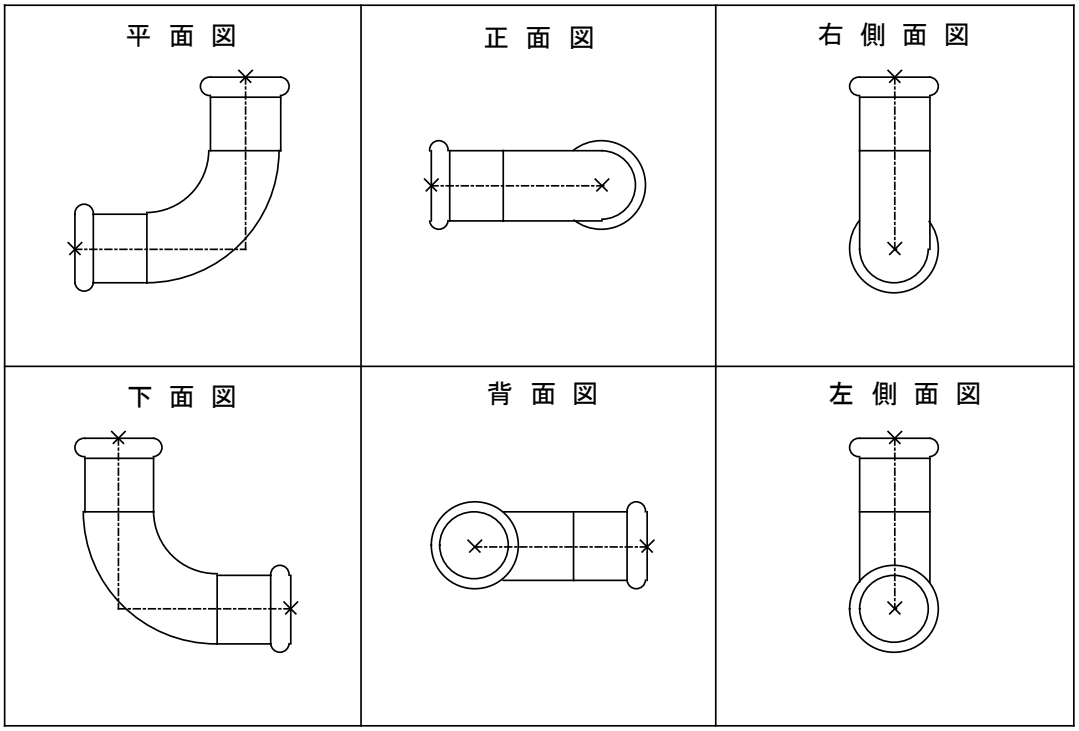

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

VLP-YL　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 45° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

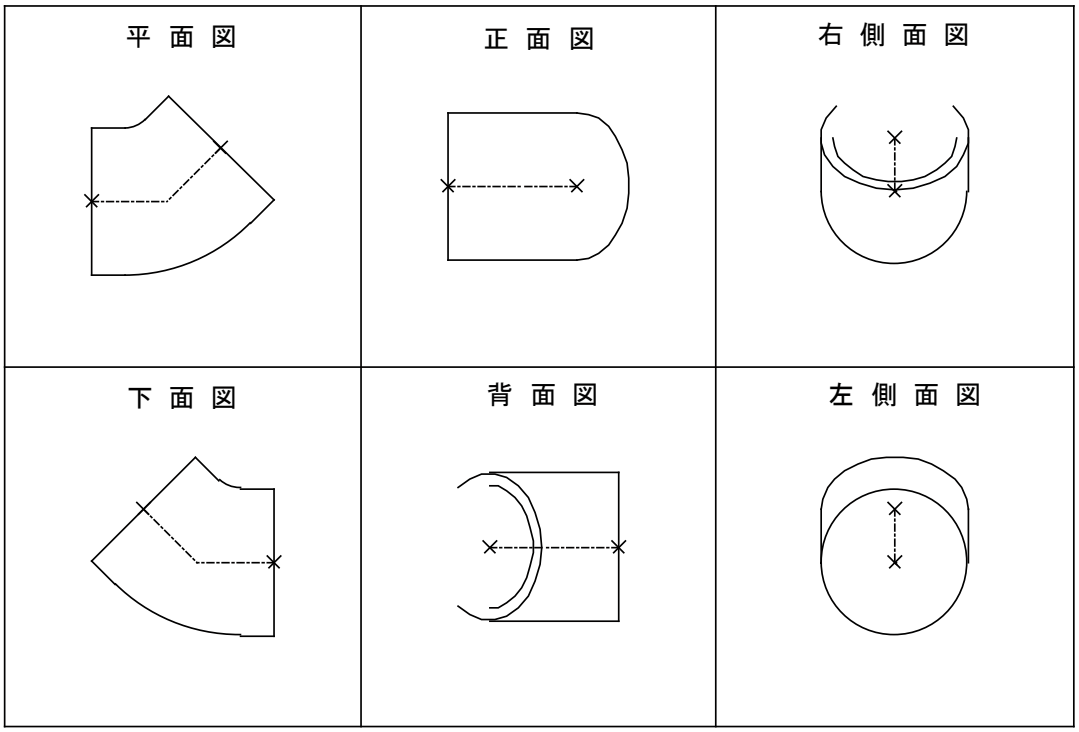

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

VLP-L(*) 硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

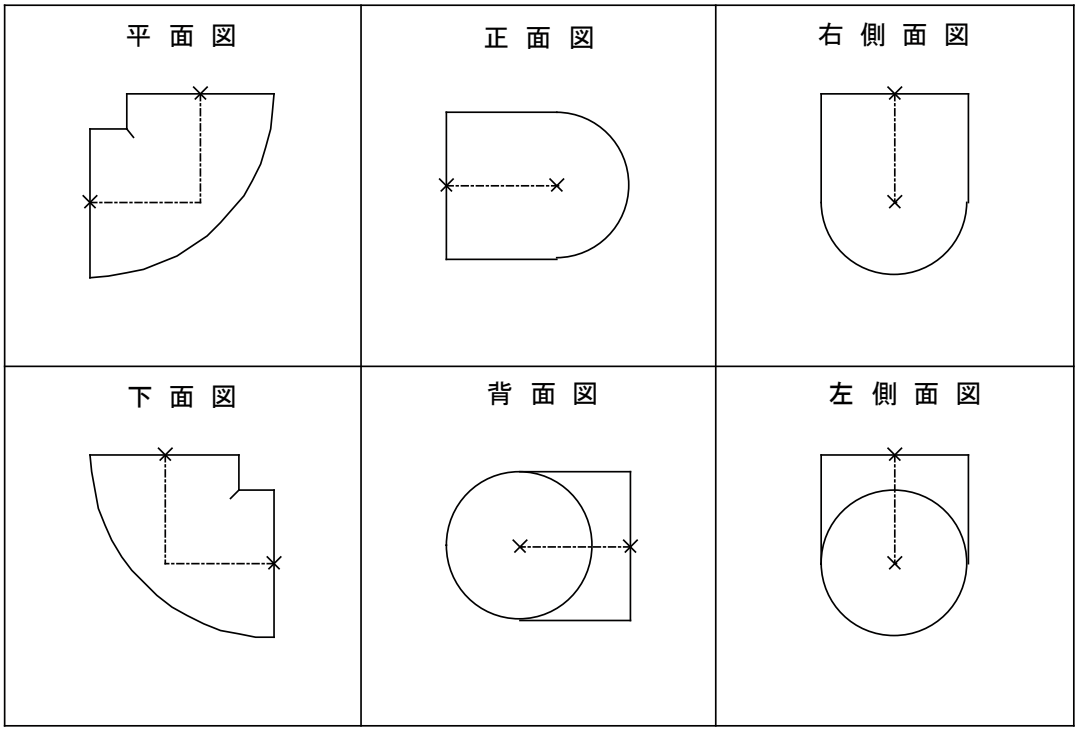

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 6.0
10.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 8.0
15.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 10.0
20.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 10.0
25.0 : 15.0
25.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 15.0
32.0 : 20.0
32.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 15.0
40.0 : 20.0
40.0 : 25.0
40.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 15.0
50.0 : 20.0
50.0 : 25.0
50.0 : 32.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 25.0
65.0 : 32.0
65.0 : 40.0
65.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 32.0
80.0 : 40.0
80.0 : 50.0
80.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 50.0
100.0 : 65.0
100.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 80.0
125.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 100.0
150.0 : 125.0
150.0 : 150.0

VLP-L　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

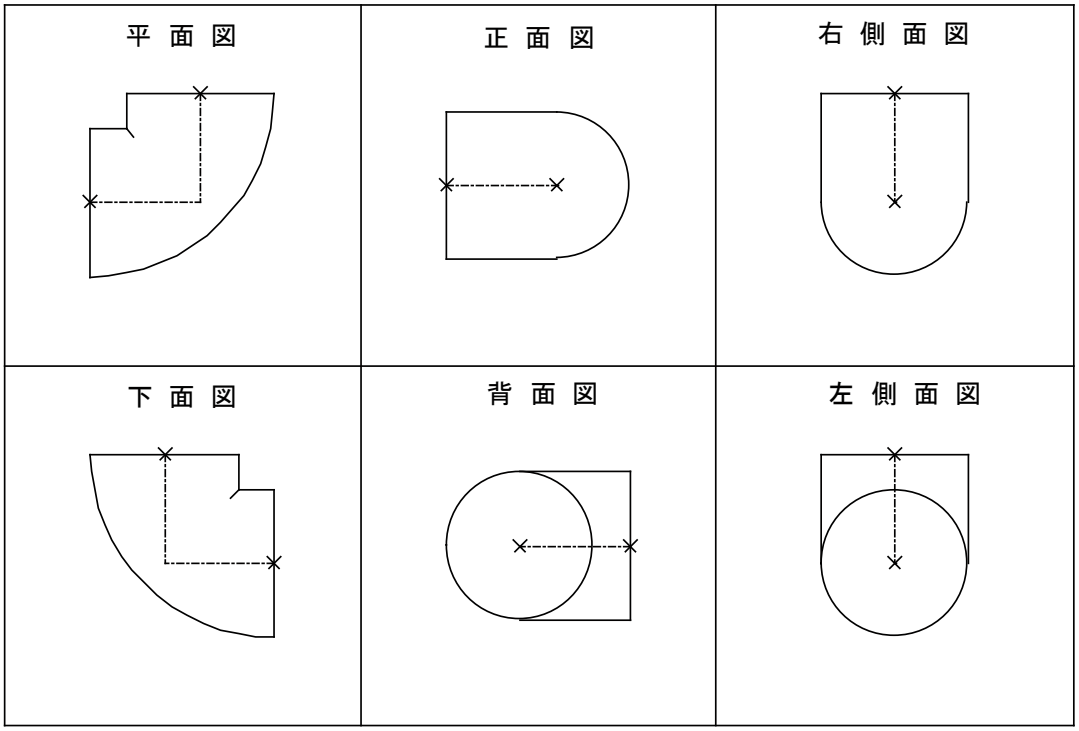

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 6.0
10.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 8.0
15.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 10.0
20.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 10.0
25.0 : 15.0
25.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 15.0
32.0 : 20.0
32.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 15.0
40.0 : 20.0
40.0 : 25.0
40.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 15.0
50.0 : 20.0
50.0 : 25.0
50.0 : 32.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 25.0
65.0 : 32.0
65.0 : 40.0
65.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 32.0
80.0 : 40.0
80.0 : 50.0
80.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 50.0
100.0 : 65.0
100.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 80.0
125.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 100.0
150.0 : 125.0
150.0 : 150.0

NJ-90E(*) ナイスジョイント 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

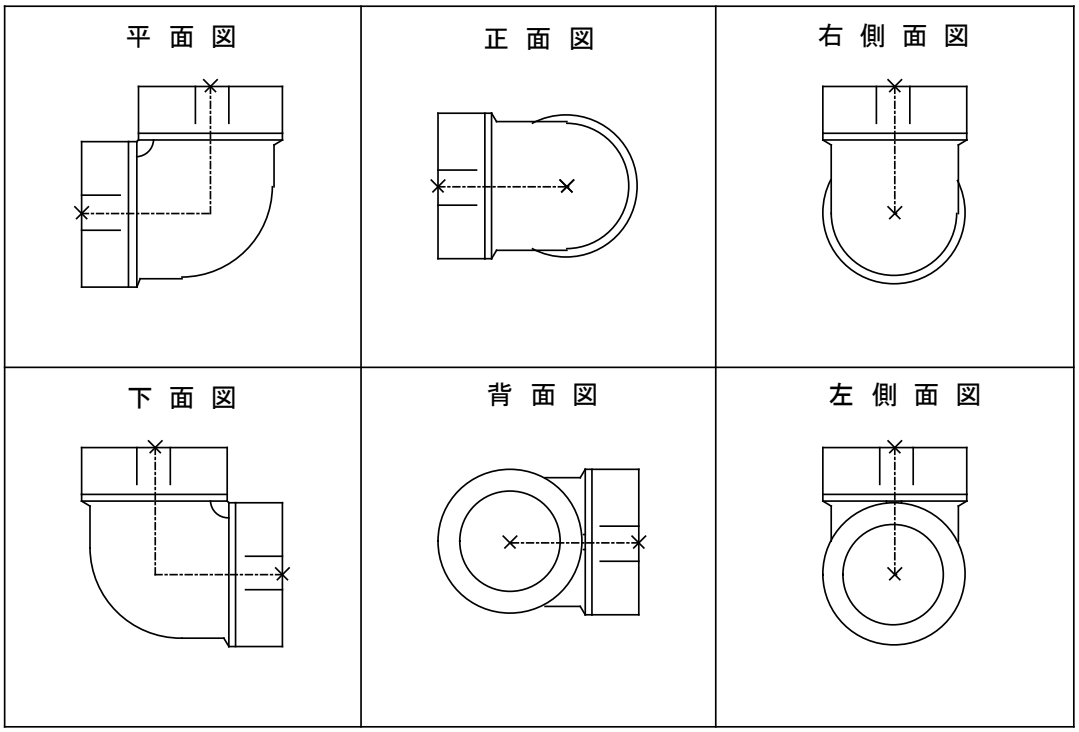

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

HI-L(*)　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　90°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

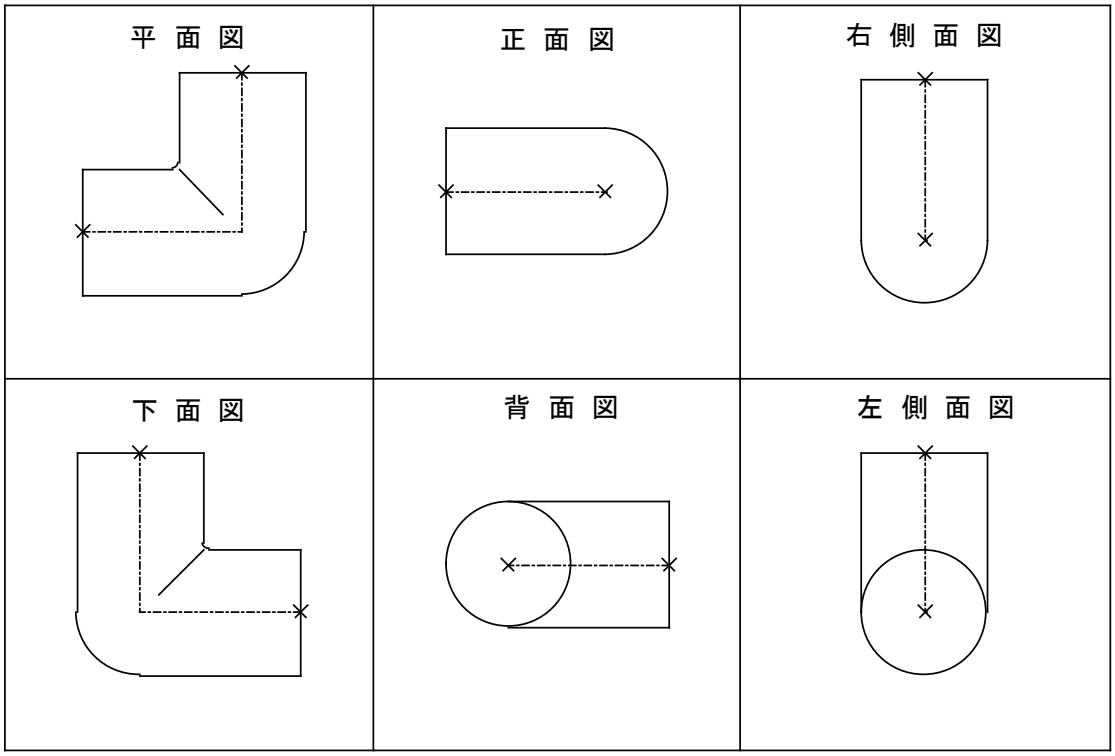

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　13.0
25.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

HI-YL　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

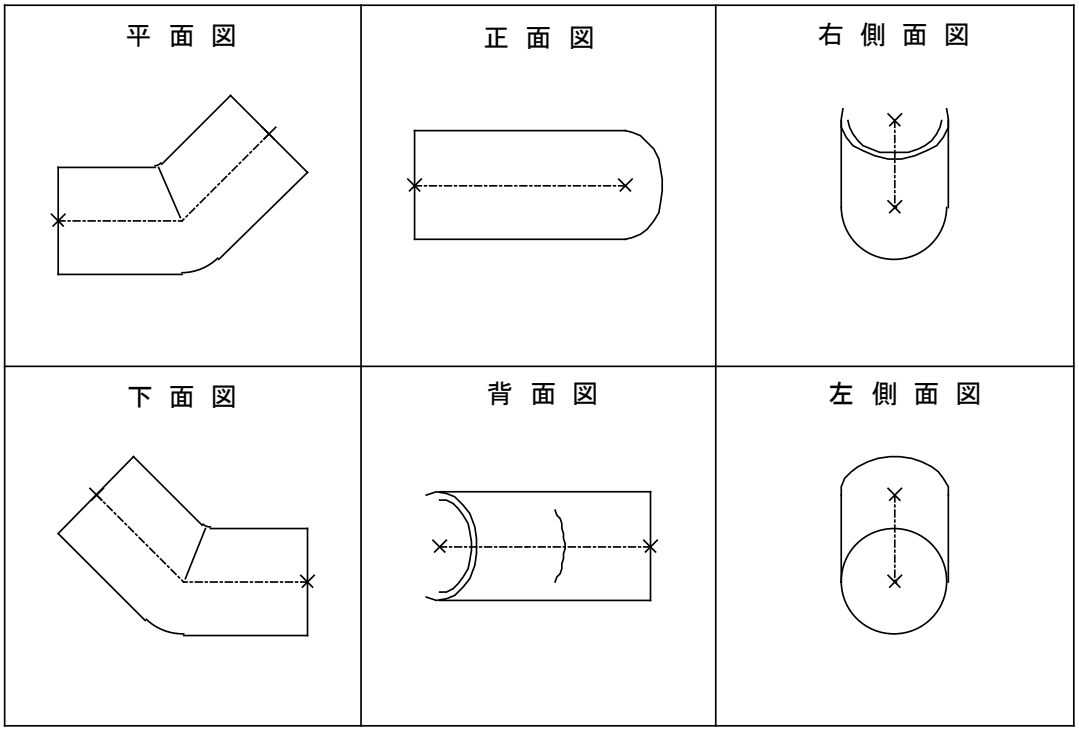

13.0	:	13.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0

HI-WL　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

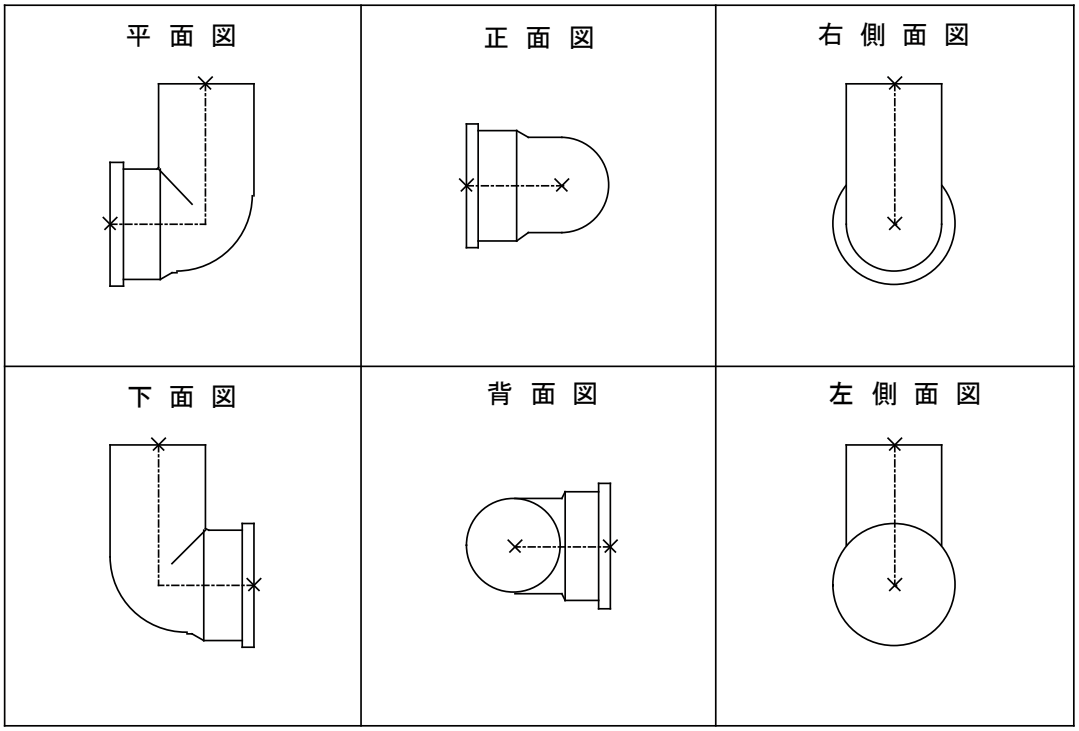

13.0　：　13.0
13.0　：　16.0
13.0　：　20.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

HI-WLL　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　給水栓ロングエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

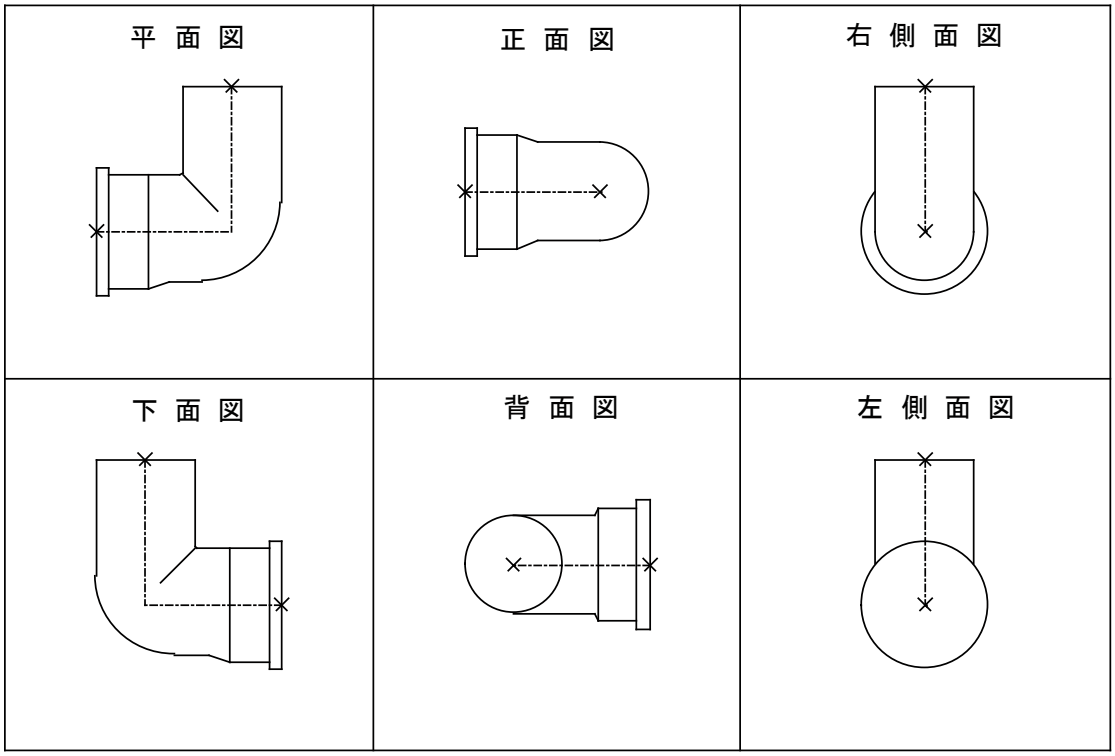

13.0　：　13.0
13.0　：　16.0
13.0　：　20.0

HI-90B　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 90°ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

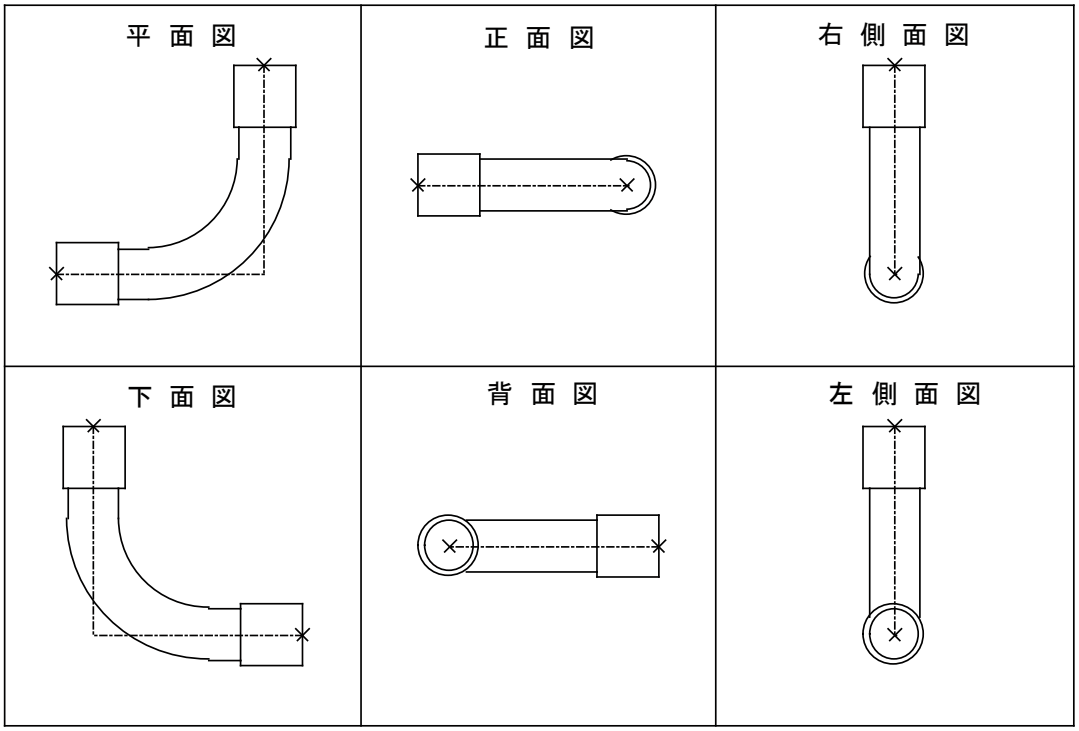

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

HI-45B　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　45°　ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

HI-L　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

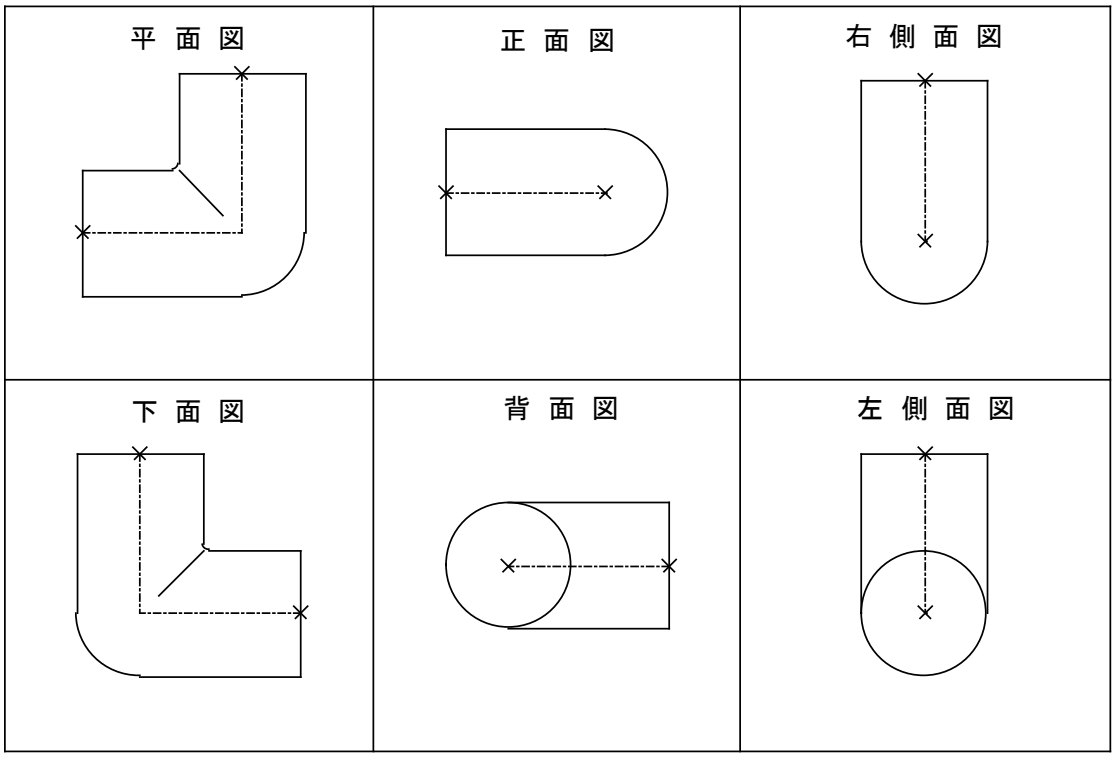

13.0 : 13.0
16.0 : 16.0
20.0 : 13.0
20.0 : 20.0
25.0 : 13.0
25.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

VLPW-L(*) 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

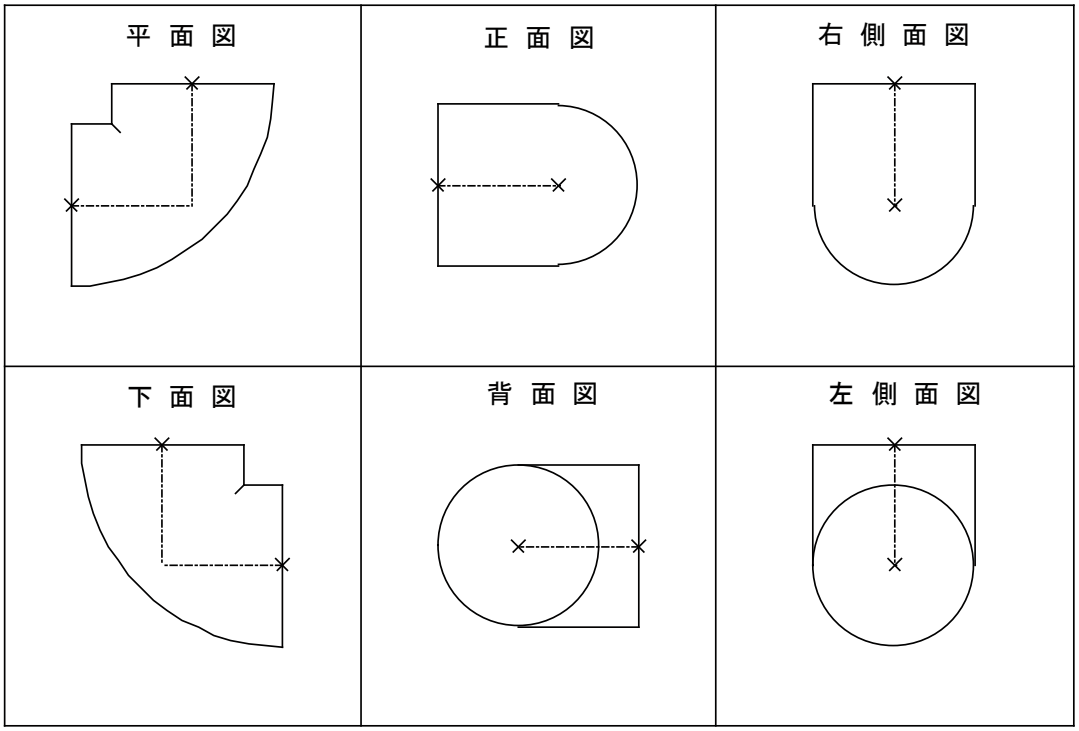

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 6.0
10.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 8.0
15.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 10.0
20.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 10.0
25.0 : 15.0
25.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 15.0
32.0 : 20.0
32.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 15.0
40.0 : 20.0
40.0 : 25.0
40.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 15.0
50.0 : 20.0
50.0 : 25.0
50.0 : 32.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 25.0
65.0 : 32.0
65.0 : 40.0
65.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 32.0
80.0 : 40.0
80.0 : 50.0
80.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 50.0
100.0 : 65.0
100.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 80.0
125.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 100.0
150.0 : 125.0
150.0 : 150.0

FSGP-YL　配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ショート)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製付き合わせ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

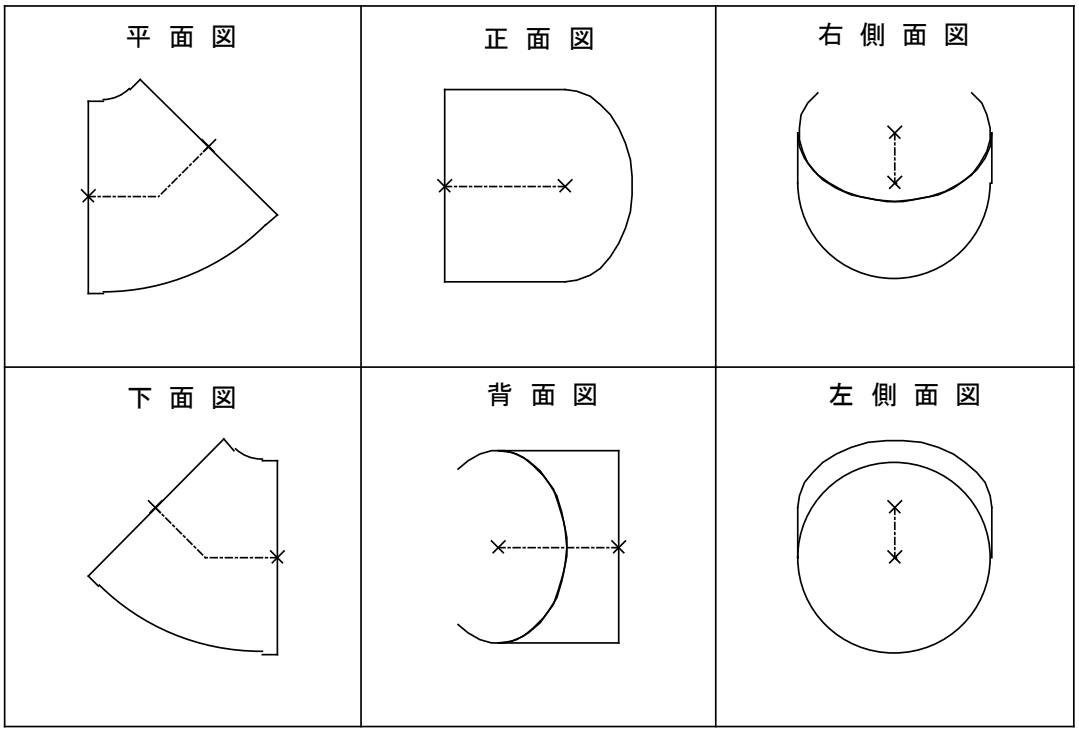

25.0 : 25.0	600.0 : 600.0
32.0 : 32.0	650.0 : 650.0
40.0 : 40.0	700.0 : 700.0
50.0 : 50.0	750.0 : 750.0
65.0 : 65.0	800.0 : 800.0
80.0 : 80.0	850.0 : 850.0
90.0 : 90.0	900.0 : 900.0
100.0 : 100.0	950.0 : 950.0
125.0 : 125.0	1000.0 : 1000.0
150.0 : 150.0	1050.0 : 1050.0
200.0 : 200.0	1100.0 : 1100.0
250.0 : 250.0	1150.0 : 1150.0
300.0 : 300.0	1200.0 : 1200.0
350.0 : 350.0	
400.0 : 400.0	
450.0 : 450.0	
500.0 : 500.0	
550.0 : 550.0	

DIPK-22L　K形ダクタイル鋳鉄異形管 22.5° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

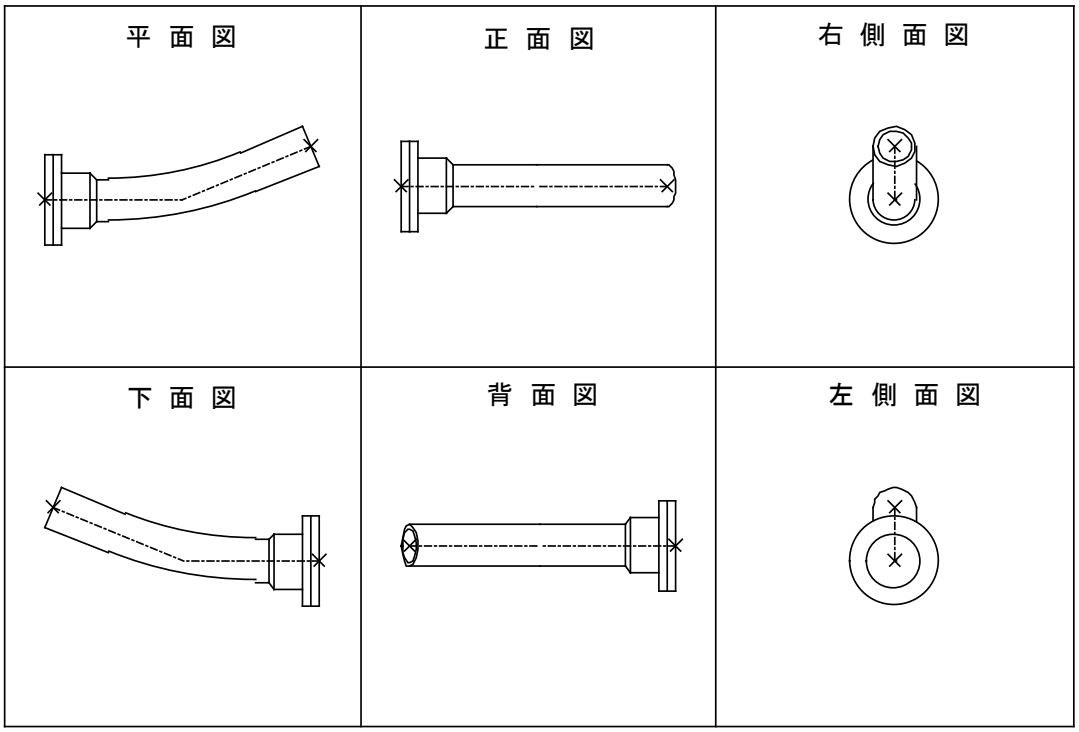

75.0	:	75.0	1500.0	:	1500.0
100.0	:	100.0			
150.0	:	150.0			
200.0	:	200.0			
250.0	:	250.0			
300.0	:	300.0			
350.0	:	350.0			
400.0	:	400.0			
450.0	:	450.0			
500.0	:	500.0			
600.0	:	600.0			
700.0	:	700.0			
800.0	:	800.0			
900.0	:	900.0			
1000.0	:	1000.0			
1100.0	:	1100.0			
1200.0	:	1200.0			
1350.0	:	1350.0			

DIPK-11L　K形ダクタイル鋳鉄異形管 11.25°曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

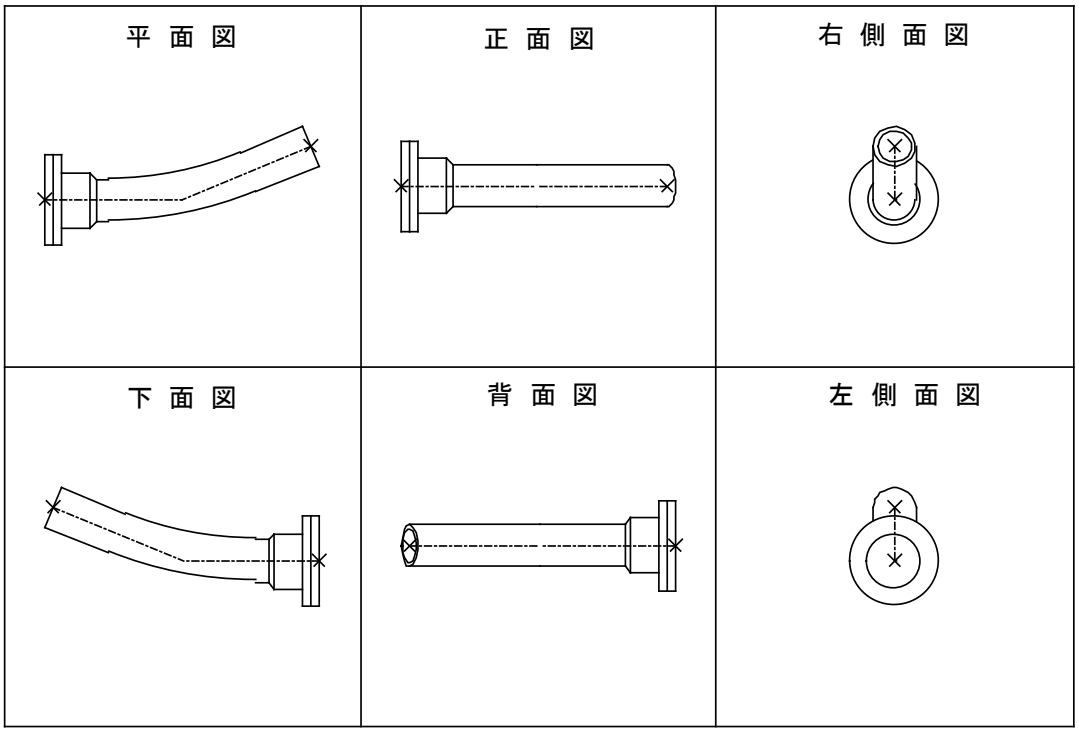

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
600.0	:	600.0
700.0	:	700.0
800.0	:	800.0
900.0	:	900.0
1000.0	:	1000.0
1100.0	:	1100.0
1200.0	:	1200.0
1350.0	:	1350.0
1500.0	:	1500.0

PQWK-L(*) 水道用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ(丸付)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

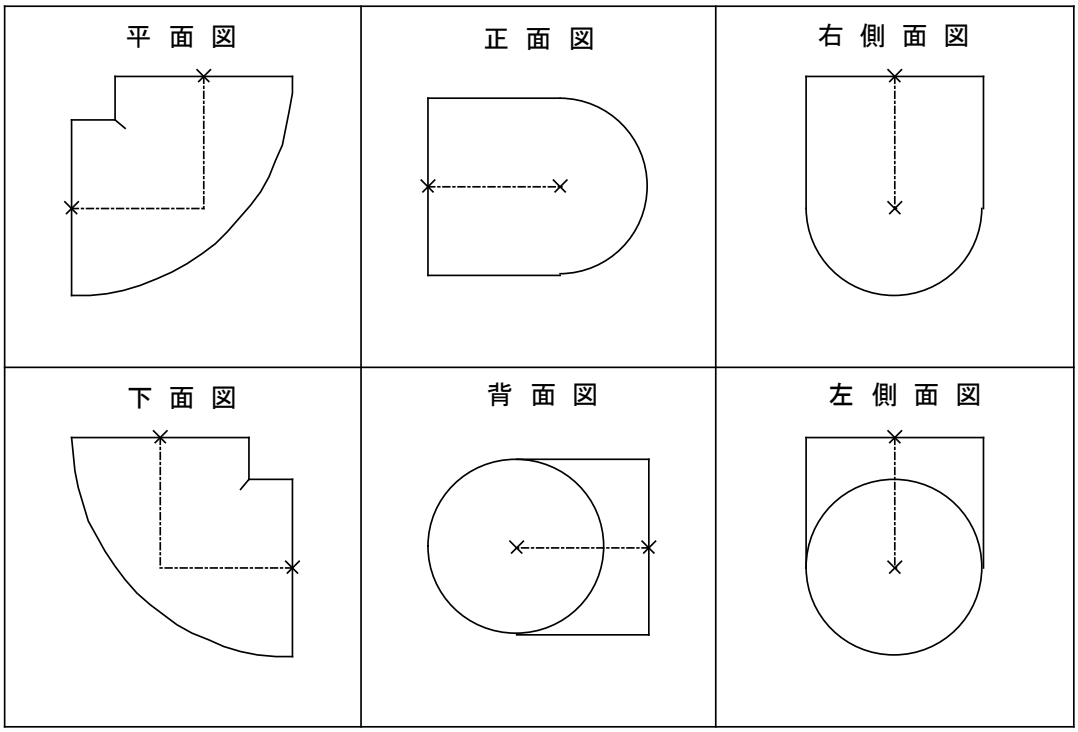

15.0 : 15.0
20.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 15.0
25.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 20.0
32.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 15.0
40.0 : 20.0
40.0 : 25.0
40.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 20.0
50.0 : 25.0
50.0 : 32.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 40.0
65.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 40.0
80.0 : 50.0
80.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 50.0
100.0 : 65.0
100.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

SUS-L(*) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

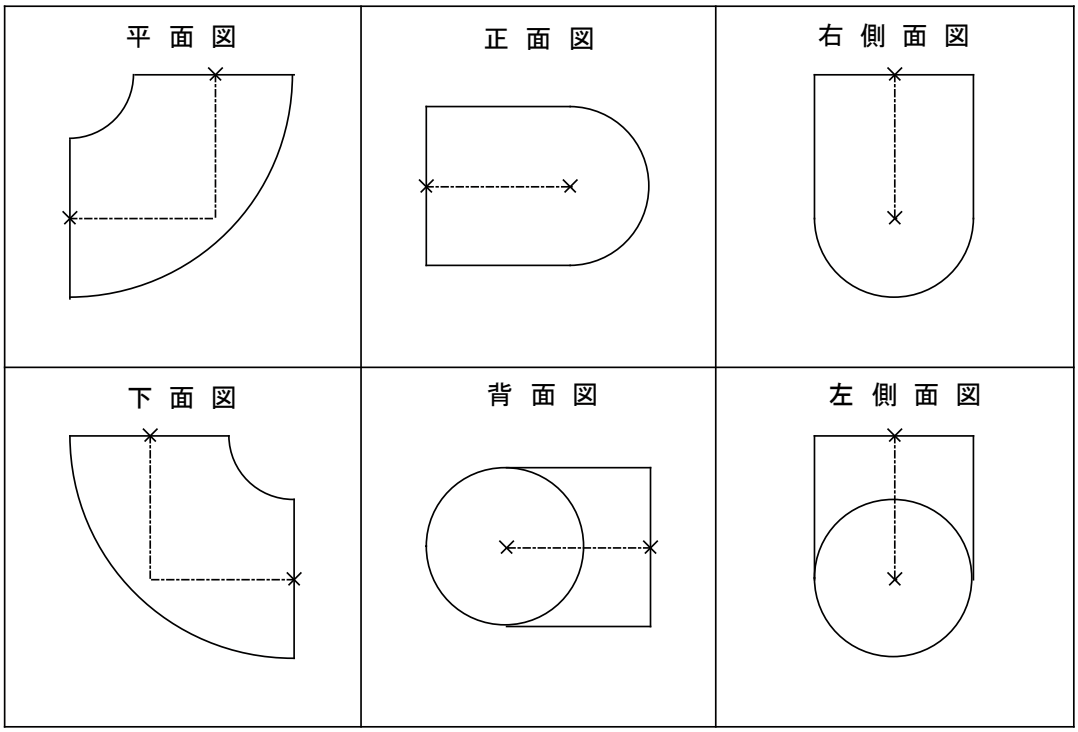

25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
550.0 : 550.0
600.0 : 600.0
650.0 : 650.0
700.0 : 700.0
750.0 : 750.0
800.0 : 800.0
850.0 : 850.0
900.0 : 900.0
950.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0

HB-L(*) 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

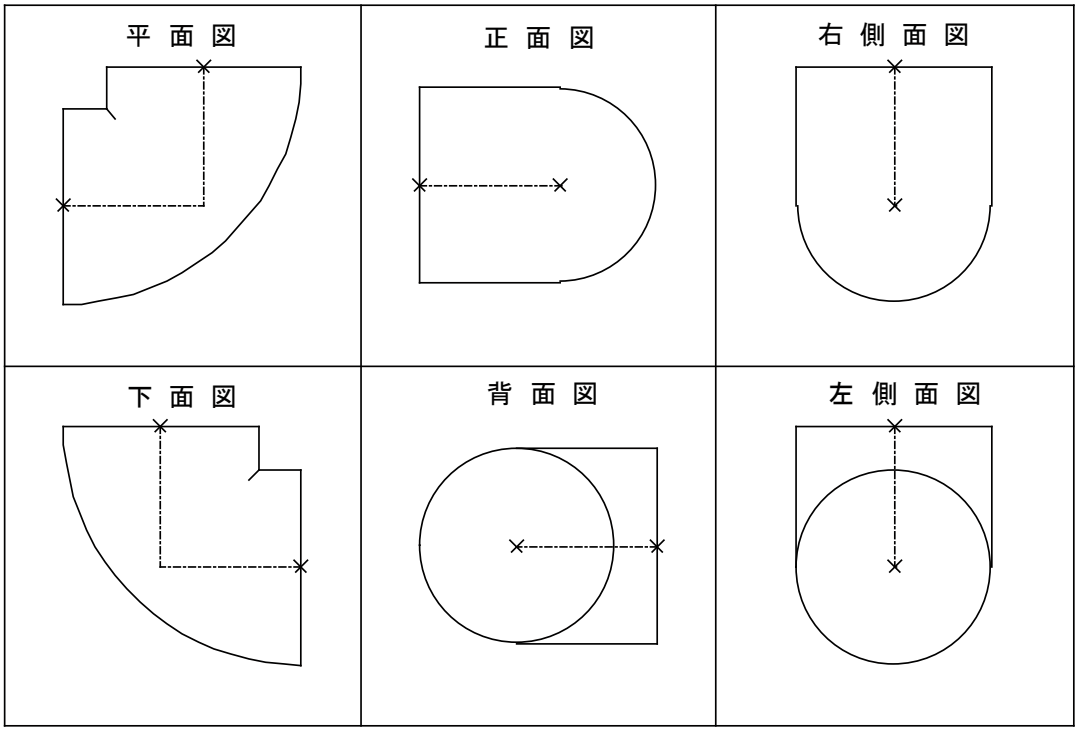

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 65.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0

AM-90L200　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス･90°曲り(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

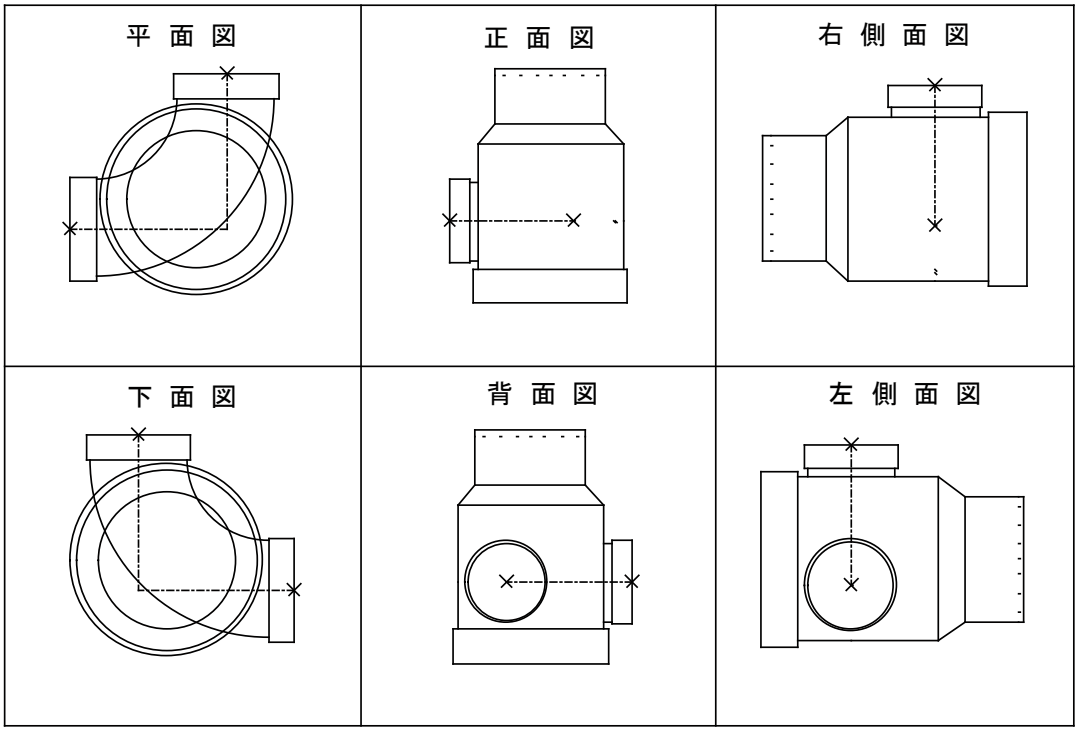

100.0　：　100.0
150.0　：　150.0

AM-45L200　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス･45°曲り(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

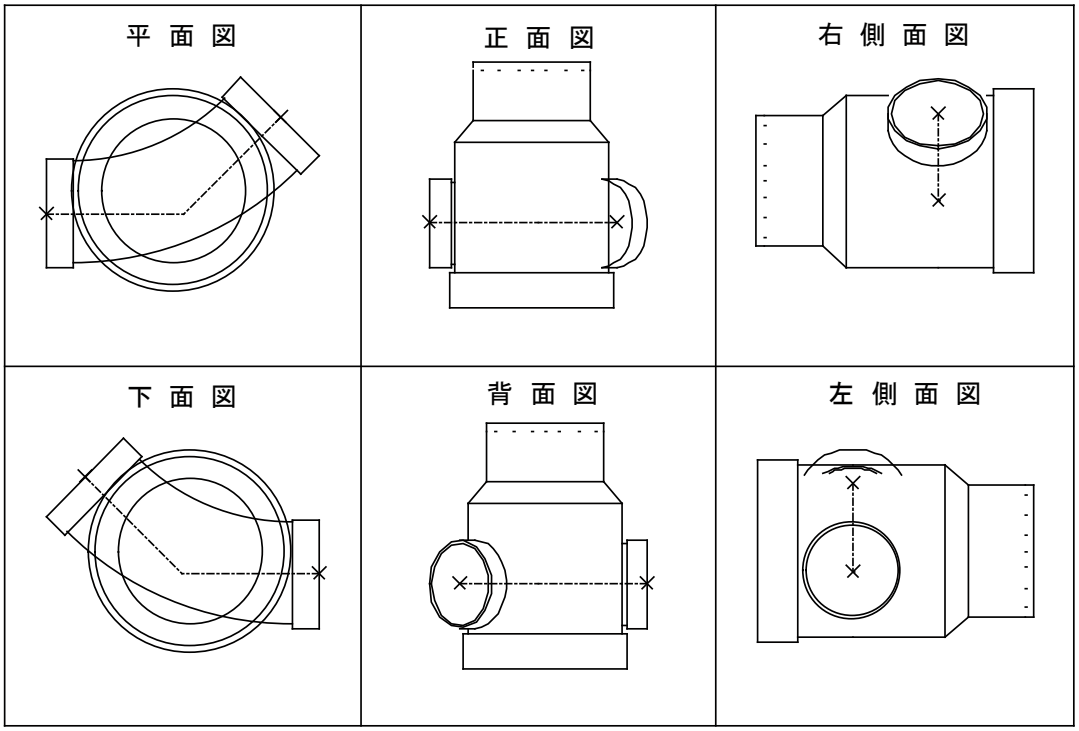

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

PM-90L200　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス･90°曲り(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

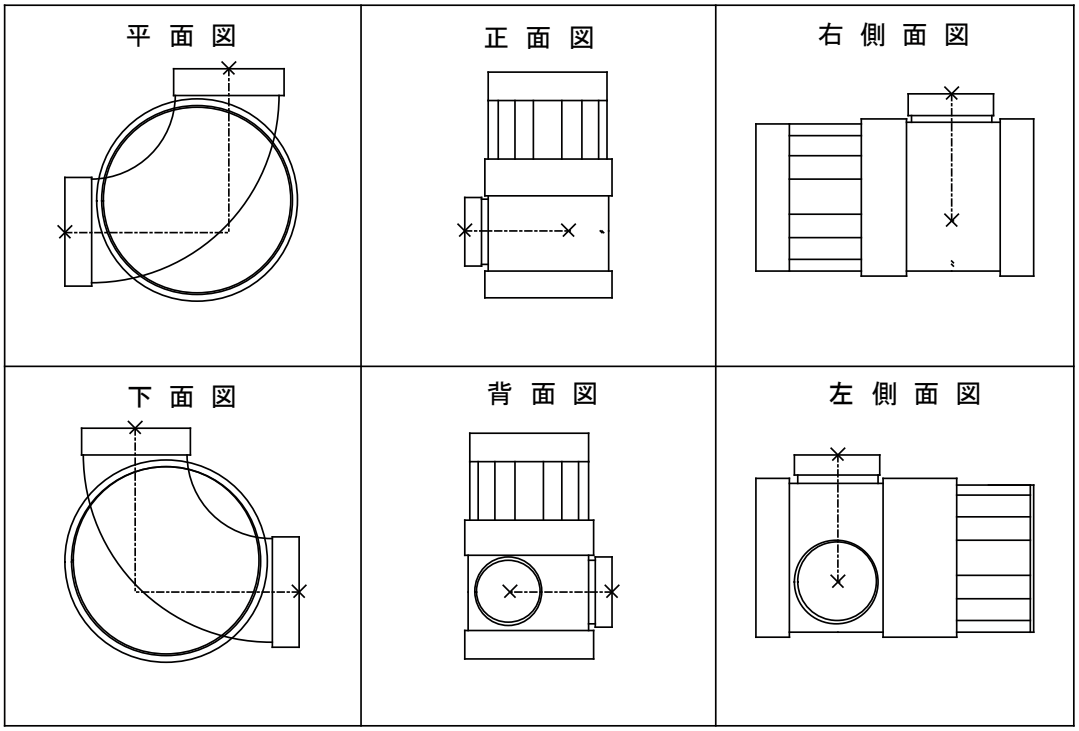

100.0　：　100.0
150.0　：　150.0

PM-45L200　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス･45°曲り(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

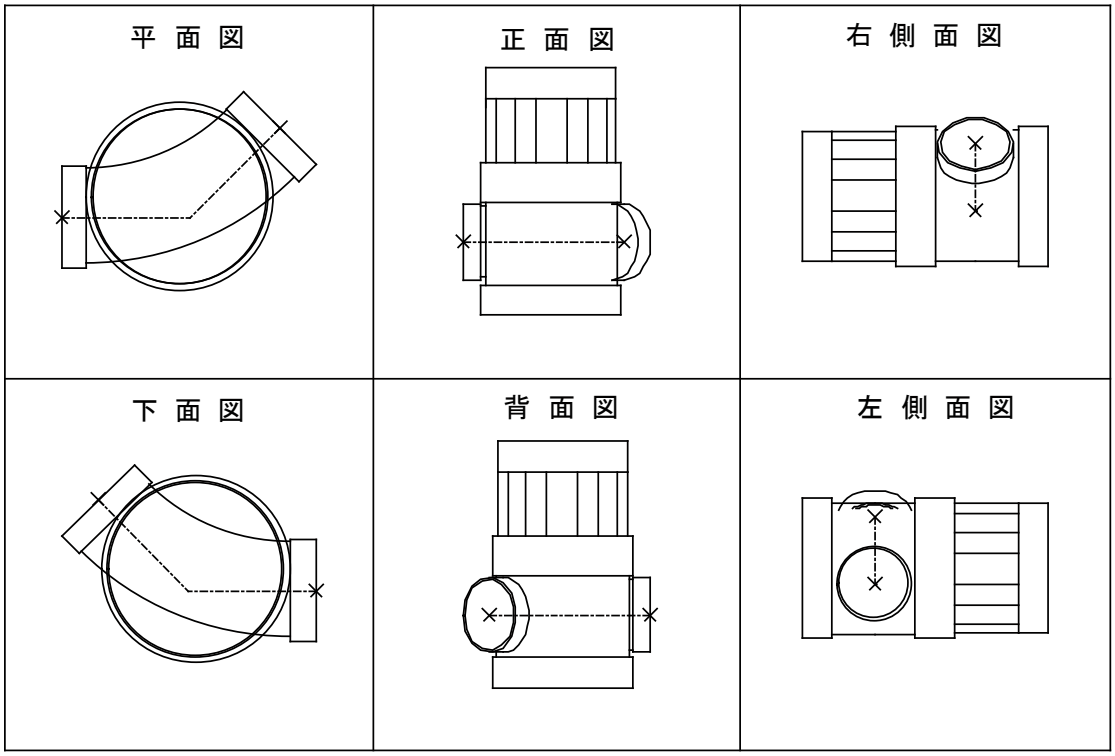

100.0　：　100.0
150.0　：　150.0

DIPA-22L　A形ダクタイル鋳鉄異形管 22.5° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

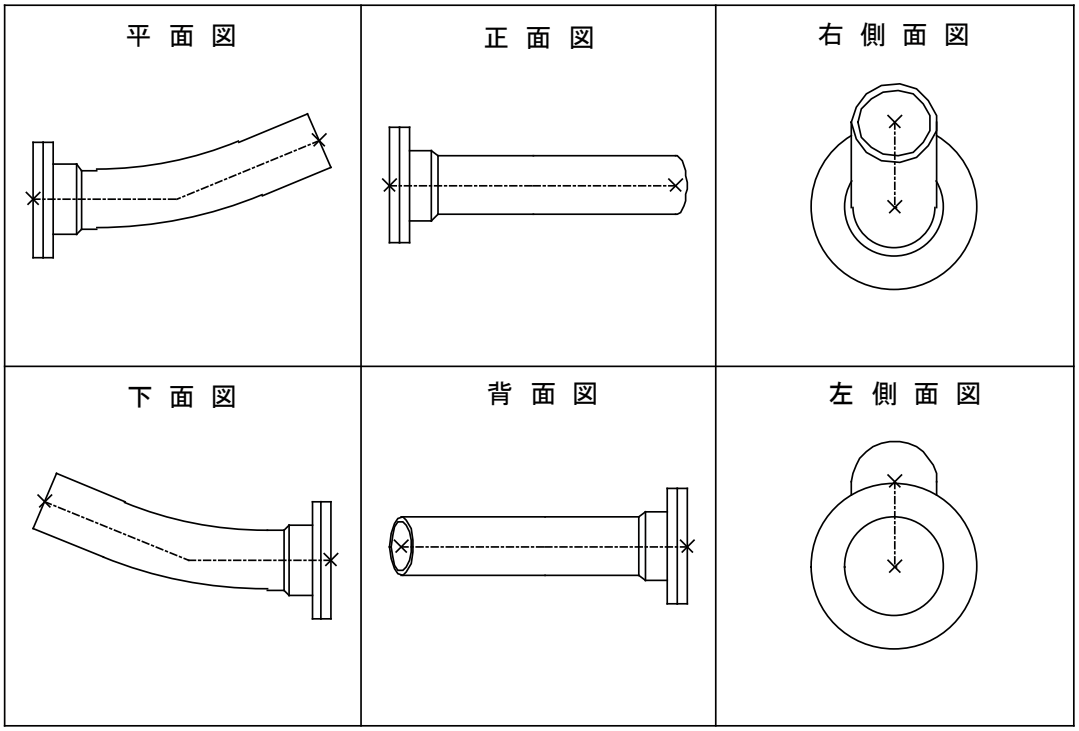

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0

DIPA-11L　A形ダクタイル鋳鉄異形管 11.25° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

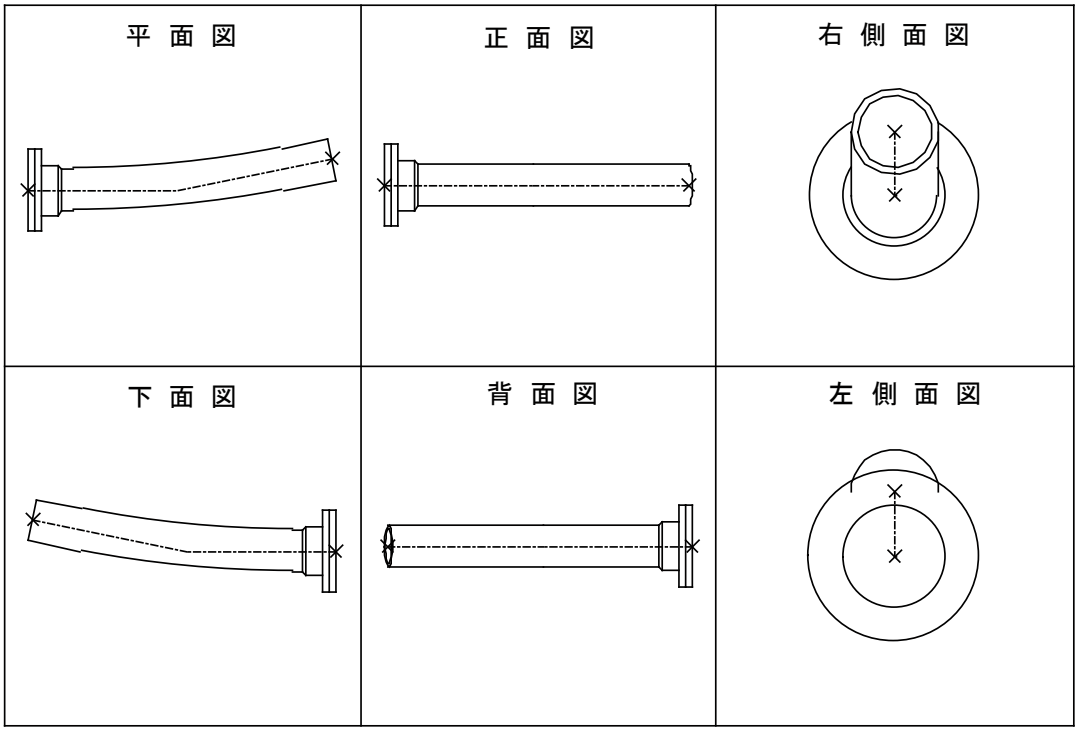

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0

DIPS-22L　SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管 22.5° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

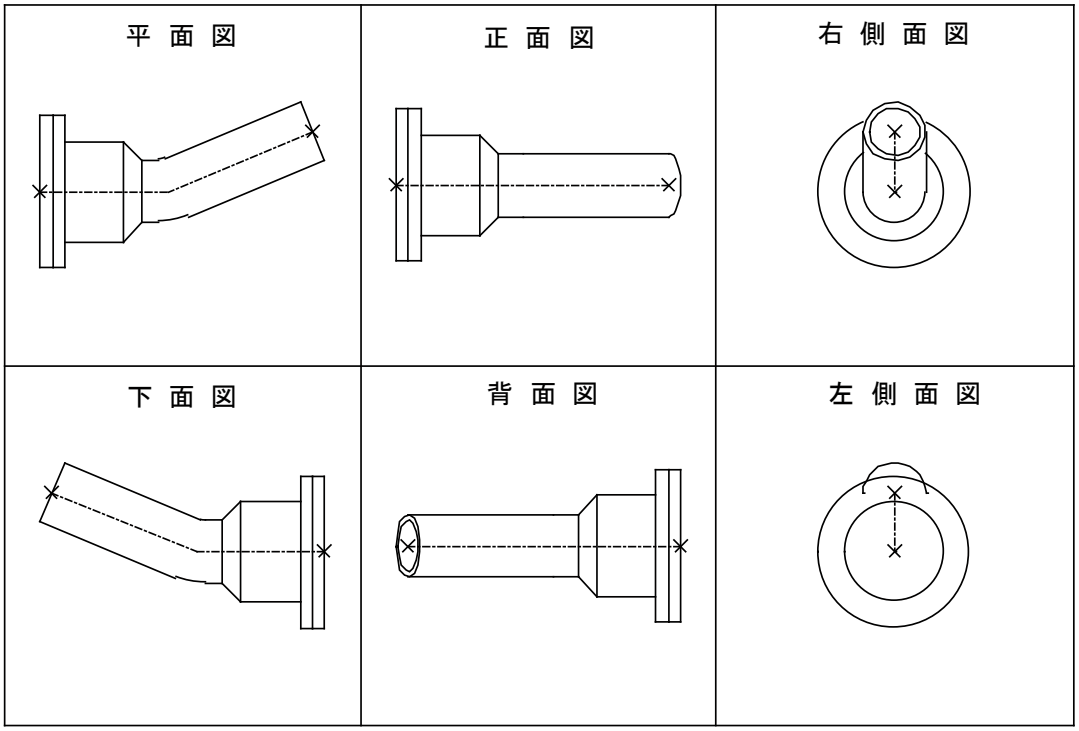

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0

DIPS-11L　SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管 11.25° 曲管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

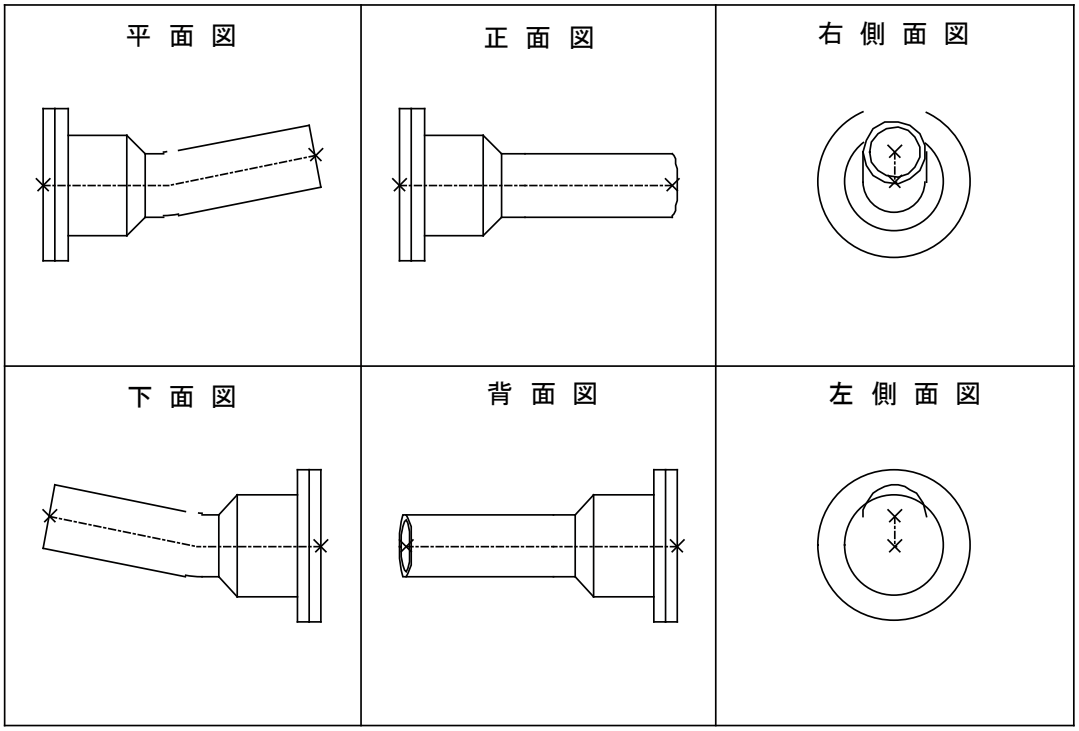

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0

PP-ZAL　ポリエチレン管用金属継手　座付水栓エルボ三止

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PP ポリエチレン管用金属継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

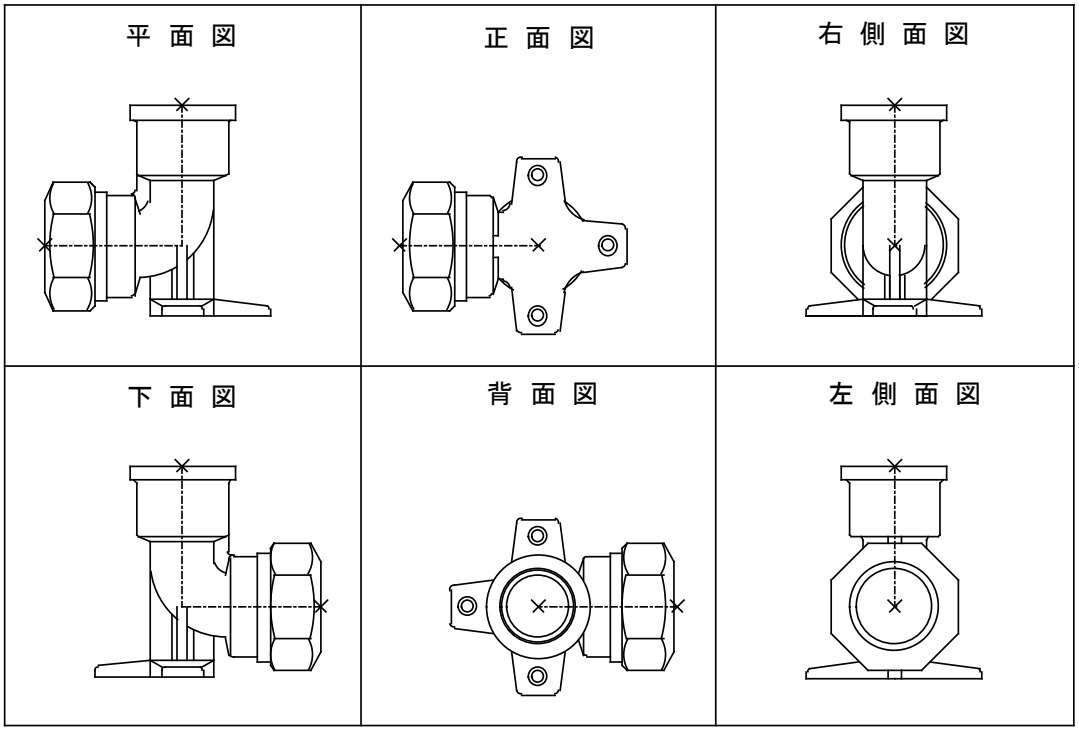

13.0　：　13.0

PP-ZL　ポリエチレン管用金属継手　座付水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PP ポリエチレン管用金属継手－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

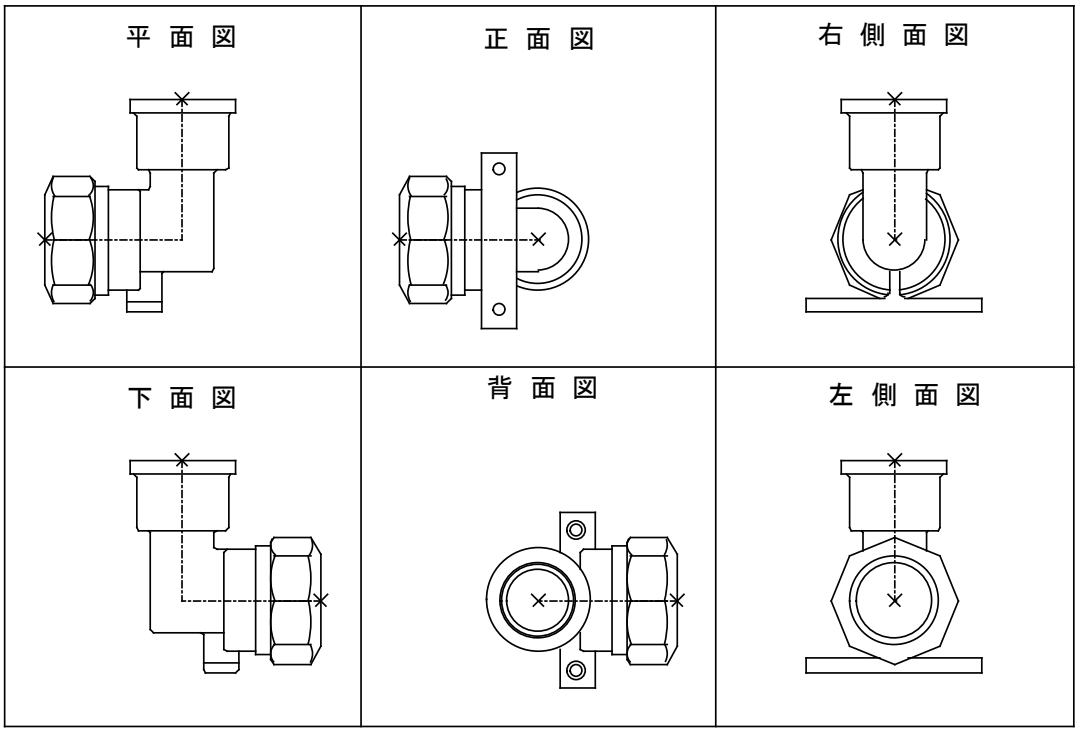

13.0　：　13.0

FSGP-90E(L) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング) (FSGP-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　: 15.0
20.0　: 20.0
25.0　: 25.0
32.0　: 32.0
40.0　: 40.0
50.0　: 50.0
65.0　: 65.0
80.0　: 80.0
90.0　: 90.0
100.0　: 100.0
125.0　: 125.0
150.0　: 150.0
200.0　: 200.0
250.0　: 250.0
300.0　: 300.0
350.0　: 350.0
400.0　: 400.0
450.0　: 450.0
500.0　: 500.0
550.0　: 550.0
600.0　: 600.0
650.0　: 650.0
700.0　: 700.0
750.0　: 750.0
800.0　: 800.0
850.0　: 850.0
900.0　: 900.0
950.0　: 950.0
1000.0　: 1000.0
1050.0　: 1050.0
1100.0: 1100.0
1150.0: 1150.0
1200.0: 1200.0

PY400 LG-90E(L) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(PY400 LG-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PY400 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

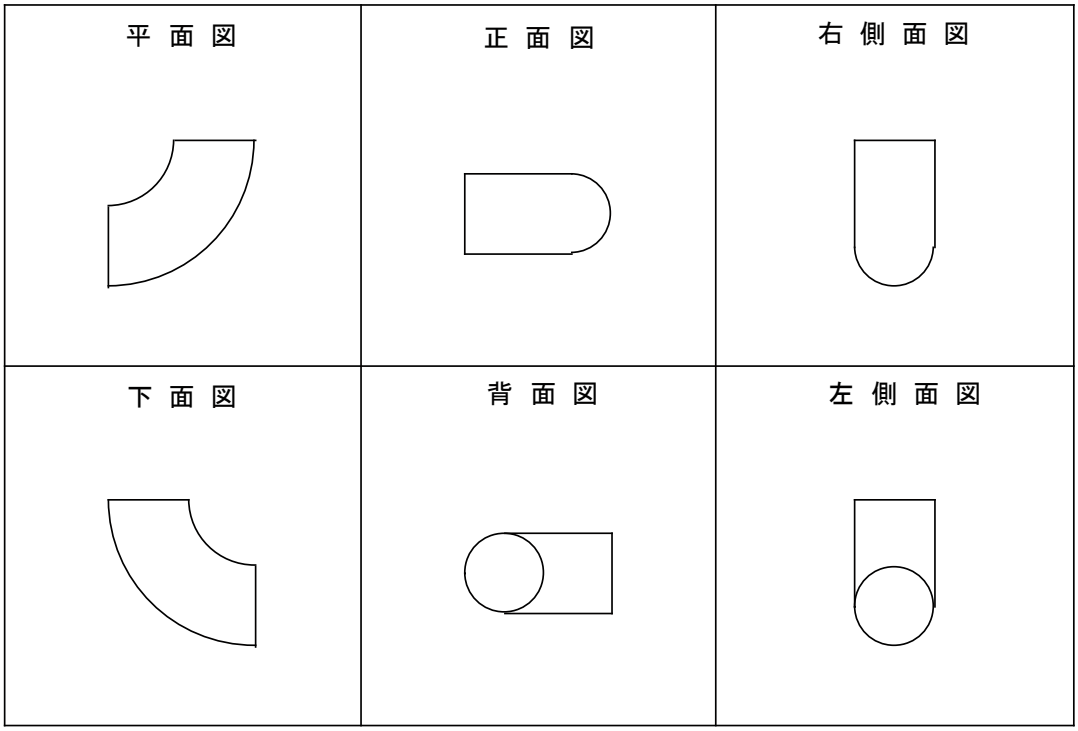

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

PY400 STD-90E(L) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(PY400 STD-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PY400 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0	: 15.0	400.0	: 400.0	1200.0	: 1200.0
20.0	: 20.0	450.0	: 450.0		
25.0	: 25.0	500.0	: 500.0		
32.0	: 32.0	550.0	: 550.0		
40.0	: 40.0	600.0	: 600.0		
50.0	: 50.0	650.0	: 650.0		
65.0	: 65.0	700.0	: 700.0		
80.0	: 80.0	750.0	: 750.0		
90.0	: 90.0	800.0	: 800.0		
100.0	: 100.0	850.0	: 850.0		
125.0	: 125.0	900.0	: 900.0		
150.0	: 150.0	950.0	: 950.0		
200.0	: 200.0	1000.0	: 1000.0		
250.0	: 250.0	1050.0	: 1050.0		
300.0	: 300.0	1100.0	: 1100.0		
350.0	: 350.0	1150.0	: 1150.0		

PY400 XS-90E(L) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(PY400 XS-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PY400 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

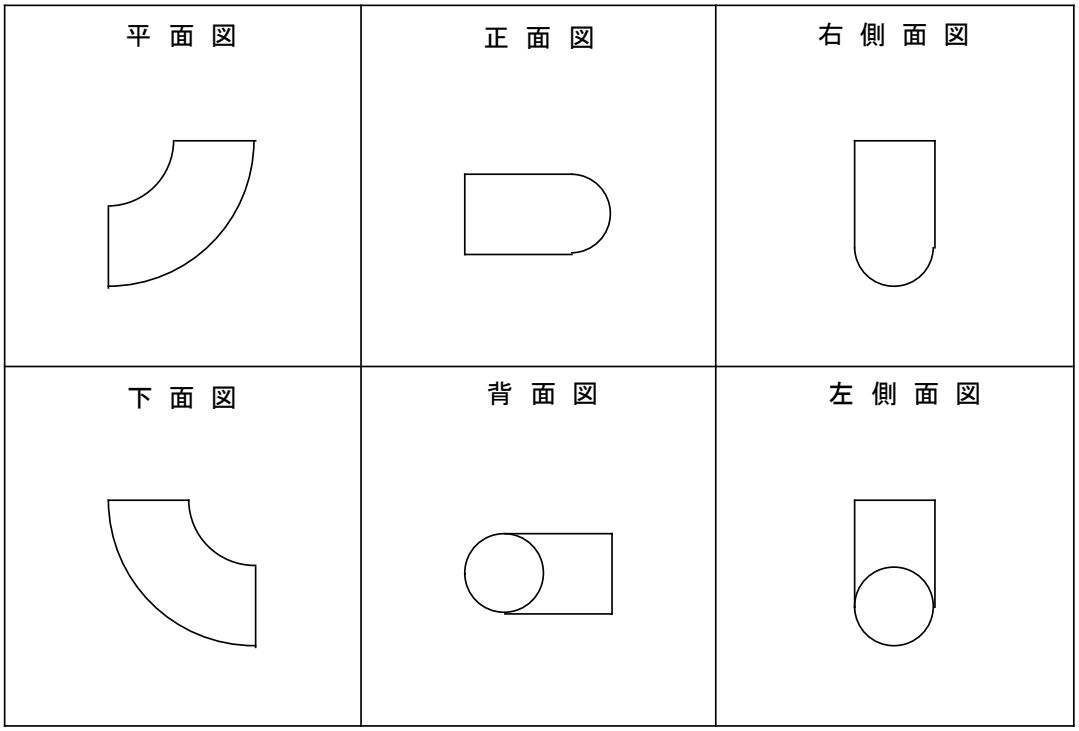

15.0	: 15.0	350.0	: 350.0	1100.0	: 1100.0
20.0	: 20.0	400.0	: 400.0	1150.0	: 1150.0
25.0	: 25.0	450.0	: 450.0	1200.0	: 1200.0
32.0	: 32.0	500.0	: 500.0		
40.0	: 40.0	550.0	: 550.0		
50.0	: 50.0	600.0	: 600.0		
65.0	: 65.0	650.0	: 650.0		
80.0	: 80.0	700.0	: 700.0		
90.0	: 90.0	750.0	: 750.0		
100.0	: 100.0	800.0	: 800.0		
125.0	: 125.0	850.0	: 850.0		
150.0	: 150.0	900.0	: 900.0		
200.0	: 200.0	950.0	: 950.0		
250.0	: 250.0	1000.0	: 1000.0		
300.0	: 300.0	1050.0	: 1050.0		

PT370 S/40-90E(L) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(PT370 S/40-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

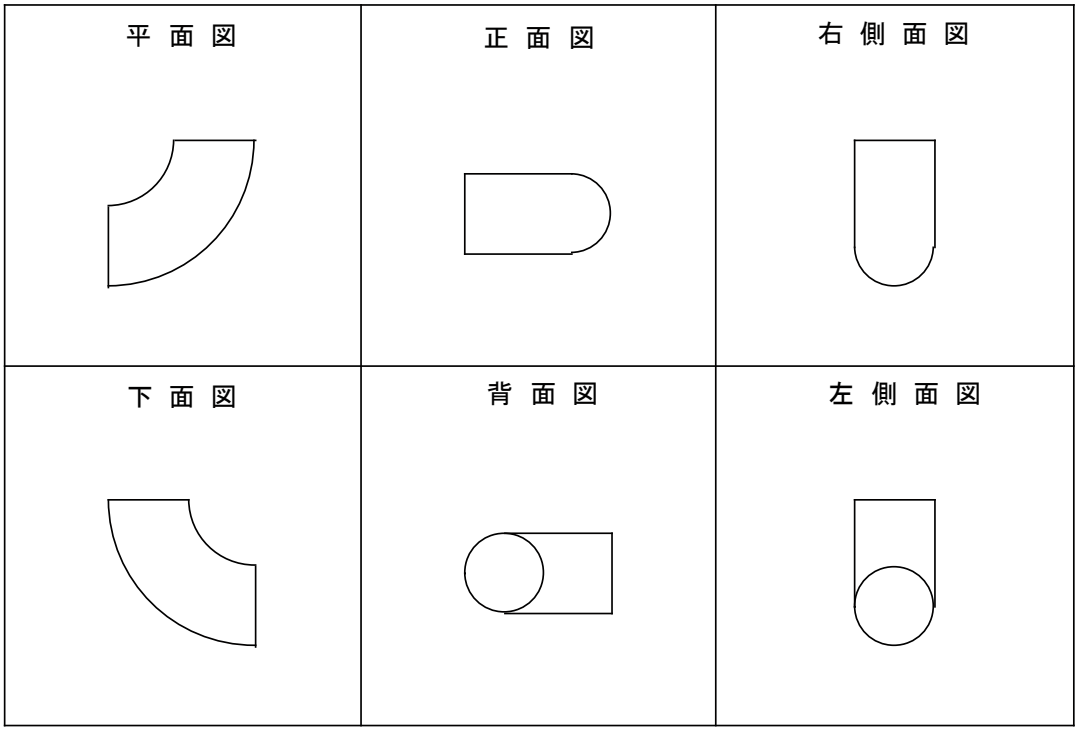

15.0	: 15.0	400.0	: 400.0	1200.0	: 1200.0
20.0	: 20.0	450.0	: 450.0		
25.0	: 25.0	500.0	: 500.0		
32.0	: 32.0	550.0	: 550.0		
40.0	: 40.0	600.0	: 600.0		
50.0	: 50.0	650.0	: 650.0		
65.0	: 65.0	700.0	: 700.0		
80.0	: 80.0	750.0	: 750.0		
90.0	: 90.0	800.0	: 800.0		
100.0	: 100.0	850.0	: 850.0		
125.0	: 125.0	900.0	: 900.0		
150.0	: 150.0	950.0	: 950.0		
200.0	: 200.0	1000.0	: 1000.0		
250.0	: 250.0	1050.0	: 1050.0		
300.0	: 300.0	1100.0	: 1100.0		
350.0	: 350.0	1150.0	: 1150.0		

PT370 S/80-90E(L) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(PT370 S/80-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

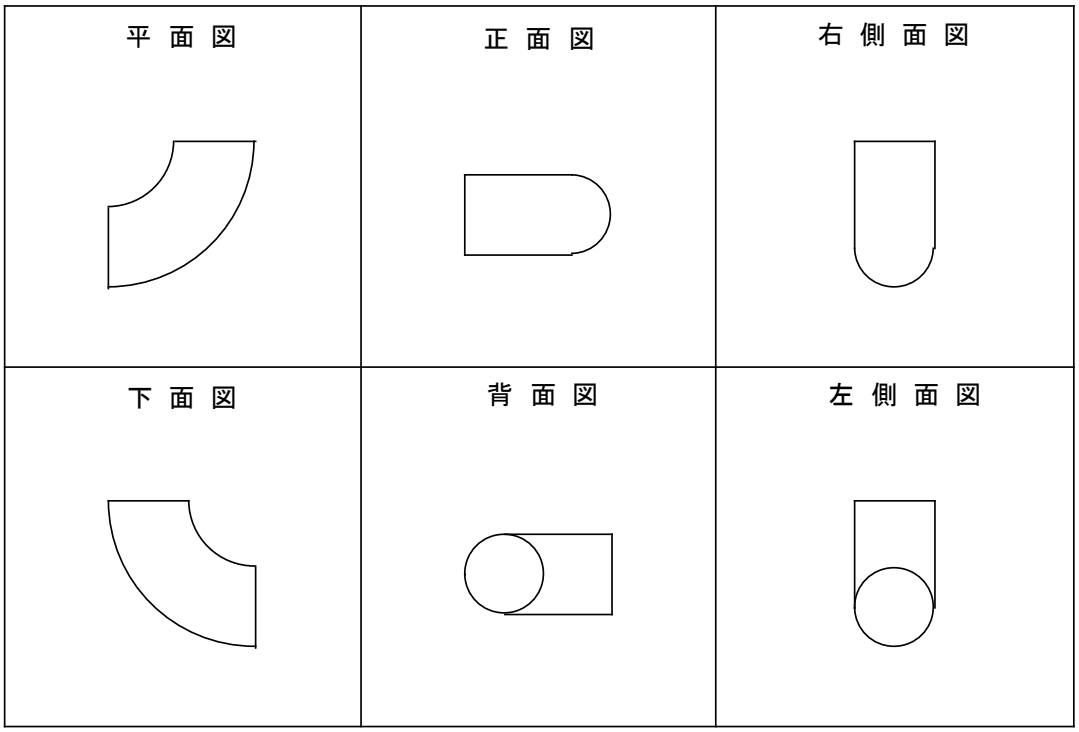

15.0	: 15.0	400.0	: 400.0	1200.0	: 1200.0
20.0	: 20.0	450.0	: 450.0		
25.0	: 25.0	500.0	: 500.0		
32.0	: 32.0	550.0	: 550.0		
40.0	: 40.0	600.0	: 600.0		
50.0	: 50.0	650.0	: 650.0		
65.0	: 65.0	700.0	: 700.0		
80.0	: 80.0	750.0	: 750.0		
90.0	: 90.0	800.0	: 800.0		
100.0	: 100.0	850.0	: 850.0		
125.0	: 125.0	900.0	: 900.0		
150.0	: 150.0	950.0	: 950.0		
200.0	: 200.0	1000.0	: 1000.0		
250.0	: 250.0	1050.0	: 1050.0		
300.0	: 300.0	1100.0	: 1100.0		
350.0	: 350.0	1150.0	: 1150.0		

PT370 S/160-90E(L) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(PT370 S/160-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

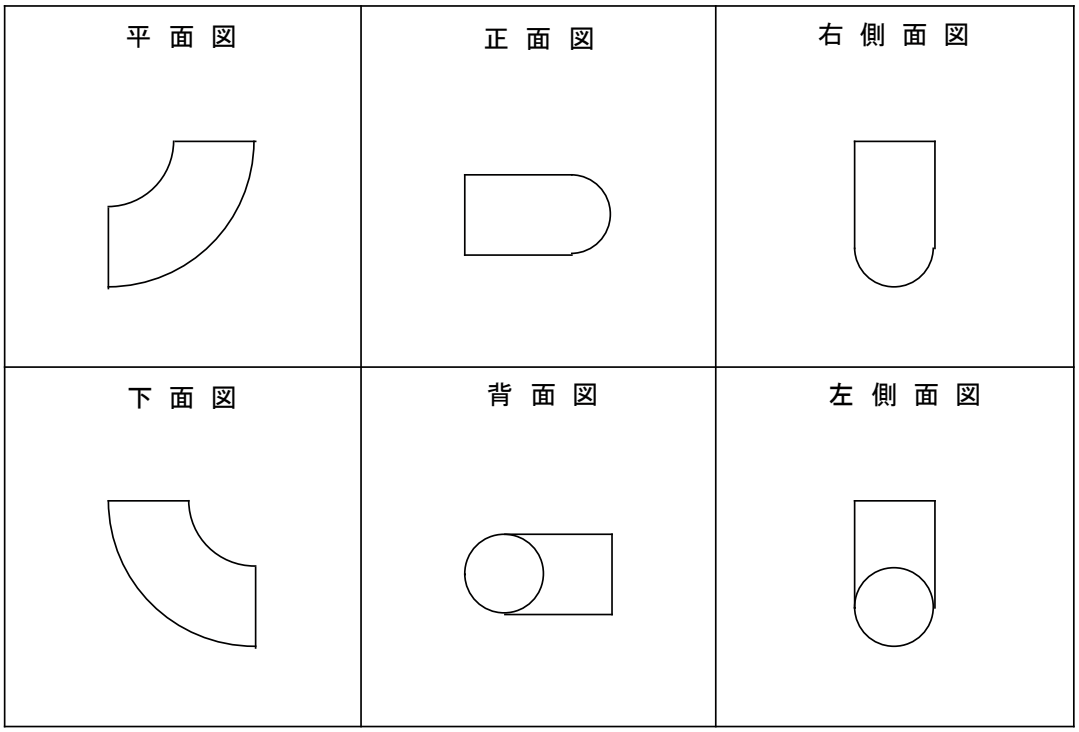

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

PA12 S/40-90E(L) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(PA12 S/40-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［PA12 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

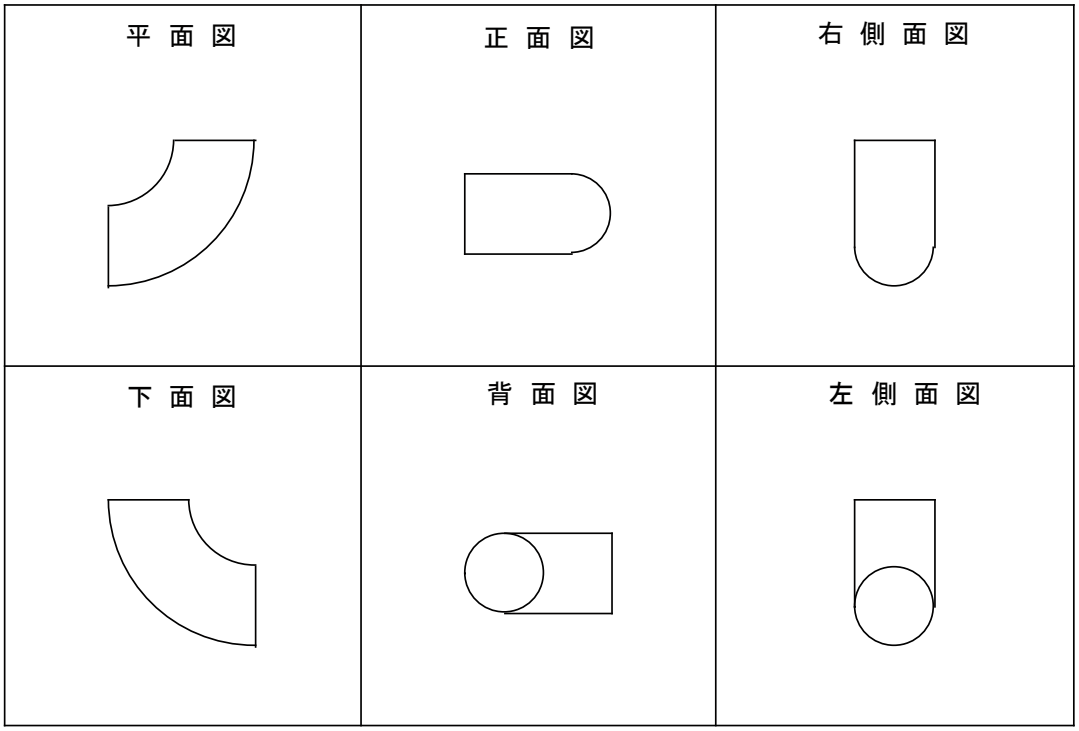

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

PA12 S/80-90E(L) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(PA12 S/80-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PA12 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

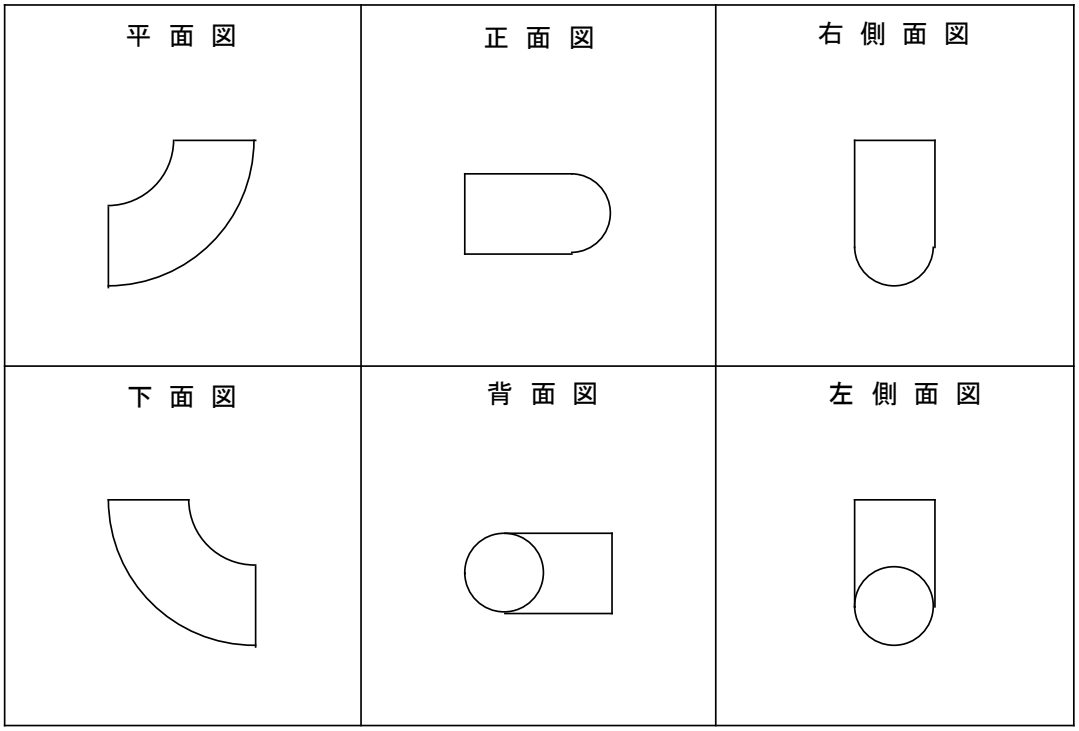

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS304 S5S-90E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(SUS304 S5S-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

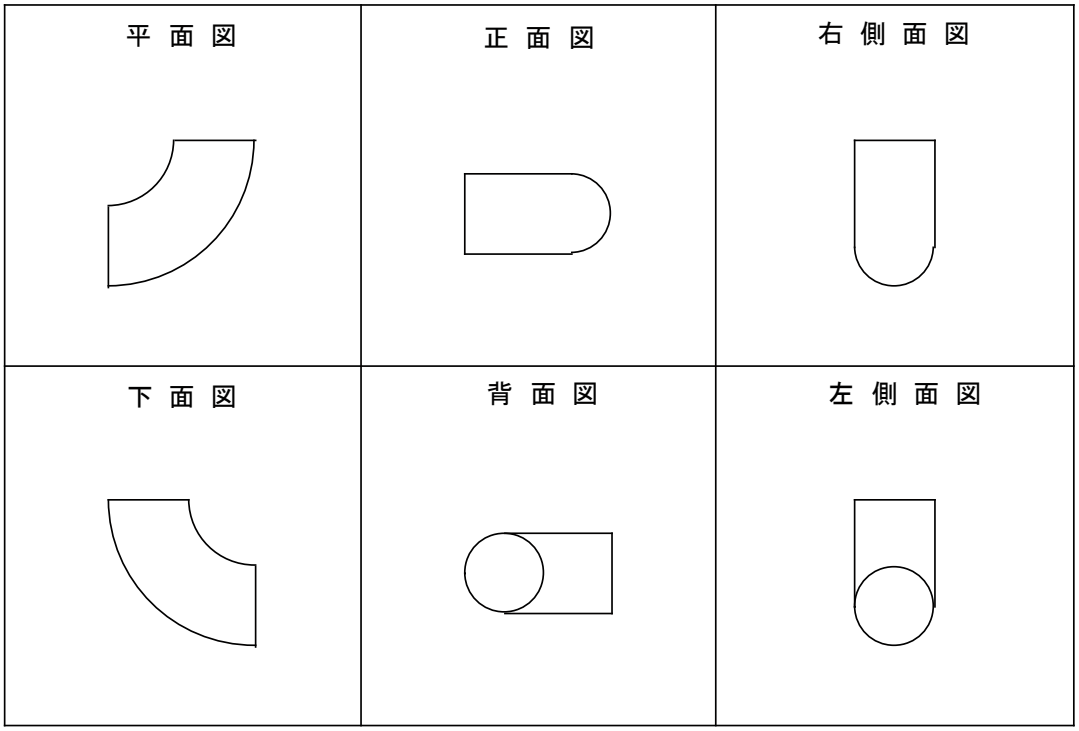

15.0	: 15.0	450.0	: 450.0
20.0	: 20.0	500.0	: 500.0
25.0	: 25.0	550.0	: 550.0
32.0	: 32.0	600.0	: 600.0
40.0	: 40.0	650.0	: 650.0
50.0	: 50.0	700.0	: 700.0
65.0	: 65.0	750.0	: 750.0
80.0	: 80.0	800.0	: 800.0
90.0	: 90.0	850.0	: 850.0
100.0	: 100.0	900.0	: 900.0
125.0	: 125.0	950.0	: 950.0
150.0	: 150.0	1000.0	: 1000.0
200.0	: 200.0	1050.0	: 1050.0
250.0	: 250.0	1100.0	: 1100.0
300.0	: 300.0	1150.0	: 1150.0
350.0	: 350.0	1200.0	: 1200.0
400.0	: 400.0		

SUS304 S10S-90E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(SUS304 S10S-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

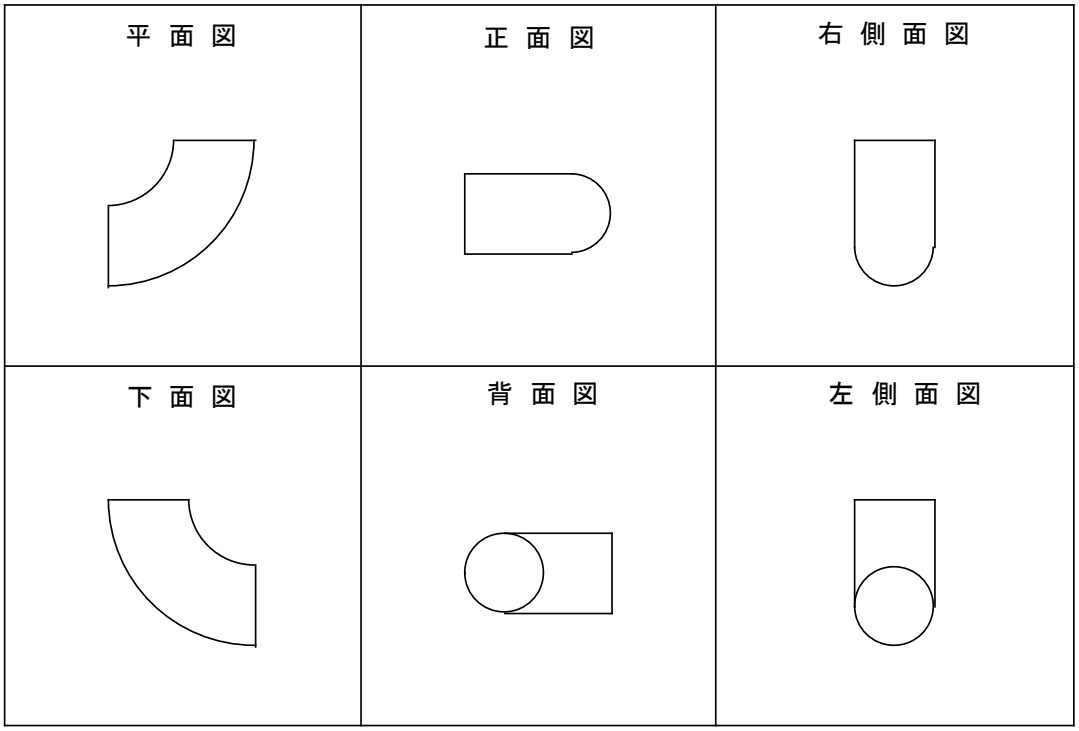

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS304 S20S-90E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(SUS304 S20S-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

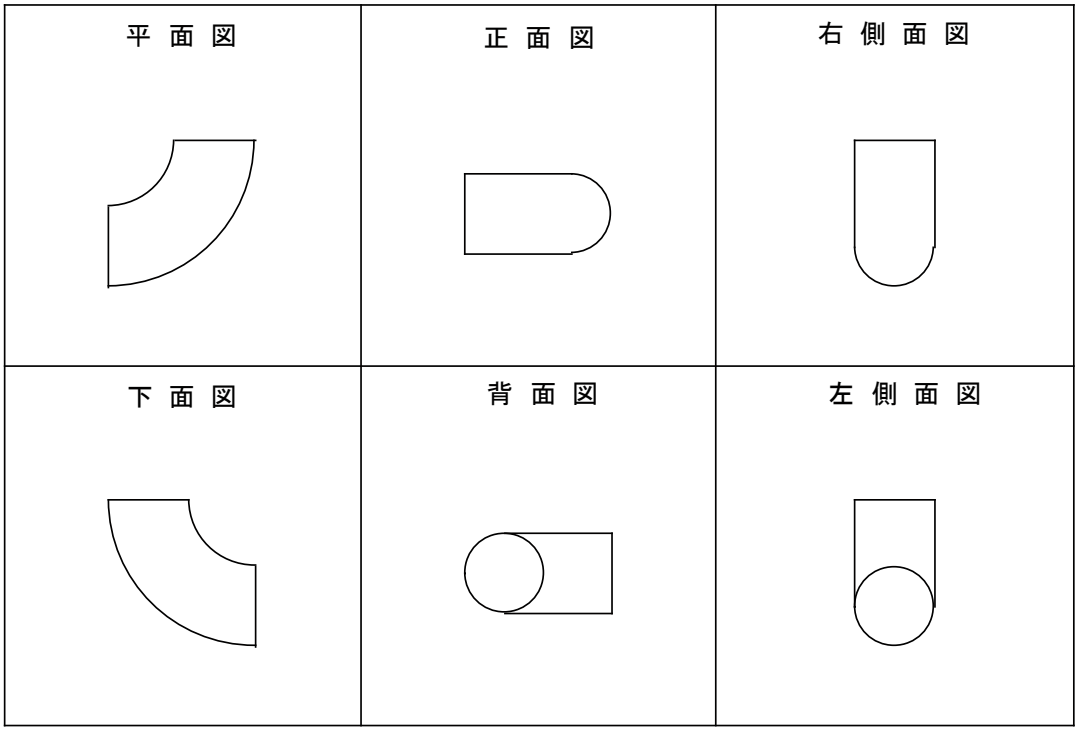

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS304 S40-90E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(SUS304 S40-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

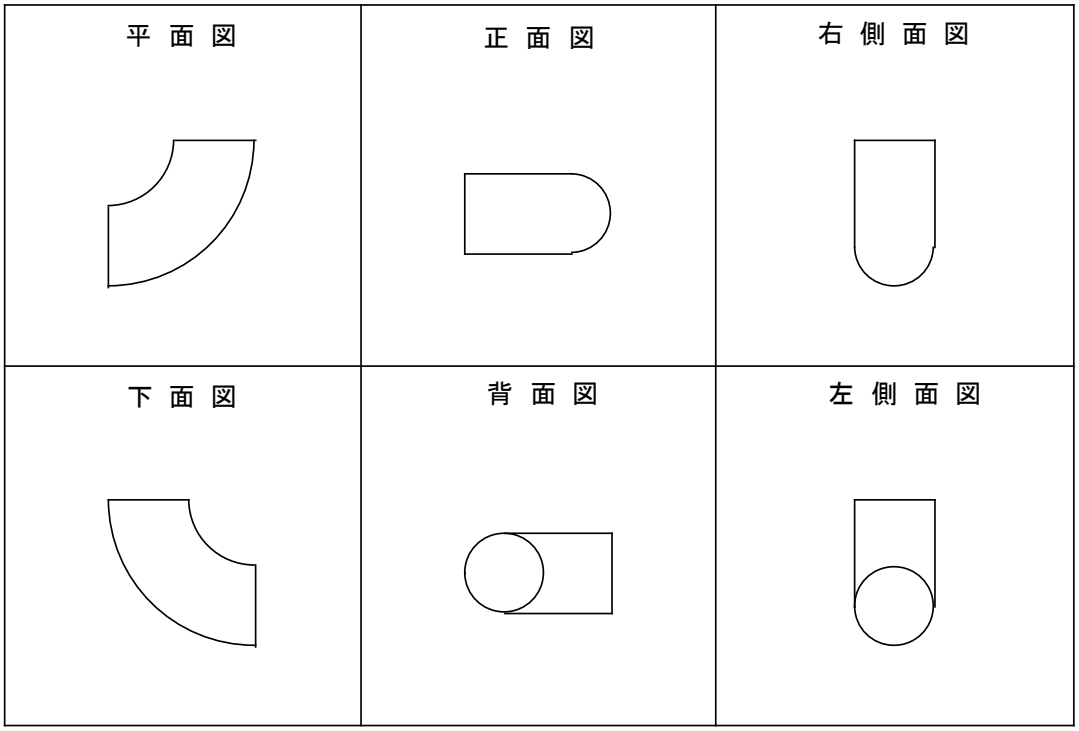

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS304 S80-90E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(SUS304 S80-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

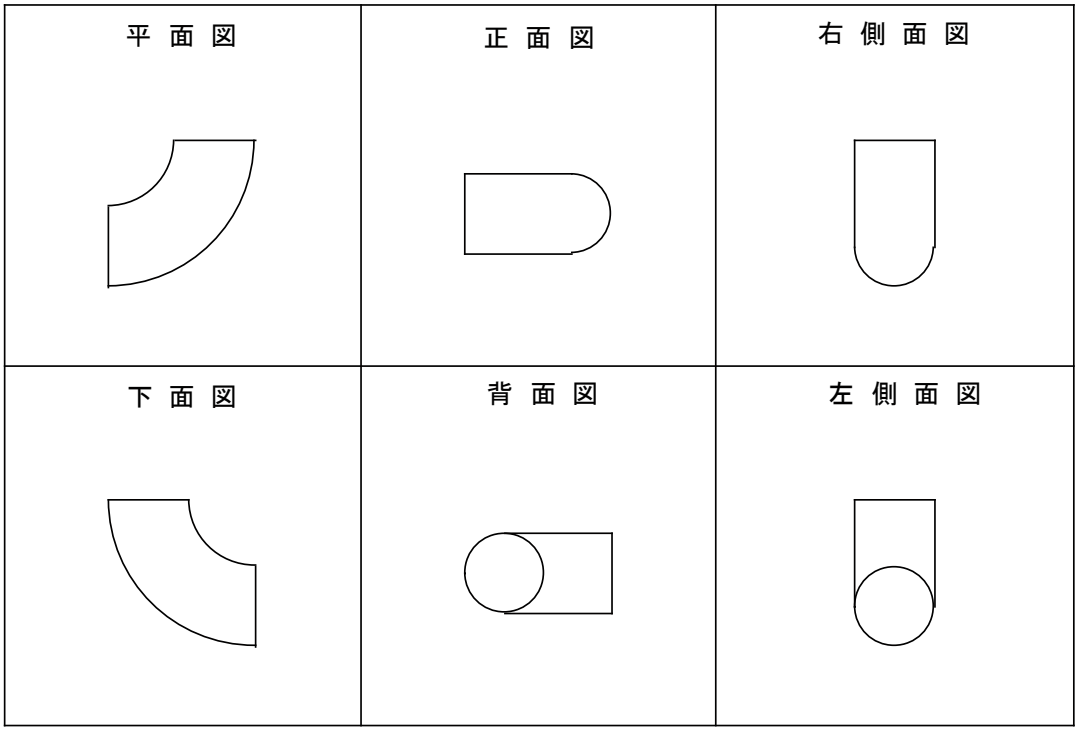

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS316L S5S-90E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(SUS316L S5S-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

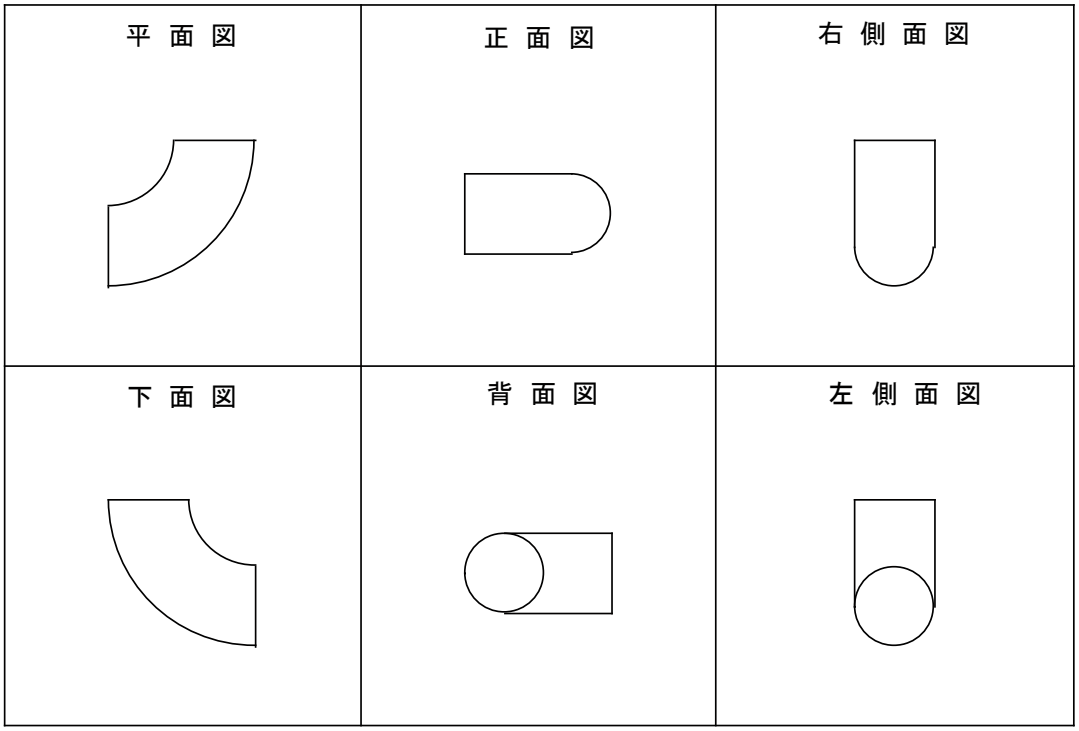

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS316L S10S-90E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(SUS316L S10S-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS316L S20S-90E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(SUS3316L S20S-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

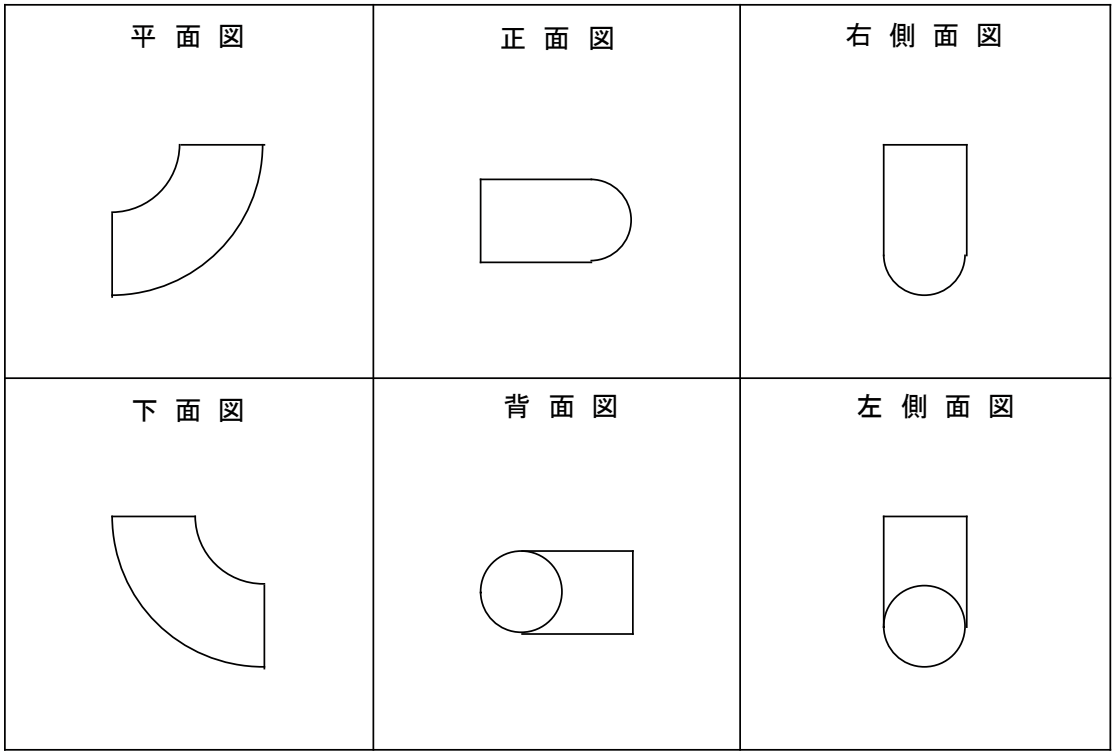

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS316L S40-90E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(SUS316L S40-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

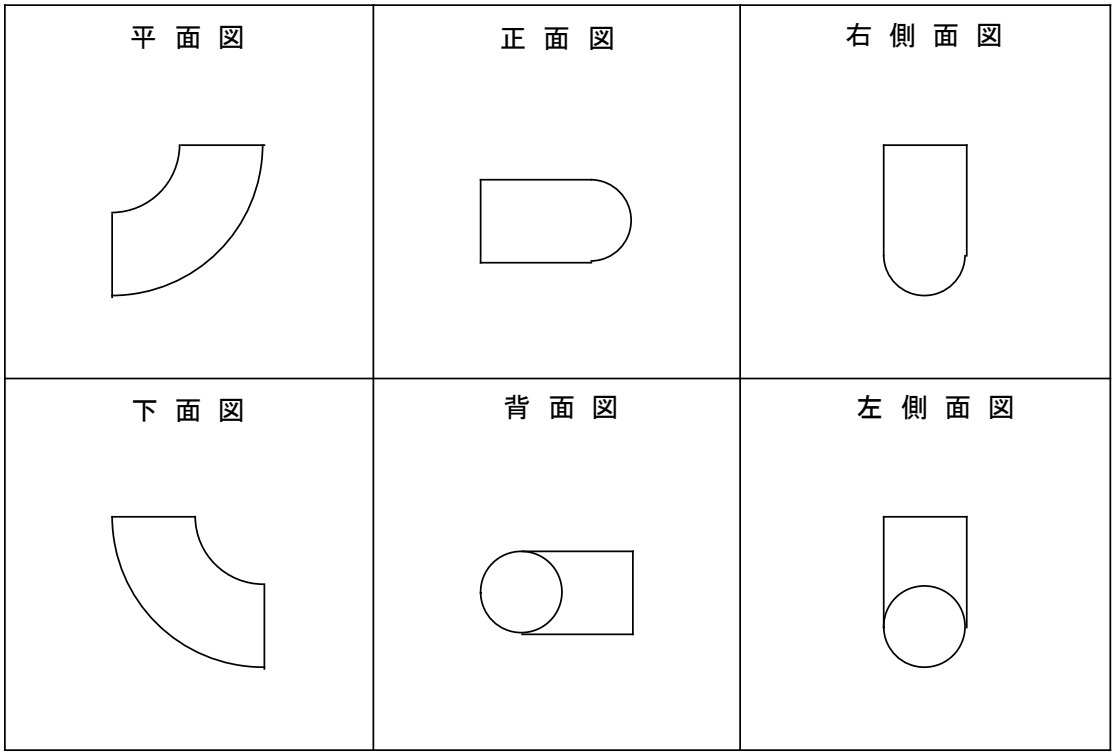

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS316L S80-90E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ロング)(SUS316L S80-90E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

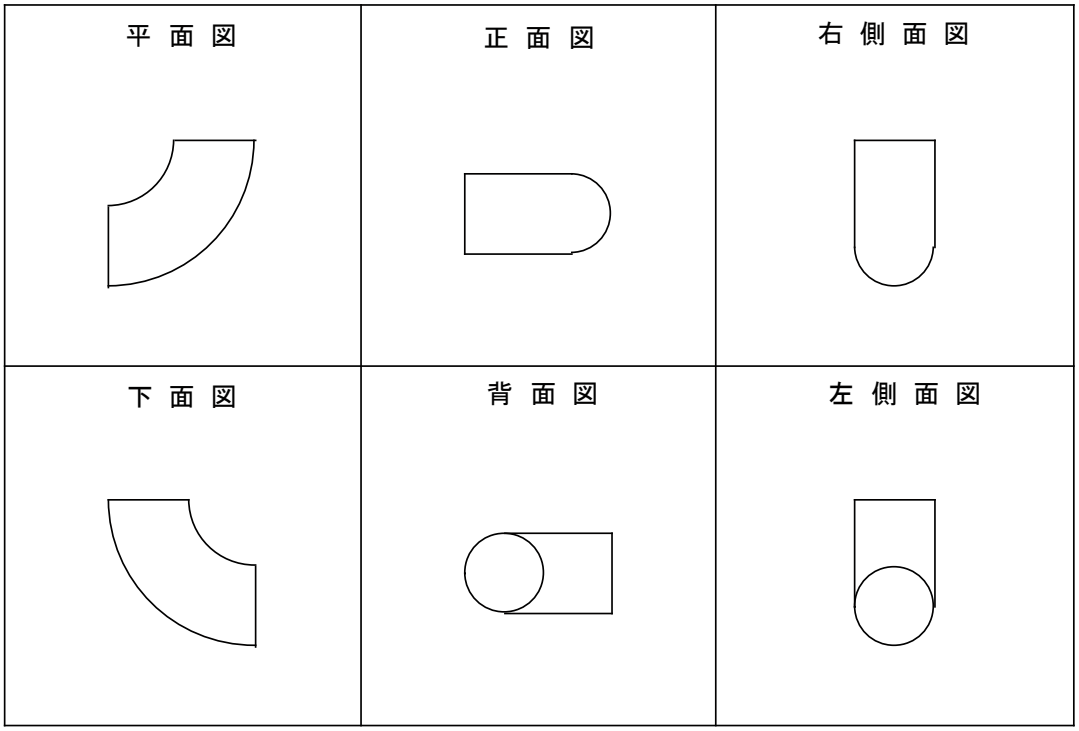

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

FSGP-90E(S) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(FSGP-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

PY400 LG-90E(S) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(PY400 LG-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PY400 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

PY400 STD-90E(S) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(PY400 STD-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PY400 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

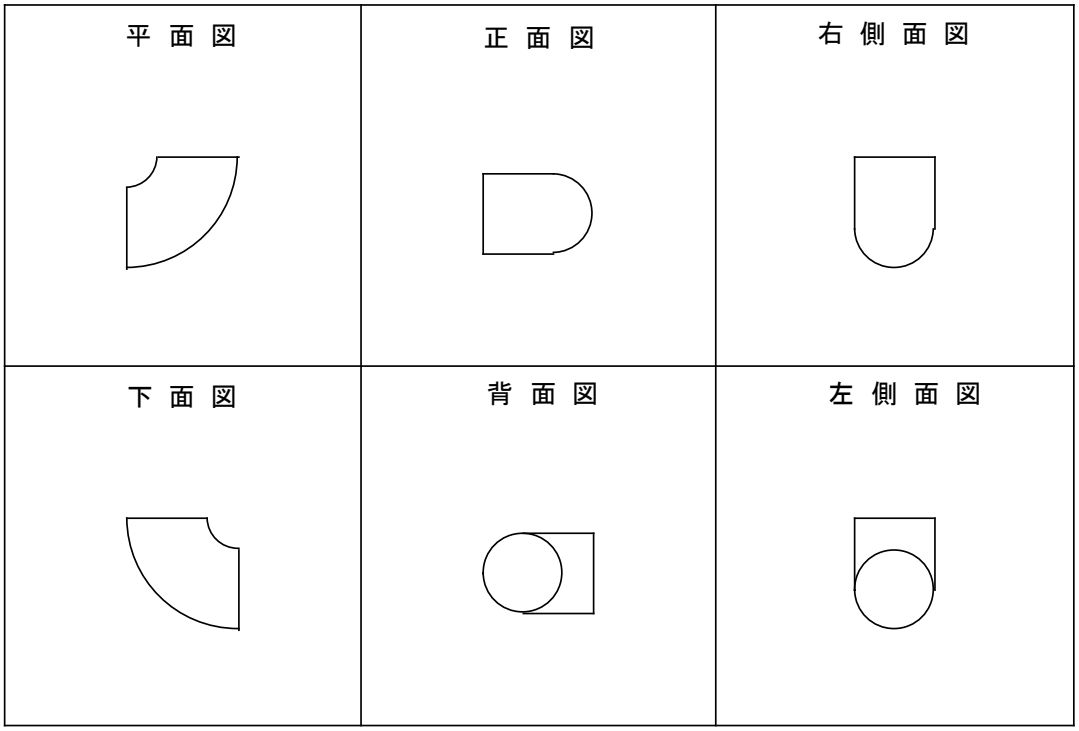

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

PY400 XS-90E(S) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(PY400 XS-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PY400 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

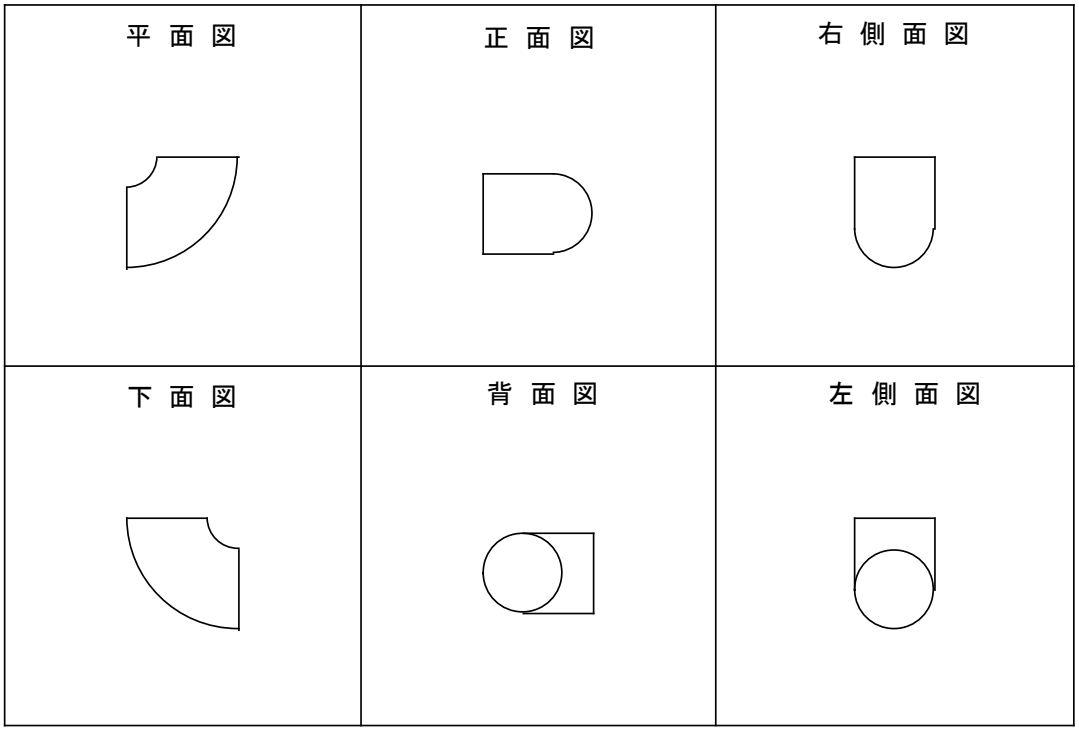

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

PT370 S/40-90E(S) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(PT370 S/40-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

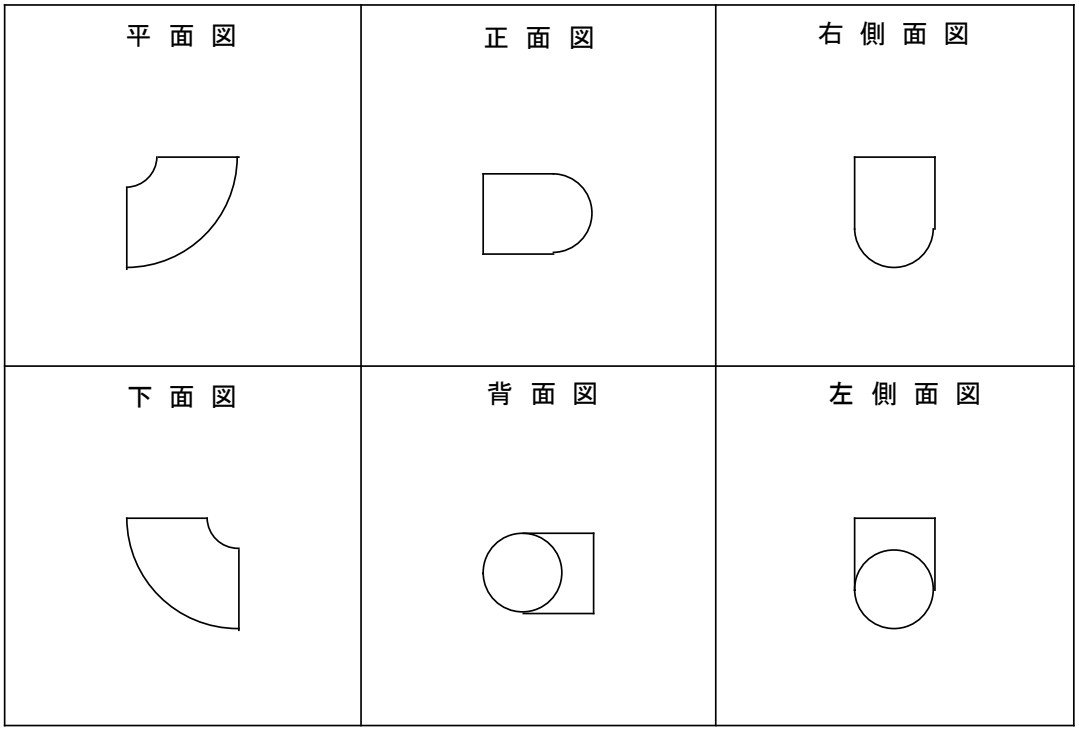

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

PT370 S/80-90E(S) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(PT370 S/80-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

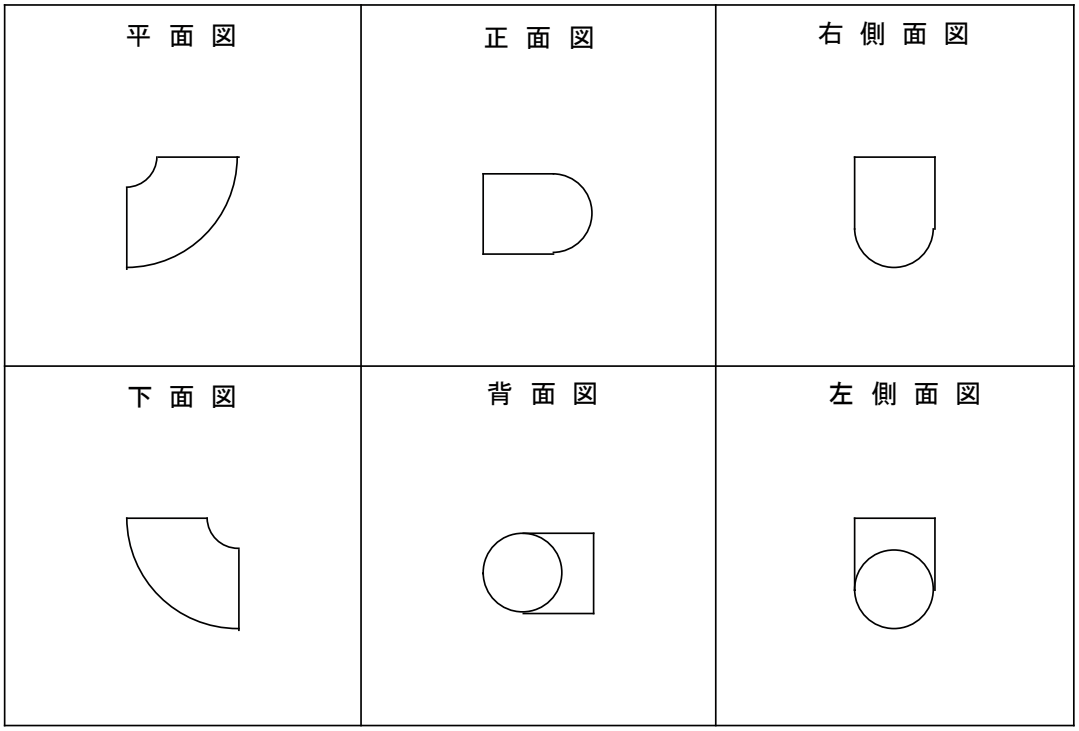

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

PT370 S/160-90E(S) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(PT370 S/160-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

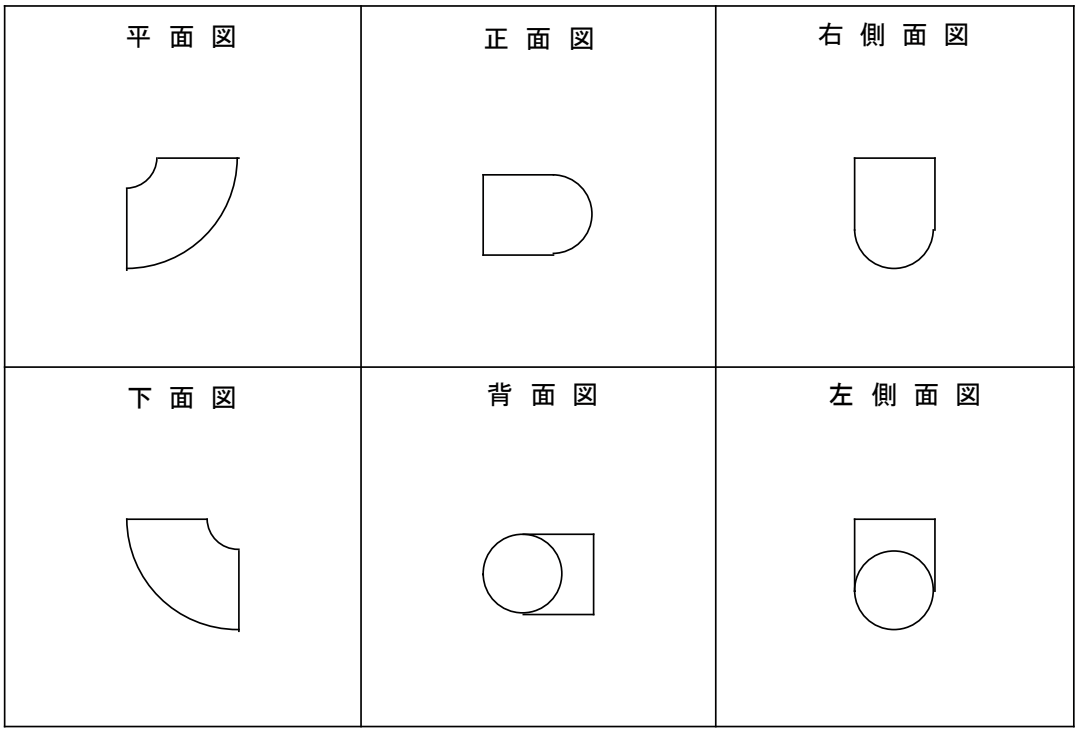

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

PA12 S/40-90E(S) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(PA12 S/40-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PA12 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

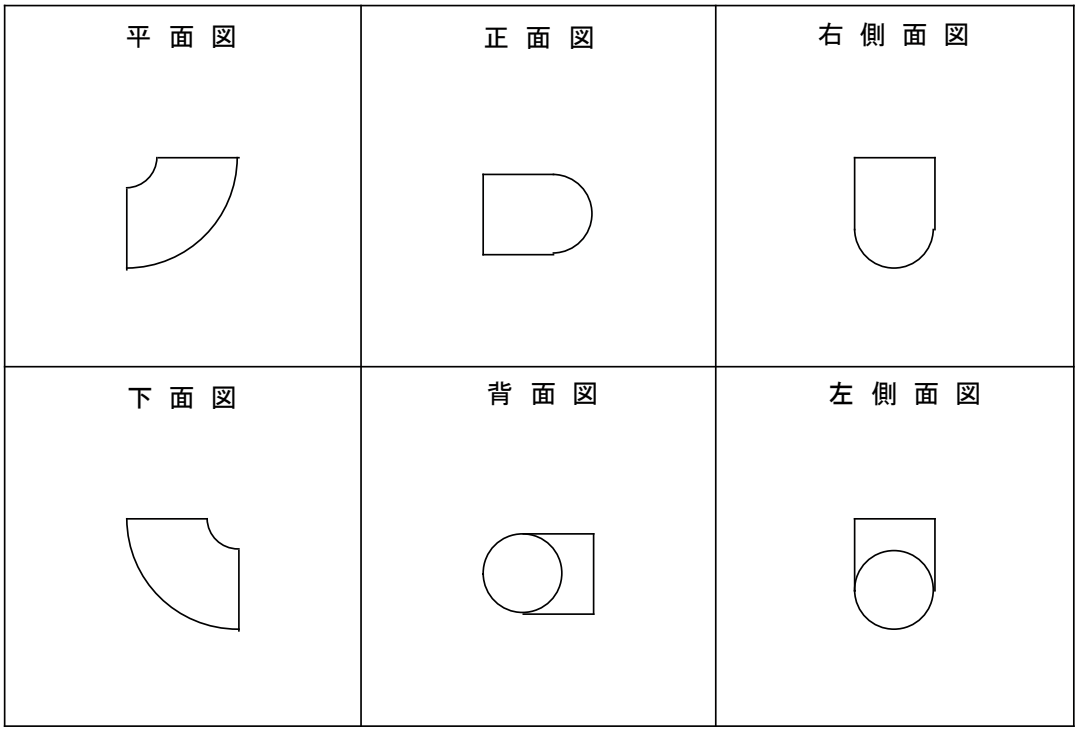

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

PA12 S/80-90E(S) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(PA12 S/80-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PA12 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

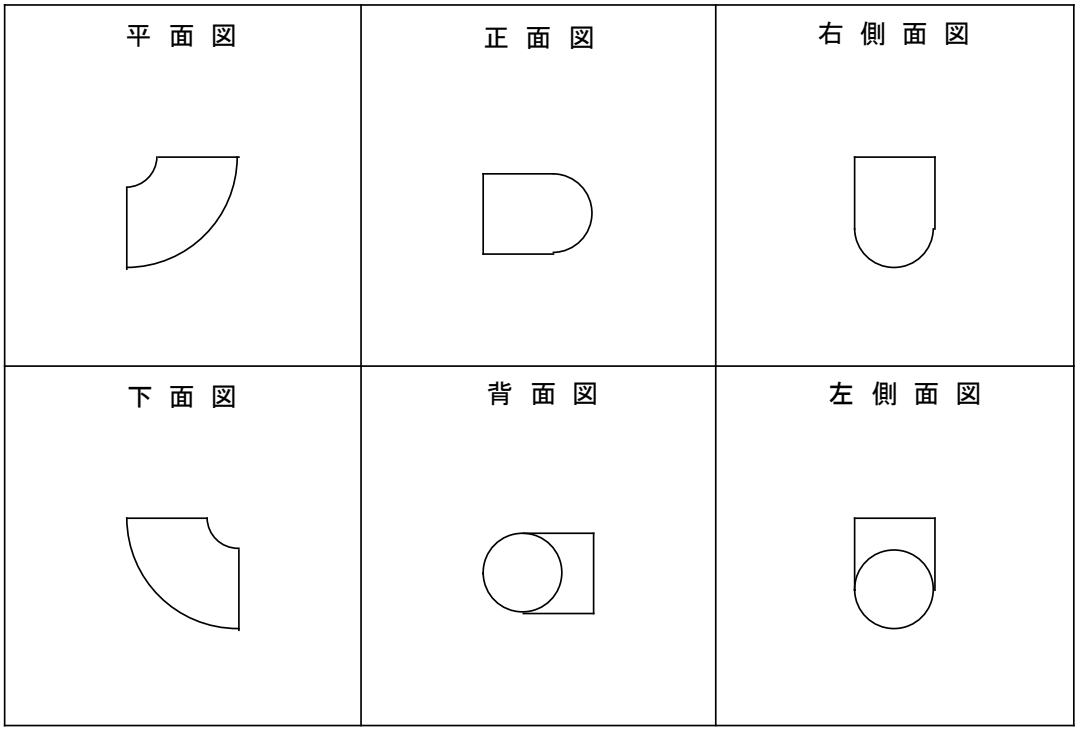

25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		
100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0		
125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0		

SUS304 S5S-90E(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(SUS304 S5S-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

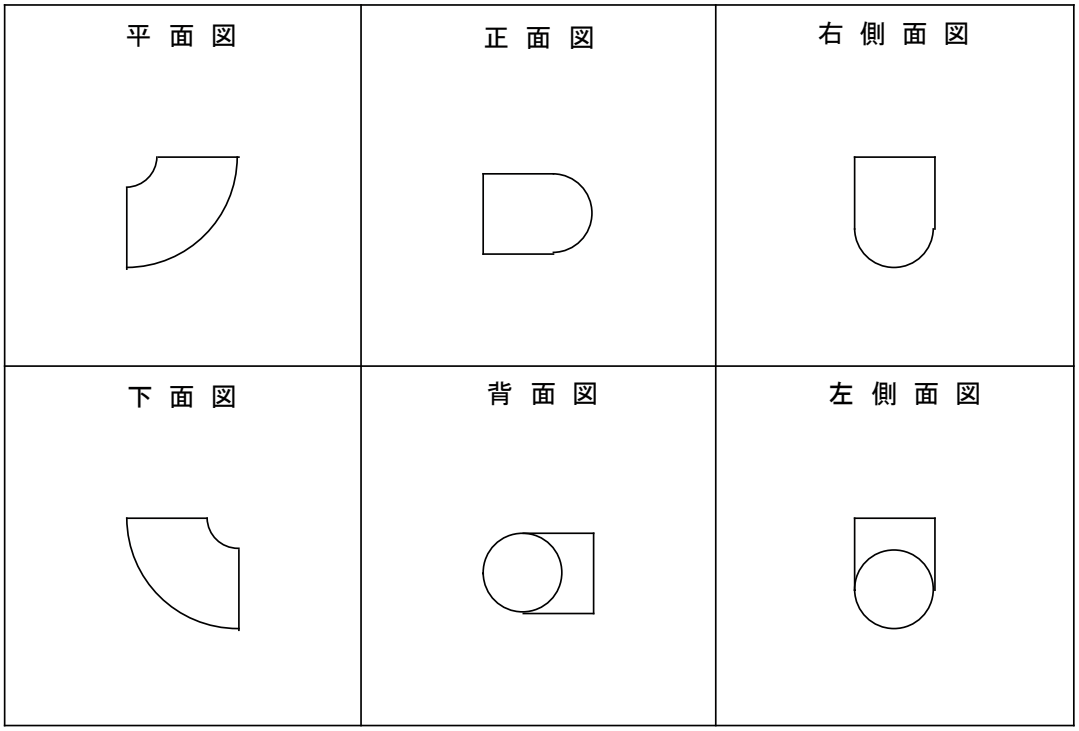

25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		
100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0		
125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0		

SUS304 S10S-90E(S)ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(SUS304 S10S-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

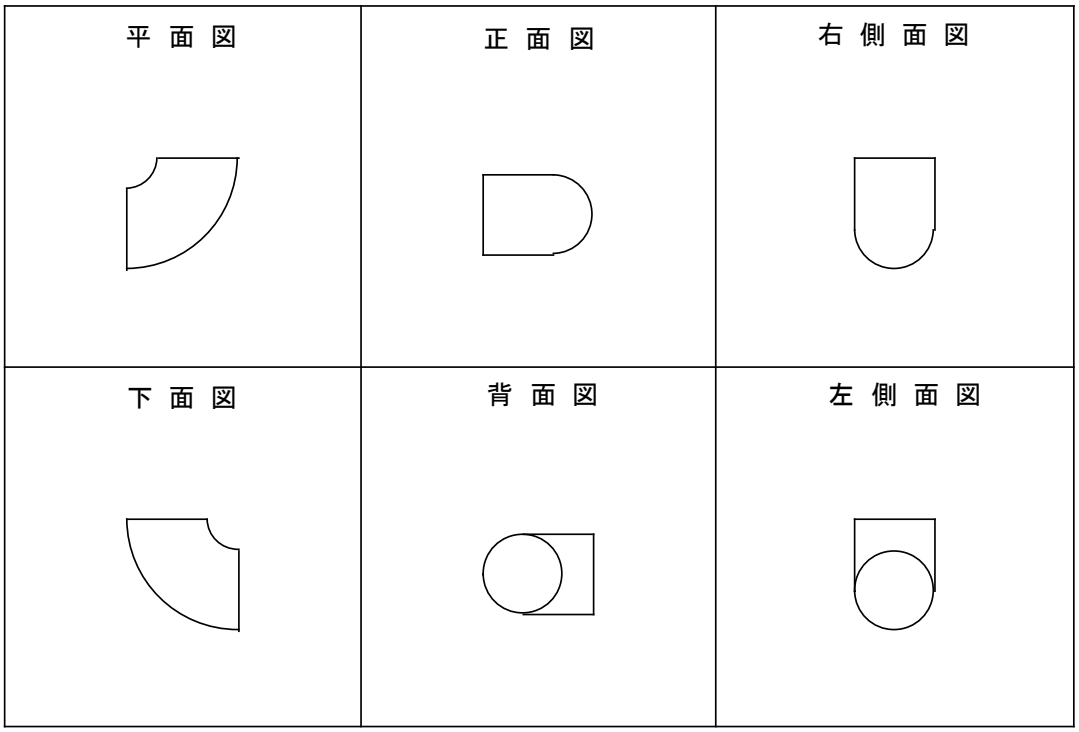

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

SUS304 S20S-90E(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(SUS304 S20S-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

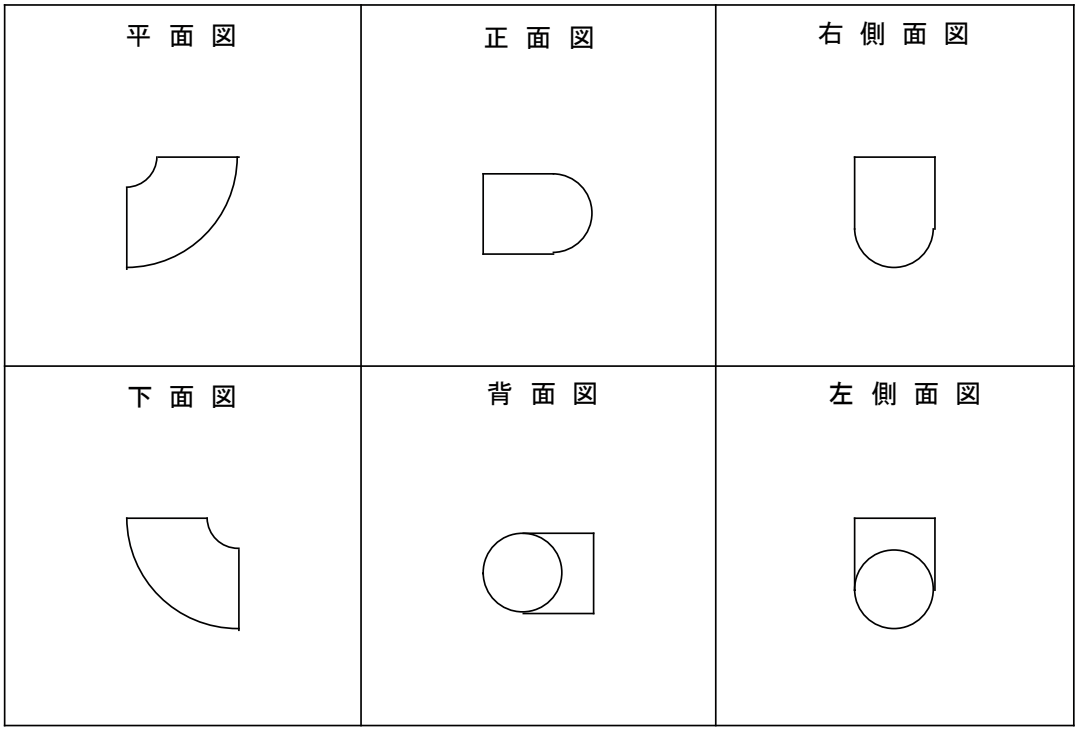

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

SUS304 S40-90E(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(SUS304 S40-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

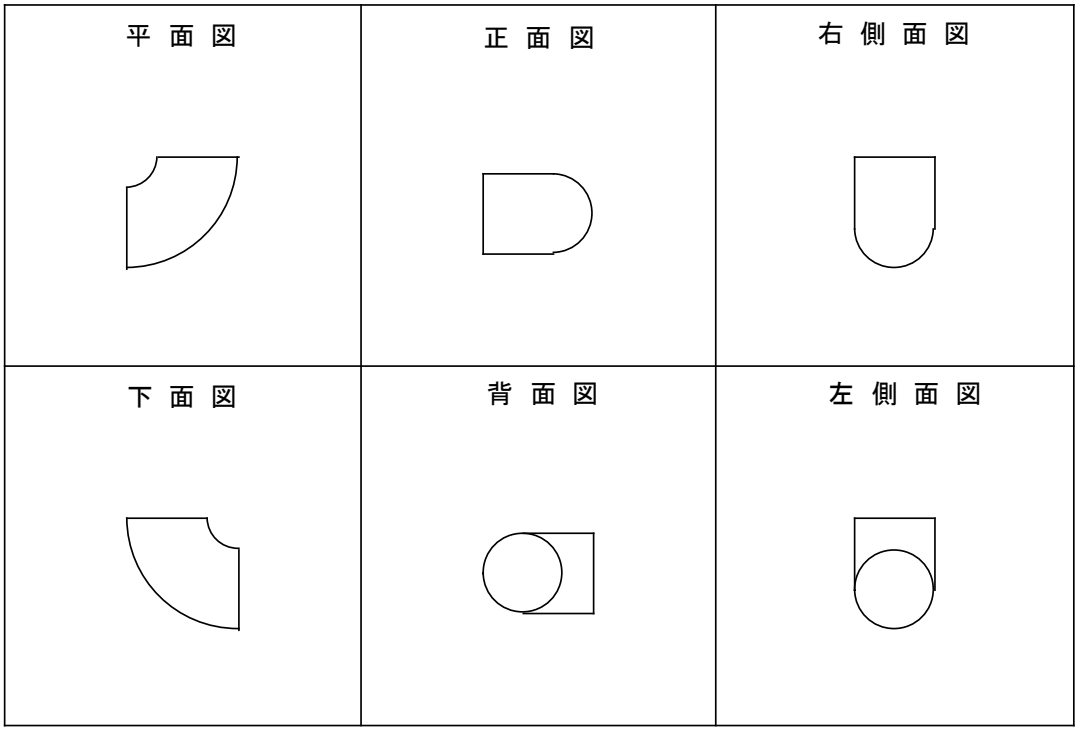

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

SUS304 S80-90E(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(SUS304 S80-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

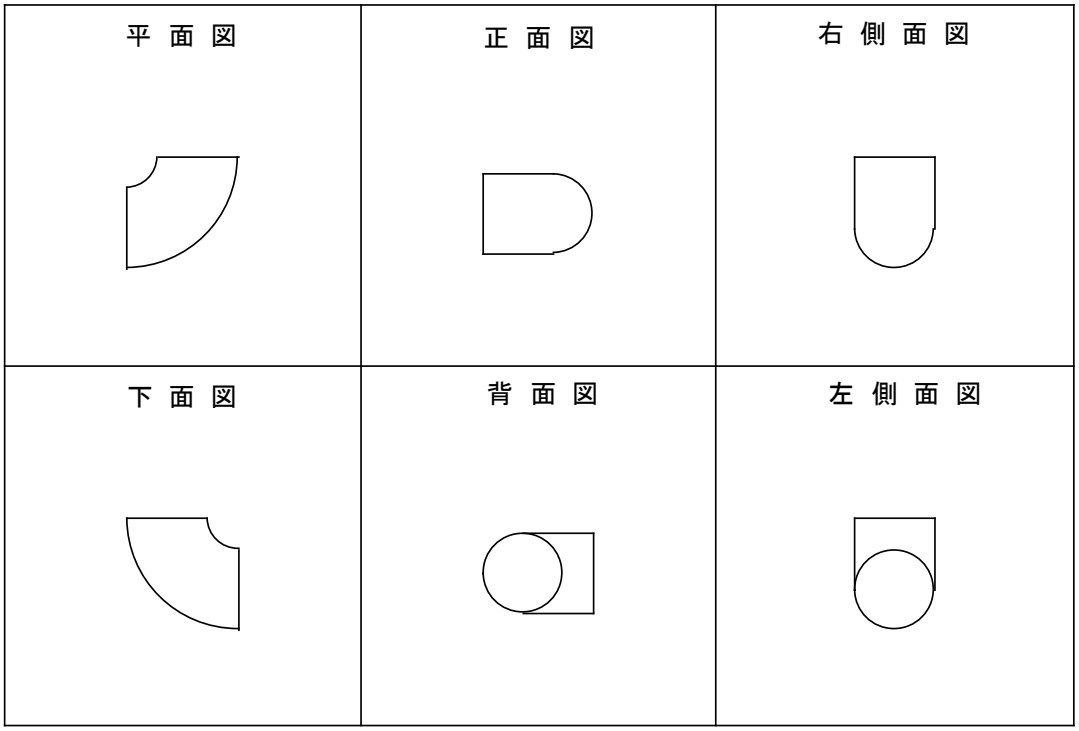

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

SUS316 S5S-90E(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(SUS316 S5S-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

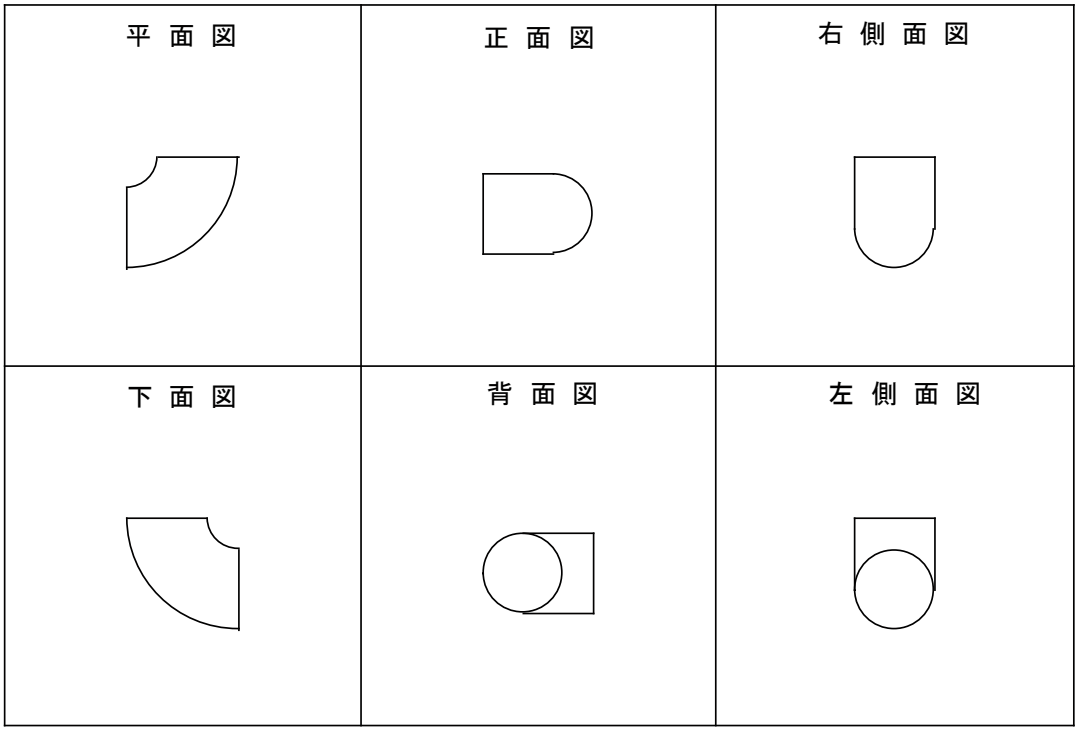

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

SUS316 S10S-90E(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(SUS316 S10S-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

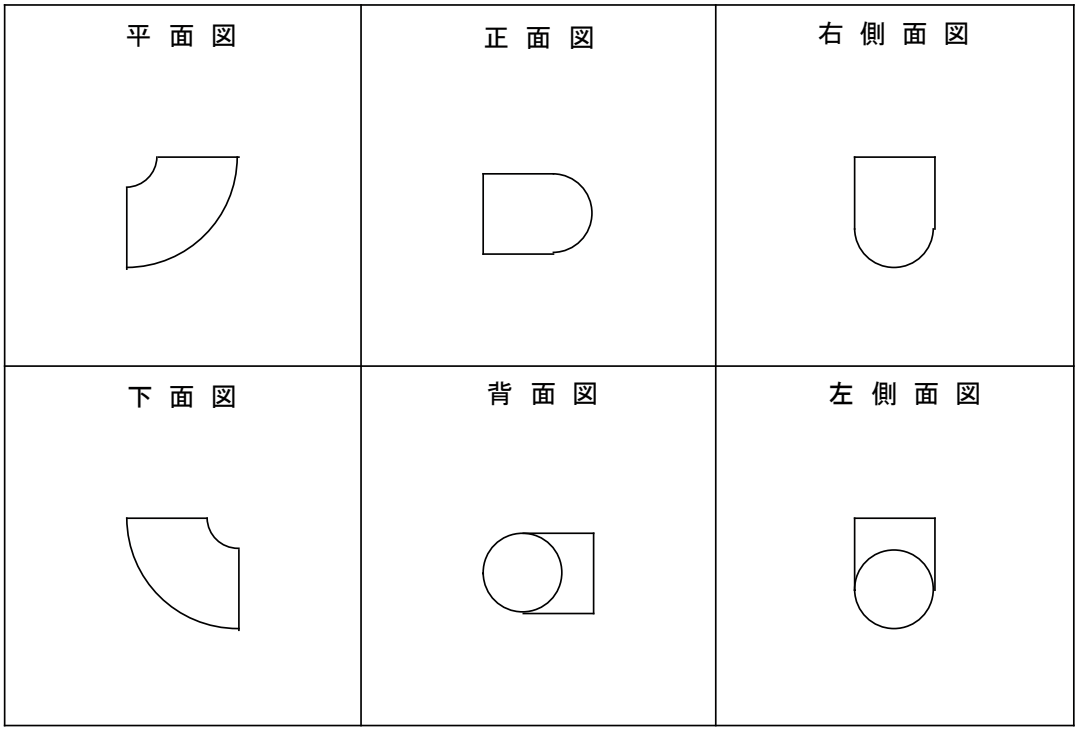

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

SUS316 S20S-90E(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(SUS316 S20S-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

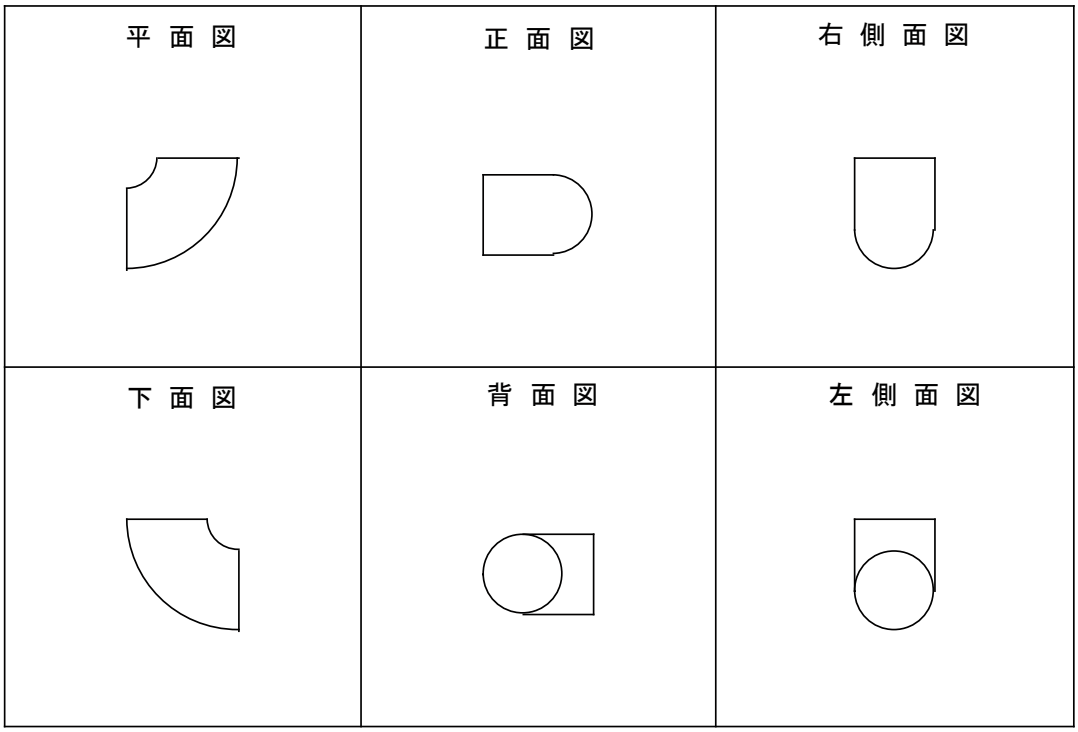

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

SUS316 S40-90E(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(SUS316 S40-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

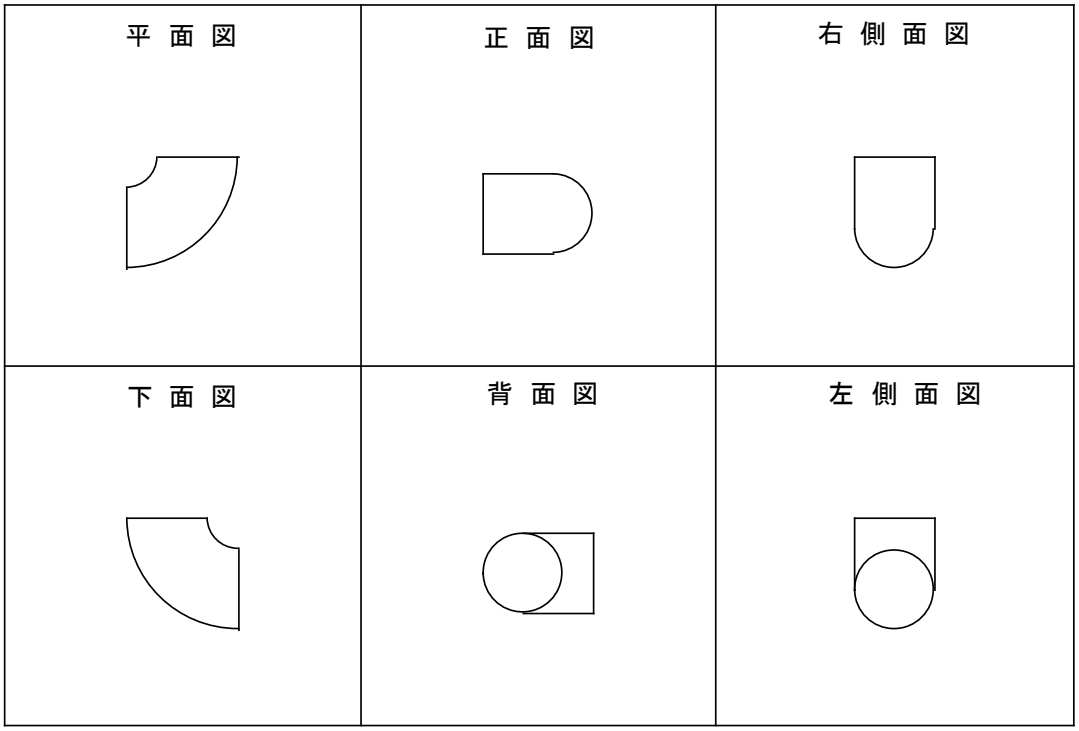

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

SUS316 S80-90E(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 90° エルボ(ショート)(SUS316 S80-90E(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

25.0	: 25.0	125.0	: 125.0	500.0	: 500.0	900.0	: 900.0
32.0	: 32.0	150.0	: 150.0	550.0	: 550.0	950.0	: 950.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1000.0	: 1000.0
50.0	: 50.0	250.0	: 250.0	650.0	: 650.0	1050.0	: 1050.0
65.0	: 65.0	300.0	: 300.0	700.0	: 700.0	1100.0	: 1100.0
80.0	: 80.0	350.0	: 350.0	750.0	: 750.0	1150.0	: 1150.0
90.0	: 90.0	400.0	: 400.0	800.0	: 800.0	1200.0	: 1200.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	850.0	: 850.0		

FSGP-45E(L) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング) (FSGP-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

PY400 LG-45E(L) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(PY400 LG-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PY400 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

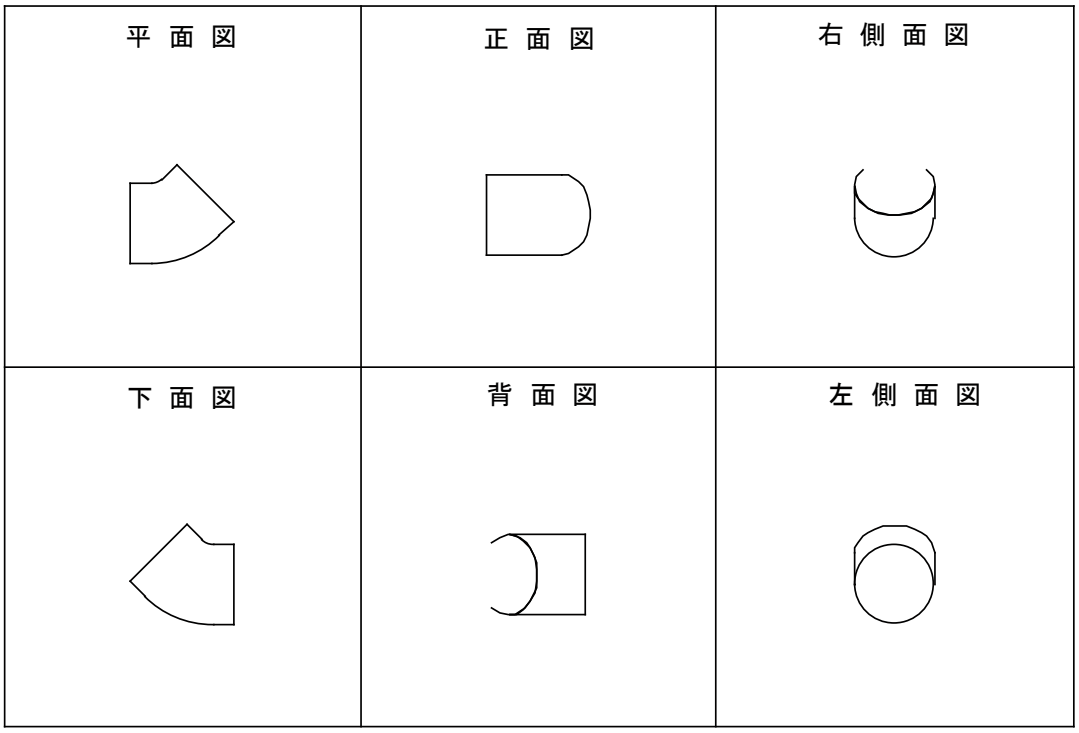

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0:	1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0:	1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0:	1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0:	1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

PY400 STD-45E(L) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(PY400 STD-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PY400 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

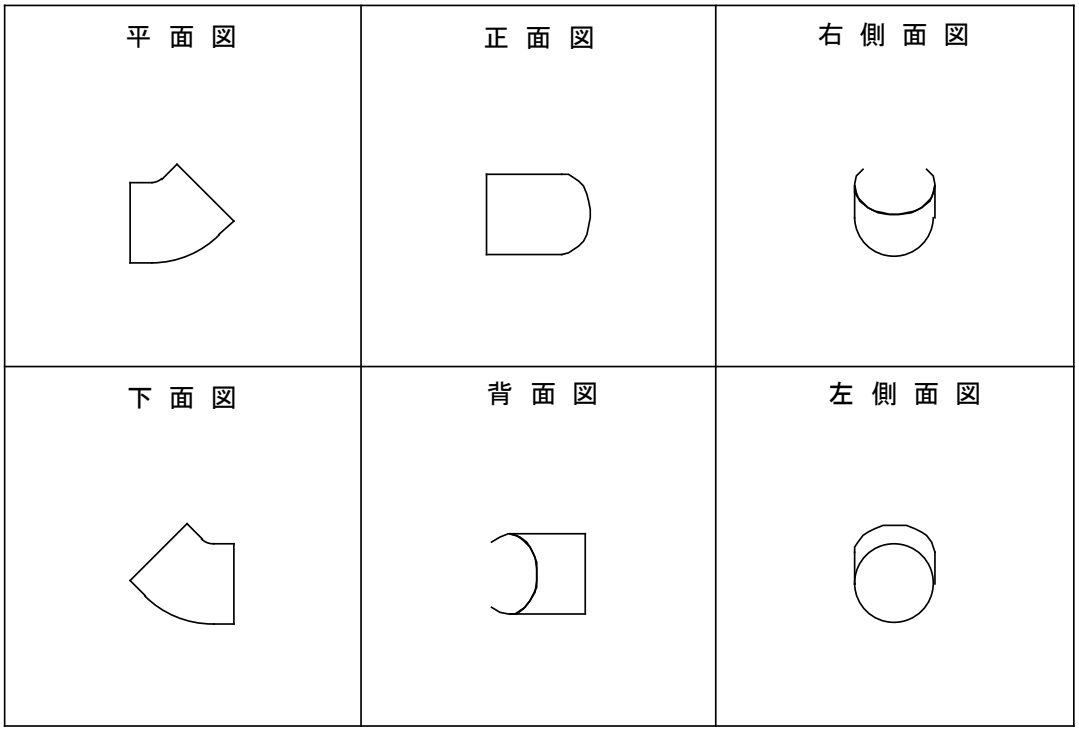

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0:	1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0:	1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0:	1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0:	1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

PY400 XS-45E(L) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(PY400 XS-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PY400 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0:	1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0:	1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0:	1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0:	1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

PT370 S/40-45E(L) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(PT370 S/40-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

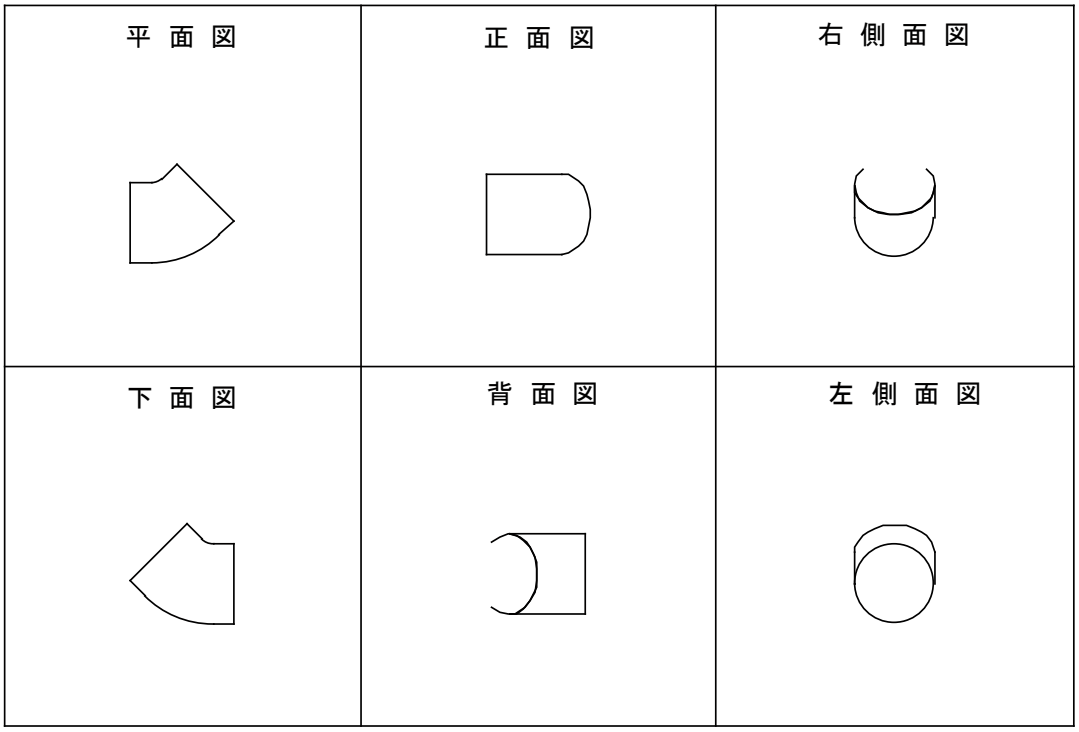

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0:	1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0:	1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0:	1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0:	1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

PT370 S/80-45E(L) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(PT370 S/80-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0:	1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0:	1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0:	1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0:	1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

PT370 S/160-45E(L) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(PT370 S/160-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

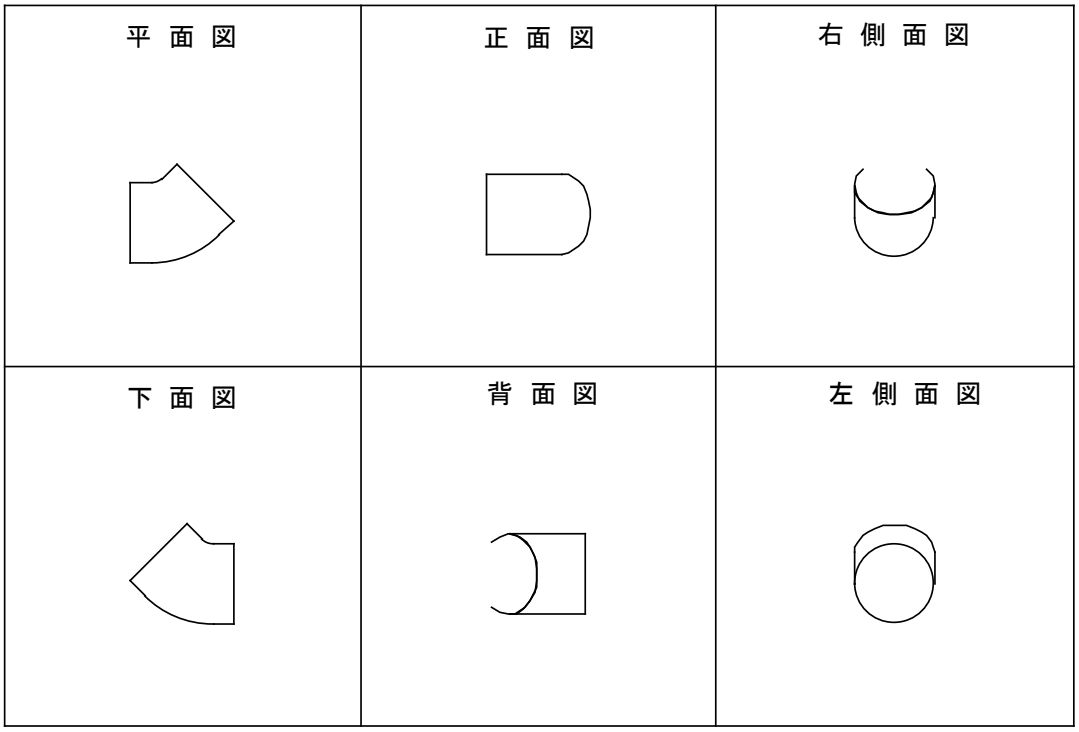

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

PA12 S/40-45E(L) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(PA12 S/80-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PA12 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

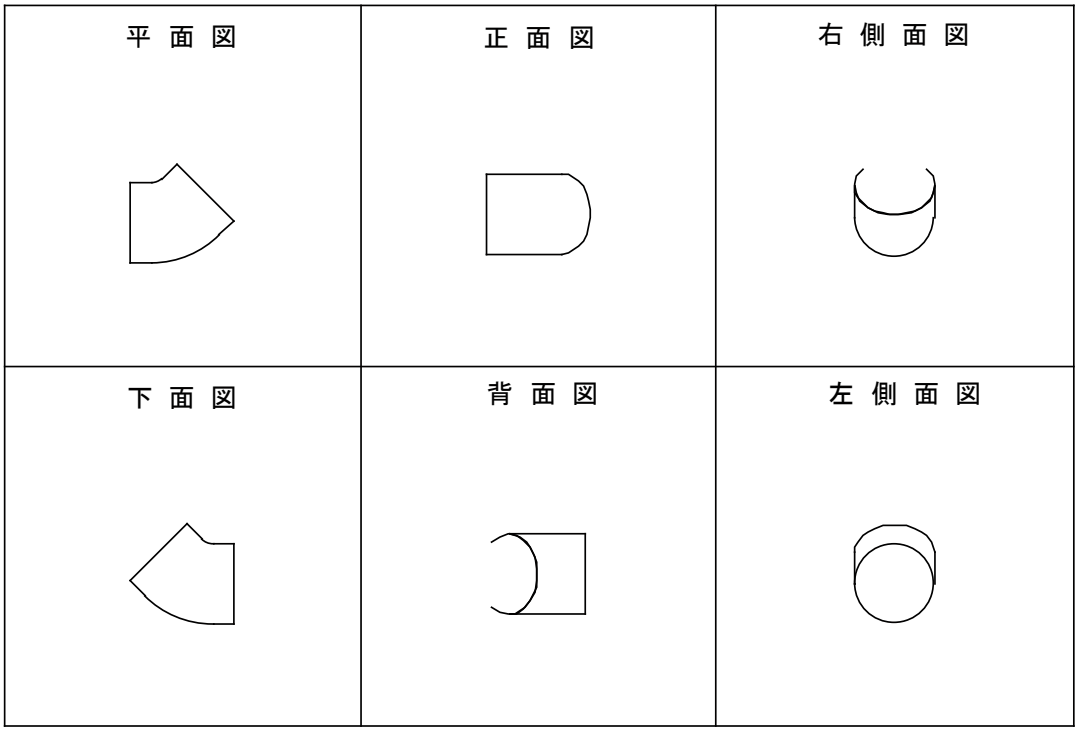

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

PA12 S/80-45E(L) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(PA12 S/80-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PA12 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

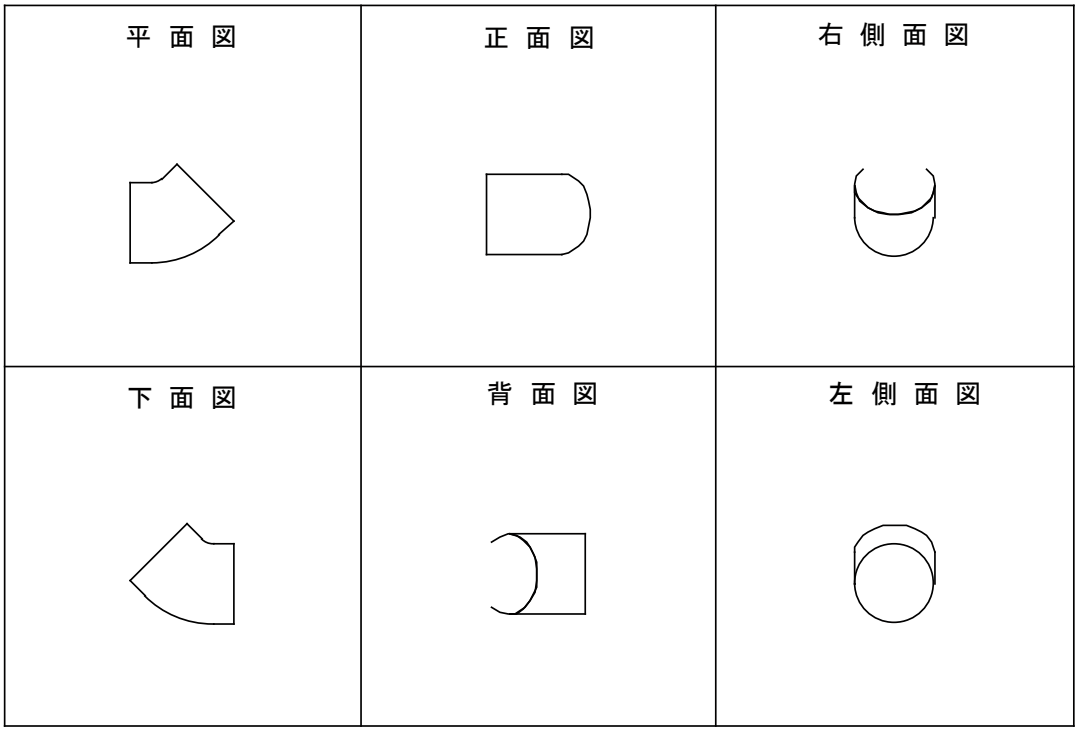

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS304 S5S-45E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(SUS304 S5S-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

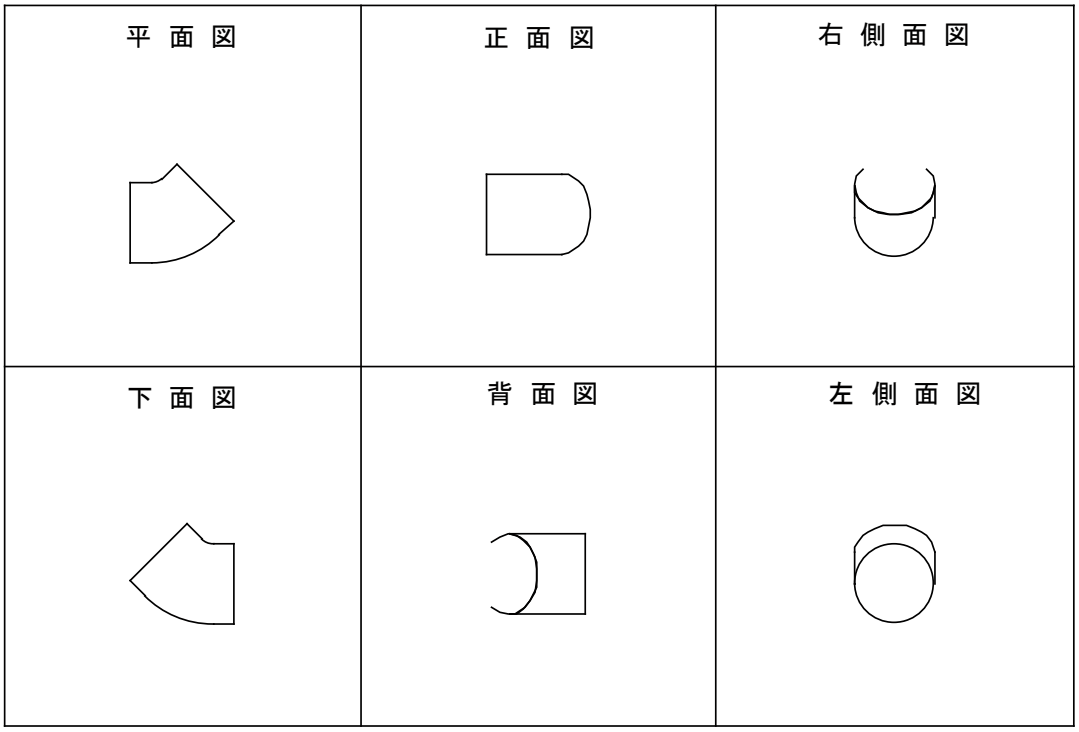

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS304 S10S-45E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(SUS304 S10S-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

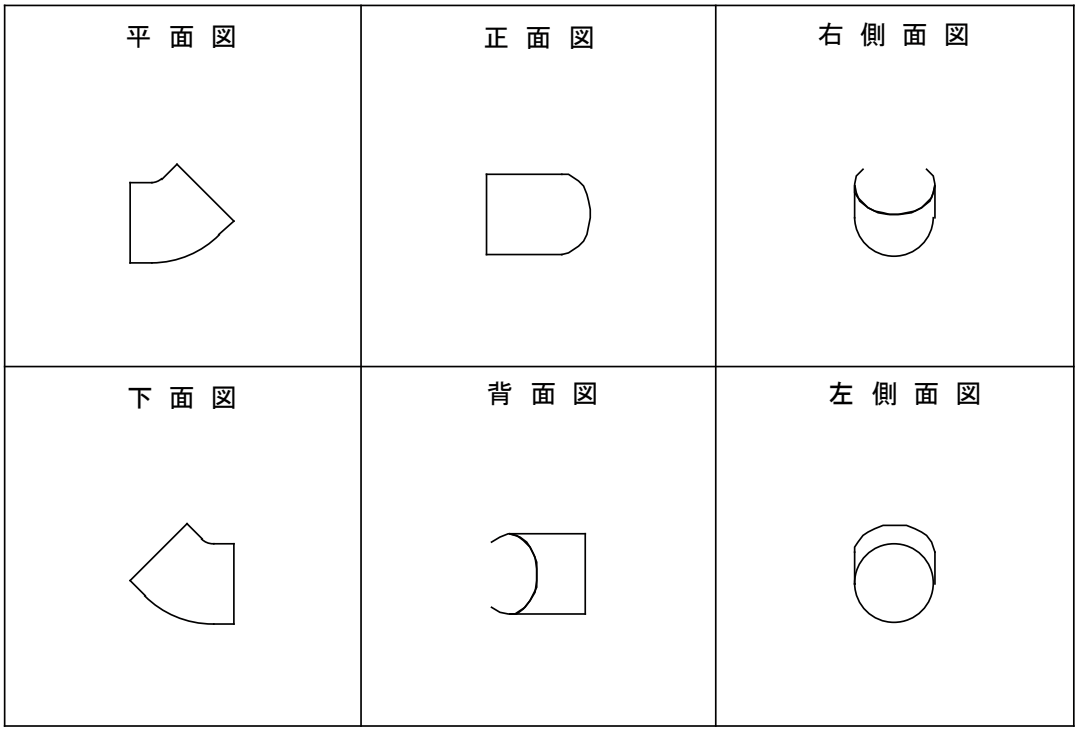

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS304 S20S-45E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(SUS304 S20S-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

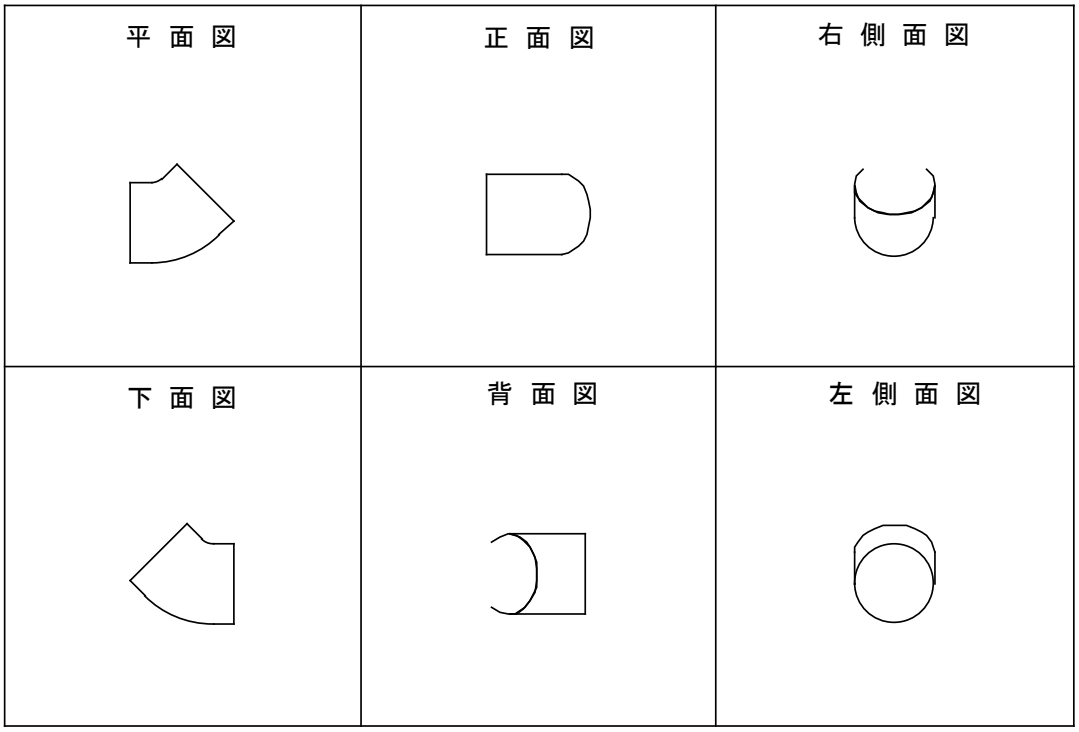

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS304 S40-45E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(SUS304 S40-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

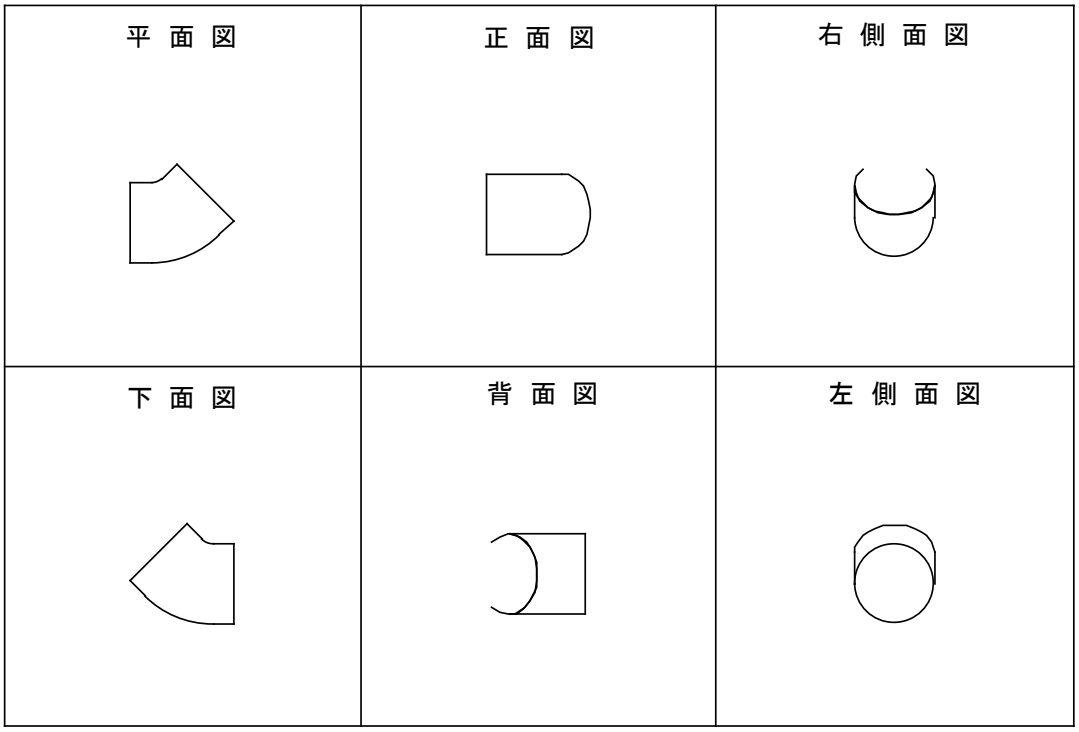

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS304 S80-45E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(SUS304 S80-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

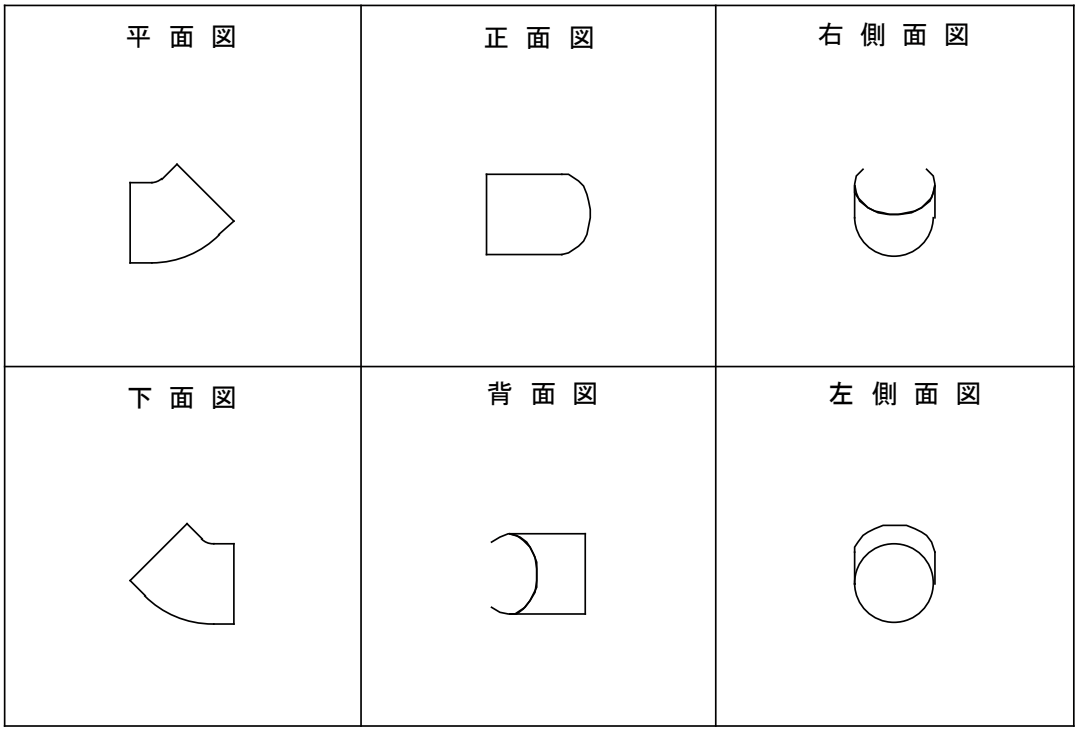

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS316 S5S-45E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(SUS316 S5S-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

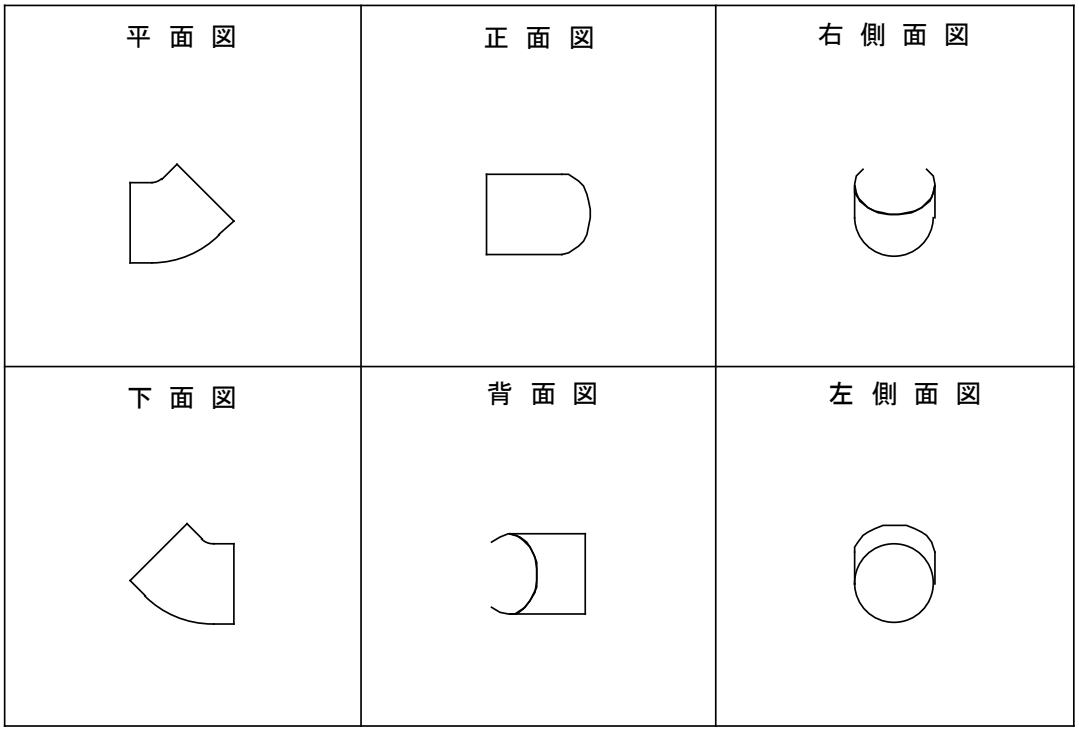

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS316 S10S-45E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(SUS316 S10S-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

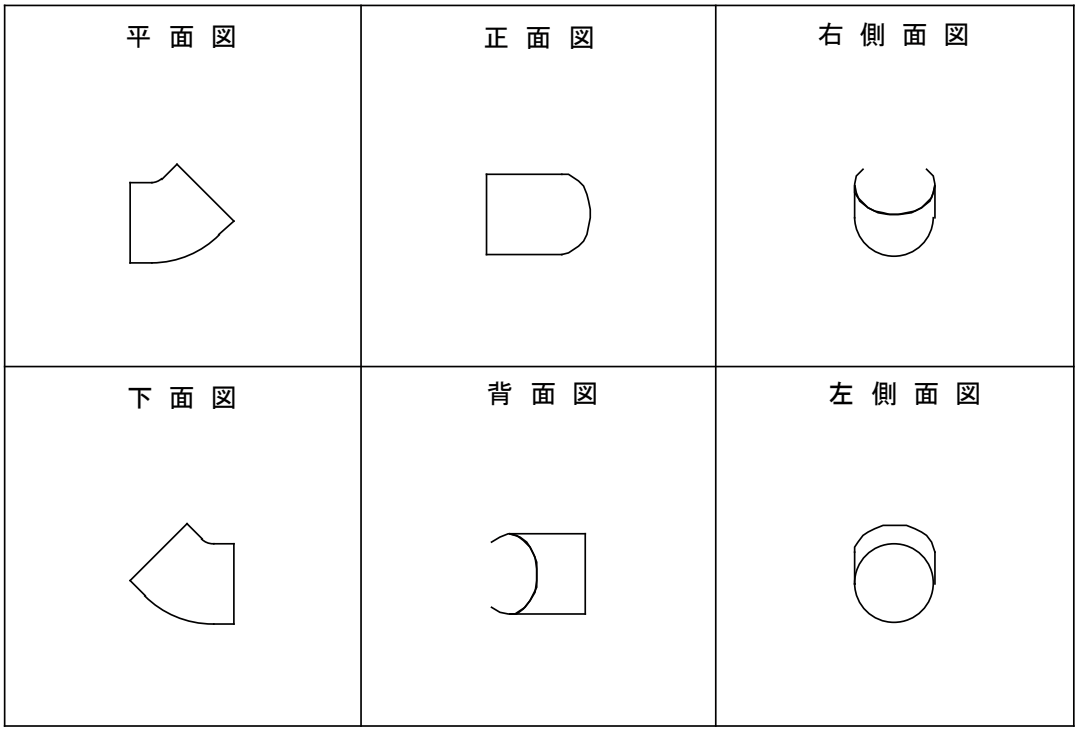

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS316 S20S-45E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(SUS316 S20S-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

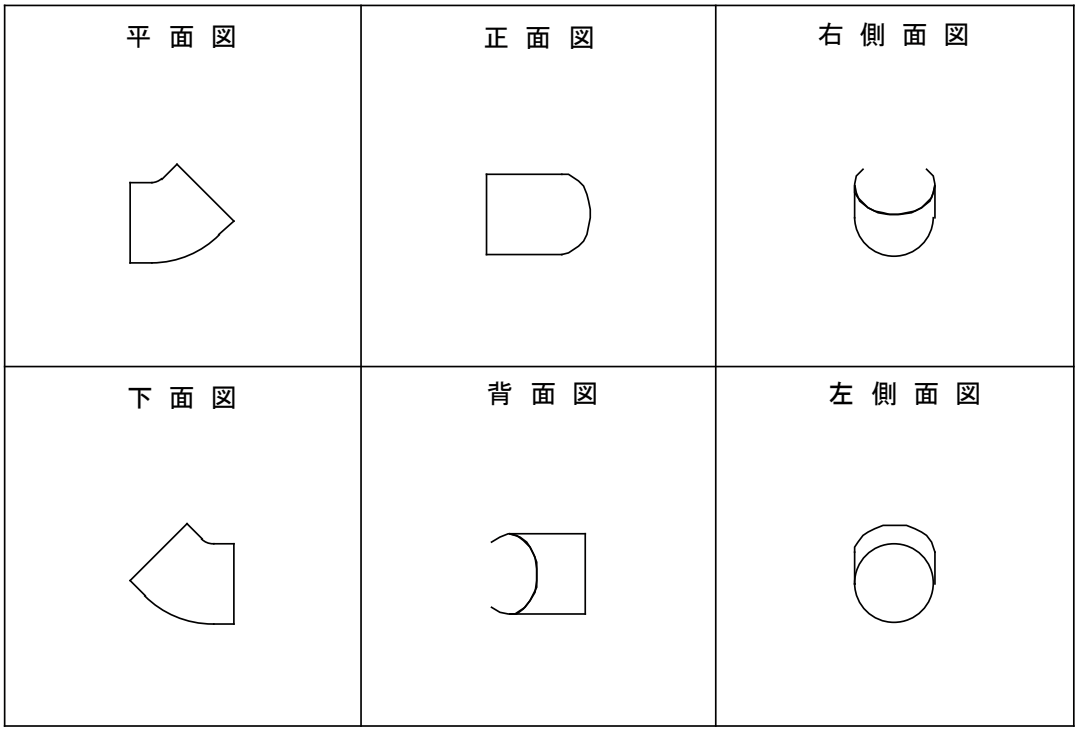

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS316 S40-45E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(SUS316 S40-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

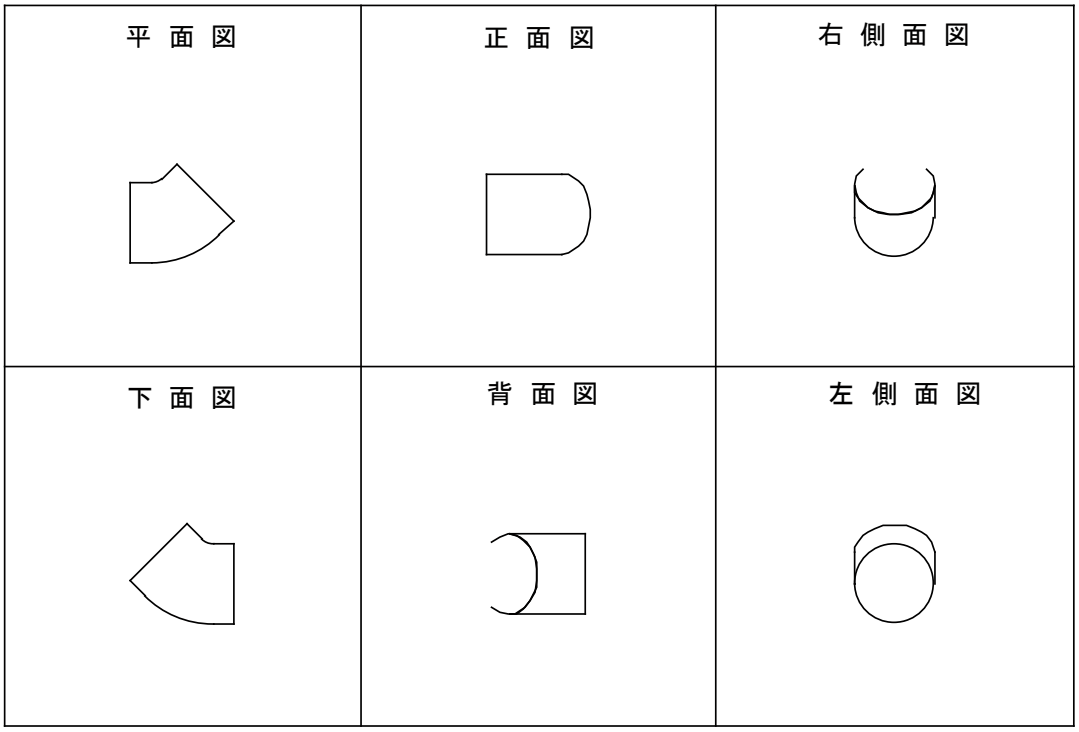

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

SUS316 S80-45E(L) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 45° エルボ(ロング)(SUS316 S80-45E(L))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	500.0	: 500.0	950.0	: 950.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	550.0	: 550.0	1000.0	: 1000.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	600.0	: 600.0	1050.0	: 1050.0
32.0	: 32.0	200.0	: 200.0	650.0	: 650.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1150.0	: 1150.0
50.0	: 50.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0	1200.0	: 1200.0
65.0	: 65.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0		
80.0	: 80.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0		
90.0	: 90.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0		

AD-L(*) 空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

F0-L　ワンプッシュ継手　片ねじエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［F0 ワンプッシュ継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

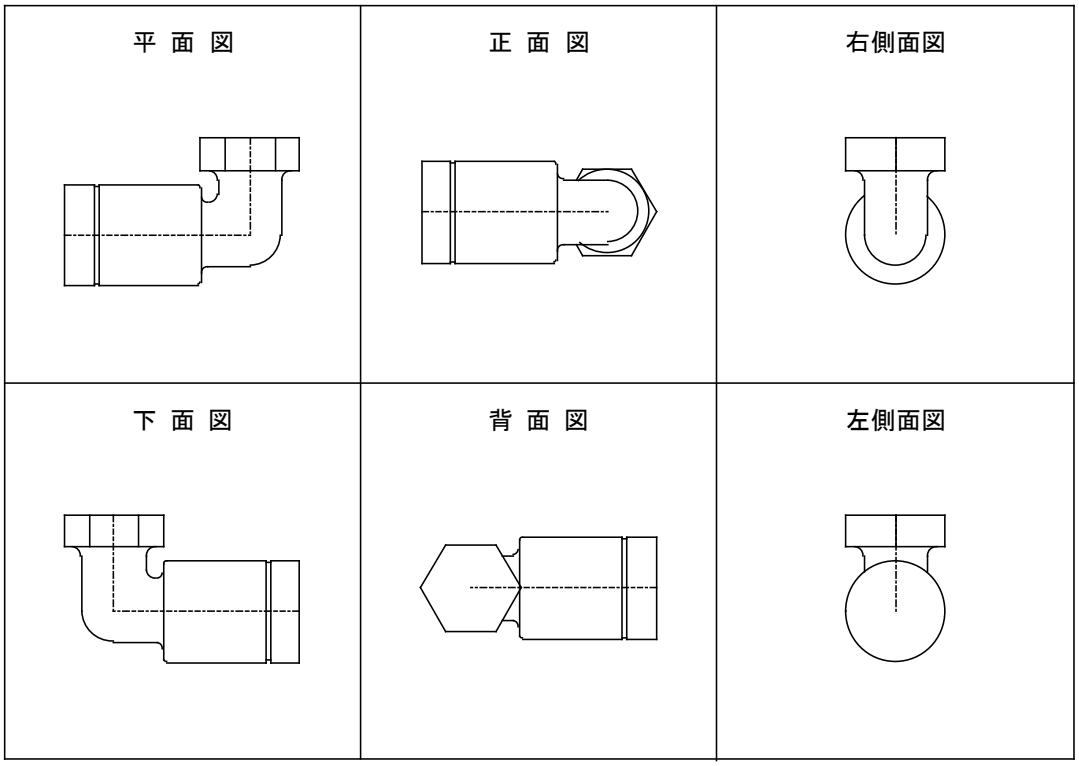

10.0　：　15.0
15.0　：　15.0

HI-L(*) 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

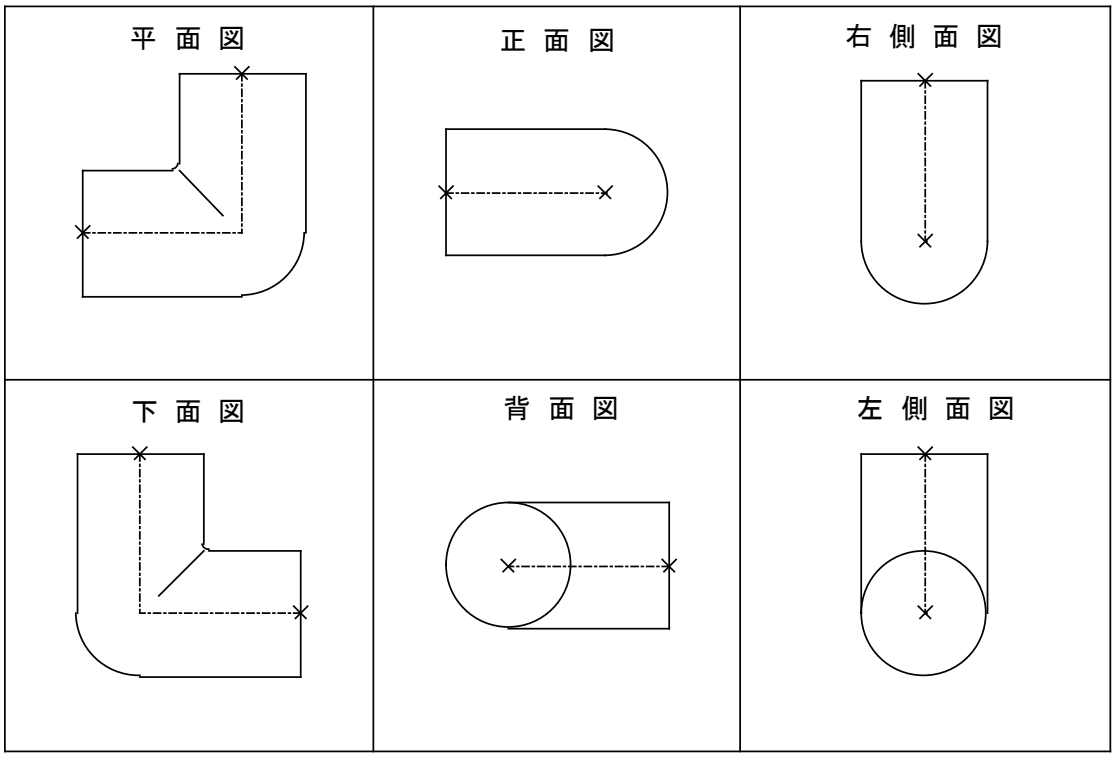

13.0 : 13.0
16.0 : 16.0
20.0 : 13.0
20.0 : 20.0
25.0 : 13.0
25.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

HT-L(*) 耐熱性硬質塩化ビニル管継手 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

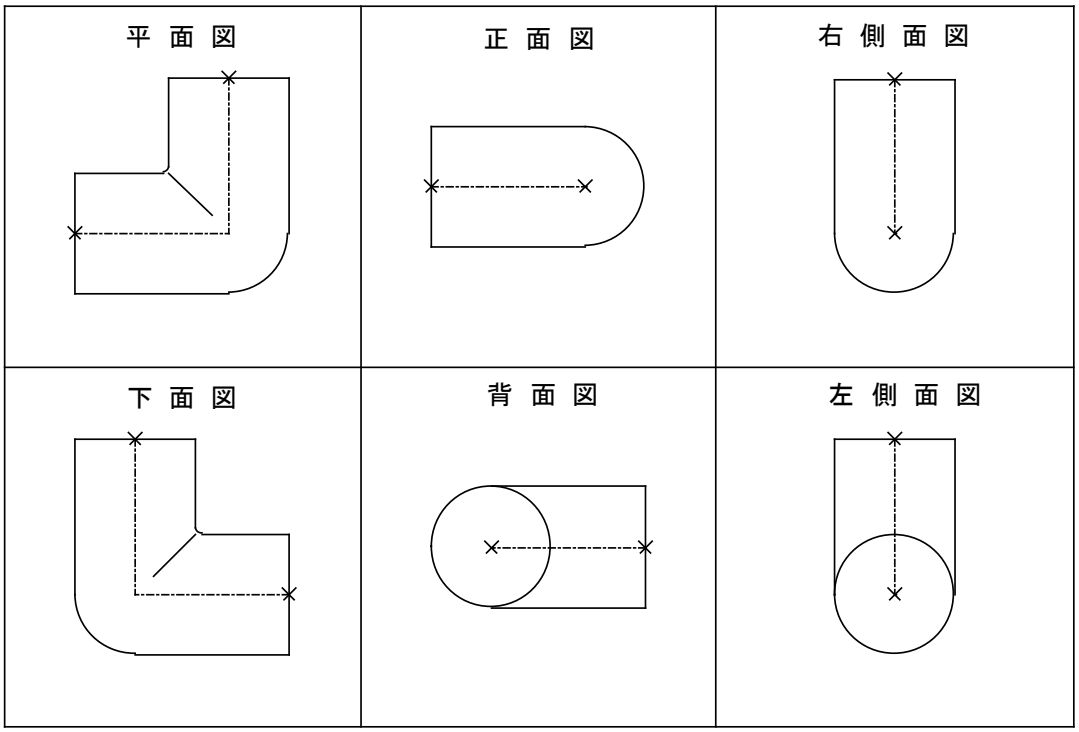

13.0 : 13.0
16.0 : 16.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

K-TRCN-H-1　立面エルボ45°（立下り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

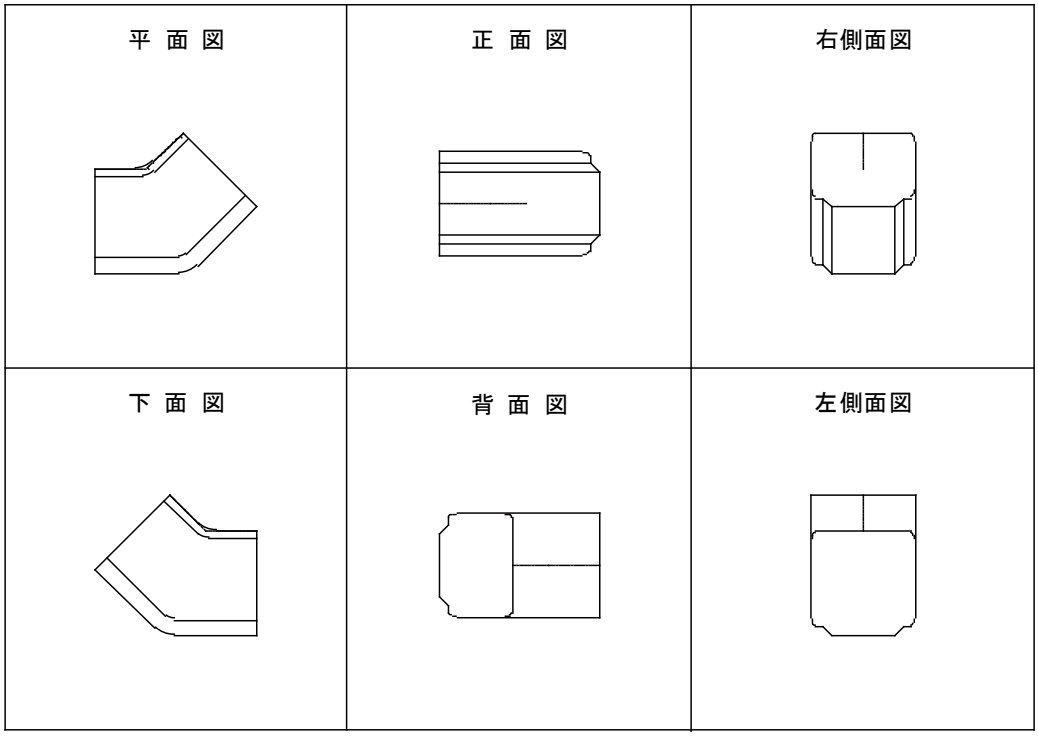

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCN-H　立面エルボ45°（立上り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

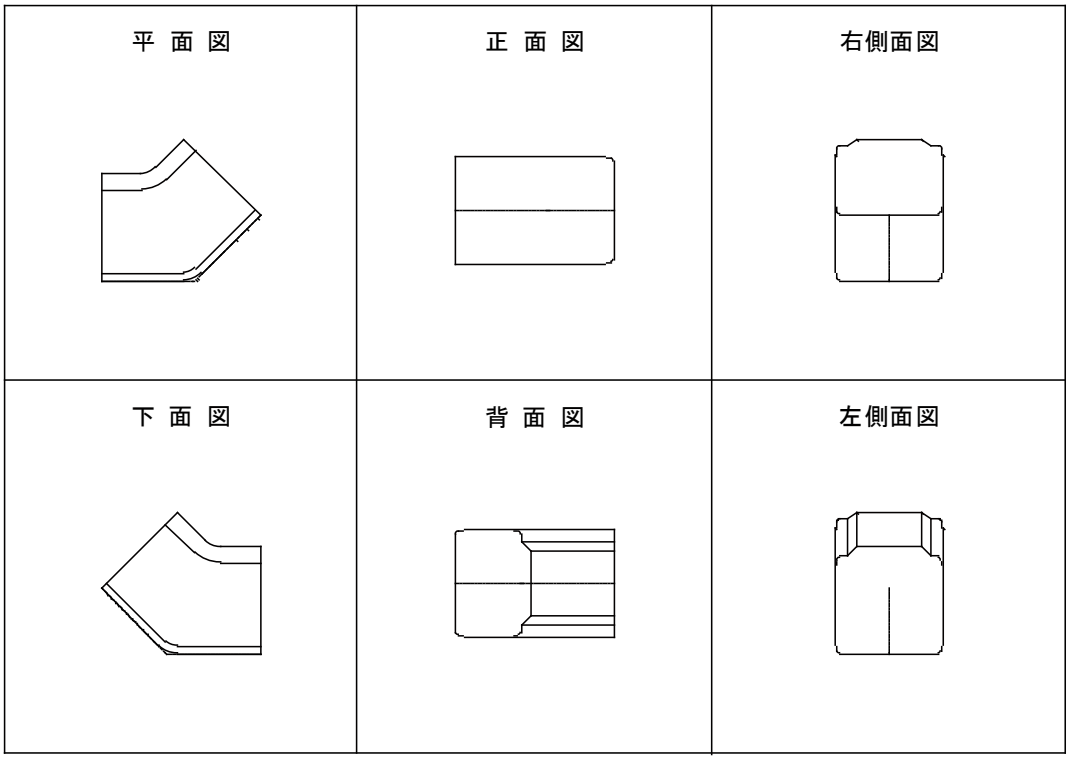

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCN-L-1　立面エルボ45°（立下り)L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

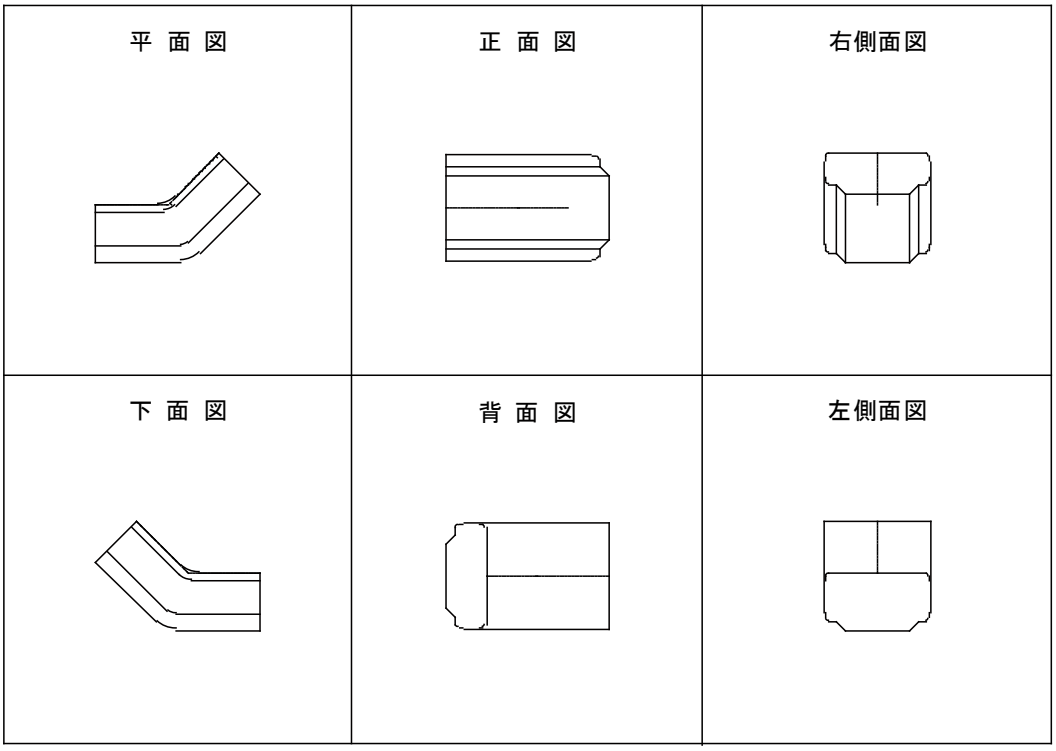

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0

K-TRCN-L　立面エルボ45°（立上り)L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0

K-TRCS-H　立面エルボ90°（立下り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCS-L　立面エルボ90°（立下り)L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCU-H　立面エルボ90°（立上り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCU-L　立面エルボ90°（立上り)L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-H-N　平面エルボ90°　ネット底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

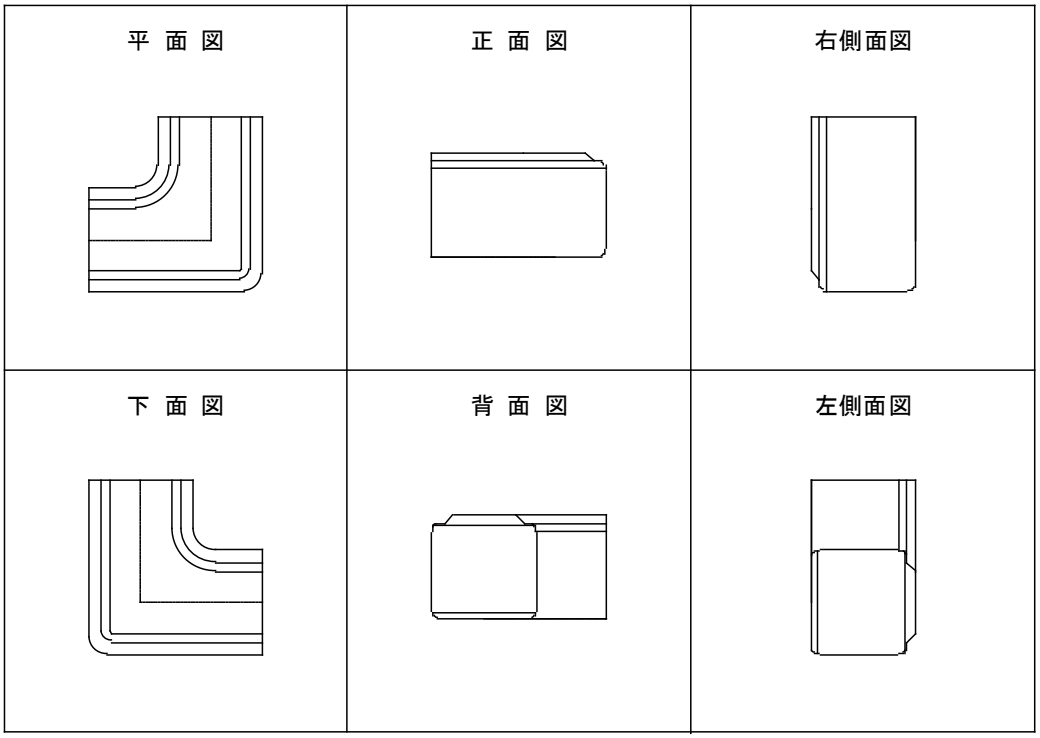

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-H-U　平面エルボ90°　底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

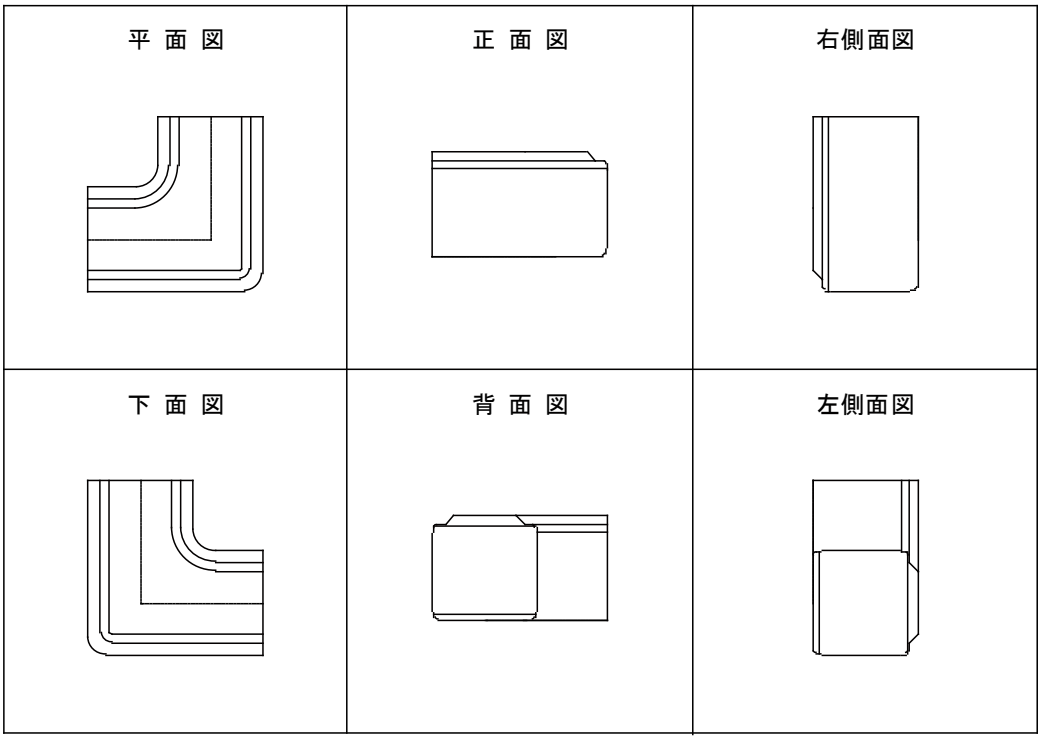

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-H　平面エルボ90°　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

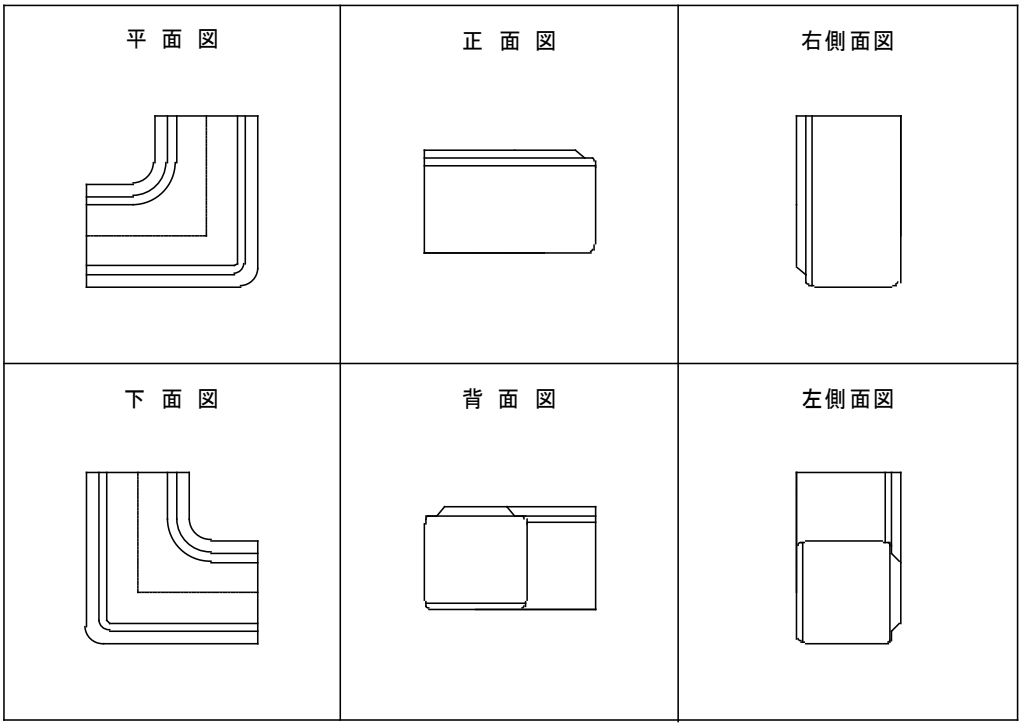

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-L-N　平面エルボ90°　ネット底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面））］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

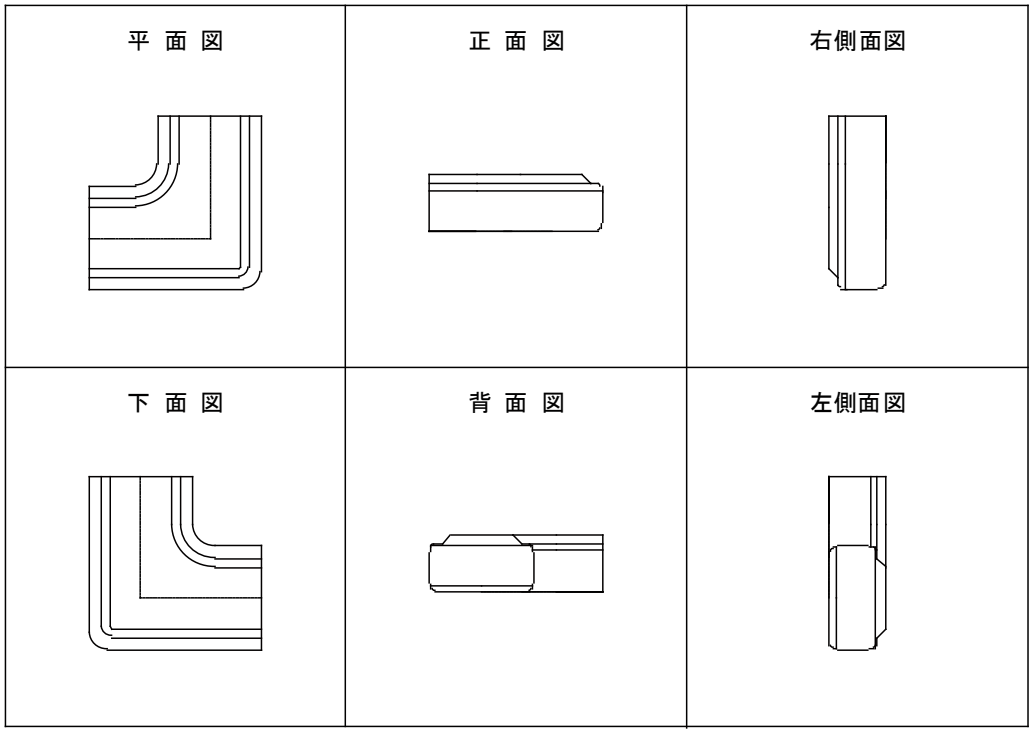

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-L-U　平面エルボ90°　底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

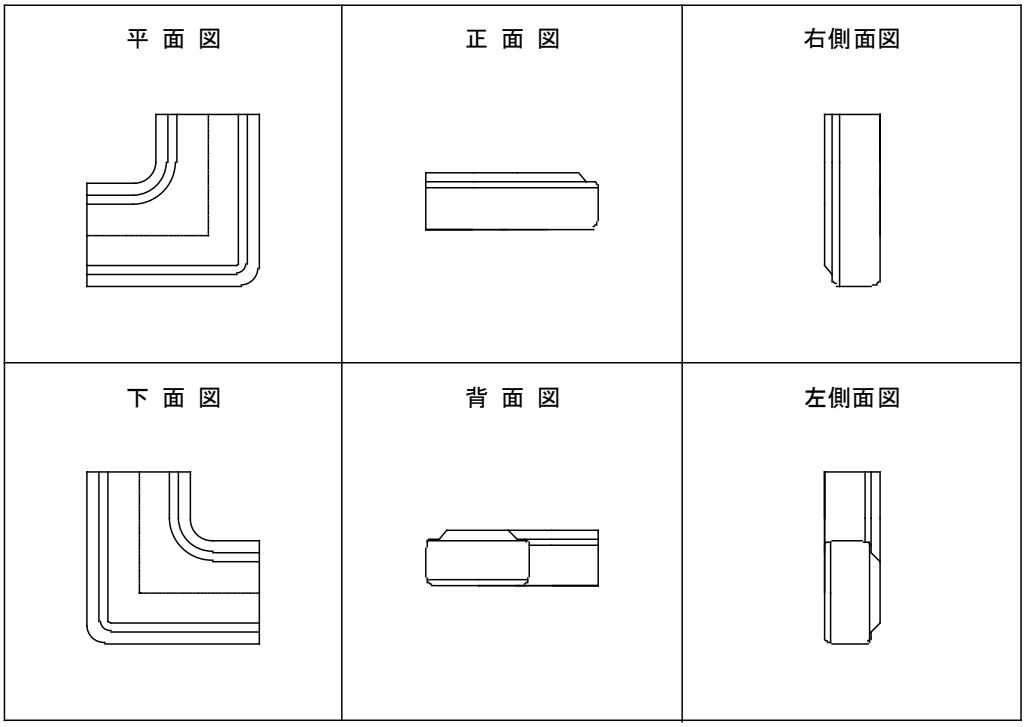

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-L　平面エルボ90°　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

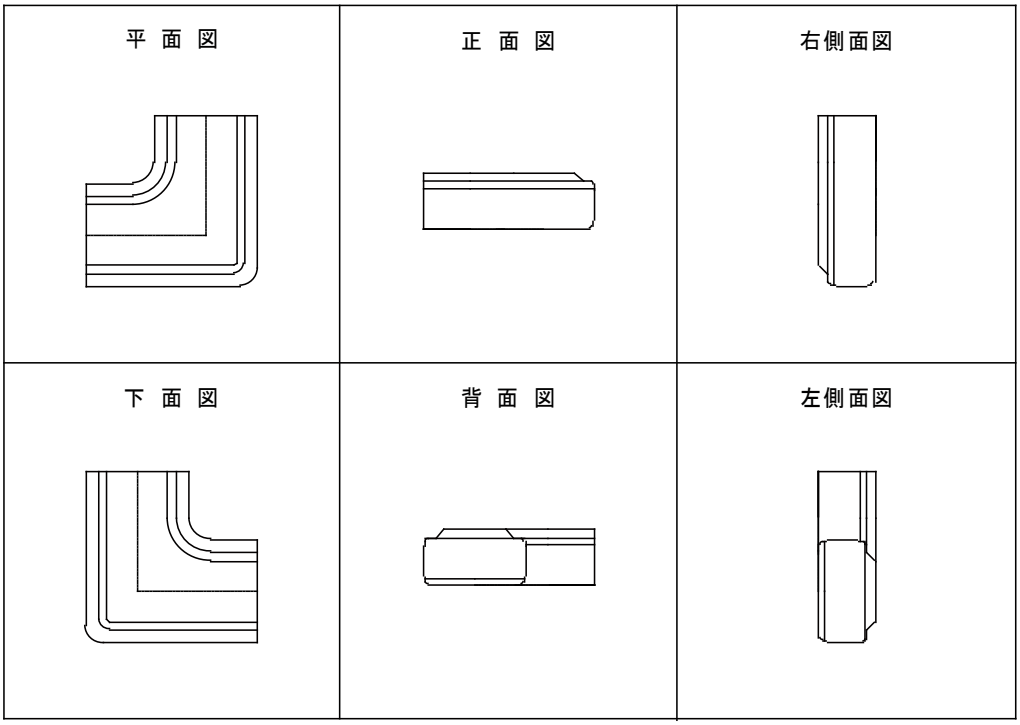

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-H-N　平面エルボ45°　ネット底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［01-標準タイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

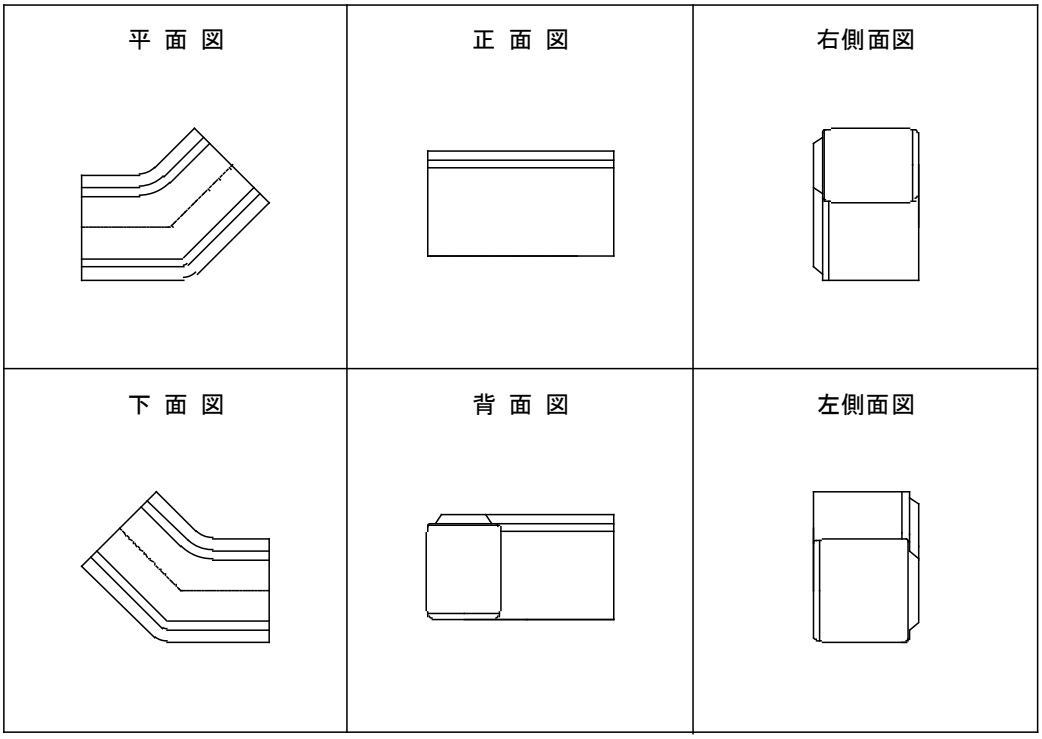

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-H-U　平面エルボ45°　底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

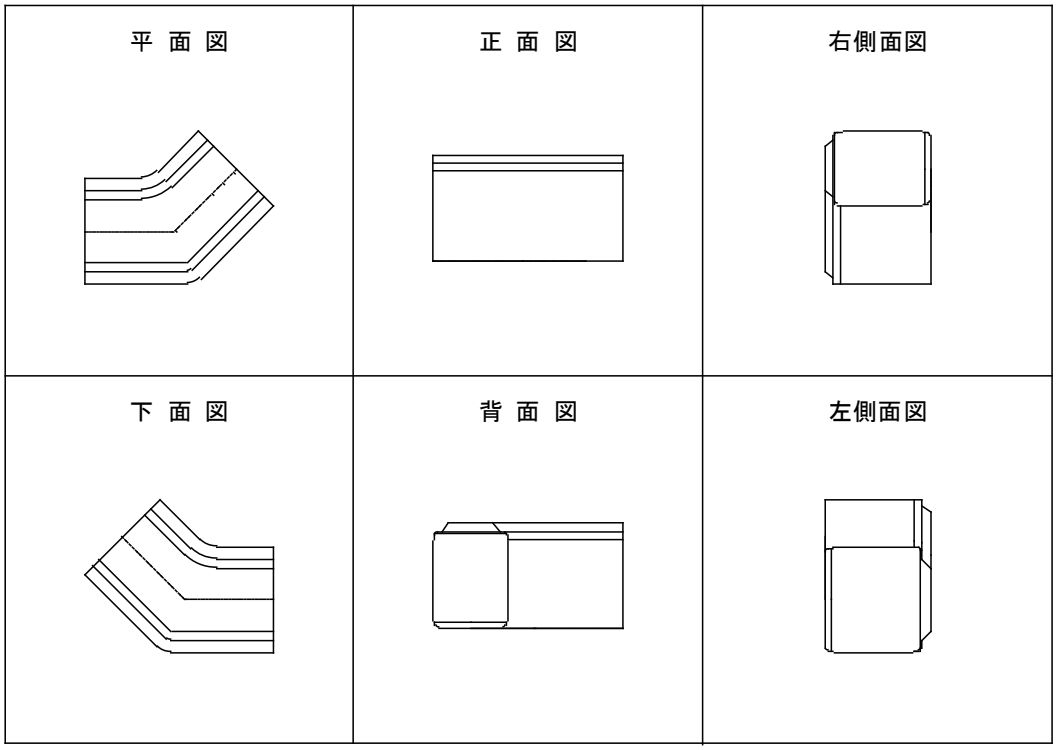

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-H　平面エルボ45°　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

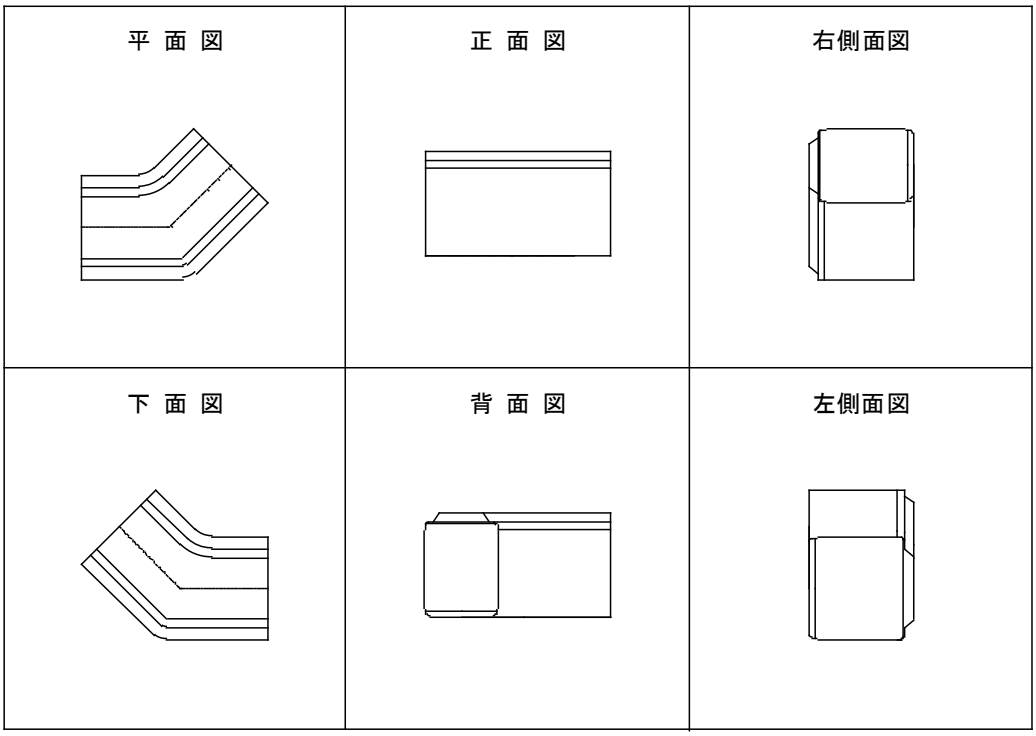

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-L-N　平面エルボ45°　ネット底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［01-標準タイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

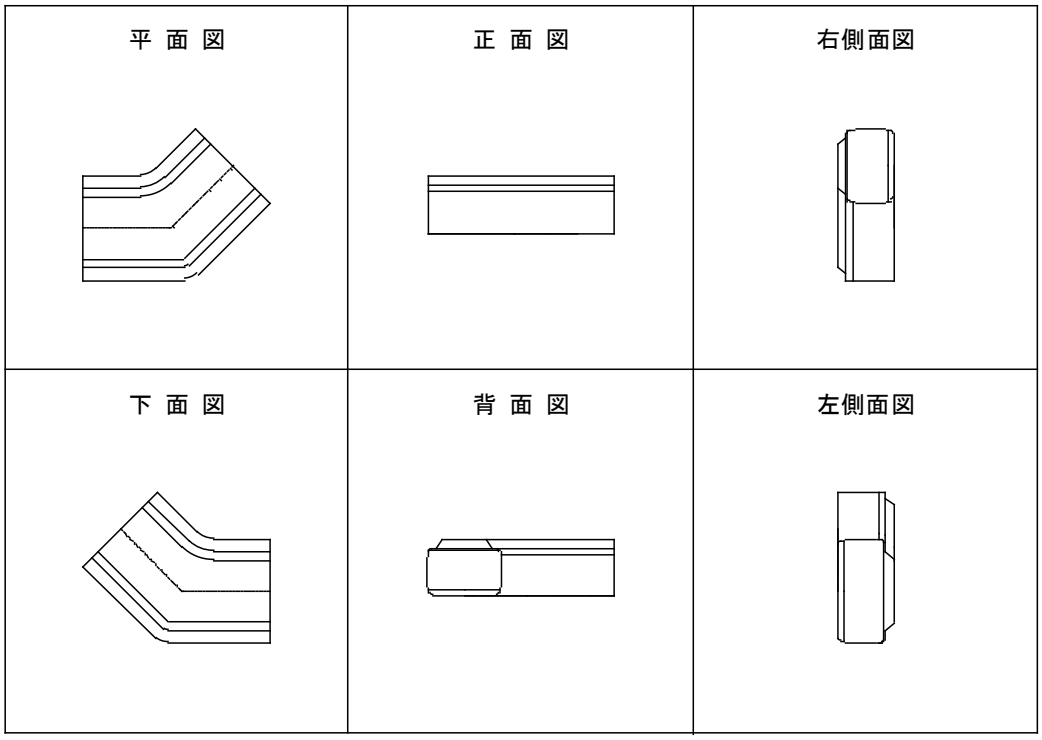

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-L-U　平面エルボ45°　底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

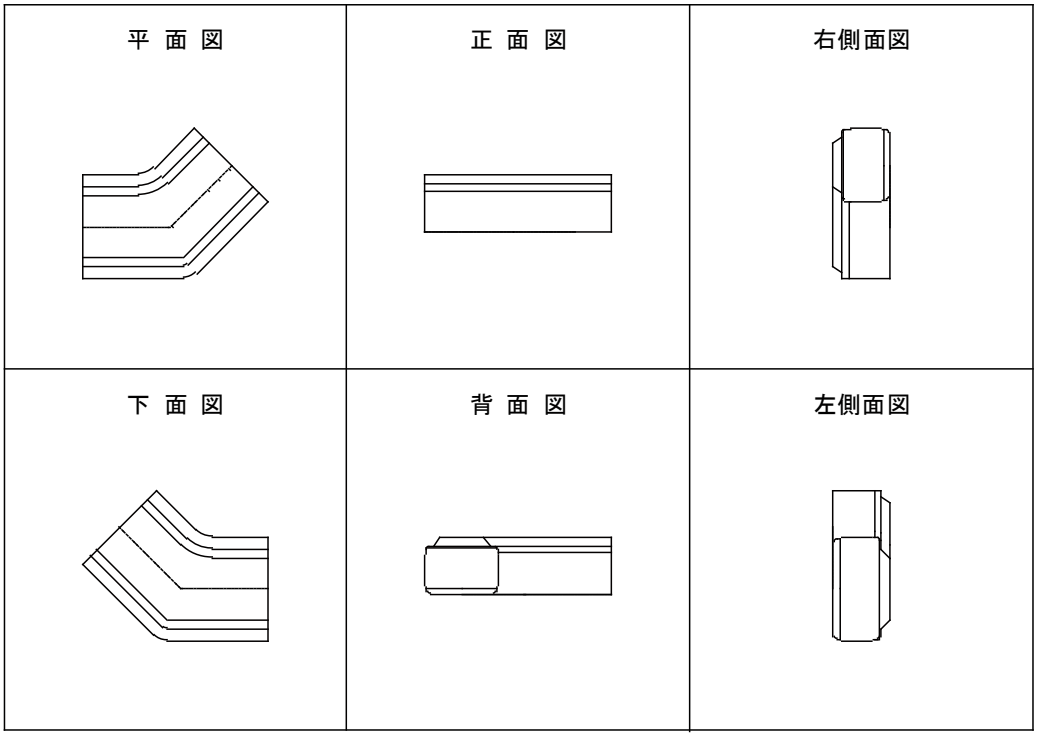

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-L　平面エルボ45°　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

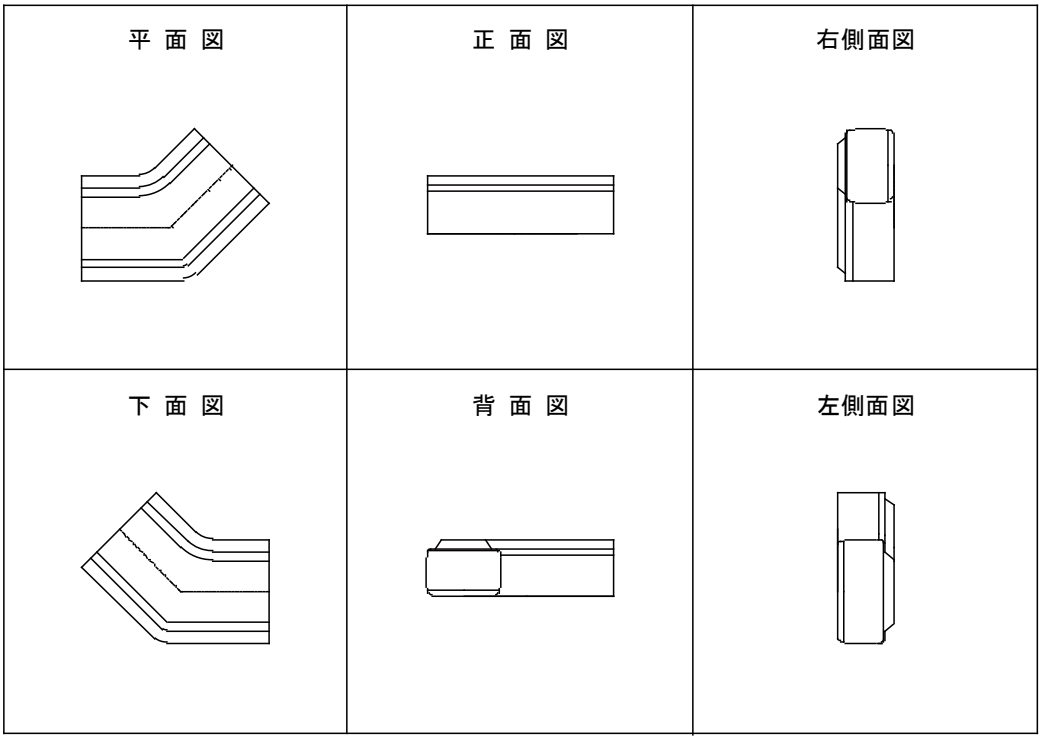

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-H-N　平面エルボ45°　ネット底板ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

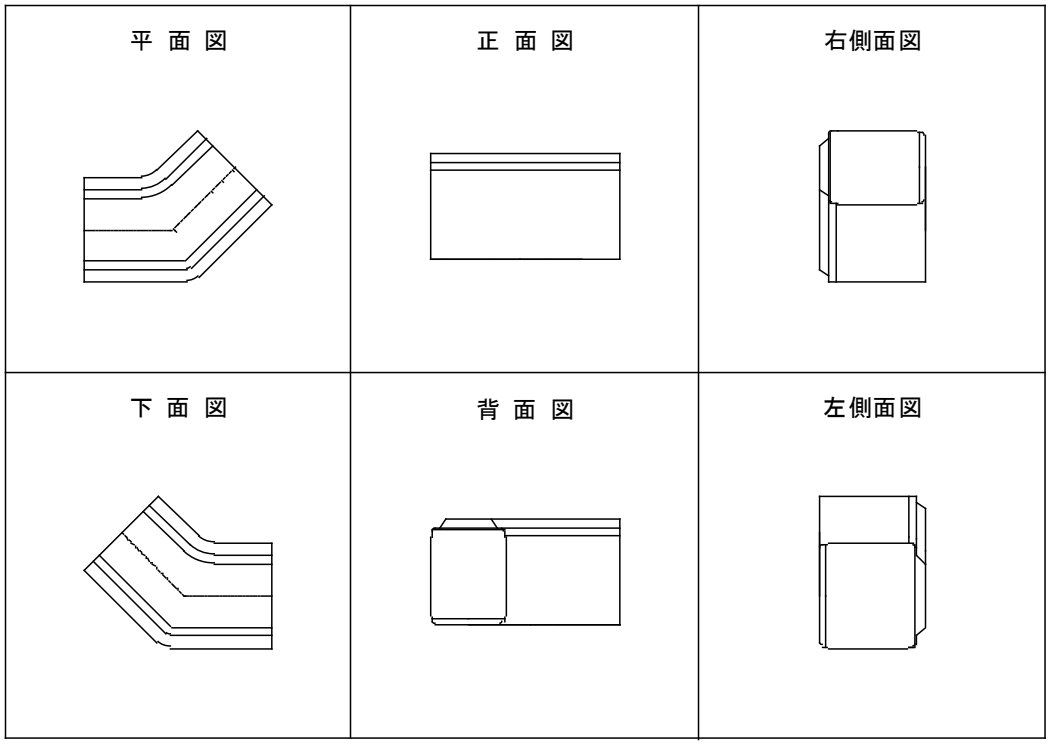

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-H-U　平面エルボ45°　底板ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

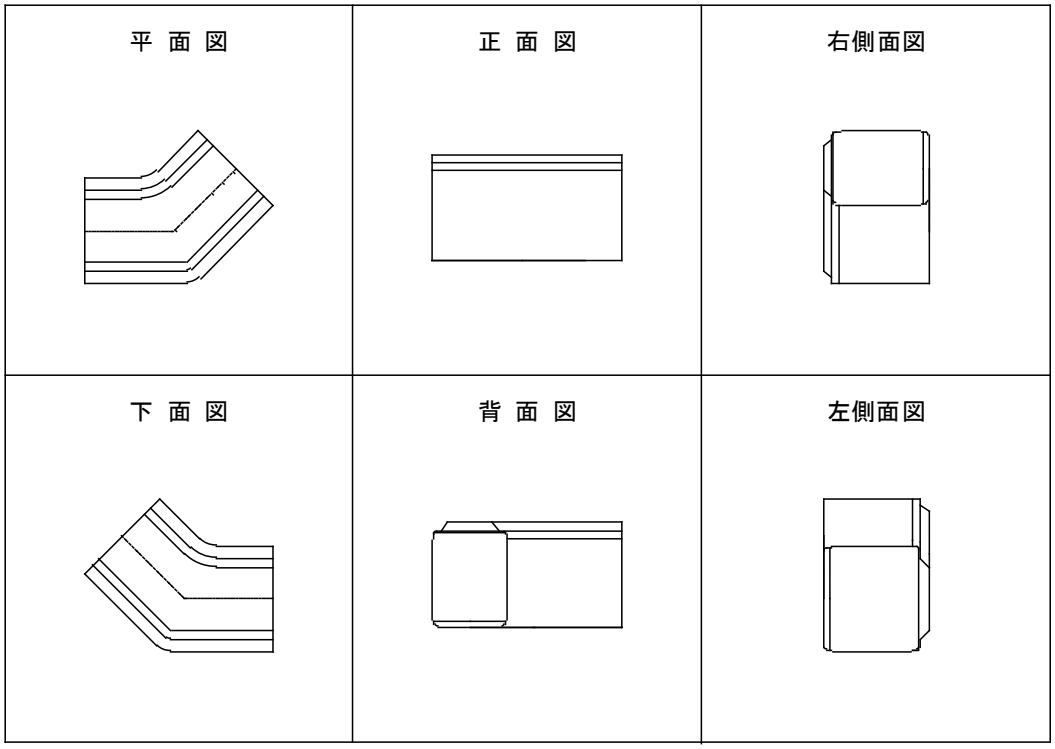

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-H　平面エルボ45°　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

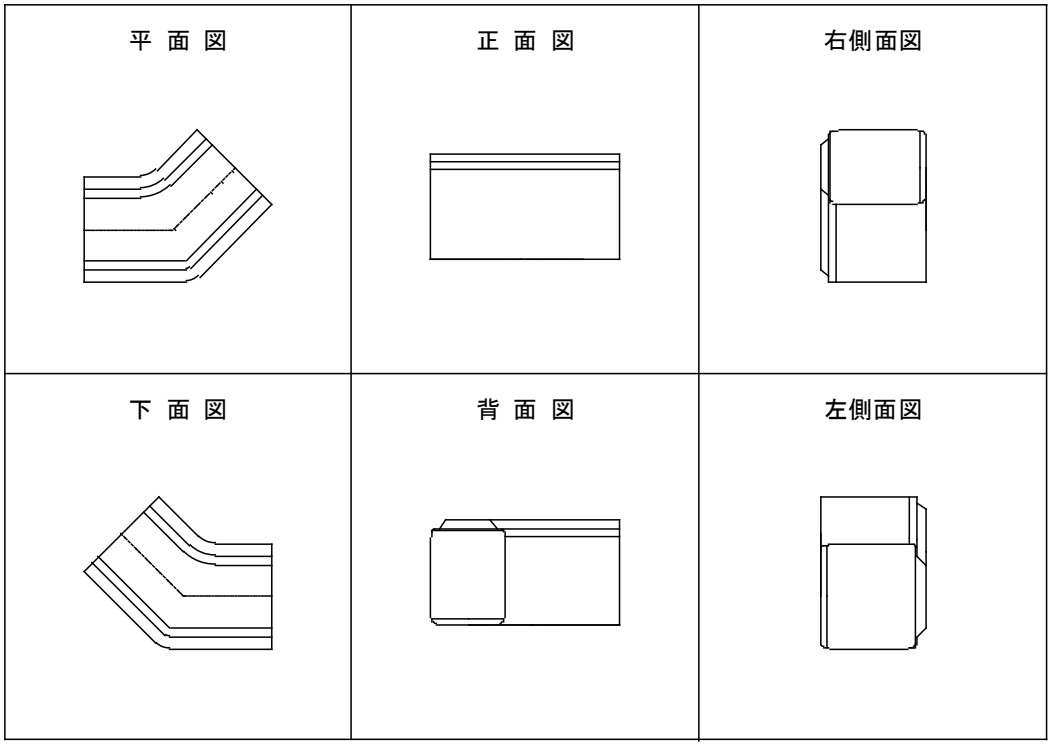

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-L-N　平面エルボ45°　ネット底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

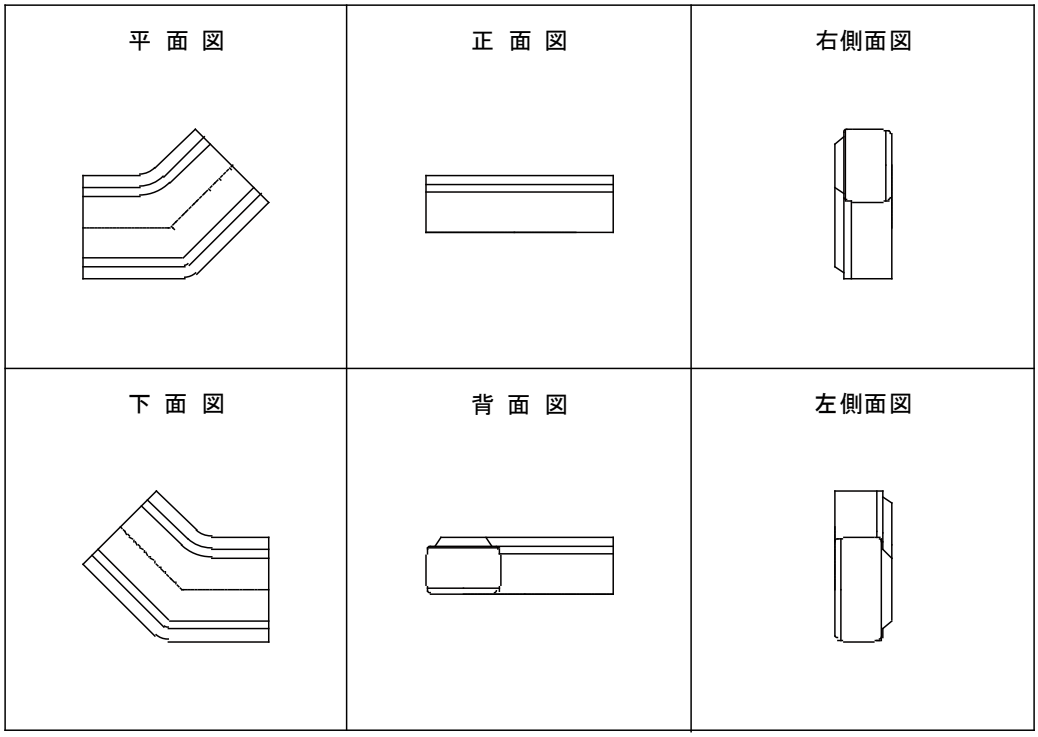

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-L-U　平面エルボ45°　底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

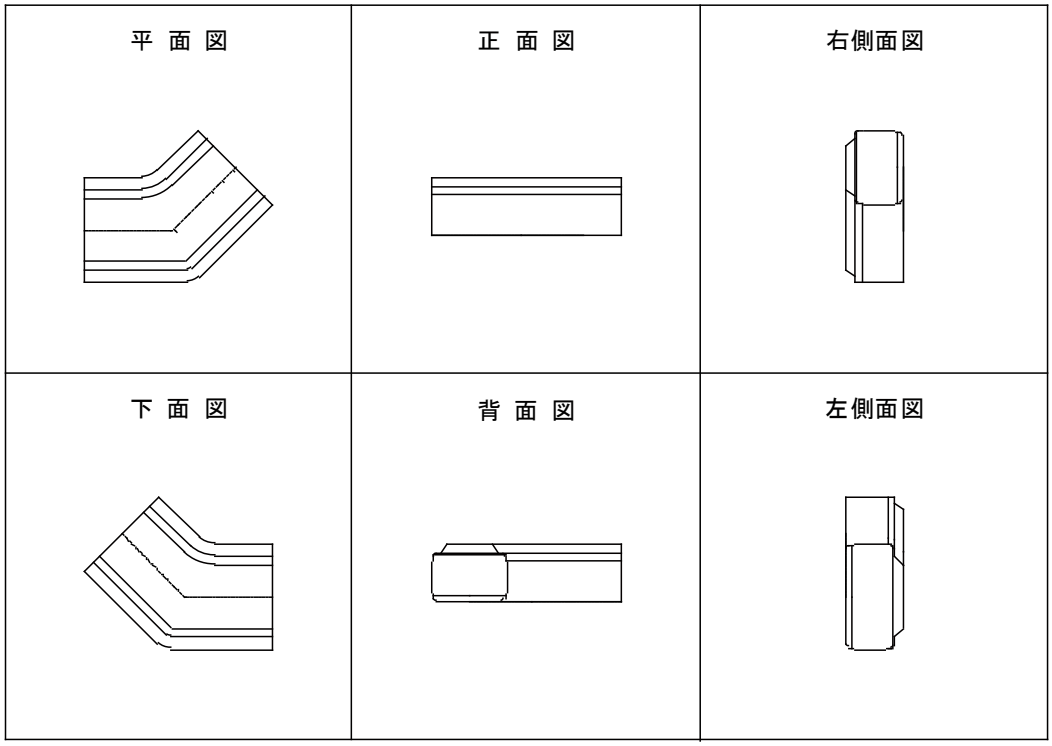

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-L　平面エルボ45°　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

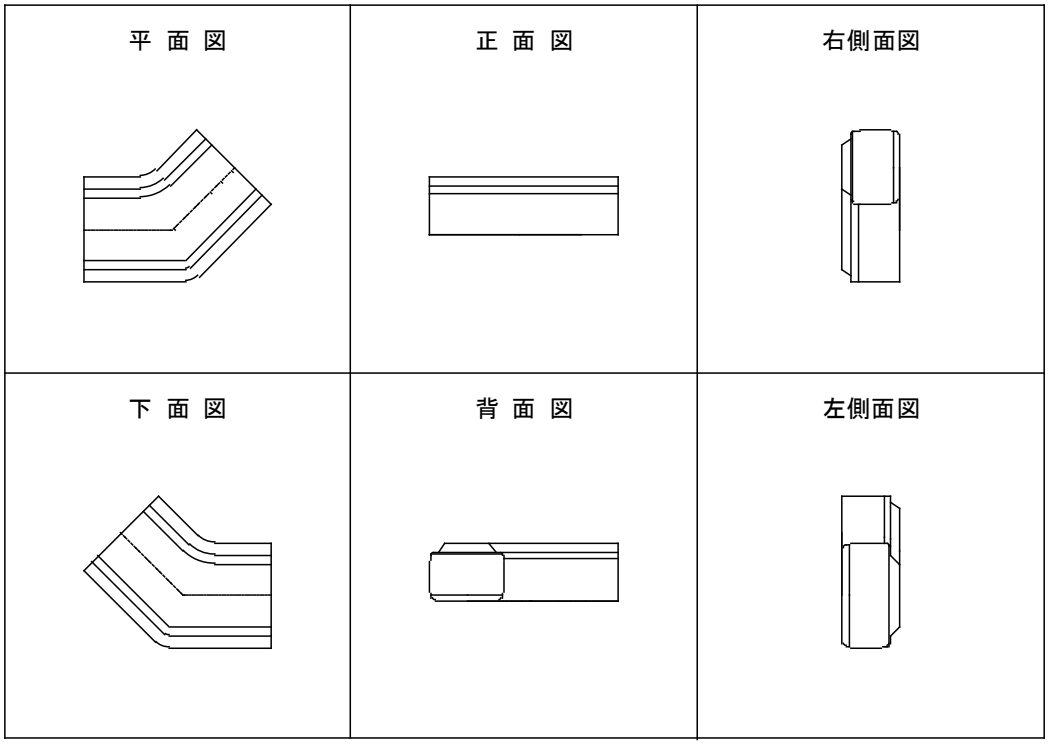

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-H-N　平面エルボ90°　ネット底板ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

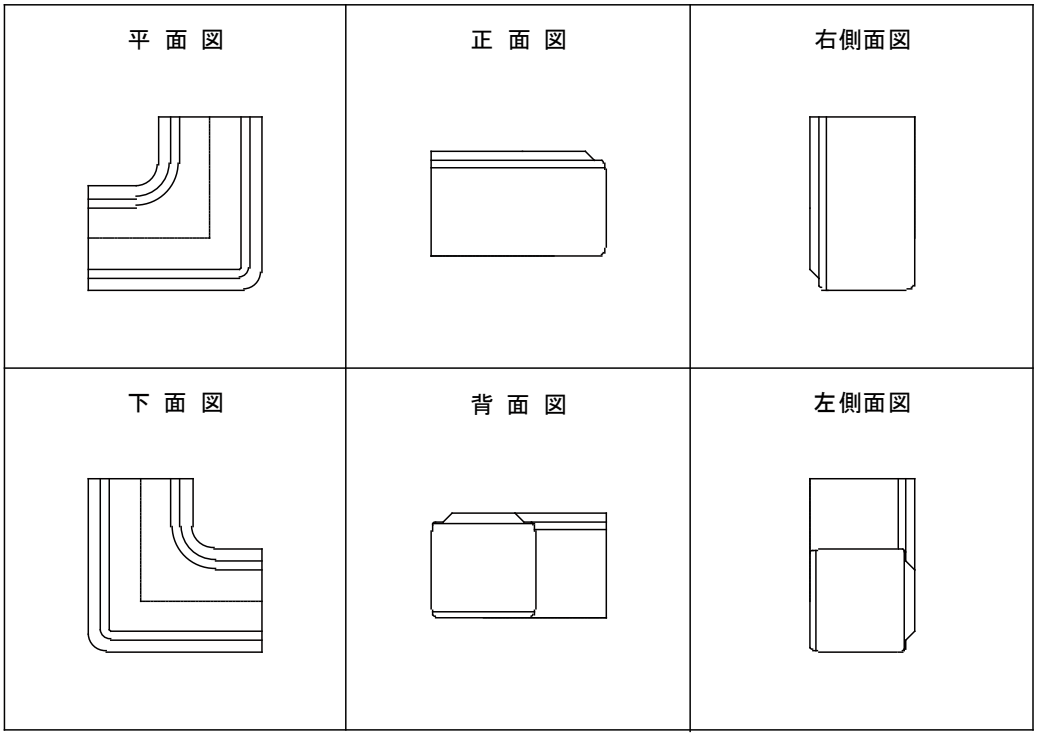

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-H-U　平面エルボ90°　底板ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

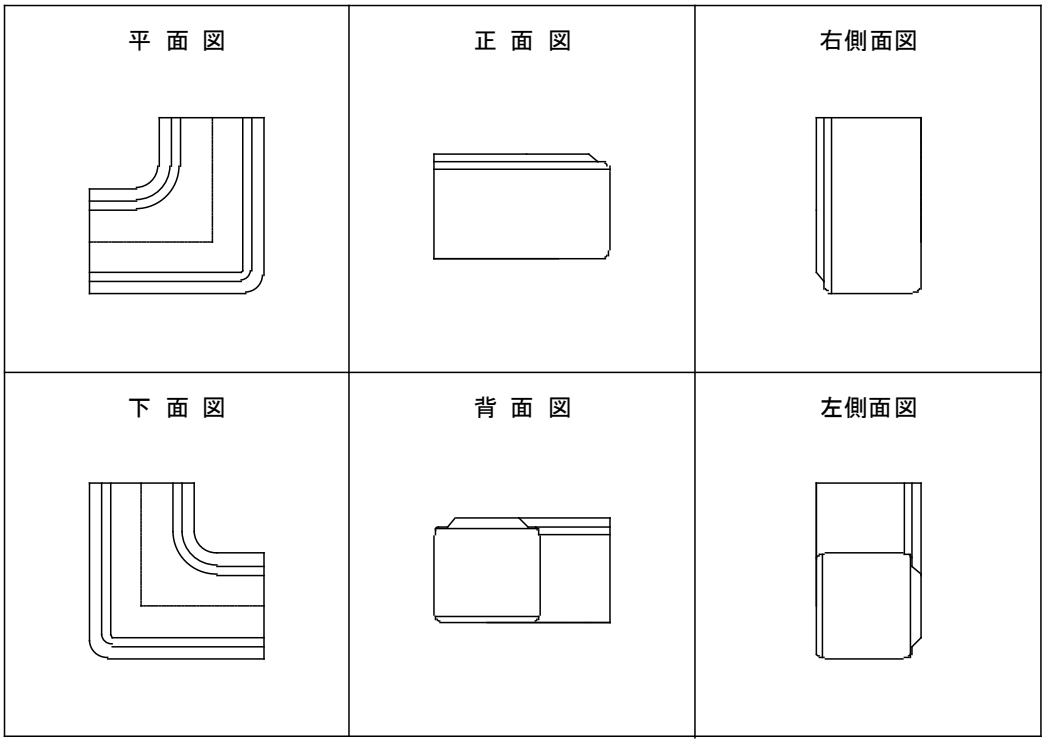

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-H　平面エルボ90°　ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

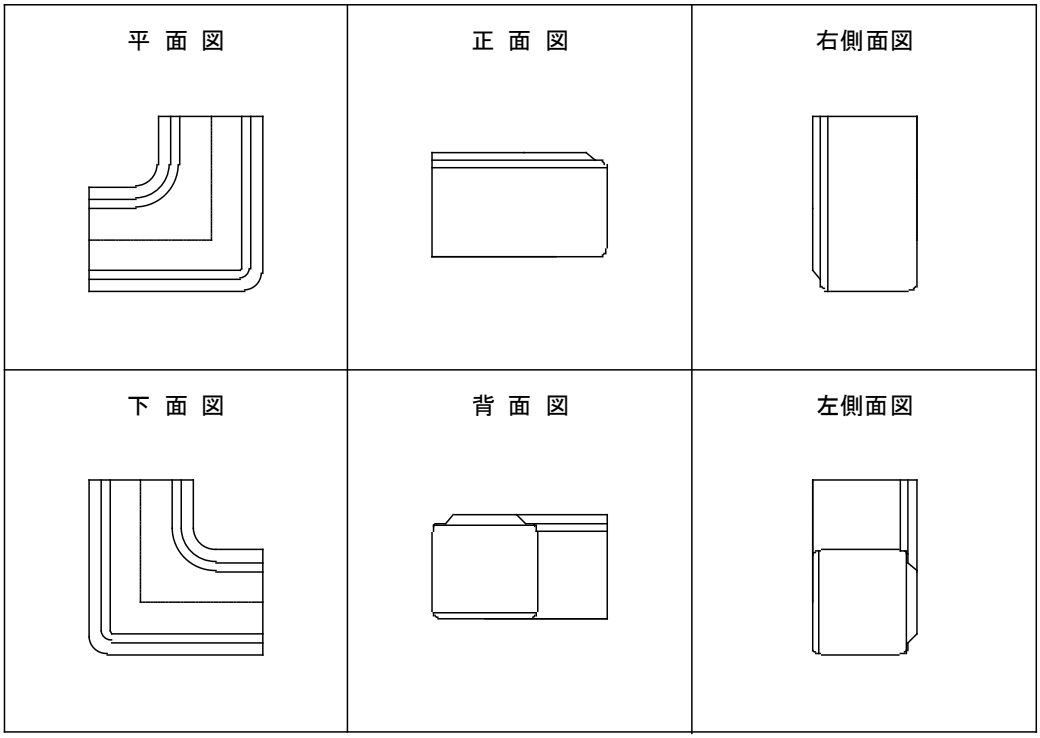

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-L-N　平面エルボ90°　ネット底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

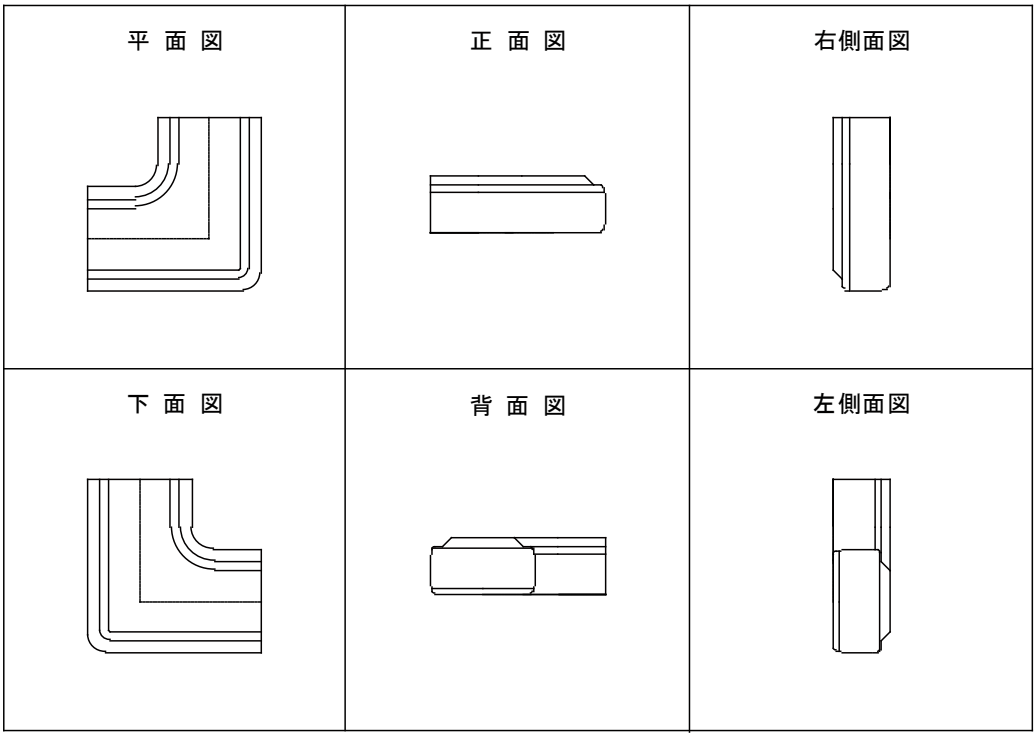

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-L-U　平面エルボ90°　底板ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

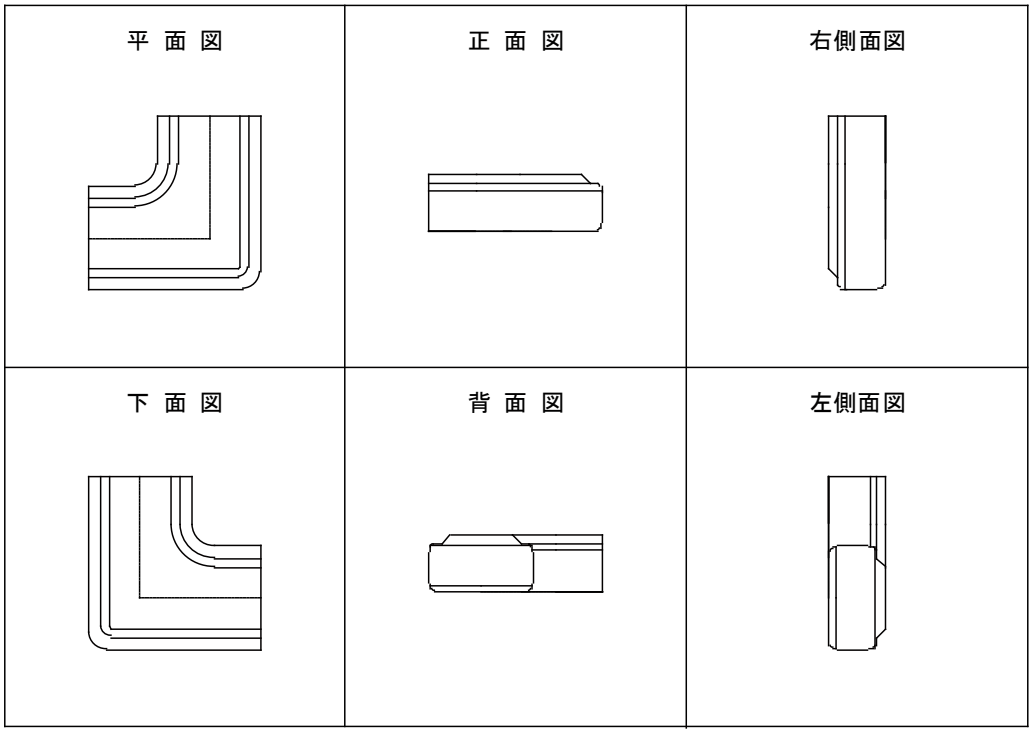

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-L　平面エルボ90°　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

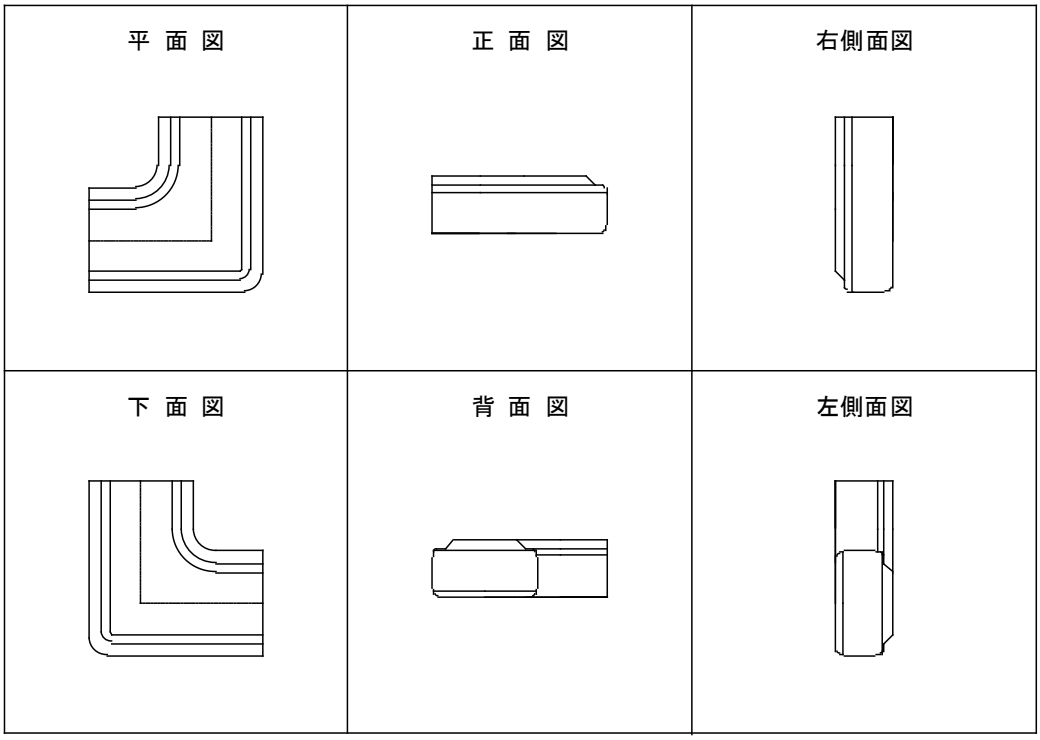

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCN-H-1　立面エルボ45°（立下り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

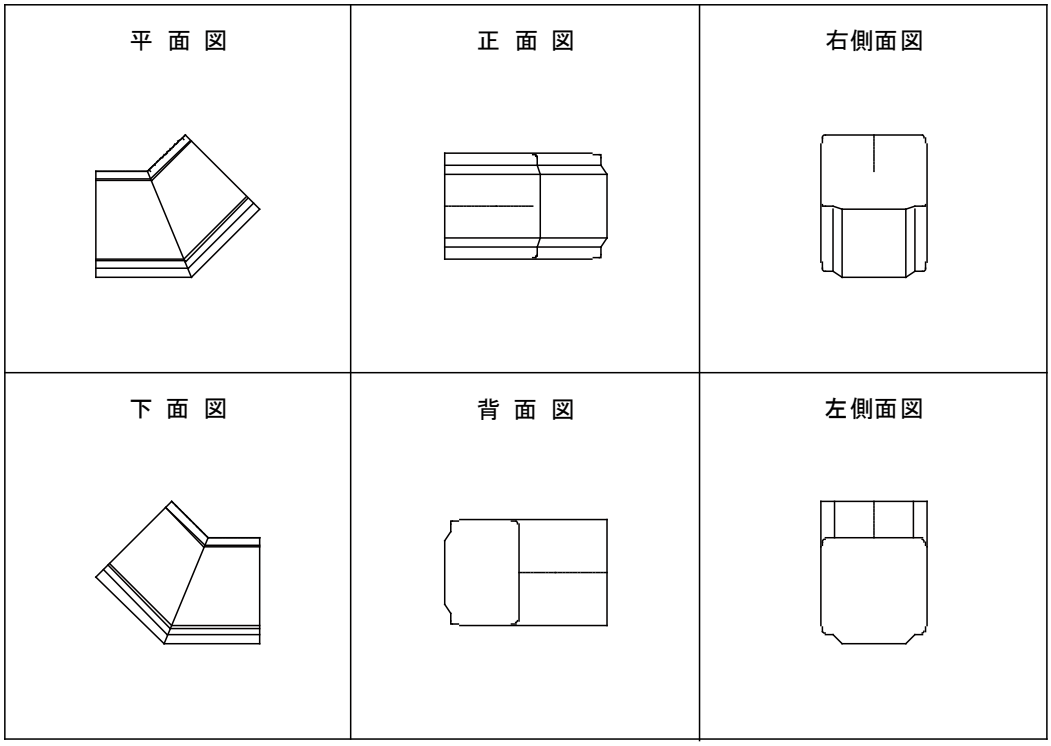

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCN-H　立面エルボ45°（立上り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

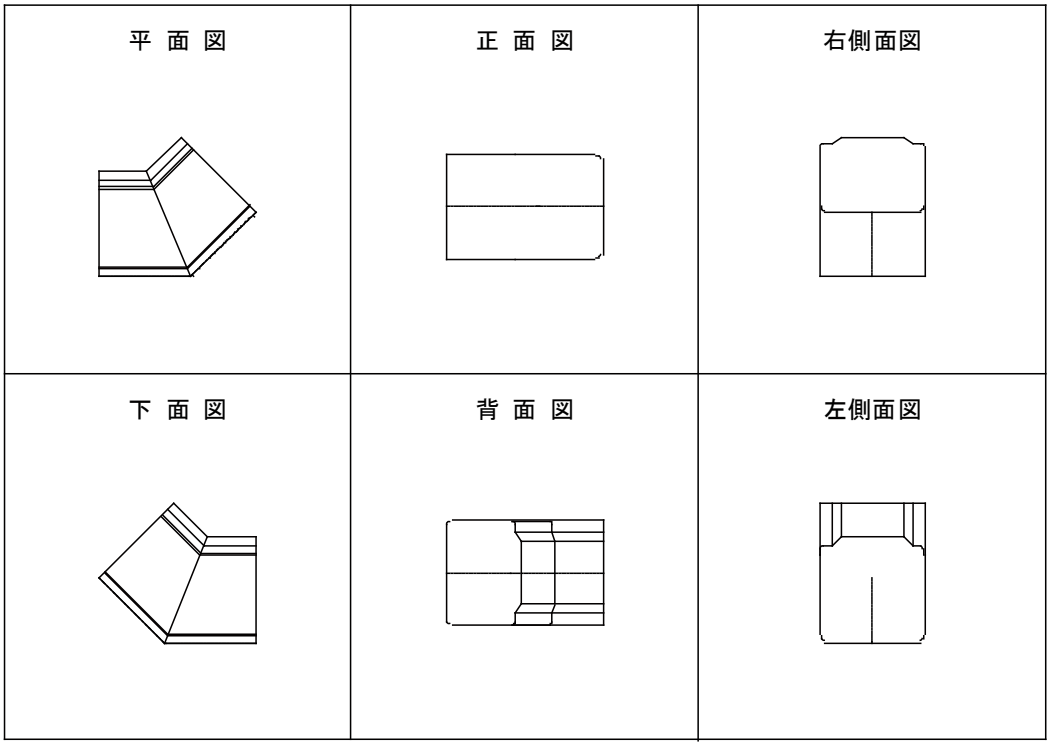

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCN-L-1　立面エルボ45°（立下り)L　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

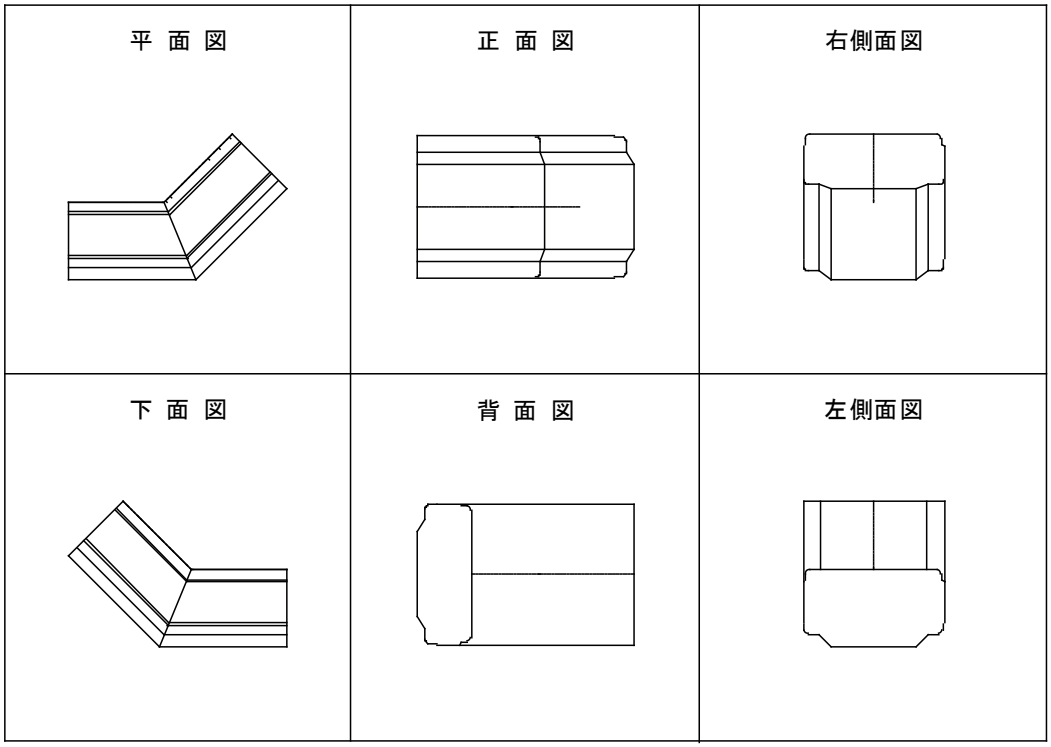

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0

K-TRSCN-L　立面エルボ45°（立上り)L　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

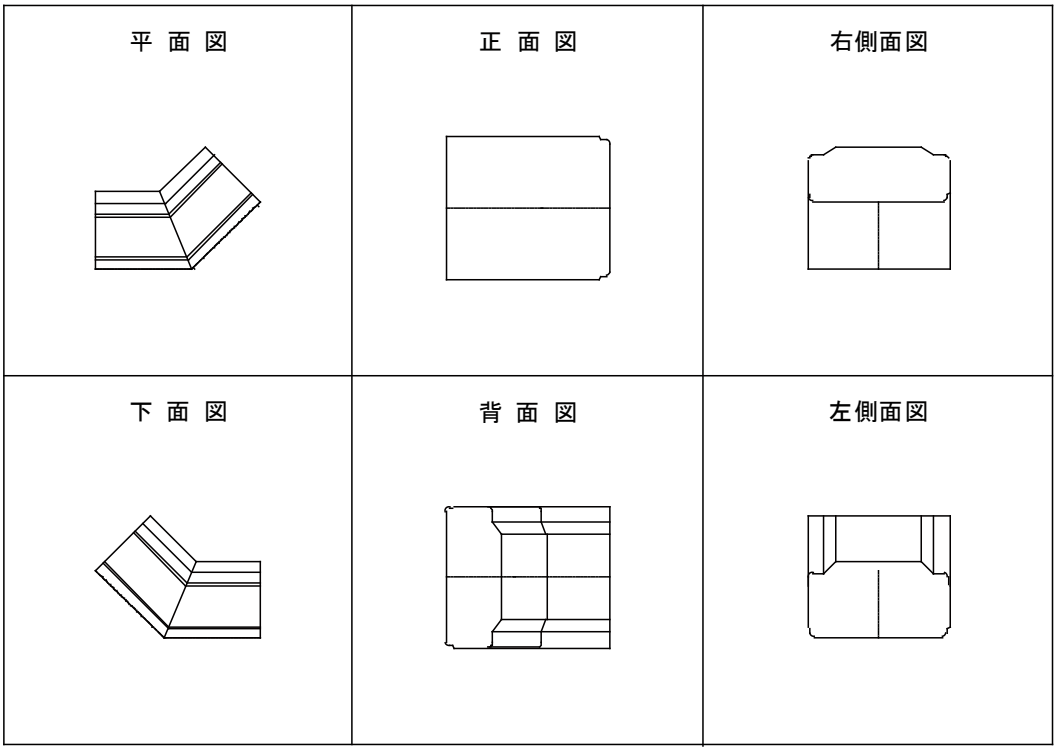

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0

K-TRSCS-H　立面エルボ90°（立下り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCS-L　立面エルボ90°（立下り)L　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

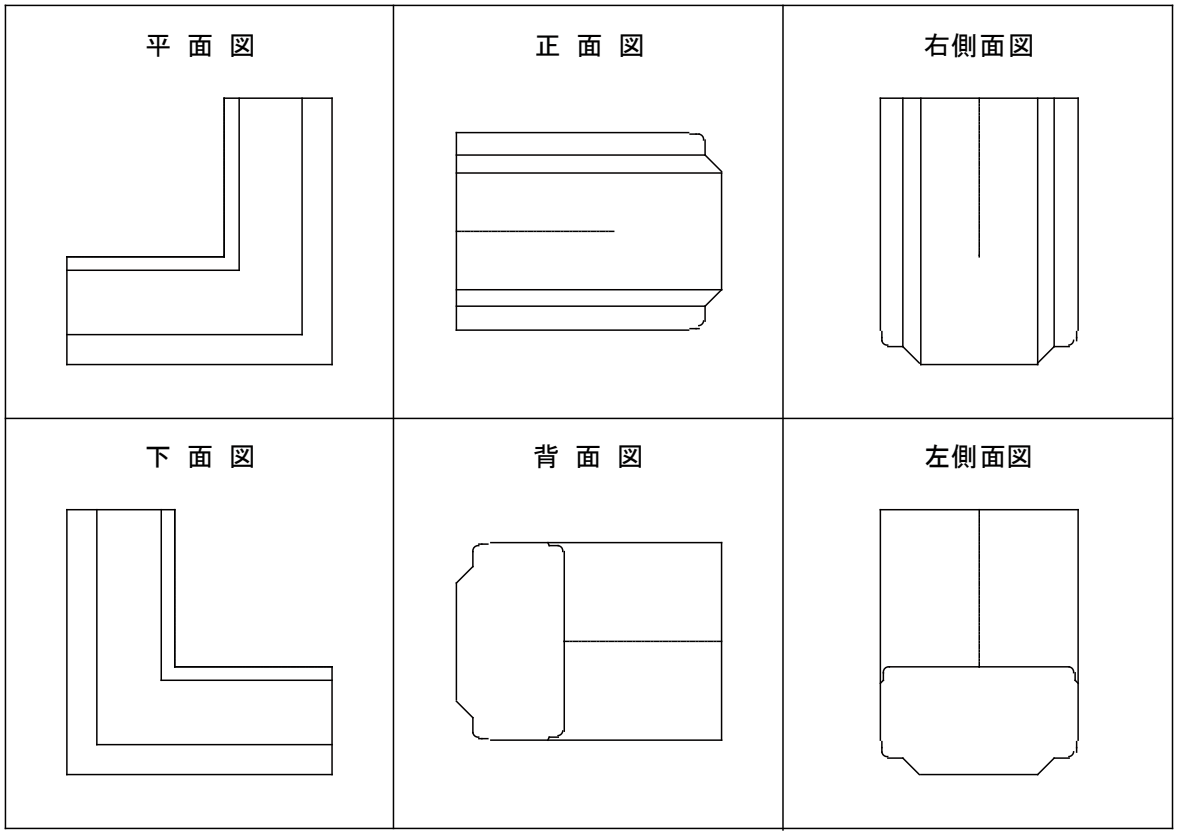

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCU-H　立面エルボ90°（立上り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

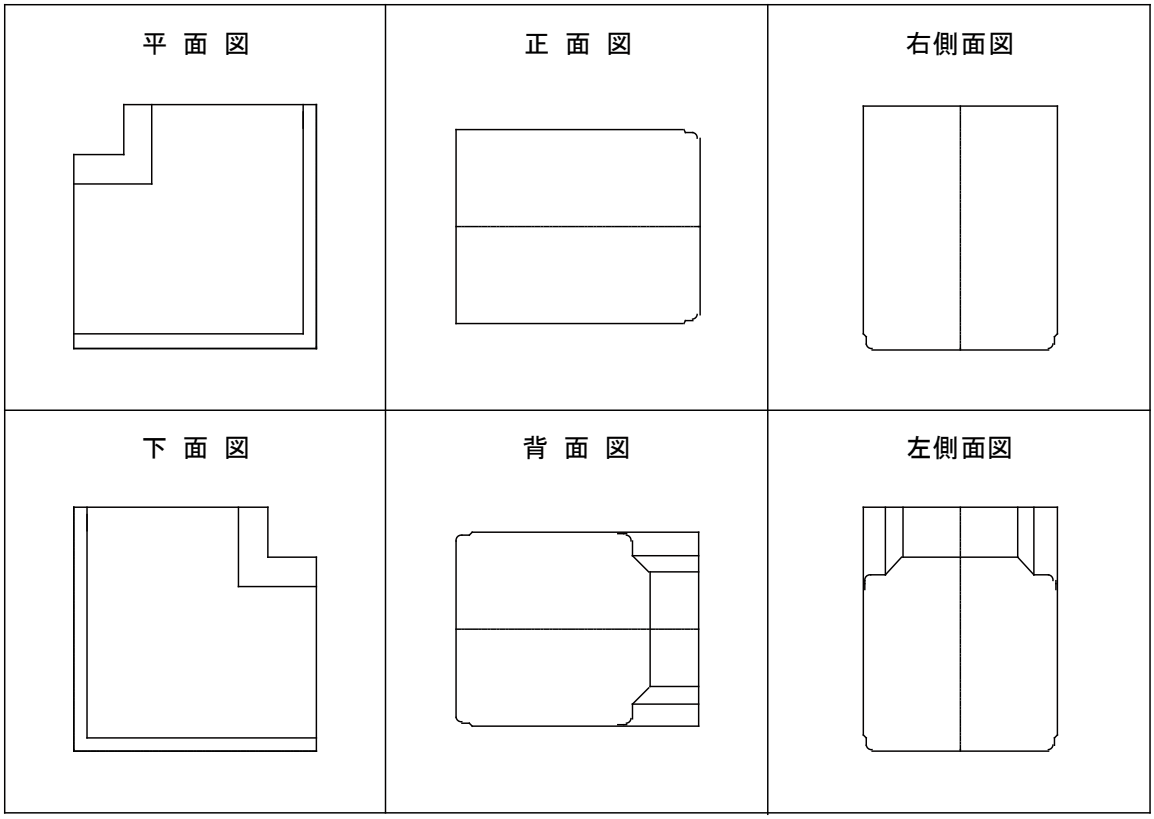

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCU-L　立面エルボ90°（立上り)L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［01-エルボ（立上り/立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-H-N　平面エルボ90°　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

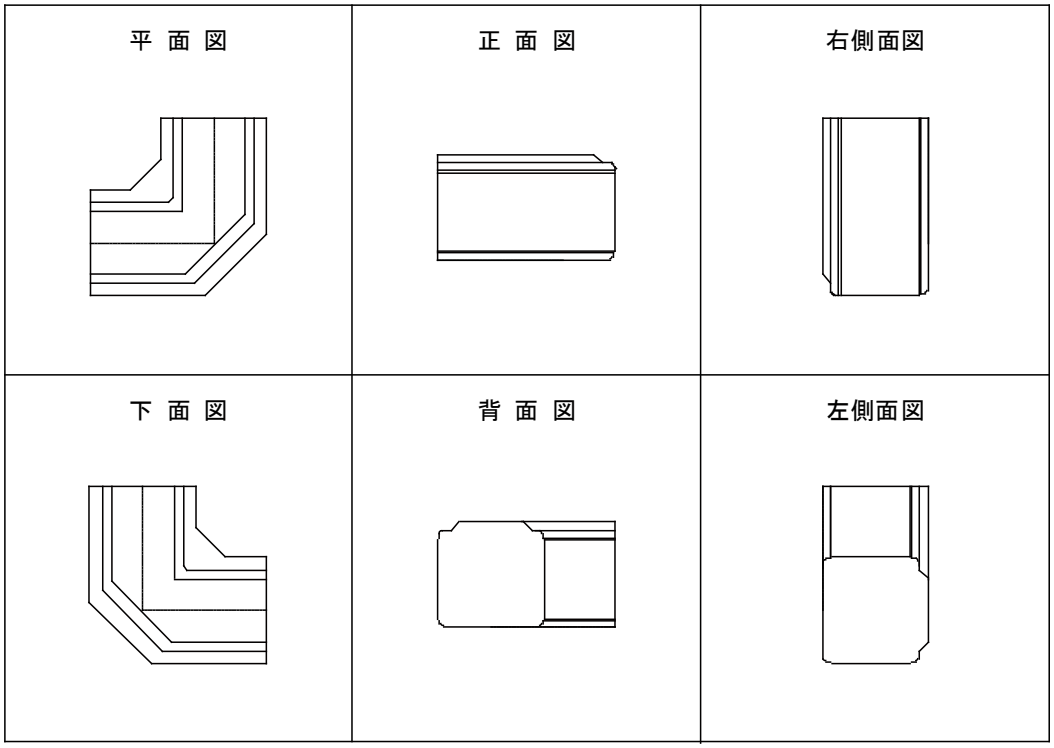

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-H-U　平面エルボ90°　底板 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

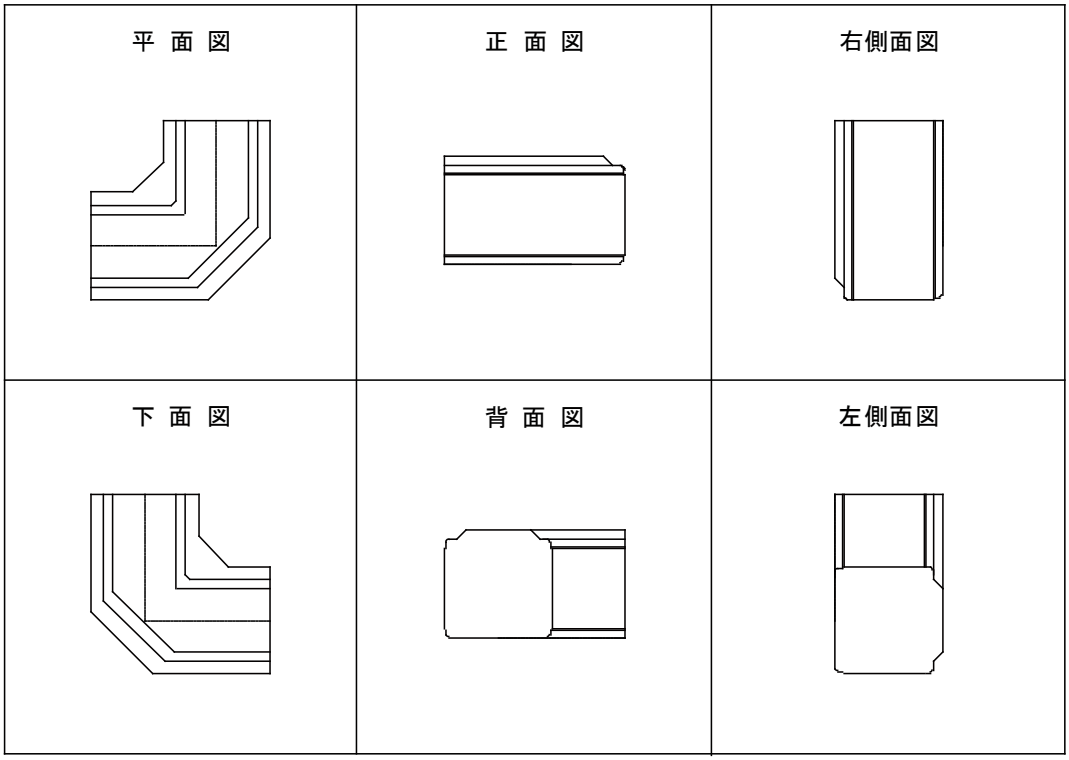

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-H　平面エルボ90°　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

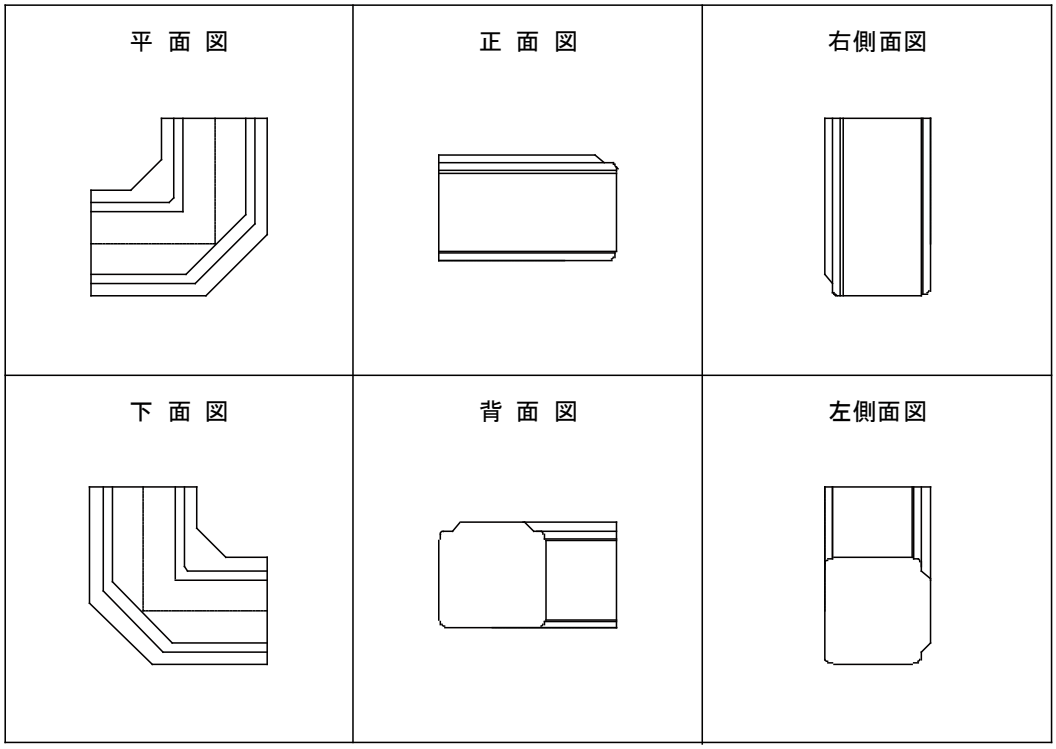

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-L-N　平面エルボ90°　ネット底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

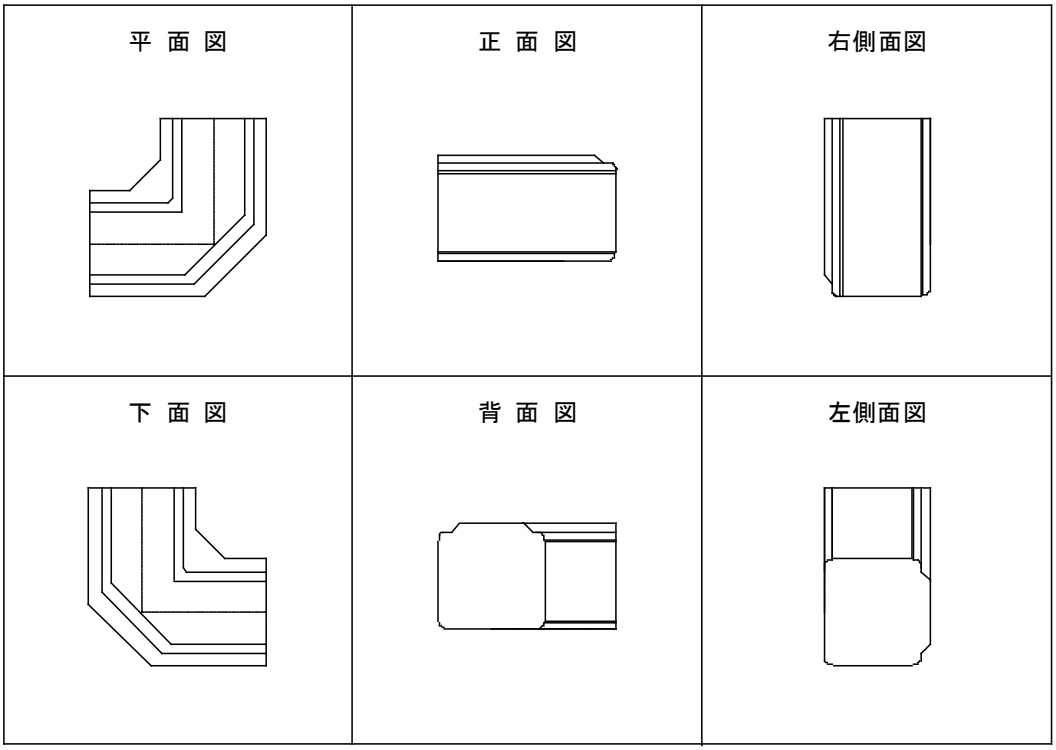

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-L-U　平面エルボ90°　底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

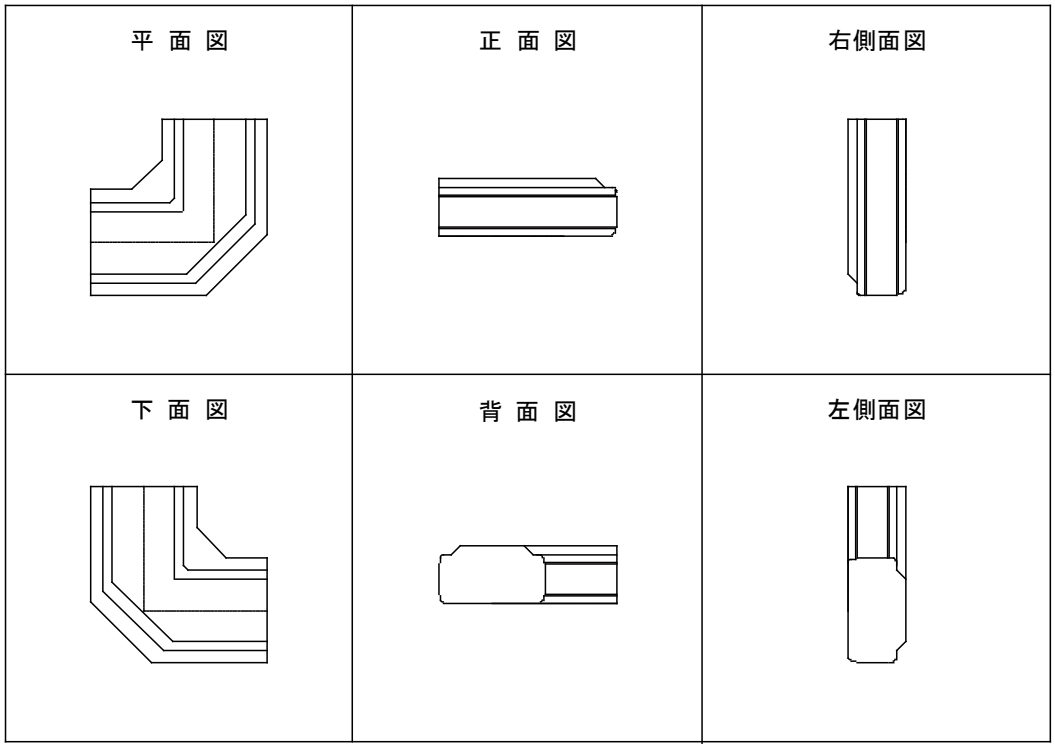

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-L　平面エルボ90°　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

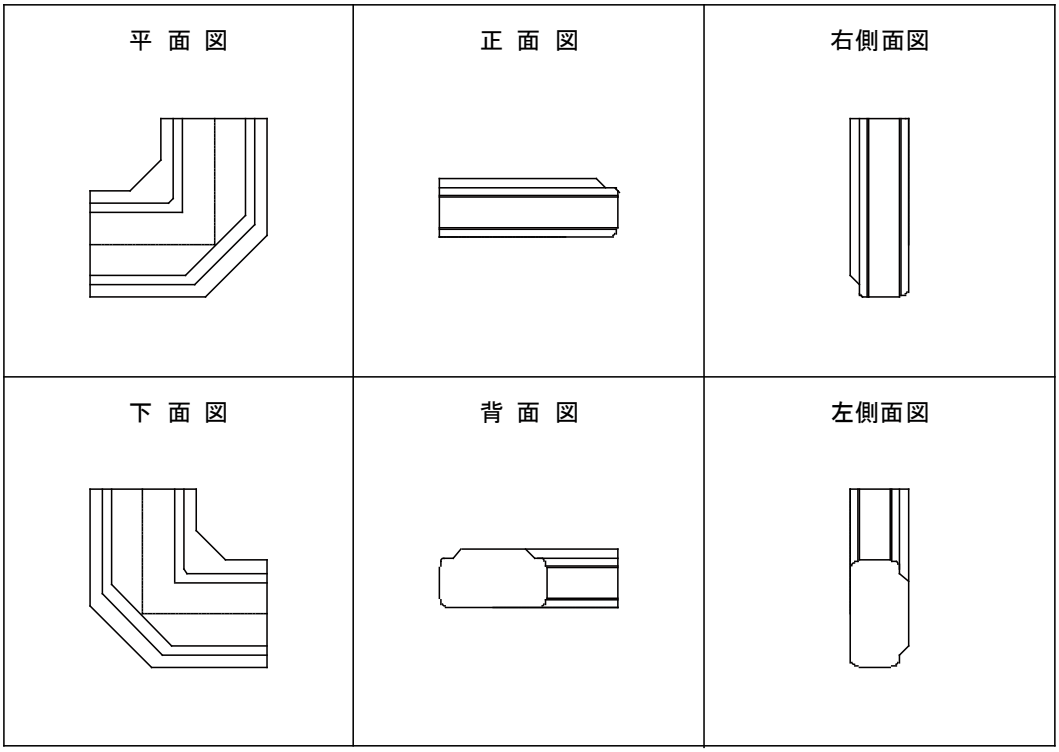

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-H-N　平面エルボ45°　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［01-標準タイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

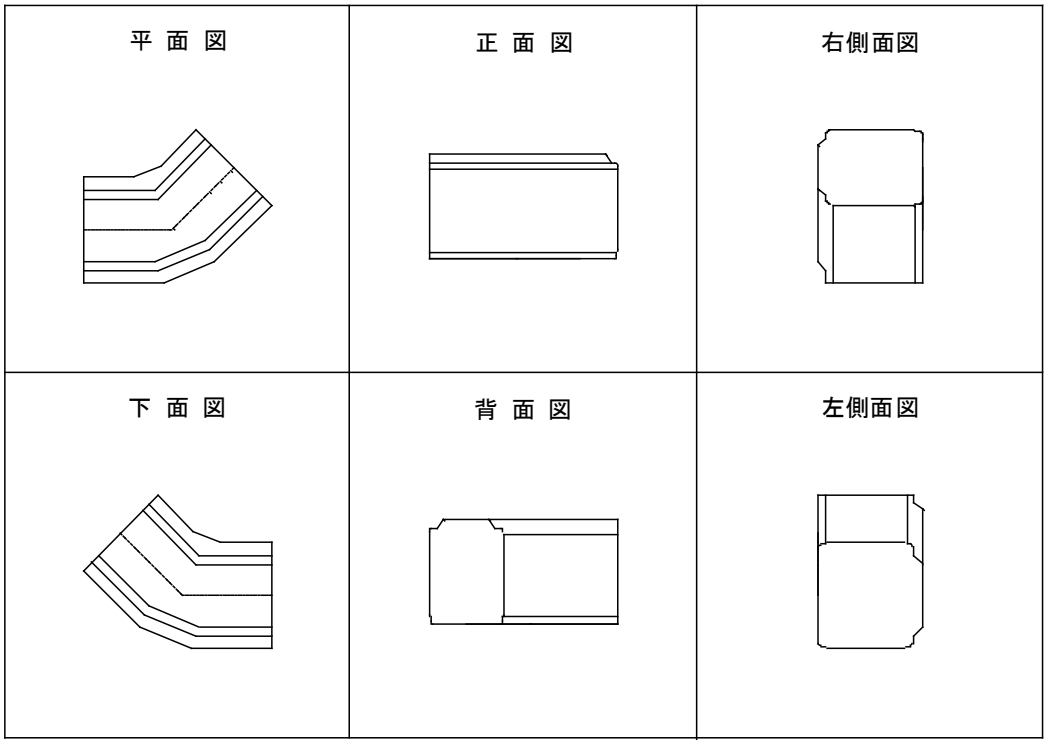

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-H-U　平面エルボ45°　底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［01-標準タイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

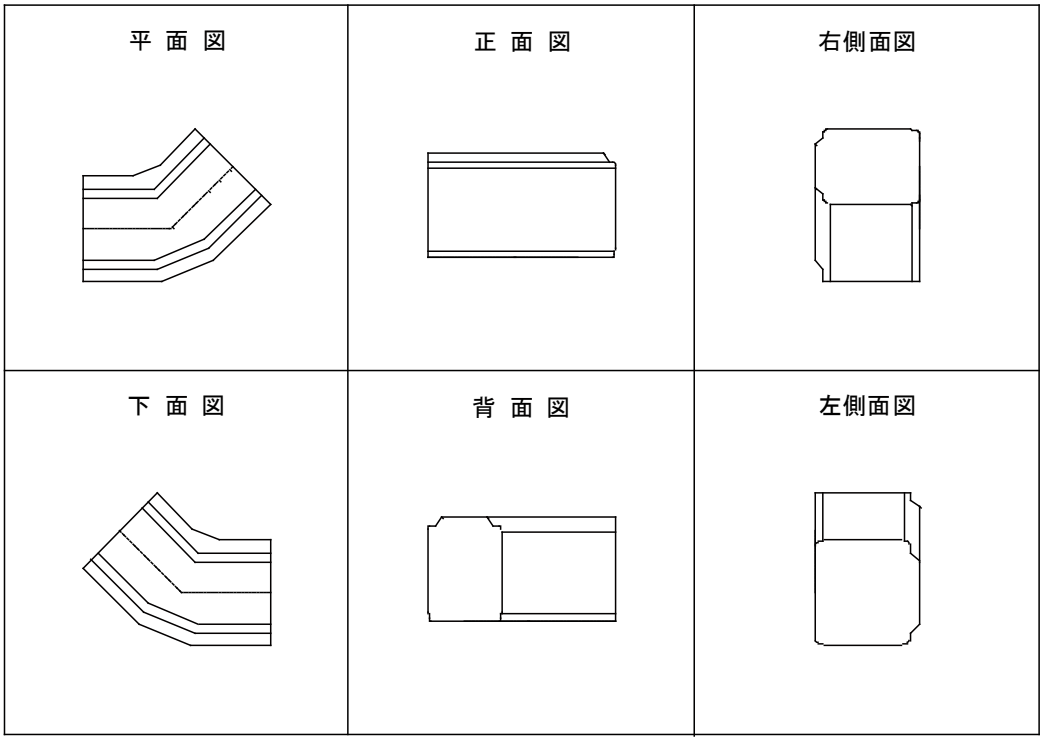

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-H　平面エルボ45°　標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

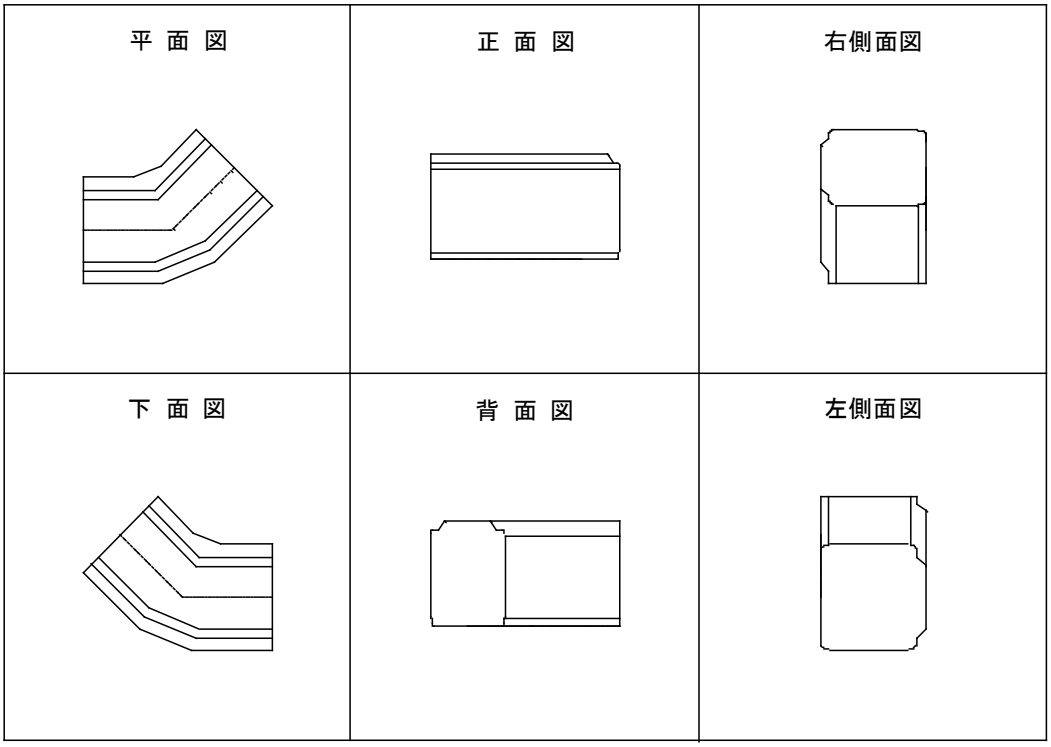

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-L-N　平面エルボ45°　ネット底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

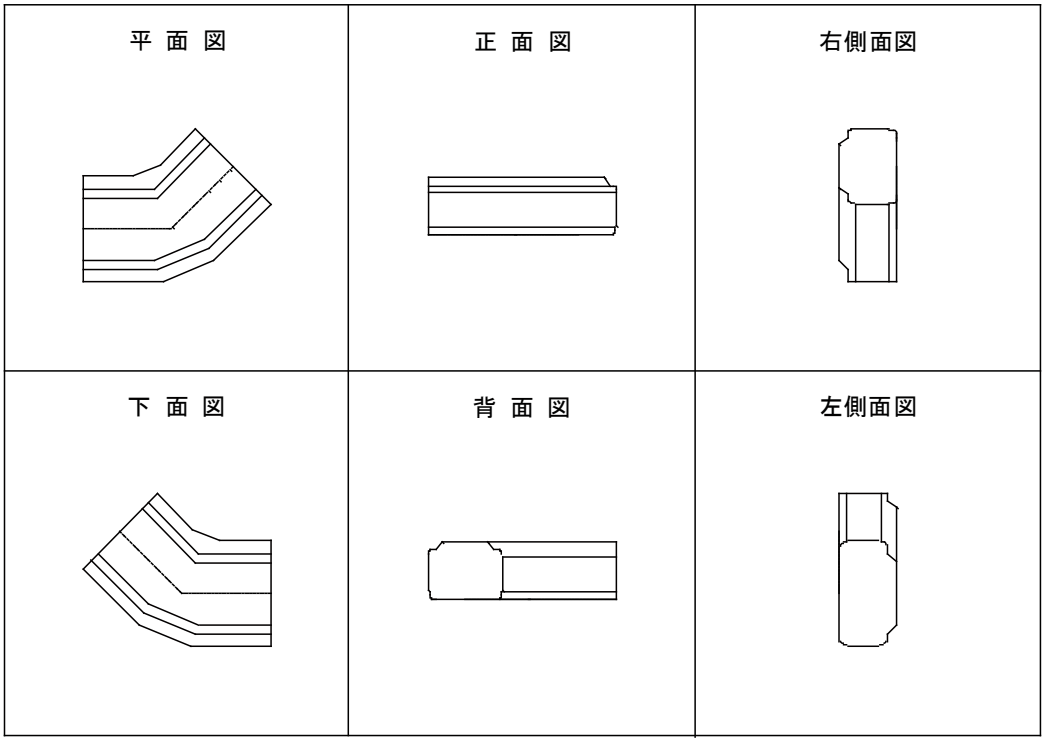

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-L-U　平面エルボ45°　底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

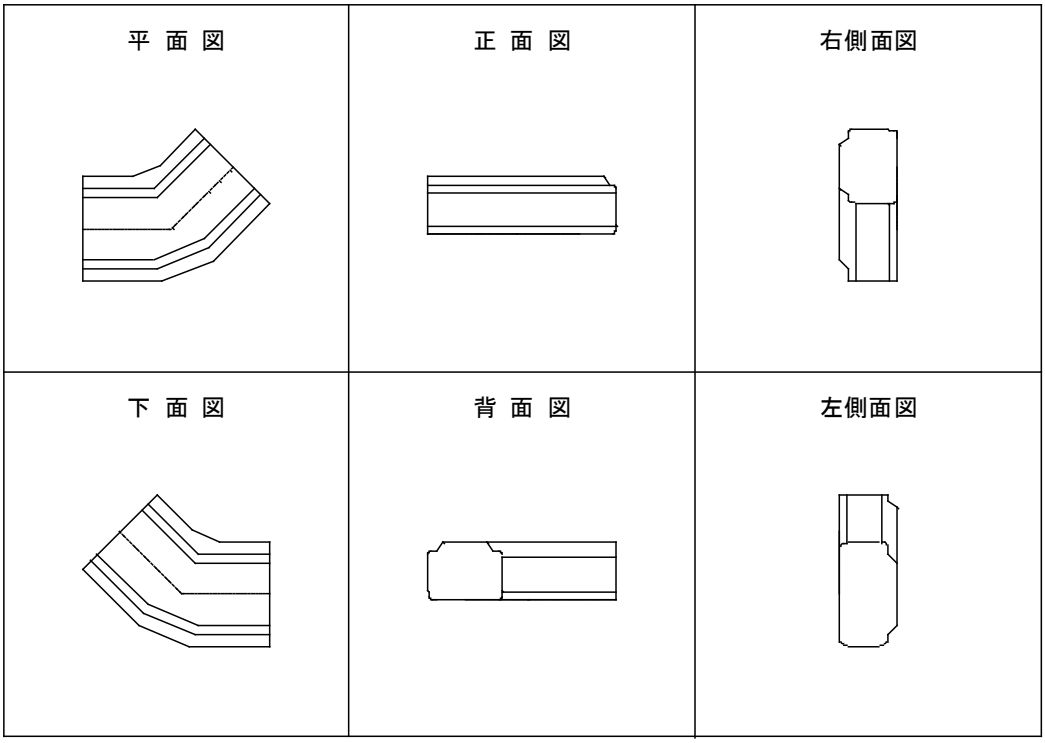

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-L　平面エルボ45°　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

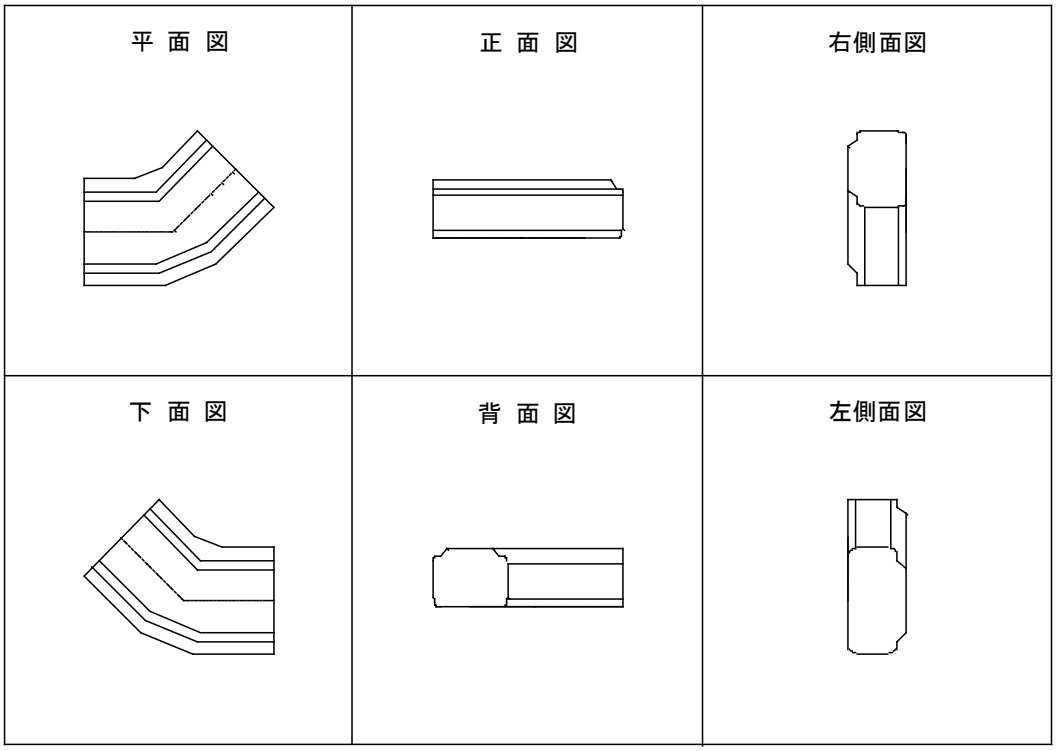

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-H-N　平面エルボ45°　ネット底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

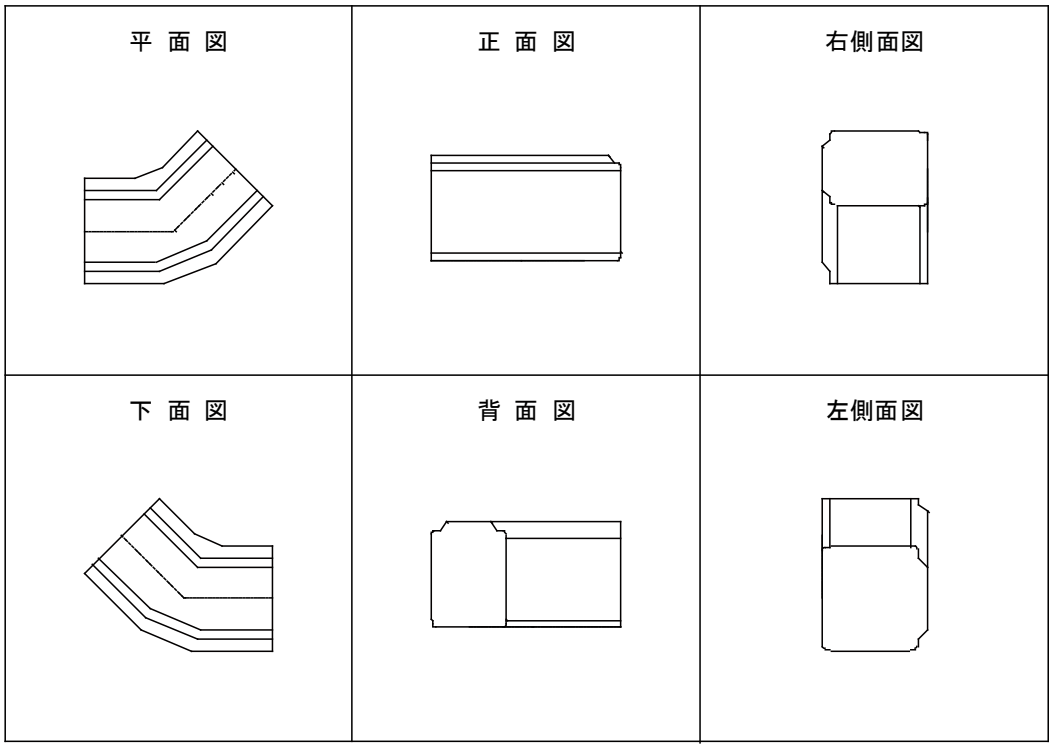

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-H-U　平面エルボ45°　底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

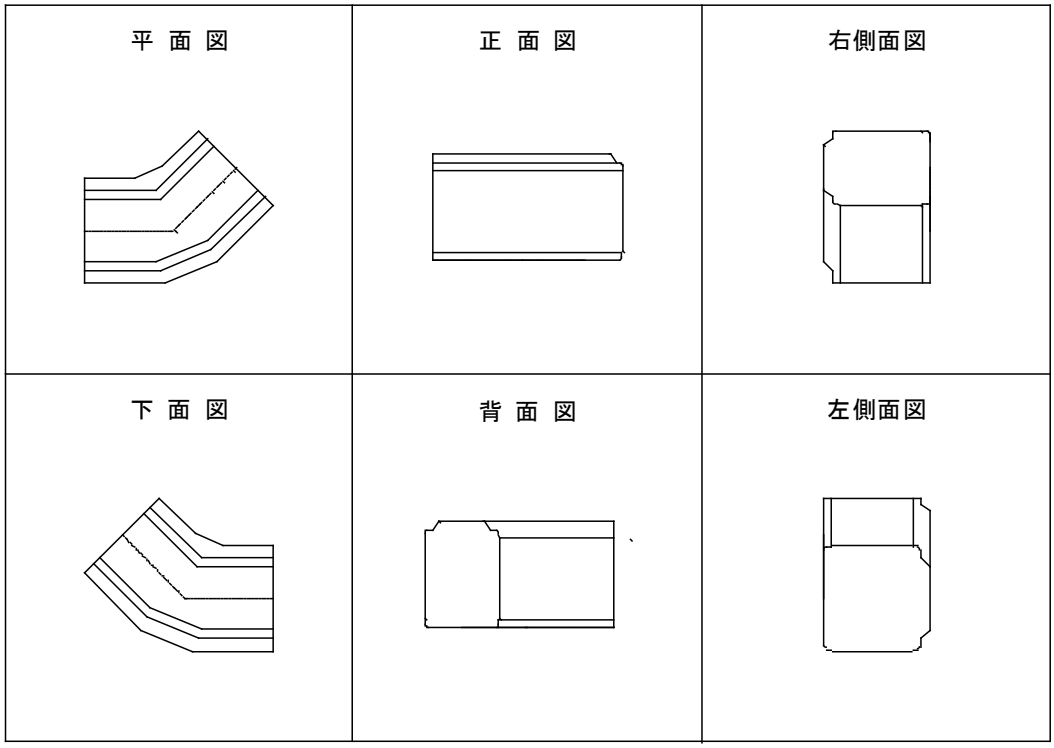

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-H　平面エルボ45°　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

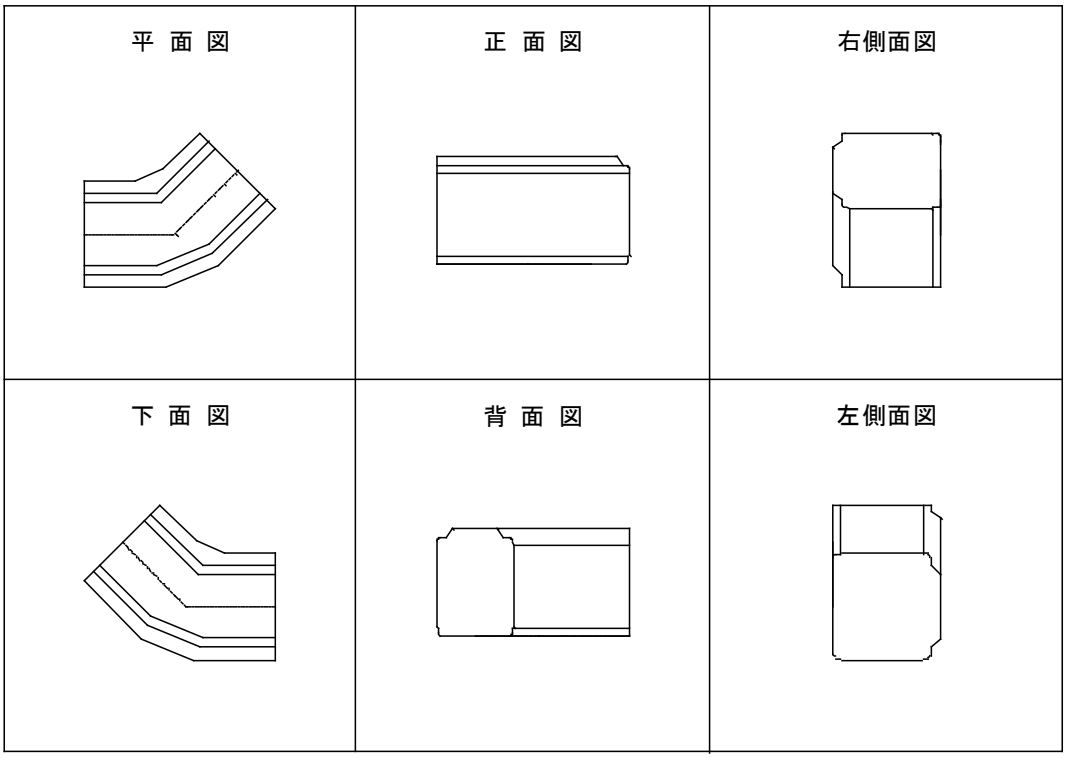

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-L-N　平面エルボ45°　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

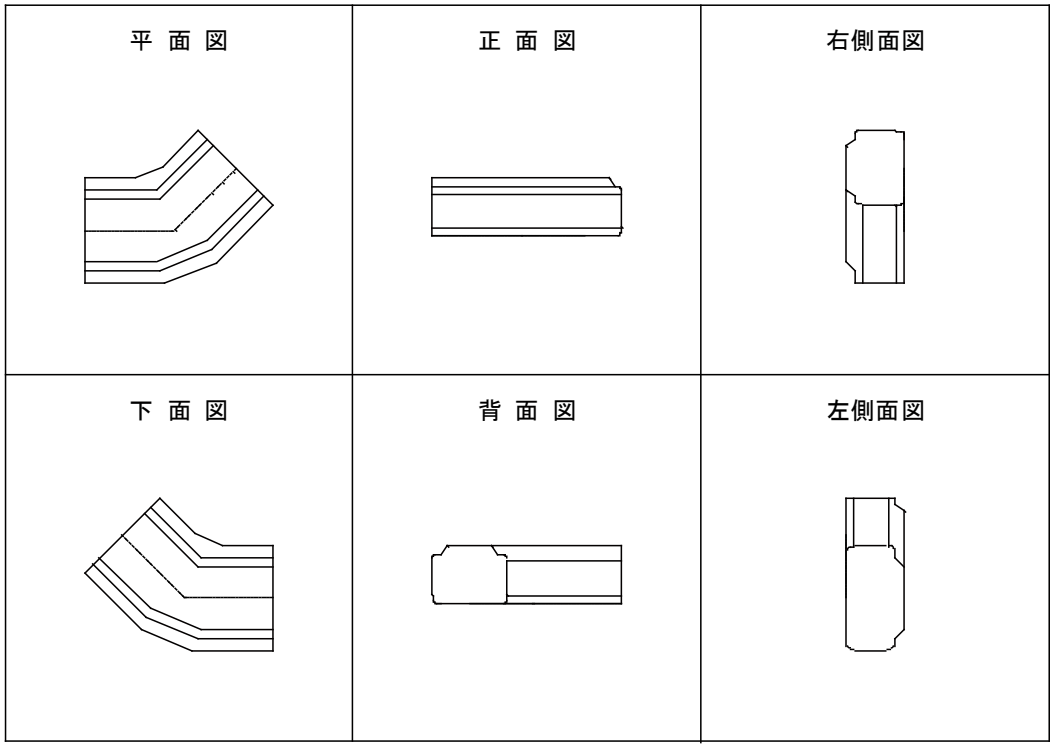

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-L-U　平面エルボ45°　底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

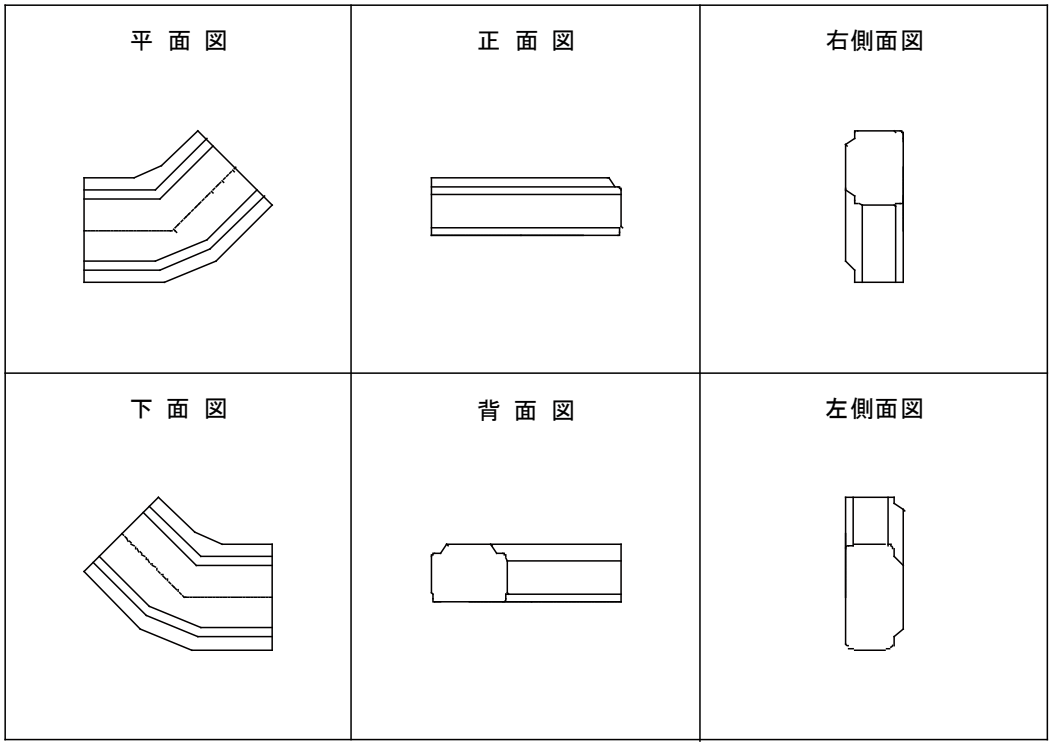

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-L　平面エルボ45°　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

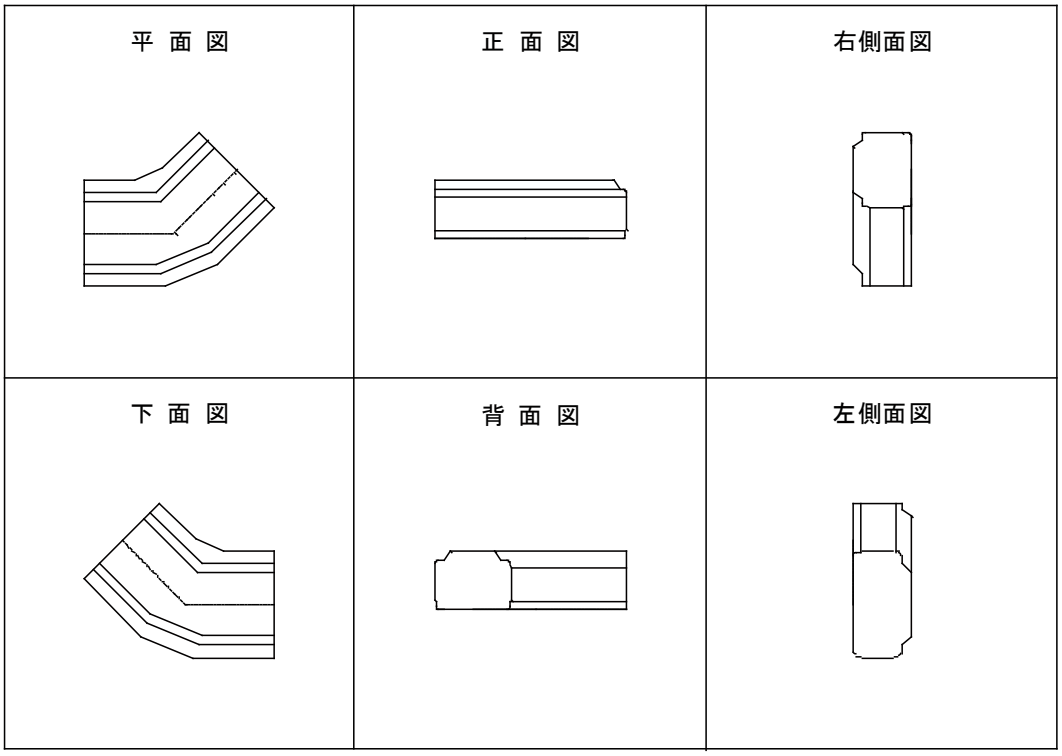

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-H-N　平面エルボ90°　ネット底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

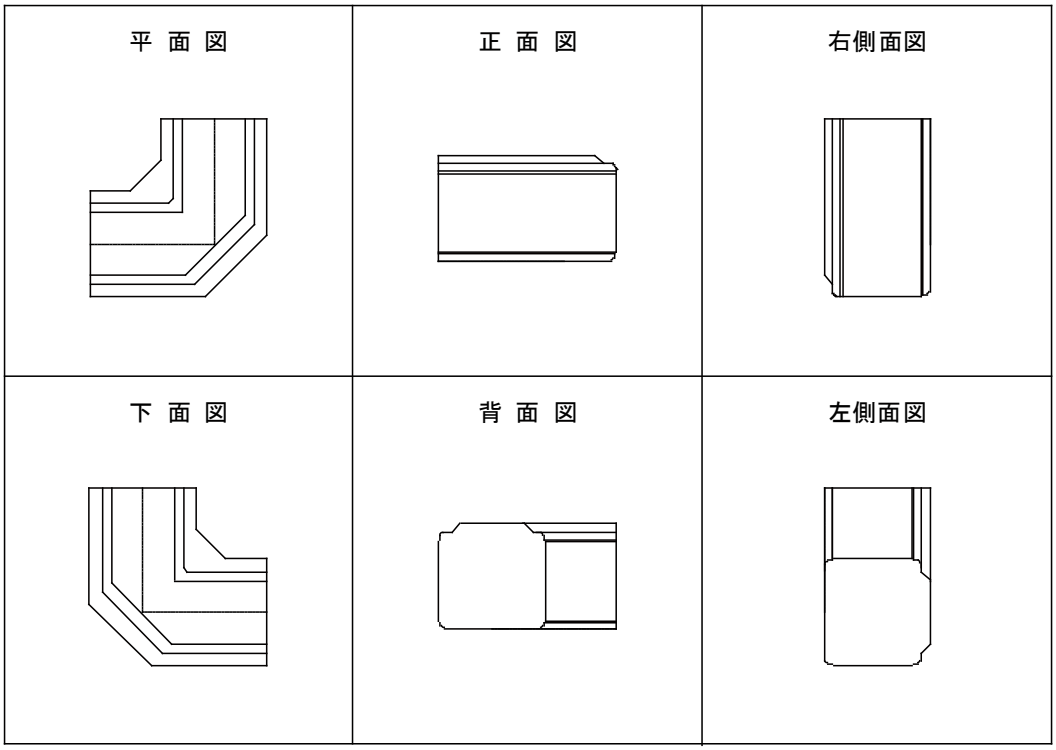

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-H-U　平面エルボ90°　底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

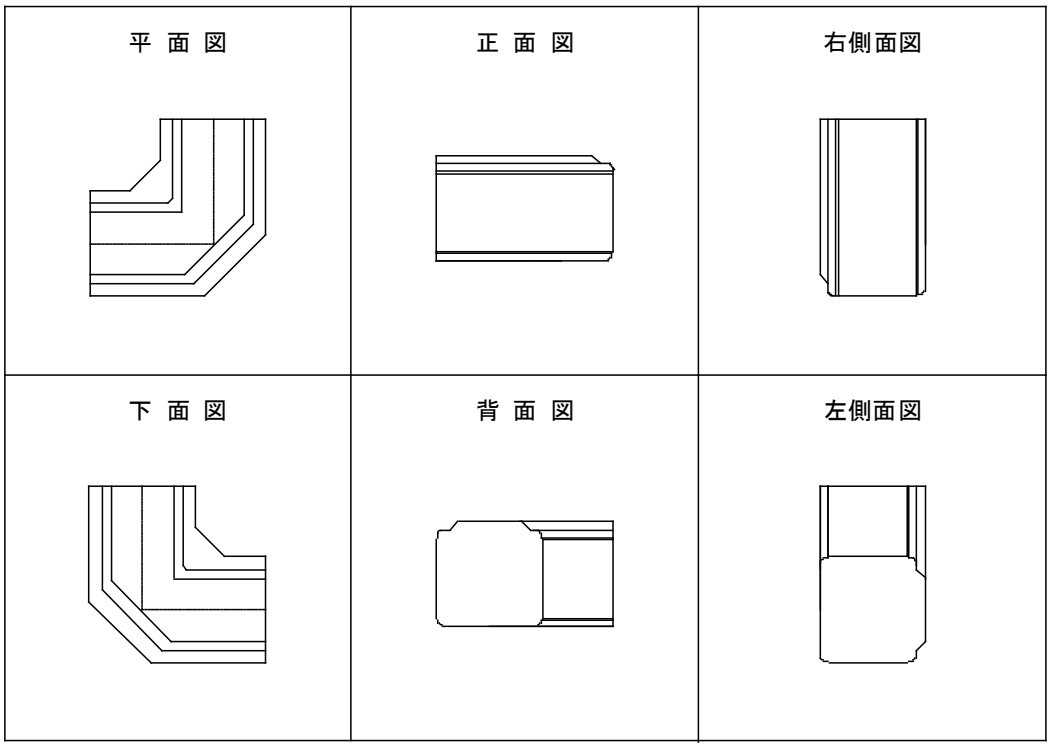

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-H　平面エルボ90°　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［01-標準タイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

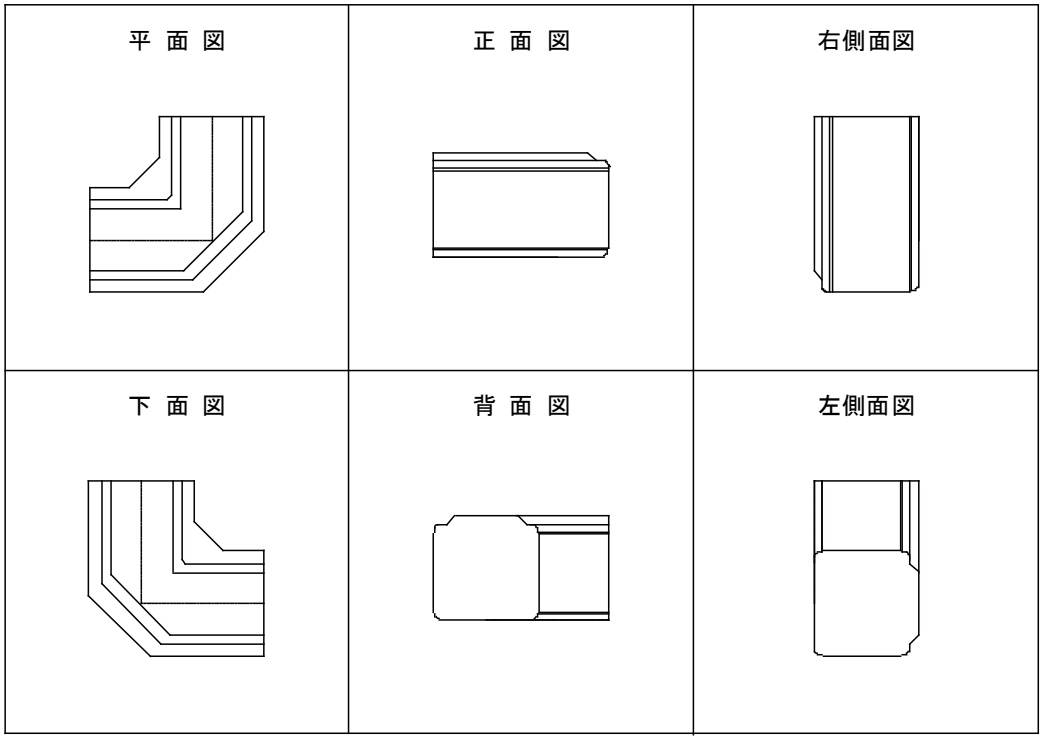

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-L-N　平面エルボ90°　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

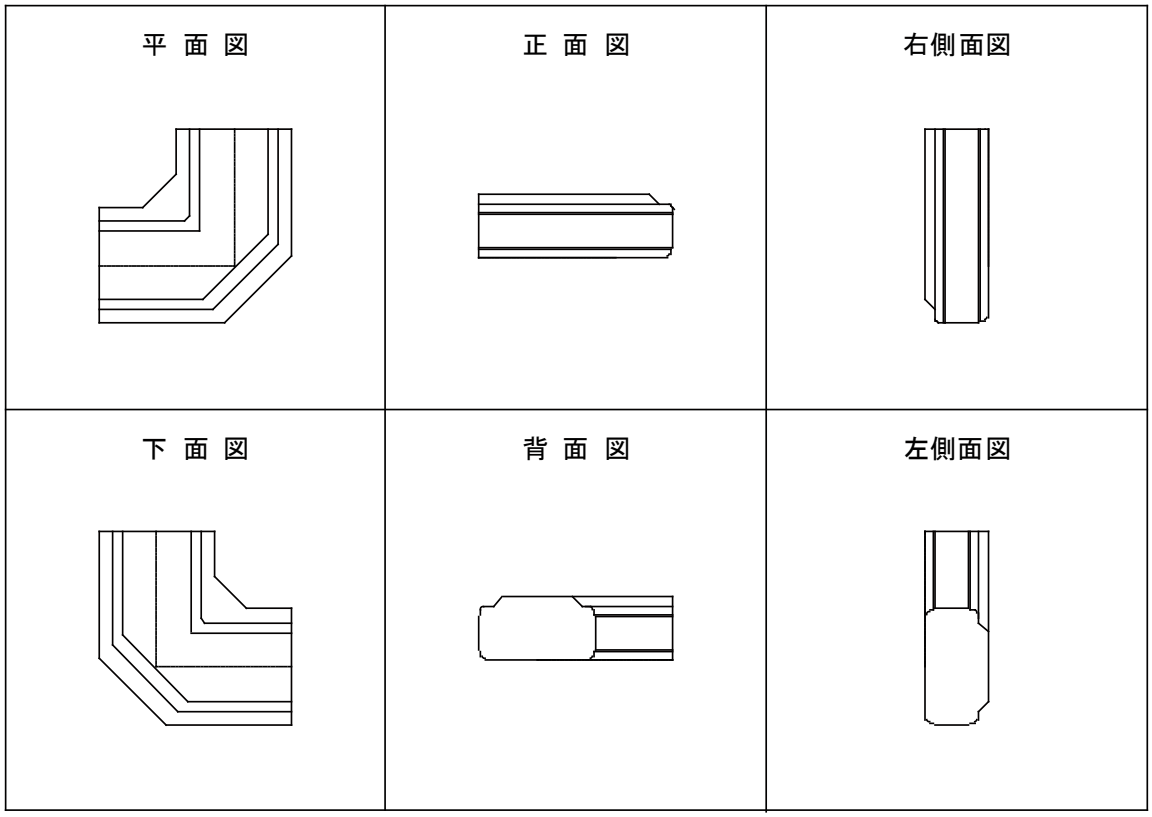

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-L-U　平面エルボ90°　底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

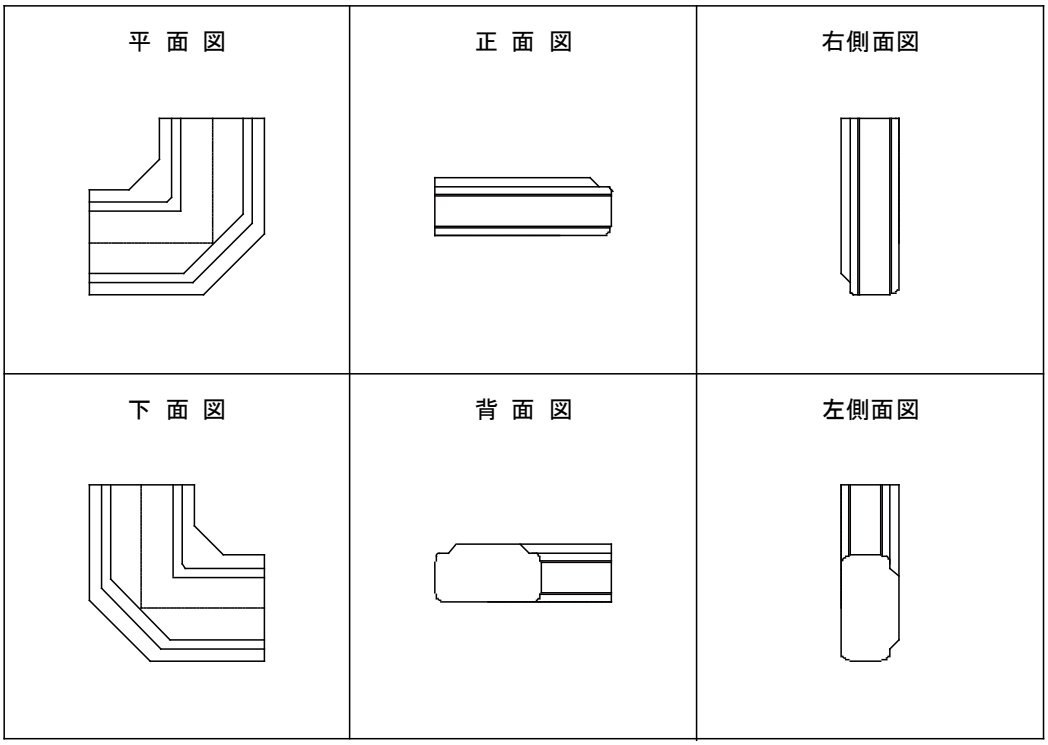

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-L　平面エルボ90°　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

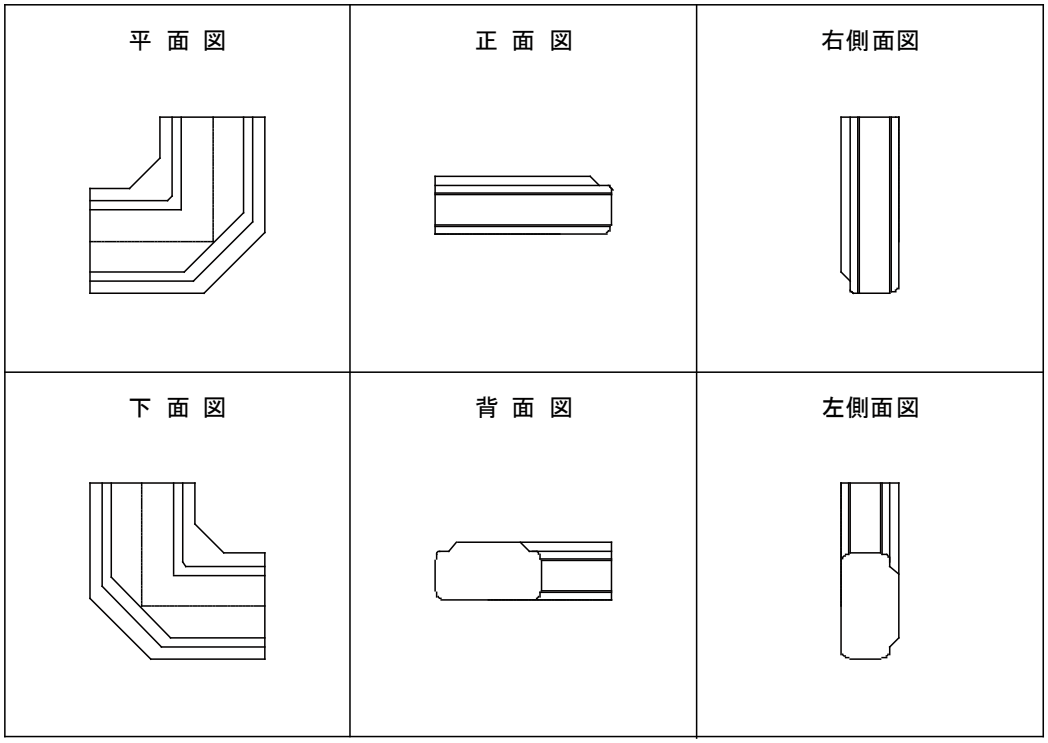

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

KH-L　エスロカチット　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

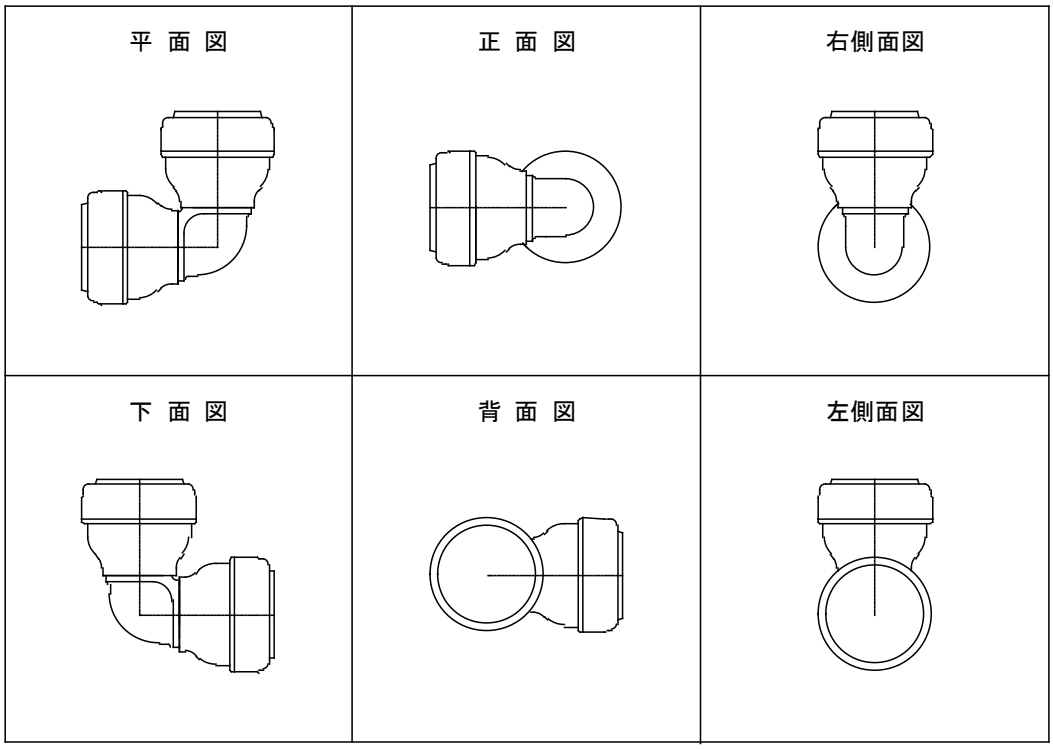

13.0: 13.0
16.0: 16.0

KH-LE　エスロカチットE エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
16.0: 16.0

KH-MB　エスロカチット　媒介エルボ(取付ねじ付)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0

KH-ML　エスロカチット　ヘッダーメスねじエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0: 10.0
20.0: 13.0
15.0: 13.0
20.0: 20.0

KH-OL　エスロカチット ヘッダーオスねじエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

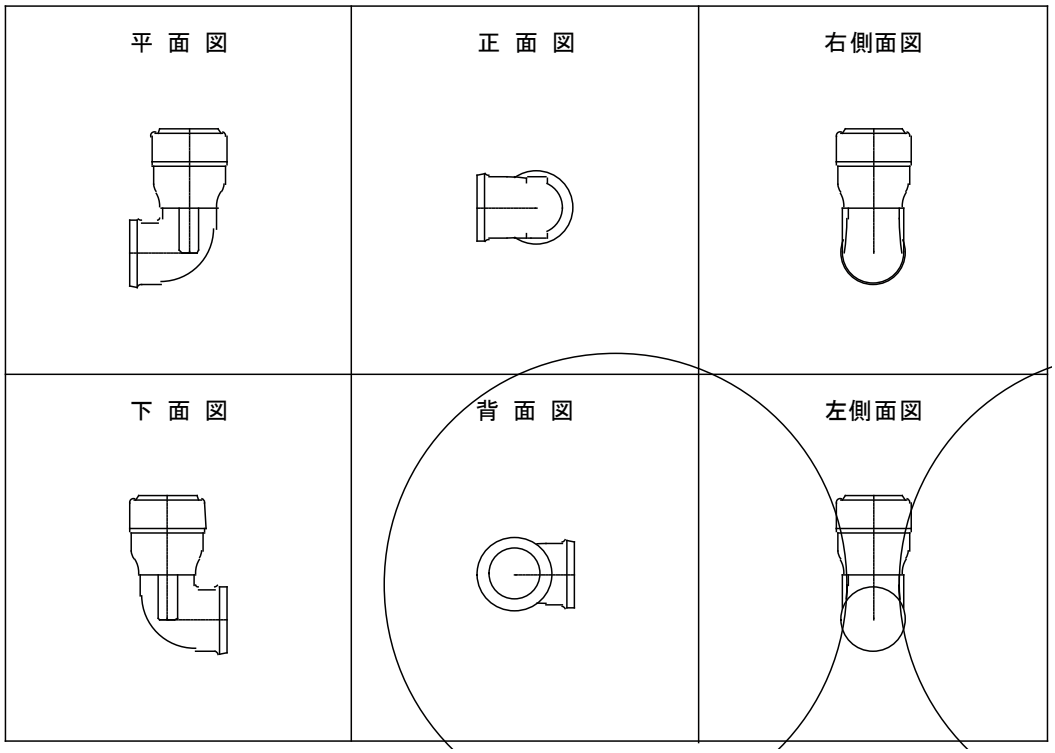

20.0: 10.0
20.0: 13.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0

KH-UBL　エスロカチット　ユニットバスエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0

KH-WL　エスロカチット 給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

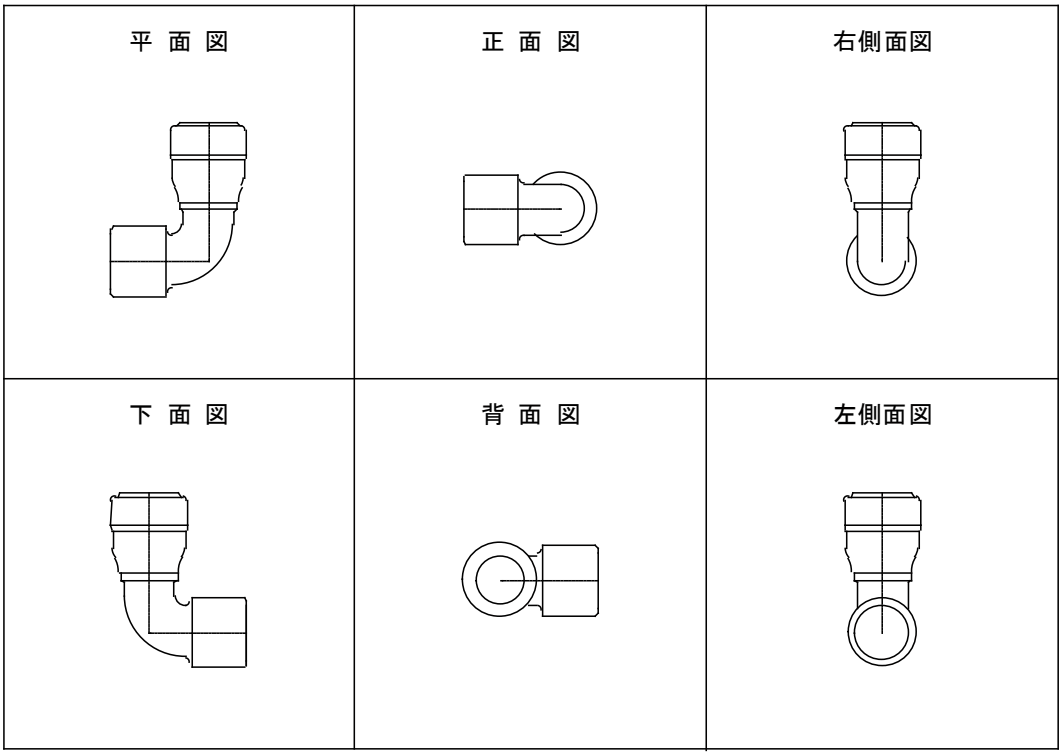

15.0: 10.0
15.0: 13.0

KH-WLD エスロカチット 台付き給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0

KH-YC　エスロカチット　床出し調節ジョイント45L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ジョイント］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0

KH-YCL　エスロカチット　床出し調節ジョイント90L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ジョイント］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

15.0: 13.0

KH-YL　エスロカチット　床出し調節ジョイント45L（ロング）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ジョイント］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0
15.0: 16.0

KH-YLL　エスロカチット　床出し調節ジョイント90L(ロング)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ジョイント］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0

KH-YS エスロカチット 床出しソケット45° タイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］ー［ソケット］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0

KH-WLZ エスロカチット 座付き給水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0
20.0: 16.0

ME-L　メータエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

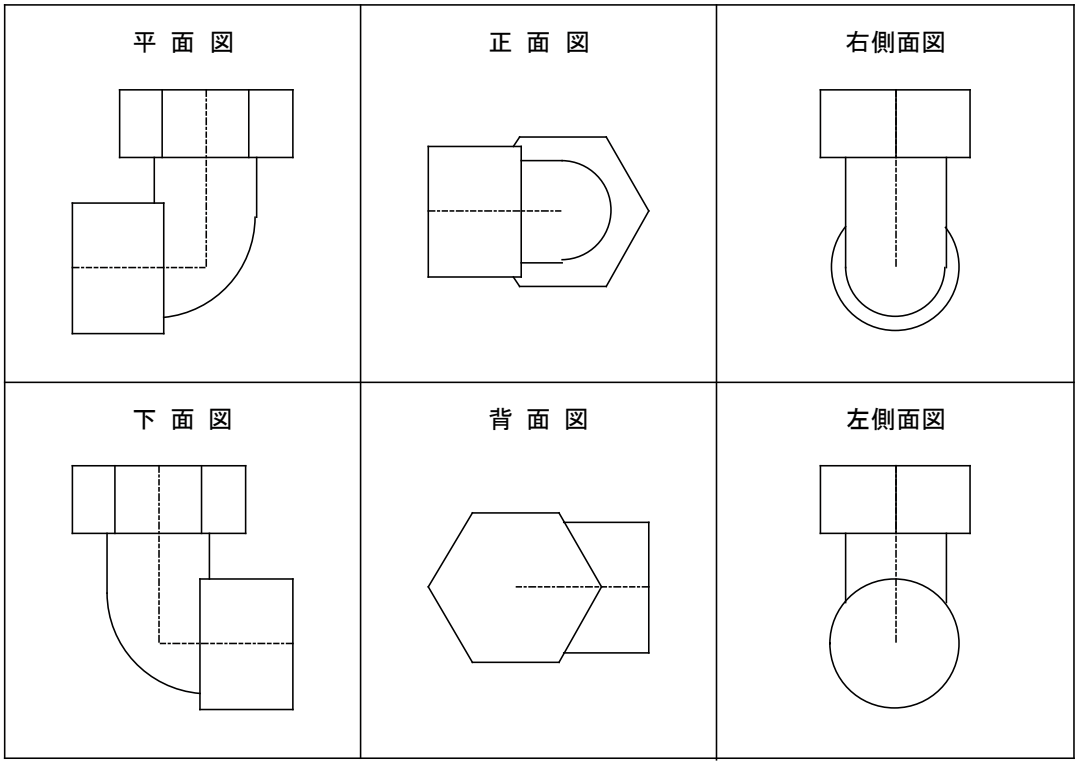

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

PCPQK-L(*) 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
100.0:100.0

20.0:15.0
25.0:15.0
25.0:20.0
32.0:20.0
32.0:25.0
40.0:25.0
40.0:32.0
50.0:25.0
50.0:40.0

PEP-K11B　水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受11°ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

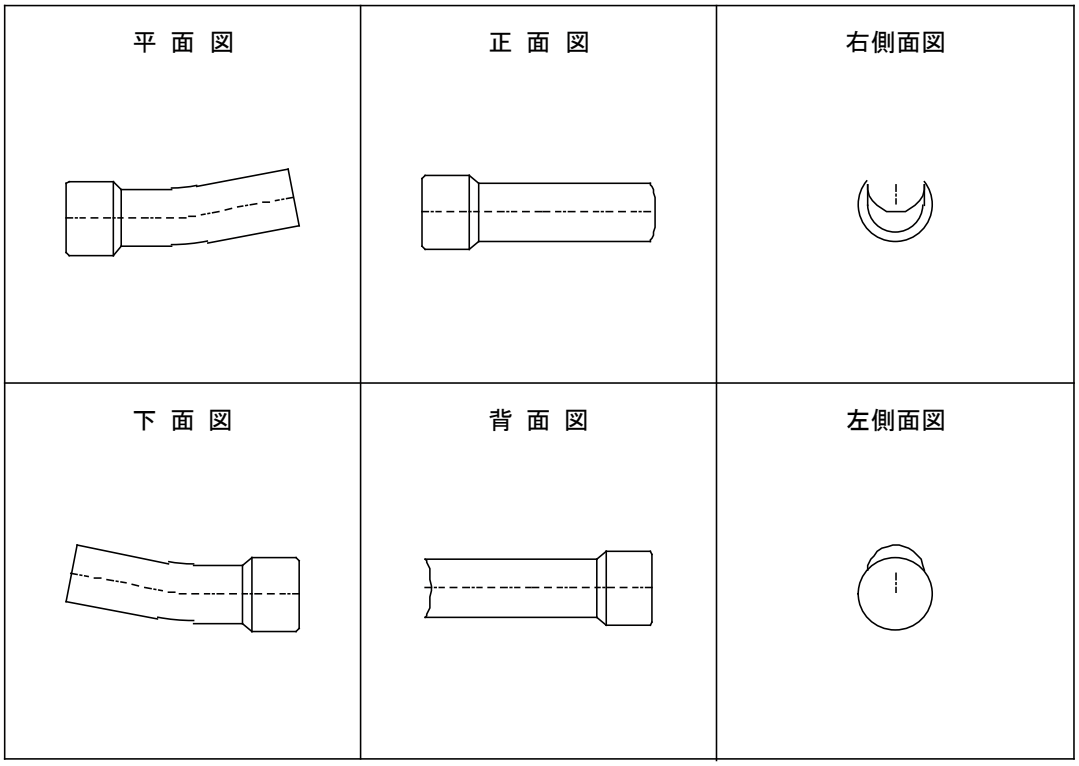

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0

PEP-K22B　水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受22°　ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

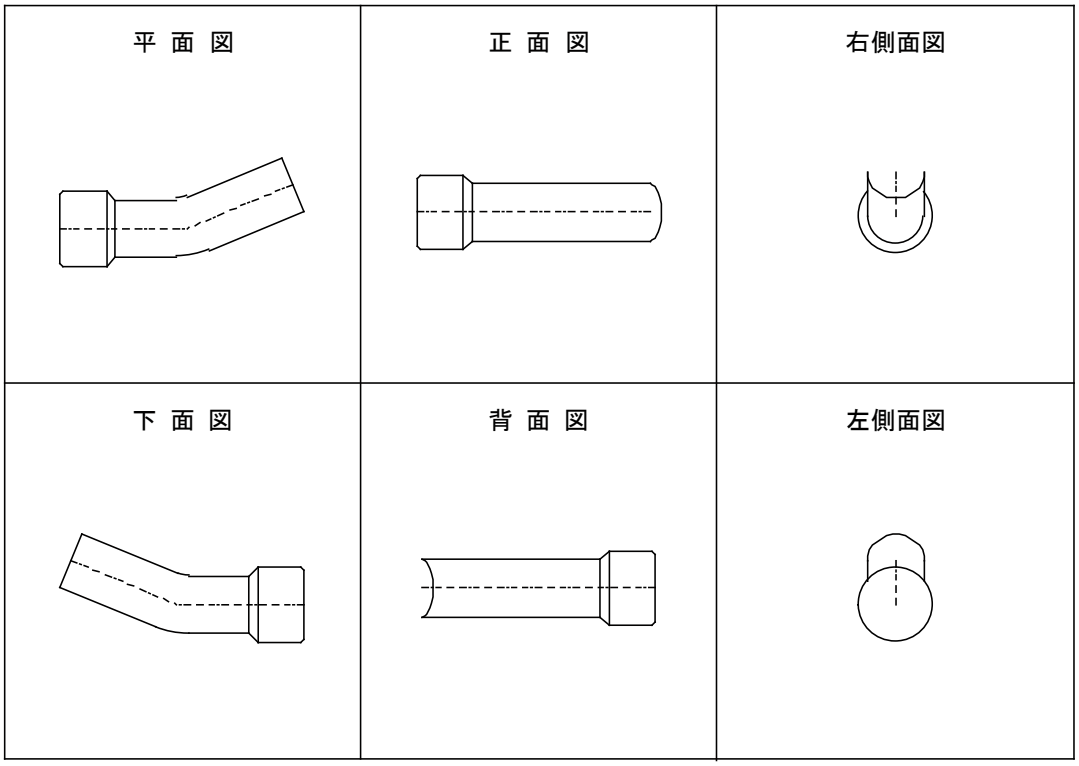

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0

PEP-K45B　水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受45°ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

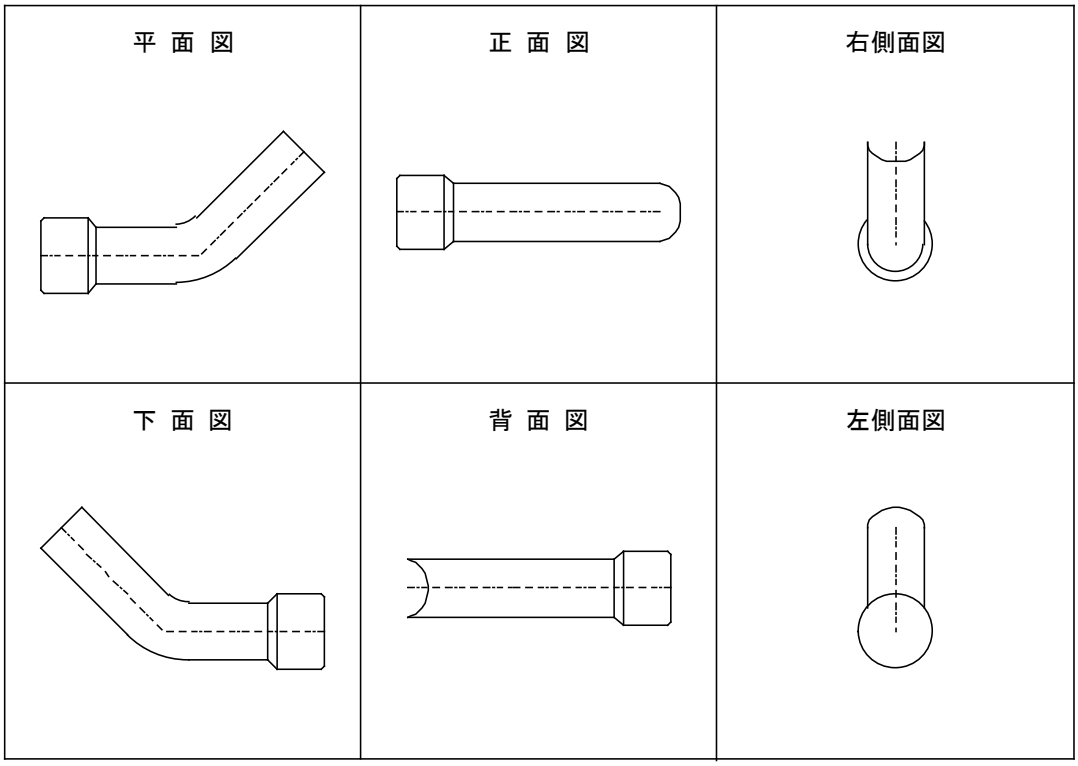

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0

PEP-K90B　水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受90°ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

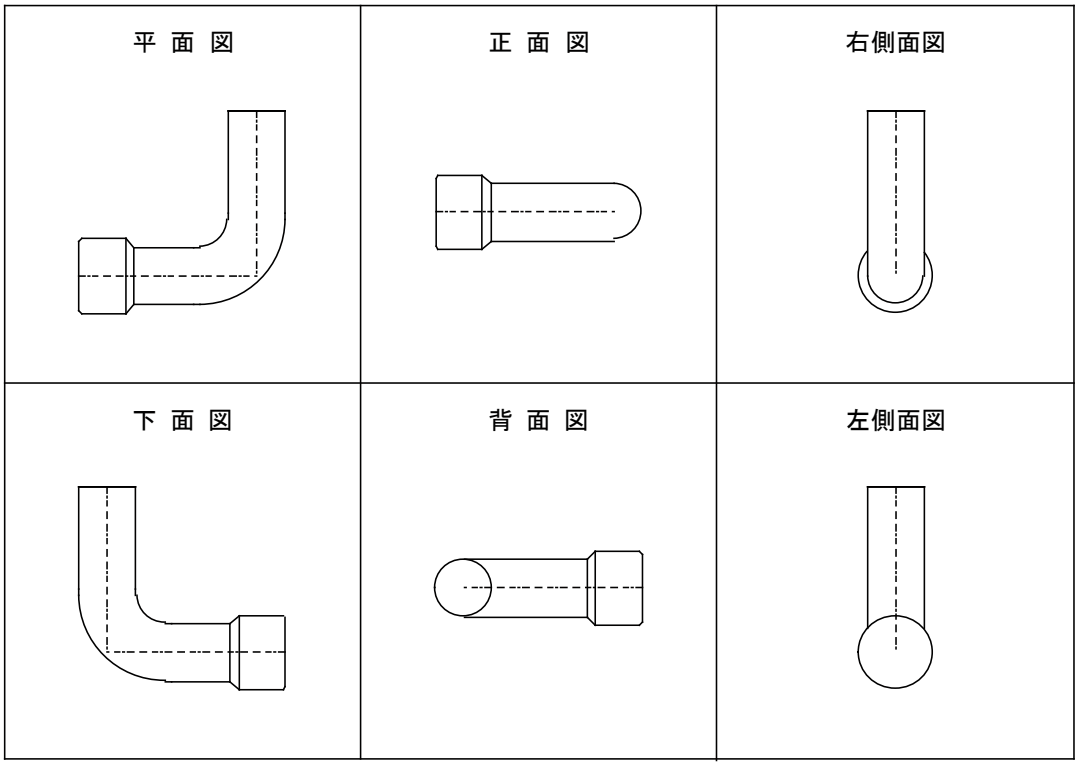

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0

PEP-S11BⅠ　水道配水用ポリエチレン管継手 11° ベンド Ⅰ形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

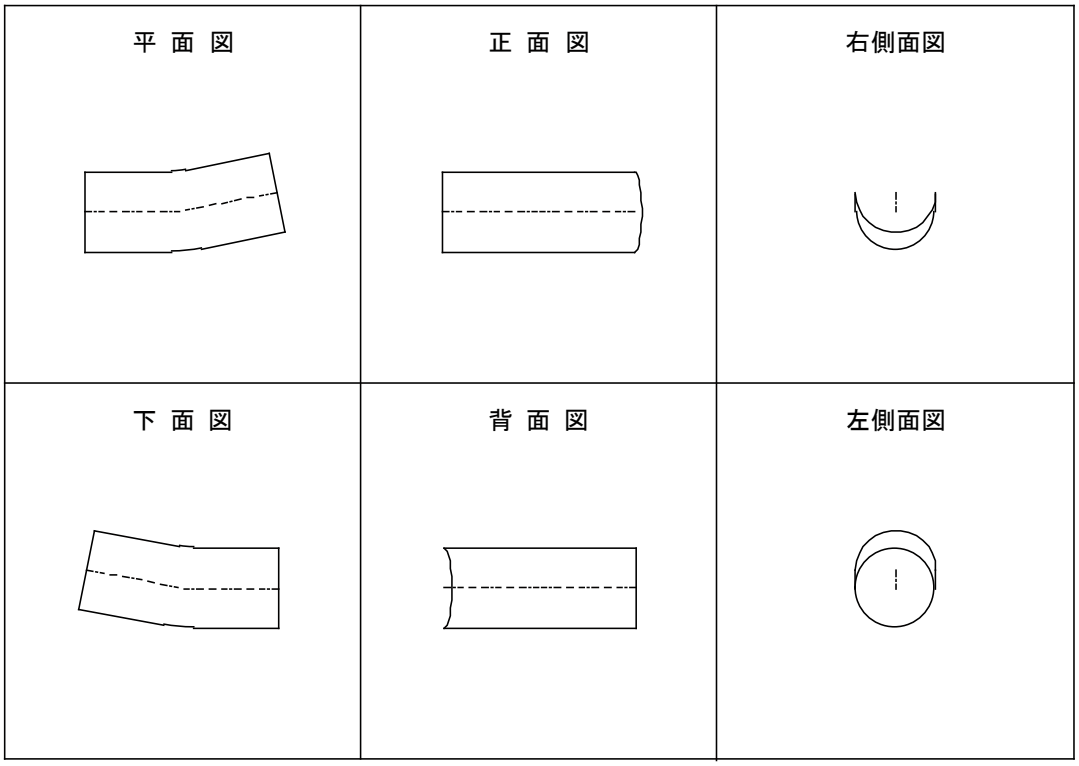

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

PEP-S11BⅡ　水道配水用ポリエチレン管継手 11° ベンド Ⅱ形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

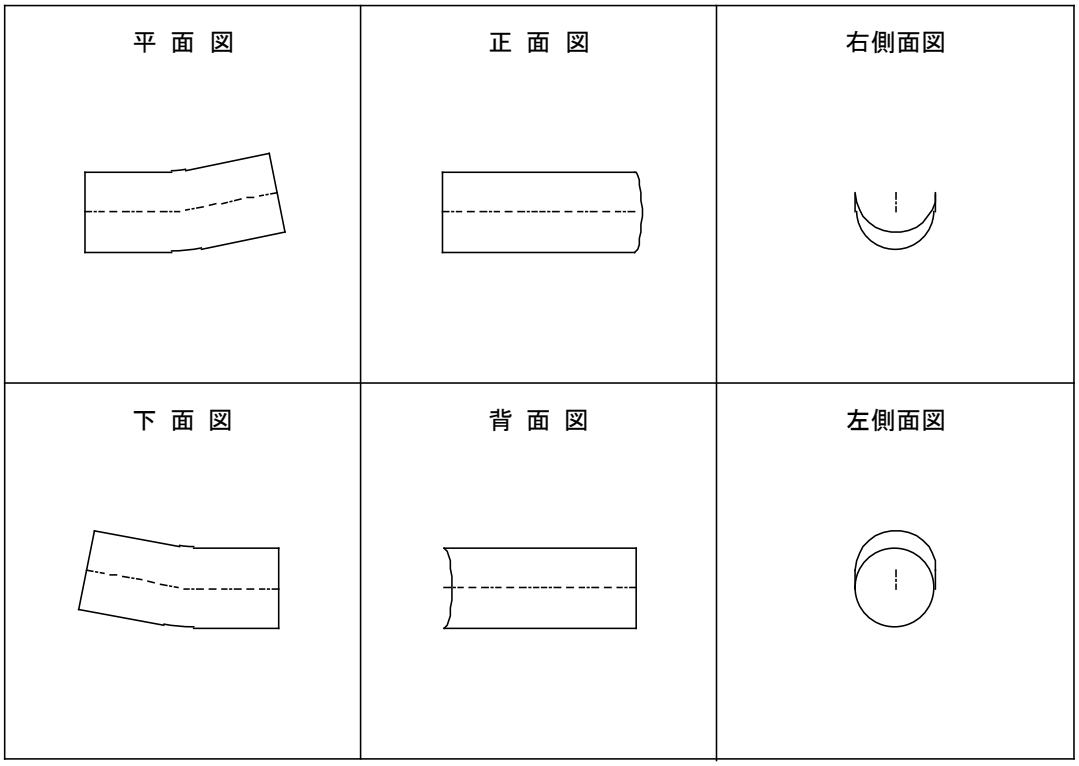

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

PEP-S22BⅠ　水道配水用ポリエチレン管継手 22° ベンド Ⅰ形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

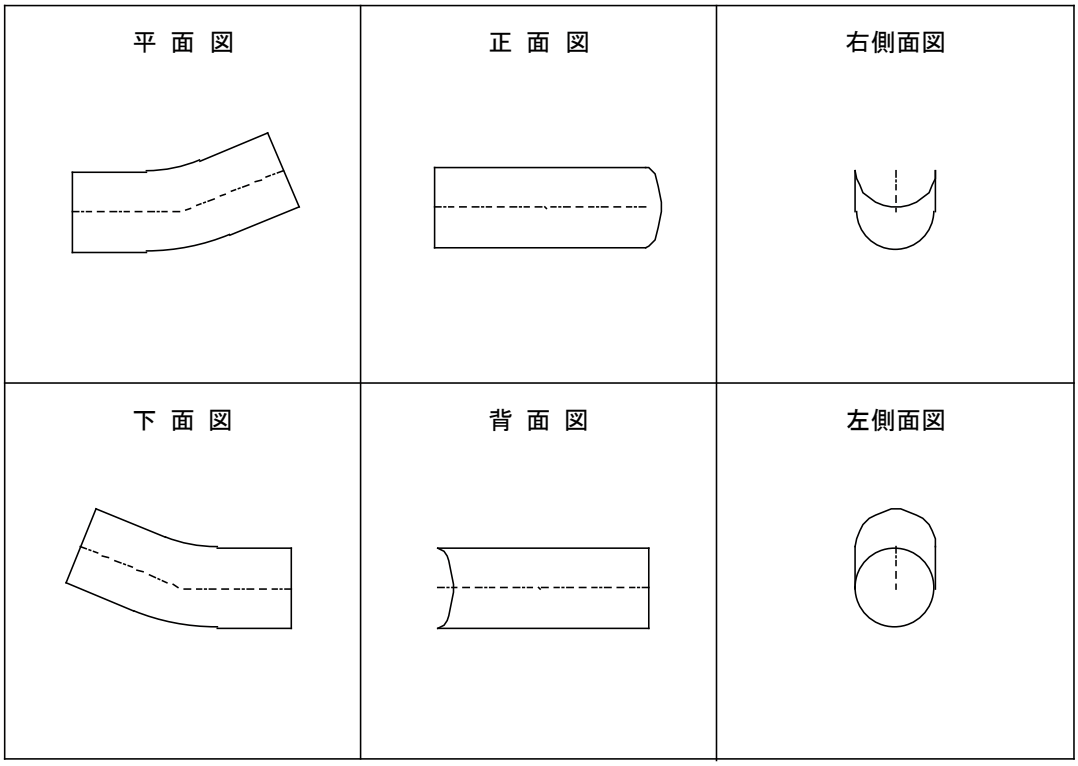

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

PEP-S22BⅡ　水道配水用ポリエチレン管継手 22° ベンド Ⅱ形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

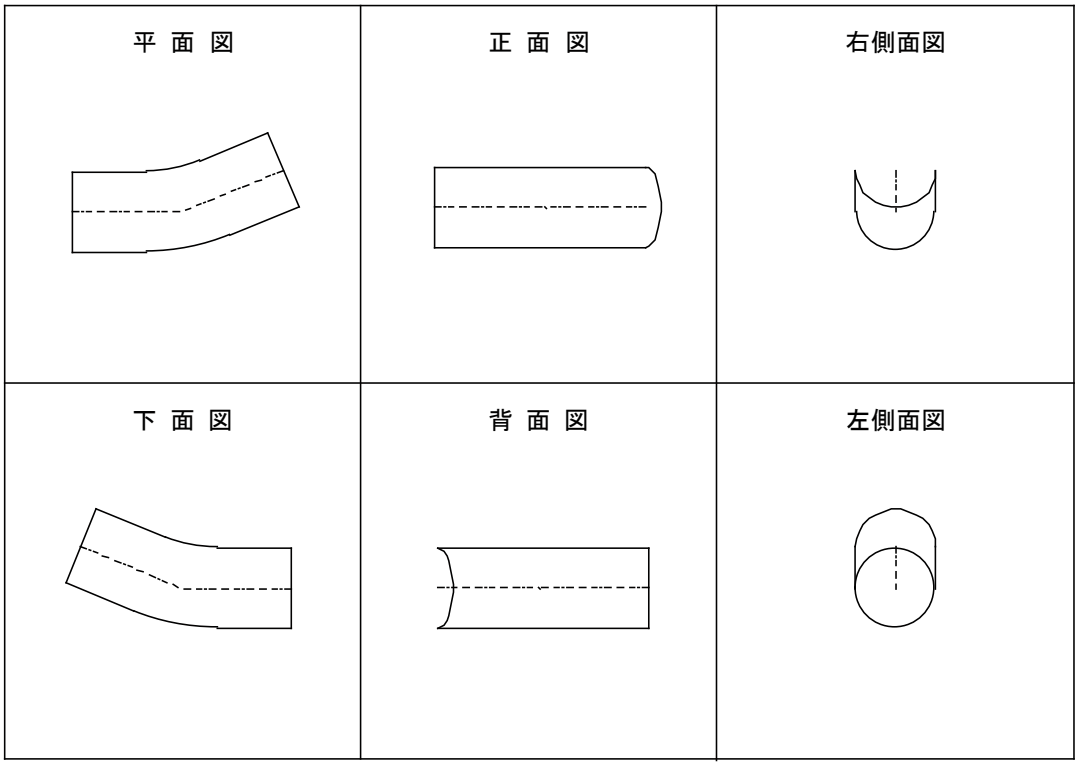

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

PEP-S45B　水道配水用ポリエチレン管継手　45°　ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

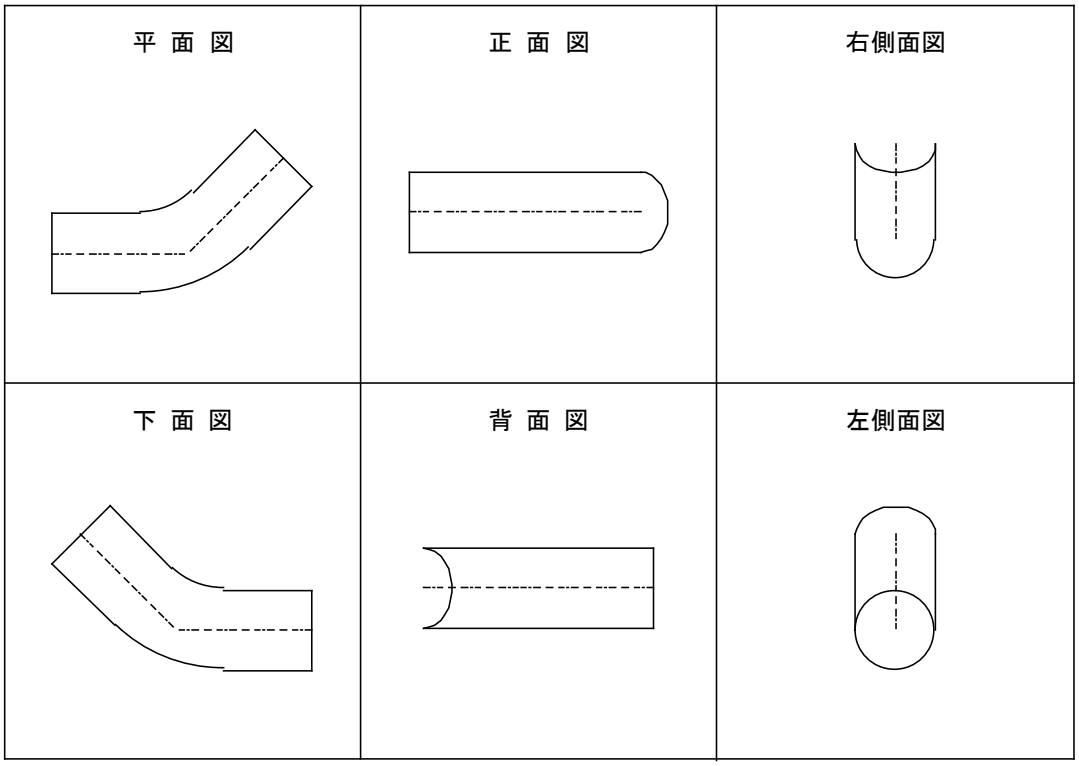

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

PEP-S90B　水道配水用ポリエチレン管継手 90°ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

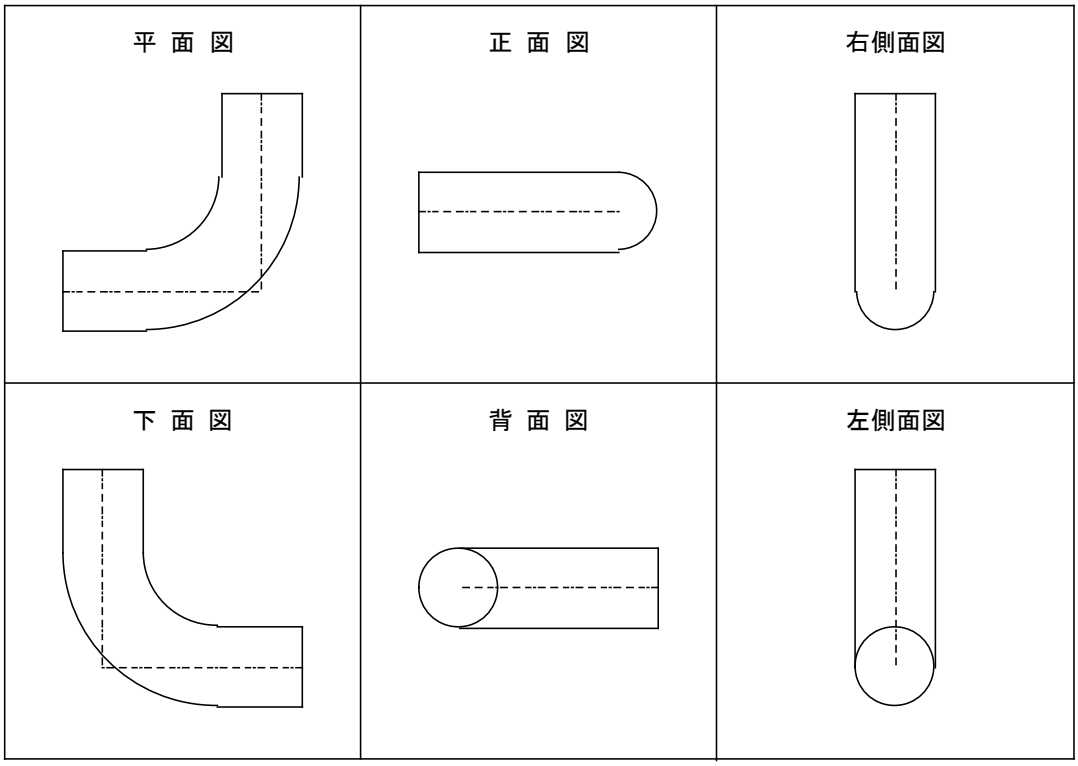

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

SGR-11L　SGR 11°1／4ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

SGR-22L　SGR　22°　1／2ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

SGR-5L　SGR 5°5／8ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

SUS-SW-90L(*) 配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

6.0:6.0
8.0:8.0
10.0:10.0
15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0

TN-30L　TNフィッティング　30°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［TN タイヨージョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

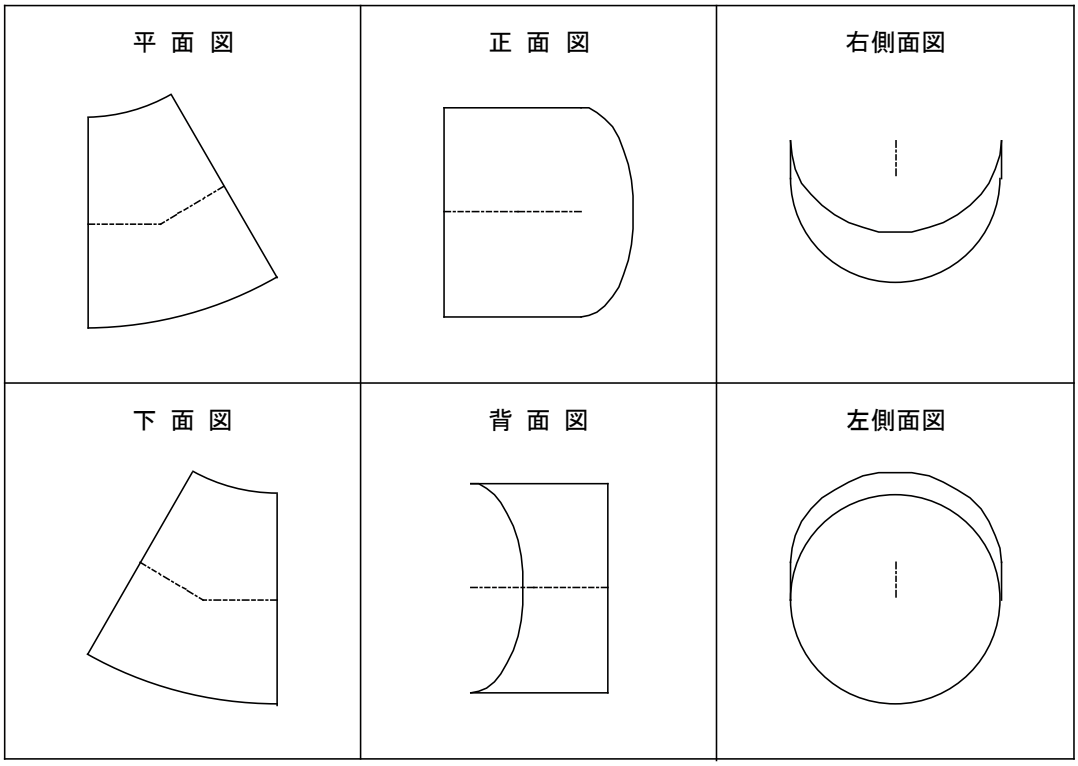

20.0 :20.0
25.0 :25.0
32.0 :32.0
40.0 :40.0
50.0 :50.0
65.0 :65.0
80.0 :80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0

VU-11L　排水用塩化ビニル管VU継手 11°１／4エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

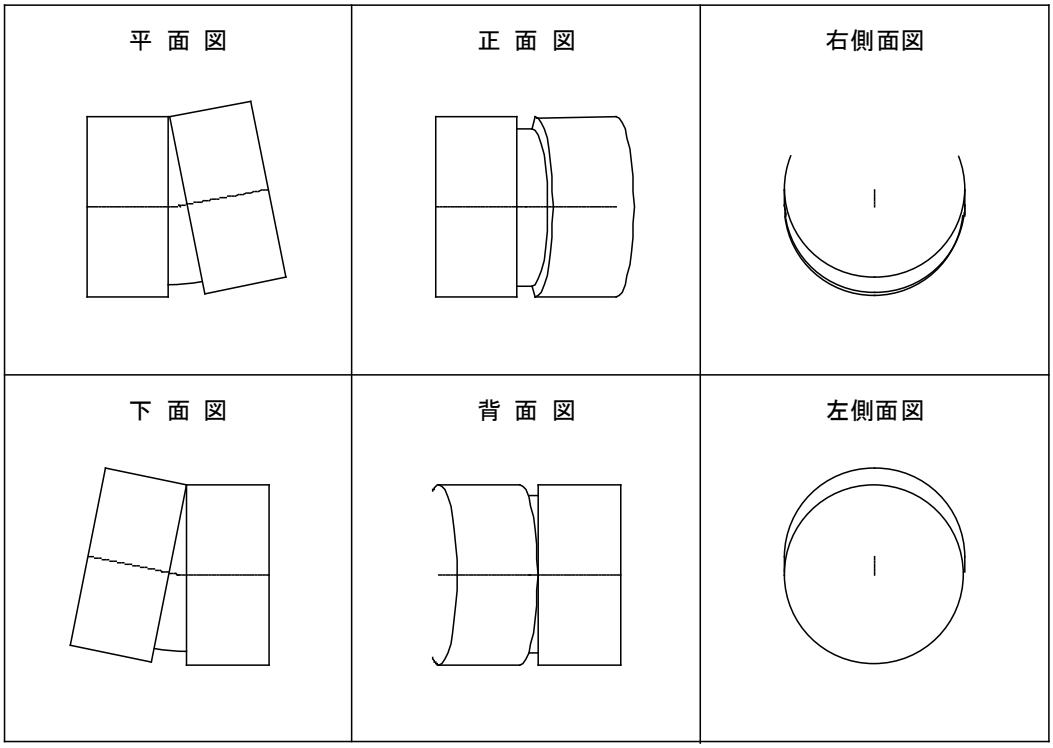

75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0

VU-22L　排水用塩化ビニル管VU継手 22°１／2エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

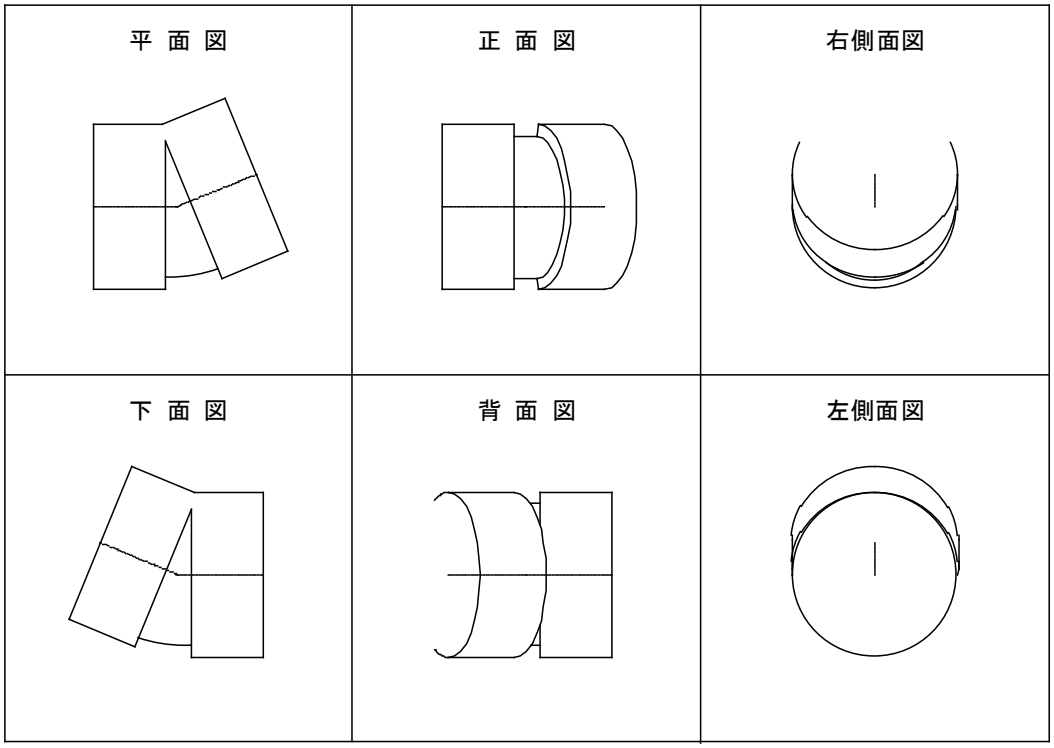

50.0: 50.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0

VU-30L　排水用塩化ビニル管VU継手 30°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

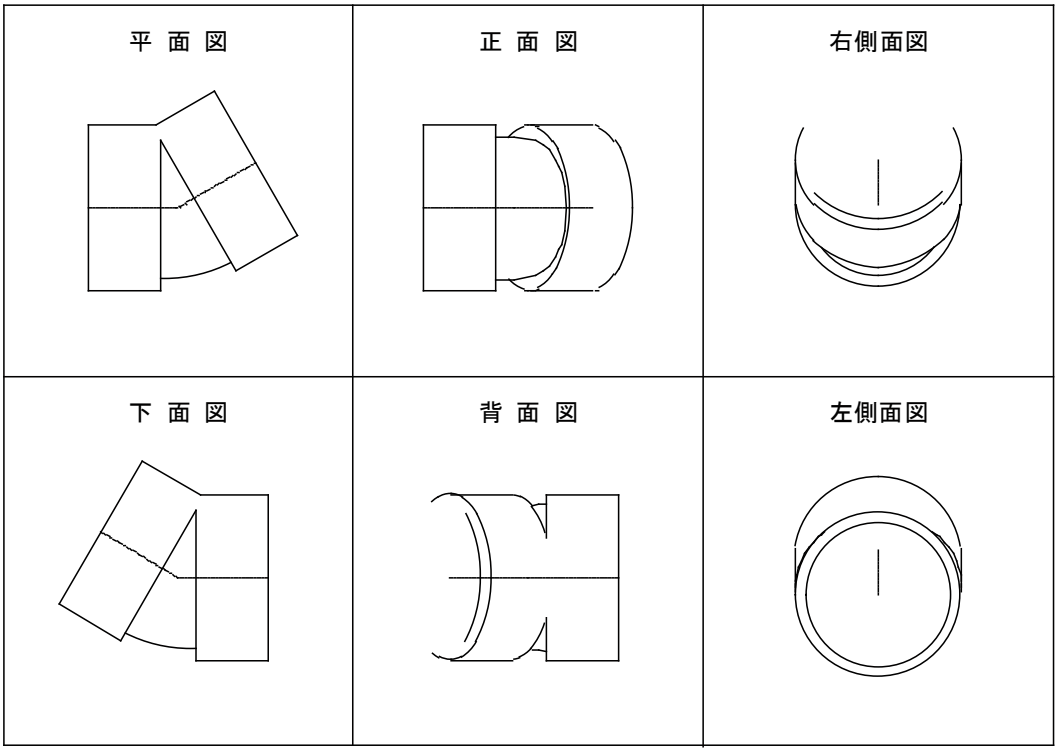

50.0: 50.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0

VU-45KL　排水用塩化ビニル管VU継手　45°　片受けエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

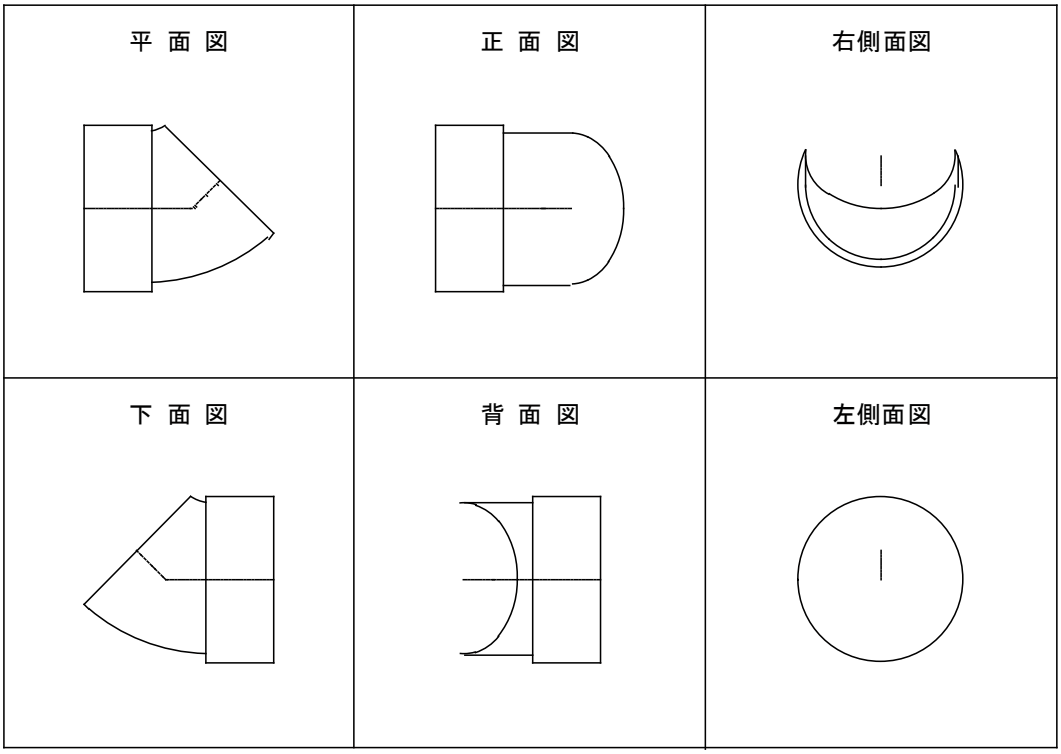

40.0: 40.0
50.0: 50.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
40.0: 50.0
50.0: 75.0
50.0:100.0
75.0:100.0

VU-60L　排水用塩化ビニル管VU継手 60°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

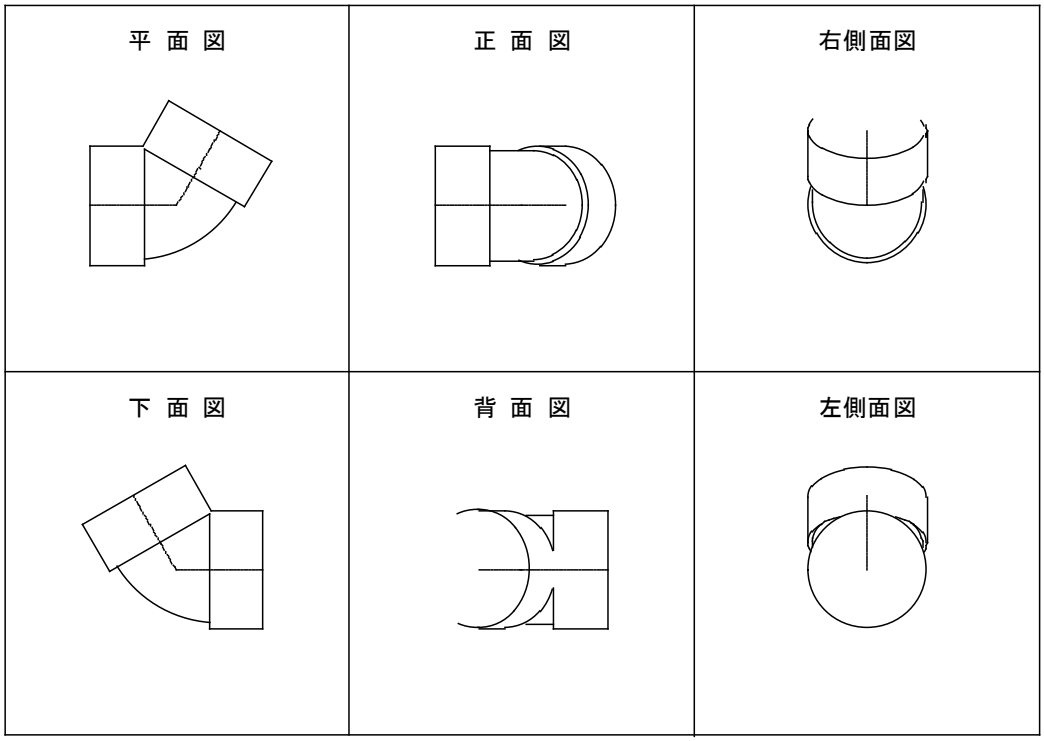

75.0: 75.0
100.0:100.0

VU-90KL　排水用塩化ビニル管VU継手 90°片受けエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

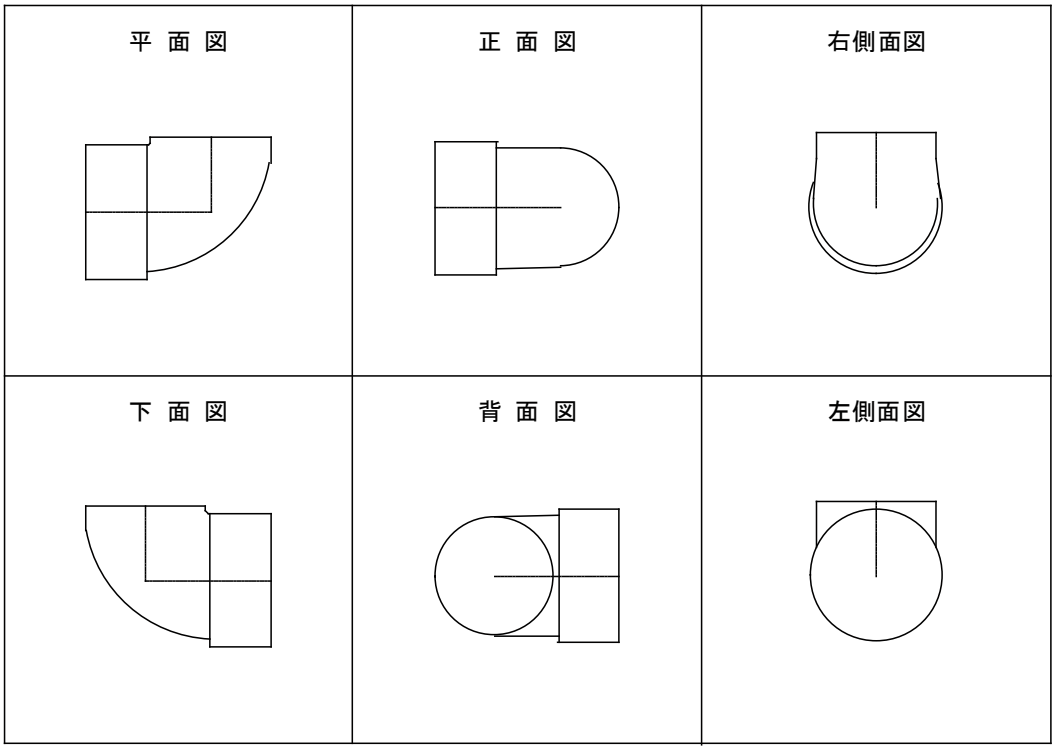

40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
50.0: 75.0
65.0: 75.0
50.0:100.0
65.0:100.0
75.0:100.0

VU-90KLT　排水用塩化ビニル管VU継手 90°片受けエルボTタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

40.0: 40.0
50.0: 50.0
75.0: 75.0
100.0:100.0

AM-45L150　塩ビ製小口径マス　雨マス･45°曲り(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

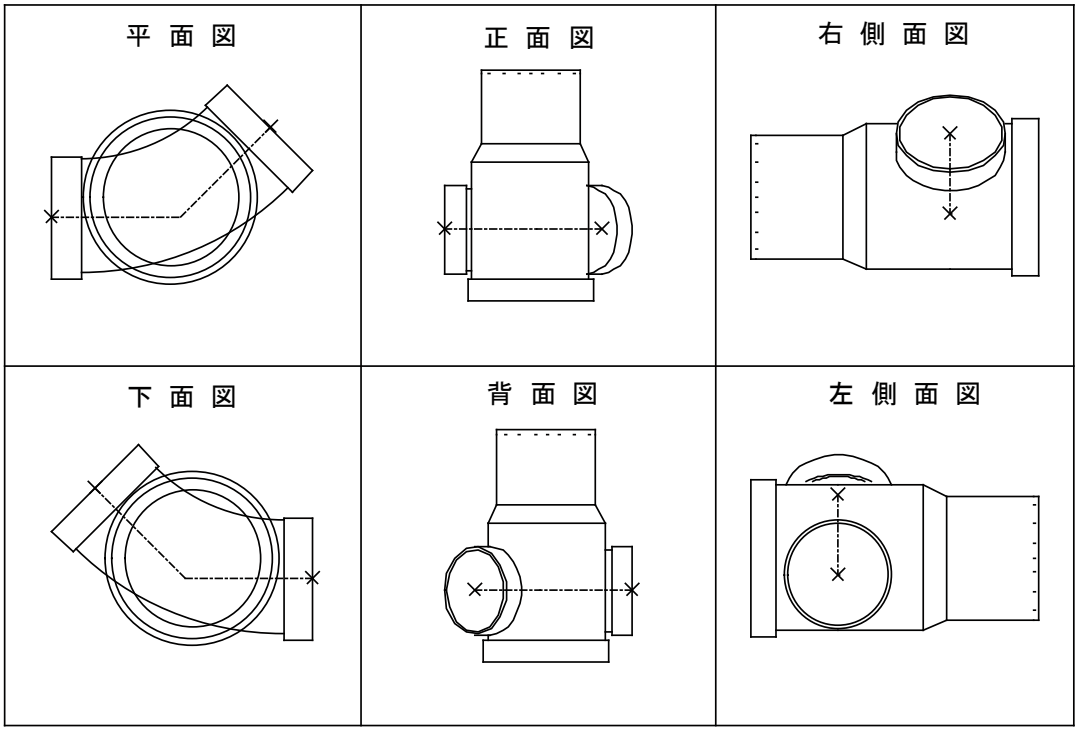

100.0　：　100.0

AM-90L150　塩ビ製小口径マス　雨マス・90°曲り(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

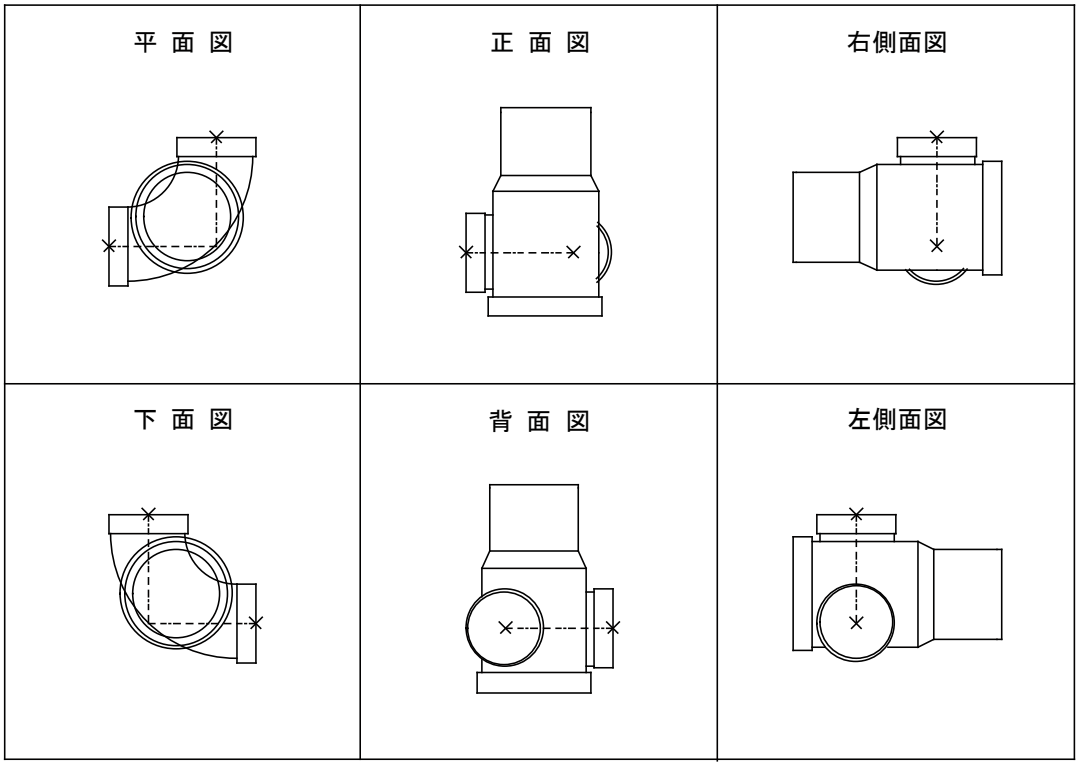

100.0:100.0

PM-45L150　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス･45°曲り(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス02-ステンレス継手］－［ABACUS アバカス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

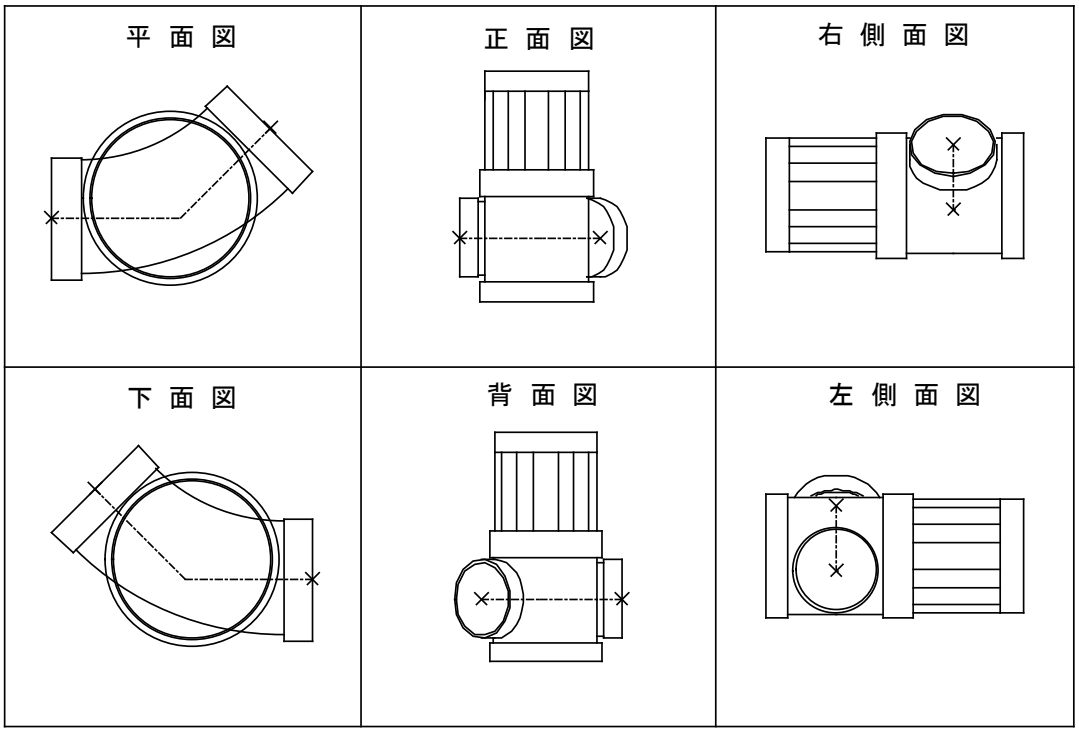

100.0　：　100.0

PM-90L150　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス･90°曲り(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

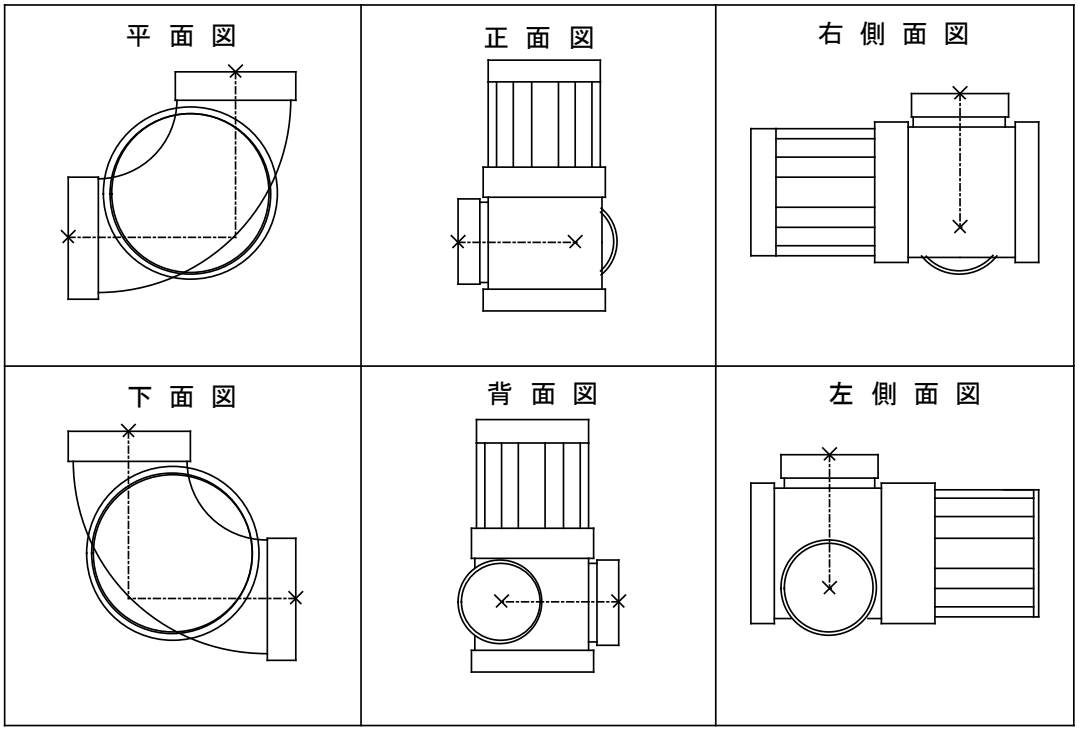

100.0　：　100.0

BJ-45L　ベストジョイント 45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［BJ ベストジョイント］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

BJ-90L　ベストジョイント 90°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

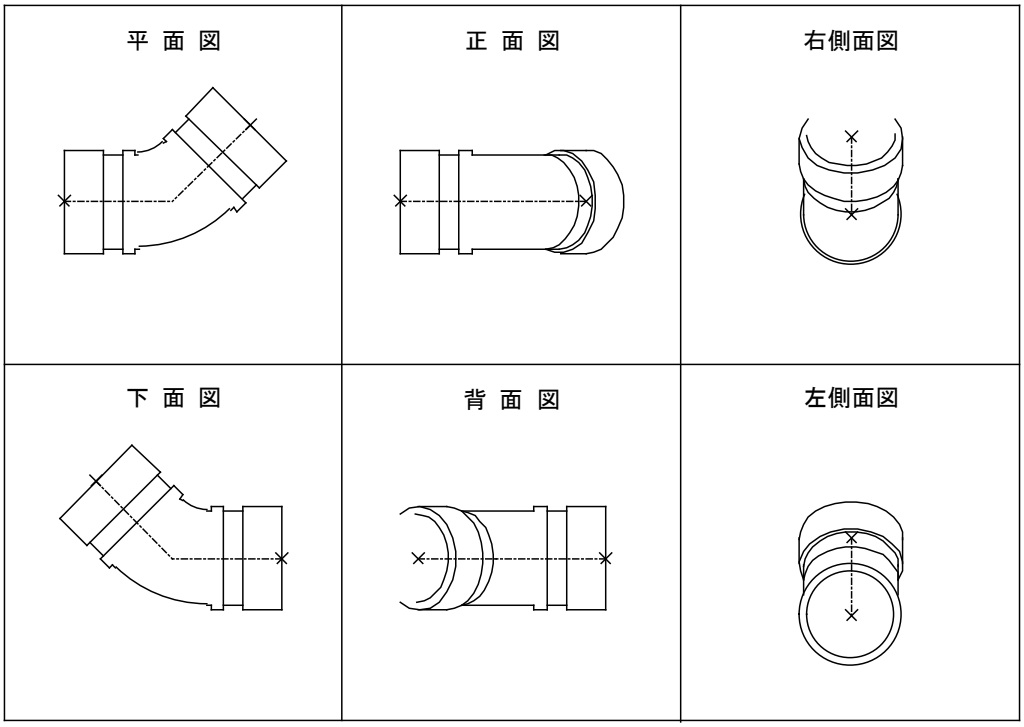

50.0: 50.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

JOQ2-45L　Jワンクイック2 座付45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JOQ2 Jワンクイック2］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0

JOQ2-FL-L　Jワンクイック2 給水栓用エルボ(BOX)L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JOQ2 Jワンクイック2］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0

JOQ2-FL-M　Jワンクイック2 給水栓用エルボ(BOX)M

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JOQ2 Jワンクイック2］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0

JOQ2-FL-S　Jワンクイック2 給水栓用エルボ(BOX)S

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JOQ2 Jワンクイック2］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0

JOQ2-FL-W　Jワンクイック2 給水栓用エルボ(両座)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JOQ2 Jワンクイック2］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

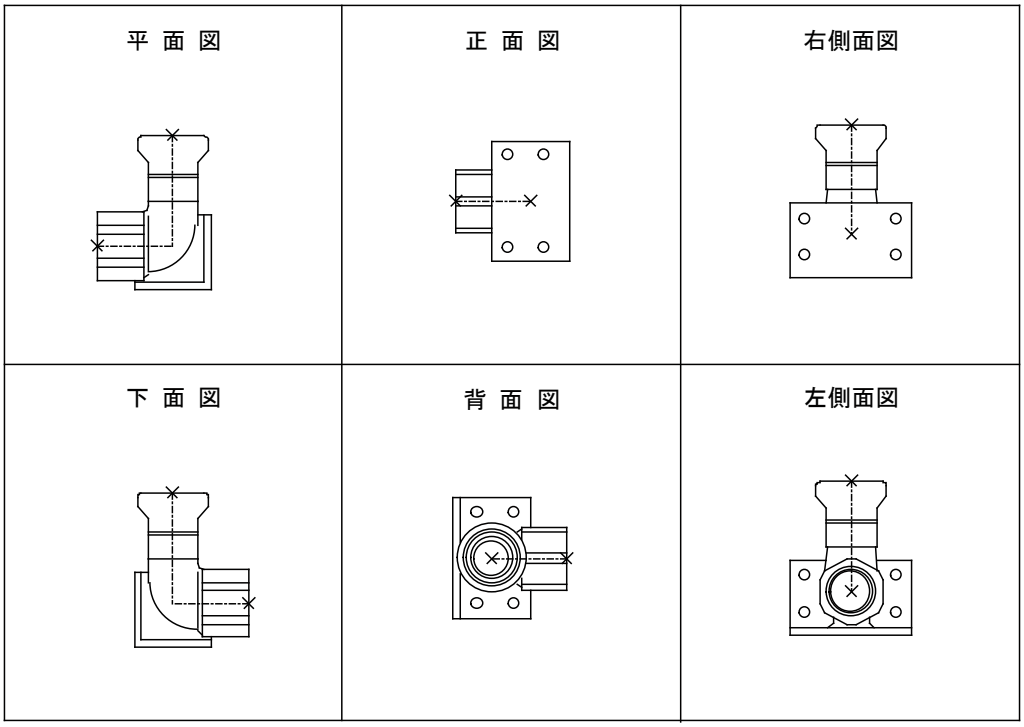

15.0: 10.0
15.0: 13.0

JOQ2-FL　Jワンクイック2 給水栓用エルボ(上座)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JOQ2 Jワンクイック2］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

15.0: 13.0

JOQ2-L　Jワンクイック2 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JOQ2 Jワンクイック2］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

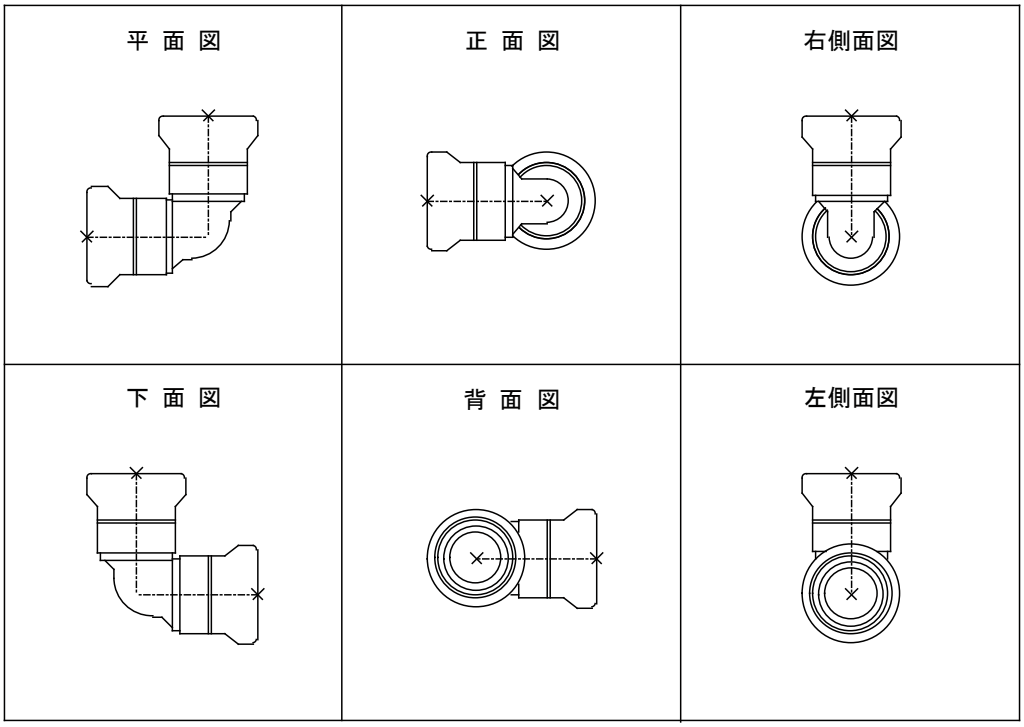

13.0: 13.0
16.0: 16.0
20.0: 20.0

JOQ2-RL　Jワンクイック2 径違いエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

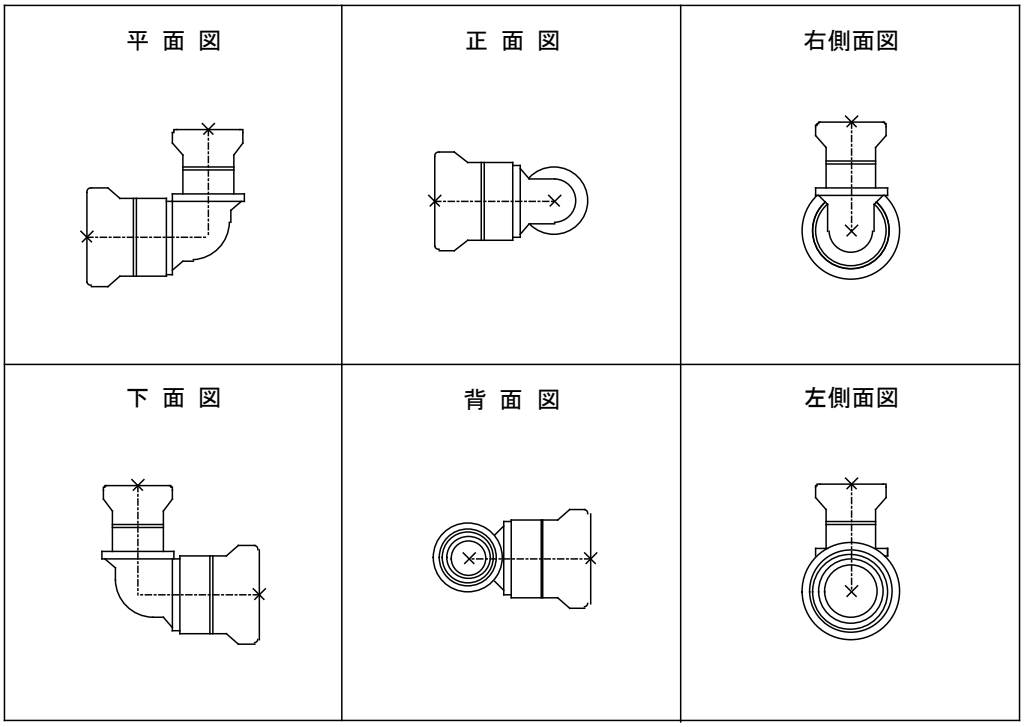

16.0: 13.0
20.0: 13.0
13.0: 16.0
13.0: 20.0

JOQ2-UBL　Jワンクイック2 給水栓用エルボUB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JOQ2 Jワンクイック2］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

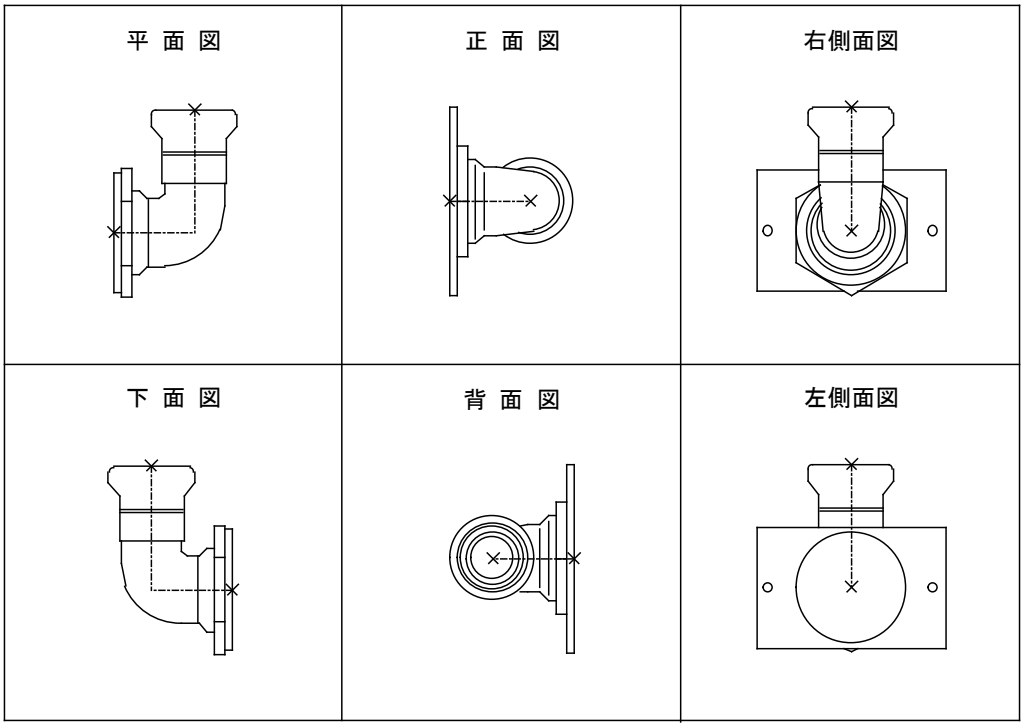

15.0: 13.0
15.0: 16.0

K-TRCN-BH-1　立面エルボ45°（立下り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

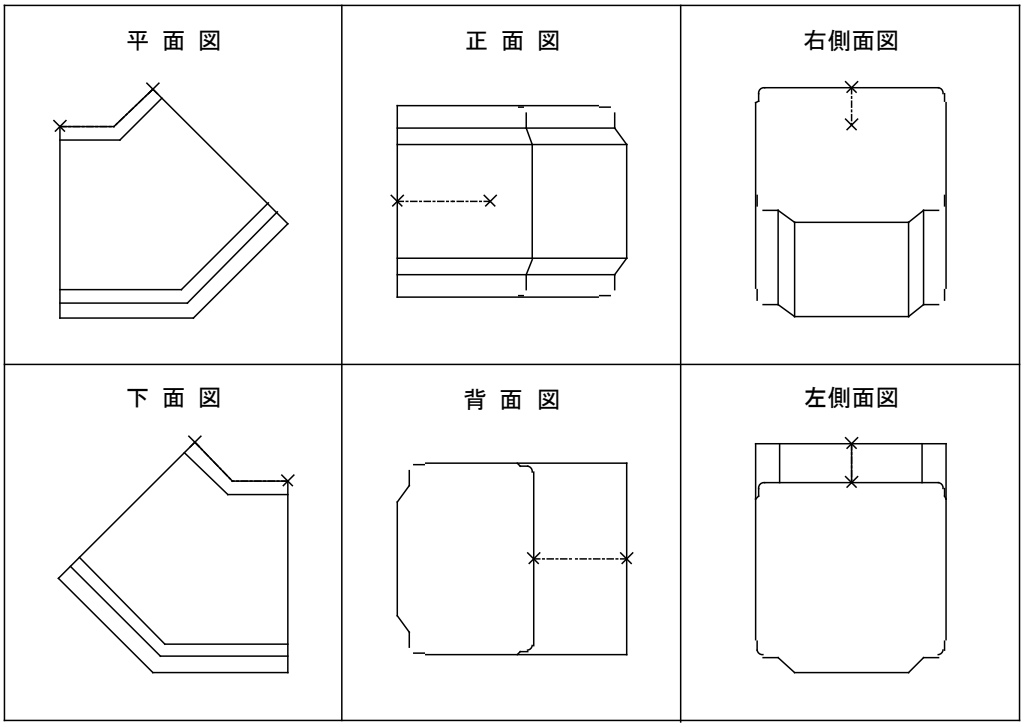

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCN-BH　立面エルボ45°（立上り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

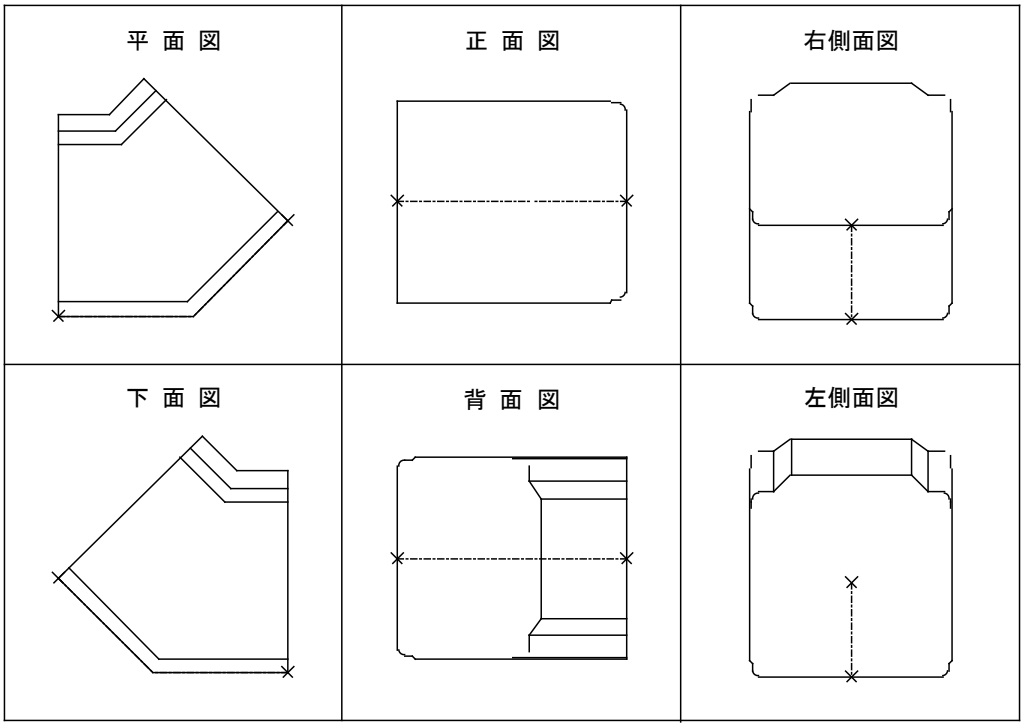

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCN-BL-1　立面エルボ45°（立下り)L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

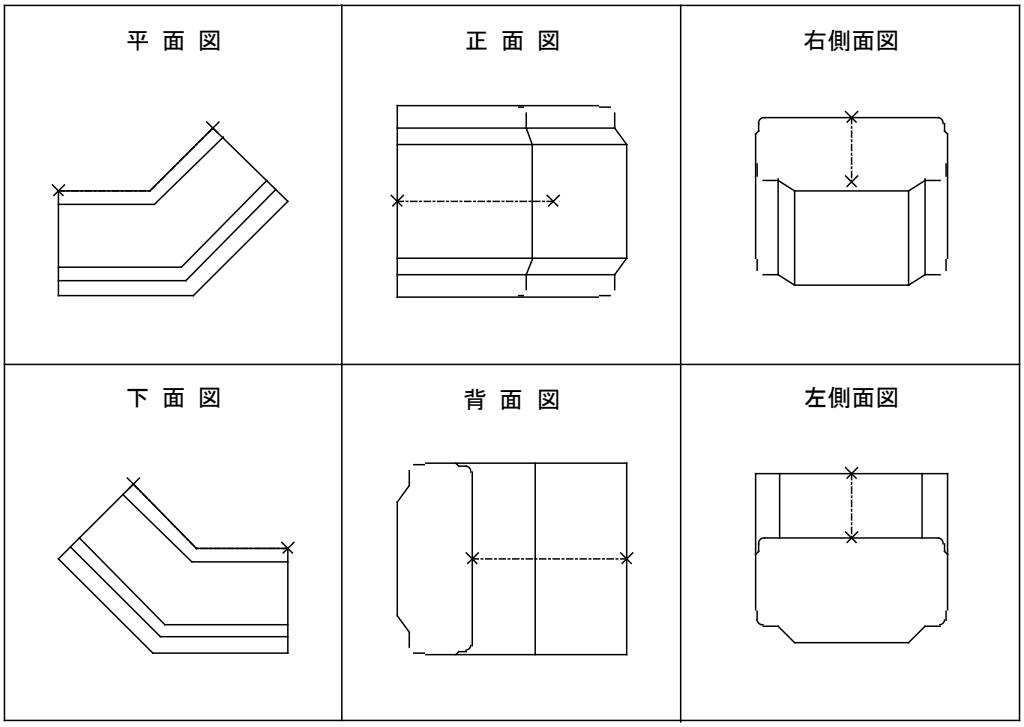

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCN-BL　立面エルボ45°（立上り)L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

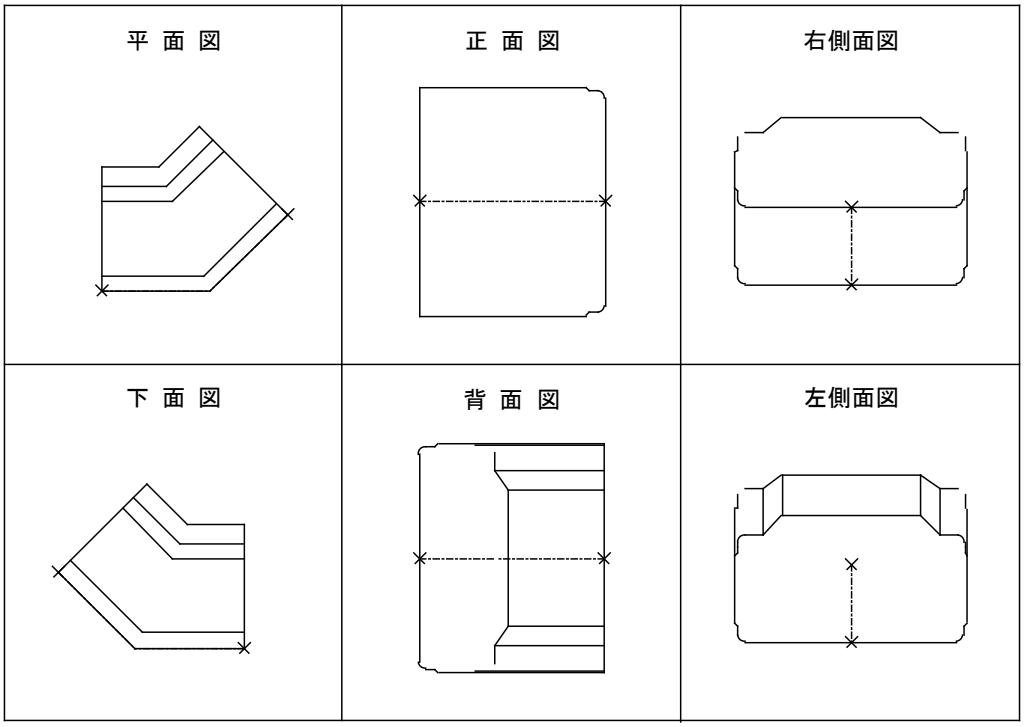

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCS-BH　立面エルボ90°（立下り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

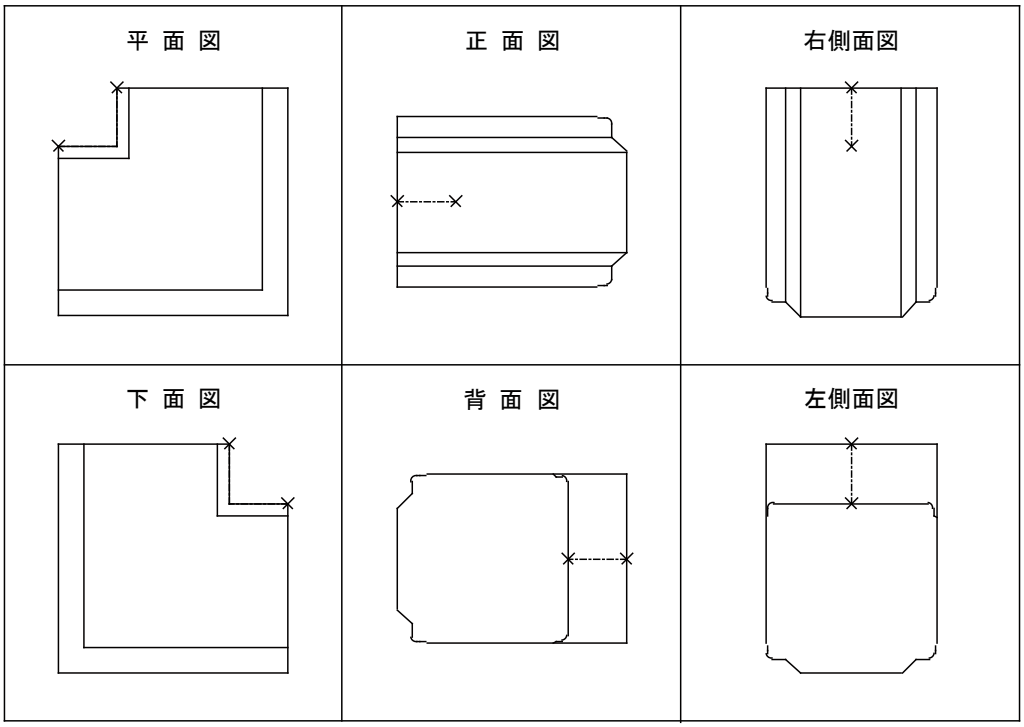

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCS-BL　立面エルボ90°（立下り)L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

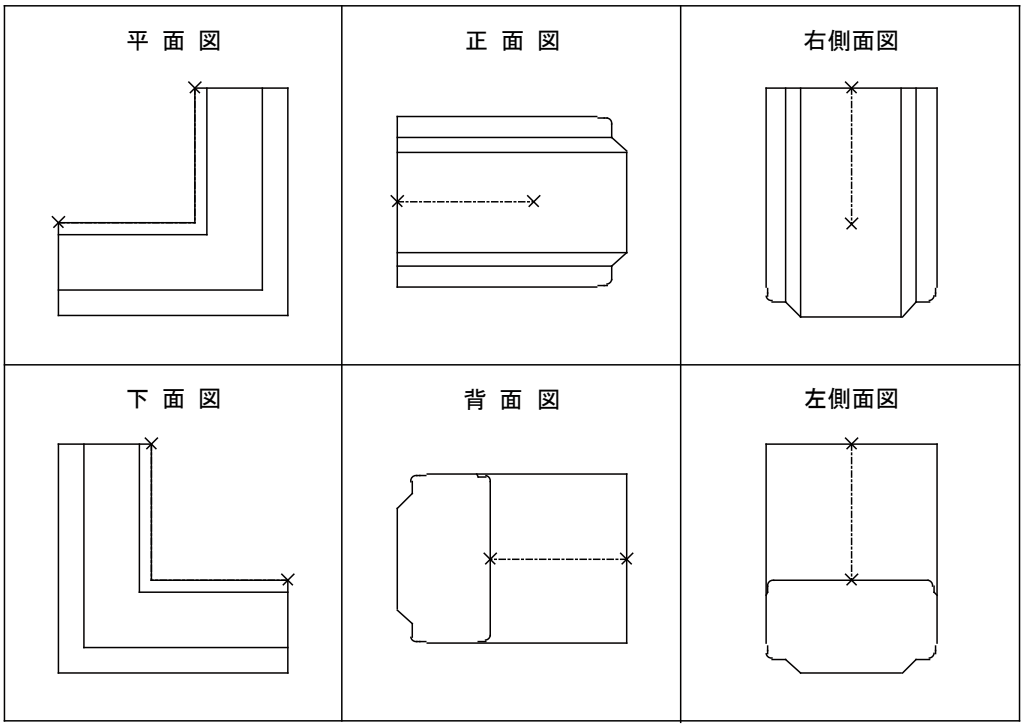

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCU-BH　立面エルボ90°（立上り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

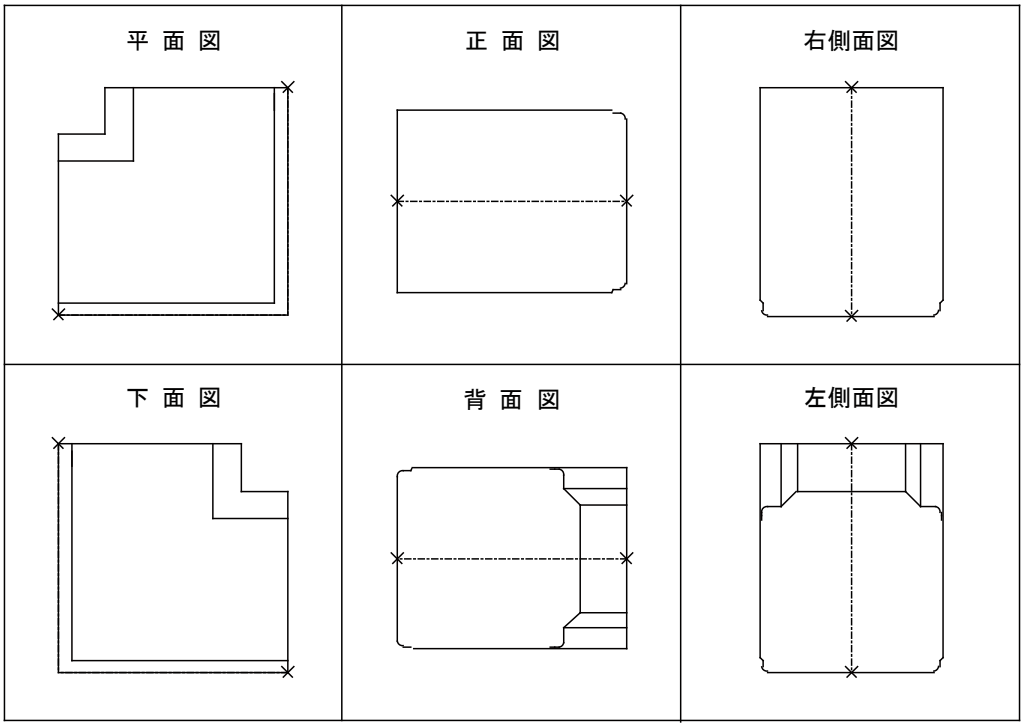

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRCU-BL　立面エルボ90°（立上り)L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

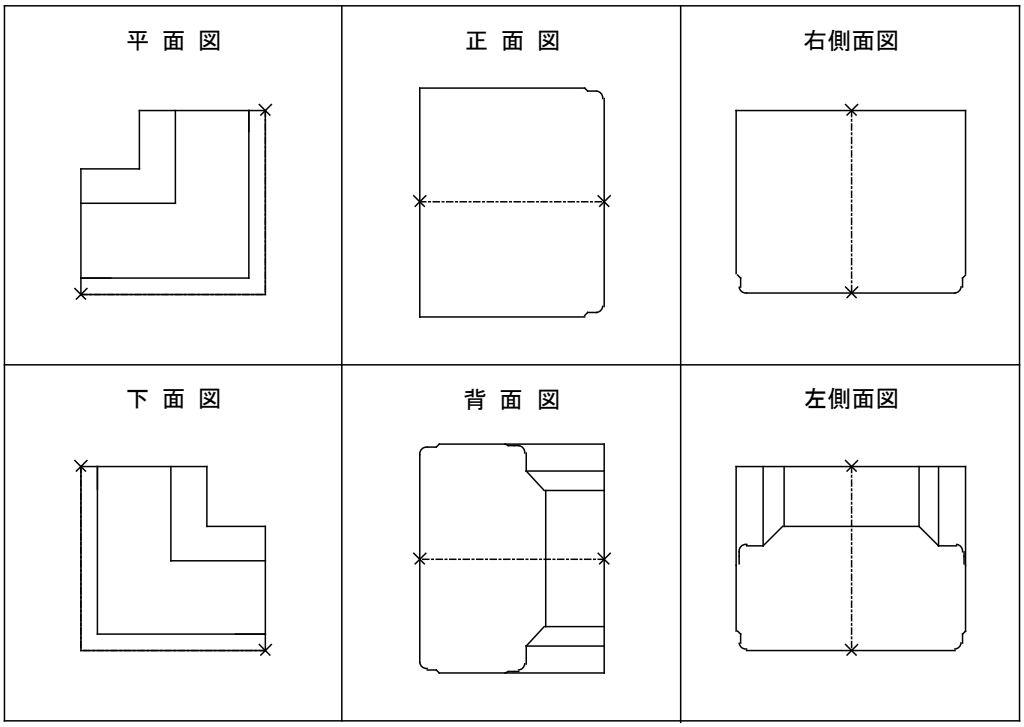

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-BH-N　平面エルボ90°　ネット底板　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

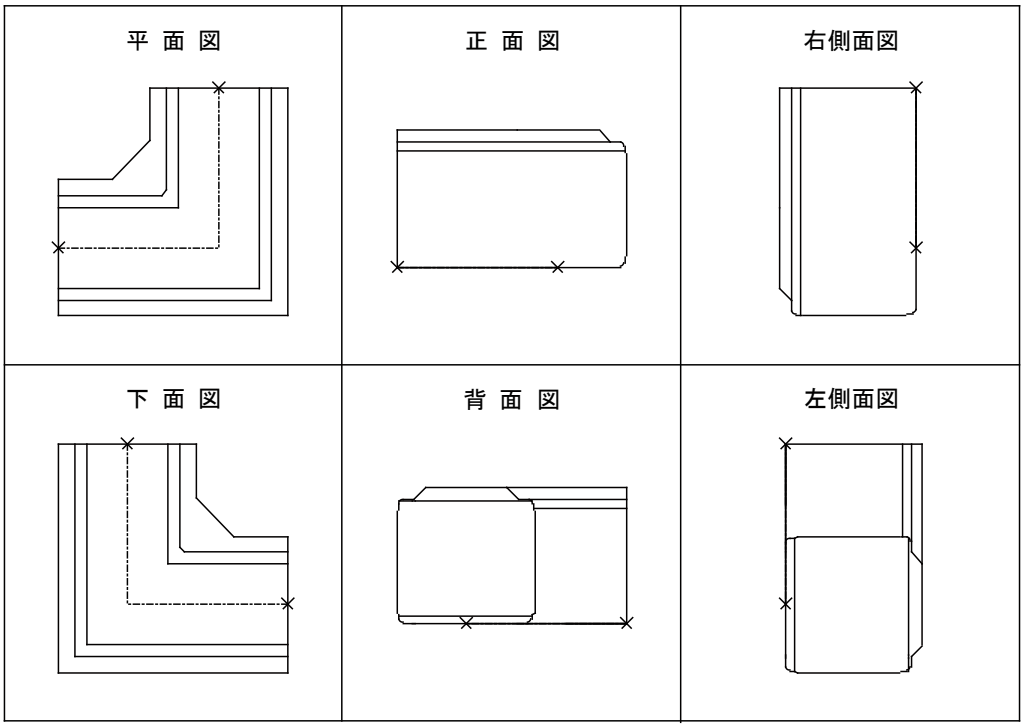

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-BH-U　平面エルボ90°　底板　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

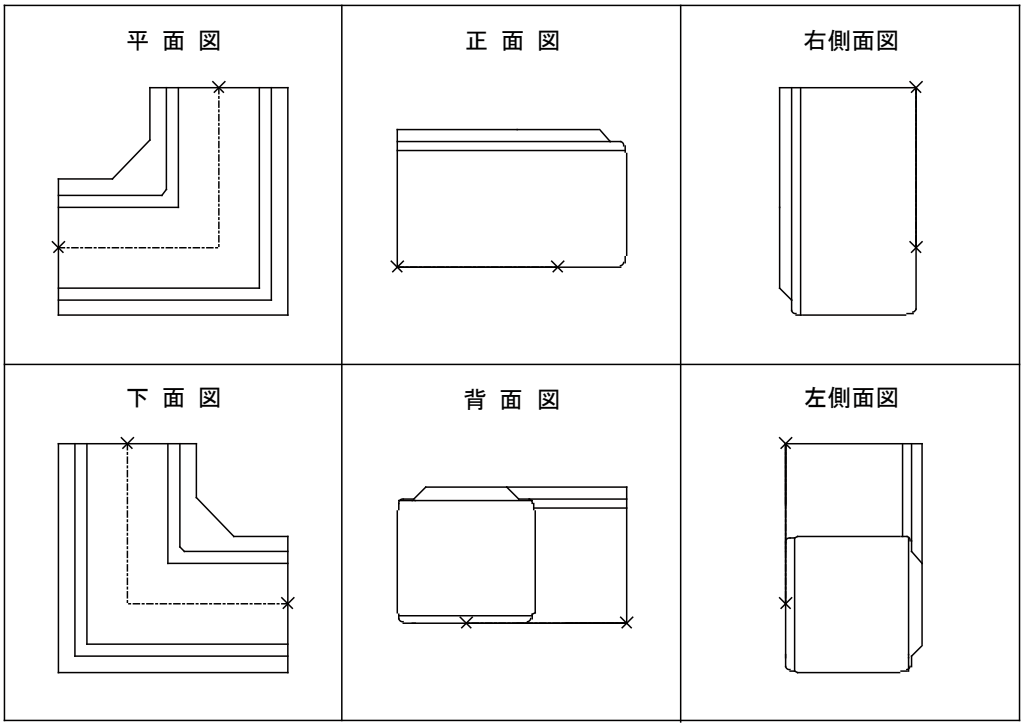

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-BH　平面エルボ90°　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

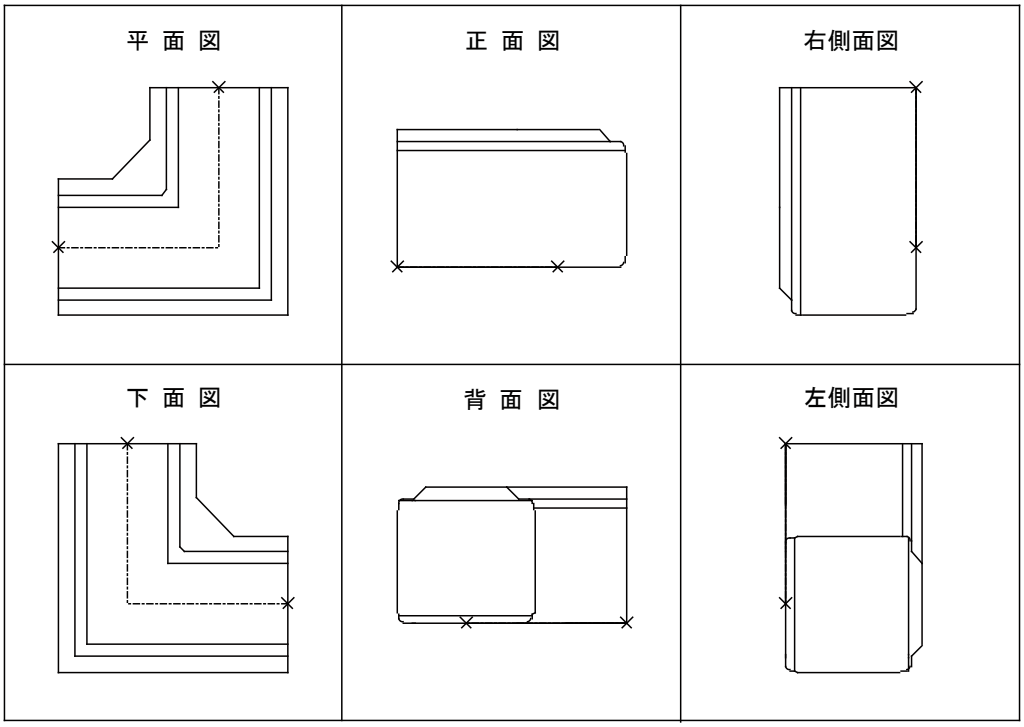

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-BL-N　平面エルボ90°　ネット底板　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

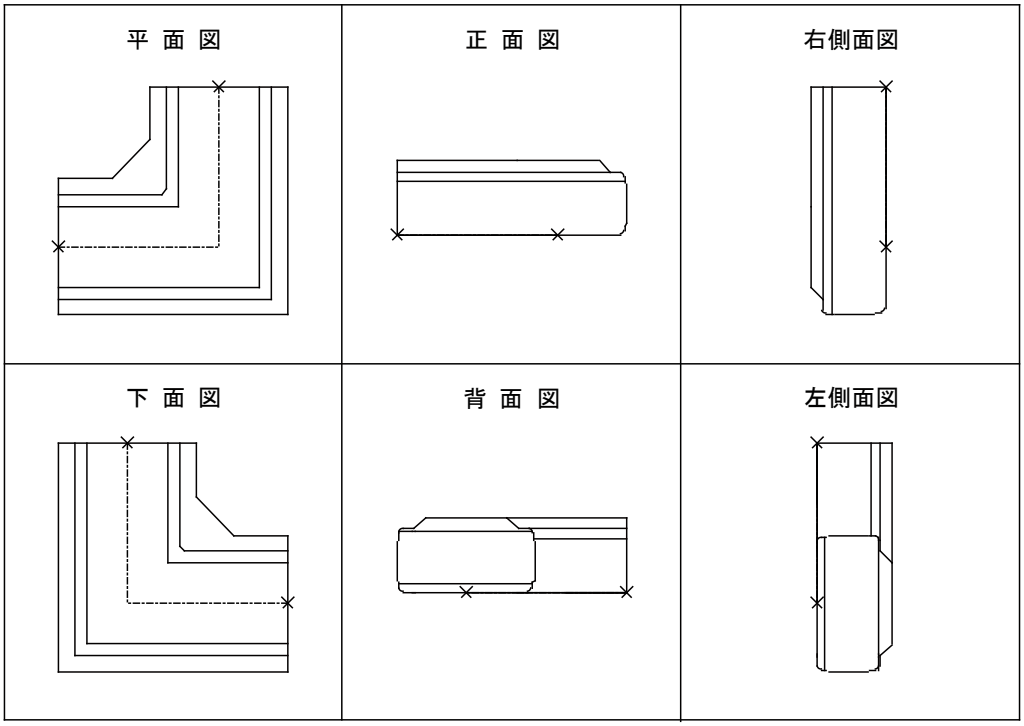

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-BL-U　平面エルボ90°　底板　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

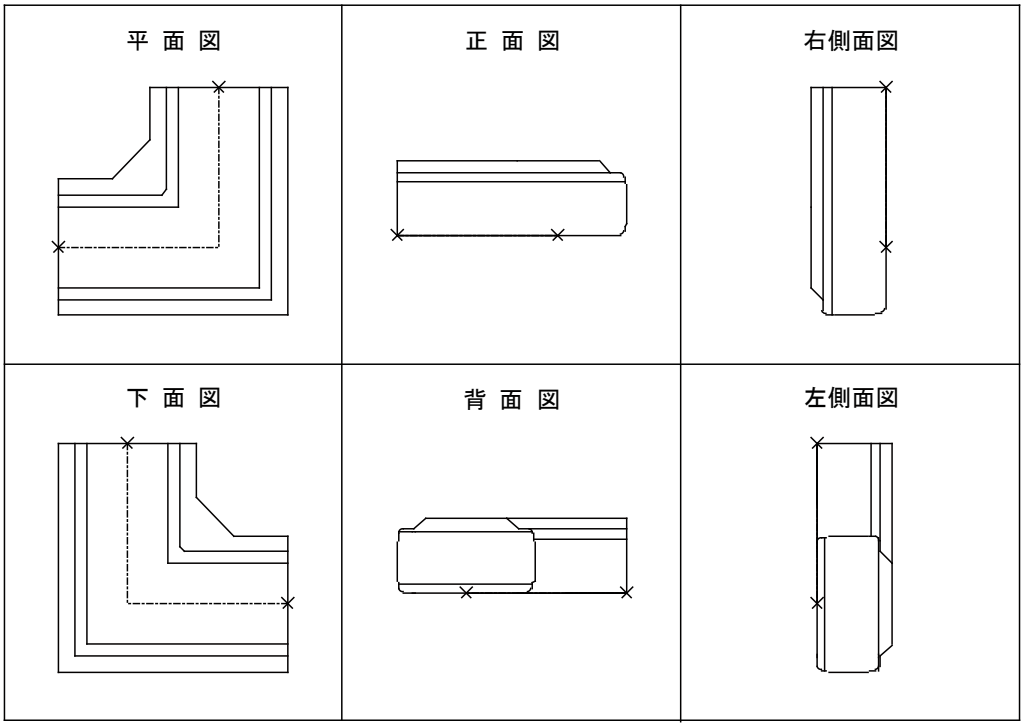

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRK-BL　平面エルボ90°　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

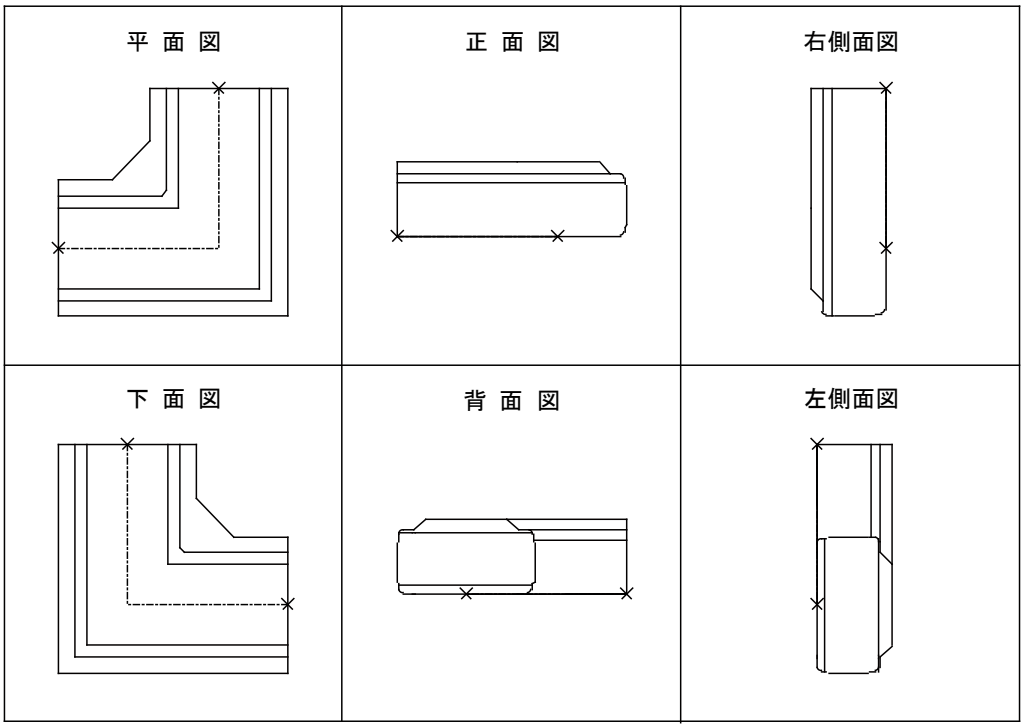

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-BH-N　平面エルボ45°　ネット底板　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［01-標準タイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

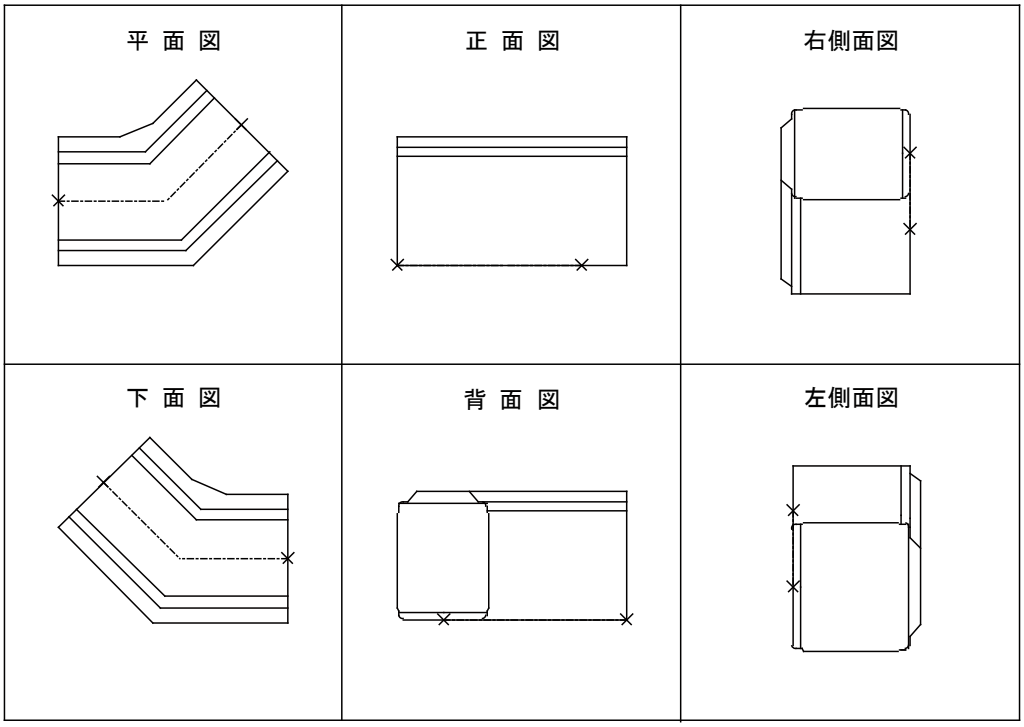

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-BH-U　平面エルボ45°　底板　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

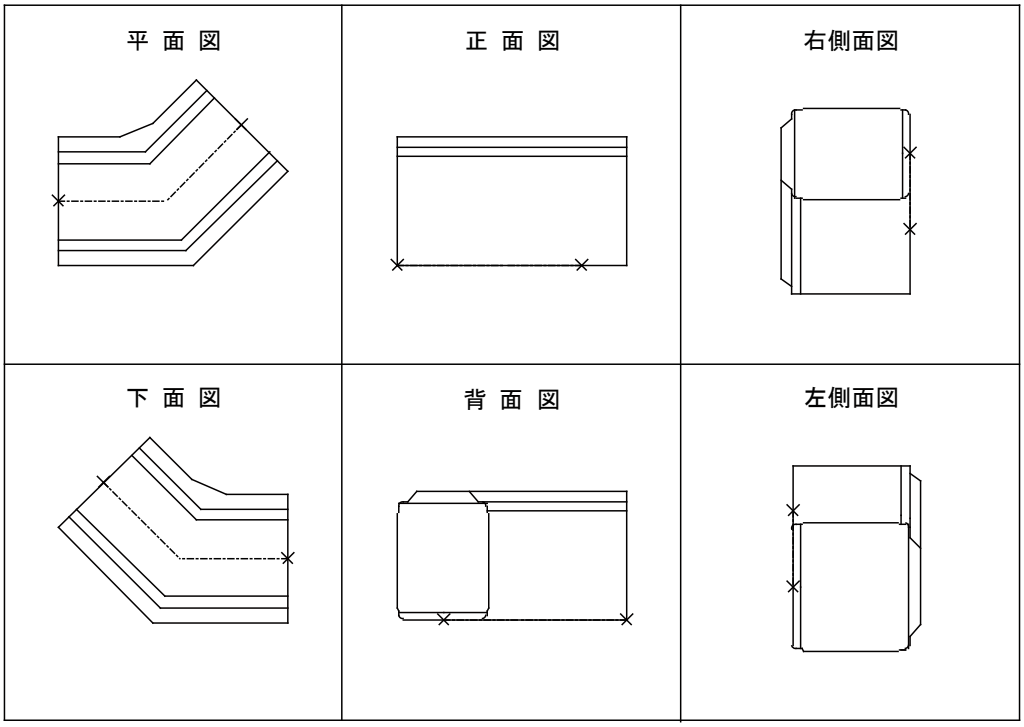

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-BH　平面エルボ45°　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

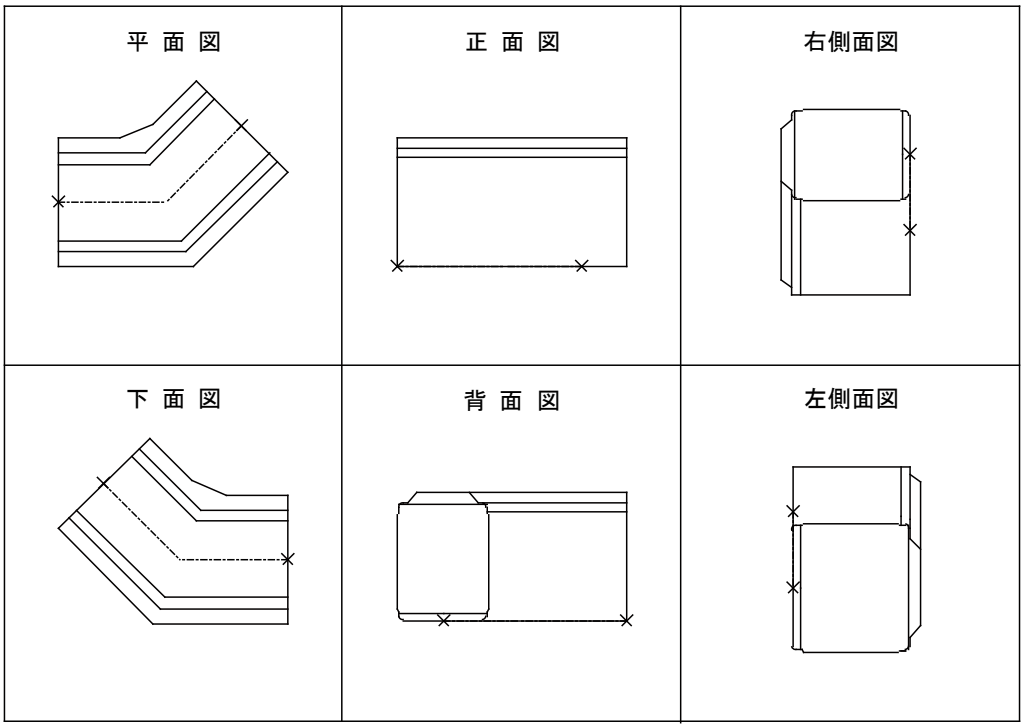

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-BL-N　平面エルボ45°　ネット底板　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［01-標準タイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

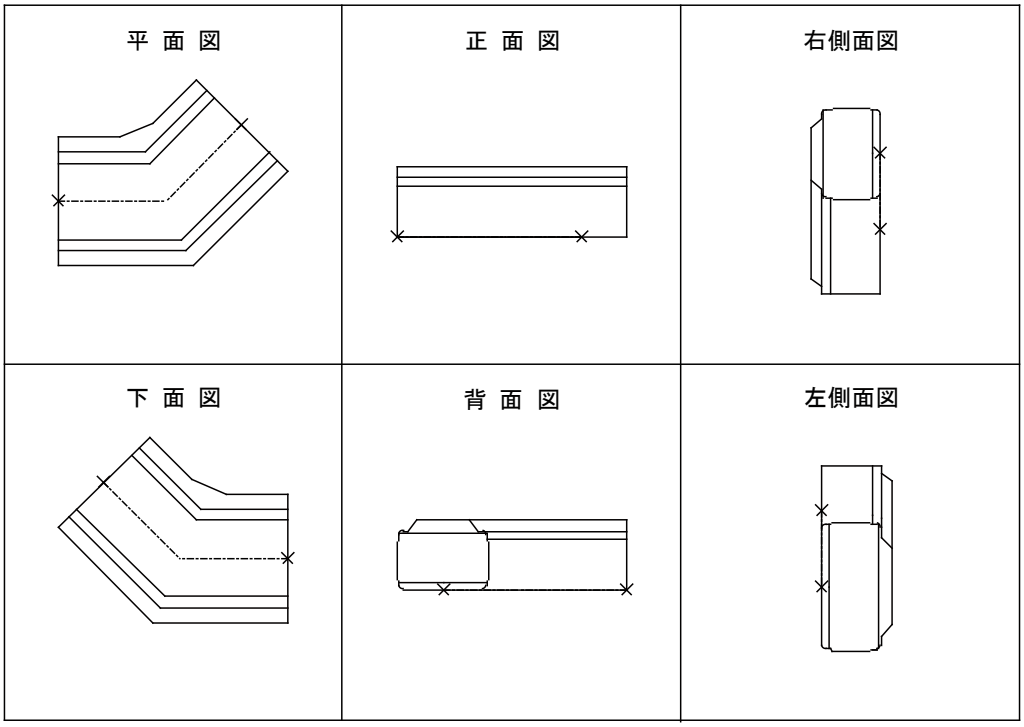

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-BL-U　平面エルボ45°　底板　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

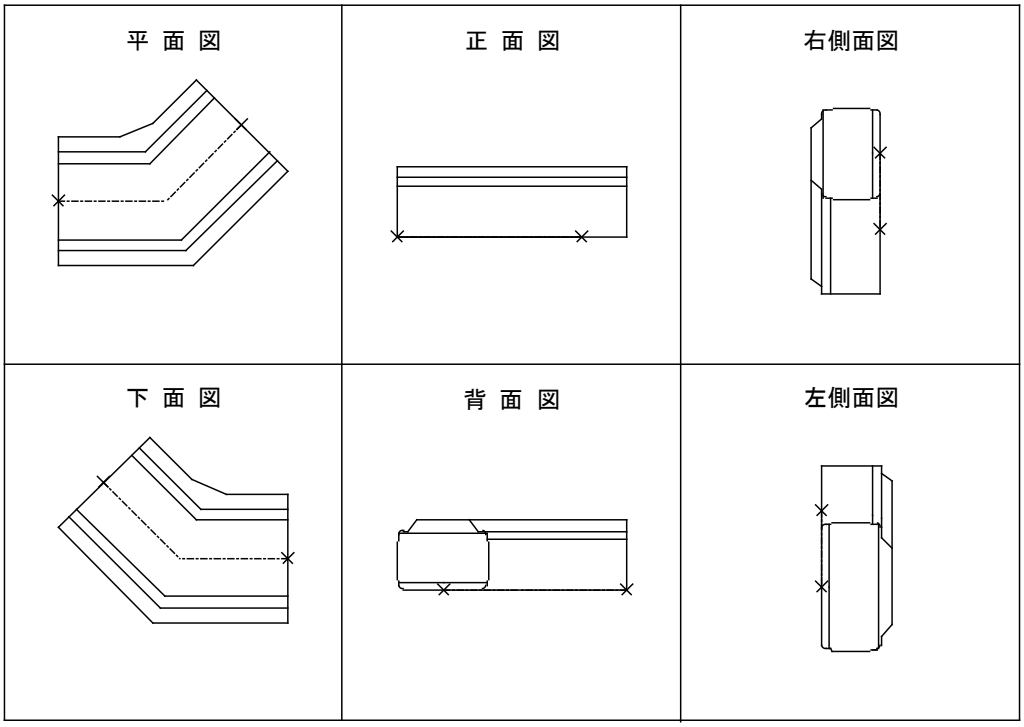

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKN-BL　平面エルボ45°　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

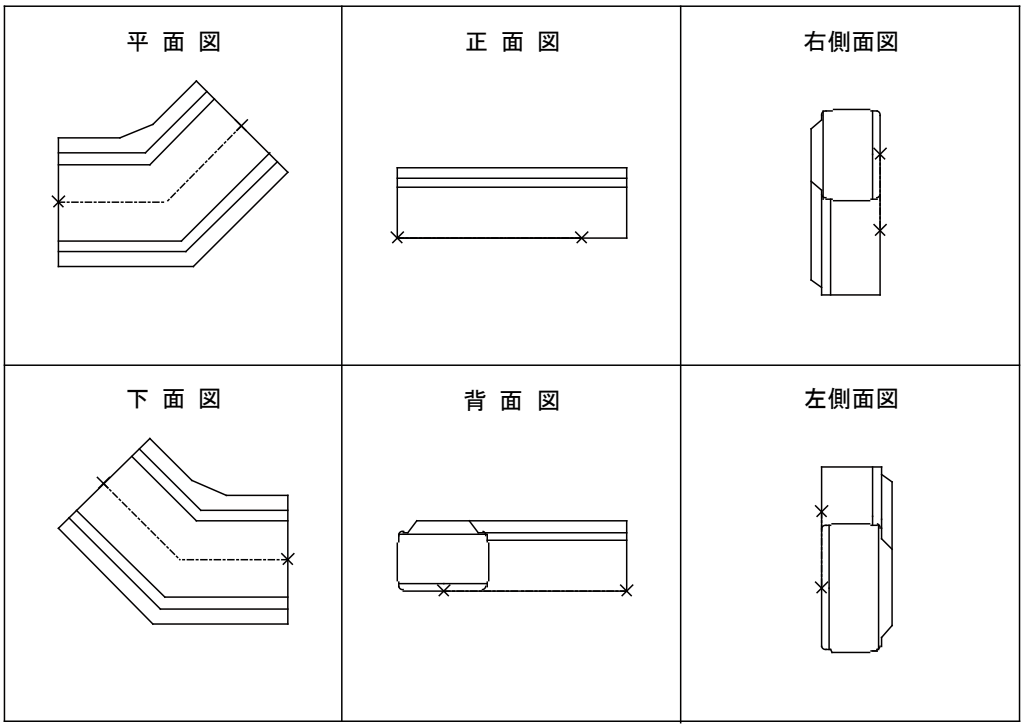

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-BH-N　平面エルボ45°　ネット底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

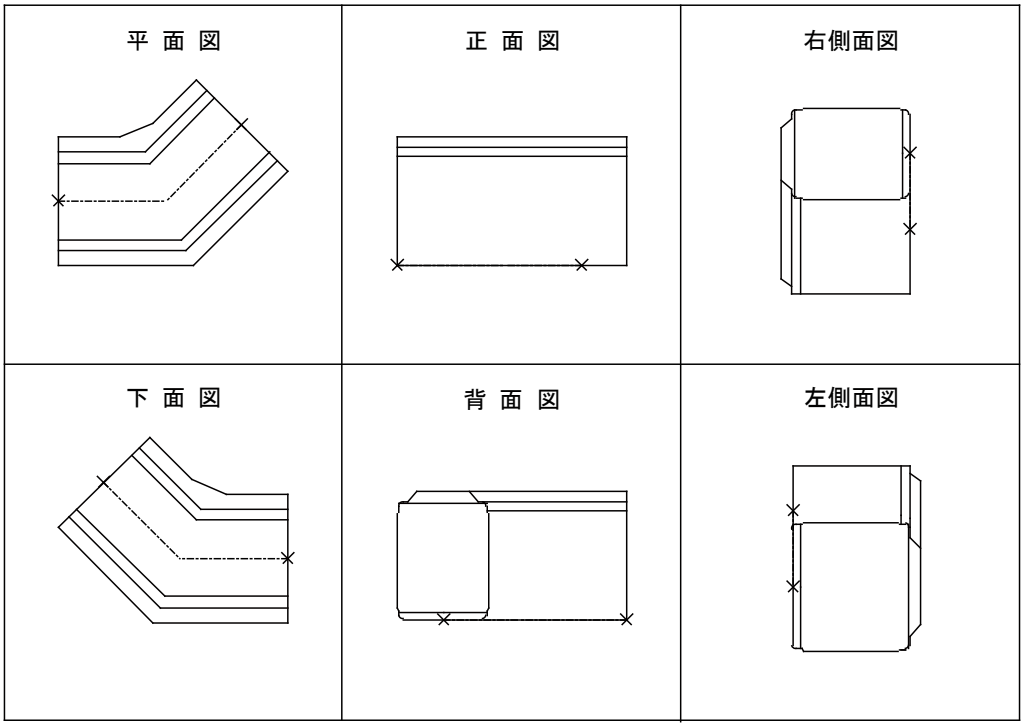

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-BH-U　平面エルボ45°　底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

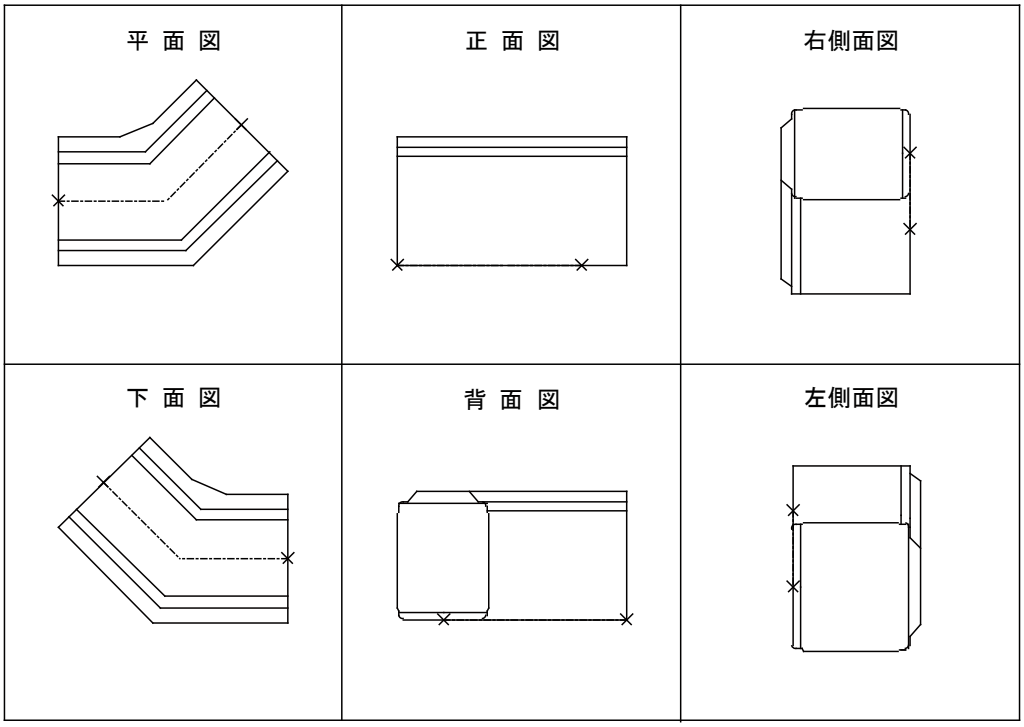

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-BH　平面エルボ45°　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

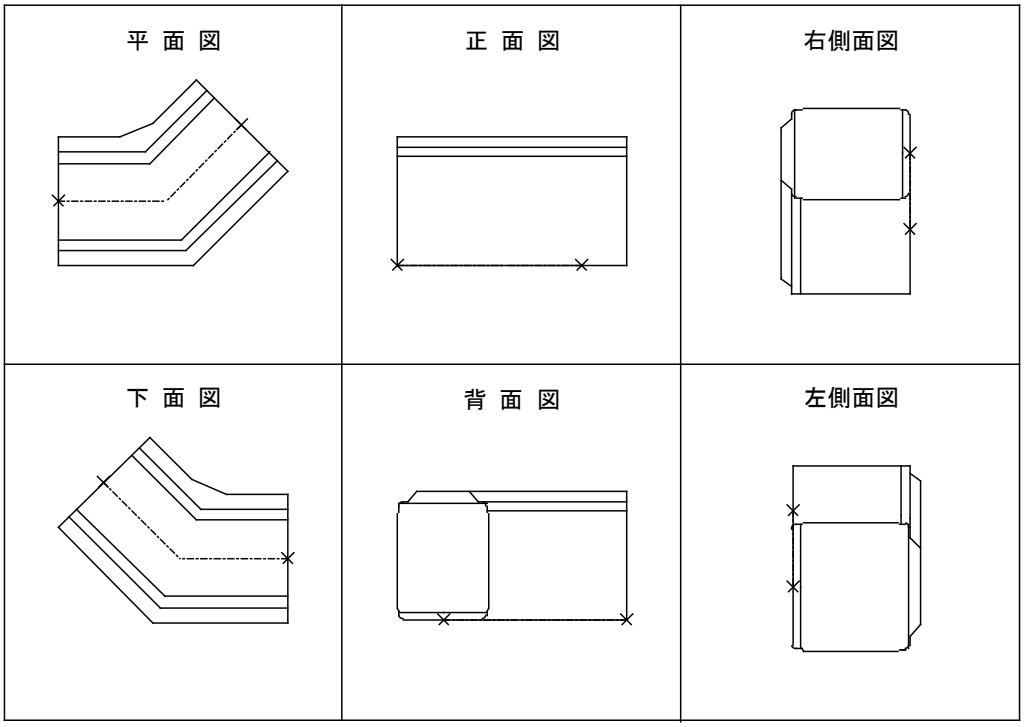

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-BL-N　平面エルボ45°　ネット底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

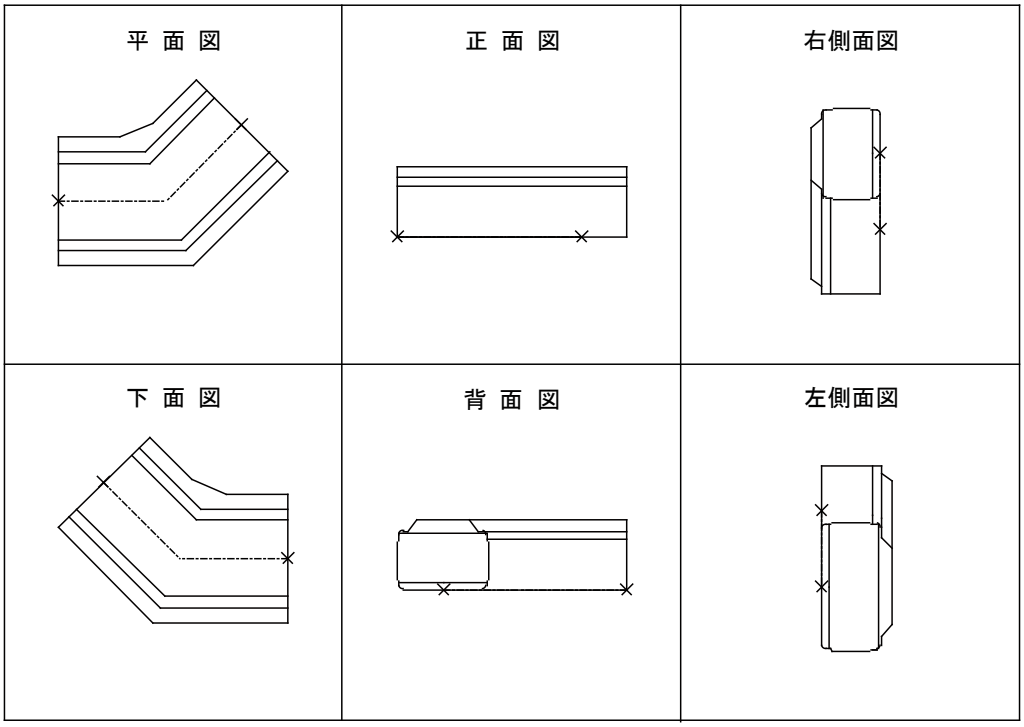

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-BL-U　平面エルボ45°　底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

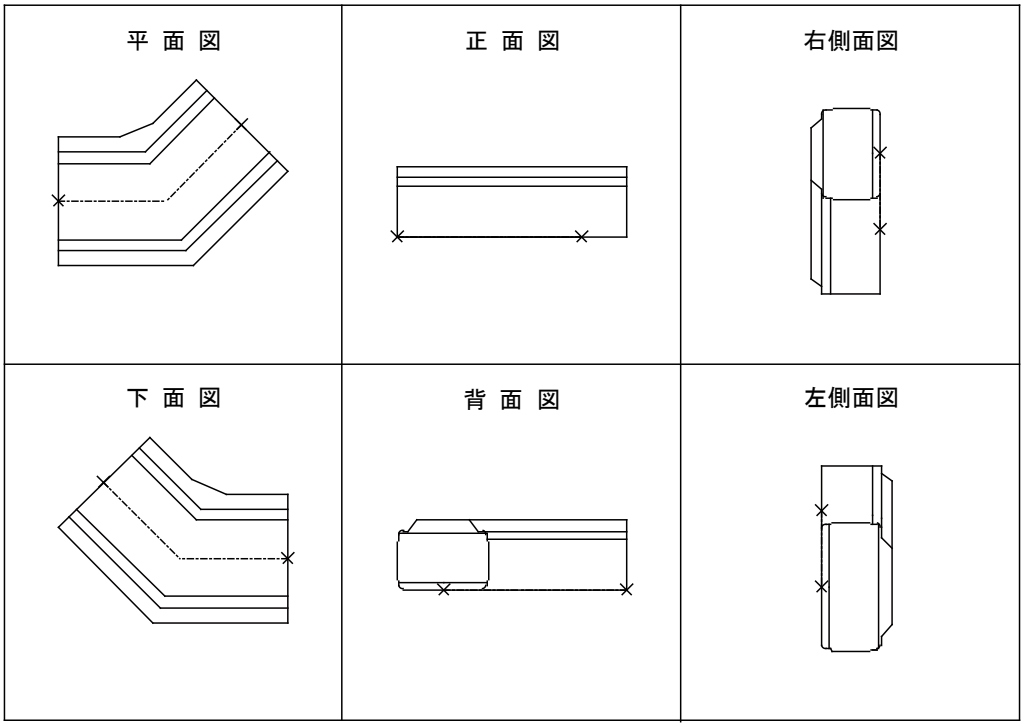

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKNS-BL　平面エルボ45°　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

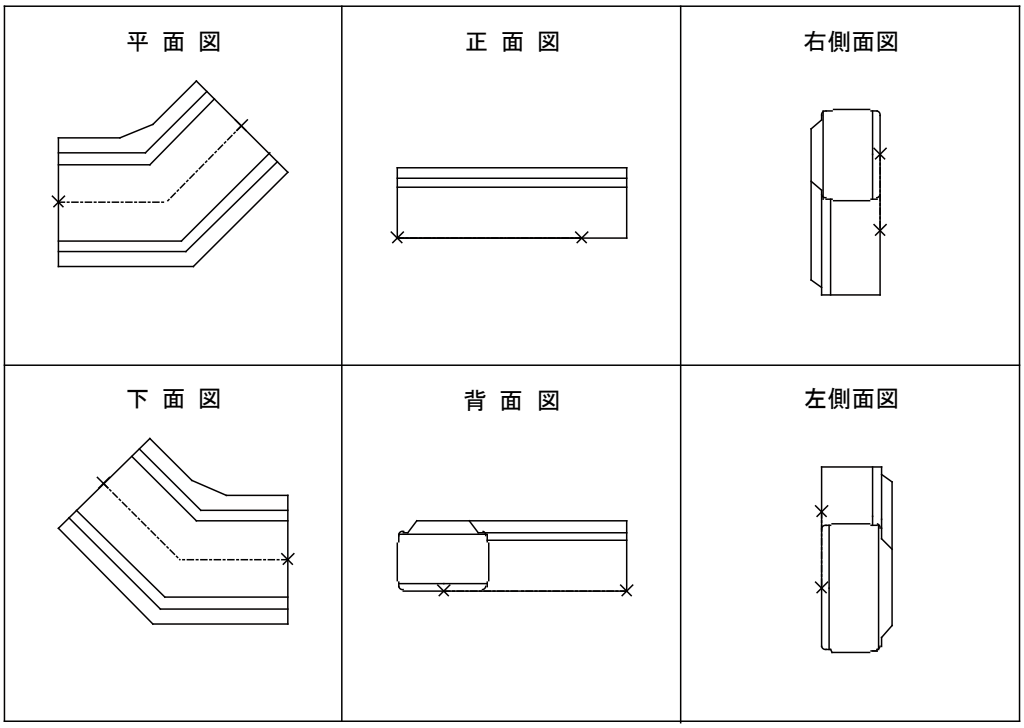

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-BH-N　平面エルボ90°　ネット底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

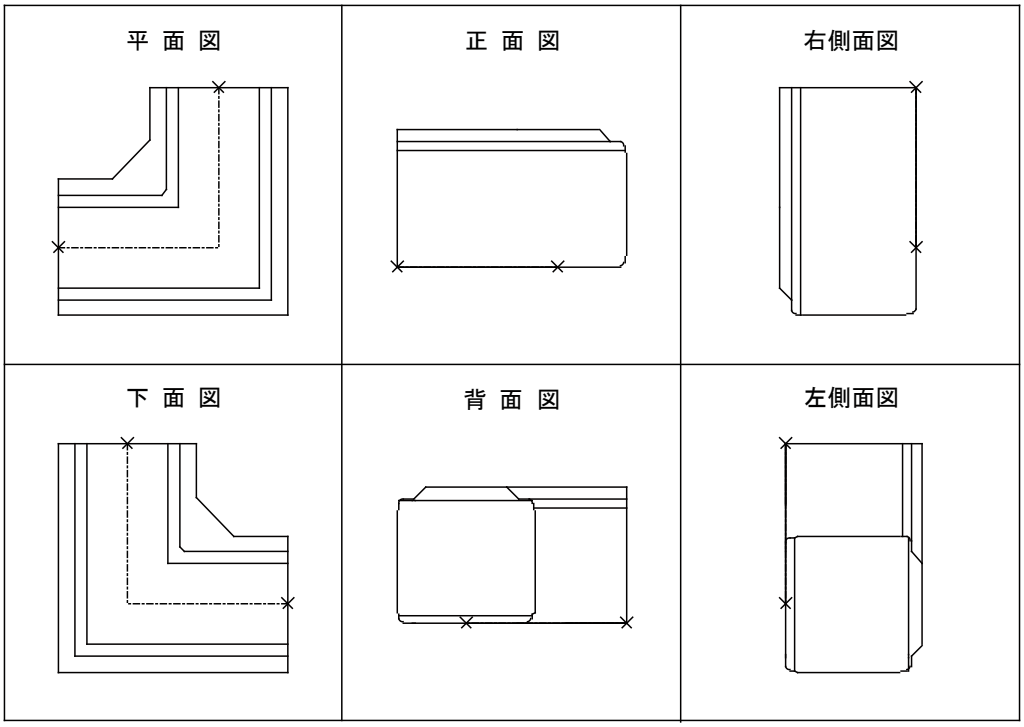

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-BH-U　平面エルボ90°　底板 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

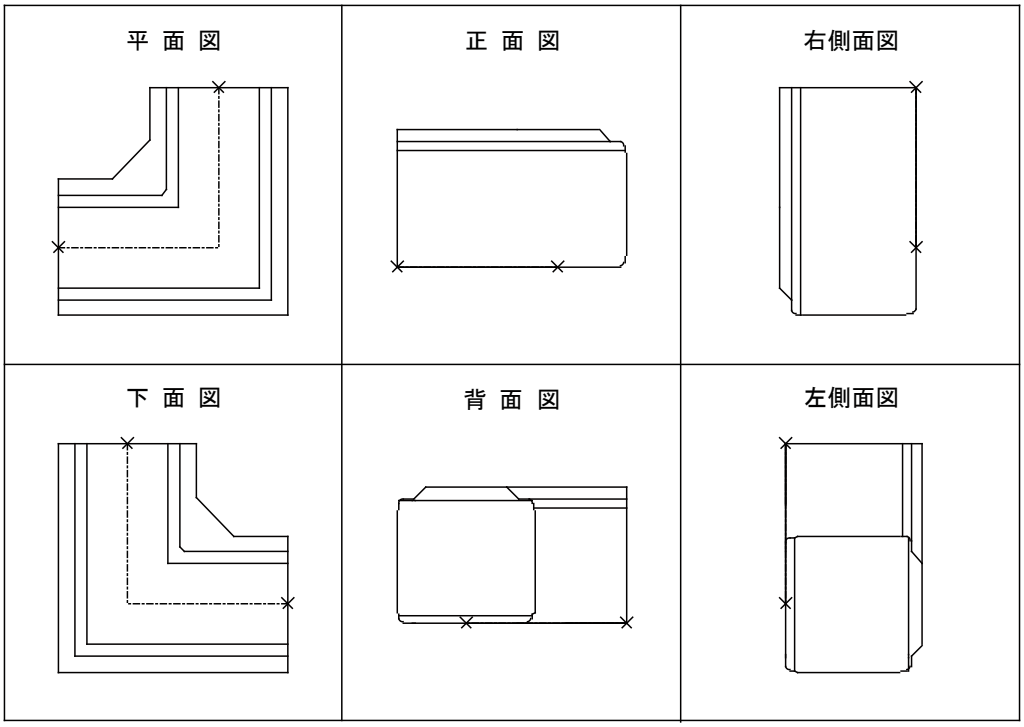

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-BH　平面エルボ90°　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

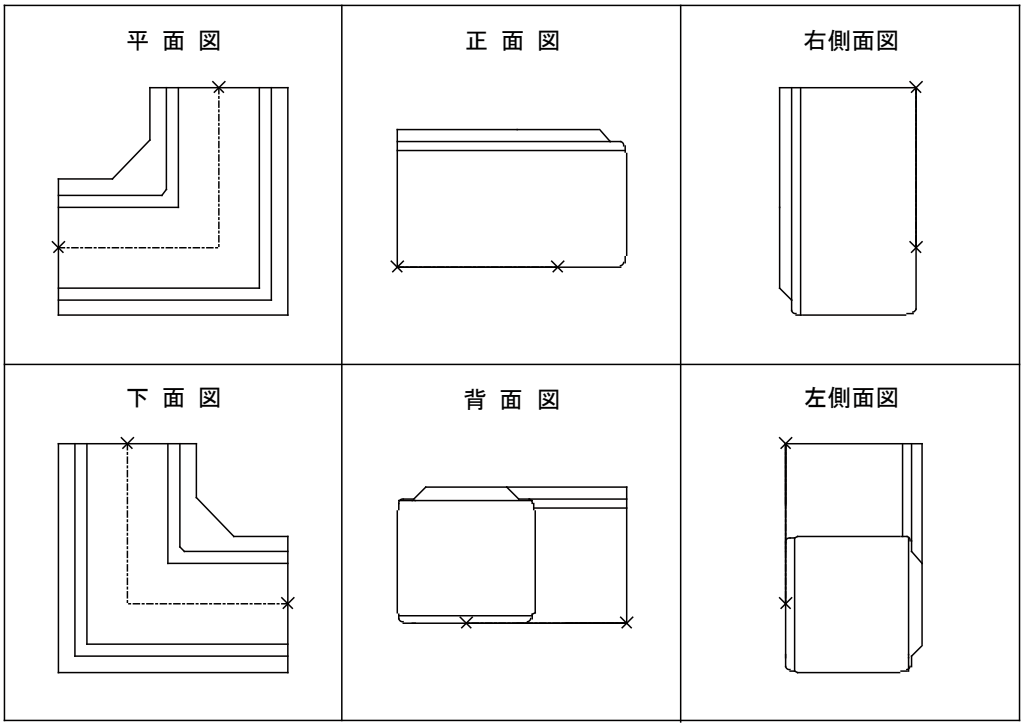

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-BL-N　平面エルボ90°　ネット底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

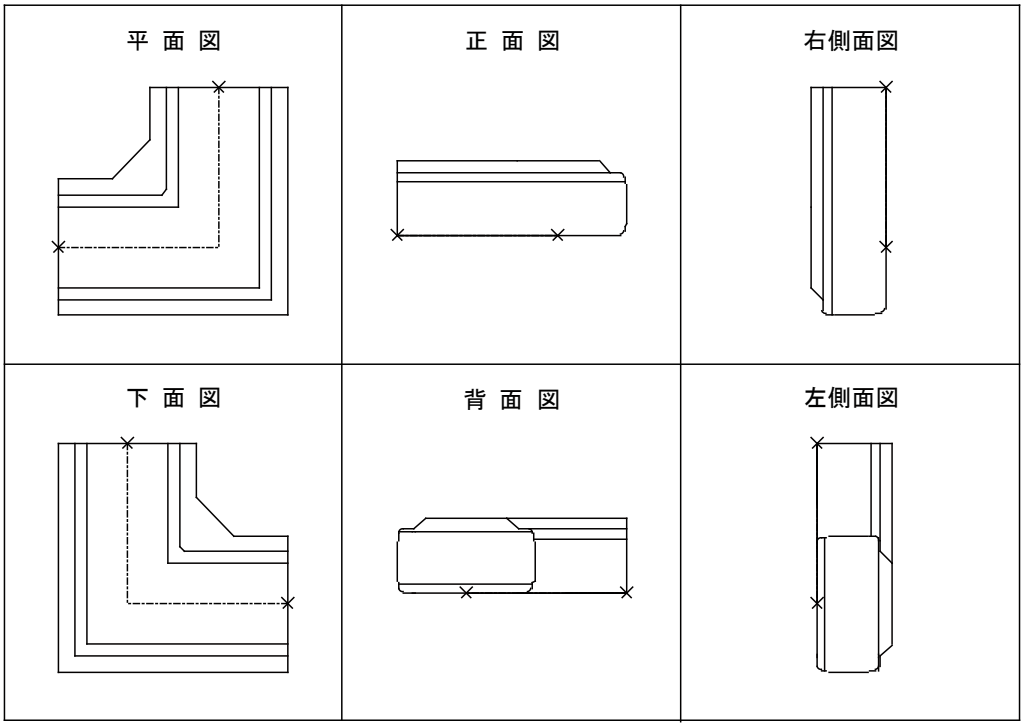

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-BL-U　平面エルボ90°　底板 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

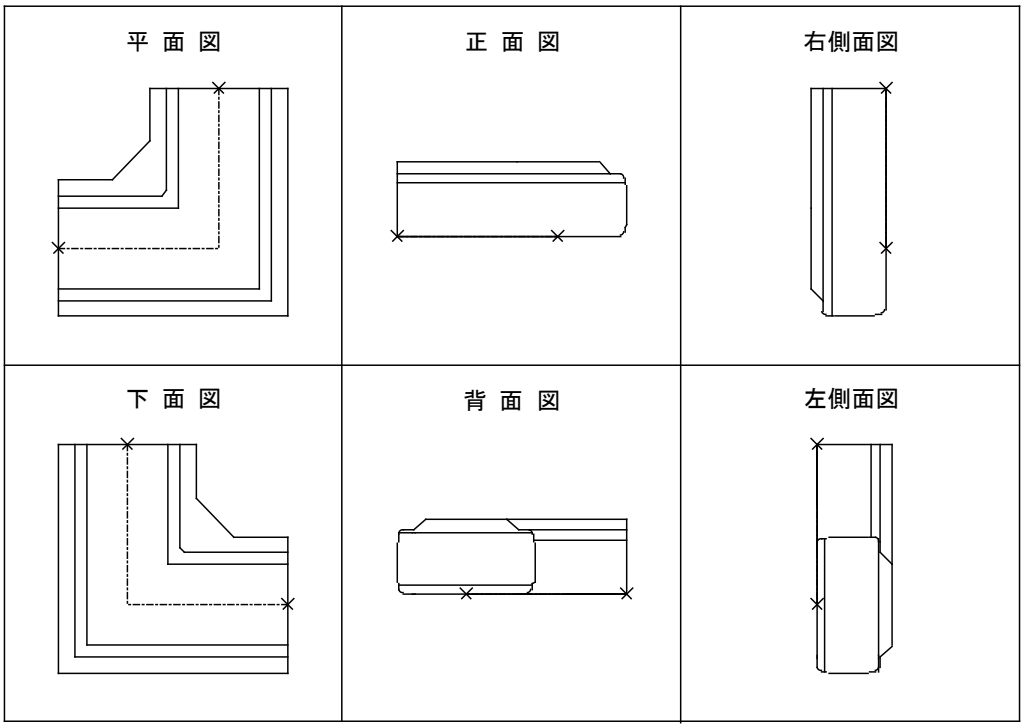

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRKS-BL　平面エルボ90°　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

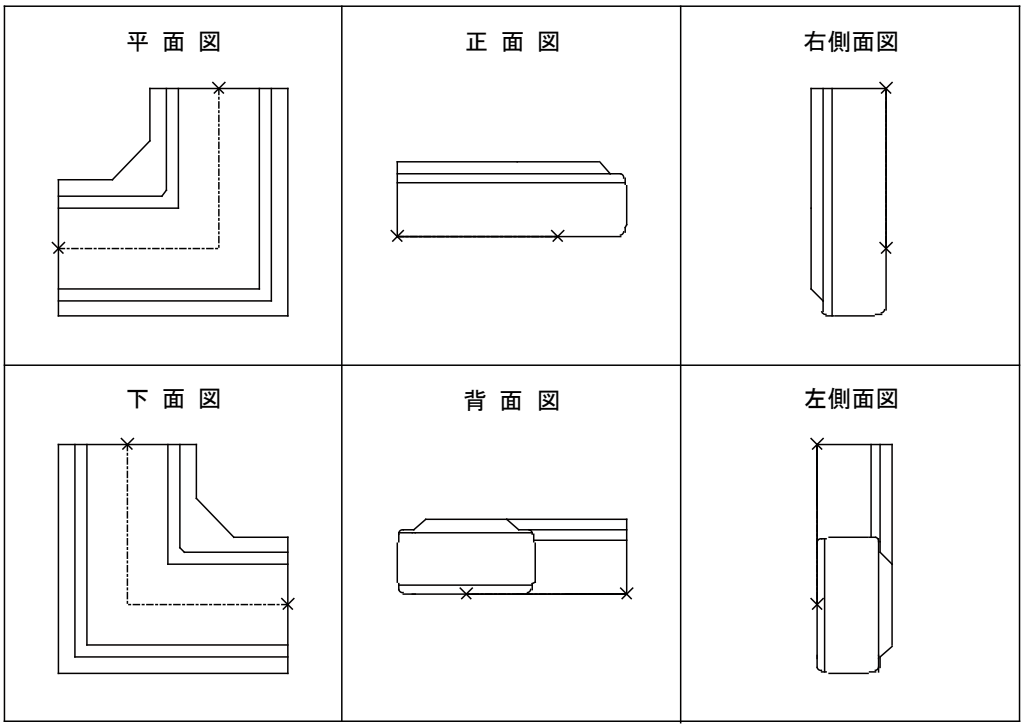

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCN-BH-1　立面エルボ45°（立下り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

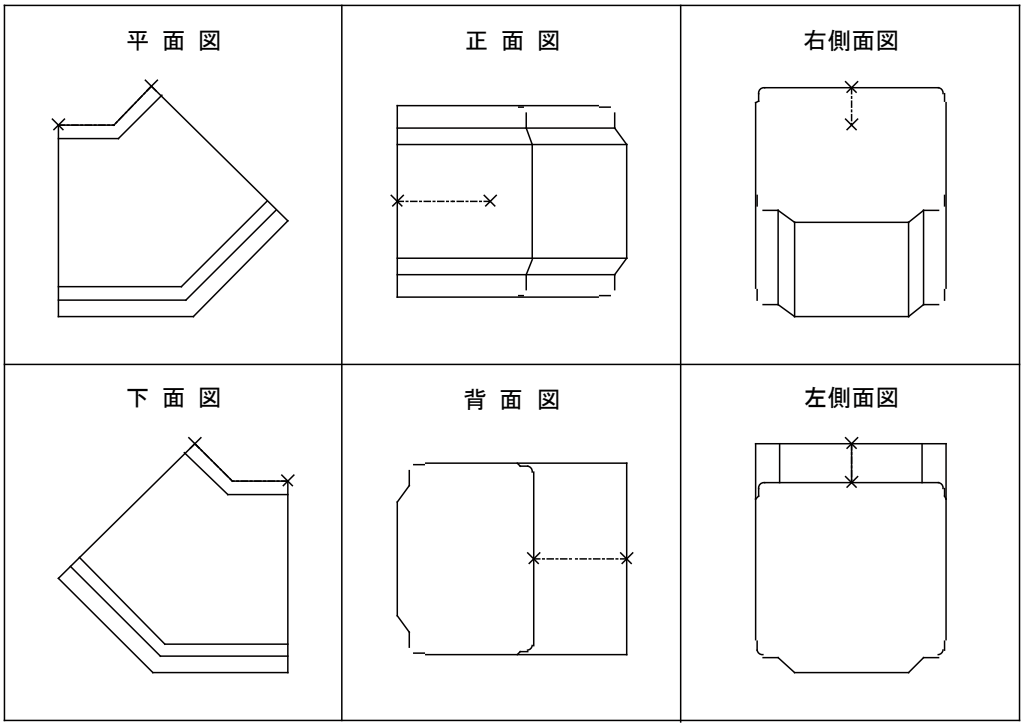

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCN-BH　立面エルボ45°（立上り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

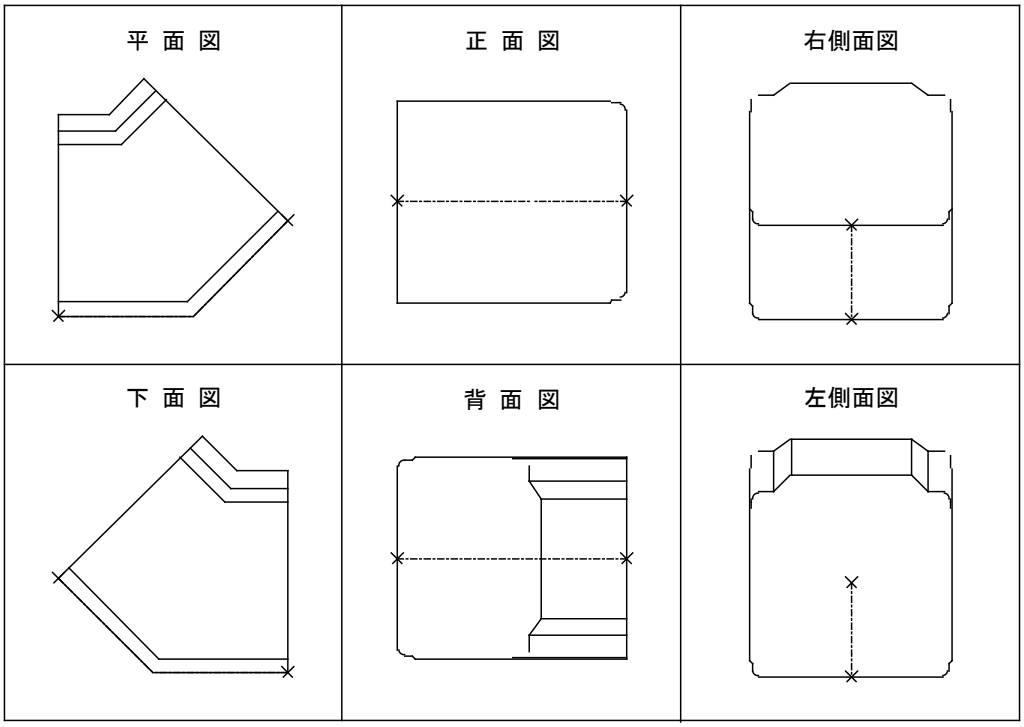

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCN-BL　立面エルボ45°（立上り)L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

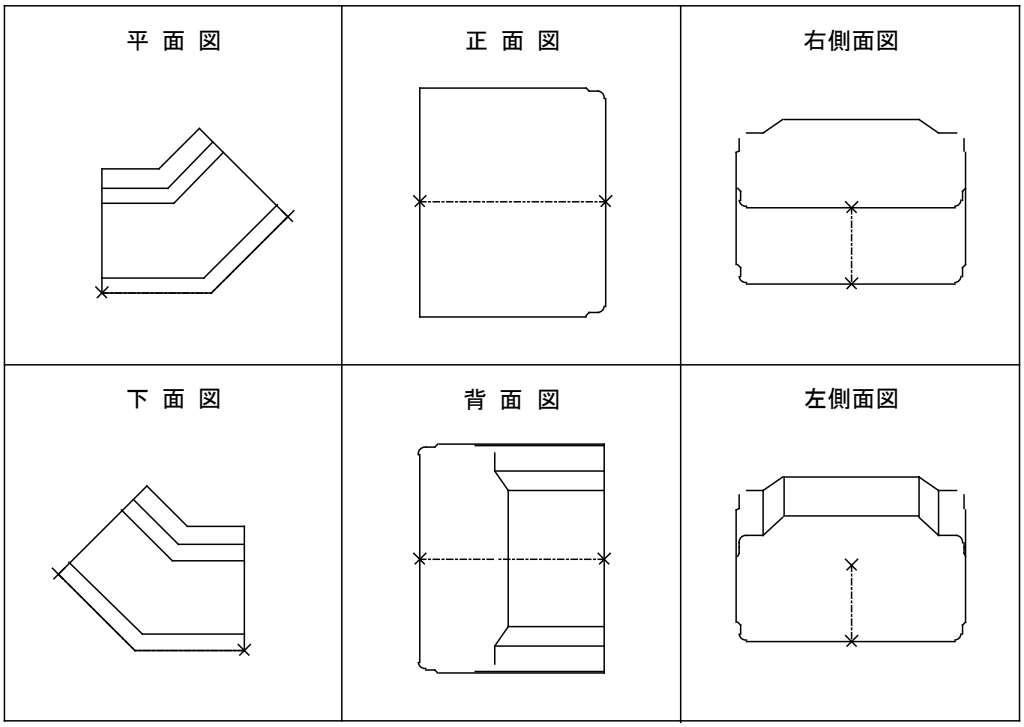

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCN-BL-1　立面エルボ45°（立下り)L　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

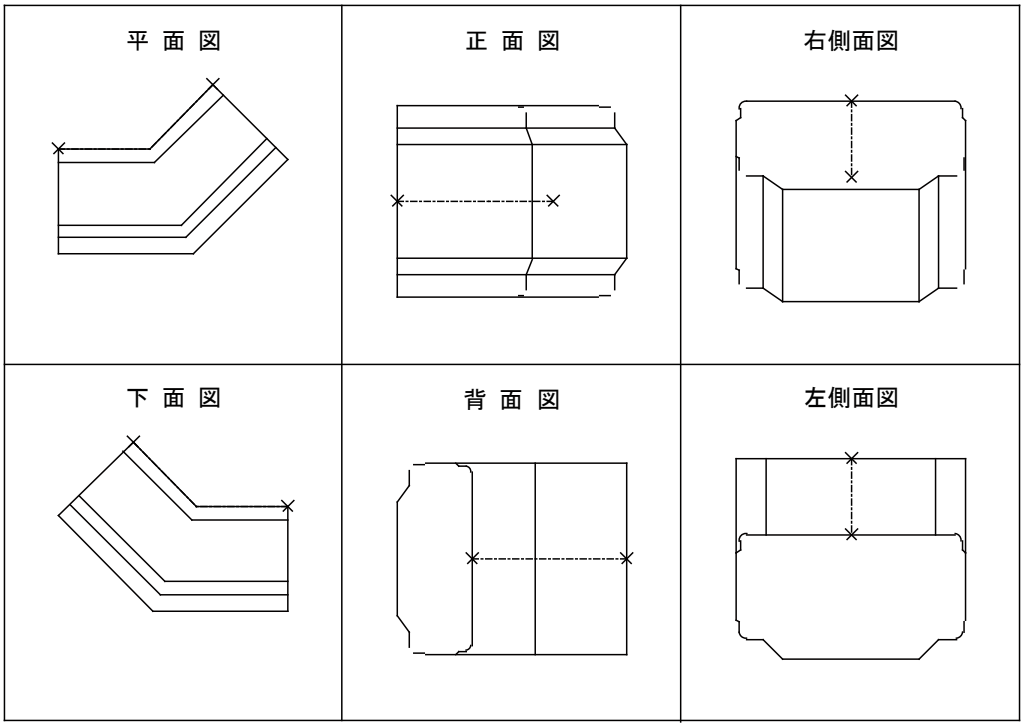

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCS-BH　立面エルボ90°（立下り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

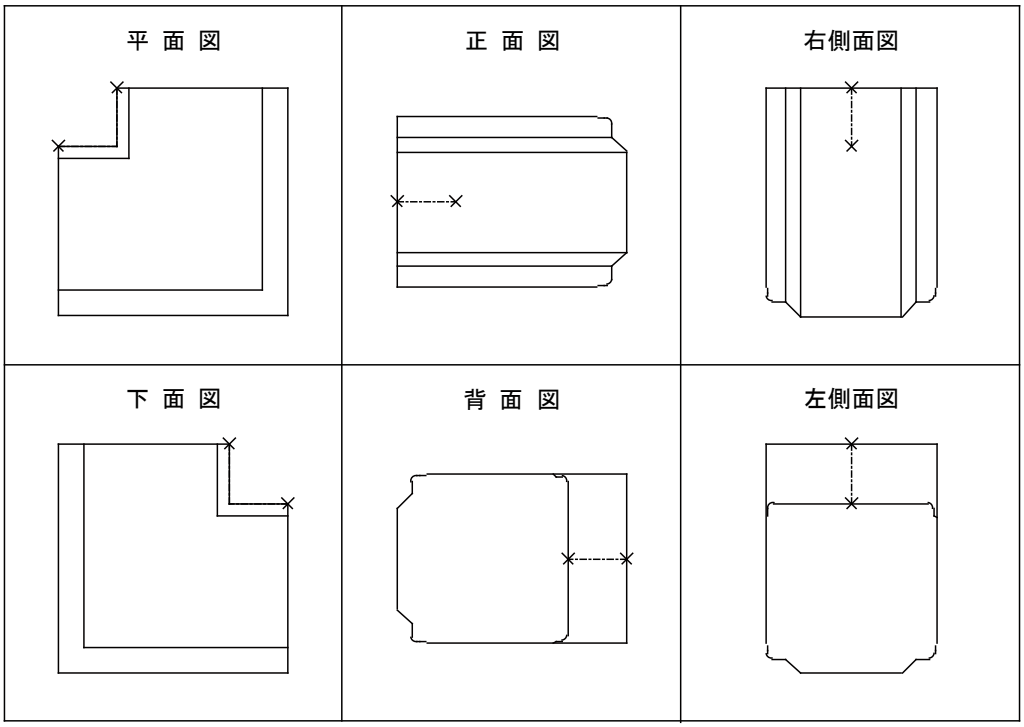

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCS-BL　立面エルボ90°（立下り)L　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

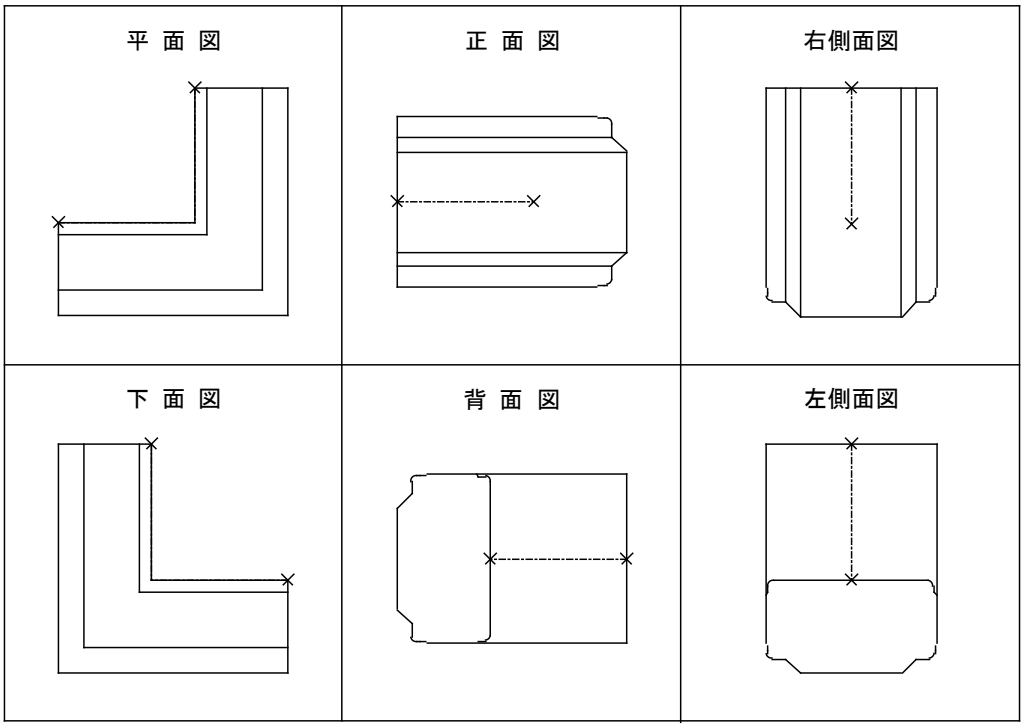

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSCU-BH　立面エルボ90°（立上り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［01-エルボ（立上り／立下り）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

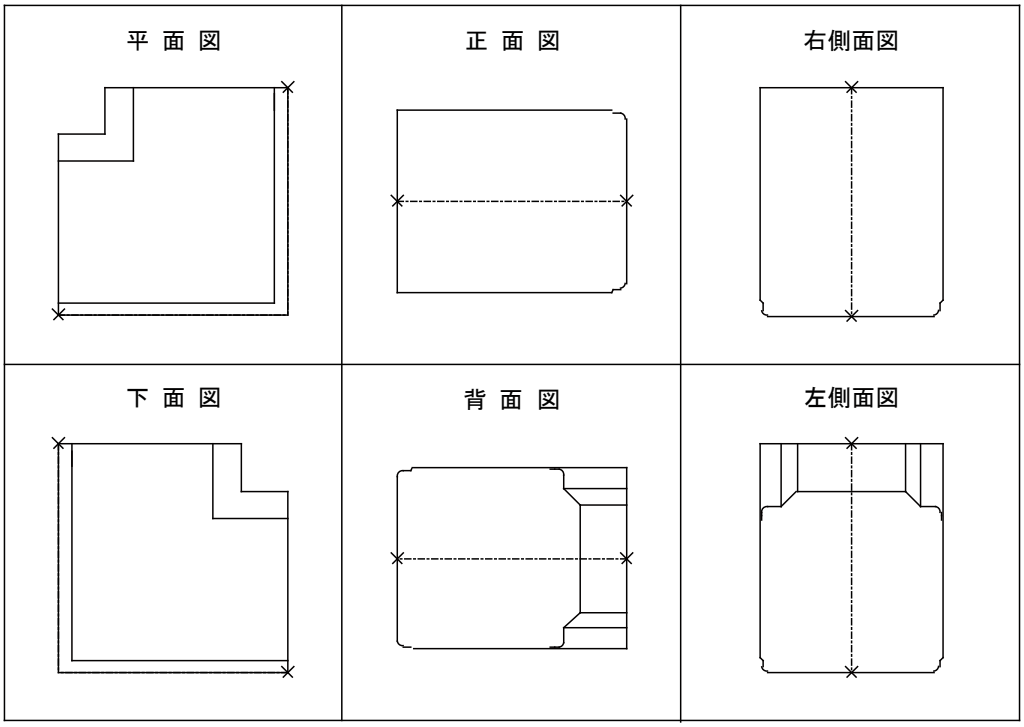

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-BH-N　平面エルボ90°　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

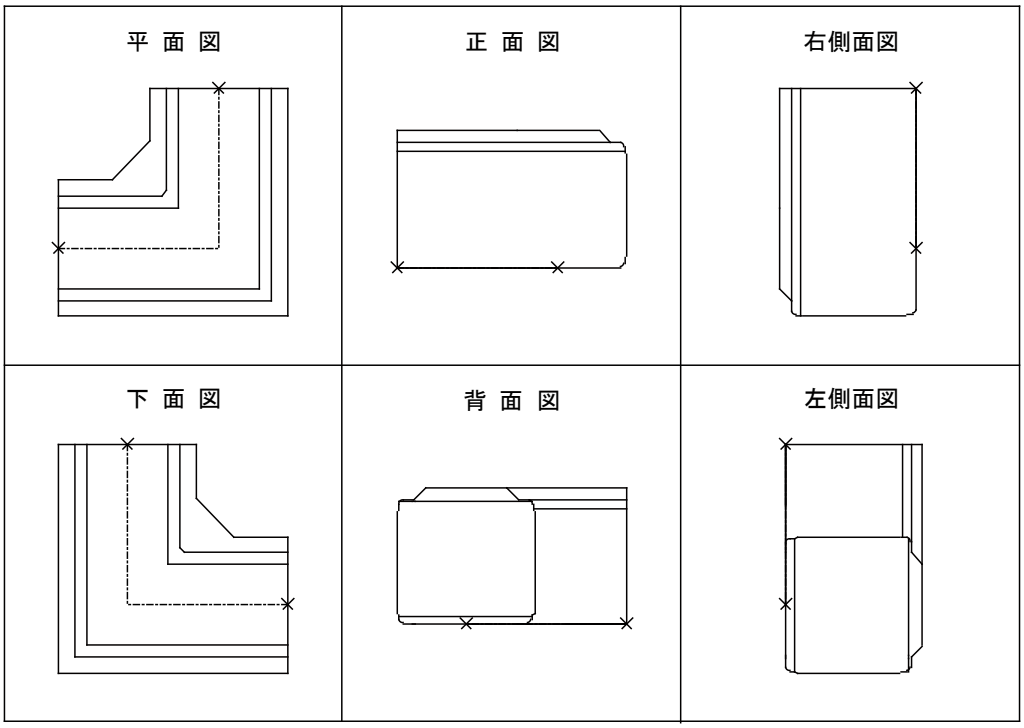

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-BH-U　平面エルボ90°　底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

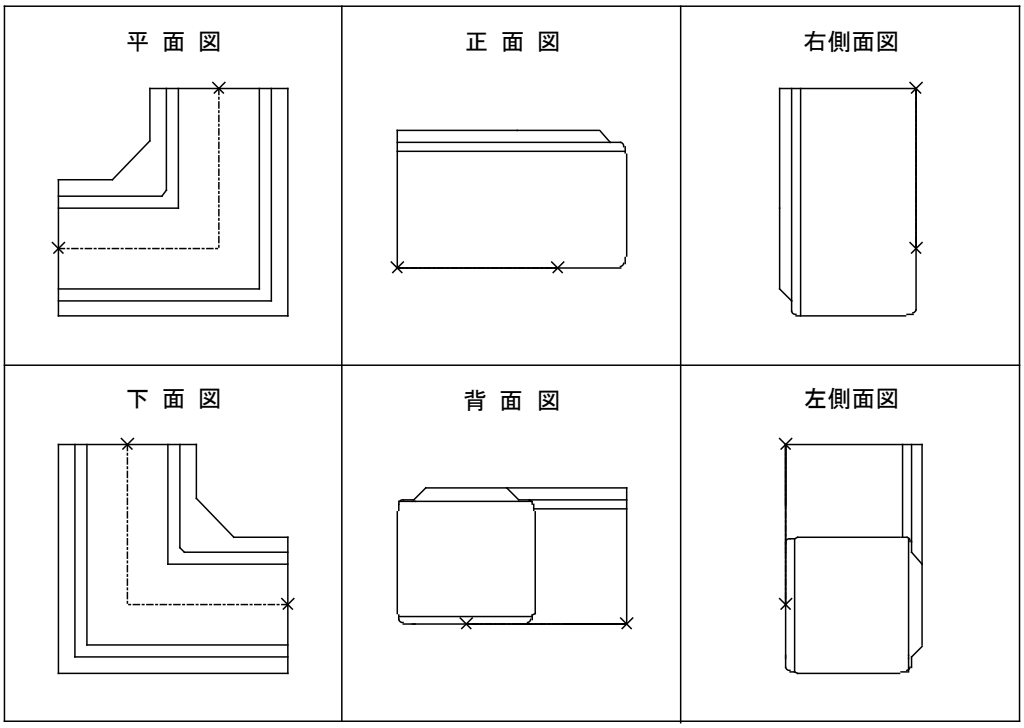

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-BH　平面エルボ90°　標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

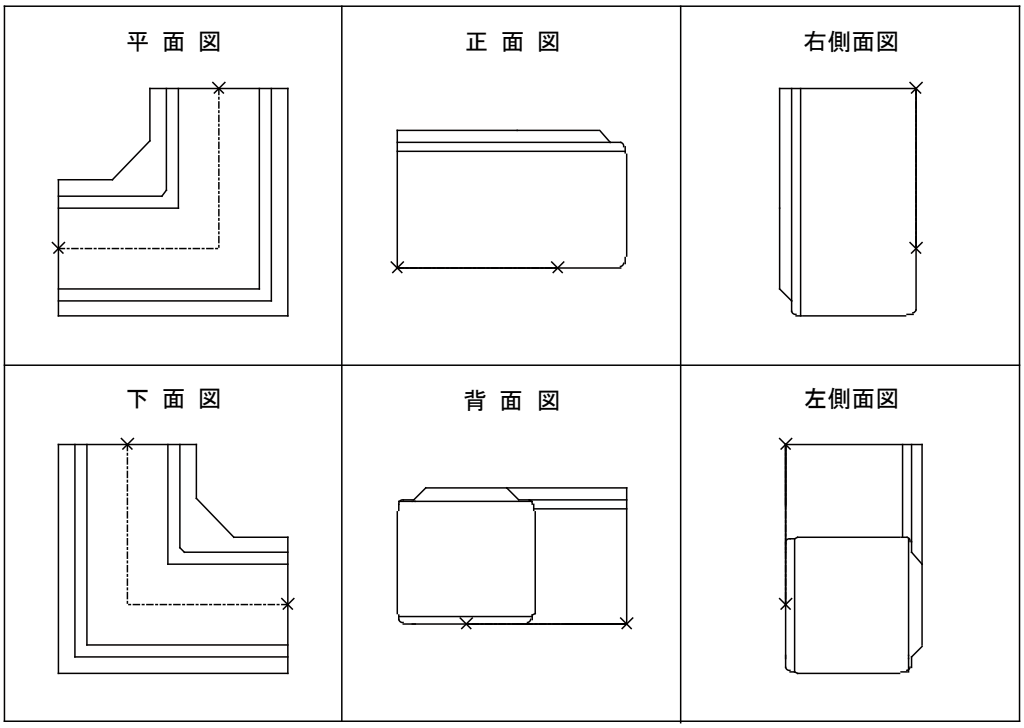

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-BL-N　平面エルボ90°　ネット底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

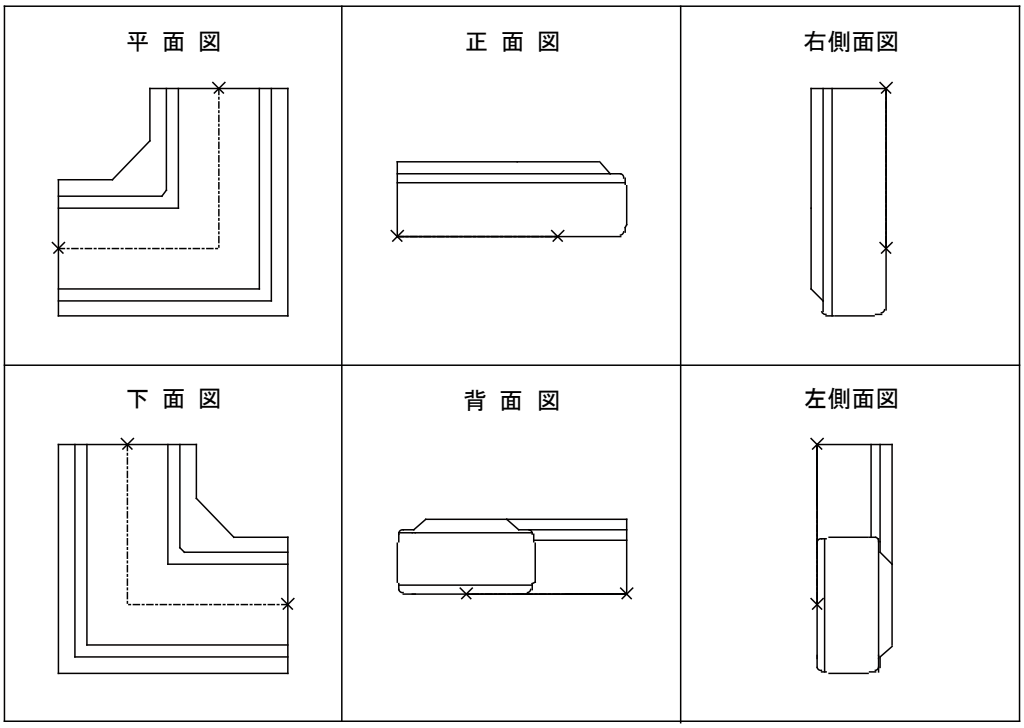

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-BL-U　平面エルボ90°　底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

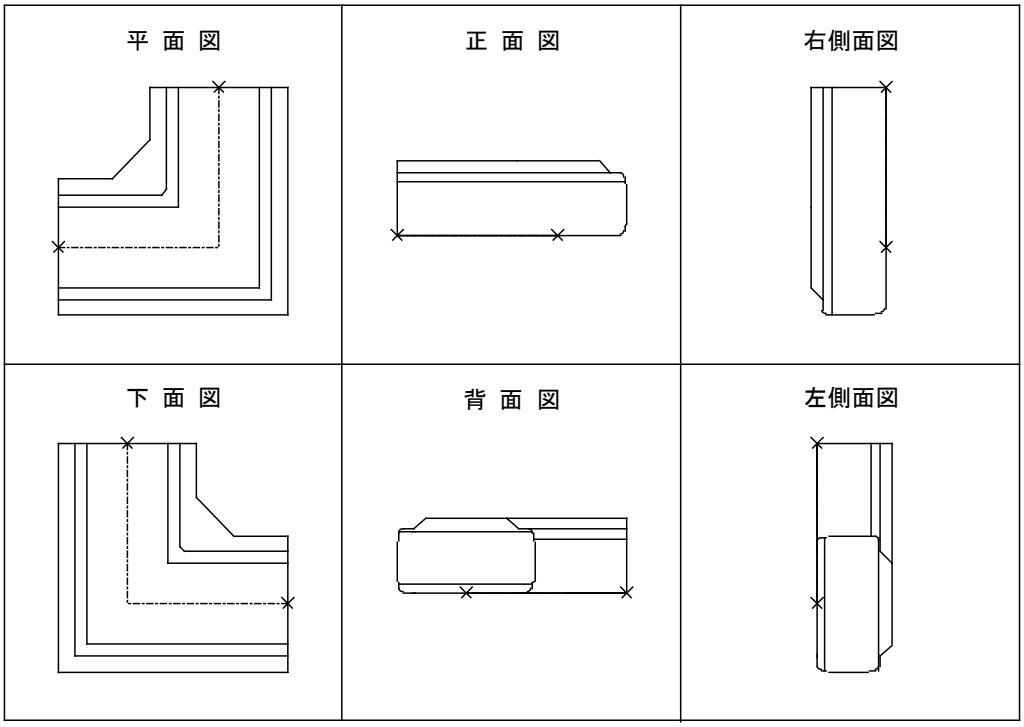

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSK-BL　平面エルボ90°　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

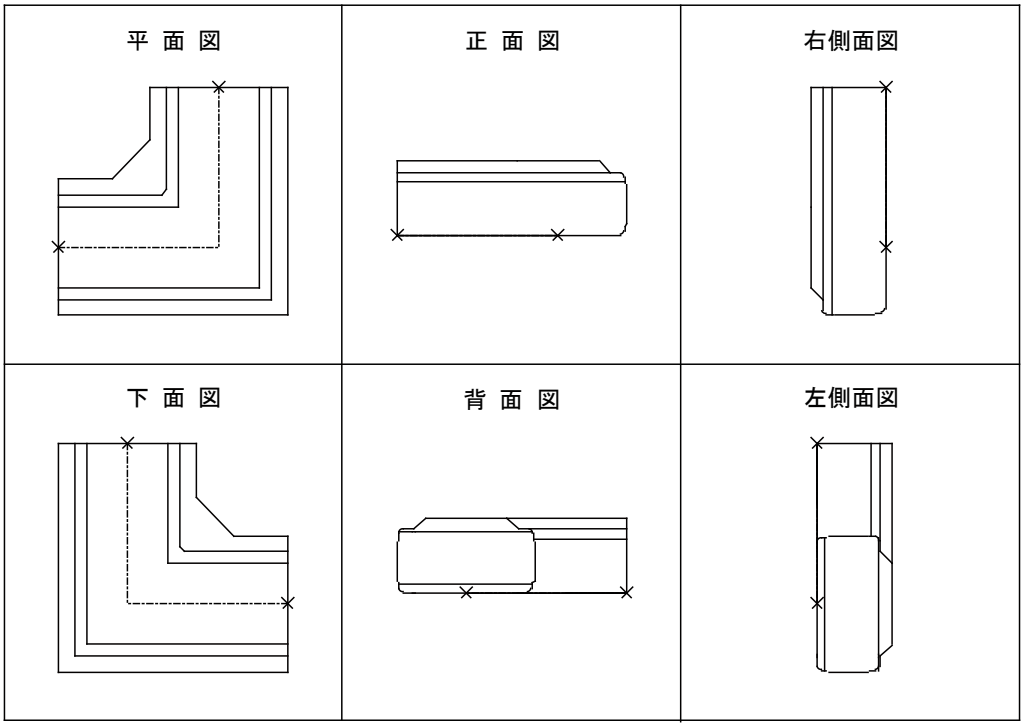

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-BH-N　平面エルボ45°　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

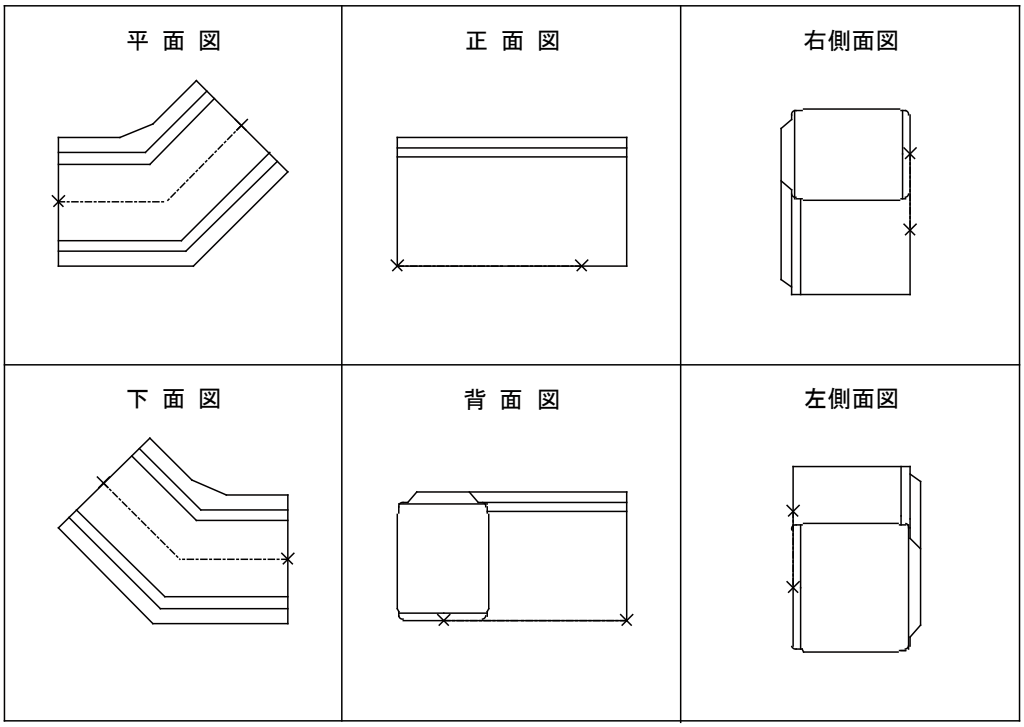

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-BH-U　平面エルボ45°　底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

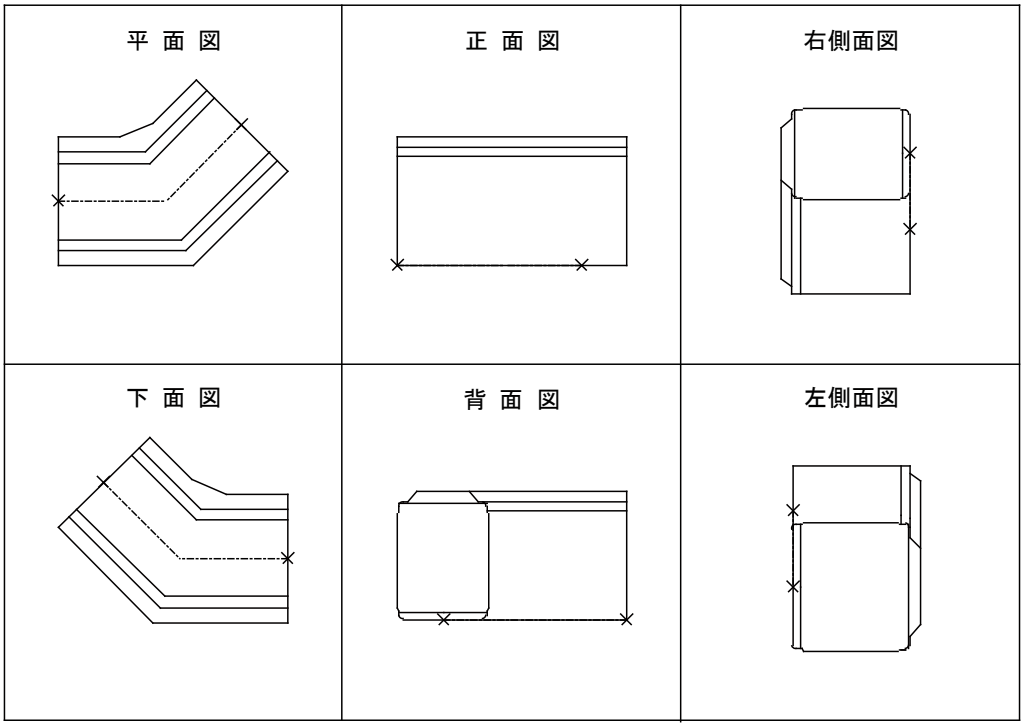

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-BH　平面エルボ45°　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

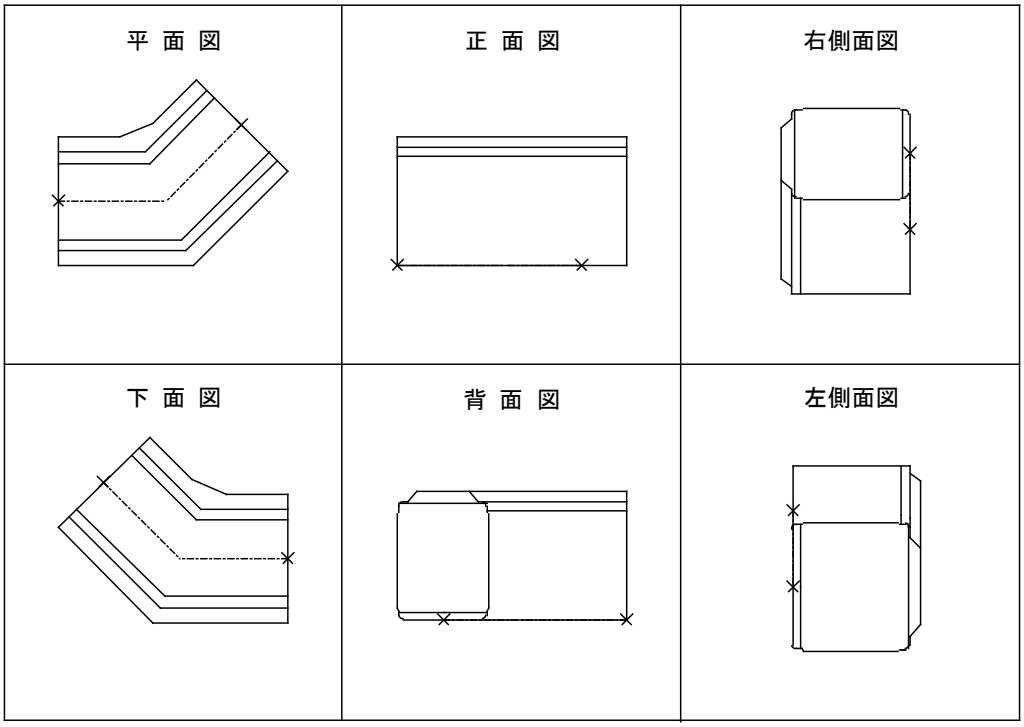

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-BL-N　平面エルボ45°　ネット底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

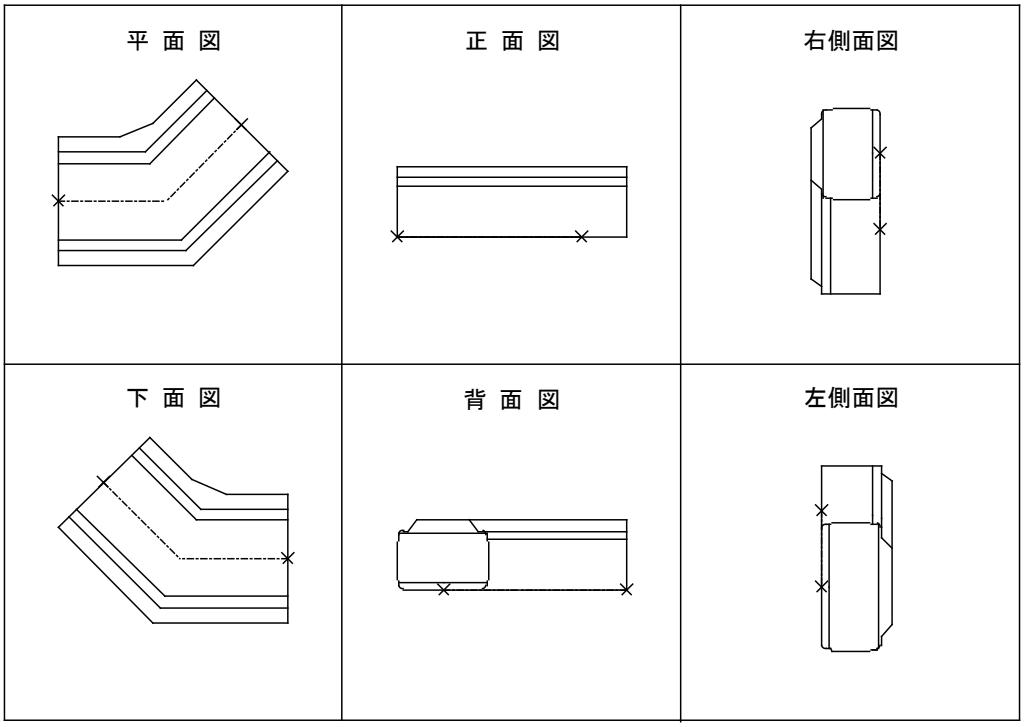

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-BL-U　平面エルボ45°　底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

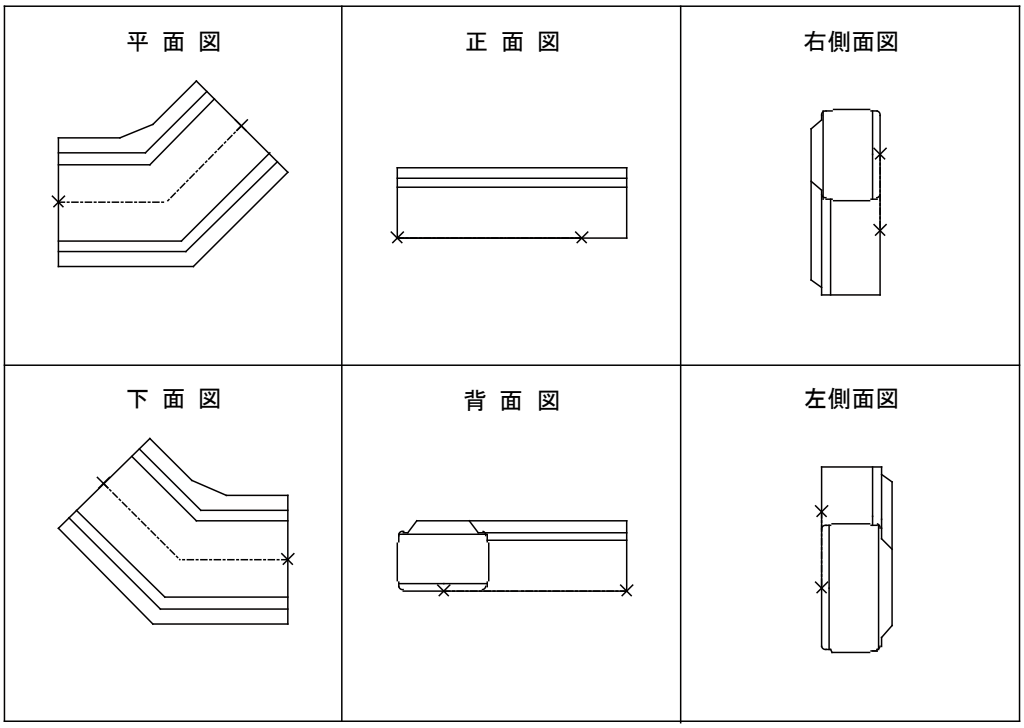

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKN-BL　平面エルボ45°　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

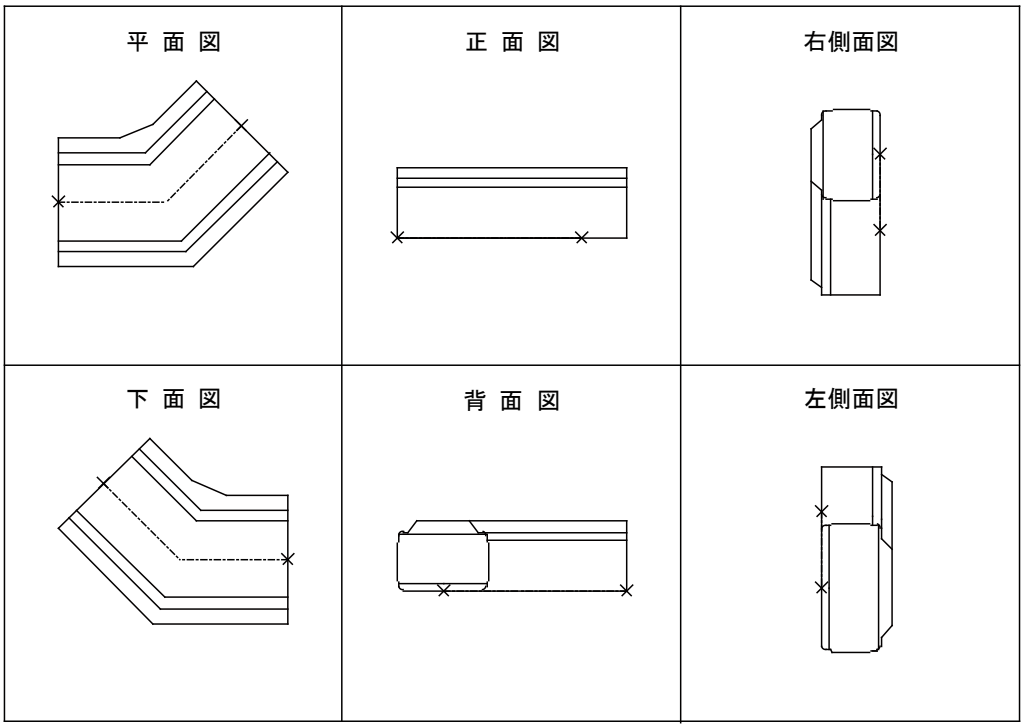

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-BH-N　平面エルボ45°　ネット底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

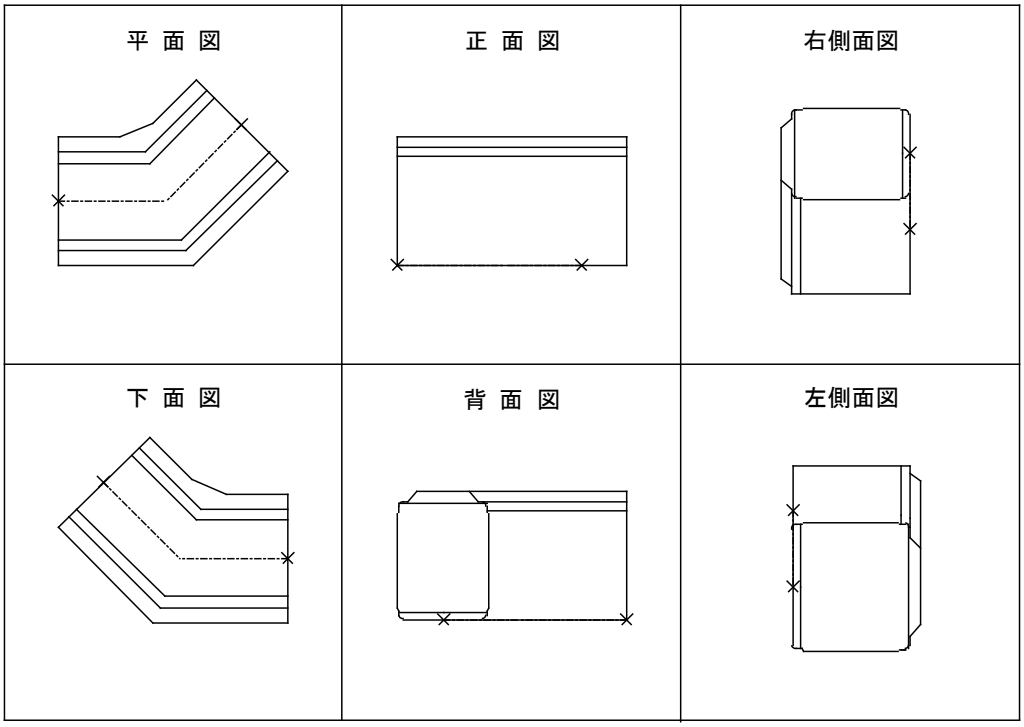

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-BH-U　平面エルボ45°　底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

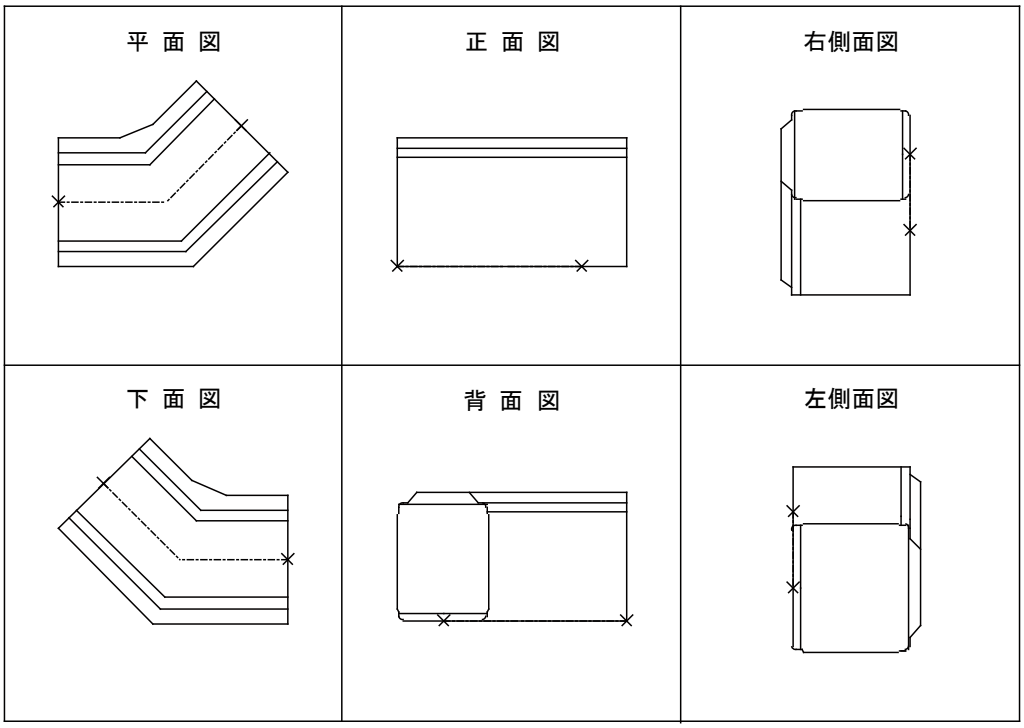

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-BH　平面エルボ45°　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

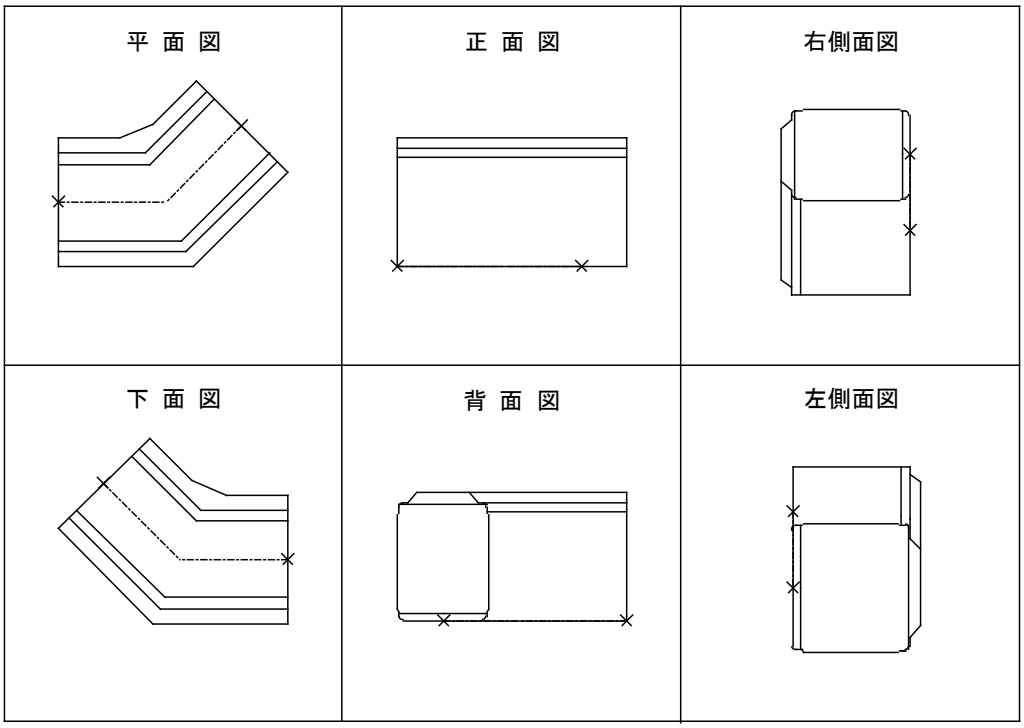

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-BL-N　平面エルボ45°　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

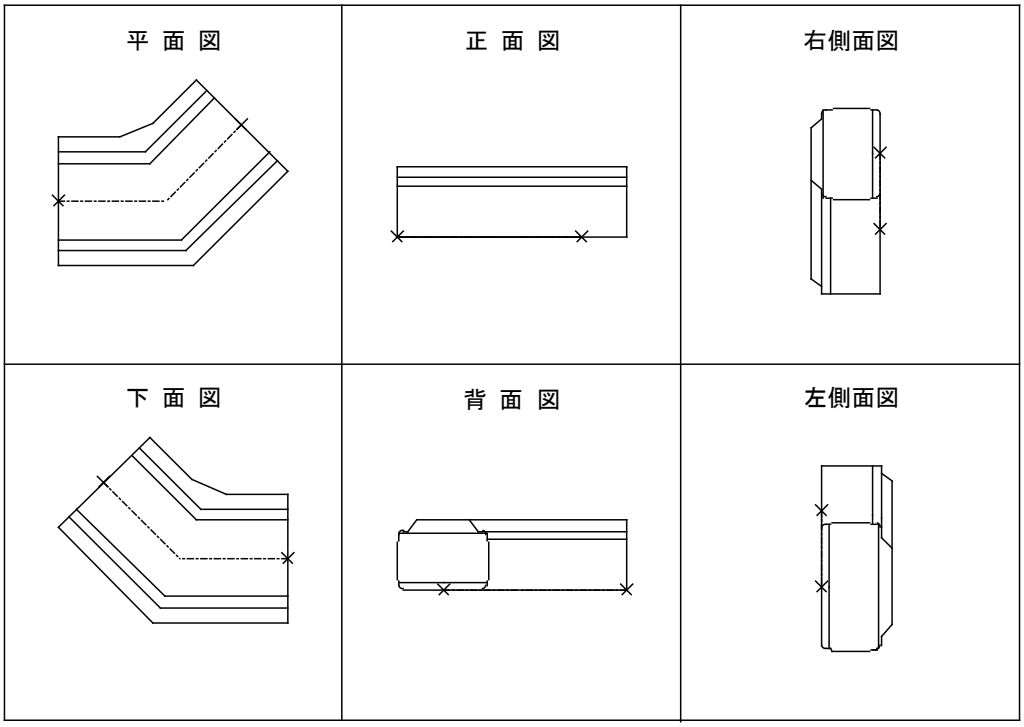

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-BL-U　平面エルボ45°　底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

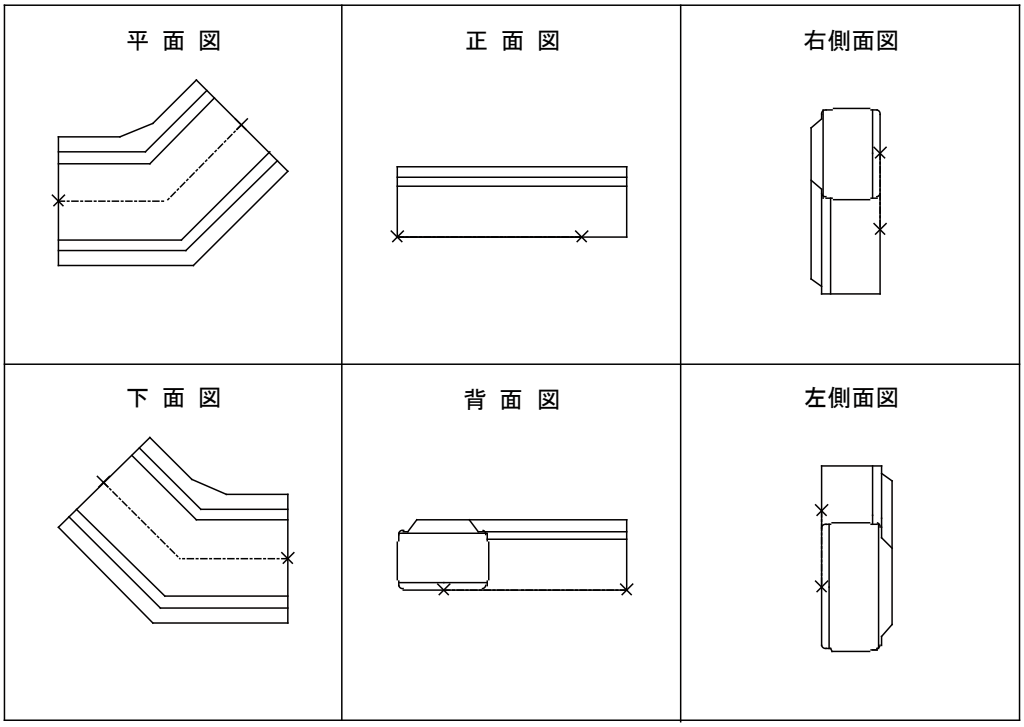

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKNS-BL　平面エルボ45°　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

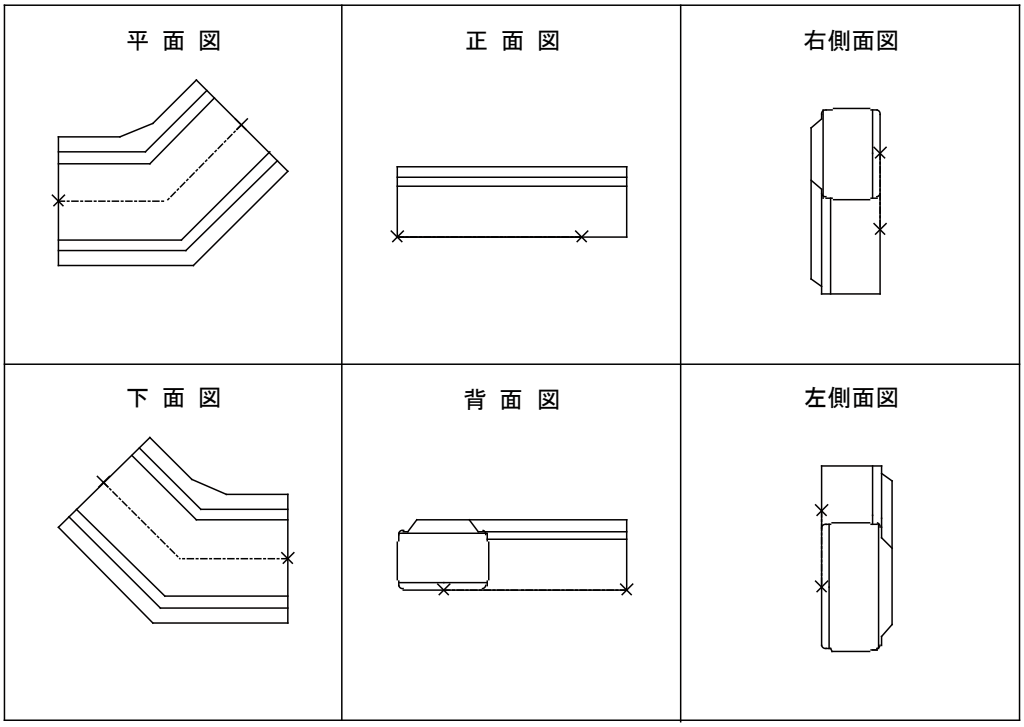

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-BH-N　平面エルボ90°　ネット底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

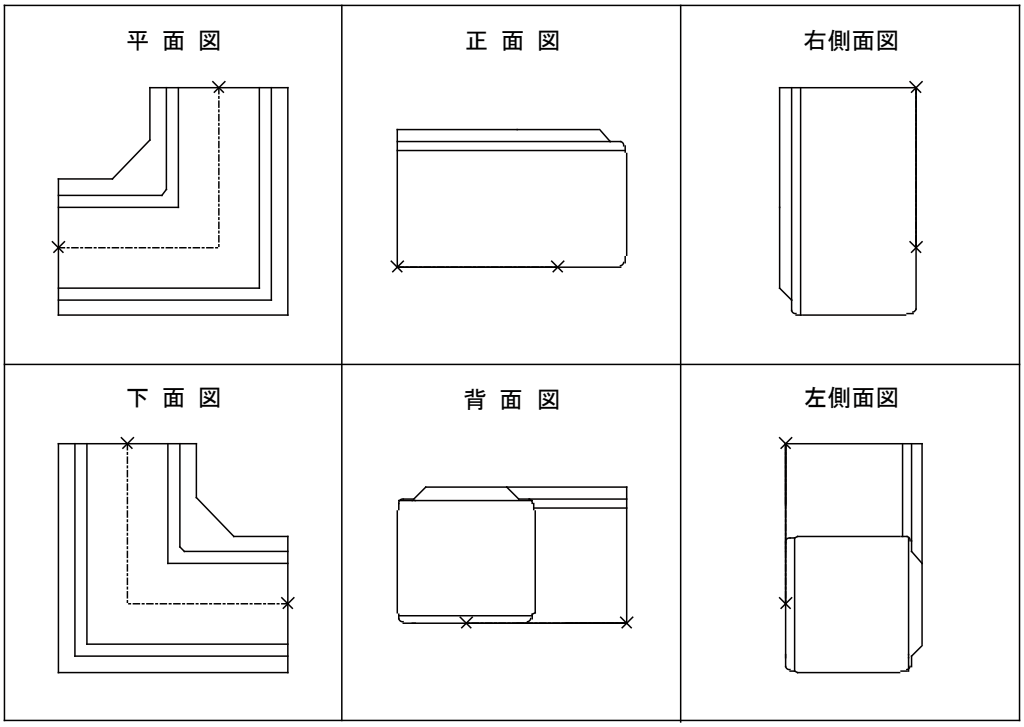

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-BH-U　平面エルボ90°　底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

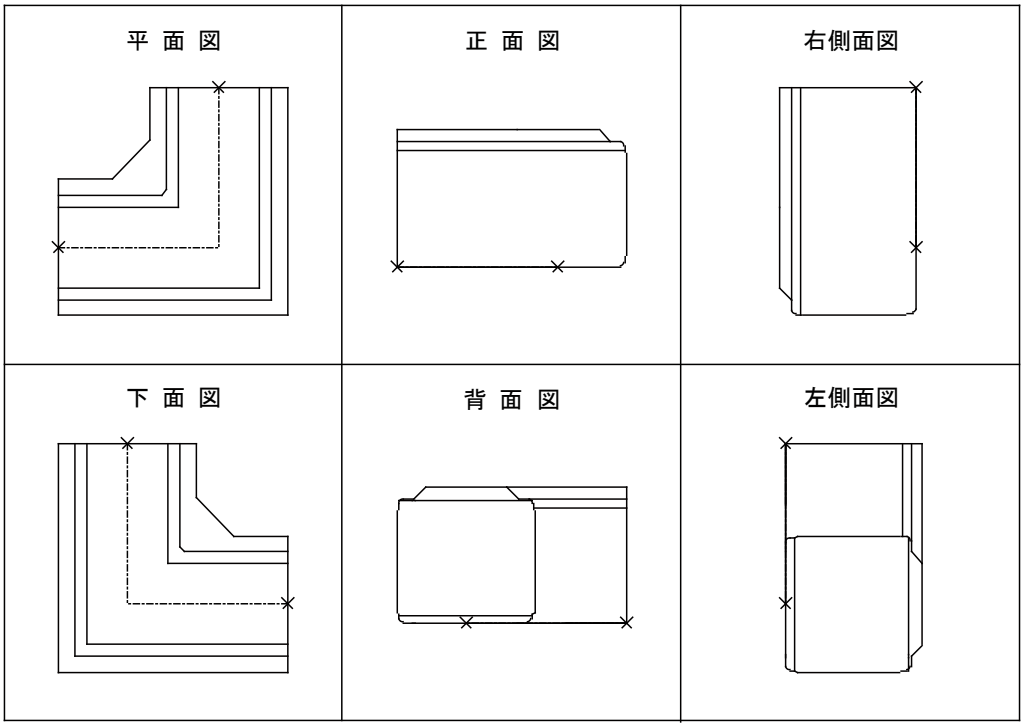

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-BH　平面エルボ90°　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

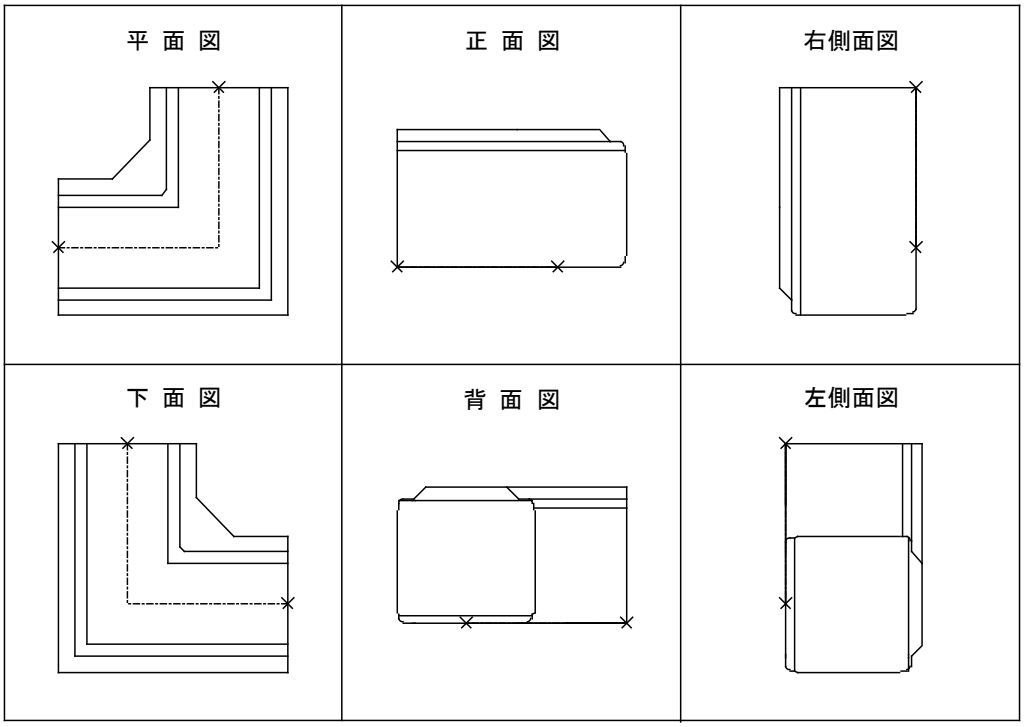

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-BL-N　平面エルボ90°　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

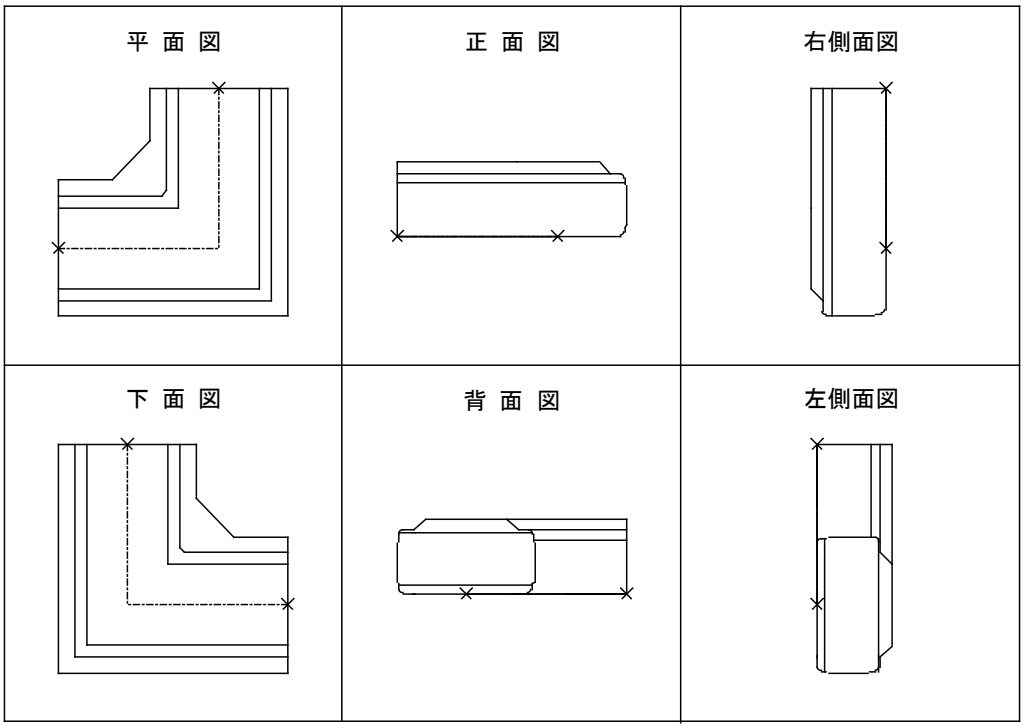

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-BL-U　平面エルボ90°　底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［02-ステップオンタイプ］－［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

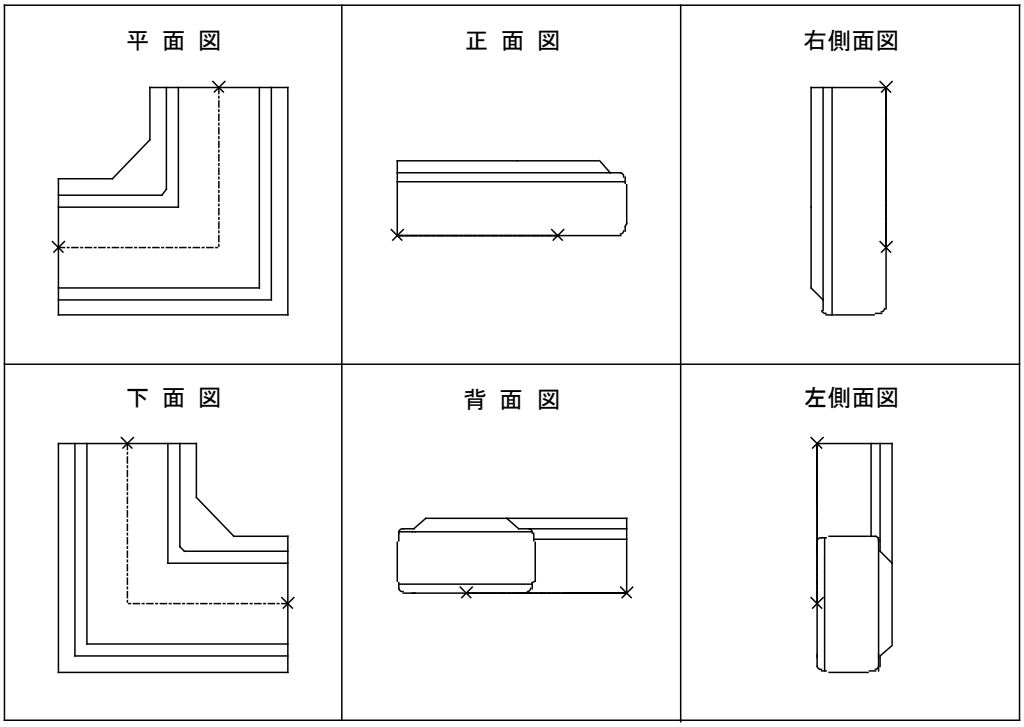

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSKS-BL　平面エルボ90°　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［02-エルボ（平面）］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

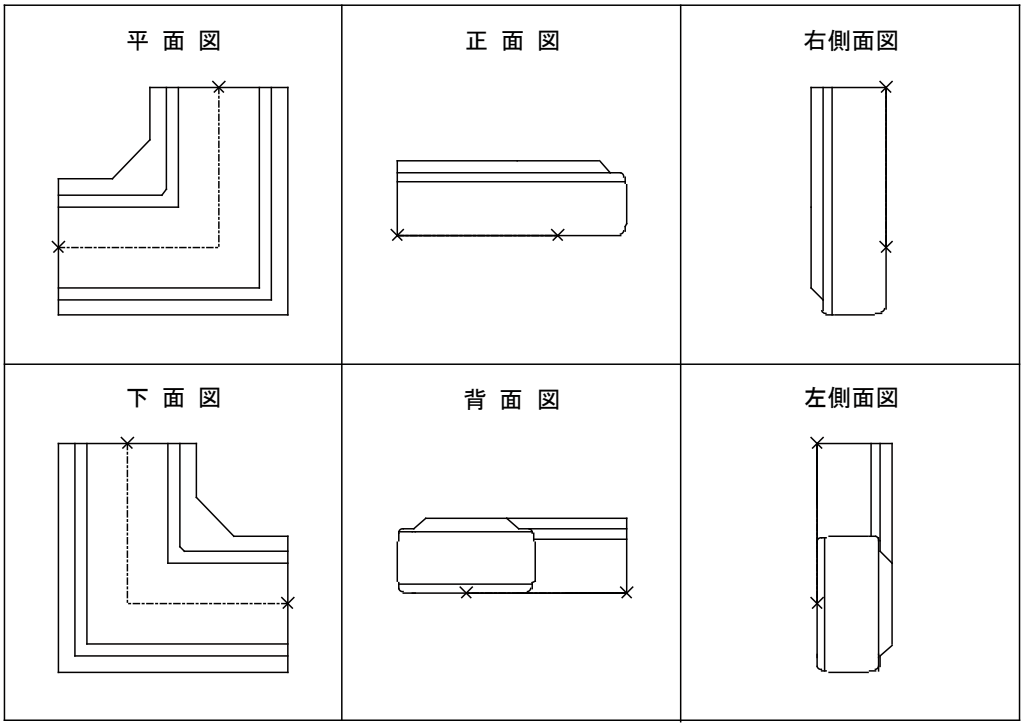

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

LA-45L　LAカップリング　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［LA LAカップリング］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

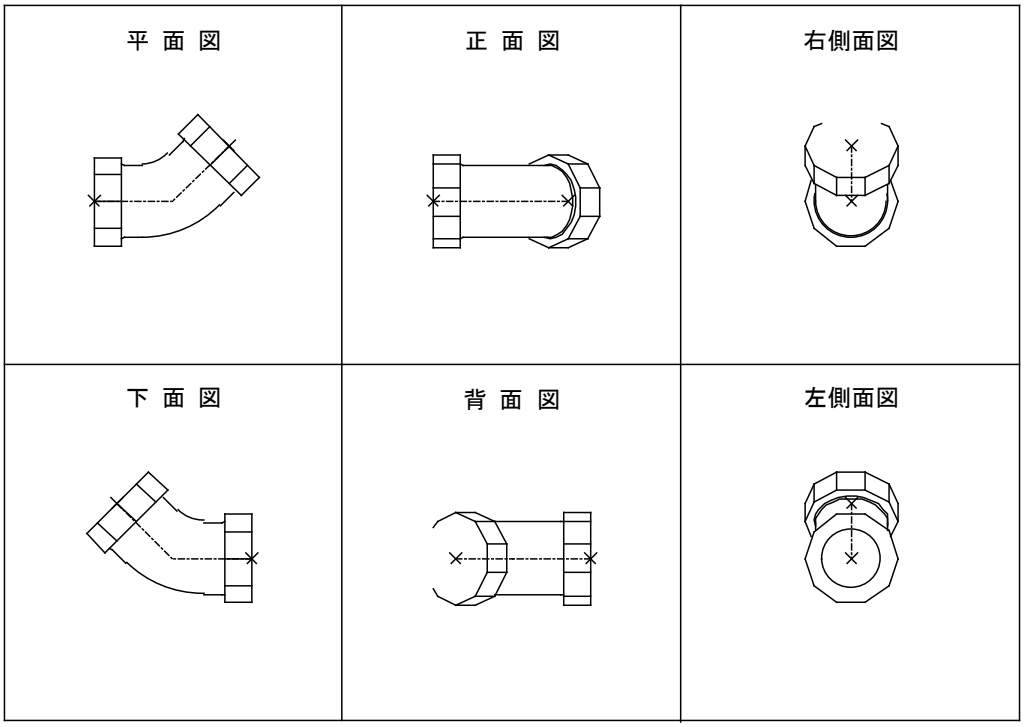

50.0: 50.0
40.0: 40.0

LA-90L　LAカップリング　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［LA LAカップリング］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

LLS-45L　可とう継手 汚水用 45° ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［MD 排水鋼管用可とう継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0:125.0

LLS-90L　可とう継手 汚水用 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［MD 排水鋼管用可とう継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

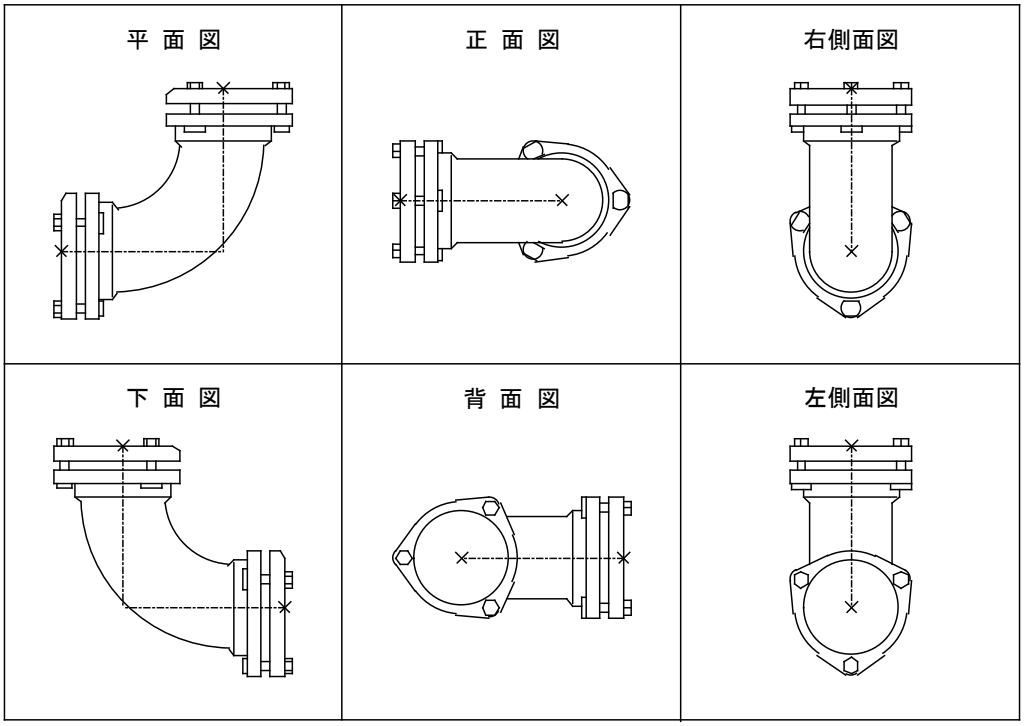

65.0: 65.0
80.0: 80.0
65.0: 80.0
80.0: 65.0
100.0:100.0
80.0:100.0
100.0: 80.0
125.0:125.0
100.0:125.0
125.0:100.0
150.0:150.0
125.0:150.0
150.0:125.0
250.0:250.0

S25C-45L　高圧用ねじ込み継手 45°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

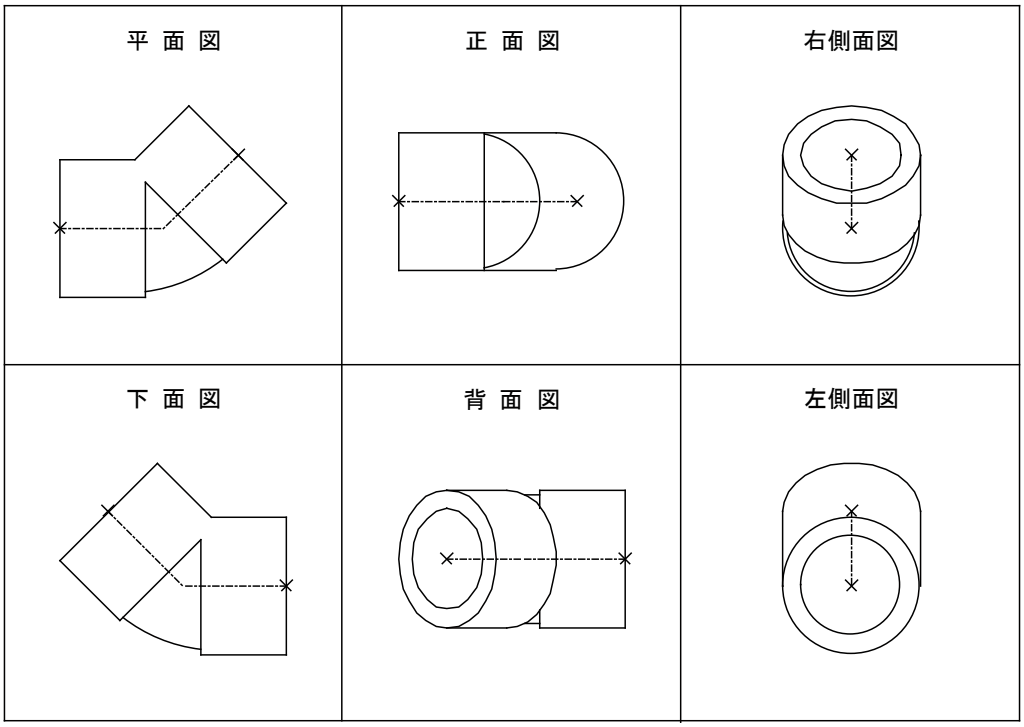

8.0:　8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0

S25C-90L　高圧用ねじ込み継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

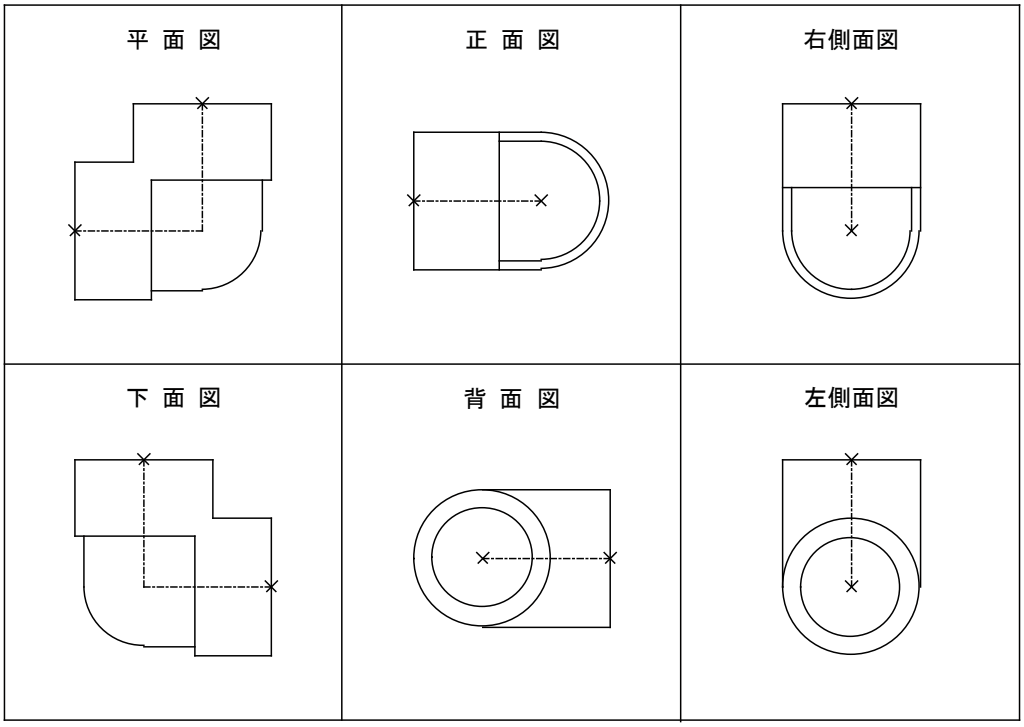

8.0:　8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0

TSD-45L　大口径TS継手　45°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

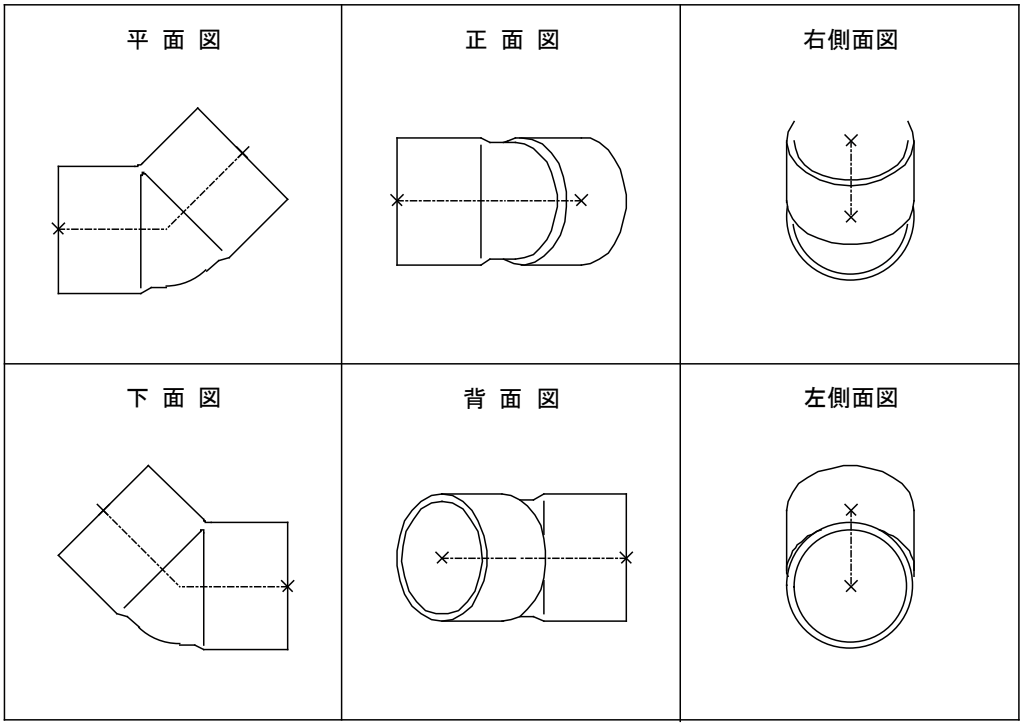

200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

TSD-90B　大口径TS継手 90°ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

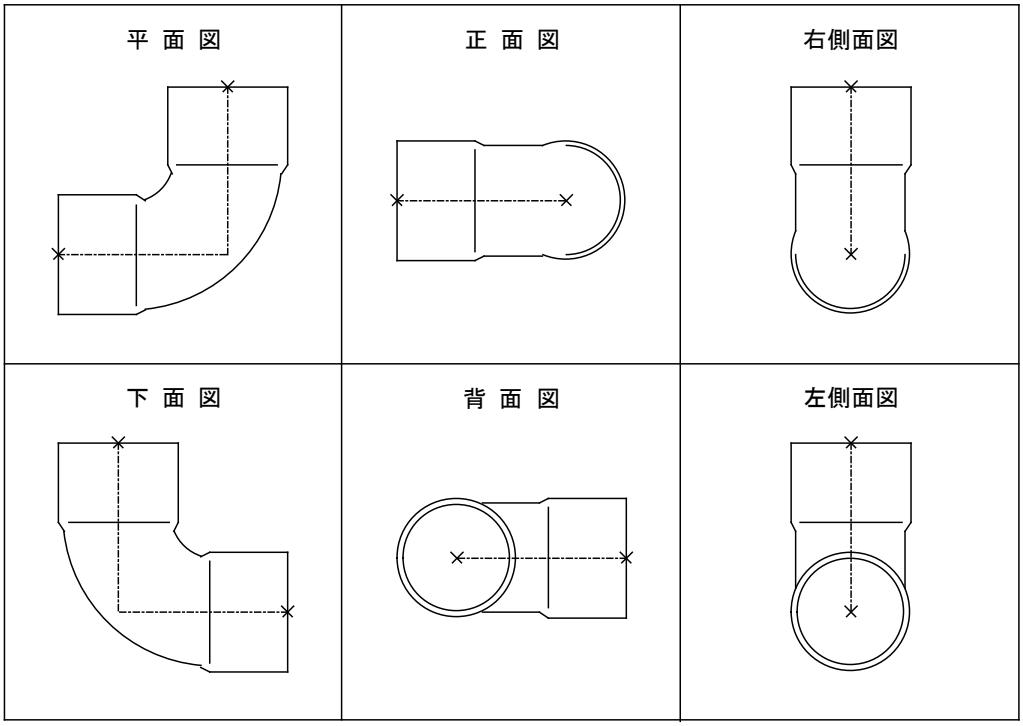

200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

TSD-90L　大口径TS継手 90°エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

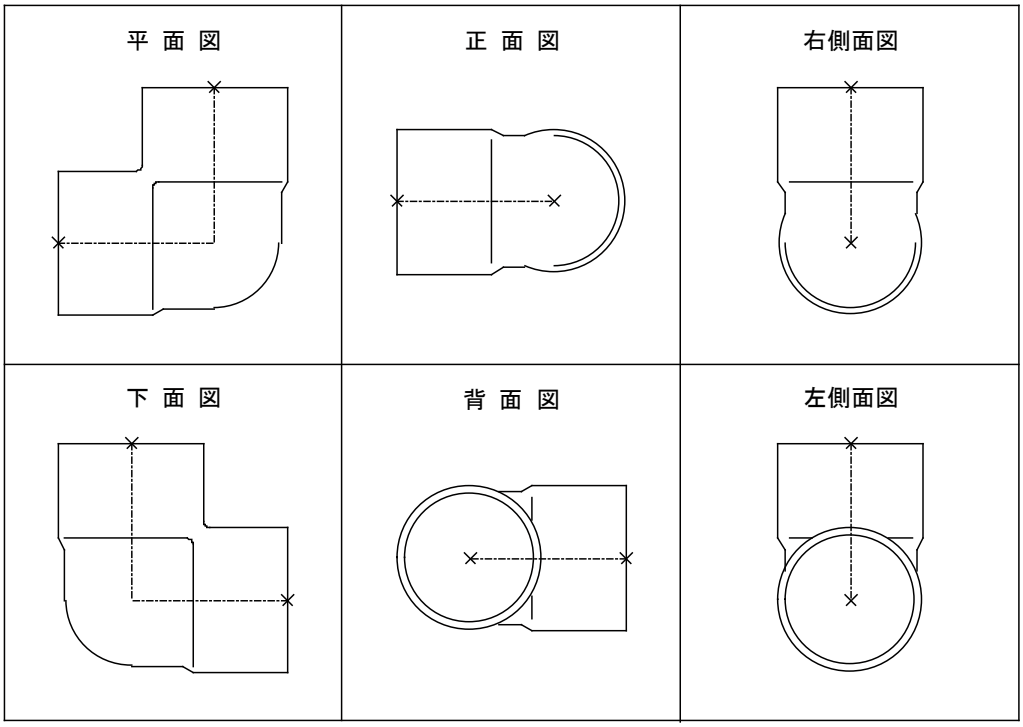

200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

VE-N　硬質ビニル電線管用ノーマルベンド J

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［09-電線管継手］－［04-硬質ビニル電線管継手］－［ノーマルベンド］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

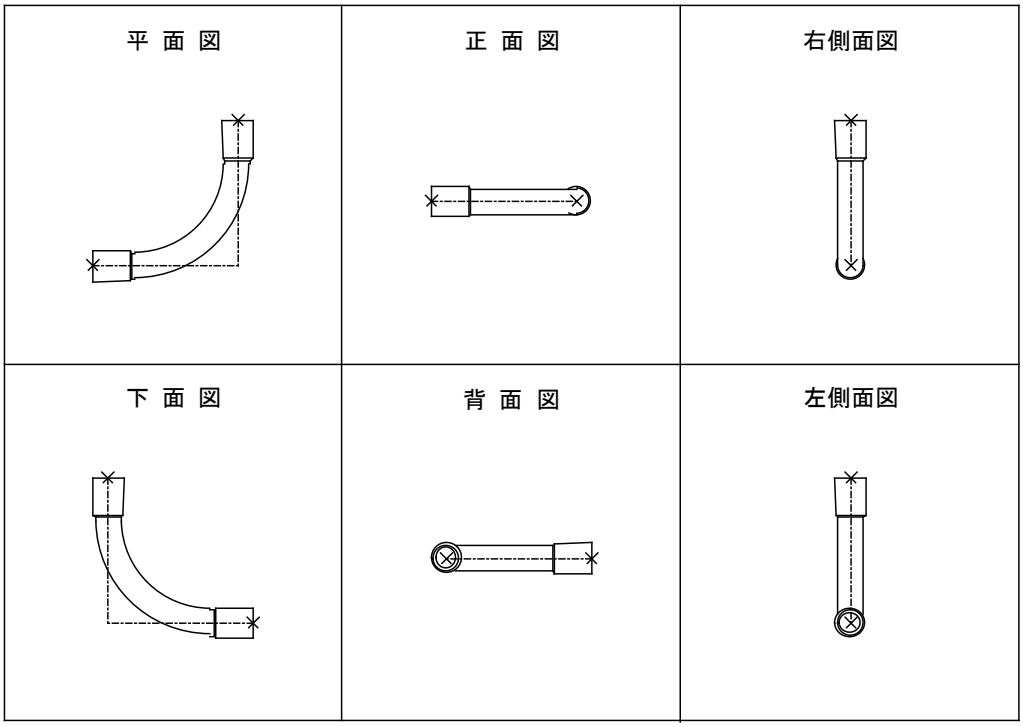

14.0: 14.0
16.0: 16.0
22.0: 22.0
28.0: 28.0
36.0: 36.0
42.0: 42.0
54.0: 54.0
70.0: 70.0
82.0: 82.0

VE-P　硬質ビニル電線管用ノーマルベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［09-電線管継手］－［04-硬質ビニル電線管継手］－［ノーマルベンド］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

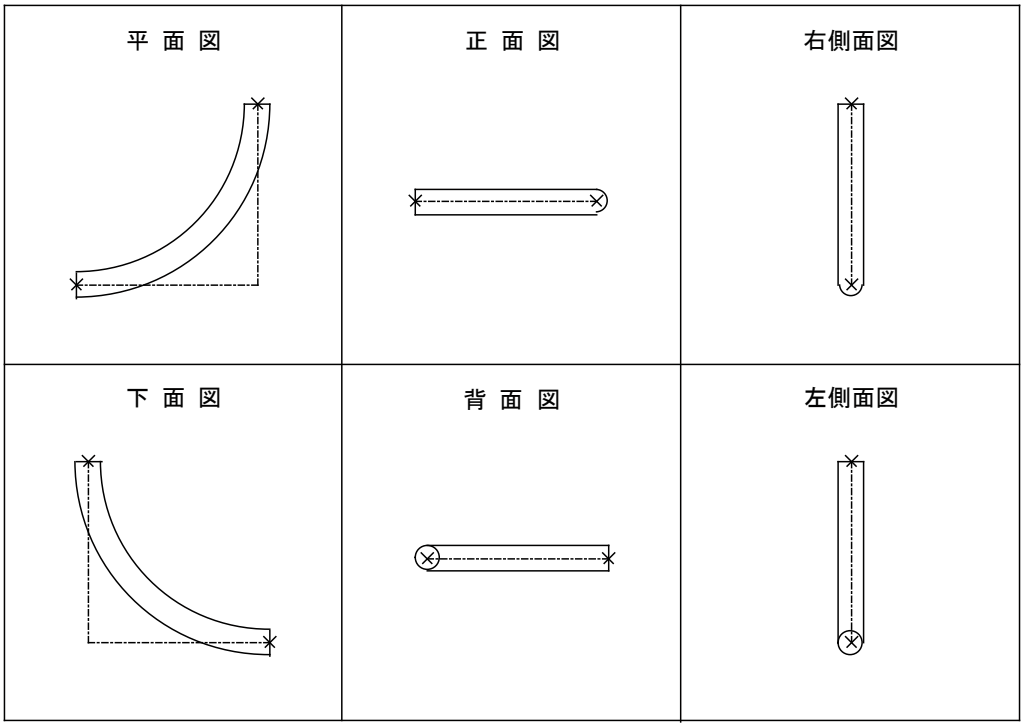

16.0: 16.0
22.0: 22.0
28.0: 28.0
36.0: 36.0
42.0: 42.0
54.0: 54.0
70.0: 70.0
82.0: 82.0
92.0: 92.0
104.0:104.0

VE-P2　硬質ビニル電線管用ノーマルベンド(大)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［09-電線管継手］－［04-硬質ビニル電線管継手］－［ノーマルベンド］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

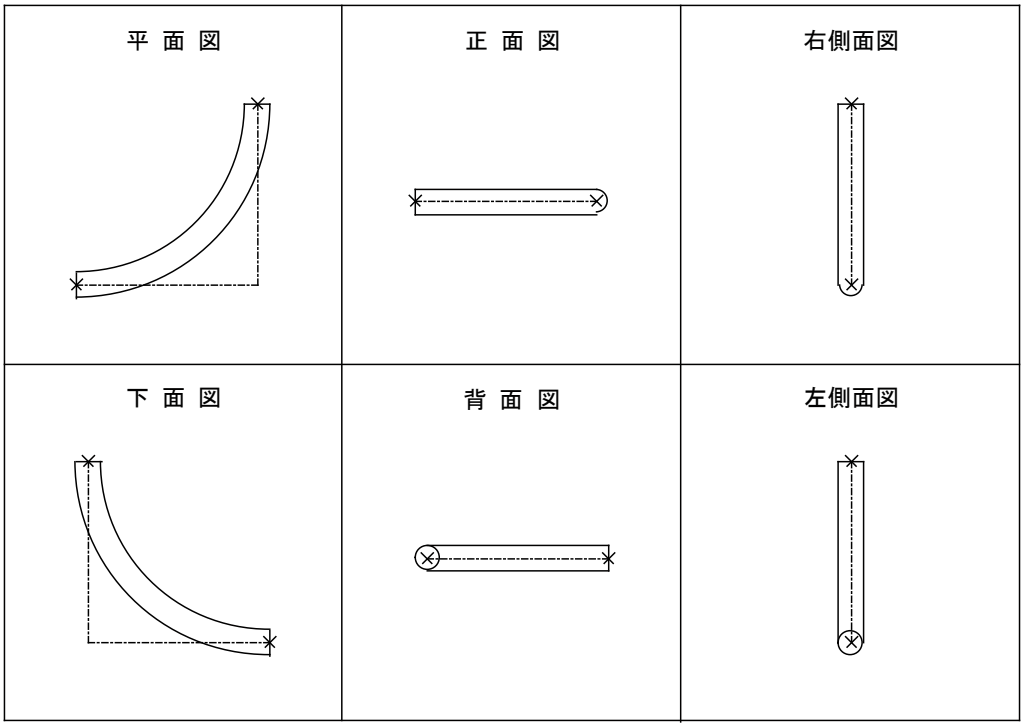

36.0: 36.0
42.0: 42.0
54.0: 54.0
70.0: 70.0
82.0: 82.0
92.0: 92.0
104.0:104.0

WP-45E ダブルプレス 45° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［WP ダブルプレス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
60.0: 60.0

WP-45SE ダブルプレス 片ソケット45 ° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［WP ダブルプレス］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
60.0: 60.0
40.0: 40.0
13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0

WP-90CE ダブルプレス 90° コンパクトエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

WP-90E ダブルプレス 90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
60.0: 60.0
40.0: 40.0
30.0: 30.0
20.0: 20.0
20.0: 13.0
13.0: 20.0

WP-90SE　ダブルプレス　片ソケット90°　エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

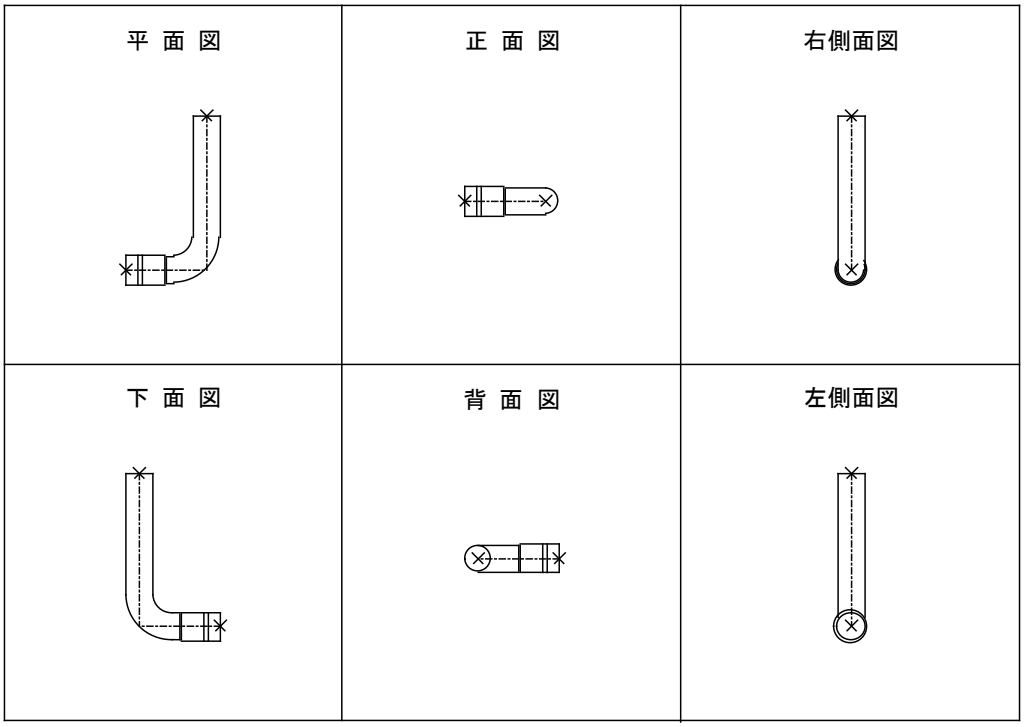

50.0: 50.0
60.0: 60.0
40.0: 40.0
30.0: 30.0
25.0: 25.0
13.0: 13.0
20.0: 20.0

WP-AE ダブルプレス メスアダプタ付90° エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

25.0: 25.0
13.0: 15.0
20.0: 20.0
30.0: 25.0
40.0: 32.0
50.0: 40.0
60.0: 50.0

WP-AE1 ダブルプレス オスアダプタ付90° エルボ1型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図 	背 面 図 	左側面図

25.0: 25.0
13.0: 15.0
20.0: 15.0
20.0: 20.0

WP-AE2 ダブルプレス オスアダプタ付90° エルボ2型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 40.0
32.0: 25.0
40.0: 32.0
60.0: 50.0

WP-WE(S) ダブルプレス 水栓エルボショート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 15.0
20.0: 15.0
20.0: 20.0

WP-WE ダブルプレス 水栓エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 15.0
20.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

WP-ZWE(S) ダブルプレス 座付水栓エルボショート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0
15.0: 20.0

VU-45KL　排水用塩化ビニル管VU継手　45°　片受けエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU排水用塩化ビニル管VU継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0
15.0: 20.0

VU-45KLT　排水用塩化ビニル管VU継手　45°　片受けエルボTタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［VU排水用塩化ビニル管VU継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
40.0: 40.0
75.0: 75.0
100.0:100.0

AW-11B 建築設備用ポリエチレン管継手 11° ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0
200.0:200.0

AW-22B 建築設備用ポリエチレン管継手 22° ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0
200.0:200.0

AW-45B 建築設備用ポリエチレン管継手 45° ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

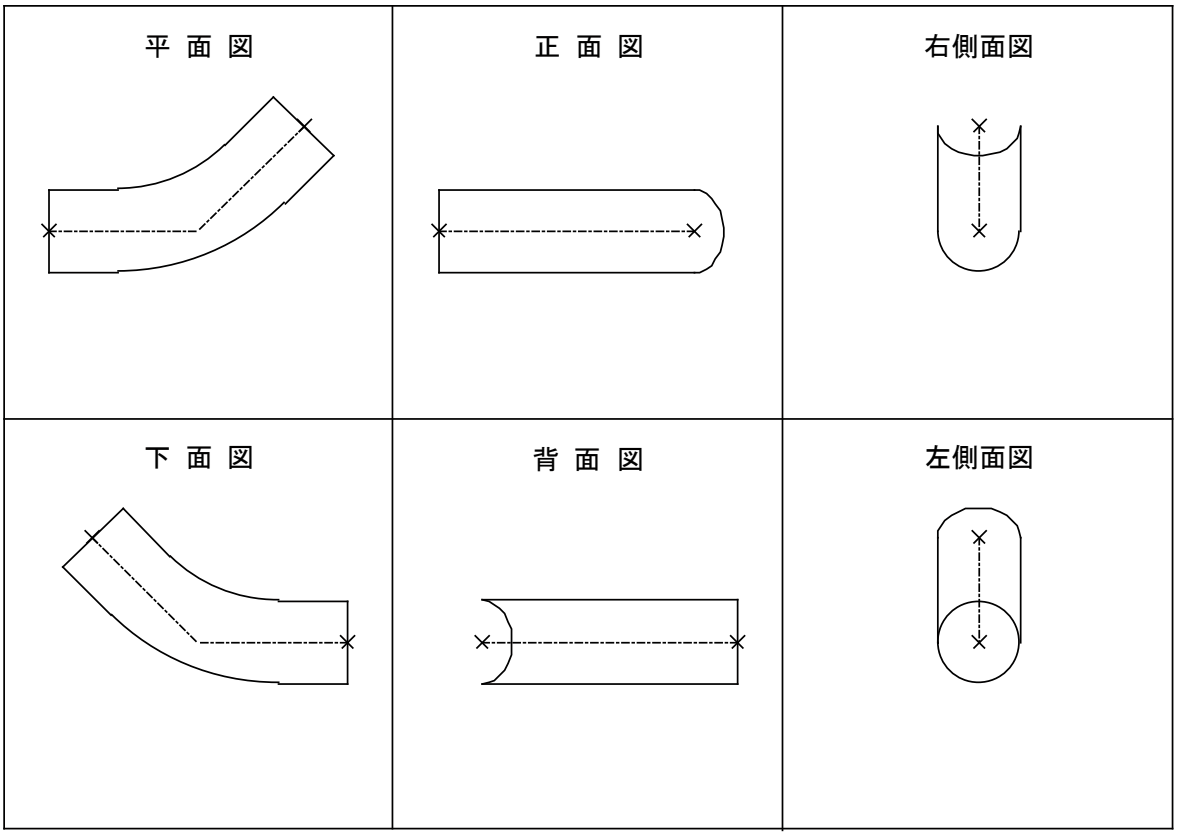

50.0: 50.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0
200.0:200.0

AW-90B　建築設備用ポリエチレン管継手 90° ベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

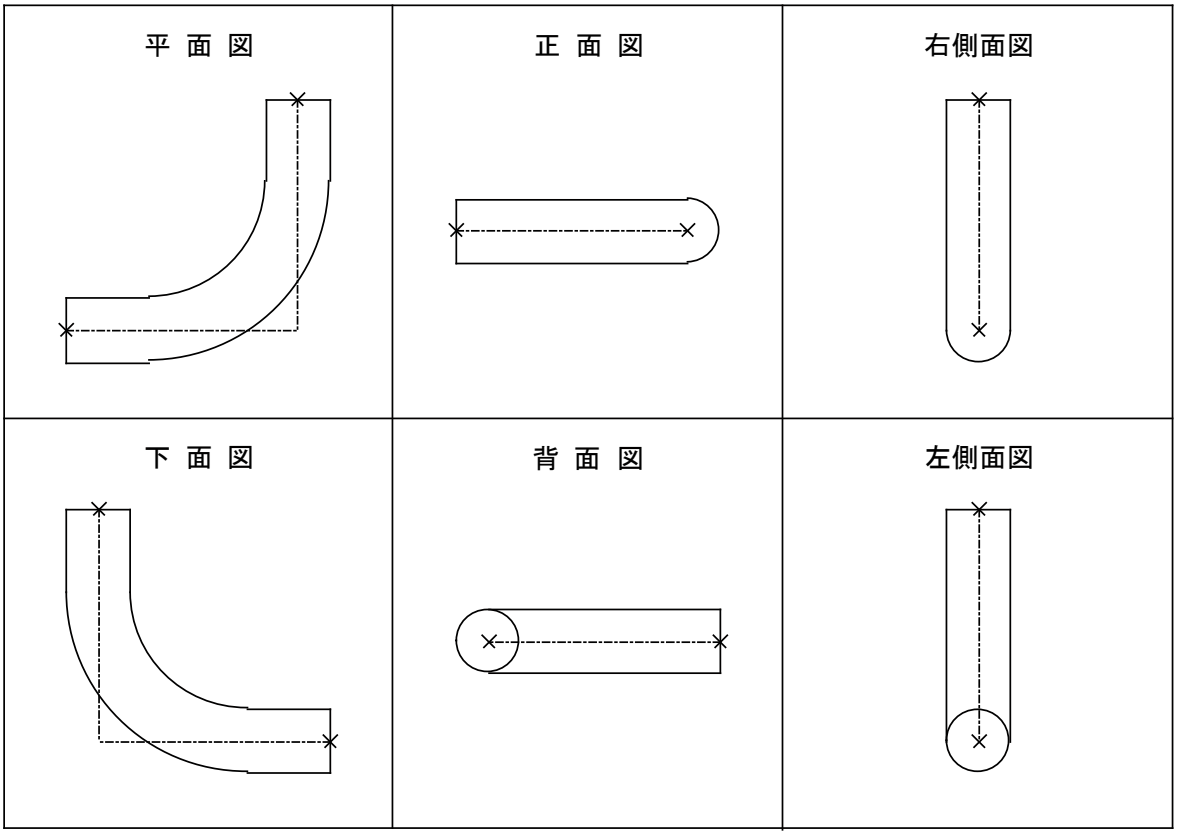

50.0: 50.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0
200.0:200.0

AW-EFK11B　建築設備用ポリエチレン管継手 EF片受ベンド11°

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0
200.0:200.0

AW-EFK22B　建築設備用ポリエチレン管継手 EF片受ベンド22°

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0
200.0:200.0

AW-EFK45B　建築設備用ポリエチレン管継手 EF片受ベンド45°

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0
200.0:200.0

AW-EFK90B　建築設備用ポリエチレン管継手 EF片受ベンド90°

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

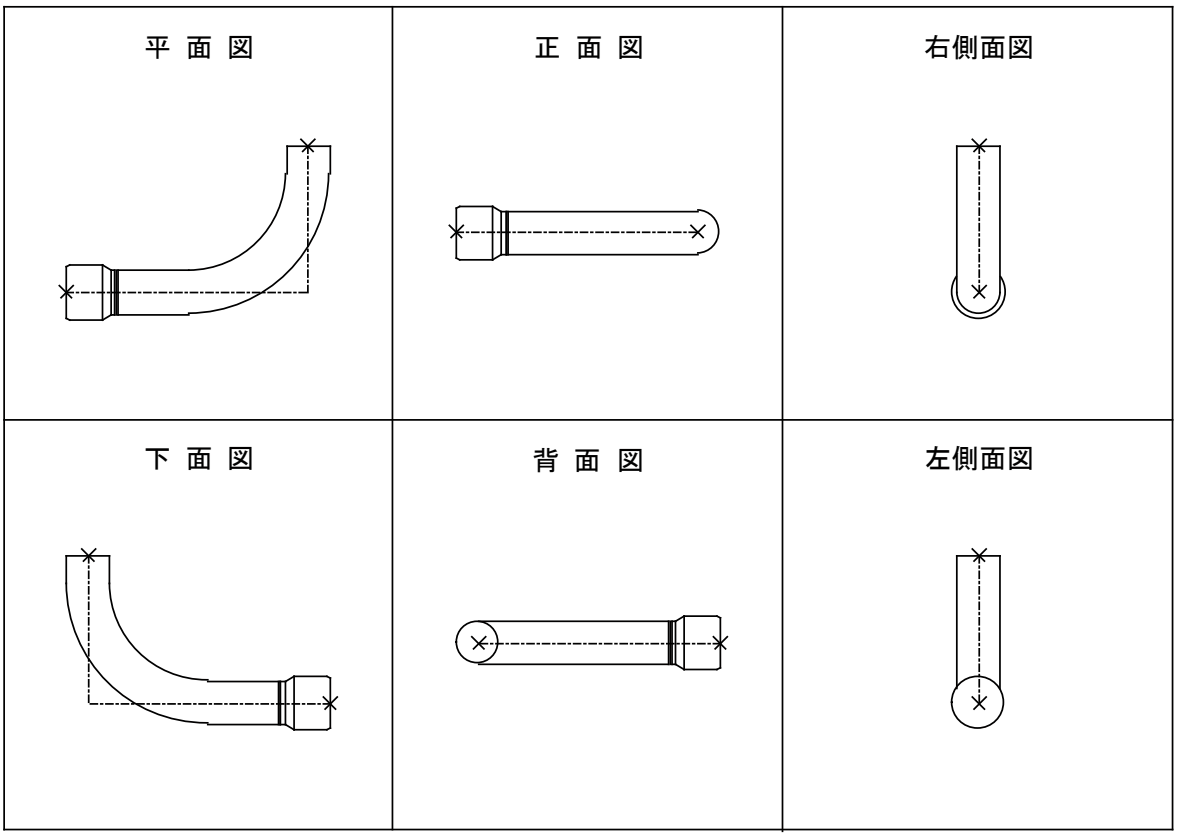

75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0
200.0:200.0

AW-45SB　建築設備用ポリエチレン管継手　45°　ショートベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0: 75.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

AW-90SB　建築設備用ポリエチレン管継手 90°ショートベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

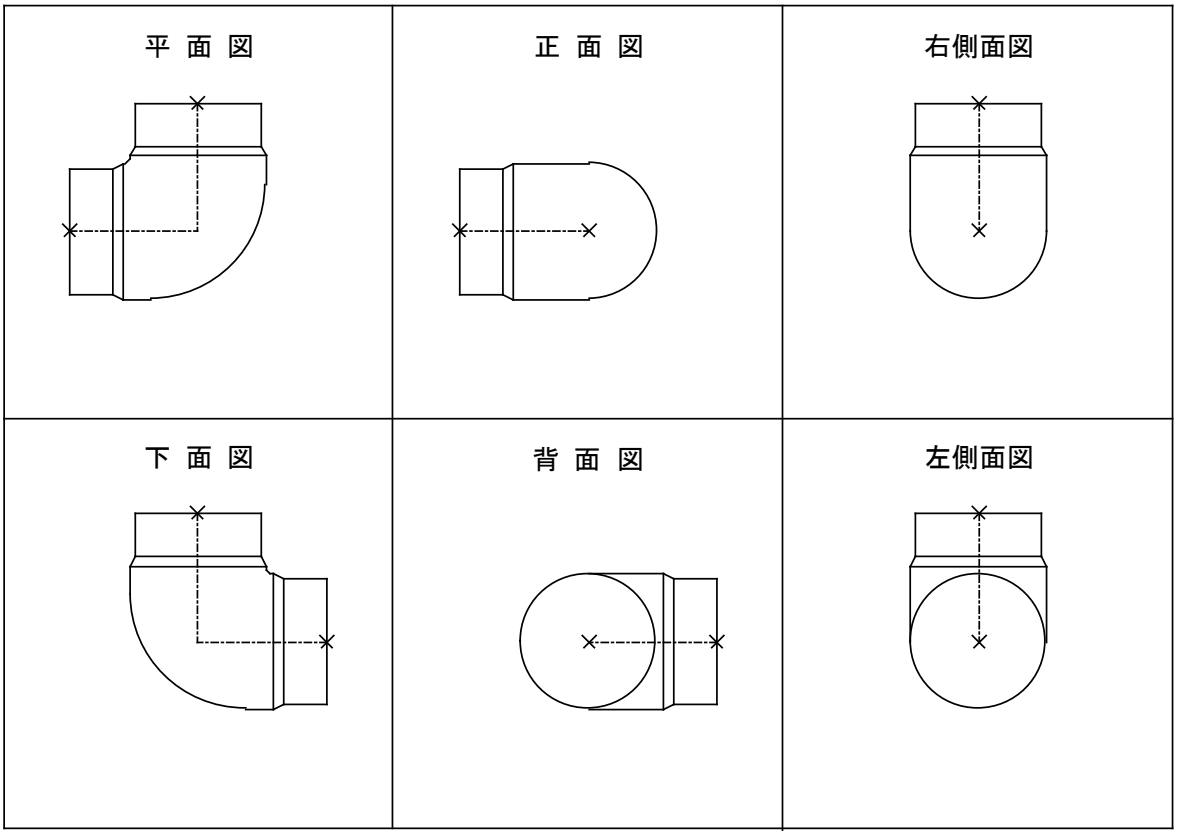

75.0: 75.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

HITS-FWL　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　座付給水栓用エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HITS 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］ー［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
16.0: 13.0
20.0: 13.0
20.0: 20.0

HITS-USL　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　受け差しエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HITS 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［エルボ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
20.0: 20.0

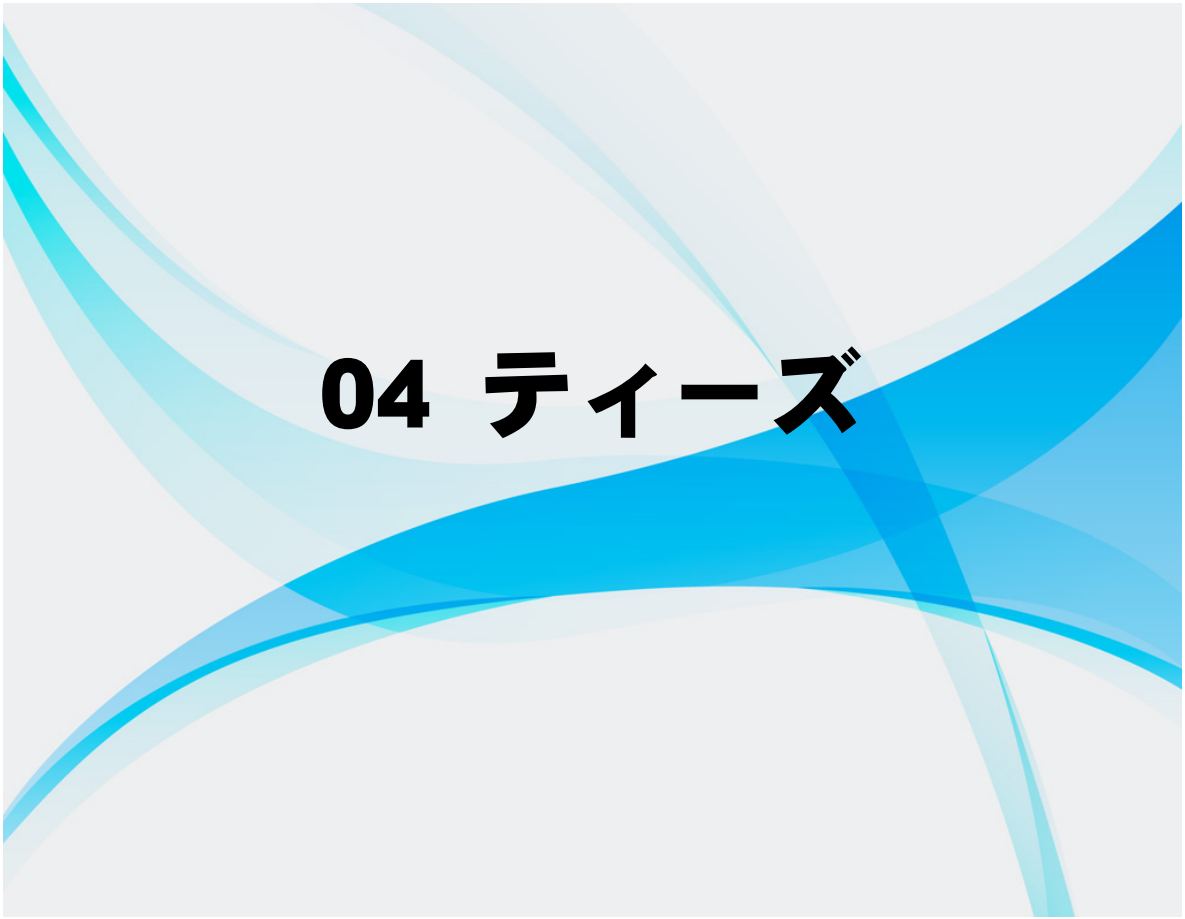
04 ティーズ

SSGP-Y　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

6.0	6.0	6.0
8.0	8.0	8.0
10.0	10.0	10.0
15.0	15.0	15.0
20.0	20.0	20.0
25.0	25.0	25.0
32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	150.0

TS-WT　水道用硬質塩化ビニル管継手 給水栓用ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

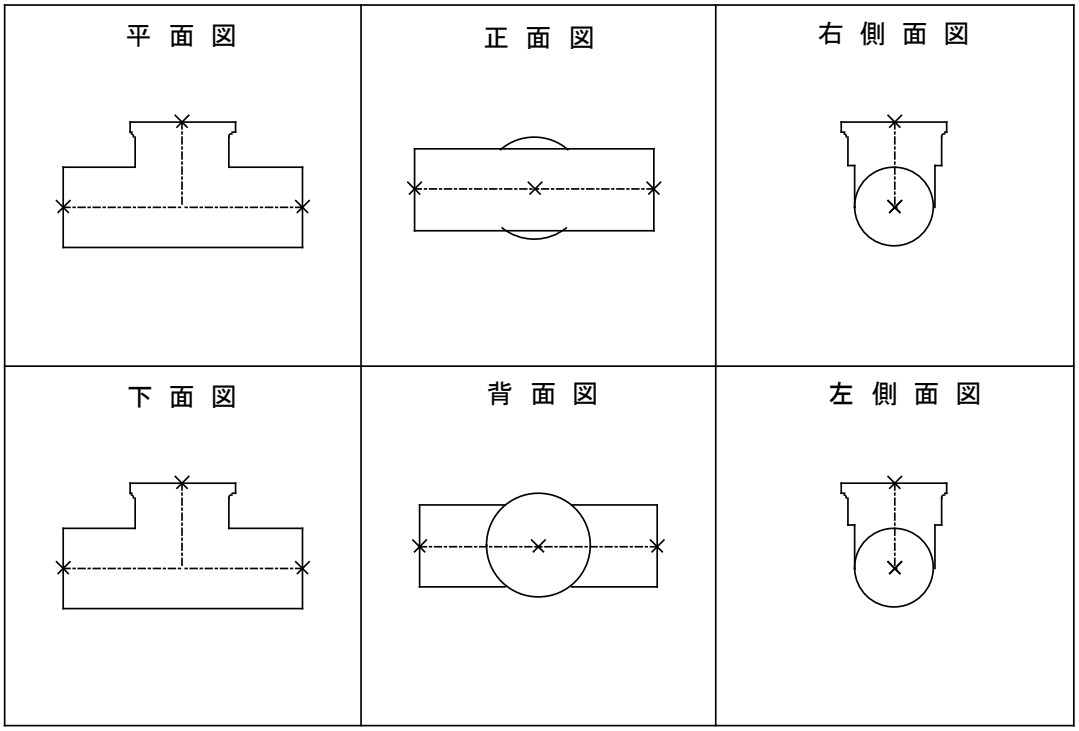

13.0　：13.0　：13.0
16.0　：16.0　：13.0
20.0　：20.0　：13.0
20.0　：20.0　：20.0
25.0　：25.0　：13.0
25.0　：25.0　：20.0
25.0　：25.0　：25.0

TM-Y　繊維モルタルビニル二層管継手　45°　Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TM モルタルビニル二層管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 150.0

MEKA-LTY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管鉛管接続用 90°Y管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

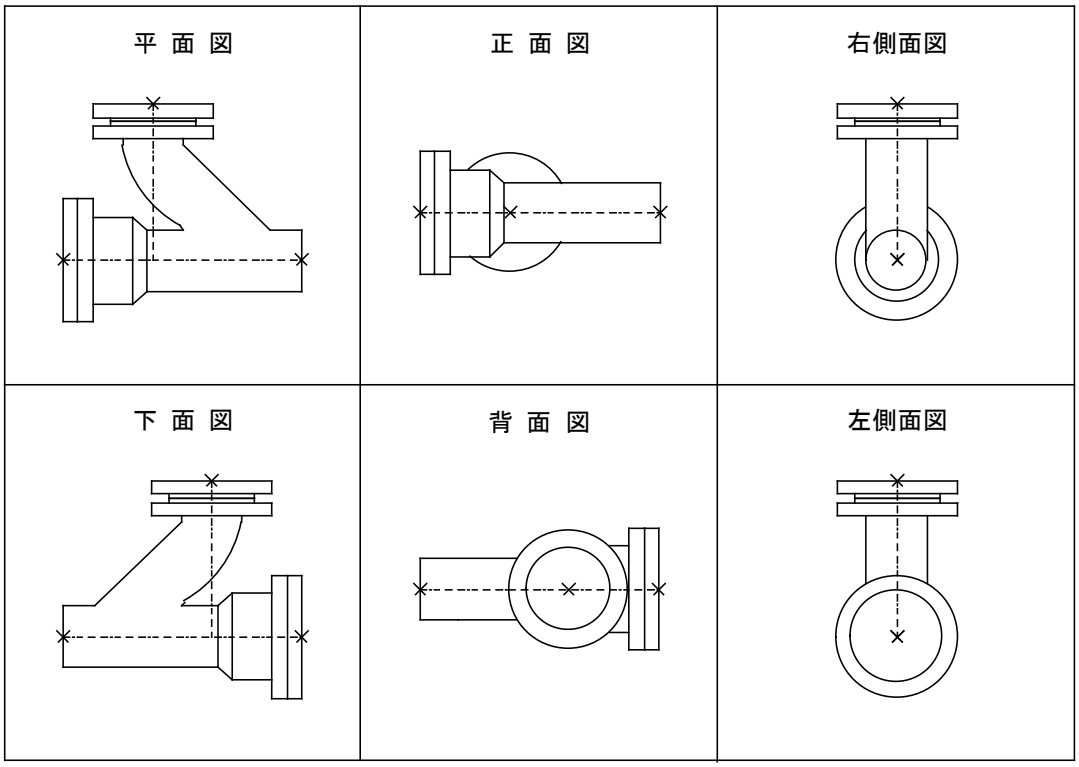

50.0	50.0	50.0
75.0	75.0	50.0
75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	75.0

MEKA-LY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管鉛管接続用 Y管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

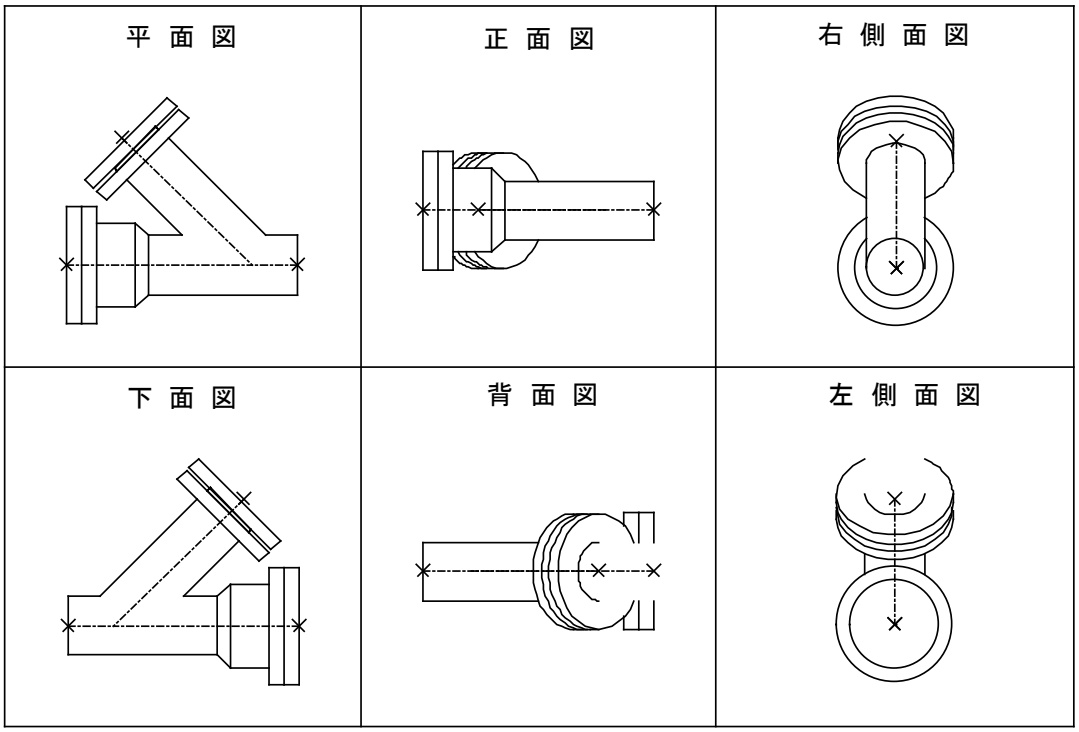

50.0	50.0	50.0
75.0	75.0	50.0
75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	75.0
125.0	125.0	100.0

SSGP-T(*) ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

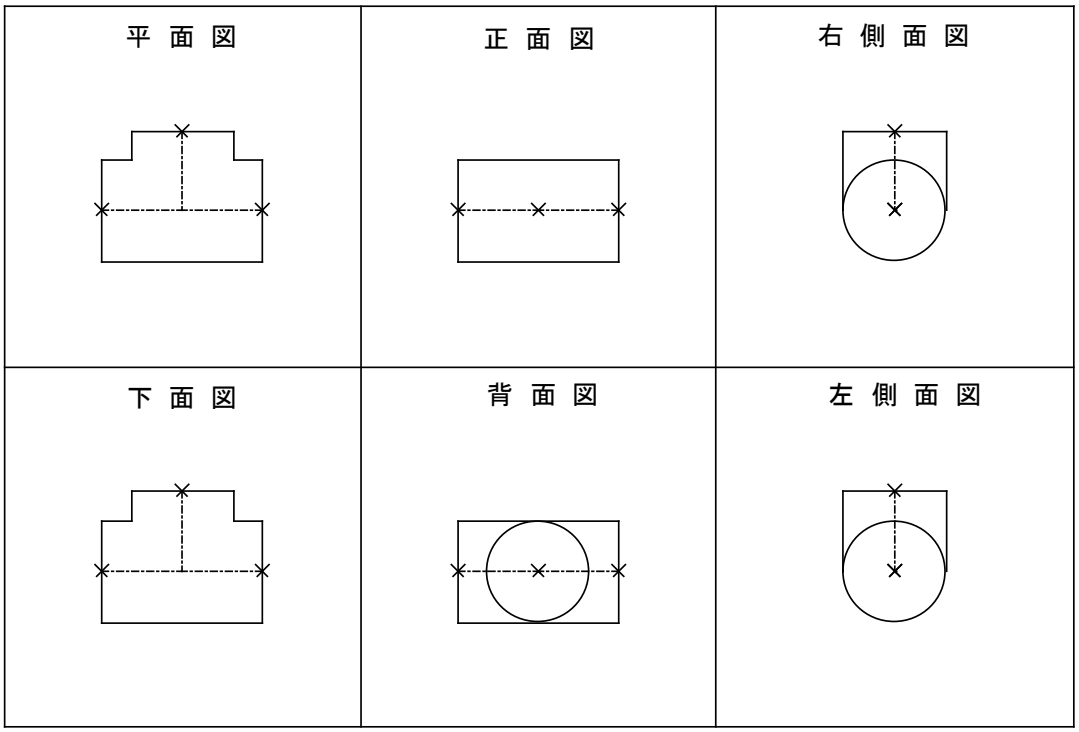

6.0： 6.0： 6.0	25.0：25.0：20.0	50.0：50.0：25.0	80.0：80.0：80.0
8.0： 8.0： 8.0	25.0：25.0：25.0	50.0：50.0：32.0	80.0：80.0：100.0
8.0： 8.0：10.0	25.0：25.0：32.0	50.0：50.0：40.0	100.0：100.0：20.0
10.0：10.0： 6.0	25.0：25.0：40.0	50.0：50.0：50.0	100.0：100.0：25.0
10.0：10.0： 8.0	32.0：32.0：10.0	50.0：50.0：65.0	100.0：100.0：32.0
10.0：10.0：10.0	32.0：32.0：15.0	50.0：50.0：80.0	100.0：100.0：40.0
10.0：10.0：15.0	32.0：32.0：20.0	65.0：65.0：15.0	100.0：100.0：50.0
15.0：15.0： 8.0	32.0：32.0：25.0	65.0：65.0：20.0	100.0：100.0：65.0
15.0：15.0：10.0	32.0：32.0：32.0	65.0：65.0：25.0	100.0：100.0： 80.0
15.0：15.0：15.0	32.0：32.0：40.0	65.0：65.0：32.0	100.0：100.0：100.0
15.0：15.0：20.0	32.0：32.0：50.0	65.0：65.0：40.0	125.0：125.0： 20.0
15.0：15.0：25.0	40.0：40.0：10.0	65.0：65.0：50.0	125.0：125.0： 25.0
20.0：20.0： 8.0	40.0：40.0：15.0	65.0：65.0：65.0	125.0：125.0： 32.0
20.0：20.0：10.0	40.0：40.0：20.0	65.0：65.0：80.0	125.0：125.0： 40.0
20.0：20.0：15.0	40.0：40.0：25.0	80.0：80.0：20.0	125.0：125.0： 50.0
20.0：20.0：20.0	40.0：40.0：32.0	80.0：80.0：25.0	125.0：125.0： 65.0
20.0：20.0：25.0	40.0：40.0：40.0	80.0：80.0：32.0	125.0：125.0： 80.0
20.0：20.0：32.0	40.0：40.0：50.0	80.0：80.0：40.0	125.0：125.0：100.0
25.0：25.0：10.0	50.0：50.0：15.0	80.0：80.0：50.0	125.0：125.0：125.0
25.0：25.0：15.0	50.0：50.0：20.0	80.0：80.0：65.0	150.0：150.0： 20.0

150.0 : 150.0 : 25.0　　150.0 : 150.0 : 50.0　　150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 32.0　　150.0 : 150.0 : 65.0　　150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 40.0　　150.0 : 150.0 : 80.0　　150.0 : 150.0 : 150.0

REF-T　レフネットジョイント　T

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［REF　レフネットジョイント］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

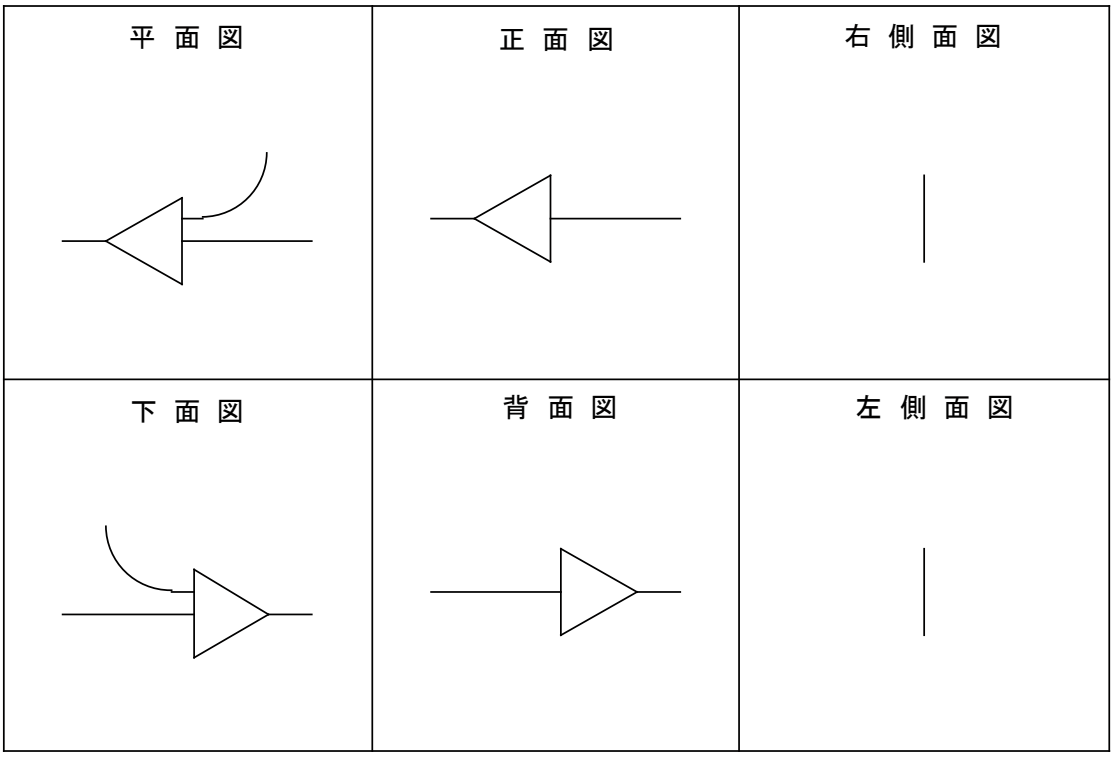

12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 6.4
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 6.4
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7

19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5

25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 25.4 , 12.7
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 28.6 , 12.7
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 31.8 , 15.9
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 , 15.9
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 , 19.1
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 25.4 , 12.7
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 28.6 , 12.7
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 31.8 , 15.9
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 , 15.9
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 , 19.1
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 25.4 , 12.7
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 28.6 , 12.7
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 31.8 , 15.9
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 38.1 , 15.9
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 38.1 , 19.1
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5

31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 25.4 , 12.7
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 28.6 , 12.7
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 31.8 , 15.9
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 , 15.9
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 , 19.1
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 25.4 , 12.7
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 28.6 , 12.7
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 31.8 , 15.9
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 , 15.9
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 , 19.1
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 25.4 , 12.7
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 28.6 , 12.7
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 31.8 , 15.9
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 , 15.9
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4: 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 25.4 , 12.7
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 28.6 , 12.7
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 25.4 , 12.7
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 28.6 , 12.7
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5

38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 28.6 , 12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 25.4 , 12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 28.6 , 12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 31.8 , 15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 38.1 , 15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 38.1 , 19.1

ABACUS-FT アバカス 給水栓チーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 ： 13.0 ： 15.0
20.0 ： 20.0 ： 15.0
20.0 ： 20.0 ： 20.0
25.0 ： 25.0 ： 25.0

ABACUS-RT アバカス 径違いチーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

20.0	20.0	13.0
25.0	25.0	20.0
30.0	30.0	13.0
30.0	30.0	20.0
30.0	30.0	25.0
40.0	40.0	13.0
40.0	40.0	20.0
40.0	40.0	25.0
40.0	40.0	30.0
50.0	50.0	13.0
50.0	50.0	20.0
50.0	50.0	25.0
50.0	50.0	30.0
50.0	50.0	40.0
60.0	60.0	30.0
60.0	60.0	40.0
60.0	60.0	50.0

ABACUS-T アバカス チーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

13.0 : 13.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
60.0 : 60.0 : 60.0

AM-90Y200　塩ビ製小口径マス　雨マス･90°　合流(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

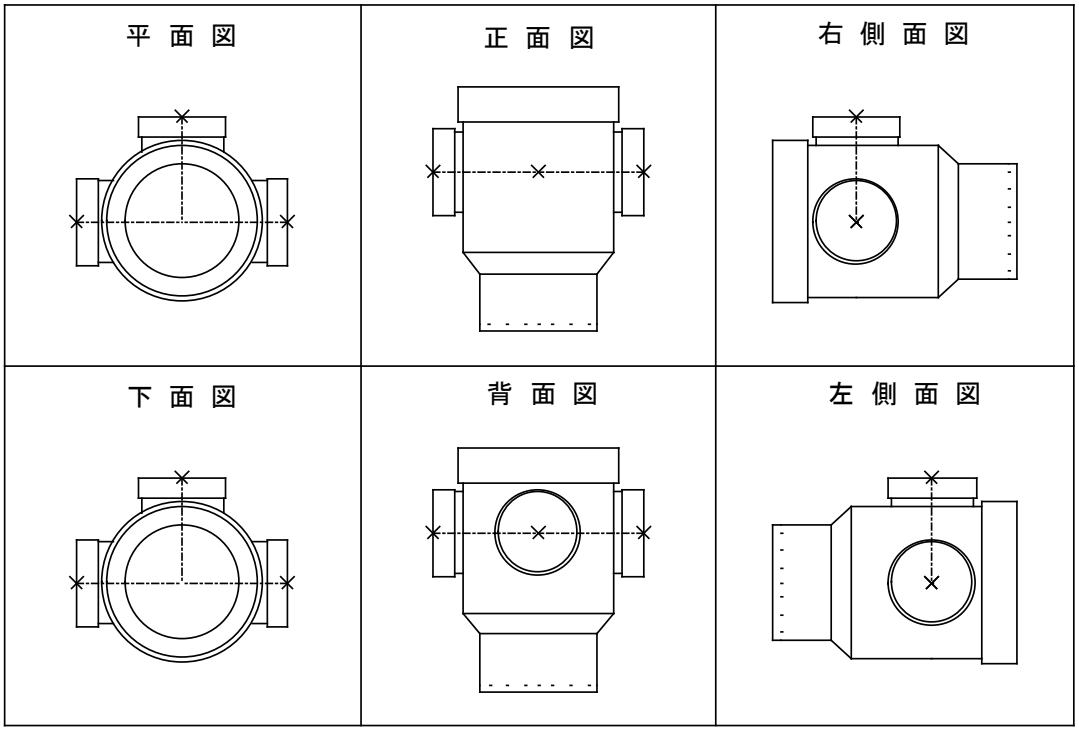

100.0　：100.0　：100.0
150.0　：150.0　：150.0

AM-90Y300　塩ビ製小口径マス 雨マス･90°合流(掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0:150.0:150.0
200.0:200.0:200.0
250.0:250.0:250.0
300.0:300.0:300.0

AW-EFT　建築設備用ポリエチレン管継手 EFティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂継手］ー［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

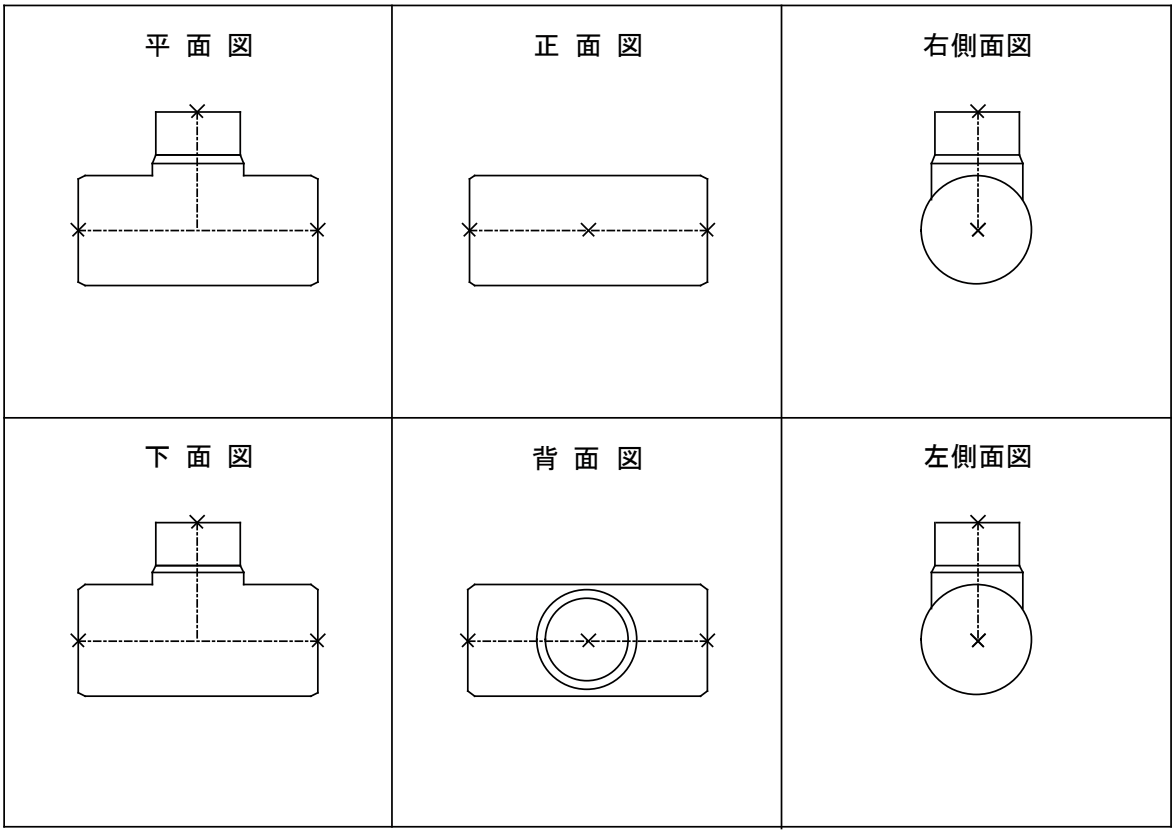

20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
30.0: 20.0: 25.0
30.0: 30.0: 20.0
30.0: 30.0: 25.0
30.0: 30.0: 30.0
40.0: 30.0: 20.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 40.0: 20.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 30.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 20.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
75.0: 75.0: 20.0
75.0: 75.0: 25.0
75.0: 75.0 : 40.0
75.0: 75.0 : 50.0
75.0: 75.0 : 75.0
100.0:100.0: 50.0
100.0:100.0: 75.0
100.0:100.0:100.0

DIPNS-AFT　NS形ダクタイル鋳鉄異形管　浅層埋設対応フランジ付チーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

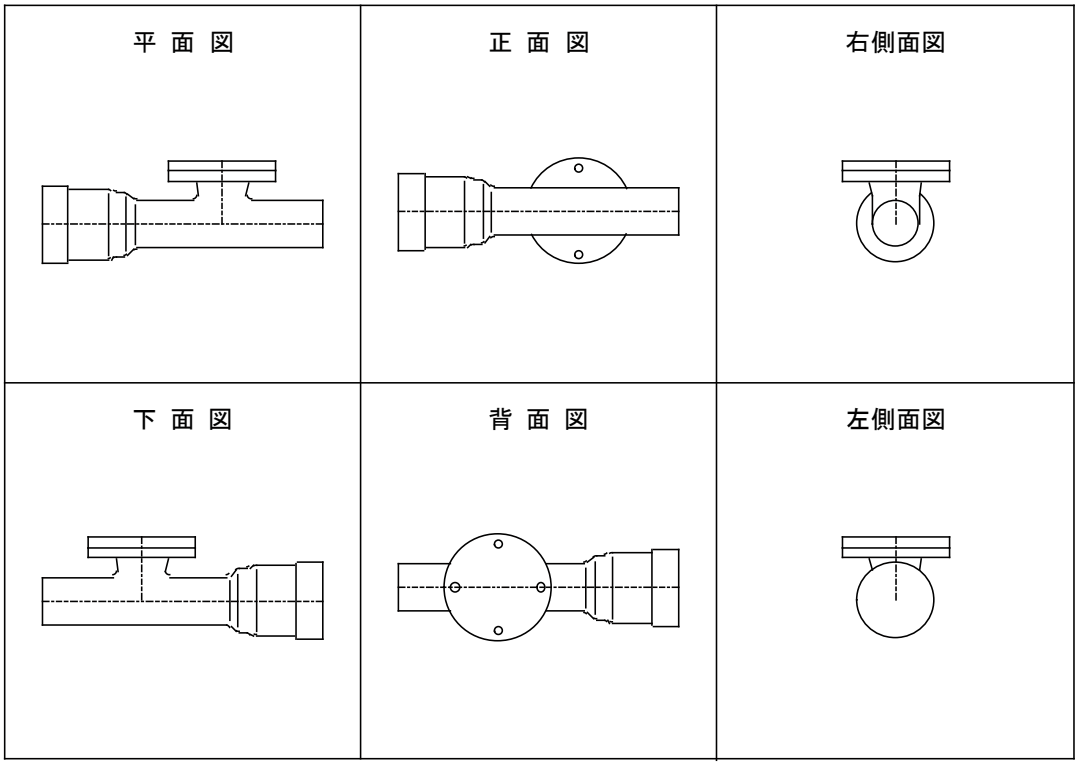

75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0
150.0	150.0	75.0
150.0	150.0	100.0
200.0	200.0	100.0
200.0	200.0	200.0
250.0	250.0	75.0
250.0	250.0	100.0

DIPNS-DT　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 排水T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

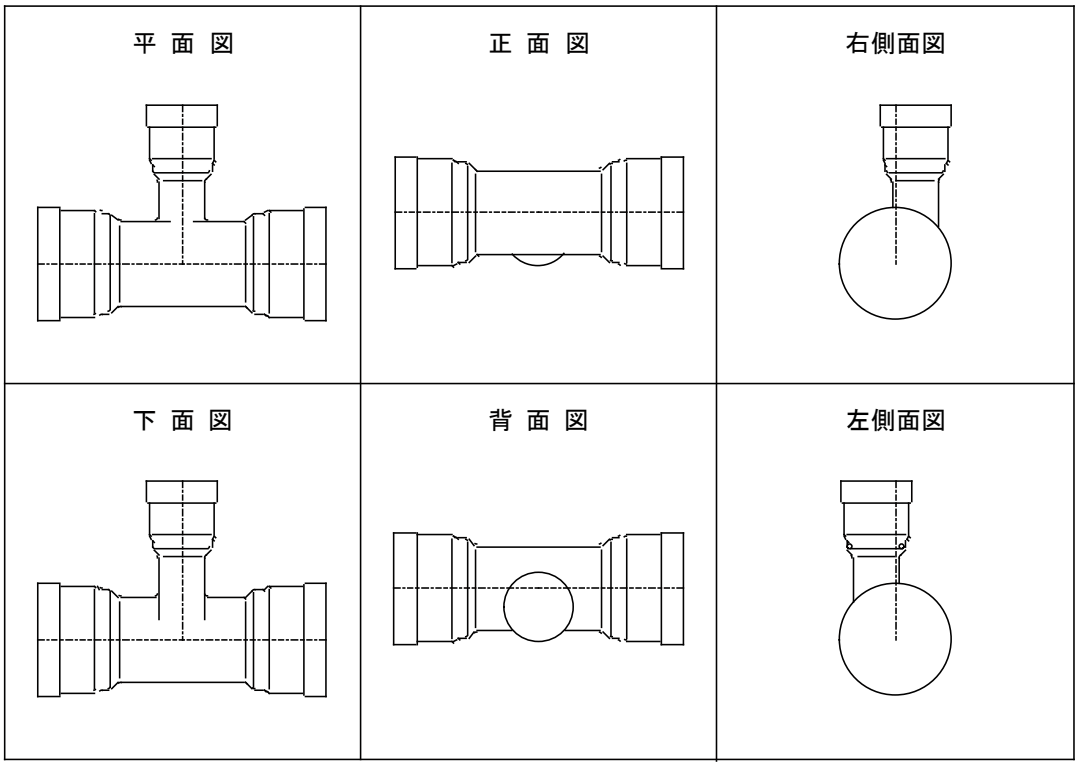

200.0　：200.0　：100.0
250.0　：250.0　：100.0

DIPNS-FT　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

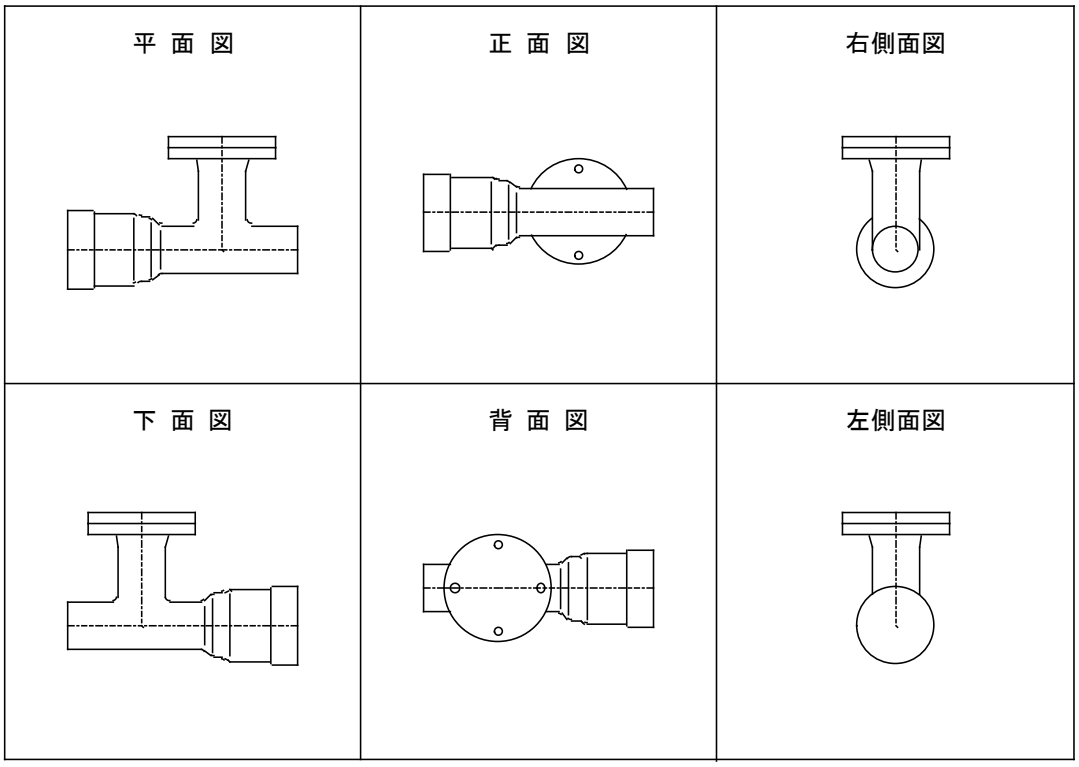

75.0	75.0	75.0	250.0	250.0	75.0
100.0	100.0	75.0	250.0	250.0	100.0
150.0	150.0	75.0			
150.0	150.0	100.0			
200.0	200.0	100.0			

DIPNS-ST　NS形ダクタイル鋳鉄異形管　二受T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

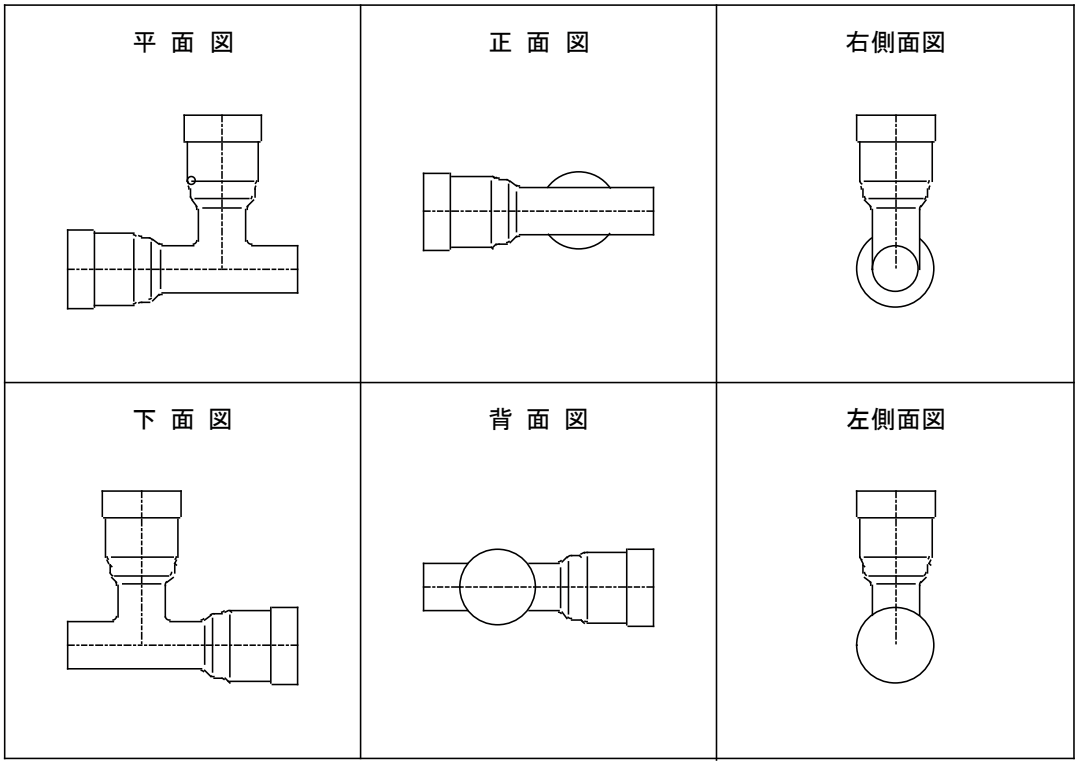

75.0	75.0	75.0	200.0	200.0	100.0
100.0	100.0	75.0	200.0	200.0	150.0
100.0	100.0	100.0	200.0	200.0	200.0
150.0	150.0	75.0	250.0	250.0	100.0
150.0	150.0	100.0	250.0	250.0	150.0
150.0	150.0	150.0	250.0	250.0	250.0

DIPNS-UFT　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 渦巻き式フランジ付T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

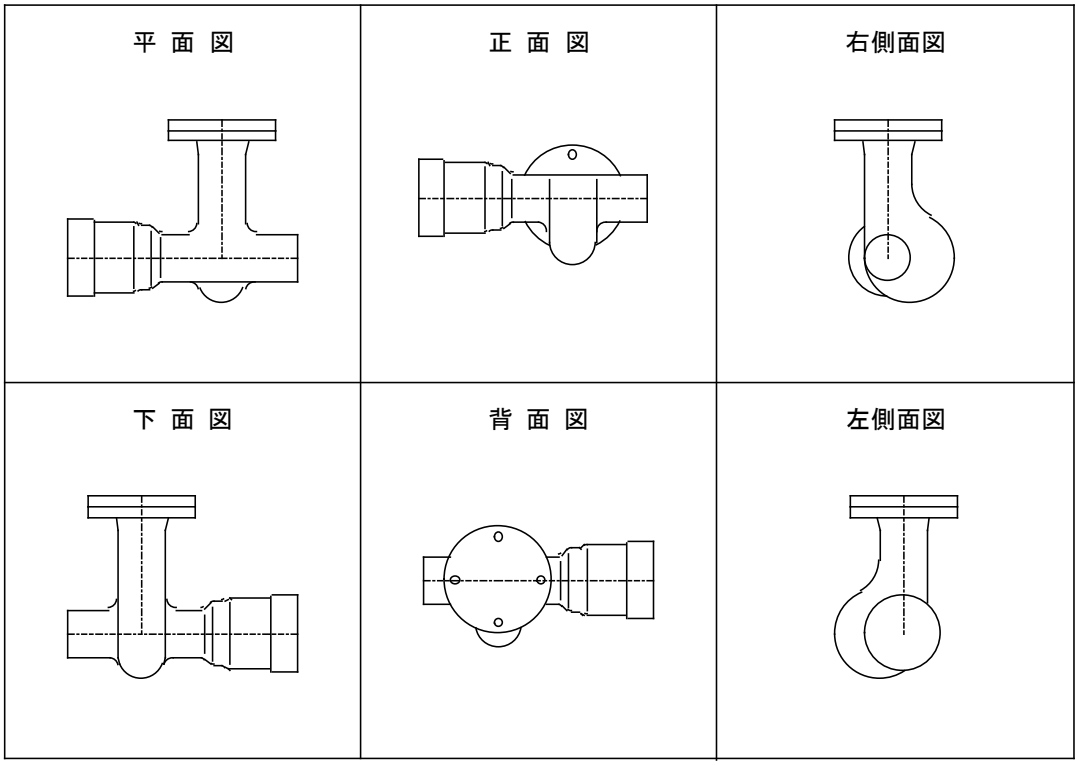

75.0	75.0	75.0	200.0	200.0	75.0
100.0	100.0	75.0	200.0	200.0	100.0
150.0	150.0	75.0	250.0	250.0	75.0
150.0	150.0	100.0	250.0	250.0	100.0

EF-RT　JFEポリブテン管用継手 E種径違いチー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

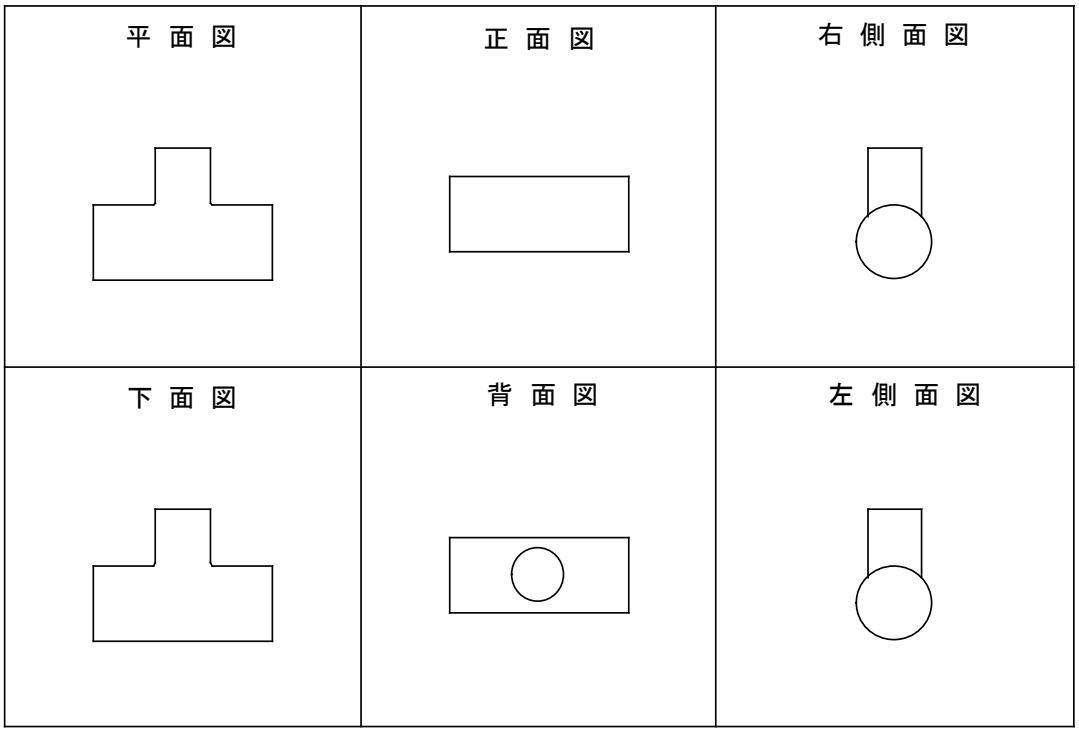

16.0　：　16.0　：　13.0
20.0　：　20.0　：　13.0

EF-T　JFEポリブテン管用継手 E種チー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

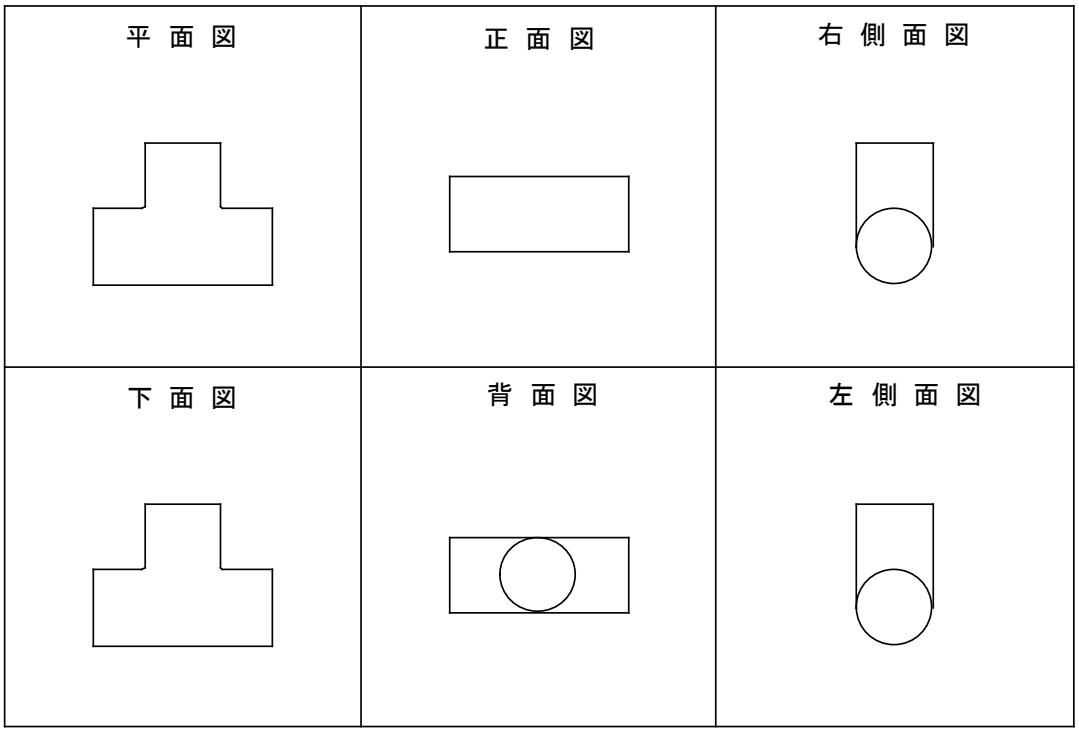

13.0	:	13.0	:	13.0
16.0	:	16.0	:	16.0
20.0	:	20.0	:	20.0

FDV-DT　小口径耐火二層管継手 90°小曲りティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FDV 小口径耐火二層管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

25.0: 25.0: 25.0
30.0: 30.0: 25.0
30.0: 30.0: 30.0
40.0: 40.0: 30.0
40.0: 40.0: 25.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 30.0

FS-DT　耐火DV継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FS 耐火DV継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

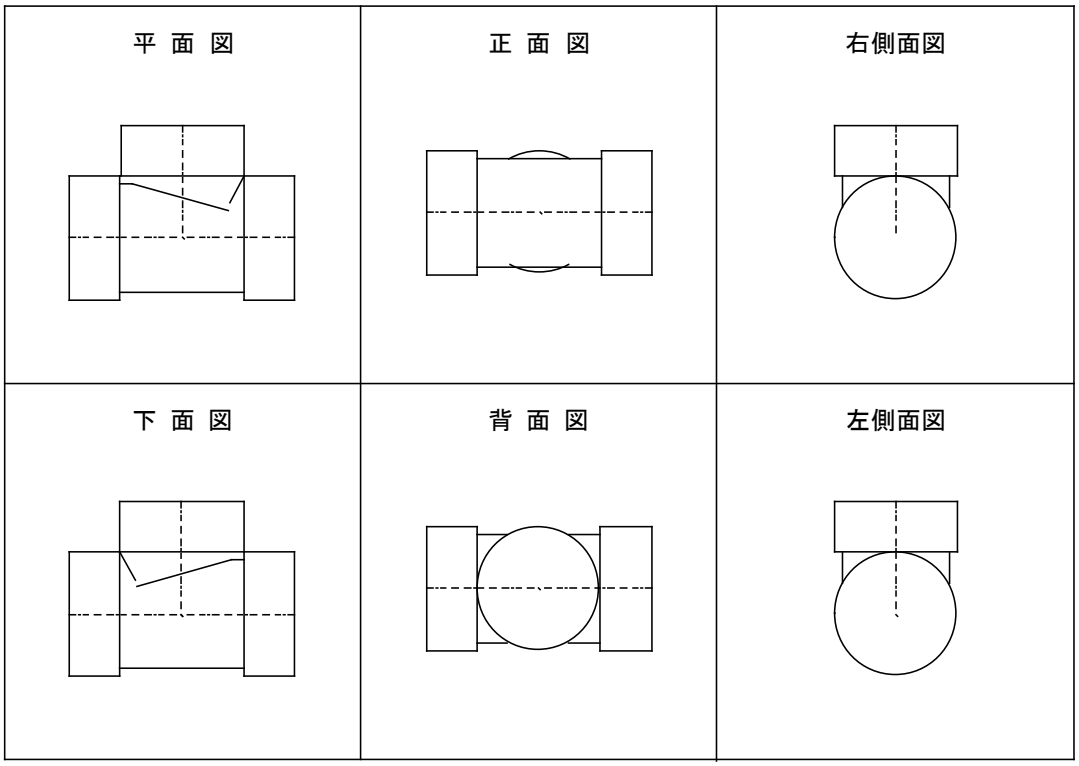

50.0	50.0	40.0	100.0	100.0	50.0
50.0	50.0	50.0	100.0	100.0	65.0
65.0	65.0	50.0	100.0	100.0	75.0
65.0	65.0	65.0	100.0	100.0	100.0
75.0	75.0	50.0	125.0	125.0	100.0
75.0	75.0	65.0	125.0	125.0	125.0
75.0	75.0	75.0	150.0	150.0	100.0
100.0	100.0	40.0	150.0	150.0	150.0

FS-LT　耐火DV継手 90°大曲りY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［FS 耐火DV継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

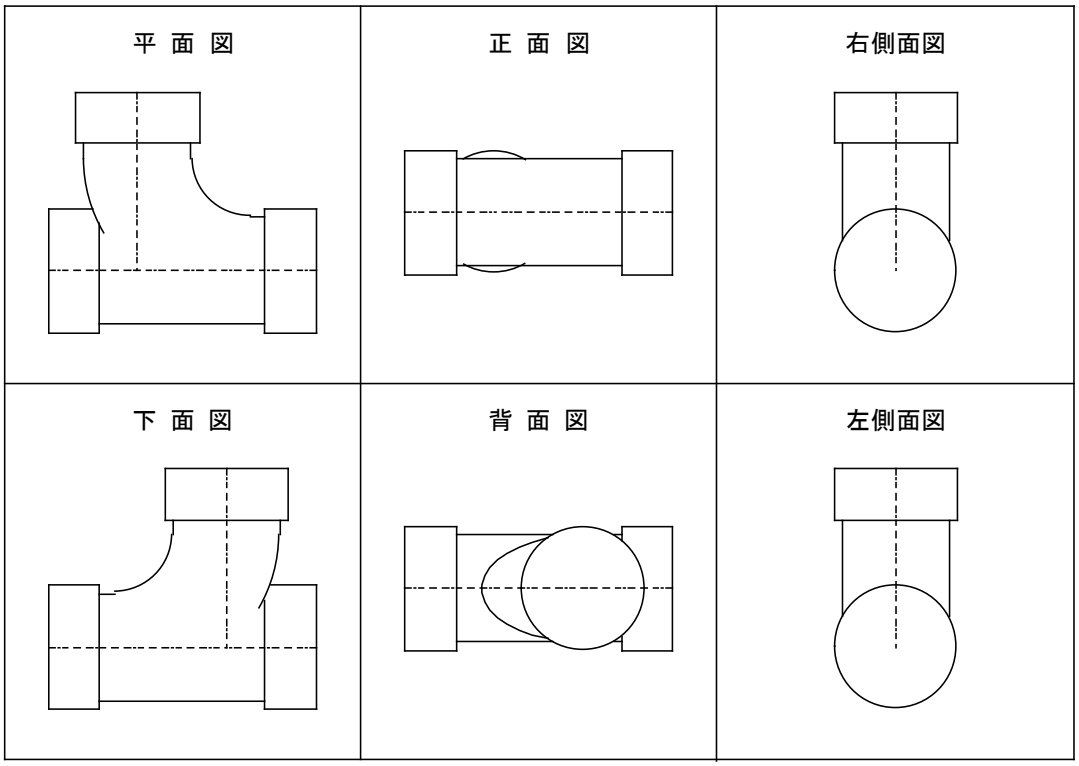

40.0 : 40.0 : 40.0	75.0 : 75.0 : 75.0	150.0 : 150.0 : 150.0
50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 40.0	
50.0 : 50.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 50.0	
65.0 : 65.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 65.0	
65.0 : 65.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 75.0	
65.0 : 65.0 : 65.0	100.0 : 100.0 : 100.0	
75.0 : 75.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 75.0	
75.0 : 75.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 100.0	
75.0 : 75.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 125.0	

FS-Y　耐火DV継手　45°　Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FS 耐火DV継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

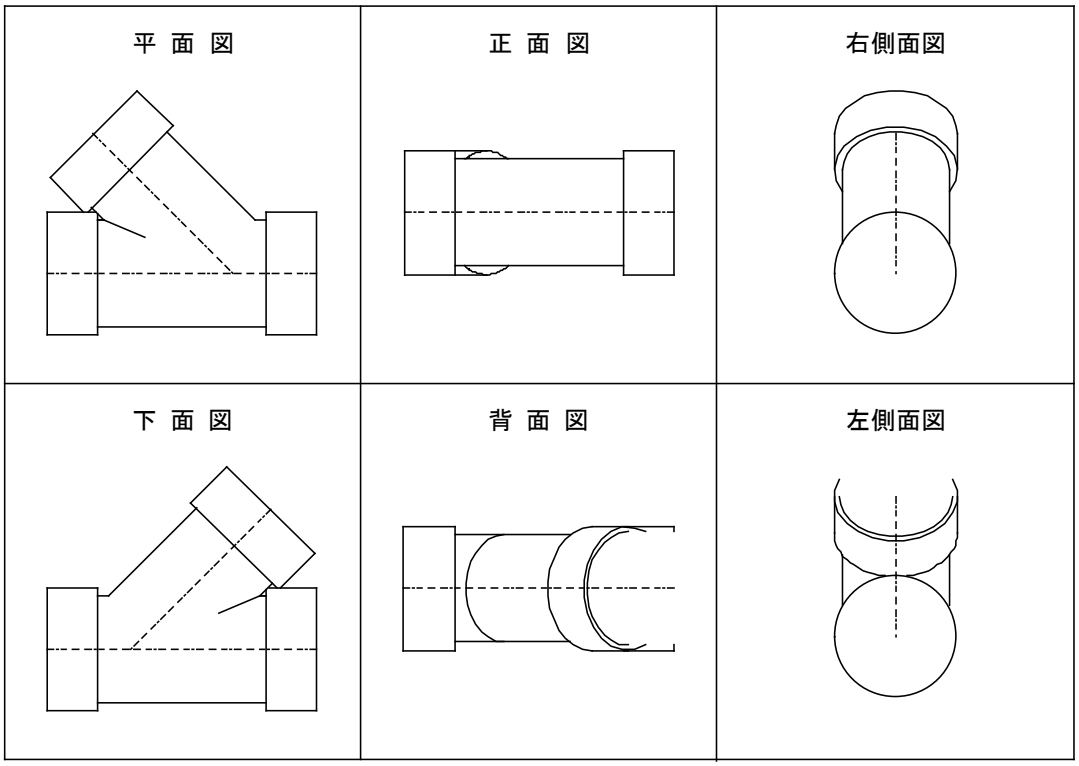

40.0 : 40.0 : 40.0	75.0 : 75.0 : 75.0	150.0 : 150.0 : 150.0
50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 40.0	
50.0 : 50.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 50.0	
65.0 : 65.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 65.0	
65.0 : 65.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 75.0	
65.0 : 65.0 : 65.0	100.0 : 100.0 : 100.0	
75.0 : 75.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 100.0	
75.0 : 75.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 125.0	
75.0 : 75.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 100.0	

MEKA-LST　メカニカル形排水用鋳鉄異形管鉛管接続用 排水T管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

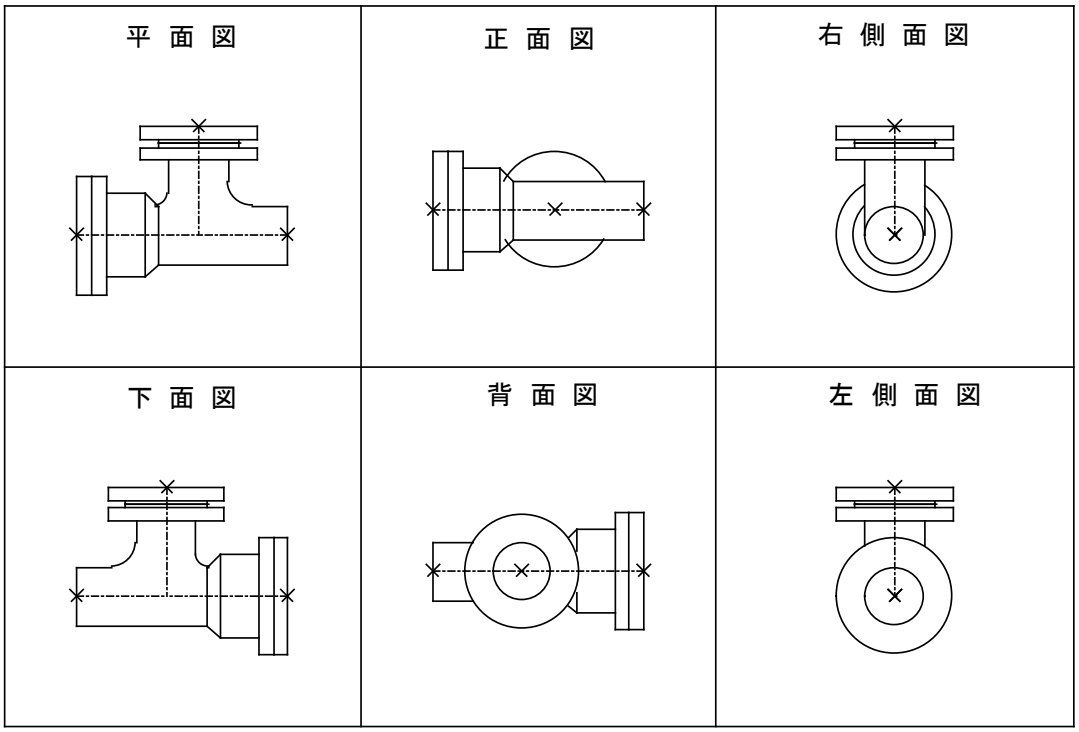

50.0	50.0	50.0
75.0	75.0	50.0
75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	75.0
125.0	125.0	75.0

MEKA-VST　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 塩化ビニル接続用

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

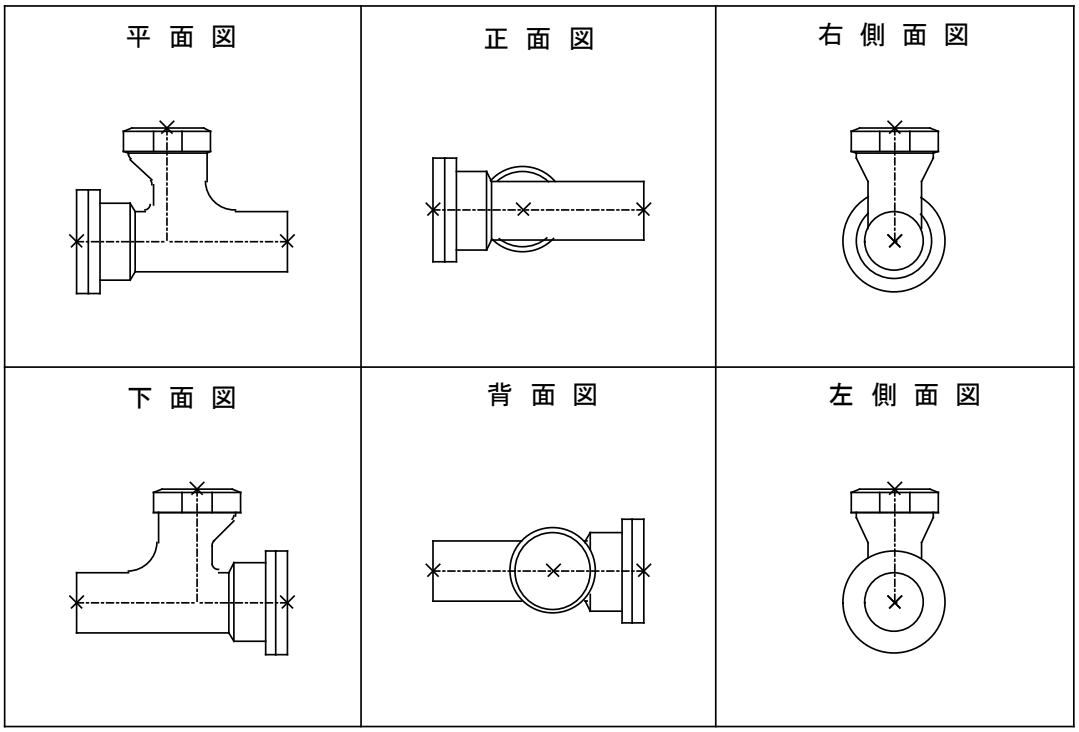

75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	75.0
125.0	125.0	75.0

HT-WT　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 給水栓ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

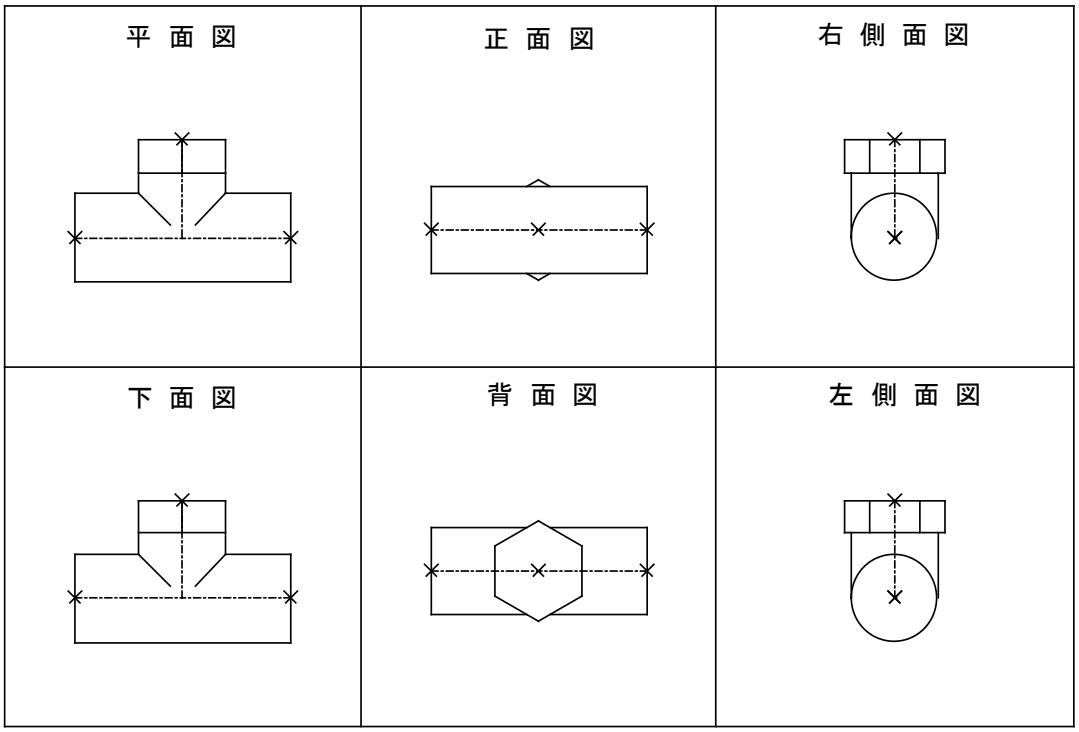

13.0　：13.0　：13.0

DV-LT　排水用硬質塩化ビニル管継手 90°大曲りY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

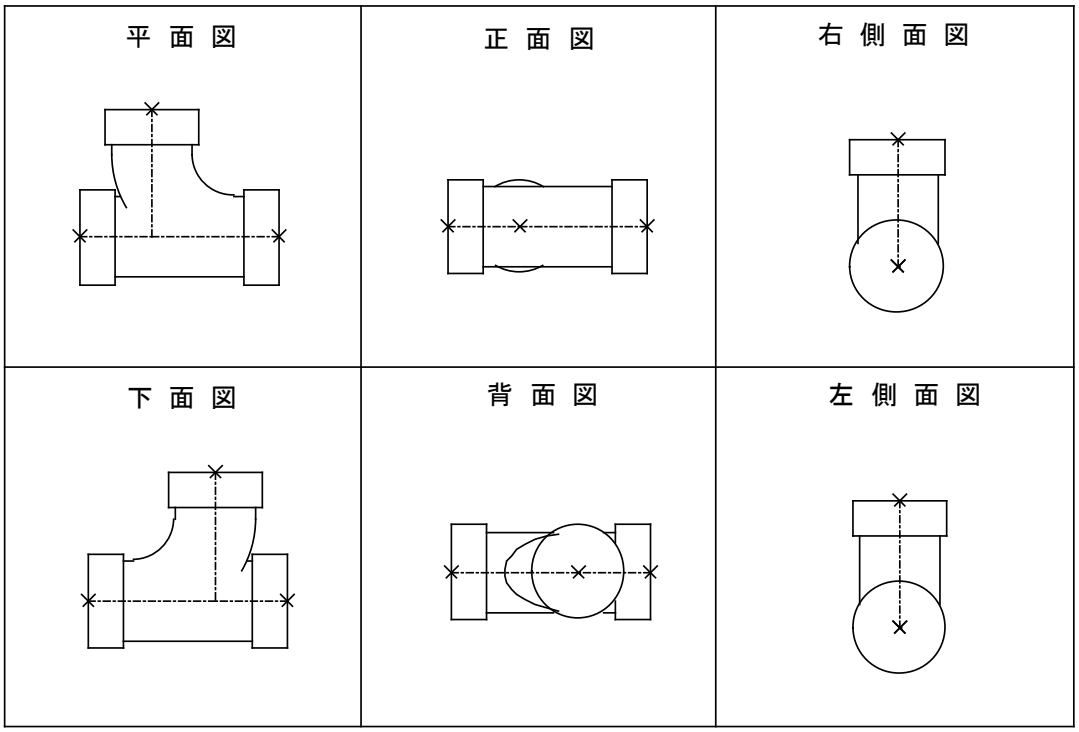

30.0	30.0	30.0	125.0	125.0	50.0
40.0	40.0	30.0	125.0	125.0	65.0
40.0	40.0	40.0	125.0	125.0	75.0
50.0	50.0	30.0	125.0	125.0	100.0
50.0	50.0	40.0	125.0	125.0	125.0
50.0	50.0	50.0	150.0	150.0	65.0
65.0	65.0	40.0	150.0	150.0	75.0
65.0	65.0	50.0	150.0	150.0	100.0
65.0	65.0	65.0	150.0	150.0	125.0
75.0	75.0	40.0	150.0	150.0	150.0
75.0	75.0	50.0	200.0	200.0	100.0
75.0	75.0	65.0	200.0	200.0	150.0
75.0	75.0	75.0	200.0	200.0	200.0
100.0	100.0	40.0			
100.0	100.0	50.0			
100.0	100.0	65.0			
100.0	100.0	75.0			
100.0	100.0	100.0			

DV-Y　排水用硬質塩化ビニル管継手　45°　Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［DV 排水用硬質塩ビ管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

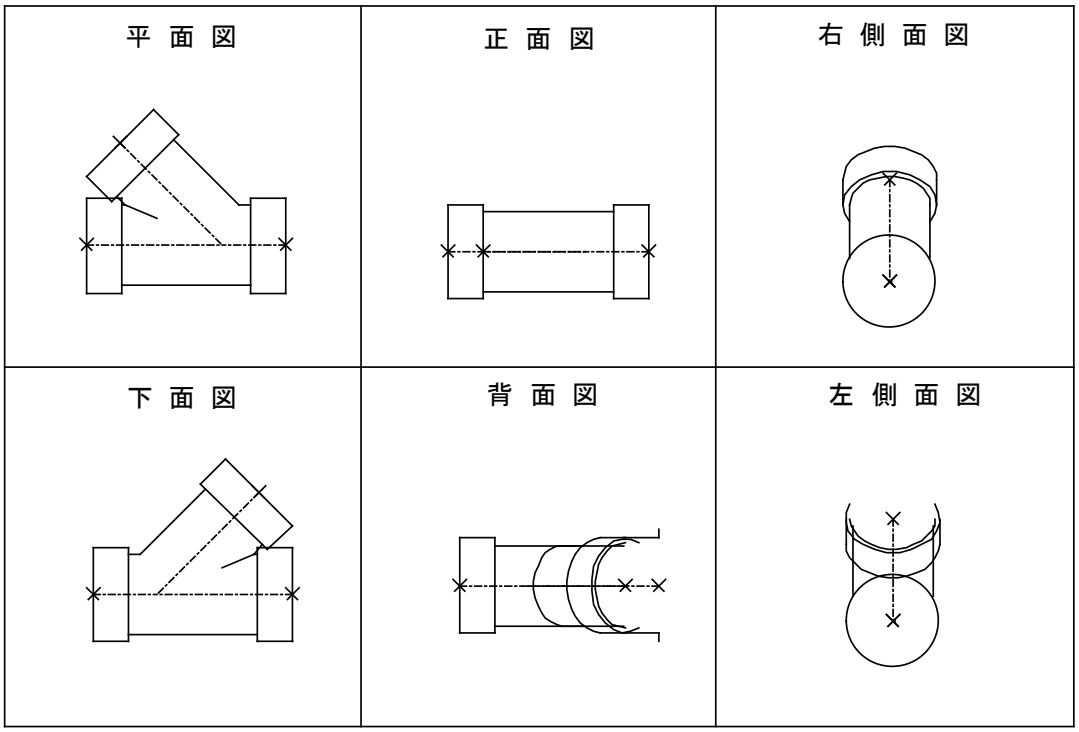

40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 100.0
200.0 : 200.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 200.0

ETM-Y　築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　45°Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［ETM ＤＶＬＰ用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

32.0	32.0	32.0	125.0	125.0	50.0
40.0	40.0	32.0	125.0	125.0	65.0
40.0	40.0	40.0	125.0	125.0	80.0
50.0	50.0	32.0	125.0	125.0	100.0
50.0	50.0	40.0	125.0	125.0	125.0
50.0	50.0	50.0	150.0	150.0	50.0
65.0	65.0	40.0	150.0	150.0	80.0
65.0	65.0	50.0	150.0	150.0	100.0
65.0	65.0	65.0	150.0	150.0	125.0
80.0	80.0	40.0	150.0	150.0	150.0
80.0	80.0	50.0	200.0	200.0	100.0
80.0	80.0	65.0	200.0	200.0	125.0
80.0	80.0	80.0	200.0	200.0	150.0
100.0	100.0	40.0	200.0	200.0	200.0
100.0	100.0	50.0			
100.0	100.0	65.0			
100.0	100.0	80.0			
100.0	100.0	100.0			

DV-COLT　排水用硬質塩化ビニル管継手　掃除口付90°　大曲りY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

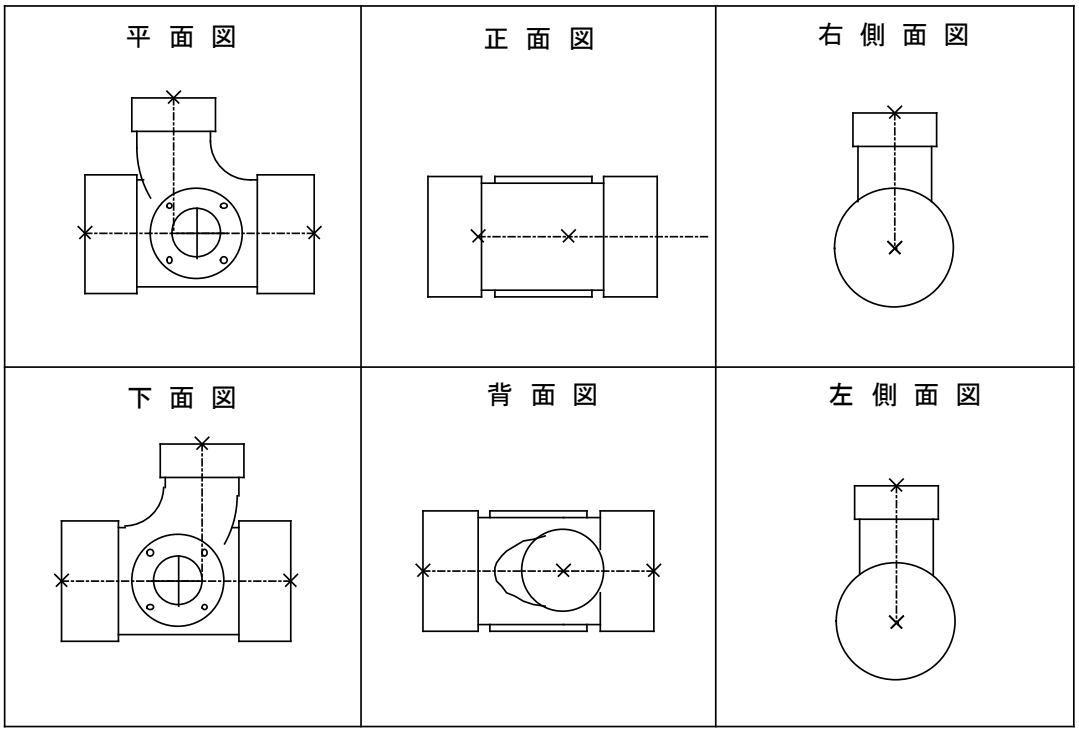

150.0　：150.0　：100.0

TM-LT　繊維モルタルビニル二層管継手 90°大曲リY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

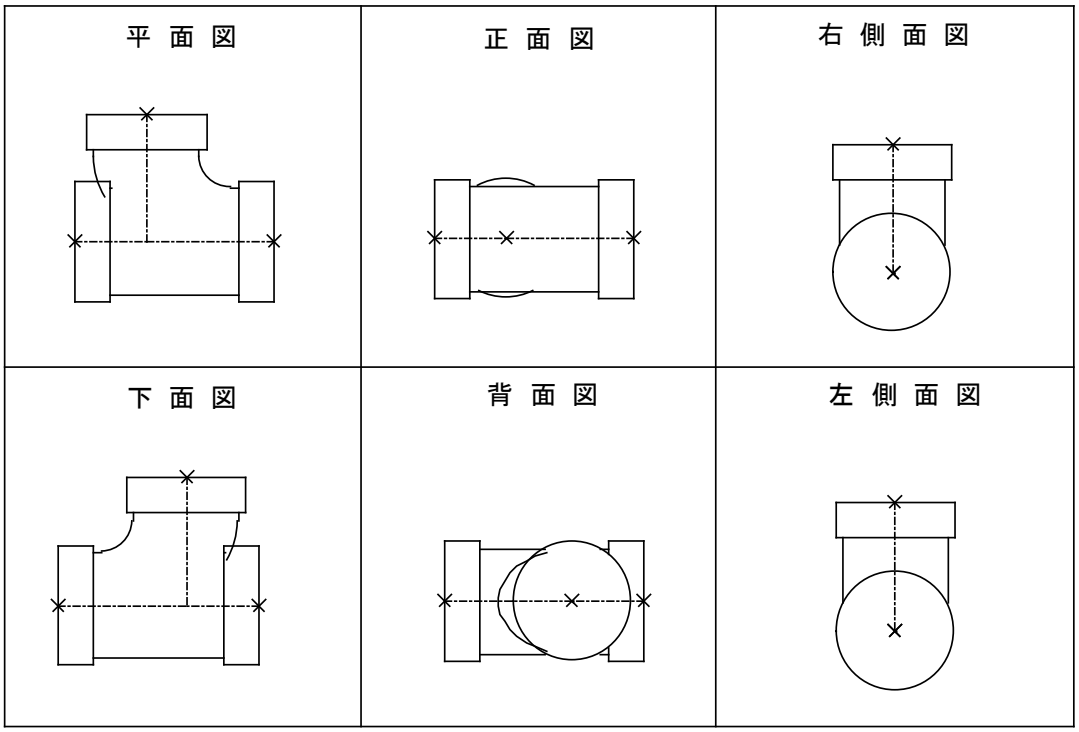

40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	40.0
65.0	65.0	50.0
65.0	65.0	65.0
75.0	75.0	40.0
75.0	75.0	50.0
75.0	75.0	65.0
75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	40.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	65.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	65.0
125.0	125.0	75.0
125.0	125.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	65.0
150.0	150.0	75.0
150.0	150.0	100.0
150.0	150.0	125.0
150.0	150.0	150.0

DR-Y　ねじ込み式排水管継手 45° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［DR ドレネジ］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

32.0 : 32.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 80.0
40.0 : 40.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 100.0
40.0 : 40.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 80.0	125.0 : 125.0 : 125.0
50.0 : 50.0 : 32.0	100.0 : 100.0 : 32.0	150.0 : 150.0 : 50.0
50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 40.0	150.0 : 150.0 : 65.0
50.0 : 50.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 50.0	150.0 : 150.0 : 80.0
65.0 : 65.0 : 32.0	100.0 : 100.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 100.0
65.0 : 65.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 80.0	150.0 : 150.0 : 125.0
65.0 : 65.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 100.0	150.0 : 150.0 : 150.0
65.0 : 65.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 40.0	200.0 : 200.0 : 100.0
80.0 : 80.0 : 32.0	125.0 : 125.0 : 50.0	200.0 : 200.0 : 150.0
80.0 : 80.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 65.0	200.0 : 200.0 : 200.0

DR-TY　ねじ込み式排水管継手 90°大曲リY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［DR ドレネジ］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

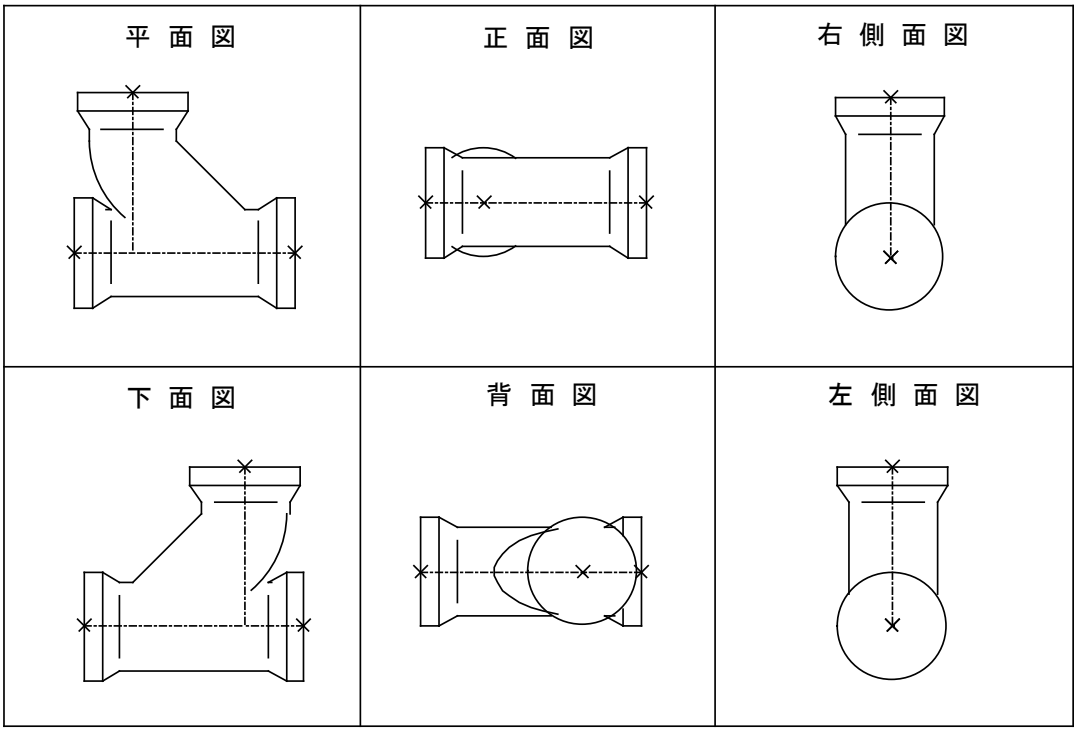

32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 40.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 40.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 100.0
200.0 : 200.0 : 125.0
200.0 : 200.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 200.0

MD-TY　排水鋼管用可とう継手 90° 大曲りY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［MD 排水鋼管用可とう継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

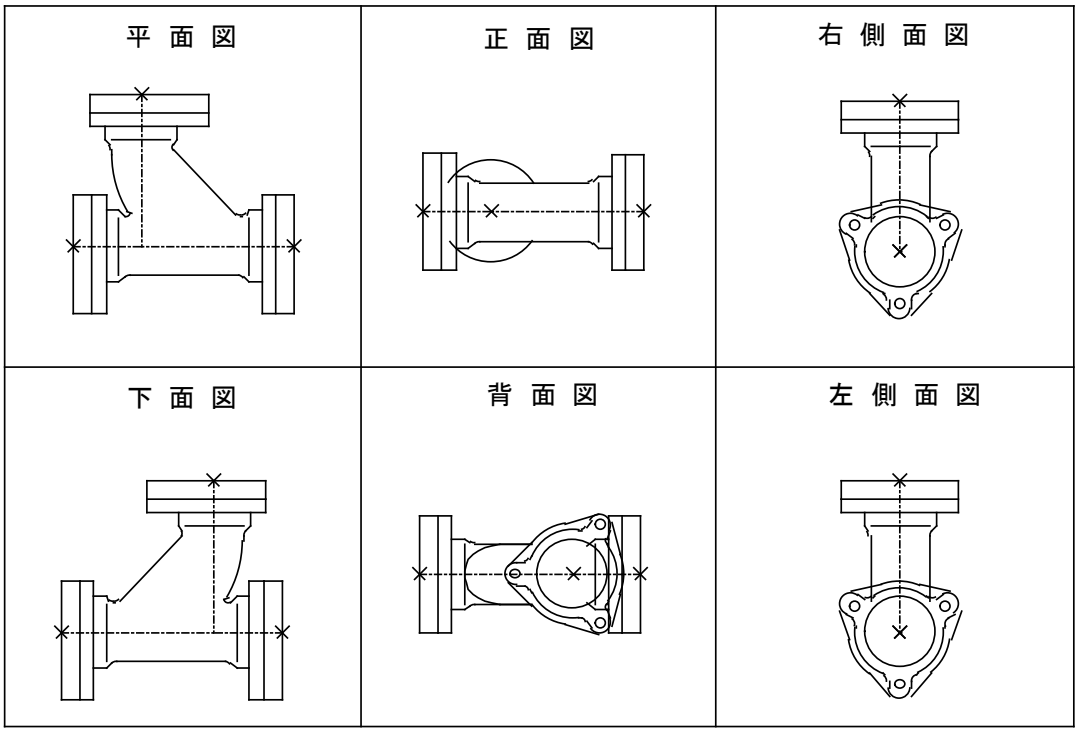

32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	32.0
50.0	50.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	40.0
65.0	65.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	40.0
80.0	80.0	50.0
80.0	80.0	65.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	40.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	65.0
100.0	100.0	80.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	50.0
125.0	125.0	65.0
125.0	125.0	80.0
125.0	125.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	50.0
150.0	150.0	80.0
150.0	150.0	100.0
150.0	150.0	125.0
150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	100.0
200.0	200.0	125.0
200.0	200.0	150.0
200.0	200.0	200.0

MD-Y　排水鋼管用可とう継手　45°　Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［MD 排水鋼管用可とう継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

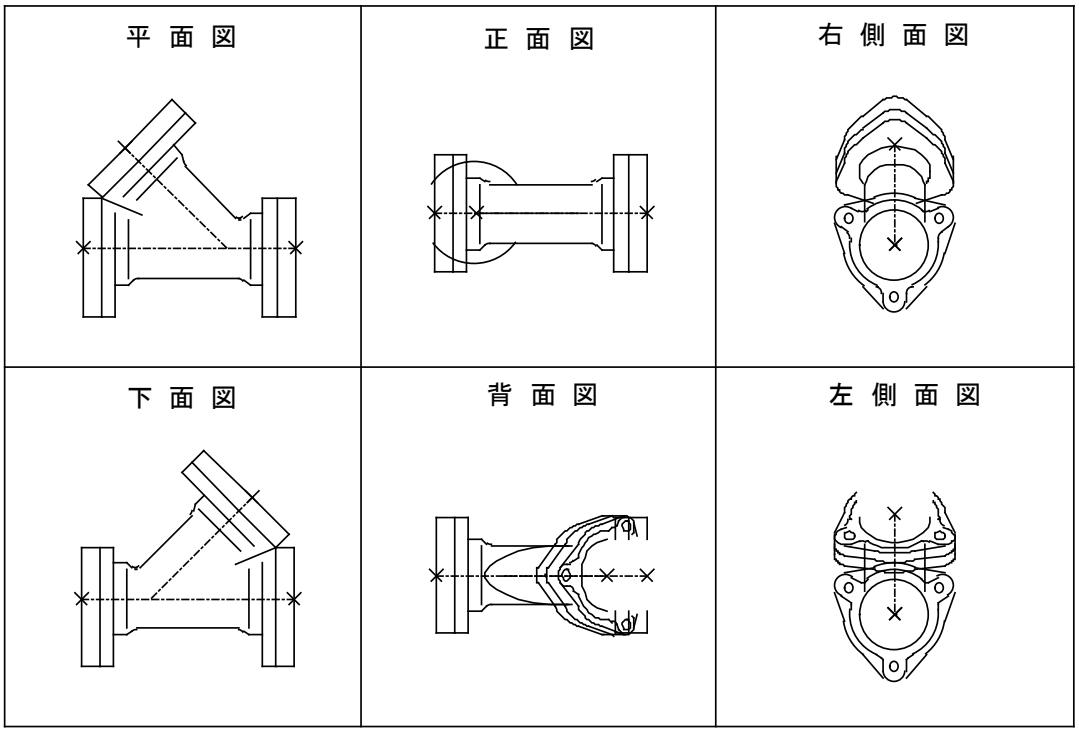

32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	32.0
50.0	50.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	40.0
65.0	65.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	40.0
80.0	80.0	50.0
80.0	80.0	65.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	40.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	65.0
100.0	100.0	80.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	50.0
125.0	125.0	65.0
125.0	125.0	80.0
125.0	125.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	50.0
150.0	150.0	80.0
150.0	150.0	100.0
150.0	150.0	125.0
150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	150.0
200.0	200.0	200.0

MD-LST　排水鋼管用可とう継手 ロングST

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［MD 排水鋼管用可とう継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

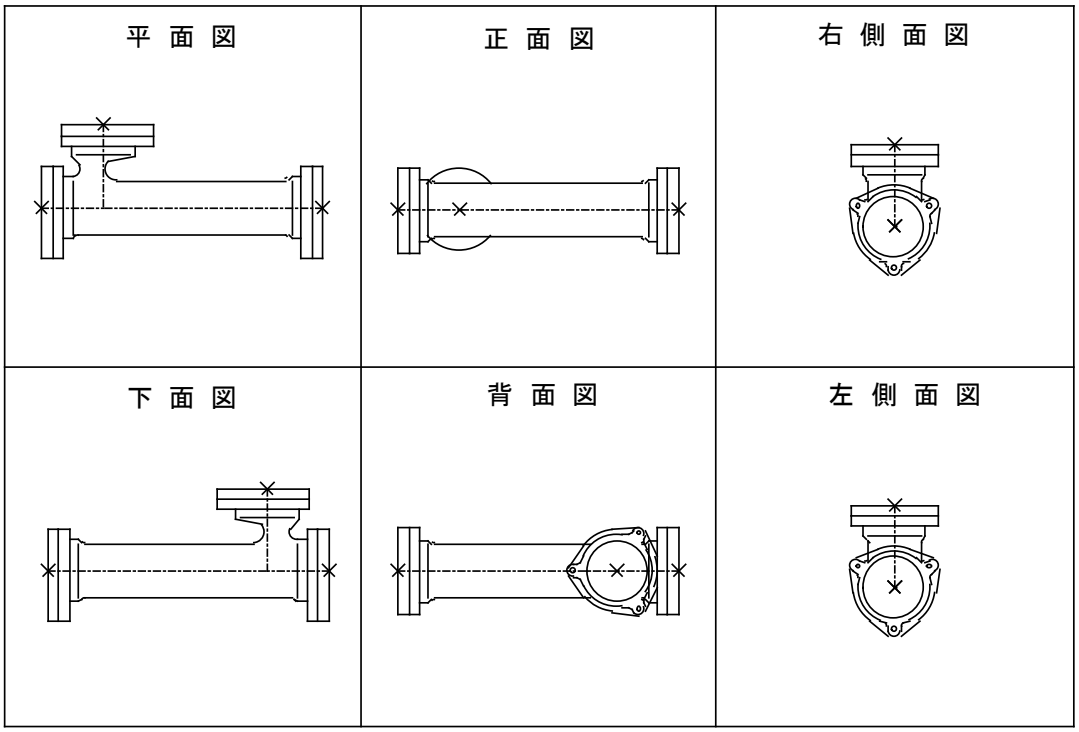

65.0	65.0	40.0	100.0	100.0	50.0
65.0	65.0	50.0	100.0	100.0	65.0
65.0	65.0	65.0	100.0	100.0	80.0
80.0	80.0	40.0	125.0	125.0	40.0
80.0	80.0	50.0	125.0	125.0	50.0
80.0	80.0	65.0	125.0	125.0	65.0
80.0	80.0	80.0	125.0	125.0	80.0
100.0	100.0	40.0			

MEKA-Y　メカニカル形排水用鋳鉄異形管　Y管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0 : 50.0 : 50.0	250.0 : 250.0 : 200.0
75.0 : 75.0 : 50.0	250.0 : 250.0 : 250.0
75.0 : 75.0 : 75.0	300.0 : 300.0 : 300.0
100.0 : 100.0 : 50.0	
100.0 : 100.0 : 75.0	
100.0 : 100.0 : 100.0	
125.0 : 125.0 : 75.0	
125.0 : 125.0 : 100.0	
125.0 : 125.0 : 125.0	
150.0 : 150.0 : 75.0	
150.0 : 150.0 : 100.0	
150.0 : 150.0 : 125.0	
150.0 : 150.0 : 150.0	
200.0 : 200.0 : 100.0	
200.0 : 200.0 : 125.0	
200.0 : 200.0 : 150.0	
200.0 : 200.0 : 200.0	
250.0 : 250.0 : 150.0	

MEKA-TY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 90°Y管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

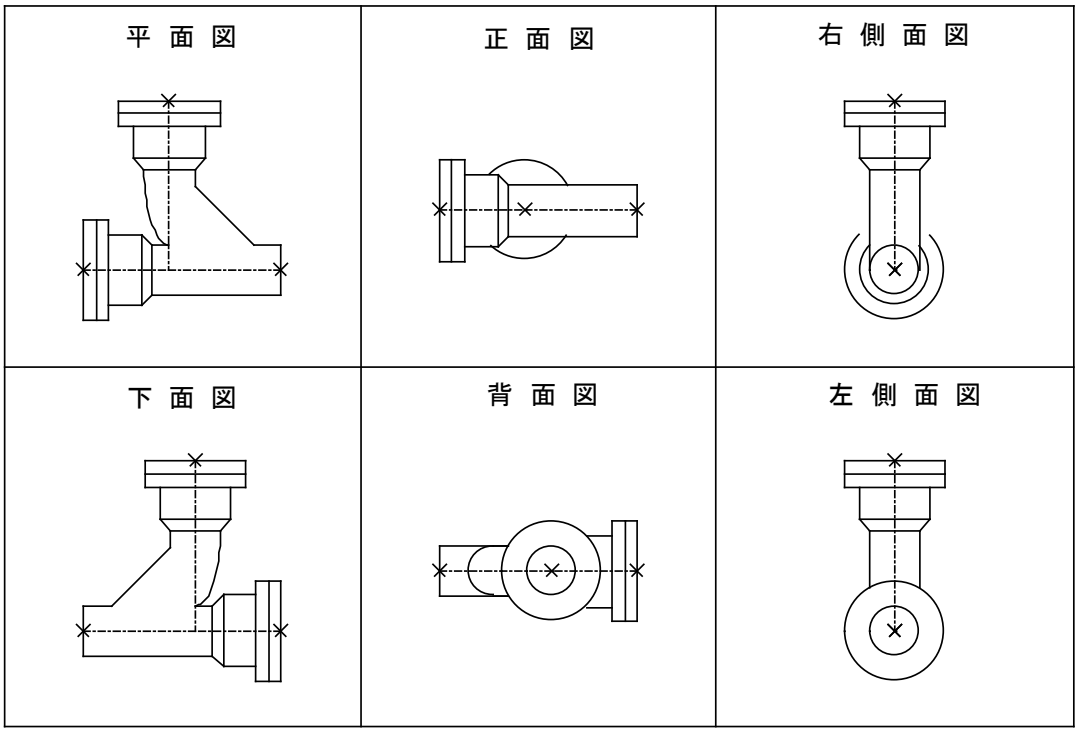

50.0	50.0	50.0	250.0	250.0	200.0
75.0	75.0	50.0	250.0	250.0	250.0
75.0	75.0	75.0	300.0	300.0	300.0
100.0	100.0	50.0			
100.0	100.0	75.0			
100.0	100.0	100.0			
125.0	125.0	75.0			
125.0	125.0	100.0			
125.0	125.0	125.0			
150.0	150.0	75.0			
150.0	150.0	100.0			
150.0	150.0	125.0			
150.0	150.0	150.0			
200.0	200.0	100.0			
200.0	200.0	125.0			
200.0	200.0	150.0			
200.0	200.0	200.0			
250.0	250.0	150.0			

MEKA-ST　メカニカル形排水用鋳鉄異形管　排水T管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

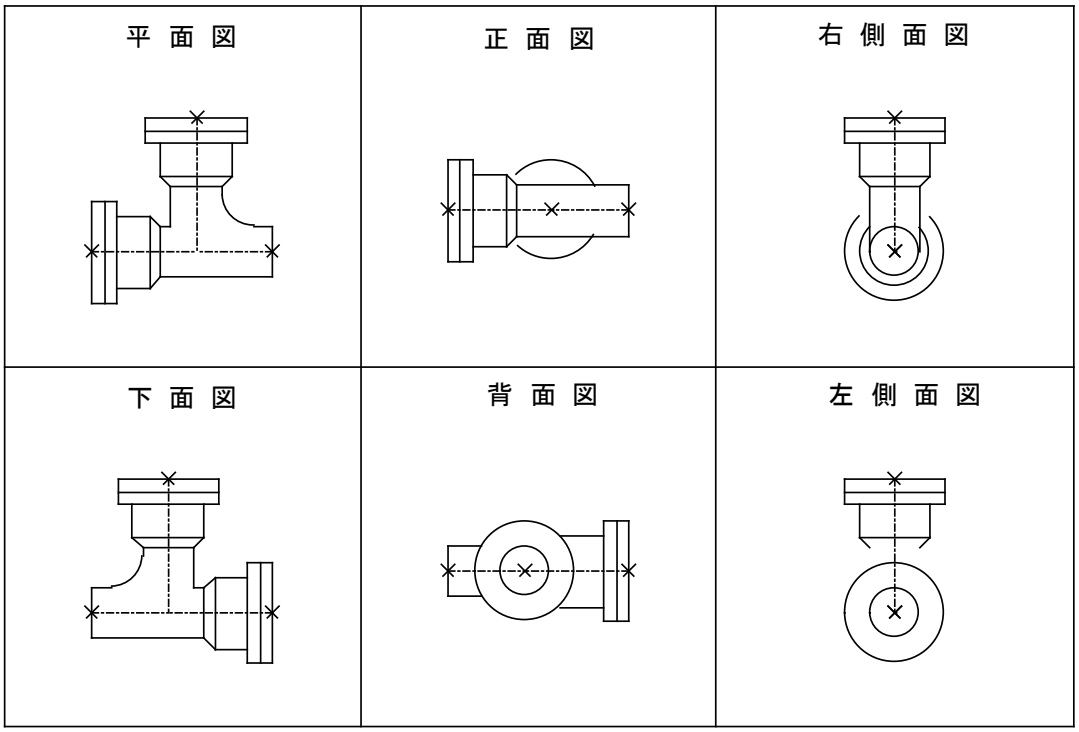

50.0	50.0	50.0	125.0	125.0	125.0
75.0	75.0	50.0	150.0	150.0	75.0
75.0	75.0	75.0	150.0	150.0	100.0
100.0	100.0	50.0	150.0	150.0	125.0
100.0	100.0	75.0	150.0	150.0	150.0
100.0	100.0	100.0	200.0	200.0	100.0
125.0	125.0	75.0	200.0	200.0	200.0
125.0	125.0	100.0			

ETM-TY　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 90°大曲りY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［ETM ＤＶＬＰ用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

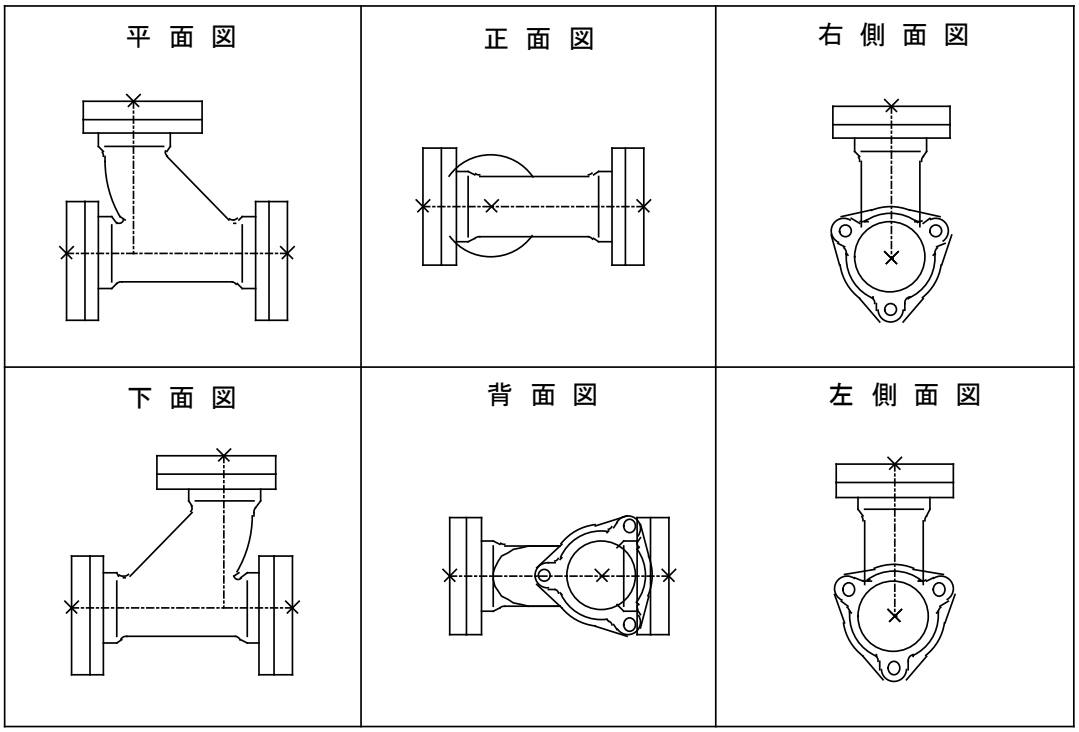

32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	32.0
50.0	50.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	40.0
65.0	65.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	40.0
80.0	80.0	50.0
80.0	80.0	65.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	40.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	65.0
100.0	100.0	80.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	50.0
125.0	125.0	65.0
125.0	125.0	80.0
125.0	125.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	50.0
150.0	150.0	80.0
150.0	150.0	100.0
150.0	150.0	125.0
150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	65.0
200.0	200.0	100.0
200.0	200.0	125.0
200.0	200.0	150.0
200.0	200.0	200.0

ETM-LSTL　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ロングST

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［ETM ＤＶＬＰ用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

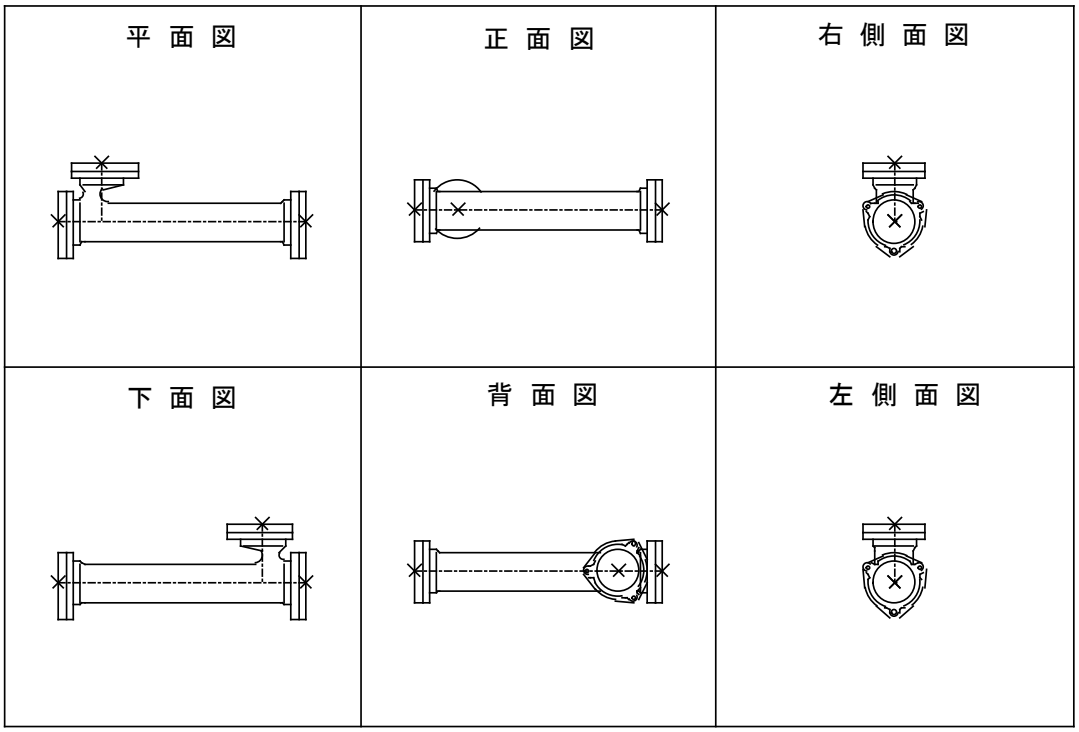

65.0	65.0	40.0
65.0	65.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	50.0
80.0	80.0	65.0
80.0	80.0	80.0
125.0	125.0	80.0

DR-STT　ねじ込み式排水管継手　通気T

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［DR ドレネジ］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	150.0

SSW-45Y 配管用鋼製差込み溶接式管継手 45°Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

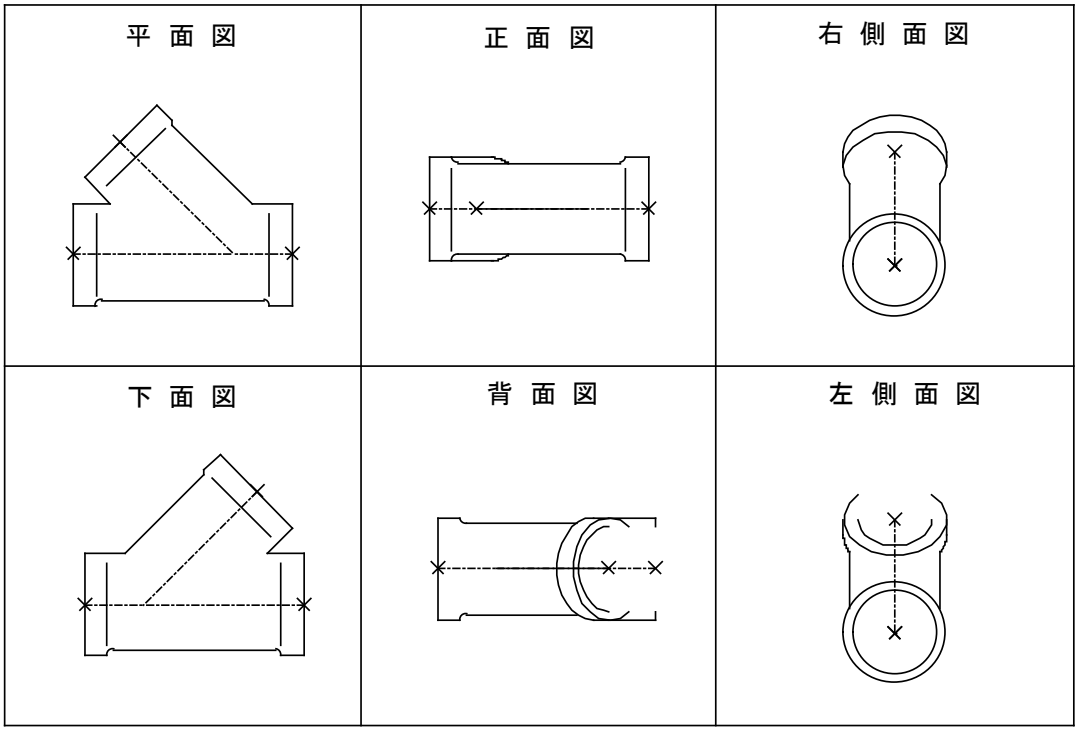

8.0	8.0	8.0
10.0	10.0	10.0
15.0	15.0	15.0
20.0	20.0	20.0
25.0	25.0	25.0
32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	50.0

TS-T　水道用硬質塩化ビニル管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

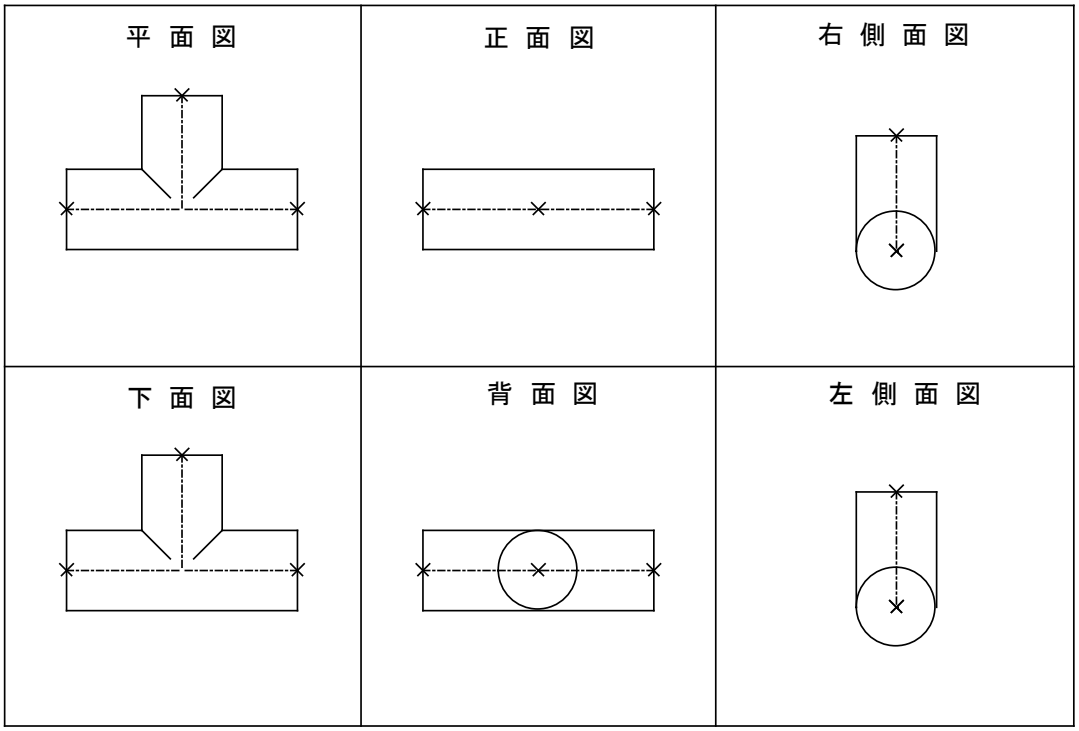

13.0:13.0:13.0
16.0:16.0:13.0
16.0:16.0:16.0
20.0:20.0:13.0
20.0:20.0:16.0
20.0:20.0:20.0
25.0:25.0:13.0
25.0:25.0:16.0
25.0:25.0:20.0
25.0:25.0:25.0
28.0:28.0:28.0
30.0:30.0:13.0
30.0:30.0:16.0
30.0:30.0:20.0
30.0:30.0:25.0
30.0:30.0:30.0
35.0:35.0:35.0
40.0:40.0:13.0
40.0:40.0:16.0
40.0:40.0:20.0
40.0:40.0:25.0
40.0:40.0:30.0
40.0:40.0:40.0
50.0:50.0:13.0
50.0:50.0:16.0
50.0:50.0:20.0
50.0:50.0:25.0
50.0:50.0:30.0
50.0:50.0:40.0
50.0:50.0:50.0
65.0:65.0:50.0
65.0:65.0:65.0
75.0:75.0:25.0
75.0:75.0:40.0
75.0:75.0:50.0
75.0:75.0:65.0
75.0: 75.0: 75.0
100.0:100.0: 50.0
100.0:100.0: 75.0
100.0:100.0:100.0
125.0:125.0: 75.0
125.0:125.0:100.0
125.0:125.0:125.0
150.0:150.0: 75.0
150.0:150.0:100.0
150.0:150.0:125.0
150.0:150.0:150.0
200.0:200.0: 75.0
200.0:200.0:100.0
200.0:200.0:150.0
200.0:200.0:200.0
250.0:250.0:75.0
250.0:250.0:100.0
250.0:250.0:200.0
250.0:250.0:250.0
300.0:300.0:75.0
300.0:300.0:300.0

NS-T　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［NS ＨＴＬＰ継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

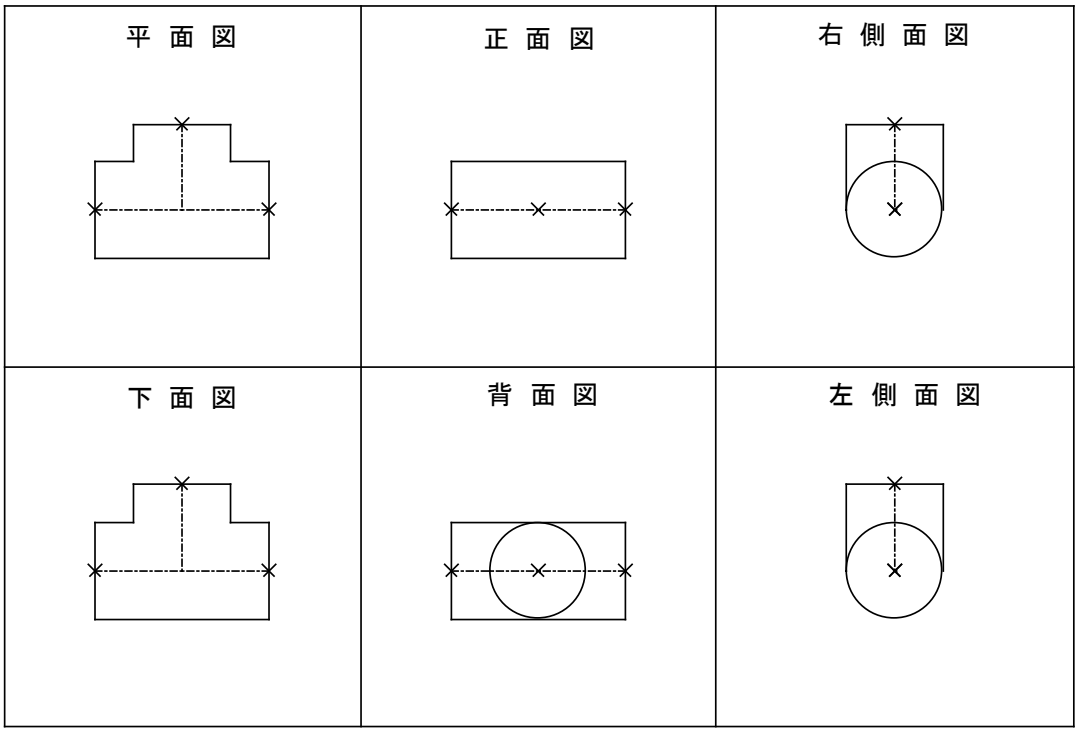

15.0:15.0:15.0	40.0:40.0:40.0	80.0:80.0:25.0	125.0:125.0:20.0
20.0:20.0:15.0	50.0:50.0:15.0	80.0:80.0:32.0	125.0:125.0:32.0
20.0:20.0:20.0	50.0:50.0:20.0	80.0:80.0:40.0	125.0:125.0:50.0
25.0:25.0:15.0	50.0:50.0:25.0	80.0:80.0:50.0	125.0:125.0:80.0
25.0:25.0:20.0	50.0:50.0:32.0	80.0:80.0:65.0	125.0:125.0:100.0
25.0:25.0:25.0	50.0:50.0:40.0	80.0:80.0:80.0	125.0:125.0:125.0
32.0:32.0:15.0	50.0:50.0:50.0	100.0:100.0:20.0	150.0:150.0:20.0
32.0:32.0:20.0	65.0:65.0:20.0	100.0:100.0:25.0	150.0:150.0:32.0
32.0:32.0:25.0	65.0:65.0:25.0	100.0:100.0:32.0	150.0:150.0:50.0
32.0:32.0:32.0	65.0:65.0:32.0	100.0:100.0:40.0	150.0:150.0:80.0
40.0:40.0:15.0	65.0:65.0:40.0	100.0:100.0:50.0	150.0:150.0:100.0
40.0:40.0:20.0	65.0:65.0:50.0	100.0:100.0:65.0	150.0:150.0:125.0
40.0:40.0:25.0	65.0:65.0:65.0	100.0:100.0:80.0	150.0:150.0:150.0
40.0:40.0:32.0	80.0:80.0:20.0	100.0:100.0:100.0	

CU-T　水道用銅管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［CU 銅管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

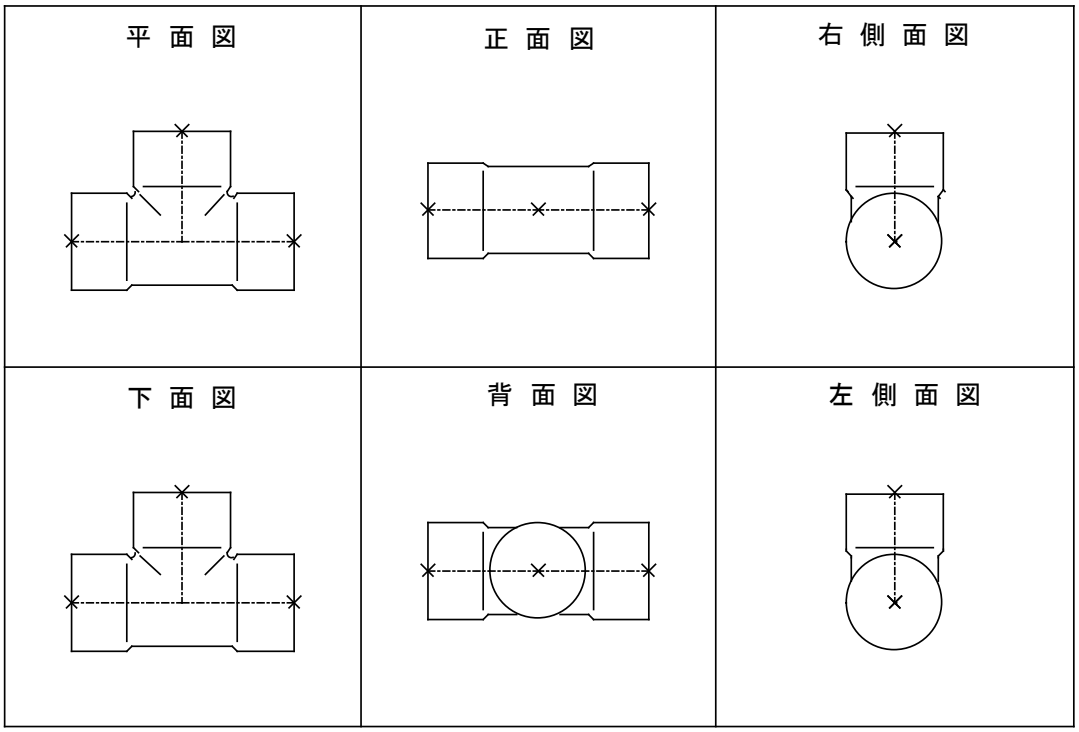

8.0 :8.0 : 8.0	32.0 :32.0 : 32.0	80.0 :80.0 : 65.0
10.0 :10.0 : 8.0	40.0 :40.0 : 15.0	80.0 :80.0 : 80.0
10.0 :10.0 : 10.0	40.0 :40.0 : 20.0	100.0 :100.0: 100.0
15.0 :15.0 : 10.0	40.0 :40.0 : 25.0	
15.0 :15.0 : 15.0	40.0 :40.0 : 32.0	
18.0 :18.0 : 10.0	40.0 :40.0 : 40.0	
18.0 :18.0 : 15.0	50.0 :50.0 : 15.0	
18.0 :18.0 : 18.0	50.0 :50.0 : 20.0	
20.0 :20.0 : 10.0	50.0 :50.0 : 25.0	
20.0 :20.0 : 15.0	50.0 :50.0 : 32.0	
20.0 :20.0 : 18.0	50.0 :50.0 : 40.0	
20.0 :20.0 : 20.0	50.0 :50.0 : 50.0	
25.0 :25.0 : 15.0	65.0 :65.0 : 25.0	
25.0 :25.0 : 20.0	65.0 :65.0 : 32.0	
25.0 :25.0 : 25.0	65.0 :65.0 : 40.0	
32.0 :32.0 : 15.0	65.0 :65.0 : 50.0	
32.0 :32.0 : 20.0	65.0 :65.0 : 65.0	
32.0 :32.0 : 25.0	80.0 :80.0 : 50.0	

ETM-ST　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［ETM ＤＶＬＰ用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

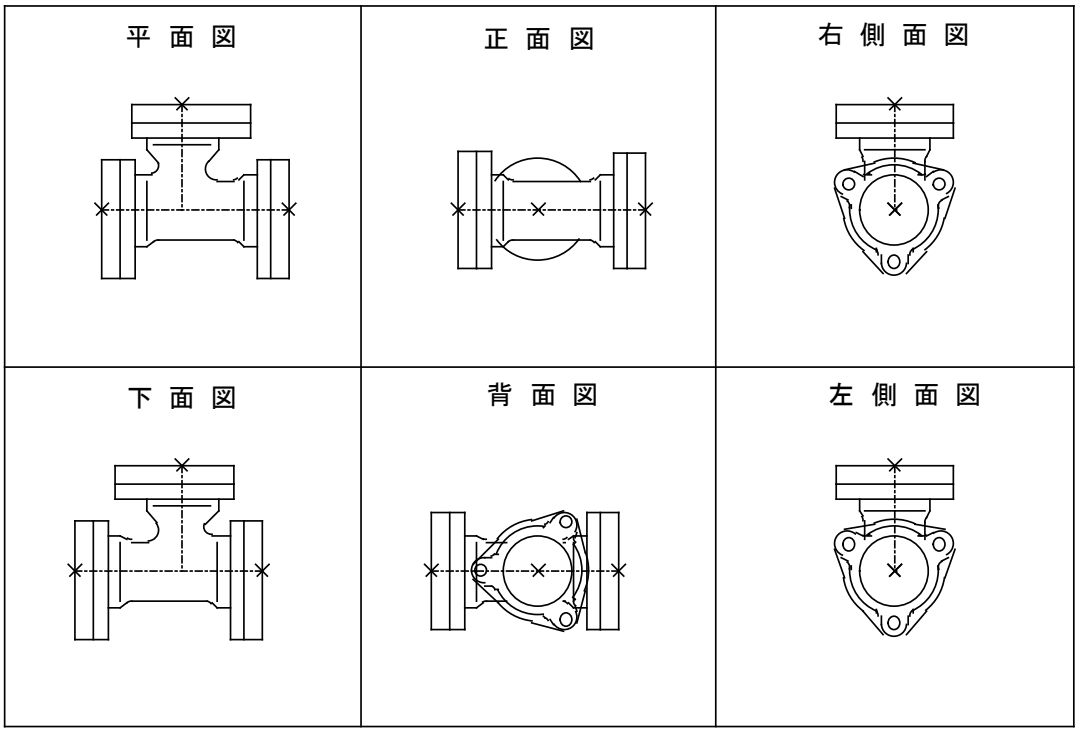

32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	32.0
50.0	50.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	32.0
65.0	65.0	40.0
65.0	65.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	32.0
80.0	80.0	40.0
80.0	80.0	50.0
80.0	80.0	65.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	40.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	65.0
100.0	100.0	80.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	40.0
125.0	125.0	50.0
125.0	125.0	65.0
125.0	125.0	80.0
125.0	125.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	50.0
150.0	150.0	80.0
150.0	150.0	100.0
150.0	150.0	125.0
150.0	150.0	150.0

MD-ST　排水鋼管用可とう継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［MD 排水鋼管用可とう継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	32.0
50.0	50.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	40.0
65.0	65.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	40.0
80.0	80.0	50.0
80.0	80.0	65.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	40.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	65.0
100.0	100.0	80.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	50.0
125.0	125.0	65.0
125.0	125.0	80.0
125.0	125.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	50.0
150.0	150.0	80.0
150.0	150.0	100.0
150.0	150.0	125.0
150.0	150.0	150.0

TM-DT　繊維モルタルビニル二層管継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

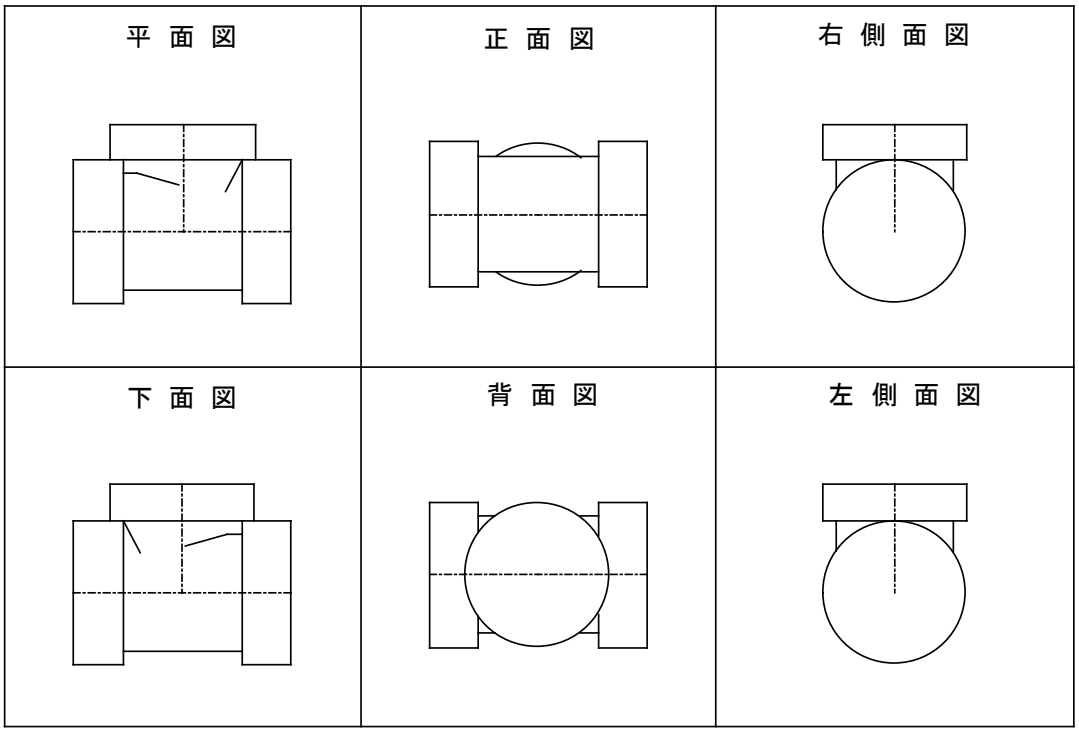

40.0	40.0	40.0	150.0	150.0	75.0
50.0	50.0	40.0	150.0	150.0	100.0
50.0	50.0	50.0	150.0	150.0	150.0
65.0	65.0	40.0			
65.0	65.0	50.0			
65.0	65.0	65.0			
75.0	75.0	40.0			
75.0	75.0	50.0			
75.0	75.0	65.0			
75.0	75.0	75.0			
100.0	100.0	40.0			
100.0	100.0	50.0			
100.0	100.0	65.0			
100.0	100.0	75.0			
100.0	100.0	100.0			
125.0	125.0	75.0			
125.0	125.0	100.0			
125.0	125.0	125.0			

DR-ST　ねじ込み式排水管継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［DR ドレネジ］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

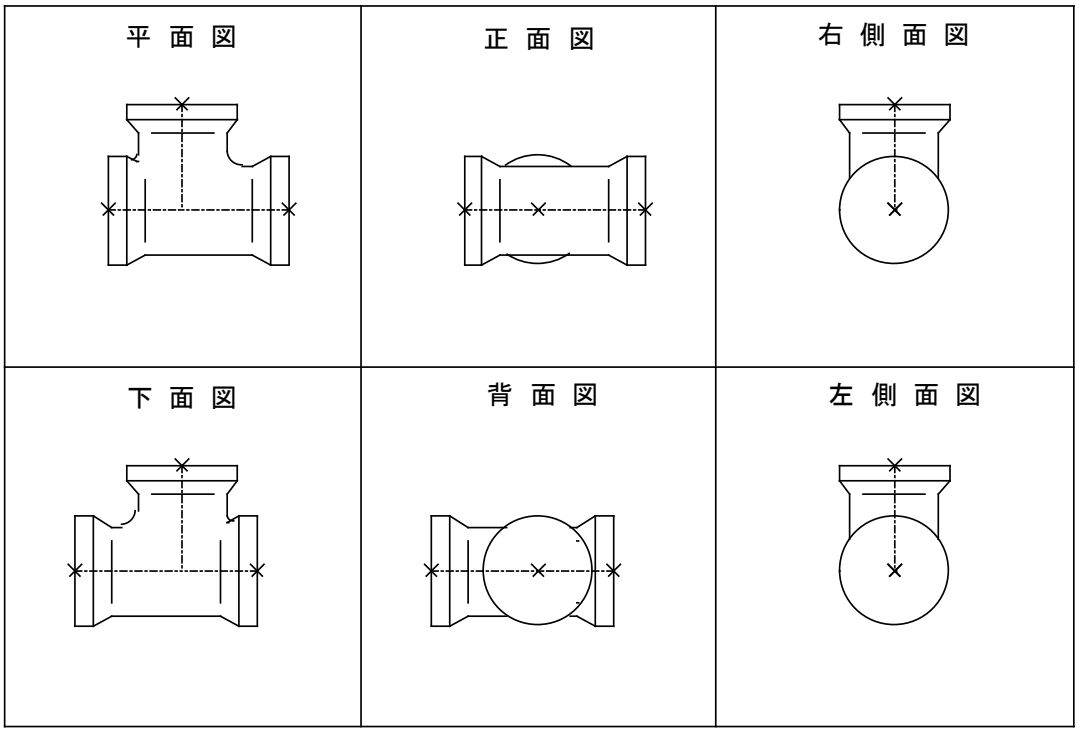

32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	32.0
50.0	50.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	32.0
65.0	65.0	40.0
65.0	65.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	32.0
80.0	80.0	40.0
80.0	80.0	50.0
80.0	80.0	65.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	32.0
100.0	100.0	40.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	65.0
100.0	100.0	80.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	40.0
125.0	125.0	50.0
125.0	125.0	65.0
125.0	125.0	80.0
125.0	125.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	50.0
150.0	150.0	65.0
150.0	150.0	80.0
150.0	150.0	100.0
150.0	150.0	125.0
150.0	150.0	150.0

DV-DT　排水用硬質塩化ビニル管継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［DV 排水用硬質塩ビ管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

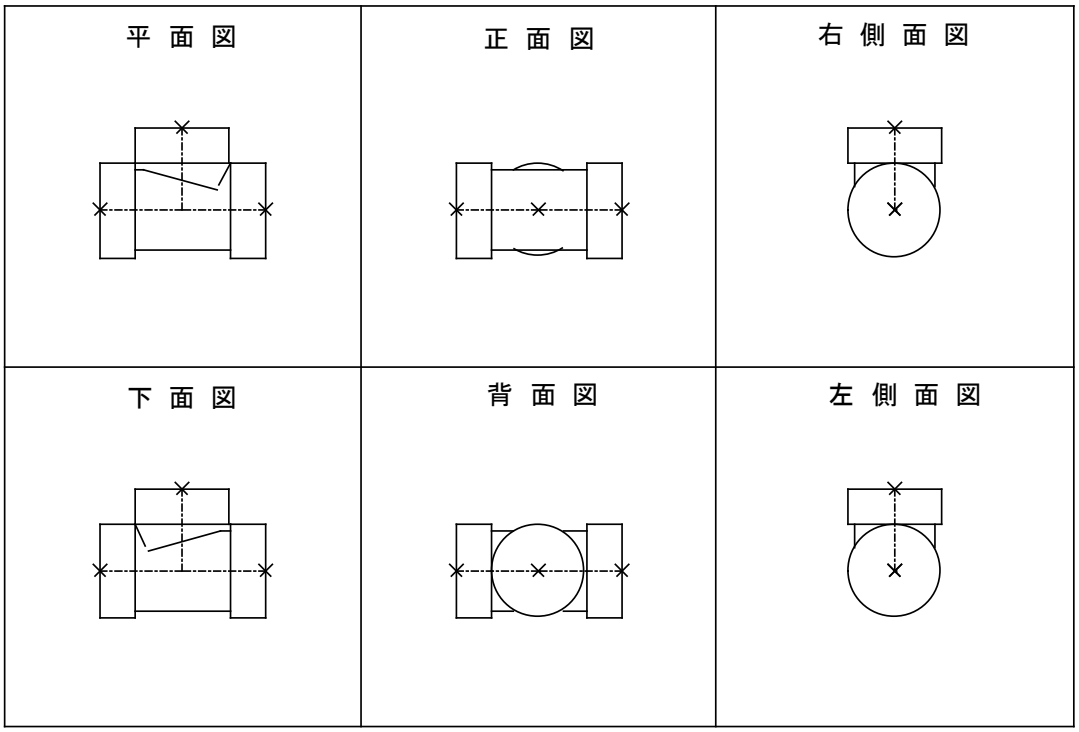

30.0	30.0	30.0
40.0	40.0	30.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	30.0
50.0	50.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	40.0
65.0	65.0	50.0
65.0	65.0	65.0
75.0	75.0	40.0
75.0	75.0	50.0
75.0	75.0	65.0
75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	40.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	65.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	75.0
125.0	125.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	75.0
150.0	150.0	100.0
150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	100.0
200.0	200.0	125.0
200.0	200.0	150.0
200.0	200.0	200.0
250.0	250.0	200.0
250.0	250.0	250.0
300.0	300.0	300.0
350.0	350.0	350.0

FSGP-T　配管用鋼製突合せ溶接式管継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

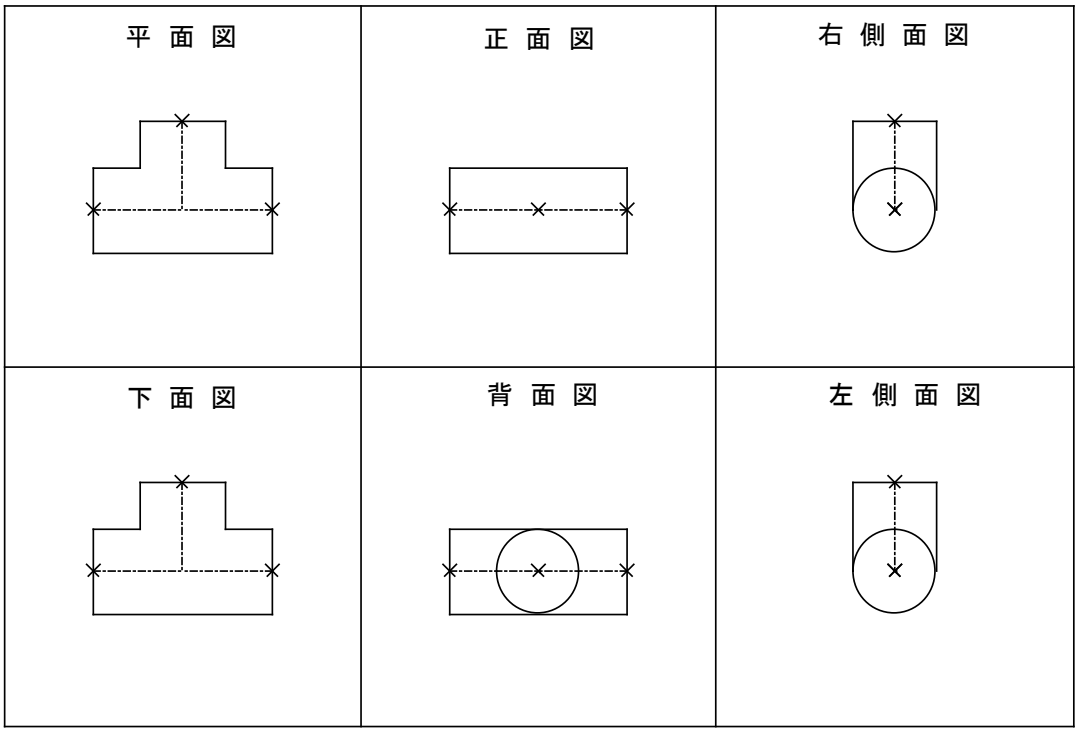

15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 15.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 15.0
32.0 : 32.0 : 20.0
32.0 : 32.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 15.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 40.0
90.0 : 90.0 : 50.0
90.0 : 90.0 : 65.0
90.0 : 90.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 90.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 90.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 90.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 90.0

200.0 : 200.0 : 100.0
200.0 : 200.0 : 125.0
200.0 : 200.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 100.0
250.0 : 250.0 : 125.0
250.0 : 250.0 : 150.0
250.0 : 250.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 250.0
300.0 : 300.0 : 125.0
300.0 : 300.0 : 150.0
300.0 : 300.0 : 200.0
300.0 : 300.0 : 250.0
300.0 : 300.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 150.0
350.0 : 350.0 : 200.0
350.0 : 350.0 : 250.0
350.0 : 350.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 350.0
400.0 : 400.0 : 150.0
400.0 : 400.0 : 200.0
400.0 : 400.0 : 250.0
400.0 : 400.0 : 300.0
400.0 : 400.0 : 350.0
400.0 : 400.0 : 400.0
450.0 : 450.0 : 250.0
450.0 : 450.0 : 300.0
450.0 : 450.0 : 350.0
450.0 : 450.0 : 400.0
450.0 : 450.0 : 450.0
500.0 : 500.0 : 200.0
500.0 : 500.0 : 250.0
500.0 : 500.0 : 300.0
500.0 : 500.0 : 350.0
500.0 : 500.0 : 400.0
500.0 : 500.0 : 450.0
500.0 : 500.0 : 500.0
550.0 : 550.0 : 400.0
550.0 : 550.0 : 450.0
550.0 : 550.0 : 500.0
550.0 : 550.0 : 550.0
600.0 : 600.0 : 450.0
600.0 : 600.0 : 500.0
600.0 : 600.0 : 550.0
600.0 : 600.0 : 600.0
650.0 : 650.0 : 500.0
650.0 : 650.0 : 550.0
650.0 : 650.0 : 600.0
650.0 : 650.0 : 650.0
700.0 : 700.0 : 550.0
700.0 : 700.0 : 600.0
700.0 : 700.0 : 650.0
700.0 : 700.0 : 700.0
750.0 : 750.0 : 600.0
750.0 : 750.0 : 650.0
750.0 : 750.0 : 700.0
750.0 : 750.0 : 750.0
800.0 : 800.0 : 650.0
800.0 : 800.0 : 700.0
800.0 : 800.0 : 750.0
800.0 : 800.0 : 800.0
850.0 : 850.0 : 700.0
850.0 : 850.0 : 750.0
850.0 : 850.0 : 800.0
850.0 : 850.0 : 850.0
900.0 : 900.0 : 750.0
900.0 : 900.0 : 800.0
900.0 : 900.0 : 850.0
900.0 : 900.0 : 900.0
950.0 : 950.0 : 800.0
950.0 : 950.0 : 850.0
950.0 : 950.0 : 900.0
950.0 : 950.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0 : 850.0
1000.0 : 1000.0 : 900.0
1000.0 : 1000.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0 : 900.0
1050.0 : 1050.0 : 950.0
1050.0 : 1050.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0 : 950.0
1100.0 : 1100.0 : 1000.0
1100.0 : 1100.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0 : 1000.0
1150.0 : 1150.0 : 1050.0
1150.0 : 1150.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0 : 1050.0
1200.0 : 1200.0 : 1100.0
1200.0 : 1200.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0 : 1200.0

SSGP-T　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

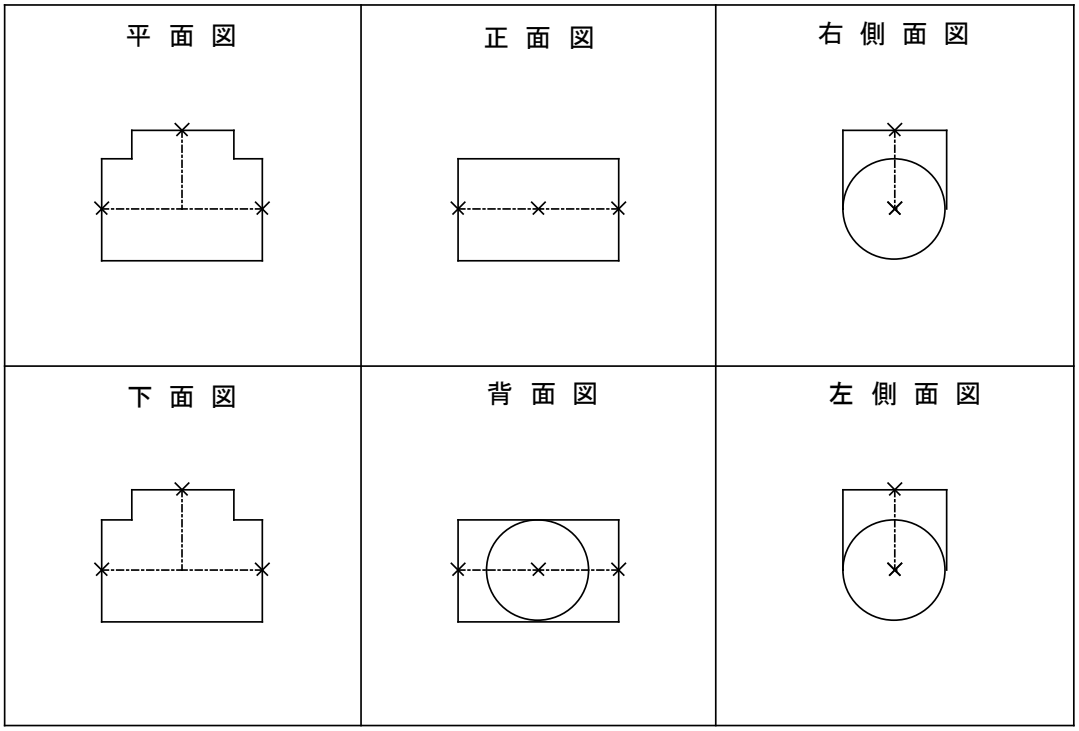

6.0 : 6.0 : 6.0
8.0 : 8.0 : 8.0
8.0 : 8.0 : 10.0
10.0 : 10.0 : 6.0
10.0 : 10.0 : 8.0
10.0 : 10.0 : 10.0
10.0 : 10.0 : 15.0
15.0 : 15.0 : 8.0
15.0 : 15.0 : 10.0
15.0 : 15.0 : 15.0
15.0 : 15.0 : 20.0
15.0 : 15.0 : 25.0
20.0 : 20.0 : 8.0
20.0 : 20.0 : 10.0
20.0 : 20.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
20.0 : 20.0 : 25.0
20.0 : 20.0 : 32.0
25.0 : 25.0 : 10.0
25.0 : 25.0 : 15.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
25.0 : 25.0 : 32.0
25.0 : 25.0 : 40.0
32.0 : 32.0 : 10.0
32.0 : 32.0 : 15.0
32.0 : 32.0 : 20.0
32.0 : 32.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
32.0 : 32.0 : 40.0
32.0 : 32.0 : 50.0
40.0 : 40.0 : 10.0
40.0 : 40.0 : 15.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
40.0 : 40.0 : 50.0
50.0 : 50.0 : 15.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
50.0 : 50.0 : 65.0
50.0 : 50.0 : 80.0
65.0 : 65.0 : 15.0
65.0 : 65.0 : 20.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
65.0 : 65.0 : 80.0
80.0 : 80.0 : 20.0
80.0 : 80.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
80.0 : 80.0 : 100.0
100.0 : 100.0 : 20.0
100.0 : 100.0 : 25.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 20.0
125.0 : 125.0 : 25.0

125.0：125.0：　32.0
125.0：125.0：　40.0
125.0：125.0：　50.0
125.0：125.0：　65.0
125.0：125.0：　80.0
125.0：125.0：100.0
125.0：125.0：125.0
150.0：150.0：　20.0
150.0：150.0：　25.0
150.0：150.0：　32.0
150.0：150.0：　40.0
150.0：150.0：　50.0
150.0：150.0：　65.0
150.0：150.0：　80.0
150.0：150.0：100.0
150.0：150.0：125.0
150.0：150.0：150.0

CUR-T　差込み銅製継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［06-銅管継手］－［CUR 冷媒用銅管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

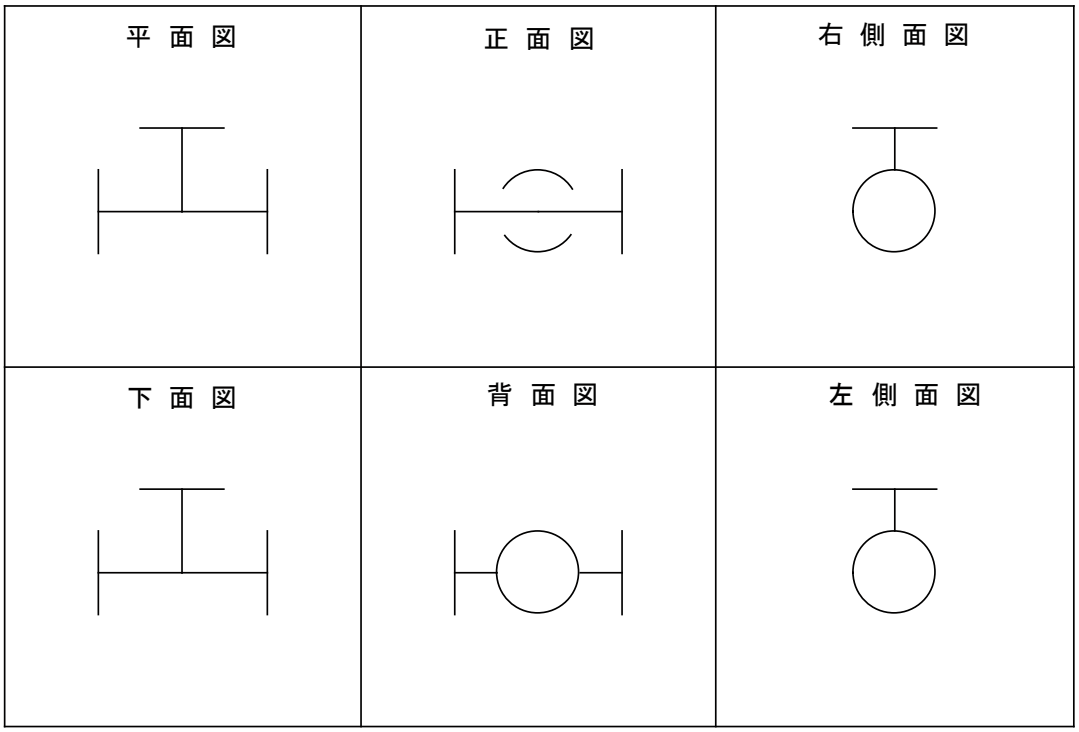

6.4 : 6.4 : 6.4	19.1 : 19.1 : 19.1	31.8 : 31.8 : 19.1	38.1 : 38.1 : 38.1
9.5 : 9.5 : 6.4	22.2 : 22.2 : 15.9	31.8 : 31.8 : 25.4	41.3 : 41.3 : 15.9
9.5 : 9.5 : 9.5	22.2 : 22.2 : 22.2	31.8 : 31.8 : 31.8	41.3 : 41.3 : 28.9
12.7 : 12.7 : 9.5	25.4 : 25.4 : 15.9	34.9 : 34.9 : 15.9	41.3 : 41.3 : 34.9
12.7 : 12.7 : 12.7	25.4 : 25.4 : 19.1	34.9 : 34.9 : 22.2	41.3 : 41.3 : 41.3
15.0 : 15.0 : 15.0	25.4 : 25.4 : 25.4	34.9 : 34.9 : 28.6	50.8 : 50.8 : 25.4
15.9 : 15.9 : 9.5	28.6 : 28.6 : 15.9	34.9 : 34.9 : 34.9	50.8 : 50.8 : 38.1
15.9 : 15.9 : 12.7	28.6 : 28.6 : 22.2	38.1 : 38.1 : 19.1	50.8 : 50.8 : 50.8
15.9 : 15.9 : 15.9	28.6 : 28.6 : 28.6	38.1 : 38.1 : 25.4	
19.1 : 19.1 : 15.9	31.8 : 31.8 : 15.9	38.1 : 38.1 : 31.8	

ARFA-Y　アルファコーティング鋼管　45度Y管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

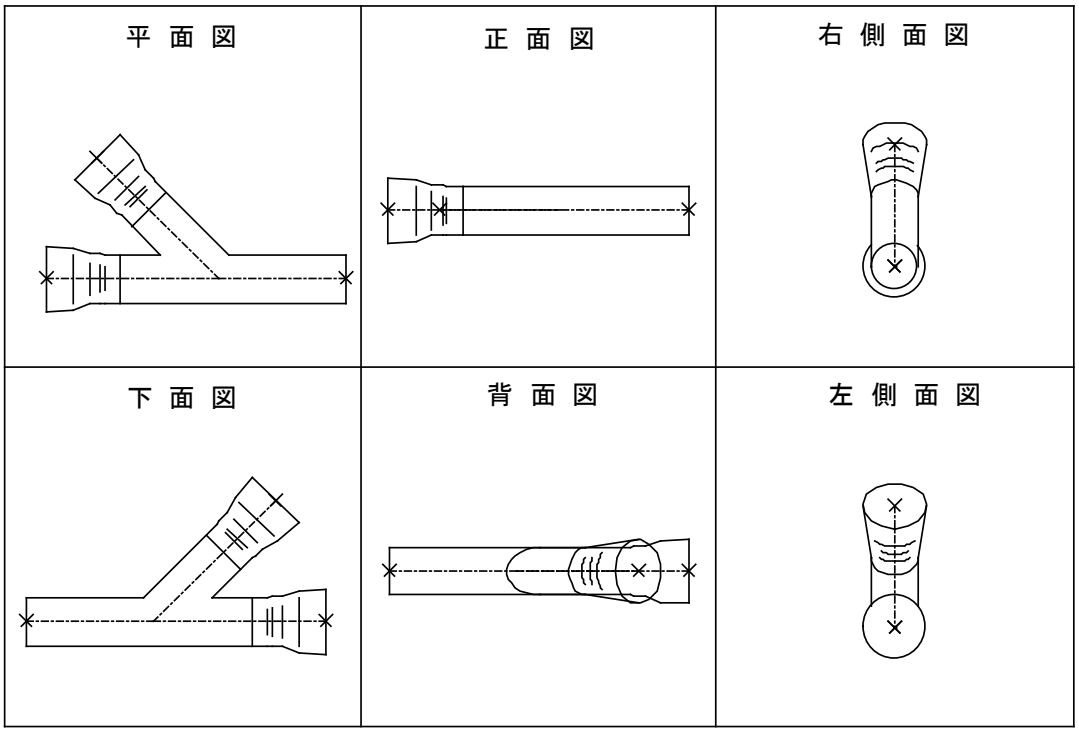

40.0 : 40.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 100.0
50.0 : 50.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0	80.0 : 80.0 : 80.0	125.0 : 125.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 65.0
65.0 : 65.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 80.0
65.0 : 65.0 : 65.0	100.0 : 100.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 100.0
80.0 : 80.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 80.0	125.0 : 125.0 : 125.0

ARFA-TY　アルファコーティング鋼管 90度Y管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

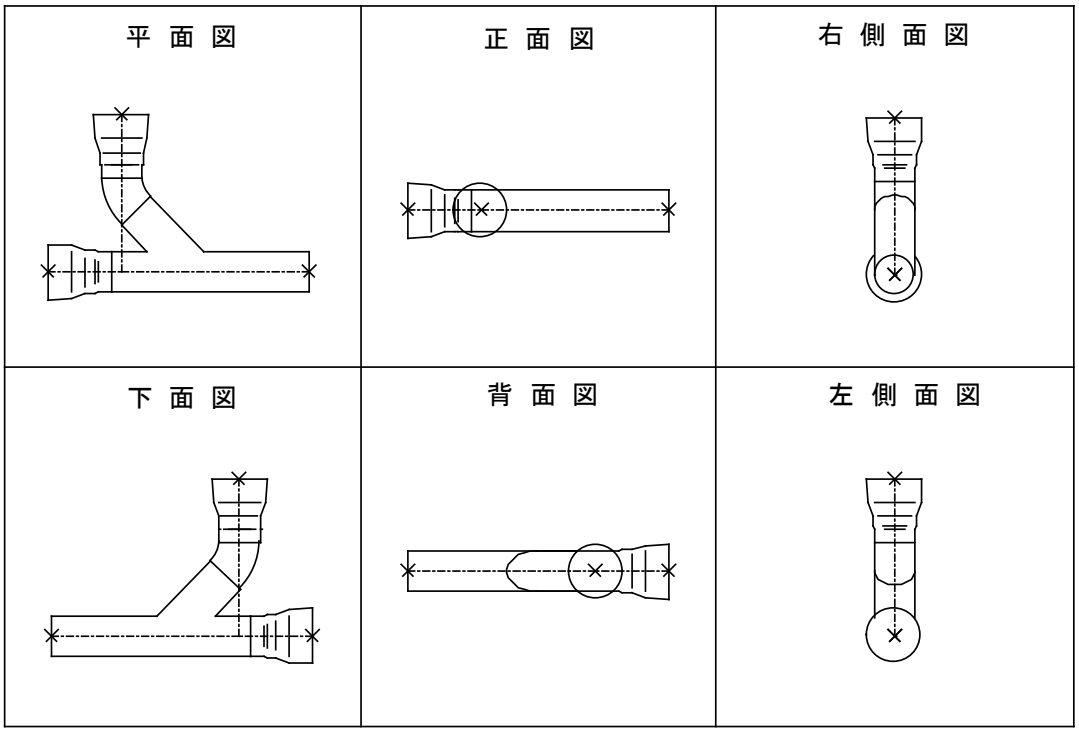

40.0 : 40.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 100.0
50.0 : 50.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0	80.0 : 80.0 : 80.0	125.0 : 125.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 65.0
65.0 : 65.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 80.0
65.0 : 65.0 : 65.0	100.0 : 100.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 100.0
80.0 : 80.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 80.0	125.0 : 125.0 : 125.0

ARFA-LY　アルファコーティング鋼管　鉛管接続用45度Y管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

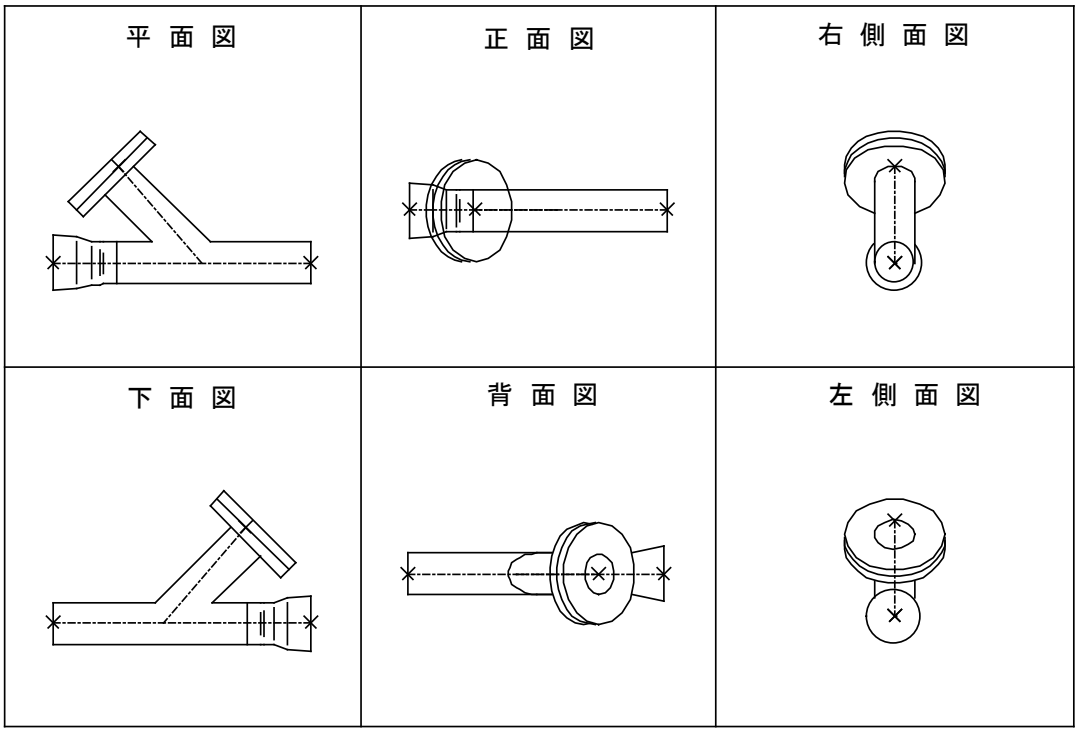

40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	50.0
50.0	50.0	40.0	80.0	80.0	65.0
50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0
65.0	65.0	40.0	100.0	100.0	40.0
65.0	65.0	50.0	100.0	100.0	50.0
65.0	65.0	65.0	100.0	100.0	65.0
80.0	80.0	40.0	100.0	100.0	80.0

ARFA-LTY　アルファコーティング鋼管　鉛管接続用90度Y管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

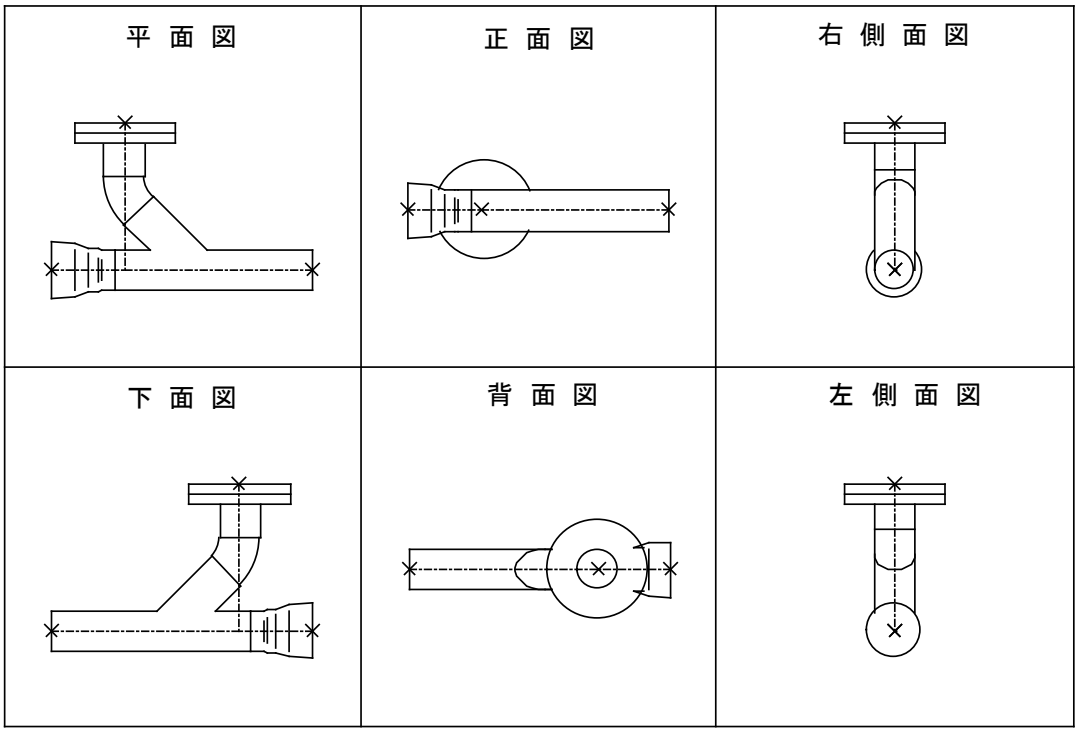

40.0	40.0	40.0	80.0	80.0	50.0
50.0	50.0	40.0	80.0	80.0	65.0
50.0	50.0	50.0	80.0	80.0	80.0
65.0	65.0	40.0	100.0	100.0	40.0
65.0	65.0	50.0	100.0	100.0	50.0
65.0	65.0	65.0	100.0	100.0	65.0
80.0	80.0	40.0	100.0	100.0	80.0

MLC-WT　モルコジョイント　水栓ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［MLC モルコジョイント］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　：13.0　：15.0
20.0　：20.0　：15.0
20.0　：20.0　：20.0
25.0　：25.0　：15.0
25.0　：25.0　：20.0
25.0　：25.0　：25.0

SSW-T　配管用鋼製差込み溶接式管継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

6.0	6.0	6.0
8.0	8.0	8.0
10.0	10.0	10.0
15.0	15.0	15.0
20.0	20.0	20.0
25.0	25.0	25.0
32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	80.0

MLC-T　モルコジョイント　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

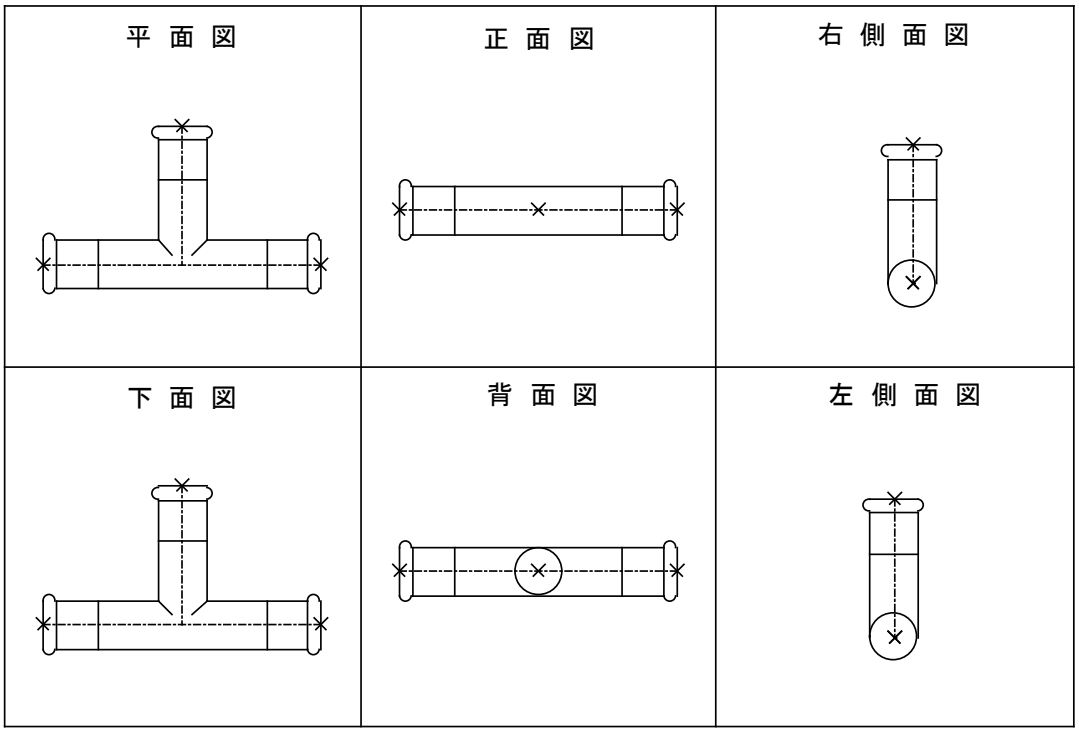

13.0 : 13.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 13.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 13.0
30.0 : 30.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 13.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 13.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
60.0 : 60.0 : 13.0
60.0 : 60.0 : 20.0
60.0 : 60.0 : 25.0
60.0 : 60.0 : 30.0
60.0 : 60.0 : 40.0
60.0 : 60.0 : 50.0
60.0 : 60.0 : 60.0

SSGP-RT　消火用三方異径ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

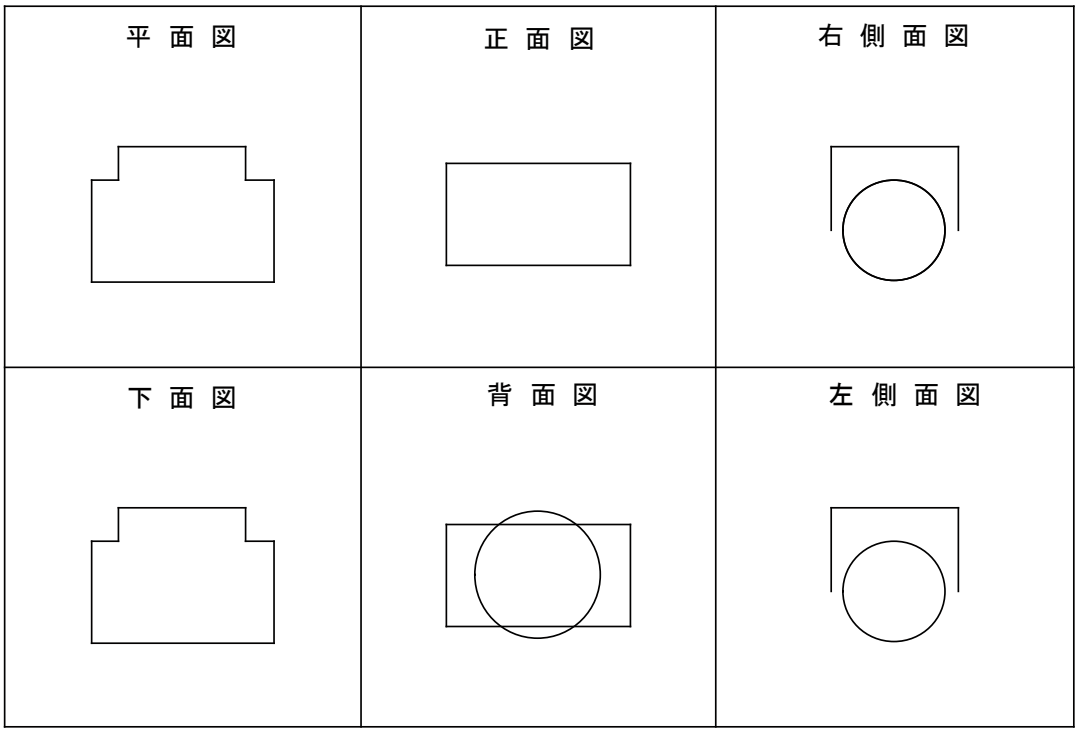

8.0 :8.0 : 10.0	20.0 :20.0 : 40.0	32.0 :20.0 : 25.0	40.0 :20.0 : 40.0
10.0 :10.0 : 15.0	20.0 :20.0 : 50.0	32.0 :20.0 : 32.0	40.0 :25.0 : 15.0
15.0 :8.0 : 15.0	25.0 :10.0 : 25.0	32.0 :25.0 : 15.0	40.0 :25.0 : 20.0
15.0 :10.0 : 10.0	25.0 :15.0 : 15.0	32.0 :25.0 : 20.0	40.0 :25.0 : 25.0
15.0 :10.0 : 15.0	25.0 :15.0 : 20.0	32.0 :25.0 : 25.0	40.0 :25.0 : 32.0
15.0 :15.0 : 20.0	25.0 :15.0 : 25.0	32.0 :25.0 : 32.0	40.0 :25.0 : 40.0
15.0 :15.0 : 25.0	25.0 :20.0 : 15.0	32.0 :25.0 : 40.0	40.0 :25.0 : 50.0
15.0 :15.0 : 32.0	25.0 :20.0 : 20.0	32.0 :32.0 : 40.0	40.0 :32.0 : 15.0
15.0 :15.0 : 40.0	25.0 :20.0 : 25.0	32.0 :32.0 : 50.0	40.0 :32.0 : 20.0
20.0 :10.0 : 10.0	25.0 :25.0 : 32.0	40.0 :15.0 : 15.0	40.0 :32.0 : 25.0
20.0 :10.0 : 15.0	25.0 :25.0 : 40.0	40.0 :15.0 : 20.0	40.0 :32.0 : 32.0
20.0 :10.0 : 20.0	25.0 :25.0 : 50.0	40.0 :15.0 : 25.0	40.0 :32.0 : 40.0
20.0 :15.0 : 10.0	32.0 :15.0 : 15.0	40.0 :15.0 : 32.0	40.0 :32.0 : 50.0
20.0 :15.0 : 15.0	32.0 :15.0 : 20.0	40.0 :15.0 : 40.0	40.0 :40.0 : 50.0
20.0 :15.0 : 20.0	32.0 :15.0 : 25.0	40.0 :20.0 : 15.0	40.0 :40.0 : 65.0
20.0 :15.0 : 25.0	32.0 :15.0 : 32.0	40.0 :20.0 : 20.0	50.0 :15.0 : 15.0
20.0 :20.0 : 25.0	32.0 :20.0 : 15.0	40.0 :20.0 : 25.0	50.0 :15.0 : 50.0
20.0 :20.0 : 32.0	32.0 :20.0 : 20.0	40.0 :20.0 : 32.0	50.0 :20.0 : 20.0

50.0	: 20.0	: 50.0	50.0	: 32.0	: 32.0	50.0	: 50.0	: 80.0	80.0	: 50.0	: 50.0
50.0	: 25.0	: 15.0	50.0	: 32.0	: 40.0	65.0	: 40.0	: 40.0	80.0	: 50.0	: 80.0
50.0	: 25.0	: 20.0	50.0	: 32.0	: 50.0	65.0	: 40.0	: 50.0	80.0	: 65.0	: 40.0
50.0	: 25.0	: 25.0	50.0	: 40.0	: 15.0	65.0	: 40.0	: 65.0	80.0	: 65.0	: 50.0
50.0	: 25.0	: 32.0	50.0	: 40.0	: 20.0	65.0	: 50.0	: 25.0	80.0	: 65.0	: 65.0
50.0	: 25.0	: 40.0	50.0	: 40.0	: 25.0	65.0	: 50.0	: 32.0	80.0	: 80.0	:100.0
50.0	: 25.0	: 50.0	50.0	: 40.0	: 32.0	65.0	: 50.0	: 40.0	100.0	: 80.0	:100.0
50.0	: 32.0	: 15.0	50.0	: 40.0	: 40.0	65.0	: 50.0	: 50.0			
50.0	: 32.0	: 20.0	50.0	: 40.0	: 50.0	65.0	: 50.0	: 65.0			
50.0	: 32.0	: 25.0	50.0	: 50.0	: 65.0	65.0	: 65.0	: 80.0			

NJ-WT　ナイスジョイント　給水栓ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

13.0　：13.0　：15.0
20.0　：20.0　：15.0
20.0　：20.0　：20.0
25.0　：25.0　：15.0

NJ-ZWTS　ナイスジョイント　座付給水栓用ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　：13.0　：15.0

NJ-LT　ナイスジョイント フランジ式ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

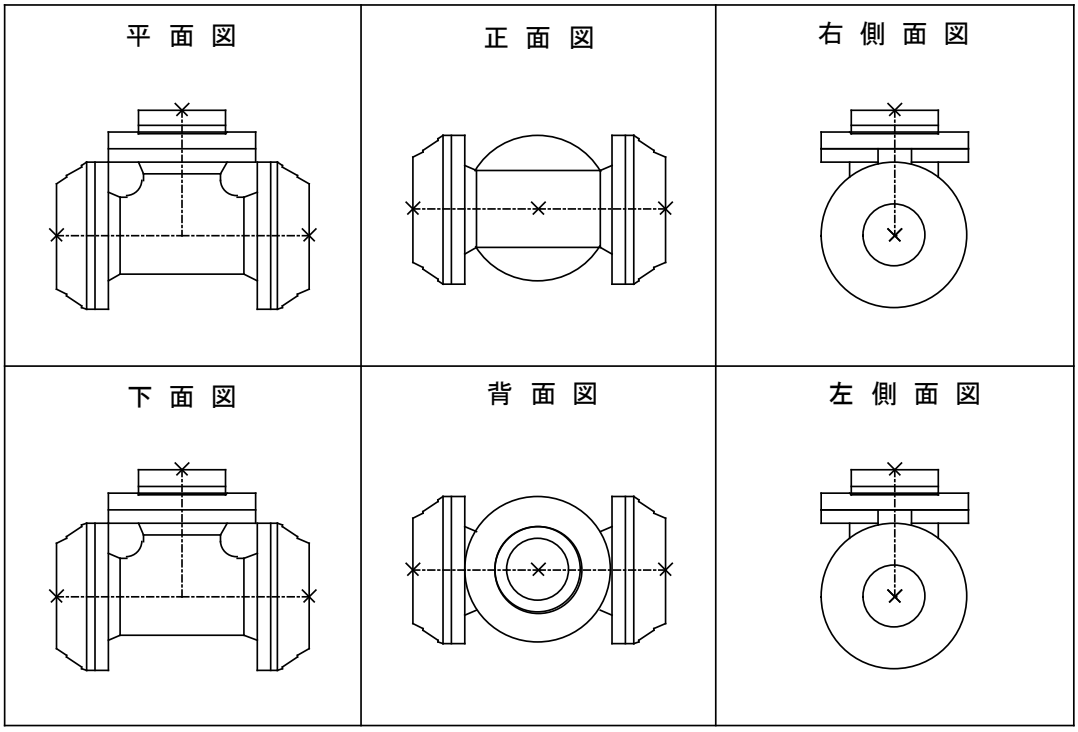

75.0	75.0	50.0
75.0	75.0	60.0
75.0	75.0	75.0
80.0	80.0	50.0
80.0	80.0	60.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	60.0
100.0	100.0	100.0

NJ-LTL　ナイスジョイント フランジ式チー(ロングタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

80.0 : 80.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 80.0

DIPK-ST　K形 ダクタイル鋳鉄異形管 二受T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

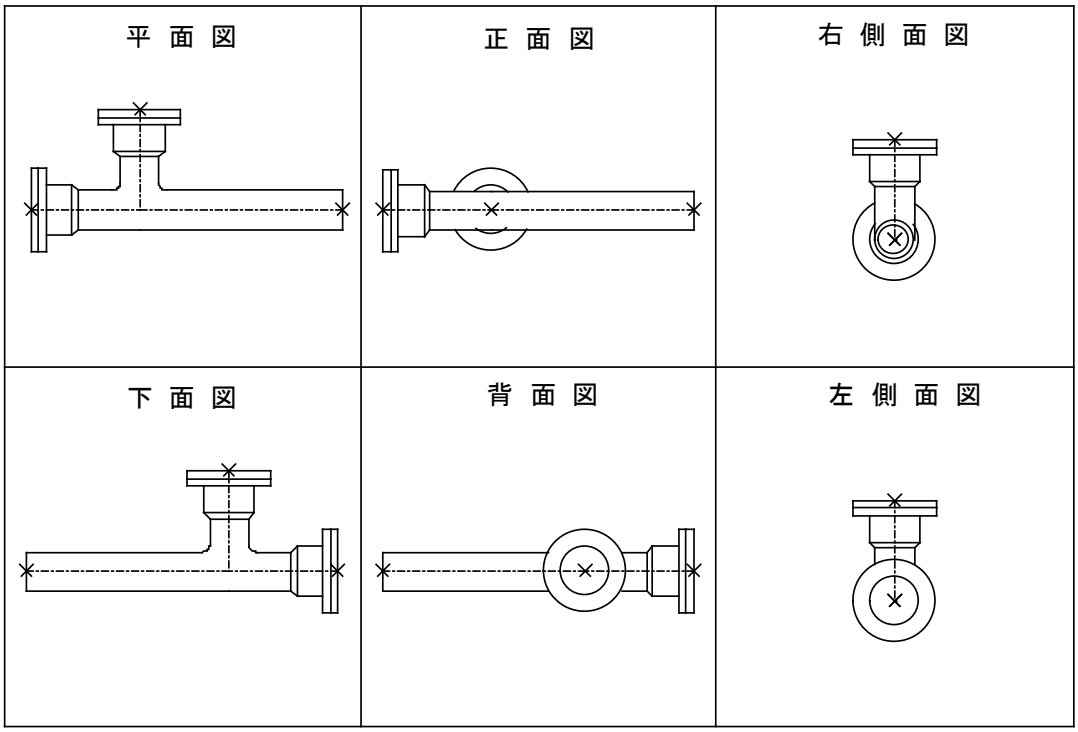

75.0 : 75.0 : 75.0	250.0 : 250.0 : 250.0	500.0 : 500.0 : 300.0
100.0 : 100.0 : 75.0	300.0 : 300.0 : 100.0	500.0 : 500.0 : 350.0
100.0 : 100.0 : 100.0	300.0 : 300.0 : 150.0	500.0 : 500.0 : 500.0
150.0 : 150.0 : 75.0	300.0 : 300.0 : 200.0	600.0 : 600.0 : 400.0
150.0 : 150.0 : 100.0	300.0 : 300.0 : 300.0	600.0 : 600.0 : 500.0
150.0 : 150.0 : 150.0	350.0 : 350.0 : 250.0	600.0 : 600.0 : 600.0
200.0 : 200.0 : 100.0	350.0 : 350.0 : 350.0	700.0 : 700.0 : 400.0
200.0 : 200.0 : 150.0	400.0 : 400.0 : 300.0	700.0 : 700.0 : 500.0
200.0 : 200.0 : 200.0	400.0 : 400.0 : 400.0	700.0 : 700.0 : 600.0
250.0 : 250.0 : 100.0	450.0 : 450.0 : 300.0	700.0 : 700.0 : 700.0
250.0 : 250.0 : 150.0	450.0 : 450.0 : 450.0	

DIPK-FT　K形 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

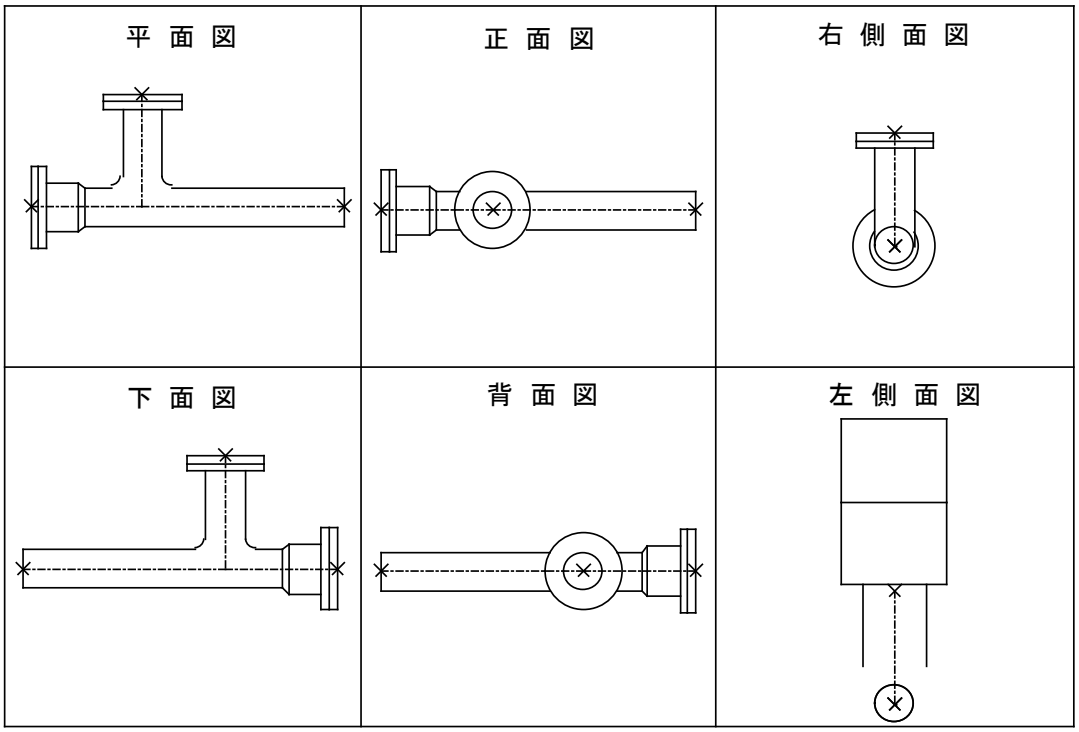

75.0 : 75.0 : 75.0	250.0 : 250.0 : 75.0	400.0 : 400.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 75.0	250.0 : 250.0 : 100.0	400.0 : 400.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 75.0	300.0 : 300.0 : 75.0	450.0 : 450.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0	300.0 : 300.0 : 100.0	450.0 : 450.0 : 100.0
200.0 : 200.0 : 75.0	350.0 : 350.0 : 75.0	500.0 : 500.0 : 75.0
200.0 : 200.0 : 100.0	350.0 : 350.0 : 100.0	500.0 : 500.0 : 100.0

DIPT-T　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 二受T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK T形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

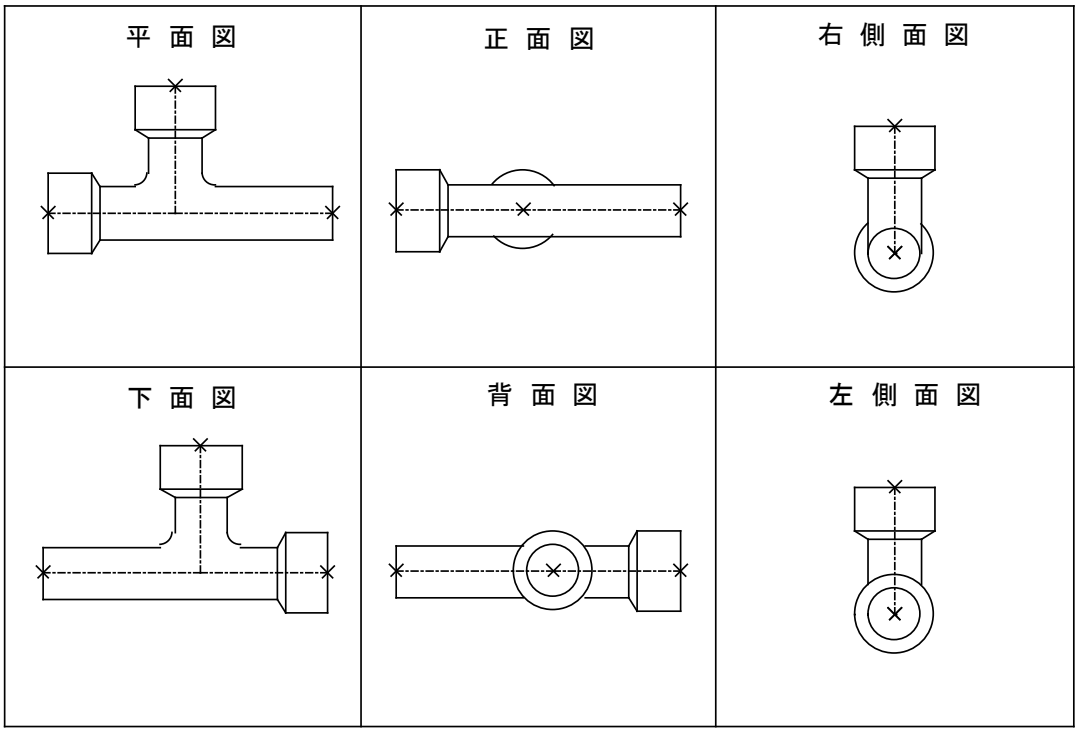

75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0
150.0	150.0	75.0
150.0	150.0	100.0
150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	100.0
200.0	200.0	150.0
200.0	200.0	200.0
250.0	250.0	100.0
250.0	250.0	150.0
250.0	250.0	250.0

DIPT-FT　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK T形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

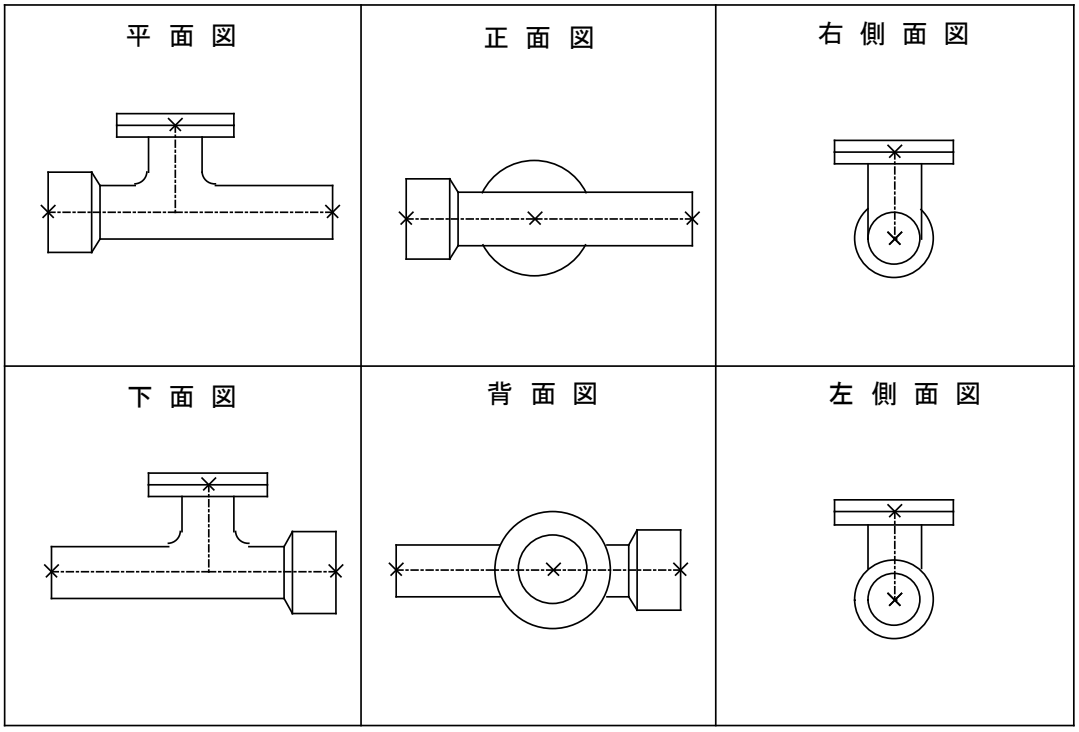

75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	75.0
150.0	150.0	75.0
150.0	150.0	100.0
200.0	200.0	75.0
200.0	200.0	100.0
250.0	250.0	75.0
250.0	250.0	100.0

SD-45YR150　塩ビ製小口径マス インバート･45°合流(右、掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

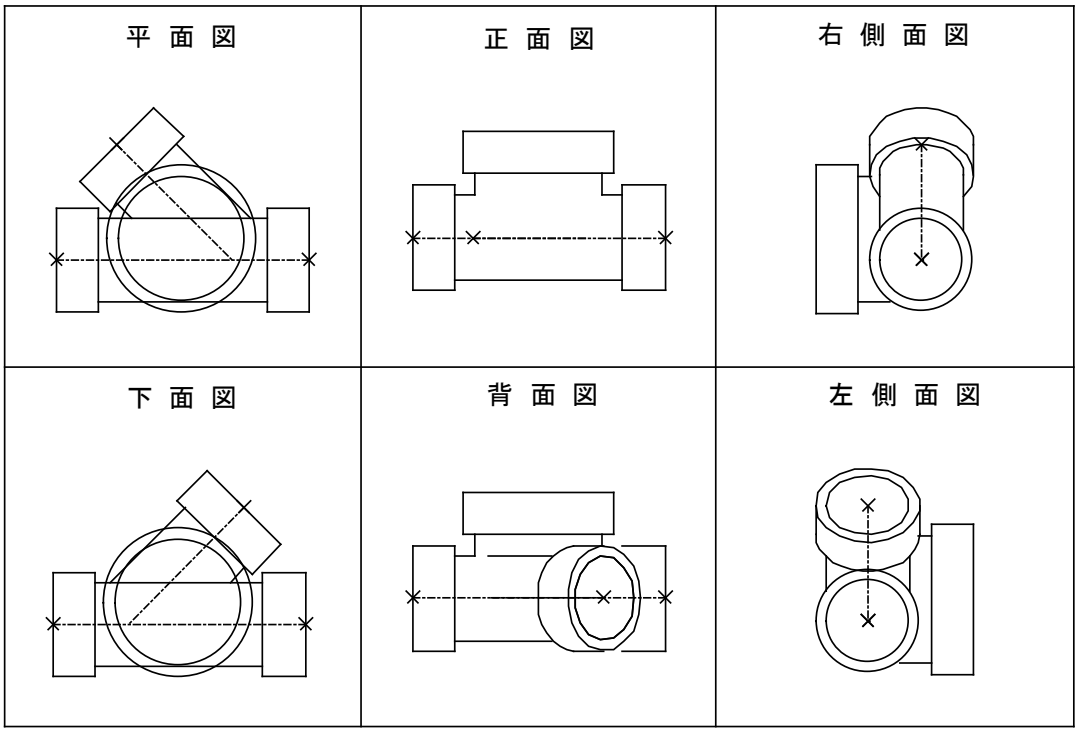

100.0　：100.0　：　75.0
100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-45YR200　塩ビ製小口径マス インバート･45°合流(右、掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

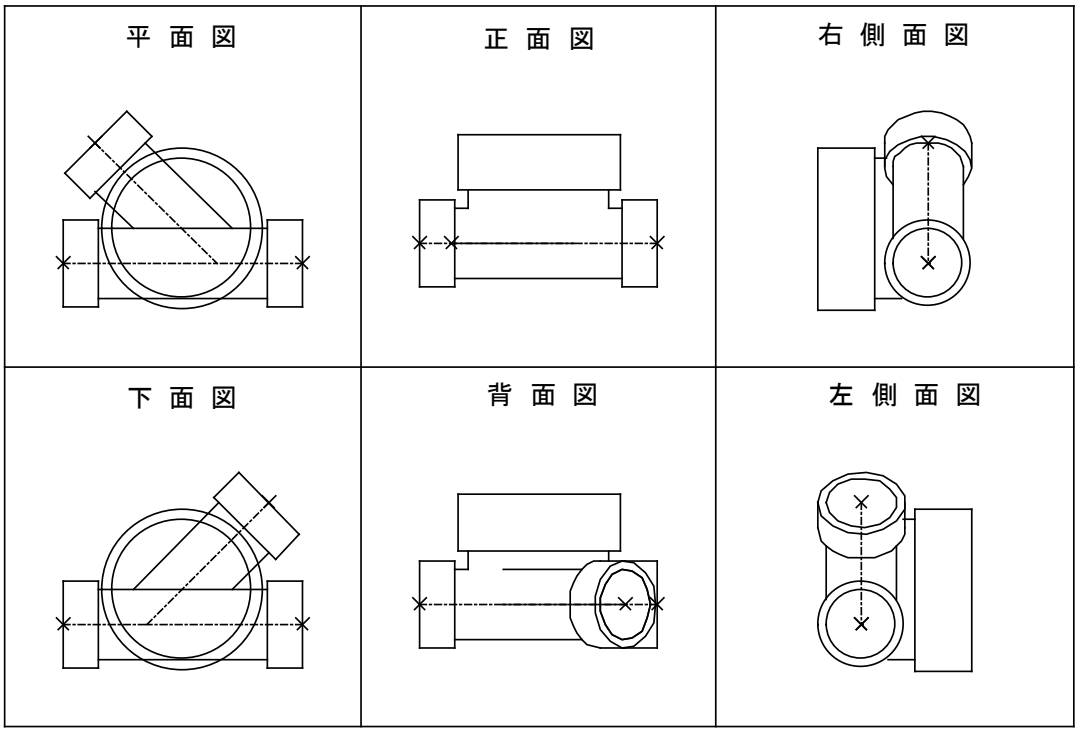

100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：100.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-90YR150　塩ビ製小口径マス インバート･90°　合流(右、掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

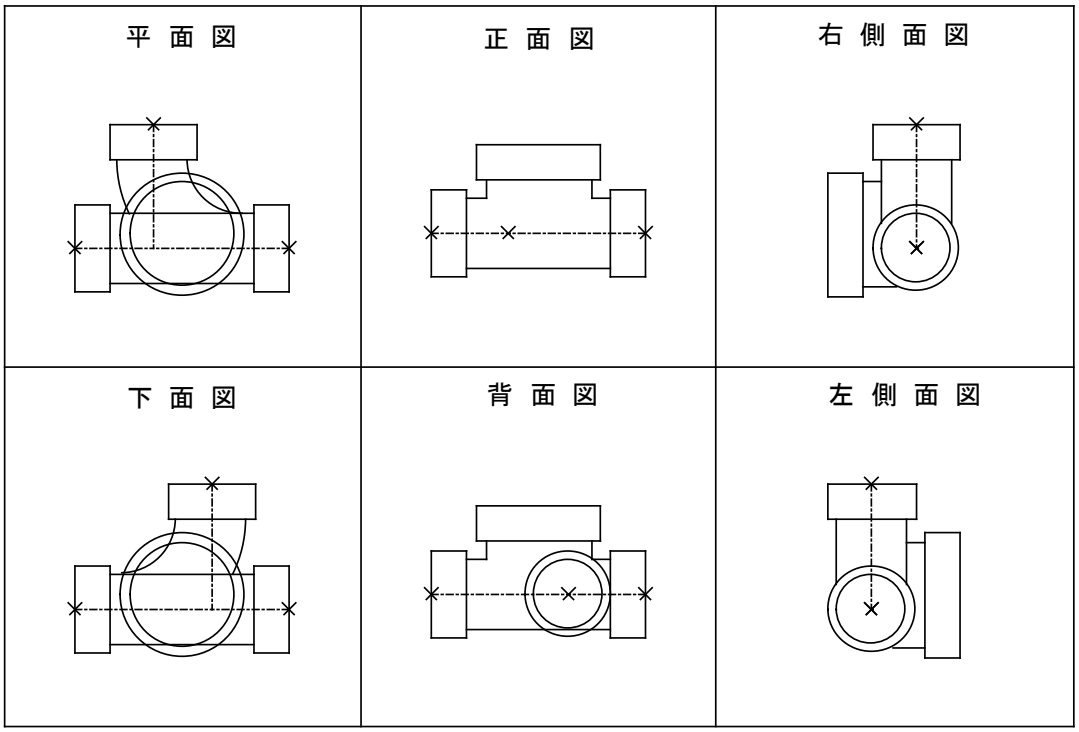

100.0　：100.0　：　75.0
100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-90YR200　塩ビ製小口径マス インバート･90°合流(右、掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

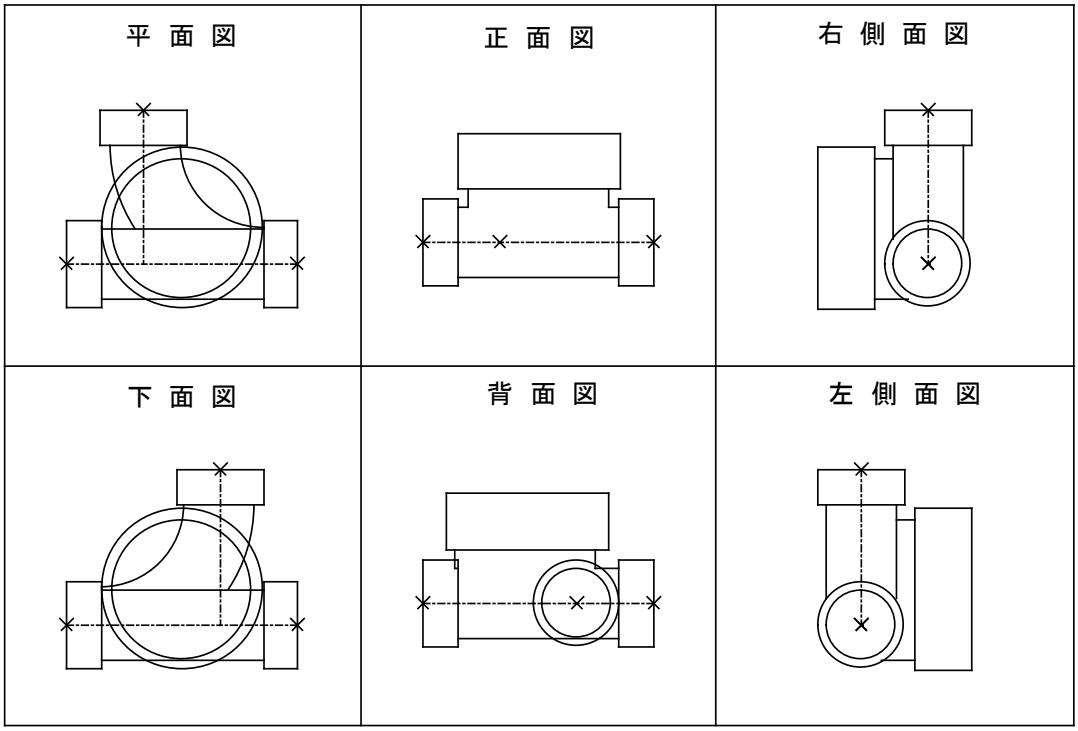

100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：100.0
150.0　：150.0　：150.0

HI-WT　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　給水栓用ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

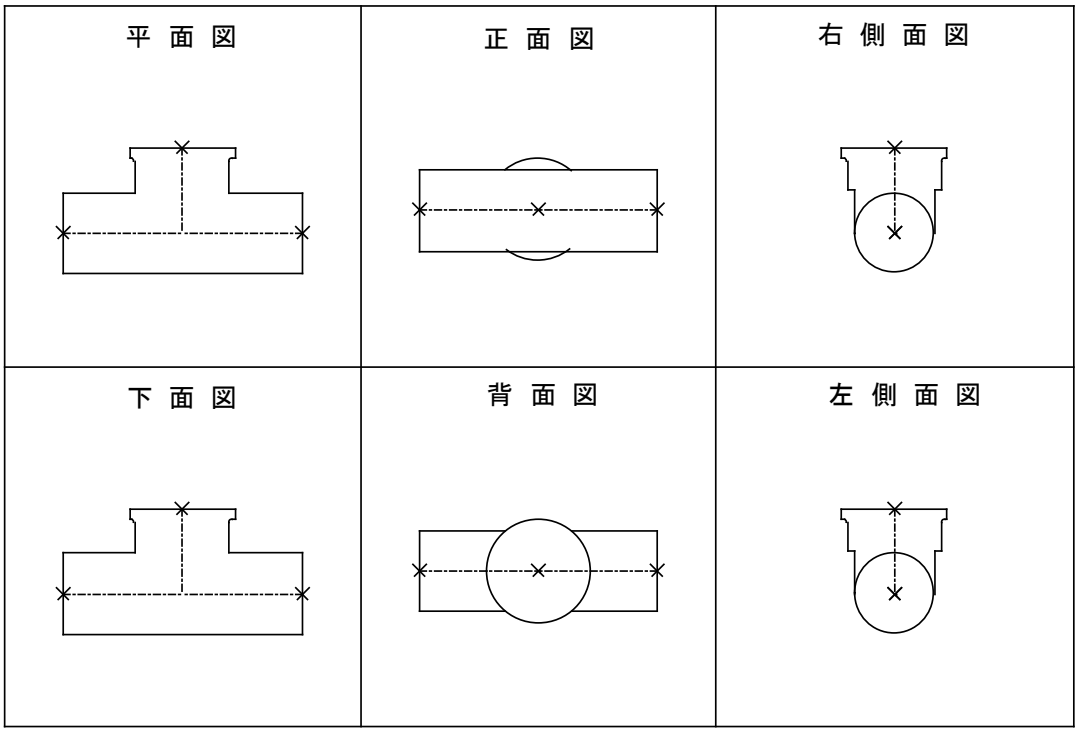

13.0　：13.0　：13.0
16.0　：16.0　：13.0
20.0　：20.0　：13.0
20.0　：20.0　：20.0
25.0　：25.0　：13.0
25.0　：25.0　：20.0
25.0　：25.0　：25.0

VLPW-Y　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 45° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

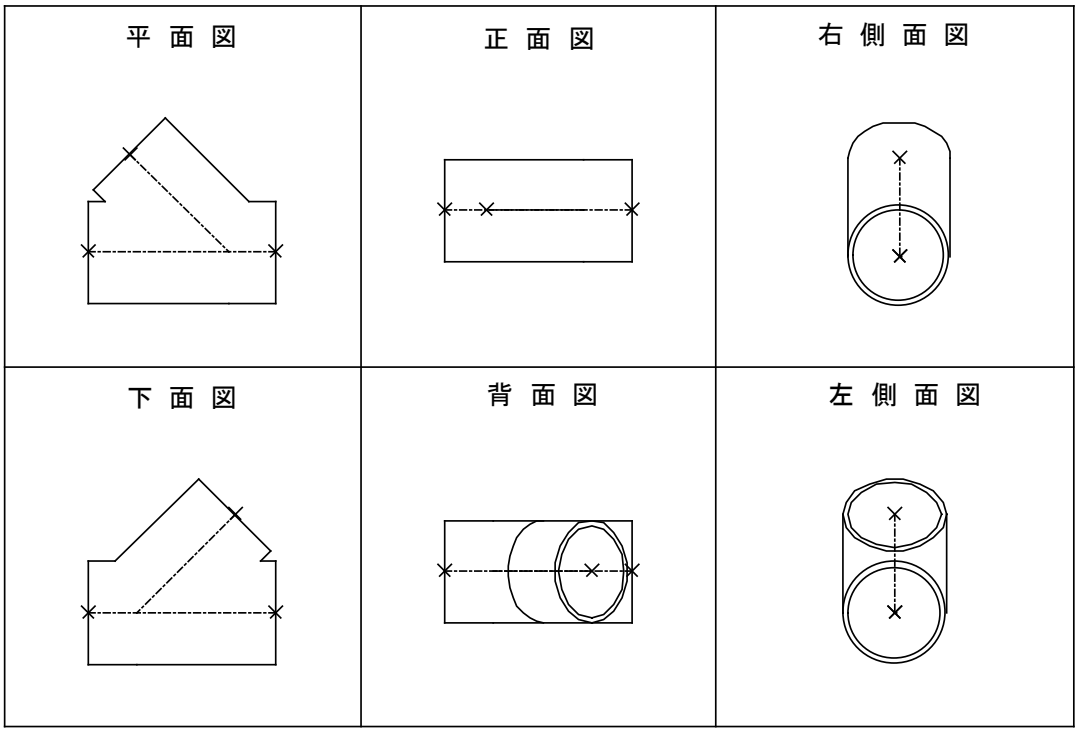

6.0	:	6.0	:	6.0
8.0	:	8.0	:	8.0
10.0	:	10.0	:	10.0
15.0	:	15.0	:	15.0
20.0	:	20.0	:	20.0
25.0	:	25.0	:	25.0
32.0	:	32.0	:	32.0
40.0	:	40.0	:	40.0
50.0	:	50.0	:	50.0
65.0	:	65.0	:	65.0
80.0	:	80.0	:	80.0
100.0	:	100.0	:	100.0
125.0	:	125.0	:	125.0
150.0	:	150.0	:	150.0

VLPW-T　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

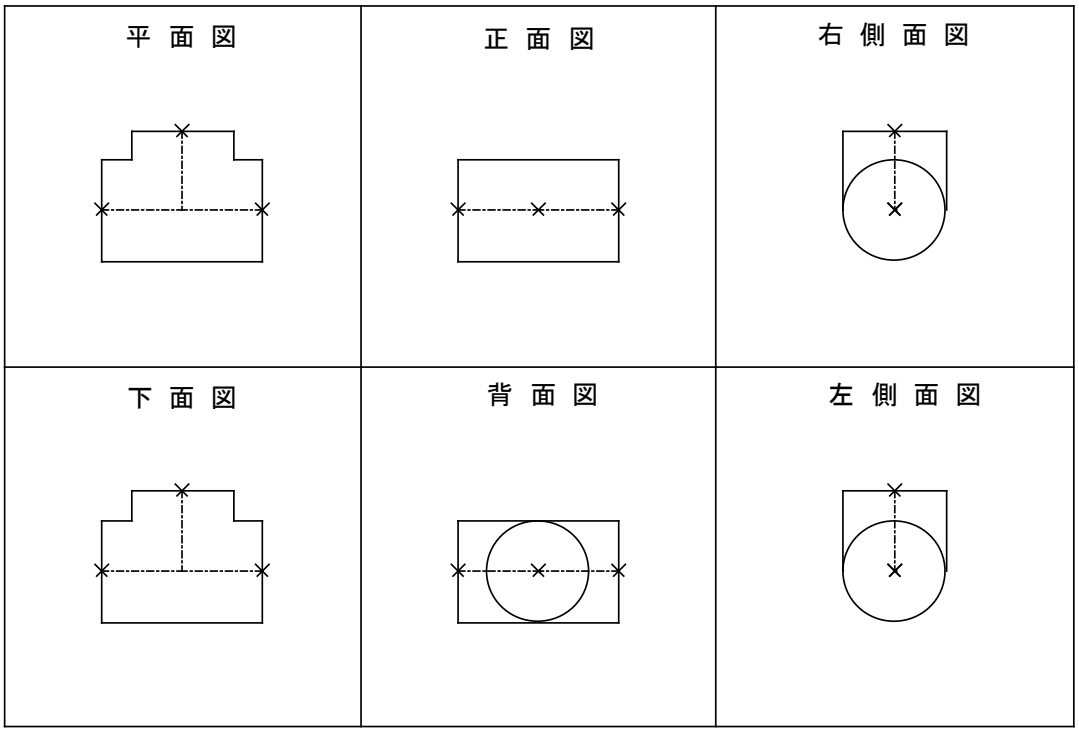

6.0 : 6.0 : 6.0
8.0 : 8.0 : 8.0
8.0 : 8.0 : 10.0
10.0 : 10.0 : 6.0
10.0 : 10.0 : 8.0
10.0 : 10.0 : 10.0
10.0 : 10.0 : 15.0
15.0 : 15.0 : 8.0
15.0 : 15.0 : 10.0
15.0 : 15.0 : 15.0
15.0 : 15.0 : 20.0
15.0 : 15.0 : 25.0
20.0 : 20.0 : 8.0
20.0 : 20.0 : 10.0
20.0 : 20.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
20.0 : 20.0 : 25.0
20.0 : 20.0 : 32.0
25.0 : 25.0 : 10.0
25.0 : 25.0 : 15.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
25.0 : 25.0 : 32.0
25.0 : 25.0 : 40.0
32.0 : 32.0 : 10.0
32.0 : 32.0 : 15.0
32.0 : 32.0 : 20.0
32.0 : 32.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
32.0 : 32.0 : 40.0
32.0 : 32.0 : 50.0
40.0 : 40.0 : 10.0
40.0 : 40.0 : 15.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
40.0 : 40.0 : 50.0
50.0 : 50.0 : 15.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
50.0 : 50.0 : 65.0
50.0 : 50.0 : 80.0
65.0 : 65.0 : 15.0
65.0 : 65.0 : 20.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
65.0 : 65.0 : 80.0
80.0 : 80.0 : 20.0
80.0 : 80.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
80.0 : 80.0 : 100.0
100.0 : 100.0 : 20.0
100.0 : 100.0 : 25.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 20.0
125.0 : 125.0 : 25.0

125.0 ：125.0 ： 32.0
125.0 ：125.0 ： 40.0
125.0 ：125.0 ： 50.0
125.0 ：125.0 ： 65.0
125.0 ：125.0 ： 80.0
125.0 ：125.0 ：100.0
125.0 ：125.0 ：125.0
150.0 ：150.0 ： 20.0
150.0 ：150.0 ： 25.0
150.0 ：150.0 ： 32.0
150.0 ：150.0 ： 40.0
150.0 ：150.0 ： 50.0
150.0 ：150.0 ： 65.0
150.0 ：150.0 ： 80.0
150.0 ：150.0 ：100.0
150.0 ：150.0 ：125.0
150.0 ：150.0 ：150.0

NJ-T　ナイスジョイント 90°　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

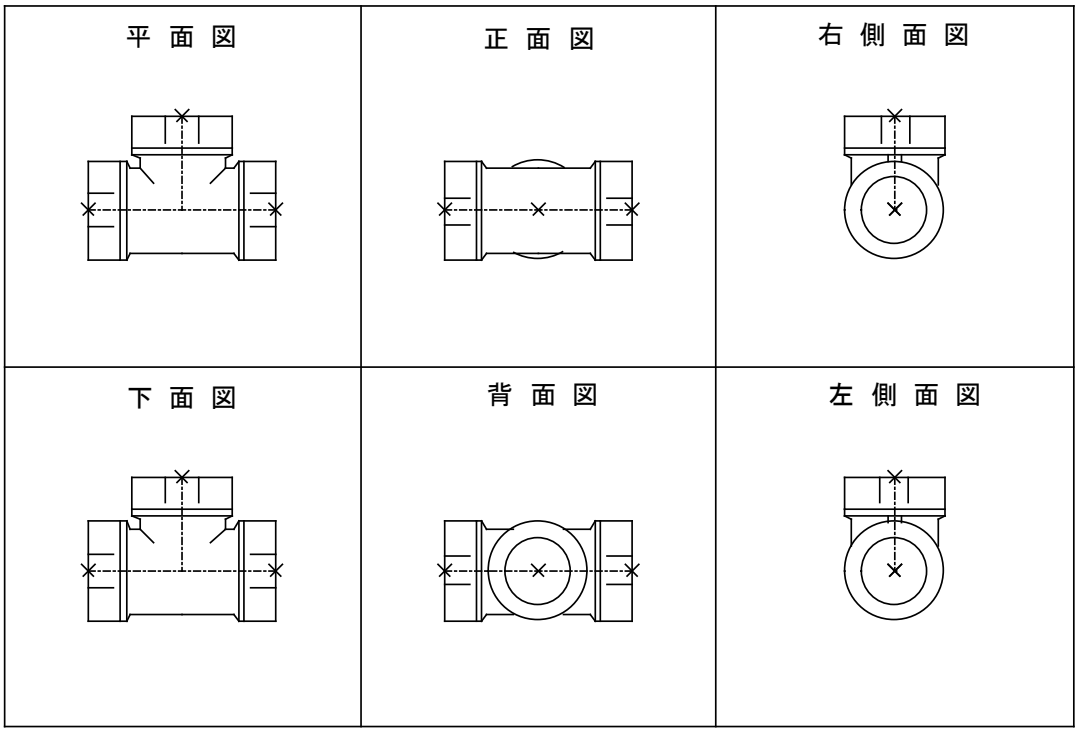

13.0 : 13.0 : 13.0	30.0 : 30.0 : 30.0	50.0 : 50.0 : 30.0
20.0 : 20.0 : 13.0	40.0 : 40.0 : 13.0	50.0 : 50.0 : 40.0
20.0 : 20.0 : 20.0	40.0 : 40.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 50.0
25.0 : 25.0 : 13.0	40.0 : 40.0 : 25.0	60.0 : 60.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 20.0	40.0 : 40.0 : 30.0	60.0 : 60.0 : 25.0
25.0 : 25.0 : 25.0	40.0 : 40.0 : 40.0	60.0 : 60.0 : 30.0
30.0 : 30.0 : 13.0	50.0 : 50.0 : 13.0	60.0 : 60.0 : 40.0
30.0 : 30.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 20.0	60.0 : 60.0 : 50.0
30.0 : 30.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 25.0	60.0 : 60.0 : 60.0

PQWK-T　水道用ねじ込み式管端防食管継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［PQWK 水道用ねじ込み式管端防食管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

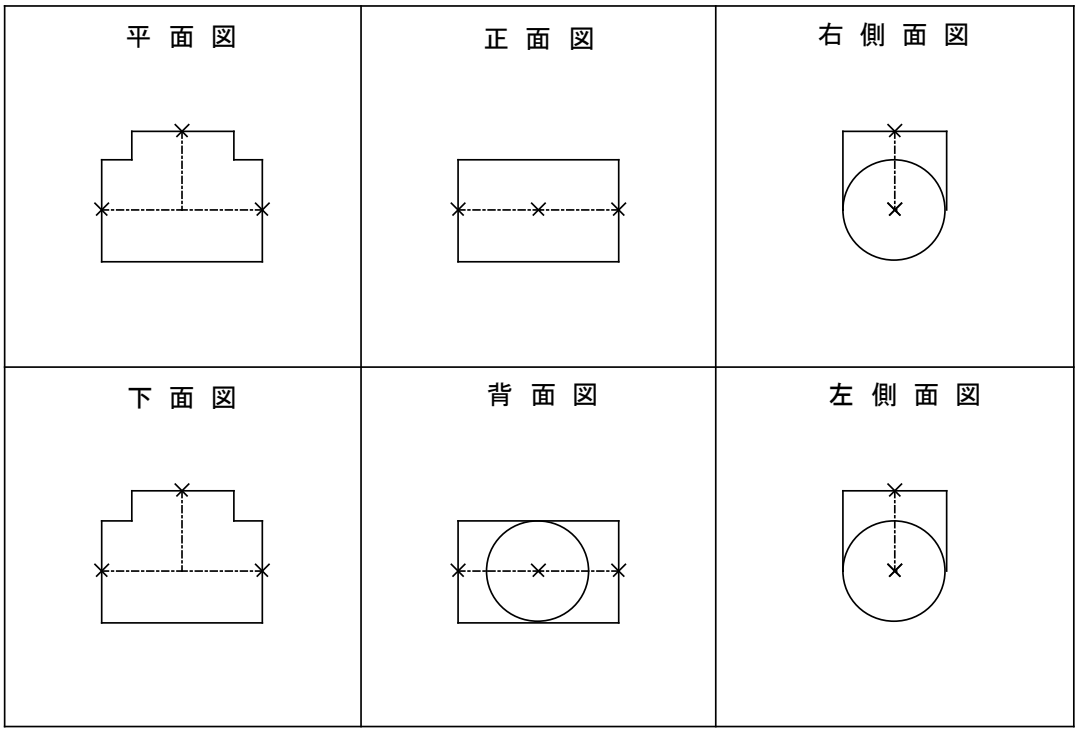

15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 15.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 15.0
32.0 : 32.0 : 20.0
32.0 : 32.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 15.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 15.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 15.0
65.0 : 65.0 : 20.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 15.0
80.0 : 80.0 : 20.0
80.0 : 80.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 15.0
100.0 : 100.0 : 20.0
100.0 : 100.0 : 25.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 150.0

VP125-T　換気用塩化ビニル2管路継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VP125 換気用塩化ビニル２管路管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

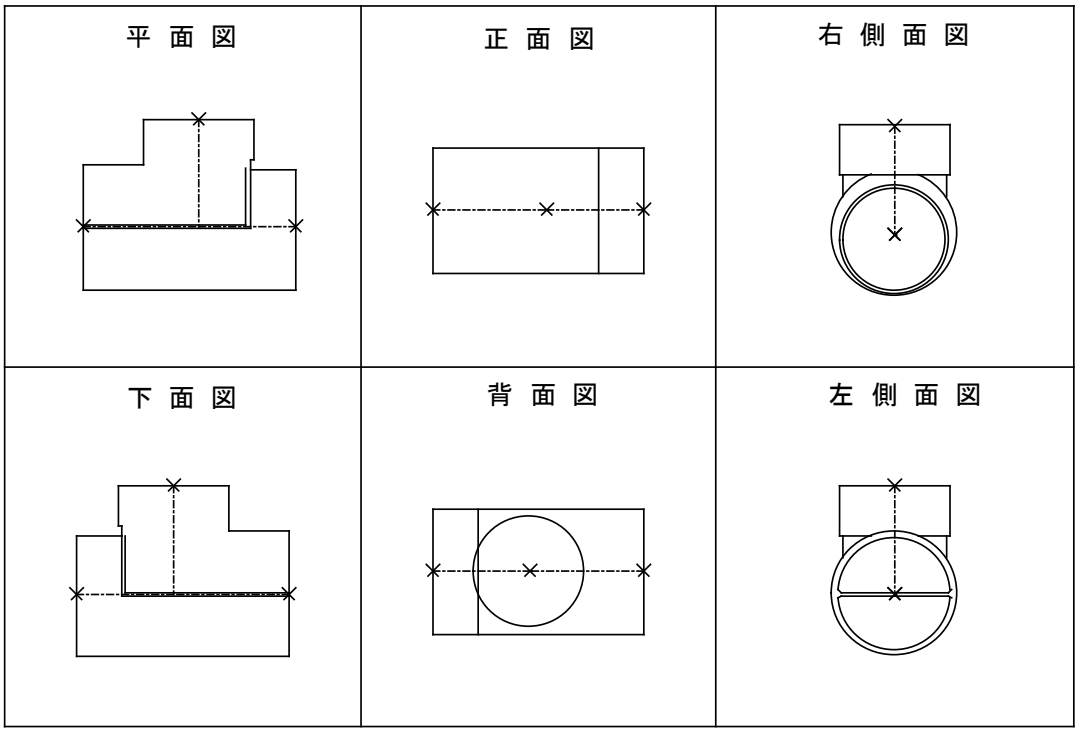

125.0　：100.0　：100.0

VP125-TS　換気用塩化ビニル2管路継手 ソケットタイプティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VP125 換気用塩化ビニル２管路管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

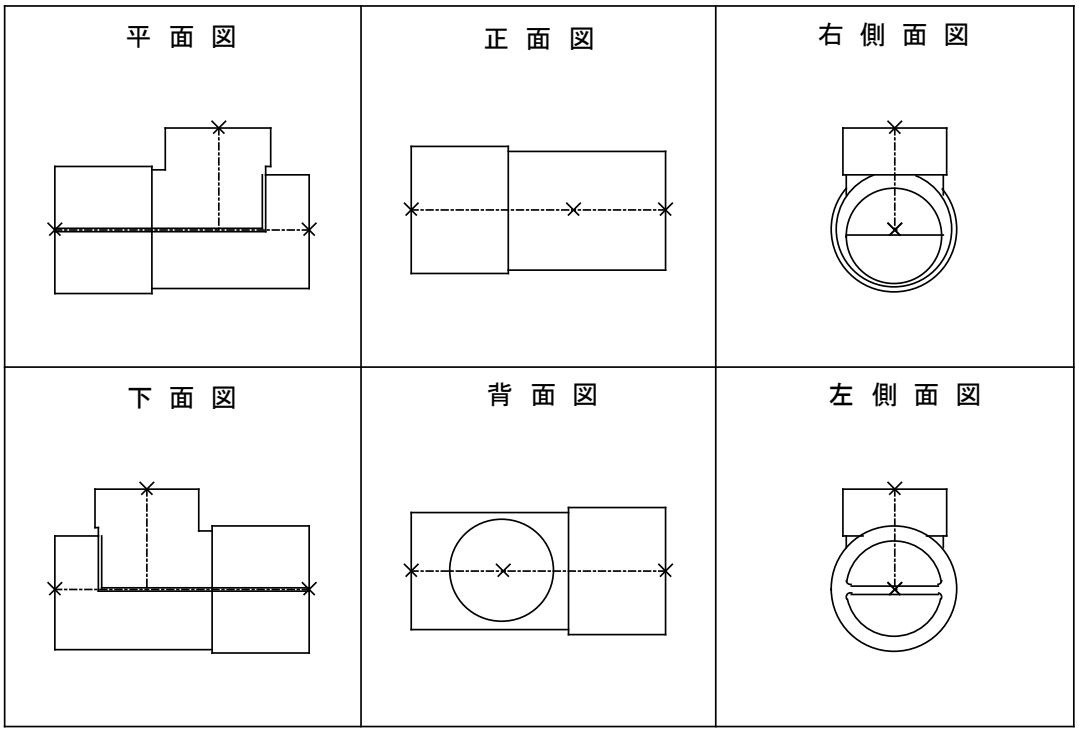

125.0　：100.0　：100.0

TMP125-TW　換気用耐火2管路管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VP125 換気用塩化ビニル２管路管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

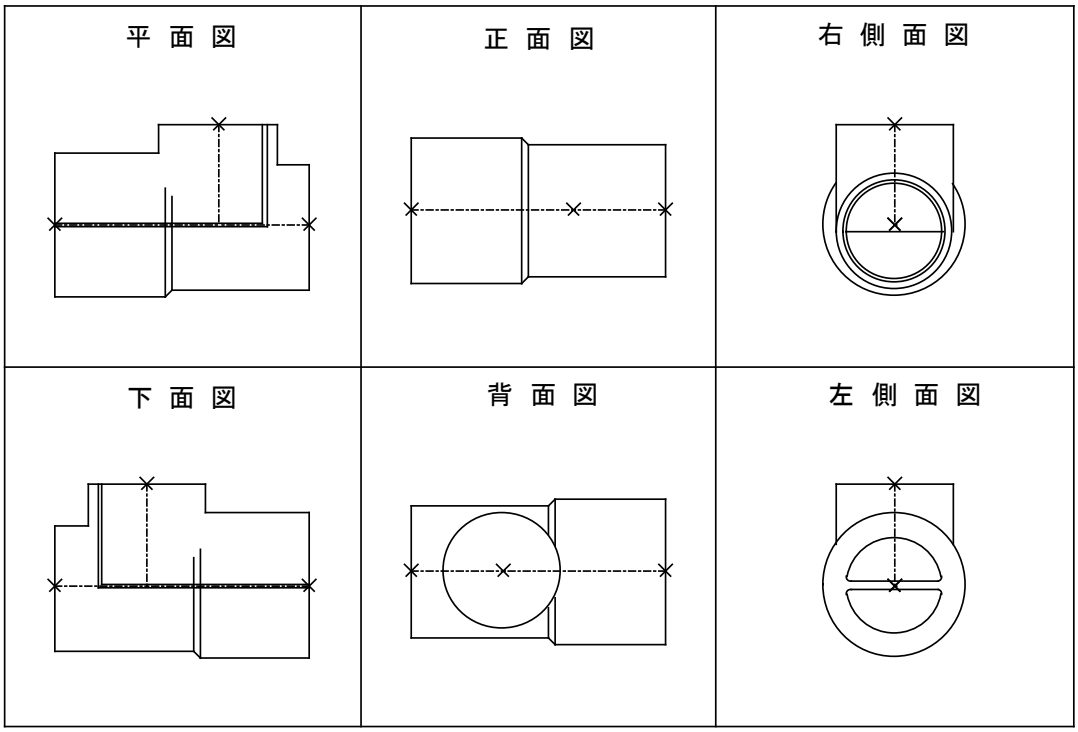

125.0　：100.0　：100.0

TAKLP-T　TAKフランジ付継手 90°ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［TAKLP　ＴＡＫフランジ付継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

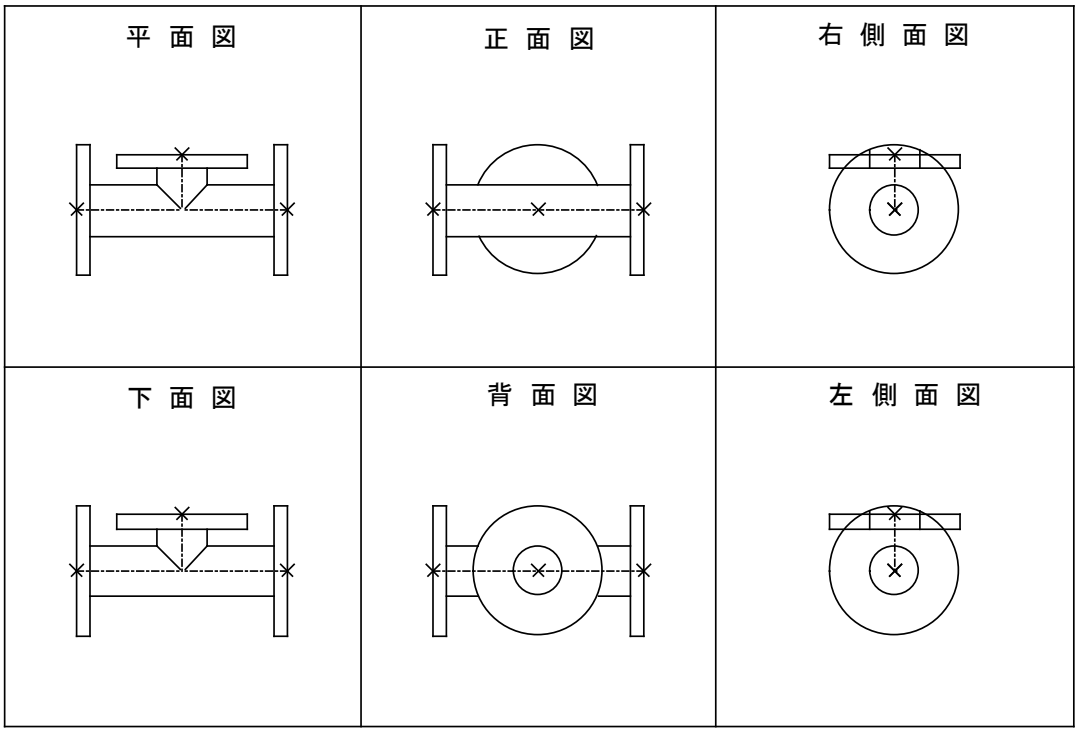

20.0 : 20.0 : 20.0	65.0 : 65.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 65.0	300.0 : 300.0 : 125.0
25.0 : 25.0 : 20.0	80.0 : 80.0 : 40.0	150.0 : 150.0 : 80.0	300.0 : 300.0 : 150.0
25.0 : 25.0 : 25.0	80.0 : 80.0 : 50.0	150.0 : 150.0 : 100.0	300.0 : 300.0 : 200.0
32.0 : 32.0 : 25.0	80.0 : 80.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 125.0	300.0 : 300.0 : 250.0
32.0 : 32.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 80.0	150.0 : 150.0 : 150.0	300.0 : 300.0 : 300.0
40.0 : 40.0 : 25.0	100.0 : 100.0 : 40.0	200.0 : 200.0 : 80.0	350.0 : 350.0 : 150.0
40.0 : 40.0 : 32.0	100.0 : 100.0 : 50.0	200.0 : 200.0 : 100.0	350.0 : 350.0 : 200.0
40.0 : 40.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 65.0	200.0 : 200.0 : 125.0	350.0 : 350.0 : 250.0
50.0 : 50.0 : 35.0	100.0 : 100.0 : 80.0	200.0 : 200.0 : 150.0	350.0 : 350.0 : 300.0
50.0 : 50.0 : 32.0	100.0 : 100.0 : 100.0	200.0 : 200.0 : 200.0	350.0 : 350.0 : 350.0
50.0 : 50.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 50.0	250.0 : 250.0 : 100.0	400.0 : 400.0 : 250.0
50.0 : 50.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 65.0	250.0 : 250.0 : 125.0	400.0 : 400.0 : 300.0
65.0 : 65.0 : 32.0	125.0 : 125.0 : 80.0	250.0 : 250.0 : 150.0	400.0 : 400.0 : 350.0
65.0 : 65.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 100.0	250.0 : 250.0 : 200.0	400.0 : 400.0 : 400.0
65.0 : 65.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 125.0	250.0 : 250.0 : 250.0	

SUS-T　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［TAKLP ＴＡＫフランジ付継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

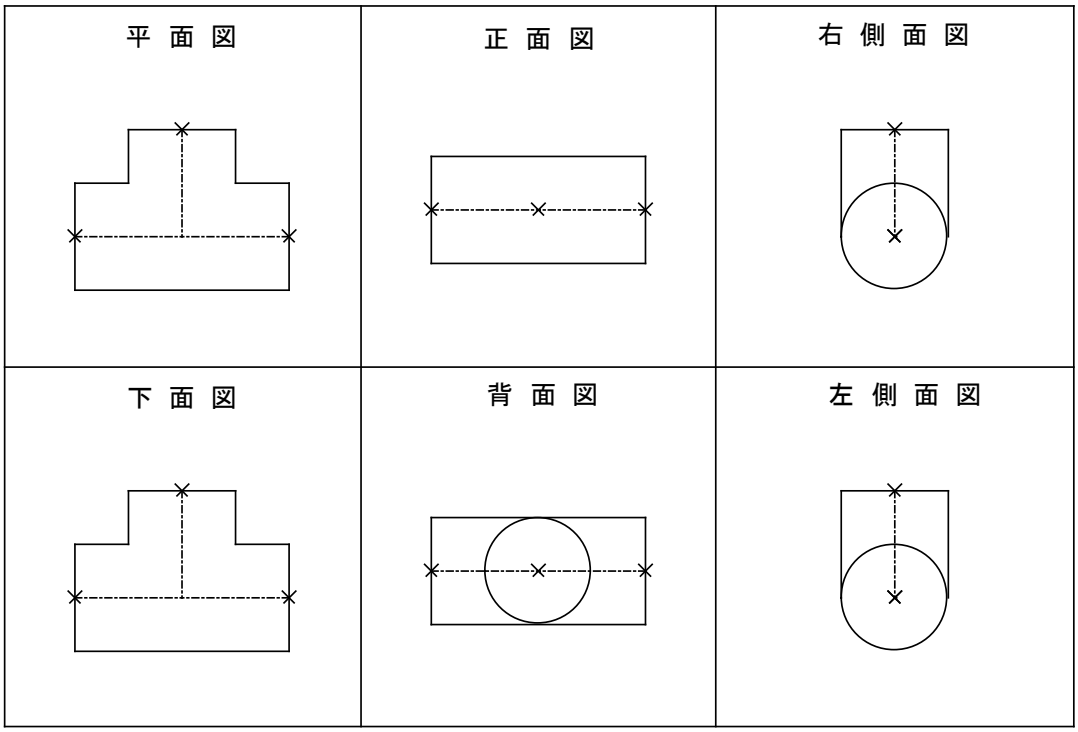

15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 15.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 15.0
32.0 : 32.0 : 20.0
32.0 : 32.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 15.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 40.0
90.0 : 90.0 : 50.0
90.0 : 90.0 : 65.0
90.0 : 90.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 90.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 90.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0: 90.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 100.0

200.0 : 200.0 : 125.0	500.0 : 500.0 : 250.0	850.0 : 850.0 : 750.0
200.0 : 200.0 : 150.0	500.0 : 500.0 : 300.0	850.0 : 850.0 : 800.0
200.0 : 200.0 : 90.0	500.0 : 500.0 : 350.0	850.0 : 850.0 : 850.0
200.0 : 200.0 : 200.0	500.0 : 500.0 : 400.0	900.0 : 900.0 : 750.0
250.0 : 250.0 : 100.0	500.0 : 500.0 : 450.0	900.0 : 900.0 : 800.0
250.0 : 250.0 : 125.0	500.0 : 500.0 : 500.0	900.0 : 900.0 : 850.0
250.0 : 250.0 : 150.0	550.0 : 550.0 : 400.0	900.0 : 900.0 : 900.0
250.0 : 250.0 : 200.0	550.0 : 550.0 : 450.0	950.0 : 950.0 : 800.0
250.0 : 250.0 : 250.0	550.0 : 550.0 : 500.0	950.0 : 950.0 : 850.0
300.0 : 300.0 : 125.0	550.0 : 550.0 : 550.0	950.0 : 950.0 : 900.0
300.0 : 300.0 : 150.0	600.0 : 600.0 : 450.0	950.0 : 950.0 : 950.0
300.0 : 300.0 : 200.0	600.0 : 600.0 : 500.0	1000.0 : 1000.0 : 850.0
300.0 : 300.0 : 250.0	600.0 : 600.0 : 550.0	1000.0 : 1000.0 : 900.0
300.0 : 300.0 : 300.0	600.0 : 600.0 : 600.0	1000.0 : 1000.0 : 950.0
350.0 : 350.0 : 150.0	650.0 : 650.0 : 500.0	1000.0 : 1000.0 : 1000.0
350.0 : 350.0 : 200.0	650.0 : 650.0 : 550.0	1050.0 : 1050.0 : 900.0
350.0 : 350.0 : 250.0	650.0 : 650.0 : 600.0	1050.0 : 1050.0 : 950.0
350.0 : 350.0 : 300.0	650.0 : 650.0 : 650.0	1050.0 : 1050.0 : 1000.0
350.0 : 350.0 : 350.0	700.0 : 700.0 : 550.0	1050.0 : 1050.0 : 1050.0
400.0 : 400.0 : 150.0	700.0 : 700.0 : 600.0	1100.0 : 1100.0 : 950.0
400.0 : 400.0 : 200.0	700.0 : 700.0 : 650.0	1100.0 : 1100.0 : 1000.0
400.0 : 400.0 : 250.0	700.0 : 700.0 : 700.0	1100.0 : 1100.0 : 1050.0
400.0 : 400.0 : 300.0	750.0 : 750.0 : 600.0	1100.0 : 1100.0 : 1100.0
400.0 : 400.0 : 350.0	750.0 : 750.0 : 650.0	1150.0 : 1150.0 : 1050.0
400.0 : 400.0 : 400.0	750.0 : 750.0 : 700.0	1150.0 : 1150.0 : 1000.0
450.0 : 450.0 : 250.0	750.0 : 750.0 : 750.0	1150.0 : 1150.0 : 1100.0
450.0 : 450.0 : 300.0	800.0 : 800.0 : 650.0	1150.0 : 1150.0 : 1150.0
450.0 : 450.0 : 350.0	800.0 : 800.0 : 700.0	1200.0 : 1200.0 : 1050.0
450.0 : 450.0 : 400.0	800.0 : 800.0 : 750.0	1200.0 : 1200.0 : 1100.0
450.0 : 450.0 : 450.0	800.0 : 800.0 : 800.0	1200.0 : 1200.0 : 1150.0
500.0 : 500.0 : 200.0	850.0 : 850.0 : 700.0	1200.0 : 1200.0 : 1200.0

TJ-F3 トップフィッティング ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［TJ トップジョイント］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

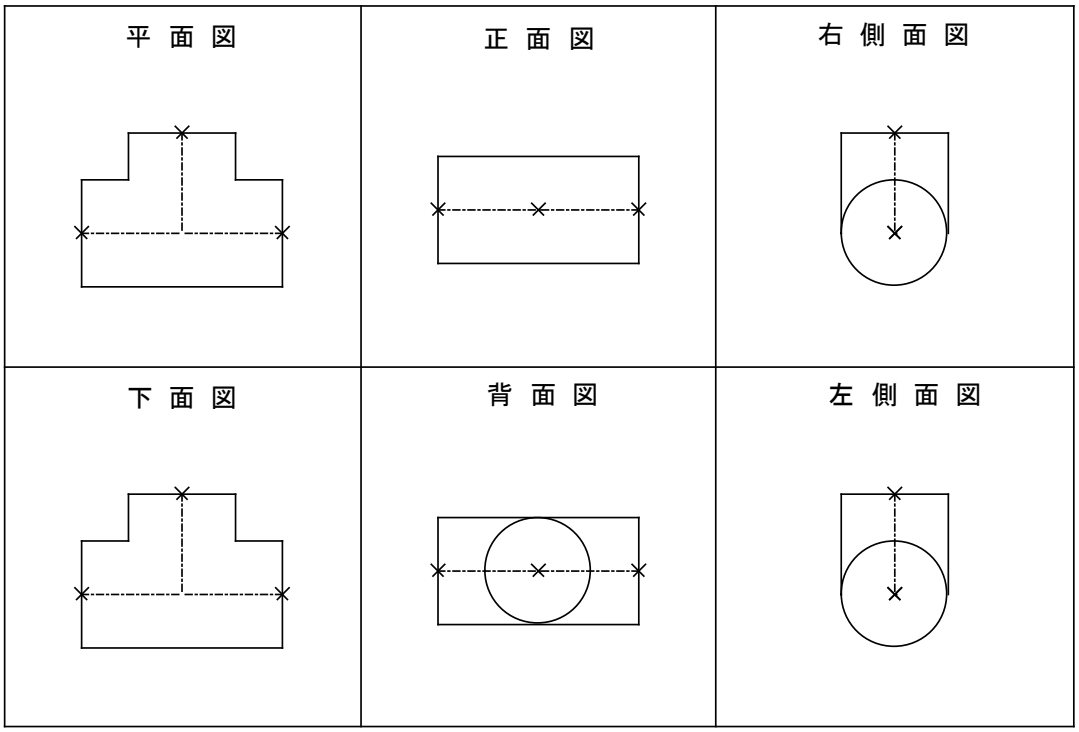

50.0	50.0	50.0	125.0	125.0	80.0
65.0	65.0	65.0	125.0	125.0	100.0
80.0	80.0	65.0	125.0	125.0	125.0
80.0	80.0	80.0	150.0	150.0	80.0
100.0	100.0	50.0	150.0	150.0	100.0
100.0	100.0	65.0	150.0	150.0	125.0
100.0	100.0	80.0	150.0	150.0	150.0
100.0	100.0	100.0			

HB-T　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［HB 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

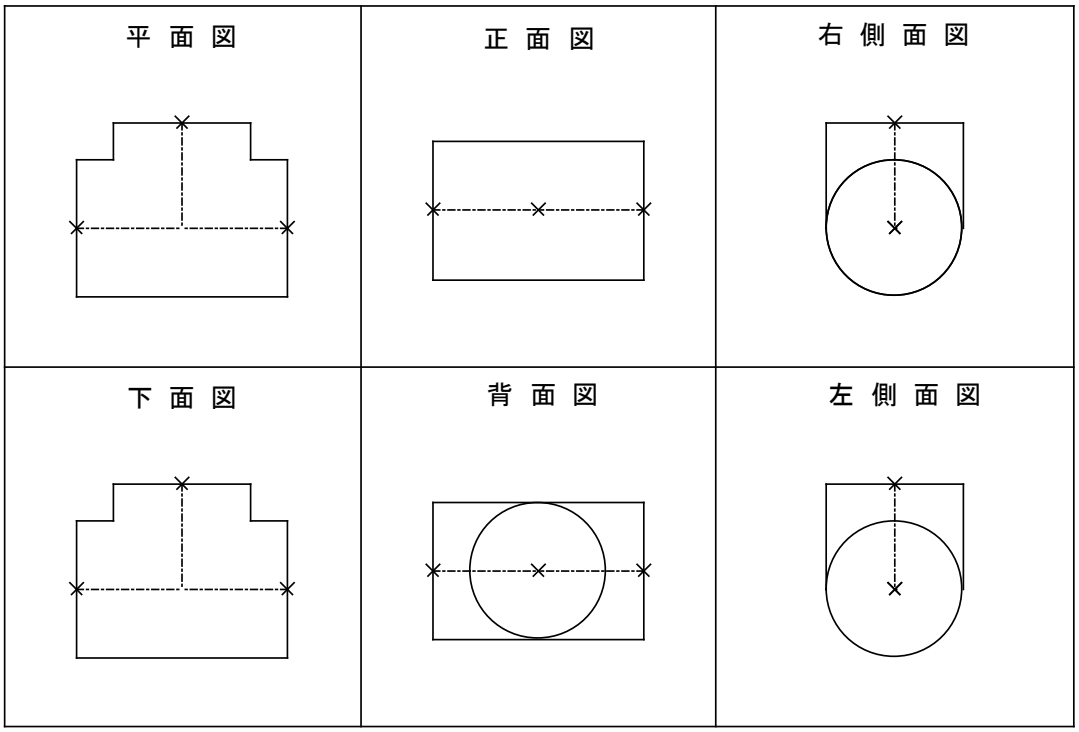

15.0 : 15.0 : 15.0	40.0 : 32.0 : 32.0	65.0 : 65.0 : 65.0
20.0 : 20.0 : 15.0	40.0 : 40.0 : 20.0	80.0 : 65.0 : 25.0
20.0 : 20.0 : 20.0	40.0 : 40.0 : 32.0	80.0 : 65.0 : 32.0
25.0 : 25.0 : 15.0	40.0 : 40.0 : 40.0	80.0 : 65.0 : 65.0
25.0 : 25.0 : 20.0	50.0 : 40.0 : 25.0	80.0 : 80.0 : 80.0
25.0 : 25.0 : 25.0	50.0 : 40.0 : 32.0	100.0 : 100.0 : 25.0
32.0 : 25.0 : 20.0	50.0 : 40.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 50.0
32.0 : 25.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 20.0	100.0 : 100.0 : 65.0
32.0 : 32.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 80.0
32.0 : 32.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 100.0
32.0 : 32.0 : 32.0	65.0 : 50.0 : 25.0	125.0 : 125.0 : 65.0
40.0 : 32.0 : 25.0	65.0 : 50.0 : 32.0	125.0 : 125.0 : 125.0

SD-90YL125　塩ビ製小口径マス インバート･90°合流(左、掃除口125)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

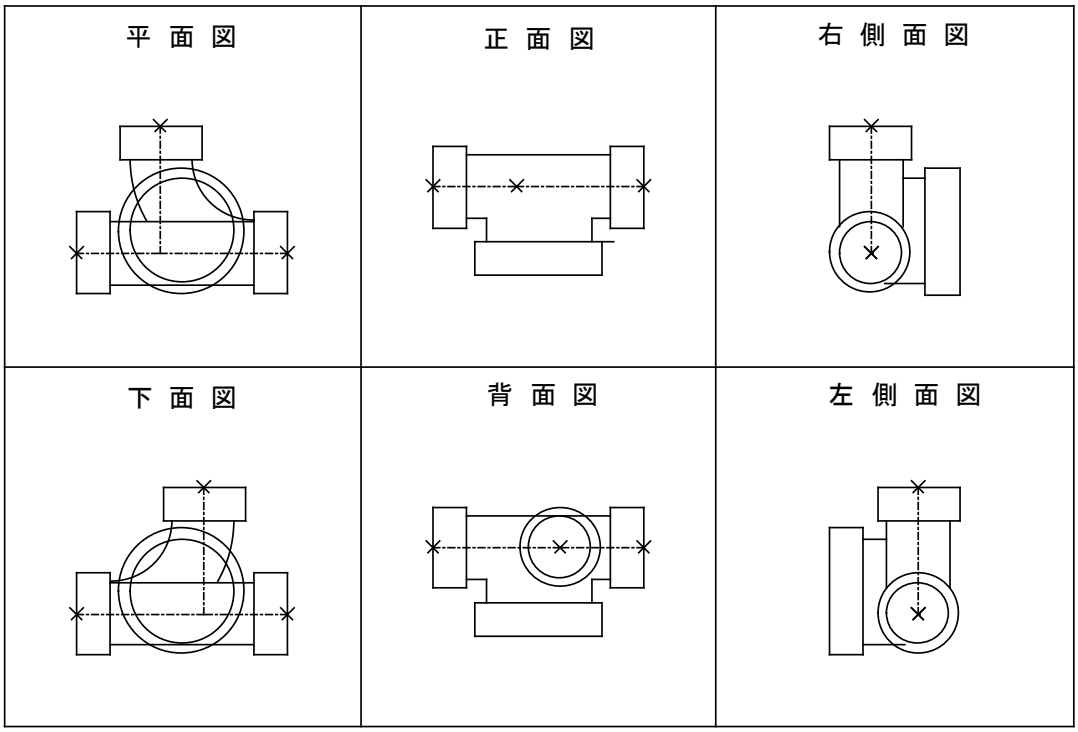

75.0　：75.0　：75.0

SD-90YR125　塩ビ製小口径マス インバート･90°　合流(右、掃除口125)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

75.0　：75.0　：75.0

SD-90YL150　塩ビ製小口径マス インバート･90°合流(左、掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

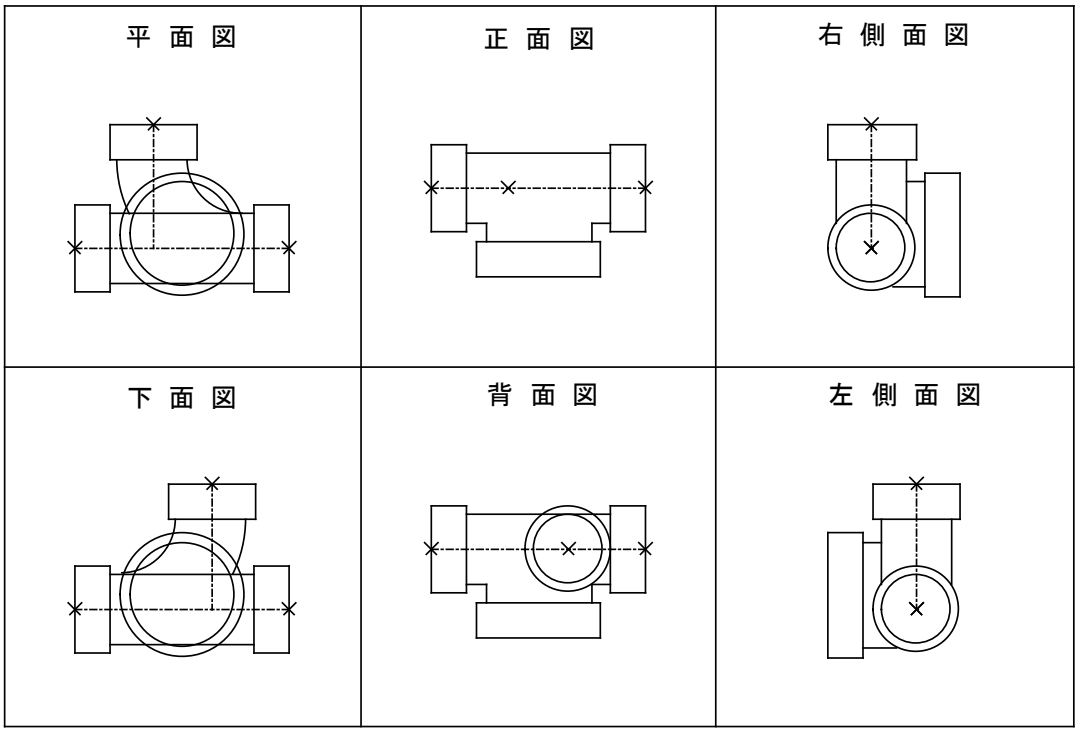

100.0　：100.0　：　75.0
100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-90YL200　塩ビ製小口径マス インバート･90°合流(左、掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

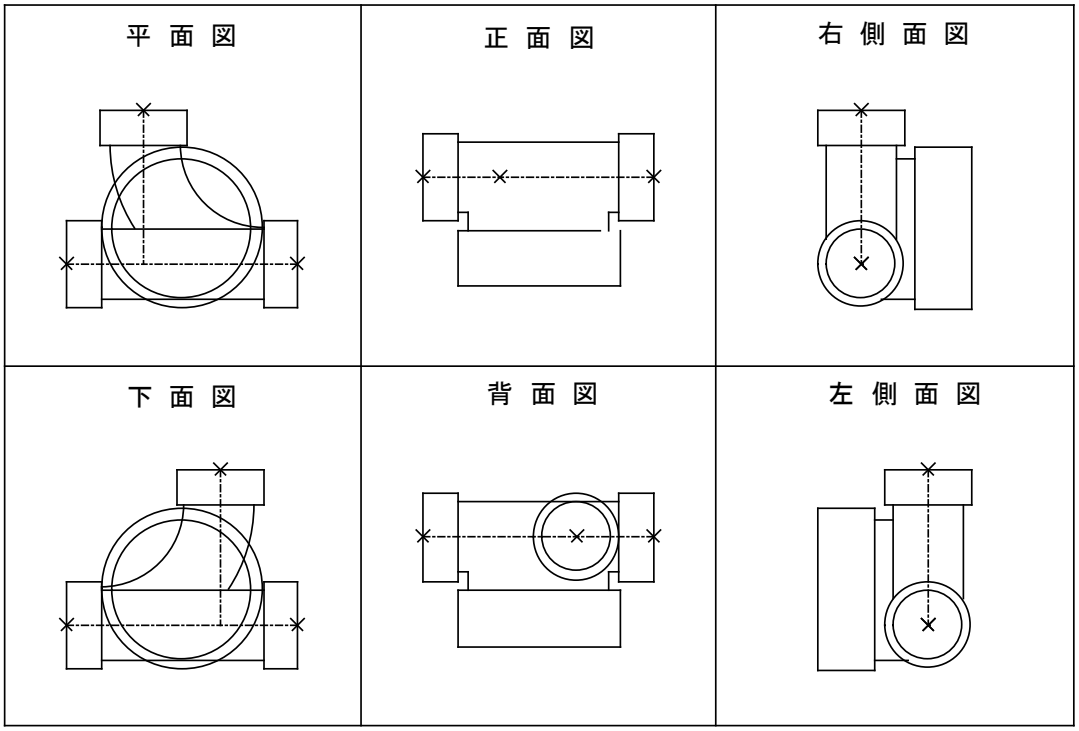

100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：100.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-90YL300　塩ビ製小口径マス インバート･90°合流(左、掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

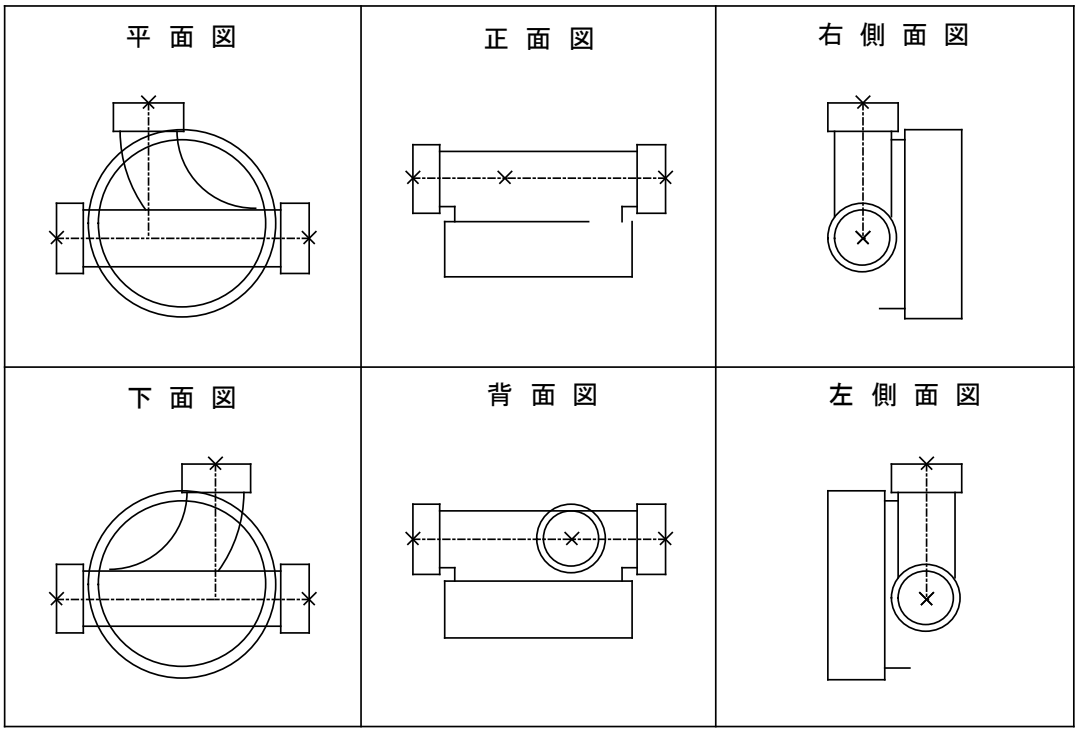

100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-90YR300　塩ビ製小口径マス インバート･90°　合流(右、掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

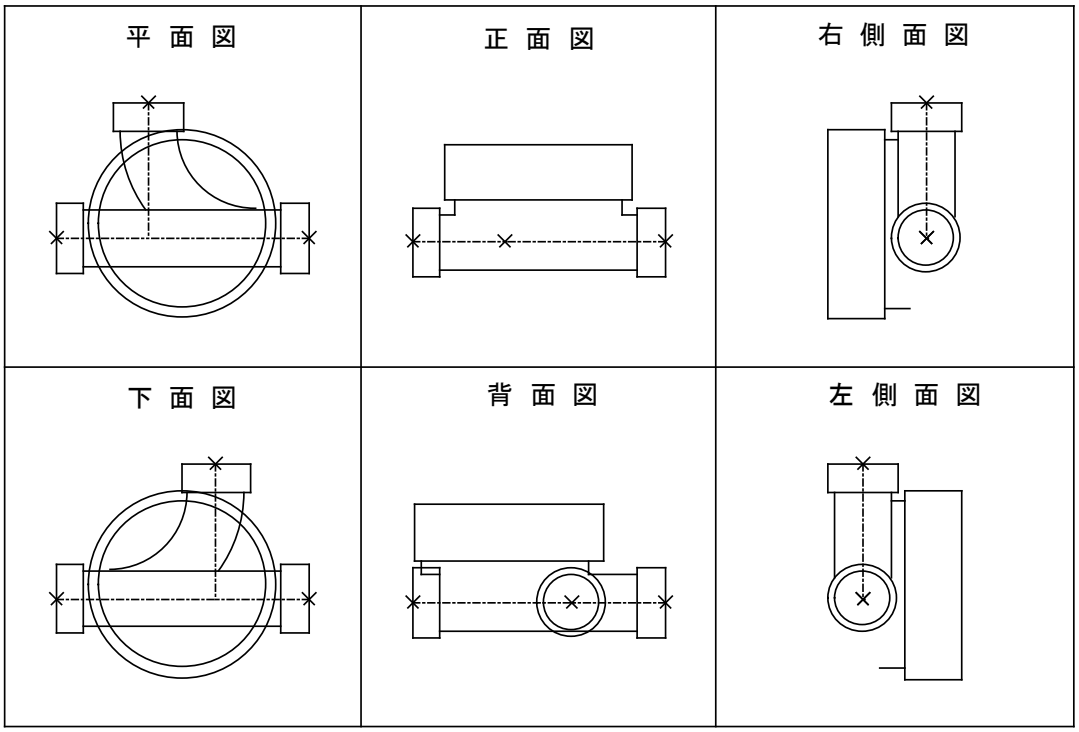

100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-45YL150　塩ビ製小口径マス インバート･45°合流(左、掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

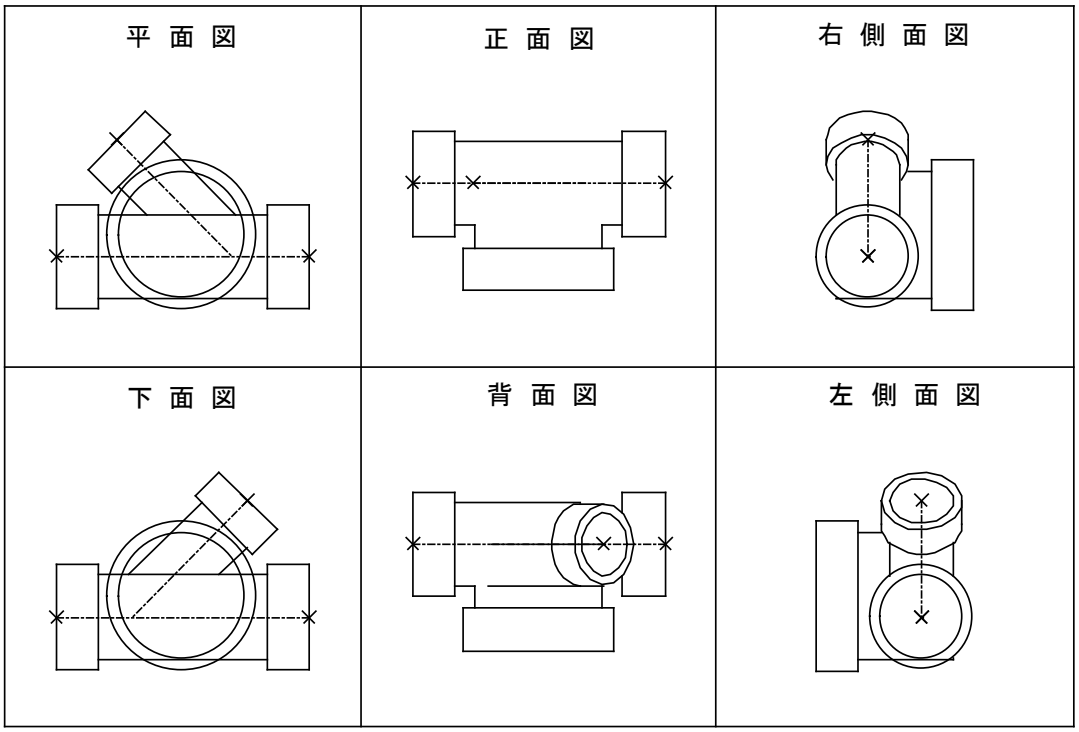

100.0　：100.0　：　75.0
100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-45YL200　塩ビ製小口径マス インバート･45°合流(左、掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

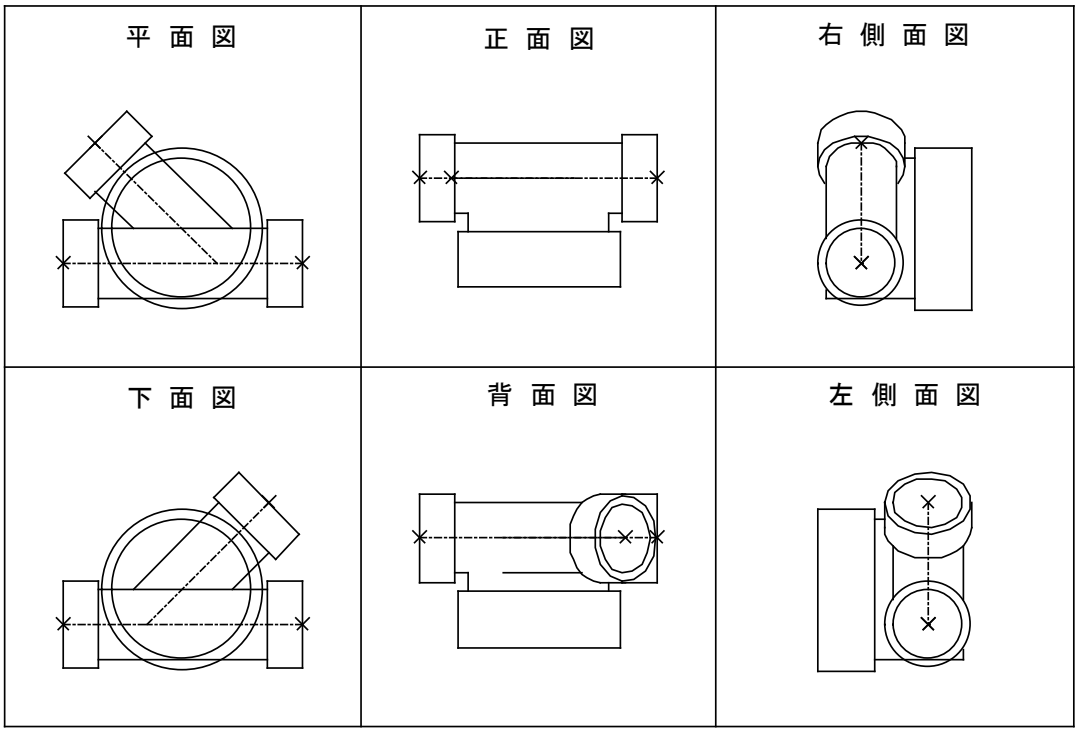

100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：100.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-45YL300　塩ビ製小口径マス インバート･45°合流(左、掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

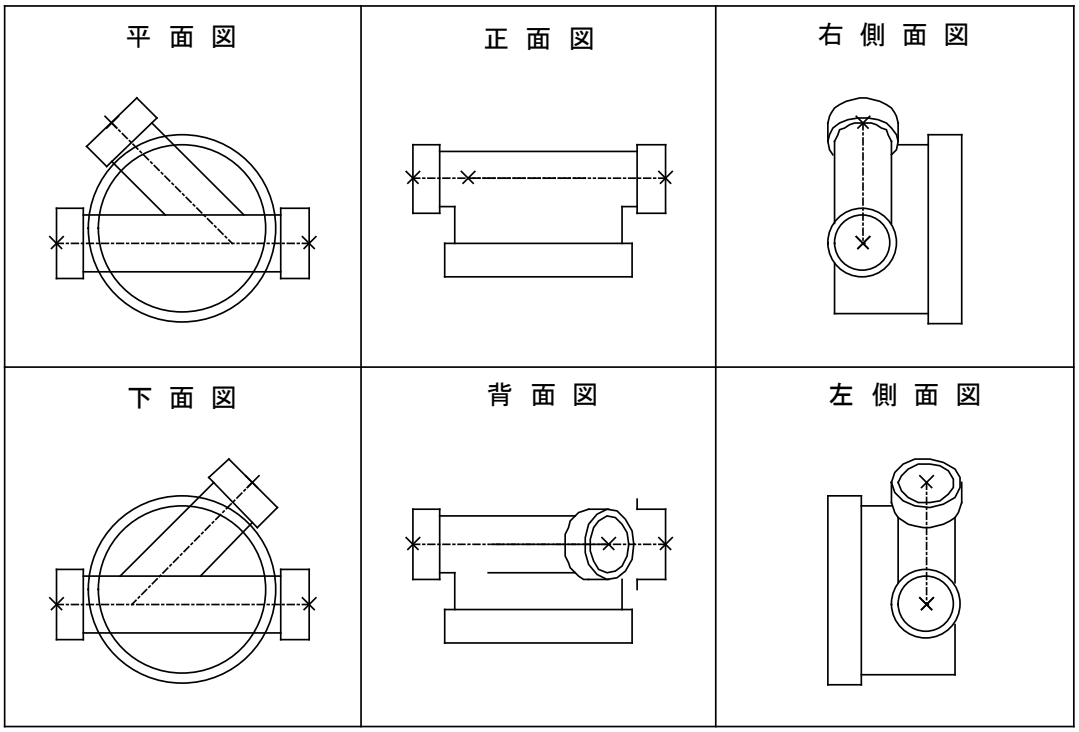

100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-45YR300　塩ビ製小口径マス インバート･45°合流(右、掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

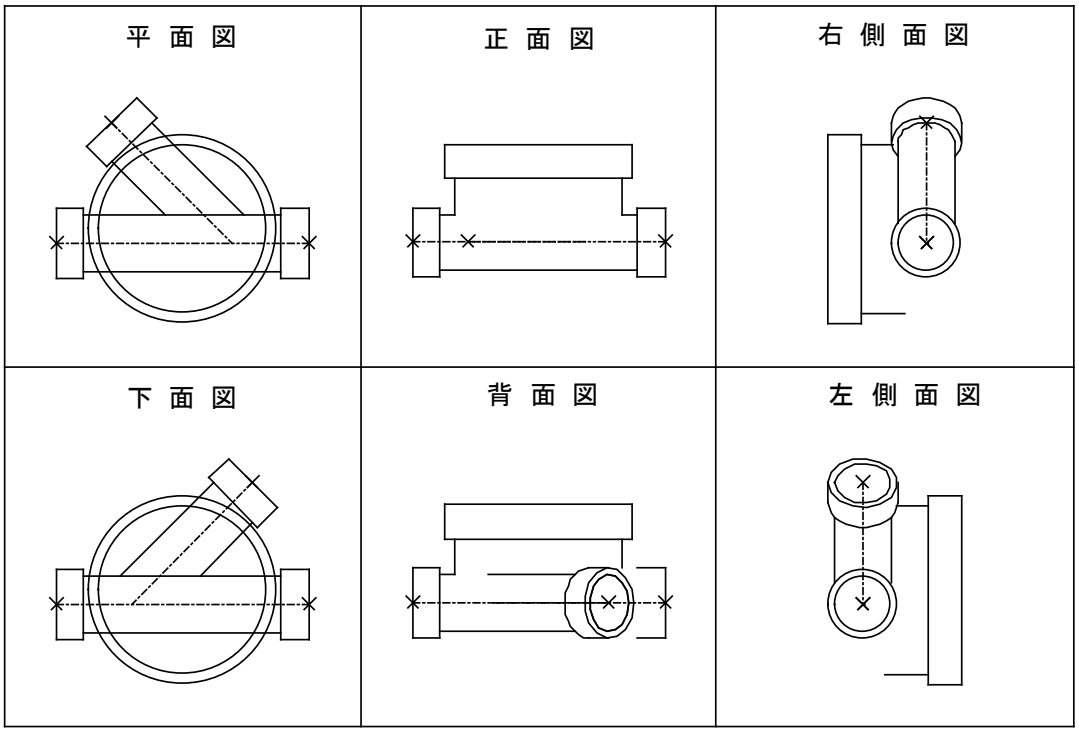

100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-WLS150　塩ビ製小口径マス インバート･90°　左右合流(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

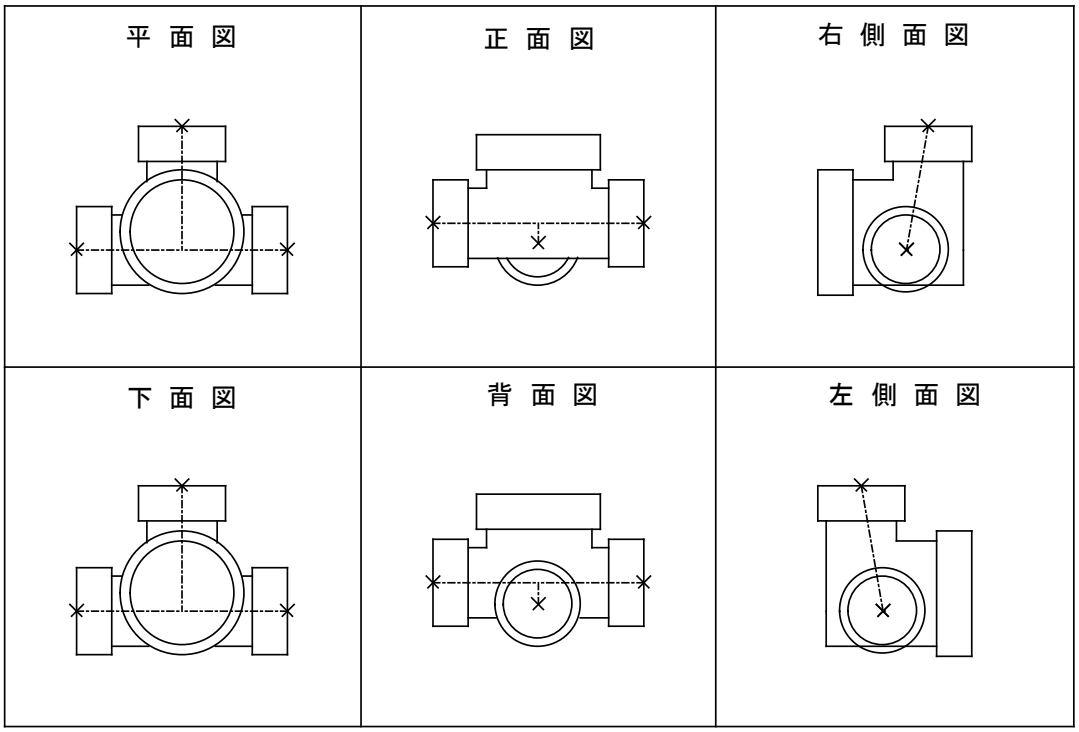

100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-WLS200　塩ビ製小口径マス インバート･90°　左右合流(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

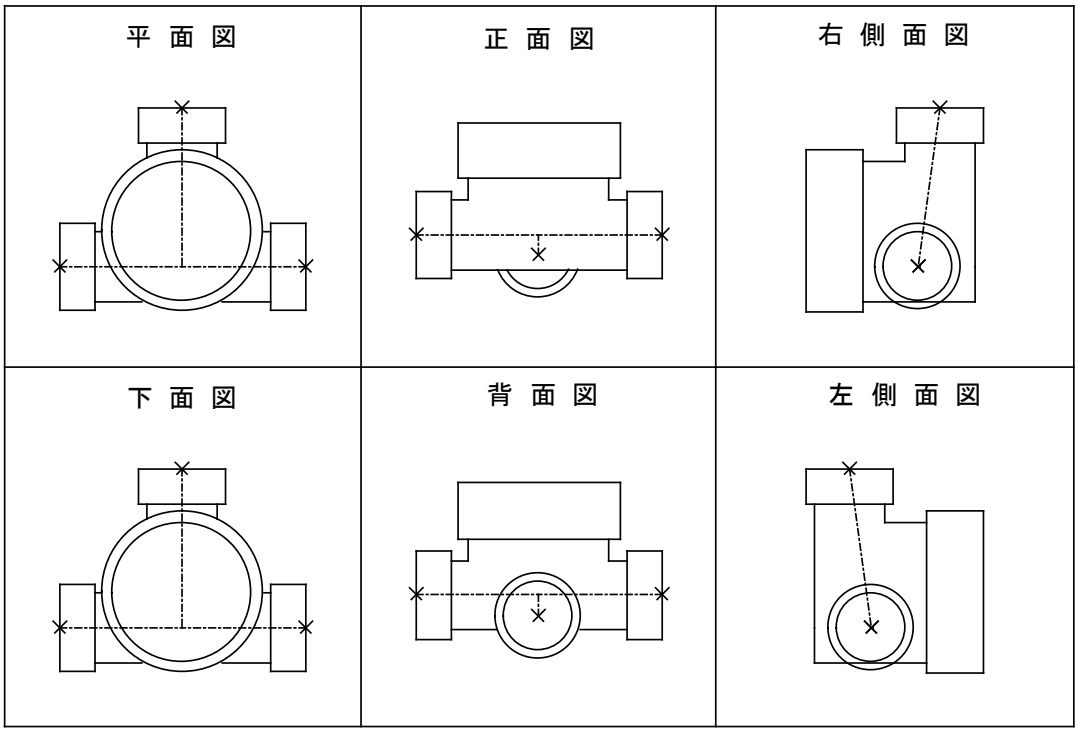

100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

SD-WLS300　塩ビ製小口径マス インバート･90°　左右合流(掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

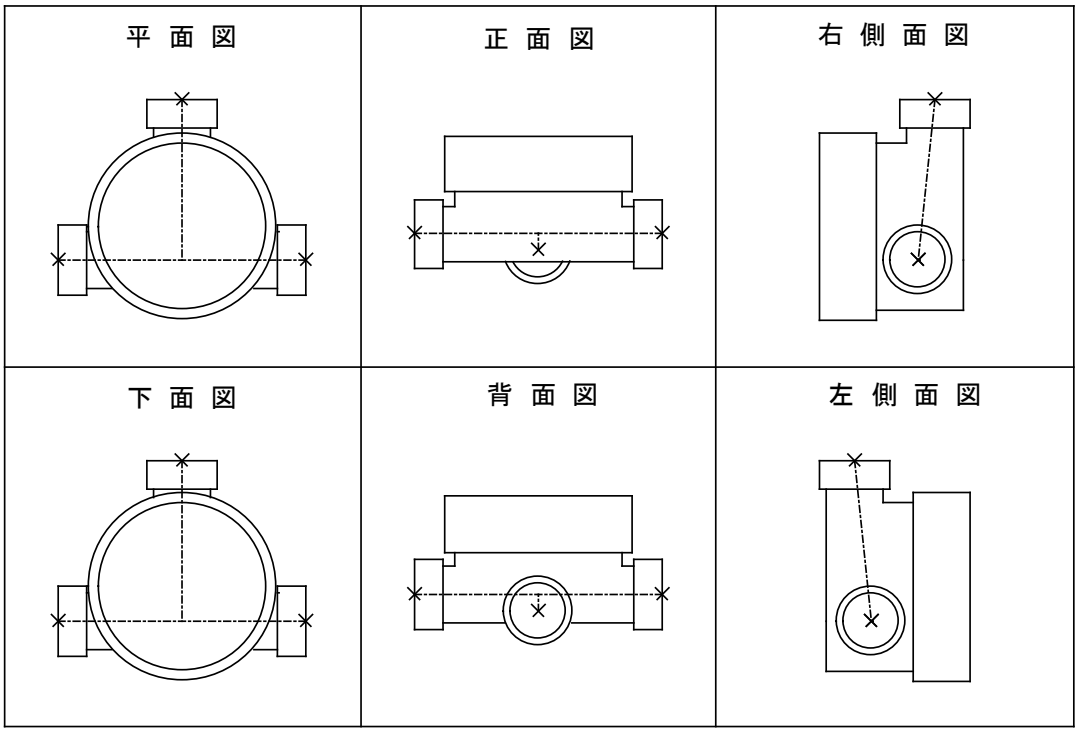

100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

AM-90Y150　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス･90°合流(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

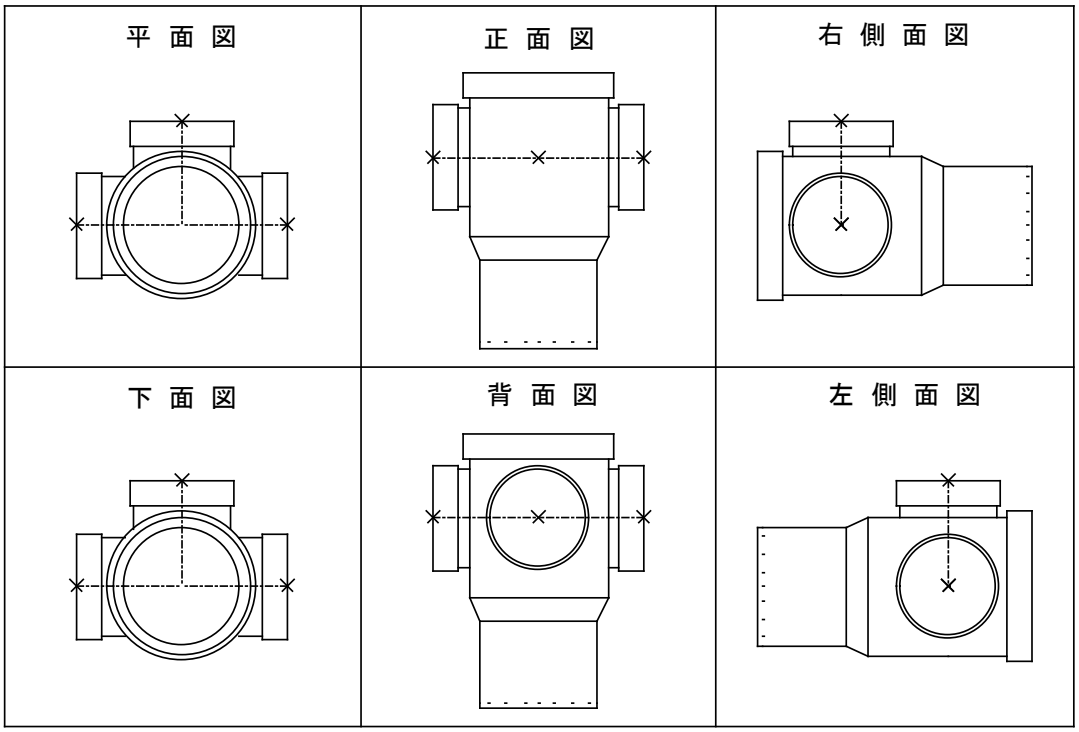

100.0　：100.0　：100.0

PM-90Y150　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス･90°合流(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

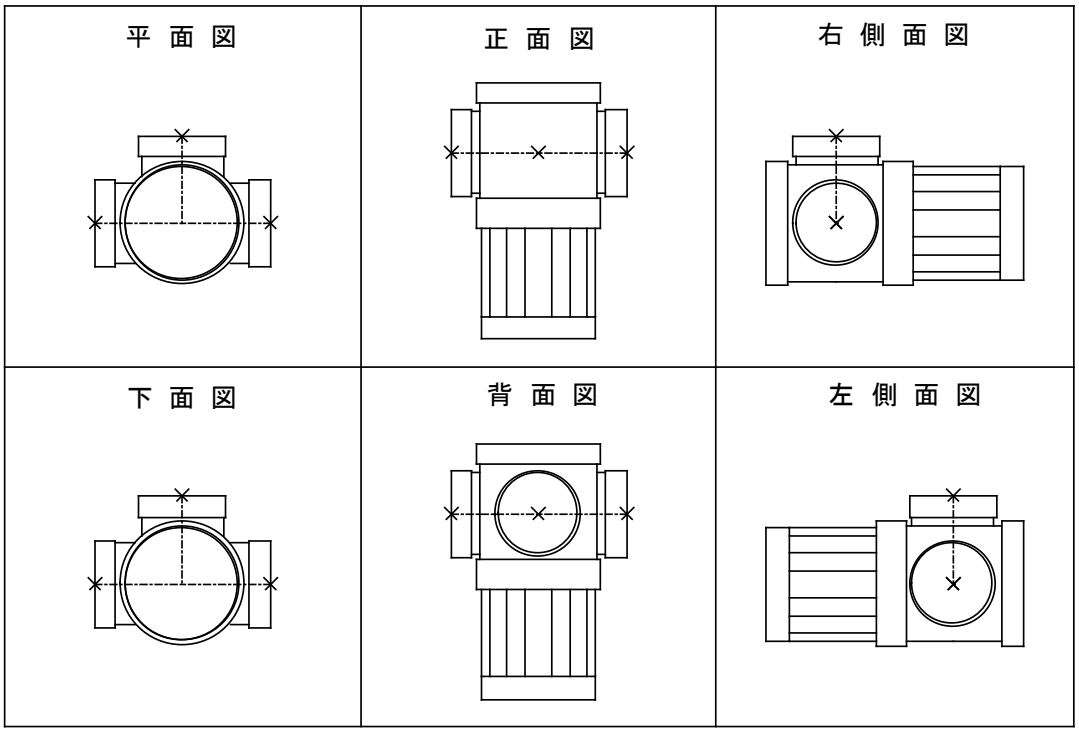

100.0　：100.0　：100.0

DIPA-ST　A形 ダクタイル鋳鉄異形管 二受T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

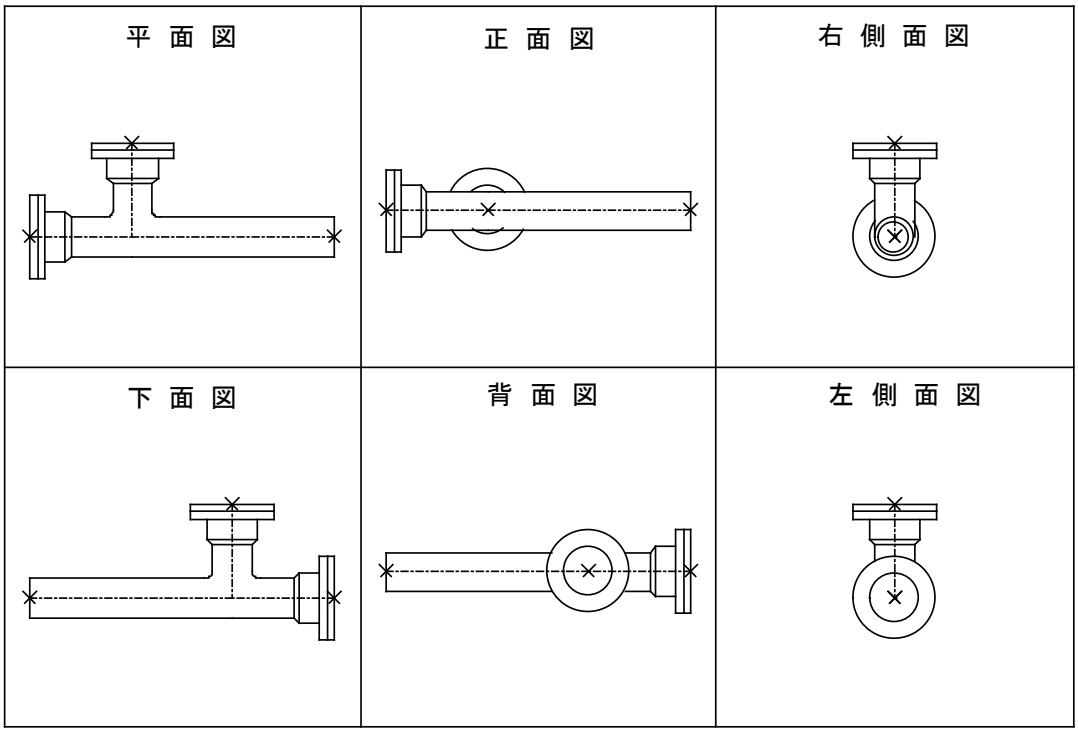

75.0 : 75.0 : 75.0	200.0 : 200.0 : 100.0	300.0 : 300.0 : 100.0
100.0 : 100.0 : 75.0	200.0 : 200.0 : 150.0	300.0 : 300.0 : 150.0
100.0 : 100.0 : 100.0	200.0 : 200.0 : 200.0	300.0 : 300.0 : 200.0
150.0 : 150.0 : 75.0	250.0 : 250.0 : 100.0	300.0 : 300.0 : 300.0
150.0 : 150.0 : 100.0	250.0 : 250.0 : 150.0	350.0 : 350.0 : 250.0
150.0 : 150.0 : 150.0	250.0 : 250.0 : 250.0	350.0 : 350.0 : 350.0

DIPA-FT　A形　ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ付T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

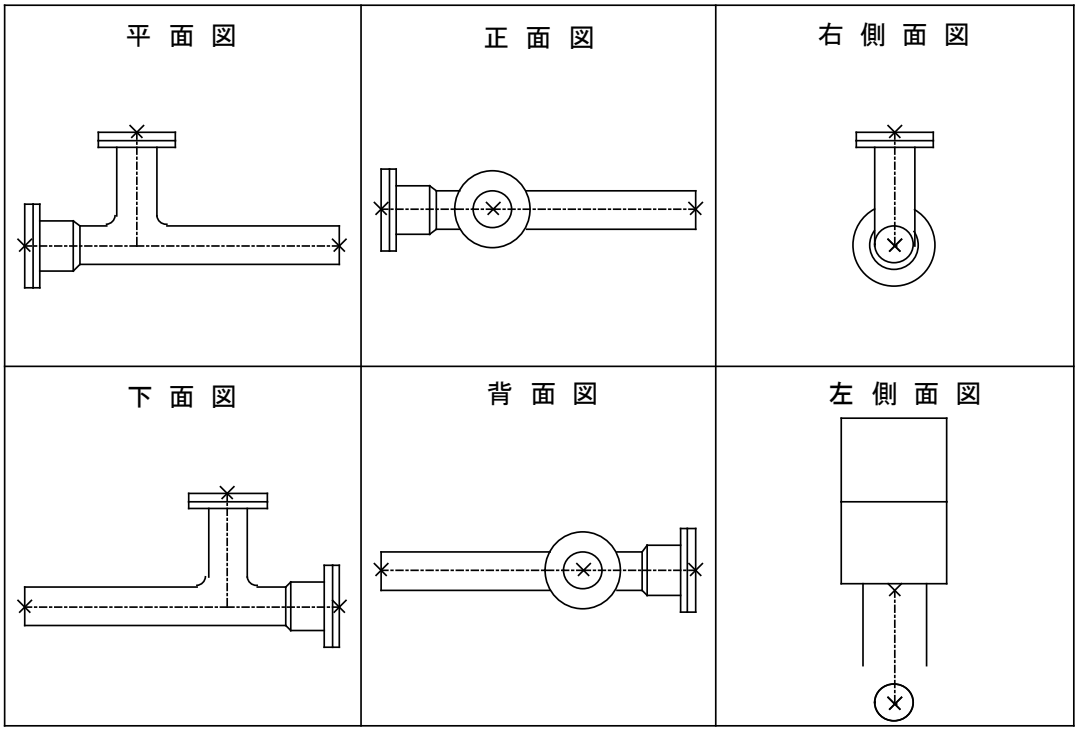

75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	75.0
150.0	150.0	75.0
150.0	150.0	100.0
200.0	200.0	75.0
200.0	200.0	100.0
250.0	250.0	75.0
250.0	250.0	100.0
300.0	300.0	75.0
300.0	300.0	100.0
350.0	350.0	75.0
350.0	350.0	100.0

DIPA-DT　A形ダクタイル鋳鉄異形管排水T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

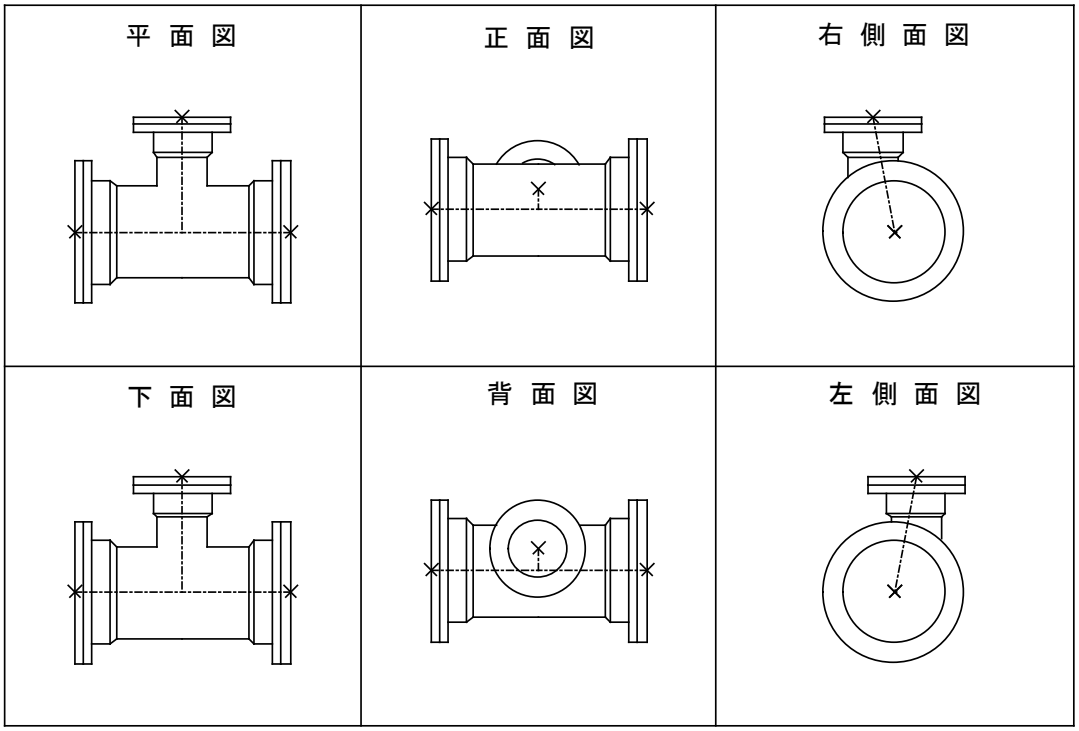

200.0　：200.0　：100.0
250.0　：250.0　：100.0
300.0　：300.0　：100.0
350.0　：350.0　：150.0

DIPS-ST　SⅡ形　ダクタイル鋳鉄異形管　二受T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

75.0 : 75.0 : 75.0	250.0 : 250.0 : 100.0	350.0 : 350.0 : 250.0
100.0 : 100.0 : 100.0	250.0 : 250.0 : 150.0	350.0 : 350.0 : 350.0
150.0 : 150.0 : 100.0	250.0 : 250.0 : 250.0	400.0 : 400.0 : 300.0
150.0 : 150.0 : 150.0	300.0 : 300.0 : 100.0	400.0 : 400.0 : 400.0
200.0 : 200.0 : 100.0	300.0 : 300.0 : 150.0	450.0 : 450.0 : 300.0
200.0 : 200.0 : 150.0	300.0 : 300.0 : 200.0	450.0 : 450.0 : 450.0
200.0 : 200.0 : 200.0	300.0 : 300.0 : 300.0	

DIPS-FT　SⅡ形　ダクタイル鋳鉄異形管　フランジ付T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

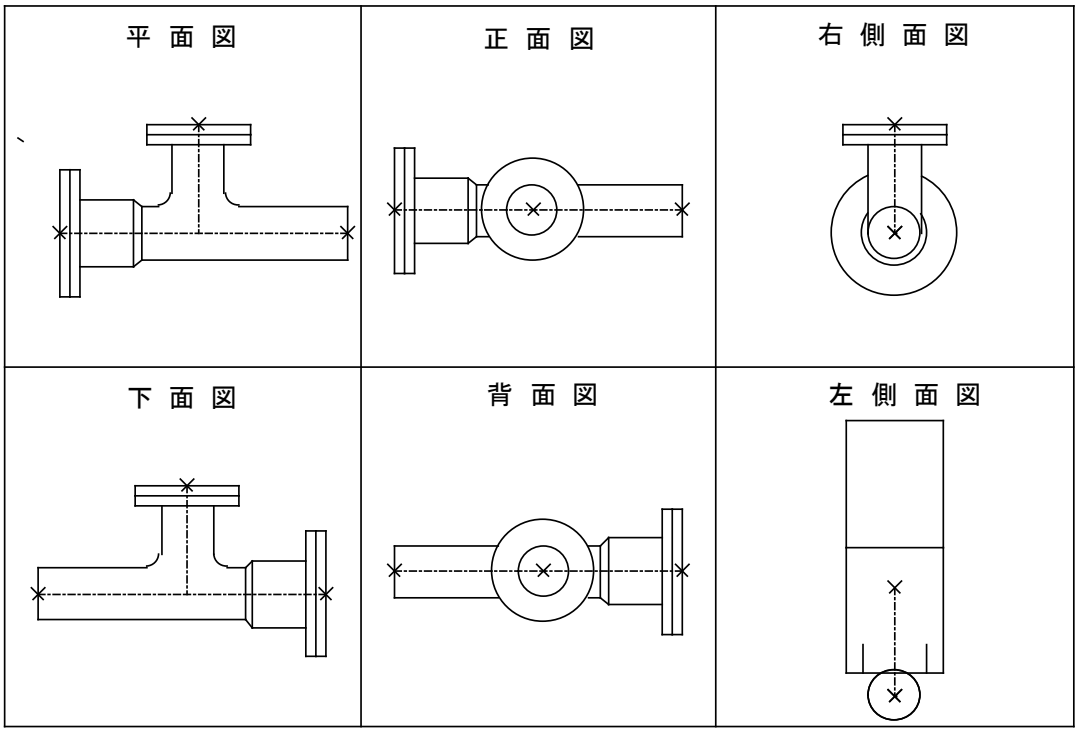

75.0	75.0	75.0	300.0	300.0	75.0
100.0	100.0	75.0	300.0	300.0	100.0
150.0	150.0	75.0	350.0	350.0	75.0
150.0	150.0	100.0	350.0	350.0	100.0
200.0	200.0	75.0	400.0	400.0	75.0
200.0	200.0	100.0	400.0	400.0	100.0
250.0	250.0	75.0	450.0	450.0	75.0
250.0	250.0	100.0	450.0	450.0	100.0

DIPS-DT　SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管排水T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

200.0　：200.0　：100.0
250.0　：250.0　：100.0
300.0　：300.0　：100.0
350.0　：350.0　：150.0
400.0　：400.0　：150.0
450.0　：450.0　：200.0

SAYA-T　サヤフレキ(サヤ管)ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

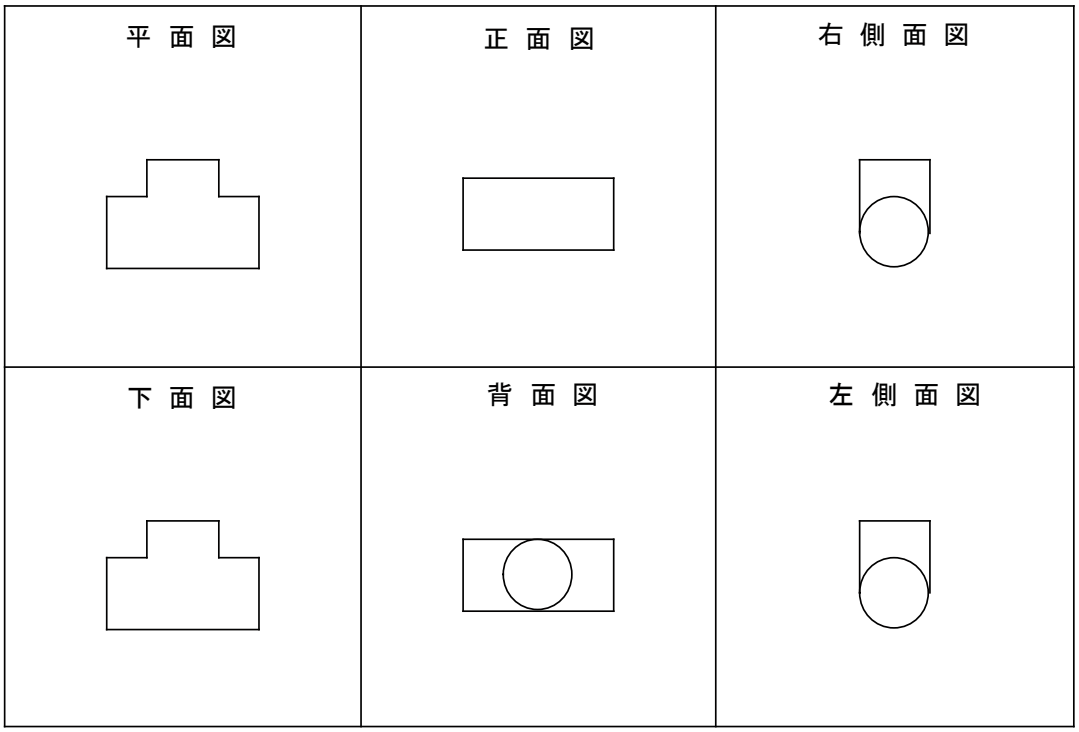

10.0　：10.0　：10.0
13.0　：13.0　：10.0
13.0　：13.0　：13.0
16.0　：16.0　：10.0
16.0　：16.0　：13.0
16.0　：16.0　：16.0
20.0　：20.0　：13.0
20.0　：20.0　：20.0

KP-T　KP継手ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KP　樹脂管用メカニカル継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

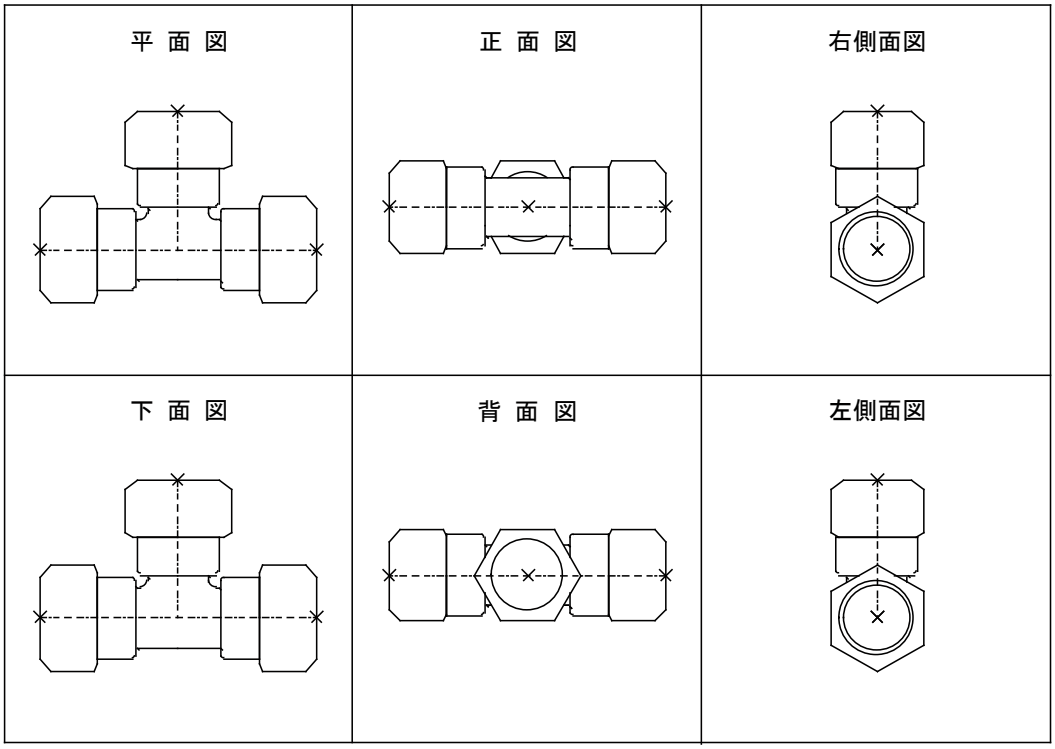

10.0　：10.0　：10.0
13.0　：13.0　：13.0
16.0　：16.0　：10.0
16.0　：16.0　：13.0
16.0　：16.0　：16.0
20.0　：20.0　：13.0
20.0　：20.0　：20.0

EF-Y　エルメックス45°Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

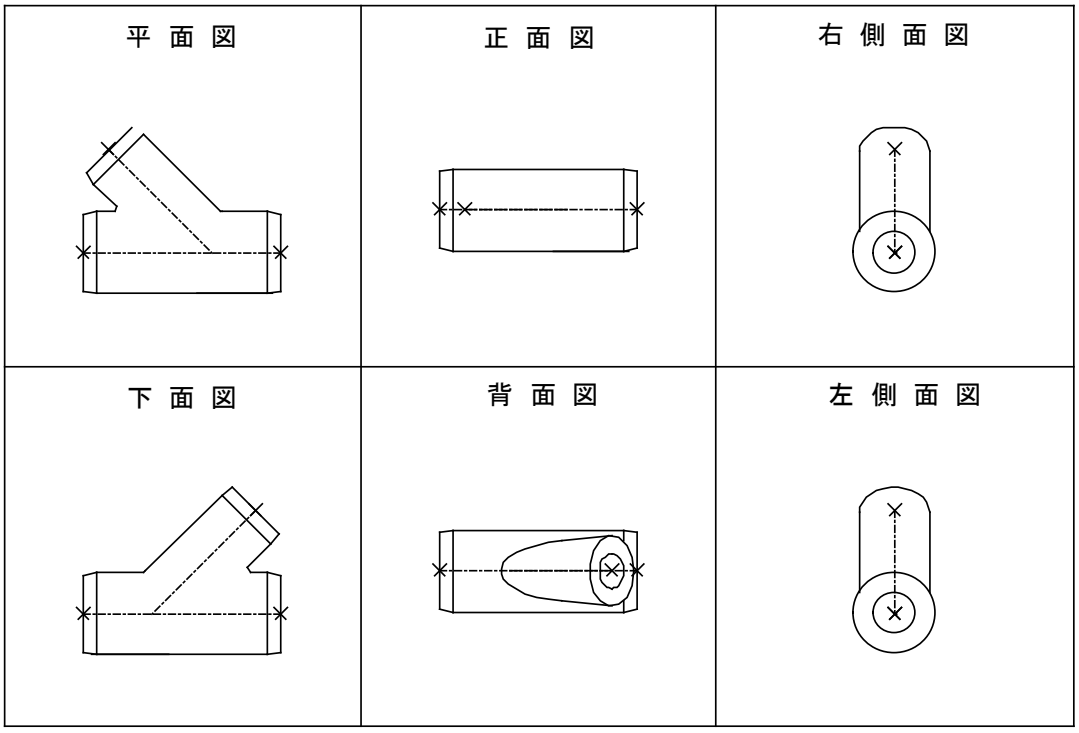

16.0　：16.0　：13.0

EF-T　エルメックスティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

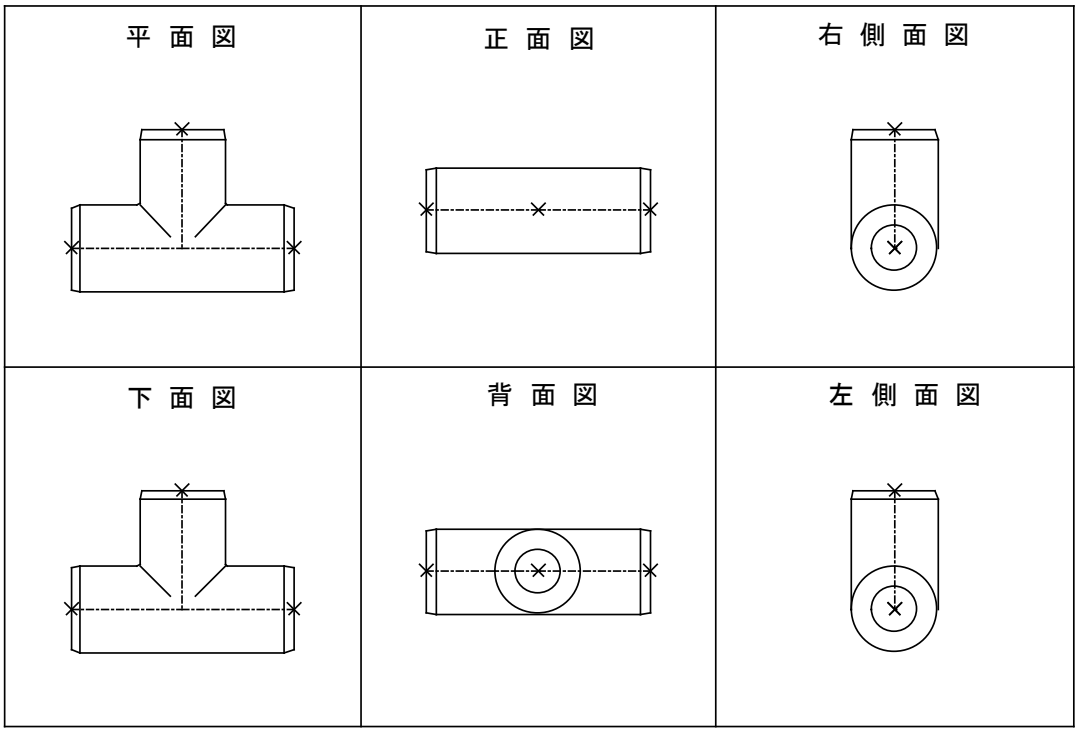

10.0 ： 10.0 ： 10.0	16.0 ： 16.0 ： 16.0
13.0 ： 13.0 ： 10.0	20.0 ： 13.0 ： 13.0
13.0 ： 13.0 ： 13.0	20.0 ： 20.0 ： 13.0
16.0 ： 13.0 ： 13.0	20.0 ： 20.0 ： 16.0
16.0 ： 13.0 ： 16.0	20.0 ： 20.0 ： 20.0
16.0 ： 16.0 ： 10.0	25.0 ： 25.0 ： 20.0
16.0 ： 16.0 ： 13.0	25.0 ： 25.0 ： 25.0

PP-T　ポリエチレン管用金属継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PP ポリエチレン管用金属継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 : 13.0 : 13.0	30.0 : 30.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 40.0
20.0 : 20.0 : 13.0	30.0 : 30.0 : 25.0	40.0 : 40.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 20.0	30.0 : 30.0 : 30.0	40.0 : 40.0 : 30.0
25.0 : 25.0 : 13.0	40.0 : 40.0 : 20.0	40.0 : 40.0 : 40.0
25.0 : 25.0 : 20.0	40.0 : 40.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 13.0
25.0 : 25.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 30.0
30.0 : 30.0 : 13.0	50.0 : 50.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 50.0

OS-Y　汚水管記号付き継手 45°Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［08-その他継手］ー［OS 単線　汚水管記号付き継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

32.0 : 32.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 80.0
40.0 : 40.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 100.0
40.0 : 40.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 80.0	125.0 : 125.0 : 125.0
50.0 : 50.0 : 32.0	100.0 : 100.0 : 32.0	150.0 : 150.0 : 50.0
50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 40.0	150.0 : 150.0 : 65.0
50.0 : 50.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 50.0	150.0 : 150.0 : 80.0
65.0 : 65.0 : 32.0	100.0 : 100.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 100.0
65.0 : 65.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 80.0	150.0 : 150.0 : 125.0
65.0 : 65.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 100.0	150.0 : 150.0 : 150.0
65.0 : 65.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 40.0	200.0 : 200.0 : 100.0
80.0 : 80.0 : 32.0	125.0 : 125.0 : 50.0	200.0 : 200.0 : 150.0
80.0 : 80.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 65.0	200.0 : 200.0 : 200.0

OS-ST　汚水管記号付き継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［08-その他継手］ー［OS 単線　汚水管記号付き継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

32.0 : 32.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 50.0
40.0 : 40.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 65.0
40.0 : 40.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 80.0
50.0 : 50.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 80.0	125.0 : 125.0 : 100.0
50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 32.0	125.0 : 125.0 : 125.0
50.0 : 50.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 40.0	150.0 : 150.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 32.0	100.0 : 100.0 : 50.0	150.0 : 150.0 : 65.0
65.0 : 65.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 80.0
65.0 : 65.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 80.0	150.0 : 150.0 : 100.0
65.0 : 65.0 : 65.0	100.0 : 100.0 : 100.0	150.0 : 150.0 : 125.0
80.0 : 80.0 : 32.0	125.0 : 125.0 : 40.0	150.0 : 150.0 : 150.0

OS-STT　汚水管記号付き継手　通気T

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［08-その他継手］ー［0S 単線　汚水管記号付き継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

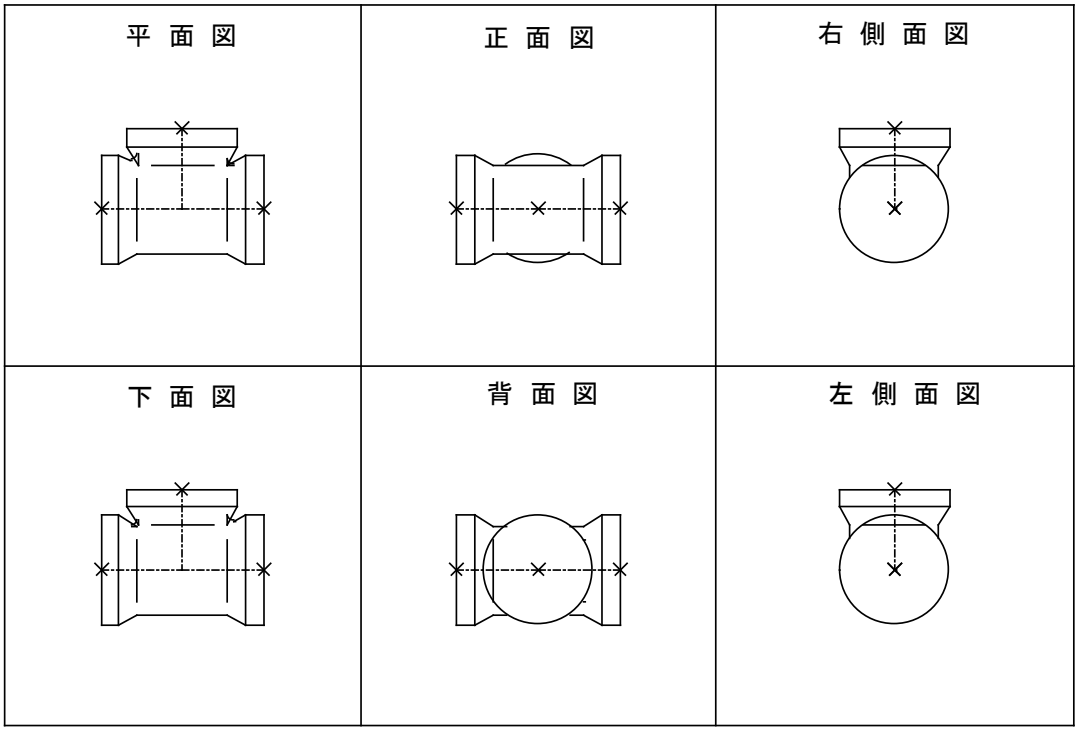

32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	150.0

AD-Y　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手　45°Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［AD 空調用ドレン用硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

30.0　：　30.0　：　30.0
40.0　：　40.0　：　40.0
50.0　：　50.0　：　40.0
50.0　：　50.0　：　50.0

AD-T　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［AD 空調用ドレン用硬質塩化ビニル管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

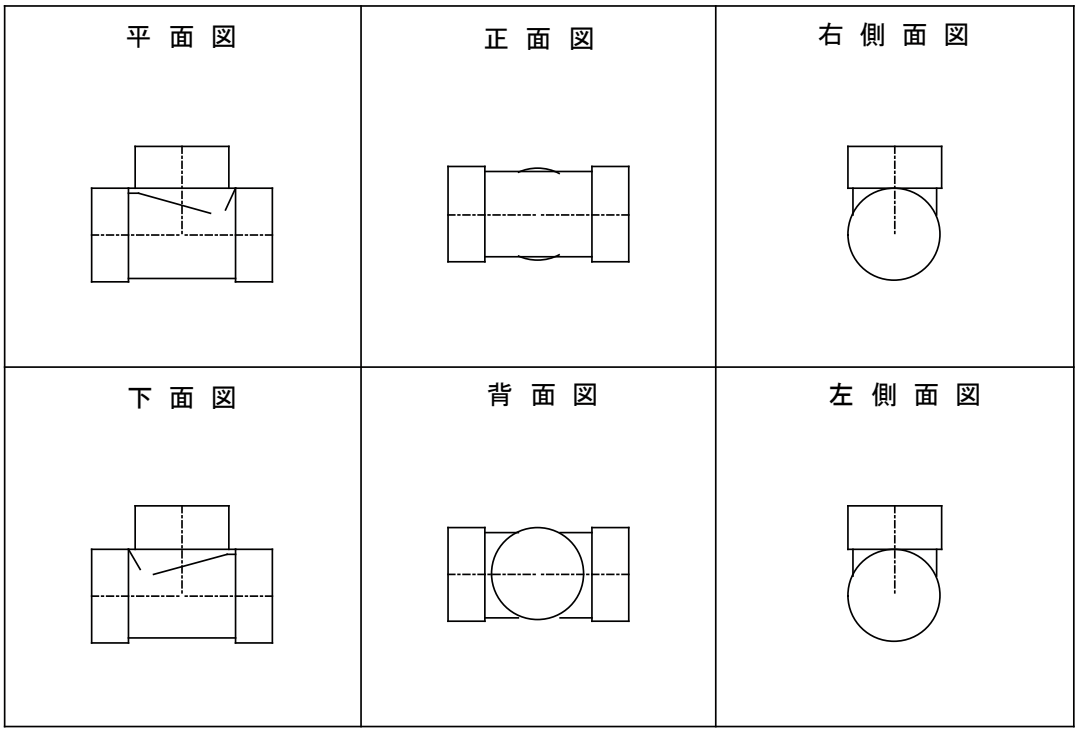

20.0	: 20.0	: 20.0	40.0	: 40.0	: 30.0
25.0	: 25.0	: 20.0	40.0	: 40.0	: 40.0
25.0	: 25.0	: 25.0	50.0	: 50.0	: 20.0
30.0	: 30.0	: 20.0	50.0	: 50.0	: 25.0
30.0	: 30.0	: 25.0	50.0	: 50.0	: 30.0
30.0	: 30.0	: 30.0	50.0	: 50.0	: 40.0
40.0	: 40.0	: 20.0	50.0	: 50.0	: 50.0
40.0	: 40.0	: 25.0			

HF-RT　JFEポリブテン管用継手 H種径違いチー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

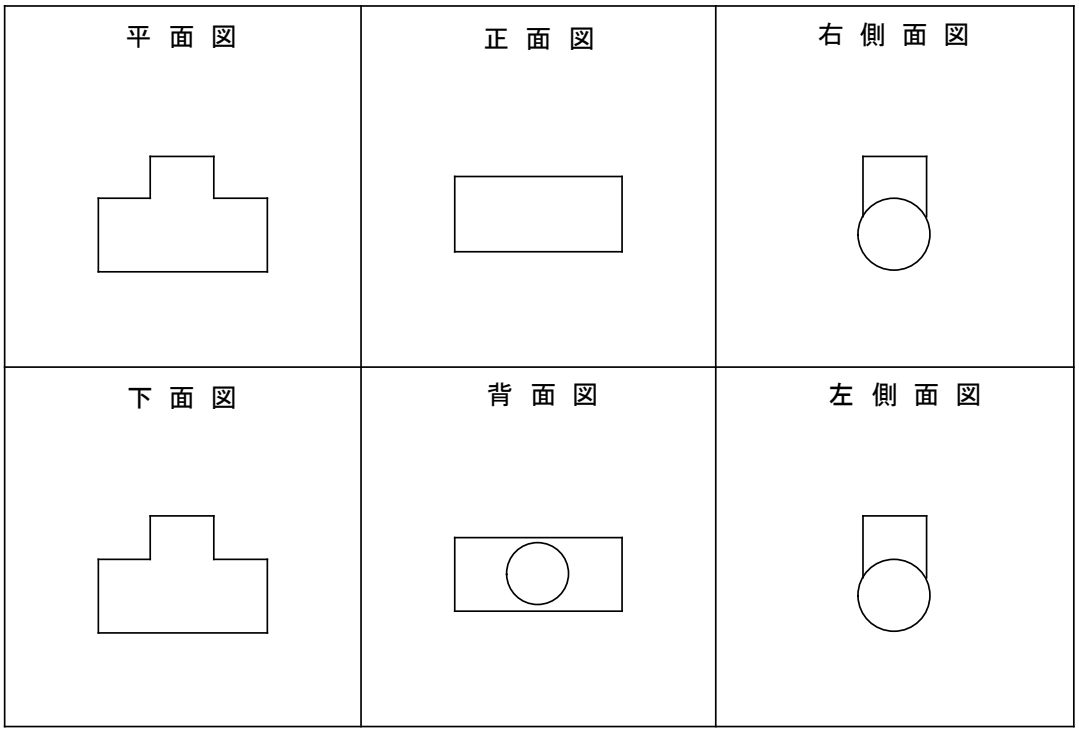

16.0 : 16.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 16.0
25.0 : 25.0 : 13.0
25.0 : 25.0 : 16.0
25.0 : 25.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 13.0
30.0 : 30.0 : 16.0
30.0 : 30.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 13.0
40.0 : 40.0 : 16.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 13.0
50.0 : 50.0 : 16.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 30.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 25.0
75.0 : 75.0 : 30.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0

HF-RT-T　JFEポリブテン管用継手 H種三方径違いチー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

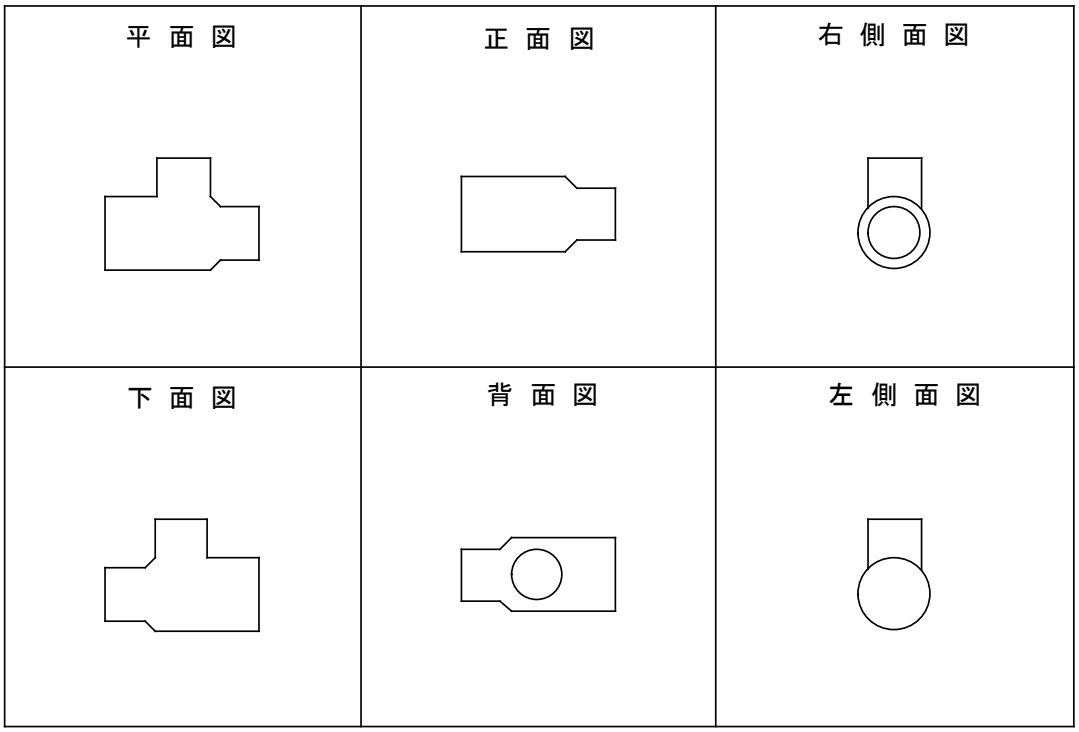

16.0	:	13.0	:	13.0
20.0	:	13.0	:	13.0
25.0	:	20.0	:	20.0

HF-T　JFEポリブテン管用継手 H種チー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

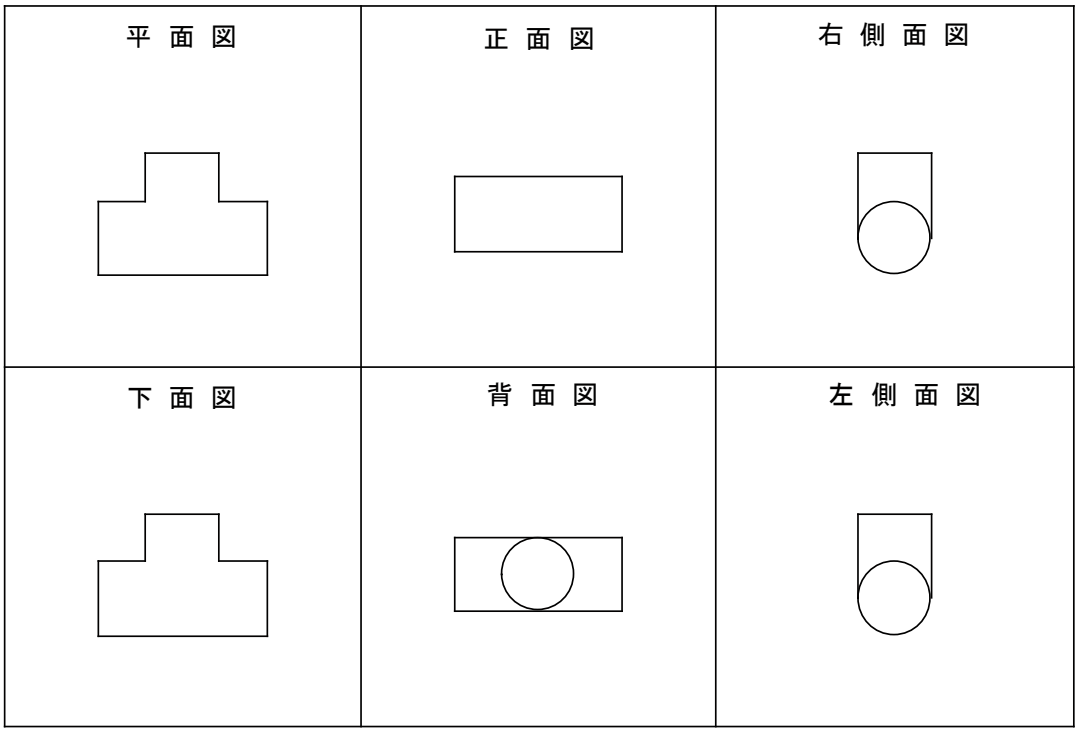

13.0	:	13.0	:	13.0
16.0	:	16.0	:	16.0
20.0	:	20.0	:	20.0
25.0	:	25.0	:	25.0
30.0	:	30.0	:	30.0
40.0	:	40.0	:	40.0
50.0	:	50.0	:	50.0
65.0	:	65.0	:	65.0
75.0	:	75.0	:	75.0
100.0	:	100.0	:	100.0

HI-T　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

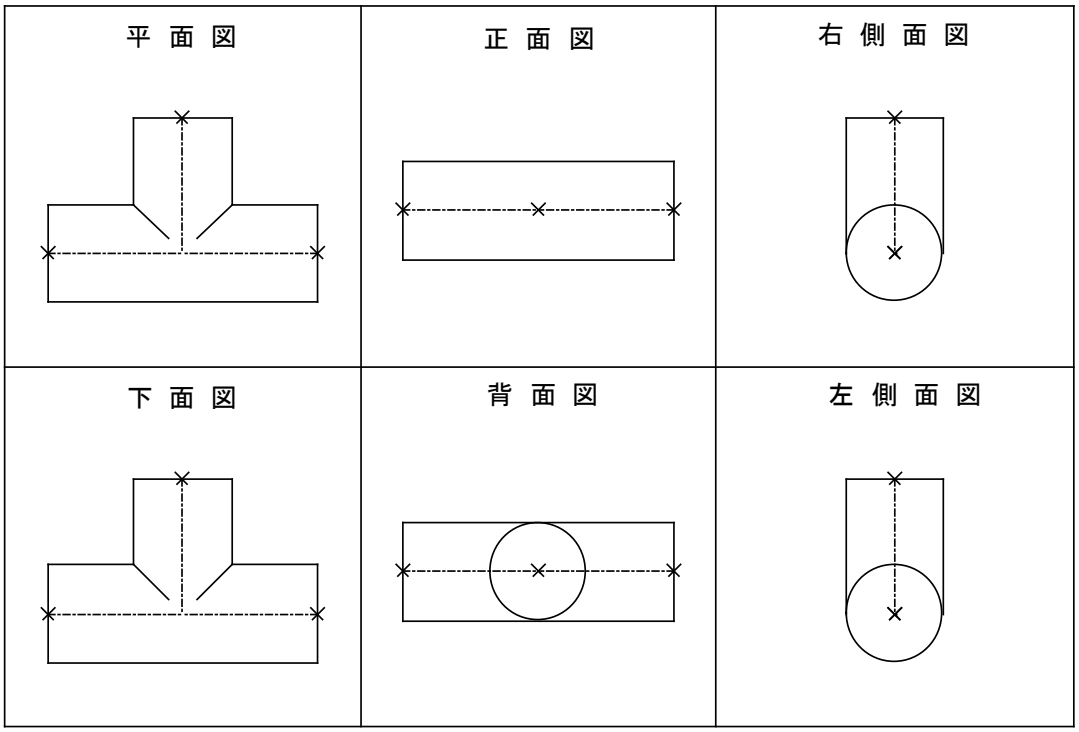

13.0:13.0:13.0
16.0:16.0:13.0
16.0:16.0:16.0
20.0:20.0:13.0
20.0:20.0:16.0
20.0:20.0:20.0
25.0:25.0:13.0
25.0:25.0:16.0
25.0:25.0:20.0
25.0:25.0:25.0
28.0:28.0:28.0
30.0:30.0:13.0
30.0:30.0:16.0
30.0:30.0:20.0
30.0:30.0:25.0
30.0:30.0:30.0
35.0:35.0:35.0
40.0:40.0:13.0
40.0:40.0:16.0
40.0:40.0:20.0
40.0:40.0:25.0
40.0:40.0:30.0
40.0:40.0:40.0
50.0:50.0:13.0
50.0:50.0:16.0
50.0:50.0:20.0
50.0:50.0:25.0
50.0:50.0:30.0
50.0:50.0:40.0
50.0:50.0:50.0
65.0:65.0:50.0
65.0:65.0:65.0
75.0:75.0:25.0
75.0:75.0:40.0
75.0:75.0:50.0
75.0:75.0:65.0
75.0:75.0:75.0
100.0:100.0:50.0
100.0:100.0:75.0
100.0:100.0:100.0
125.0:125.0:100.0
125.0:125.0:125.0
150.0:150.0:75.0
150.0:150.0:100.0
150.0:150.0:125.0
150.0:150.0:150.0

HTDV-DT　高温排水用HTDV継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HTDV　高温排水用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

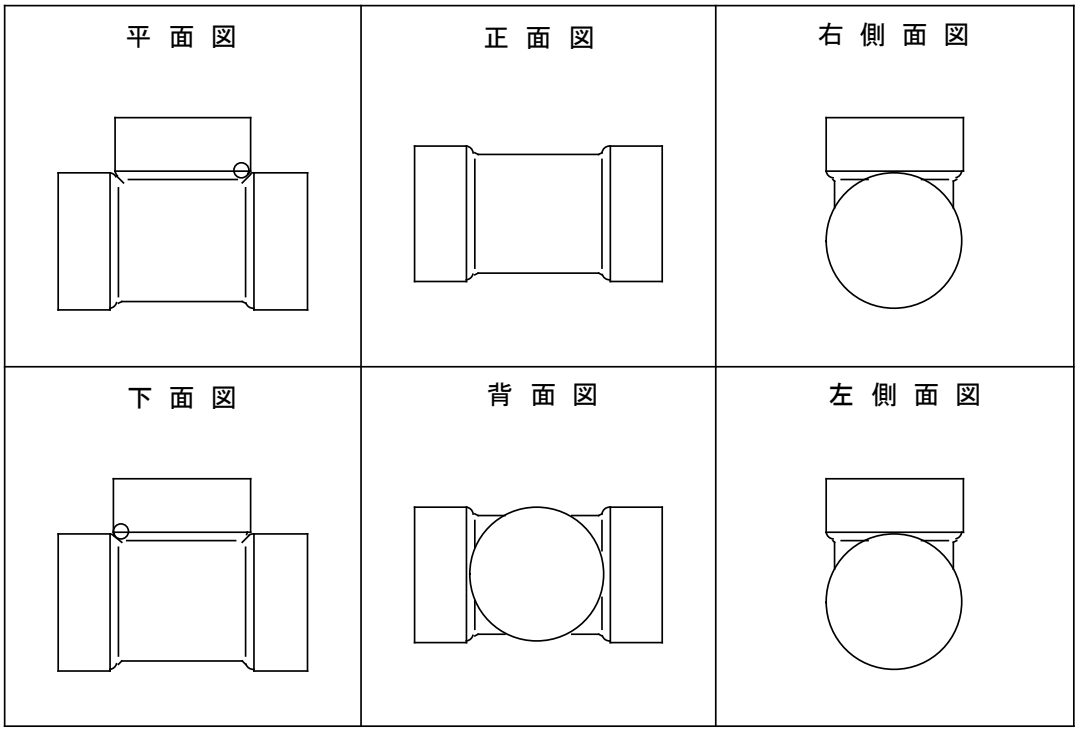

50.0	:	50.0	:	20.0
50.0	:	50.0	:	25.0
50.0	:	50.0	:	40.0
50.0	:	50.0	:	50.0
75.0	:	75.0	:	50.0
75.0	:	75.0	:	75.0

HTDV-LT　高温排水用HTDV継手　大曲がりY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HTDV　高温排水用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

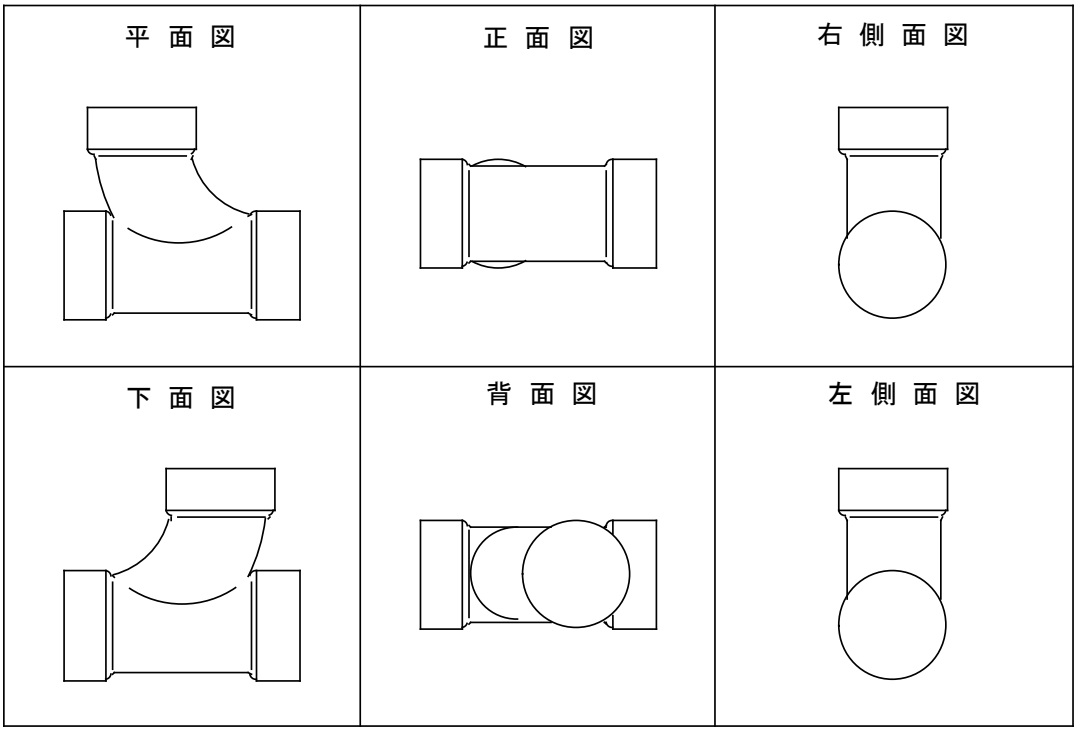

75.0　：　75.0　：　50.0
75.0　：　75.0　：　75.0

HTDV-Y　高温排水用HTDV継手 45° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HTDV　高温排水用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

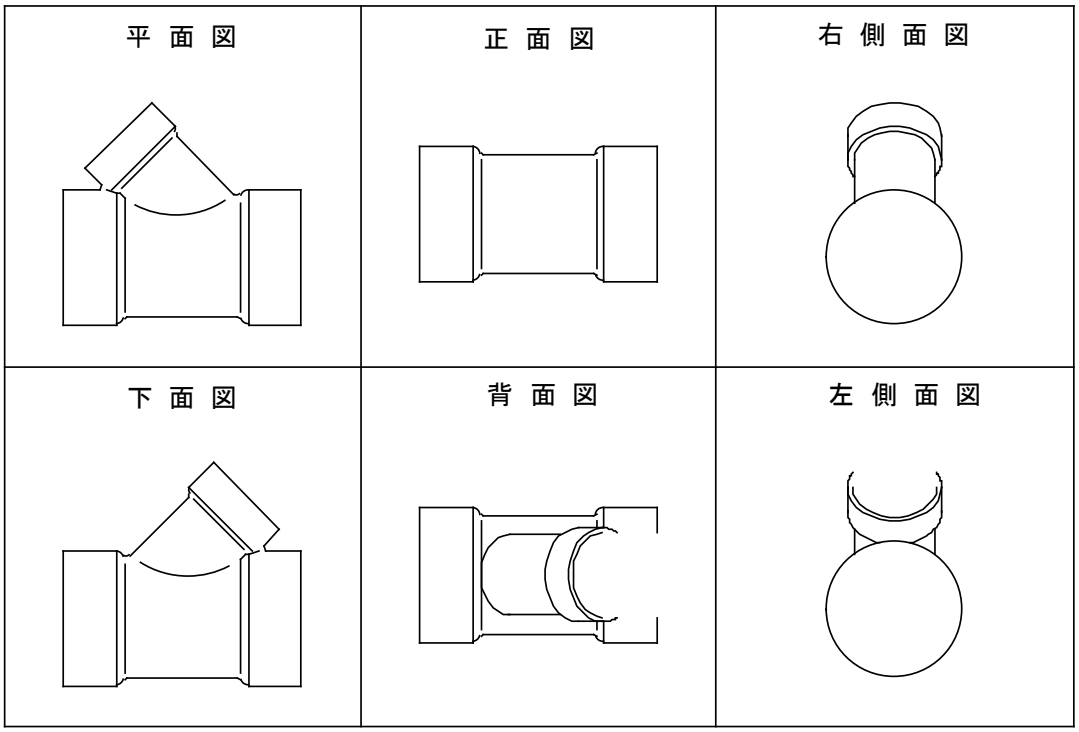

75.0　：　75.0　：　50.0
75.0　：　75.0　：　75.0

HT-T　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

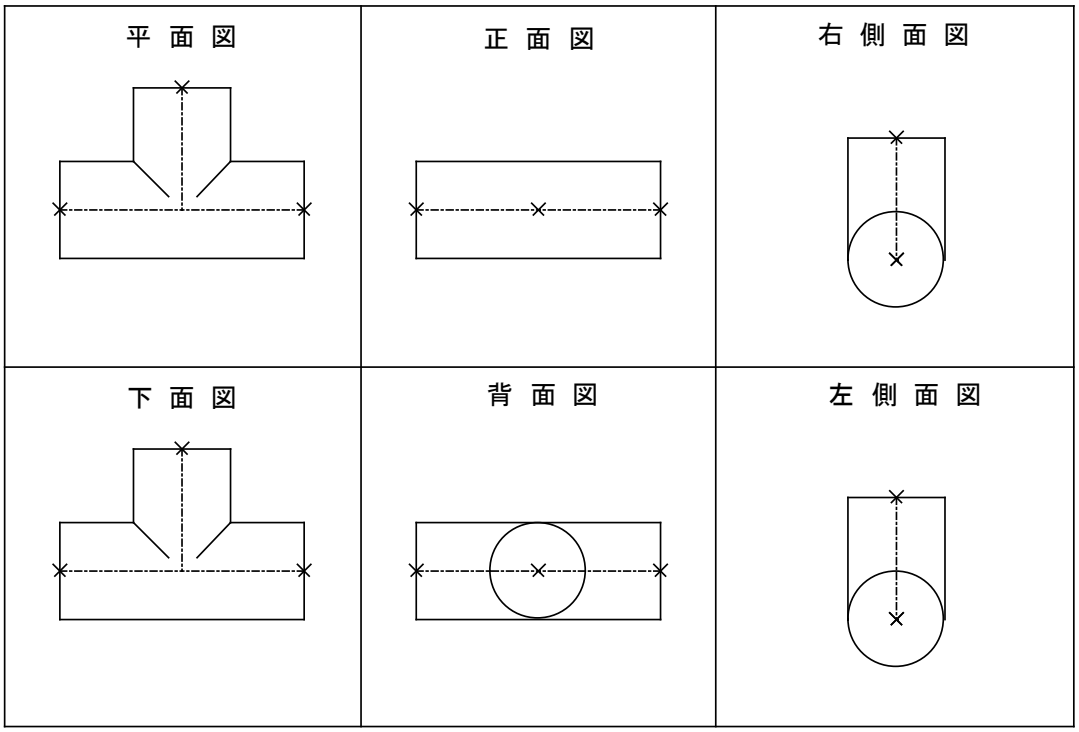

13.0 : 13.0 : 13.0
16.0 : 16.0 : 13.0
16.0 : 16.0 : 16.0
20.0 : 20.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 16.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 13.0
25.0 : 25.0 : 16.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 13.0
30.0 : 30.0 : 16.0
30.0 : 30.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 13.0
40.0 : 40.0 : 16.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 13.0
50.0 : 50.0 : 16.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 13.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

HT-TT　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ 65A以上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

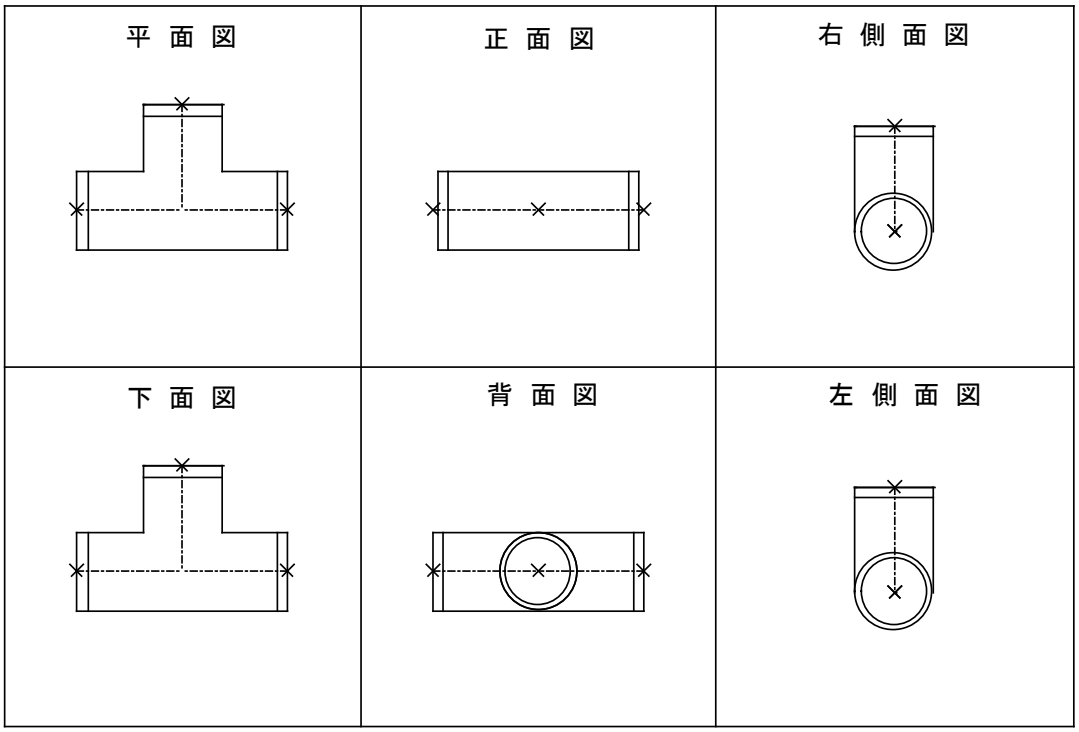

65.0 : 65.0 : 13.0
65.0 : 65.0 : 16.0
65.0 : 65.0 : 20.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 30.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 20.0
75.0 : 75.0 : 25.0
75.0 : 75.0 : 30.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
100.0: 100.0: 20.0
100.0: 100.0: 25.0
100.0: 100.0: 30.0
100.0: 100.0: 40.0
100.0: 100.0: 50.0
100.0: 100.0: 75.0
125.0: 125.0: 20.0
125.0: 125.0: 25.0
125.0: 125.0: 50.0
125.0: 125.0: 65.0
125.0: 125.0: 75.0
125.0: 125.0: 100.0
125.0: 125.0: 125.0
150.0: 150.0: 25.0
150.0: 150.0: 75.0
150.0: 150.0: 100.0
150.0: 150.0: 125.0

PCPQK-T　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［PCPQK 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

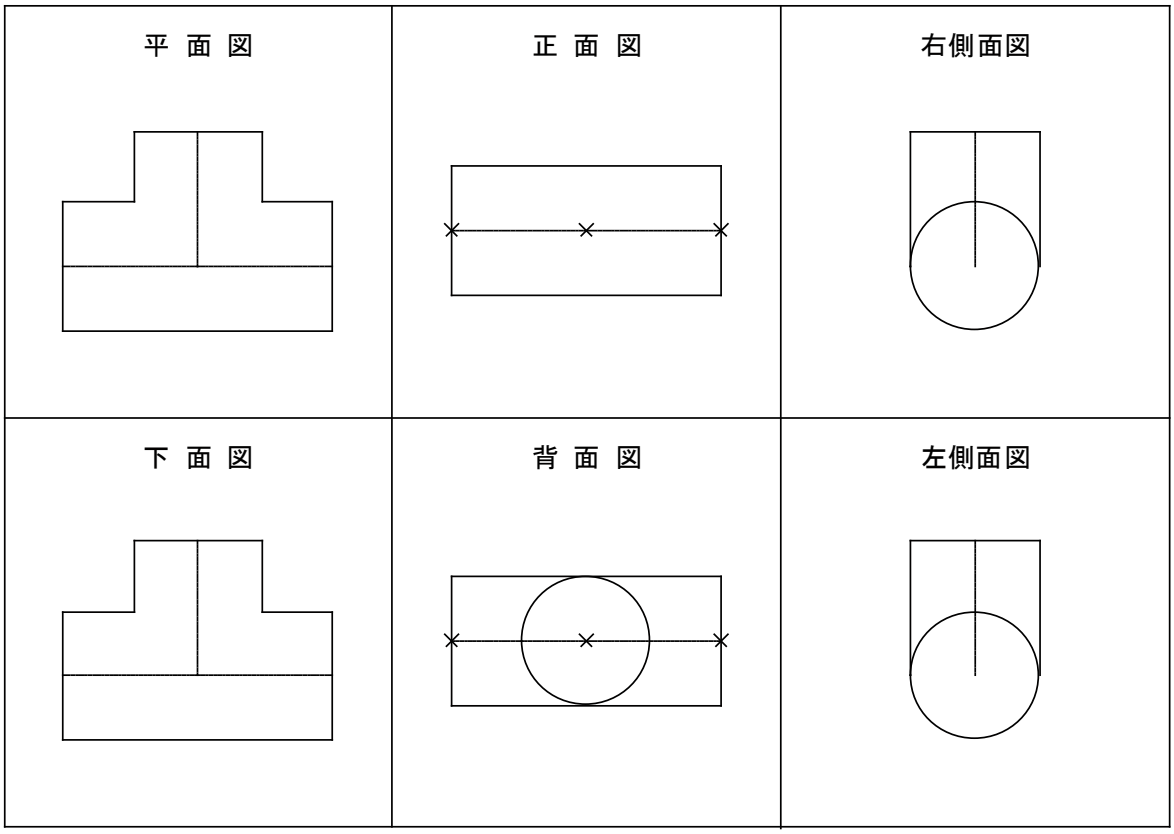

15.0:15.0:15.0
20.0:20.0:20.0
25.0:25.0:25.0
32.0:32.0:32.0
40.0:40.0:40.0
50.0:50.0:50.0
65.0:65.0:65.0
80.0:80.0:80.0
100.0:100.0:100.0
20.0:20.0:15.0
25.0:25.0:15.0
25.0:25.0:20.0
32.0:32.0:20.0
32.0:32.0:25.0
40.0:40.0:20.0
40.0:40.0:25.0
40.0:40.0:32.0
50.0:50.0:20.0
50.0:50.0:25.0
50.0:50.0:32.0
50.0:50.0:40.0
65.0:65.0:40.0
65.0:65.0:50.0
80.0:80.0:32.0
80.0:80.0:40.0
80.0:80.0:50.0
80.0:80.0:65.0
100.0:100.0:32.0
100.0:100.0:40.0
100.0:100.0:50.0
100.0:100.0:65.0
100.0:100.0:80.0

PE-KT　ガス用ポリエチレン管継手 EF片受けティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂継手］－［PE ガス用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0:150.0: 75.0
150.0:150.0:100.0
150.0:150.0:150.0
200.0:200.0:100.0
200.0:200.0:150.0
200.0:200.0:200.0

PEL-T　F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［PEL F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

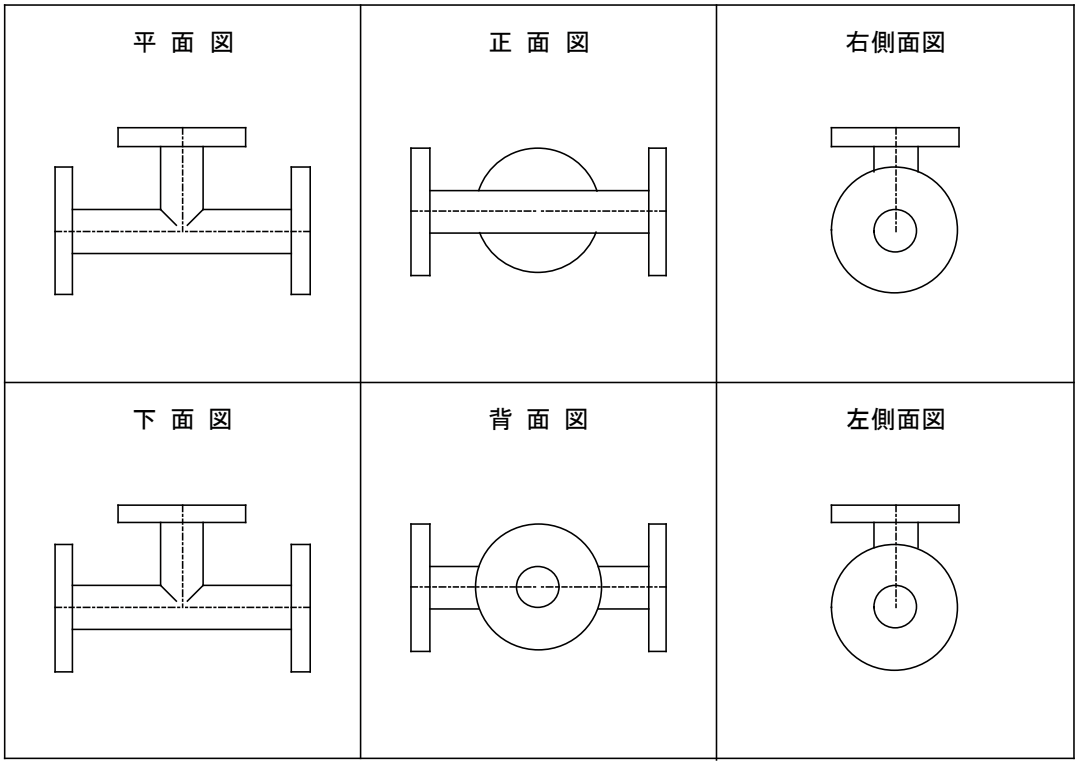

20.0： 20.0： 20.0
25.0： 25.0： 20.0
25.0： 25.0： 25.0
32.0： 32.0： 25.0
32.0： 32.0： 32.0
40.0： 40.0： 25.0
40.0： 40.0： 32.0
40.0： 40.0： 40.0
50.0： 50.0： 25.0
50.0： 50.0： 32.0
50.0： 50.0： 40.0
50.0： 50.0： 50.0
65.0： 65.0： 32.0
65.0： 65.0： 40.0
65.0： 65.0： 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
100.0:100.0:40.0
100.0:100.0:50.0
100.0:100.0:65.0
100.0:100.0:80.0
100.0:100.0:100.0
125.0:125.0:50.0
125.0:125.0:65.0
125.0:125.0:80.0
125.0:125.0:100.0
125.0:125.0:125.0
150.0:150.0:65.0
150.0:150.0:80.0
150.0:150.0:100.0
150.0:150.0:125.0
150.0:150.0:150.0
200.0:200.0:80.0
200.0:200.0:100.0
200.0:200.0:125.0
200.0:200.0:150.0
200.0:200.0:200.0
250.0:250.0:100.0
250.0:250.0:125.0
250.0:250.0:150.0
250.0:250.0:200.0
250.0:250.0:250.0
300.0:300.0:125.0
300.0:300.0:150.0
300.0:300.0:200.0
300.0:300.0:250.0
300.0:300.0:300.0
350.0:350.0:150.0
350.0:350.0:200.0
350.0:350.0:250.0
350.0:350.0:300.0
350.0:350.0:350.0
400.0:400.0:200.0
400.0:400.0:250.0
400.0:400.0:300.0
400.0:400.0:350.0
400.0:400.0:400.0

PEP-FT10k　水道配水用ポリエチレン管継手　フランジ付EFチーズ10k

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

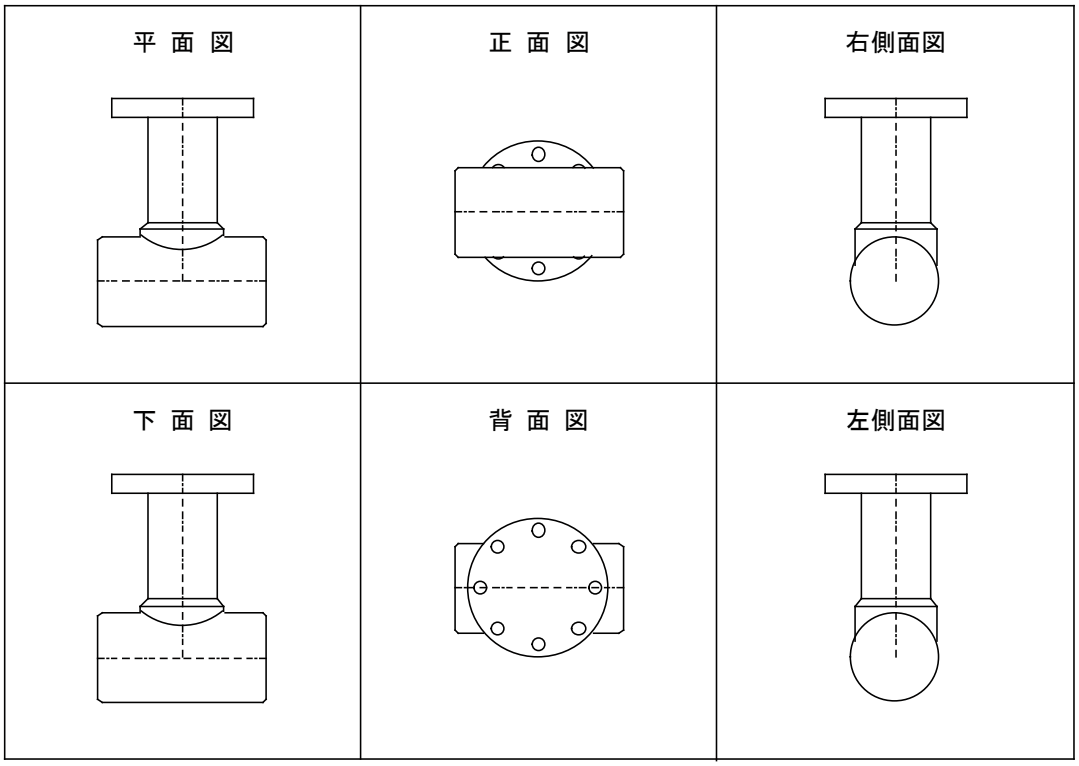

75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0
150.0	150.0	75.0
150.0	150.0	100.0

PEP-FT7.5k　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付EFチーズ7.5k

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

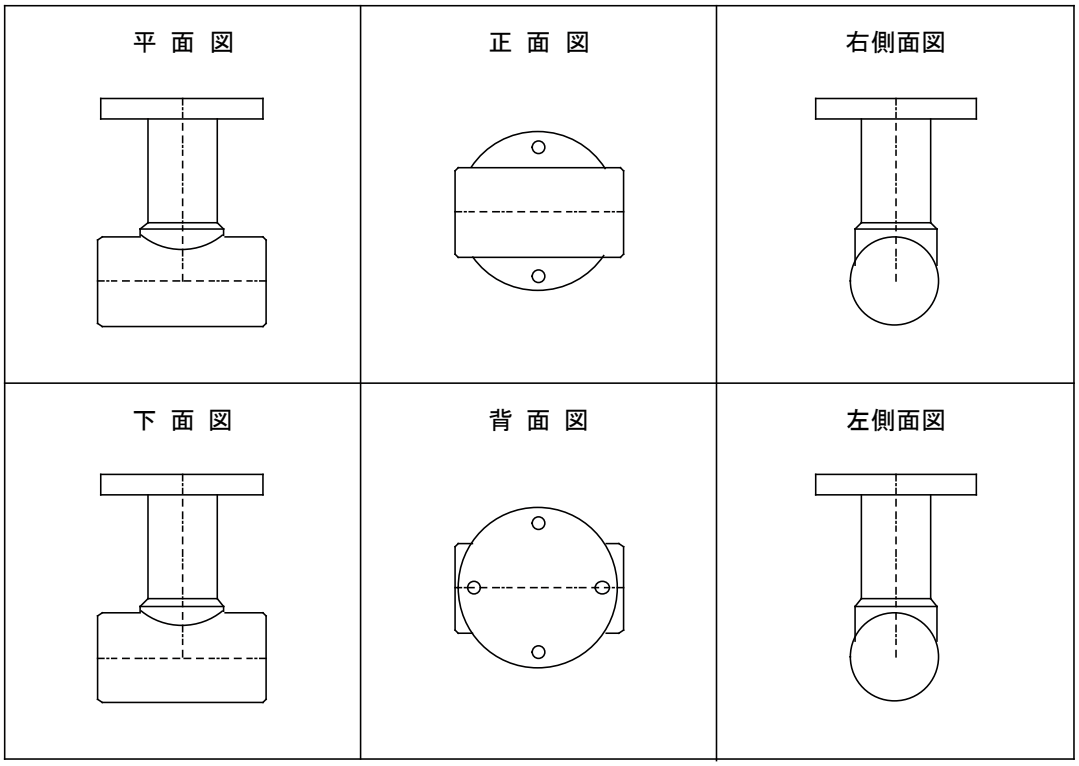

75.0 ： 75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0 ： 100.0
150.0 ： 150.0 ： 75.0
150.0 ： 150.0 ： 100.0

PEP-T　水道配水用ポリエチレン管継手 EFチーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

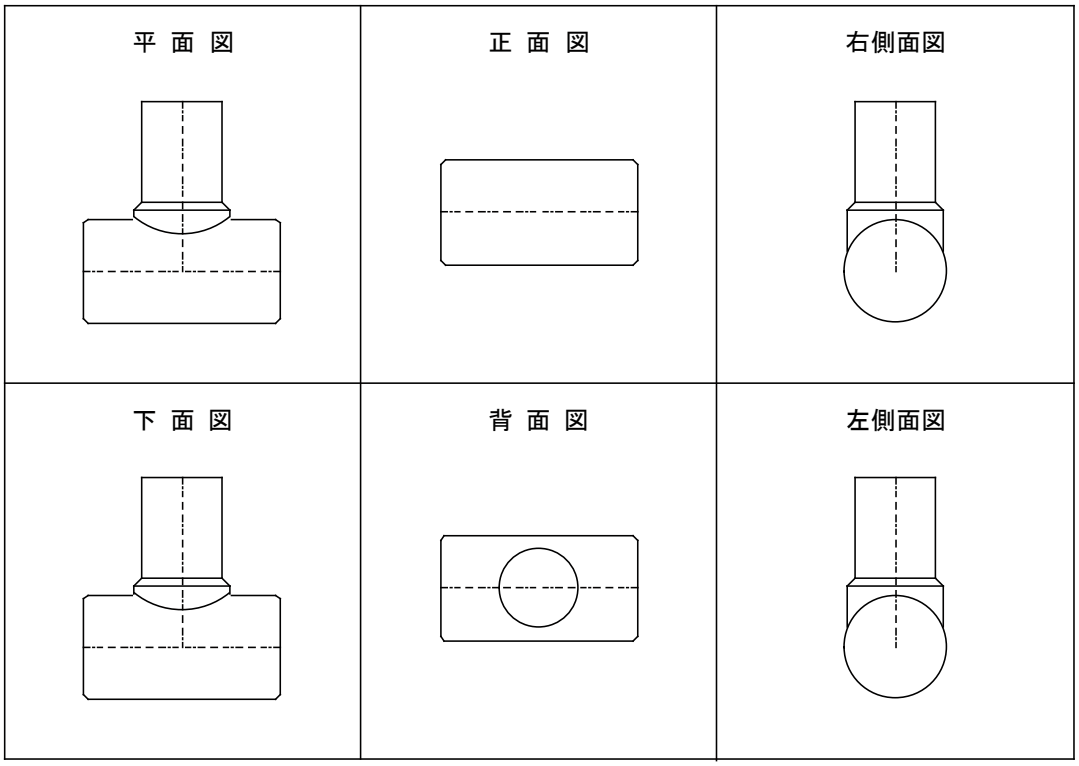

75.0	75.0	50.0
75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0
150.0	150.0	75.0
150.0	150.0	100.0
150.0	150.0	150.0

PE-T　ガス用ポリエチレン管継手 EFティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［PE ガス用ポリエチレン管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

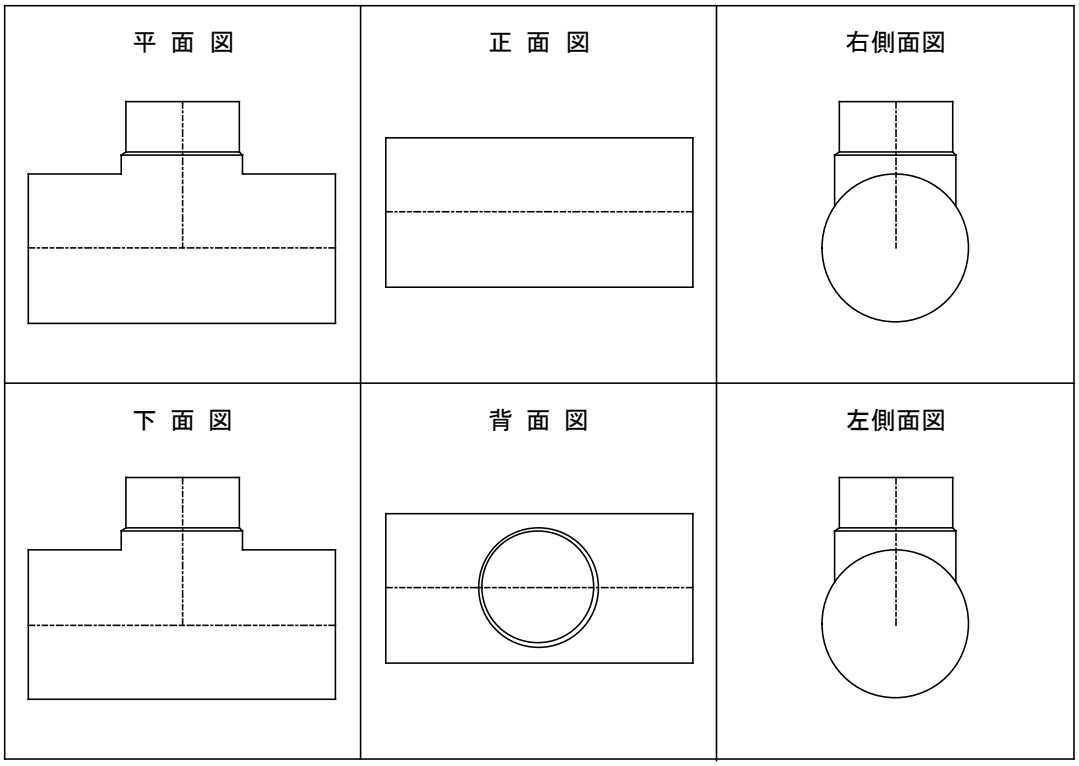

25.0　：25.0　：25.0
30.0　：30.0　：30.0
50.0　：50.0　：25.0
50.0　：50.0　：30.0
50.0　：50.0　：50.0
75.0　：75.0　：30.0
75.0　：75.0　：50.0
75.0　：75.0　：75.0
100.0：100.0：30.0
100.0：100.0：50.0
100.0：100.0：75.0
100.0：100.0：100.0

PM-90Y200　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス･90°合流(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

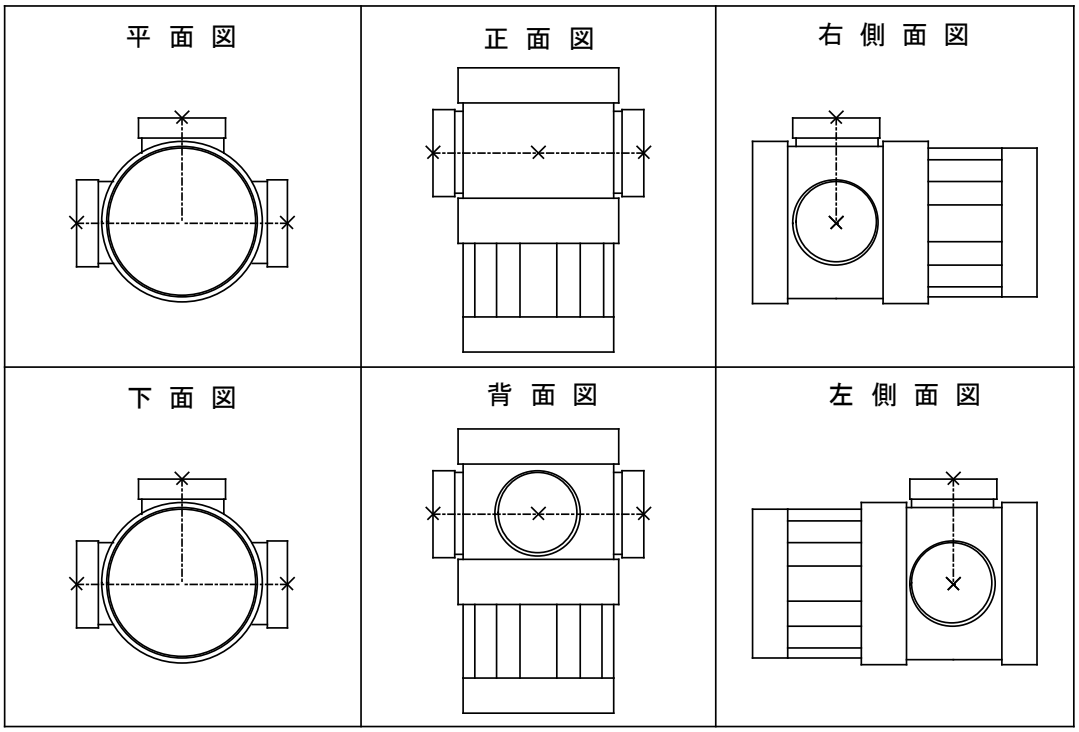

100.0　：100.0　：100.0
150.0　：150.0　：150.0

PM-90Y300　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス･90°合流(掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

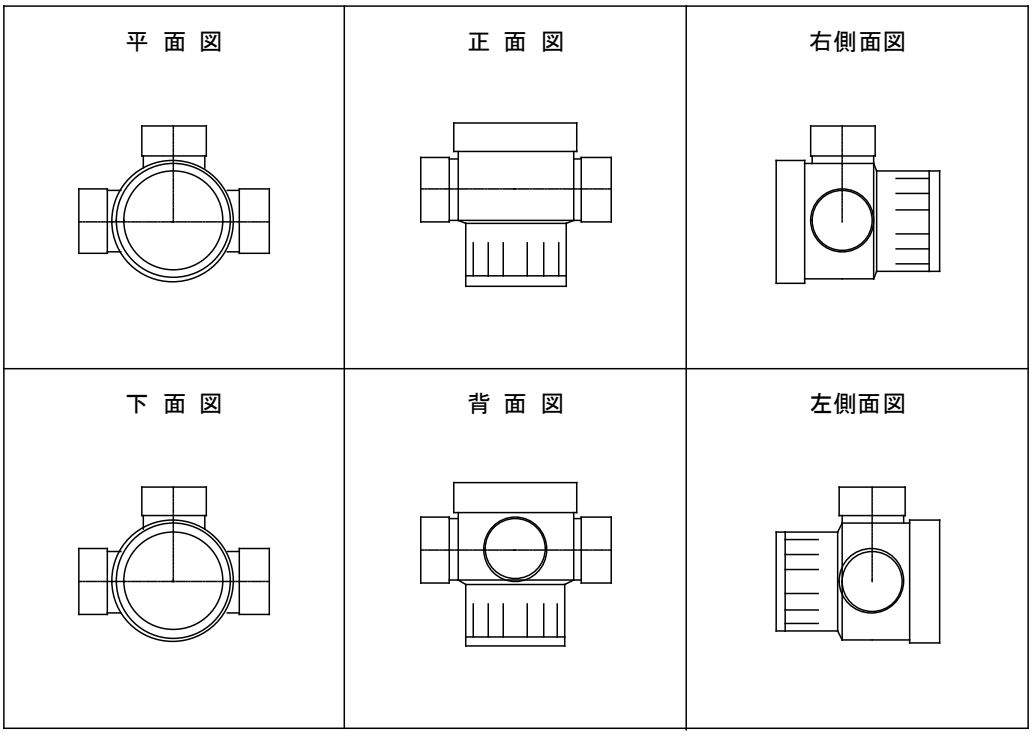

150.0:150.0:150.0
200.0:200.0:200.0
250.0:250.0:250.0
300.0:300.0:300.0

PM-NAT-JRD プッシュマスター 水栓ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂継手］－［PM プッシュマスター］－［リフォーム用部材］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0: 15.0
16.0: 16.0: 15.0

PM-NCT　プッシュマスター コネクターティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂継手］－［PM プッシュマスター］－［コネクター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

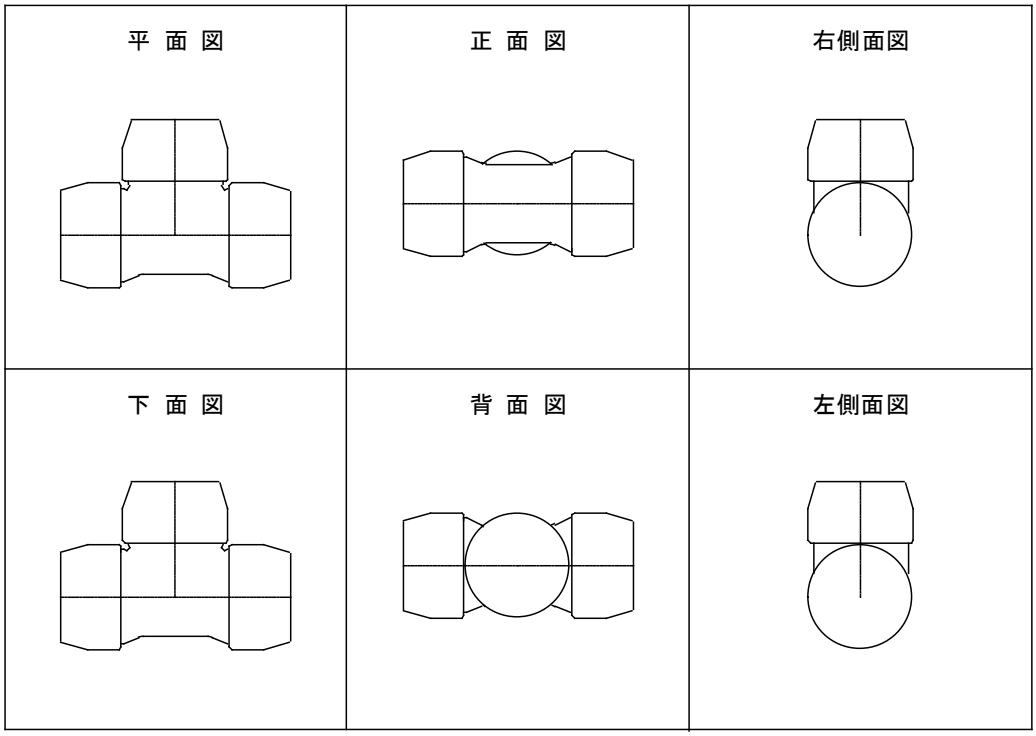

13.0: 13.0: 13.0
16.0: 16.0: 16.0
20.0: 20.0: 20.0
16.0: 16.0: 13.0
16.0: 16.0: 10.0
20.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
20.0: 20.0: 16.0
13.0: 16.0: 13.0

SAS354-T　一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SAS354 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

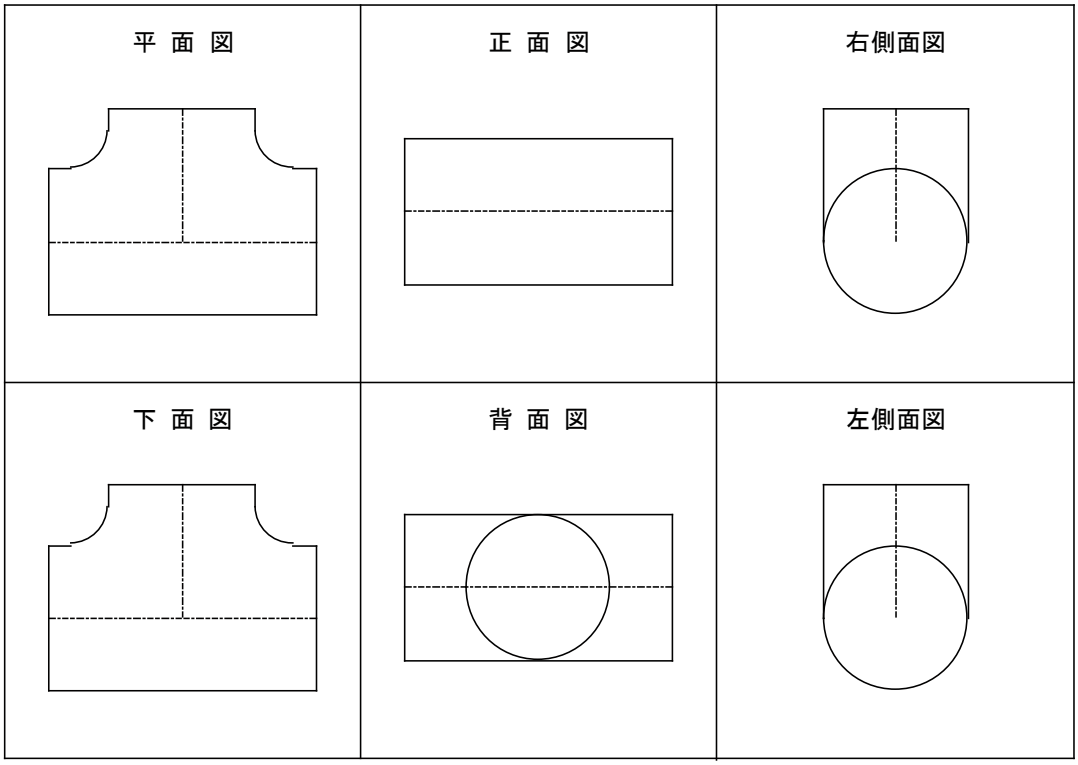

30.0: 30.0: 30.0
40.0: 40.0: 30.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 30.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
60.0: 60.0: 30.0
60.0: 60.0: 40.0
60.0: 60.0: 50.0
60.0: 60.0: 60.0
75.0: 75.0: 30.0
75.0: 75.0: 40.0
75.0: 75.0: 50.0
75.0: 75.0: 60.0
75.0: 75.0: 75.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 60.0
80.0: 80.0: 75.0
80.0: 80.0: 80.0
100.0:100.0: 50.0
100.0:100.0: 60.0
100.0:100.0: 75.0
100.0:100.0: 80.0
100.0:100.0:100.0
125.0:125.0: 60.0
125.0:125.0: 75.0
125.0:125.0: 80.0
125.0:125.0:100.0
125.0:125.0:125.0
150.0:150.0: 75.0
150.0:150.0: 80.0
150.0:150.0:100.0
150.0:150.0:125.0
150.0:150.0:150.0
200.0:200.0: 80.0
200.0:200.0:100.0
200.0:200.0:125.0
200.0:200.0:150.0
200.0:200.0:200.0
250.0:250.0:100.0
250.0:250.0:125.0
250.0:250.0:150.0
250.0:250.0:200.0
250.0:250.0:250.0
300.0:300.0:125.0
300.0:300.0:150.0
300.0:300.0:200.0
300.0:300.0:250.0
300.0:300.0:300.0

SGR･NA-T　SGR－NA　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

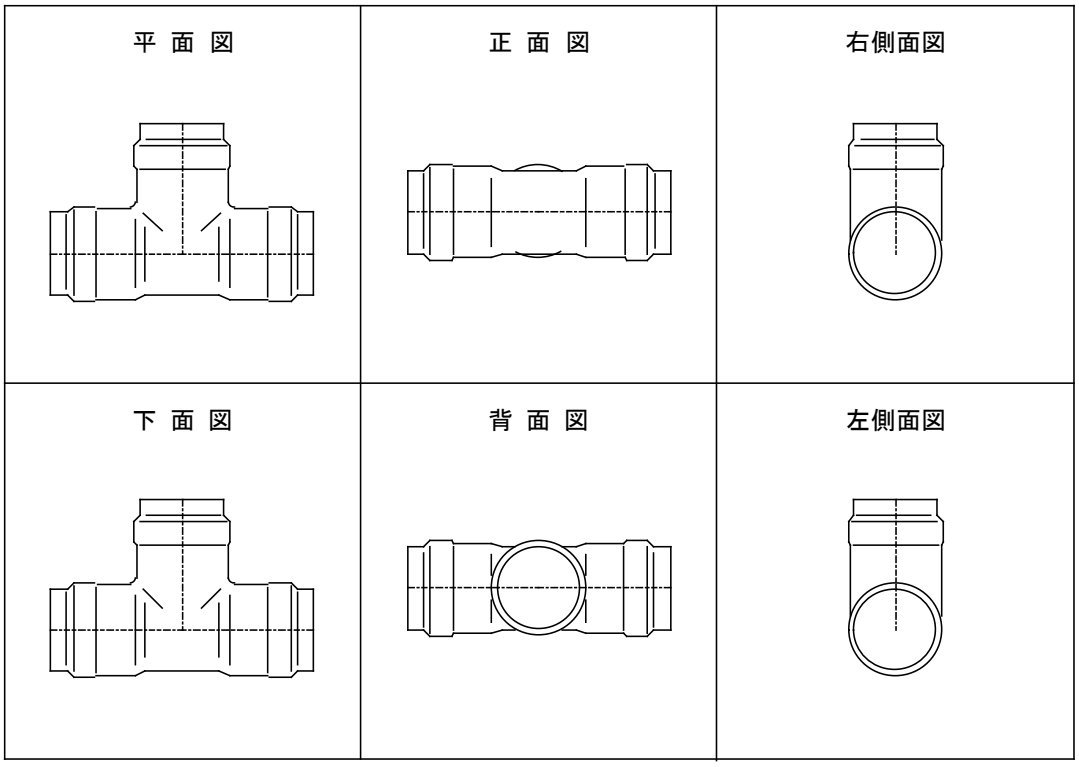

75.0　：75.0　：75.0
100.0：100.0：75.0
100.0：100.0：100.0
150.0：150.0：75.0
150.0：150.0：100.0
150.0：150.0：150.0

SUSNJ-RT　SUSねじ込み　径違いチーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ　SUSねじ込み］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0	10.0	8.0
15.0	15.0	8.0
15.0	15.0	10.0
20.0	20.0	10.0
20.0	20.0	15.0
25.0	25.0	15.0
25.0	25.0	20.0
32.0	32.0	20.0
32.0	32.0	25.0
40.0	40.0	25.0
40.0	40.0	32.0
50.0	50.0	32.0
50.0	50.0	40.0

SUSNJ-T　SUSねじ込み チーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ　SUSねじ込み］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	6.0	6.0
8.0	8.0	8.0
10.0	10.0	10.0
15.0	15.0	15.0
20.0	20.0	20.0
25.0	25.0	25.0
32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	100.0

SUS-SW-45Y　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 45°Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS-SW 配管用ステンレス製差込み溶接式継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

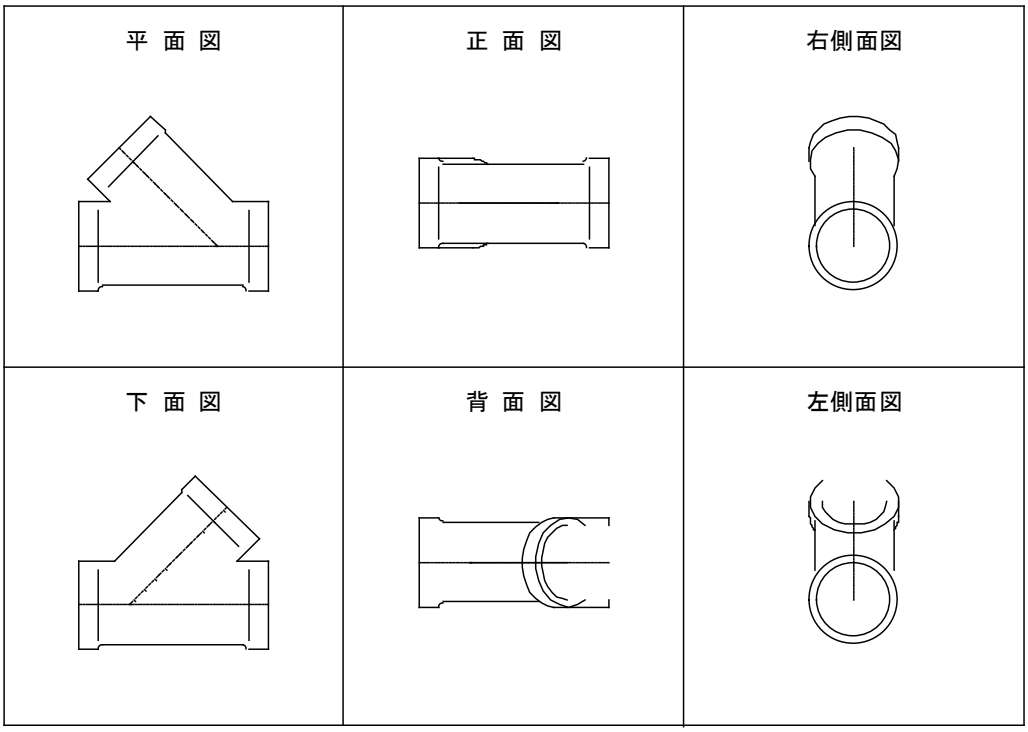

8.0:8.0:8.0
10.0:10.0:10.0
15.0:15.0:15.0
20.0:20.0:20.0
25.0:25.0:25.0
32.0:32.0:32.0
40.0:40.0:40.0
50.0:50.0:50.0

SUS-SW-90T　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS-SW 配管用ステンレス製差込み溶接式継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

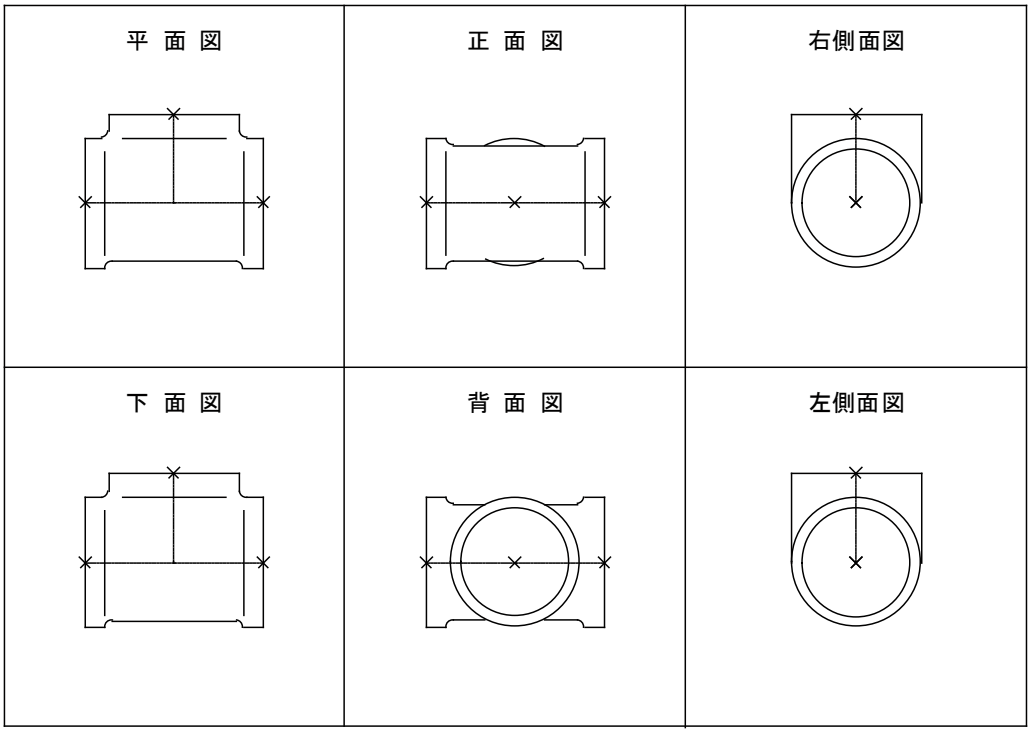

6.0:6.0:6.0
8.0:8.0:8.0
10.0:10.0:10.0
15.0:15.0:15.0
20.0:20.0:20.0
25.0:25.0:25.0
32.0:32.0:32.0
40.0:40.0:40.0
50.0:50.0:50.0
65.0:65.0:65.0
80.0:80.0:80.0

te45b-1　汚水2用 45° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0

100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te45b-2　汚水2用 90° TY＋エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［05-ルート４５° 分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0

100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te45c-1　汚水1用 45°　Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0

100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te45c-2　汚水1用 90°TY＋エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［05-ルート４５°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0

100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te45d-1　排水用 45° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

25.0 : 25.0 : 25.0	75.0 : 75.0 : 40.0
30.0 : 30.0 : 25.0	75.0 : 75.0 : 50.0
30.0 : 30.0 : 30.0	75.0 : 75.0 : 65.0
40.0 : 40.0 : 25.0	75.0 : 75.0 : 75.0
40.0 : 40.0 : 30.0	100.0 : 100.0 : 50.0
40.0 : 40.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 65.0
50.0 : 50.0 : 30.0	100.0 : 100.0 : 75.0
50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 100.0
50.0 : 50.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 100.0
65.0 : 65.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 125.0
65.0 : 65.0 : 50.0	150.0 : 150.0 : 100.0
65.0 : 65.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 150.0

te45d-2　排水用 90° ST＋エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［05-ルート４５° 分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

25.0 ： 25.0 ： 25.0	75.0 ： 75.0 ： 40.0
30.0 ： 30.0 ： 25.0	75.0 ： 75.0 ： 50.0
30.0 ： 30.0 ： 30.0	75.0 ： 75.0 ： 65.0
40.0 ： 40.0 ： 25.0	75.0 ： 75.0 ： 75.0
40.0 ： 40.0 ： 30.0	100.0 ： 100.0 ： 50.0
40.0 ： 40.0 ： 40.0	100.0 ： 100.0 ： 65.0
50.0 ： 50.0 ： 30.0	100.0 ： 100.0 ： 75.0
50.0 ： 50.0 ： 40.0	100.0 ： 100.0 ： 100.0
50.0 ： 50.0 ： 50.0	125.0 ： 125.0 ： 100.0
65.0 ： 65.0 ： 40.0	125.0 ： 125.0 ： 125.0
65.0 ： 65.0 ： 50.0	150.0 ： 150.0 ： 100.0
65.0 ： 65.0 ： 65.0	150.0 ： 150.0 ： 150.0

te45d-3　排水用 90° ST＋エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［05-ルート４５° 分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

25.0 ： 25.0 ： 25.0	75.0 ： 75.0 ： 40.0
30.0 ： 30.0 ： 25.0	75.0 ： 75.0 ： 50.0
30.0 ： 30.0 ： 30.0	75.0 ： 75.0 ： 65.0
40.0 ： 40.0 ： 25.0	75.0 ： 75.0 ： 75.0
40.0 ： 40.0 ： 30.0	100.0 ： 100.0 ： 50.0
40.0 ： 40.0 ： 40.0	100.0 ： 100.0 ： 65.0
50.0 ： 50.0 ： 30.0	100.0 ： 100.0 ： 75.0
50.0 ： 50.0 ： 40.0	100.0 ： 100.0 ： 100.0
50.0 ： 50.0 ： 50.0	125.0 ： 125.0 ： 100.0
65.0 ： 65.0 ： 40.0	125.0 ： 125.0 ： 125.0
65.0 ： 65.0 ： 50.0	150.0 ： 150.0 ： 100.0
65.0 ： 65.0 ： 65.0	150.0 ： 150.0 ： 150.0

te45g-1　一般用 45° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

6.0	:	6.0	:	6.0	
8.0	:	8.0	:	8.0	
10.0	:	10.0	:	10.0	
15.0	:	15.0	:	15.0	
20.0	:	20.0	:	20.0	
25.0	:	25.0	:	25.0	
32.0	:	32.0	:	32.0	
40.0	:	40.0	:	40.0	
50.0	:	50.0	:	50.0	
65.0	:	65.0	:	65.0	
80.0	:	80.0	:	80.0	
100.0	:	100.0	:	100.0	
125.0	:	125.0	:	125.0	
150.0	:	150.0	:	150.0	

te45g-2　一般用 90°ティーズ＋エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［05-ルート４５°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 :　6.0 :　6.0
8.0 :　8.0 :　8.0
10.0 : 10.0 : 10.0
15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 :100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te45g-3　一般用 90°ティーズ＋エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［05-ルート４５°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 :　6.0 :　6.0
8.0 :　8.0 :　8.0
10.0 : 10.0 : 10.0
15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 :100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te45g-4　一般用 90°ティーズ＋エルボ立上＋バルブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［05-ルート４５°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

6.0 :　6.0 :　6.0
8.0 :　8.0 :　8.0
10.0 : 10.0 : 10.0
15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 :100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te45g-5　一般用 90°ティーズ＋エルボ立下＋バルブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［05-ルート４５°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

6.0 :　6.0 :　6.0
8.0 :　8.0 :　8.0
10.0 : 10.0 : 10.0
15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 :100.0 :100.0

125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te45r-1　冷媒用 45° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4	12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5	12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5	12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5	12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7	12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7	12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9	12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9	12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1	12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4	12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5	12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5	12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5	12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7	12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7	12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9	12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9	12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1	12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1

12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9

15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9

19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7

25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7

28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5

31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5

38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5

38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1

te45r-2　冷媒用 45°レフネット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
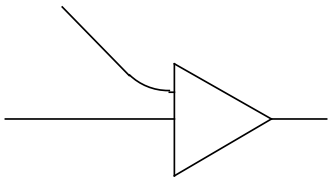		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1

12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1

12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9

15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9

19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7

25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7

28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5

31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5

38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 , 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 , 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 , 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 , 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 , 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 , 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 , 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 , 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 , 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 , 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 , 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 , 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 , 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 , 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 , 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 , 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 , 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 , 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 , 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 , 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 , 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 , 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 , 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 , 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 , 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 , 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 , 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 , 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 , 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 , 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 , 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 , 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 , 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 , 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 , 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 , 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 , 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 , 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 , 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 , 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 , 19.1 , 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 , 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 , 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 , 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 , 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 , 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 , 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
38.1 , 19.1 , 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
38.1 , 19.1 , 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5

38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1

te90b-1　汚水2用 90°　TY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0

75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0

125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 :100.0
150.0 : 150.0 :125.0
150.0 : 150.0 :150.0

te90b-2　汚水2用 90°TY＋エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0: 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te90b-3　汚水2用 90°TY＋エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

30.0 : 30.0 : 30.0	75.0 : 75.0 : 75.0	150.0 : 150.0 : 75.0
40.0 : 40.0 : 30.0	100.0 : 100.0 : 40.0	150.0 : 150.0 : 100.0
40.0 : 40.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 50.0	150.0 : 150.0 : 125.0
50.0 : 50.0 : 30.0	100.0 : 100.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 150.0
50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 75.0	
50.0 : 50.0 : 50.0	100.0 : 100.0 :100.0	
65.0 : 65.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 50.0	
65.0 : 65.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 65.0	
65.0 : 65.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 75.0	
75.0 : 75.0 : 40.0	125.0 : 125.0 :100.0	
75.0 : 75.0 : 50.0	125.0 : 125.0 :125.0	
75.0 : 75.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 65.0	

te90c-1　汚水1用 90°TY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0

75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0

150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te90c-2　汚水1用 90°TY＋エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

30.0 : 30.0 : 30.0	75.0 : 75.0 : 75.0	150.0 : 150.0 : 75.0
40.0 : 40.0 : 30.0	100.0 : 100.0 : 40.0	150.0 : 150.0 : 100.0
40.0 : 40.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 50.0	150.0 : 150.0 : 125.0
50.0 : 50.0 : 30.0	100.0 : 100.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 150.0
50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 75.0	
50.0 : 50.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 100.0	
65.0 : 65.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 50.0	
65.0 : 65.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 65.0	
65.0 : 65.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 75.0	
75.0 : 75.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 100.0	
75.0 : 75.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 125.0	
75.0 : 75.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 65.0	

te90c-3　汚水1用 90°TY＋エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0

75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0

150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te90d-1　排水用 90°　TY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te90d-2　排水用 90°TY＋エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te90d-3　排水用 90°TY＋エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te90d-4　排水用 90° ST

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0

75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
125.0 :125.0 : 75.0
125.0 :125.0 :100.0
125.0 :125.0 :125.0
100.0 :100.0 : 40.0
100.0 :100.0 : 50.0
100.0 :100.0 : 65.0
100.0 :100.0 : 75.0
100.0 :100.0 :100.0

150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 :100.0
150.0 : 150.0 :150.0

te90d-5　排水用 90°ST＋エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

25.0 ：25.0 ： 25.0
30.0 ：30.0 ： 25.0
30.0 ：30.0 ： 30.0
40.0 ：40.0 ： 25.0
40.0 ：40.0 ： 30.0
40.0 ：40.0 ： 40.0
50.0 ：50.0 ： 30.0
50.0 ：50.0 ： 40.0
50.0 ：50.0 ： 50.0
65.0 ：65.0 ： 40.0
65.0 ：65.0 ： 50.0
65.0 ：65.0 ： 65.0
75.0 ： 75.0： 40.0
75.0 ： 75.0： 50.0
75.0 ： 75.0： 65.0
75.0 ： 75.0： 75.0
125.0 ：125.0： 75.0
125.0 ：125.0：100.0
125.0 ：125.0：125.0
100.0 ：100.0： 40.0
100.0 ：100.0： 50.0
100.0 ：100.0： 65.0
100.0 ：100.0： 75.0
100.0 ：100.0：100.0
150.0 ：150.0 ： 75.0
150.0 ：150.0 ：100.0
150.0 ：150.0 ：150.0

te90d-6　排水用 90°ST＋エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

25.0 : 25.0 : 25.0	75.0 : 75.0 : 40.0	150.0 : 150.0 : 75.0
30.0 : 30.0 : 25.0	75.0 : 75.0 : 50.0	150.0 : 150.0 : 100.0
30.0 : 30.0 : 30.0	75.0 : 75.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 150.0
40.0 : 40.0 : 25.0	75.0 : 75.0 : 75.0	
40.0 : 40.0 : 30.0	125.0 : 125.0 : 75.0	
40.0 : 40.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 100.0	
50.0 : 50.0 : 30.0	125.0 : 125.0 : 125.0	
50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 40.0	
50.0 : 50.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 50.0	
65.0 : 65.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 65.0	
65.0 : 65.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 75.0	
65.0 : 65.0 : 65.0	100.0 : 100.0 : 100.0	

te90g-1　一般用 90°ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0 : 6.0
8.0 : 8.0 : 8.0
8.0 : 8.0 : 10.0
10.0 : 10.0 : 6.0
10.0 : 10.0 : 8.0
10.0 : 10.0 : 10.0
10.0 : 10.0 : 15.0
15.0 : 15.0 : 8.0
15.0 : 15.0 : 10.0
15.0 : 15.0 : 15.0
15.0 : 15.0 : 20.0
15.0 : 15.0 : 25.0
20.0 : 20.0 : 8.0
20.0 : 20.0 : 10.0
20.0 : 20.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
20.0 : 20.0 : 25.0
20.0 : 20.0 : 32.0
25.0 : 25.0 : 10.0
25.0 : 25.0 : 15.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
25.0 : 25.0 : 32.0
25.0 : 25.0 : 40.0
32.0 : 32.0 : 10.0
32.0 : 32.0 : 15.0
32.0 : 32.0 : 20.0
32.0 : 32.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
32.0 : 32.0 : 40.0
32.0 : 32.0 : 50.0
40.0 : 40.0 : 10.0
40.0 : 40.0 : 15.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
40.0 : 40.0 : 50.0
50.0 : 50.0 : 15.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
50.0 : 50.0 : 65.0
50.0 : 50.0 : 80.0
65.0 : 65.0 : 15.0
65.0 : 65.0 : 20.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
65.0 : 65.0 : 80.0

80.0 : 80.0 : 20.0
80.0 : 80.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
80.0 : 80.0 : 100.0
100.0 : 100.0 : 20.0
100.0 : 100.0 : 25.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 20.0
125.0 : 125.0 : 25.0
125.0 : 125.0 : 32.0
125.0 : 125.0 : 40.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 20.0
150.0 : 150.0 : 25.0
150.0 : 150.0 : 32.0
150.0 : 150.0 : 40.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te90g-2　一般用 90°ティーズ＋エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］
－［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］
－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

6.0： 6.0 ： 6.0	25.0：25.0 ： 10.0	40.0： 40.0 ： 40.0
8.0： 8.0 ： 8.0	25.0：25.0 ： 15.0	40.0： 40.0 ： 50.0
8.0： 8.0 ：10.0	25.0：25.0 ： 20.0	50.0： 50.0 ： 15.0
10.0： 10.0 ： 6.0	25.0：25.0 ： 25.0	50.0： 50.0 ： 20.0
10.0： 10.0 ： 8.0	25.0：25.0 ： 32.0	50.0： 50.0 ： 25.0
10.0： 10.0 ：10.0	25.0：25.0 ： 40.0	50.0： 50.0 ： 32.0
10.0： 10.0 ：15.0	32.0：32.0 ： 10.0	50.0： 50.0 ： 40.0
15.0： 15.0 ： 8.0	32.0：32.0 ： 15.0	50.0： 50.0 ： 50.0
15.0： 15.0 ：10.0	32.0：32.0 ： 20.0	50.0： 50.0 ： 65.0
15.0： 15.0 ：15.0	32.0：32.0 ： 25.0	50.0： 50.0 ： 80.0
15.0： 15.0 ：20.0	32.0：32.0 ： 32.0	65.0： 65.0 ： 15.0
15.0： 15.0 ：25.0	32.0：32.0 ： 40.0	65.0： 65.0 ： 20.0
20.0：20.0 ： 8.0	32.0：32.0 ： 50.0	65.0： 65.0 ： 25.0
20.0：20.0 ： 10.0	40.0：40.0 ： 10.0	65.0： 65.0 ： 32.0
20.0：20.0 ： 15.0	40.0：40.0 ： 15.0	65.0： 65.0 ： 40.0
20.0：20.0 ： 20.0	40.0：40.0 ： 20.0	65.0： 65.0 ： 50.0
20.0：20.0 ： 25.0	40.0：40.0 ： 25.0	65.0： 65.0 ： 65.0
20.0：20.0 ： 32.0	40.0：40.0 ： 32.0	65.0： 65.0 ： 80.0

80.0 : 80.0 : 20.0
80.0 : 80.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
80.0 : 80.0 : 100.0
100.0 : 100.0 : 20.0
100.0 : 100.0 : 25.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 20.0
125.0 : 125.0 : 25.0
125.0 : 125.0 : 32.0
125.0 : 125.0 : 40.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 20.0
150.0 : 150.0 : 25.0
150.0 : 150.0 : 32.0
150.0 : 150.0 : 40.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te90g-3　一般用 90°ティーズ＋エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0： 6.0： 6.0	25.0： 25.0 ： 10.0	40.0 ： 40.0 ： 40.0
8.0： 8.0： 8.0	25.0： 25.0 ： 15.0	40.0 ： 40.0 ： 50.0
8.0： 8.0： 10.0	25.0： 25.0 ： 20.0	50.0 ： 50.0 ： 15.0
10.0 :10.0： 6.0	25.0： 25.0 ： 25.0	50.0 ： 50.0 ： 20.0
10.0 :10.0： 8.0	25.0： 25.0 ： 32.0	50.0 ： 50.0 ： 25.0
10.0 :10.0： 10.0	25.0： 25.0 ： 40.0	50.0 ： 50.0 ： 32.0
10.0 :10.0： 15.0	32.0： 32.0 ：10.0	50.0 ： 50.0 ： 40.0
15.0 :15.0： 8.0	32.0： 32.0 ：15.0	50.0 ： 50.0 ： 50.0
15.0 :15.0： 10.0	32.0： 32.0 ：20.0	50.0 ： 50.0 ： 65.0
15.0 :15.0： 15.0	32.0： 32.0 ：25.0	50.0 ： 50.0 ： 80.0
15.0 :15.0： 20.0	32.0： 32.0 ：32.0	65.0 ： 65.0 ： 15.0
15.0 :15.0： 25.0	32.0： 32.0 ：40.0	65.0 ： 65.0 ： 20.0
20.0： 20.0 ： 8.0	32.0： 32.0 ：50.0	65.0 ： 65.0 ： 25.0
20.0： 20.0 ： 10.0	40.0： 40.0 ：10.0	65.0 ： 65.0 ： 32.0
20.0： 20.0 ： 15.0	40.0： 40.0 ：15.0	65.0 ： 65.0 ： 40.0
20.0： 20.0 ： 20.0	40.0： 40.0 ：20.0	65.0 ： 65.0 ： 50.0
20.0： 20.0 ： 25.0	40.0： 40.0 ：25.0	65.0 ： 65.0 ： 65.0
20.0： 20.0 ： 32.0	40.0： 40.0 ：32.0	65.0 ： 65.0 ： 80.0

80.0 : 80.0 : 20.0
80.0 : 80.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
80.0 : 80.0 : 100.0
100.0 : 100.0 : 20.0
100.0 : 100.0 : 25.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 20.0
125.0 : 125.0 : 25.0
125.0 : 125.0 : 32.0
125.0 : 125.0 : 40.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 20.0
150.0 : 150.0 : 25.0
150.0 : 150.0 : 32.0
150.0 : 150.0 : 40.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te90g-4　一般用 90°ティーズ＋エルボ立上＋バルブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0： 6.0 ： 6.0
8.0： 8.0 ： 8.0
8.0： 8.0 ： 10.0
10.0：10.0 ： 6.0
10.0：10.0 ： 8.0
10.0：10.0 ： 10.0
10.0：10.0 ： 15.0
15.0：15.0 ： 8.0
15.0：15.0 ： 10.0
15.0：15.0 ： 15.0
15.0：15.0 ： 20.0
15.0：15.0 ： 25.0
20.0： 20.0 ： 8.0
20.0： 20.0 ： 10.0
20.0： 20.0 ： 15.0
20.0： 20.0 ： 20.0
20.0： 20.0 ： 25.0
20.0： 20.0 ： 32.0
25.0： 25.0 ： 10.0
25.0： 25.0 ： 15.0
25.0： 25.0 ： 20.0
25.0： 25.0 ： 25.0
25.0： 25.0 ： 32.0
25.0： 25.0 ： 40.0
32.0：32.0： 10.0
32.0：32.0： 15.0
32.0：32.0： 20.0
32.0：32.0： 25.0
32.0：32.0： 32.0
32.0：32.0： 40.0
32.0：32.0： 50.0
40.0：40.0： 10.0
40.0：40.0： 15.0
40.0：40.0： 20.0
40.0：40.0： 25.0
40.0：40.0： 32.0
40.0：40.0 ：40.0
40.0：40.0 ：50.0
50.0：50.0 ：15.0
50.0：50.0 ：20.0
50.0：50.0 ：25.0
50.0：50.0 ：32.0
50.0：50.0 ：40.0
50.0：50.0 ：50.0
50.0：50.0 ：65.0
50.0：50.0 ：80.0
65.0：65.0 ：15.0
65.0：65.0 ：20.0
65.0：65.0 ：25.0
65.0：65.0 ：32.0
65.0：65.0 ：40.0
65.0：65.0 ：50.0
65.0：65.0 ：65.0
65.0：65.0 ：80.0

80.0 : 80.0 : 20.0
80.0 : 80.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
80.0 : 80.0 : 100.0
100.0 : 100.0 : 20.0
100.0 : 100.0 : 25.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 20.0
125.0 : 125.0 : 25.0
125.0 : 125.0 : 32.0
125.0 : 125.0 : 40.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 20.0
150.0 : 150.0 : 25.0
150.0 : 150.0 : 32.0
150.0 : 150.0 : 40.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te90g-5　一般用 90°ティーズ＋エルボ立下＋バルブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［06-ルート９０°分岐複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

6.0： 6.0 ： 6.0
8.0： 8.0 ： 8.0
8.0： 8.0 ： 10.0
10.0： 10.0 ： 6.0
10.0： 10.0 ： 8.0
10.0： 10.0 ： 10.0
10.0： 10.0 ： 15.0
15.0： 15.0 ： 8.0
15.0： 15.0 ： 10.0
15.0： 15.0 ： 15.0
15.0： 15.0 ： 20.0
15.0： 15.0 ： 25.0
20.0： 20.0 ： 8.0
20.0： 20.0 ： 10.0
20.0： 20.0 ： 15.0
20.0： 20.0 ： 20.0
20.0： 20.0 ： 25.0
20.0： 20.0 ： 32.0

25.0： 25.0 ： 10.0
25.0： 25.0 ： 15.0
25.0： 25.0 ： 20.0
25.0： 25.0 ： 25.0
25.0： 25.0 ： 32.0
25.0： 25.0 ： 40.0
32.0： 32.0 ： 10.0
32.0： 32.0 ： 15.0
32.0： 32.0 ： 20.0
32.0： 32.0 ： 25.0
32.0： 32.0 ： 32.0
32.0： 32.0 ： 40.0
32.0： 32.0 ： 50.0
40.0： 40.0 ： 10.0
40.0： 40.0 ： 15.0
40.0： 40.0 ： 20.0
40.0： 40.0 ： 25.0
40.0： 40.0 ： 32.0

40.0： 40.0 ： 40.0
40.0： 40.0 ： 50.0
50.0： 50.0 ： 15.0
50.0： 50.0 ： 20.0
50.0： 50.0 ： 25.0
50.0： 50.0 ： 32.0
50.0： 50.0 ： 40.0
50.0： 50.0 ： 50.0
50.0： 50.0 ： 65.0
50.0： 50.0 ： 80.0
65.0： 65.0 ： 15.0
65.0： 65.0 ： 20.0
65.0： 65.0 ： 25.0
65.0： 65.0 ： 32.0
65.0： 65.0 ： 40.0
65.0： 65.0 ： 50.0
65.0： 65.0 ： 65.0
65.0： 65.0 ： 80.0

80.0 : 80.0 : 20.0
80.0 : 80.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
80.0 : 80.0 : 100.0
100.0 : 100.0 : 20.0
100.0 : 100.0 : 25.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 20.0
125.0 : 125.0 : 25.0
125.0 : 125.0 : 32.0
125.0 : 125.0 : 40.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 20.0
150.0 : 150.0 : 25.0
150.0 : 150.0 : 32.0
150.0 : 150.0 : 40.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

te90r-1　冷媒用 90°ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1

15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1

19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 31.8 ,15.9
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,15.9

25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,19.1
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,19.1
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 31.8 ,15.9

31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7

38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1

te90r-2　冷媒用 90°レフネット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［04-分岐継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
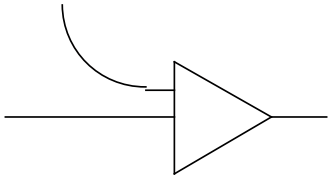		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
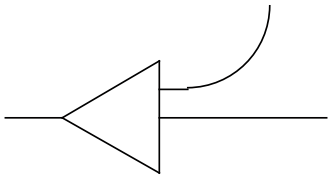		

12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4

19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 31.8 ,15.9
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,15.9
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,19.1

28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,19.1
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 31.8 ,15.9
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,15.9
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,15.9

31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,19.1
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,15.9
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4: 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9

38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1

THL-45CY　スリーレス　45度Yキャップ付き

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［THL　スリーレス］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	40.0
50.0	50.0	50.0
75.0	75.0	40.0
75.0	75.0	50.0
75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0

THL-45Y　スリーレス　45度Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［THL　スリーレス］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0　：40.0：40.0
50.0　：50.0：40.0
50.0　：50.0：50.0
65.0　：65.0：50.0
75.0　：75.0：40.0
75.0　：75.0：50.0
75.0　：75.0：65.0
75.0　：75.0：75.0
100.0：100.0：50.0
100.0：100.0：75.0
100.0：100.0：100.0
125.0：125.0：75.0
125.0：125.0：100.0
125.0：125.0：125.0

THL-90CTY　スリーレス 90度キャップ付TY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［THL　スリーレス］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0	:	40.0	:	40.0
50.0	:	50.0	:	40.0
50.0	:	50.0	:	50.0
75.0	:	75.0	:	40.0
75.0	:	75.0	:	50.0
75.0	:	75.0	:	75.0
100.0	:	100.0	:	50.0
100.0	:	100.0	:	75.0
100.0	:	100.0	:	100.0

THL-90TY　スリーレス　90度TY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［THL　スリーレス］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

40.0　：40.0：40.0
50.0　：50.0：40.0
50.0　：50.0：50.0
65.0　：65.0：50.0
75.0　：75.0：40.0
75.0　：75.0：50.0
75.0　：75.0：65.0
75.0　：75.0：75.0
100.0：100.0：50.0
100.0：100.0：75.0
100.0：100.0：100.0
125.0：125.0：75.0
125.0：125.0：100.0
125.0：125.0：125.0

TINY-T　タイニージョイント　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［THL　スリーレス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

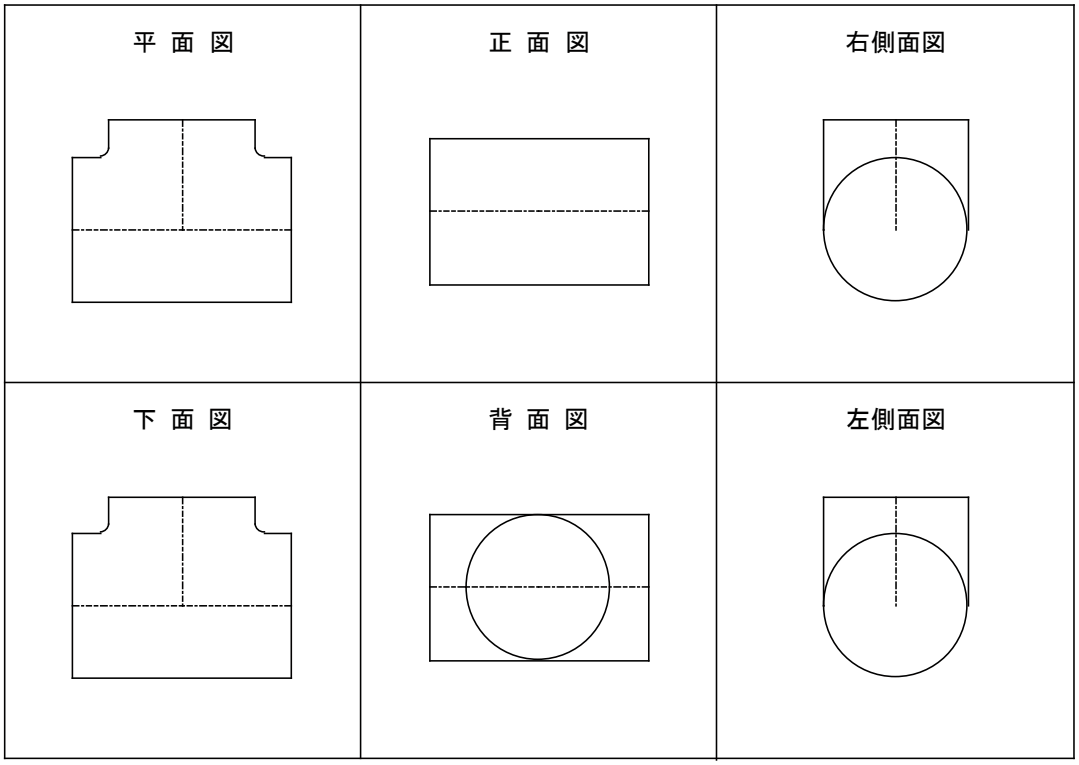

13.0 : 13.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 13.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
60.0 : 60.0 : 20.0
60.0 : 60.0 : 30.0
60.0 : 60.0 : 40.0
60.0 : 60.0 : 50.0
60.0 : 60.0 : 60.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 60.0
75.0 : 75.0 : 75.0
80.0 : 80.0 : 60.0
80.0 : 80.0 : 75.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0

TN-T　TNフィッティング　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［TN タイヨージョイント］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

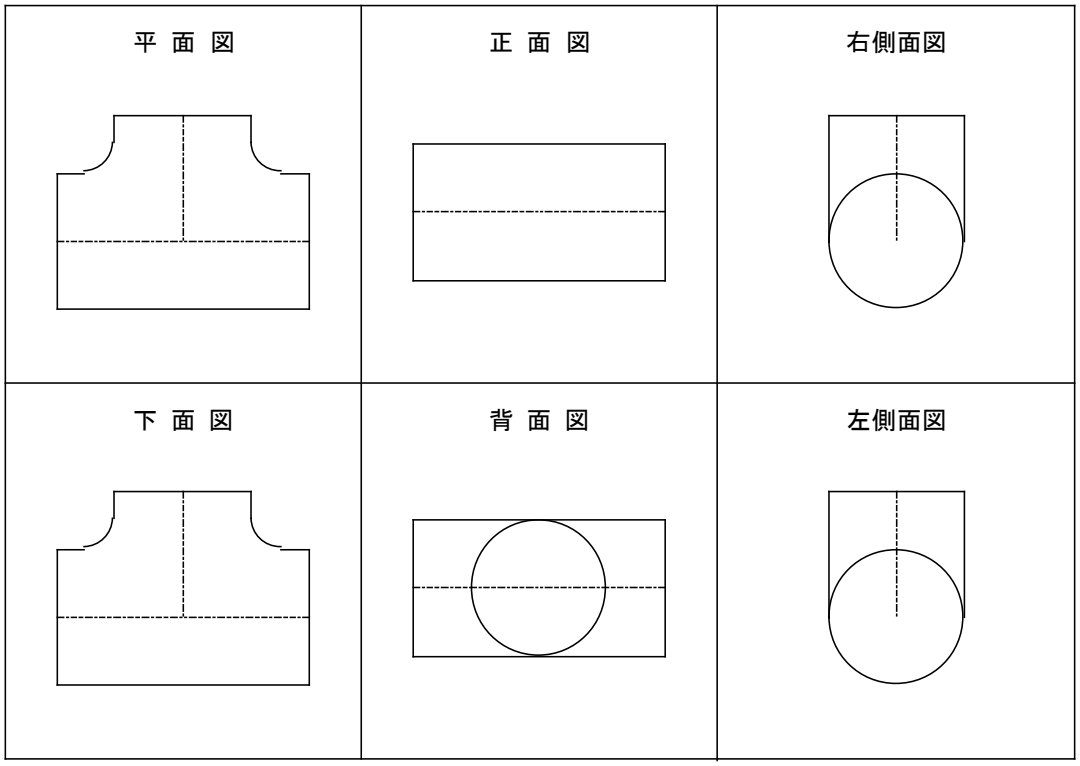

20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
1150.0: 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 80.0
200.0 : 200.0 : 100.0
200.0 : 200.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 125.0
250.0 : 250.0 : 150.0
250.0 : 250.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 250.0
300.0 : 300.0 : 150.0
300.0 : 300.0 : 200.0
300.0 : 300.0 : 250.0
300.0 : 300.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 200.0
350.0 : 350.0 : 250.0
350.0 : 350.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 350.0

UX-T　UX継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［TN タイヨージョイント］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 15.0
32.0: 32.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 15.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 20.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 20.0
80.0: 80.0: 25.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
100.0:100.0: 20.0
100.0:100.0: 25.0
100.0:100.0: 32.0
100.0:100.0: 40.0
100.0:100.0: 50.0
100.0:100.0: 65.0
100.0:100.0: 80.0
100.0:100.0:100.0

UX-絶縁給水栓ﾃｨｰｽﾞ UX継手 絶縁給水栓ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［TN タイヨージョイント］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

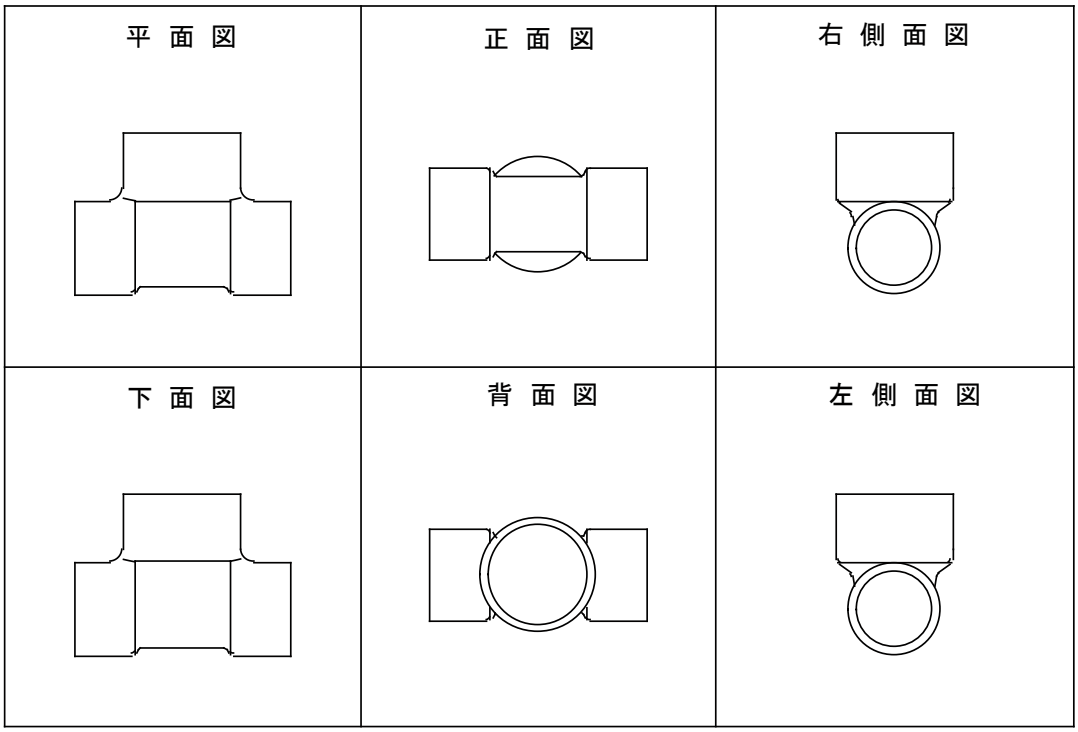

15.0	:	15.0	:	15.0
20.0	:	20.0	:	15.0
20.0	:	20.0	:	20.0
25.0	:	25.0	:	20.0

VU-DT　排水用塩化ビニル管VU継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

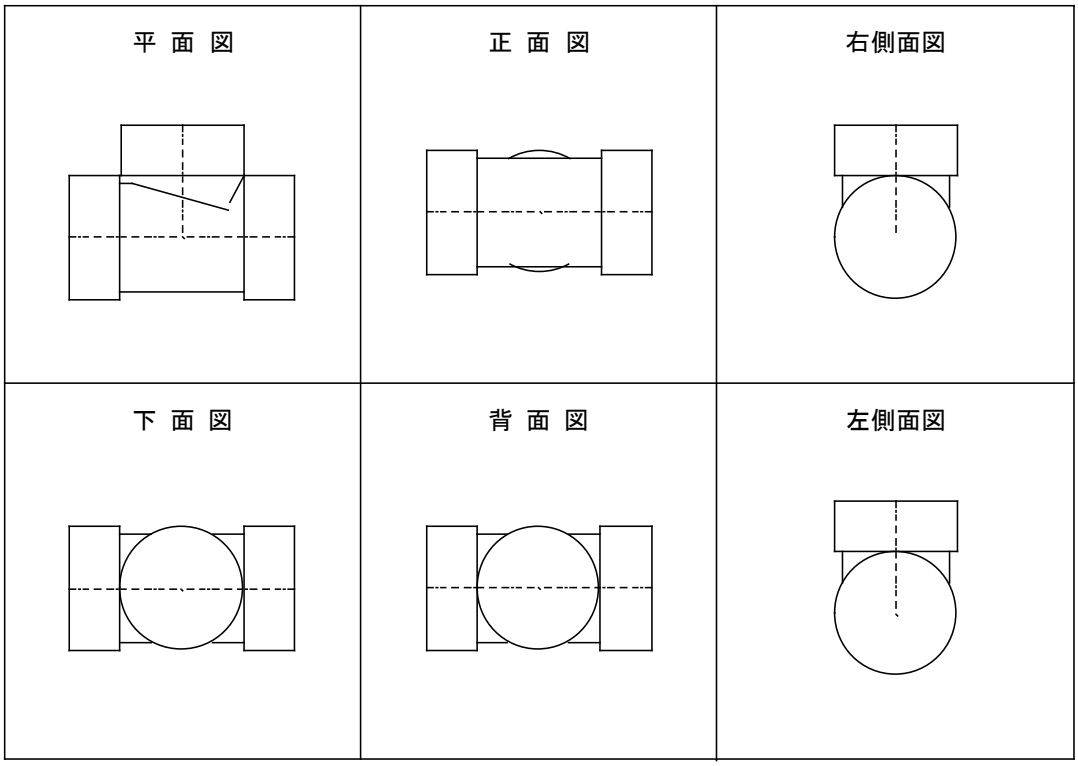

50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	65.0
75.0	75.0	50.0
75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0
150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	100.0
200.0	200.0	125.0
200.0	200.0	150.0
200.0	200.0	200.0
250.0	250.0	200.0
250.0	250.0	250.0
300.0	300.0	300.0
350.0	350.0	350.0

VU-LT　排水用塩化ビニル管VU継手 90°大曲りY

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

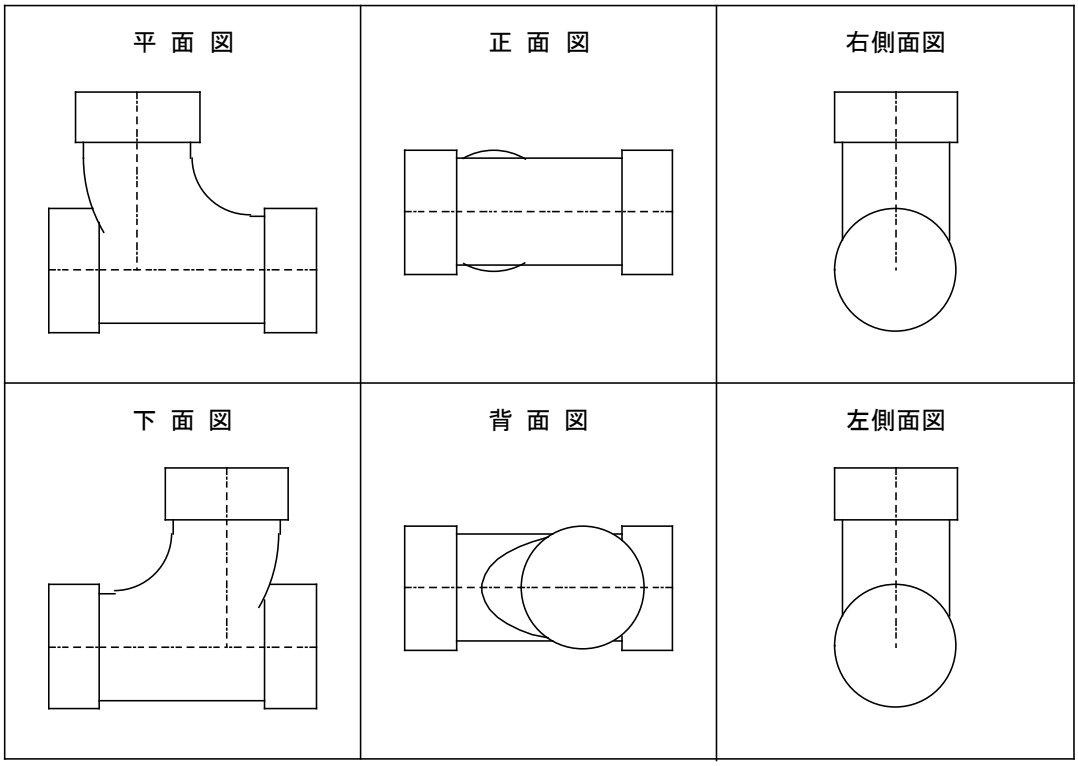

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 100.0
200.0 : 200.0 : 200.0

VU-Y　排水用塩化ビニル管VU継手 45° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

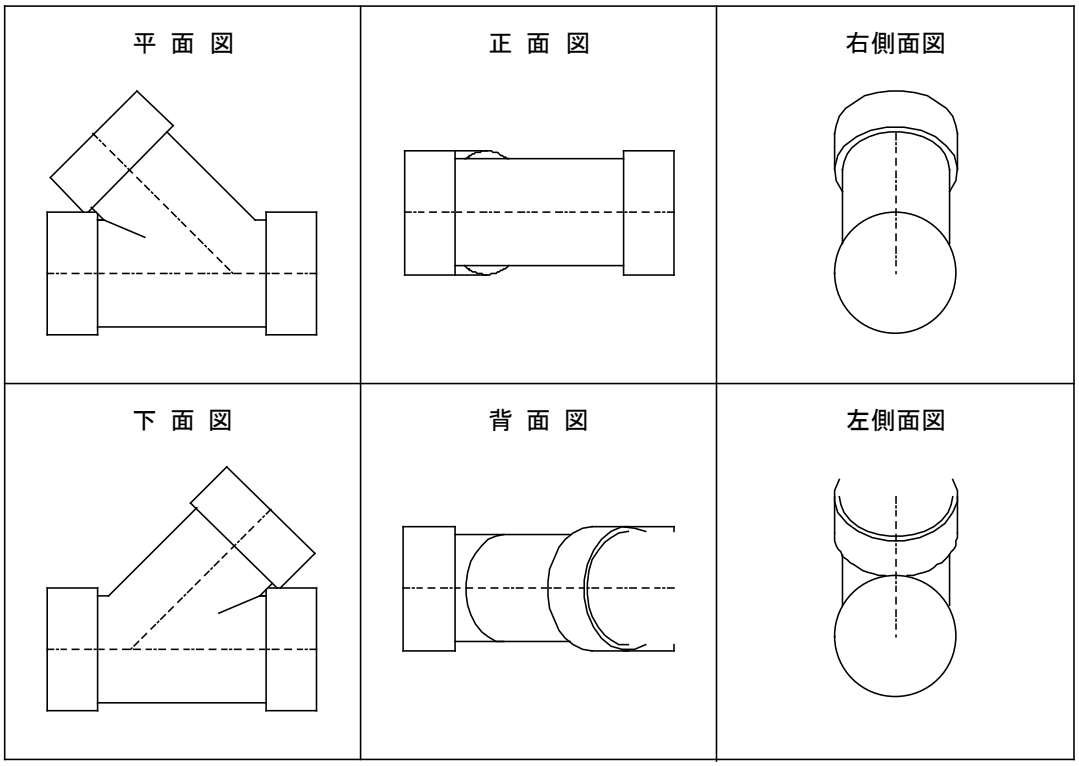

50.0	50.0	50.0
75.0	75.0	50.0
75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	125.0
150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	100.0
200.0	200.0	200.0

wdmosui-45Y　汚水マス　45Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmtrap-45Y トラップマス 45Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmdrop-45Y ドロップマス 45Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmkokyo-45Y　公共マス 45Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmosui-90T　汚水マス 90T

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmtrap-90T トラップマス 90T

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmdrop-90T ドロップマス 90T

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmkokyo-90T　公共マス 90T

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

REF-WT　レフネットジョイント WT

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［REF　レフネットジョイント］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

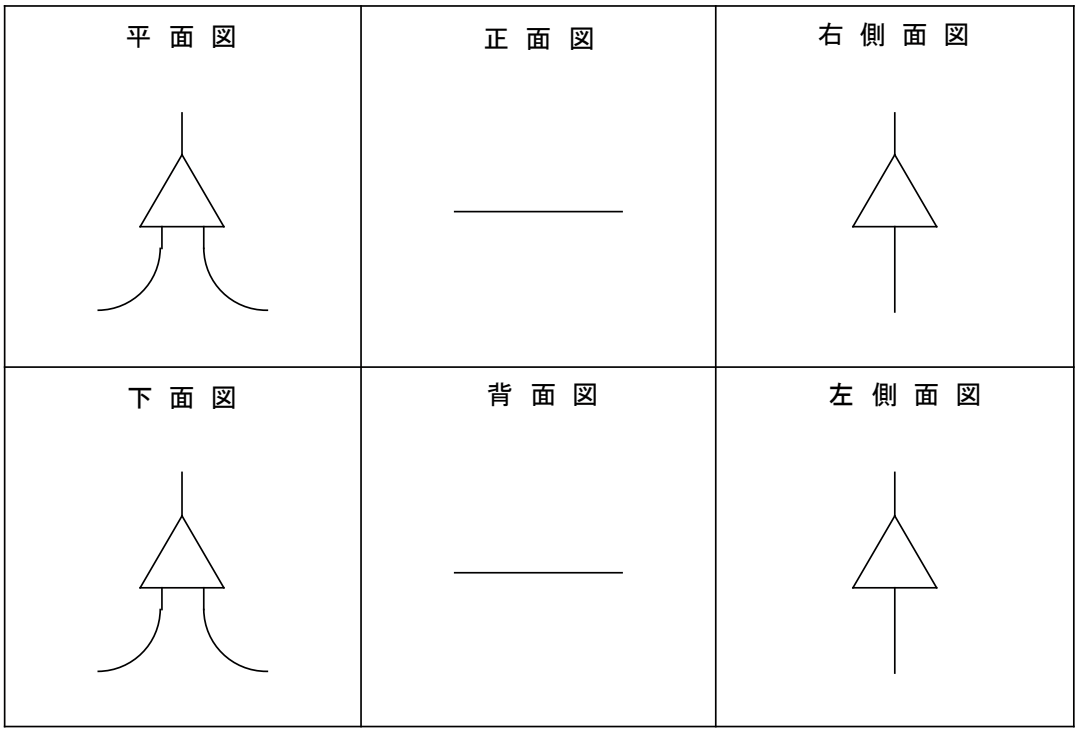

12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5

25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
25.4 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
28.6 ,12.7 : 22.2 , 9.5 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
31.8 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 12.7 , 6.4
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 15.9 , 9.5
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 19.1 , 9.5
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 25.4 ,12.7
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7
31.8 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 31.8 ,15.9
31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 ,15.9 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,15.9 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,15.9 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,15.9 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
38.1 ,15.9 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7
38.1 ,15.9 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,15.9 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
38.1 ,19.1 : 12.7 , 6.4 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
38.1 ,19.1 : 15.9 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
38.1 ,19.1 : 19.1 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
38.1 ,19.1 : 22.2 , 9.5 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 25.4 ,12.7
38.1 ,19.1 : 25.4 ,12.7 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 28.6 ,12.7

38.1 ,19.1 : 28.6 ,12.7 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 31.8 ,15.9
38.1 ,19.1 : 31.8 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 38.1 ,15.9
38.1 ,19.1 : 38.1 ,15.9 : 38.1 ,19.1
38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1 : 38.1 ,19.1

REF-Y　レフネットジョイント　Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［REF　レフネットジョイント］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

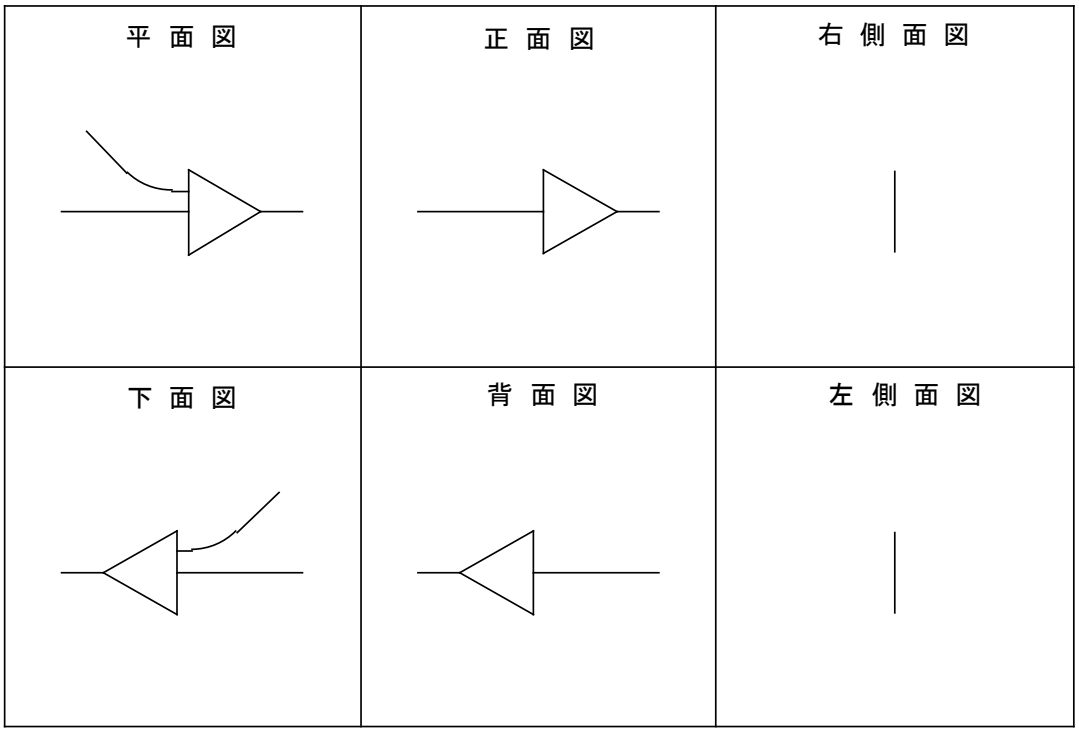

12.7，6.4	： 12.7，6.4	： 12.7，6.4
12.7，6.4	： 12.7，6.4	： 15.9，9.5
12.7，6.4	： 12.7，6.4	： 19.1，9.5
12.7，6.4	： 12.7，6.4	： 22.2，9.5
12.7，6.4	： 12.7，6.4	： 25.4，12.7
12.7，6.4	： 12.7，6.4	： 28.6，12.7
12.7，6.4	： 12.7，6.4	： 31.8，15.9
12.7，6.4	： 12.7，6.4	： 38.1，15.9
12.7，6.4	： 12.7，6.4	： 38.1，19.1
12.7，6.4	： 15.9，9.5	： 12.7，6.4
12.7，6.4	： 15.9，9.5	： 15.9，9.5
12.7，6.4	： 15.9，9.5	： 19.1，9.5
12.7，6.4	： 15.9，9.5	： 22.2，9.5
12.7，6.4	： 15.9，9.5	： 25.4，12.7
12.7，6.4	： 15.9，9.5	： 28.6，12.7
12.7，6.4	： 15.9，9.5	： 31.8，15.9
12.7，6.4	： 15.9，9.5	： 38.1，15.9
12.7，6.4	： 15.9，9.5	： 38.1，19.1

12.7，6.4	： 19.1，9.5	： 12.7，6.4
12.7，6.4	： 19.1，9.5	： 15.9，9.5
12.7，6.4	： 19.1，9.5	： 19.1，9.5
12.7，6.4	： 19.1，9.5	： 22.2，9.5
12.7，6.4	： 19.1，9.5	： 25.4，12.7
12.7，6.4	： 19.1，9.5	： 28.6，12.7
12.7，6.4	： 19.1，9.5	： 31.8，15.9
12.7，6.4	： 19.1，9.5	： 38.1，15.9
12.7，6.4	： 19.1，9.5	： 38.1，19.1
12.7，6.4	： 22.2，9.5	： 12.7，6.4
12.7，6.4	： 22.2，9.5	： 15.9，9.5
12.7，6.4	： 22.2，9.5	： 19.1，9.5
12.7，6.4	： 22.2，9.5	： 22.2，9.5
12.7，6.4	： 22.2，9.5	： 25.4，12.7
12.7，6.4	： 22.2，9.5	： 28.6，12.7
12.7，6.4	： 22.2，9.5	： 31.8，15.9
12.7，6.4	： 22.2，9.5	： 38.1，15.9
12.7，6.4	： 22.2，9.5	： 38.1，19.1

12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9

15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 38.1 , 19.1
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 15.9 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 19.1 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 22.2 , 9.5
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 25.4 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 28.6 , 12.7
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 31.8 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 15.9
15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 19.1 , 9.5 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 22.2 , 9.5 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 25.4 , 12.7 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 28.6 , 12.7 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 15.9
19.1 , 9.5 : 31.8 , 15.9 : 38.1 , 19.1
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 12.7 , 6.4
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 19.1 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 22.2 , 9.5
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 25.4 , 12.7
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 28.6 , 12.7
19.1 , 9.5 : 38.1 , 15.9 : 31.8 , 15.9

19.1，9.5 : 38.1，15.9 : 38.1，15.9
19.1，9.5 : 38.1，15.9 : 38.1，19.1
19.1，9.5 : 38.1，19.1 : 12.7，6.4
19.1，9.5 : 38.1，19.1 : 15.9，9.5
19.1，9.5 : 38.1，19.1 : 19.1，9.5
19.1，9.5 : 38.1，19.1 : 22.2，9.5
19.1，9.5 : 38.1，19.1 : 25.4，12.7
19.1，9.5 : 38.1，19.1 : 28.6，12.7
19.1，9.5 : 38.1，19.1 : 31.8，15.9
19.1，9.5 : 38.1，19.1 : 38.1，15.9
19.1，9.5 : 38.1，19.1 : 38.1，19.1
22.2，9.5 : 12.7，6.4 : 12.7，6.4
22.2，9.5 : 12.7，6.4 : 15.9，9.5
22.2，9.5 : 12.7，6.4 : 19.1，9.5
22.2，9.5 : 12.7，6.4 : 22.2，9.5
22.2，9.5 : 12.7，6.4 : 25.4，12.7
22.2，9.5 : 12.7，6.4 : 28.6，12.7
22.2，9.5 : 12.7，6.4 : 31.8，15.9
22.2，9.5 : 12.7，6.4 : 38.1，15.9
22.2，9.5 : 12.7，6.4 : 38.1，19.1
22.2，9.5 : 15.9，9.5 : 12.7，6.4
22.2，9.5 : 15.9，9.5 : 15.9，9.5
22.2，9.5 : 15.9，9.5 : 19.1，9.5
22.2，9.5 : 15.9，9.5 : 22.2，9.5
22.2，9.5 : 15.9，9.5 : 25.4，12.7
22.2，9.5 : 15.9，9.5 : 28.6，12.7
22.2，9.5 : 15.9，9.5 : 31.8，15.9
22.2，9.5 : 15.9，9.5 : 38.1，15.9
22.2，9.5 : 15.9，9.5 : 38.1，19.1
22.2，9.5 : 19.1，9.5 : 12.7，6.4
22.2，9.5 : 19.1，9.5 : 15.9，9.5
22.2，9.5 : 19.1，9.5 : 19.1，9.5
22.2，9.5 : 19.1，9.5 : 22.2，9.5
22.2，9.5 : 19.1，9.5 : 25.4，12.7
22.2，9.5 : 19.1，9.5 : 28.6，12.7
22.2，9.5 : 19.1，9.5 : 31.8，15.9
22.2，9.5 : 19.1，9.5 : 38.1，15.9
22.2，9.5 : 19.1，9.5 : 38.1，19.1
22.2，9.5 : 22.2，9.5 : 12.7，6.4
22.2，9.5 : 22.2，9.5 : 15.9，9.5
22.2，9.5 : 22.2，9.5 : 19.1，9.5
22.2，9.5 : 22.2，9.5 : 22.2，9.5
22.2，9.5 : 22.2，9.5 : 25.4，12.7
22.2，9.5 : 22.2，9.5 : 28.6，12.7
22.2，9.5 : 22.2，9.5 : 31.8，15.9
22.2，9.5 : 22.2，9.5 : 38.1，15.9
22.2，9.5 : 22.2，9.5 : 38.1，19.1
22.2，9.5 : 25.4，12.7 : 12.7，6.4
22.2，9.5 : 25.4，12.7 : 15.9，9.5
22.2，9.5 : 25.4，12.7 : 19.1，9.5
22.2，9.5 : 25.4，12.7 : 22.2，9.5
22.2，9.5 : 25.4，12.7 : 25.4，12.7
22.2，9.5 : 25.4，12.7 : 28.6，12.7
22.2，9.5 : 25.4，12.7 : 31.8，15.9
22.2，9.5 : 25.4，12.7 : 38.1，15.9
22.2，9.5 : 25.4，12.7 : 38.1，19.1
22.2，9.5 : 28.6，12.7 : 12.7，6.4
22.2，9.5 : 28.6，12.7 : 15.9，9.5
22.2，9.5 : 28.6，12.7 : 19.1，9.5
22.2，9.5 : 28.6，12.7 : 22.2，9.5
22.2，9.5 : 28.6，12.7 : 25.4，12.7
22.2，9.5 : 28.6，12.7 : 28.6，12.7
22.2，9.5 : 28.6，12.7 : 31.8，15.9
22.2，9.5 : 28.6，12.7 : 38.1，15.9
22.2，9.5 : 28.6，12.7 : 38.1，19.1
22.2，9.5 : 31.8，15.9 : 12.7，6.4
22.2，9.5 : 31.8，15.9 : 15.9，9.5
22.2，9.5 : 31.8，15.9 : 19.1，9.5
22.2，9.5 : 31.8，15.9 : 22.2，9.5
22.2，9.5 : 31.8，15.9 : 25.4，12.7
22.2，9.5 : 31.8，15.9 : 28.6，12.7
22.2，9.5 : 31.8，15.9 : 31.8，15.9
22.2，9.5 : 31.8，15.9 : 38.1，15.9
22.2，9.5 : 31.8，15.9 : 38.1，19.1
22.2，9.5 : 38.1，15.9 : 12.7，6.4
22.2，9.5 : 38.1，15.9 : 15.9，9.5
22.2，9.5 : 38.1，15.9 : 19.1，9.5
22.2，9.5 : 38.1，15.9 : 22.2，9.5
22.2，9.5 : 38.1，15.9 : 25.4，12.7
22.2，9.5 : 38.1，15.9 : 28.6，12.7
22.2，9.5 : 38.1，15.9 : 31.8，15.9
22.2，9.5 : 38.1，15.9 : 38.1，15.9
22.2，9.5 : 38.1，15.9 : 38.1，19.1
22.2，9.5 : 38.1，19.1 : 12.7，6.4
22.2，9.5 : 38.1，19.1 : 15.9，9.5
22.2，9.5 : 38.1，19.1 : 19.1，9.5
22.2，9.5 : 38.1，19.1 : 22.2，9.5
22.2，9.5 : 38.1，19.1 : 25.4，12.7
22.2，9.5 : 38.1，19.1 : 28.6，12.7
22.2，9.5 : 38.1，19.1 : 31.8，15.9
22.2，9.5 : 38.1，19.1 : 38.1，15.9
22.2，9.5 : 38.1，19.1 : 38.1，19.1
25.4，12.7 : 12.7，6.4 : 12.7，6.4
25.4，12.7 : 12.7，6.4 : 15.9，9.5
25.4，12.7 : 12.7，6.4 : 19.1，9.5
25.4，12.7 : 12.7，6.4 : 22.2，9.5
25.4，12.7 : 12.7，6.4 : 25.4，12.7
25.4，12.7 : 12.7，6.4 : 28.6，12.7

25.4，12.7 ： 12.7，6.4 ： 31.8，15.9
25.4，12.7 ： 12.7，6.4 ： 38.1，15.9
25.4，12.7 ： 12.7，6.4 ： 38.1，19.1
25.4，12.7 ： 15.9，9.5 ： 12.7，6.4
25.4，12.7 ： 15.9，9.5 ： 15.9，9.5
25.4，12.7 ： 15.9，9.5 ： 19.1，9.5
25.4，12.7 ： 15.9，9.5 ： 22.2，9.5
25.4，12.7 ： 15.9，9.5 ： 25.4，12.7
25.4，12.7 ： 15.9，9.5 ： 28.6，12.7
25.4，12.7 ： 15.9，9.5 ： 31.8，15.9
25.4，12.7 ： 15.9，9.5 ： 38.1，15.9
25.4，12.7 ： 15.9，9.5 ： 38.1，19.1
25.4，12.7 ： 19.1，9.5 ： 12.7，6.4
25.4，12.7 ： 19.1，9.5 ： 15.9，9.5
25.4，12.7 ： 19.1，9.5 ： 19.1，9.5
25.4，12.7 ： 19.1，9.5 ： 22.2，9.5
25.4，12.7 ： 19.1，9.5 ： 25.4，12.7
25.4，12.7 ： 19.1，9.5 ： 28.6，12.7
25.4，12.7 ： 19.1，9.5 ： 31.8，15.9
25.4，12.7 ： 19.1，9.5 ： 38.1，15.9
25.4，12.7 ： 19.1，9.5 ： 38.1，19.1
25.4，12.7 ： 22.2，9.5 ： 12.7，6.4
25.4，12.7 ： 22.2，9.5 ： 15.9，9.5
25.4，12.7 ： 22.2，9.5 ： 19.1，9.5
25.4，12.7 ： 22.2，9.5 ： 22.2，9.5
25.4，12.7 ： 22.2，9.5 ： 25.4，12.7
25.4，12.7 ： 22.2，9.5 ： 28.6，12.7
25.4，12.7 ： 22.2，9.5 ： 31.8，15.9
25.4，12.7 ： 22.2，9.5 ： 38.1，15.9
25.4，12.7 ： 22.2，9.5 ： 38.1，19.1
25.4，12.7 ： 25.4，12.7 ： 12.7，6.4
25.4，12.7 ： 25.4，12.7 ： 15.9，9.5
25.4，12.7 ： 25.4，12.7 ： 19.1，9.5
25.4，12.7 ： 25.4，12.7 ： 22.2，9.5
25.4，12.7 ： 25.4，12.7 ： 25.4，12.7
25.4，12.7 ： 25.4，12.7 ： 28.6，12.7
25.4，12.7 ： 25.4，12.7 ： 31.8，15.9
25.4，12.7 ： 25.4，12.7 ： 38.1，15.9
25.4，12.7 ： 25.4，12.7 ： 38.1，19.1
25.4，12.7 ： 28.6，12.7 ： 12.7，6.4
25.4，12.7 ： 28.6，12.7 ： 15.9，9.5
25.4，12.7 ： 28.6，12.7 ： 19.1，9.5
25.4，12.7 ： 28.6，12.7 ： 22.2，9.5
25.4，12.7 ： 28.6，12.7 ： 25.4，12.7
25.4，12.7 ： 28.6，12.7 ： 28.6，12.7
25.4，12.7 ： 28.6，12.7 ： 31.8，15.9
25.4，12.7 ： 28.6，12.7 ： 38.1，15.9
25.4，12.7 ： 28.6，12.7 ： 38.1，19.1
25.4，12.7 ： 31.8，15.9 ： 12.7，6.4
25.4，12.7 ： 31.8，15.9 ： 15.9，9.5
25.4，12.7 ： 31.8，15.9 ： 19.1，9.5
25.4，12.7 ： 31.8，15.9 ： 22.2，9.5
25.4，12.7 ： 31.8，15.9 ： 25.4，12.7
25.4，12.7 ： 31.8，15.9 ： 28.6，12.7
25.4，12.7 ： 31.8，15.9 ： 31.8，15.9
25.4，12.7 ： 31.8，15.9 ： 38.1，15.9
25.4，12.7 ： 31.8，15.9 ： 38.1，19.1
25.4，12.7 ： 38.1，15.9 ： 12.7，6.4
25.4，12.7 ： 38.1，15.9 ： 15.9，9.5
25.4，12.7 ： 38.1，15.9 ： 19.1，9.5
25.4，12.7 ： 38.1，15.9 ： 22.2，9.5
25.4，12.7 ： 38.1，15.9 ： 25.4，12.7
25.4，12.7 ： 38.1，15.9 ： 28.6，12.7
25.4，12.7 ： 38.1，15.9 ： 31.8，15.9
25.4，12.7 ： 38.1，15.9 ： 38.1，15.9
25.4，12.7 ： 38.1，15.9 ： 38.1，19.1
25.4，12.7 ： 38.1，19.1 ： 12.7，6.4
25.4，12.7 ： 38.1，19.1 ： 15.9，9.5
25.4，12.7 ： 38.1，19.1 ： 19.1，9.5
25.4，12.7 ： 38.1，19.1 ： 22.2，9.5
25.4，12.7 ： 38.1，19.1 ： 25.4，12.7
25.4，12.7 ： 38.1，19.1 ： 28.6，12.7
25.4，12.7 ： 38.1，19.1 ： 31.8，15.9
25.4，12.7 ： 38.1，19.1 ： 38.1，15.9
25.4，12.7 ： 38.1，19.1 ： 38.1，19.1
28.6，12.7 ： 12.7，6.4 ： 12.7，6.4
28.6，12.7 ： 12.7，6.4 ： 15.9，9.5
28.6，12.7 ： 12.7，6.4 ： 19.1，9.5
28.6，12.7 ： 12.7，6.4 ： 22.2，9.5
28.6，12.7 ： 12.7，6.4 ： 25.4，12.7
28.6，12.7 ： 12.7，6.4 ： 28.6，12.7
28.6，12.7 ： 12.7，6.4 ： 31.8，15.9
28.6，12.7 ： 12.7，6.4 ： 38.1，15.9
28.6，12.7 ： 12.7，6.4 ： 38.1，19.1
28.6，12.7 ： 15.9，9.5 ： 12.7，6.4
28.6，12.7 ： 15.9，9.5 ： 15.9，9.5
28.6，12.7 ： 15.9，9.5 ： 19.1，9.5
28.6，12.7 ： 15.9，9.5 ： 22.2，9.5
28.6，12.7 ： 15.9，9.5 ： 25.4，12.7
28.6，12.7 ： 15.9，9.5 ： 28.6，12.7
28.6，12.7 ： 15.9，9.5 ： 31.8，15.9
28.6，12.7 ： 15.9，9.5 ： 38.1，15.9
28.6，12.7 ： 15.9，9.5 ： 38.1，19.1
28.6，12.7 ： 19.1，9.5 ： 12.7，6.4
28.6，12.7 ： 19.1，9.5 ： 15.9，9.5
28.6，12.7 ： 19.1，9.5 ： 19.1，9.5
28.6，12.7 ： 19.1，9.5 ： 22.2，9.5
28.6，12.7 ： 19.1，9.5 ： 25.4，12.7

28.6，12.7 ： 19.1，9.5 ： 28.6，12.7
28.6，12.7 ： 19.1，9.5 ： 31.8，15.9
28.6，12.7 ： 19.1，9.5 ： 38.1，15.9
28.6，12.7 ： 19.1，9.5 ： 38.1，19.1
28.6，12.7 ： 22.2，9.5 ： 12.7，6.4
28.6，12.7 ： 22.2，9.5 ： 15.9，9.5
28.6，12.7 ： 22.2，9.5 ： 19.1，9.5
28.6，12.7 ： 22.2，9.5 ： 22.2，9.5
28.6，12.7 ： 22.2，9.5 ： 25.4，12.7
28.6，12.7 ： 22.2，9.5 ： 28.6，12.7
28.6，12.7 ： 22.2，9.5 ： 31.8，15.9
28.6，12.7 ： 22.2，9.5 ： 38.1，15.9
28.6，12.7 ： 22.2，9.5 ： 38.1，19.1
28.6，12.7 ： 25.4，12.7 ： 12.7，6.4
28.6，12.7 ： 25.4，12.7 ： 15.9，9.5
28.6，12.7 ： 25.4，12.7 ： 19.1，9.5
28.6，12.7 ： 25.4，12.7 ： 22.2，9.5
28.6，12.7 ： 25.4，12.7 ： 25.4，12.7
28.6，12.7 ： 25.4，12.7 ： 28.6，12.7
28.6，12.7 ： 25.4，12.7 ： 31.8，15.9
28.6，12.7 ： 25.4，12.7 ： 38.1，15.9
28.6，12.7 ： 25.4，12.7 ： 38.1，19.1
28.6，12.7 ： 28.6，12.7 ： 12.7，6.4
28.6，12.7 ： 28.6，12.7 ： 15.9，9.5
28.6，12.7 ： 28.6，12.7 ： 19.1，9.5
28.6，12.7 ： 28.6，12.7 ： 22.2，9.5
28.6，12.7 ： 28.6，12.7 ： 25.4，12.7
28.6，12.7 ： 28.6，12.7 ： 28.6，12.7
28.6，12.7 ： 28.6，12.7 ： 31.8，15.9
28.6，12.7 ： 28.6，12.7 ： 38.1，15.9
28.6，12.7 ： 28.6，12.7 ： 38.1，19.1
28.6，12.7 ： 31.8，15.9 ： 12.7，6.4
28.6，12.7 ： 31.8，15.9 ： 15.9，9.5
28.6，12.7 ： 31.8，15.9 ： 19.1，9.5
28.6，12.7 ： 31.8，15.9 ： 22.2，9.5
28.6，12.7 ： 31.8，15.9 ： 25.4，12.7
28.6，12.7 ： 31.8，15.9 ： 28.6，12.7
28.6，12.7 ： 31.8，15.9 ： 31.8，15.9
28.6，12.7 ： 31.8，15.9 ： 38.1，15.9
28.6，12.7 ： 31.8，15.9 ： 38.1，19.1
28.6，12.7 ： 38.1，15.9 ： 12.7，6.4
28.6，12.7 ： 38.1，15.9 ： 15.9，9.5
28.6，12.7 ： 38.1，15.9 ： 19.1，9.5
28.6，12.7 ： 38.1，15.9 ： 22.2，9.5
28.6，12.7 ： 38.1，15.9 ： 25.4，12.7
28.6，12.7 ： 38.1，15.9 ： 28.6，12.7
28.6，12.7 ： 38.1，15.9 ： 31.8，15.9
28.6，12.7 ： 38.1，15.9 ： 38.1，15.9
28.6，12.7 ： 38.1，15.9 ： 38.1，19.1
28.6，12.7 ： 38.1，19.1 ： 12.7，6.4
28.6，12.7 ： 38.1，19.1 ： 15.9，9.5
28.6，12.7 ： 38.1，19.1 ： 19.1，9.5
28.6，12.7 ： 38.1，19.1 ： 22.2，9.5
28.6，12.7 ： 38.1，19.1 ： 25.4，12.7
28.6，12.7 ： 38.1，19.1 ： 28.6，12.7
28.6，12.7 ： 38.1，19.1 ： 31.8，15.9
28.6，12.7 ： 38.1，19.1 ： 38.1，15.9
28.6，12.7 ： 38.1，19.1 ： 38.1，19.1
31.8，15.9 ： 12.7，6.4 ： 12.7，6.4
31.8，15.9 ： 12.7，6.4 ： 15.9，9.5
31.8，15.9 ： 12.7，6.4 ： 19.1，9.5
31.8，15.9 ： 12.7，6.4 ： 22.2，9.5
31.8，15.9 ： 12.7，6.4 ： 25.4，12.7
31.8，15.9 ： 12.7，6.4 ： 28.6，12.7
31.8，15.9 ： 12.7，6.4 ： 31.8，15.9
31.8，15.9 ： 12.7，6.4 ： 38.1，15.9
31.8，15.9 ： 12.7，6.4 ： 38.1，19.1
31.8，15.9 ： 15.9，9.5 ： 12.7，6.4
31.8，15.9 ： 15.9，9.5 ： 15.9，9.5
31.8，15.9 ： 15.9，9.5 ： 19.1，9.5
31.8，15.9 ： 15.9，9.5 ： 22.2，9.5
31.8，15.9 ： 15.9，9.5 ： 25.4，12.7
31.8，15.9 ： 15.9，9.5 ： 28.6，12.7
31.8，15.9 ： 15.9，9.5 ： 31.8，15.9
31.8，15.9 ： 15.9，9.5 ： 38.1，15.9
31.8，15.9 ： 15.9，9.5 ： 38.1，19.1
31.8，15.9 ： 19.1，9.5 ： 12.7，6.4
31.8，15.9 ： 19.1，9.5 ： 15.9，9.5
31.8，15.9 ： 19.1，9.5 ： 19.1，9.5
31.8，15.9 ： 19.1，9.5 ： 22.2，9.5
31.8，15.9 ： 19.1，9.5 ： 25.4，12.7
31.8，15.9 ： 19.1，9.5 ： 28.6，12.7
31.8，15.9 ： 19.1，9.5 ： 31.8，15.9
31.8，15.9 ： 19.1，9.5 ： 38.1，15.9
31.8，15.9 ： 19.1，9.5 ： 38.1，19.1
31.8，15.9 ： 22.2，9.5 ： 12.7，6.4
31.8，15.9 ： 22.2，9.5 ： 15.9，9.5
31.8，15.9 ： 22.2，9.5 ： 19.1，9.5
31.8，15.9 ： 22.2，9.5 ： 22.2，9.5
31.8，15.9 ： 22.2，9.5 ： 25.4，12.7
31.8，15.9 ： 22.2，9.5 ： 28.6，12.7
31.8，15.9 ： 22.2，9.5 ： 31.8，15.9
31.8，15.9 ： 22.2，9.5 ： 38.1，15.9
31.8，15.9 ： 22.2，9.5 ： 38.1，19.1
31.8，15.9 ： 25.4，12.7 ： 12.7，6.4
31.8，15.9 ： 25.4，12.7 ： 15.9，9.5
31.8，15.9 ： 25.4，12.7 ： 19.1，9.5
31.8，15.9 ： 25.4，12.7 ： 22.2，9.5

31.8，15.9 ： 25.4，12.7 ： 25.4，12.7
31.8，15.9 ： 25.4，12.7 ： 28.6，12.7
31.8，15.9 ： 25.4，12.7 ： 31.8，15.9
31.8，15.9 ： 25.4，12.7 ： 38.1，15.9
31.8，15.9 ： 25.4，12.7 ： 38.1，19.1
31.8，15.9 ： 28.6，12.7 ： 12.7，6.4
31.8，15.9 ： 28.6，12.7 ： 15.9，9.5
31.8，15.9 ： 28.6，12.7 ： 19.1，9.5
31.8，15.9 ： 28.6，12.7 ： 22.2，9.5
31.8，15.9 ： 28.6，12.7 ： 25.4，12.7
31.8，15.9 ： 28.6，12.7 ： 28.6，12.7
31.8，15.9 ： 28.6，12.7 ： 31.8，15.9
31.8，15.9 ： 28.6，12.7 ： 38.1，15.9
31.8，15.9 ： 28.6，12.7 ： 38.1，19.1
31.8，15.9 ： 31.8，15.9 ： 12.7，6.4
31.8，15.9 ： 31.8，15.9 ： 15.9，9.5
31.8，15.9 ： 31.8，15.9 ： 19.1，9.5
31.8，15.9 ： 31.8，15.9 ： 22.2，9.5
31.8，15.9 ： 31.8，15.9 ： 25.4，12.7
31.8，15.9 ： 31.8，15.9 ： 28.6，12.7
31.8，15.9 ： 31.8，15.9 ： 31.8，15.9
31.8，15.9 ： 31.8，15.9 ： 38.1，15.9
31.8，15.9 ： 31.8，15.9 ： 38.1，19.1
31.8，15.9 ： 38.1，15.9 ： 12.7，6.4
31.8，15.9 ： 38.1，15.9 ： 15.9，9.5
31.8，15.9 ： 38.1，15.9 ： 19.1，9.5
31.8，15.9 ： 38.1，15.9 ： 22.2，9.5
31.8，15.9 ： 38.1，15.9 ： 25.4，12.7
31.8，15.9 ： 38.1，15.9 ： 28.6，12.7
31.8，15.9 ： 38.1，15.9 ： 31.8，15.9
31.8，15.9 ： 38.1，15.9 ： 38.1，15.9
31.8，15.9 ： 38.1，15.9 ： 38.1，19.1
31.8，15.9 ： 38.1，19.1 ： 12.7，6.4
31.8，15.9 ： 38.1，19.1 ： 15.9，9.5
31.8，15.9 ： 38.1，19.1 ： 19.1，9.5
31.8，15.9 ： 38.1，19.1 ： 22.2，9.5
31.8，15.9 ： 38.1，19.1 ： 25.4，12.7
31.8，15.9 ： 38.1，19.1 ： 28.6，12.7
31.8，15.9 ： 38.1，19.1 ： 31.8，15.9
31.8，15.9 ： 38.1，19.1 ： 38.1，15.9
31.8，15.9 ： 38.1，19.1 ： 38.1，19.1
38.1，15.9 ： 12.7，6.4 ： 12.7，6.4
38.1，15.9 ： 12.7，6.4 ： 15.9，9.5
38.1，15.9 ： 12.7，6.4 ： 19.1，9.5
38.1，15.9 ： 12.7，6.4 ： 22.2，9.5
38.1，15.9 ： 12.7，6.4 ： 25.4，12.7
38.1，15.9 ： 12.7，6.4 ： 28.6，12.7
38.1，15.9 ： 12.7，6.4 ： 31.8，15.9
38.1，15.9 ： 12.7，6.4 ： 38.1，15.9
38.1，15.9 ： 12.7，6.4 ： 38.1，19.1
38.1，15.9 ： 15.9，9.5 ： 12.7，6.4
38.1，15.9 ： 15.9，9.5 ： 15.9，9.5
38.1，15.9 ： 15.9，9.5 ： 19.1，9.5
38.1，15.9 ： 15.9，9.5 ： 22.2，9.5
38.1，15.9 ： 15.9，9.5 ： 25.4，12.7
38.1，15.9 ： 15.9，9.5 ： 28.6，12.7
38.1，15.9 ： 15.9，9.5 ： 31.8，15.9
38.1，15.9 ： 15.9，9.5 ： 38.1，15.9
38.1，15.9 ： 15.9，9.5 ： 38.1，19.1
38.1，15.9 ： 19.1，9.5 ： 12.7，6.4
38.1，15.9 ： 19.1，9.5 ： 15.9，9.5
38.1，15.9 ： 19.1，9.5 ： 19.1，9.5
38.1，15.9 ： 19.1，9.5 ： 22.2，9.5
38.1，15.9 ： 19.1，9.5 ： 25.4，12.7
38.1，15.9 ： 19.1，9.5 ： 28.6，12.7
38.1，15.9 ： 19.1，9.5 ： 31.8，15.9
38.1，15.9 ： 19.1，9.5 ： 38.1，15.9
38.1，15.9 ： 19.1，9.5 ： 38.1，19.1
38.1，15.9 ： 22.2，9.5 ： 12.7，6.4
38.1，15.9 ： 22.2，9.5 ： 15.9，9.5
38.1，15.9 ： 22.2，9.5 ： 19.1，9.5
38.1，15.9 ： 22.2，9.5 ： 22.2，9.5
38.1，15.9 ： 22.2，9.5 ： 25.4，12.7
38.1，15.9 ： 22.2，9.5 ： 28.6，12.7
38.1，15.9 ： 22.2，9.5 ： 31.8，15.9
38.1，15.9 ： 22.2，9.5 ： 38.1，15.9
38.1，15.9 ： 22.2，9.5 ： 38.1，19.1
38.1，15.9 ： 25.4，12.7 ： 12.7，6.4
38.1，15.9 ： 25.4，12.7 ： 15.9，9.5
38.1，15.9 ： 25.4，12.7 ： 19.1，9.5
38.1，15.9 ： 25.4，12.7 ： 22.2，9.5
38.1，15.9 ： 25.4，12.7 ： 25.4，12.7
38.1，15.9 ： 25.4，12.7 ： 28.6，12.7
38.1，15.9 ： 25.4，12.7 ： 31.8，15.9
38.1，15.9 ： 25.4，12.7 ： 38.1，15.9
38.1，15.9 ： 25.4，12.7 ： 38.1，19.1
38.1，15.9 ： 28.6，12.7 ： 12.7，6.4
38.1，15.9 ： 28.6，12.7 ： 15.9，9.5
38.1，15.9 ： 28.6，12.7 ： 19.1，9.5
38.1，15.9 ： 28.6，12.7 ： 22.2，9.5
38.1，15.9 ： 28.6，12.7 ： 25.4，12.7
38.1，15.9 ： 28.6，12.7 ： 28.6，12.7
38.1，15.9 ： 28.6，12.7 ： 31.8，15.9
38.1，15.9 ： 28.6，12.7 ： 38.1，15.9
38.1，15.9 ： 28.6，12.7 ： 38.1，19.1
38.1，15.9 ： 31.8，15.9 ： 12.7，6.4
38.1，15.9 ： 31.8，15.9 ： 15.9，9.5
38.1，15.9 ： 31.8，15.9 ： 19.1，9.5

38.1，15.9 ： 31.8，15.9 ： 22.2， 9.5
38.1，15.9 ： 31.8，15.9 ： 25.4，12.7
38.1，15.9 ： 31.8，15.9 ： 28.6，12.7
38.1，15.9 ： 31.8，15.9 ： 31.8，15.9
38.1，15.9 ： 31.8，15.9 ： 38.1，15.9
38.1，15.9 ： 31.8，15.9 ： 38.1，19.1
38.1，15.9 ： 38.1，15.9 ： 12.7， 6.4
38.1，15.9 ： 38.1，15.9 ： 15.9， 9.5
38.1，15.9 ： 38.1，15.9 ： 19.1， 9.5
38.1，15.9 ： 38.1，15.9 ： 22.2， 9.5
38.1，15.9 ： 38.1，15.9 ： 25.4，12.7
38.1，15.9 ： 38.1，15.9 ： 28.6，12.7
38.1，15.9 ： 38.1，15.9 ： 31.8，15.9
38.1，15.9 ： 38.1，15.9 ： 38.1，15.9
38.1，15.9 ： 38.1，15.9 ： 38.1，19.1
38.1，15.9 ： 38.1，19.1 ： 12.7， 6.4
38.1，15.9 ： 38.1，19.1 ： 15.9， 9.5
38.1，15.9 ： 38.1，19.1 ： 19.1， 9.5
38.1，15.9 ： 38.1，19.1 ： 22.2， 9.5
38.1，15.9 ： 38.1，19.1 ： 25.4，12.7
38.1，15.9 ： 38.1，19.1 ： 28.6，12.7
38.1，15.9 ： 38.1，19.1 ： 31.8，15.9
38.1，15.9 ： 38.1，19.1 ： 38.1，15.9
38.1，15.9 ： 38.1，19.1 ： 38.1，19.1
38.1，19.1 ： 12.7， 6.4 ： 12.7， 6.4
38.1，19.1 ： 12.7， 6.4 ： 15.9， 9.5
38.1，19.1 ： 12.7， 6.4 ： 19.1， 9.5
38.1，19.1 ： 12.7， 6.4 ： 22.2， 9.5
38.1，19.1 ： 12.7， 6.4 ： 25.4，12.7
38.1，19.1 ： 12.7， 6.4 ： 28.6，12.7
38.1，19.1 ： 12.7， 6.4 ： 31.8，15.9
38.1，19.1 ： 12.7， 6.4 ： 38.1，15.9
38.1，19.1 ： 12.7， 6.4 ： 38.1，19.1
38.1，19.1 ： 15.9， 9.5 ： 12.7， 6.4
38.1，19.1 ： 15.9， 9.5 ： 15.9， 9.5
38.1，19.1 ： 15.9， 9.5 ： 19.1， 9.5
38.1，19.1 ： 15.9， 9.5 ： 22.2， 9.5
38.1，19.1 ： 15.9， 9.5 ： 25.4，12.7
38.1，19.1 ： 15.9， 9.5 ： 28.6，12.7
38.1，19.1 ： 15.9， 9.5 ： 31.8，15.9
38.1，19.1 ： 15.9， 9.5 ： 38.1，15.9
38.1，19.1 ： 15.9， 9.5 ： 38.1，19.1
38.1，19.1 ： 19.1， 9.5 ： 12.7， 6.4
38.1，19.1 ： 19.1， 9.5 ： 15.9， 9.5
38.1，19.1 ： 19.1， 9.5 ： 19.1， 9.5
38.1，19.1 ： 19.1， 9.5 ： 22.2， 9.5
38.1，19.1 ： 19.1， 9.5 ： 25.4，12.7
38.1，19.1 ： 19.1， 9.5 ： 28.6，12.7
38.1，19.1 ： 19.1， 9.5 ： 31.8，15.9

38.1，19.1 ： 19.1， 9.5 ： 38.1，15.9
38.1，19.1 ： 19.1， 9.5 ： 38.1，19.1
38.1，19.1 ： 22.2， 9.5 ： 12.7， 6.4
38.1，19.1 ： 22.2， 9.5 ： 15.9， 9.5
38.1，19.1 ： 22.2， 9.5 ： 19.1， 9.5
38.1，19.1 ： 22.2， 9.5 ： 22.2， 9.5
38.1，19.1 ： 22.2， 9.5 ： 25.4，12.7
38.1，19.1 ： 22.2， 9.5 ： 28.6，12.7
38.1，19.1 ： 22.2， 9.5 ： 31.8，15.9
38.1，19.1 ： 22.2， 9.5 ： 38.1，15.9
38.1，19.1 ： 22.2， 9.5 ： 38.1，19.1
38.1，19.1 ： 25.4，12.7 ： 12.7， 6.4
38.1，19.1 ： 25.4，12.7 ： 15.9， 9.5
38.1，19.1 ： 25.4，12.7 ： 19.1， 9.5
38.1，19.1 ： 25.4，12.7 ： 22.2， 9.5
38.1，19.1 ： 25.4，12.7 ： 25.4，12.7
38.1，19.1 ： 25.4，12.7 ： 28.6，12.7
38.1，19.1 ： 25.4，12.7 ： 31.8，15.9
38.1，19.1 ： 25.4，12.7 ： 38.1，15.9
38.1，19.1 ： 25.4，12.7 ： 38.1，19.1
38.1，19.1 ： 28.6，12.7 ： 12.7， 6.4
38.1，19.1 ： 28.6，12.7 ： 15.9， 9.5
38.1，19.1 ： 28.6，12.7 ： 19.1， 9.5
38.1，19.1 ： 28.6，12.7 ： 22.2， 9.5
38.1，19.1 ： 28.6，12.7 ： 25.4，12.7
38.1，19.1 ： 28.6，12.7 ： 28.6，12.7
38.1，19.1 ： 28.6，12.7 ： 31.8，15.9
38.1，19.1 ： 28.6，12.7 ： 38.1，15.9
38.1，19.1 ： 28.6，12.7 ： 38.1，19.1
38.1，19.1 ： 31.8，15.9 ： 12.7， 6.4
38.1，19.1 ： 31.8，15.9 ： 15.9， 9.5
38.1，19.1 ： 31.8，15.9 ： 19.1， 9.5
38.1，19.1 ： 31.8，15.9 ： 22.2， 9.5
38.1，19.1 ： 31.8，15.9 ： 25.4，12.7
38.1，19.1 ： 31.8，15.9 ： 28.6，12.7
38.1，19.1 ： 31.8，15.9 ： 31.8，15.9
38.1，19.1 ： 31.8，15.9 ： 38.1，15.9
38.1，19.1 ： 31.8，15.9 ： 38.1，19.1
38.1，19.1 ： 38.1，15.9 ： 12.7， 6.4
38.1，19.1 ： 38.1，15.9 ： 15.9， 9.5
38.1，19.1 ： 38.1，15.9 ： 19.1， 9.5
38.1，19.1 ： 38.1，15.9 ： 22.2， 9.5
38.1，19.1 ： 38.1，15.9 ： 25.4，12.7
38.1，19.1 ： 38.1，15.9 ： 28.6，12.7
38.1，19.1 ： 38.1，15.9 ： 31.8，15.9
38.1，19.1 ： 38.1，15.9 ： 38.1，15.9
38.1，19.1 ： 38.1，15.9 ： 38.1，19.1
38.1，19.1 ： 38.1，19.1 ： 12.7， 6.4
38.1，19.1 ： 38.1，19.1 ： 15.9， 9.5

38.1，19.1 ： 38.1，19.1 ： 19.1， 9.5
38.1，19.1 ： 38.1，19.1 ： 22.2， 9.5
38.1，19.1 ： 38.1，19.1 ： 25.4，12.7
38.1，19.1 ： 38.1，19.1 ： 28.6，12.7
38.1，19.1 ： 38.1，19.1 ： 31.8，15.9
38.1，19.1 ： 38.1，19.1 ： 38.1，15.9
38.1，19.1 ： 38.1，19.1 ： 38.1，19.1

VLPF-90T　フランジ付継手 90°　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPF フランジ付継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

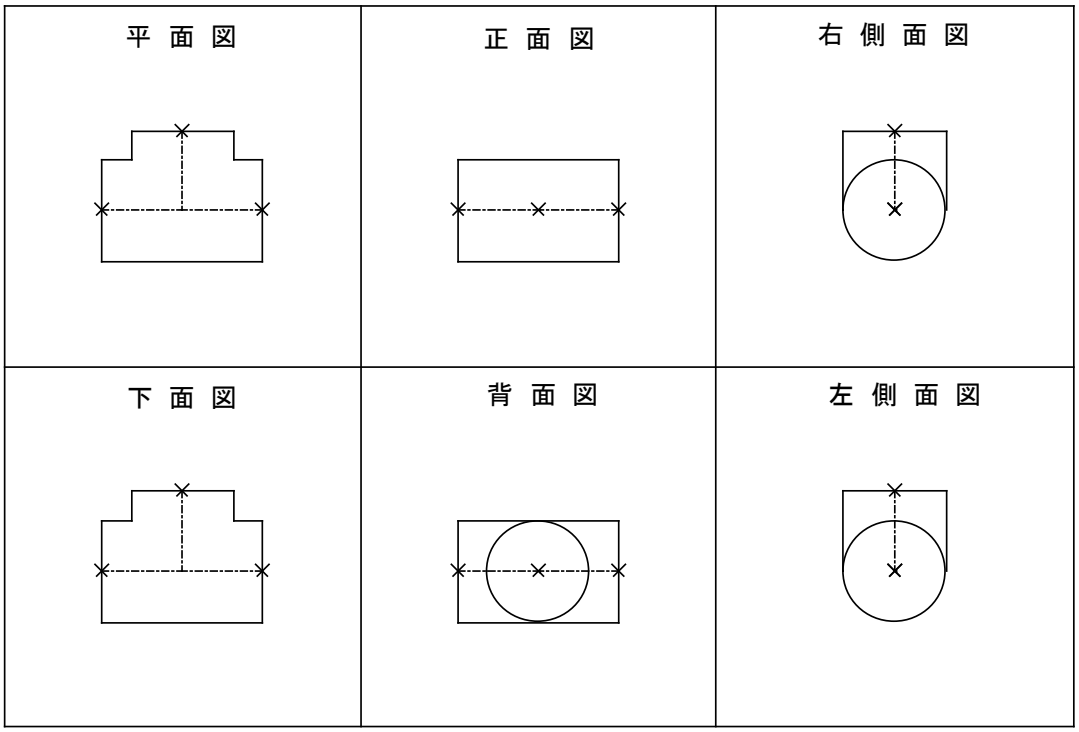

65.0： 65.0： 32.0	150.0： 150.0： 65.0	300.0： 300.0： 250.0
65.0： 65.0： 40.0	150.0： 150.0： 80.0	300.0： 300.0： 300.0
65.0： 65.0： 50.0	150.0： 150.0： 100.0	350.0： 350.0： 150.0
65.0： 65.0： 65.0	150.0： 150.0： 125.0	350.0： 350.0： 200.0
80.0： 80.0： 40.0	150.0： 150.0： 150.0	350.0： 350.0： 250.0
80.0： 80.0： 50.0	200.0： 200.0： 80.0	350.0： 350.0： 300.0
80.0： 80.0： 65.0	200.0： 200.0： 100.0	350.0： 350.0： 350.0
80.0： 80.0： 80.0	200.0： 200.0： 125.0	400.0： 400.0： 250.0
100.0： 100.0： 40.0	200.0： 200.0： 150.0	400.0： 400.0： 300.0
100.0： 100.0： 50.0	200.0： 200.0： 200.0	400.0： 400.0： 350.0
100.0： 100.0： 65.0	250.0： 250.0： 100.0	400.0： 400.0： 400.0
100.0： 100.0： 80.0	250.0： 250.0： 125.0	
100.0： 100.0： 100.0	250.0： 250.0： 150.0	
125.0： 125.0： 50.0	250.0： 250.0： 200.0	
125.0： 125.0： 65.0	250.0： 250.0： 250.0	
125.0： 125.0： 80.0	300.0： 300.0： 125.0	
125.0： 125.0： 100.0	300.0： 300.0： 150.0	
125.0： 125.0： 125.0	300.0： 300.0： 200.0	

VLP-Y　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 45° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0 : 6.0
8.0 : 8.0 : 8.0
10.0 : 10.0 : 10.0
15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 :100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

VLP-T(*)　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

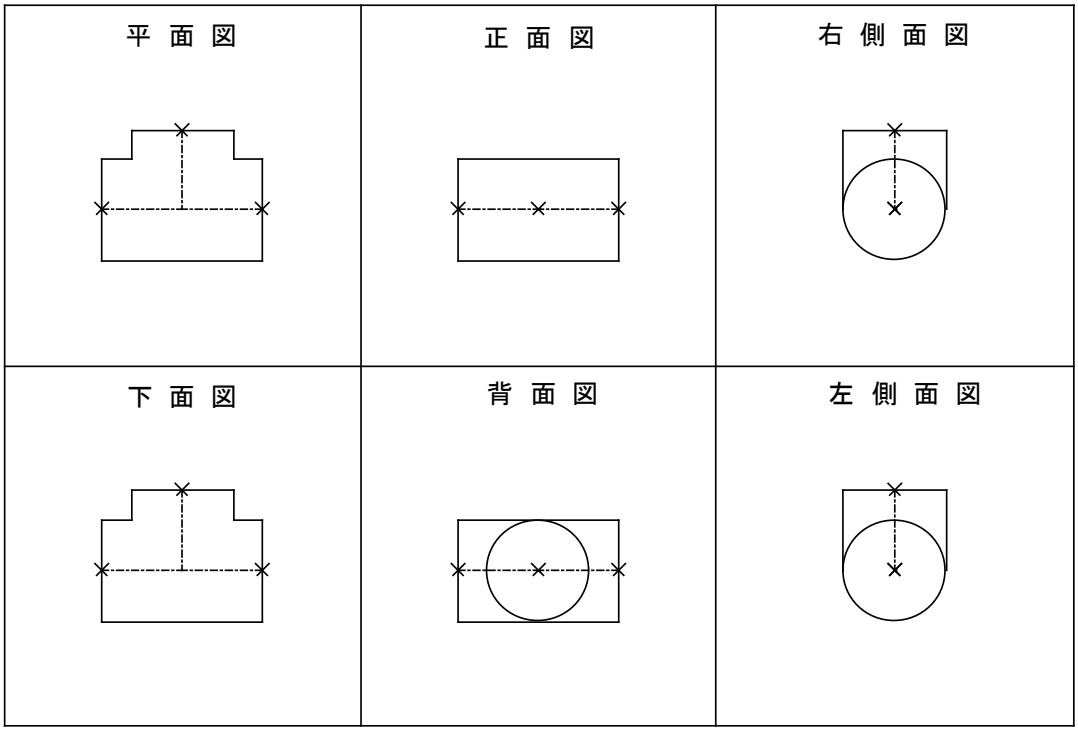

6.0： 6.0： 6.0	25.0：25.0：25.0	50.0：50.0：40.0	100.0：100.0： 25.0
8.0： 8.0： 8.0	25.0：25.0：32.0	50.0：50.0：50.0	100.0：100.0： 32.0
8.0： 8.0：10.0	25.0：25.0：40.0	50.0：50.0：65.0	100.0：100.0： 40.0
10.0：10.0： 6.0	32.0：32.0：10.0	50.0：50.0：80.0	100.0：100.0： 50.0
10.0：10.0： 8.0	32.0：32.0：15.0	65.0：65.0：15.0	100.0：100.0： 65.0
10.0：10.0：10.0	32.0：32.0：20.0	65.0：65.0：20.0	100.0：100.0： 80.0
10.0：10.0：15.0	32.0：32.0：25.0	65.0：65.0：50.0	100.0：100.0：100.0
15.0：15.0： 8.0	32.0：32.0：32.0	65.0：65.0：32.0	125.0：125.0： 20.0
15.0：15.0：10.0	32.0：32.0：40.0	65.0：65.0：40.0	125.0：125.0： 25.0
15.0：15.0：15.0	32.0：32.0：50.0	65.0：65.0：50.0	125.0：125.0：32.0
15.0：15.0：20.0	40.0：40.0：10.0	65.0：65.0：65.0	125.0：125.0：40.0
15.0：15.0：25.0	40.0：40.0：15.0	65.0：65.0：80.0	125.0：125.0：50.0
20.0：20.0： 8.0	40.0：40.0：20.0	80.0 ： 80.0 ： 20.0	125.0：125.0：65.0
20.0：20.0：10.0	40.0：40.0：25.0	80.0 ： 80.0 ： 25.0	125.0：125.0：80.0
20.0：20.0：15.0	40.0：40.0：32.0	80.0 ： 80.0 ： 32.0	125.0：125.0：100.0
20.0：20.0：20.0	40.0：40.0：40.0	80.0 ： 80.0 ： 40.0	125.0：125.0：125.0
20.0：20.0：25.0	40.0：40.0：50.0	80.0 ： 80.0 ： 50.0	150.0：150.0： 20.0
20.0：20.0：32.0	50.0：50.0：15.0	80.0 ： 80.0 ： 65.0	150.0：150.0： 25.0
25.0：25.0：10.0	50.0：50.0：20.0	80.0 ： 80.0 ： 80.0	150.0：150.0： 32.0
25.0：25.0：15.0	50.0：50.0：25.0	80.0 ： 80.0 ：100.0	150.0：150.0： 40.0
25.0：25.0：20.0	50.0：50.0：32.0	100.0：100.0： 20.0	150.0：150.0： 50.0

150.0: 150.0 : 65.0　150.0: 150.0 : 100.0　　150.0:150.0 : 150.0
150.0: 150.0 : 80.0　150.0:150.0 : 125.0

MEKA-TY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 90°Y管(キャップ付き)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

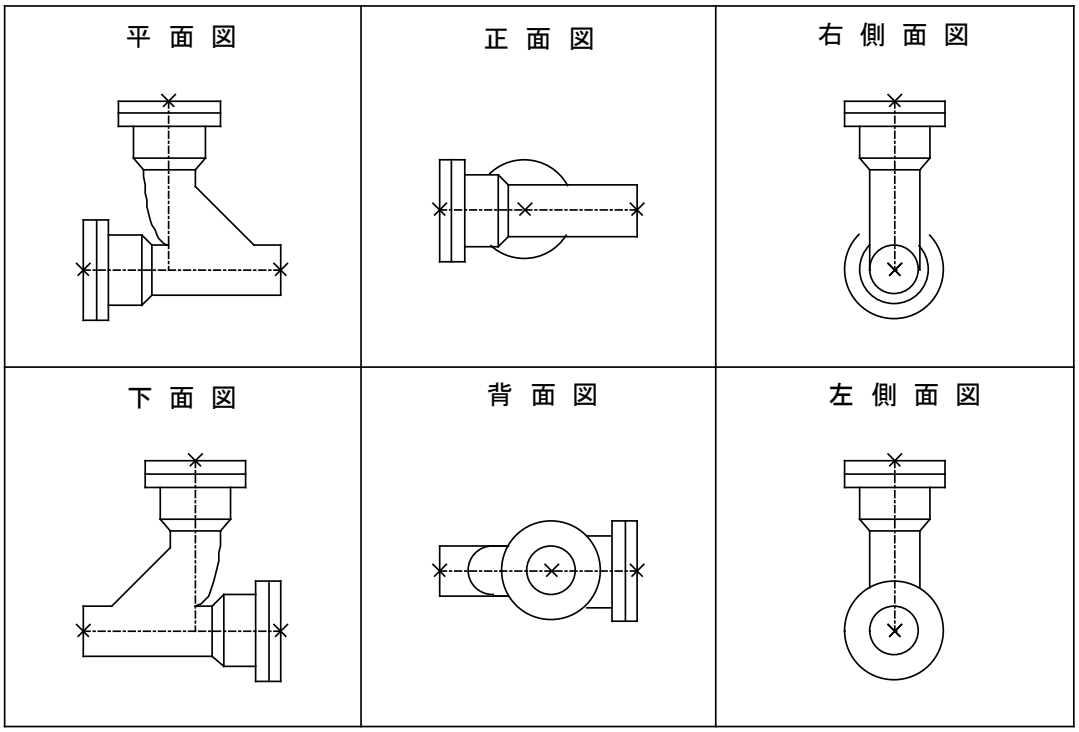

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 100.0
200.0 : 200.0 : 125.0
200.0 : 200.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 200.0

VLP-T　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

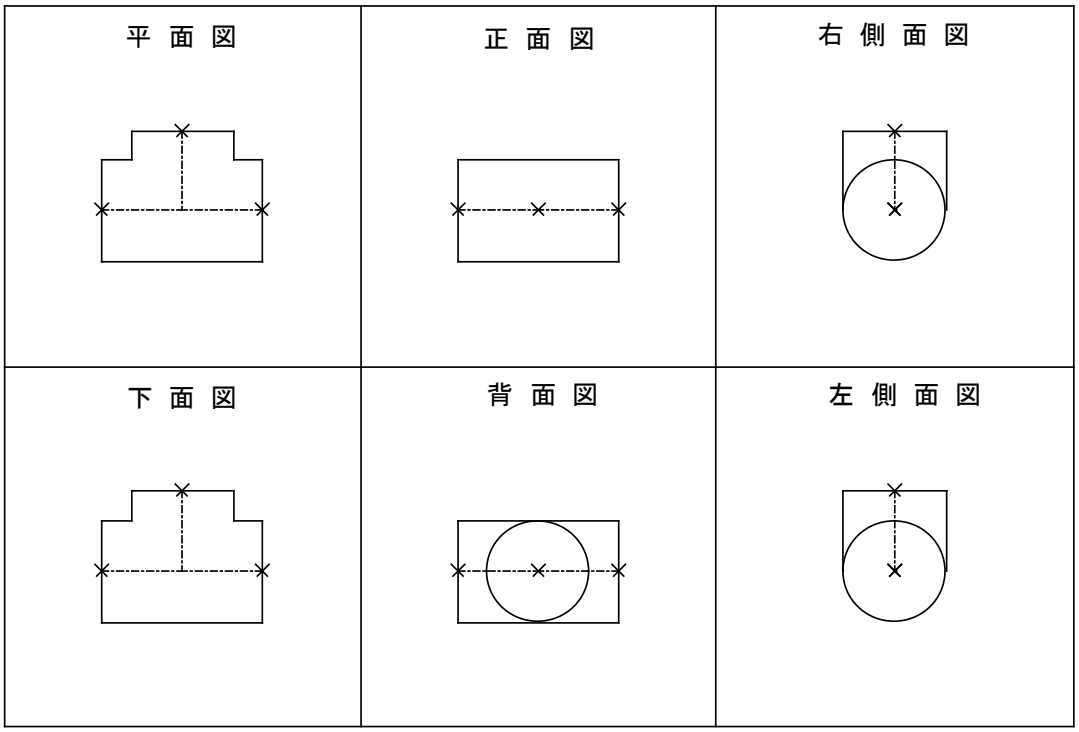

6.0 : 6.0 : 6.0	25.0 : 25.0 : 10.0	40.0 : 40.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 20.0
8.0 : 8.0 : 8.0	25.0 : 25.0 : 15.0	40.0 : 40.0 : 50.0	80.0 : 80.0 : 25.0
8.0 : 8.0 : 10.0	25.0 : 25.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 15.0	80.0 : 80.0 : 32.0
10.0 : 10.0 : 6.0	25.0 : 25.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 20.0	80.0 : 80.0 : 40.0
10.0 : 10.0 : 8.0	25.0 : 25.0 : 32.0	50.0 : 50.0 : 25.0	80.0 : 80.0 : 50.0
10.0 : 10.0 : 10.0	25.0 : 25.0 : 40.0	50.0 : 50.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 65.0
10.0 : 10.0 : 15.0	32.0 : 32.0 : 10.0	50.0 : 50.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 80.0
15.0 : 15.0 : 8.0	32.0 : 32.0 : 15.0	50.0 : 50.0 : 50.0	80.0 : 80.0 : 100.0
15.0 : 15.0 : 10.0	32.0 : 32.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 65.0	100.0 : 100.0 : 20.0
15.0 : 15.0 : 15.0	32.0 : 32.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 80.0	100.0 : 100.0 : 25.0
15.0 : 15.0 : 20.0	32.0 : 32.0 : 32.0	65.0 : 65.0 : 15.0	100.0 : 100.0 : 32.0
15.0 : 15.0 : 25.0	32.0 : 32.0 : 40.0	65.0 : 65.0 : 20.0	100.0 : 100.0 : 40.0
20.0 : 20.0 : 8.0	32.0 : 32.0 : 50.0	65.0 : 65.0 : 25.0	100.0 : 100.0 : 50.0
20.0 : 20.0 : 10.0	40.0 : 40.0 : 10.0	65.0 : 65.0 : 32.0	100.0 : 100.0 : 65.0
20.0 : 20.0 : 15.0	40.0 : 40.0 : 15.0	65.0 : 65.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 80.0
20.0 : 20.0 : 20.0	40.0 : 40.0 : 20.0	65.0 : 65.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 100.0
20.0 : 20.0 : 25.0	40.0 : 40.0 : 25.0	65.0 : 65.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 20.0
20.0 : 20.0 : 32.0	40.0 : 40.0 : 32.0	65.0 : 65.0 : 80.0	125.0 : 125.0 : 25.0

125.0：125.0：32.0
125.0：125.0：40.0
125.0：125.0：50.0
125.0：125.0：65.0
125.0：125.0：80.0
125.0：125.0：100.0
125.0：125.0：125.0
150.0：150.0：20.0
150.0：150.0：25.0
150.0：150.0：32.0
150.0：150.0：40.0
150.0：150.0：50.0
150.0：150.0：65.0
150.0：150.0：80.0
150.0：150.0：100.0
150.0：150.0：125.0
150.0：150.0：150.0

AC-45Y　ACドレン管継手 45° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［AC ドレン継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

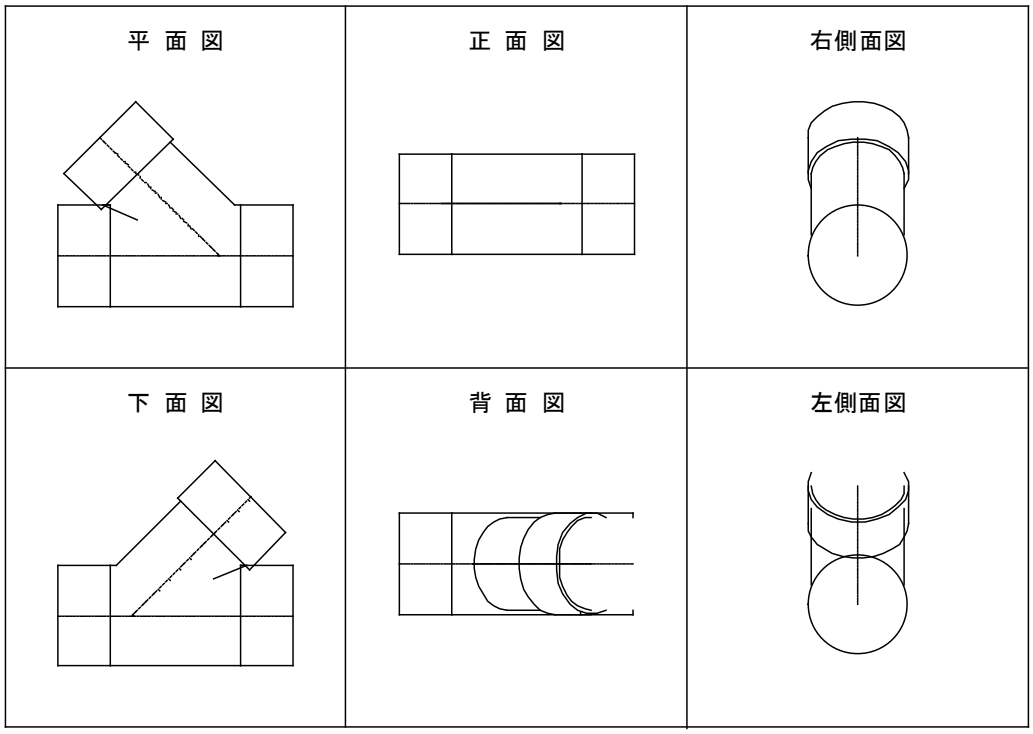

30.0:30.0:30.0
40.0:40.0:40.0
50.0:50.0:40.0
50.0:50.0:50.0
65.0:65.0:50.0
65.0:65.0:65.0

AC-T　ACドレン継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［AC ドレン継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

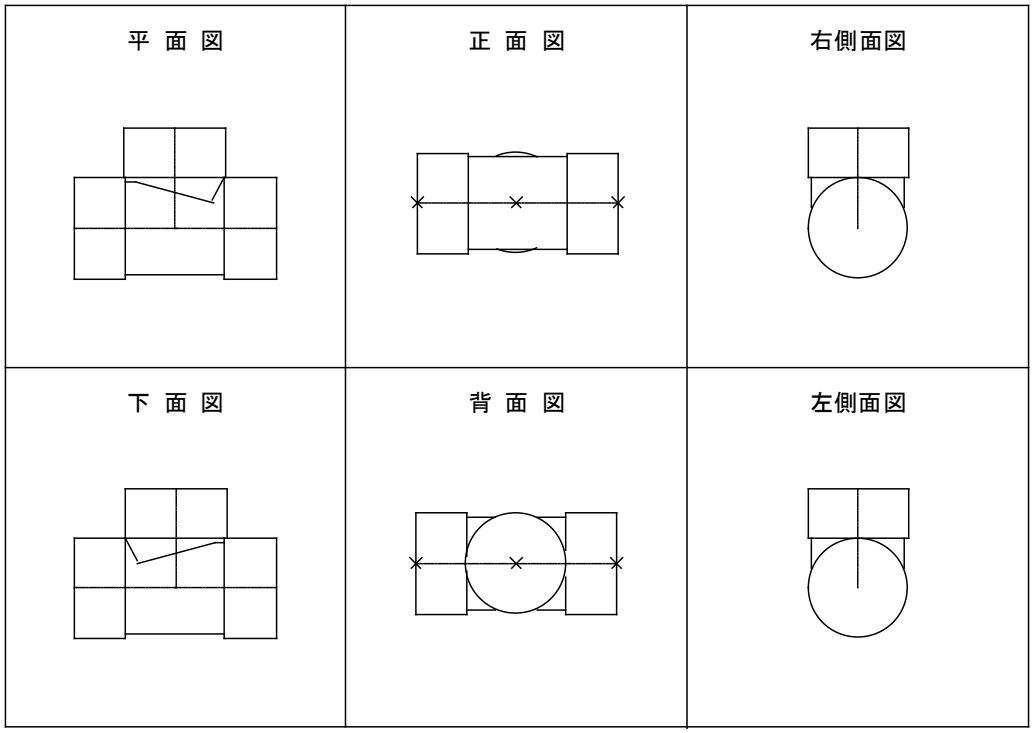

20.0:20.0:20.0
25.0:25.0:25.0
25.0:25.0:20.0
30.0:30.0:30.0
30.0:30.0:20.0
30.0:30.0:25.0
40.0:40.0:40.0
40.0:40.0:20.0
40.0:40.0:25.0
40.0:40.0:30.0
50.0:50.0:50.0
50.0:50.0:20.0
50.0:50.0:25.0
50.0:50.0:30.0
50.0:50.0:40.0
65.0:65.0:25.0
65.0:65.0:30.0
65.0:65.0:40.0
65.0:65.0:50.0
65.0:65.0:65.0

F0-BT　ワンプッシュ継手　増設分岐継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［F0 ワンプッシュ継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0　：　15.0　：　10.0

F0-ST　ワンプッシュ継手　サテライトティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［F0 ワンプッシュ継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

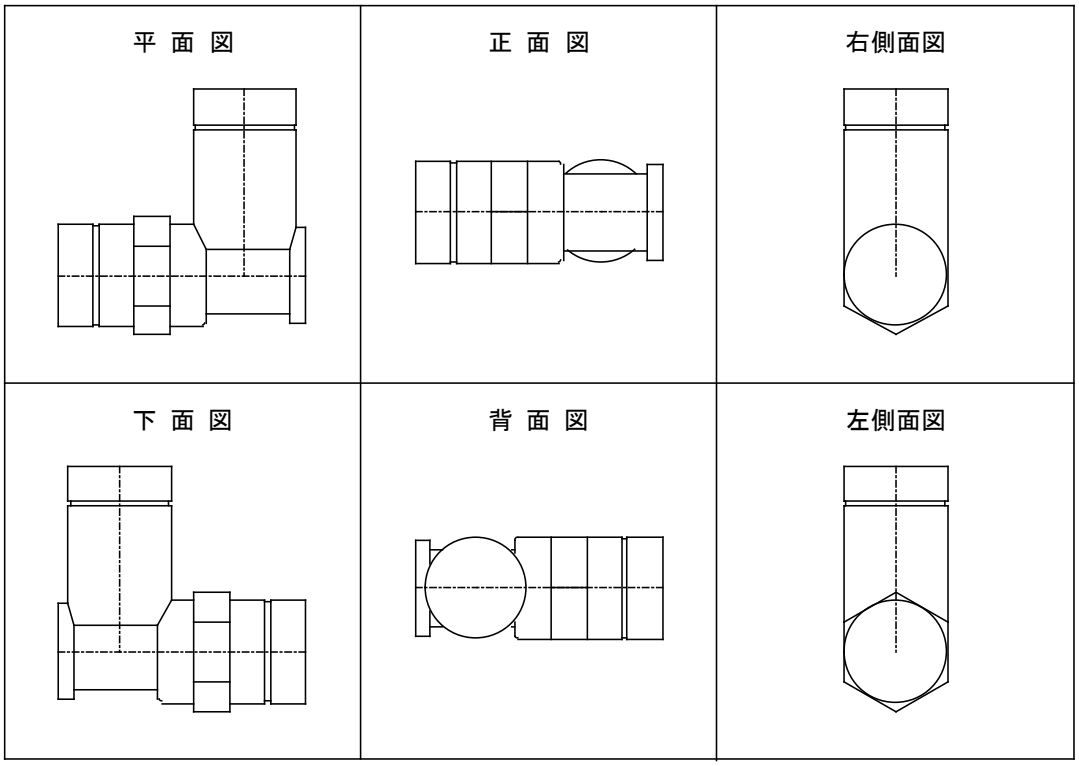

10.0　：　15.0　：　10.0

F0-T　ワンプッシュ継手　分岐ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［F0 ワンプッシュ継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

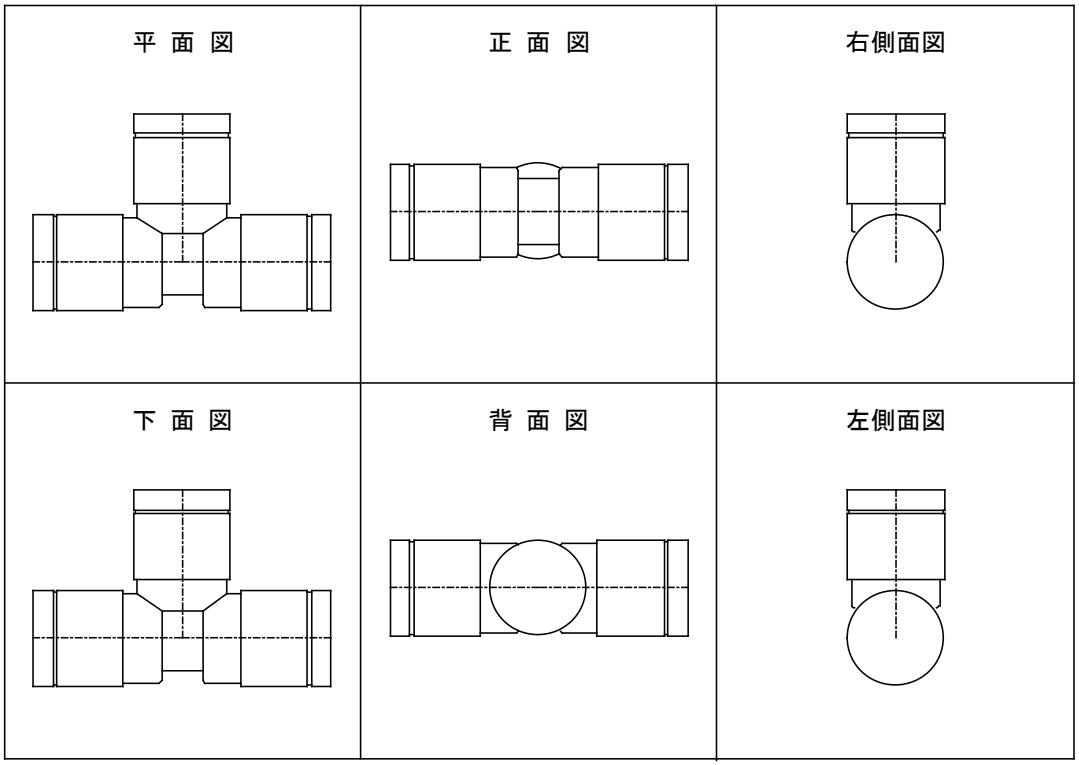

10.0	:	10.0	:	10.0
10.0	:	10.0	:	15.0
15.0	:	10.0	:	10.0
15.0	:	15.0	:	10.0
15.0	:	15.0	:	15.0
20.0	:	10.0	:	10.0
20.0	:	10.0	:	20.0
20.0	:	15.0	:	15.0
20.0	:	20.0	:	10.0
20.0	:	20.0	:	15.0
20.0	:	20.0	:	20.0
25.0	:	25.0	:	10.0
25.0	:	20.0	:	20.0
25.0	:	25.0	:	10.0
25.0	:	25.0	:	20.0

CU-T(*) 水道用銅管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［CU 銅管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

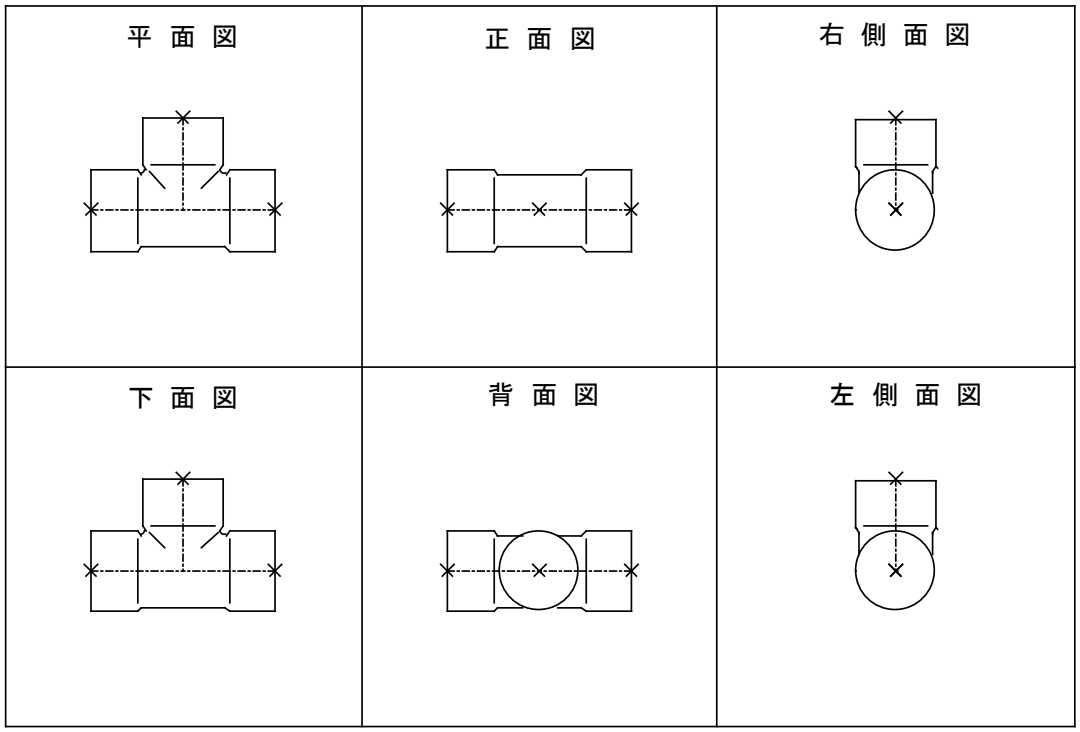

8.0 : 8.0 : 8.0	32.0 : 32.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 65.0
10.0 : 10.0 : 8.0	40.0 : 40.0 : 15.0	80.0 : 80.0 : 80.0
10.0 : 10.0 : 10.0	40.0 : 40.0 : 20.0	100.0 :100.0 :100.0
15.0 : 15.0 : 10.0	40.0 : 40.0 : 25.0	
15.0 : 15.0 : 15.0	40.0 : 40.0 : 32.0	
18.0 : 18.0 : 10.0	40.0 : 40.0 : 40.0	
18.0 : 18.0 : 15.0	50.0 : 50.0 : 15.0	
18.0 : 18.0 : 18.0	50.0 : 50.0 : 20.0	
20.0 : 20.0 : 10.0	50.0 : 50.0 : 25.0	
20.0 : 20.0 : 15.0	50.0 : 50.0 : 32.0	
20.0 : 20.0 : 18.0	50.0 : 50.0 : 40.0	
20.0 : 20.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 50.0	
25.0 : 25.0 : 15.0	65.0 : 65.0 : 25.0	
25.0 : 25.0 : 20.0	65.0 : 65.0 : 32.0	
25.0 : 25.0 : 25.0	65.0 : 65.0 : 40.0	
32.0 : 32.0 : 15.0	65.0 : 65.0 : 50.0	
32.0 : 32.0 : 20.0	65.0 : 65.0 : 65.0	
32.0 : 32.0 : 25.0	80.0 : 80.0 : 50.0	

TS-T(*) 水道用硬質塩化ビニル管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

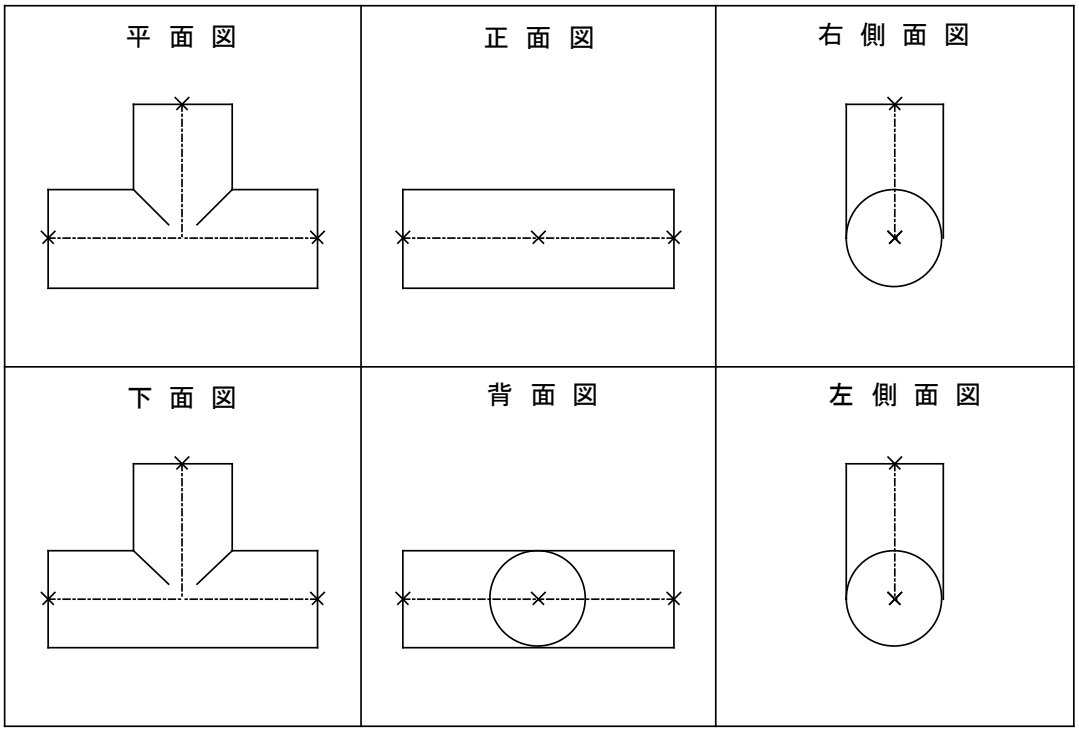

13.0: 13.0: 13.0
16.0: 16.0: 13.0
16.0: 16.0: 16.0
20.0: 20.0: 13.0
20.0: 20.0: 16.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 13.0
25.0: 25.0: 16.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
28.0: 28.0: 28.0
30.0: 30.0: 13.0
30.0: 30.0: 16.0
30.0: 30.0: 20.0
30.0: 30.0: 25.0
30.0: 30.0: 30.0
32.0: 32.0: 25.0
32.0: 32.0: 30.0
32.0: 32.0: 32.0
35.0: 35.0: 35.0
40.0: 40.0: 13.0
40.0: 40.0: 16.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 30.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 13.0
50.0: 50.0 : 16.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 30.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
75.0: 75.0: 25.0
75.0: 75.0: 40.0
75.0: 75.0: 50.0
75.0: 75.0: 65.0
75.0: 75.0: 75.0
100.0: 100.0: 50.0
100.0: 100.0: 75.0
100.0: 100.0: 100.0
125.0: 125.0: 75.0
125.0: 125.0: 100.0
125.0: 125.0: 125.0
150.0: 150.0: 75.0
150.0: 150.0: 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 75.0
200.0 : 200.0 : 100.0
200.0 : 200.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 75.0
250.0 : 250.0 : 100.0
250.0 : 250.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 250.0
300.0 : 300.0 : 75.0
300.0 : 300.0 : 300.0

HT-T(*)　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

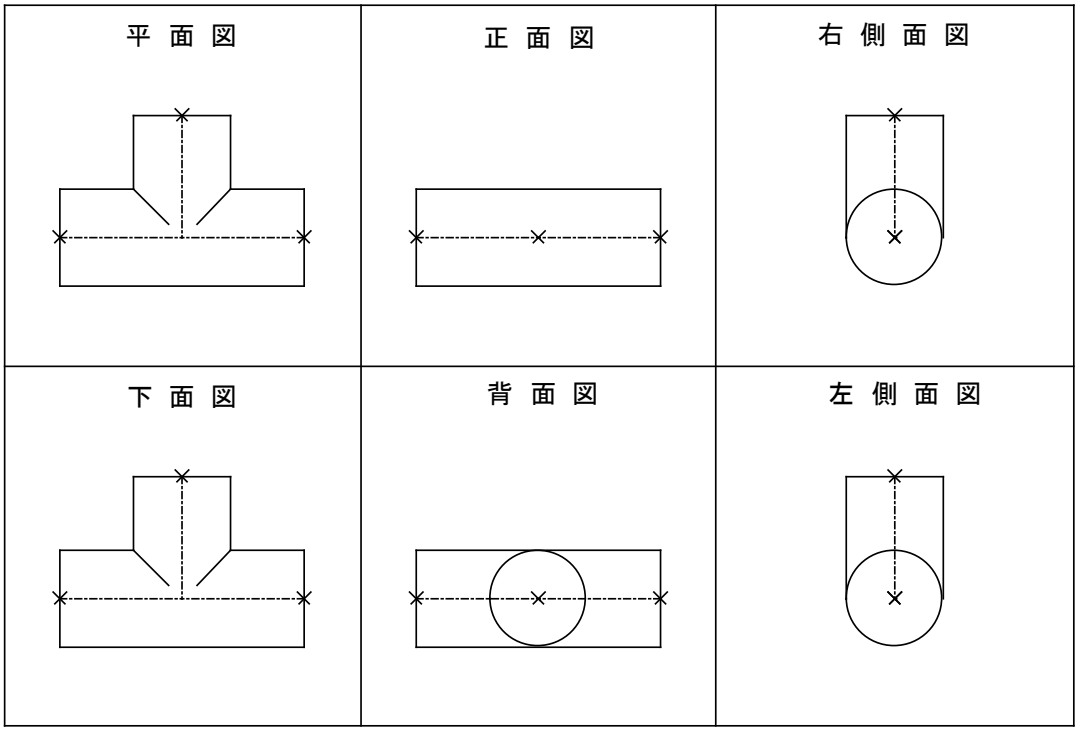

13.0 : 13.0 : 13.0
16.0 : 16.0 : 13.0
16.0 : 16.0 : 16.0
20.0 : 20.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 16.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 13.0
25.0 : 25.0 : 16.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 13.0
30.0 : 30.0 : 16.0
30.0 : 30.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 13.0
40.0 : 40.0 : 16.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 13.0
50.0 : 50.0 : 16.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 13.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

HT-TT　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ 65A以上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

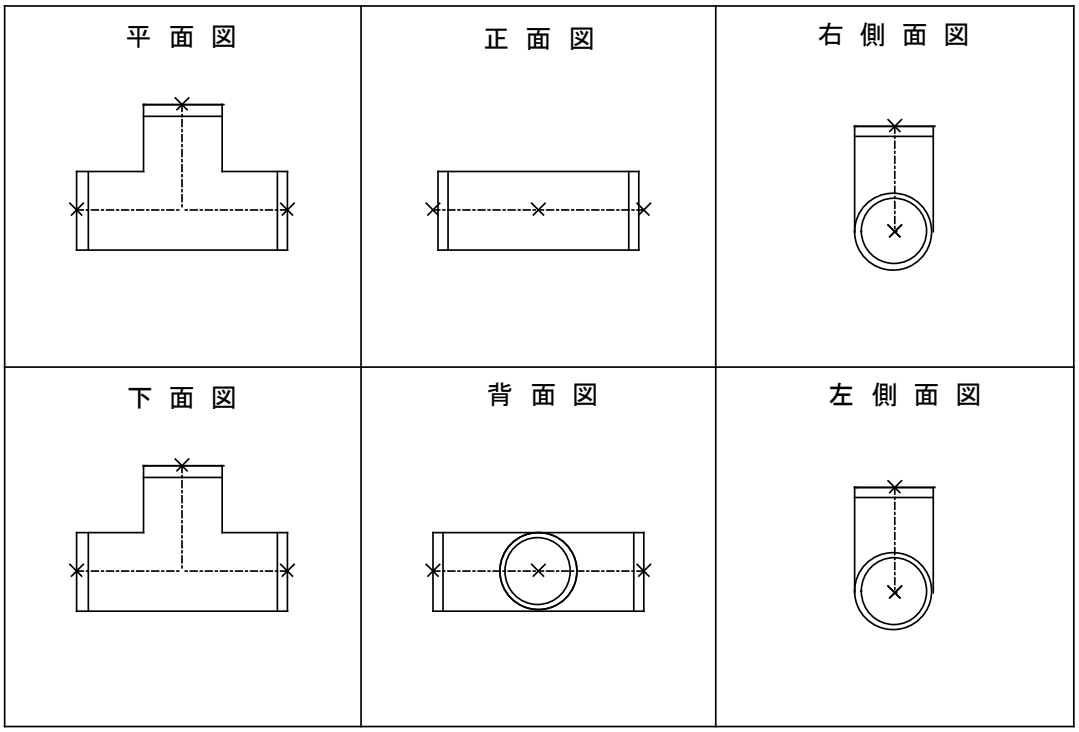

65.0 : 65.0 : 13.0
65.0 : 65.0 : 16.0
65.0 : 65.0 : 20.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 30.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 20.0
75.0 : 75.0 : 25.0
75.0 : 75.0 : 30.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
100.0: 100.0: 20.0
100.0: 100.0: 25.0
100.0: 100.0: 30.0
100.0: 100.0: 40.0
100.0: 100.0: 50.0
100.0: 100.0: 75.0
125.0: 125.0: 20.0
125.0: 125.0: 25.0
125.0: 125.0: 50.0
125.0: 125.0: 65.0
125.0: 125.0: 75.0
125.0: 125.0: 100.0
125.0: 125.0: 125.0
150.0: 150.0: 25.0
150.0: 150.0: 75.0
150.0: 150.0: 100.0
150.0: 150.0: 125.0

DV-DT(*) 排水用硬質塩化ビニル管継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 40.0
75.0 : 75.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 100.0
200.0 : 200.0 : 125.0
200.0 : 200.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 250.0
300.0 : 300.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 350.0

FSGP-T(*) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 15.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 15.0
32.0 : 32.0 : 20.0
32.0 : 32.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 15.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 40.0
90.0 : 90.0 : 50.0
90.0 : 90.0 : 65.0
90.0 : 90.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 90.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 90.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 90.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 90.0
200.0 : 200.0 : 100.0
200.0 : 200.0 : 125.0
200.0 : 200.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 100.0
250.0 : 250.0 : 125.0
250.0 : 250.0 : 150.0
250.0 : 250.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 250.0

300.0 : 300.0 : 125.0
300.0 : 300.0 : 150.0
300.0 : 300.0 : 200.0
300.0 : 300.0 : 250.0
300.0 : 300.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 150.0
350.0 : 350.0 : 200.0
350.0 : 350.0 : 250.0
350.0 : 350.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 350.0
400.0 : 400.0 : 150.0
400.0 : 400.0 : 200.0
400.0 : 400.0 : 250.0
400.0 : 400.0 : 300.0
400.0 : 400.0 : 350.0
400.0 : 400.0 : 400.0
450.0 : 450.0 : 250.0
450.0 : 450.0 : 300.0
450.0 : 450.0 : 350.0
450.0 : 450.0 : 400.0
450.0 : 450.0 : 450.0
500.0 : 500.0 : 200.0
500.0 : 500.0 : 250.0
500.0 : 500.0 : 300.0
500.0 : 500.0 : 350.0
500.0 : 500.0 : 400.0
500.0 : 500.0 : 450.0
500.0 : 500.0 : 500.0
550.0 : 550.0 : 400.0
550.0 : 550.0 : 450.0
550.0 : 550.0 : 500.0
550.0 : 550.0 : 550.0
600.0 : 600.0 : 450.0
600.0 : 600.0 : 500.0
600.0 : 600.0 : 550.0
600.0 : 600.0 : 600.0
650.0 : 650.0 : 500.0
650.0 : 650.0 :550.0
650.0 : 650.0 :600.0
650.0 : 650.0 :650.0
700.0 : 700.0 :550.0
700.0 : 700.0 :600.0
700.0 : 700.0 :650.0
700.0 : 700.0 :700.0
750.0 : 750.0 :600.0
750.0 : 750.0 :650.0
750.0 : 750.0 :700.0
750.0 : 750.0 :750.0
800.0 : 800.0 :650.0
800.0 : 800.0 :700.0
800.0 : 800.0 :750.0
800.0 : 800.0 :800.0
850.0 : 850.0 : 700.0
850.0 : 850.0 : 750.0
850.0 : 850.0 : 800.0
850.0 : 850.0 : 850.0
900.0 : 900.0 : 750.0
900.0 : 900.0 : 800.0
900.0 : 900.0 : 850.0
900.0 : 900.0 : 900.0
950.0 : 950.0 : 800.0
950.0 : 950.0 : 850.0
950.0 : 950.0 : 900.0
950.0 : 950.0 : 950.0
1000.0 :1000.0 : 850.0
1000.0 :1000.0 : 900.0
1000.0 :1000.0 : 950.0
1000.0 :1000.0 :1000.0
1050.0 :1050.0 : 900.0
1050.0 :1050.0 : 950.0
1050.0 :1050.0 :1000.0
1050.0 :1050.0 :1050.0
1100.0 :1100.0 : 950.0
1100.0 :1100.0 :1000.0
1100.0 :1100.0 :1050.0
1100.0 :1100.0 :1100.0
1150.0 :1150.0 :1000.0
1150.0 :1150.0 :1050.0
1150.0 :1150.0 :1100.0
1150.0 :1150.0 :1150.0
1200.0 :1200.0 :1050.0
1200.0 :1200.0 :1100.0
1200.0 :1200.0 :1150.0
1200.0 :1200.0 :1200.0

TM-DT(*) 繊維モルタルビニル二層管継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

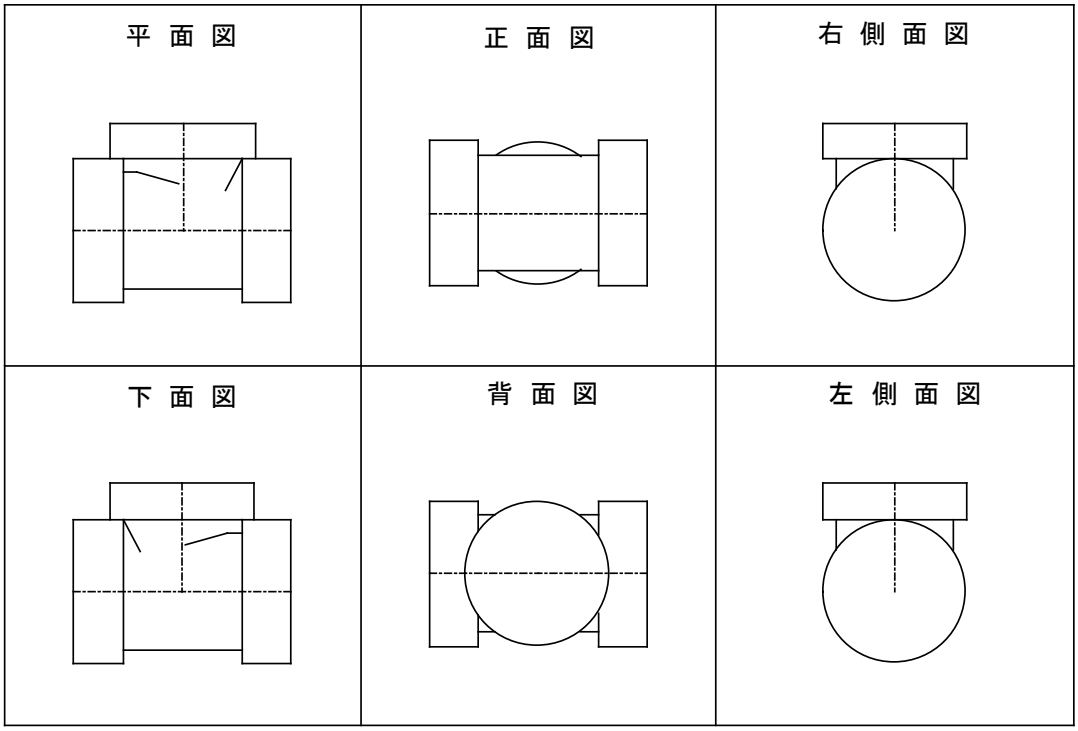

40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	40.0
65.0	65.0	50.0
65.0	65.0	65.0
75.0	75.0	40.0
75.0	75.0	50.0
75.0	75.0	65.0
75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	40.0
100.0	100.0	50.0
100.0	100.0	65.0
100.0	100.0	75.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	75.0
125.0	125.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	75.0
150.0	150.0	100.0
150.0	150.0	150.0

DR-ST(*) ねじ込み式排水管継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 40.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

CUR-T(*) 差し込み銅製継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

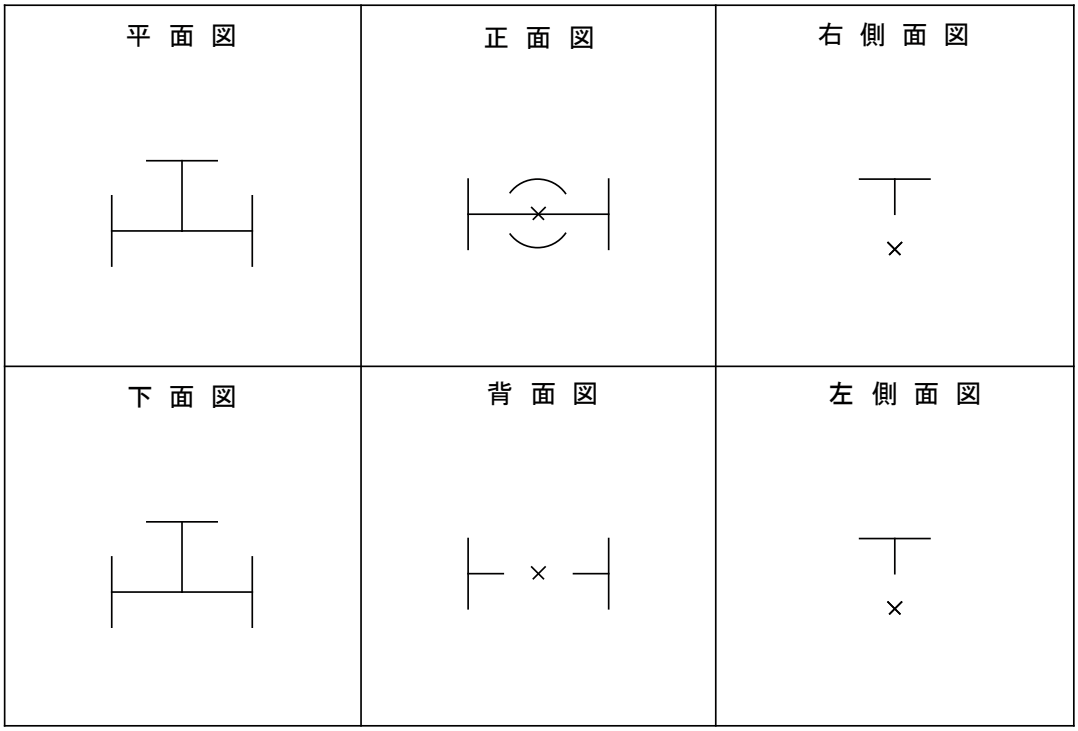

6.4 : 6.4 : 6.4	31.8 : 31.8 : 25.4
9.5 : 9.5 : 6.4	31.8 : 31.8 : 31.8
9.5 : 9.5 : 9.5	34.9 : 34.9 : 15.9
12.7 : 12.7 : 9.5	34.9 : 34.9 : 22.2
12.7 : 12.7 : 12.7	34.9 : 34.9 : 28.6
15.0 : 15.0 : 15.0	34.9 : 34.9 : 34.9
15.9 : 15.9 : 9.5	38.1 : 38.1 : 19.1
15.9 : 15.9 : 12.7	38.1 : 38.1 : 25.4
15.9 : 15.9 : 15.9	38.1 : 38.1 : 31.8
19.1 : 19.1 : 15.9	38.1 : 38.1 : 38.1
19.1 : 19.1 : 19.1	41.3 : 41.3 : 15.9
22.2 : 22.2 : 15.9	41.3 : 41.3 : 28.9
22.2 : 22.2 : 22.2	41.3 : 41.3 : 34.9
25.4 : 25.4 : 15.9	41.3 : 41.3 : 41.3
25.4 : 25.4 : 19.1	50.8 : 50.8 : 25.4
25.4 : 25.4 : 25.4	50.8 : 50.8 : 38.1
28.6 : 28.6 : 15.9	50.8 : 50.8 : 50.8
28.6 : 28.6 : 22.2	
28.6 : 28.6 : 28.6	
31.8 : 31.8 : 15.9	
31.8 : 31.8 : 19.1	

MD-ST(*) 排水鋼管用可とう継手 90° Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

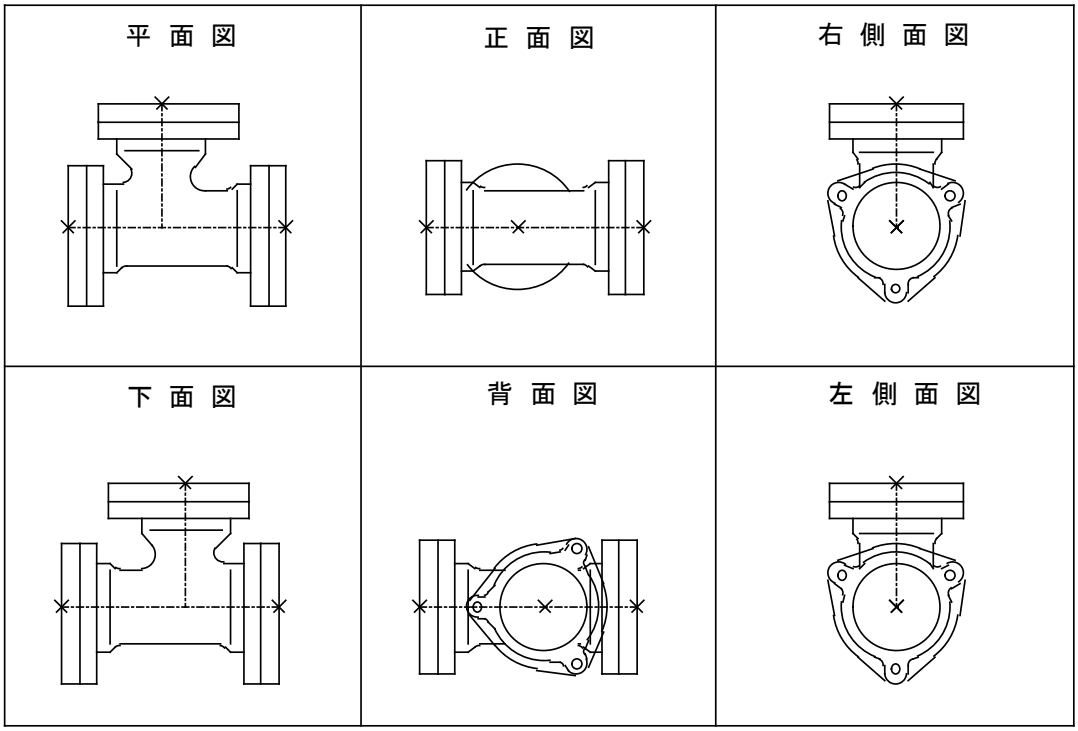

32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

ETM-ST(*)　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　90°Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

32.0 : 32.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 40.0	125.0 : 125.0 : 65.0
40.0 : 40.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 50.0	125.0 : 125.0 : 80.0
40.0 : 40.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 100.0
50.0 : 50.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 80.0	125.0 : 125.0 : 125.0
50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 40.0	150.0 : 150.0 : 50.0
50.0 : 50.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 50.0	150.0 : 150.0 : 80.0
65.0 : 65.0 : 32.0	100.0 : 100.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 100.0
65.0 : 65.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 80.0	150.0 : 150.0 : 125.0
65.0 : 65.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 100.0	150.0 : 150.0 : 150.0
65.0 : 65.0 : 65.0	125.0 : 125.0 : 40.0	
80.0 : 80.0 : 32.0	125.0 : 125.0 : 50.0	

NS-T(*) 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

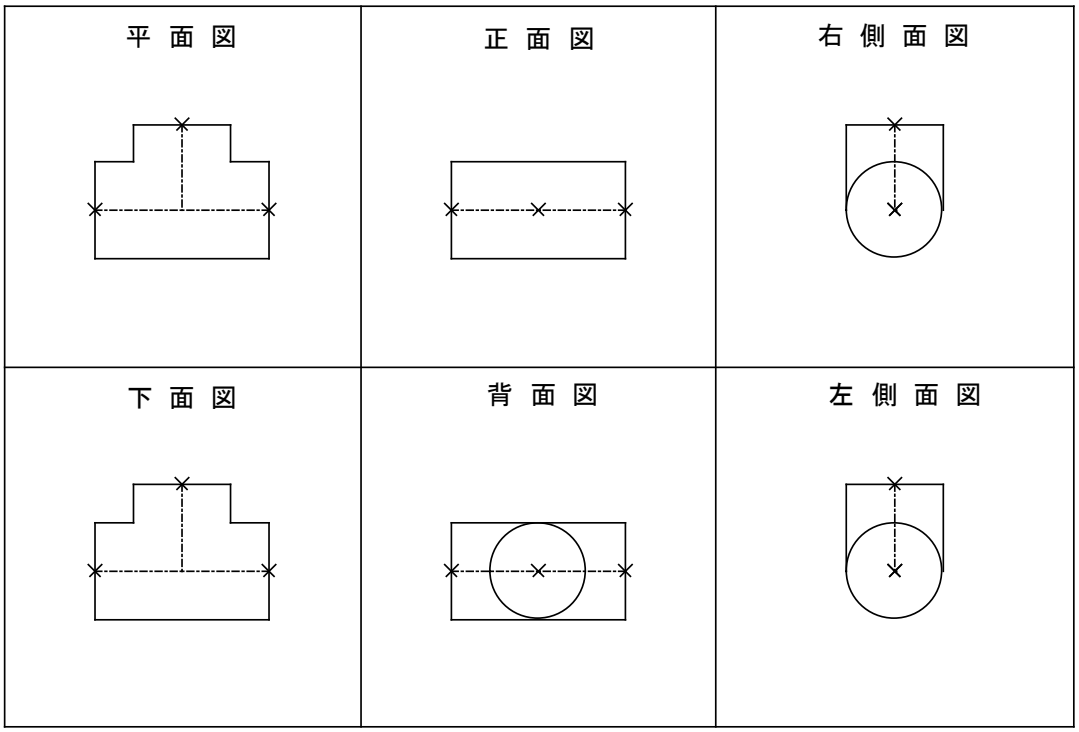

15.0 : 15.0 : 15.0	40.0 : 40.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 25.0	125.0: 125.0: 20.0
20.0 : 20.0 : 15.0	50.0 : 50.0 : 15.0	80.0 : 80.0 : 32.0	125.0: 125.0: 32.0
20.0 : 20.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 20.0	80.0 : 80.0 : 40.0	125.0: 125.0: 50.0
25.0 : 25.0 : 15.0	50.0 : 50.0 : 25.0	80.0 : 80.0 : 50.0	125.0: 125.0: 80.0
25.0 : 25.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 65.0	125.0: 125.0: 100.0
25.0 : 25.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 40.0	80.0 : 80.0 : 80.0	125.0: 125.0: 125.0
32.0 : 32.0 : 15.0	50.0 : 50.0 : 50.0	100.0: 100.0: 20.0	150.0: 150.0: 20.0
32.0 : 32.0 : 20.0	65.0 : 65.0 : 20.0	100.0: 100.0: 25.0	150.0: 150.0: 32.0
32.0 : 32.0 : 25.0	65.0 : 65.0 : 25.0	100.0: 100.0: 32.0	150.0: 150.0: 50.0
32.0 : 32.0 : 32.0	65.0 : 65.0 : 32.0	100.0: 100.0: 40.0	150.0: 150.0: 80.0
40.0 : 40.0 : 15.0	65.0 : 65.0 : 40.0	100.0: 100.0: 50.0	150.0: 150.0: 100.0
40.0 : 40.0 : 20.0	65.0 : 65.0 : 50.0	100.0: 100.0: 65.0	150.0: 150.0: 125.0
40.0 : 40.0 : 25.0	65.0 : 65.0 : 65.0	100.0: 100.0: 80.0	150.0: 150.0: 150.0
40.0 : 40.0 : 32.0	80.0 : 80.0 : 20.0	100.0: 100.0: 100.0	

SSW-T(*) 配管用鋼製差込み溶接式管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

6.0 : 6.0 : 6.0
8.0 : 8.0 : 8.0
10.0 : 10.0 : 10.0
15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0

HT-T　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

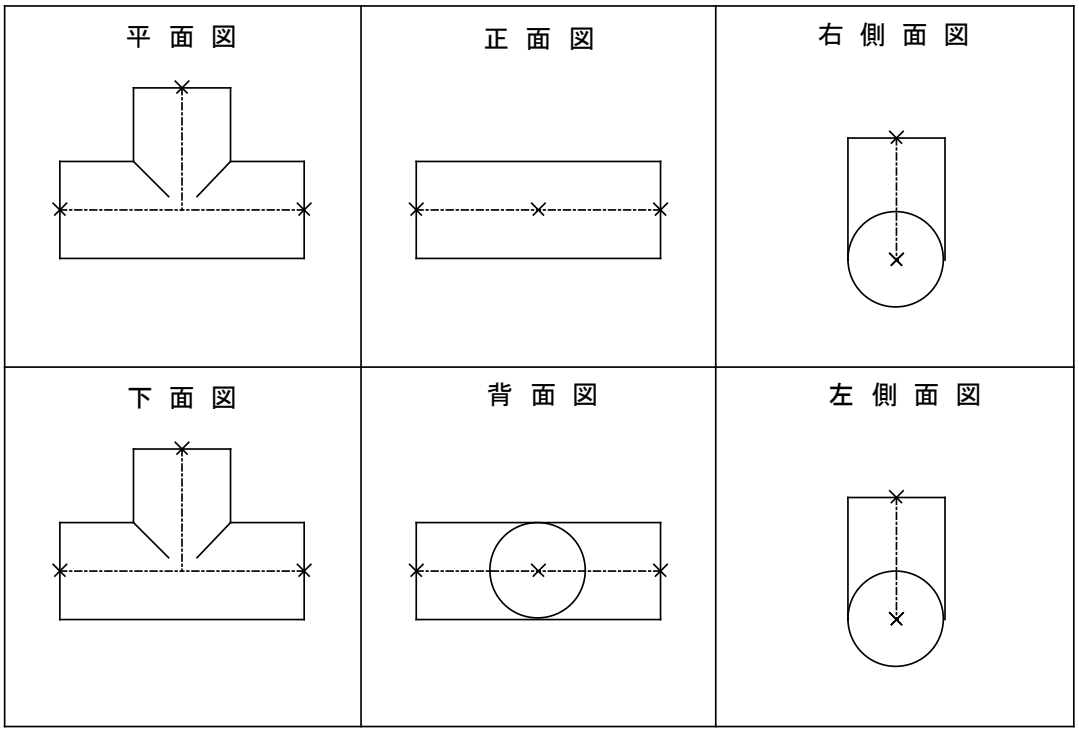

13.0 : 13.0 : 13.0
16.0 : 16.0 : 13.0
16.0 : 16.0 : 16.0
20.0 : 20.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 16.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 13.0
25.0 : 25.0 : 16.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 13.0
30.0 : 30.0 : 16.0
30.0 : 30.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 13.0
40.0 : 40.0 : 16.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 13.0
50.0 : 50.0 : 16.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 13.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

MLC-T(*) モルコジョイント ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
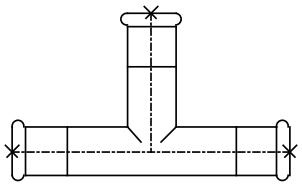		
下面図	**背面図**	**左側面図**
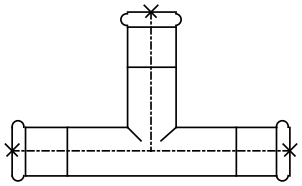		

13.0 : 13.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 13.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 13.0
30.0 : 30.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 13.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 13.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
60.0 : 60.0 : 13.0
60.0 : 60.0 : 20.0
60.0 : 60.0 : 25.0
60.0 : 60.0 : 30.0
60.0 : 60.0 : 40.0
60.0 : 60.0 : 50.0
60.0 : 60.0 : 60.0

NJ-T(*) ナイスジョイント 90° ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

13.0 : 13.0 : 13.0	40.0 : 40.0 : 13.0	50.0 : 50.0 : 50.0
20.0 : 20.0 : 13.0	40.0 : 40.0 : 20.0	60.0 : 60.0 : 20.0
20.0 : 20.0 : 20.0	40.0 : 40.0 : 25.0	60.0 : 60.0 : 25.0
25.0 : 25.0 : 13.0	40.0 : 40.0 : 30.0	60.0 : 60.0 : 30.0
25.0 : 25.0 : 20.0	40.0 : 40.0 : 40.0	60.0 : 60.0 : 40.0
25.0 : 25.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 13.0	60.0 : 60.0 : 50.0
30.0 : 30.0 : 13.0	50.0 : 50.0 : 20.0	60.0 : 60.0 : 60.0
30.0 : 30.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 25.0	
30.0 : 30.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 30.0	
30.0 : 30.0 : 30.0	50.0 : 50.0 : 40.0	

DIPT-DT　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 排水T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK T形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

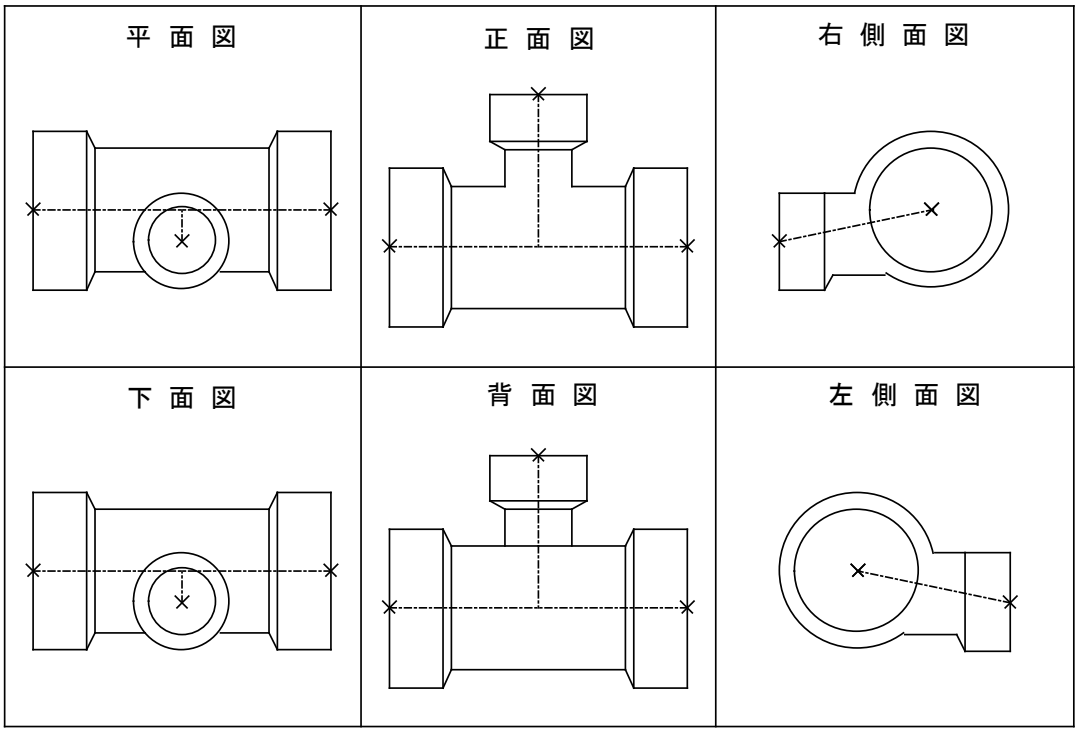

200.0　：200.0　：100.0
250.0　：250.0　：100.0

HI-T(*)　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

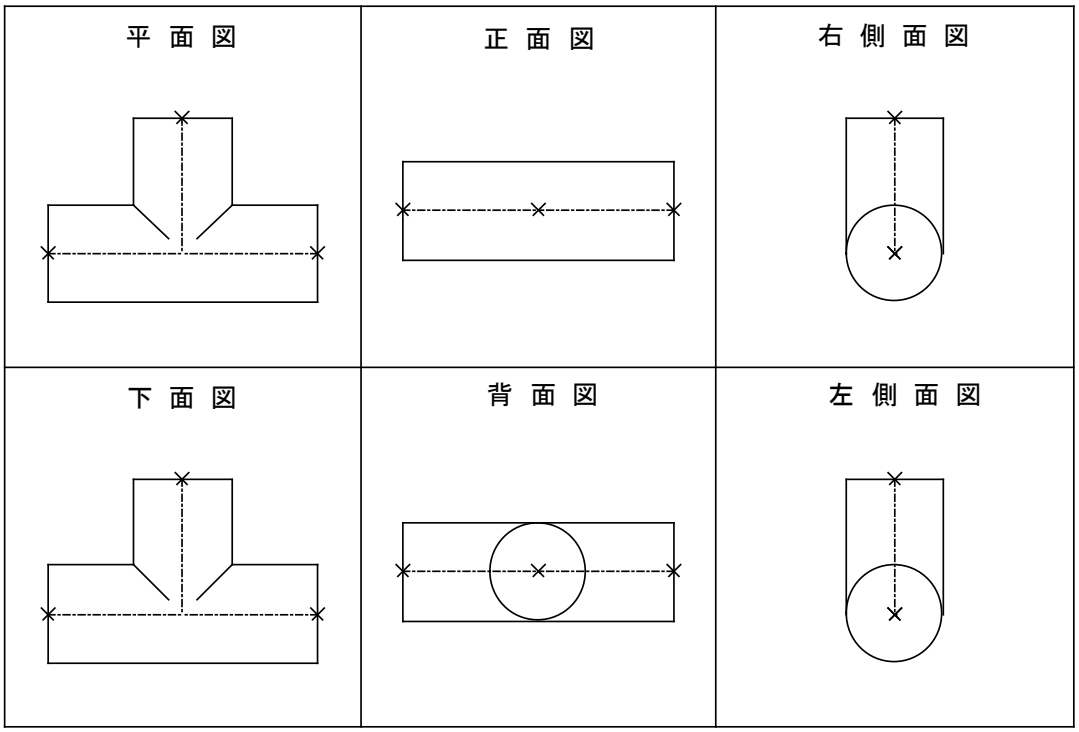

13.0: 13.0: 13.0	30.0: 30.0: 16.0	50.0: 50.0: 16.0	75.0:　75.0:　75.0
16.0: 16.0: 13.0	30.0: 30.0: 20.0	50.0: 50.0: 20.0	100.0: 100.0:　50.0
16.0:16.0: 16.0	30.0: 30.0: 25.0	50.0: 50.0: 25.0	100.0: 100.0:　75.0
20.0: 20.0: 13.0	30.0: 30.0: 30.0	50.0: 50.0: 30.0	100.0: 100.0: 100.0
20.0: 20.0: 16.0	35.0: 35.0: 35.0	50.0: 50.0: 40.0	125.0: 125.0: 100.0
20.0: 20.0: 20.0	40.0: 40.0: 13.0	50.0: 50.0: 50.0	125.0: 125.0: 125.0
25.0: 25.0: 13.0	40.0: 40.0: 16.0	65.0: 65.0: 50.0	150.0: 150.0:　75.0
25.0: 25.0: 16.0	40.0: 40.0: 20.0	65.0: 65.0: 65.0	150.0: 150.0: 100.0
25.0: 25.0: 20.0	40.0: 40.0: 25.0	75.0: 75.0: 25.0	150.0: 150.0: 125.0
25.0: 25.0: 25.0	40.0: 40.0: 30.0	75.0: 75.0: 40.0	150.0: 150.0: 150.0
28.0: 28.0: 28.0	40.0: 40.0: 40.0	75.0: 75.0: 50.0	
30.0: 30.0: 13.0	50.0: 50.0: 13.0	75.0: 75.0: 65.0	

HI-T　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

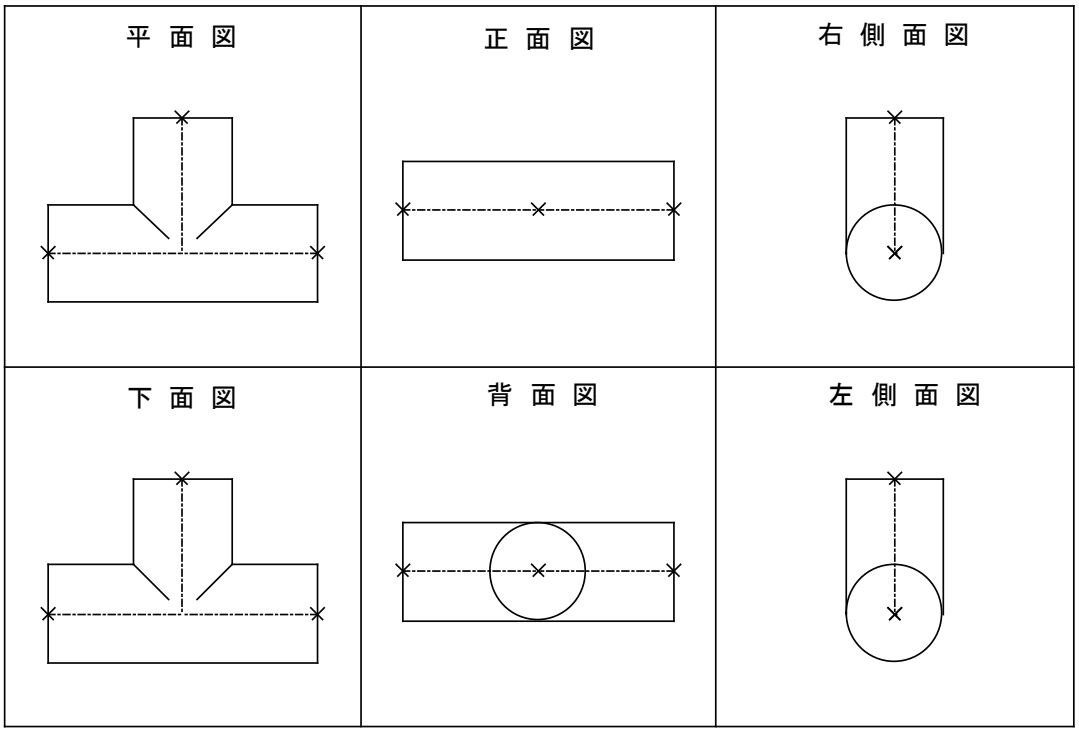

13.0: 13.0: 13.0
16.0: 16.0: 13.0
16.0: 16.0: 16.0
20.0: 20.0: 13.0
20.0: 20.0: 16.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 13.0
25.0: 25.0: 16.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
28.0: 28.0: 28.0
30.0: 30.0: 13.0
30.0: 30.0: 16.0
30.0: 30.0: 20.0
30.0: 30.0: 25.0
30.0: 30.0: 30.0
35.0: 35.0: 35.0
40.0: 40.0: 13.0
40.0: 40.0: 16.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 30.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 13.0
50.0: 50.0: 16.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 30.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
75.0: 75.0: 25.0
75.0: 75.0: 40.0
75.0: 75.0: 50.0
75.0: 75.0: 65.0
75.0: 75.0: 75.0
100.0:100.0: 50.0
100.0:100.0: 75.0
100.0:100.0:100.0
125.0:125.0:100.0
125.0:125.0:125.0
150.0:150.0: 75.0
150.0:150.0:100.0
150.0:150.0:125.0
150.0:150.0:150.0

VLPW-T(*) 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

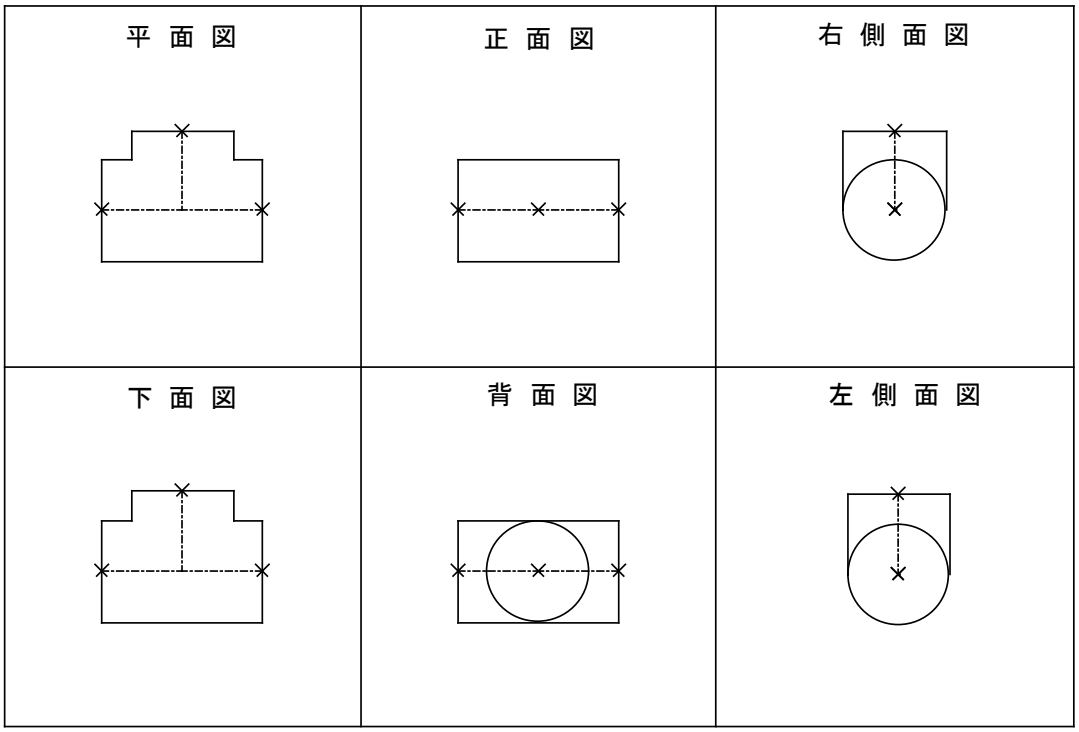

6.0 : 6.0 : 6.0
8.0 : 8.0 : 8.0
8.0 : 8.0 : 10.0
10.0…: 10.0 : 6.0
10.0…: 10.0 : 8.0
10.0 : 10.0 : 10.0
10.0 : 10.0 : 15.0
15.0…: 15.0 : 8.0
15.0 : 15.0 : 10.0
15.0 : 15.0 : 15.0
15.0 : 15.0 : 20.0
15.0 : 15.0 : 25.0
20.0…: 20.0 : 8.0
20.0 : 20.0 : 10.0
20.0 : 20.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
20.0 : 20.0 : 25.0
20.0 : 20.0 : 32.0
25.0 : 25.0 : 10.0
25.0 : 25.0 : 15.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
25.0 : 25.0 : 32.0
25.0 : 25.0 : 40.0
32.0 : 32.0 : 10.0
32.0 : 32.0 : 15.0
32.0 : 32.0 : 20.0
32.0 : 32.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
32.0 : 32.0 : 40.0
32.0 : 32.0 : 50.0
40.0 : 40.0 : 10.0
40.0 : 40.0 : 15.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
40.0 : 40.0 : 50.0
50.0 : 50.0 : 15.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
50.0 : 50.0 : 65.0
50.0 : 50.0 : 80.0
65.0 : 65.0 : 15.0
65.0 : 65.0 : 20.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
65.0 : 65.0 : 80.0
80.0 : 80.0 : 20.0
80.0 : 80.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
80.0 : 80.0 : 100.0
100.0 : 100.0 : 20.0
100.0 : 100.0 : 25.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 20.0
125.0 : 125.0 : 25.0

125.0 : 125.0 : 32.0
125.0 : 125.0 : 40.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 20.0
150.0 : 150.0 : 25.0
150.0 : 150.0 : 32.0
150.0 : 150.0 : 40.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

YS-S　溶接サドル継手(枝部ねじこみ型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製付き合わせ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

40.0	40.0	15.0	100.0	100.0	40.0
40.0	40.0	20.0	100.0	100.0	50.0
40.0	40.0	25.0	100.0	100.0	65.0
50.0	50.0	15.0	125.0	125.0	25.0
50.0	50.0	20.0	125.0	125.0	32.0
50.0	50.0	25.0	125.0	125.0	40.0
65.0	65.0	20.0	125.0	125.0	50.0
65.0	65.0	25.0	125.0	125.0	65.0
65.0	65.0	32.0	125.0	125.0	80.0
65.0	65.0	40.0	150.0	150.0	25.0
80.0	80.0	20.0	150.0	150.0	32.0
80.0	80.0	25.0	150.0	150.0	40.0
80.0	80.0	32.0	150.0	150.0	50.0
80.0	80.0	40.0	150.0	150.0	65.0
80.0	80.0	50.0	125.0	150.0	80.0
100.0	100.0	20.0	200.0	200.0	40.0
100.0	100.0	25.0	200.0	200.0	50.0
100.0	100.0	32.0	200.0	200.0	65.0

DIPK-DT　K形 ダクタイル鋳鉄異形管排水T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

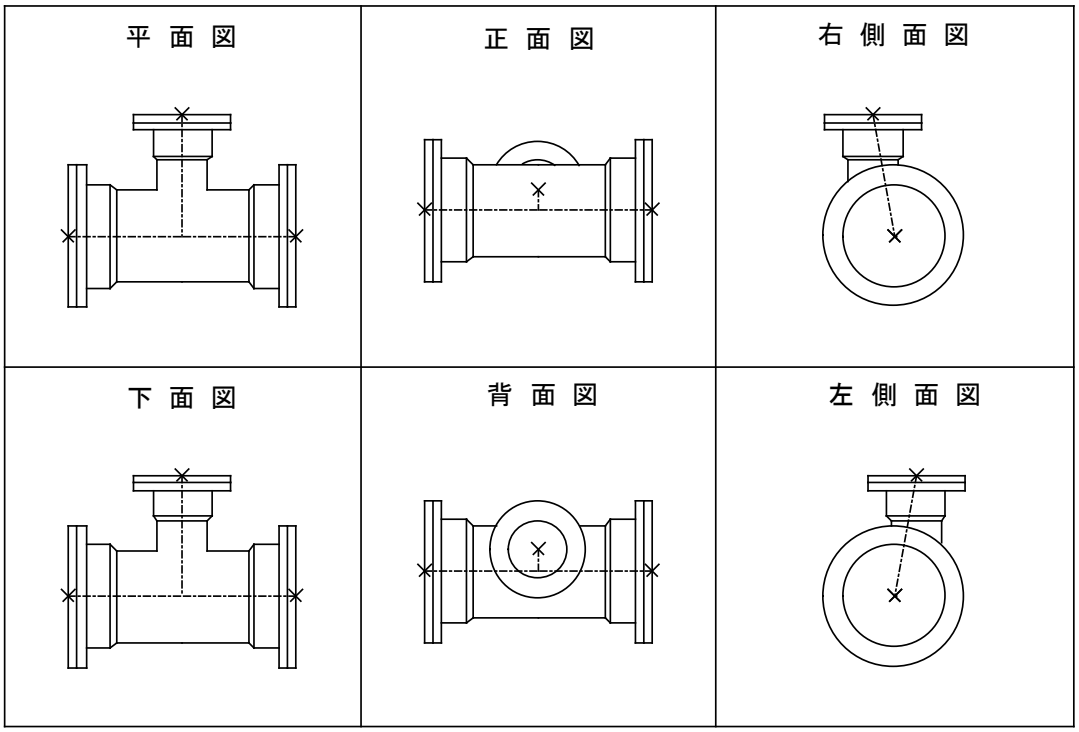

200.0	200.0	100.0
250.0	250.0	100.0
300.0	300.0	100.0
350.0	350.0	150.0
400.0	400.0	150.0
450.0	450.0	200.0
500.0	500.0	200.0
600.0	600.0	200.0
700.0	700.0	300.0
800.0	800.0	300.0
900.0	900.0	300.0
1000.0	1000.0	400.0
1100.0	1100.0	400.0
1200.0	1200.0	400.0
1350.0	1350.0	400.0
1500.0	1500.0	400.0

PQWK-T(*) 水道用ねじ込み式管端防食管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 15.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 15.0
32.0 : 32.0 : 20.0
32.0 : 32.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 15.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 15.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 15.0
65.0 : 65.0 : 20.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 15.0
80.0 : 80.0 : 20.0
80.0 : 80.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 15.0
100.0 : 100.0 : 20.0
100.0 : 100.0 : 25.0
100.0 : 100.0 : 32.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 150.0

SUS-T(*) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

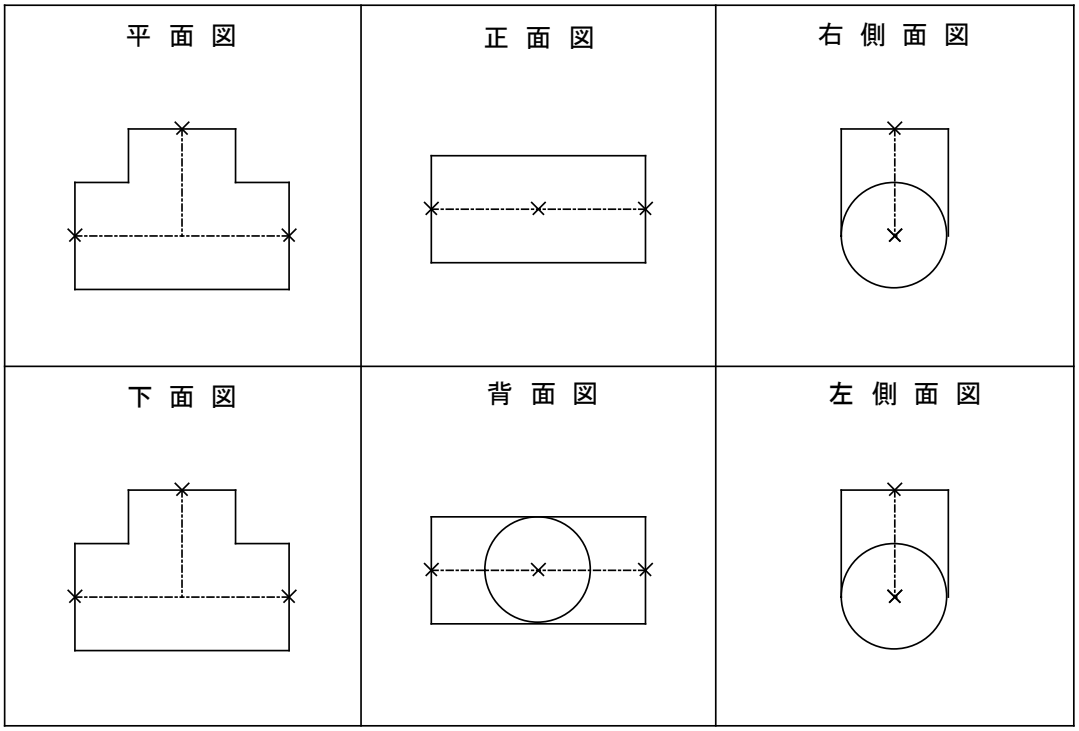

15.0 : 15.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 15.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 15.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 15.0
32.0 : 32.0 : 20.0
32.0 : 32.0 : 25.0
32.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 15.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 32.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 32.0
65.0 : 65.0 : 40.0
65.0 : 65.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 32.0
80.0 : 80.0 : 40.0
80.0 : 80.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 40.0
90.0 : 90.0 : 50.0
90.0 : 90.0 : 65.0
90.0 : 90.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 90.0
100.0 :100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 90.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 90.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 100.0
200.0 : 200.0 : 125.0
200.0 : 200.0 : 150.0
200.0 : 200.0 : 90.0
200.0 : 200.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 100.0
250.0 : 250.0 : 125.0
250.0 : 250.0 : 150.0
250.0 : 250.0 : 200.0
250.0 : 250.0 : 250.0

300.0 : 300.0 : 125.0
300.0 : 300.0 : 150.0
300.0 : 300.0 : 200.0
300.0 : 300.0 : 250.0
300.0 : 300.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 150.0
350.0 : 350.0 : 200.0
350.0 : 350.0 : 250.0
350.0 : 350.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 350.0
400.0 : 400.0 : 150.0
400.0 : 400.0 : 200.0
400.0 : 400.0 : 250.0
400.0 : 400.0 : 300.0
400.0 : 400.0 : 350.0
400.0 : 400.0 : 400.0
450.0 : 450.0 : 250.0
450.0 : 450.0 : 300.0
450.0 : 450.0 : 350.0
450.0 : 450.0 : 400.0
450.0 : 450.0 : 450.0
500.0 : 500.0 : 200.0
500.0 : 500.0 : 250.0
500.0 : 500.0 : 300.0
500.0 : 500.0 : 350.0
500.0 : 500.0 : 400.0
500.0 : 500.0 : 450.0
500.0 : 500.0 : 500.0
550.0 : 550.0 : 400.0
550.0 : 550.0 : 450.0
550.0 : 550.0 : 500.0
550.0 : 550.0 : 550.0
600.0 : 600.0 : 450.0
600.0 : 600.0 : 500.0
600.0 : 600.0 : 550.0
600.0 : 600.0 : 600.0
650.0 : 650.0 : 500.0
650.0 : 650.0 : 550.0
650.0 : 650.0 : 600.0
650.0 : 650.0 : 650.0
700.0 : 700.0 : 550.0
700.0 : 700.0 : 600.0
700.0 : 700.0 : 650.0
700.0 : 700.0 : 700.0
750.0 : 750.0 : 600.0
750.0 : 750.0 : 650.0
750.0 : 750.0 : 700.0
750.0 : 750.0 : 750.0
800.0 : 800.0 : 650.0
800.0 : 800.0 : 700.0
800.0 : 800.0 : 750.0
800.0 : 800.0 : 800.0
850.0 : 850.0 : 700.0
850.0 : 850.0 : 750.0
850.0 : 850.0 : 800.0
850.0 : 850.0 : 850.0
900.0 : 900.0 : 750.0
900.0 : 900.0 : 800.0
900.0 : 900.0 : 850.0
900.0 : 900.0 : 900.0
950.0 : 950.0 : 800.0
950.0 : 950.0 : 850.0
950.0 : 950.0 : 900.0
950.0 : 950.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0 : 850.0
1000.0 : 1000.0 : 900.0
1000.0 : 1000.0 : 950.0
1000.0 : 1000.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0 : 900.0
1050.0 : 1050.0 : 950.0
1050.0 : 1050.0 : 1000.0
1050.0 : 1050.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0 : 950.0
1100.0 : 1100.0 : 1000.0
1100.0 : 1100.0 : 1050.0
1100.0 : 1100.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0 : 1050.0
1150.0 : 1150.0 : 1000.0
1150.0 : 1150.0 : 1100.0
1150.0 : 1150.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0 : 1050.0
1200.0 : 1200.0 : 1100.0
1200.0 : 1200.0 : 1150.0
1200.0 : 1200.0 : 1200.0

HB-T(*) 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

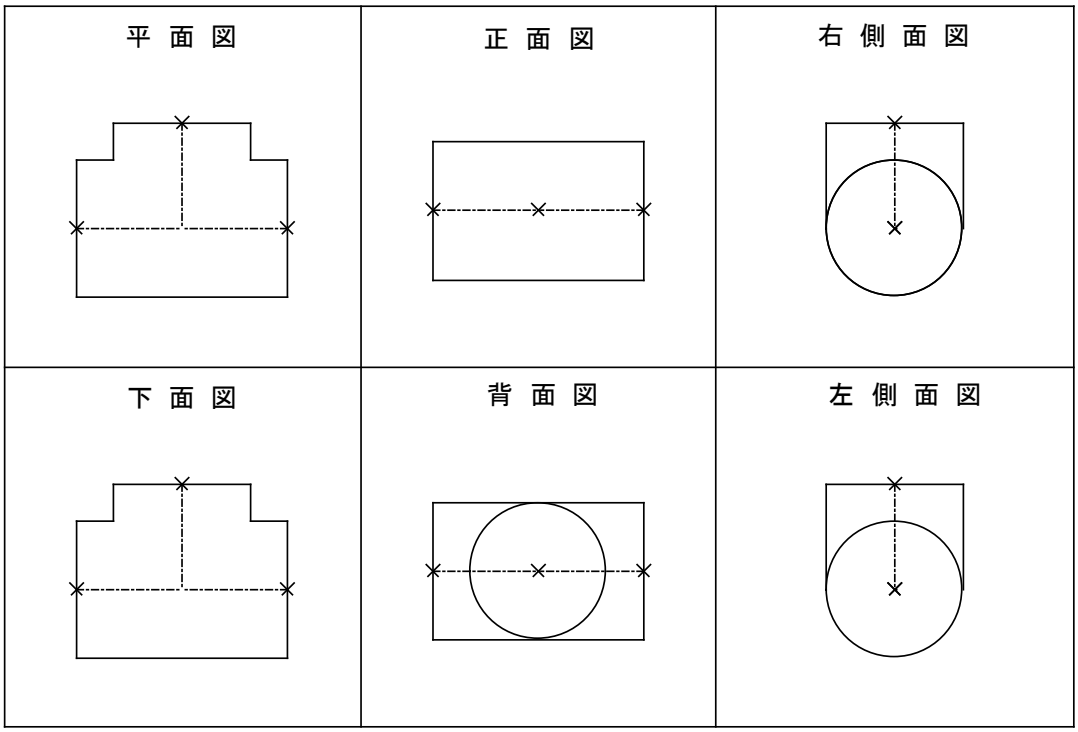

15.0 : 15.0 : 15.0	40.0 : 32.0 : 32.0	65.0 : 65.0 : 65.0
20.0 : 20.0 : 15.0	40.0 : 40.0 : 20.0	80.0 : 65.0 : 25.0
20.0 : 20.0 : 20.0	40.0 : 40.0 : 32.0	80.0 : 65.0 : 32.0
25.0 : 25.0 : 15.0	40.0 : 40.0 : 40.0	80.0 : 65.0 : 65.0
25.0 : 25.0 : 20.0	50.0 : 40.0 : 25.0	80.0 : 80.0 : 80.0
25.0 : 25.0 : 25.0	50.0 : 40.0 : 32.0	100.0 : 100.0 : 25.0
32.0 : 25.0 : 20.0	50.0 : 40.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 50.0
32.0 : 25.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 20.0	100.0 : 100.0 : 65.0
32.0 : 32.0 : 20.0	50.0 : 50.0 : 40.0	100.0 : 100.0 : 80.0
32.0 : 32.0 : 25.0	50.0 : 50.0 : 50.0	100.0 : 100.0 : 100.0
32.0 : 32.0 : 32.0	65.0 : 50.0 : 25.0	125.0 : 125.0 : 65.0
40.0 : 32.0 : 25.0	65.0 : 50.0 : 32.0	125.0 : 125.0 : 125.0

AM-90Y200　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス･90°合流(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

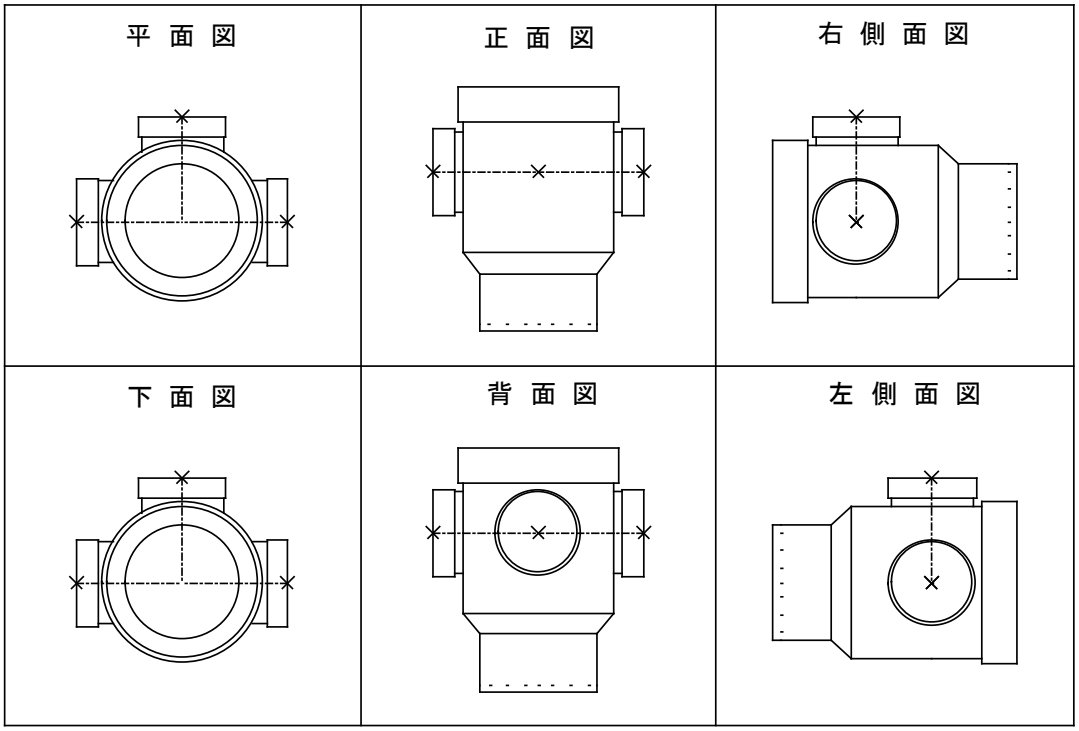

100.0　：100.0　：100.0
150.0　：150.0　：150.0

PM-90Y200　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス･90°合流(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

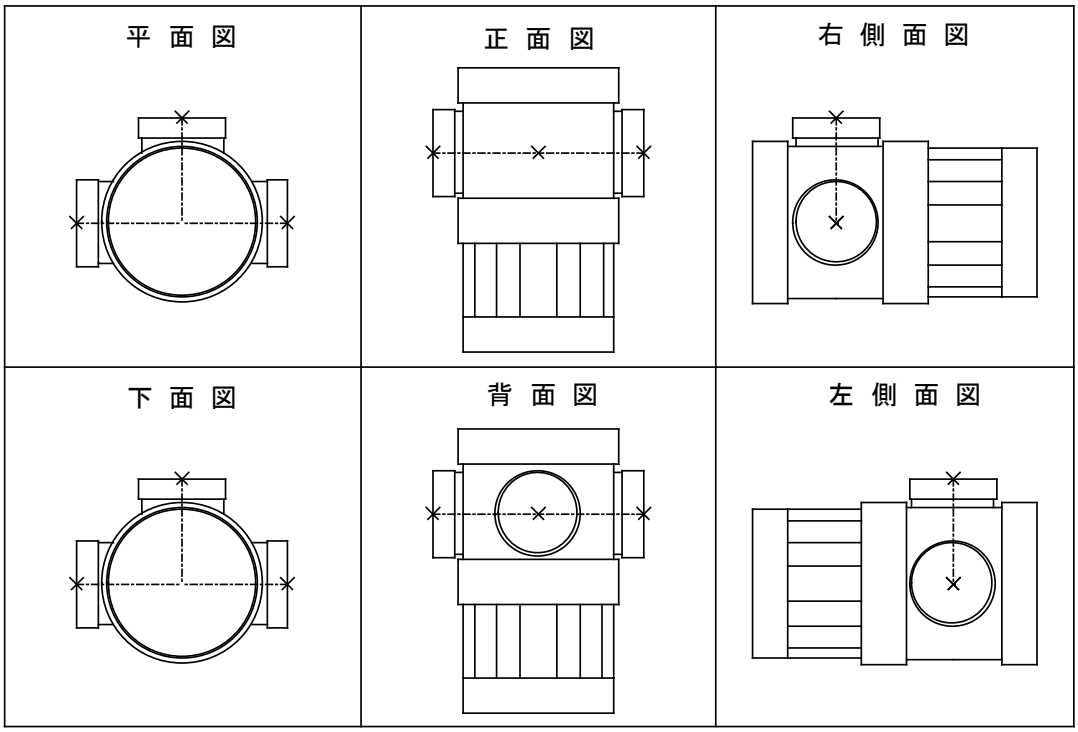

100.0　：100.0　：100.0
150.0　：150.0　：150.0

FSGP-T(S) 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (FSGP-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

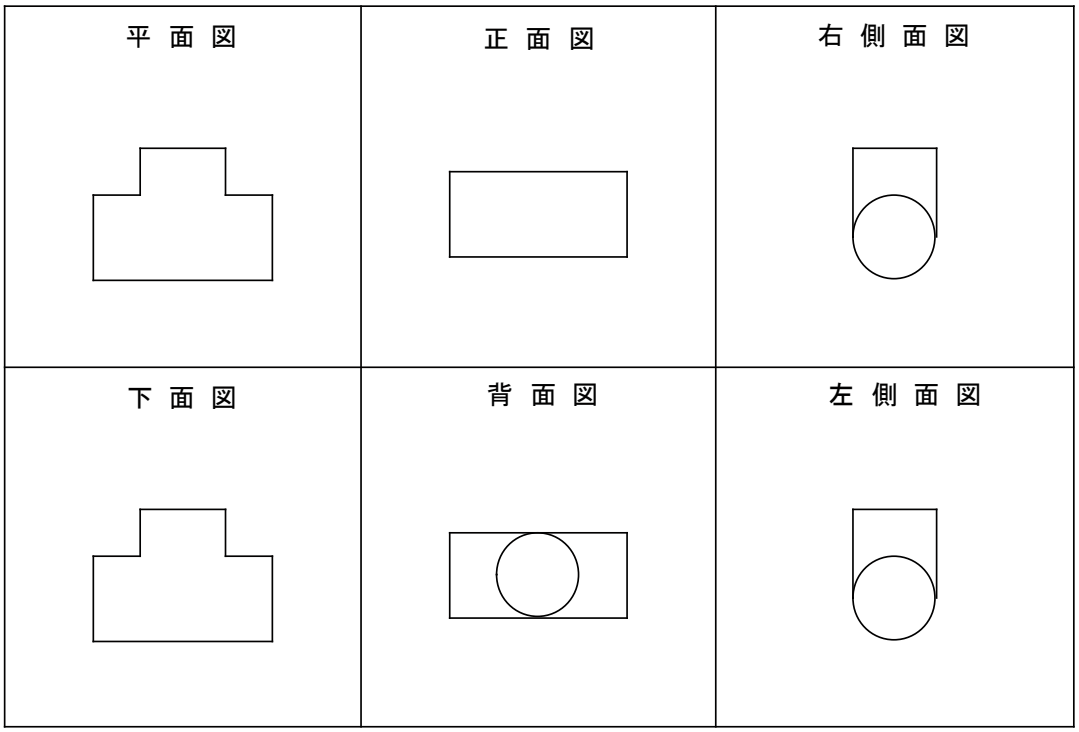

15.0：15.0：15.0
20.0：20.0：15.0
20.0：20.0：20.0
25.0：25.0：15.0
25.0：25.0：20.0
25.0：25.0：25.0
32.0：32.0：15.0
32.0：32.0：20.0
32.0：32.0：25.0
32.0：32.0：32.0
40.0：40.0：15.0
40.0：40.0：20.0
40.0：40.0：25.0
40.0：40.0：32.0
40.0：40.0：40.0
50.0：50.0：20.0
50.0：50.0：25.0
50.0：50.0：32.0
50.0：50.0：40.0
50.0：50.0：50.0
65.0：65.0：25.0
65.0：65.0：32.0
65.0：65.0：40.0
65.0：65.0：50.0
65.0：65.0：65.0
80.0：80.0：32.0
80.0：80.0：40.0
80.0：80.0：50.0
80.0：80.0：65.0
80.0：80.0：80.0
90.0：90.0：40.0
90.0：90.0：50.0
90.0：90.0：65.0
90.0：90.0：80.0
90.0 ： 90.0：90.0
100.0：100.0：40.0
100.0：100.0：50.0
100.0：100.0：65.0
100.0：100.0：80.0
100.0：100.0：90.0
100.0：100.0：100.0
125.0：125.0：50.0
125.0：125.0：65.0
125.0：125.0：80.0
125.0：125.0：90.0
125.0：125.0：100.0
125.0：125.0：125.0
150.0：150.0：65.0
150.0：150.0：80.0
150.0：150.0：90.0
150.0：150.0：100.0
150.0：150.0：125.0
150.0：150.0：150.0
200.0：200.0： 90.0
200.0：200.0：100.0
200.0：200.0：125.0
200.0：200.0：150.0
200.0：200.0：200.0
250.0：250.0：100.0
250.0：250.0：125.0
250.0：250.0：150.0
250.0：250.0：200.0
250.0：250.0：250.0
300.0：300.0：125.0
300.0：300.0：150.0
300.0：300.0：200.0
300.0：300.0：250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0

500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0:1000.0：850.0
1000.0:1000.0：900.0
1000.0:1000.0：950.0
1000.0:1000.0：1000.0
1050.0:1050.0：900.0
1050.0:1050.0：950.0
1050.0:1050.0：1000.0
1050.0:1050.0：1050.0
1100.0:1100.0：950.0
1100.0:1100.0：1000.0
1100.0:1100.0：1050.0
1100.0:1100.0：1100.0
1150.0:1150.0：1000.0
1150.0:1150.0：1050.0
1150.0:1150.0：1100.0
1150.0:1150.0：1150.0
1200.0:1200.0：1050.0
1200.0:1200.0：1100.0
1200.0:1200.0：1150.0
1200.0:1200.0：1200.0

PT370 S/40-T(S) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (PT370 S/40-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

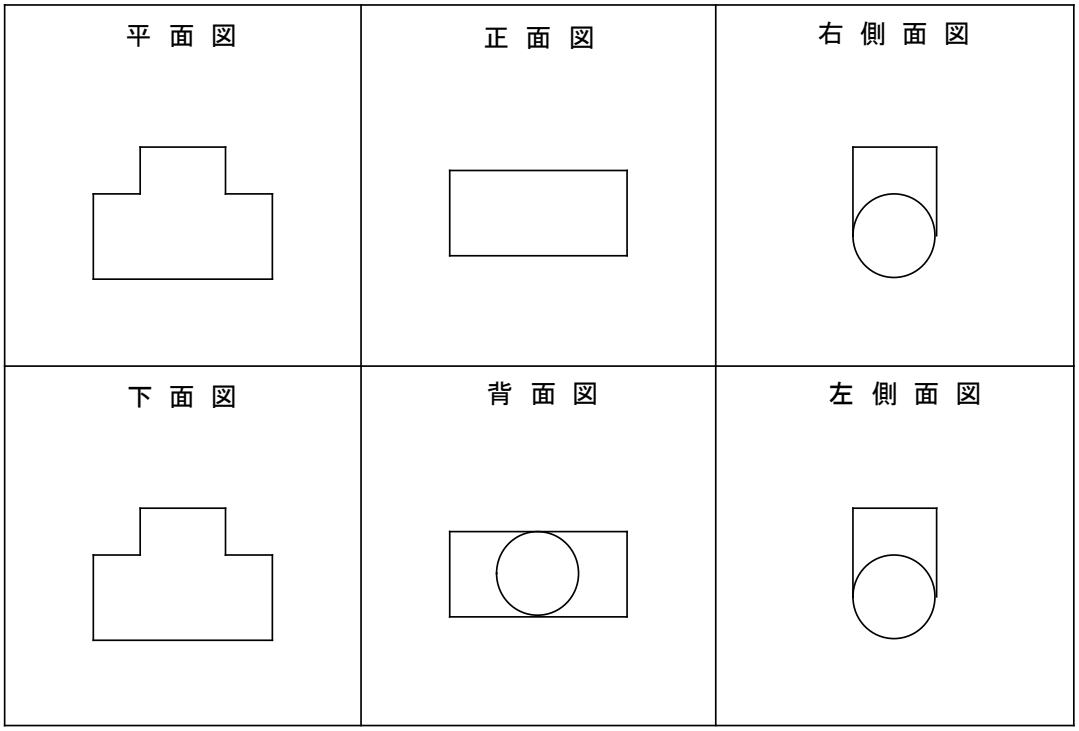

15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 15.0
32.0: 32.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
90.0 : 90.0 : 40.0
90.0 : 90.0 : 50.0
90.0 : 90.0 : 65.0
90.0 : 90.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 90.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 90.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 90.0
150.0 : 150.0 :100.0
150.0 : 150.0 :125.0
150.0 : 150.0 :150.0
200.0 : 200.0 : 90.0
200.0 : 200.0 :100.0
200.0 : 200.0 :125.0
200.0 : 200.0 :150.0
200.0 : 200.0 :200.0
250.0 : 250.0 :100.0
250.0 : 250.0 :125.0
250.0 : 250.0 :150.0
250.0 : 250.0 :200.0
250.0 : 250.0 :250.0
300.0 : 300.0 :125.0
300.0 : 300.0 :150.0
300.0 : 300.0 :200.0
300.0 : 300.0 :250.0
300.0 : 300.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 150.0
350.0 : 350.0 : 200.0
350.0 : 350.0 : 250.0
350.0 : 350.0 : 300.0

350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0：1000.0：850.0
1000.0：1000.0：900.0
1000.0：1000.0：950.0
1000.0：1000.0：1000.0
1050.0：1050.0：900.0
1050.0：1050.0：950.0
1050.0：1050.0：1000.0
1050.0：1050.0：1050.0
1100.0：1100.0：950.0
1100.0：1100.0：1000.0
1100.0：1100.0：1050.0
1100.0：1100.0：1100.0
1150.0：1150.0：1000.0
1150.0：1150.0：1050.0
1150.0：1150.0：1100.0
1150.0：1150.0：1150.0
1200.0：1200.0：1050.0
1200.0：1200.0：1100.0
1200.0：1200.0：1150.0
1200.0：1200.0：1200.0

PT370 S/80-T(S) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(PT370 S/80-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

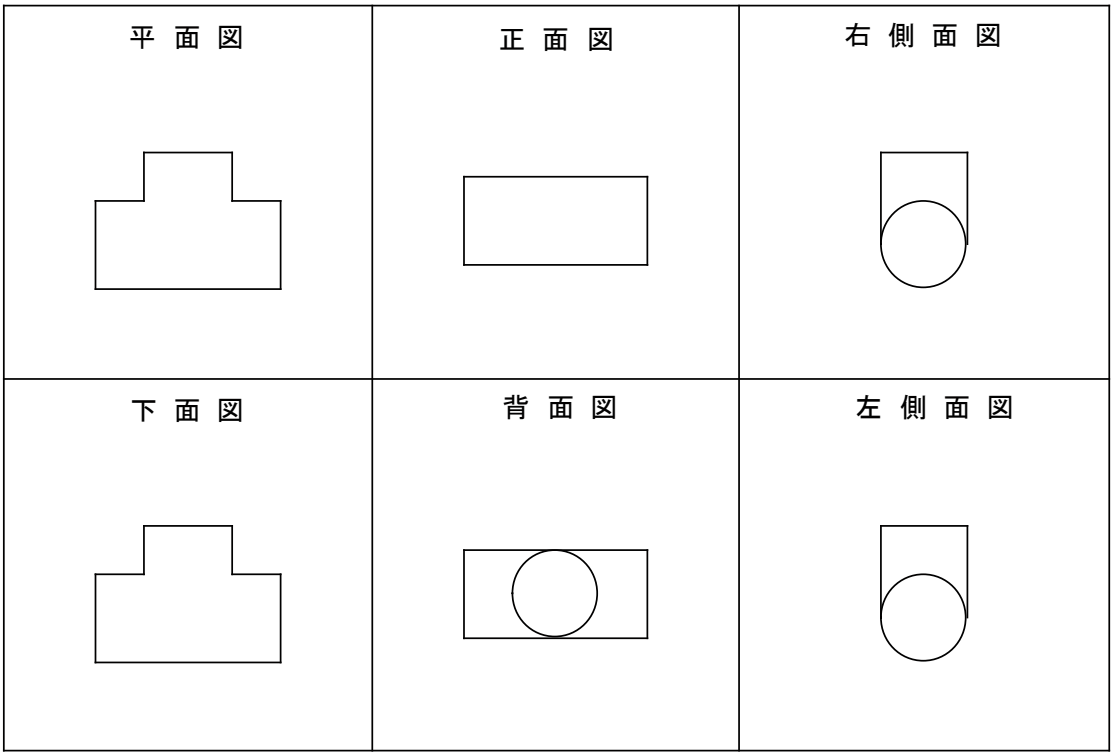

15.0：15.0：15.0
20.0：20.0：15.0
20.0：20.0：20.0
25.0：25.0：15.0
25.0：25.0：20.0
25.0：25.0：25.0
32.0：32.0：15.0
32.0：32.0：20.0
32.0：32.0：25.0
32.0：32.0：32.0
40.0：40.0：15.0
40.0：40.0：20.0
40.0：40.0：25.0
40.0：40.0：32.0
40.0：40.0：40.0
50.0：50.0：20.0
50.0：50.0：25.0
50.0：50.0：32.0
50.0：50.0：40.0
50.0：50.0：50.0
65.0：65.0：25.0
65.0：65.0：32.0
65.0：65.0：40.0
65.0：65.0：50.0
65.0：65.0：65.0
80.0：80.0：32.0
80.0：80.0：40.0
80.0：80.0：50.0
80.0：80.0：65.0
80.0：80.0：80.0
90.0：90.0：40.0
90.0：90.0：50.0
90.0：90.0：65.0
90.0：90.0：80.0
90.0：90.0：90.0
100.0：100.0：40.0
100.0：100.0：50.0
100.0：100.0：65.0
100.0：100.0：80.0
100.0：100.0：90.0
100.0：100.0：100.0
125.0：125.0：50.0
125.0：125.0：65.0
125.0：125.0：80.0
125.0：125.0：90.0
125.0：125.0：100.0
125.0：125.0：125.0
150.0：150.0：65.0
150.0：150.0：80.0
150.0：150.0：90.0
150.0：150.0：100.0
150.0：150.0：125.0
150.0：150.0：150.0
200.0：200.0：90.0
200.0：200.0：100.0
200.0：200.0：125.0
200.0：200.0：150.0
200.0：200.0：200.0
250.0：250.0：100.0
250.0：250.0：125.0
250.0：250.0：150.0
250.0：250.0：200.0
250.0：250.0：250.0
300.0：300.0：125.0

300.0：300.0：150.0
300.0：300.0：200.0
300.0：300.0：250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0：1000.0：850.0
1000.0：1000.0：900.0
1000.0：1000.0：950.0
1000.0：1000.0：1000.0
1050.0：1050.0：900.0
1050.0：1050.0：950.0
1050.0：1050.0：1000.0
1050.0：1050.0：1050.0
1100.0：1100.0：950.0
1100.0：1100.0：1000.0
1100.0：1100.0：1050.0
1100.0：1100.0：1100.0
1150.0：1150.0：1000.0
1150.0：1150.0：1050.0
1150.0：1150.0：1100.0
1150.0：1150.0：1150.0
1200.0：1200.0：1050.0
1200.0：1200.0：1100.0
1200.0：1200.0：1150.0
1200.0：1200.0：1200.0

PT370 S/160-T(S) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(PT370 S/160-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

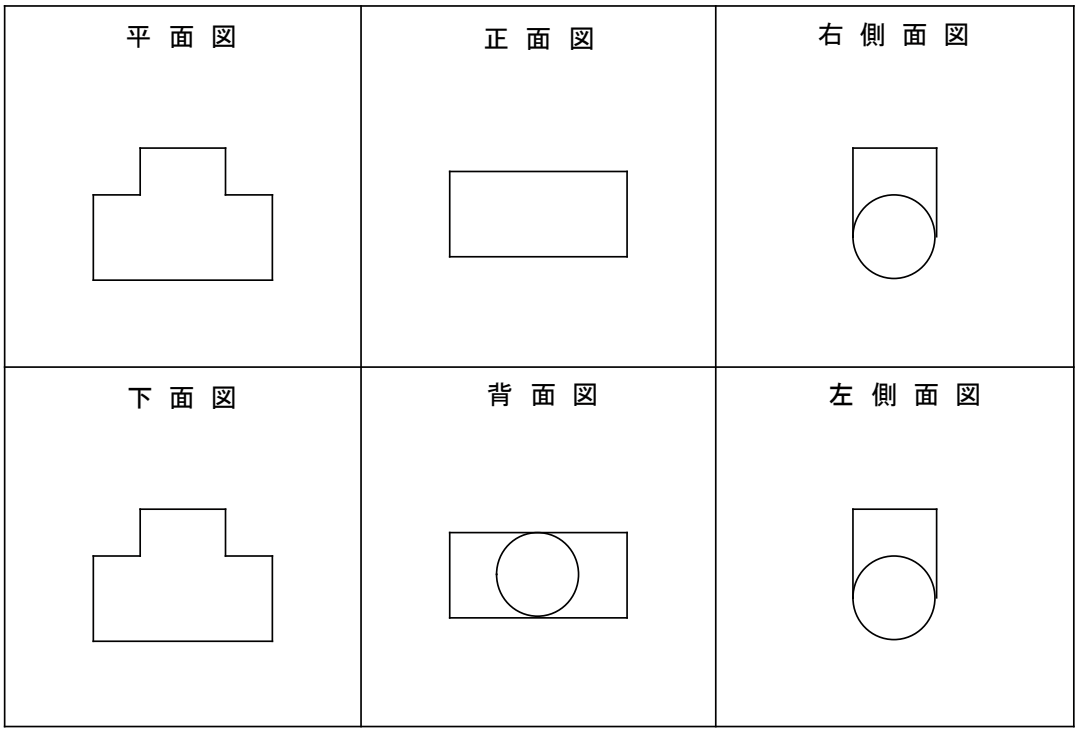

15.0: 15.0: 15.0	50.0: 50.0: 32.0	90.0 : 90.0 : 90.0	150.0 : 150.0 :125.0
20.0: 20.0: 15.0	50.0: 50.0: 40.0	100.0 : 100.0 : 40.0	150.0 : 150.0 :150.0
20.0: 20.0: 20.0	50.0: 50.0: 50.0	100.0 : 100.0 : 50.0	200.0 : 200.0 : 90.0
25.0: 25.0: 15.0	65.0: 65.0: 25.0	100.0 : 100.0 : 65.0	200.0 : 200.0 :100.0
25.0: 25.0: 20.0	65.0: 65.0: 32.0	100.0 : 100.0 : 80.0	200.0 : 200.0 :125.0
25.0: 25.0: 25.0	65.0: 65.0: 40.0	100.0 : 100.0 : 90.0	200.0 : 200.0 :150.0
32.0: 32.0: 15.0	65.0: 65.0: 50.0	100.0 : 100.0 :100.0	200.0 : 200.0 :200.0
32.0: 32.0: 20.0	65.0: 65.0: 65.0	125.0 : 125.0 : 50.0	250.0 : 250.0 :100.0
32.0: 32.0: 25.0	80.0: 80.0: 32.0	125.0 : 125.0 : 65.0	250.0 : 250.0 :125.0
32.0: 32.0: 32.0	80.0: 80.0: 40.0	125.0 : 125.0 : 80.0	250.0 : 250.0 :150.0
40.0: 40.0: 15.0	80.0: 80.0: 50.0	125.0 : 125.0 : 90.0	250.0 : 250.0 :200.0
40.0: 40.0: 20.0	80.0: 80.0: 65.0	125.0 : 125.0 :100.0	250.0 : 250.0 :250.0
40.0: 40.0: 25.0	80.0: 80.0: 80.0	125.0 : 125.0 :125.0	300.0 : 300.0 :125.0
40.0: 40.0: 32.0	90.0 : 90.0 : 40.0	150.0 : 150.0 : 65.0	300.0 : 300.0 :150.0
40.0: 40.0: 40.0	90.0 : 90.0 : 50.0	150.0 : 150.0 : 80.0	300.0 : 300.0 :200.0
50.0: 50.0: 20.0	90.0 : 90.0 : 65.0	150.0 : 150.0 : 90.0	300.0 : 300.0 :250.0
50.0: 50.0: 25.0	90.0 : 90.0 : 80.0	150.0 : 150.0 :100.0	300.0 : 300.0 : 300.0

350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0：1000.0：850.0
1000.0：1000.0：900.0
1000.0：1000.0：950.0
1000.0：1000.0：1000.0
1050.0：1050.0：900.0
1050.0：1050.0：950.0
1050.0：1050.0：1000.0
1050.0：1050.0：1050.0
1100.0：1100.0：950.0
1100.0：1100.0：1000.0
1100.0：1100.0：1050.0
1100.0：1100.0：1100.0
1150.0：1150.0：1000.0
1150.0：1150.0：1050.0
1150.0：1150.0：1100.0
1150.0：1150.0：1150.0
1200.0：1200.0：1050.0
1200.0：1200.0：1100.0
1200.0：1200.0：1150.0
1200.0：1200.0：1200.0

SUS304 S5S-T(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ(SUS304 S5S-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

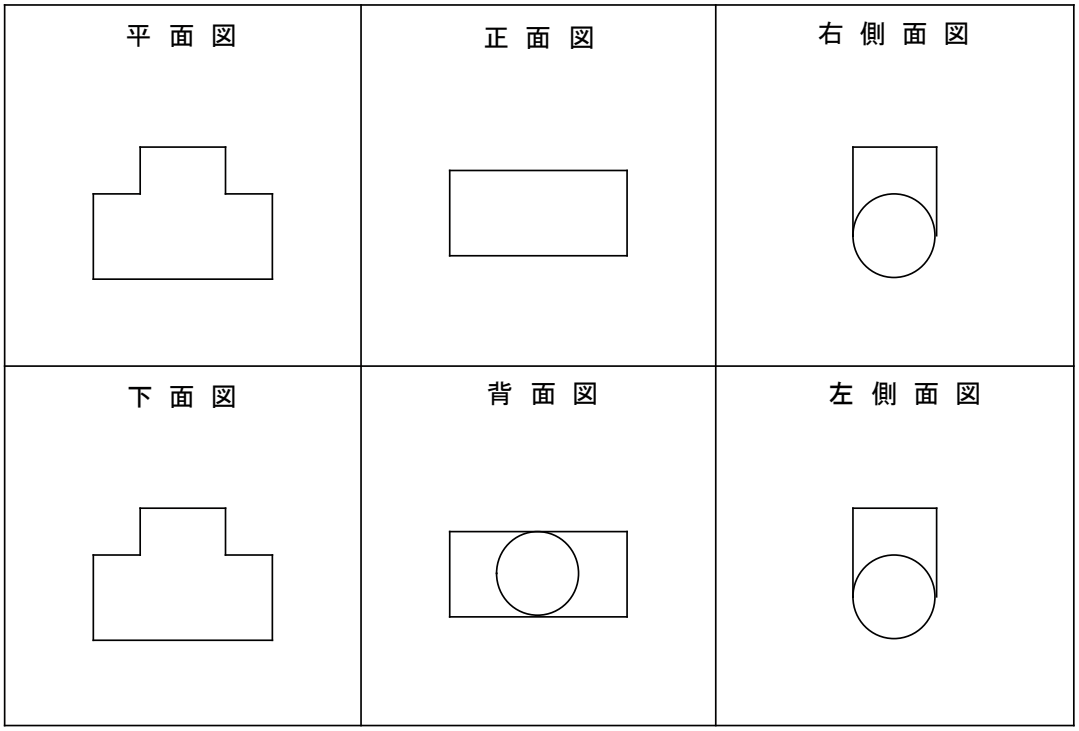

15.0: 15.0 : 15.0
20.0: 20.0 : 15.0
20.0: 20.0 : 20.0
25.0: 25.0 : 15.0
25.0: 25.0 : 20.0
25.0: 25.0 : 25.0
32.0: 32.0 : 15.0
32.0: 32.0 : 20.0
32.0: 32.0 : 25.0
32.0: 32.0 : 32.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
90.0 : 90.0: 40.0
90.0 : 90.0: 50.0
90.0 : 90.0: 65.0
90.0 : 90.0: 80.0
90.0 : 90.0: 90.0
100.0: 100.0: 40.0
100.0: 100.0: 50.0
100.0: 100.0: 65.0
100.0: 100.0: 80.0
100.0: 100.0: 90.0
100.0: 100.0 :100.0
125.0: 125.0: 50.0
125.0: 125.0: 65.0
125.0: 125.0: 80.0
125.0: 125.0: 90.0
125.0: 125.0 :100.0
125.0: 125.0 :125.0
150.0: 150.0: 65.0
150.0: 150.0: 80.0
150.0: 150.0: 90.0
150.0: 150.0 :100.0
150.0: 150.0 :125.0
150.0: 150.0 :150.0
200.0: 200.0: 90.0
200.0: 200.0 :100.0
200.0: 200.0 :125.0
200.0: 200.0 :150.0
200.0: 200.0 :200.0
250.0: 250.0 :100.0
250.0: 250.0 :125.0
250.0: 250.0 :150.0
250.0: 250.0 :200.0
250.0: 250.0 :250.0
300.0: 300.0 :125.0

300.0：300.0：150.0
300.0：300.0：200.0
300.0：300.0：250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0：1000.0：850.0
1000.0：1000.0：900.0
1000.0：1000.0：950.0
1000.0：1000.0：1000.0
1050.0：1050.0：900.0
1050.0：1050.0：950.0
1050.0：1050.0：1000.0
1050.0：1050.0：1050.0
1100.0：1100.0：950.0
1100.0：1100.0：1000.0
1100.0：1100.0：1050.0
1100.0：1100.0：1100.0
1150.0：1150.0：1000.0
1150.0：1150.0：1050.0
1150.0：1150.0：1100.0
1150.0：1150.0：1150.0
1200.0：1200.0：1050.0
1200.0：1200.0：1100.0
1200.0：1200.0：1150.0
1200.0：1200.0：1200.0

SUS304 S10S-T(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (SUS304 S10S-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

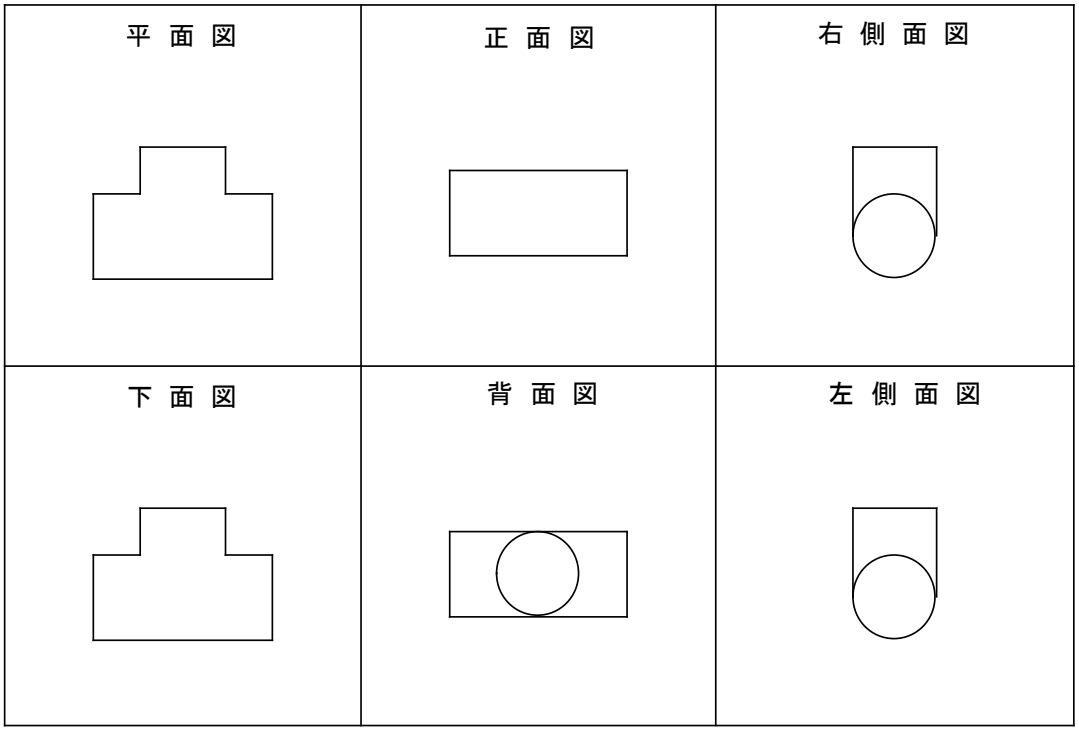

15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 15.0
32.0: 32.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
90.0: 90.0: 40.0
90.0: 90.0: 50.0
90.0: 90.0: 65.0
90.0: 90.0: 80.0
90.0: 90.0: 90.0
100.0 :100.0: 40.0
100.0 :100.0: 50.0
100.0 :100.0: 65.0
100.0 :100.0: 80.0
100.0 :100.0: 90.0
100.0: 100.0 :100.0
125.0: 125.0: 50.0
125.0: 125.0: 65.0
125.0: 125.0: 80.0
125.0: 125.0: 90.0
125.0: 125.0 :100.0
125.0: 125.0 :125.0
150.0: 150.0: 65.0
150.0: 150.0: 80.0
150.0: 150.0: 90.0
150.0: 150.0 :100.0
150.0: 150.0 :125.0
150.0: 150.0 :150.0
200.0: 200.0: 90.0
200.0: 200.0 :100.0
200.0: 200.0 :125.0
200.0: 200.0 :150.0
200.0: 200.0 :200.0
250.0: 250.0 :100.0
250.0: 250.0 :125.0
250.0: 250.0 :150.0
250.0: 250.0 :200.0
250.0: 250.0 :250.0
300.0: 300.0 :125.0

300.0：300.0 :150.0
300.0：300.0 :200.0
300.0：300.0 :250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0: 900.0 ：850.0
900.0: 900.0 ：900.0
950.0: 950.0 ：800.0
950.0: 950.0 ：850.0
950.0: 950.0 ：900.0
950.0: 950.0 ：950.0
1000.0:1000.0 ：850.0
1000.0:1000.0 ：900.0
1000.0:1000.0 ：950.0
1000.0:1000.0 :1000.0
1050.0:1050.0 ：900.0
1050.0:1050.0 ：950.0
1050.0:1050.0 :1000.0
1050.0:1050.0 :1050.0
1100.0:1100.0 ：950.0
1100.0:1100.0 :1000.0
1100.0:1100.0 :1050.0
1100.0:1100.0 :1100.0
1150.0:1150.0 :1000.0
1150.0:1150.0 :1050.0
1150.0:1150.0 :1100.0
1150.0:1150.0 :1150.0
1200.0:1200.0 :1050.0
1200.0:1200.0 :1100.0
1200.0:1200.0 :1150.0
1200.0:1200.0 :1200.0

SUS304 S20S-T(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (SUS304 S20S-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

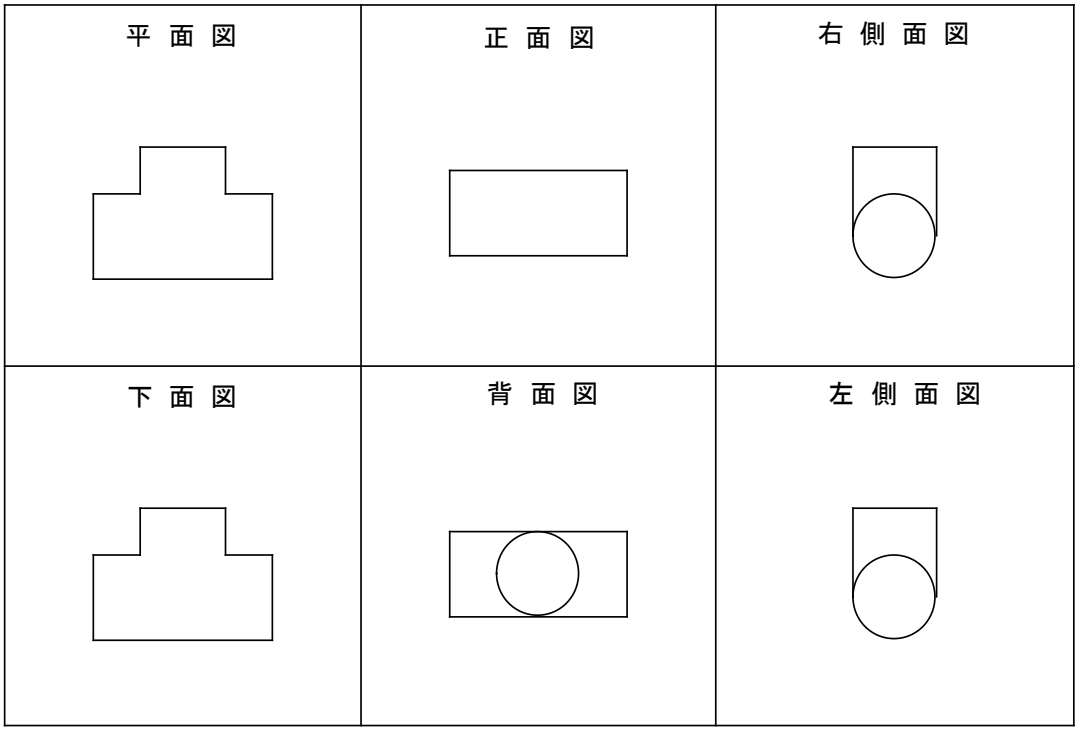

15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 15.0
32.0: 32.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
90.0 : 90.0 : 40.0
90.0 : 90.0 : 50.0
90.0 : 90.0 : 65.0
90.0 : 90.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 90.0
100.0 :100.0 : 40.0
100.0 :100.0 : 50.0
100.0 :100.0 : 65.0
100.0 :100.0 : 80.0
100.0 :100.0 : 90.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 90.0
150.0 : 150.0 :100.0
150.0 : 150.0 :125.0
150.0 : 150.0 :150.0
200.0 : 200.0 : 90.0
200.0 : 200.0 :100.0
200.0 : 200.0 :125.0
200.0 : 200.0 :150.0
200.0 : 200.0 :200.0
250.0 : 250.0 :100.0
250.0 : 250.0 :125.0
250.0 : 250.0 :150.0
250.0 : 250.0 :200.0
250.0 : 250.0 :250.0
300.0 : 300.0 :125.0

300.0：300.0 :150.0
300.0：300.0 :200.0
300.0：300.0 :250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0:1000.0：850.0
1000.0:1000.0：900.0
1000.0:1000.0：950.0
1000.0:1000.0:1000.0
1050.0:1050.0：900.0
1050.0:1050.0：950.0
1050.0:1050.0:1000.0
1050.0:1050.0:1050.0
1100.0:1100.0：950.0
1100.0:1100.0:1000.0
1100.0:1100.0:1050.0
1100.0:1100.0:1100.0
1150.0:1150.0:1000.0
1150.0:1150.01050.0
1150.0:1150.0:1100.0
1150.0:1150.0:1150.0
1200.0:1200.0:1050.0
1200.0:1200.0:1100.0
1200.0:1200.0:1150.0
1200.0:1200.0:1200.0

SUS304W S40-T(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (SUS304 S40-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

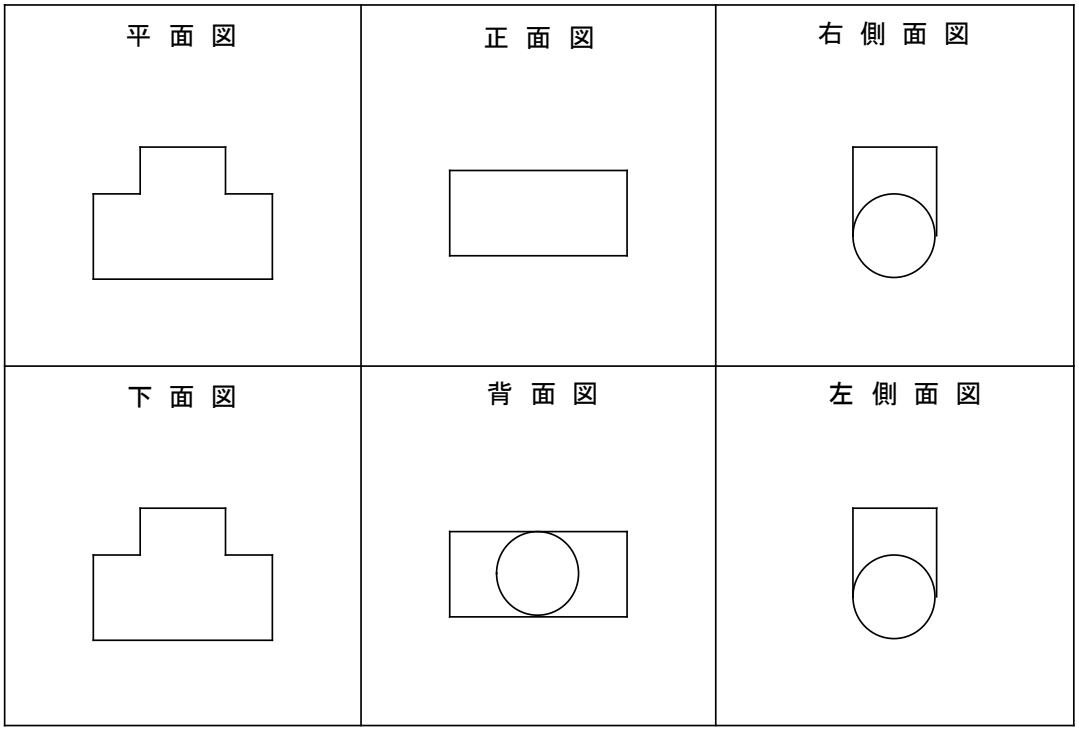

15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 15.0
32.0: 32.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
90.0 : 90.0 : 40.0
90.0 : 90.0 : 50.0
90.0 : 90.0 : 65.0
90.0 : 90.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 90.0
100.0 :100.0 : 40.0
100.0 :100.0 : 50.0
100.0 :100.0 : 65.0
100.0 :100.0 : 80.0
100.0 :100.0 : 90.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 90.0
150.0 : 150.0 :100.0
150.0 : 150.0 :125.0
150.0 : 150.0 :150.0
200.0 : 200.0 : 90.0
200.0 : 200.0 :100.0
200.0 : 200.0 :125.0
200.0 : 200.0 :150.0
200.0 : 200.0 :200.0
250.0 : 250.0 :100.0
250.0 : 250.0 :125.0
250.0 : 250.0 :150.0
250.0 : 250.0 :200.0
250.0 : 250.0 :250.0
300.0 : 300.0 :125.0

300.0：300.0 :150.0
300.0：300.0 :200.0
300.0：300.0 :250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0: 900.0 ：850.0
900.0: 900.0 ：900.0
950.0: 950.0 ：800.0
950.0: 950.0 ：850.0
950.0: 950.0 ：900.0
950.0: 950.0 ：950.0
1000.0:1000.0 ：850.0
1000.0:1000.0 ：900.0
1000.0:1000.0 ：950.0
1000.0:1000.0 ：1000.0
1050.0:1050.0 ：900.0
1050.0:1050.0 ：950.0
1050.0:1050.0 ：1000.0
1050.0:1050.0 ：1050.0
1100.0:1100.0 ：950.0
1100.0:1100.0 ：1000.0
1100.0:1100.0 ：1050.0
1100.0:1100.0 ：1100.0
1150.0:1150.0 ：1000.0
1150.0:1150.0 ：1050.0
1150.0:1150.0 ：1100.0
1150.0:1150.0 ：1150.0
1200.0:1200.0 ：1050.0
1200.0:1200.0 ：1100.0
1200.0:1200.0 ：1150.0
1200.0:1200.0 ：1200.0

SUS304 S80-T(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (SUS304 S80-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

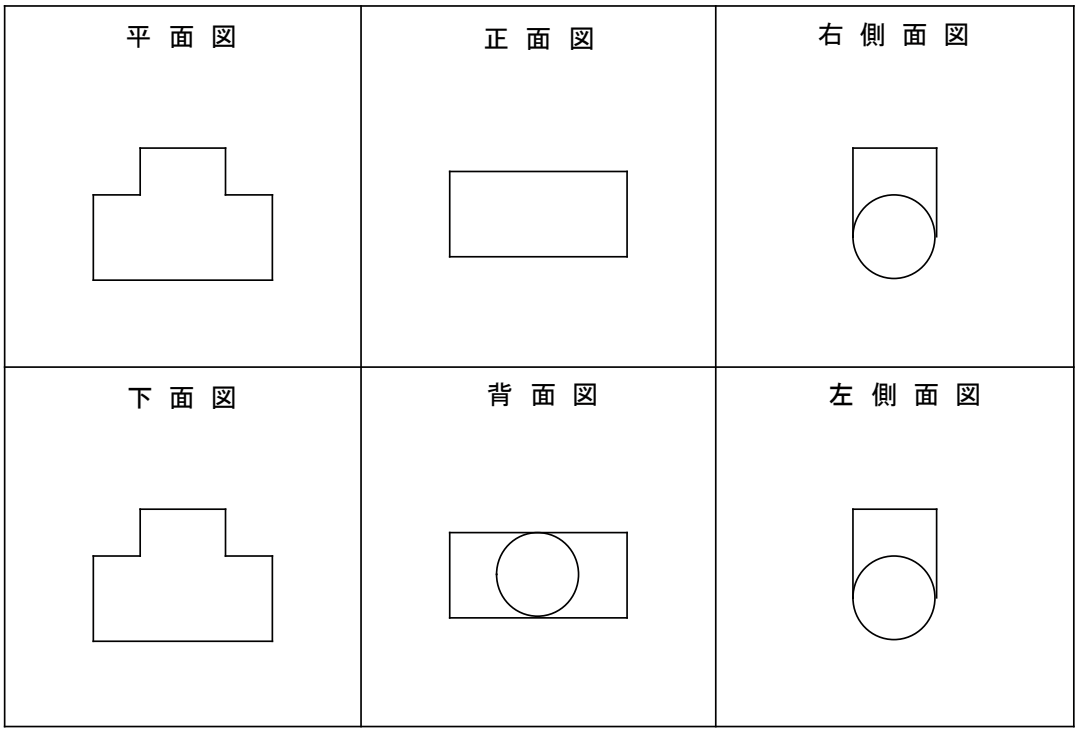

15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 15.0
32.0: 32.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
90.0 : 90.0: 40.0
90.0 : 90.0: 50.0
90.0 : 90.0: 65.0
90.0 : 90.0: 80.0
90.0 : 90.0: 90.0
100.0 :100.0: 40.0
100.0 :100.0: 50.0
100.0 :100.0: 65.0
100.0 :100.0: 80.0
100.0 :100.0: 90.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 90.0
150.0 : 150.0 :100.0
150.0 : 150.0 :125.0
150.0 : 150.0 :150.0
200.0 : 200.0 : 90.0
200.0 : 200.0 :100.0
200.0 : 200.0 :125.0
200.0 : 200.0 :150.0
200.0 : 200.0 :200.0
250.0 : 250.0 :100.0
250.0 : 250.0 :125.0
250.0 : 250.0 :150.0
250.0 : 250.0 :200.0
250.0 : 250.0 :250.0
300.0 : 300.0 :125.0

300.0：300.0 :150.0
300.0：300.0 :200.0
300.0：300.0 :250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0: 900.0 ：850.0
900.0: 900.0 ：900.0
950.0: 950.0 ：800.0
950.0: 950.0 ：850.0
950.0: 950.0 ：900.0
950.0: 950.0 ：950.0
1000.0:1000.0 ：850.0
1000.0:1000.0 ：900.0
1000.0:1000.0 ：950.0
1000.0:1000.0 :1000.0
1050.0:1050.0 ：900.0
1050.0:1050.0 ：950.0
1050.0:1050.0 :1000.0
1050.0:1050.0 :1050.0
1100.0:1100.0 ：950.0
1100.0:1100.0 :1000.0
1100.0:1100.0 :1050.0
1100.0:1100.0 :1100.0
1150.0:1150.0 :1000.0
1150.0:1150.0 :1050.0
1150.0:1150.0 :1100.0
1150.0:1150.0 :1150.0
1200.0:1200.0 :1050.0
1200.0:1200.0 :1100.0
1200.0:1200.0 :1150.0
1200.0:1200.0 :1200.0

SUS316L S5S-T(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (SUS316L S5S-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

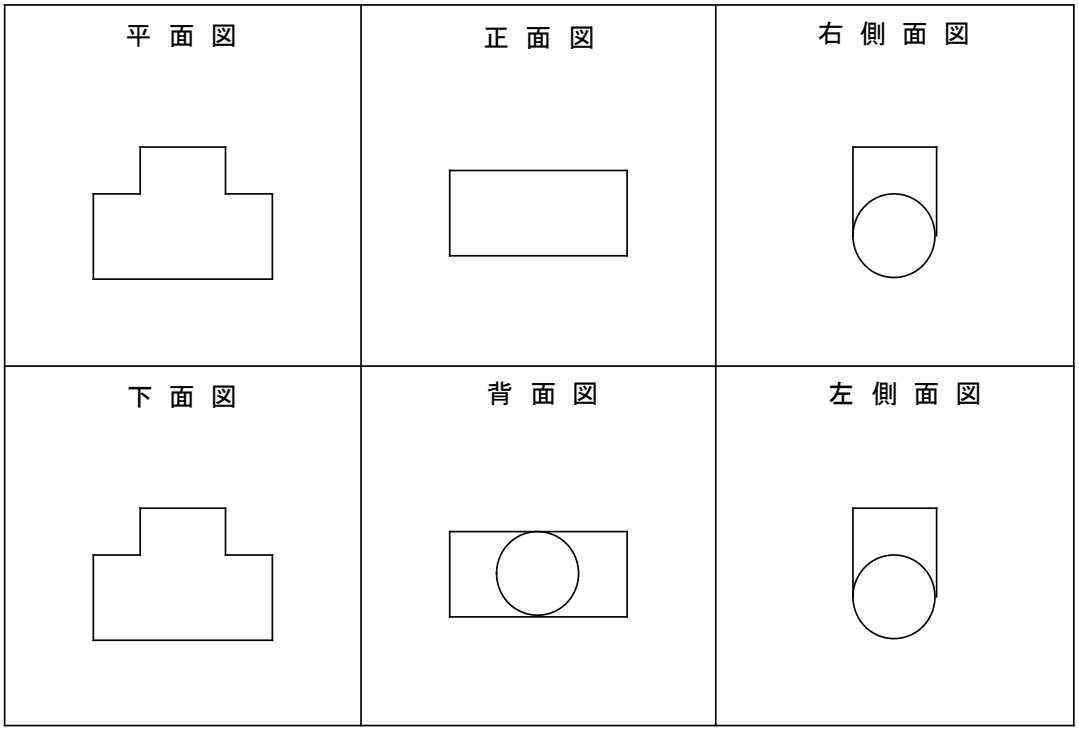

15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 15.0
32.0: 32.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0 : 15.0
40.0: 40.0 : 20.0
40.0: 40.0 : 25.0
40.0: 40.0 : 32.0
40.0: 40.0 : 40.0
50.0: 50.0 : 20.0
50.0: 50.0 : 25.0
50.0: 50.0 : 32.0
50.0: 50.0 : 40.0
50.0: 50.0 : 50.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
90.0 : 90.0: 40.0
90.0 : 90.0: 50.0
90.0 : 90.0: 65.0
90.0 : 90.0: 80.0
90.0 : 90.0: 90.0
100.0 :100.0: 40.0
100.0 :100.0: 50.0
100.0 :100.0: 65.0
100.0 :100.0: 80.0
100.0 :100.0: 90.0
100.0 :100.0 :100.0
125.0 :125.0 : 50.0
125.0 :125.0 : 65.0
125.0 :125.0 : 80.0
125.0 :125.0 : 90.0
125.0 :125.0 :100.0
125.0 :125.0 :125.0
150.0 :150.0 : 65.0
150.0 :150.0 : 80.0
150.0 :150.0 : 90.0
150.0 :150.0 :100.0
150.0 :150.0 :125.0
150.0 :150.0 :150.0
200.0 :200.0 : 90.0
200.0 :200.0 :100.0
200.0 :200.0 :125.0
200.0 :200.0 :150.0
200.0 :200.0 :200.0
250.0 :250.0 :100.0
250.0 :250.0 :125.0
250.0 :250.0 :150.0
250.0 :250.0 :200.0
250.0 :250.0 :250.0
300.0 :300.0 :125.0

300.0 ：300.0 :150.0
300.0 ：300.0 :200.0
300.0 ：300.0 :250.0
300.0 : 300.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 150.0
350.0 : 350.0 : 200.0
350.0 : 350.0 : 250.0
350.0 : 350.0 : 300.0
350.0 : 350.0 : 350.0
400.0 : 400.0 : 150.0
400.0 : 400.0 : 200.0
400.0 : 400.0 : 250.0
400.0 : 400.0 : 300.0
400.0 : 400.0 : 350.0
400.0 : 400.0 : 400.0
450.0 : 450.0 : 250.0
450.0 : 450.0 : 300.0
450.0 : 450.0 : 350.0
450.0 : 450.0 : 400.0
450.0 : 450.0 : 450.0
500.0 : 500.0 : 200.0
500.0 : 500.0 : 250.0
500.0 : 500.0 : 300.0
500.0 : 500.0 : 350.0
500.0 : 500.0 : 400.0
500.0 : 500.0 : 450.0
500.0 : 500.0 : 500.0
550.0 : 550.0 : 400.0
550.0 : 550.0 : 450.0
550.0 : 550.0 : 500.0
550.0 : 550.0 : 550.0
600.0 : 600.0 : 450.0
600.0 : 600.0 : 500.0
600.0 : 600.0 : 550.0
600.0 : 600.0 : 600.0
650.0 : 650.0 : 500.0
650.0 : 650.0 : 550.0
650.0 : 650.0 : 600.0
650.0 : 650.0 : 650.0
700.0 : 700.0 : 550.0
700.0 : 700.0 : 600.0
700.0 : 700.0 : 650.0
700.0 : 700.0 : 700.0
750.0 : 750.0 : 600.0
750.0 : 750.0 : 650.0
750.0 : 750.0 : 700.0
750.0 : 750.0 : 750.0
800.0 : 800.0 : 650.0
800.0 : 800.0 : 700.0
800.0 : 800.0 : 750.0
800.0 : 800.0 : 800.0
850.0 : 850.0 : 700.0
850.0 : 850.0 : 750.0
850.0 : 850.0 : 800.0
850.0 : 850.0 : 850.0
900.0 : 900.0 : 750.0
900.0 : 900.0 : 800.0
900.0: 900.0 ：850.0
900.0: 900.0 ：900.0
950.0: 950.0 ：800.0
950.0: 950.0 ：850.0
950.0: 950.0 ：900.0
950.0: 950.0 ：950.0
1000.0:1000.0 ：850.0
1000.0:1000.0 ：900.0
1000.0:1000.0 ：950.0
1000.0:1000.0 :1000.0
1050.0:1050.0 ：900.0
1050.0:1050.0 ：950.0
1050.0:1050.0 :1000.0
1050.0:1050.0 :1050.0
1100.0:1100.0 ：950.0
1100.0:1100.0 :1000.0
1100.0:1100.0 :1050.0
1100.0:1100.0 :1100.0
1150.0:1150.0 :1000.0
1150.0:1150.0 :1050.0
1150.0:1150.0 :1100.0
1150.0:1150.0 :1150.0
1200.0:1200.0 :1050.0
1200.0:1200.0 :1100.0
1200.0:1200.0 :1150.0
1200.0:1200.0 :1200.0

SUS316L S10S-T(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (SUS316L S10S-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

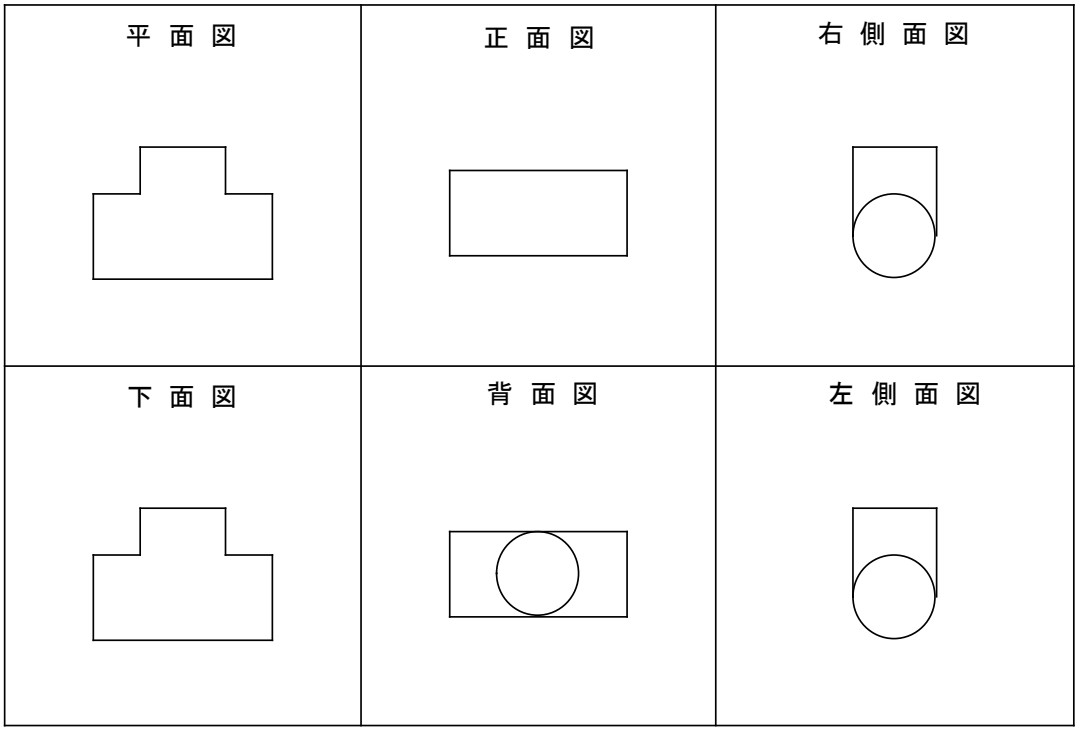

15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 15.0
32.0: 32.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
90.0 : 90.0 : 40.0
90.0 : 90.0 : 50.0
90.0 : 90.0 : 65.0
90.0 : 90.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 90.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 90.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 90.0
150.0 : 150.0 :100.0
150.0 : 150.0 :125.0
150.0 : 150.0 :150.0
200.0 : 200.0 : 90.0
200.0 : 200.0 :100.0
200.0 : 200.0 :125.0
200.0 : 200.0 :150.0
200.0 : 200.0 :200.0
250.0 : 250.0 :100.0
250.0 : 250.0 :125.0
250.0 : 250.0 :150.0
250.0 : 250.0 :200.0
250.0 : 250.0 :250.0
300.0 : 300.0 :125.0

300.0：300.0：150.0
300.0：300.0：200.0
300.0：300.0：250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0：1000.0：850.0
1000.0：1000.0：900.0
1000.0：1000.0：950.0
1000.0：1000.0：1000.0
1050.0：1050.0：900.0
1050.0：1050.0：950.0
1050.0：1050.0：1000.0
1050.0：1050.0：1050.0
1100.0：1100.0：950.0
1100.0：1100.0：1000.0
1100.0：1100.0：1050.0
1100.0：1100.0：1100.0
1150.0：1150.0：1000.0
1150.0：1150.0：1050.0
1150.0：1150.0：1100.0
1150.0：1150.0：1150.0
1200.0：1200.0：1050.0
1200.0：1200.0：1100.0
1200.0：1200.0：1150.0
1200.0：1200.0：1200.0

SUS316L S20S-T(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (SUS316L S20S-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

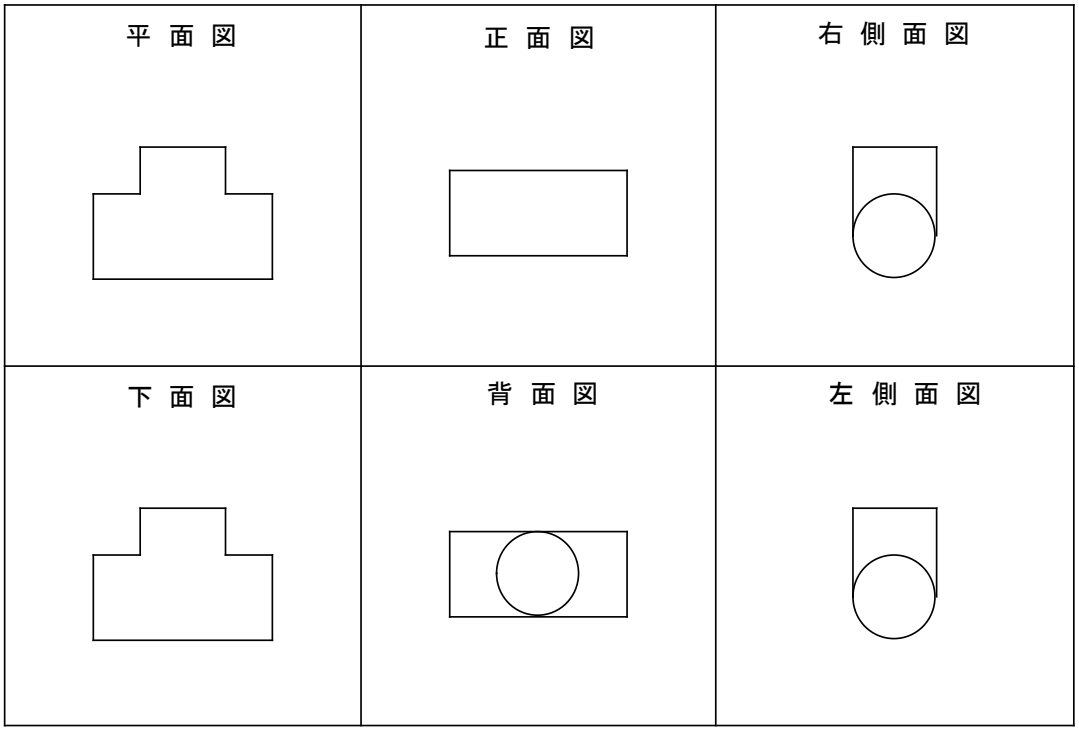

15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 15.0
32.0: 32.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
90.0 : 90.0 : 40.0
90.0 : 90.0 : 50.0
90.0 : 90.0 : 65.0
90.0 : 90.0 : 80.0
90.0 : 90.0 : 90.0
100.0 :100.0 : 40.0
100.0 :100.0 : 50.0
100.0 :100.0 : 65.0
100.0 :100.0 : 80.0
100.0 :100.0 : 90.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 90.0
150.0 : 150.0 :100.0
150.0 : 150.0 :125.0
150.0 : 150.0 :150.0
200.0 : 200.0 : 90.0
200.0 : 200.0 :100.0
200.0 : 200.0 :125.0
200.0 : 200.0 :150.0
200.0 : 200.0 :200.0
250.0 : 250.0 :100.0
250.0 : 250.0 :125.0
250.0 : 250.0 :150.0
250.0 : 250.0 :200.0
250.0 : 250.0 :250.0
300.0 : 300.0 :125.0

300.0：300.0：150.0
300.0：300.0：200.0
300.0：300.0：250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0：1000.0：850.0
1000.0：1000.0：900.0
1000.0：1000.0：950.0
1000.0：1000.0：1000.0
1050.0：1050.0：900.0
1050.0：1050.0：950.0
1050.0：1050.0：1000.0
1050.0：1050.0：1050.0
1100.0：1100.0：950.0
1100.0：1100.0：1000.0
1100.0：1100.0：1050.0
1100.0：1100.0：1100.0
1150.0：1150.0：1000.0
1150.0：1150.0：1050.0
1150.0：1150.0：1100.0
1150.0：1150.0：1150.0
1200.0：1200.0：1050.0
1200.0：1200.0：1100.0
1200.0：1200.0：1150.0
1200.0：1200.0：1200.0

SUS316L S40-T(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (SUS316L S40-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

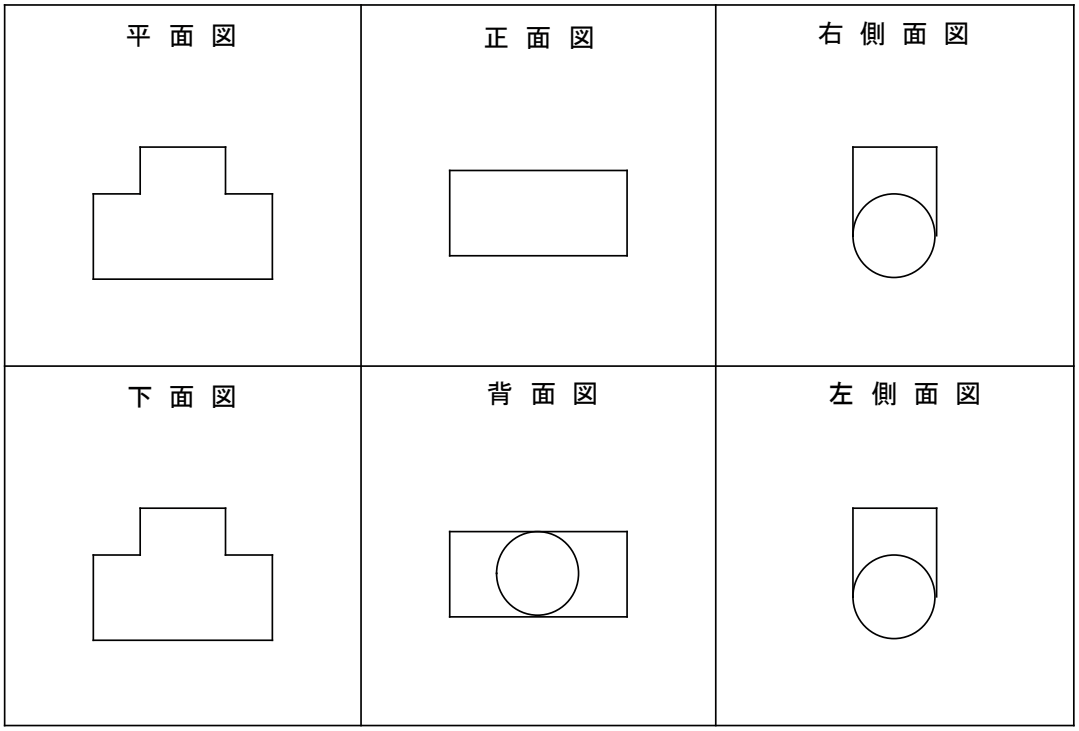

15.0：15.0：15.0
20.0：20.0：15.0
20.0：20.0：20.0
25.0：25.0：15.0
25.0：25.0：20.0
25.0：25.0：25.0
32.0：32.0：15.0
32.0：32.0：20.0
32.0：32.0：25.0
32.0：32.0：32.0
40.0：40.0：15.0
40.0：40.0：20.0
40.0：40.0：25.0
40.0：40.0：32.0
40.0：40.0：40.0
50.0：50.0：20.0
50.0：50.0：25.0
50.0：50.0：32.0
50.0：50.0：40.0
50.0：50.0：50.0
65.0：65.0：25.0
65.0：65.0：32.0
65.0：65.0：40.0
65.0：65.0：50.0
65.0：65.0：65.0
80.0：80.0：32.0
80.0：80.0：40.0
80.0：80.0：50.0
80.0：80.0：65.0
80.0：80.0：80.0
90.0 ： 90.0：40.0
90.0 ： 90.0：50.0
90.0 ： 90.0：65.0
90.0 ： 90.0：80.0
90.0 ： 90.0：90.0
100.0 ：100.0：40.0
100.0 ：100.0：50.0
100.0 ：100.0：65.0
100.0 ：100.0：80.0
100.0 ：100.0：90.0
100.0：100.0：100.0
125.0：125.0：50.0
125.0：125.0：65.0
125.0：125.0：80.0
125.0：125.0：90.0
125.0：125.0：100.0
125.0：125.0：125.0
150.0：150.0：65.0
150.0：150.0：80.0
150.0：150.0：90.0
150.0：150.0：100.0
150.0：150.0：125.0
150.0：150.0：150.0
200.0：200.0：90.0
200.0：200.0：100.0
200.0：200.0：125.0
200.0：200.0：150.0
200.0：200.0：200.0
250.0：250.0：100.0
250.0：250.0：125.0
250.0：250.0：150.0
250.0：250.0：200.0
250.0：250.0：250.0
300.0：300.0：125.0

300.0：300.0：150.0
300.0：300.0：200.0
300.0：300.0：250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0：1000.0：850.0
1000.0：1000.0：900.0
1000.0：1000.0：950.0
1000.0：1000.0：1000.0
1050.0：1050.0：900.0
1050.0：1050.0：950.0
1050.0：1050.0：1000.0
1050.0：1050.0：1050.0
1100.0：1100.0：950.0
1100.0：1100.0：1000.0
1100.0：1100.0：1050.0
1100.0：1100.0：1100.0
1150.0：1150.0：1000.0
1150.0：1150.0：1050.0
1150.0：1150.0：1100.0
1150.0：1150.0：1150.0
1200.0：1200.0：1050.0
1200.0：1200.0：1100.0
1200.0：1200.0：1150.0
1200.0：1200.0：1200.0

SUS316L S80-T(S) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (SUS316L S80-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

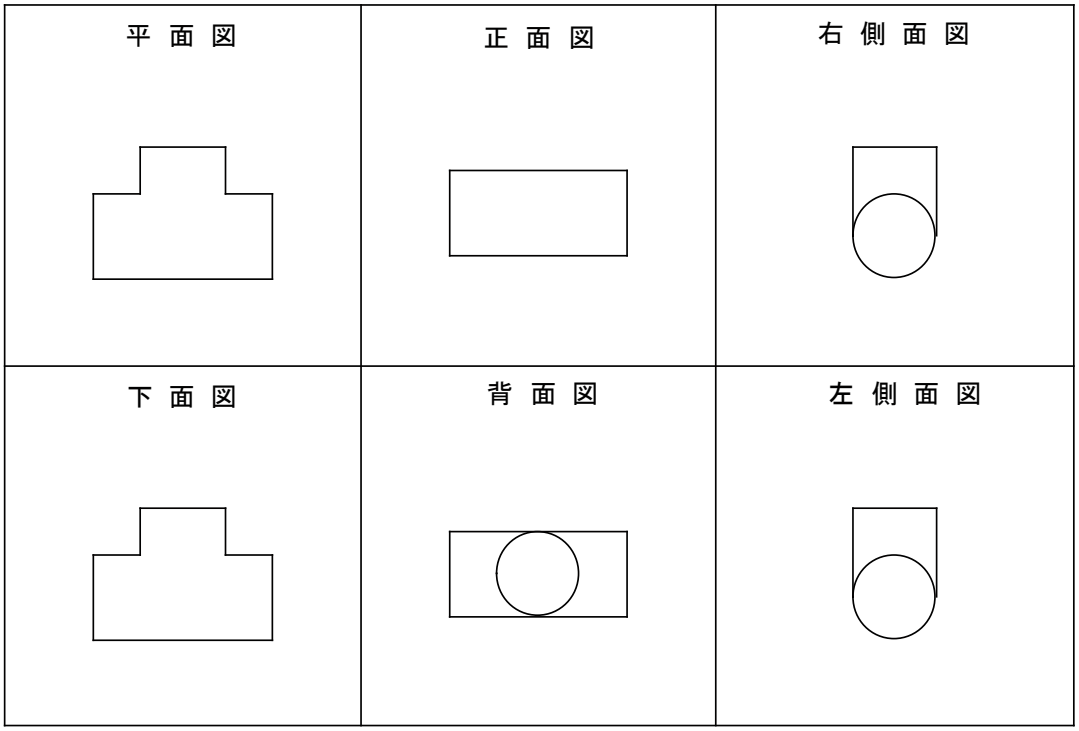

15.0：15.0：15.0
20.0：20.0：15.0
20.0：20.0：20.0
25.0：25.0：15.0
25.0：25.0：20.0
25.0：25.0：25.0
32.0：32.0：15.0
32.0：32.0：20.0
32.0：32.0：25.0
32.0：32.0：32.0
40.0：40.0 ：15.0
40.0：40.0 ：20.0
40.0：40.0 ：25.0
40.0：40.0 ：32.0
40.0：40.0 ：40.0
50.0：50.0 ：20.0
50.0：50.0 ：25.0
50.0：50.0 ：32.0
50.0：50.0 ：40.0
50.0：50.0 ：50.0
65.0：65.0：25.0
65.0：65.0：32.0
65.0：65.0：40.0
65.0：65.0：50.0
65.0：65.0：65.0
80.0：80.0：32.0
80.0：80.0：40.0
80.0：80.0：50.0
80.0：80.0：65.0
80.0：80.0：80.0
90.0： 90.0：40.0
90.0： 90.0：50.0
90.0： 90.0：65.0
90.0： 90.0：80.0
90.0： 90.0：90.0
100.0：100.0：40.0
100.0：100.0：50.0
100.0：100.0：65.0
100.0：100.0：80.0
100.0：100.0：90.0
100.0：100.0：100.0
125.0：125.0：50.0
125.0：125.0：65.0
125.0：125.0：80.0
125.0：125.0：90.0
125.0：125.0：100.0
125.0：125.0：125.0
150.0：150.0：65.0
150.0：150.0：80.0
150.0：150.0：90.0
150.0：150.0：100.0
150.0：150.0：125.0
150.0：150.0：150.0
200.0：200.0： 90.0
200.0：200.0：100.0
200.0：200.0：125.0
200.0：200.0：150.0
200.0：200.0：200.0
250.0：250.0：100.0
250.0：250.0：125.0
250.0：250.0：150.0
250.0：250.0：200.0
250.0：250.0：250.0
300.0：300.0：125.0

300.0：300.0：150.0
300.0：300.0：200.0
300.0：300.0：250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0：1000.0：850.0
1000.0：1000.0：900.0
1000.0：1000.0：950.0
1000.0：1000.0：1000.0
1050.0：1050.0：900.0
1050.0：1050.0：950.0
1050.0：1050.0：1000.0
1050.0：1050.0：1050.0
1100.0：1100.0：950.0
1100.0：1100.0：1000.0
1100.0：1100.0：1050.0
1100.0：1100.0：1100.0
1150.0：1150.0：1000.0
1150.0：1150.0：1050.0
1150.0：1150.0：1100.0
1150.0：1150.0：1150.0
1200.0：1200.0：1050.0
1200.0：1200.0：1100.0
1200.0：1200.0：1150.0
1200.0：1200.0：1200.0

PA12 S40-T(S) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (PA12S40-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PA12 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

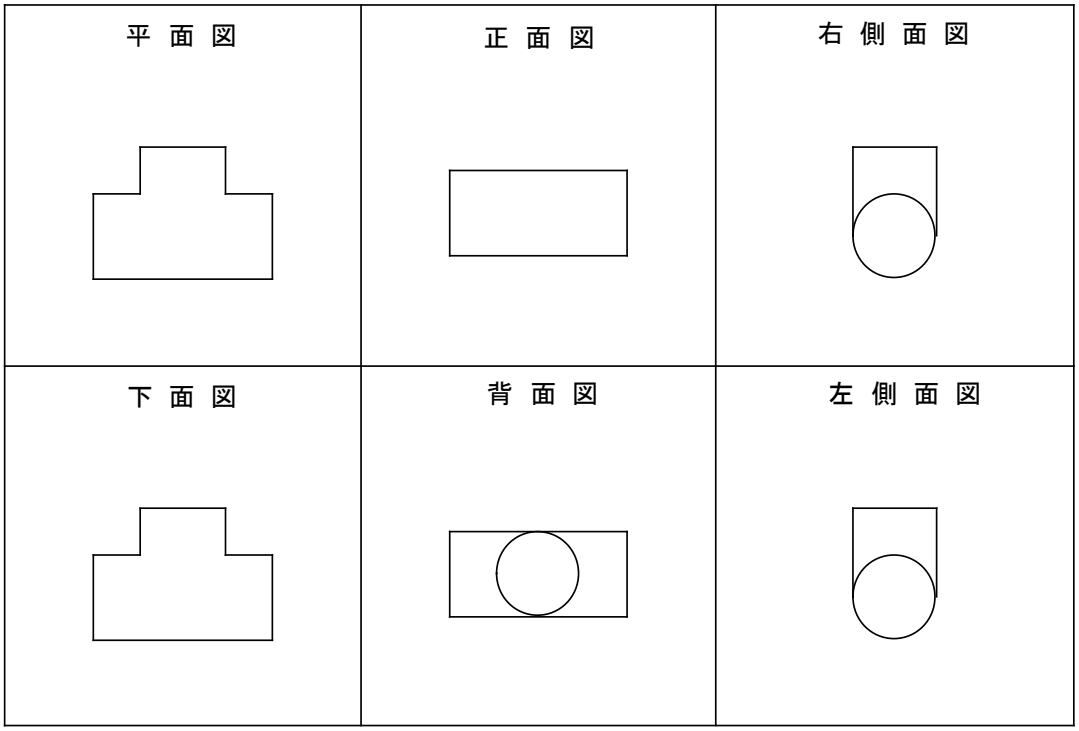

15.0: 15.0 : 15.0
20.0: 20.0 : 15.0
20.0: 20.0 : 20.0
25.0: 25.0 : 15.0
25.0: 25.0 : 20.0
25.0: 25.0 : 25.0
32.0: 32.0 : 15.0
32.0: 32.0 : 20.0
32.0: 32.0 : 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0 : 80.0: 50.0
80.0 : 80.0: 65.0
80.0 : 80.0: 80.0
90.0 : 90.0: 40.0
90.0 : 90.0: 50.0
90.0 : 90.0: 65.0
90.0 : 90.0: 80.0
90.0 : 90.0: 90.0
100.0 :100.0: 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 90.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 90.0
150.0 : 150.0 :100.0
150.0 : 150.0 :125.0
150.0 : 150.0 :150.0
200.0 : 200.0 : 90.0
200.0 : 200.0 :100.0
200.0 : 200.0 :125.0
200.0 : 200.0 :150.0
200.0 : 200.0 :200.0
250.0 : 250.0 :100.0
250.0 : 250.0 :125.0
250.0 : 250.0 :150.0
250.0 : 250.0 :200.0
250.0 : 250.0 :250.0
300.0 : 300.0 :125.0

300.0：300.0：150.0
300.0：300.0：200.0
300.0：300.0：250.0
300.0：300.0：300.0
350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0：1000.0：850.0
1000.0：1000.0：900.0
1000.0：1000.0：950.0
1000.0：1000.0：1000.0
1050.0：1050.0：900.0
1050.0：1050.0：950.0
1050.0：1050.0：1000.0
1050.0：1050.0：1050.0
1100.0：1100.0：950.0
1100.0：1100.0：1000.0
1100.0：1100.0：1050.0
1100.0：1100.0：1100.0
1150.0：1150.0：1000.0
1150.0：1150.0：1050.0
1150.0：1150.0：1100.0
1150.0：1150.0：1150.0
1200.0：1200.0：1050.0
1200.0：1200.0：1100.0
1200.0：1200.0：1150.0
1200.0：1200.0：1200.0

PA12 S80-T(S) 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 ティーズ (PA12S80-T(S))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PA12 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

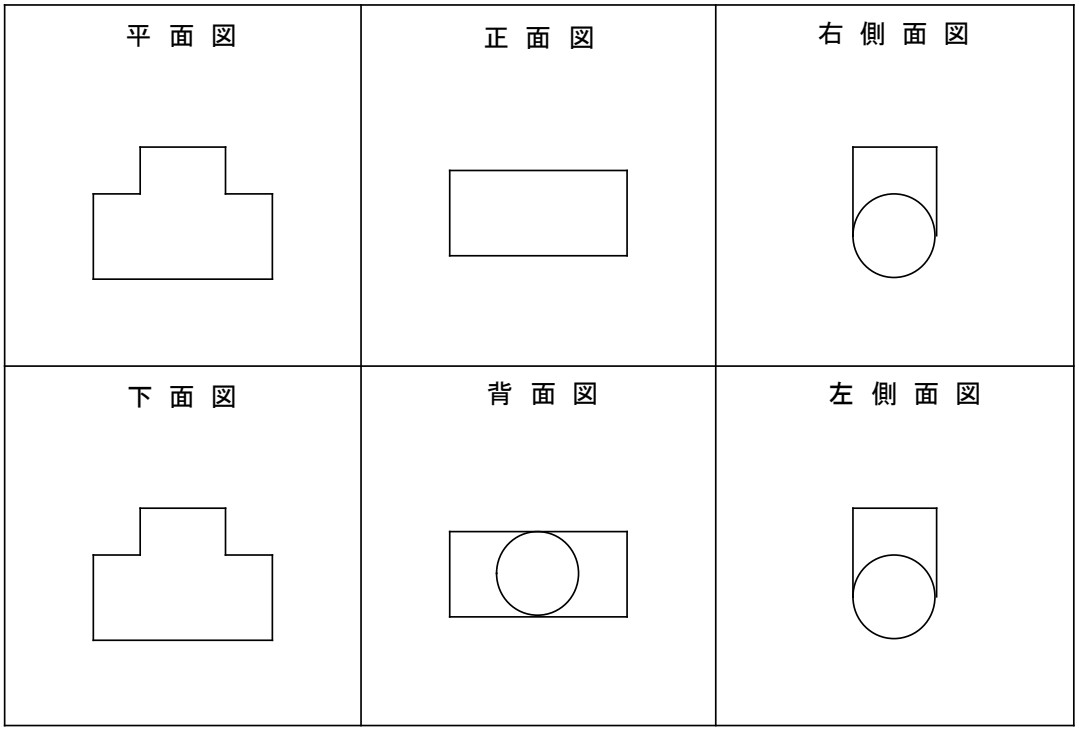

15.0: 15.0:15.0
20.0: 20.0:15.0
20.0: 20.0:20.0
25.0: 25.0:15.0
25.0: 25.0:20.0
25.0: 25.0:25.0
32.0: 32.0:15.0
32.0: 32.0:20.0
32.0: 32.0:25.0
32.0: 32.0:32.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
90.0: 90.0 : 40.0
90.0: 90.0 : 50.0
90.0: 90.0 : 65.0
90.0: 90.0 : 80.0
90.0: 90.0 : 90.0
100.0 : 100.0 : 40.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 65.0
100.0 : 100.0 : 80.0
100.0 : 100.0 : 90.0
100.0 : 100.0 :100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 65.0
125.0 : 125.0 : 80.0
125.0 : 125.0 : 90.0
125.0 : 125.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0
150.0 : 150.0 : 65.0
150.0 : 150.0 : 80.0
150.0 : 150.0 : 90.0
150.0 : 150.0 :100.0
150.0 : 150.0 :125.0
150.0 : 150.0 :150.0
200.0 : 200.0 : 90.0
200.0 : 200.0 :100.0
200.0 : 200.0 :125.0
200.0 : 200.0 :150.0
200.0 : 200.0 :200.0
250.0 : 250.0 :100.0
250.0 : 250.0 :125.0
250.0 : 250.0 :150.0
250.0 : 250.0 :200.0
250.0 : 250.0 :250.0
300.0 : 300.0 :125.0
300.0 : 300.0 :150.0
300.0 : 300.0 :200.0
300.0 : 300.0 :250.0
300.0 : 300.0 : 300.0

350.0：350.0：150.0
350.0：350.0：200.0
350.0：350.0：250.0
350.0：350.0：300.0
350.0：350.0：350.0
400.0：400.0：150.0
400.0：400.0：200.0
400.0：400.0：250.0
400.0：400.0：300.0
400.0：400.0：350.0
400.0：400.0：400.0
450.0：450.0：250.0
450.0：450.0：300.0
450.0：450.0：350.0
450.0：450.0：400.0
450.0：450.0：450.0
500.0：500.0：200.0
500.0：500.0：250.0
500.0：500.0：300.0
500.0：500.0：350.0
500.0：500.0：400.0
500.0：500.0：450.0
500.0：500.0：500.0
550.0：550.0：400.0
550.0：550.0：450.0
550.0：550.0：500.0
550.0：550.0：550.0
600.0：600.0：450.0
600.0：600.0：500.0
600.0：600.0：550.0
600.0：600.0：600.0
650.0：650.0：500.0
650.0：650.0：550.0
650.0：650.0：600.0
650.0：650.0：650.0
700.0：700.0：550.0
700.0：700.0：600.0
700.0：700.0：650.0
700.0：700.0：700.0
750.0：750.0：600.0
750.0：750.0：650.0
750.0：750.0：700.0
750.0：750.0：750.0
800.0：800.0：650.0
800.0：800.0：700.0
800.0：800.0：750.0
800.0：800.0：800.0
850.0：850.0：700.0
850.0：850.0：750.0
850.0：850.0：800.0
850.0：850.0：850.0
900.0：900.0：750.0
900.0：900.0：800.0
900.0：900.0：850.0
900.0：900.0：900.0
950.0：950.0：800.0
950.0：950.0：850.0
950.0：950.0：900.0
950.0：950.0：950.0
1000.0：1000.0：850.0
1000.0：1000.0：900.0
1000.0：1000.0：950.0
1000.0：1000.0：1000.0
1050.0：1050.0：900.0
1050.0：1050.0：950.0
1050.0：1050.0：1000.0
1050.0：1050.0：1050.0
1100.0：1100.0：950.0
1100.0：1100.0：1000.0
1100.0：1100.0：1050.0
1100.0：1100.0：1100.0
1150.0：1150.0：1000.0
1150.0：1150.0：1050.0
1150.0：1150.0：1100.0
1150.0：1150.0：1150.0
1200.0：1200.0：1050.0
1200.0：1200.0：1100.0
1200.0：1200.0：1150.0
1200.0：1200.0：1200.0

AD-T(*)　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手　90°Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0

HF-CHDR-B2K　JFEポリブテン管用継手 PBヘッダー(2本)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

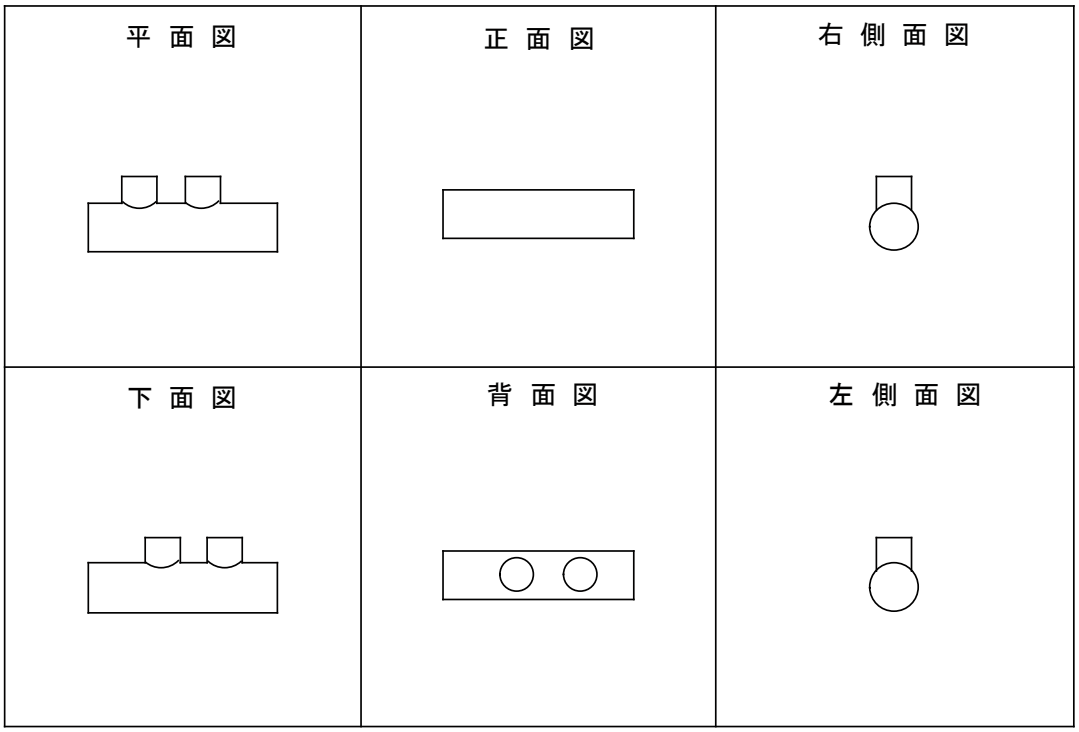

20.0　：　20.0　：　13.0

HF-CHDR-B3K　JFEポリブテン管用継手 PBヘッダー(3本)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

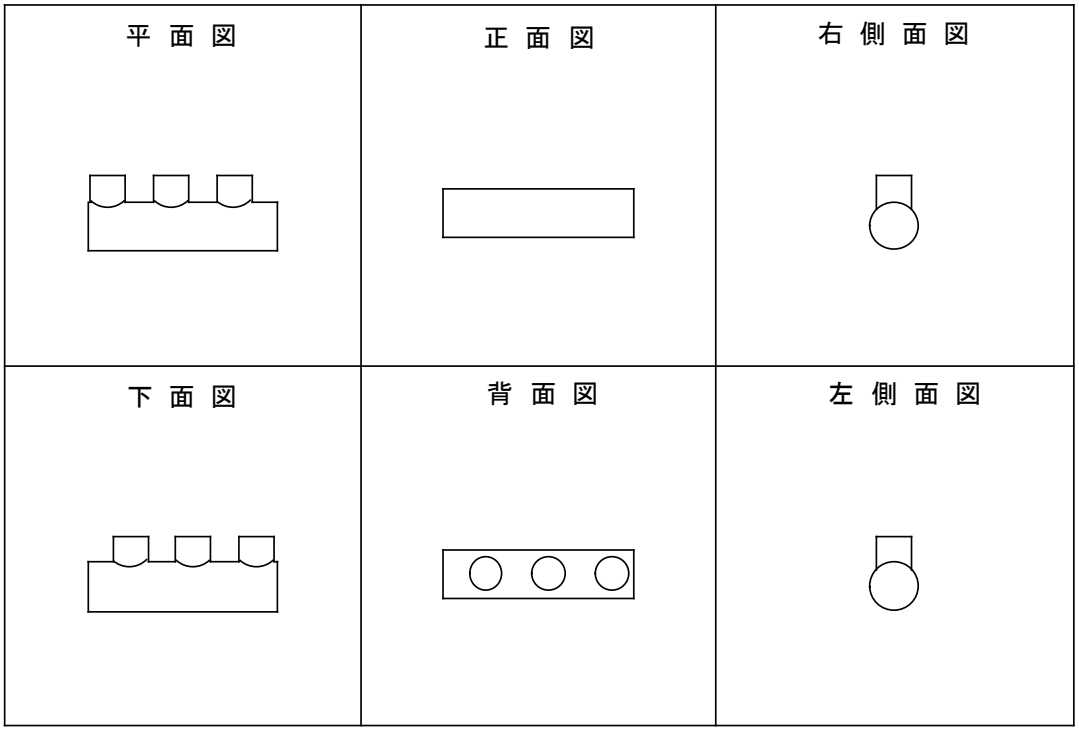

13.0　:　13.0　:　13.0
20.0　:　20.0　:　13.0

HF-YT　JFEポリブテン管用継手 H種Y字型径違いチー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

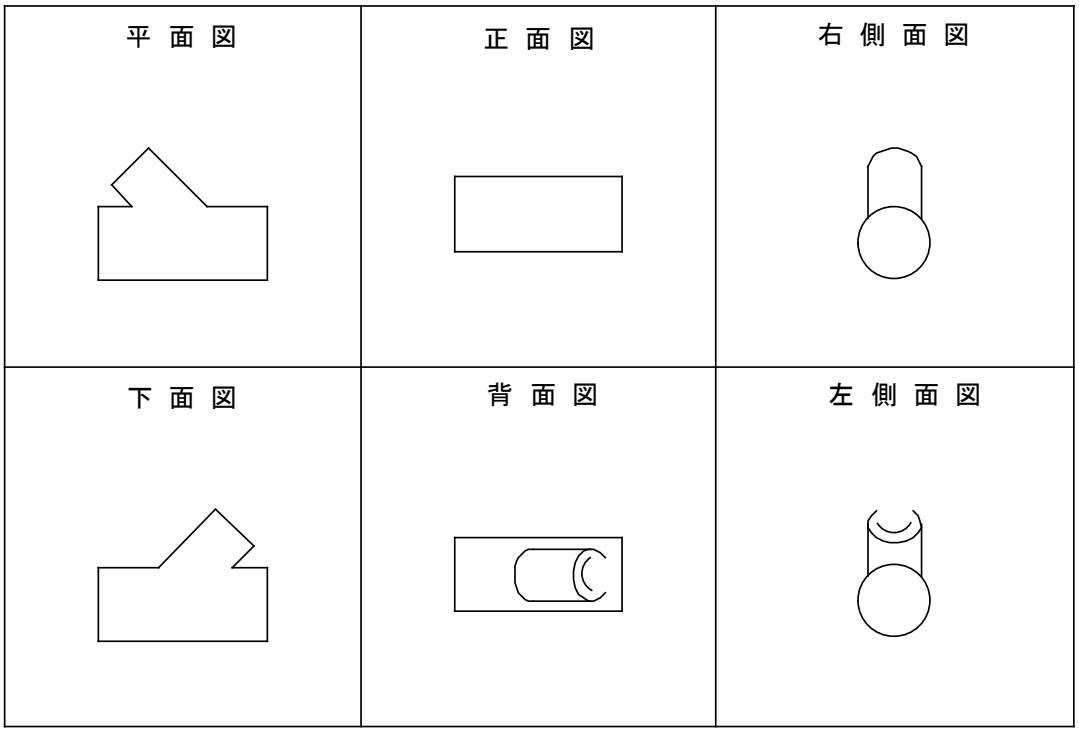

16.0　：　16.0　：　13.0
20.0　：　20.0　：　13.0

HI-T(*) 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

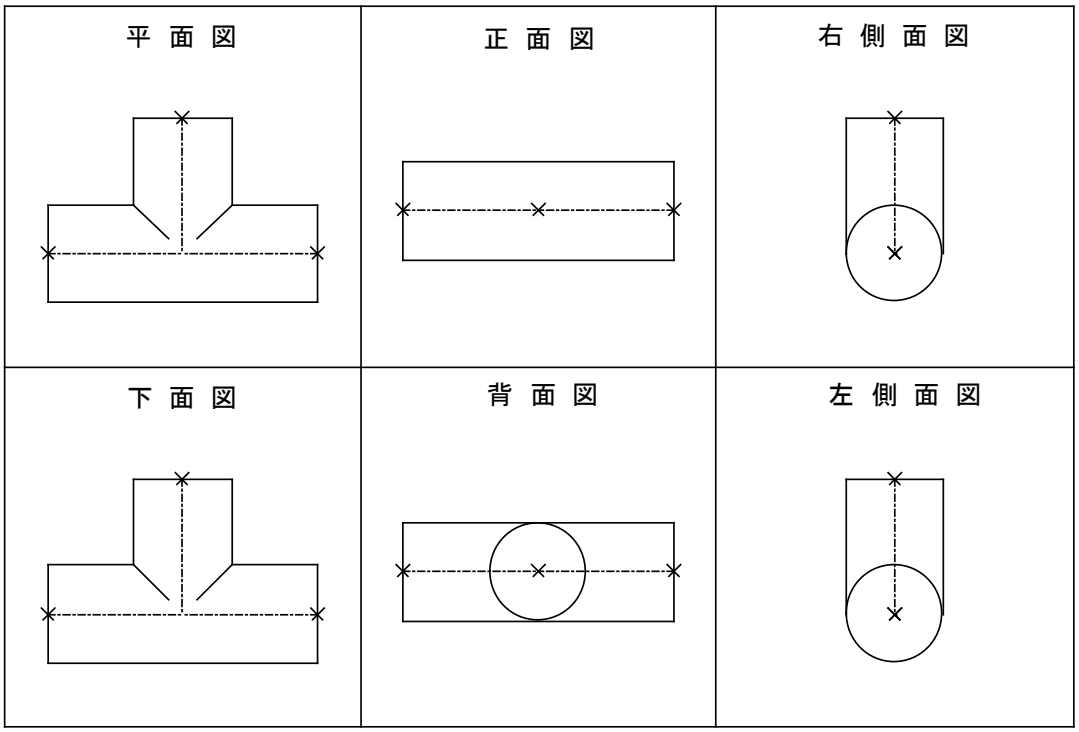

13.0:13.0:13.0	30.0:30.0: 16.0	50.0:50.0:16.0	75.0:75.0:75.0
16.0:16.0:13.0	30.0:30.0: 20.0	50.0:50.0:20.0	100.0:100.0:50.0
16.0:16.0:16.0	30.0:30.0: 25.0	50.0:50.0:25.0	100.0:100.0:75.0
20.0:20.0:13.0	30.0:30.0: 30.0	50.0:50.0:30.0	100.0:100.0:100.0
20.0:20.0:16.0	35.0:35.0: 35.0	50.0:50.0:40.0	125.0: 125.0: 100.0
20.0:20.0:20.0	40.0:40.0: 13.0	50.0:50.0:50.0	125.0: 125.0: 125.0
25.0:25.0:13.0	40.0:40.0: 16.0	65.0:65.0:50.0	150.0: 150.0: 75.0
25.0:25.0:16.0	40.0:40.0 :20.0	65.0:65.0:65.0	150.0: 150.0: 100.0
25.0:25.0:20.0	40.0:40.0 :25.0	75.0:75.0:25.0	150.0: 150.0: 125.0
25.0:25.0:25.0	40.0:40.0 :30.0	75.0:75.0:40.0	150.0: 150.0: 150.0
28.0:28.0:28.0	40.0:40.0 :40.0	75.0:75.0:50.0	
30.0:30.0:13.0	50.0:50.0 :13.0	75.0:75.0:65.0	

HT-T(*) 耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

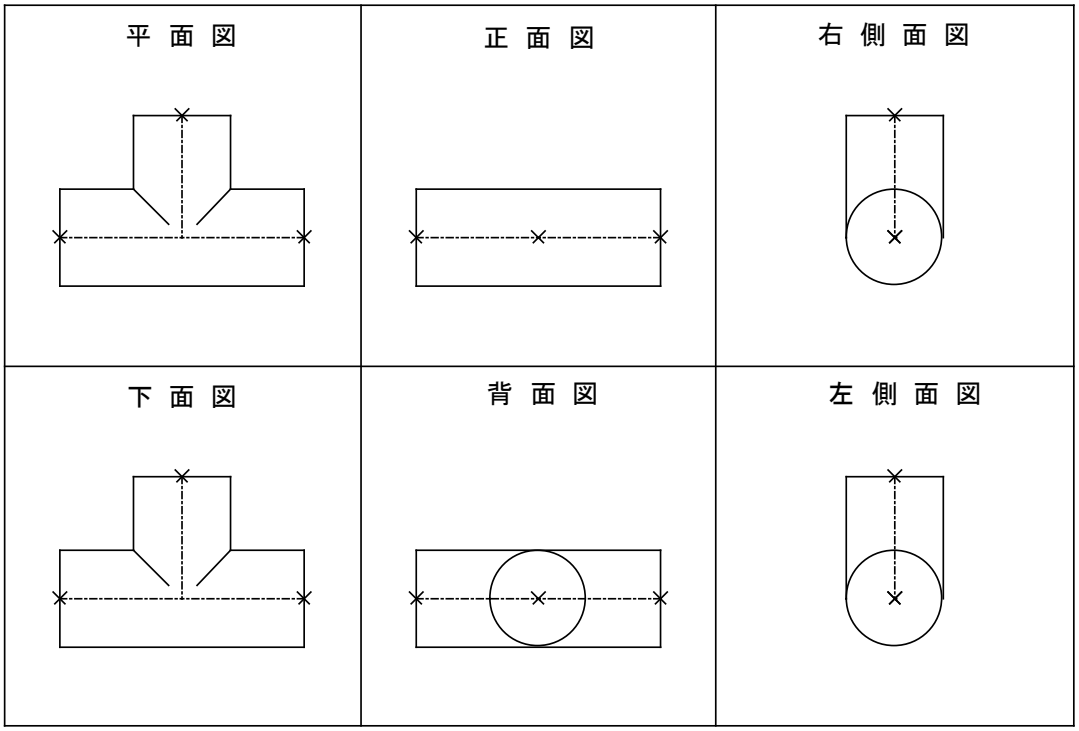

13.0 : 13.0 : 13.0
16.0 : 16.0 : 13.0
16.0 : 16.0 : 16.0
20.0 : 20.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 16.0
20.0 : 20.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 13.0
25.0 : 25.0 : 16.0
25.0 : 25.0 : 20.0
25.0 : 25.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 13.0
30.0 : 30.0 : 16.0
30.0 : 30.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 25.0
30.0 : 30.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 13.0
40.0 : 40.0 : 16.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 30.0
40.0 : 40.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 13.0
50.0 : 50.0 : 16.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 30.0
50.0 : 50.0 : 40.0
50.0 : 50.0 : 50.0
65.0 : 65.0 : 13.0
65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

K-TRST-H-N　旧)チーズ　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-H-U　旧)チーズ　底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-H　旧)チーズ　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

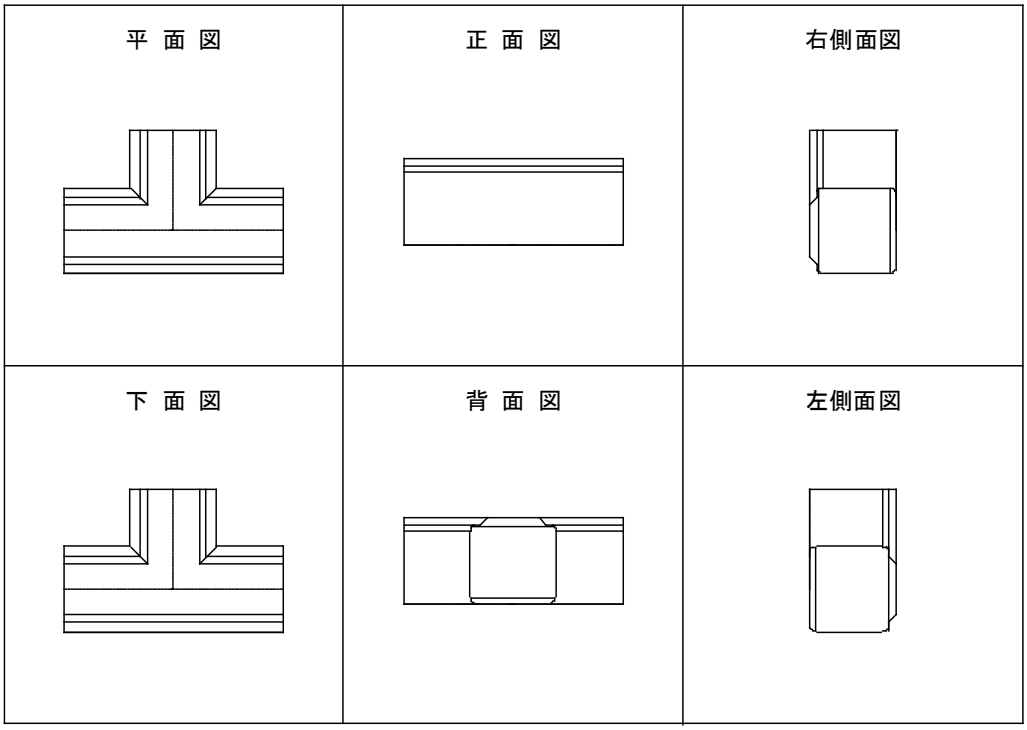

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-L-N　旧)チーズ　ネット底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

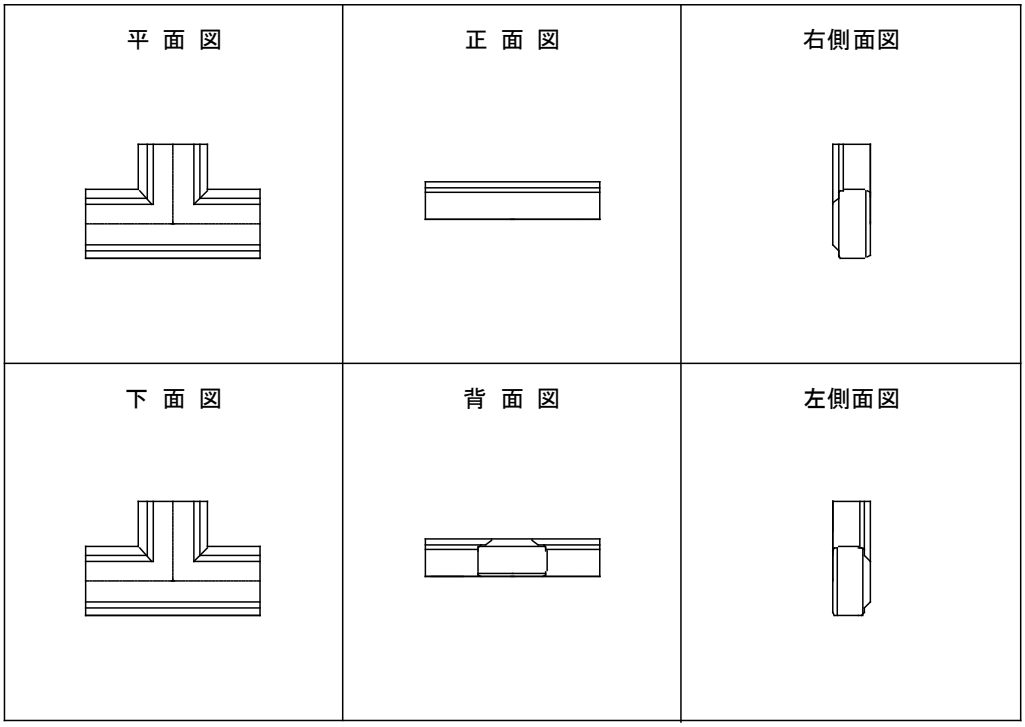

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-L-U　旧)チーズ　底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-L　旧)チーズ 標準タイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-H-N　旧)チーズ ネット底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

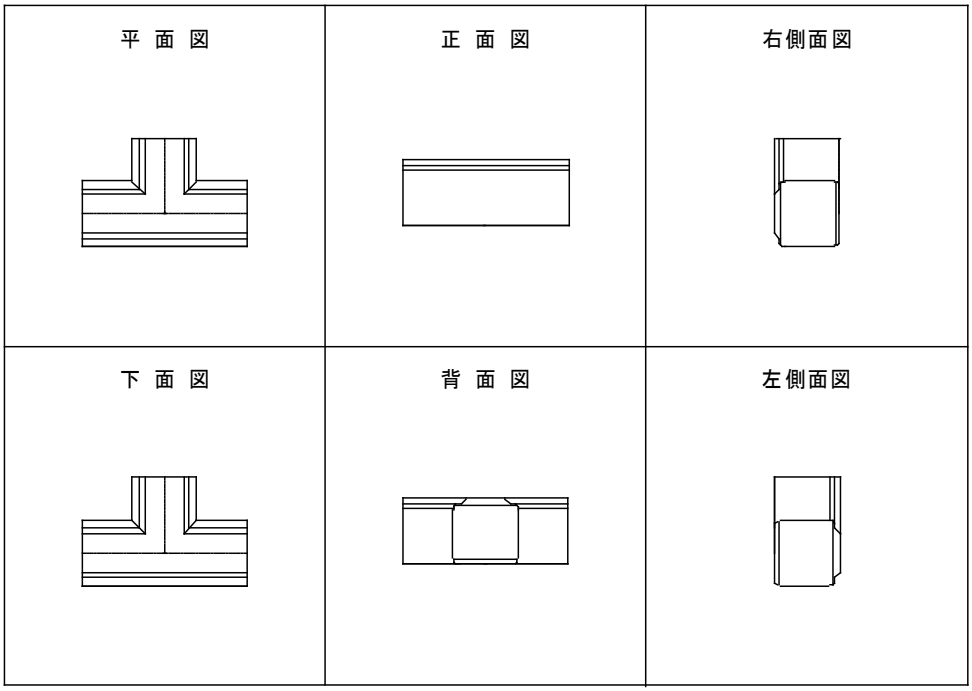

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-H-U　旧)チーズ 底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

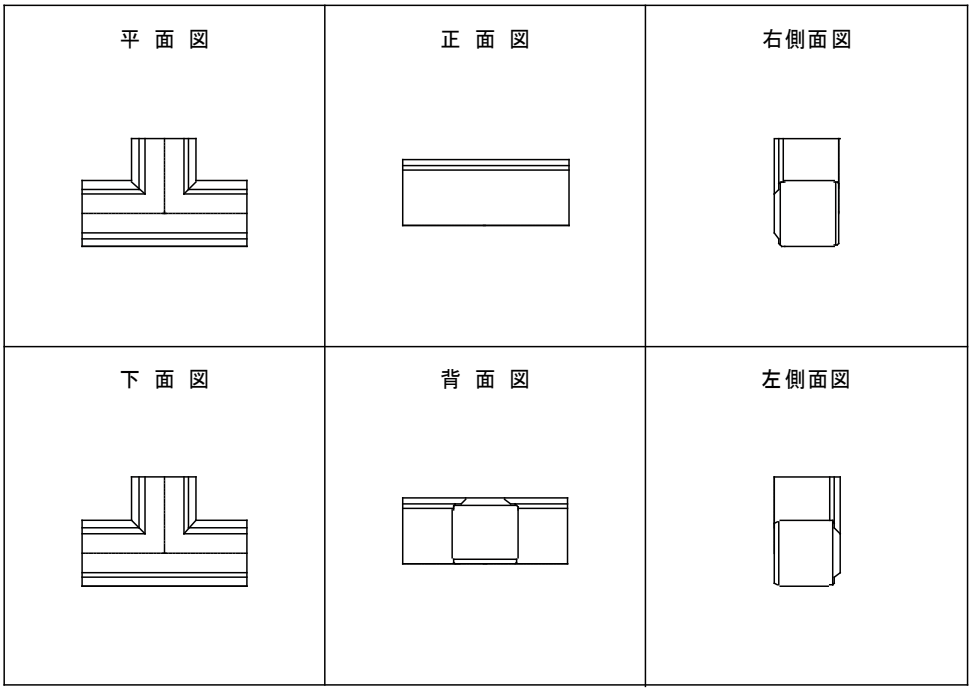

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-H　旧)チーズ　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

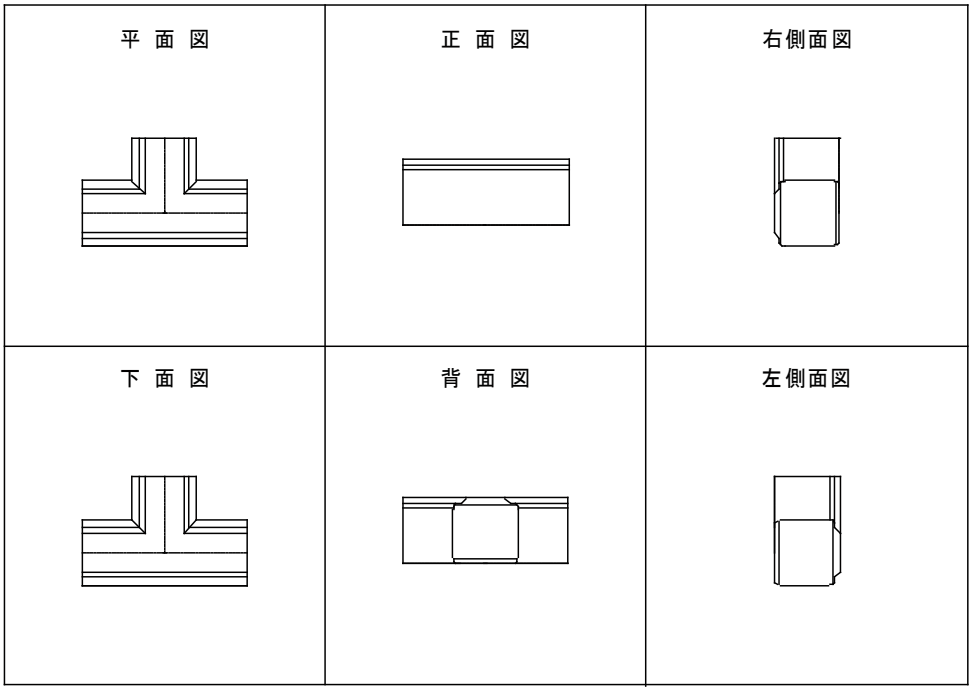

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-L-N　旧)チーズ　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

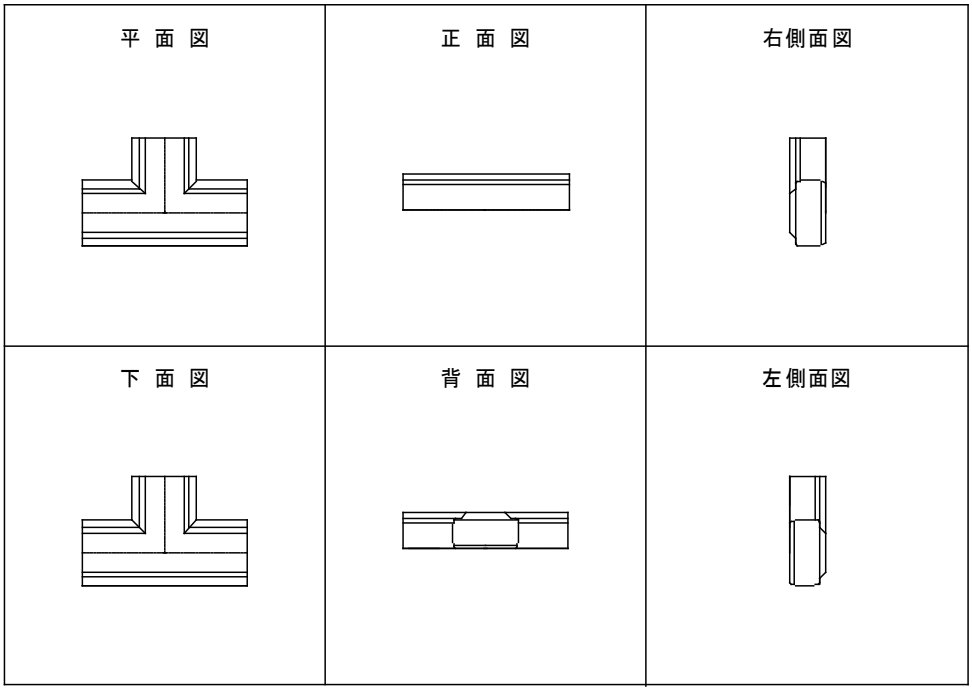

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-L-U　旧)チーズ　底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

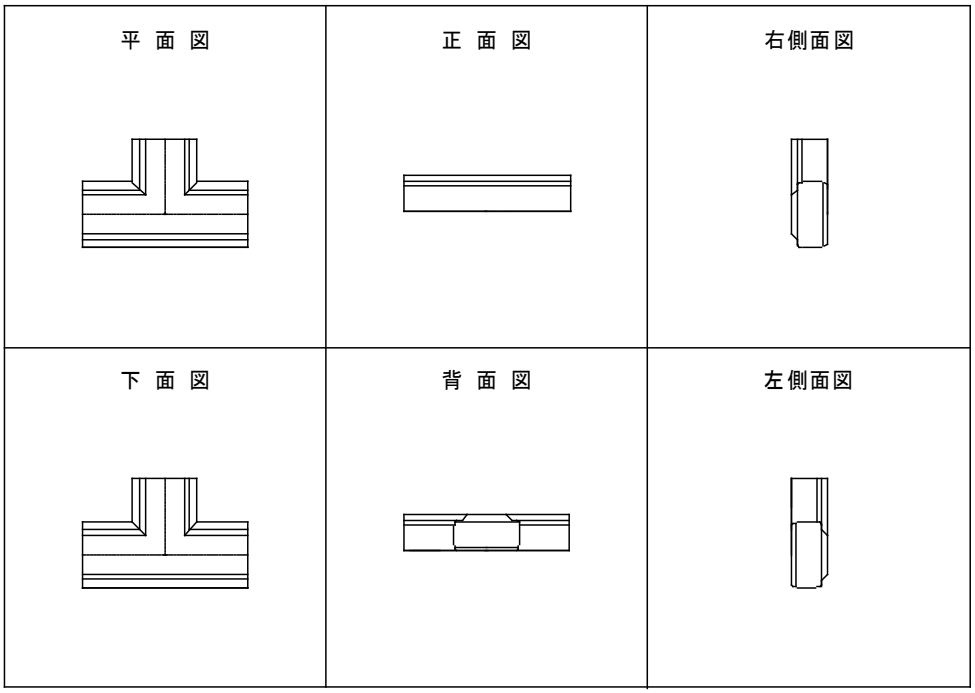

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-L　旧)チーズ　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

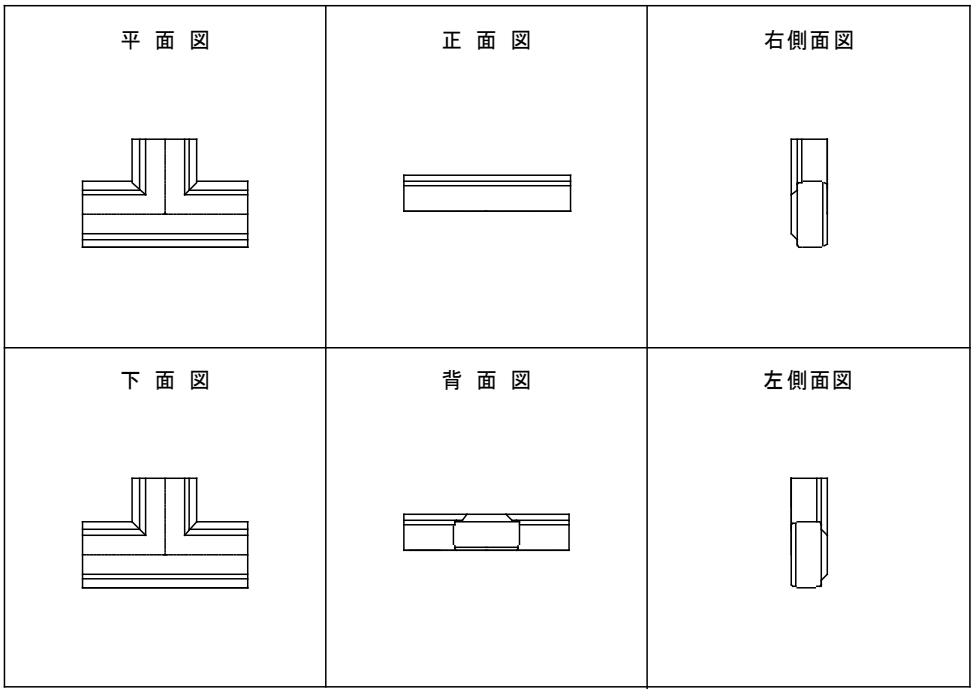

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-H-N　旧)チーズ　ネット底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

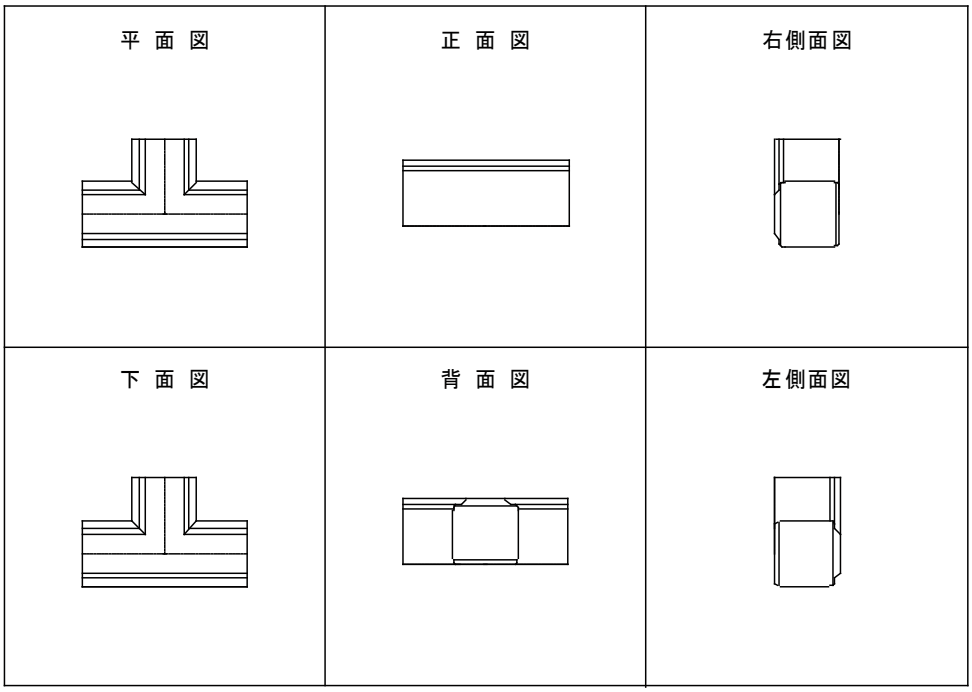

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-H-U　旧)チーズ　底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

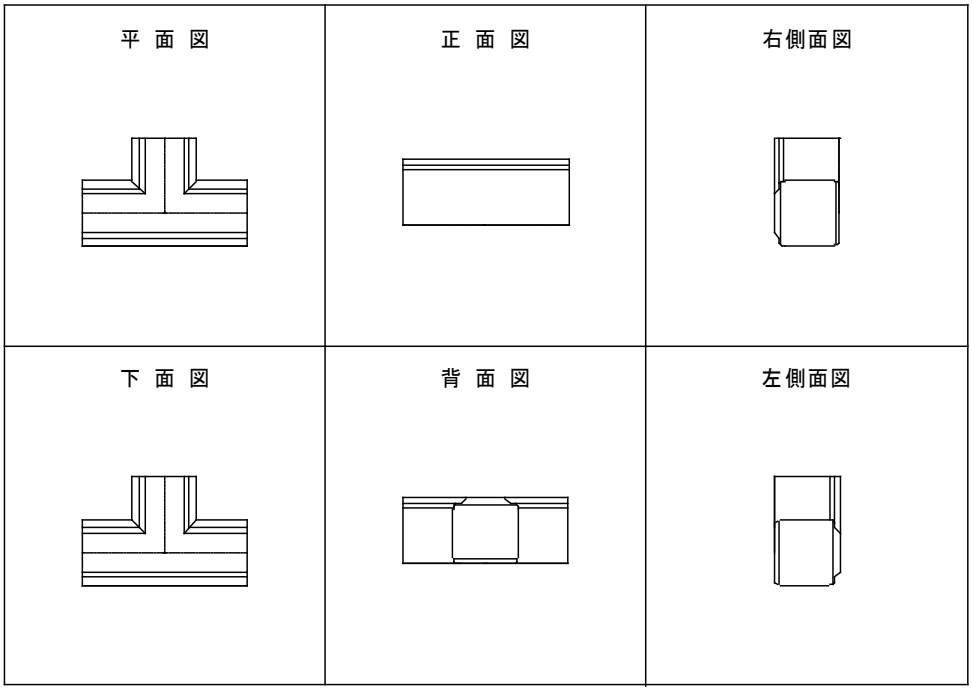

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-H　旧)チーズ　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

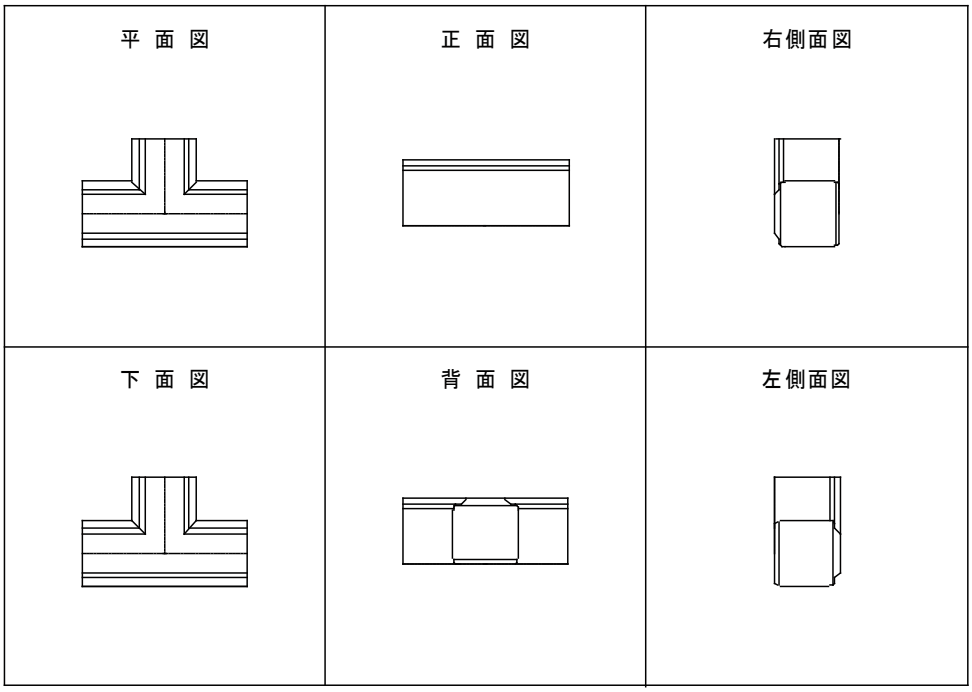

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-L-N　旧)チーズ　ネット底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

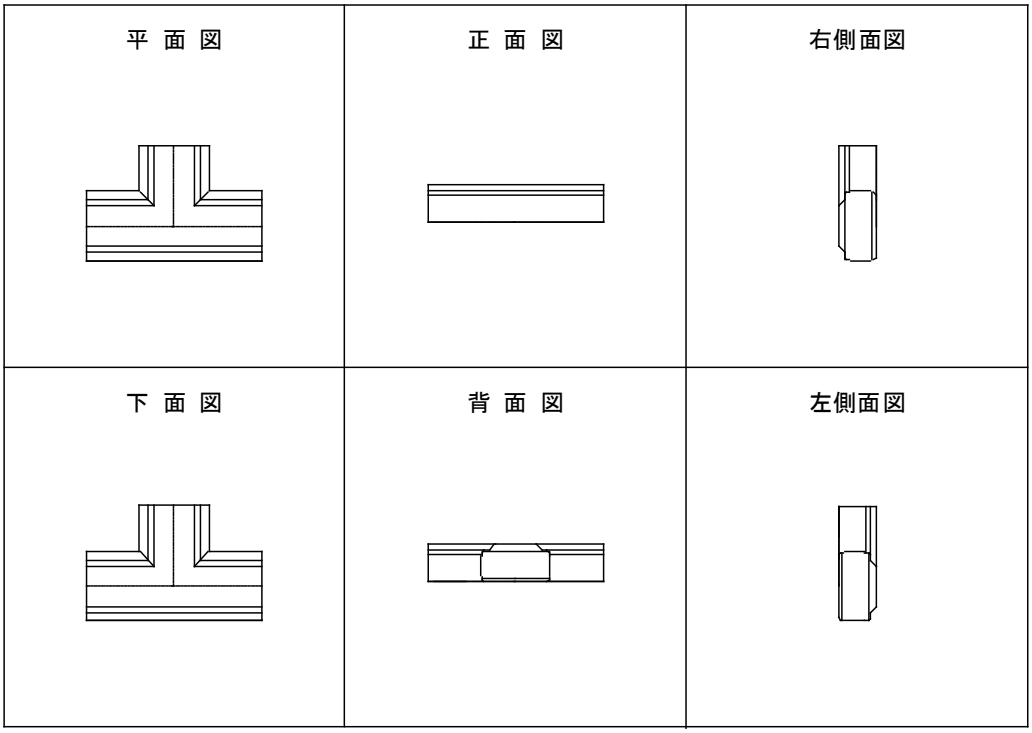

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-L-U　旧)チーズ　底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

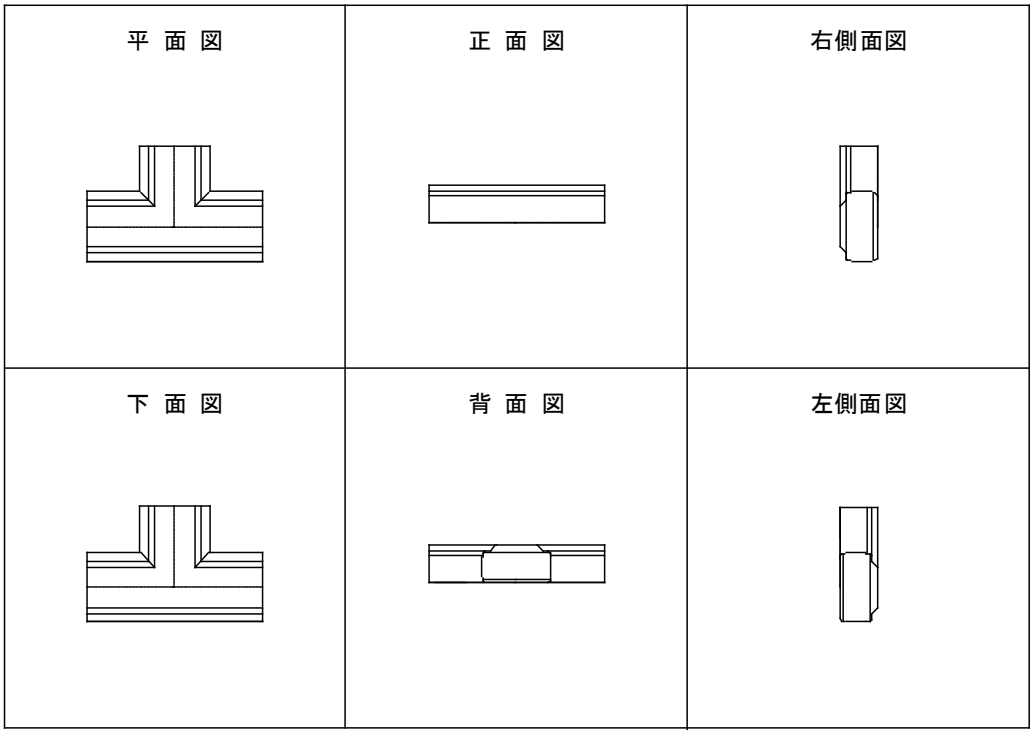

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-L　旧)チーズ　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

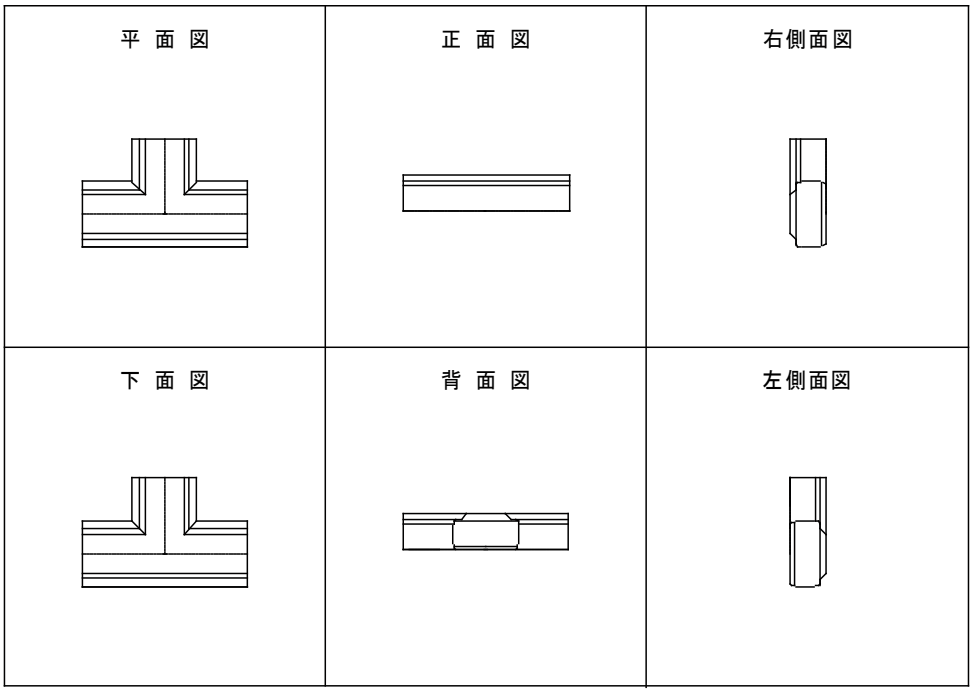

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-H-N　旧)チーズ　ネット底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

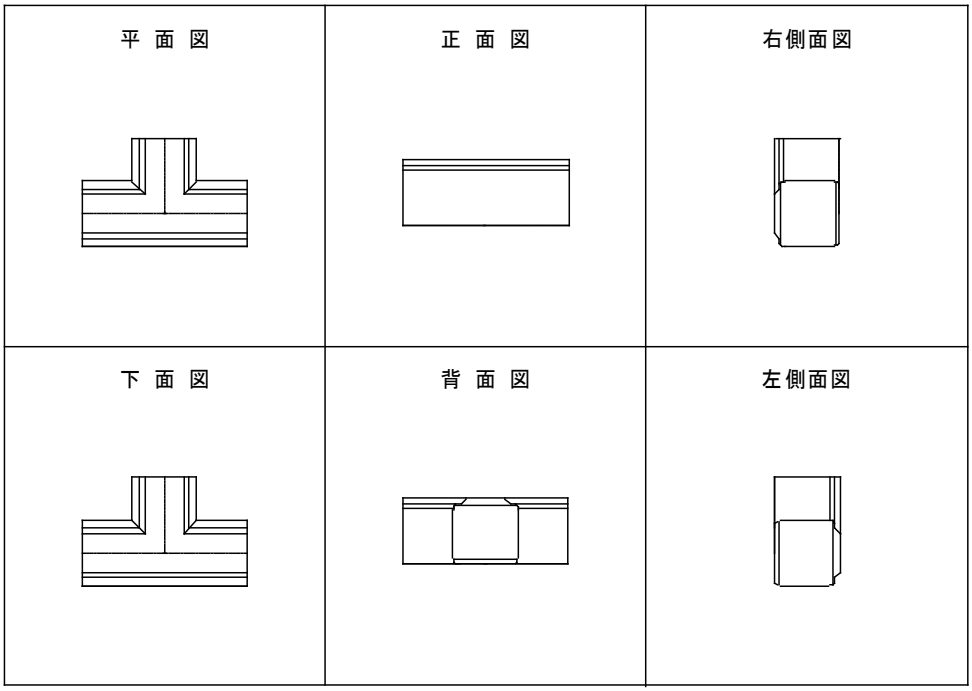

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-H-U　旧)チーズ　底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

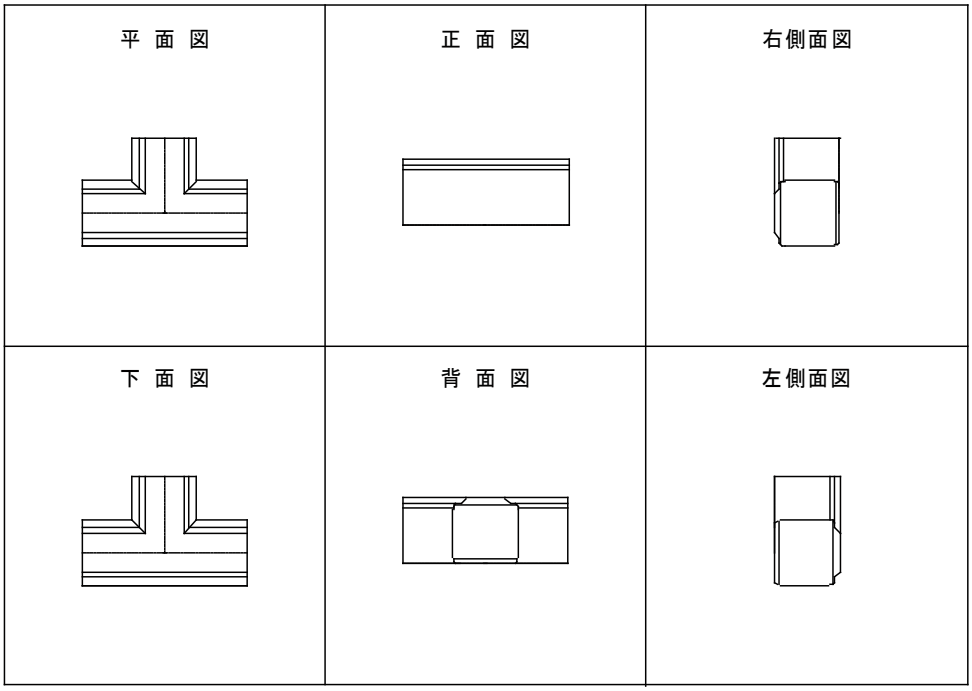

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-H　旧)チーズ　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップタイプ］－［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

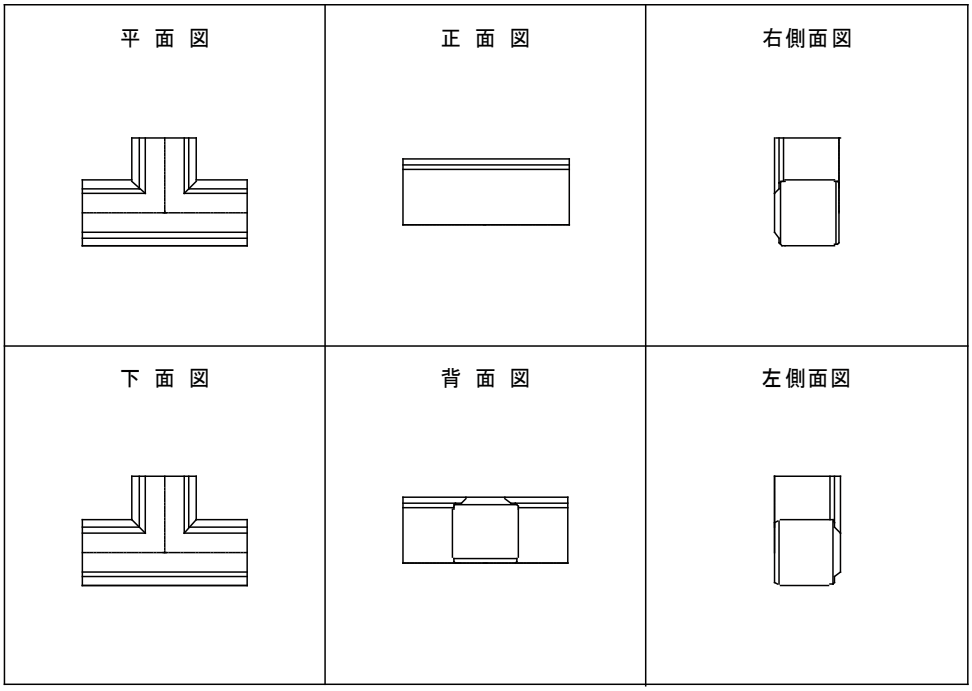

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-L-N　旧)チーズ　ネット底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

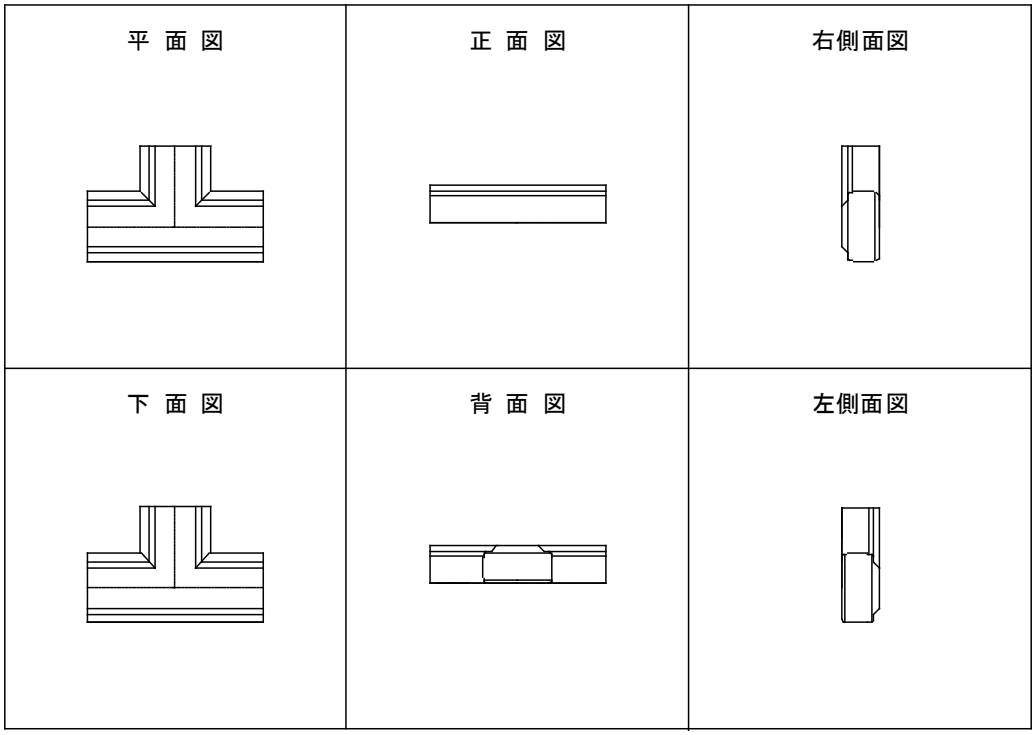

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-L-U　旧)チーズ　底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

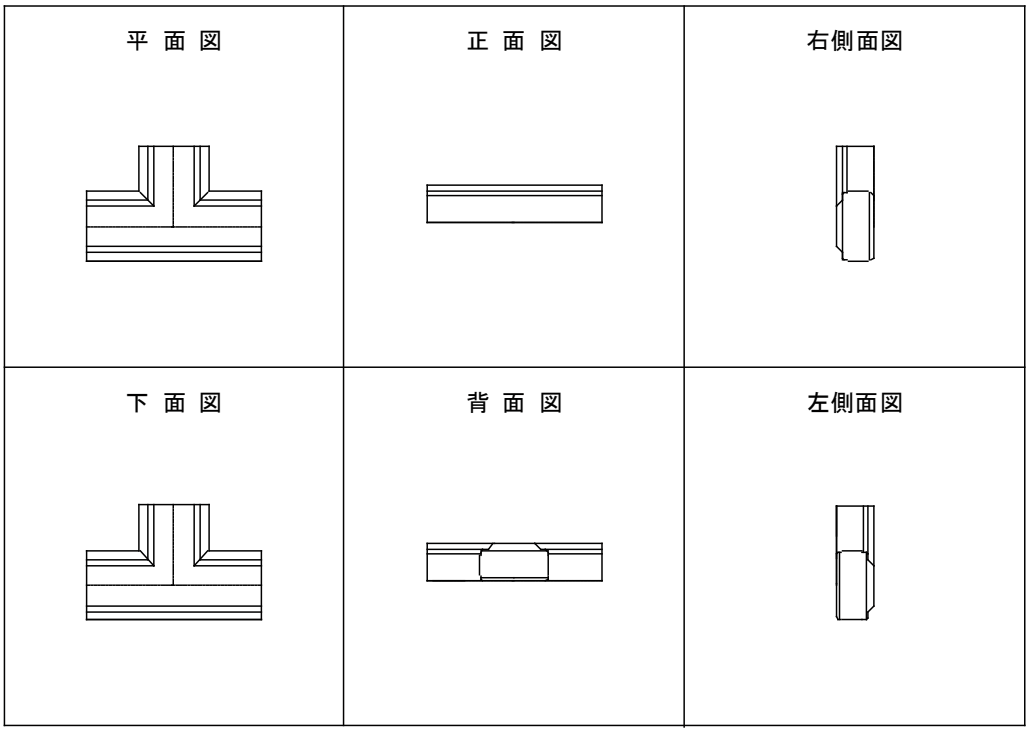

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-L　旧)チーズ ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

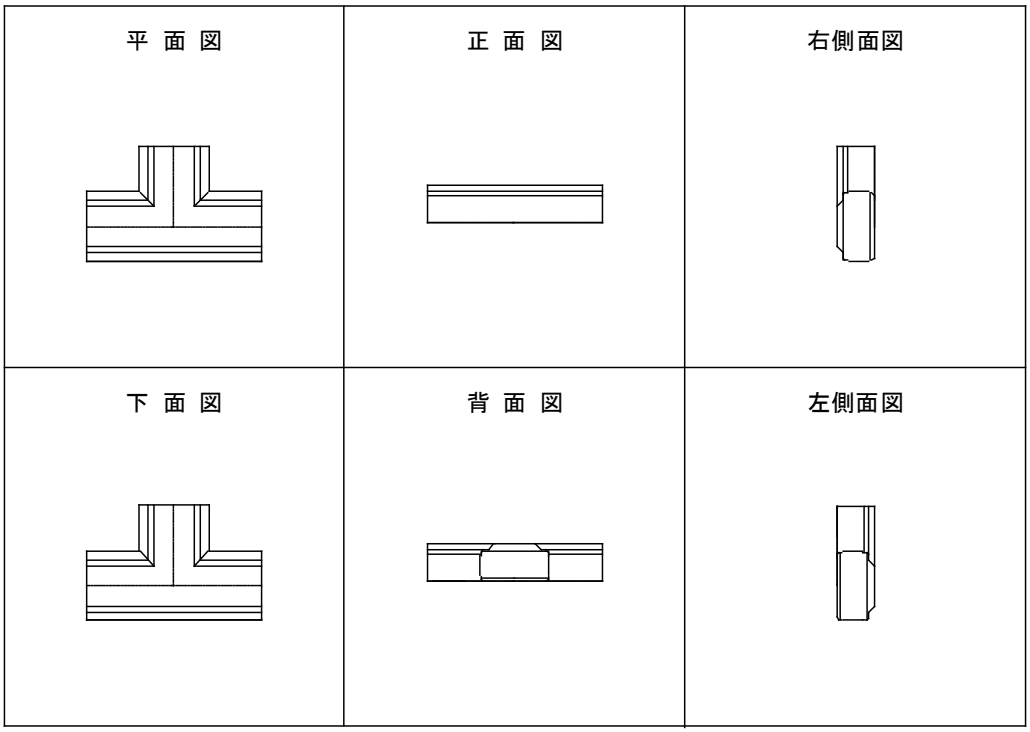

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

KH-T　エスロカチット　チーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

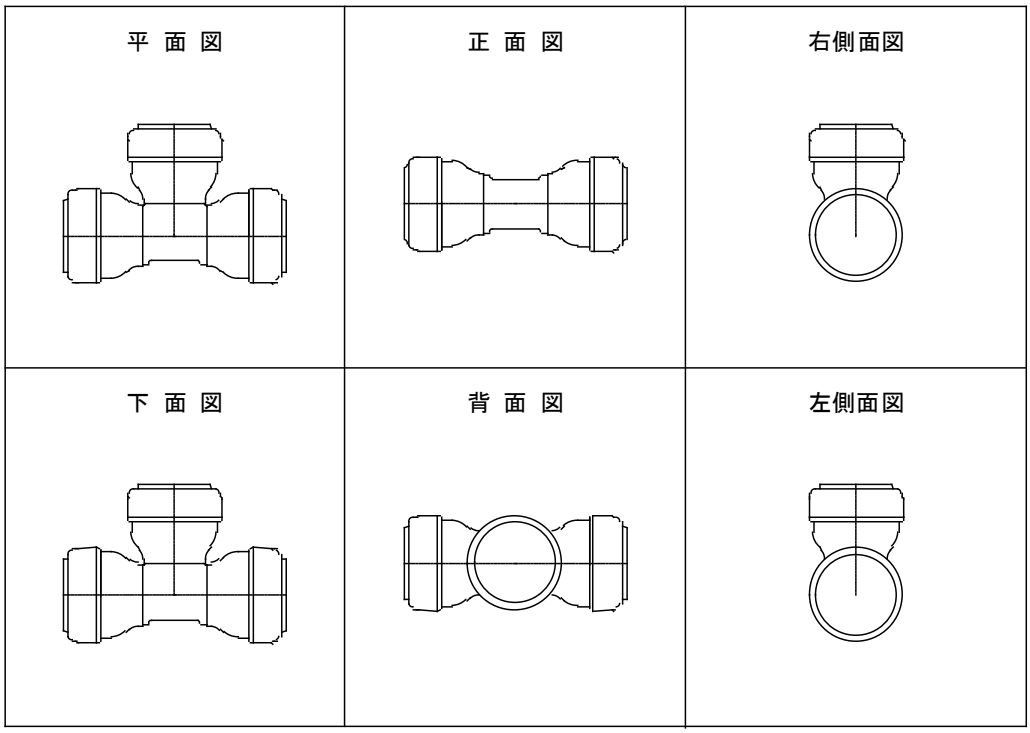

13.0: 13.0: 13.0
16.0: 16.0: 16.0
20.0: 20.0: 20.0
13.0: 13.0: 10.0
13.0: 10.0: 10.0
16.0: 16.0: 13.0
16.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
20.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 16.0

KH-TE　エスロカチットE　チーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［エスロカチットE］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

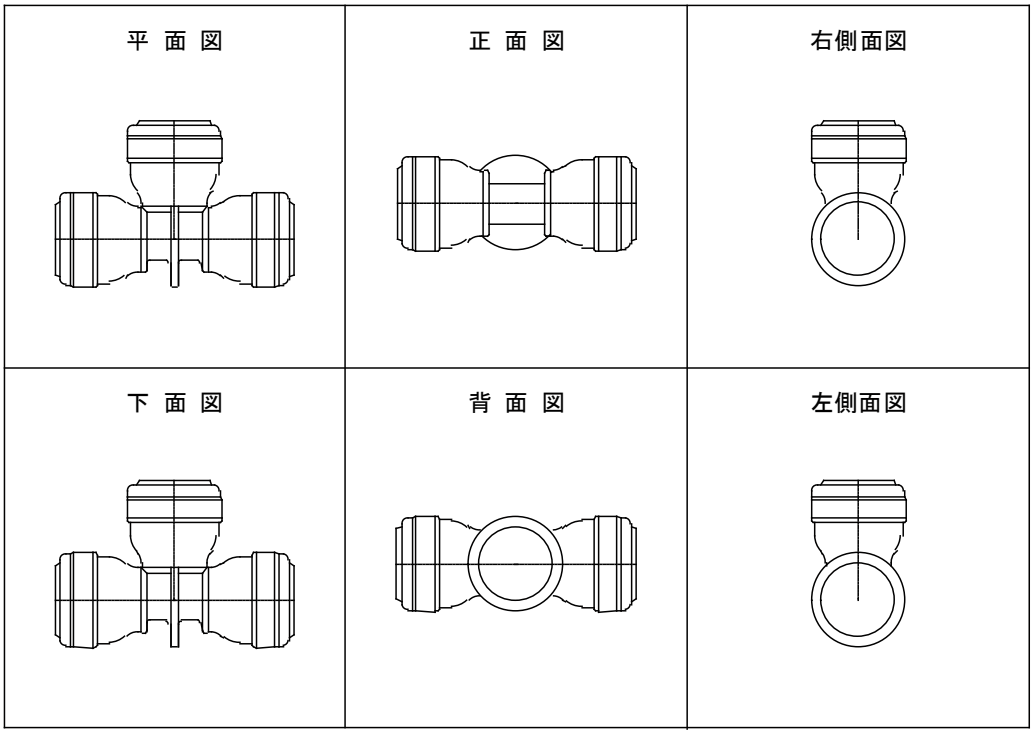

13.0: 13.0: 13.0
16.0: 16.0: 13.0
16.0: 13.0: 13.0
16.0: 16.0: 16.0

PCPQK-T(*)　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

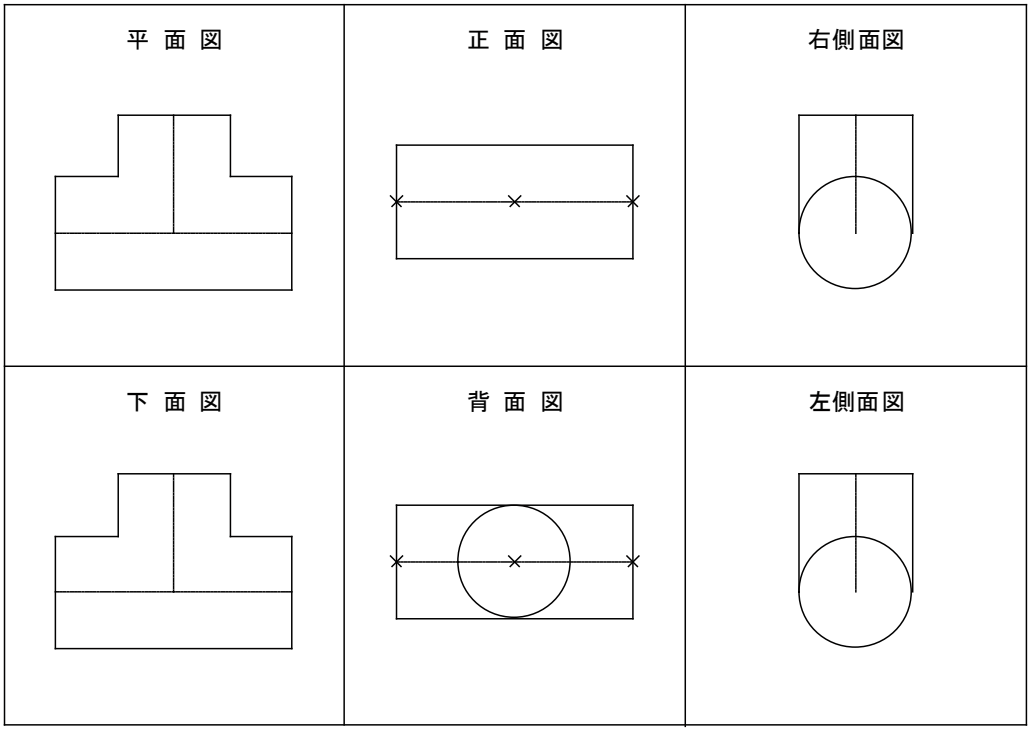

15.0:15.0:15.0
20.0:20.0:20.0
25.0:25.0:25.0
32.0:32.0:32.0
40.0:40.0:40.0
50.0:50.0:50.0
65.0:65.0:65.0
80.0:80.0:80.0
100.0:100.0:100.0
20.0:20.0:15.0
25.0:25.0:15.0
25.0:25.0:20.0
32.0:32.0:20.0
32.0:32.0:25.0
40.0:40.0:20.0
40.0:40.0:25.0
40.0:40.0:32.0
50.0:50.0:20.0
50.0:50.0:25.0
50.0:50.0:32.0
50.0:50.0:40.0
65.0:65.0:40.0
65.0:65.0:50.0
80.0:80.0:32.0
80.0:80.0:40.0
80.0:80.0:50.0
80.0:80.0:65.0
100.0:100.0:32.0
100.0:100.0:40.0
100.0:100.0:50.0
100.0:100.0:65.0
100.0:100.0:80.00

PEP-KFT10k　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付EF片受チーズ10k

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

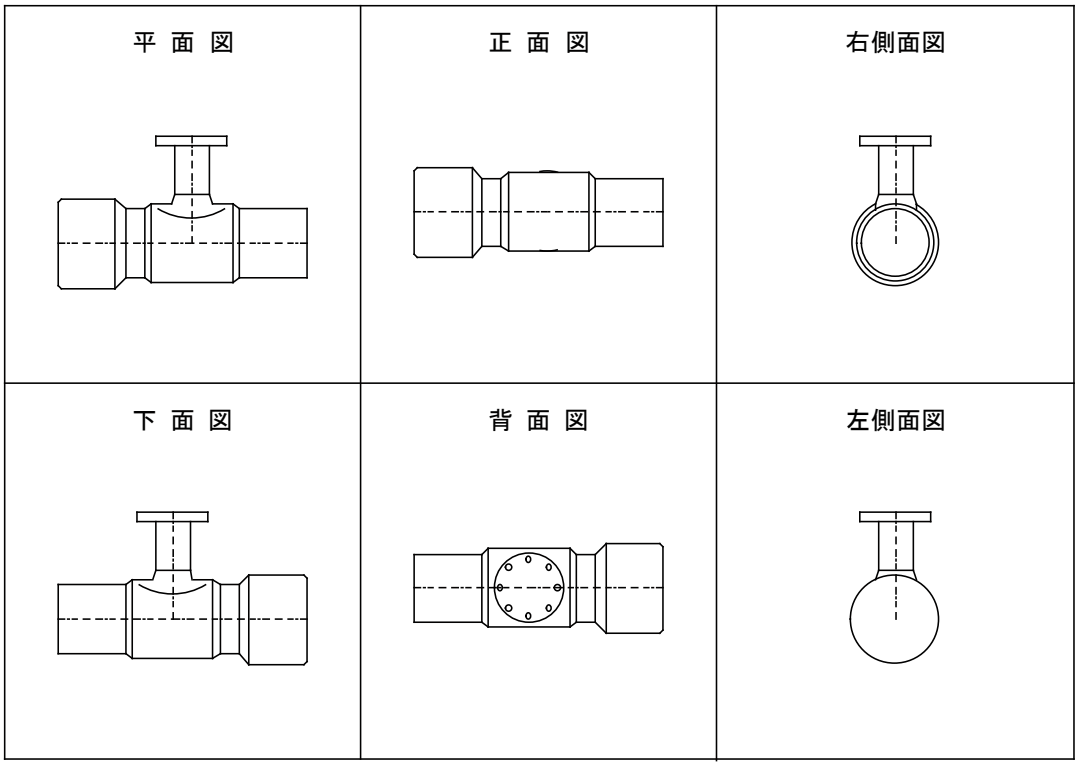

150.0 :　150.0　: 75.0
150.0 :　150.0　: 100.0

PEP-KFT7.5k　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付EF片受チーズ7.5k

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 :　150.0　: 75.0
150.0 :　150.0　: 100.0

PEP-KT　水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受チーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 :　150.0　: 75.0
150.0 :　150.0　: 100.0
150.0 :　150.0　: 150.0

PEP-PESDT　水道配水用ポリエチレン管継手 PE差口付鋳鉄製T字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0　：　75.0
100.0：　100.0　：　75.0
150.0：　150.0　：　75.0
150.0：　150.0　：　100.0
150.0：　150.0　：　100.0
200.0：　200.0　：　75.0
200.0：　200.0　：　100.0

PEP-SFT10kⅠ　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付チーズ10kⅠ形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

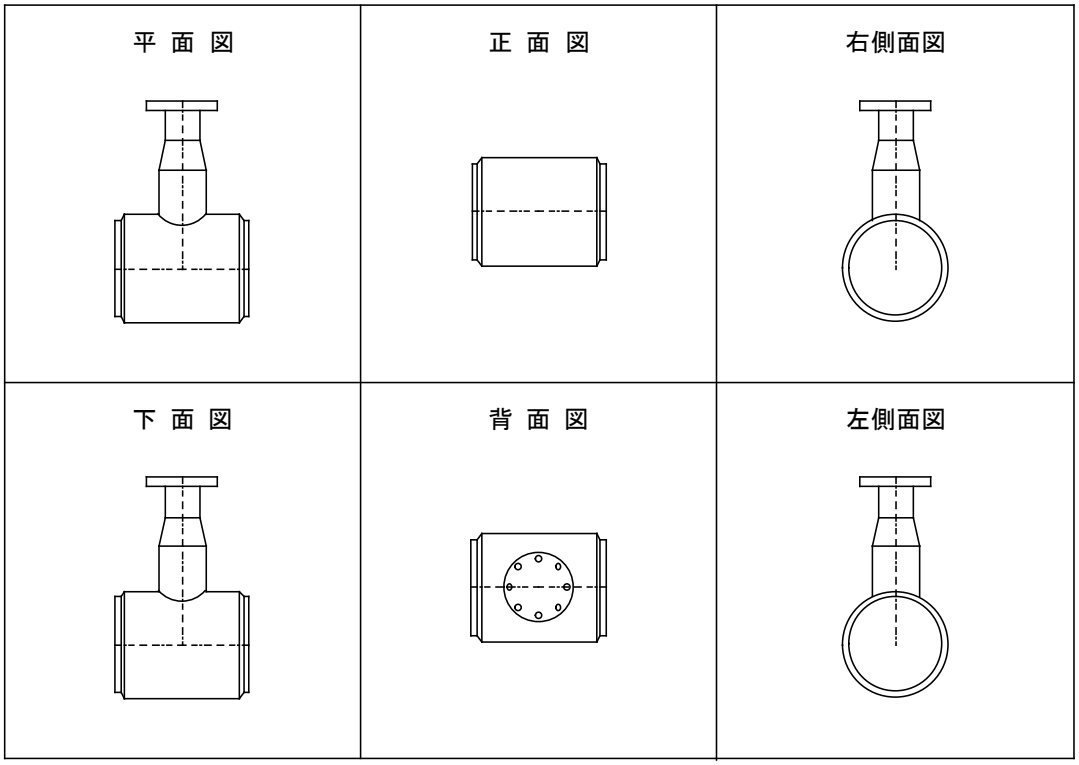

200.0 :　200.0　: 75.0
200.0 :　200.0　: 100.0

PEP-SFT10kⅡ　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付チーズ10kⅡ形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

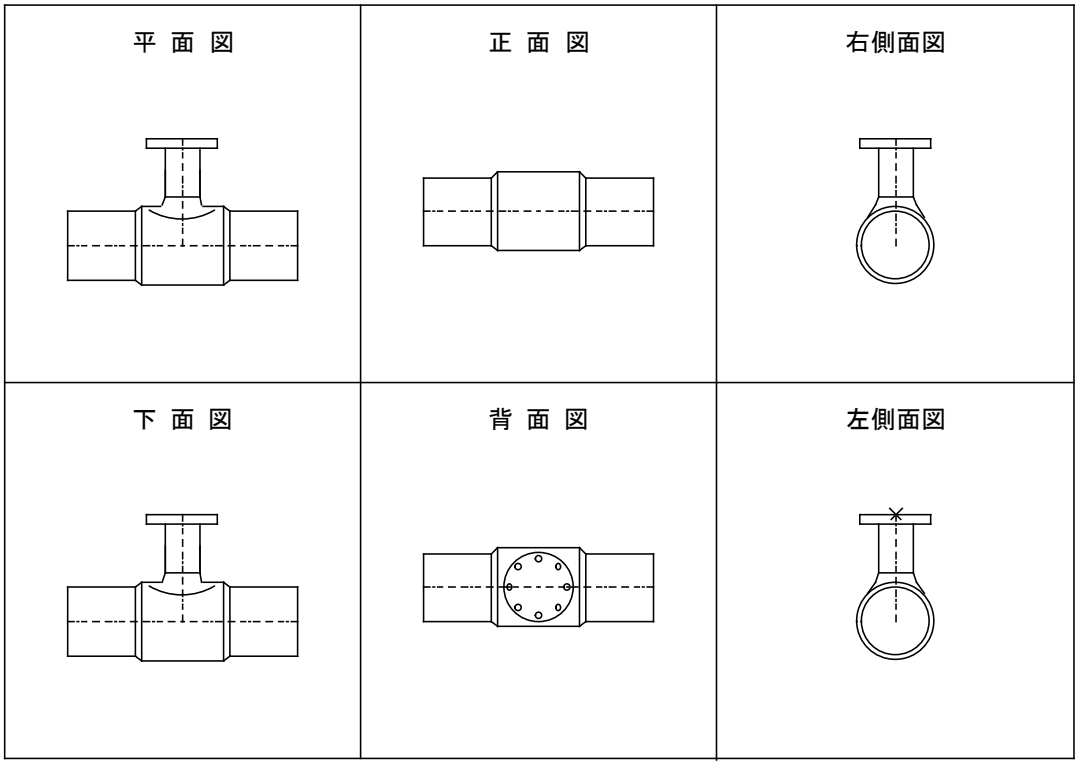

150.0 :　150.0　: 75.0
200.0 :　200.0　: 75.0
200.0 :　200.0　: 100.0

PEP-SFT7.5kⅠ　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付チーズ7.5kⅠ形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

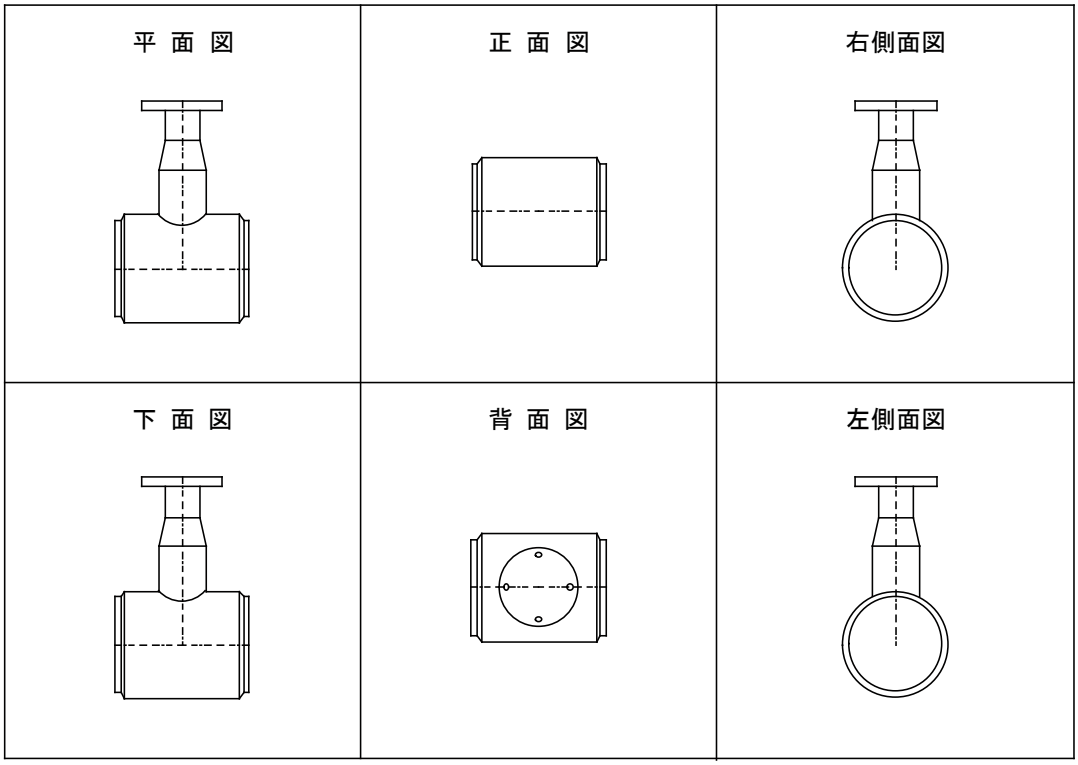

200.0 :　200.0　: 75.0
200.0 :　200.0　: 100.0

PEP-SFT7.5kⅡ　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ付チーズ7.5kⅡ形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

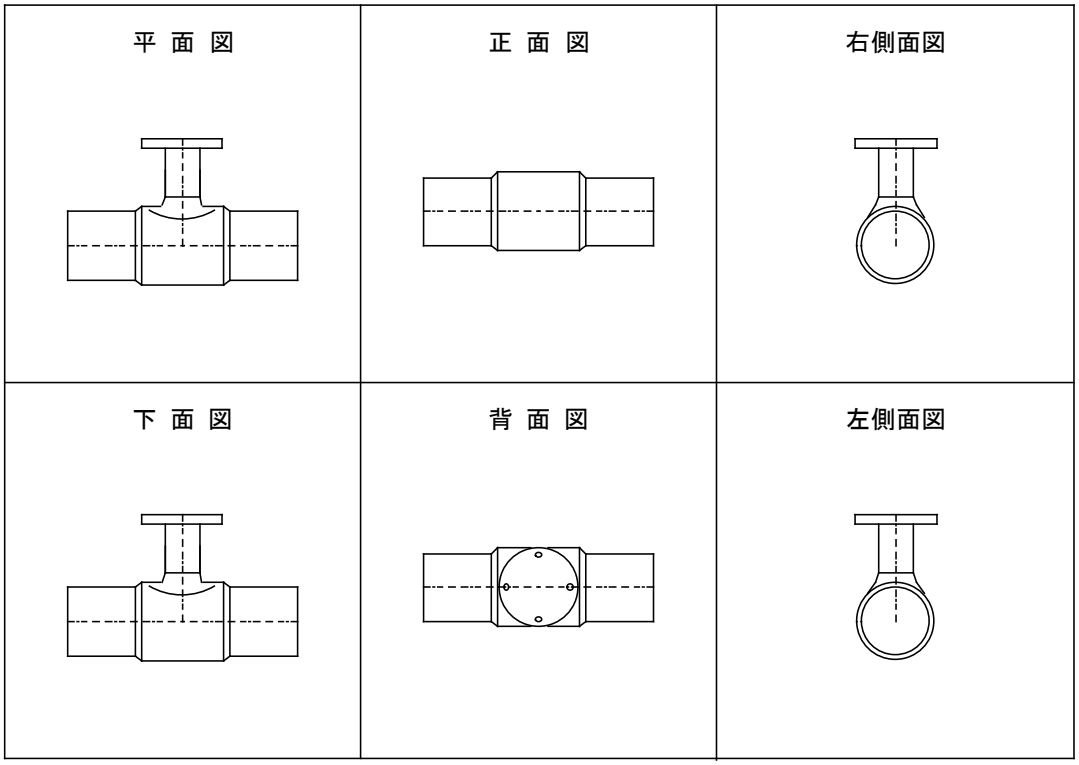

150.0 :　150.0　: 75.0
200.0 :　200.0　: 75.0
200.0 :　200.0　: 100.0

PEP-ST Ⅰ　水道配水用ポリエチレン管継手 チーズⅠ形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

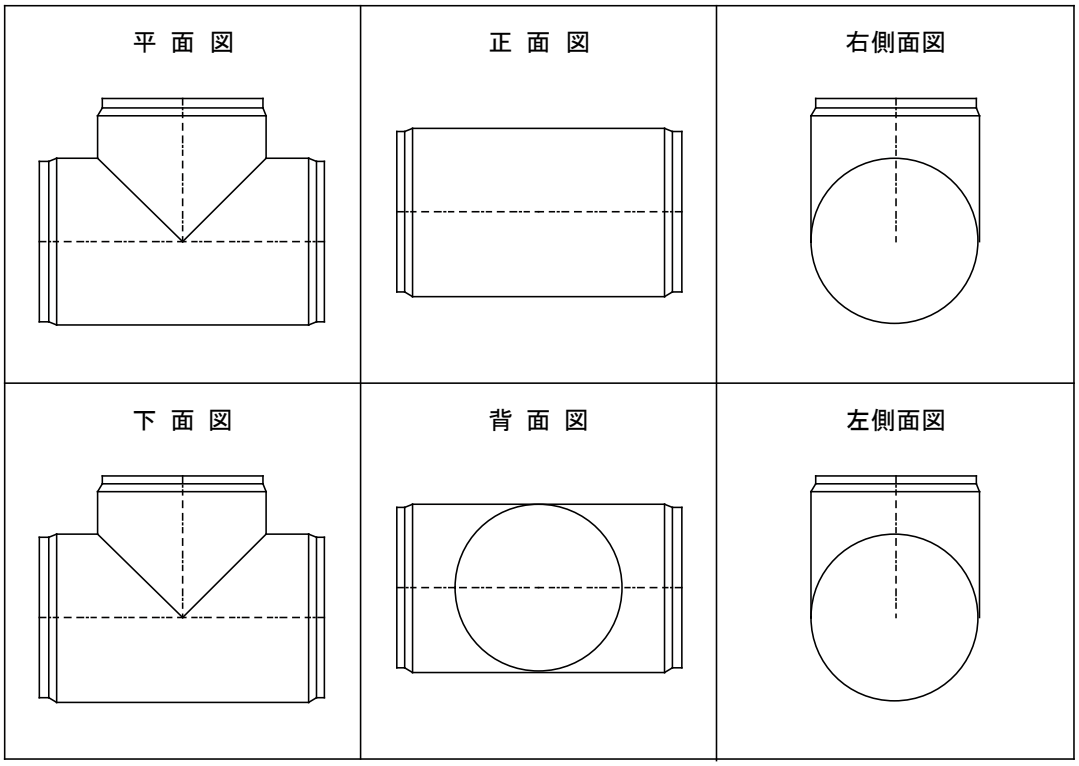

50.0	50.0	50.0
200.0	200.0	75.0
200.0	200.0	100.0
200.0	200.0	150.0
200.0	200.0	200.0

PEP-ST Ⅱ　水道配水用ポリエチレン管継手 チーズⅡ形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

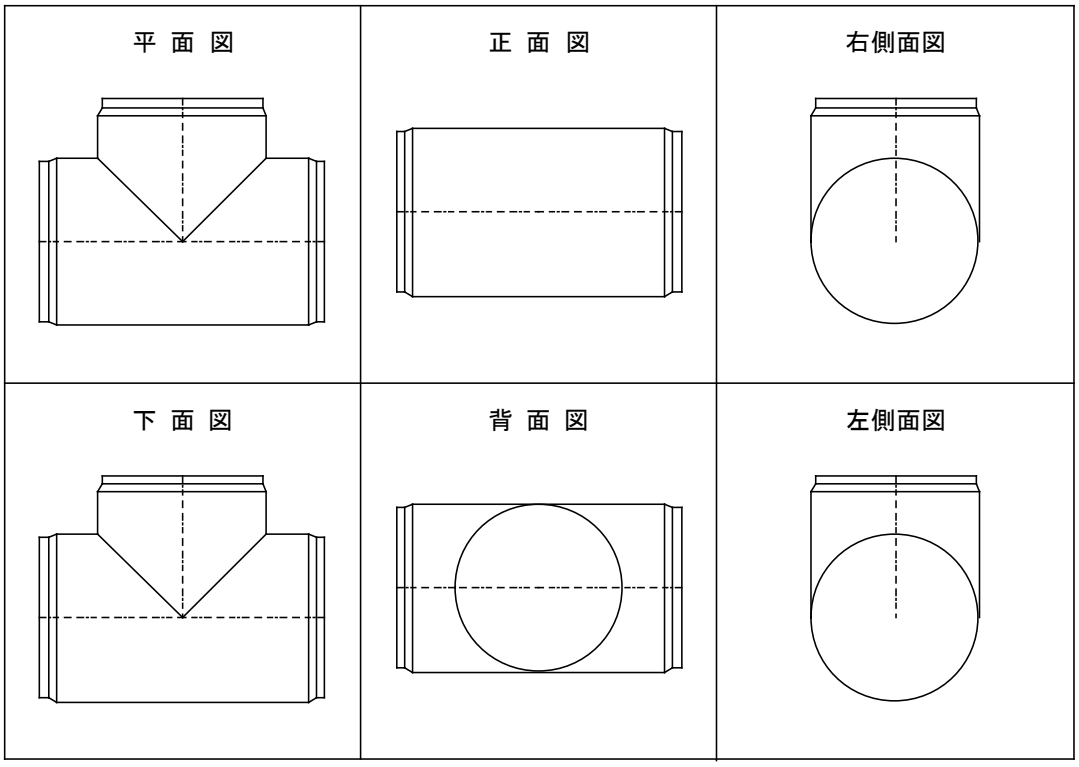

50.0	50.0	50.0
200.0	200.0	75.0
200.0	200.0	100.0
200.0	200.0	150.0
200.0	200.0	200.0

SUS-SW-90T(*) 配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

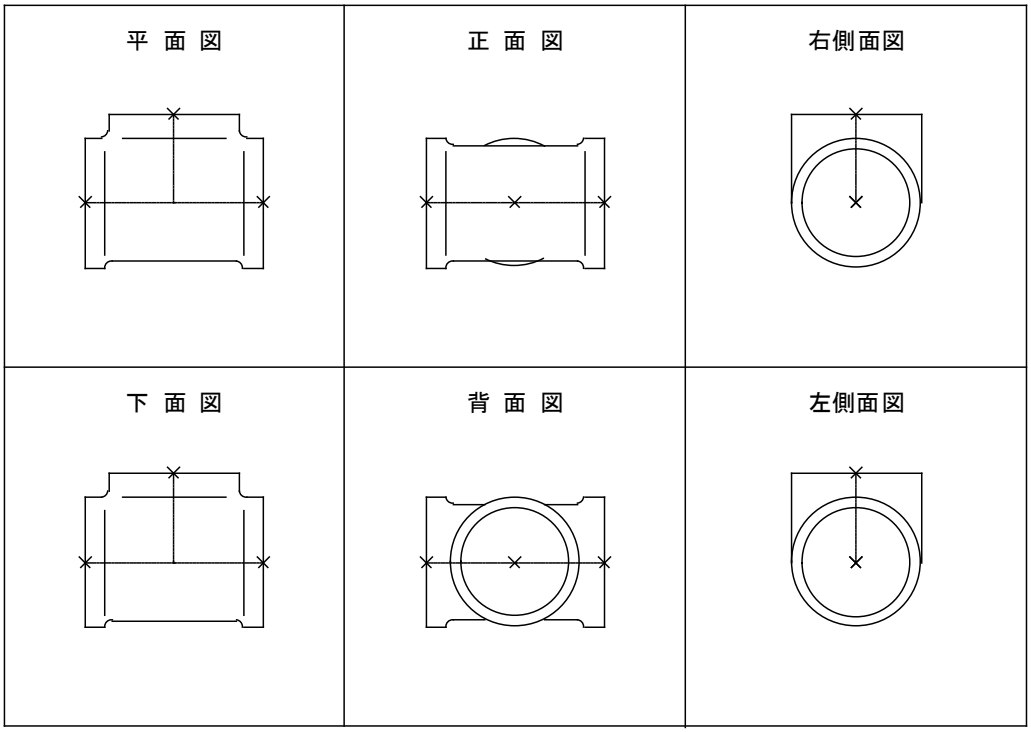

6.0:6.0:6.0
8.0:8.0:8.0
10.0:10.0:10.0
15.0:15.0:15.0
20.0:20.0:20.0
25.0:25.0:25.0
32.0:32.0:32.0
40.0:40.0:40.0
50.0:50.0:50.0
65.0:65.0:65.0
80.0:80.0:80.0

K-TRST-H-N　チーズ　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

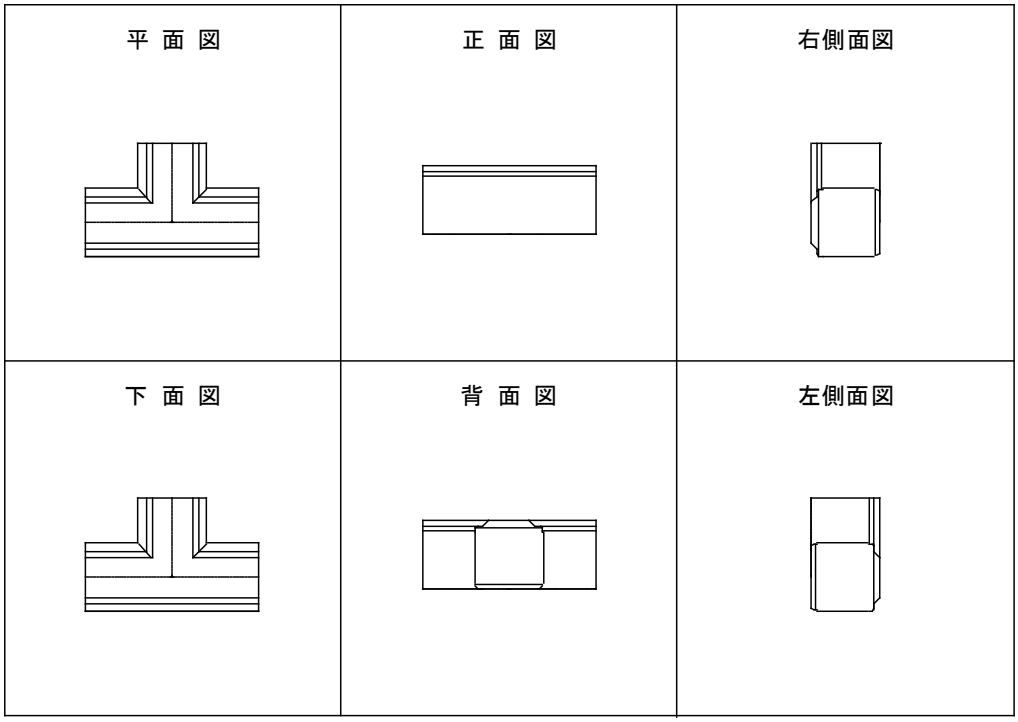

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-H-U　チーズ　底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-H　チーズ　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂継手］ー［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

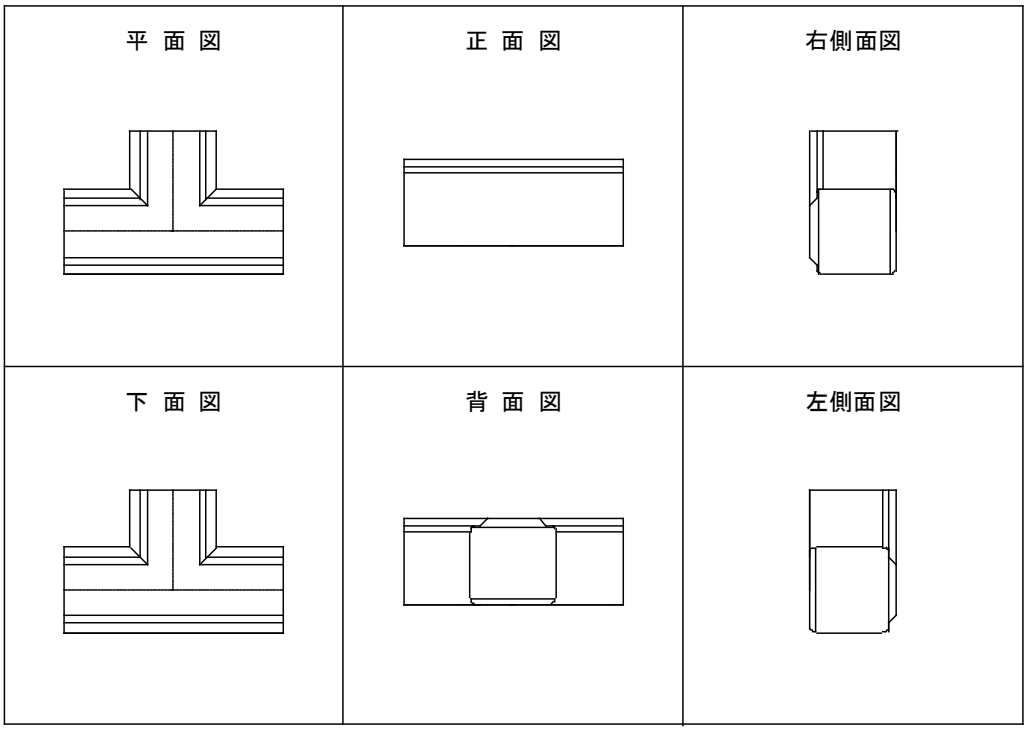

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-L-N　チーズ　ネット底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

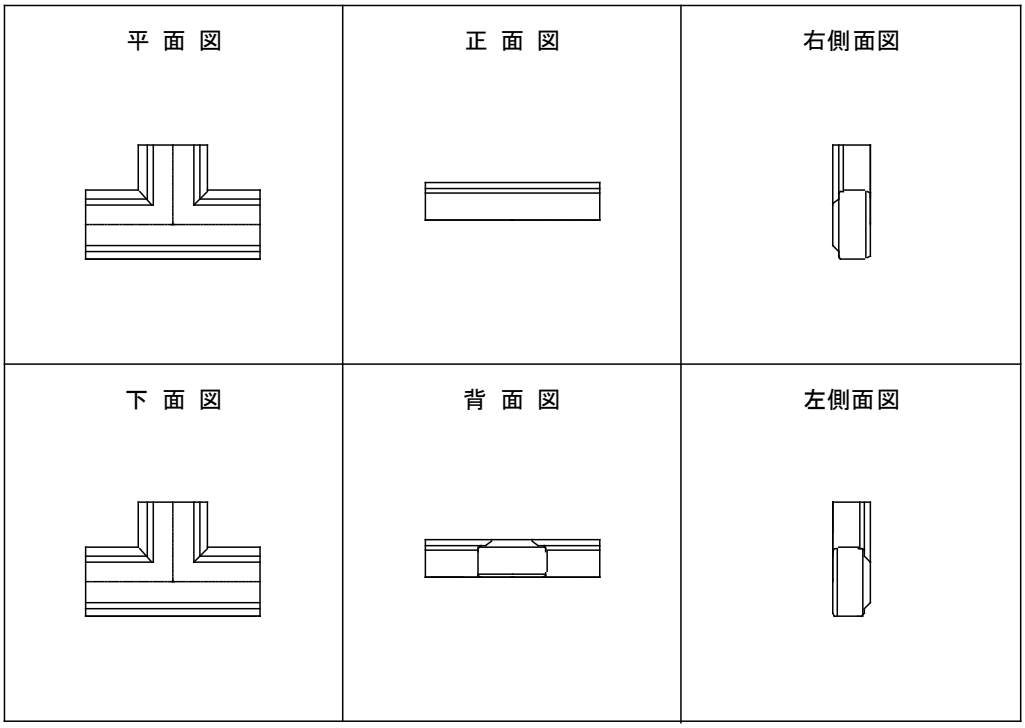

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-L-U　チーズ　底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-L　チーズ　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

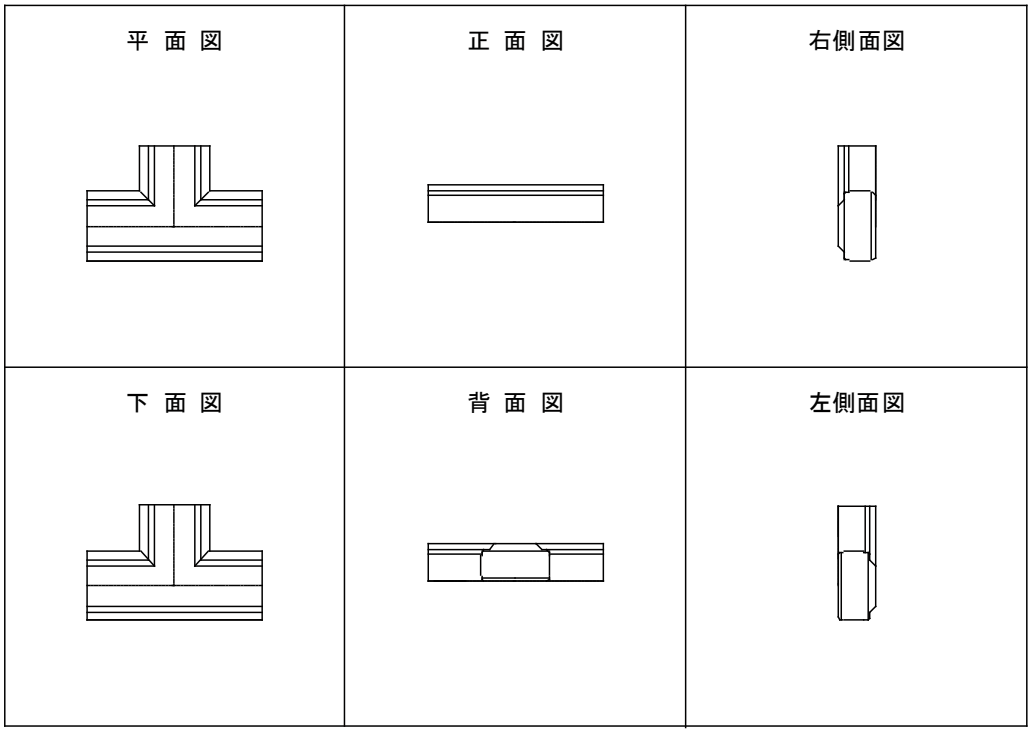

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-H-N　チーズ　ネット底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップタイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

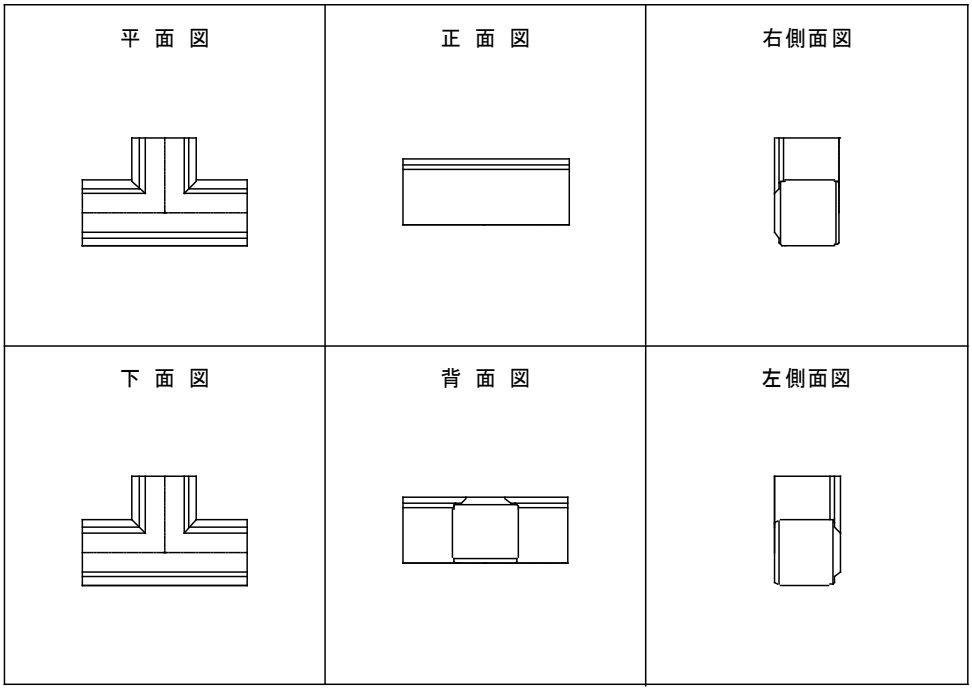

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-H-U　チーズ 底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップタイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

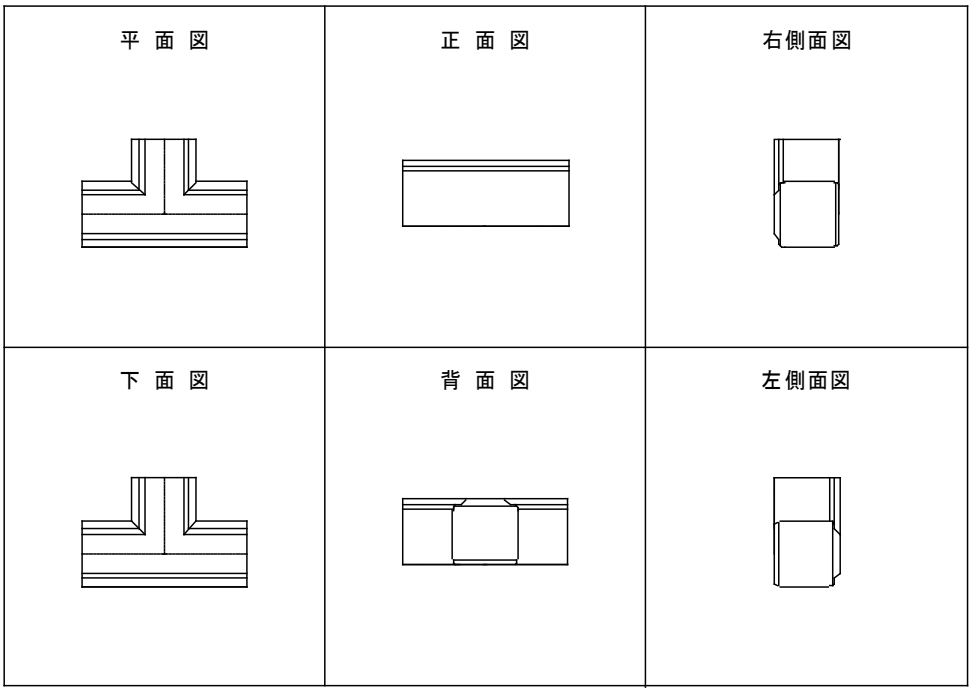

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-H　チーズ ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップタイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

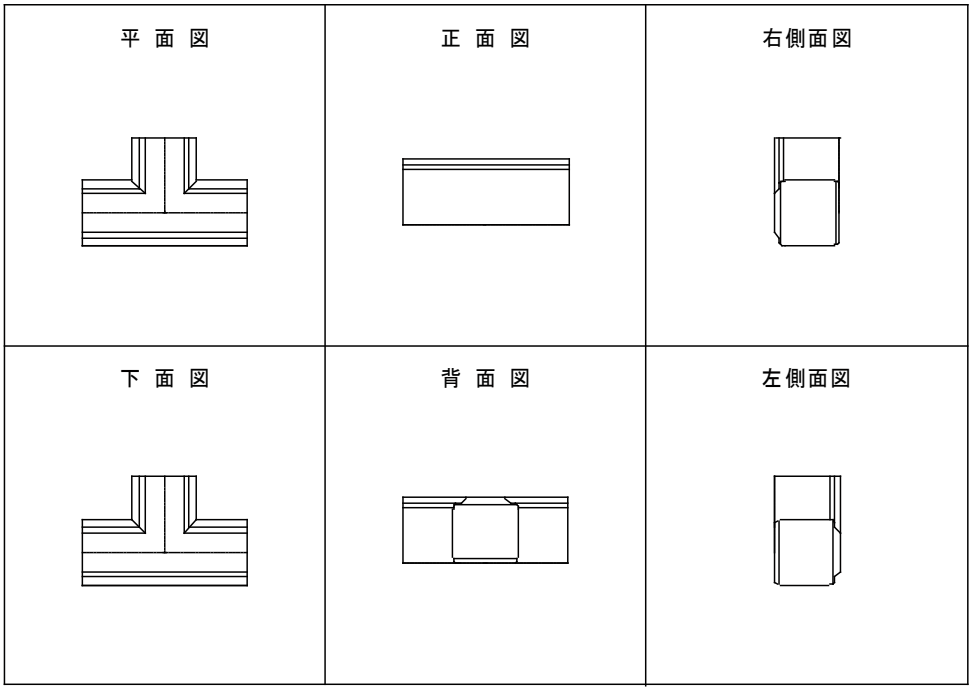

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-L-N　チーズ　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップタイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

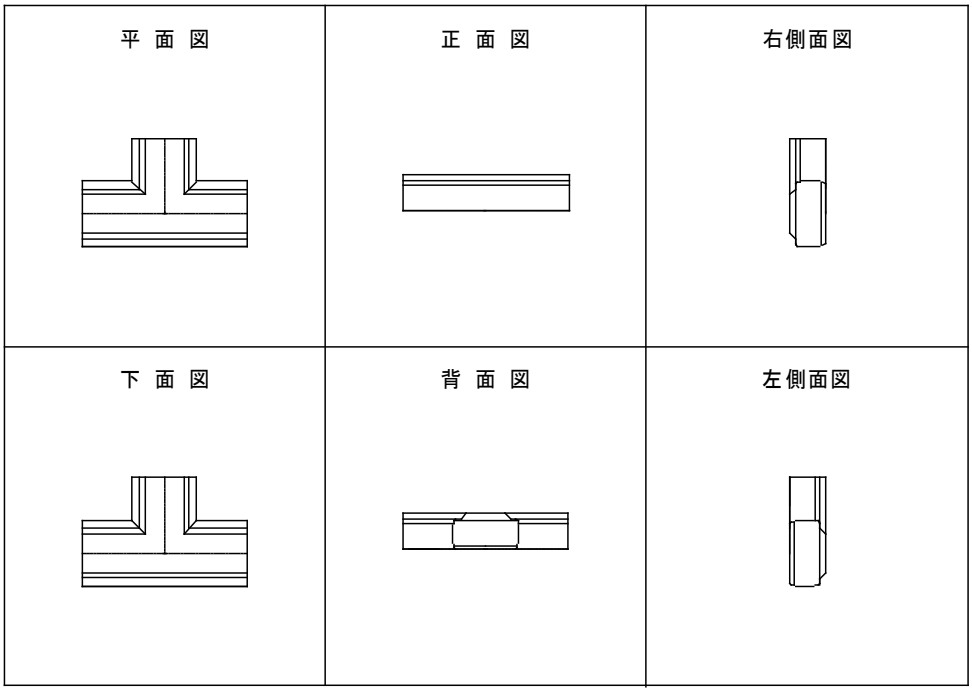

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-L-U　チーズ 底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップタイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

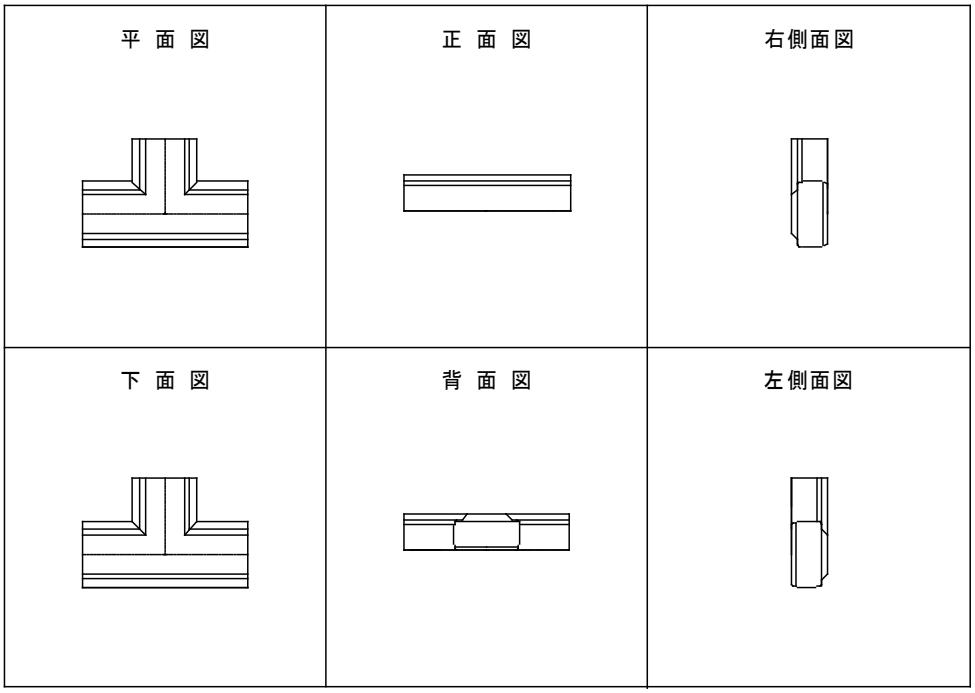

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-L　チーズ ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップタイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

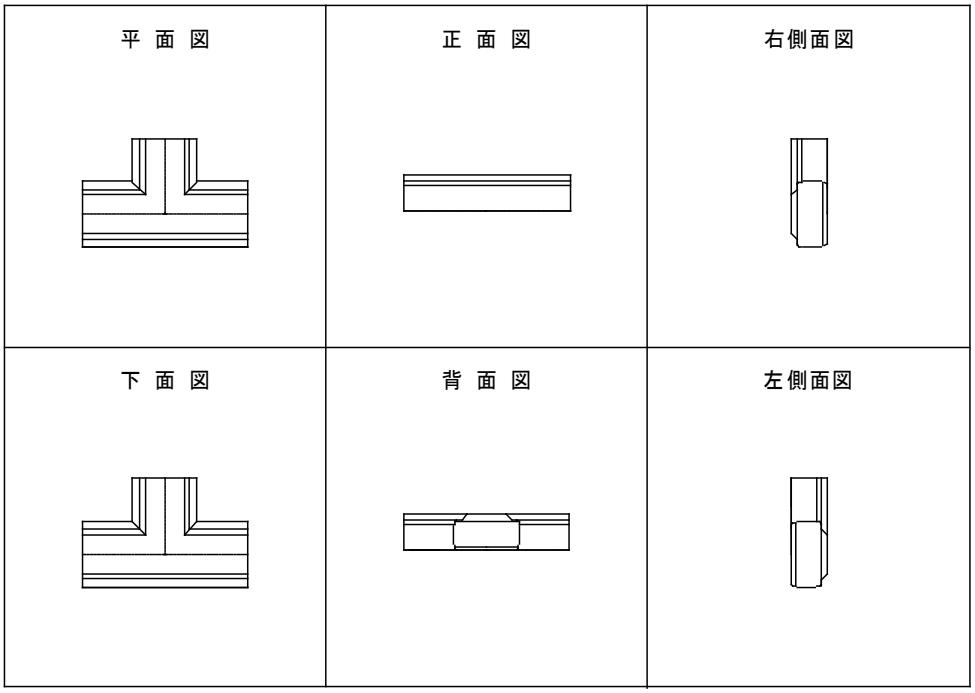

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-H-N　チーズ　ネット底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［01-標準タイプ］－［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

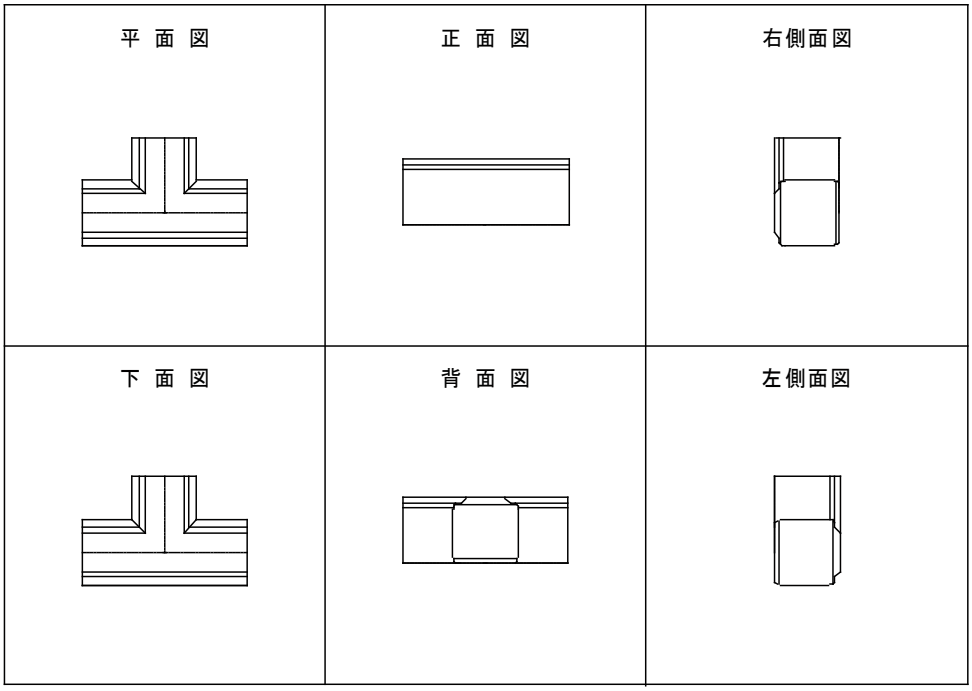

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-H-U　チーズ　底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［01-標準タイプ］－［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

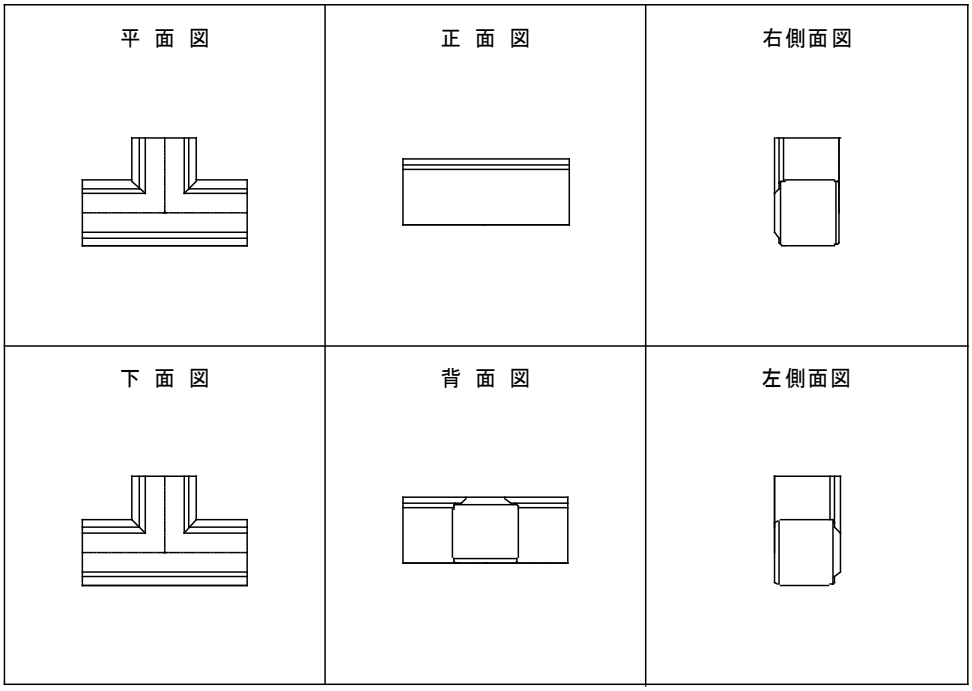

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-H　チーズ　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［01-標準タイプ］－［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

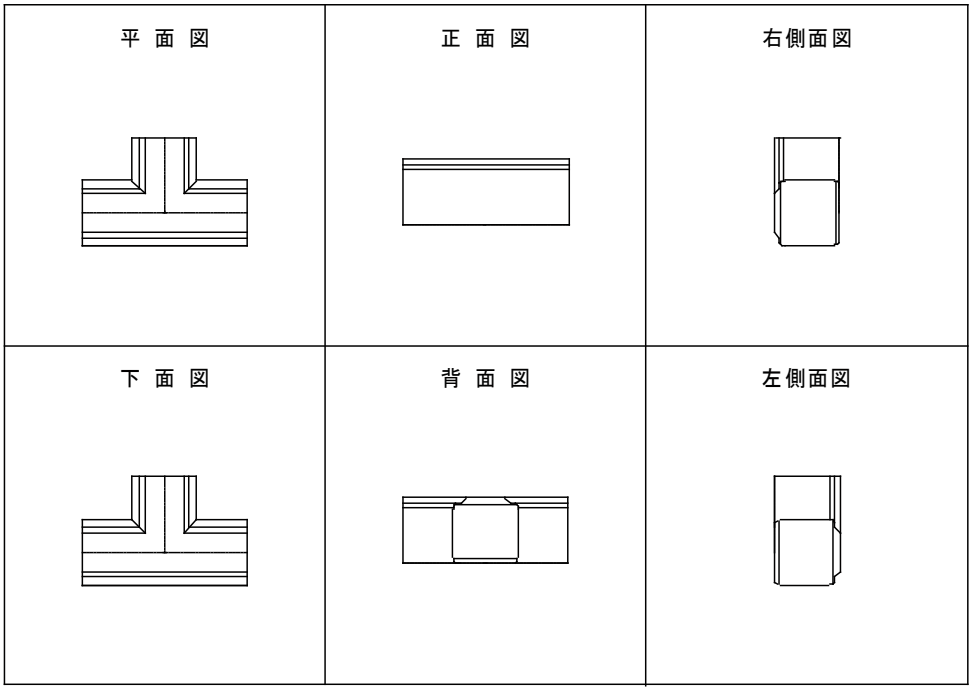

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-L-N　チーズ　ネット底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［01-標準タイプ］－［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

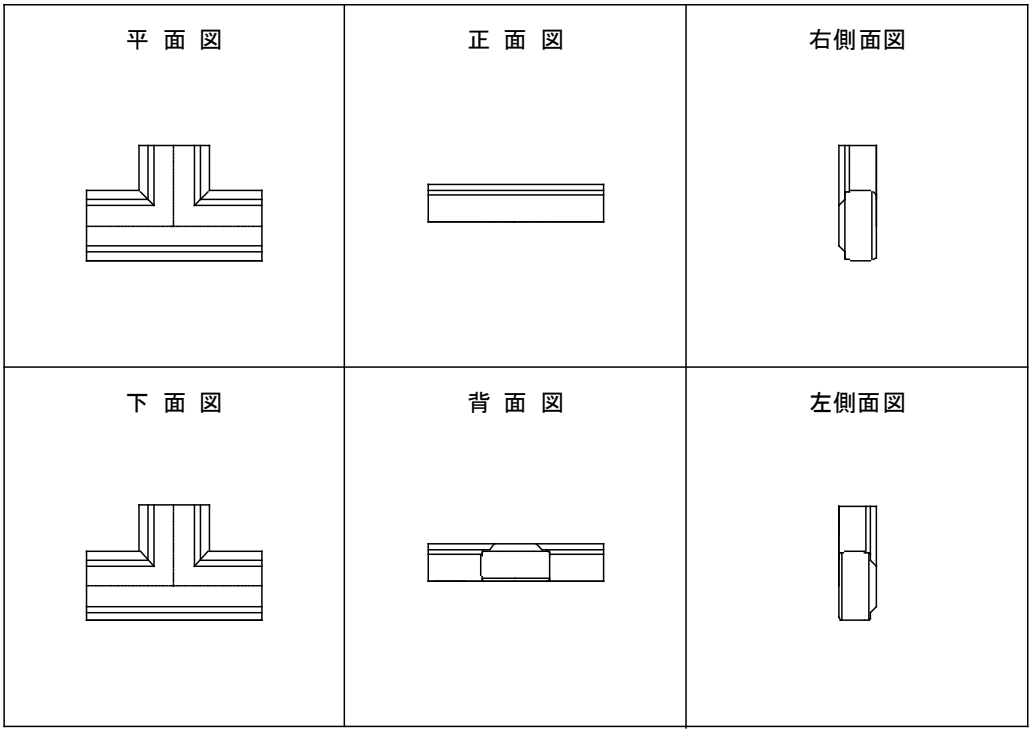

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-L-U　チーズ　底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

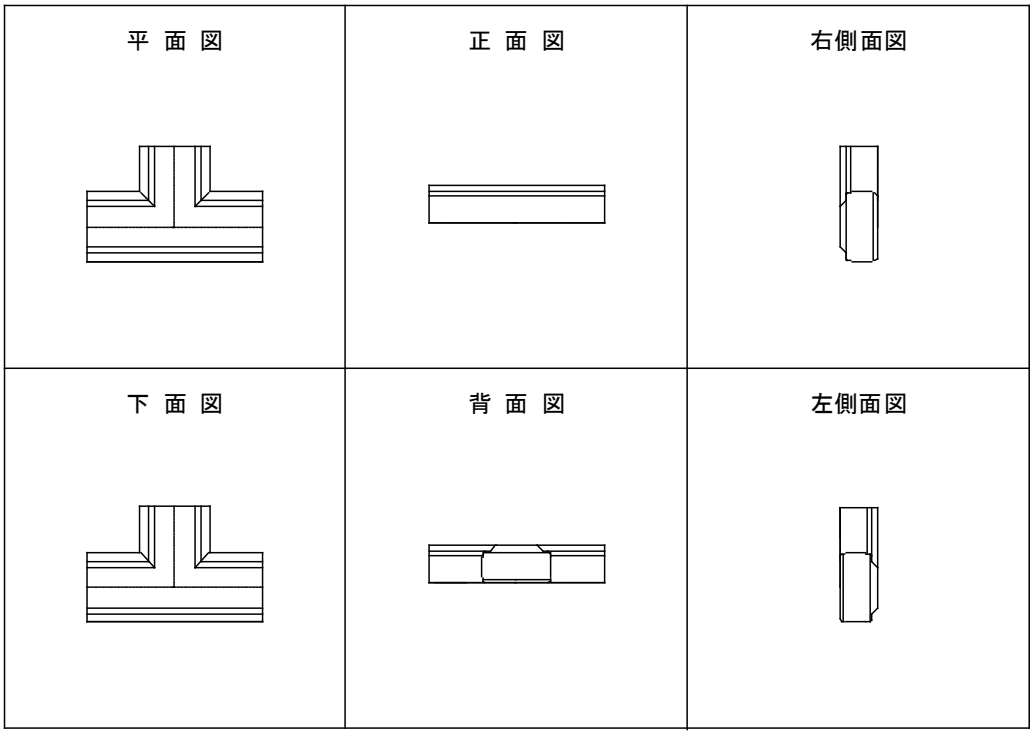

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-L　チーズ　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［01-標準タイプ］－［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

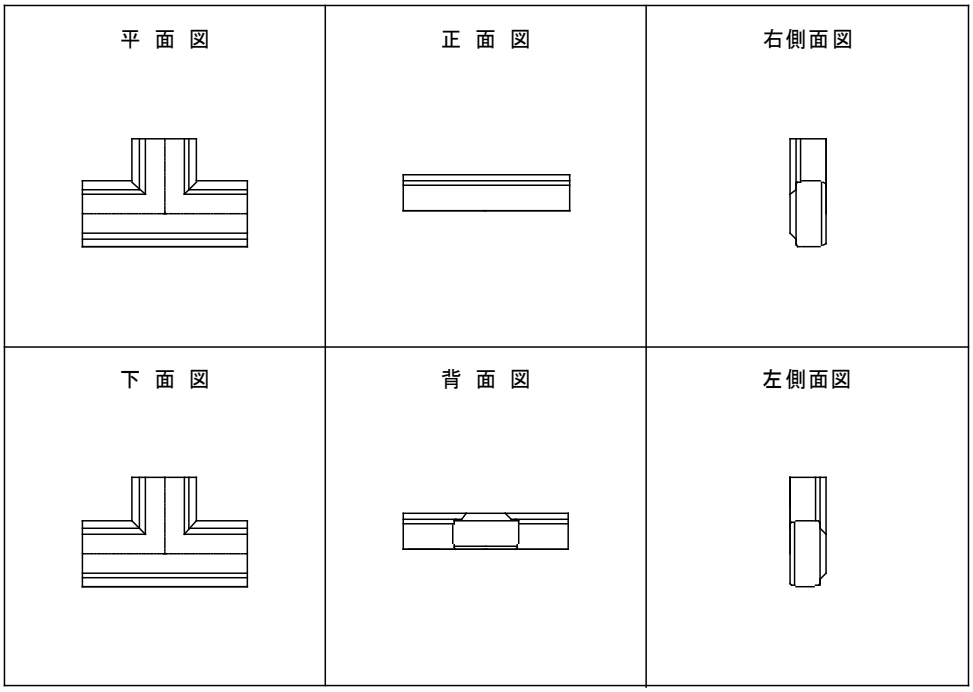

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-H-N　チーズ　ネット底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップタイプ］－［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

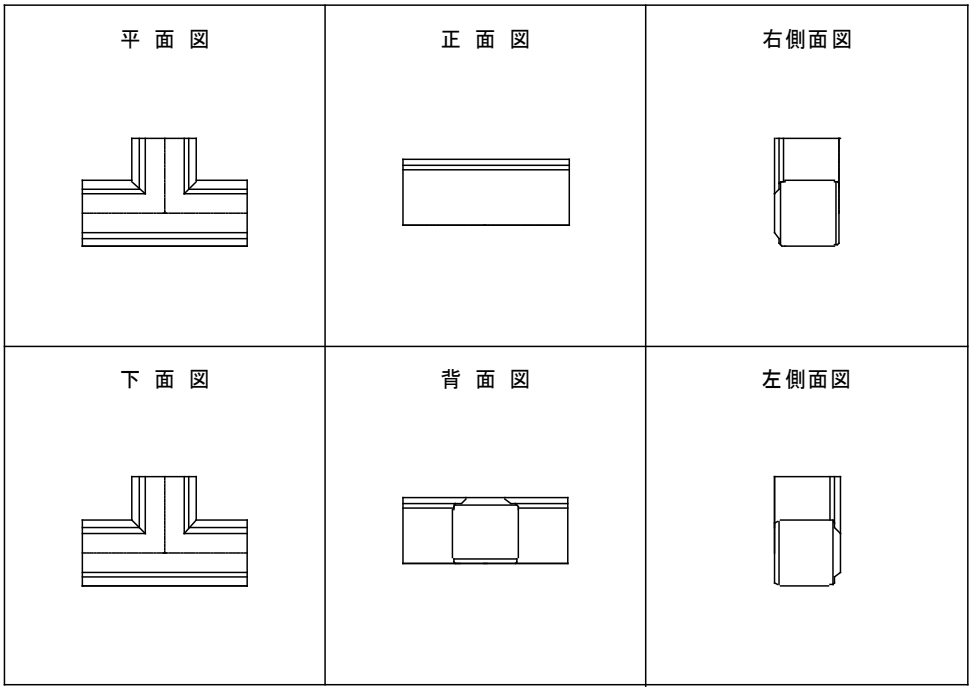

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-H-U　チーズ　底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップタイプ］－［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

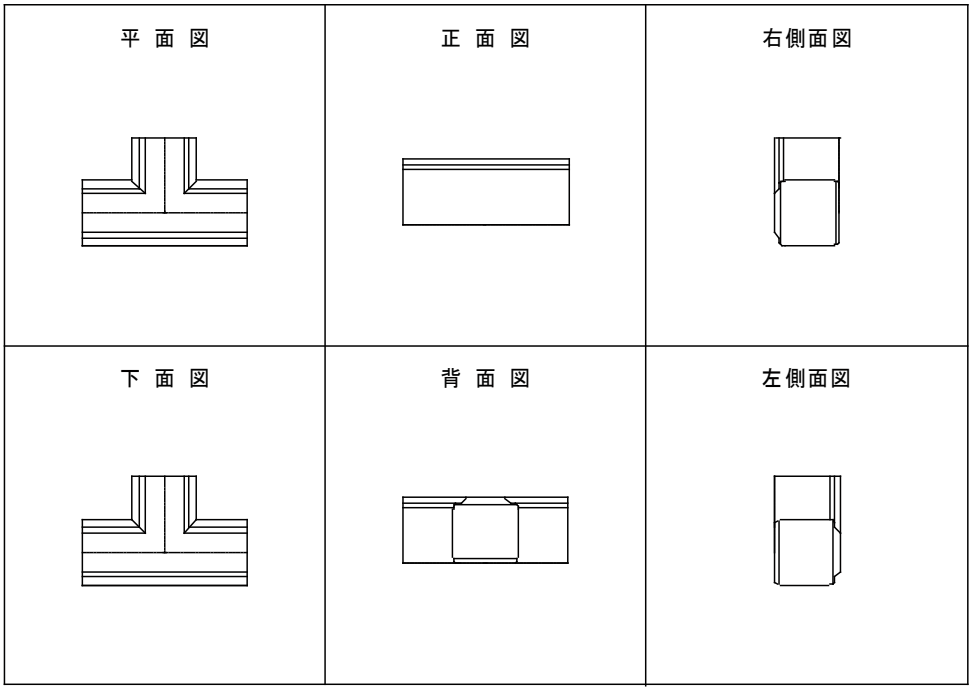

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-H　チーズ　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップタイプ］－［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

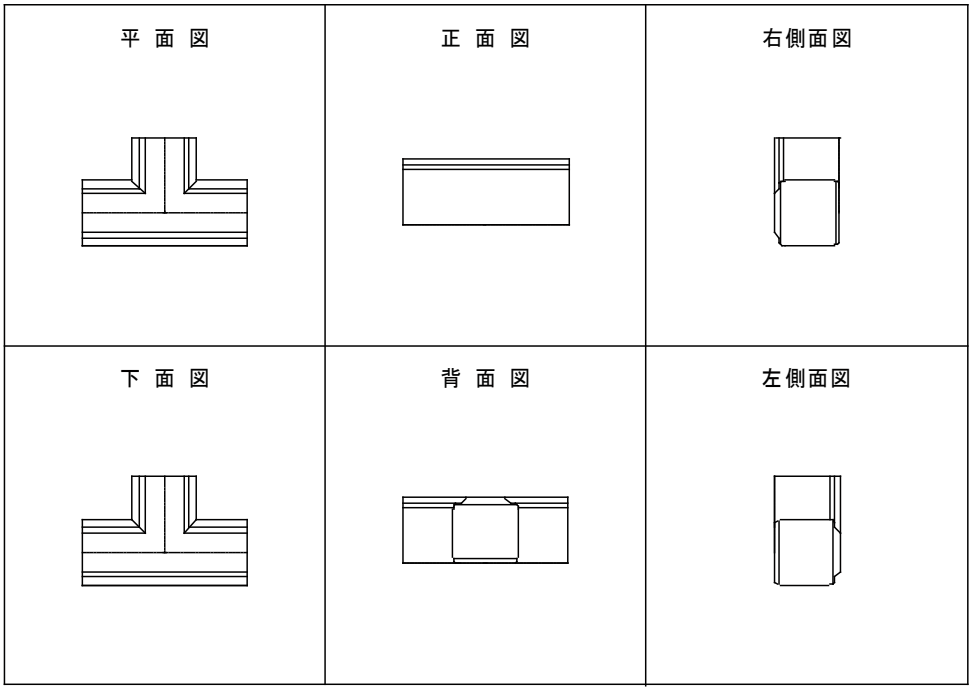

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-L-N　チーズ　ネット底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップタイプ］－［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

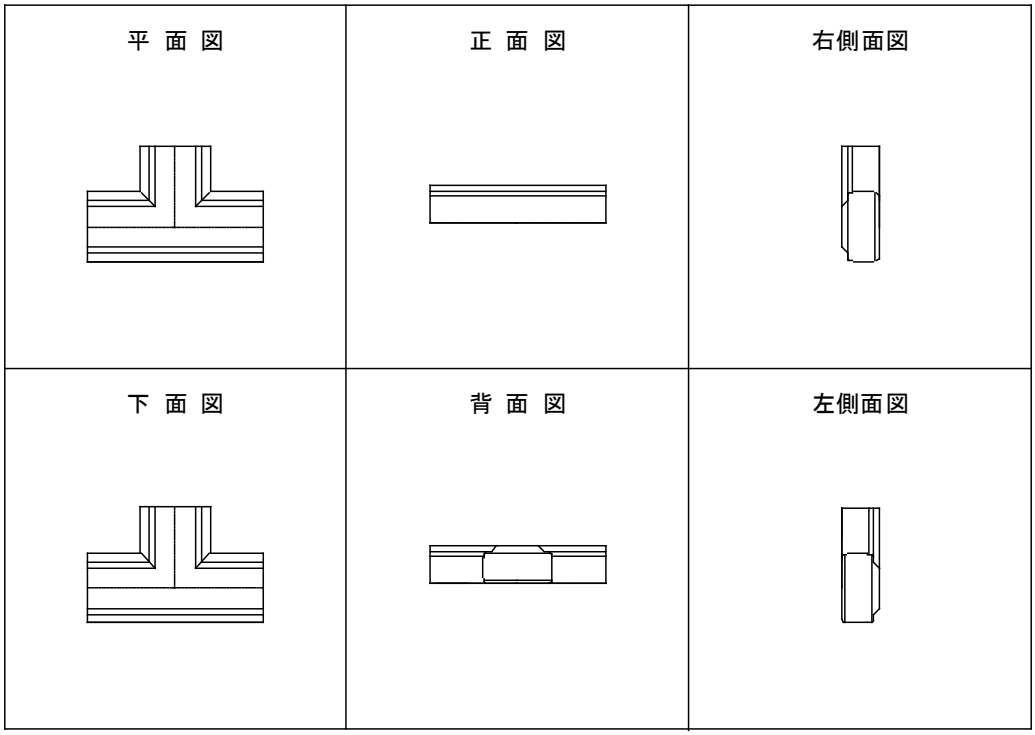

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-L-U　チーズ　底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップタイプ］ー［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

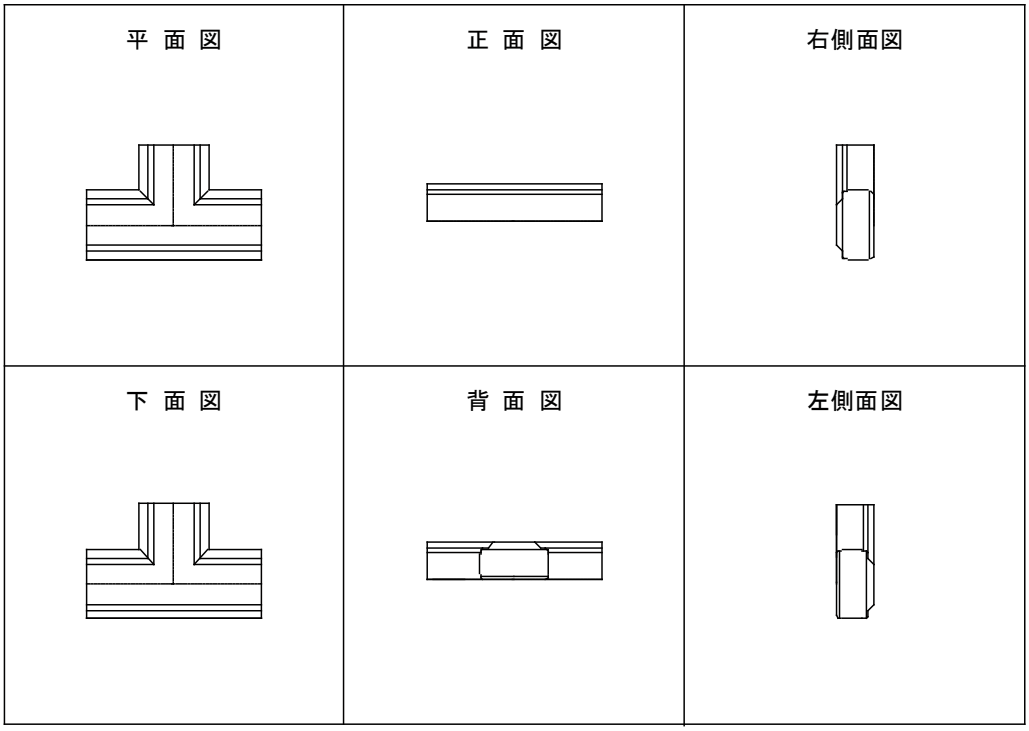

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-L　チーズ　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［02-ステップタイプ］－［03-チーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

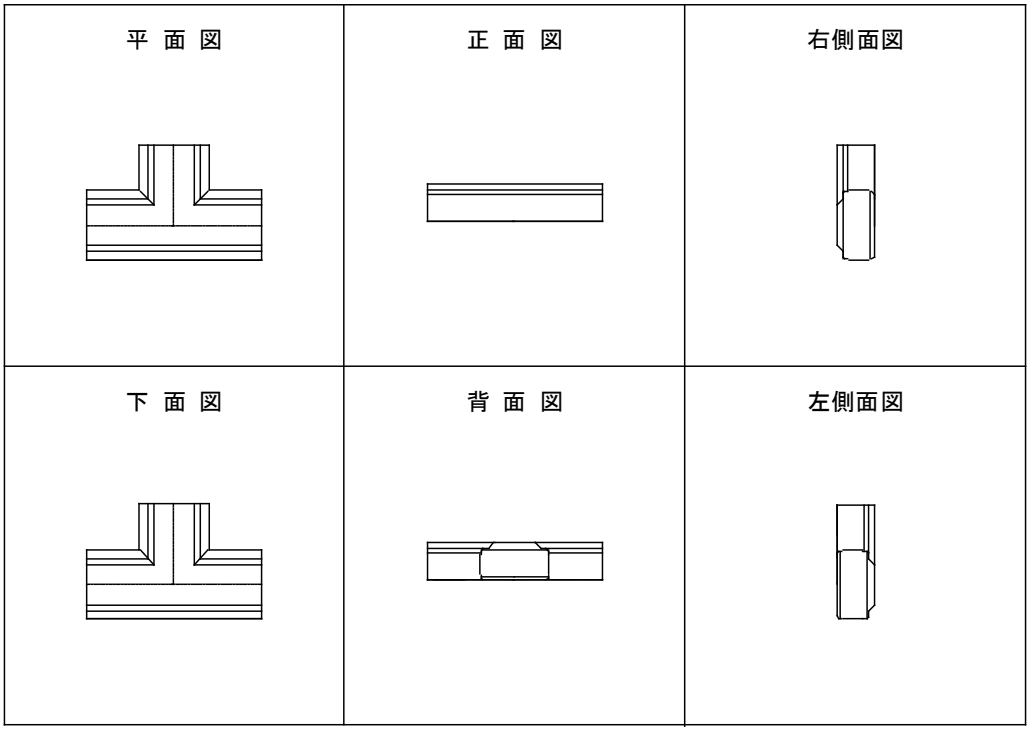

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

AM-90Y150　塩ビ製小口径マス 雨マス･90°合流(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

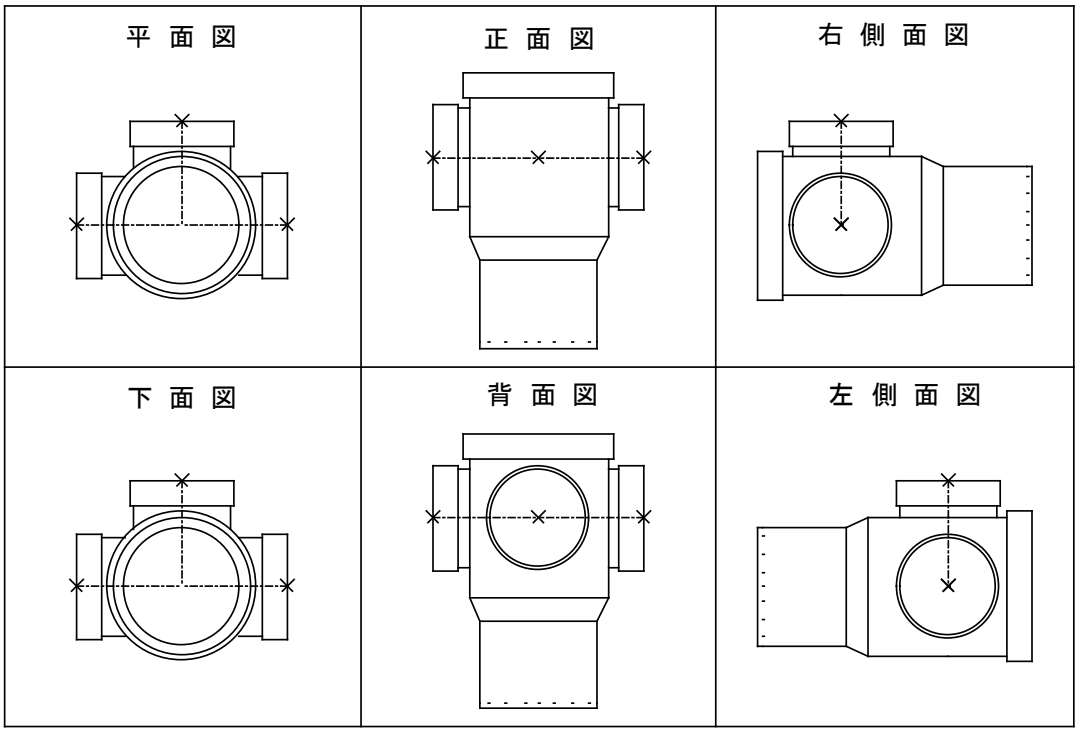

100.0　：100.0　：100.0

PM-90Y150　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス･90°合流(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

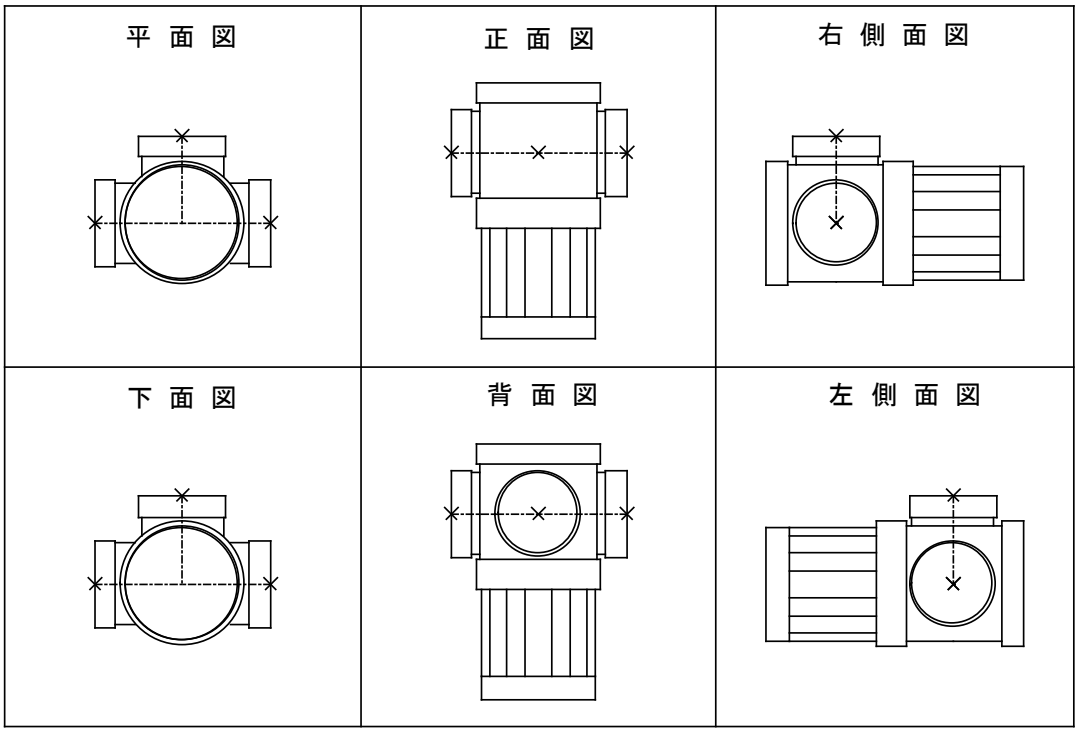

100.0　：100.0　：100.0

BJ-MTG　ベストジョイント　メカニカルチー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［BJ ベストジョイント］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

80.0: 80.0: 50.0
100.0:100.0: 50.0
100.0:100.0: 65.0
125.0:125.0: 65.0
150.0:150.0: 50.0
150.0:150.0: 65.0
150.0:150.0: 80.0
150.0:150.0:100.0

BJ-MTT　ベストジョイント　メカニカルチー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［BJ ベストジョイント］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 32.0
80.0: 80.0: 32.0
80.0: 80.0: 25.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
100.0:100.0: 25.0
100.0:100.0: 32.0
100.0:100.0: 40.0
100.0:100.0: 50.0
100.0:100.0: 65.0
100.0:100.0: 80.0
125.0:125.0: 50.0
125.0:125.0: 65.0
150.0:150.0: 32.0
150.0:150.0: 40.0
150.0:150.0: 50.0
150.0:150.0: 65.0
150.0:150.0: 80.0
150.0:150.0:100.0

BJ-T　ベストジョイント　チー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［BJ ベストジョイント］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0: 50.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
100.0:100.0:100.0
125.0:125.0:125.0
150.0:150.0:150.0
200.0:200.0:200.0
250.0:250.0:250.0
300.0:300.0:300.0

JOQ2-RT　Jワンクイック2 径違いチー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JOQ2 Jワンクイック2］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0: 10.0
16.0: 16.0: 10.0
16.0: 16.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
16.0: 10.0: 13.0
16.0: 13.0: 13.0
20.0: 13.0: 13.0

JOQ2-T　Jワンクイック2 チー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JOQ2 Jワンクイック2］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0: 13.0
16.0: 16.0: 16.0
20.0: 20.0: 20.0

K-TRST-BH-N　チーズ　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

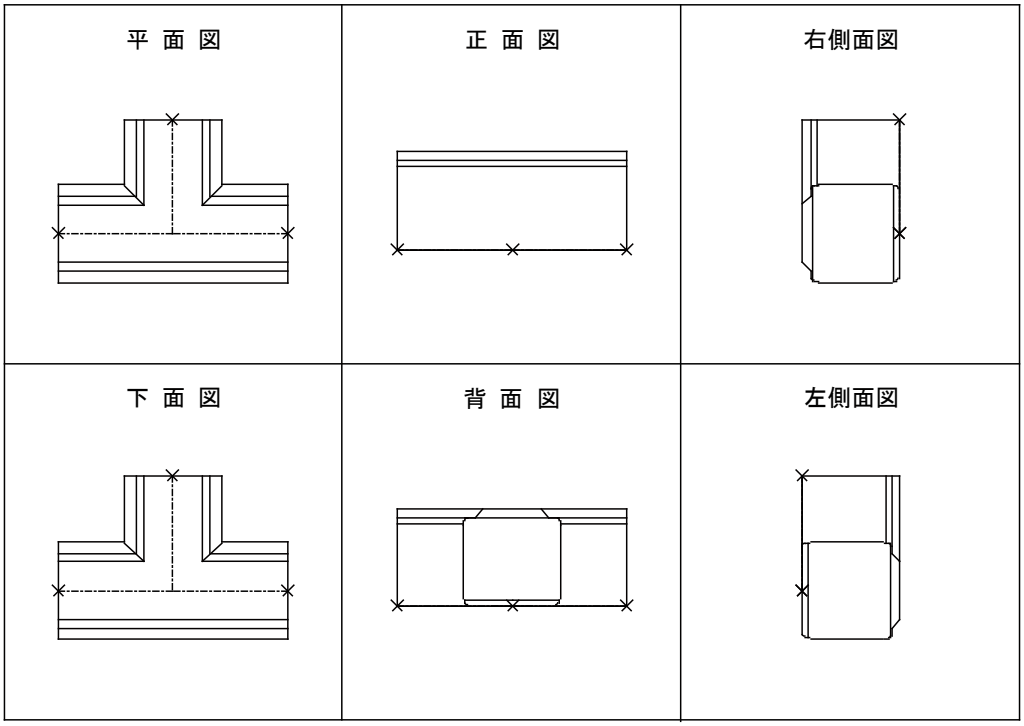

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-BH-U　チーズ　底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

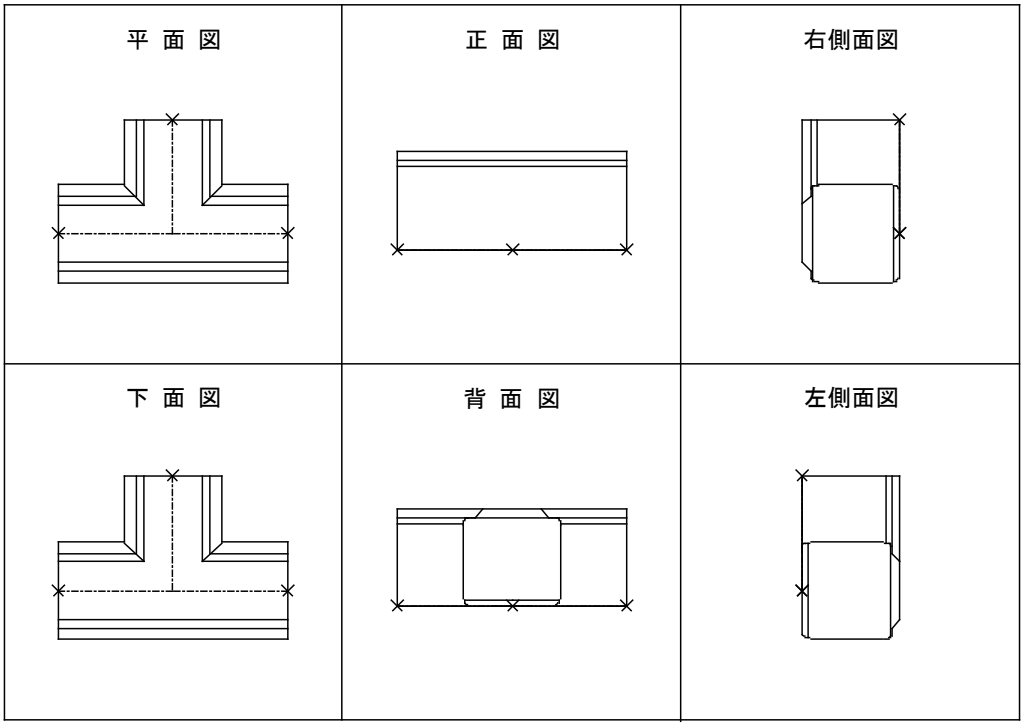

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-BH　チーズ　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

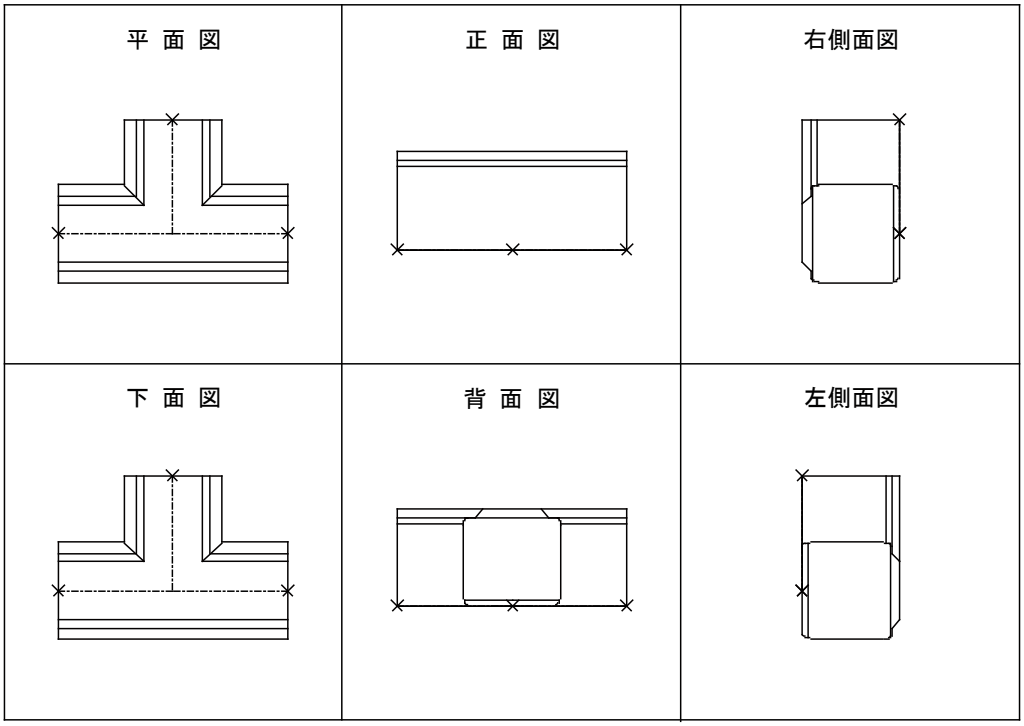

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-BL-N　ネット底板 標準タイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

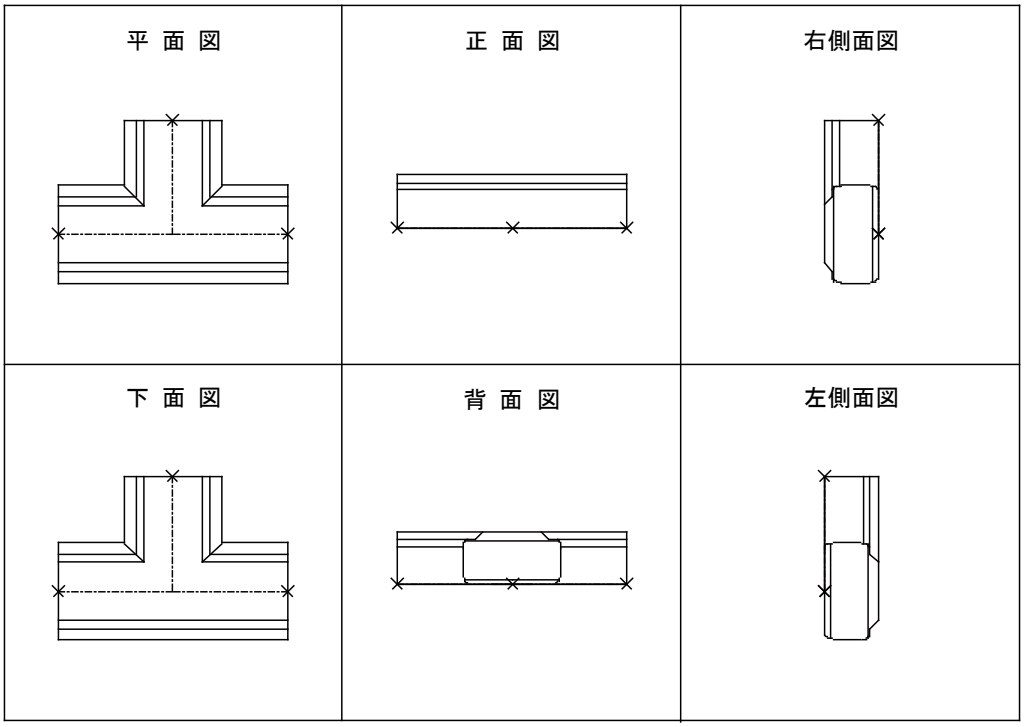

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-BL-U　チーズ　底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

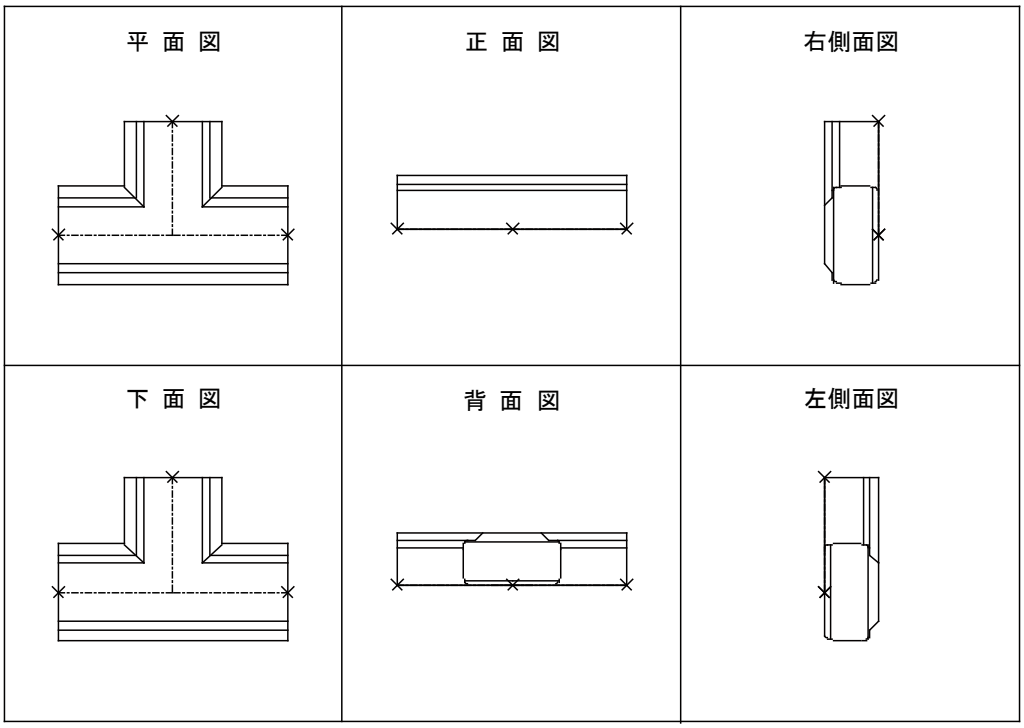

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRST-BL　チーズ 標準タイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

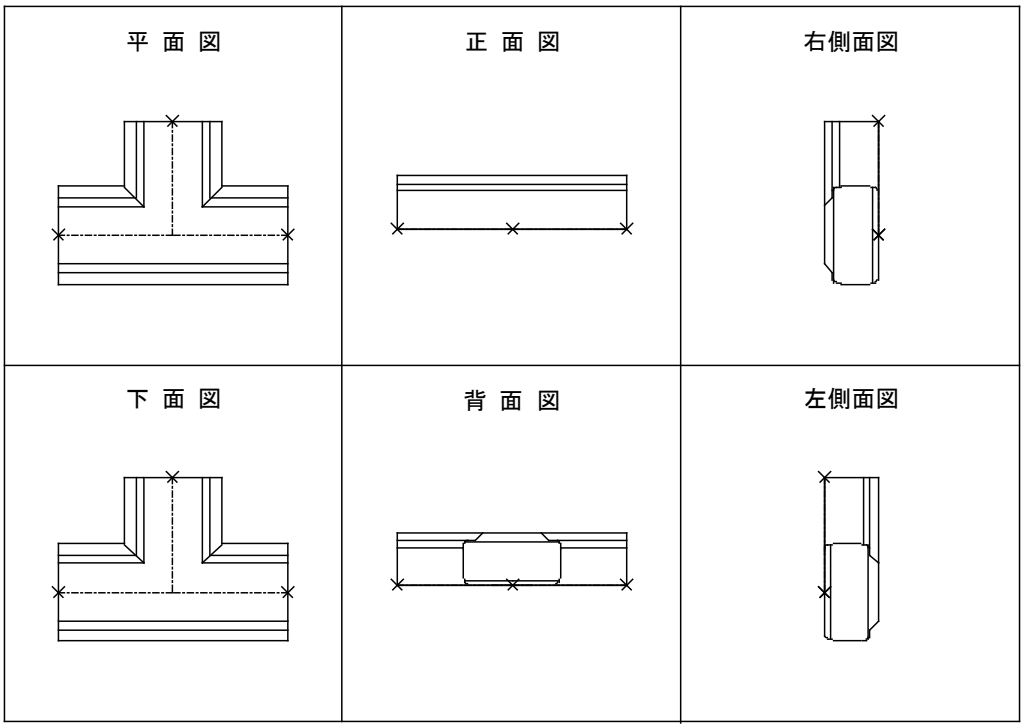

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-BH-N　チーズ　ネット底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

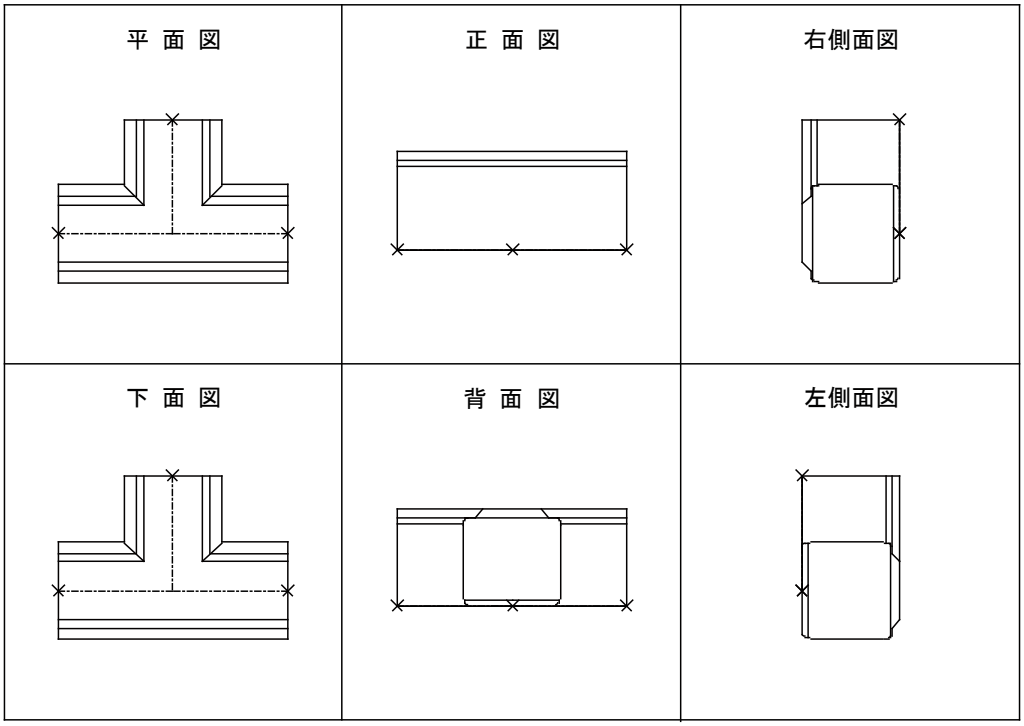

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-BH-U　チーズ　底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

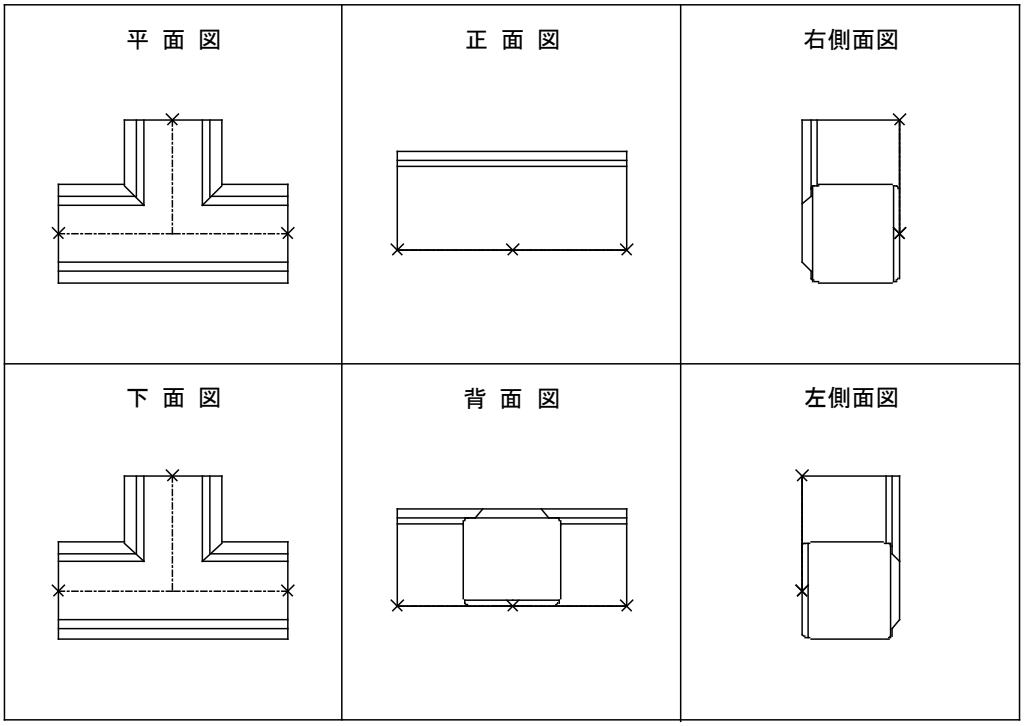

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-BH　チーズ　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

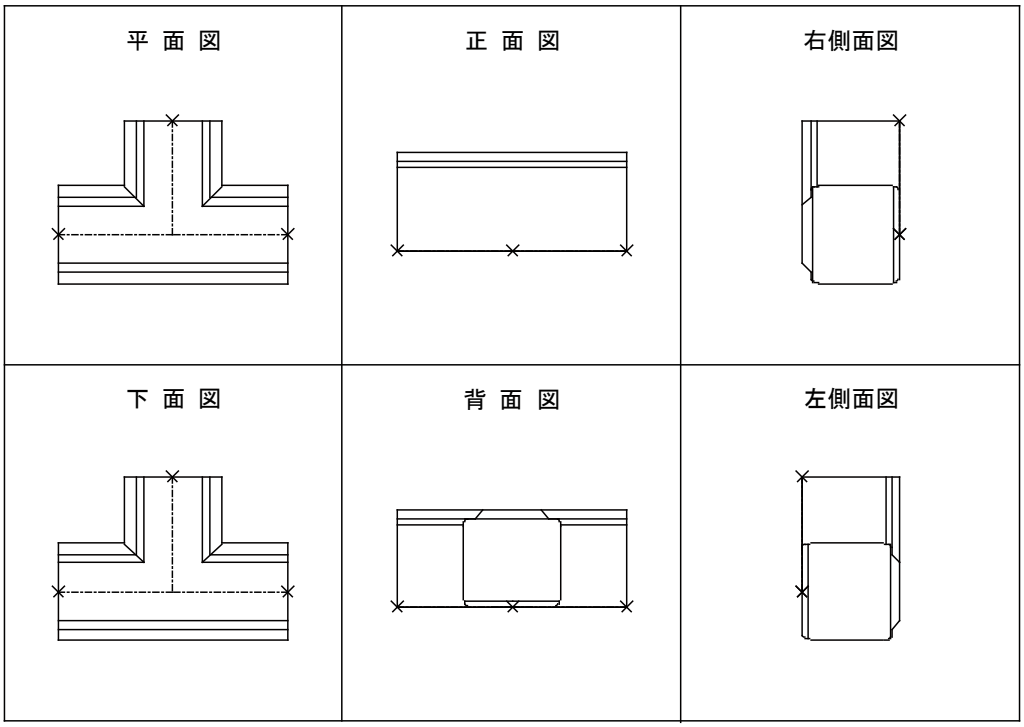

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-BL-N　チーズ　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

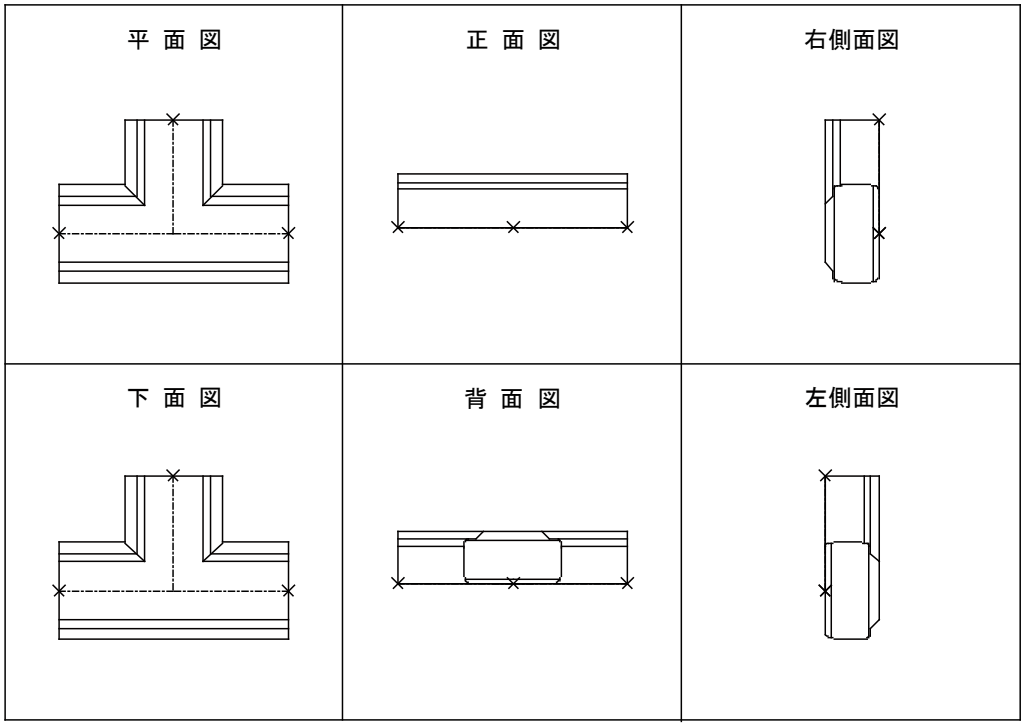

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-BL-U　チーズ　底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

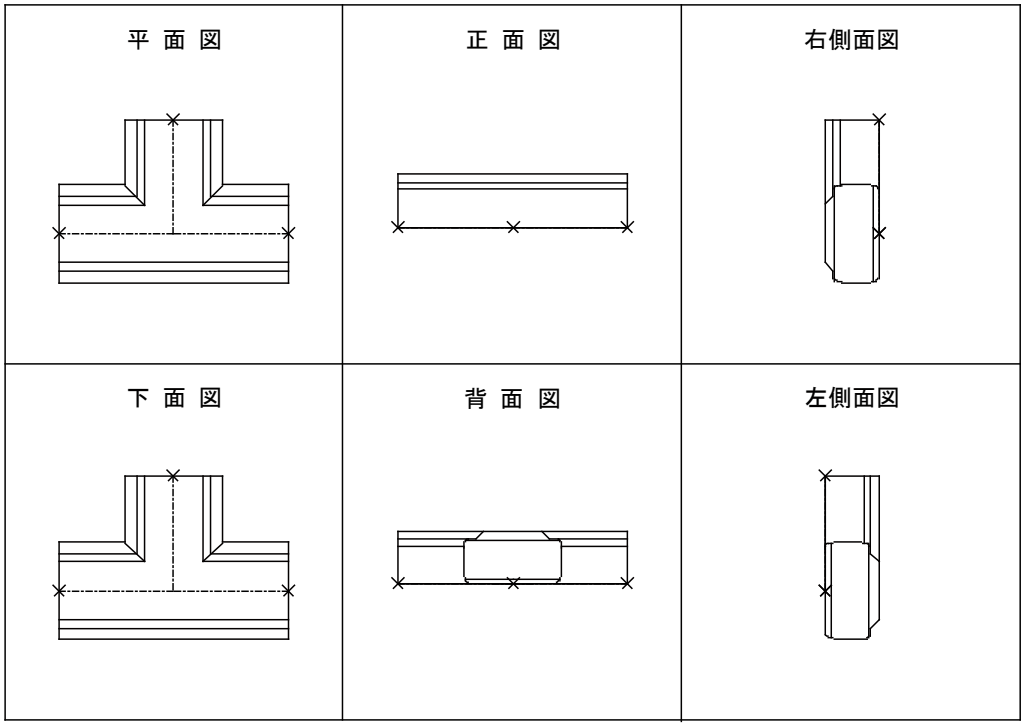

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRSTS-BL　チーズ　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

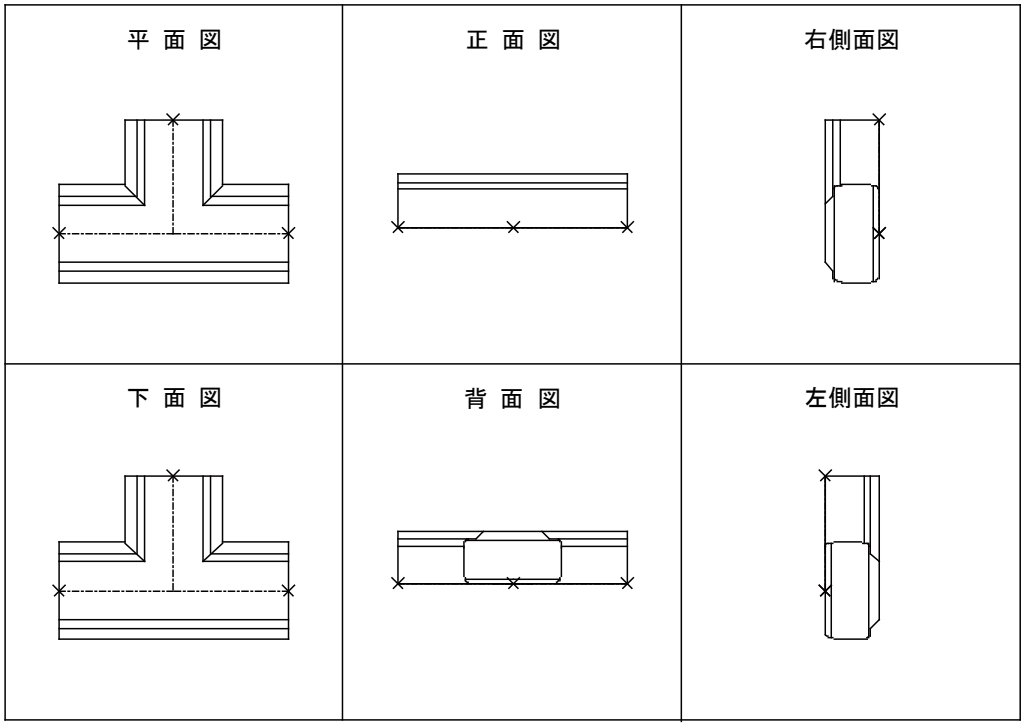

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-BH-N　チーズ　ネット底板　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

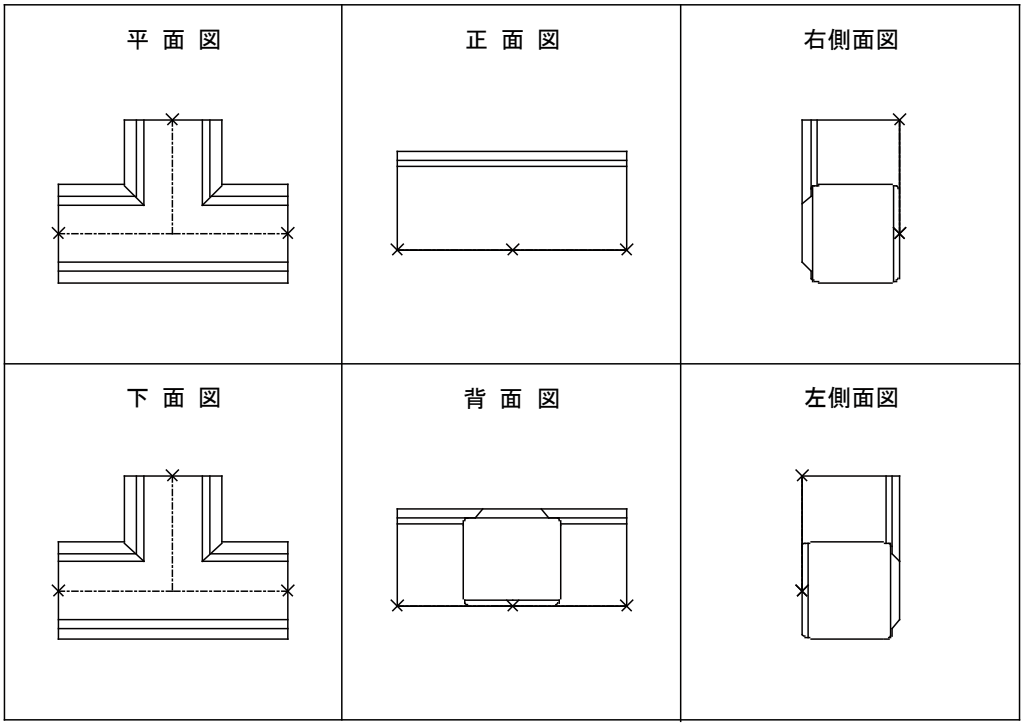

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-BH-U　チーズ　底板　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

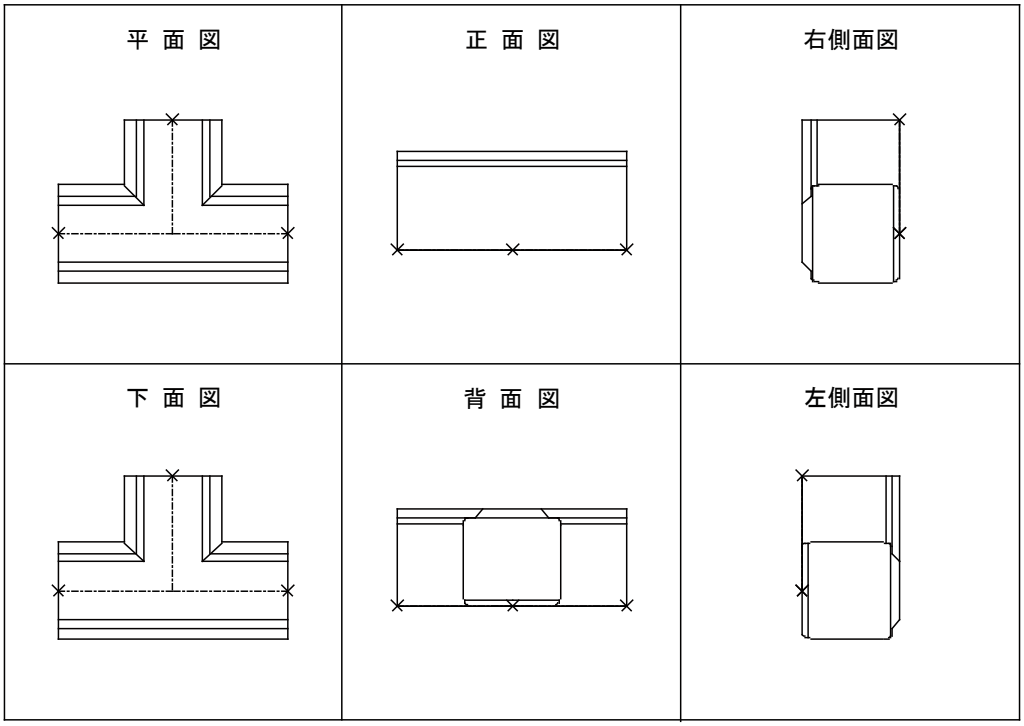

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-BH　チーズ　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

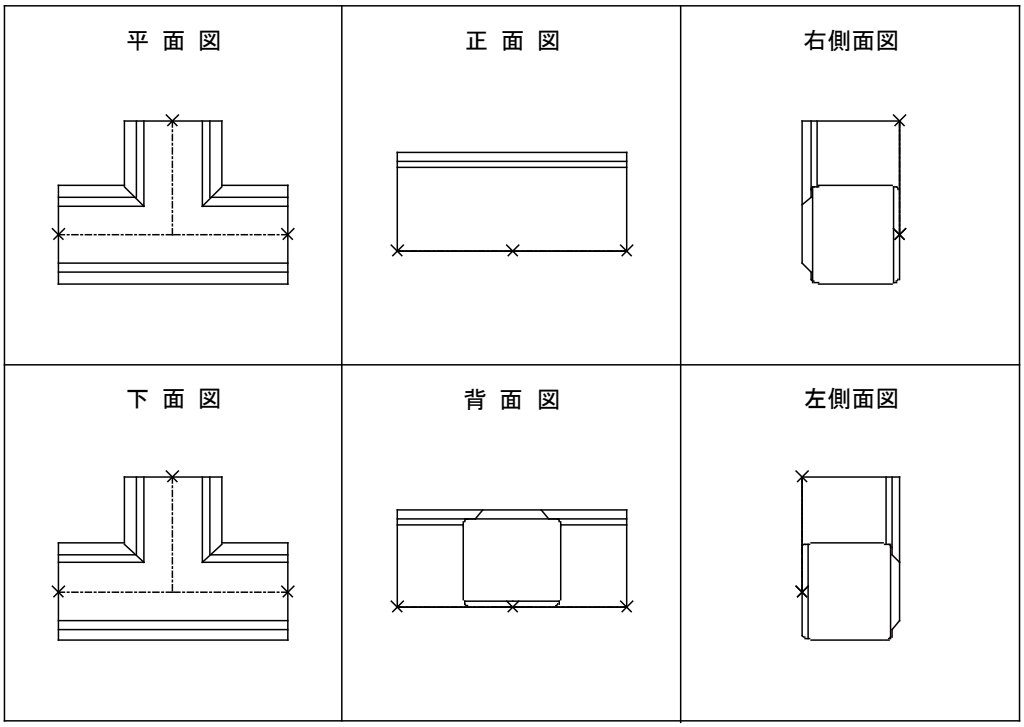

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-BL-N　チーズ　ネット底板　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

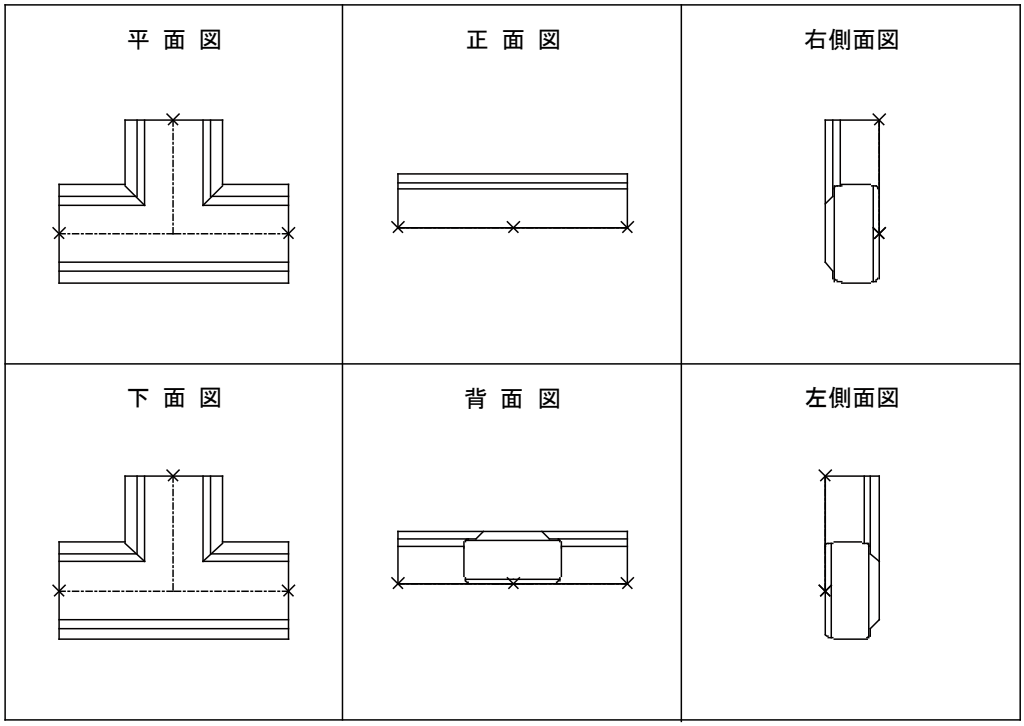

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-BL-U　チーズ　底板　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

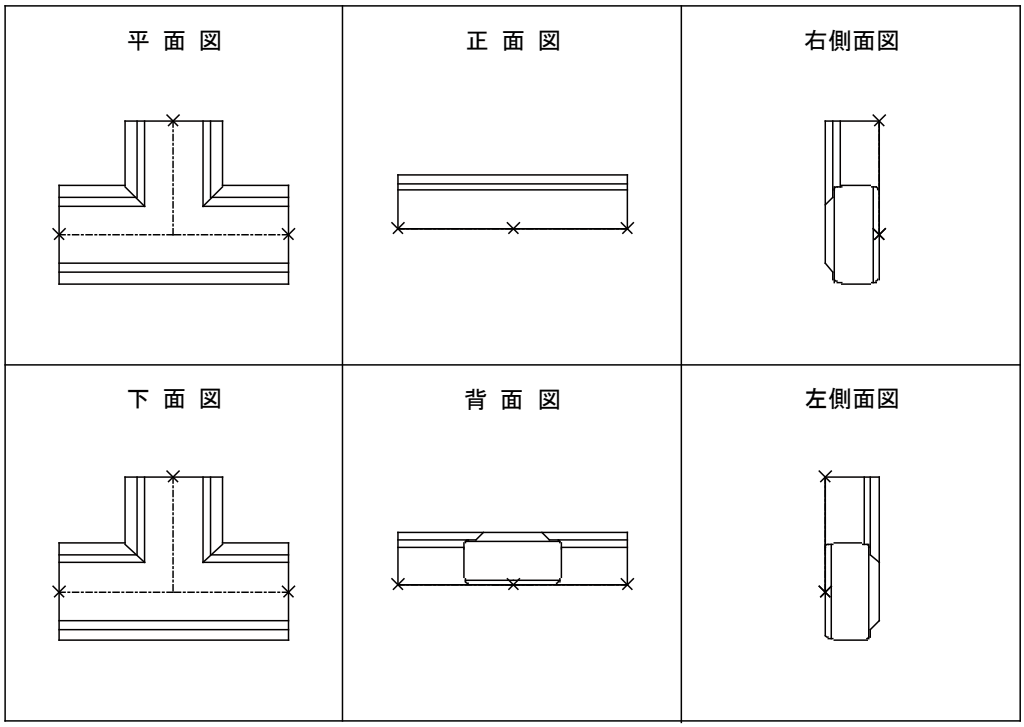

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRT-BL　チーズ　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

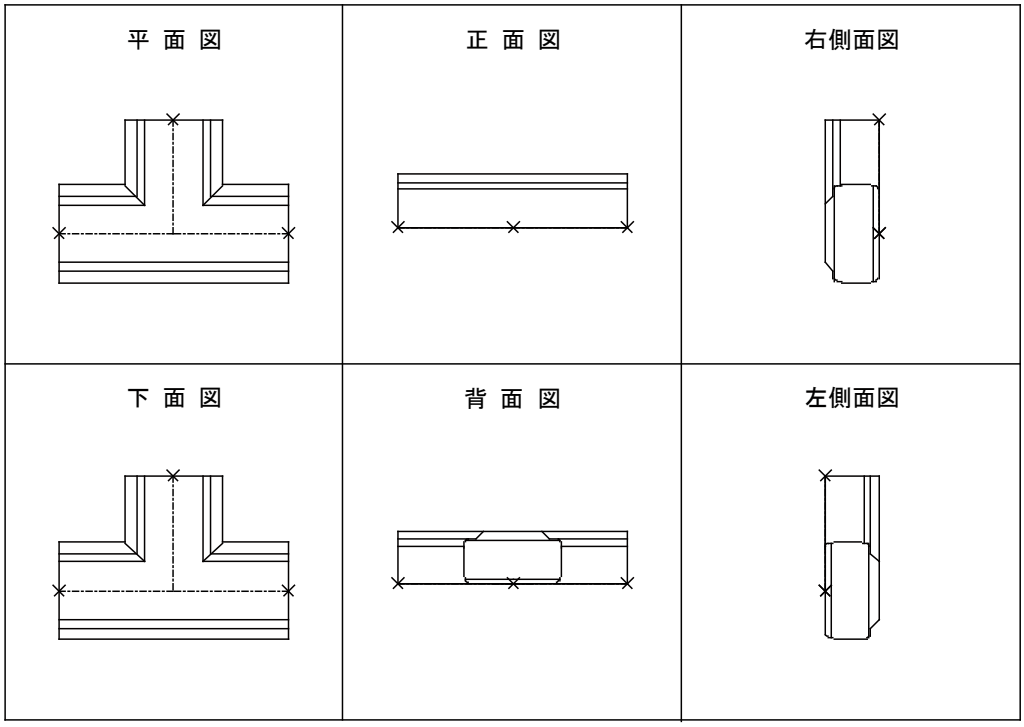

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-BH-N　チーズ　ネット底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

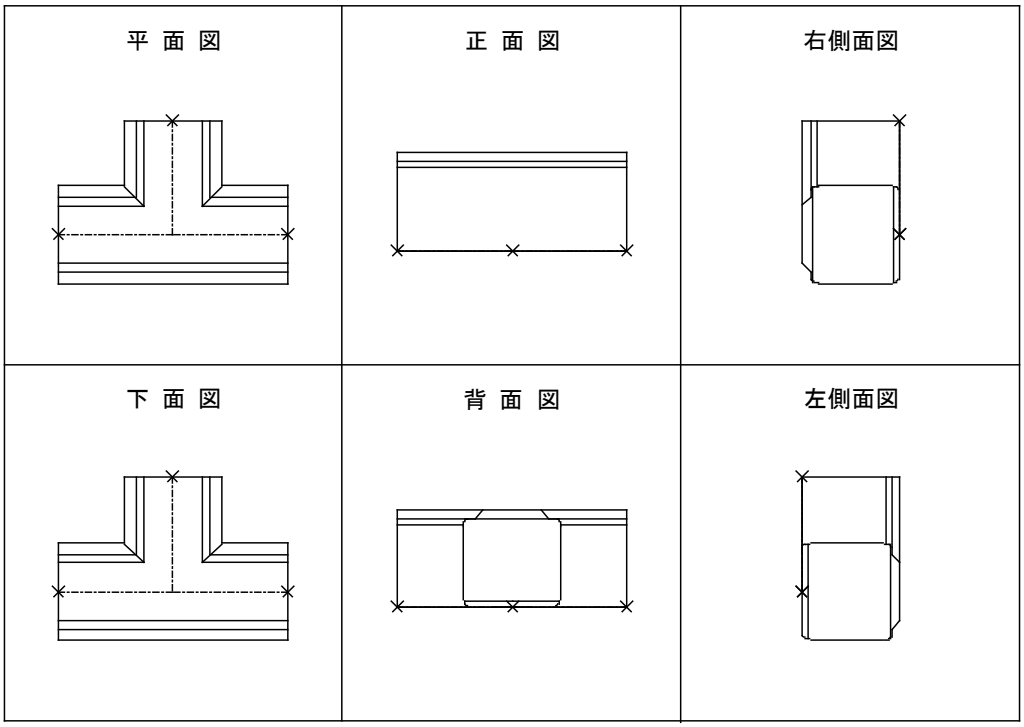

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-BH-U　チーズ　底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

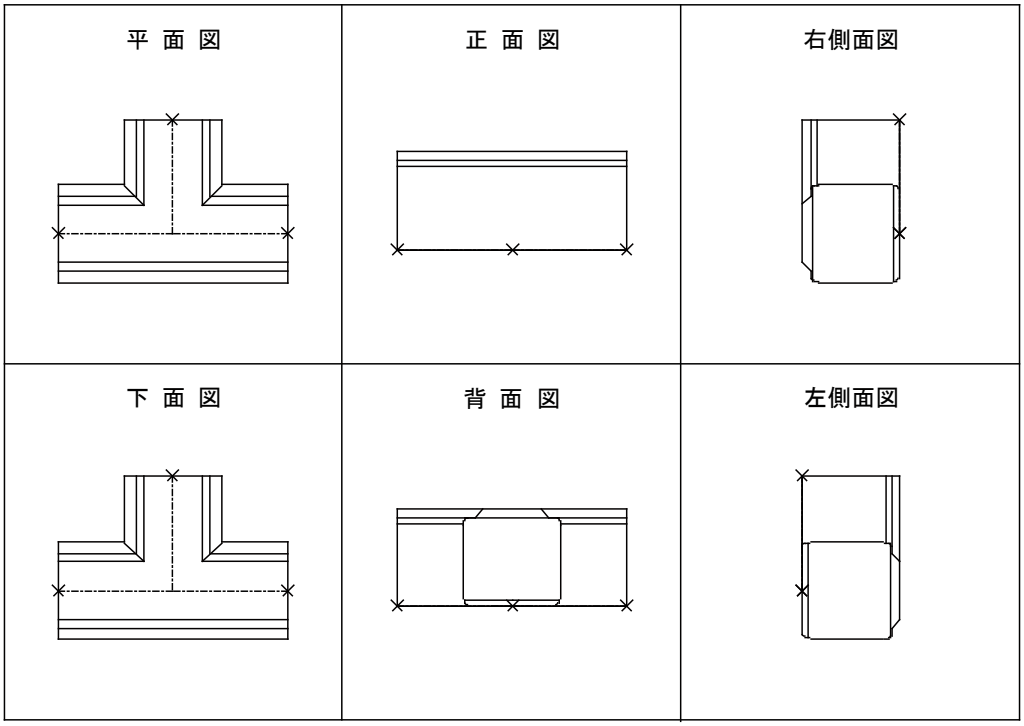

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-BH　チーズ　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

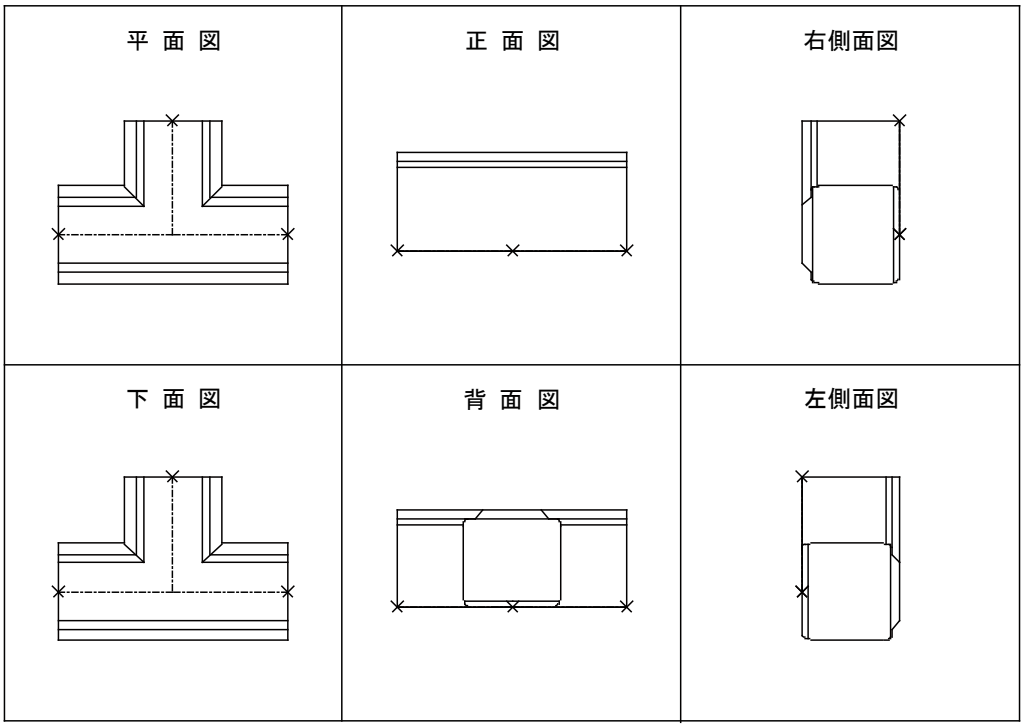

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-BL-N　チーズ　ネット底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

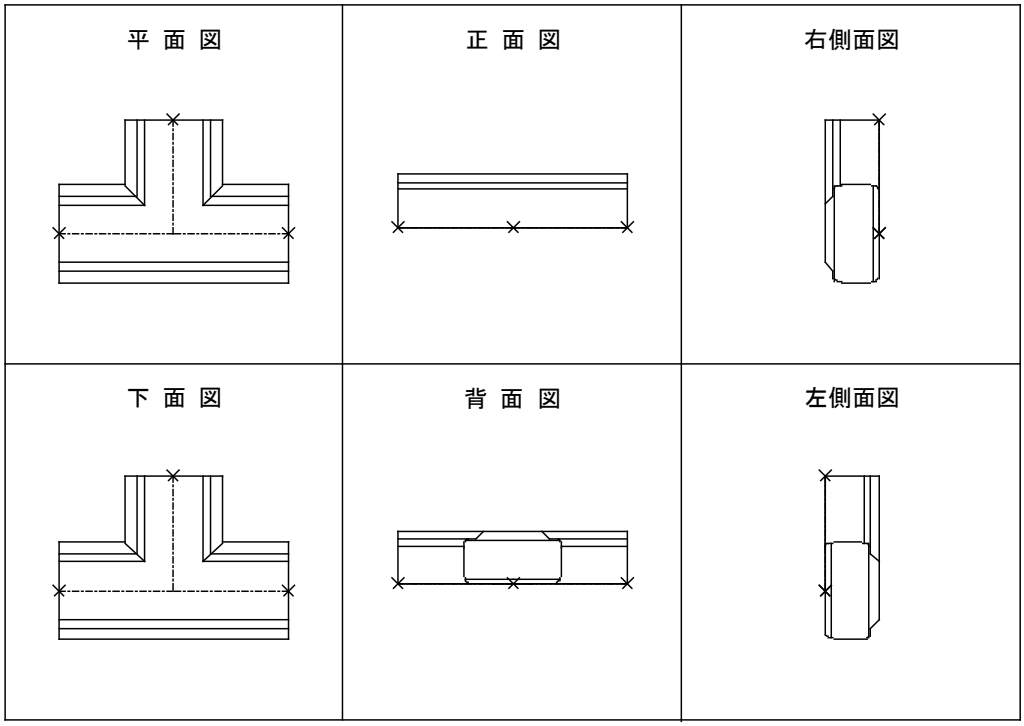

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-BL-U　チーズ　底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

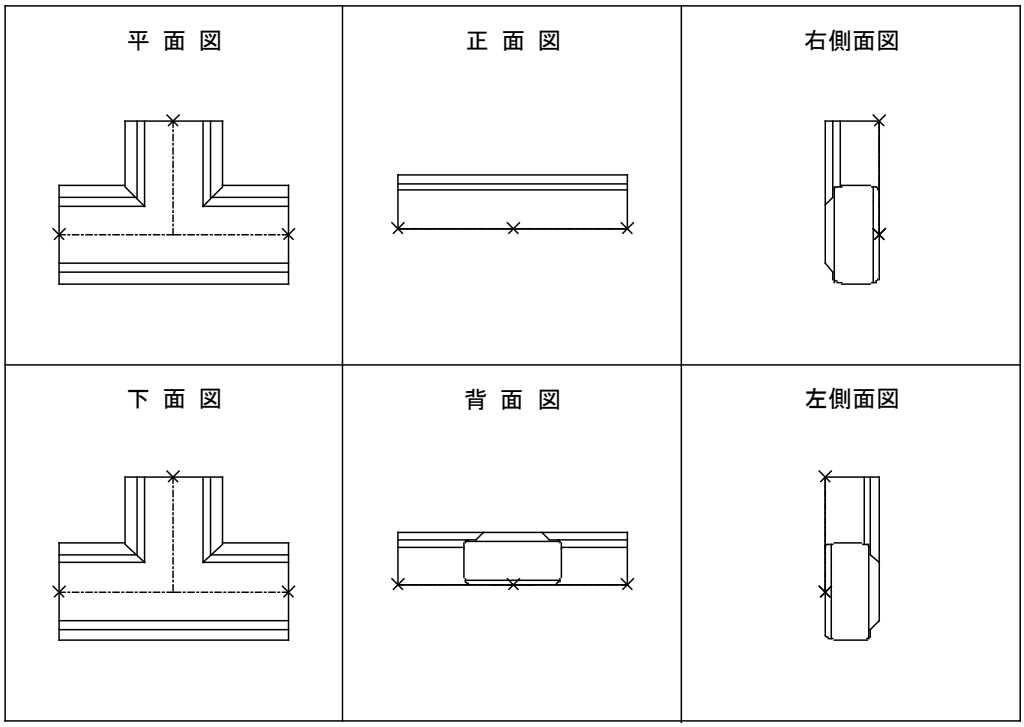

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

K-TRTS-BL　チーズ ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［03-ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

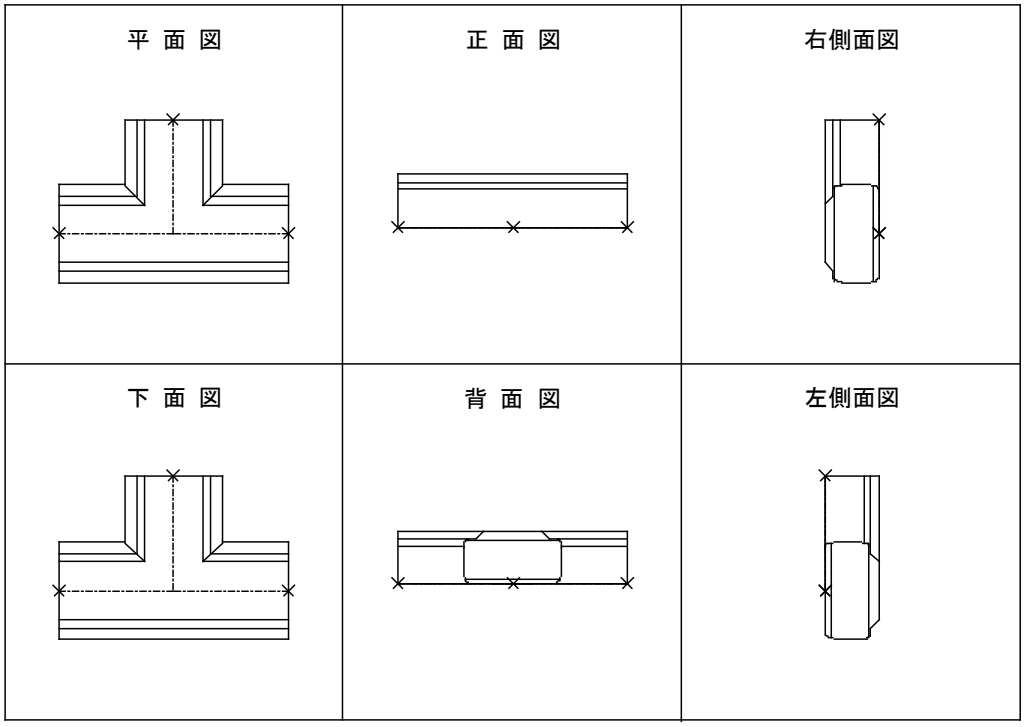

280.0:280.0:280.0
420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0

LA-NT　LAカップリング　チーズ三方ナット付き

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［LA LAカップリング］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0: 50.0
15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0

LA-RT　LAカップリング　径違いチーズ枝部ねじ付き

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［LA LAカップリング］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0: 20.0: 15.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
32.0: 32.0: 15.0
32.0: 32.0: 20.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 15.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 15.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
80.0: 80.0: 50.0
32.0: 32.0: 25.0

LA-T　LAカップリング　チーズ枝部ねじ付き

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［LA LAカップリング］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0: 50.0
15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0

LA-T　LAカップリング　チーズ枝部ねじ付き

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［LA LAカップリング］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0: 50.0
15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0

S25C-T　高圧用ねじ込み継手　ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

8.0: 8.0: 8.0
10.0: 10.0: 10.0
15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0
100.0:100.0:100.0
10.0: 10.0: 8.0
15.0: 15.0: 8.0
15.0: 15.0: 10.0
20.0: 20.0: 8.0
20.0: 20.0: 10.0
20.0: 20.0: 15.0
25.0: 25.0: 10.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
32.0: 32.0: 15.0
32.0: 32.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 32.0
50.0: 50.0: 40.0
65.0: 65.0: 32.0
65.0: 65.0: 40.0
65.0: 65.0: 50.0
80.0: 80.0: 40.0
80.0: 80.0: 50.0
80.0: 80.0: 65.0
100.0:100.0: 20.0
100.0:100.0: 25.0
100.0:100.0: 40.0
100.0:100.0: 50.0
100.0:100.0: 65.0
100.0:100.0: 80.0

TSD-T　大口径TS継手　チーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

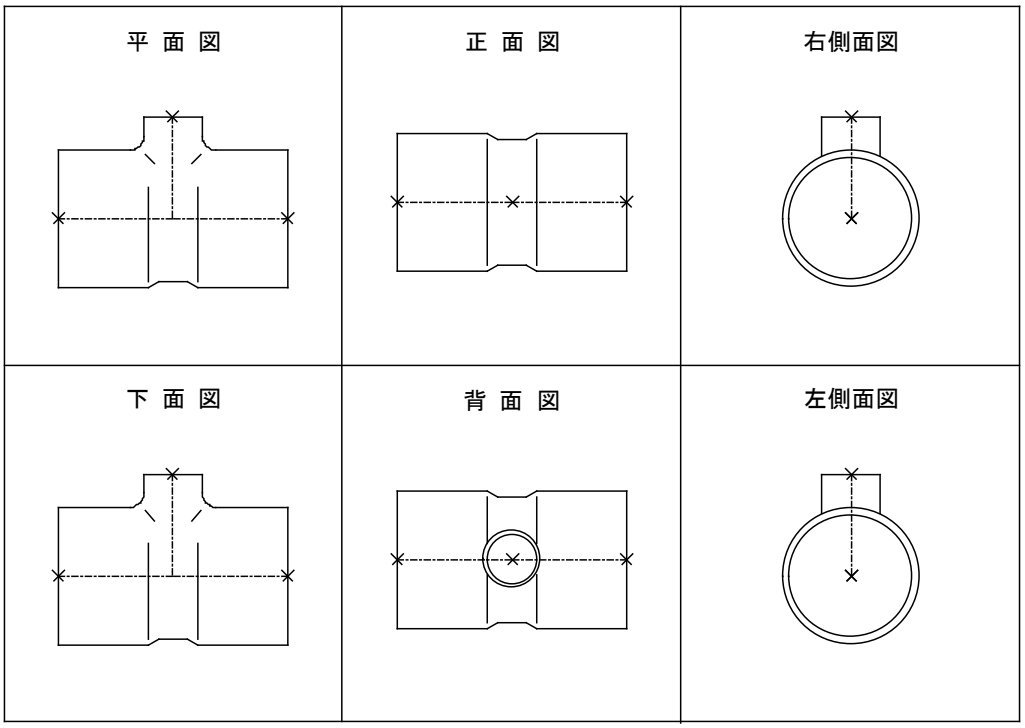

200.0:200.0:200.0
200.0:200.0: 75.0
200.0:200.0:100.0
200.0:200.0:150.0
250.0:250.0:250.0
250.0:250.0: 75.0
250.0:250.0:100.0
250.0:250.0:200.0
300.0:300.0:300.0
300.0:300.0: 75.0
300.0:300.0:100.0
300.0:300.0:250.0
300.0:300.0:150.0
300.0:300.0:200.0
250.0:250.0:150.0

WP-T ダブルプレス ティー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0: 50.0
13.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 20.0
20.0: 20.0: 13.0
25.0: 25.0: 25.0
25.0: 25.0: 13.0
25.0: 25.0: 20.0
30.0: 30.0: 30.0
30.0: 30.0: 13.0
30.0: 30.0: 20.0
30.0: 30.0: 25.0
40.0: 40.0: 40.0
40.0: 40.0: 13.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 30.0
50.0: 50.0: 13.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 30.0
50.0: 50.0: 40.0
60.0: 60.0: 40.0
60.0: 60.0: 60.0
60.0: 60.0: 20.0
60.0: 60.0: 25.0
60.0: 60.0: 30.0
60.0: 60.0: 50.0

WP-WT ダブルプレス 水栓ティー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0: 15.0
60.0: 60.0: 15.0
40.0: 40.0: 15.0
30.0: 30.0: 15.0
25.0: 25.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
13.0: 13.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0

AW-EFLT　建築設備用ポリエチレン管継手 EFロング枝付ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

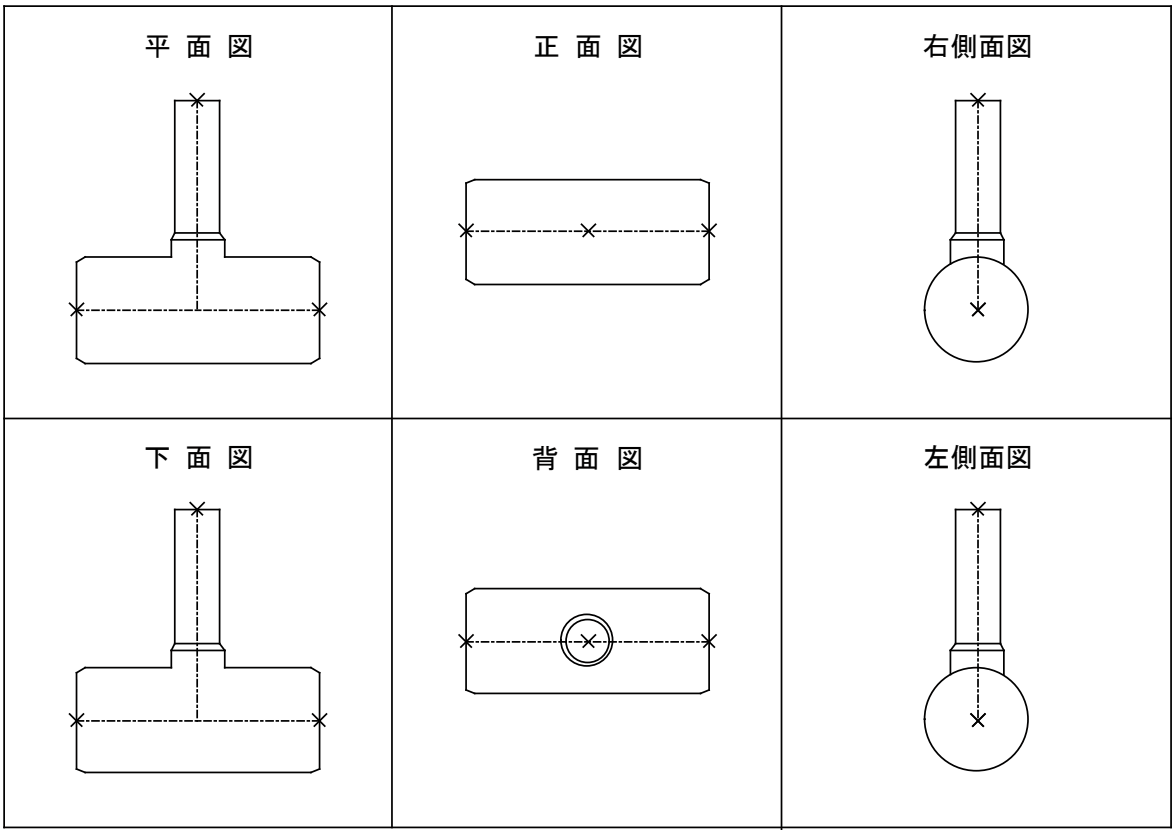

25.0: 25.0: 20.0
30.0: 30.0: 20.0
40.0: 40.0: 20.0
50.0: 50.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
50.0: 50.0: 25.0

AW-EFKT　建築設備用ポリエチレン管継手 EF片受ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0:150.0: 75.0
150.0:150.0:100.0
150.0:150.0:150.0
200.0:200.0: 75.0
200.0:200.0:100.0
200.0:200.0:150.0
200.0:200.0:200.0

AW-SPT　建築設備用ポリエチレン管継手 SPティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

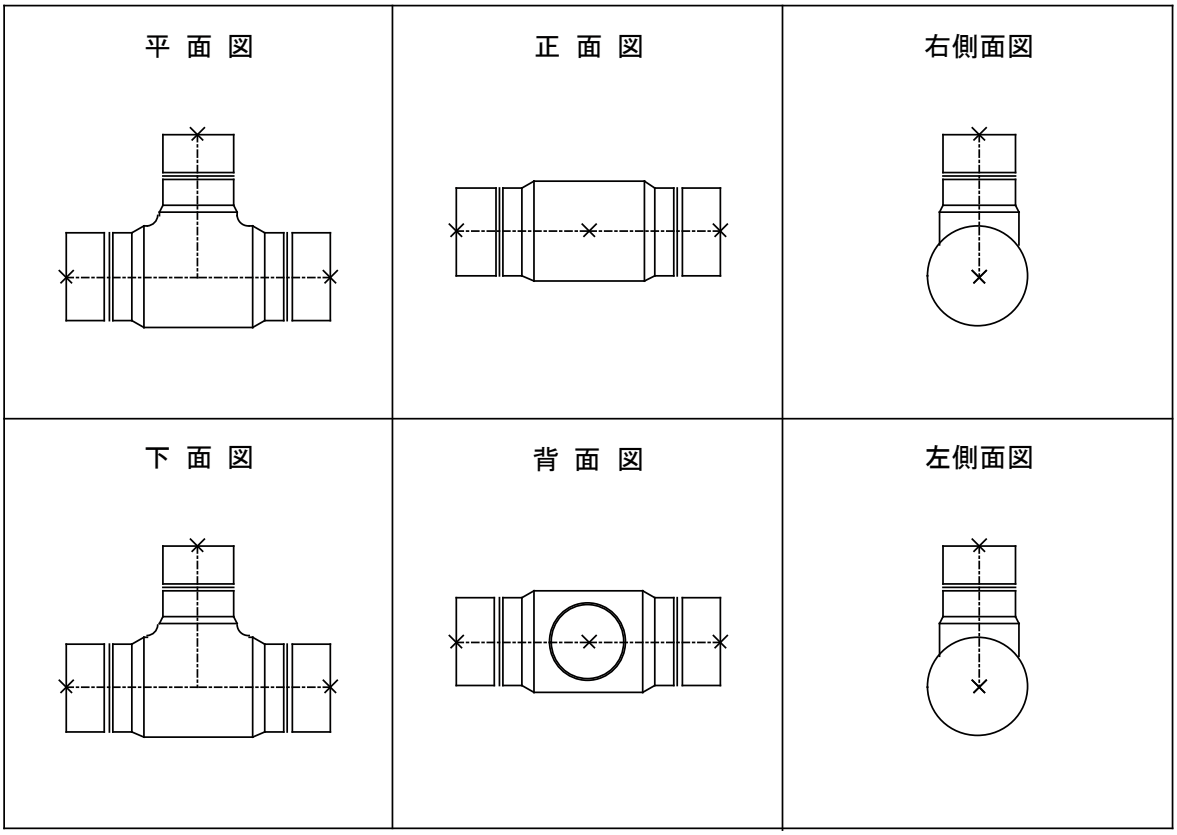

125.0:125.0:100.0
125.0:125.0:125.0
150.0:150.0: 75.0
150.0:150.0:100.0
150.0:150.0:150.0
200.0:200.0: 75.0
200.0:200.0:100.0
200.0:200.0:150.0
200.0:200.0:200.0

AW-EFKT10k　建築設備用ポリエチレン管継手 フランジ付EF片受ティーズ(10K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0:150.0: 75.0
150.0:150.0:100.0
200.0:200.0: 75.0
200.0:200.0:100.0

AW-SPT10k　建築設備用ポリエチレン管継手 SPフランジ付ティーズ(10K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］ー［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

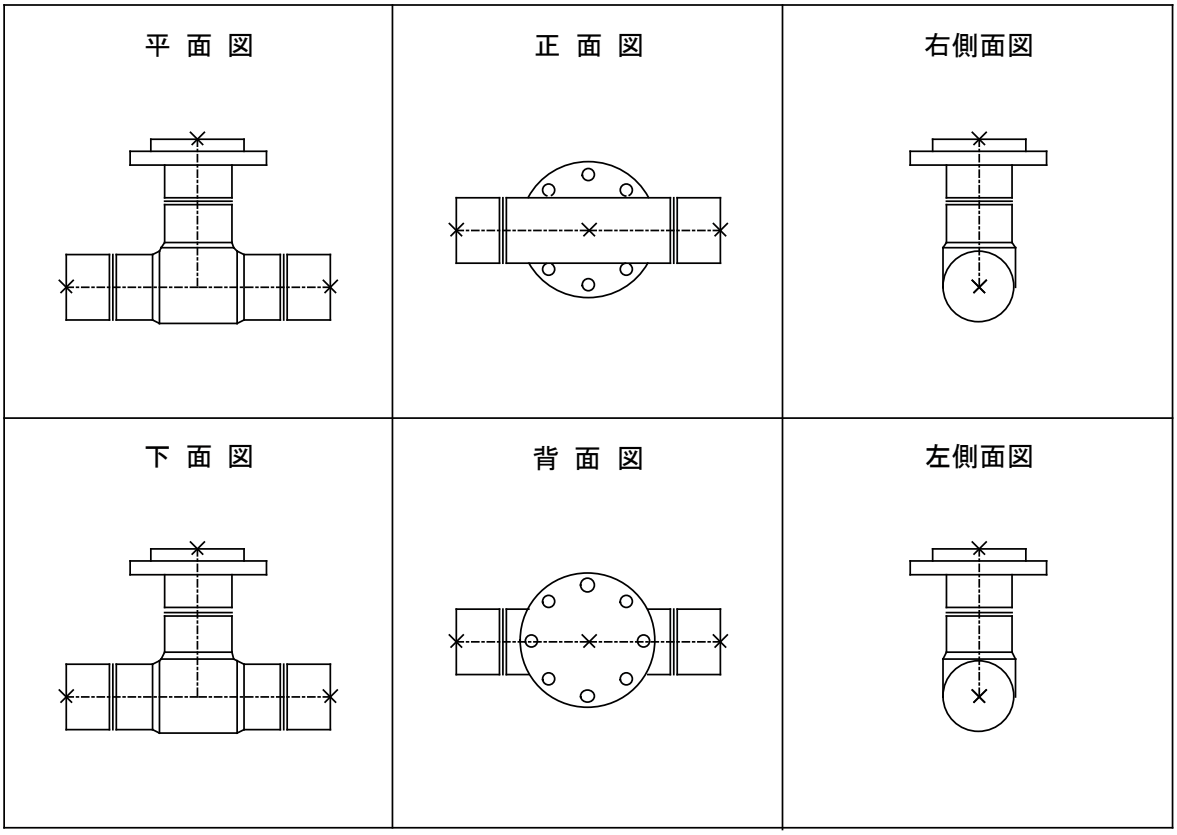

75.0: 75.0: 75.0
100.0:100.0: 75.0
100.0:100.0:100.0
150.0:150.0: 75.0
150.0:150.0:100.0
200.0:200.0: 75.0
200.0:200.0:100.0

AW-EFT10k　建築設備用ポリエチレン管継手 フランジ付EFティーズ(10K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［ティーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

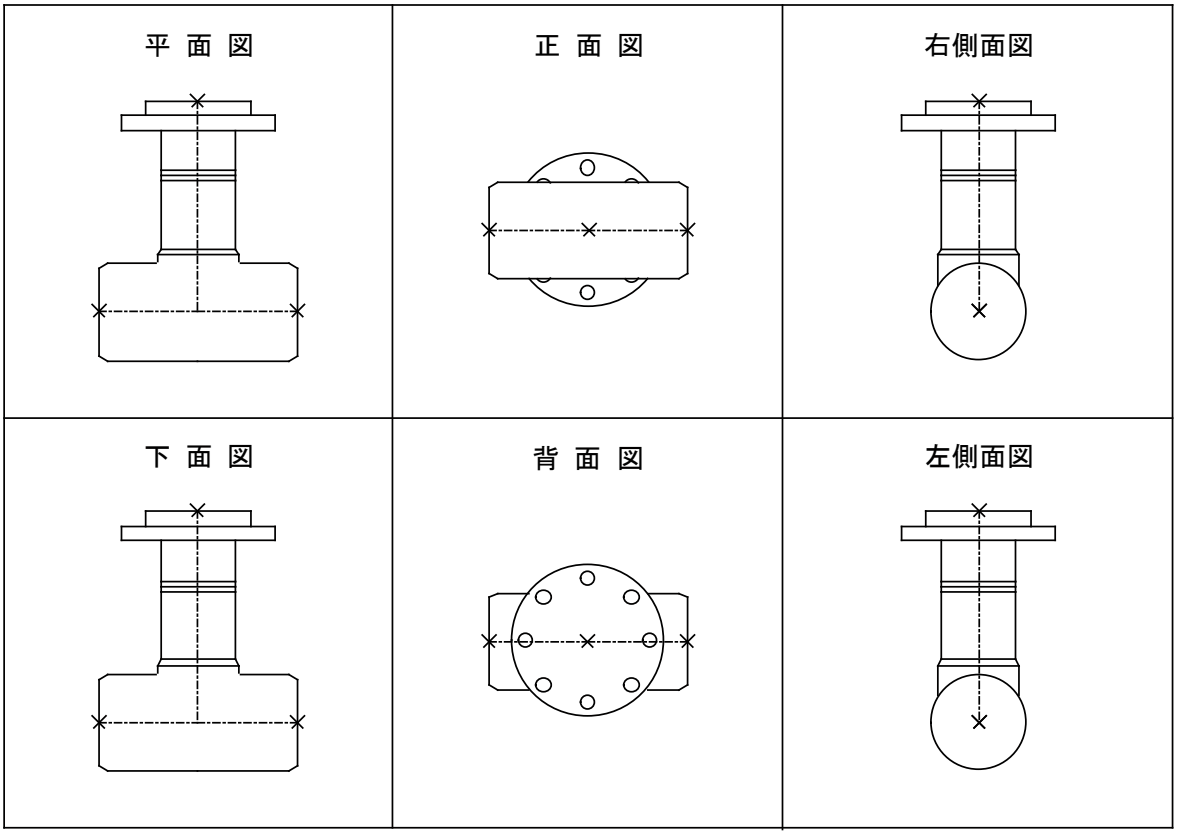

75.0: 75.0: 75.0
100.0:100.0: 75.0
100.0:100.0:100.0

05 レデューサー

SSGP-S　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

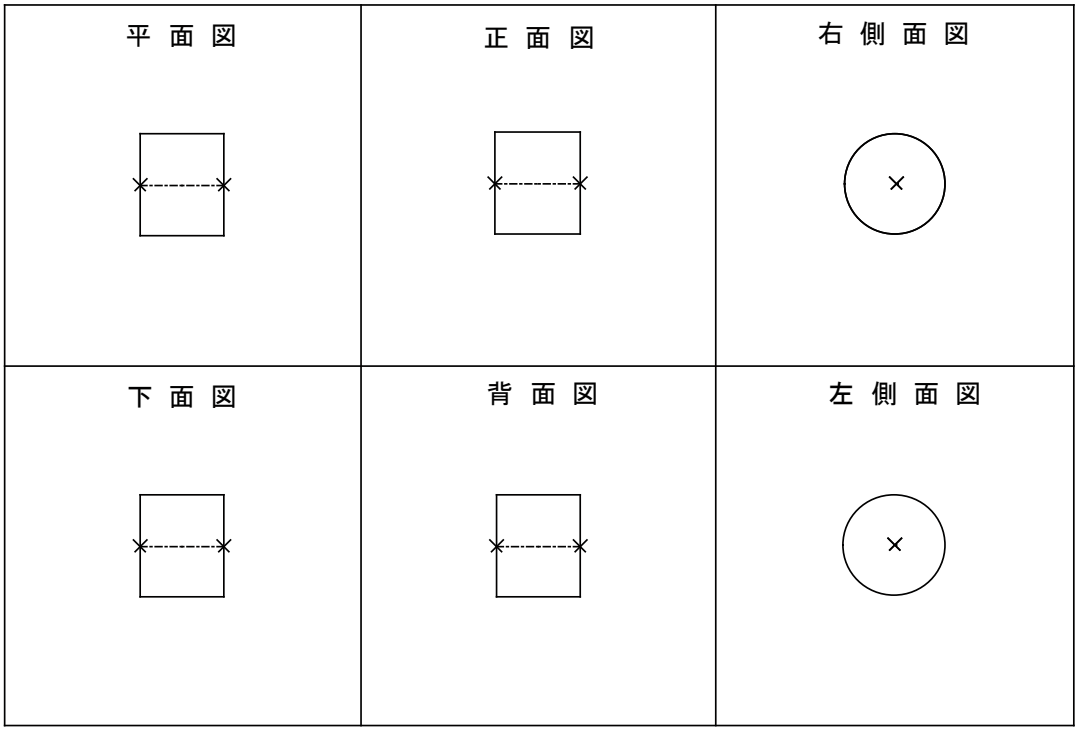

6.0 : 6.0
8.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 6.0
10.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 6.0
15.0 : 8.0
15.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 8.0
20.0 : 10.0
20.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 10.0
25.0 : 15.0
25.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 15.0
32.0 : 20.0
32.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 15.0
40.0 : 20.0
40.0 : 25.0
40.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 15.0
50.0 : 20.0
50.0 : 25.0
50.0 : 32.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 15.0
65.0 : 20.0
65.0 : 25.0
65.0 : 32.0
65.0 : 40.0
65.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 20.0
80.0 : 25.0
80.0 : 32.0
80.0 : 40.0
80.0 : 50.0
80.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 50.0
100.0 : 65.0
100.0 : 80.0
100.0 :100.0
125.0 : 80.0
125.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 100.0
150.0 : 125.0
150.0 : 150.0

SD-ST150　塩ビ製小口径マス インバート・ストレート(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

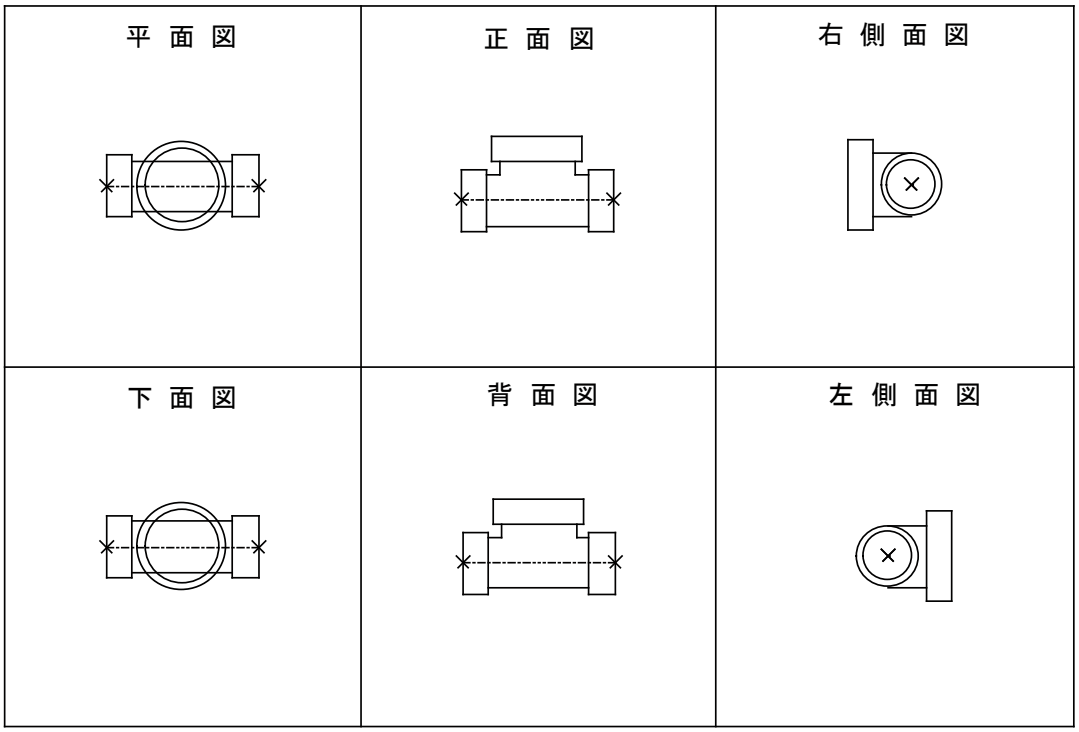

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-ST200　塩ビ製小口径マス インバート・ストレート(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

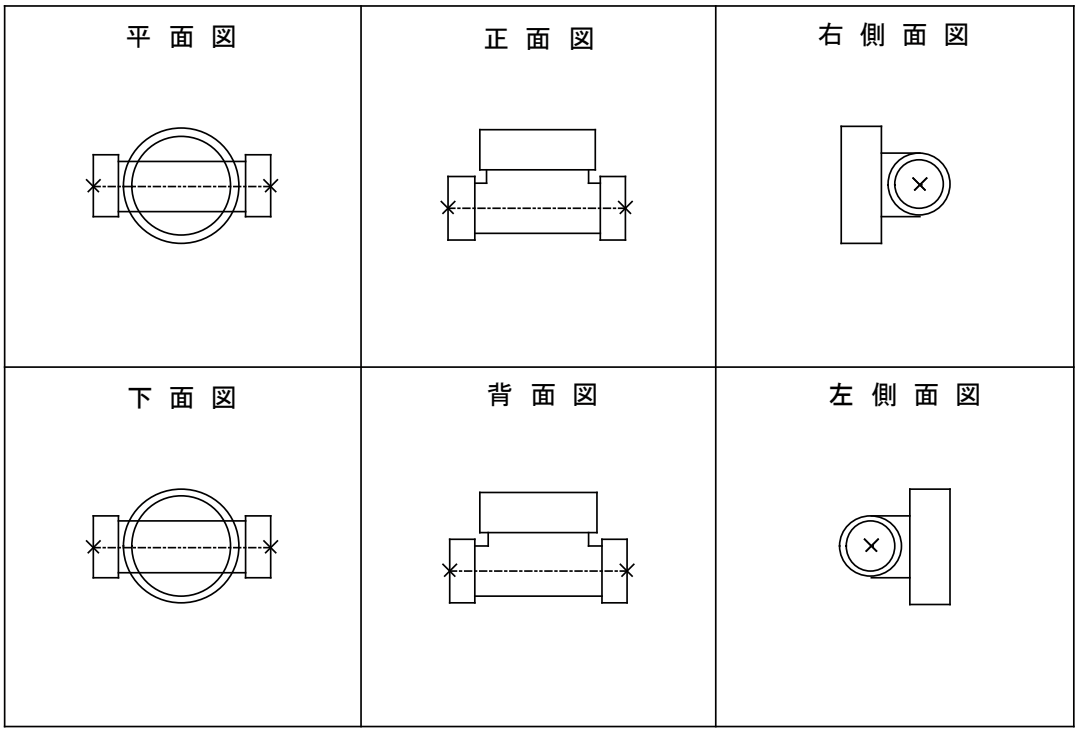

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-ST125　塩ビ製小口径マス インバート・ストレート(掃除口125)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

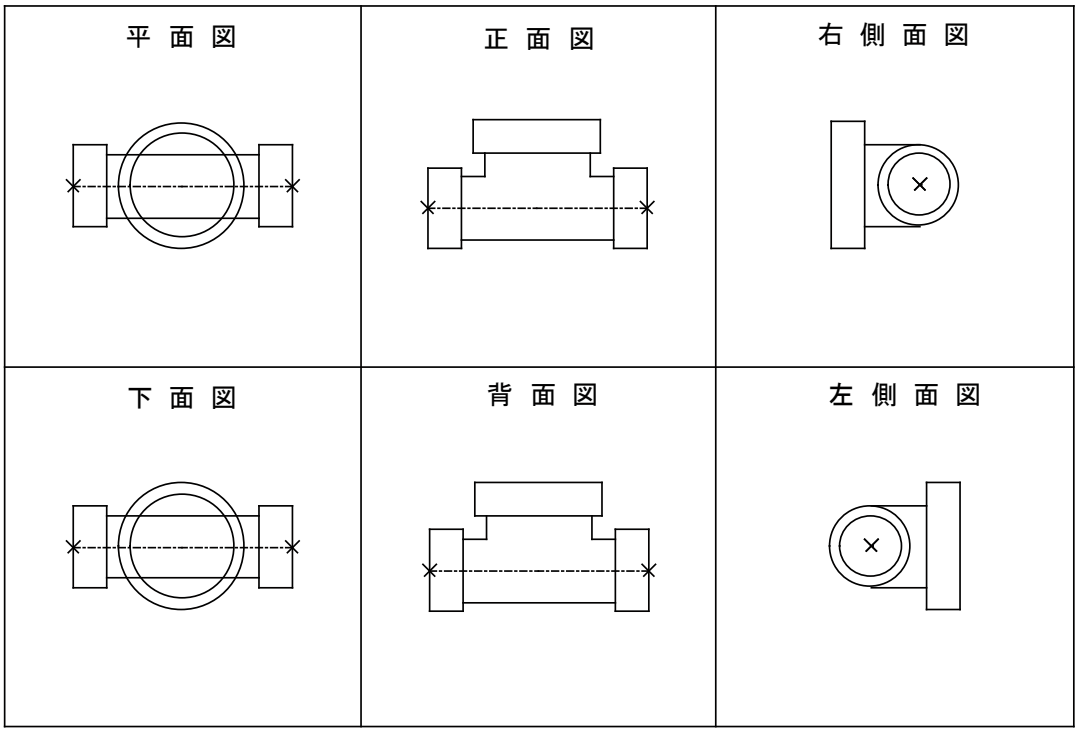

75.0　：　75.0

SD-ST300　塩ビ製小口径マス インバート・ストレート(掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

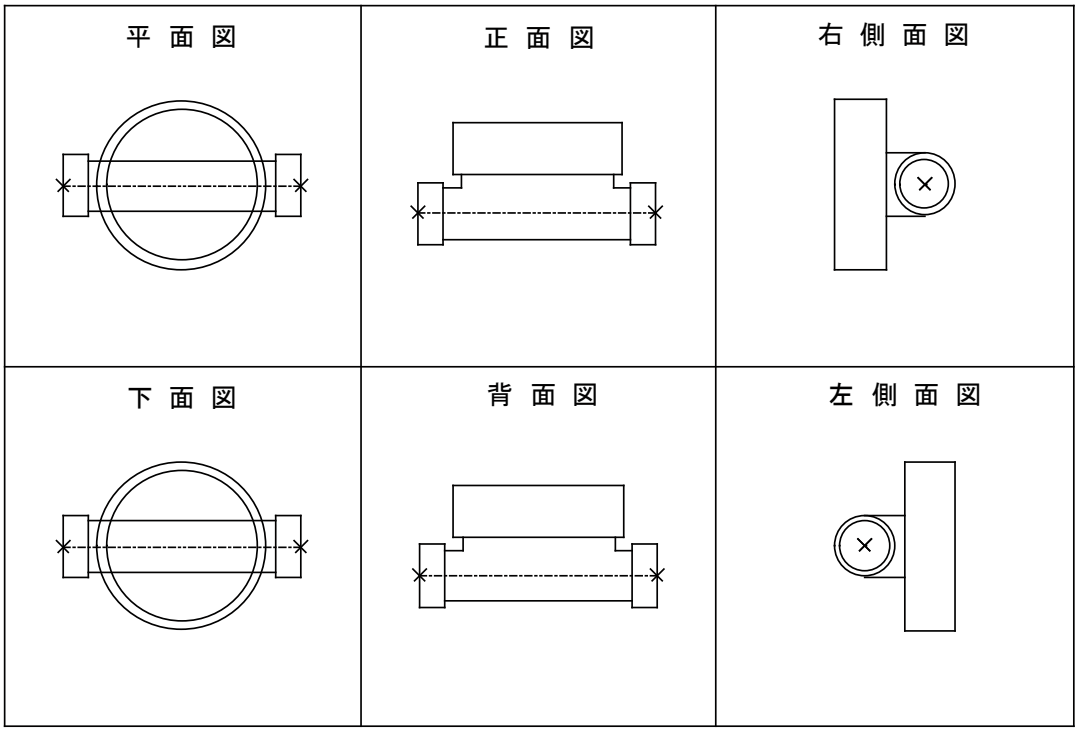

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

AM-ST150　旧)塩ビ製小口径マス　雨マス・ストレート(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

100.0　：　100.0

AM-ST200　旧)塩ビ製小口径マス　雨マス・ストレート(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

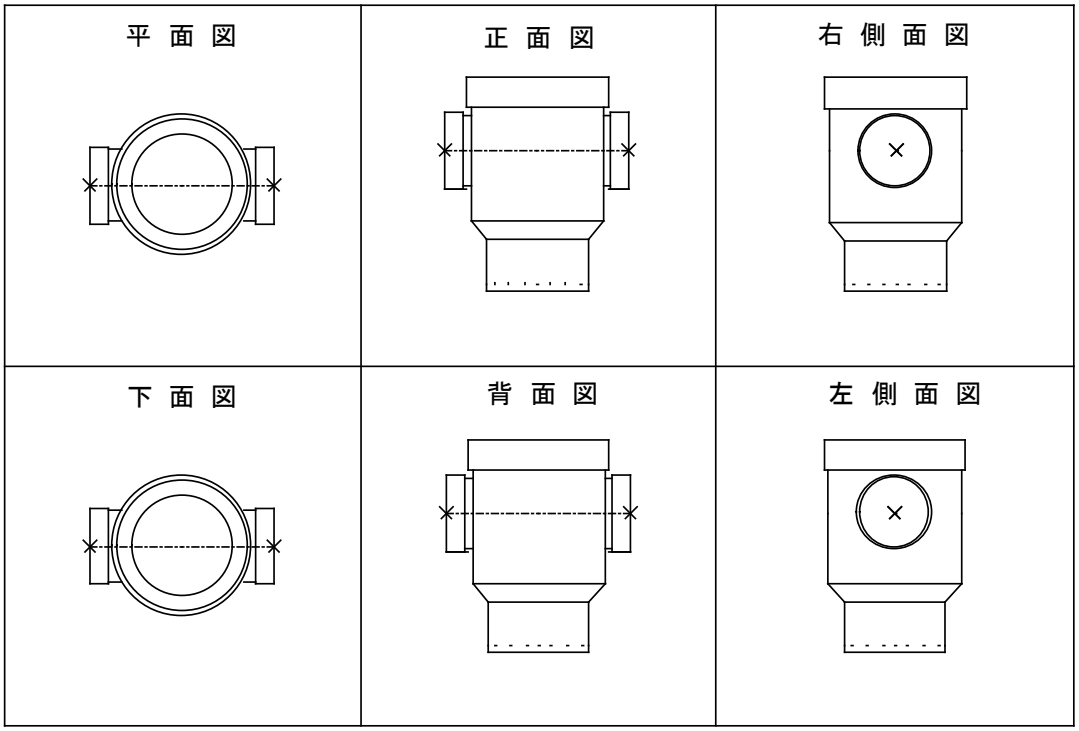

100.0　：　100.0
150.0　：　150.0

PM-ST150　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・ストレート(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

100.0　：　100.0

PM-ST200　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス・ストレート(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

100.0　：　100.0
150.0　：　150.0

wdmosui-ST　汚水マス　ストレート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmtrap-ST トラップマス ストレート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

wdmdrop-ST ドロップマス ストレート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［排水部品］－［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmkokyo-ST　公共マス　ストレート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

ABACUS-FMADS アバカス メスアダプターソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 : 15.0
20.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 25.0
30.0 : 32.0
40.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0

ABACUS-FS アバカス 給水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 ： 15.0
20.0 ： 15.0
20.0 ： 20.0
25.0 ： 25.0

ABACUS-MADS アバカス オスアダプターソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 : 15.0
20.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 25.0
30.0 : 32.0
40.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 40.0
50.0 : 50.0

ABACUS-RS アバカス 径違いソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

20.0 : 13.0
25.0 : 20.0
30.0 : 13.0
30.0 : 20.0
30.0 : 25.0
40.0 : 13.0
40.0 : 20.0
40.0 : 25.0
40.0 : 30.0
50.0 : 13.0
50.0 : 20.0
50.0 : 25.0
50.0 : 30.0
50.0 : 40.0
60.0 : 50.0

ABACUS-S アバカス ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 ： 13.0
20.0 ： 20.0
25.0 ： 25.0
30.0 ： 30.0
40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0
60.0 ： 60.0

AM-ST200　塩ビ製小口径マス　雨マス・ストレート(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

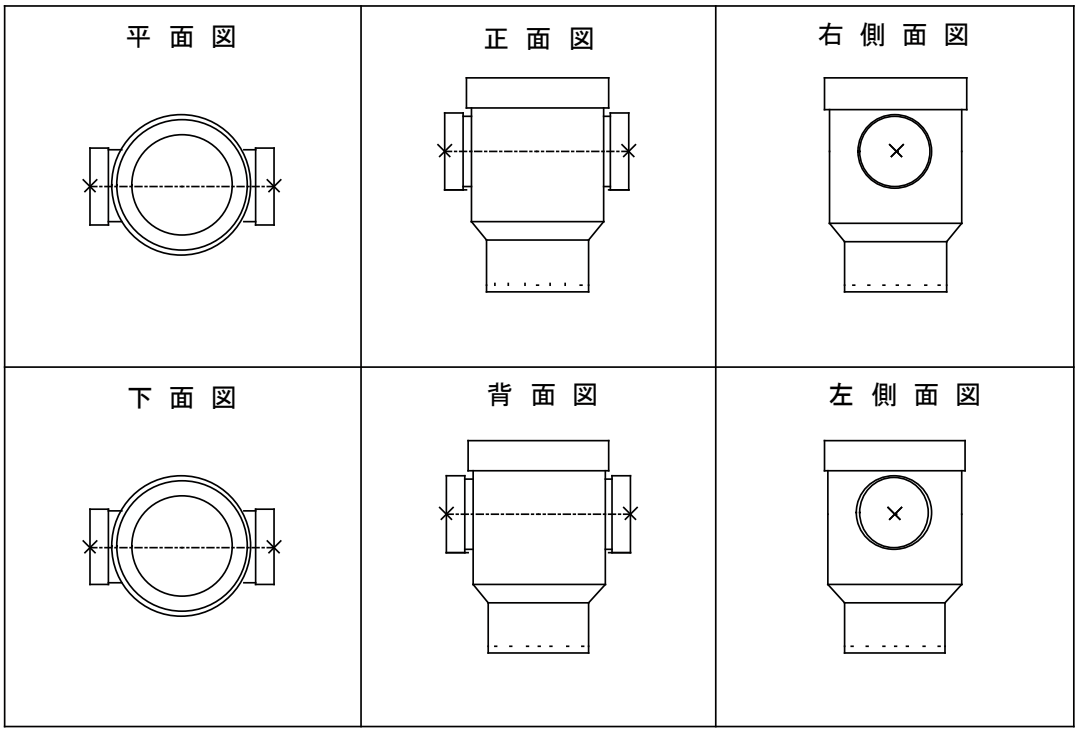

100.0　：　100.0
150.0　：　150.0

AM-ST300　塩ビ製小口径マス　雨マス・ストレート(掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

AW-EFKR　建築設備用ポリエチレン管継手 EF片受レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0: 50.0
100.0: 75.0
150.0:100.0
200.0:150.0

AW-EFR　建築設備用ポリエチレン管継手 EFレデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

25.0: 20.0
30.0: 25.0
40.0: 30.0
50.0: 30.0
50.0: 40.0

AW-EFS　建築設備用ポリエチレン管継手 EFソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

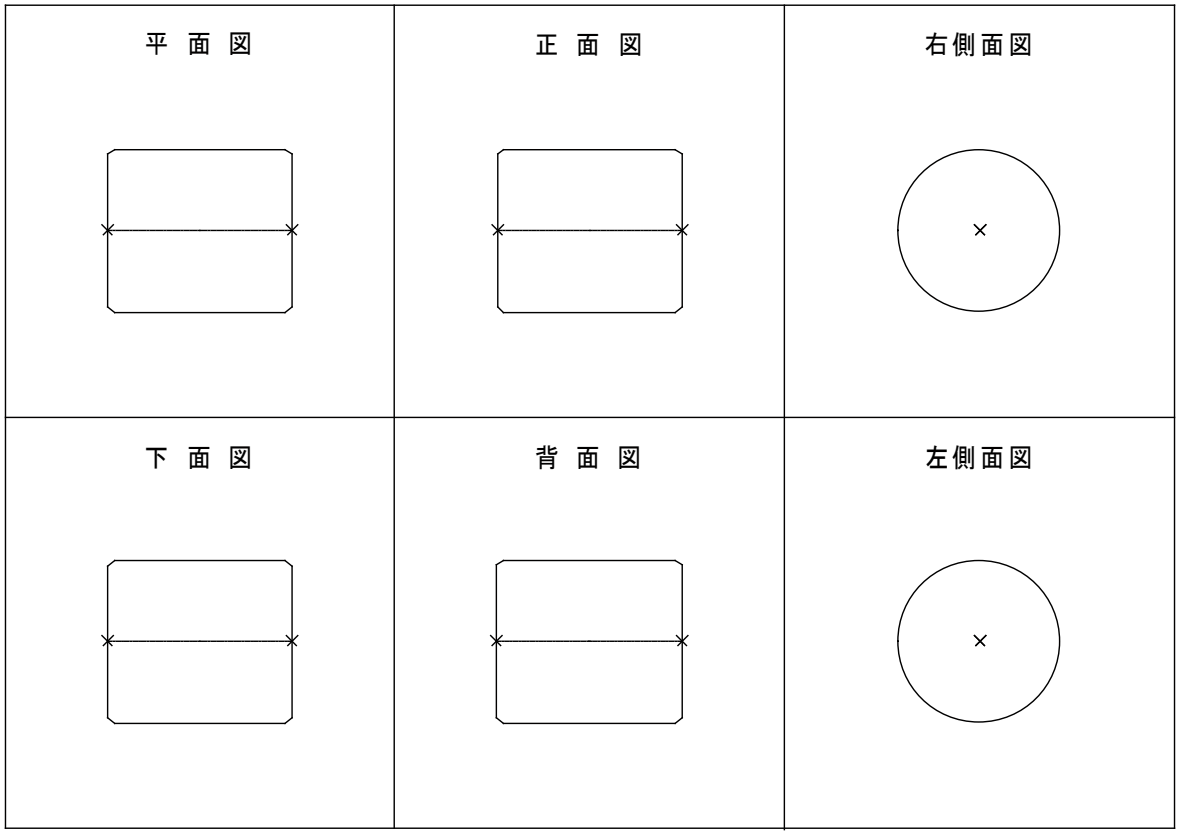

20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

AW-R　建築設備用ポリエチレン管継手 レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

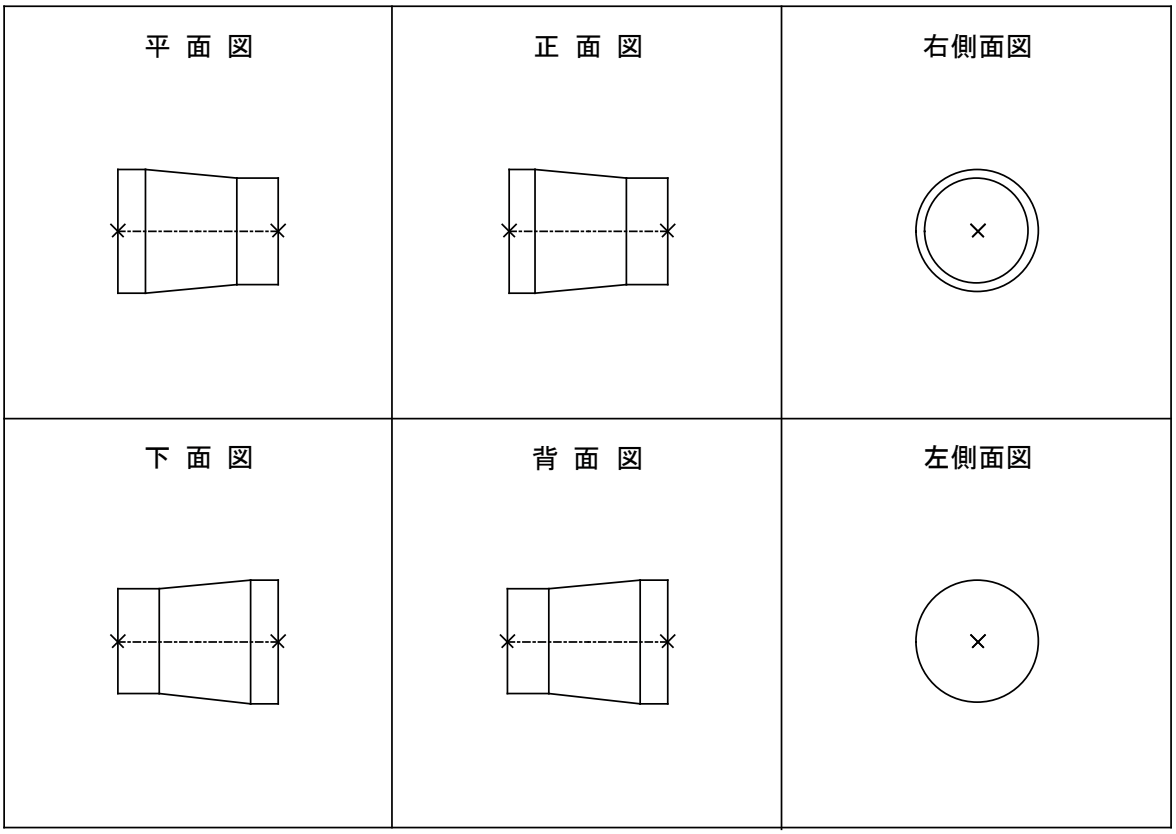

30.0: 20.0
40.0: 20.0
40.0: 25.0
50.0: 20.0
50.0: 25.0
65.0: 50.0
75.0: 50.0
75.0: 65.0
100.0: 75.0
125.0:100.0
150.0:100.0
150.0:125.0
200.0:150.0

DIPNS-IN　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

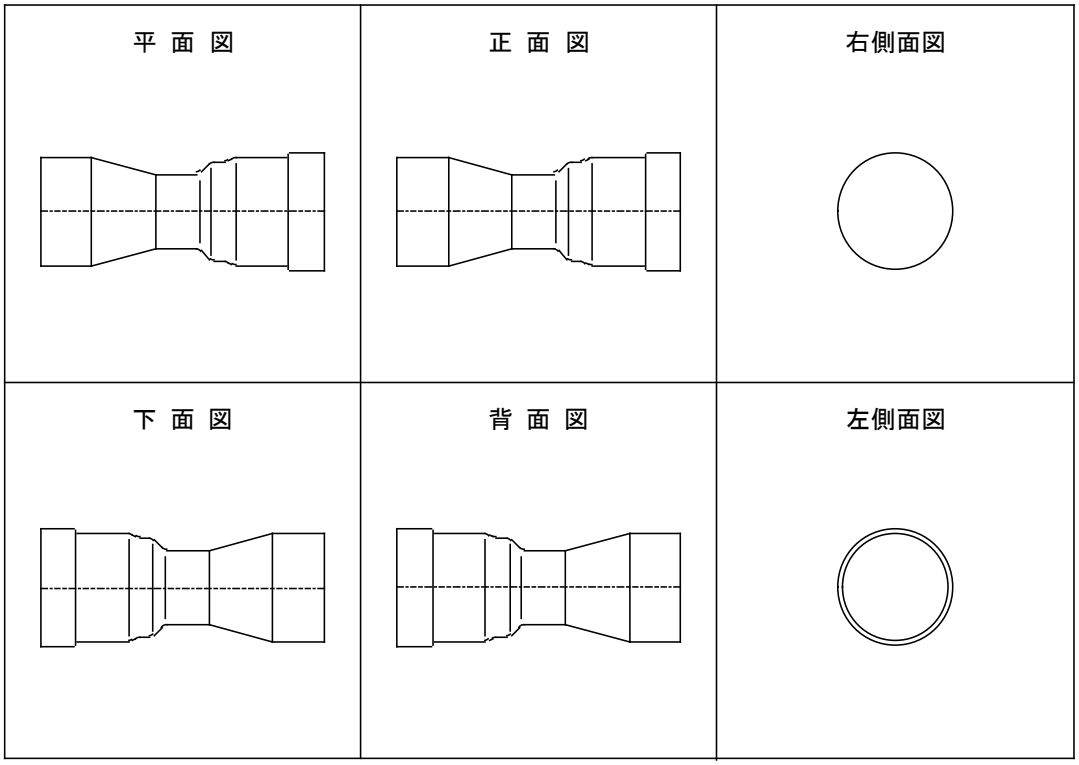

100.0　：　75.0
150.0　：　100.0
200.0　：　100.0
200.0　：　150.0
250.0　：　100.0
250.0　：　150.0
250.0　：　200.0

DIPNS-R　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

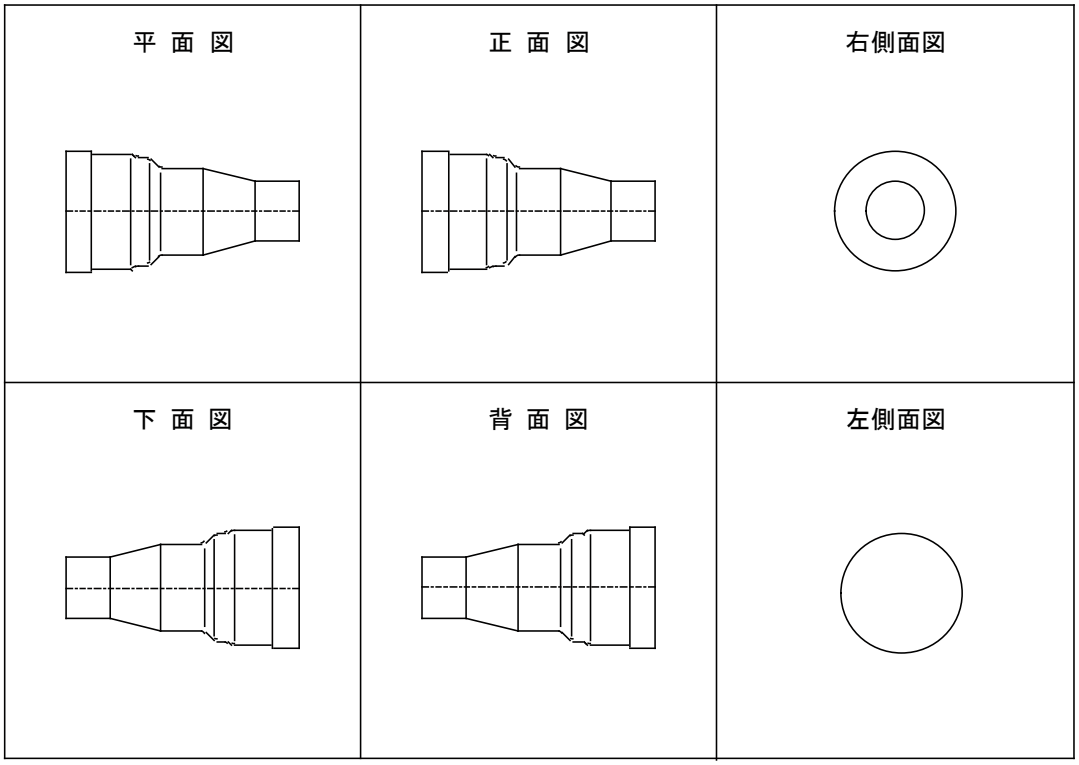

100.0　:　75.0
150.0　:　100.0
200.0　:　100.0
200.0　:　150.0
250.0　:　100.0
250.0　:　150.0
250.0　:　200.0

DIPNS-S　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 継輪

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

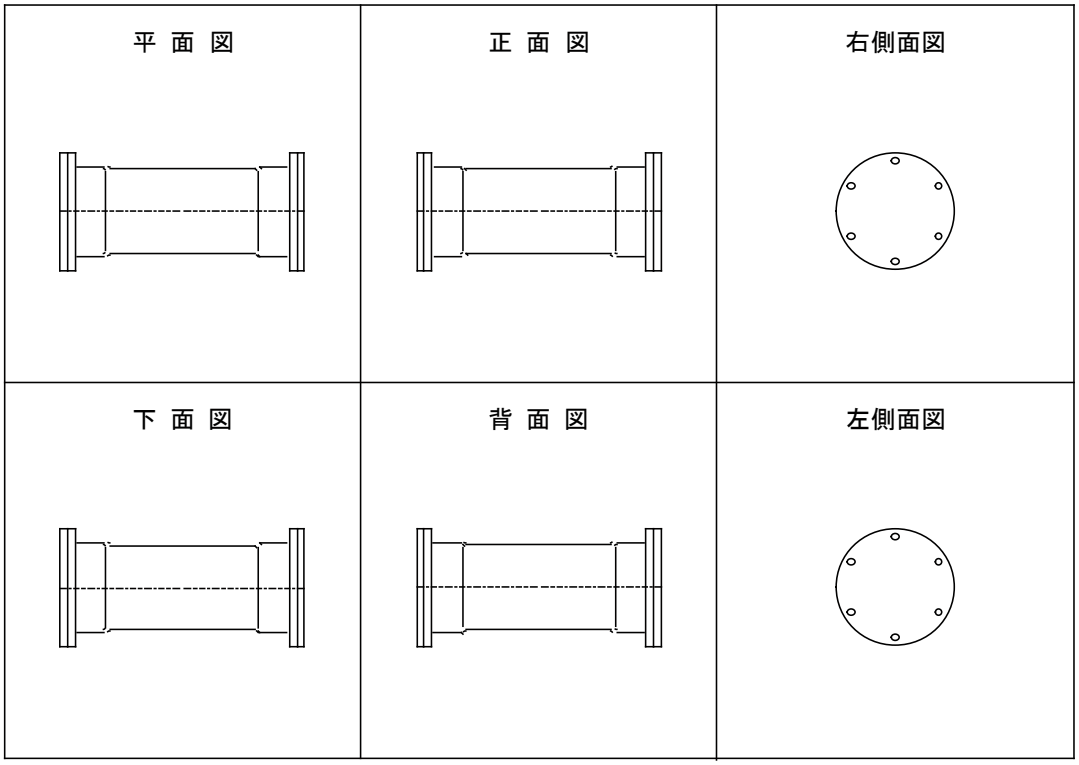

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

EF-RS　JFEポリブテン管用継手 E種径違いソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

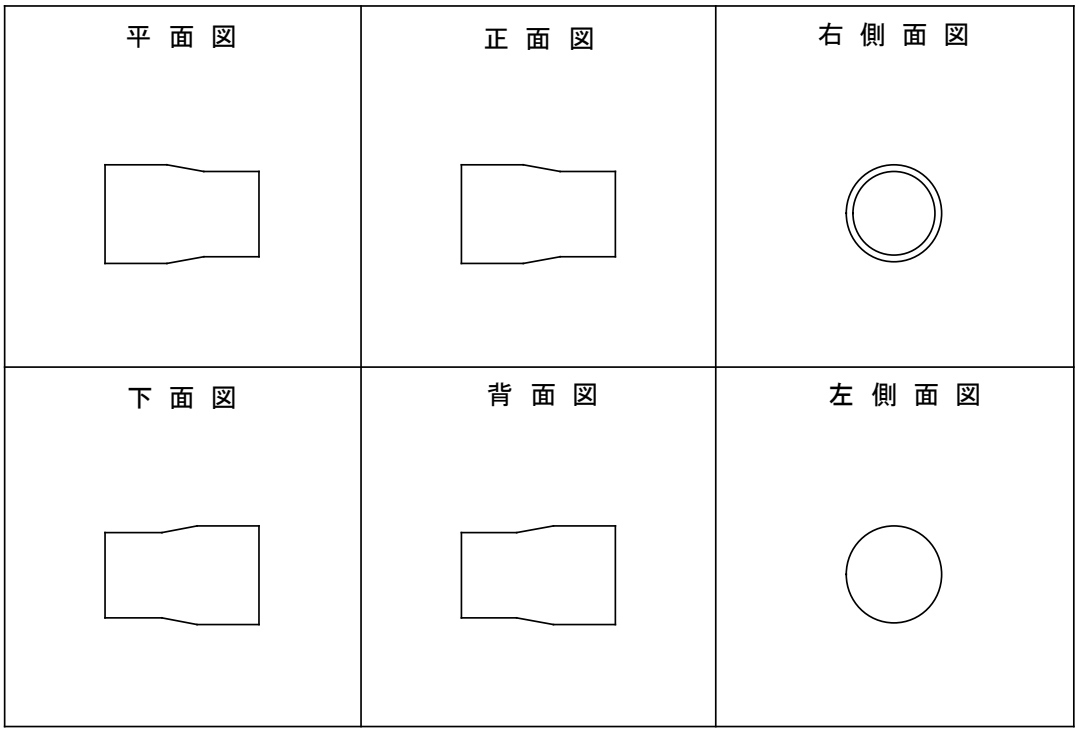

13.0　：　10.0
16.0　：　13.0
20.0　：　13.0

EF-S　JFEポリブテン管用継手 E種ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JFE JFEポリブテン管用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　:　10.0
13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0

EF-VLVS-M　JFEポリブテン管用継手 E種バルブソケット(おねじ付)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　:　15.0
13.0　:　15.0
16.0　:　15.0
16.0　:　20.0
20.0　:　20.0

FDV-DS　小口径耐火二層管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FDV 小口径耐火二層管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

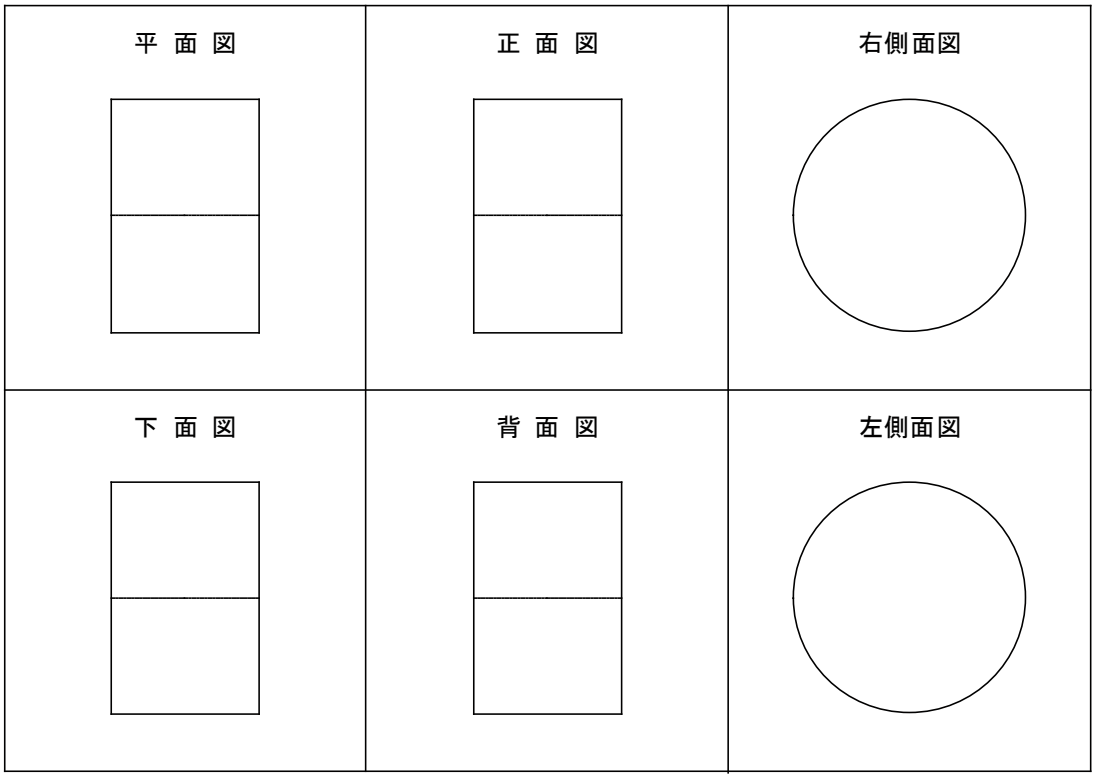

25.0: 25.0
30.0: 30.0

FDV-IN　小口径耐火二層管継手 インクリーザー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FDV 小口径耐火二層管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

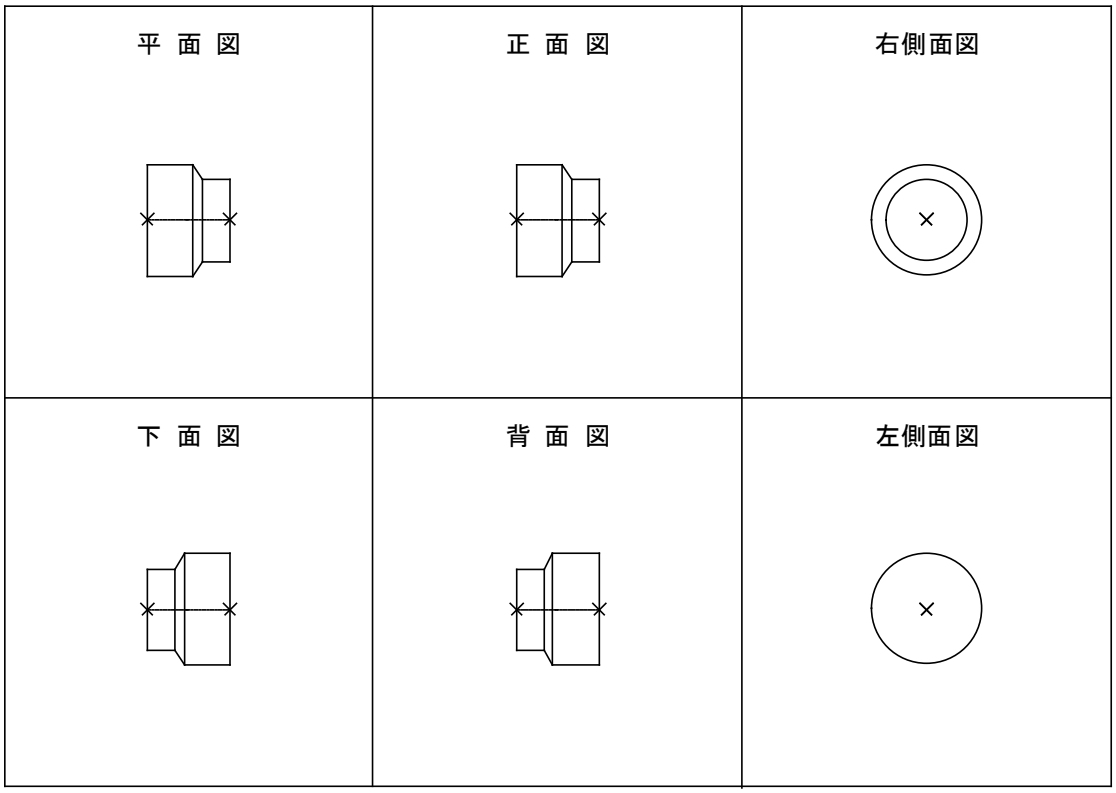

30.0: 25.0
40.0: 25.0
40.0: 30.0
50.0: 30.0
50.0: 25.0

MEKA-R　メカニカル形排水用鋳鉄異形管　片落ち管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

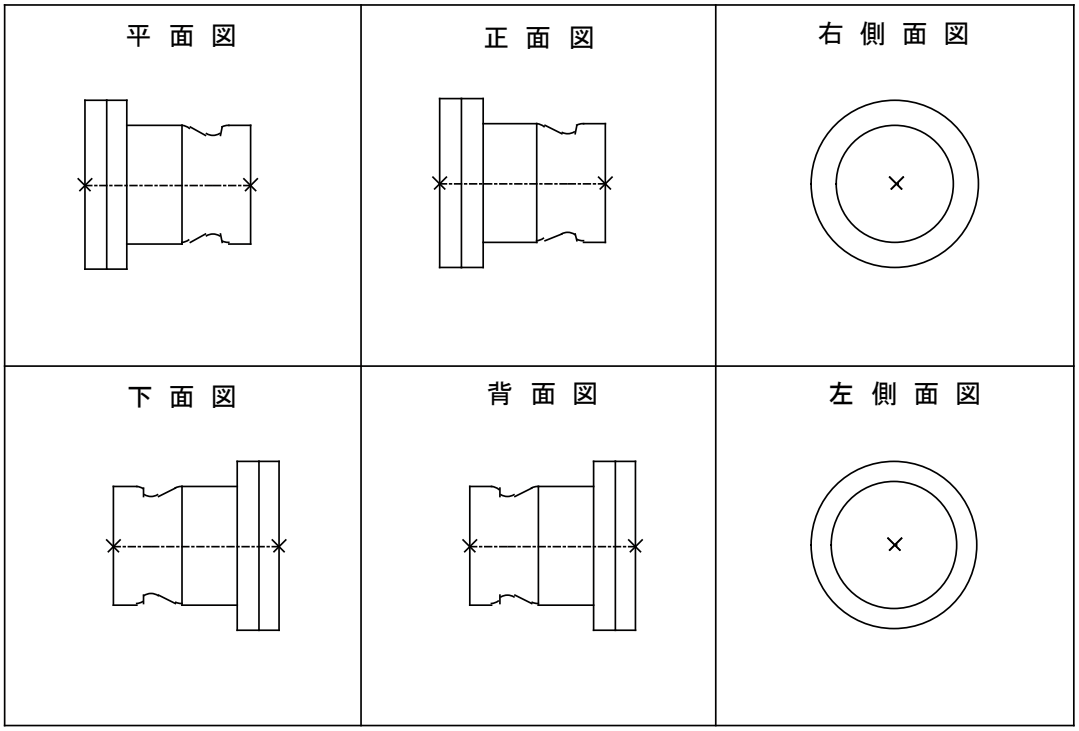

50.0	:	75.0	100.0	:	200.0
50.0	:	100.0	125.0	:	150.0
50.0	:	125.0	125.0	:	200.0
75.0	:	100.0	150.0	:	200.0
75.0	:	125.0	150.0	:	250.0
75.0	:	150.0	200.0	:	250.0
100.0	:	125.0	200.0	:	300.0
100.0	:	150.0	250.0	:	300.0

ETM-S　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［ETM ＤＶＬＰ用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

32.0	:	32.0	125.0	:	125.0
40.0	:	32.0	150.0	:	100.0
40.0	:	40.0	150.0	:	125.0
50.0	:	32.0	150.0	:	150.0
50.0	:	40.0	200.0	:	100.0
50.0	:	50.0	200.0	:	125.0
65.0	:	40.0	200.0	:	150.0
65.0	:	50.0	200.0	:	200.0
65.0	:	65.0	250.0	:	250.0
80.0	:	50.0			
80.0	:	65.0			
80.0	:	80.0			
100.0	:	50.0			
100.0	:	65.0			
100.0	:	80.0			
100.0	:	100.0			
125.0	:	80.0			
125.0	:	100.0			

NS-S　耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　20.0
32.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　20.0
40.0　:　25.0
40.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　20.0
50.0　:　25.0
50.0　:　32.0
50.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　40.0
65.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　50.0
80.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　50.0
100.0　:　65.0
100.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　80.0
125.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　100.0
150.0　:　125.0
150.0　:　150.0

ETM-COS　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管　掃除口付ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［ETM ＤＶＬＰ用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

DV-S　排水用硬質塩化ビニル管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

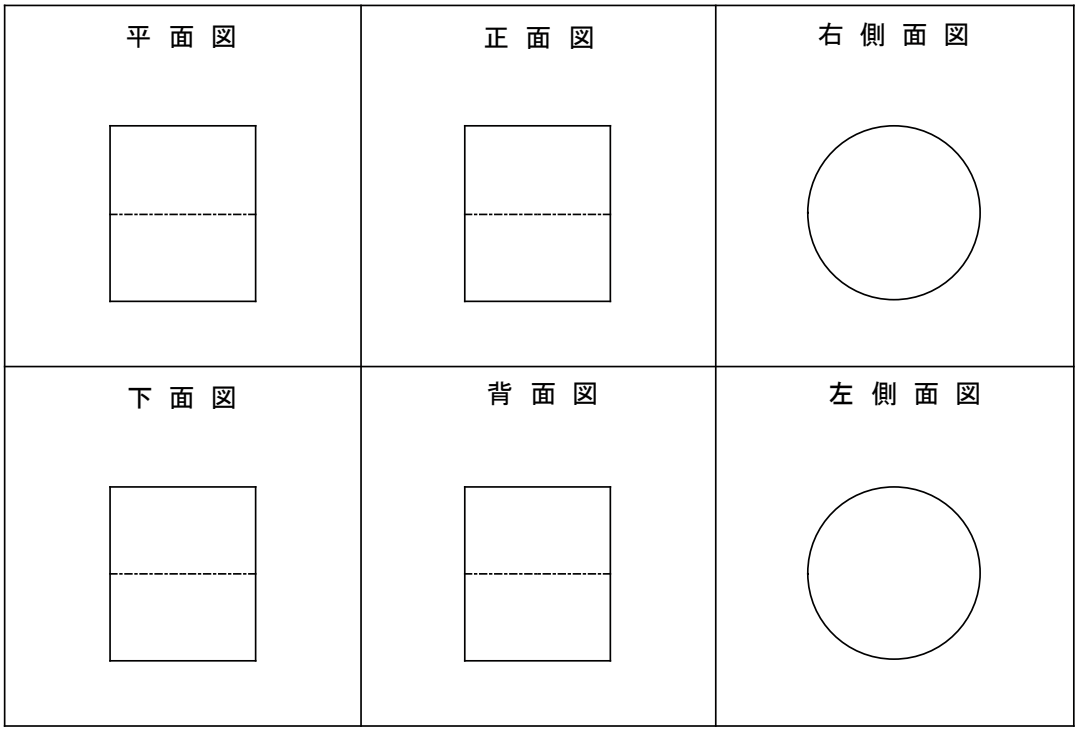

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0

CU-FR　水道用銅管継手 フィッティングレデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［CU 銅管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

15.0　:　10.0
20.0　:　10.0
20.0　:　15.0
25.0　:　15.0
25.0　:　20.0
32.0　:　15.0
32.0　:　20.0
32.0　:　25.0
40.0　:　15.0
40.0　:　20.0
40.0　:　25.0
40.0　:　32.0
50.0　:　20.0
50.0　:　25.0
50.0　:　32.0
50.0　:　40.0
65.0　:　25.0
65.0　:　32.0
65.0　:　40.0
65.0　:　50.0
80.0　:　40.0
80.0　:　50.0
80.0　:　65.0
100.0　:　50.0
100.0　:　65.0
100.0　:　80.0

CU-S　水道用銅管継手　ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［CU 銅管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

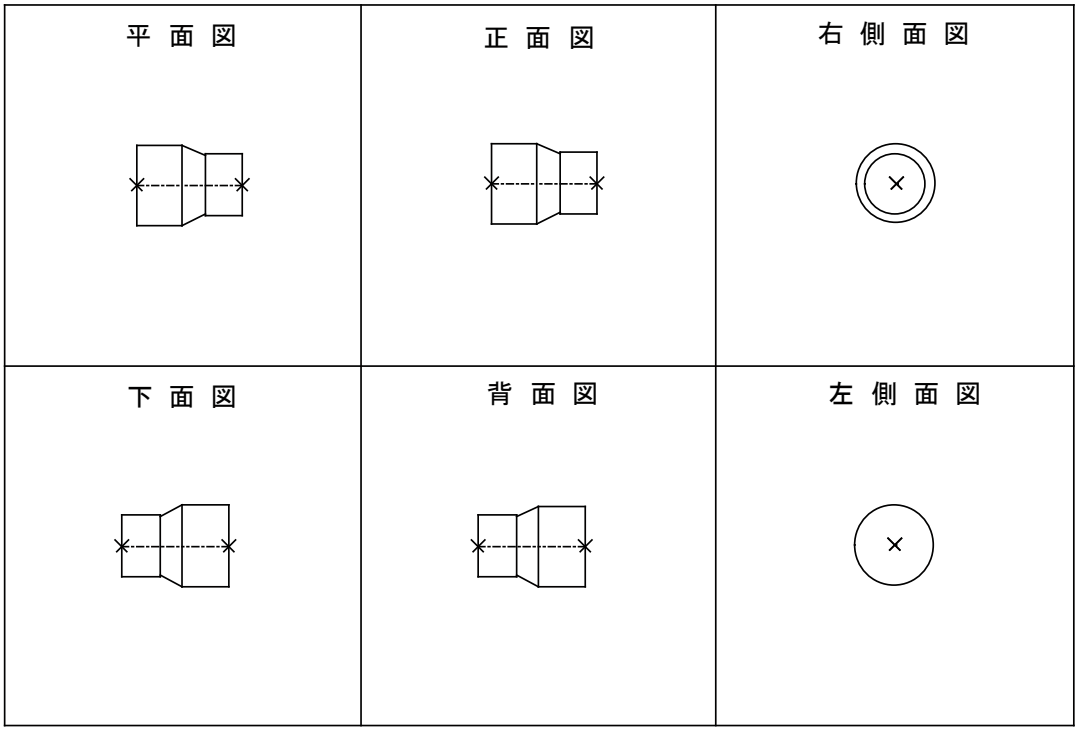

8.0 : 8.0	20.0 : 20.0	40.0 : 32.0	65.0 : 65.0
10.0 : 8.0	25.0 : 15.0	40.0 : 40.0	80.0 : 40.0
10.0 : 10.0	25.0 : 20.0	50.0 : 20.0	80.0 : 50.0
15.0 : 10.0	25.0 : 25.0	50.0 : 25.0	80.0 : 65.0
15.0 : 15.0	32.0 : 15.0	50.0 : 32.0	80.0 : 80.0
18.0 : 10.0	32.0 : 20.0	50.0 : 40.0	100.0 : 50.0
18.0 : 15.0	32.0 : 25.0	50.0 : 50.0	100.0 : 65.0
18.0 : 18.0	32.0 : 32.0	65.0 : 25.0	100.0 : 80.0
20.0 : 10.0	40.0 : 15.0	65.0 : 32.0	100.0 :100.0
20.0 : 15.0	40.0 : 20.0	65.0 : 40.0	
20.0 : 18.0	40.0 : 25.0	65.0 : 50.0	

TS-S　水道用硬質塩化ビニル管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

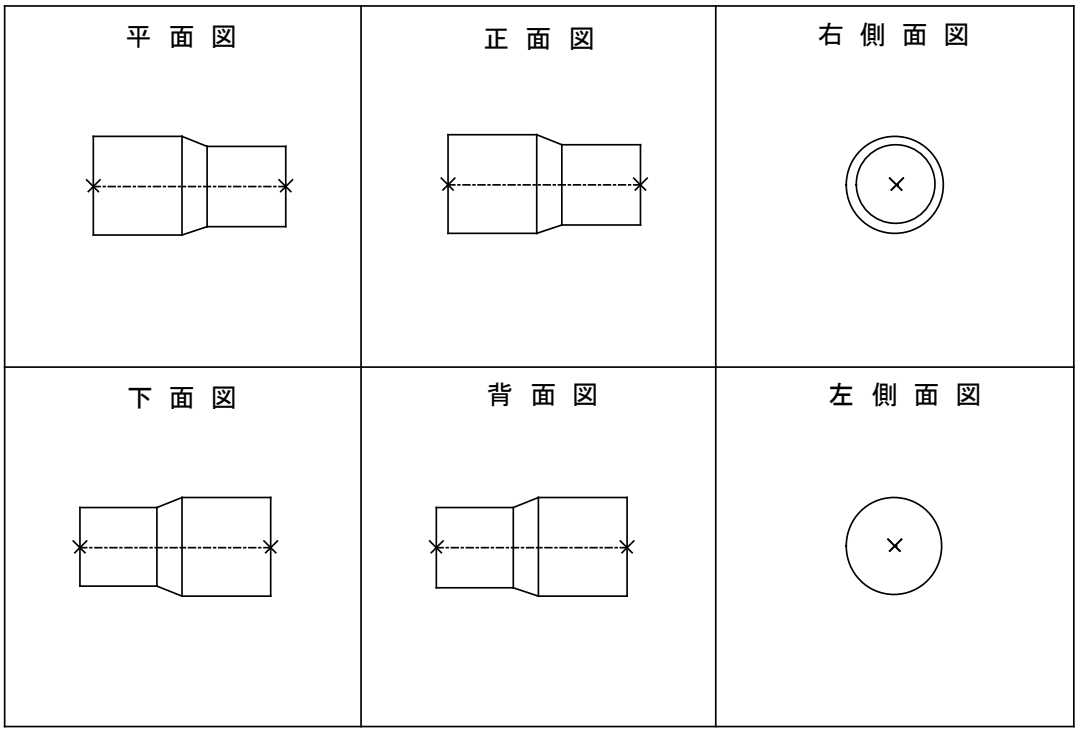

13.0	: 13.0	30.0	: 20.0	65.0	: 50.0	200.0	: 150.0
16.0	: 13.0	30.0	: 25.0	65.0	: 65.0	200.0	: 200.0
16.0	: 16.0	30.0	: 30.0	75.0	: 50.0	250.0	: 200.0
20.0	: 13.0	35.0	: 35.0	75.0	: 65.0	250.0	: 250.0
20.0	: 16.0	40.0	: 20.0	75.0	: 75.0	300.0	: 250.0
20.0	: 20.0	40.0	: 25.0	100.0	: 75.0	300.0	: 300.0
25.0	: 13.0	40.0	: 30.0	100.0	: 100.0	350.0	: 300.0
25.0	: 16.0	40.0	: 40.0	125.0	: 100.0	350.0	: 350.0
25.0	: 20.0	50.0	: 25.0	125.0	: 125.0	400.0	: 350.0
25.0	: 25.0	50.0	: 30.0	150.0	: 100.0	400.0	: 400.0
28.0	: 28.0	50.0	: 40.0	150.0	: 125.0		
30.0	: 13.0	50.0	: 50.0	150.0	: 150.0		

TM-S　繊維モルタルビニル二層管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

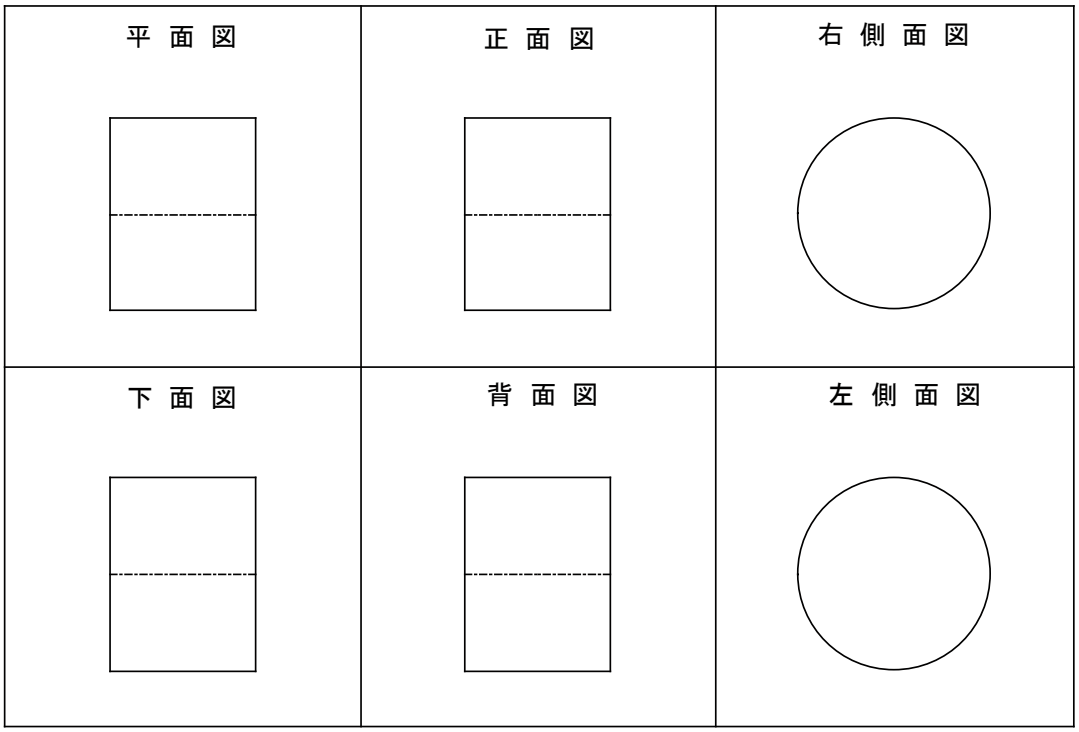

40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

DV-IN　排水用硬質塩化ビニル管継手 インクリーザー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

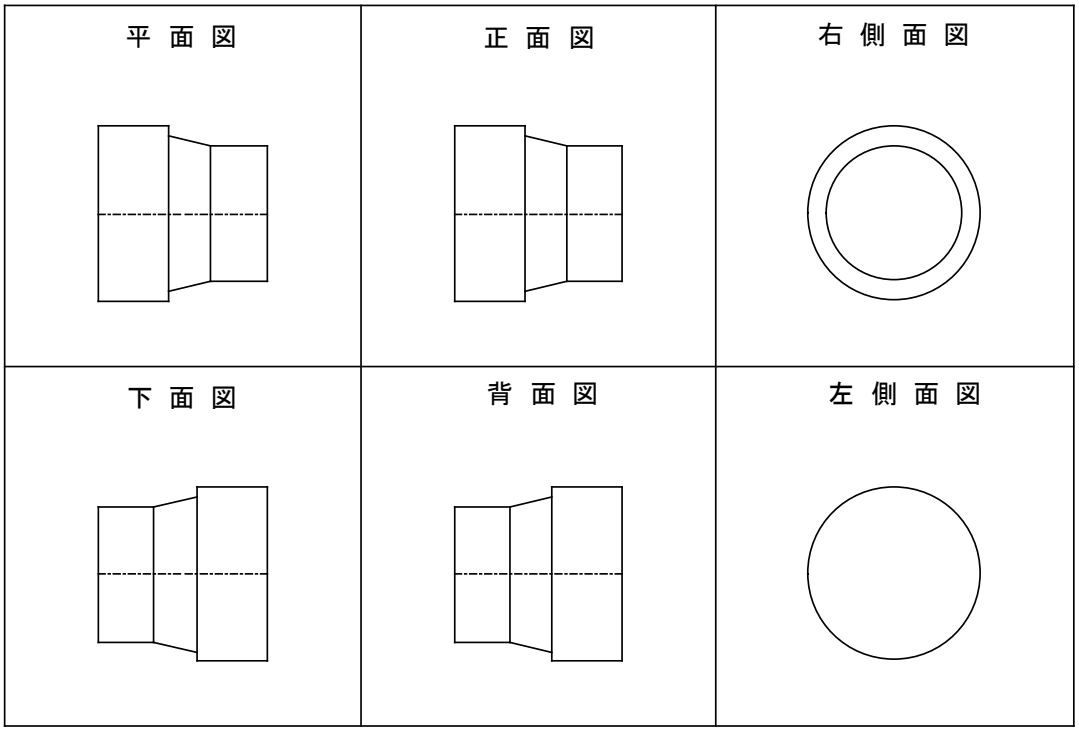

30.0 : 30.0	75.0 : 65.0	150.0 : 75.0
40.0 : 30.0	75.0 : 75.0	150.0 : 100.0
40.0 : 40.0	100.0 : 40.0	150.0 : 125.0
50.0 : 30.0	100.0 : 50.0	150.0 : 150.0
50.0 : 40.0	100.0 : 65.0	200.0 : 125.0
50.0 : 50.0	100.0 : 75.0	200.0 : 150.0
65.0 : 40.0	100.0 : 100.0	250.0 : 200.0
65.0 : 50.0	125.0 : 65.0	300.0 : 200.0
65.0 : 65.0	125.0 : 75.0	300.0 : 250.0
75.0 : 40.0	125.0 : 100.0	
75.0 : 50.0	125.0 : 125.0	

DR-S　ねじ込み式排水管継手　ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［DR ドレネジ］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	125.0 : 125.0
40.0 : 32.0	80.0 : 65.0	150.0 : 50.0
40.0 : 40.0	80.0 : 80.0	150.0 : 65.0
50.0 : 32.0	100.0 : 40.0	150.0 : 80.0
50.0 : 40.0	100.0 : 50.0	150.0 : 100.0
50.0 : 50.0	100.0 : 65.0	150.0 : 125.0
65.0 : 32.0	100.0 : 80.0	150.0 : 150.0
65.0 : 40.0	100.0 : 100.0	200.0 : 100.0
65.0 : 50.0	125.0 : 50.0	200.0 : 125.0
65.0 : 65.0	125.0 : 65.0	200.0 : 150.0
80.0 : 32.0	125.0 : 80.0	200.0 : 200.0
80.0 : 40.0	125.0 : 100.0	

TM-IN　繊維モルタルビニル二層管継手 インクリーザー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TM モルタルビニル二層管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

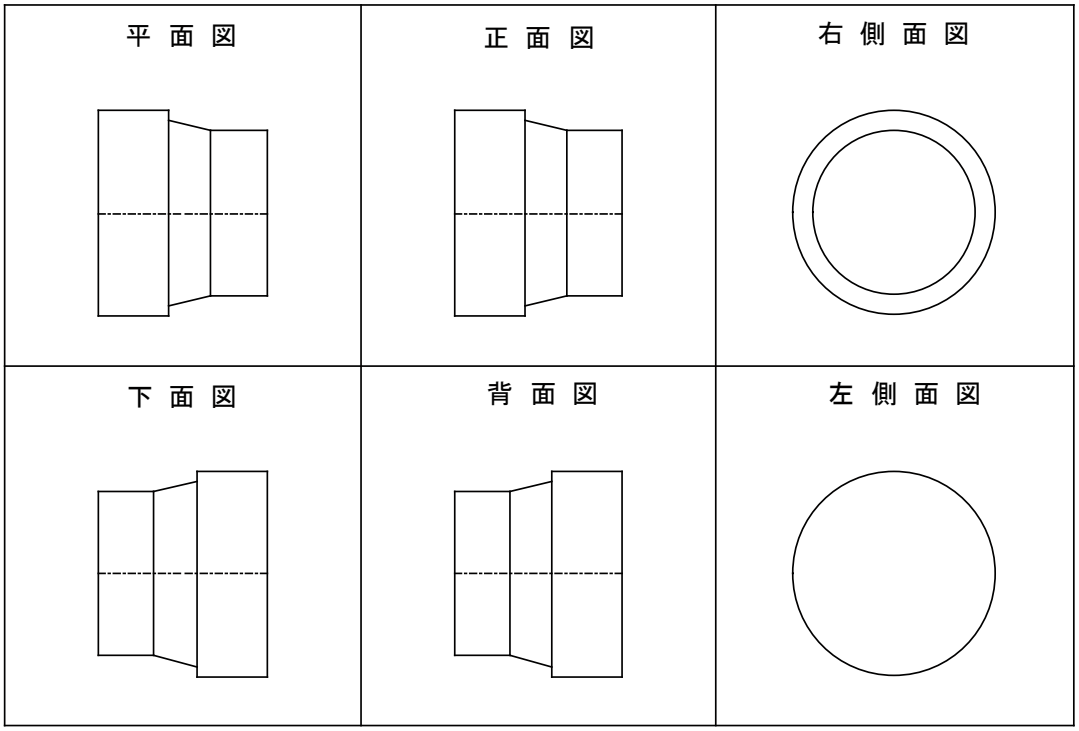

40.0	30.0	75.0	50.0	125.0	65.0
40.0	40.0	75.0	65.0	125.0	75.0
50.0	40.0	75.0	75.0	125.0	100.0
50.0	50.0	100.0	40.0	125.0	125.0
65.0	40.0	100.0	50.0	150.0	75.0
65.0	50.0	100.0	65.0	150.0	100.0
65.0	65.0	100.0	75.0	150.0	125.0
75.0	40.0	100.0	100.0	150.0	150.0

FSGP-S　鋼製突合せ溶接式継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製付き合わせ溶接式管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

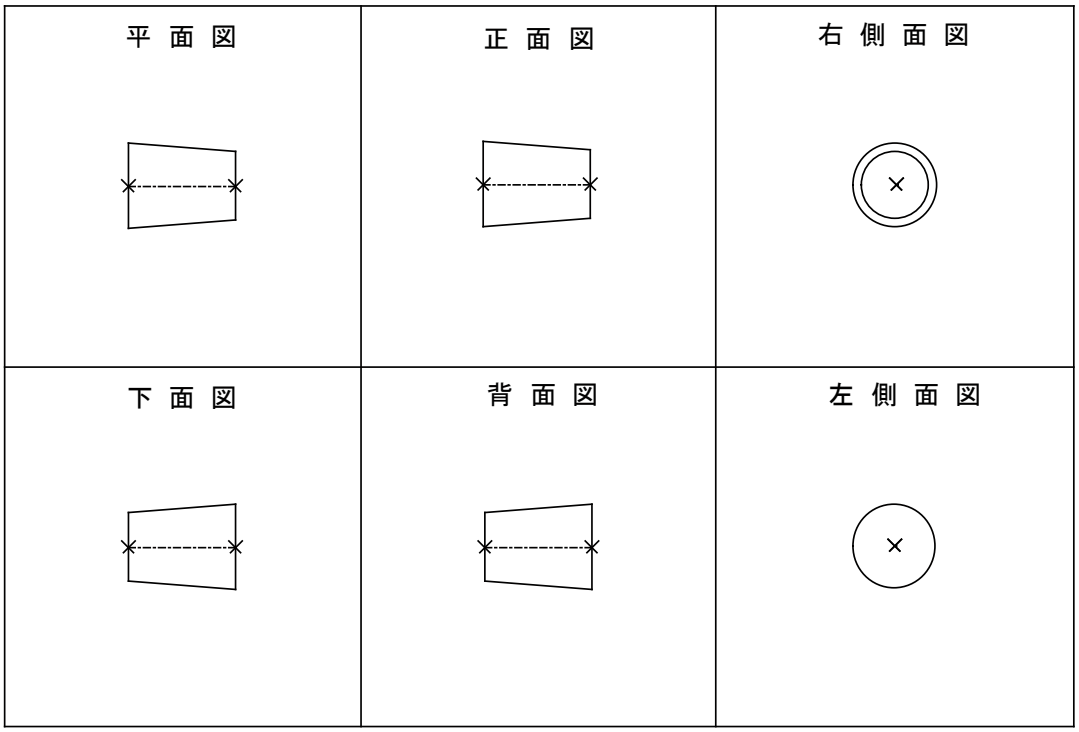

20.0 : 15.0	80.0 ： 32.0	125.0 : 100.0	350.0 : 150.0
25.0 : 15.0	80.0 ： 40.0	150.0 : 65.0	350.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 ： 50.0	150.0 : 80.0	350.0 : 250.0
32.0 : 15.0	80.0 ： 65.0	150.0 : 90.0	350.0 : 300.0
32.0 : 20.0	90.0 ： 32.0	150.0 : 100.0	400.0 : 200.0
32.0 : 25.0	90.0 ： 40.0	150.0 : 125.0	400.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 ： 50.0	200.0 : 90.0	400.0 : 300.0
40.0 : 20.0	90.0 ： 65.0	200.0 : 100.0	400.0 : 350.0
40.0 : 25.0	90.0 ： 80.0	200.0 : 125.0	450.0 : 250.0
40.0 : 32.0	100.0 : 40.0	200.0 : 150.0	450.0 : 300.0
50.0 : 20.0	100.0 : 50.0	250.0 : 100.0	450.0 : 350.0
50.0 : 25.0	100.0 : 65.0	250.0 : 125.0	450.0 : 400.0
50.0 ：32.0	100.0 : 80.0	250.0 : 150.0	500.0 : 300.0
50.0 ：40.0	100.0 : 90.0	250.0 : 200.0	500.0 : 350.0
65.0 ： 25.0	125.0 : 50.0	300.0 : 125.0	500.0 : 400.0
65.0 ： 32.0	125.0 : 65.0	300.0 : 150.0	500.0 : 450.0
65.0 ： 40.0	125.0 : 80.0	300.0 : 200.0	550.0 : 350.0
65.0 ： 50.0	125.0 : 90.0	300.0 : 250.0	550.0 ： 400.0

550.0 ： 450.0
550.0 ： 500.0
600.0 ： 400.0
600.0 ： 450.0
600.0 ： 500.0
600.0 ： 550.0
650.0 ： 450.0
650.0 ： 500.0
650.0 ： 550.0
650.0 ： 600.0
700.0 ： 500.0
700.0 ： 550.0
700.0 ： 600.0
700.0 ： 650.0
750.0 ： 550.0
750.0 ： 600.0
750.0 ： 650.0
750.0 ： 700.0
800.0 ： 600.0
800.0 ： 650.0
800.0 ： 700.0
800.0 ： 750.0
850.0 ： 650.0
850.0 ： 700.0
850.0 ： 750.0
850.0 ： 800.0
900.0 ： 700.0
900.0 ： 750.0
900.0 ： 800.0
900.0 ： 850.0
950.0 ： 750.0
950.0 ： 800.0
950.0 ： 850.0
950.0 ： 900.0
1000.0 ： 800.0
1000.0 ： 850.0
1000.0 ： 900.0
1000.0 ： 950.0
1050.0 ： 850.0
1050.0 ： 900.0
1050.0 ： 950.0
1050.0 ：1000.0
1100.0 ： 900.0
1100.0 ： 950.0
1100.0 ：1000.0
1100.0 ：1050.0
1150.0 ： 950.0
1150.0 ：1000.0
1150.0 ：1050.0
1150.0 ：1100.0
1200.0 ：1000.0
1200.0 ：1050.0
1200.0 ：1100.0
1200.0 ：1150.0

FSGP-R　鋼製突合せ溶接式継手 ソケット(偏芯)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製付き合わせ溶接式管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

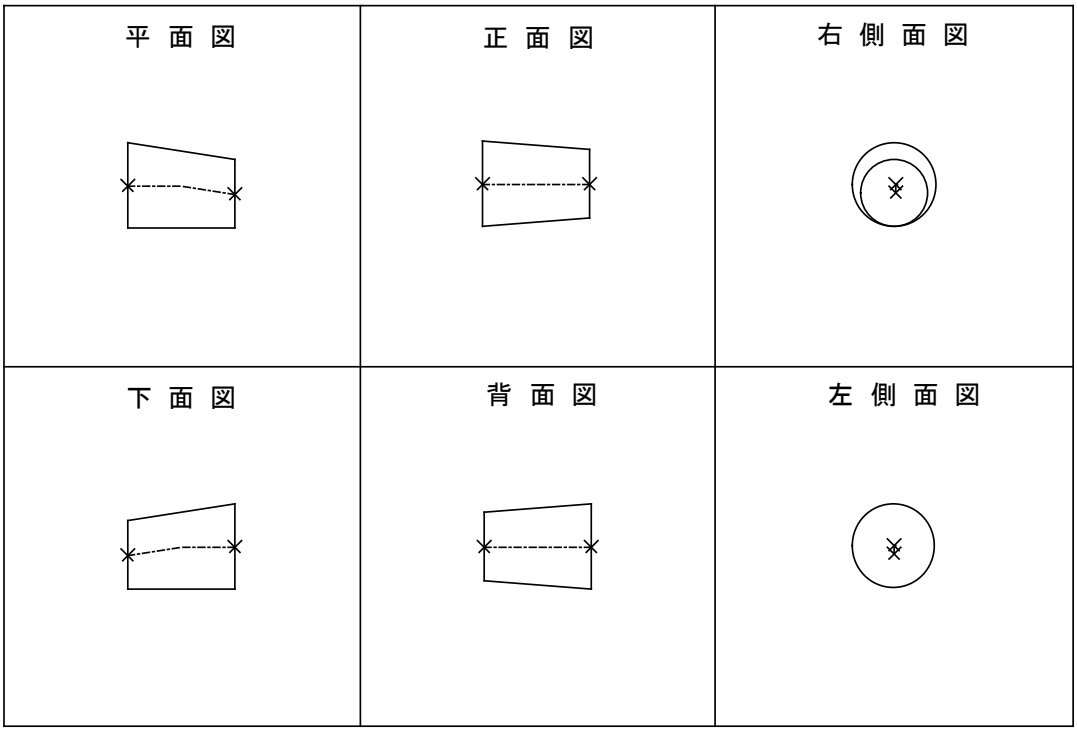

20.0 : 15.0	80.0 : 40.0	150.0 : 80.0	350.0 : 300.0
25.0 : 15.0	80.0 : 50.0	150.0 : 90.0	400.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 : 65.0	150.0 : 100.0	400.0 : 250.0
32.0 : 15.0	90.0 : 32.0	150.0 : 125.0	400.0 : 300.0
32.0 : 20.0	90.0 : 40.0	200.0 : 90.0	400.0 : 350.0
32.0 : 25.0	90.0 : 50.0	200.0 : 100.0	450.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 : 65.0	200.0 : 125.0	450.0 : 300.0
40.0 : 20.0	90.0 : 80.0	200.0 : 150.0	450.0 : 350.0
40.0 : 25.0	100.0 : 40.0	250.0 : 100.0	450.0 : 400.0
40.0 : 32.0	100.0 : 50.0	250.0 : 125.0	500.0 : 300.0
50.0 : 20.0	100.0 : 65.0	250.0 : 150.0	500.0 : 350.0
50.0 : 25.0	100.0 : 80.0	250.0 : 200.0	500.0 : 400.0
50.0 : 32.0	100.0 : 90.0	300.0 : 125.0	500.0 : 450.0
50.0 : 40.0	125.0 : 50.0	300.0 : 150.0	550.0 : 350.0
65.0 : 25.0	125.0 : 65.0	300.0 : 200.0	550.0 : 400.0
65.0 : 32.0	125.0 : 80.0	300.0 : 250.0	550.0 : 450.0
65.0 : 40.0	125.0 : 90.0	350.0 : 150.0	550.0 : 500.0
65.0 : 50.0	125.0 : 100.0	350.0 : 200.0	600.0 : 400.0
80.0 : 32.0	150.0 : 65.0	350.0 : 250.0	600.0 : 450.0

600.0 : 500.0
600.0 : 550.0
650.0 : 450.0
650.0 : 500.0
650.0 : 550.0
650.0 : 600.0
700.0 : 500.0
700.0 : 550.0
700.0 : 600.0
700.0 : 650.0
750.0 : 550.0
750.0 : 600.0
750.0 : 650.0
750.0 : 700.0
800.0 : 600.0
800.0 : 650.0
800.0 : 700.0
800.0 : 750.0
850.0 : 650.0
850.0 : 700.0
850.0 : 750.0
850.0 : 800.0
900.0 : 700.0
900.0 : 750.0
900.0 : 800.0
900.0 : 850.0
950.0 : 750.0
950.0 : 800.0
950.0 : 850.0
950.0 : 900.0
1000.0 : 800.0
1000.0 : 850.0
1000.0 : 900.0
1000.0 : 950.0
1050.0 : 850.0
1050.0 : 900.0
1050.0 : 950.0
1050.0 : 1000.0
1100.0 : 900.0
1100.0 : 950.0
1100.0 : 1000.0
1100.0 : 1050.0
1150.0 : 950.0
1150.0 : 1000.0
1150.0 : 1050.0
1150.0 : 1100.0
1200.0 : 1000.0
1200.0 : 1050.0
1200.0 : 1100.0
1200.0 : 1150.0

SSGP-R　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ソケット(偏芯)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0 : 15.0
50.0 : 20.0
50.0 : 25.0
50.0 : 32.0
50.0 : 40.0
65.0 : 40.0
65.0 : 50.0
80.0 : 50.0
80.0 : 65.0
100.0 : 50.0
100.0 : 65.0
100.0 : 80.0
125.0 : 80.0
125.0 : 100.0
150.0 : 100.0
150.0 : 125.0

CUR-S　銅製(インクリーザ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［CUR 冷媒用銅管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

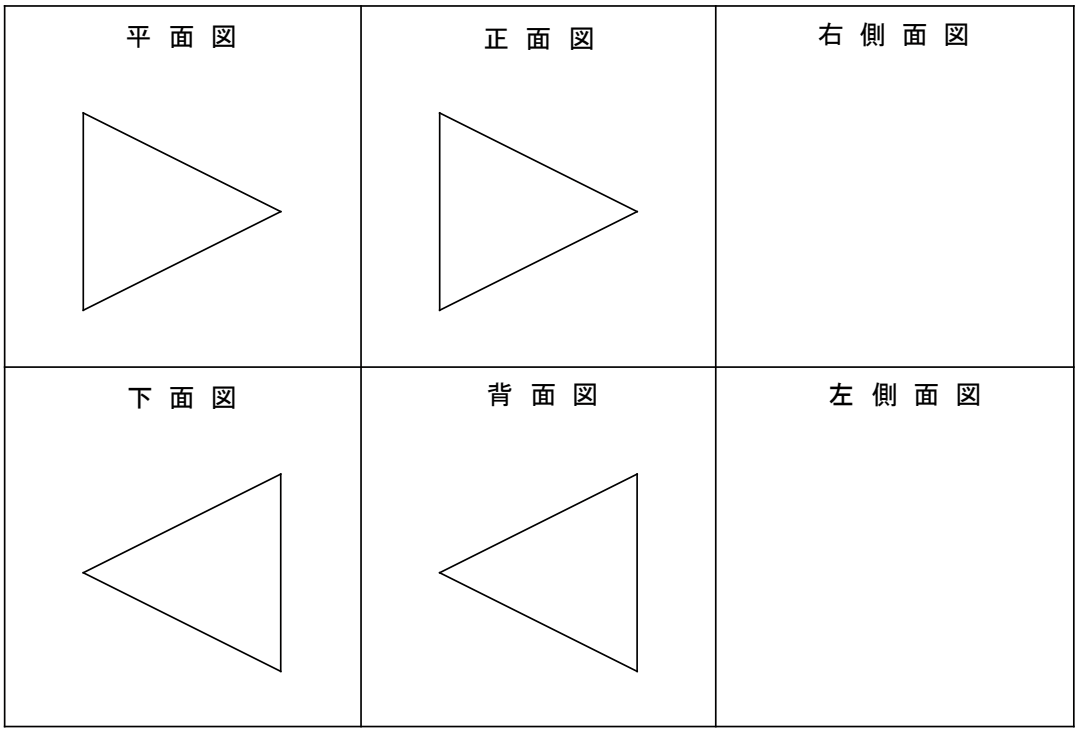

9.5	:	6.4	22.2	:	19.1	34.9	:	28.6
12.7	:	6.4	25.4	:	15.9	38.1	:	25.4
12.7	:	9.5	25.4	:	19.1	38.1	:	31.8
15.9	:	6.4	25.4	:	22.2	41.3	:	22.2
15.9	:	9.5	28.6	:	22.2	41.3	:	28.6
15.9	:	12.7	28.6	:	25.4	41.3	:	34.9
19.1	:	12.7	31.8	:	19.1	50.8	:	25.4
19.1	:	15.9	31.8	:	25.4	50.8	:	31.8
22.2	:	12.7	34.9	:	15.9	50.8	:	38.1
22.2	:	15.9	34.9	:	22.2			

MD-S　排水鋼管用可とう継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［MD 排水鋼管用可とう継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

32.0 : 32.0	80.0 : 50.0	150.0 : 80.0
40.0 : 32.0	80.0 : 65.0	150.0 : 100.0
40.0 : 40.0	80.0 : 80.0	150.0 : 125.0
50.0 : 32.0	100.0 : 50.0	150.0 : 150.0
50.0 : 40.0	100.0 : 65.0	200.0 : 100.0
50.0 : 50.0	100.0 : 80.0	200.0 : 125.0
65.0 : 40.0	100.0 : 100.0	200.0 : 150.0
65.0 : 50.0	125.0 : 80.0	200.0 : 200.0
65.0 : 65.0	125.0 : 100.0	
80.0 : 40.0	125.0 : 125.0	

SSW-FC　配管用鋼製差込み溶接式管継手 フルカップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0　:　6.0
8.0　:　8.0
10.0　:　10.0
15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0

ARFA-R　アルファコーティング鋼管　片落管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［ARFA アルファコーティング鋼管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

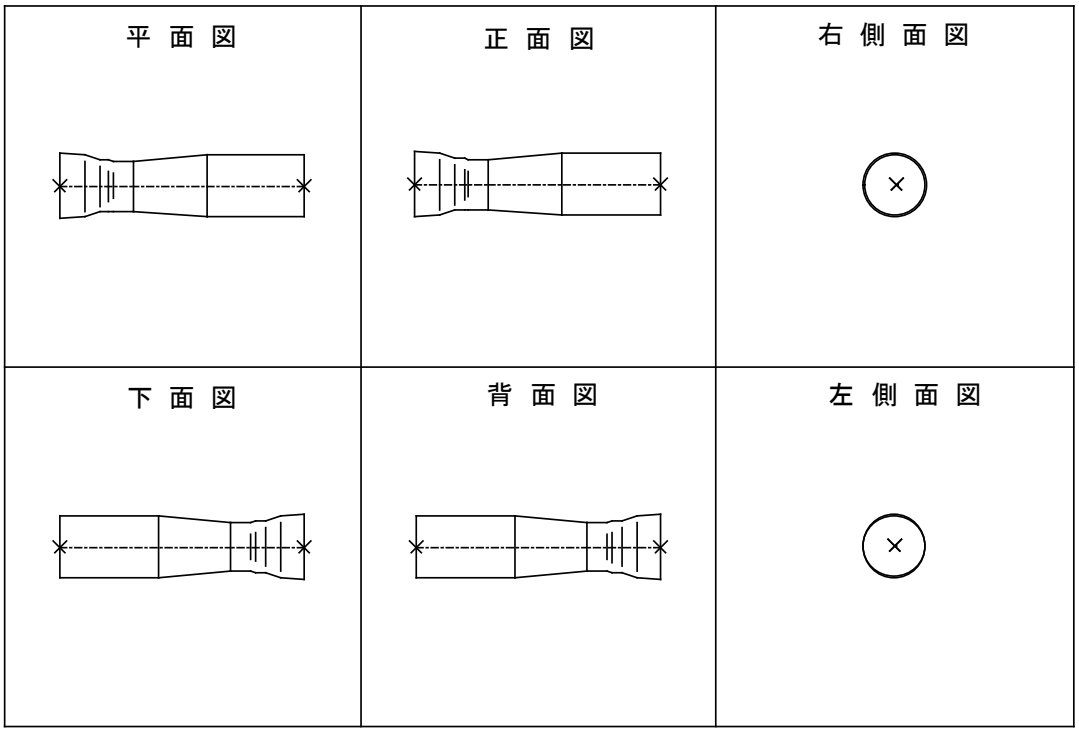

40.0　:　50.0
50.0　:　65.0
50.0　:　80.0
50.0　:　100.0
65.0　:　80.0
65.0　:　100.0
65.0　:　125.0
80.0　:　100.0
80.0　:　125.0
100.0　:　125.0

MLC-S　モルコジョイント　ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

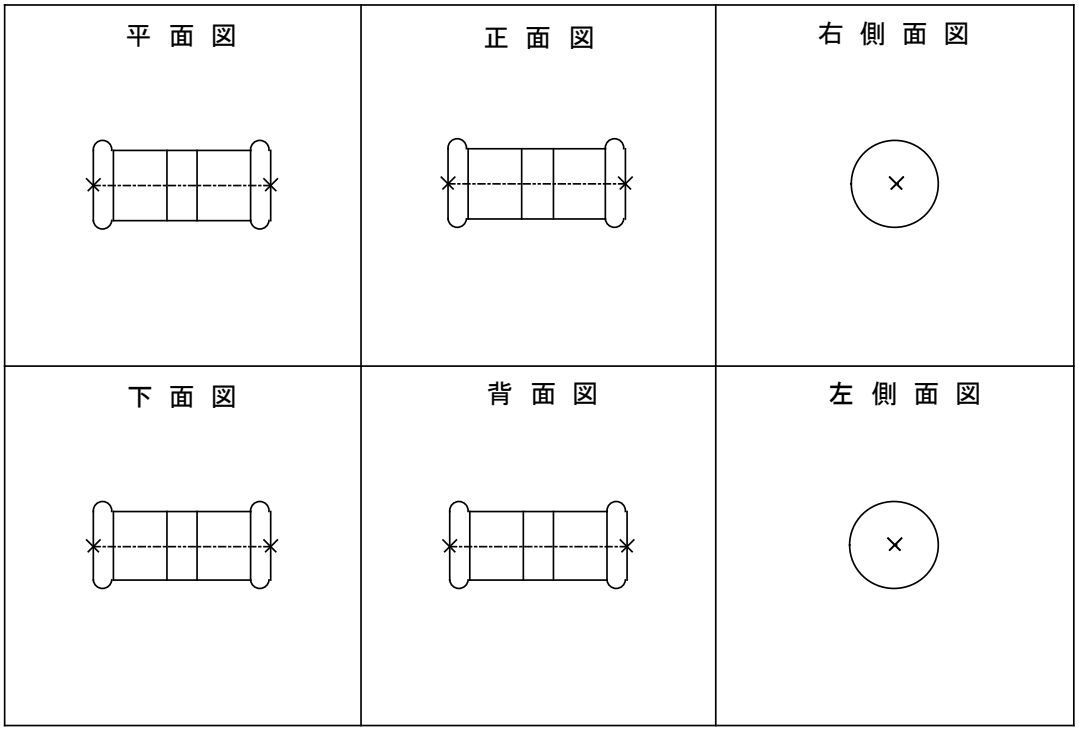

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

MLC-R　モルコジョイント レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

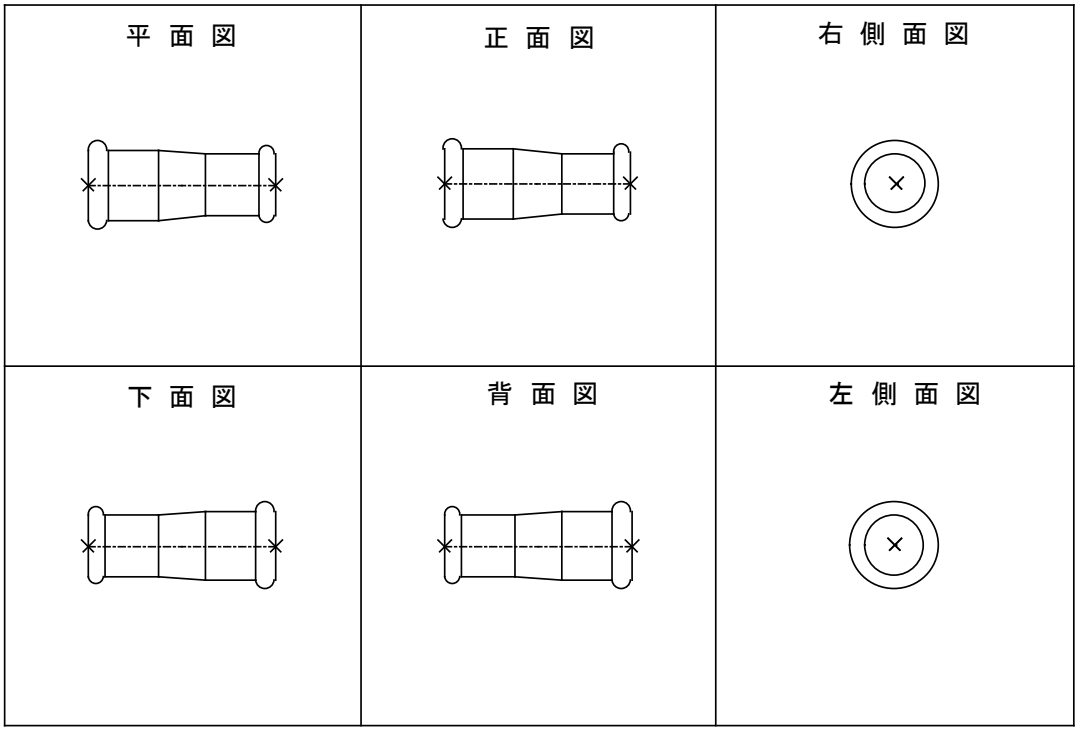

20.0 : 13.0	40.0 : 20.0	50.0 : 40.0
25.0 : 13.0	40.0 : 25.0	60.0 : 13.0
25.0 : 20.0	40.0 : 30.0	60.0 : 20.0
30.0 : 13.0	50.0 : 13.0	60.0 : 25.0
30.0 : 20.0	50.0 : 20.0	60.0 : 30.0
30.0 : 25.0	50.0 : 25.0	60.0 : 40.0
40.0 : 13.0	50.0 : 30.0	60.0 : 50.0

MLC-BS　モルコジョイント　ベアタイプソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

MLC-AS01　モルコジョイント　雄アダプター付ソケット(1型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　15.0
20.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　25.0
30.0　:　32.0
40.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　40.0
50.0　:　50.0
60.0　:　50.0
60.0　:　65.0

MLC-AS02 モルコジョイント 雄アダプター付ソケット(2型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

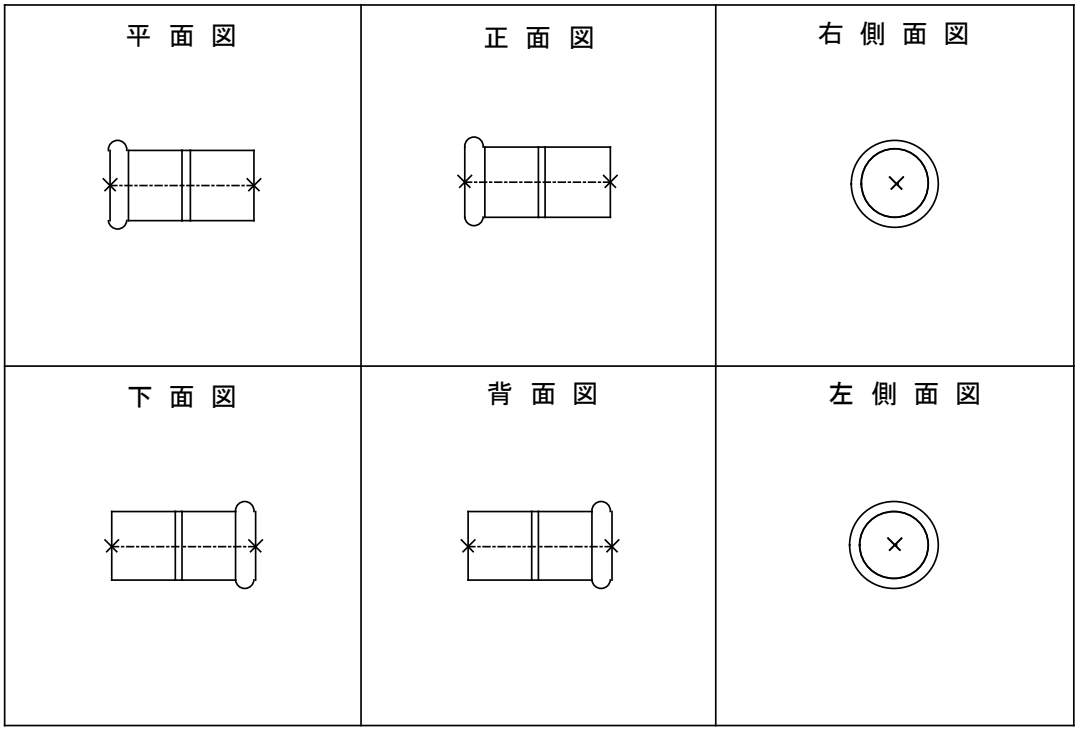

30.0　：　25.0
30.0　：　32.0
40.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　50.0
60.0　：　65.0

MLC-ASM　モルコジョイント　雌アダプター付ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

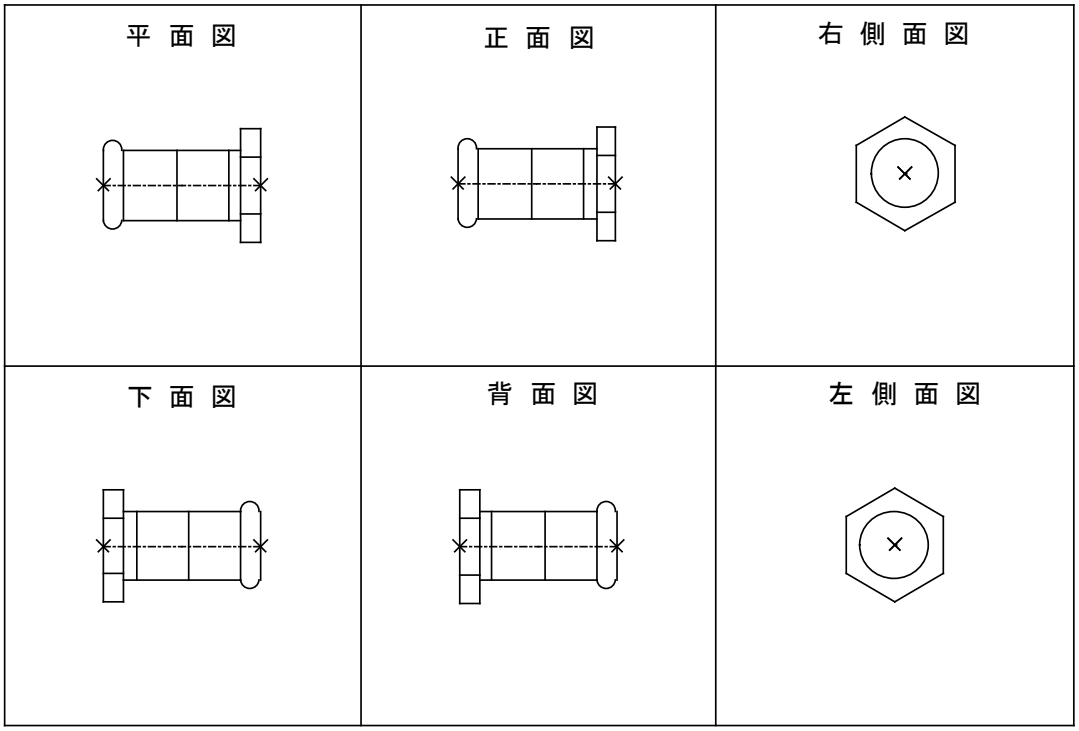

13.0　：　15.0
20.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　25.0
30.0　：　32.0
40.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　50.0

MLC-WS　モルコジョイント　水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［MLC モルコジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　15.0
20.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　15.0
25.0　:　20.0
25.0　:　25.0

VLPF-R フランジ付継手 レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPF フランジ付継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

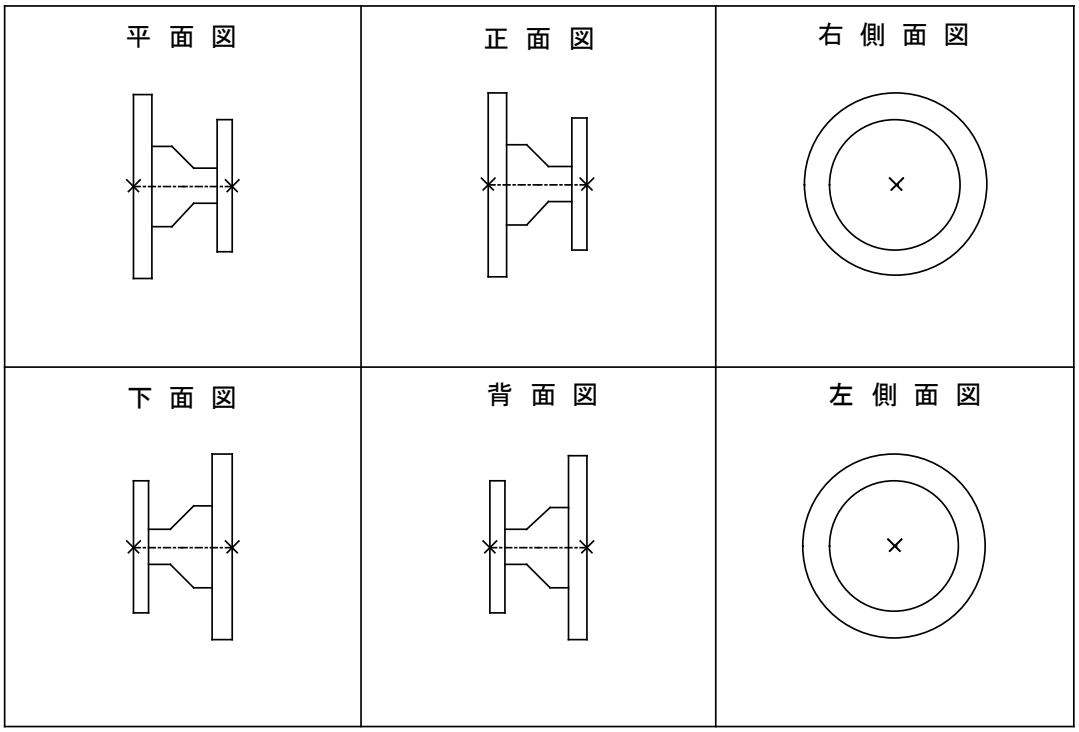

65.0	25.0	100.0	65.0	200.0	100.0	300.0	250.0
65.0	32.0	100.0	80.0	200.0	125.0	350.0	200.0
65.0	40.0	125.0	50.0	200.0	150.0	350.0	250.0
65.0	50.0	125.0	65.0	250.0	100.0	350.0	300.0
80.0	32.0	125.0	80.0	250.0	125.0	400.0	250.0
80.0	40.0	125.0	100.0	250.0	150.0	400.0	300.0
80.0	50.0	150.0	65.0	250.0	200.0	400.0	350.0
80.0	65.0	150.0	80.0	300.0	125.0		
100.0	40.0	150.0	100.0	300.0	150.0		
100.0	50.0	150.0	125.0	300.0	200.0		

NJ-S　ナイスジョイント　ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

13.0 : 13.0	30.0 : 30.0	50.0 : 40.0
20.0 : 13.0	40.0 : 13.0	50.0 : 50.0
20.0 : 20.0	40.0 : 20.0	60.0 : 20.0
25.0 : 13.0	40.0 : 25.0	60.0 : 25.0
25.0 : 20.0	40.0 : 30.0	60.0 : 30.0
25.0 : 25.0	40.0 : 40.0	60.0 : 40.0
30.0 : 13.0	50.0 : 20.0	60.0 : 50.0
30.0 : 20.0	50.0 : 25.0	60.0 : 60.0
30.0 : 25.0	50.0 : 30.0	

NJ-LRF　ナイスジョイント レジュースドフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

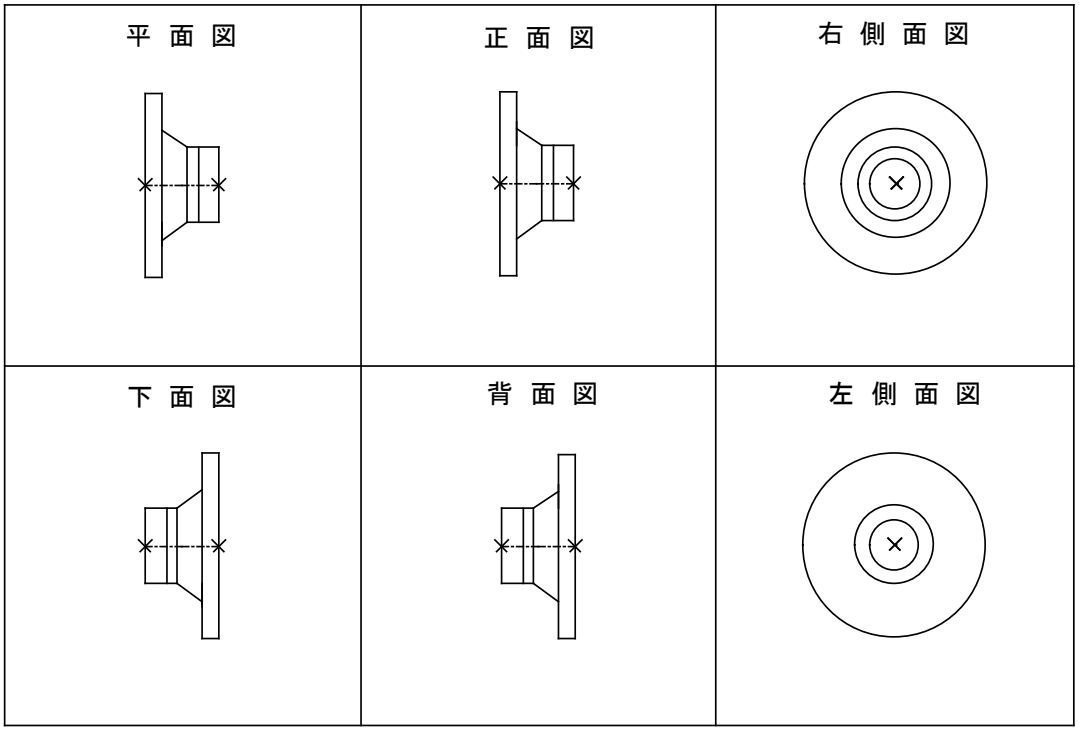

75.0	:	50.0
80.0	:	50.0
80.0	:	60.0
100.0	:	50.0
100.0	:	60.0

NJ-LRFL　ナイスジョイント レジュースドフランジ(ロングタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

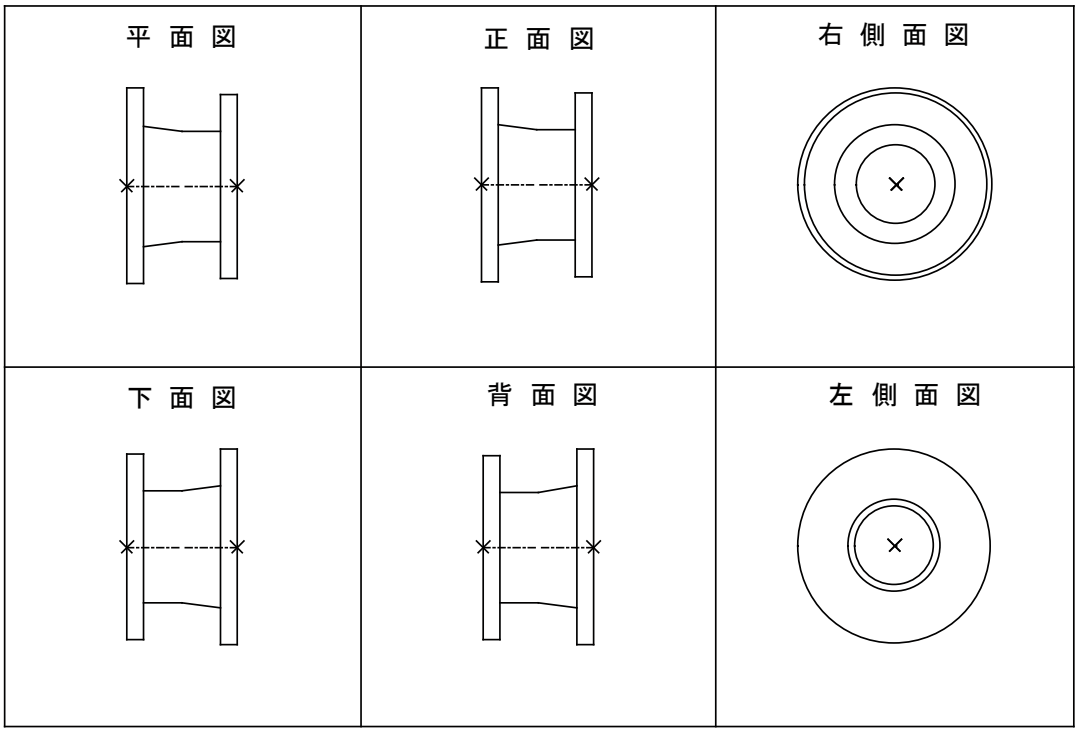

80.0　：　75.0
100.0　：　75.0
100.0　：　80.0

NJ-LRS　ナイスジョイント　フランジ式　径違いソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

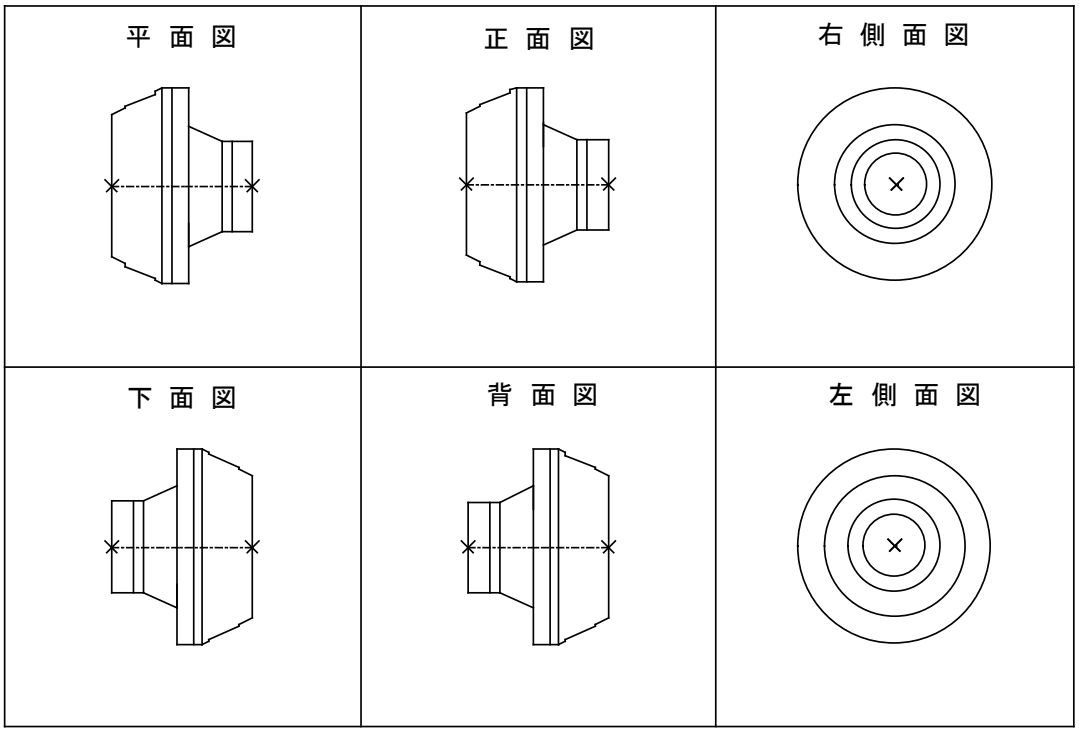

75.0　：　50.0
75.0　：　60.0
80.0　：　50.0
80.0　：　60.0
100.0　：　50.0
100.0　：　60.0

NJ-LS ナイスジョイント フランジ式 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

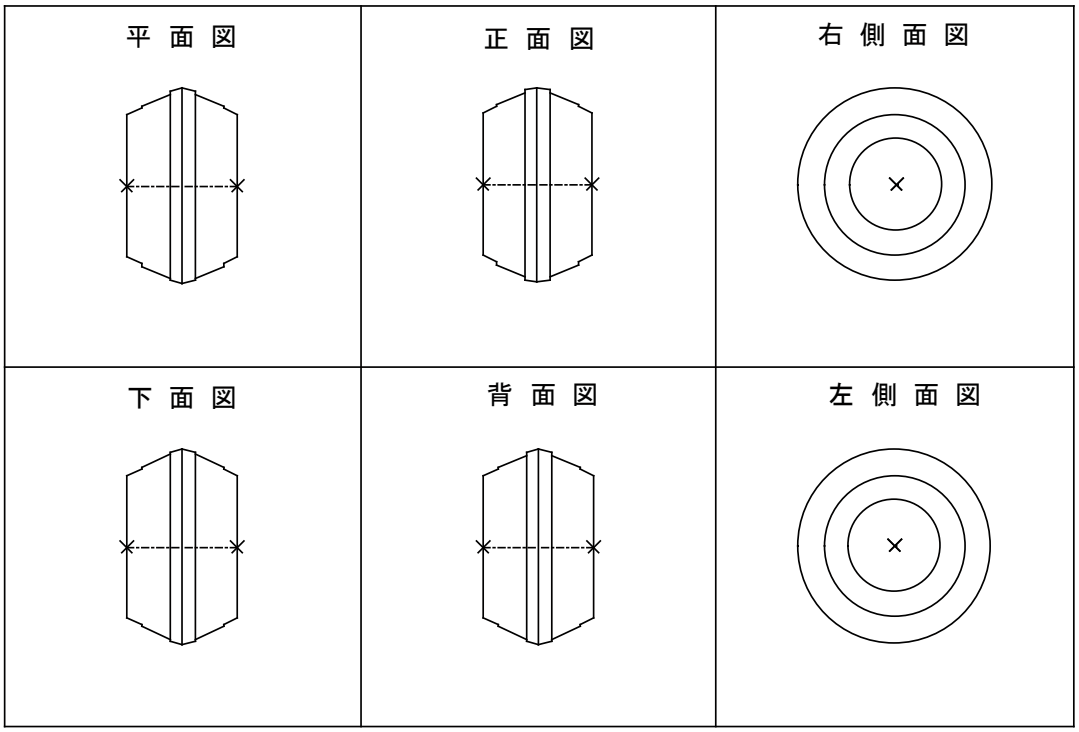

75.0 : 75.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0

DIPK-R　K形　ダクタイル鋳鉄異形管　受挿し片落管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

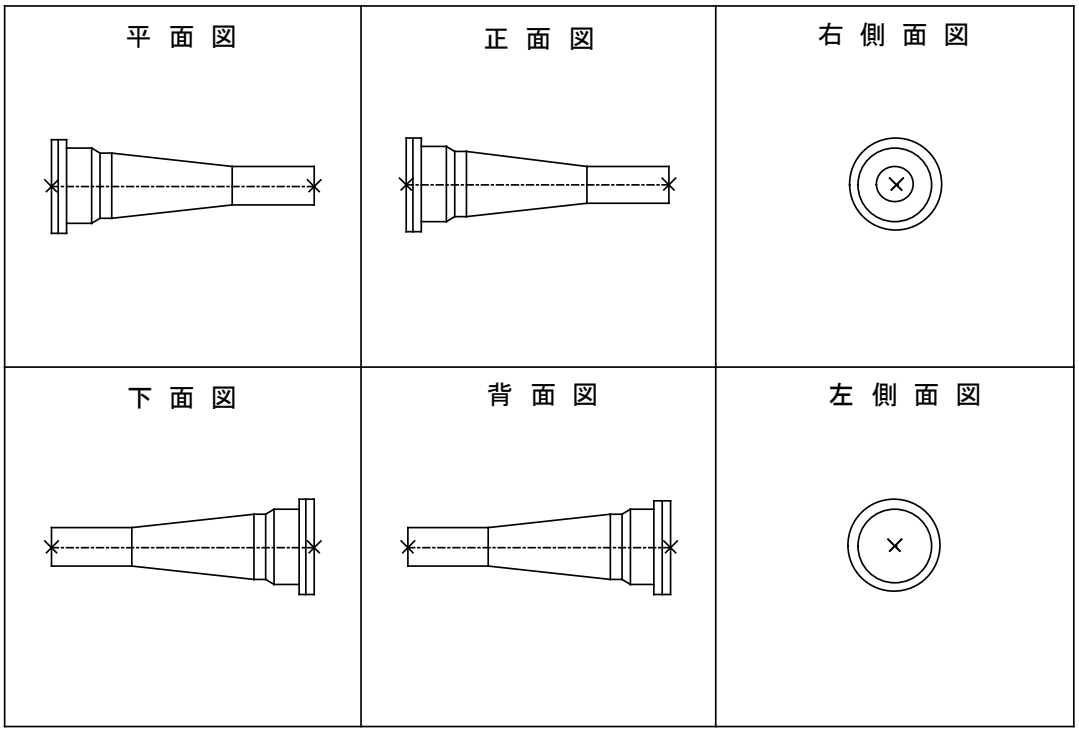

100.0	: 75.0	300.0	: 100.0	350.0	: 300.0
150.0	: 100.0	300.0	: 150.0	400.0	: 150.0
200.0	: 100.0	300.0	: 200.0	400.0	: 200.0
200.0	: 150.0	300.0	: 250.0	400.0	: 250.0
250.0	: 100.0	350.0	: 150.0	400.0	: 300.0
250.0	: 150.0	350.0	: 200.0	400.0	: 350.0
250.0	: 200.0	350.0	: 250.0		

DIPK-IN　K形 ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

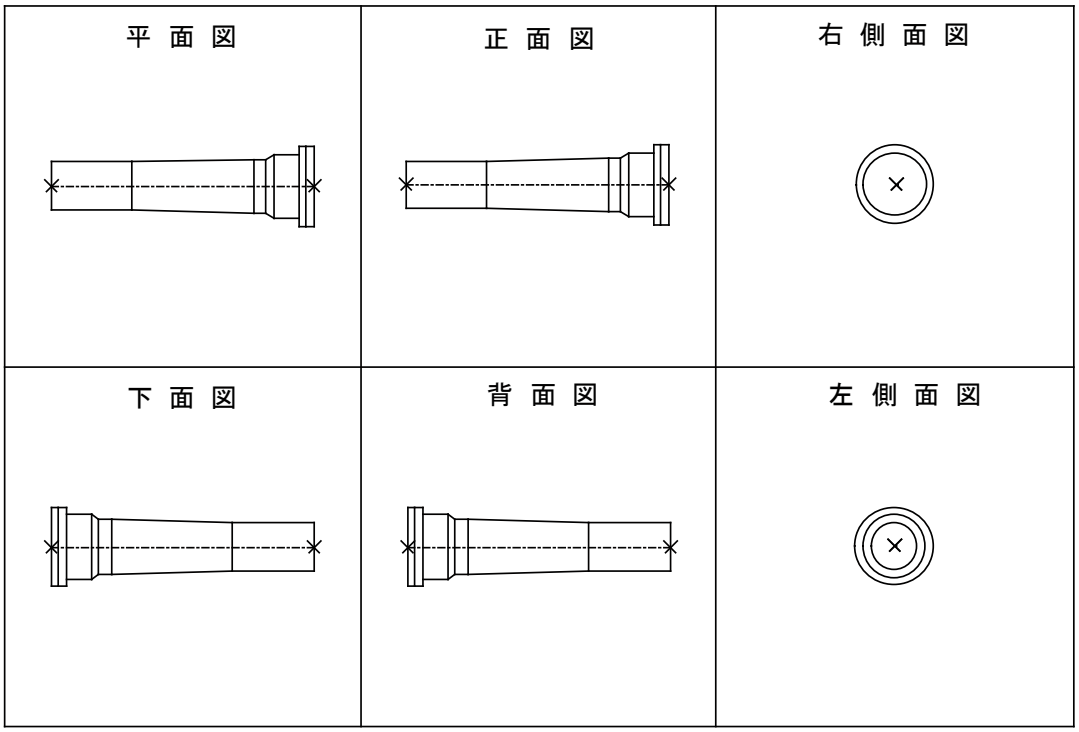

100.0	: 75.0	300.0	: 100.0	350.0	: 300.0
150.0	: 100.0	300.0	: 150.0	400.0	: 150.0
200.0	: 100.0	300.0	: 200.0	400.0	: 200.0
200.0	: 150.0	300.0	: 250.0	400.0	: 250.0
250.0	: 100.0	350.0	: 150.0	400.0	: 300.0
250.0	: 150.0	350.0	: 200.0	400.0	: 350.0
250.0	: 200.0	350.0	: 250.0		

DIPK-S　K形　ダクタイル鋳鉄異形管　継ぎ輪

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

75.0	: 75.0	400.0	: 400.0	1000.0	: 1000.0
100.0	: 100.0	450.0	: 450.0	1100.0	: 1100.0
150.0	: 150.0	500.0	: 500.0	1200.0	: 1200.0
200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1350.0	: 1350.0
250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1500.0	: 1500.0
300.0	: 300.0	800.0	: 800.0		
350.0	: 350.0	900.0	: 900.0		

DIPT-R　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPT T形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

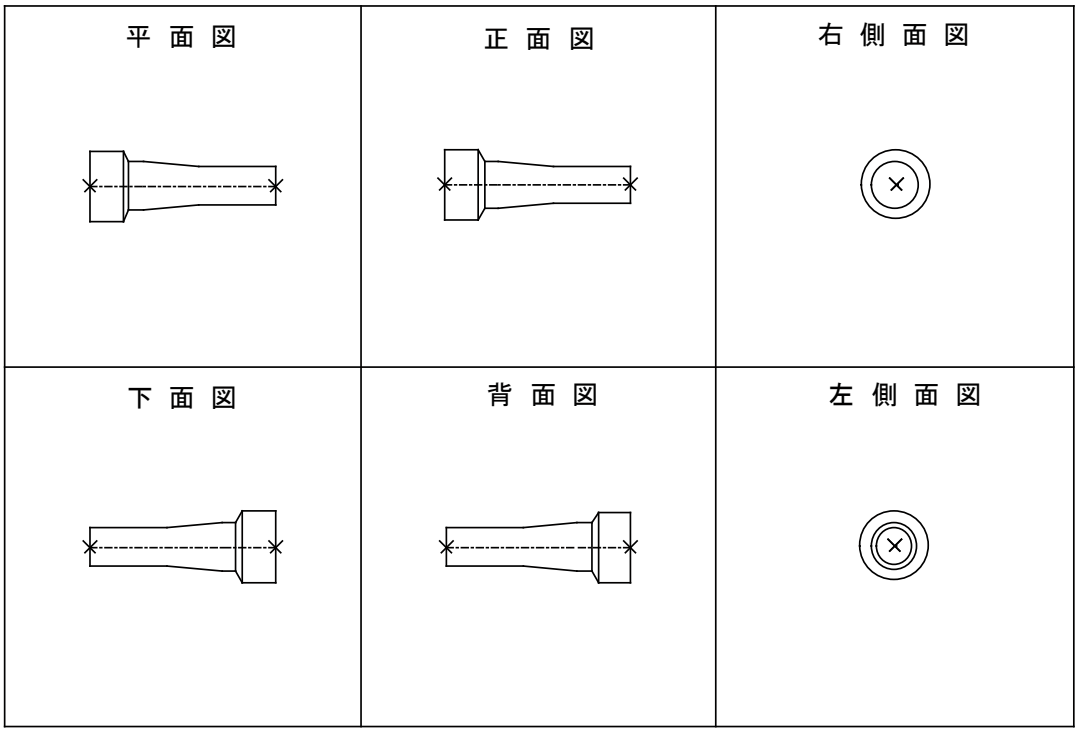

100.0　：　75.0
150.0　：　100.0
200.0　：　100.0
200.0　：　150.0
250.0　：　100.0
250.0　：　150.0
250.0　：　200.0

DIPT-IN　T形 ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPT T形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

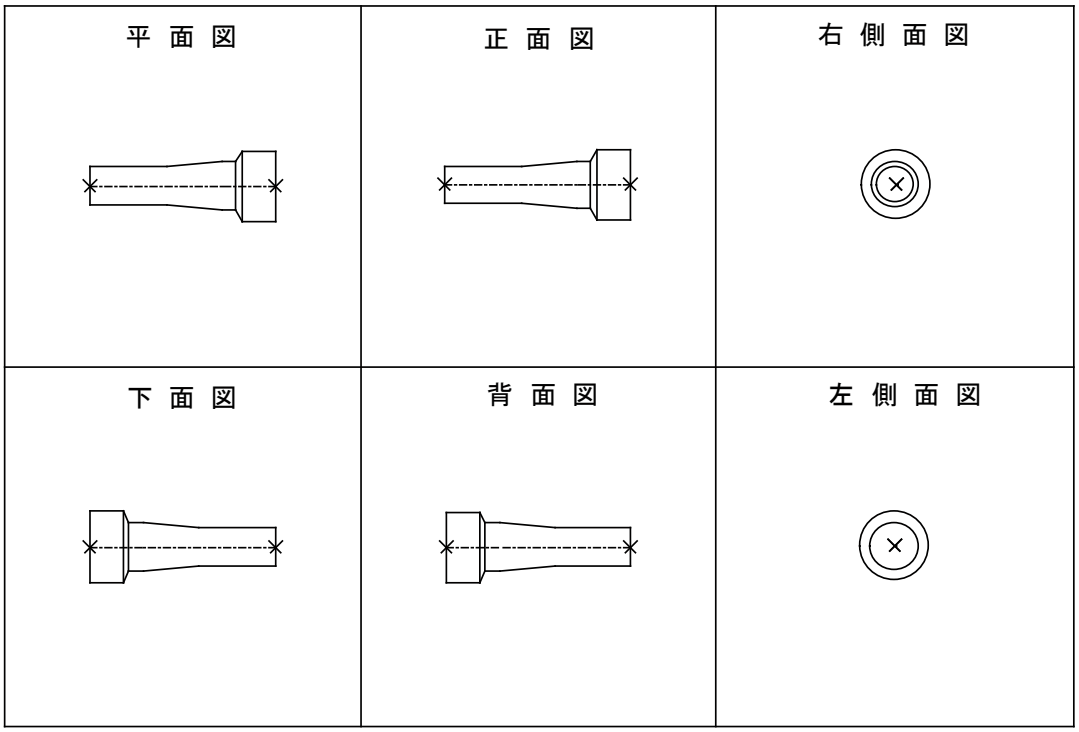

100.0	:	75.0
150.0	:	100.0
200.0	:	100.0
200.0	:	150.0
250.0	:	100.0
250.0	:	150.0
250.0	:	200.0

DIPT-S　T形　ダクタイル鋳鉄異形管　継ぎ輪

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPT T形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

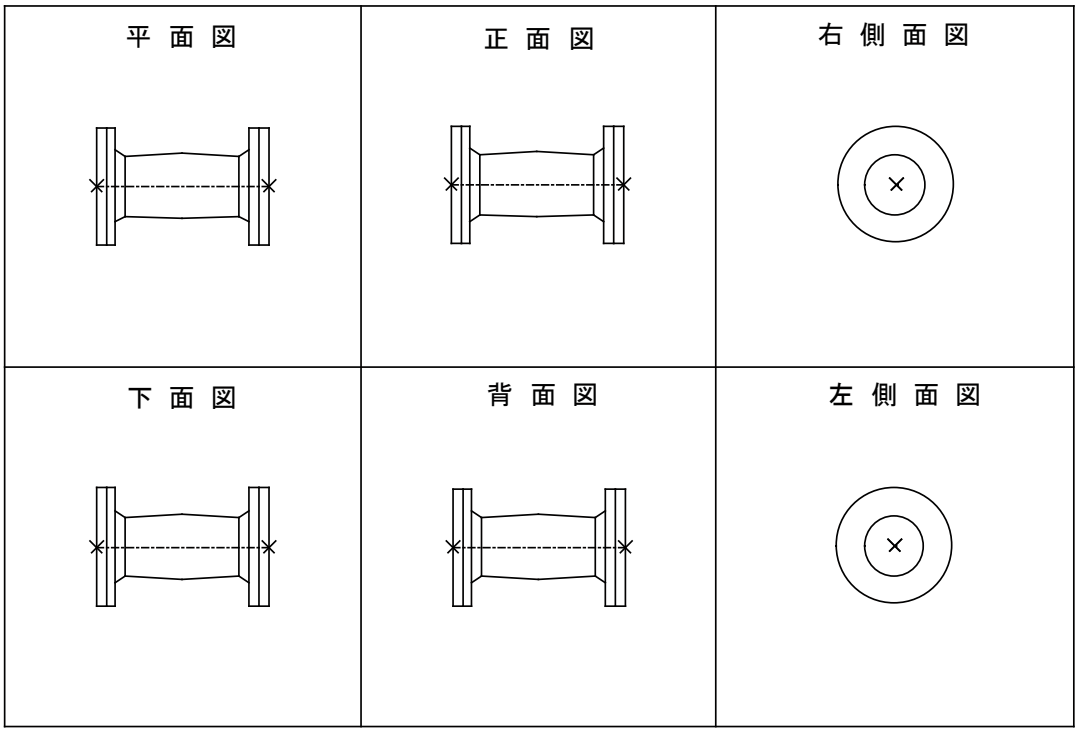

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

VLPW-S　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

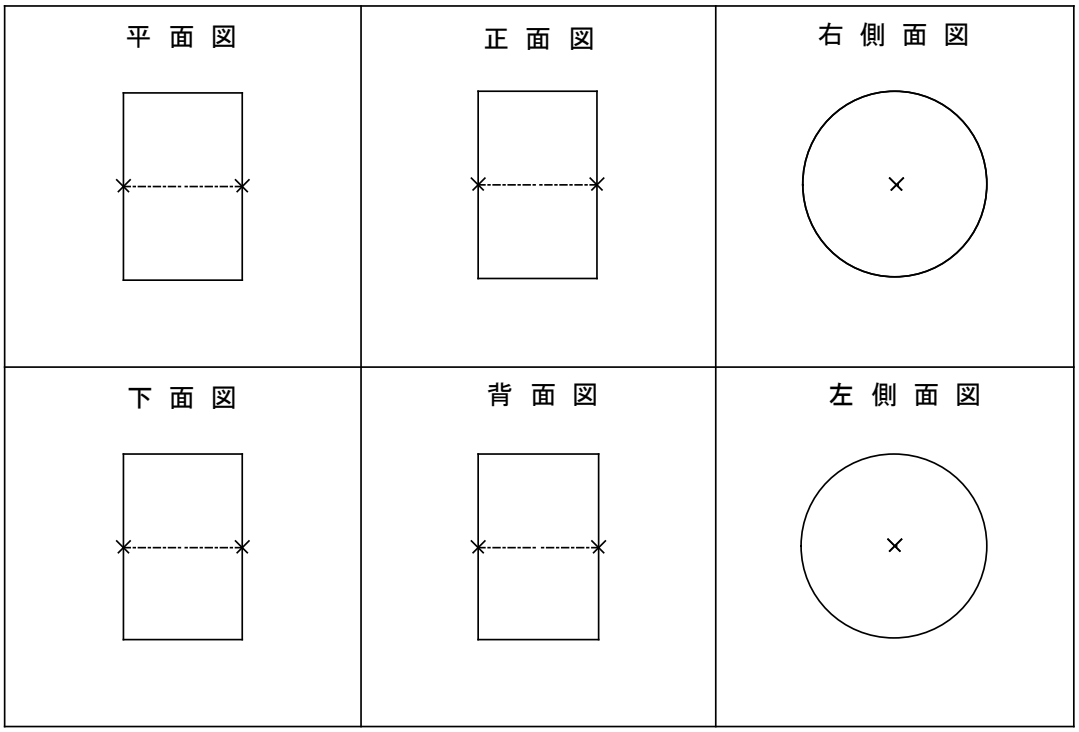

6.0 : 6.0	20.0 : 15.0	40.0 : 25.0	65.0 : 32.0	100.0 : 65.0
8.0 : 6.0	20.0 : 20.0	40.0 : 32.0	65.0 : 40.0	100.0 : 80.0
8.0 : 8.0	25.0 : 10.0	40.0 : 40.0	65.0 : 50.0	100.0 : 100.0
10.0 : 6.0	25.0 : 15.0	50.0 : 15.0	65.0 : 65.0	125.0 : 80.0
10.0 : 8.0	25.0 : 20.0	50.0 : 20.0	80.0 : 20.0	125.0 : 100.0
10.0 : 10.0	25.0 : 25.0	50.0 : 25.0	80.0 : 25.0	125.0 : 125.0
15.0 : 6.0	32.0 : 15.0	50.0 : 32.0	80.0 : 32.0	150.0 : 100.0
15.0 : 8.0	32.0 : 20.0	50.0 : 40.0	80.0 : 40.0	150.0 : 125.0
15.0 : 10.0	32.0 : 25.0	50.0 : 50.0	80.0 : 50.0	150.0 : 150.0
15.0 : 15.0	32.0 : 32.0	65.0 : 15.0	80.0 : 65.0	
20.0 : 8.0	40.0 : 15.0	65.0 : 20.0	80.0 : 80.0	
20.0 : 10.0	40.0 : 20.0	65.0 : 25.0	100.0 : 50.0	

VLPW-R　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ソケット(偏芯)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

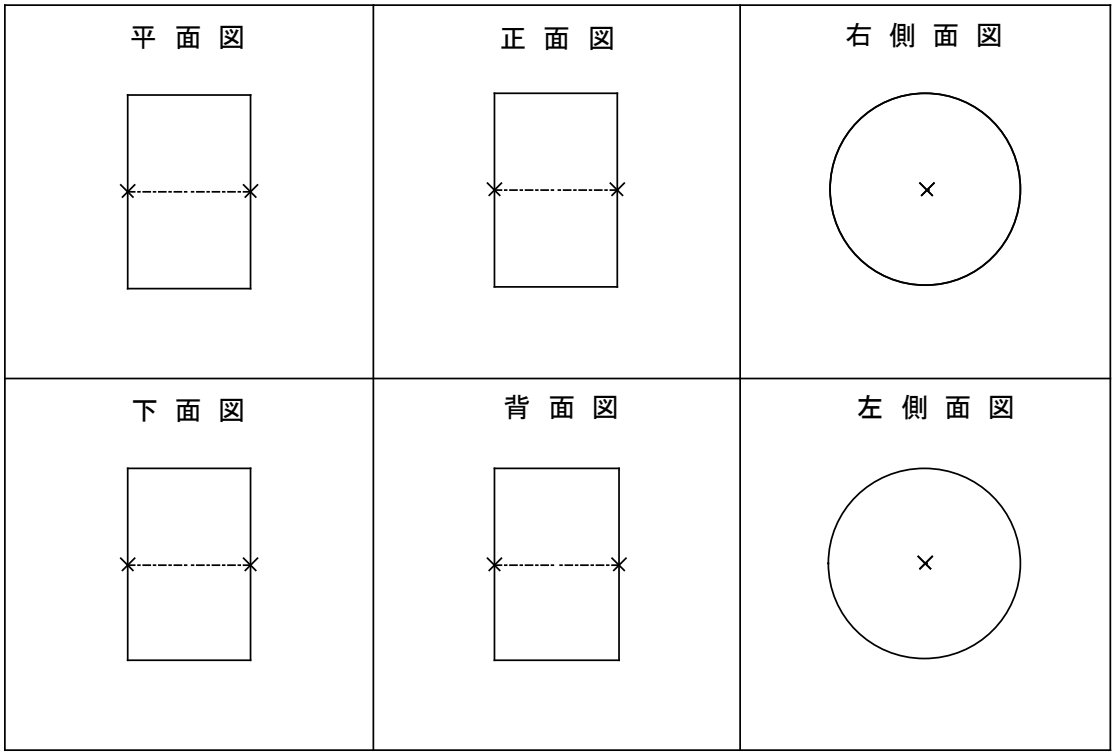

50.0	:	15.0	125.0	:	80.0
50.0	:	20.0	125.0	:	100.0
50.0	:	25.0	150.0	:	100.0
50.0	:	32.0	150.0	:	125.0
50.0	:	40.0			
65.0	:	40.0			
65.0	:	50.0			
80.0	:	50.0			
80.0	:	65.0			
100.0	:	50.0			
100.0	:	65.0			
100.0	:	80.0			

PQWK-R　水道用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［PQWK 水道用ねじ込み式管端防食管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

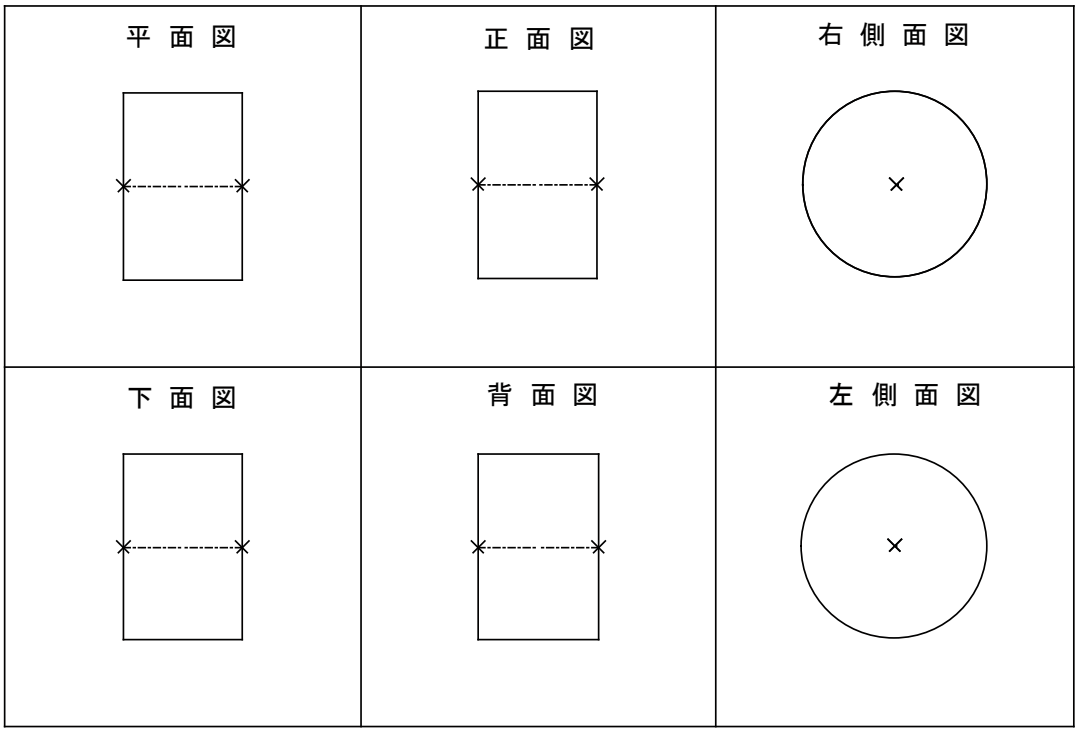

15.0 : 15.0	40.0 : 25.0	65.0 : 40.0	100.0 : 65.0
20.0 : 15.0	40.0 : 32.0	65.0 : 50.0	100.0 : 80.0
20.0 : 20.0	40.0 : 40.0	65.0 : 65.0	100.0 : 100.0
25.0 : 15.0	50.0 : 20.0	80.0 : 15.0	125.0 : 100.0
25.0 : 20.0	50.0 : 25.0	80.0 : 20.0	125.0 : 125.0
25.0 : 25.0	50.0 : 32.0	80.0 : 40.0	150.0 : 100.0
32.0 : 20.0	50.0 : 40.0	80.0 : 50.0	150.0 : 125.0
32.0 : 25.0	50.0 : 50.0	80.0 : 65.0	150.0 : 150.0
32.0 : 32.0	65.0 : 20.0	80.0 : 80.0	
40.0 : 15.0	65.0 : 25.0	100.0 : 40.0	
40.0 : 20.0	65.0 : 32.0	100.0 : 50.0	

VP125-S　換気用塩化ビニル2管路継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VP125 換気用塩化ビニル２管路管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

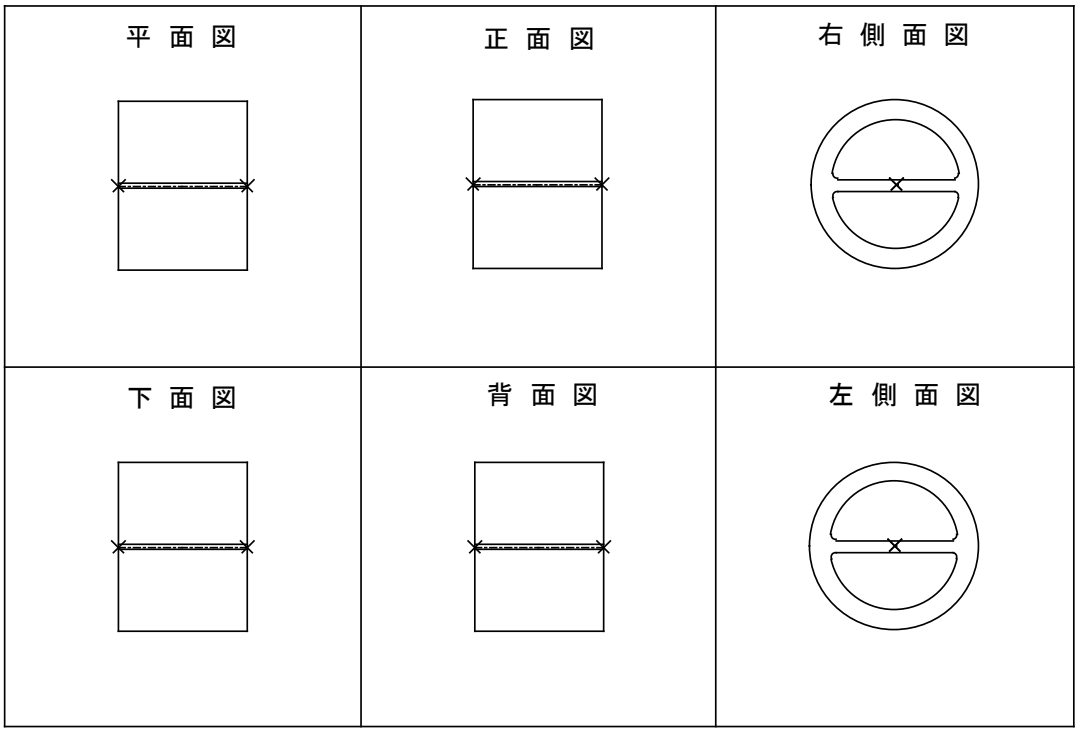

125.0　：　125.0

TMP125-SW　換気用耐火2管路管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TMP125 換気用耐火２管路管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

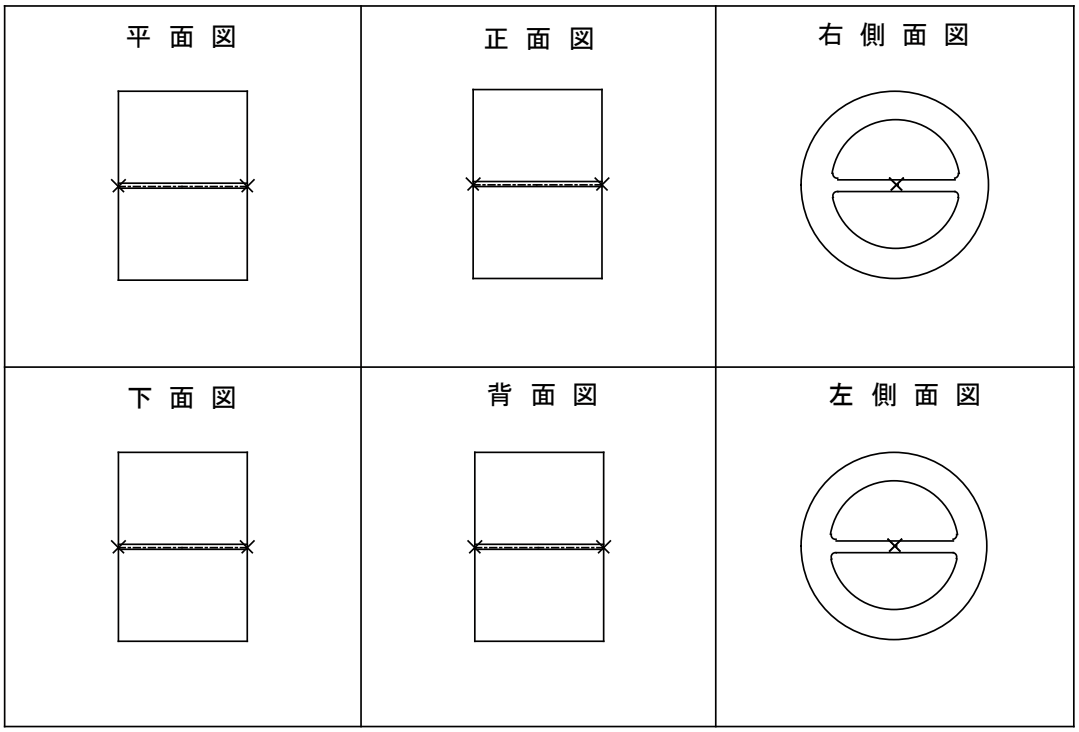

125.0　：　125.0

TAKLP-RD TAKフランジ付継手 レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［TAKLP ＴＡＫフランジ付継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

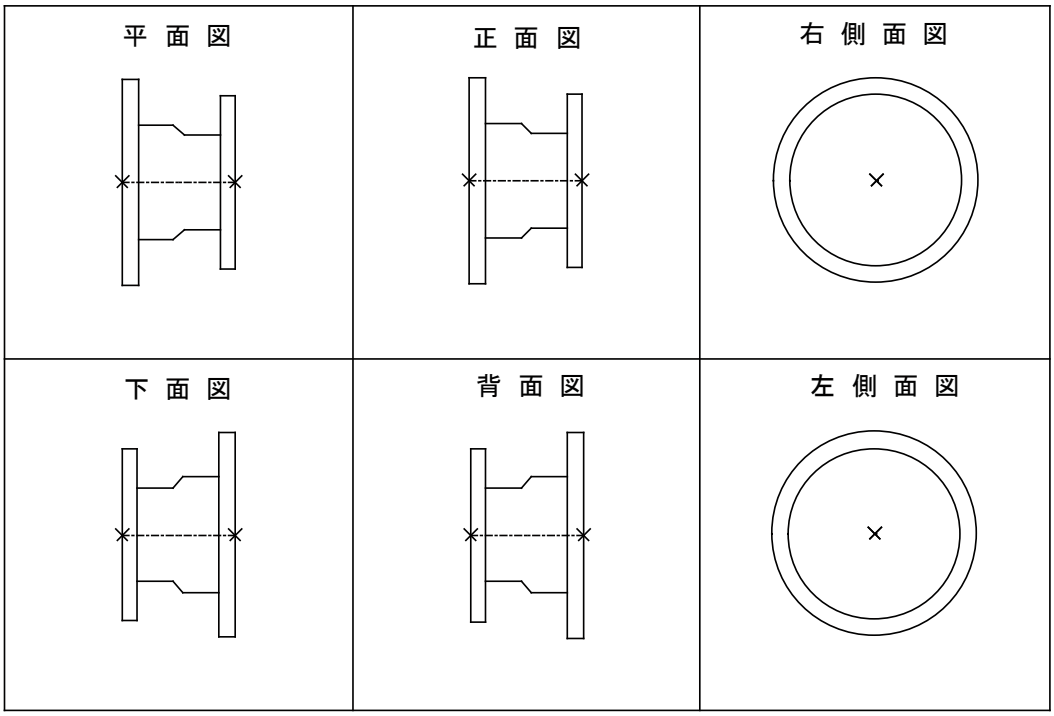

25.0	:	20.0	80.0	:	50.0	200.0	:	150.0
32.0	:	20.0	80.0	:	65.0	250.0	:	150.0
32.0	:	25.0	100.0	:	65.0	250.0	:	200.0
40.0	:	25.0	100.0	:	80.0	300.0	:	200.0
40.0	:	32.0	125.0	:	80.0	300.0	:	250.0
50.0	:	32.0	125.0	:	100.0	350.0	:	250.0
50.0	:	40.0	150.0	:	100.0	350.0	:	300.0
65.0	:	40.0	150.0	:	125.0	400.0	:	300.0
65.0	:	50.0	200.0	:	125.0	400.0	:	350.0

SUS-S　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

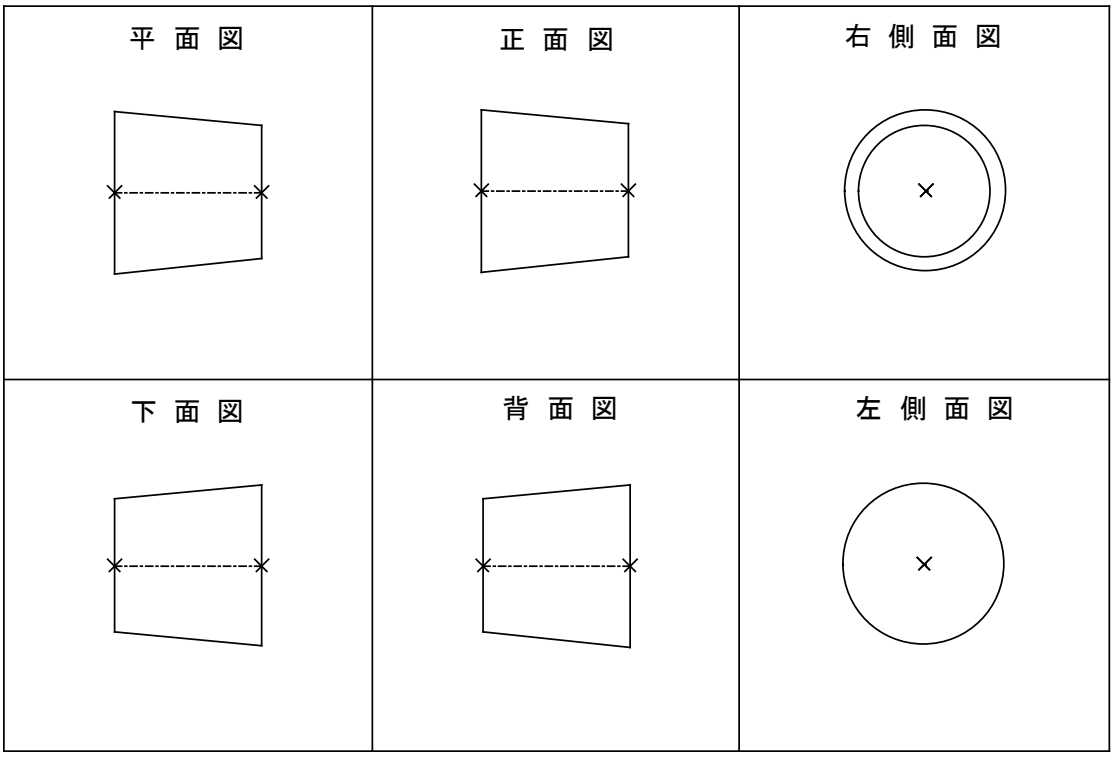

20.0 : 15.0	80.0 ： 32.0	125.0 : 100.0	350.0 : 150.0
25.0 : 15.0	80.0 ： 40.0	150.0 : 65.0	350.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 ： 50.0	150.0 : 80.0	350.0 : 250.0
32.0 : 15.0	80.0 ： 65.0	150.0 : 90.0	350.0 : 300.0
32.0 : 20.0	90.0 ： 32.0	150.0 : 100.0	400.0 : 200.0
32.0 : 25.0	90.0 ： 40.0	150.0 : 125.0	400.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 ： 50.0	200.0 : 90.0	400.0 : 300.0
40.0 : 20.0	90.0 ： 65.0	200.0 : 100.0	400.0 : 350.0
40.0 : 25.0	90.0 ： 80.0	200.0 : 125.0	450.0 : 250.0
40.0 : 32.0	100.0 : 40.0	200.0 : 150.0	450.0 : 300.0
50.0 : 20.0	100.0 : 50.0	250.0 : 100.0	450.0 : 350.0
50.0 : 25.0	100.0 : 65.0	250.0 : 125.0	450.0 : 400.0
50.0 :32.0	100.0 : 80.0	250.0 : 150.0	500.0 : 300.0
50.0 ： 40.0	100.0 : 90.0	250.0 : 200.0	500.0 : 350.0
65.0 ： 25.0	125.0 : 50.0	300.0 : 125.0	500.0 : 400.0
65.0 ： 32.0	125.0 : 65.0	300.0 : 150.0	500.0 : 450.0
65.0 ： 40.0	125.0 : 80.0	300.0 : 200.0	550.0 : 350.0
65.0 ： 50.0	125.0 : 90.0	300.0 : 250.0	550.0 : 400.0

550.0 : 450.0
550.0 : 500.0
600.0 : 400.0
600.0 : 450.0
600.0 : 500.0
600.0 : 550.0
650.0 : 450.0
650.0 : 500.0
650.0 : 550.0
650.0 : 600.0
700.0 : 500.0
700.0 : 550.0
700.0 : 600.0
700.0 : 650.0
750.0 : 550.0
750.0 : 600.0
750.0 : 650.0
750.0 : 700.0
800.0 : 600.0
800.0 : 650.0
800.0 : 700.0
800.0 : 750.0
850.0 : 650.0
850.0 : 700.0
850.0 : 750.0
850.0 : 800.0
900.0 : 700.0
900.0 : 750.0
900.0 : 800.0
900.0 : 850.0
950.0 : 750.0
950.0 : 800.0
950.0 : 850.0
950.0 : 900.0
1000.0 : 800.0
1000.0 : 850.0
1000.0 : 900.0
1000.0 : 950.0
1050.0 : 850.0
1050.0 : 900.0
1050.0 : 950.0
1050.0 : 1000.0
1100.0 : 900.0
1100.0 : 950.0
1100.0 : 1000.0
1100.0 : 1050.0
1150.0 : 950.0
1150.0 : 1000.0
1150.0 : 1050.0
1150.0 : 1100.0
1200.0 : 1000.0
1200.0 : 1050.0
1200.0 : 1100.0
1200.0 :1150.0

SUS-R　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ(偏芯)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

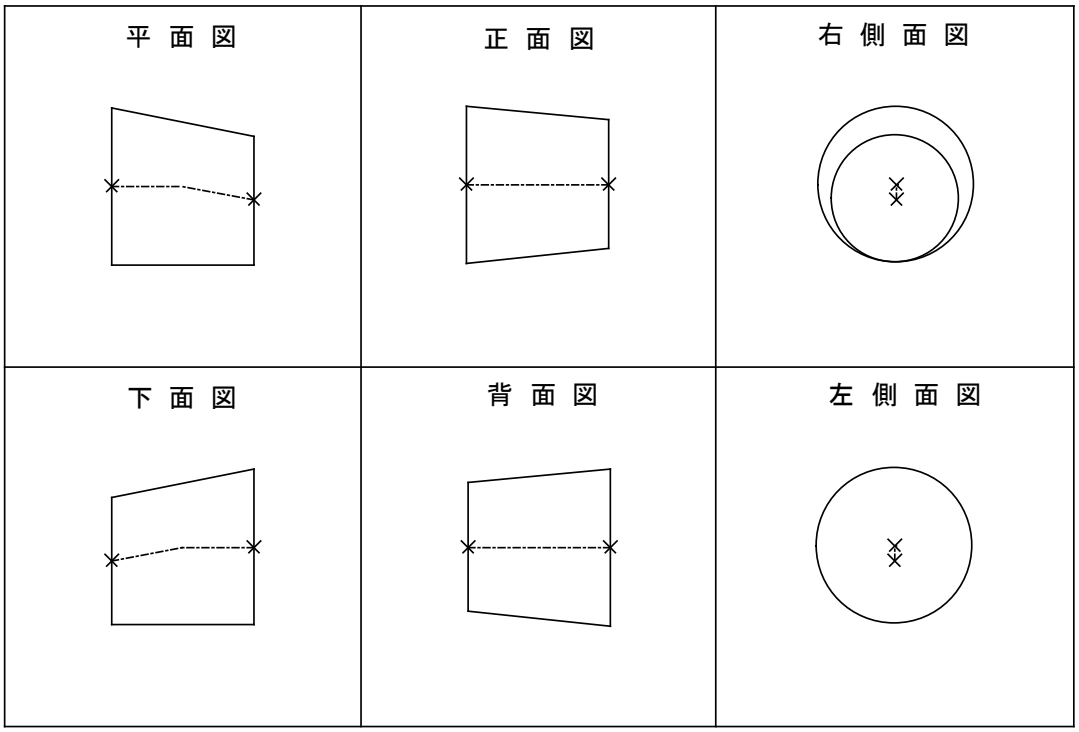

20.0 : 15.0	80.0 : 32.0	125.0 : 100.0	350.0 : 150.0
25.0 : 15.0	80.0 : 40.0	150.0 : 65.0	350.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 : 50.0	150.0 : 80.0	350.0 : 250.0
32.0 : 15.0	80.0 : 65.0	150.0 : 90.0	350.0 : 300.0
32.0 : 20.0	90.0 : 32.0	150.0 : 100.0	400.0 : 200.0
32.0 : 25.0	90.0 : 40.0	150.0 : 125.0	400.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 : 50.0	200.0 : 90.0	400.0 : 300.0
40.0 : 20.0	90.0 : 65.0	200.0 : 100.0	400.0 : 350.0
40.0 : 25.0	90.0 : 80.0	200.0 : 125.0	450.0 : 250.0
40.0 : 32.0	100.0 : 40.0	200.0 : 150.0	450.0 : 300.0
50.0 : 20.0	100.0 : 50.0	250.0 : 100.0	450.0 : 350.0
50.0 : 25.0	100.0 : 65.0	250.0 : 125.0	450.0 : 400.0
50.0 : 32.0	100.0 : 80.0	250.0 : 150.0	500.0 : 300.0
50.0 : 40.0	100.0 : 90.0	250.0 : 200.0	500.0 : 350.0
65.0 : 25.0	125.0 : 50.0	300.0 : 125.0	500.0 : 400.0
65.0 : 32.0	125.0 : 65.0	300.0 : 150.0	500.0 : 450.0
65.0 : 40.0	125.0 : 80.0	300.0 : 200.0	550.0 : 350.0
65.0 : 50.0	125.0 : 90.0	300.0 : 250.0	550.0 : 400.0

550.0 : 450.0
550.0 : 500.0
600.0 : 400.0
600.0 : 450.0
600.0 : 500.0
600.0 : 550.0
650.0 : 450.0
650.0 : 500.0
650.0 : 550.0
650.0 : 600.0
700.0 : 500.0
700.0 : 550.0
700.0 : 600.0
700.0 : 650.0
750.0 : 550.0
750.0 : 600.0
750.0 : 650.0
750.0 : 700.0
800.0 : 600.0
800.0 : 650.0
800.0 : 700.0
800.0 : 750.0
850.0 : 650.0
850.0 : 700.0
850.0 : 750.0
850.0 : 800.0
900.0 : 700.0
900.0 : 750.0
900.0 : 800.0
900.0 : 850.0
950.0 : 750.0
950.0 : 800.0
950.0 : 850.0
950.0 : 900.0
1000.0: 800.0
1000.0: 850.0
1000.0: 900.0
1000.0: 950.0
1050.0: 850.0
1050.0: 900.0
1050.0: 950.0
1050.0: 1000.0
1100.0: 900.0
1100.0: 950.0
1100.0: 1000.0
1100.0: 1050.0
1150.0: 950.0
1150.0: 1000.0
1150.0: 1050.0
1150.0: 1100.0
1200.0: 1000.0
1200.0: 1050.0
1200.0: 1100.0
1200.0: 1150.0

TJ-F5 トップフィッティング レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［TJ トップジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

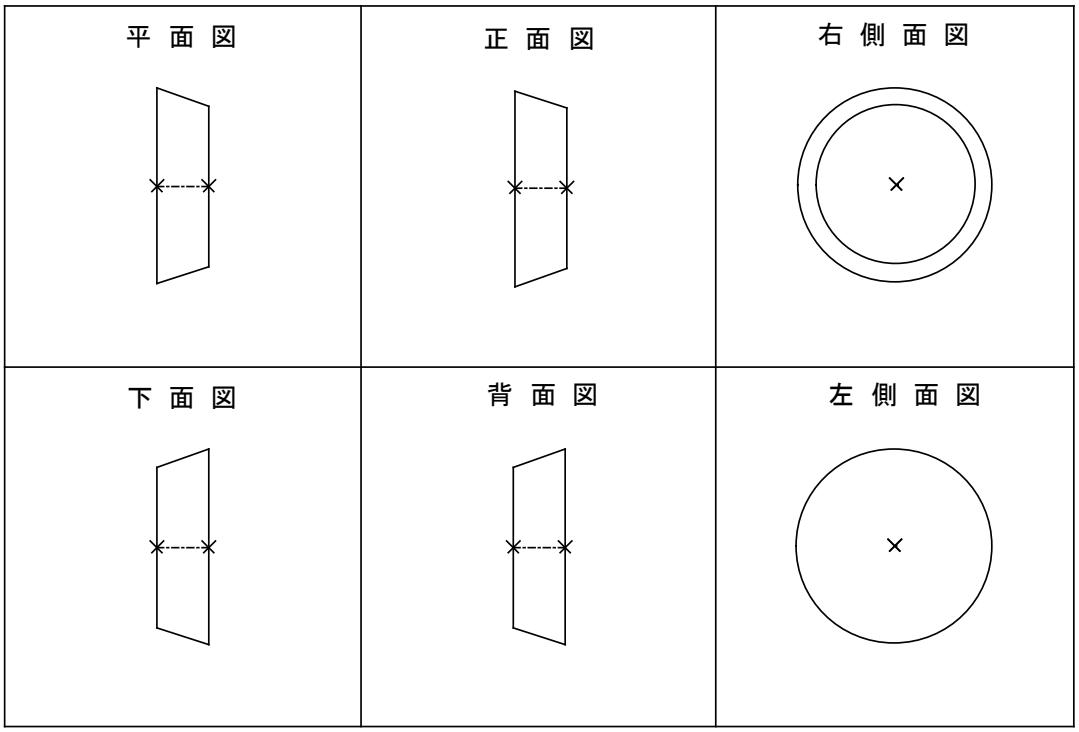

80.0	:	65.0
100.0	:	50.0
100.0	:	65.0
100.0	:	80.0
125.0	:	80.0
125.0	:	100.0
150.0	:	80.0
150.0	:	100.0
150.0	:	125.0

HB-S 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［HB 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

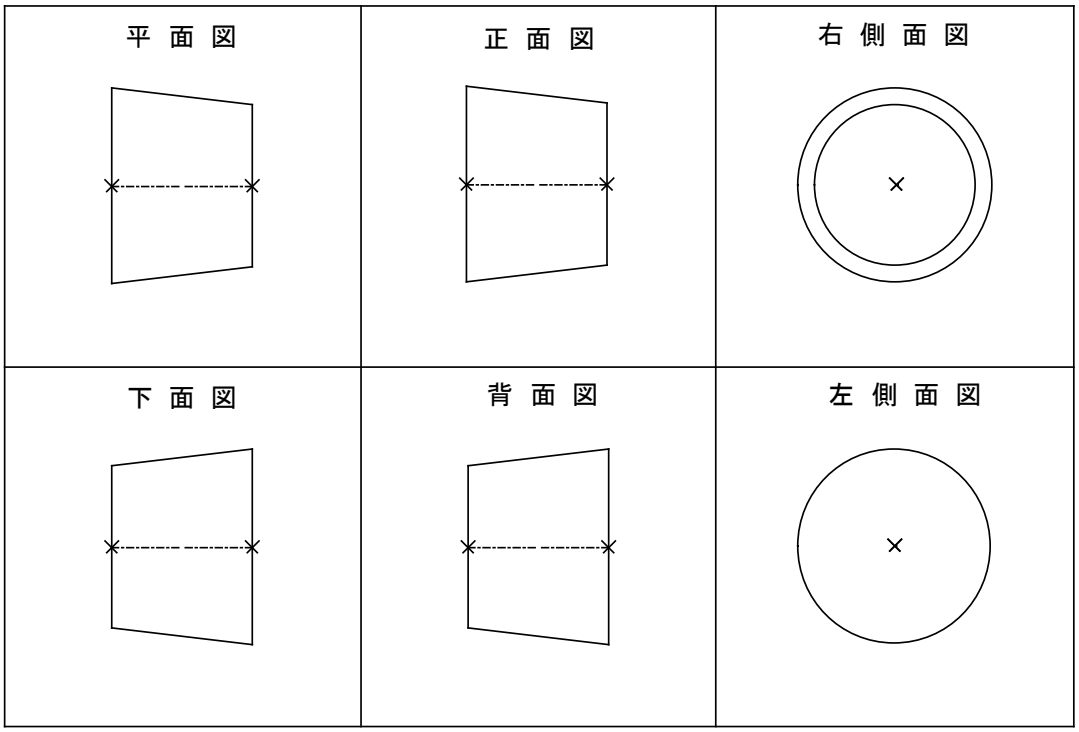

15.0	:	15.0	32.0	:	25.0	65.0	:	65.0
20.0	:	15.0	32.0	:	32.0	80.0	:	80.0
20.0	:	20.0	40.0	:	32.0	100.0	:	65.0
25.0	:	15.0	40.0	:	40.0	100.0	:	100.0
25.0	:	20.0	50.0	:	40.0	125.0	:	100.0
25.0	:	25.0	50.0	:	50.0	125.0	:	125.0

DIPA-R　A形 ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

100.0	: 75.0	
150.0	: 100.0	
200.0	: 100.0	
200.0	: 150.0	
250.0	: 100.0	
250.0	: 150.0	
250.0	: 200.0	
300.0	: 100.0	
300.0	: 150.0	
300.0	: 200.0	
300.0	: 250.0	
350.0	: 150.0	
350.0	: 200.0	
350.0	: 250.0	
350.0	: 300.0	

DIPA-IN　A形 ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

100.0　：　75.0
150.0　：　100.0
200.0　：　100.0
200.0　：　150.0
250.0　：　100.0
250.0　：　150.0
250.0　：　200.0
300.0　：　100.0
300.0　：　150.0
300.0　：　200.0
300.0　：　250.0
350.0　：　150.0
350.0　：　200.0
350.0　：　250.0
350.0　：　300.0

DIPA-S　A形 ダクタイル鋳鉄異形管 継ぎ輪

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

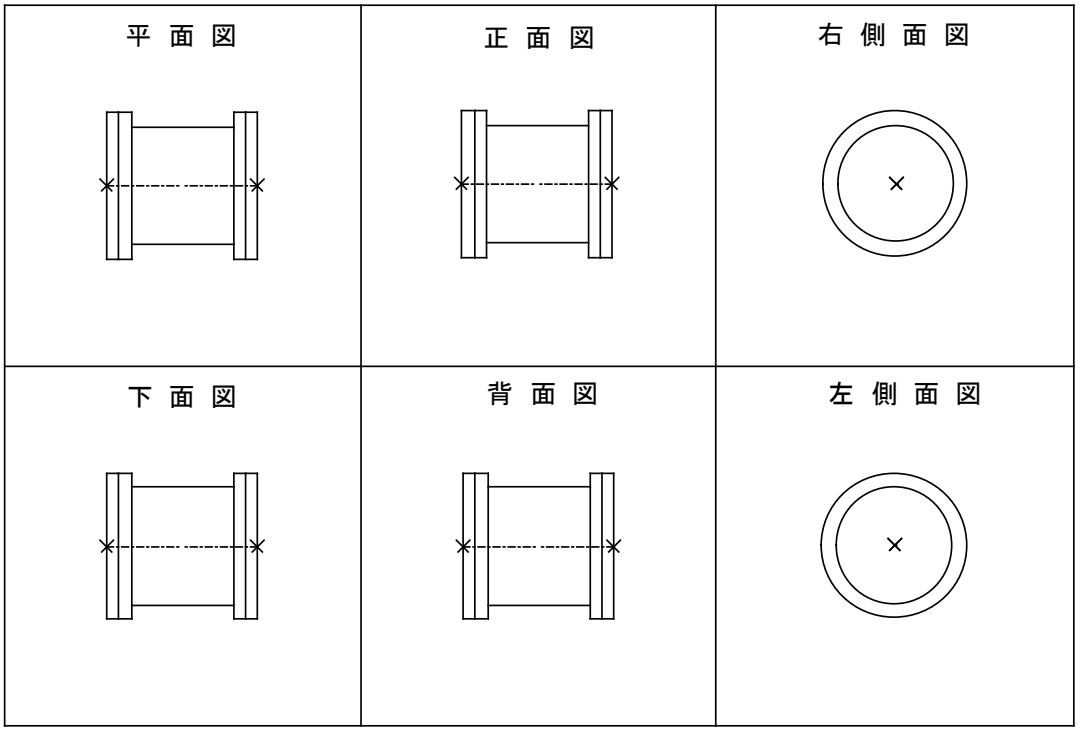

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0

DIPS-R　SⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管 受挿し片落管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

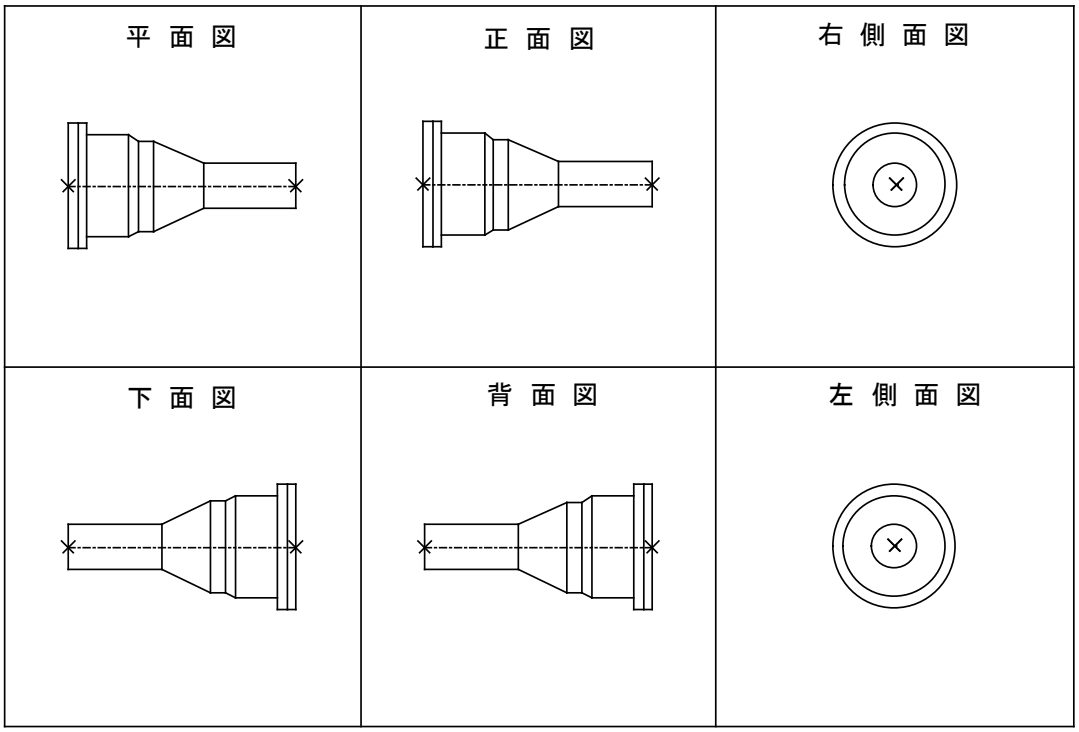

100.0	75.0	300.0	200.0	400.0	300.0
150.0	100.0	300.0	250.0	400.0	350.0
200.0	100.0	350.0	150.0	450.0	200.0
200.0	150.0	350.0	200.0	450.0	250.0
250.0	100.0	350.0	250.0	450.0	300.0
250.0	150.0	350.0	300.0	450.0	350.0
250.0	200.0	400.0	150.0	450.0	400.0
300.0	100.0	400.0	200.0		
300.0	150.0	400.0	250.0		

DIPS-IN　SⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管 挿し受片落管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

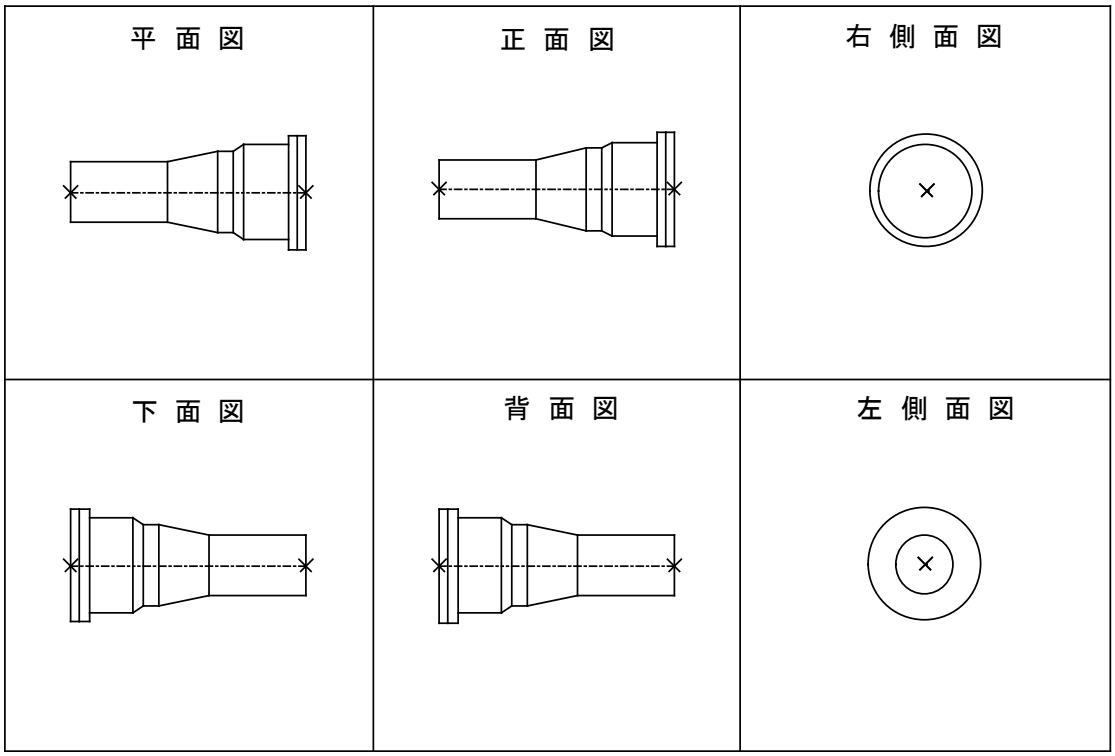

100.0	75.0	300.0	200.0	400.0	300.0
150.0	100.0	300.0	250.0	400.0	350.0
200.0	100.0	350.0	150.0	450.0	200.0
200.0	150.0	350.0	200.0	450.0	250.0
250.0	100.0	350.0	250.0	450.0	300.0
250.0	150.0	350.0	300.0	450.0	350.0
250.0	200.0	400.0	150.0	450.0	400.0
300.0	100.0	400.0	200.0		
300.0	150.0	400.0	250.0		

DIPS-S　SⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管 継ぎ輪

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

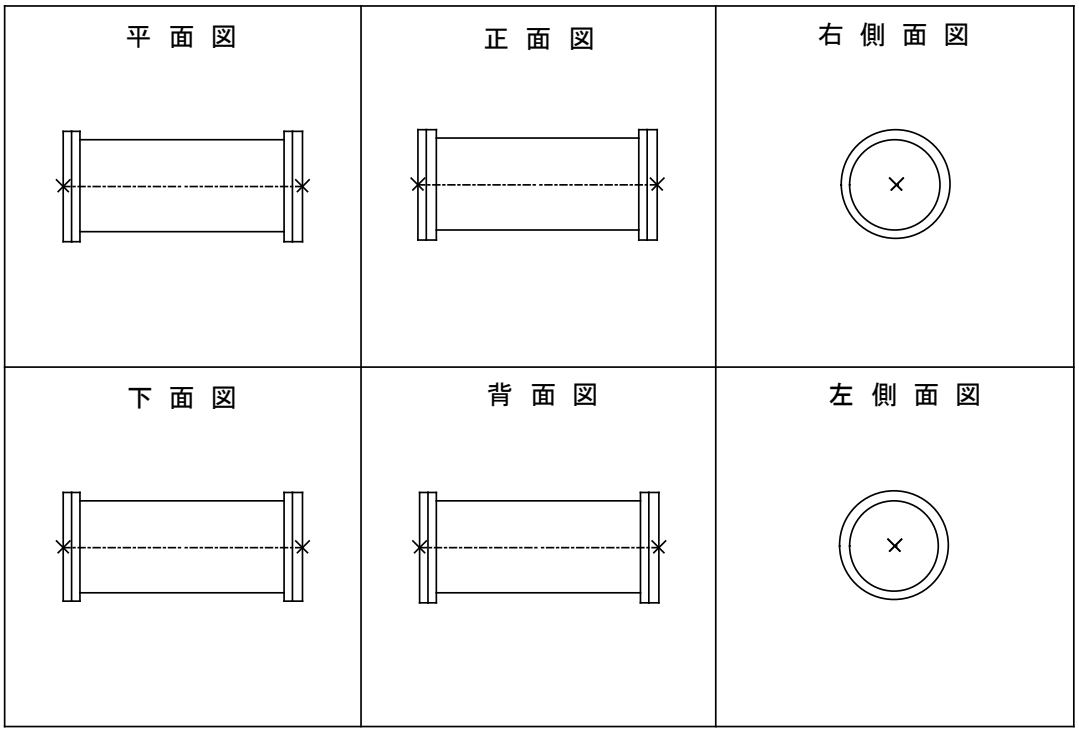

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0

EF-AHS　エルメックスAHS継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0

EF-MS　エルメックスメネジソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

15.0　：　10.0
15.0　：　13.0
15.0　：　16.0
20.0　：　16.0
20.0　：　20.0

EF-OS　エルメックスオネジソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　：　10.0
15.0　：　13.0
15.0　：　16.0
20.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

EF-LOS　エルメックス胴長オネジソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　：　10.0
15.0　：　13.0

EF-IS　エルメックス異径ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

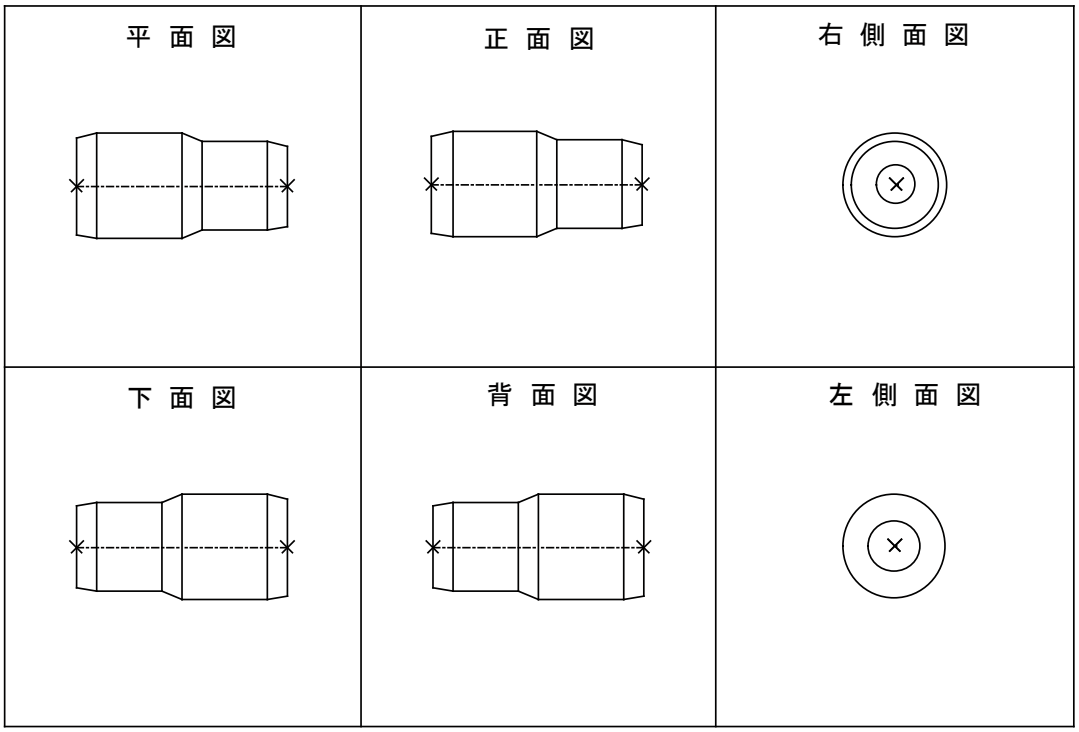

13.0　：　10.0
16.0　：　10.0
16.0　：　13.0
20.0　：　13.0
20.0　：　16.0
25.0　：　20.0

EF-S　エルメックスソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

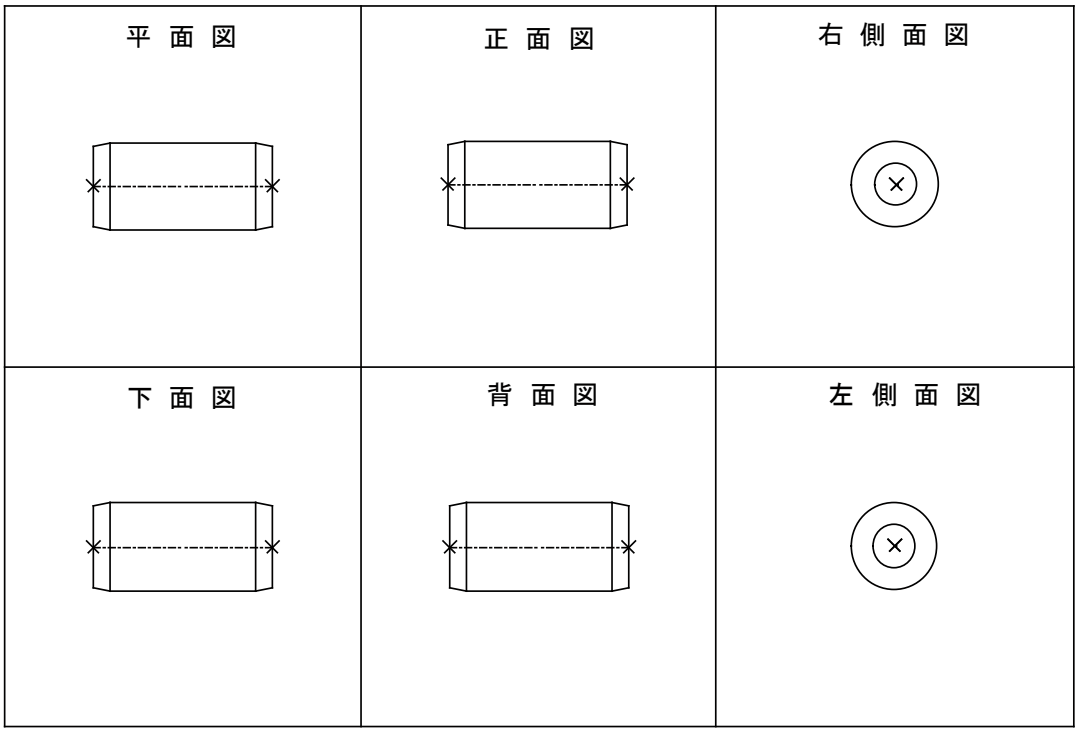

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

EF-US　エルメックスユニオンソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

15.0　：　10.0
15.0　：　13.0
20.0　：　13.0
20.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　16.0
25.0　：　20.0
25.0　：　25.0

PP-MS　ポリエチレン管用金属継手　鋼管用メネジソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PP ポリエチレン管用金属継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

PP-OS　ポリエチレン管用金属継手　鋼管用オネジソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PP ポリエチレン管用金属継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　：　13.0
20.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　40.0
50.0　：　50.0

PP-S　ポリエチレン管用金属継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［PP ポリエチレン管用金属継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0	:	13.0	40.0	:	40.0
20.0	:	13.0	50.0	:	20.0
20.0	:	20.0	50.0	:	25.0
25.0	:	13.0	50.0	:	30.0
25.0	:	20.0	50.0	:	40.0
25.0	:	25.0	50.0	:	50.0
30.0	:	20.0			
30.0	:	25.0			
30.0	:	30.0			
40.0	:	20.0			
40.0	:	25.0			
40.0	:	30.0			

AD-S　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［AD 空調用ドレン用硬質塩化ビニル管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

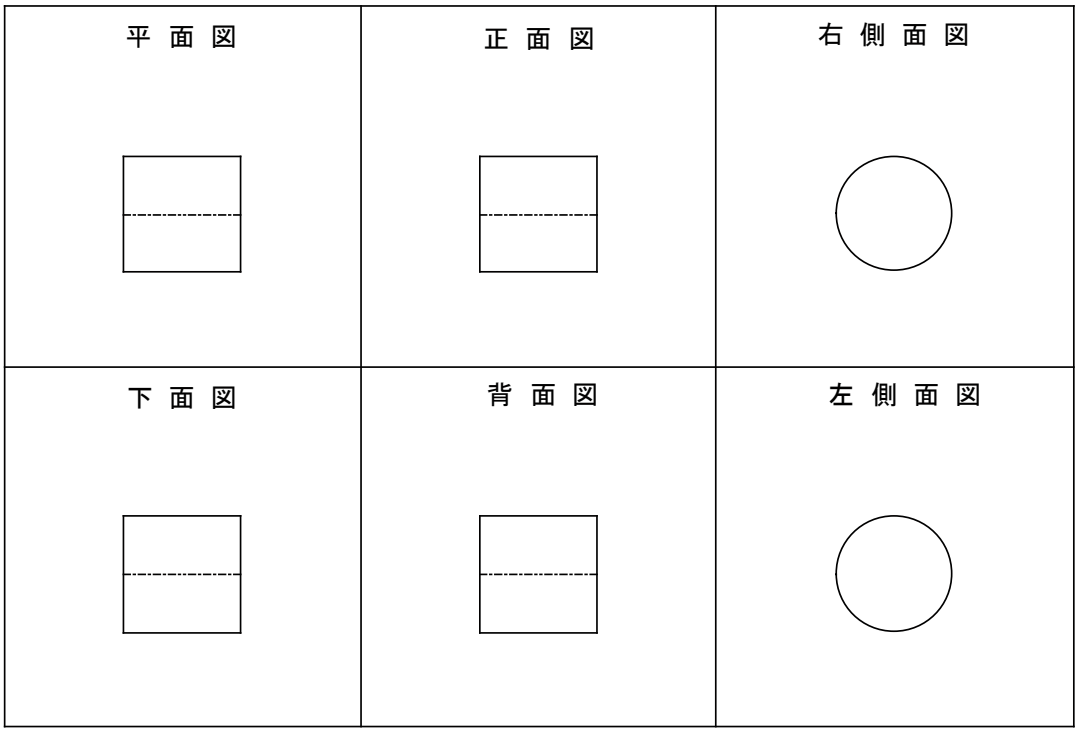

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

AD-R　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手 レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［AD 空調用ドレン用硬質塩化ビニル管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

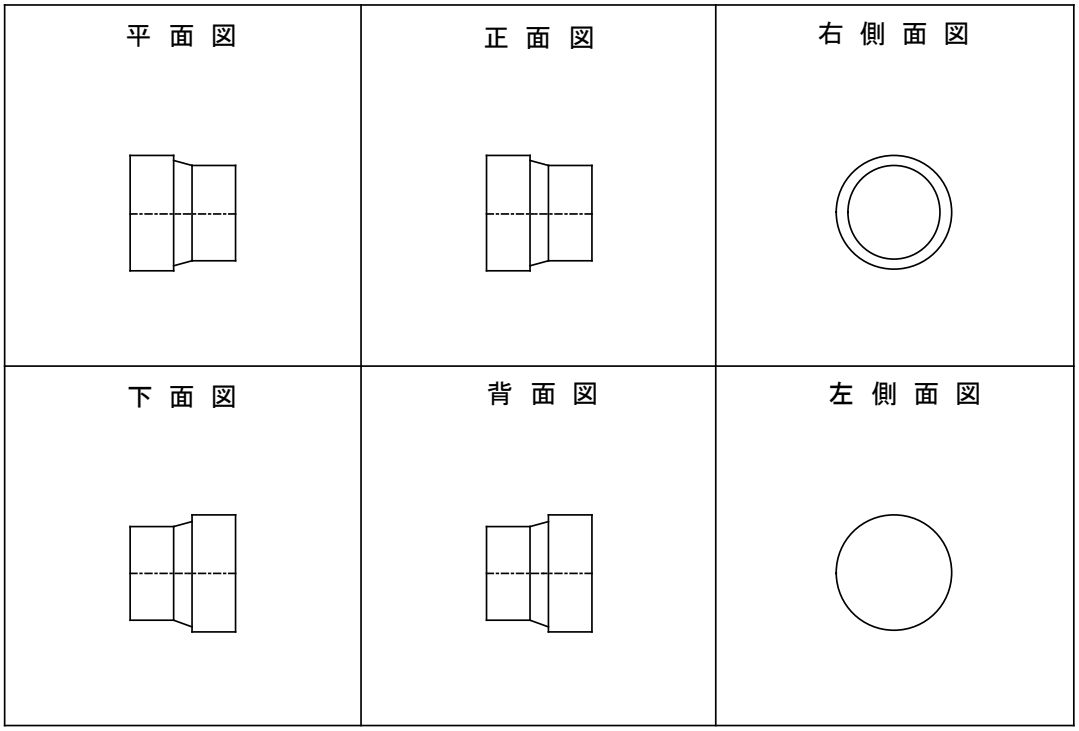

25.0　：　20.0
30.0　：　25.0
40.0　：　30.0
50.0　：　40.0

FS-DS　耐火DV継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

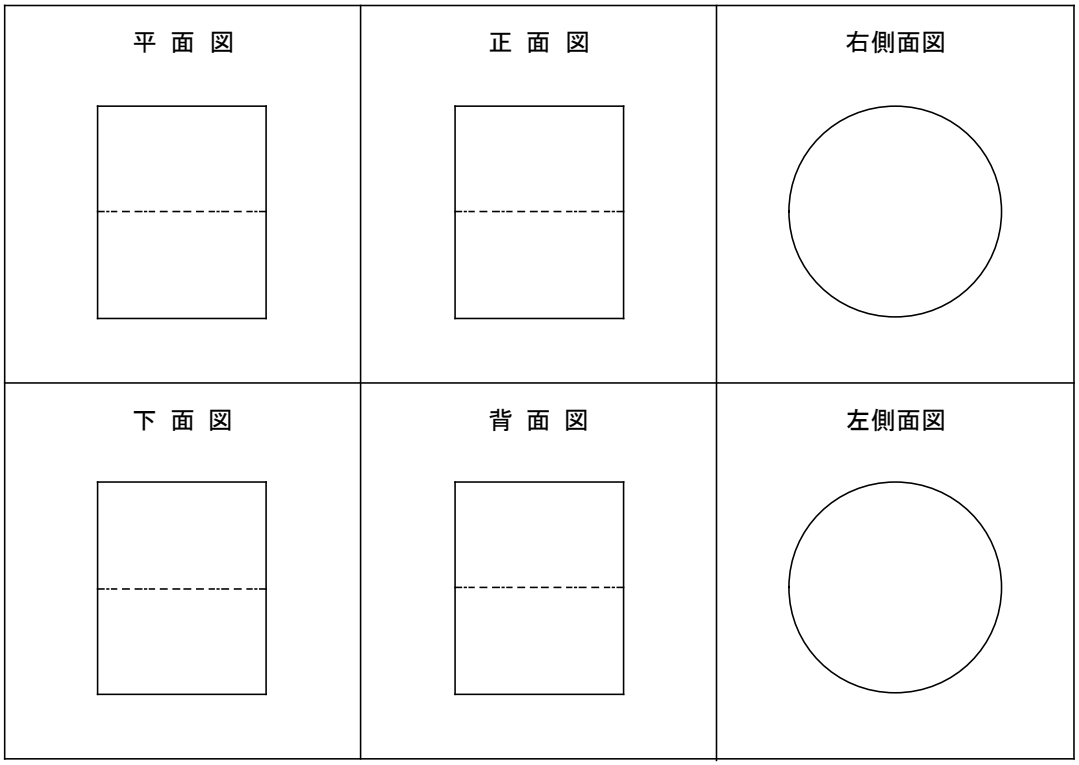

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

FS-IN　耐火DV継手 インクリーザー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

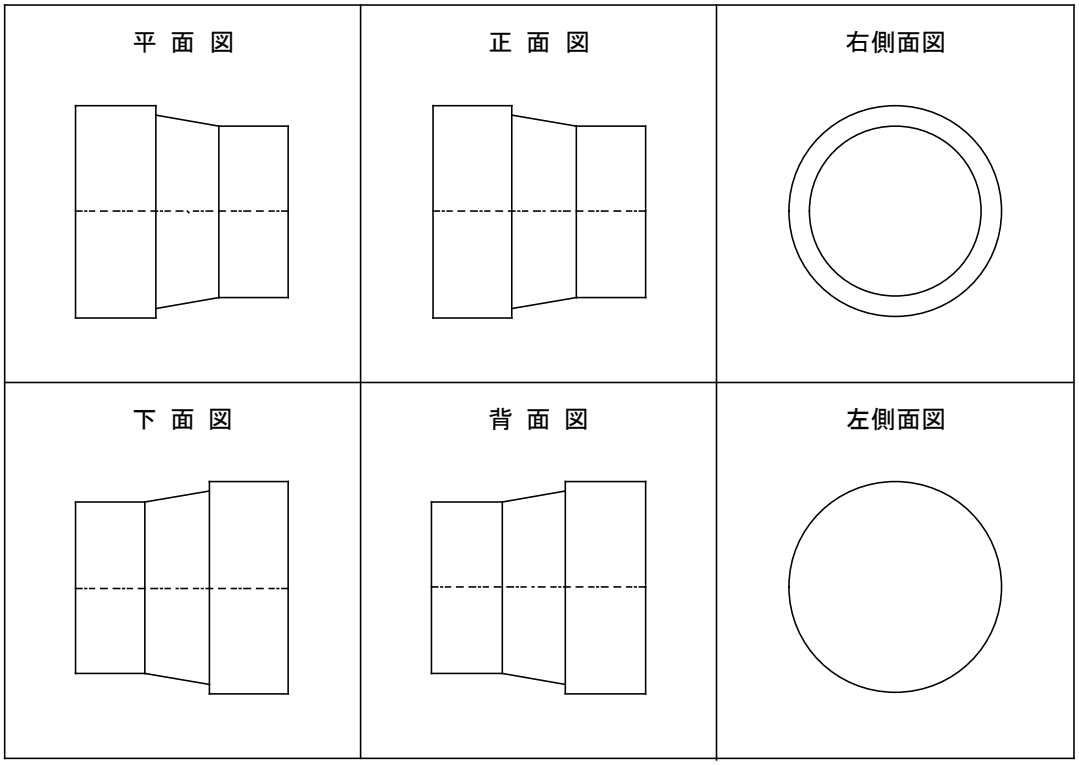

50.0	:	40.0
65.0	:	50.0
75.0	:	50.0
75.0	:	65.0
100.0	:	75.0
125.0	:	75.0
125.0	:	100.0
65.0	:	40.0
75.0	:	40.0
100.0	:	40.0
100.0	:	50.0
100.0	:	65.0
150.0	:	100.0
150.0	:	125.0

HF-RS　JFEポリブテン管用継手 H種径違いソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JFE JFEポリブテン管用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

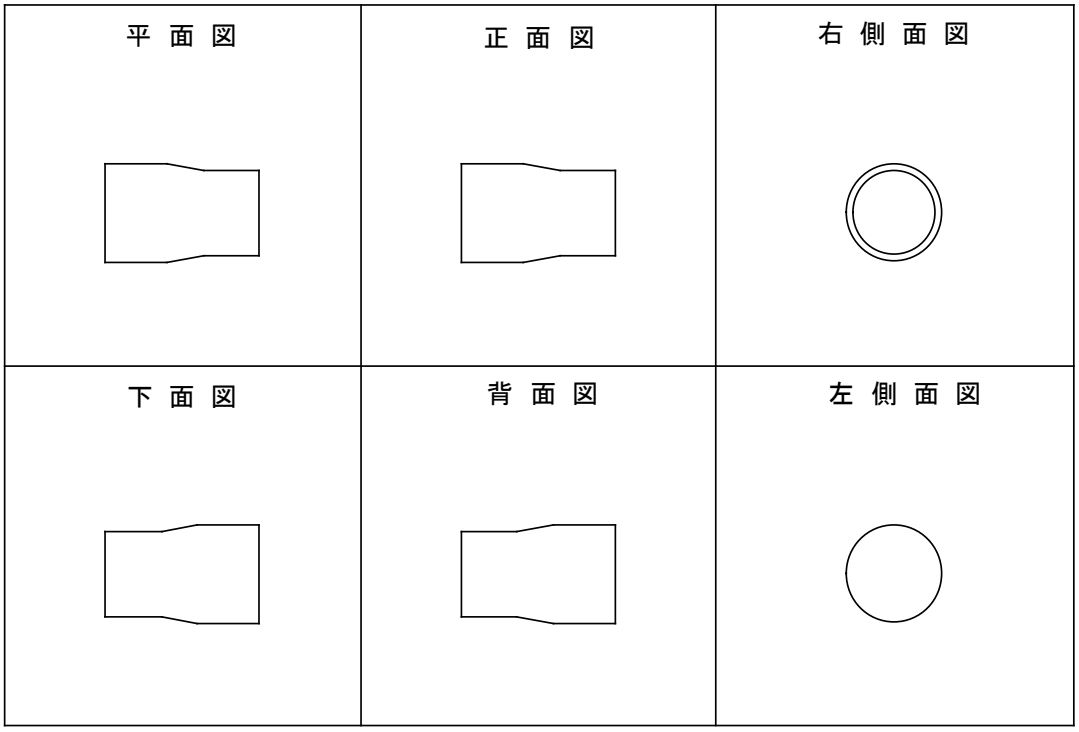

16.0	:	13.0	50.0	:	40.0
20.0	:	13.0	65.0	:	40.0
20.0	:	16.0	65.0	:	50.0
25.0	:	16.0	75.0	:	50.0
25.0	:	20.0	75.0	:	65.0
30.0	:	20.0	100.0	:	50.0
30.0	:	25.0	100.0	:	65.0
40.0	:	20.0	100.0	:	75.0
40.0	:	25.0			
40.0	:	30.0			
50.0	:	25.0			
50.0	:	30.0			

HF-S　JFEポリブテン管用継手 H種ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

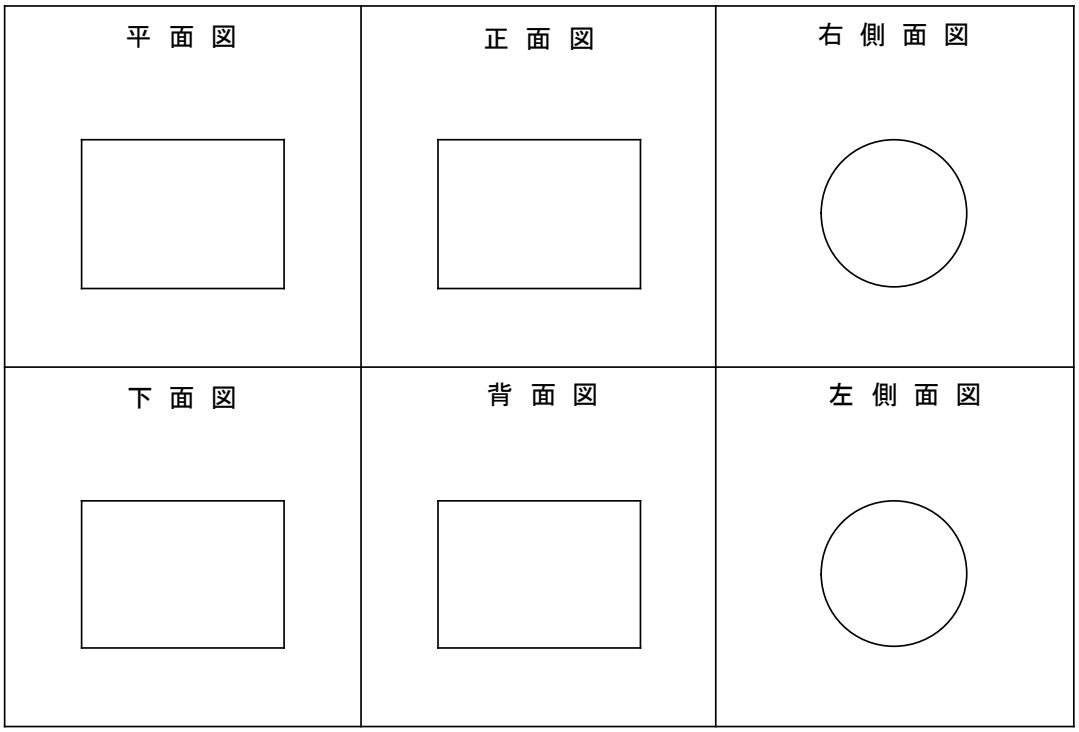

13.0	:	13.0
16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0

HF-VLVS-M　JFEポリブテン管用継手 H種バルブソケット(おねじ付)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　15.0
16.0　:　15.0
16.0　:　20.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

HI-S 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

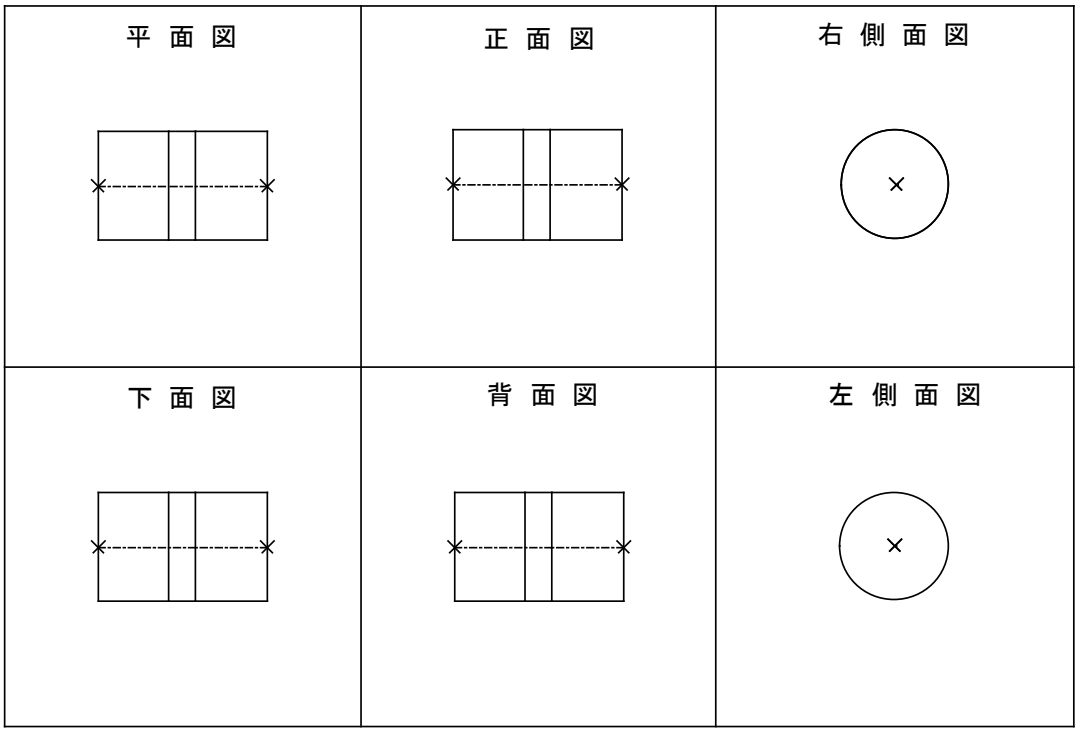

13.0 : 13.0	30.0 : 25.0	65.0 : 65.0
16.0 : 13.0	30.0 : 30.0	75.0 : 50.0
16.0 : 16.0	40.0 : 20.0	75.0 : 65.0
20.0 : 13.0	40.0 : 25.0	75.0 : 75.0
20.0 : 16.0	40.0 : 30.0	100.0 : 75.0
20.0 : 20.0	40.0 : 40.0	100.0 : 100.0
25.0 : 13.0	50.0 : 20.0	125.0 : 100.0
25.0 : 16.0	50.0 : 25.0	125.0 : 125.0
25.0 : 20.0	50.0 : 30.0	150.0 : 100.0
25.0 : 25.0	50.0 : 40.0	150.0 : 125.0
30.0 : 13.0	50.0 : 50.0	150.0 : 150.0
30.0 : 20.0	65.0 : 50.0	

HTDV-DS　高温排水用HTDV継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HTDV　高温排水用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

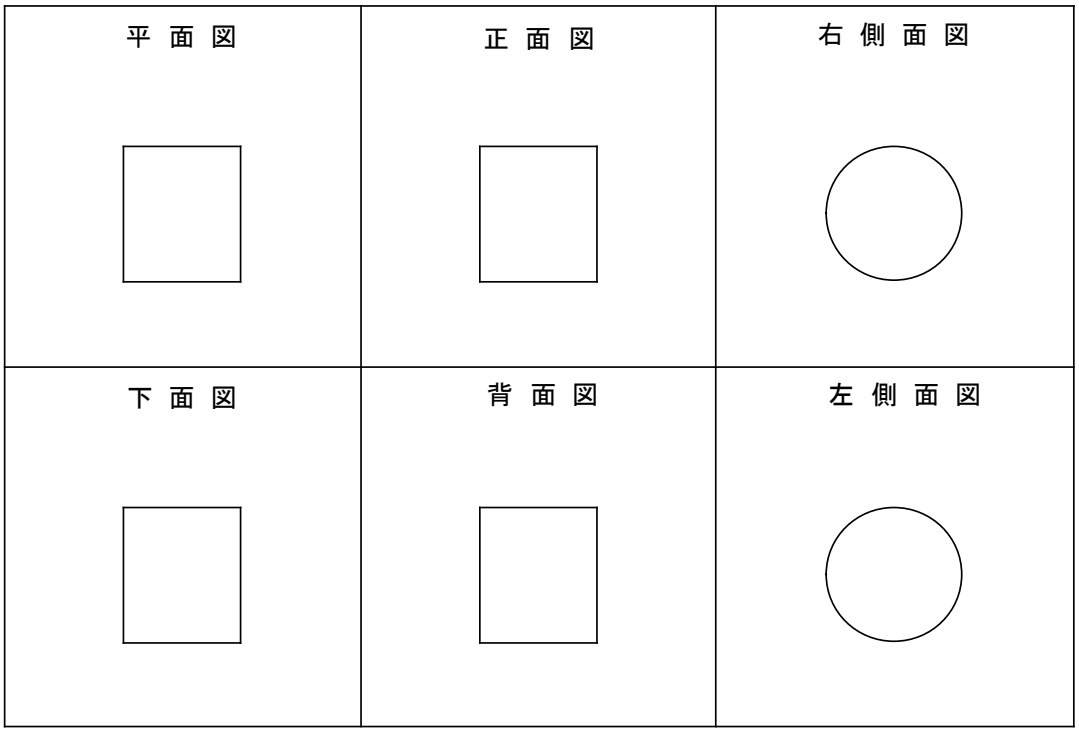

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0

HTDV-OJH　高温排水用HTDV継手　偏芯インクリーザ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HTDV　高温排水用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　　:　　40.0

HT-S　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

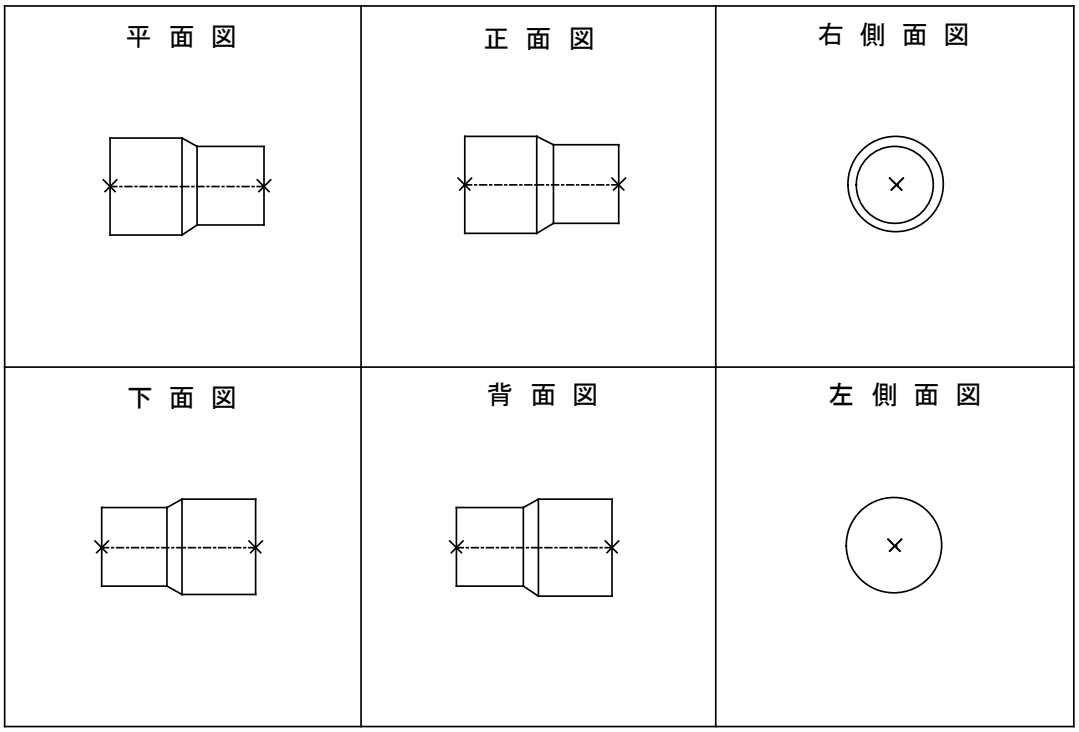

13.0 : 13.0	30.0 : 25.0	65.0 : 65.0
16.0 : 13.0	30.0 : 30.0	75.0 : 50.0
16.0 : 16.0	40.0 : 20.0	75.0 : 65.0
20.0 : 13.0	40.0 : 25.0	75.0 : 75.0
20.0 : 16.0	40.0 : 30.0	100.0 : 75.0
20.0 : 20.0	40.0 : 40.0	100.0 : 100.0
25.0 : 13.0	50.0 : 25.0	125.0 : 125.0
25.0 : 16.0	50.0 : 30.0	150.0 : 125.0
25.0 : 20.0	50.0 : 40.0	150.0 : 150.0
25.0 : 25.0	50.0 : 50.0	
30.0 : 20.0	65.0 : 50.0	

REF-R レフネット用 レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

12.7, 6.4 : 12.7, 6.4
12.7, 6.4 : 15.9, 9.5
12.7, 6.4 : 19.1, 9.5
12.7, 6.4 : 22.2, 9.5
12.7, 6.4 : 25.4,12.7
12.7, 6.4 : 28.6,12.7
12.7, 6.4 : 31.8,15.9
12.7, 6.4 : 38.1,15.9
12.7, 6.4 : 38.1,19.1
15.9, 9.5 : 12.7, 6.4
15.9, 9.5 : 15.9, 9.5
15.9, 9.5 : 19.1, 9.5
15.9, 9.5 : 22.2, 9.5
15.9, 9.5 : 25.4,12.7
15.9, 9.5 : 28.6,12.7
15.9, 9.5 : 31.8,15.9
15.9, 9.5 : 38.1,15.9
15.9, 9.5 : 38.1,19.1
19.1, 9.5 : 12.7, 6.4
19.1, 9.5 : 15.9, 9.5
19.1, 9.5 : 19.1, 9.5
19.1, 9.5 : 22.2, 9.5
19.1, 9.5 : 25.4,12.7
19.1, 9.5 : 28.6,12.7
19.1, 9.5 : 31.8,15.9
19.1, 9.5 : 38.1,15.9
19.1, 9.5 : 38.1,19.1
22.2, 9.5 : 12.7, 6.4
22.2, 9.5 : 15.9, 9.5
22.2, 9.5 : 19.1, 9.5
22.2, 9.5 : 22.2, 9.5
22.2, 9.5 : 25.4,12.7
22.2, 9.5 : 28.6,12.7
22.2, 9.5 : 31.8,15.9
22.2, 9.5 : 38.1,15.9
22.2, 9.5 : 38.1,19.1
25.4,12.7: 12.7, 6.4
25.4,12.7: 15.9, 9.5
25.4,12.7: 19.1, 9.5
25.4,12.7: 22.2, 9.5
25.4,12.7: 25.4,12.7
25.4,12.7: 28.6,12.7
25.4,12.7: 31.8,15.9
25.4,12.7: 38.1,15.9
25.4,12.7: 38.1,19.1
28.6,12.7: 12.7, 6.4
28.6,12.7: 15.9, 9.5
28.6,12.7: 19.1, 9.5
28.6,12.7: 22.2, 9.5
28.6,12.7: 25.4,12.7
28.6,12.7: 28.6,12.7
28.6,12.7: 31.8,15.9
28.6,12.7: 38.1,15.9
28.6,12.7: 38.1,19.1
31.8,15.9: 12.7, 6.4
31.8,15.9: 15.9, 9.5
31.8,15.9: 19.1, 9.5
31.8,15.9: 22.2, 9.5
31.8,15.9: 25.4,12.7
31.8,15.9: 28.6,12.7
31.8,15.9: 31.8,15.9
31.8,15.9: 38.1,15.9
31.8,15.9: 38.1,19.1
38.1,15.9: 12.7, 6.4
38.1,15.9: 15.9, 9.5
38.1,15.9: 19.1, 9.5
38.1,15.9: 22.2, 9.5
38.1,15.9: 25.4,12.7
38.1,15.9: 28.6,12.7
38.1,15.9: 31.8,15.9
38.1,15.9: 38.1,15.9
38.1,15.9: 38.1,19.1
38.1,19.1: 12.7, 6.4
38.1,19.1: 15.9, 9.5
38.1,19.1: 19.1, 9.5
38.1,19.1: 22.2, 9.5
38.1,19.1: 25.4,12.7
38.1,19.1: 28.6,12.7
38.1,19.1: 31.8,15.9
38.1,19.1: 38.1,15.9
38.1,19.1: 38.1,19.1

KP-R　KP レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KP 樹脂管用メカニカル継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

16.0　:　10.0
16.0　:　13.0
20.0　:　13.0

KP-S KP ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KP 樹脂管用メカニカル継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

10.0　:　10.0
13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0

PEL-RD　F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手 レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［PEL F付ポリエチレン粉体ライニング鋼管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

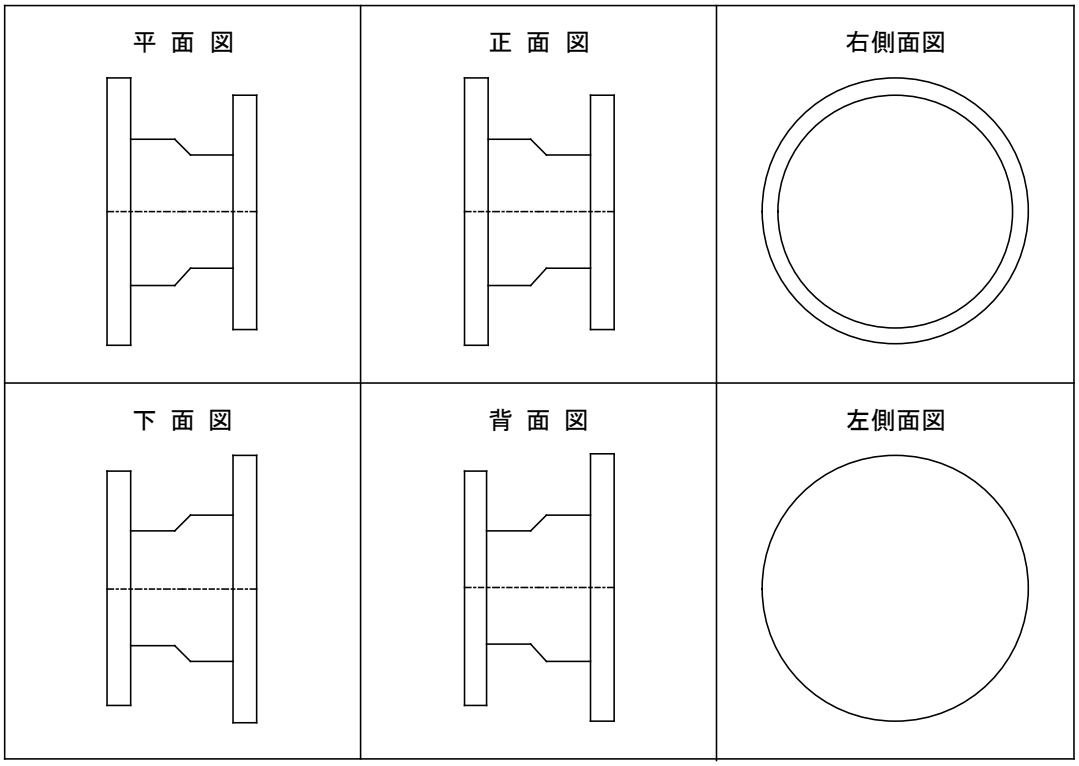

25.0 :20.0	65.0 :40.0	125.0:80.0	300.0:125.0
32.0 :20.0	65.0 :50.0	150.0:65.0	300.0:150.0
32.0 :25.0	80.0:32.0	150.0:80.0	300.0:200.0
32.0 :32.0	80.0:40.0	150.0:100.0	300.0:250.0
40.0 :20.0	80.0:50.0	150.0:125.0	350.0:200.0
40.0 :25.0	80.0:65.0	200.0:100.0	350.0:250.0
40.0 :32.0	100.0:40.0	200.0:125.0	350.0:300.0
50.0 :20.0	100.0:50.0	200.0:150.0	400.0:250.0
50.0 :32.0	100.0:65.0	250.0:100.0	400.0:300.0
50.0 :40.0	100.0:80.0	250.0:125.0	400.0:350.0
65.0 :25.0	125.0:50.0	250.0:150.0	
65.0 :32.0	125.0:65.0	250.0:200.0	

PE-S ガス用ポリエチレン管継手 EFソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［PE ガス用ポリエチレン管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

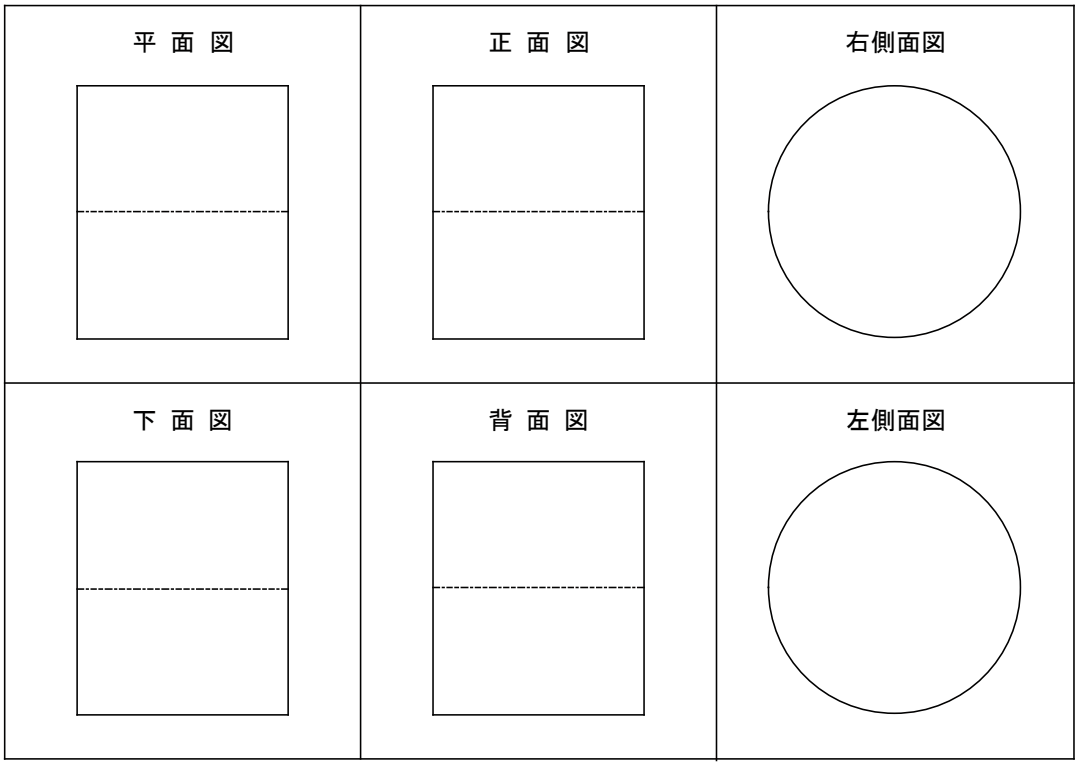

25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

PM-ST200　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・ストレート(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

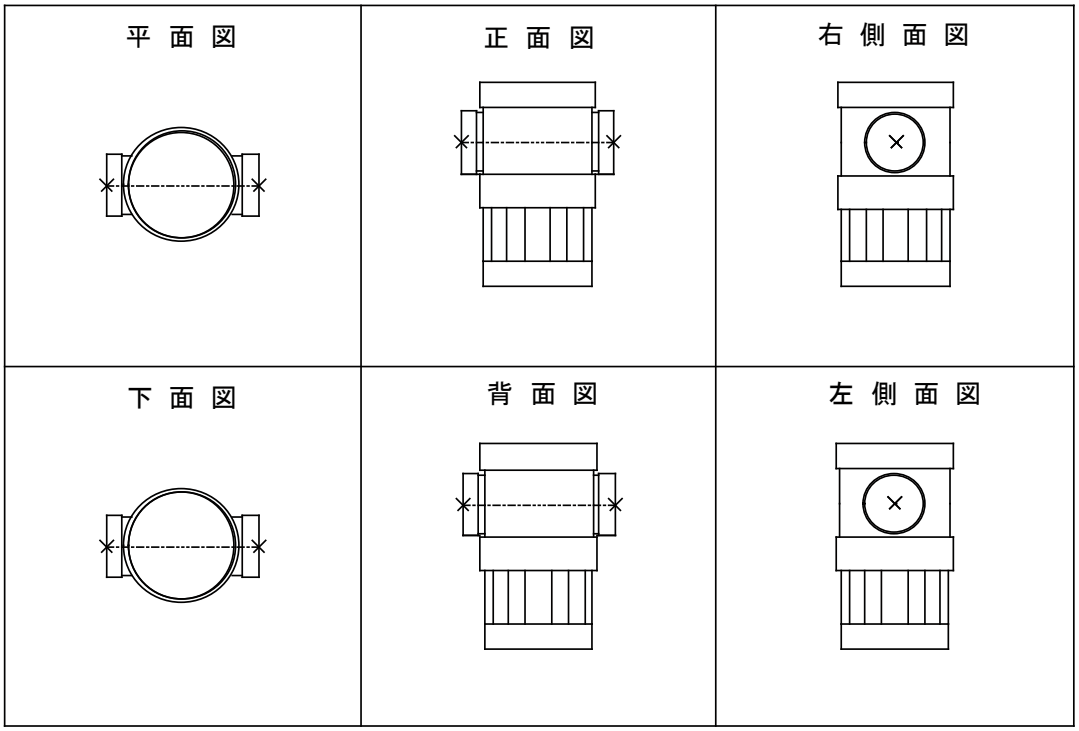

100.0　：　100.0
150.0　：　150.0

PM-ST300　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・ストレート(掃除口300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

SAS354-R(C) 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SAS354 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

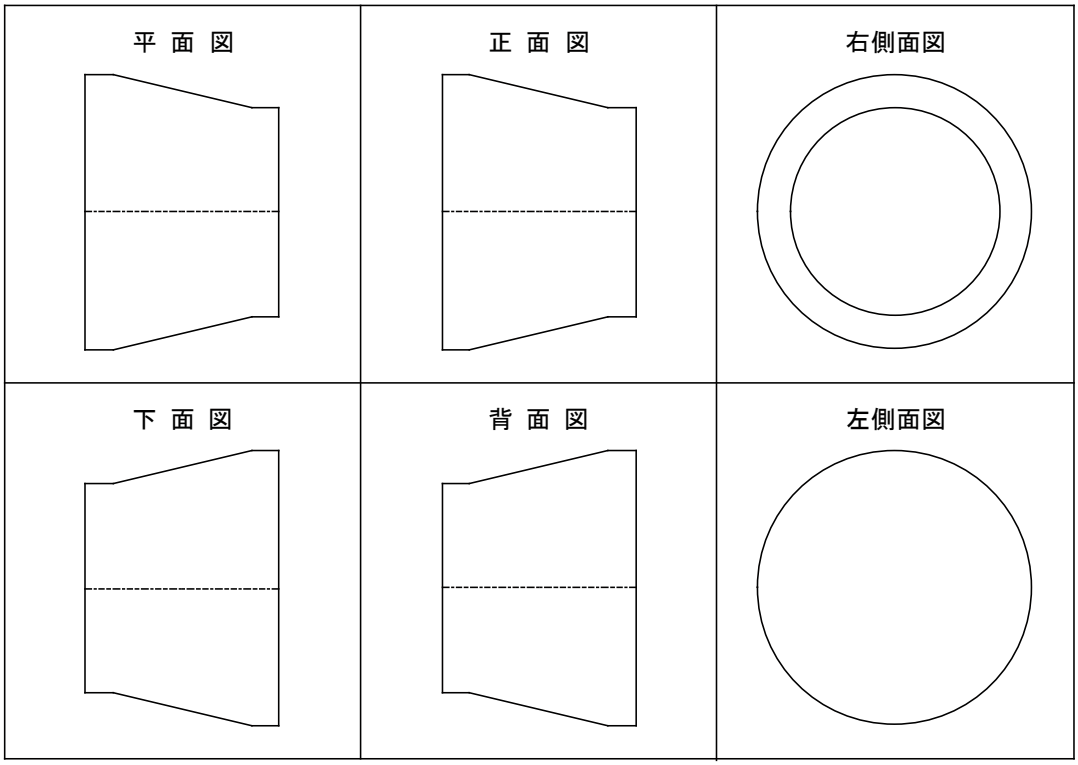

40.0	: 30.0	80.0	: 75.0	200.0	: 125.0
50.0	: 30.0	100.0	: 60.0	200.0	: 150.0
50.0	: 40.0	100.0	: 75.0	250.0	: 125.0
60.0	: 30.0	100.0	: 80.0	250.0	: 150.0
60.0	: 40.0	125.0	: 75.0	250.0	: 200.0
60.0	: 50.0	125.0	: 80.0	300.0	: 150.0
75.0	: 40.0	125.0	: 100.0	300.0	: 200.0
75.0	: 50.0	150.0	: 80.0	300.0	: 250.0
75.0	: 60.0	150.0	: 100.0		
80.0	: 50.0	150.0	: 125.0		
80.0	: 60.0	200.0	: 100.0		

SAS354-R(E) 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手 レデューサ(偏芯)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SAS354 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

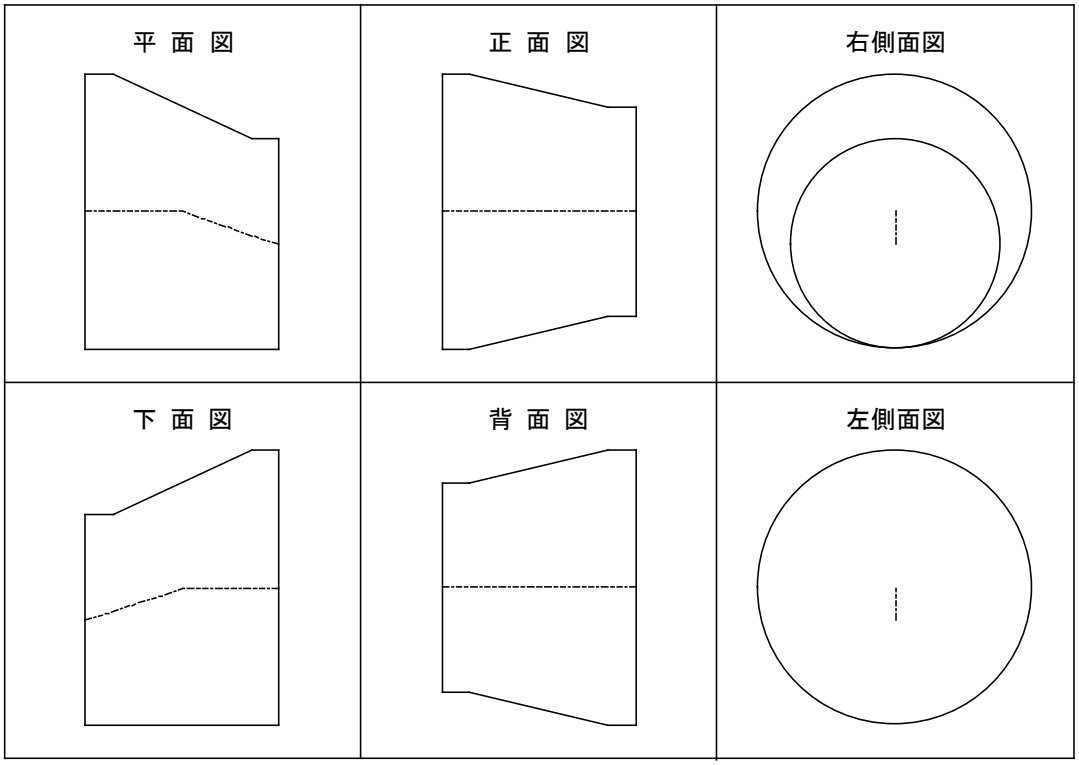

40.0	:	30.0	80.0	:	60.0	150.0	:	125.0
50.0	:	30.0	80.0	:	75.0	200.0	:	100.0
50.0	:	40.0	100.0	:	60.0	200.0	:	125.0
60.0	:	30.0	100.0	:	75.0	200.0	:	150.0
60.0	:	40.0	100.0	:	80.0	250.0	:	125.0
60.0	:	50.0	125.0	:	75.0	250.0	:	150.0
75.0	:	40.0	125.0	:	80.0	250.0	:	200.0
75.0	:	50.0	125.0	:	100.0	300.0	:	150.0
75.0	:	60.0	150.0	:	80.0	300.0	:	200.0
80.0	:	50.0	150.0	:	100.0	300.0	:	250.0

SGR-IN　SGR　径違いソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

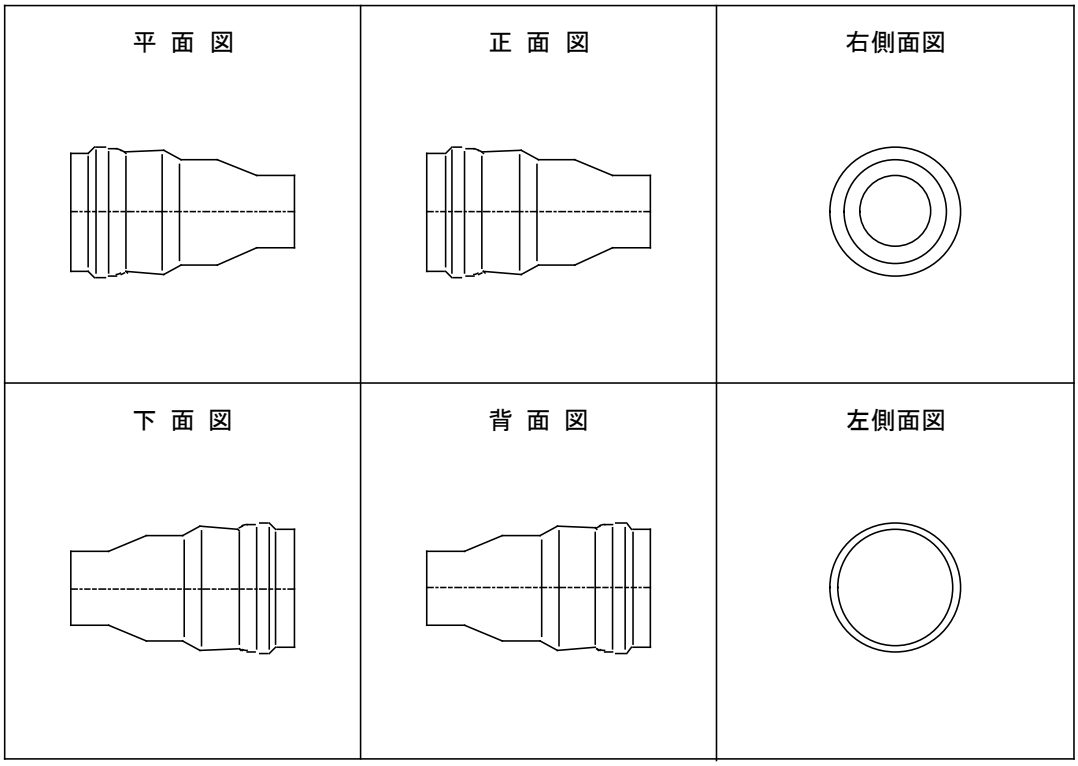

75.0	:	50.0
100.0	:	75.0
150.0	:	100.0
200.0	:	150.0
250.0	:	200.0
300.0	:	250.0

SGR-R　SGR 片差ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

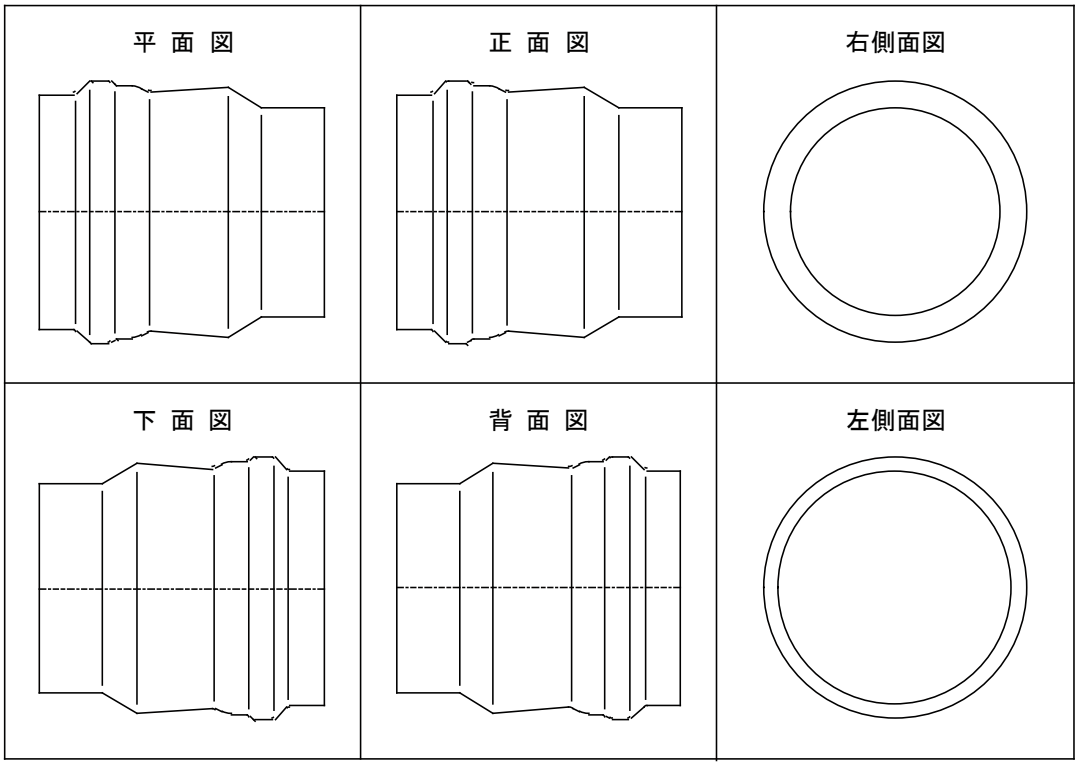

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

SGR-S　SGR ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

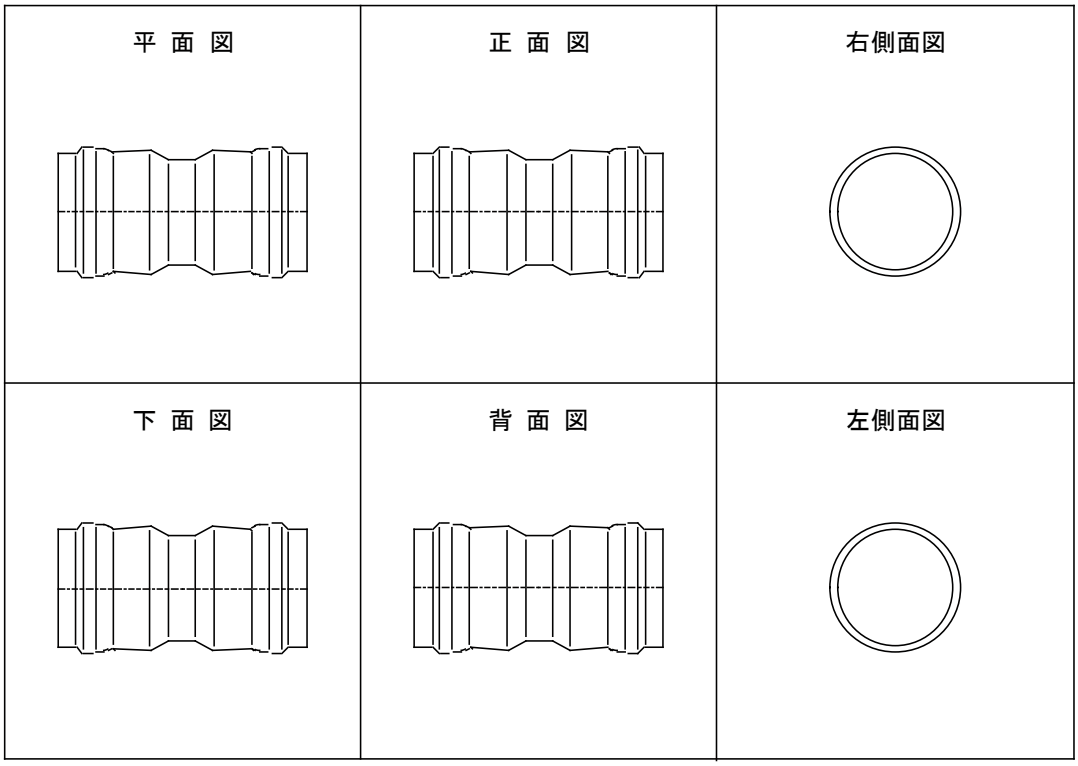

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

SGR-VCS　SGR　VCソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

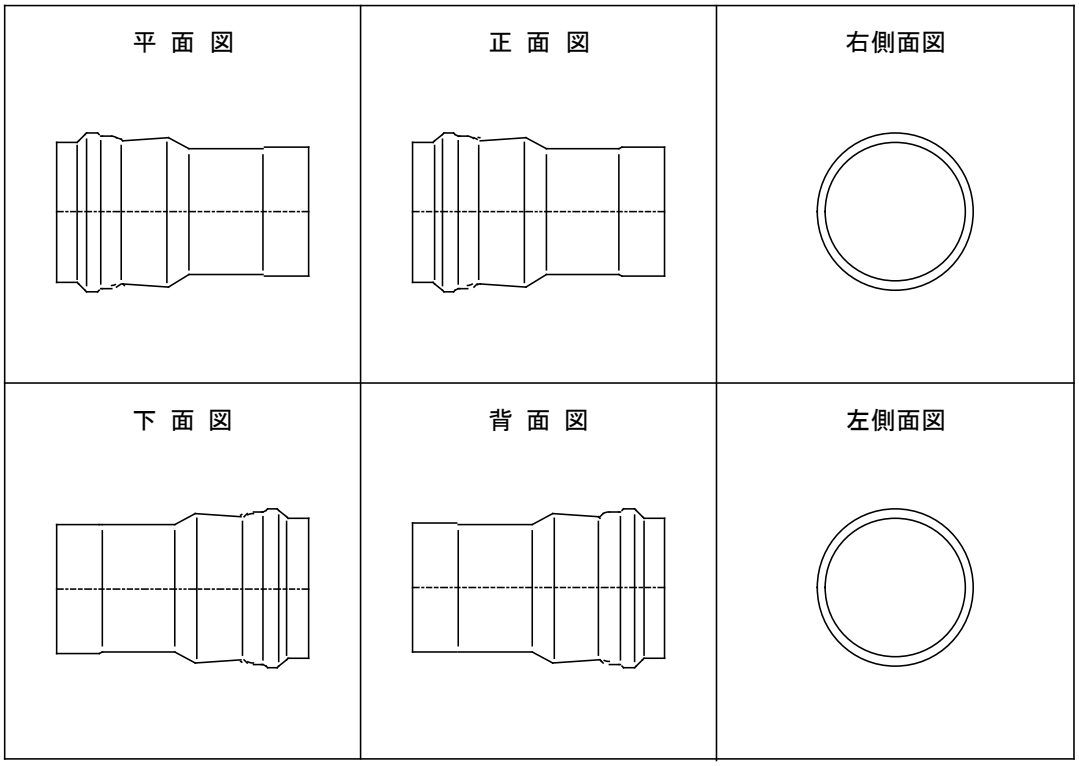

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

strtb-1　汚水2用 90°エルボ返し

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

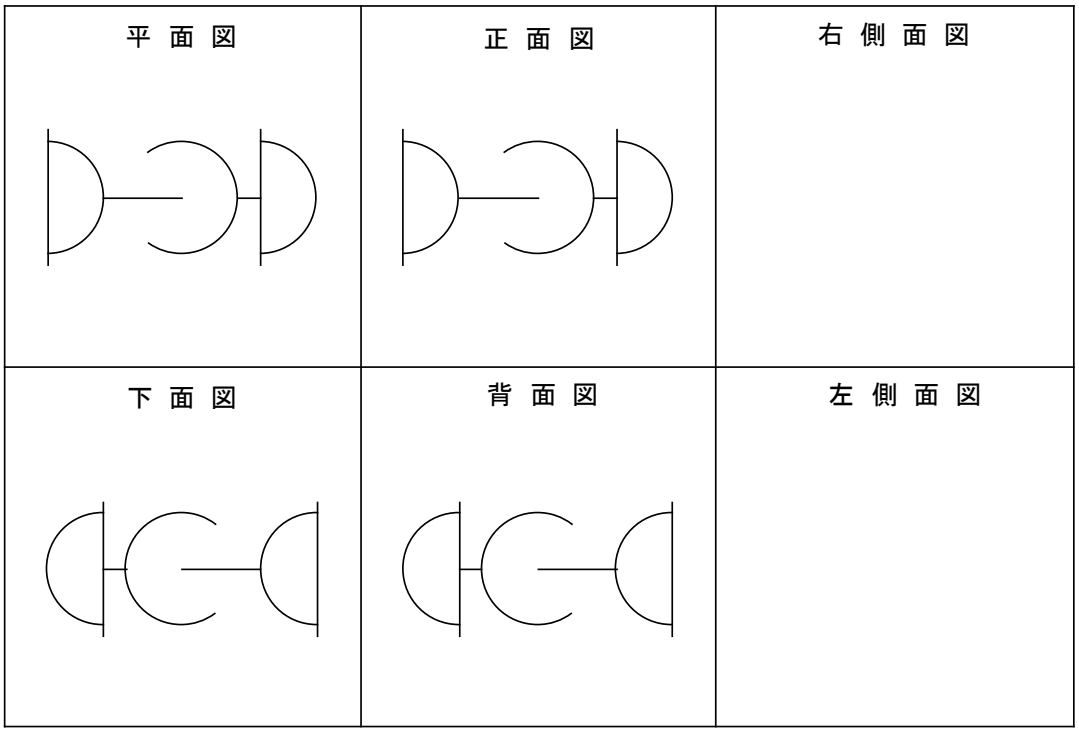

50.0　：　50.0

strtb-2　汚水2用 45°エルボ返し

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

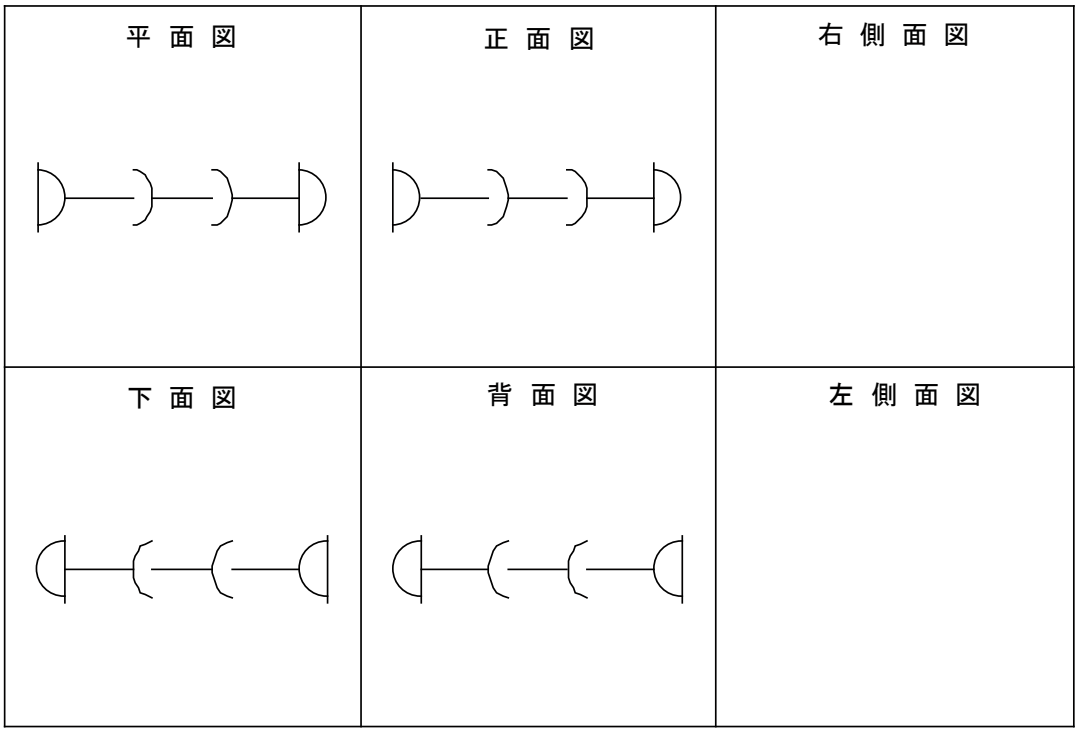

50.0　：　50.0

strtb-3　汚水2用 45°Y＋キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

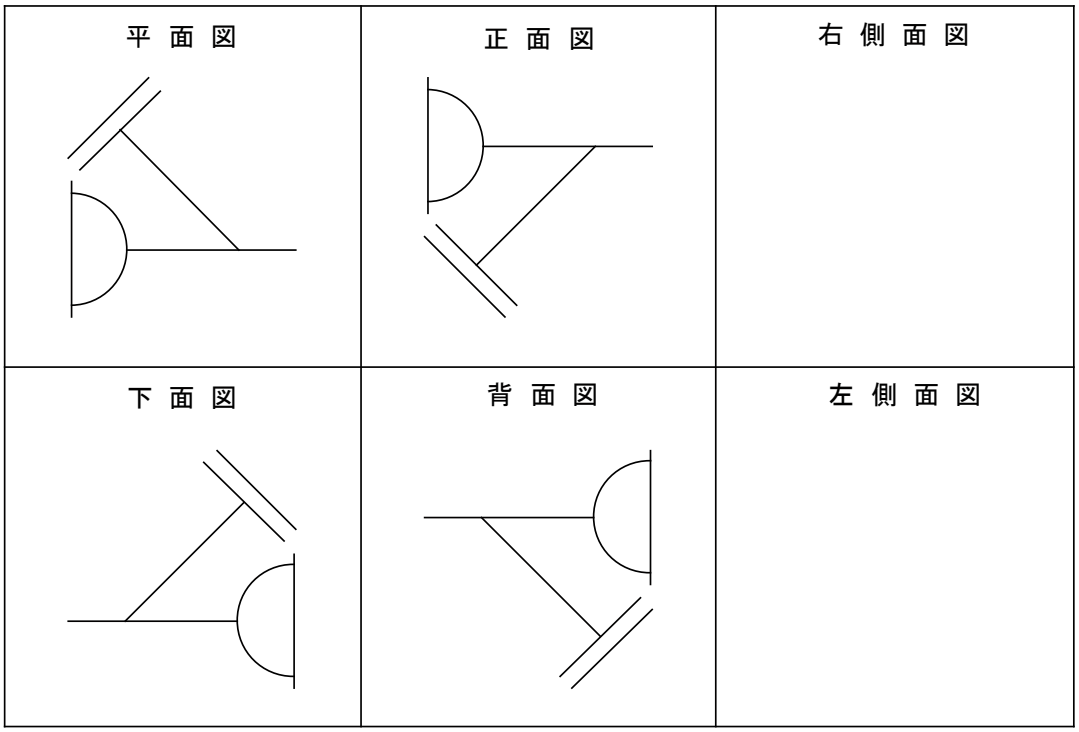

50.0　：　50.0

strtb-4　汚水2用 90°　TY立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

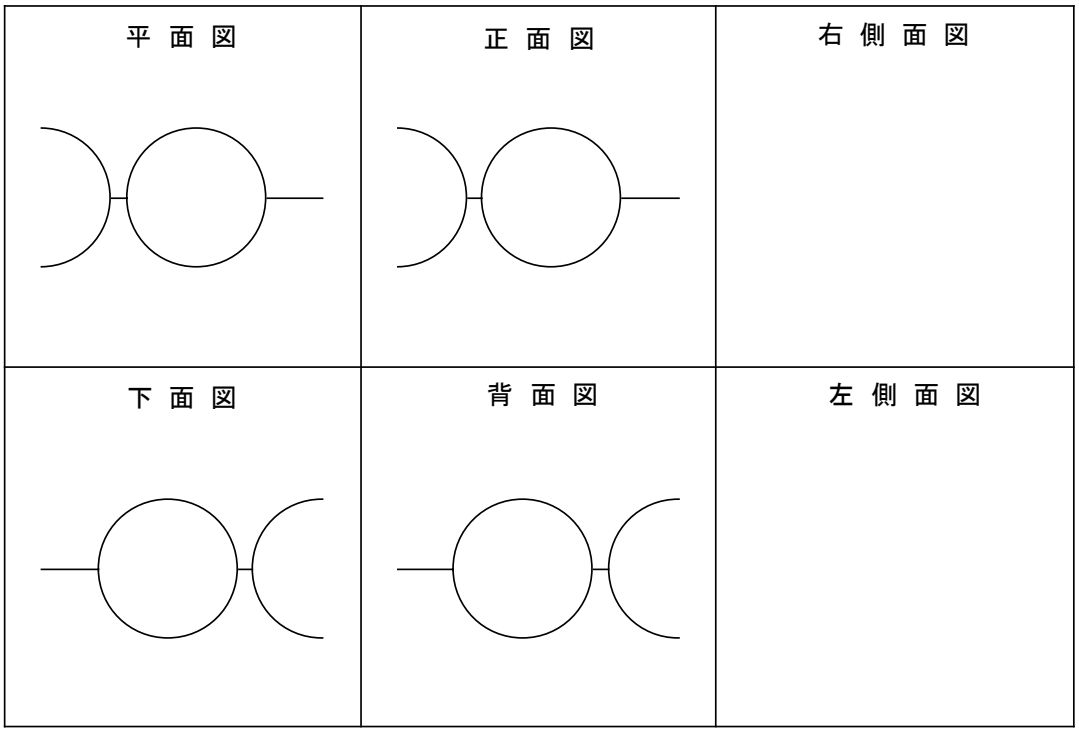

50.0　：　50.0

strtb-5　汚水2用 90°　TY立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

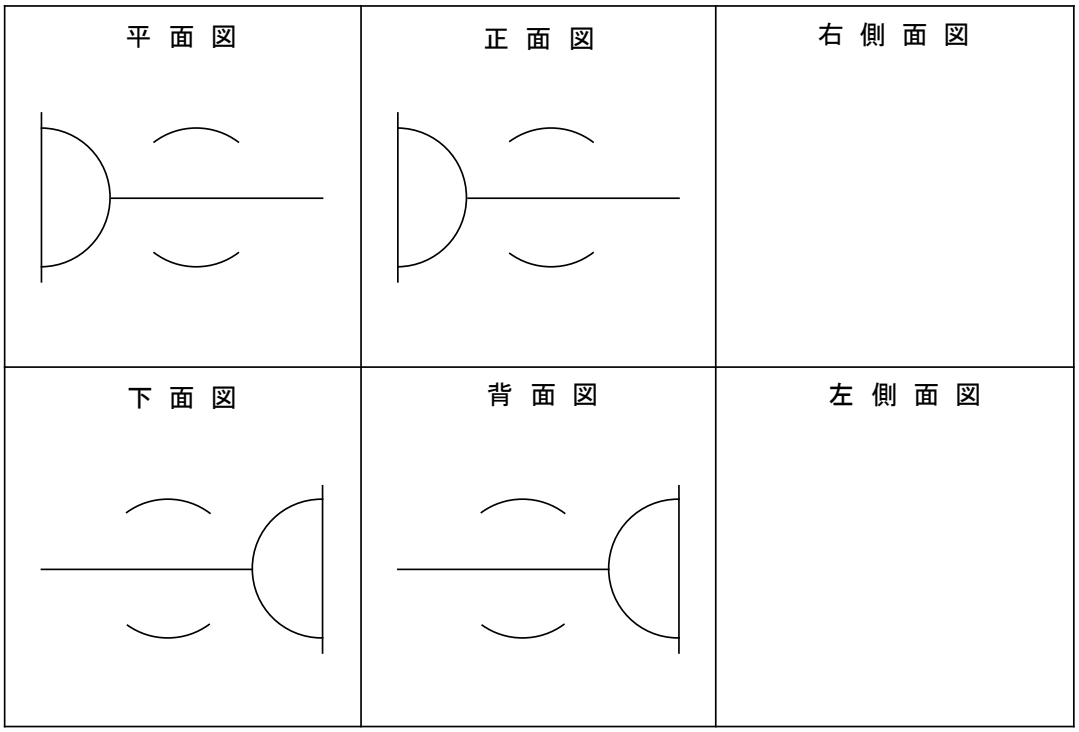

50.0　：　50.0

strtb-6　汚水2用 90°TY＋キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

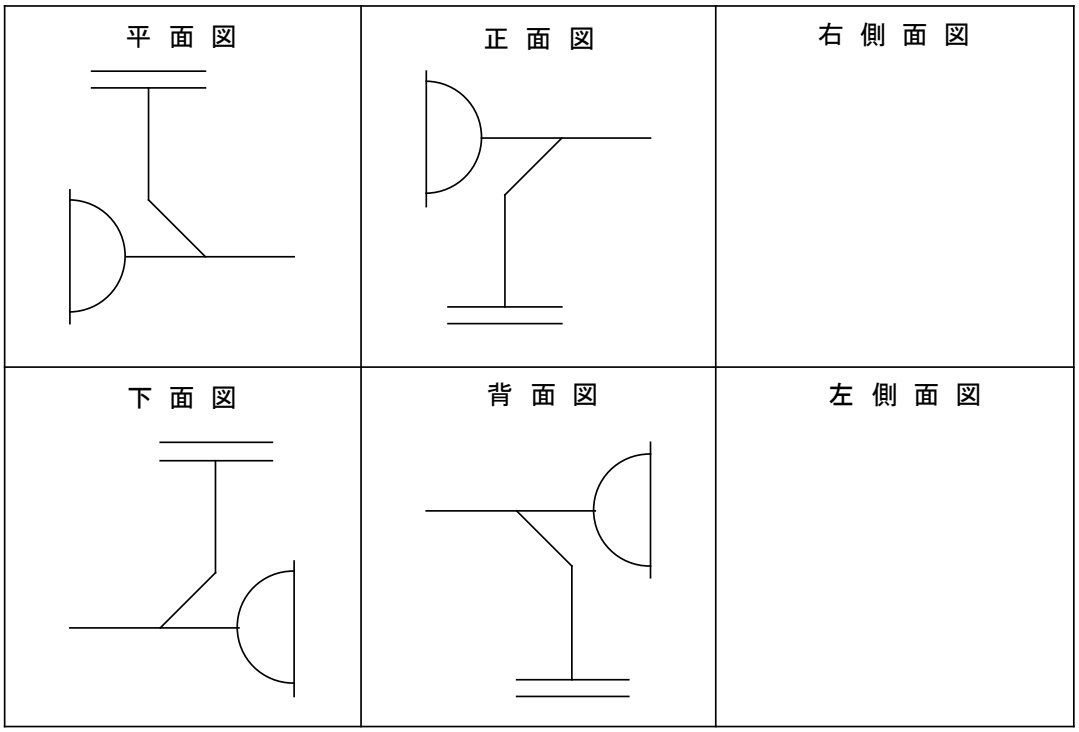

50.0　：　50.0

strtb-7　汚水2用 45°エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

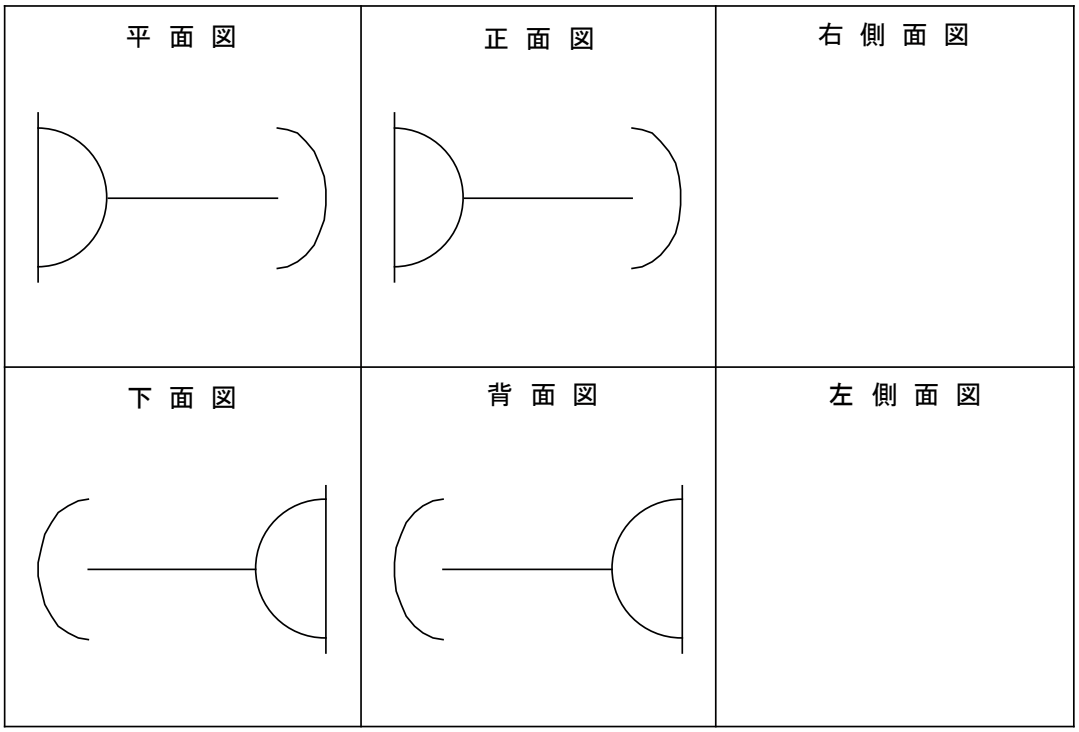

50.0　：　50.0

strtb-8　汚水2用 45°エルボ下受

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

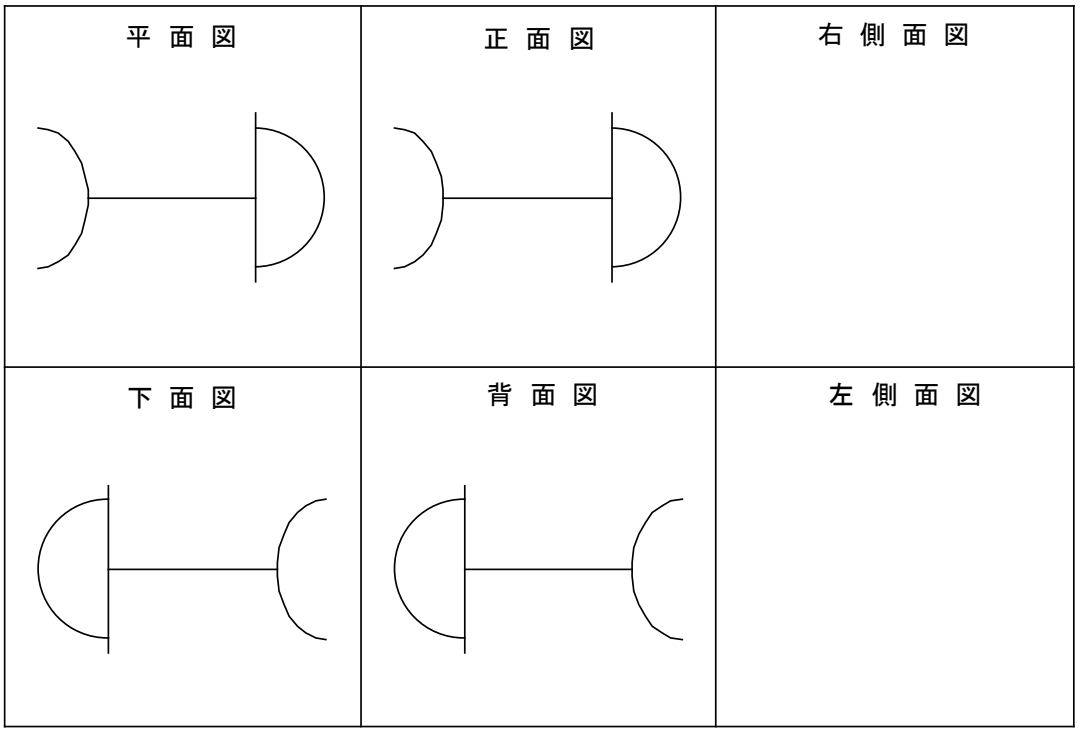

50.0　：　50.0

strtc-1　汚水1用 90°エルボ返し

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

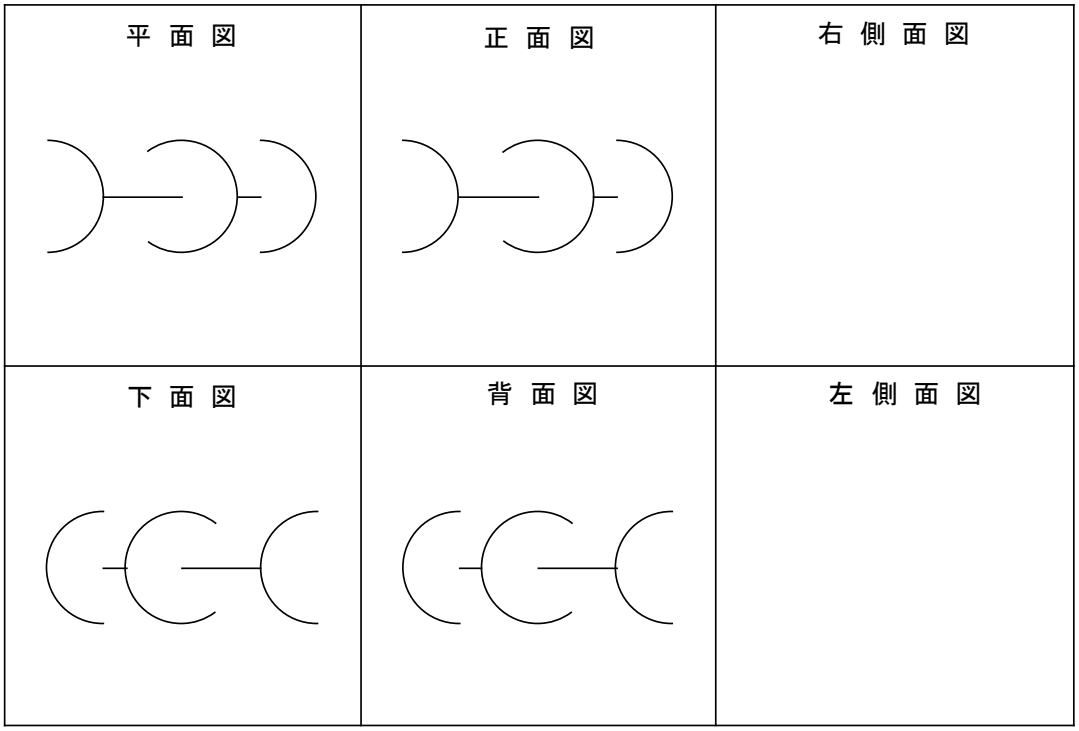

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtc-2　汚水1用 45°エルボ返し

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

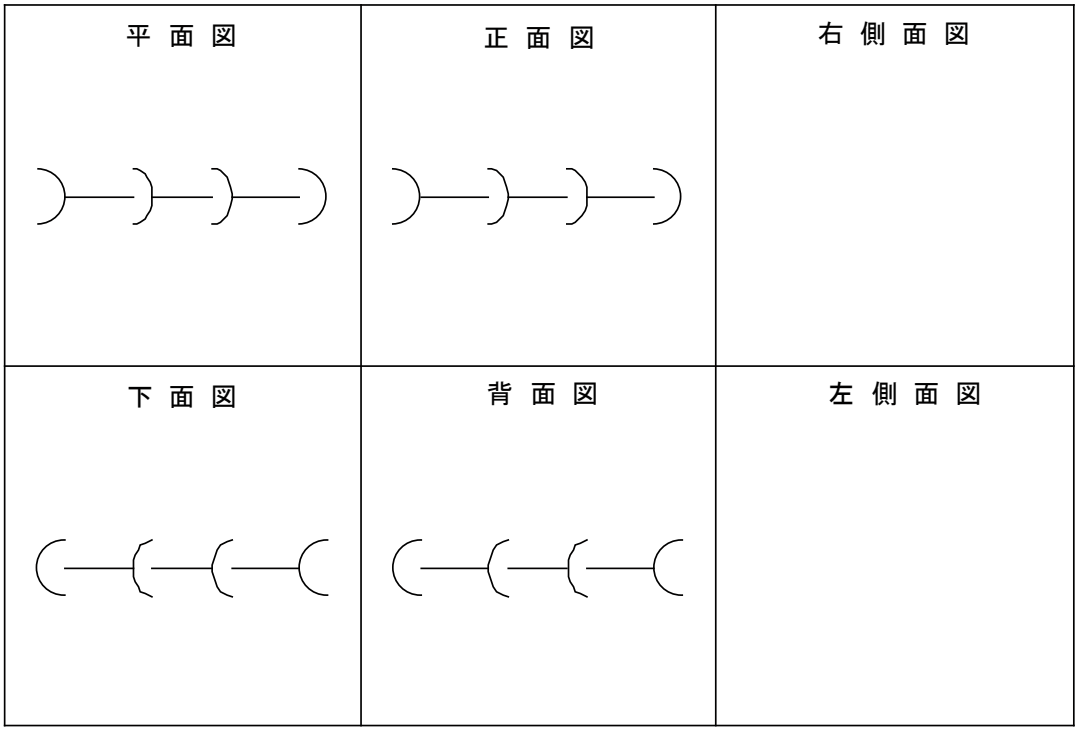

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtc-3　汚水1用 45°Y＋キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

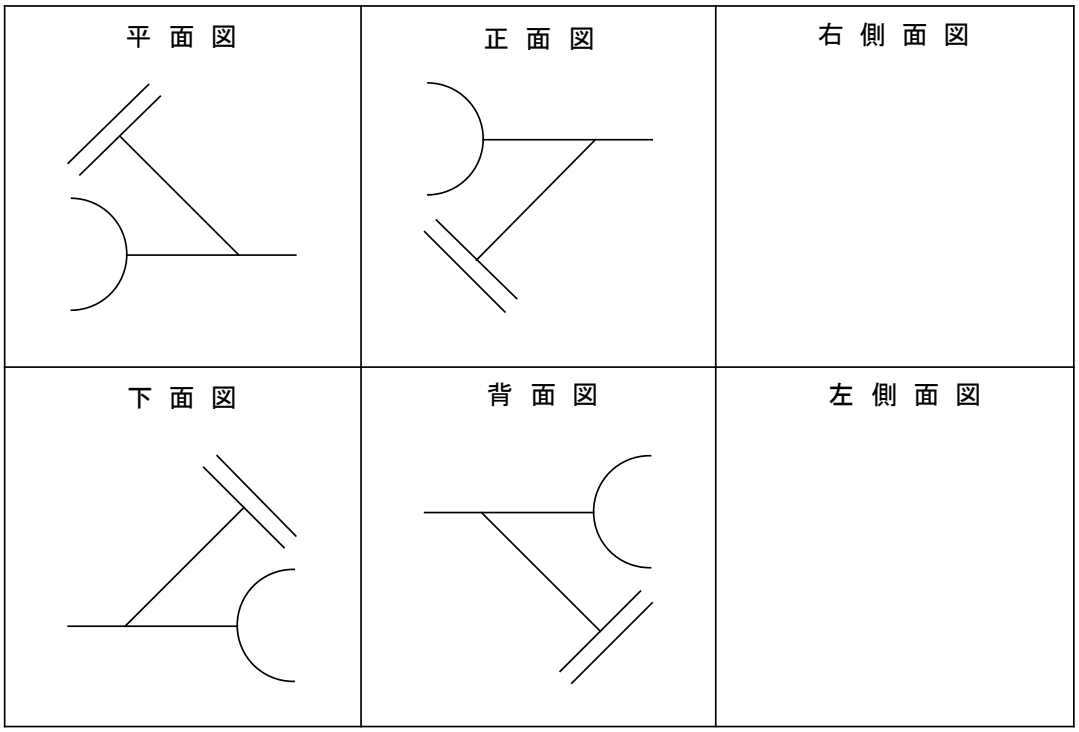

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtc-4　汚水1用 90° TY立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

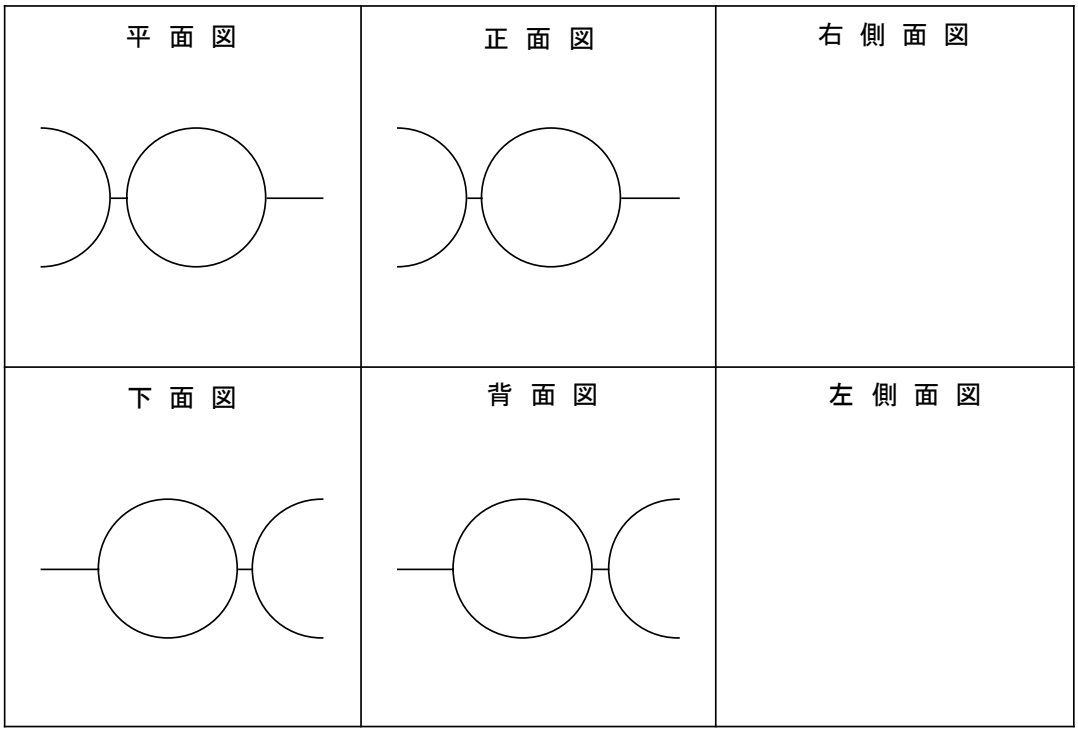

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtc-5　汚水1用 90° TY立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

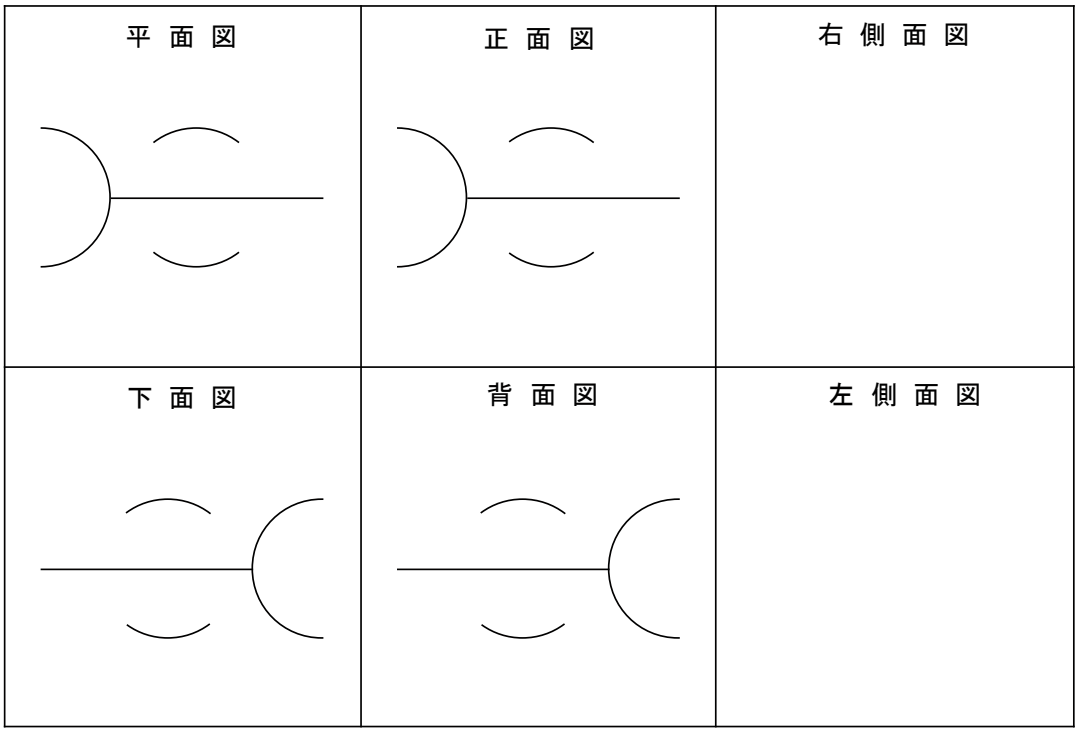

40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtc-6　汚水1用 90° TY＋キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

30.0 ： 30.0
40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0
65.0 ： 65.0
75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0
125.0 ： 125.0
150.0 ： 150.0

strtc-7　汚水1用 45°エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

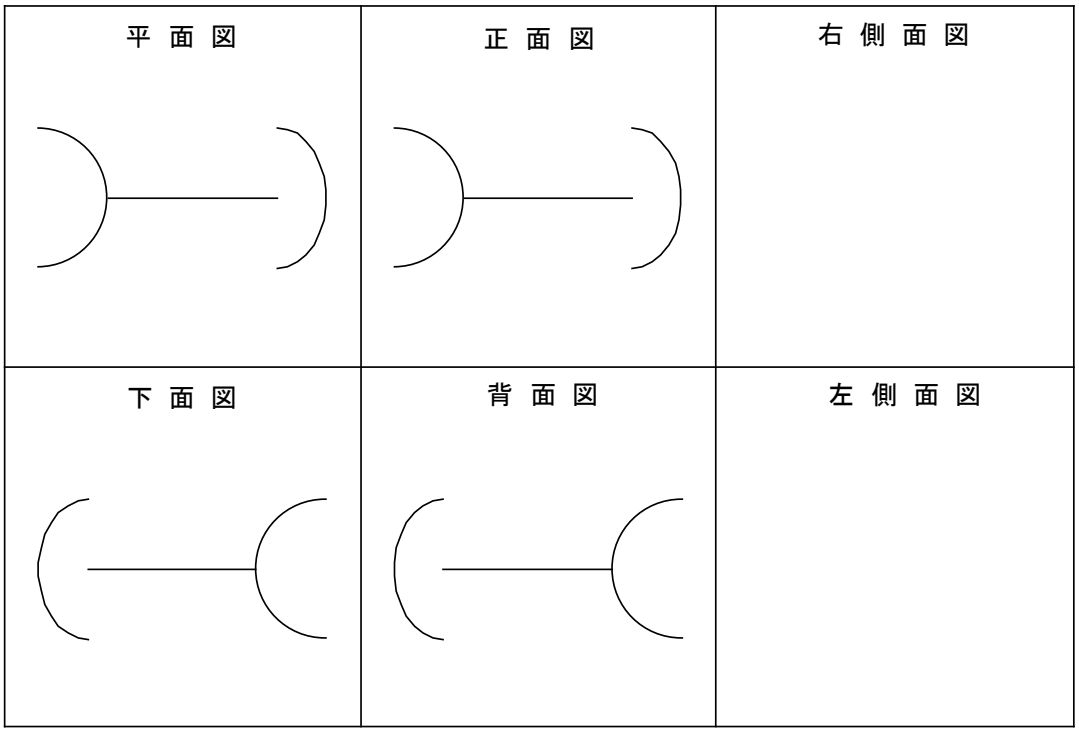

30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtc-8　汚水1用 45°エルボ下受

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

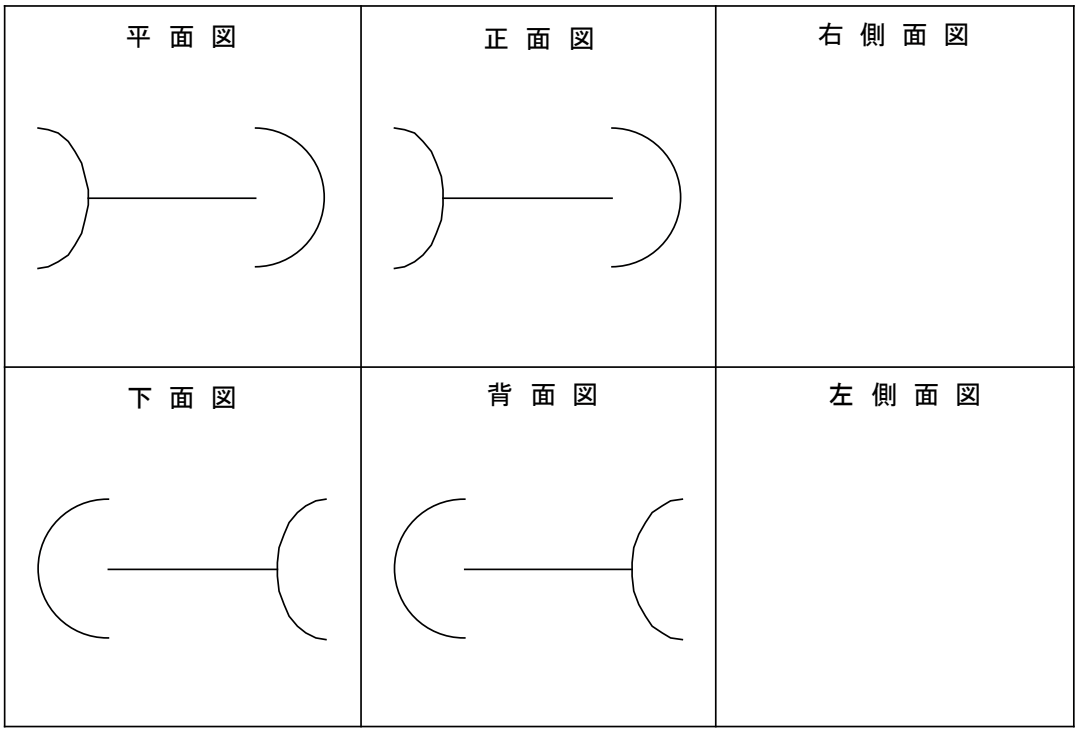

30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

strtd-1　排水用 90°エルボ返し

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

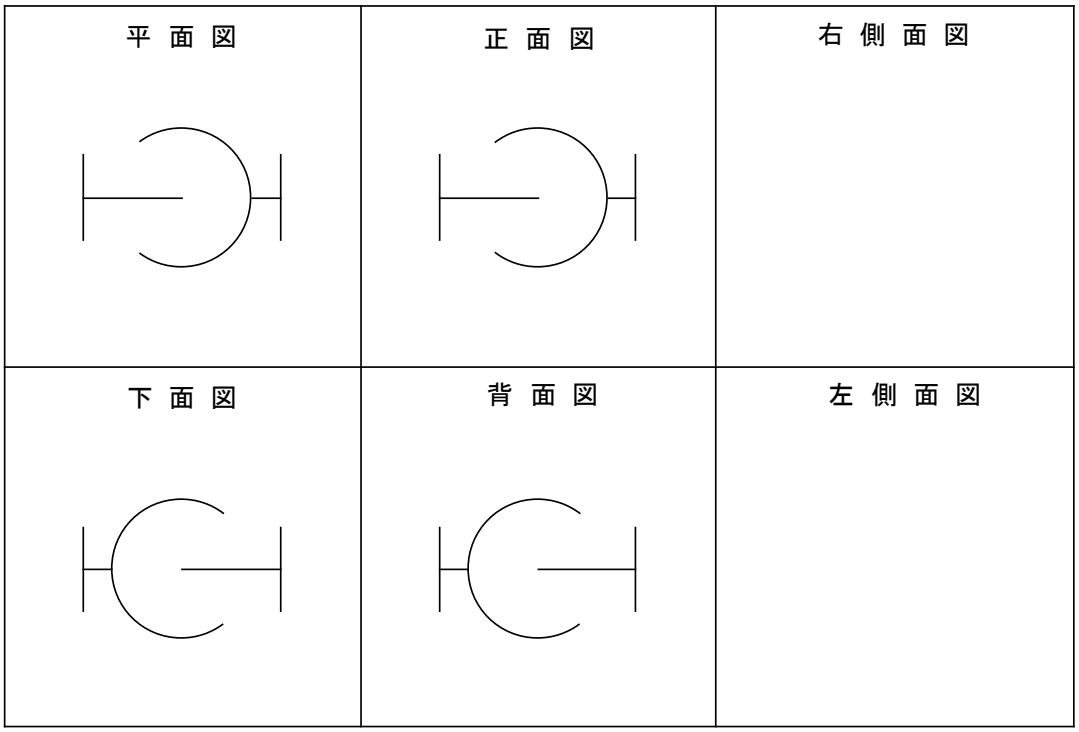

25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtd-2　排水用 45°エルボ返し

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtd-3　排水用 90°　TY立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

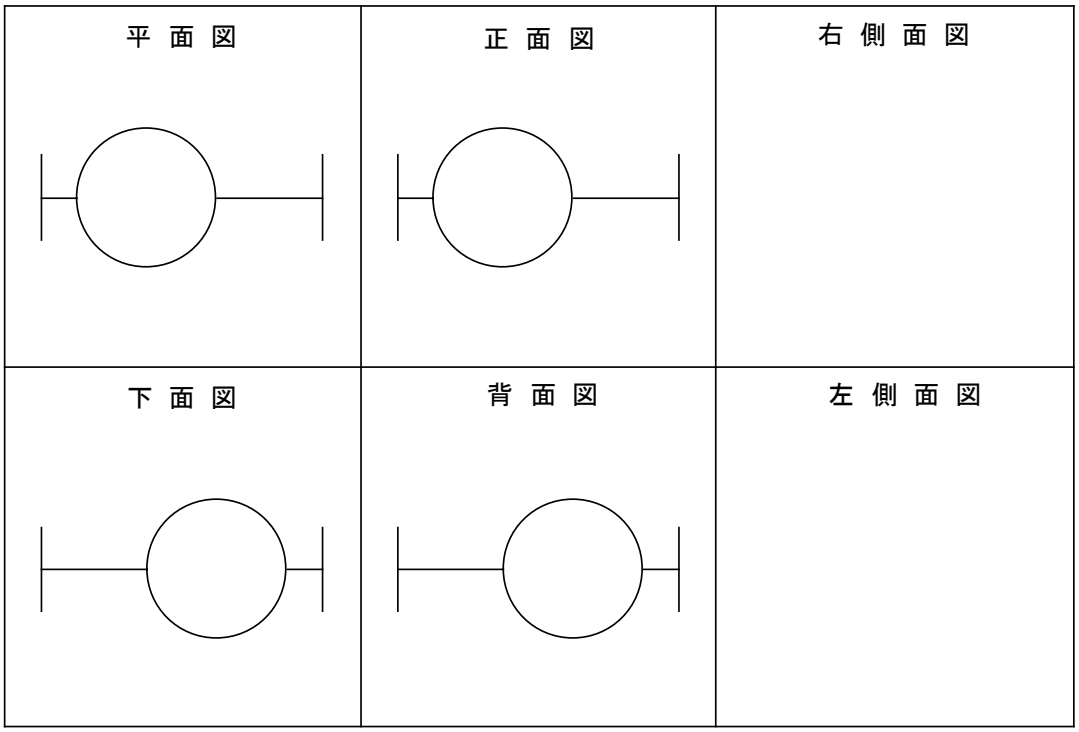

25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

strtd-4　排水用 90°TY立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

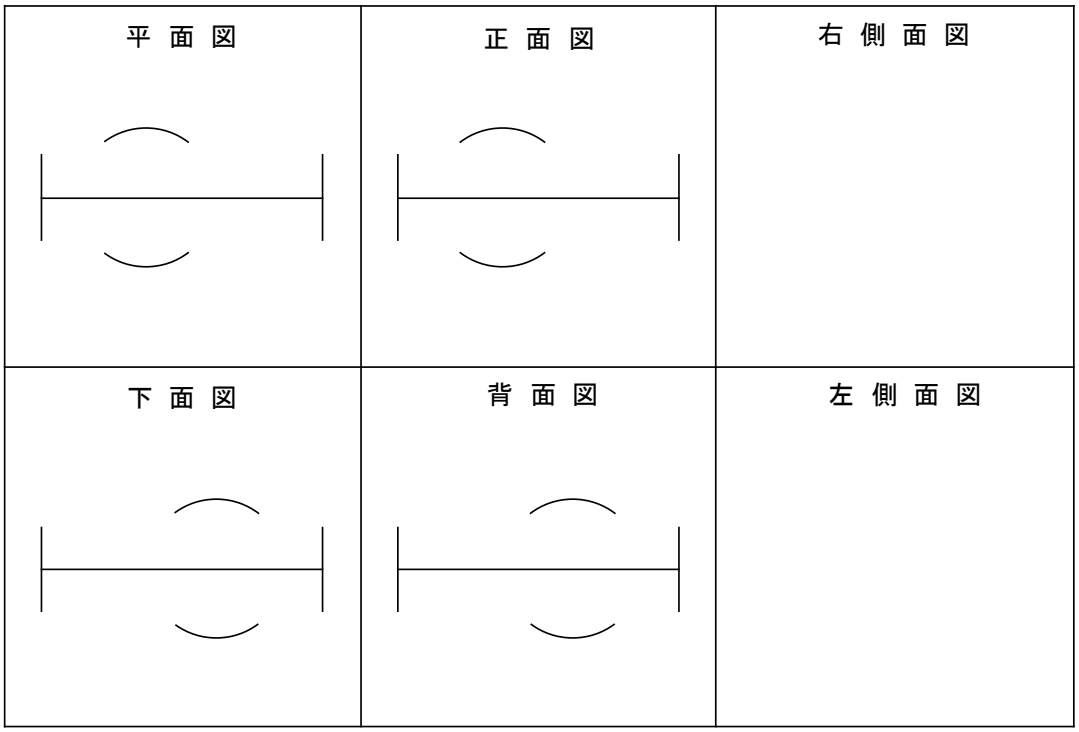

25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

strtd-5　排水用 90° ST立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

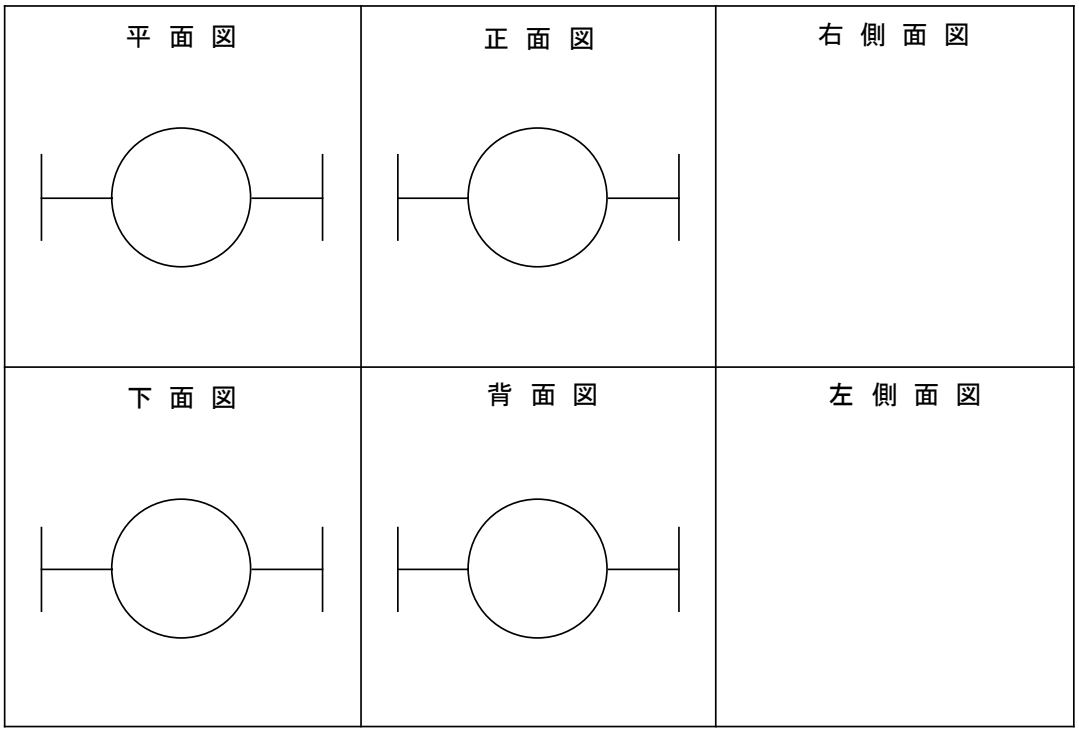

25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

strtd-6　排水用 90°ST立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

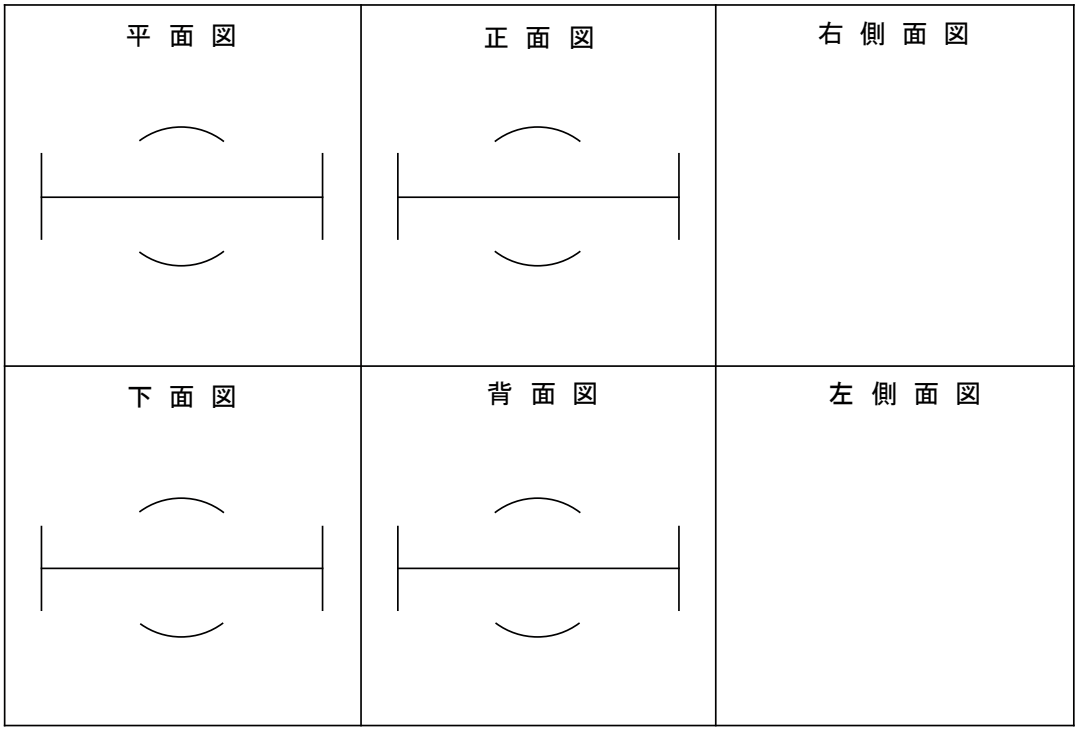

25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

strtd-7　排水用 90°　TY＋キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

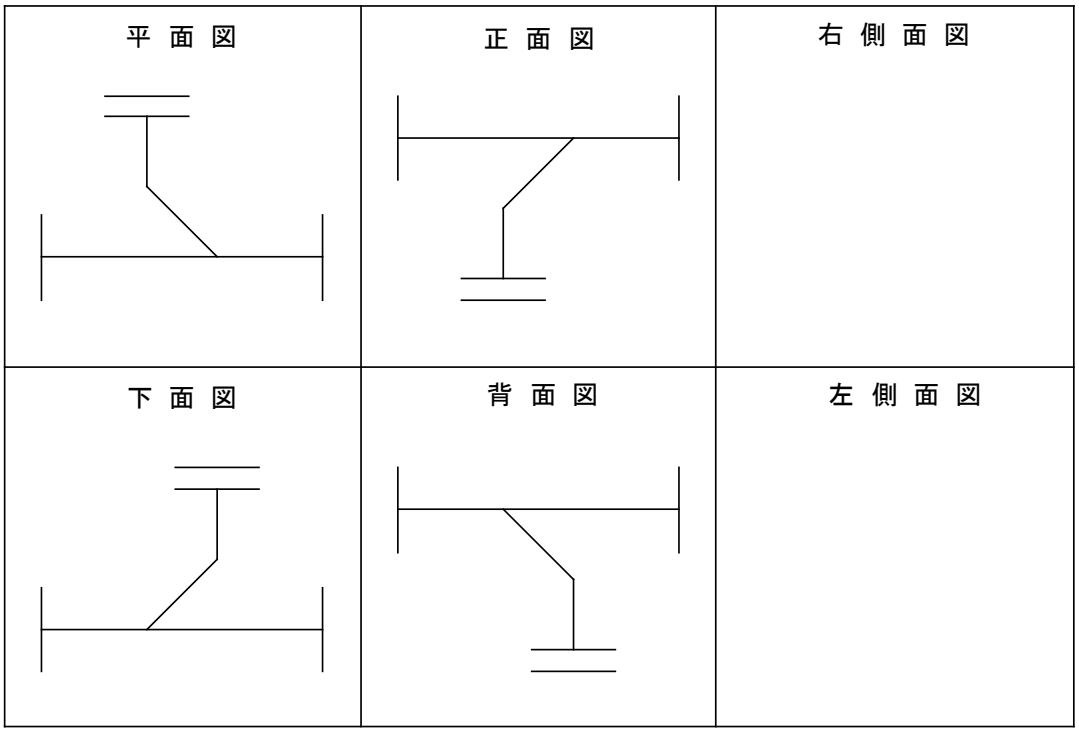

25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

strtd-8　排水用 45°TY＋キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

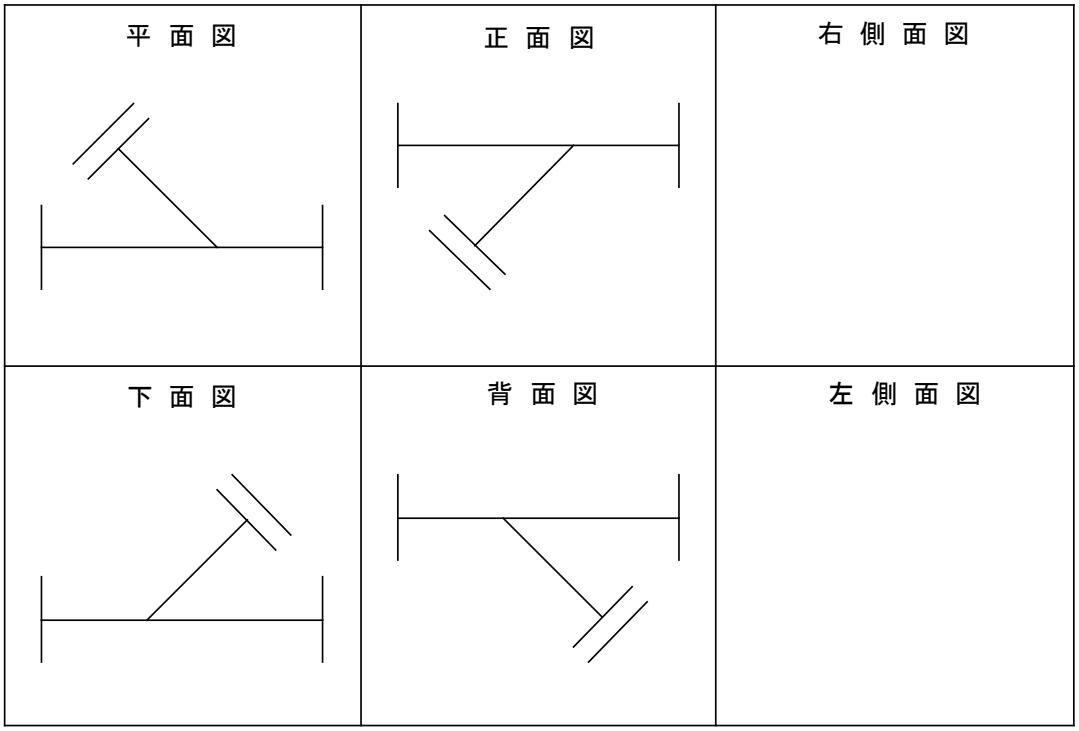

25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

strtd-9　排水用 45°エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

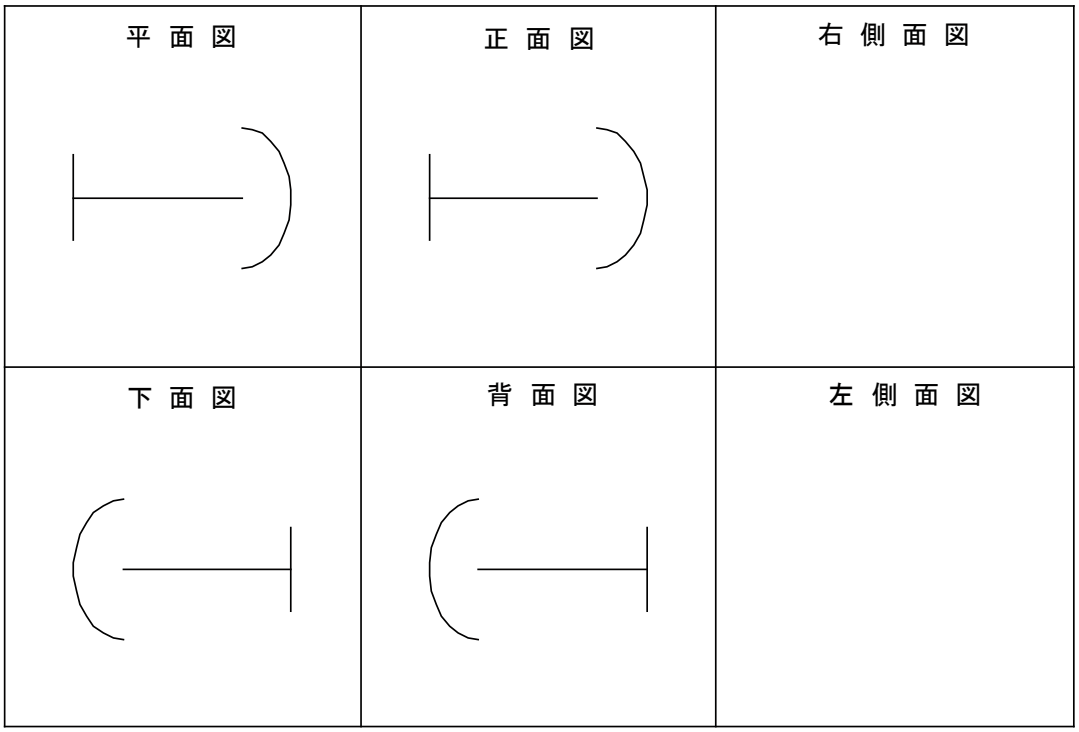

25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtd-10　排水用 45°エルボ下受

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

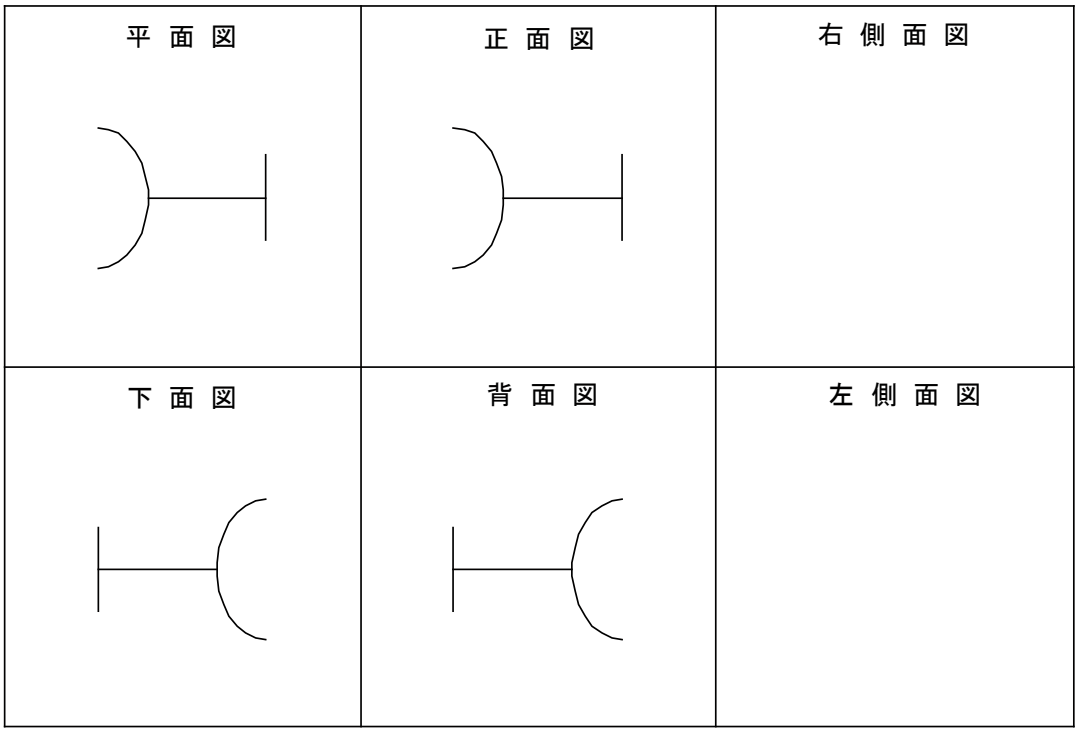

25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtg-1　一般用 90°エルボ返し

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtg-2　一般用 45°エルボ返し

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtg-4　一般用 90°ティーズ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

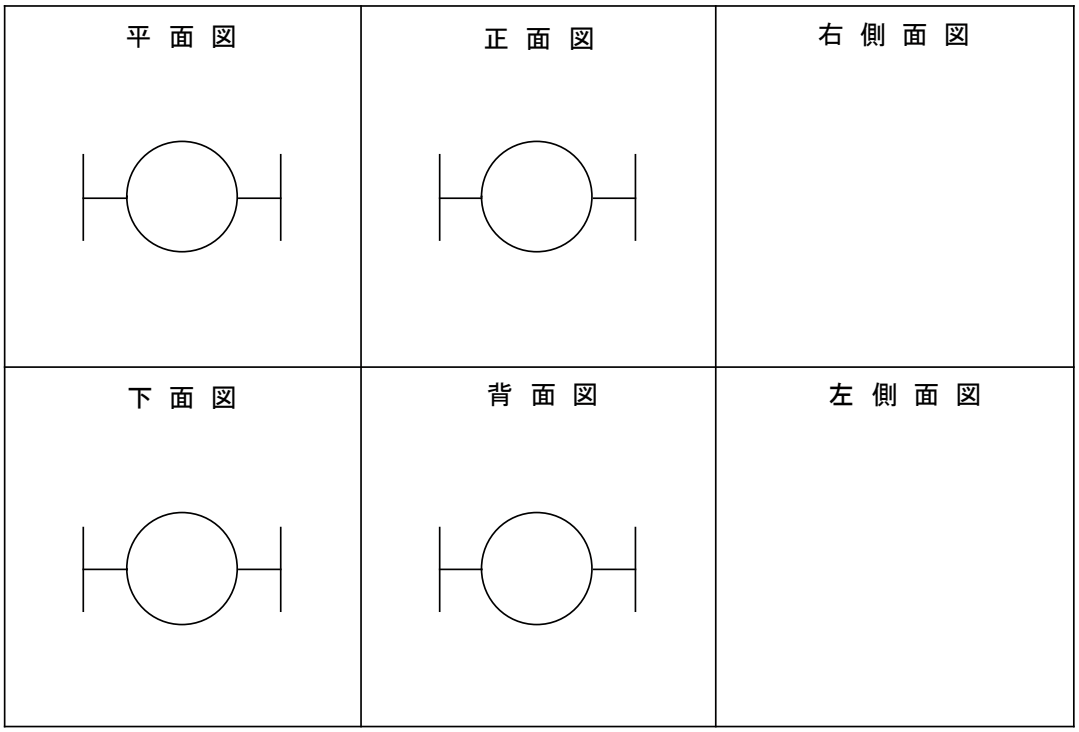

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtg-5　一般用 90°ティーズ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

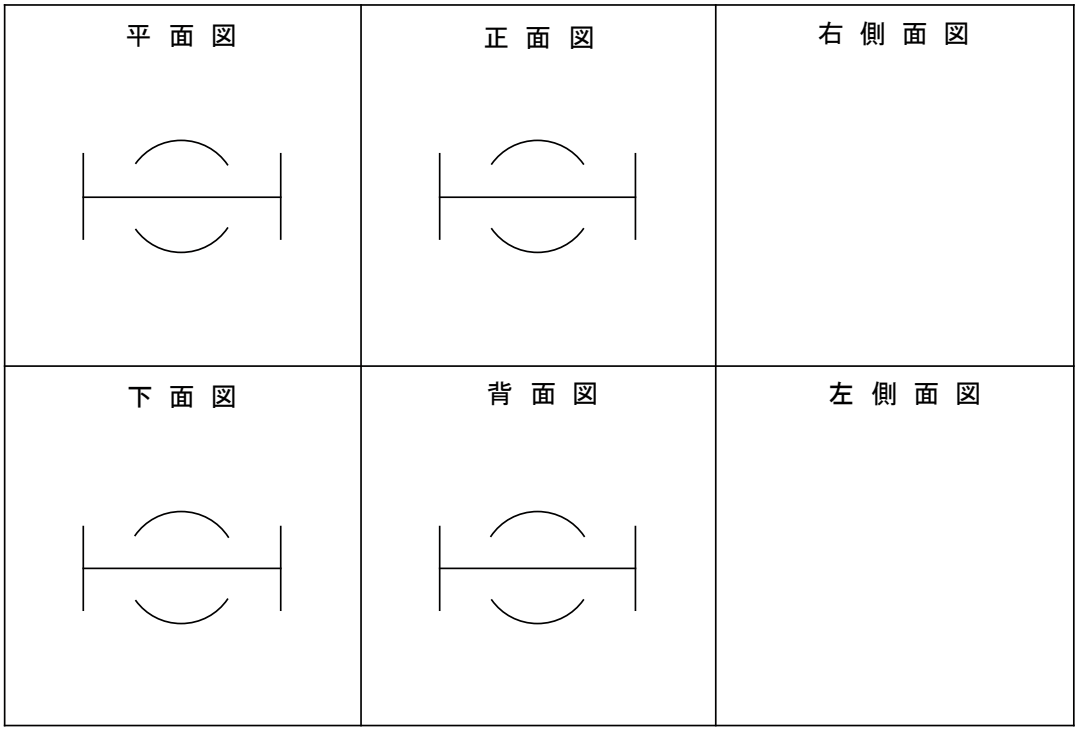

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

strtg-6　一般用 45°エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

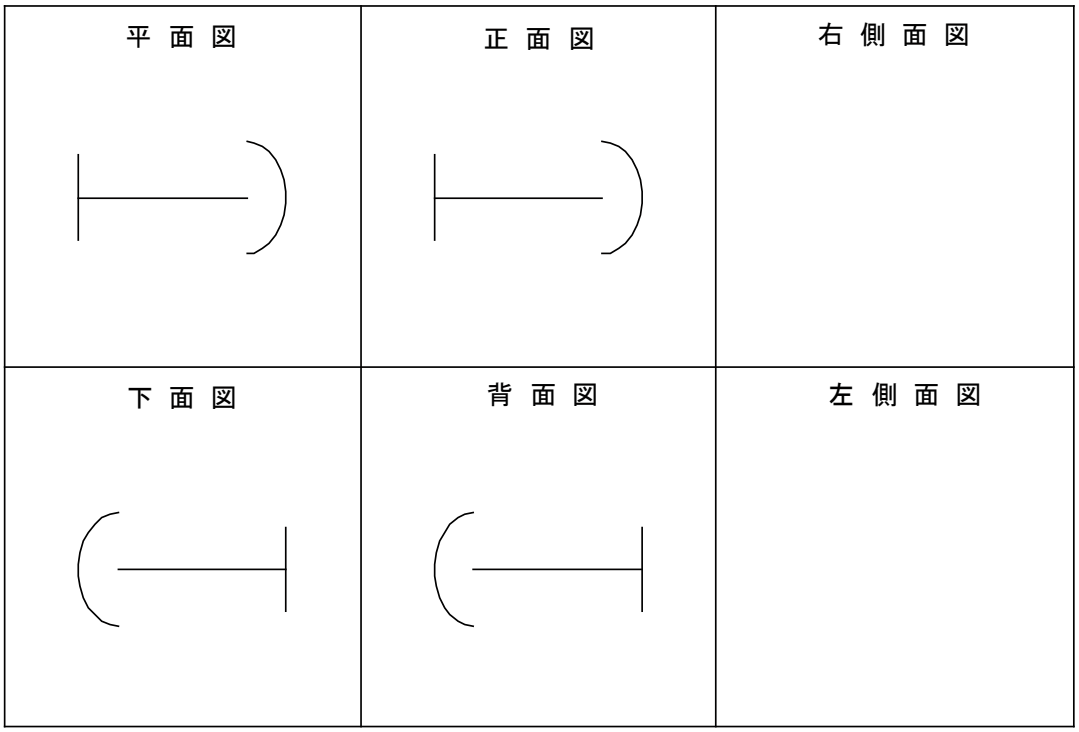

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtg-7　一般用 45°エルボ下受

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

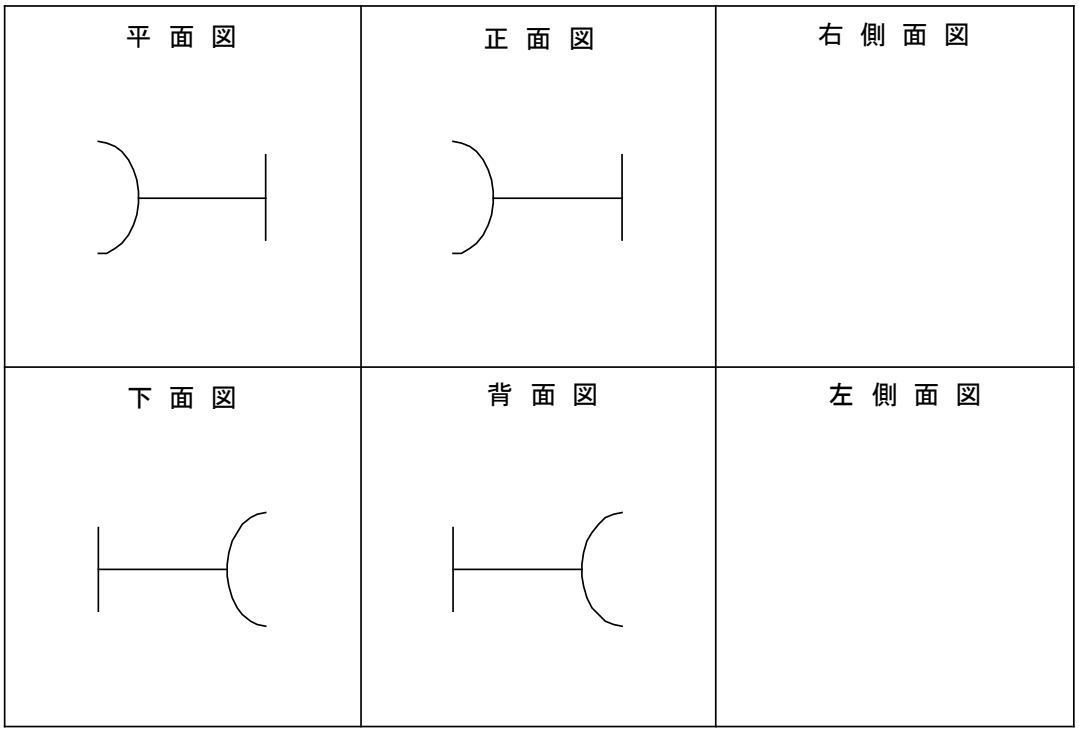

6.0	6.0	125.0	125.0
8.0	8.0	150.0	150.0
10.0	10.0		
15.0	15.0		
20.0	20.0		
25.0	25.0		
32.0	32.0		
40.0	40.0		
50.0	50.0		
65.0	65.0		
80.0	80.0		
100.0	100.0		

strtr-1　冷媒用 45°エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

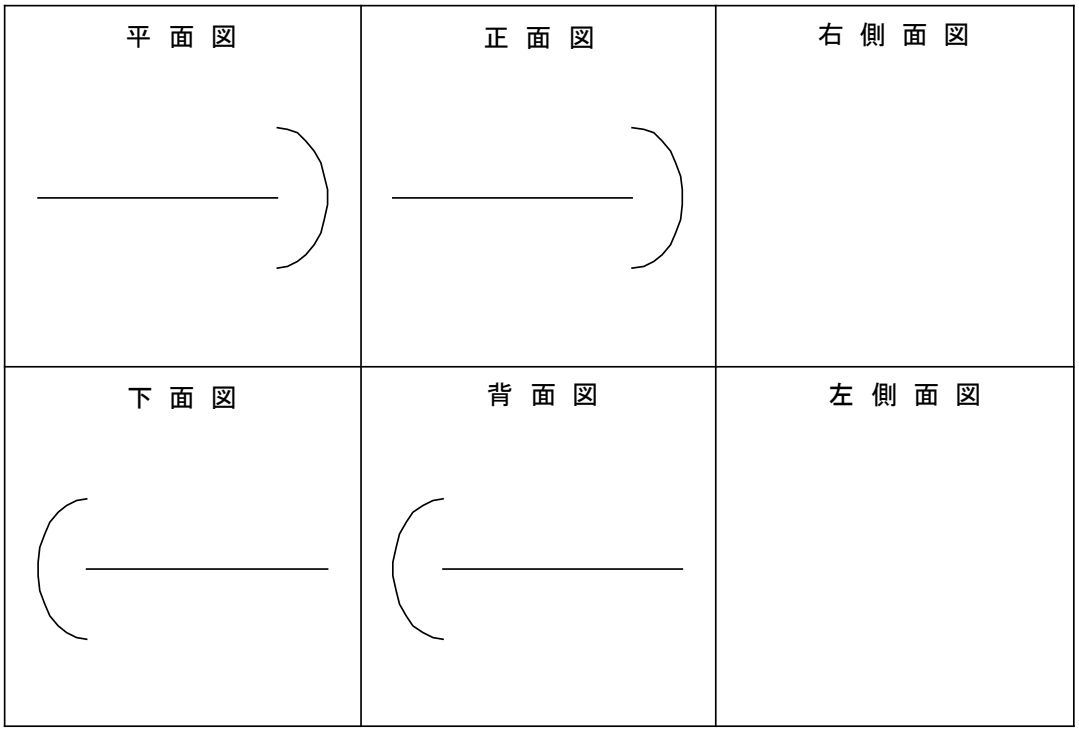

12.7, 6.4 : 12.7, 6.4	19.1, 9.5 : 12.7, 6.4	25.4,12.7 : 12.7, 6.4	31.8,15.9 : 12.7, 6.4
12.7, 6.4 : 15.9, 9.5	19.1, 9.5 : 15.9, 9.5	25.4,12.7 : 15.9, 9.5	31.8,15.9 : 15.9, 9.5
12.7, 6.4 : 19.1, 9.5	19.1, 9.5 : 19.1, 9.5	25.4,12.7 : 19.1, 9.5	31.8,15.9 : 19.1, 9.5
12.7, 6.4 : 22.2, 9.5	19.1, 9.5 : 22.2, 9.5	25.4,12.7 : 22.2, 9.5	31.8,15.9 : 22.2, 9.5
12.7, 6.4 : 25.4,12.7	19.1, 9.5 : 25.4,12.7	25.4,12.7 : 25.4,12.7	31.8,15.9 : 25.4,12.7
12.7, 6.4 : 28.6,12.7	19.1, 9.5 : 28.6,12.7	25.4,12.7 : 28.6,12.7	31.8,15.9 : 28.6,12.7
12.7, 6.4 : 31.8,15.9	19.1, 9.5 : 31.8,15.9	25.4,12.7 : 31.8,15.9	31.8,15.9 : 31.8,15.9
12.7, 6.4 : 38.1,15.9	19.1, 9.5 : 38.1,15.9	25.4,12.7 : 38.1,15.9	31.8,15.9 : 38.1,15.9
12.7, 6.4 : 38.1,19.1	19.1, 9.5 : 38.1,19.1	25.4,12.7 : 38.1,19.1	31.8,15.9 : 38.1,19.1
15.9, 9.5 : 12.7, 6.4	22.2, 9.5 : 12.7, 6.4	28.6,12.7 : 12.7, 6.4	38.1,15.9 : 12.7, 6.4
15.9, 9.5 : 15.9, 9.5	22.2, 9.5 : 15.9, 9.5	28.6,12.7 : 15.9, 9.5	38.1,15.9 : 15.9, 9.5
15.9, 9.5 : 19.1, 9.5	22.2, 9.5 : 19.1, 9.5	28.6,12.7 : 19.1, 9.5	38.1,15.9 : 19.1, 9.5
15.9, 9.5 : 22.2, 9.5	22.2, 9.5 : 22.2, 9.5	28.6,12.7 : 22.2, 9.5	38.1,15.9 : 22.2, 9.5
15.9, 9.5 : 25.4,12.7	22.2, 9.5 : 25.4,12.7	28.6,12.7 : 25.4,12.7	38.1,15.9 : 25.4,12.7
15.9, 9.5 : 28.6,12.7	22.2, 9.5 : 28.6,12.7	28.6,12.7 : 28.6,12.7	38.1,15.9 : 28.6,12.7
15.9, 9.5 : 31.8,15.9	22.2, 9.5 : 31.8,15.9	28.6,12.7 : 31.8,15.9	38.1,15.9 : 31.8,15.9
15.9, 9.5 : 38.1,15.9	22.2, 9.5 : 38.1,15.9	28.6,12.7 : 38.1,15.9	38.1,15.9 : 38.1,15.9
15.9, 9.5 : 38.1,19.1	22.2, 9.5 : 38.1,19.1	28.6,12.7 : 38.1,19.1	38.1,15.9 : 38.1,19.1

38.1,19.1：12.7, 6.4
38.1,19.1：15.9, 9.5
38.1,19.1：19.1, 9.5
38.1,19.1：22.2, 9.5
38.1,19.1：25.4,12.7
38.1,19.1：28.6,12.7
38.1,19.1：31.8,15.9
38.1,19.1：38.1,15.9
38.1,19.1：38.1,19.1

strtr-2　冷媒用 45°エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

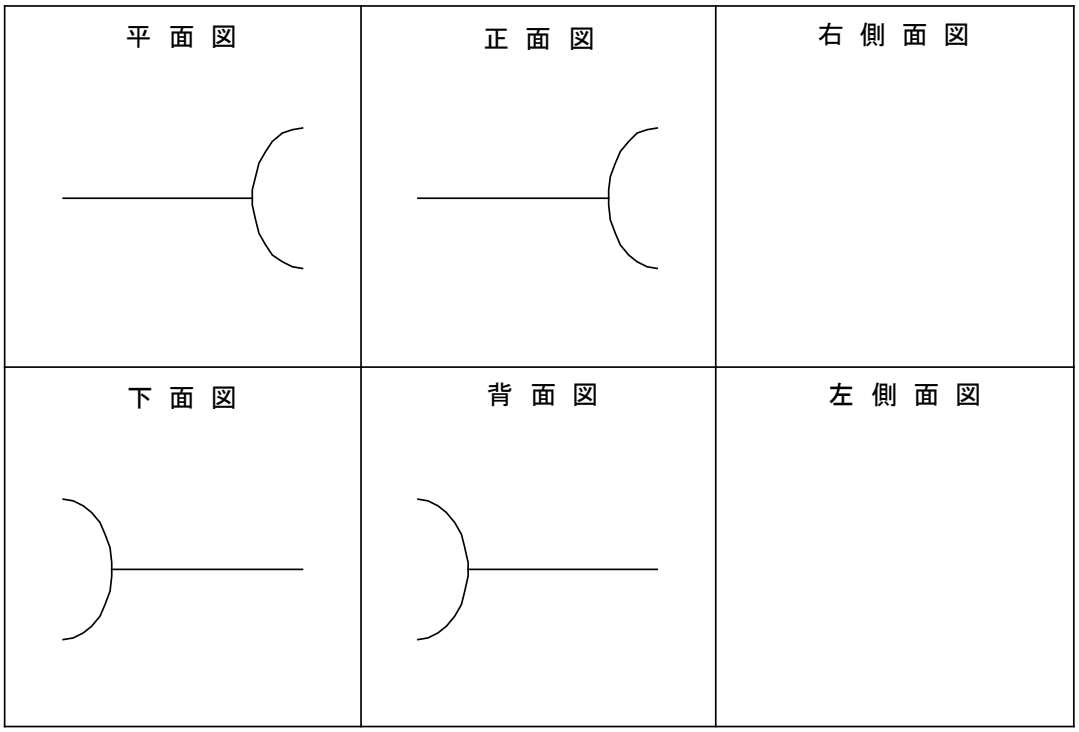

12.7, 6.4 : 12.7, 6.4	19.1, 9.5 : 12.7, 6.4	25.4,12.7 : 12.7, 6.4	31.8,15.9 : 12.7, 6.4
12.7, 6.4 : 15.9, 9.5	19.1, 9.5 : 15.9, 9.5	25.4,12.7 : 15.9, 9.5	31.8,15.9 : 15.9, 9.5
12.7, 6.4 : 19.1, 9.5	19.1, 9.5 : 19.1, 9.5	25.4,12.7 : 19.1, 9.5	31.8,15.9 : 19.1, 9.5
12.7, 6.4 : 22.2, 9.5	19.1, 9.5 : 22.2, 9.5	25.4,12.7 : 22.2, 9.5	31.8,15.9 : 22.2, 9.5
12.7, 6.4 : 25.4,12.7	19.1, 9.5 : 25.4,12.7	25.4,12.7 : 25.4,12.7	31.8,15.9 : 25.4,12.7
12.7, 6.4 : 28.6,12.7	19.1, 9.5 : 28.6,12.7	25.4,12.7 : 28.6,12.7	31.8,15.9 : 28.6,12.7
12.7, 6.4 : 31.8,15.9	19.1, 9.5 : 31.8,15.9	25.4,12.7 : 31.8,15.9	31.8,15.9 : 31.8,15.9
12.7, 6.4 : 38.1,15.9	19.1, 9.5 : 38.1,15.9	25.4,12.7 : 38.1,15.9	31.8,15.9 : 38.1,15.9
12.7, 6.4 : 38.1,19.1	19.1, 9.5 : 38.1,19.1	25.4,12.7 : 38.1,19.1	31.8,15.9 : 38.1,19.1
15.9, 9.5 : 12.7, 6.4	22.2, 9.5 : 12.7, 6.4	28.6,12.7 : 12.7, 6.4	38.1,15.9 : 12.7, 6.4
15.9, 9.5 : 15.9, 9.5	22.2, 9.5 : 15.9, 9.5	28.6,12.7 : 15.9, 9.5	38.1,15.9 : 15.9, 9.5
15.9, 9.5 : 19.1, 9.5	22.2, 9.5 : 19.1, 9.5	28.6,12.7 : 19.1, 9.5	38.1,15.9 : 19.1, 9.5
15.9, 9.5 : 22.2, 9.5	22.2, 9.5 : 22.2, 9.5	28.6,12.7 : 22.2, 9.5	38.1,15.9 : 22.2, 9.5
15.9, 9.5 : 25.4,12.7	22.2, 9.5 : 25.4,12.7	28.6,12.7 : 25.4,12.7	38.1,15.9 : 25.4,12.7
15.9, 9.5 : 28.6,12.7	22.2, 9.5 : 28.6,12.7	28.6,12.7 : 28.6,12.7	38.1,15.9 : 28.6,12.7
15.9, 9.5 : 31.8,15.9	22.2, 9.5 : 31.8,15.9	28.6,12.7 : 31.8,15.9	38.1,15.9 : 31.8,15.9
15.9, 9.5 : 38.1,15.9	22.2, 9.5 : 38.1,15.9	28.6,12.7 : 38.1,15.9	38.1,15.9 : 38.1,15.9
15.9, 9.5 : 38.1,19.1	22.2, 9.5 : 38.1,19.1	28.6,12.7 : 38.1,19.1	38.1,15.9 : 38.1,19.1

38.1,19.1 : 12.7, 6.4
38.1,19.1 : 15.9, 9.5
38.1,19.1 : 19.1, 9.5
38.1,19.1 : 22.2, 9.5
38.1,19.1 : 25.4,12.7
38.1,19.1 : 28.6,12.7
38.1,19.1 : 31.8,15.9
38.1,19.1 : 38.1,15.9
38.1,19.1 : 38.1,19.1

SUSNJ-RS　SUSねじ込み　径違いソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ　SUSねじ込み］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

8.0	:	6.0
10.0	:	6.0
10.0	:	8.0
15.0	:	8.0
15.0	:	10.0
20.0	:	10.0
20.0	:	15.0
25.0	:	15.0
25.0	:	20.0
32.0	:	20.0
32.0	:	25.0
40.0	:	25.0
40.0	:	32.0
50.0	:	32.0
50.0	:	40.0

SUSNJ-S　SUSねじ込み ソケット(テーパー)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ　SUSねじ込み］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

SUSNJ-S-RP　SUSねじ込み ストレートソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ　SUSねじ込み］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

THL-DS スリーレス ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［THL　スリーレス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0

THL-IN スリーレス 異径ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［THL　スリーレス］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0	:	40.0
65.0	:	50.0
75.0	:	50.0
75.0	:	65.0
100.0	:	50.0
100.0	:	75.0
125.0	:	75.0
125.0	:	100.0

TINY-R　タイニージョイント レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［TINY タイニージョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

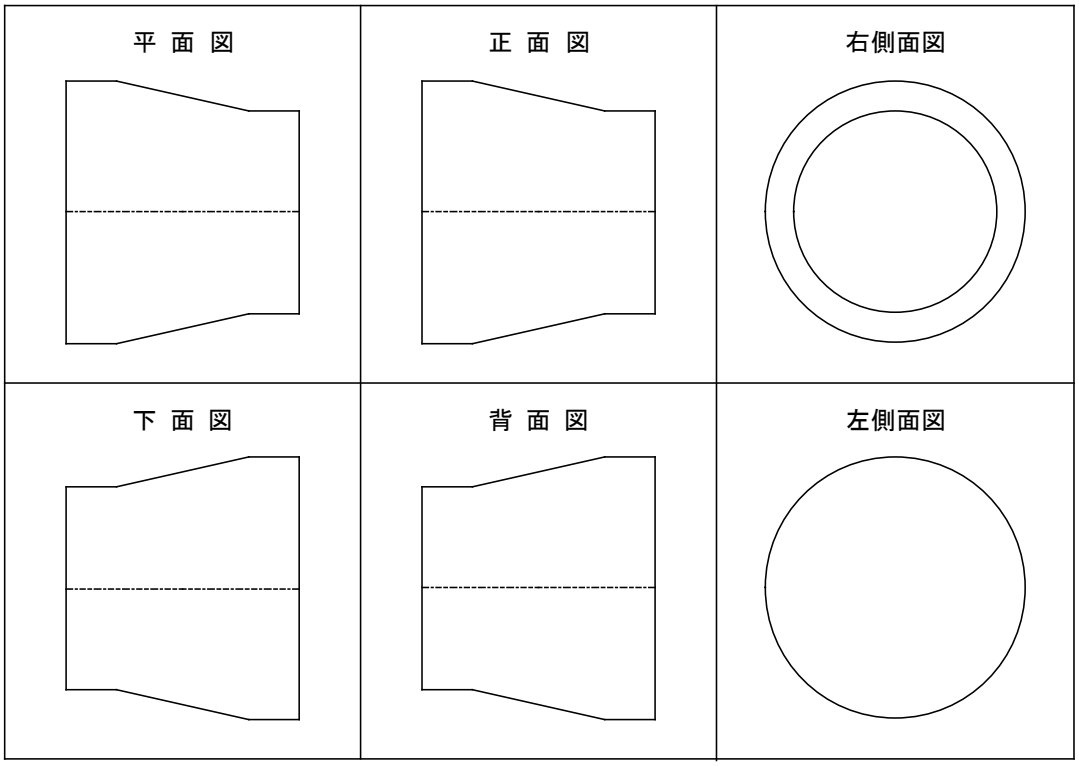

20.0	:	13.0	60.0	:	30.0
25.0	:	13.0	60.0	:	40.0
25.0	:	20.0	60.0	:	50.0
30.0	:	20.0	75.0	:	40.0
30.0	:	25.0	75.0	:	50.0
40.0	:	20.0	75.0	:	60.0
40.0	:	25.0	80.0	:	50.0
40.0	:	30.0	80.0	:	75.0
50.0	:	25.0	100.0	:	60.0
50.0	:	30.0	100.0	:	75.0
50.0	:	40.0	100.0	:	80.0

TN-RC　TNフィッティング　レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［TN タイヨージョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

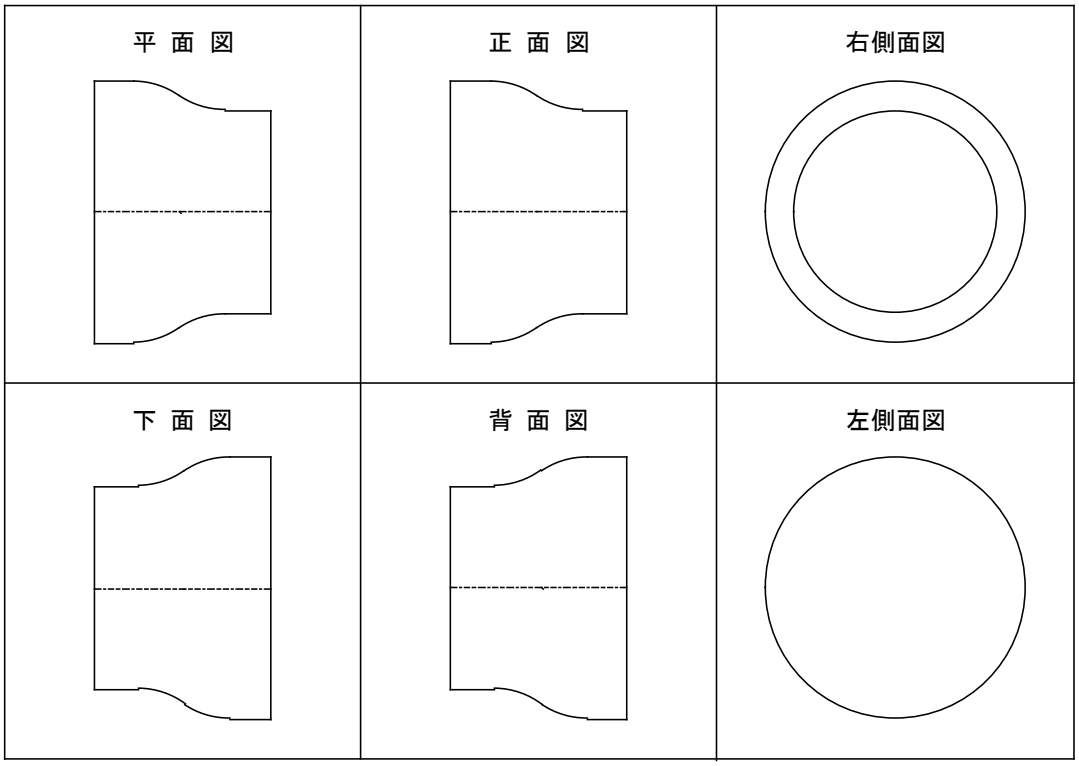

50.0	:	32.0	125.0	:	100.0	350.0	:	250.0
50.0	:	40.0	150.0	:	80.0	350.0	:	300.0
65.0	:	40.0	150.0	:	100.0			
65.0	:	50.0	150.0	:	125.0			
80.0	:	50.0	200.0	:	100.0			
80.0	:	65.0	200.0	:	125.0			
100.0	:	50.0	200.0	:	150.0			
100.0	:	65.0	250.0	:	150.0			
100.0	:	80.0	250.0	:	200.0			
125.0	:	65.0	300.0	:	200.0			
125.0	:	80.0	300.0	:	250.0			

UX-ｿｹｯﾄ(S)　UX継手　ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［UX UX継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0

UX-径違いｿｹｯﾄ　UX継手　径違いソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

20.0	:	15.0	65.0	:	40.0
25.0	:	15.0	65.0	:	50.0
25.0	:	20.0	80.0	:	50.0
32.0	:	20.0	80.0	:	65.0
32.0	:	25.0	100.0	:	50.0
40.0	:	20.0	100.0	:	65.0
40.0	:	25.0	100.0	:	80.0
40.0	:	32.0			
50.0	:	20.0			
50.0	:	25.0			
50.0	:	32.0			
50.0	:	40.0			

UX-絶縁給水栓ｿｹｯﾄ　UX継手　絶縁給水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

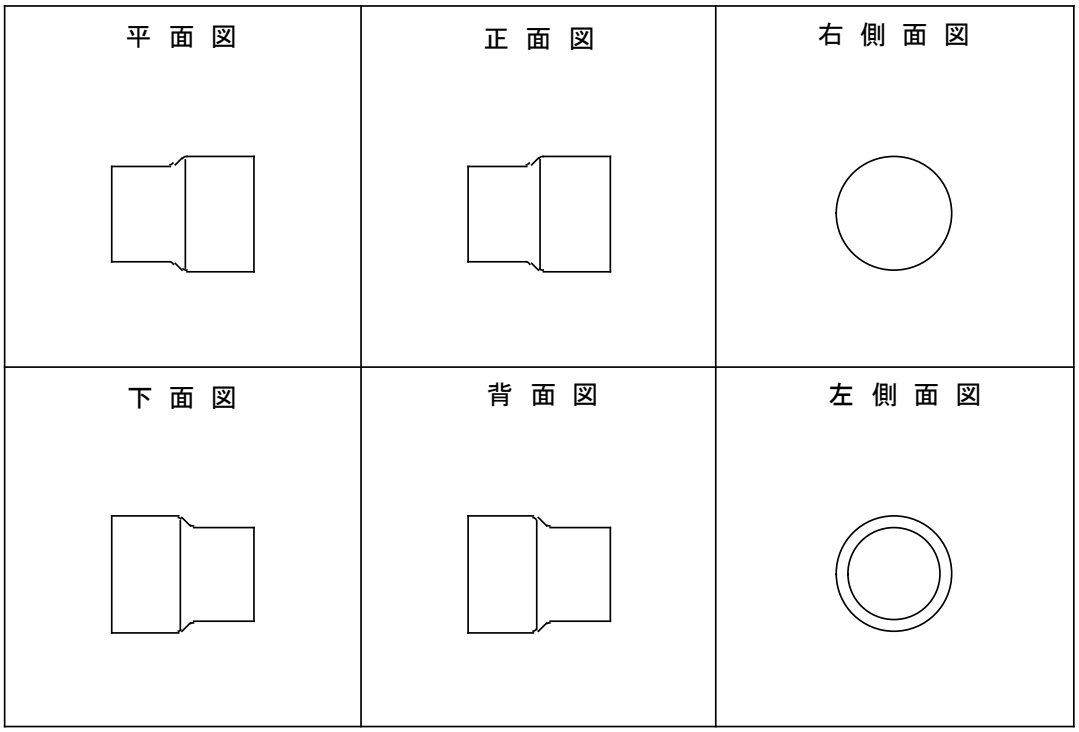

15.0 : 15.0
20.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 20.0
25.0 : 25.0

UX-砲金製給水栓ｿｹｯﾄ UX継手 砲金製給水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［UX UX継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0 ： 15.0
20.0 ： 15.0
20.0 ： 20.0

VU-DS　排水用塩化ビニル管VU継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

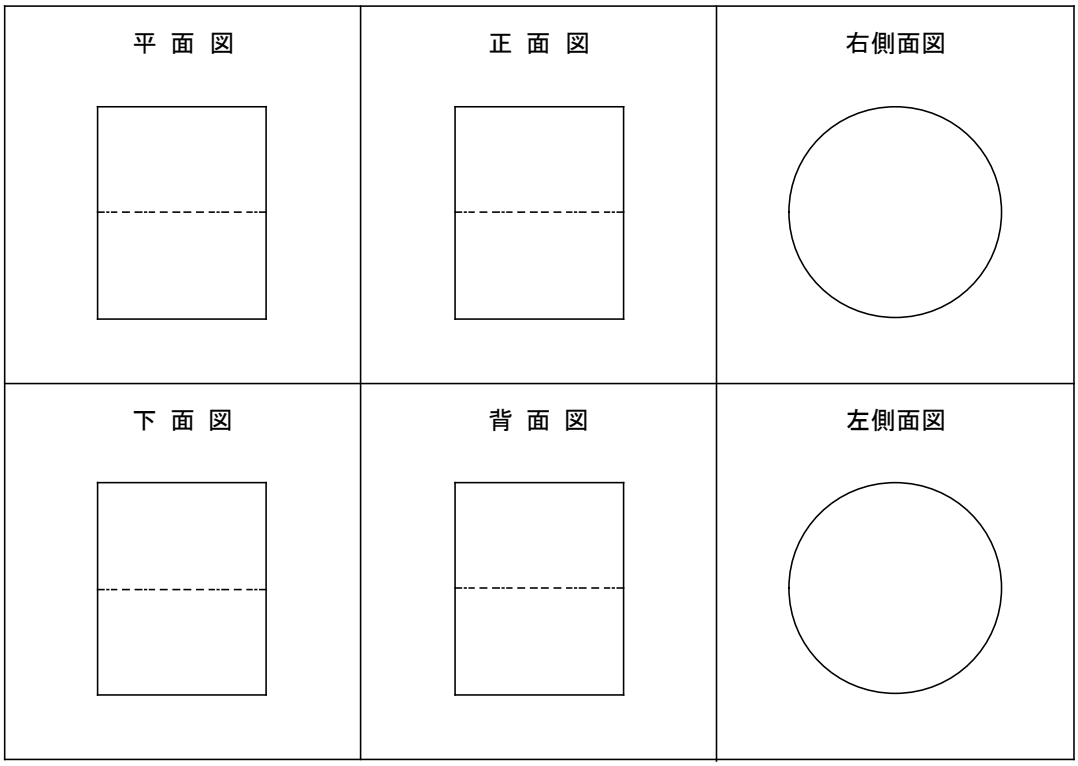

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0

VU-IN　排水用塩化ビニル管VU継手 インクリーザー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

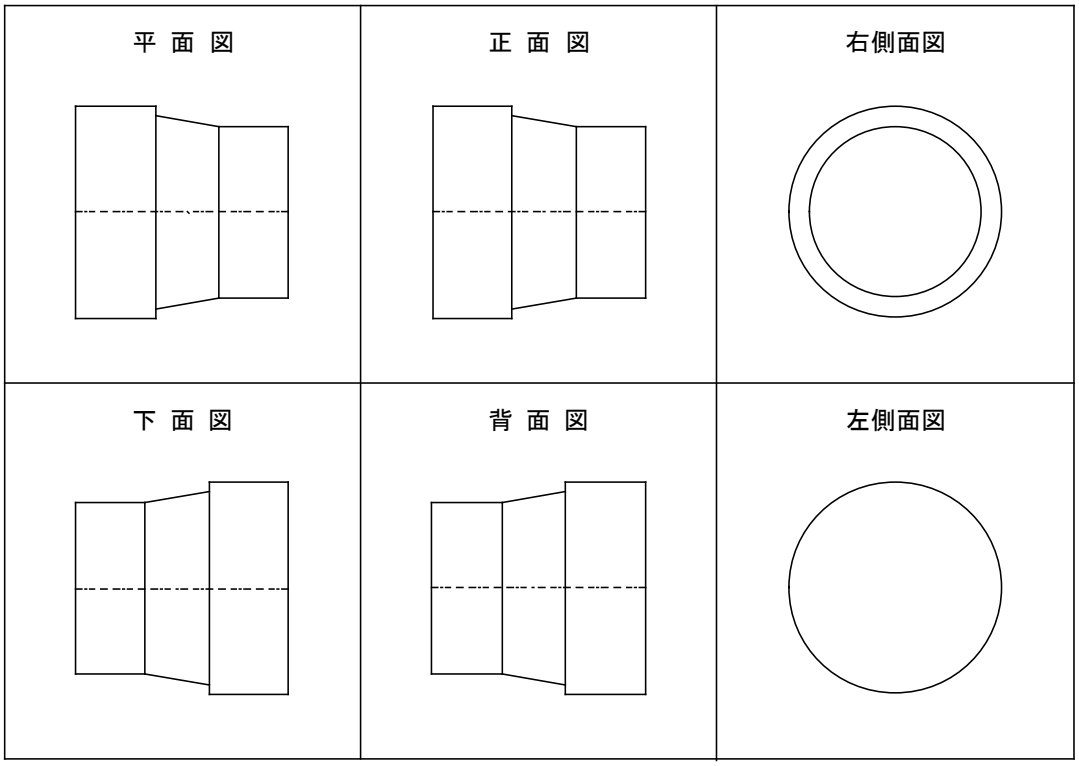

50.0	:	40.0
75.0	:	50.0
75.0	:	65.0
100.0	:	75.0
125.0	:	100.0
150.0	:	100.0
150.0	:	125.0
200.0	:	125.0
200.0	:	150.0
250.0	:	200.0

AC-S　ACドレン継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SAS354 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0:20.0
25.0:25.0
25.0:20.0
30.0:30.0
30.0:25.0
40.0:40.0
40.0:30.0
50.0:50.0
50.0:40.0
65.0:65.0
65.0:50.0

ADP-TF　JFEポリブテン管用継手 テスト用アダプター(メス)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JFE JFEポリブテン管用継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　:　15.0
13.0　:　15.0
16.0　:　15.0

ADPN-DN-F　JFEポリブテン管用継手 M種めねじ付胴長ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　：　15.0
13.0　：　15.0

ADPN-DN-M　JFEポリブテン管用継手　M種おねじ付胴長ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

10.0　：　15.0
13.0　：　15.0

ADPN-F　JFEポリブテン管用継手 M種めねじ付ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

10.0　:　15.0
13.0　:　15.0
16.0　:　15.0
16.0　:　20.0
20.0　:　20.0

ADPN-M　JFEポリブテン管用継手　M種おねじ付ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

10.0　：　15.0
13.0　：　15.0
16.0　：　15.0
16.0　：　20.0
20.0　：　20.0

ADPN-UNS　JFEポリブテン管用継手　M種ユニオンソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

S

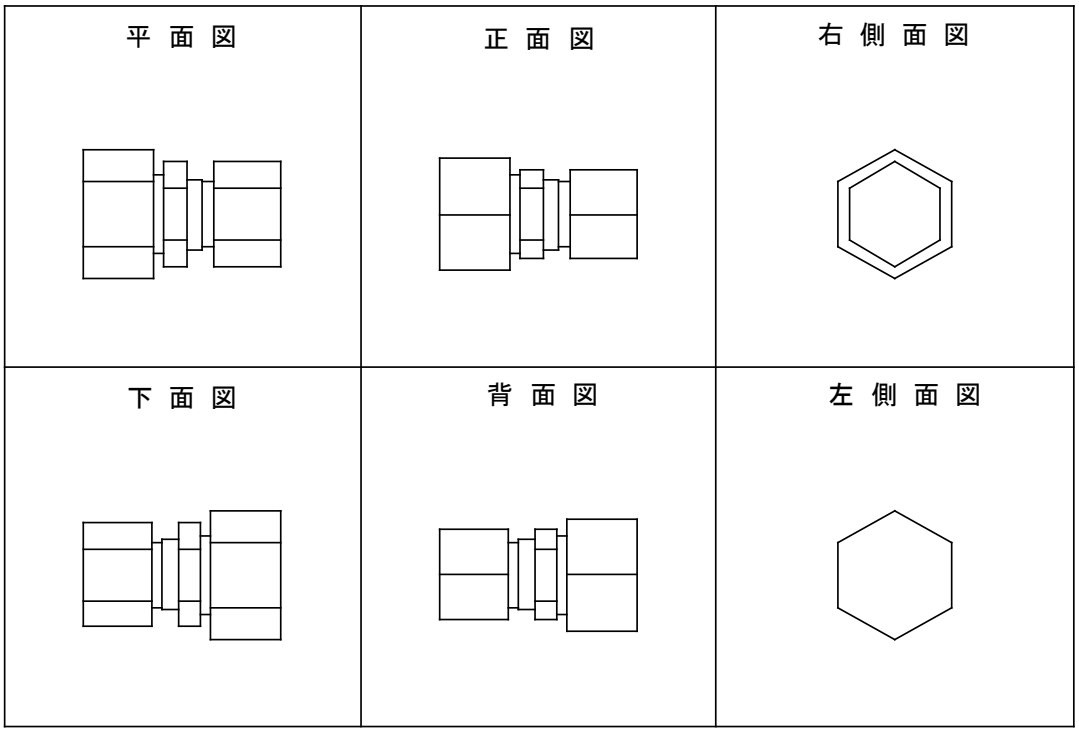

10.0	:	15.0
13.0	:	15.0
16.0	:	20.0
20.0	:	20.0

ADPN-YBOX　JFEポリブテン管用継手 M種給水栓用ソケット(ボックスタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　：　15.0
13.0　：　15.0

AW-EFER　建築設備用ポリエチレン管継手 EFスクリューJT エラスジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図 	背 面 図 	左側面図

20.0: 20.0
25.0: 25.0

AW-EFFS　建築設備用ポリエチレン管継手 EFスクリューJT メネジソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

AW-EFMS　建築設備用ポリエチレン管継手 EFスクリューJT オネジソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0

AW-EFUS　建築設備用ポリエチレン管継手 EFスクリューJT ユニオンソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

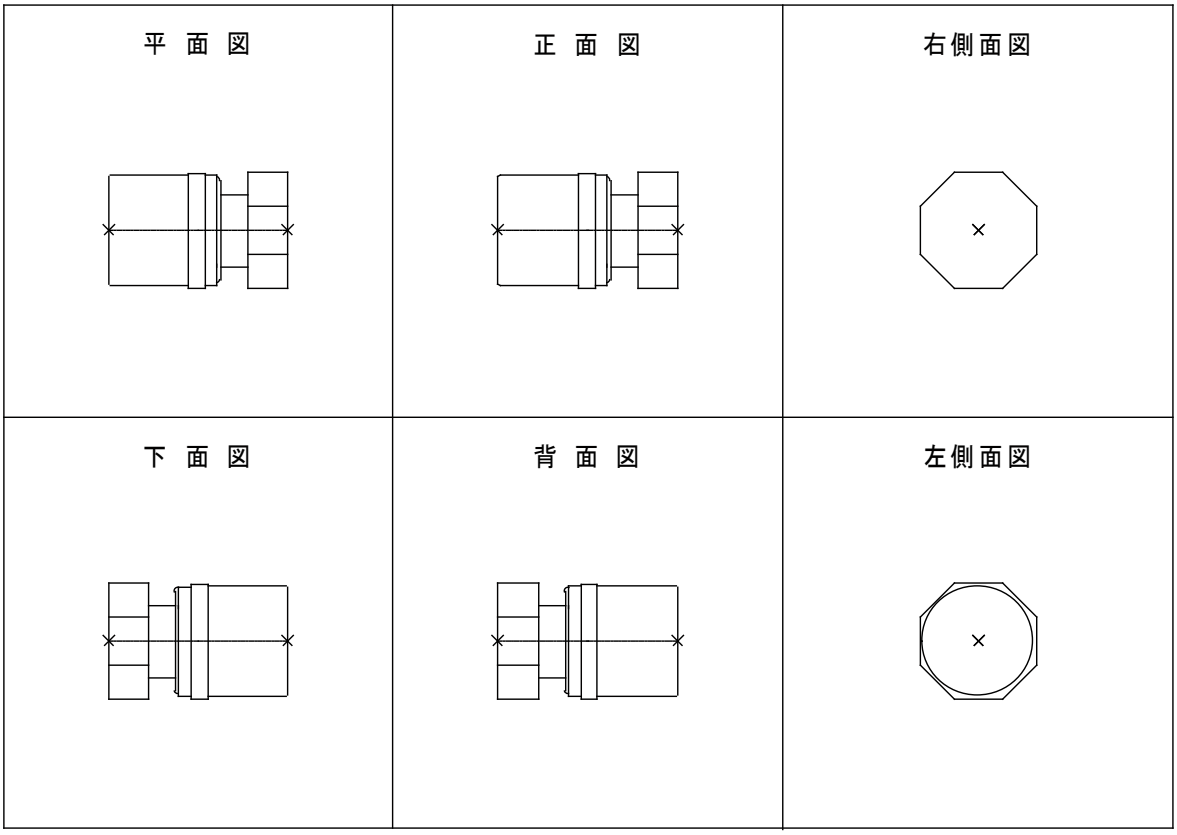

20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

EF-VLVS-F　JFEポリブテン管用継手 E種バルブソケット(めねじ付)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　:　15.0
13.0　:　15.0
16.0　:　15.0
16.0　:　20.0
20.0　:　20.0

EJ-SF　上水ソケットめす

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

FO-RW　ワンプッシュ継手　めねじ付ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［FO ワンプッシュ継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

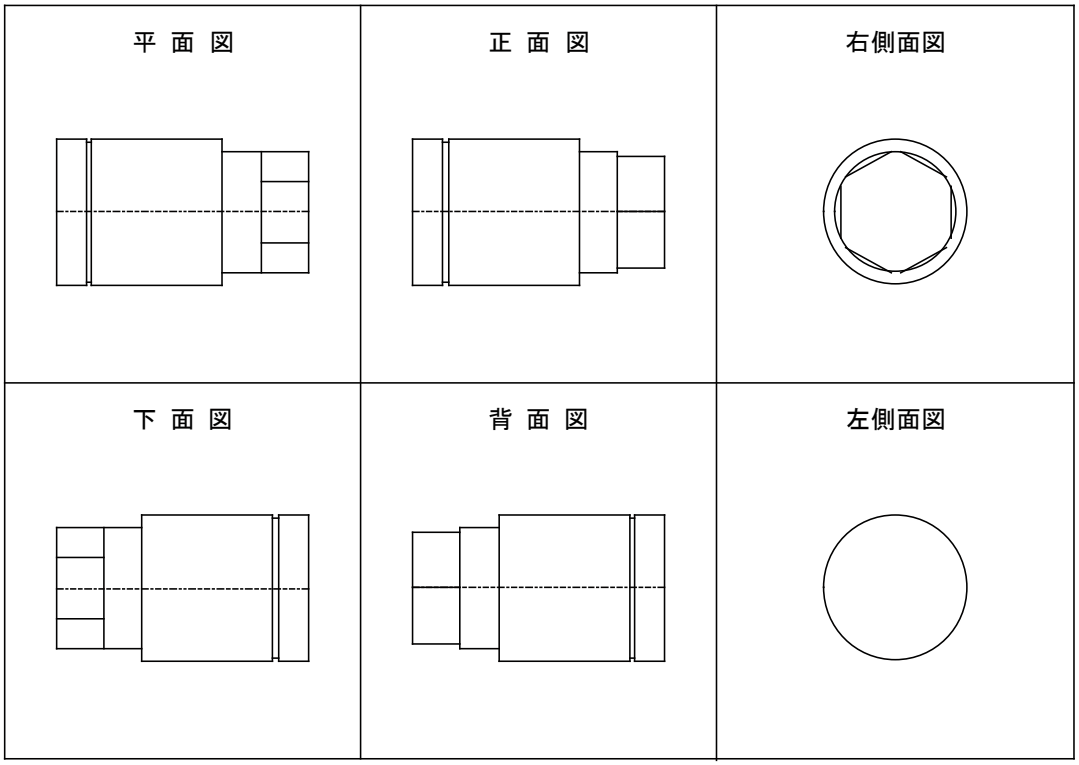

10.0　:　15.0
15.0　:　15.0
20.0　:　15.0

F0-S ワンプッシュ継手 片ねじソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［F0 ワンプッシュ継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

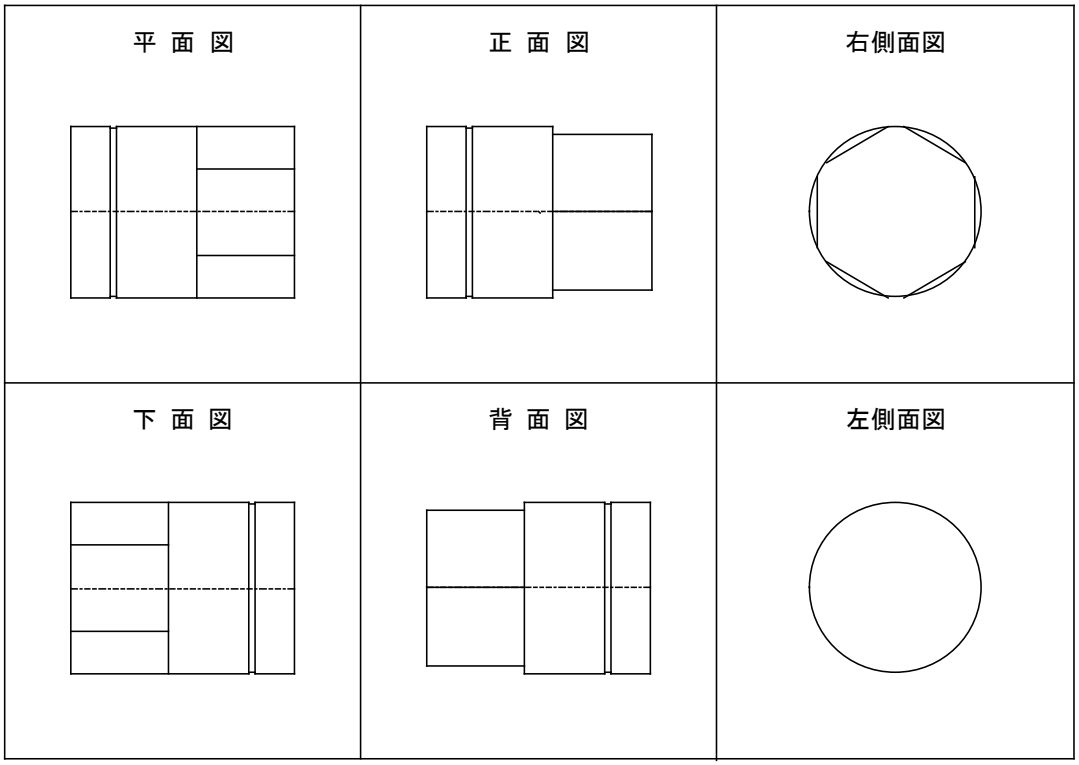

10.0 : 15.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 20.0
25.0 : 25.0

F0-W　ワンプッシュ継手　両メカソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［F0 ワンプッシュ継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0 ： 10.0
15.0 ： 15.0
20.0 ： 20.0
25.0 ： 25.0

MD-COS　排水鋼管用可とう継手　掃除口付ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［MD 排水鋼管用可とう継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

HT-S　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 : 13.0	30.0 : 25.0	65.0 : 65.0
16.0 : 13.0	30.0 : 30.0	75.0 : 50.0
16.0 : 16.0	40.0 : 20.0	75.0 : 65.0
20.0 : 13.0	40.0 : 25.0	75.0 : 75.0
20.0 : 16.0	40.0 : 30.0	100.0 : 75.0
20.0 : 20.0	40.0 : 40.0	100.0 : 100.0
25.0 : 13.0	50.0 : 25.0	125.0 : 125.0
25.0 : 16.0	50.0 : 30.0	150.0 : 125.0
25.0 : 20.0	50.0 : 40.0	150.0 : 150.0
25.0 : 25.0	50.0 : 50.0	
30.0 : 20.0	65.0 : 50.0	

SSW-HC　配管用鋼製差込み溶接式管継手　ハーフカップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0　:　6.0
8.0　:　8.0
10.0　:　10.0
15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0

VLP-S　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

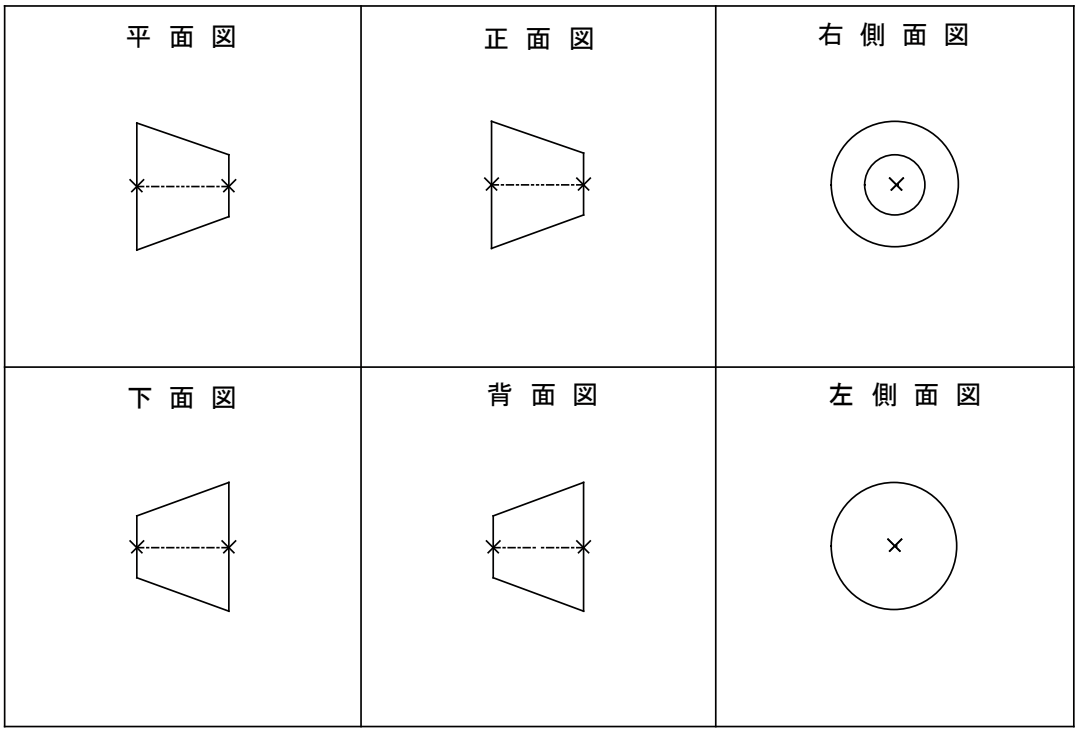

6.0	:	6.0	20.0	:	15.0	40.0	:	25.0	65.0	:	32.0	100.0	:	65.0
8.0	:	6.0	20.0	:	20.0	40.0	:	32.0	65.0	:	40.0	100.0	:	80.0
8.0	:	8.0	25.0	:	10.0	40.0	:	40.0	65.0	:	50.0	100.0	:	100.0
10.0	:	6.0	25.0	:	15.0	50.0	:	15.0	65.0	:	65.0	125.0	:	80.0
10.0	:	8.0	25.0	:	20.0	50.0	:	20.0	80.0	:	20.0	125.0	:	100.0
10.0	:	10.0	25.0	:	25.0	50.0	:	25.0	80.0	:	25.0	125.0	:	125.0
15.0	:	6.0	32.0	:	15.0	50.0	:	32.0	80.0	:	32.0	150.0	:	100.0
15.0	:	8.0	32.0	:	20.0	50.0	:	40.0	80.0	:	40.0	150.0	:	125.0
15.0	:	10.0	32.0	:	25.0	50.0	:	50.0	80.0	:	50.0	150.0	:	150.0
15.0	:	15.0	32.0	:	32.0	65.0	:	15.0	80.0	:	65.0			
20.0	:	8.0	40.0	:	15.0	65.0	:	20.0	80.0	:	80.0			
20.0	:	10.0	40.0	:	20.0	65.0	:	25.0	100.0	:	50.0			

VLP-R　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ソケット(偏芯)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

50.0	:	15.0	125.0	:	80.0
50.0	:	20.0	125.0	:	100.0
50.0	:	25.0	150.0	:	100.0
50.0	:	32.0	150.0	:	125.0
50.0	:	40.0			
65.0	:	40.0			
65.0	:	50.0			
80.0	:	50.0			
80.0	:	65.0			
100.0	:	50.0			
100.0	:	65.0			
100.0	:	80.0			

NJ-LRSL　ナイスジョイント フランジ式 径違いソケット(ロングタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

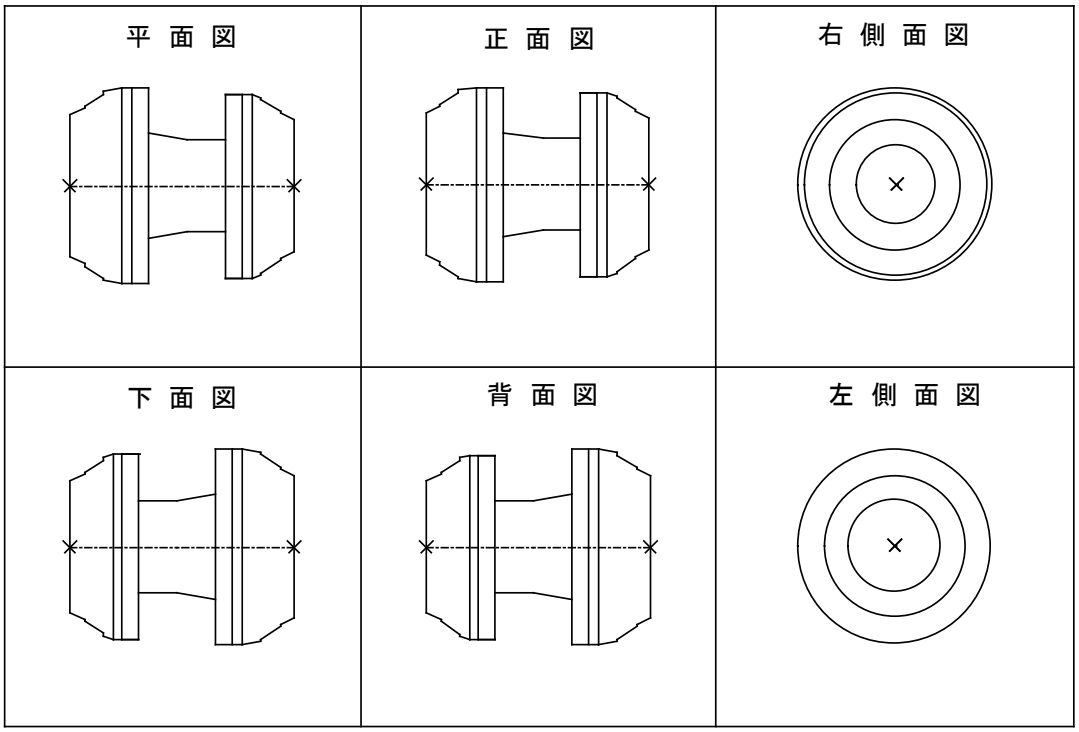

80.0　：　75.0
100.0　：　75.0
100.0　：　80.0

HI-S　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 : 13.0	30.0 : 25.0	65.0 : 65.0
16.0 : 13.0	30.0 : 30.0	75.0 : 50.0
16.0 : 16.0	40.0 : 20.0	75.0 : 65.0
20.0 : 13.0	40.0 : 25.0	75.0 : 75.0
20.0 : 16.0	40.0 : 30.0	100.0 : 75.0
20.0 : 20.0	40.0 : 40.0	100.0 : 100.0
25.0 : 13.0	50.0 : 20.0	125.0 : 100.0
25.0 : 16.0	50.0 : 25.0	125.0 : 125.0
25.0 : 20.0	50.0 : 30.0	150.0 : 100.0
25.0 : 25.0	50.0 : 40.0	150.0 : 125.0
30.0 : 13.0	50.0 : 50.0	150.0 : 150.0
30.0 : 20.0	65.0 : 50.0	

MD-COST　排水鋼管用可とう継手　満水試験兼用掃除口付継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［MD 排水鋼管用可とう継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

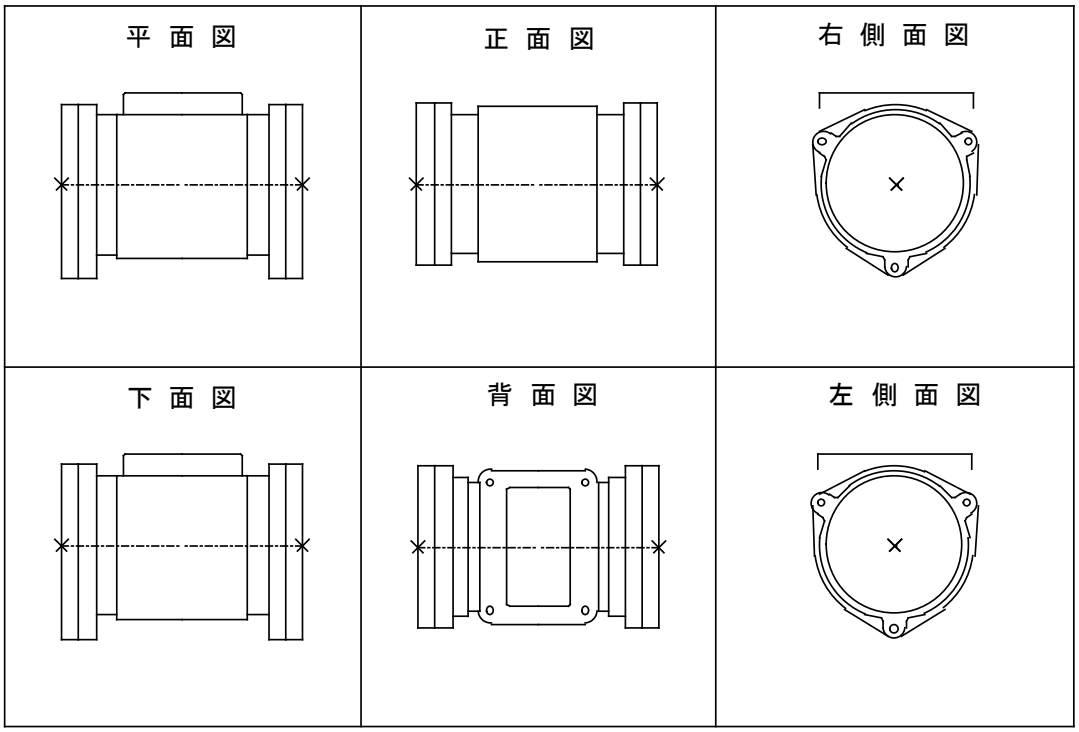

50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

CU-UPS　旧)VU-VP変換ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 配水用硬質塩ビ管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

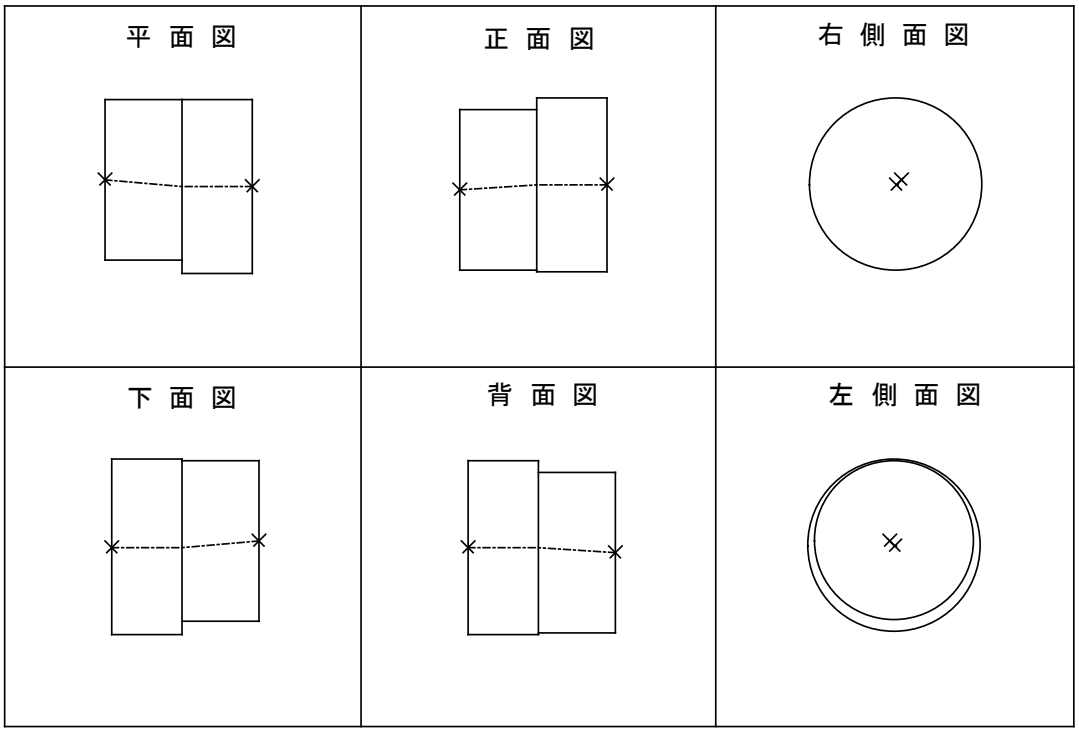

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

FSGP-R(C)　一般配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心 (FSGP-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

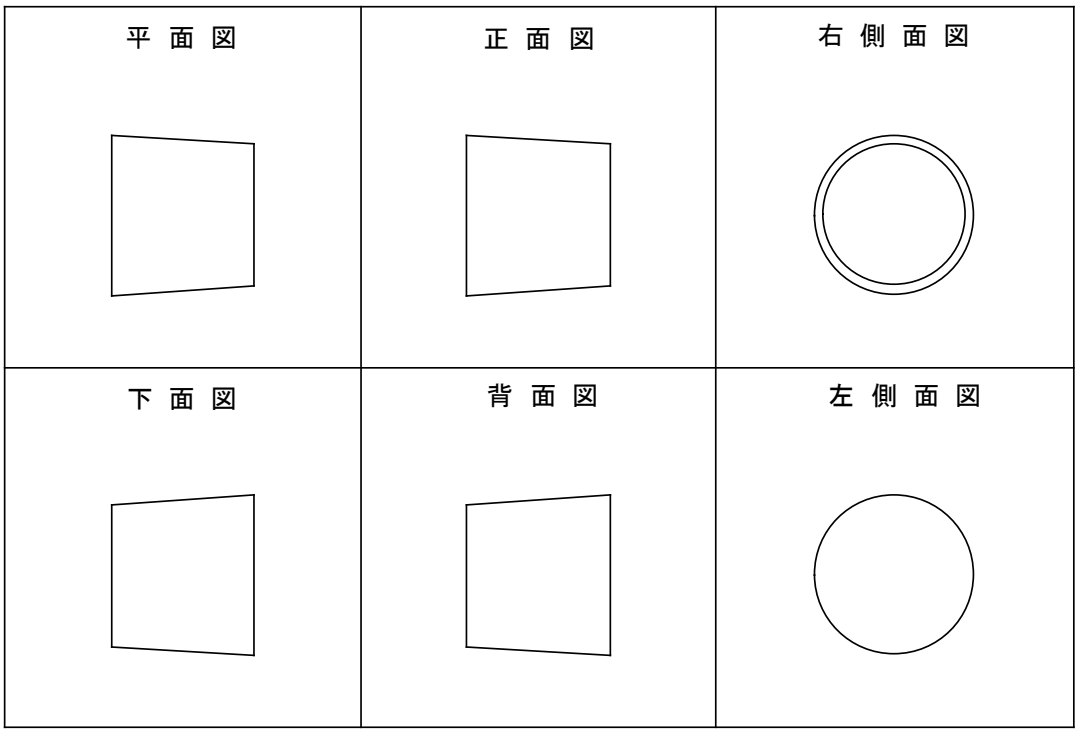

20.0 : 15.0	80.0 : 50.0	150.0 : 100.0	400.0 : 300.0
25.0 : 15.0	80.0 : 65.0	150.0 : 125.0	400.0 : 350.0
25.0 : 20.0	90.0 : 32.0	200.0 : 90.0	450.0 : 250.0
32.0 : 15.0	90.0 : 40.0	200.0 : 100.0	450.0 : 300.0
32.0 : 20.0	90.0 : 50.0	200.0 : 125.0	450.0 : 350.0
32.0 : 25.0	90.0 : 65.0	200.0 : 150.0	450.0 : 400.0
40.0 : 15.0	90.0 : 80.0	250.0 : 100.0	500.0 : 300.0
40.0 : 20.0	100.0 : 40.0	250.0 : 125.0	500.0 : 350.0
40.0 : 25.0	100.0 : 50.0	250.0 : 150.0	500.0 : 400.0
40.0 : 32.0	100.0 : 65.0	250.0 : 200.0	500.0 : 450.0
50.0 : 20.0	100.0 : 80.0	300.0 : 125.0	550.0 : 350.0
50.0 : 25.0	100.0 : 90.0	300.0 : 150.0	550.0 : 400.0
50.0 : 32.0	125.0 : 50.0	300.0 : 200.0	550.0 : 450.0
50.0 : 40.0	125.0 : 65.0	300.0 : 250.0	550.0 : 500.0
65.0 : 25.0	125.0 : 80.0	350.0 : 150.0	600.0 : 400.0
65.0 : 32.0	125.0 : 90.0	350.0 : 200.0	600.0 : 450.0
65.0 : 40.0	125.0 : 100.0	350.0 : 250.0	600.0 : 500.0
65.0 : 50.0	150.0 : 65.0	350.0 : 300.0	600.0 : 550.0
80.0 : 32.0	150.0 : 80.0	400.0 : 200.0	650.0 : 450.0
80.0 : 40.0	150.0 : 90.0	400.0 : 250.0	650.0 : 500.0

650.0 : 550.0
650.0 : 600.0
700.0 : 500.0
700.0 : 550.0
700.0 : 600.0
700.0 : 650.0
750.0 : 550.0
750.0 : 600.0
750.0 : 650.0
750.0 : 700.0
800.0 : 600.0
800.0 : 650.0
800.0 : 700.0
800.0 : 750.0
850.0 : 650.0
850.0 : 700.0
850.0 : 750.0
850.0 : 800.0
900.0 : 700.0
900.0 : 750.0
900.0 : 800.0
900.0 : 850.0
950.0 : 750.0
950.0 : 800.0
950.0 : 850.0
950.0 : 900.0
1000.0 : 800.0
1000.0 : 850.0
1000.0 : 900.0
1000.0 : 950.0
1050.0 : 850.0
1050.0 : 900.0
1050.0 : 950.0
1050.0 : 1000.0
1100.0 : 900.0
1100.0 : 950.0
1100.0 : 1000.0
1100.0 : 1050.0
1150.0 : 950.0
1150.0 : 1000.0
1150.0 : 1050.0
1150.0 : 1100.0
1200.0 : 1000.0
1200.0 : 1050.0
1200.0 : 1100.0
1200.0 : 1150.0

PT370 S/40-R(C) 配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心 (PT370 S/40-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

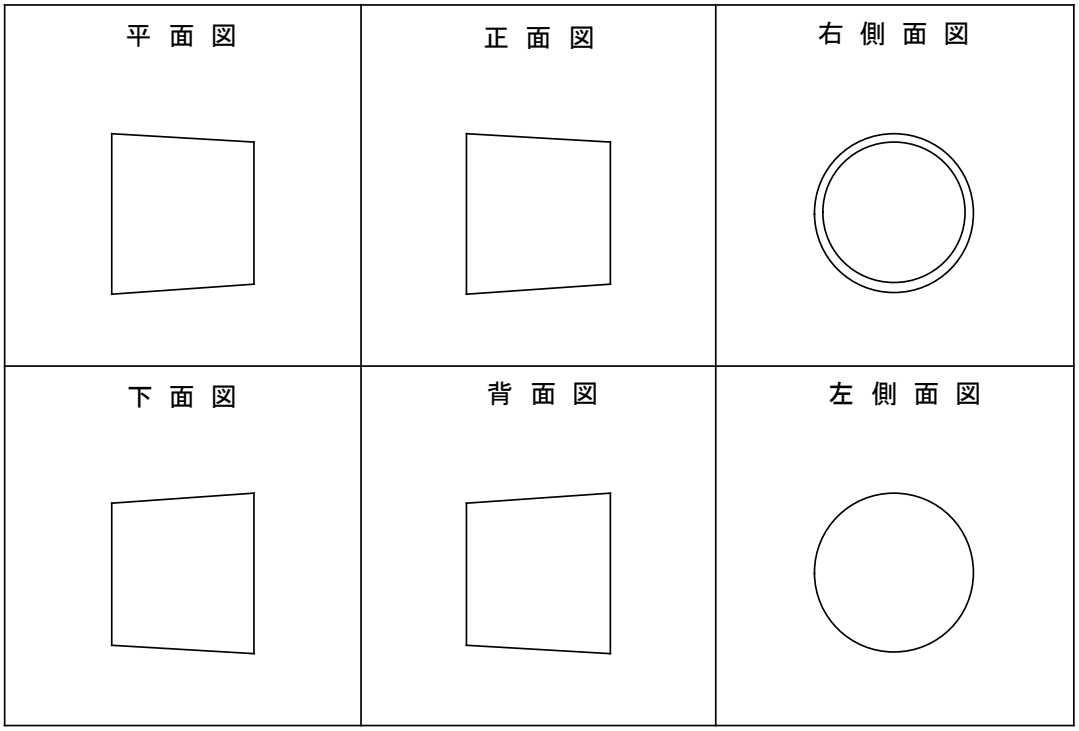

20.0	: 15.0	65.0	: 40.0	125.0	: 50.0	250.0	: 150.0
25.0	: 15.0	65.0	: 50.0	125.0	: 65.0	250.0	: 200.0
25.0	: 20.0	80.0	: 32.0	125.0	: 80.0	300.0	: 125.0
32.0	: 15.0	80.0	: 40.0	125.0	: 90.0	300.0	: 150.0
32.0	: 20.0	80.0	: 50.0	125.0	: 100.0	300.0	: 200.0
32.0	: 25.0	80.0	: 65.0	150.0	: 65.0	300.0	: 250.0
40.0	: 15.0	90.0	: 32.0	150.0	: 80.0	350.0	: 150.0
40.0	: 20.0	90.0	: 40.0	150.0	: 90.0	350.0	: 200.0
40.0	: 25.0	90.0	: 50.0	150.0	: 100.0	350.0	: 250.0
40.0	: 32.0	90.0	: 65.0	150.0	: 125.0	350.0	: 300.0
50.0	: 20.0	90.0	: 80.0	200.0	: 90.0	400.0	: 200.0
50.0	: 25.0	100.0	: 40.0	200.0	: 100.0	400.0	: 250.0
50.0	: 32.0	100.0	: 50.0	200.0	: 125.0	400.0	: 300.0
50.0	: 40.0	100.0	: 65.0	200.0	: 150.0	400.0	: 350.0
65.0	: 25.0	100.0	: 80.0	250.0	: 100.0	450.0	: 250.0
65.0	: 32.0	100.0	: 90.0	250.0	: 125.0	450.0	: 300.0

450.0 : 350.0	650.0 : 550.0	850.0 : 750.0	1050.0 : 950.0
450.0 : 400.0	650.0 : 600.0	850.0 : 800.0	1050.0 : 1000.0
500.0 : 300.0	700.0 : 500.0	900.0 : 700.0	1100.0 : 900.0
500.0 : 350.0	700.0 : 550.0	900.0 : 750.0	1100.0 : 950.0
500.0 : 400.0	700.0 : 600.0	900.0 : 800.0	1100.0 : 1000.0
500.0 : 450.0	700.0 : 650.0	900.0 : 850.0	1100.0 : 1050.0
550.0 : 350.0	750.0 : 550.0	950.0 : 750.0	1150.0 : 950.0
550.0 : 400.0	750.0 : 600.0	950.0 : 800.0	1150.0 : 1000.0
550.0 : 450.0	750.0 : 650.0	950.0 : 850.0	1150.0 : 1050.0
550.0 : 500.0	750.0 : 700.0	950.0 : 900.0	1150.0 : 1100.0
600.0 : 400.0	800.0 : 600.0	1000.0 : 800.0	1200.0 : 1000.0
600.0 : 450.0	800.0 : 650.0	1000.0 : 850.0	1200.0 : 1050.0
600.0 : 500.0	800.0 : 700.0	1000.0 : 900.0	1200.0 : 1100.0
600.0 : 550.0	800.0 : 750.0	1000.0 : 950.0	1200.0 : 1150.0
650.0 : 450.0	850.0 : 650.0	1050.0 : 850.0	
650.0 : 500.0	850.0 : 700.0	1050.0 : 900.0	

PT370 S/80-R(C) 配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心 (PT370 S/80-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

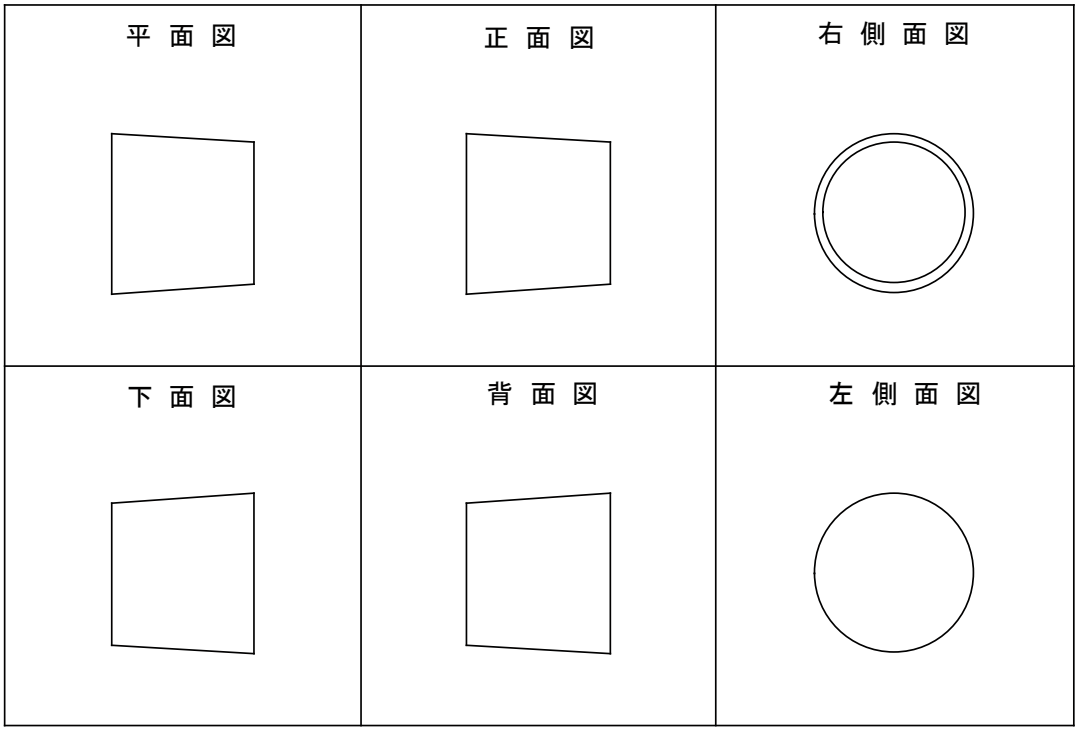

20.0 : 15.0	65.0 : 40.0	125.0 : 50.0	250.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 50.0	125.0 : 65.0	250.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 : 32.0	125.0 : 80.0	300.0 : 125.0
32.0 : 15.0	80.0 : 40.0	125.0 : 90.0	300.0 : 150.0
32.0 : 20.0	80.0 : 50.0	125.0 : 100.0	300.0 : 200.0
32.0 : 25.0	80.0 : 65.0	150.0 : 65.0	300.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 : 32.0	150.0 : 80.0	350.0 : 150.0
40.0 : 20.0	90.0 : 40.0	150.0 : 90.0	350.0 : 200.0
40.0 : 25.0	90.0 : 50.0	150.0 : 100.0	350.0 : 250.0
40.0 : 32.0	90.0 : 65.0	150.0 : 125.0	350.0 : 300.0
50.0 : 20.0	90.0 : 80.0	200.0 : 90.0	400.0 : 200.0
50.0 : 25.0	100.0 : 40.0	200.0 : 100.0	400.0 : 250.0
50.0 : 32.0	100.0 : 50.0	200.0 : 125.0	400.0 : 300.0
50.0 : 40.0	100.0 : 65.0	200.0 : 150.0	400.0 : 350.0
65.0 : 25.0	100.0 : 80.0	250.0 : 100.0	450.0 : 250.0
65.0 : 32.0	100.0 : 90.0	250.0 : 125.0	450.0 : 300.0

450.0 : 350.0	650.0 : 550.0	850.0 : 750.0	1050.0 : 950.0
450.0 : 400.0	650.0 : 600.0	850.0 : 800.0	1050.0 : 1000.0
500.0 : 300.0	700.0 : 500.0	900.0 : 700.0	1100.0 : 900.0
500.0 : 350.0	700.0 : 550.0	900.0 : 750.0	1100.0 : 950.0
500.0 : 400.0	700.0 : 600.0	900.0 : 800.0	1100.0 : 1000.0
500.0 : 450.0	700.0 : 650.0	900.0 : 850.0	1100.0 : 1050.0
550.0 : 350.0	750.0 : 550.0	950.0 : 750.0	1150.0 : 950.0
550.0 : 400.0	750.0 : 600.0	950.0 : 800.0	1150.0 : 1000.0
550.0 : 450.0	750.0 : 650.0	950.0 : 850.0	1150.0 : 1050.0
550.0 : 500.0	750.0 : 700.0	950.0 : 900.0	1150.0 : 1100.0
600.0 : 400.0	800.0 : 600.0	1000.0 : 800.0	1200.0 : 1000.0
600.0 : 450.0	800.0 : 650.0	1000.0 : 850.0	1200.0 : 1050.0
600.0 : 500.0	800.0 : 700.0	1000.0 : 900.0	1200.0 : 1100.0
600.0 : 550.0	800.0 : 750.0	1000.0 : 950.0	1200.0 : 1150.0
650.0 : 450.0	850.0 : 650.0	1050.0 : 850.0	
650.0 : 500.0	850.0 : 700.0	1050.0 : 900.0	

PT370 S/160-R(C) 配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心 (PT370 S/160-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［PT370 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

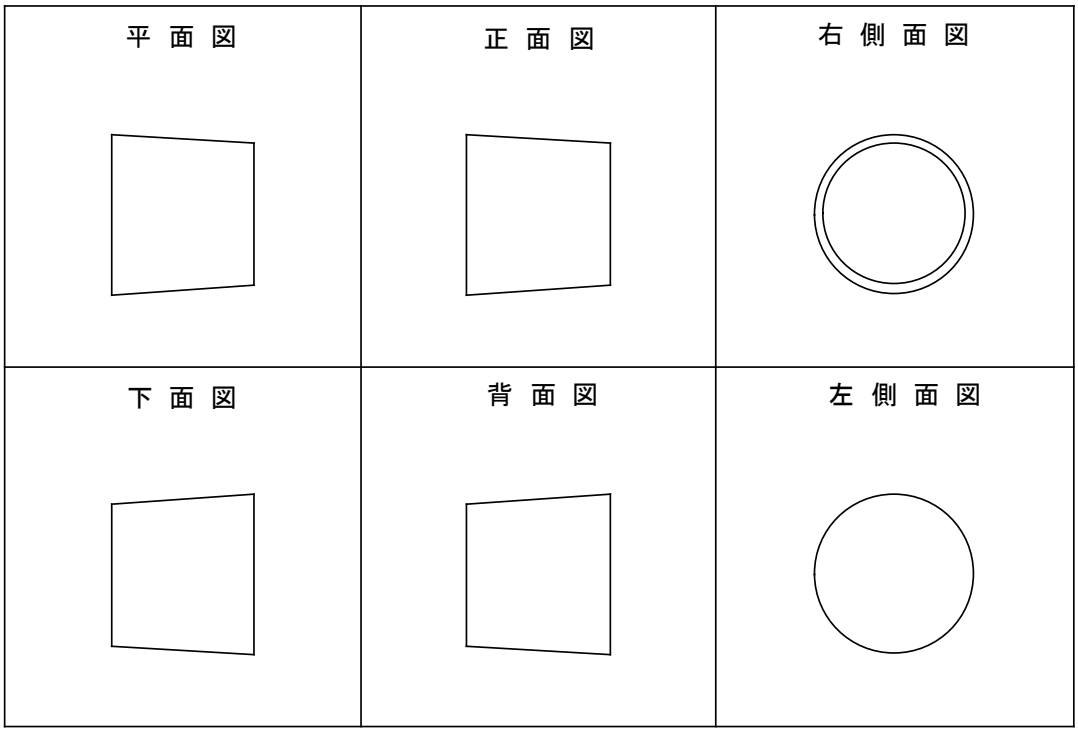

20.0	: 15.0	65.0	: 40.0	125.0	: 50.0	250.0	: 150.0
25.0	: 15.0	65.0	: 50.0	125.0	: 65.0	250.0	: 200.0
25.0	: 20.0	80.0	: 32.0	125.0	: 80.0	300.0	: 125.0
32.0	: 15.0	80.0	: 40.0	125.0	: 90.0	300.0	: 150.0
32.0	: 20.0	80.0	: 50.0	125.0	: 100.0	300.0	: 200.0
32.0	: 25.0	80.0	: 65.0	150.0	: 65.0	300.0	: 250.0
40.0	: 15.0	90.0	: 32.0	150.0	: 80.0	350.0	: 150.0
40.0	: 20.0	90.0	: 40.0	150.0	: 90.0	350.0	: 200.0
40.0	: 25.0	90.0	: 50.0	150.0	: 100.0	350.0	: 250.0
40.0	: 32.0	90.0	: 65.0	150.0	: 125.0	350.0	: 300.0
50.0	: 20.0	90.0	: 80.0	200.0	: 90.0	400.0	: 200.0
50.0	: 25.0	100.0	: 40.0	200.0	: 100.0	400.0	: 250.0
50.0	: 32.0	100.0	: 50.0	200.0	: 125.0	400.0	: 300.0
50.0	: 40.0	100.0	: 65.0	200.0	: 150.0	400.0	: 350.0
65.0	: 25.0	100.0	: 80.0	250.0	: 100.0	450.0	: 250.0
65.0	: 32.0	100.0	: 90.0	250.0	: 125.0	450.0	: 300.0

450.0 : 350.0	650.0 : 550.0	850.0 : 750.0	1050.0 : 950.0
450.0 : 400.0	650.0 : 600.0	850.0 : 800.0	1050.0 : 1000.0
500.0 : 300.0	700.0 : 500.0	900.0 : 700.0	1100.0 : 900.0
500.0 : 350.0	700.0 : 550.0	900.0 : 750.0	1100.0 : 950.0
500.0 : 400.0	700.0 : 600.0	900.0 : 800.0	1100.0 : 1000.0
500.0 : 450.0	700.0 : 650.0	900.0 : 850.0	1100.0 : 1050.0
550.0 : 350.0	750.0 : 550.0	950.0 : 750.0	1150.0 : 950.0
550.0 : 400.0	750.0 : 600.0	950.0 : 800.0	1150.0 : 1000.0
550.0 : 450.0	750.0 : 650.0	950.0 : 850.0	1150.0 : 1050.0
550.0 : 500.0	750.0 : 700.0	950.0 : 900.0	1150.0 : 1100.0
600.0 : 400.0	800.0 : 600.0	1000.0 : 800.0	1200.0 : 1000.0
600.0 : 450.0	800.0 : 650.0	1000.0 : 850.0	1200.0 : 1050.0
600.0 : 500.0	800.0 : 700.0	1000.0 : 900.0	1200.0 : 1100.0
600.0 : 550.0	800.0 : 750.0	1000.0 : 950.0	1200.0 : 1150.0
650.0 : 450.0	850.0 : 650.0	1050.0 : 850.0	
650.0 : 500.0	850.0 : 700.0	1050.0 : 900.0	

SUS304 S5S-R(C) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ (SUS304 S5S-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

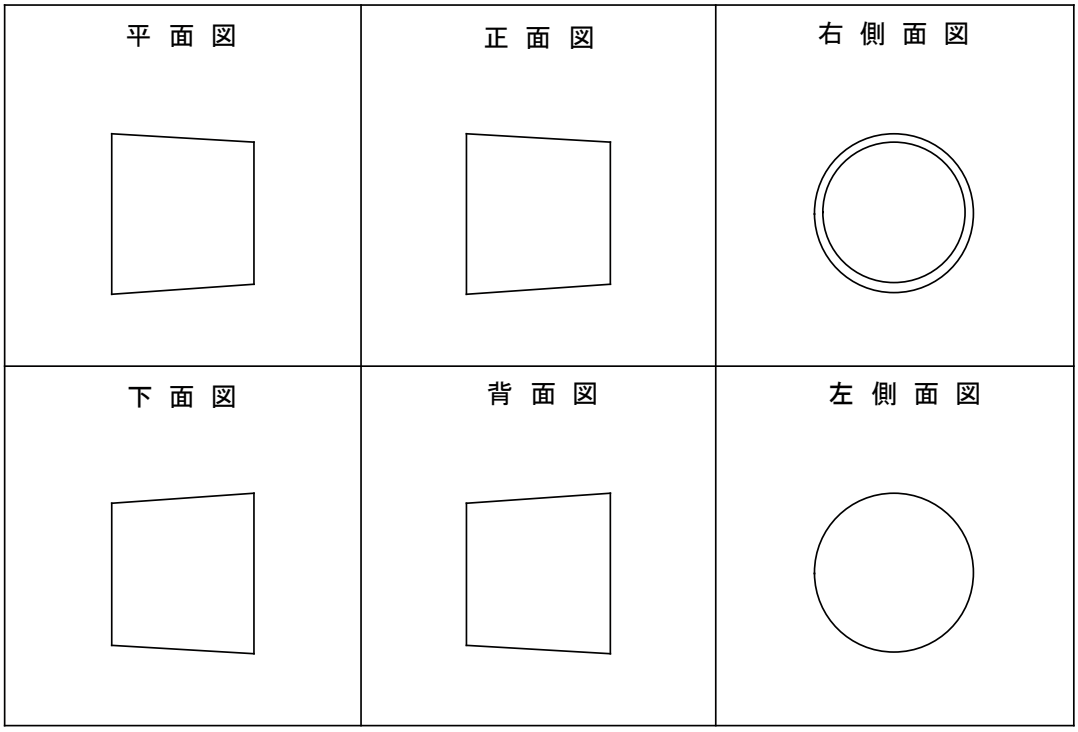

20.0	: 15.0	65.0	: 40.0	125.0	: 50.0	250.0	: 150.0
25.0	: 15.0	65.0	: 50.0	125.0	: 65.0	250.0	: 200.0
25.0	: 20.0	80.0	: 32.0	125.0	: 80.0	300.0	: 125.0
32.0	: 15.0	80.0	: 40.0	125.0	: 90.0	300.0	: 150.0
32.0	: 20.0	80.0	: 50.0	125.0	: 100.0	300.0	: 200.0
32.0	: 25.0	80.0	: 65.0	150.0	: 65.0	300.0	: 250.0
40.0	: 15.0	90.0	: 32.0	150.0	: 80.0	350.0	: 150.0
40.0	: 20.0	90.0	: 40.0	150.0	: 90.0	350.0	: 200.0
40.0	: 25.0	90.0	: 50.0	150.0	: 100.0	350.0	: 250.0
40.0	: 32.0	90.0	: 65.0	150.0	: 125.0	350.0	: 300.0
50.0	: 20.0	90.0	: 80.0	200.0	: 90.0	400.0	: 200.0
50.0	: 25.0	100.0	: 40.0	200.0	: 100.0	400.0	: 250.0
50.0	: 32.0	100.0	: 50.0	200.0	: 125.0	400.0	: 300.0
50.0	: 40.0	100.0	: 65.0	200.0	: 150.0	400.0	: 350.0
65.0	: 25.0	100.0	: 80.0	250.0	: 100.0	450.0	: 250.0
65.0	: 32.0	100.0	: 90.0	250.0	: 125.0	450.0	: 300.0

450.0 : 350.0	650.0 : 550.0	850.0 : 750.0	1050.0 : 950.0
450.0 : 400.0	650.0 : 600.0	850.0 : 800.0	1050.0 : 1000.0
500.0 : 300.0	700.0 : 500.0	900.0 : 700.0	1100.0 : 900.0
500.0 : 350.0	700.0 : 550.0	900.0 : 750.0	1100.0 : 950.0
500.0 : 400.0	700.0 : 600.0	900.0 : 800.0	1100.0 : 1000.0
500.0 : 450.0	700.0 : 650.0	900.0 : 850.0	1100.0 : 1050.0
550.0 : 350.0	750.0 : 550.0	950.0 : 750.0	1150.0 : 950.0
550.0 : 400.0	750.0 : 600.0	950.0 : 800.0	1150.0 : 1000.0
550.0 : 450.0	750.0 : 650.0	950.0 : 850.0	1150.0 : 1050.0
550.0 : 500.0	750.0 : 700.0	950.0 : 900.0	1150.0 : 1100.0
600.0 : 400.0	800.0 : 600.0	1000.0 : 800.0	1200.0 : 1000.0
600.0 : 450.0	800.0 : 650.0	1000.0 : 850.0	1200.0 : 1050.0
600.0 : 500.0	800.0 : 700.0	1000.0 : 900.0	1200.0 : 1100.0
600.0 : 550.0	800.0 : 750.0	1000.0 : 950.0	1200.0 : 1150.0
650.0 : 450.0	850.0 : 650.0	1050.0 : 850.0	
650.0 : 500.0	850.0 : 700.0	1050.0 : 900.0	

SUS304 S10S-R(C) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ (SUS304 S10S-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

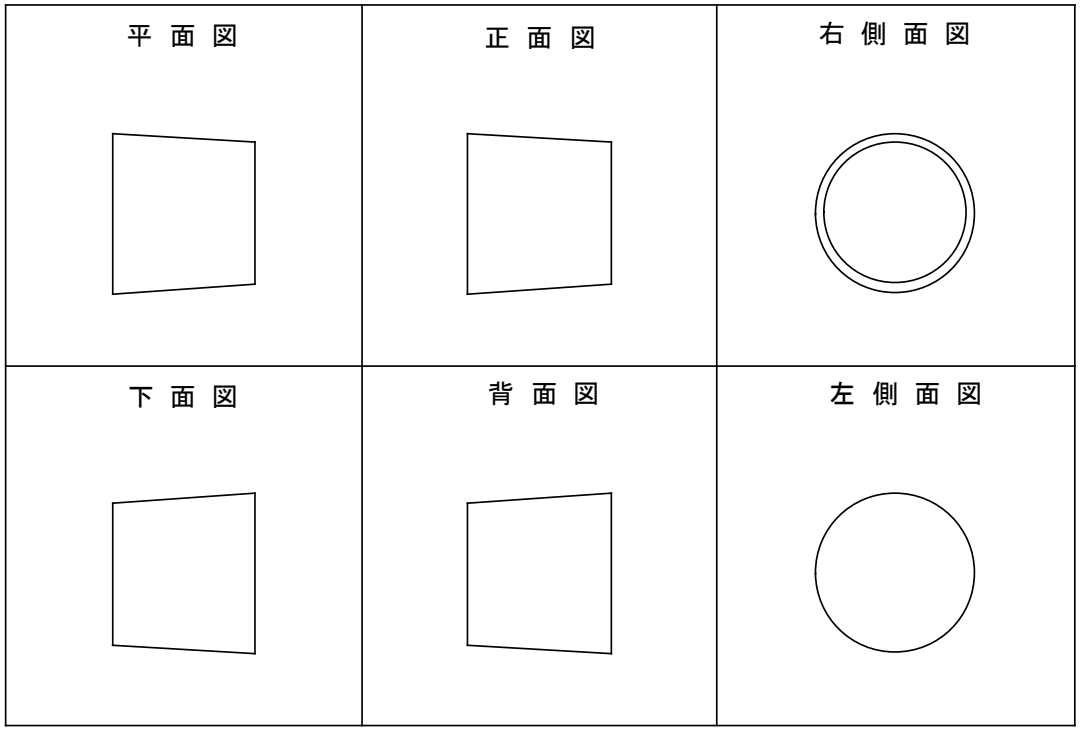

20.0 : 15.0	65.0 : 40.0	125.0 : 50.0	250.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 50.0	125.0 : 65.0	250.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 : 32.0	125.0 : 80.0	300.0 : 125.0
32.0 : 15.0	80.0 : 40.0	125.0 : 90.0	300.0 : 150.0
32.0 : 20.0	80.0 : 50.0	125.0 : 100.0	300.0 : 200.0
32.0 : 25.0	80.0 : 65.0	150.0 : 65.0	300.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 : 32.0	150.0 : 80.0	350.0 : 150.0
40.0 : 20.0	90.0 : 40.0	150.0 : 90.0	350.0 : 200.0
40.0 : 25.0	90.0 : 50.0	150.0 : 100.0	350.0 : 250.0
40.0 : 32.0	90.0 : 65.0	150.0 : 125.0	350.0 : 300.0
50.0 : 20.0	90.0 : 80.0	200.0 : 90.0	400.0 : 200.0
50.0 : 25.0	100.0 : 40.0	200.0 : 100.0	400.0 : 250.0
50.0 : 32.0	100.0 : 50.0	200.0 : 125.0	400.0 : 300.0
50.0 : 40.0	100.0 : 65.0	200.0 : 150.0	400.0 : 350.0
65.0 : 25.0	100.0 : 80.0	250.0 : 100.0	450.0 : 250.0
65.0 : 32.0	100.0 : 90.0	250.0 : 125.0	450.0 : 300.0

450.0 : 350.0
450.0 : 400.0
500.0 : 300.0
500.0 : 350.0
500.0 : 400.0
500.0 : 450.0
550.0 : 350.0
550.0 : 400.0
550.0 : 450.0
550.0 : 500.0
600.0 : 400.0
600.0 : 450.0
600.0 : 500.0
600.0 : 550.0
650.0 : 450.0
650.0 : 500.0
650.0 : 550.0
650.0 : 600.0
700.0 : 500.0
700.0 : 550.0
700.0 : 600.0
700.0 : 650.0
750.0 : 550.0
750.0 : 600.0
750.0 : 650.0
750.0 : 700.0
800.0 : 600.0
800.0 : 650.0
800.0 : 700.0
800.0 : 750.0
850.0 : 650.0
850.0 : 700.0
850.0 : 750.0
850.0 : 800.0
900.0 : 700.0
900.0 : 750.0
900.0 : 800.0
900.0 : 850.0
950.0 : 750.0
950.0 : 800.0
950.0 : 850.0
950.0 : 900.0
1000.0 : 800.0
1000.0 : 850.0
1000.0 : 900.0
1000.0 : 950.0
1050.0 : 850.0
1050.0 : 900.0
1050.0 : 950.0
1050.0 : 1000.0
1100.0 : 900.0
1100.0 : 950.0
1100.0 : 1000.0
1100.0 : 1050.0
1150.0 : 950.0
1150.0 : 1000.0
1150.0 : 1050.0
1150.0 : 1100.0
1200.0 : 1000.0
1200.0 : 1050.0
1200.0 : 1100.0
1200.0 : 1150.0

SUS304 S20S-R(C) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ (SUS304 S20S-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

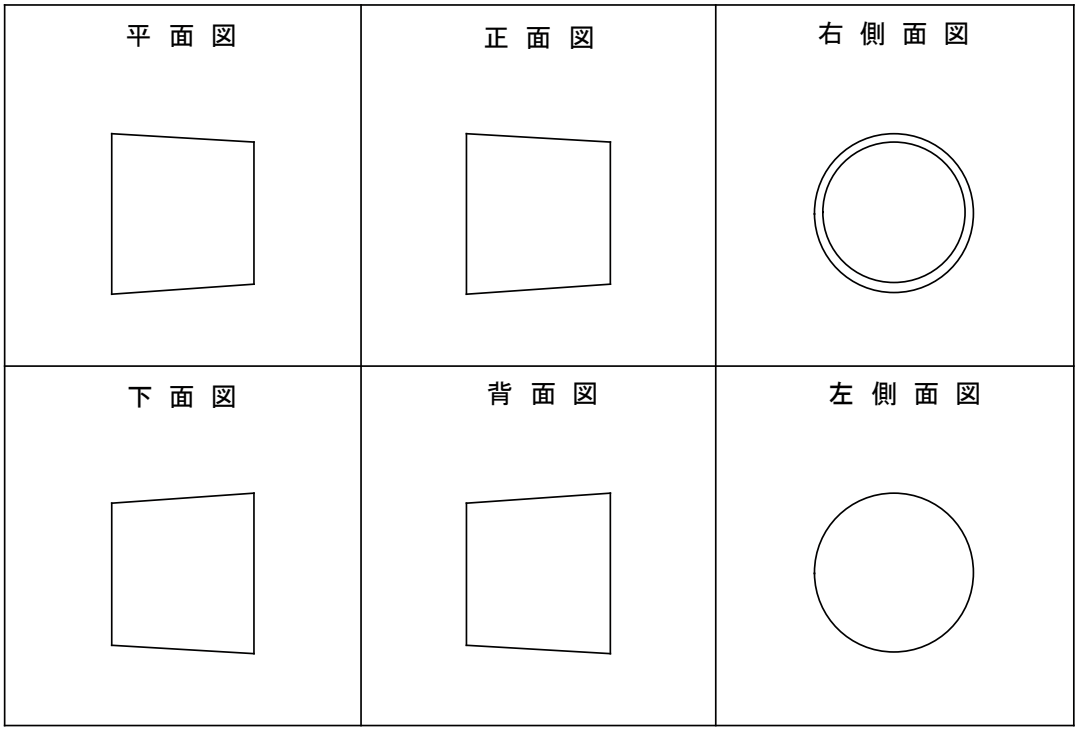

20.0 : 15.0	65.0 : 40.0	125.0 : 50.0	250.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 50.0	125.0 : 65.0	250.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 : 32.0	125.0 : 80.0	300.0 : 125.0
32.0 : 15.0	80.0 : 40.0	125.0 : 90.0	300.0 : 150.0
32.0 : 20.0	80.0 : 50.0	125.0 : 100.0	300.0 : 200.0
32.0 : 25.0	80.0 : 65.0	150.0 : 65.0	300.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 : 32.0	150.0 : 80.0	350.0 : 150.0
40.0 : 20.0	90.0 : 40.0	150.0 : 90.0	350.0 : 200.0
40.0 : 25.0	90.0 : 50.0	150.0 : 100.0	350.0 : 250.0
40.0 : 32.0	90.0 : 65.0	150.0 : 125.0	350.0 : 300.0
50.0 : 20.0	90.0 : 80.0	200.0 : 90.0	400.0 : 200.0
50.0 : 25.0	100.0 : 40.0	200.0 : 100.0	400.0 : 250.0
50.0 : 32.0	100.0 : 50.0	200.0 : 125.0	400.0 : 300.0
50.0 : 40.0	100.0 : 65.0	200.0 : 150.0	400.0 : 350.0
65.0 : 25.0	100.0 : 80.0	250.0 : 100.0	450.0 : 250.0
65.0 : 32.0	100.0 : 90.0	250.0 : 125.0	450.0 : 300.0

450.0 : 350.0	650.0 : 550.0	850.0 : 750.0	1050.0 : 950.0
450.0 : 400.0	650.0 : 600.0	850.0 : 800.0	1050.0 : 1000.0
500.0 : 300.0	700.0 : 500.0	900.0 : 700.0	1100.0 : 900.0
500.0 : 350.0	700.0 : 550.0	900.0 : 750.0	1100.0 : 950.0
500.0 : 400.0	700.0 : 600.0	900.0 : 800.0	1100.0 : 1000.0
500.0 : 450.0	700.0 : 650.0	900.0 : 850.0	1100.0 : 1050.0
550.0 : 350.0	750.0 : 550.0	950.0 : 750.0	1150.0 : 950.0
550.0 : 400.0	750.0 : 600.0	950.0 : 800.0	1150.0 : 1000.0
550.0 : 450.0	750.0 : 650.0	950.0 : 850.0	1150.0 : 1050.0
550.0 : 500.0	750.0 : 700.0	950.0 : 900.0	1150.0 : 1100.0
600.0 : 400.0	800.0 : 600.0	1000.0 : 800.0	1200.0 : 1000.0
600.0 : 450.0	800.0 : 650.0	1000.0 : 850.0	1200.0 : 1050.0
600.0 : 500.0	800.0 : 700.0	1000.0 : 900.0	1200.0 : 1100.0
600.0 : 550.0	800.0 : 750.0	1000.0 : 950.0	1200.0 : 1150.0
650.0 : 450.0	850.0 : 650.0	1050.0 : 850.0	
650.0 : 500.0	850.0 : 700.0	1050.0 : 900.0	

SUS304 S40-R(C) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ (SUS304 S40-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

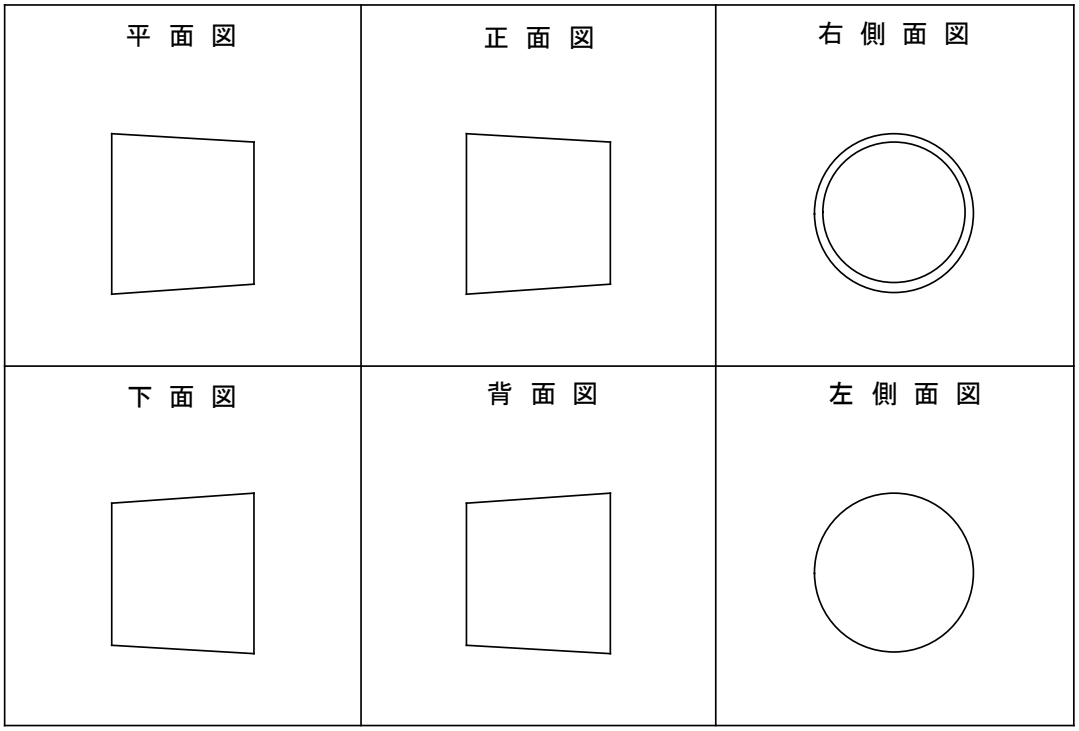

20.0 : 15.0	65.0 : 40.0	125.0 : 50.0	250.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 50.0	125.0 : 65.0	250.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 : 32.0	125.0 : 80.0	300.0 : 125.0
32.0 : 15.0	80.0 : 40.0	125.0 : 90.0	300.0 : 150.0
32.0 : 20.0	80.0 : 50.0	125.0 : 100.0	300.0 : 200.0
32.0 : 25.0	80.0 : 65.0	150.0 : 65.0	300.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 : 32.0	150.0 : 80.0	350.0 : 150.0
40.0 : 20.0	90.0 : 40.0	150.0 : 90.0	350.0 : 200.0
40.0 : 25.0	90.0 : 50.0	150.0 : 100.0	350.0 : 250.0
40.0 : 32.0	90.0 : 65.0	150.0 : 125.0	350.0 : 300.0
50.0 : 20.0	90.0 : 80.0	200.0 : 90.0	400.0 : 200.0
50.0 : 25.0	100.0 : 40.0	200.0 : 100.0	400.0 : 250.0
50.0 : 32.0	100.0 : 50.0	200.0 : 125.0	400.0 : 300.0
50.0 : 40.0	100.0 : 65.0	200.0 : 150.0	400.0 : 350.0
65.0 : 25.0	100.0 : 80.0	250.0 : 100.0	450.0 : 250.0
65.0 : 32.0	100.0 : 90.0	250.0 : 125.0	450.0 : 300.0

450.0 : 350.0	650.0 : 550.0	850.0 : 750.0	1050.0 : 950.0
450.0 : 400.0	650.0 : 600.0	850.0 : 800.0	1050.0 : 1000.0
500.0 : 300.0	700.0 : 500.0	900.0 : 700.0	1100.0 : 900.0
500.0 : 350.0	700.0 : 550.0	900.0 : 750.0	1100.0 : 950.0
500.0 : 400.0	700.0 : 600.0	900.0 : 800.0	1100.0 : 1000.0
500.0 : 450.0	700.0 : 650.0	900.0 : 850.0	1100.0 : 1050.0
550.0 : 350.0	750.0 : 550.0	950.0 : 750.0	1150.0 : 950.0
550.0 : 400.0	750.0 : 600.0	950.0 : 800.0	1150.0 : 1000.0
550.0 : 450.0	750.0 : 650.0	950.0 : 850.0	1150.0 : 1050.0
550.0 : 500.0	750.0 : 700.0	950.0 : 900.0	1150.0 : 1100.0
600.0 : 400.0	800.0 : 600.0	1000.0 : 800.0	1200.0 : 1000.0
600.0 : 450.0	800.0 : 650.0	1000.0 : 850.0	1200.0 : 1050.0
600.0 : 500.0	800.0 : 700.0	1000.0 : 900.0	1200.0 : 1100.0
600.0 : 550.0	800.0 : 750.0	1000.0 : 950.0	1200.0 : 1150.0
650.0 : 450.0	850.0 : 650.0	1050.0 : 850.0	
650.0 : 500.0	850.0 : 700.0	1050.0 : 900.0	

SUS304 S80-R(C) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ (SUS304 S80-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS304 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

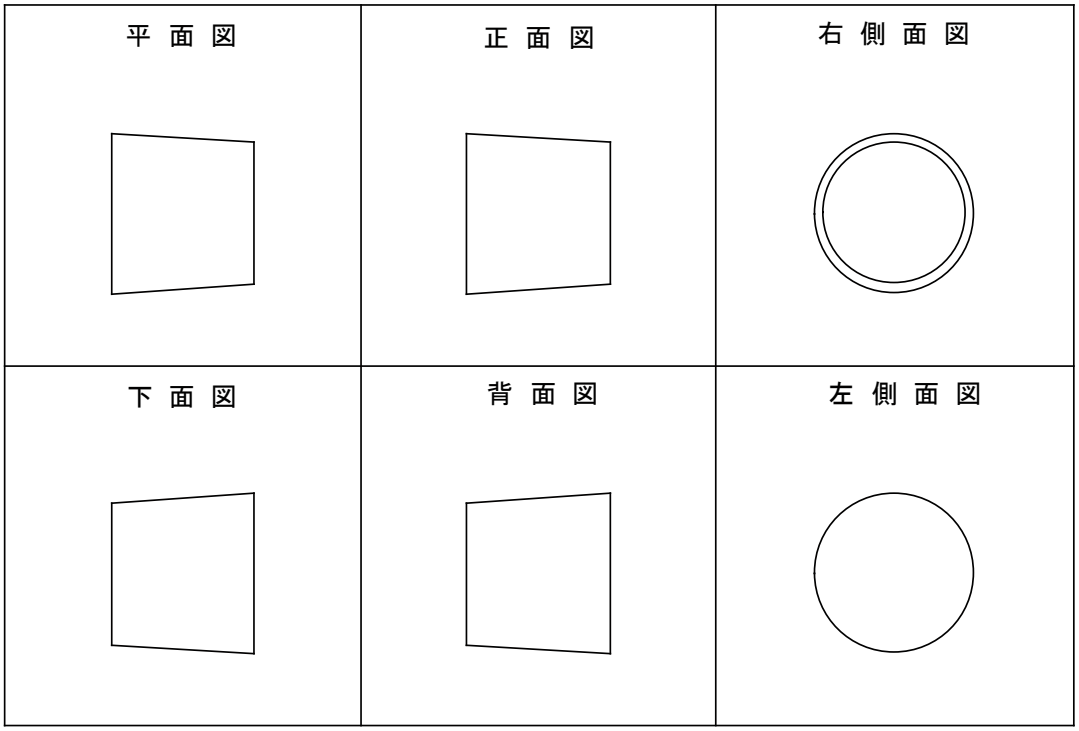

20.0 : 15.0	65.0 : 40.0	125.0 : 50.0	250.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 50.0	125.0 : 65.0	250.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 : 32.0	125.0 : 80.0	300.0 : 125.0
32.0 : 15.0	80.0 : 40.0	125.0 : 90.0	300.0 : 150.0
32.0 : 20.0	80.0 : 50.0	125.0 : 100.0	300.0 : 200.0
32.0 : 25.0	80.0 : 65.0	150.0 : 65.0	300.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 : 32.0	150.0 : 80.0	350.0 : 150.0
40.0 : 20.0	90.0 : 40.0	150.0 : 90.0	350.0 : 200.0
40.0 : 25.0	90.0 : 50.0	150.0 : 100.0	350.0 : 250.0
40.0 : 32.0	90.0 : 65.0	150.0 : 125.0	350.0 : 300.0
50.0 : 20.0	90.0 : 80.0	200.0 : 90.0	400.0 : 200.0
50.0 : 25.0	100.0 : 40.0	200.0 : 100.0	400.0 : 250.0
50.0 : 32.0	100.0 : 50.0	200.0 : 125.0	400.0 : 300.0
50.0 : 40.0	100.0 : 65.0	200.0 : 150.0	400.0 : 350.0
65.0 : 25.0	100.0 : 80.0	250.0 : 100.0	450.0 : 250.0
65.0 : 32.0	100.0 : 90.0	250.0 : 125.0	450.0 : 300.0

450.0 : 350.0
450.0 : 400.0
500.0 : 300.0
500.0 : 350.0
500.0 : 400.0
500.0 : 450.0
550.0 : 350.0
550.0 : 400.0
550.0 : 450.0
550.0 : 500.0
600.0 : 400.0
600.0 : 450.0
600.0 : 500.0
600.0 : 550.0
650.0 : 450.0
650.0 : 500.0
650.0 : 550.0
650.0 : 600.0
700.0 : 500.0
700.0 : 550.0
700.0 : 600.0
700.0 : 650.0
750.0 : 550.0
750.0 : 600.0
750.0 : 650.0
750.0 : 700.0
800.0 : 600.0
800.0 : 650.0
800.0 : 700.0
800.0 : 750.0
850.0 : 650.0
850.0 : 700.0
850.0 : 750.0
850.0 : 800.0
900.0 : 700.0
900.0 : 750.0
900.0 : 800.0
900.0 : 850.0
950.0 : 750.0
950.0 : 800.0
950.0 : 850.0
950.0 : 900.0
1000.0 : 800.0
1000.0 : 850.0
1000.0 : 900.0
1000.0 : 950.0
1050.0 : 850.0
1050.0 : 900.0
1050.0 : 950.0
1050.0 : 1000.0
1100.0 : 900.0
1100.0 : 950.0
1100.0 : 1000.0
1100.0 : 1050.0
1150.0 : 950.0
1150.0 : 1000.0
1150.0 : 1050.0
1150.0 : 1100.0
1200.0 : 1000.0
1200.0 : 1050.0
1200.0 : 1100.0
1200.0 : 1150.0

SUS316L S5S-R(C) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ (SUS316L S5S-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

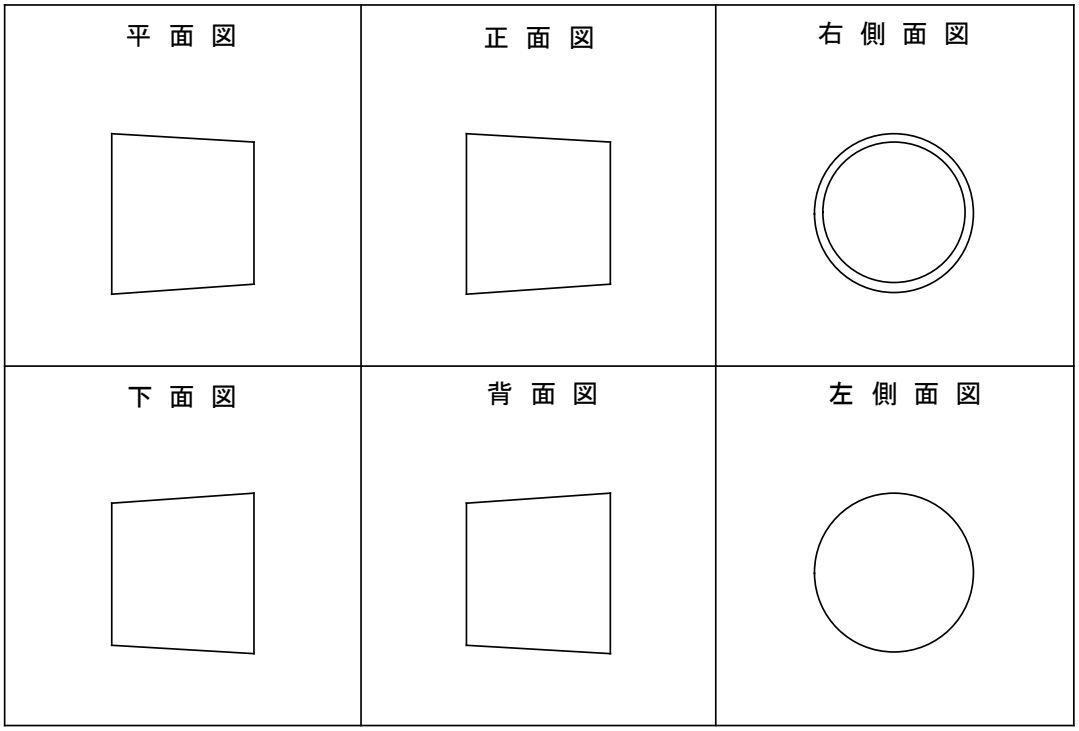

20.0 : 15.0	65.0 : 40.0	125.0 : 50.0	250.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 50.0	125.0 : 65.0	250.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 : 32.0	125.0 : 80.0	300.0 : 125.0
32.0 : 15.0	80.0 : 40.0	125.0 : 90.0	300.0 : 150.0
32.0 : 20.0	80.0 : 50.0	125.0 : 100.0	300.0 : 200.0
32.0 : 25.0	80.0 : 65.0	150.0 : 65.0	300.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 : 32.0	150.0 : 80.0	350.0 : 150.0
40.0 : 20.0	90.0 : 40.0	150.0 : 90.0	350.0 : 200.0
40.0 : 25.0	90.0 : 50.0	150.0 : 100.0	350.0 : 250.0
40.0 : 32.0	90.0 : 65.0	150.0 : 125.0	350.0 : 300.0
50.0 : 20.0	90.0 : 80.0	200.0 : 90.0	400.0 : 200.0
50.0 : 25.0	100.0 : 40.0	200.0 : 100.0	400.0 : 250.0
50.0 : 32.0	100.0 : 50.0	200.0 : 125.0	400.0 : 300.0
50.0 : 40.0	100.0 : 65.0	200.0 : 150.0	400.0 : 350.0
65.0 : 25.0	100.0 : 80.0	250.0 : 100.0	450.0 : 250.0
65.0 : 32.0	100.0 : 90.0	250.0 : 125.0	450.0 : 300.0

450.0 : 350.0	650.0 : 550.0	850.0 : 750.0	1050.0 : 950.0
450.0 : 400.0	650.0 : 600.0	850.0 : 800.0	1050.0 : 1000.0
500.0 : 300.0	700.0 : 500.0	900.0 : 700.0	1100.0 : 900.0
500.0 : 350.0	700.0 : 550.0	900.0 : 750.0	1100.0 : 950.0
500.0 : 400.0	700.0 : 600.0	900.0 : 800.0	1100.0 : 1000.0
500.0 : 450.0	700.0 : 650.0	900.0 : 850.0	1100.0 : 1050.0
550.0 : 350.0	750.0 : 550.0	950.0 : 750.0	1150.0 : 950.0
550.0 : 400.0	750.0 : 600.0	950.0 : 800.0	1150.0 : 1000.0
550.0 : 450.0	750.0 : 650.0	950.0 : 850.0	1150.0 : 1050.0
550.0 : 500.0	750.0 : 700.0	950.0 : 900.0	1150.0 : 1100.0
600.0 : 400.0	800.0 : 600.0	1000.0 : 800.0	1200.0 : 1000.0
600.0 : 450.0	800.0 : 650.0	1000.0 : 850.0	1200.0 : 1050.0
600.0 : 500.0	800.0 : 700.0	1000.0 : 900.0	1200.0 : 1100.0
600.0 : 550.0	800.0 : 750.0	1000.0 : 950.0	1200.0 : 1150.0
650.0 : 450.0	850.0 : 650.0	1050.0 : 850.0	
650.0 : 500.0	850.0 : 700.0	1050.0 : 900.0	

SUS316L S10S-R(C) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ (SUS316L S10S-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

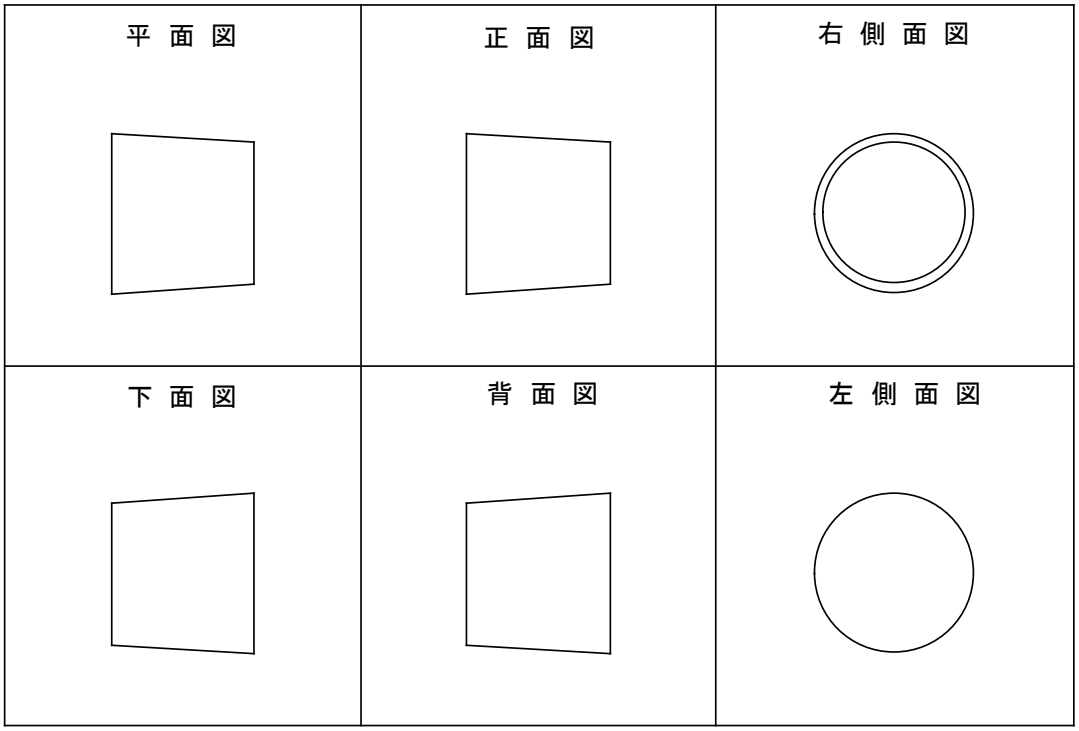

20.0	: 15.0	65.0	: 40.0	125.0	: 50.0	250.0	: 150.0
25.0	: 15.0	65.0	: 50.0	125.0	: 65.0	250.0	: 200.0
25.0	: 20.0	80.0	: 32.0	125.0	: 80.0	300.0	: 125.0
32.0	: 15.0	80.0	: 40.0	125.0	: 90.0	300.0	: 150.0
32.0	: 20.0	80.0	: 50.0	125.0	: 100.0	300.0	: 200.0
32.0	: 25.0	80.0	: 65.0	150.0	: 65.0	300.0	: 250.0
40.0	: 15.0	90.0	: 32.0	150.0	: 80.0	350.0	: 150.0
40.0	: 20.0	90.0	: 40.0	150.0	: 90.0	350.0	: 200.0
40.0	: 25.0	90.0	: 50.0	150.0	: 100.0	350.0	: 250.0
40.0	: 32.0	90.0	: 65.0	150.0	: 125.0	350.0	: 300.0
50.0	: 20.0	90.0	: 80.0	200.0	: 90.0	400.0	: 200.0
50.0	: 25.0	100.0	: 40.0	200.0	: 100.0	400.0	: 250.0
50.0	: 32.0	100.0	: 50.0	200.0	: 125.0	400.0	: 300.0
50.0	: 40.0	100.0	: 65.0	200.0	: 150.0	400.0	: 350.0
65.0	: 25.0	100.0	: 80.0	250.0	: 100.0	450.0	: 250.0
65.0	: 32.0	100.0	: 90.0	250.0	: 125.0	450.0	: 300.0

450.0 : 350.0	650.0 : 550.0	850.0 : 750.0	1050.0 : 950.0
450.0 : 400.0	650.0 : 600.0	850.0 : 800.0	1050.0 : 1000.0
500.0 : 300.0	700.0 : 500.0	900.0 : 700.0	1100.0 : 900.0
500.0 : 350.0	700.0 : 550.0	900.0 : 750.0	1100.0 : 950.0
500.0 : 400.0	700.0 : 600.0	900.0 : 800.0	1100.0 : 1000.0
500.0 : 450.0	700.0 : 650.0	900.0 : 850.0	1100.0 : 1050.0
550.0 : 350.0	750.0 : 550.0	950.0 : 750.0	1150.0 : 950.0
550.0 : 400.0	750.0 : 600.0	950.0 : 800.0	1150.0 : 1000.0
550.0 : 450.0	750.0 : 650.0	950.0 : 850.0	1150.0 : 1050.0
550.0 : 500.0	750.0 : 700.0	950.0 : 900.0	1150.0 : 1100.0
600.0 : 400.0	800.0 : 600.0	1000.0 : 800.0	1200.0 : 1000.0
600.0 : 450.0	800.0 : 650.0	1000.0 : 850.0	1200.0 : 1050.0
600.0 : 500.0	800.0 : 700.0	1000.0 : 900.0	1200.0 : 1100.0
600.0 : 550.0	800.0 : 750.0	1000.0 : 950.0	1200.0 : 1150.0
650.0 : 450.0	850.0 : 650.0	1050.0 : 850.0	
650.0 : 500.0	850.0 : 700.0	1050.0 : 900.0	

SUS316L S20S-R(C) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ (SUS316L S20S-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

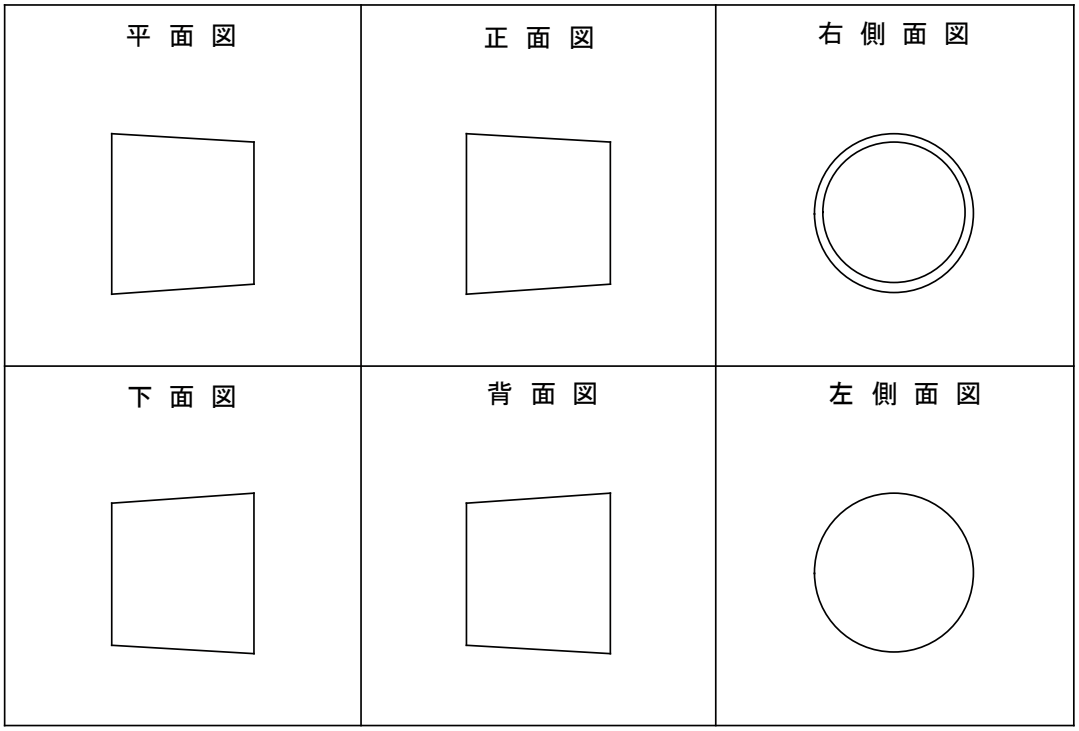

20.0 : 15.0	65.0 : 40.0	125.0 : 50.0	250.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 50.0	125.0 : 65.0	250.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 : 32.0	125.0 : 80.0	300.0 : 125.0
32.0 : 15.0	80.0 : 40.0	125.0 : 90.0	300.0 : 150.0
32.0 : 20.0	80.0 : 50.0	125.0 : 100.0	300.0 : 200.0
32.0 : 25.0	80.0 : 65.0	150.0 : 65.0	300.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 : 32.0	150.0 : 80.0	350.0 : 150.0
40.0 : 20.0	90.0 : 40.0	150.0 : 90.0	350.0 : 200.0
40.0 : 25.0	90.0 : 50.0	150.0 : 100.0	350.0 : 250.0
40.0 : 32.0	90.0 : 65.0	150.0 : 125.0	350.0 : 300.0
50.0 : 20.0	90.0 : 80.0	200.0 : 90.0	400.0 : 200.0
50.0 : 25.0	100.0 : 40.0	200.0 : 100.0	400.0 : 250.0
50.0 : 32.0	100.0 : 50.0	200.0 : 125.0	400.0 : 300.0
50.0 : 40.0	100.0 : 65.0	200.0 : 150.0	400.0 : 350.0
65.0 : 25.0	100.0 : 80.0	250.0 : 100.0	450.0 : 250.0
65.0 : 32.0	100.0 : 90.0	250.0 : 125.0	450.0 : 300.0

450.0 : 350.0	650.0 : 550.0	850.0 : 750.0	1050.0 : 950.0
450.0 : 400.0	650.0 : 600.0	850.0 : 800.0	1050.0 : 1000.0
500.0 : 300.0	700.0 : 500.0	900.0 : 700.0	1100.0 : 900.0
500.0 : 350.0	700.0 : 550.0	900.0 : 750.0	1100.0 : 950.0
500.0 : 400.0	700.0 : 600.0	900.0 : 800.0	1100.0 : 1000.0
500.0 : 450.0	700.0 : 650.0	900.0 : 850.0	1100.0 : 1050.0
550.0 : 350.0	750.0 : 550.0	950.0 : 750.0	1150.0 : 950.0
550.0 : 400.0	750.0 : 600.0	950.0 : 800.0	1150.0 : 1000.0
550.0 : 450.0	750.0 : 650.0	950.0 : 850.0	1150.0 : 1050.0
550.0 : 500.0	750.0 : 700.0	950.0 : 900.0	1150.0 : 1100.0
600.0 : 400.0	800.0 : 600.0	1000.0 : 800.0	1200.0 : 1000.0
600.0 : 450.0	800.0 : 650.0	1000.0 : 850.0	1200.0 : 1050.0
600.0 : 500.0	800.0 : 700.0	1000.0 : 900.0	1200.0 : 1100.0
600.0 : 550.0	800.0 : 750.0	1000.0 : 950.0	1200.0 : 1150.0
650.0 : 450.0	850.0 : 650.0	1050.0 : 850.0	
650.0 : 500.0	850.0 : 700.0	1050.0 : 900.0	

SUS316L S40-R(C) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ (SUS316L S40-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

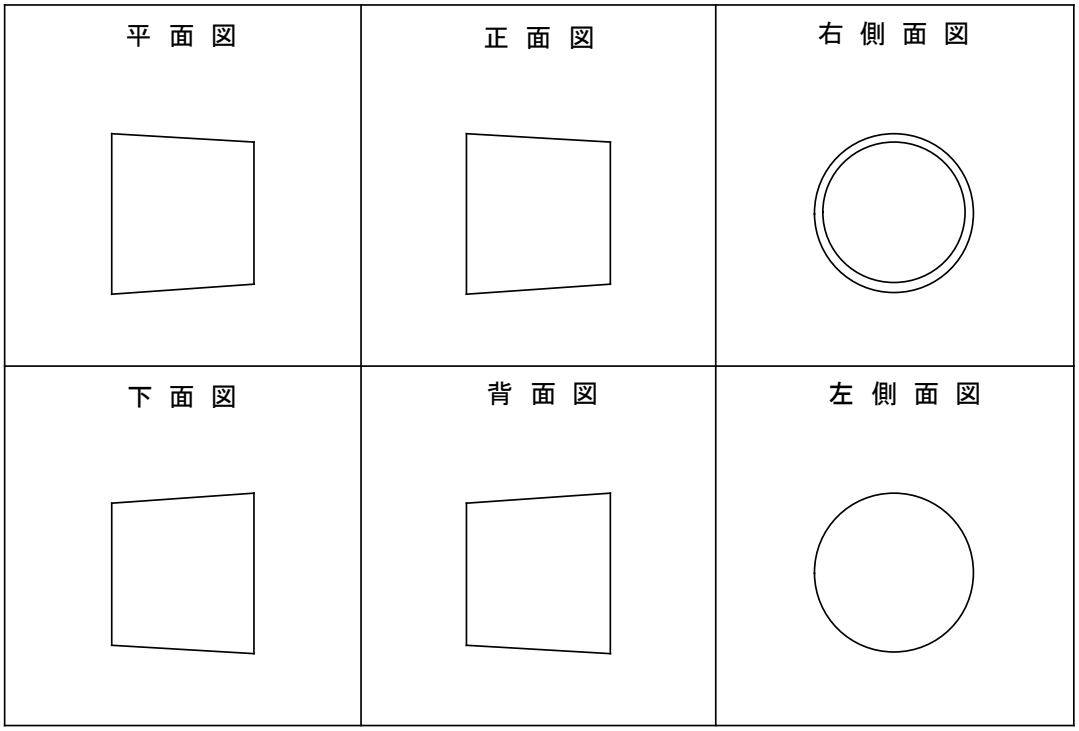

20.0	: 15.0	65.0	: 40.0	125.0	: 50.0	250.0	: 150.0
25.0	: 15.0	65.0	: 50.0	125.0	: 65.0	250.0	: 200.0
25.0	: 20.0	80.0	: 32.0	125.0	: 80.0	300.0	: 125.0
32.0	: 15.0	80.0	: 40.0	125.0	: 90.0	300.0	: 150.0
32.0	: 20.0	80.0	: 50.0	125.0	: 100.0	300.0	: 200.0
32.0	: 25.0	80.0	: 65.0	150.0	: 65.0	300.0	: 250.0
40.0	: 15.0	90.0	: 32.0	150.0	: 80.0	350.0	: 150.0
40.0	: 20.0	90.0	: 40.0	150.0	: 90.0	350.0	: 200.0
40.0	: 25.0	90.0	: 50.0	150.0	: 100.0	350.0	: 250.0
40.0	: 32.0	90.0	: 65.0	150.0	: 125.0	350.0	: 300.0
50.0	: 20.0	90.0	: 80.0	200.0	: 90.0	400.0	: 200.0
50.0	: 25.0	100.0	: 40.0	200.0	: 100.0	400.0	: 250.0
50.0	: 32.0	100.0	: 50.0	200.0	: 125.0	400.0	: 300.0
50.0	: 40.0	100.0	: 65.0	200.0	: 150.0	400.0	: 350.0
65.0	: 25.0	100.0	: 80.0	250.0	: 100.0	450.0	: 250.0
65.0	: 32.0	100.0	: 90.0	250.0	: 125.0	450.0	: 300.0

450.0 : 350.0
450.0 : 400.0
500.0 : 300.0
500.0 : 350.0
500.0 : 400.0
500.0 : 450.0
550.0 : 350.0
550.0 : 400.0
550.0 : 450.0
550.0 : 500.0
600.0 : 400.0
600.0 : 450.0
600.0 : 500.0
600.0 : 550.0
650.0 : 450.0
650.0 : 500.0
650.0 : 550.0
650.0 : 600.0
700.0 : 500.0
700.0 : 550.0
700.0 : 600.0
700.0 : 650.0
750.0 : 550.0
750.0 : 600.0
750.0 : 650.0
750.0 : 700.0
800.0 : 600.0
800.0 : 650.0
800.0 : 700.0
800.0 : 750.0
850.0 : 650.0
850.0 : 700.0
850.0 : 750.0
850.0 : 800.0
900.0 : 700.0
900.0 : 750.0
900.0 : 800.0
900.0 : 850.0
950.0 : 750.0
950.0 : 800.0
950.0 : 850.0
950.0 : 900.0
1000.0 : 800.0
1000.0 : 850.0
1000.0 : 900.0
1000.0 : 950.0
1050.0 : 850.0
1050.0 : 900.0
1050.0 : 950.0
1050.0 : 1000.0
1100.0 : 900.0
1100.0 : 950.0
1100.0 : 1000.0
1100.0 : 1050.0
1150.0 : 950.0
1150.0 : 1000.0
1150.0 : 1050.0
1150.0 : 1100.0
1200.0 : 1000.0
1200.0 : 1050.0
1200.0 : 1100.0
1200.0 : 1150.0

SUS316L S80-R(C) ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手 レデューサ (SUS316L S80-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS316L 配管用鋼製突合せ溶接式管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

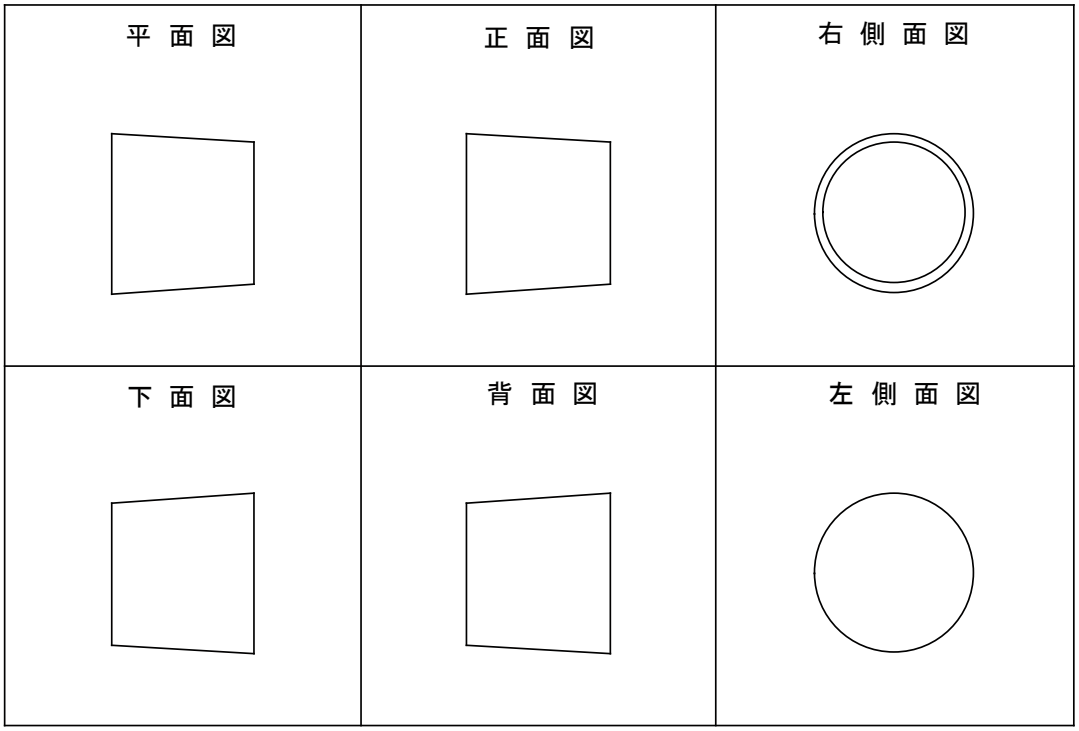

20.0 : 15.0	65.0 : 40.0	125.0 : 50.0	250.0 : 150.0
25.0 : 15.0	65.0 : 50.0	125.0 : 65.0	250.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 : 32.0	125.0 : 80.0	300.0 : 125.0
32.0 : 15.0	80.0 : 40.0	125.0 : 90.0	300.0 : 150.0
32.0 : 20.0	80.0 : 50.0	125.0 : 100.0	300.0 : 200.0
32.0 : 25.0	80.0 : 65.0	150.0 : 65.0	300.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 : 32.0	150.0 : 80.0	350.0 : 150.0
40.0 : 20.0	90.0 : 40.0	150.0 : 90.0	350.0 : 200.0
40.0 : 25.0	90.0 : 50.0	150.0 : 100.0	350.0 : 250.0
40.0 : 32.0	90.0 : 65.0	150.0 : 125.0	350.0 : 300.0
50.0 : 20.0	90.0 : 80.0	200.0 : 90.0	400.0 : 200.0
50.0 : 25.0	100.0 : 40.0	200.0 : 100.0	400.0 : 250.0
50.0 : 32.0	100.0 : 50.0	200.0 : 125.0	400.0 : 300.0
50.0 : 40.0	100.0 : 65.0	200.0 : 150.0	400.0 : 350.0
65.0 : 25.0	100.0 : 80.0	250.0 : 100.0	450.0 : 250.0
65.0 : 32.0	100.0 : 90.0	250.0 : 125.0	450.0 : 300.0

450.0 : 350.0	650.0 : 550.0	850.0 : 750.0	1050.0 : 950.0
450.0 : 400.0	650.0 : 600.0	850.0 : 800.0	1050.0 : 1000.0
500.0 : 300.0	700.0 : 500.0	900.0 : 700.0	1100.0 : 900.0
500.0 : 350.0	700.0 : 550.0	900.0 : 750.0	1100.0 : 950.0
500.0 : 400.0	700.0 : 600.0	900.0 : 800.0	1100.0 : 1000.0
500.0 : 450.0	700.0 : 650.0	900.0 : 850.0	1100.0 : 1050.0
550.0 : 350.0	750.0 : 550.0	950.0 : 750.0	1150.0 : 950.0
550.0 : 400.0	750.0 : 600.0	950.0 : 800.0	1150.0 : 1000.0
550.0 : 450.0	750.0 : 650.0	950.0 : 850.0	1150.0 : 1050.0
550.0 : 500.0	750.0 : 700.0	950.0 : 900.0	1150.0 : 1100.0
600.0 : 400.0	800.0 : 600.0	1000.0 : 800.0	1200.0 : 1000.0
600.0 : 450.0	800.0 : 650.0	1000.0 : 850.0	1200.0 : 1050.0
600.0 : 500.0	800.0 : 700.0	1000.0 : 900.0	1200.0 : 1100.0
600.0 : 550.0	800.0 : 750.0	1000.0 : 950.0	1200.0 : 1150.0
650.0 : 450.0	850.0 : 650.0	1050.0 : 850.0	
650.0 : 500.0	850.0 : 700.0	1050.0 : 900.0	

PA12 S/40-R(C) 配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心 (PA12S/40-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

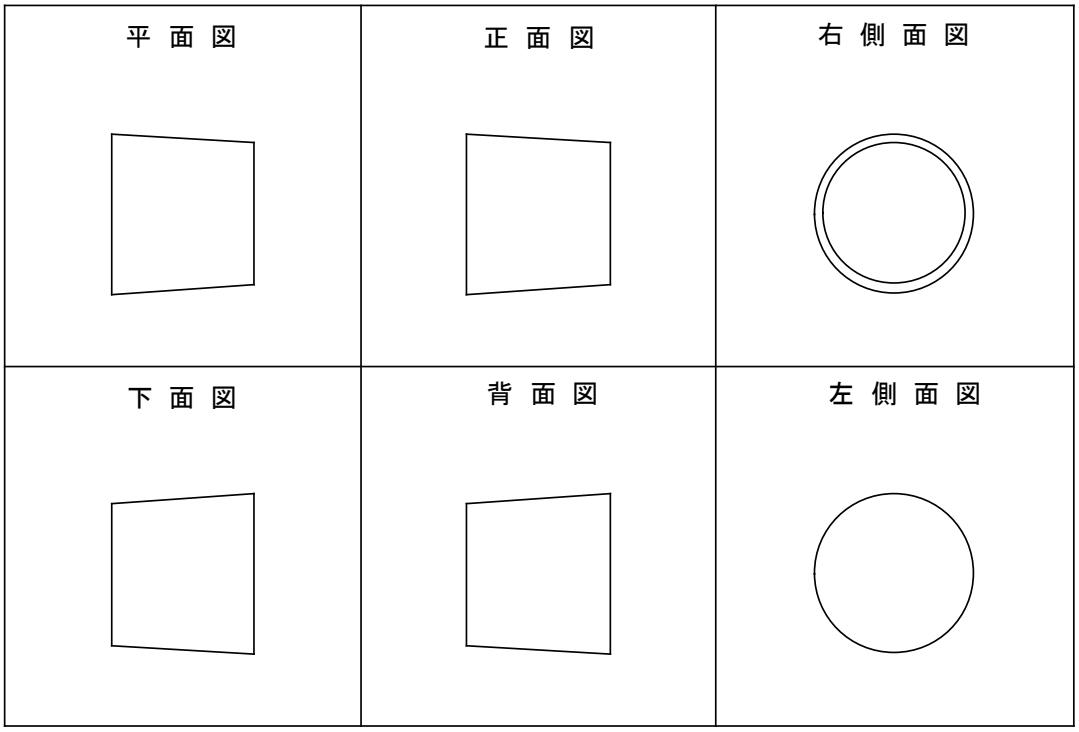

20.0	: 15.0	65.0	: 50.0	125.0	: 80.0	300.0	: 150.0
25.0	: 15.0	80.0	: 32.0	125.0	: 90.0	300.0	: 200.0
25.0	: 20.0	80.0	: 40.0	125.0	: 100.0	300.0	: 250.0
32.0	: 15.0	80.0	: 50.0	150.0	: 65.0	350.0	: 150.0
32.0	: 20.0	80.0	: 65.0	150.0	: 80.0	350.0	: 200.0
32.0	: 25.0	90.0	: 32.0	150.0	: 90.0	350.0	: 250.0
40.0	: 15.0	90.0	: 40.0	150.0	: 100.0	350.0	: 300.0
40.0	: 20.0	90.0	: 50.0	150.0	: 125.0	400.0	: 200.0
40.0	: 25.0	90.0	: 65.0	200.0	: 90.0	400.0	: 250.0
40.0	: 32.0	90.0	: 80.0	200.0	: 100.0	400.0	: 300.0
50.0	: 20.0	100.0	: 40.0	200.0	: 125.0	400.0	: 350.0
50.0	: 25.0	100.0	: 50.0	200.0	: 150.0	450.0	: 250.0
50.0	: 32.0	100.0	: 65.0	250.0	: 100.0	450.0	: 300.0
50.0	: 40.0	100.0	: 80.0	250.0	: 125.0	450.0	: 350.0
65.0	: 25.0	100.0	: 90.0	250.0	: 150.0	450.0	: 400.0
65.0	: 32.0	125.0	: 50.0	250.0	: 200.0	500.0	: 300.0
65.0	: 40.0	125.0	: 65.0	300.0	: 125.0	500.0	: 350.0

500.0 : 400.0
500.0 : 450.0
550.0 : 350.0
550.0 : 400.0
550.0 : 450.0
550.0 : 500.0
600.0 : 400.0
600.0 : 450.0
600.0 : 500.0
600.0 : 550.0
650.0 : 450.0
650.0 : 500.0
650.0 : 550.0
650.0 : 600.0
700.0 : 500.0
700.0 : 550.0
700.0 : 600.0
700.0 : 650.0
750.0 : 550.0
750.0 : 600.0
750.0 : 650.0
750.0 : 700.0
800.0 : 600.0
800.0 : 650.0
800.0 : 700.0
800.0 : 750.0
850.0 : 650.0
850.0 : 700.0
850.0 : 750.0
850.0 : 800.0
900.0 : 700.0
900.0 : 750.0
900.0 : 800.0
900.0 : 850.0
950.0 : 750.0
950.0 : 800.0
950.0 : 850.0
950.0 : 900.0
1000.0 : 800.0
1000.0 : 850.0
1000.0 : 900.0
1000.0 : 950.0
1050.0 : 850.0
1050.0 : 900.0
1050.0 : 950.0
1050.0 : 1000.0
1100.0 : 900.0
1100.0 : 950.0
1100.0 : 1000.0
1100.0 : 1050.0
1150.0 : 950.0
1150.0 : 1000.0
1150.0 : 1050.0
1150.0 : 1100.0
1200.0 : 1000.0
1200.0 : 1050.0
1200.0 : 1100.0
1200.0 : 1150.0

PA12 S/80-R(C) 配管用鋼製突合せ溶接式継手 レデューサ同心 (PA12S/80-R(C))

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

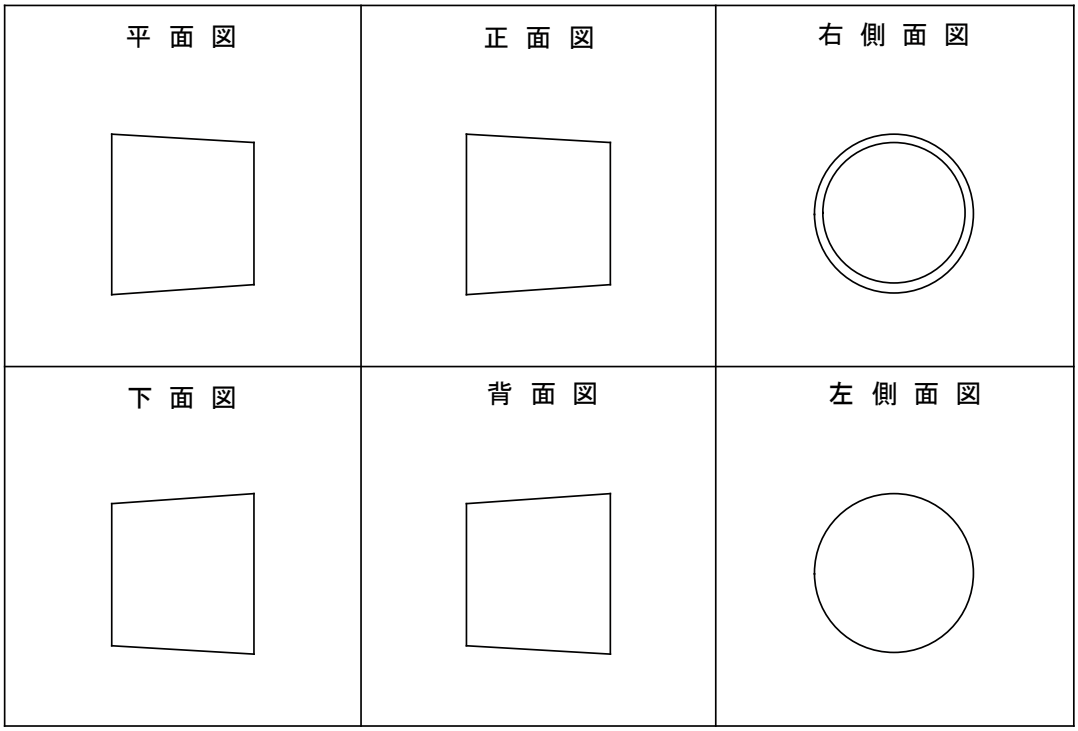

20.0 : 15.0	65.0 : 50.0	125.0 : 80.0	300.0 : 150.0
25.0 : 15.0	80.0 : 32.0	125.0 : 90.0	300.0 : 200.0
25.0 : 20.0	80.0 : 40.0	125.0 : 100.0	300.0 : 250.0
32.0 : 15.0	80.0 : 50.0	150.0 : 65.0	350.0 : 150.0
32.0 : 20.0	80.0 : 65.0	150.0 : 80.0	350.0 : 200.0
32.0 : 25.0	90.0 : 32.0	150.0 : 90.0	350.0 : 250.0
40.0 : 15.0	90.0 : 40.0	150.0 : 100.0	350.0 : 300.0
40.0 : 20.0	90.0 : 50.0	150.0 : 125.0	400.0 : 200.0
40.0 : 25.0	90.0 : 65.0	200.0 : 90.0	400.0 : 250.0
40.0 : 32.0	90.0 : 80.0	200.0 : 100.0	400.0 : 300.0
50.0 : 20.0	100.0 : 40.0	200.0 : 125.0	400.0 : 350.0
50.0 : 25.0	100.0 : 50.0	200.0 : 150.0	450.0 : 250.0
50.0 : 32.0	100.0 : 65.0	250.0 : 100.0	450.0 : 300.0
50.0 : 40.0	100.0 : 80.0	250.0 : 125.0	450.0 : 350.0
65.0 : 25.0	100.0 : 90.0	250.0 : 150.0	450.0 : 400.0
65.0 : 32.0	125.0 : 50.0	250.0 : 200.0	500.0 : 300.0
65.0 : 40.0	125.0 : 65.0	300.0 : 125.0	500.0 : 350.0

500.0 : 400.0
500.0 : 450.0
550.0 : 350.0
550.0 : 400.0
550.0 : 450.0
550.0 : 500.0
600.0 : 400.0
600.0 : 450.0
600.0 : 500.0
600.0 : 550.0
650.0 : 450.0
650.0 : 500.0
650.0 : 550.0
650.0 : 600.0
700.0 : 500.0
700.0 : 550.0
700.0 : 600.0
700.0 : 650.0
750.0 : 550.0
750.0 : 600.0
750.0 : 650.0
750.0 : 700.0
800.0 : 600.0
800.0 : 650.0
800.0 : 700.0
800.0 : 750.0
850.0 : 650.0
850.0 : 700.0
850.0 : 750.0
850.0 : 800.0
900.0 : 700.0
900.0 : 750.0
900.0 : 800.0
900.0 : 850.0
950.0 : 750.0
950.0 : 800.0
950.0 : 850.0
950.0 : 900.0
1000.0 : 800.0
1000.0 : 850.0
1000.0 : 900.0
1000.0 : 950.0
1050.0 : 850.0
1050.0 : 900.0
1050.0 : 950.0
1050.0 : 1000.0
1100.0 : 900.0
1100.0 : 950.0
1100.0 : 1000.0
1100.0 : 1050.0
1150.0 : 950.0
1150.0 : 1000.0
1150.0 : 1050.0
1150.0 : 1100.0
1200.0 : 1000.0
1200.0 : 1050.0
1200.0 : 1100.0
1200.0 : 1150.0

HF-FS-OB　JFEポリブテン管用継手 H種めねじ付ソケット(一体型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　15.0

HF-MS-OB　JFEポリブテン管用継手 H種おねじ付ソケット(一体型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

13.0　：　15.0

HF-SMKFL-M　JFEポリブテン管用継手 PBフランジシモク(平板)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

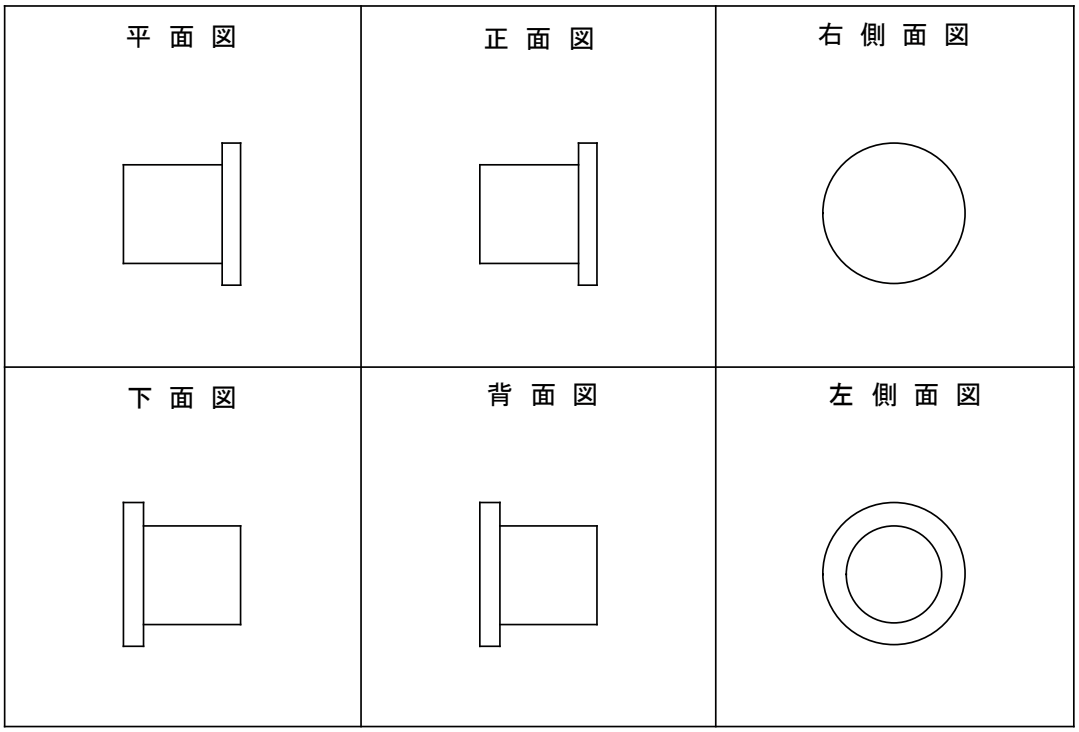

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0

HF-UNS-OB　JFEポリブテン管用継手 H種ユニオンソケット(一体型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　15.0

HF-VLVS-F　JFEポリブテン管用継手 H種バルブソケット(めねじ付)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

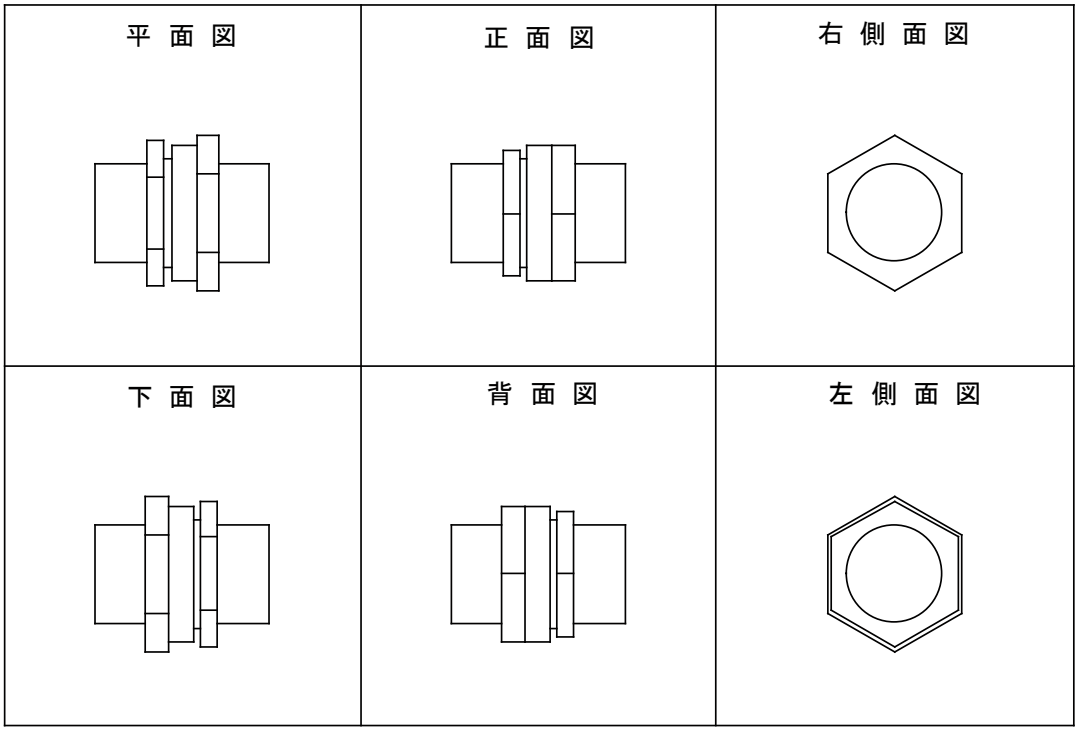

13.0　:　15.0
16.0　:　15.0
16.0　:　20.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

HF-VLVS-WS　JFEポリブテン管用継手 H種給水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　：　15.0

HF-WS-OB　JFEポリブテン管用継手 H種給水栓ソケット(一体型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　：　15.0

HTDV-IN　高温排水用HTDV継手 インクリーザ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HTDV 高温排水用継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

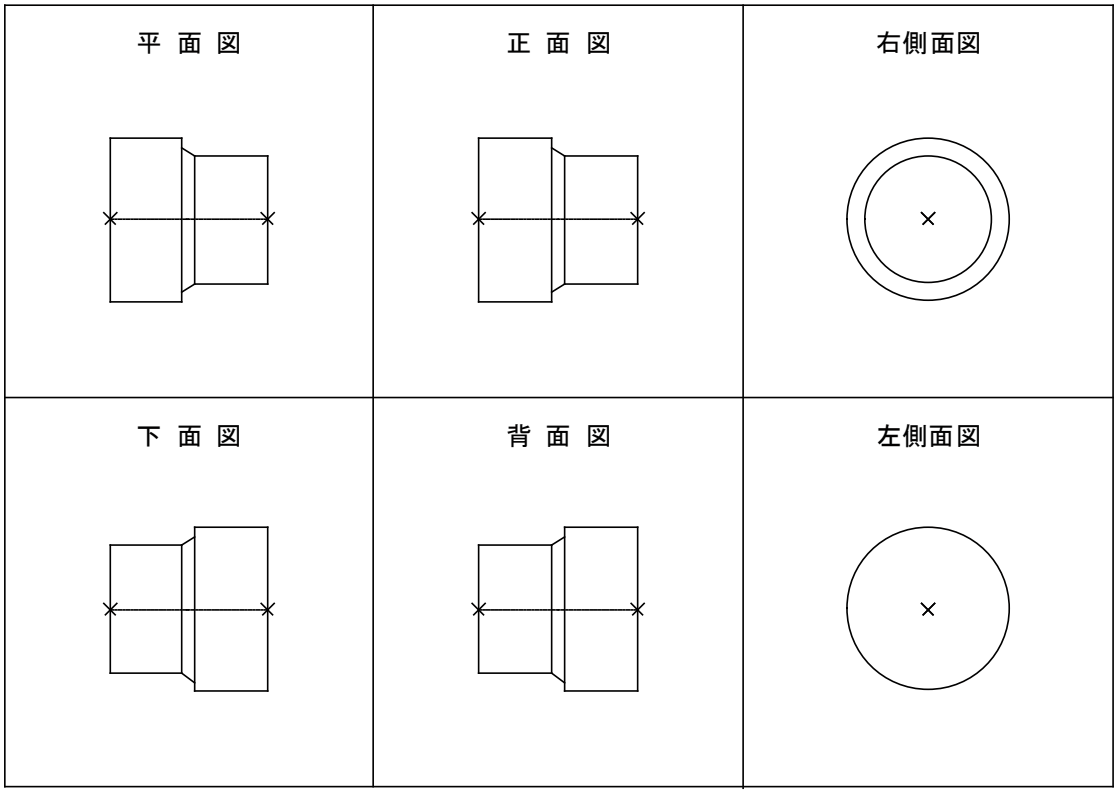

50.0: 40.0
100.0: 75.0

K-TRRW-1　異径ジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

280.0 : 280.0
280.0 : 420.0
280.0 : 560.0
280.0 : 840.0
420.0 : 420.0
420.0 : 560.0
420.0 : 840.0
560.0 : 560.0
560.0 : 840.0
840.0 : 840.0

KH-F　エスロカチット ユニオン継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0
15.0: 16.0
20.0: 13.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0

KH-MA　エスロカチット メスねじアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ソケット］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0
15.0: 16.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0

KH-MAZ　エスロカチット　座付きソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ソケット］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平　面　図	正　面　図	右側面図
		
下　面　図	背　面　図	左側面図
		

15.0: 13.0

KH-OA　エスロカチット オスねじアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0
15.0: 16.0
20.0: 13.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0

KH-OAL　エスロカチット 胴長オスねじアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0

KH-S エスロカチット ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ソケット］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0: 10.0
13.0: 13.0
16.0: 16.0
20.0: 20.0
13.0: 10.0
16.0: 13.0
13.0: 20.0
16.0: 20.0

KH-SE　エスロカチットE ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［エスロカチットE］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
16.0: 13.0
16.0: 16.0

KH-TS　エスロカチット　継手一体型止水栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0

KH-VA　エスロカチット　バルブ付きアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0
15.0: 16.0

KH-YCS　エスロカチット　床出し調節ジョイント　ストレート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ジョイント］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0

KH-YLS　エスロカチット　床出し調節ジョイント　ストレート(ロング)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ジョイント］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0

KH-YSL　エスロカチット　床出しソケットL

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ソケット］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 15.0

KH-YSM　エスロカチット　床出しソケットM

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ソケット］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 15.0

KH-YSS　エスロカチット　床出しソケットS

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ソケット］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 15.0

KH-ZS　エスロカチット　座付きソケットロング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［KH 架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手］－［ソケット］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平　面　図	正　面　図	右側面図
		
下　面　図	背　面　図	左側面図
		

15.0: 13.0

PEP-KR　水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受レデューサー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

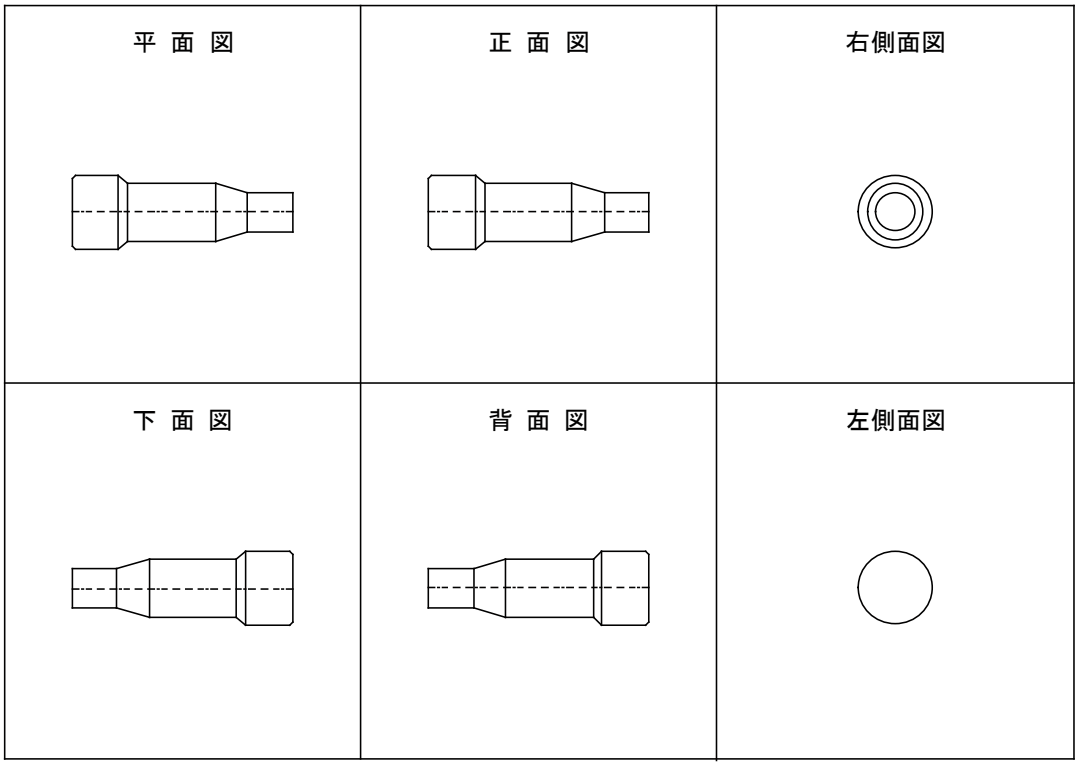

75.0	:	50.0
100.0	:	50.0
100.0	:	75.0
150.0	:	100.0

PEP-S　水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

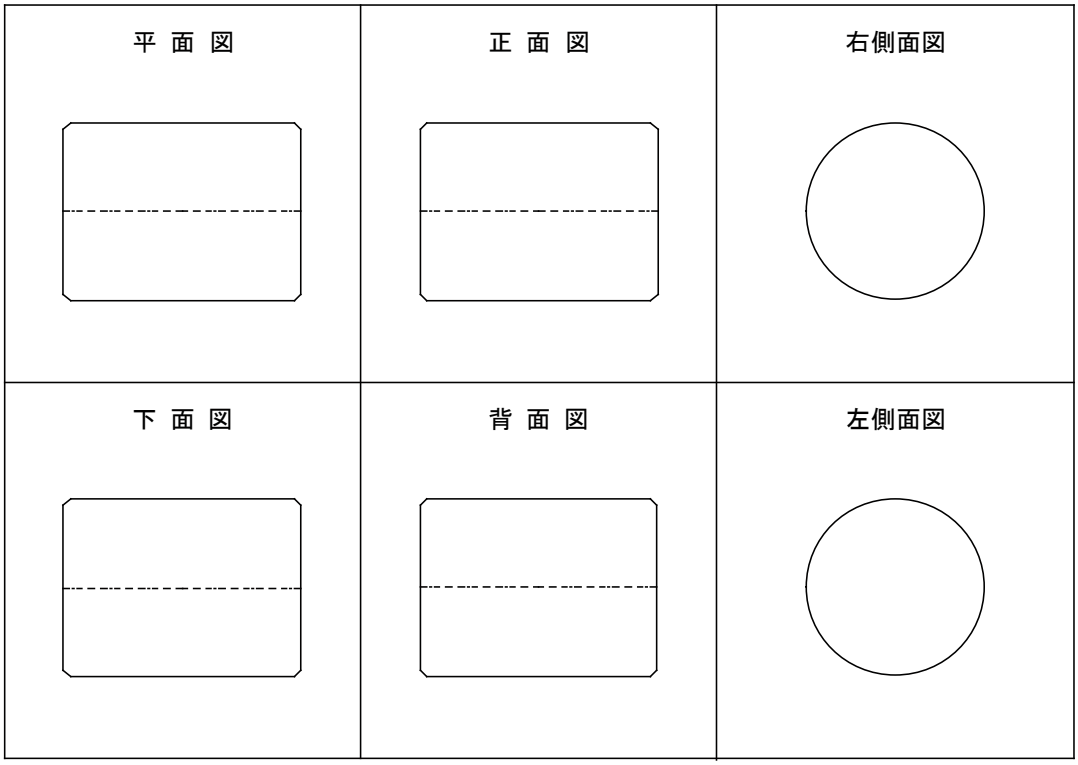

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

PEP-SR　水道配水用ポリエチレン管継手 レデューサー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

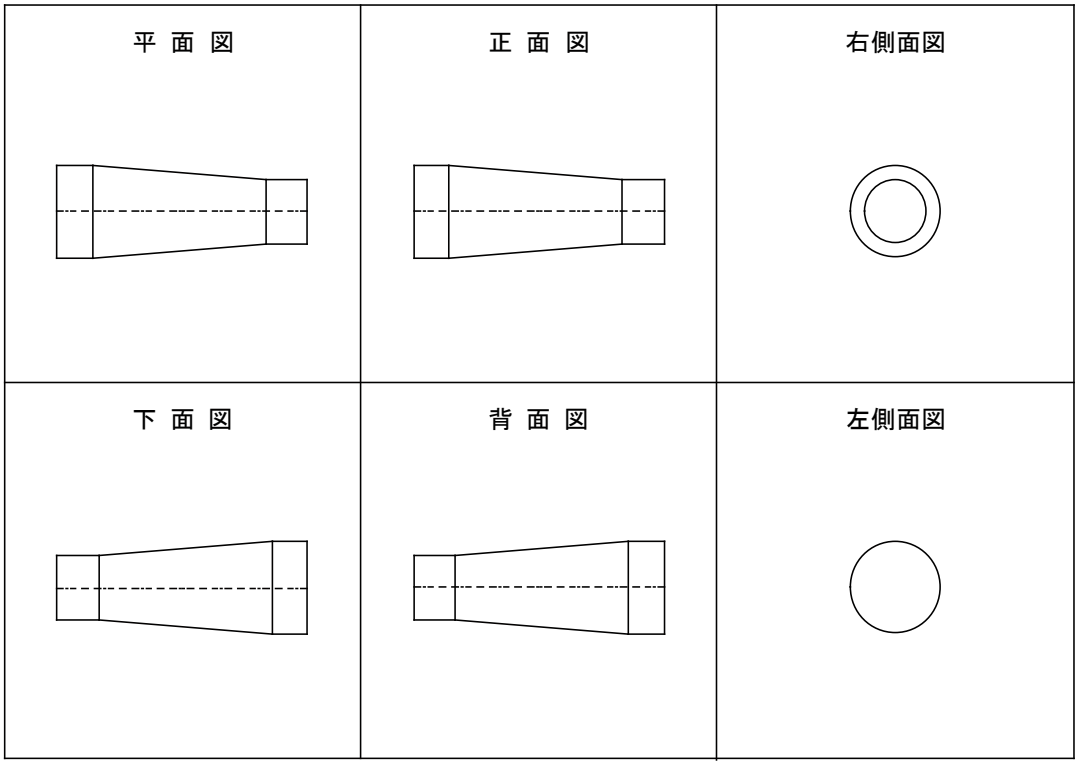

75.0	:	50.0
100.0	:	50.0
100.0	:	75.0
150.0	:	100.0
200.0	:	75.0
200.0	:	100.0
200.0	:	150.0

PE-RS ガス用ポリエチレン管継手 EF異径ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［PE ガス用ポリエチレン管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

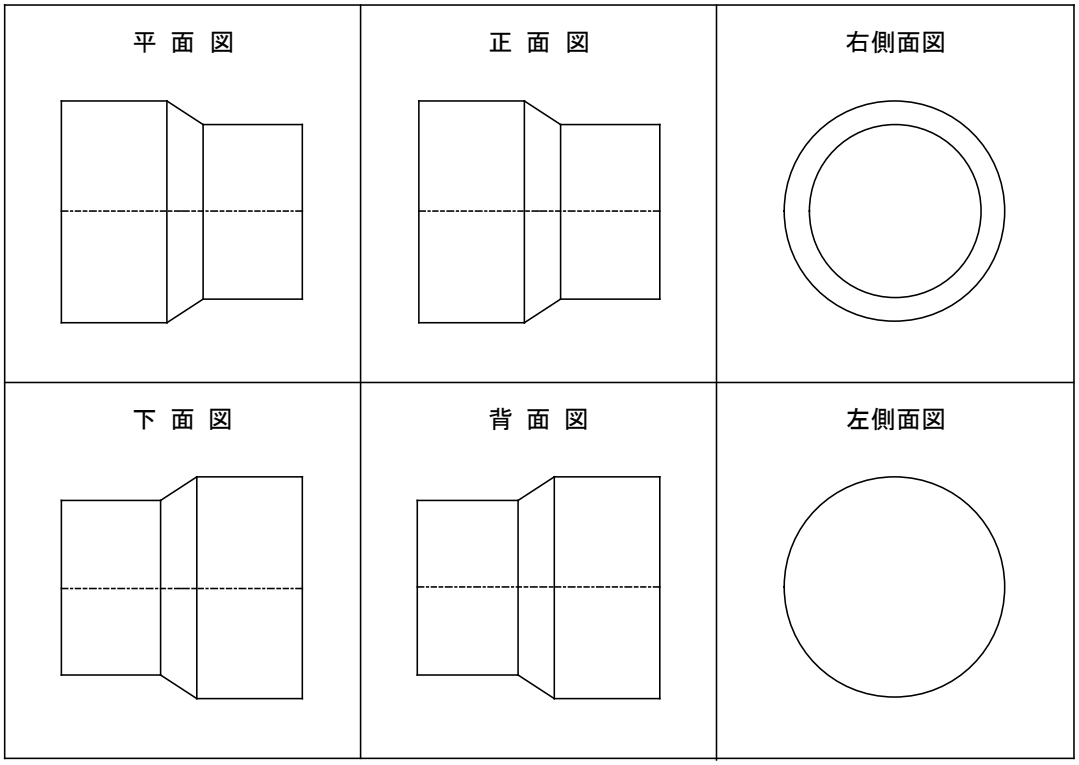

30.0 : 25.0
50.0 : 30.0
75.0 : 50.0
100.0 : 75.0

PM-NAF-JRD プッシュマスター 水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［リフォーム用部材］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 15.0
16.0: 15.0

PM-NCS　プッシュマスター　コネクターストレート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［コネクター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
16.0: 13.0
20.0: 13.0
16.0: 16.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0

PM-NSF　プッシュマスター メスネジソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0
20.0: 16.0

PM-NSK13X16JH プッシュマスター 13X16変換レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

16.0: 13.0

PM-NSK20J プッシュマスター PLⅡ・PM変換レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0: 20.0

PM-NSM　プッシュマスター　オスネジソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0
20.0: 16.0

strtg-3　一般用 45° Y＋キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

strtr-3　冷媒用90°エルボ返し

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

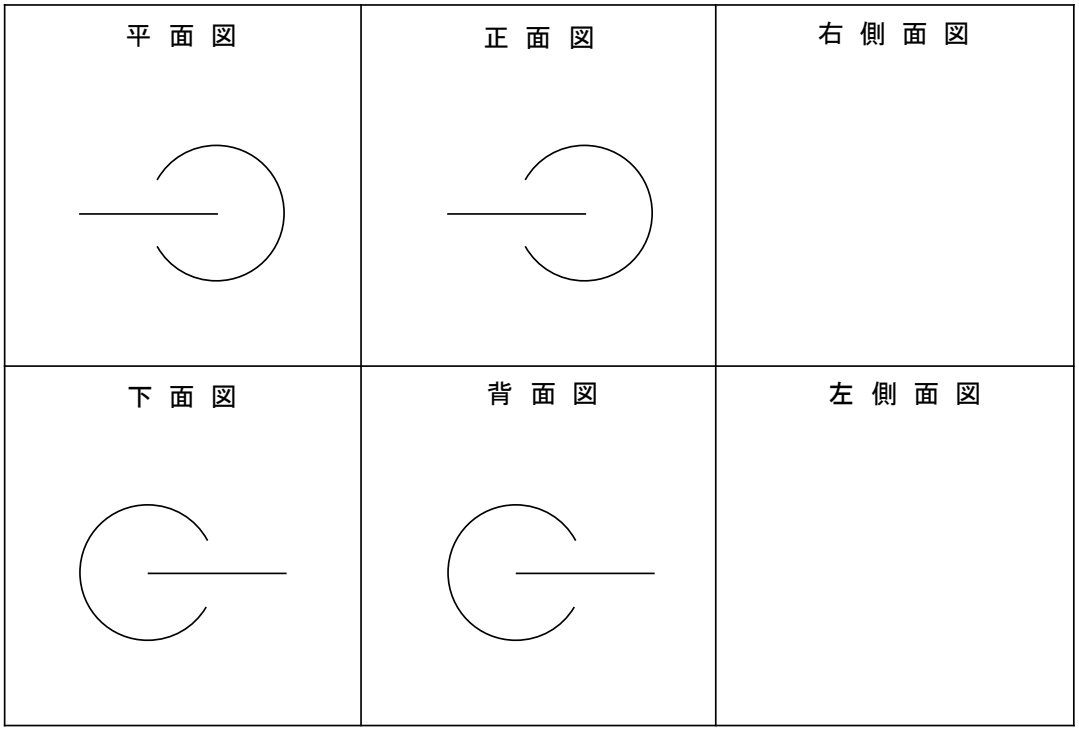

12.7, 6.4 : 12.7, 6.4	19.1, 9.5 : 12.7, 6.4	25.4,12.7 : 12.7, 6.4	31.8,15.9 : 12.7, 6.4
12.7, 6.4 : 15.9, 9.5	19.1, 9.5 : 15.9, 9.5	25.4,12.7 : 15.9, 9.5	31.8,15.9 : 15.9, 9.5
12.7, 6.4 : 19.1, 9.5	19.1, 9.5 : 19.1, 9.5	25.4,12.7 : 19.1, 9.5	31.8,15.9 : 19.1, 9.5
12.7, 6.4 : 22.2, 9.5	19.1, 9.5 : 22.2, 9.5	25.4,12.7 : 22.2, 9.5	31.8,15.9 : 22.2, 9.5
12.7, 6.4 : 25.4,12.7	19.1, 9.5 : 25.4,12.7	25.4,12.7 : 25.4,12.7	31.8,15.9 : 25.4,12.7
12.7, 6.4 : 28.6,12.7	19.1, 9.5 : 28.6,12.7	25.4,12.7 : 28.6,12.7	31.8,15.9 : 28.6,12.7
12.7, 6.4 : 31.8,15.9	19.1, 9.5 : 31.8,15.9	25.4,12.7 : 31.8,15.9	31.8,15.9 : 31.8,15.9
12.7, 6.4 : 38.1,15.9	19.1, 9.5 : 38.1,15.9	25.4,12.7 : 38.1,15.9	31.8,15.9 : 38.1,15.9
12.7, 6.4 : 38.1,19.1	19.1, 9.5 : 38.1,19.1	25.4,12.7 : 38.1,19.1	31.8,15.9 : 38.1,19.1
15.9, 9.5 : 12.7, 6.4	22.2, 9.5 : 12.7, 6.4	28.6,12.7 : 12.7, 6.4	38.1,15.9 : 12.7, 6.4
15.9, 9.5 : 15.9, 9.5	22.2, 9.5 : 15.9, 9.5	28.6,12.7 : 15.9, 9.5	38.1,15.9 : 15.9, 9.5
15.9, 9.5 : 19.1, 9.5	22.2, 9.5 : 19.1, 9.5	28.6,12.7 : 19.1, 9.5	38.1,15.9 : 19.1, 9.5
15.9, 9.5 : 22.2, 9.5	22.2, 9.5 : 22.2, 9.5	28.6,12.7 : 22.2, 9.5	38.1,15.9 : 22.2, 9.5
15.9, 9.5 : 25.4,12.7	22.2, 9.5 : 25.4,12.7	28.6,12.7 : 25.4,12.7	38.1,15.9 : 25.4,12.7
15.9, 9.5 : 28.6,12.7	22.2, 9.5 : 28.6,12.7	28.6,12.7 : 28.6,12.7	38.1,15.9 : 28.6,12.7
15.9, 9.5 : 31.8,15.9	22.2, 9.5 : 31.8,15.9	28.6,12.7 : 31.8,15.9	38.1,15.9 : 31.8,15.9
15.9, 9.5 : 38.1,15.9	22.2, 9.5 : 38.1,15.9	28.6,12.7 : 38.1,15.9	38.1,15.9 : 38.1,15.9
15.9, 9.5 : 38.1,19.1	22.2, 9.5 : 38.1,19.1	28.6,12.7 : 38.1,19.1	38.1,15.9 : 38.1,19.1

38.1,19.1 : 12.7, 6.4
38.1,19.1 : 15.9, 9.5
38.1,19.1 : 19.1, 9.5
38.1,19.1 : 22.2, 9.5
38.1,19.1 : 25.4,12.7
38.1,19.1 : 28.6,12.7
38.1,19.1 : 31.8,15.9
38.1,19.1 : 38.1,15.9
38.1,19.1 : 38.1,19.1

strtg-8　一般用 レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［08-ルート直線複合］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

SUS-SW-FC　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 フルカップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SAS-SW 配管用ステンレス製差込溶接式継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

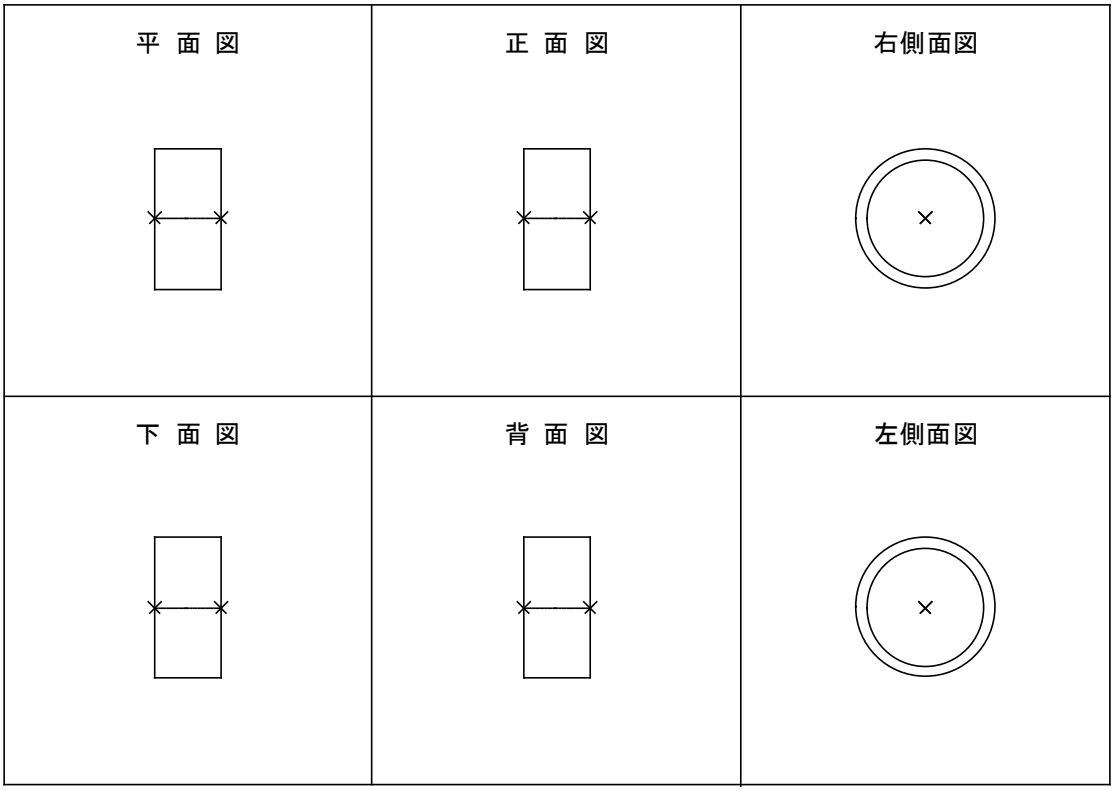

6.0:6.0
8.0:8.0
10.0:10.0
15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0

SUS-SW-HC 配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 ハーフカップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SAS-SW 配管用ステンレス製差込溶接式継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

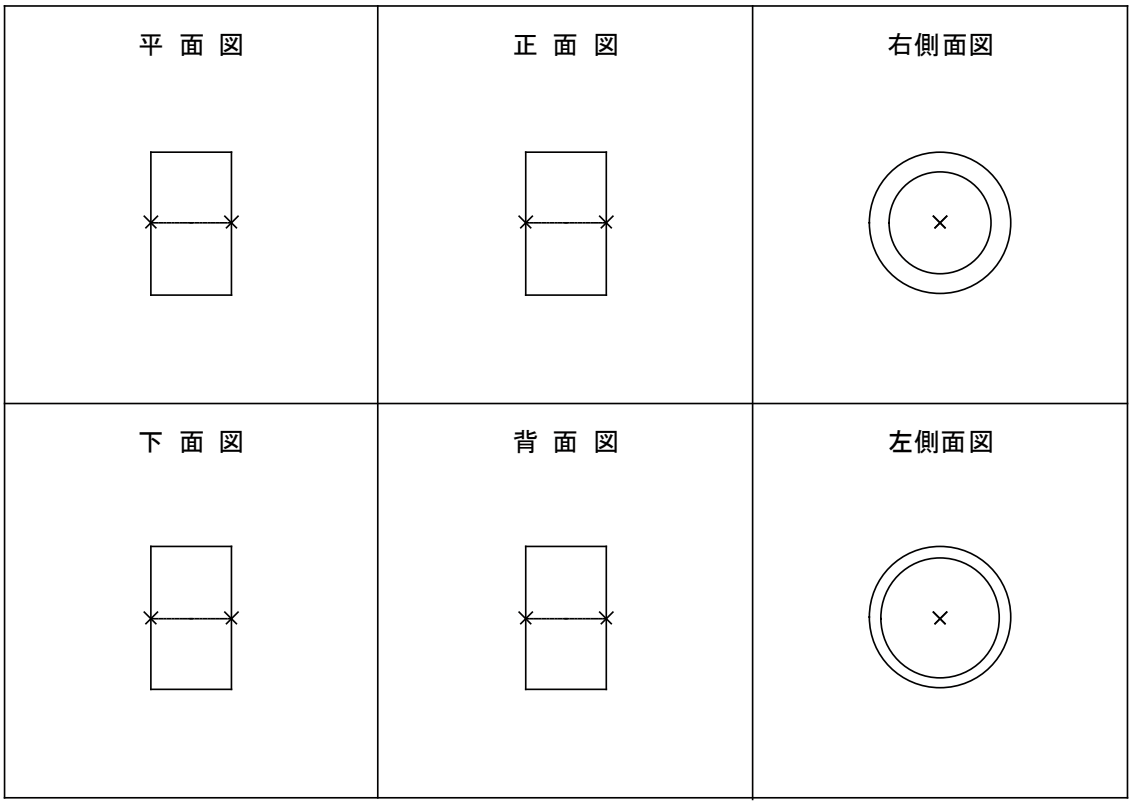

6.0:6.0
8.0:8.0
10.0:10.0
15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0

UX-砲金製ﾒｽｵｽｿｹｯﾄ　UX継手　メスオスソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［UX UX継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

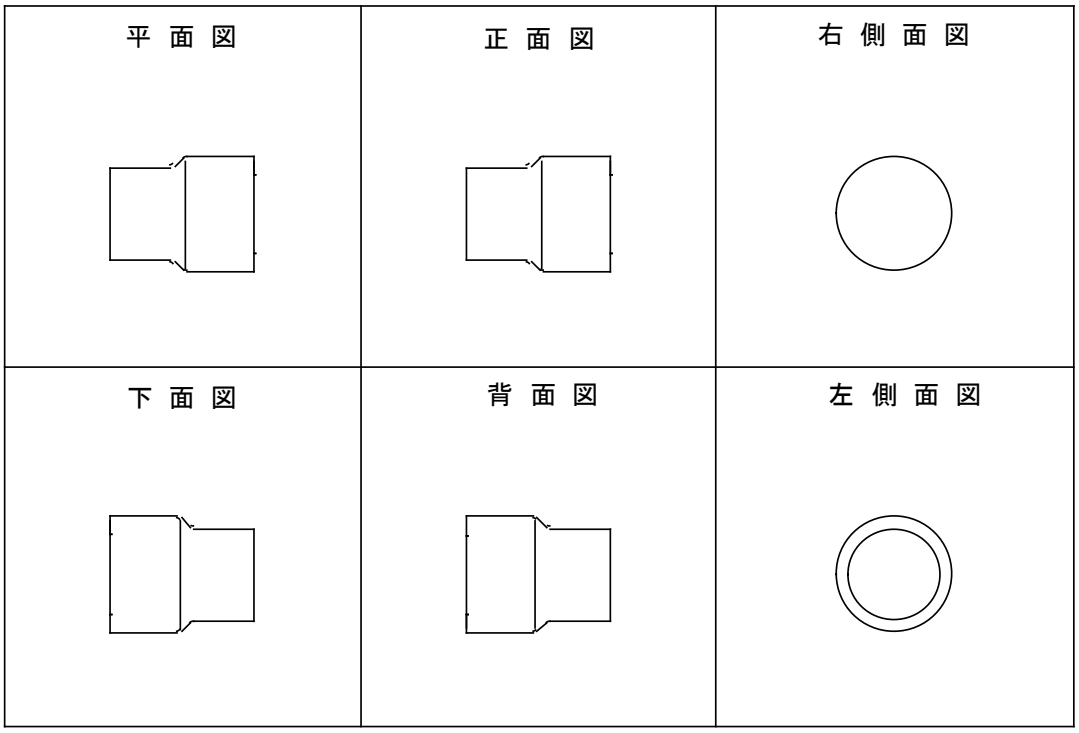

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0

UX-絶縁ﾒｽｵｽｿｹｯﾄ　UX継手　絶縁メスオスソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［UX UX継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

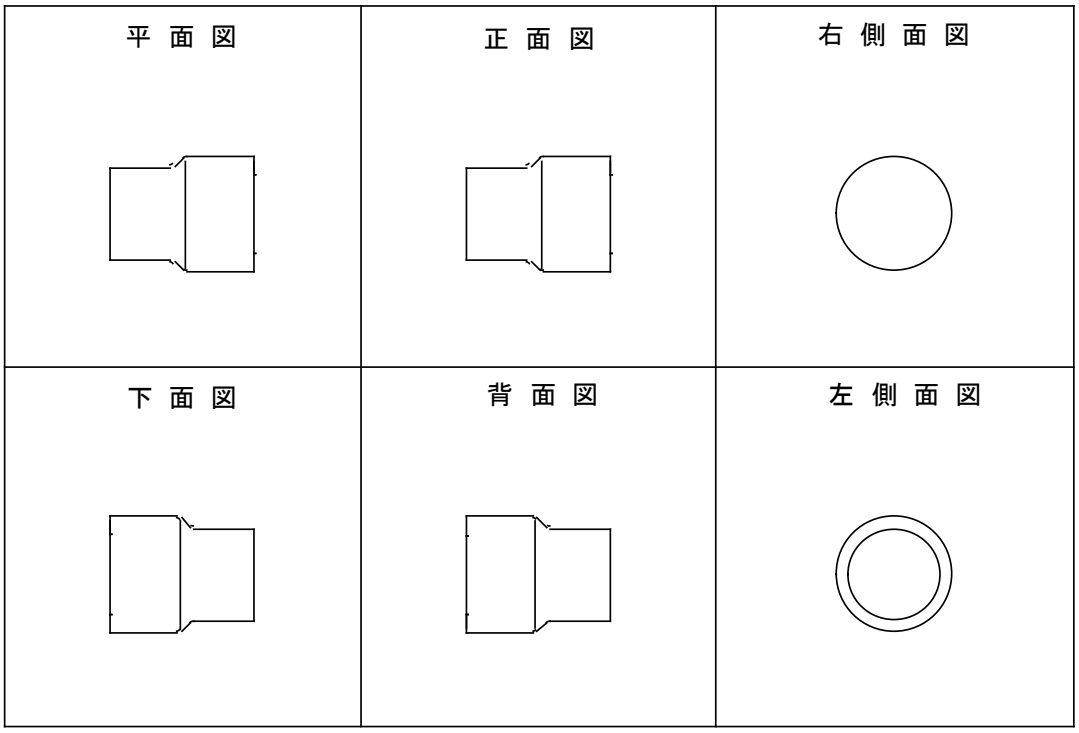

15.0	:	15.0
20.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0

BCS用レデューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
――――	――――	
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
――――	――――	

13.0 : 10.0	32.0 : 10.0	50.0 : 30.0	65.0 : 40.0
15.0 : 10.0	32.0 : 13.0	50.0 : 32.0	65.0 : 50.0
15.0 : 13.0	32.0 : 15.0	50.0 : 40.0	65.0 : 60.0
16.0 : 10.0	32.0 : 16.0	60.0 : 10.0	75.0 : 10.0
16.0 : 13.0	32.0 : 20.0	60.0 : 13.0	75.0 : 13.0
16.0 : 15.0	32.0 : 25.0	60.0 : 15.0	75.0 : 15.0
20.0 : 10.0	32.0 : 30.0	60.0 : 20.0	75.0 : 16.0
20.0 : 13.0	40.0 : 10.0	60.0 : 25.0	75.0 : 20.0
20.0 : 15.0	40.0 : 13.0	60.0 : 16.0	75.0 : 25.0
20.0 : 16.0	40.0 : 15.0	60.0 : 30.0	75.0 : 30.0
25.0 : 10.0	40.0 : 16.0	60.0 : 32.0	75.0 : 32.0
25.0 : 13.0	40.0 : 20.0	60.0 : 40.0	75.0 : 40.0
25.0 : 15.0	40.0 : 25.0	60.0 : 50.0	75.0 : 50.0
25.0 : 16.0	40.0 : 30.0	65.0 : 10.0	75.0 : 60.0
25.0 : 20.0	40.0 : 32.0	65.0 : 13.0	75.0 : 65.0
30.0 : 10.0	50.0 : 10.0	65.0 : 15.0	80.0 : 20.0
30.0 : 13.0	50.0 : 13.0	65.0 : 16.0	80.0 : 25.0
30.0 : 15.0	50.0 : 15.0	65.0 : 20.0	80.0 : 30.0
30.0 : 16.0	50.0 : 16.0	65.0 : 25.0	80.0 : 32.0
30.0 : 20.0	50.0 : 20.0	65.0 : 30.0	80.0 : 40.0
30.0 : 25.0	50.0 : 25.0	65.0 : 32.0	80.0 : 50.0

80.0 : 60.0
80.0 : 65.0
80.0 : 75.0
90.0 : 20.0
90.0 : 25.0
90.0 : 30.0
90.0 : 32.0
90.0 : 40.0
90.0 : 50.0
90.0 : 60.0
90.0 : 65.0
90.0 : 75.0
90.0 : 80.0
100.0 : 20.0
100.0 : 25.0
100.0 : 30.0
100.0 : 32.0
100.0 : 40.0
100.0 : 50.0
100.0 : 60.0
100.0 : 65.0
100.0 : 75.0
100.0 : 80.0
100.0 : 90.0
125.0 : 50.0
125.0 : 60.0
125.0 : 65.0
125.0 : 75.0
125.0 : 80.0
125.0 : 90.0
125.0 : 100.0
150.0 : 50.0
150.0 : 60.0
150.0 : 65.0
150.0 : 75.0
150.0 : 80.0
150.0 : 90.0
150.0 : 100.0
150.0 : 125.0
200.0 : 50.0
200.0 : 60.0
200.0 : 65.0
200.0 : 75.0
200.0 : 80.0
200.0 : 90.0
200.0 : 100.0
200.0 : 125.0
200.0 : 150.0
250.0 : 50.0
250.0 : 60.0
250.0 : 65.0
250.0 : 75.0
250.0 : 80.0
250.0 : 90.0
250.0 : 100.0
250.0 : 125.0
250.0 : 150.0
250.0 : 200.0

AM-ST150　塩ビ製小口径マス　雨マス・ストレート(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

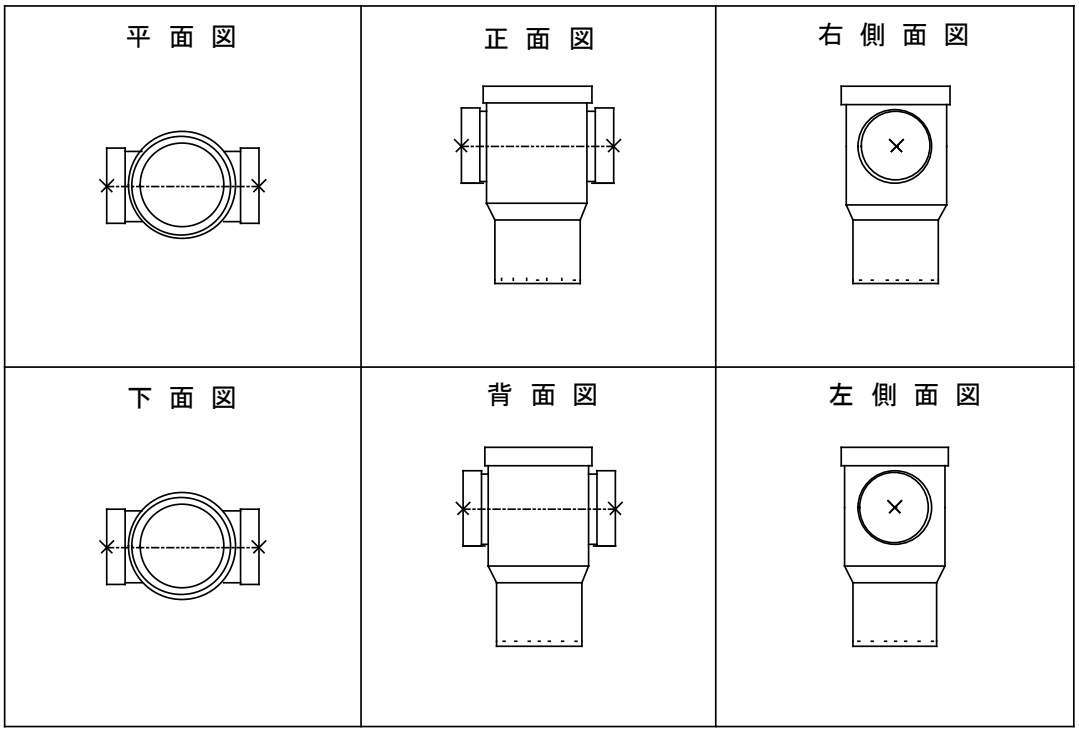

100.0　：　100.0

PM-ST150　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス・ストレート(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

100.0　：　100.0

BJ-C　ベストジョイント　カップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［BJ ベストジョイント］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

BJ-CRS　ベストジョイント コンセントリックレジューサー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［BJ ベストジョイント］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

65.0: 50.0
80.0: 50.0
80.0: 65.0
100.0: 50.0
100.0: 65.0
100.0: 80.0
125.0:100.0
150.0: 50.0
150.0: 80.0
150.0:100.0
150.0:125.0
200.0:150.0

BJ-RC　ベストジョイント レジューシングカップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［BJ ベストジョイント］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

65.0: 50.0
80.0: 50.0
80.0: 65.0
100.0: 50.0
100.0: 65.0
100.0: 80.0
150.0:100.0

JOQ2-DN-M　Jワンクイック2 おねじ付ソケット(胴長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0

JOQ2-F-FL-Y　Jワンクイック2 座付めねじ付ソケット(床立上)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0

JOQ2-F-FL　Jワンクイック2 座付めねじ付ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0

JOQ2-F　Jワンクイック2 めねじ付ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

15.0: 10.0
15.0: 13.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0

JOQ2-FS　Jワンクイック2 給水栓用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

15.0: 10.0
15.0: 13.0
15.0: 16.0

JOQ2-FX-BOX　Jワンクイック2 給水栓用ソケット(BOX)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0

JOQ2-M　Jワンクイック2 おねじ付ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0
15.0: 16.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0

JOQ2-QJ　Jワンクイック2　クイックジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0

JOQ2-RS　Jワンクイック2 径違いソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

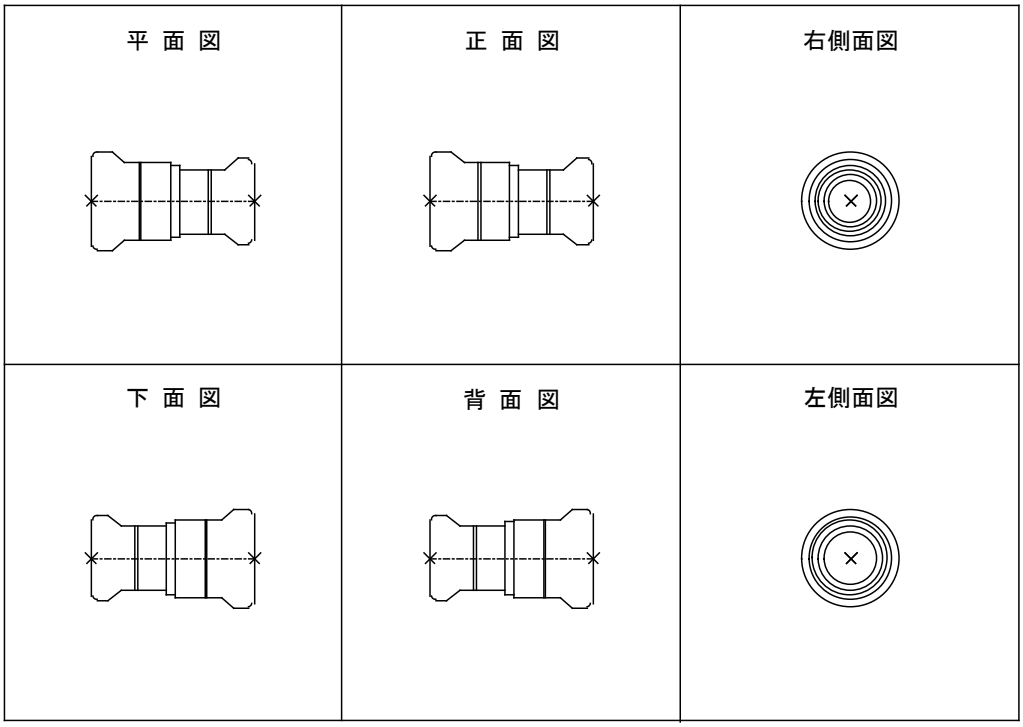

16.0: 13.0
13.0: 10.0
20.0: 13.0
20.0: 16.0

JOQ2-S　Jワンクイック2 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

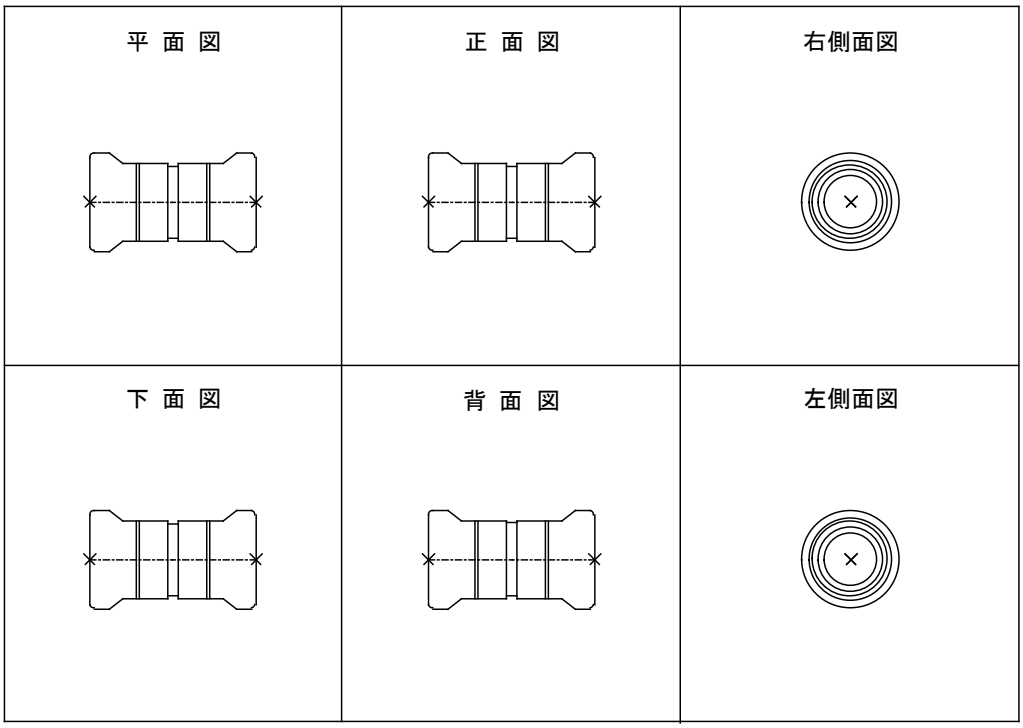

10.0: 10.0
13.0: 13.0
16.0: 16.0
20.0: 20.0

JOQ2-UNS　Jワンクイック2 ユニオンソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 10.0
15.0: 13.0
20.0: 13.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0

JOQ2-GVB-UN　Jワンクイック2 逆止弁付バルブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［JOQ2 Jワンクイック2］ー［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 13.0
20.0: 13.0
20.0: 16.0

JOQ2-VB-M　Jワンクイック2 おねじ付バルブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［末端］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 15.0

LA-AP　LAカップリング　おすアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［LA LAカップリング］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

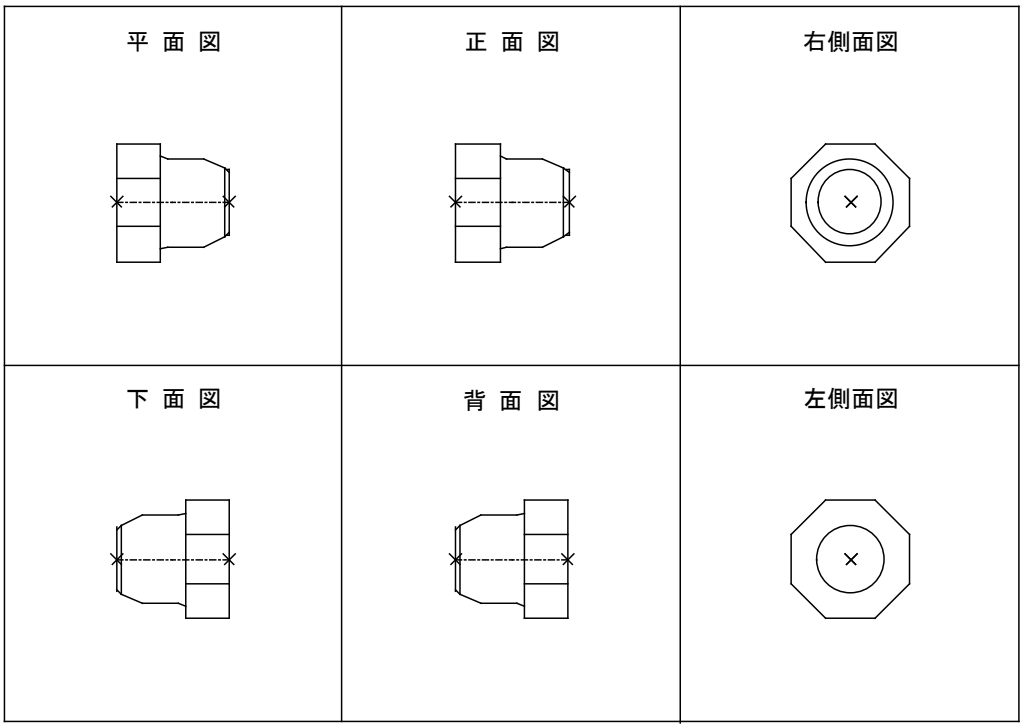

50.0: 50.0
15.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

LA-AQ LAカップリング めすアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［LA LAカップリング］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

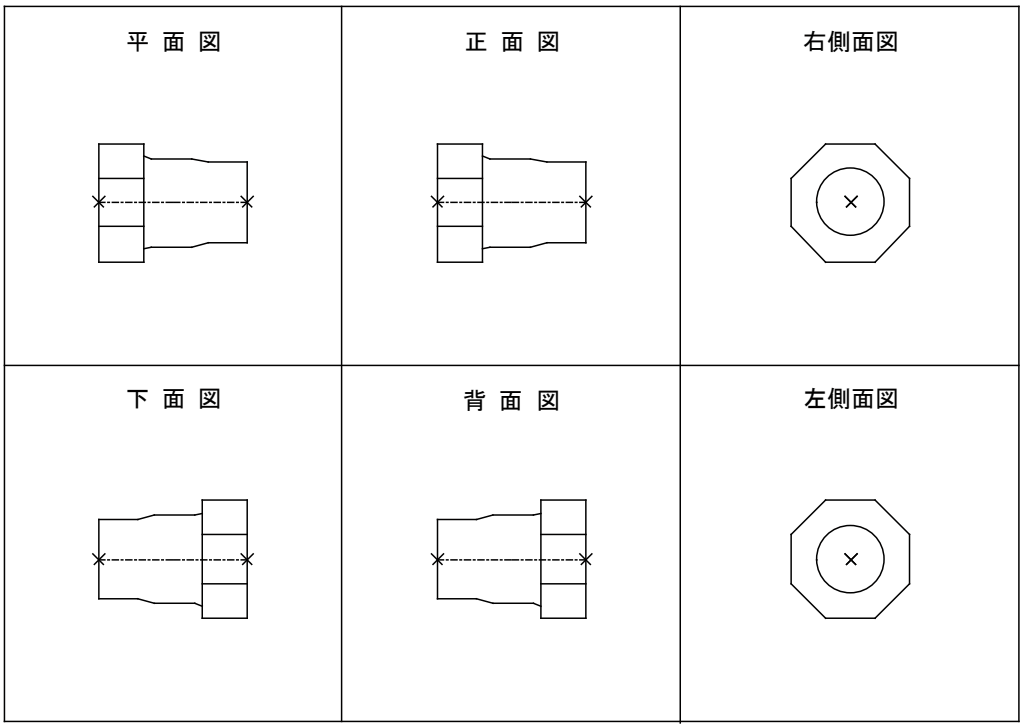

50.0: 50.0
15.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

LA-S LAカップリング ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［LA LAカップリング］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

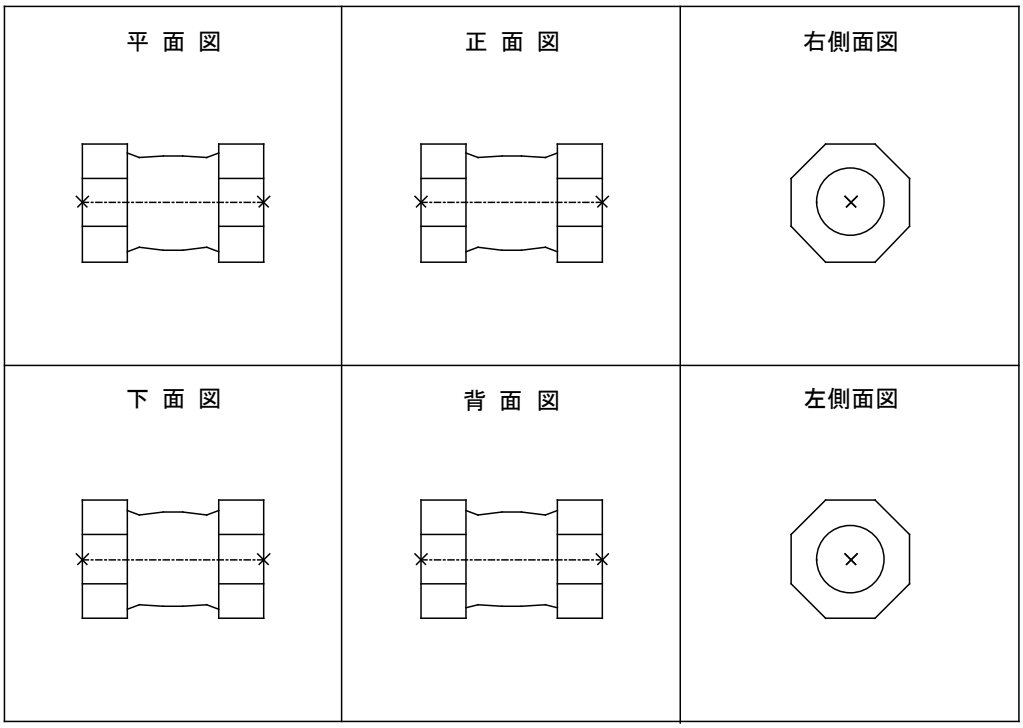

50.0: 50.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

LA-SSS　LAカップリング　特寸ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［LA LAカップリング］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

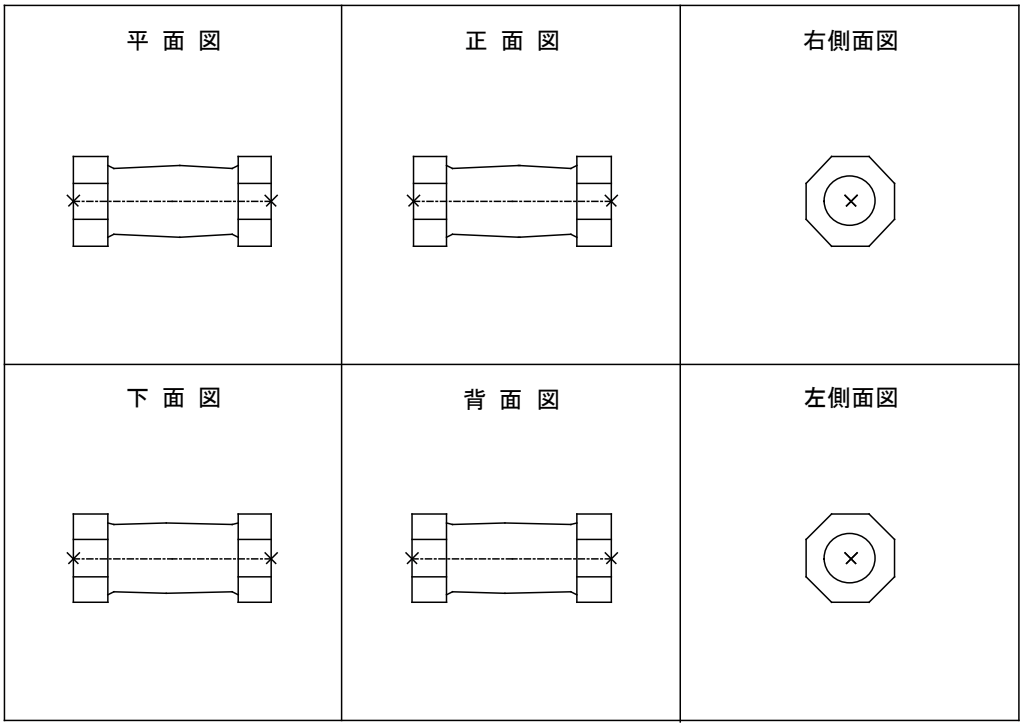

50.0: 50.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0

TSD-S　大口径TS継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

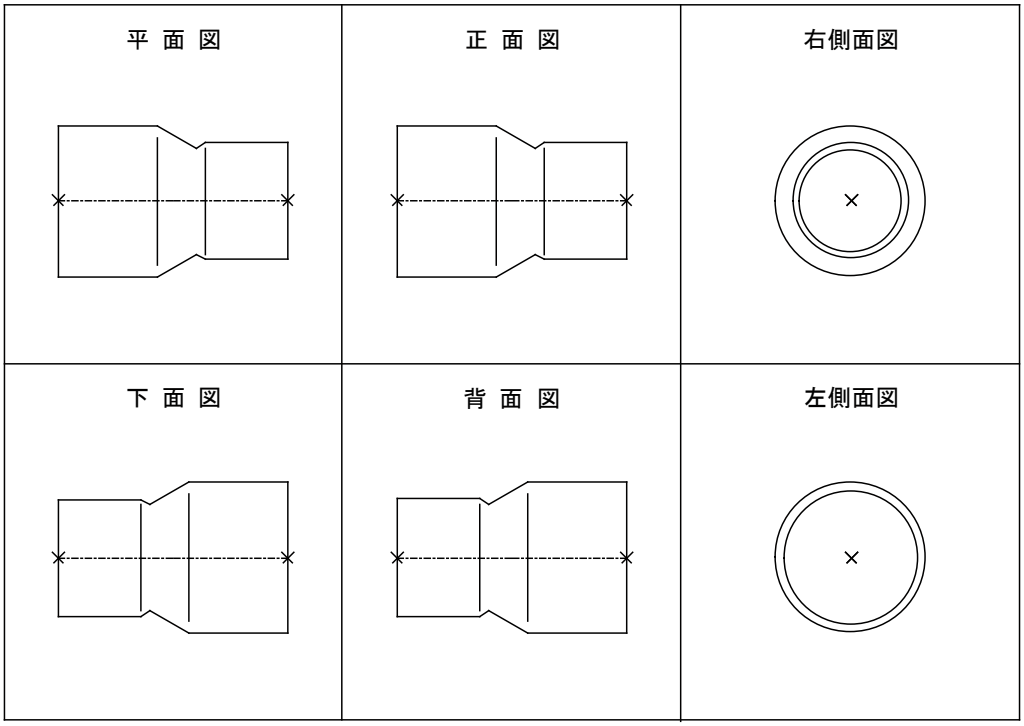

200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
200.0:150.0
250.0:150.0
250.0:200.0
300.0:200.0
300.0:150.0
300.0:250.0

WP-AS ダブルプレス メスアダプタ付ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
50.0: 40.0
13.0: 15.0
20.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 25.0
30.0: 32.0
40.0: 40.0
40.0: 32.0
60.0: 50.0

WP-AS1　ダブルプレス オスアダプタ付ソケット1型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 15.0
20.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

WP-AS2　ダブルプレス　オスアダプタ付ソケット2型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［WP ダブルプレス］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

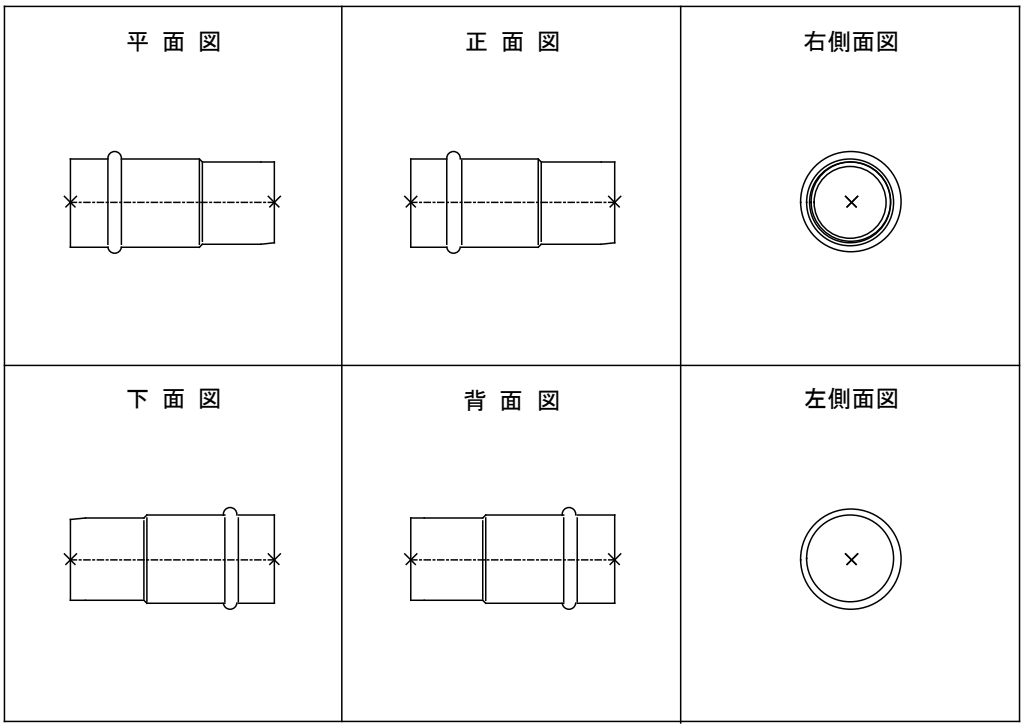

50.0: 50.0
60.0: 50.0
50.0: 40.0
30.0: 25.0
30.0: 32.0
40.0: 32.0
40.0: 40.0

WP-BS ダブルプレス ベアソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
60.0: 60.0

WP-IUV　ダブルプレス　絶縁ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

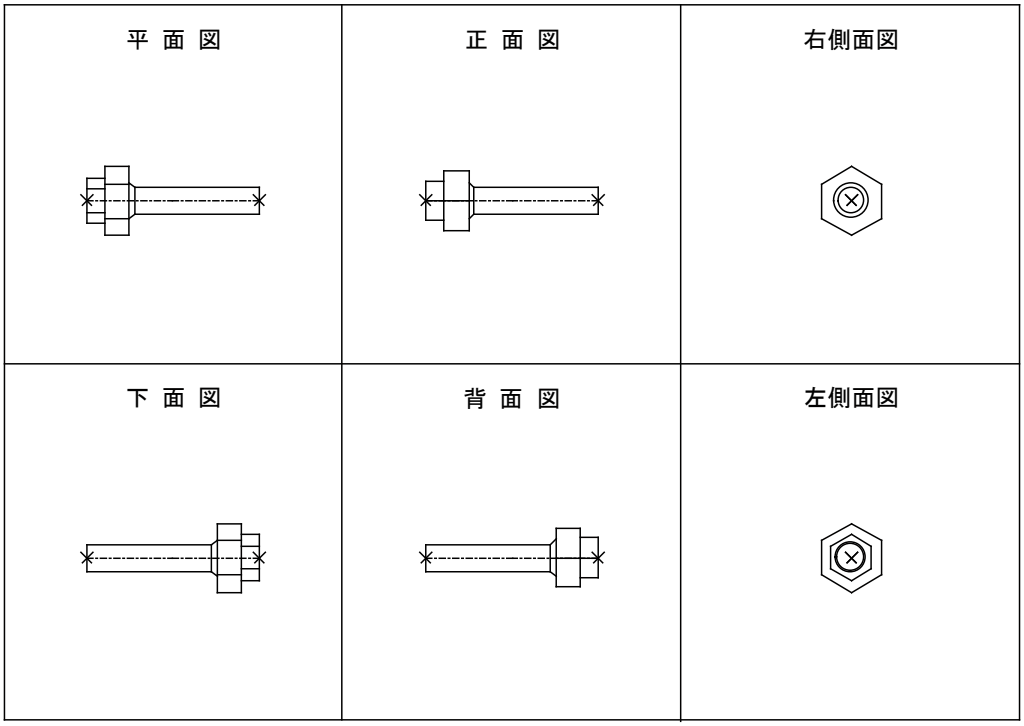

20.0: 20.0
25.0: 25.0

WP-LT　ダブルプレス ラップ付短管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

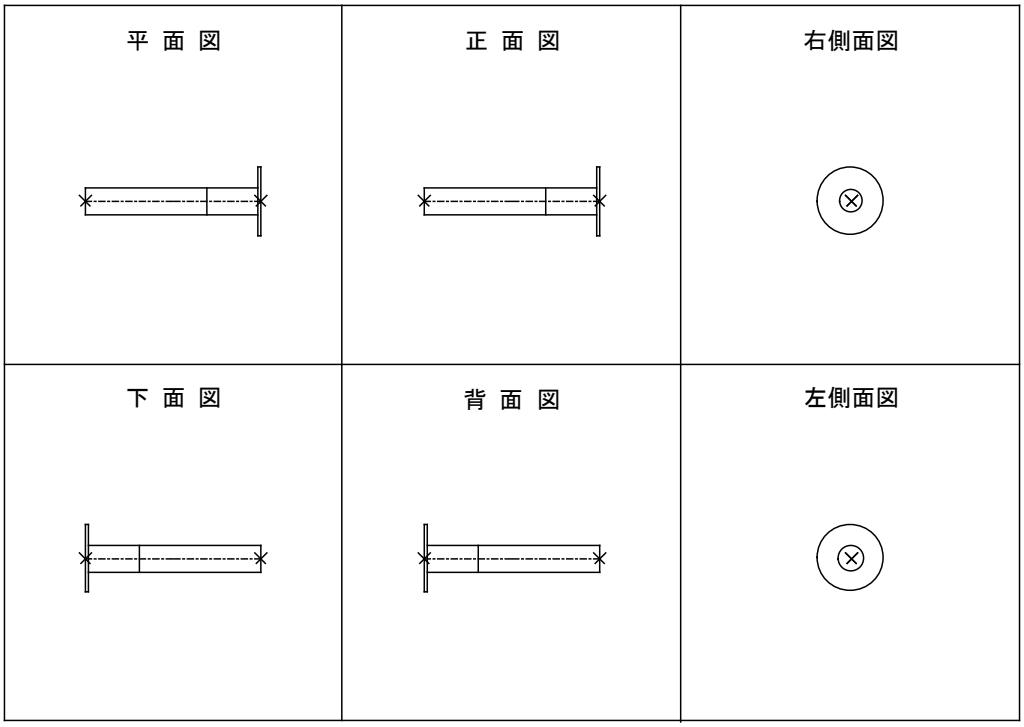

50.0: 50.0
13.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 25.0
30.0: 32.0
40.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 40.0
60.0: 50.0
60.0: 65.0

WP-R ダブルプレス レジューサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

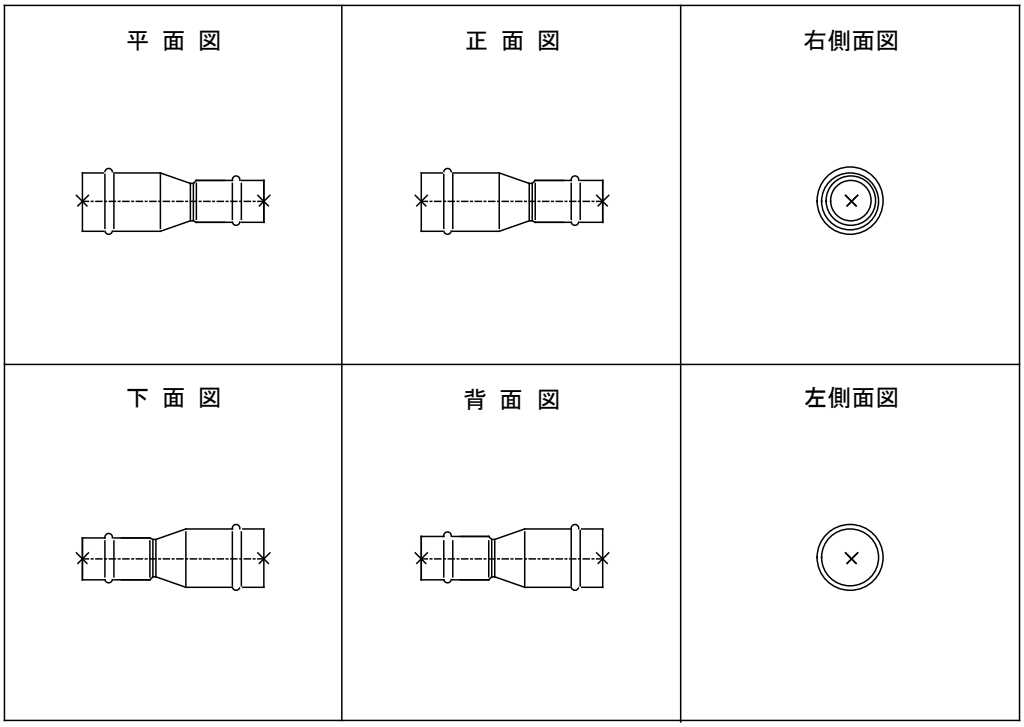

20.0: 13.0
25.0: 13.0
25.0: 20.0
30.0: 13.0
30.0: 20.0
30.0: 25.0
40.0: 25.0
40.0: 13.0
40.0: 20.0
40.0: 30.0
50.0: 30.0
50.0: 13.0
50.0: 20.0
50.0: 25.0
50.0: 40.0
60.0: 40.0
60.0: 13.0
60.0: 20.0
60.0: 25.0
60.0: 30.0
60.0: 50.0

WP-S ダブルプレス ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

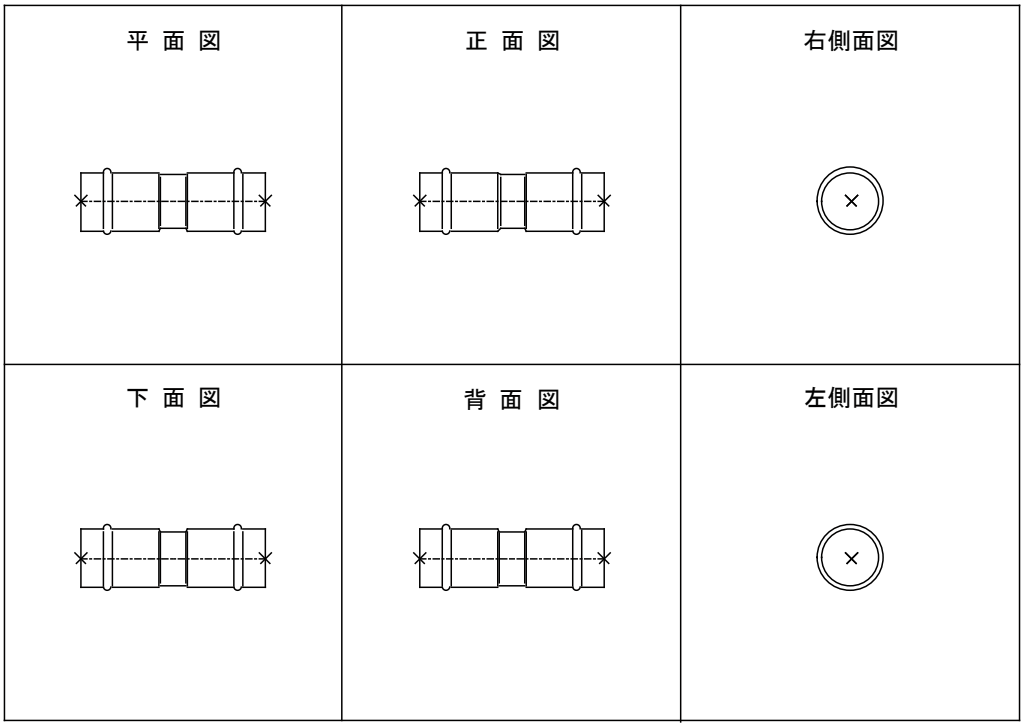

3.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
60.0: 60.0

WP-U1　ダブルプレス　ユニオン1型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［WP ダブルプレス］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0: 20.0
25.0: 25.0

WP-WS ダブルプレス 水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［WP ダブルプレス］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 15.0
20.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 20.0
25.0: 15.0
25.0: 25.0

PCPQK-R　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［PCPQK 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 15.0
25.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 20.0
32.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 25.0
40.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 20.0
50.0: 25.0
50.0: 32.0
50.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 20.0
65.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 50.0
80.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0: 80.0
100.0: 100.0

AW-EFT　建築設備用ポリエチレン管継手 EFティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0
30.0: 25.0: 20.0
30.0: 30.0: 20.0
30.0: 30.0: 25.0
30.0: 30.0: 30.0
40.0: 30.0: 20.0
40.0: 40.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0
40.0: 40.0: 40.0
50.0: 40.0: 20.0
50.0: 50.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0
50.0: 50.0: 30.0
50.0: 50.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 20.0
65.0: 65.0: 25.0
65.0: 65.0: 50.0
65.0: 65.0: 60.0
75.0: 75.0: 20.0
75.0: 75.0: 25.0
75.0: 75.0: 40.0
75.0: 75.0: 50.0
75.0: 75.0: 75.0
100.0:100.0: 50.0
100.0:100.0: 75.0
100.0:100.0:100.0

AW-KS　建築設備用ポリエチレン管継手　給水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン］－［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0: 20.0

HITS-FWS　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　座付給水栓用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HITS 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］ー［レデューサ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
16.0: 13.0
20.0: 13.0

06 クロス

MD-LPC　排水鋼管用可とう継手 ロングクロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［MD 排水銅管用可とう継手］－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

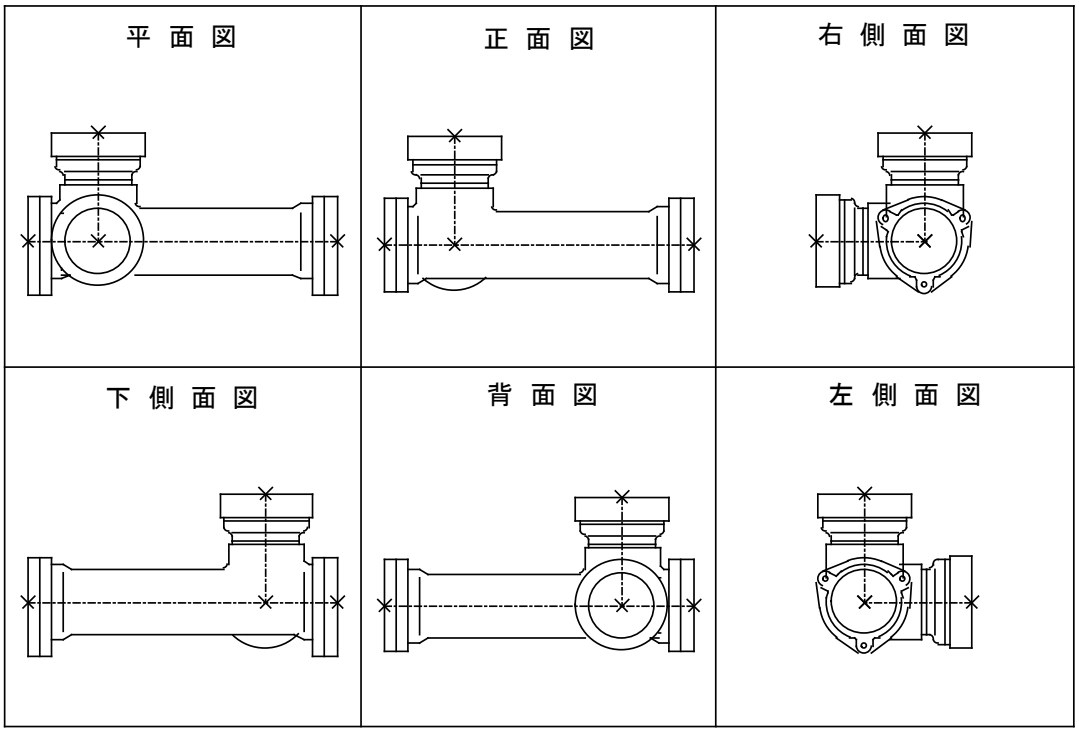

65.0：40.0：40.0：40.0
65.0：40.0：50.0：50.0
65.0：40.0：65.0：65.0
65.0：50.0：40.0：40.0
65.0：50.0：50.0：50.0
65.0：50.0：65.0：65.0
65.0：65.0：40.0：40.0
65.0：65.0：50.0：50.0
65.0：65.0：65.0：65.0
80.0：40.0：40.0：40.0
80.0：40.0：50.0：50.0
80.0：40.0：65.0：65.0
80.0：50.0：40.0：40.0
80.0 ：50.0：50.0：50.0
80.0 ：50.0：65.0：65.0
80.0 ：65.0：40.0：40.0
80.0 ：65.0：50.0：50.0
80.0：65.0：65.0：65.0
100.0：40.0：40.0：40.0
100.0：40.0：50.0：50.0
100.0：40.0：65.0：65.0
100.0：50.0：40.0：40.0
100.0：50.0：50.0：50.0
100.0：50.0：65.0：65.0
100.0：65.0：40.0：40.0
100.0：65.0：50.0：50.0
100.0：65.0：65.0：65.0
125.0：40.0：40.0：40.0
125.0：40.0：50.0：50.0
125.0：40.0：65.0：65.0
125.0：50.0：40.0：40.0
125.0：50.0：50.0：50.0
125.0：50.0：65.0：65.0
125.0：65.0：40.0：40.0
125.0：65.0：50.0：50.0
125.0：65.0：65.0：65.0

MEKA-WY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管両Y管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［MEKA メカニカルジョイント形］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	背面図	左側面図
		

50.0：50.0：50.0：50.0
75.0：75.0：50.0：50.0
75.0：75.0：75.0：75.0
100.0：100.0：50.0：50.0
100.0：100.0：75.0：75.0
100.0：100.0：100.0：100.0
125.0：125.0：75.0：75.0
125.0：125.0：100.0：100.0
125.0：125.0：125.0：125.0
150.0：150.0：75.0：75.0
150.0：150.0：100.0：100.0
150.0：150.0：125.0：125.0
150.0：150.0：150.0：150.0
200.0：200.0：100.0：100.0
200.0：200.0：125.0：125.0
200.0：200.0：150.0：150.0
200.0：200.0：200.0：200.0
250.0：250.0：150.0：150.0
250.0：250.0：200.0：200.0
250.0：250.0：250.0：250.0
300.0：300.0：200.0：200.0
300.0：300.0：300.0：300.0

MEKA-WTY　メカニカル形排水用鋳鉄異形管90°両Y管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

50.0：　50.0：　50.0：50.0
75.0：　75.0：　50.0：50.0
75.0：　75.0：　75.0：75.0
100.0：100.0：　50.0：50.0
100.0：100.0：　75.0：75.0
100.0：100.0：100.0：100.0
125.0：125.0：　75.0：75.0
125.0：125.0：100.0：100.0
125.0：125.0：125.0：125.0
150.0：150.0：　75.0：75.0
150.0：150.0：100.0：100.0
150.0：150.0：125.0：125.0
150.0：150.0：150.0：150.0
200.0：200.0：100.0：100.0
200.0：200.0：125.0：125.0
200.0：200.0：150.0：150.0
200.0：200.0：200.0：200.0

250.0：250.0：150.0：150.0
250.0：250.0：200.0：200.0
250.0：250.0：250.0：250.0
300.0：300.0：300.0：300.0

crosb-1　汚水2用 90°クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［07-クロス継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

65.0 : 65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0 : 100.0

crosc-1　汚水1用 90°クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［07-クロス継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

65.0 : 65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0 : 100.0

crosd-1　排水用 90°クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［07-クロス継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

65.0 : 65.0 : 65.0 : 65.0
75.0 : 75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0 : 100.0

crosg-1　一般用 90°クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［07-クロス継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0: 6.0: 6.0: 6.0
8.0: 8.0: 8.0: 8.0
10.0: 10.0: 10.0: 10.0
15.0: 15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 15.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 20.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 20.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0 : 25.0
50.0: 50.0: 32.0 : 32.0
50.0: 50.0: 40.0 : 40.0
50.0: 50.0: 50.0 : 50.0
65.0: 65.0: 25.0: 25.0
65.0: 65.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0 : 25.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 50.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 : 100.0 :100.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0 :125.0
150.0 : 150.0 :150.0 :150.0

crosg-2　一般用 90°ティーズ＋90°ティーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［07-クロス継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

6.0: 6.0: 6.0: 6.0
8.0: 8.0: 8.0: 8.0
10.0: 10.0: 10.0: 10.0
15.0: 15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 15.0: 15.0
25.0: 25.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 20.0: 20.0
32.0: 32.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0 : 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 20.0: 20.0
40.0: 40.0: 25.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 20.0: 20.0
50.0: 50.0: 25.0 : 25.0
50.0: 50.0: 32.0 : 32.0
50.0: 50.0: 40.0 : 40.0
50.0: 50.0: 50.0 : 50.0
65.0: 65.0: 25.0: 25.0
65.0: 65.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0 : 25.0 : 25.0
80.0: 80.0 : 50.0 : 50.0
80.0: 80.0 : 65.0 : 65.0
80.0: 80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 :100.0 :100.0 : 100.0
125.0 :125.0 :125.0 : 125.0
150.0 :150.0 :150.0 : 150.0

DIPNS-WST　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 三受十字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0	75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	100.0	100.0
150.0	150.0	100.0	100.0
150.0	150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	150.0	150.0
200.0	200.0	200.0	200.0
250.0	250.0	150.0	150.0
250.0	250.0	250.0	250.0

DIPK-WST　K形ダクタイル鋳鉄異形管 三受十字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管継手］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

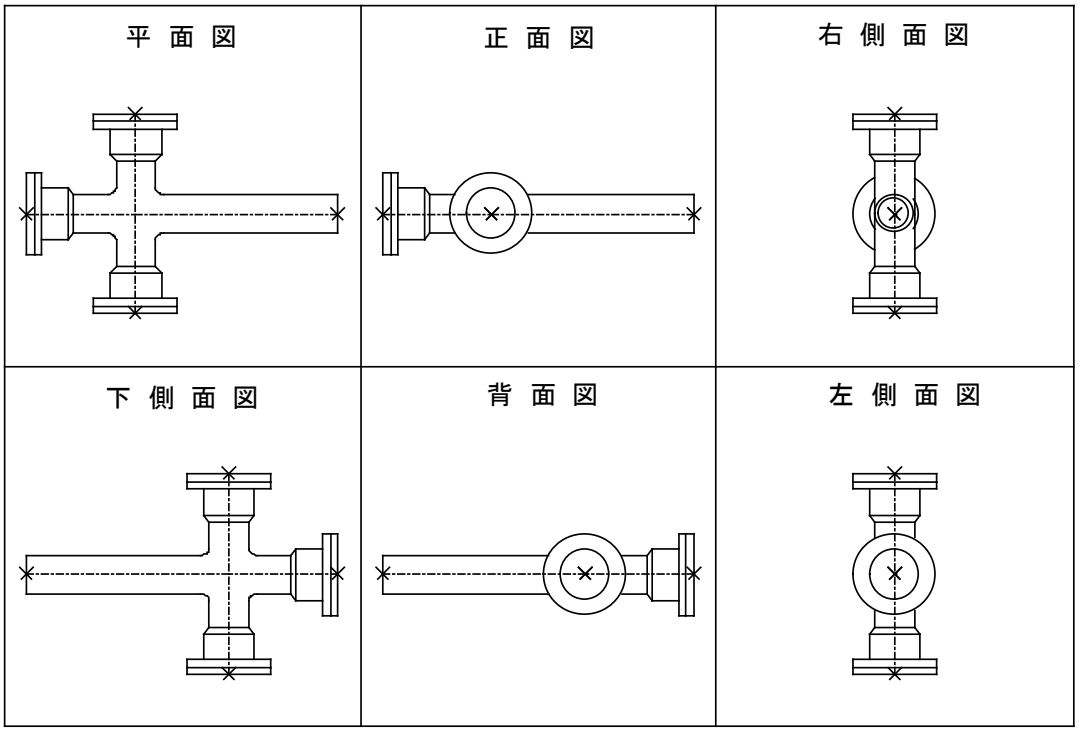

75.0: 75.0: 75.0: 75.0
100.0 :100.0:100.0: 100.0
150.0 :150.0:100.0: 100.0
150.0 :150.0:150.0: 150.0
200.0 :200.0:150.0: 150.0
200.0 :200.0:200.0: 200.0
250.0 :250.0:150.0: 150.0
250.0 :250.0:250.0: 250.0
300.0 :300.0:200.0: 200.0
300.0 :300.0:300.0: 300.0
350.0 :350.0:250.0: 250.0
350.0 :350.0:350.0: 350.0
400.0 :400.0:300.0: 300.0
400.0 : 400.0 : 400.0 : 400.0
450.0 : 450.0 : 300.0 : 300.0
450.0 : 450.0 : 450.0 : 450.0
500.0 : 500.0 : 400.0 : 400.0
600.0 : 600.0 : 400.0 : 400.0
700.0 : 700.0 : 500.0 : 500.0
800.0 : 800.0 : 600.0 : 600.0
900.0 : 900.0 : 700.0 : 700.0

DIPT-WST　T形ダクタイル鋳鉄異形管 三受十字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPT T形ダクタイル鋳鉄管継手］－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

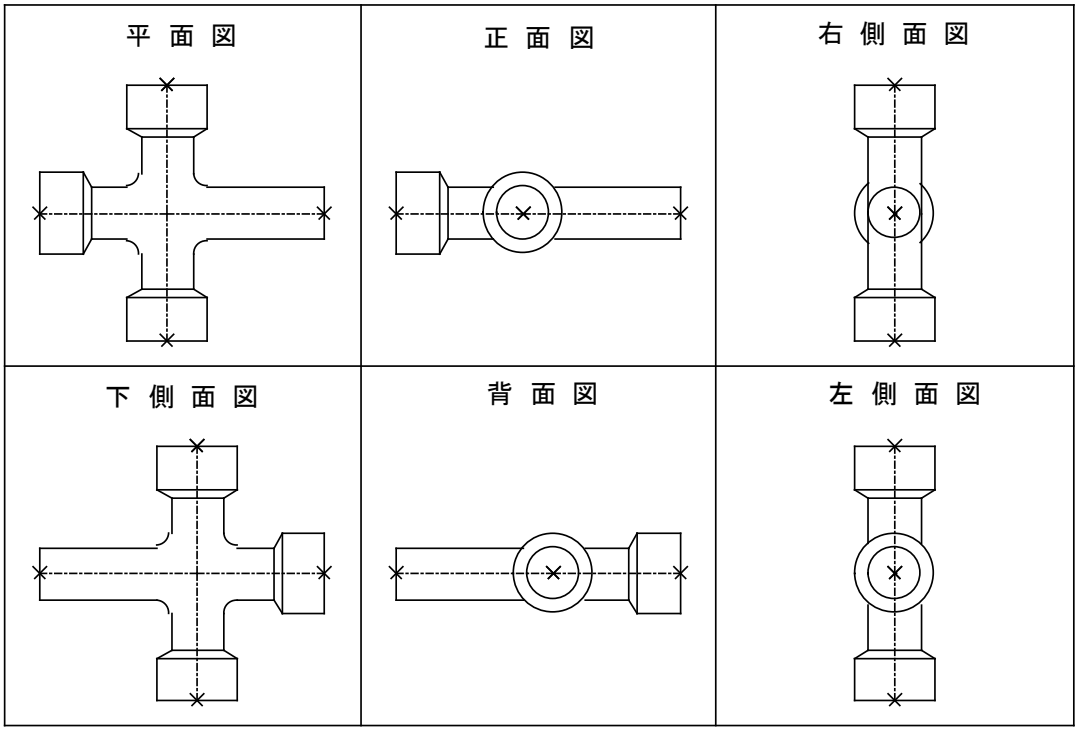

75.0	75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	100.0	100.0
150.0	150.0	100.0	100.0
150.0	150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	150.0	150.0
200.0	200.0	200.0	200.0
250.0	250.0	150.0	150.0
250.0	250.0	250.0	250.0

VLPW-WT　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング銅管継手］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

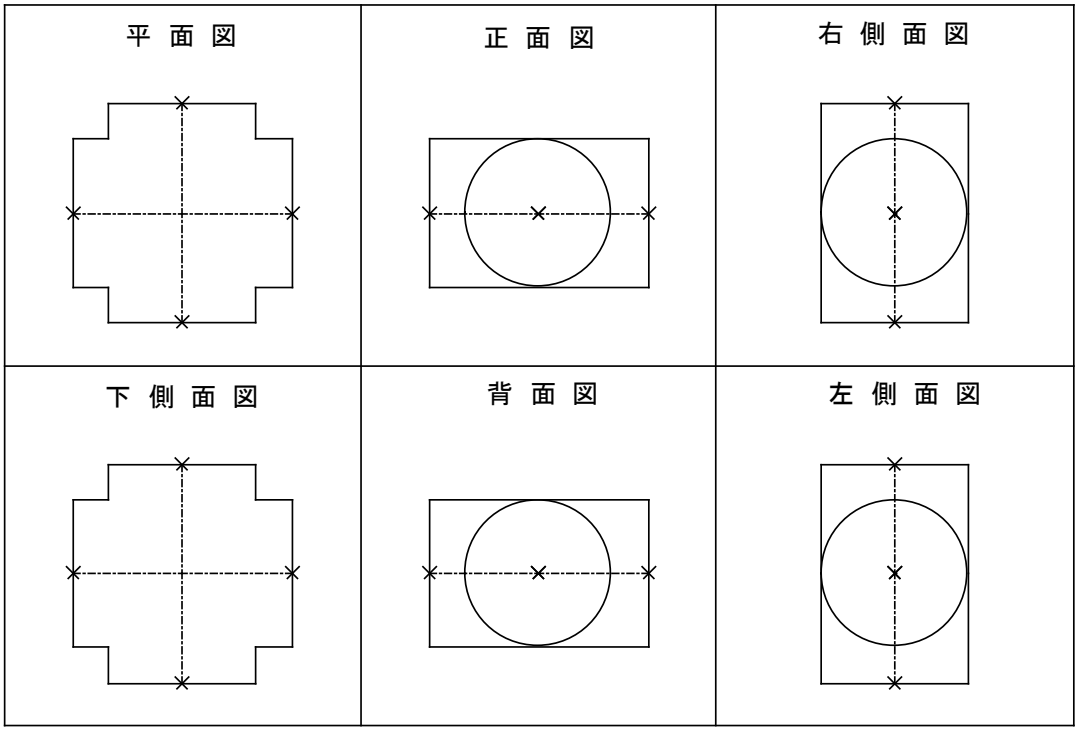

6.0:	6.0:	6.0:	6.0	32.0:	32.0:	32.0:	32.0	65.0 :	65.0 :	50.0:	50.0
8.0:	8.0:	8.0:	8.0	40.0:	40.0:	20.0:	20.0	65.0 :	65.0 :	65.0:	65.0
10.0:	10.0:	10.0:	10.0	40.0 :	40.0 :	25.0:	25.0	80.0 :	80.0 :	25.0:	25.0
15.0:	15.0:	15.0:	15.0	40.0 :	40.0 :	32.0:	32.0	80.0 :	80.0 :	50.0:	50.0
20.0:	20.0:	15.0:	15.0	40.0 :	40.0 :	40.0:	40.0	80.0:	80.0:	65.0:	65.0
20.0:	20.0:	20.0:	20.0	50.0 :	50.0 :	20.0:	20.0	80.0:	80.0:	80.0 :	80.0
25.0:	25.0:	15.0:	15.0	50.0 :	50.0 :	25.0:	25.0	100.0:	100.0:	100.0 :	100.0
25.0:	25.0:	20.0:	20.0	50.0 :	50.0 :	32.0:	32.0	125.0:	125.0:	125.0 :	125.0
25.0:	25.0:	25.0:	25.0	50.0 :	50.0 :	40.0:	40.0	150.0:	150.0:	150.0 :	150.0
32.0:	32.0:	20.0:	20.0	50.0 :	50.0 :	50.0:	50.0				
32.0:	32.0:	25.0:	25.0	65.0 :	65.0 :	25.0:	25.0				

FS-WLT　耐火DV継手 90° 大曲両Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［FS 耐火DV継手］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

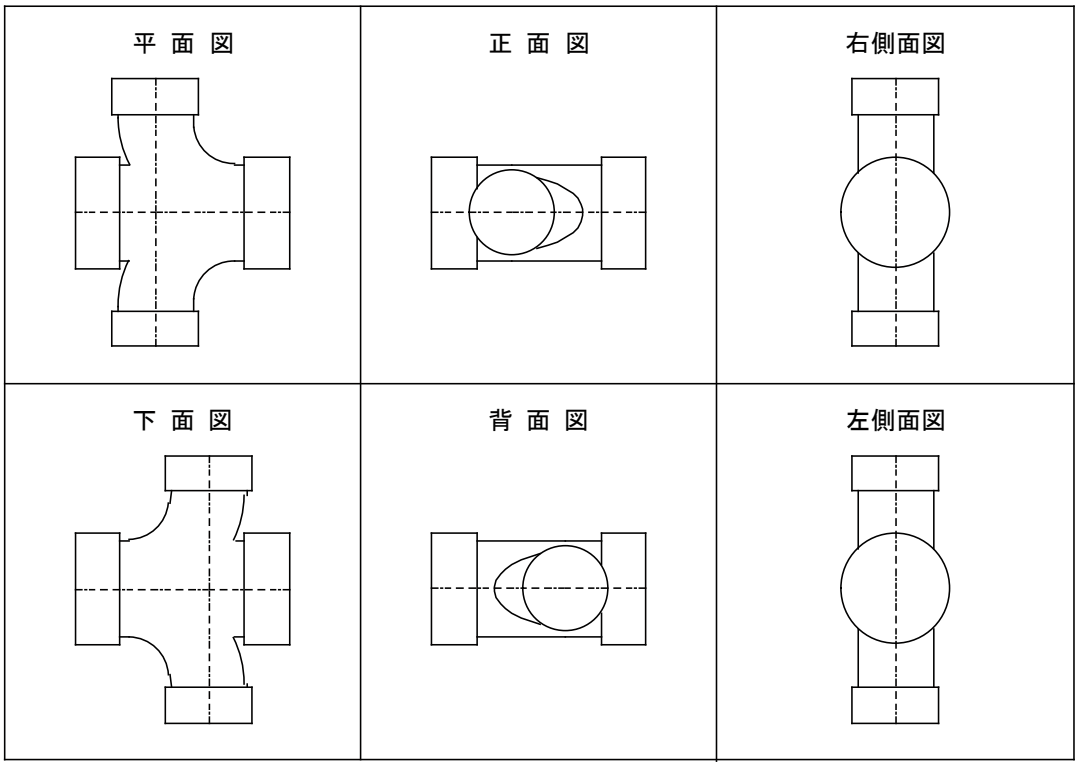

100.0　：100.0　：　75.0　：　75.0

TM-WLT　繊維モルタルビニル二層管継手 90°大曲り両Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

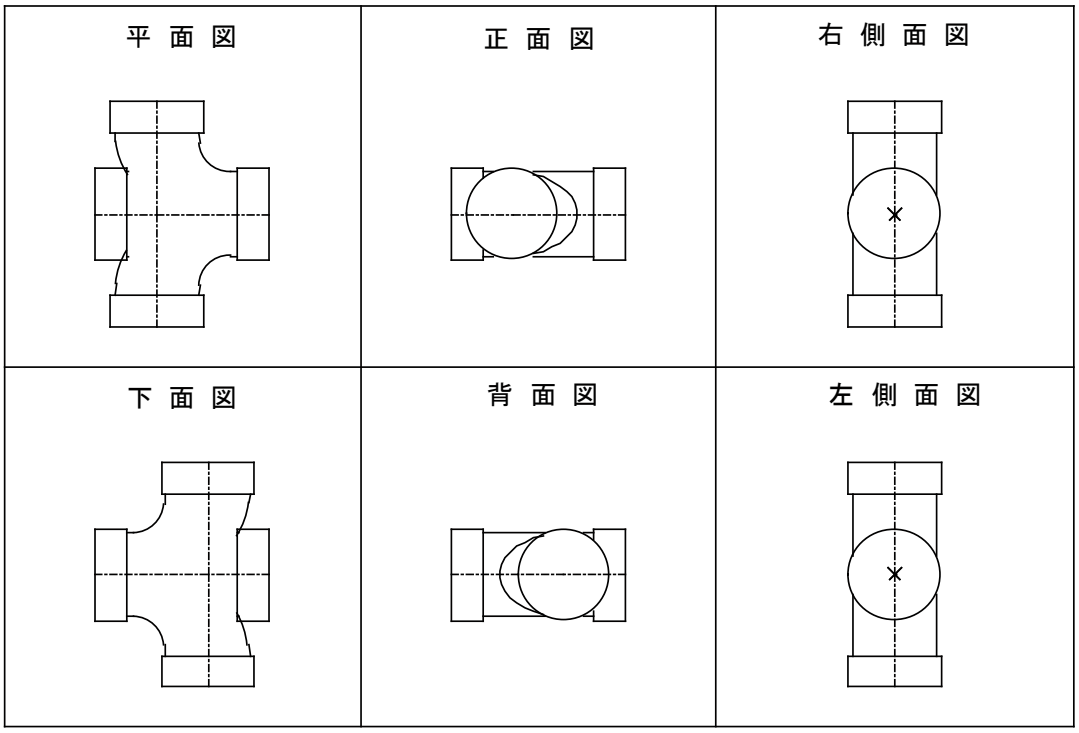

65.0	65.0	65.0	65.0
75.0	75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	75.0	75.0
100.0	100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	100.0	100.0

DR-WY　ねじ込み式排水管継手　45°　両Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［DR ドレネジ］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

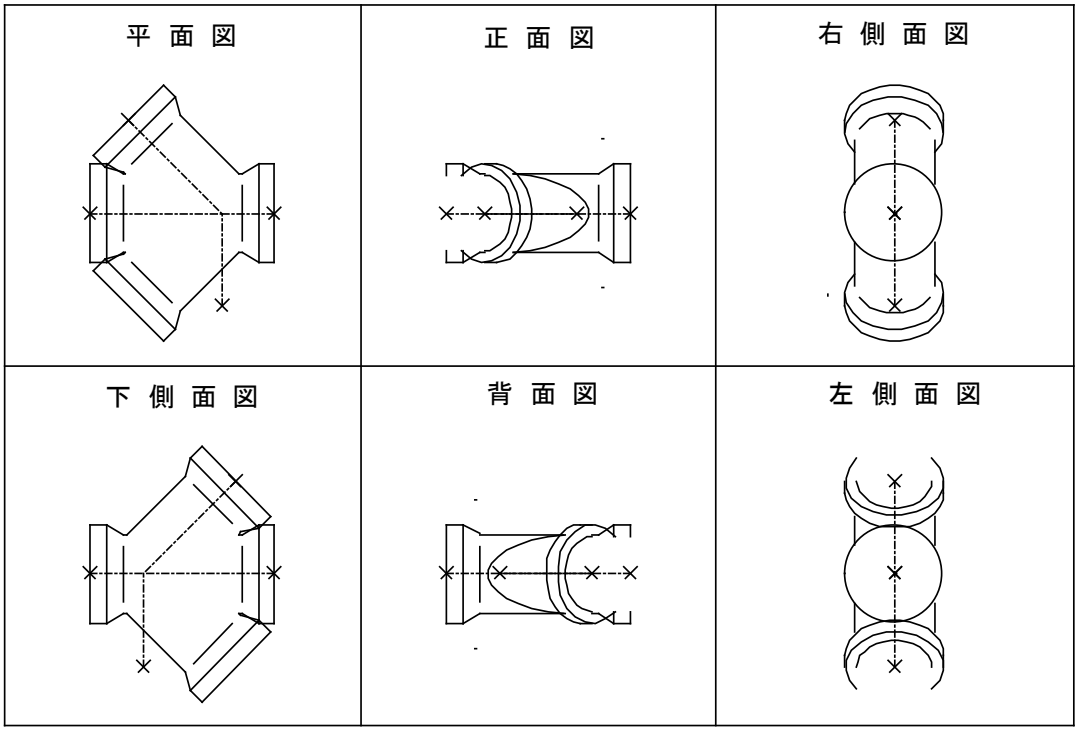

32.0：32.0：32.0：32.0
40.0：40.0：32.0：32.0
40.0：40.0：40.0：40.0
50.0：50.0：32.0：32.0
50.0：50.0：40.0：40.0
50.0：50.0：50.0：50.0
65.0：65.0：40.0：40.0
65.0：65.0：50.0：50.0
65.0：65.0：65.0：65.0
80.0：80.0：40.0：40.0
80.0：80.0：50.0：50.0
80.0：80.0：65.0：65.0
80.0：80.0：80.0：80.0
100.0：100.0：40.0：40.0
100.0：100.0：50.0：50.0
100.0：100.0：65.0：65.0
100.0：100.0：80.0：80.0
100.0：100.0：100.0：100.0
125.0：125.0：50.0：50.0
125.0：125.0：65.0：65.0
125.0：125.0：80.0：80.0
125.0：125.0：100.0：100.0
125.0：125.0：125.0：125.0
150.0：150.0：50.0：50.0
150.0：150.0：80.0：80.0
150.0：150.0：100.0：100.0
150.0：150.0：125.0：125.0
150.0：150.0：150.0：150.0

DV-WLT　排水用硬質塩化ビニル管継手 90°大曲り両Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［DV 排水用硬質塩ビ管継手］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

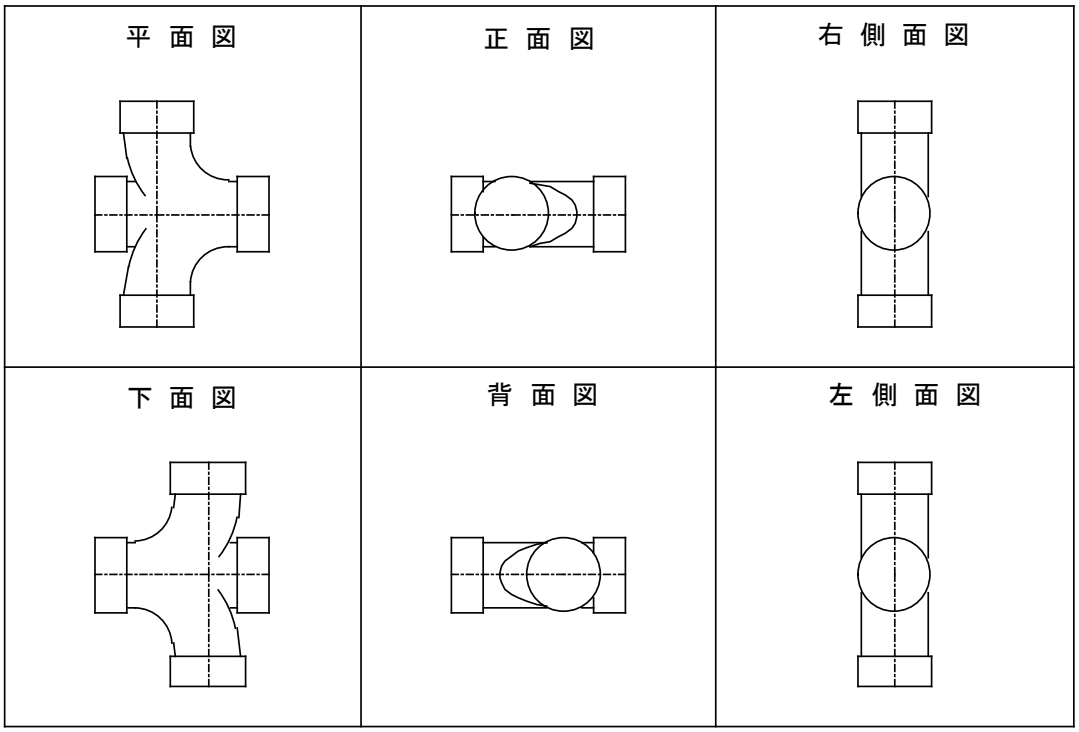

65.0	65.0	65.0	65.0
75.0	75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	75.0	75.0
100.0	100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	100.0	100.0

DR-WST　ねじ込み式排水管継手 90° 両Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［DR ドレネジ］－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

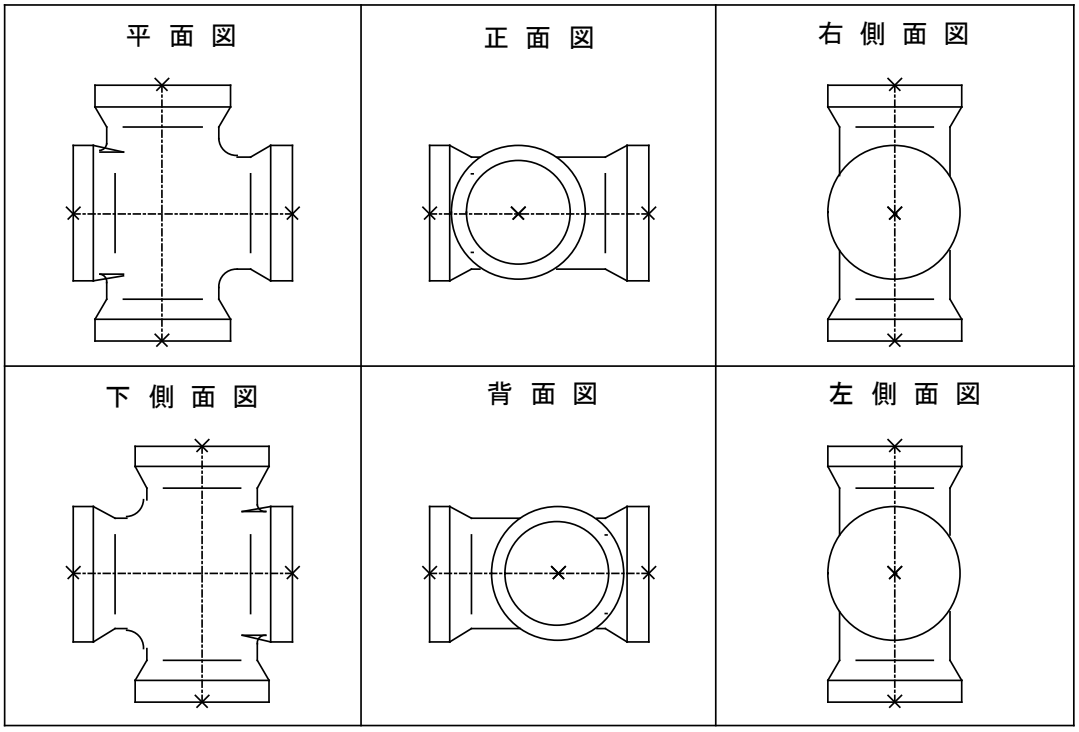

32.0： 32.0： 32.0： 32.0
40.0： 40.0： 32.0： 32.0
40.0： 40.0： 40.0： 40.0
50.0： 50.0： 32.0： 32.0
50.0： 50.0： 40.0： 40.0
50.0： 50.0： 50.0： 50.0
65.0： 65.0： 40.0： 40.0
65.0： 65.0： 50.0： 50.0
65.0： 65.0： 65.0： 65.0
80.0： 80.0： 40.0： 40.0
80.0： 80.0： 50.0： 50.0
80.0： 80.0： 65.0： 65.0
80.0： 80.0： 80.0： 80.0
100.0： 100.0： 40.0： 40.0
100.0： 100.0： 50.0： 50.0
100.0： 100.0： 65.0： 65.0
100.0： 100.0： 80.0： 80.0
100.0： 100.0：100.0： 100.0
125.0： 125.0： 50.0： 50.0
125.0： 125.0： 65.0： 65.0
125.0： 125.0： 80.0： 80.0
125.0： 125.0：100.0： 100.0
125.0： 125.0：125.0： 125.0
150.0： 150.0： 50.0： 50.0
150.0： 150.0： 80.0： 80.0
150.0： 150.0：100.0： 100.0
150.0：150.0：125.0：125.0
150.0：150.0：150.0：150.0

DR-WTY　ねじ込み式排水管継手 90°大曲り両Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［DR ドレネジ］－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

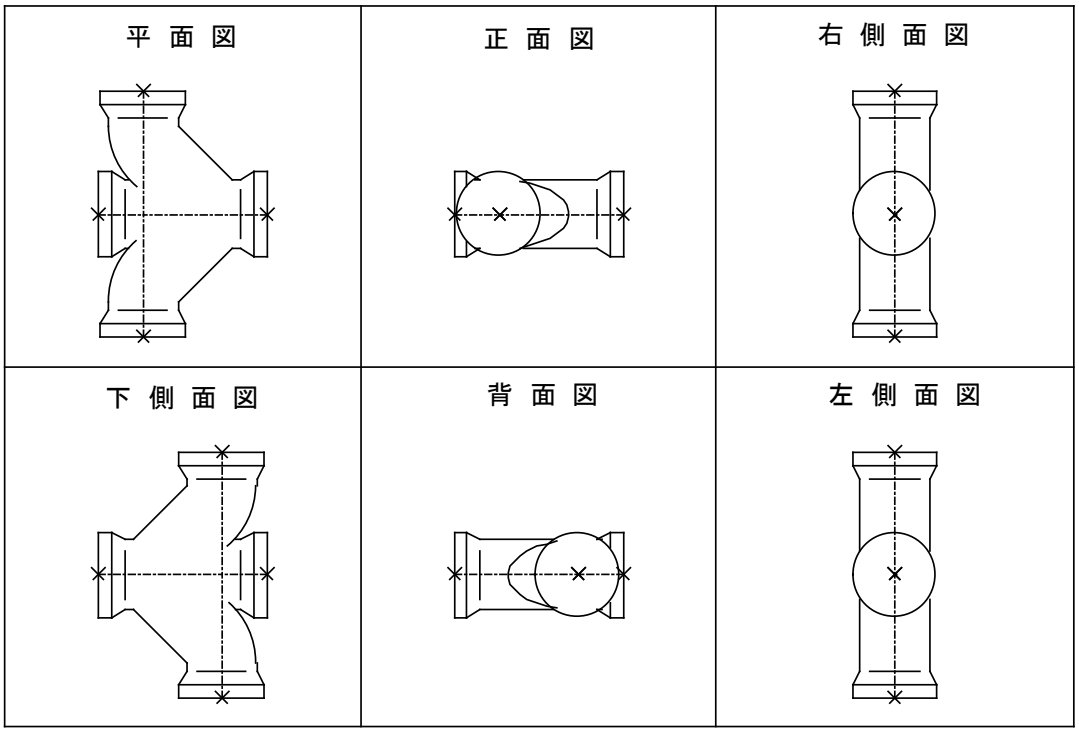

32.0： 32.0 ： 32.0 ： 32.0
40.0： 40.0 ： 32.0 ： 32.0
40.0： 40.0 ： 40.0 ： 40.0
50.0： 50.0 ： 32.0 ： 32.0
50.0： 50.0 ： 40.0 ： 40.0
50.0： 50.0 ： 50.0 ： 50.0
65.0： 65.0 ： 32.0 ： 32.0
65.0： 65.0 ： 40.0 ： 40.0
65.0： 65.0 ： 50.0 ： 50.0
65.0： 65.0 ： 65.0 ： 65.0
80.0： 80.0 ： 32.0 ： 32.0
80.0： 80.0 ： 40.0 ： 40.0
80.0： 80.0 ： 50.0 ： 50.0
80.0： 80.0 ： 65.0 ： 65.0
80.0： 80.0 ： 80.0 ： 80.0
100.0 ：100.0 ： 40.0 ： 40.0
100.0 ：100.0 ： 50.0 ： 50.0
100.0 ：100.0 ： 65.0 ： 65.0
100.0 ：100.0 ： 80.0 ： 80.0
100.0 ：100.0 ：100.0 ：100.0
125.0 ：125.0 ： 80.0 ： 80.0
125.0 ：125.0 ：100.0 ：100.0
125.0 ：125.0 ：125.0 ：125.0
150.0 ：150.0 ： 80.0 ： 80.0
150.0 ：150.0 ：100.0 ：100.0
150.0 ：150.0 ：125.0 ：125.0
150.0 ： 150.0 ： 150.0：150.0

SSW-CLOSS 配管用鋼製差込み溶接式管継手 クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

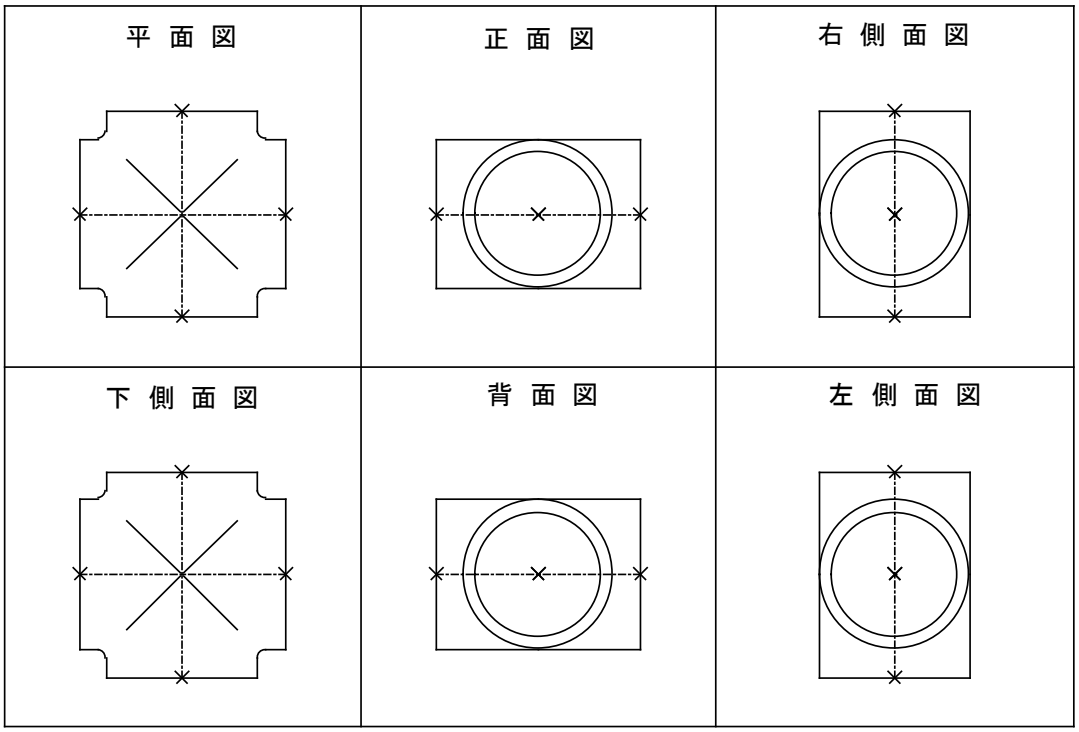

6.0	6.0	6.0	6.0
8.0	8.0	8.0	8.0
10.0	10.0	10.0	10.0
15.0	15.0	15.0	15.0
20.0	20.0	20.0	20.0
25.0	25.0	25.0	25.0
32.0	32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	80.0	80.0

SSGP-WT　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

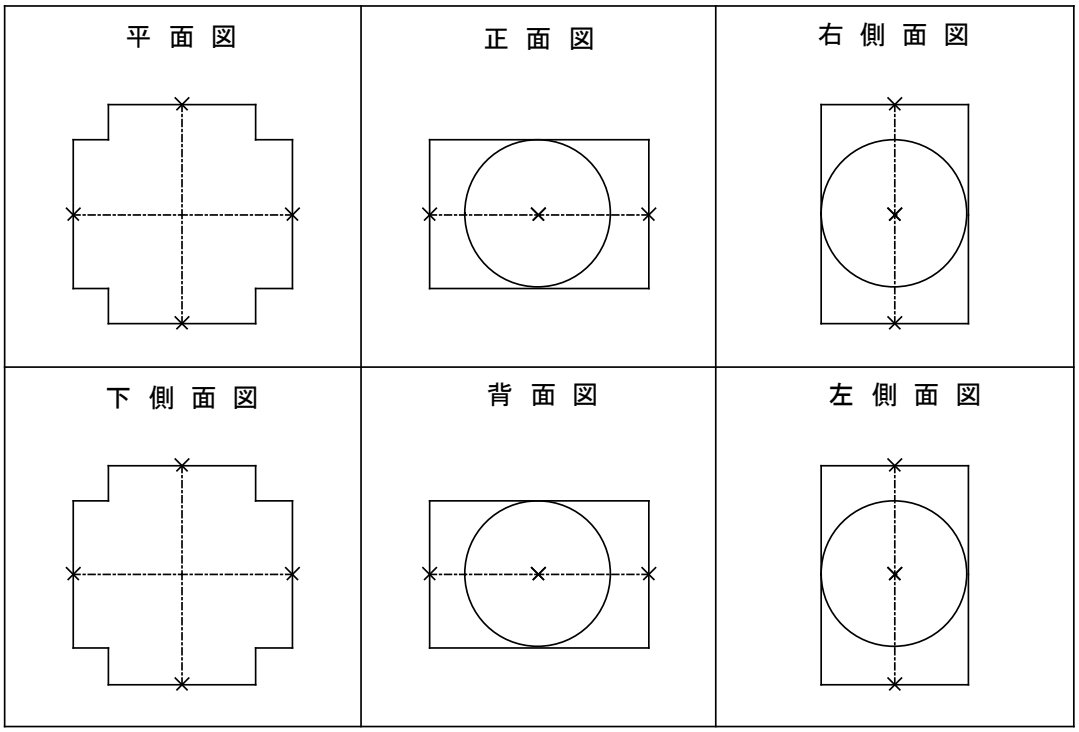

6.0: 6.0 : 6.0 : 6.0
8.0: 8.0 : 8.0 : 8.0
10.0 :10.0 :10.0 :10.0
15.0 :15.0 :15.0 :15.0
20.0 :20.0 :15.0 :15.0
20.0 :20.0 :20.0 :20.0
25.0 :25.0 :15.0 :15.0
25.0 :25.0 :20.0 :20.0
25.0 :25.0 :25.0 :25.0
32.0 :32.0 :20.0 :20.0
32.0 :32.0 :25.0 :25.0
32.0 :32.0 :32.0 :32.0
40.0 :40.0 :20.0 :20.0
40.0 : 40.0 : 25.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 32.0 : 32.0
40.0 : 40.0 : 40.0 : 40.0
50.0: 50.0 : 20.0 : 20.0
50.0: 50.0 : 25.0 : 25.0
50.0: 50.0 : 32.0 : 32.0
50.0: 50.0 : 40.0 : 40.0
50.0: 50.0 : 50.0 : 50.0
65.0: 65.0 : 25.0 : 25.0
65.0: 65.0 : 50.0 : 50.0
65.0: 65.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 25.0 : 25.0
80.0 : 80.0 : 50.0 : 50.0
80.0 : 80.0 : 65.0 : 65.0
80.0 : 80.0 : 80.0 : 80.0
100.0 : 100.0 :100.0 :100.0
125.0 : 125.0 :125.0 :125.0
150.0 : 150.0 :150.0 :150.0

SSGP-RWT　消火用異径クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

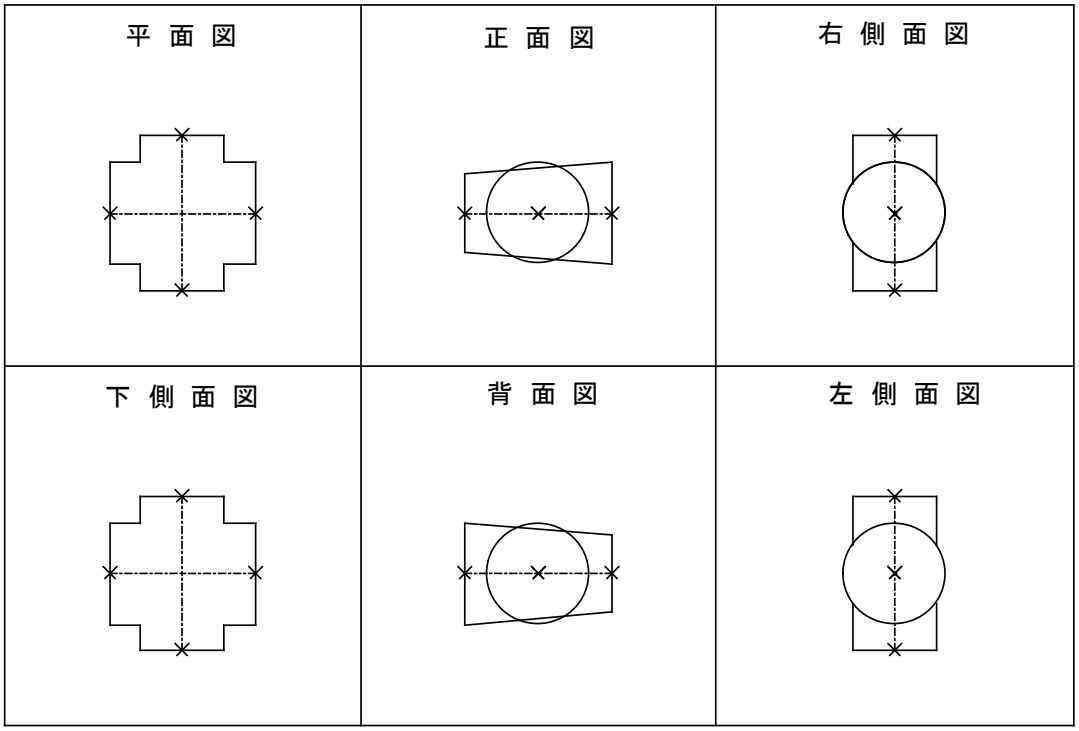

32.0　：25.0　：20.0　：20.0
32.0　：25.0　：25.0　：25.0
40.0　：25.0　：25.0　：25.0
40.0　：32.0　：20.0　：20.0
40.0　：32.0　：25.0　：25.0
40.0　：40.0　：25.0　：25.0
50.0　：40.0　：20.0　：20.0
50.0　：40.0　：25.0　：25.0
50.0　：50.0　：25.0　：25.0
50.0　：50.0　：40.0　：40.0

SD-WYS150　塩ビ製小口径マス インバート･90°合流(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

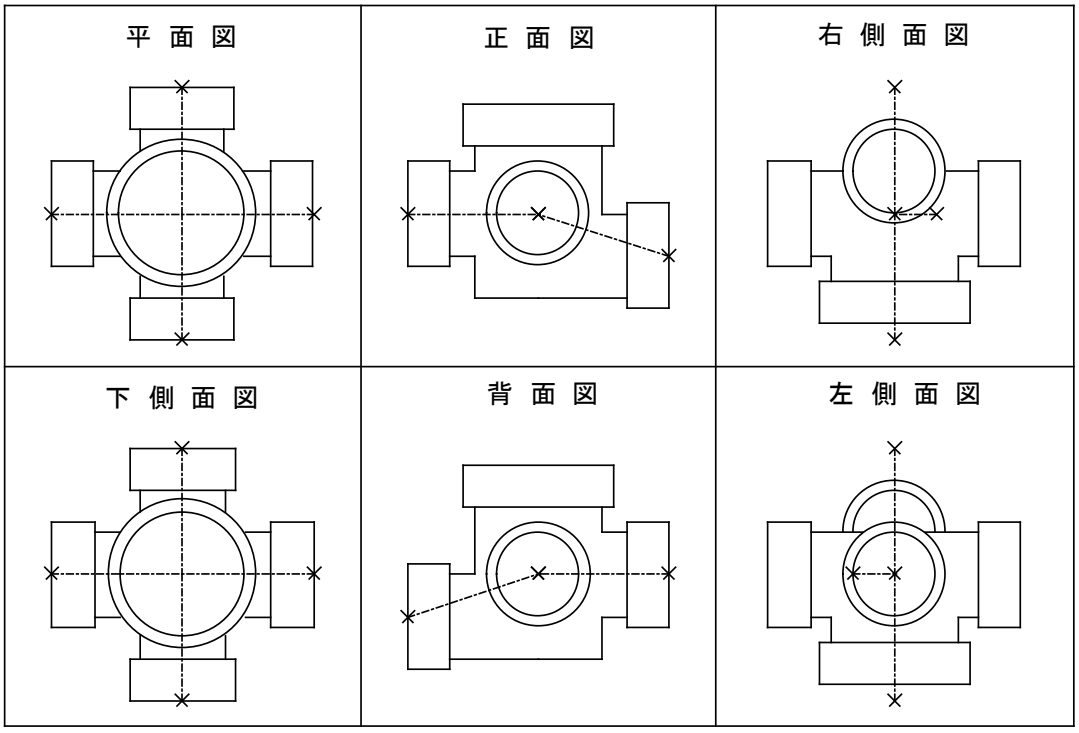

100.0　：100.0　：100.0　：100.0

SD-WYS200　塩ビ製小口径マス インバート･90°合流(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

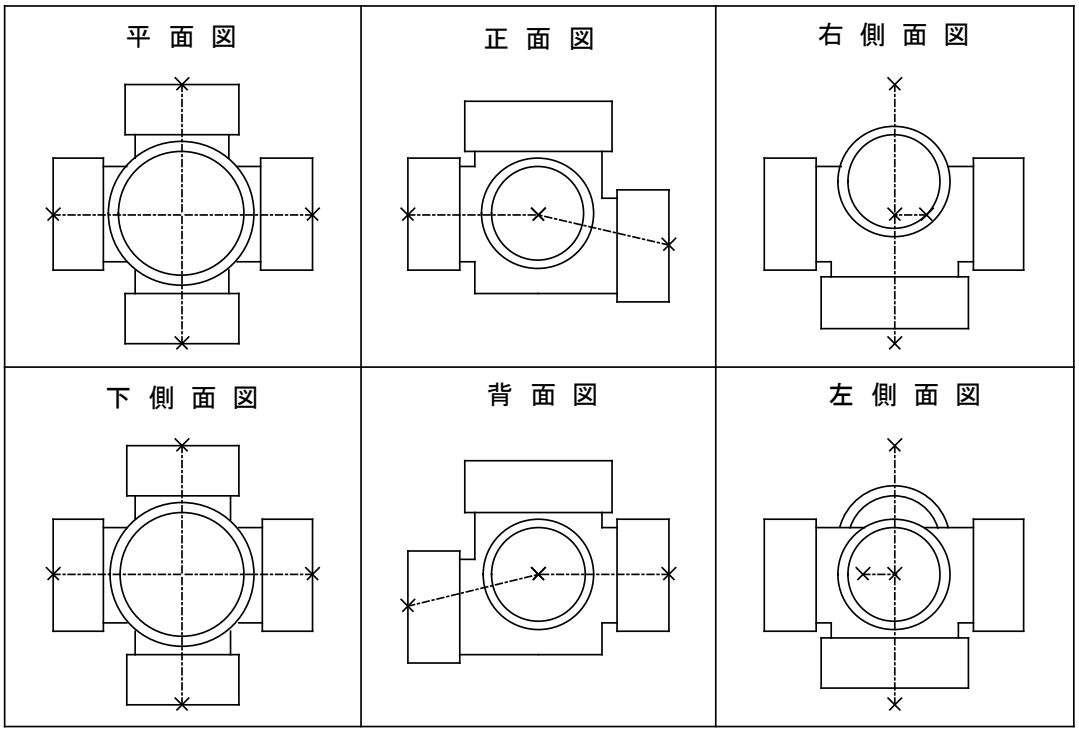

150.0　：150.0　：150.0　：150.0

DIPA-WST　A形ダクタイル鋳鉄異形管 三受十字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

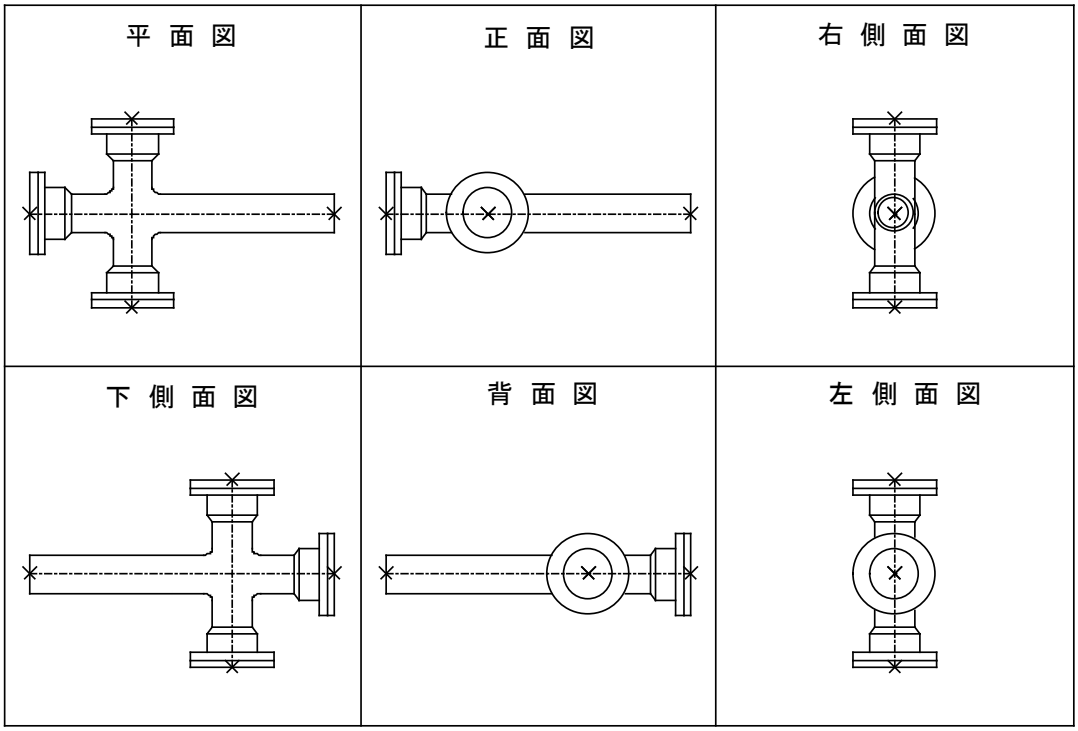

75.0	75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	100.0	100.0
150.0	150.0	100.0	100.0
150.0	150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	150.0	150.0
200.0	200.0	200.0	200.0
250.0	250.0	150.0	150.0
250.0	250.0	250.0	250.0
300.0	300.0	200.0	200.0
300.0	300.0	300.0	300.0
350.0	350.0	250.0	250.0
350.0	350.0	350.0	350.0

DIPS-WST　SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管　三受十字管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

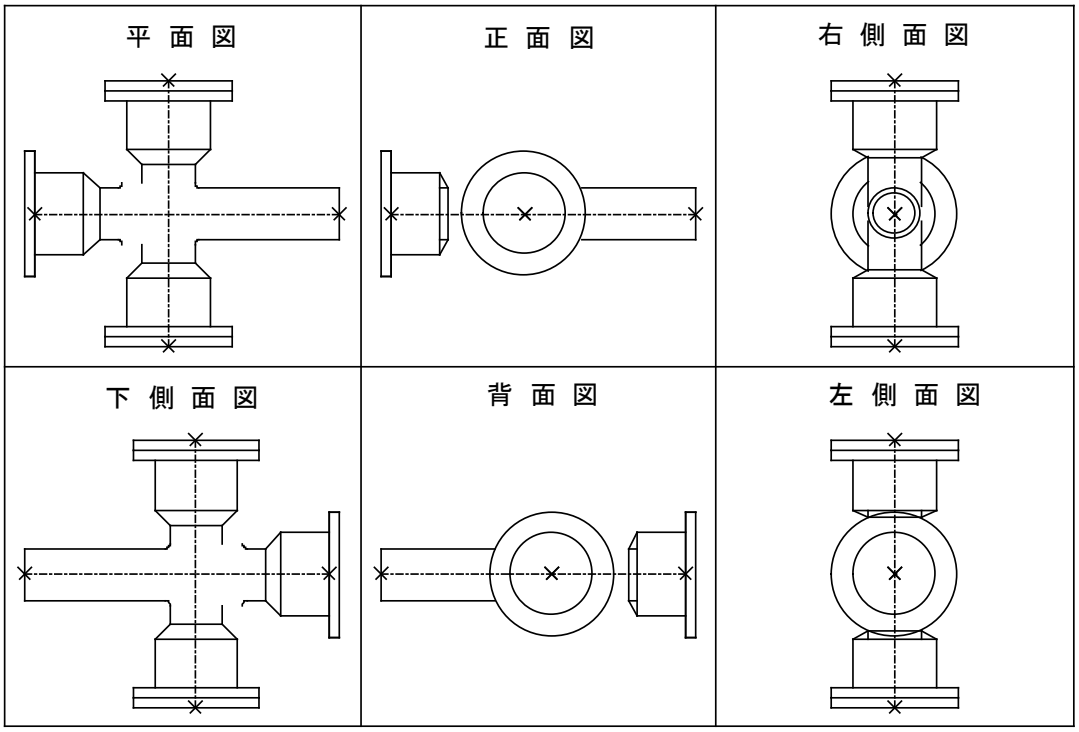

75.0	75.0	75.0	75.0
100.0	100.0	100.0	100.0
150.0	150.0	100.0	100.0
150.0	150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	150.0	150.0
200.0	200.0	200.0	200.0
250.0	250.0	150.0	150.0
250.0	250.0	250.0	250.0
300.0	300.0	200.0	200.0
300.0	300.0	300.0	300.0
350.0	350.0	250.0	250.0
350.0	350.0	350.0	350.0
400.0	400.0	300.0	300.0
400.0	400.0	400.0	400.0
450.0	450.0	300.0	300.0
450.0	450.0	450.0	450.0

OS-WY　汚水管記号付き継手 45° 両Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［08-その他継手］－［OS 単線 汚水管記号付き継手］－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

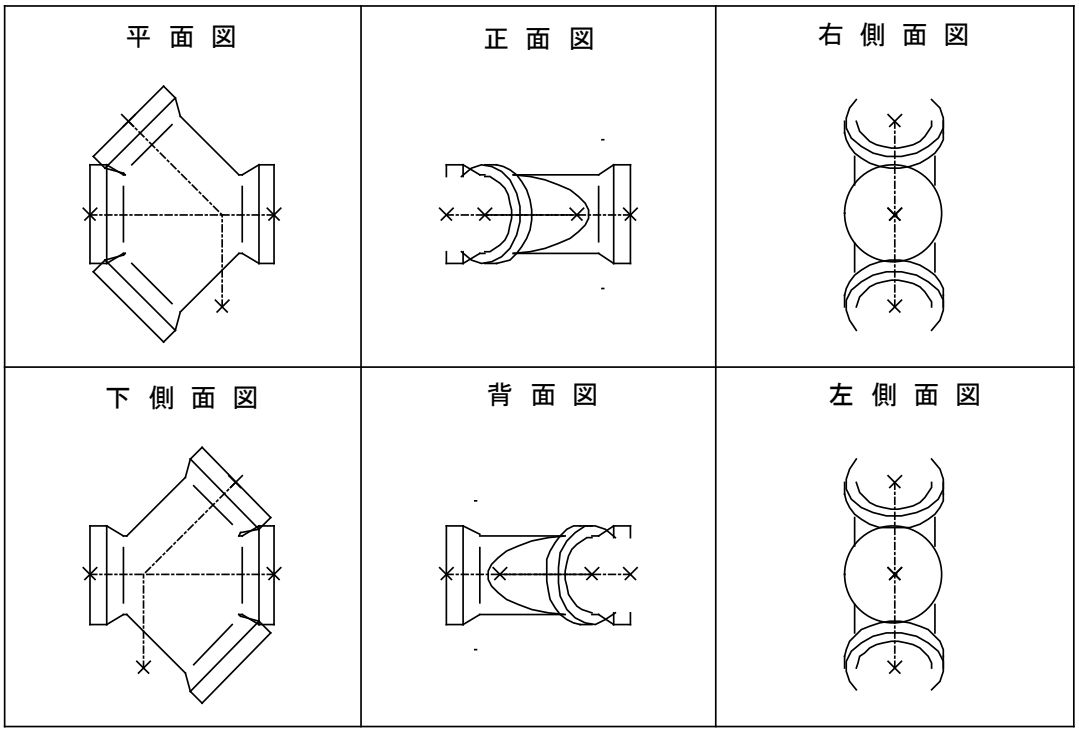

32.0： 32.0： 32.0： 32.0
40.0： 40.0： 32.0： 32.0
40.0： 40.0： 40.0： 40.0
50.0： 50.0： 32.0： 32.0
50.0： 50.0： 40.0： 40.0
50.0： 50.0： 50.0： 50.0
65.0： 65.0： 40.0： 40.0
650： 65.0： 50.0： 50.0
65.0： 65.0： 65.0： 65.0
80.0： 80.0： 40.0： 40.0
80.0： 80.0： 50.0： 50.0
80.0： 80.0： 65.0： 65.0
80.0： 80.0： 80.0： 80.0
100.0： 100.0： 40.0 ： 40.0
100.0： 100.0： 50.0 ： 50.0
100.0： 100.0： 65.0 ： 65.0
100.0： 100.0： 80.0 ： 80.0
100.0： 100.0 :100.0： 100.0
125.0： 125.0： 50.0 ： 50.0
125.0： 125.0： 65.0 ： 65.0
125.0： 125.0： 80.0 ： 80.0
125.0： 125.0 :100.0 :100.0
125.0： 125.0 :125.0 :125.0
150.0： 150.0： 50.0 ： 50.0
150.0： 150.0： 80.0 ： 80.0
150.0： 150.0 :100.0： 100.0
150.0： 150.0： 125.0： 125.0
150.0： 150.0： 150.0： 150.0

OS-WST　汚水管記号付き継手 90° 両Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［08-その他継手］ー［OS 単線 汚水管記号付き継手］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

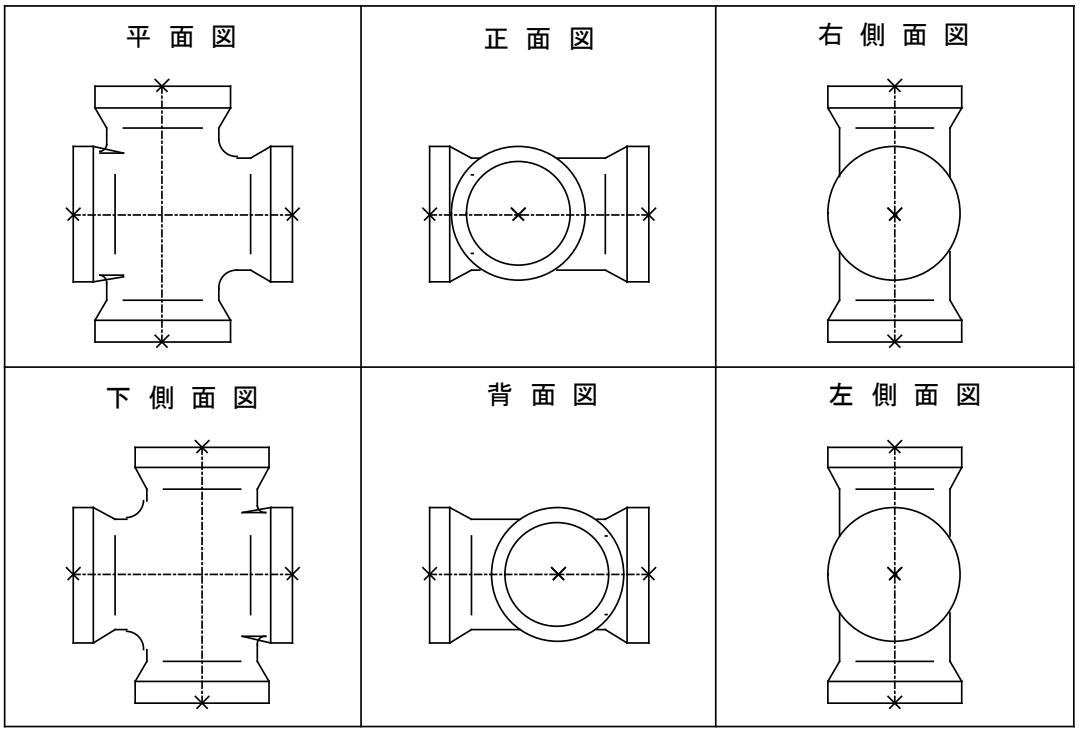

32.0： 32.0 ： 32.0 ： 32.0
40.0： 40.0 ： 32.0 ： 32.0
40.0： 40.0 ： 40.0 ： 40.0
50.0： 50.0 ： 32.0 ： 32.0
50.0： 50.0 ： 40.0 ： 40.0
50.0： 50.0 ： 50.0 ： 50.0
65.0： 65.0 ： 40.0 ： 40.0
65.0： 65.0 ： 50.0 ： 50.0
65.0： 65.0 ： 65.0 ： 65.0
80.0： 80.0 ： 40.0 ： 40.0
80.0： 80.0 ： 50.0 ： 50.0
80.0： 80.0 ： 65.0 ： 65.0
80.0： 80.0 ： 80.0 ： 80.0
100.0：100.0 ： 40.0 ： 40.0
100.0: 100.0: 50.0: 50.0
100.0: 100.0: 65.0: 65.0
100.0: 100.0: 80.0: 80.0
100.0: 100.0: 100.0: 100.0
125.0: 125.0: 50.0: 50.0
125.0: 125.0: 65.0: 65.0
125.0: 125.0: 80.0: 80.0
125.0: 125.0: 100.0: 100.0
125.0: 125.0: 125.0: 125.0
150.0: 150.0: 50.0: 50.0
150.0: 150.0: 80.0: 80.0
150.0: 150.0: 100.0: 100.0
150.0: 150.0: 125.0: 125.0
150.0: 150.0: 150.0: 150.0

SUSNJ-CR　SUSねじ込み クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ SUSねじ込み］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

8.0	: 8.0	: 8.0	: 8.0
10.0	: 10.0	: 10.0	: 10.0
15.0	: 15.0	: 15.0	: 15.0
20.0	: 20.0	: 20.0	: 20.0
25.0	: 25.0	: 25.0	: 25.0
32.0	: 32.0	: 32.0	: 32.0
40.0	: 40.0	: 40.0	: 40.0
50.0	: 50.0	: 50.0	: 50.0

wdmosui-WT　汚水マス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0 : 150.0

wdmtrap-WT トラップマス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0 : 150.0

wdmdrop-WT ドロップマス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0 : 150.0

wdmkoukyo-WT　公共マス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**

50.0 : 50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0 : 150.0

AM-90WY150　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス･90°両側合流(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

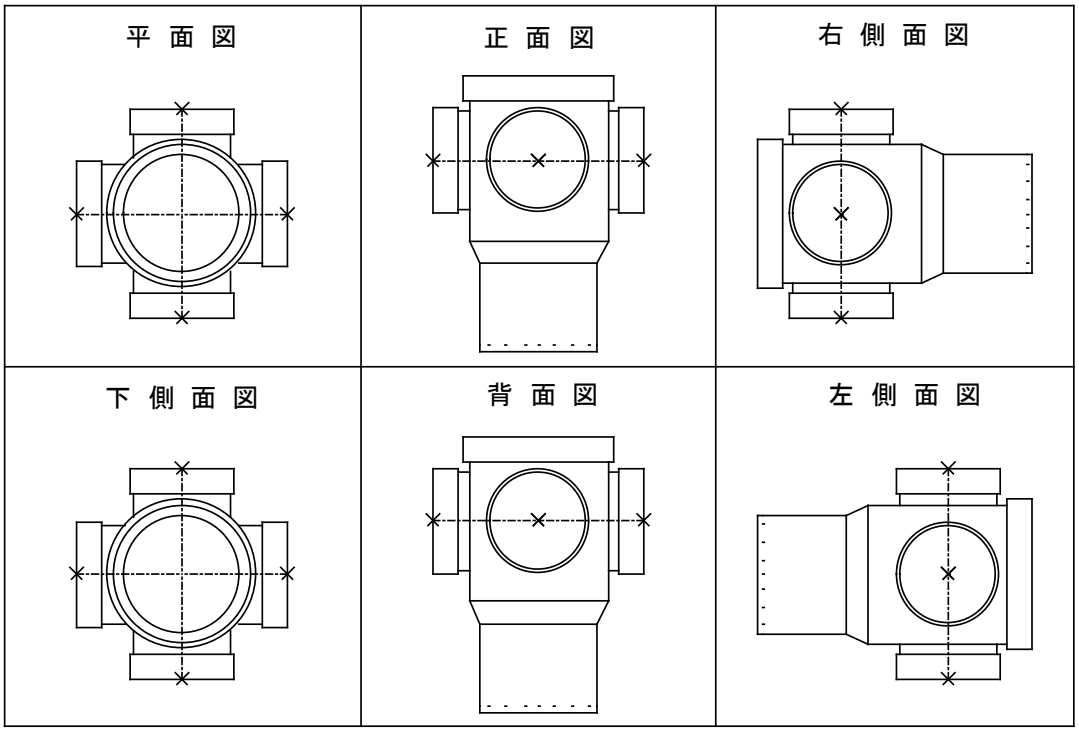

100.0　：100.0　：100.0　：100.0

AM-90WY200　旧)塩ビ製小口径マス 雨マス･90°両側合流(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

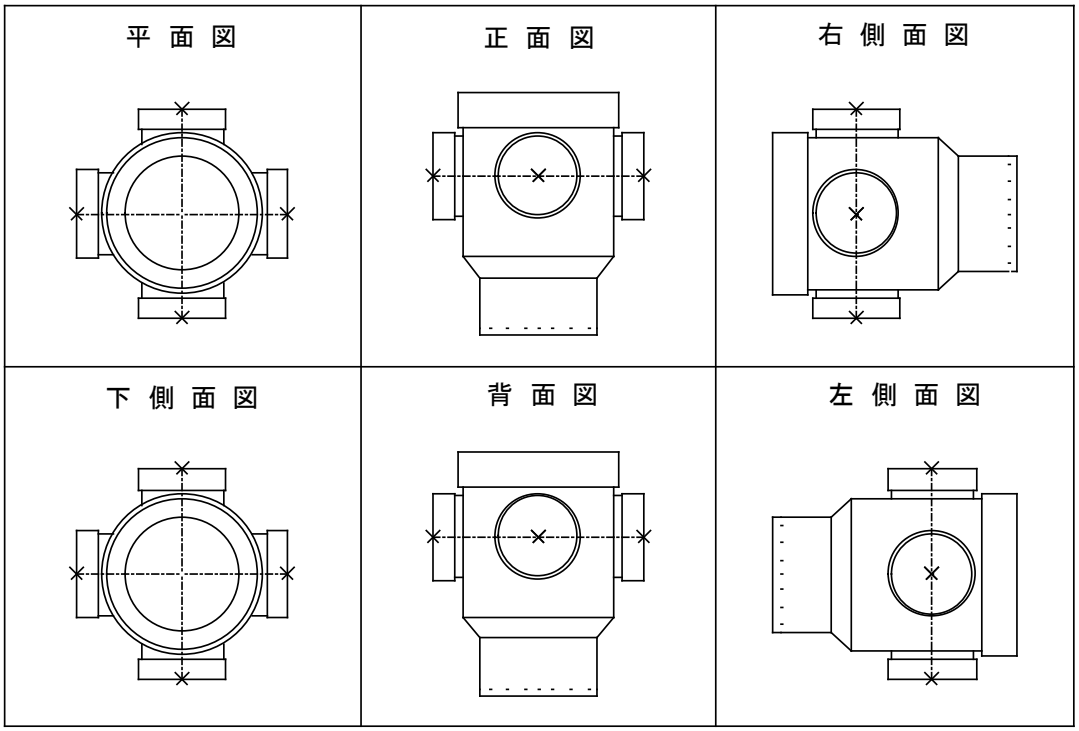

100.0　：100.0　：100.0　：100.0
150.0　：150.0　：150.0　：150.0

PM-90WY150　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス･90°両側合流(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

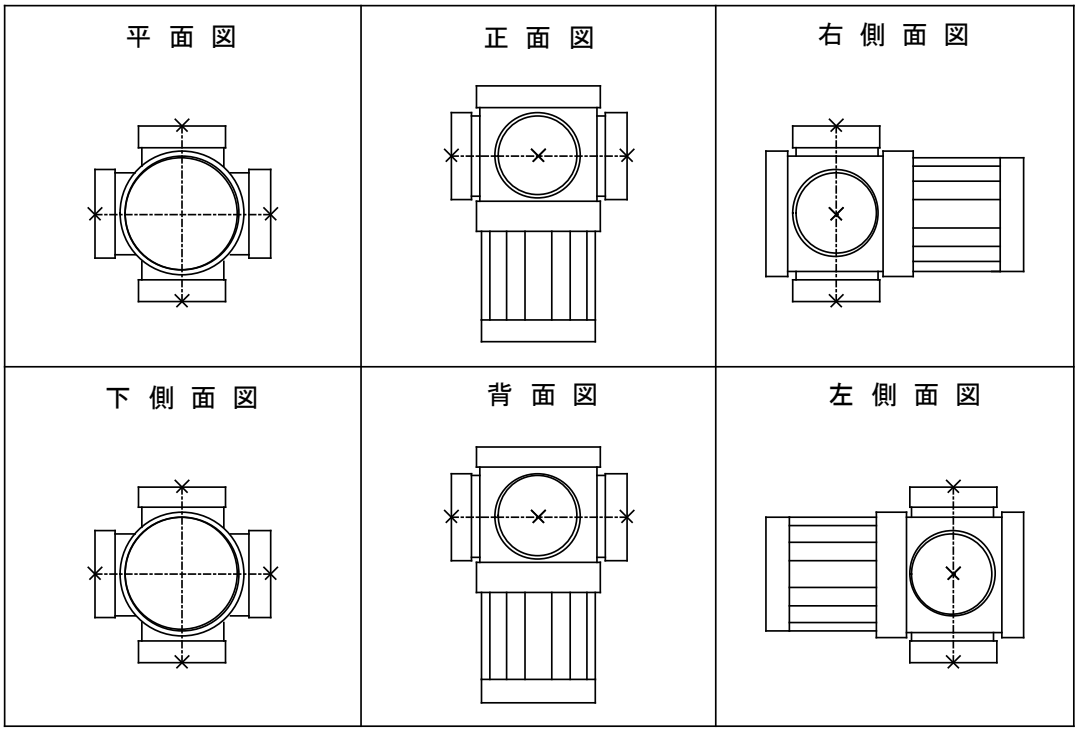

100.0　：100.0　：100.0　：100.0

PM-90WY200　旧)塩ビ製小口径マス 雨水浸透マス･90°両側合流(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

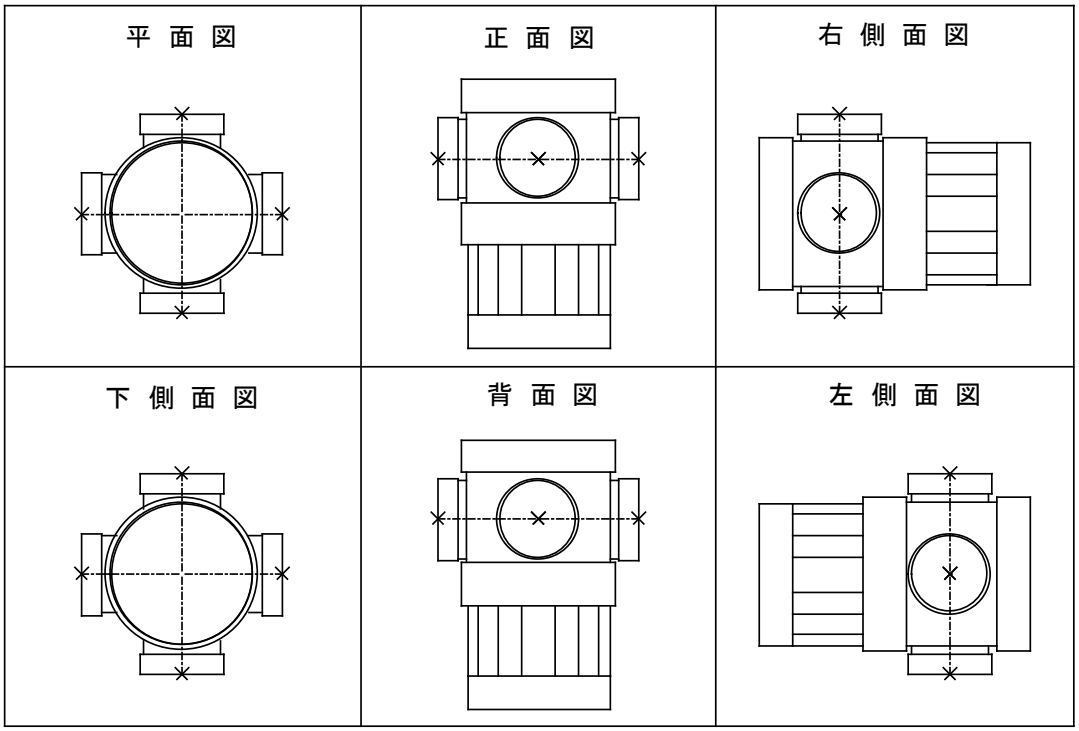

100.0　：100.0　：100.0　：100.0
150.0　：150.0　：150.0　：150.0

AM-90WY150　塩ビ製小口径マス　雨マス・90°　両側合流（掃除口150）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

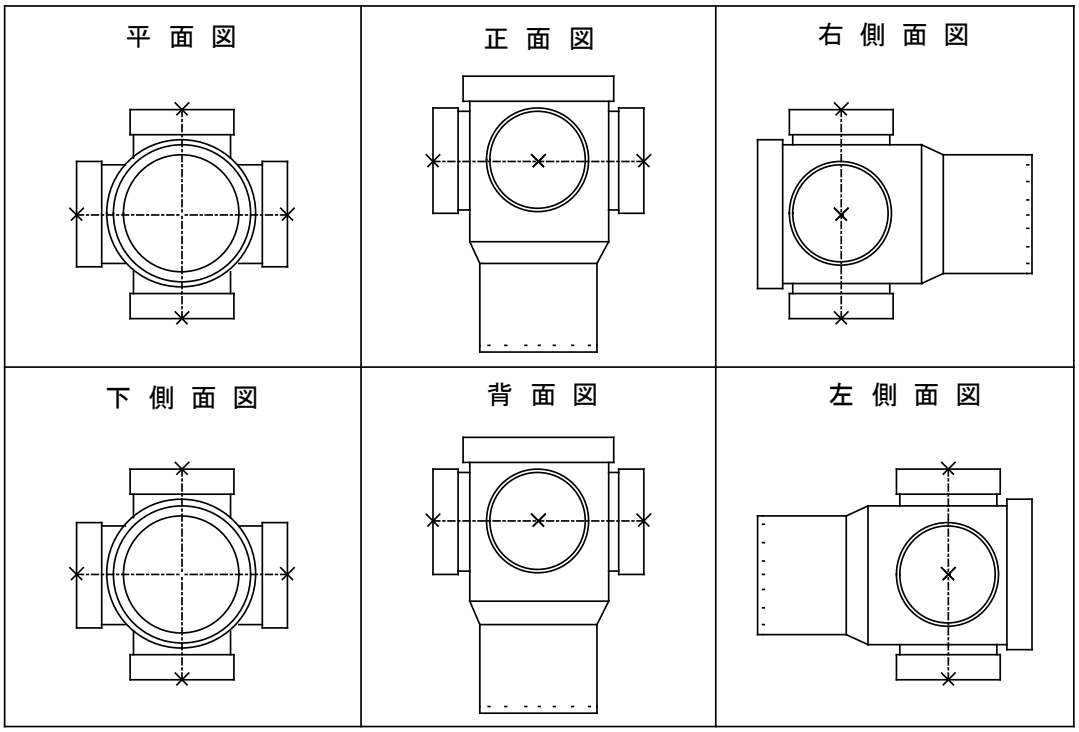

100.0　：100.0　：100.0　：100.0

AM-90WY200　塩ビ製小口径マス　雨マス・90°　両側合流（掃除口200）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

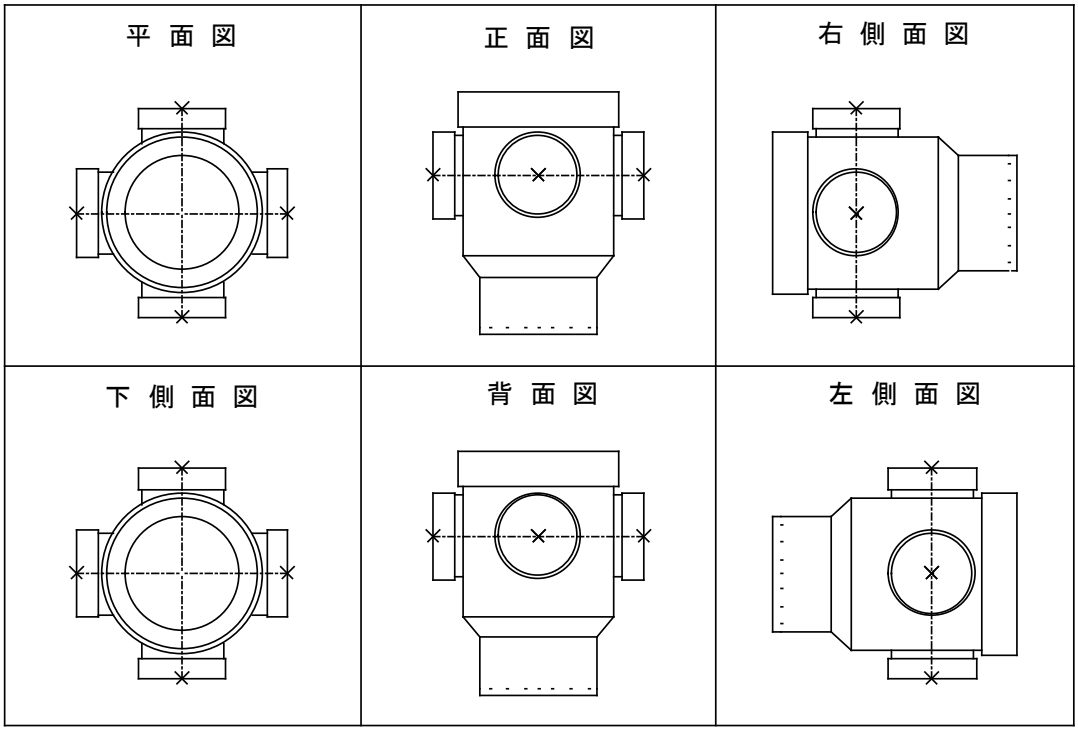

100.0　：100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0　：150.0

PM-90WY150　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス･90°　両側合流(掃除口150)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

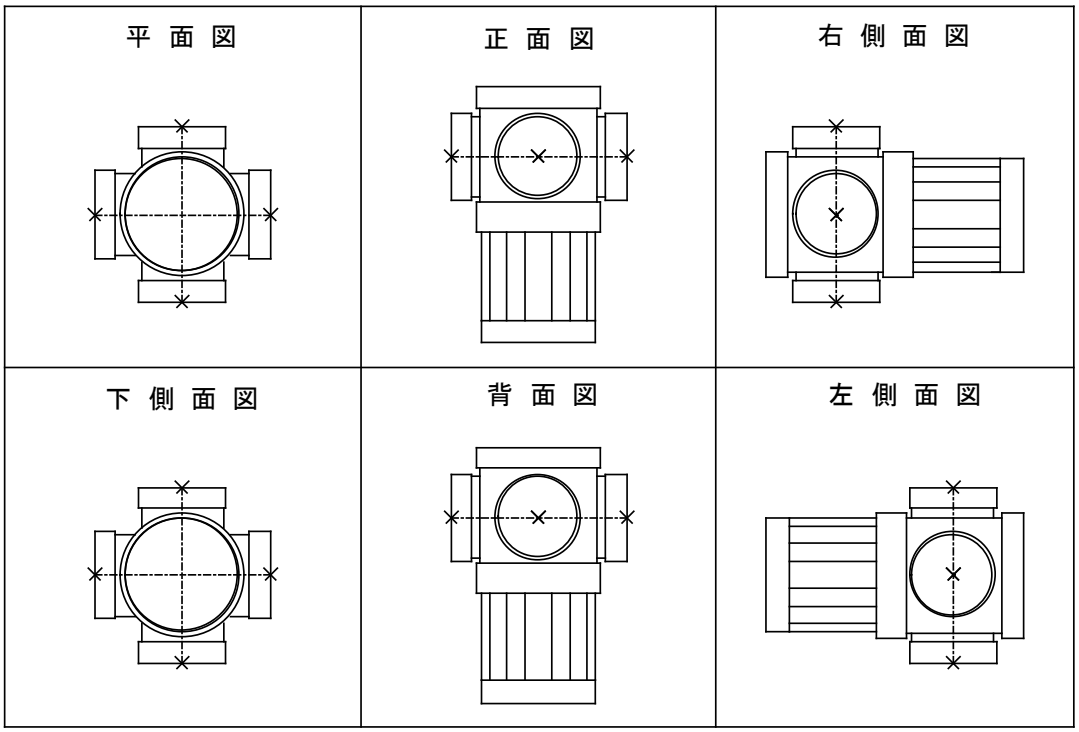

100.0　：100.0　：100.0　：100.0

PM-90WY200　塩ビ製小口径マス　雨水浸透マス･90°　両側合流(掃除口200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

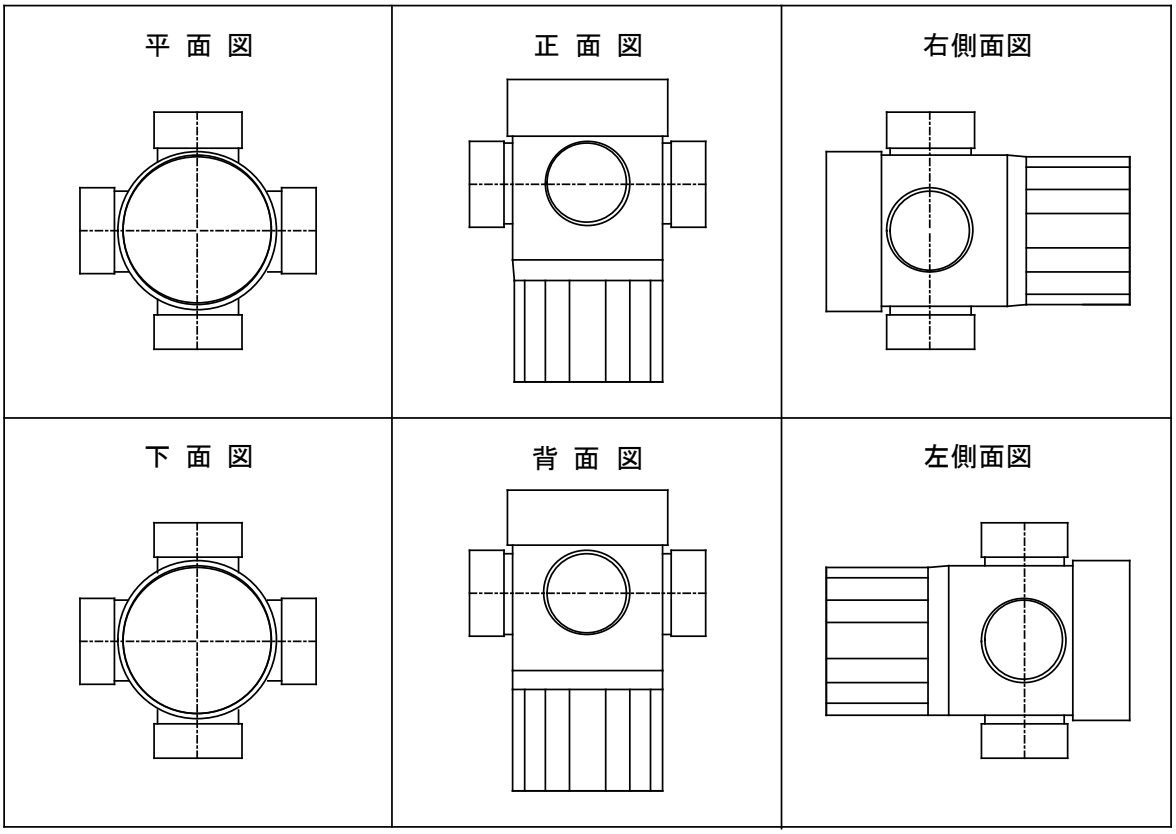

100.0　：100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0　：150.0

ETM-LPC　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ロングクロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［03-ライニンング継手］－［ETM ＤＶＬＰ用継手］－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

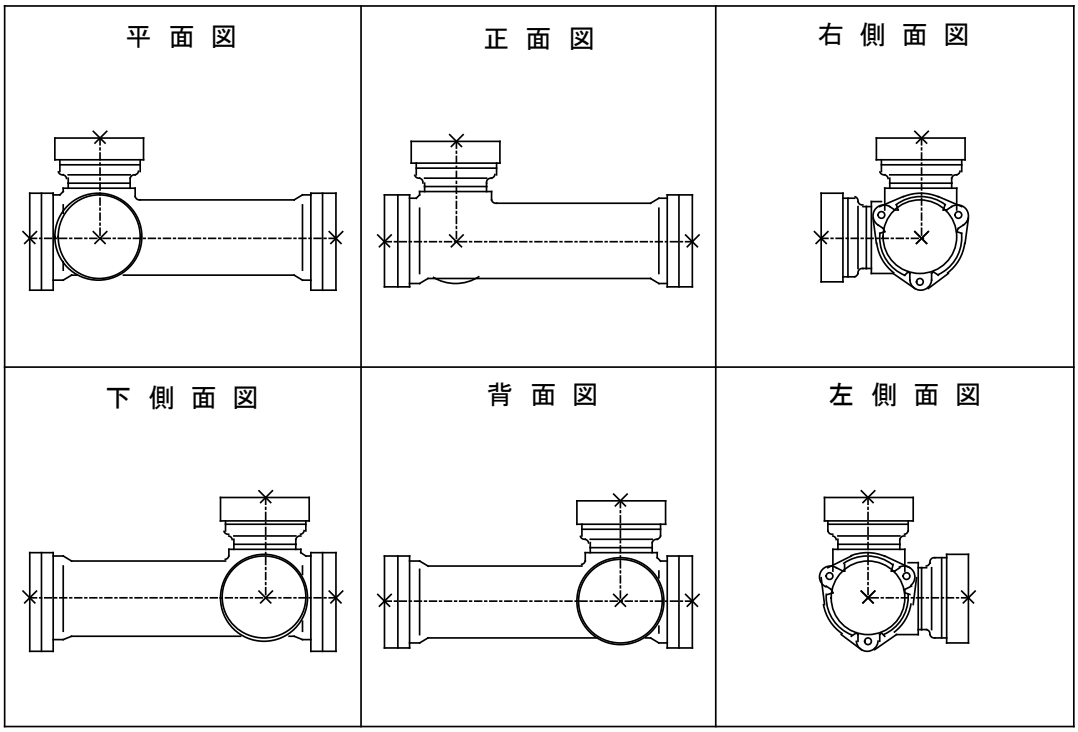

65.0：40.0：40.0：40.0
65.0：40.0：50.0：50.0
65.0：40.0：65.0：65.0
65.0：50.0：40.0：40.0
65.0：50.0：50.0：50.0
65.0：50.0：65.0：65.0
65.0：65.0：40.0：40.0
65.0：65.0：50.0：50.0
65.0：65.0：65.0：65.0
80.0：40.0：40.0：40.0
80.0：40.0：50.0：50.0
80.0：40.0：65.0：65.0

80.0：50.0：40.0：40.0
80.0：50.0：50.0：50.0
80.0：50.0：65.0：65.0
80.0：65.0：40.0：40.0
80.0：65.0：50.0：50.0
80.0：65.0：65.0：65.0
100.0：40.0：40.0：40.0
100.0：40.0：50.0：50.0
100.0：40.0：65.0：65.0
100.0：50.0：40.0：40.0
100.0：50.0：50.0：50.0
100.0：50.0：65.0：65.0

100.0：65.0：40.0：40.0
100.0：65.0：50.0：50.0
100.0：65.0：65.0：65.0
125.0：40.0：40.0：40.0
125.0：40.0：50.0：50.0
125.0：40.0：65.0：65.0
125.0：50.0：40.0：40.0
125.0：50.0：50.0：50.0
125.0：50.0：65.0：65.0
125.0：65.0：40.0：40.0
125.0：65.0：50.0：50.0
125.0：65.0：65.0：65.0

VLP-WT　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［03-ライニンング継手］－［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手－［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

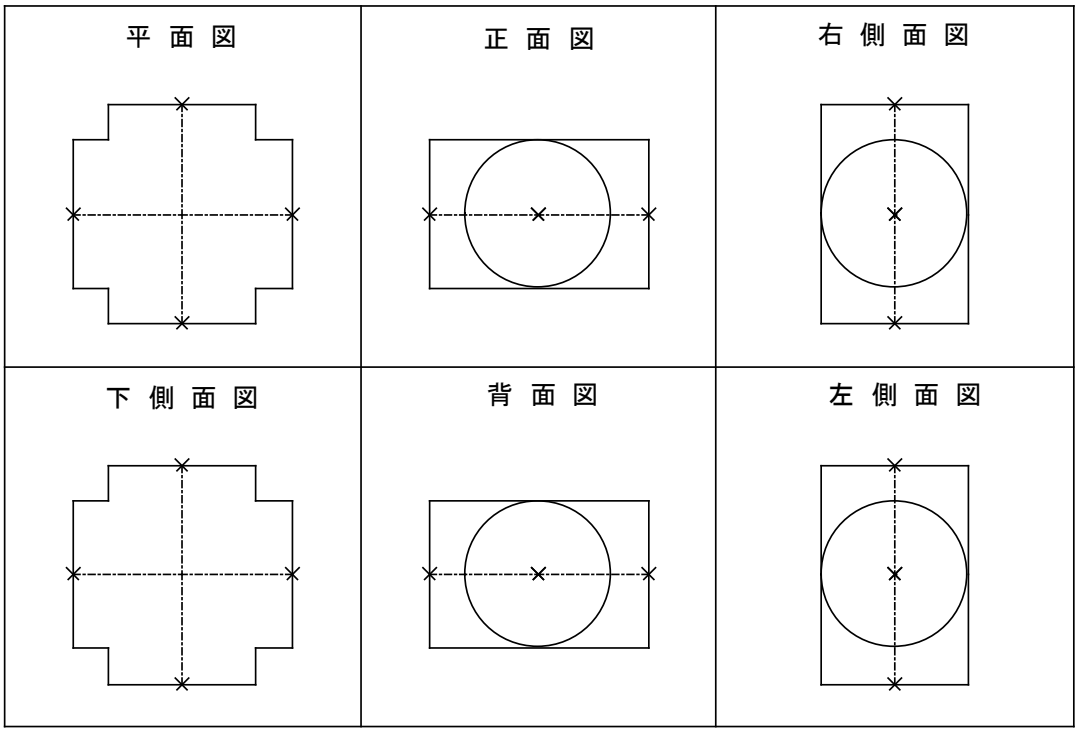

6.0: 6.0: 6.0:　6.0
8.0: 8.0: 8.0:　8.0
10.0:10.0:10.0 : 10.0
15.0:15.0:15.0 : 15.0
20.0:20.0:15.0 : 15.0
20.0:20.0:20.0 : 20.0
25.0:25.0:15.0 : 15.0
25.0:25.0:20.0 : 20.0
25.0:25.0:25.0 : 25.0
32.0:32.0:20.0 : 20.0
32.0:32.0:25.0 : 25.0
32.0:32.0:32.0 : 32.0
40.0:40.0:20.0 : 20.0
40.0: 40.0: 25.0: 25.0
40.0: 40.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0:20.0 : 20.0
50.0: 50.0:25.0 : 25.0
50.0: 50.0:32.0 : 32.0
50.0: 50.0:40.0 : 40.0
50.0: 50.0:50.0 : 50.0
65.0: 65.0:25.0 : 25.0
65.0: 65.0:50.0 : 50.0
65.0: 65.0:65.0 : 65.0
80.0: 80.0:25.0 : 25.0
80.0: 80.0:50.0 : 50.0
80.0: 80.0 : 65.0:　65.0
80.0: 80.0 : 80.0:　80.0
100.0 :100.0 : 100.0: 100.0
125.0 :125.0 : 125.0: 125.0
150.0 :150.0 : 150.0: 150.0

K-TRSX-HA　十字分岐　標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSX-LA　十字分岐　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSXS-HA　十字分岐 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSXS-LA　十字分岐 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRX-HA　十字分岐　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRX-LA　十字分岐　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRXS-HA　十字分岐　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

420.0 ： 420.0 ： 420.0 ： 420.0
560.0 ： 560.0 ： 560.0 ： 560.0
840.0 ： 840.0 ： 840.0 ： 840.0

K-TRXS-LA　十字分岐 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSX-BH　十字分岐　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

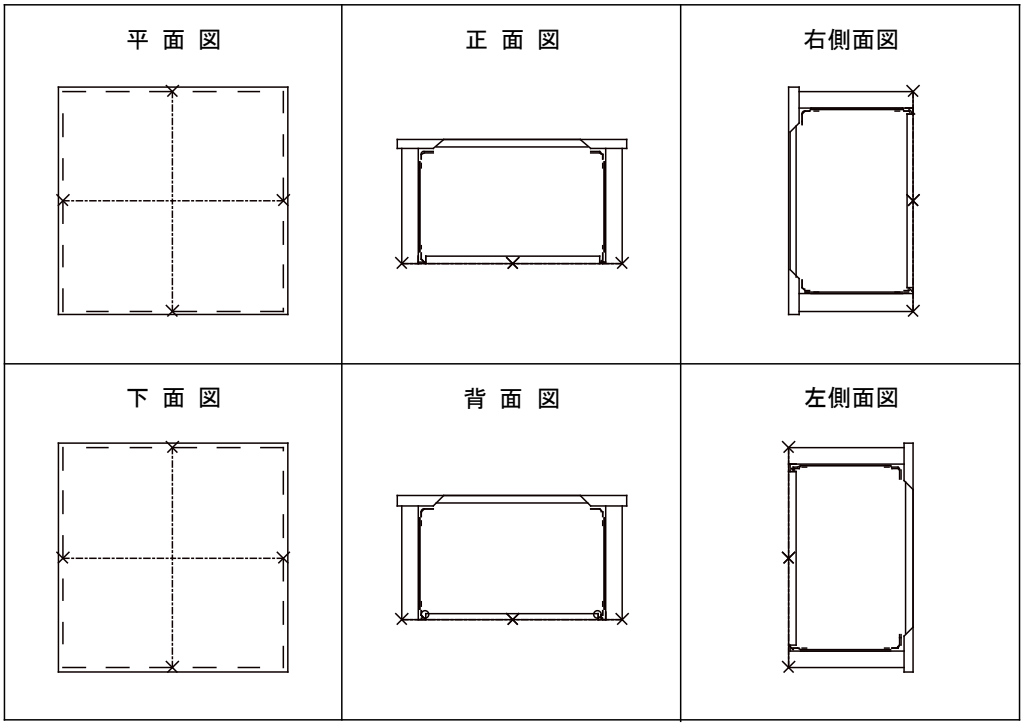

420.0:420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0:840.0

K-TRSX-BL　十字分岐　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

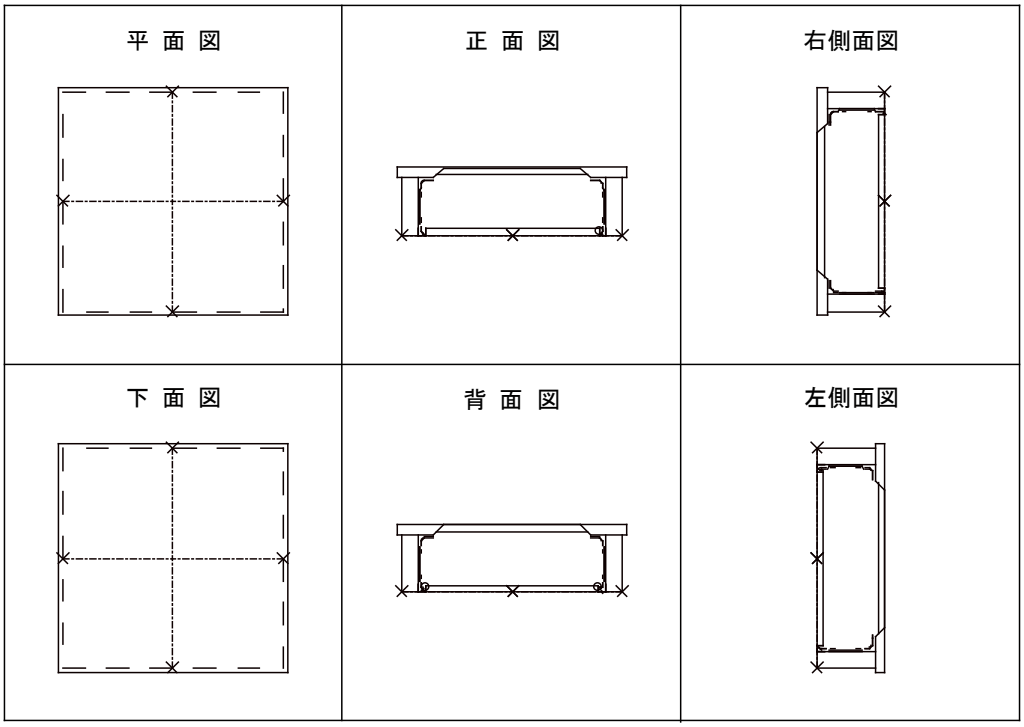

420.0:420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0:840.0

K-TRSXS-BH　十字分岐　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

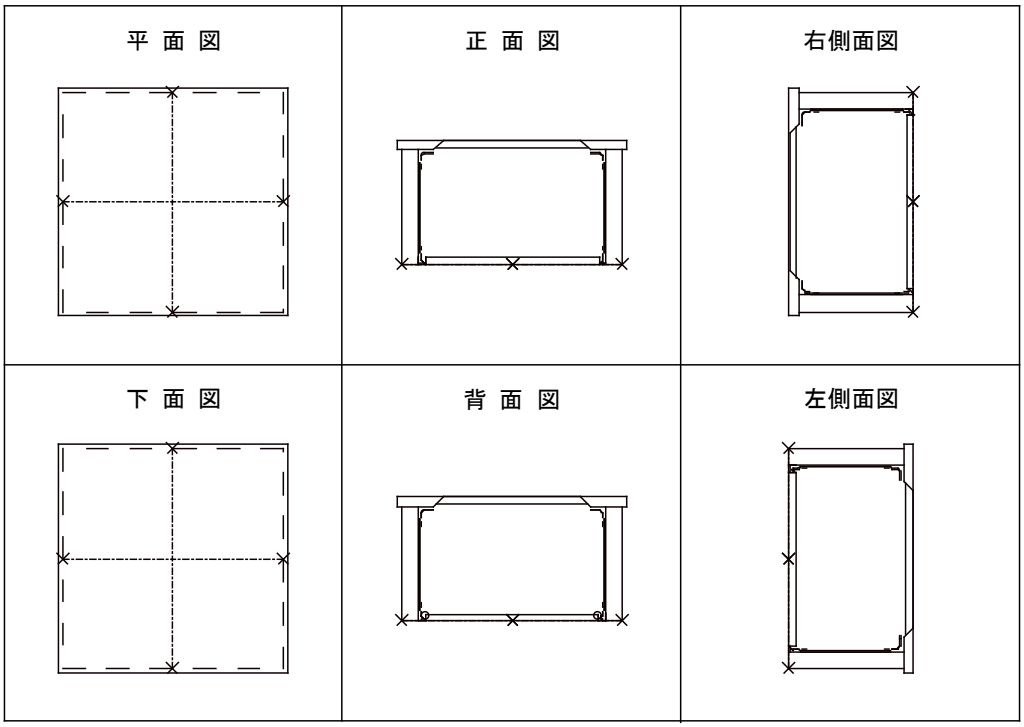

420.0:420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0:840.0

K-TRSXS-BL　十字分岐 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

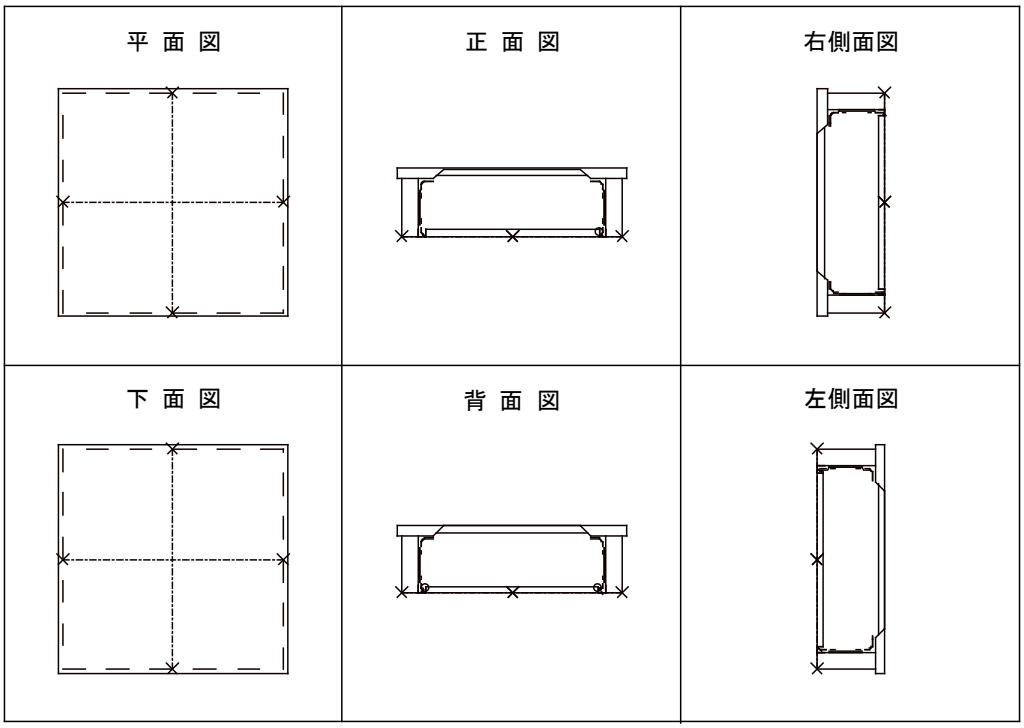

420.0:420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0:840.0

K-TRX-BH　十字分岐　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

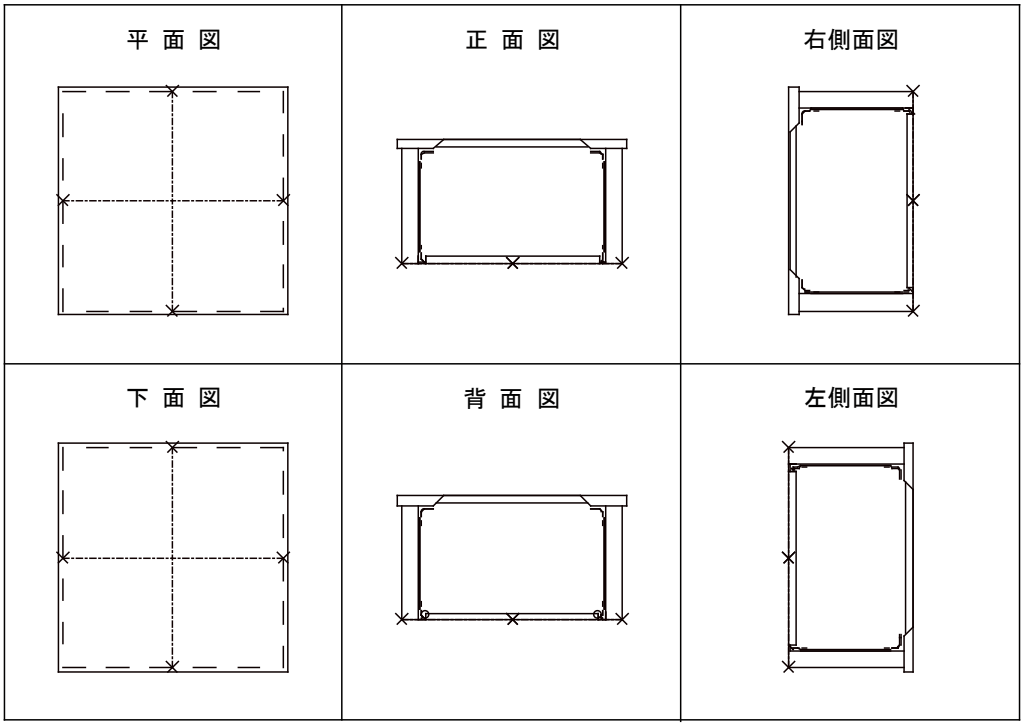

420.0:420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0:840.0

K-TRX-BL　十字分岐　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［01-標準タイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

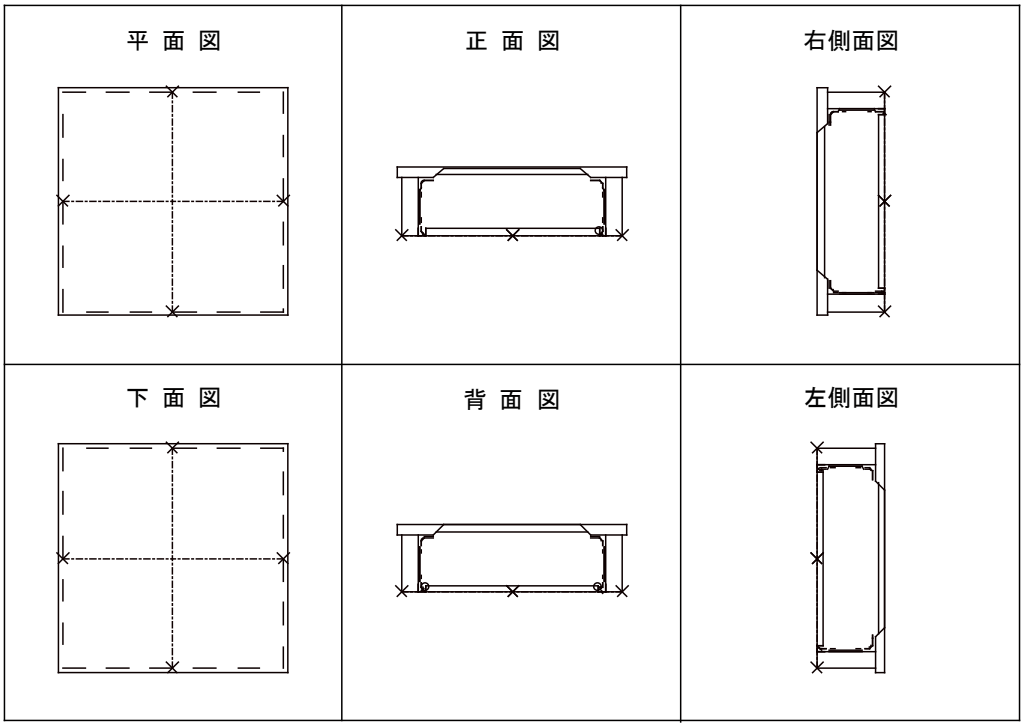

420.0:420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0:840.0

K-TRXS-BH　十字分岐　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

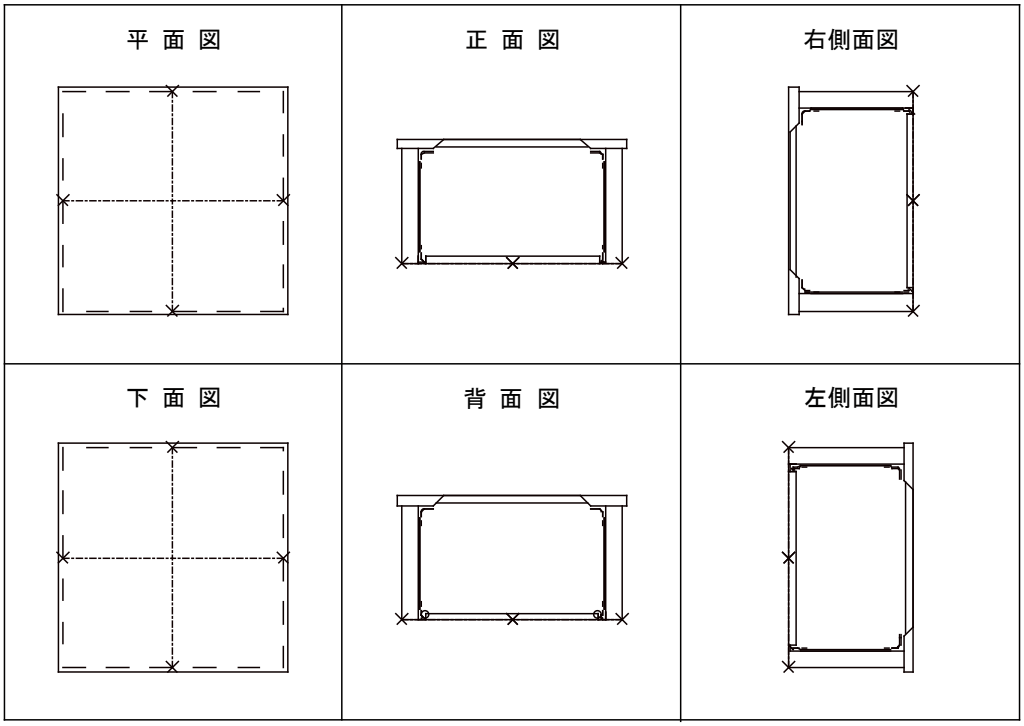

420.0:420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0:840.0

K-TRXS-BL　十字分岐 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［02-ステップオンタイプ］ー［04-十字分岐］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

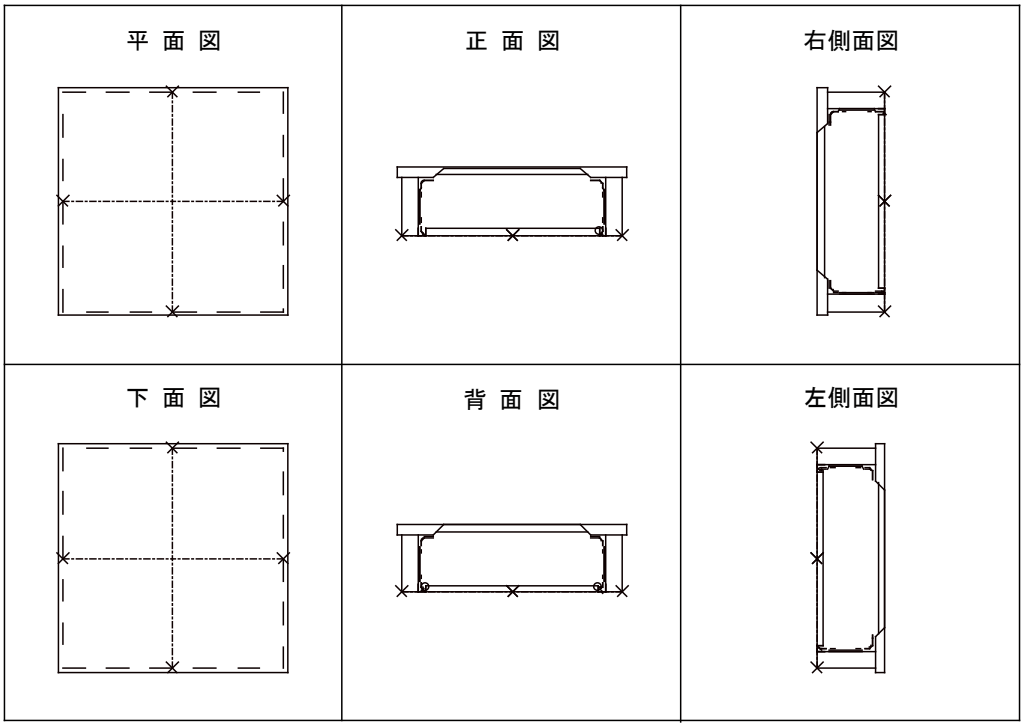

420.0:420.0:420.0:420.0
560.0:560.0:560.0:560.0
840.0:840.0:840.0:840.0

SUS-SW-CLOSS　配管用ステンレス製差込み溶接式管継手　クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS-SW 配管用ステンレス製差込み溶接式継手］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

6.0	6.0	6.0	6.0
8.0	8.0	8.0	8.0
10.0	10.0	10.0	10.0
15.0	15.0	15.0	15.0
20.0	20.0	20.0	20.0
25.0	25.0	25.0	25.0
32.0	32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	80.0	80.0

BJ-CR　ベストジョイント クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［BJ ベストジョイント］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

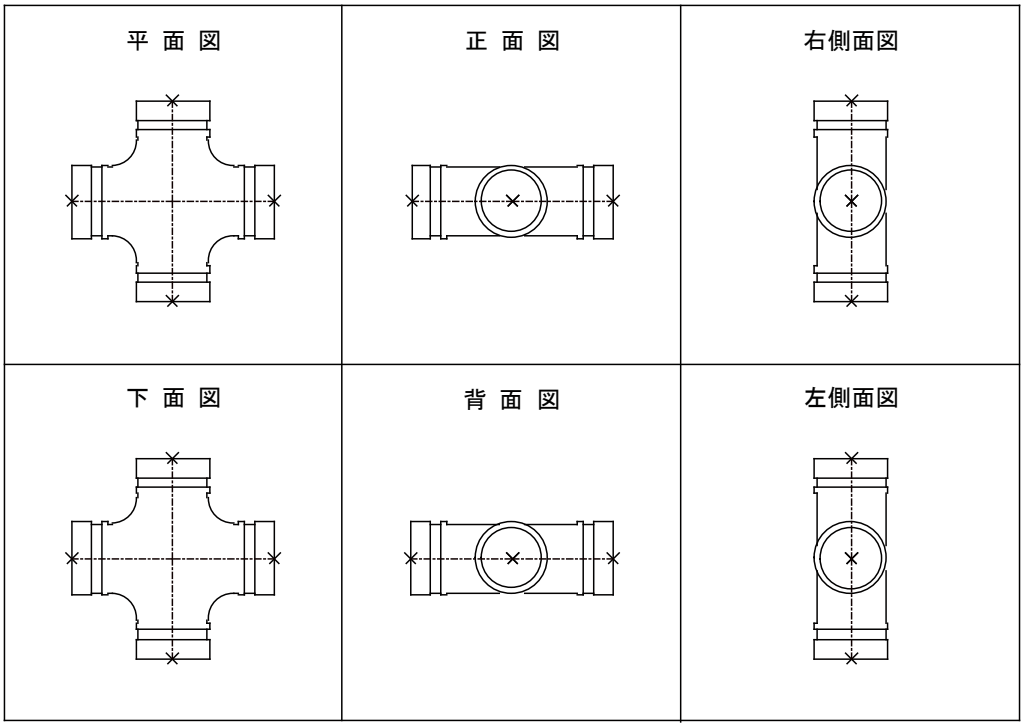

50.0: 50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0: 80.0
100.0:100.0:100.0:100.0
125.0:125.0:125.0:125.0
150.0:150.0:150.0:150.0

S25C-W　高圧用ねじ込み継手 クロス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

8.0:　8.0:　8.0:　8.0
10.0: 10.0: 10.0: 10.0
15.0: 15.0: 15.0: 15.0
20.0: 20.0: 20.0: 20.0
25.0: 25.0: 25.0: 25.0
32.0: 32.0: 32.0: 32.0
40.0: 40.0: 40.0: 40.0
50.0: 50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0: 80.0

REF-3W　レフネットジョイント　3分岐

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［02-継手類］ー［06-銅管継手］ー［REF　レフネットジョイント］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

REF-3W(3) レフネットジョイント 3分岐(3管式)

FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［02-継手類］ー［06-銅管継手］ー［REF レフネットジョイント］ー［クロス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

07 キャップ

ABACUS-C アバカス キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 ： 13.0
20.0 ： 20.0
25.0 ： 25.0
30.0 ： 30.0
40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0

DIPNS-C　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 帽

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

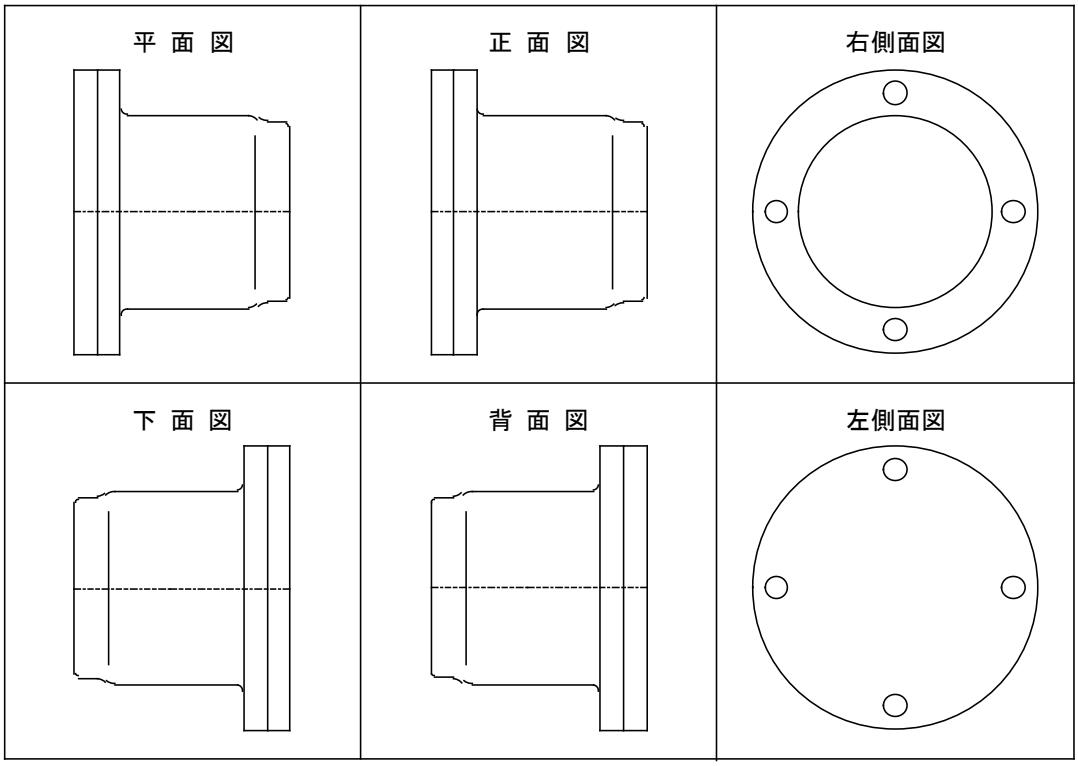

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0

MD-CO　排水鋼管用可とう継手　CO栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［MD 排水鋼管用可とう継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

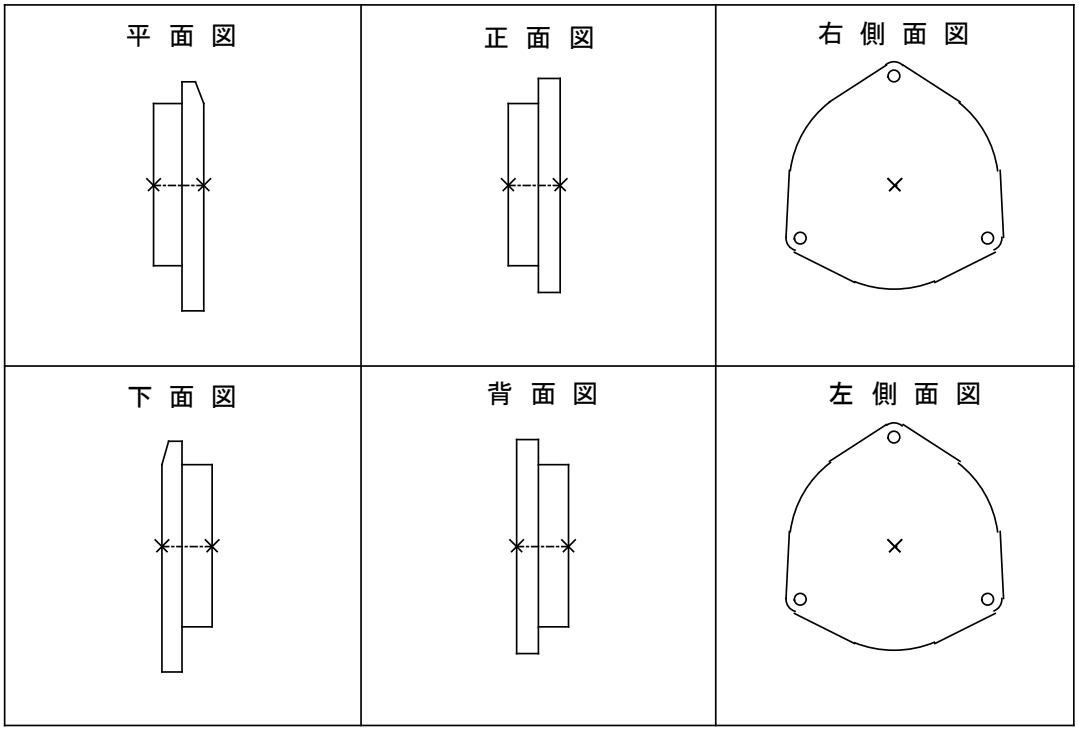

32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

ETM-COF　建築排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 CO栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［ETM ＤＶＬＰ用継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

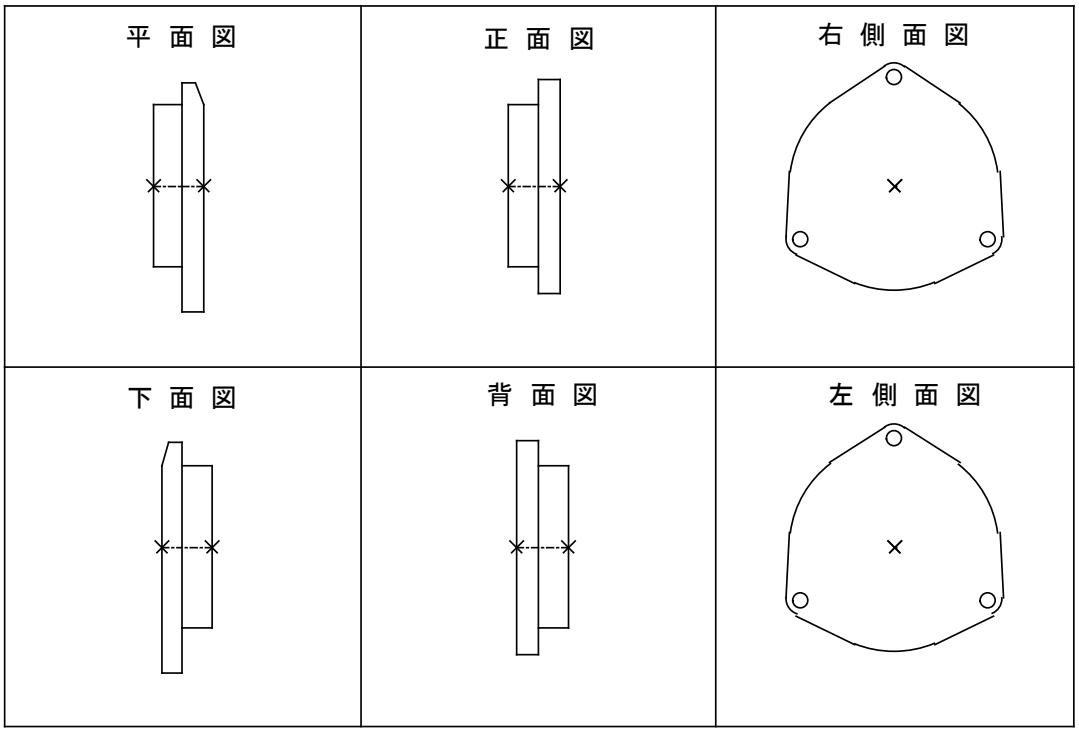

32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

HT-C　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

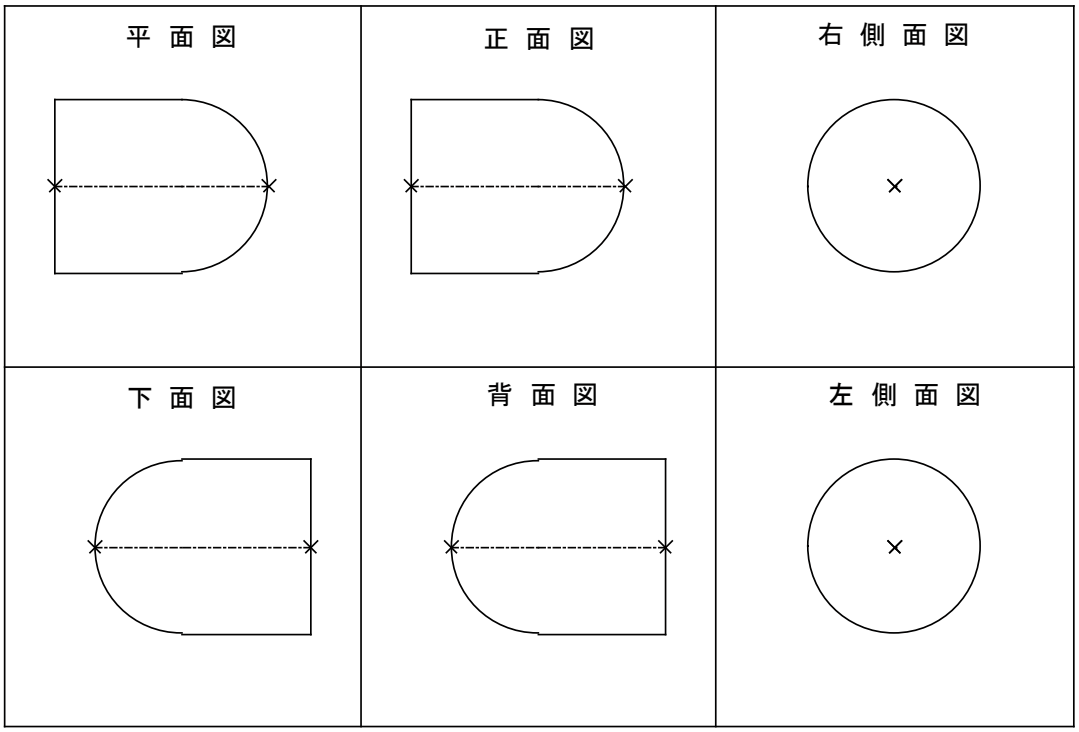

13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

SSGP-C　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

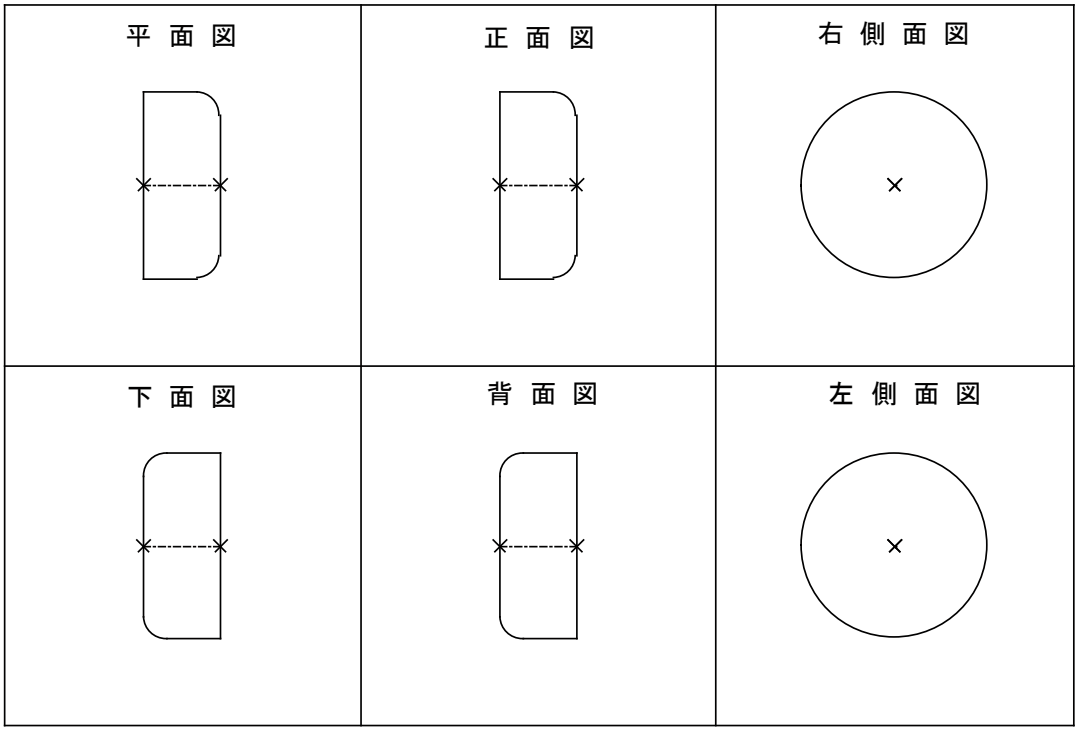

6.0	:	6.0	40.0	:	40.0
8.0	:	8.0	50.0	:	50.0
10.0	:	10.0	65.0	:	65.0
15.0	:	15.0	80.0	:	80.0
20.0	:	20.0	100.0	:	100.0
25.0	:	25.0	125.0	:	125.0
32.0	:	32.0	150.0	:	150.0

TS-C　水道用硬質塩化ビニル管継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

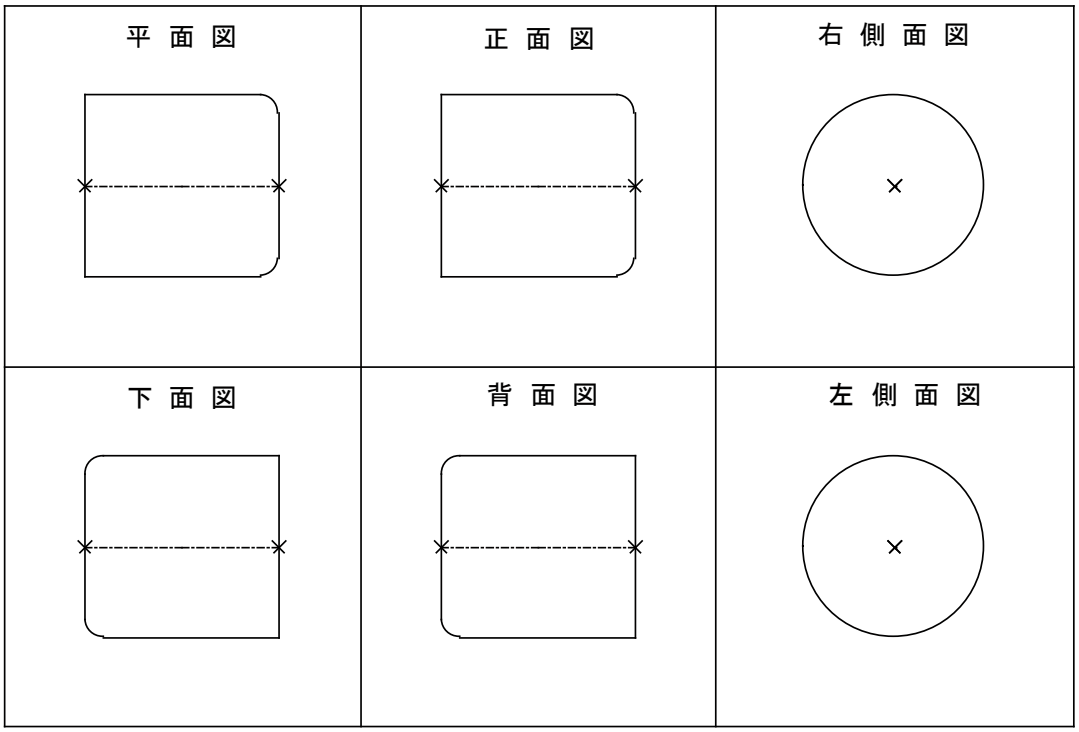

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0

SSW-C 配管用鋼製差込み溶接式管継手 キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［SSW 配管用鋼製差込み溶接式継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

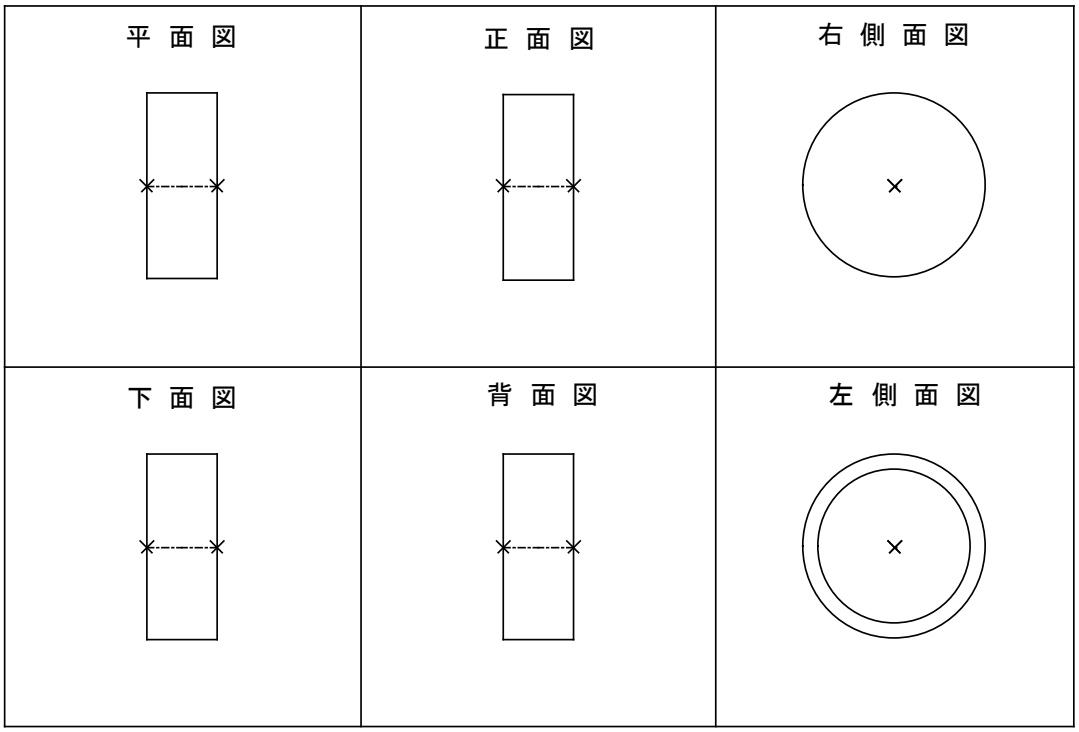

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0

SSGP-P　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

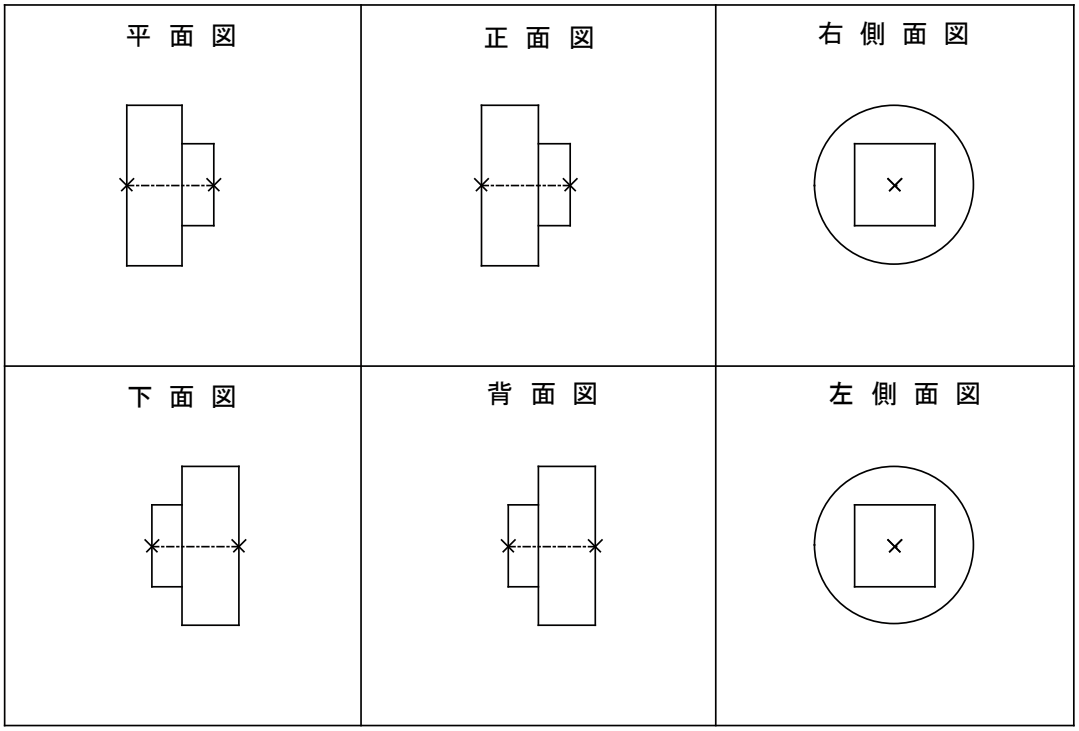

6.0	:	6.0	50.0	:	50.0
8.0	:	8.0	65.0	:	65.0
10.0	:	10.0	80.0	:	80.0
15.0	:	15.0	90.0	:	90.0
20.0	:	20.0	100.0	:	100.0
25.0	:	25.0	125.0	:	125.0
32.0	:	32.0	150.0	:	150.0
40.0	:	40.0			

TM-CO　繊維モルタルビニル二層管継手　掃除口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

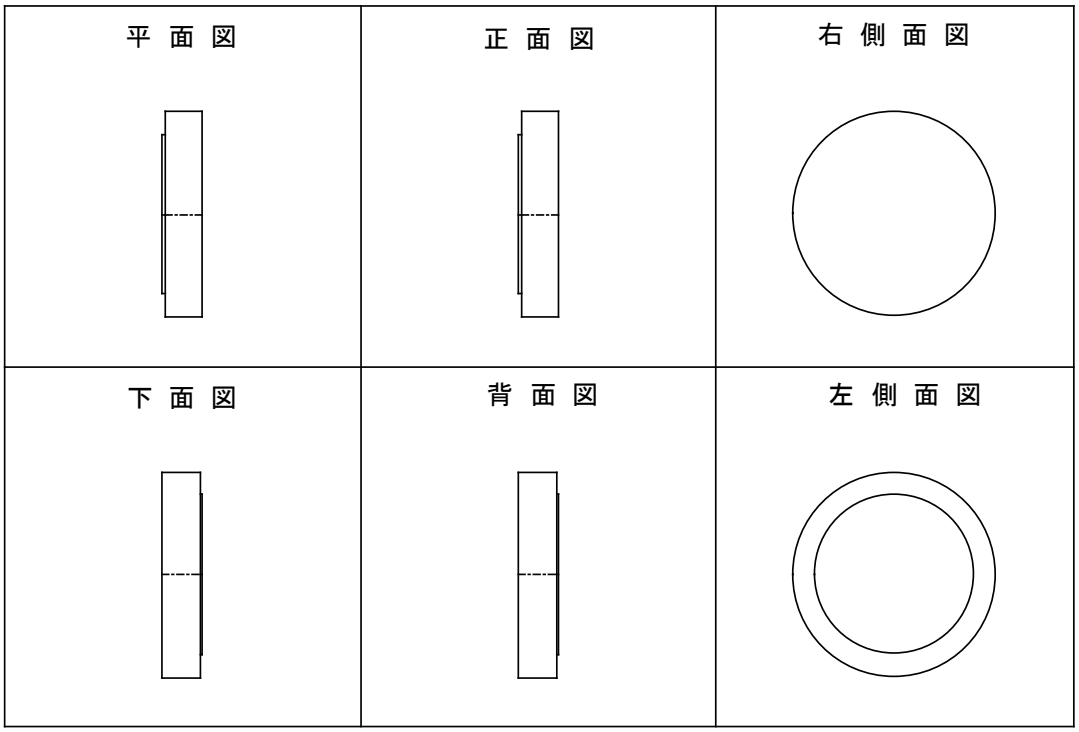

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

DV-CO　排水用硬質塩化ビニル管継手フランジ形　掃除口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

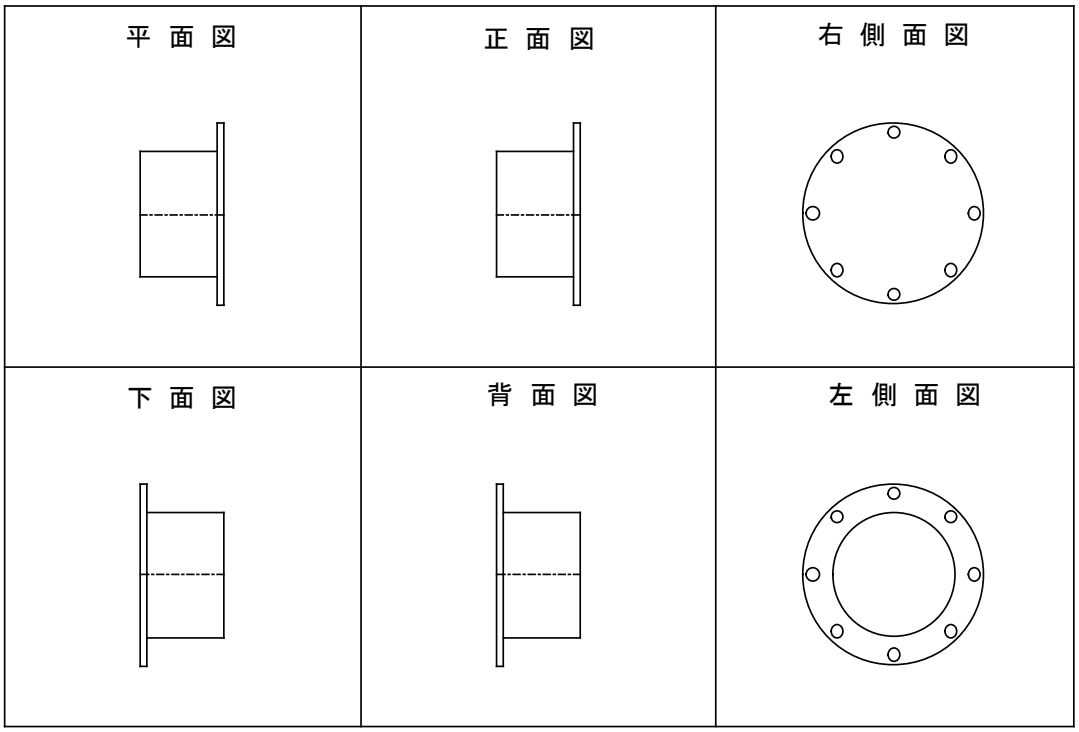

50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

DV-VCO　排水用硬質塩化ビニル管継手　掃除口(VCO)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［DV 排水用硬質塩ビ管継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

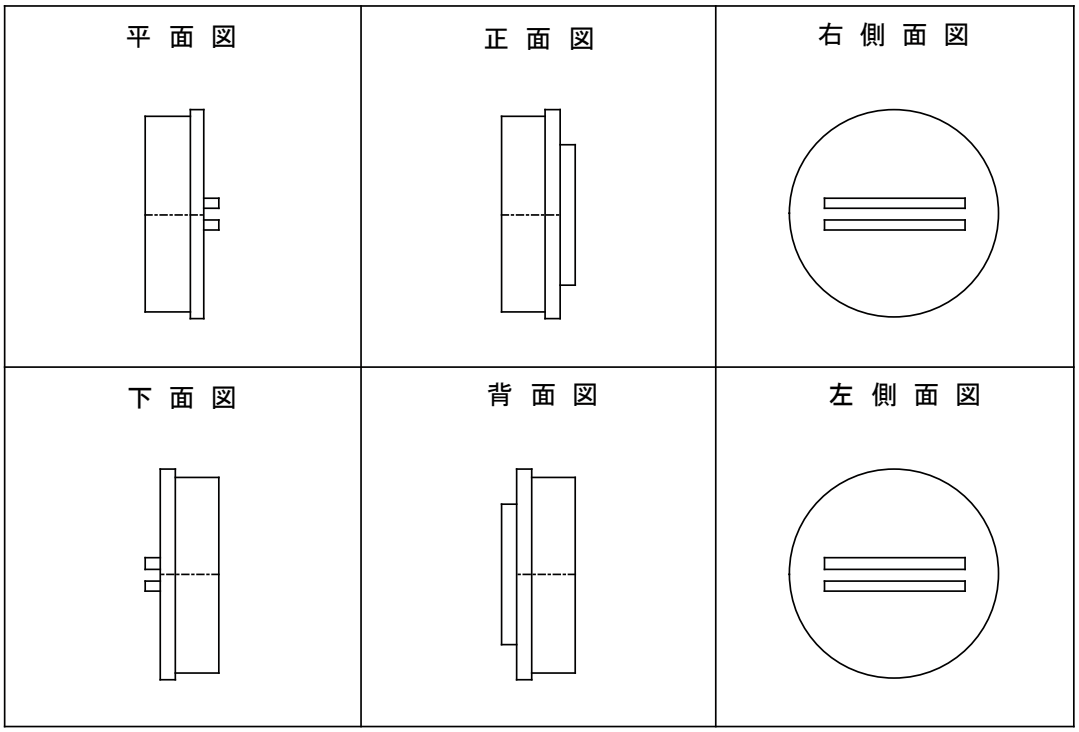

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

MLC-C　モルコジョイント　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［MLC モルコジョイント］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

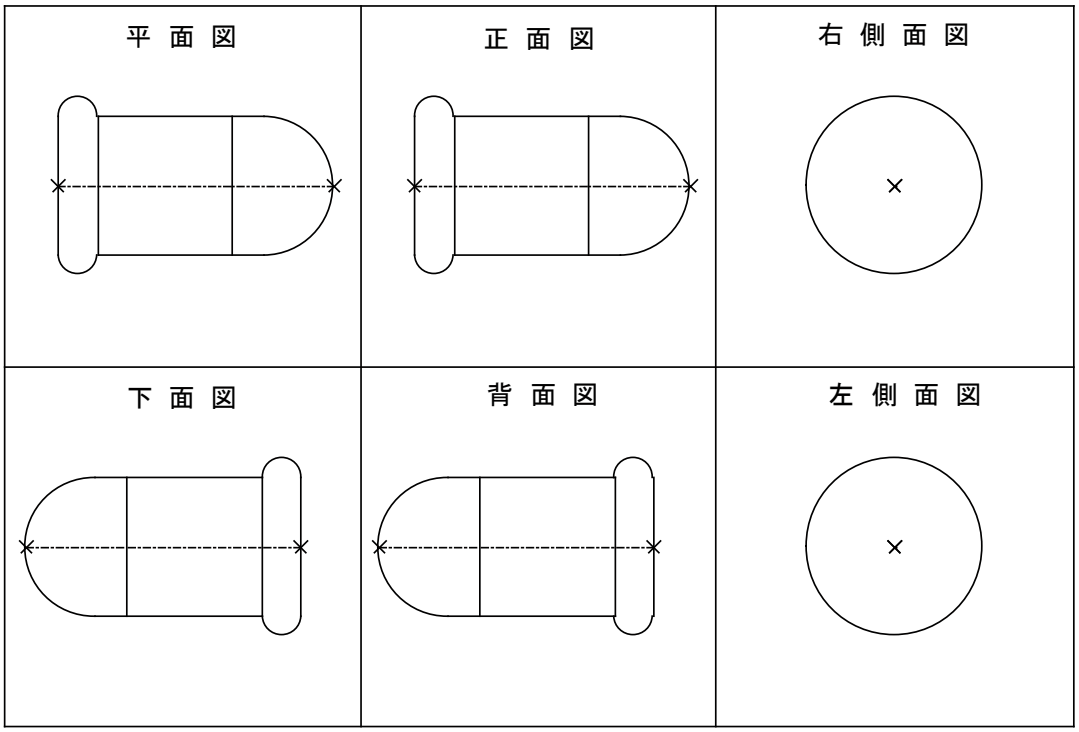

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

HF-C　JFE ポリブテン管用継手 H種キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

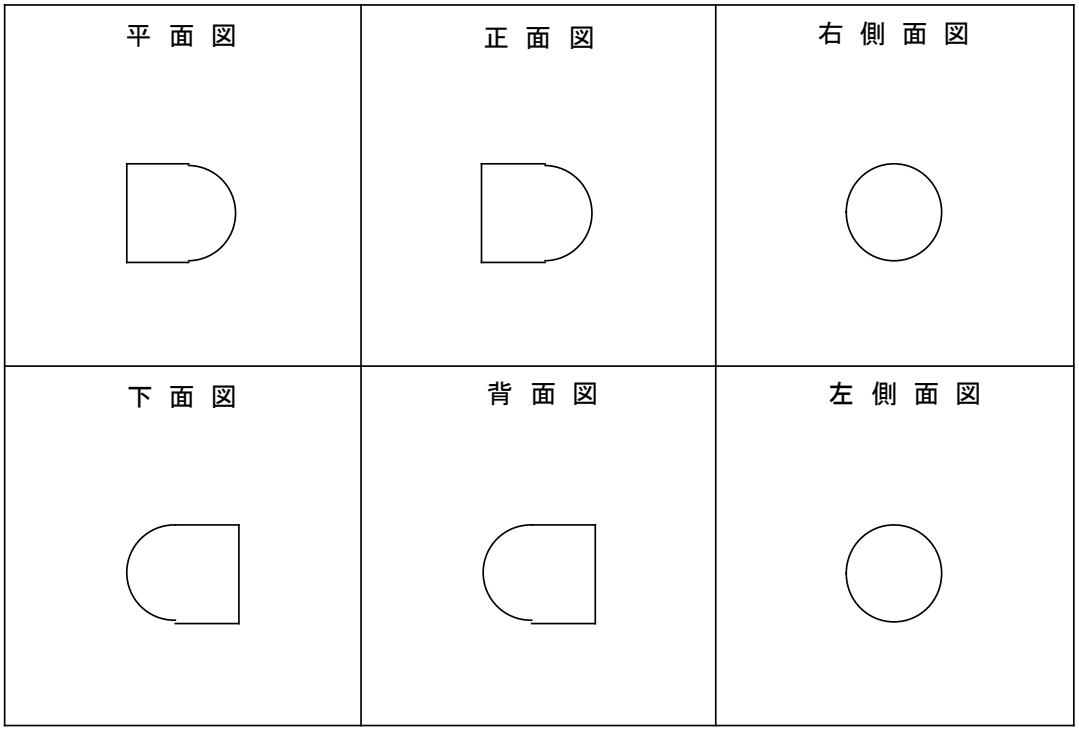

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
50.0　:　50.0

HI-C　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

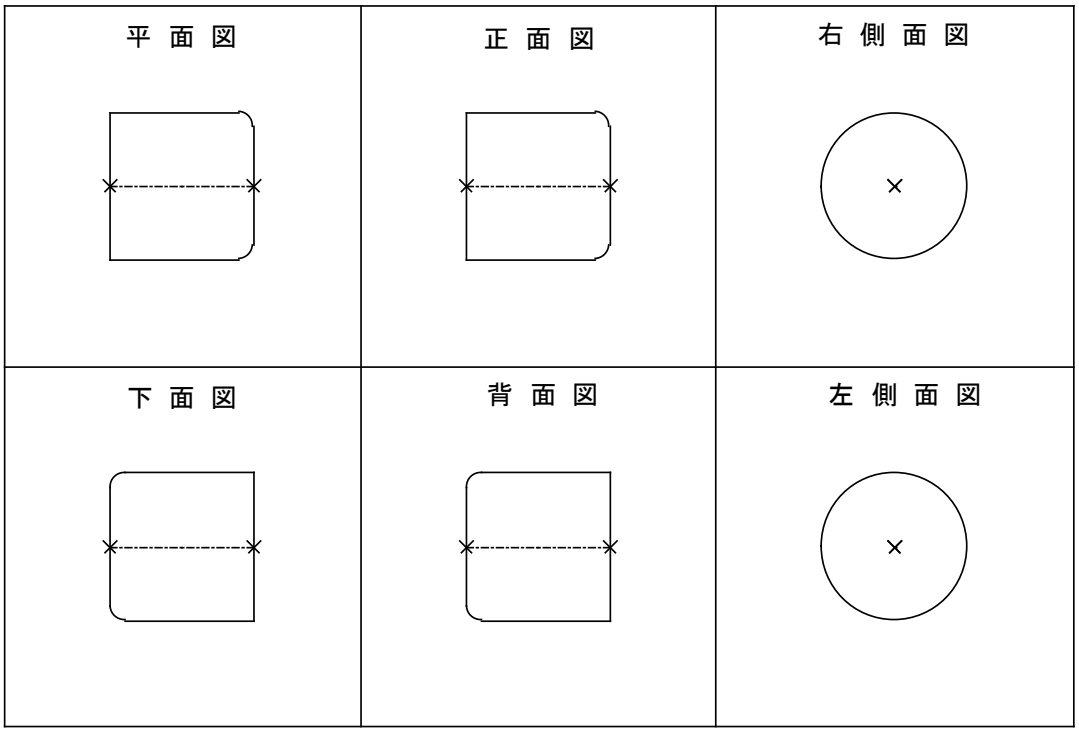

13.0	:	13.0
16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0

PE-C ガス用ポリエチレン管継手 EFキャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PE ガス用ポリエチレン管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

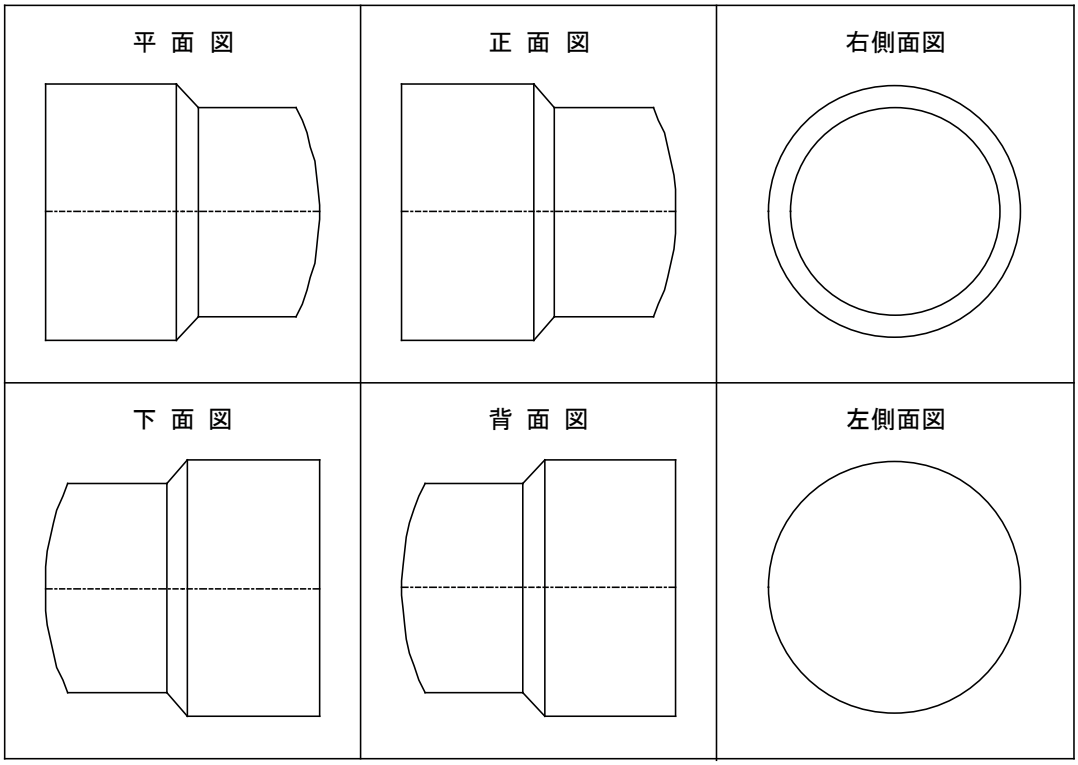

25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

PEP-C　水道配水用ポリエチレン管継手 EFキャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

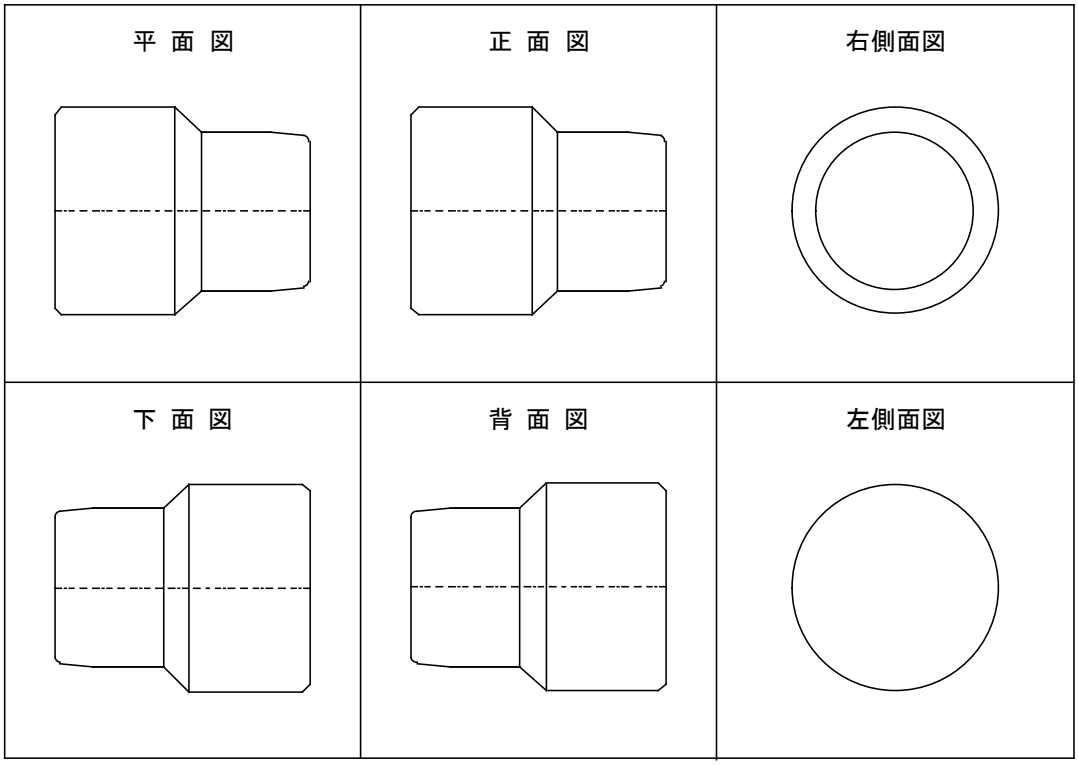

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0

SAS354-C　一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SAS354 一般配管用ステンレス鋼管突合せ溶接式管継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

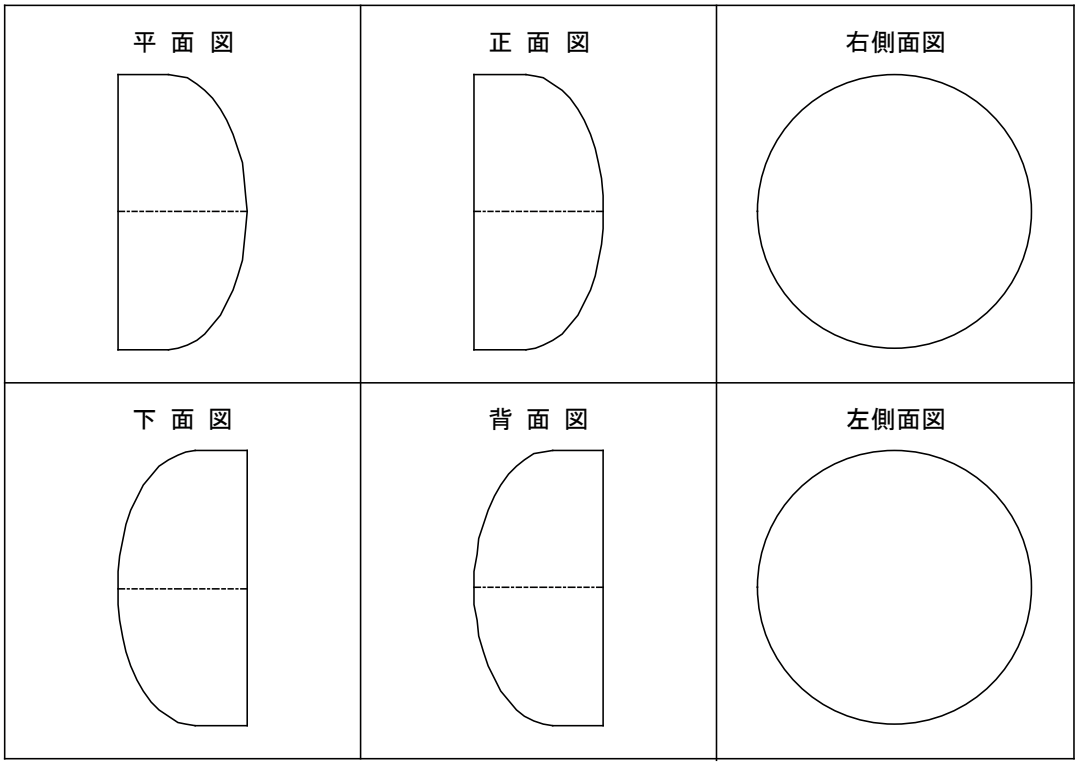

30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
60.0	:	60.0
75.0	:	75.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

SUSNJ-CA　SUS ねじ込み キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ SUSねじ込み］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0 : 6.0
8.0 : 8.0
10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0

SUSNJ-P　SUS ねじ込み プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUSNJ SUSねじ込み］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

6.0 ： 6.0
8.0 ： 8.0
10.0 ： 10.0
15.0 ： 15.0
20.0 ： 20.0
25.0 ： 25.0
32.0 ： 32.0
40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0
65.0 ： 65.0
80.0 ： 80.0
100.0 ：100.0

THL-CAP スリーレス キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［THL スリーレス］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

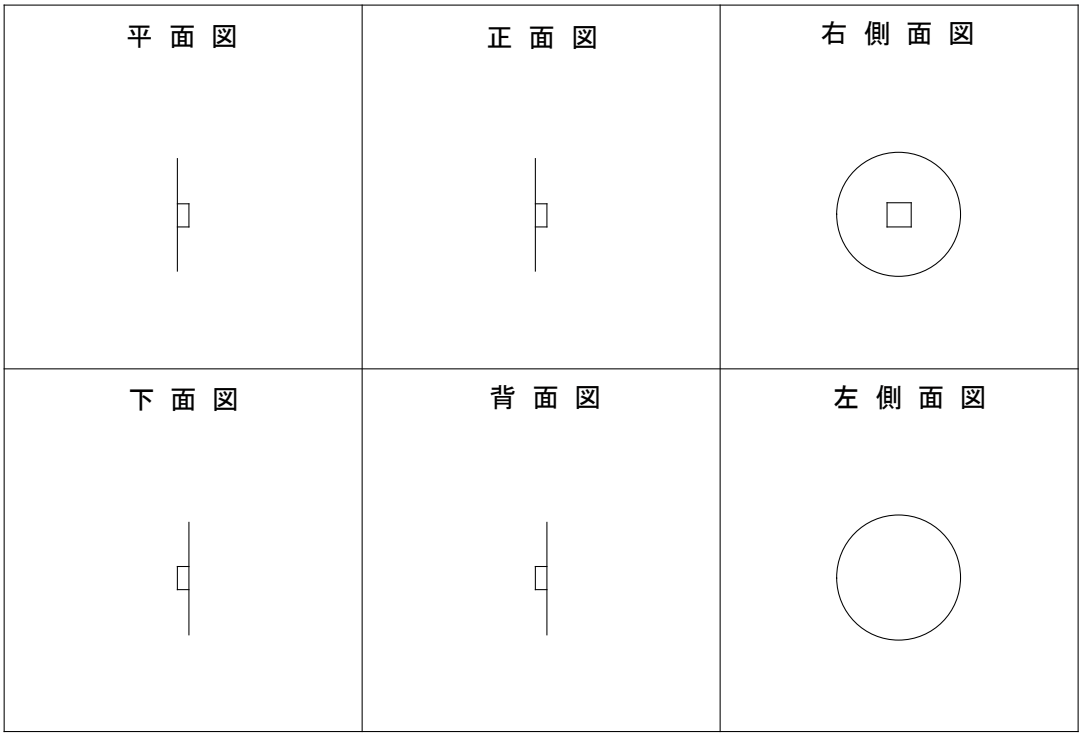

40.0：	40.0
50.0：	50.0
65.0：	65.0
75.0：	75.0
100.0：	100.0
125.0：	125.0

THL-C-CAP　スリーレス　掃除口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［THL スリーレス］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

40.0 :　40.0
50.0 :　50.0
65.0 :　65.0
75.0 :　75.0
100.0 :　100.0
125.0 :　125.0

TINY-C　ステンレス製ネック付溶接式管継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［TINY タイニージョイント］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

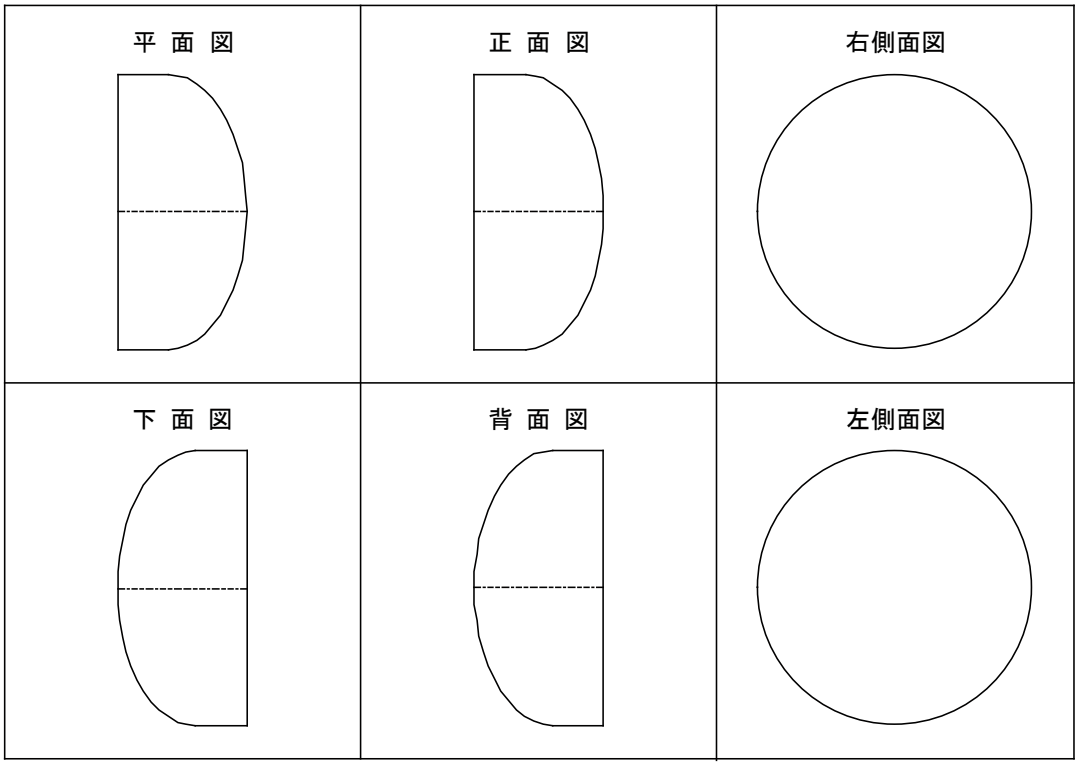

20.0　：20.0
25.0　：25.0
30.0　：30.0
40.0　：40.0
50.0　：50.0
60.0　：60.0
75.0　：75.0
80.0　：80.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0
200.0　：200.0
250.0　：250.0
300.0　：300.0

TN-CAP　TNフィッティング　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［TN タイヨージョイント］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

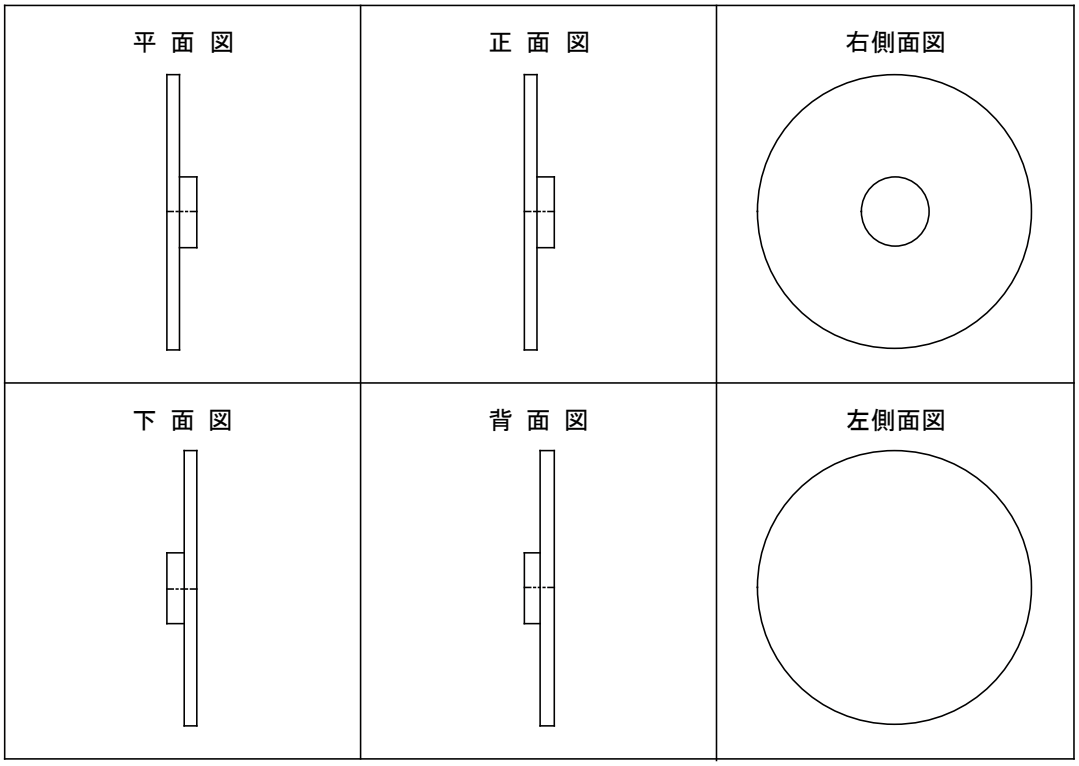

20.0　：20.0
25.0　：25.0
32.0　：32.0
40.0　：40.0
50.0　：50.0
65.0　：65.0
80.0　：80.0

100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0
200.0　：200.0
250.0　：250.0
300.0　：300.0
350.0　：350.0

UX-ｷｬｯﾌﾟ　UX継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［UX UX継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0 ： 15.0
20.0 ： 20.0
25.0 ： 25.0
32.0 ： 32.0
40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0
65.0 ： 65.0
80.0 ： 80.0
100.0 ： 100.0

UX-ﾌﾟﾗｸﾞ UX継手 プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

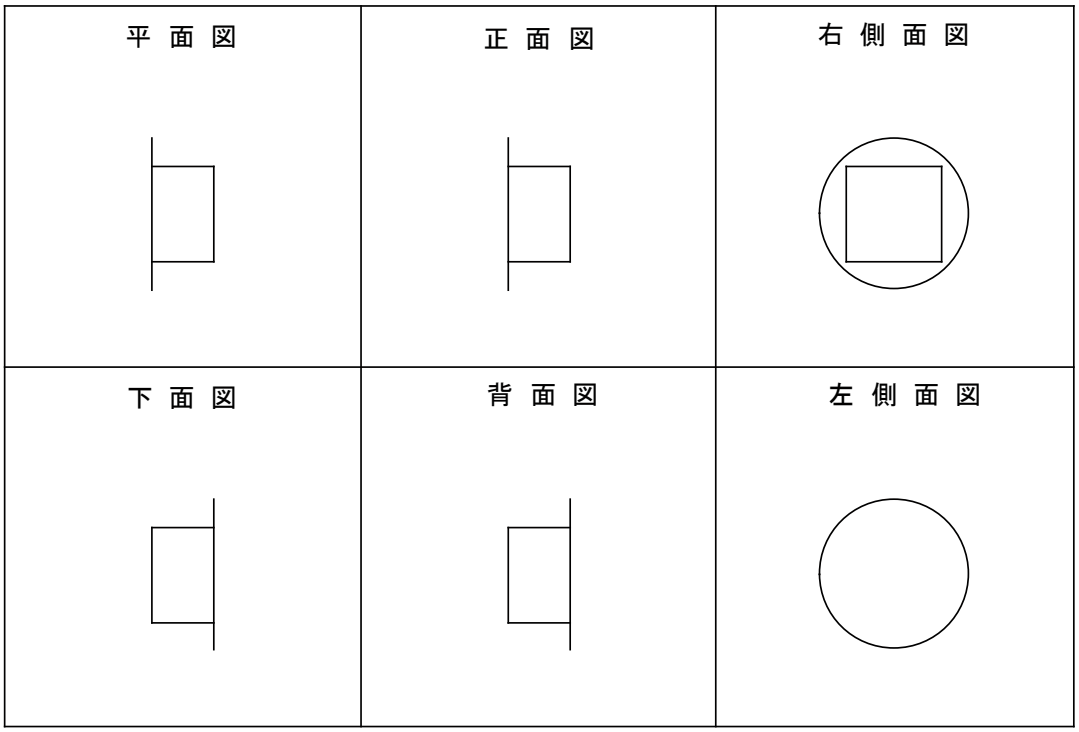

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0

VU-CAP　排水用塩化ビニル管VU継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

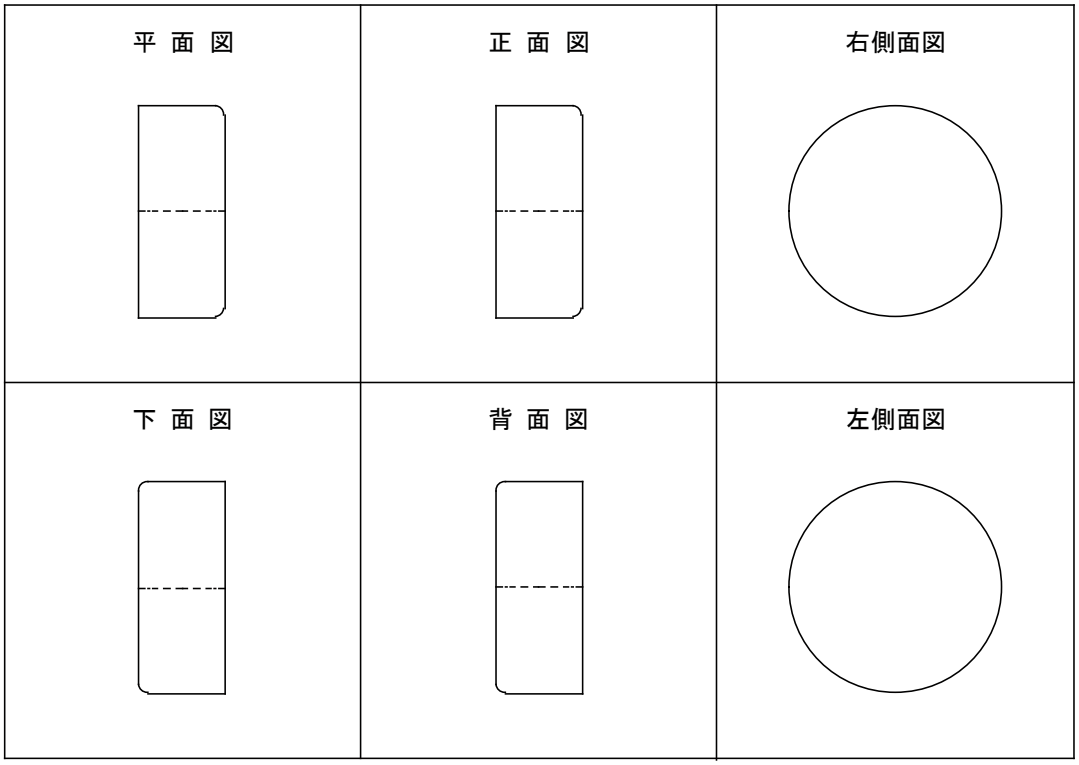

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

ADP-TC　JFE ポリブテン管用継手　テスト用アダプター(キャップ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［キャップ

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　:　10.0
13.0　:　13.0
16.0　:　16.0

AW-EFC　建築設備用ポリエチレン管継手 EFキャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

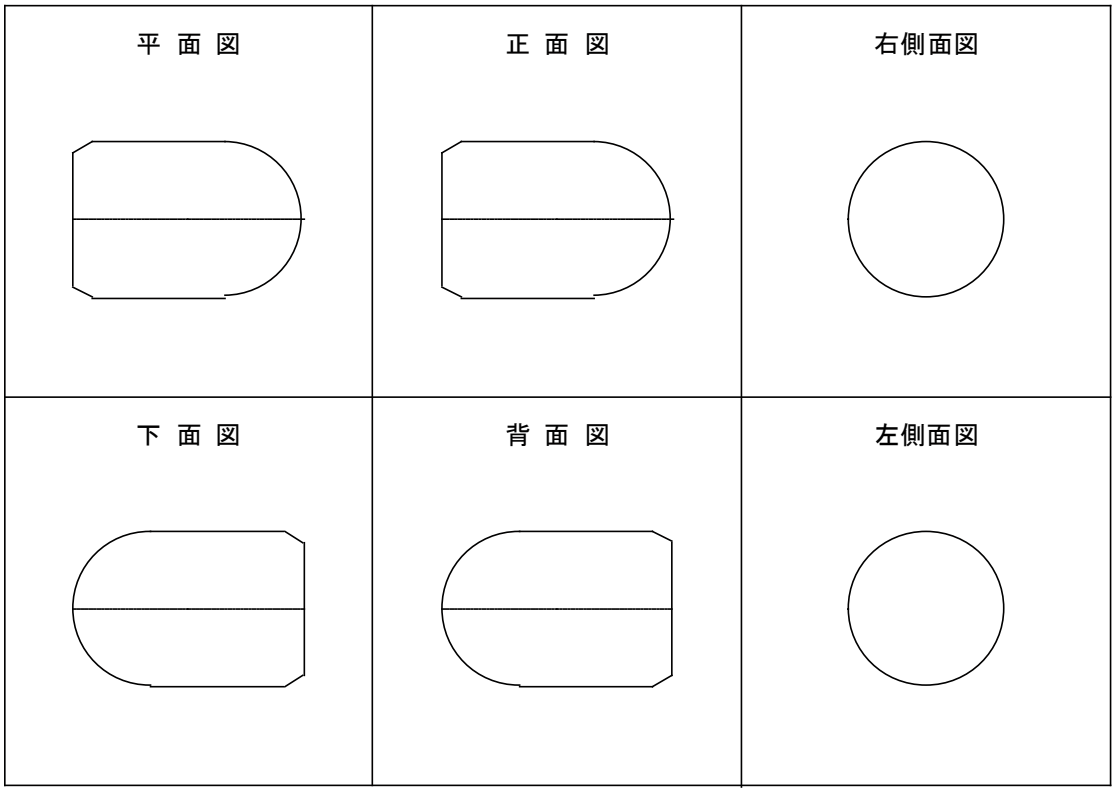

20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
75.0: 75.0

AW-SPC　建築設備用ポリエチレン管継手　SPキャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

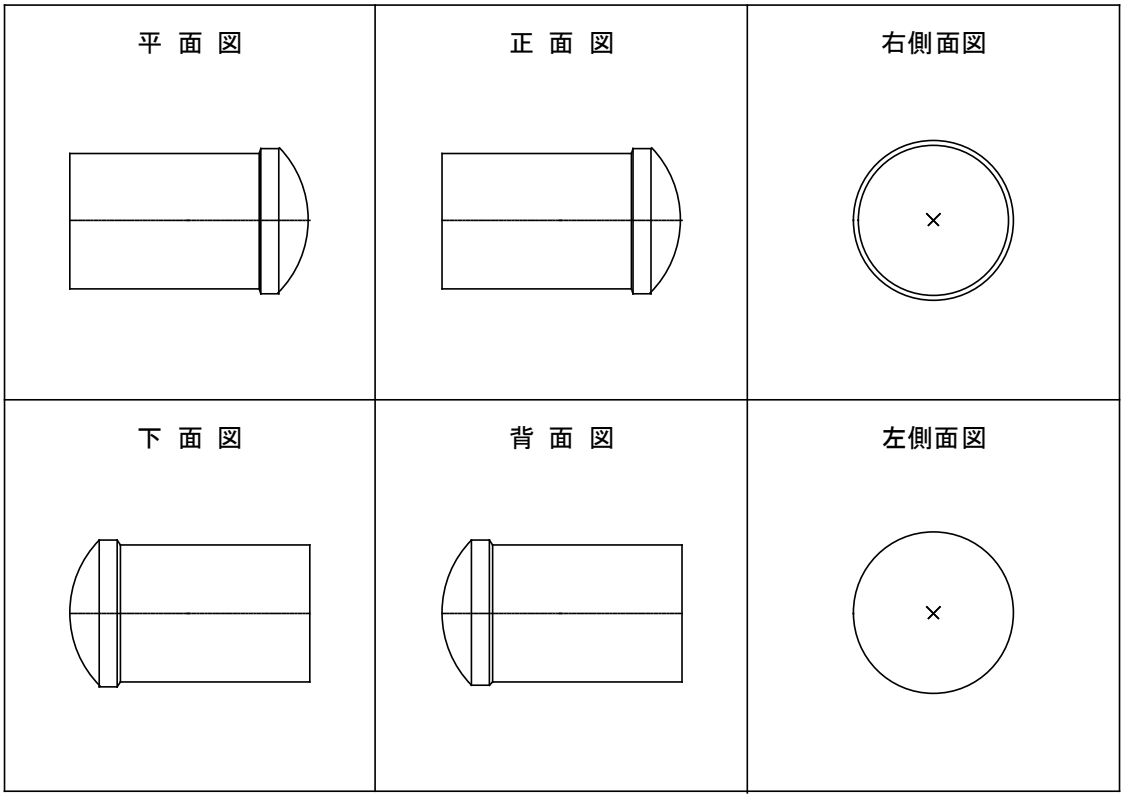

100.0:100.0
150.0:150.0

FDV-CO　小口径耐火二層管継手　掃除口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FDV 小口径耐火二層管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

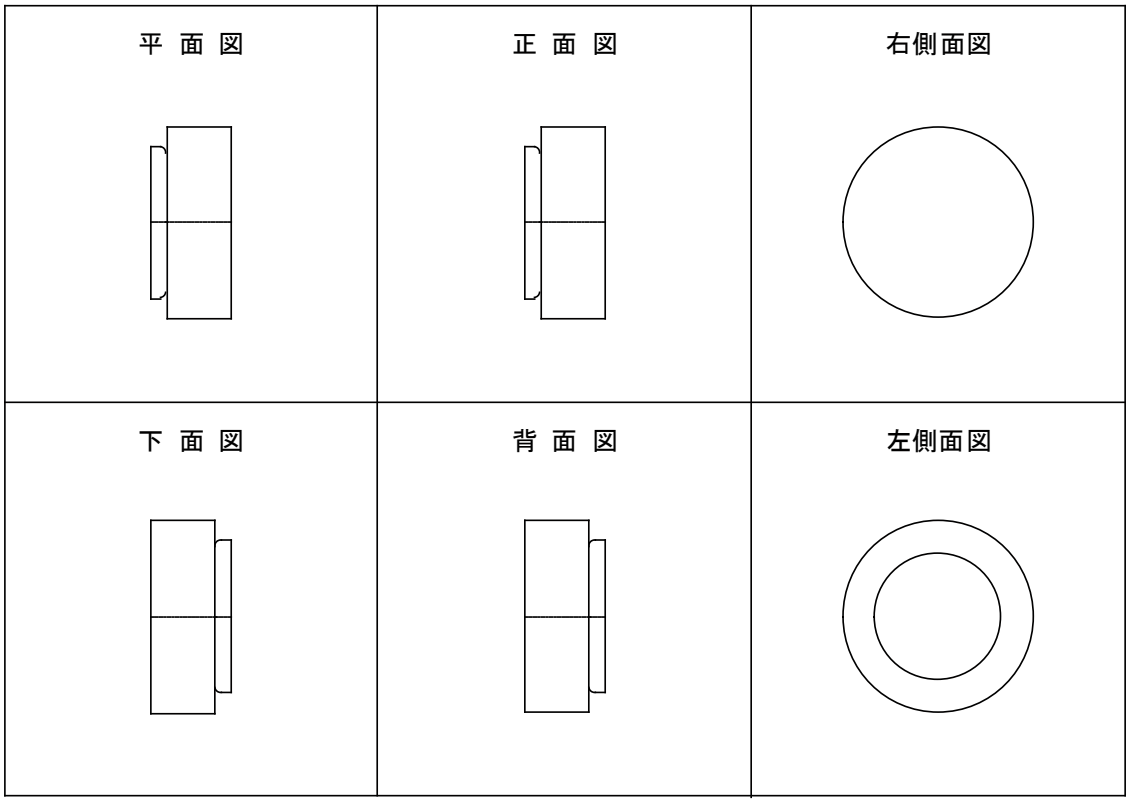

25.0 ： 25.0
30.0 ： 30.0

MEKA-COC　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 COC継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

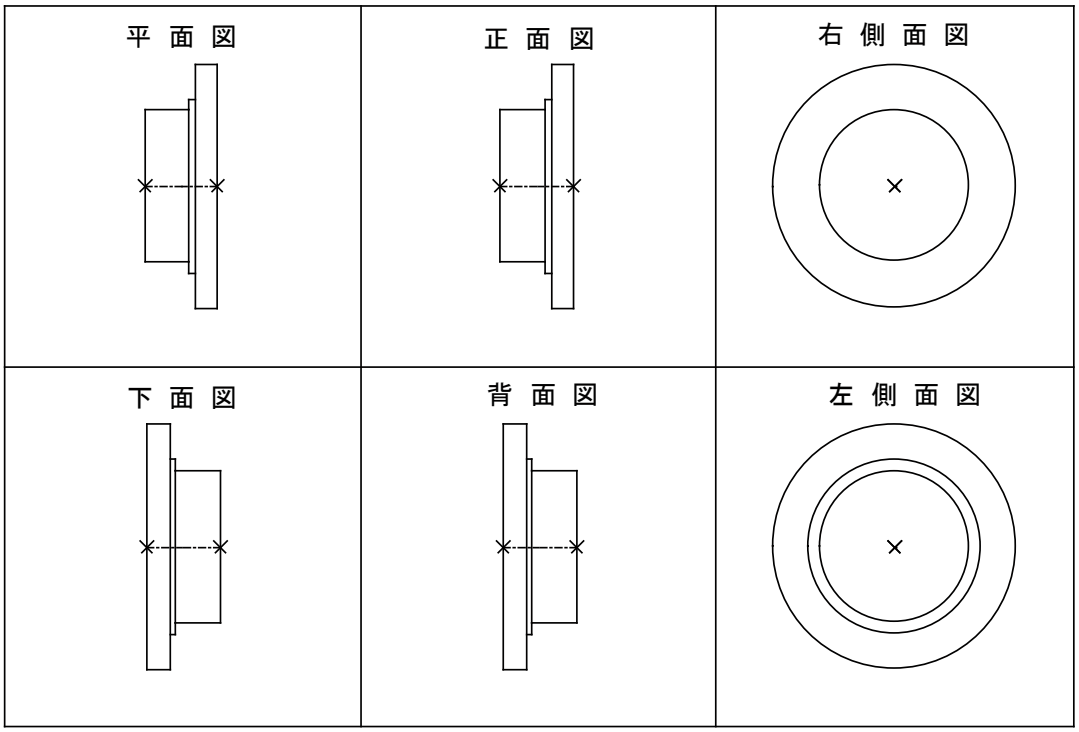

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

SAYA-SC　サヤ管ヘッダー工法用部品 シーリングキャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［05-合成樹脂管継手］ー［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

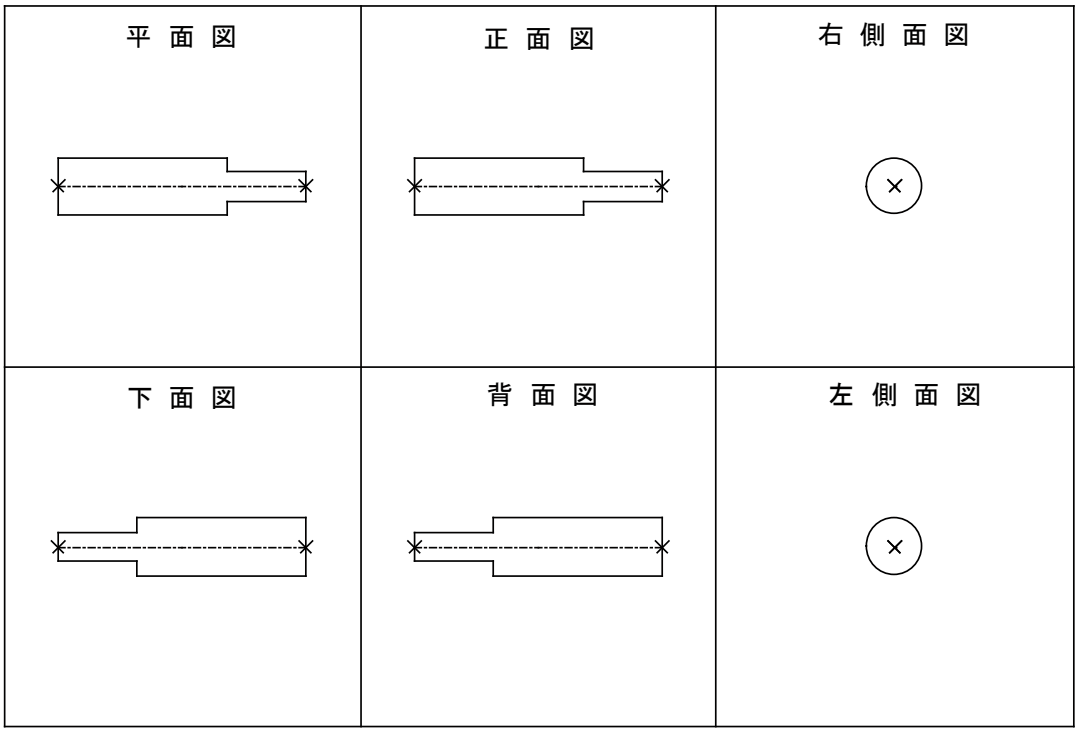

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0

VLP-C　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

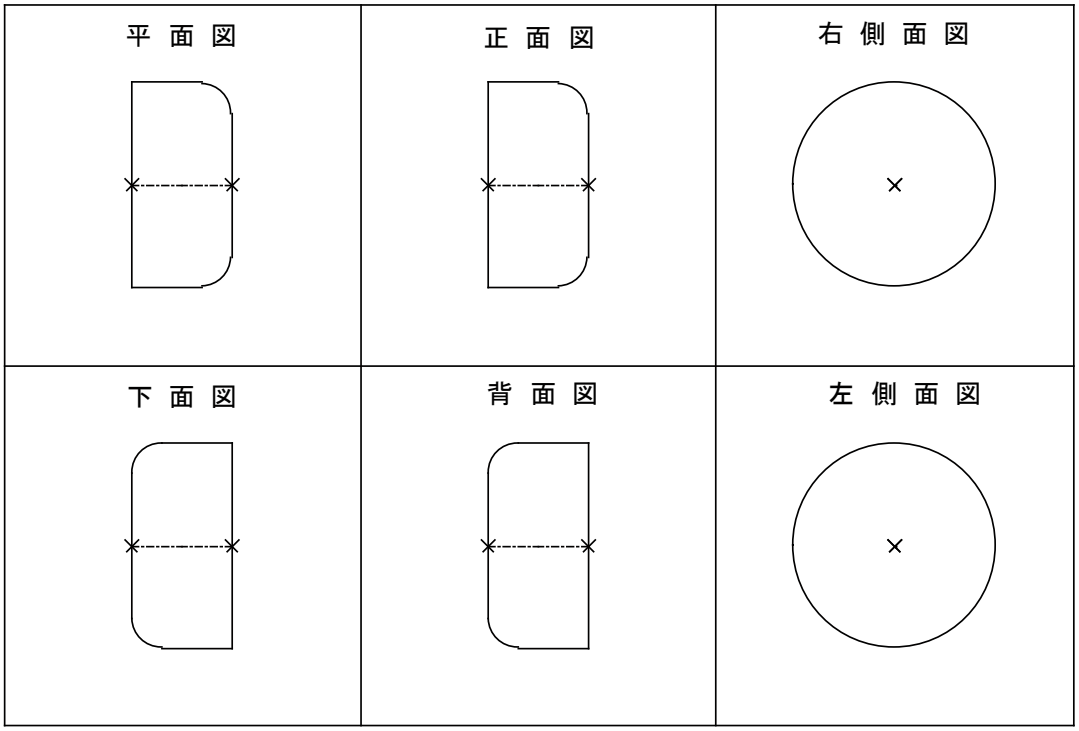

6.0 : 6.0	32.0 : 32.0	125.0 : 125.0
8.0 : 8.0	40.0 : 40.0	150.0 : 150.0
10.0 : 10.0	50.0 : 50.0	
15.0 : 15.0	65.0 : 65.0	
20.0 : 20.0	80.0 : 80.0	
25.0 : 25.0	100.0 : 100.0	

VLP-P　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

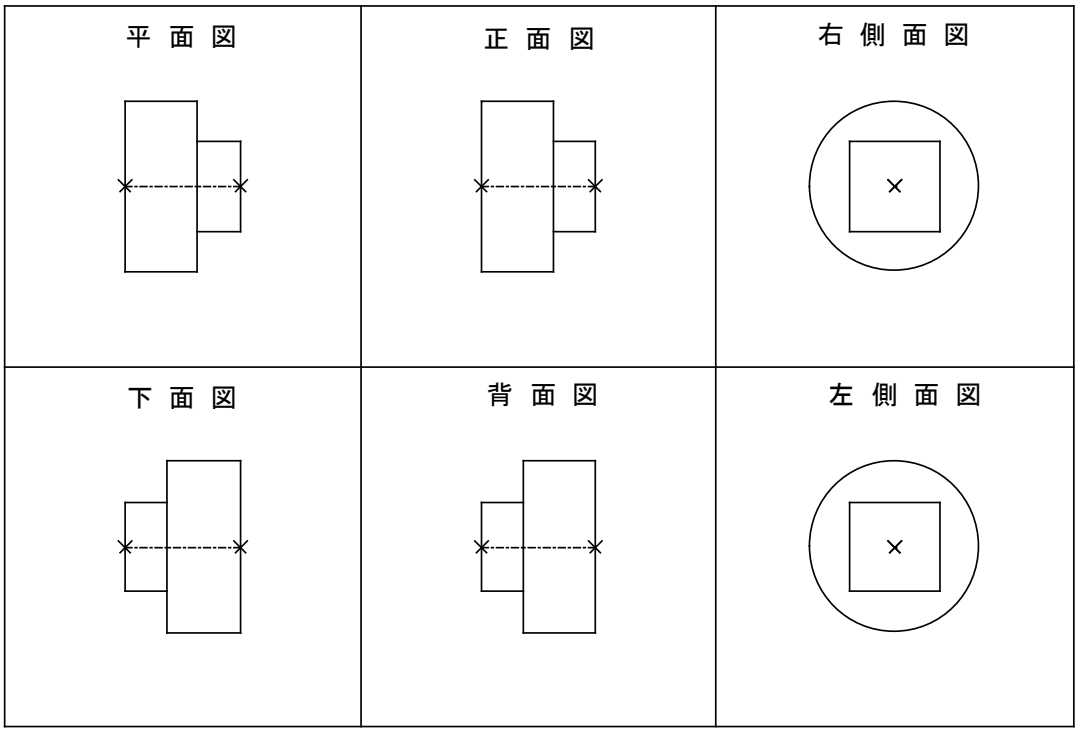

6.0	:	6.0	25.0	:	25.0	80.0	:	80.0
8.0	:	8.0	32.0	:	32.0	90.0	:	90.0
10.0	:	10.0	40.0	:	40.0	100.0	:	100.0
15.0	:	15.0	50.0	:	50.0	125.0	:	125.0
20.0	:	20.0	65.0	:	65.0	150.0	:	150.0

NJ-C　ナイスジョイント　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

HI-C　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

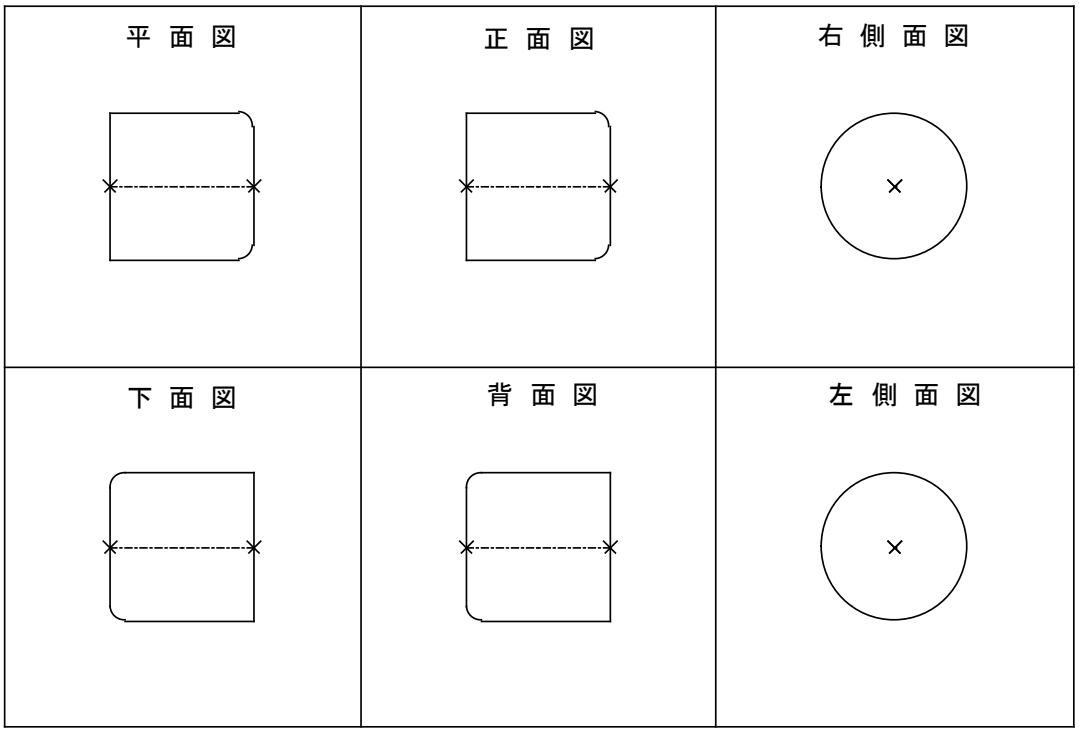

13.0　:　13.0
16.0　:　16.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0

VLPW-C　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

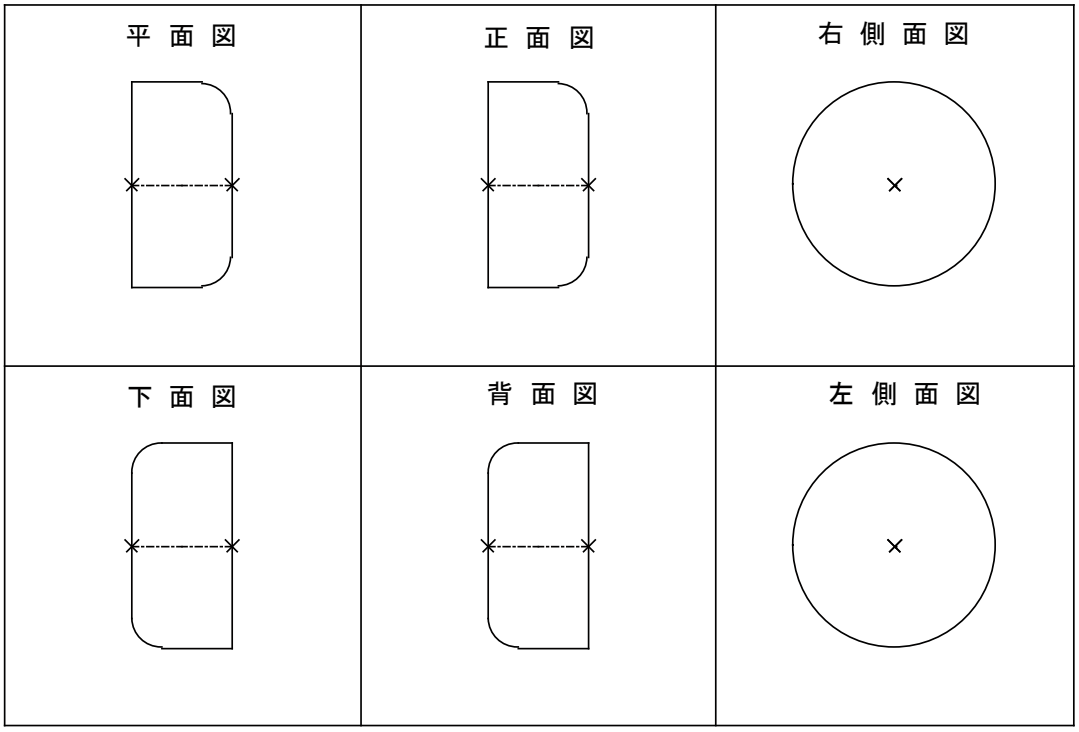

6.0	:	6.0	40.0	:	40.0
8.0	:	8.0	50.0	:	50.0
10.0	:	10.0	65.0	:	65.0
15.0	:	15.0	80.0	:	80.0
20.0	:	20.0	100.0	:	100.0
25.0	:	25.0	125.0	:	125.0
32.0	:	32.0	150.0	:	150.0

VLPW-P　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

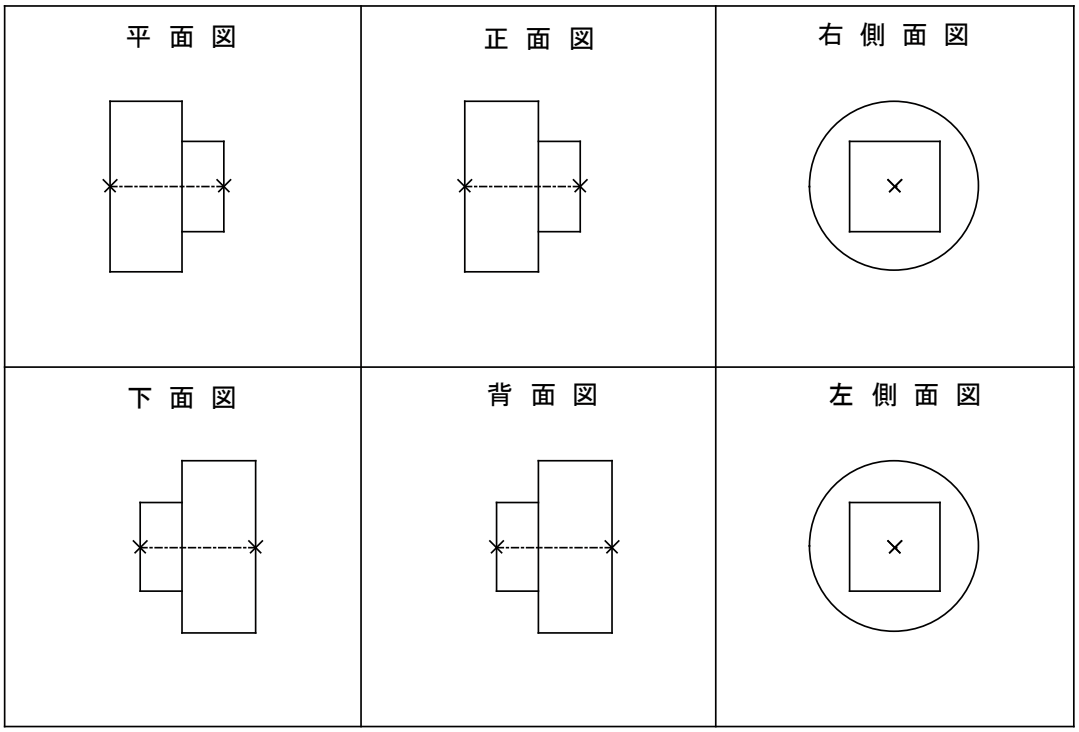

6.0	:	6.0	32.0	:	32.0	100.0	:	100.0
8.0	:	8.0	40.0	:	40.0	125.0	:	125.0
10.0	:	10.0	50.0	:	50.0	150.0	:	150.0
15.0	:	15.0	65.0	:	65.0			
20.0	:	20.0	80.0	:	80.0			
25.0	:	25.0	90.0	:	90.0			

PQWK-P　水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［PQWK 水道用ねじ込み式管端防食管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

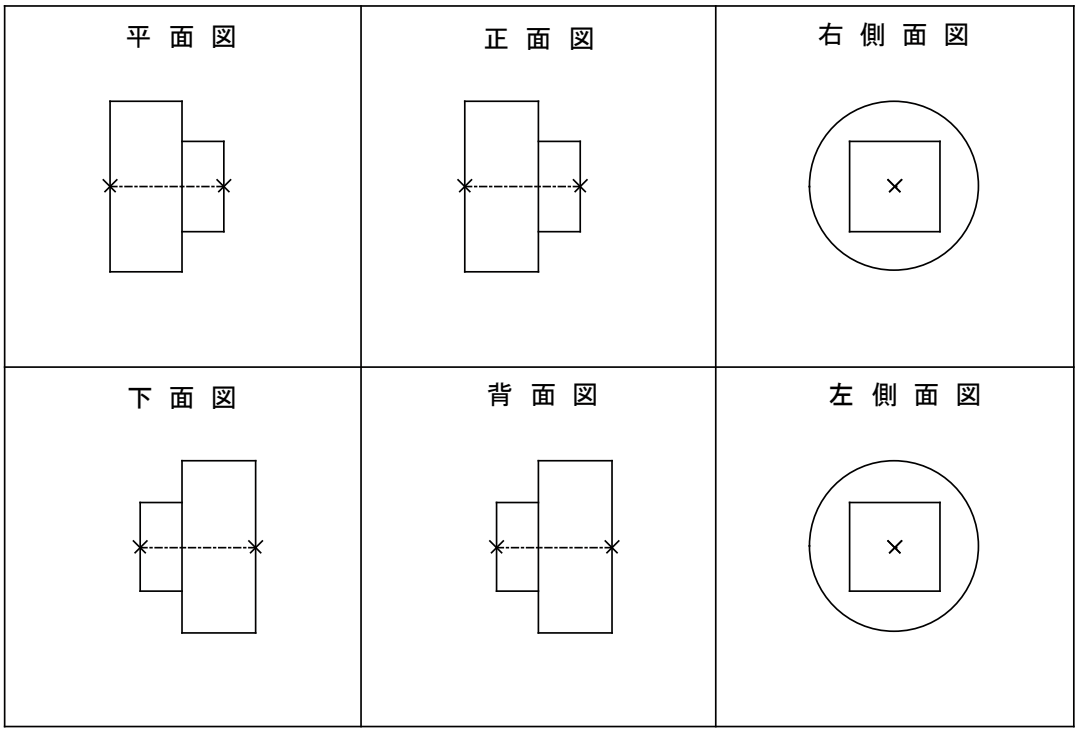

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

SUS-C　ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

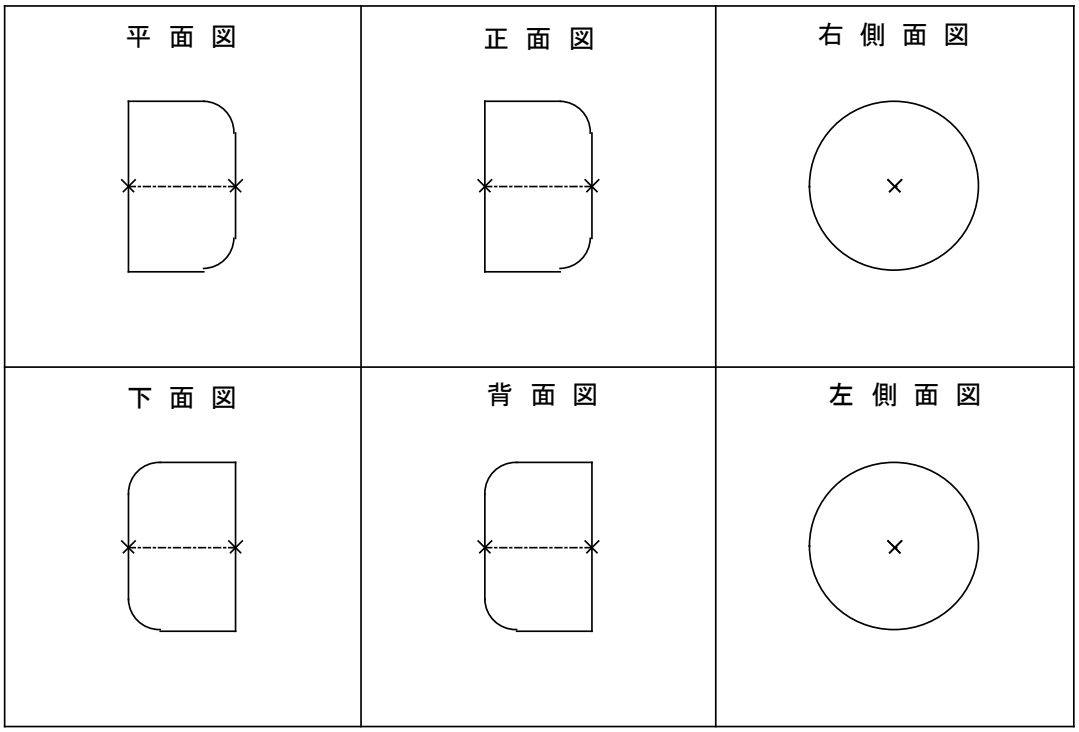

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0

TJ-F4 トップフィッティング キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［TJ トップジョイント］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

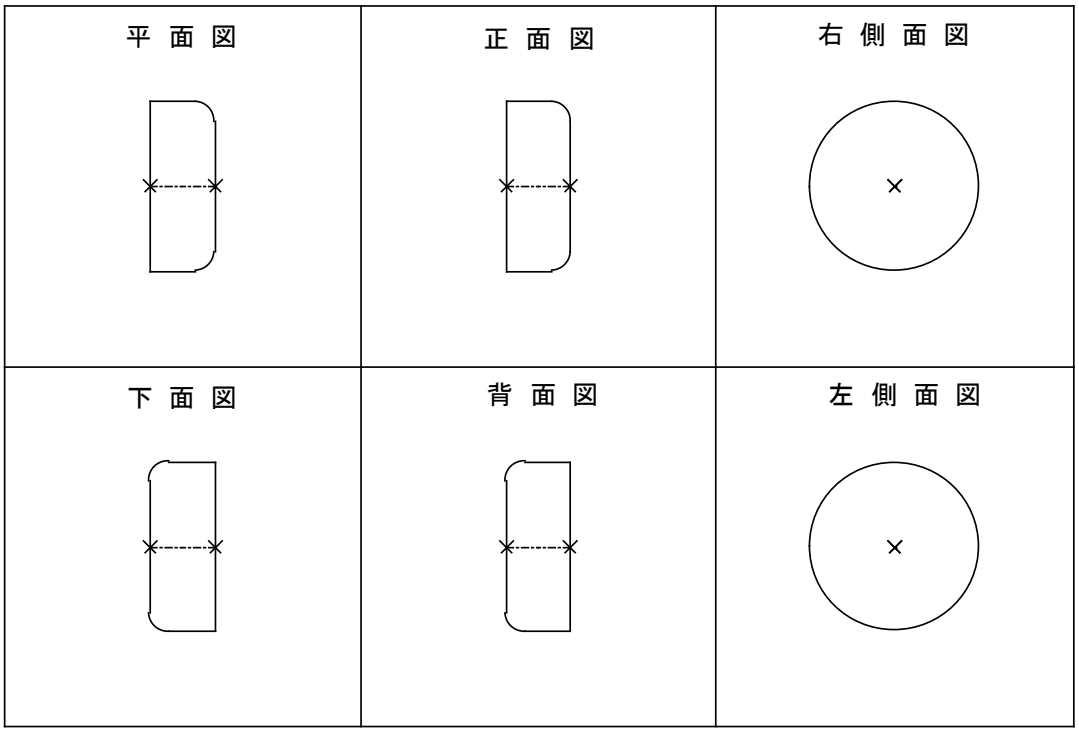

50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

HB-C　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［HB 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

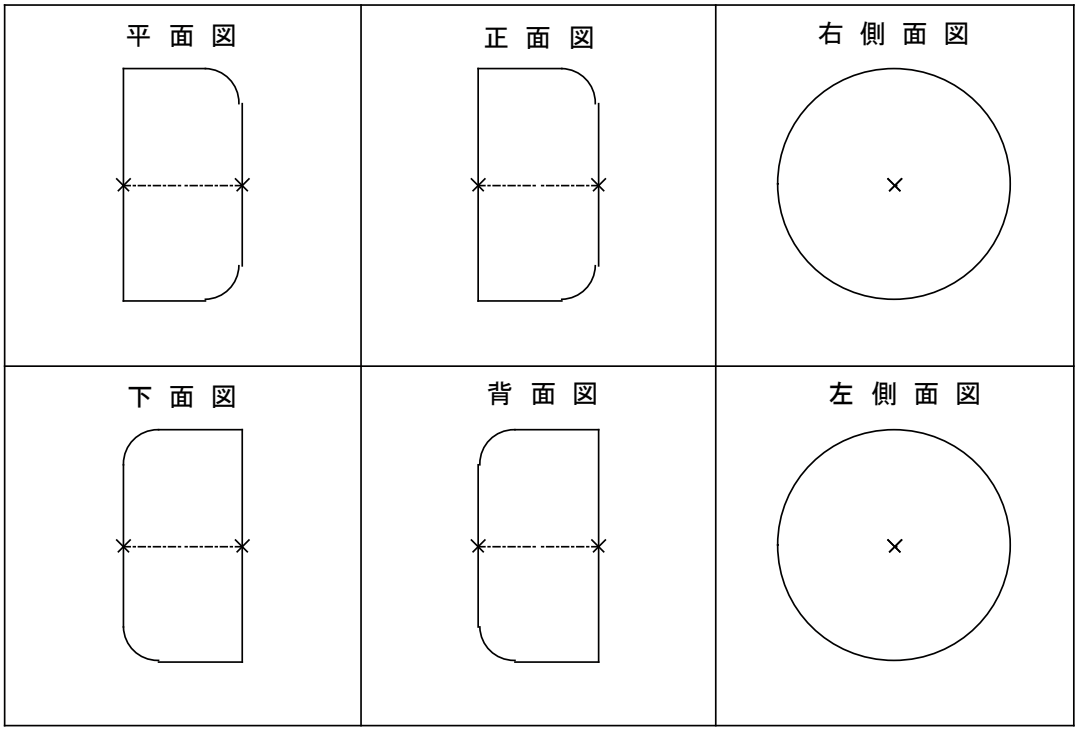

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

EF-C　エルメックスキャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

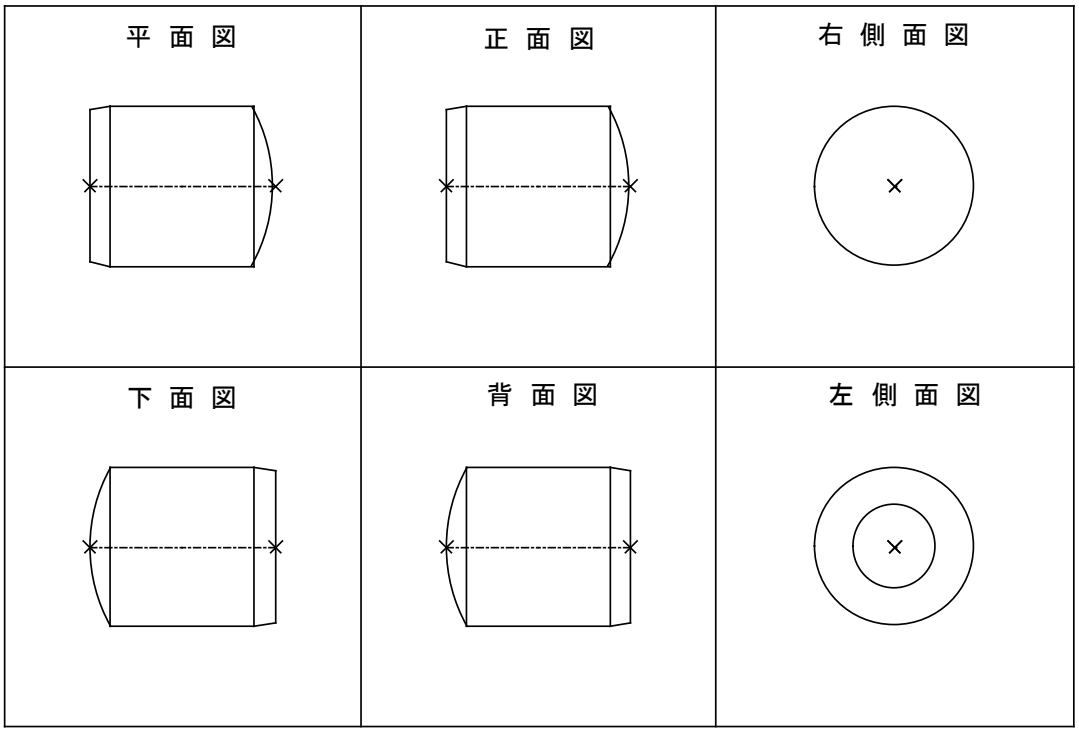

13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0

AD-CO　空調ドレン用硬質塩化ビニル管継手　掃除口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［AD 空調用ドレン用硬質塩化ビニル管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

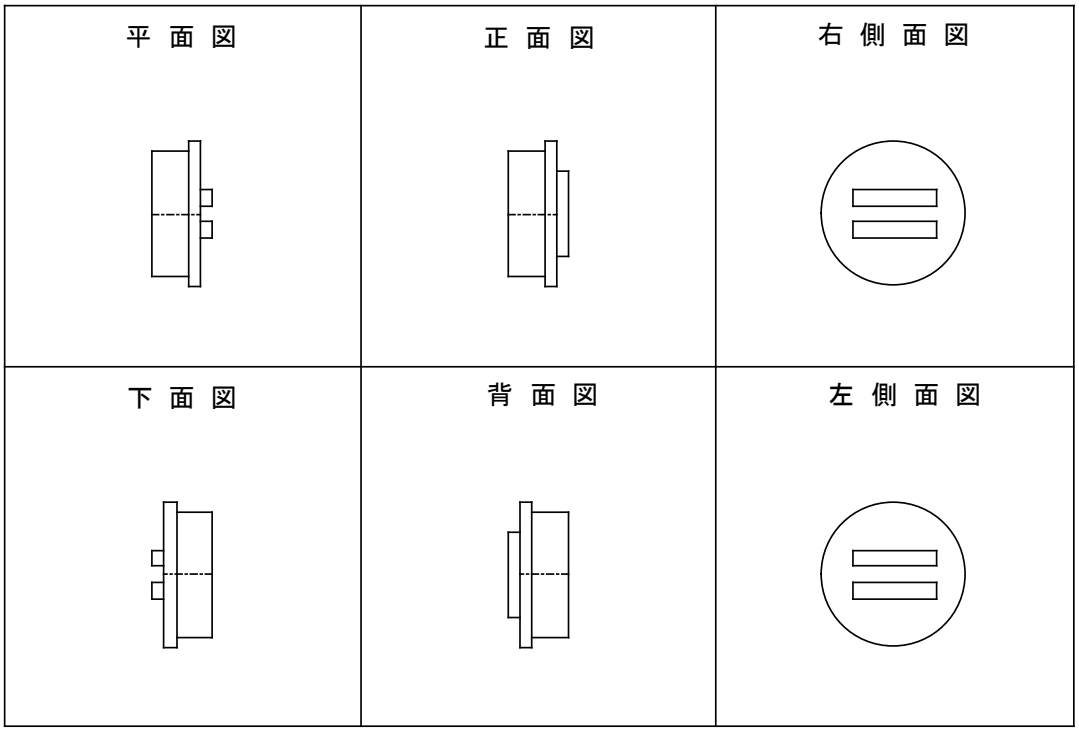

25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

FS-CO　耐火DV継手　ねじ式掃除口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FS 耐火DV継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

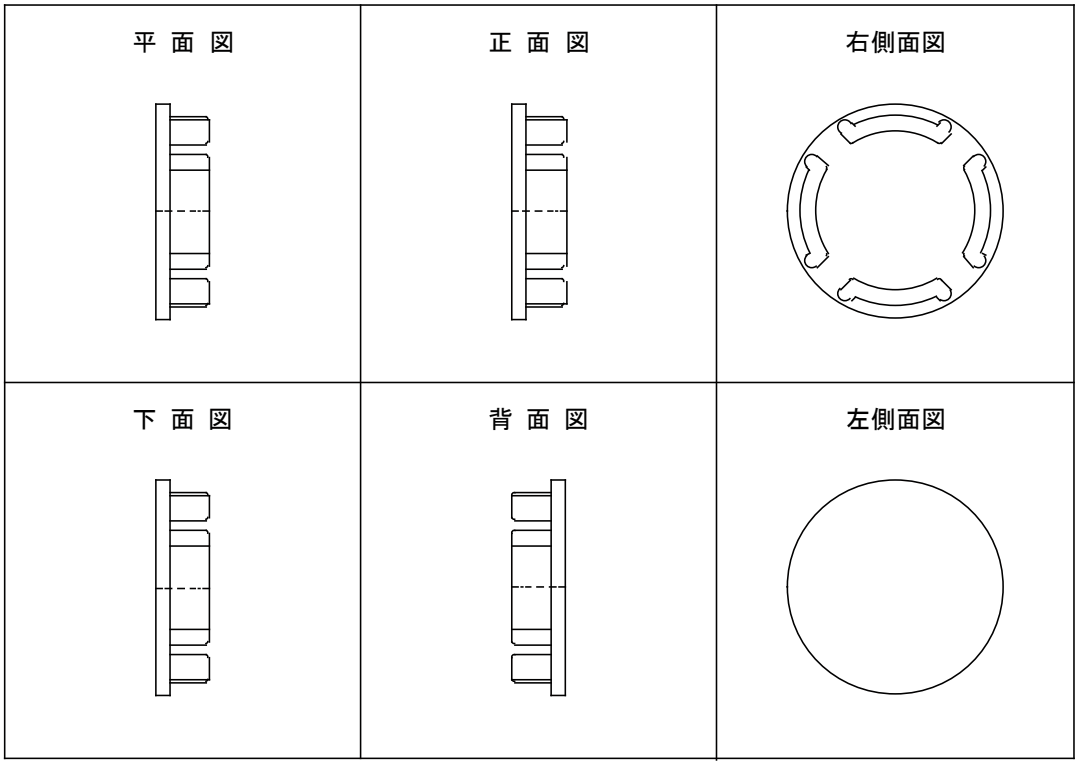

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0

K-TRE-H　エンドキャップ H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［02-エンドキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0 ： 280.0
420.0 ： 420.0
560.0 ： 560.0
840.0 ： 840.0

K-TRE-L　エンドキャップ L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［02-エンドキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

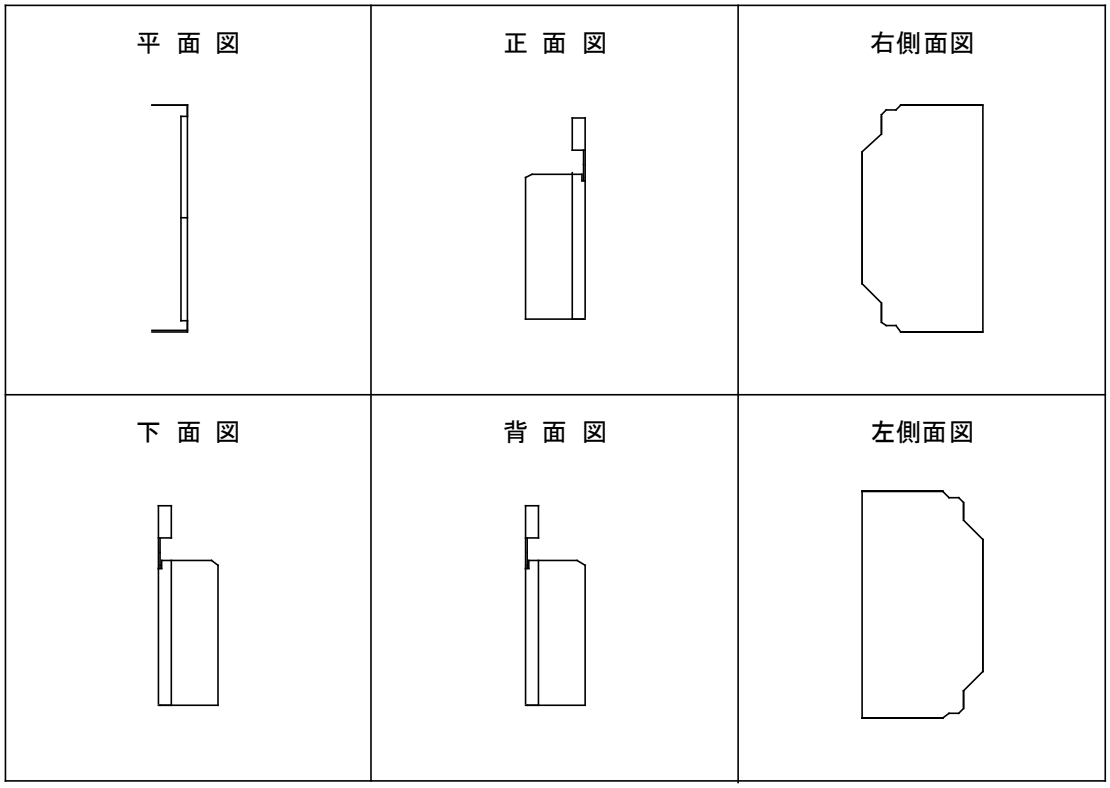

280.0 ： 280.0
420.0 ： 420.0
560.0 ： 560.0
840.0 ： 840.0

K-TRSE-H　エンドキャップ H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［02-エンドキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

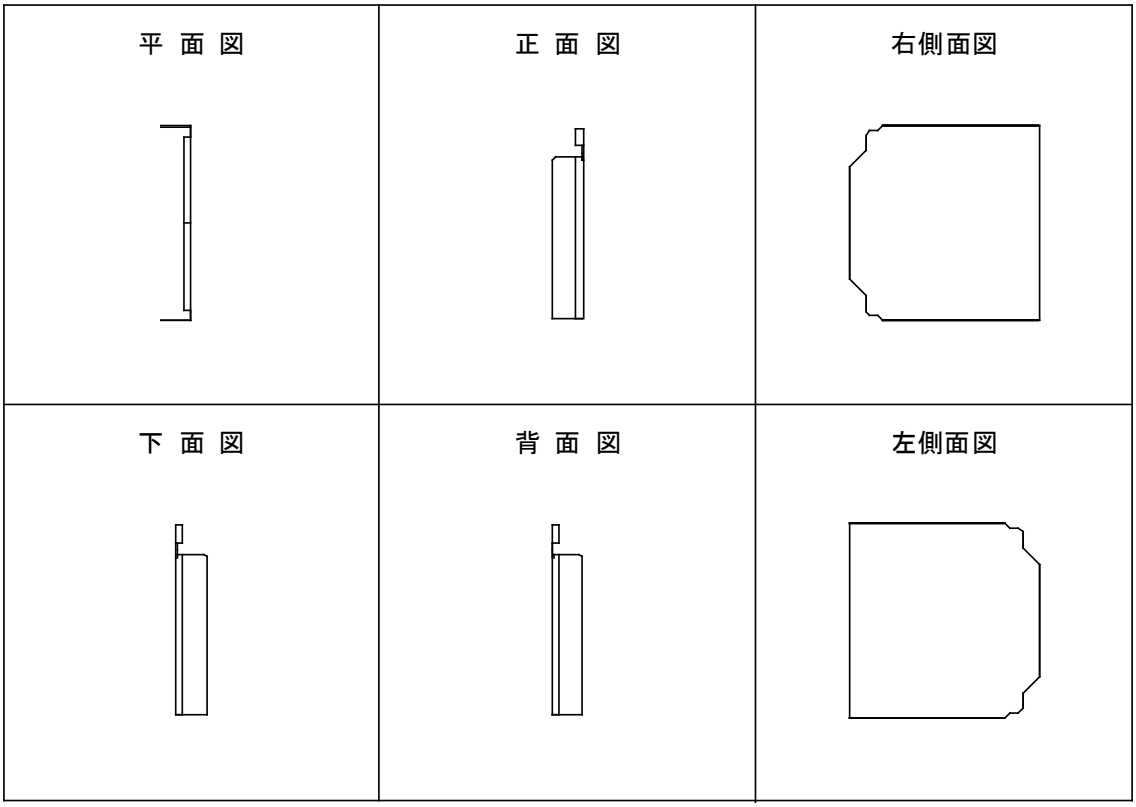

280.0 ： 280.0
420.0 ： 420.0
560.0 ： 560.0
840.0 ： 840.0

K-TRSE-L　エンドキャップ L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［02-エンドキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

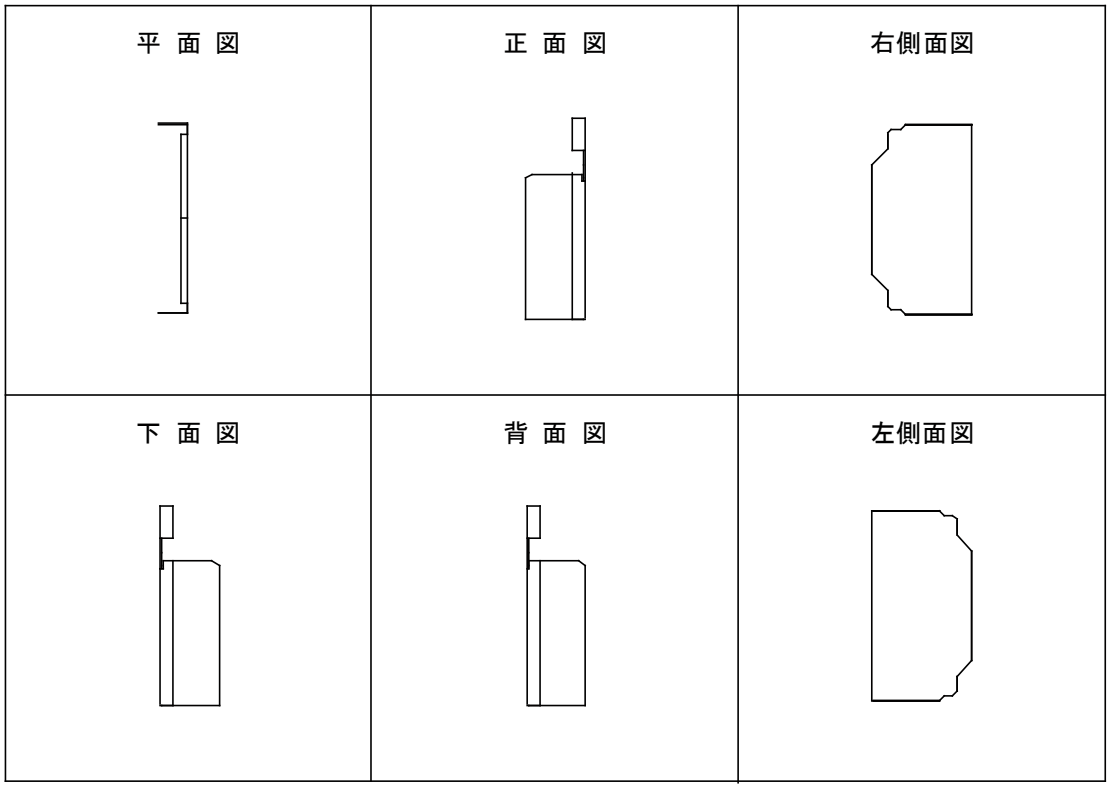

280.0 ： 280.0
420.0 ： 420.0
560.0 ： 560.0
840.0 ： 840.0

MKR-10K　閉止板(10K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

10.0 : 10.0	100.0 : 100.0	500.0 : 500.0
15.0 : 15.0	125.0 : 125.0	600.0 : 600.0
20.0 : 20.0	150.0 : 150.0	700.0 : 700.0
25.0 : 25.0	200.0 : 200.0	800.0 : 800.0
32.0 : 32.0	250.0 : 250.0	900.0 : 900.0
40.0 : 40.0	300.0 : 300.0	1000.0 : 1000.0
50.0 : 50.0	350.0 : 350.0	1200.0 : 1200.0
65.0 : 65.0	400.0 : 400.0	1350.0 : 1350.0
80.0 : 80.0	450.0 : 450.0	1500.0 : 1500.0

MKR-16K　閉止板(16K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

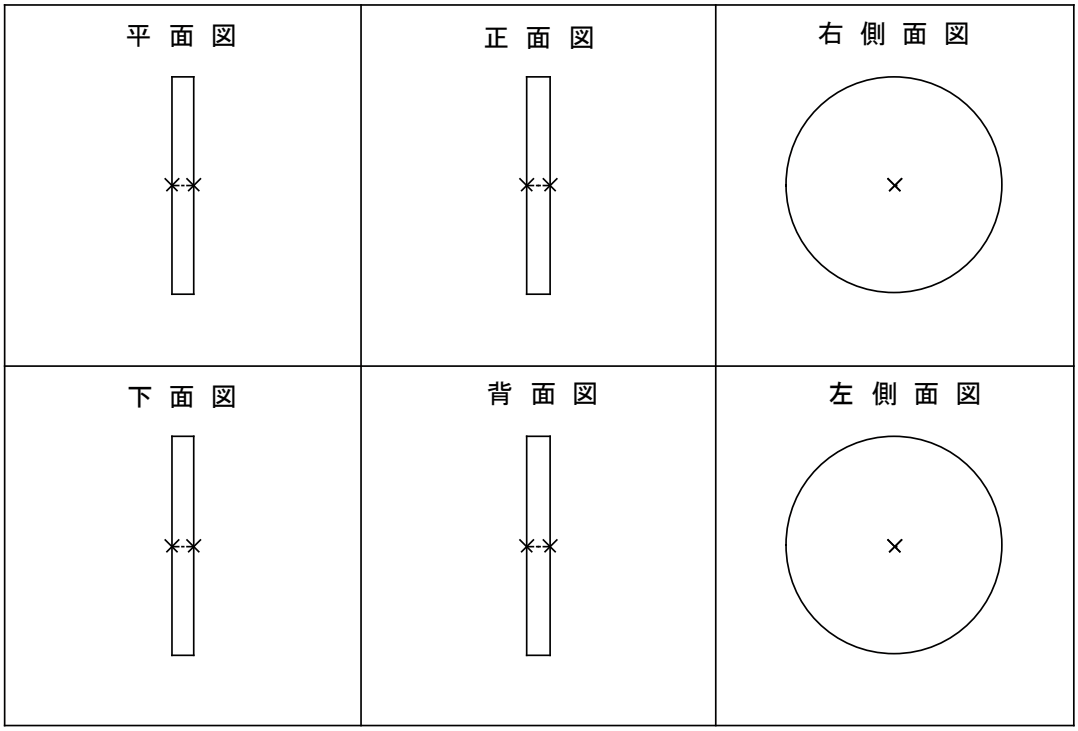

10.0	:	10.0	125.0	:	125.0	700.0	:	700.0
15.0	:	15.0	150.0	:	150.0	800.0	:	800.0
20.0	:	20.0	200.0	:	200.0	900.0	:	900.0
25.0	:	25.0	250.0	:	250.0	1000.0	:	1000.0
32.0	:	32.0	300.0	:	300.0	1200.0	:	1200.0
40.0	:	40.0	350.0	:	350.0	1350.0	:	1350.0
50.0	:	50.0	400.0	:	400.0	1500.0	:	1500.0
65.0	:	65.0	450.0	:	450.0			
80.0	:	80.0	500.0	:	500.0			
100.0	:	100.0	600.0	:	600.0			

PCPQK-P　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS-SW 配管用ステンレス製差込み溶接式継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0 ： 15.0
20.0 ： 20.0
25.0 ： 25.0
32.0 ： 32.0
40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0

PEP-SC　水道配水用ポリエチレン管継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

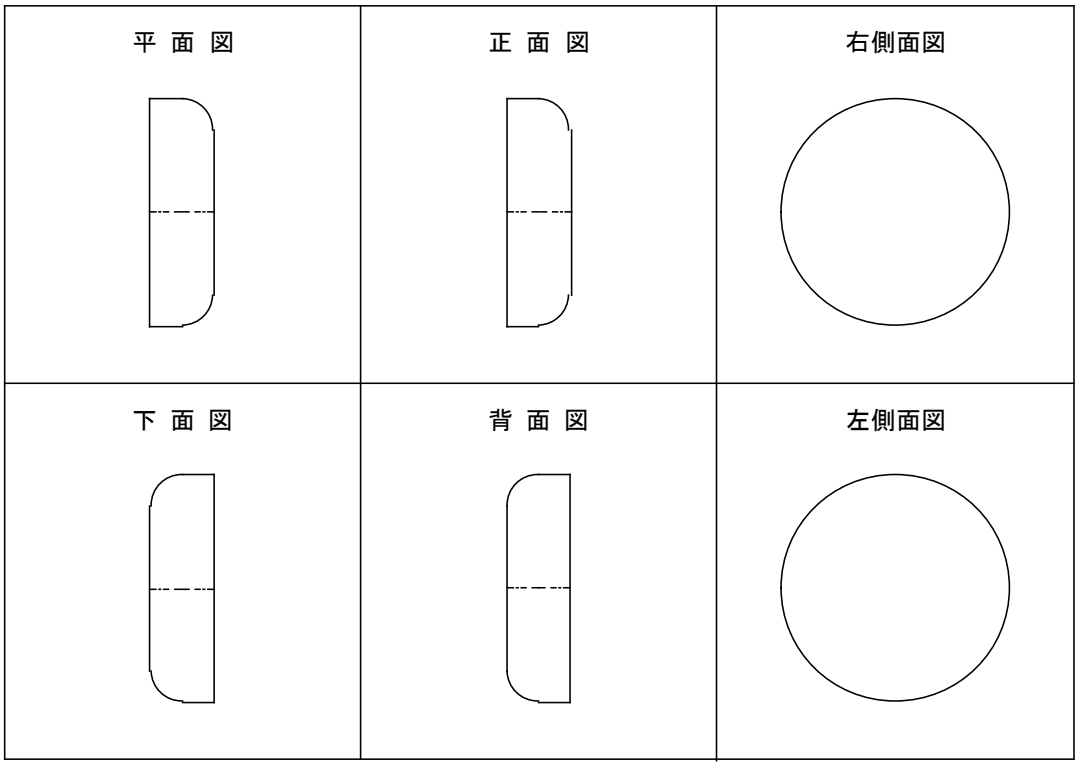

50.0	:	50.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

PM-NBC　プッシュマスター　止水キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0 ： 10.0
13.0 ： 13.0
16.0 ： 16.0

PM-NBP13J プッシュマスター 系統増設用止水プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0 ： 13.0

SUS-SW-C 配管用ステンレス製差込み溶接式管継手 キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS-SW 配管用ステンレス製差込み溶接式継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0

udb-1　汚水2用 90°エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

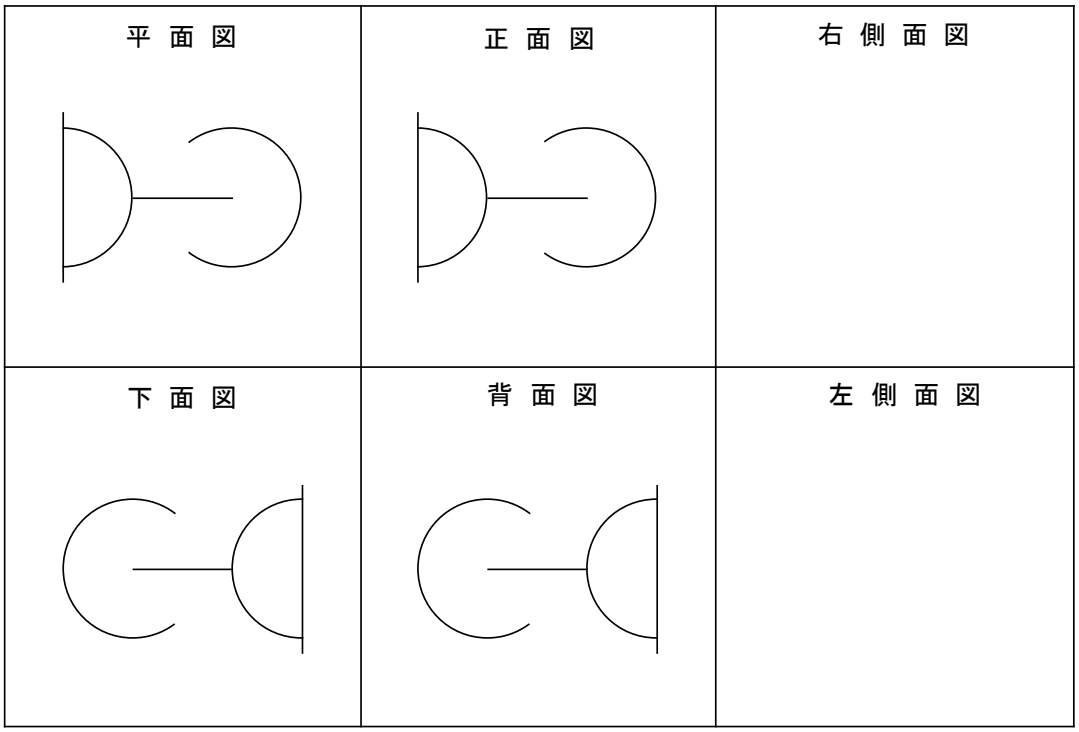

50.0　：　50.0

udb-2　汚水2用 90°エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

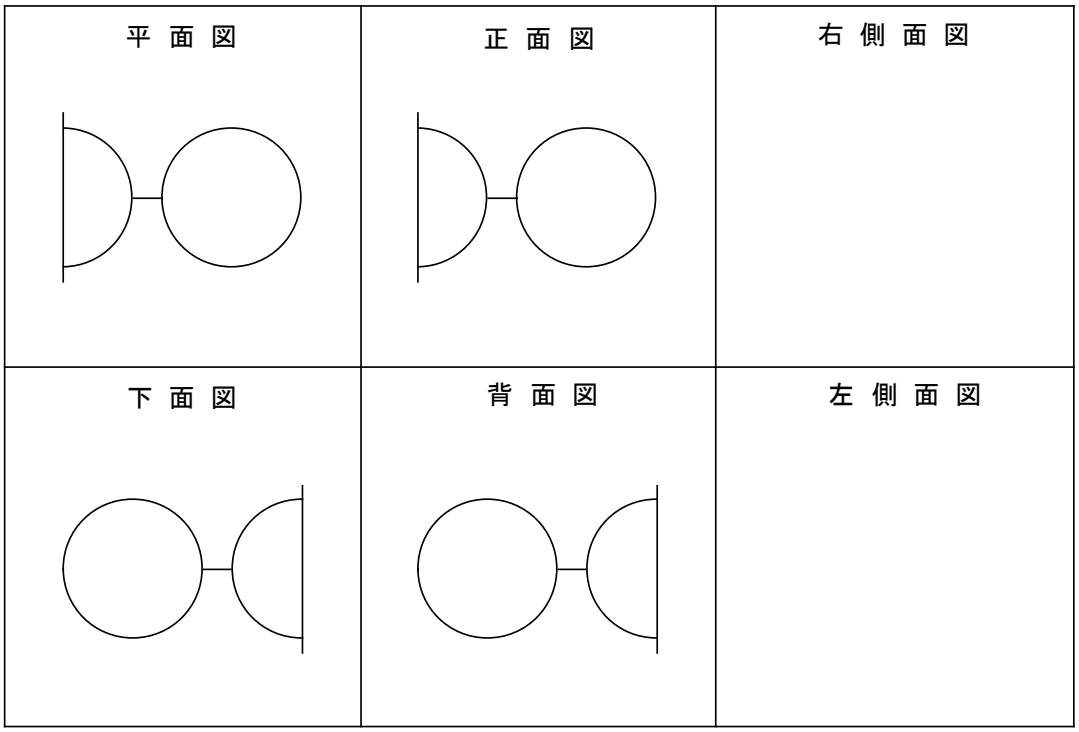

50.0　：　50.0

udc-1　汚水1用 90°エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

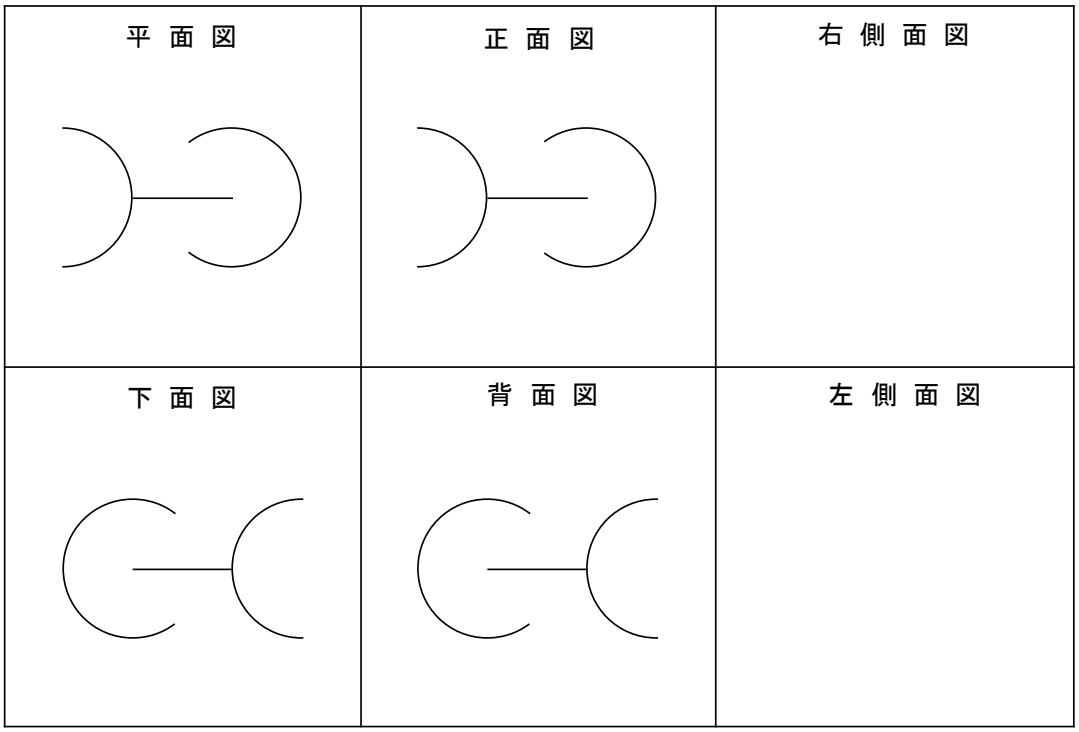

50.0　：　50.0

udc-2　汚水1用 90°エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

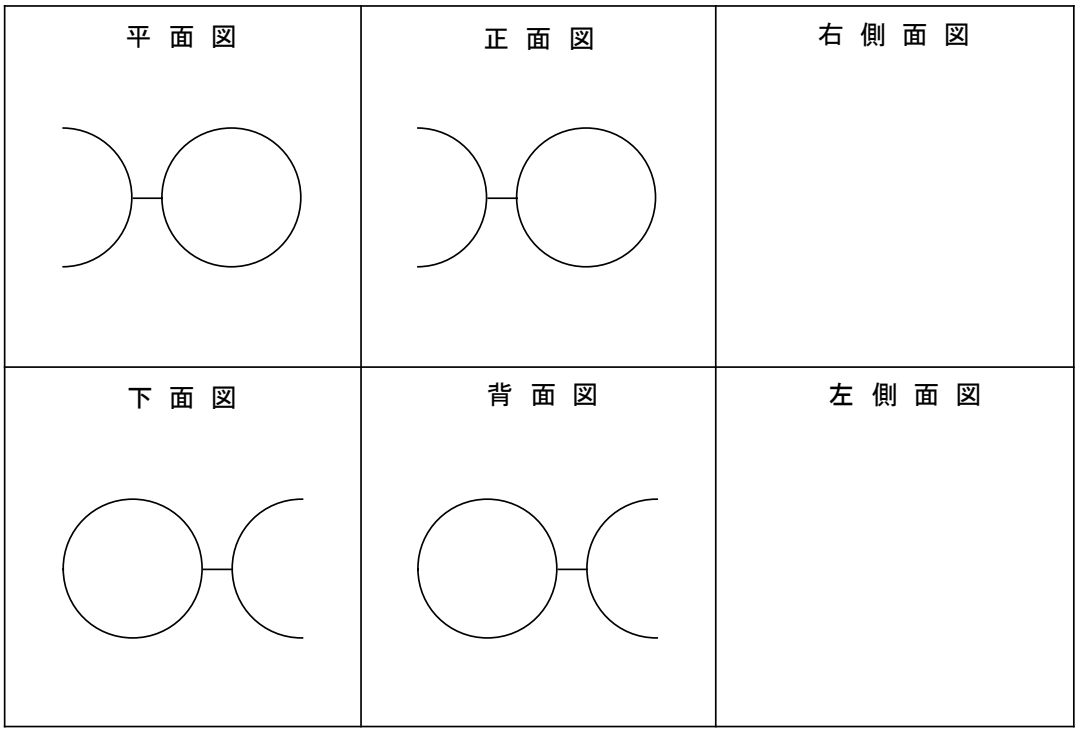

50.0　：　50.0

udd-1　排水用 90°エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

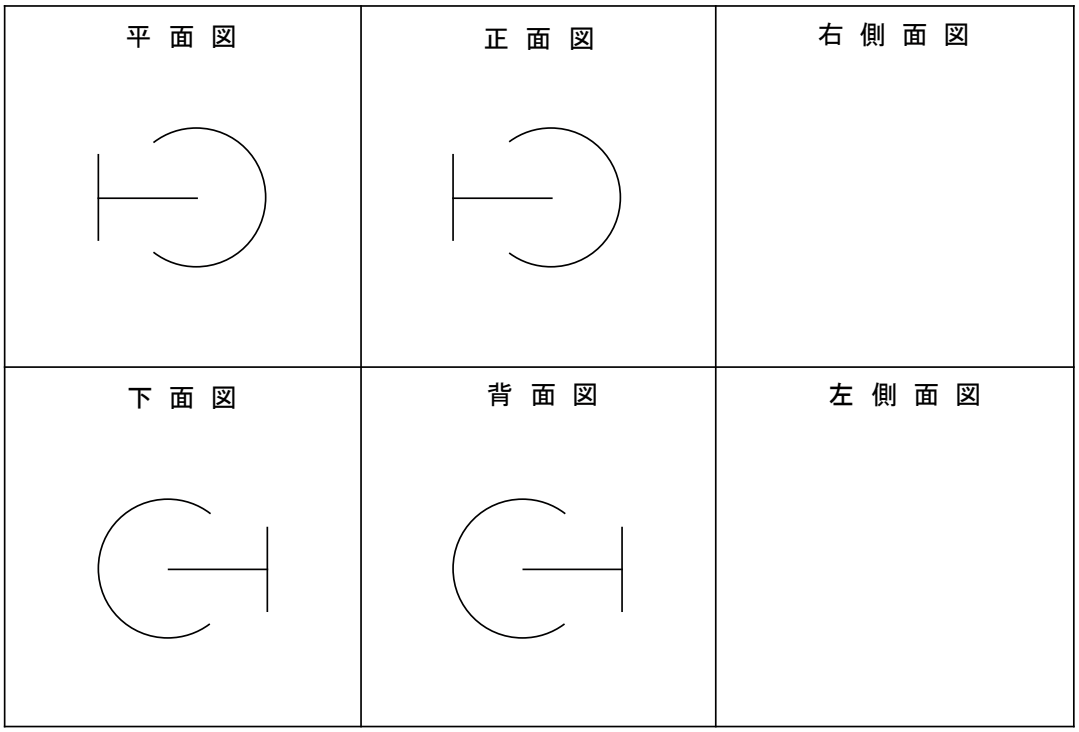

50.0　：　50.0

udd-2　排水用 90°エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

udg-1　一般用 90°エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

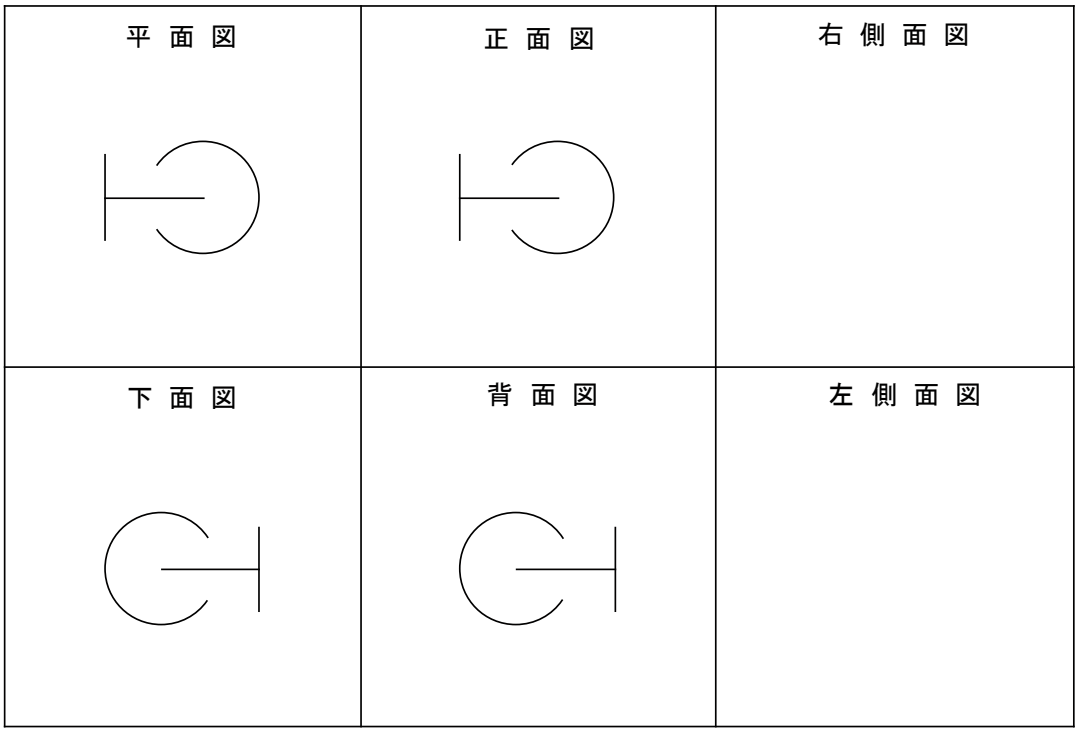

50.0　：　50.0

udg-2　一般用 90°エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

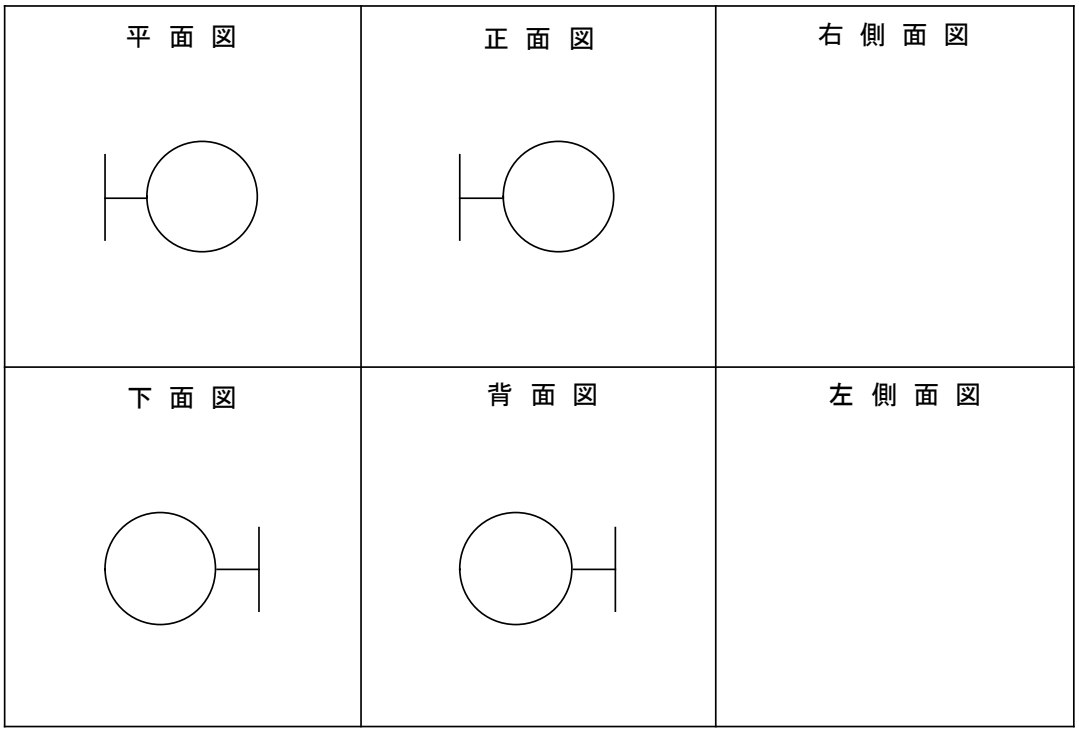

50.0　：　50.0

udg-3　一般用 90°エルボ立下＋バルブA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

50.0　：　50.0

udg-4　一般用 90°エルボ立下＋バルブB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

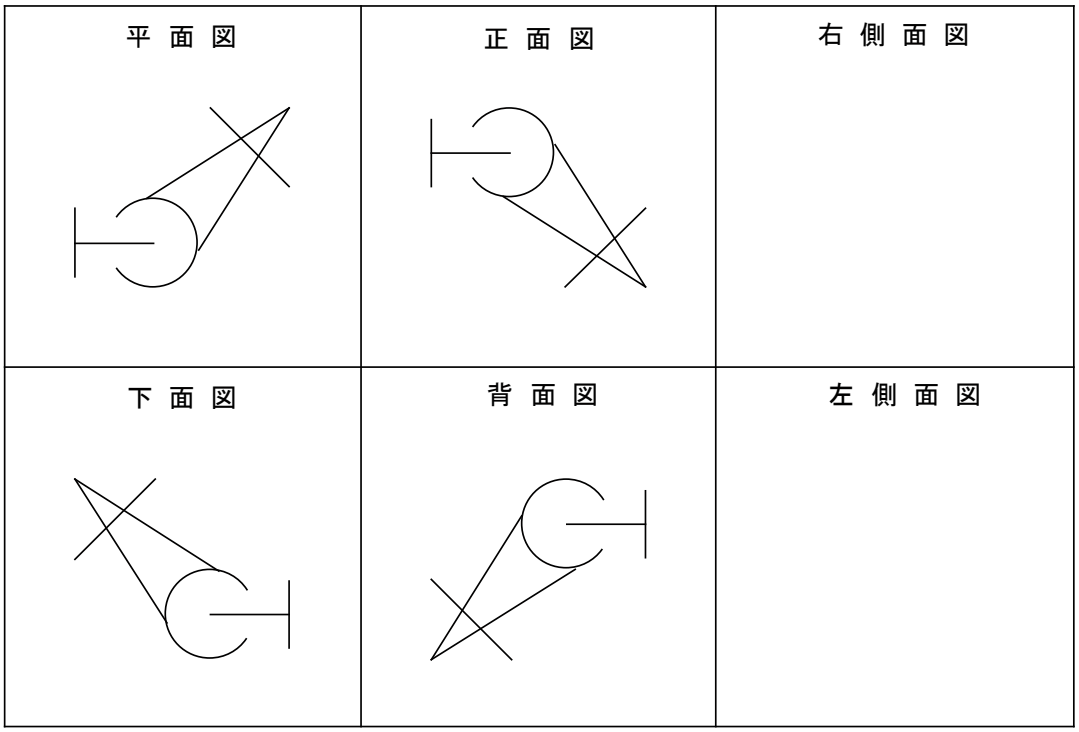

50.0　：　50.0

udg-5　一般用 90°エルボ立下＋バルブC

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

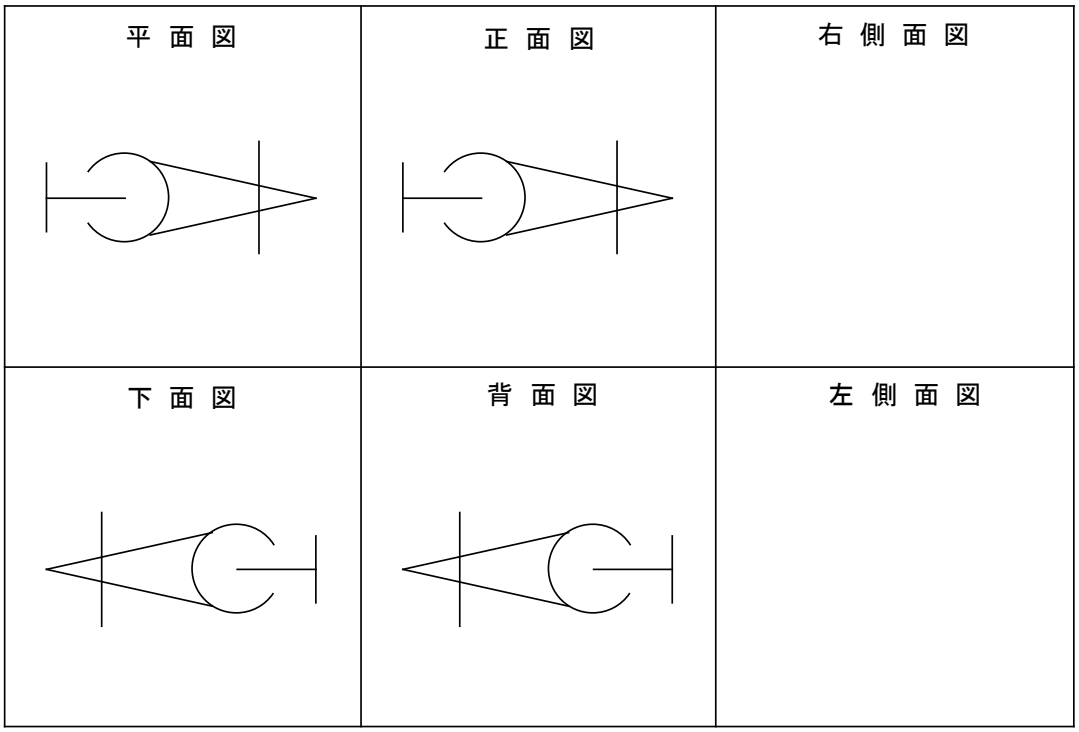

50.0　：　50.0

udg-6　一般用 90°エルボ立上＋バルブA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

udg-7　一般用 90°エルボ立上＋バルブB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

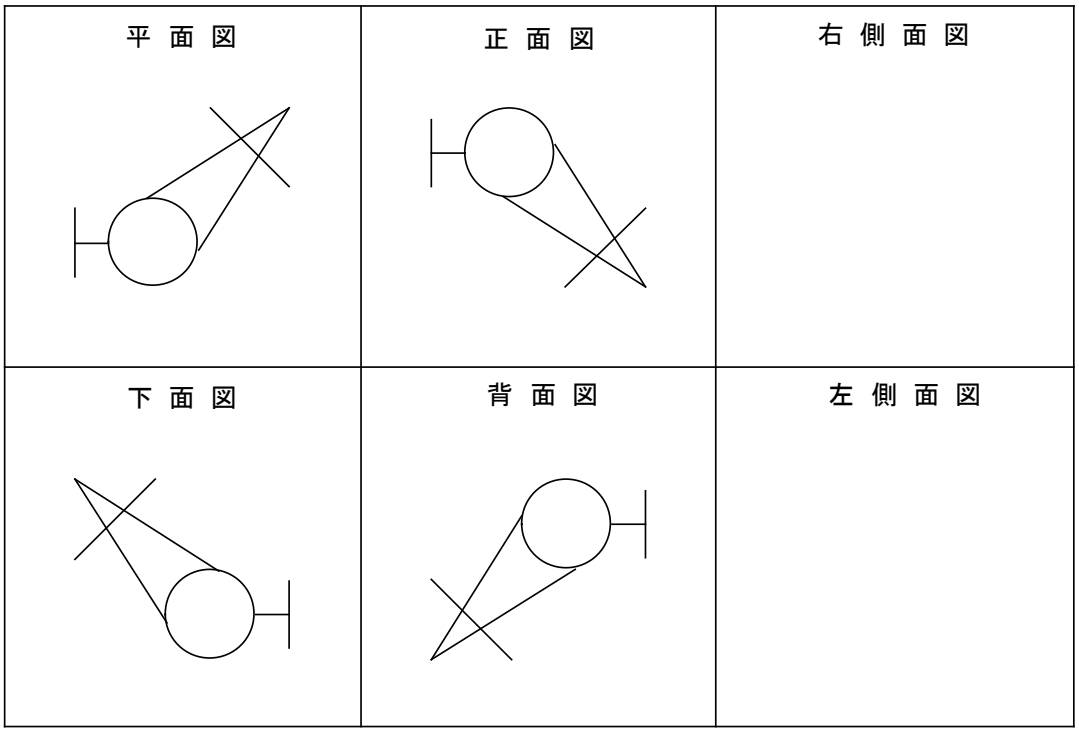

50.0　：　50.0

udg-8　一般用 90°エルボ立上＋バルブC

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

udr-1　冷媒用90°エルボ立上

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

9.5　, 6.4　: 9.5　, 6.4
12.7 , 6.4　: 12.7 , 6.4
15.9 , 9.5　: 15.9 , 9.5
19.1 , 9.5　: 19.1 , 9.5
22.2 , 9.5　: 22.2 , 9.5
25.4 , 12.7 : 25.4 , 12.7
28.6 , 12.7 : 28.6 , 12.7
31.8 , 15.9 : 31.8 , 15.9
38.1 , 15.9 : 38.1 , 15.9
38.1 , 19.1 : 38.1 , 19.1

udr-2　冷媒用90°エルボ立下

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［09-継手端部］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

9.5　，6.4　：9.5　，6.4
12.7　，6.4　：12.7　，6.4
15.9　，9.5　：15.9　，9.5
19.1　，9.5　：19.1　，9.5
22.2　，9.5　：22.2　，9.5
25.4　，12.7　：25.4　，12.7
28.6　，12.7　：28.6　，12.7
31.8　，15.9　：31.8　，15.9
38.1　，15.9　：38.1　，15.9
38.1　，19.1　：38.1　，19.1

UX-砲金製ﾌﾟﾗｸﾞ UX継手 砲金製プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

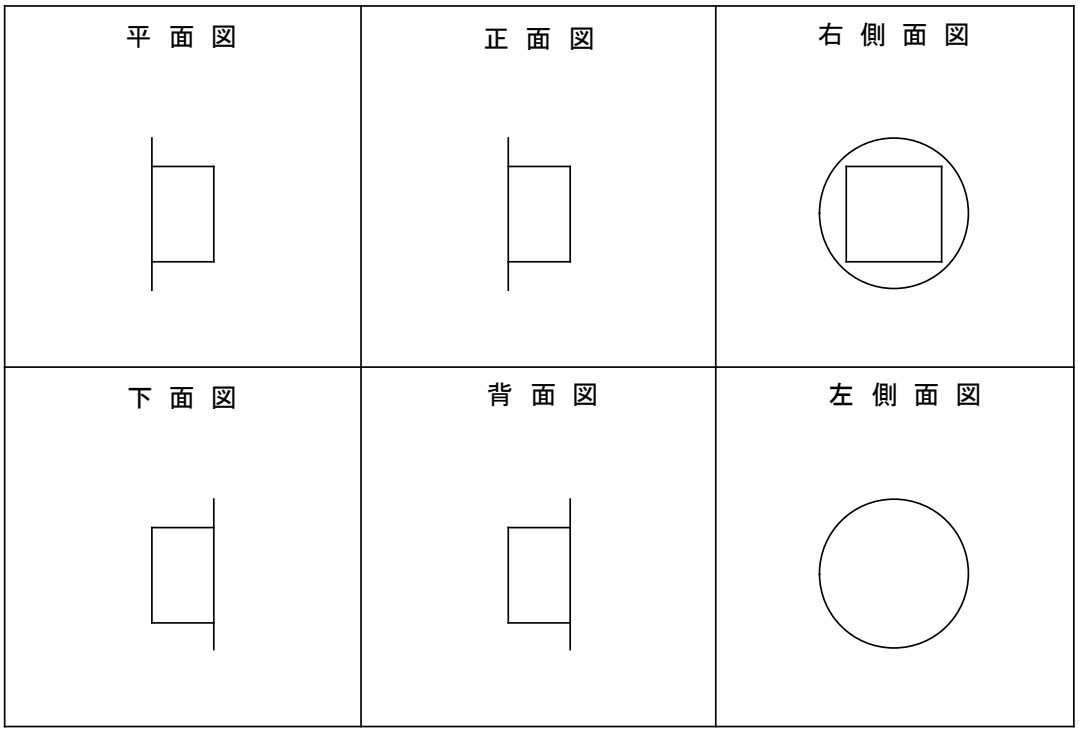

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

BJ-CA　ベストジョイント　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［BJ ベストジョイント］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

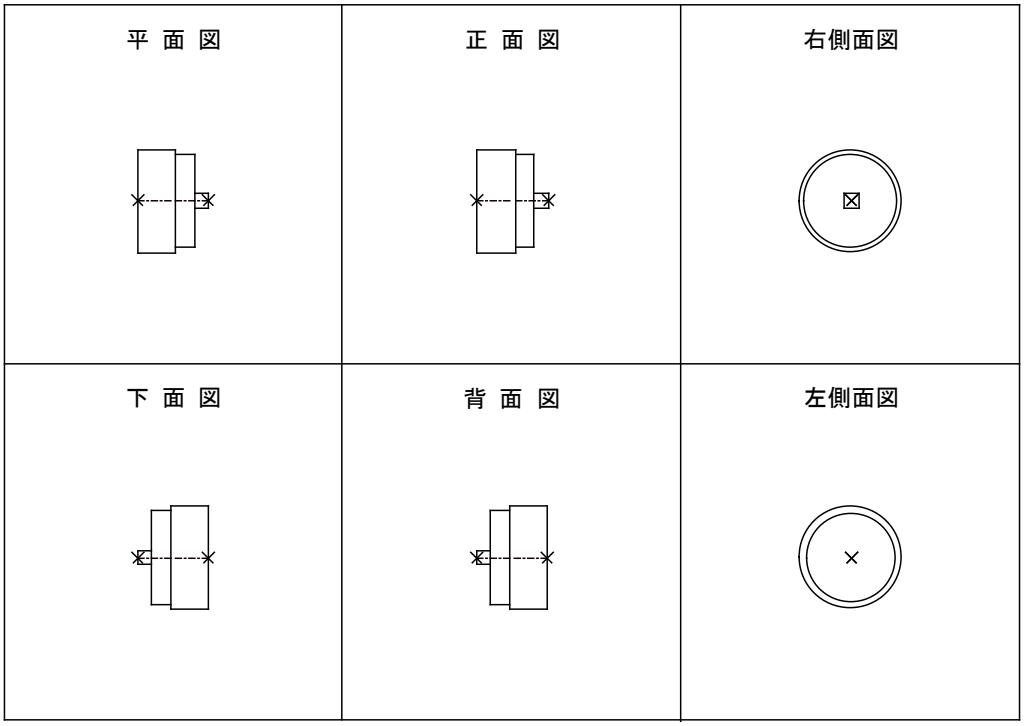

50.0: 50.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

S25C-C　高圧用ねじ込み継手　キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［S25C 高圧用ねじ込み継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

8.0:　8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

AC-C0　ACドレン継手　ねじ式掃除口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［S25C 高圧用ねじ込み継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0

PCPQK-P　水道用ねじ込み式管端防食管継手 プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［PCPQK 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手］－［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－「配管器具・部品ルート」－［07-キャップ］－［PCPQK 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
80.0: 80.0

K-TRE-BH　エンドキャップ H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［03-エンドキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

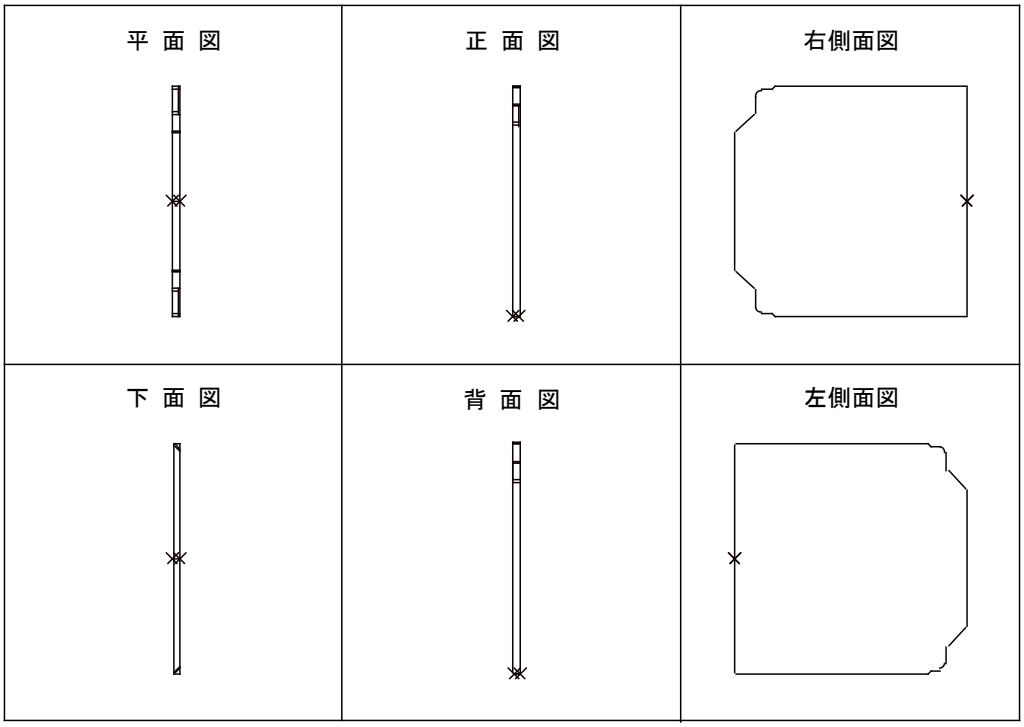

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRE-BL　エンドキャップ L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［03-エンドキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

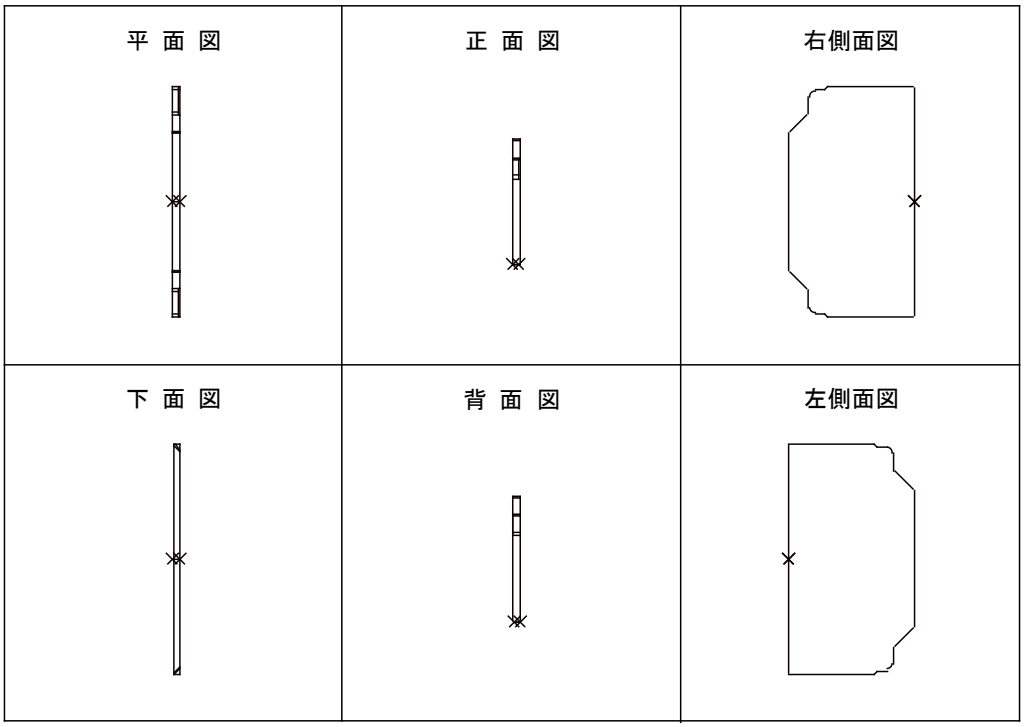

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSE-BH　エンドキャップ H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-エンドキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

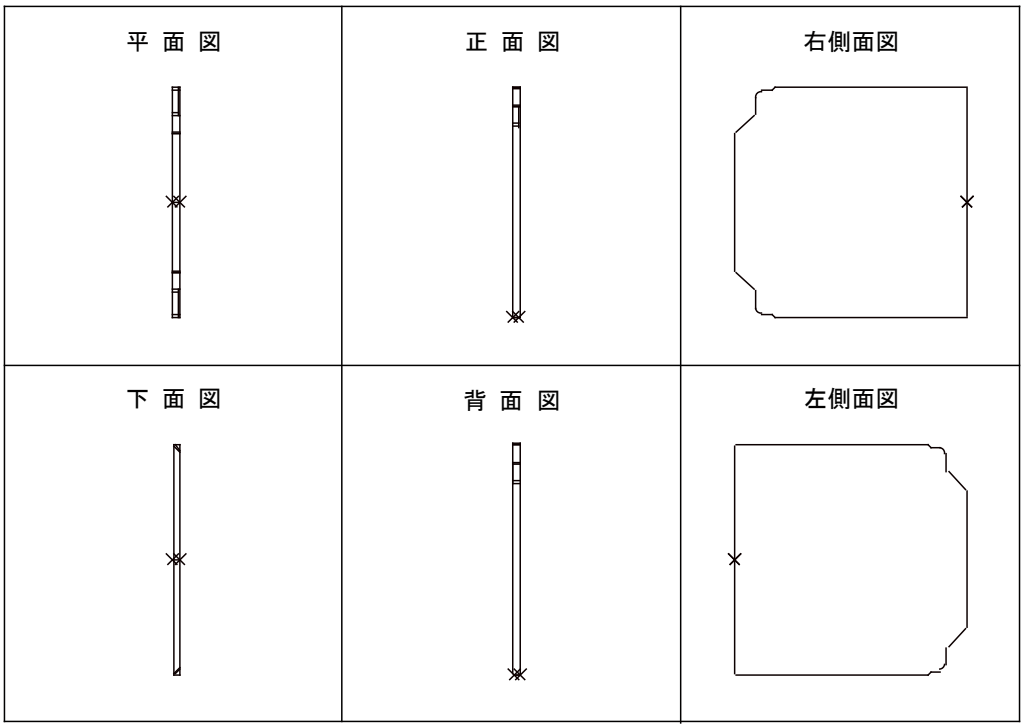

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

K-TRSE-BL　エンドキャップ L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-エンドキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

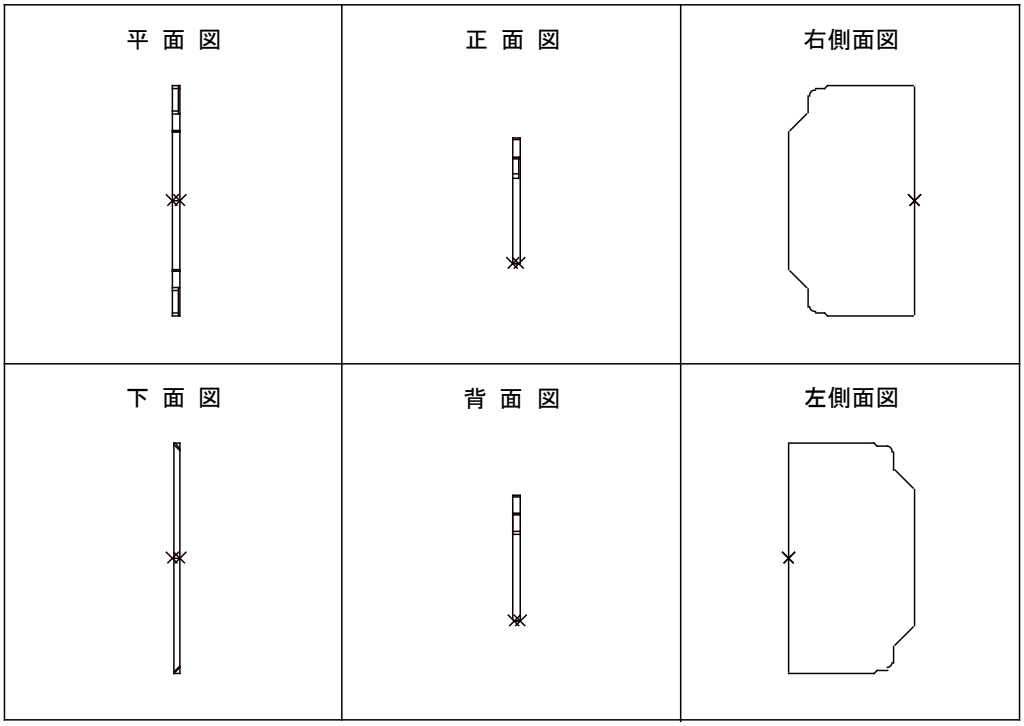

280.0:280.0
420.0:420.0
560.0:560.0
840.0:840.0

08 小部品
（ユニオン・プッシングなど）

SSGP-B　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

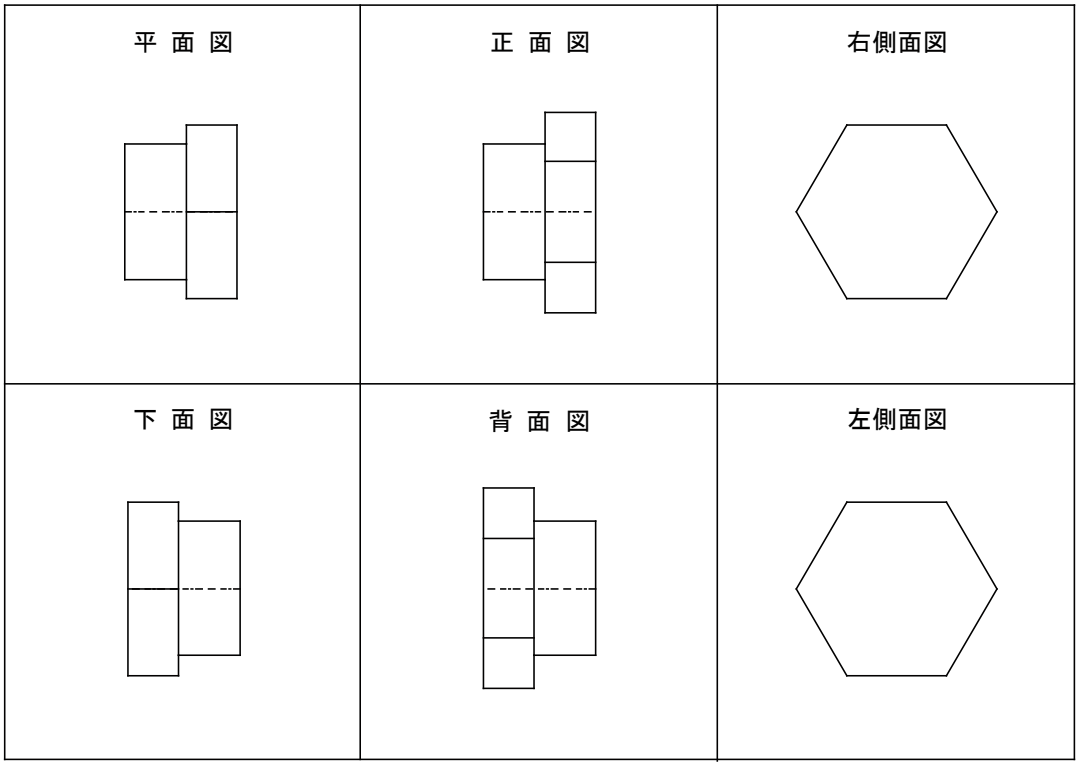

8.0 : 6.0
10.0 : 8.0
15.0 : 8.0
15.0 :10.0
20.0 : 8.0
20.0 :10.0
20.0 :15.0
25.0 : 8.0
25.0 :10.0
25.0 :15.0
25.0 :20.0
32.0 : 10.0
32.0 : 15.0
32.0 : 20.0
32.0 : 25.0
40.0 : 10.0
40.0 : 15.0
40.0 : 20.0
40.0 : 25.0
40.0 : 32.0
50.0 : 15.0
50.0 : 20.0
50.0 : 25.0
50.0 : 32.0
50.0 : 40.0
65.0 : 25.0
65.0 : 32.0
65.0 : 40.0
65.0 : 50.0
80.0 : 25.0
80.0 : 32.0
80.0 : 40.0
80.0 : 50.0
80.0 : 65.0
100.0 : 40.0
100.0 : 50.0
100.0 : 65.0
100.0 : 80.0
125.0 : 80.0
125.0 :100.0
150.0 : 80.0
150.0 :100.0
150.0 :125.0

CU-MADA　水道用銅管継手(オスネジアダプター　A)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［06-銅管継手］－［CU 銅管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

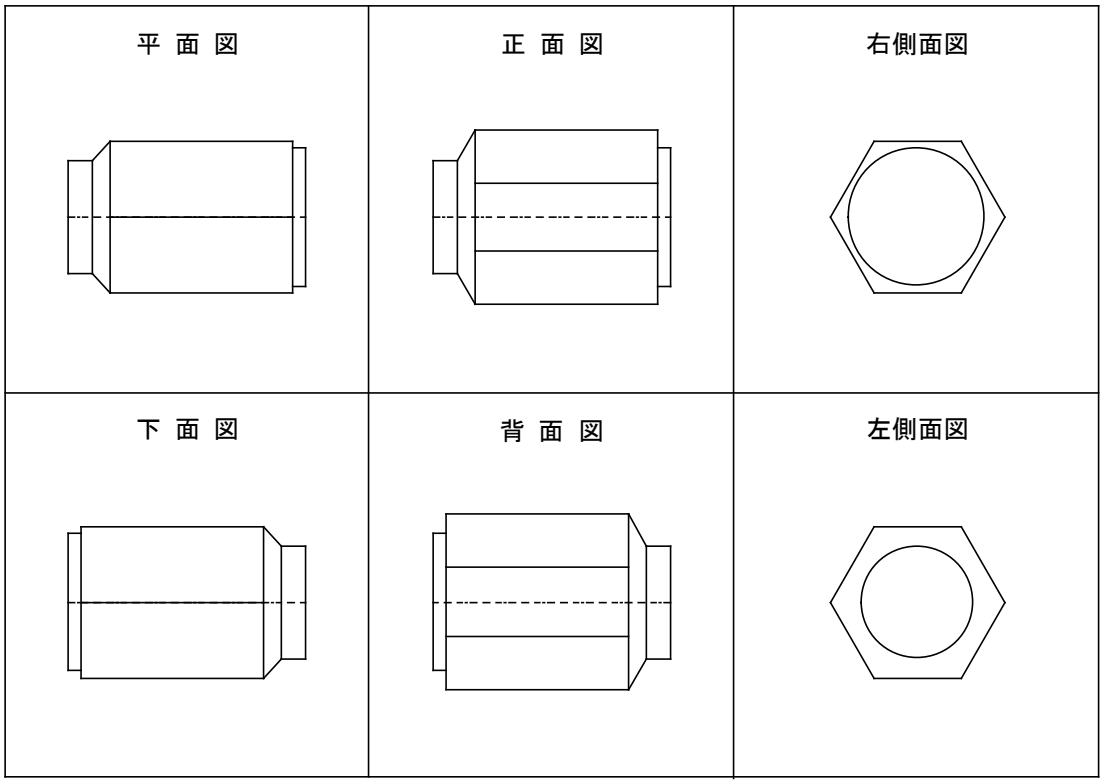

8.0　：　8.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0

TS-VS　水道用硬質塩化ビニル管継手　バルブ用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

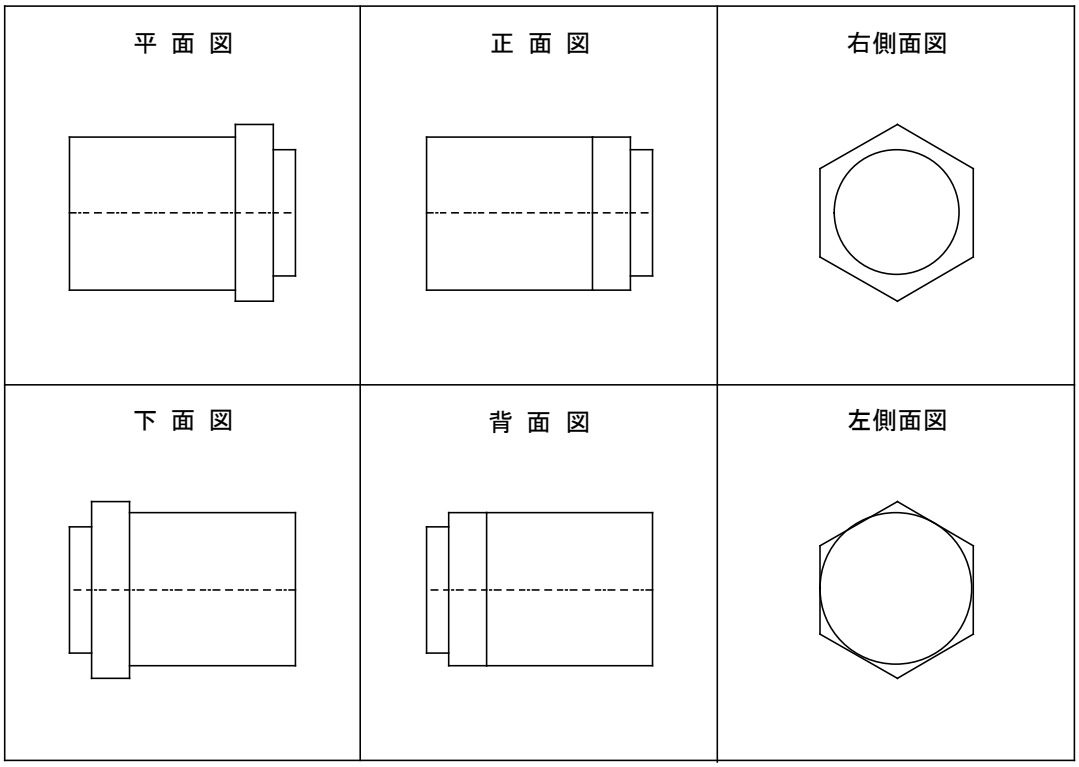

13.0　：　13.0
13.0　：　15.0
16.0　：　15.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
28.0　：　25.0
28.0　：　28.0
30.0　：　30.0
30.0　：　32.0
35.0　：　32.0
35.0　：　35.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
75.0　：　80.0
100.0　：　100.0

TS-US　水道用硬質塩化ビニル管継手 ユニオンソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

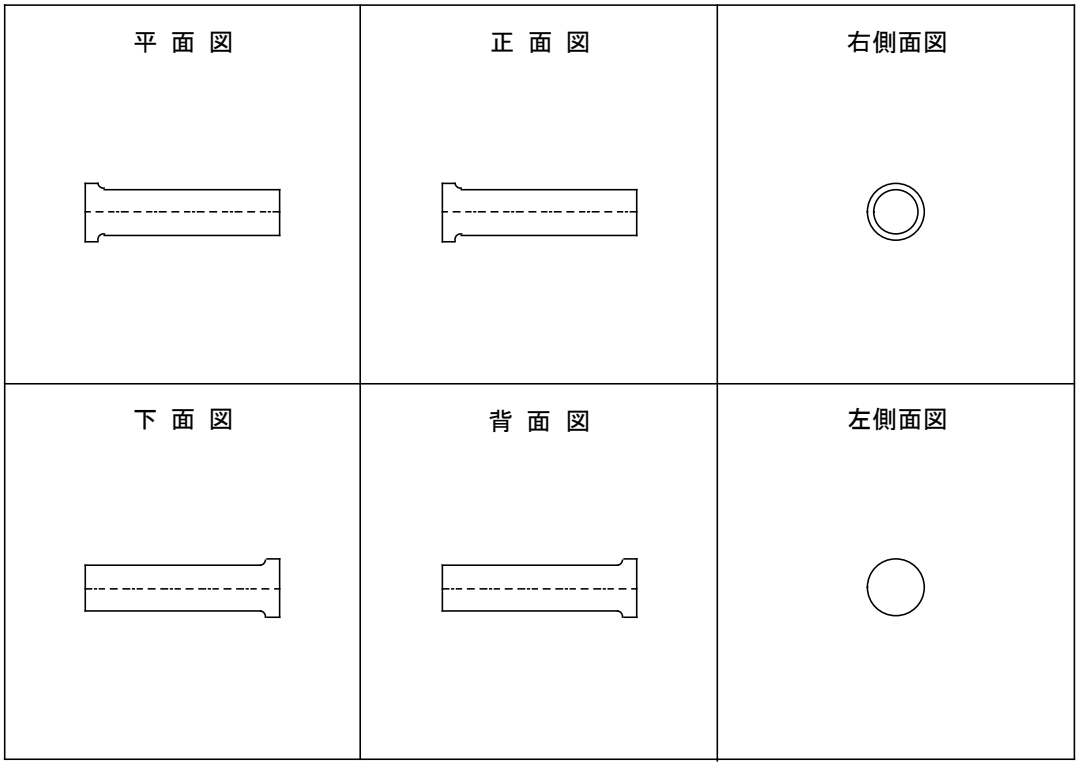

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

TS-VCS　水道用硬質塩化ビニル管継手　VCSソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

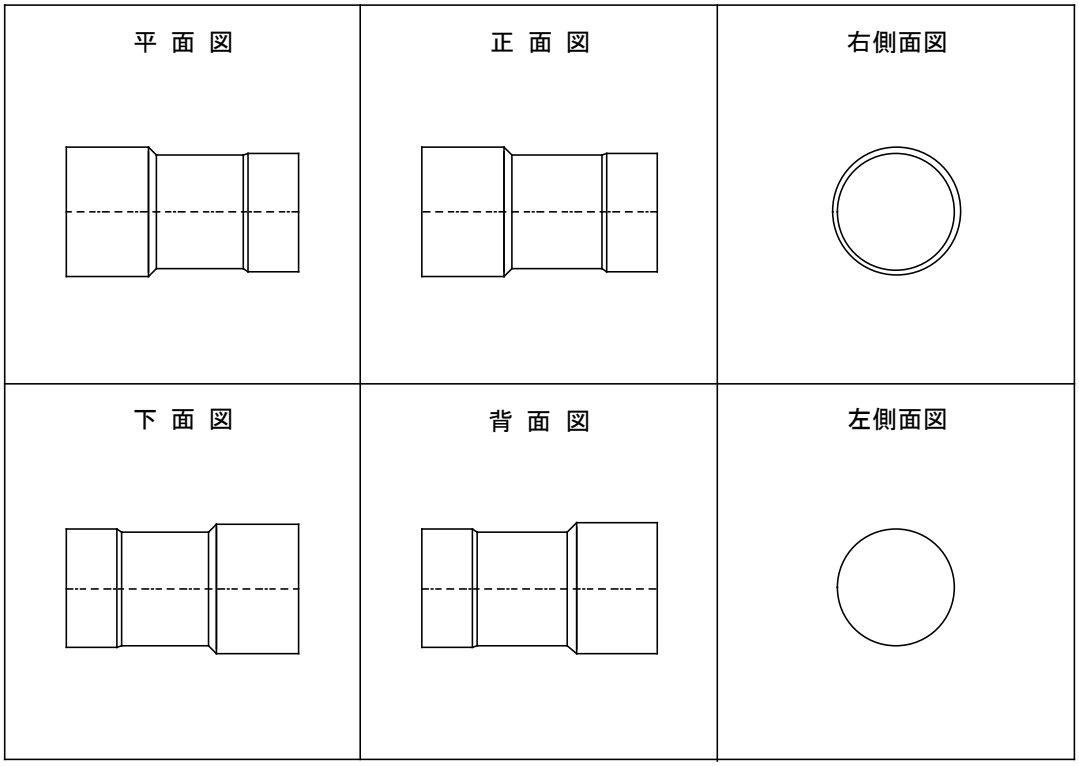

75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0

DV-VS 排水用硬質塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

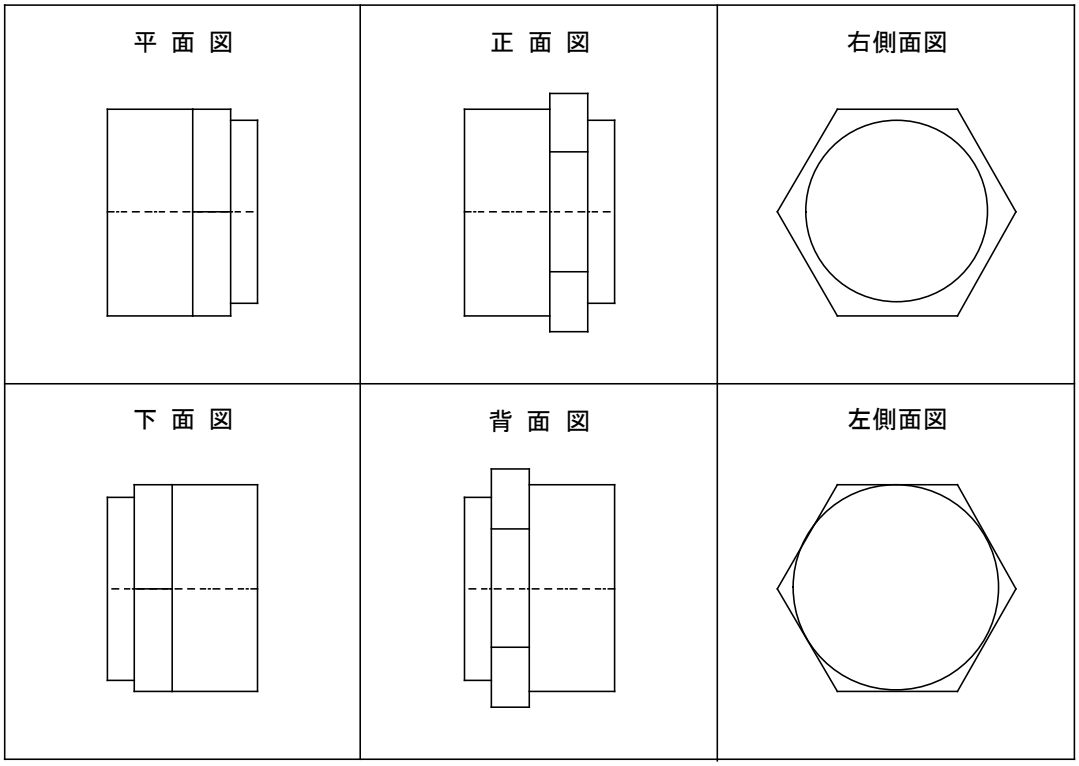

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	80.0
100.0	:	100.0

MEKA-COC　メカニカル形排水用鋳鉄異形管COC継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

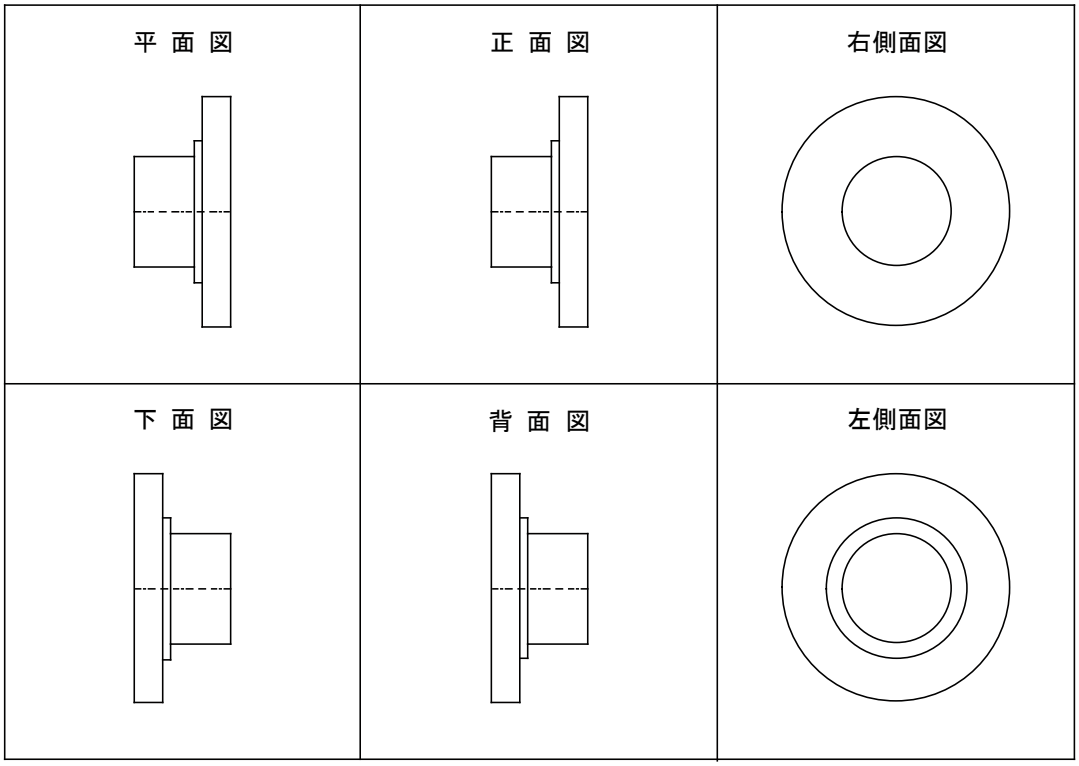

50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

SAYA-H4P　サヤ管ヘッダー工法用部品　ヘッダー(4本)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0　：　10.0　：　10.0
13.0　：　13.0　：　13.0

VLP-U　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

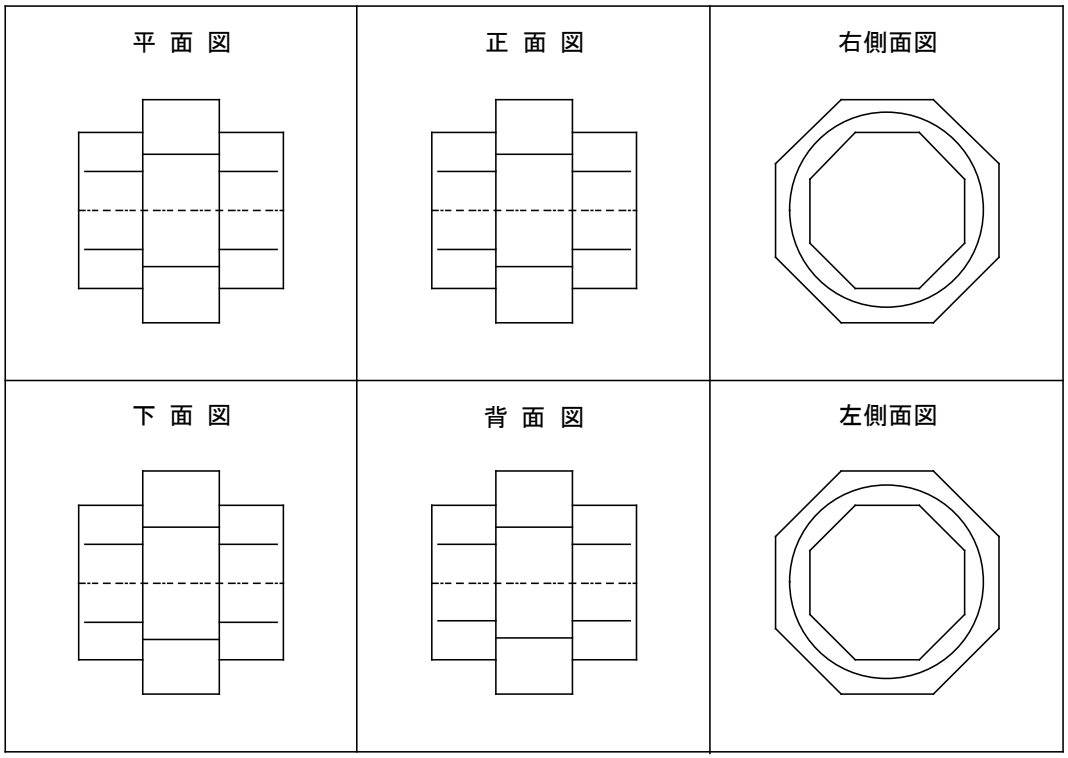

6.0　：　6.0
8.0　：　8.0
10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

VLP-N　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

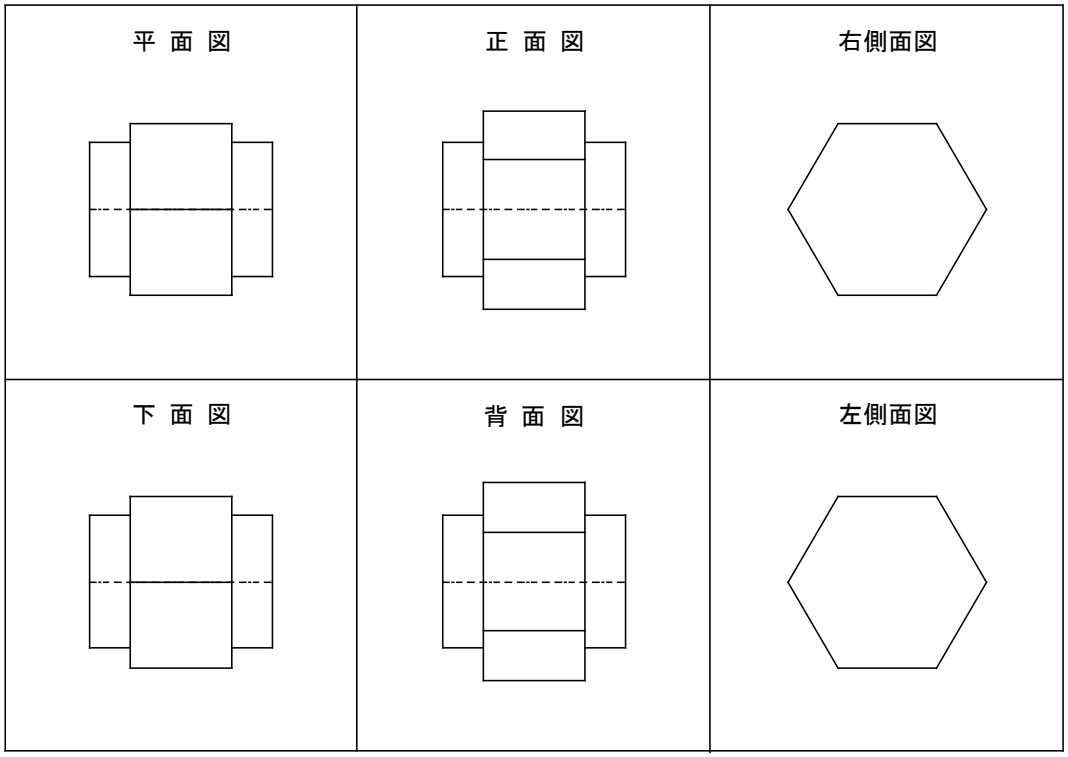

6.0	6.0	32.0	25.0	100.0	50.0
8.0	8.0	32.0	32.0	100.0	80.0
10.0	8.0	40.0	20.0	100.0	100.0
10.0	10.0	40.0	25.0	125.0	125.0
15.0	8.0	40.0	32.0	150.0	150.0
15.0	10.0	40.0	40.0		
15.0	15.0	50.0	20.0		
20.0	8.0	50.0	25.0		
20.0	10.0	50.0	32.0		
20.0	15.0	50.0	40.0		
20.0	20.0	50.0	50.0		
25.0	10.0	65.0	40.0		
25.0	15.0	65.0	50.0		
25.0	20.0	65.0	65.0		
25.0	25.0	80.0	50.0		
32.0	15.0	80.0	65.0		
32.0	20.0	80.0	80.0		

NJ-MA　ナイスジョイントおすアダプタ(バルブソケット)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

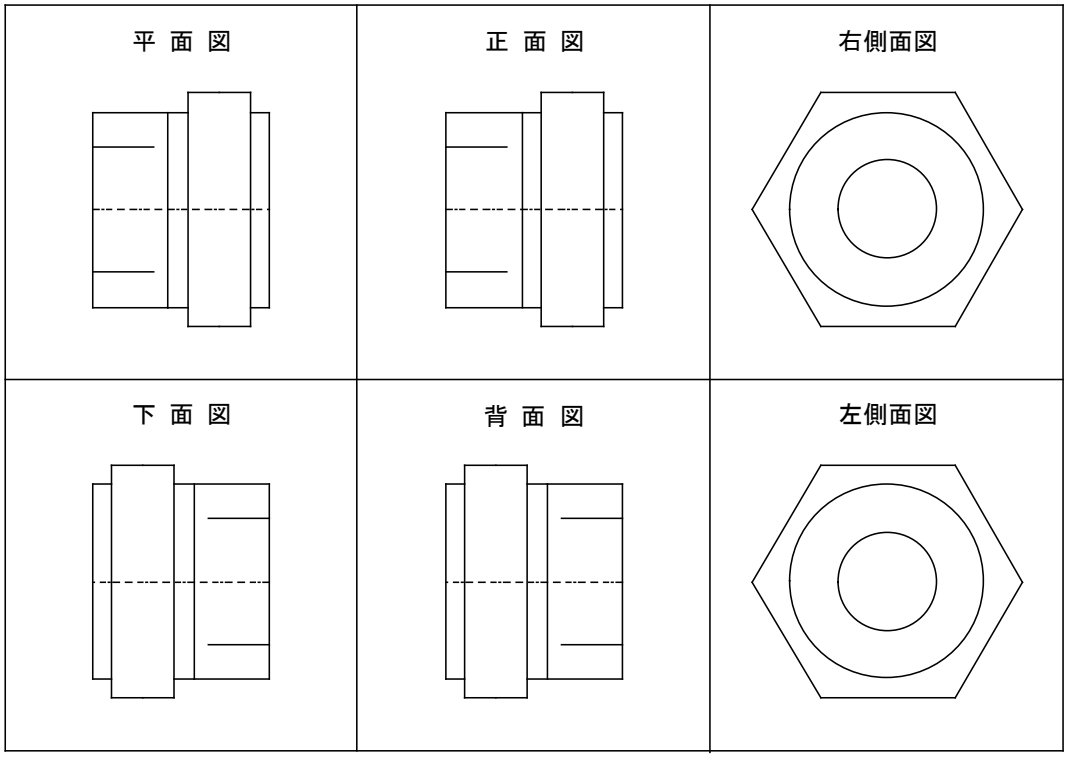

13.0　：　15.0
20.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　25.0
30.0　：　32.0
40.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　50.0
60.0　：　65.0

NJ-FA　ナイスジョイントめすアダプタ(給水栓ソケット)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

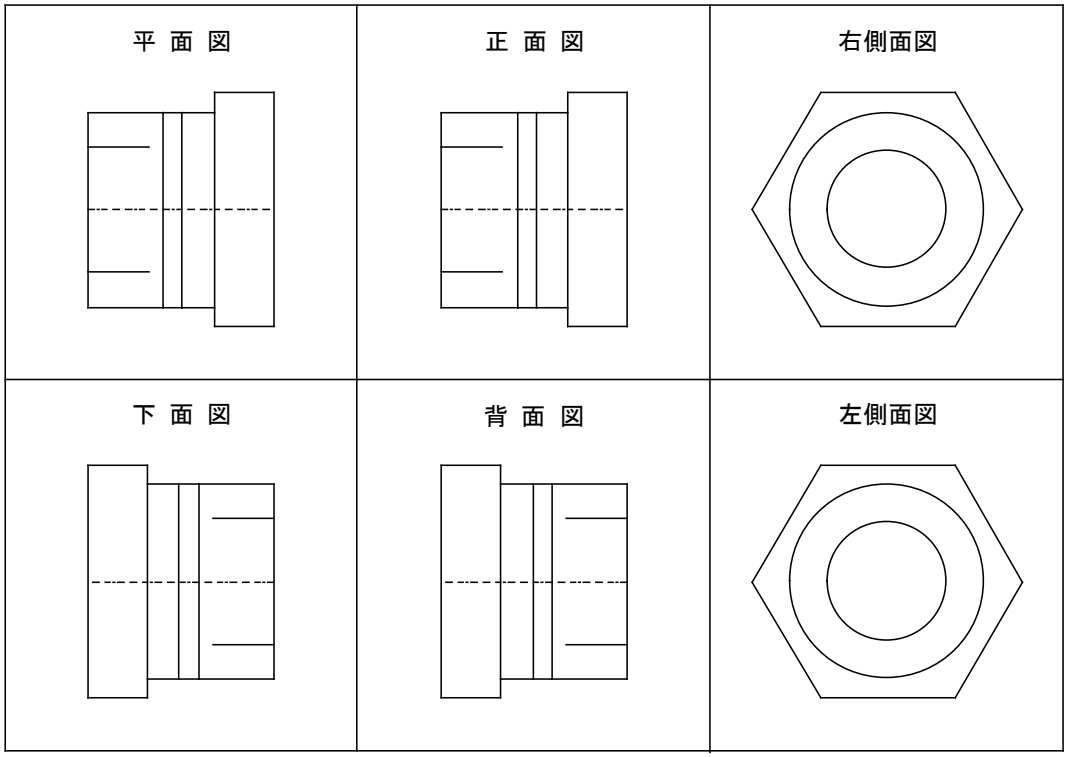

13.0　:　15.0
20.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　25.0
30.0　:　32.0
40.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　40.0
50.0　:　50.0
60.0　:　50.0
60.0　:　65.0

NJ-B　ナイスジョイント ブッシュ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

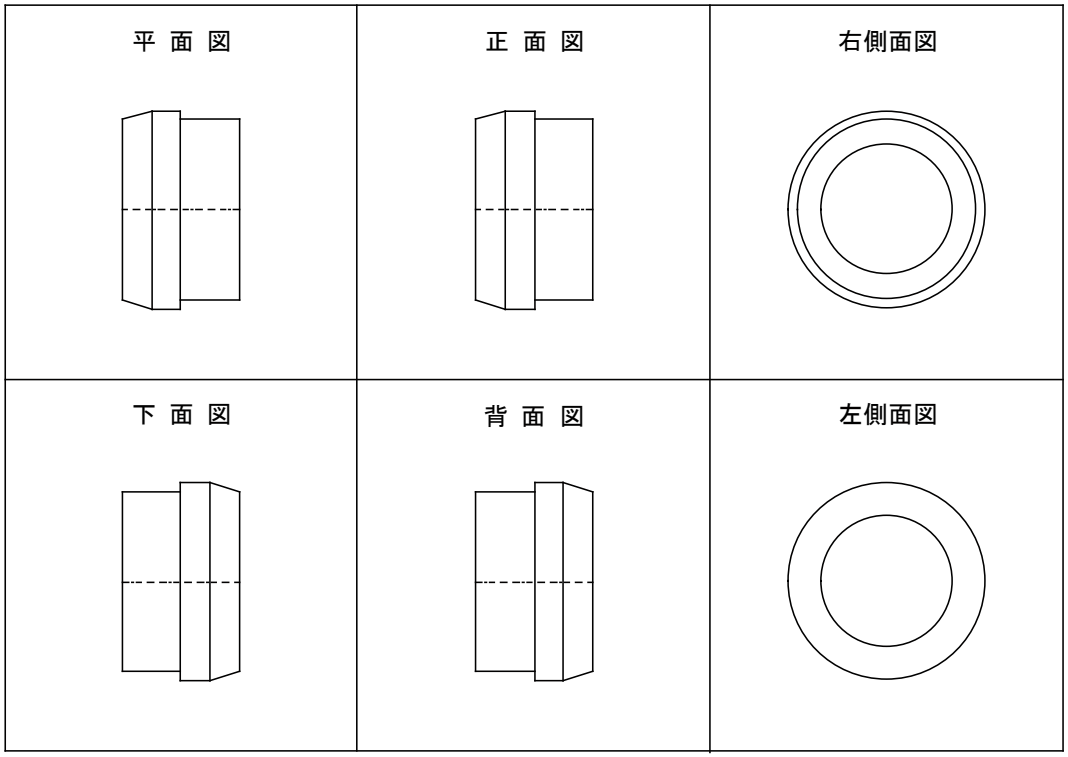

25.0　：　15.0
30.0　：　15.0
30.0　：　20.0
40.0　：　15.0
40.0　：　20.0
40.0　：　25.0
50.0　：　15.0
50.0　：　20.0
50.0　：　25.0
60.0　：　15.0
60.0　：　20.0
60.0　：　25.0
60.0　：　32.0

NJ-IU　ナイスジョイント　絶縁ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

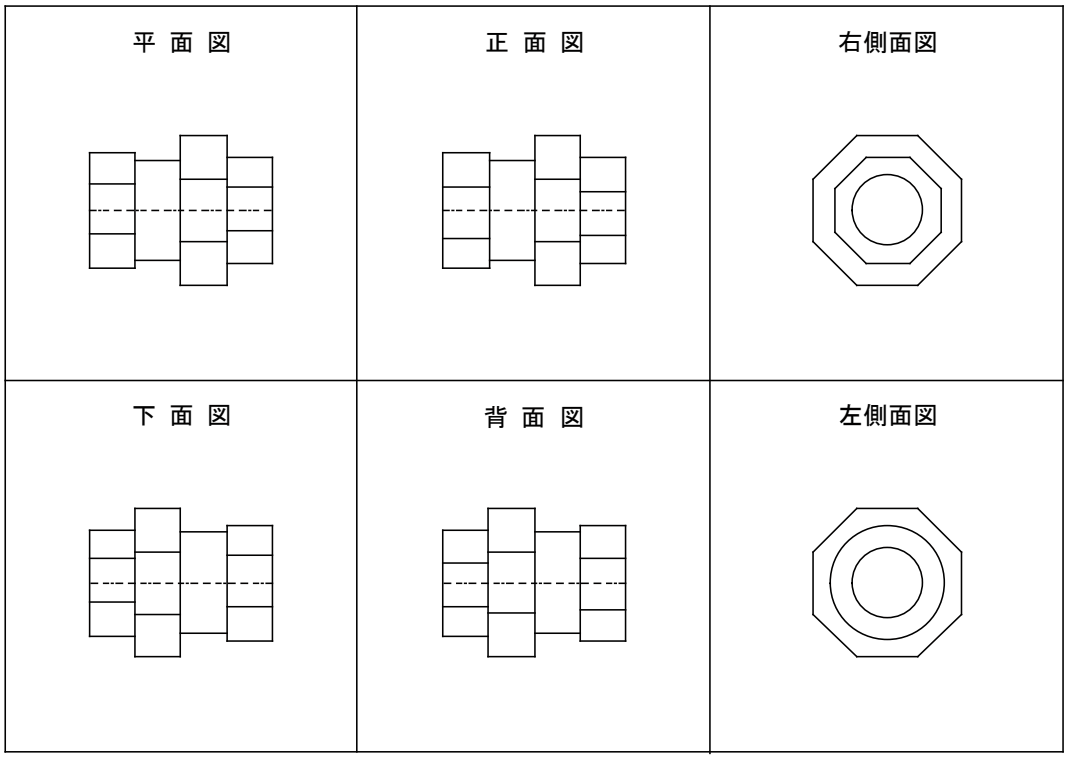

13.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　65.0

NJ-YA　ナイスジョイント　溶接アダプタ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

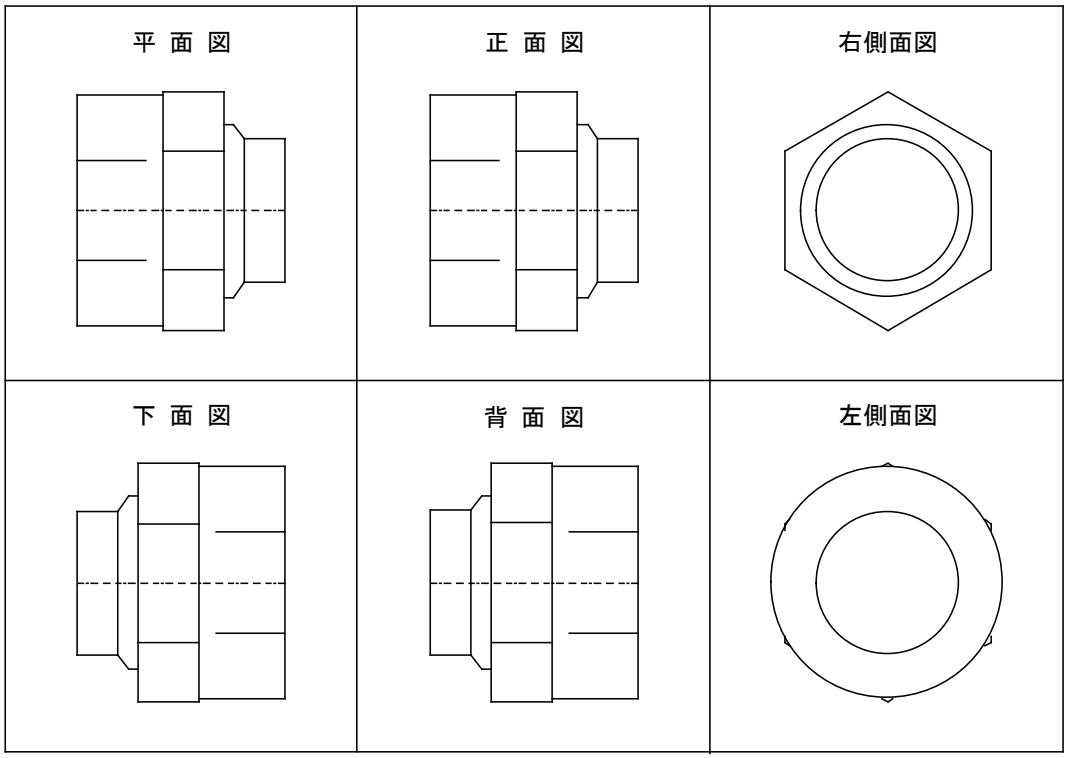

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

DIPK-SP1　K形ダクタイル鋳鉄異形管短管1号

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

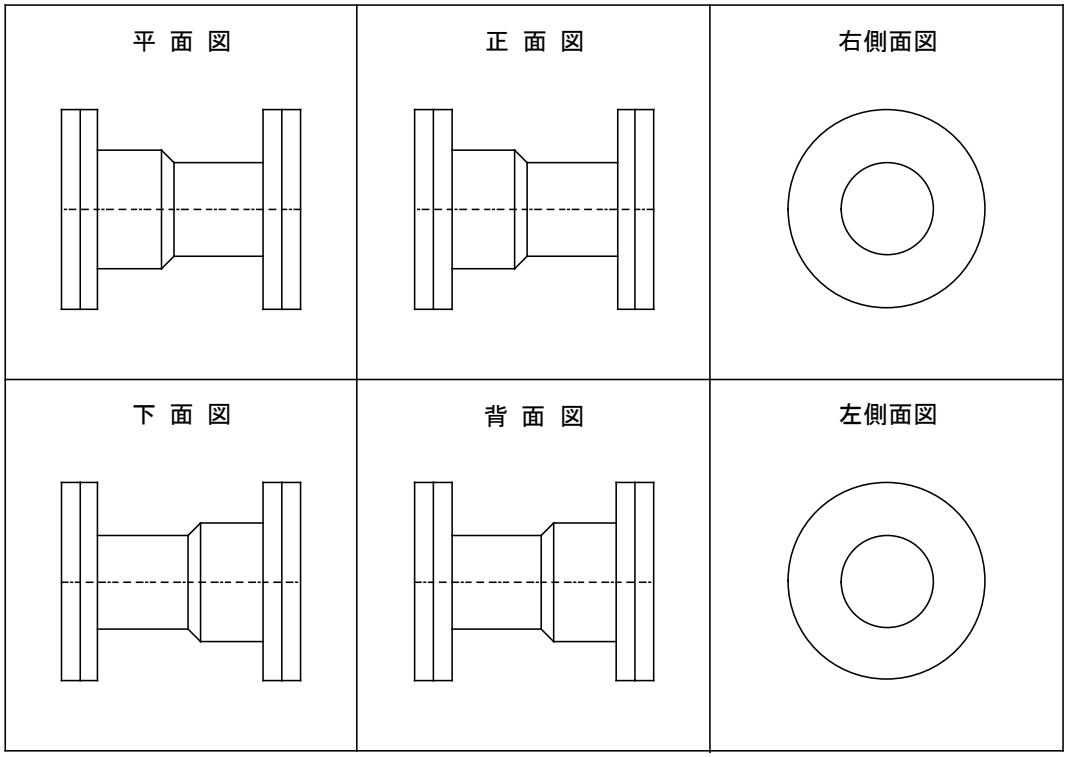

75.0	: 75.0	1350.0 : 1350.0
100.0	: 100.0	1500.0 : 1500.0
150.0	: 150.0	
200.0	: 200.0	
250.0	: 250.0	
300.0	: 300.0	
350.0	: 350.0	
400.0	: 400.0	
450.0	: 450.0	
500.0	: 500.0	
600.0	: 600.0	
700.0	: 700.0	
800.0	: 800.0	
900.0	: 900.0	
1000.0	: 1000.0	
1100.0	: 1100.0	
1200.0	: 1200.0	

HI-WS　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　給水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

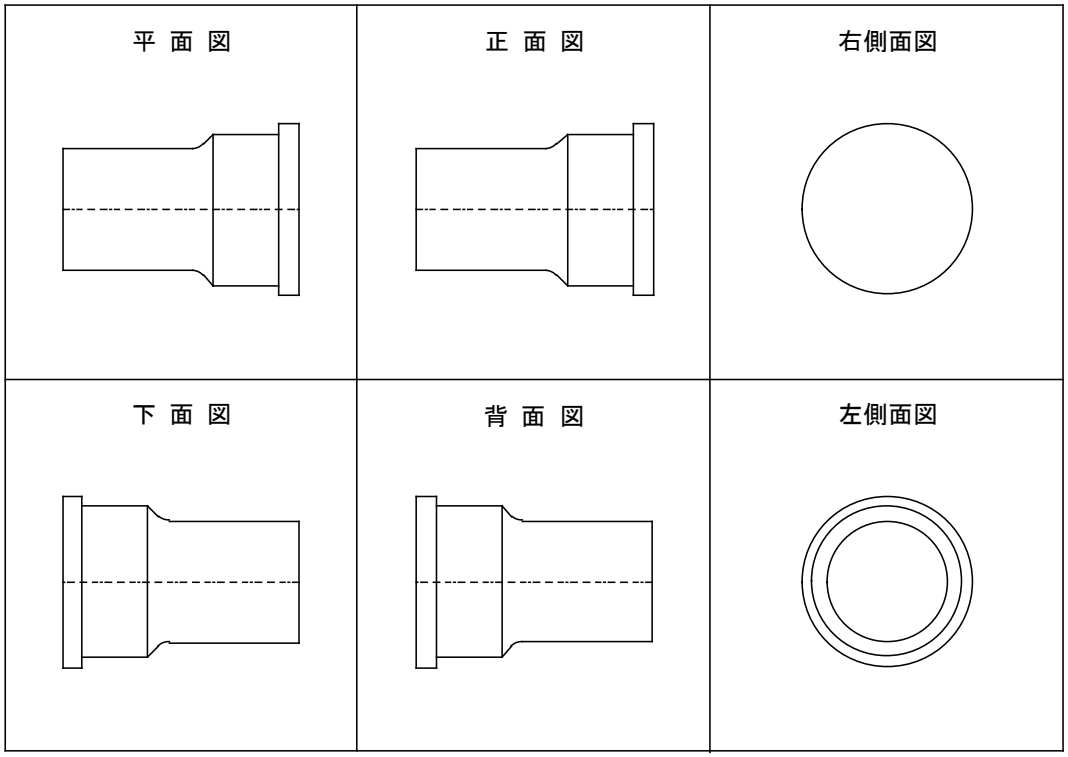

13.0　：　13.0
16.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

PQWK-N　水道用ねじ込み式管端防食管継手　ニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［PQWK 水道用ねじ込み式管端防食管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

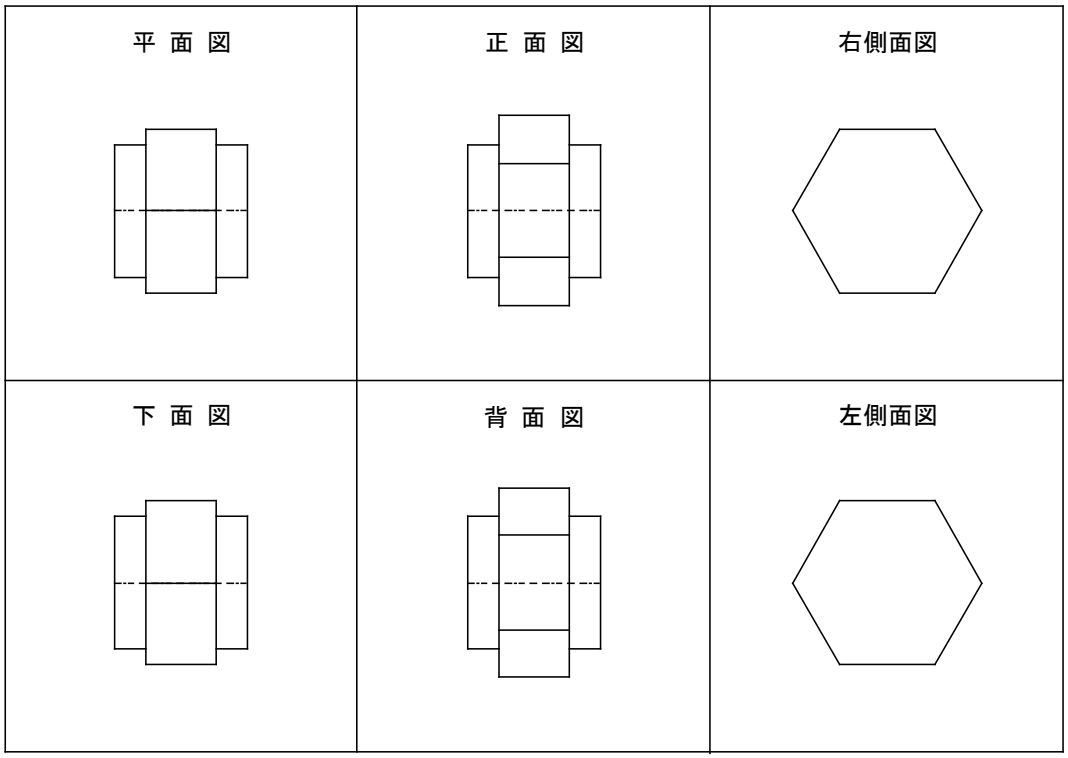

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

PQWK-U　水道用ねじ込み式管端防食管継手 ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［PQWK 水道用ねじ込み式管端防食管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

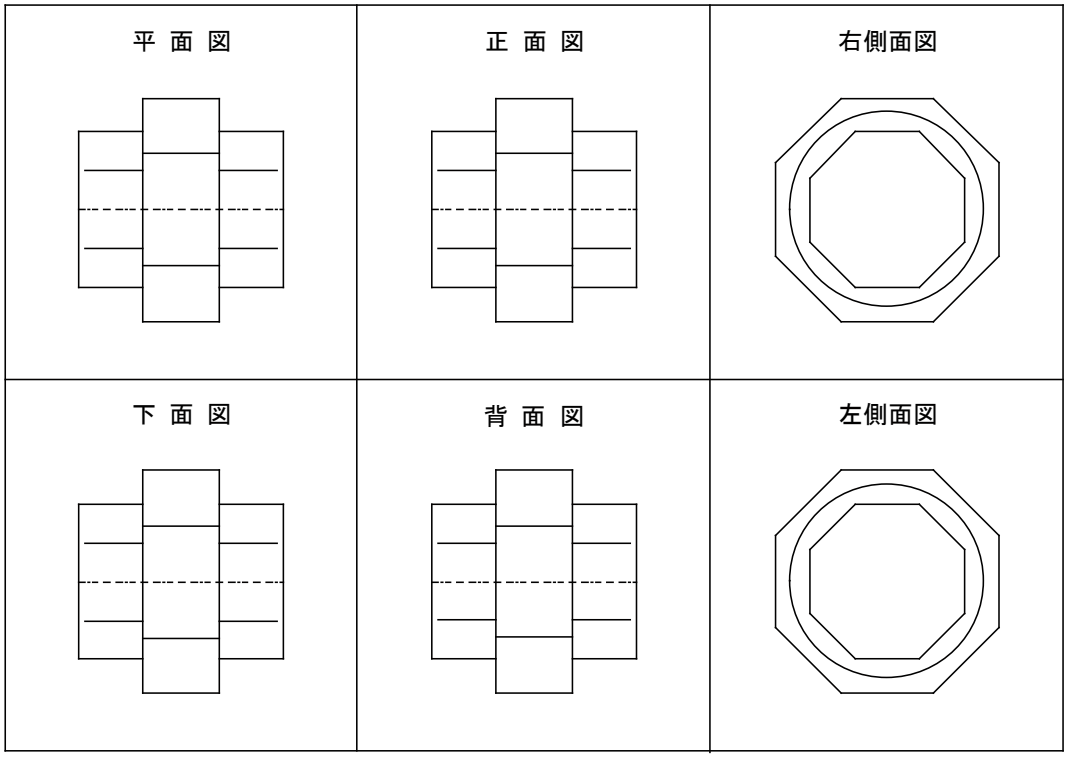

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

HB-B　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 ブッシング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［HB 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

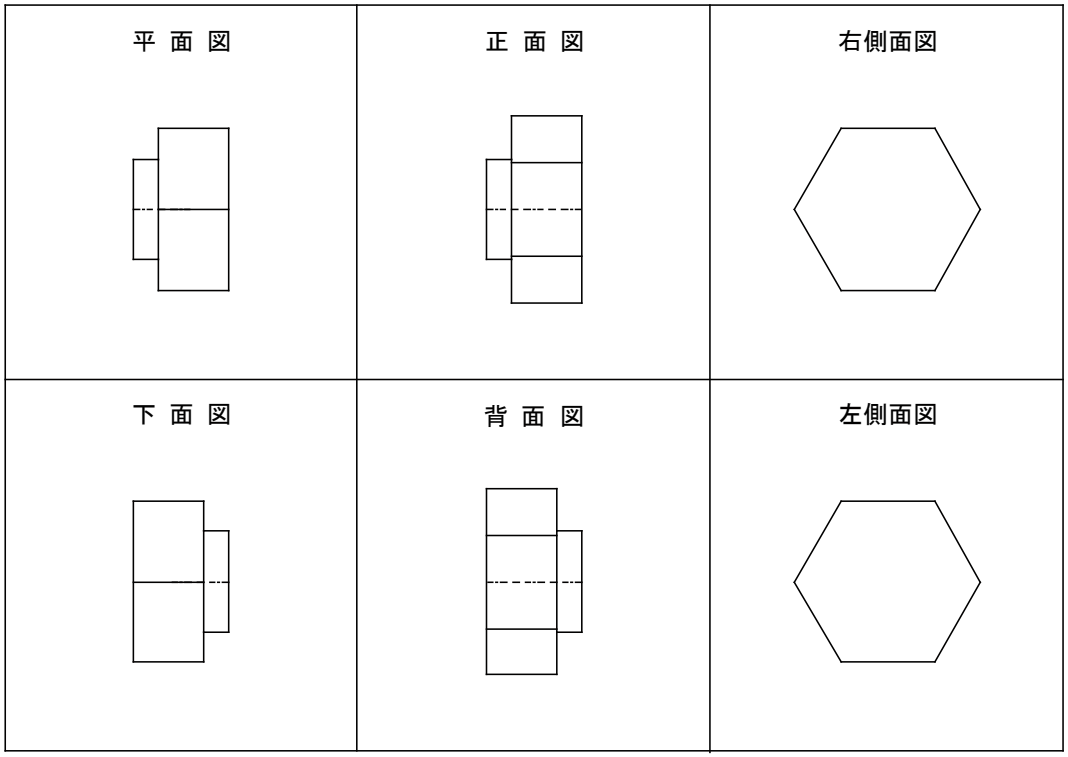

20.0　:　15.0
32.0　:　20.0
32.0　:　25.0
40.0　:　32.0
50.0　:　25.0
50.0　:　32.0
65.0　:　20.0
65.0　:　25.0
65.0　:　32.0
65.0　:　40.0
65.0　:　50.0
80.0　:　32.0
100.0　:　20.0
100.0　:　25.0
100.0　:　40.0
100.0　:　50.0
100.0　:　80.0

HT-MVS　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　メタル入リバルブ用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

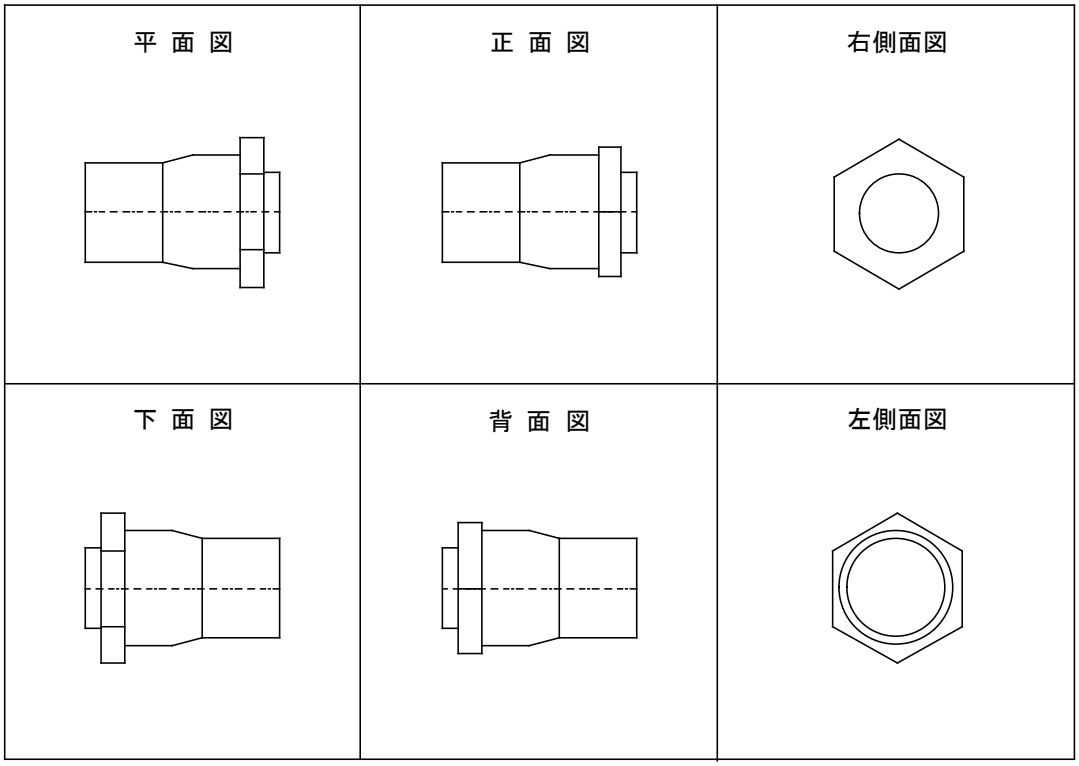

13.0　：　15.0
16.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

HT-WS　耐熱性硬質塩化ビニル管継手　給水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

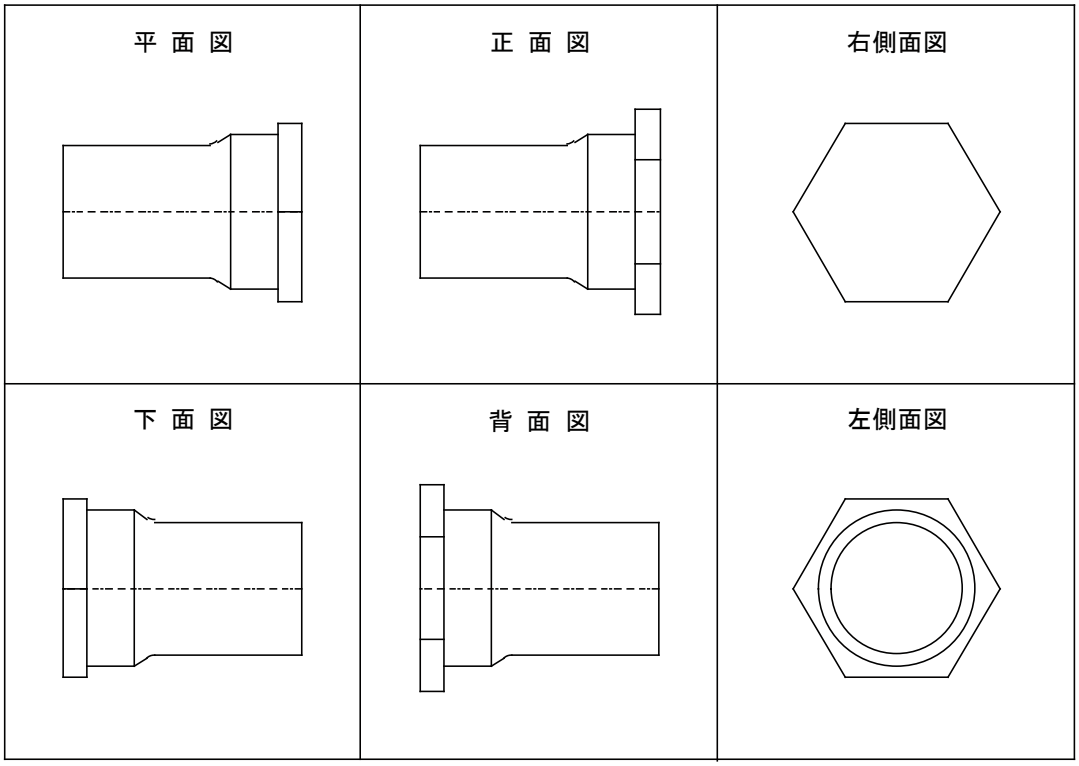

13.0　：　13.0
16.0　：　13.0
20.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

SGR-NA　水道用HI･SGR－NAパイプ(受口)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

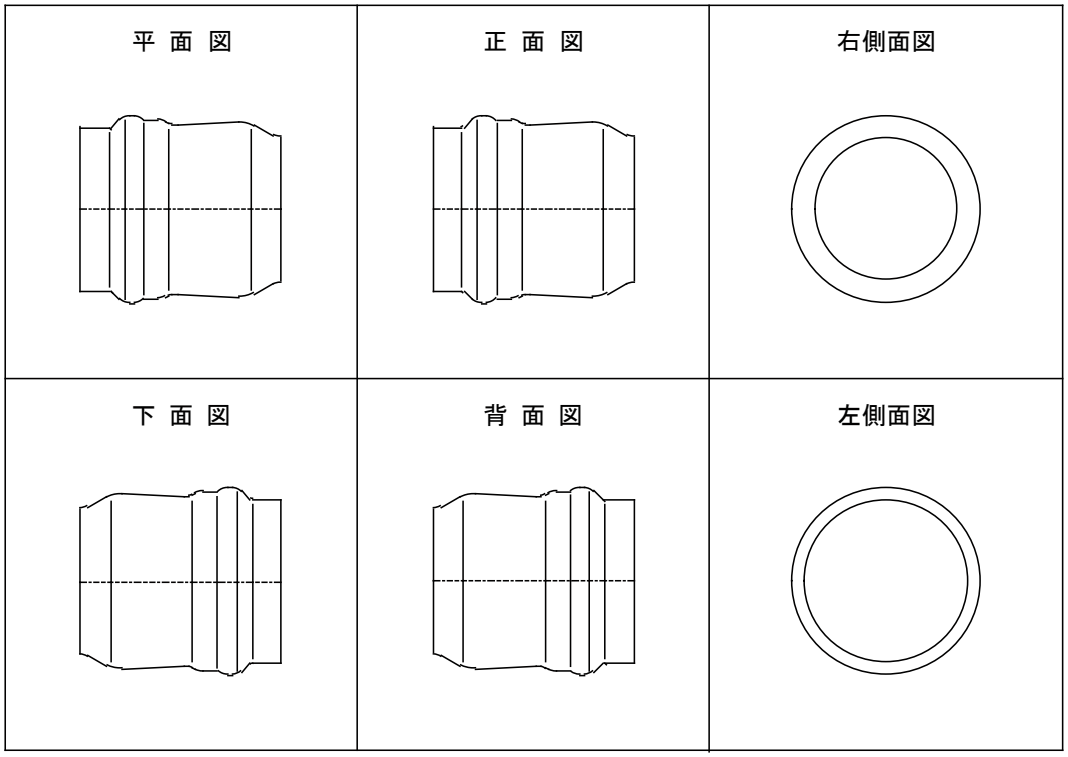

50.0 ： 50.0
75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0
150.0 ： 150.0
200.0 ： 200.0
250.0 ： 250.0
300.0 ： 300.0

SUSNJ-BU　SUSねじ込み ブッシング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUSNJ SUSねじ込み］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

8.0	:	6.0	40.0	:	20.0	100.0	:	65.0
10.0	:	6.0	40.0	:	25.0	100.0	:	80.0
10.0	:	8.0	40.0	:	32.0			
15.0	:	6.0	50.0	:	20.0			
15.0	:	8.0	50.0	:	25.0			
15.0	:	10.0	50.0	:	32.0			
20.0	:	8.0	50.0	:	40.0			
20.0	:	10.0	65.0	:	25.0			
20.0	:	15.0	65.0	:	32.0			
25.0	:	10.0	65.0	:	40.0			
25.0	:	15.0	65.0	:	50.0			
25.0	:	20.0	80.0	:	32.0			
32.0	:	10.0	80.0	:	40.0			
32.0	:	15.0	80.0	:	50.0			
32.0	:	20.0	80.0	:	65.0			
32.0	:	25.0	100.0	:	40.0			
40.0	:	15.0	100.0	:	50.0			

SUSNJ-NI　SUSねじ込み　ニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUSNJ SUSねじ込み］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

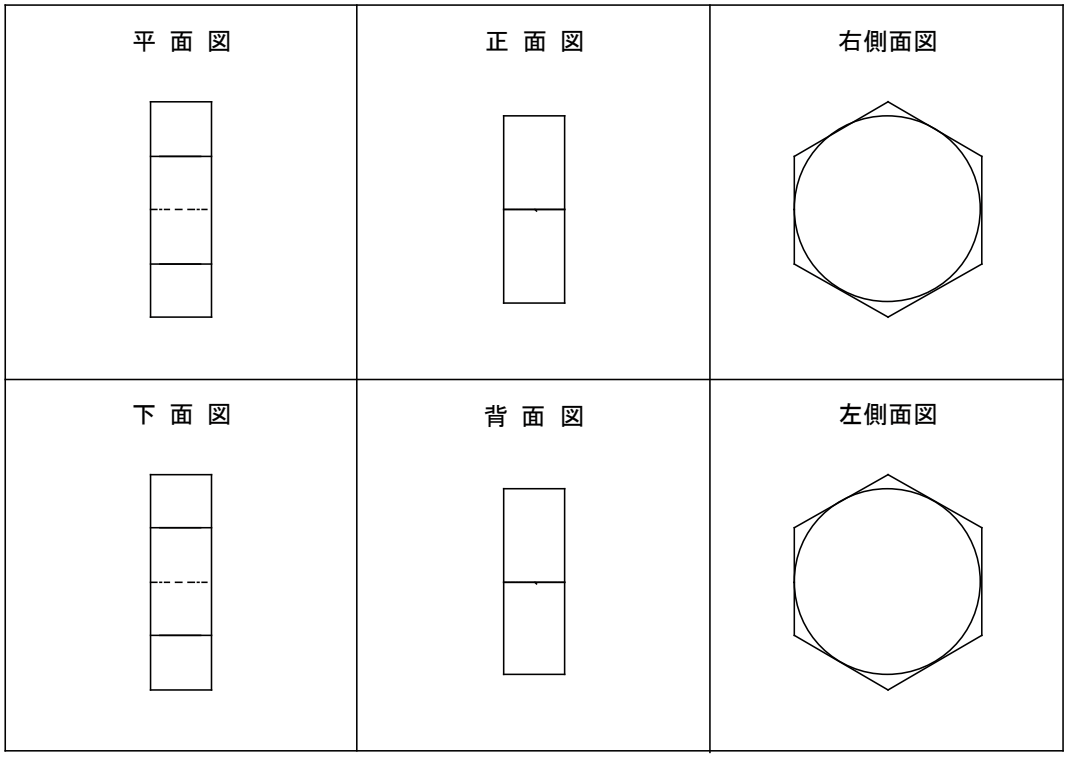

6.0　：　6.0
8.0　：　8.0
10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0

SUSNJ-RNI　SUSねじ込み 径違いニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUSNJ SUSねじ込み］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

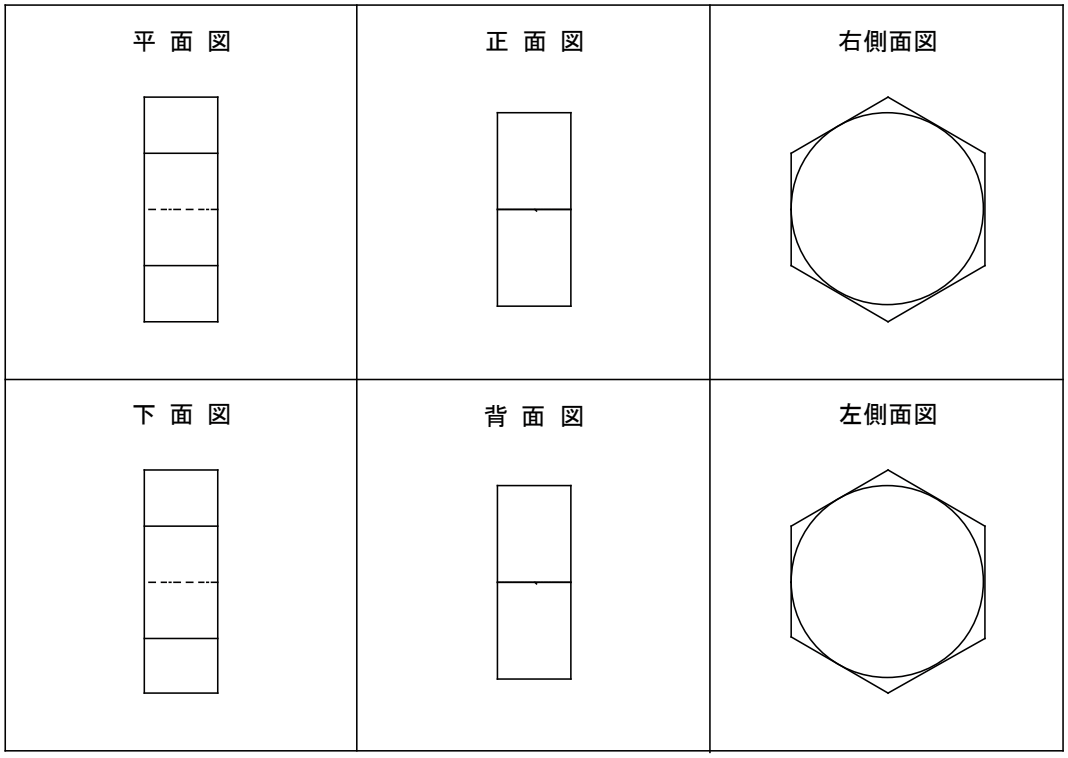

8.0　：　6.0
10.0　：　8.0
15.0　：　8.0
15.0　：　10.0
20.0　：　10.0
20.0　：　15.0
25.0　：　15.0
25.0　：　20.0
32.0　：　25.0
40.0　：　32.0
50.0　：　40.0

SUSNJ-U　SUSねじ込み ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUSNJ SUSねじ込み］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

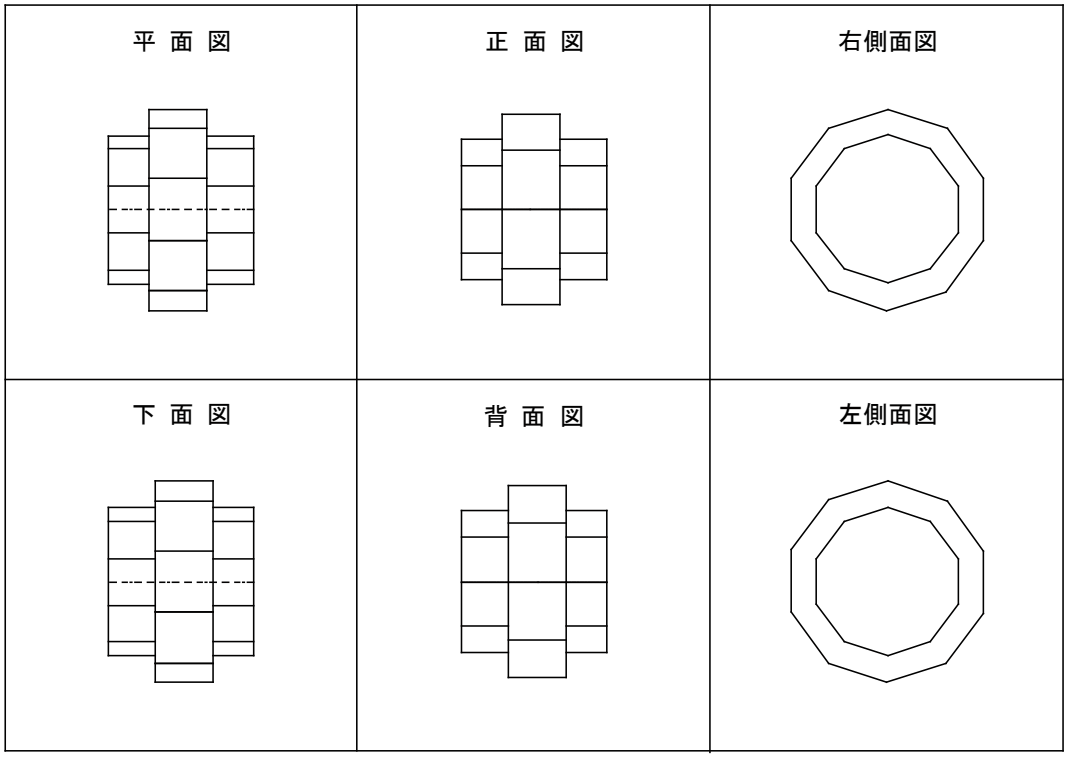

6.0	:	6.0
8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

ABACUS-B アバカス ブッシング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［ABACUS アバカス］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

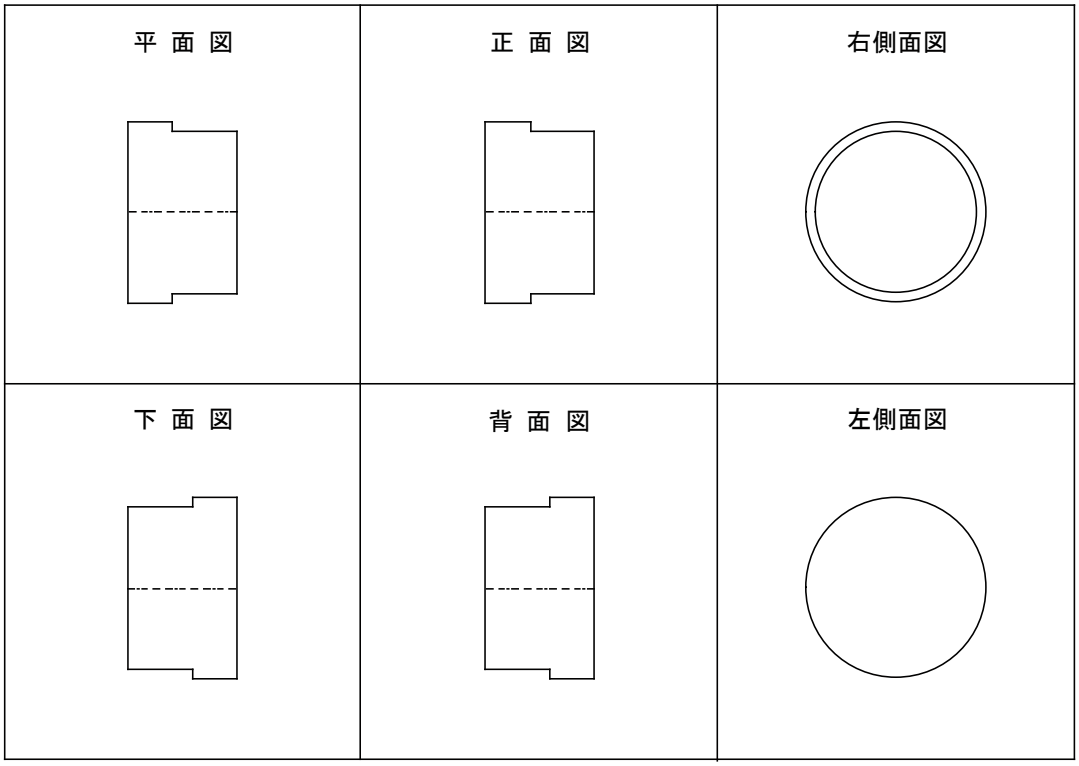

25.0: 15.0
30.0: 15.0
30.0: 20.0
40.0: 15.0
40.0: 20.0
50.0: 15.0
50.0: 20.0
50.0: 25.0

ABACUS-LS アバカス やり取り継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0 ： 13.0
20.0 ： 20.0
25.0 ： 25.0
30.0 ： 30.0
40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0

ABACUS-N アバカス ニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

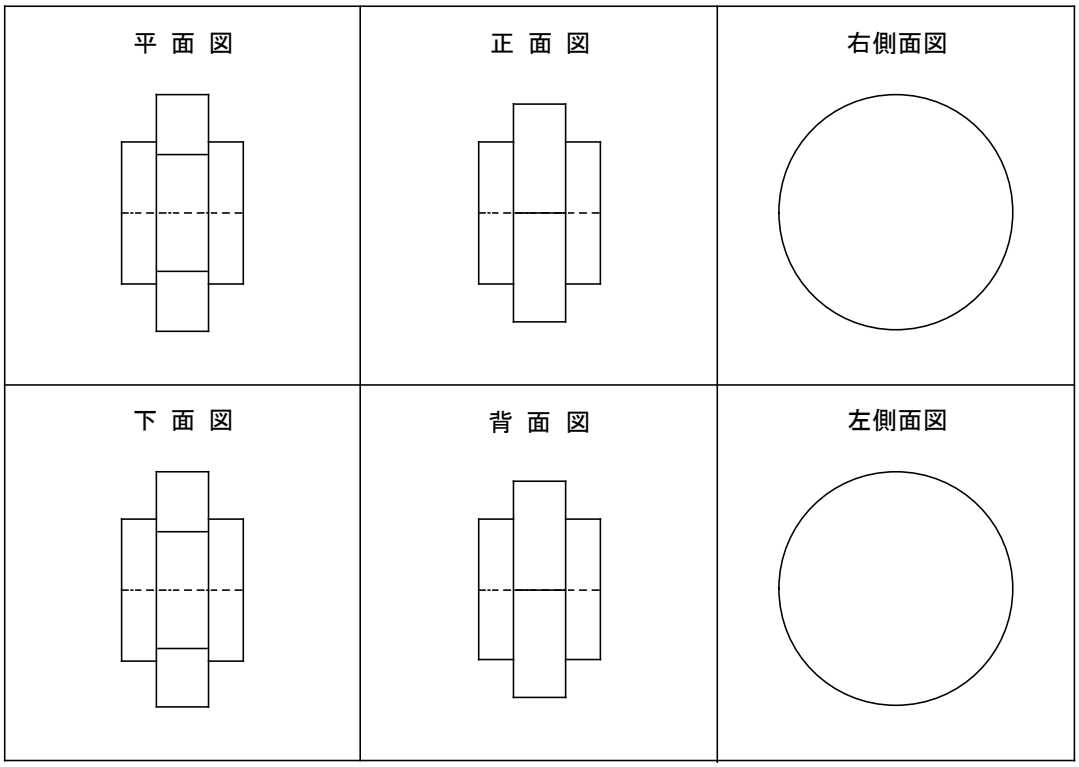

13.0 : 13.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0

ABACUS-U アバカス ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［ABACUS アバカス］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

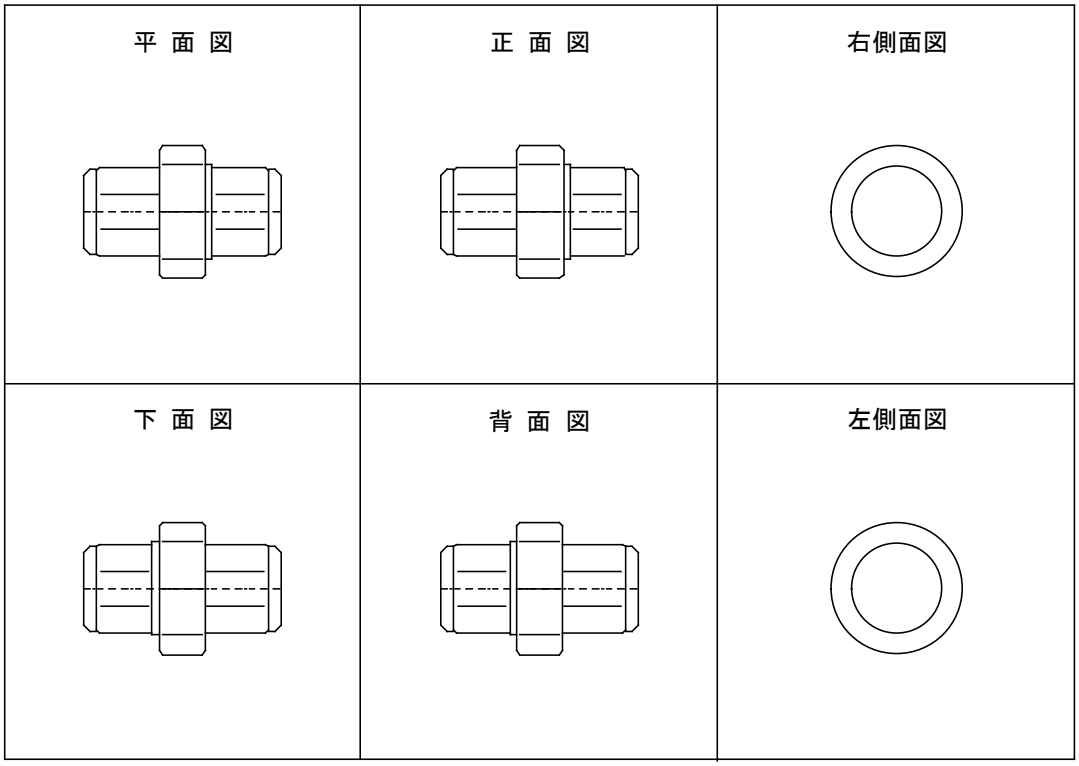

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

AC-AD　ACドレン継手　アダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［AC ドレン継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

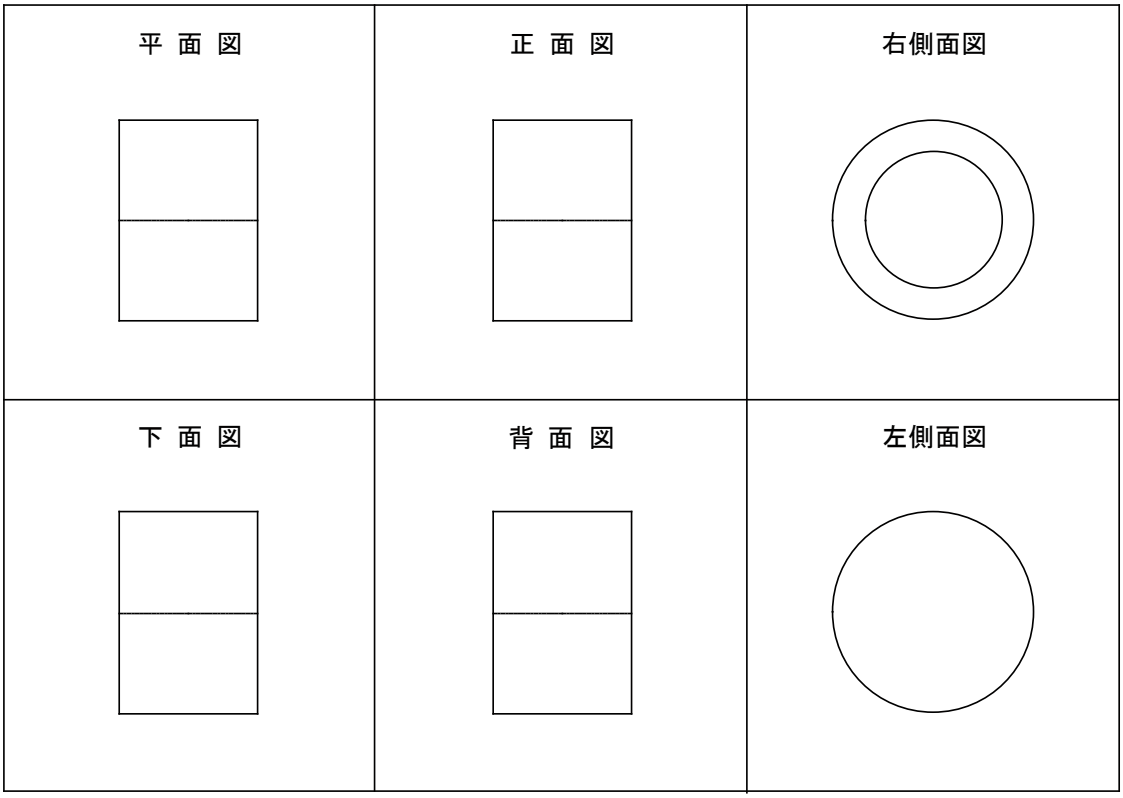

20.0:20.0
25.0:25.0
30.0:30.0
40.0:40.0
50.0:50.0

AC-MD　ACドレン継手　MD継手接続アダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［AC ドレン継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

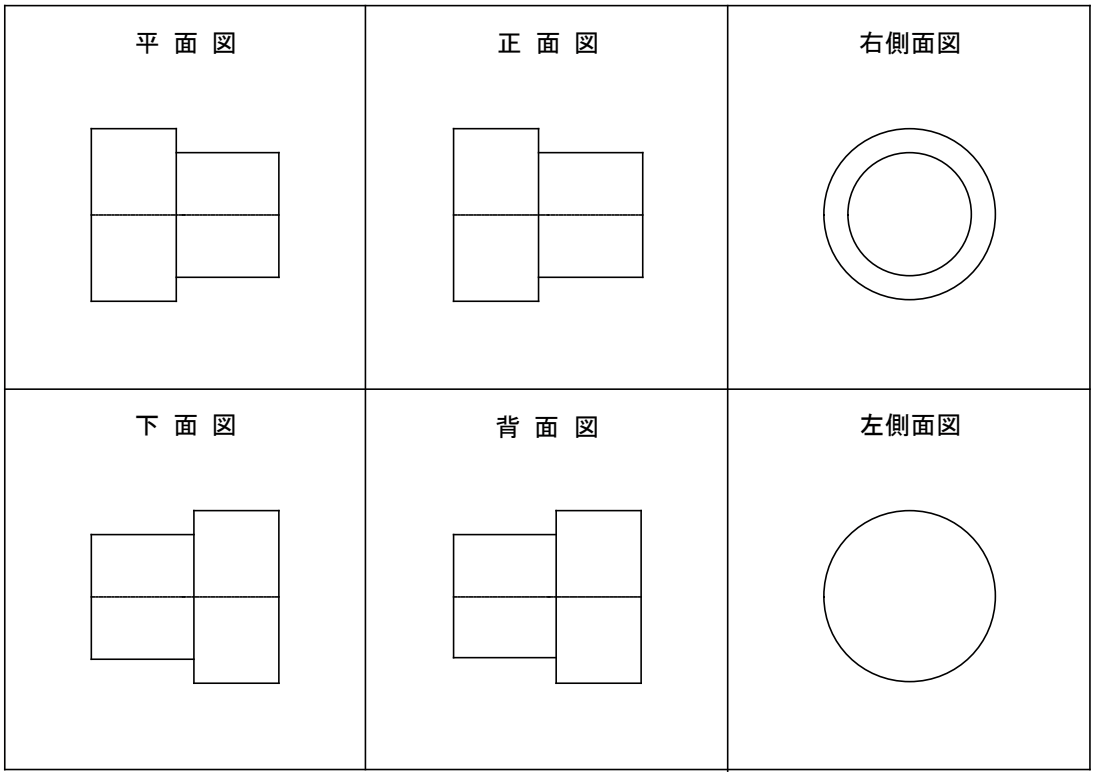

40.0：40.0
50.0：50.0

AC-U-E　ACドレン継手 フレキユニット 機器側エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［AC ドレン継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

25.0: 25.0

AC-U-S　ACドレン継手 フレキユニット 配管側ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［AC ドレン継手］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

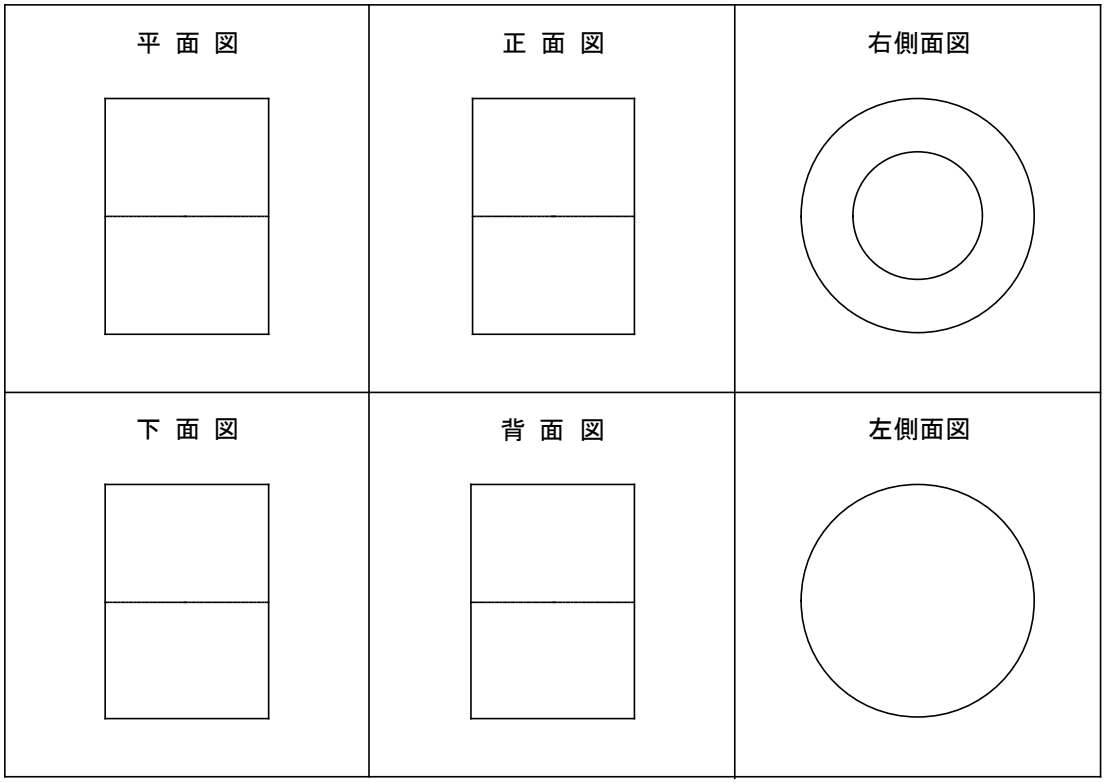

25.0:25.0

AW-AWB 建築設備用ポリエチレン管継手 AW媒介継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

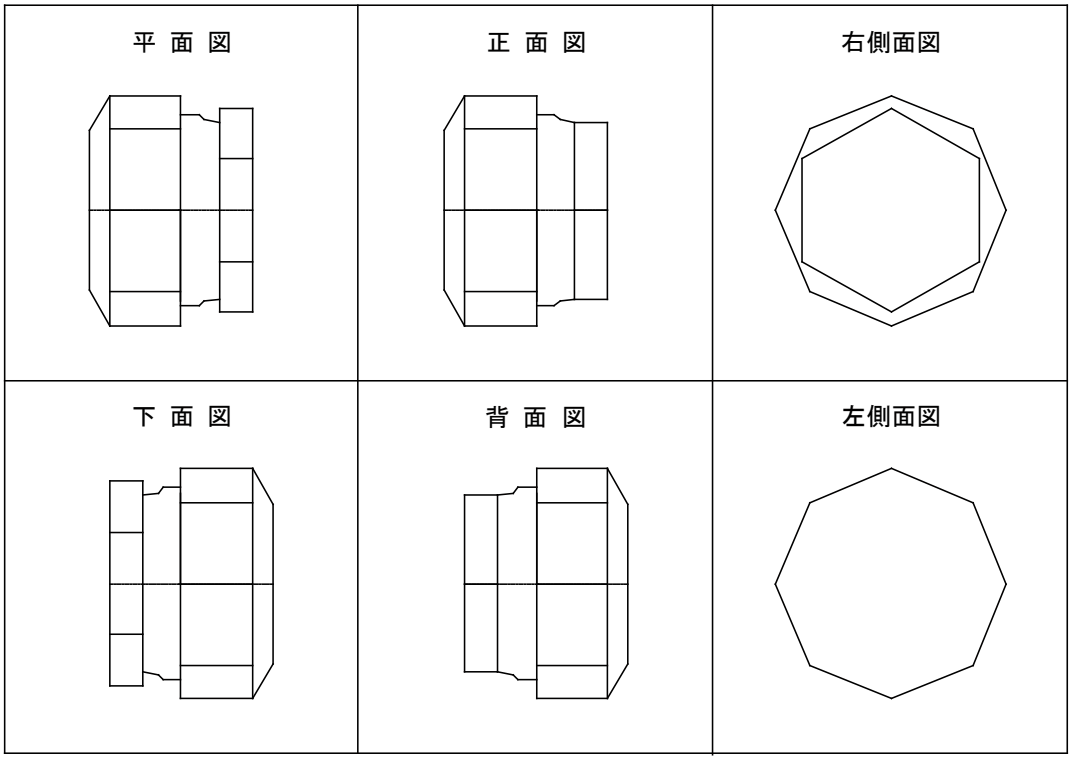

20.0: 20.0
25.0: 25.0

AW-EFBKP　建築設備用ポリエチレン管継手 EF枝付片受直管受口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

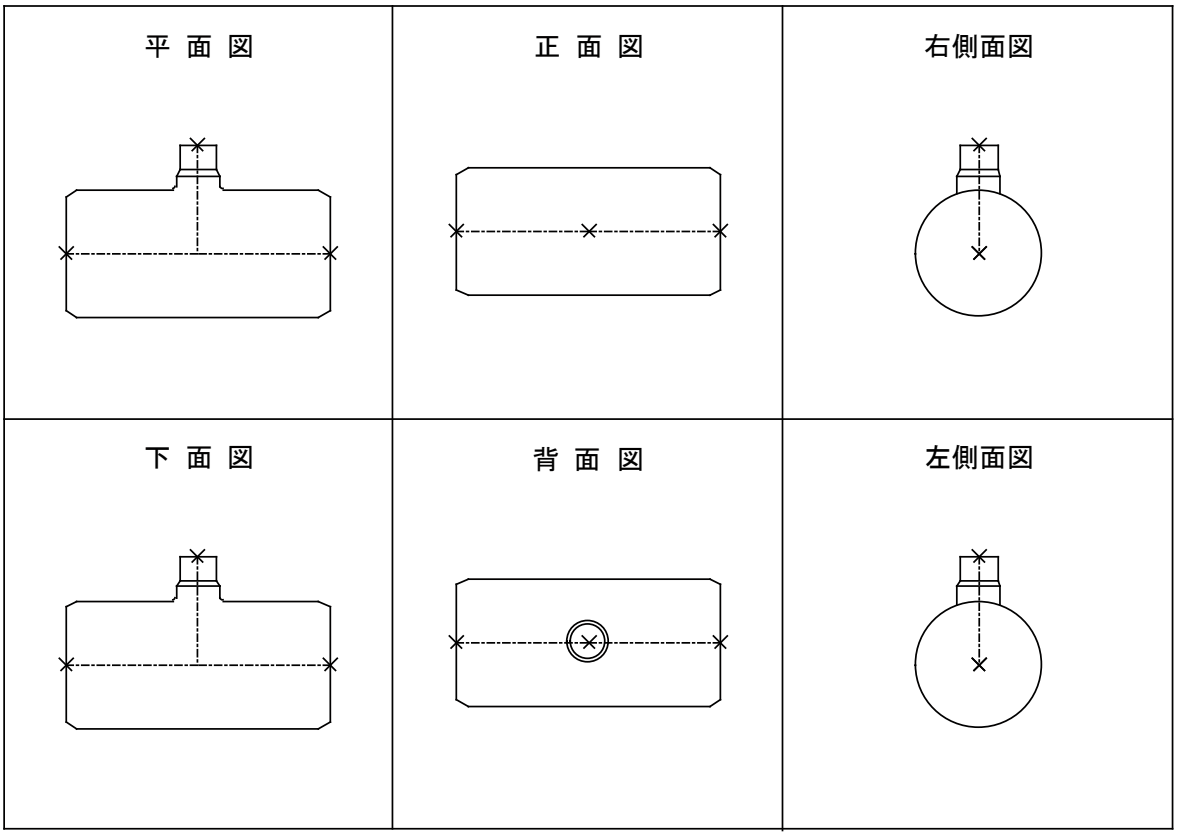

25.0 : 25.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 20.0
30.0 : 30.0 : 25.0
40.0 : 40.0 : 20.0
40.0 : 40.0 : 25.0
50.0 : 50.0 : 20.0
50.0 : 50.0 : 25.0
65.0 : 65.0 : 20.0
65.0 : 65.0 : 25.0
75.0 : 75.0 : 20.0
75.0 : 75.0 : 25.0

AW-EFSD20　建築設備用ポリエチレン管継手 EFサドル20A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

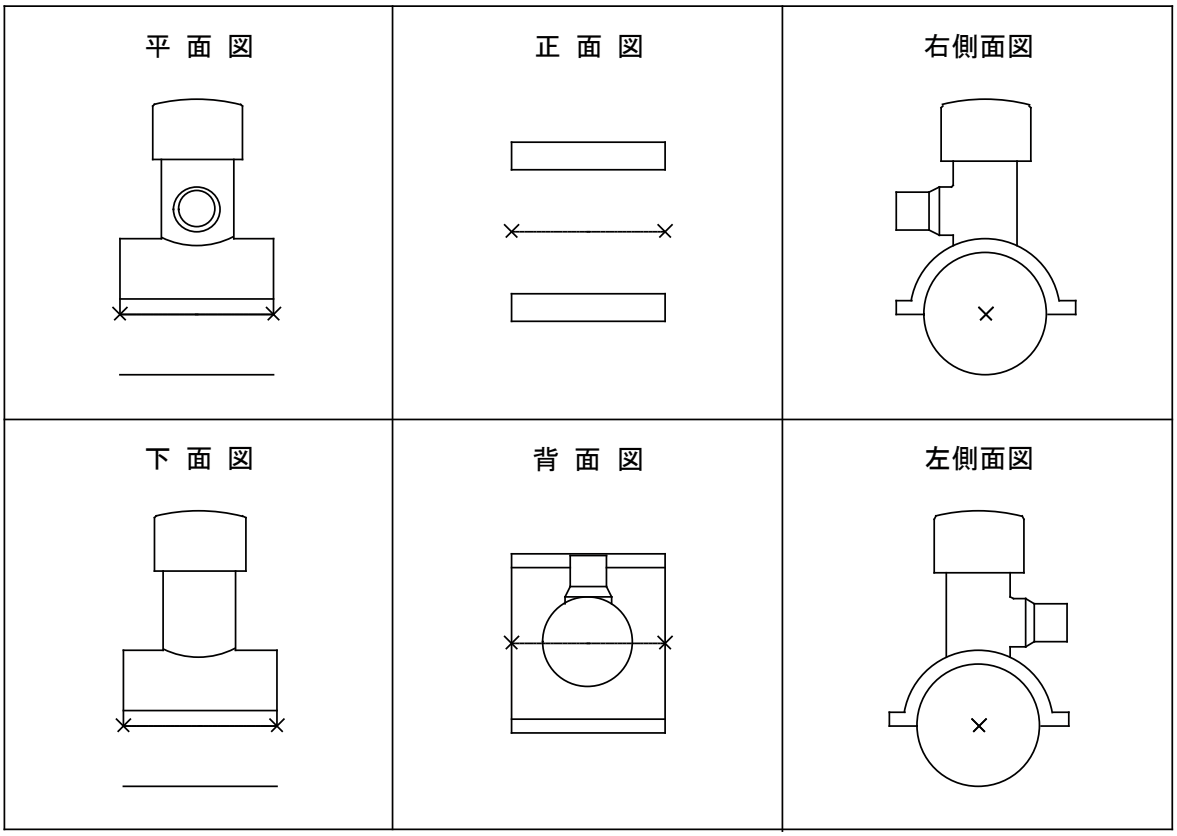

75.0：75.0
100.0：100.0
150.0：150.0

AW-EFSD25　建築設備用ポリエチレン管継手 EFサドル25A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

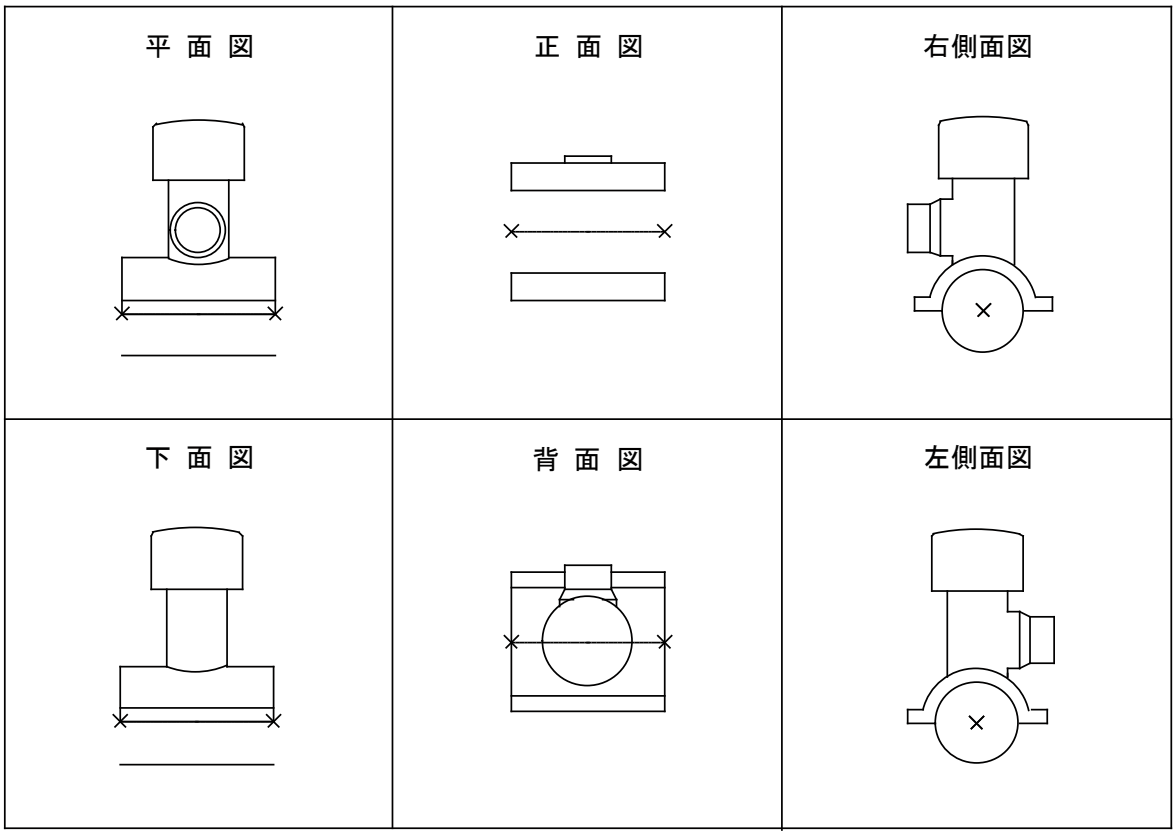

50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
150.0 : 150.0

AW-EFSD50　建築設備用ポリエチレン管継手 EFサドル50A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

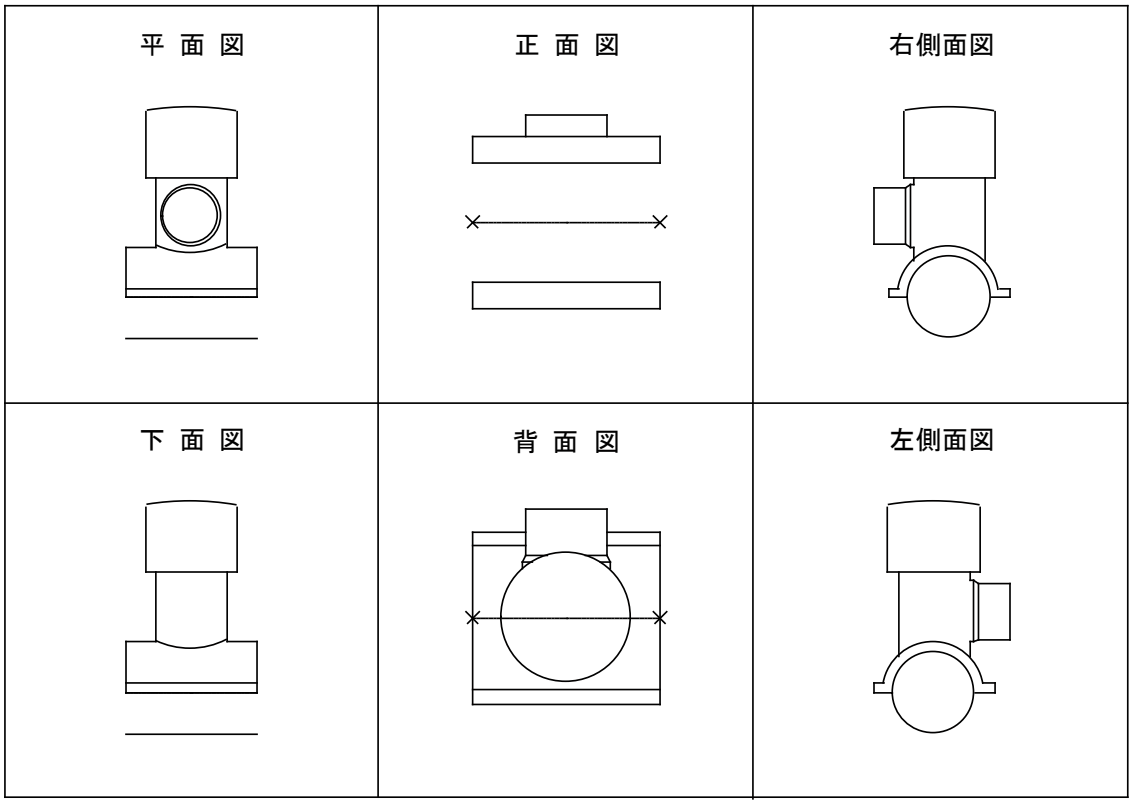

75.0：75.0
100.0：100.0
150.0：150.0
200.0：200.0

AW-EFSDB20　建築設備用ポリエチレン管継手 EFサドル付分水栓20A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0

AW-EFSDB25　建築設備用ポリエチレン管継手 EFサドル付分水栓25A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 :100.0

AW-EFSDB30　建築設備用ポリエチレン管継手 EFサドル付分水栓30A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0 : 75.0
100.0 :100.0

AW-EFSDB40　建築設備用ポリエチレン管継手 EFサドル付分水栓40A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0 : 75.0
100.0 :100.0

AW-EFSDB50　建築設備用ポリエチレン管継手 EFサドル付分水栓50A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

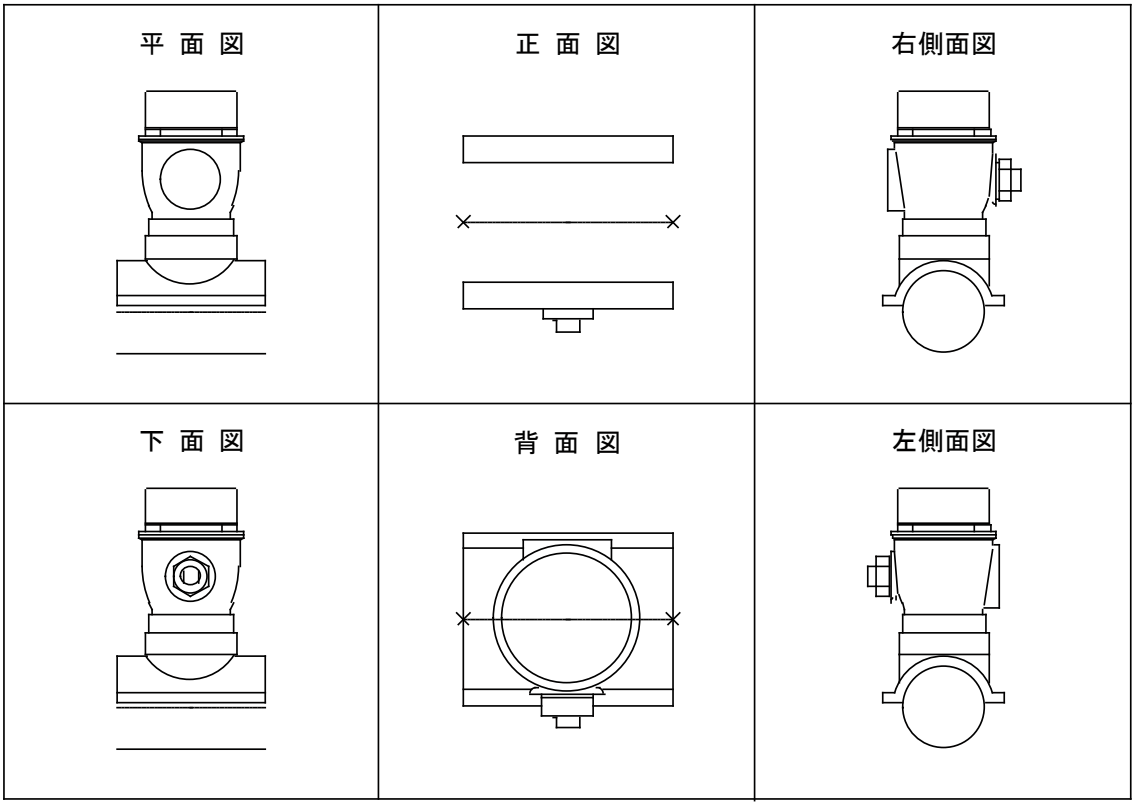

75.0 : 75.0
100.0 :100.0

AW-EFSPF10K　建築設備用ポリエチレン管継手 EFフランジ短管（10K）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

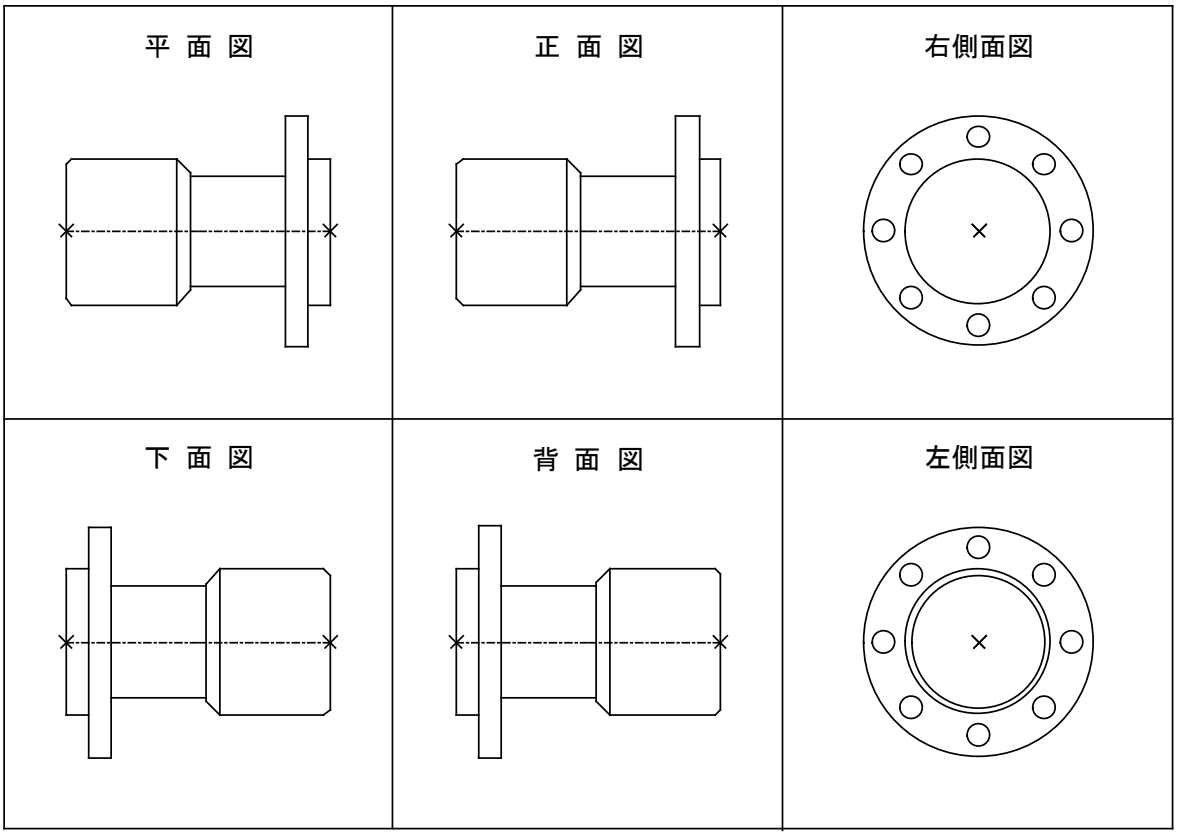

75.0：75.0
100.0：100.0
150.0：150.0
200.0：200.0

AW-EFSPF75K　建築設備用ポリエチレン管継手 EFフランジ短管(7.5K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

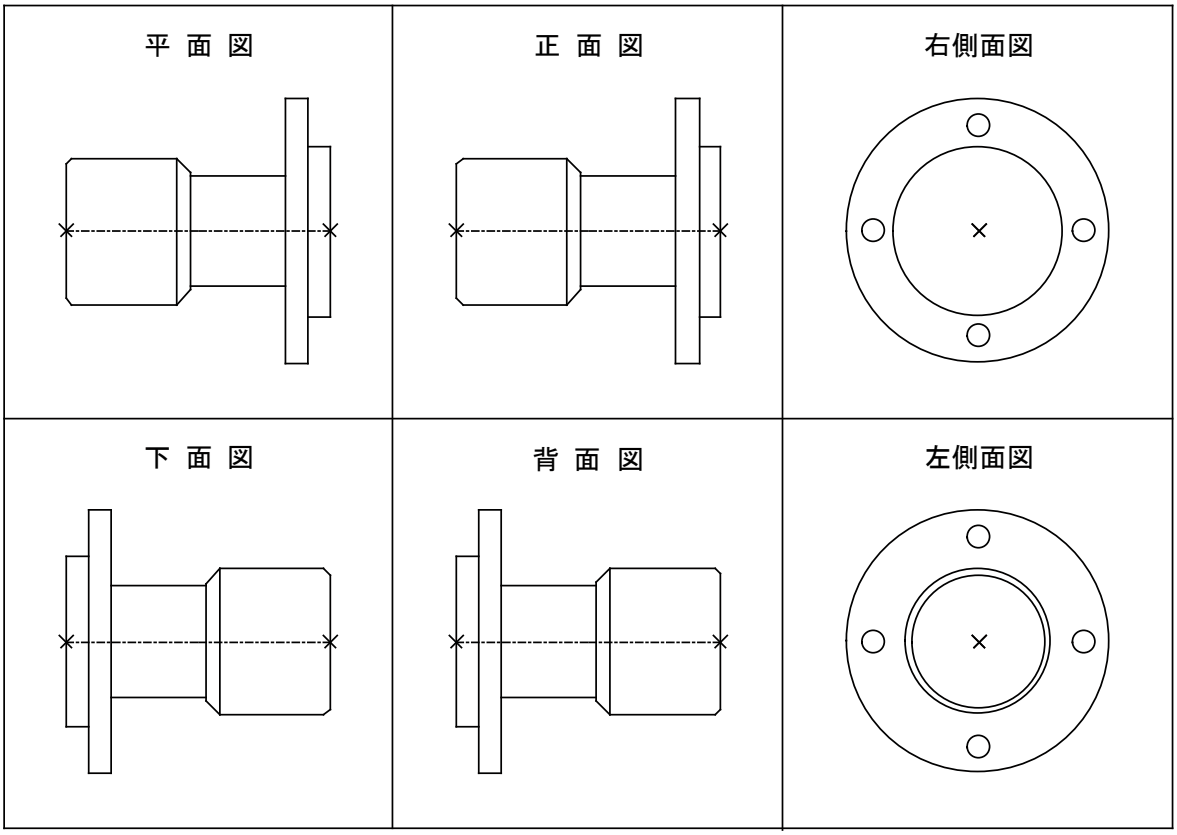

75.0：75.0
100.0：100.0
150.0：150.0
200.0：200.0

AW-SPF10K　建築設備用ポリエチレン管継手 フランジ短管（10K）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

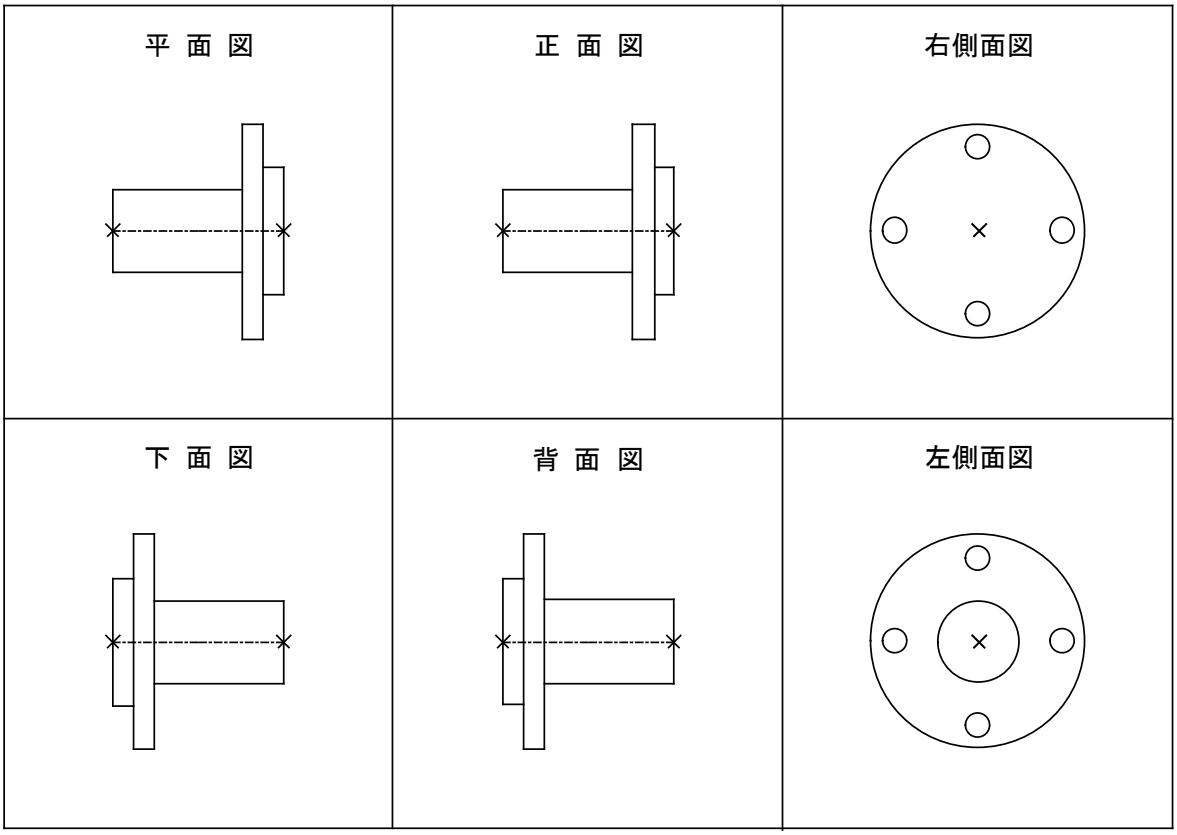

50.0：50.0
65.0：65.0
75.0：75.0
100.0：100.0
125.0：125.0
150.0：150.0
200.0：200.0

AW-SPF75K　建築設備用ポリエチレン管継手 フランジ短管(7.5K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

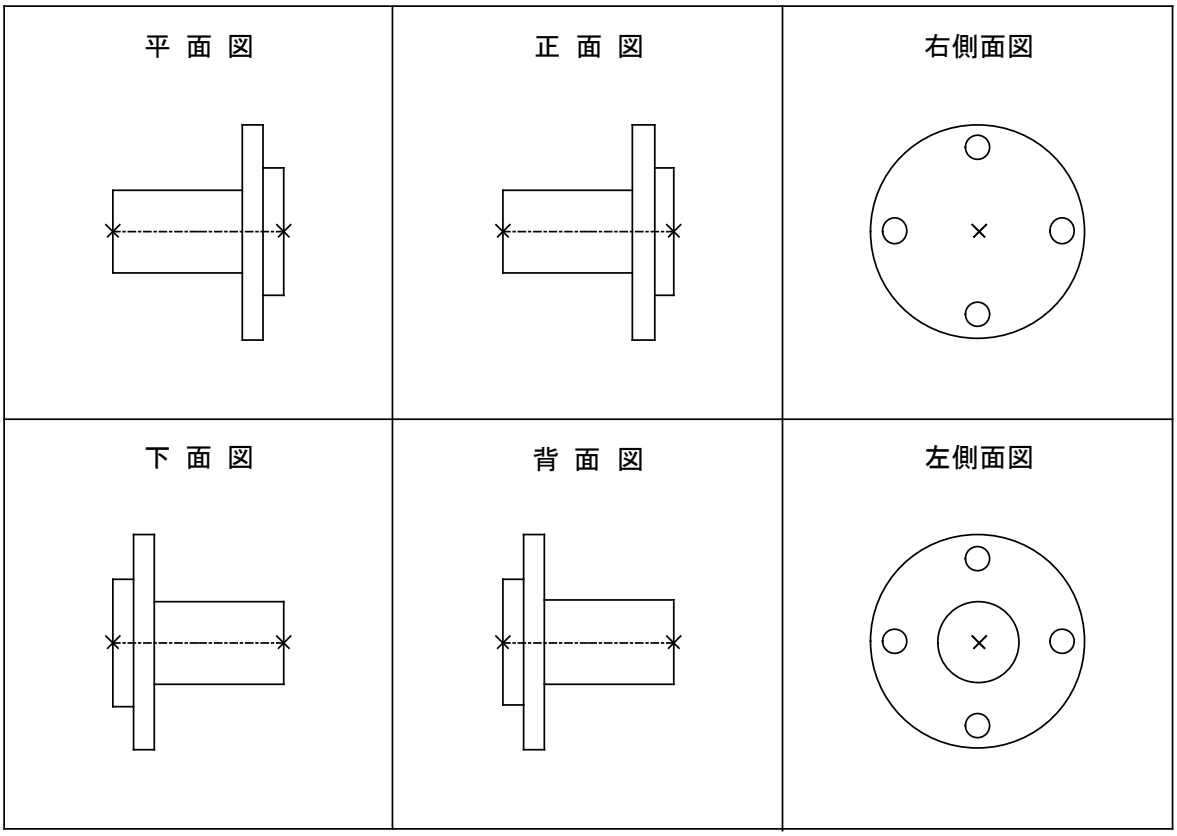

50.0: 50.0
65.0: 65.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0
200.0:200.0

DIPNS-SP1　NS形ダクタイル鋳鉄異形管 短管1号

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

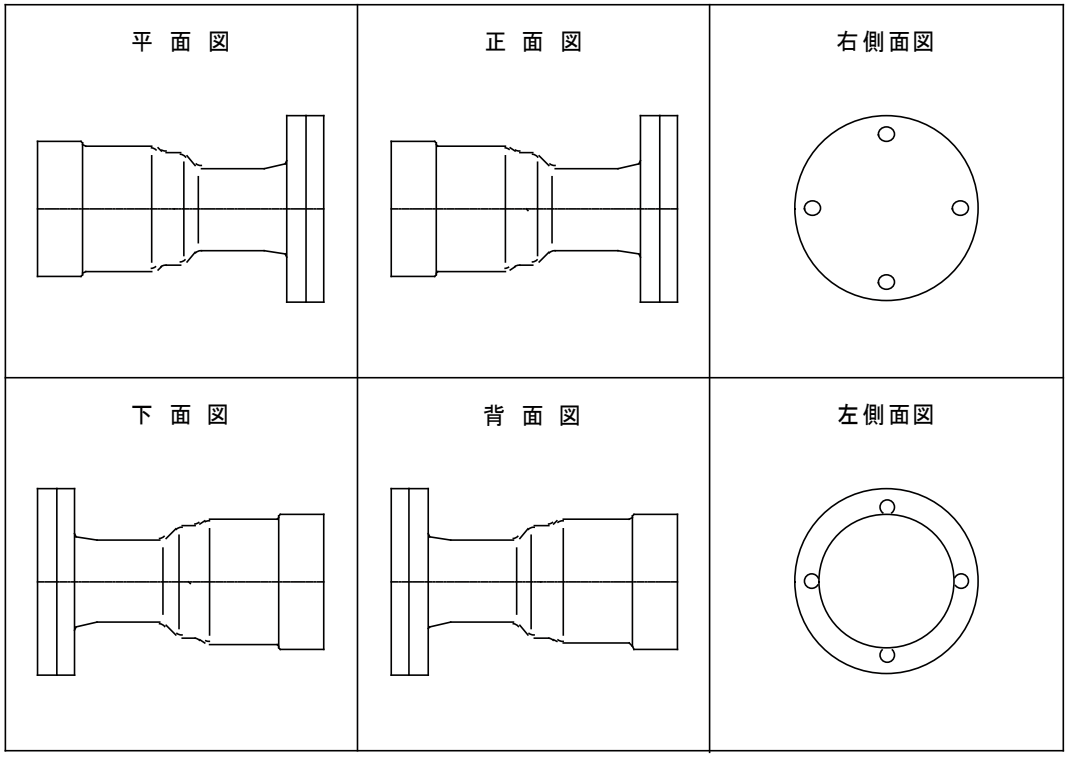

75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0

DIPNS-SP2　NS形ダクタイル鋳鉄異形管　短管2号

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPNS NS形ダクタイル鋳鉄異形管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

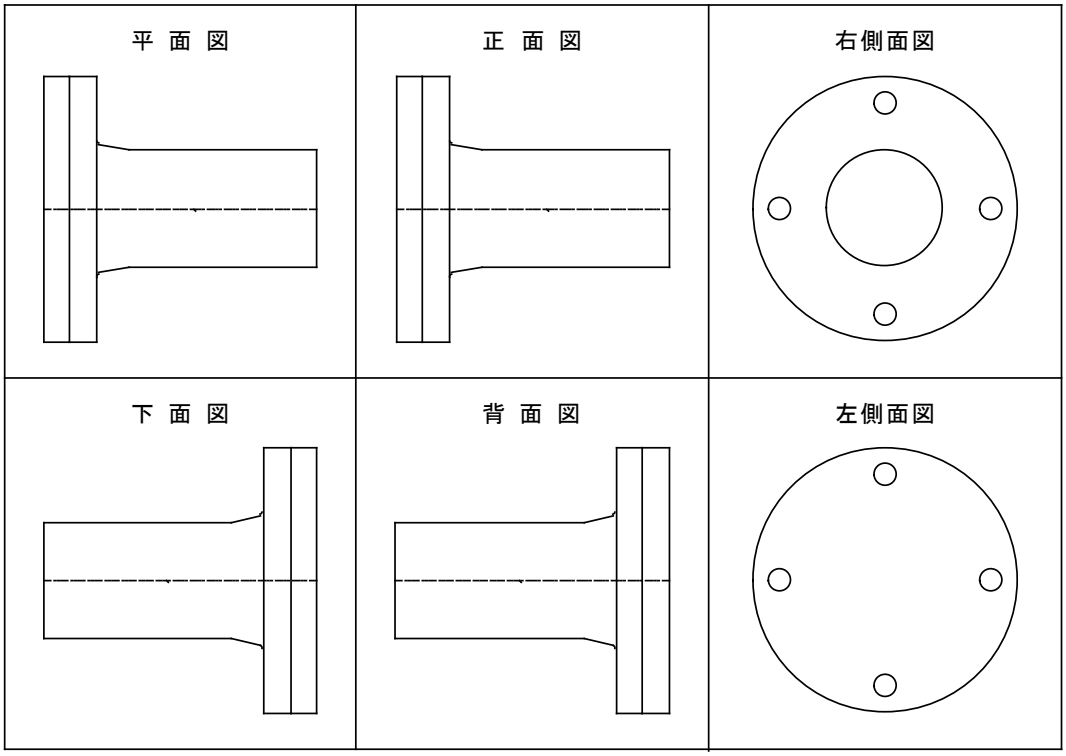

75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0

DV-LES 排水用硬質塩化ビニル管継手 やりとり(補修)ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［3-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

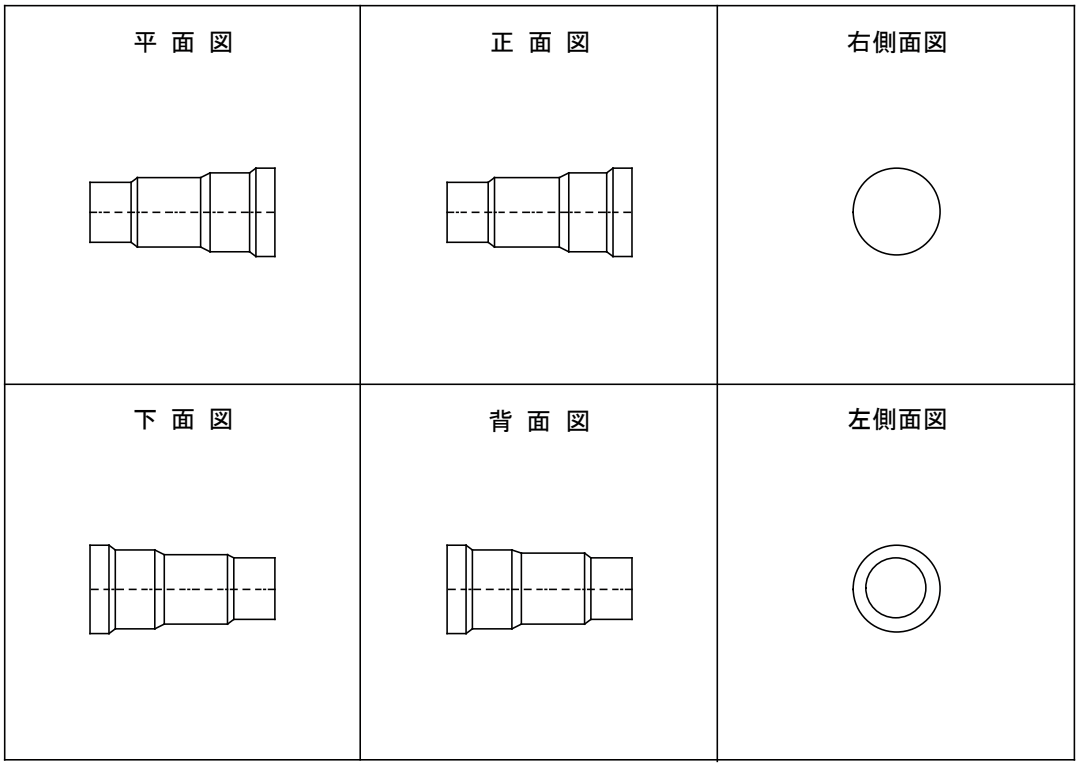

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0

FDV-ES　小口径耐火二層管継手　伸縮継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FDV 小口径耐火二層管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

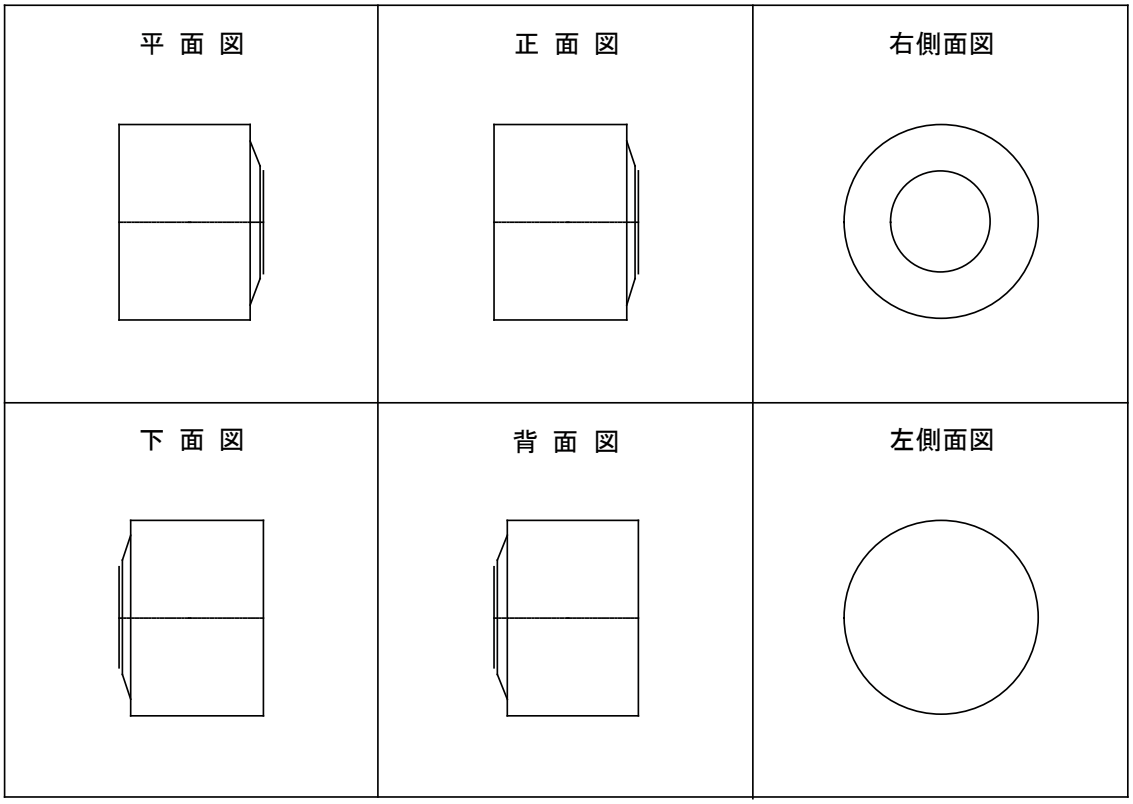

25.0: 25.0
30.0: 30.0

FDV-VS　小口径耐火二層管継手　バルブソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FDV 小口径耐火二層管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

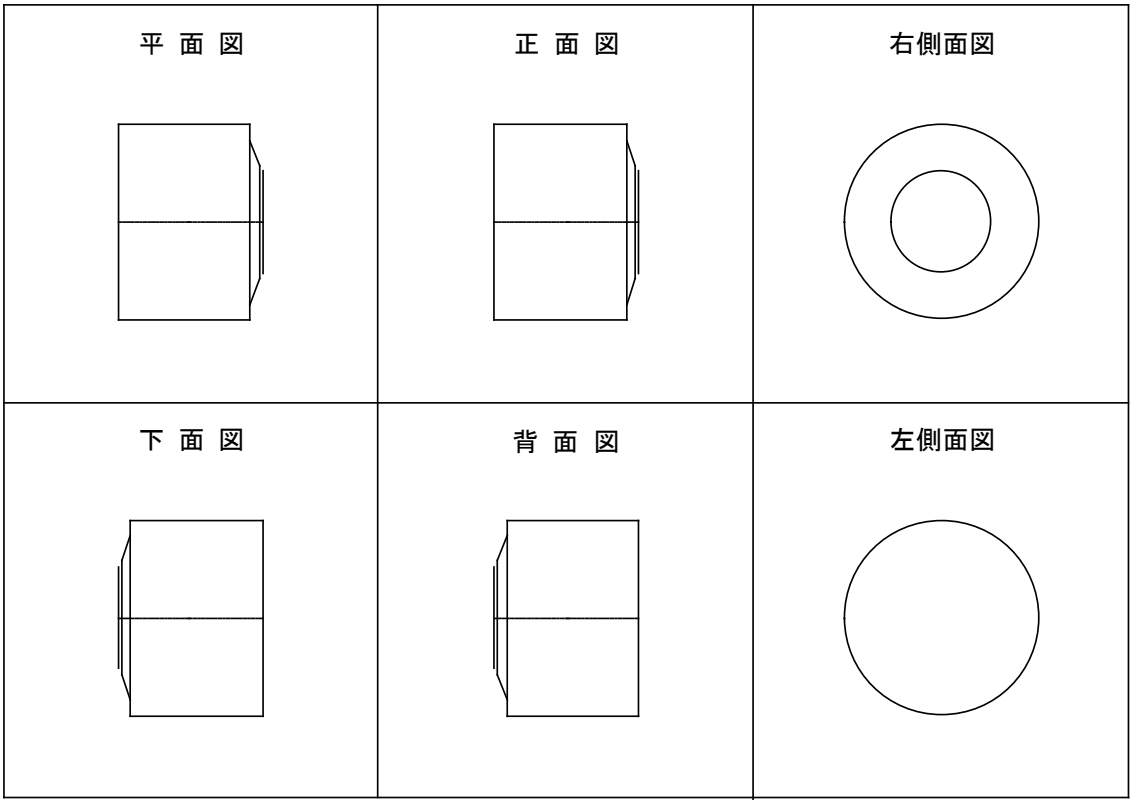

25.0：25.0
30.0：30.0

CU-FADA　水道用銅管継手(メスネジアダプター　A)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［CU 銅管継手］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

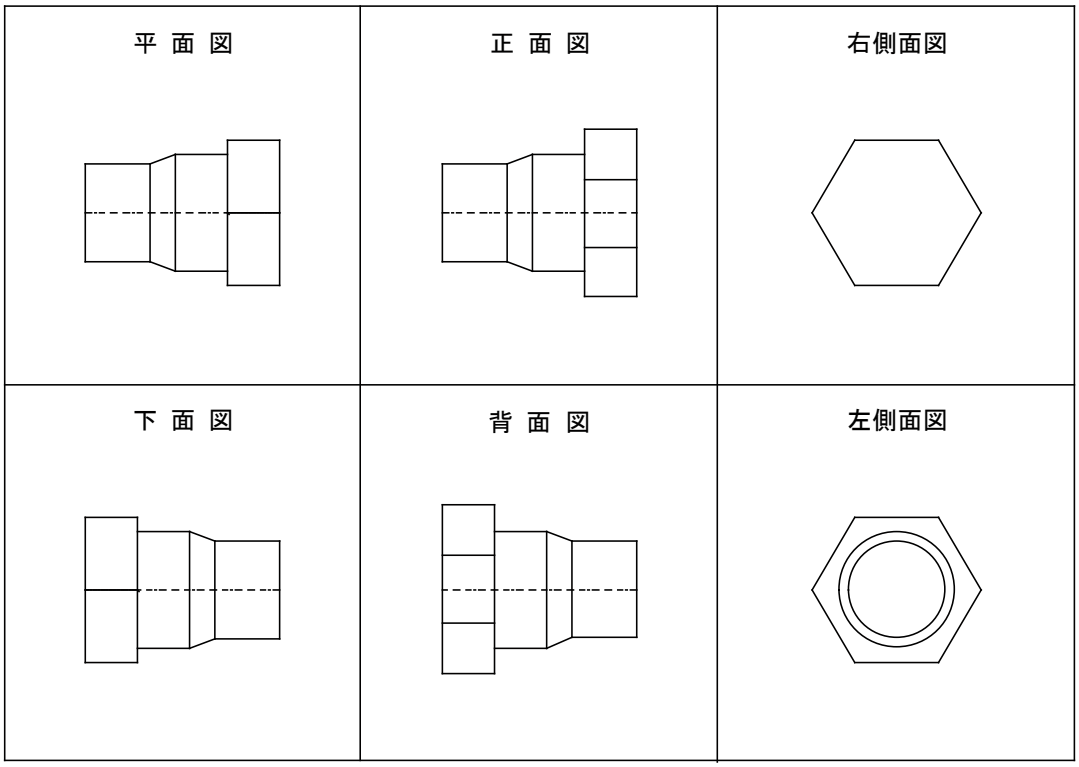

10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

CU-MADB　水道用銅管継手(オスネジアダプター　B)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［06-銅管継手］ー［CU 銅管継手］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

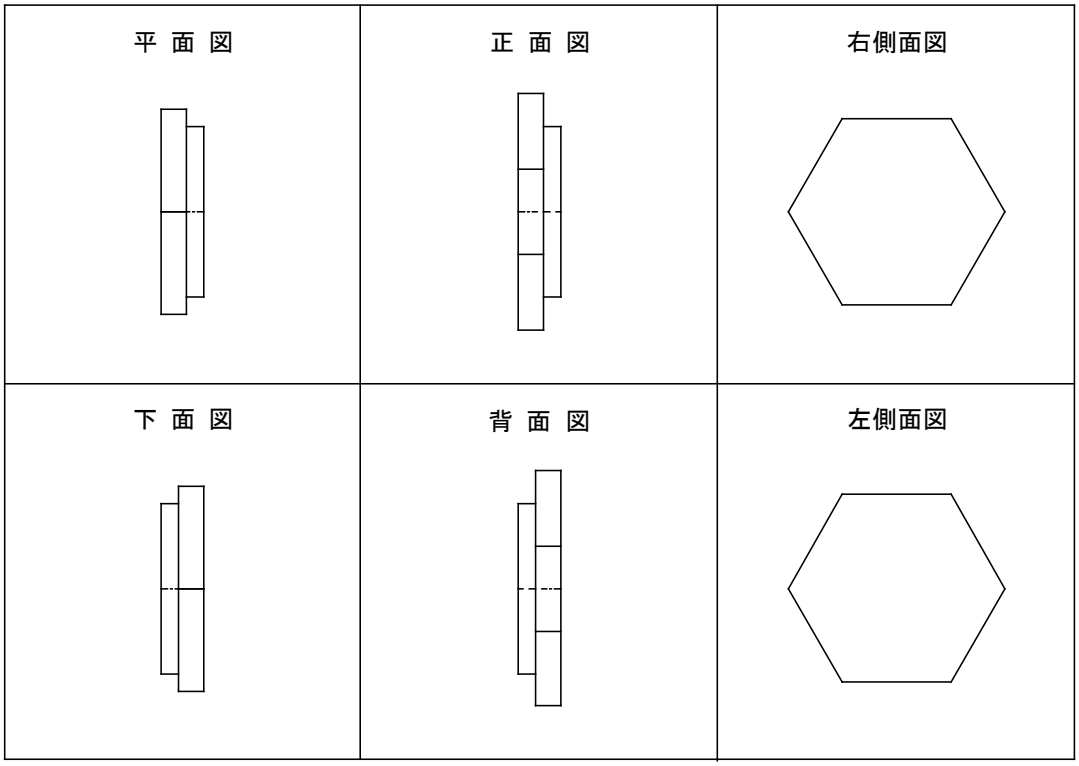

10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

CU-FADB　水道用銅管継手(メスネジアダプター　B)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［06-銅管継手］－［CU 銅管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

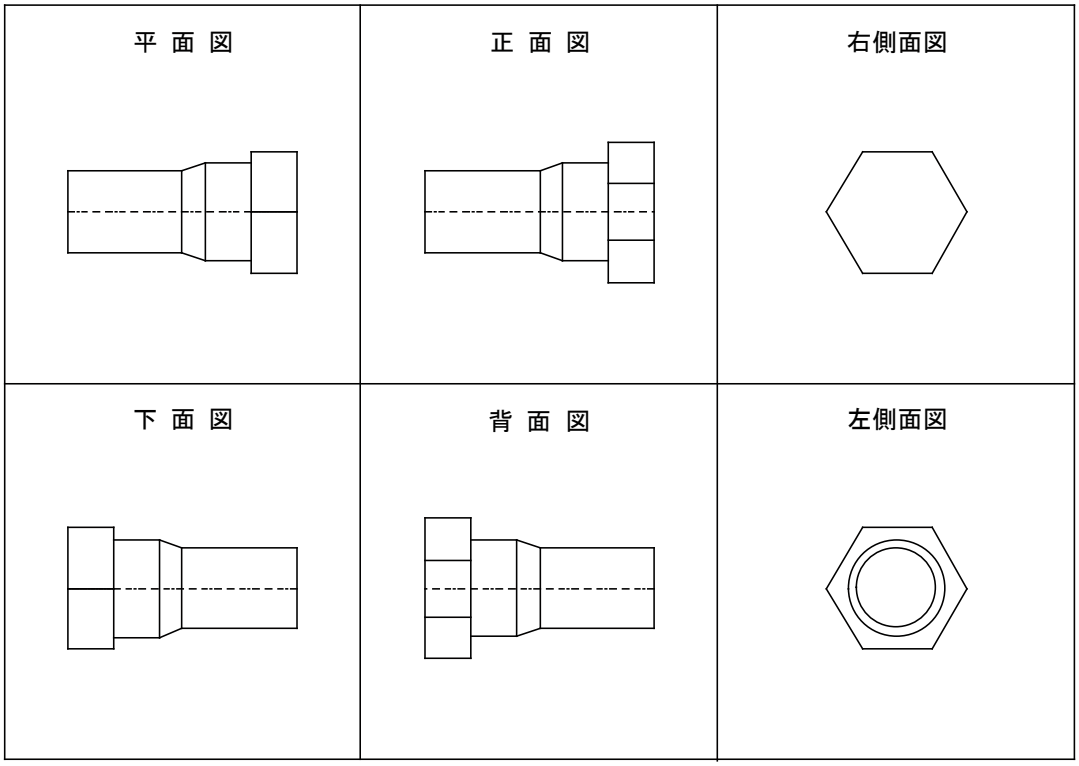

10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

TS-MVS　水道用硬質塩化ビニル管継手　メタル入リバルブ用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

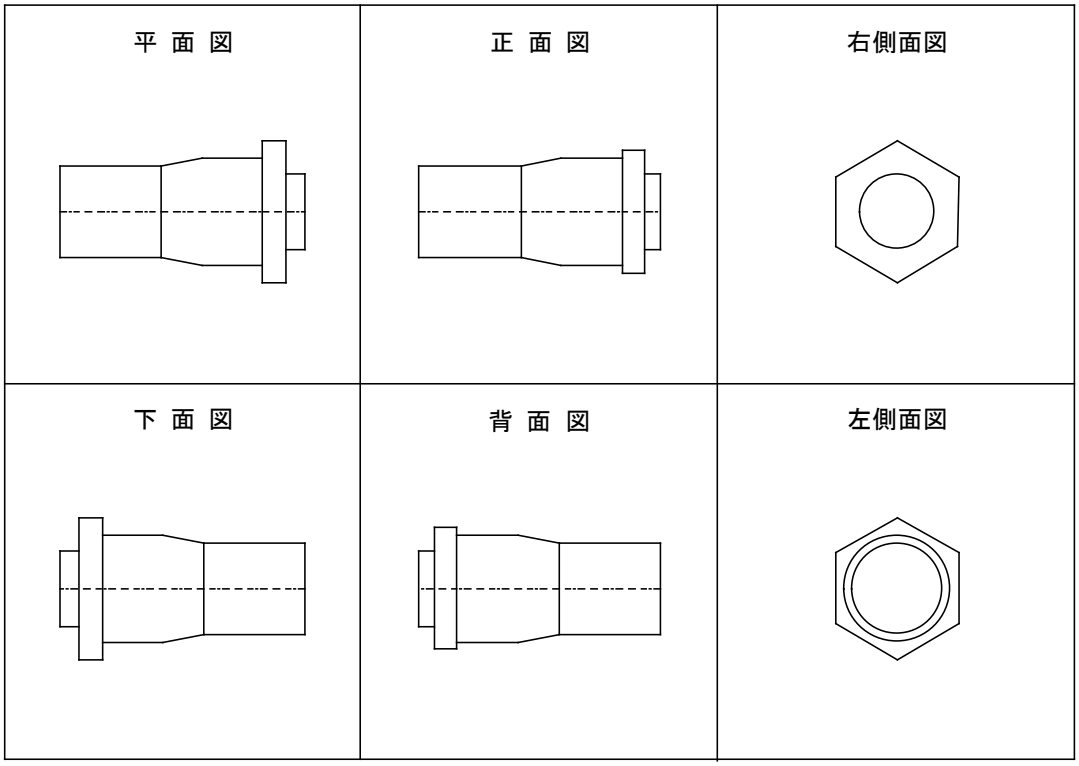

13.0　：　13.0
13.0　：　15.0
16.0　：　15.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0

TS-WS　水道用硬質塩化ビニル管継手　給水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

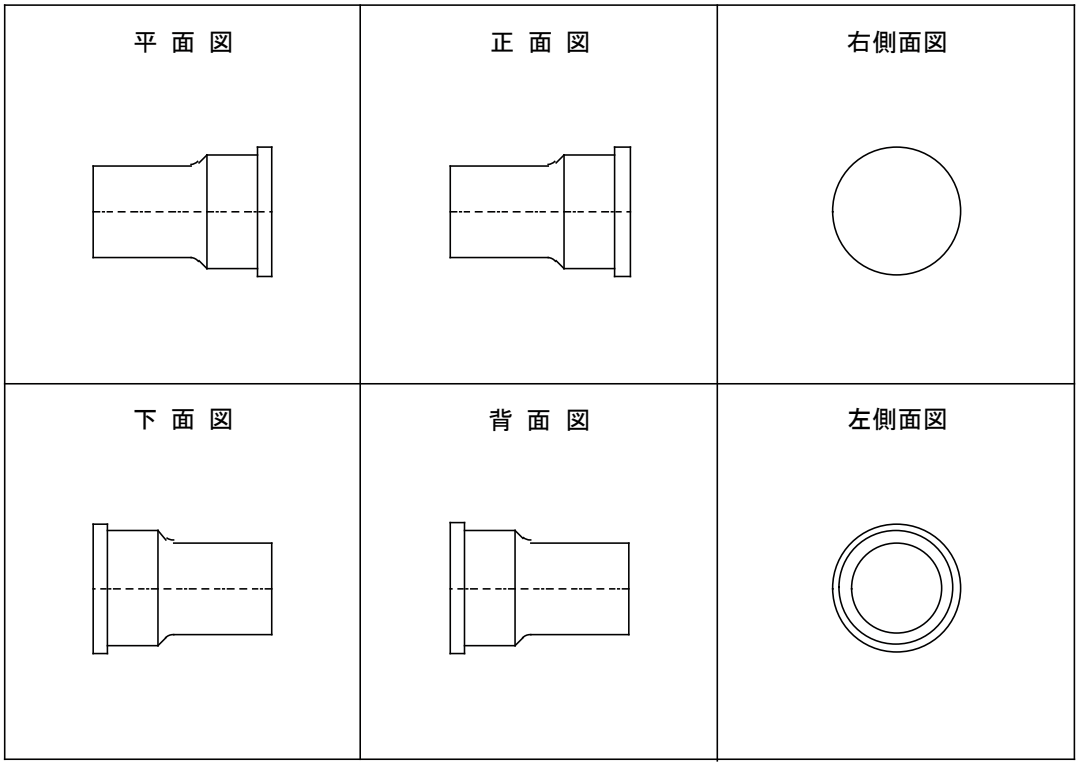

13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

HT-WS　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手 給水栓ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

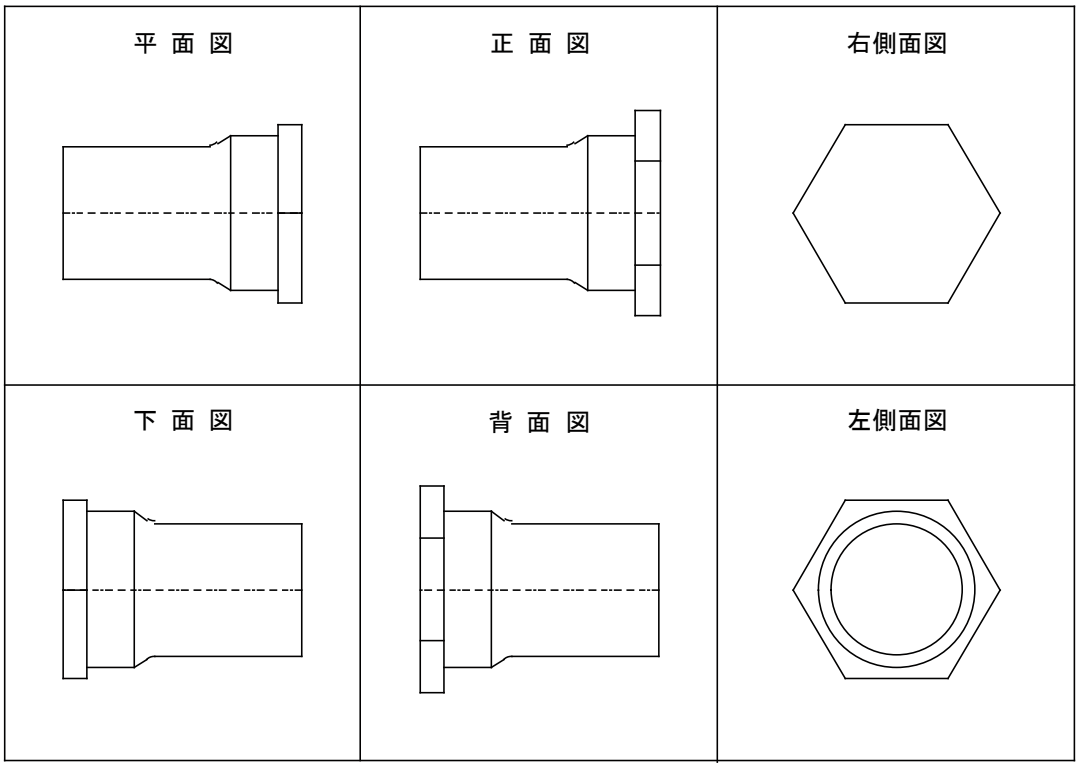

13.0　：　13.0
16.0　：　13.0
20.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

HT-MVS　旧)耐熱性硬質塩化ビニル管継手 メタル入リバルブ用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

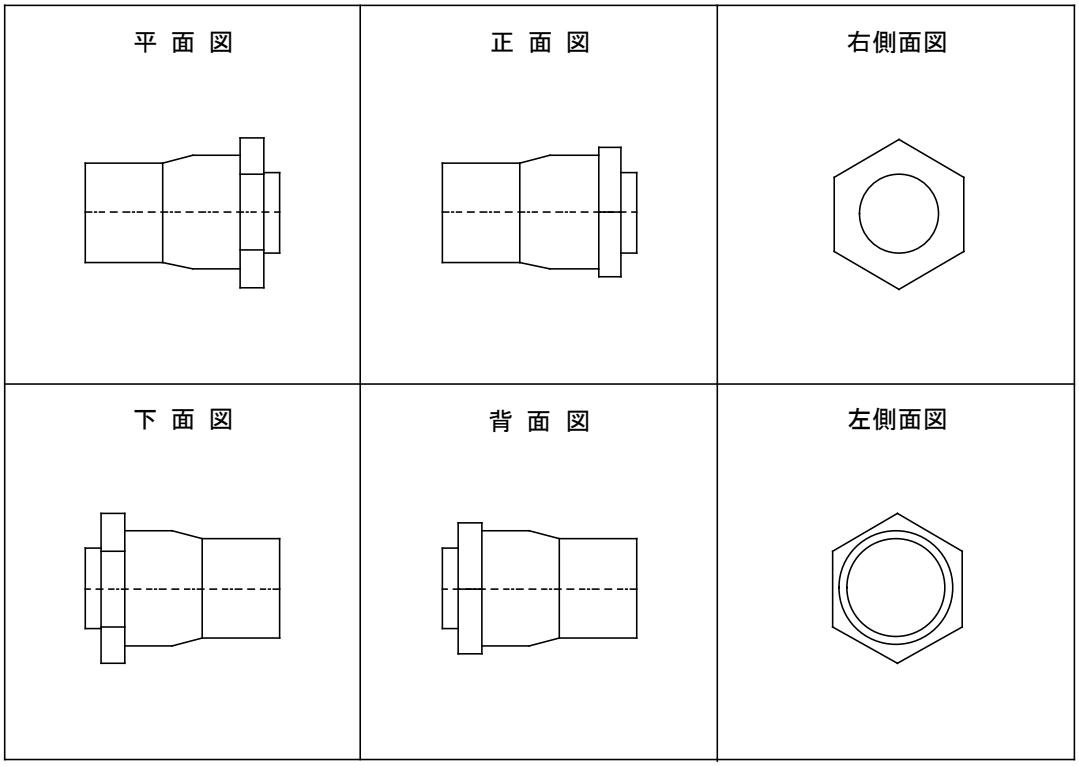

13.0　：　15.0
16.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

DV-ES　排水用硬質塩化ビニル管継手　差し込みソケット(差込み代あり)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

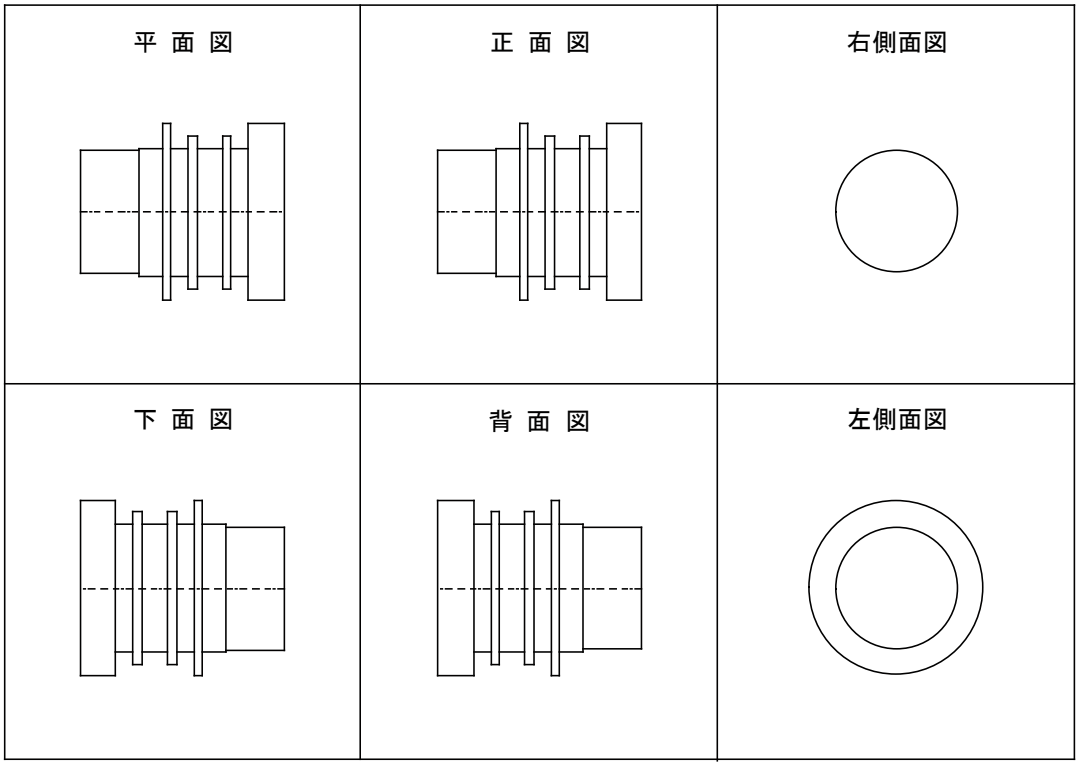

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

DV-LES　排水用硬質塩化ビニル管継手　やりとり(補修)ソケット(差込み代あり)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

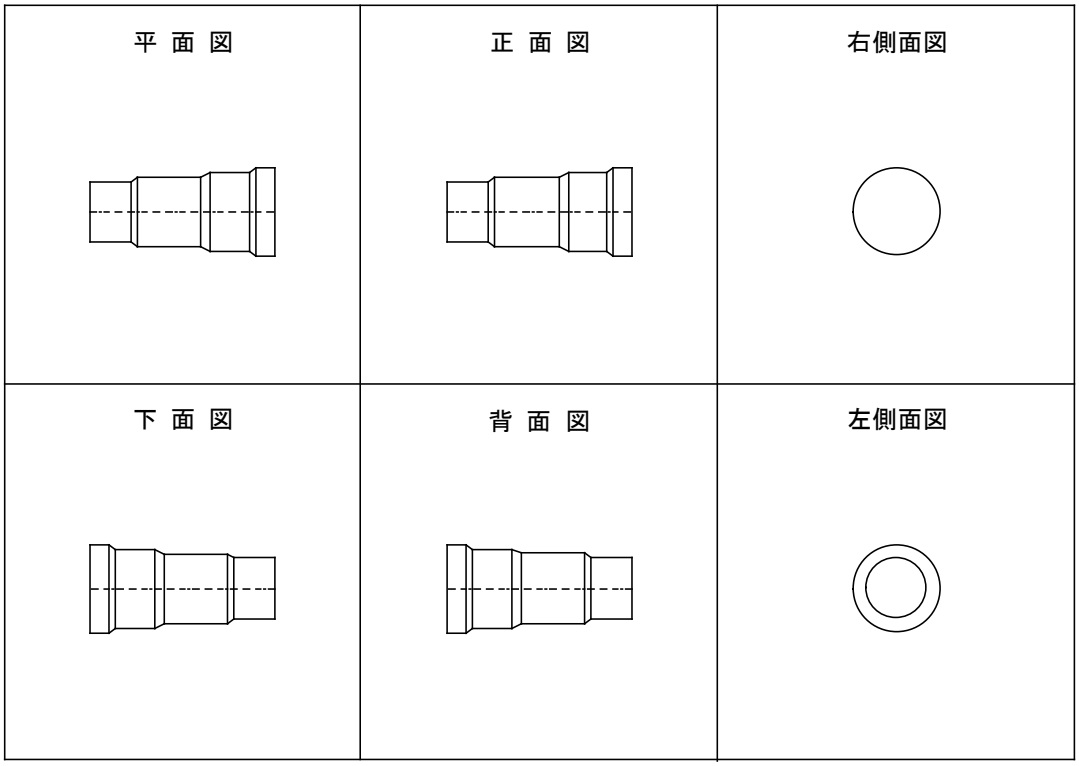

40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0
65.0 ： 65.0
75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0
125.0 ： 125.0
150.0 ： 150.0
200.0 ： 200.0

DV-DA　排水用硬質塩化ビニル管継手　鋼管用アダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

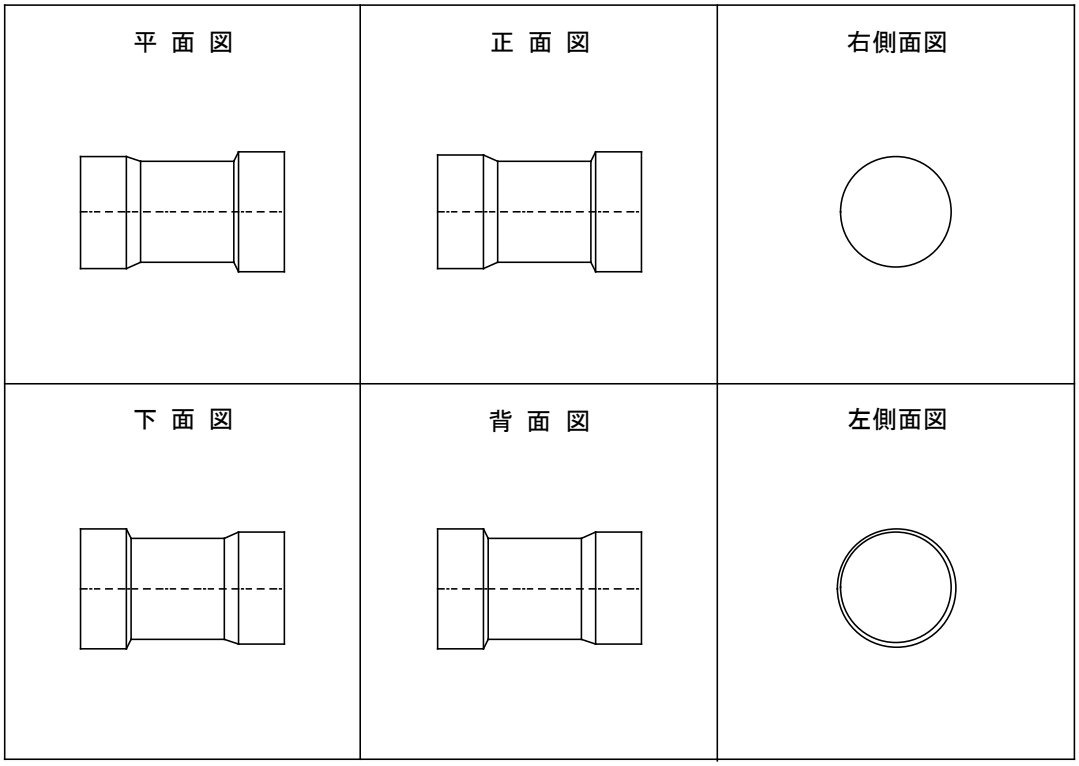

30.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　80.0
100.0　：　100.0

DV-DAL　排水用硬質塩化ビニル管継手　鋼管用アダプターL

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

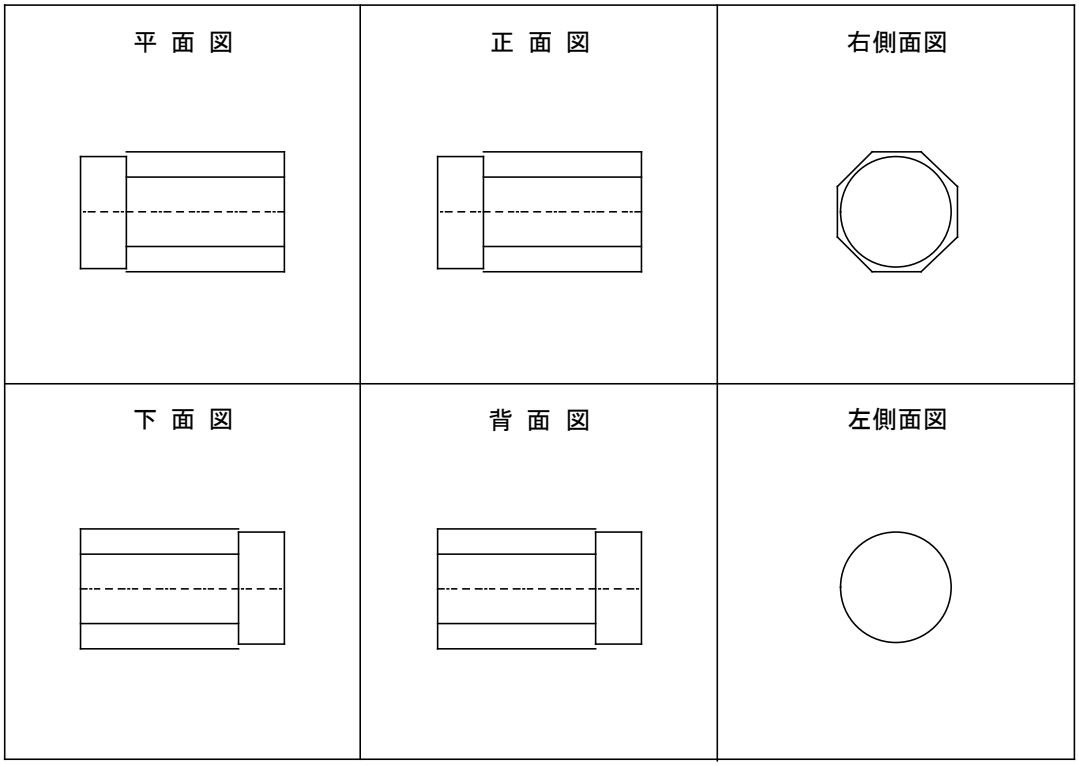

30.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	50.0
75.0	:	65.0
75.0	:	80.0
100.0	:	65.0
100.0	:	100.0

TM-RH　繊維モルタルビニル二層管継手　補修ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

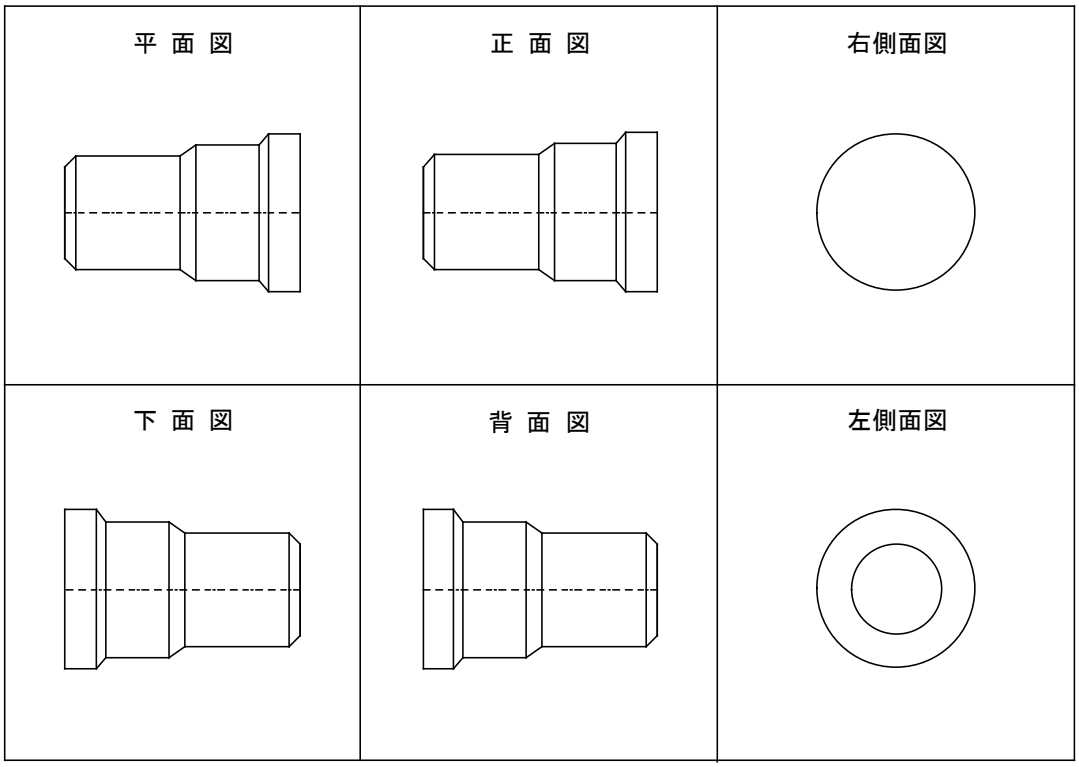

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0

TM-RS　繊維モルタルビニル二層管継手　伸縮片受ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

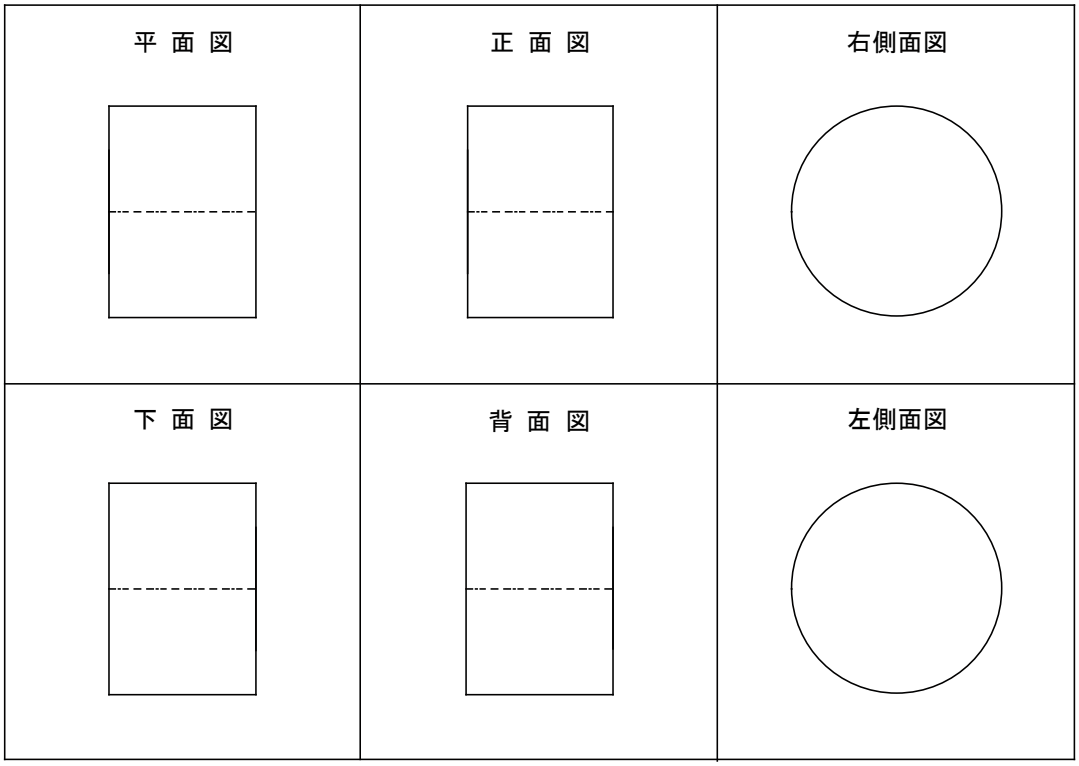

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0

TM-VS　繊維モルタル二層管継手　バルブ用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

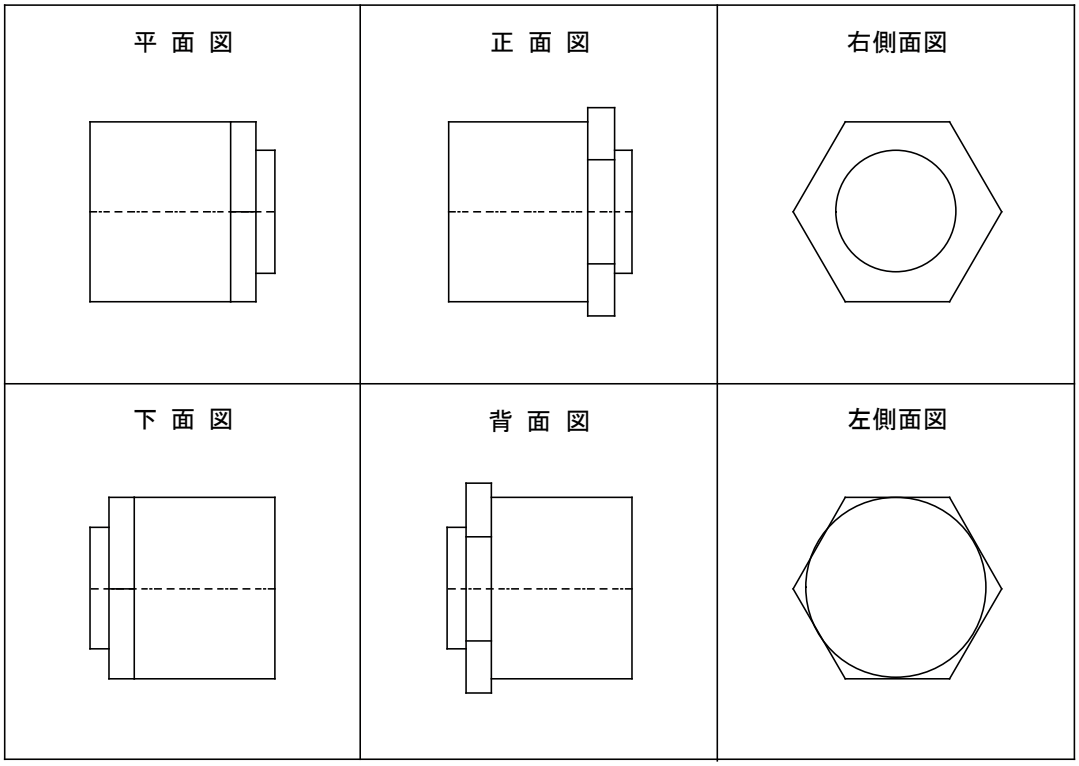

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0

TM-DSH　繊維モルタルビニル二層管継手　偏芯ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0

TM-INH　繊維モルタルビニル二層管継手　偏芯異径ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

65.0　：　50.0
75.0　：　50.0
100.0　：　75.0

DR-TS　ねじ込み式排水管継手　タッカーソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［DR ドレネジ］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

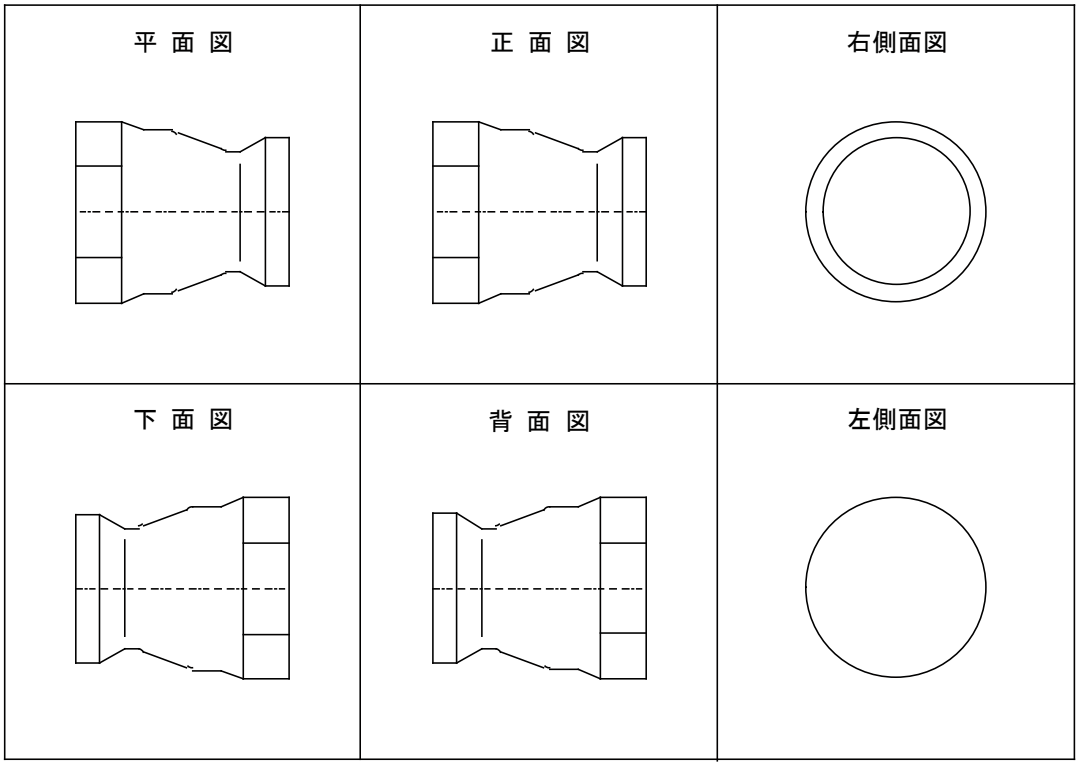

32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

DR-OTS　ねじ込み式排水管継手 オネジタッカーソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［DR ドレネジ］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

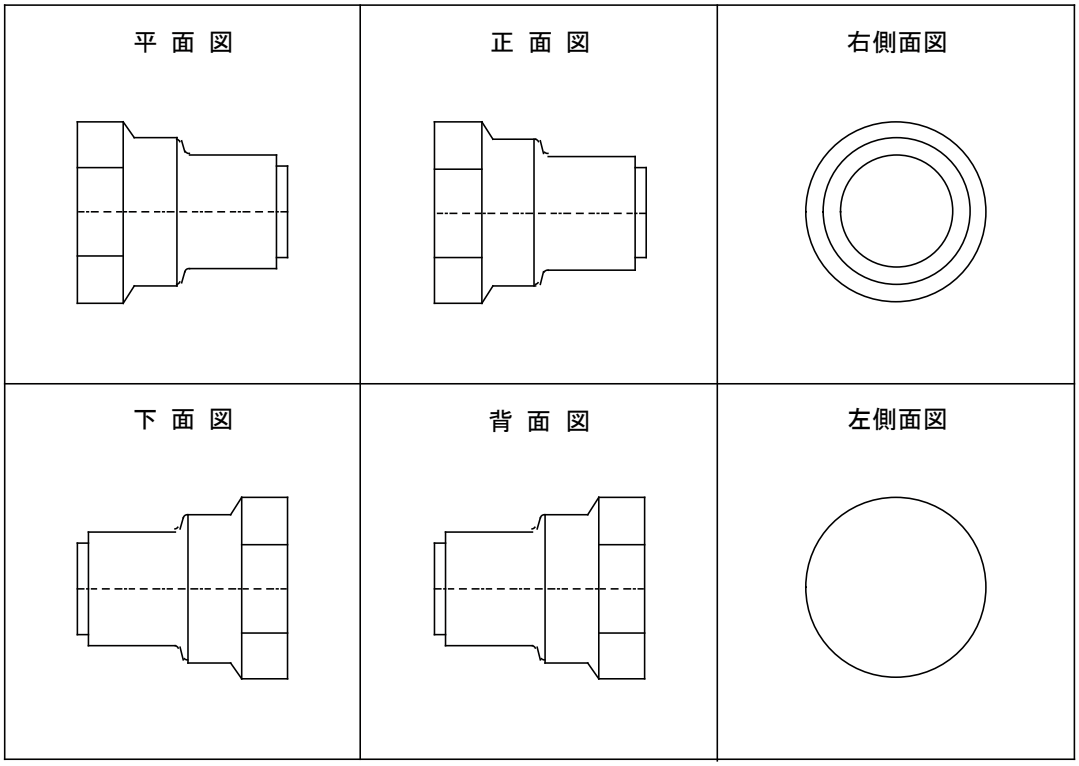

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

MEKA-COT　メカニカル形排水用鋳鉄異形管掃除口付短管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

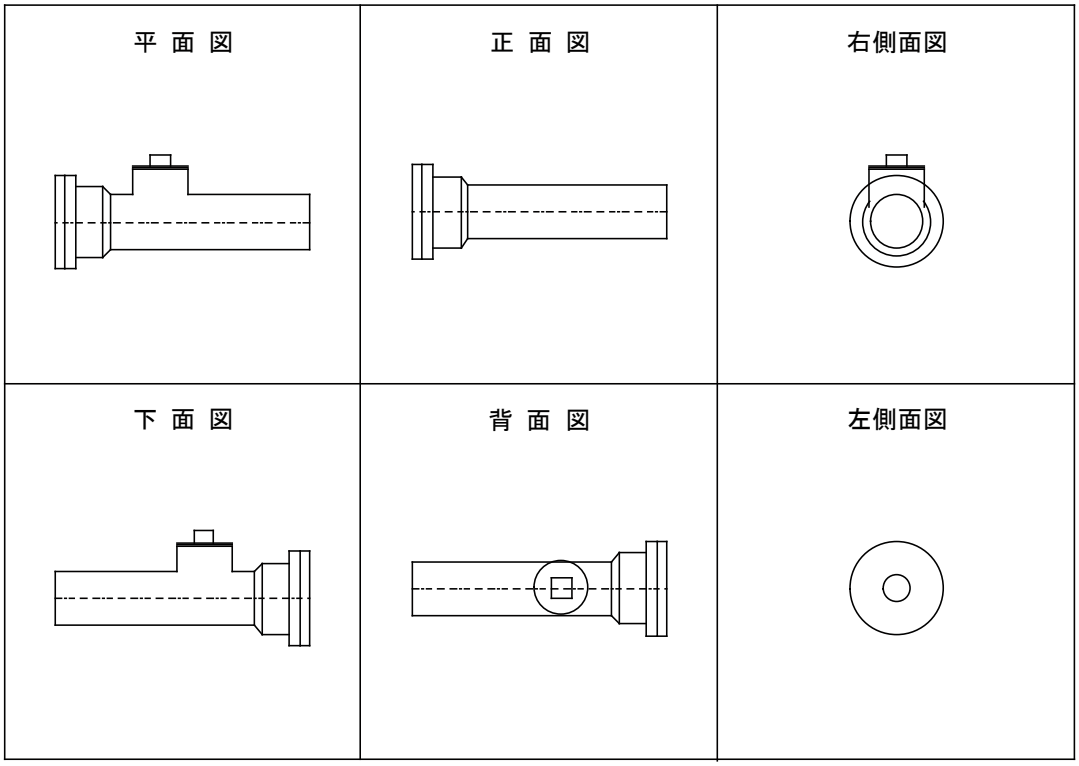

75.0　：　400.0
75.0　：　600.0
75.0　：　800.0
100.0　：　400.0
100.0　：　600.0
100.0　：　800.0
125.0　：　400.0
125.0　：　600.0
125.0　：　800.0
150.0　：　400.0
150.0　：　600.0
200.0　：　400.0
200.0　：　600.0

CU-U　水道用銅管継手 ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［06-銅管継手］－［CU 銅管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

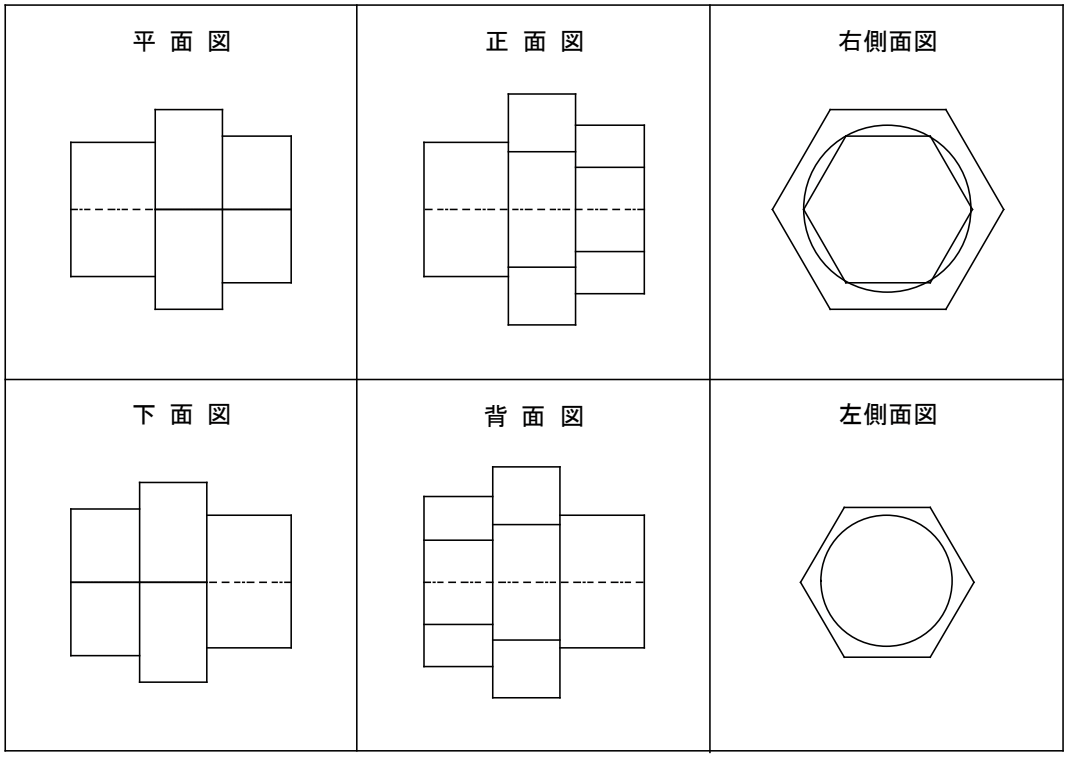

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0

FSGP-C 配管用鋼製突き合わせ溶接式継手 キャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［キャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

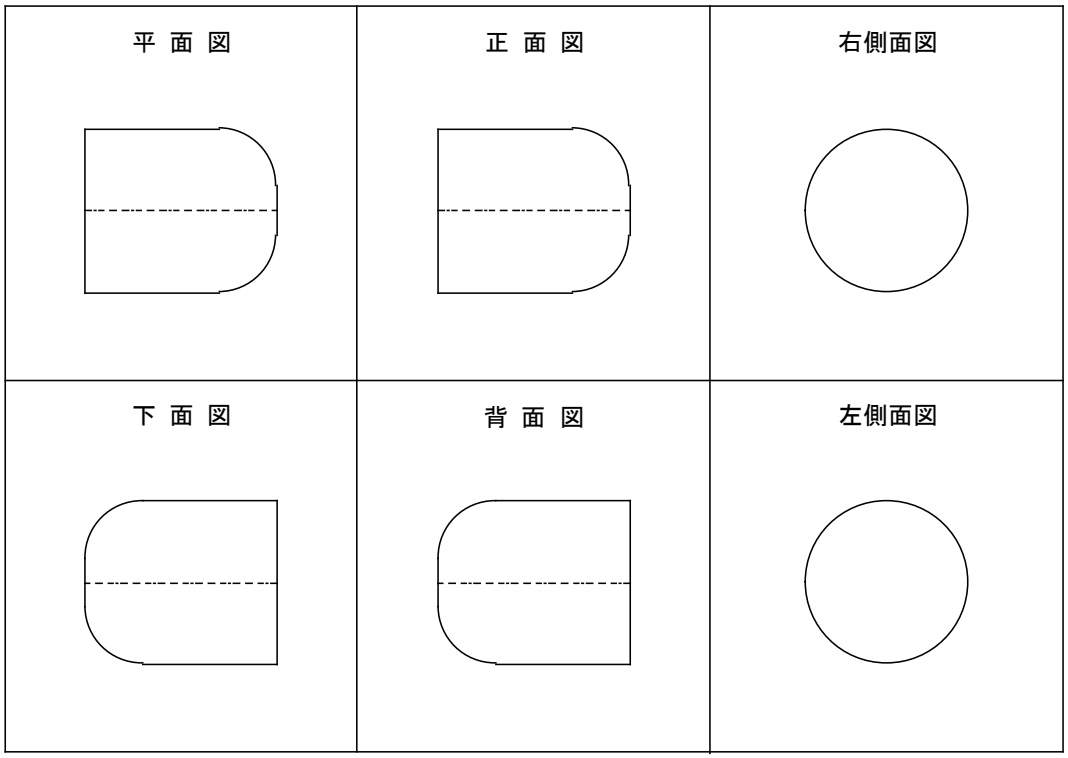

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0

SSGP-U ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

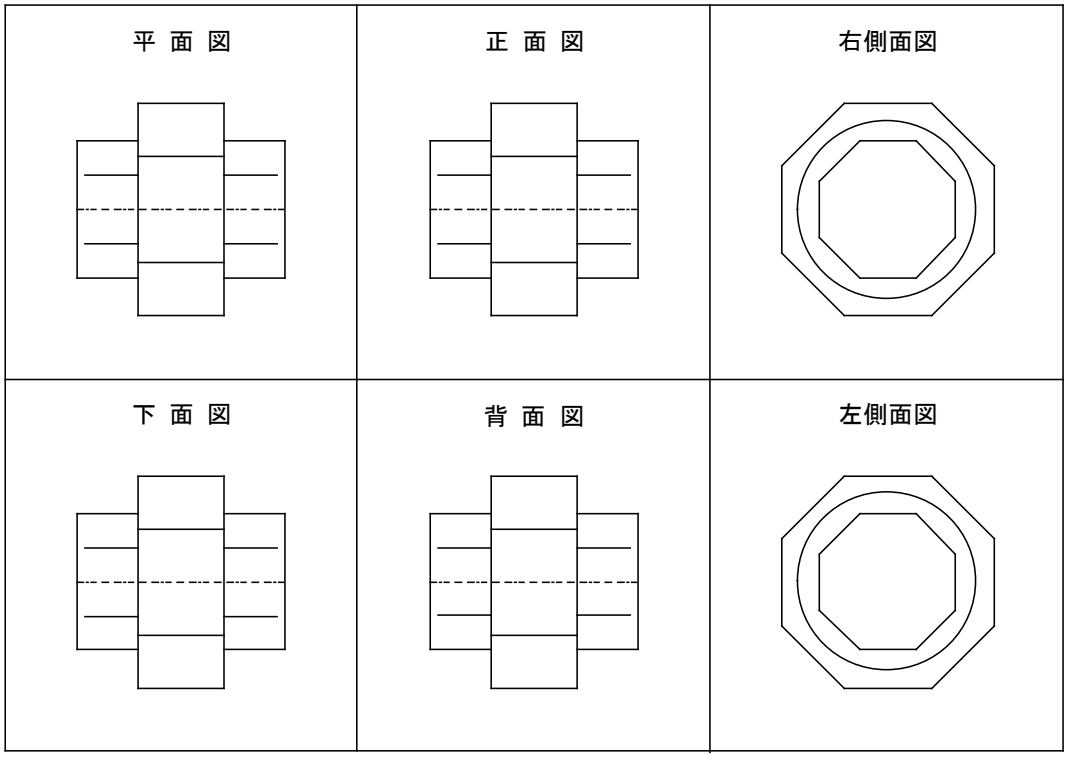

6.0 ： 6.0
8.0 ： 8.0
10.0 ： 10.0
15.0 ： 15.0
20.0 ： 20.0
25.0 ： 25.0
32.0 ： 32.0
40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0
65.0 ： 65.0
80.0 ： 80.0
100.0 ： 100.0
125.0 ： 125.0
150.0 ： 150.0

SSGP-N ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［SSGP ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

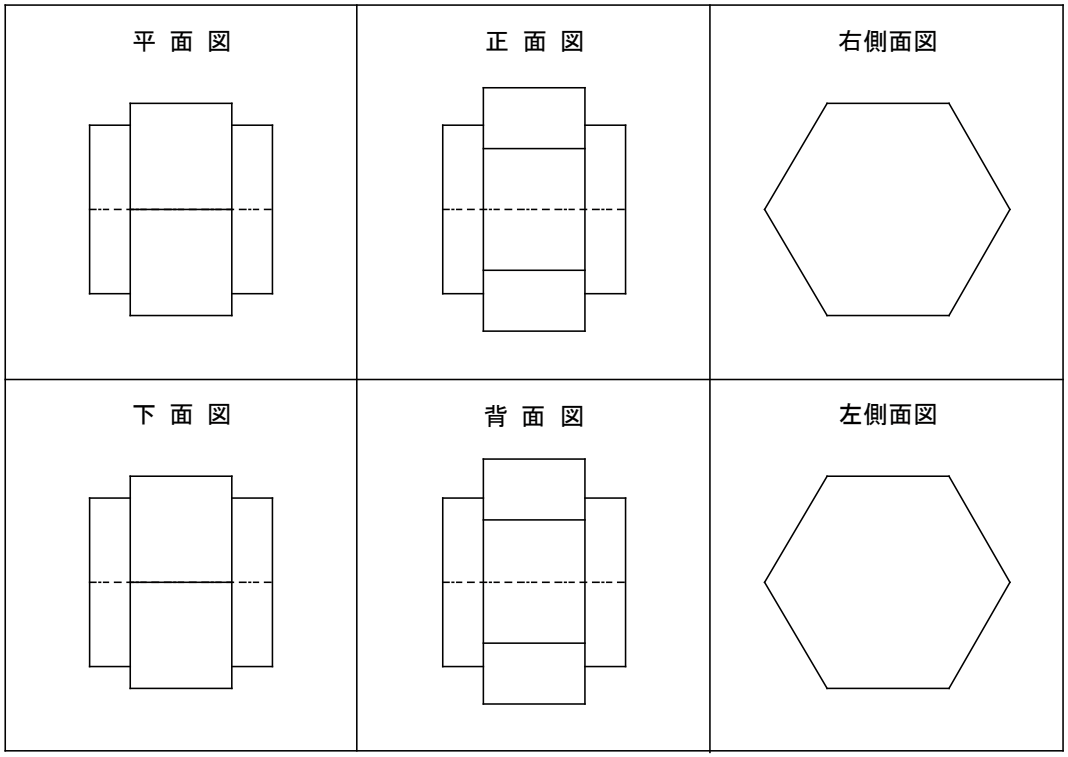

6.0	:	6.0	32.0	:	32.0	100.0	:	100.0
8.0	:	8.0	40.0	:	20.0	125.0	:	125.0
10.0	:	8.0	40.0	:	25.0	150.0	:	150.0
10.0	:	10.0	40.0	:	32.0			
15.0	:	8.0	40.0	:	40.0			
15.0	:	10.0	50.0	:	20.0			
15.0	:	15.0	50.0	:	25.0			
20.0	:	8.0	50.0	:	32.0			
20.0	:	10.0	50.0	:	40.0			
20.0	:	15.0	50.0	:	50.0			
20.0	:	20.0	65.0	:	40.0			
25.0	:	10.0	65.0	:	50.0			
25.0	:	15.0	65.0	:	65.0			
25.0	:	20.0	80.0	:	50.0			
25.0	:	25.0	80.0	:	65.0			
32.0	:	15.0	80.0	:	80.0			
32.0	:	20.0	100.0	:	50.0			
32.0	:	25.0	100.0	:	80.0			

ARFA-F　アルファコーティング鋼管　受口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［ARFA アルファコーティング鋼管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

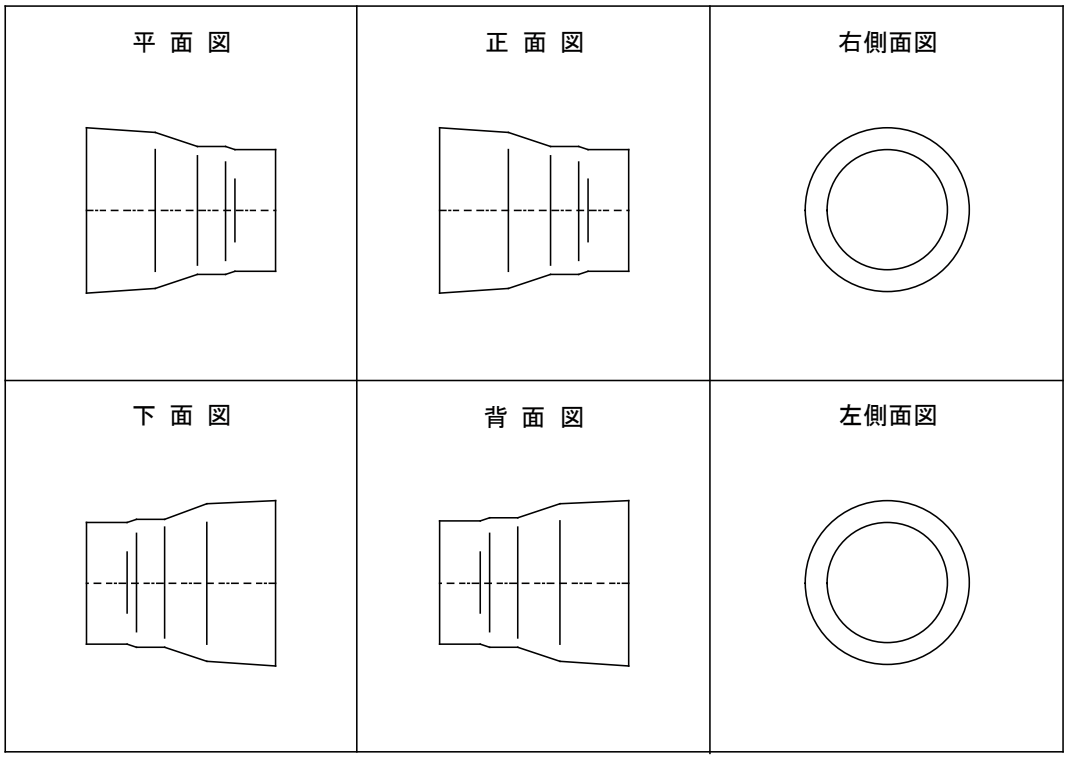

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0

MEKA-L　メカニカル形排水用鋳鉄異形管 鉛管接続用L付短管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

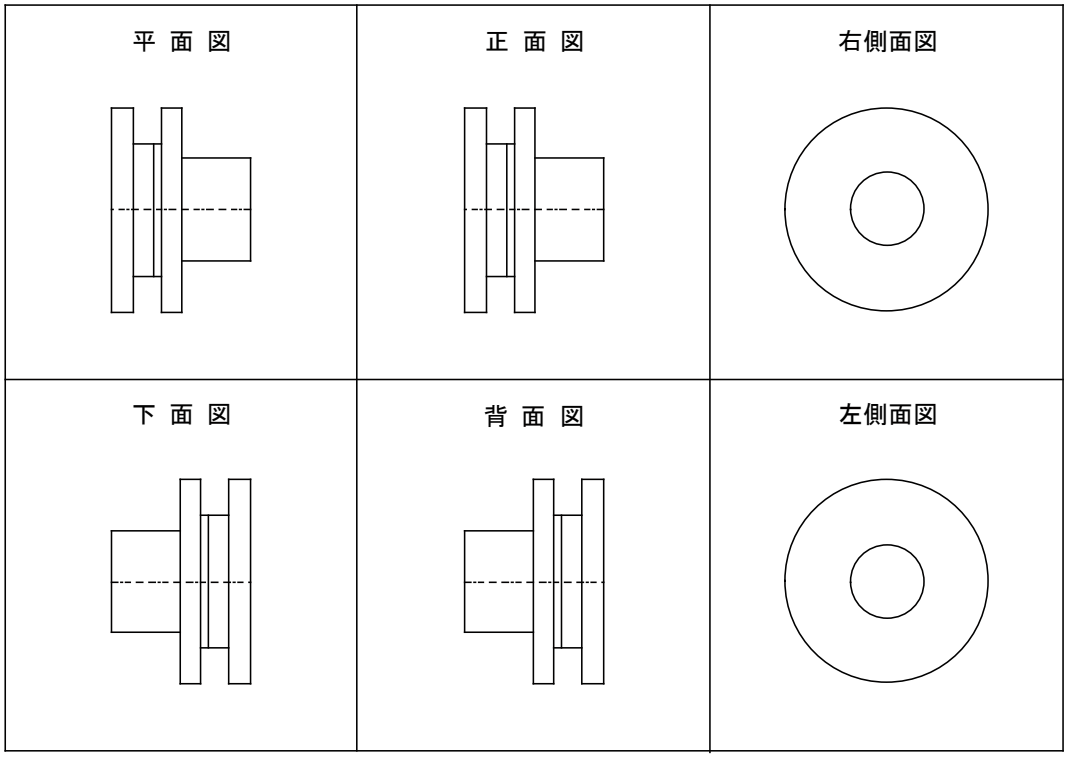

50.0　：　40.0
50.0　：　50.0
75.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0

MEKA-GS　メカニカル形排水用鋳鉄異形管　鋼管接続用GS

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［MEKA メカニカルジョイント形］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

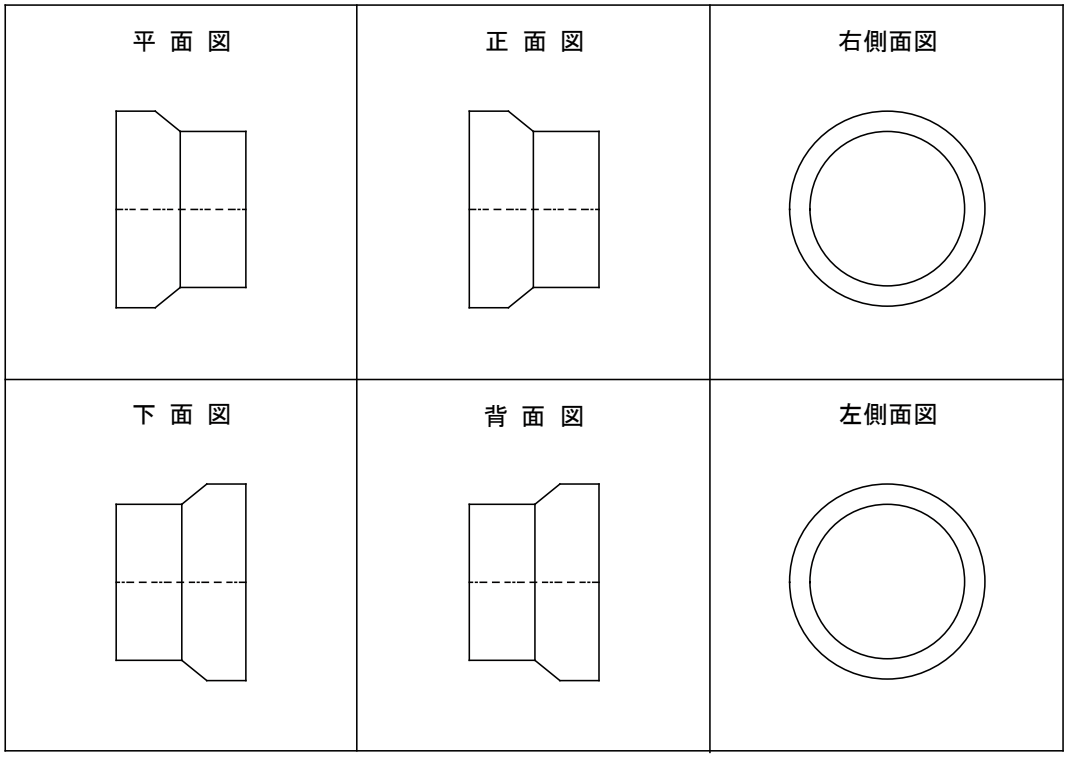

40.0　：　50.0
40.0　：　75.0
50.0　：　50.0
50.0　：　75.0
50.0　：100.0
65.0　：　75.0
65.0　：100.0
80.0　：　75.0
80.0　：100.0
80.0　：125.0
100.0　：100.0
100.0　：　125.0
125.0　：　125.0

SAYA-WJB　サヤ管ヘッダー工法用部品　水栓ジョイントボックス（A－2）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

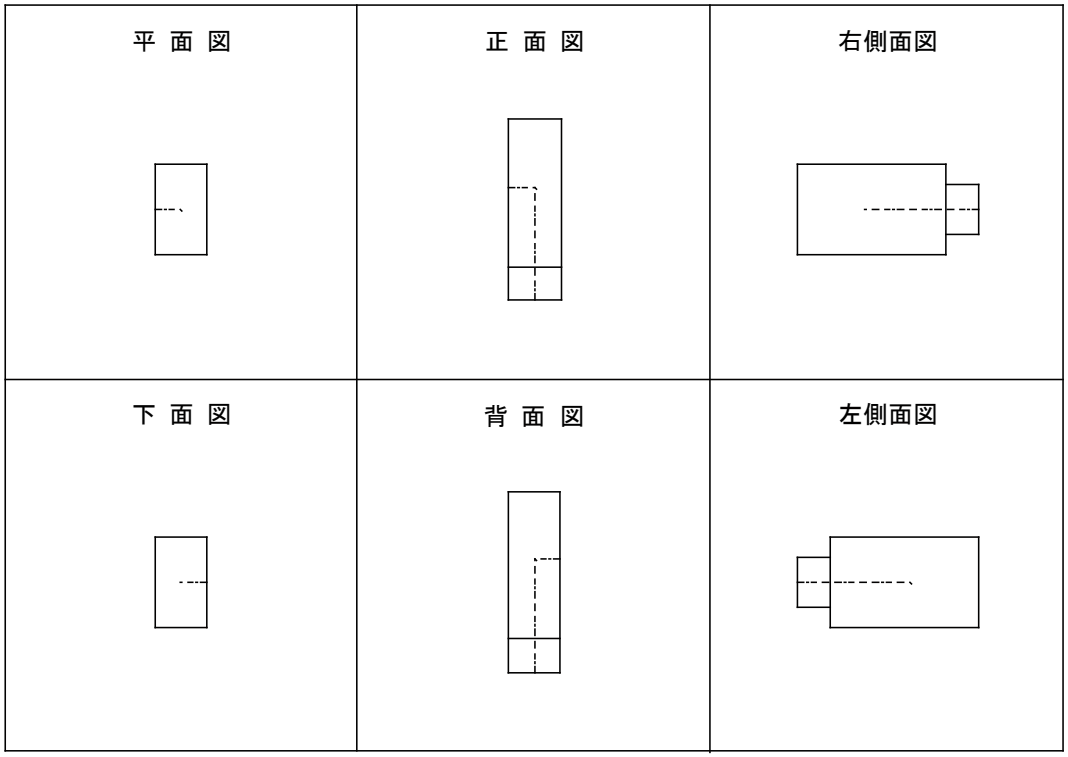

10.0　：　10.0
13.0　：　13.0

SAYA-H2P　サヤ管ヘッダー工法用部品　ヘッダー(2本)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

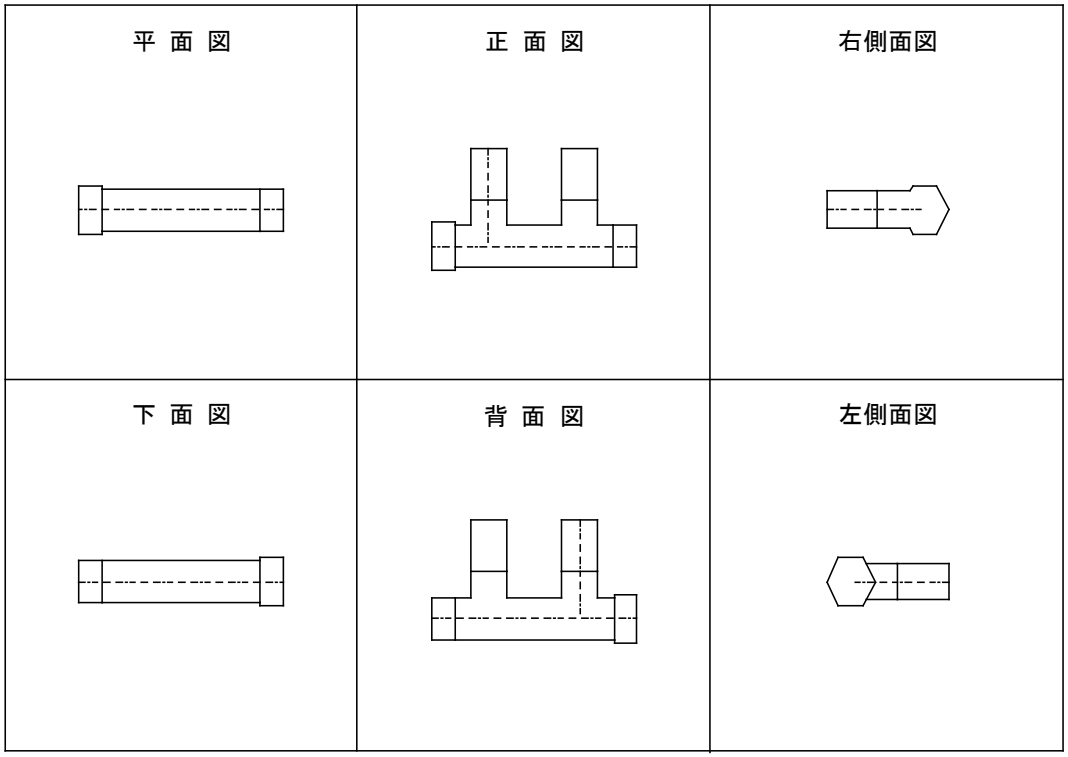

10.0　:　10.0　:　10.0
13.0　:　13.0　:　13.0

SAYA-H3P　サヤ管ヘッダー工法用部品　ヘッダー(3本)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［SAYA サヤ管ヘッダー工法用部品］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

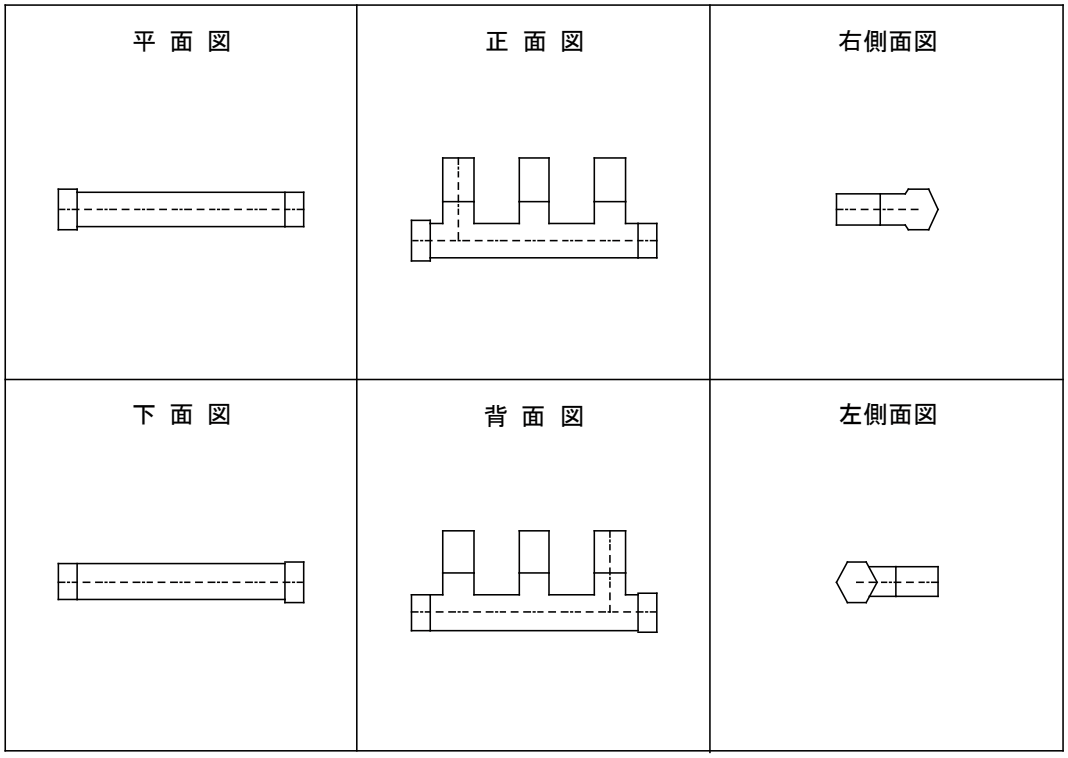

10.0　:　10.0　:　10.0
13.0　:　13.0　:　13.0

VLP-B　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ブッシング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

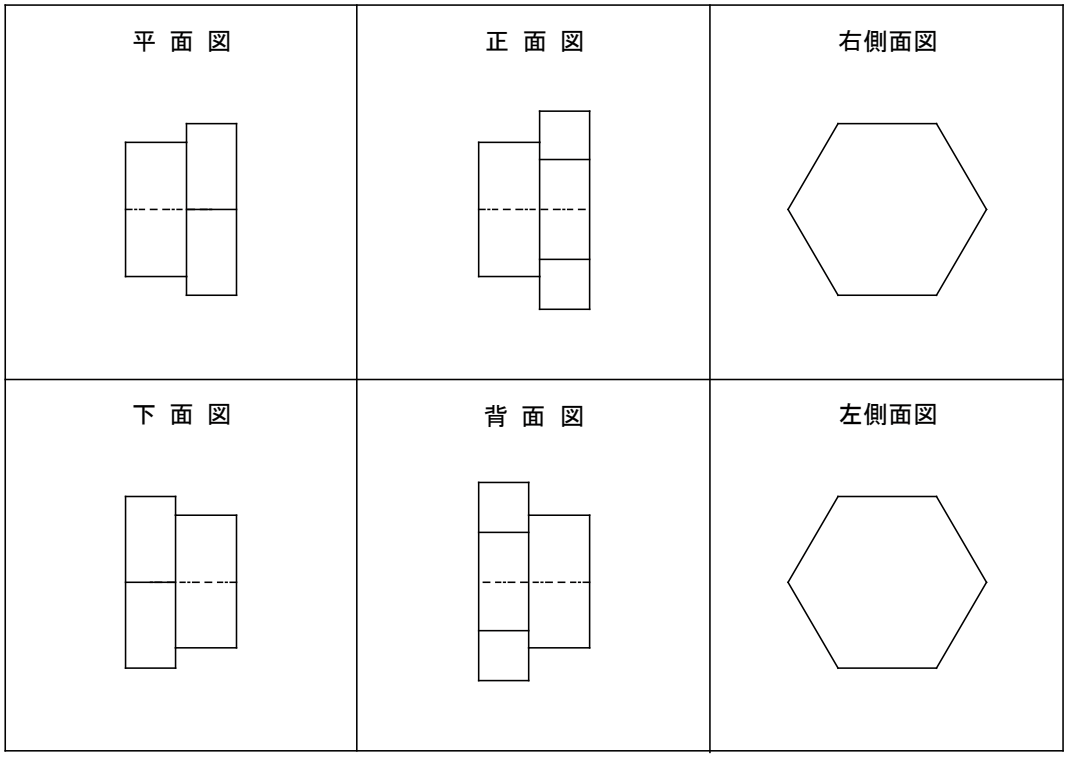

8.0	: 6.0	40.0	: 25.0	100.0	: 65.0
10.0	: 8.0	40.0	: 32.0	100.0	: 80.0
15.0	: 8.0	50.0	: 15.0	125.0	: 80.0
15.0	: 10.0	50.0	: 20.0	125.0	:100.0
20.0	: 8.0	50.0	: 25.0	150.0	: 80.0
20.0	: 10.0	50.0	: 32.0	150.0	:100.0
20.0	: 15.0	50.0	: 40.0	150.0	:125.0
25.0	: 8.0	65.0	: 25.0		
25.0	: 10.0	65.0	: 32.0		
25.0	: 15.0	65.0	: 40.0		
25.0	: 20.0	65.0	: 50.0		
32.0	: 10.0	80.0	: 25.0		
32.0	: 15.0	80.0	: 32.0		
32.0	: 20.0	80.0	: 40.0		
32.0	: 25.0	80.0	: 50.0		
40.0	: 10.0	80.0	: 65.0		
40.0	: 15.0	100.0	: 40.0		
40.0	: 20.0	100.0	: 50.0		

DIPK-SP2　K形ダクタイル鋳鉄異形管短管2号

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPK K形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

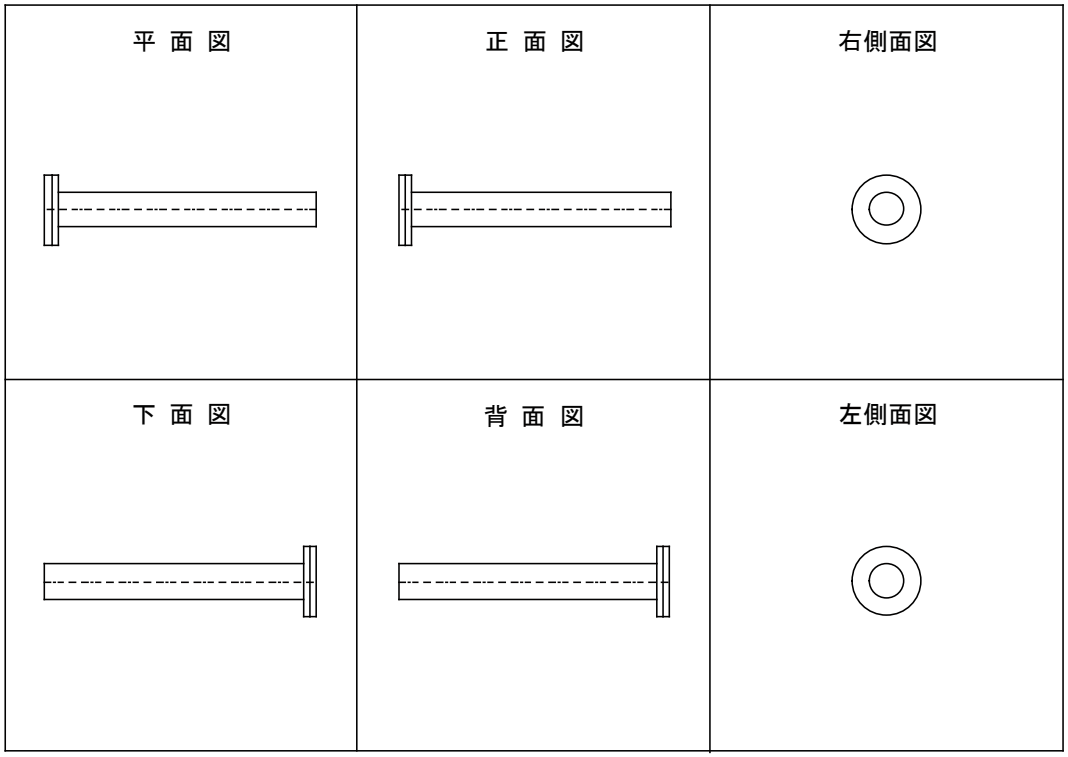

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
600.0	:	600.0
700.0	:	700.0
800.0	:	800.0
900.0	:	900.0
1000.0	:	1000.0
1100.0	:	1100.0
1200.0	:	1200.0
1350.0	:	1350.0
1500.0	:	1500.0

DIPT-SP1　T形ダクタイル鋳鉄異形管短管1号

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［07-鋳鉄管継手］ー［DIPT T形ダクタイル鋳鉄管用継手］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

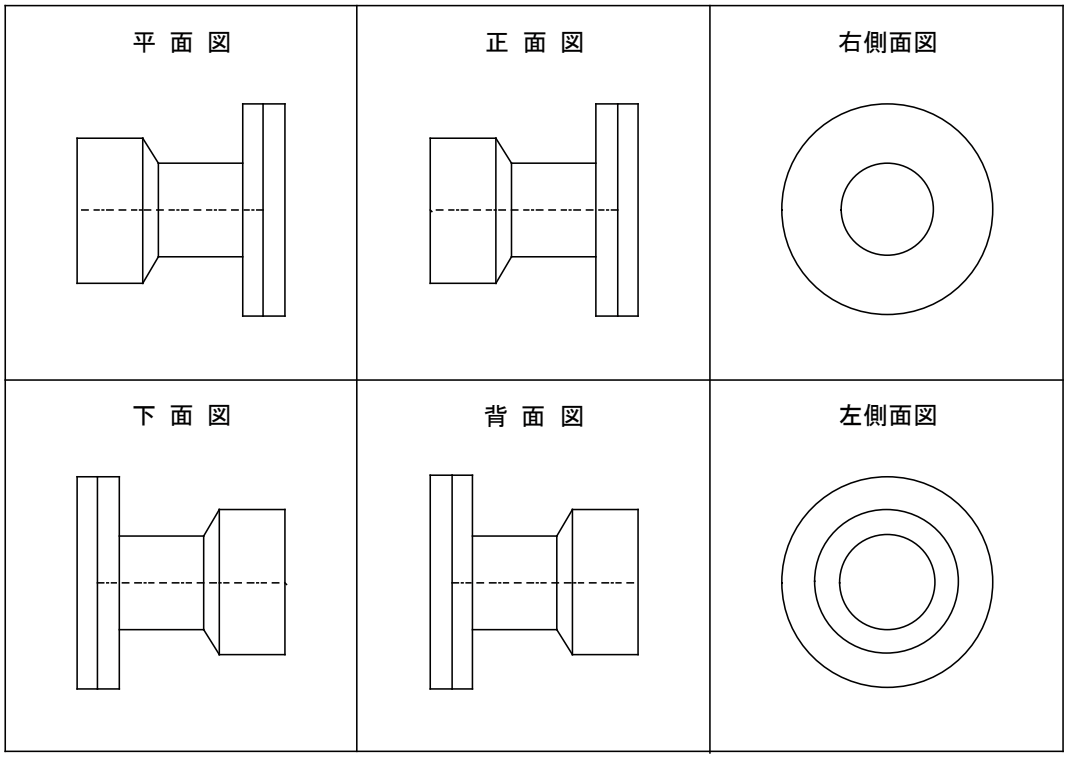

75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0
150.0 ： 150.0
200.0 ： 200.0
250.0 ： 250.0

DIPT-SP2　T形ダクタイル鋳鉄異形管短管2号

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPT T形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

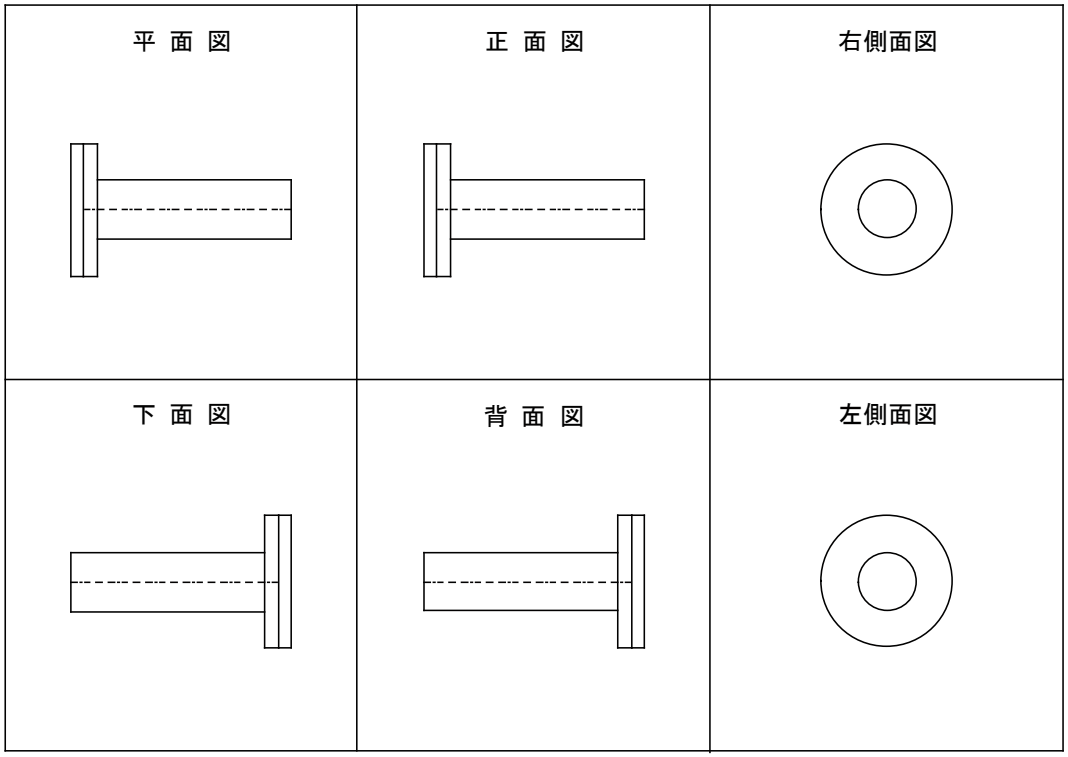

75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0
150.0 ： 150.0
200.0 ： 200.0
250.0 ： 250.0

HI-VS　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　バルブ用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

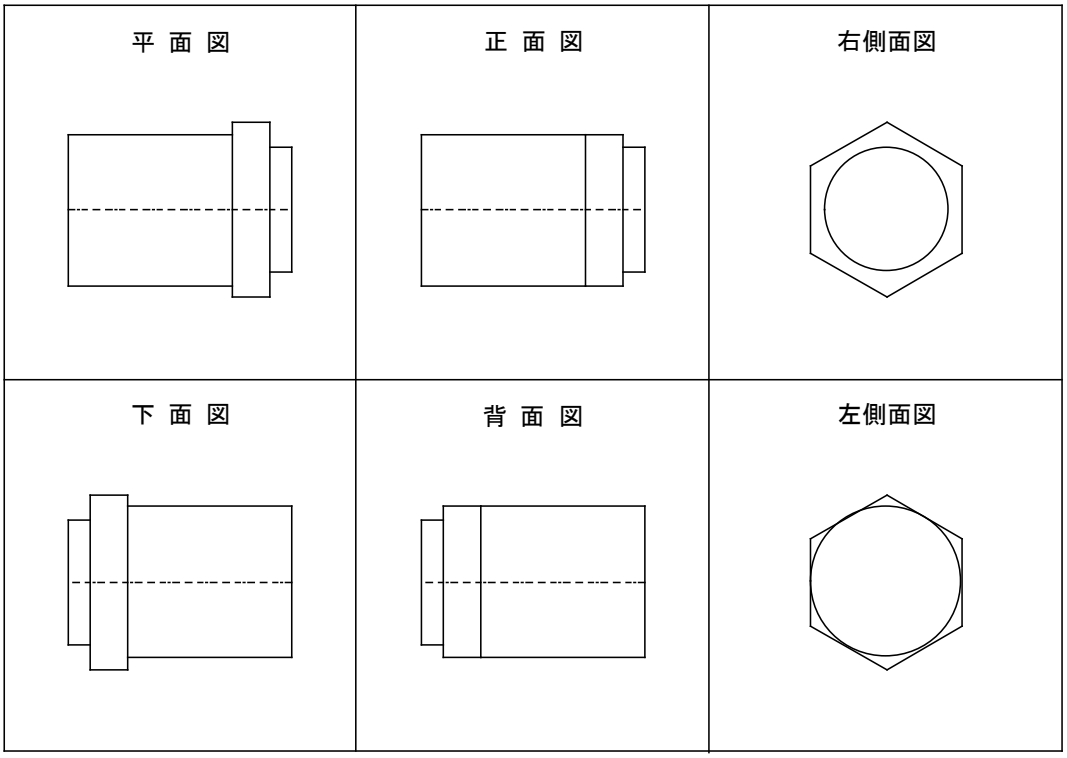

13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0

HI-MVS　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　メタル入リバルブ用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

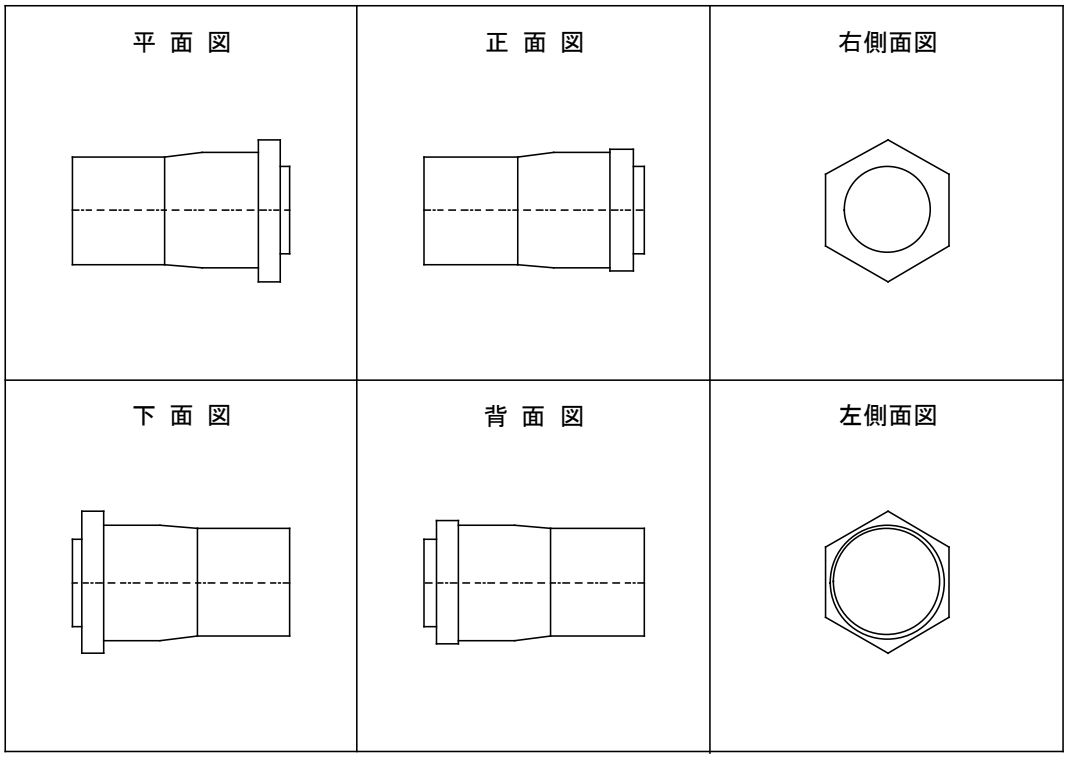

13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0

HI-US　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　ユニオンソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

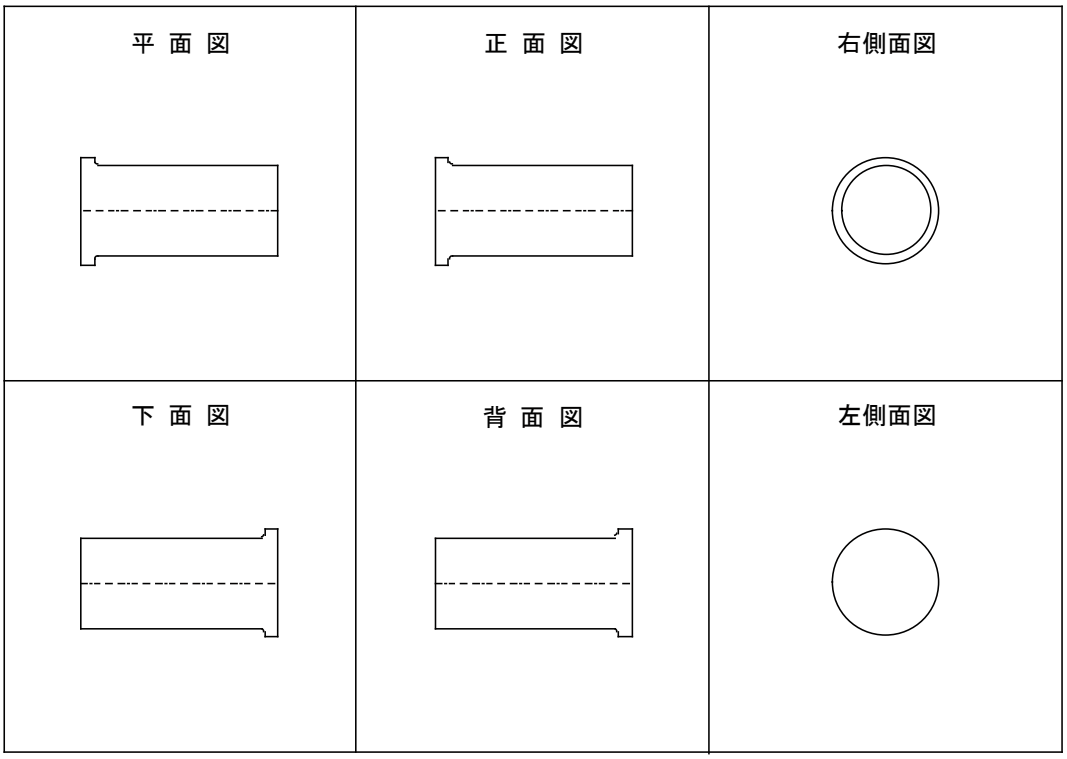

13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

HI-VCS　旧)水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　VCSソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

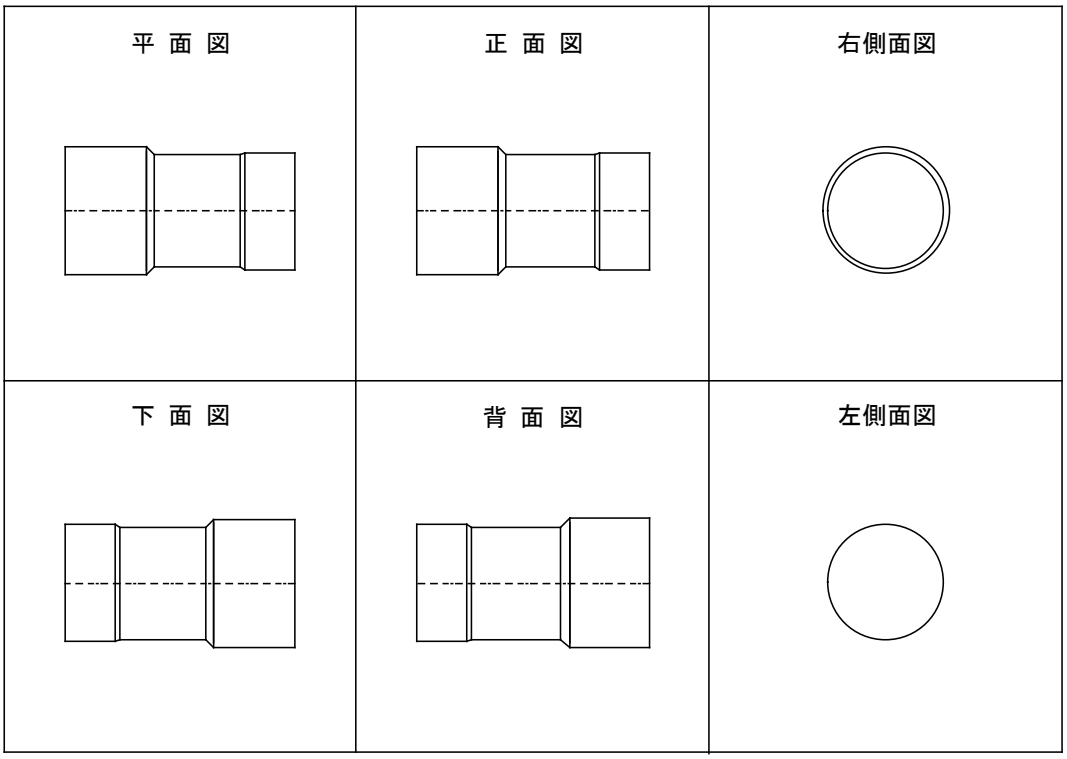

75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

VLPW-B　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 ブッシング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

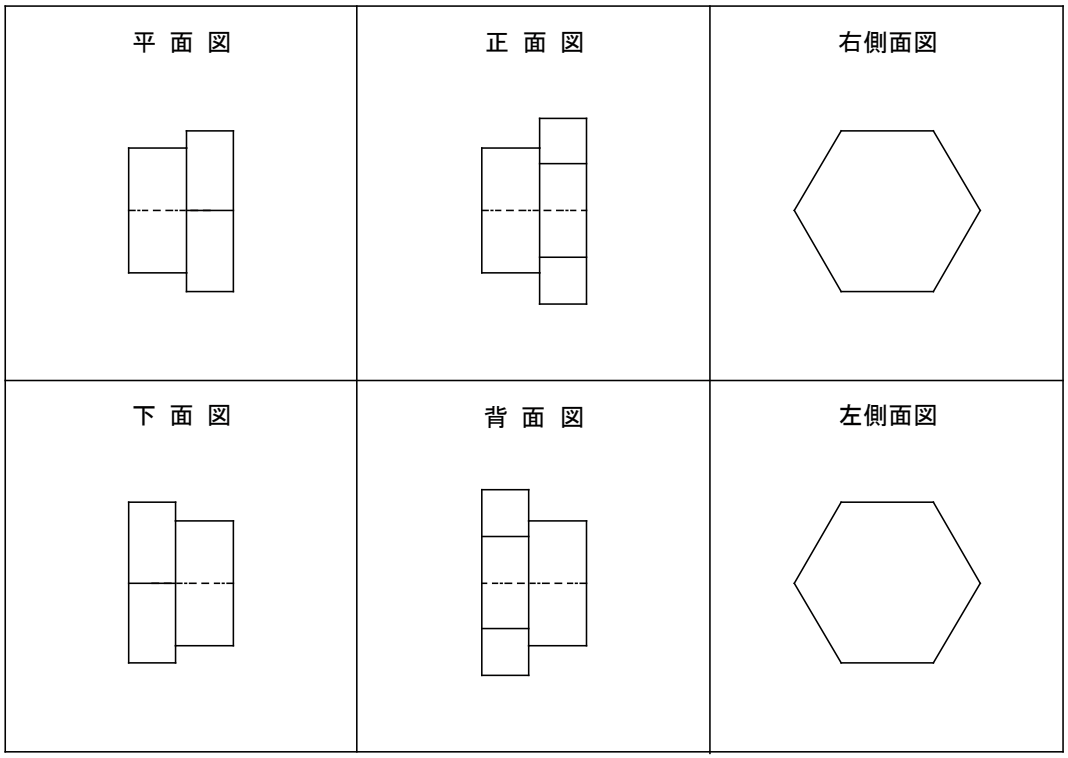

8.0	: 6.0	40.0	: 25.0	100.0	: 65.0
10.0	: 8.0	40.0	: 32.0	100.0	: 80.0
15.0	: 8.0	50.0	: 15.0	125.0	: 80.0
15.0	: 10.0	50.0	: 20.0	125.0	: 100.0
20.0	: 8.0	50.0	: 25.0	150.0	: 80.0
20.0	: 10.0	50.0	: 32.0	150.0	: 100.0
20.0	: 15.0	50.0	: 40.0	150.0	: 125.0
25.0	: 8.0	65.0	: 25.0		
25.0	: 10.0	65.0	: 32.0		
25.0	: 15.0	65.0	: 40.0		
25.0	: 20.0	65.0	: 50.0		
32.0	: 10.0	80.0	: 25.0		
32.0	: 15.0	80.0	: 32.0		
32.0	: 20.0	80.0	: 40.0		
32.0	: 25.0	80.0	: 50.0		
40.0	: 10.0	80.0	: 65.0		
40.0	: 15.0	100.0	: 40.0		
40.0	: 20.0	100.0	: 50.0		

VLPW-U　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

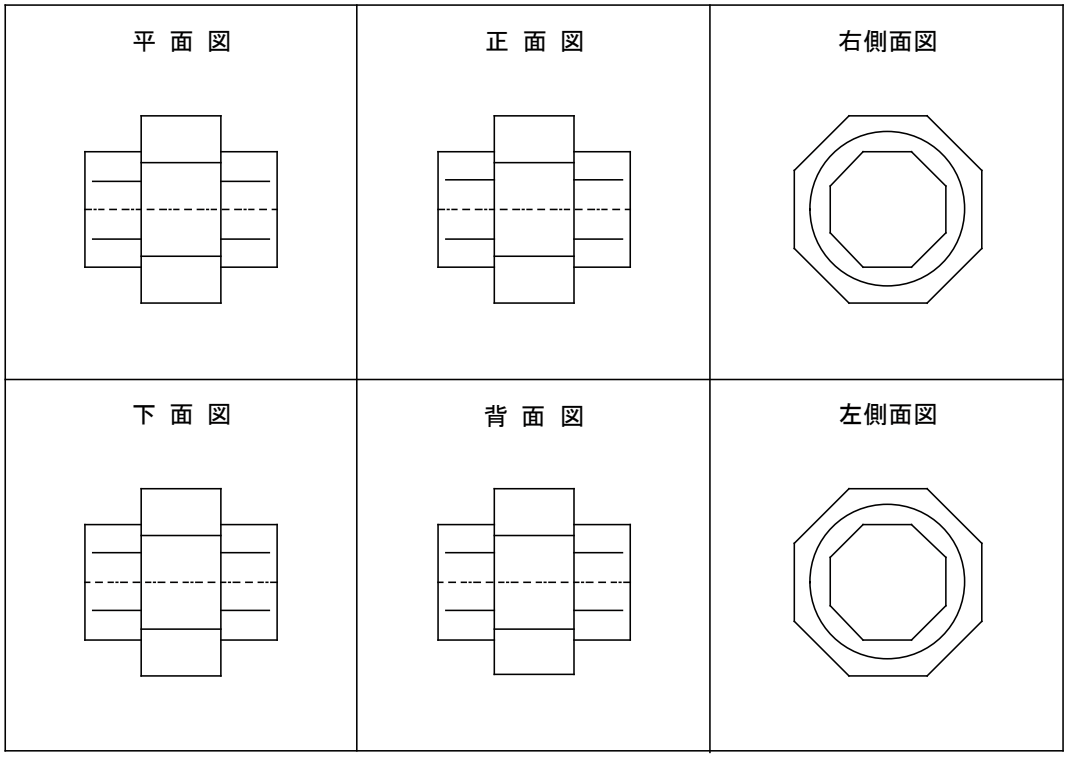

6.0　：　6.0
8.0　：　8.0
10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

VLPW-N　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　ニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLPW 内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

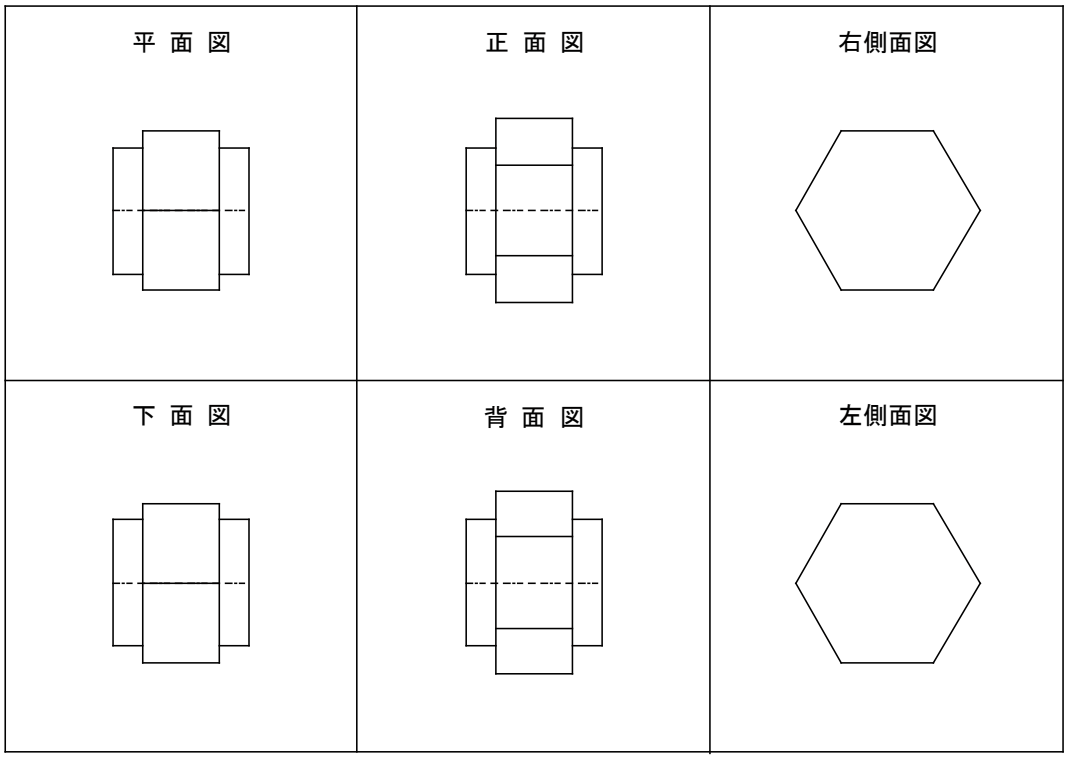

6.0	:	6.0	32.0	:	32.0	100.0	:	100.0
8.0	:	8.0	40.0	:	20.0	125.0	:	125.0
10.0	:	8.0	40.0	:	25.0	150.0	:	150.0
10.0	:	10.0	40.0	:	32.0			
15.0	:	8.0	40.0	:	40.0			
15.0	:	10.0	50.0	:	20.0			
15.0	:	15.0	50.0	:	25.0			
20.0	:	8.0	50.0	:	32.0			
20.0	:	10.0	50.0	:	40.0			
20.0	:	15.0	50.0	:	50.0			
20.0	:	20.0	65.0	:	40.0			
25.0	:	10.0	65.0	:	50.0			
25.0	:	15.0	65.0	:	65.0			
25.0	:	20.0	80.0	:	50.0			
25.0	:	25.0	80.0	:	65.0			
32.0	:	15.0	80.0	:	80.0			
32.0	:	20.0	100.0	:	50.0			
32.0	:	25.0	100.0	:	80.0			

VJ-G0　ヴィクトリックジョイント G-0型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-ライニング継手］ー［VJ ヴィクトリックジョイント］ー［ハウジング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

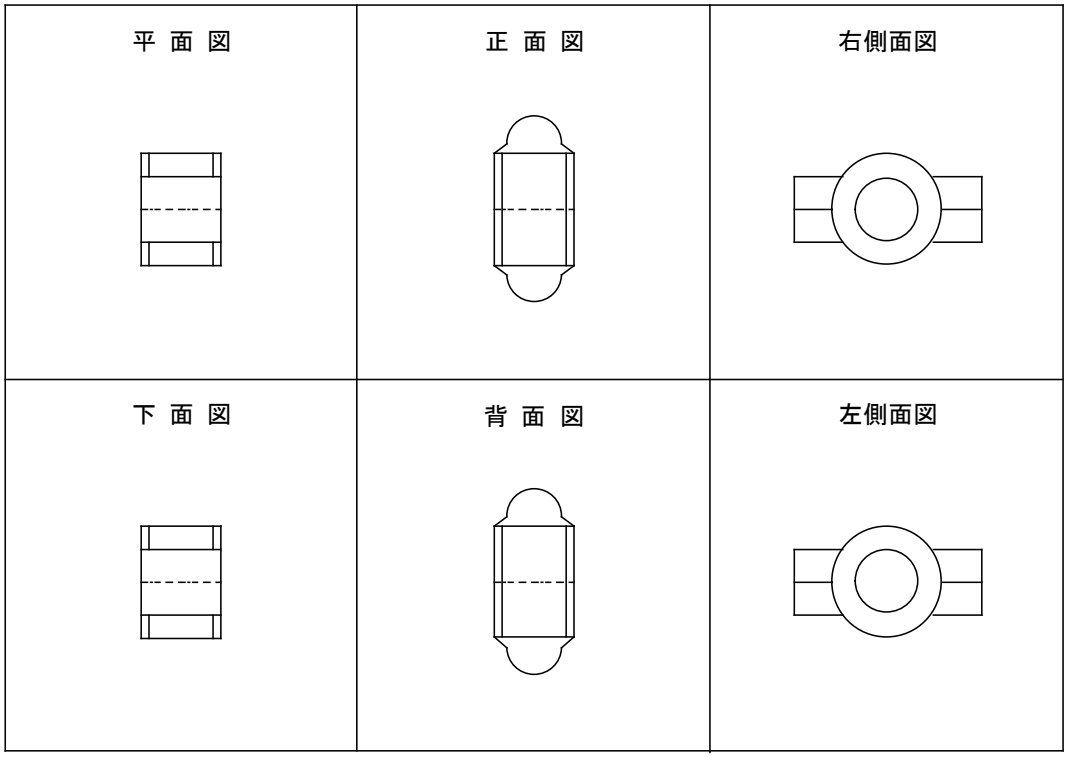

25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0
300.0　：　300.0

VJ-G1　ヴィクトリックジョイント G-1型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［03-ライニング継手］－［VJ ヴィクトリックジョイント］－［ハウジング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

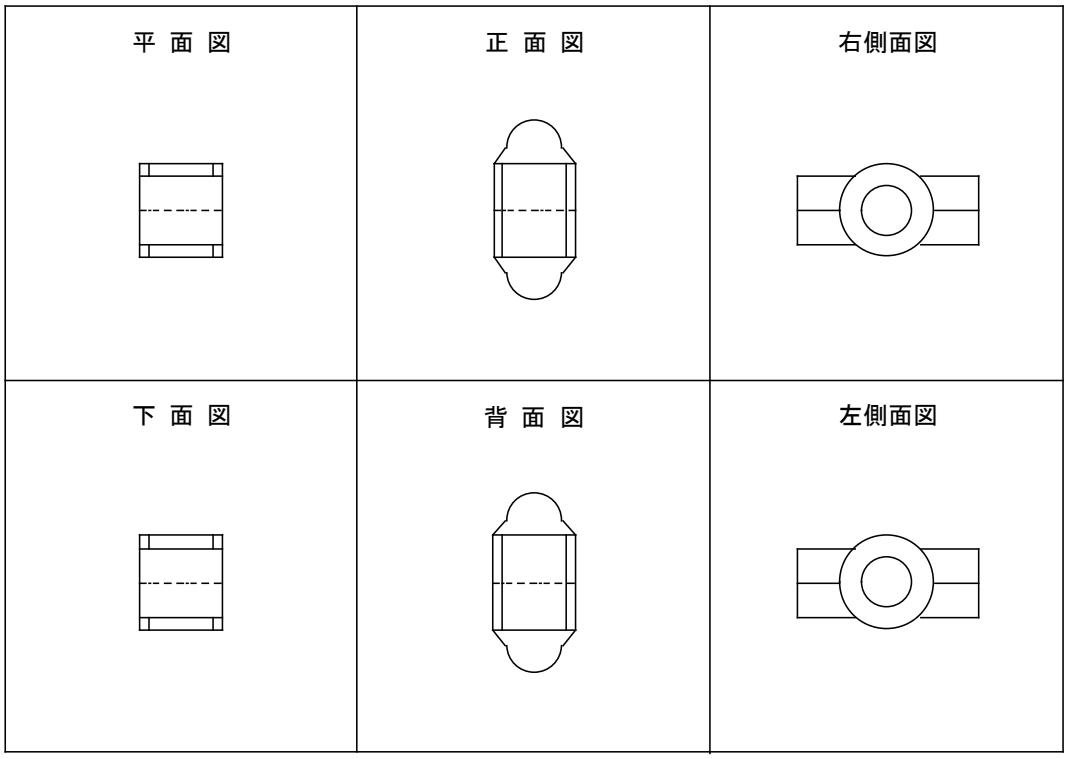

20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
90.0　：　90.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0

VJ-GU　ヴィクトリックジョイント　GU型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-ライニング継手］ー［VJ ヴィクトリックジョイント］ー［ハウジング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

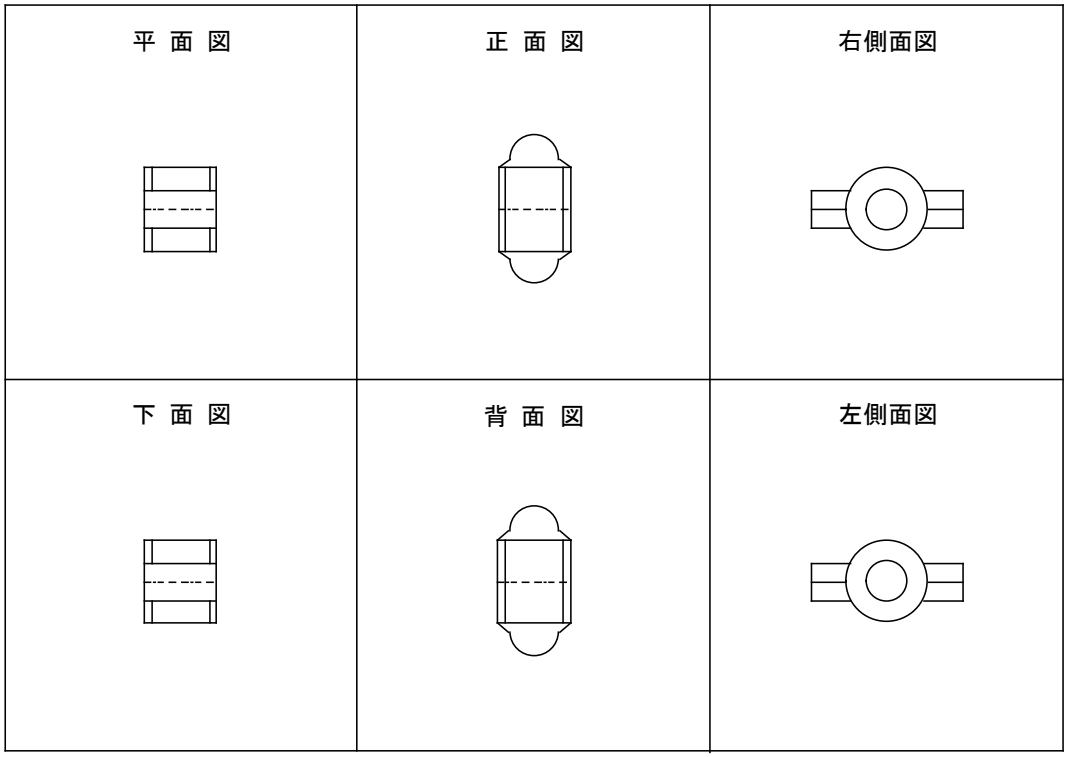

20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0

VJ-N0　ヴィクトリックジョイント N-0型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-ライニンング継手］ー［VJ ヴィクトリックジョイント］ー［ハウジング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

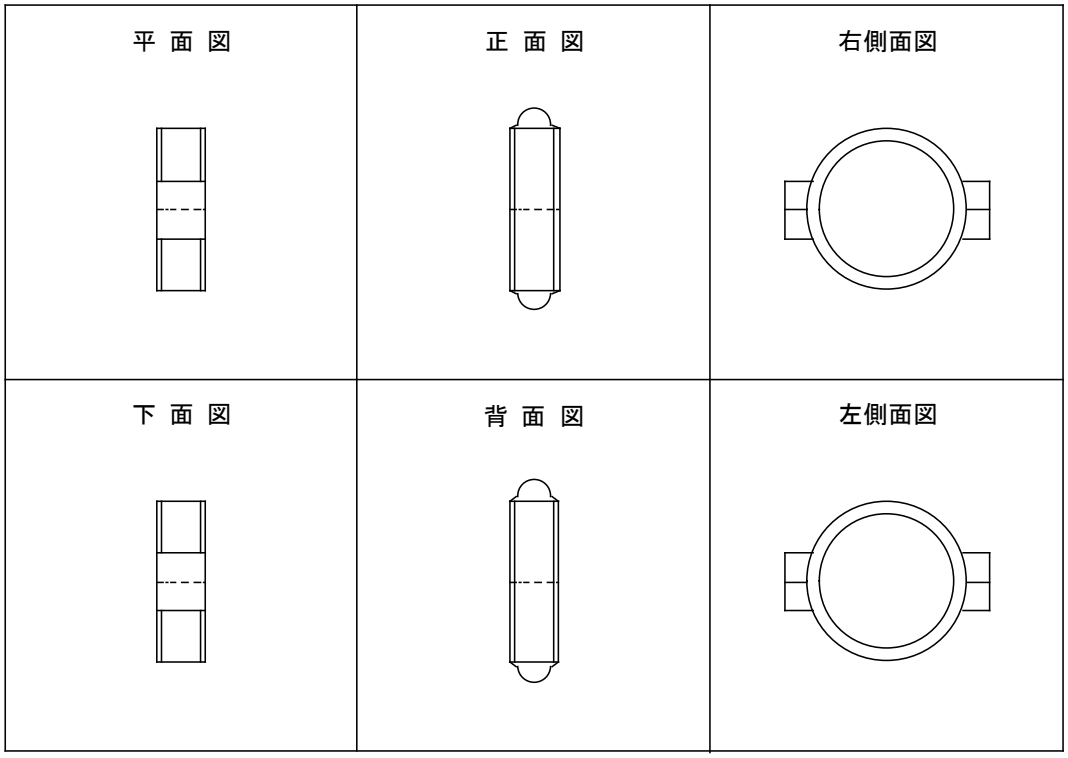

50.0 ： 50.0
65.0 ： 65.0
80.0 ： 80.0
100.0 ： 100.0
125.0 ： 125.0
150.0 ： 150.0
200.0 ： 200.0
250.0 ： 250.0
300.0 ： 300.0
350.0 ： 350.0
400.0 ： 400.0

VJ-N1　ヴィクトリックジョイント N-1型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［03-ライニング継手］－［VJ ヴィクトリックジョイント］－［ハウジング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

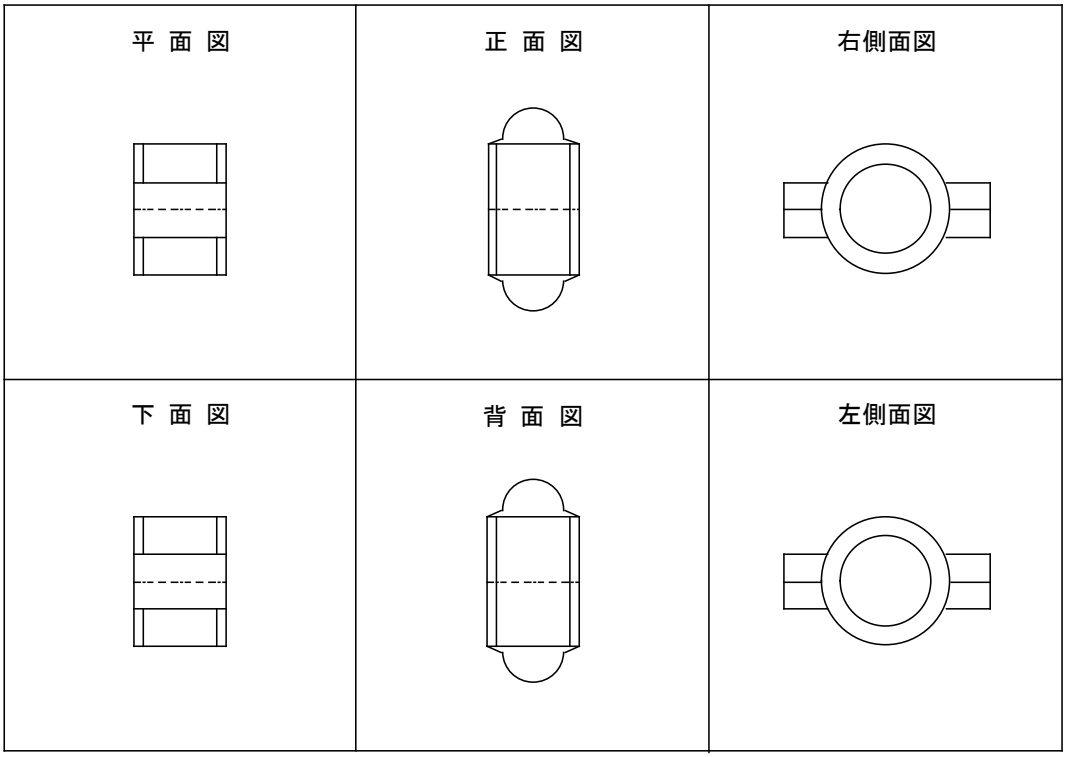

20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0
300.0　：　300.0
350.0　：　350.0
400.0　：　400.0
450.0　：　450.0
500.0　：　500.0

TJ-R5 トップジョイント R-5型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［TJ トップジョイント］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

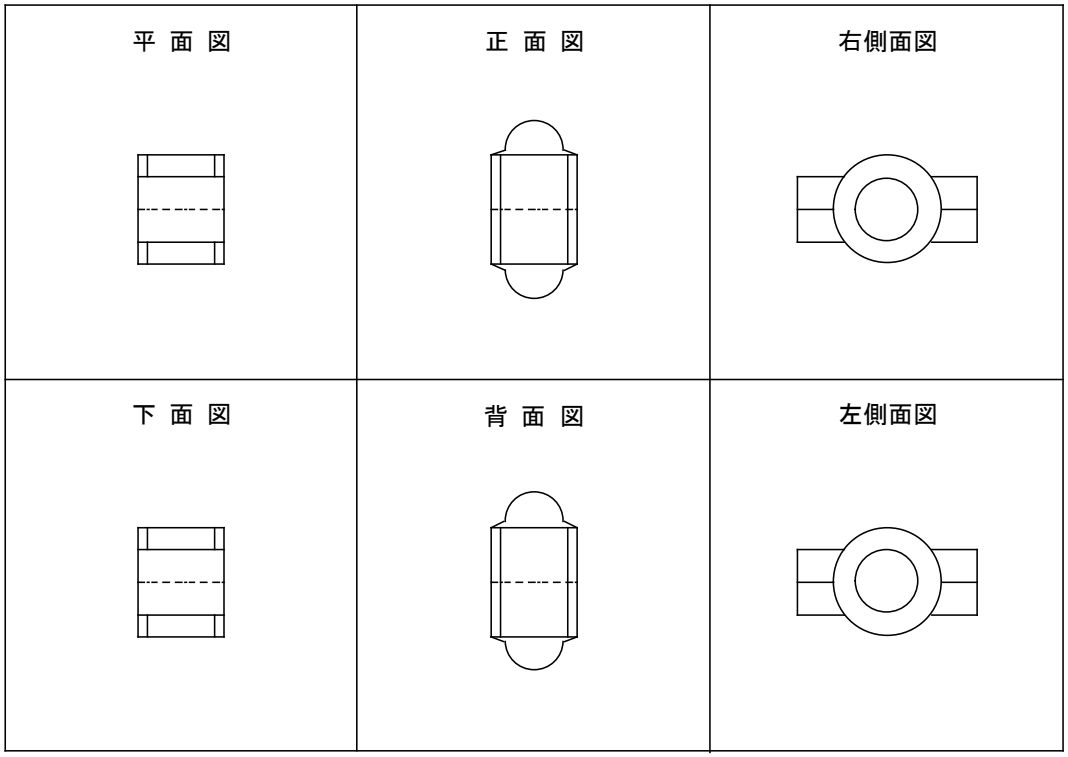

25.0 ： 25.0
32.0 ： 32.0
40.0 ： 40.0
50.0 ： 50.0
65.0 ： 65.0
80.0 ： 80.0
100.0 ： 100.0
125.0 ： 125.0
150.0 ： 150.0
200.0 ： 200.0
250.0 ： 250.0
300.0 ： 300.0

TJ-R0 トップジョイント R-0型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［TJ トップジョイント］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

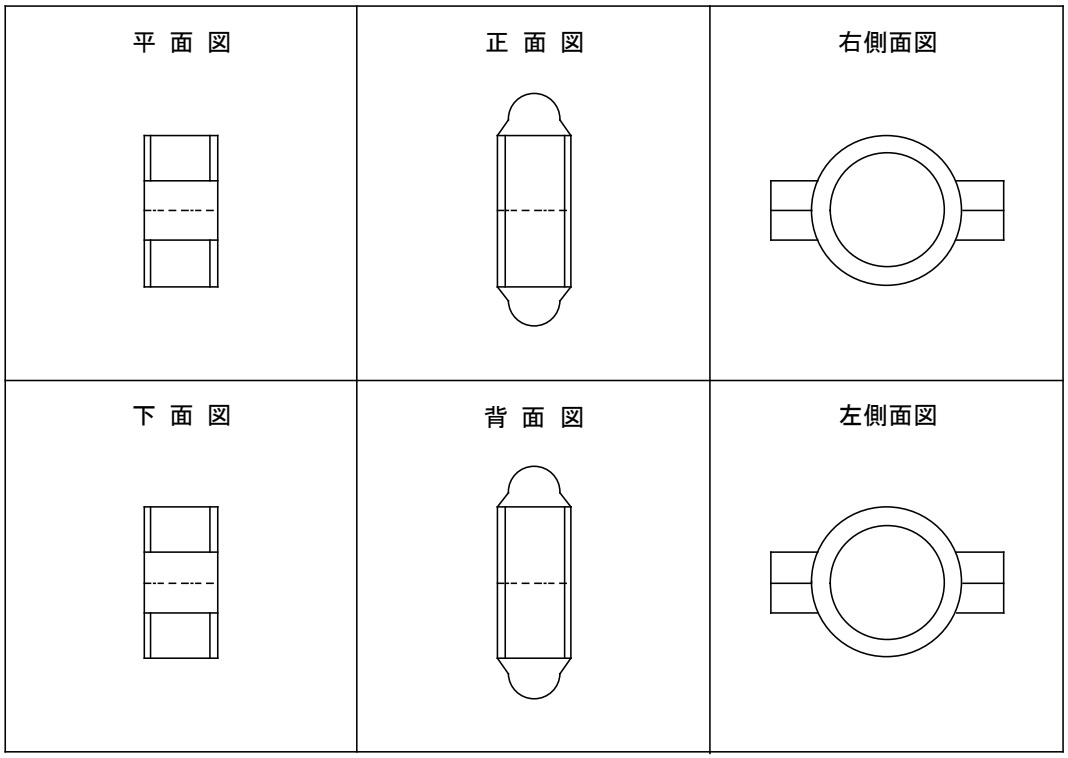

65.0 ： 65.0
80.0 ： 80.0
100.0 ： 100.0
125.0 ： 125.0
150.0 ： 150.0

TJ-R11 トップジョイント R-11型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［TJ トップジョイント］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

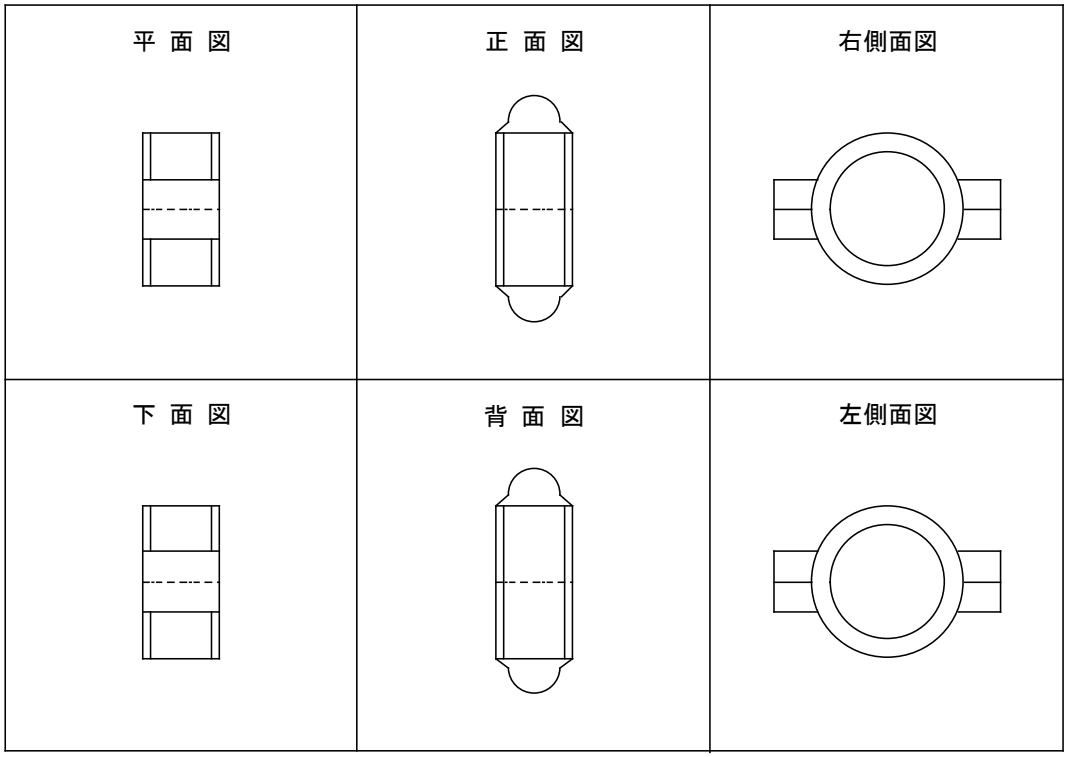

65.0 ： 50.0
80.0 ： 50.0
80.0 ： 65.0
100.0 ： 50.0
100.0 ： 65.0
100.0 ： 80.0
125.0 ： 100.0
150.0 ： 100.0
150.0 ： 125.0

HB-U　圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［HB 圧力配管用ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

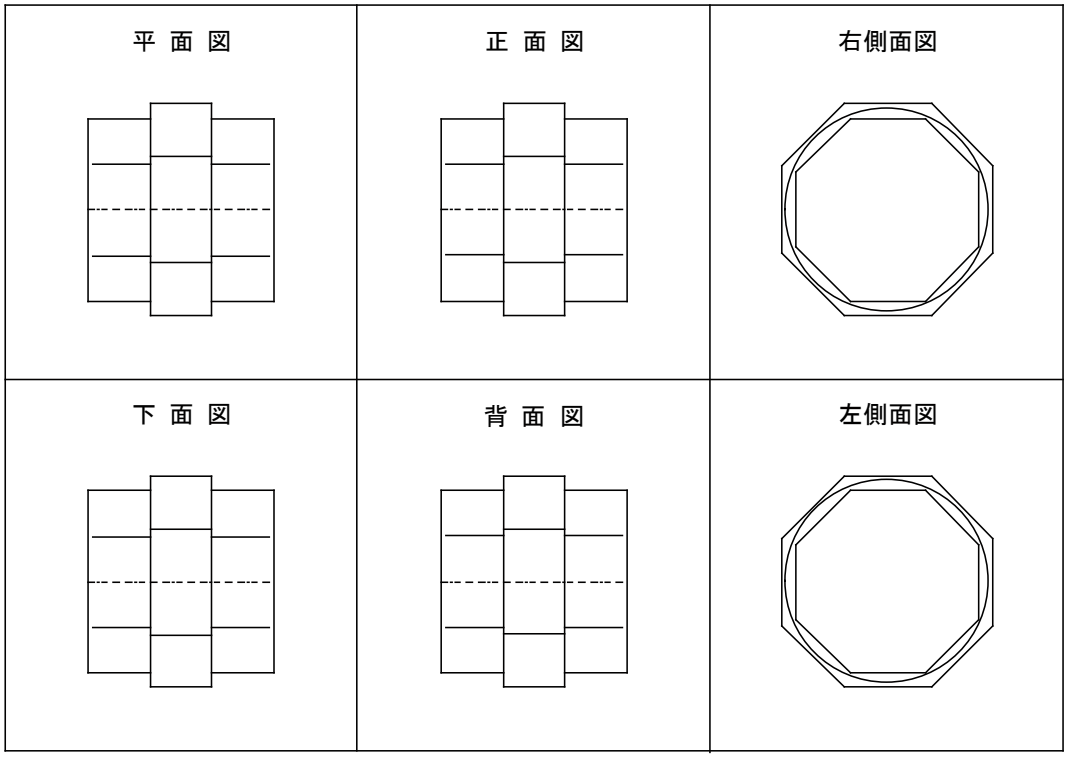

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
80.0　：　80.0

SD-DR150　塩ビ製小口径マス　ストレートドロップ（掃除口150）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

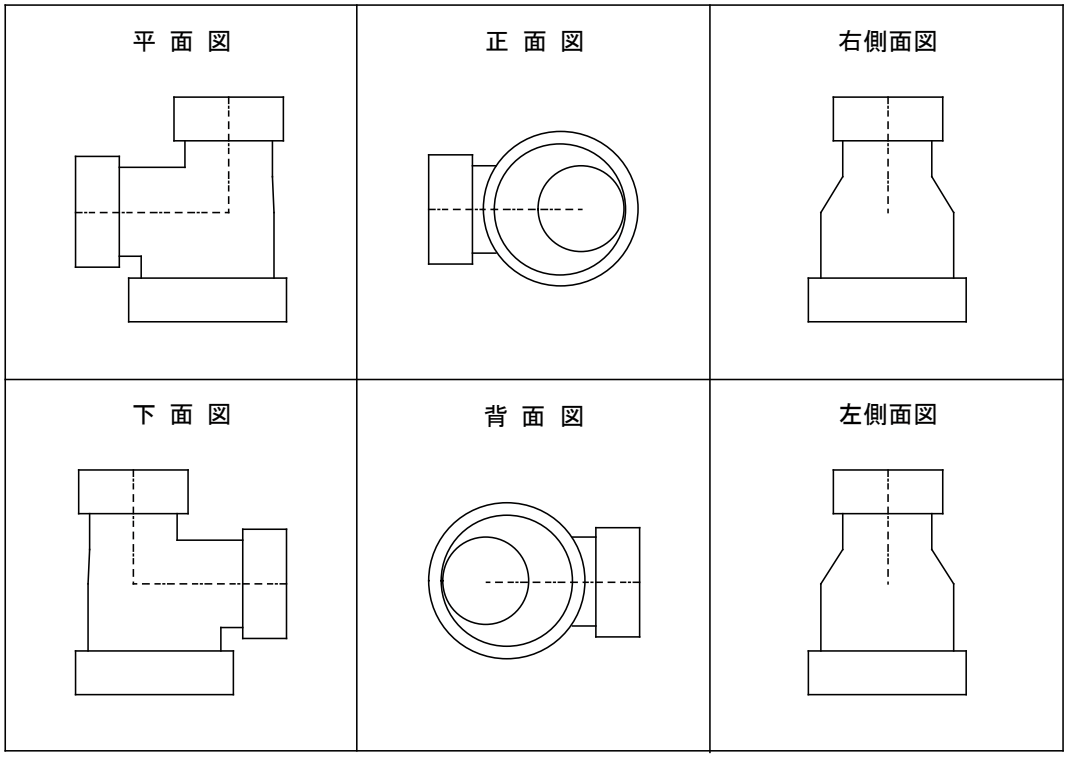

100.0 ： 100.0

SD-DR200　塩ビ製小口径マス　ストレートドロップ（掃除口200）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［MASUI 塩ビ製小口径マス］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

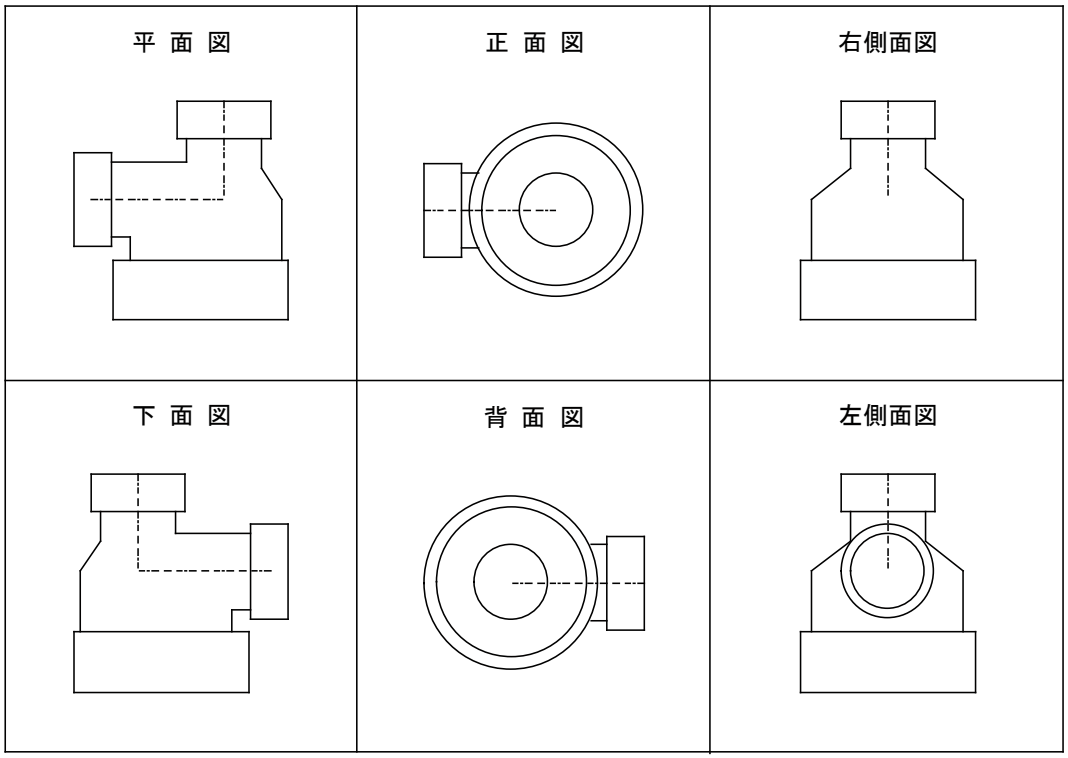

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

SD-DR300　塩ビ製小口径マス　ストレートドロップ（掃除口300）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［MASUI 塩ビ製小口径マス］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

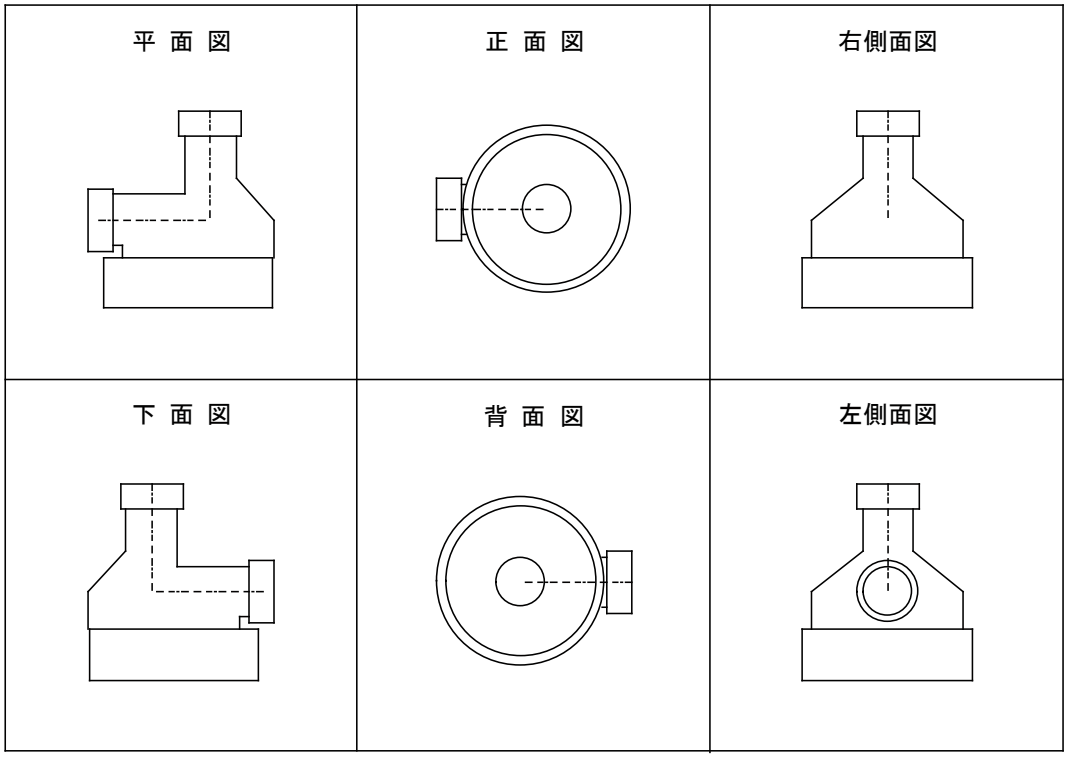

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

DIPA-SP1　A形 ダクタイル鋳鉄異形管短管1号

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「ホーム」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

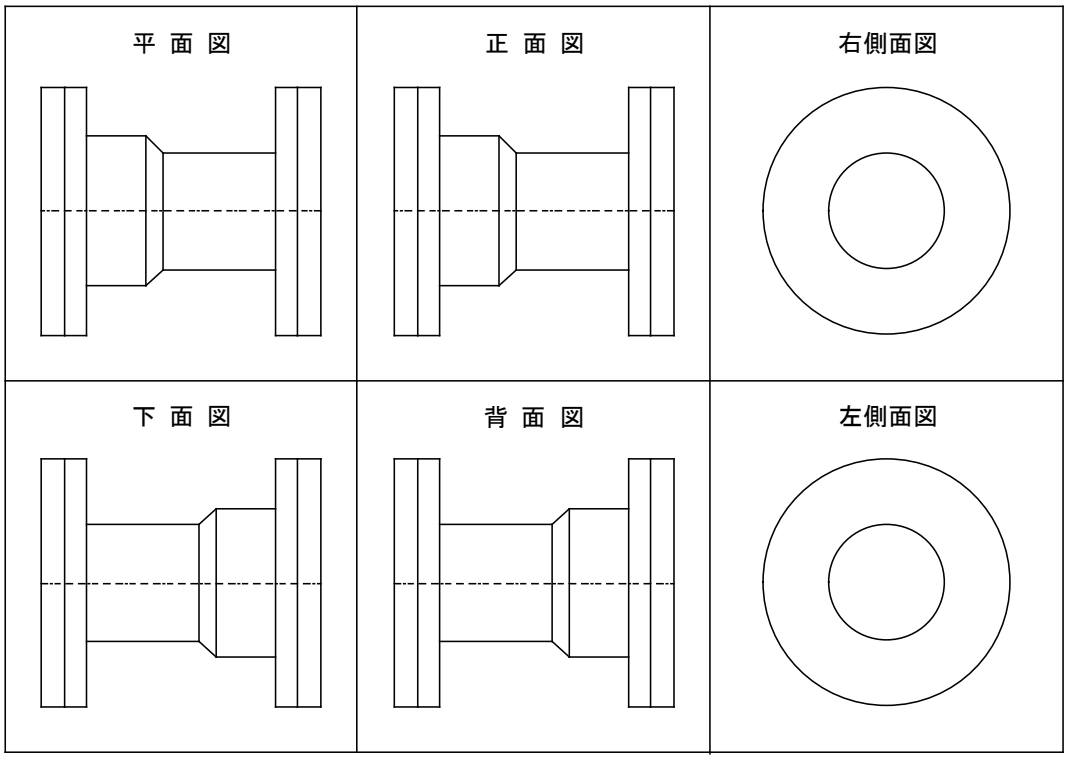

75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0

DIPA-SP2　A形　ダクタイル鋳鉄異形管短管2号

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

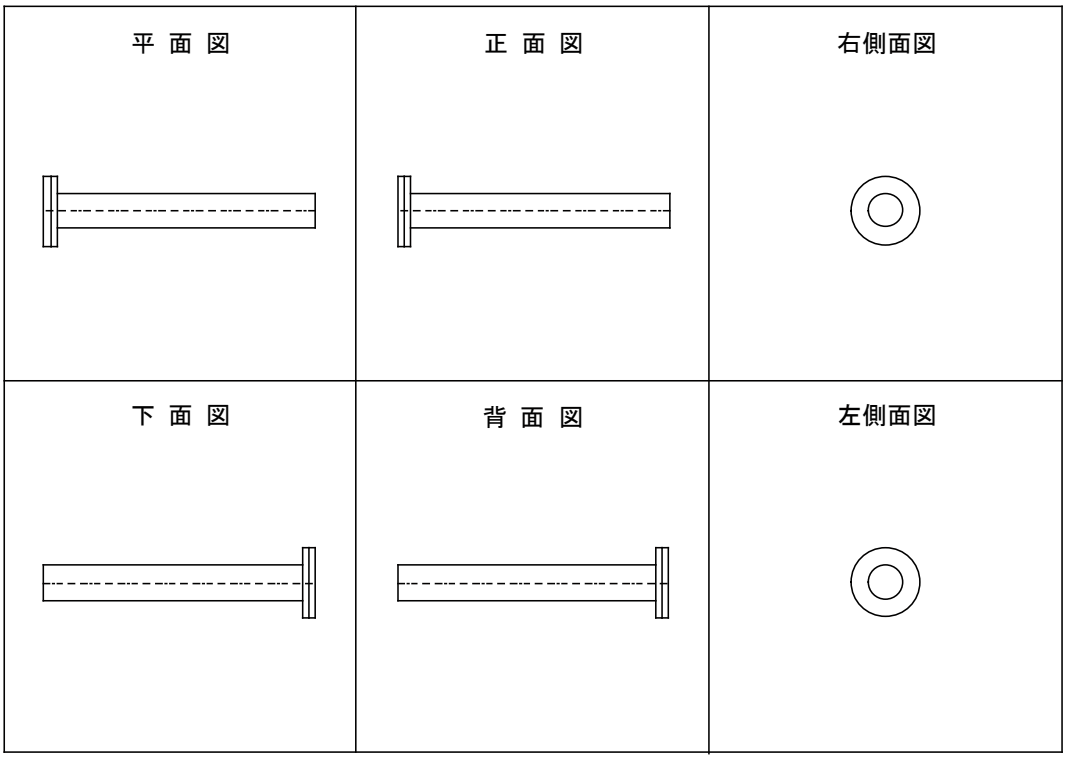

75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0
300.0　：　300.0
350.0　：　350.0

DIPS-SP1　SⅡ形 ダクタイル鋳鉄異形管短管1号

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

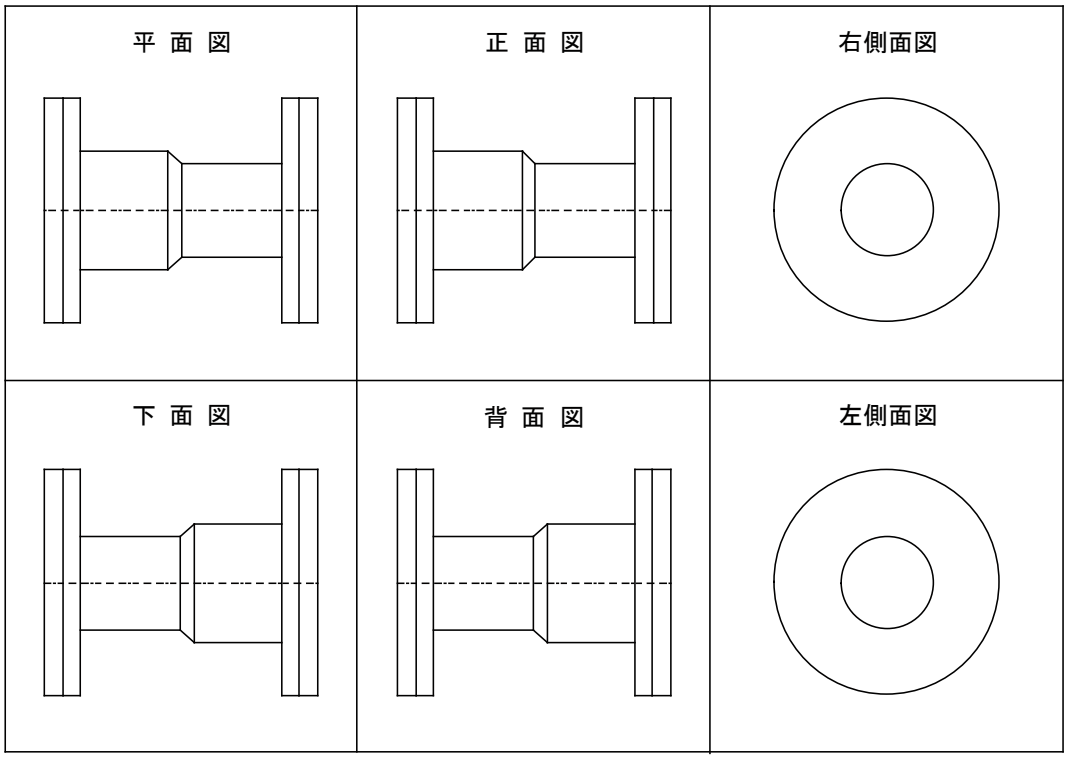

75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0

DIPS-SP2　SⅡ形ダクタイル鋳鉄異形管短管2号

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［07-鋳鉄管継手］－［DIPS SⅡ形ダクタイル鋳鉄管用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

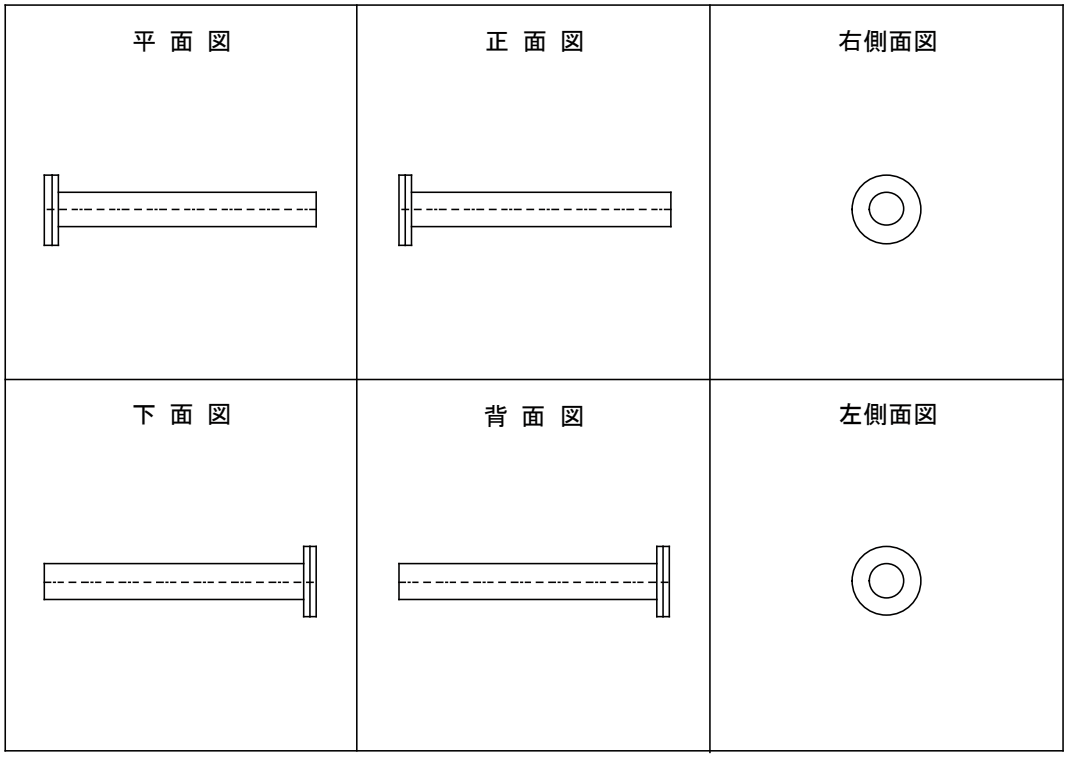

75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0

VJ-S0　ヴィクトリックジョイント S-0型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［003-継手類］－［03-ライニング継手］－［VJ ヴィクトリックジョイント］－［ハウジング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

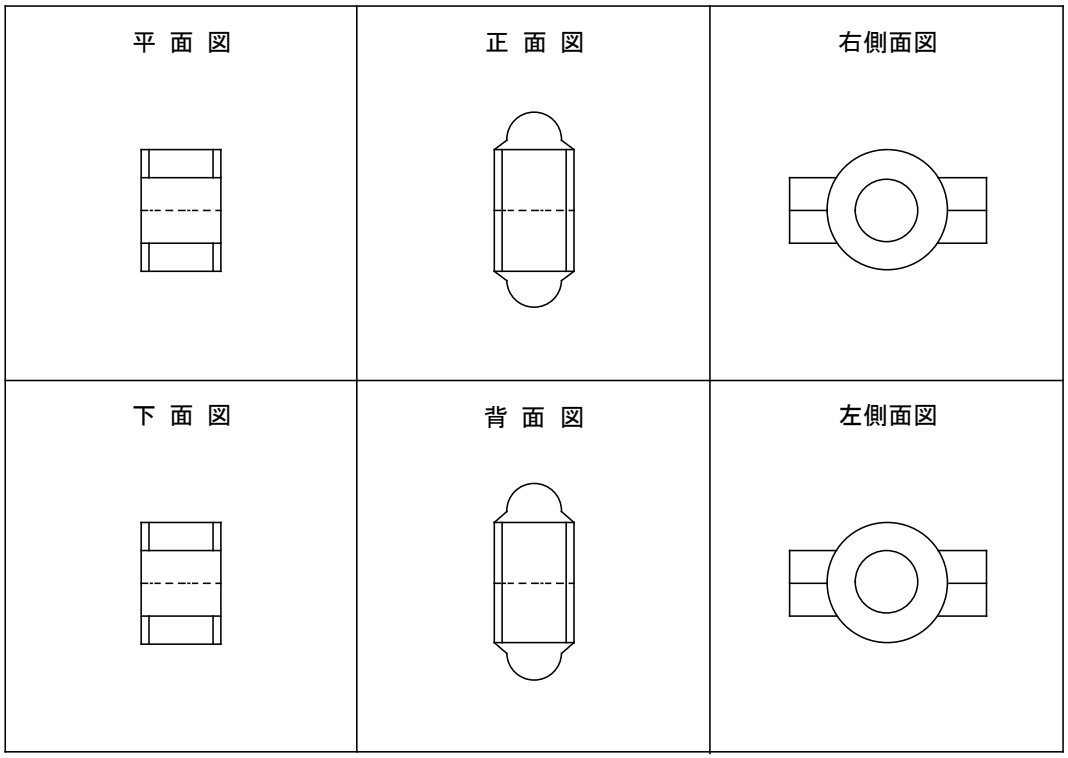

25.0 : 25.0
50.0 : 50.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

VJ-S1　ヴィクトリックジョイント S-1型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VJ ヴィクトリックジョイント］－［ハウジング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

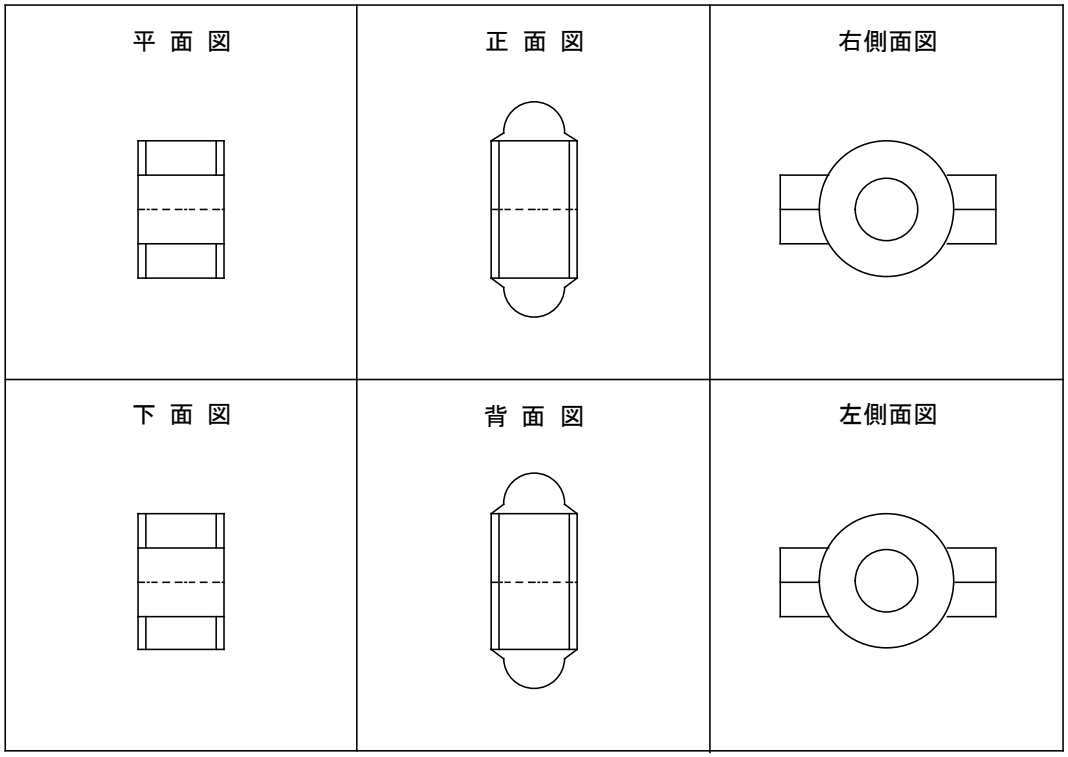

25.0　：　25.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
90.0　：　90.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
175.0　：　175.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0
300.0　：　300.0

VJ-VLG　ヴィクトリックジョイント　ヴィクロック型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VJ ヴィクトリックジョイント］－［ハウジング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

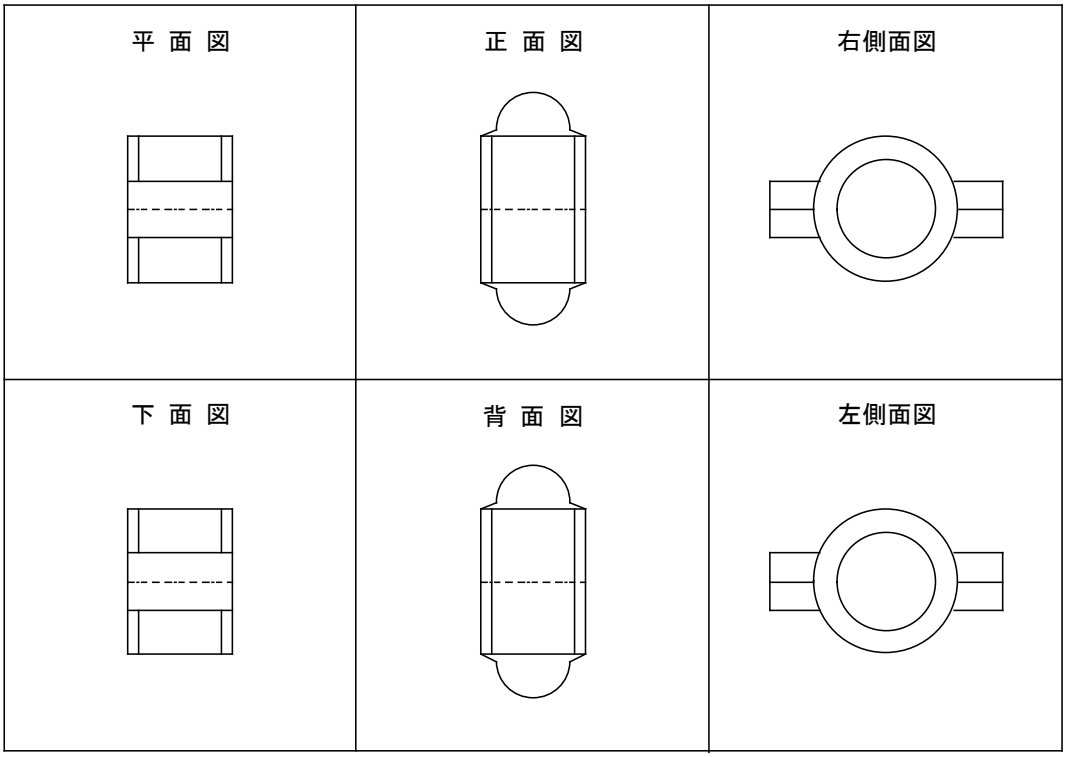

50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

EF-H3P　エルメックスヘッダー(3本片口)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

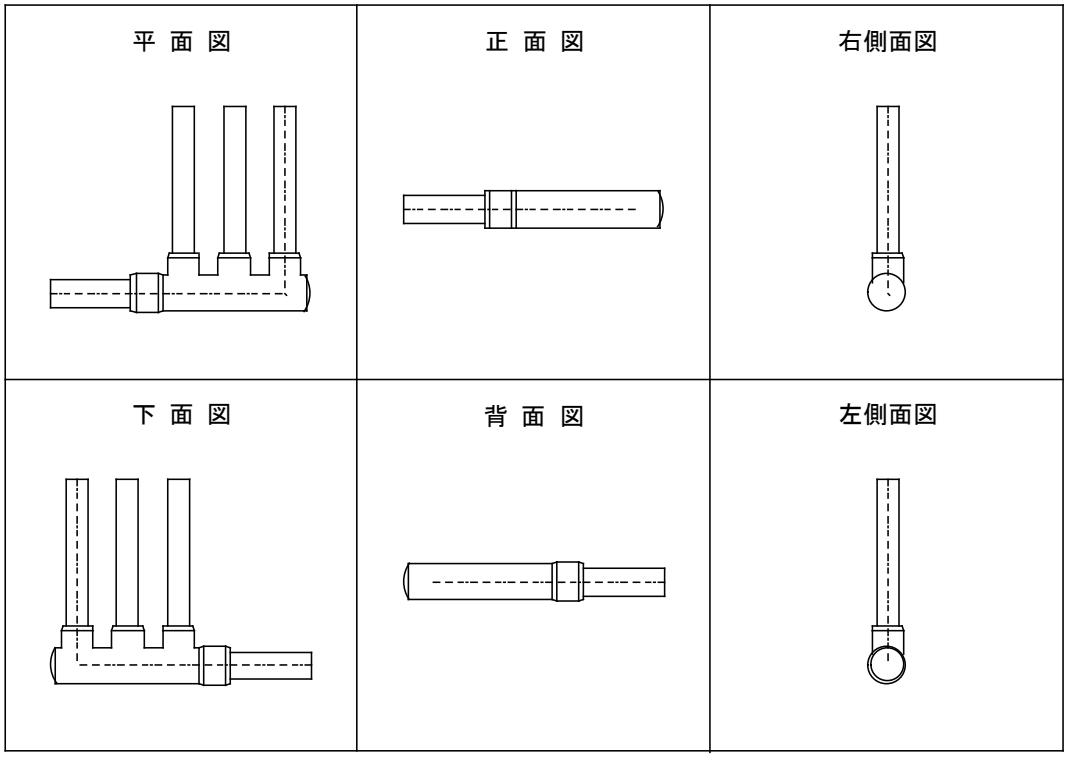

16.0　：　13.0
20.0　：　16.0

EF-H4P　エルメックスヘッダー（4本）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

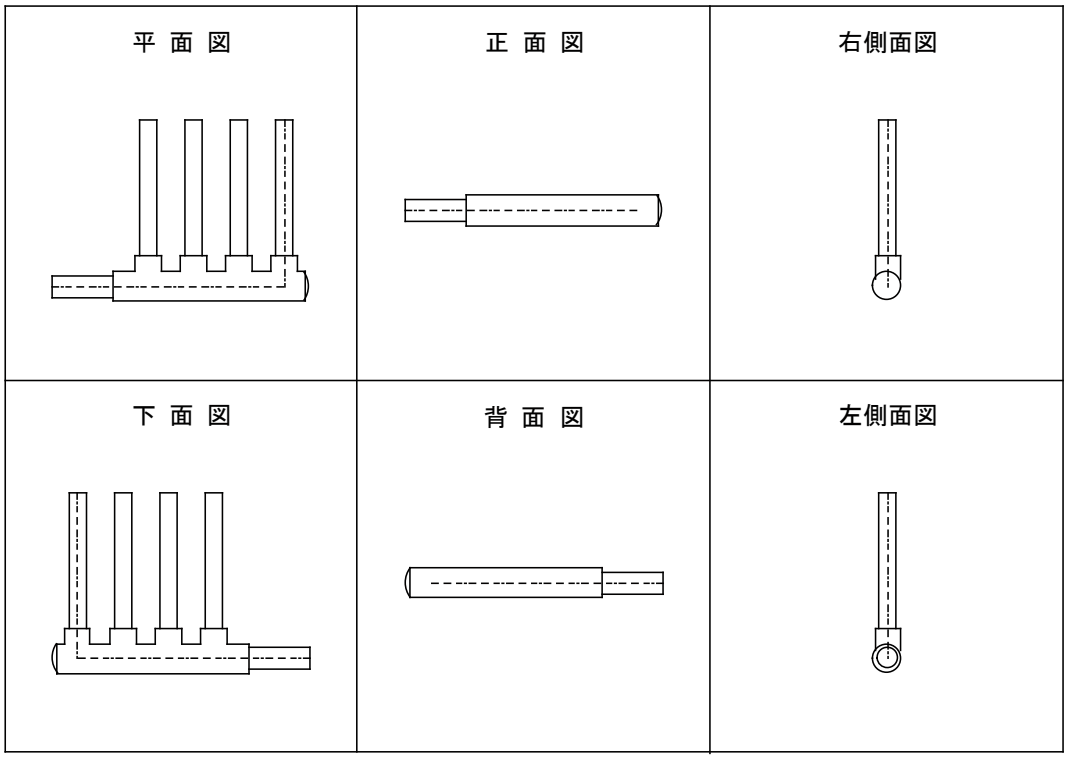

16.0　：　13.0
20.0　：　16.0

EF-H5P　エルメックスヘッダー(5本)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

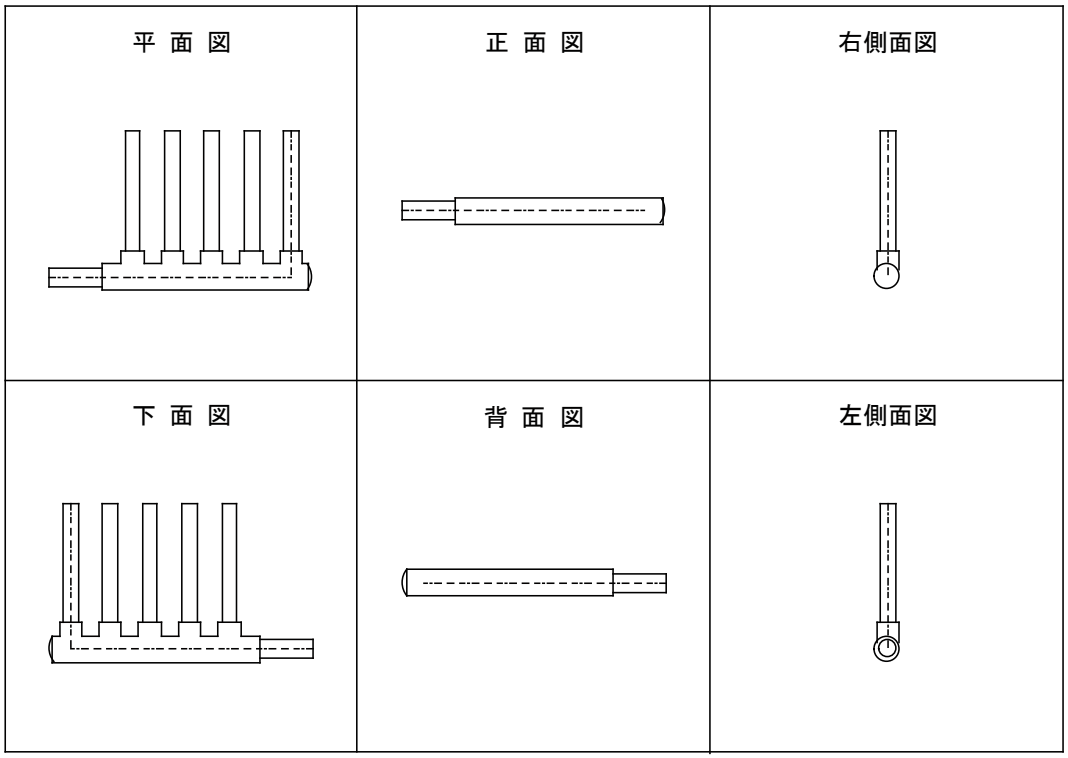

16.0　：　13.0
20.0　：　16.0

EF-H6P　エルメックスヘッダー（6本）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［EF エレクトロフュージョン（エルメックス）継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

16.0　：　13.0
20.0　：　16.0

FS-ES　耐火DV継手　差込ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FS 耐火DV継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

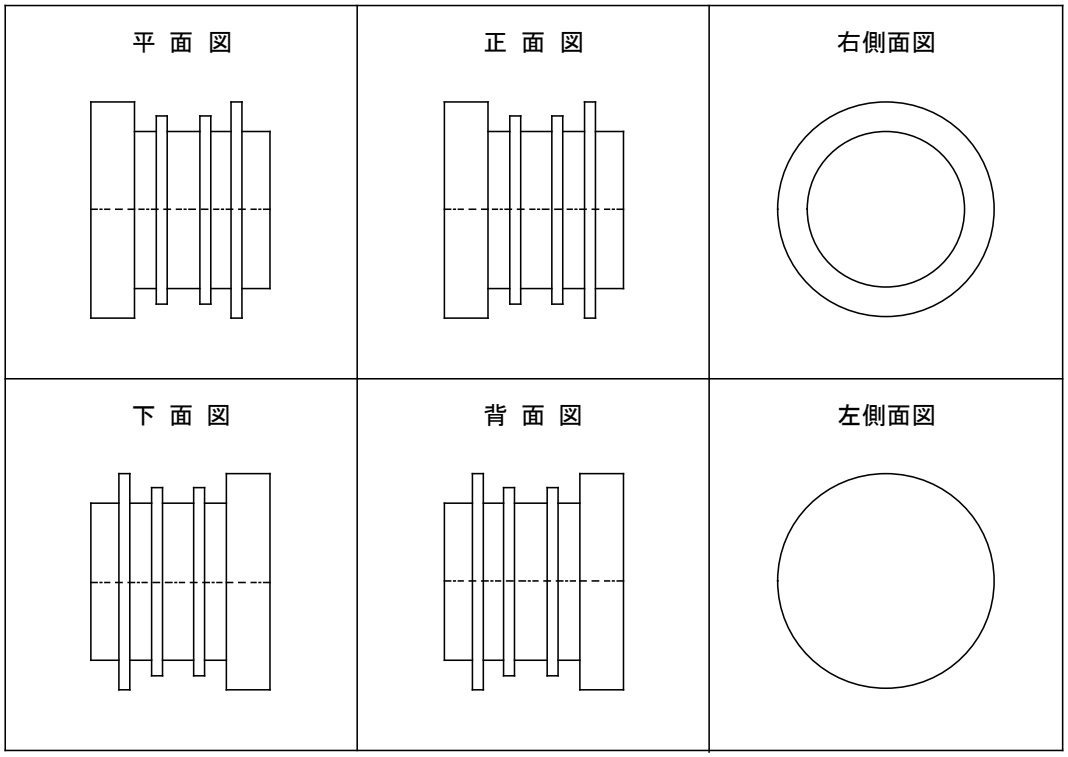

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0

FS-LES　耐火DV継手　やりとりソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FS 耐火DV継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

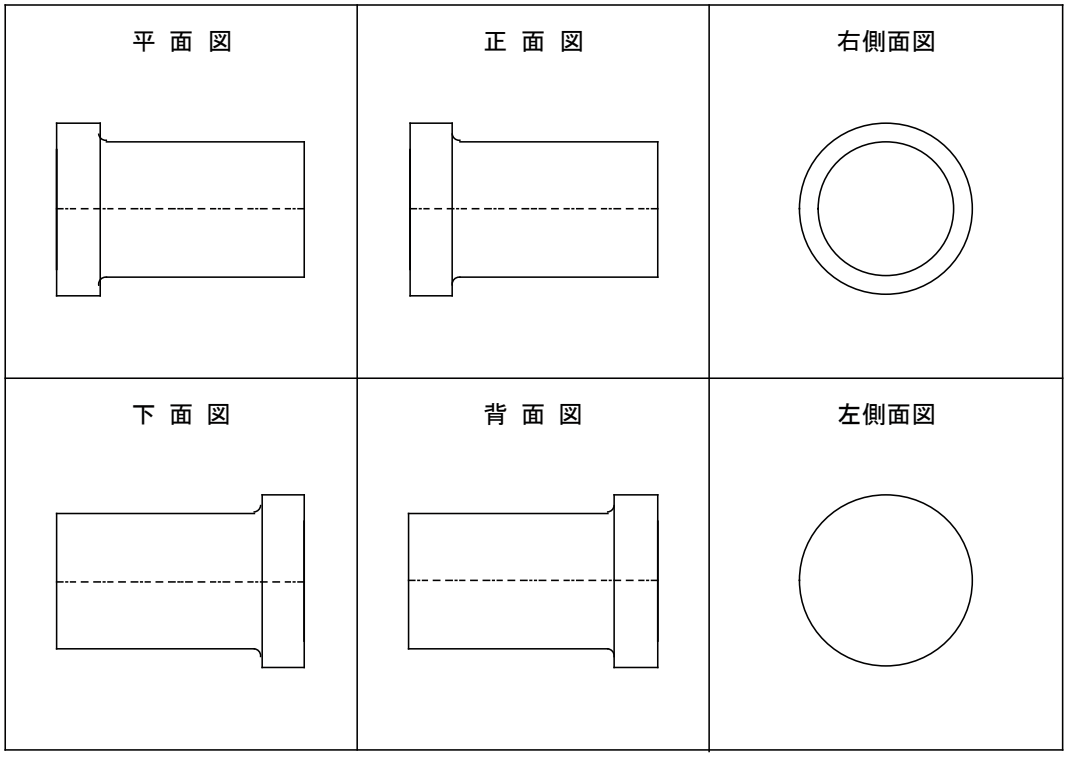

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0

FS-VS　耐火DV継手　排水用バルブソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［FS 耐火DV継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

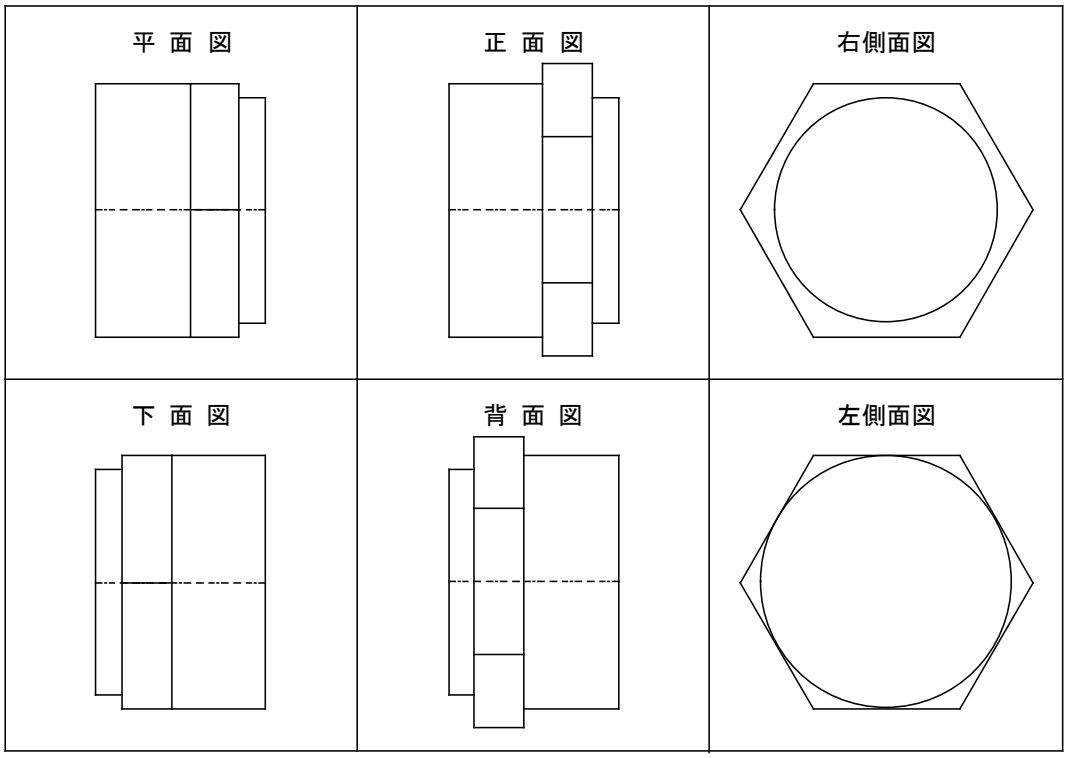

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0

HI-MVS　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　メタル入リバルブ用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

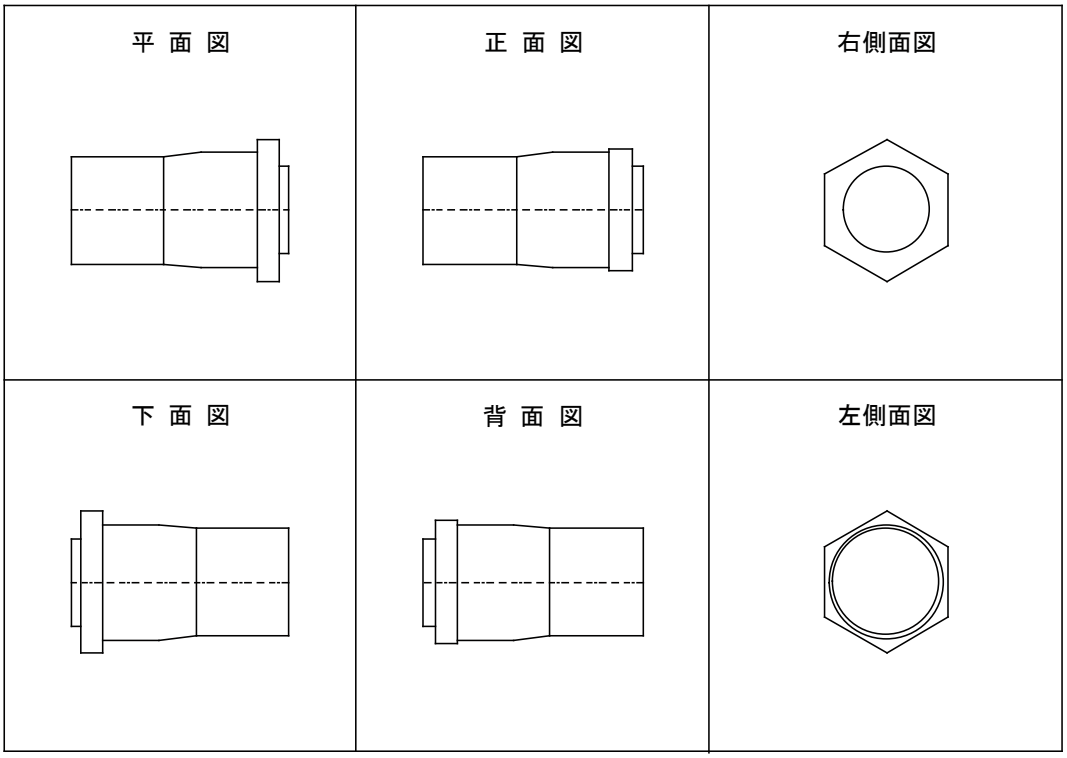

13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0

HI-US　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　ユニオンソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

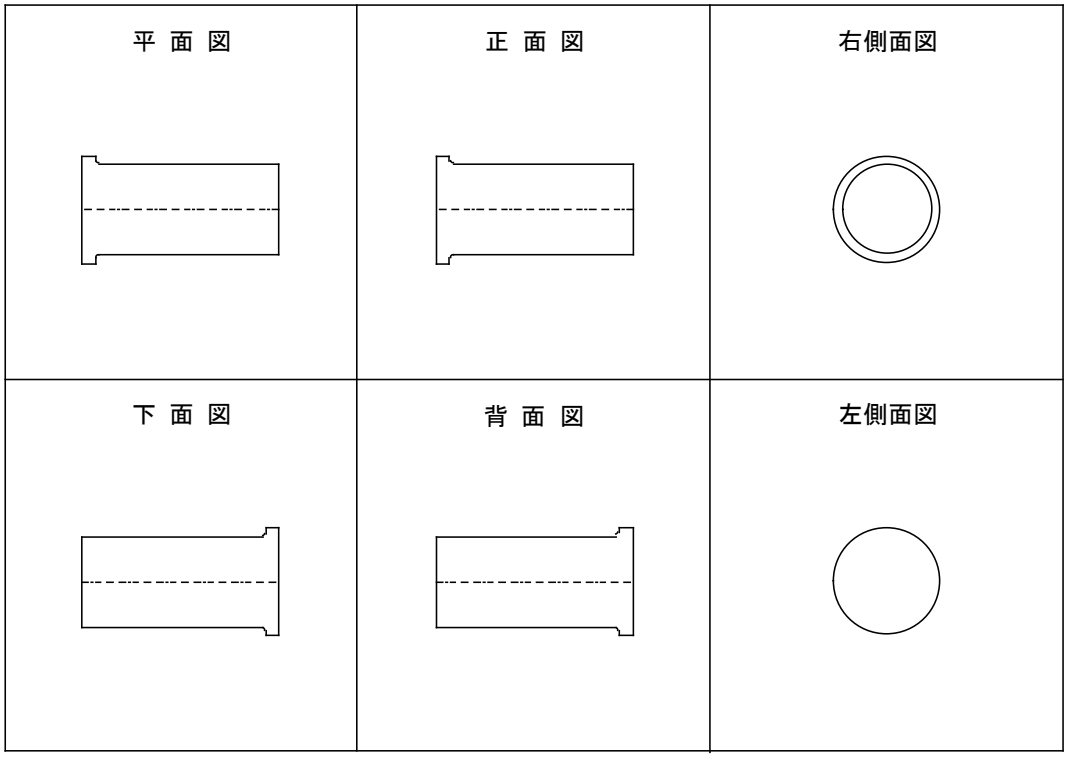

13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

HI-VCS　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　VCSソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

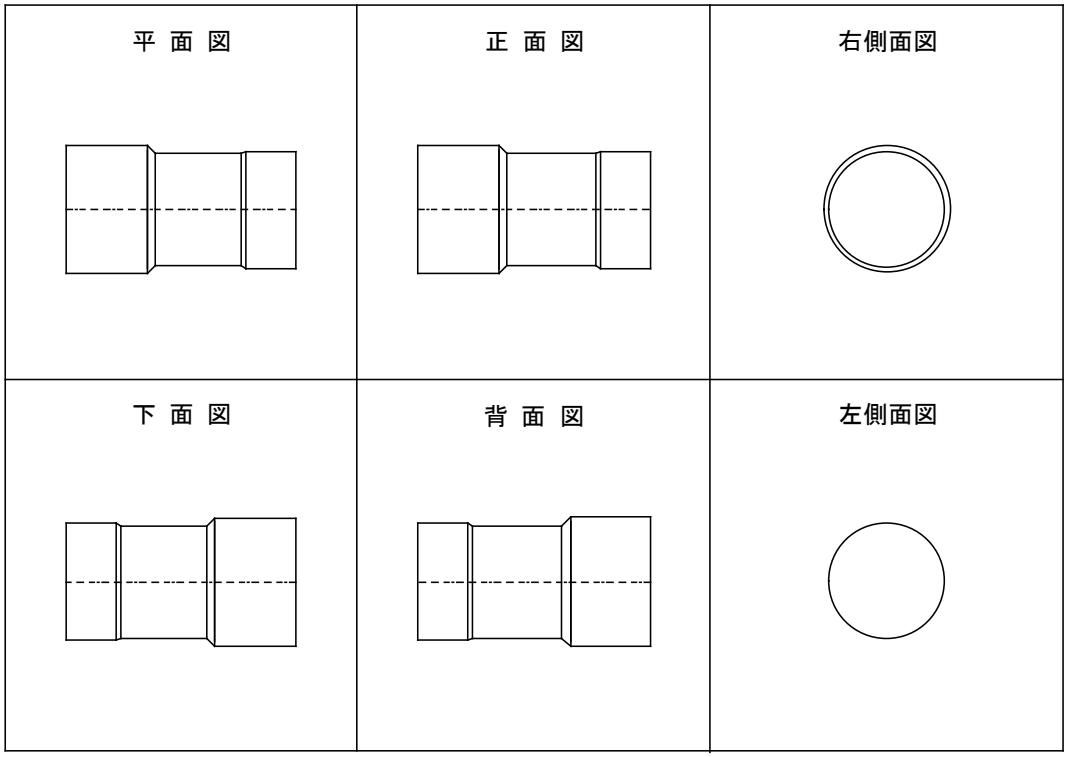

75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

HI-VS　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　バルブ用ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

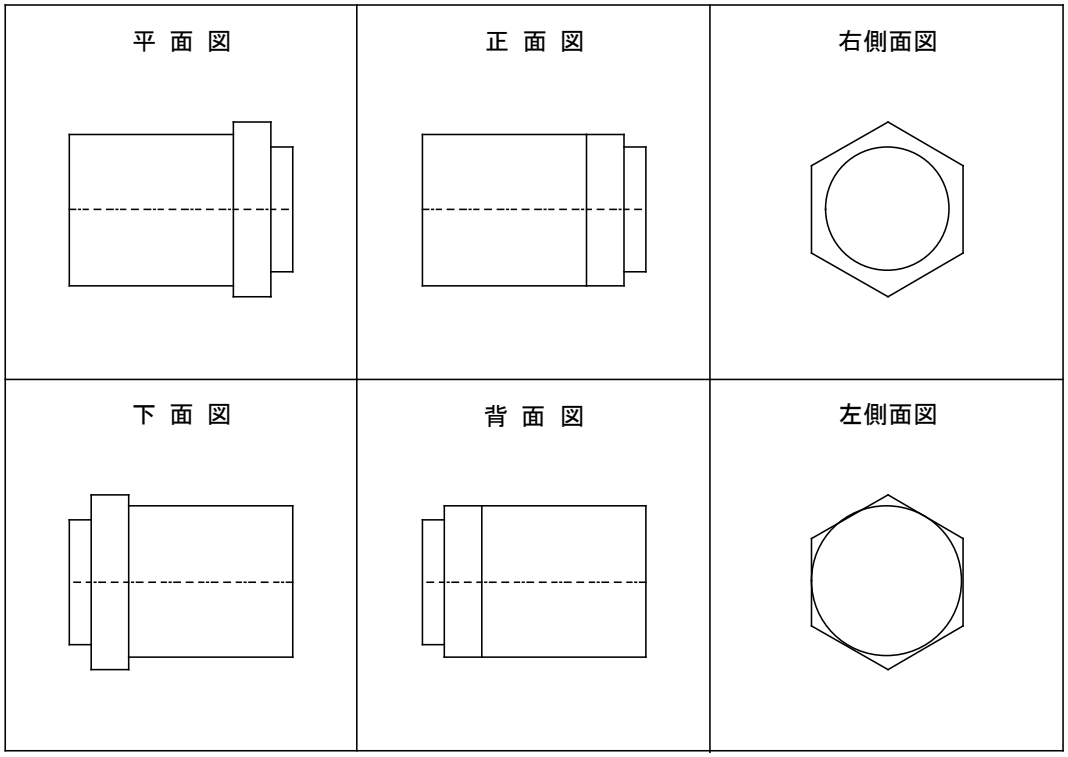

13.0　：　13.0
16.0　：　16.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0

HT-LEST-P　高温排水用HTDV継手　ヤリトリ機能付90°　Y　差口型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HTDV 高温排水用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

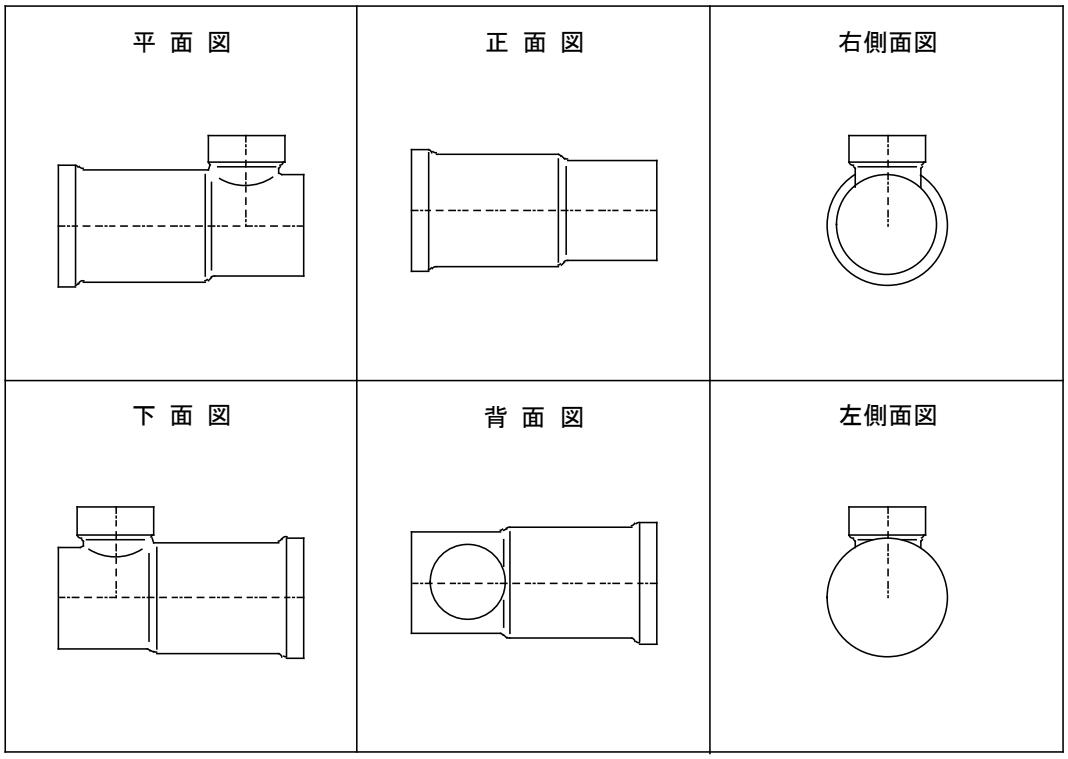

75.0　：　75.0　：　50.0

HT-LEST-S　高温排水用HTDV継手　ヤリトリ機能付90°　Y　受口型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HTDV 高温排水用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

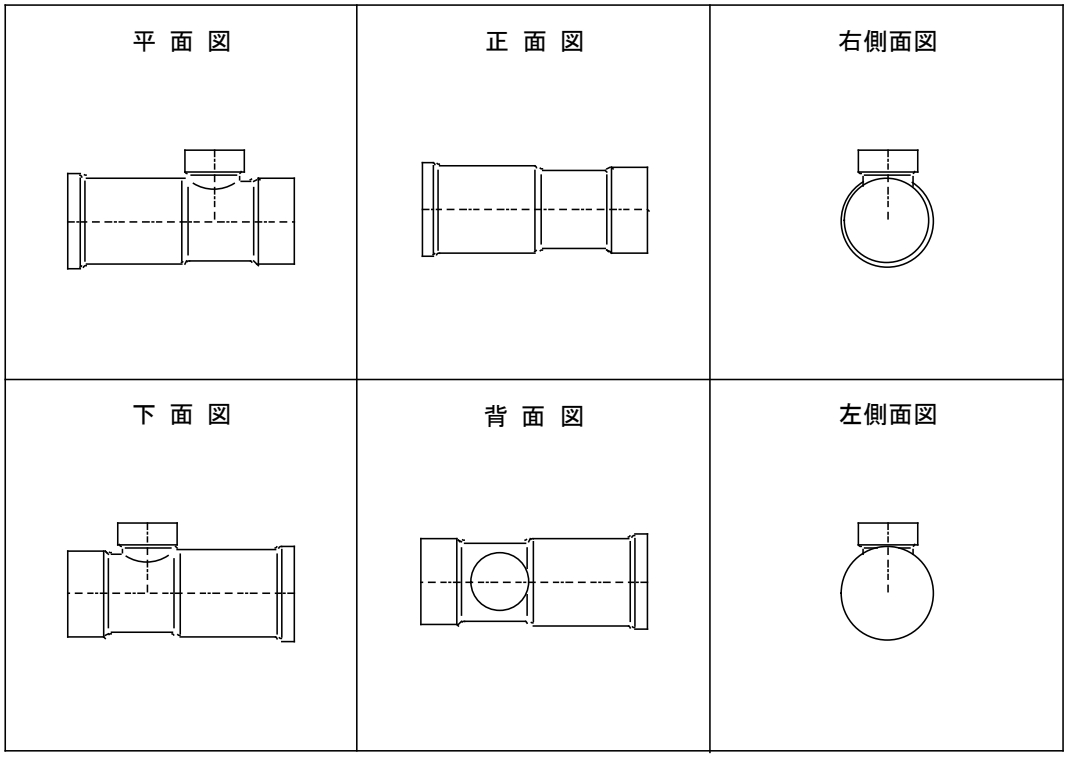

75.0　：　75.0　：　50.0

HTES-C　高温排水用HTDV継手　伸縮ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HTDV 高温排水用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0

DV-ES　排水用硬質塩化ビニル管継手　差し込みソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

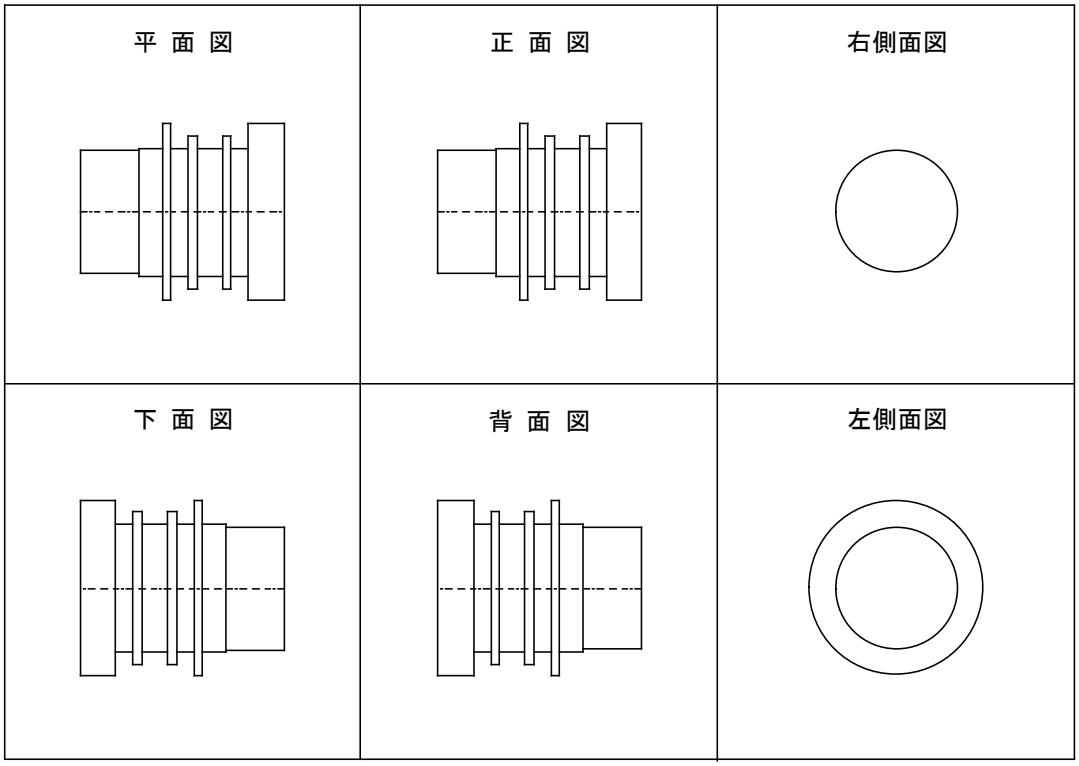

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0

DV-LES　旧)排水用硬質塩化ビニル管継手　やりとり(補修)ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

PCPQK-N　埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手　ニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［PCPQK 埋設配管用ねじ込み式管端防食管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

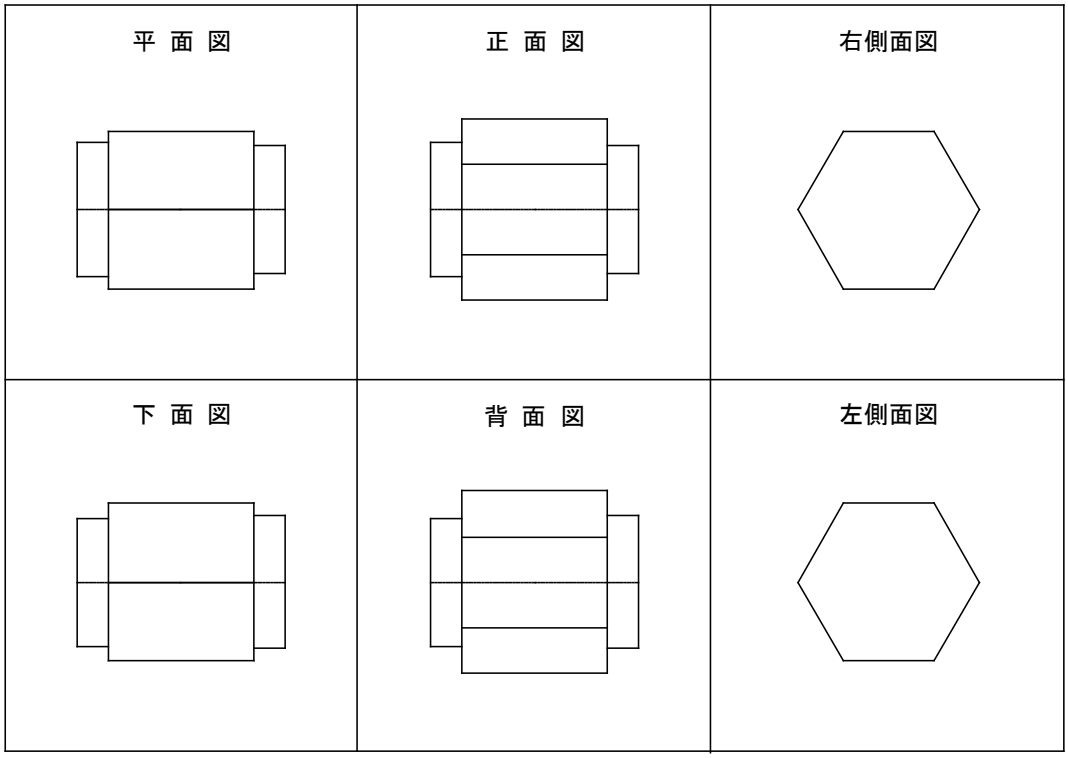

15.0：15.0
20.0：20.0
25.0：25.0
32.0：32.0
40.0：40.0
50.0：50.0
65.0：65.0
80.0：80.0
100.0：100.0

PEP-F10k　水道配水用ポリエチレン管継手 EFフランジ短管10k

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

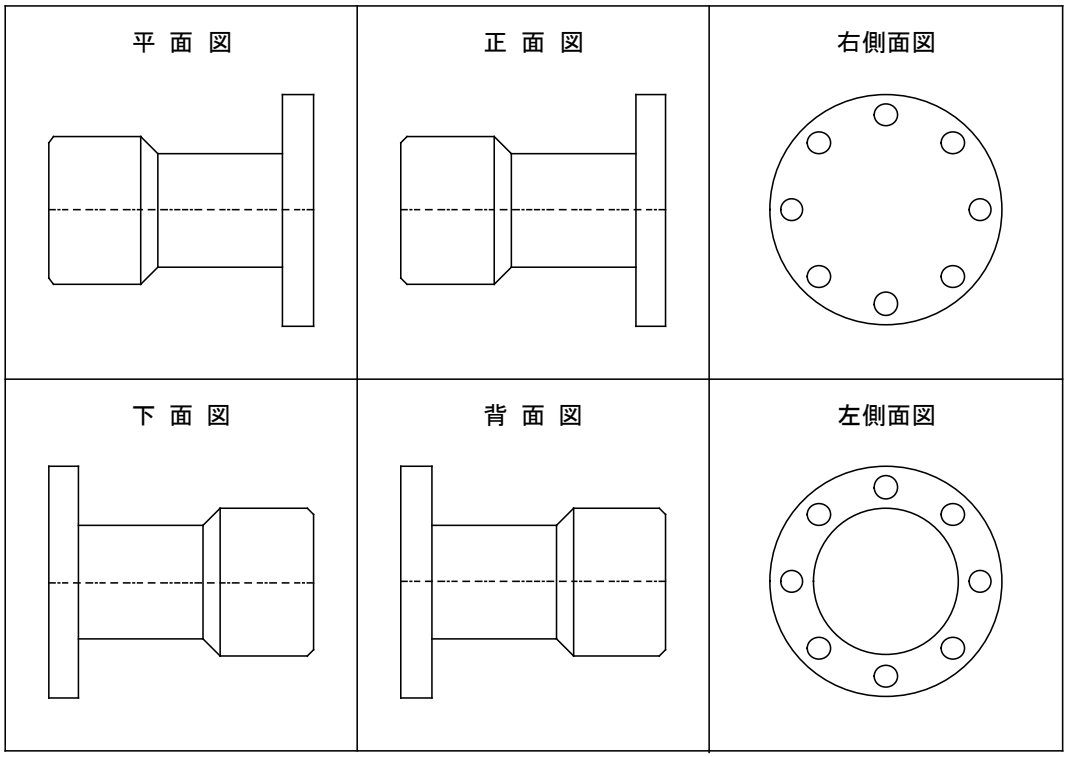

75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
150.0　：　150.0

PEP-F7.5k　水道配水用ポリエチレン管継手 EFフランジ短管7.5k

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

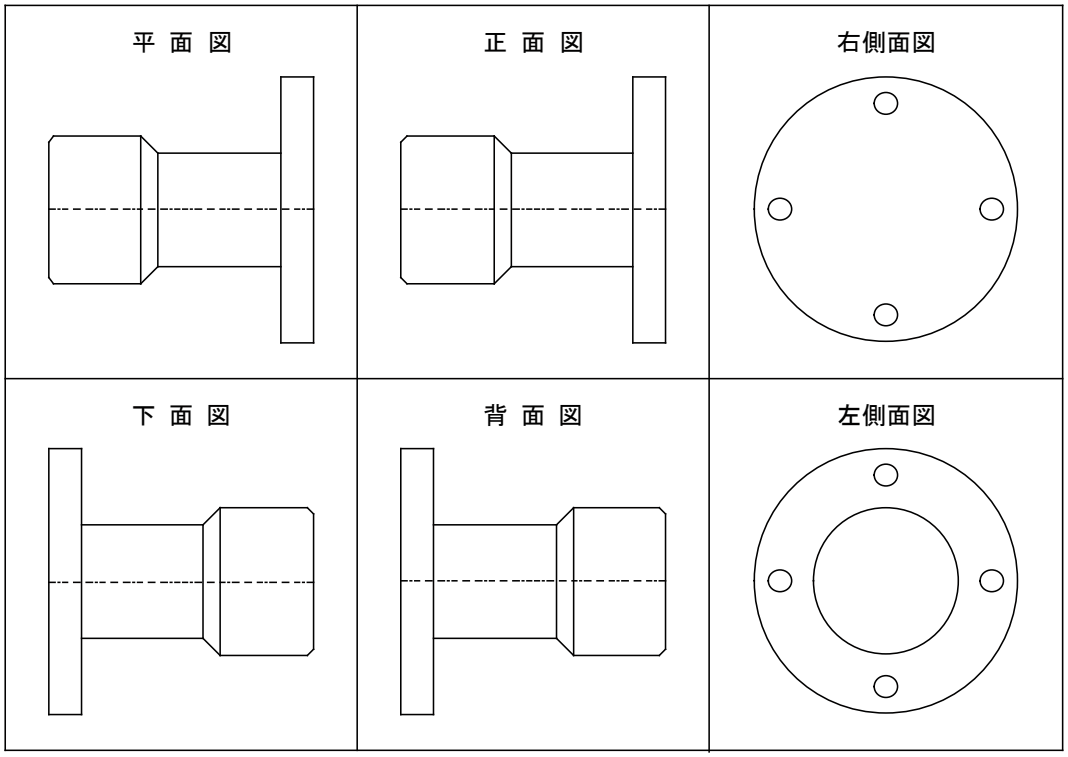

75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
150.0　：　150.0

PEP-JKR　水道配水用ポリエチレン管継手　ダクタイル鋳鉄管用異種管継手K形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

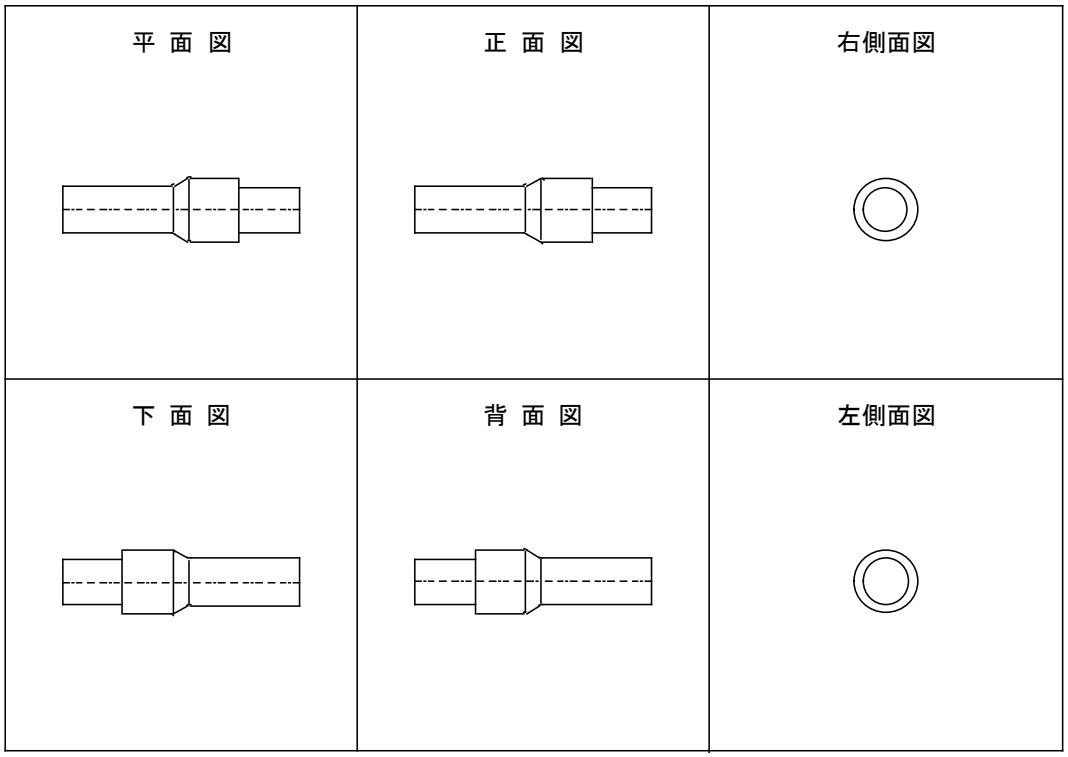

75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0

PEP-JSR　水道配水用ポリエチレン管継手　ダクタイル鋳鉄管用異種管継手　SⅡ形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

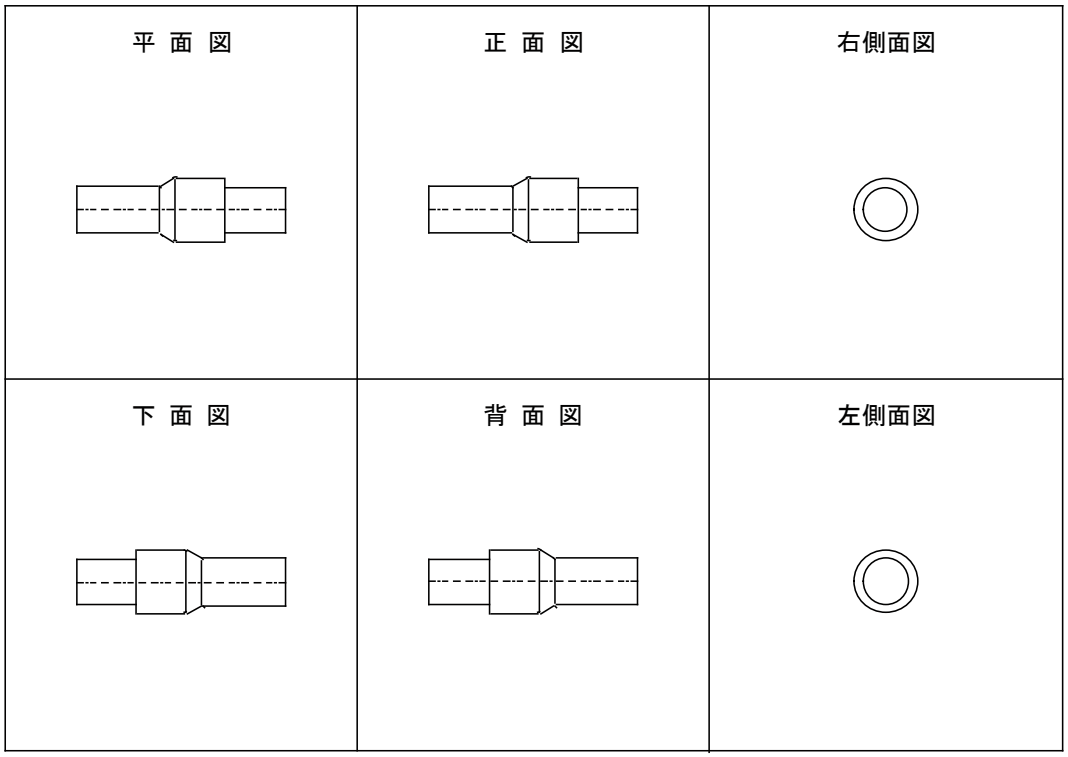

75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0
150.0 ： 150.0
200.0 ： 200.0

PEP-JTR　水道配水用ポリエチレン管継手　ダクタイル鋳鉄管用異種管継手　T形

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

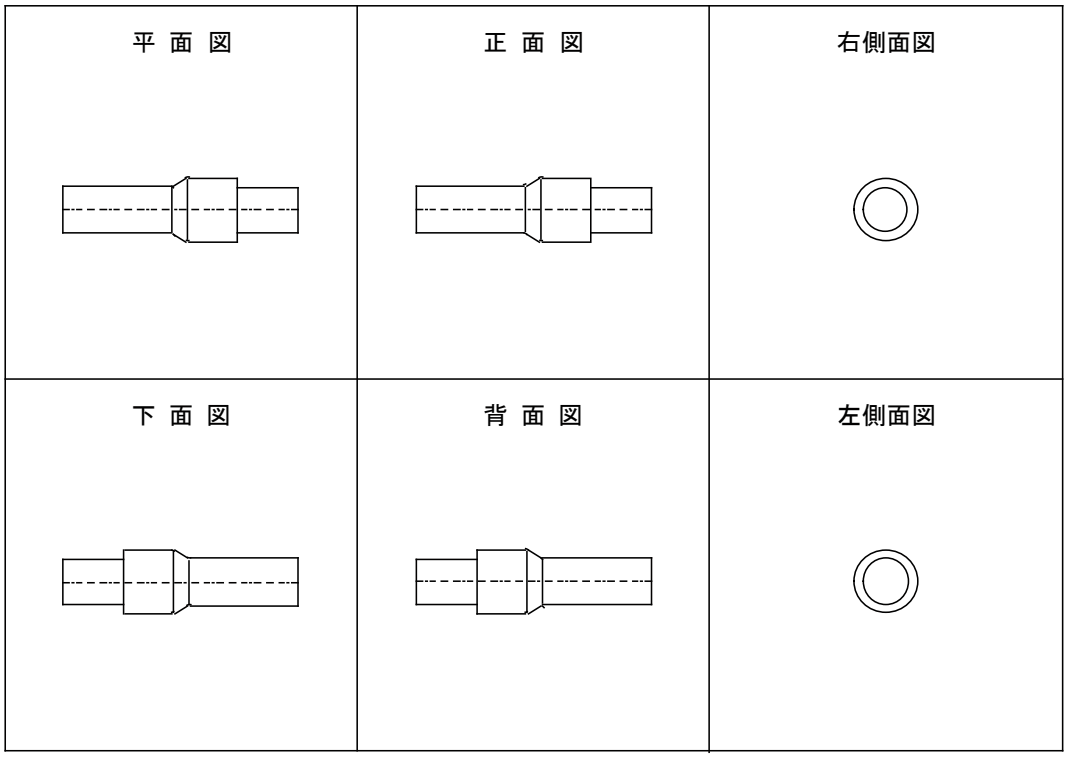

75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0
150.0 ： 150.0
200.0 ： 200.0

PEP-KP　水道配水用ポリエチレン管継手 EF片受直管用受口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

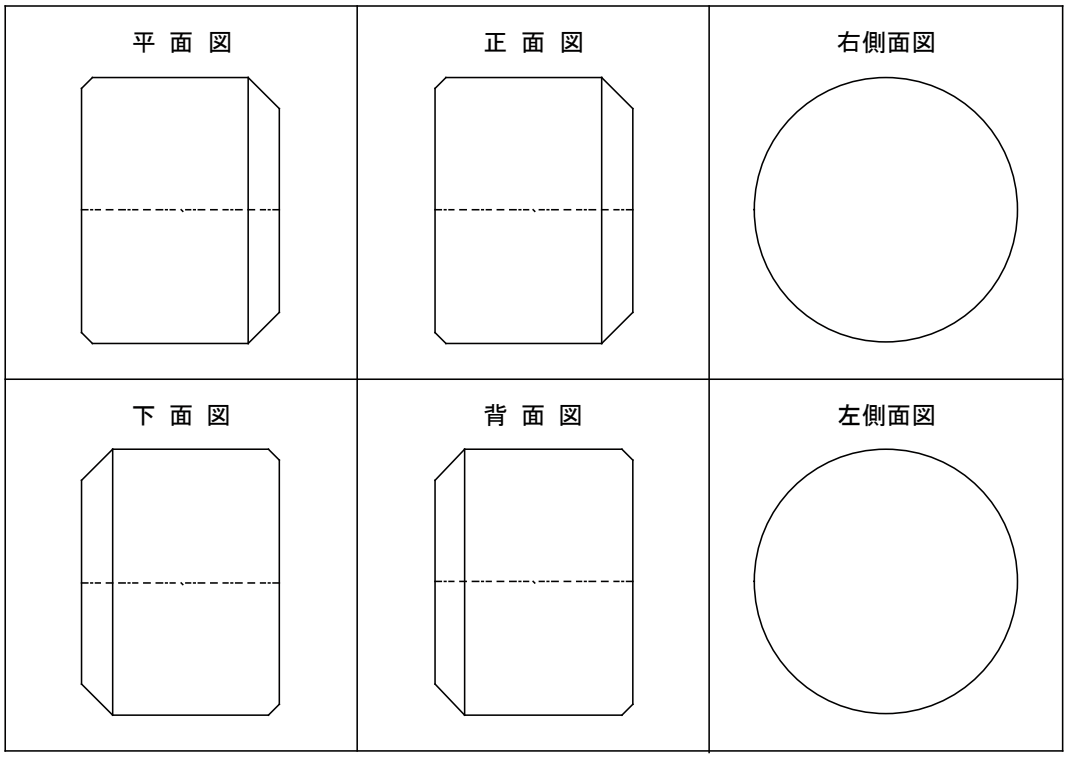

75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
150.0　：　150.0

PEP-PESF　水道配水用ポリエチレン管継手 PE差口付フランジ短管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

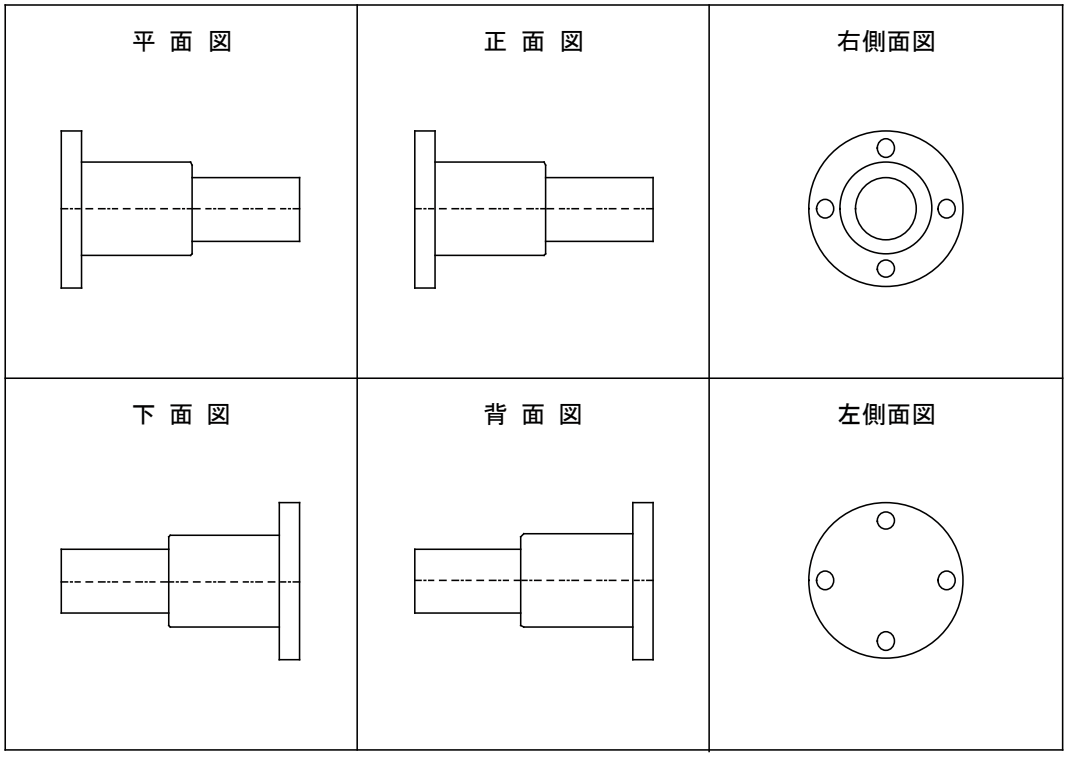

50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0

PEP-PVCJ　水道配水用ポリエチレン管継手 PVC管用異種管継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

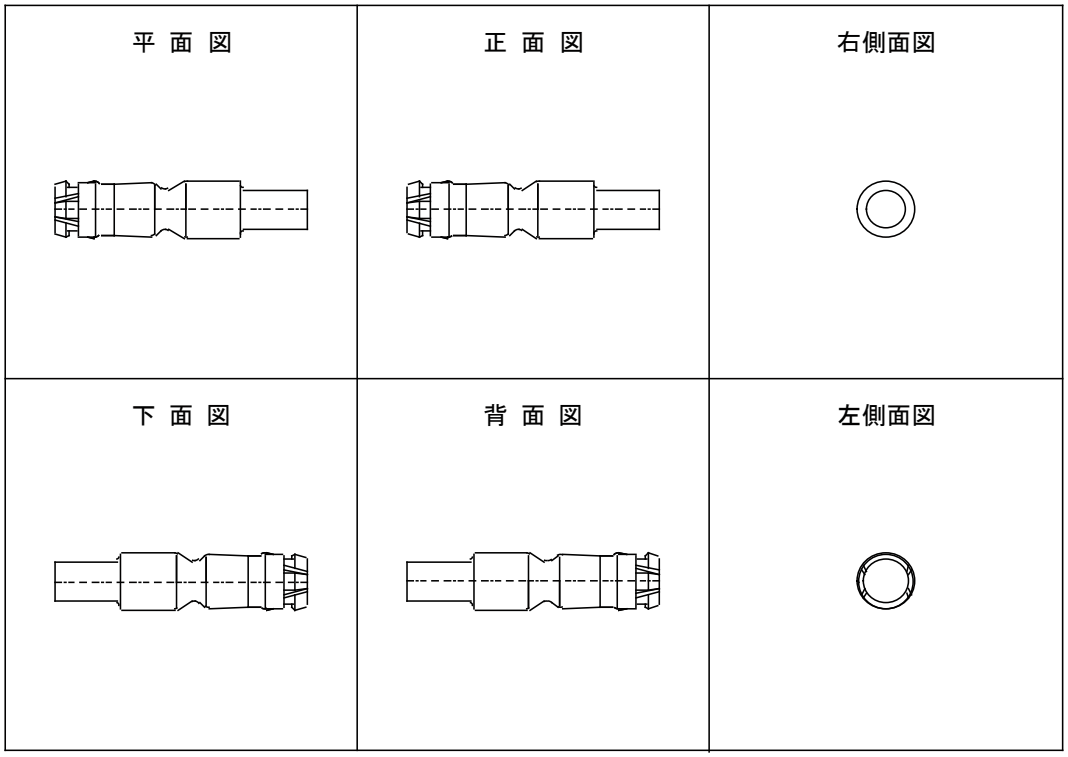

50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0

PEP-SF10k　水道配水用ポリエチレン管継手　フランジ短管10k

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

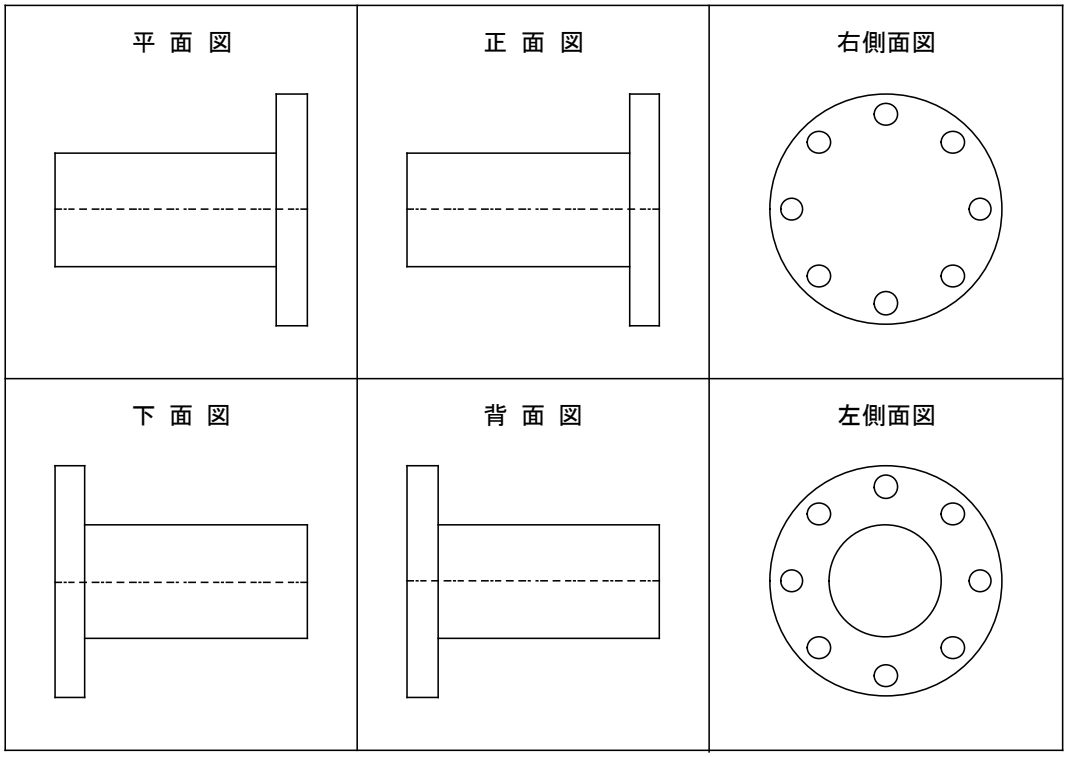

50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0

PEP-SF7.5k　水道配水用ポリエチレン管継手 フランジ短管7.5k

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道配水用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

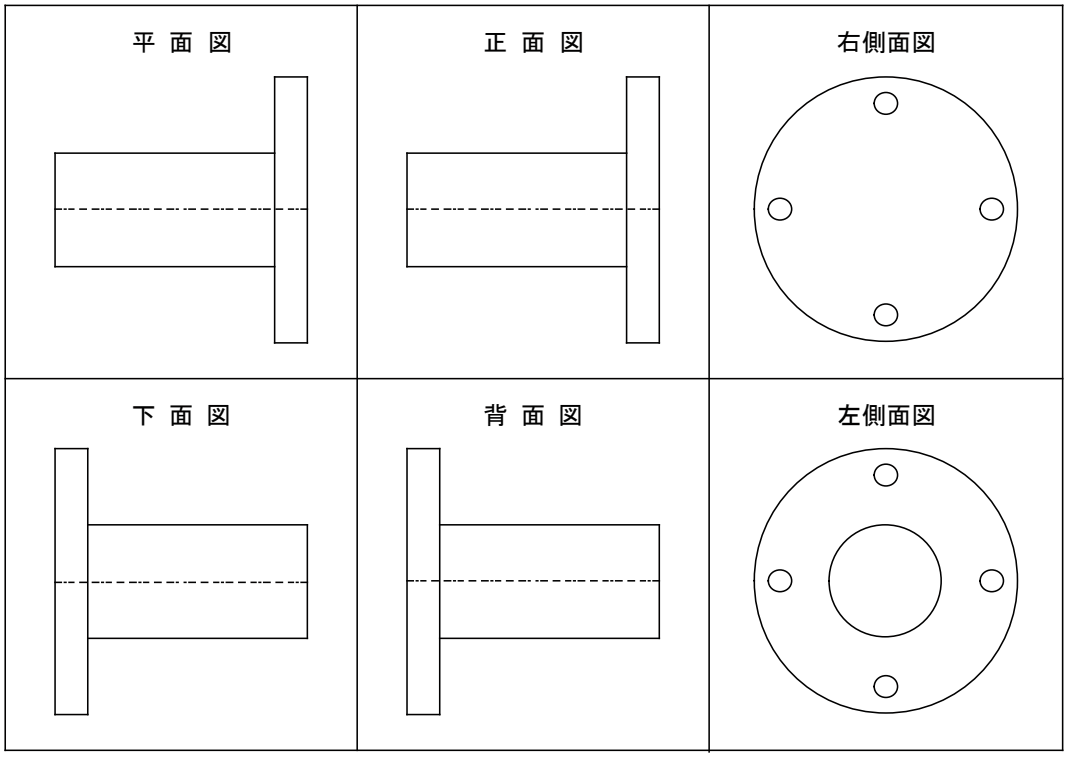

50.0 ： 50.0
75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0
150.0 ： 150.0
200.0 ： 200.0

PL-KAF　プッシュロックⅡ　メスアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［プッシュロックⅡ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

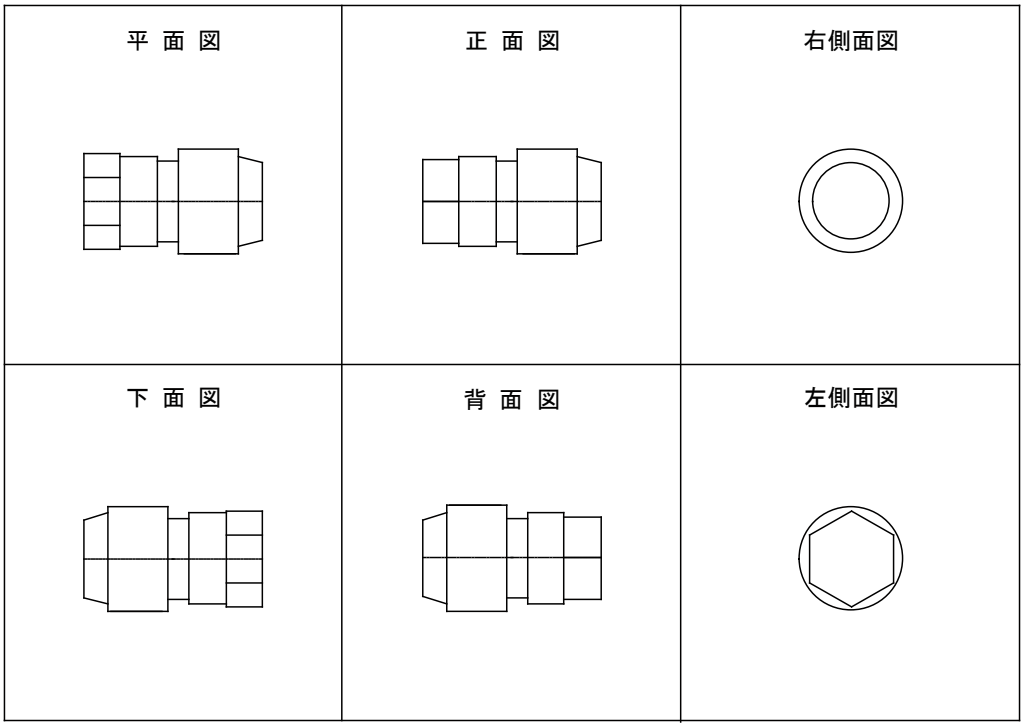

15.0 : 10.0
15.0 : 13.0

PL-KAM　プッシュロックⅡ　オスアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［プッシュロックⅡ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

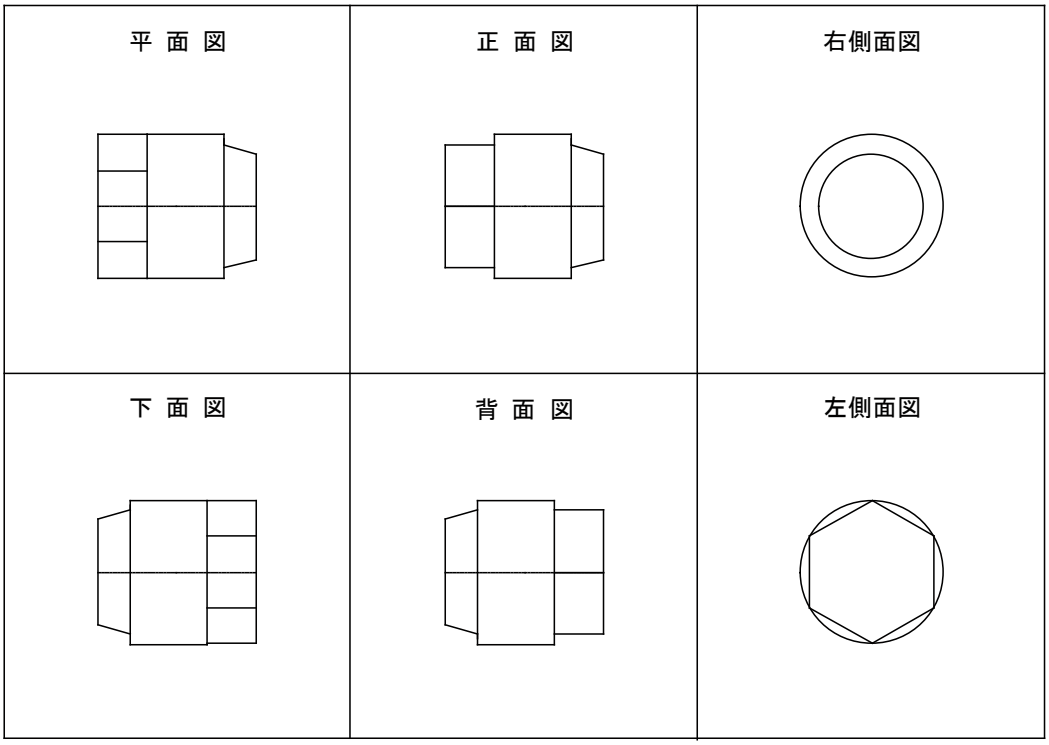

15.0 : 10.0
15.0 : 13.0

PL-KAU　プッシュロックⅡ　ユニオンアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［プッシュロックⅡ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0 : 10.0
15.0 : 13.0

PM-NAF-J プッシュマスター メスアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［アダプター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

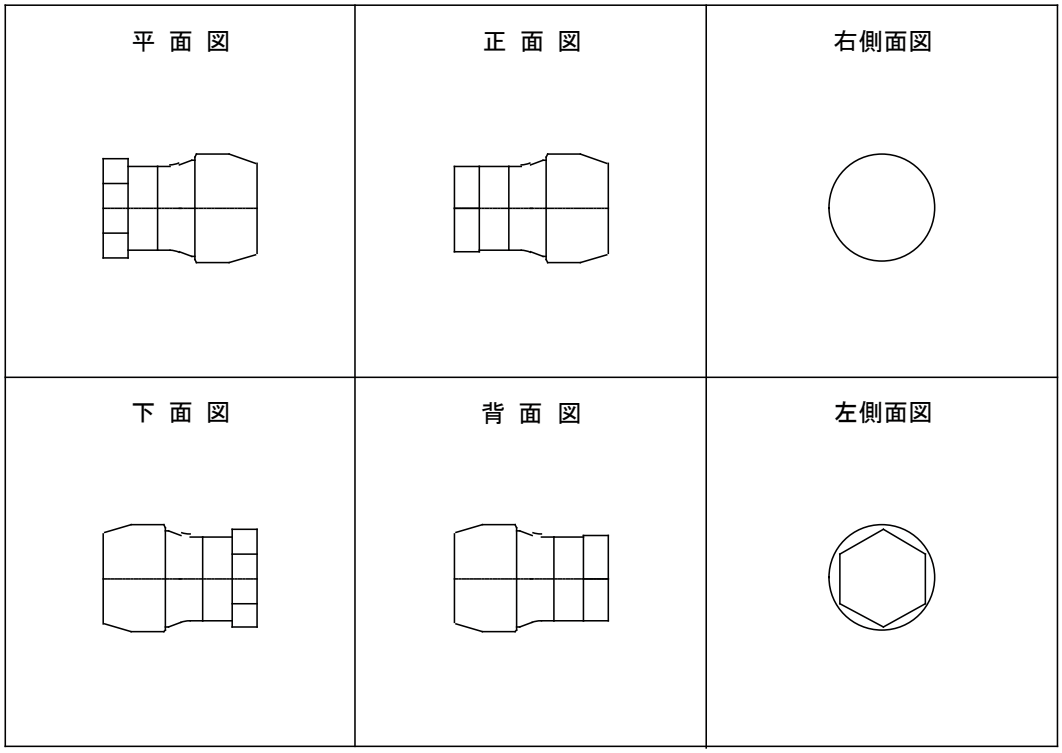

15.0: 10.0
15.0: 13.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

PM-NAFJ5　プッシュマスター　床立上げ用アダプター45°

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［アダプター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0 : 10.0
15.0 : 13.0
20.0 : 16.0
20.0 : 20.0

PM-NAFJ6　プッシュマスター　床立上げ用アダプターストレート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［アダプター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

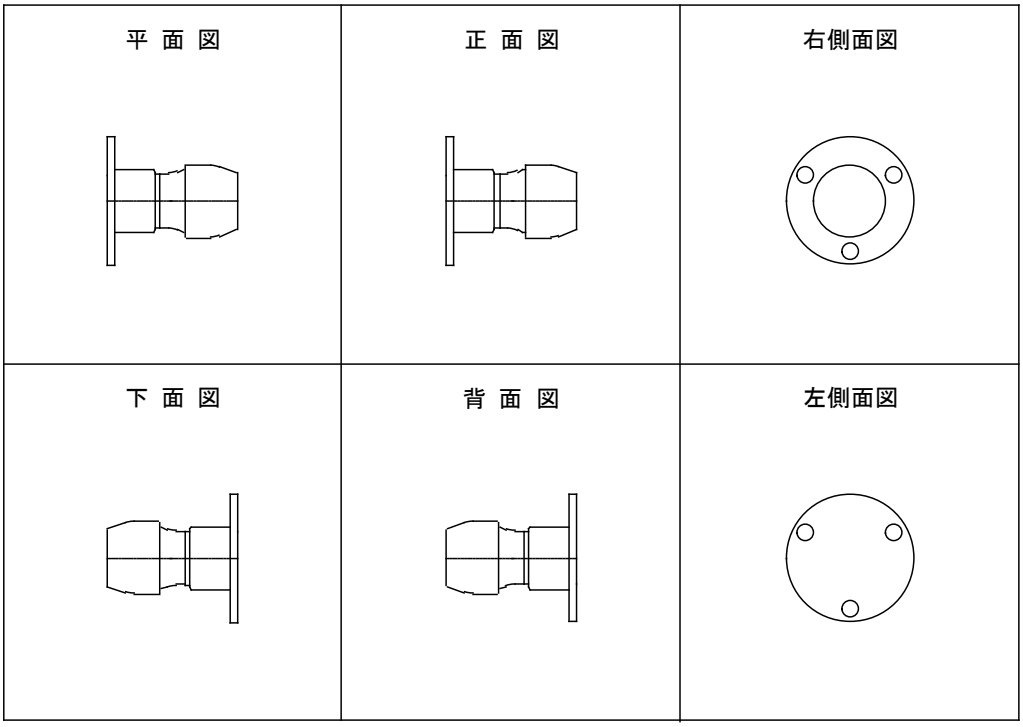

15.0 : 10.0
15.0 : 13.0

PM-NAH　プッシュマスター HIVP変換継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［異種管交換継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

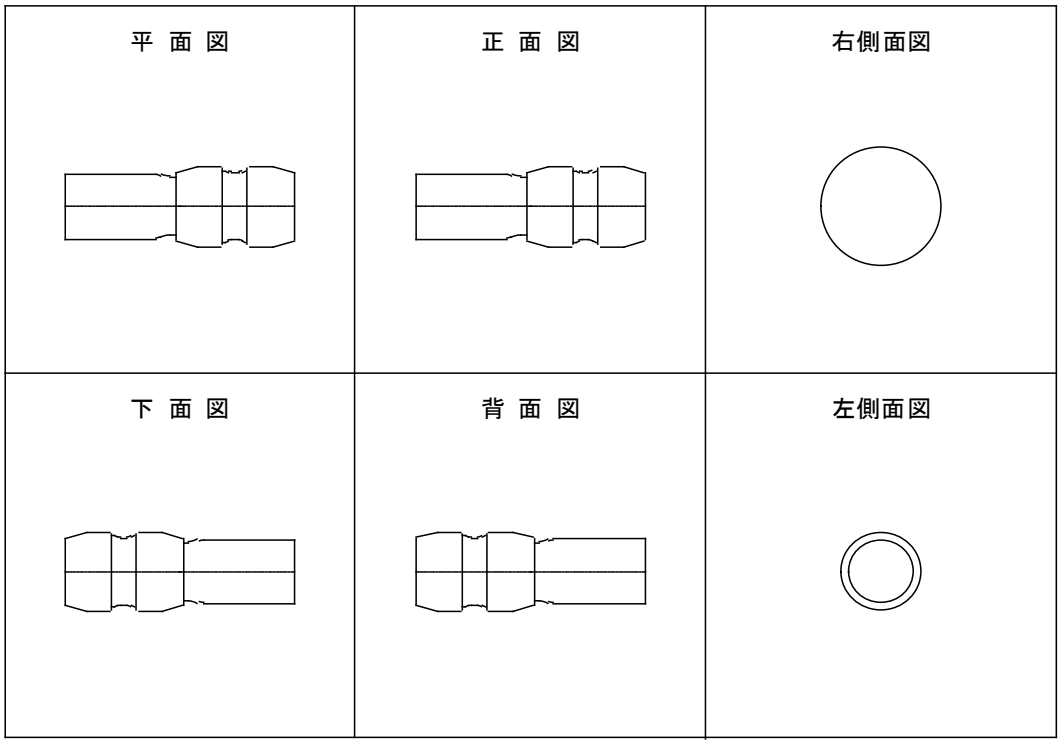

13.0 : 13.0
20.0 : 13.0
16.0 : 16.0
20.0 : 16.0
20.0 : 20.0

PM-NAM-J プッシュマスター オスアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［アダプター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

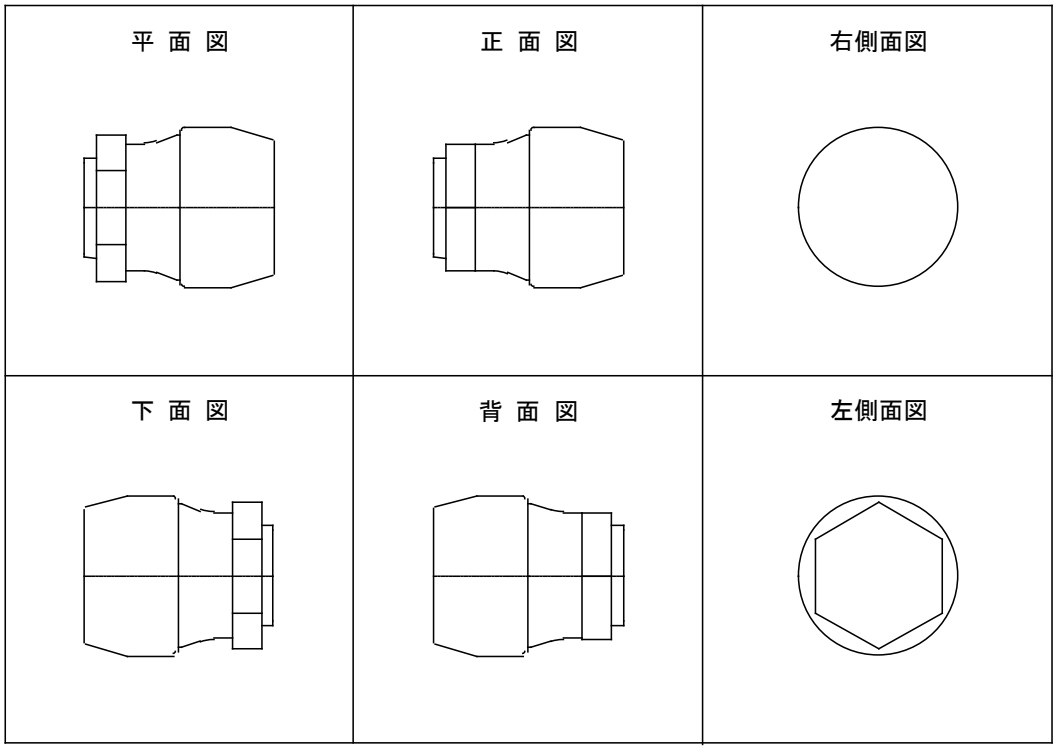

15.0: 10.0
15.0: 13.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

PM-NAM-JL　プッシュマスター　オスアダプター胴長タイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［アダプター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

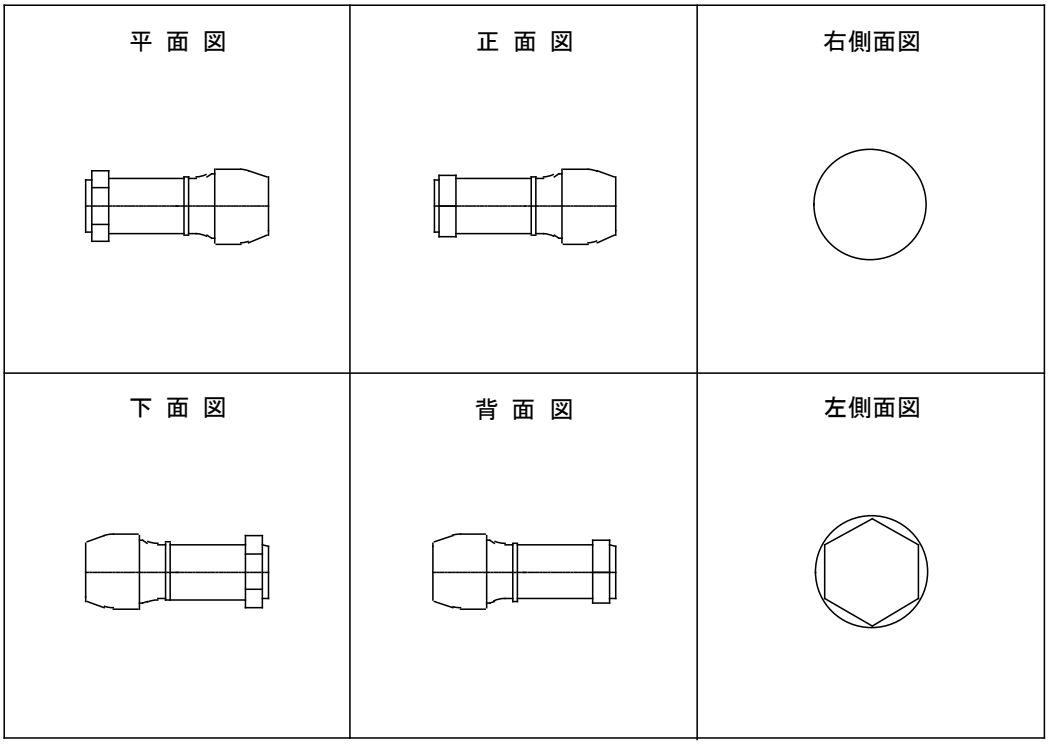

15.0 : 10.0
15.0 : 13.0

PM-NAPE　プッシュマスター　水道用ポリエチレン管変換継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［異種管交換継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0 : 16.0
13.0 : 13.0

PM-NAU-J プッシュマスター ユニオンメスアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［アダプター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

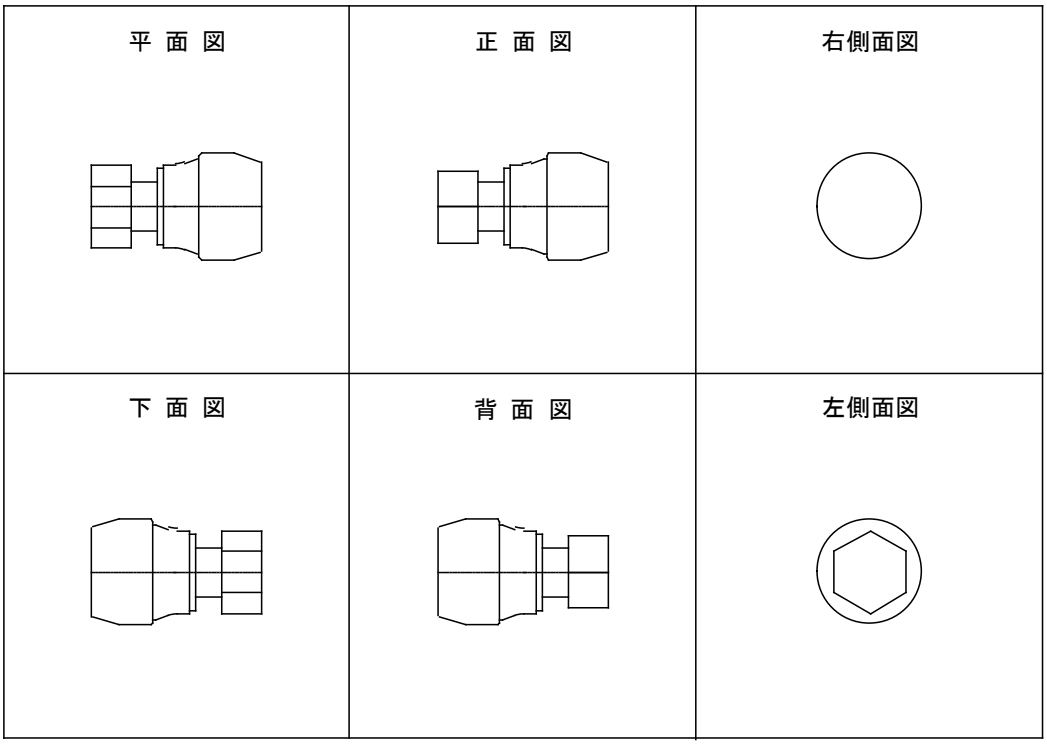

15.0: 10.0
15.0: 13.0
20.0: 16.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

PM-NCH　プッシュマスター　銅管変換継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［異種管交換継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

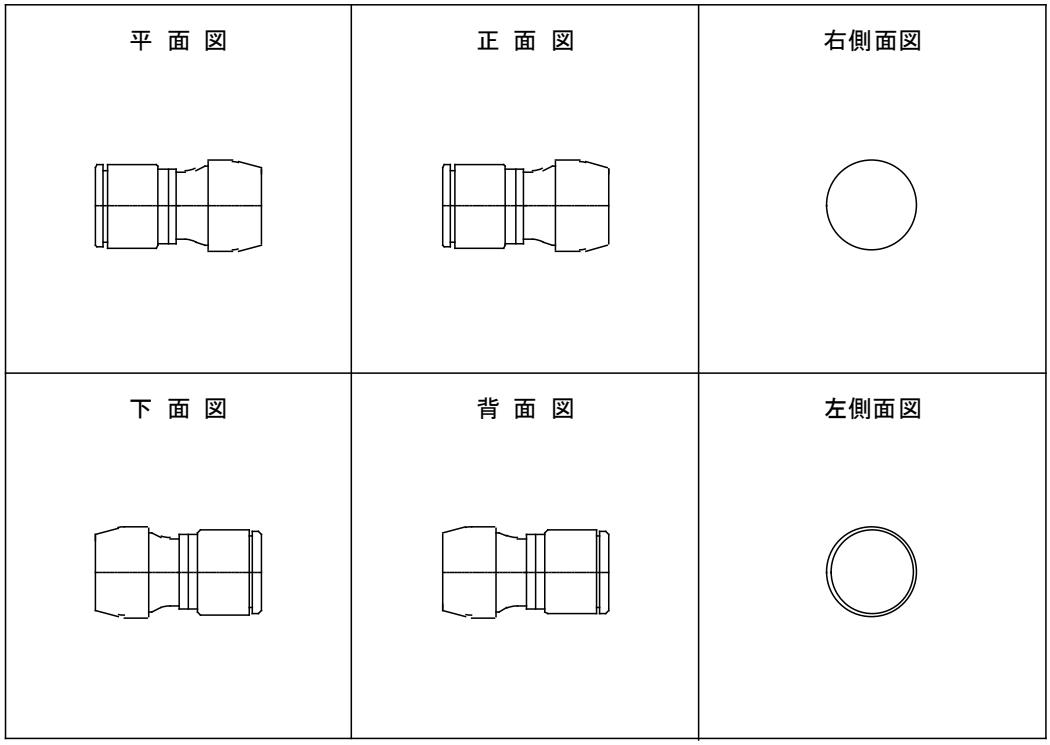

15.0 : 13.0
20.0 : 16.0

PM-NJD プッシュマスター NJヘッダーダブル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

16.0 : 16.0 : 10.0
16.0 : 16.0 : 13.0

PM-NJE　プッシュマスター　NJヘッダーエンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

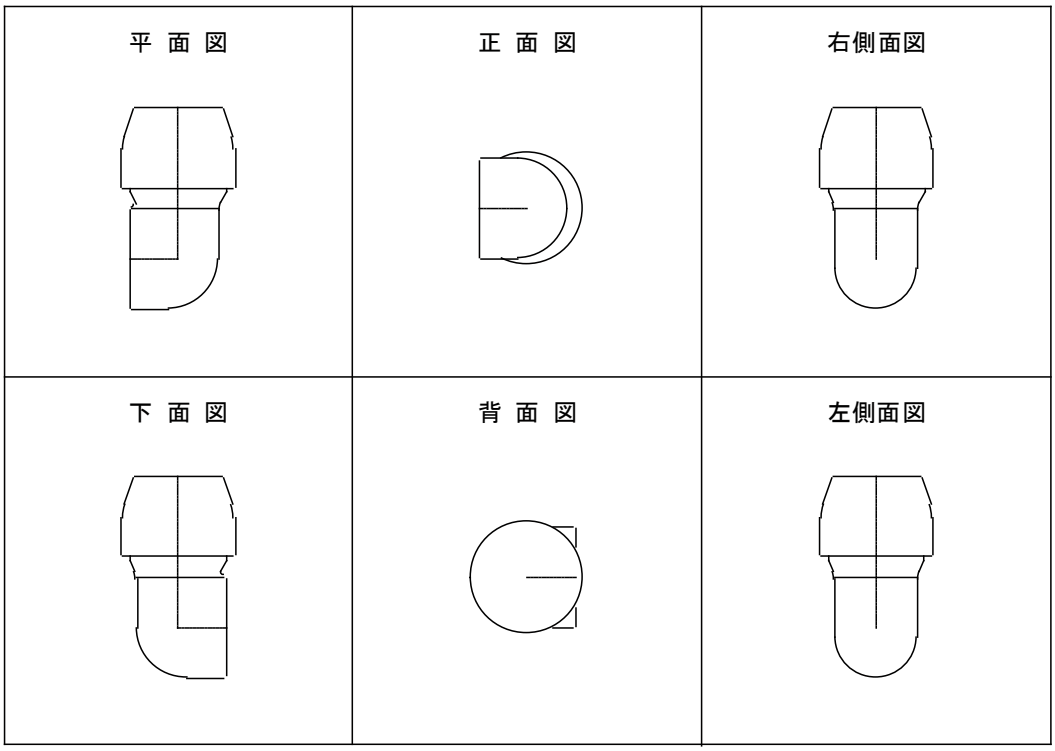

13.0 : 13.0

PM-NJS プッシュマスター NJヘッダーシングル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0 : 16.0 : 13.0
16.0 : 16.0 : 10.0
16.0 : 16.0 : 13.0
16.0 : 16.0 : 16.0

PM-NPEH　プッシュマスター　架橋ポリエチレン管変換継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［異種管交換継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

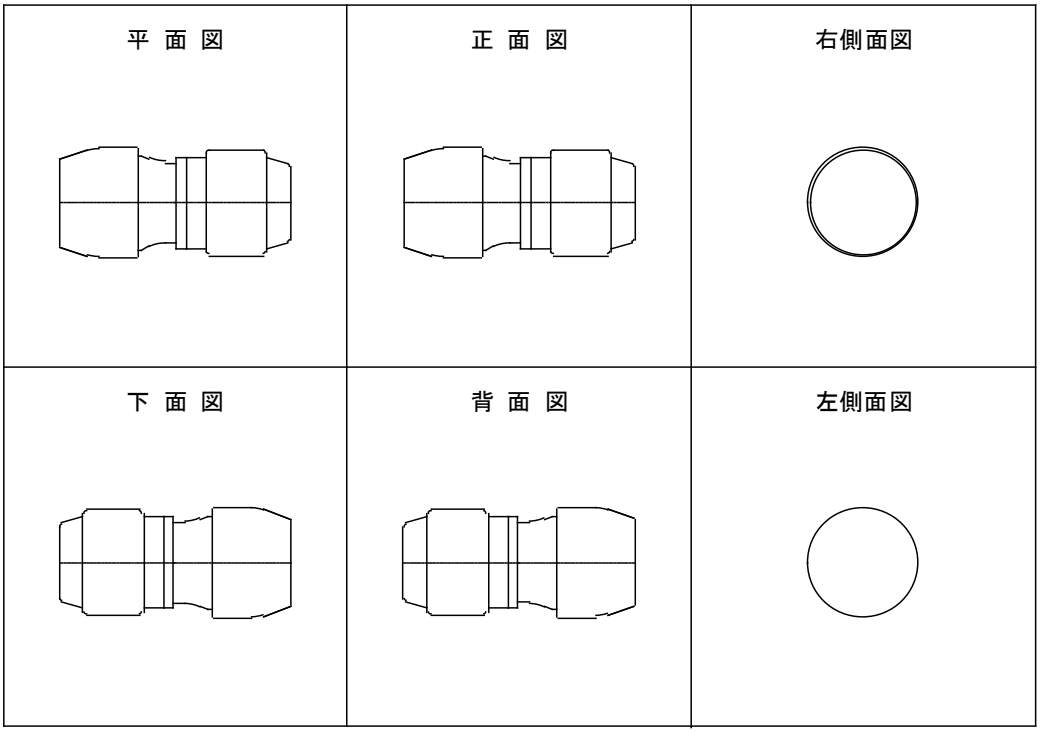

13.0 : 13.0

PM-NSH　プッシュマスター HIVP変換ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［異種管交換継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

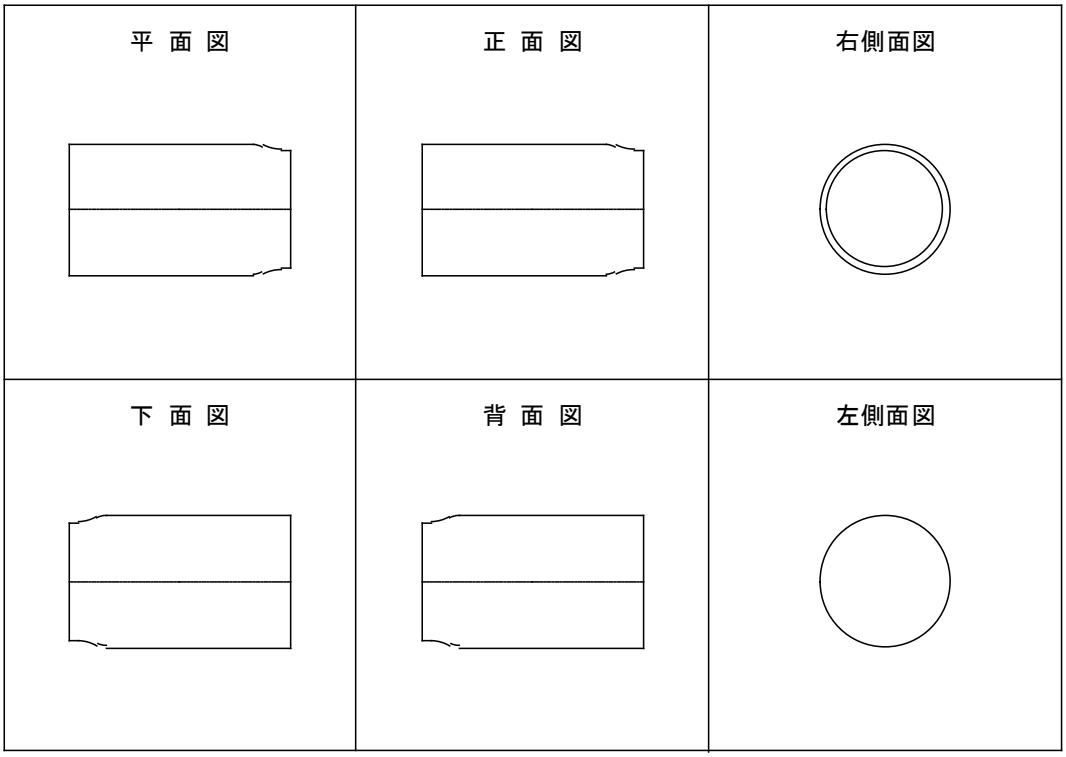

16.0: 13.0
20.0 : 16.0
16.0 : 16.0
20.0 : 20.0

PM-PJD プッシュマスター PJヘッダーダブル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

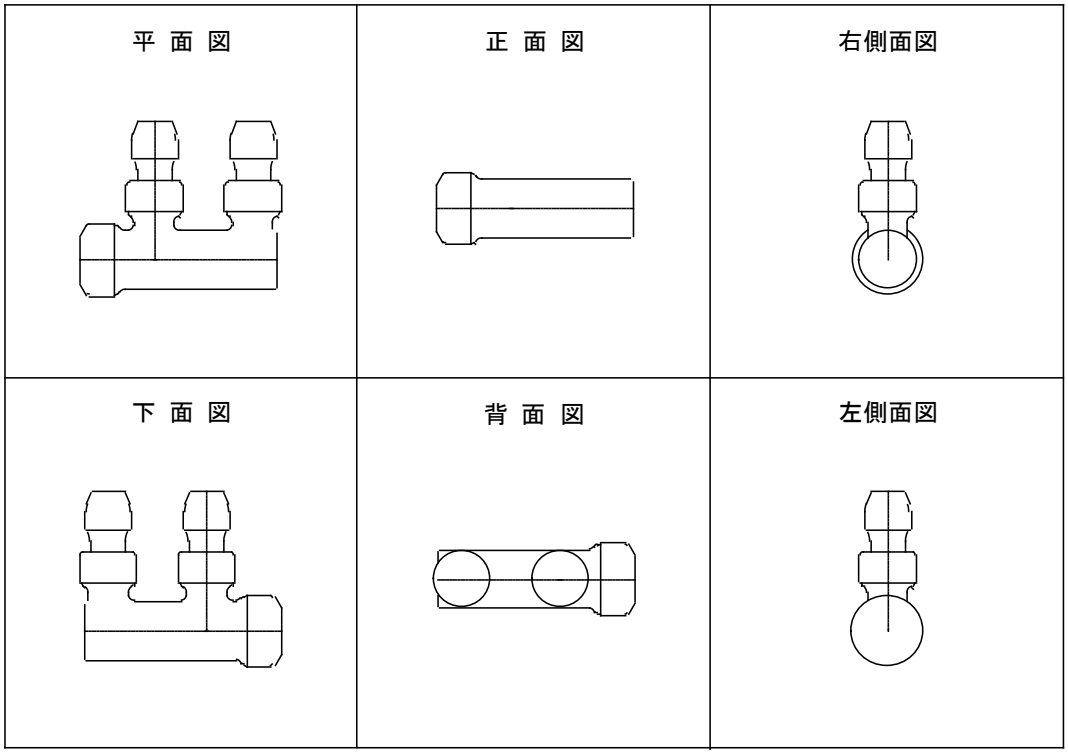

16.0 : 16.0 : 10.0
16.0 : 16.0 : 13.0

PM-PJL　プッシュマスター PJヘッダーエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0 : 10.0
20.0 : 13.0
20.0 : 16.0

PM-PJS　プッシュマスター　PJヘッダーシングル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

16.0 : 16.0 : 10.0
16.0 : 16.0 : 13.0
16.0 : 16.0 : 16.0

PM-PKD　プッシュマスター PKヘッダーダブル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

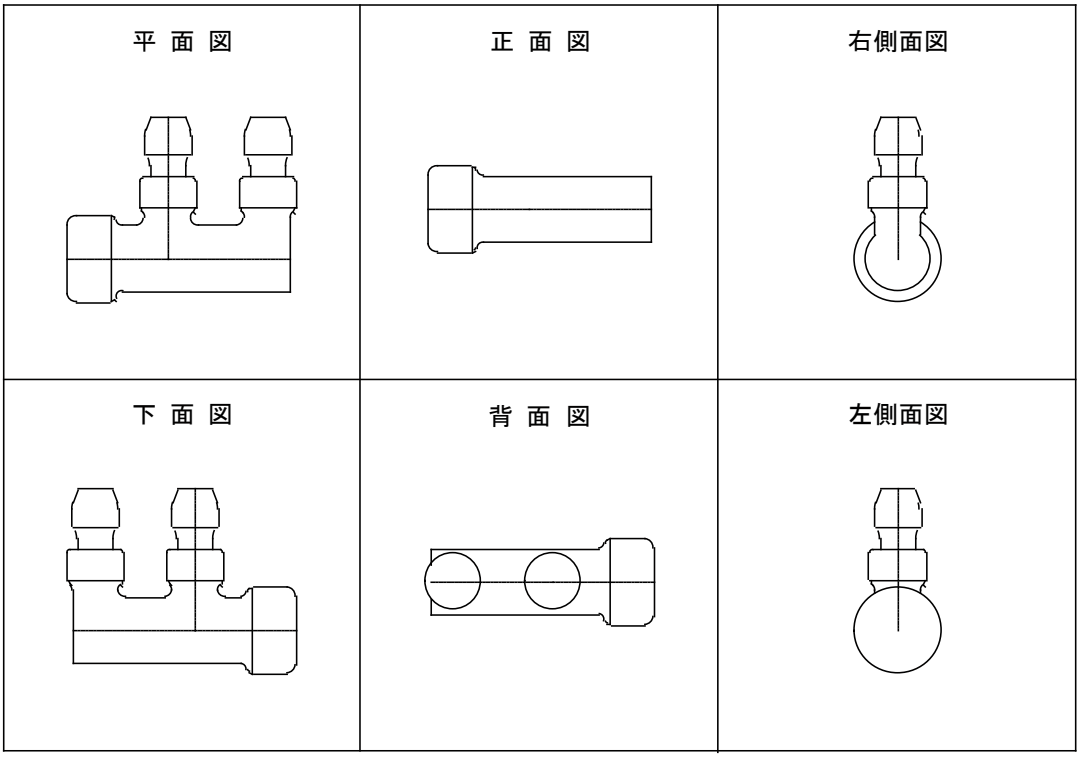

20.0 : 20.0 : 10.0
20.0 : 20.0 : 13.0

PM-PKE　プッシュマスター PKヘッダーエンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

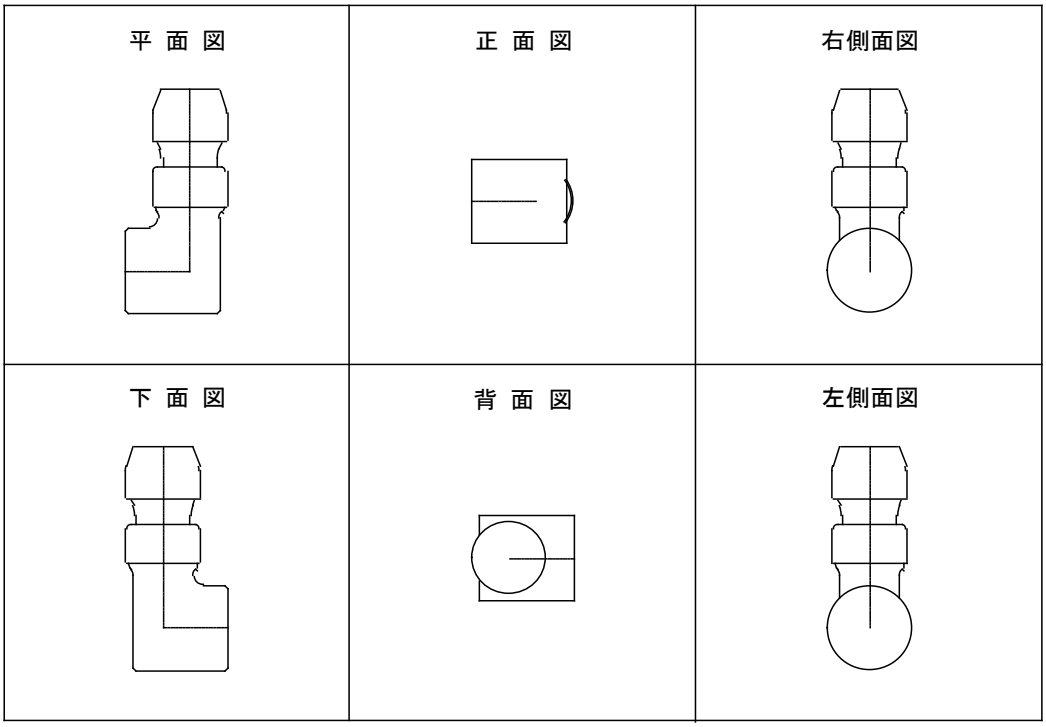

20.0 : 10.0
20.0 : 13.0

PM-PKE20　プッシュマスター PKヘッダーエンド20A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

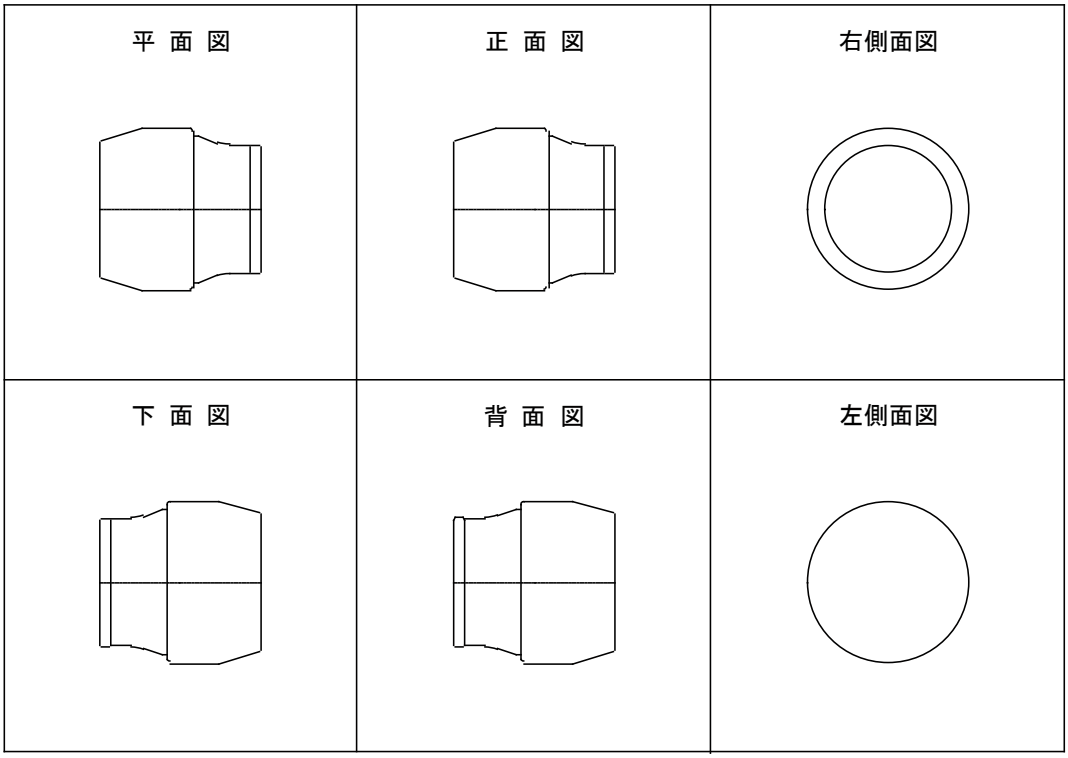

20.0：20.0

PM-PKL　プッシュマスター PKヘッダーエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

20.0 : 10.0
20.0 : 13.0
20.0 : 16.0

PM-PKS　プッシュマスター PKヘッダーシングル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

20.0 : 20.0 : 10.0
20.0 : 20.0 : 13.0
20.0 : 20.0 : 16.0
20.0 : 20.0 : 20.0

SGR-NA(L) HI・SGRロングパイプ(受口)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

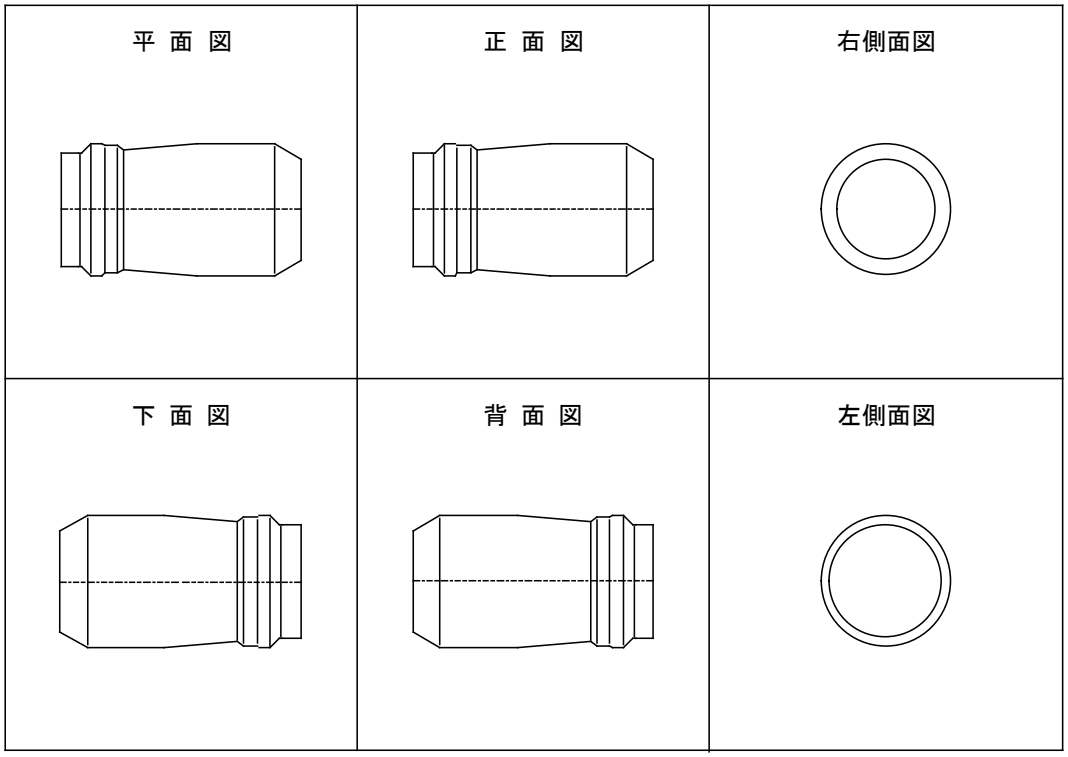

50.0 ： 50.0
75.0 ： 75.0
100.0 ： 100.0
150.0 ： 150.0

SGR-S100H300　SGR　Sベンド100 H=300

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

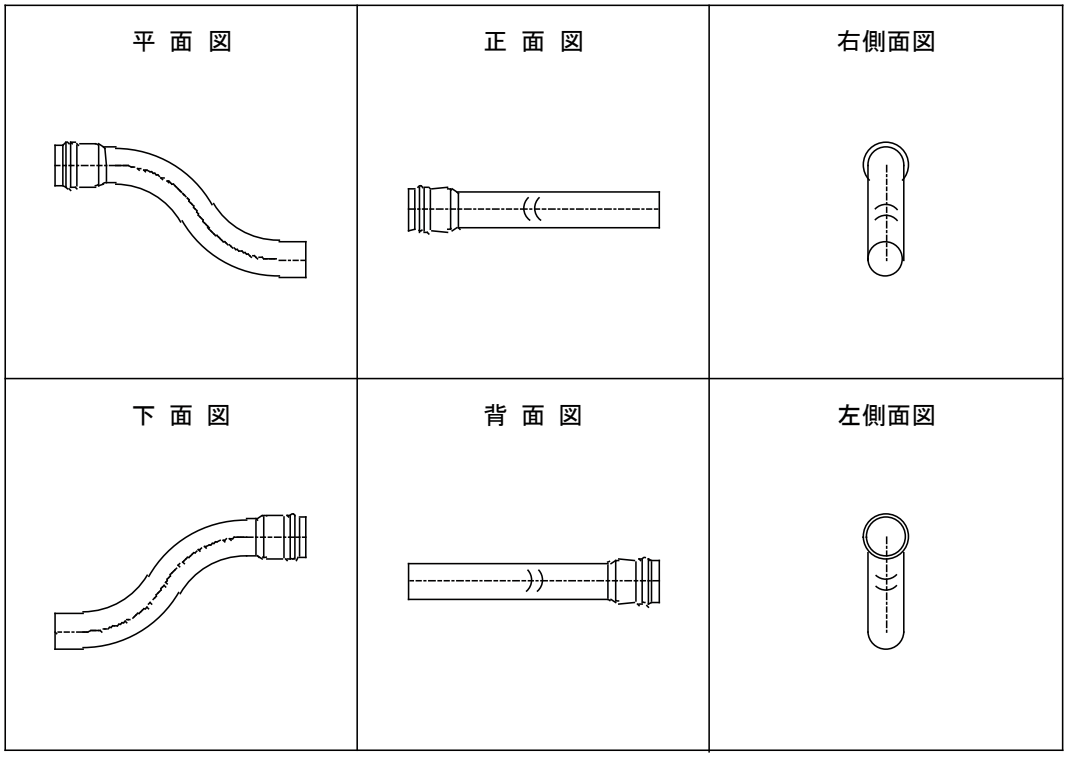

100.0　：　100.0

SGR-S100H450　SGR　Sベンド100 H=450

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

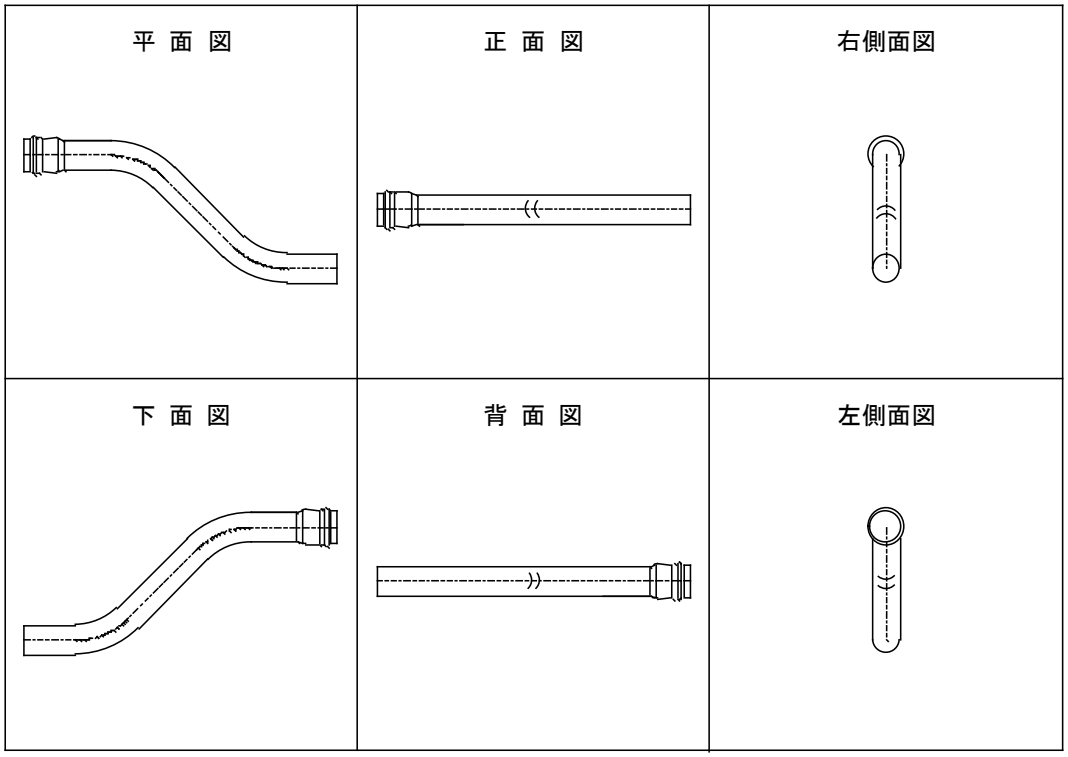

100.0　：　100.0

SGR-S100H600　SGR　Sベンド100 H=600

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

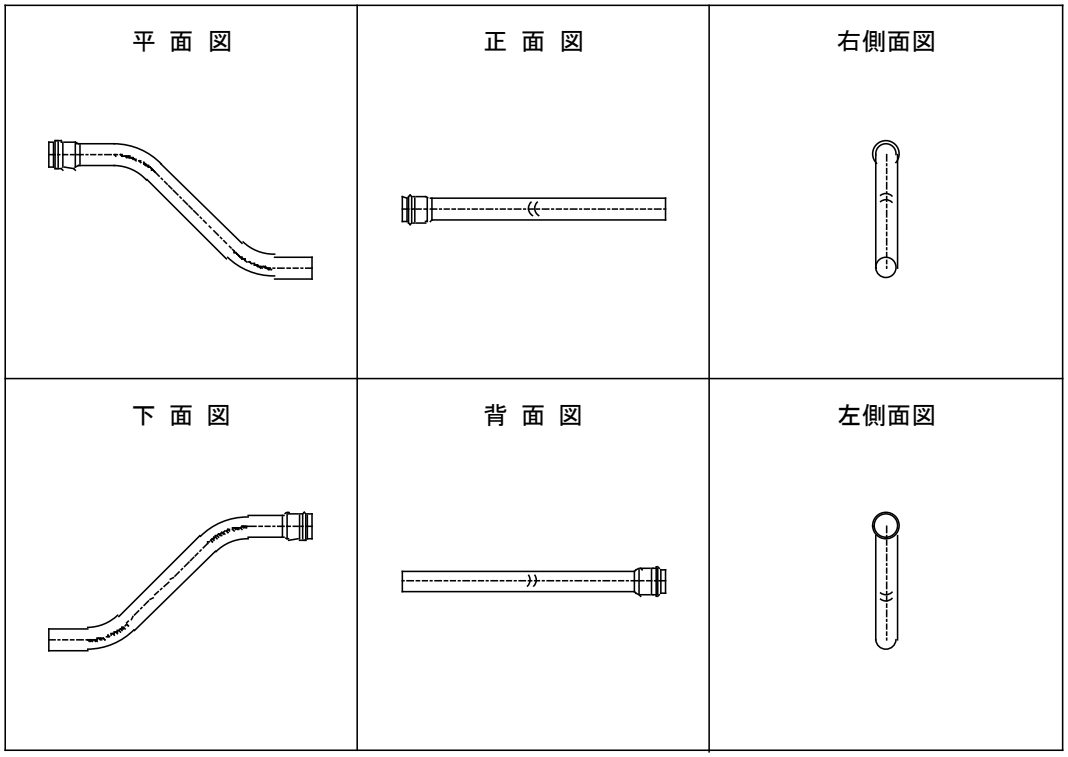

100.0　：　100.0

SGR-S150H300　SGR　Sベンド150　H=300

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

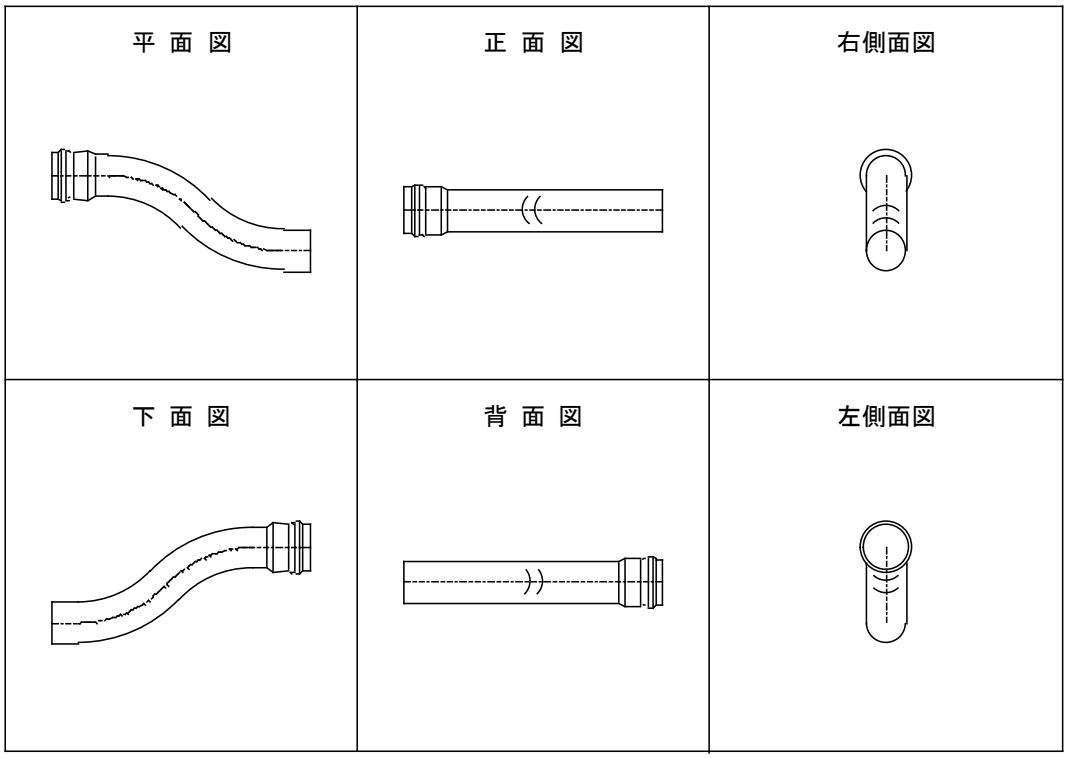

150.0　：　150.0

SGR-S150H450　SGR　Sベンド150 H=450

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

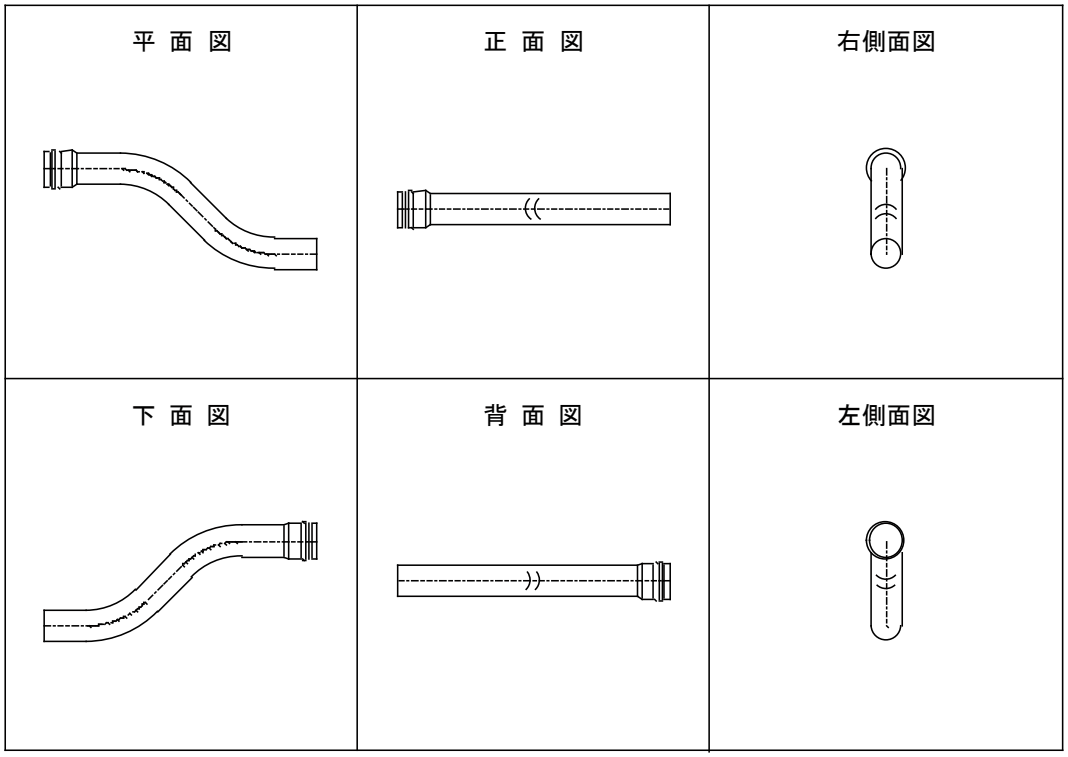

150.0　：　150.0

SGR-S150H600　SGR　Sベンド150　H=600

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

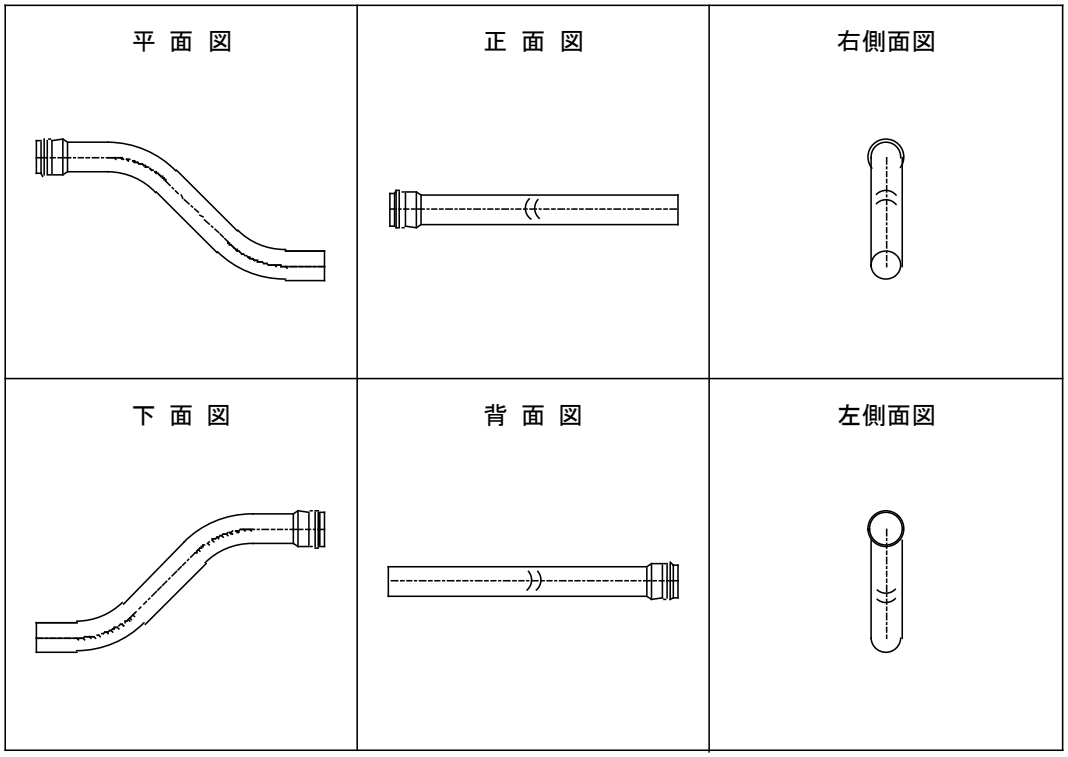

150.0　：　150.0

SGR-S75H300　SGR　Sベンド75　H=300

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

SGR-S75H450　SGR　Sベンド75 H=450

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

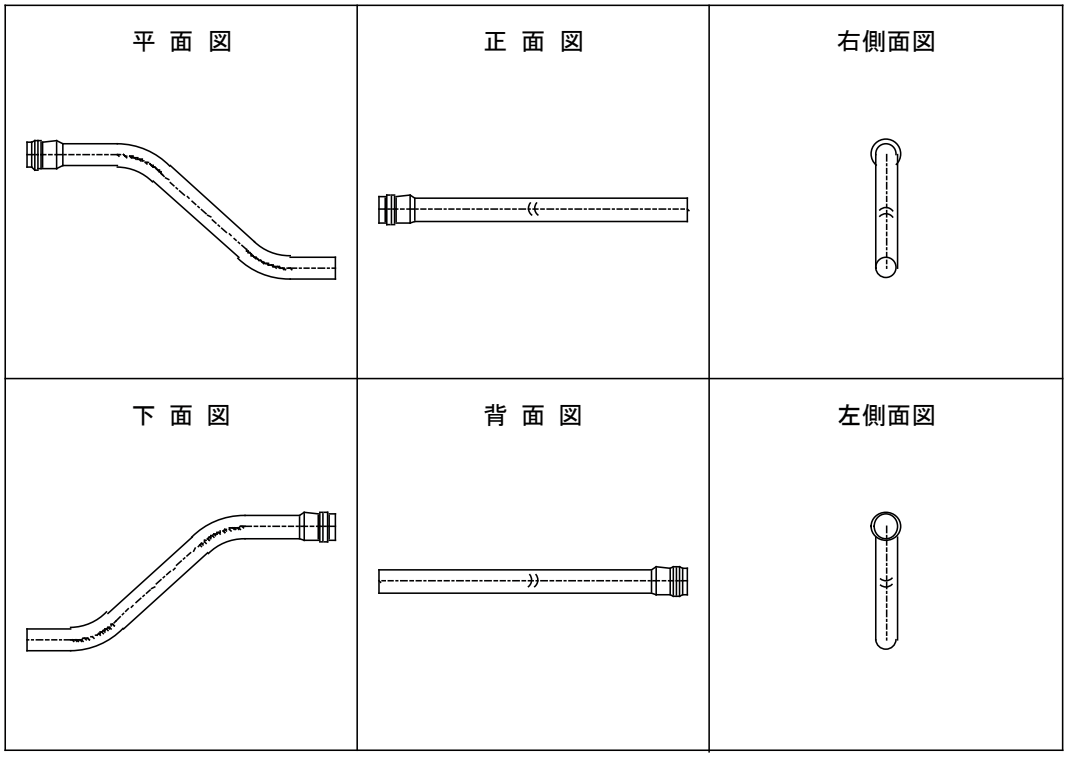

75.0　：　75.0

SGR-S75H600　SGR　Sベンド75　H=600

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

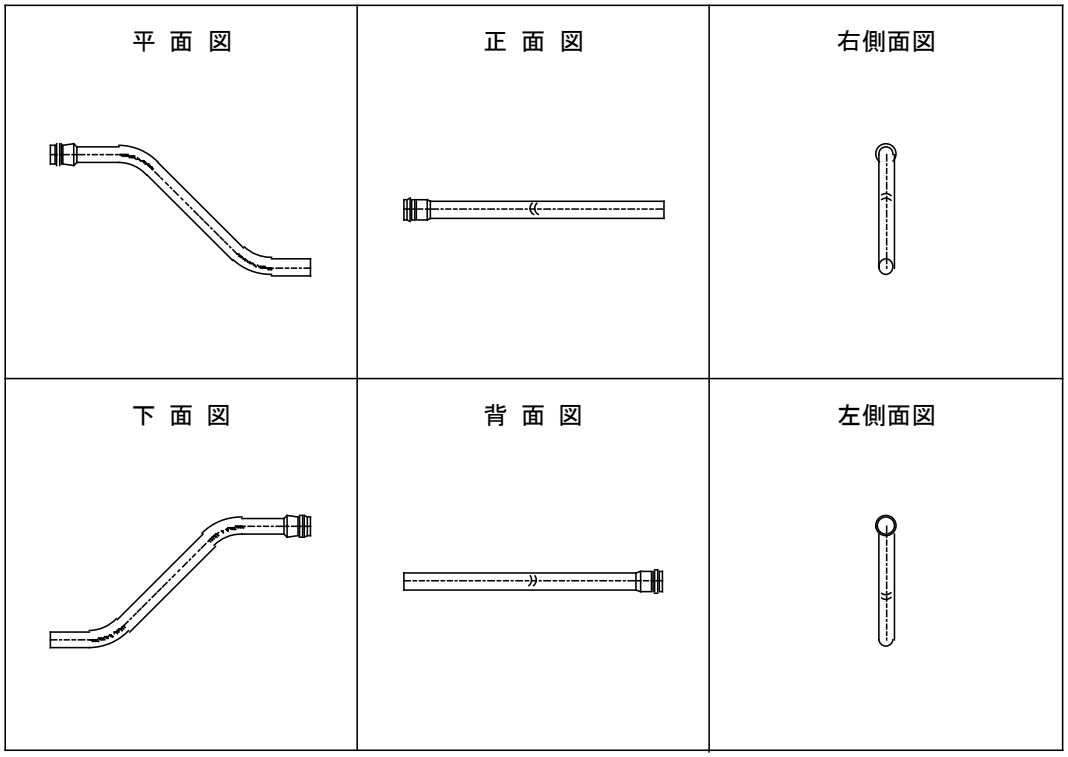

50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

SUSNJ-HONI　SUSねじ込み ホースニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUSNJ SUSねじ込み］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

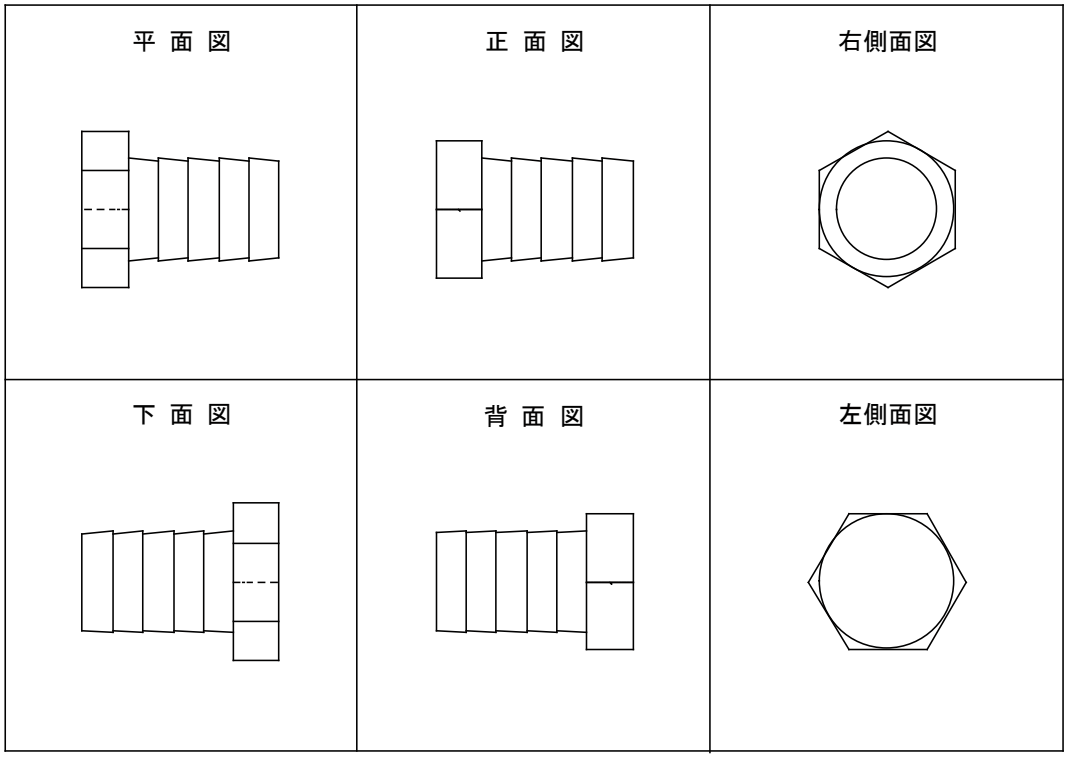

8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0

TH-LHP　高温排水用HTDV継手　耐熱排水エルホッパー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HTDV 高温排水用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

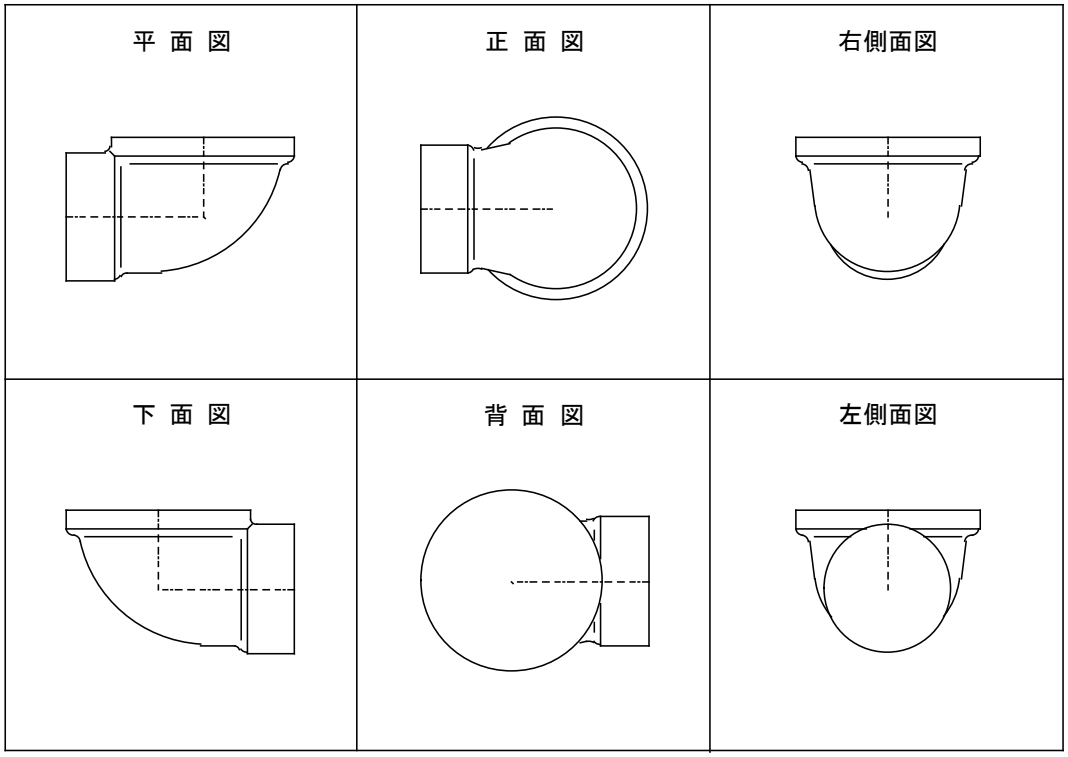

20.0　：　50.0
50.0　：　75.0

THT-Ⅰ　高温配水用HTDV継手 耐熱排水トラップⅠ型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HTDV 高温排水用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

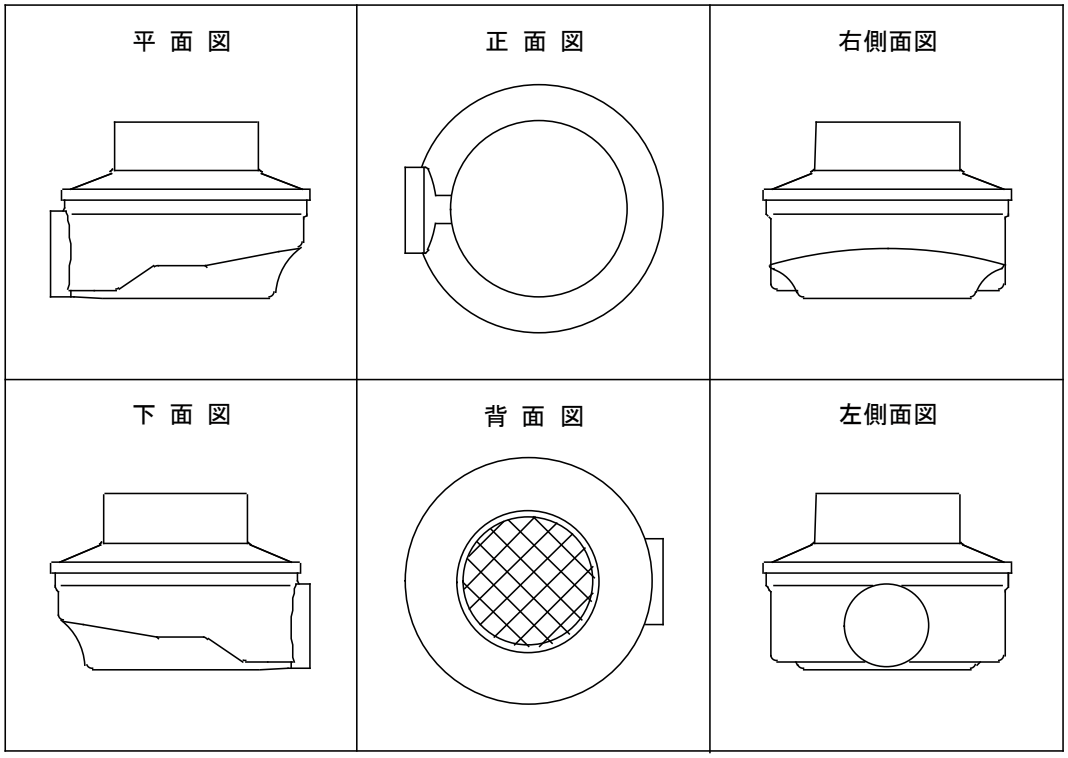

50.0

THT-Ⅱ　高温排水用HTDV継手　耐熱排水トラップⅡ型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HTDV 高温排水用継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

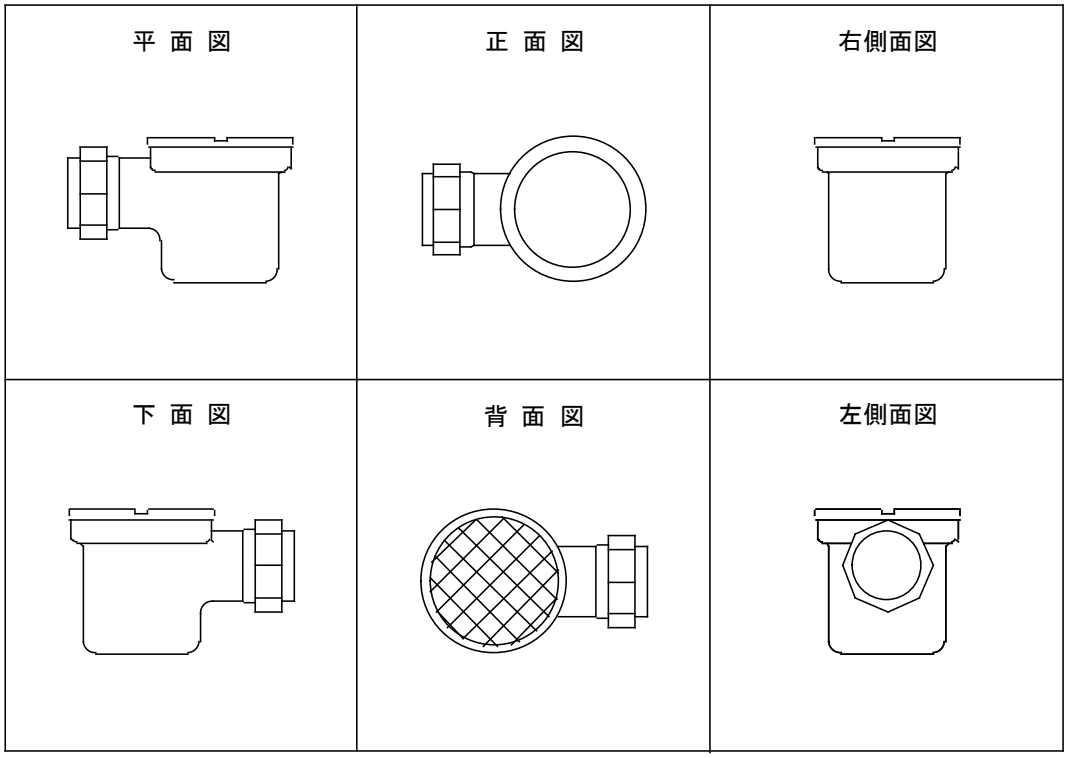

40.0
50.0

TINY-FA　ステンレス製ネック付溶接式管継手　水洗用メスアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［TINY タイニージョイント］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

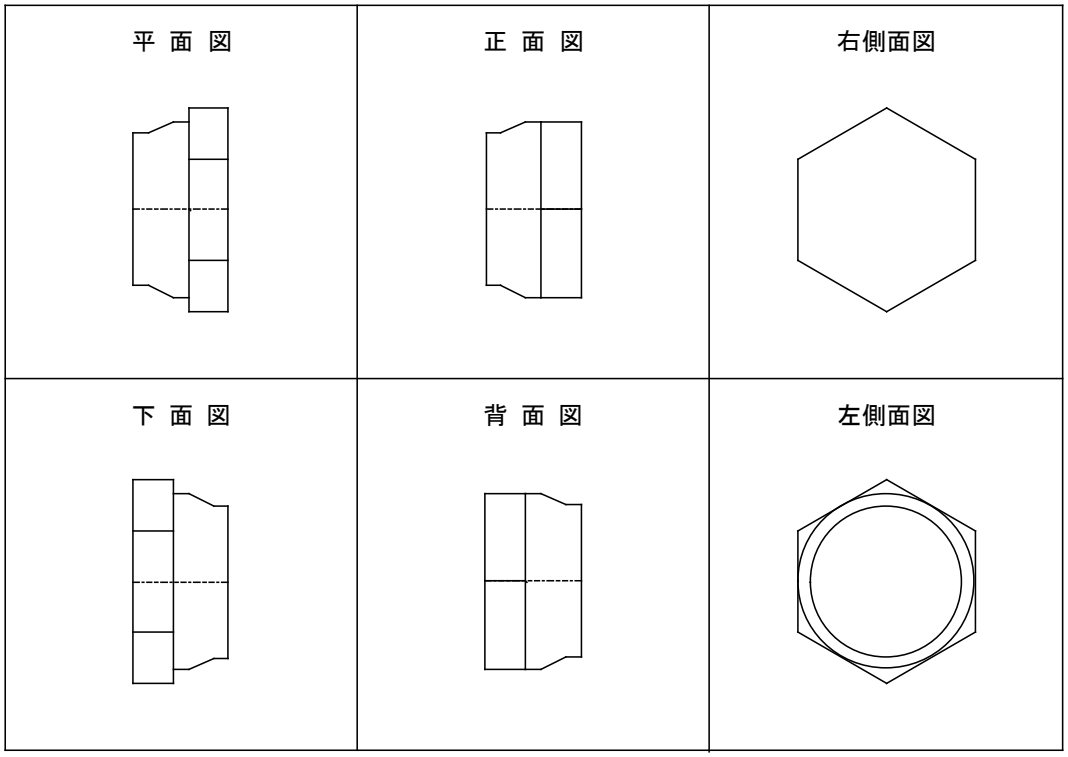

13.0　:　15.0
20.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　25.0
30.0　:　32.0
40.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　40.0
50.0　:　50.0
60.0　:　50.0

TINY-MA　ステンレス製ネック付溶接式管継手　水洗用オスアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［TINY タイニージョイント］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

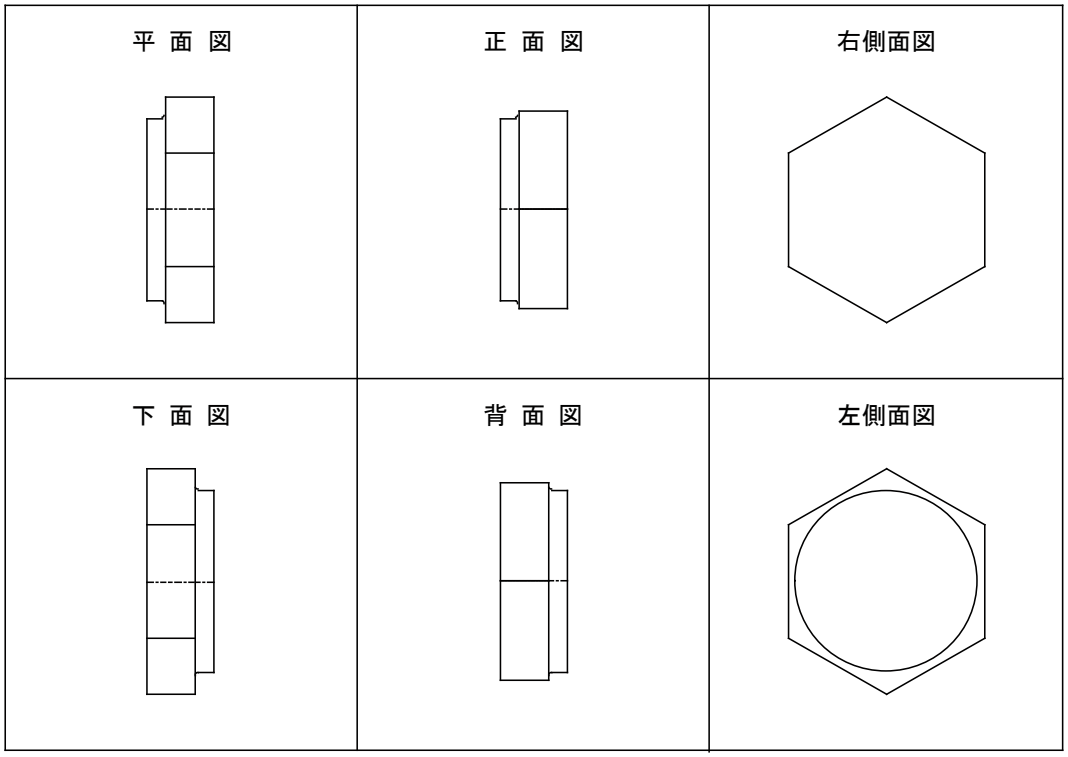

13.0　:　15.0
20.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　25.0
30.0　:　32.0
40.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　40.0
50.0　:　50.0
60.0　:　50.0

TN-C　タイヨージョイントC型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［TN タイヨージョイント］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

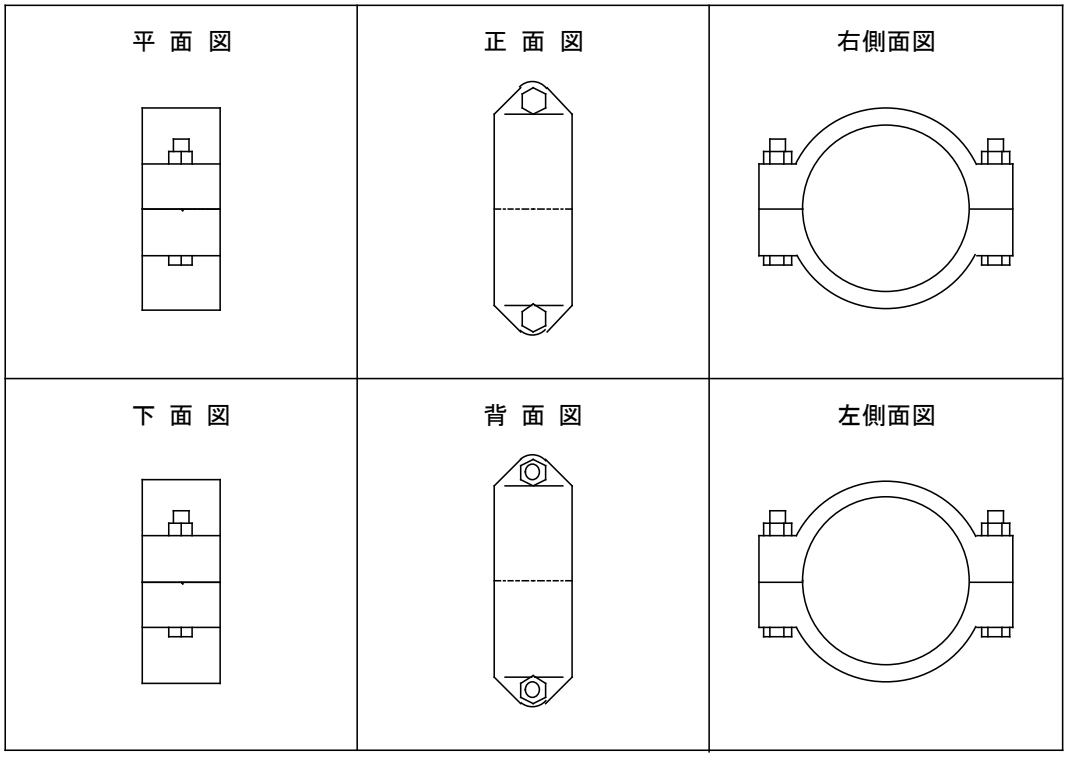

20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
90.0　：　90.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
175.0　：　175.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0
300.0　：　300.0
350.0　：　350.0

TS-VP　接着受口TSパイプ(VP仕様)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

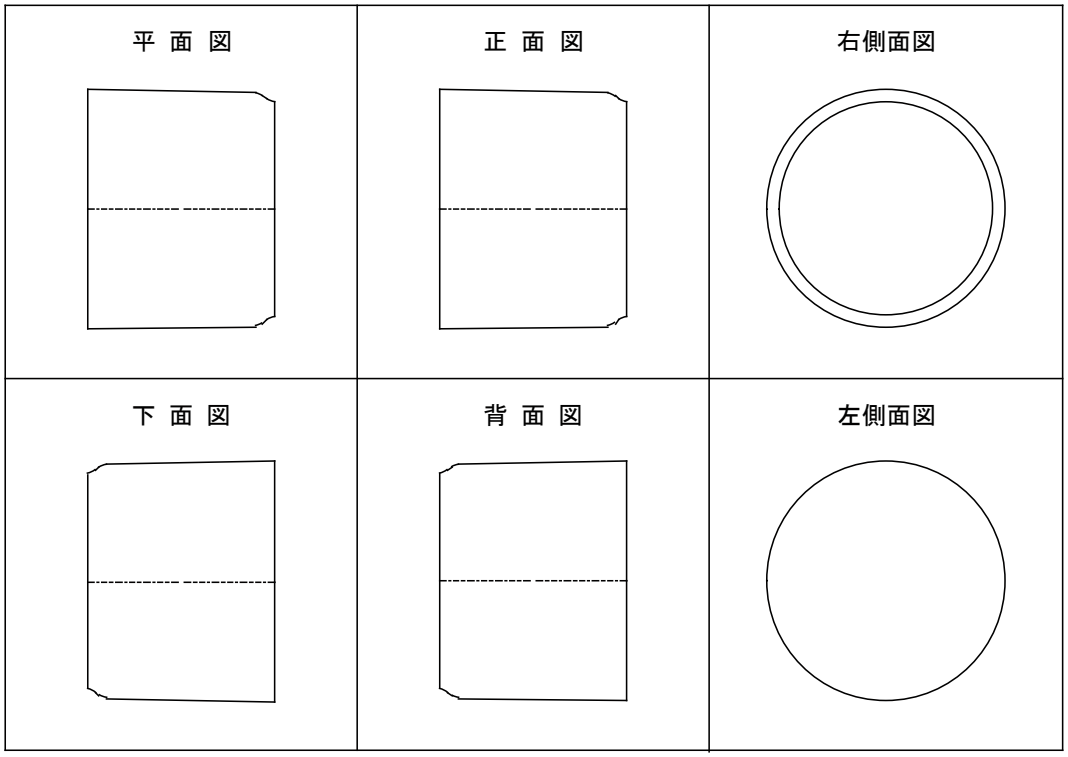

50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0
300.0　：　300.0

TS-VU　接着受口TSパイプ(VU仕様)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［SGR 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

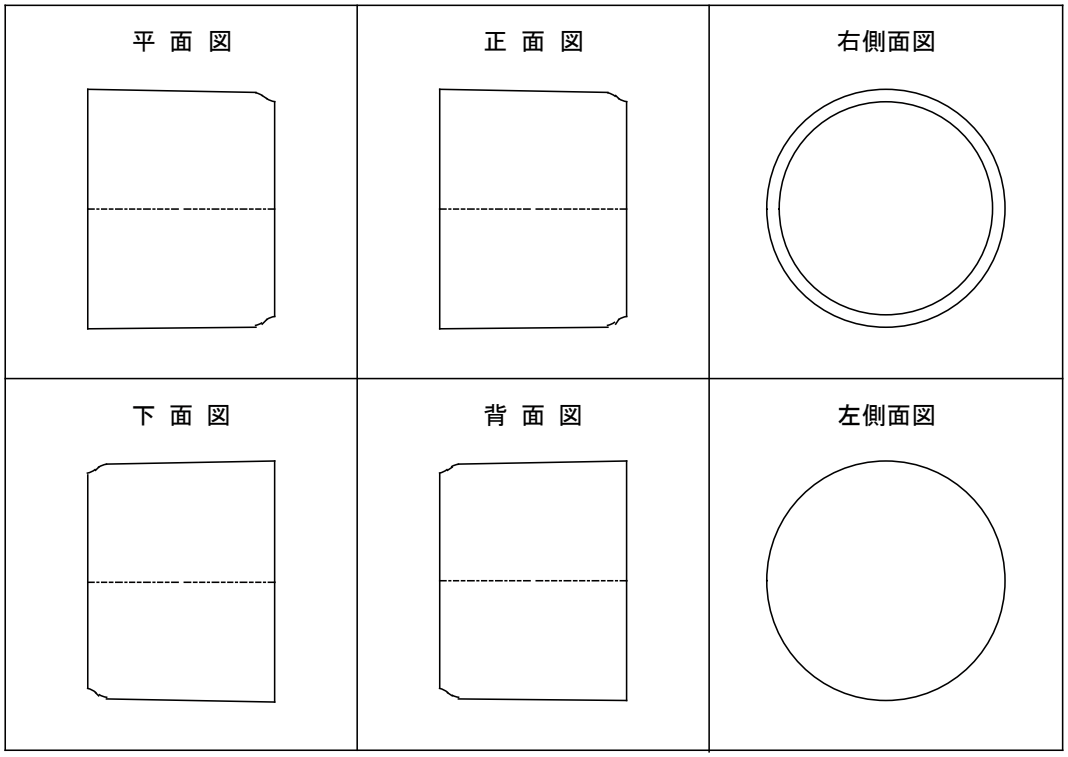

50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0
300.0　：　300.0
350.0　：　350.0
400.0　：　400.0
500.0　：　500.0
600.0　：　600.0

UX-媒介ﾕﾆｵﾝ UX継手 媒介ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

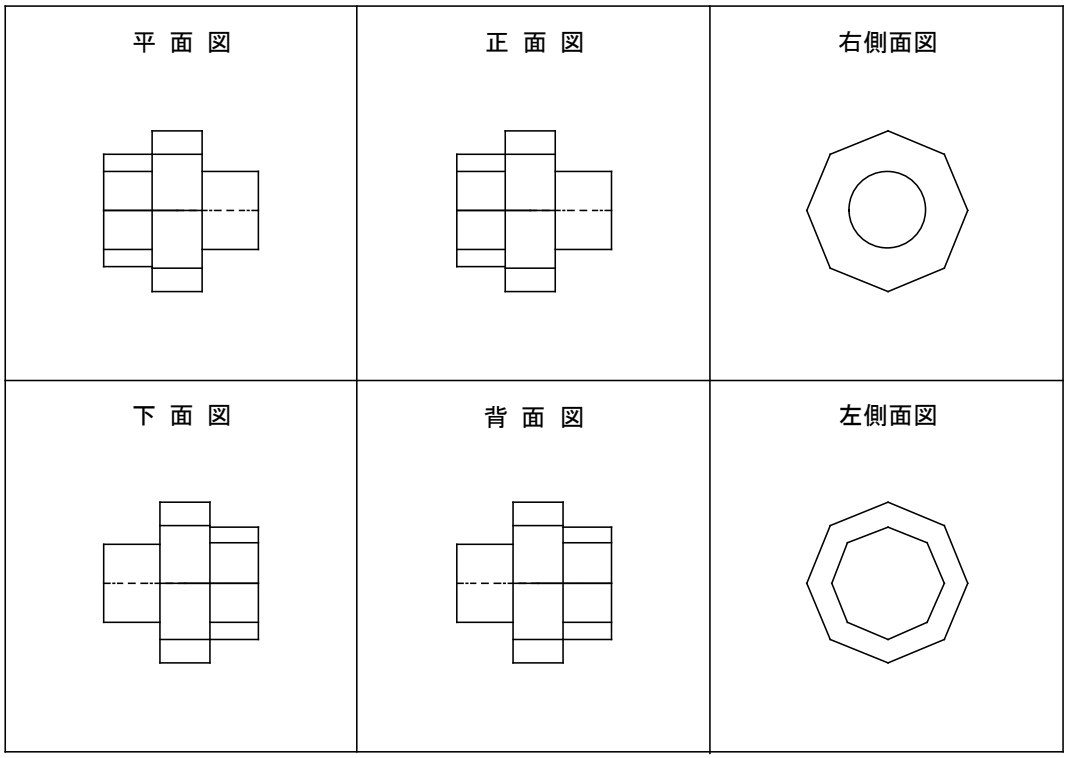

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

UX-砲金製ﾆｯﾌﾟﾙ　UX継手　砲金製ニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

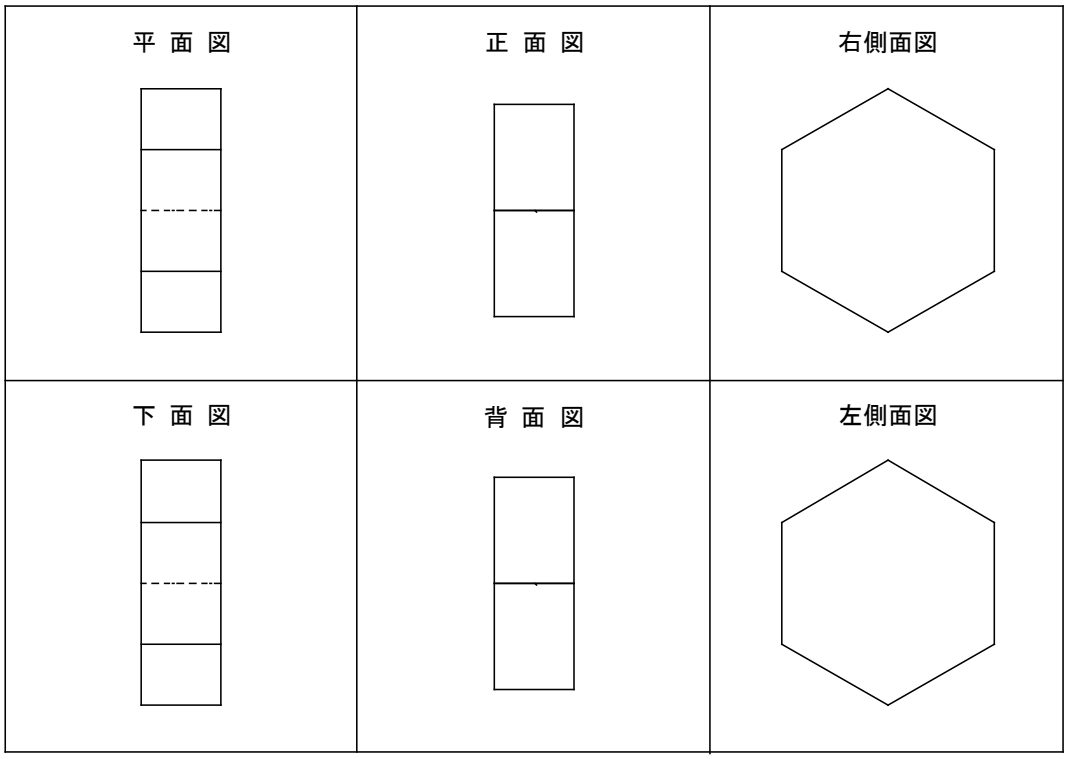

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

UX-砲金製ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ UX継手 砲金製ブッシング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

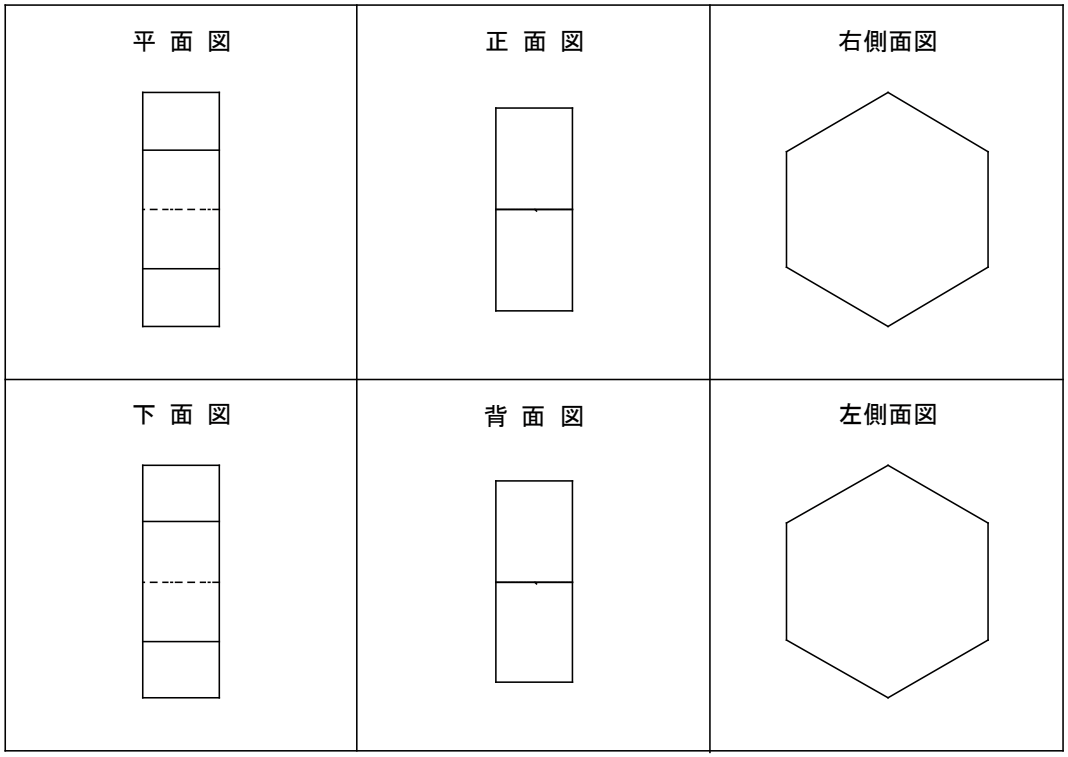

20.0　：　15.0
25.0　：　15.0
25.0　：　20.0
32.0　：　15.0
32.0　：　20.0
32.0　：　25.0

UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ100L　UX継手　長ニップル(100L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［UX UX継手］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

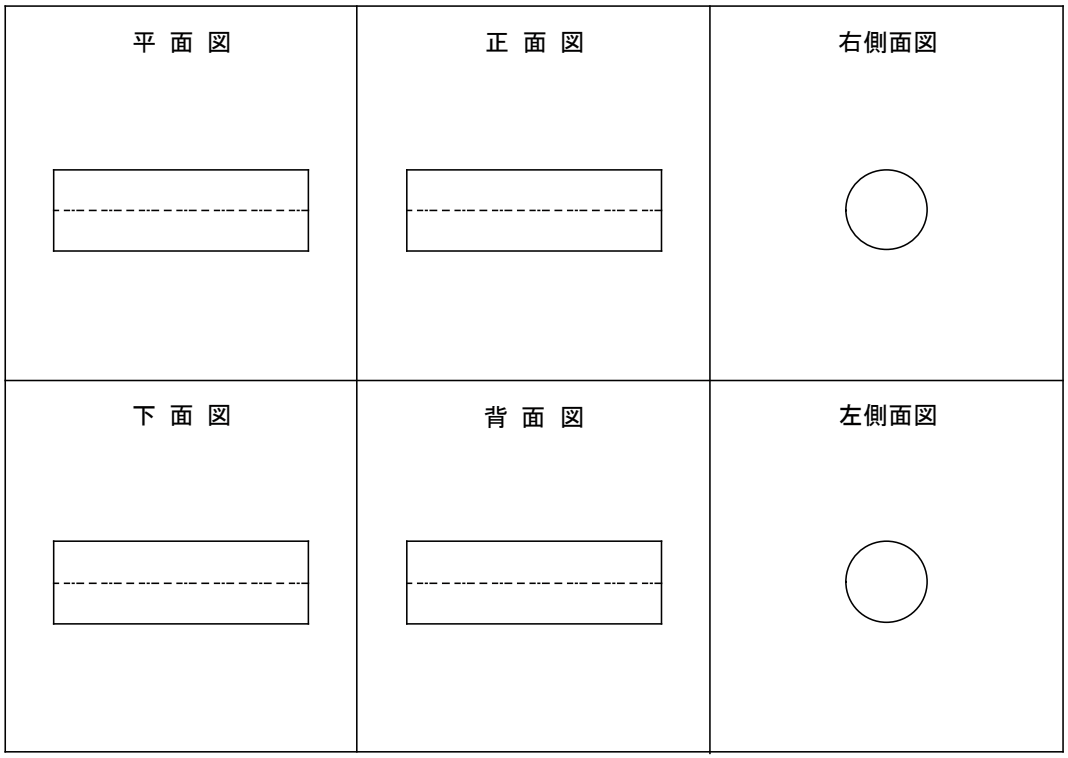

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0

UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ125L　UX継手　長ニップル(125L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

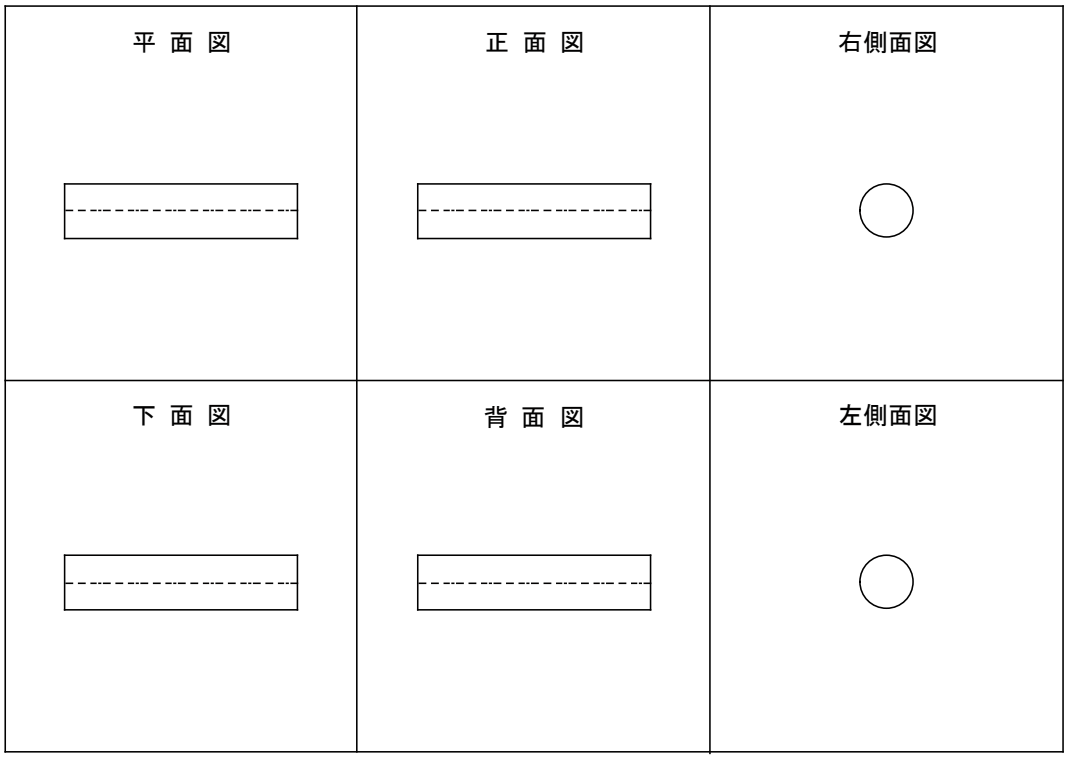

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0

UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ150L　UX継手　長ニップル(150L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

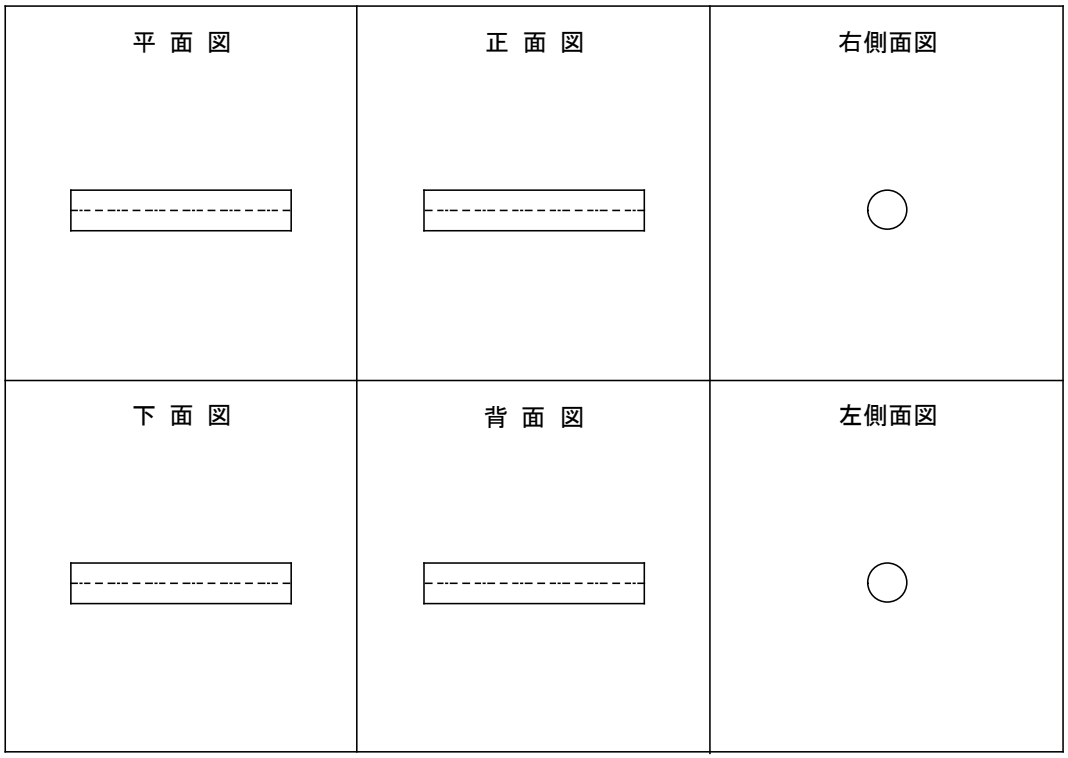

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ50L　UX継手　長ニップル(50L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

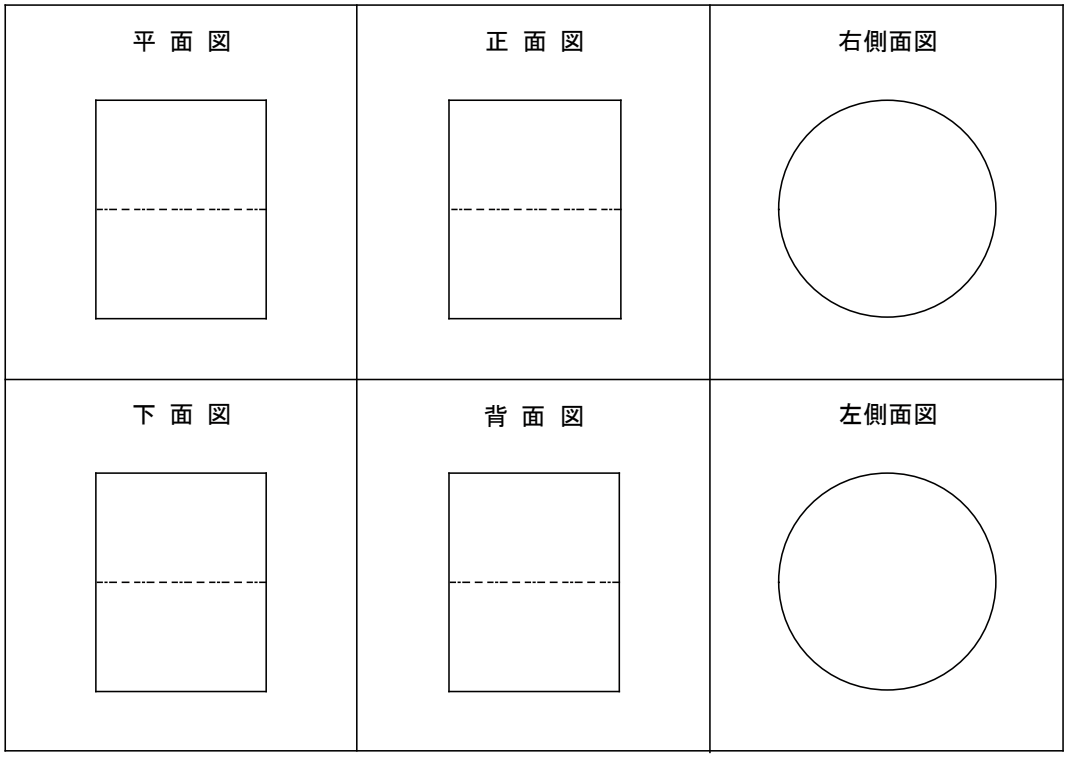

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ65L　UX継手　長ニップル(65L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

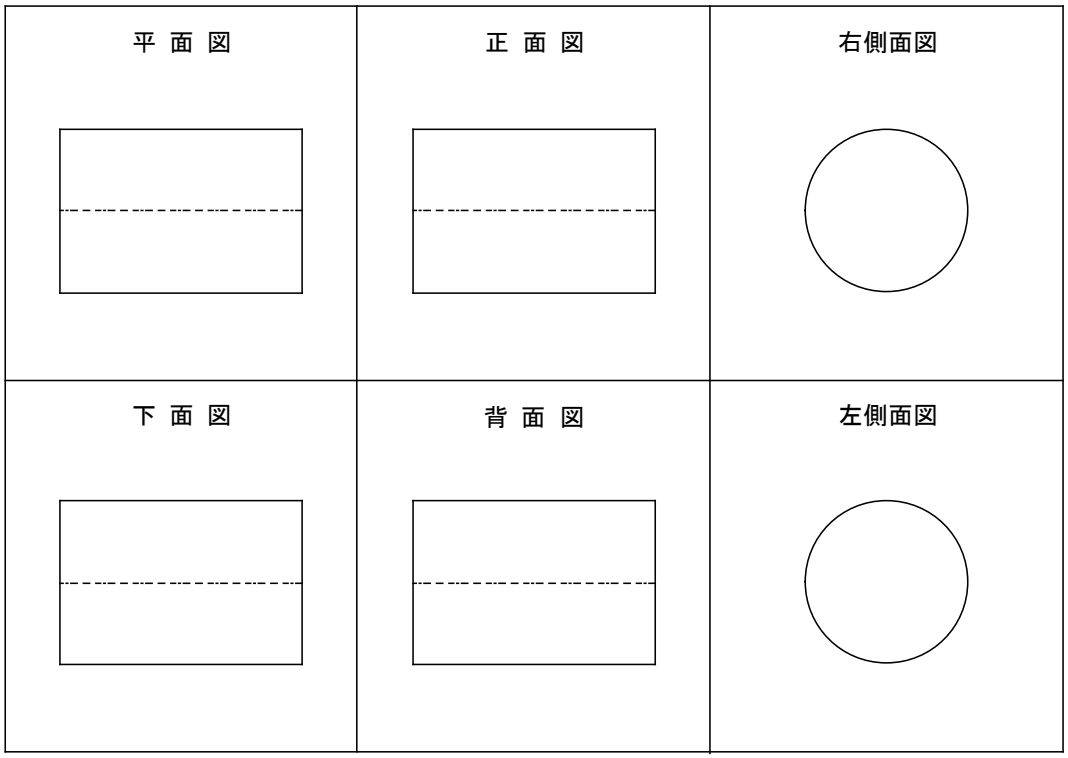

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

UX-長ﾆｯﾌﾟﾙ75L　UX継手　長ニップル(75L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［UX UX継手］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

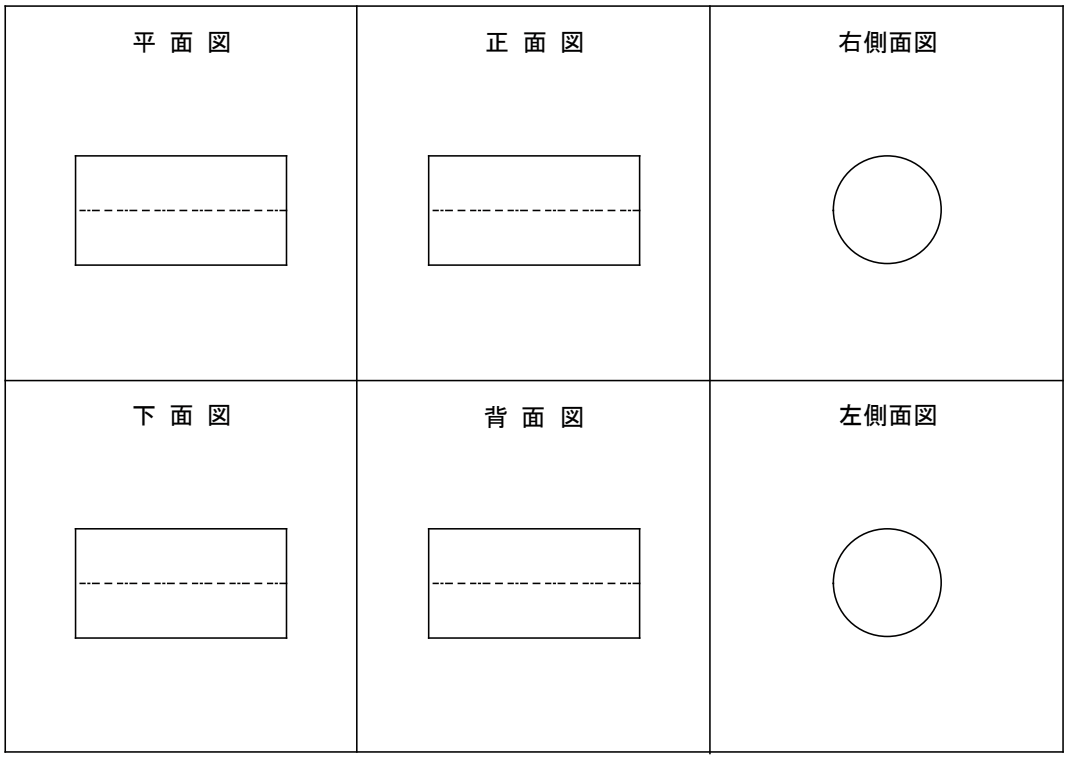

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

UX-ﾆｯﾌﾟﾙ　UX継手 ニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0

UX-ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ UX継手 ブッシング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

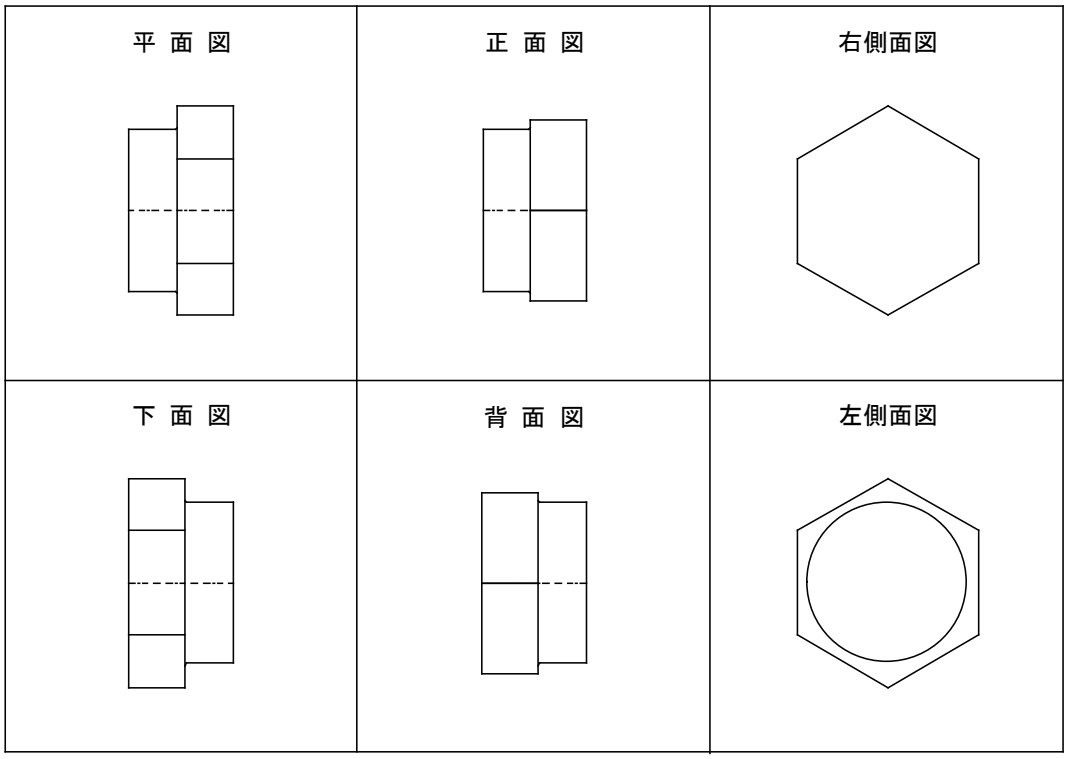

20.0 : 15.0
25.0 : 20.0
32.0 : 20.0
32.0 : 25.0
40.0 : 20.0
40.0 : 25.0
40.0 : 32.0
50.0 : 20.0
50.0 : 25.0
50.0 : 32.0
50.0 : 40.0
65.0 : 32.0
65.0 : 40.0
65.0 : 50.0
80.0 : 32.0
80.0 : 40.0
80.0 : 50.0
80.0 : 65.0
100.0 : 50.0
100.0 : 65.0
100.0 : 80.0

UX-ユニオン　UX継手　ユニオン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

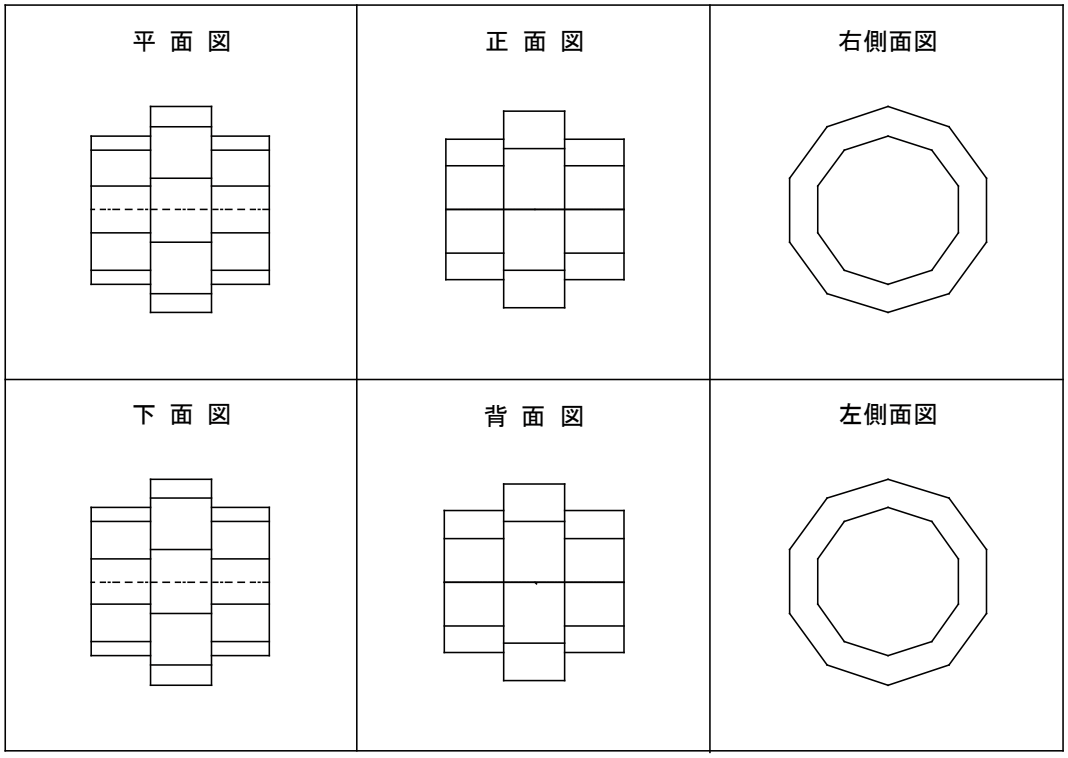

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0

VU-OJH　排水用塩化ビニル管VU継手　偏芯ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

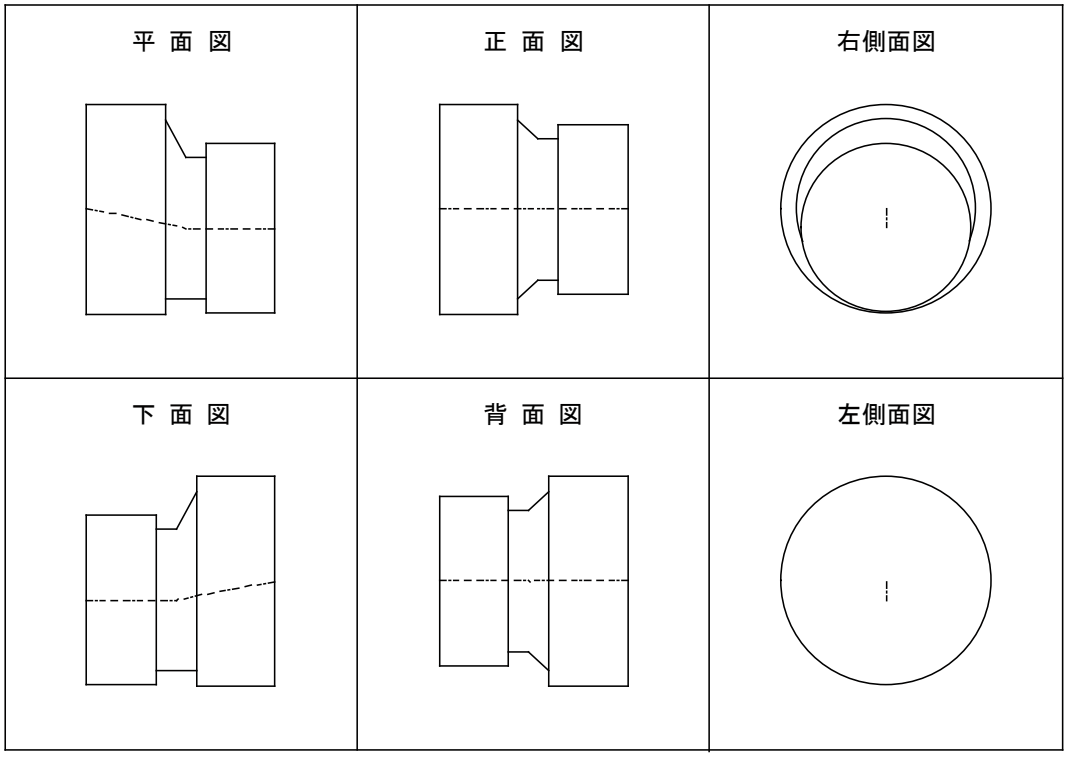

50.0　：40.0
65.0　：50.0
75.0　：50.0
75.0　：65.0
100.0　：50.0
100.0　：65.0
100.0　：75.0
125.0　：100.0
150.0　：100.0
150.0　：125.0

VU-SS　排水用塩化ビニル管VU継手　Sソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管ＶＵ継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

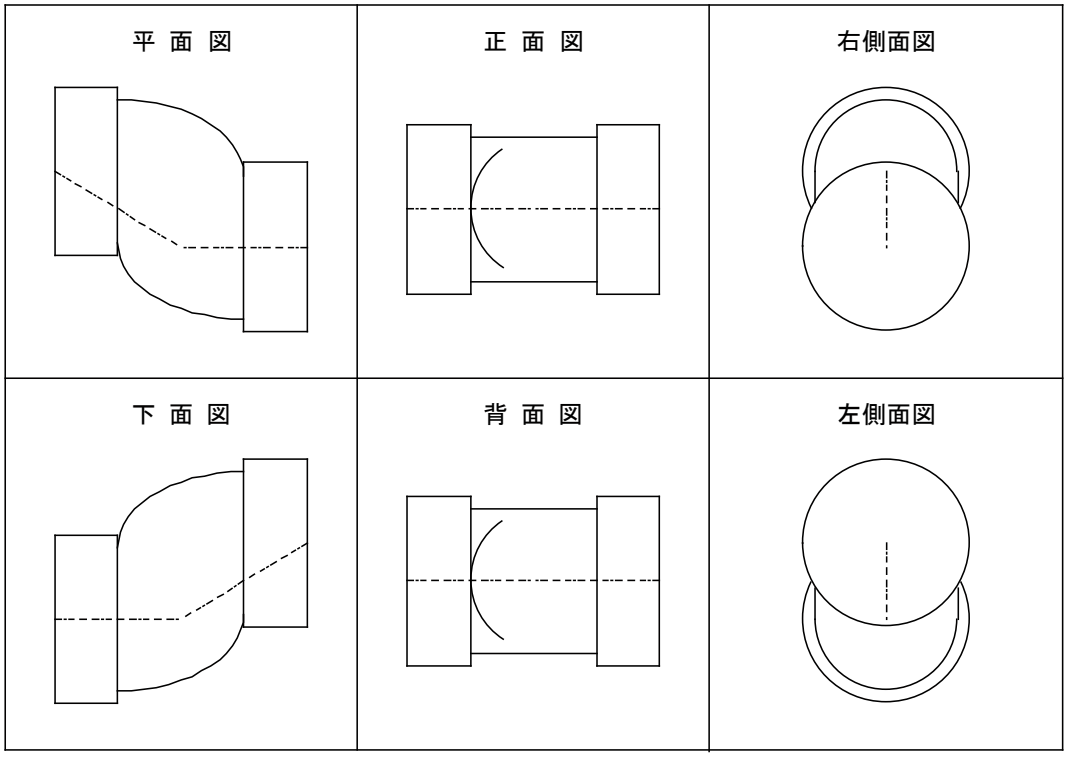

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0

FSGP-45BN-S80　鋼製ねじ込み45°ボスカップリング S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

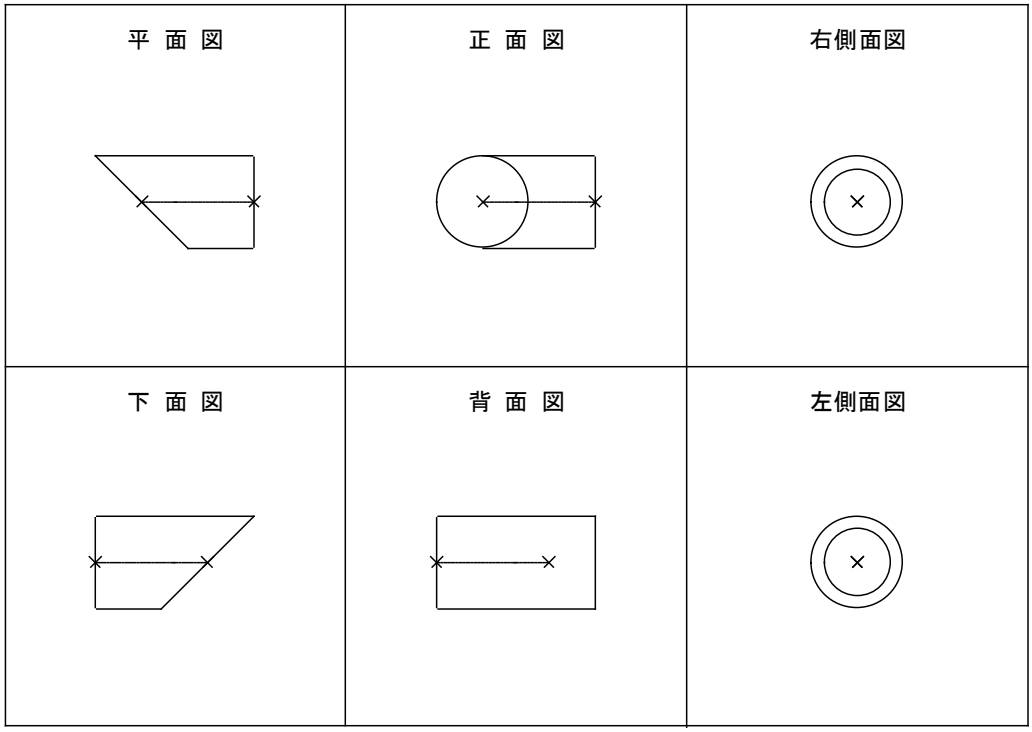

8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

FSGP-45BS-S80　鋼製差込み45°ボスカップリング S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

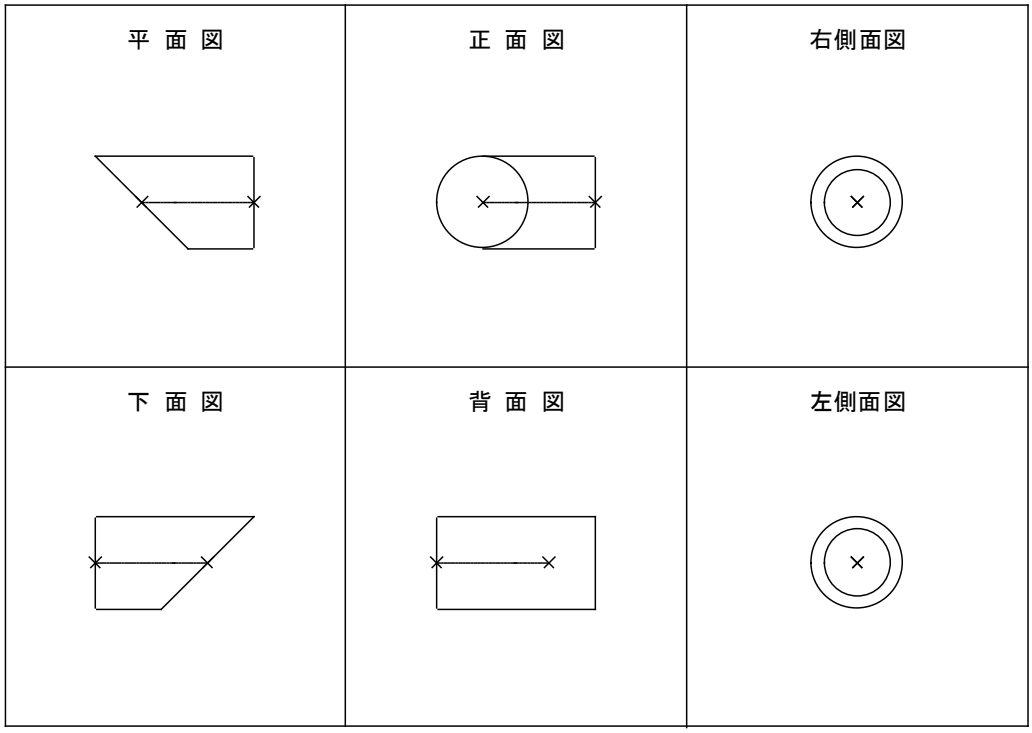

8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

FSGP-BN-S80　鋼製ねじ込みボスカップリング　S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

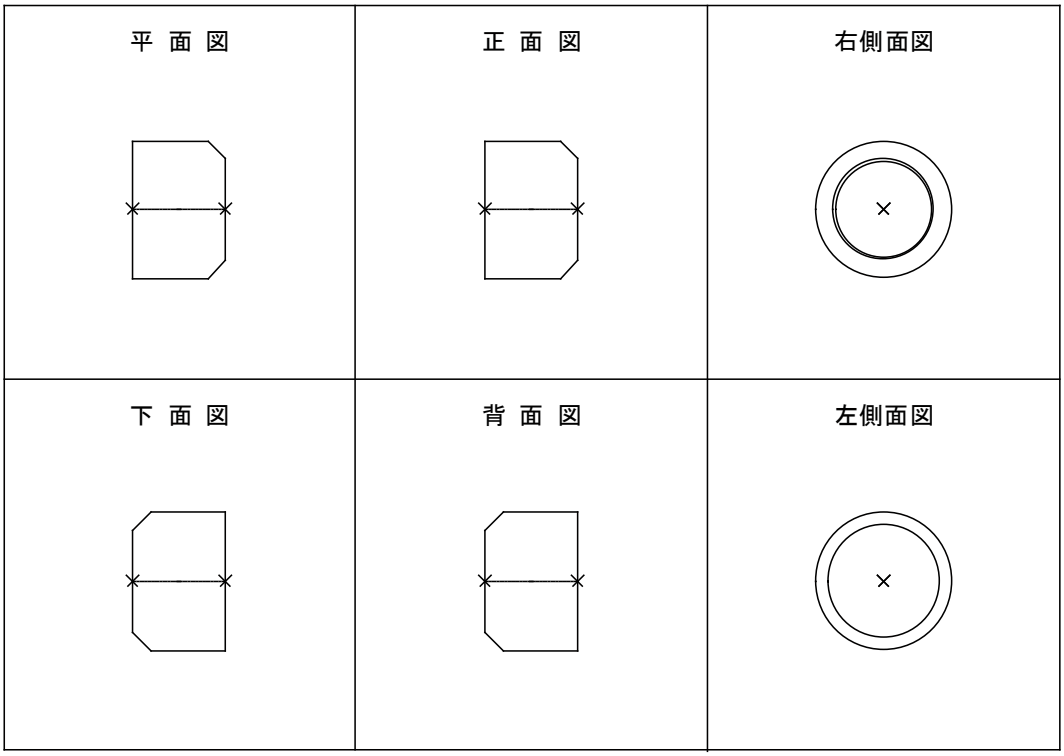

8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

FSGP-BS-S160　鋼製差込みボスカップリング　S160

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

FSGP-BS-S80　鋼製差込みボスカップリング　S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

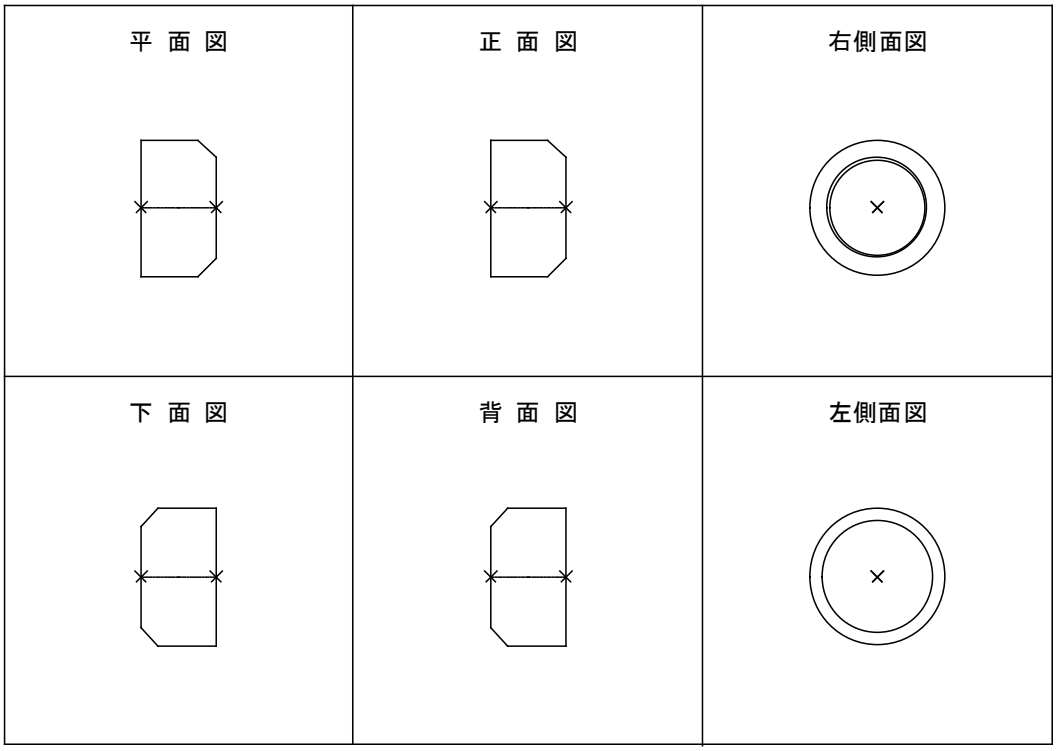

8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

SUS-BN-S80　ステンレス製ねじ込みボスカップリング　S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

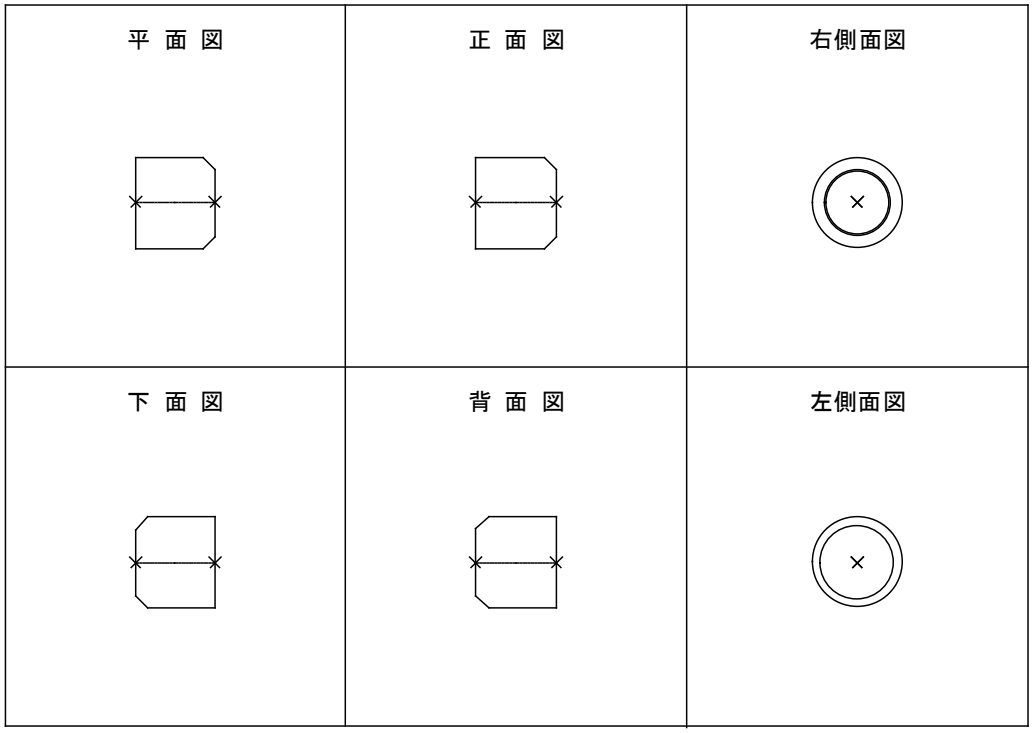

8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

SUS-BS-S80　差込みボスカップリング　S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

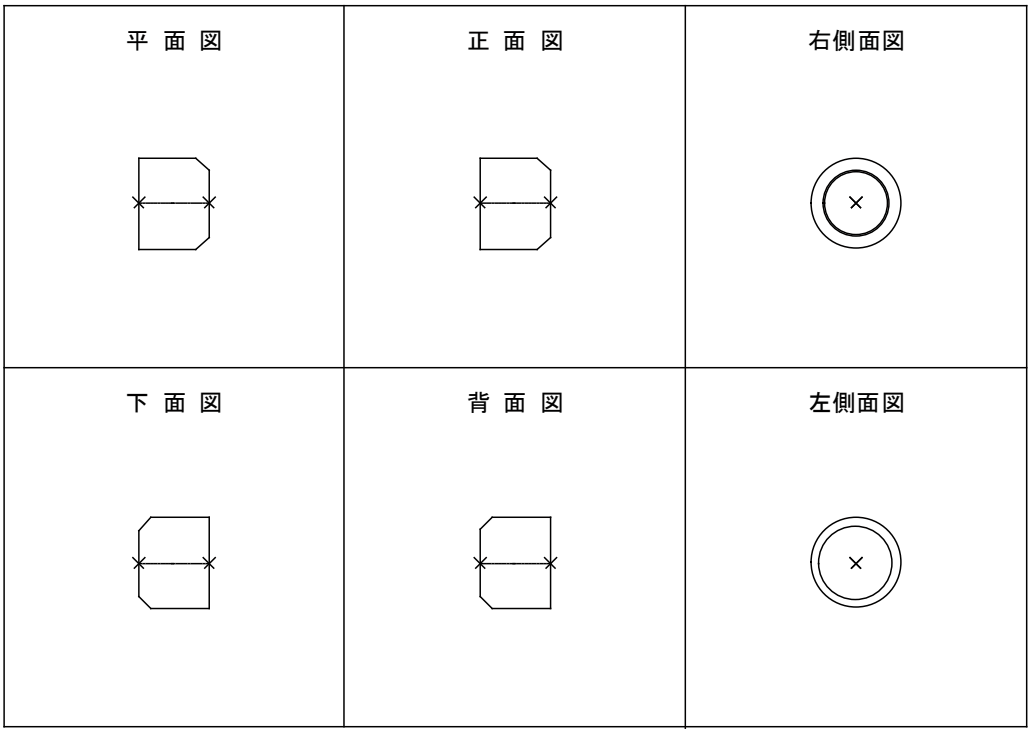

8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

J2HDR-34L　Jワンクイック2 ヘッダーエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0: 13.0

J2HDR-34S　Jワンクイック2 ヘッダーソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図

20.0: 20.0

J2HDR-34T　Jワンクイック2 ヘッダーチー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

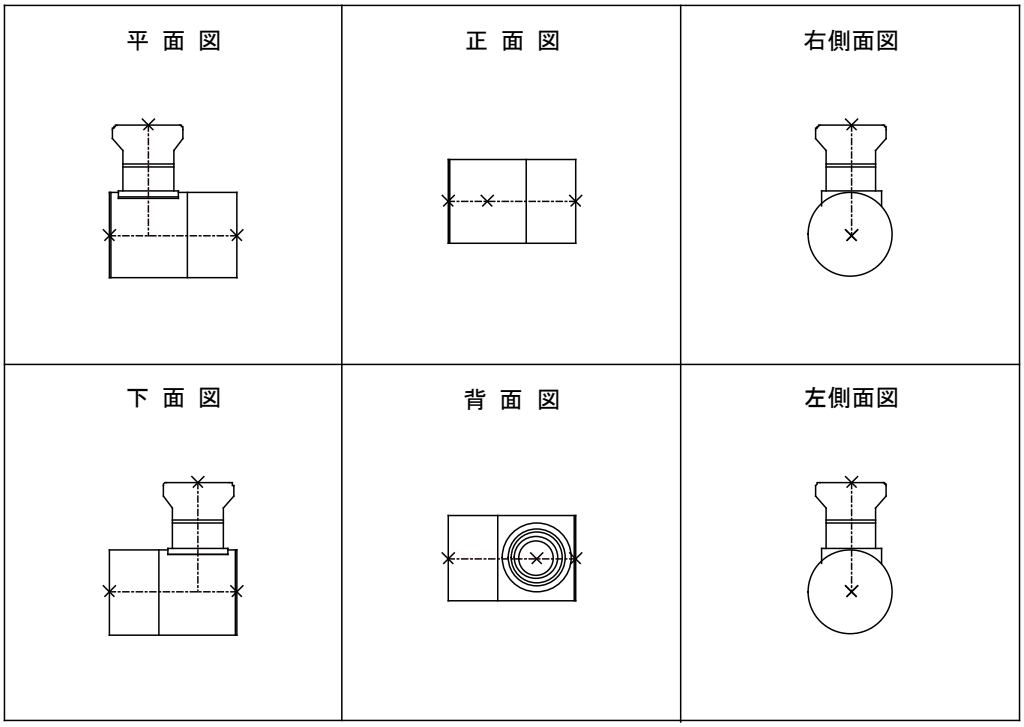

20.0: 20.0: 13.0

J2HDR-L　Jワンクイック2 ヘッダーエルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0: 13.0

J2HDR-S　Jワンクイック2　ヘッダーソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

16.0: 20.0
20.0: 20.0

J2HDR-T　Jワンクイック2　ヘッダーチー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JOQ2 Jワンクイック2］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

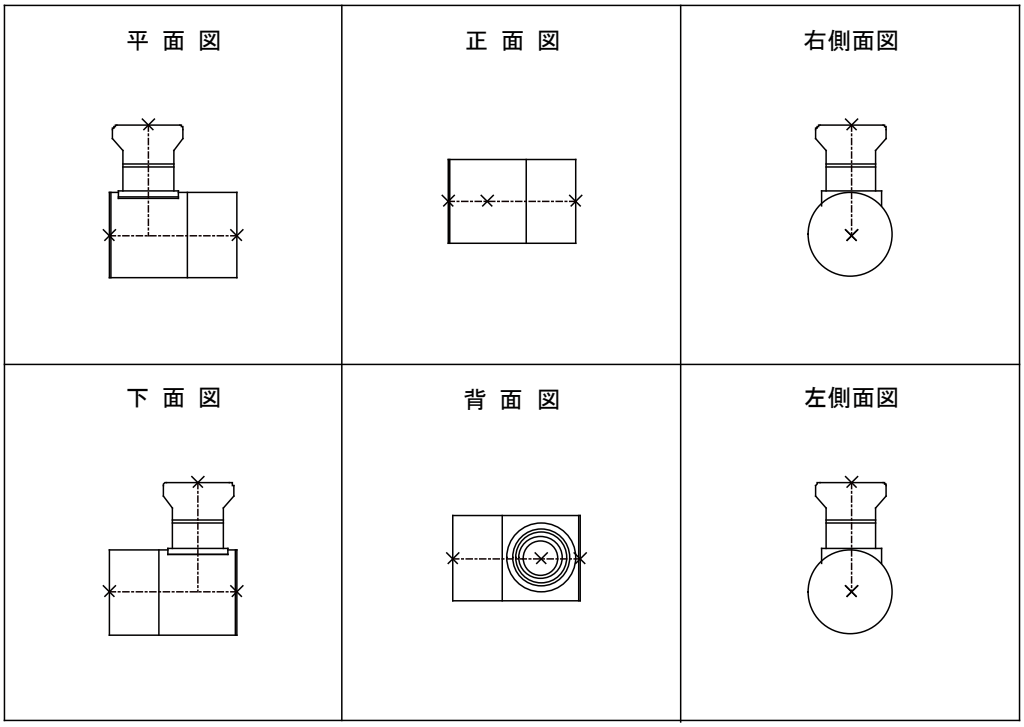

20.0: 20.0: 13.0

S25C-4P　高圧用ねじ込み継手　4角プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

6.0:　6.0
8.0:　8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

S25C-6P　高圧用ねじ込み継手 6角プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

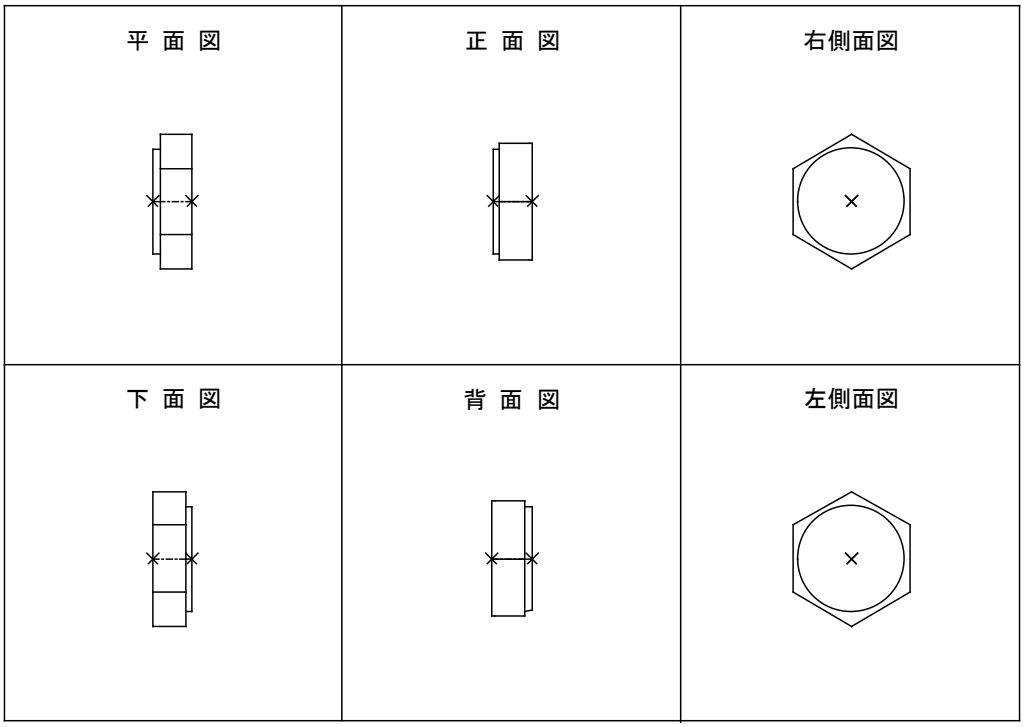

8.0:　8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0

S25C-B　高圧用ねじ込み継手 ブッシング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

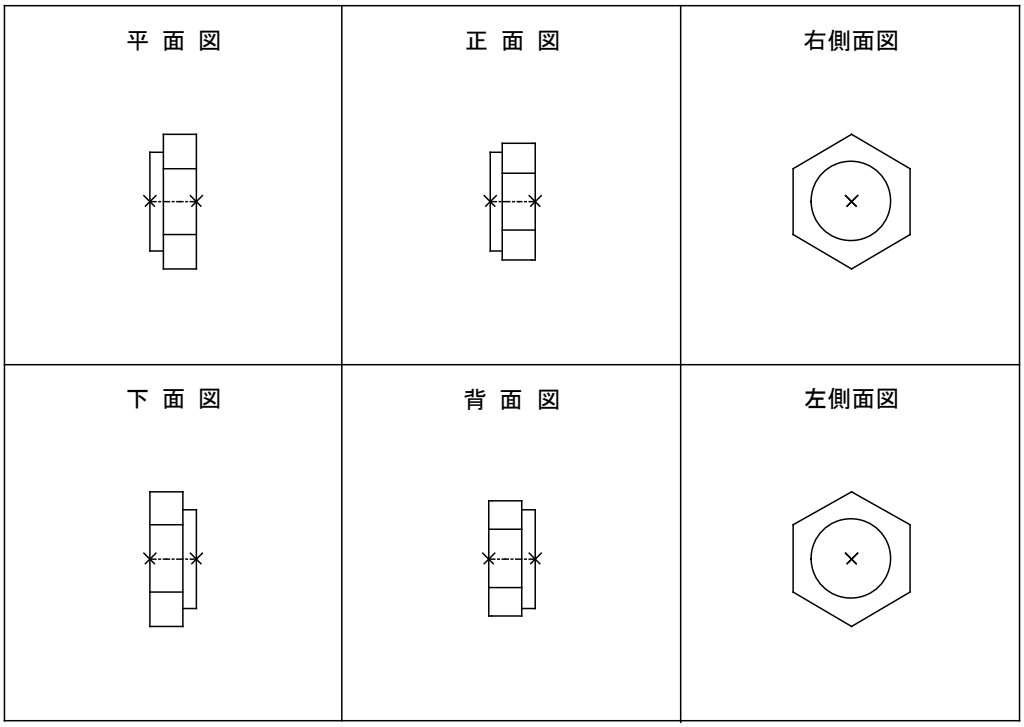

10.0:　8.0
15.0:　8.0
15.0: 10.0
20.0:　8.0
20.0: 10.0
20.0: 15.0
25.0:　8.0
25.0: 10.0
25.0: 15.0
25.0: 20.0
32.0: 15.0
32.0: 20.0
32.0: 25.0
40.0: 15.0
40.0: 20.0
40.0: 25.0
40.0: 32.0
50.0: 20.0
50.0: 25.0
50.0: 32.0
50.0: 40.0
65.0: 25.0
65.0: 32.0
65.0: 40.0
65.0: 50.0
80.0: 32.0
80.0: 40.0
80.0: 50.0
80.0: 65.0
100.0: 25.0
100.0: 32.0
100.0: 40.0
100.0: 50.0
100.0: 65.0
100.0: 80.0

S25C-CP　高圧用ねじ込み継手 カップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

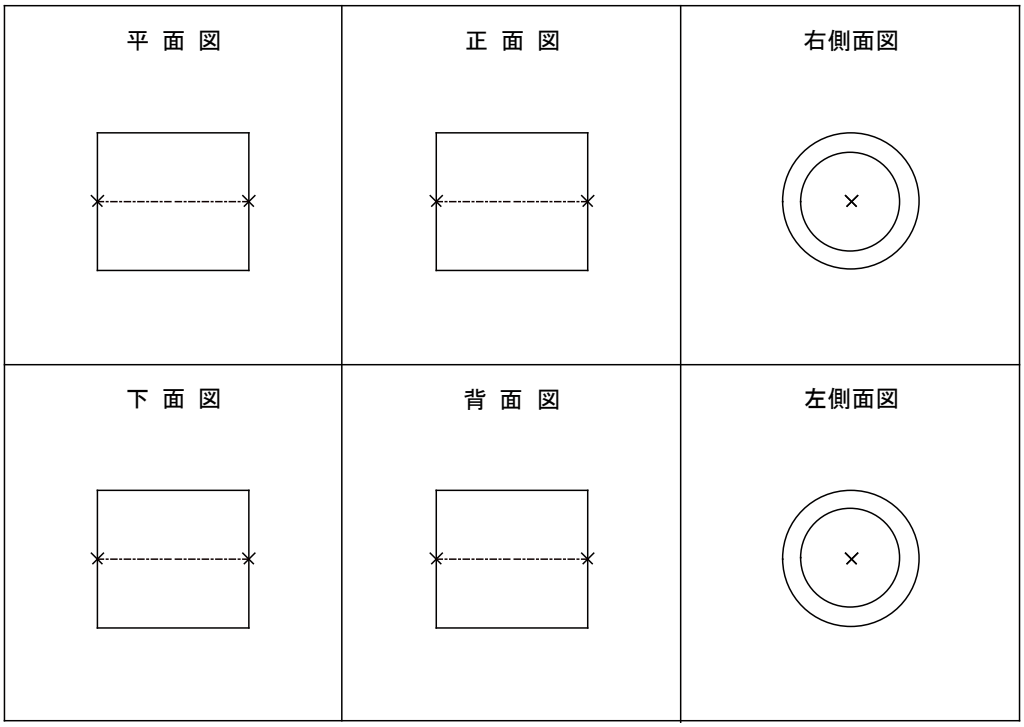

8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0

S25C-HCP　高圧用ねじ込み継手　ハーフカップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

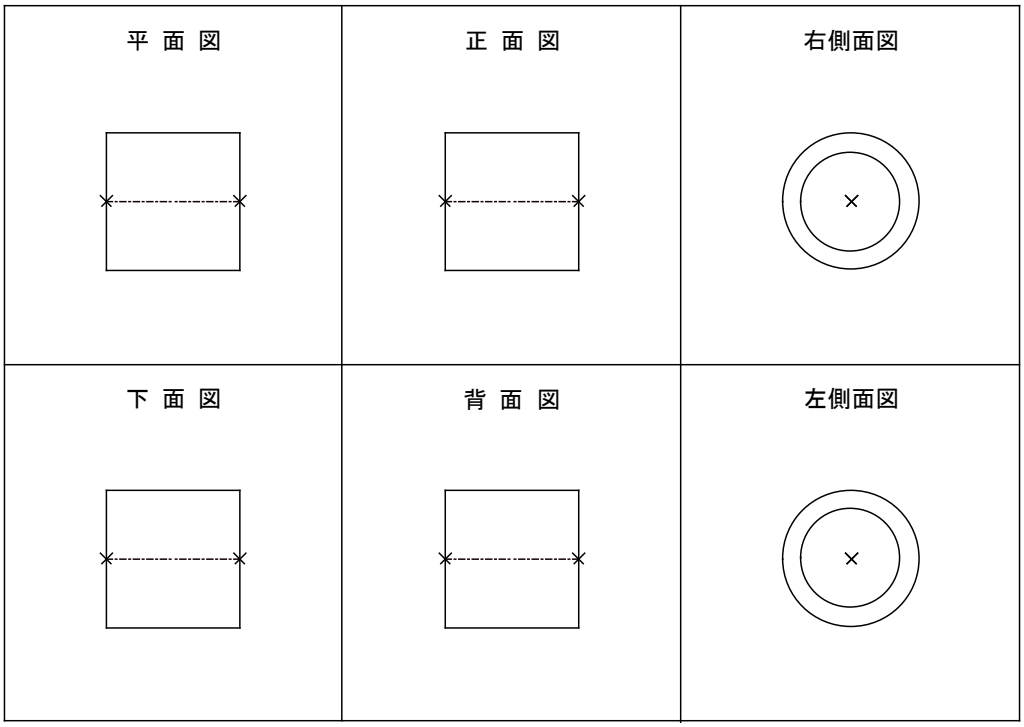

8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

S25C-N　高圧用ねじ込み継手 6角ニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

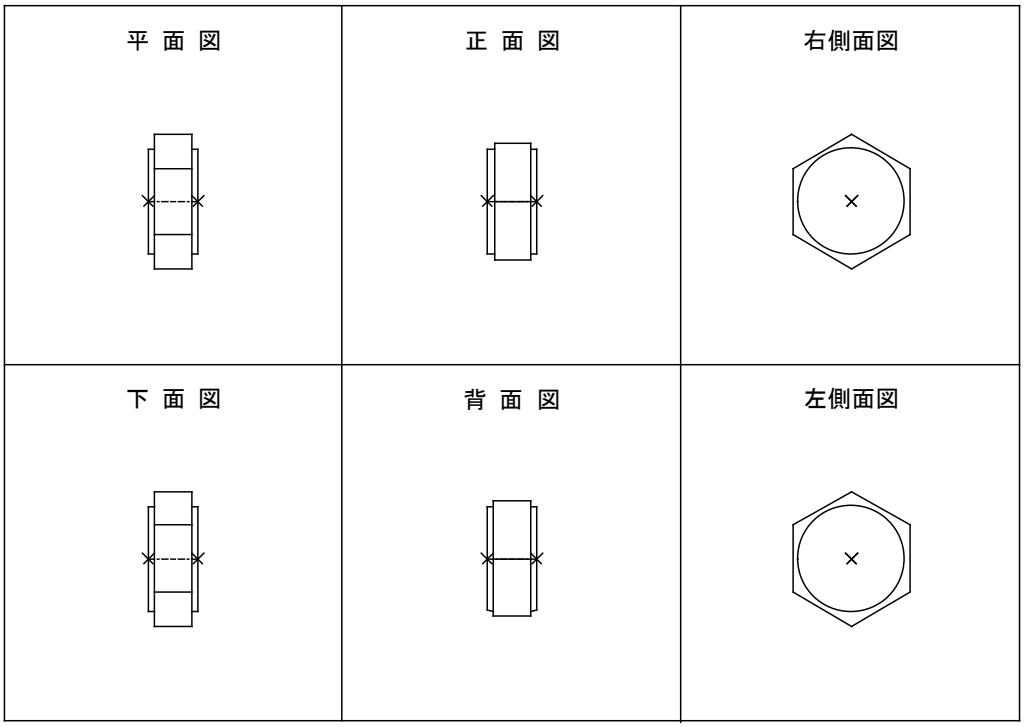

8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0

TSD-B　大口径TS継手 ブッシュ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

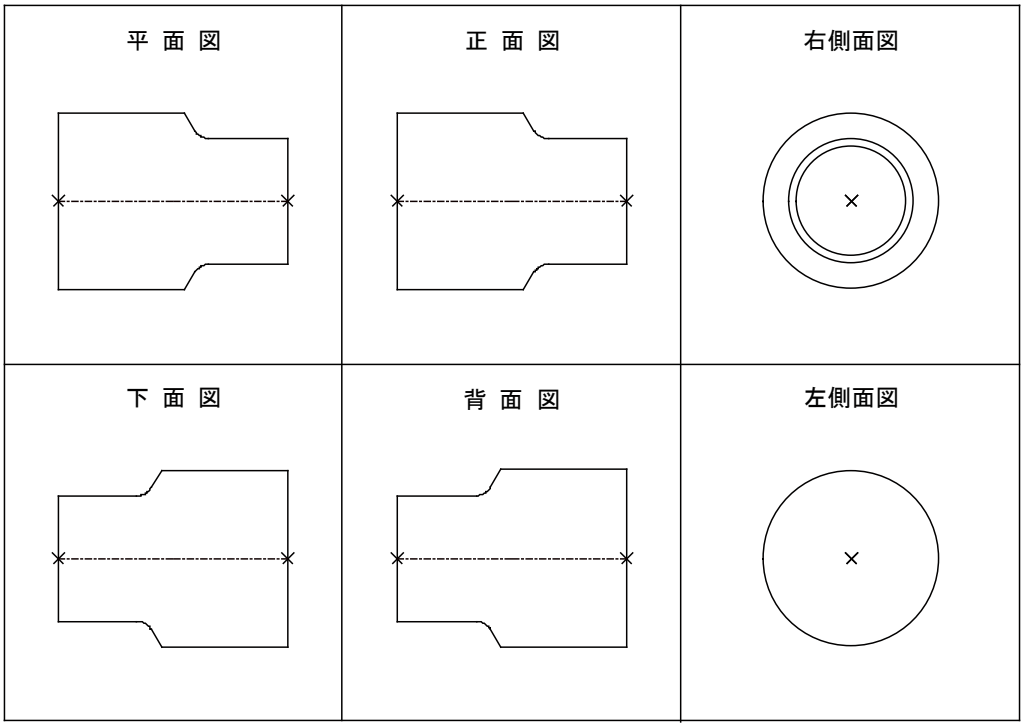

250.0:150.0
300.0:200.0

CU-UPS　VU－VP変換ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0: 75.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

VPS VP変換ソケット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［DV 排水用硬質塩ビ管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0: 75.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

VU-HB　VU偏芯ブッシング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［VU 排水用塩化ビニル管VU継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0: 40.0
75.0: 50.0
75.0: 65.0
100.0: 40.0
100.0: 50.0
100.0: 65.0
100.0: 75.0
125.0: 75.0
125.0:100.0
150.0: 75.0
150.0:100.0
150.0:125.0
200.0:100.0
200.0:125.0
200.0:150.0
250.0:100.0
250.0:125.0
250.0:150.0
250.0:200.0

VP-AC　ACドレン継手 変換両受アダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［ACドレン継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

25.0:25.0
30.0:30.0

AC-SS　立て管用伸縮処理継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［ACドレン継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

30.0:30.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0

AC-TT　立て型トラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［ACドレン継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

30.0:30.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0

TM-LES　繊維モルタルビニル二層管継手　伸縮ソケット(ロングタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200:200

TM-LES　繊維モルタルビニル二層管継手　伸縮ソケット(ロングタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［TM モルタルビニル二層管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200:200

AW-EFP　建築設備用ポリエチレン管継手 EF受口付直管

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75:75
100:100
150:150
200:200

AW-SB　建築設備用ポリエチレン管継手 Sベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75:75
100:100
150:150
200:200

AW-EFKSB　建築設備用ポリエチレン管継手 EF片受Sベンド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75:75
100:100
150:150
200:200

AW-TSD　建築設備用ポリエチレン管継手　T形サドル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［AW 建築設備用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-小部品（ユニオン・プッシングなど）］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50:50:25
75:75:25

09 フランジ

SSGP-2F16K　16K差込み溶接式合フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

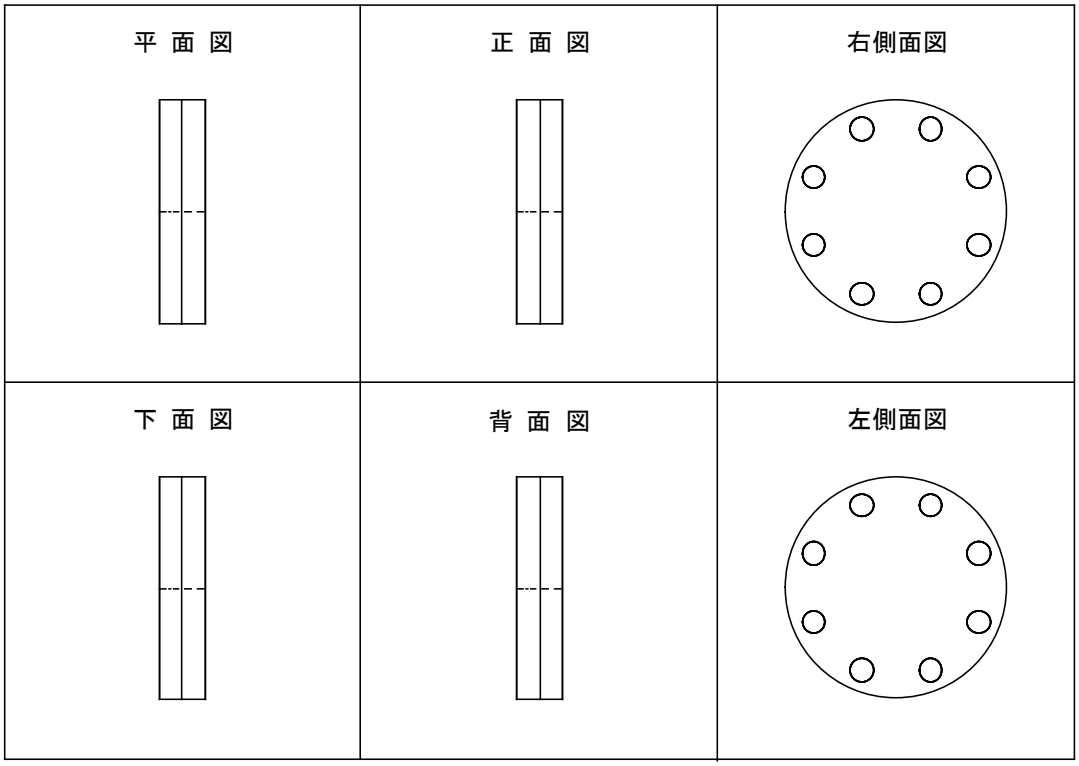

10.0	:	10.0	450.0	:	450.0
15.0	:	15.0	500.0	:	500.0
20.0	:	20.0	550.0	:	550.0
25.0	:	25.0	600.0	:	600.0
32.0	:	32.0	650.0	:	650.0
40.0	:	40.0	700.0	:	700.0
50.0	:	50.0	750.0	:	750.0
65.0	:	65.0	800.0	:	800.0
80.0	:	80.0	850.0	:	850.0
90.0	:	90.0	900.0	:	900.0
100.0	:	100.0	1000.0	:	1000.0
125.0	:	125.0	1100.0	:	1100.0
150.0	:	150.0	1200.0	:	1200.0
200.0	:	200.0	1300.0	:	1300.0
250.0	:	250.0	1350.0	:	1350.0
300.0	:	300.0	1400.0	:	1400.0
350.0	:	350.0	1500.0	:	1500.0
400.0	:	400.0			

SSGP-F16K　16K差込み溶接式フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

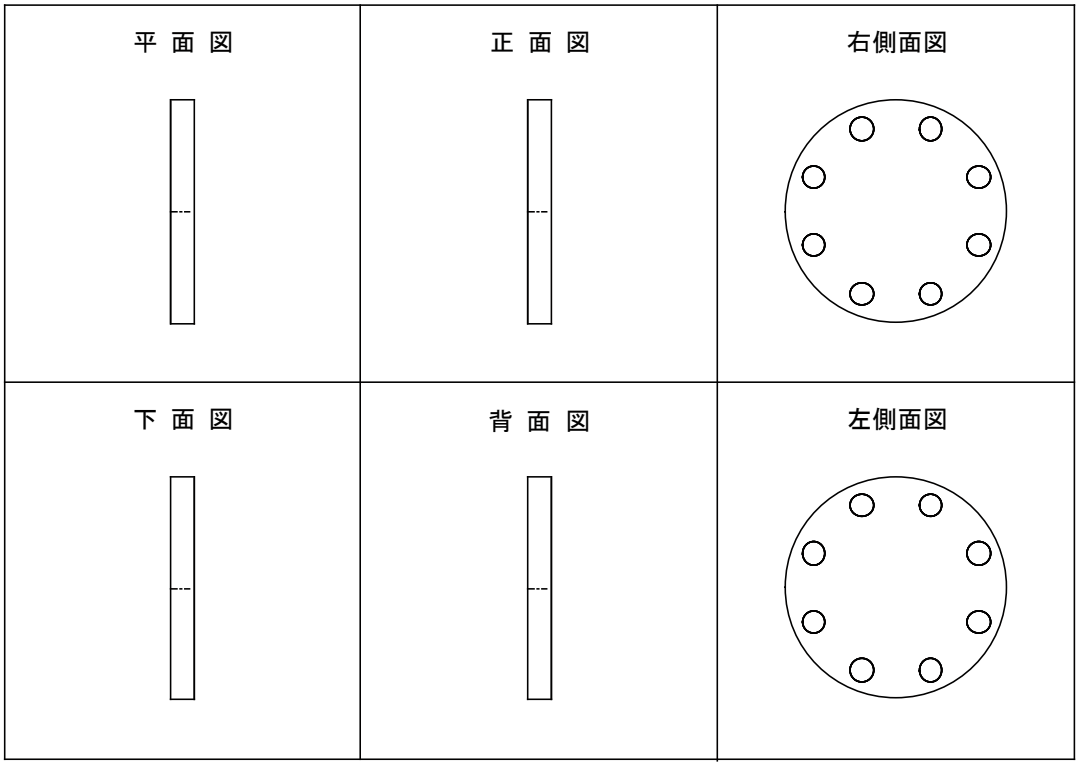

10.0	:	10.0	450.0	:	450.0
15.0	:	15.0	500.0	:	500.0
20.0	:	20.0	550.0	:	550.0
25.0	:	25.0	600.0	:	600.0
32.0	:	32.0	650.0	:	650.0
40.0	:	40.0	700.0	:	700.0
50.0	:	50.0	750.0	:	750.0
65.0	:	65.0	800.0	:	800.0
80.0	:	80.0	850.0	:	850.0
90.0	:	90.0	900.0	:	900.0
100.0	:	100.0	1000.0	:	1000.0
125.0	:	125.0	1100.0	:	1100.0
150.0	:	150.0	1200.0	:	1200.0
200.0	:	200.0	1300.0	:	1300.0
250.0	:	250.0	1350.0	:	1350.0
300.0	:	300.0	1400.0	:	1400.0
350.0	:	350.0	1500.0	:	1500.0
400.0	:	400.0			

SSGP-2F　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手　組みフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

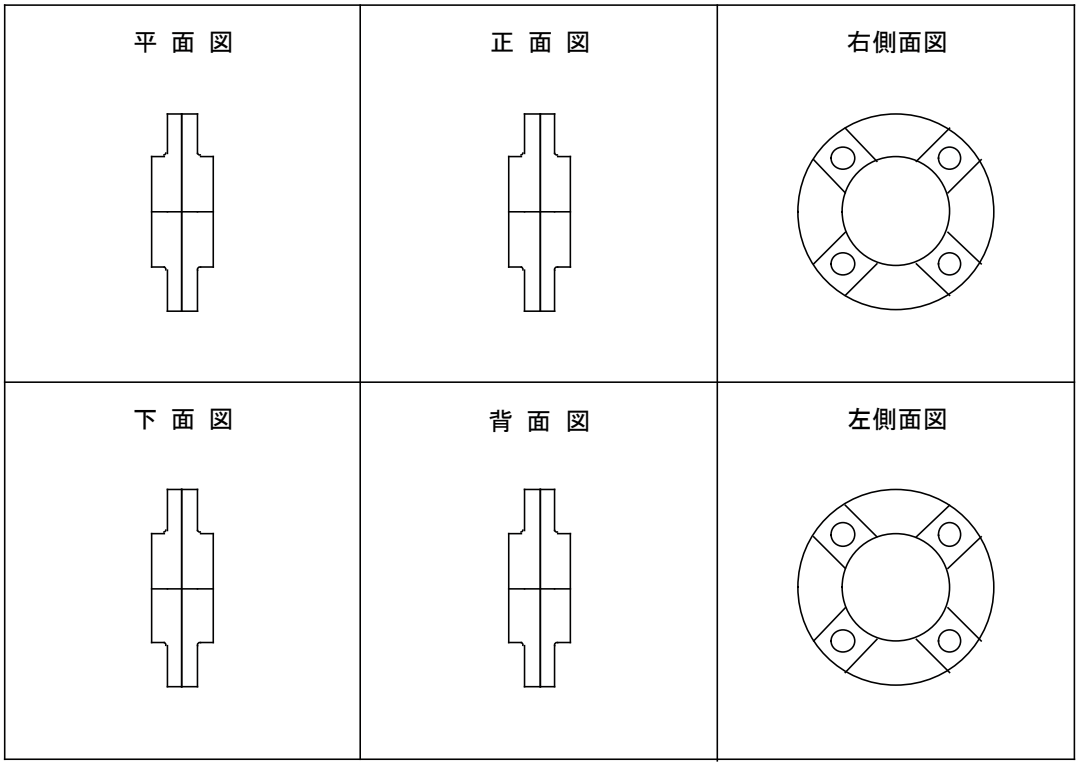

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

SSGP-F5K　5K差込み溶接式フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

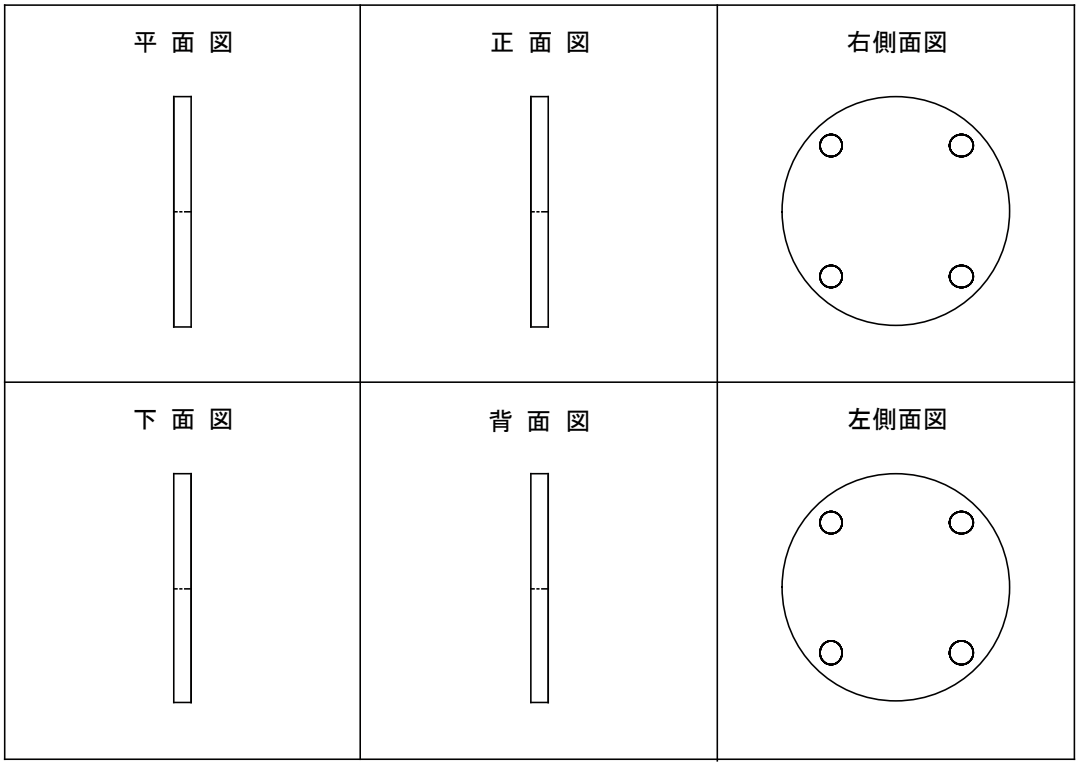

10.0	:	10.0	350.0	:	350.0
15.0	:	15.0	400.0	:	400.0
20.0	:	20.0	450.0	:	450.0
25.0	:	25.0	500.0	:	500.0
32.0	:	32.0	550.0	:	550.0
40.0	:	40.0	600.0	:	600.0
50.0	:	50.0	650.0	:	650.0
65.0	:	65.0	700.0	:	700.0
80.0	:	80.0	750.0	:	750.0
90.0	:	90.0	800.0	:	800.0
100.0	:	100.0	850.0	:	850.0
125.0	:	125.0	900.0	:	900.0
150.0	:	150.0	1000.0	:	1000.0
175.0	:	175.0	1100.0	:	1100.0
200.0	:	200.0	1200.0	:	1200.0
225.0	:	225.0	1350.0	:	1350.0
250.0	:	250.0	1400.0	:	1400.0
300.0	:	300.0	1500.0	:	1500.0

SSGP-2F5K　5K差込み溶接式合フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

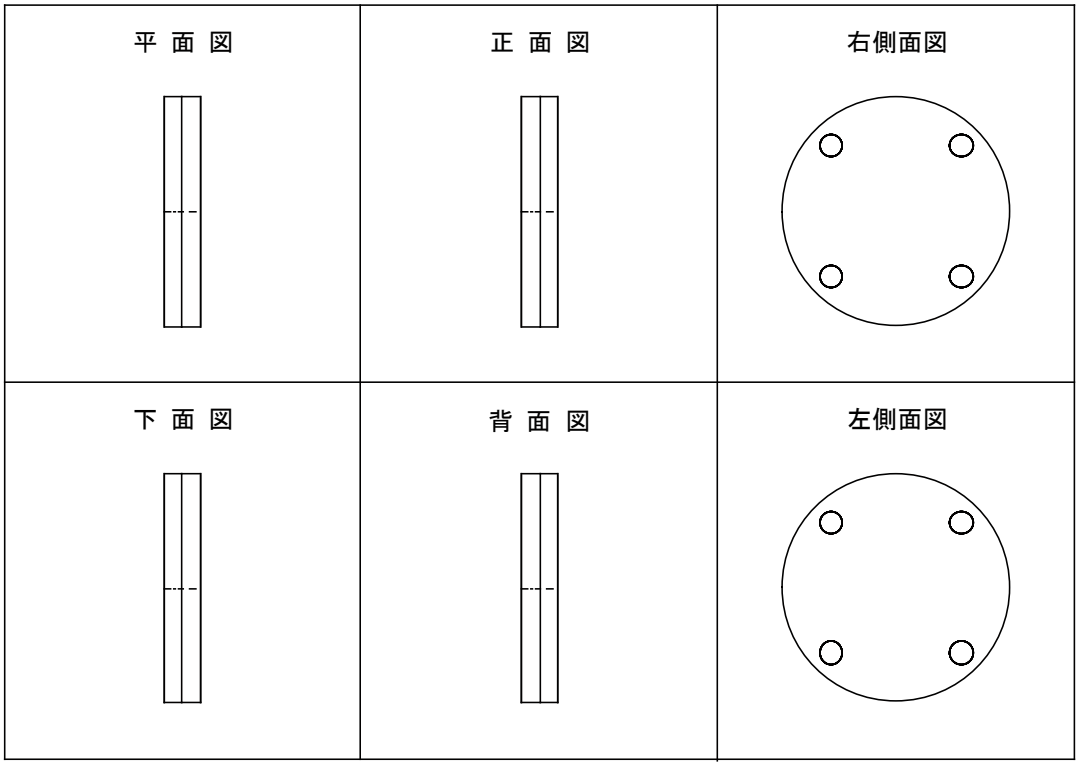

10.0	:	10.0	350.0	:	350.0
15.0	:	15.0	400.0	:	400.0
20.0	:	20.0	450.0	:	450.0
25.0	:	25.0	500.0	:	500.0
32.0	:	32.0	550.0	:	550.0
40.0	:	40.0	600.0	:	600.0
50.0	:	50.0	650.0	:	650.0
65.0	:	65.0	700.0	:	700.0
80.0	:	80.0	750.0	:	750.0
90.0	:	90.0	800.0	:	800.0
100.0	:	100.0	850.0	:	850.0
125.0	:	125.0	900.0	:	900.0
150.0	:	150.0	1000.0	:	1000.0
175.0	:	175.0	1100.0	:	1100.0
200.0	:	200.0	1200.0	:	1200.0
225.0	:	225.0	1350.0	:	1350.0
250.0	:	250.0	1500.0	:	1500.0
300.0	:	300.0			

SSGP-F10K　10K差込み溶接式フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

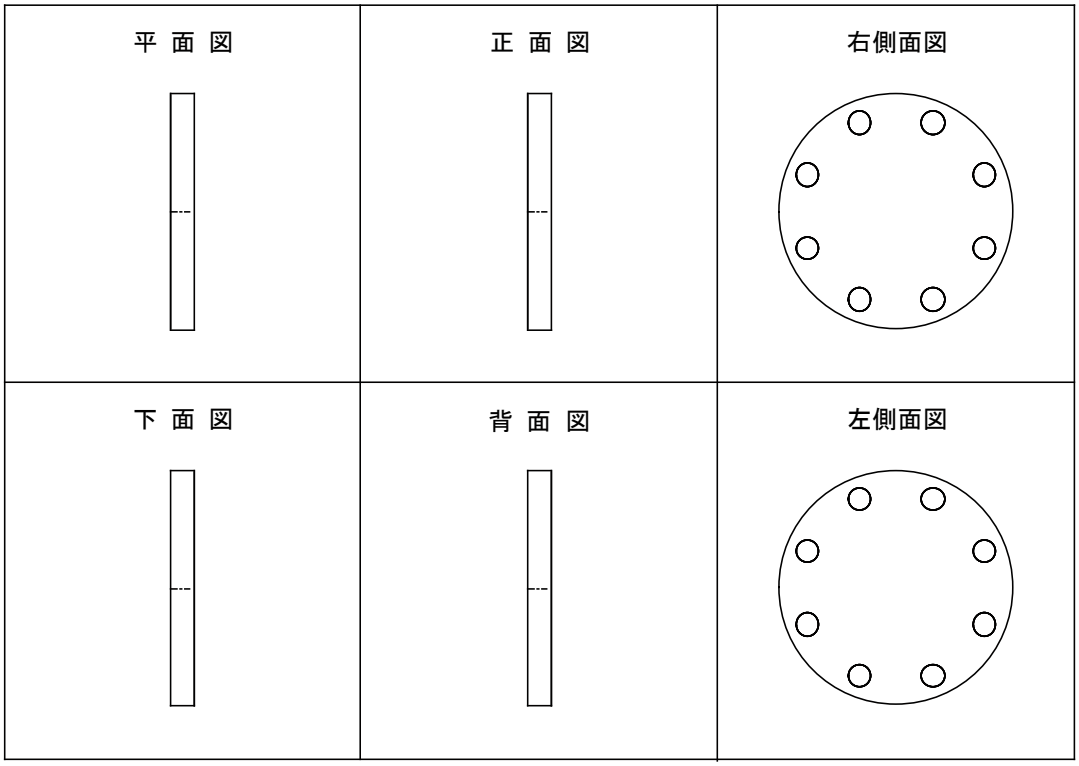

10.0	:	10.0	350.0	:	350.0
15.0	:	15.0	400.0	:	400.0
20.0	:	20.0	450.0	:	450.0
25.0	:	25.0	500.0	:	500.0
32.0	:	32.0	550.0	:	550.0
40.0	:	40.0	600.0	:	600.0
50.0	:	50.0	650.0	:	650.0
65.0	:	65.0	700.0	:	700.0
80.0	:	80.0	750.0	:	750.0
90.0	:	90.0	800.0	:	800.0
100.0	:	100.0	850.0	:	850.0
125.0	:	125.0	900.0	:	900.0
150.0	:	150.0	1000.0	:	1000.0
175.0	:	175.0	1100.0	:	1100.0
200.0	:	200.0	1200.0	:	1200.0
225.0	:	225.0	1350.0	:	1350.0
250.0	:	250.0	1500.0	:	1500.0
300.0	:	300.0			

SSGP-2F10K　10K差込み溶接式合フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

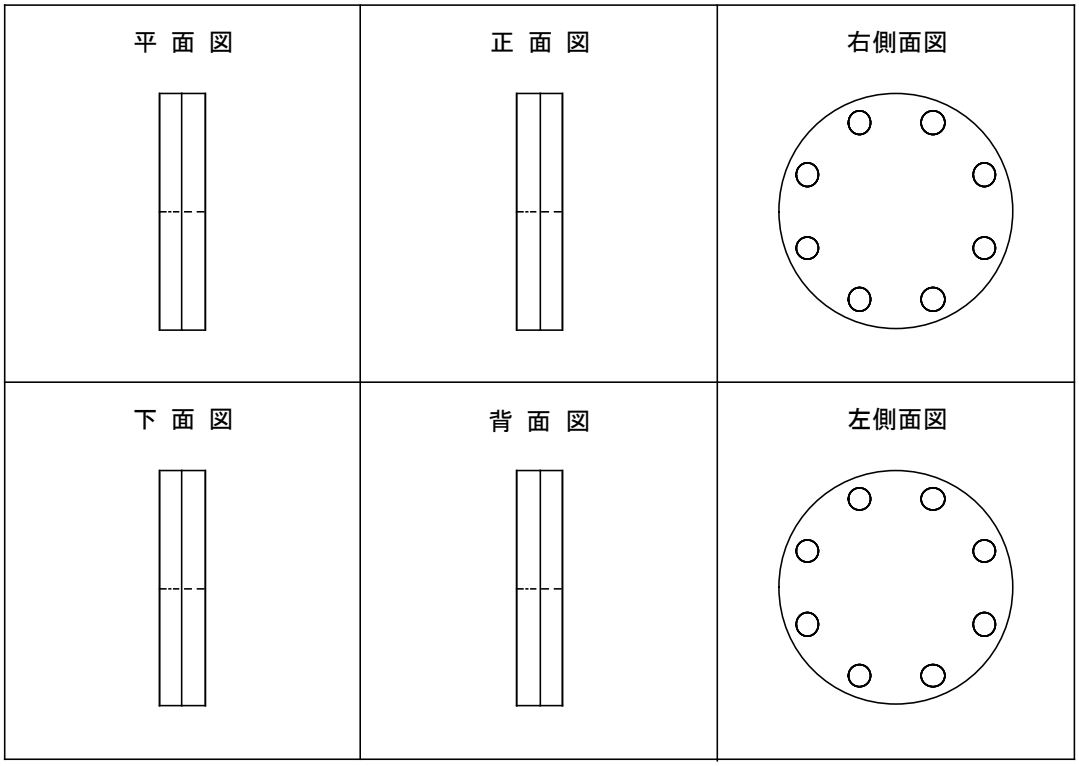

10.0	:	10.0	350.0	:	350.0
15.0	:	15.0	400.0	:	400.0
20.0	:	20.0	450.0	:	450.0
25.0	:	25.0	500.0	:	500.0
32.0	:	32.0	550.0	:	550.0
40.0	:	40.0	600.0	:	600.0
50.0	:	50.0	650.0	:	650.0
65.0	:	65.0	700.0	:	700.0
80.0	:	80.0	750.0	:	750.0
90.0	:	90.0	800.0	:	800.0
100.0	:	100.0	850.0	:	850.0
125.0	:	125.0	900.0	:	900.0
150.0	:	150.0	1000.0	:	1000.0
175.0	:	175.0	1100.0	:	1100.0
200.0	:	200.0	1200.0	:	1200.0
225.0	:	225.0	1350.0	:	1350.0
250.0	:	250.0	1500.0	:	1500.0
300.0	:	300.0			

TS-5TSF　旧)水道用硬質塩化ビニル管継手 TS5Kフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

16.0	:	16.0	250.0	:	250.0
20.0	:	20.0	300.0	:	300.0
25.0	:	25.0	350.0	:	350.0
30.0	:	30.0			
40.0	:	40.0			
50.0	:	50.0			
65.0	:	65.0			
75.0	:	75.0			
100.0	:	100.0			
125.0	:	125.0			
150.0	:	150.0			
200.0	:	200.0			

TS-10TSF　旧)水道用硬質塩化ビニル管継手 TS10Kフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

16.0 : 16.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0

VLP-2F　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　組みフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

VLPW-2F　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 組み合フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

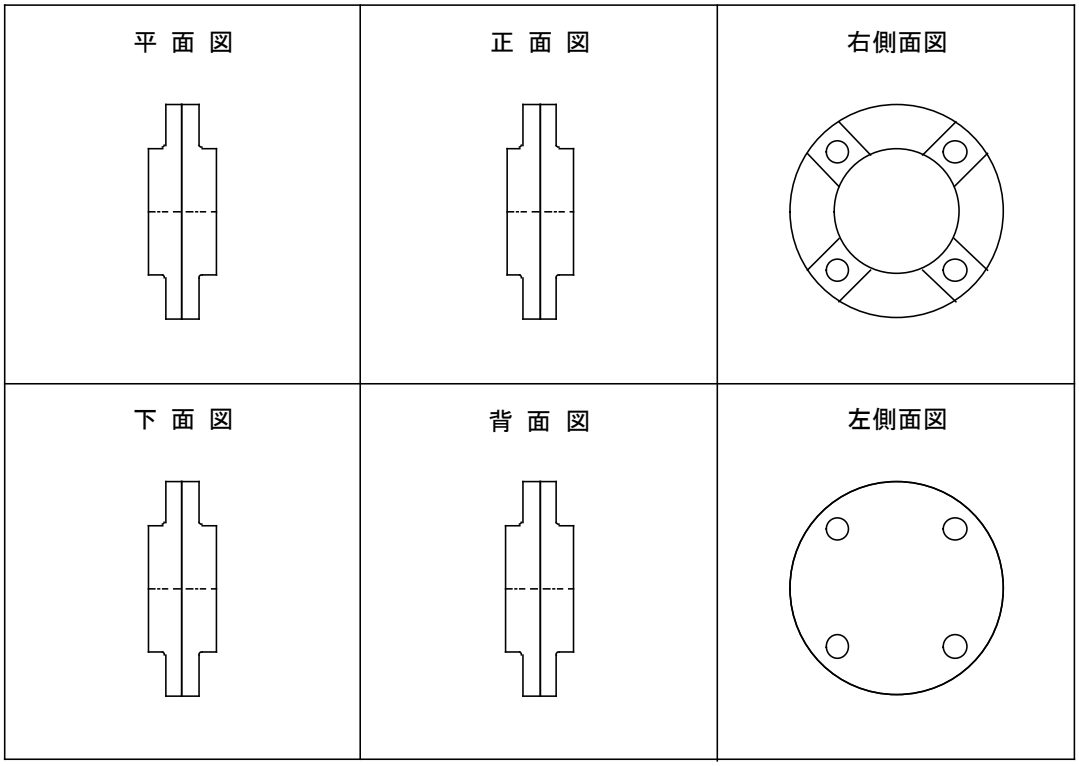

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

SSGP-2F5KNJ　5Kねじ込み合フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

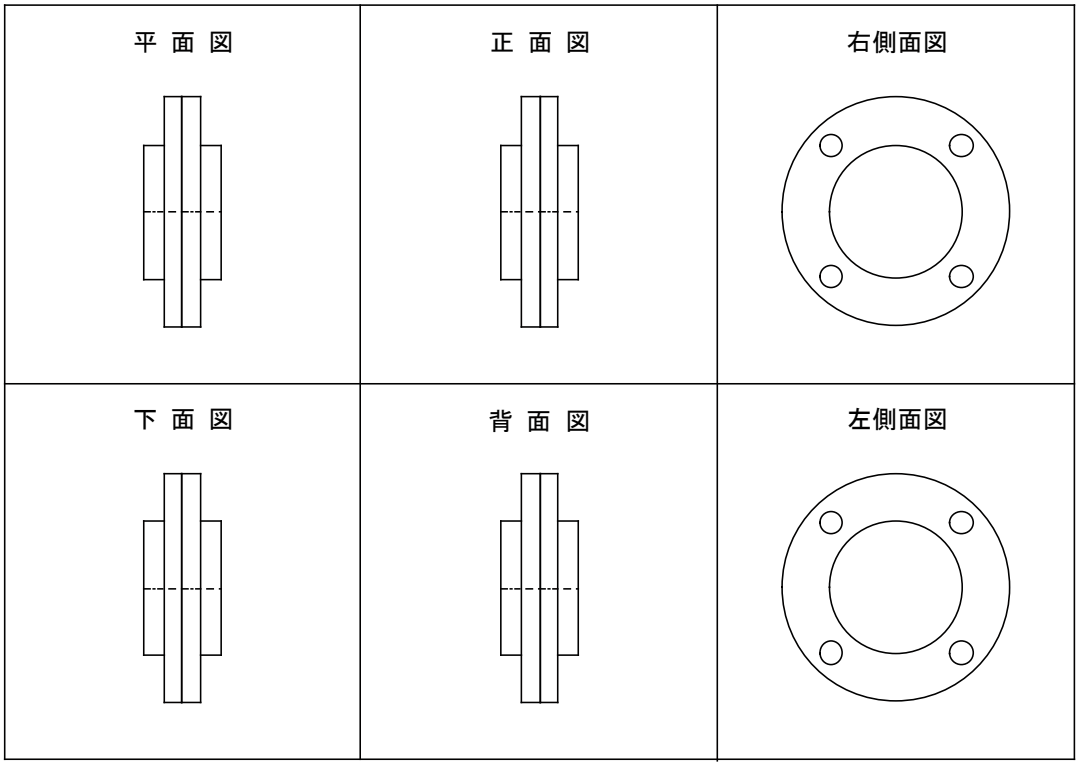

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

SSGP-2F10KNJ　10Kねじ込み合フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

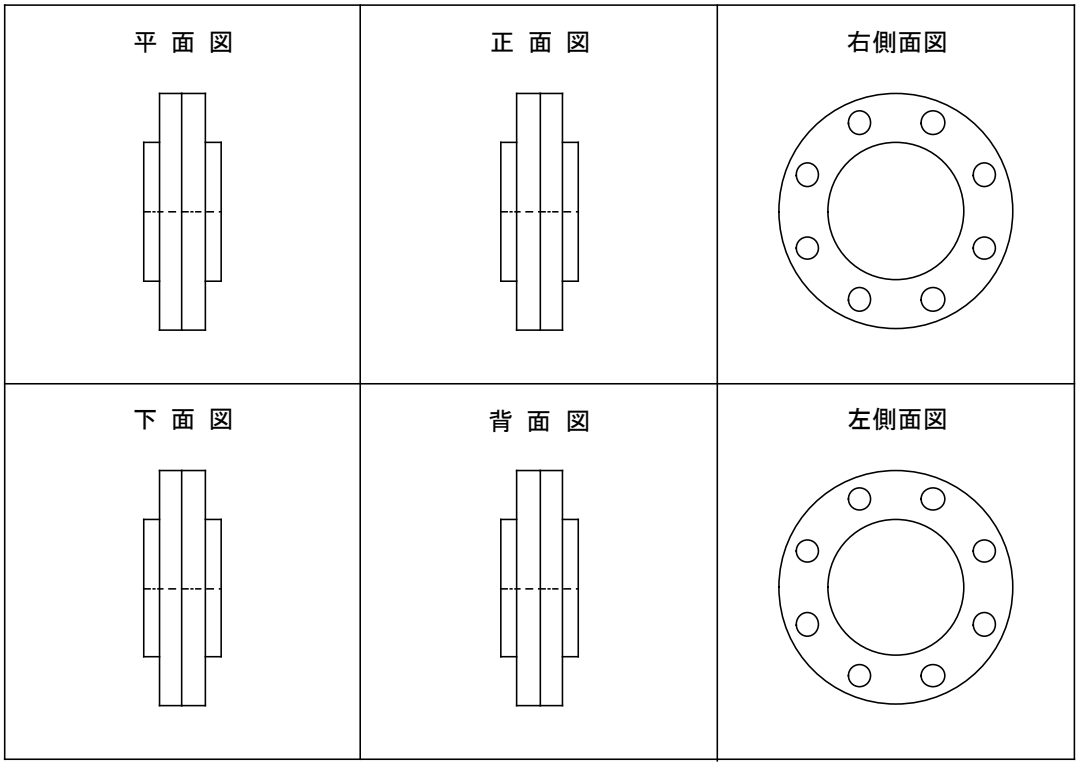

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

ABACUS-10KF　アバカス　10Kフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［ABACUS アバカス］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

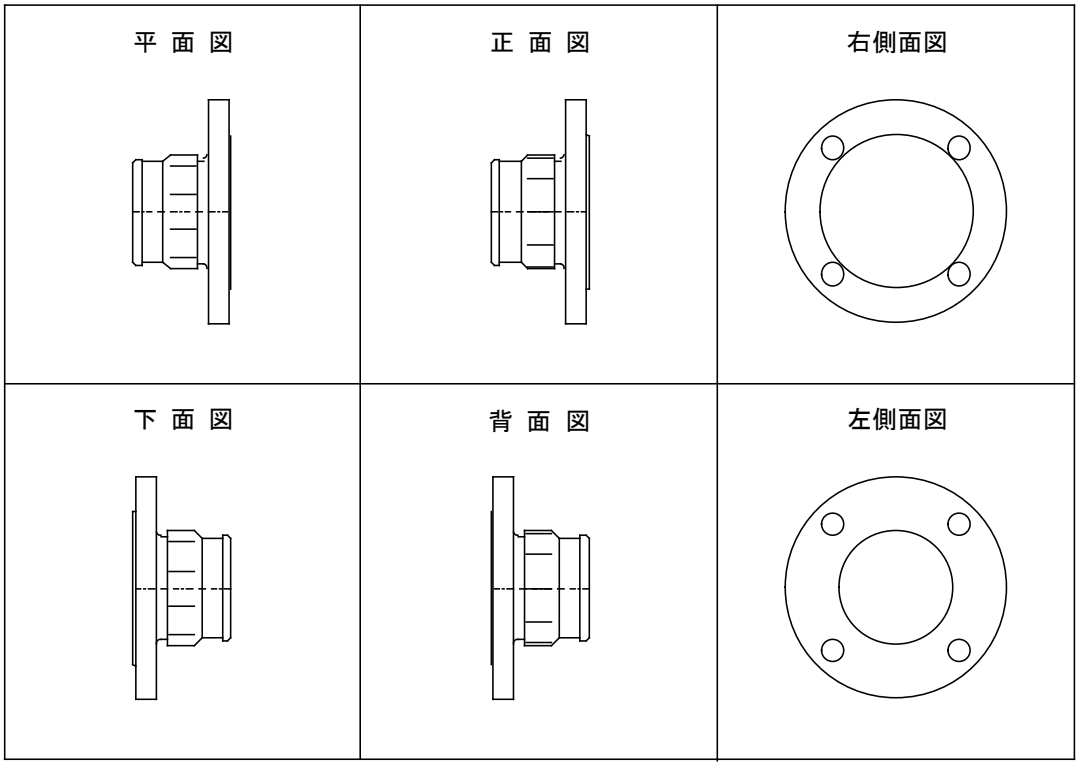

13.0	:	15.0
20.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	25.0
30.0	:	32.0
40.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	40.0
50.0	:	50.0
60.0	:	65.0

TS-SF　旧)水道用硬質塩化ビニル管継手 ソケットフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

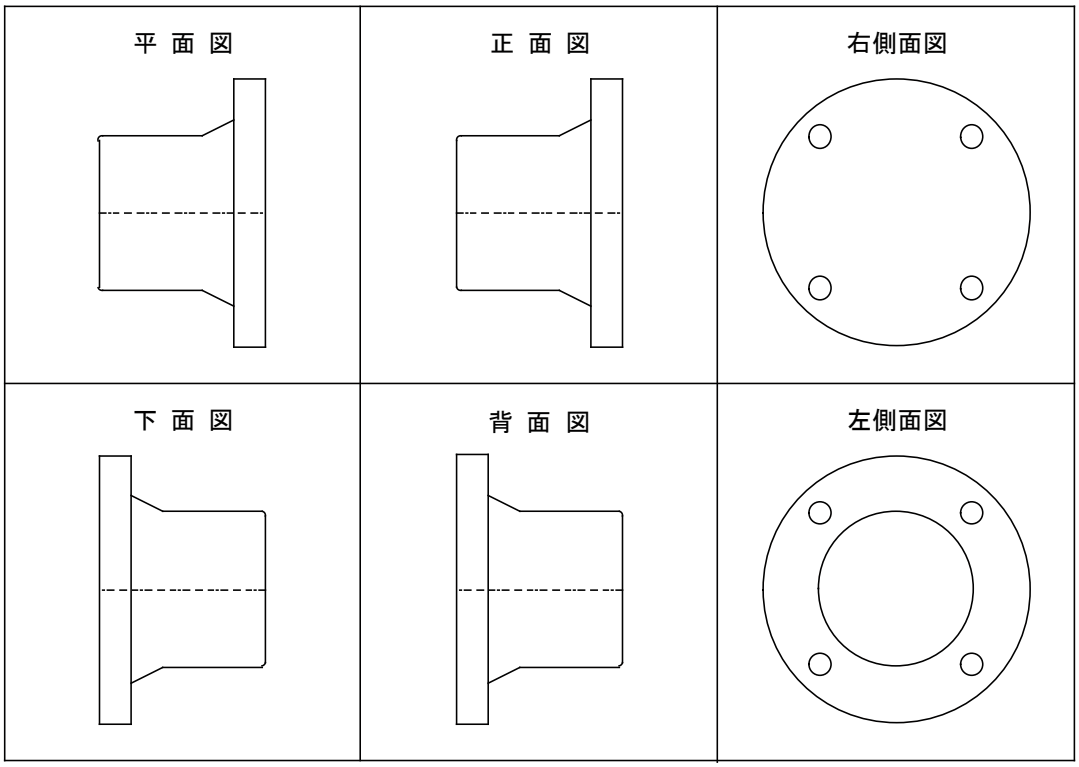

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

NJ-LPF　ナイスジョイント　貫通フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

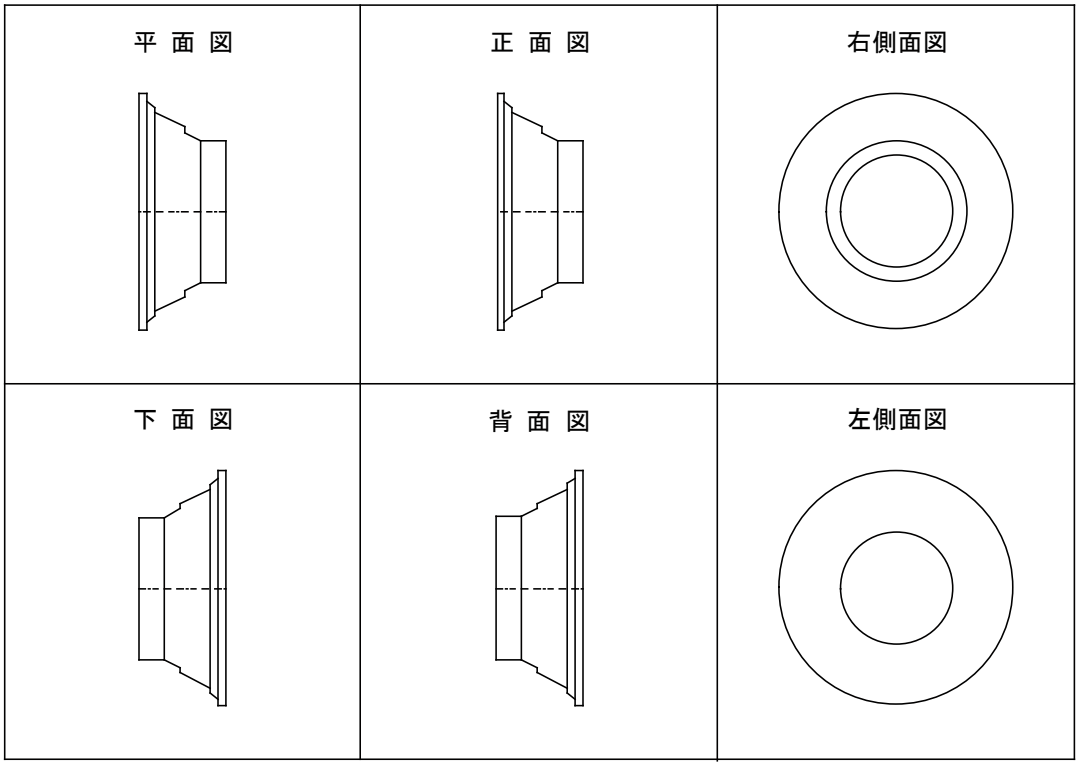

75.0　：　75.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0

VLPW-F　内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手 組みフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［NJ ナイスジョイント］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

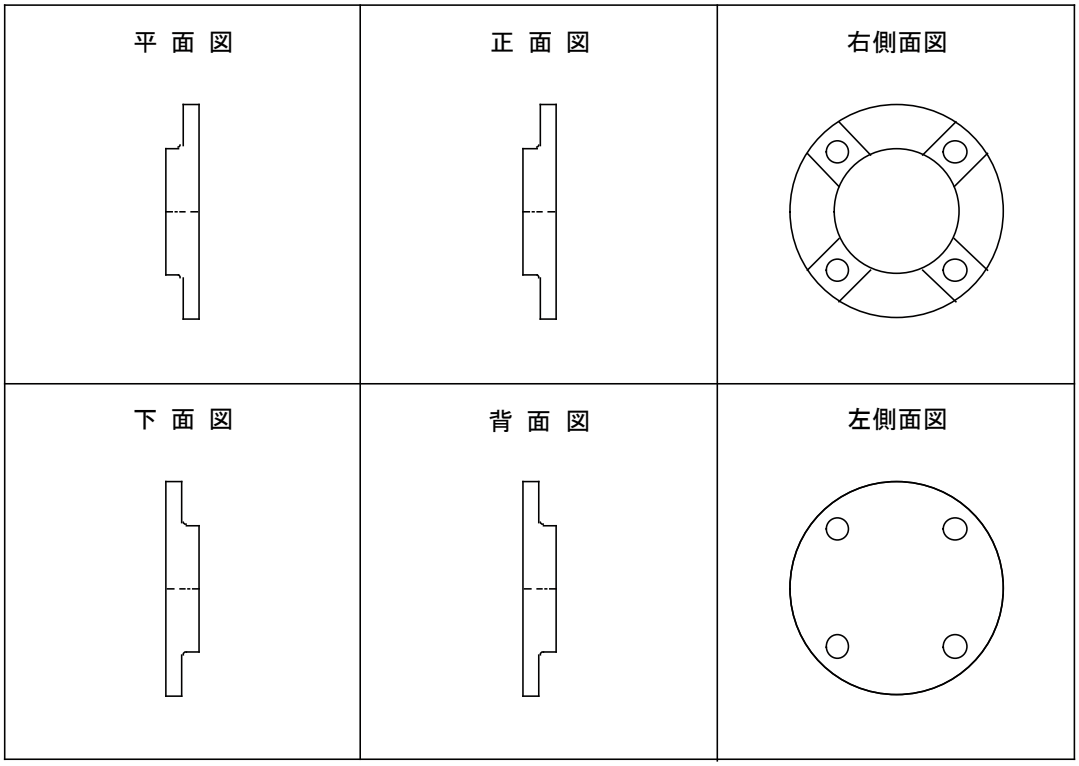

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

SSGP-F5KNJ　5Kねじ込みフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

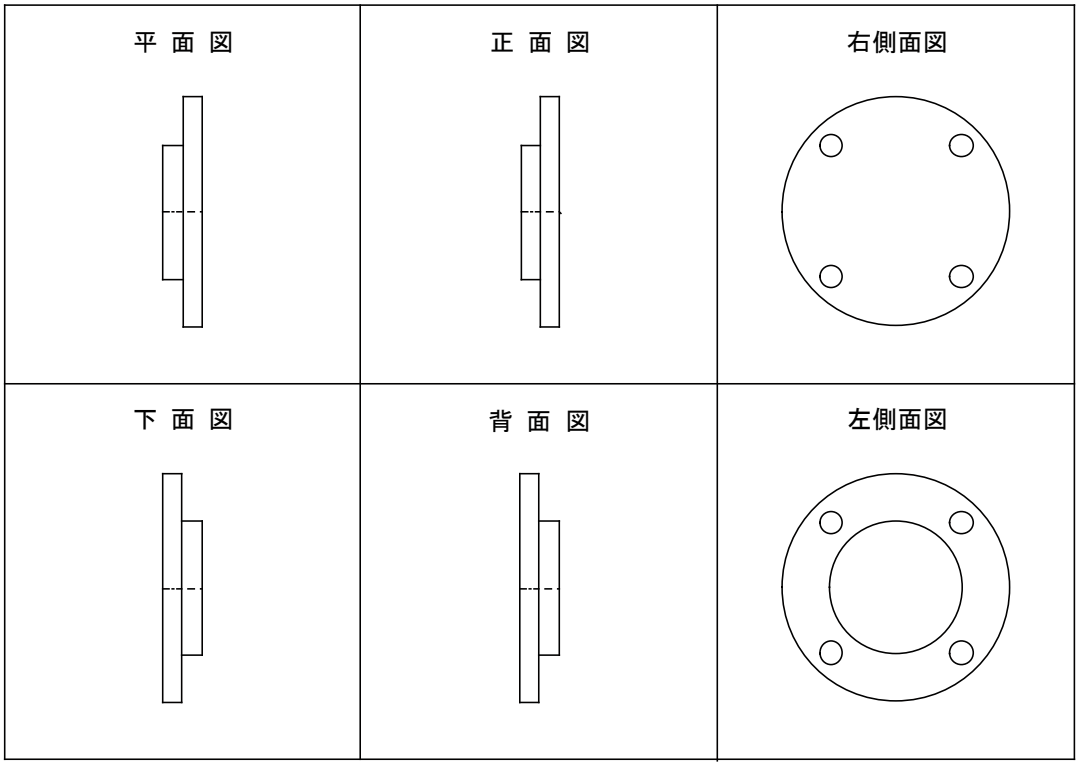

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

SSGP-F10KNJ　10Kねじ込みフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

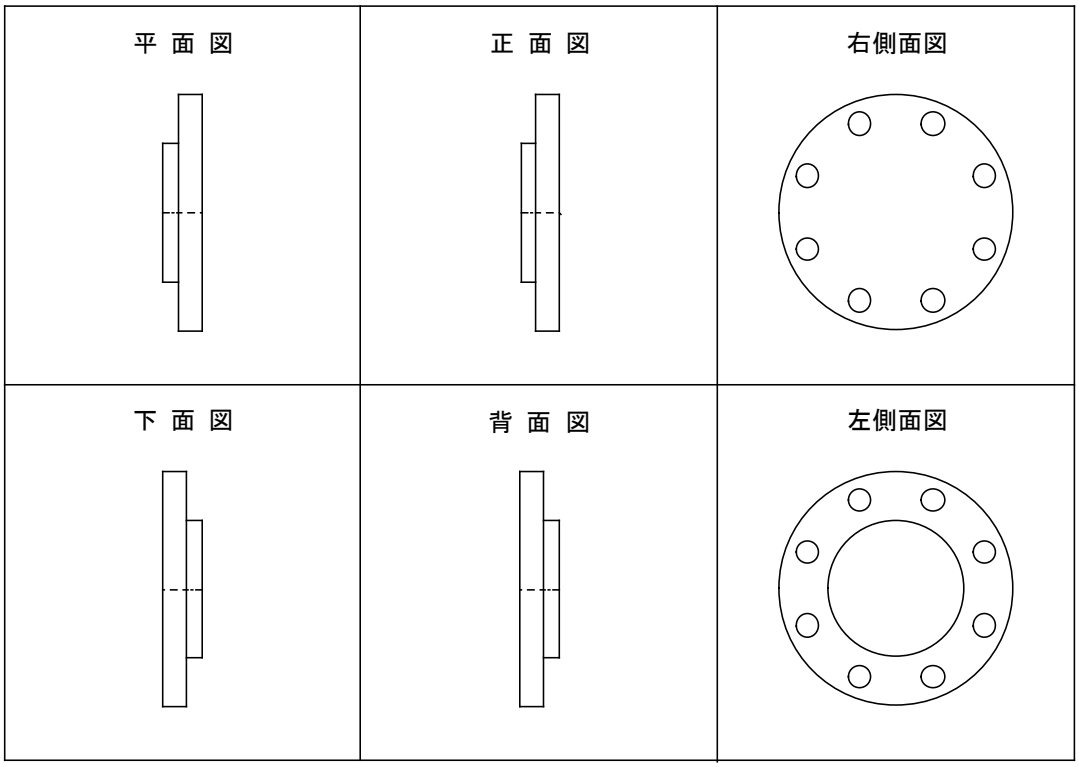

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

SUS-F5K　5Kステンレス製溶接式管フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0 : 10.0	150.0 : 150.0	650.0 : 650.0
15.0 : 15.0	175.0 : 175.0	700.0 : 700.0
20.0 : 20.0	200.0 : 200.0	750.0 : 750.0
25.0 : 25.0	225.0 : 225.0	800.0 : 800.0
32.0 : 32.0	250.0 : 250.0	850.0 : 850.0
40.0 : 40.0	300.0 : 300.0	900.0 : 900.0
50.0 : 50.0	350.0 : 350.0	1000.0 : 1000.0
65.0 : 65.0	400.0 : 400.0	1100.0 : 1100.0
80.0 : 80.0	450.0 : 450.0	1200.0 : 1200.0
90.0 : 90.0	500.0 : 500.0	1350.0 : 1350.0
100.0 : 100.0	550.0 : 550.0	1500.0 : 1500.0
125.0 : 125.0	600.0 : 600.0	

SUS-F10K　10Kステンレス製溶接式管フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0 : 10.0	150.0 : 150.0	650.0 : 650.0
15.0 : 15.0	175.0 : 175.0	700.0 : 700.0
20.0 : 20.0	200.0 : 200.0	750.0 : 750.0
25.0 : 25.0	225.0 : 225.0	800.0 : 800.0
32.0 : 32.0	250.0 : 250.0	850.0 : 850.0
40.0 : 40.0	300.0 : 300.0	900.0 : 900.0
50.0 : 50.0	350.0 : 350.0	1000.0 : 1000.0
65.0 : 65.0	400.0 : 400.0	1100.0 : 1100.0
80.0 : 80.0	450.0 : 450.0	1200.0 : 1200.0
90.0 : 90.0	500.0 : 500.0	1350.0 : 1350.0
100.0 : 100.0	550.0 : 550.0	1500.0 : 1500.0
125.0 : 125.0	600.0 : 600.0	

F-P-10　JFEポリブテン管用継手　ポリ粉体フランジ－10K

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［JFE JFEポリブテン管用継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

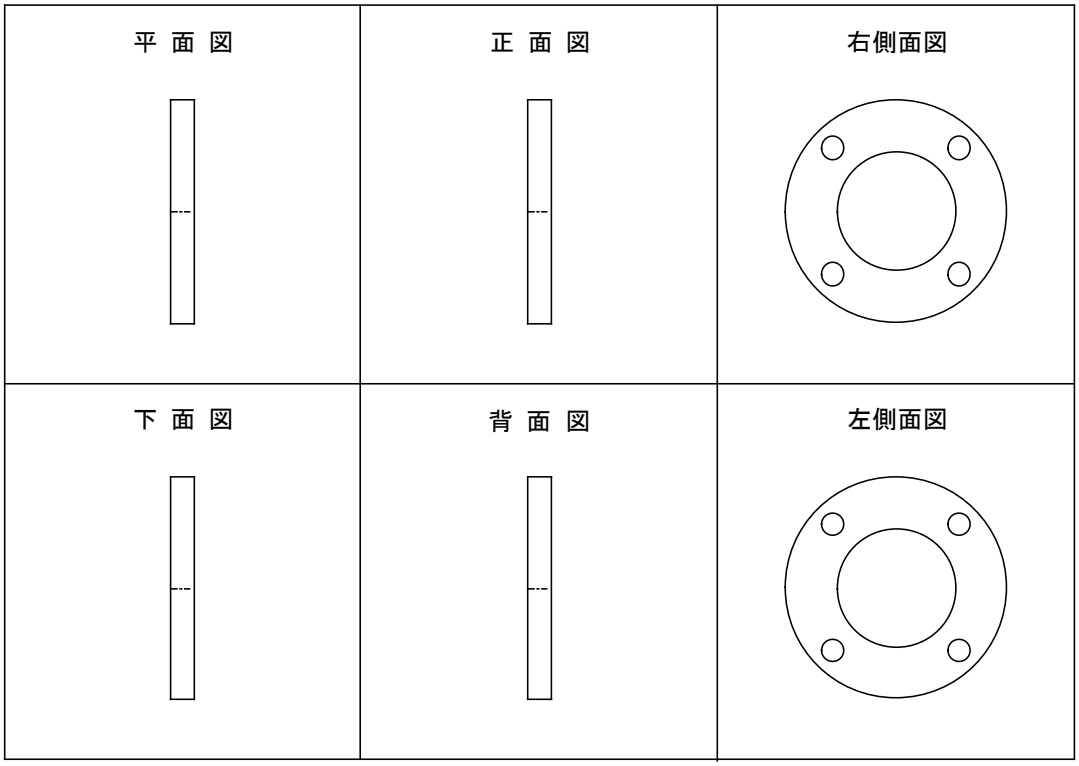

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0

HI-10TSF　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 HI･TS10Kフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［04-硬質塩ビ管継手］－［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

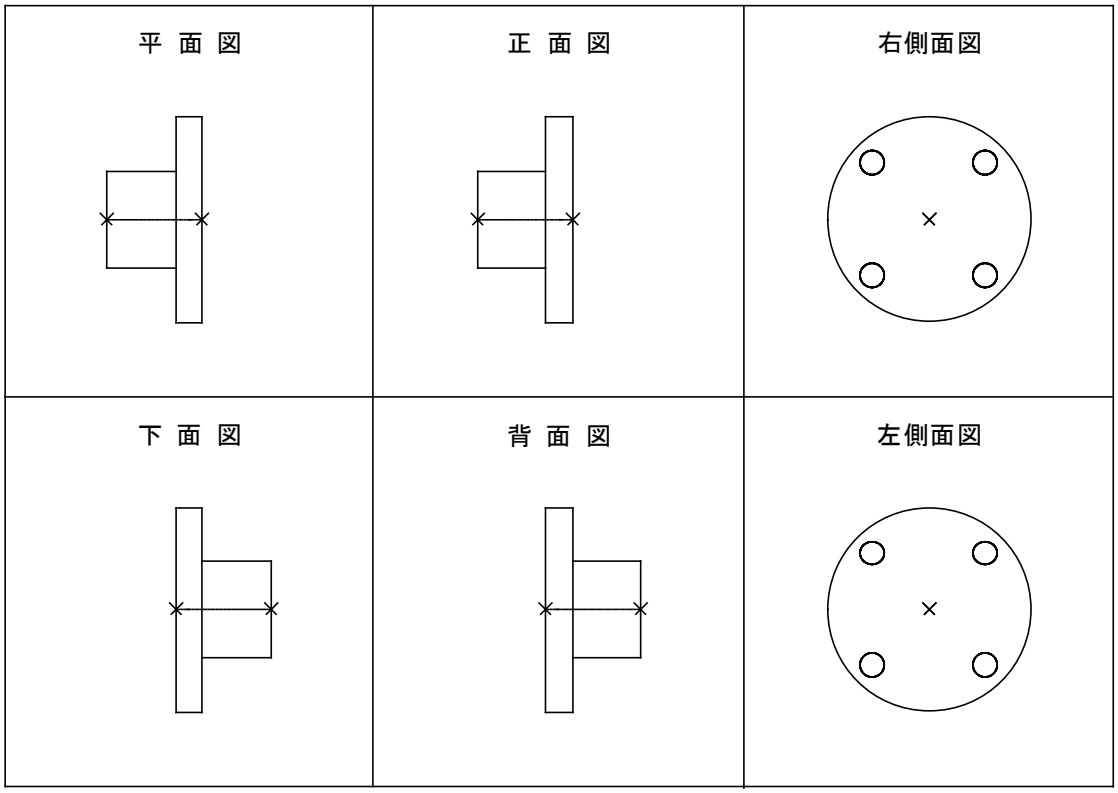

16.0:16.0
20.0:20.0
25.0:25.0
30.0:30.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
75.0:75.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

HI-TSWF　水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手　水道用フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HI 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

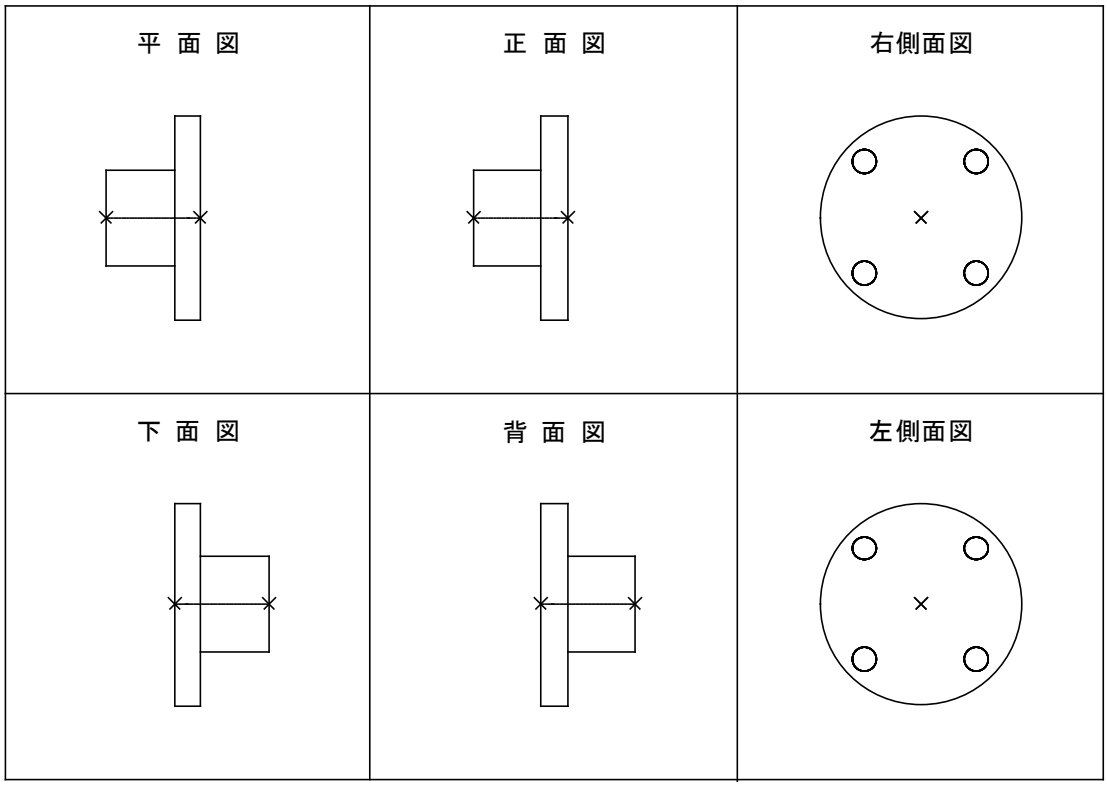

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

HT-10TSF　耐熱性硬質塩化ビニル管継手 HT・TS10Kフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［HT 耐熱性硬質塩化ビニル管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

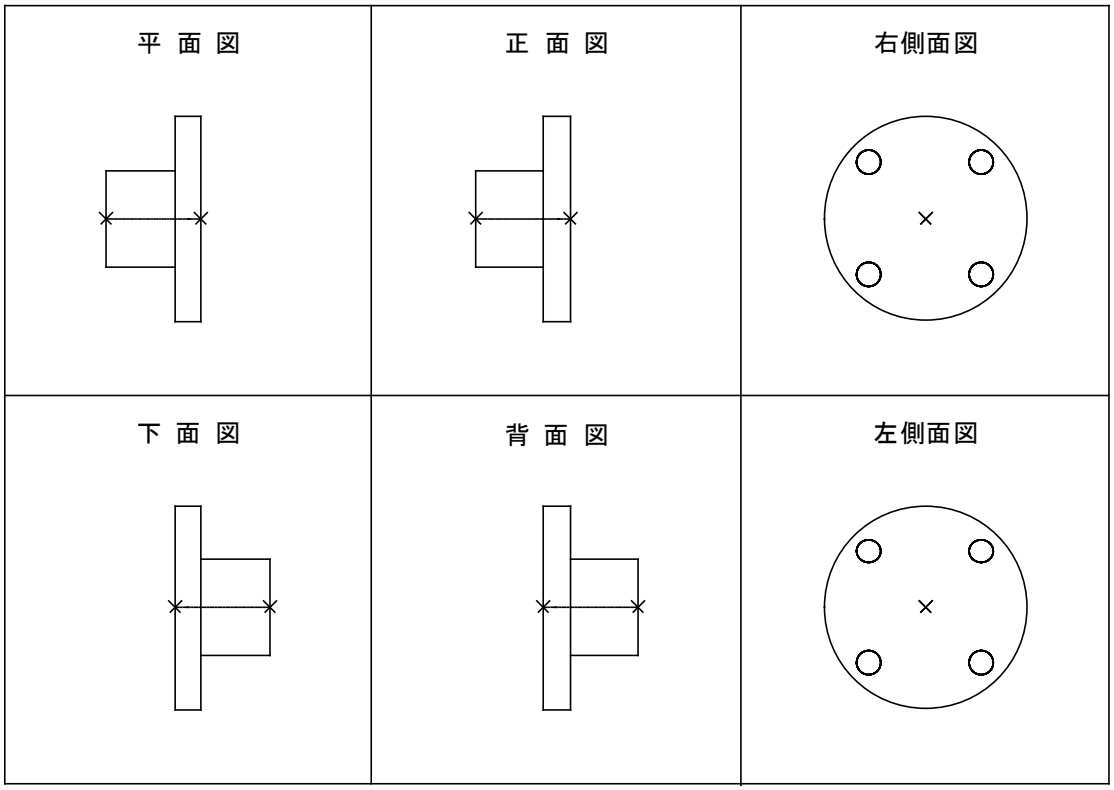

16.0:16.0
20.0:20.0
25.0:25.0
30.0:30.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
75.0:75.0
100.0:100.0

PQWK-2F10K　水道用ねじ込み式管端防食管継手 10K合フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［PQWK 水道用ねじ込み式管端防食管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

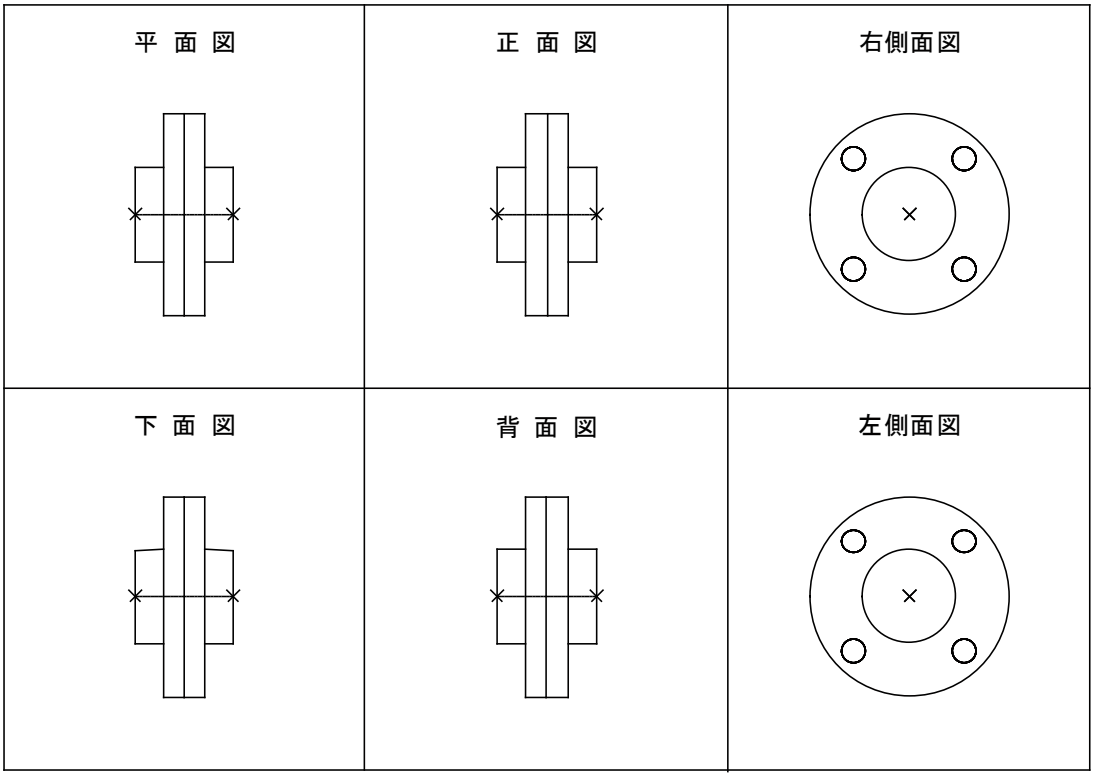

20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0

PQWK-2F5K　水道用ねじ込み式管端防食管継手 5K合フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［PQWK 水道用ねじ込み式管端防食管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

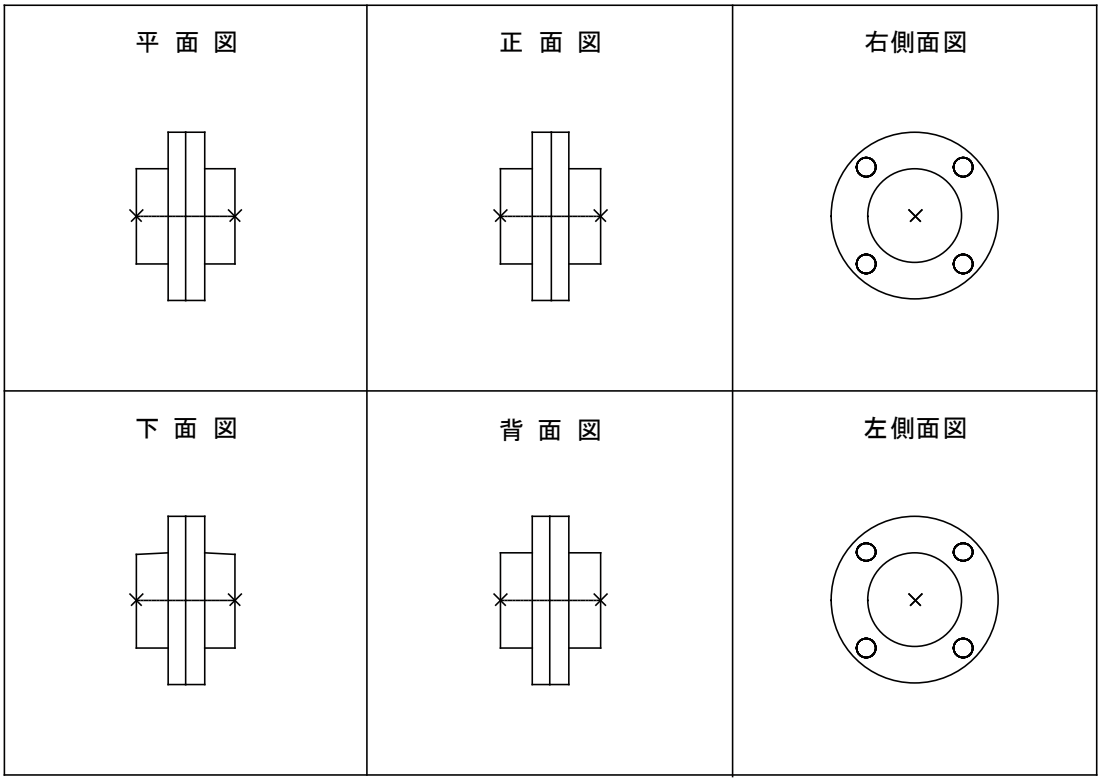

20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0

PQWK-F10K　水道用ねじ込み式管端防食管継手 10Kフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［PQWK 水道用ねじ込み式管端防食管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

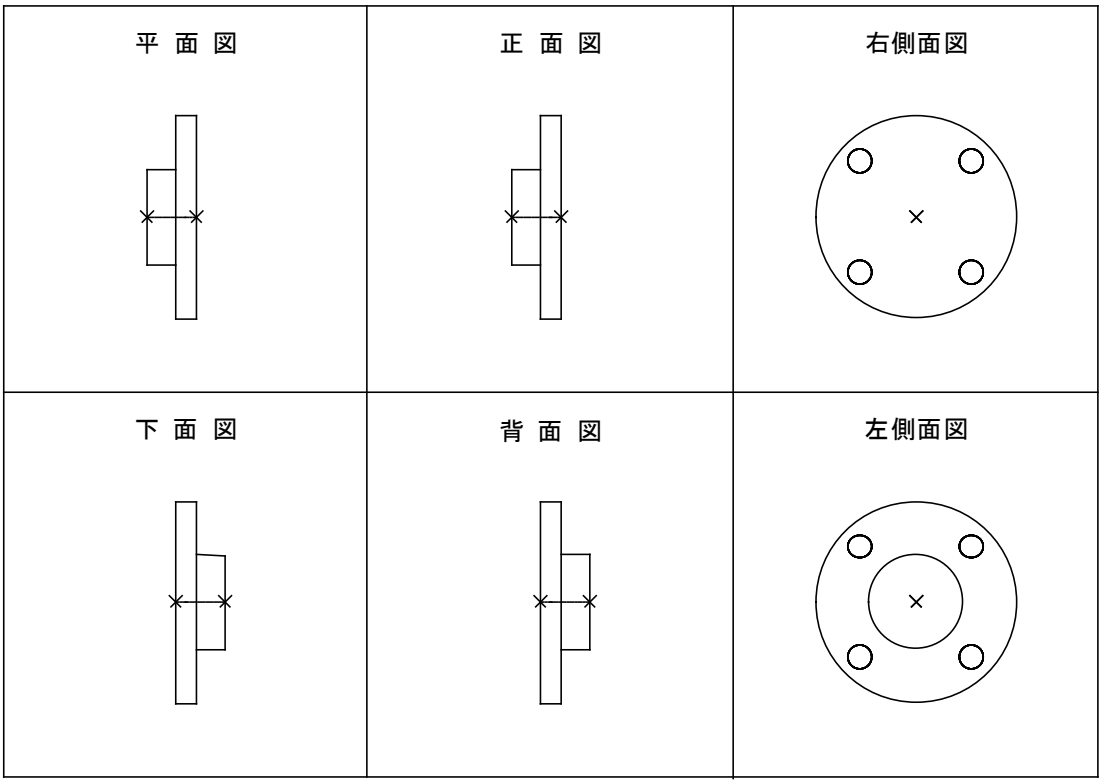

20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0

PQWK-F5K　水道用ねじ込み式管端防食管継手 5Kフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［03-ライニング継手］ー［PQWK 水道用ねじ込み式管端防食管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

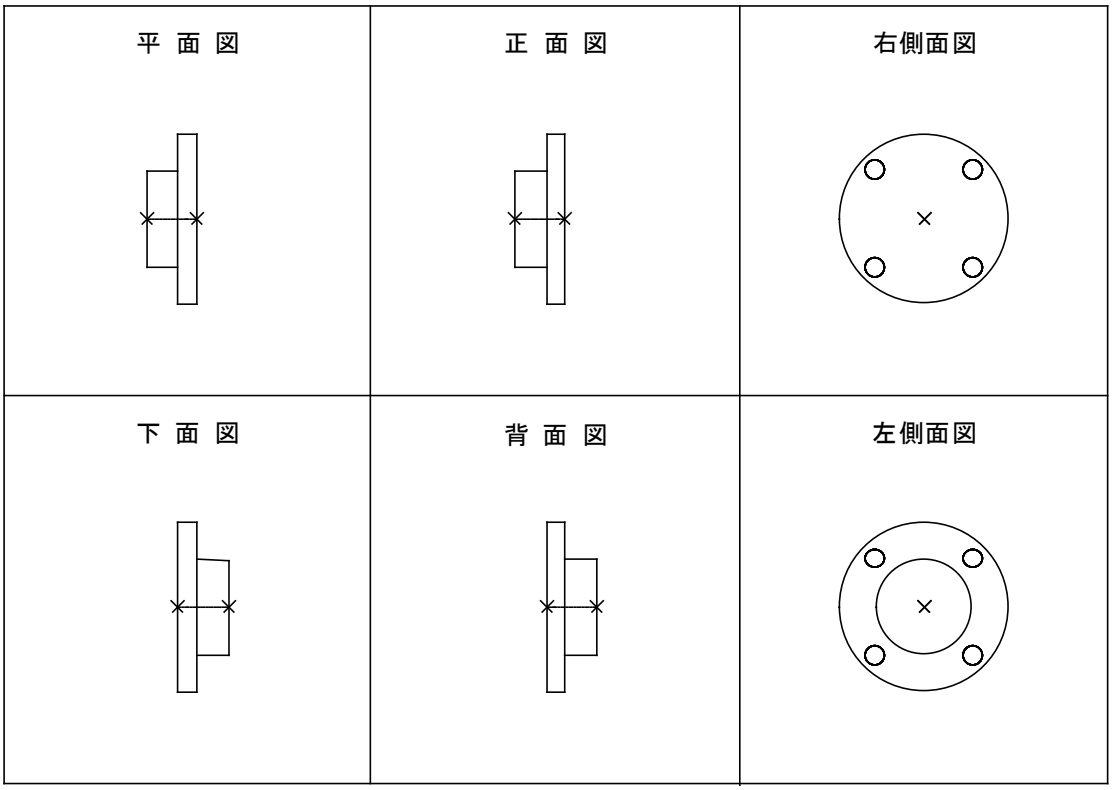

20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0

SSGP-F10K(BL)　10K閉止フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

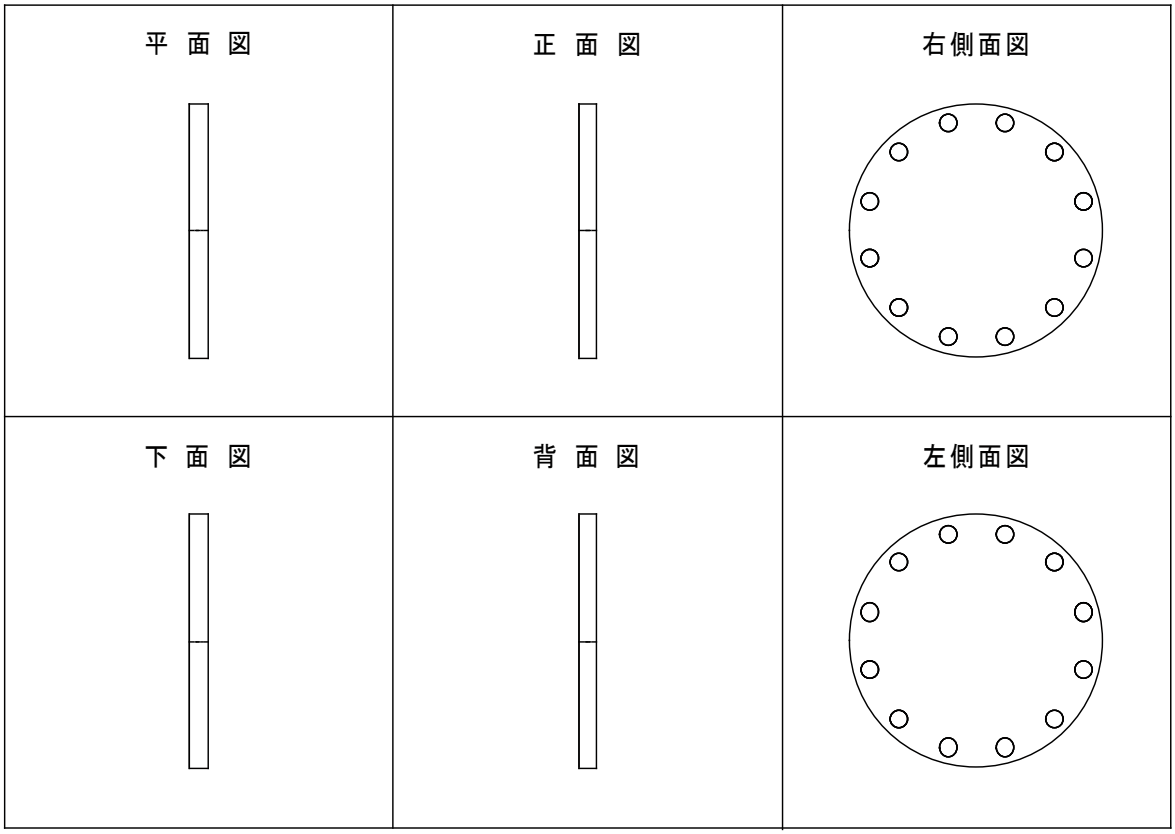

175.0:175.0
200.0:200.0
225.0:225.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
450.0:450.0
500.0:500.0
550.0:550.0
600.0:600.0
650.0:650.0
700.0:700.0
750.0:750.0
800.0:800.0
850.0:850.0
900.0:900.0
1000.0:1000.0
1100.0:1100.0
1200.0:1200.0
1350.0:1350.0
1500.0:1500.0

SSGP-F5K(BL) 5K閉止フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

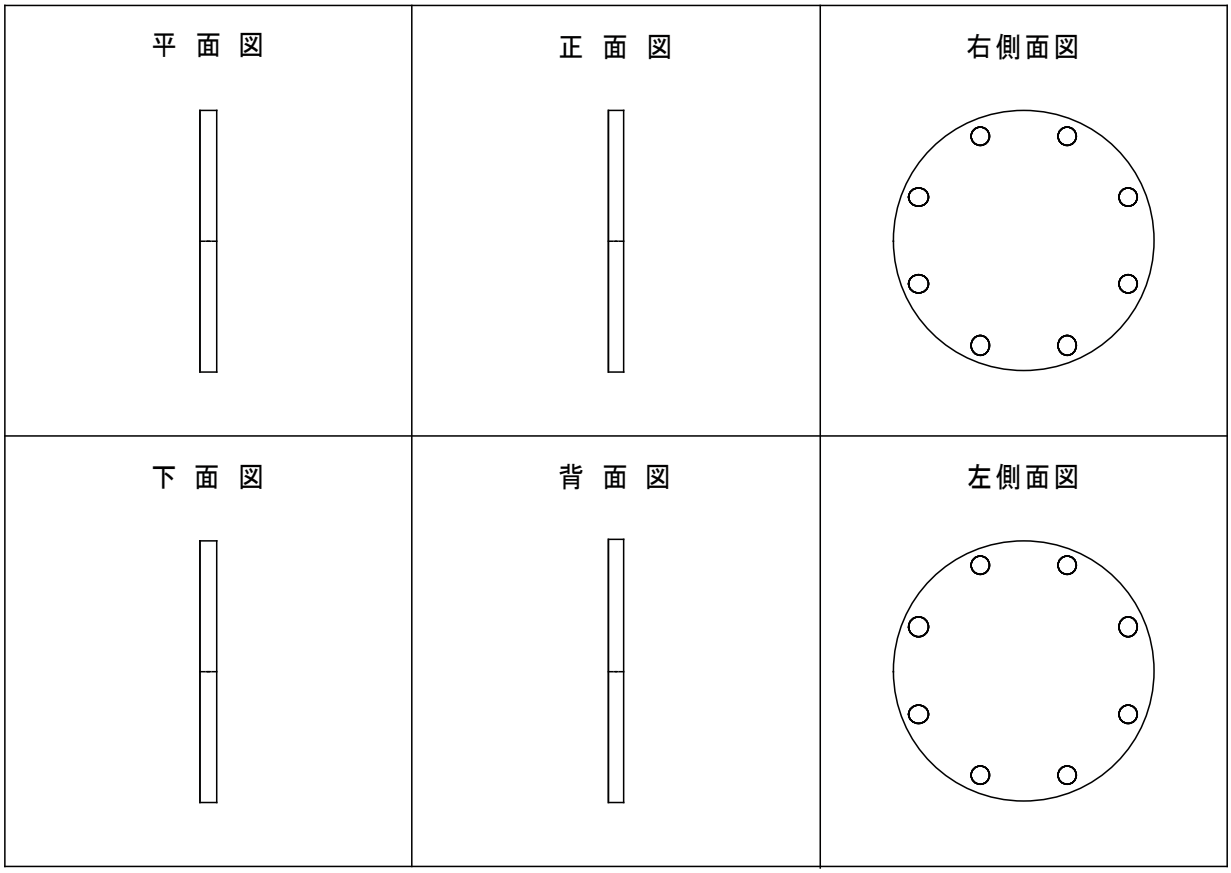

175.0:175.0
200.0:200.0
225.0:225.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
450.0:450.0
500.0:500.0
550.0:550.0
600.0:600.0
650.0:650.0
700.0:700.0
750.0:750.0
800.0:800.0
850.0:850.0
900.0:900.0
1000.0:1000.0
1100.0:1100.0
1200.0:1200.0
1350.0:1350.0
1500.0:1500.0

SUSNJ-F10K　SUSねじ込み フランジ10K

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

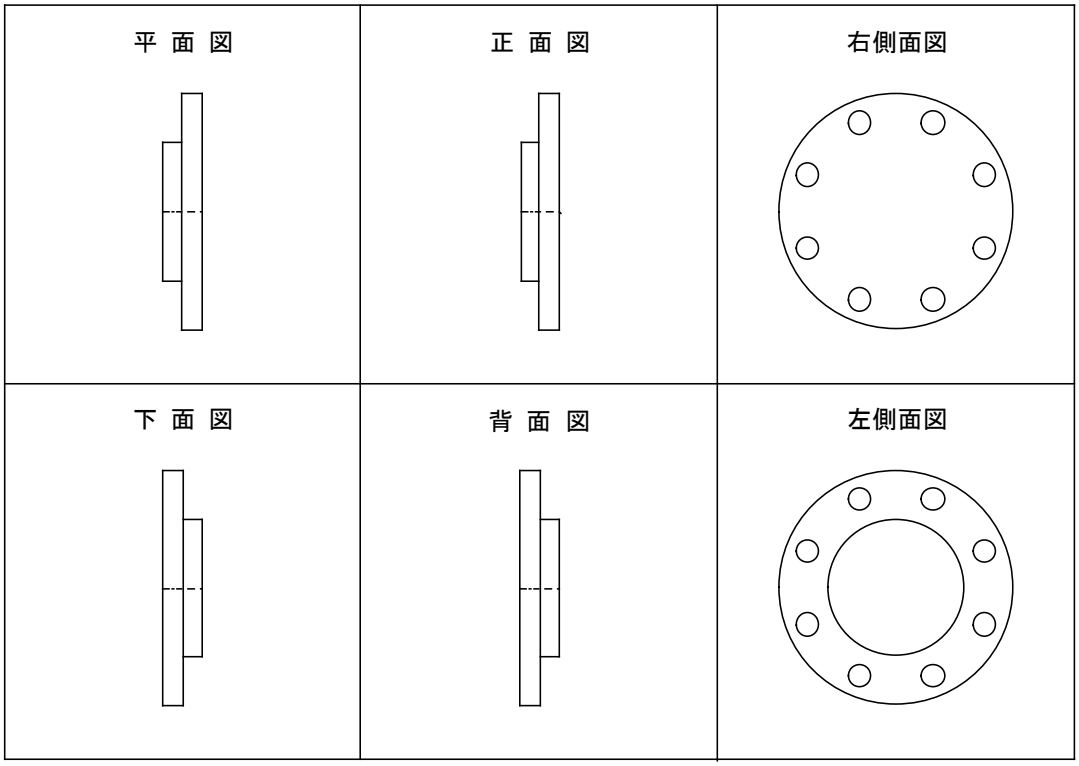

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

SUSNJ-F5K　SUSねじ込み フランジ5K

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

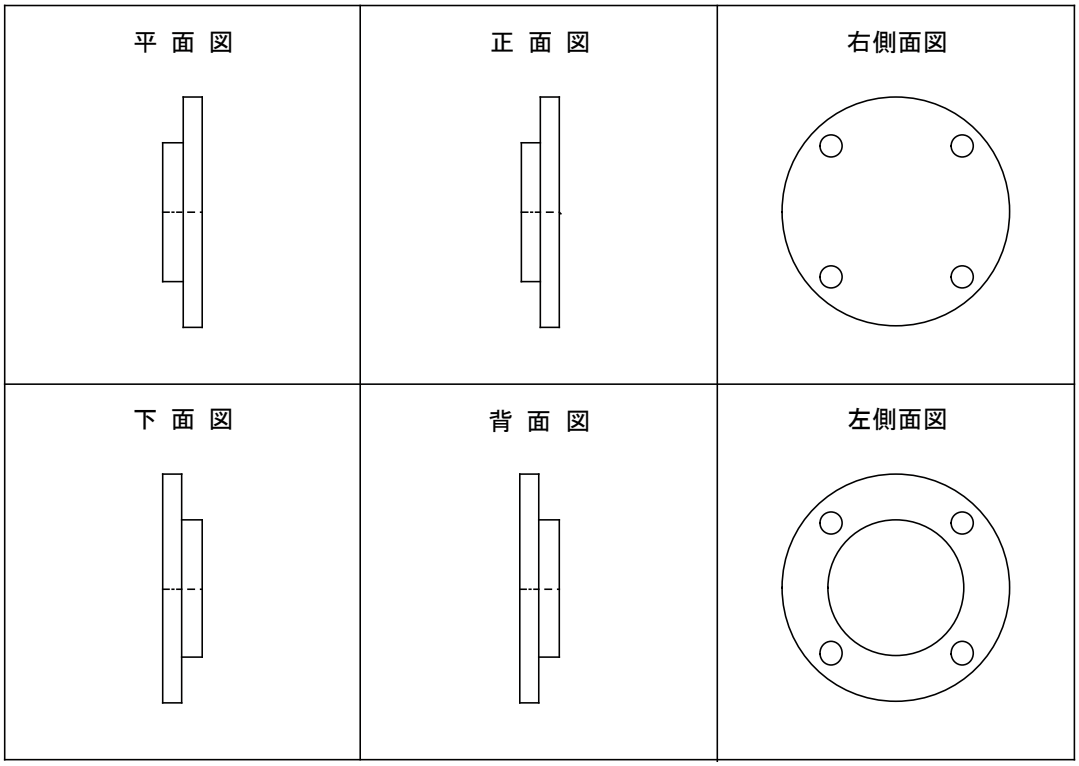

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

UX-F(10K) UX継手 フランジ(10K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

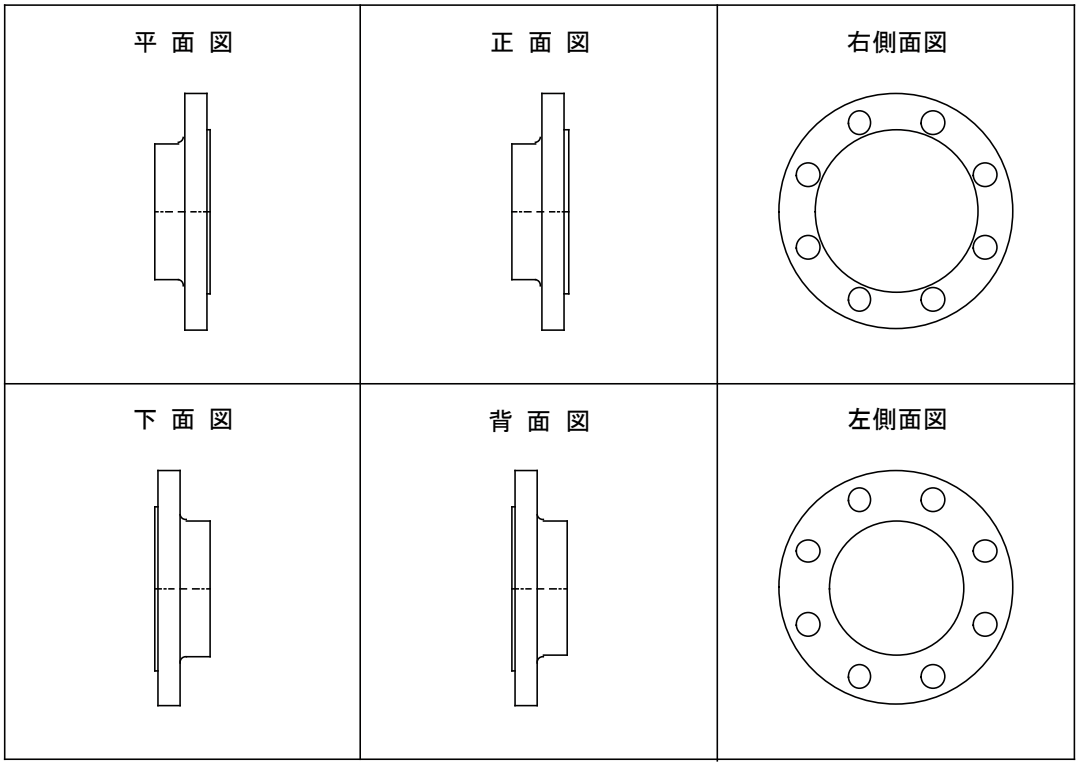

20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

UX-F(5K) UX継手 フランジ(5K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［UX UX継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

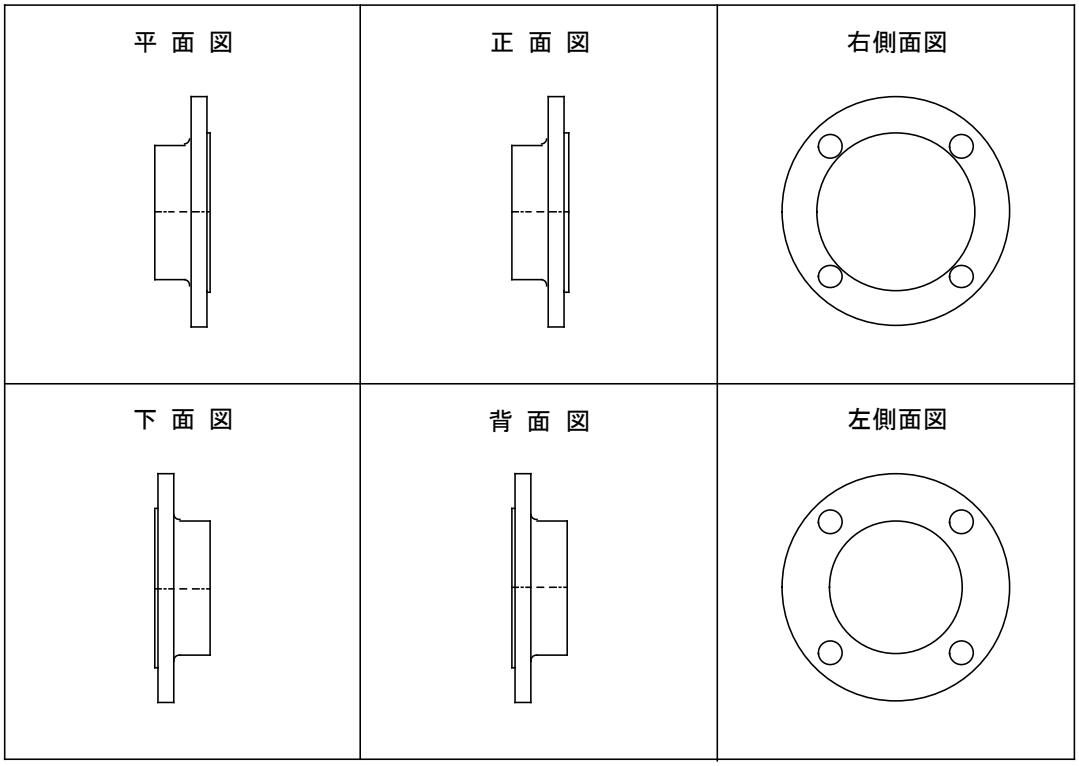

20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

JIS10K SOP FF SS400　10K差込み溶接式合フランジ(JIS10K SOP FF SS400)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

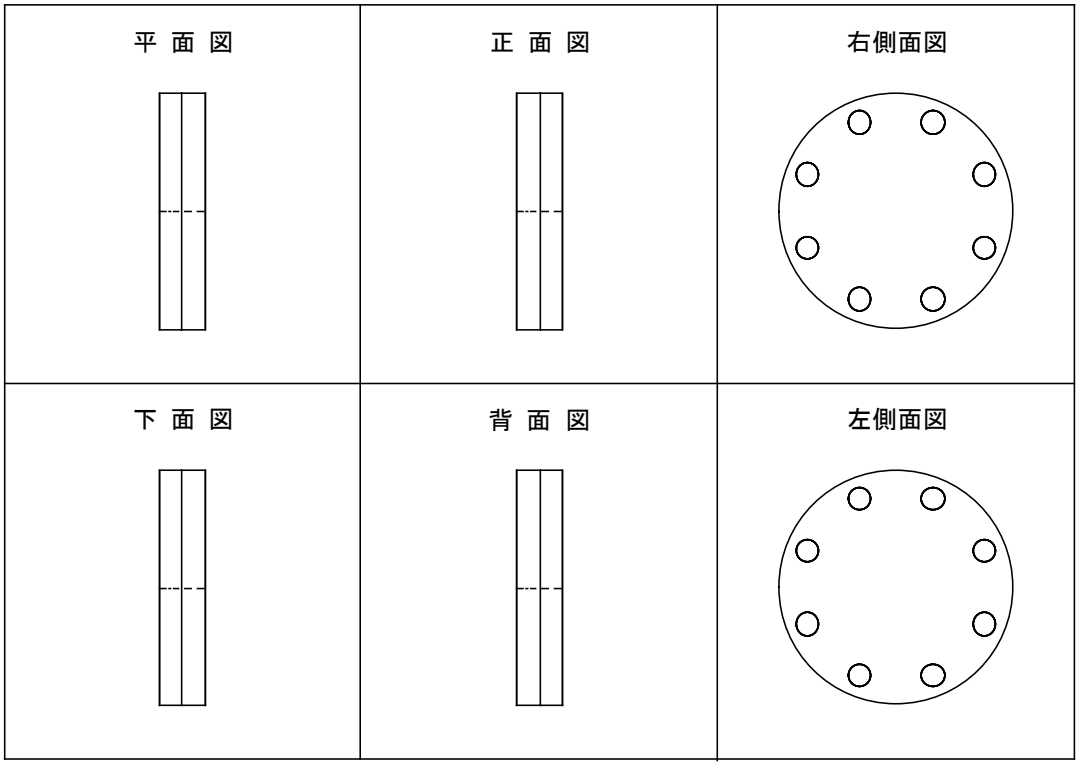

10.0	:10.0	90.0	: 90.0	350.0	: 350.0	800.0	: 800.0
15.0	: 15.0	100.0	: 100.0	400.0	: 400.0	850.0	: 850.0
20.0	: 20.0	125.0	: 125.0	450.0	: 450.0	900.0	: 900.0
25.0	: 25.0	150.0	: 150.0	500.0	: 500.0	1000.0	: 1000.0
32.0	: 32.0	175.0	: 175.0	550.0	: 550.0	1100.0	: 1100.0
40.0	: 40.0	200.0	: 200.0	600.0	: 600.0	1200.0	: 1200.0
50.0	: 50.0	225.0	: 225.0	650.0	: 650.0	1350.0	: 1350.0
65.0	: 65.0	250.0	: 250.0	700.0	: 700.0	1500.0	: 1500.0
80.0	: 80.0	300.0	: 300.0	750.0	: 750.0		

CI-F10K　10K鋳鉄製ねじ込み式フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

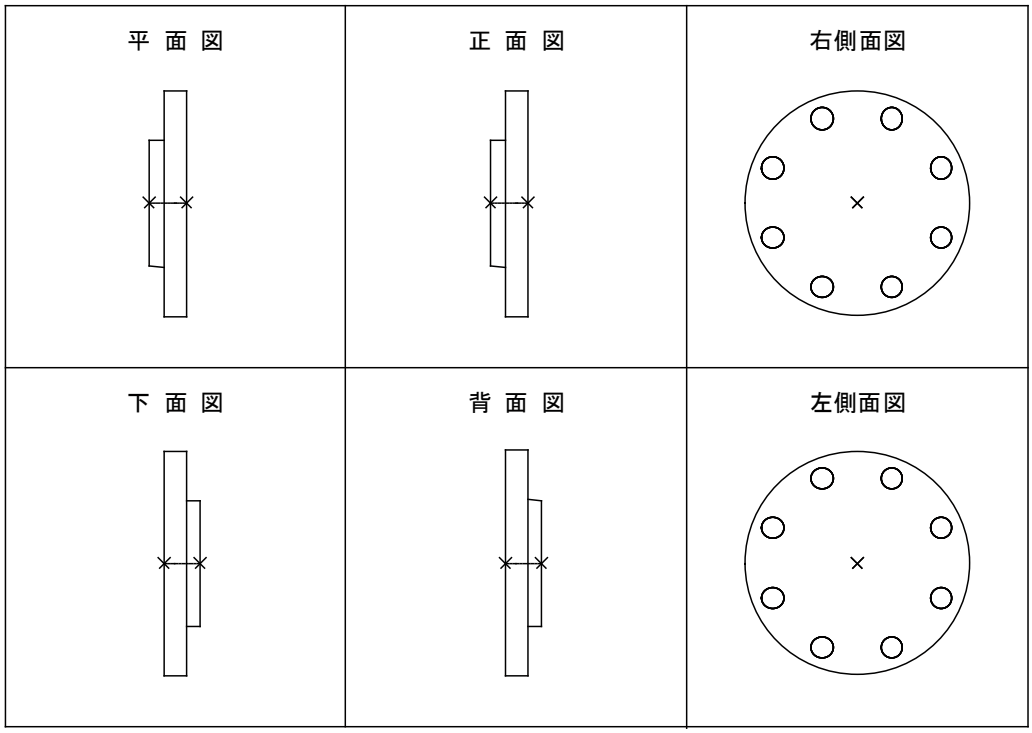

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

CI-F16K　16K鋳鉄製ねじ込み式フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

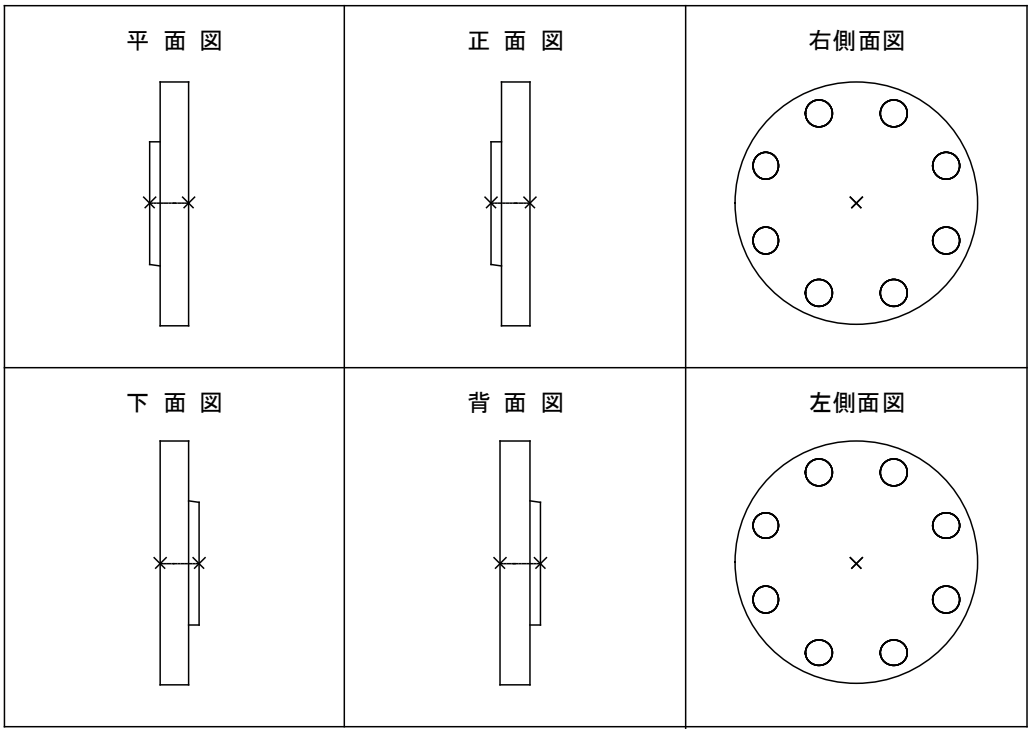

25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

CI-F20K　20K鋳鉄製ねじ込み式フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

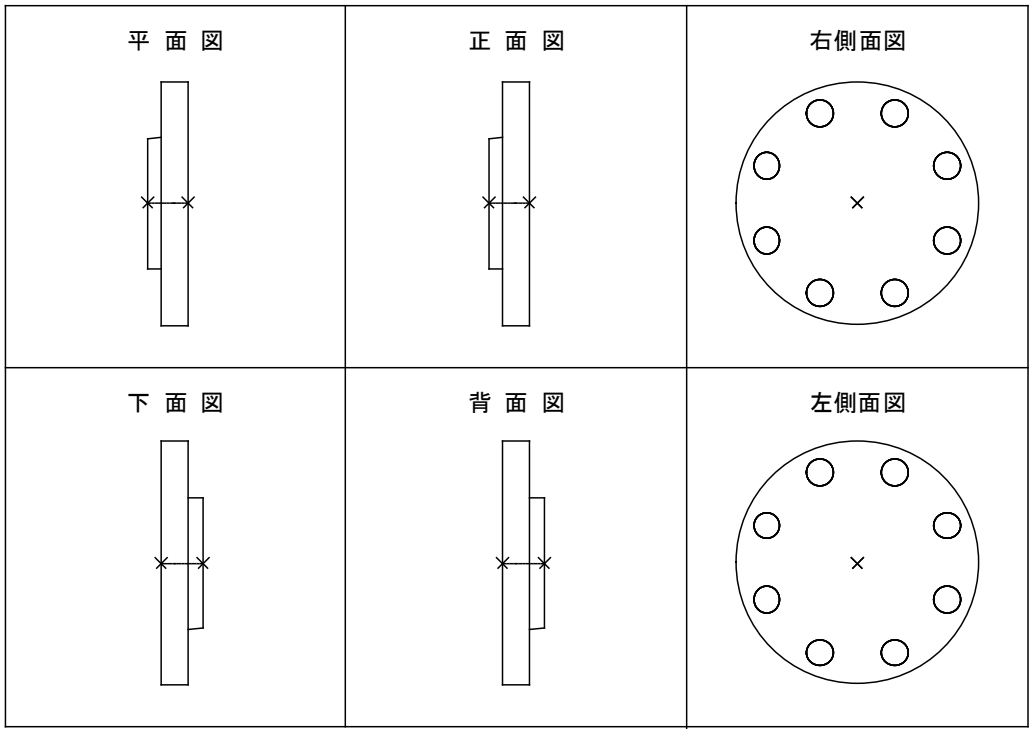

40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0

CI-F5K　5K鋳鉄製ねじ込み式フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

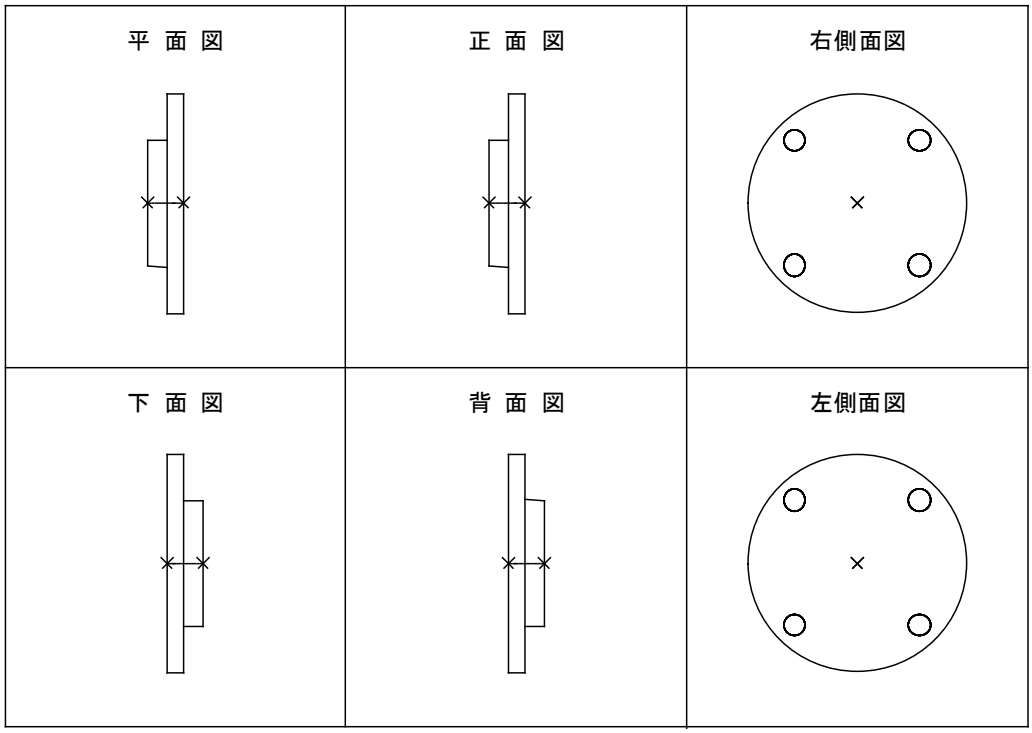

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

DF11-THIC　厚鋼電線管用カップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［03-継手類］－［09-電線管継手］－［02-厚鋼電線管継手］－［カップリング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

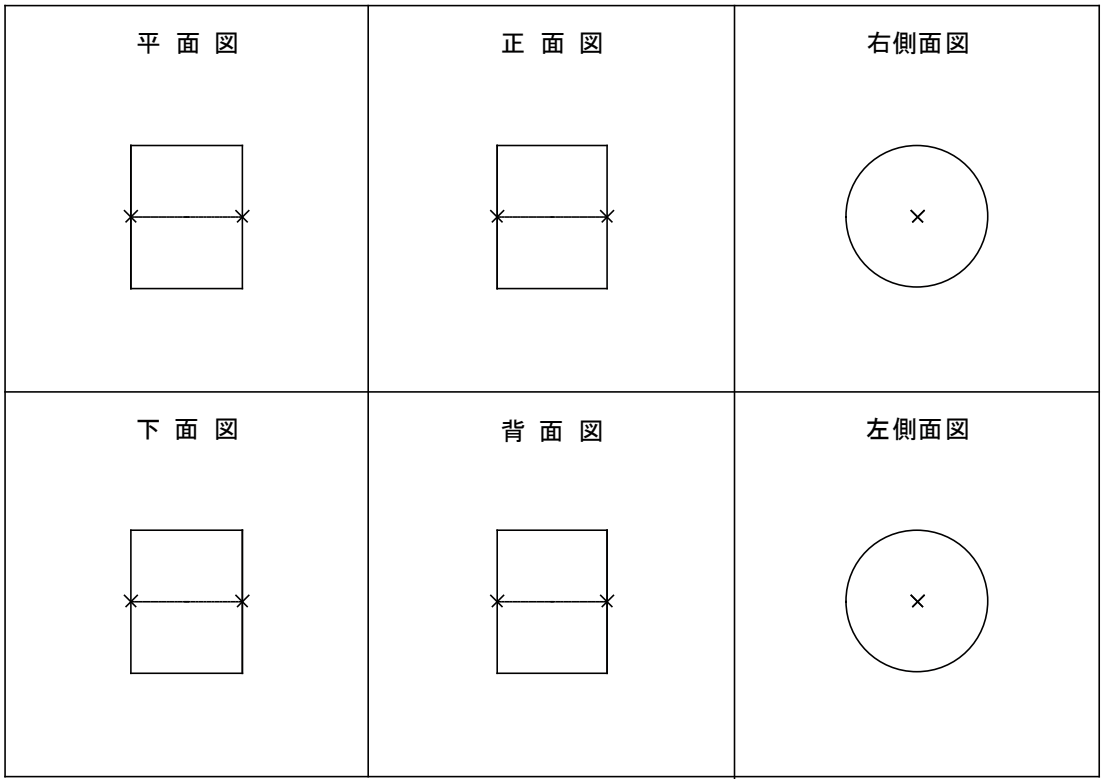

16.0: 16.0
22.0: 22.0
28.0: 28.0
36.0: 36.0
42.0: 42.0
54.0: 54.0
70.0: 70.0
82.0: 82.0
92.0: 92.0
104.0:104.0

DF11-THIN　薄鋼電線管用カップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［03-継手類］－［09-電線管継手］－［01-薄鋼電線管継手］－［カップリング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

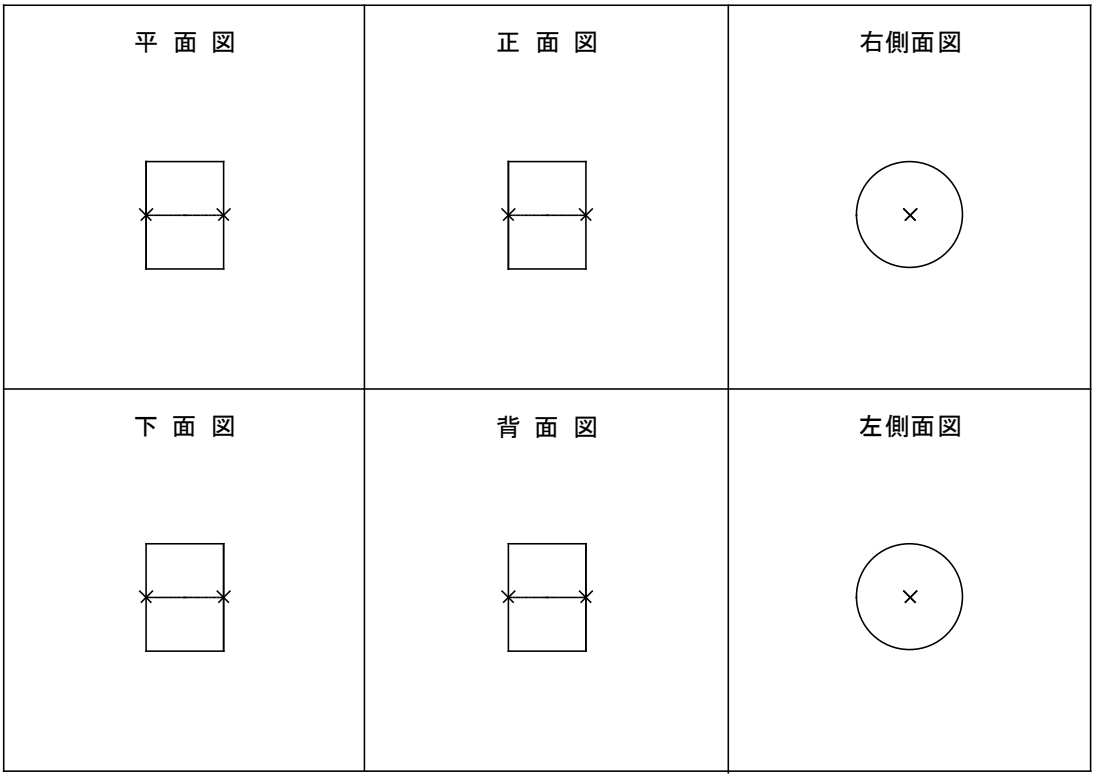

19.0: 19.0
25.0: 25.0
31.0: 31.0
39.0: 39.0
51.0: 51.0
63.0: 63.0
75.0: 75.0

DS01　電線管ねじなしカップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［03-継手類］－［09-電線管継手］－［03-電線管継手（ねじなし）］－［カップリング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

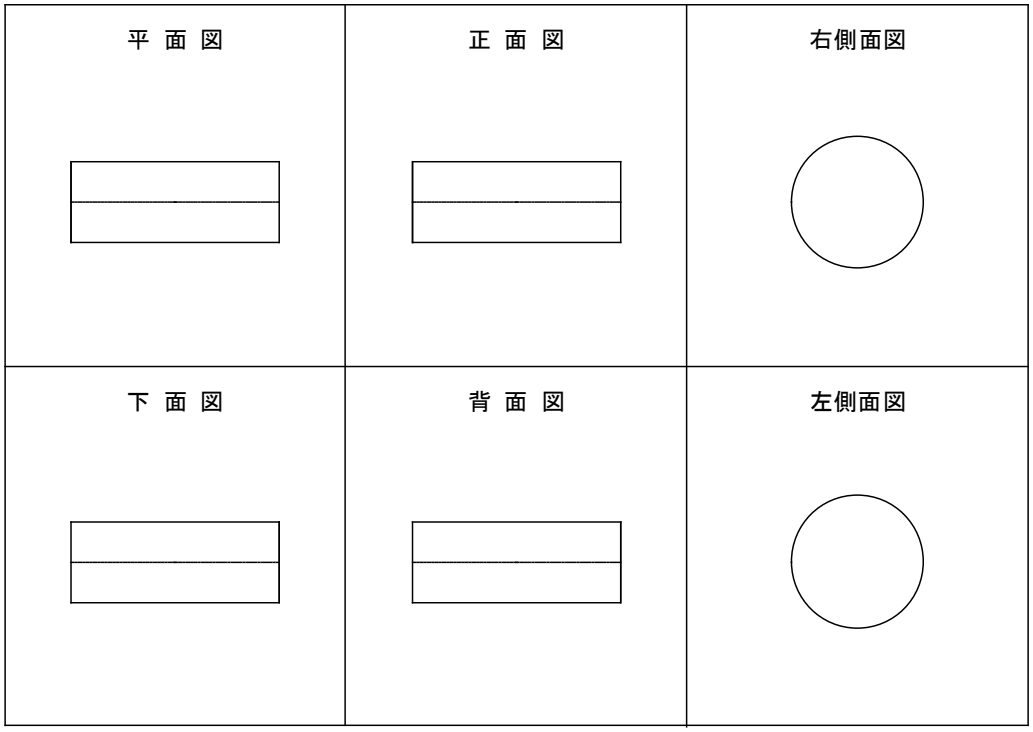

19.0: 19.0
25.0: 25.0
31.0: 31.0
39.0: 39.0
51.0: 51.0
63.0: 63.0
75.0: 75.0

DS02　電線管ねじなしコネクタ(アースコネ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［09-電線管継手］ー［03-電線管継手（ねじなし）］ー［アースコネ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

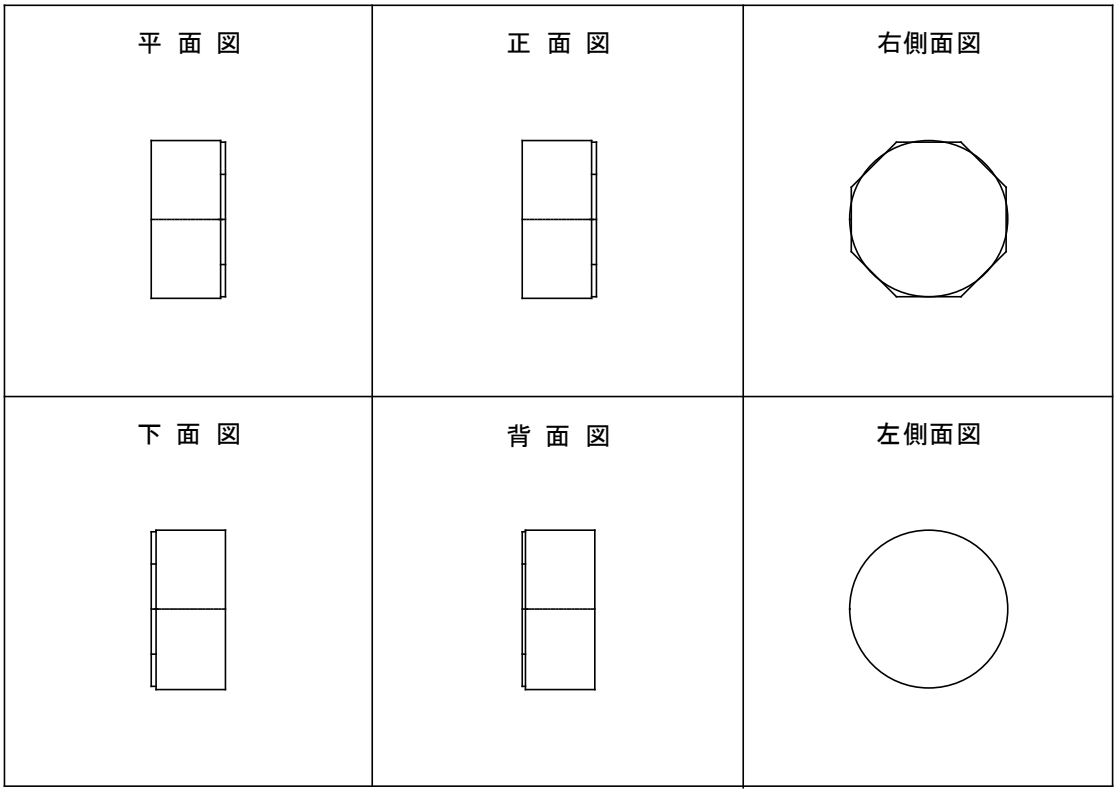

19.0: 19.0
25.0: 25.0
31.0: 31.0
39.0: 39.0
51.0: 51.0
63.0: 63.0
75.0: 75.0

SSGP-F　ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 組みフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

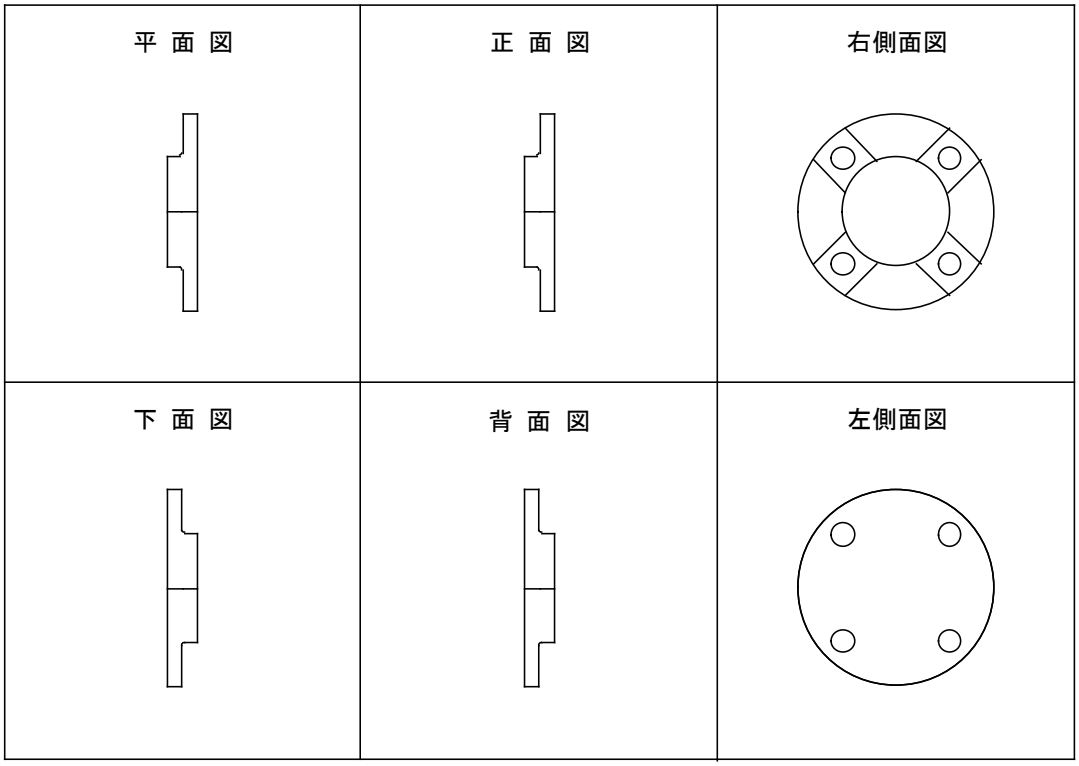

15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

VLP-F　硬質塩化ビニルライニング鋼管用継手　組みフランジ(1枚)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［03-ライニング継手］－［VLP 硬質塩化ビニルライニング鋼管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

SUS-F16K　16Kステンレス製溶接式管フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

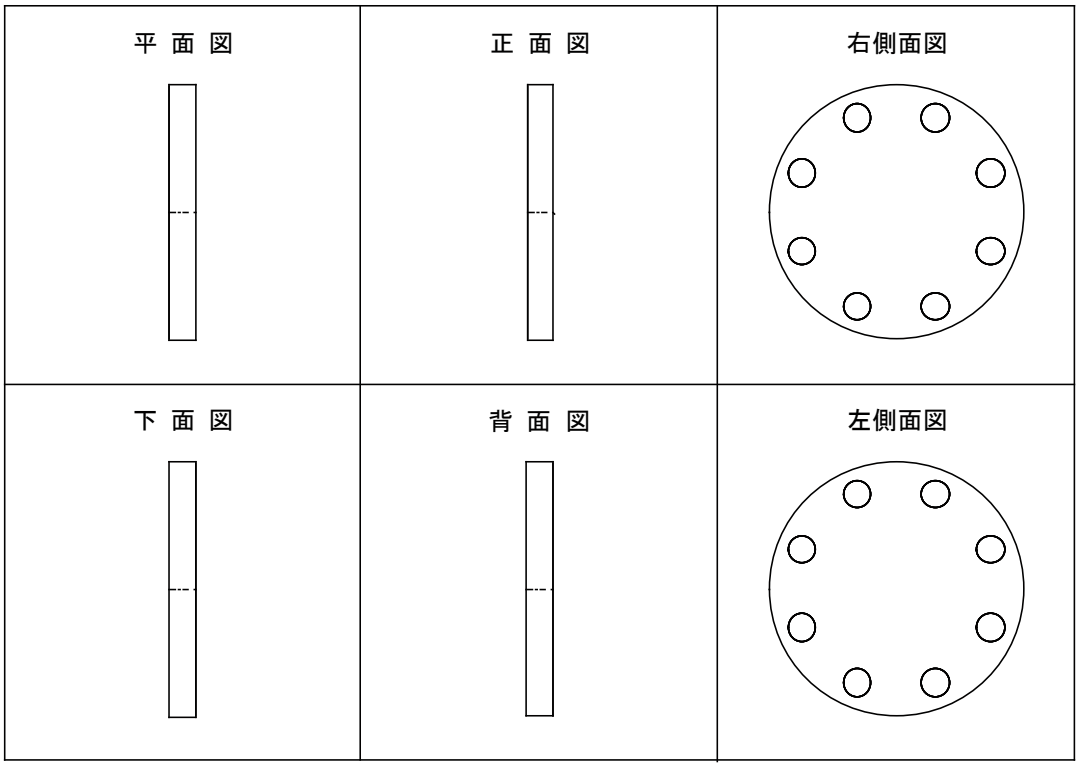

10.0 : 10.0	150.0 : 150.0	750.0 : 750.0
15.0 : 15.0	200.0 : 200.0	800.0 : 800.0
20.0 : 20.0	250.0 : 250.0	850.0 : 850.0
25.0 : 25.0	300.0 : 300.0	900.0 : 900.0
32.0 : 32.0	350.0 : 350.0	1000.0 : 1000.0
40.0 : 40.0	400.0 : 400.0	1100.0 : 1100.0
50.0 : 50.0	450.0 : 450.0	1200.0 : 1200.0
65.0 : 65.0	500.0 : 500.0	1300.0 : 1300.0
80.0 : 80.0	550.0 : 550.0	1350.0 : 1350.0
90.0 : 90.0	600.0 : 600.0	1500.0 : 1500.0
100.0 : 100.0	650.0 : 650.0	
125.0 : 125.0	700.0 : 700.0	

SUS-F20K　20Kステンレス製溶接式管フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

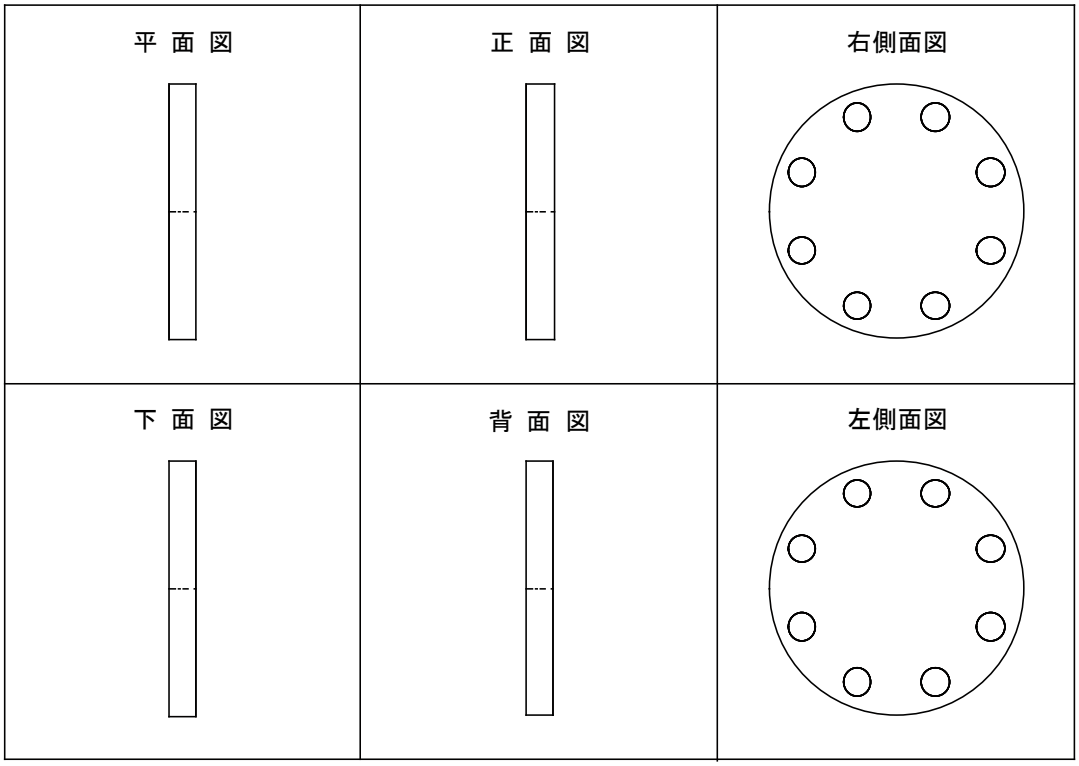

10.0 : 10.0	100.0 : 100.0	550.0 : 550.0
15.0 : 15.0	125.0 : 125.0	600.0 : 600.0
20.0 : 20.0	150.0 : 150.0	650.0 : 650.0
25.0 : 25.0	200.0 : 200.0	700.0 : 700.0
32.0 : 32.0	250.0 : 250.0	750.0 : 750.0
40.0 : 40.0	300.0 : 300.0	800.0 : 800.0
50.0 : 50.0	350.0 : 350.0	850.0 : 850.0
65.0 : 65.0	400.0 : 400.0	900.0 : 900.0
80.0 : 80.0	450.0 : 450.0	
90.0 : 90.0	500.0 : 500.0	

SUS-F30K　30Kステンレス製溶接式管フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

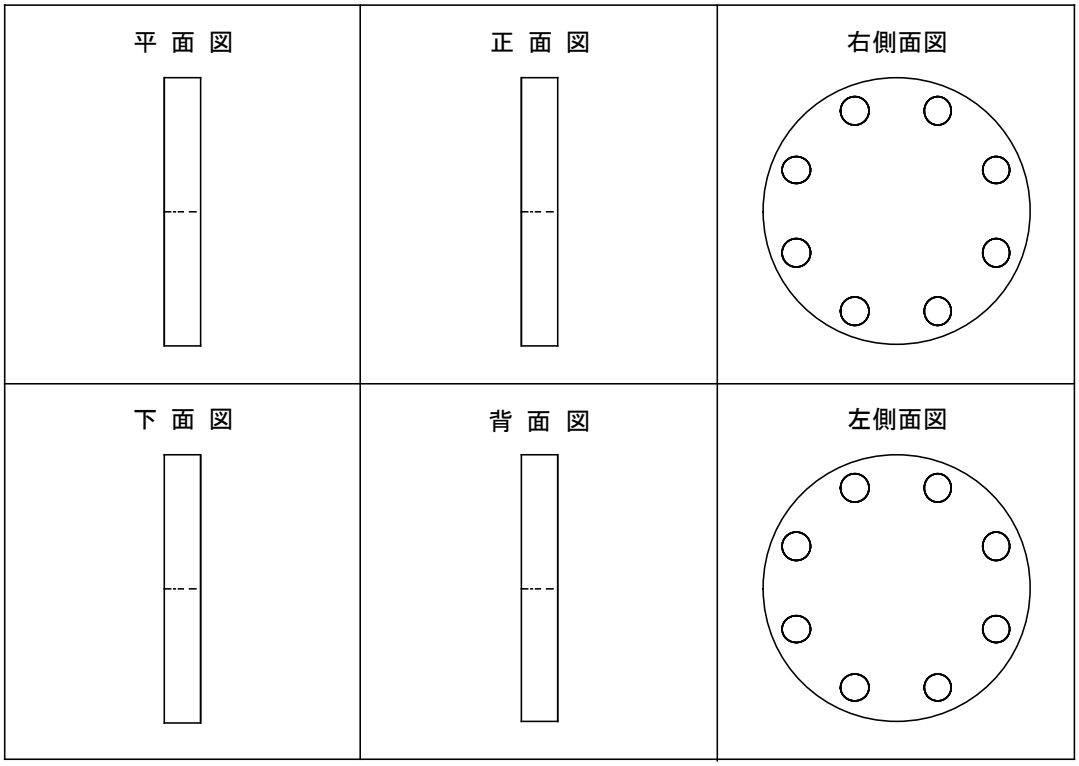

10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0

SSGP-2F10K(SOH)　10K差込み溶接式合フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

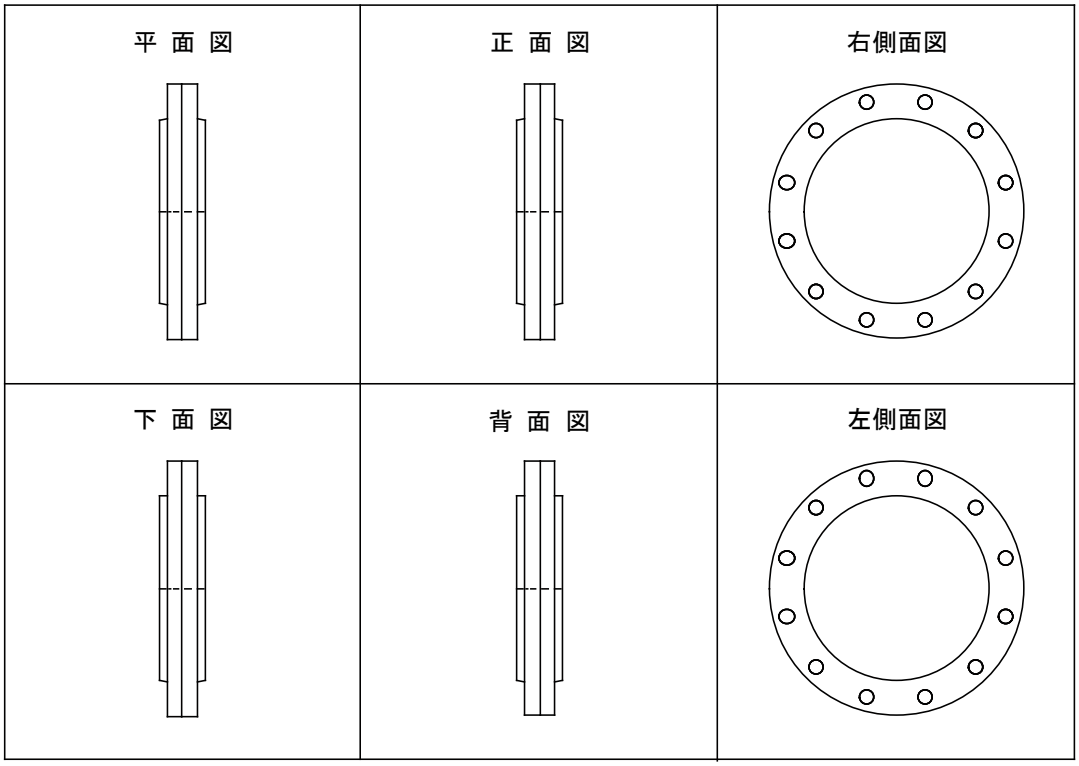

250.0　：250.0
300.0　：300.0
350.0　：350.0
400.0　：400.0
450.0　：450.0
500.0　：500.0
550.0　：550.0
600.0　：600.0
650.0　：650.0
700.0　：700.0
750.0　：750.0
800.0　：800.0
850.0　：850.0
900.0　：900.0
1000.0　：1000.0
1100.0　：1100.0
1200.0　：1200.0
1350.0　：1350.0
1500.0　：1500.0

SSGP-2F16K(SOH)　16K差込み溶接式合フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

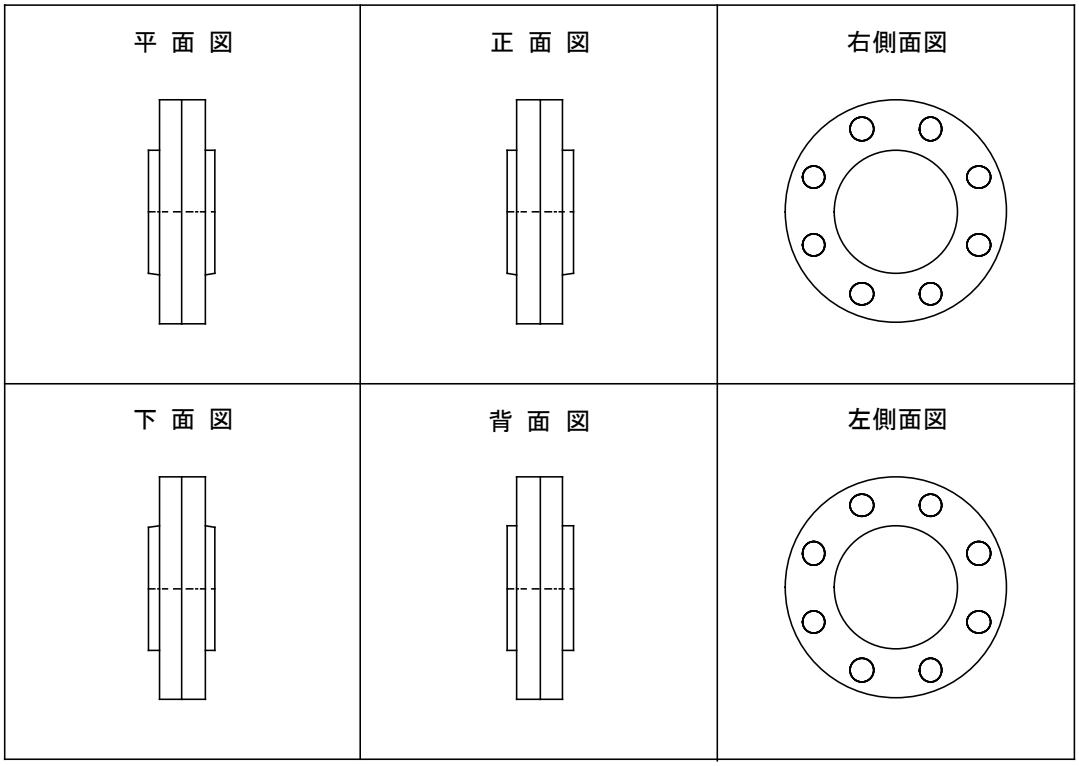

10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0

SSGP-2F20K　20K差込み溶接式合フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

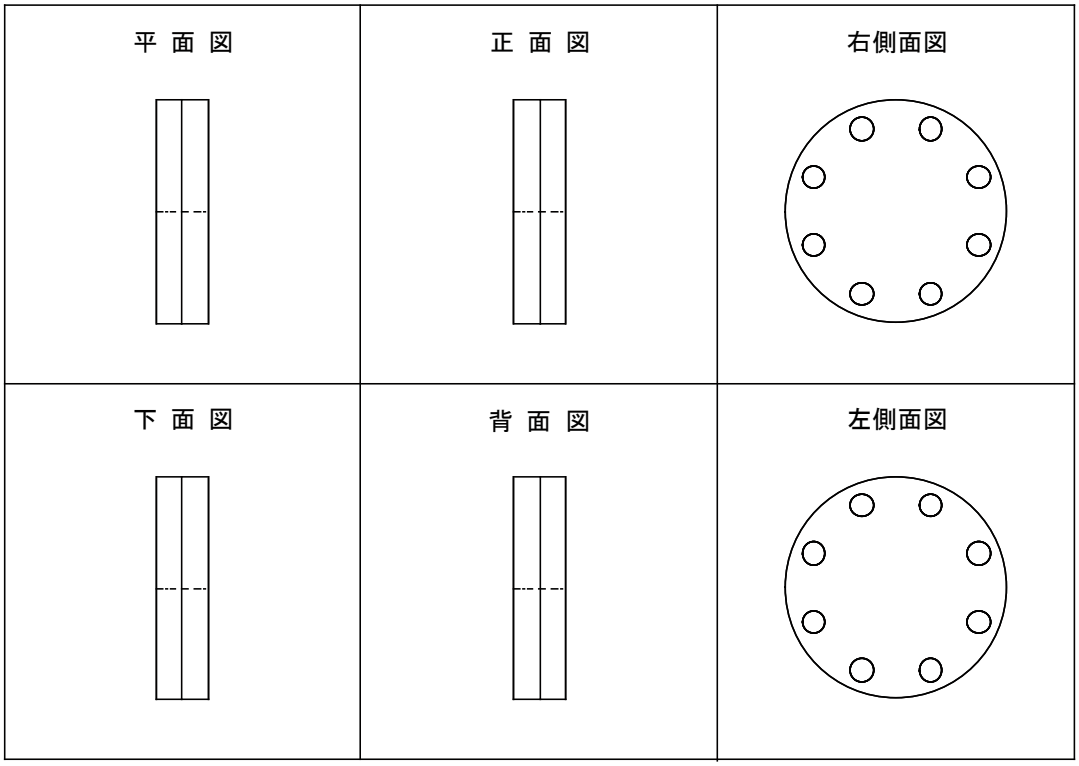

10.0 : 10.0	150.0 : 150.0	750.0 : 750.0
15.0 : 15.0	200.0 : 200.0	800.0 : 800.0
20.0 : 20.0	250.0 : 250.0	850.0 : 850.0
25.0 : 25.0	300.0 : 300.0	900.0 : 900.0
32.0 : 32.0	350.0 : 350.0	
40.0 : 40.0	400.0 : 400.0	
50.0 : 50.0	450.0 : 450.0	
65.0 : 65.0	500.0 : 500.0	
80.0 : 80.0	550.0 : 550.0	
90.0 : 90.0	600.0 : 600.0	
100.0 : 100.0	650.0 : 650.0	
125.0 : 125.0	700.0 : 700.0	

SSGP-2F20K(SOH)　20K差込み溶接式合フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

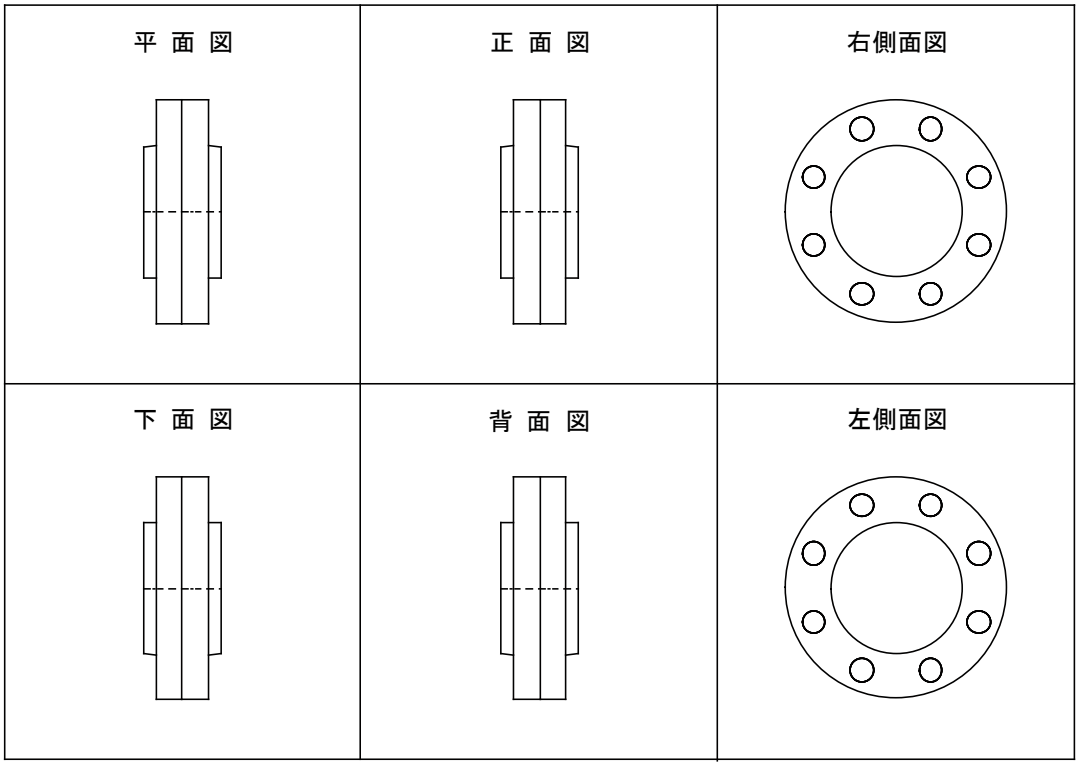

10.0	: 10.0	150.0	: 150.0
15.0	: 15.0	200.0	: 200.0
20.0	: 20.0	250.0	: 250.0
25.0	: 25.0	300.0	: 300.0
32.0	: 32.0	350.0	: 350.0
40.0	: 40.0	400.0	: 400.0
50.0	: 50.0	450.0	: 450.0
65.0	: 65.0	500.0	: 500.0
80.0	: 80.0	550.0	: 550.0
90.0	: 90.0	600.0	: 600.0
100.0	: 100.0		
125.0	: 125.0		

SSGP-2F30K　30K差込み溶接式合フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

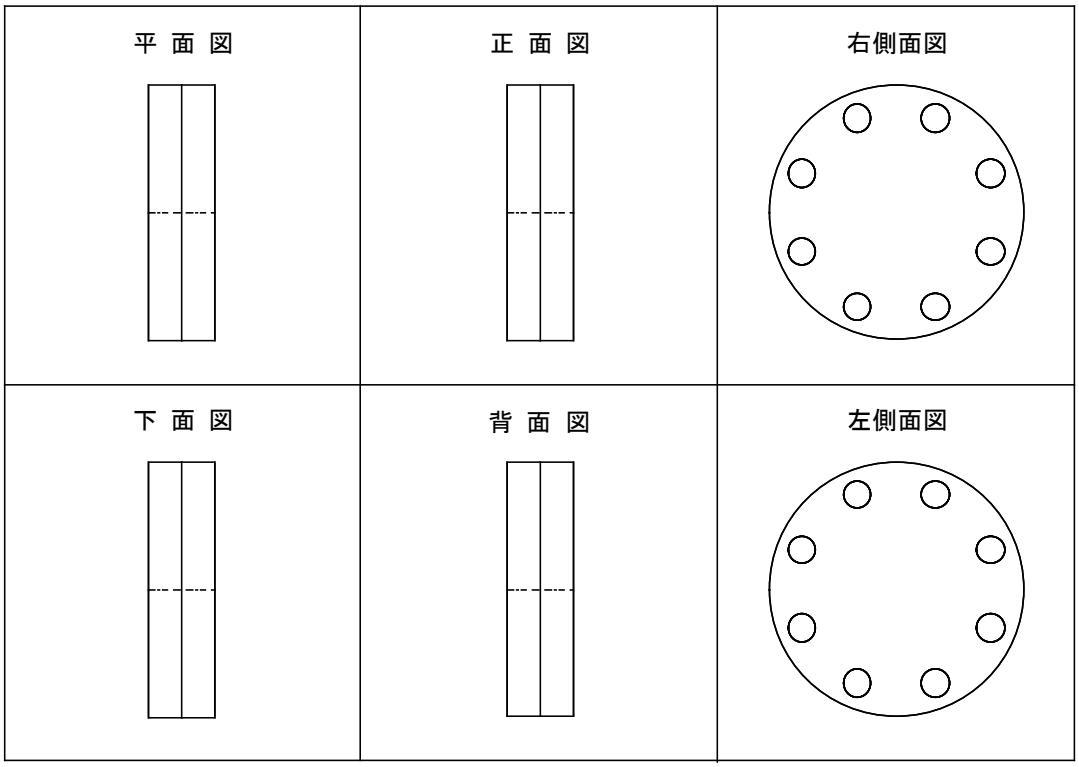

10.0　：10.0
15.0　：15.0
20.0　：20.0
25.0　：25.0
32.0　：32.0
40.0　：40.0
50.0　：50.0
65.0　：65.0
80.0　：80.0
90.0　：90.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0
200.0　：200.0
250.0　：250.0
300.0　：300.0
350.0　：350.0
400.0　：400.0

SSGP-2F30K(SOH)　30K差込み溶接式合フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［01-鋼管継手］－［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

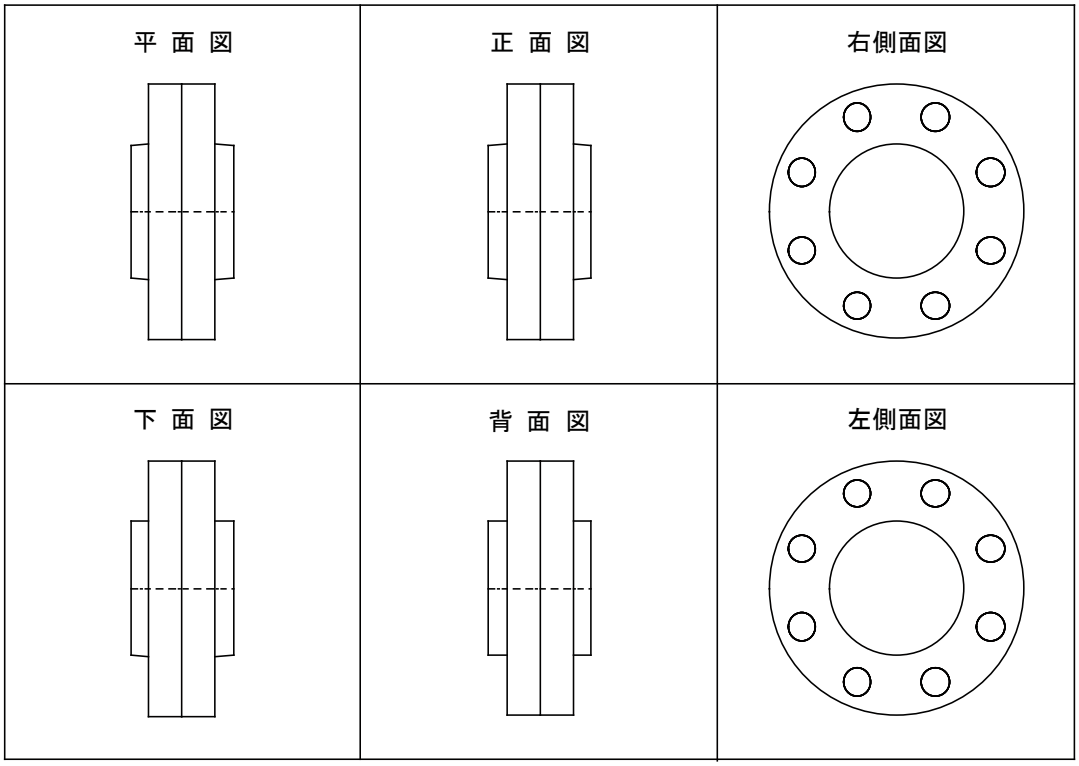

10.0　：10.0
15.0　：15.0
20.0　：20.0
25.0　：25.0
32.0　：32.0
40.0　：40.0
50.0　：50.0
65.0　：65.0
80.0　：80.0
90.0　：90.0
100.0　:100.0
125.0　:125.0
150.0　:150.0
200.0　:200.0
250.0　:250.0
300.0　:300.0
350.0　:350.0
400.0　:400.0

SSGP-2F5K(SOH)　5K差込み溶接式合フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

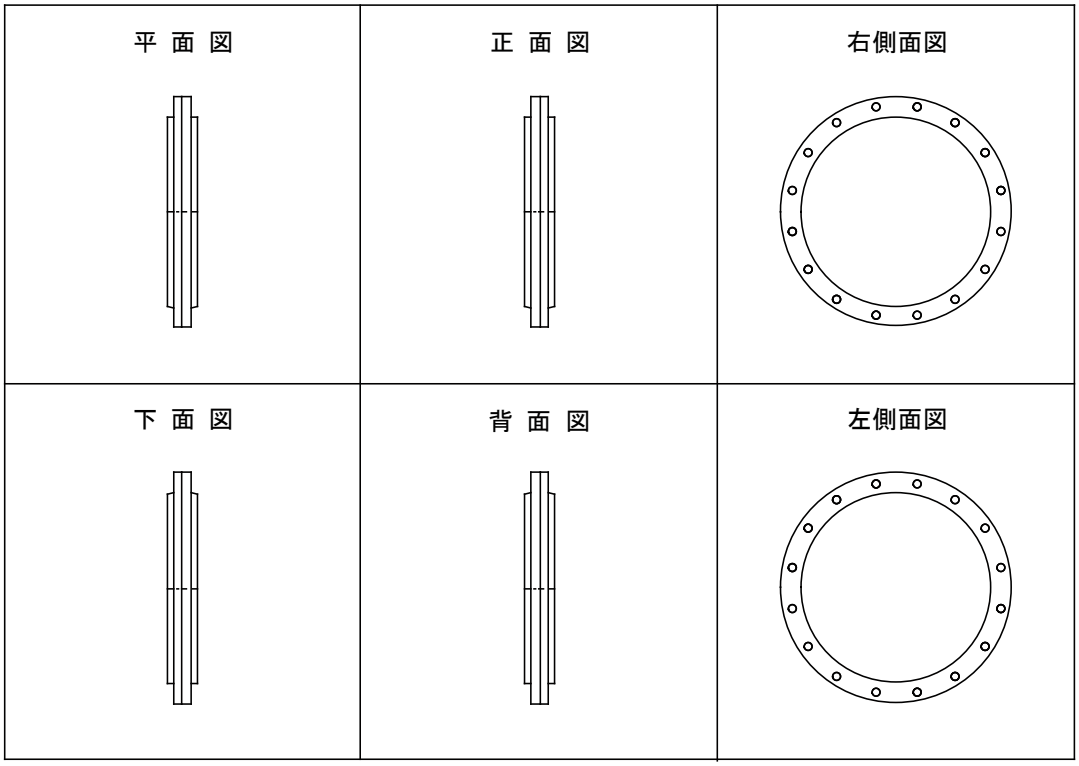

450.0　：450.0
500.0　：500.0
550.0　：550.0
600.0　：600.0
650.0　：650.0
700.0　：700.0
750.0　：750.0
800.0　：800.0
850.0　：850.0
900.0　：900.0
1000.0　:1000.0
1100.0　:1100.0
1200.0　:1200.0
1350.0　:1350.0
1500.0　:1500.0

SSGP-F10K(SOH)　10K差込み溶接式フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

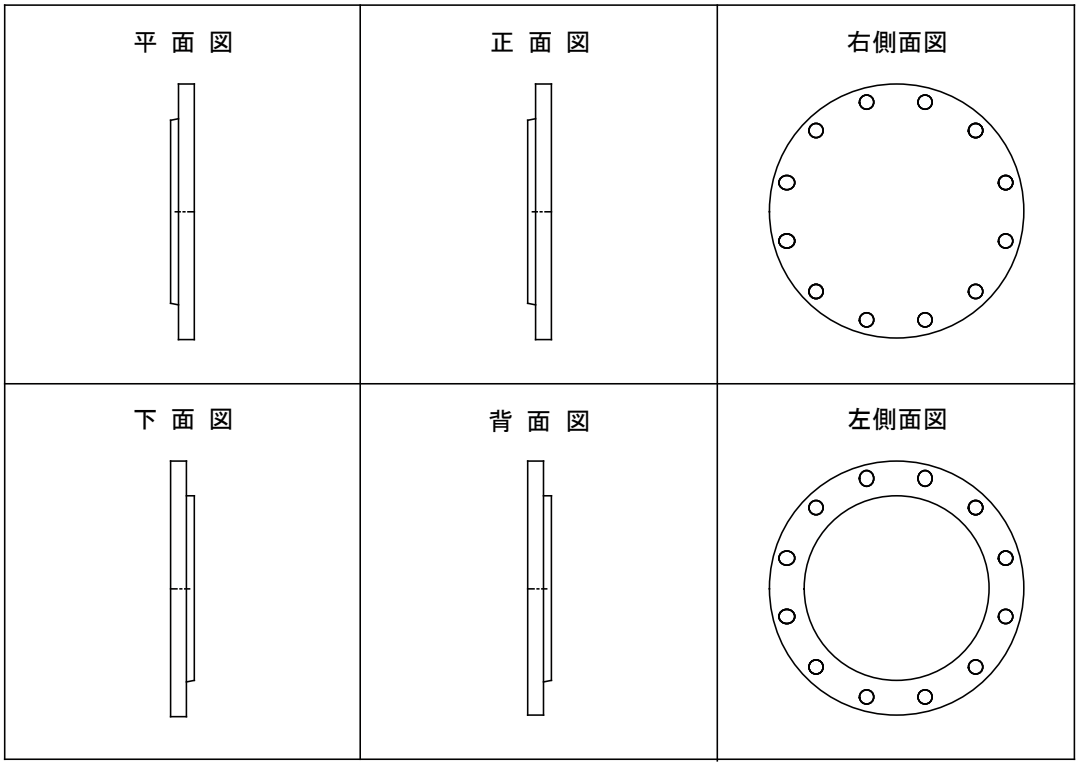

250.0　：250.0
300.0　：300.0
350.0　：350.0
400.0　：400.0
450.0　：450.0
500.0　：500.0
550.0　：550.0
600.0　：600.0
650.0　：650.0
700.0　：700.0
750.0　：750.0
800.0　：800.0
850.0　：850.0
900.0　：900.0
1000.0　:1000.0
1100.0　:1100.0
1200.0　:1200.0
1350.0　:1350.0
1500.0　:1500.0

SSGP-F16K(BL)　16K閉止フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0:10.0
15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
90.0:90.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
450.0:450.0
500.0:500.0
550.0:550.0
600.0:600.0

SSGP-F16K(SOH)　16K差込み溶接式フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

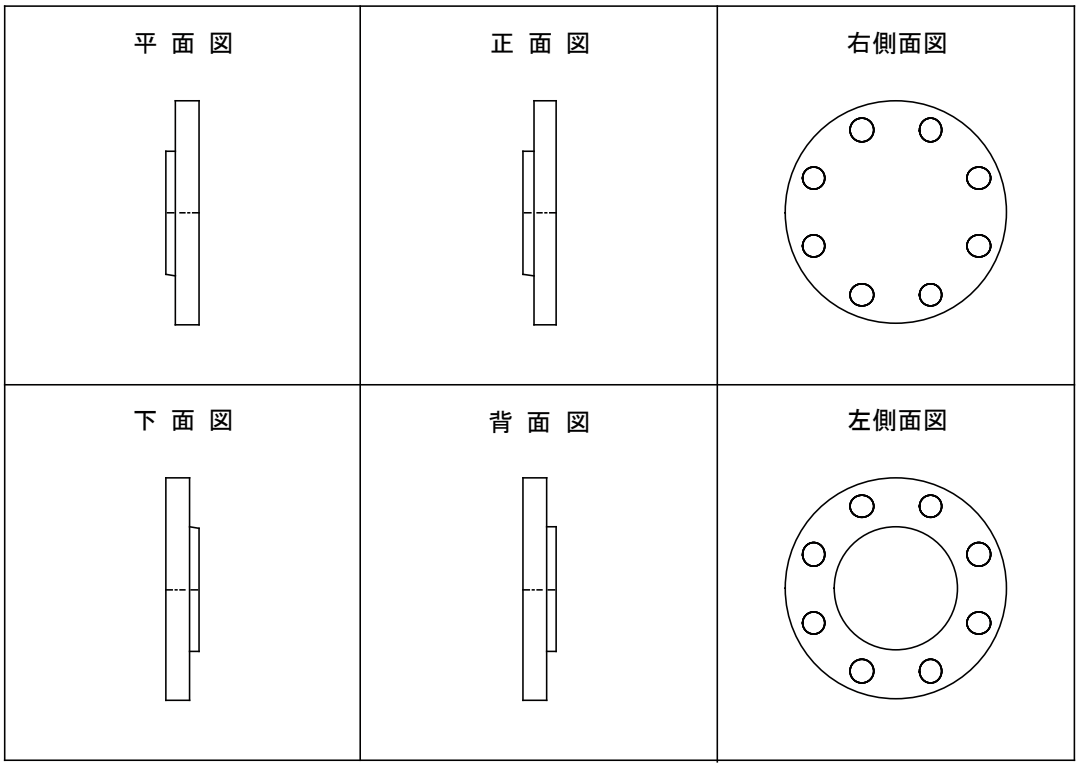

10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
900	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0

SSGP-F20K(BL)　20K閉止フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0:10.0
15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
90.0:90.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
450.0:450.0
500.0:500.0
550.0:550.0
600.0:600.0

SSGP-F20K　20K差込み溶接式フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

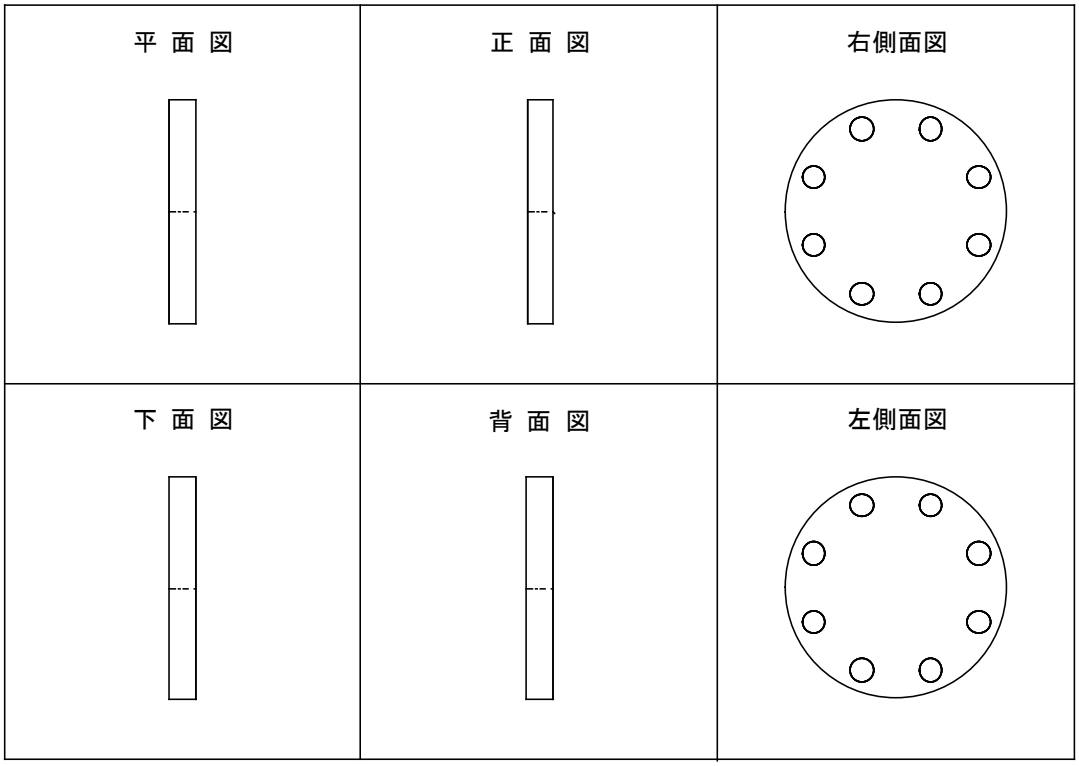

10.0 : 10.0
15.0 : 15.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
90.0 : 90.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0
550.0 : 550.0
600.0 : 600.0
650.0 : 650.0
700.0 : 700.0
750.0 : 750.0
800.0 : 800.0
850.0 : 850.0
900.0 : 900.0

SSGP-F20K(SOH)　20K差込み溶接式フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

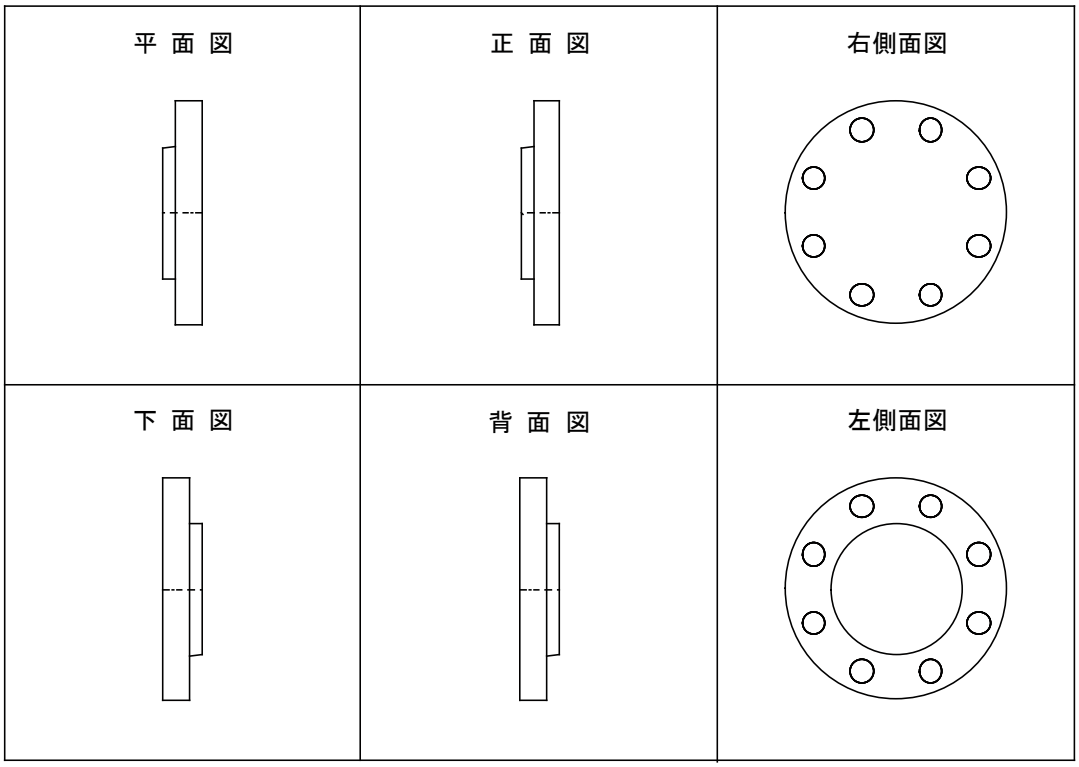

10.0	: 10.0	150.0	: 150.0
15.0	: 15.0	200.0	: 200.0
20.0	: 20.0	250.0	: 250.0
25.0	: 25.0	300.0	: 300.0
32.0	: 32.0	350.0	: 350.0
40.0	: 40.0	400.0	: 400.0
50.0	: 50.0	450.0	: 450.0
65.0	: 65.0	500.0	: 500.0
80.0	: 80.0	550.0	: 550.0
90.0	: 90.0	600.0	: 600.0
100.0	: 100.0		
125.0	: 125.0		

SSGP-F30K(BL)　30K閉止フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0:10.0	50.0:50.0	150.0:150.0
15.0:15.0	65.0:65.0	200.0:200.0
20.0:20.0	80.0:80.0	250.0:250.0
25.0:25.0	90.0:90.0	300.0:300.0
32.0:32.0	100.0:100.0	350.0:350.0
40.0:40.0	125.0:125.0	400.0:400.0

SSGP-F30K　30K差込み溶接式フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

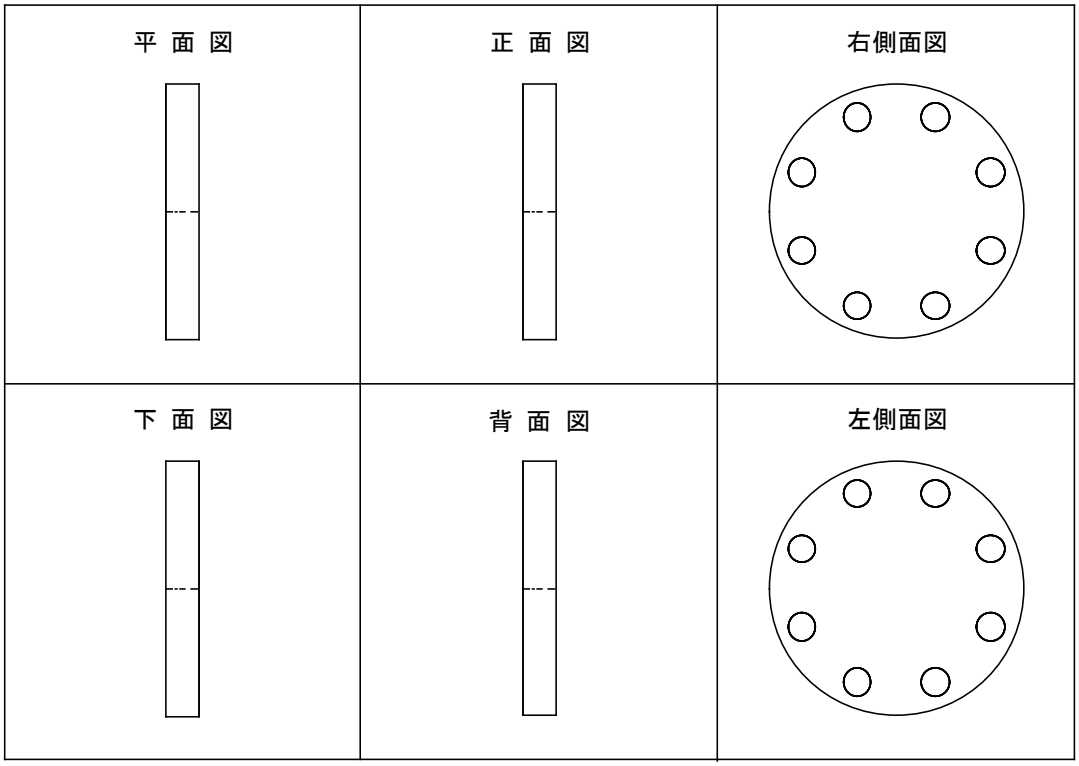

10.0　：10.0
15.0　：15.0
20.0　：20.0
25.0　：25.0
32.0　：32.0
40.0　：40.0
50.0　：50.0
65.0　：65.0
80.0　：80.0
90.0　：90.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0
200.0　：200.0
250.0　：250.0
300.0　：300.0
350.0　：350.0
400.0　：400.0

SSGP-F30K(SOH)　30K差込み溶接式フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

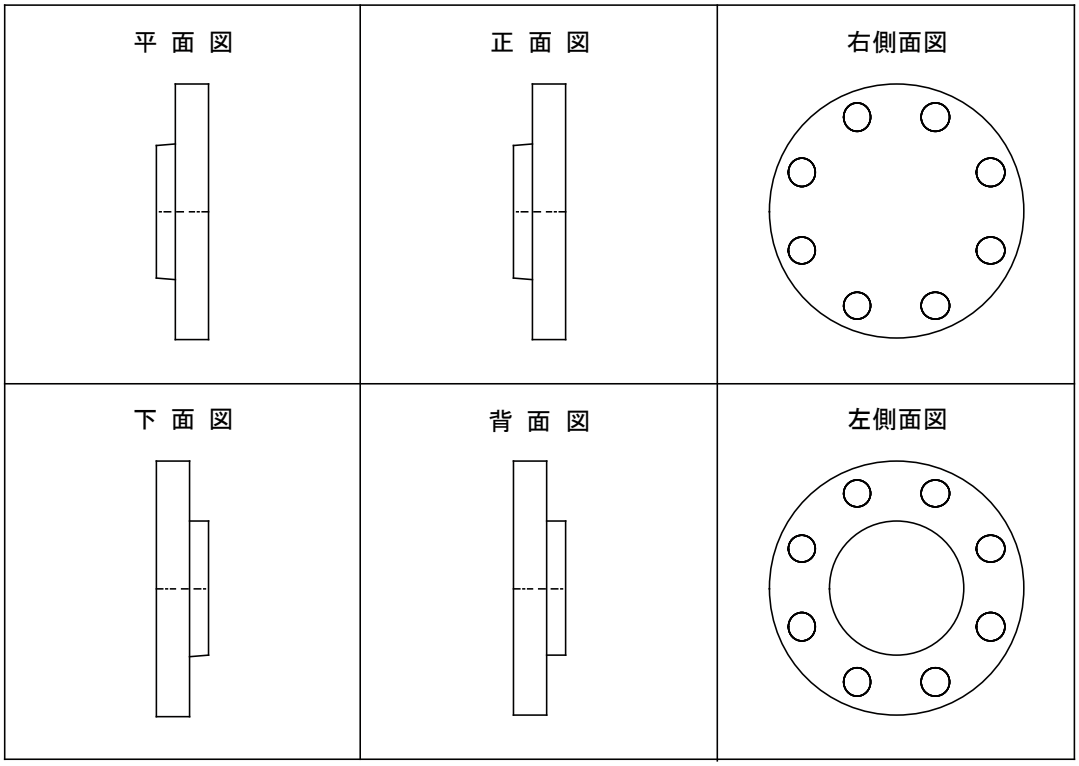

10.0　：10.0
15.0　：15.0
20.0　：20.0
25.0　：25.0
32.0　：32.0
40.0　：40.0
50.0　：50.0
65.0　：65.0
80.0　：80.0
90.0　：90.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0
200.0　：200.0
250.0　：250.0
300.0　：300.0
350.0　：350.0
400.0　：400.0

SSGP-F5K(SOH)　5K差込み溶接式フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

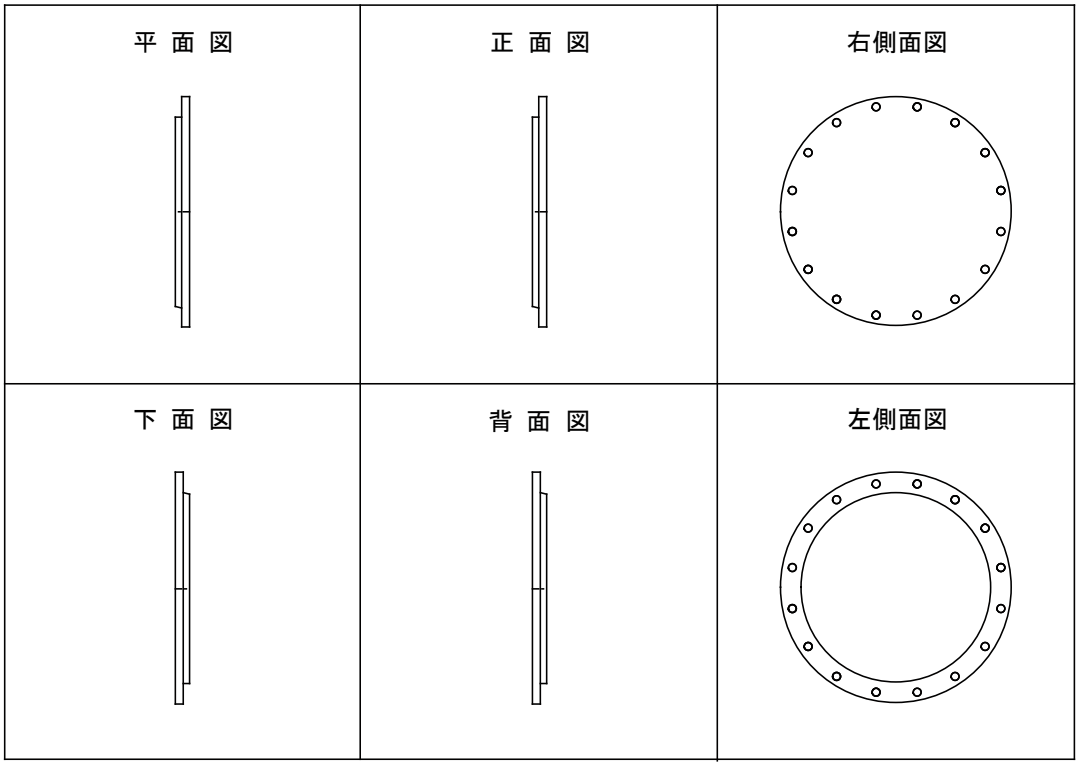

450.0　：450.0
500.0　：500.0
550.0　：550.0
600.0　：600.0
650.0　：650.0
700.0　：700.0
750.0　：750.0
800.0　：800.0
850.0　：850.0
900.0　：900.0
1000.0　:1000.0
1100.0　:1100.0
1200.0　:1200.0
1350.0　:1350.0
1500.0　:1500.0

SUS-F10K(BL)　10Kステンレス製閉止フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

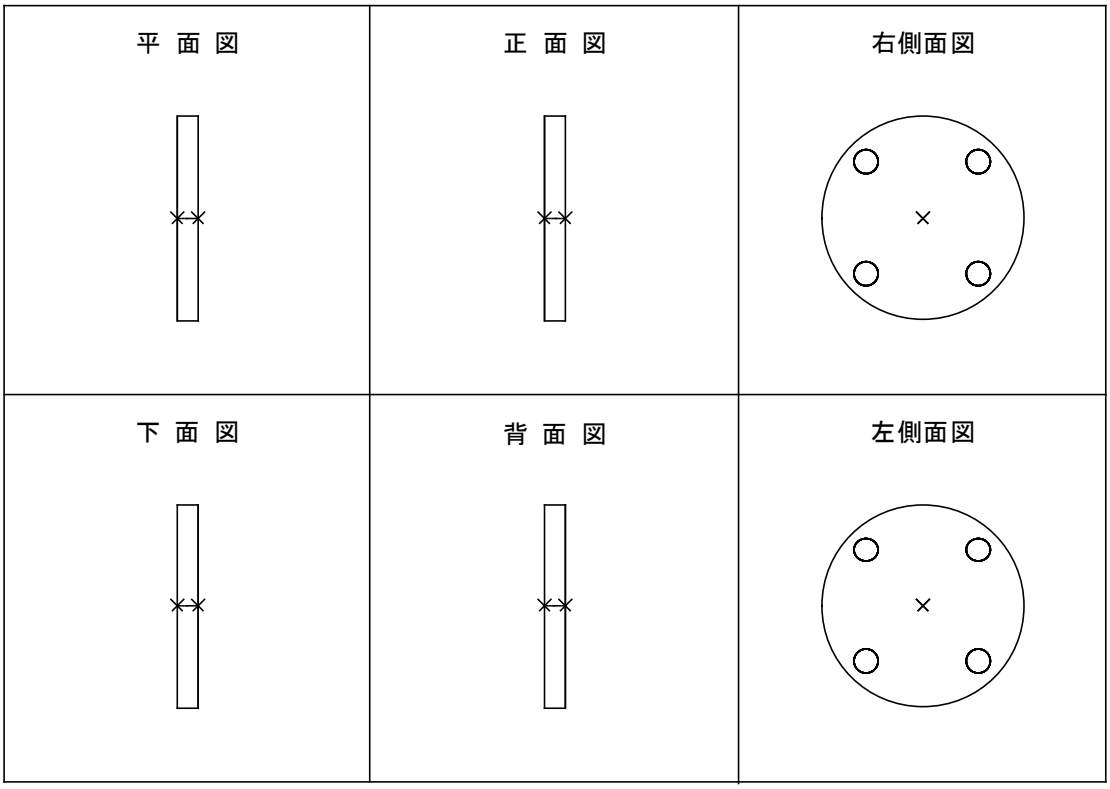

175.0:175.0
200.0:200.0
225.0:225.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
450.0:450.0
500.0:500.0
550.0:550.0
600.0:600.0
650.0:650.0
700.0:700.0
750.0:750.0
800.0:800.0
850.0:850.0
900.0:900.0
1000.0:1000.0
1100.0:1100.0
1200.0:1200.0
1350.0:1350.0
1500.0:1500.0

SUS-F10K(SOH)　10Kステンレス製溶接式管フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

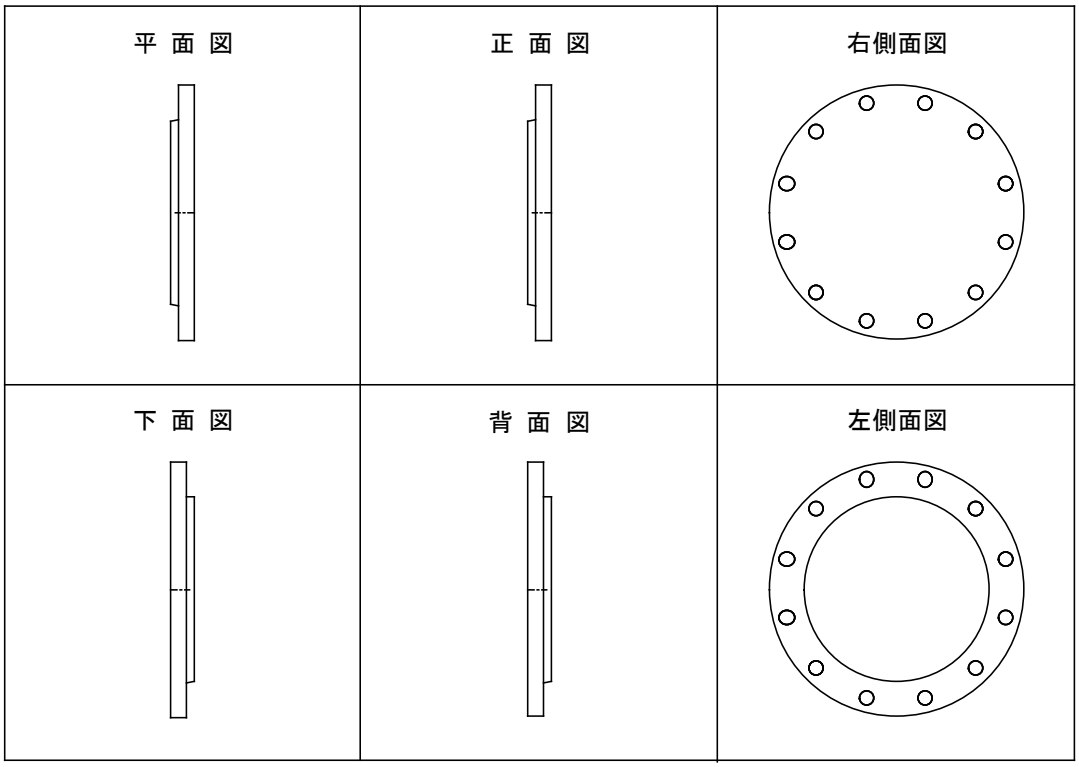

250.0　：250.0
300.0　：300.0
350.0　：350.0
400.0　：400.0
450.0　：450.0
500.0　：500.0
550.0　：550.0
600.0　：600.0
650.0　：650.0
700.0　：700.0
750.0　：750.0
800.0　：800.0
850.0　：850.0
900.0　：900.0
1000.0　:1000.0
1100.0　:1100.0
1200.0　:1200.0
1350.0　:1350.0
1500.0　:1500.0

SUS-F16K(BL) 16Kステンレス製閉止フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

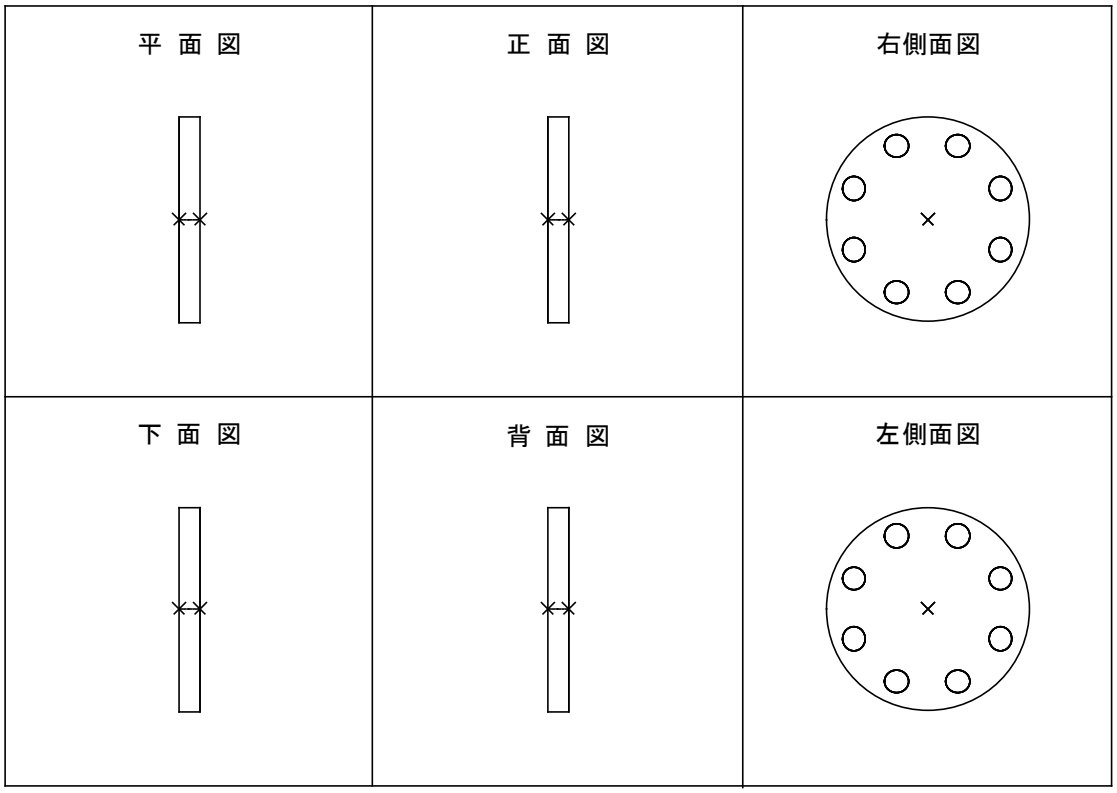

10.0:10.0
15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
90.0:90.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
450.0:450.0
500.0:500.0
550.0:550.0
600.0:600.0

SUS-F16K(SOH)　16Kステンレス製溶接式管フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

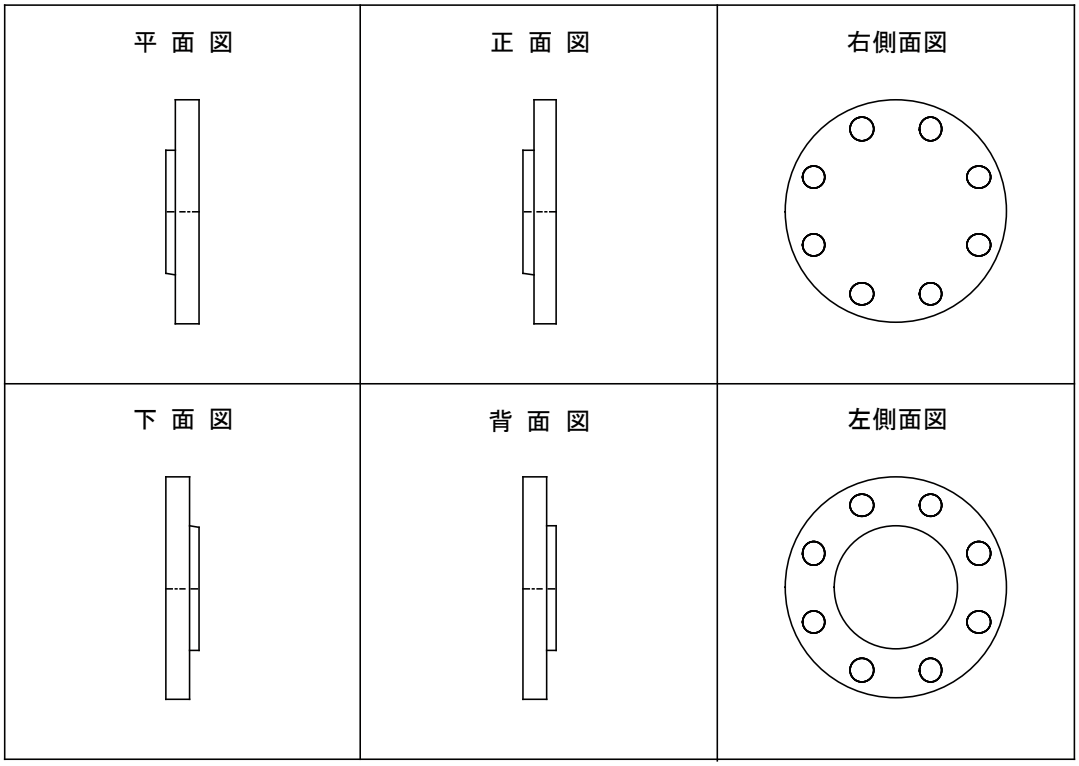

10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
90.0	:	90.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
550.0	:	550.0
600.0	:	600.0

SUS-F20K(BL)　20Kステンレス製閉止フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

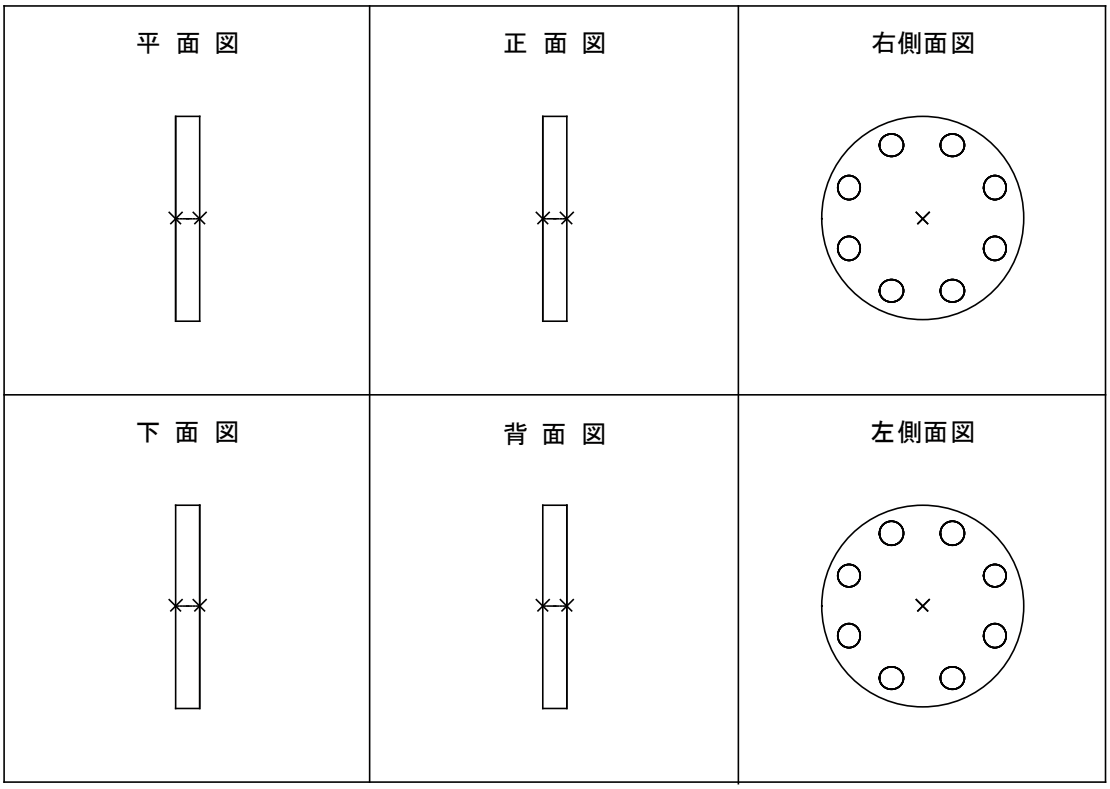

10.0:10.0
15.0:15.0
20.0:20.0
25.0:25.0
32.0:32.0
40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
90.0:90.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
450.0:450.0
500.0:500.0
550.0:550.0
600.0:600.0

SUS-F20K(SOH)　20Kステンレス製溶接式管フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

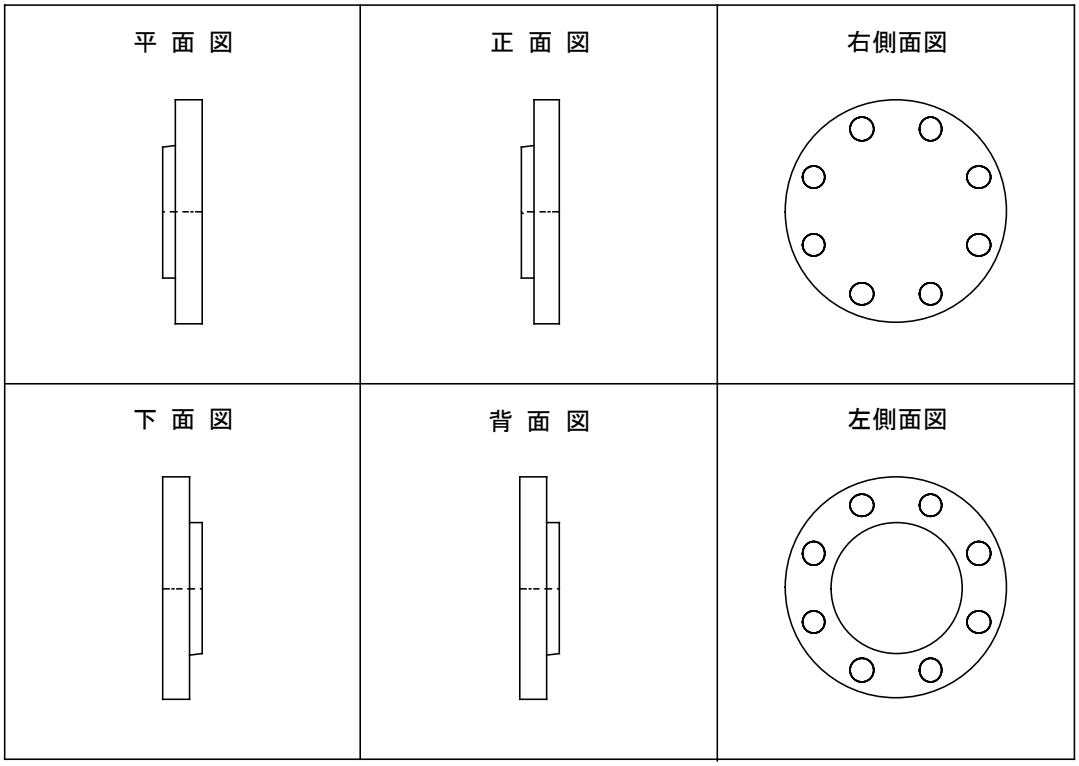

10.0	: 10.0	150.0	: 150.0
15.0	: 15.0	200.0	: 200.0
20.0	: 20.0	250.0	: 250.0
25.0	: 25.0	300.0	: 300.0
32.0	: 32.0	350.0	: 350.0
40.0	: 40.0	400.0	: 400.0
50.0	: 50.0	450.0	: 450.0
65.0	: 65.0	500.0	: 500.0
80.0	: 80.0	550.0	: 550.0
90.0	: 90.0	600.0	: 600.0
100.0	: 100.0		
125.0	: 125.0		

SUS-F30K(BL) 30Kステンレス製閉止フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

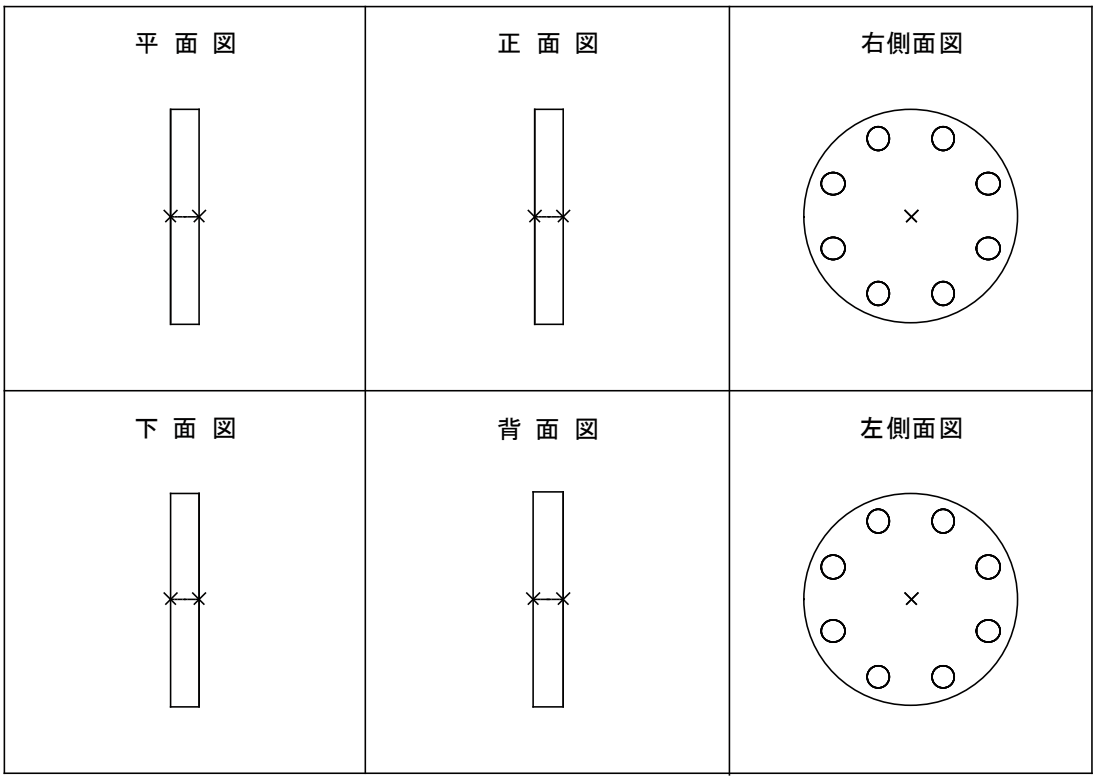

10.0:10.0	50.0:50.0	150.0:150.0
15.0:15.0	65.0:65.0	200.0:200.0
20.0:20.0	80.0:80.0	250.0:250.0
25.0:25.0	90.0:90.0	300.0:300.0
32.0:32.0	100.0:100.0	350.0:350.0
40.0:40.0	125.0:125.0	400.0:400.0

SUS-F30K(SOH)　30Kステンレス製溶接式管フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

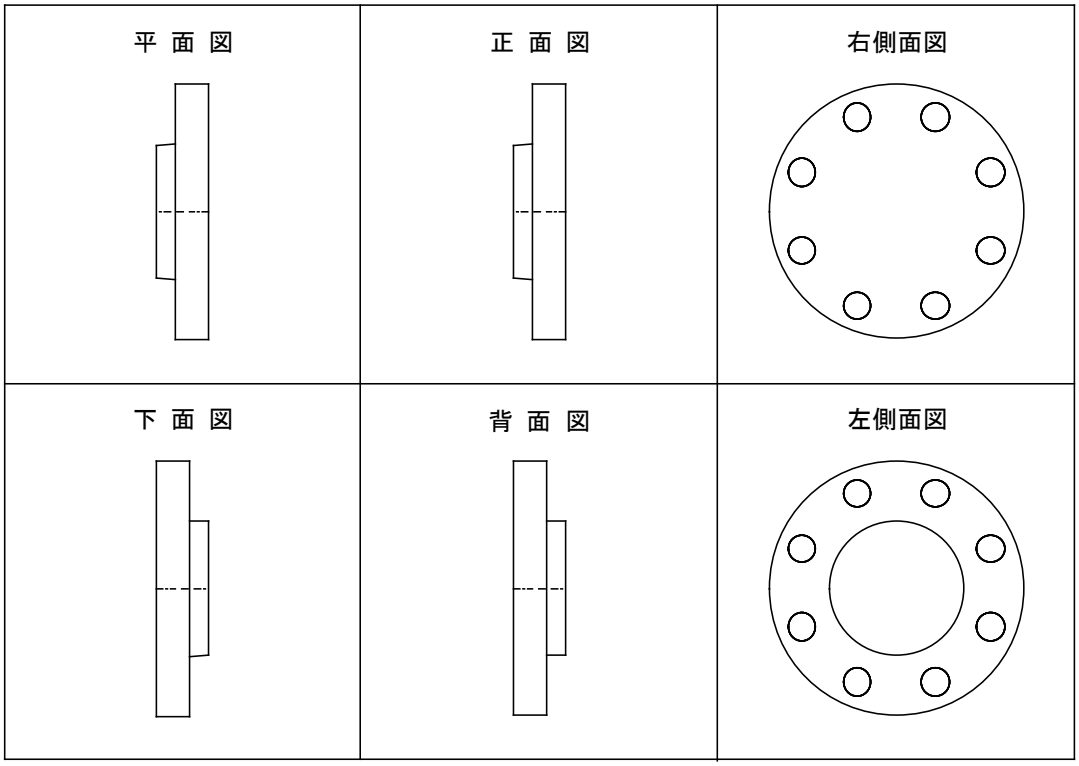

10.0　：10.0
15.0　：15.0
20.0　：20.0
25.0　：25.0
32.0　：32.0
40.0　：40.0
50.0　：50.0
65.0　：65.0
80.0　：80.0
90.0　：90.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0
200.0　：200.0
250.0　：250.0
300.0　：300.0
350.0　：350.0
400.0　：400.0

SUS-F5K(BL)　5Kステンレス製閉止フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［02-ステンレス継手］ー［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

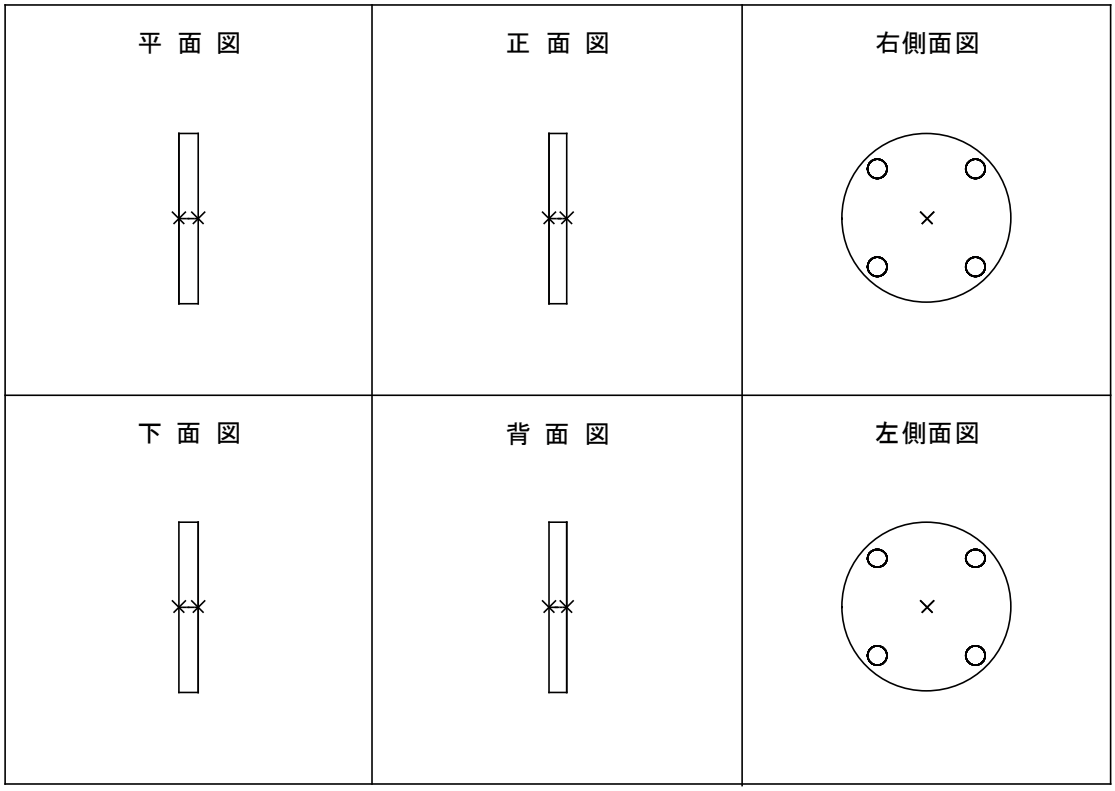

50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
90.0:90.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
175.0:175.0
200.0:200.0
225.0:225.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
450.0:450.0
500.0:500.0
550.0:550.0
600.0:600.0
650.0:650.0
700.0:700.0
750.0:750.0
800.0:800.0

SUS-F5K(SOH) 5Kステンレス製溶接式管フランジ(SOH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［SUS ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

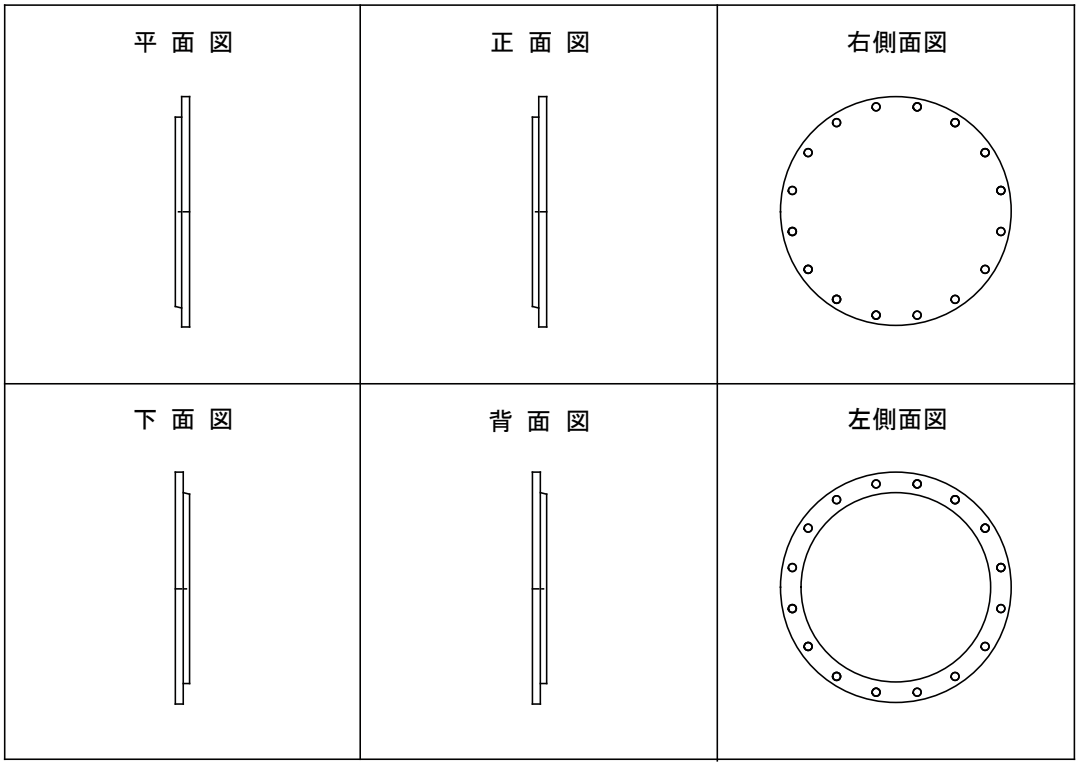

450.0　：450.0
500.0　：500.0
550.0　：550.0
600.0　：600.0
650.0　：650.0
700.0　：700.0
750.0　：750.0
800.0　：800.0
850.0　：850.0
900.0　：900.0
1000.0　:1000.0
1100.0　:1100.0
1200.0　:1200.0
1350.0　:1350.0
1500.0　:1500.0

TS-10TSF　水道用硬質塩化ビニル管継手 TS10Kフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

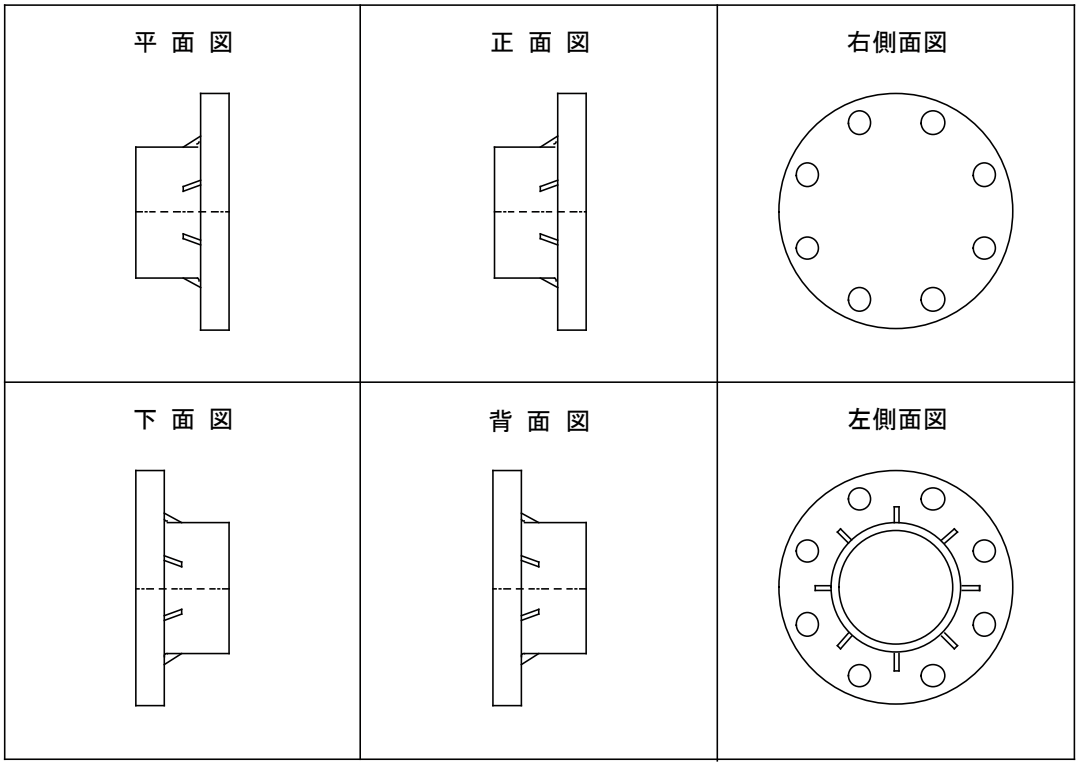

16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0

TS-5TSF　水道用硬質塩化ビニル管継手　TS5Kフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

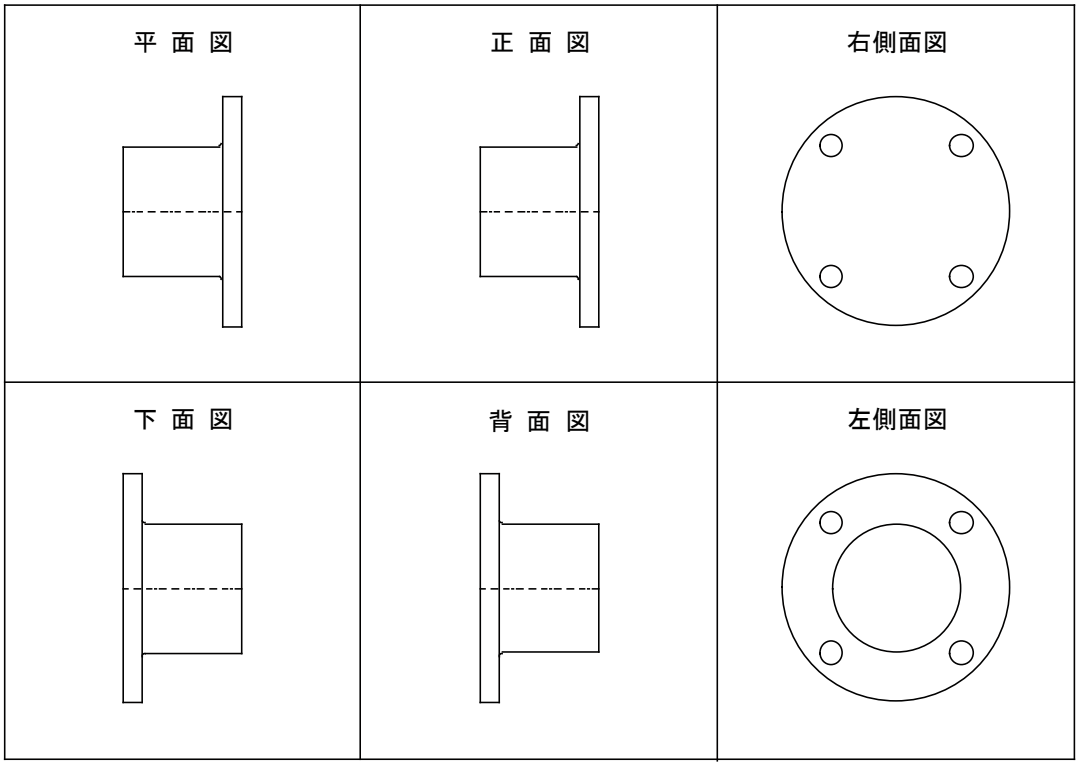

16.0	:	16.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0

TS-SF　水道用硬質塩化ビニル管継手 ソケットフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［04-硬質塩ビ管継手］ー［TS 水道用硬質塩化ビニル管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

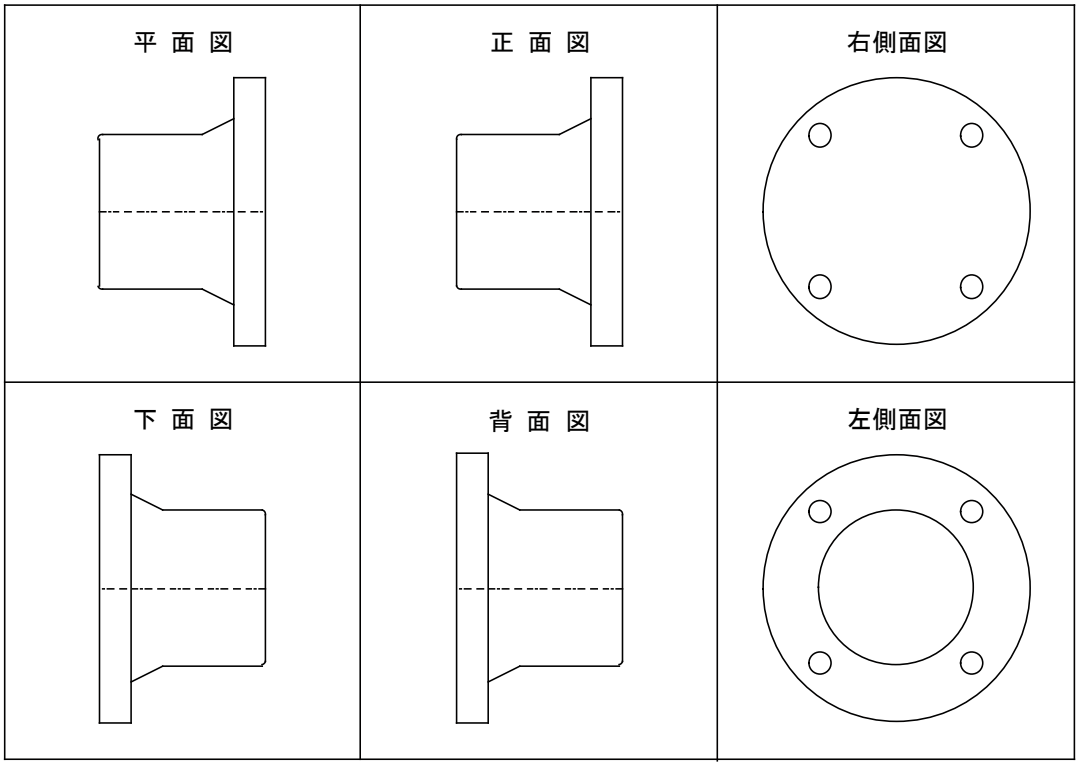

75.0	:	75.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0

BJ-FA　ベストジョイント フランジアダプター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［BJ ベストジョイント］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

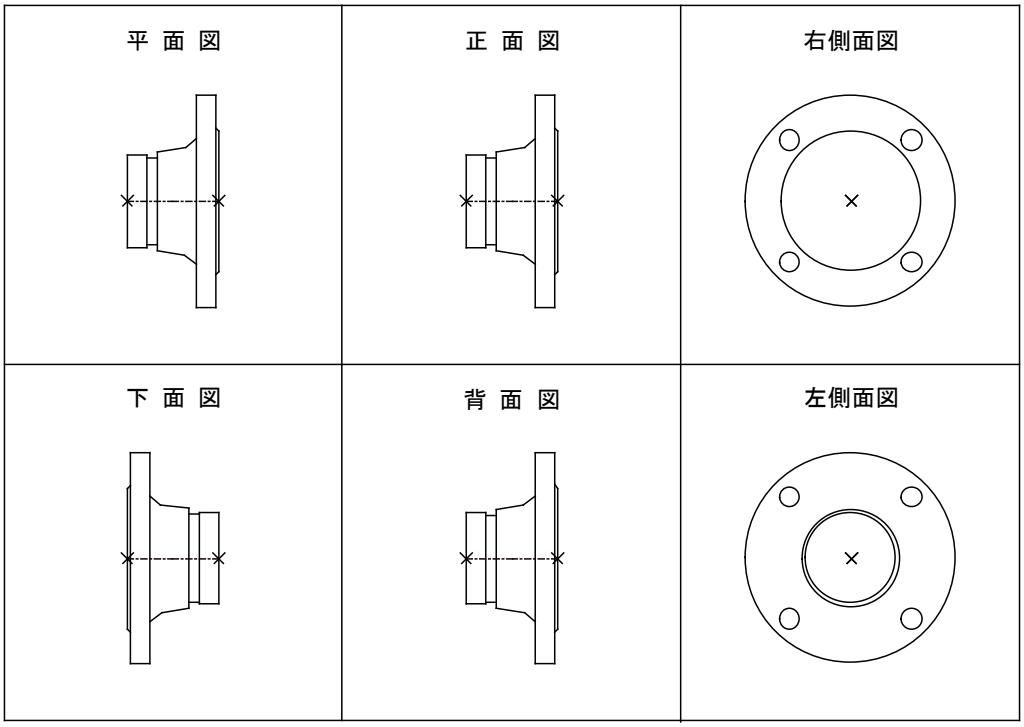

65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0

PE-CP　ポリエチライニング電線管用カップリング

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［09-電線管継手］ー［05-ポリエチライニング電線管継手］ー［カップリング］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

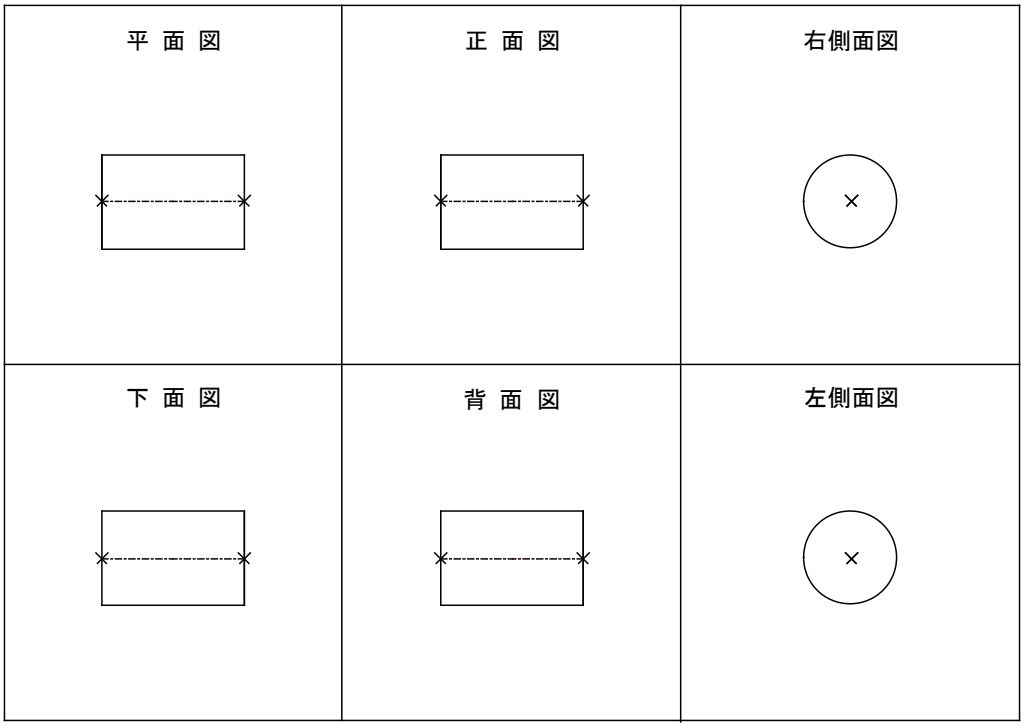

16.0: 16.0
22.0: 22.0
28.0: 28.0
36.0: 36.0
42.0: 42.0
54.0: 54.0
70.0: 70.0
82.0: 82.0
92.0: 92.0
104.0:104.0

NJ-2F20K　20Kねじ込み合フランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

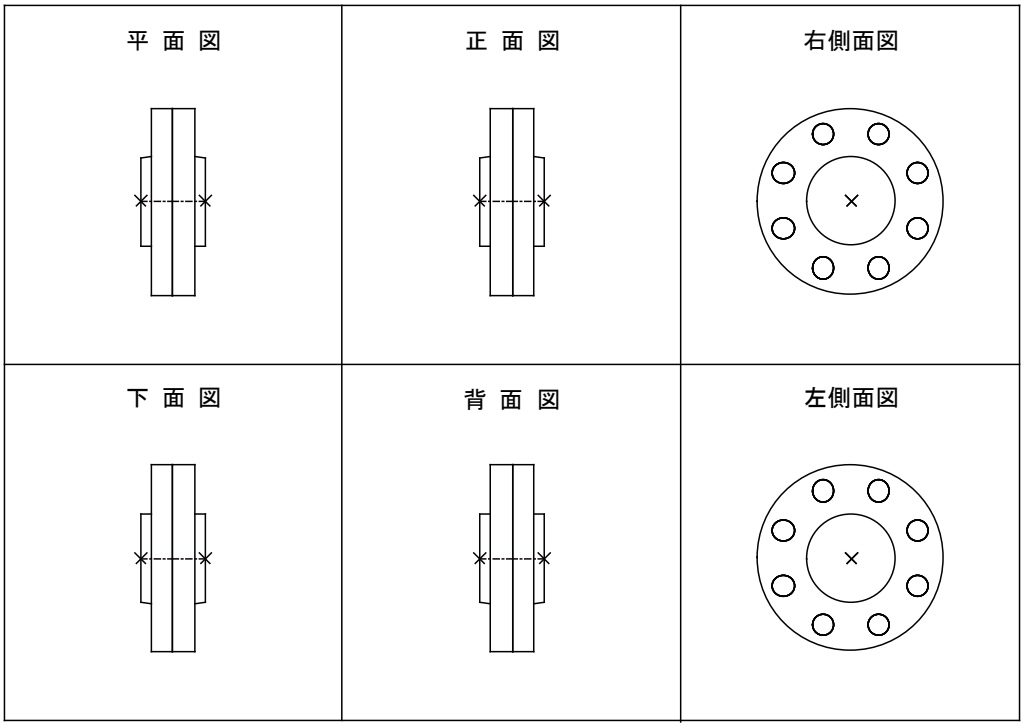

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0

NJ-F20K　20Kねじ込みフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［03-継手類］ー［01-鋼管継手］ー［FSGP 鋼製突き合わせ溶接式管継手］ー［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［09-フランジ］

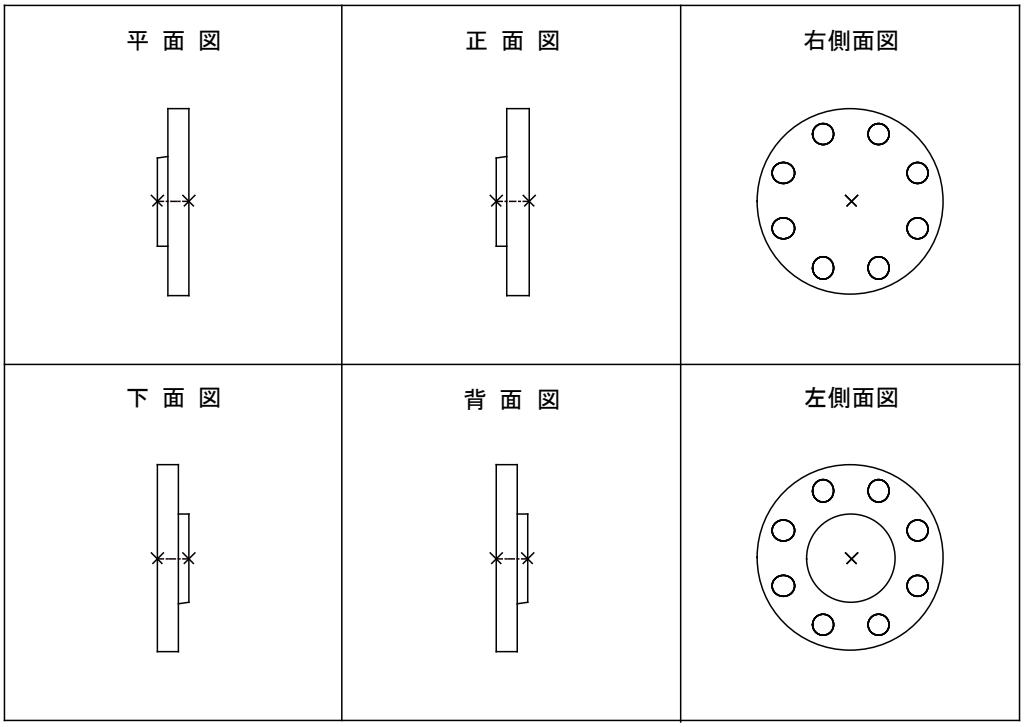

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0

WP-CF　ダブルプレス コートフランジ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［WP ダブルプレス］－［フランジ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-フランジ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.

10 バルブ・ストレーナー

SLV-10KF　電磁弁（10Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［12-電磁弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

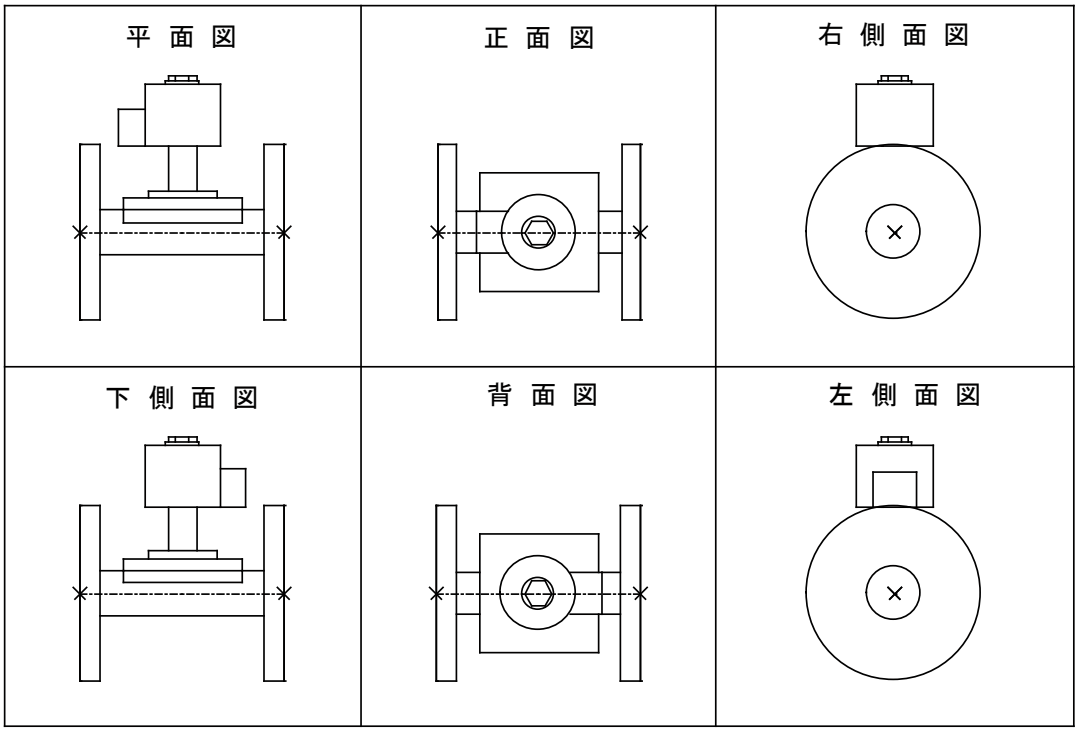

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

SLV-10K　電磁弁（10Kねじ込み形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［12-電磁弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

PRV　圧力調整弁(フランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［06-減圧弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

2WV-SF　二方弁(単座フランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 側 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

15.0　：　15.0
25.0　：　25.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

2WV-DF　二方弁(複座フランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 側 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

2WV-SN　二方弁(単座ねじ込み形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

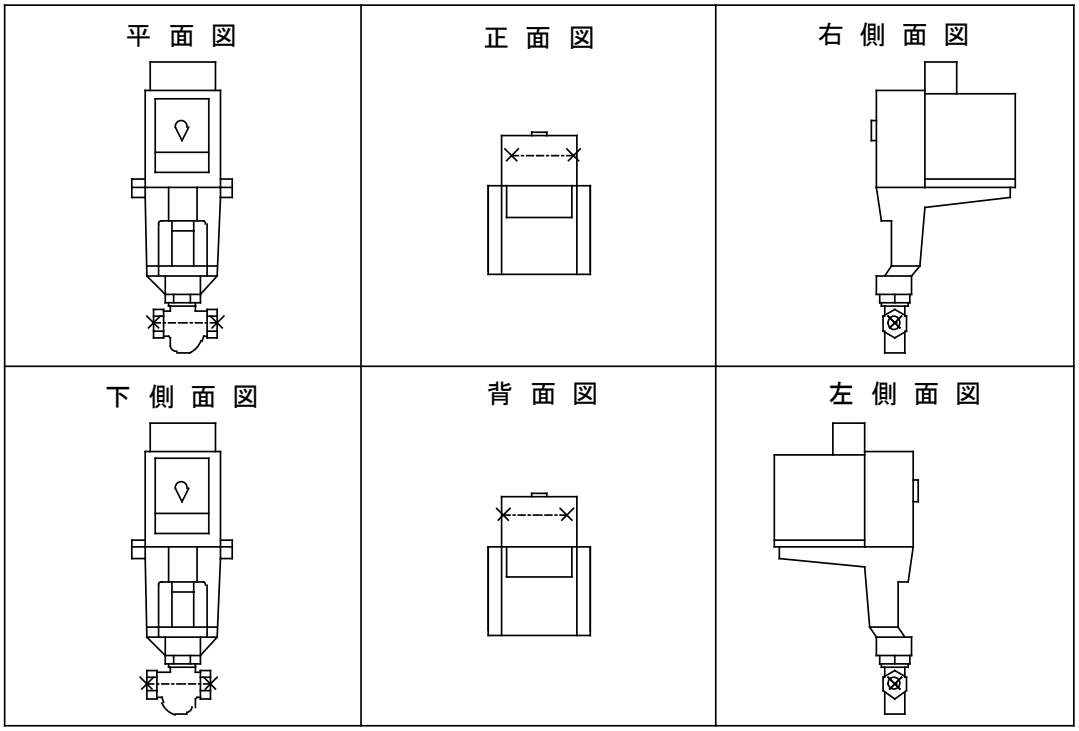

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

LRV　定水位弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［03-計器・バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

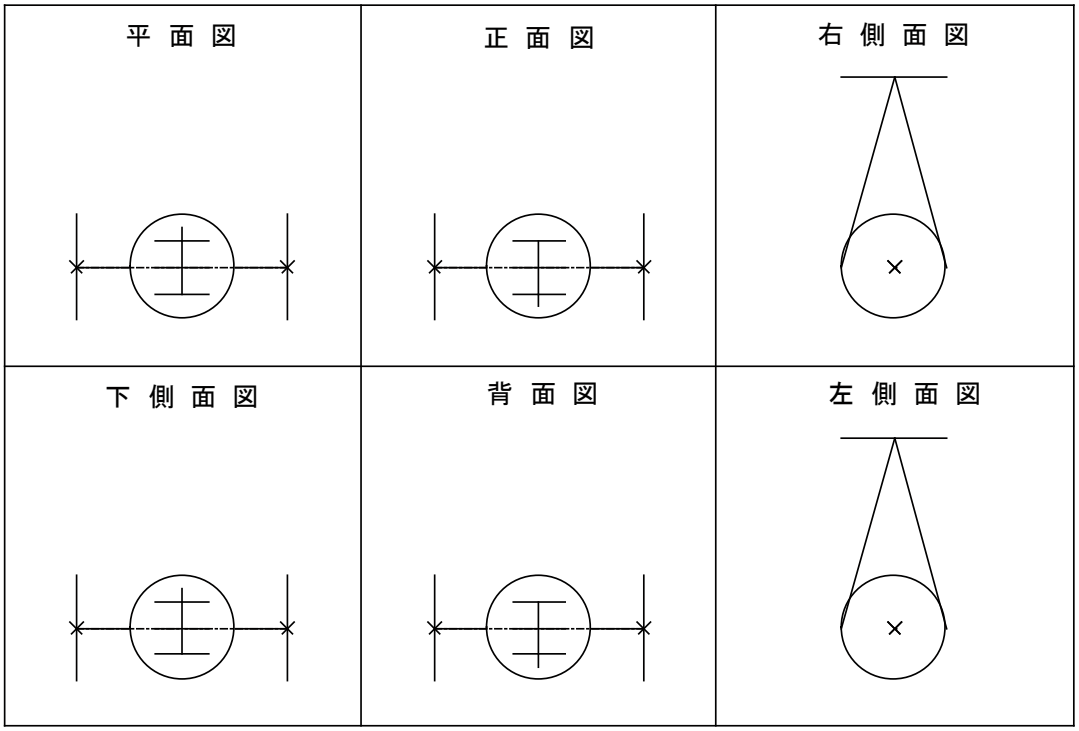

25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

TRV　温度調整弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［03-計器・バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

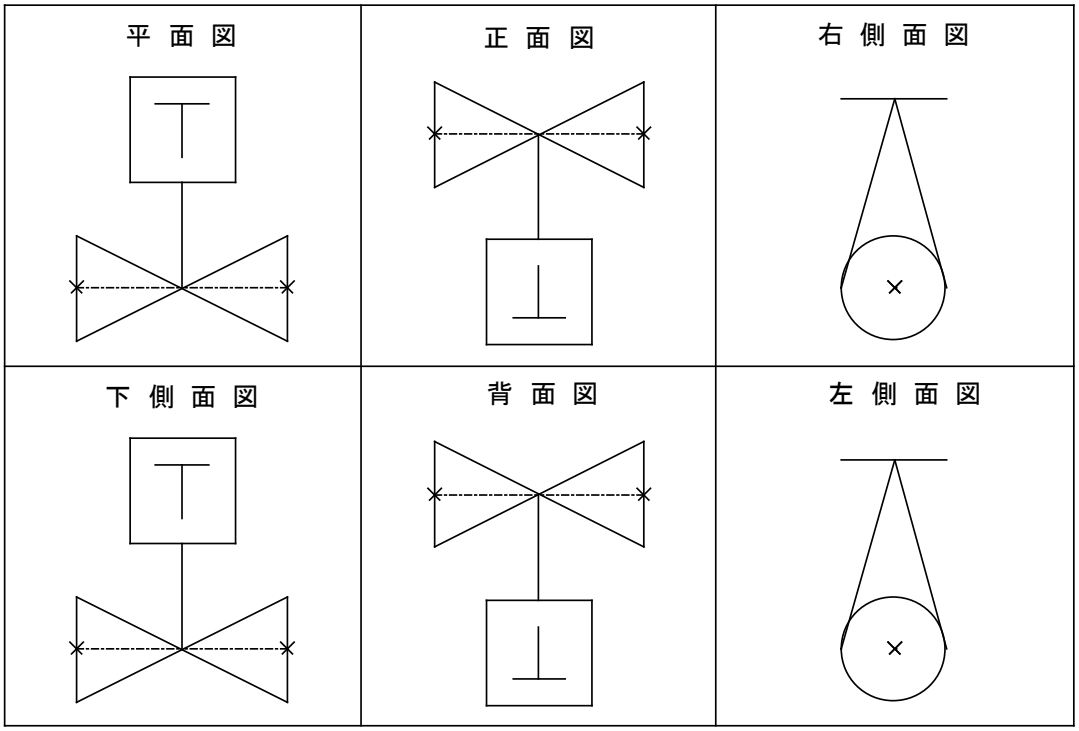

25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

GV-10K　仕切弁(青銅10Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

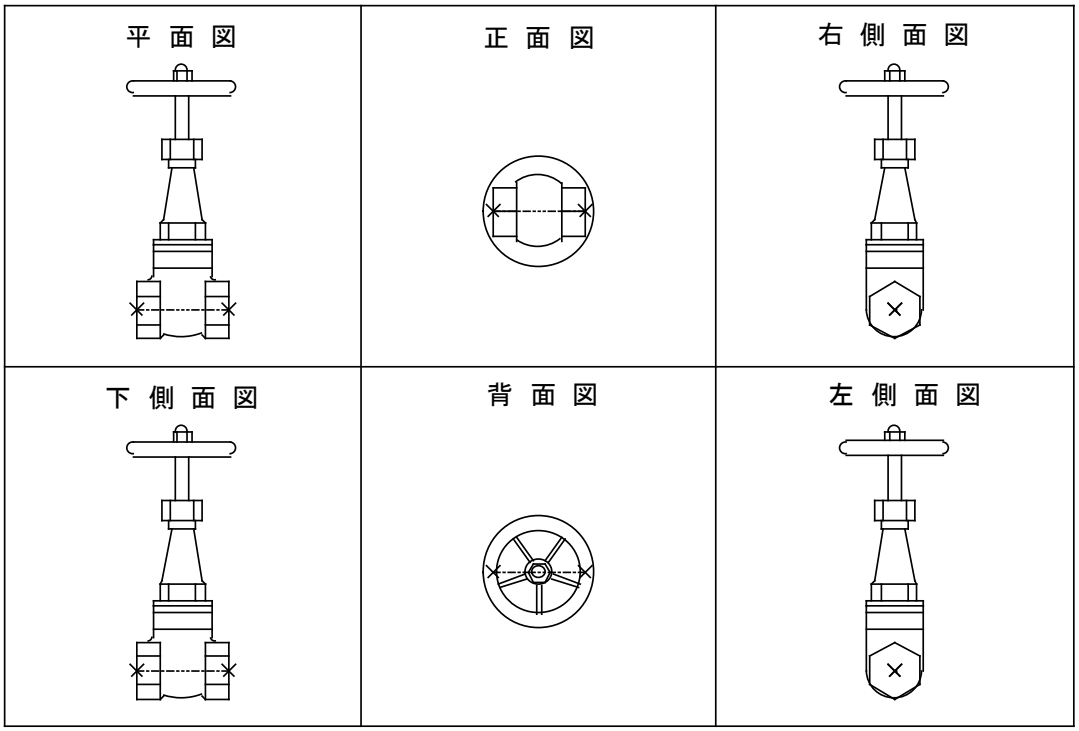

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

ABACUS-BOX-AJ アバカス 青銅10Kボール弁(フルボア形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［ABACUS アバカス］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

13.0 : 13.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0

ABACUS-BSR-AJ アバカス 青銅10K仕切弁(弁棒上昇式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［ABACUS アバカス］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

13.0	:	13.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0

ABACUS-BX-AJ アバカス 青銅10Kボール弁(スタンダードボア形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［ABACUS アバカス］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

13.0 : 13.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0

ABACUS-UOX-AJ アバカス ステンレス鋳鋼10Kボール弁(フルボア形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［ABACUS アバカス］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

ABACUS-US-AJ アバカス ステンレス鋳鋼10K仕切弁(弁棒非上昇式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［ABACUS アバカス］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

ABACUS-UX-AJ アバカス ステンレス鋳鋼10K仕切弁(スタンダードボア形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［ABACUS アバカス］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0 : 13.0
20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
30.0 : 30.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0

CV-FC10KFS　スイング逆止弁（鋳鉄10Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

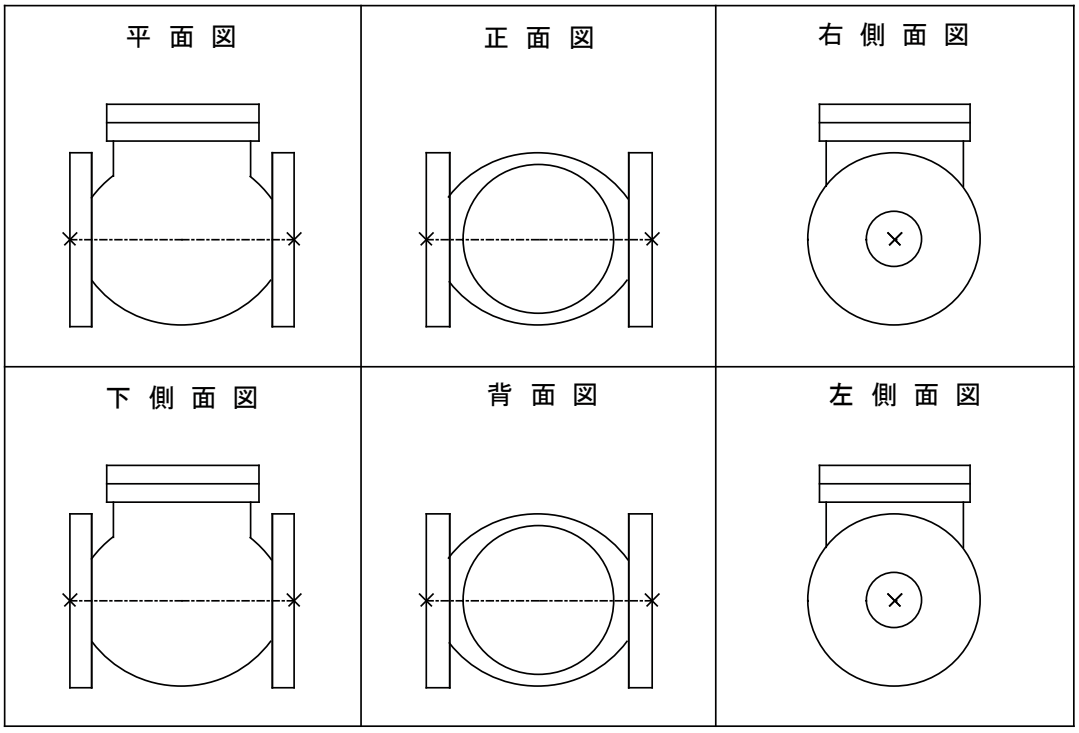

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

CV-10KS　スイング逆止弁（青銅10Kねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

CV-10KF　スイング逆止弁(青銅10Kフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

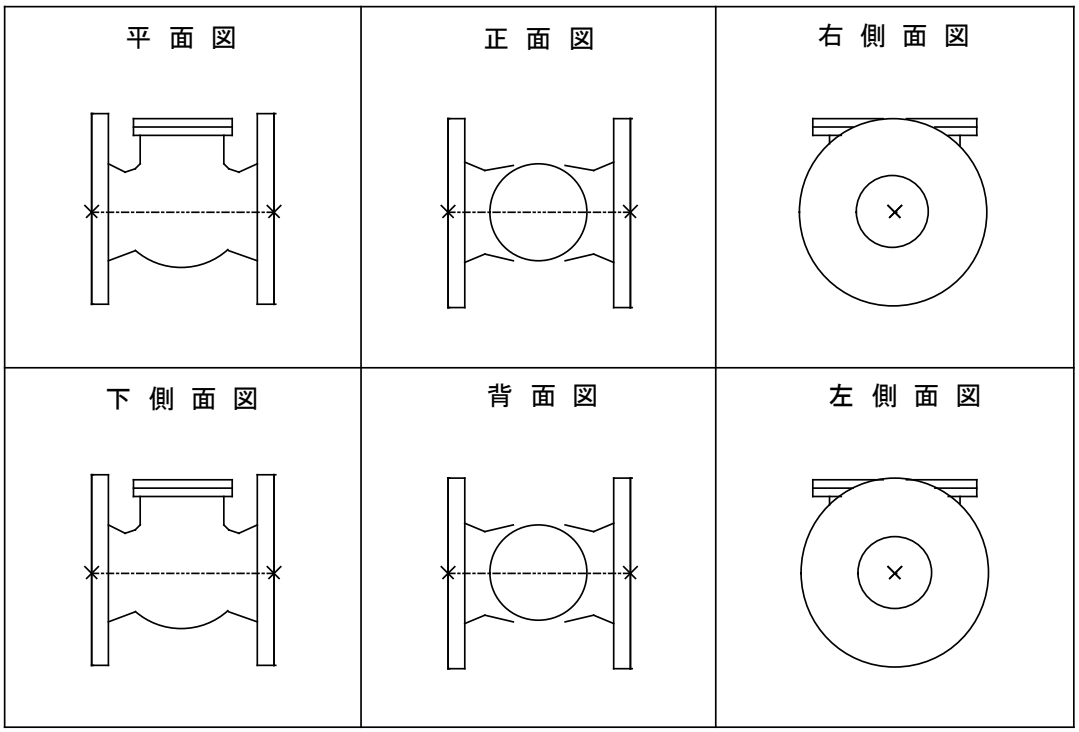

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

YST-10KN　Y型10Kねじ込みストレーナ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

8.0	:	8.0	:	8.0
10.0	:	10.0	:	10.0
15.0	:	15.0	:	15.0
20.0	:	20.0	:	20.0
25.0	:	25.0	:	25.0
32.0	:	32.0	:	32.0
40.0	:	40.0	:	40.0
50.0	:	50.0	:	50.0
65.0	:	65.0	:	65.0
80.0	:	80.0	:	80.0

YST-10KF　Y型10Kフランジ式ストレーナ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生配管/空調配管」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

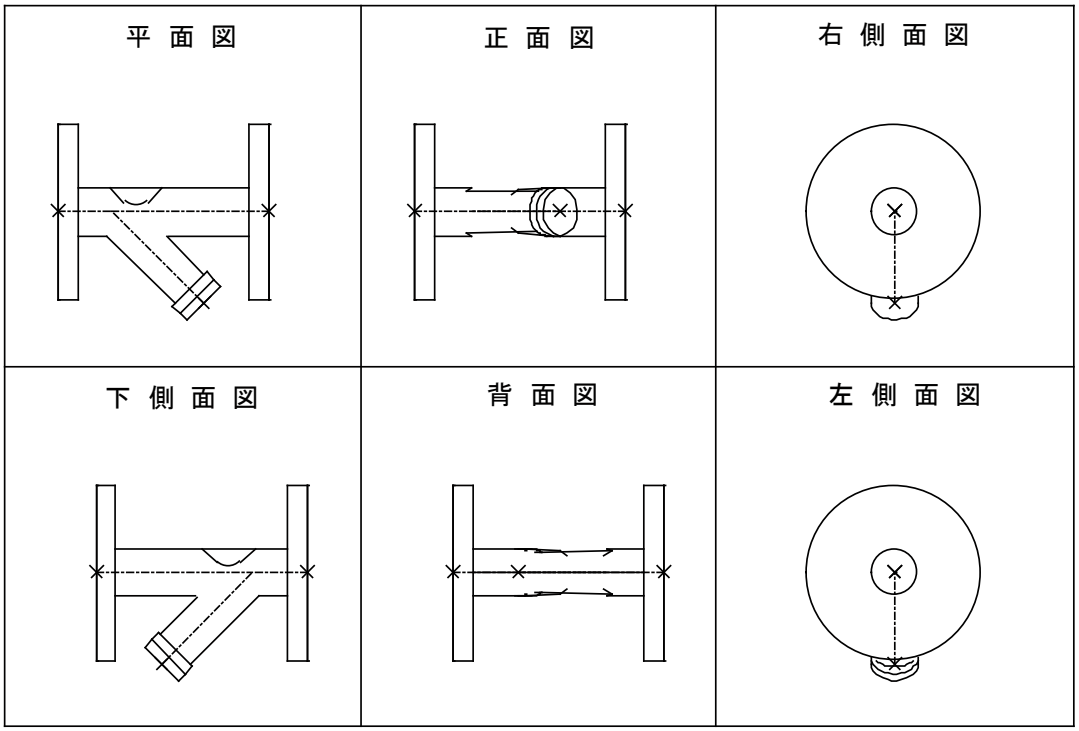

15.0	15.0	15.0
20.0	20.0	20.0
25.0	25.0	25.0
32.0	32.0	32.0
40.0	40.0	40.0
50.0	50.0	50.0
65.0	65.0	65.0
80.0	80.0	80.0
100.0	100.0	100.0
125.0	125.0	125.0
150.0	150.0	150.0
200.0	200.0	200.0
250.0	250.0	250.0
300.0	300.0	300.0

BV-10KG　バタフライ弁（10Kギア式）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

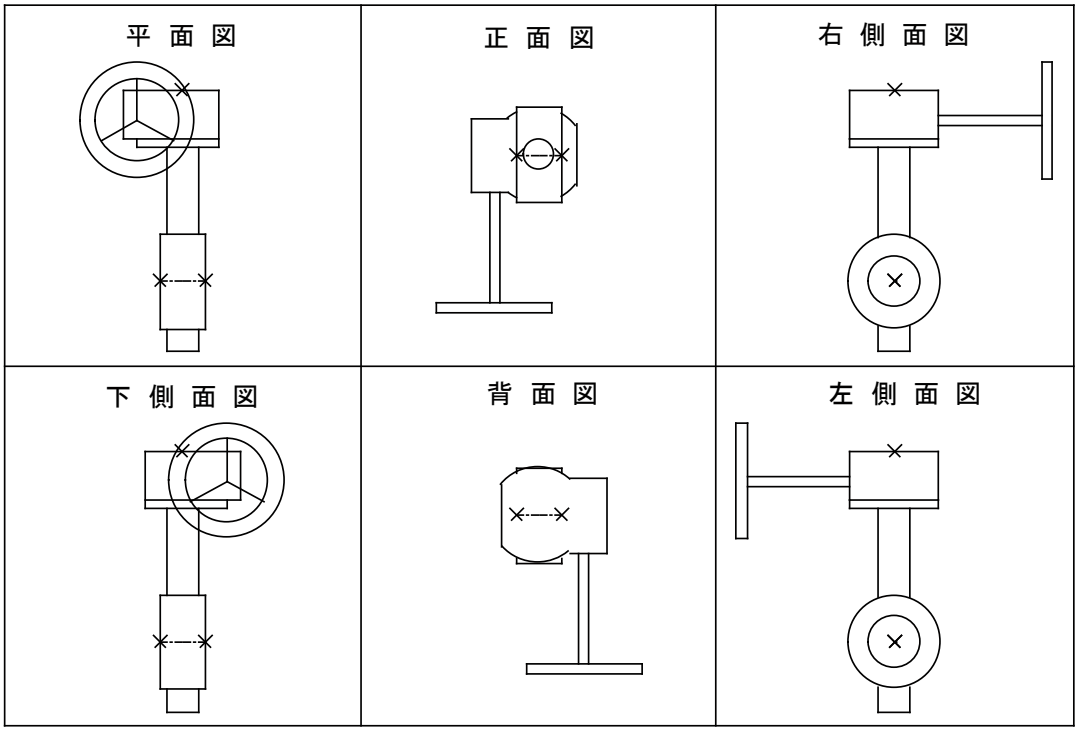

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
600.0	:	600.0

PM-NSVU プッシュマスター 逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［アダプター継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

15.0: 13.0
16.0: 20.0

PM-NVS　プッシュマスター　樹脂ヘッダー用バルブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PM プッシュマスター］－［ヘッダー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図 	背 面 図 	左側面図

13.0: 13.0
16.0: 16.0

GV-5K　仕切弁（青銅5Kねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	背面図	左側面図
		

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

GV-10KF　仕切弁(青銅10Kフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

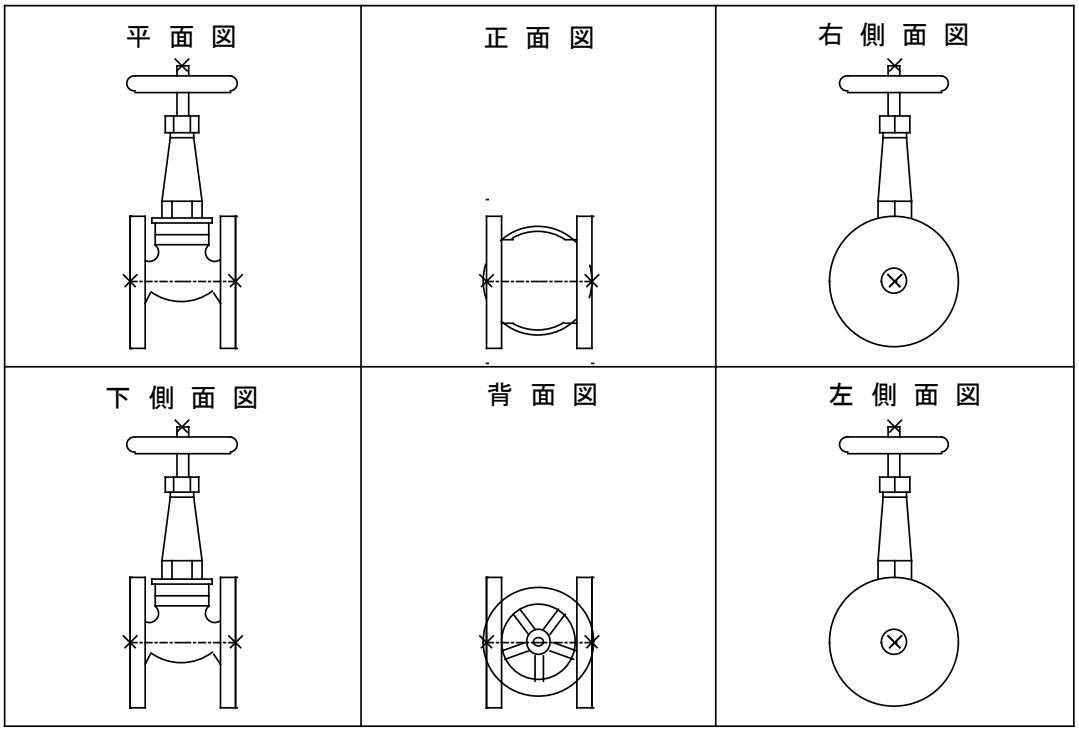

25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

BV-5KL　バタフライ弁（5Kレバー式）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

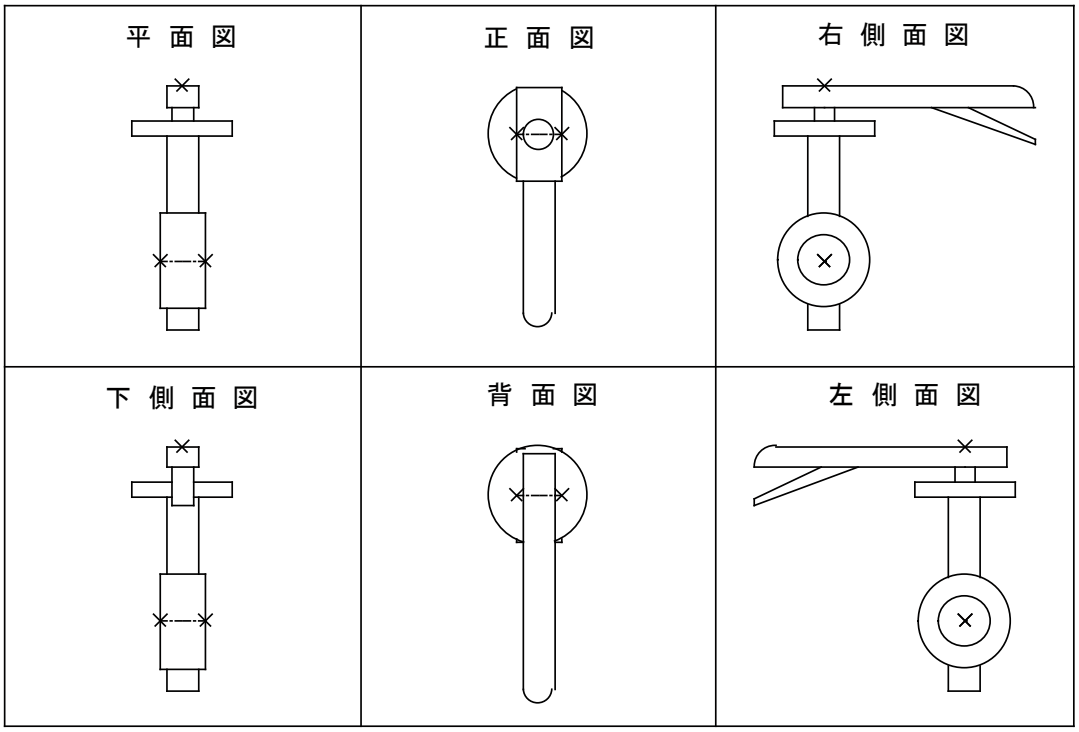

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

SV-10K　玉形弁(青銅10Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

BV-10KL　バタフライ弁(10Kレバー式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

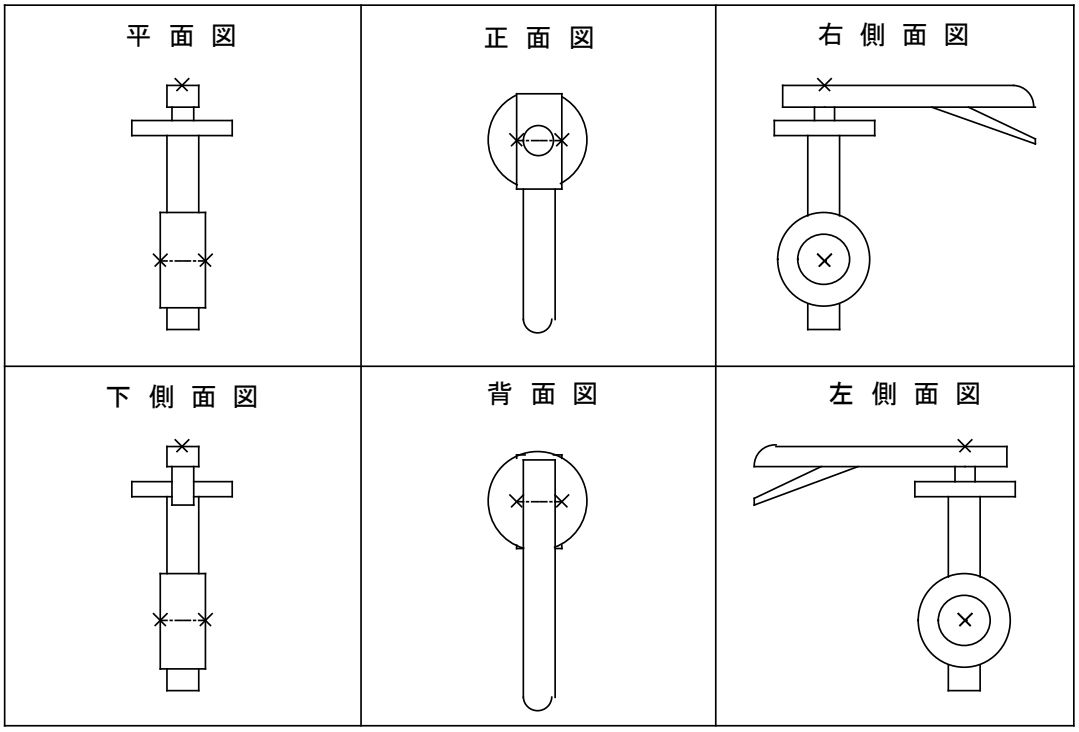

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

GV-FC10KFO　仕切弁（鋳鉄10Kフランジ形外ねじ）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 側 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

GV-FC5KFO　仕切弁（鋳鉄5Kフランジ形外ねじ）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0

SV-FC10KF　玉形弁（鋳鉄10Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

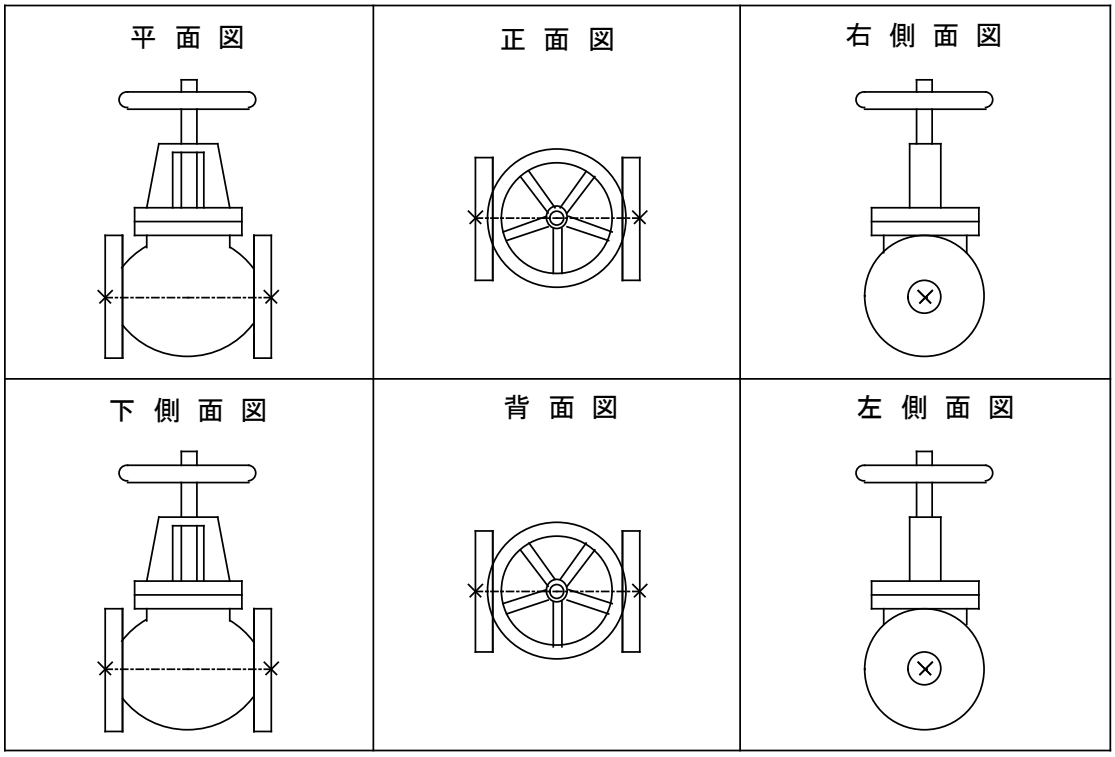

40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0

NJ-610　ナイスジョイントミニボール(レジュースドボア)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0

NJ-670　ナイスジョイントゲートバルブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［NJ ナイスジョイント］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

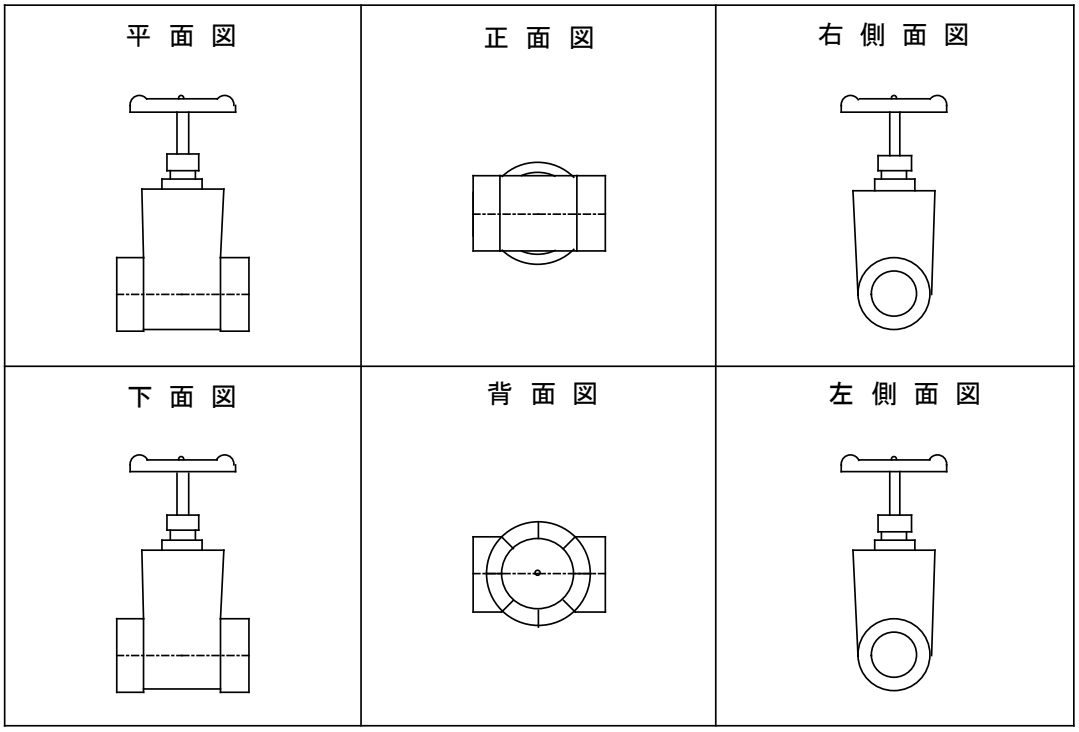

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
60.0　：　60.0

BCV-10KGH　バタチャッキ弁（鋳鉄製10Kバイパス弁付）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

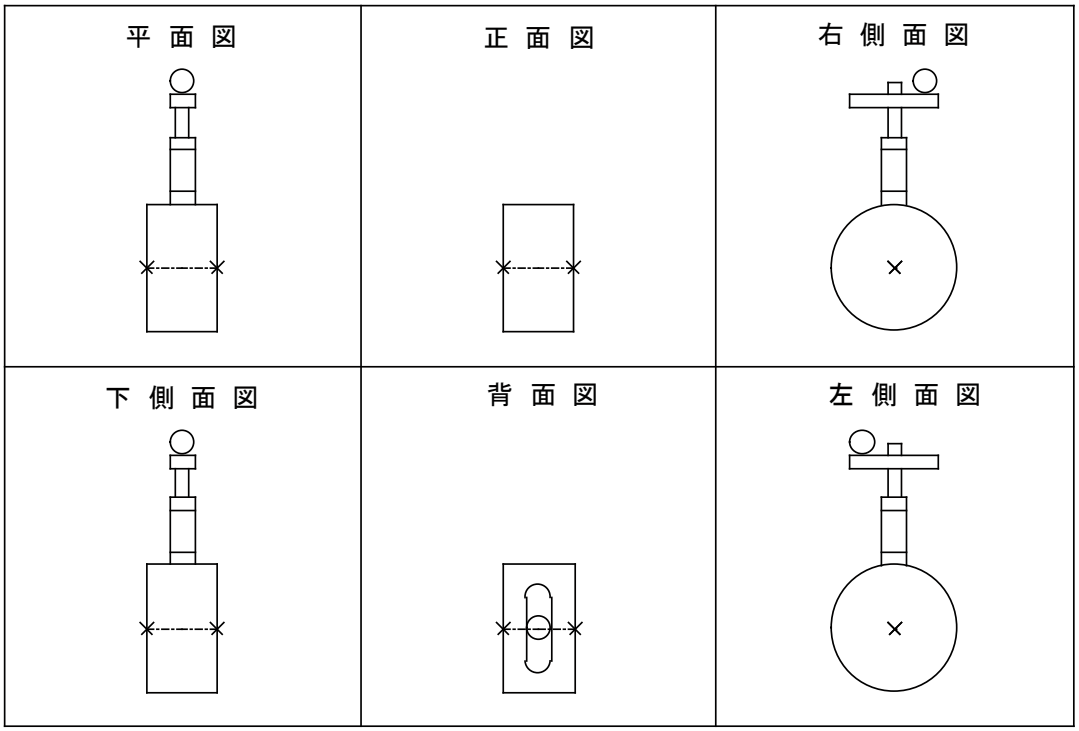

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

BCV-S10KGH　バタチャッキ弁(ステンレス製10Kバイパス弁付)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

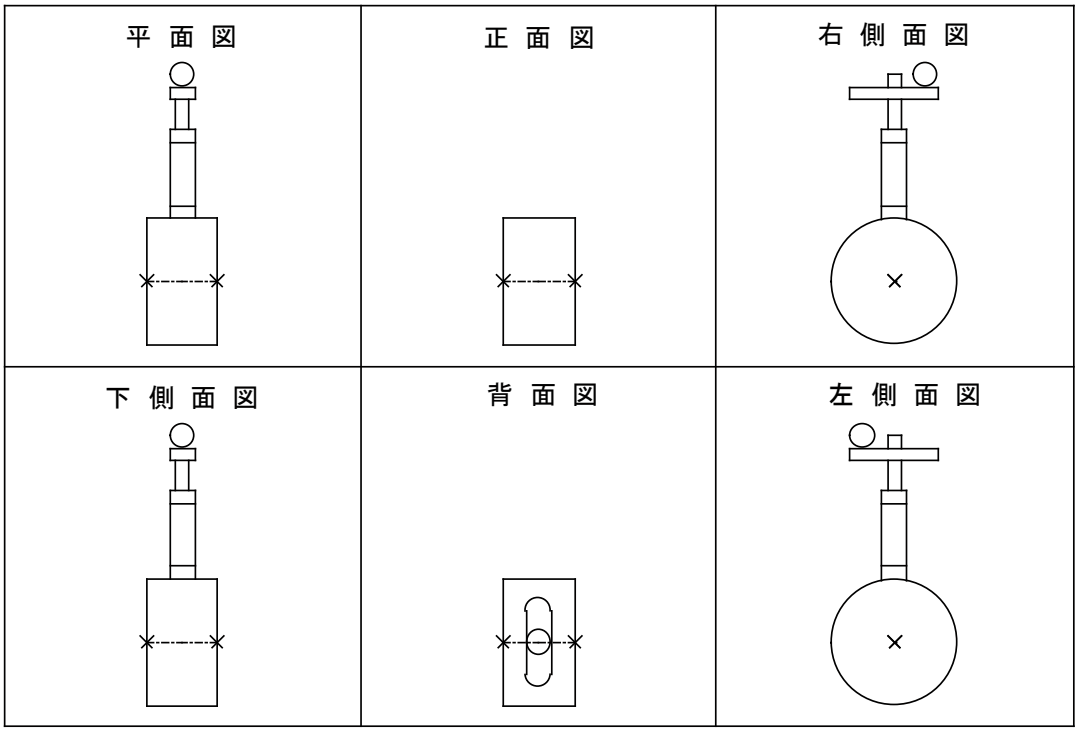

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

BV-E　電動式バタフライ弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

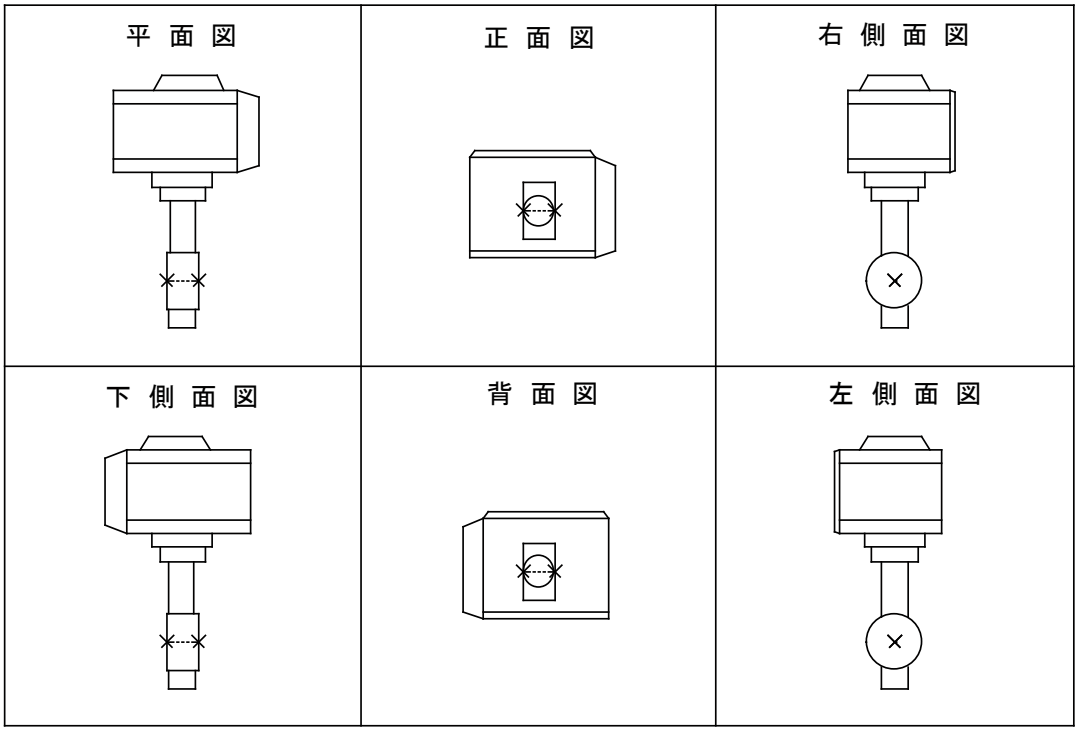

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0

GV-5KS　仕切弁(青銅5Kソルダー)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

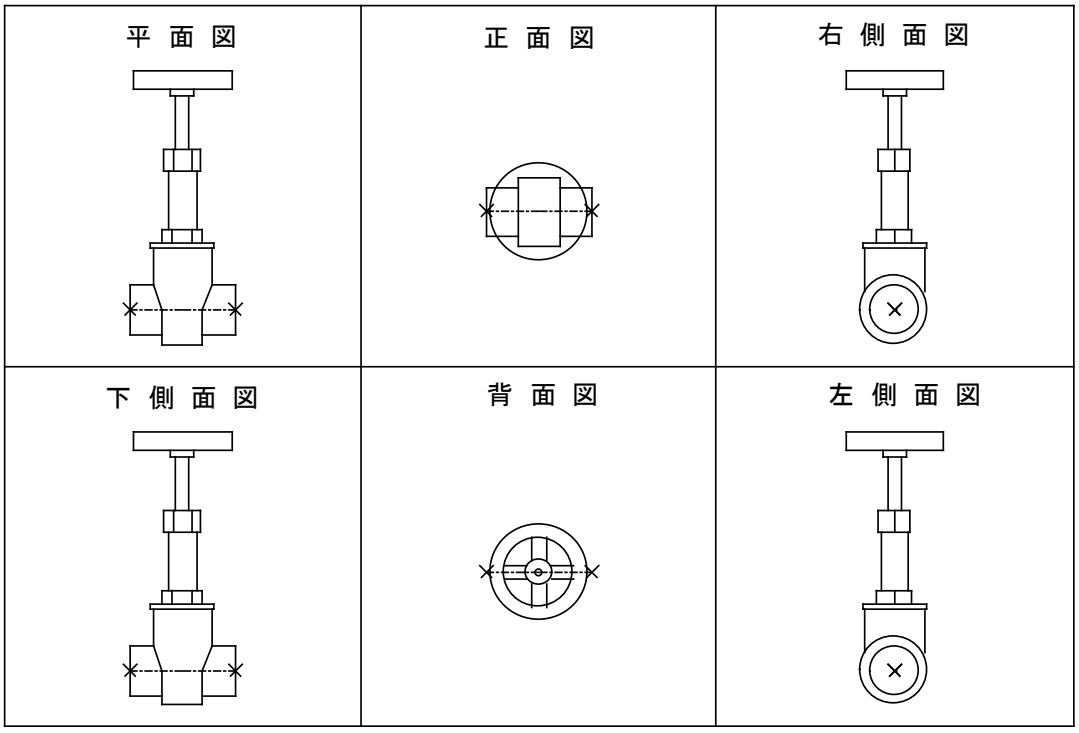

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

GV-10KS　仕切弁(青銅10Kソルダー)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

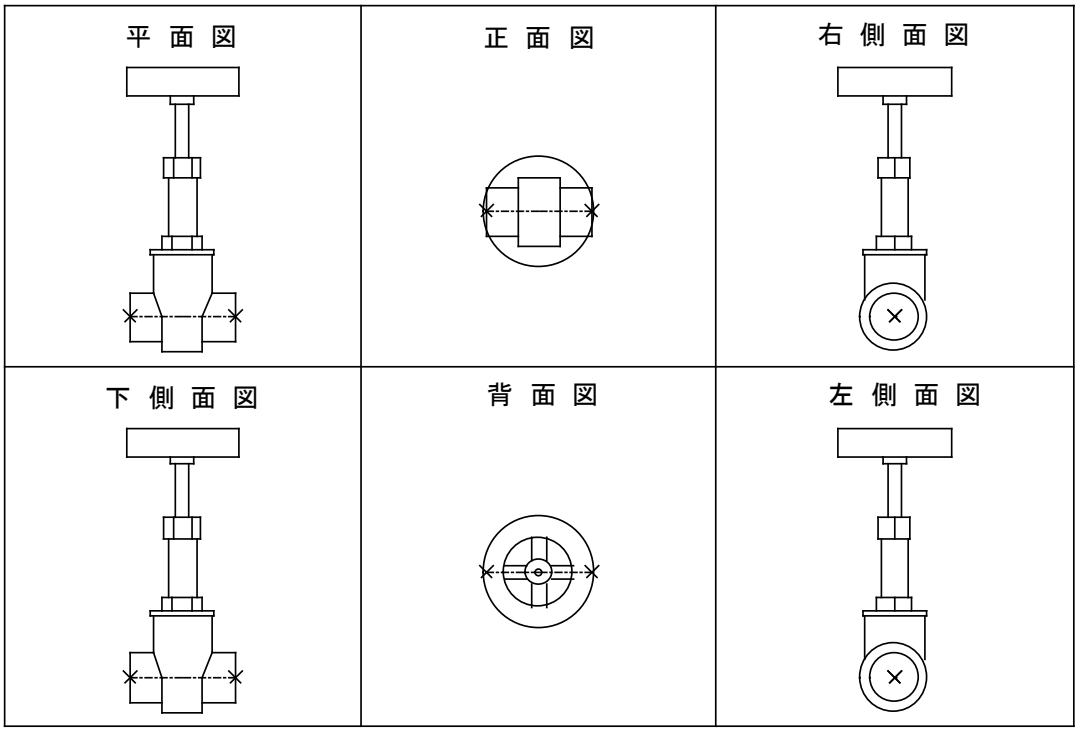

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

AF-6　エア抜き弁(AF-6)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［09-エア抜き弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図 	右 側 面 図 
下 側 面 図 	背 面 図	左 側 面 図 

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

LN-10K　コアコートゲート弁 10K

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

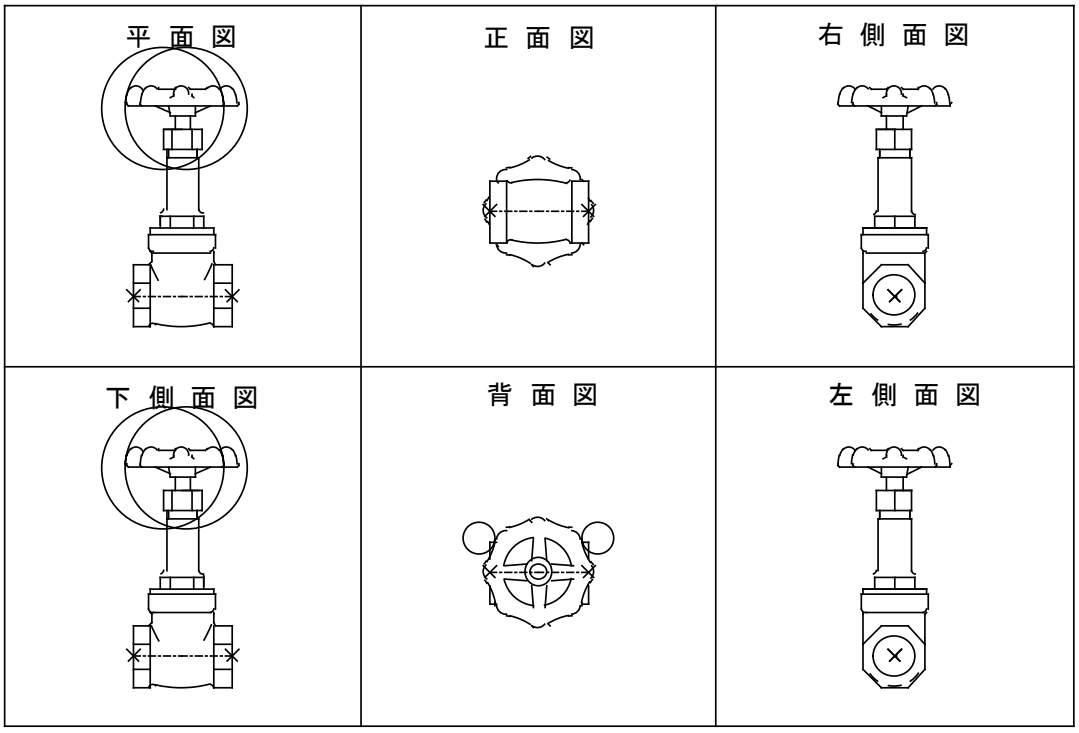

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

MN-5K　コアコートゲート弁 5K

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 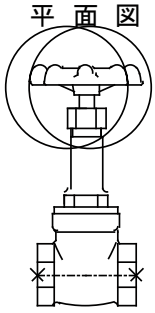	正 面 図 	右 側 面 図 
下 側 面 図 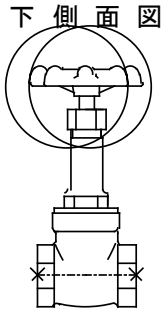	背 面 図 	左 側 面 図 

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

ON-10K　コアコート逆止弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

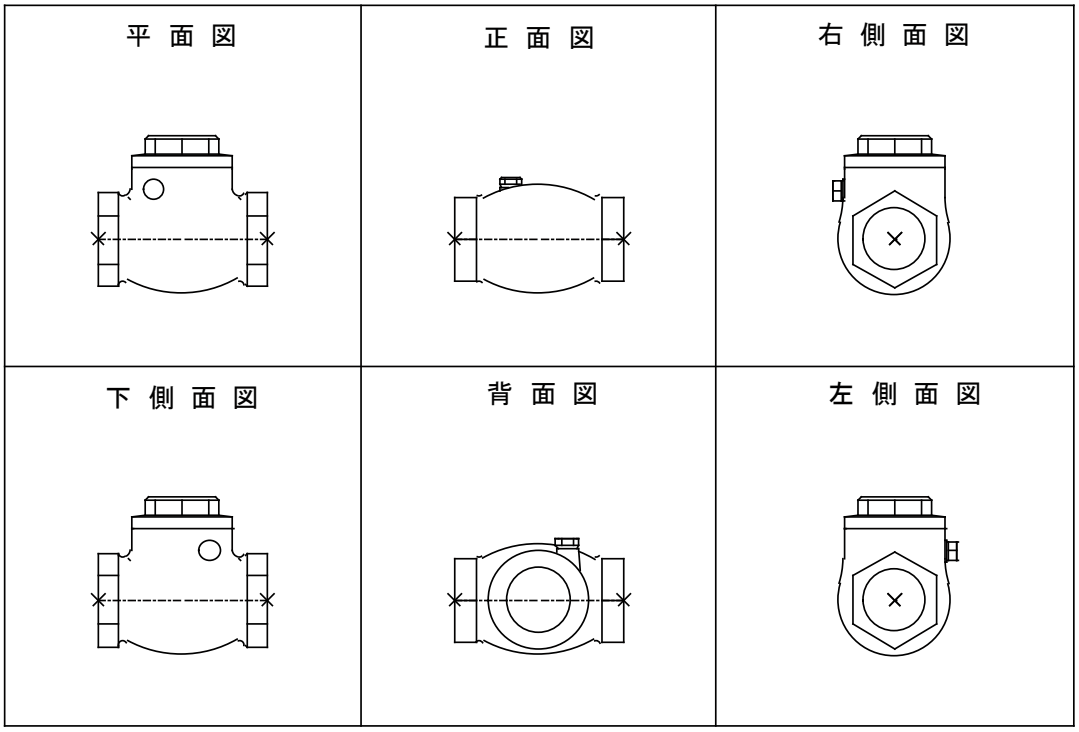

10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

RF-10K　コアコートリフト逆止弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

TL-10K　コアコートボール弁 10K

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

valve-1　弁･コック

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

50.0　：　50.0

valve-11　Y形ストレーナ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

50.0　：　50.0

valve-3　逆止弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

50.0　：　50.0

valve-4　安全弁・逃し弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

valve-5　減圧弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

valve-6　電磁弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

valve-7　電動二方弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

AD-17　ディスク式スチームトラップ（ねじ込形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

AD-17F　ディスク式スチームトラップ（フランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

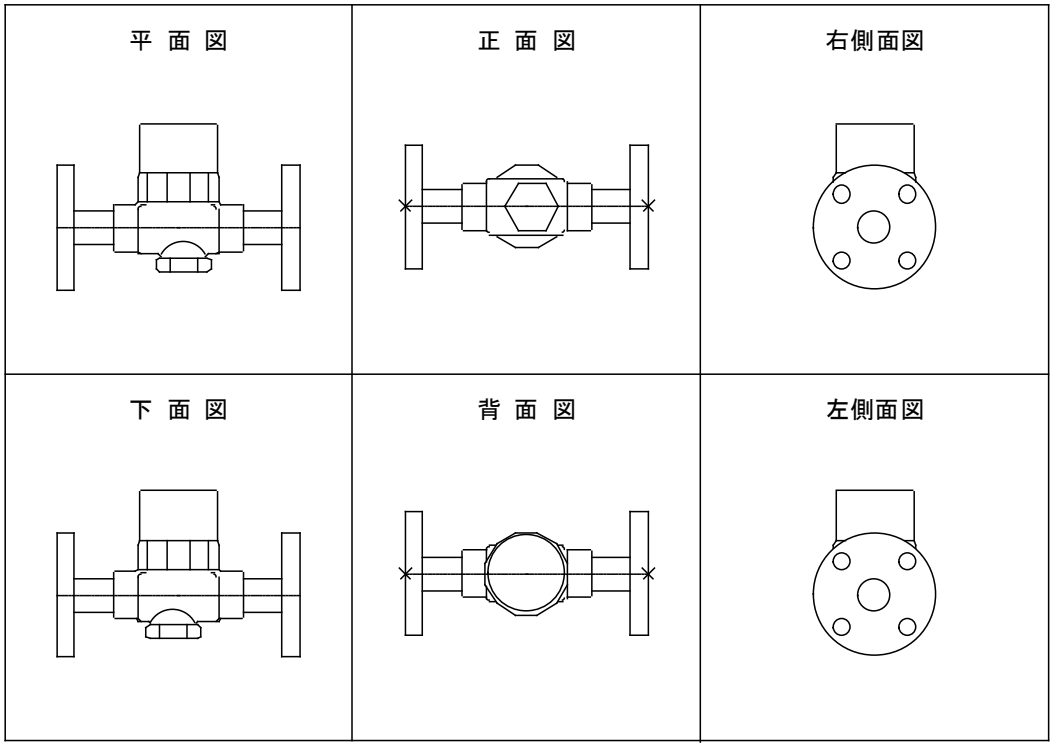

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

AF-11H フロート式多量トラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

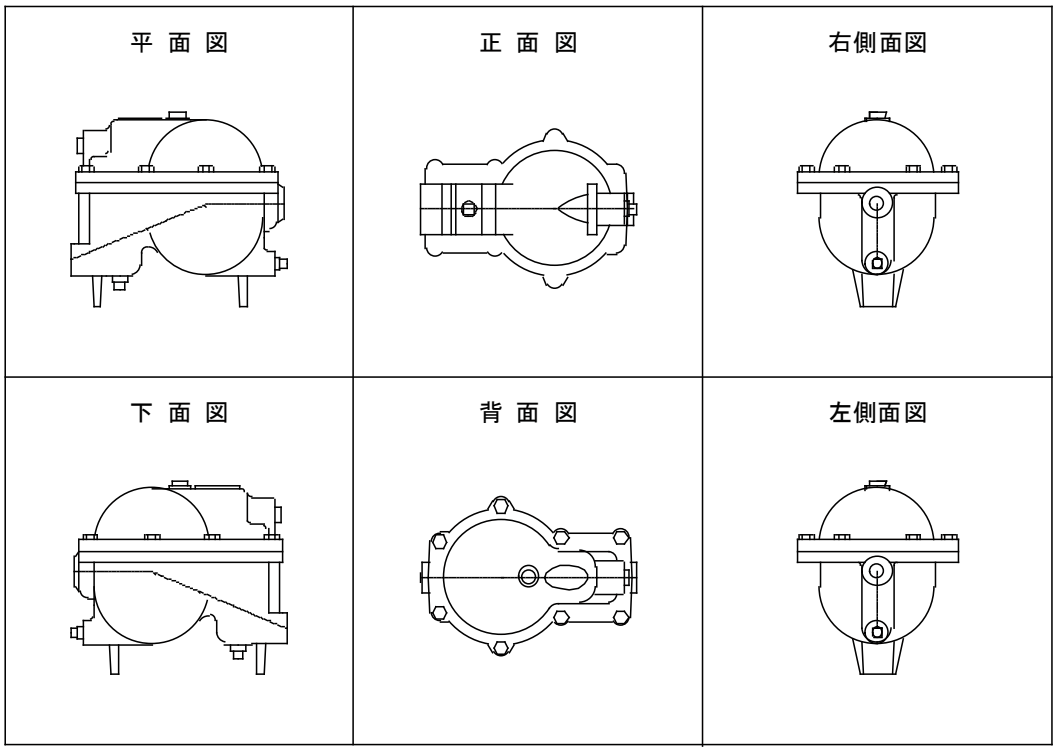

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

AF-12(15) 小型フロート式スチームトラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

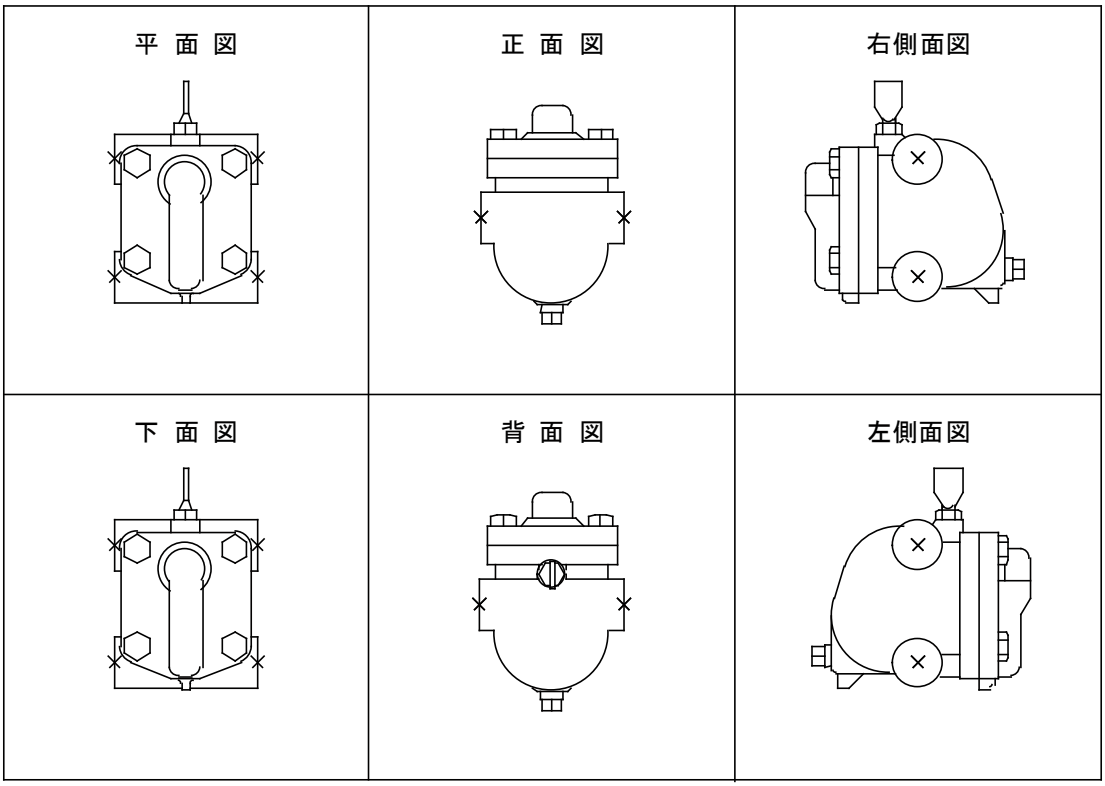

15.0: 15.0: 15.0: 15.0

AF-12(25)　小型フロート式スチームトラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

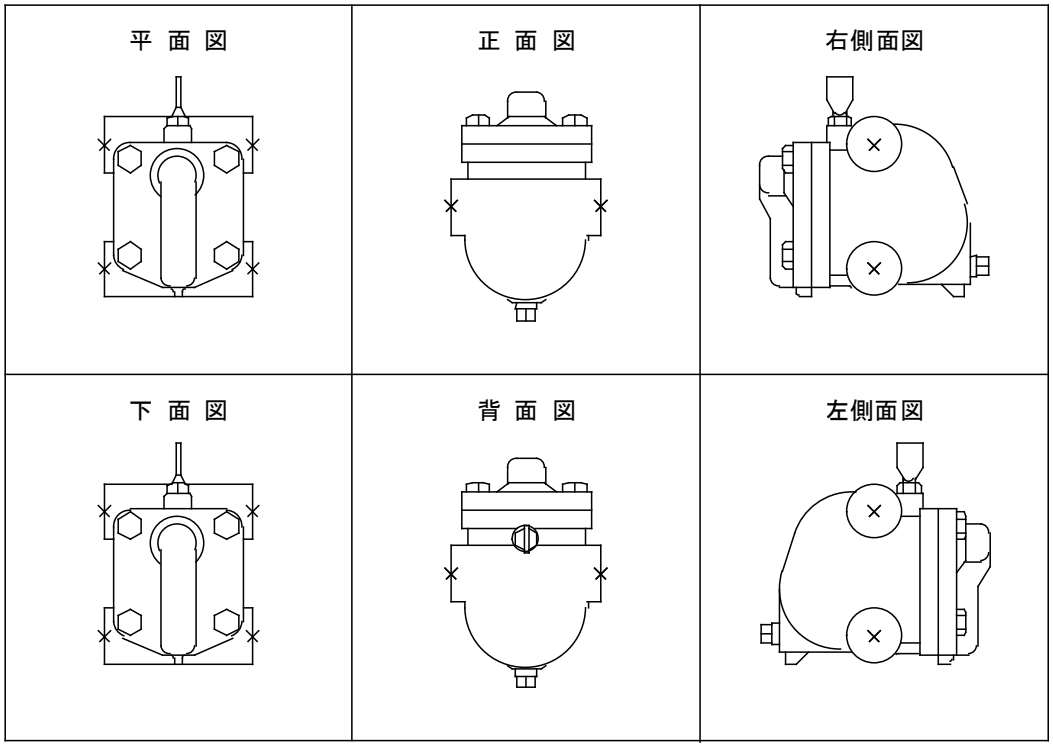

25.0: 25.0: 25.0: 25.0

AF-P　プラグ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

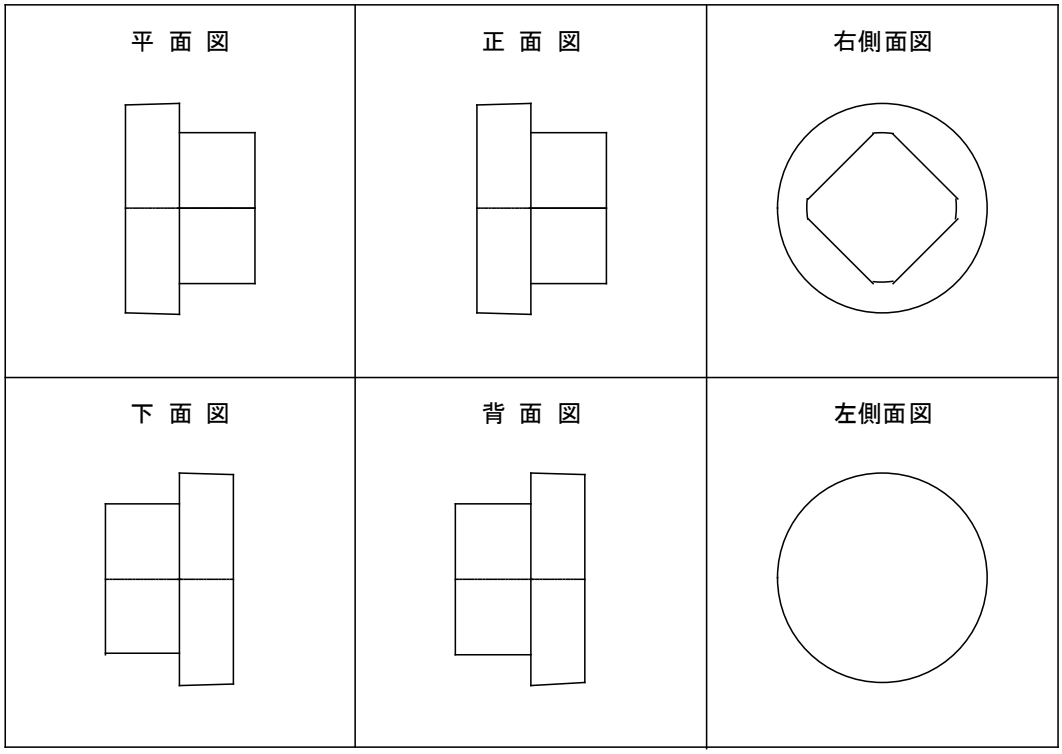

15.0: 15.0
25.0: 25.0

AK-1H　バケット式スチームトラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

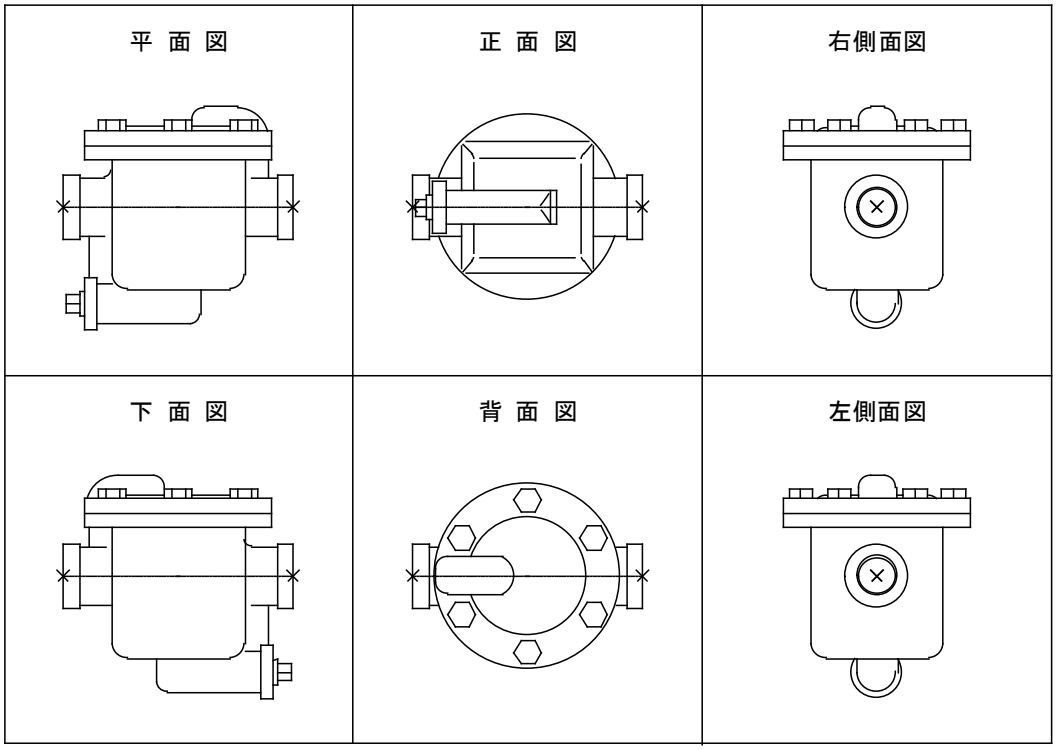

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

ATB-5　バイパス付スチームトラップ（ねじ込形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

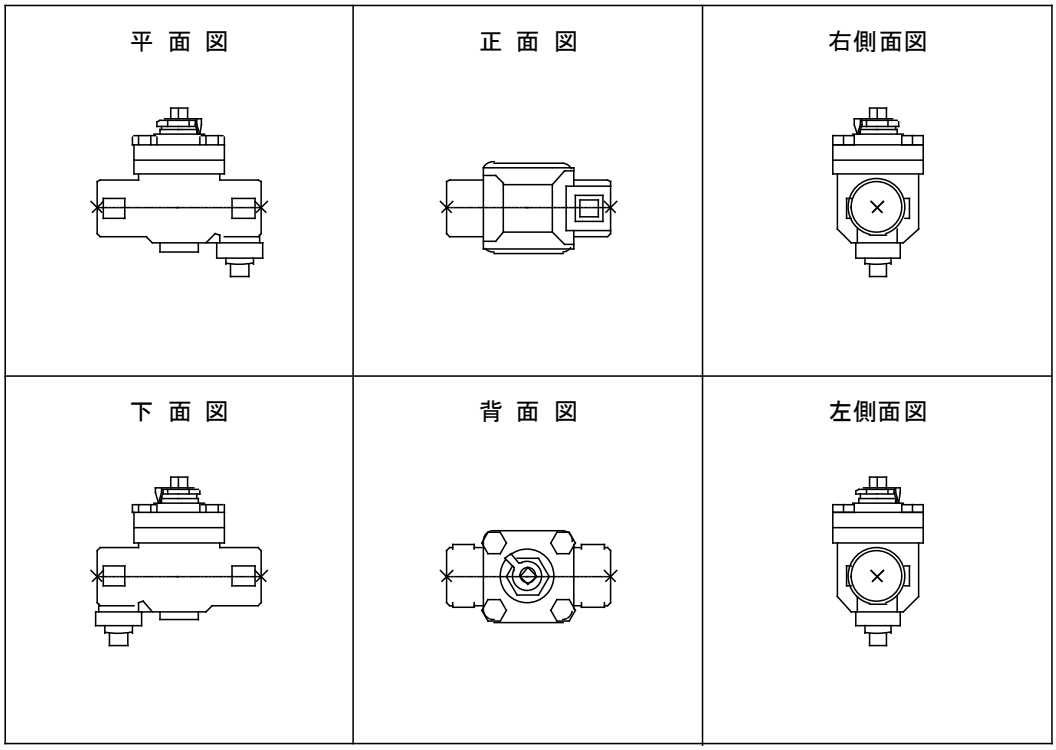

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

ATB-5F　バイパス付スチームトラップ(フランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

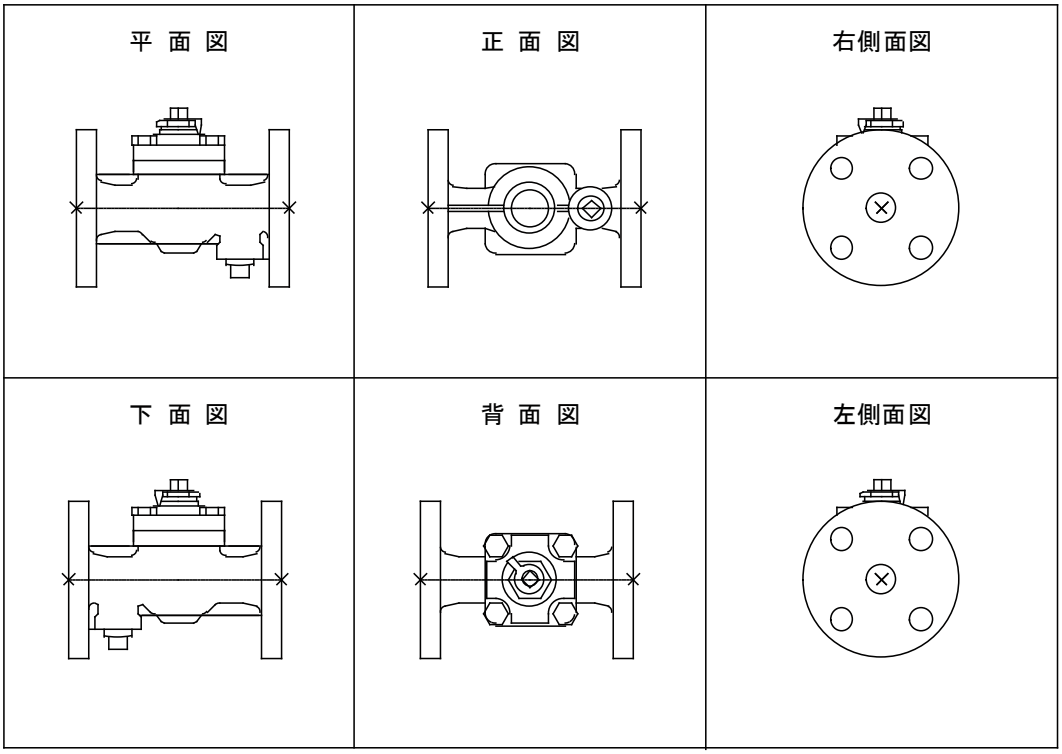

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

BAV-G10KFF　10Kフランジ形ボールバルブ(ガス用)フルボア

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

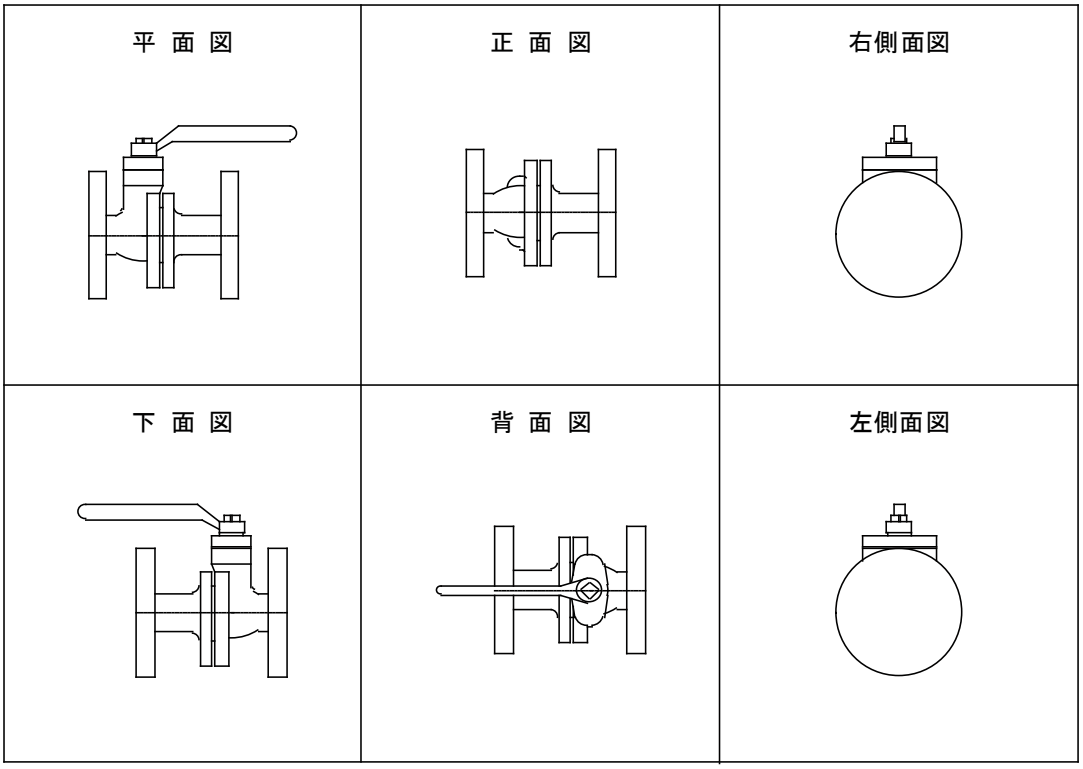

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

BAV-G10KFFM　10Kフランジ形ボールバルブ(ガス埋設用)フルボア

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

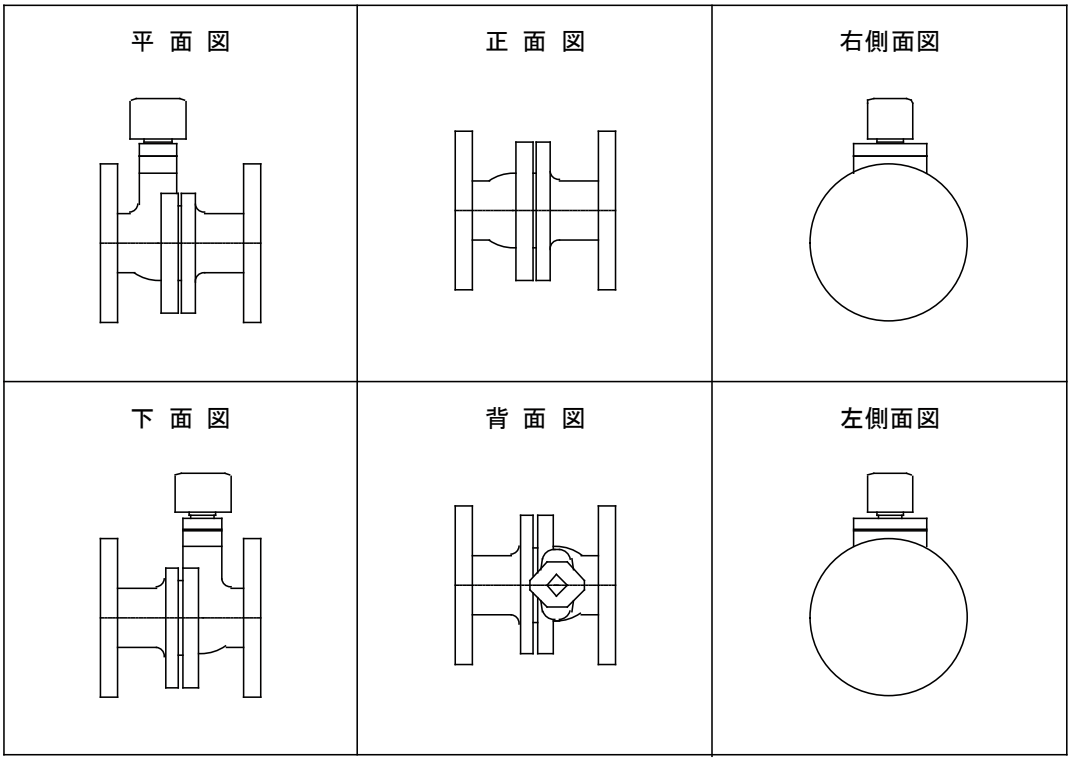

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

BAV-G10KFR　10Kフランジ形ボールバルブ(ガス用)レジュースドボア

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

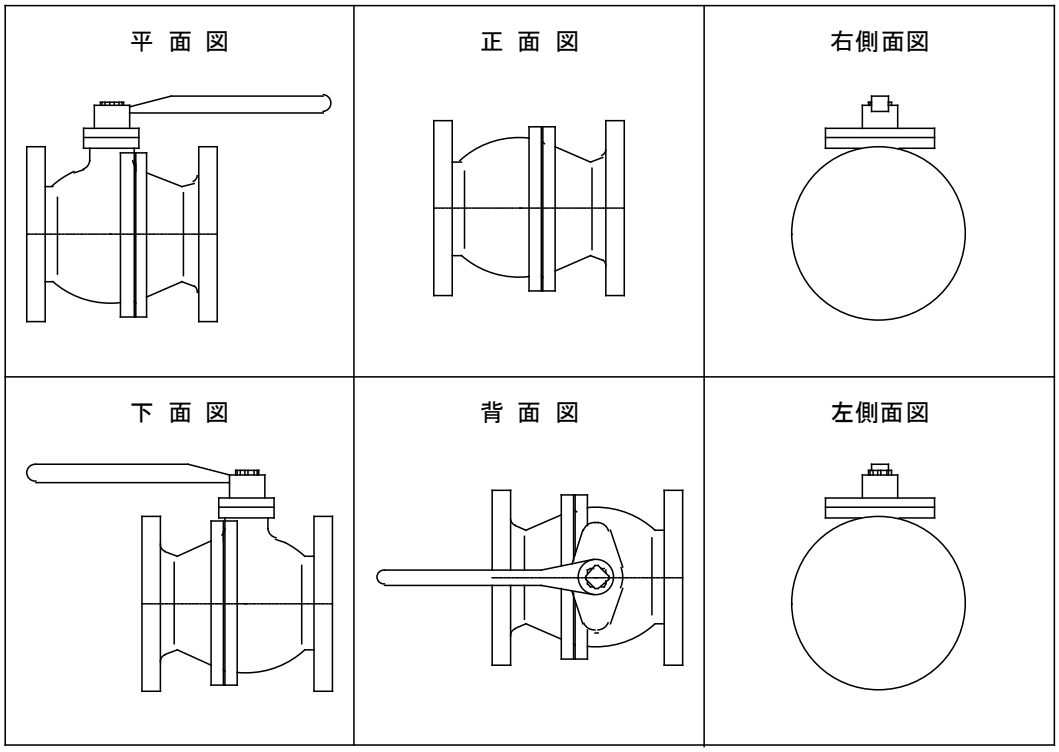

65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

BAV-G10KFRM　10Kフランジ形ボールバルブ(ガス埋設用)レジューストボア

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

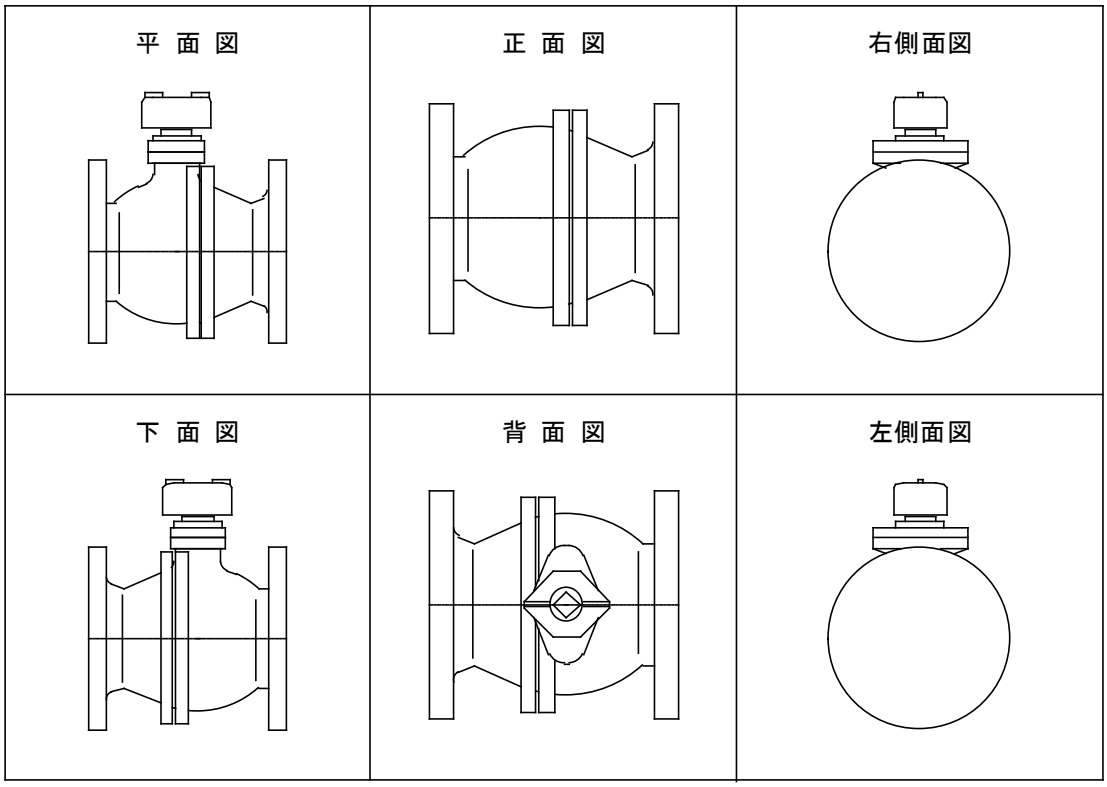

65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

BAV-G10KNR　10Kねじ込み形ボールバルブ(ガス用)レジュースドボア

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

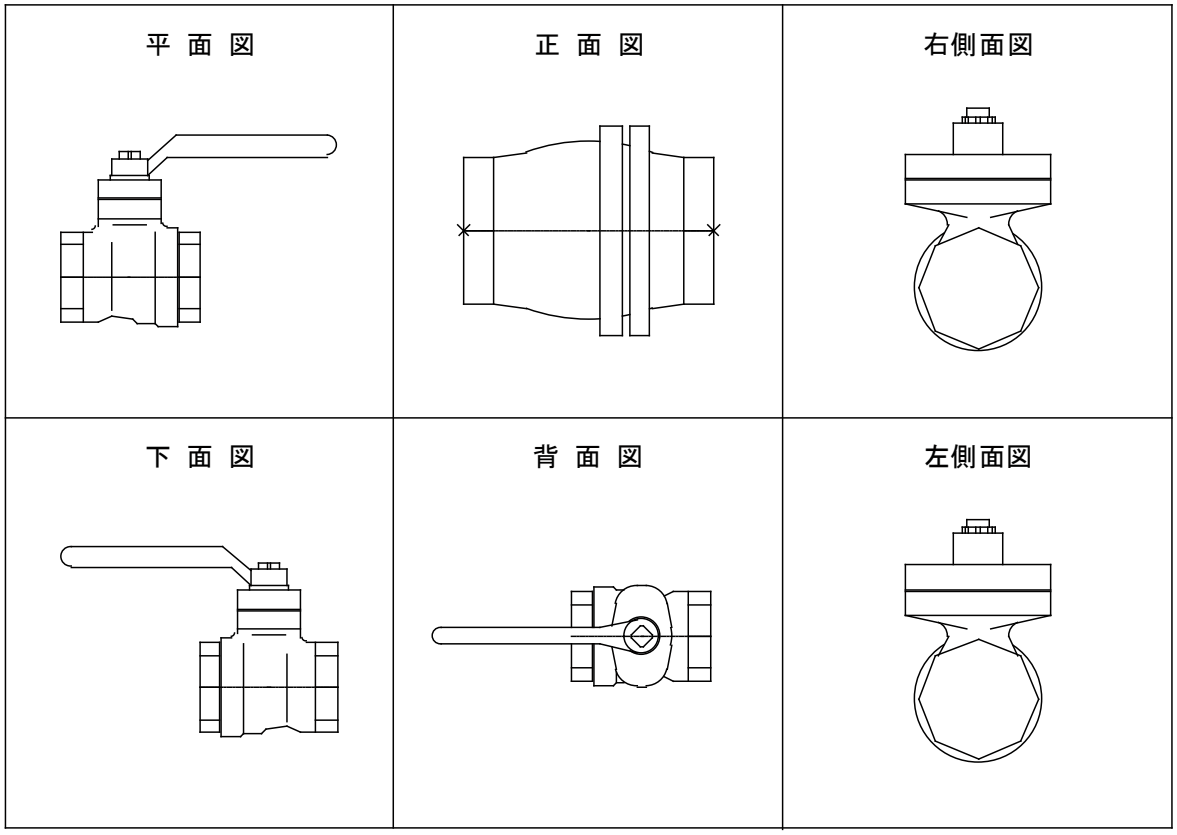

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
80.0: 80.0

BAV-G10KNRM　10Kねじ込みボールバルブ(ガス埋設用)レジュースドボア

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
80.0: 80.0

BAV-GPEM　PEボールバルブ(ガス埋設用)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
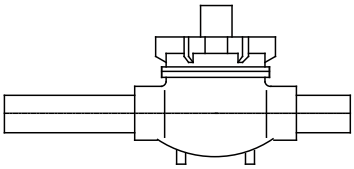		
下 面 図	背 面 図	左側面図
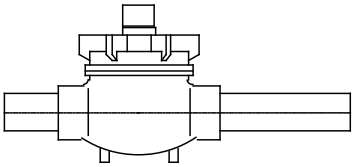		

25.0: 25.0
30.0: 30.0
75.0: 75.0
50.0: 50.0

PRV-F　減圧弁(フランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［06-減圧弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

CV-10KL　リフト逆止弁（青銅10Kねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

PRV-N　減圧弁(ねじ込み形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［06-減圧弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

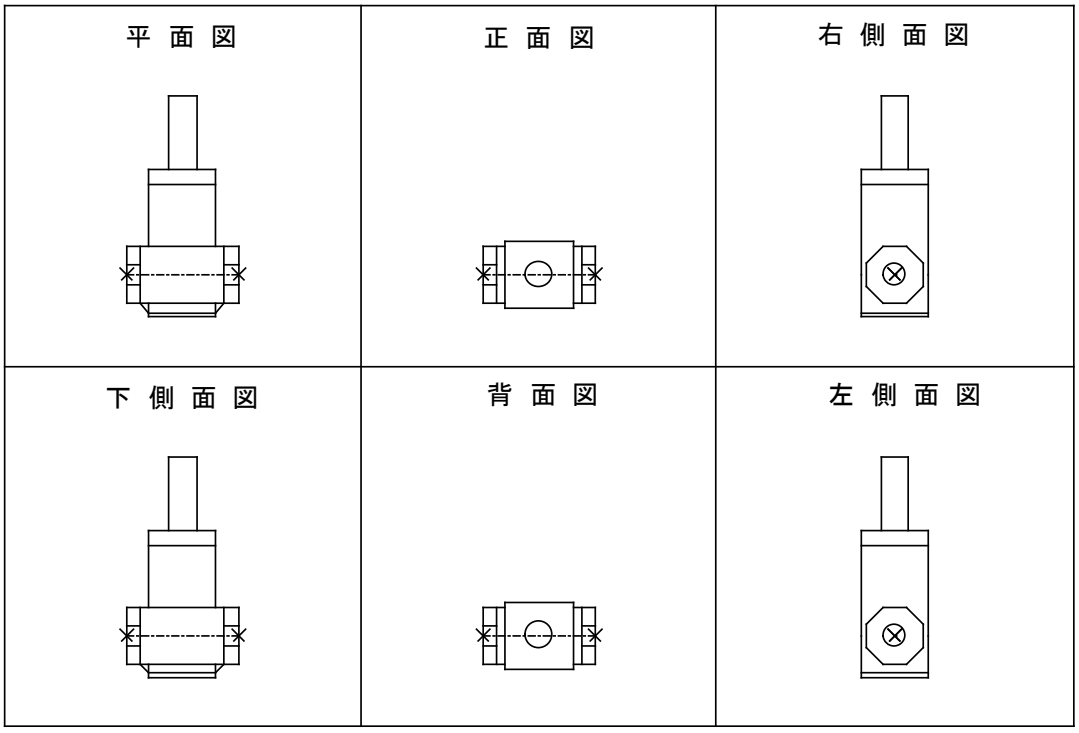

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

BLC-M2　BLC伸縮ボール止水栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

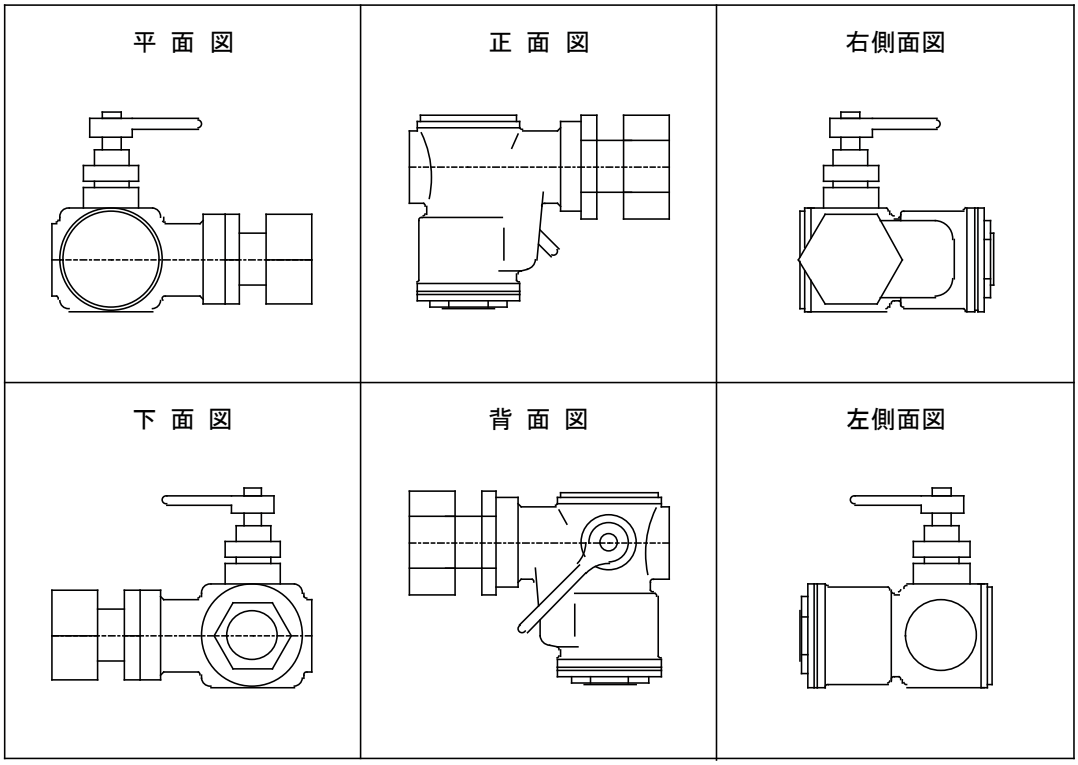

13.0	:	13.0
20.0	:	13.0
20.0	:	20.0
25.0	:	20.0
25.0	:	25.0

CV-10KW　ウエハ逆止弁(青銅10K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

CV-125SS　スイング逆止弁(青銅125型ソルダー)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

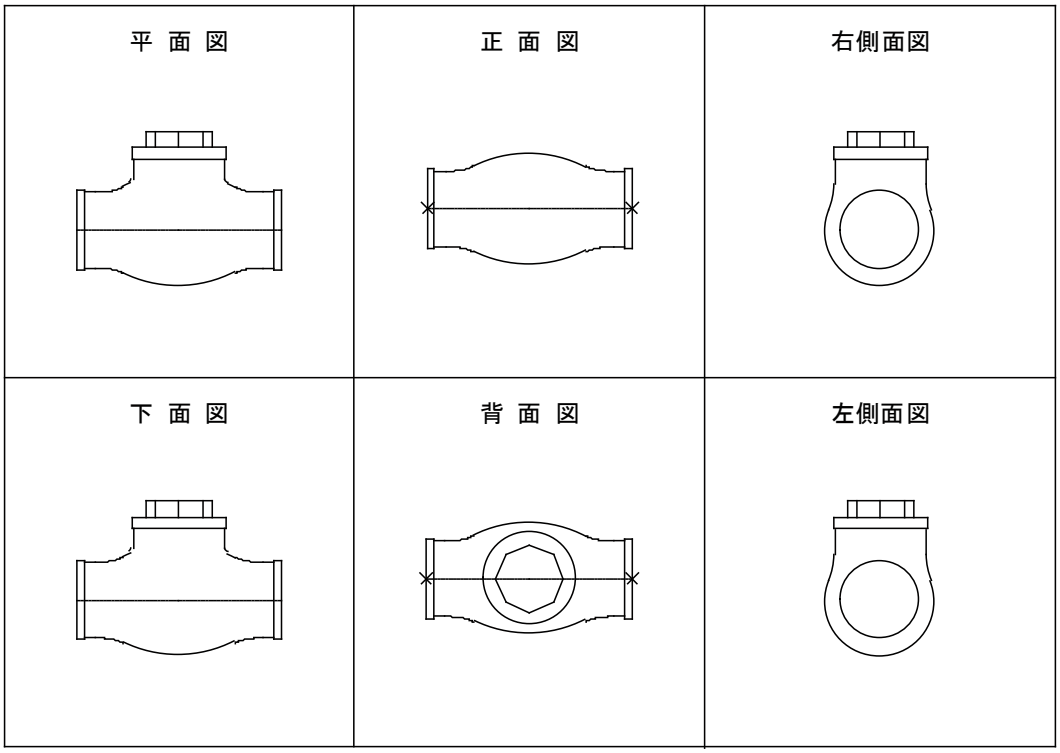

10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

CV-FC10KW　ウエハ逆止弁(鋳鉄10K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
450.0:450.0

CV-FCD10KFL　リフト逆止弁（ダクタイル10Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

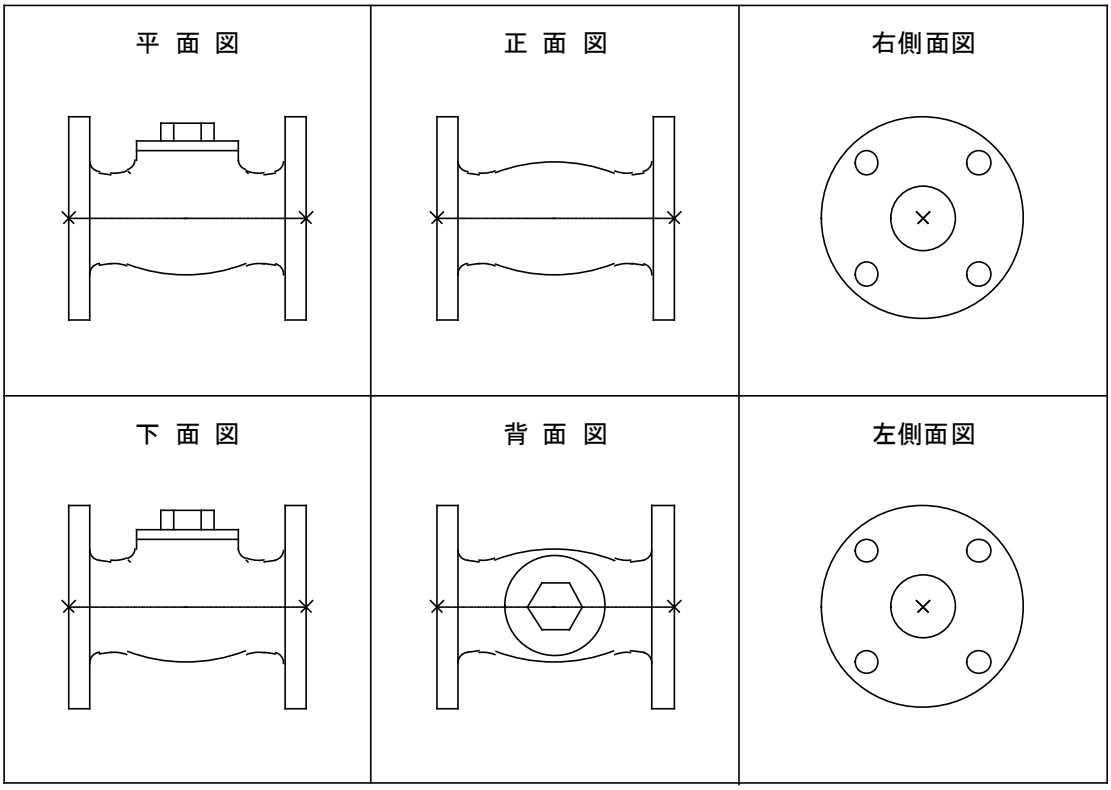

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

CV-FCD10KFS　スイング逆止弁（ダクタイル10Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

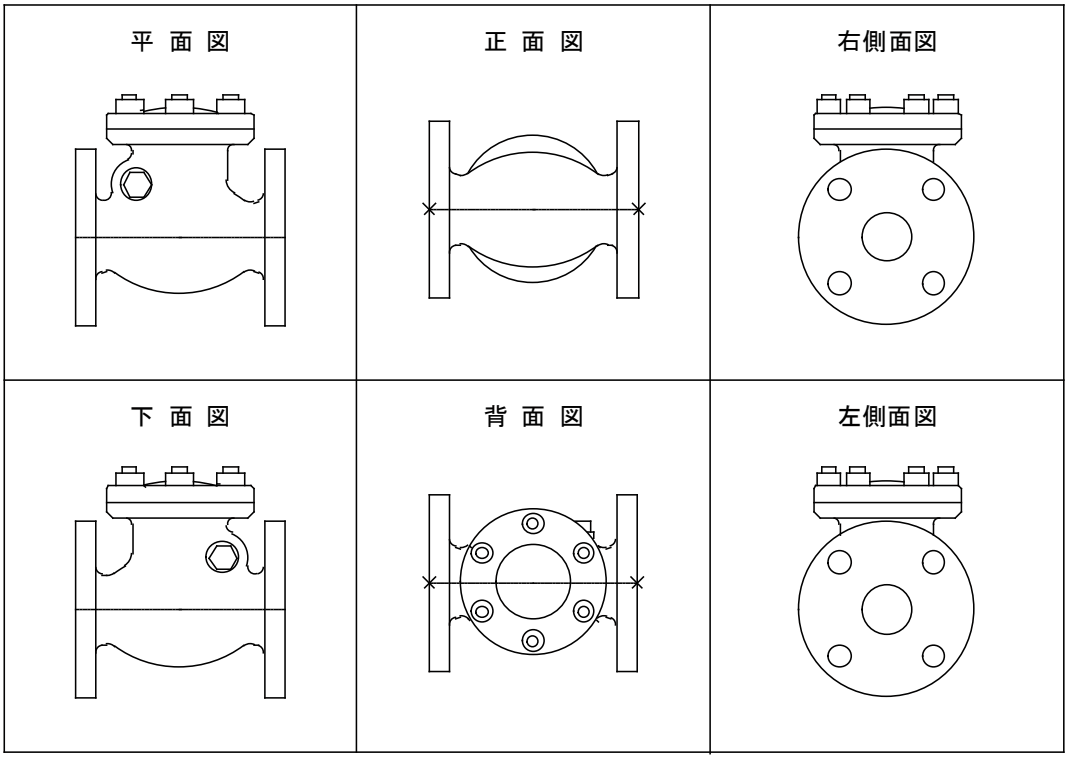

40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

CV-FCD10KL　リフト逆止弁（ダクタイル10Kねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

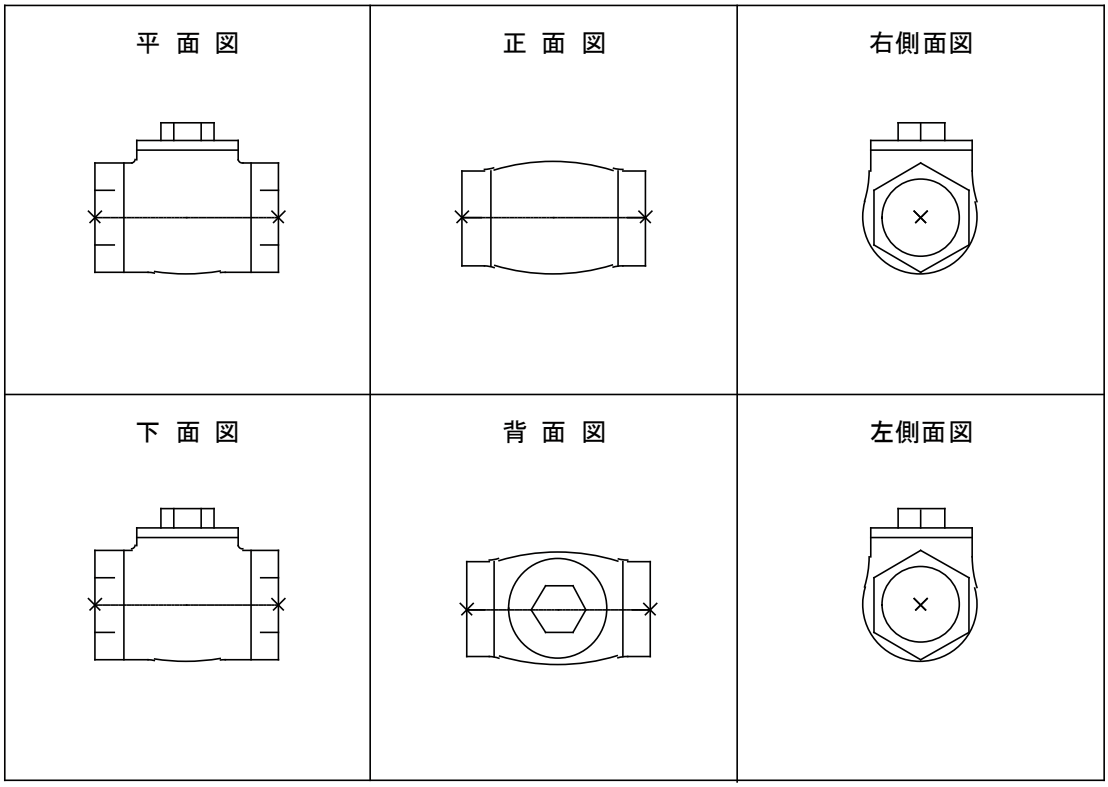

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

CV-FCD10KW　ウエハ逆止弁(ダクタイル10K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

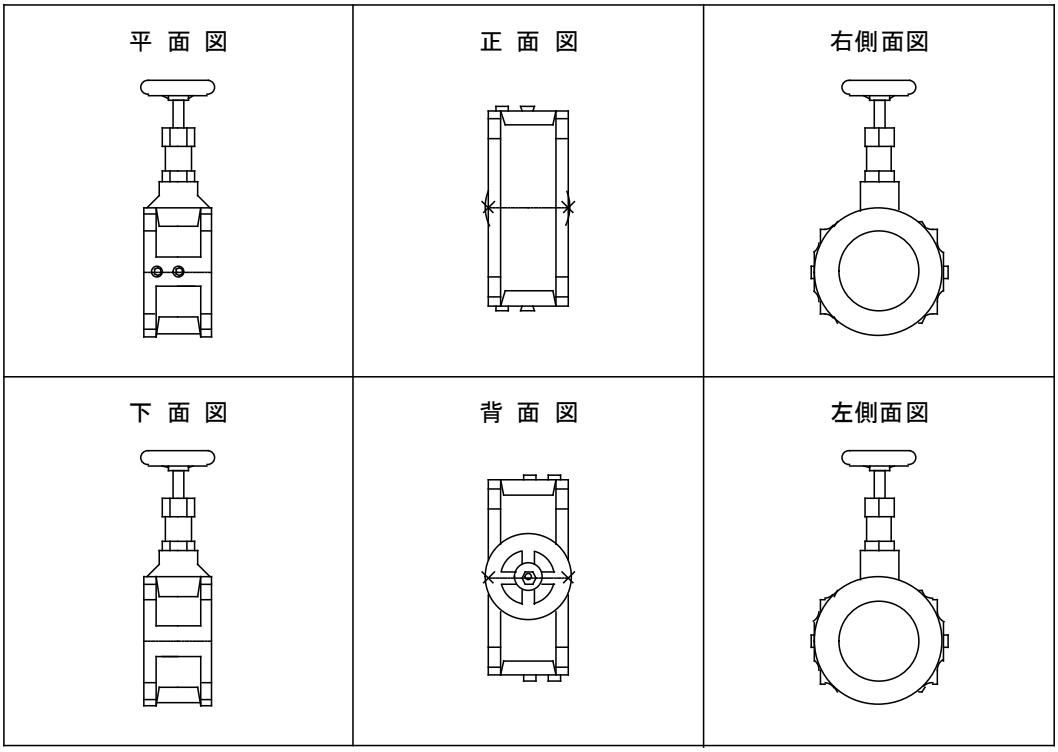

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
450.0:450.0

CV-FCD16KFL　リフト逆止弁（ダクタイル16Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

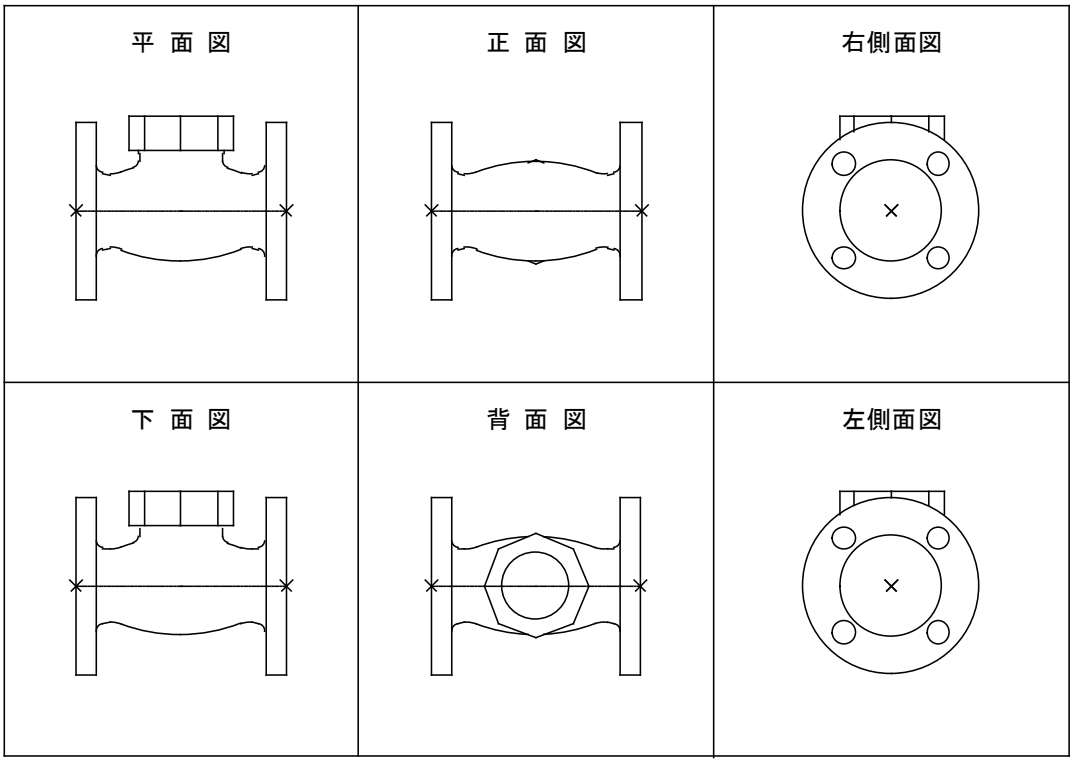

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

CV-FCD16KL　リフト逆止弁（ダクタイル16Kねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

CV-FCD20KFL　リフト逆止弁（ダクタイル20Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

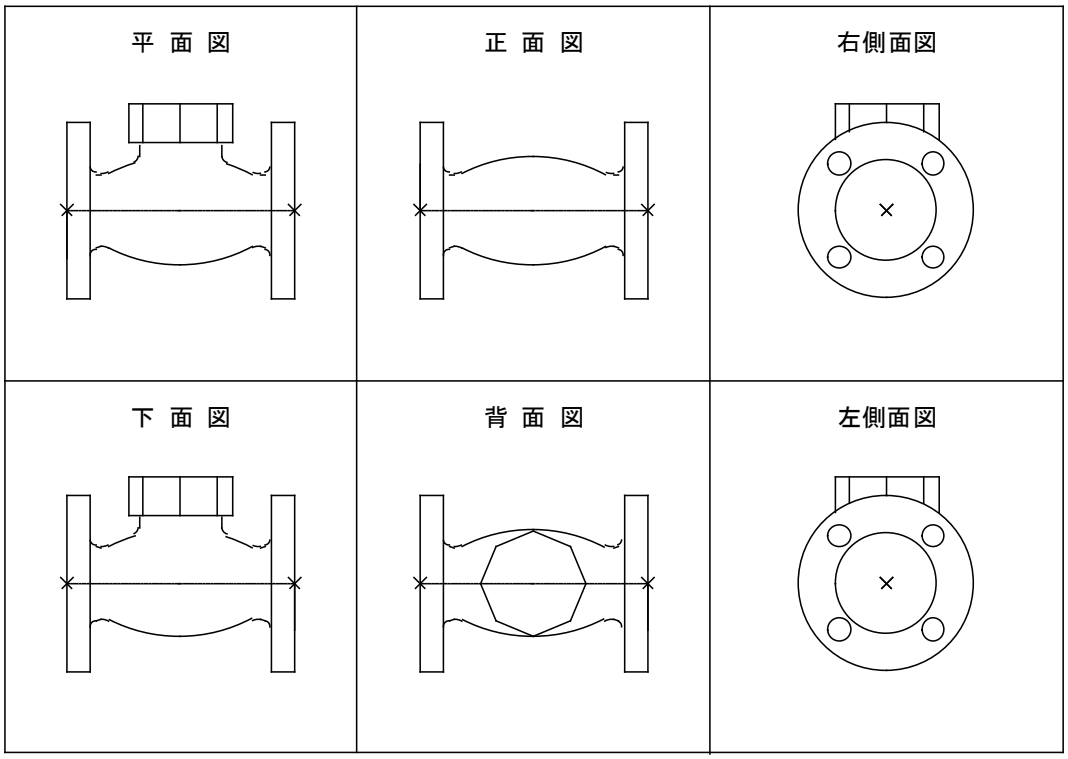

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0

CV-FCD20KFS　スイング逆止弁（ダクタイル20Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

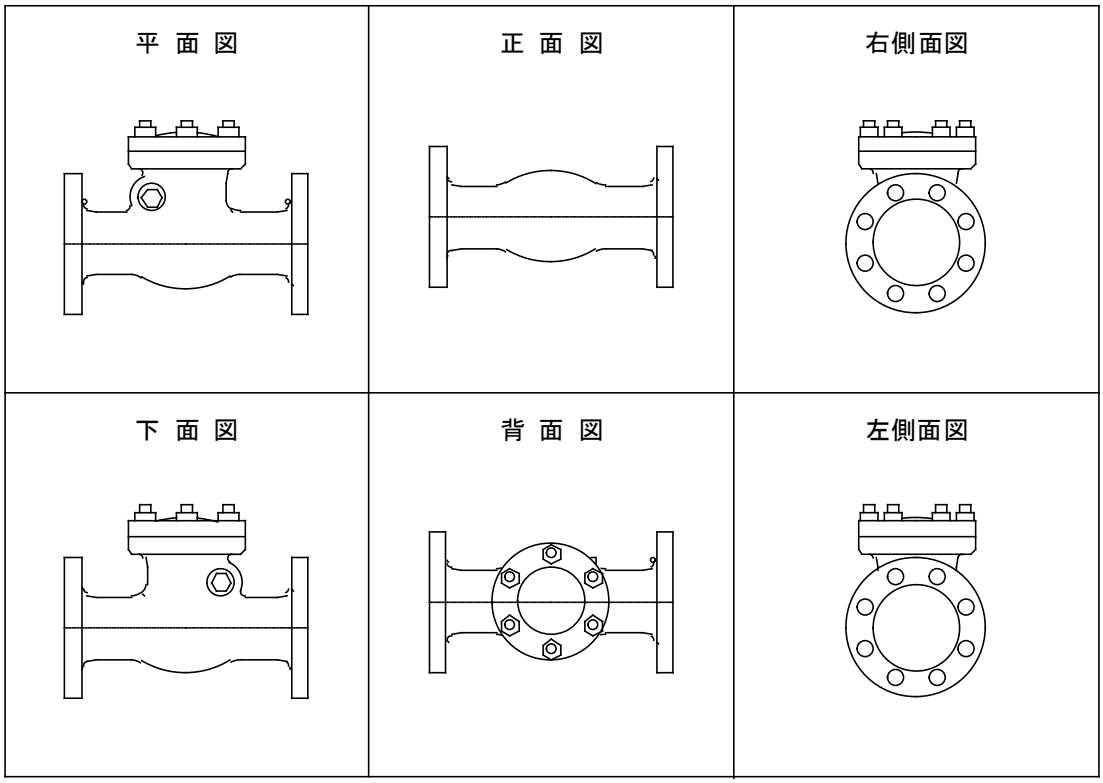

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

CV-FCD20KL　リフト逆止弁（ダクタイル20Kねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

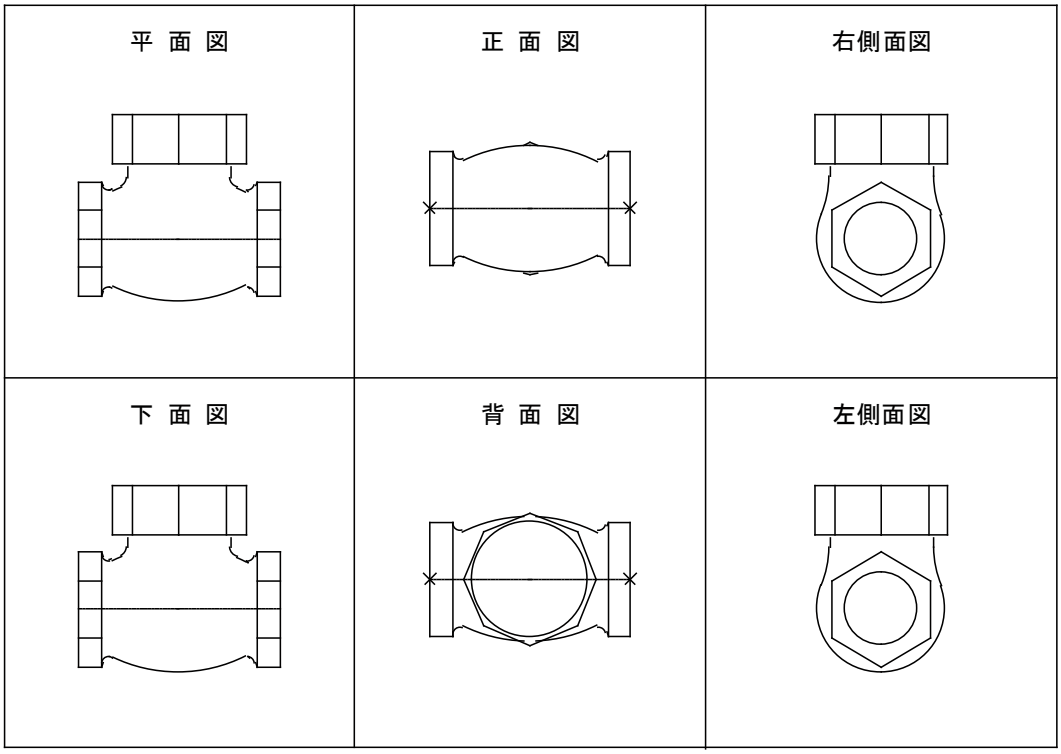

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

CV-SUS10KFL　リフト逆止弁(ステンレス10Kフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

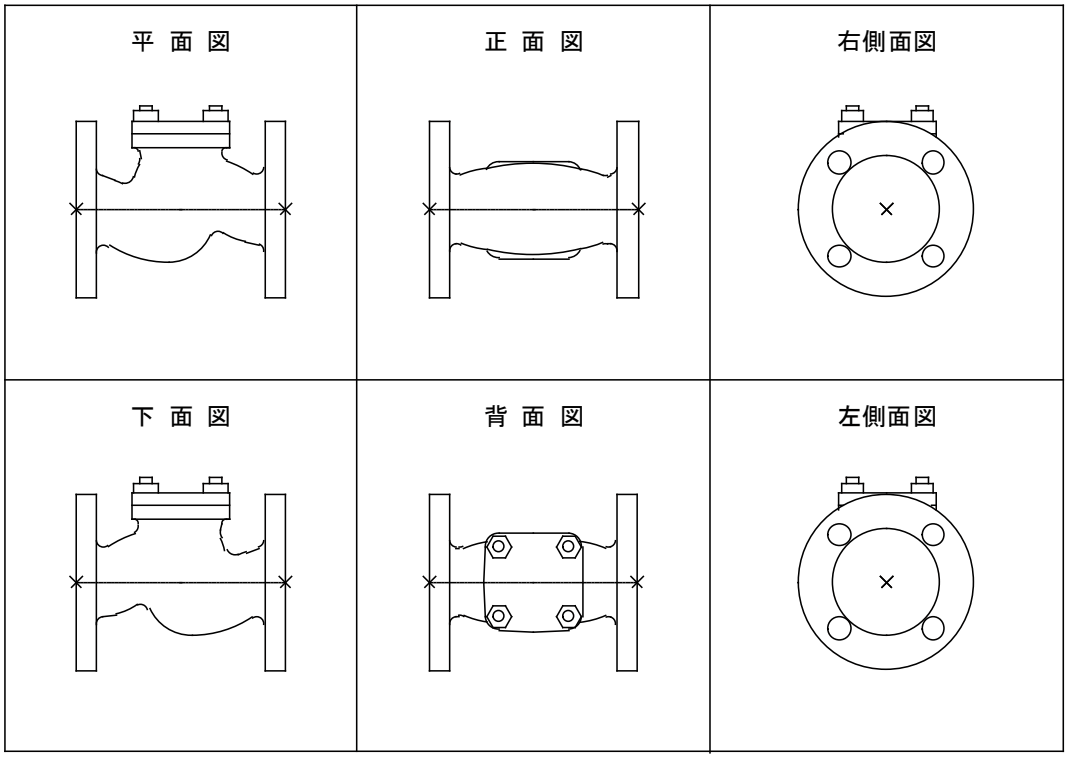

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0

CV-SUS10KFS　スイング逆止弁(ステンレス10Kフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

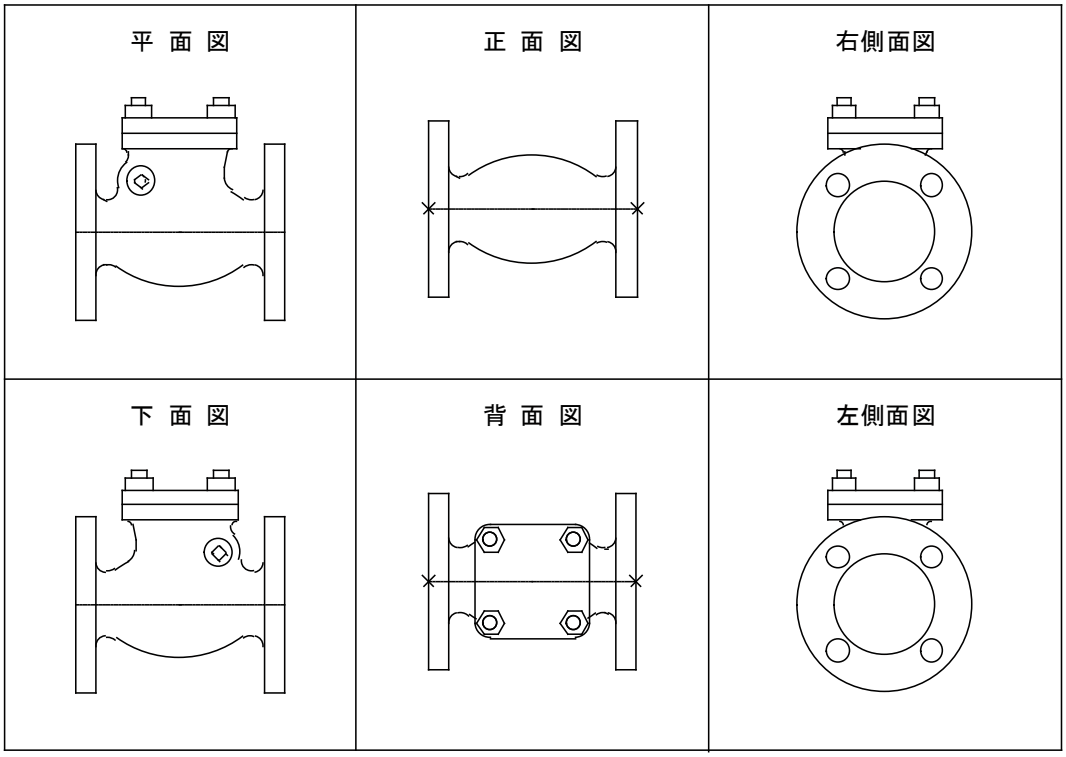

40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0

CV-SUS10KL　リフト逆止弁(ステンレス10Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

CV-SUS10KS　スイング逆止弁(ステンレス10Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

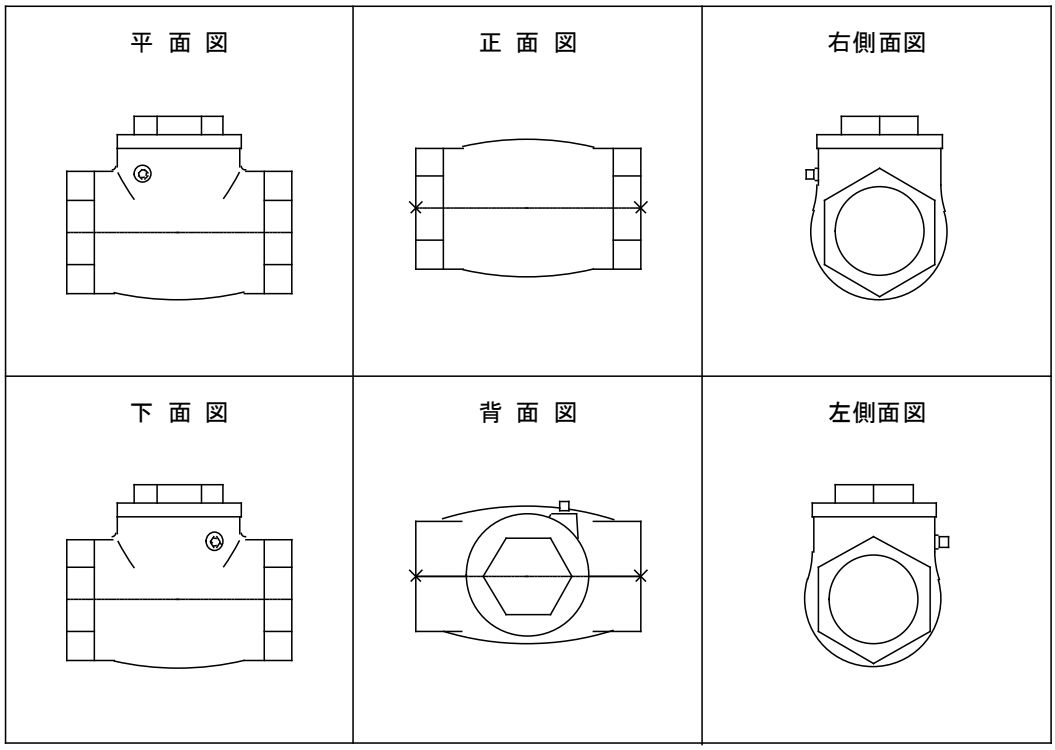

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

CV-SUS10KW　ウエハ逆止弁(ステンレス10K)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

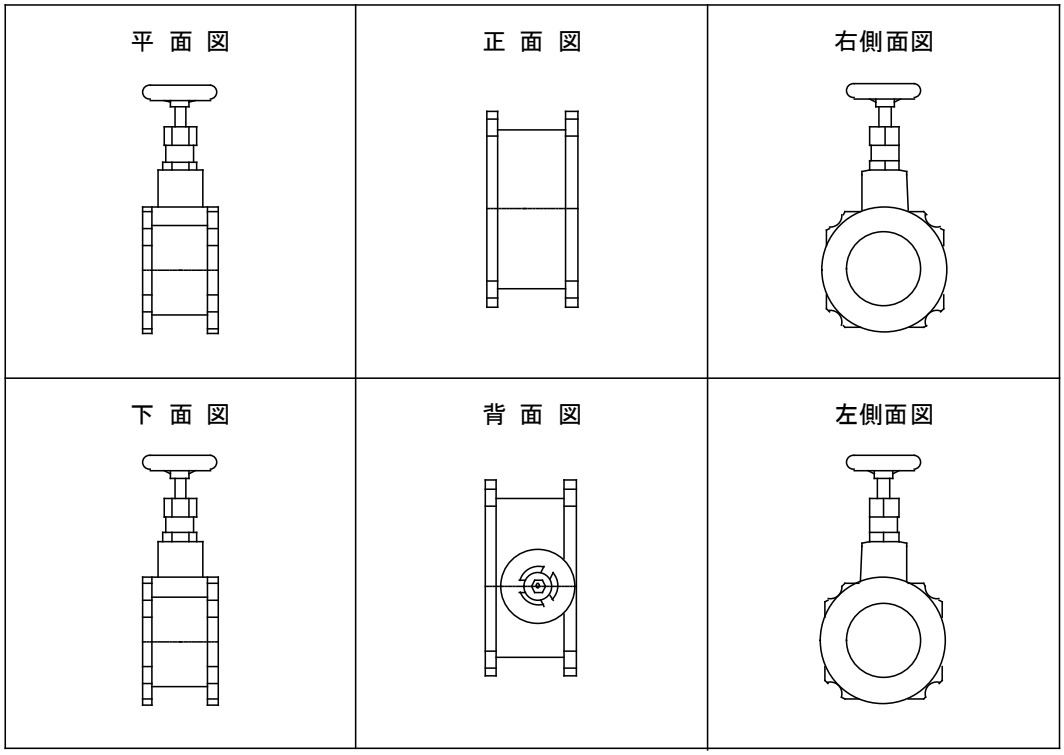

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

CV-SUS20KFL　リフト逆止弁（ステンレス20Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

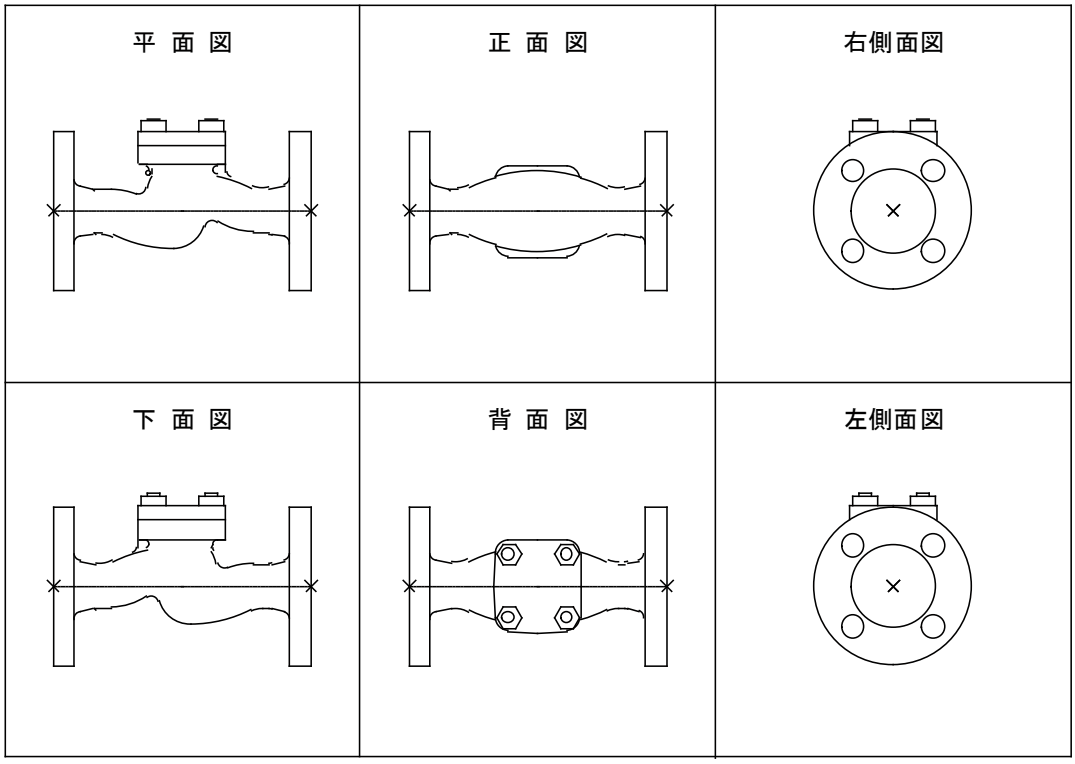

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
40.0: 40.0

FM-GV　減圧弁GV型(ねじこみ型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［06-減圧弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

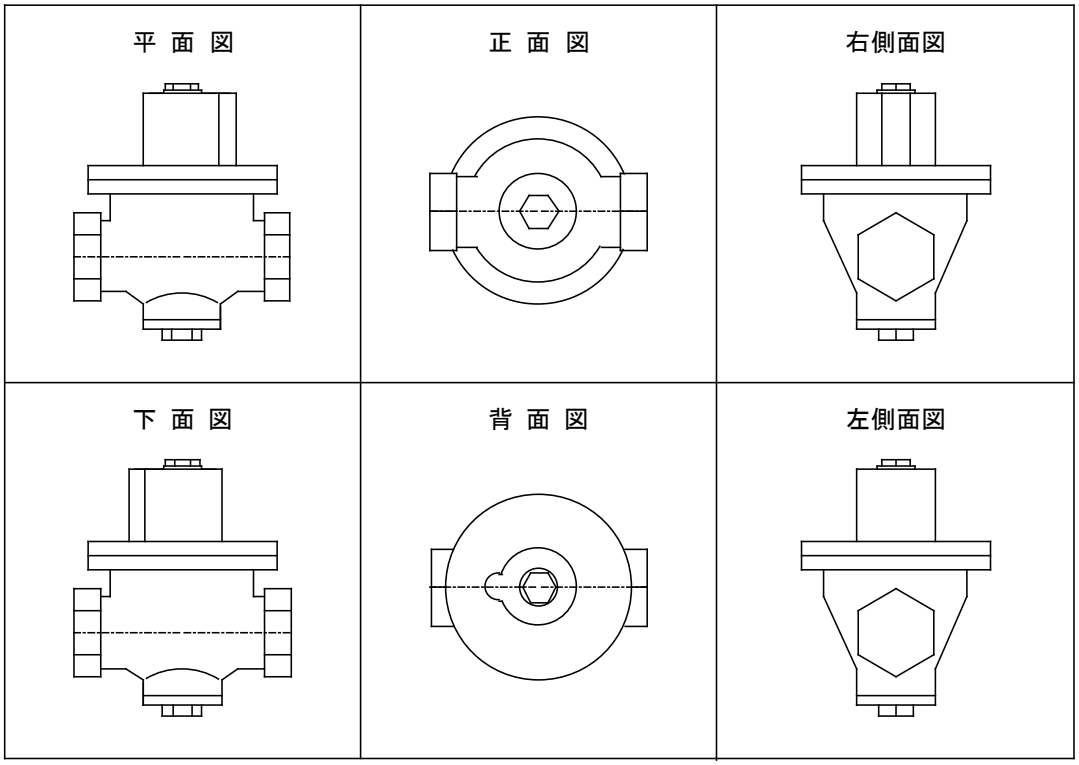

13.0	:	13.0
20.0	:	13.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0

FM-GVF　減圧弁GV型(フランジ型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［06-減圧弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

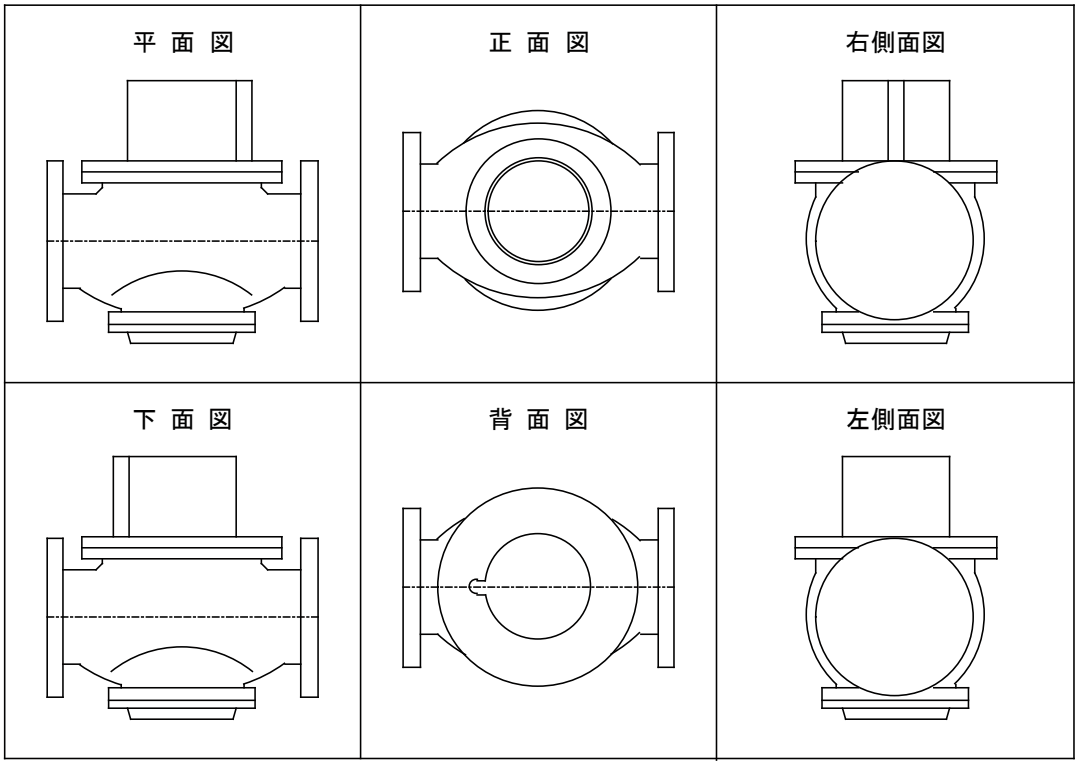

65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

FT-VF　フート弁（鋳鉄製ねじ込み式）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

40.0
50.0
65.0
80.0

FT-VF2　フート弁（樹脂製フランジ式）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

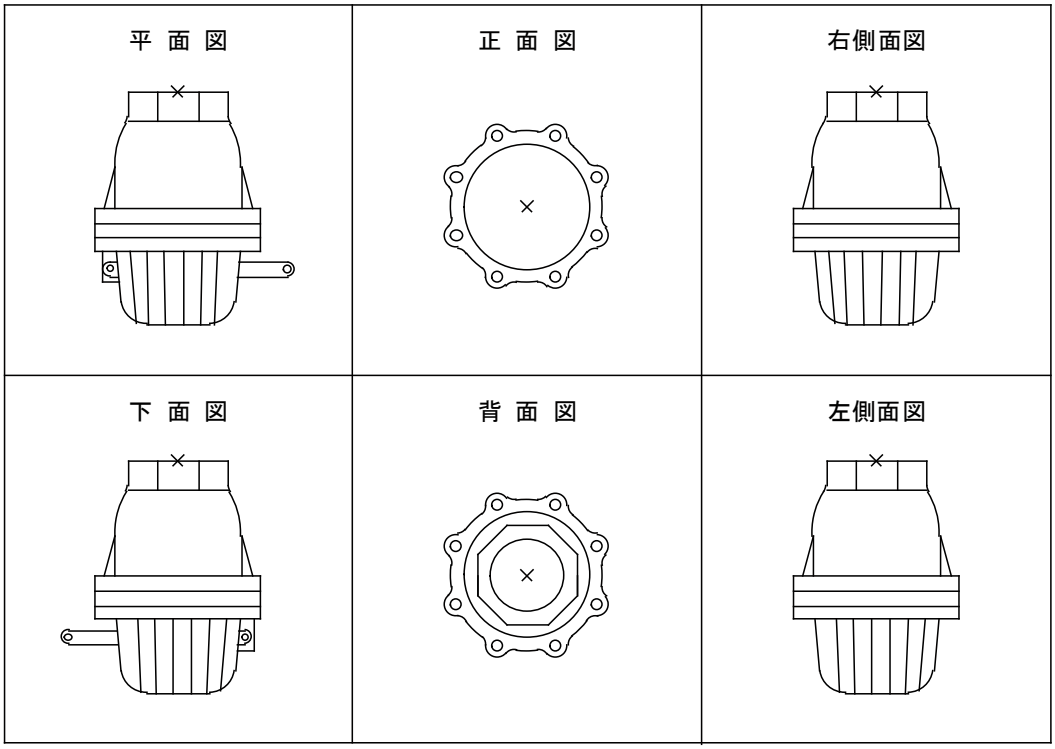

32.0
40.0
50.0
65.0
80.0

FT-VFF　フート弁（鋳鉄製フランジ式）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0
125.0
150.0
200.0
250.0

FT-VFSF　フート弁(ステンレス製フランジ式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

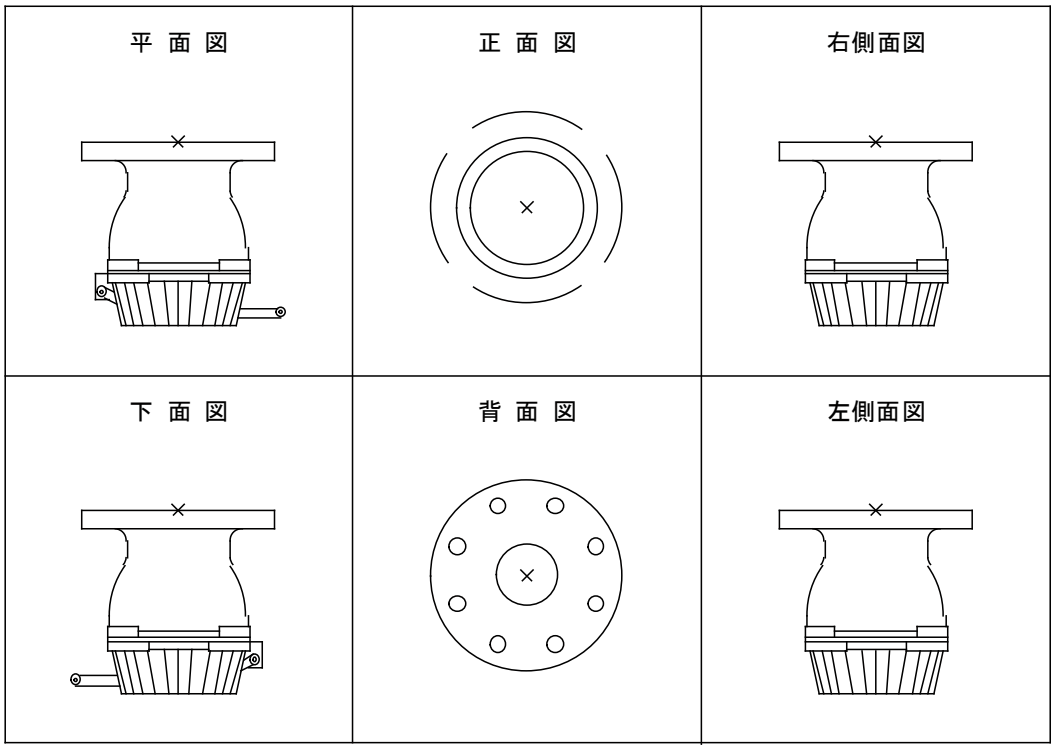

50.0
65.0
80.0
100.0
125.0
150.0
200.0
250.0

FT-VFST　フート弁（ステンレス製ねじ込み式）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

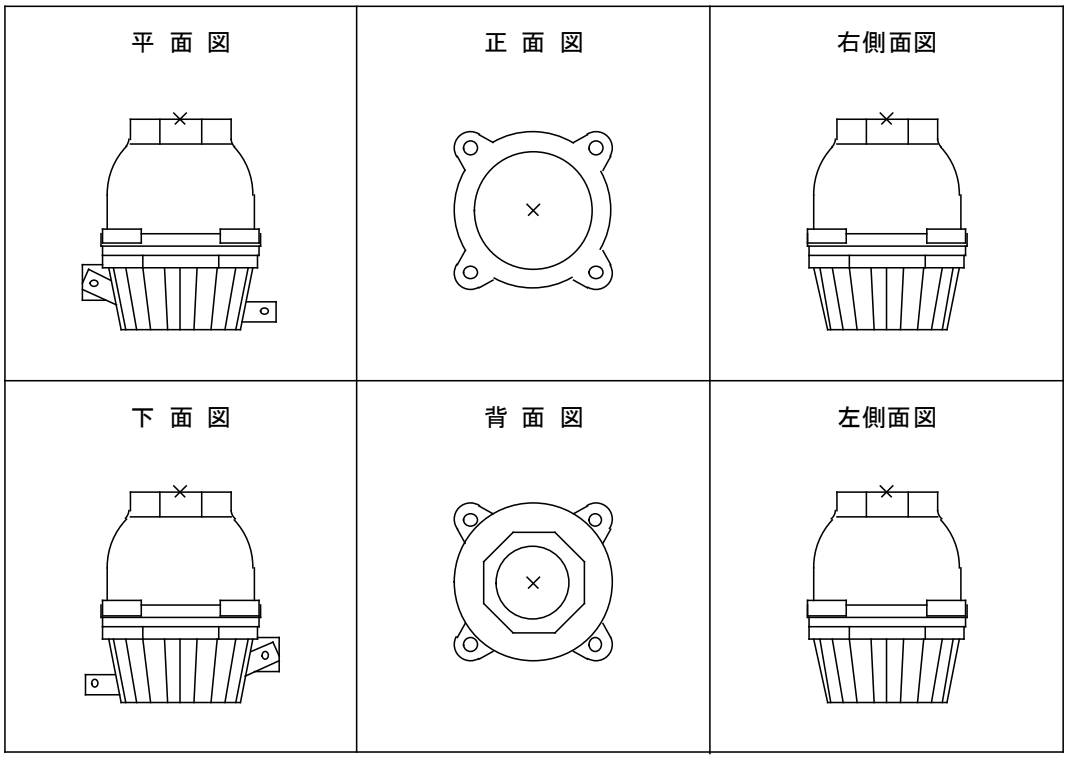

40.0
50.0
65.0
80.0
100.0

GV-10KM　仕切弁（青銅10K埋設用ねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

GV-10KMC　仕切弁(青銅10K埋設用コア付ねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

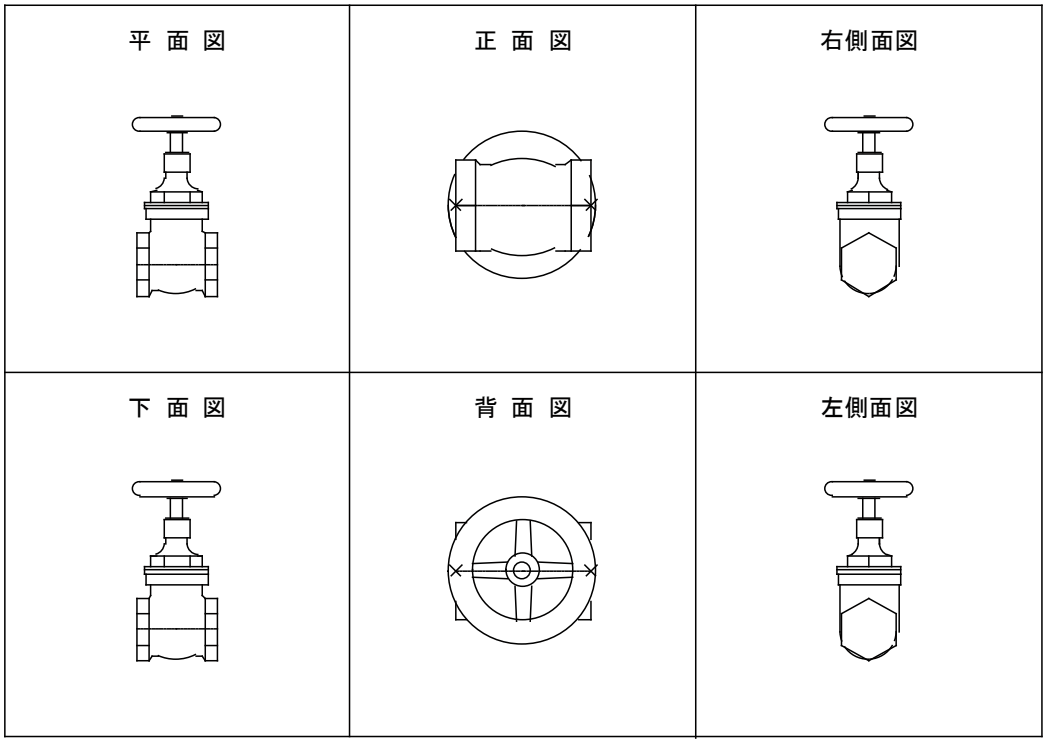

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

GV-FC10KFOC　仕切弁(鋳鉄10Kフランジ形ナイロンコーティング外ねじ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

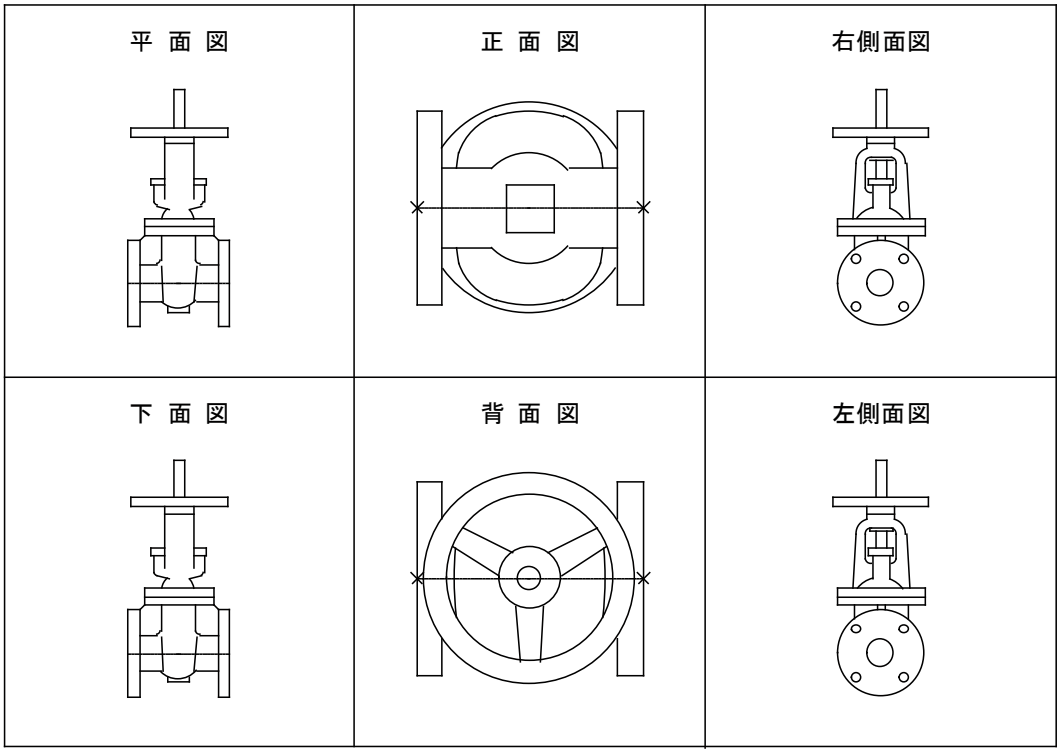

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

GV-FC5KFOC　仕切弁(鋳鉄5Kフランジ形ナイロンコーティング外ねじ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

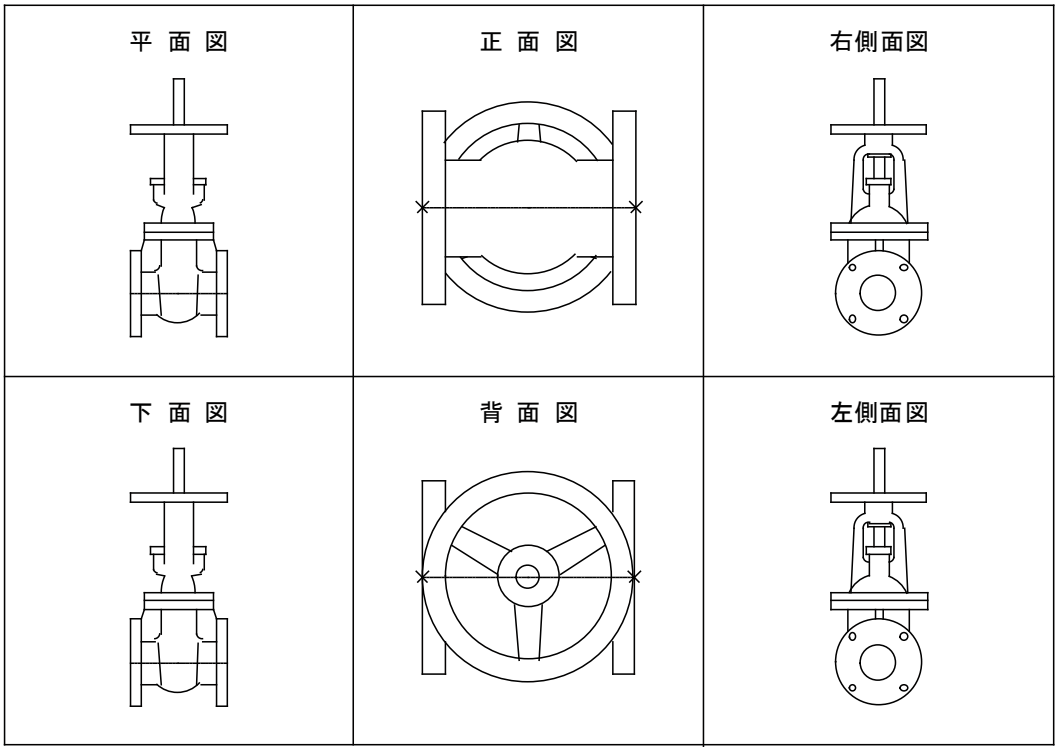

65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

GV-FCD10K　仕切弁(ダクタイル10Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

GV-FCD10KF　仕切弁（ダクタイル10Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

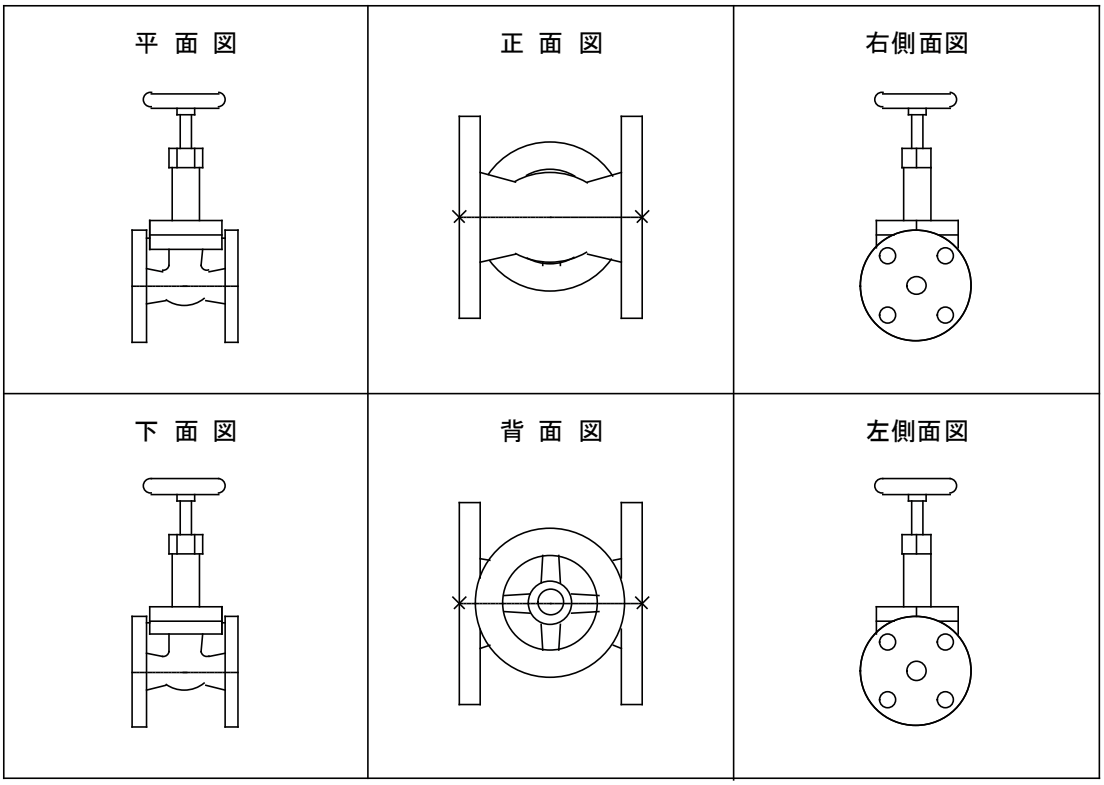

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

GV-FCD10KFO　仕切弁(ダクタイル10Kフランジ形外ねじ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

GV-FCD16K　仕切弁(ダクタイル16Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

GV-FCD20K　仕切弁（ダクタイル20Kねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

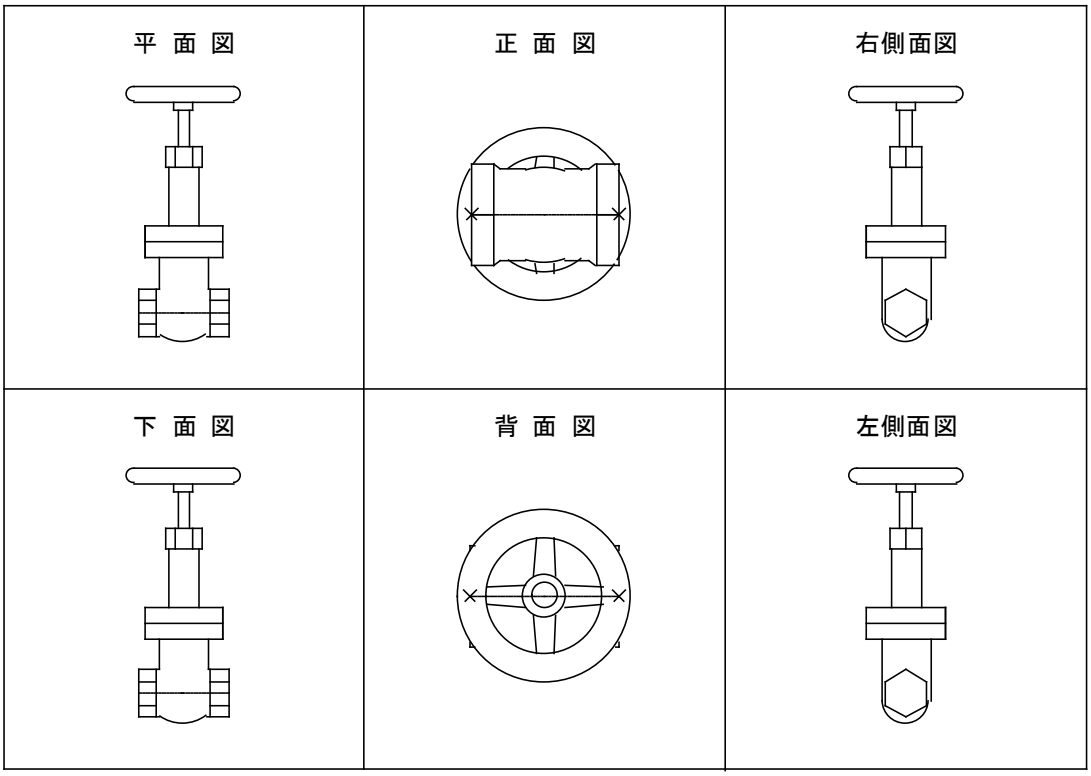

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

GV-FCD20KFO　仕切弁（ダクタイル20Kフランジ形外ねじ）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

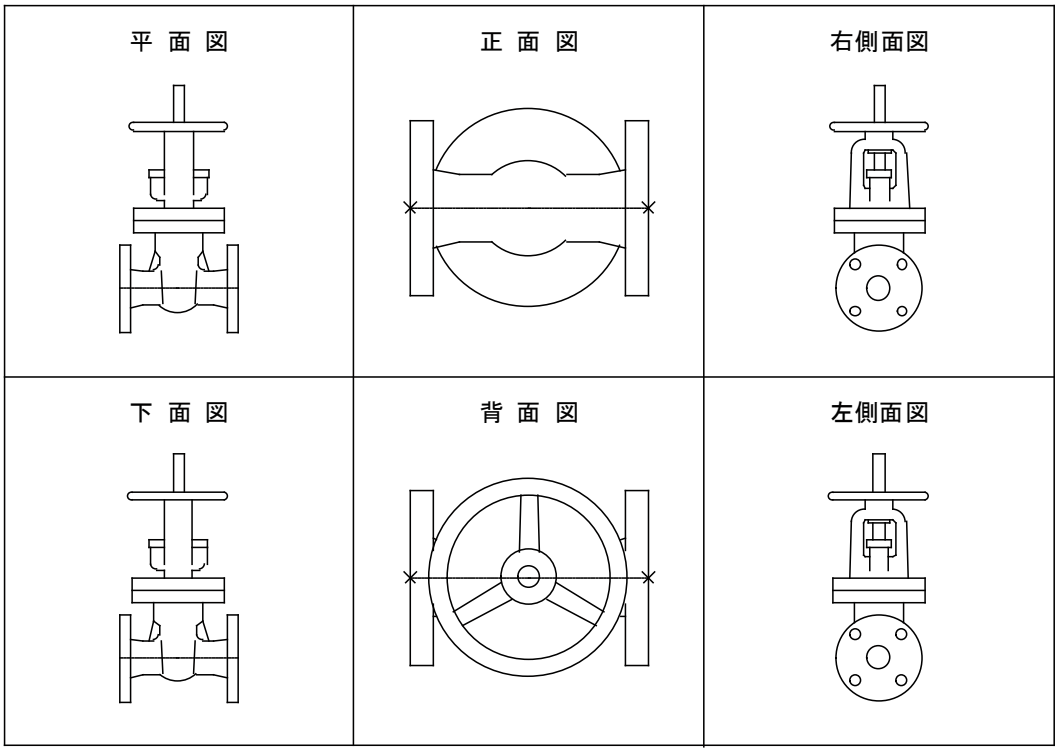

40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

GV-SUS10K　仕切弁(ステンレス10Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0

GV-SUS10KF　仕切弁（ステンレス10Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

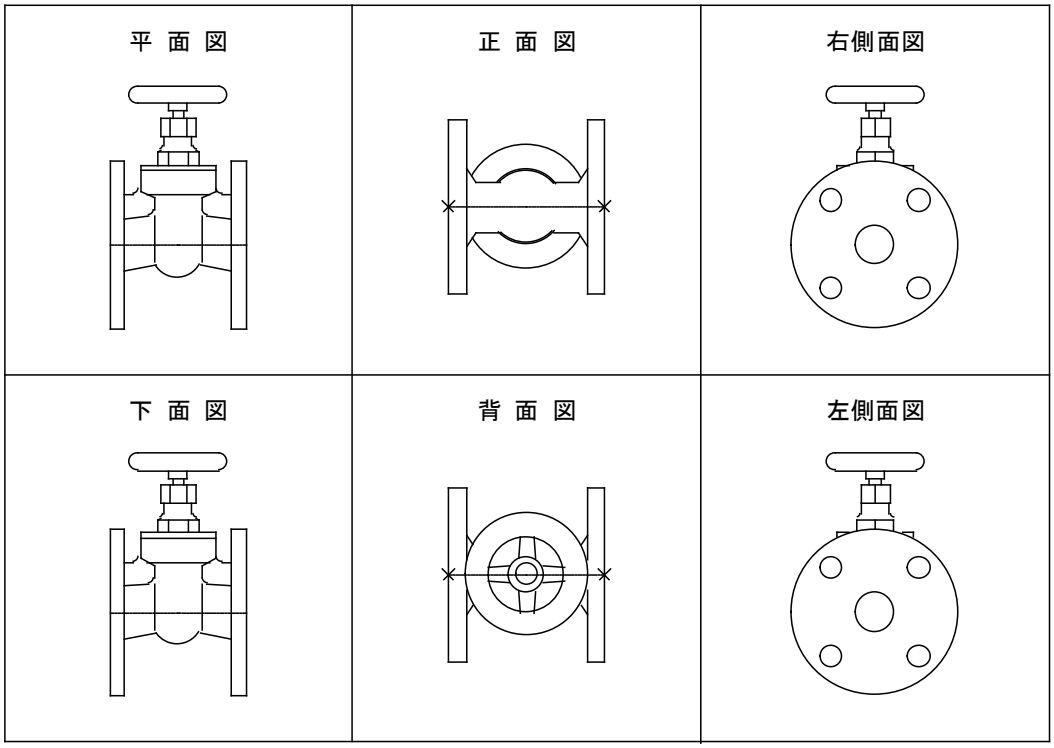

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

HS-3　吸排気弁HS－3型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［09-エア抜き弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

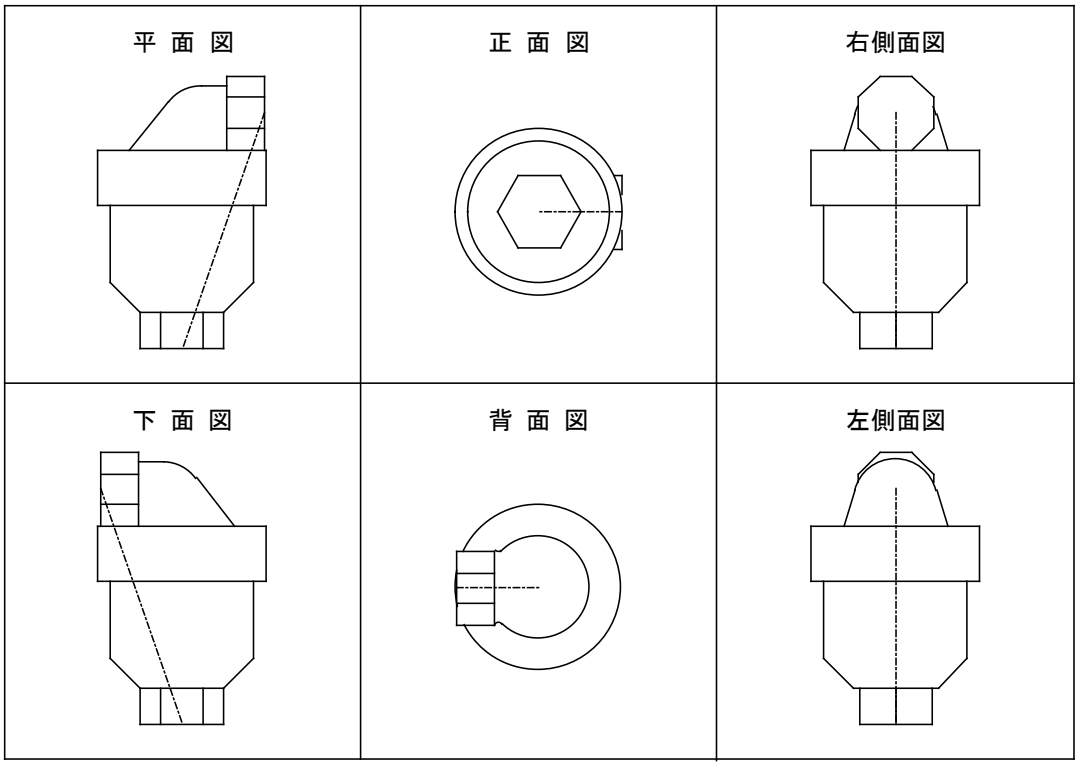

20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

KT-1PN　バケット形ストレーナ（10Kフランジ）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

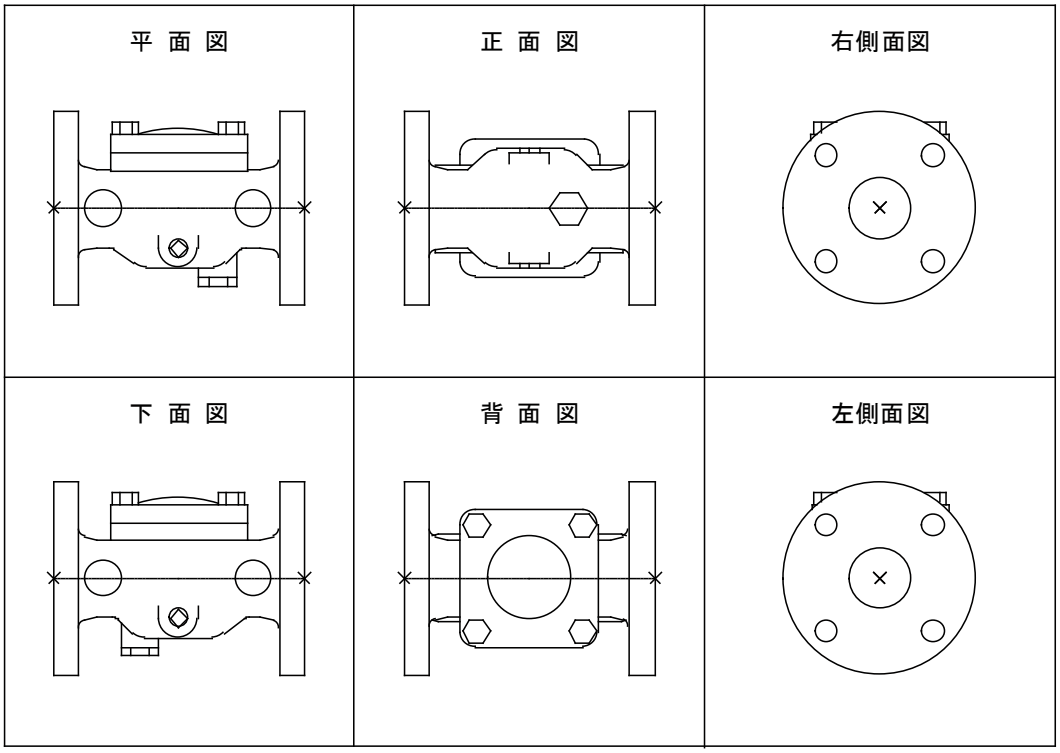

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

KT-4W　バケット形ストレーナ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

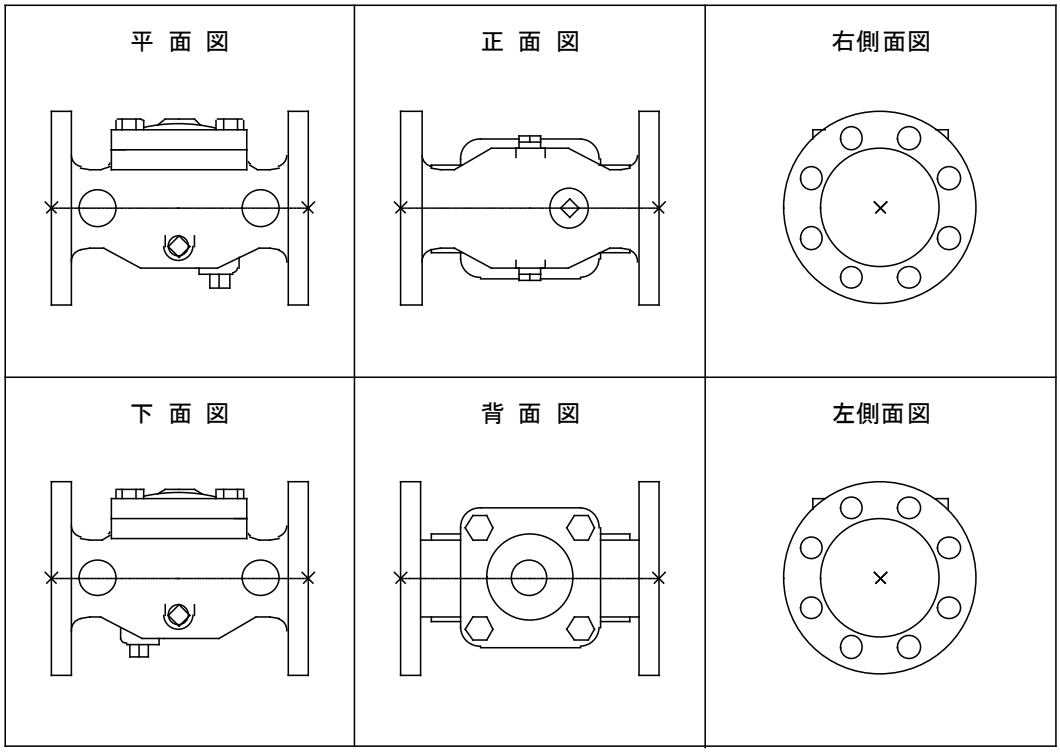

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

MEO-NT-M　NT－M伸縮ボール止水栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0　:　13.0
20.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　20.0
25.0　:　25.0

meter-1　流量計

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

meter-2　温度計

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図	左 側 面 図

meter-3　圧力計

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

MT1800　水抜栓(MT呼び長さ1800)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

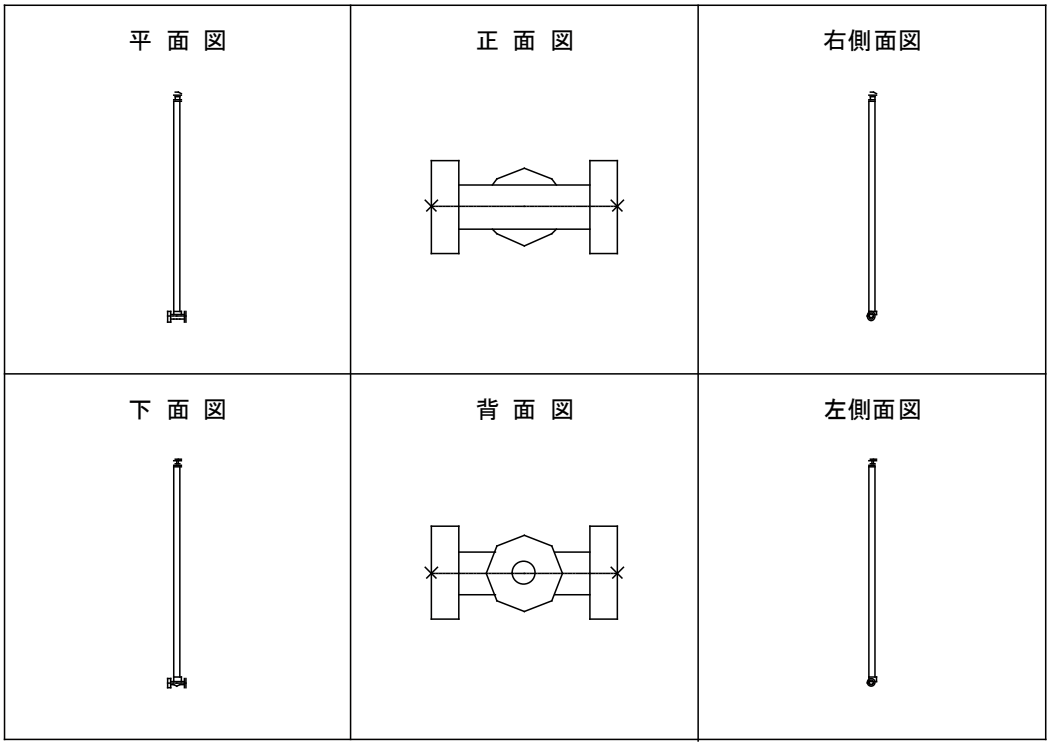

13.0:13.0
20.0:20.0
25.0:25.0
30.0:30.0
40.0:40.0
50.0:50.0

MT300　水抜栓(MT呼び長さ300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

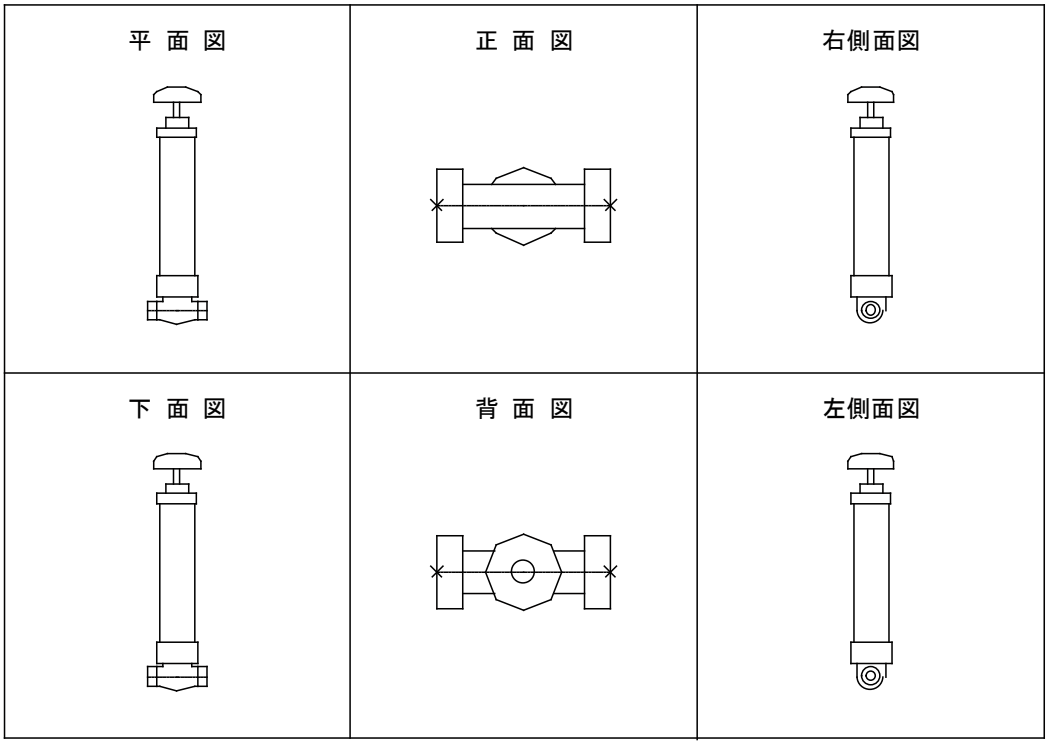

13.0:13.0
20.0:20.0
25.0:25.0
30.0:30.0
40.0:40.0
50.0:50.0

MT500　水抜栓(MT呼び長さ500)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

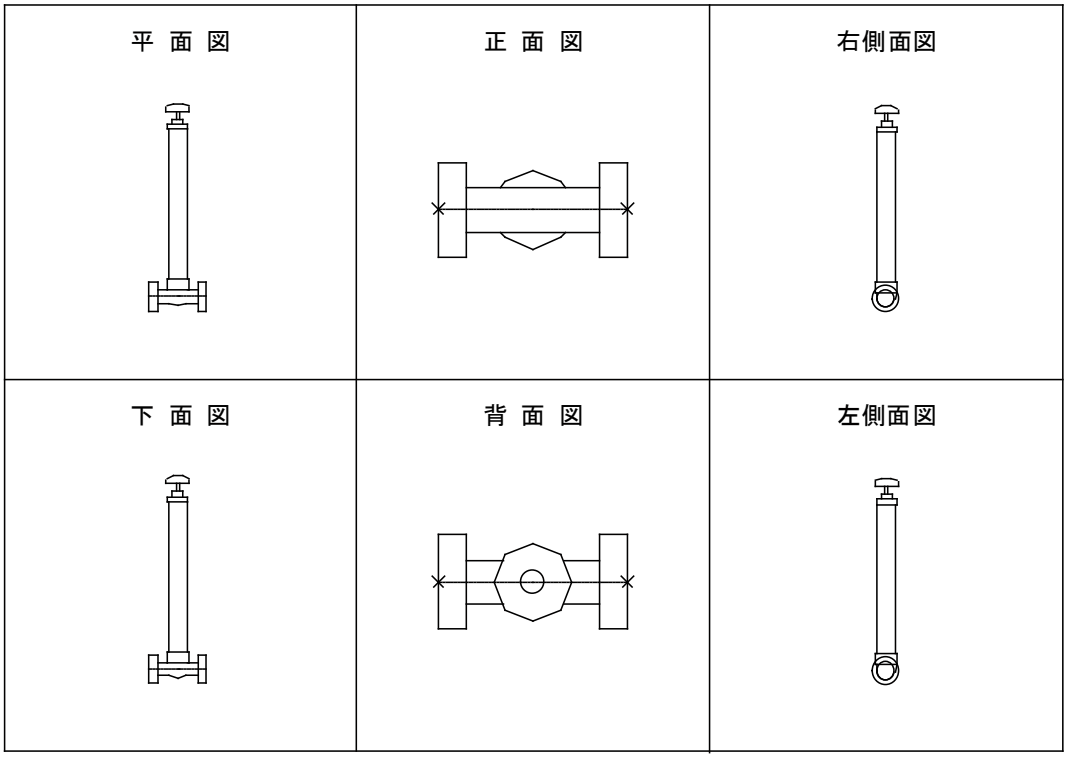

13.0:13.0
20.0:20.0
25.0:25.0
30.0:30.0
40.0:40.0
50.0:50.0

PC-B3-RXG PCボール弁Ⅲ型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［02-ステンレス継手］－［ABACUS アバカス］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

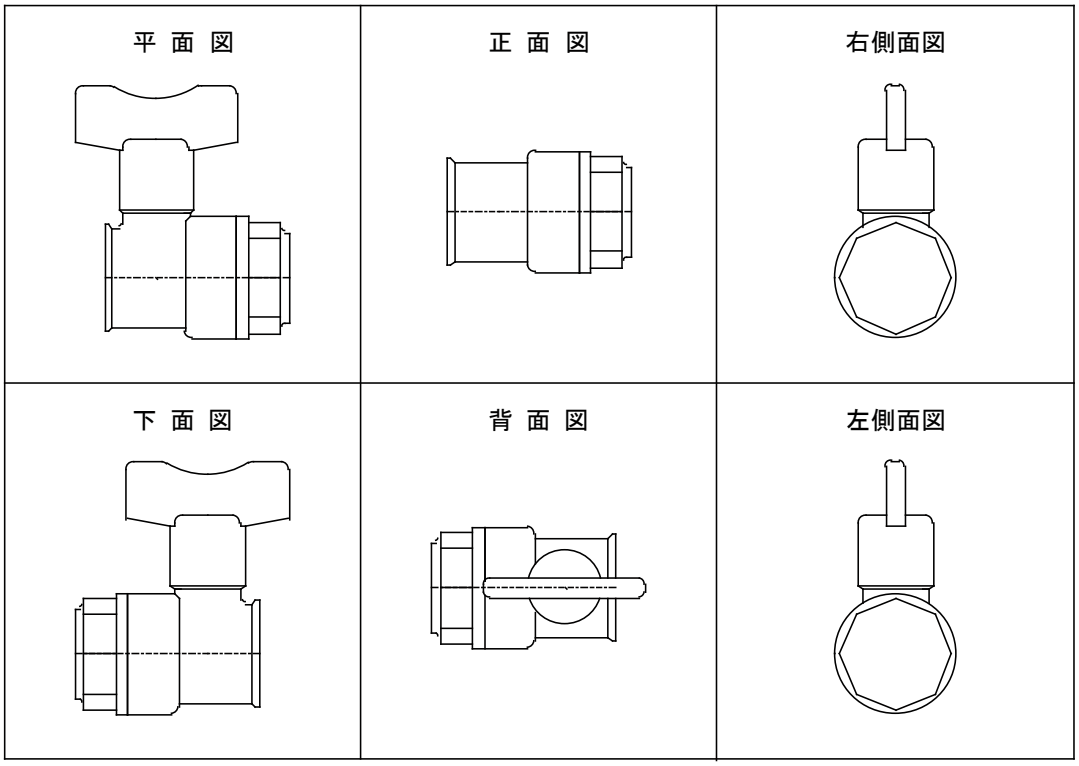

13.0　:　13.0
20.0　:　13.0

PCV-S-CXV　PC逆止弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

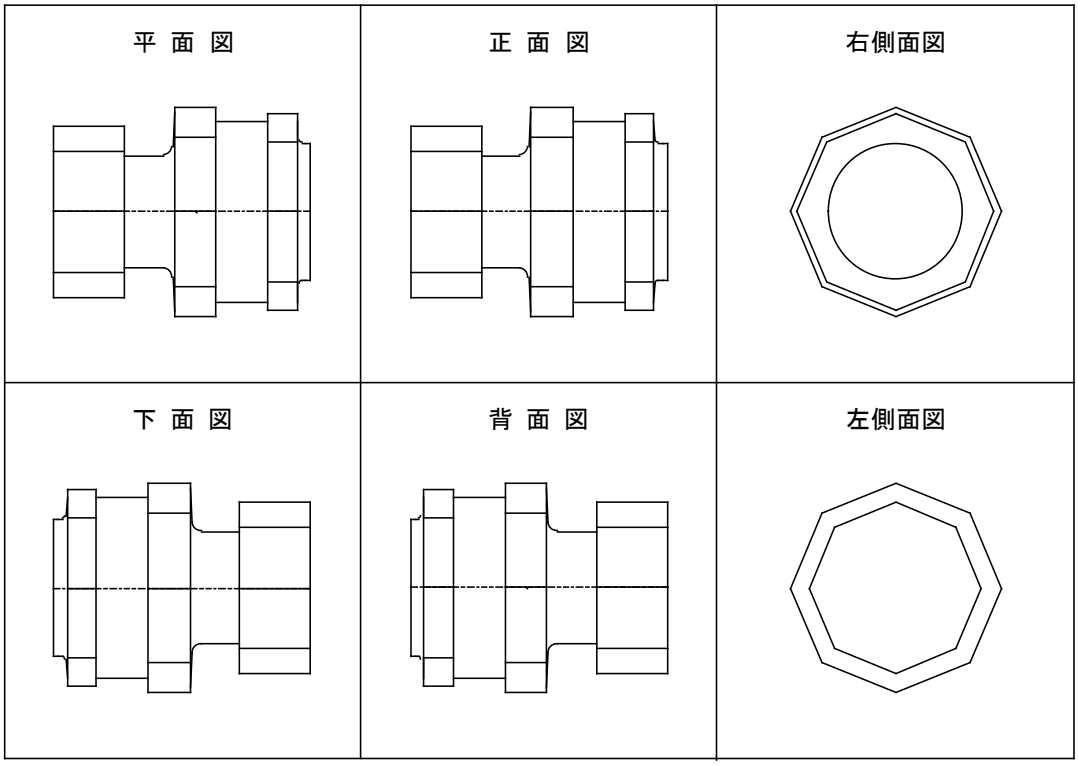

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

PEP-PESGV　水道配水用ポリエチレン管継手 PE差口付ソフトシール仕切弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［配管器具・部品ルート］－［03-継手類］－［05-合成樹脂管継手］－［PEP 水道排水用ポリエチレン管継手］－［小部品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0　:　50.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

RD-35　水・温水・空気用減圧弁（ねじ込形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［06-減圧弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0

RD-35F　水・温水・空気用減圧弁(フランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［06-減圧弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

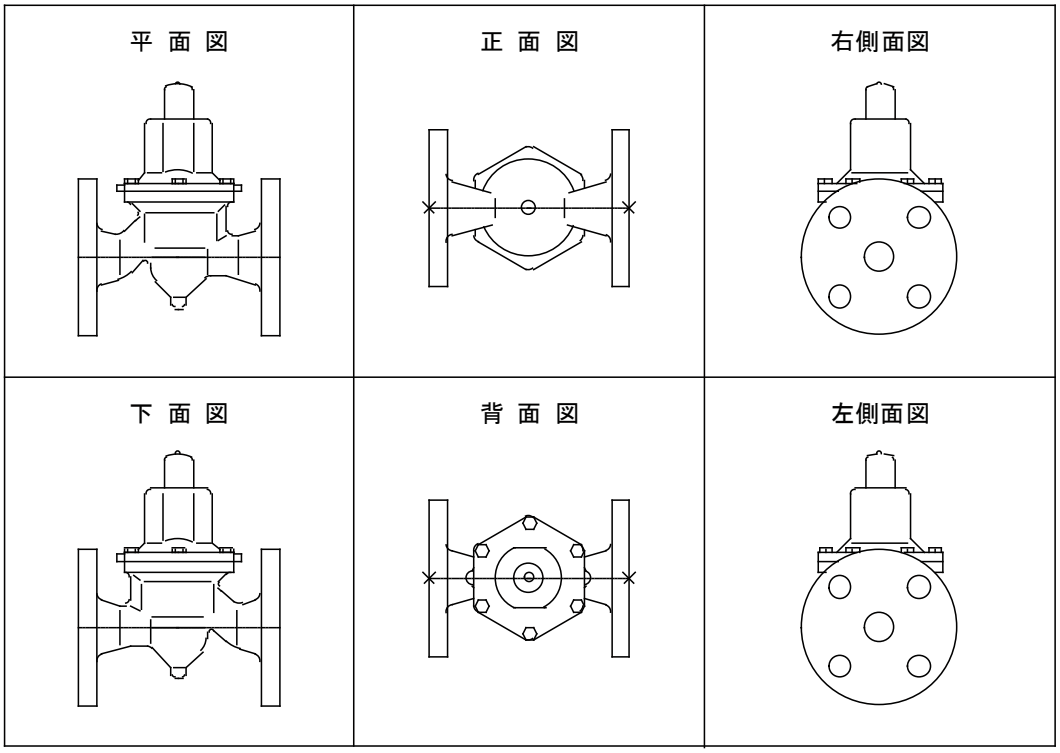

25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0

RP-6　蒸気用減圧弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［06-減圧弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

SA-2　小型空気弁 SA－2型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［09-エア抜き弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

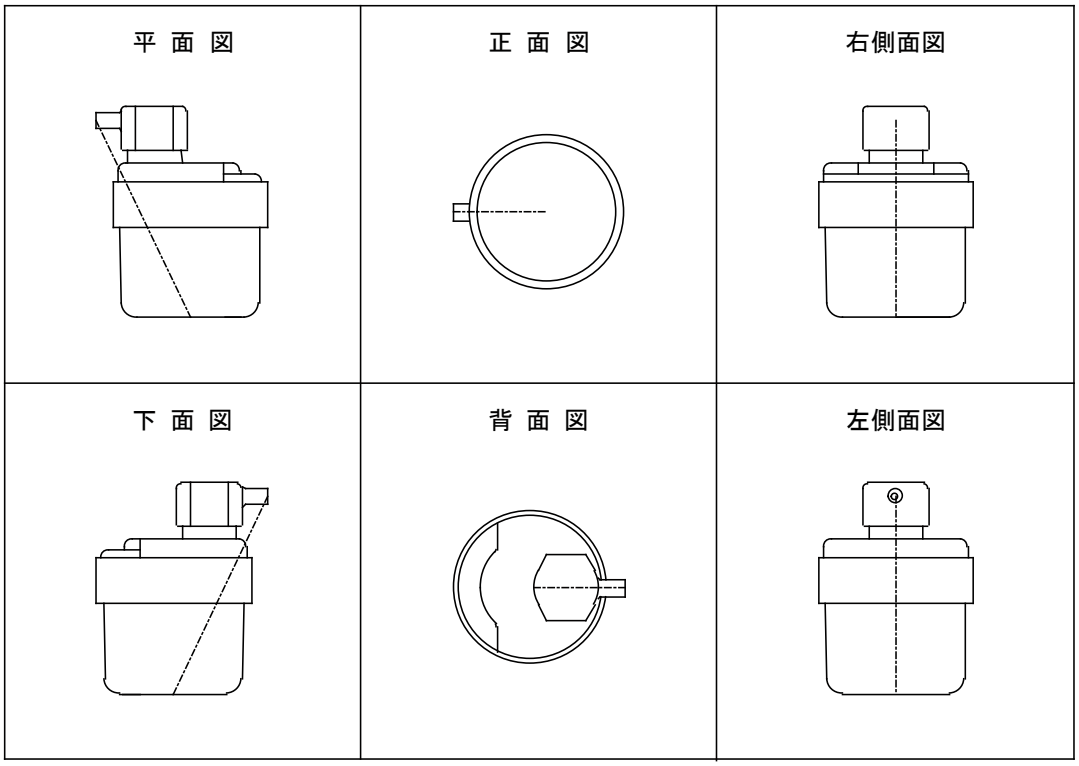

13.0　：　6.0
20.0　：　6.0

STEO-NT　NT伸縮甲B止水栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

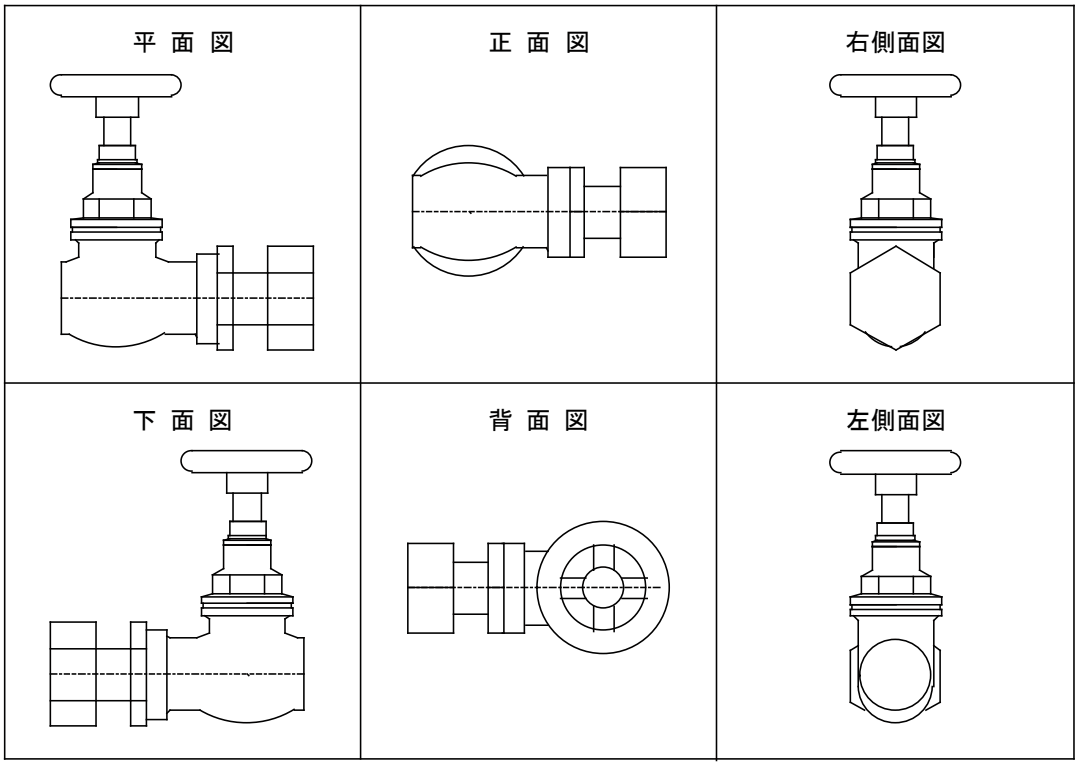

13.0	:	13.0
20.0	:	13.0
20.0	:	20.0
25.0	:	20.0
25.0	:	25.0

SV-FC10KFOC　玉形弁(鋳鉄10Kフランジ形ナイロンコーティング外ねじ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

SV-FCD10K　玉形弁(ダクタイル10Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

8.0: 8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0

SV-FCD10KFO　玉形弁(ダクタイル10Kフランジ形外ねじ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

SV-FCD16K　玉形弁(ダクタイル16Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

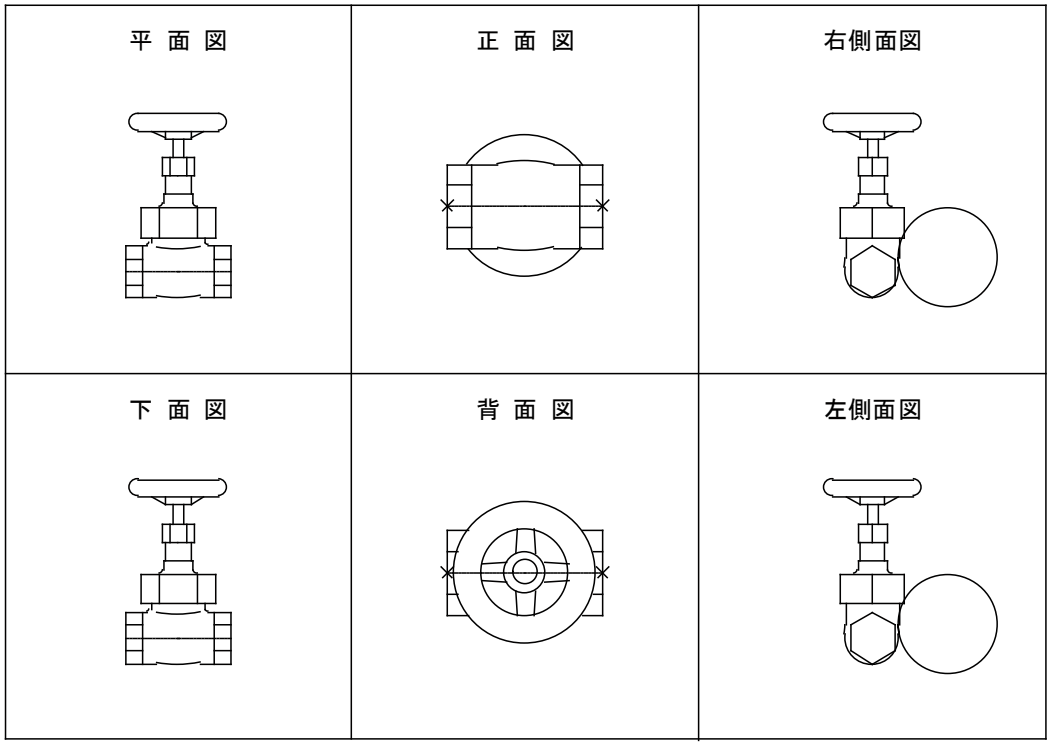

10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

SV-FCD16KFO　玉形弁(ダクタイル16Kフランジ形外ねじ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

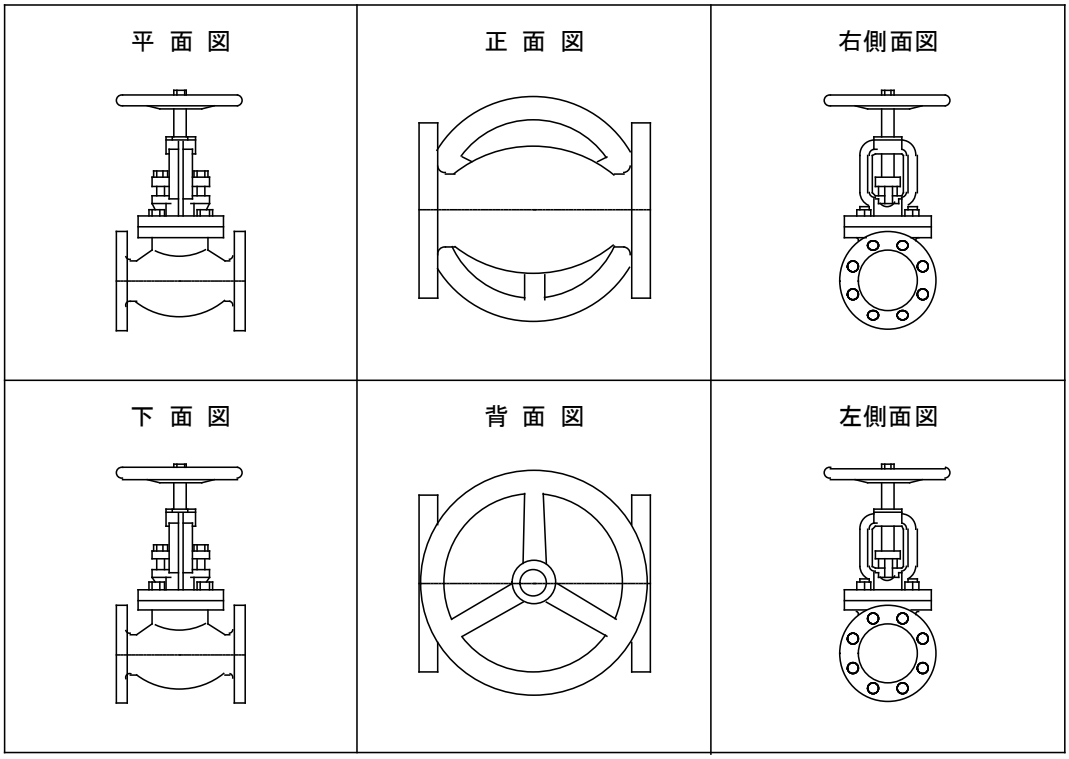

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

SV-FCD20K　玉形弁(ダクタイル20Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

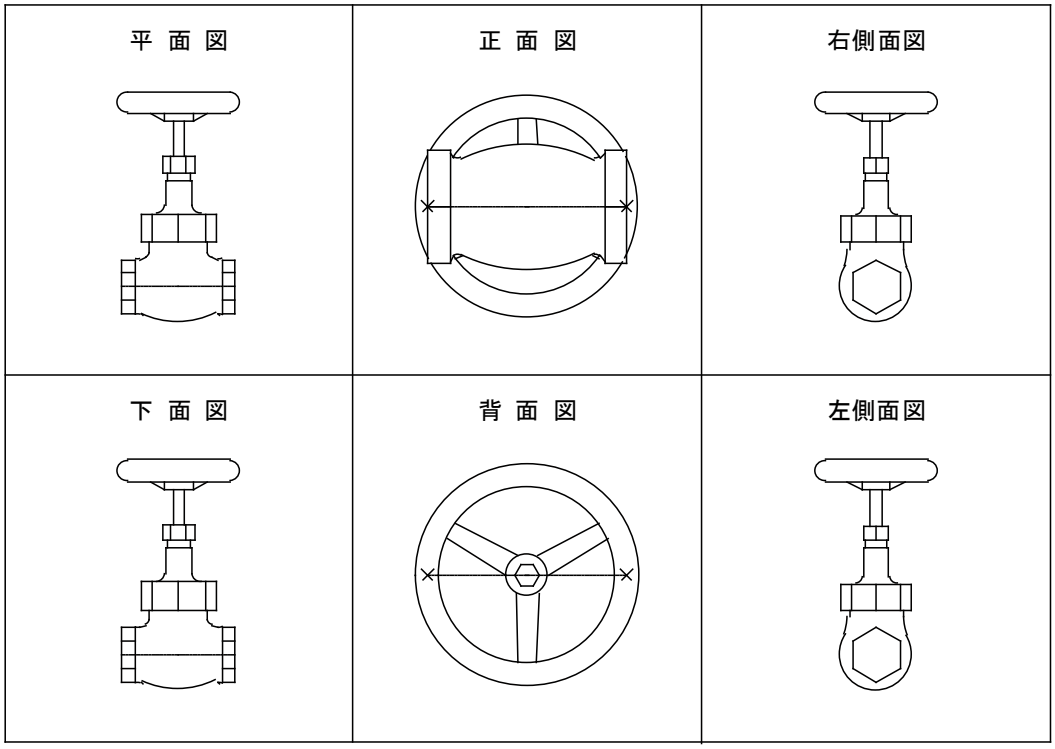

10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

SV-FCD20KFO　玉形弁(ダクタイル20Kフランジ形外ねじ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

SV-SUS10K　玉形弁(ステンレス10Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

SV-SUS10KF　玉形弁(ステンレス10Kフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

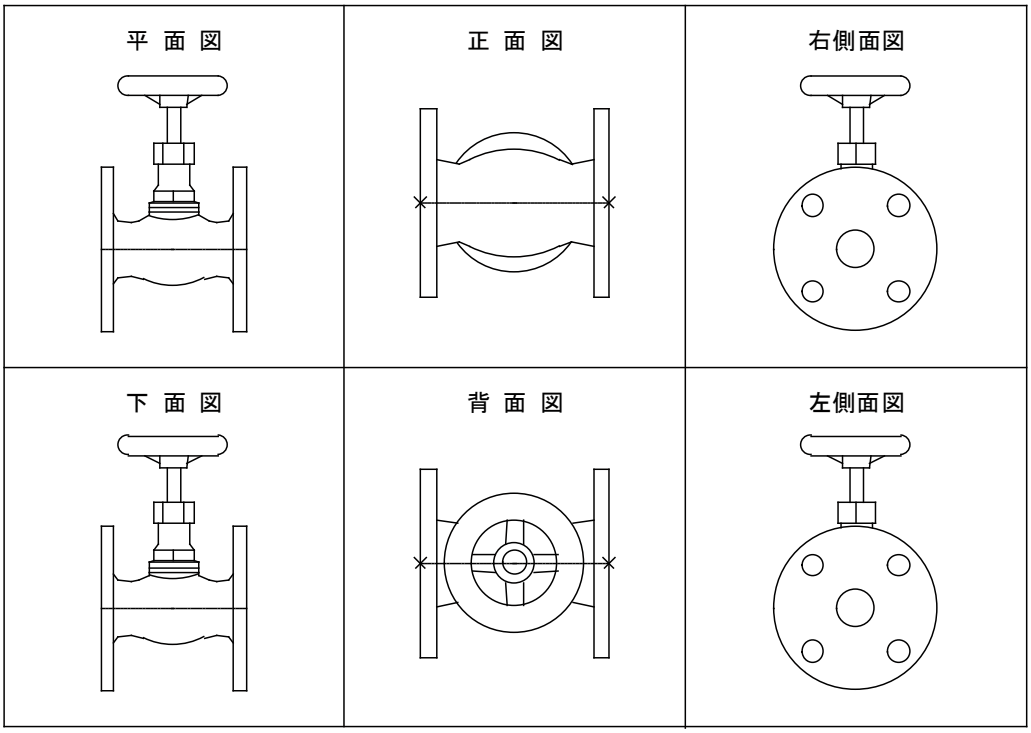

10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

SV-SUS20KFO　玉形弁(ステンレス20Kフランジ形外ねじ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

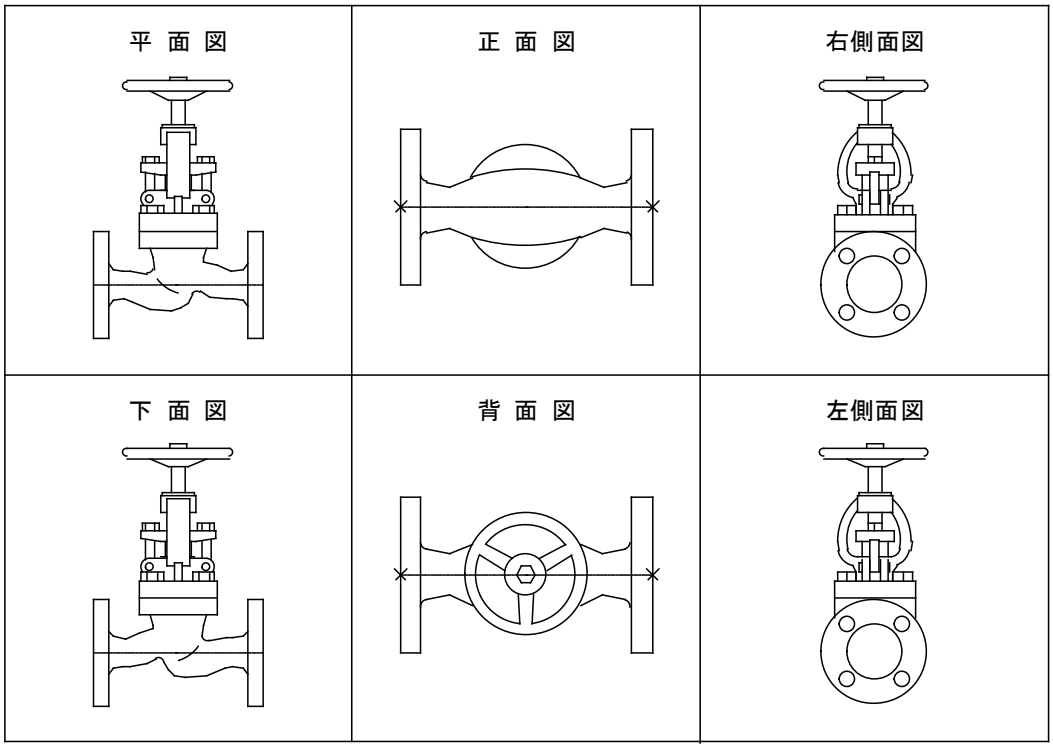

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0

UX-絶縁ﾊﾞﾙﾌﾞS　UX継手　絶縁バルブS

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0

UX-絶縁ﾊﾞﾙﾌﾞW　UX継手　絶縁バルブW

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0

SV-5K　玉形弁(青銅5Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0

SV-10KF　玉形弁(青銅10Kフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	背面図	左側面図
		

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

BV-5KG　バタフライ弁(5Kギア式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

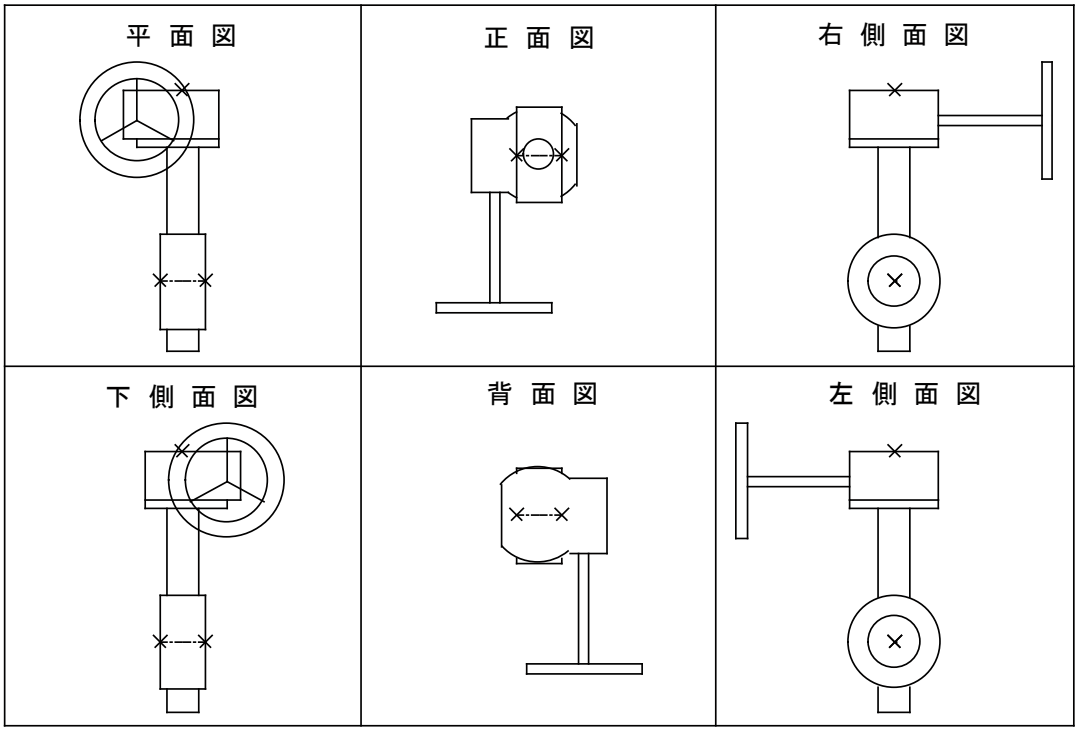

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
600.0	:	600.0

BV-5KGS　バタフライ弁(5K竪型ギア式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

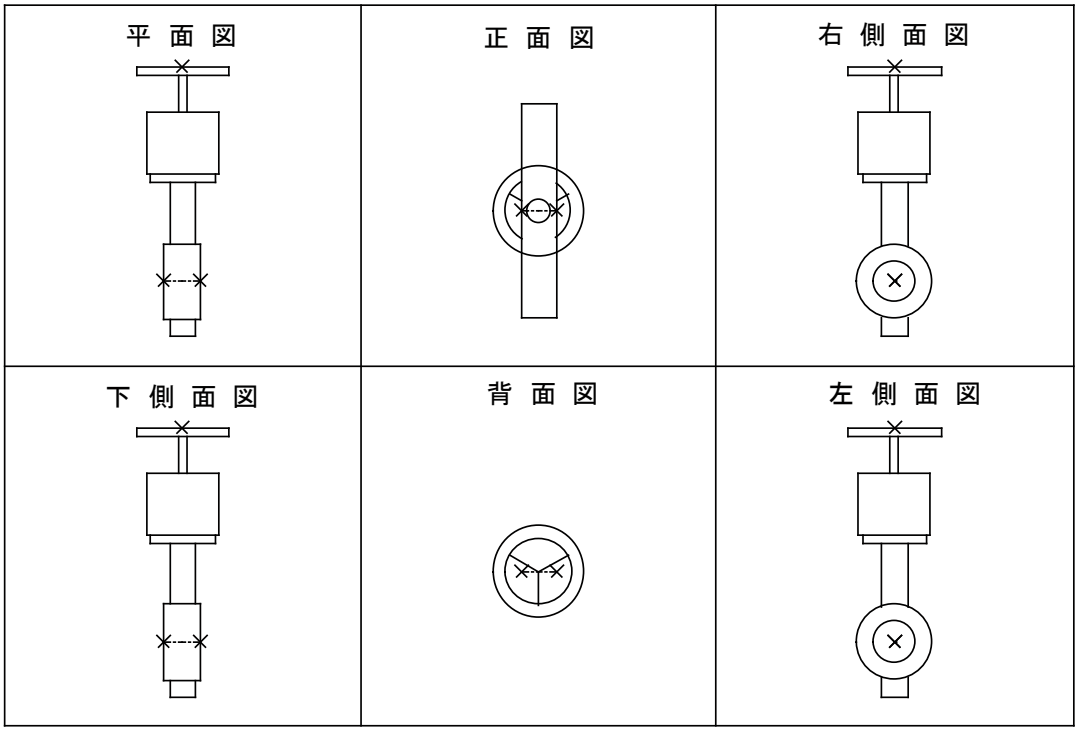

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
600.0	:	600.0

BV-16KG　バタフライ弁(16Kギア式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

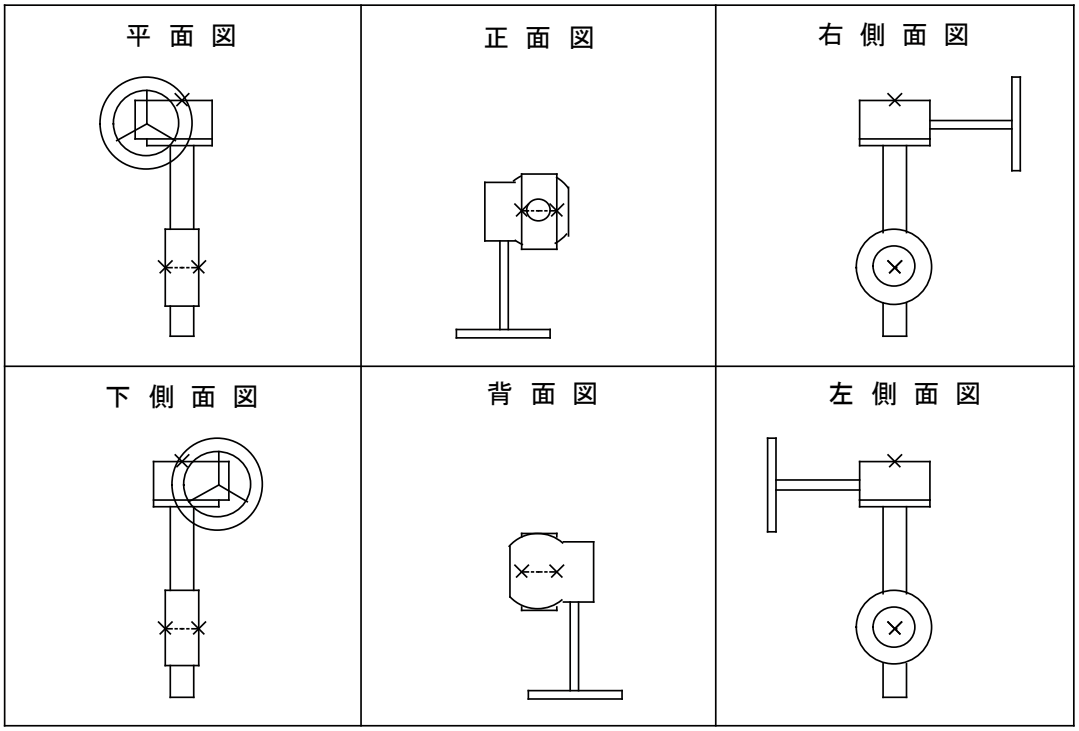

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

BV-10KG　旧)バタフライ弁(10Kギア式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

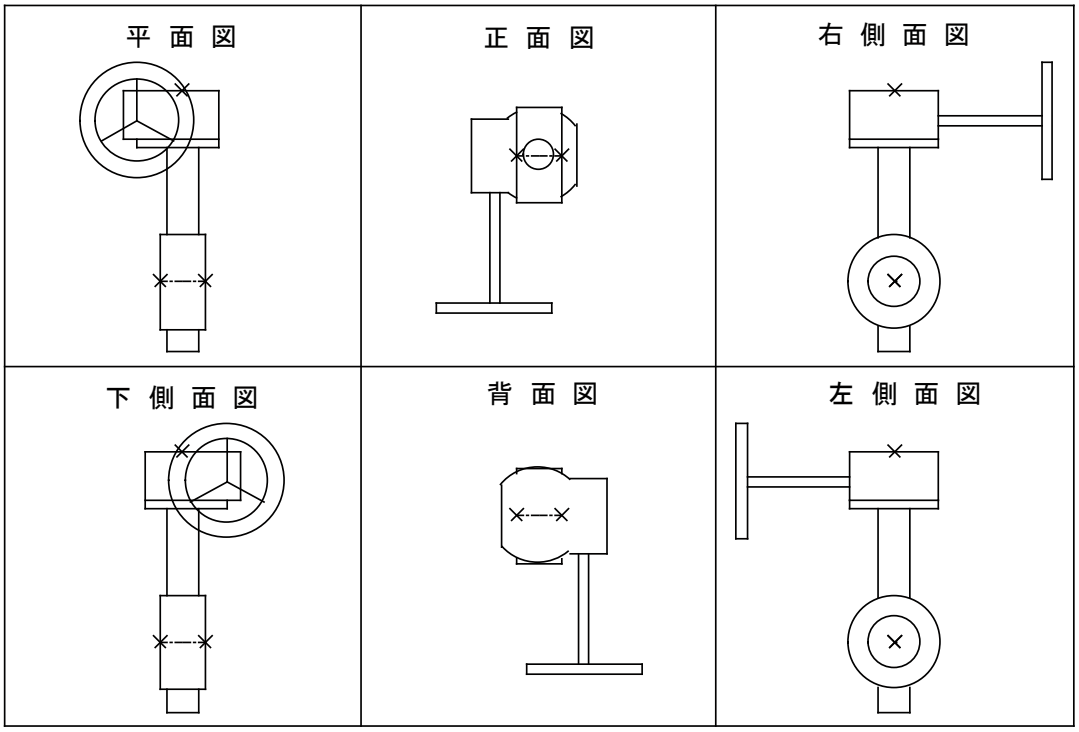

50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0
400.0　:　400.0
450.0　:　450.0
500.0　:　500.0
600.0　:　600.0

BV-10KGS　バタフライ弁（10K竪型ギア式）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0
400.0　:　400.0
450.0　:　450.0
500.0　:　500.0
600.0　:　600.0

GV-FC10KFI 仕切弁(鋳鉄10Kフランジ形内ねじ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0

GV-FCD16KF　仕切弁（ダグタイル16Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

40.0:40.0
50.0:50.0
65.0:65.0
80.0:80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

BLV-10K　ボール弁（10Kねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

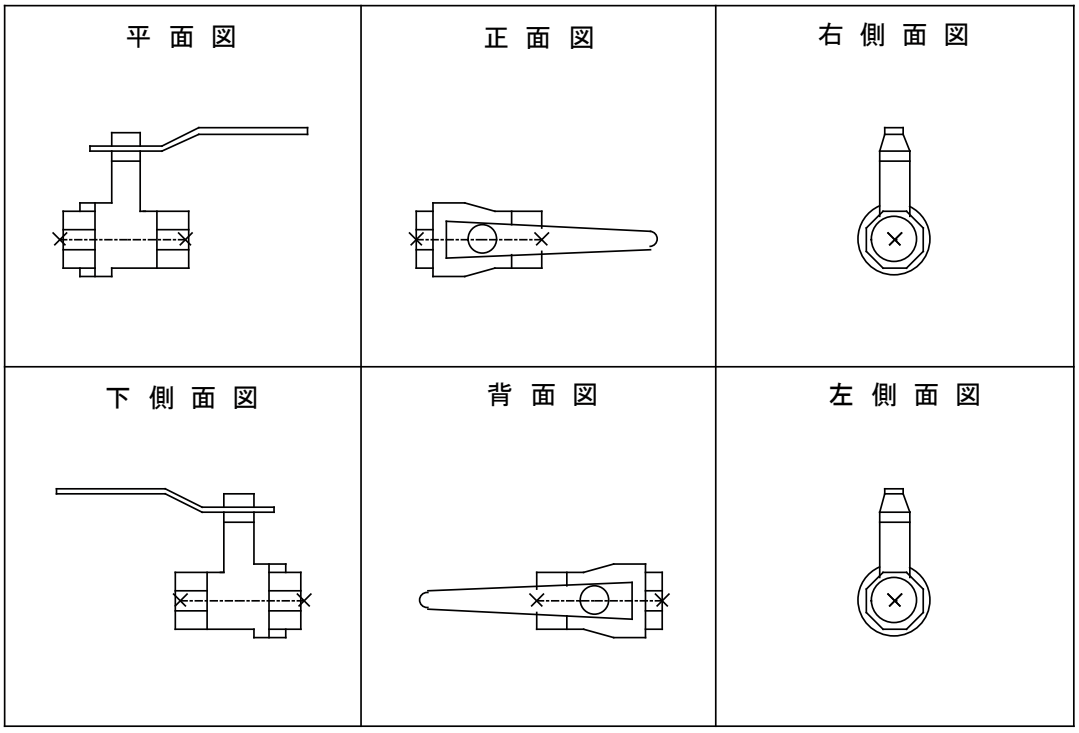

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

BVW-10K　水道用バタフライ弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

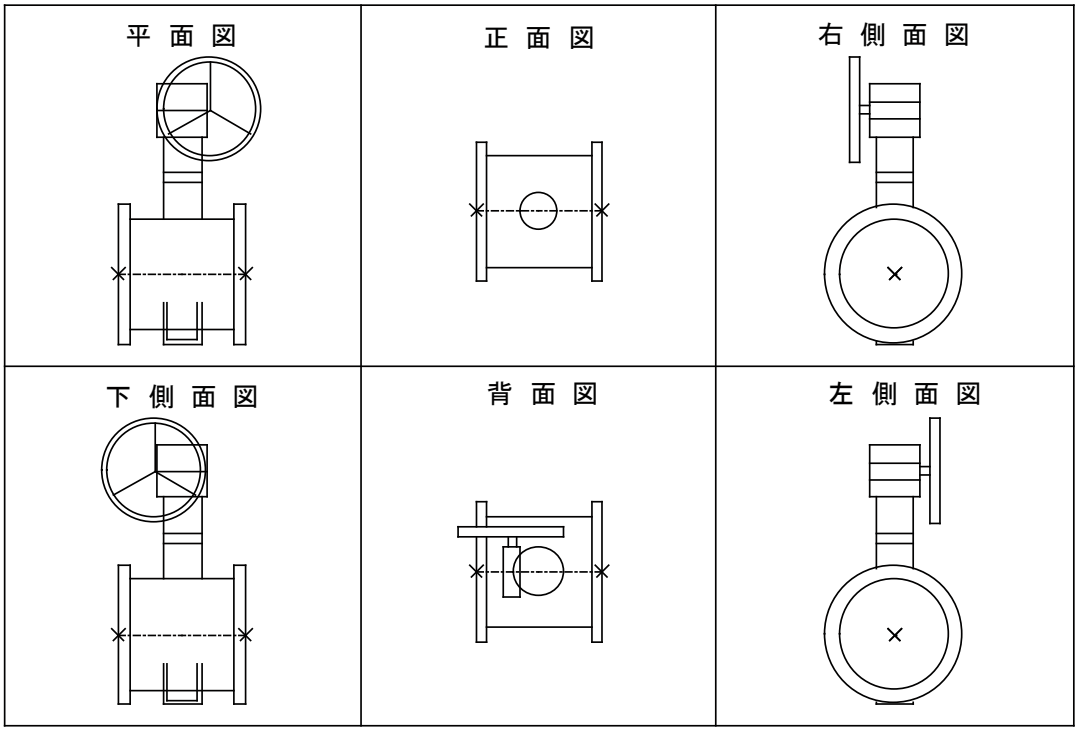

200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
600.0	:	600.0
700.0	:	700.0
800.0	:	800.0
900.0	:	900.0
1000.0	:	1000.0
1100.0	:	1100.0
1200.0	:	1200.0
1350.0	:	1350.0
1500.0	:	1500.0

BV-10KG(JIS B2032) バタフライ弁(10Kギア式JIS-B2032)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

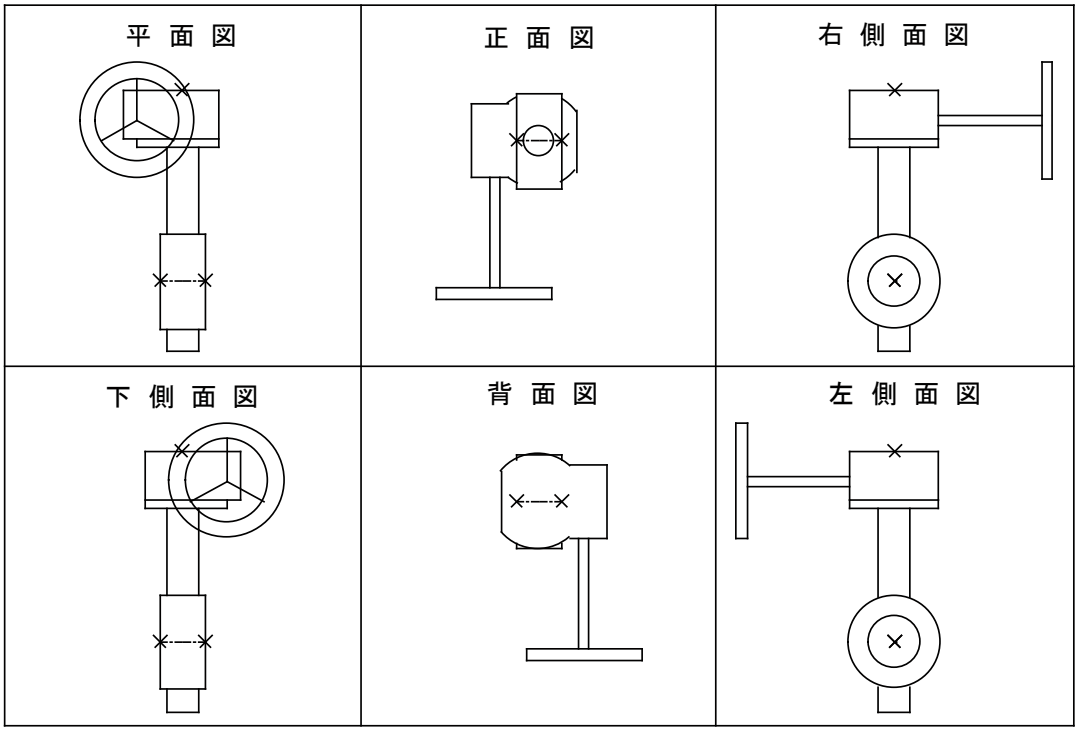

50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0
600.0	:	600.0

BLV-400S　ボール弁（青銅製400型ソルダー）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

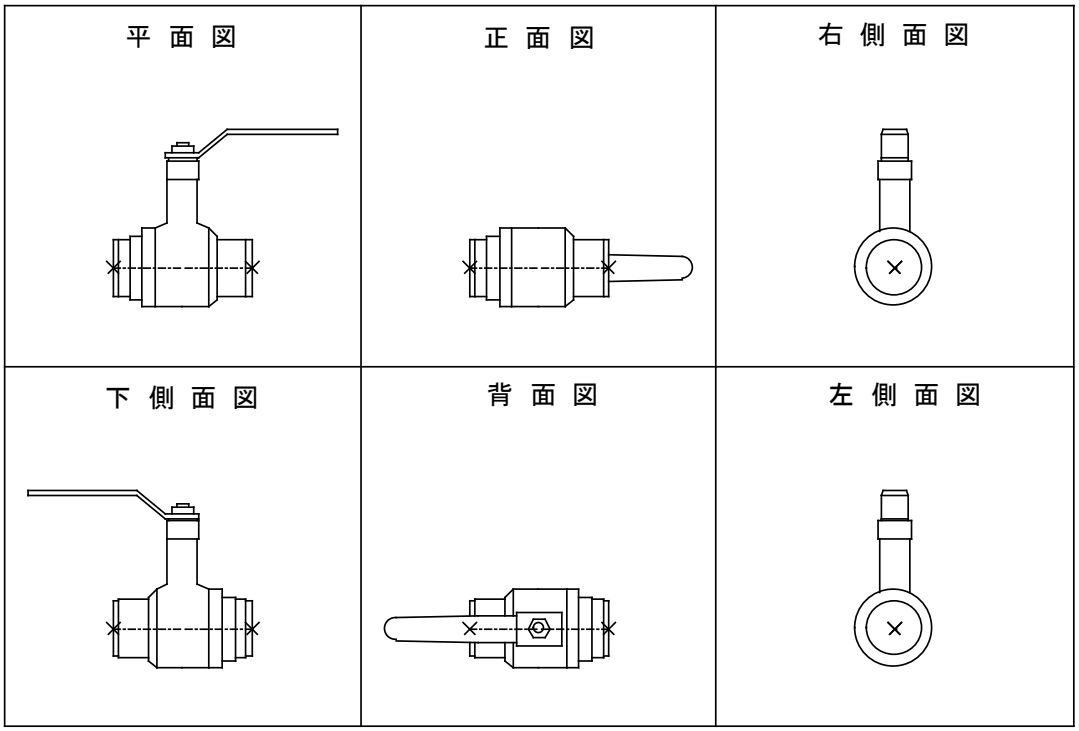

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

BLV-10KFF　ボール弁（鋳鉄製10K型フランジフルボア）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

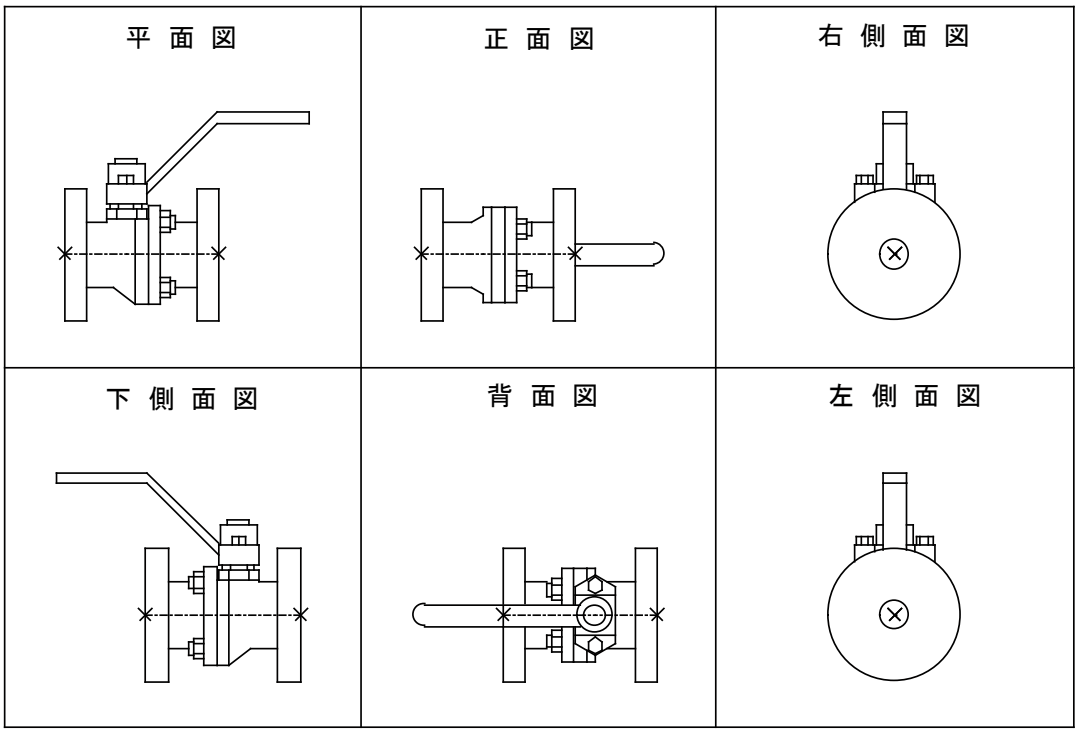

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

BLV-10KFR　ボール弁（鋳鉄製10K型フランジレデュースドボア）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

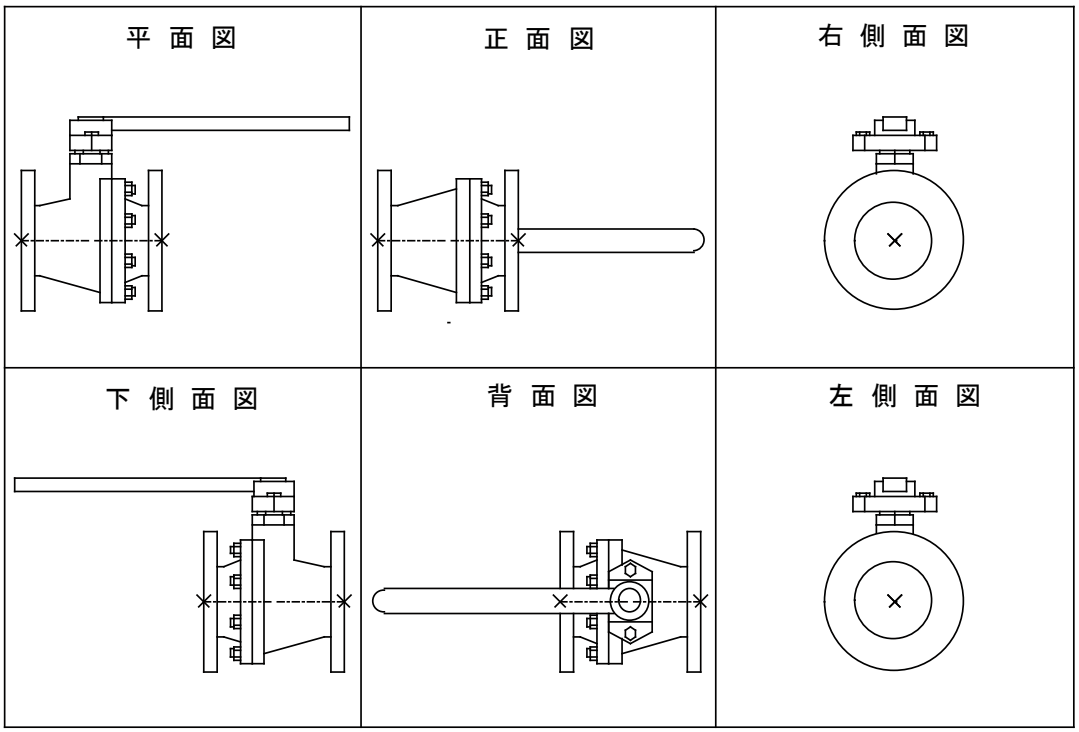

125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0

BCV-10KG　バタチャッキ弁（鋳鉄製10K）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

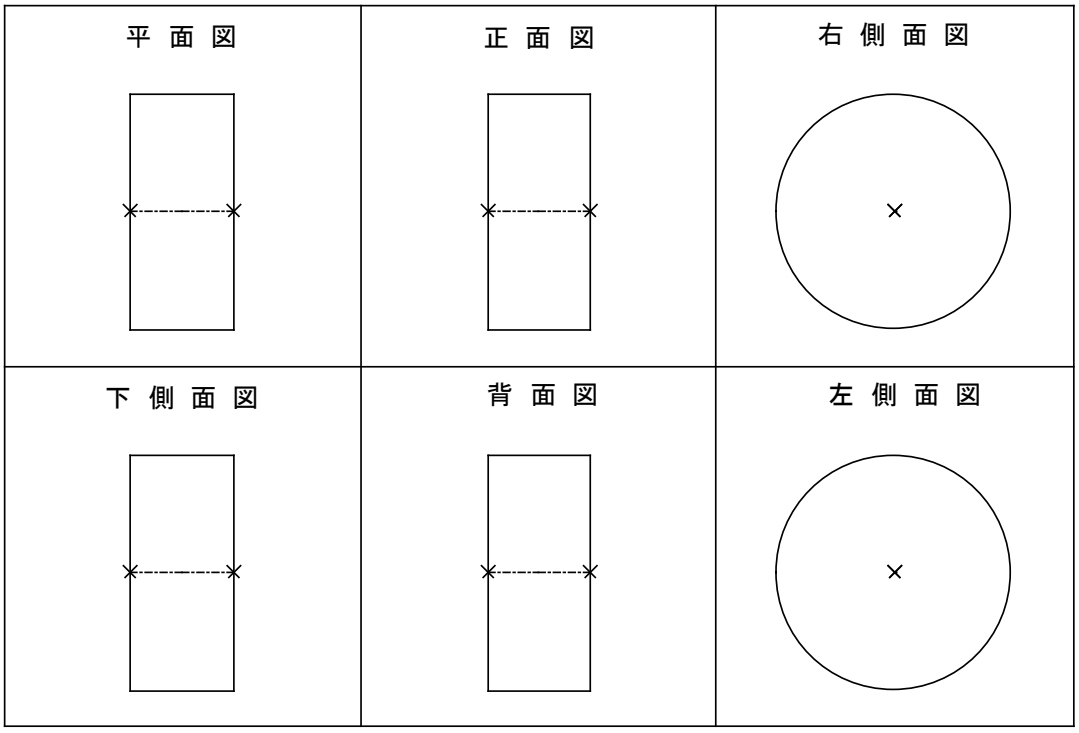

350.0　：　350.0
400.0　：　400.0
450.0　：　450.0

AF-4S　エア抜き弁(AF-4S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［09-エア抜き弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

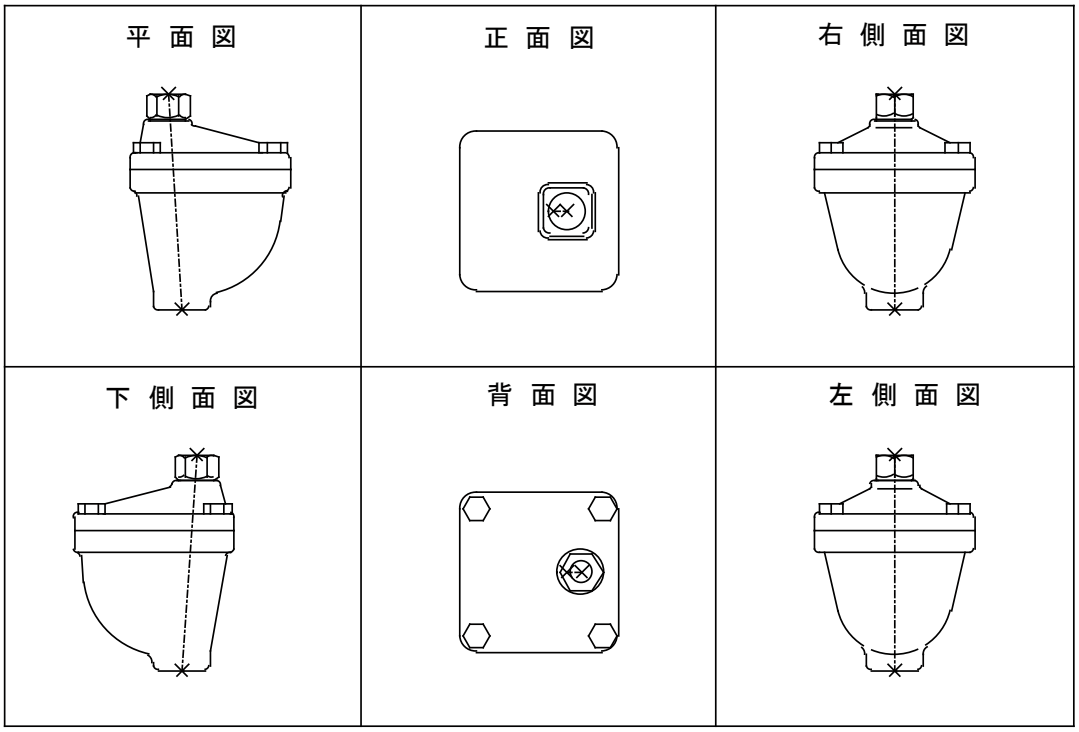

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0

AF-10　エア抜き弁(AF-10)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［09-エア抜き弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 側 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

MP400　電動式水抜栓(MP呼び長さ400)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

MR　電動式階上水抜栓類(MR)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

MT400　水抜栓(MT呼び長さ400)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

TKLS　不凍栓(TKねじ込み式30A-50A)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

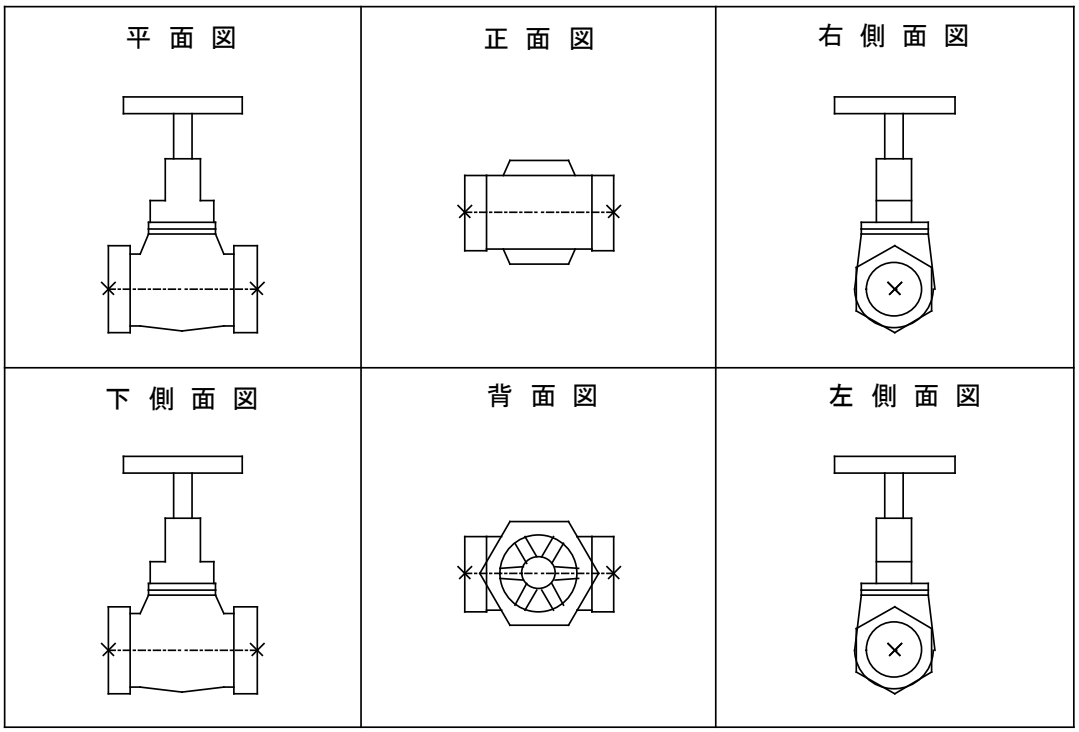

30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

TKLU　不凍栓(TKユニオン式30A-50A)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

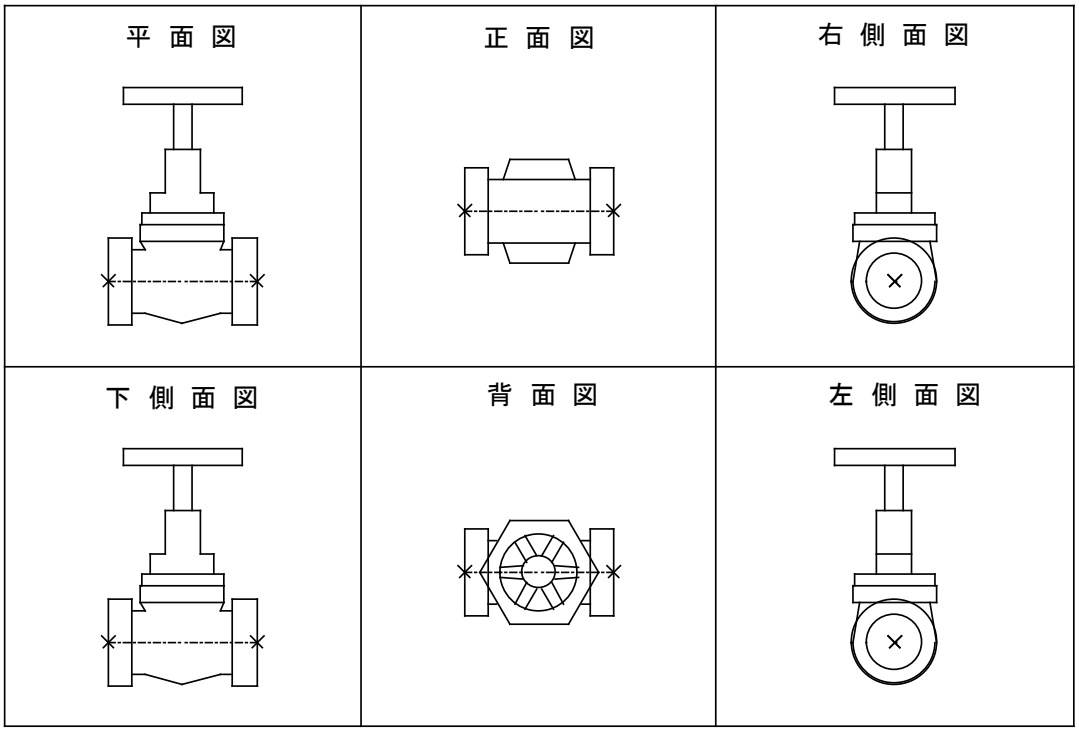

30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

TKSS　不凍栓(TKねじ込み式13A-25A)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

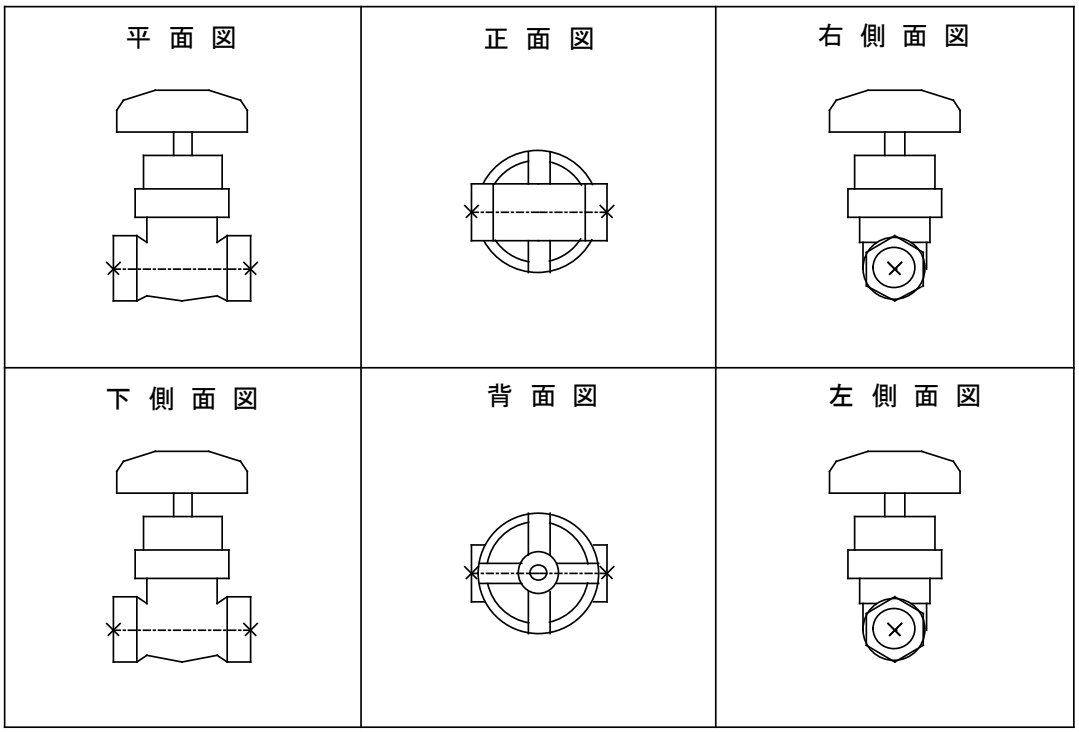

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

TKLU　不凍栓(TKユニオン式13A-25A)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

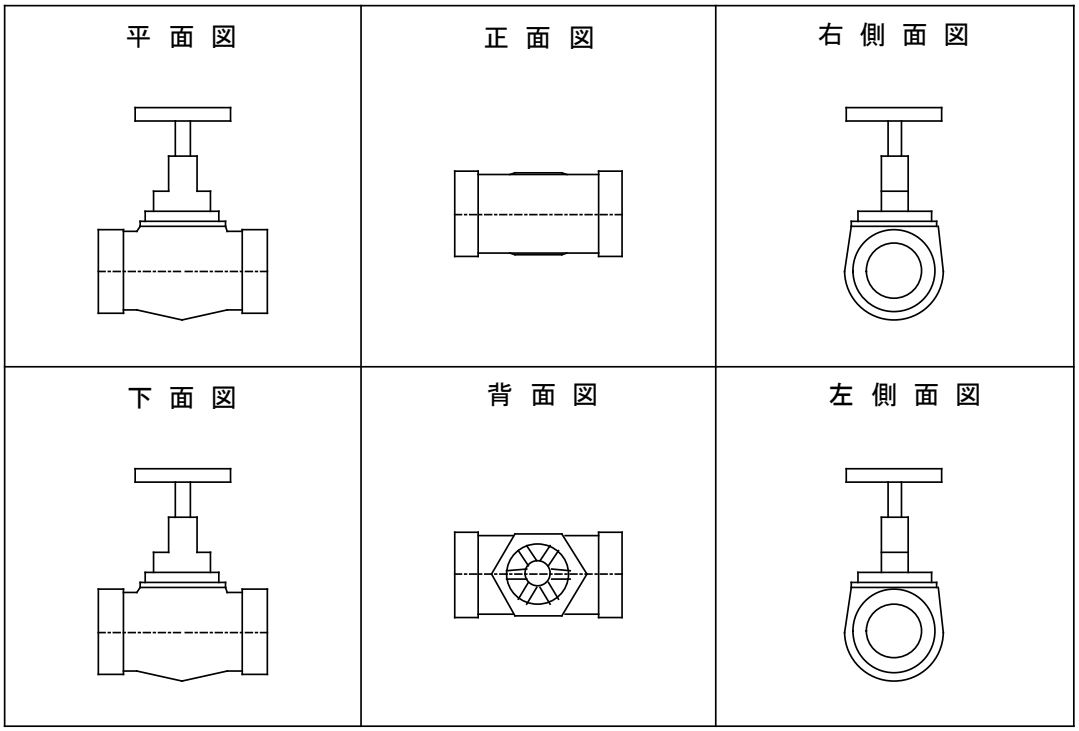

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

MP600　電動式水抜栓(MP呼び長さ600)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0

MP800　電動式水抜栓(MP呼び長さ800)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

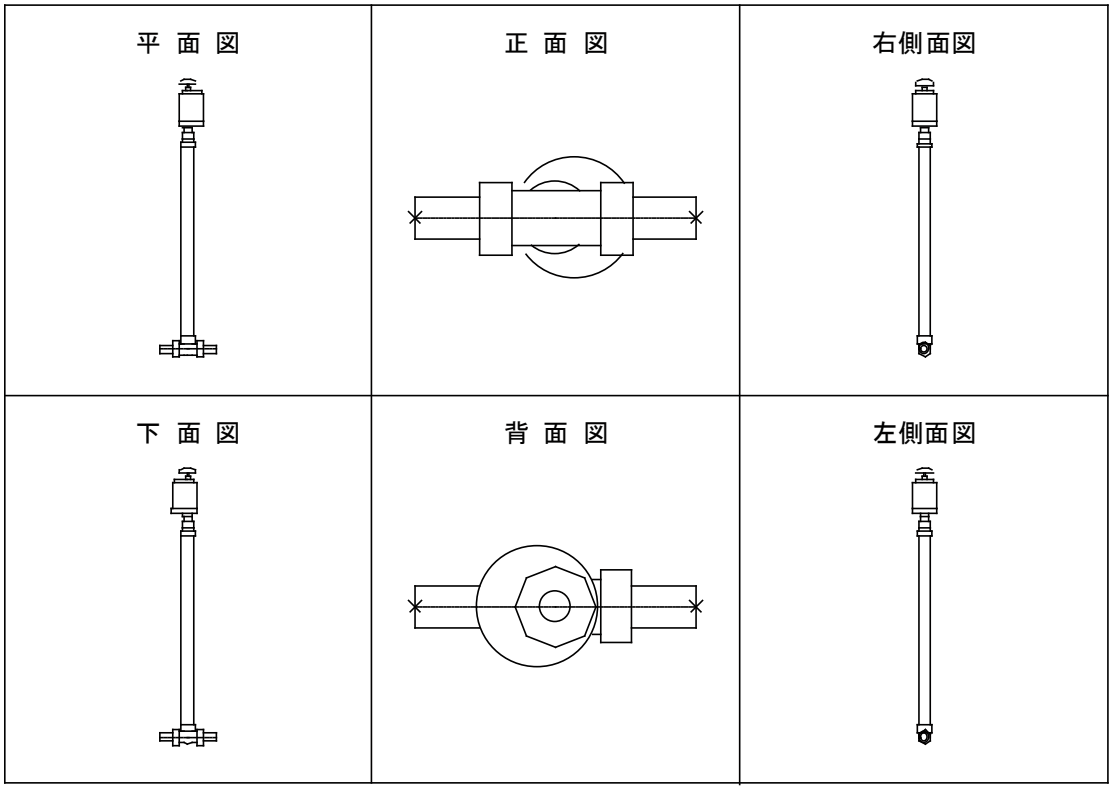

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

MP1000　電動式水抜栓(MP呼び長さ1000)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

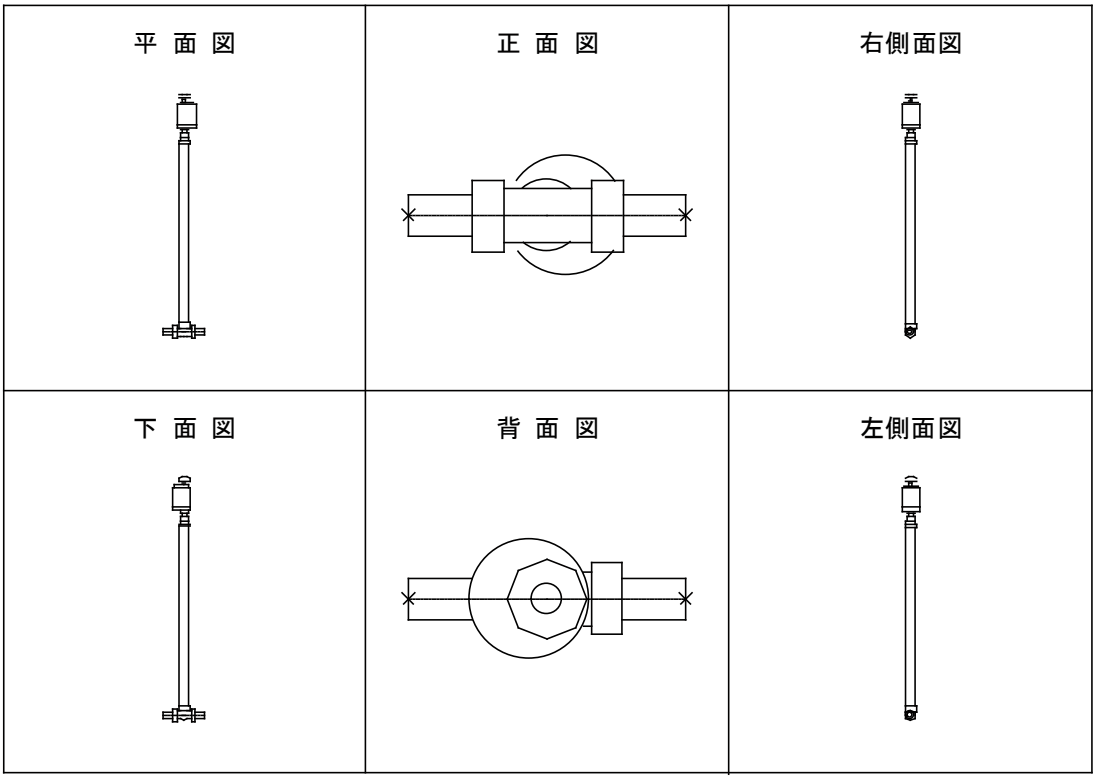

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

MT600　水抜栓(MT呼び長さ600)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

MT800　水抜栓(MT呼び長さ800)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

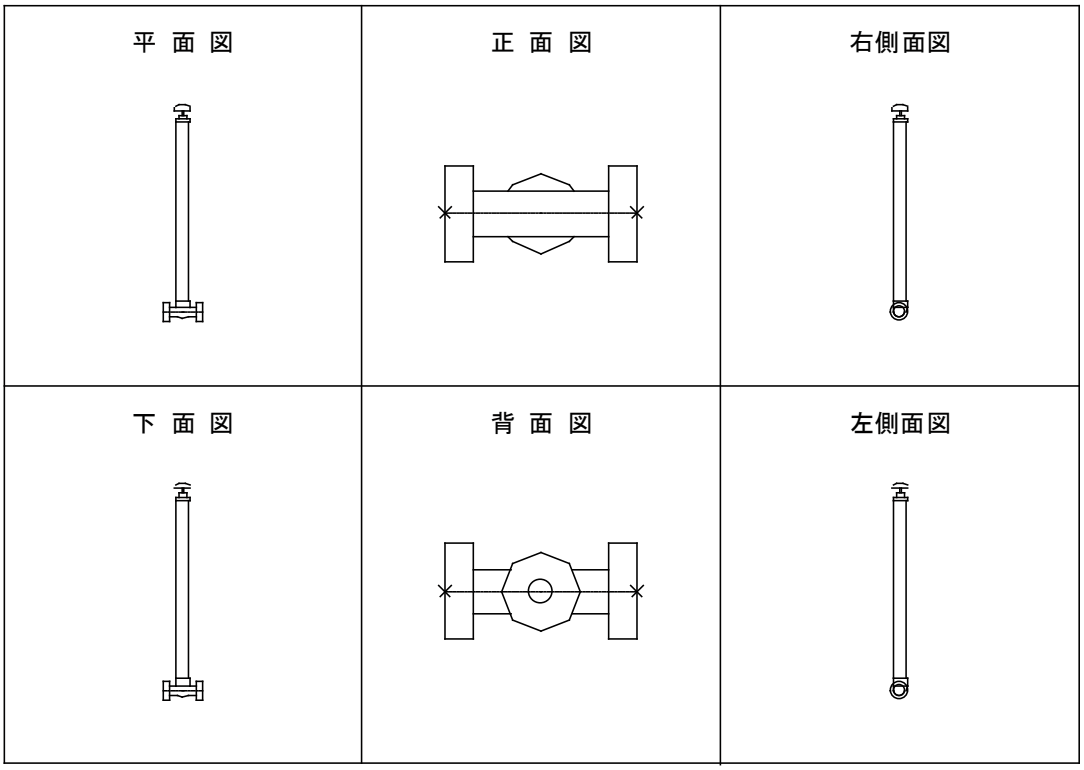

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

MT1000　水抜栓(MT呼び長さ1000)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

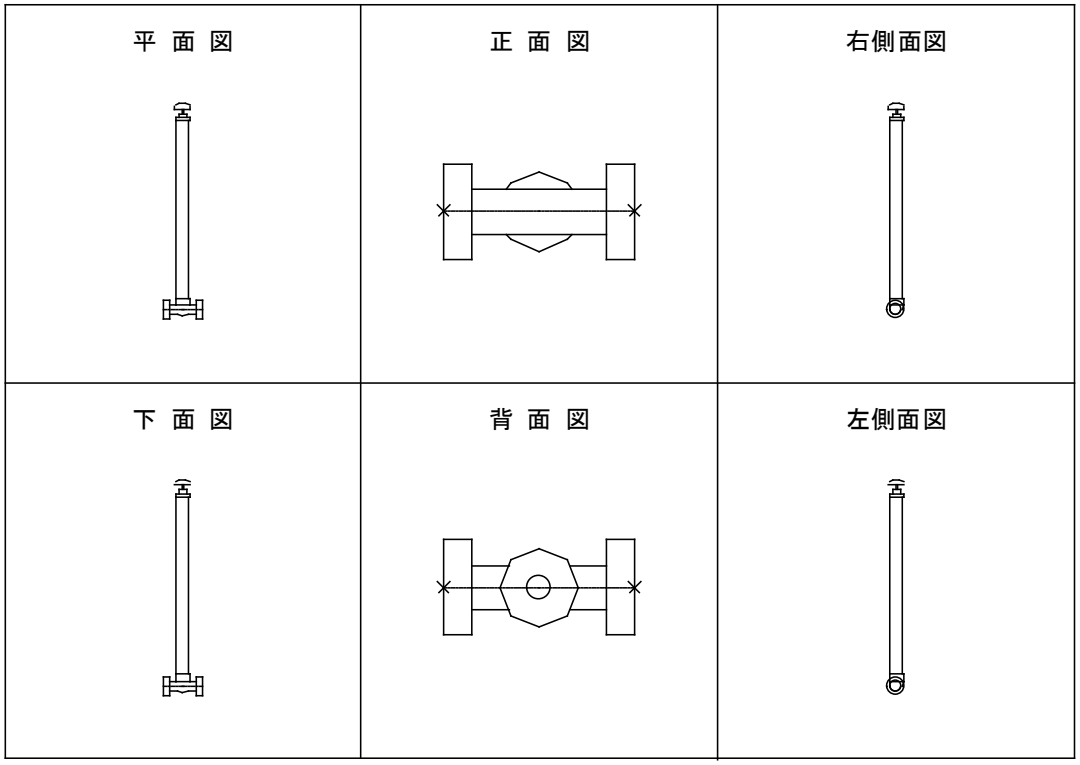

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

MT1200　水抜栓(MT呼び長さ1200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

MT1500　水抜栓(MT呼び長さ1500)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0　：　13.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0

FM-S-3　FMバルブ(S－3ねじ込み形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［11-定水位弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

FM-S-3F　FMバルブ(S－3フランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［11-定水位弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

GV-PVC　仕切弁(塩ビJISB0203ねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

GV-PVC10KF　仕切弁(塩ビ10Kフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

30.0　：　30.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
75.0　：　75.0
100.0　：100.0
125.0　：125.0
150.0　：150.0
200.0　：200.0
250.0　：250.0
300.0　：300.0
350.0　：350.0

CV-PVC10KF　逆止め弁(塩ビ10Kフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［04-逆止弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

SV-PVC10K　玉形弁(塩ビ10Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
30.0	:	30.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0

SV-PVC10KF　玉形弁(塩ビ10Kフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［02-玉形弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

BV-PVC10KG　バタフライ弁(塩ビ10Kギア式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0
200.0　：　200.0
250.0　：　250.0

BV-PVC10KL　バタフライ弁(塩ビ10Kレバー式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0
80.0　：　80.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0

BLV-PVC　ボール弁(塩ビねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0

BLV-PVC10KF　ボール弁(塩ビ10Kフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［05-ボール弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

DV-PVC10K　ダイヤフラム弁(塩ビ10Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

SLV-PVC　電磁弁(塩ビねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［12-電磁弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

6.0　　:　6.0
8.0　　:　8.0
10.0　　: 10.0
15.0　　: 15.0

valve-10　埋設弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

valve-12　ストレーナ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

valve-13　蒸気トラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

valve-14　定水位弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

valve-2　弁･コック

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

valve-8　電動三方弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：50.0　　：50.0

valve-9　自動空気抜き弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［11-弁・コック・計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

50.0　：　50.0

10-DTF-N　ストレーナー(ダクタイル10Kフランジ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

10-FTF-N ストレーナー(鋳鉄10Kフランジ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0

10-FTSF-N ストレーナー(鋳鉄10Kフランジ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

10-UTF-V　ストレーナー(ステンレス10Kフランジ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

150-BT-N　ストレーナー（青銅150ねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

16-DT-N　ストレーナー(ダクタイル16Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

16-DTF-N　ストレーナー（ダクタイル16Kフランジ）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

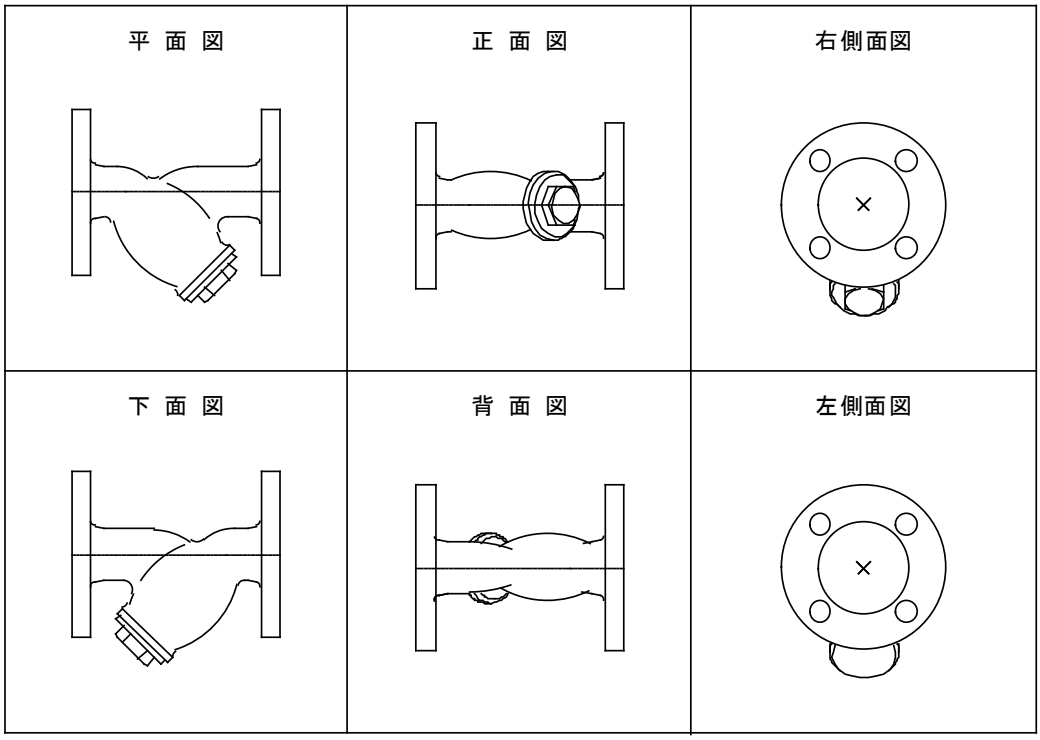

25.0: 25.0
20.0: 20.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

20-DT-N　ストレーナー(ダクタイル20Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

20-DTF-N　ストレーナー(ダクタイル20Kフランジ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

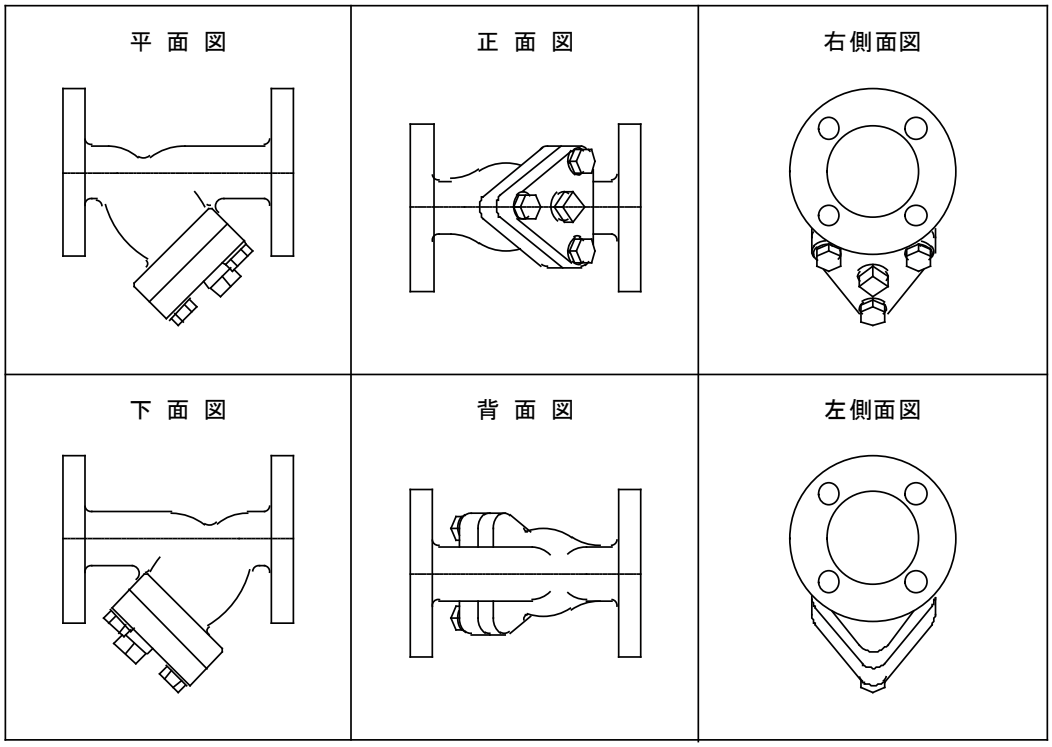

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

DV7U DV7U

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

DV7U-2方向チックナット付　DV7U-2方向チックナット付

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

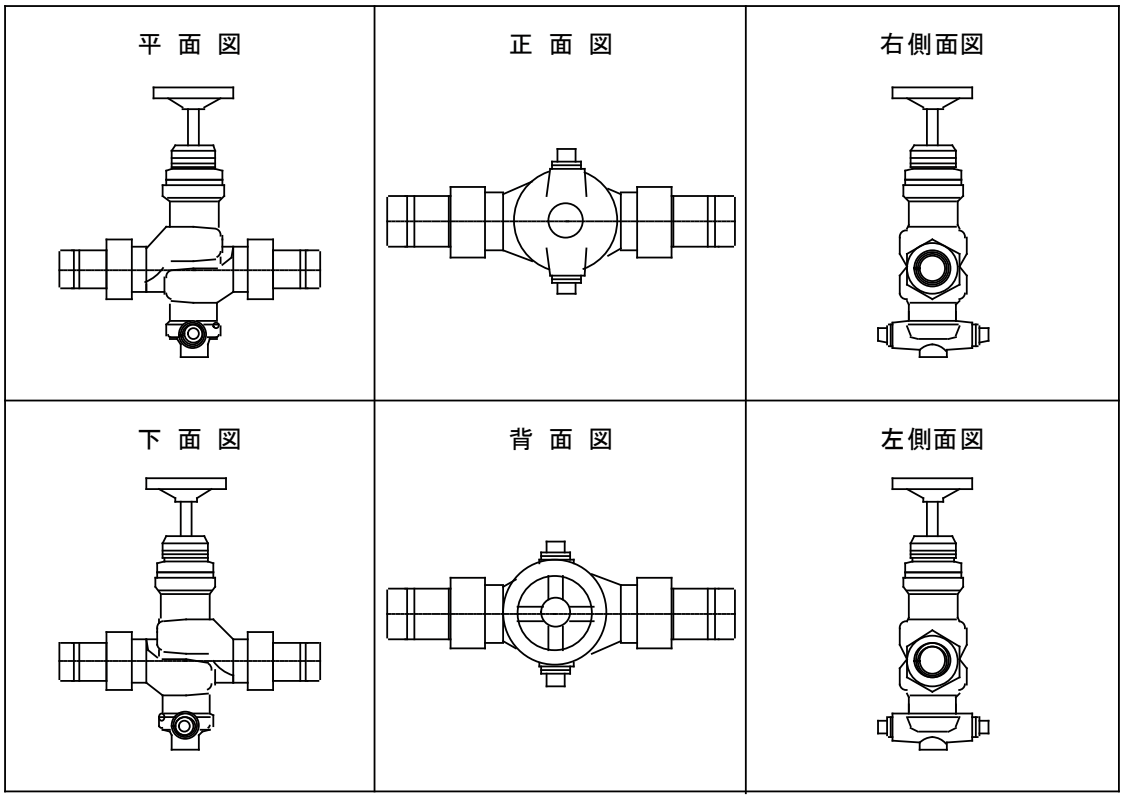

50.0: 50.0
40.0: 40.0

DV7U-2方向チックナット付-ER2000　DV7U-2方向チックナット付-ER2000

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	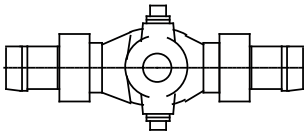	
下 面 図	背 面 図	左側面図
	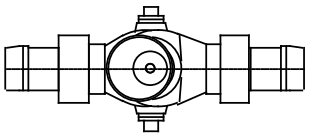	

50.0: 50.0
40.0: 40.0

DV7U-3方鋼管用継手付　DV7U-3方鋼管用継手付

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0

DV7U-3方鋼管用継手付-ER2000　DV7U-3方鋼管用継手付-ER2000

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

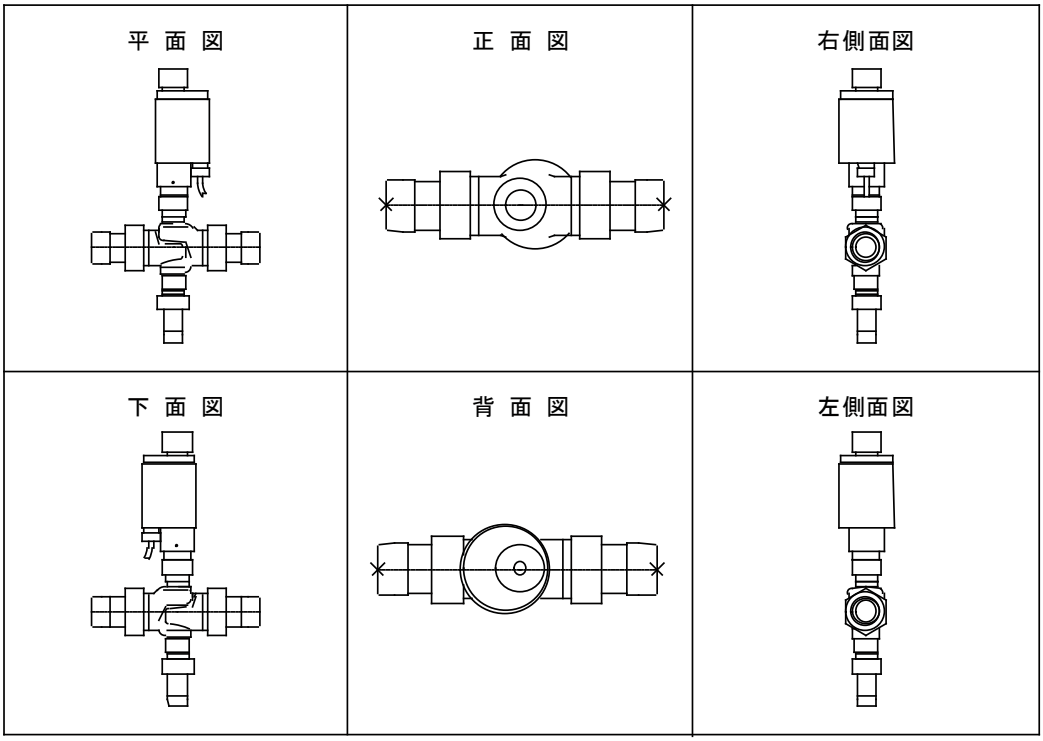

13.0: 13.0
30.0: 30.0
25.0: 25.0
20.0: 20.0

DV7U-ER2000 DV7U-ER2000

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

DV7U-外套管付　DV7U-外套管付

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

DV7U-外套管付-2方向チックナット　DV7U-外套管付-2方向チックナット

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	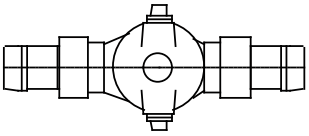	
下 面 図	背 面 図	左側面図
	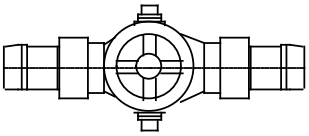	

40.0: 40.0
50.0: 50.0

DV7U-外套管付-3方鋼管用継手付　DV7U-外套管付-3方鋼管用継手付

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

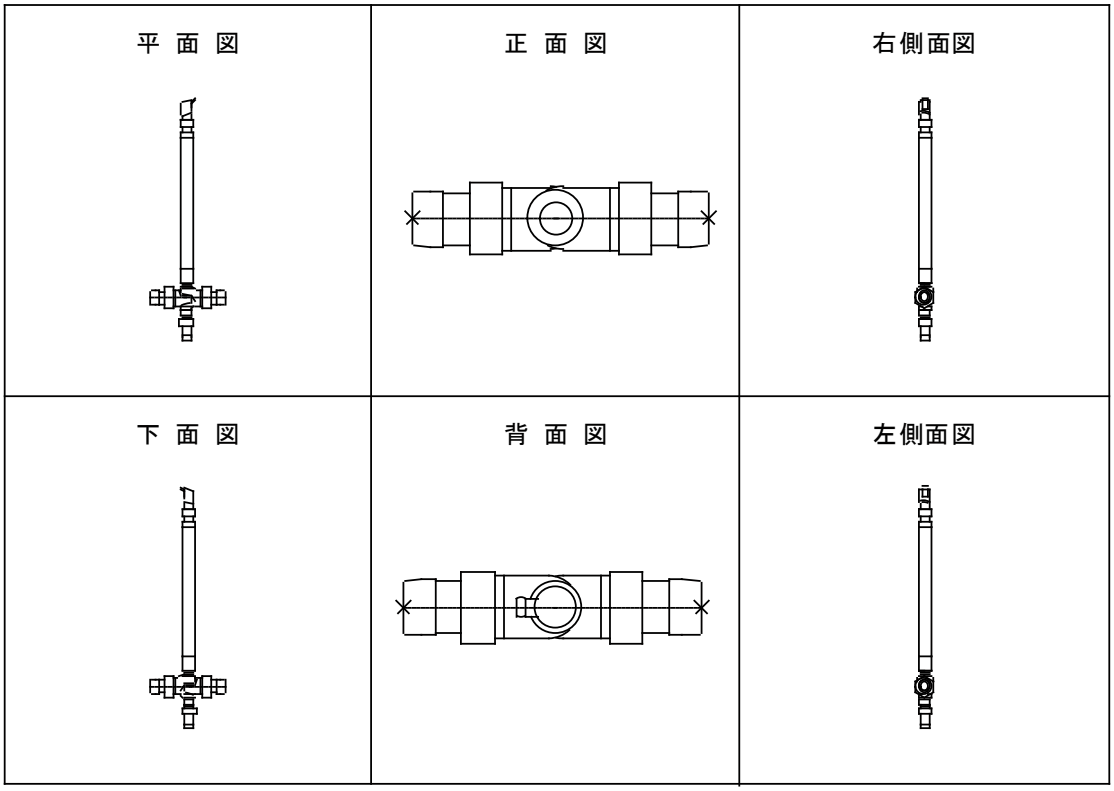

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0

DV7U-外套管付-流入出鋼管用継手付　DV7U-外套管付-流入出鋼管用継手付

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0

DV7U-流入・流出鋼管用継手付-ER200 DV7U-流入・流出鋼管用継手付-ER200

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0

DV7U-流入流出鋼管用継手付　DV7U-流入流出鋼管用継手付

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

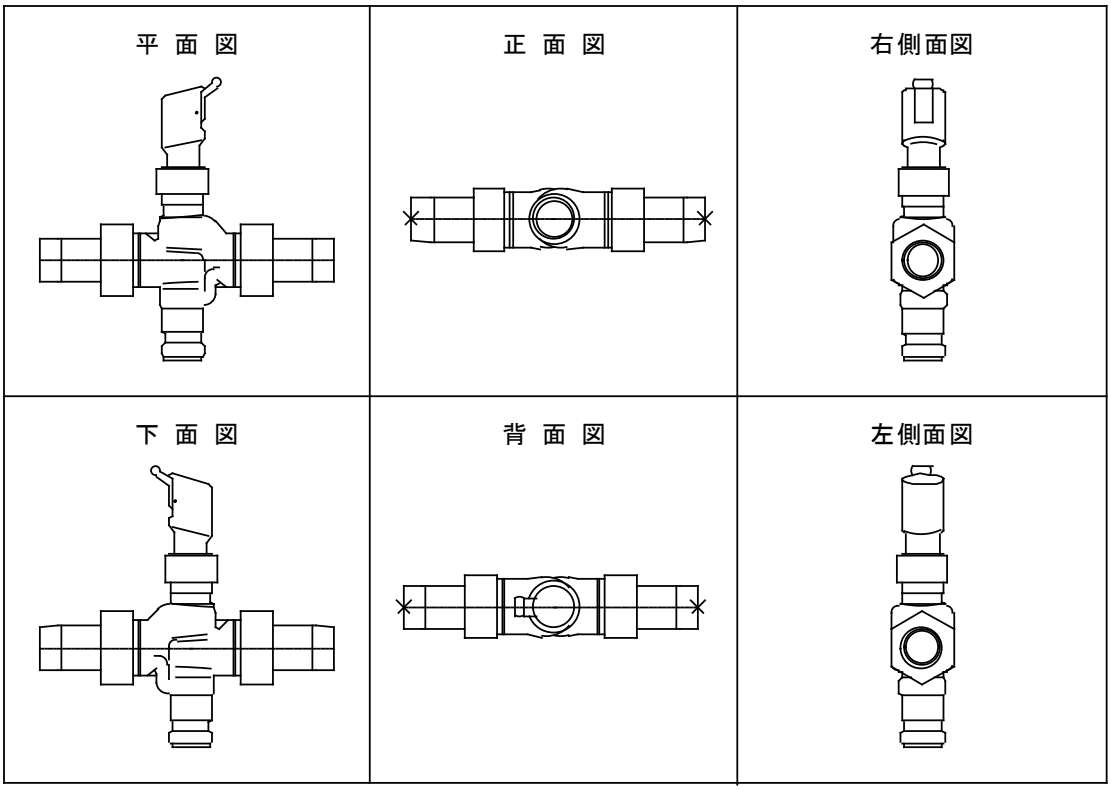

13.0: 13.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
30.0: 30.0

LBT-SK-N　ストレーナー（青銅10Kねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

16.0: 16.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

UTF-N(ニュータイプ) ストレーナー(ステンレス10Kフランジ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

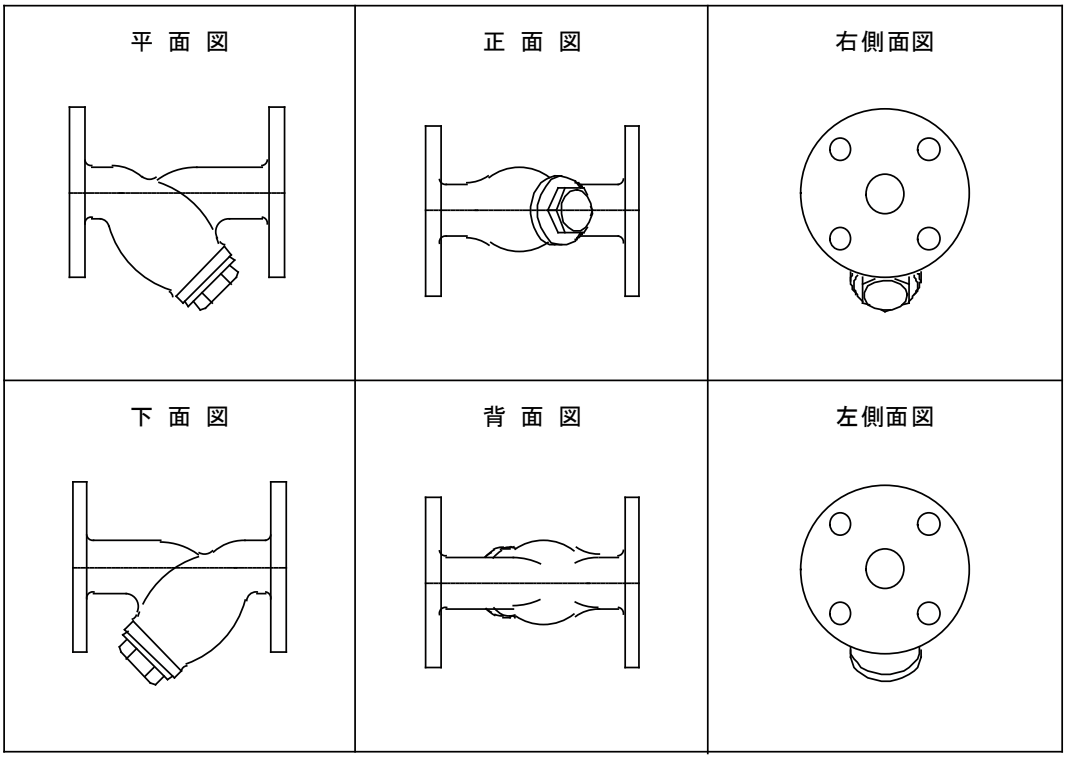

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

UT-N(ニュータイプ) ストレーナー(ステンレス20Kねじ込み)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ストレーナー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

GV-SFT-H ソフトシール仕切弁(JWWA B 120)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

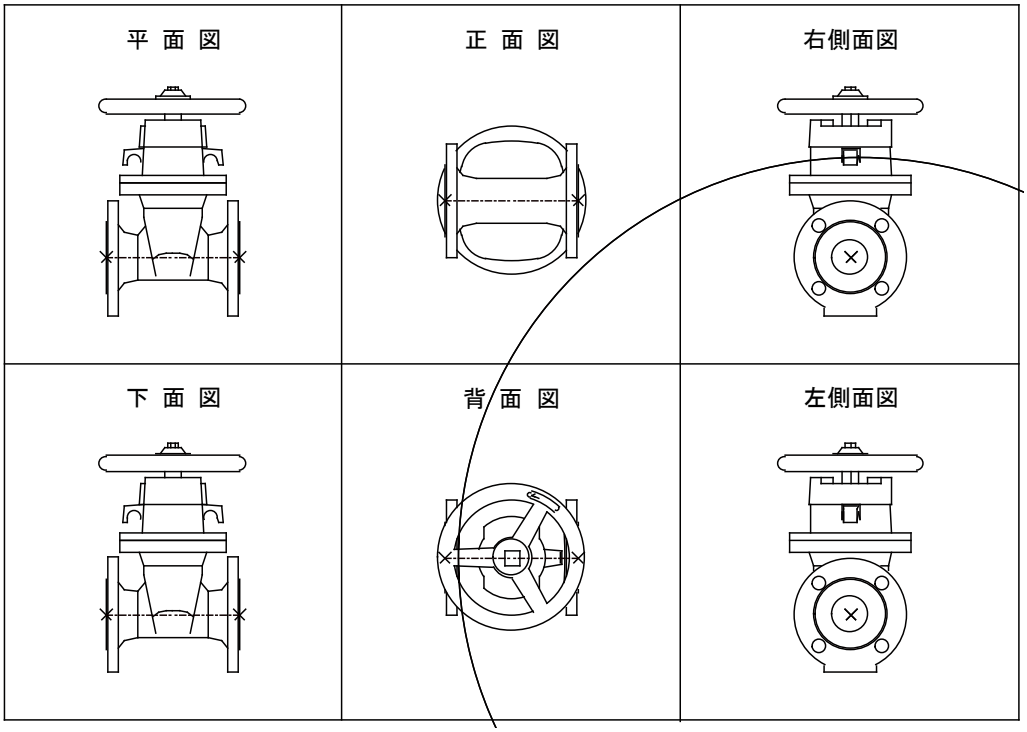

50.0: 50.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0

GV-SFT　ソフトシール仕切弁(JWWA　B　120)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［01-仕切弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
75.0: 75.0
100.0:100.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
450.0:450.0
500.0:500.0

BT-ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ　BT-ボールタップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［11-定水位弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0
20.0: 20.0

FSV　F号ボールタップ（ねじ込み式ストレート型）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［11-定水位弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
25.0: 25.0
40.0: 40.0

FSV-10KF　F号ボールタップ(フランジ式ストレート型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［11-定水位弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

FSV-BC-10KF　F号ボールタップーBC(フランジ式ストレート型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［11-定水位弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

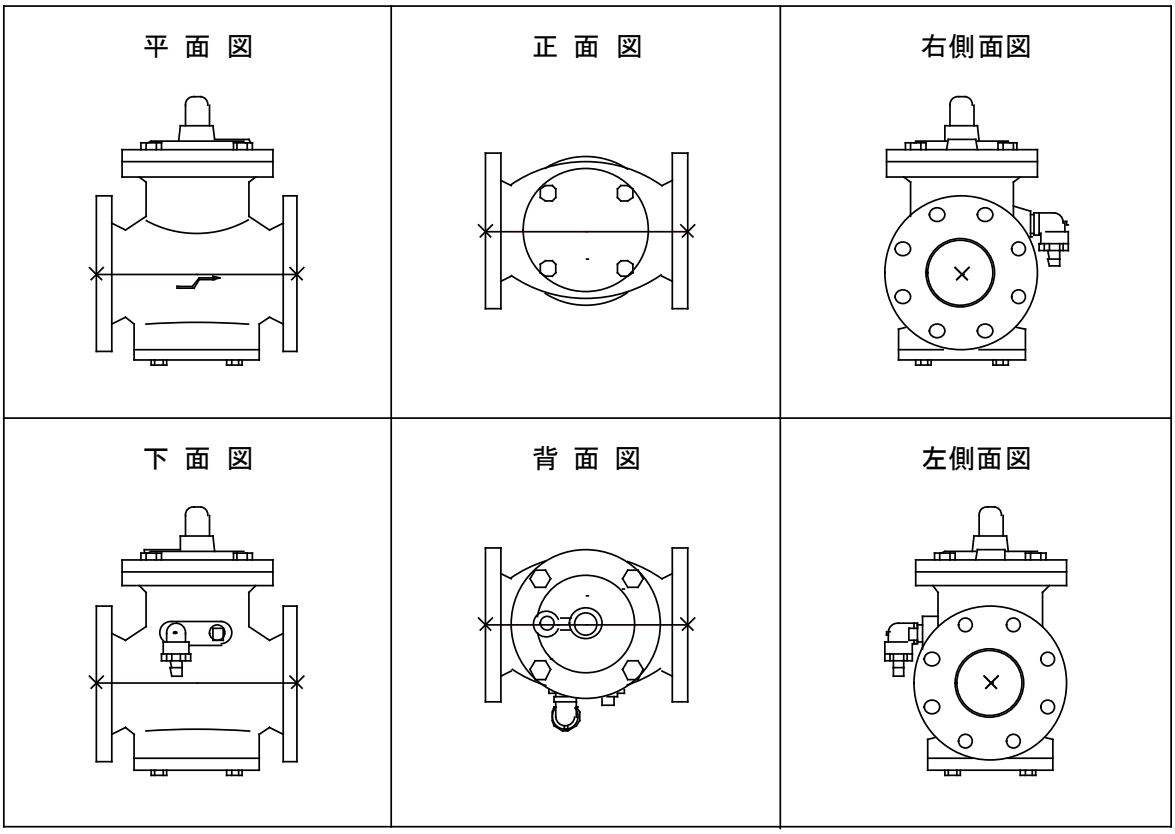

80.0: 80.0
100.0:100.0

FM-MV-2KS-2　FM緊急遮断弁(FM-MV-2KS-2型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
40.0: 40.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

FM-MV-2NFT　FM緊急遮断弁(FM-MV-2NFT型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

50.0: 50.0
40.0: 40.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0

HST　定流量弁 リンセルバルブHST型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0

HSG　定流量弁 リンセルバルブHSG型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

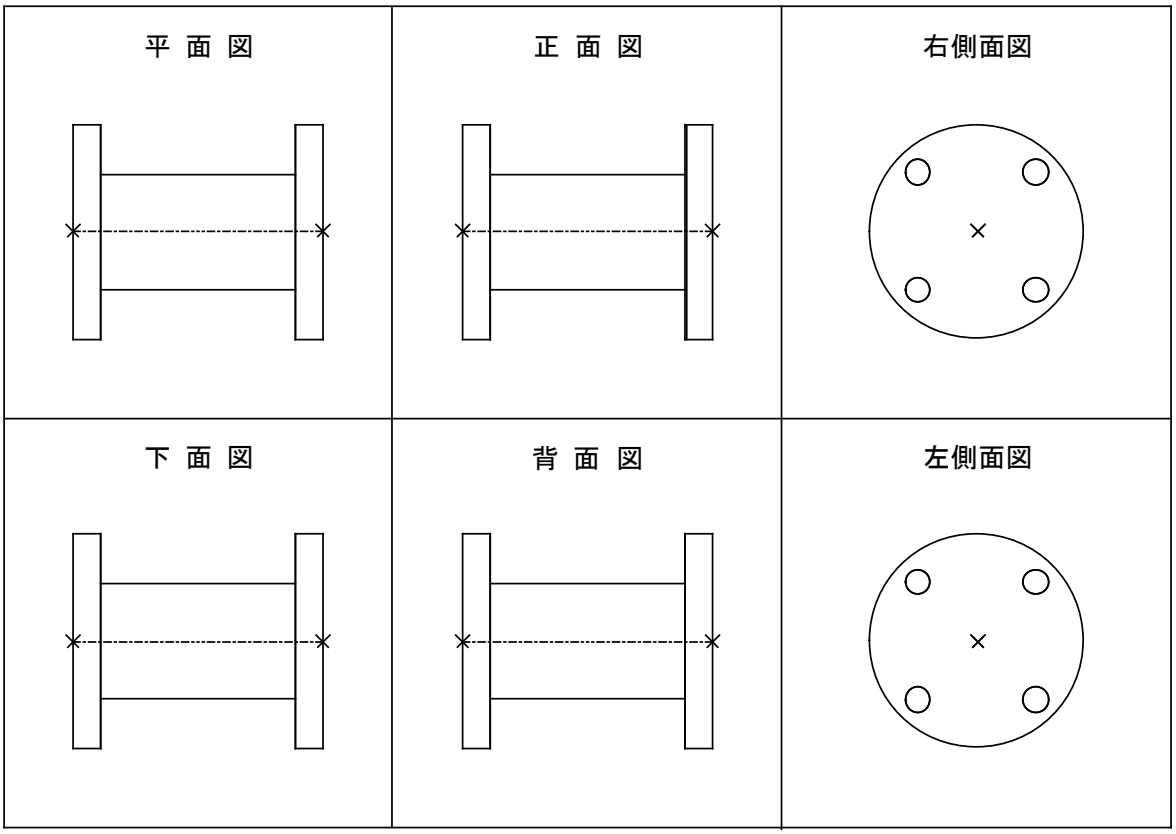

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0

HYS　定流量弁 リンセルバルブHYS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

HYG　定流量弁 リンセルバルブHYG型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

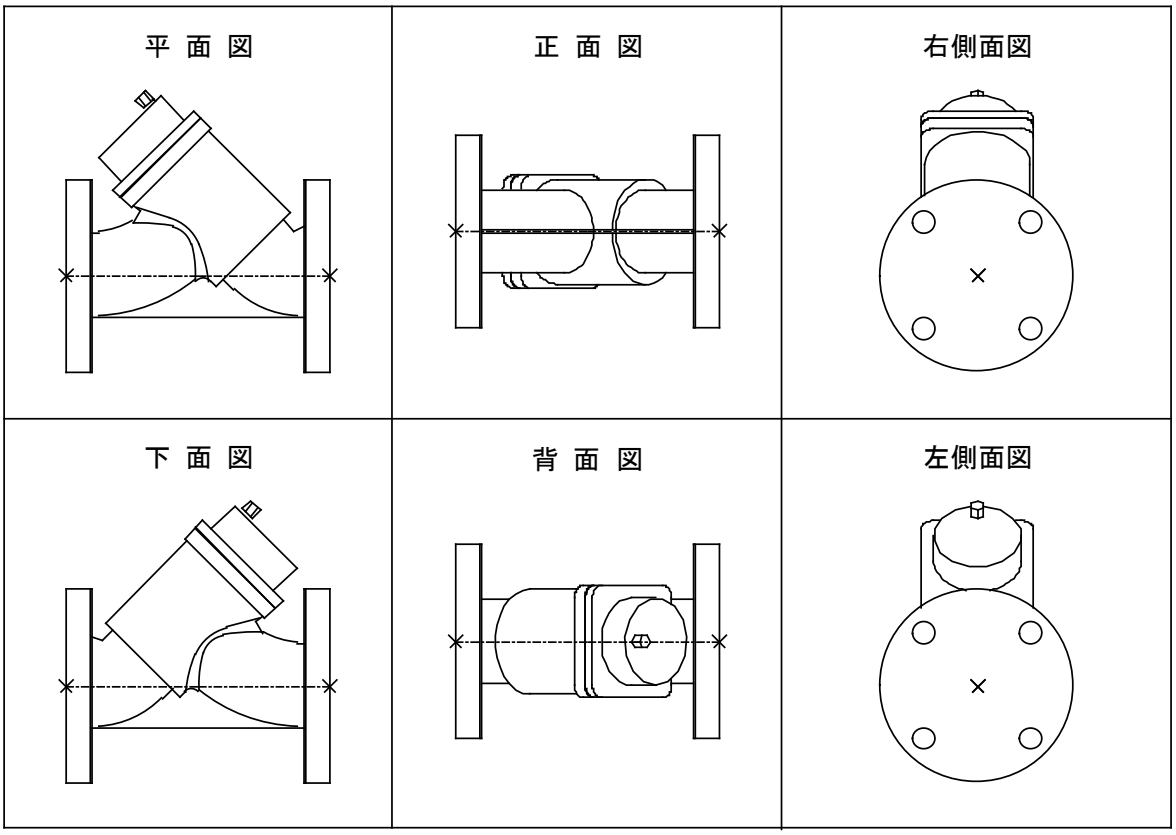

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0

SL-39F-10KF　安全逃し弁（10Kフランジ）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［08-安全弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
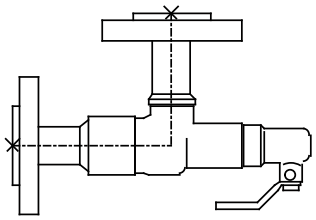	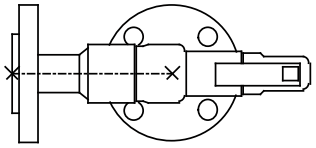	
下 面 図	背 面 図	左側面図
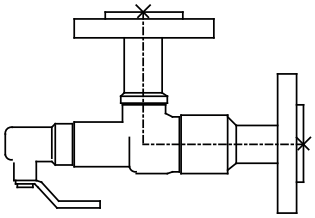	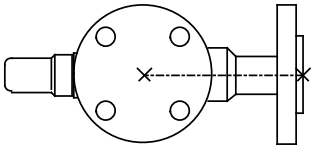	

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0

SL-23-10KF　安全弁（10Kフランジ）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［08-安全弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0

BH　階上水抜きバルブ(BH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

13.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
25.0: 25.0: 20.0
30.0: 30.0: 20.0
40.0: 40.0: 20.0
50.0: 50.0: 20.0
65.0: 65.0: 40.0
80.0: 80.0: 40.0

BH-S300　階上水抜栓(BH－S呼び長さ300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
25.0: 25.0: 20.0
30.0: 30.0: 20.0
40.0: 40.0: 20.0
50.0: 50.0: 20.0

BH-S400　階上水抜栓(BH－S呼び長さ400)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
25.0: 25.0: 20.0
30.0: 30.0: 20.0
40.0: 40.0: 20.0
50.0: 50.0: 20.0
65.0: 65.0: 40.0
80.0: 80.0: 40.0

BH-S500　階上水抜栓(BH－S呼び長さ500)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
25.0: 25.0: 20.0
65.0: 65.0: 40.0
80.0: 80.0: 40.0

BH-S600　階上水抜栓(BH－S呼び長さ600)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
25.0: 25.0: 20.0
30.0: 30.0: 20.0
40.0: 40.0: 20.0
50.0: 50.0: 20.0
65.0: 65.0: 40.0
80.0: 80.0: 40.0

BH-S800　階上水抜栓(BH－S呼び長さ800)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

13.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
25.0: 25.0: 20.0
30.0: 30.0: 20.0
40.0: 40.0: 20.0
50.0: 50.0: 20.0
65.0: 65.0: 40.0
80.0: 80.0: 40.0

BH-S900　階上水抜栓(BH－S呼び長さ900)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

13.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
25.0: 25.0: 20.0

BH-S1000　階上水抜栓(BH－S呼び長さ1000)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

13.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
25.0: 25.0: 20.0
30.0: 30.0: 20.0
40.0: 40.0: 20.0
50.0: 50.0: 20.0
65.0: 65.0: 40.0
80.0: 80.0: 40.0

BH-S1200　階上水抜栓(BH－S呼び長さ1200)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

13.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
25.0: 25.0: 20.0

BH-S1500　階上水抜栓(BH－S呼び長さ1500)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［10-不凍栓］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

13.0: 13.0: 13.0
20.0: 20.0: 13.0
25.0: 25.0: 20.0

10ALM-N-LUF　バタフライバルヴ(アルミ合金10Kレバー式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

40.0: 40.0

10ALM-N-GUF　バタフライバルヴ(アルミ合金10Kウォームギヤ式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

40.0: 40.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0

BFPG-FFV　バタフライバルブ（塩ビ10Kギヤ式）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［03-バタフライ弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

50.0: 50.0
40.0: 40.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0
300.0:300.0
350.0:350.0
400.0:400.0
500.0:500.0
600.0:600.0
450.0:450.0

11 三方弁

3WV-MN　三方弁(混合ねじ込み形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-三方弁］

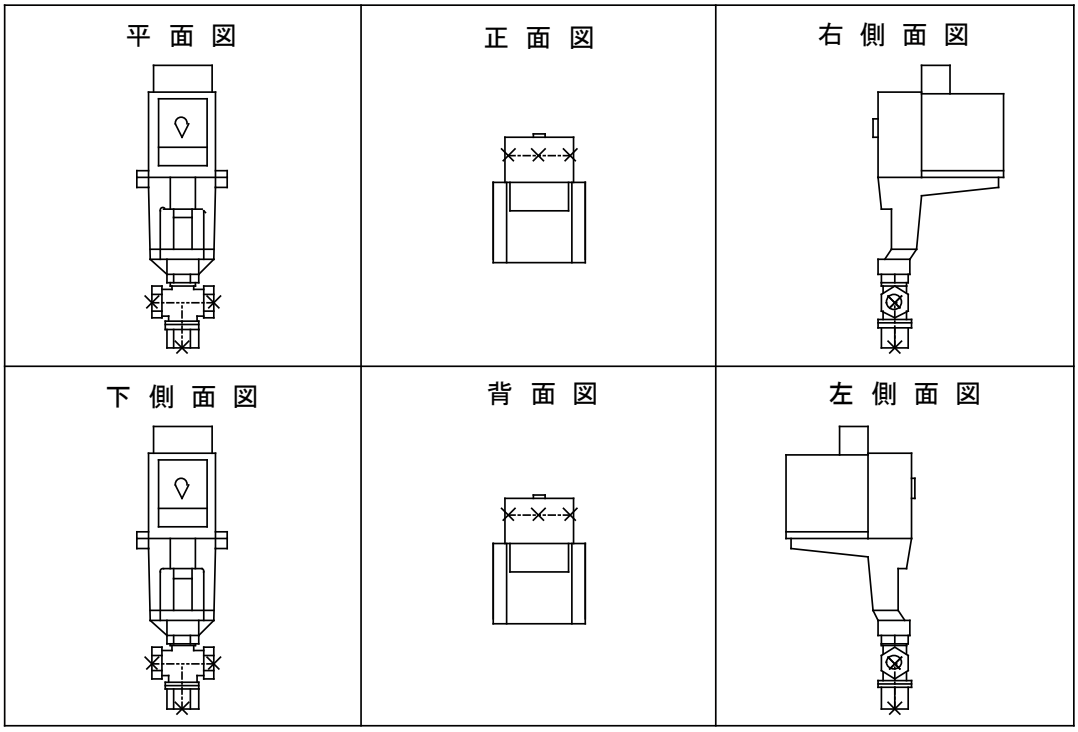

20.0	:	20.0	:	20.0
25.0	:	25.0	:	25.0
32.0	:	32.0	:	32.0
40.0	:	40.0	:	40.0
50.0	:	50.0	:	50.0

3WV-MF　三方弁(混合フランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-三方弁］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

25.0	: 25.0	: 25.0
40.0	: 40.0	: 40.0
50.0	: 50.0	: 50.0
65.0	: 65.0	: 65.0
80.0	: 80.0	: 80.0
100.0	: 100.0	: 100.0
125.0	: 125.0	: 125.0
150.0	: 150.0	: 150.0
200.0	: 200.0	: 200.0
250.0	: 250.0	: 250.0
300.0	: 300.0	: 300.0

VY54X　電動三方弁アクティバル フランジ形JIS10K－FC200

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［13-その他バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

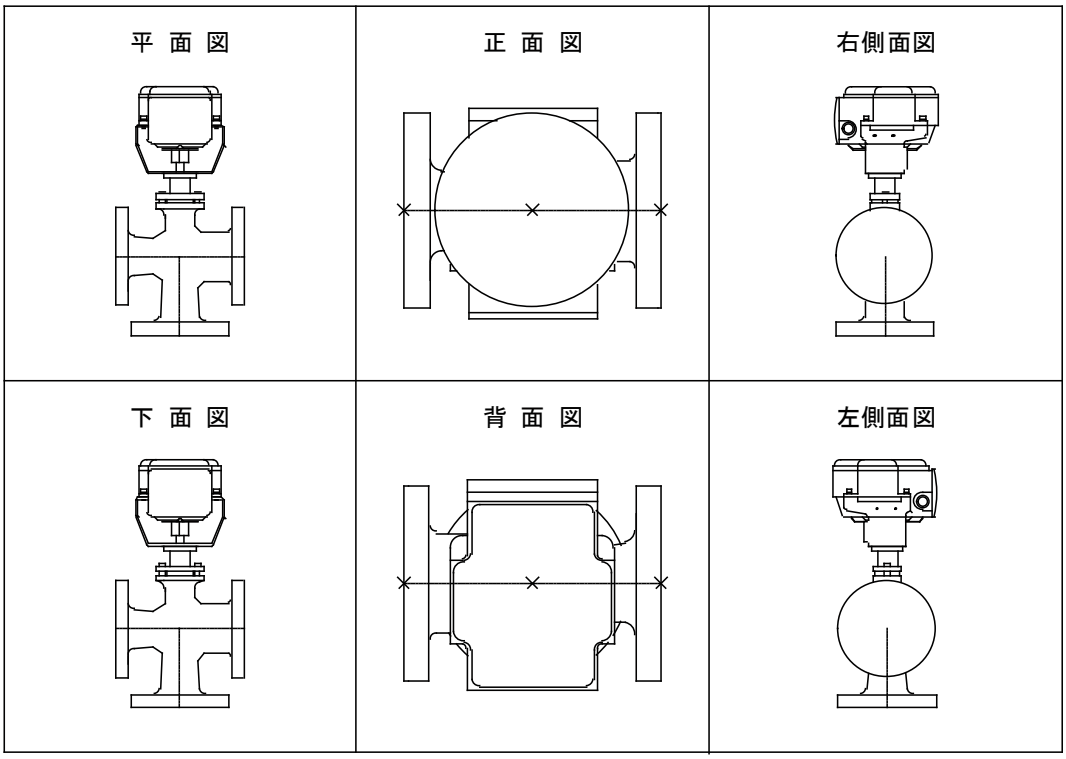

50.0: 50.0: 50.0
65.0: 65.0: 65.0
80.0: 80.0: 80.0

12 アングル弁

AV-10K　アングル弁（青銅10Kねじ込み）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［07-アングル弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［12-アングル弁］

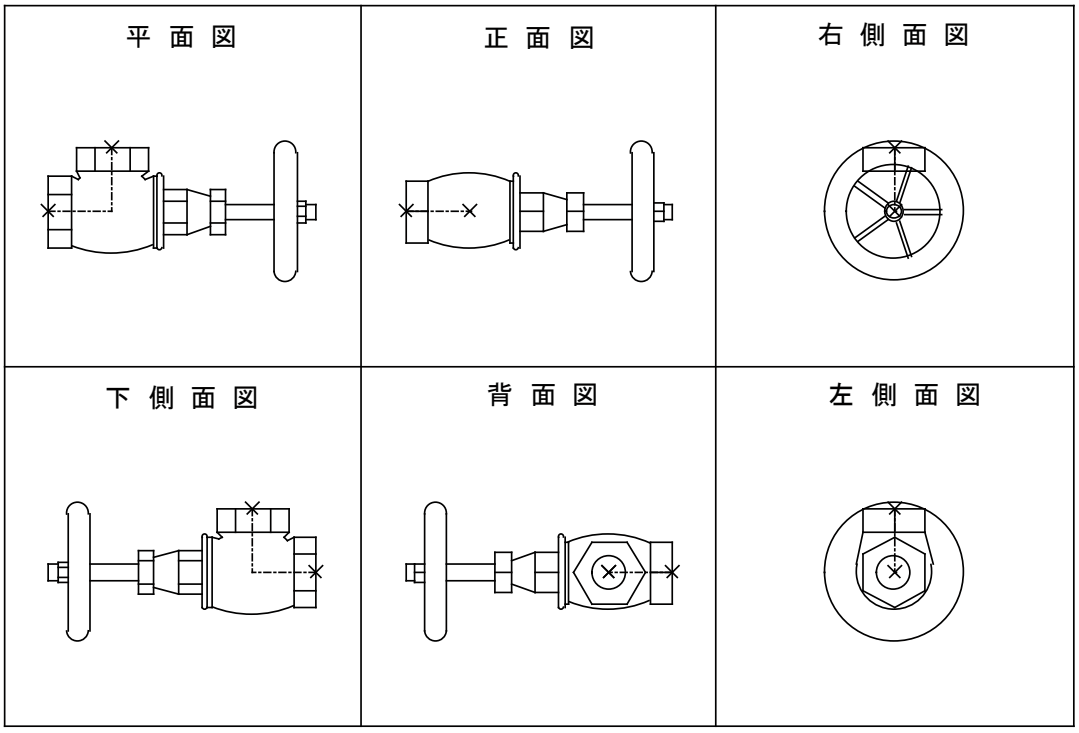

8.0	:	8.0
10.0	:	10.0
15.0	:	15.0
20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0

SRV-16K　安全弁(16Kねじ込み形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［08-安全弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［12-アングル弁］

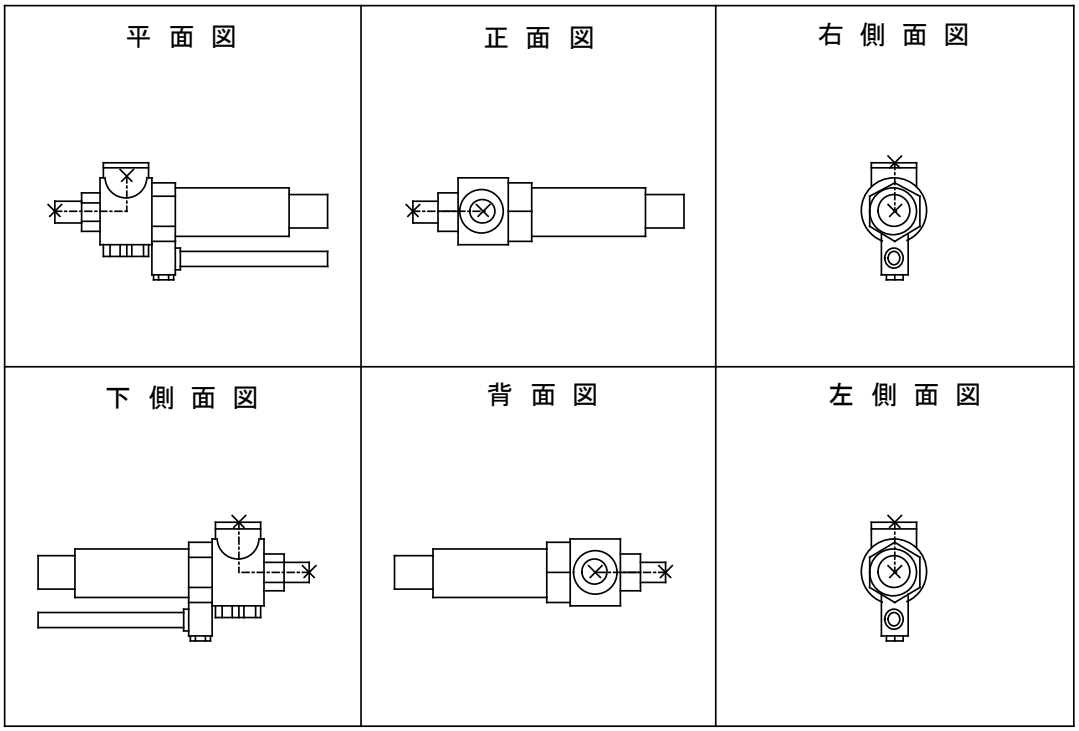

20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

SRV-16KF　安全弁(16Kフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［08-安全弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［12-アングル弁］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

AV-FC10KF　アングル弁（鋳鉄10Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［07-アングル弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［12-アングル弁］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

AV-10KF　アングル弁（青銅10Kフランジ形）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［07-アングル弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［12-アングル弁］

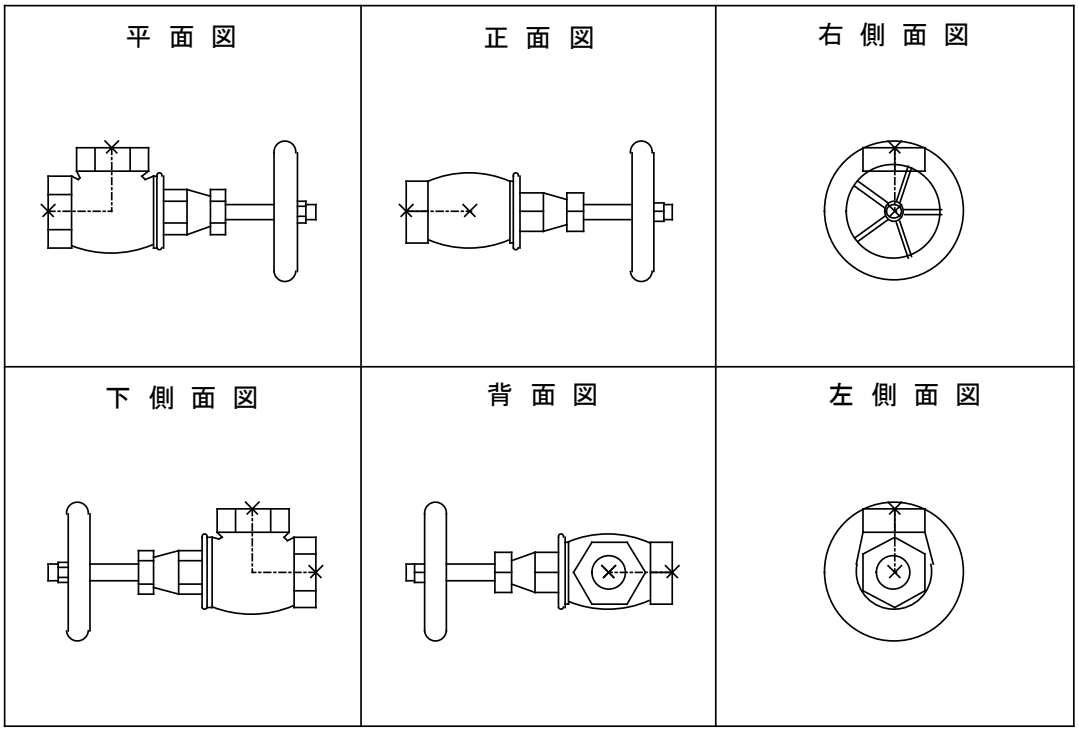

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

HV-90　差込式消火栓弁 90°

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［07-アングル弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［12-アングル弁］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

FM-3L　FMバルブ(3Lねじ込み形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［11-定水位弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

FM-3L-F　FMバルブ(3Lフランジ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-バルブ類］－［11-定水位弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-バルブ・ストレーナー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

13 フレキジョイント

FLX-SP1000　SPタイフレキ(1000mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 25.0

FLX-SP1400　SPタイフレキ(1400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 25.0

FLX-SP1700　SPタイフレキ(1700mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 25.0

FLX-SP2300　SPタイフレキ(2300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 25.0

FLX-SP600　SPタイフレキ(600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 25.0

FLX-SP800　SPタイフレキ(800mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 25.0

FLX-SUS1000F　フランジ型ステンレスフレキ(1000mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

FLX-SUS1000U　ユニオン型ステンレスフレキ(1000mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

8.0:　8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0

FLX-SUS300F　フランジ型ステンレスフレキ(300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

FLX-SUS300U　ユニオン型ステンレスフレキ(300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

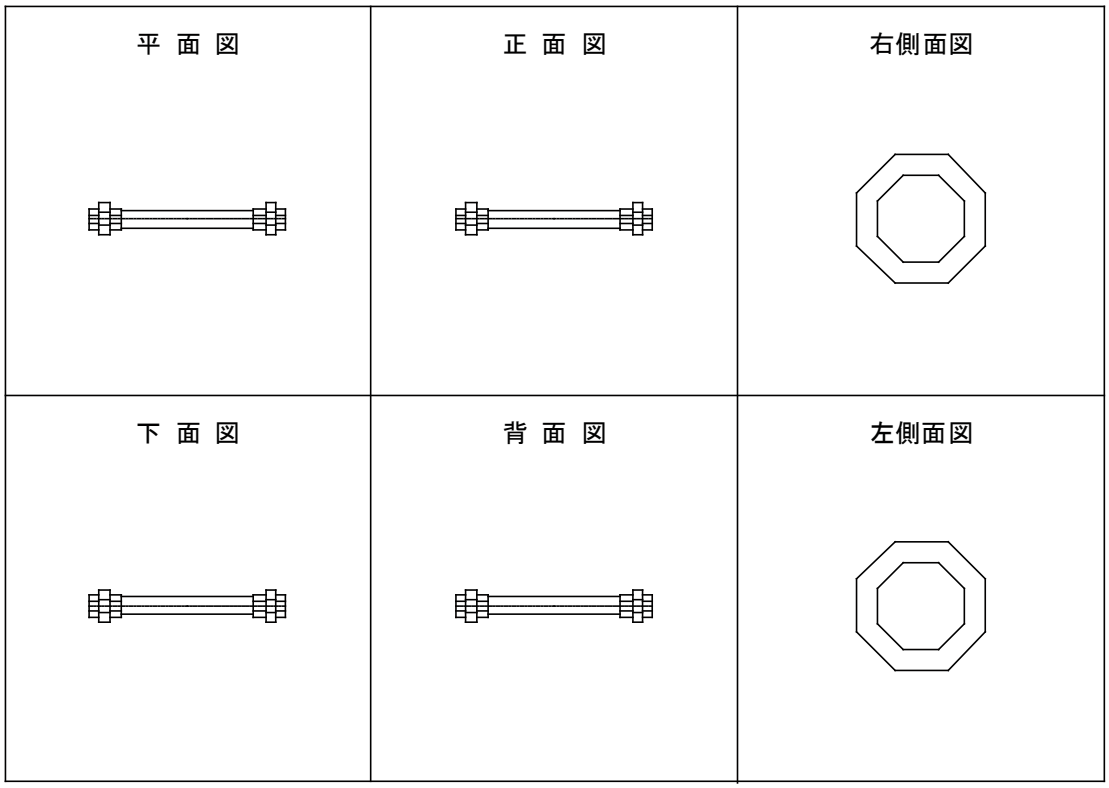

8.0:　8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0

FLX-SUS400F　フランジ型ステンレスフレキ(400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［12-フレキ類］ー［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［13-フレキジョイント］

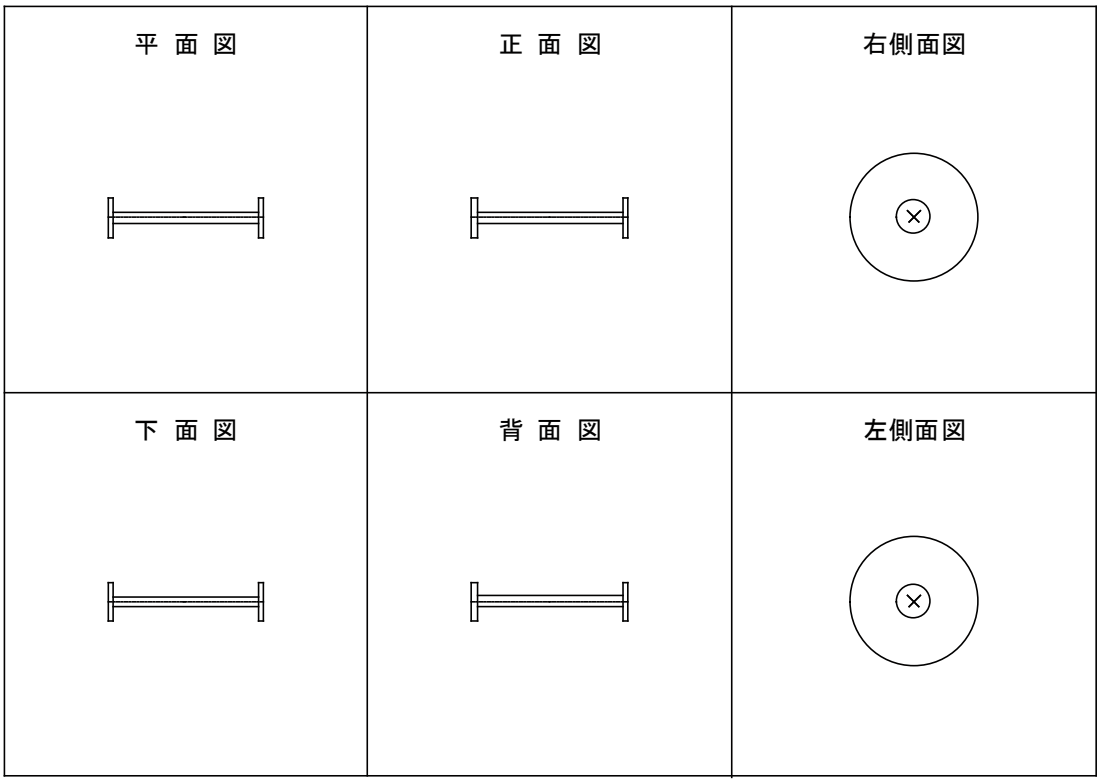

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

FLX-SUS400U　ユニオン型ステンレスフレキ(400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

8.0:　8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0

FLX-SUS500F　フランジ型ステンレスフレキ(500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

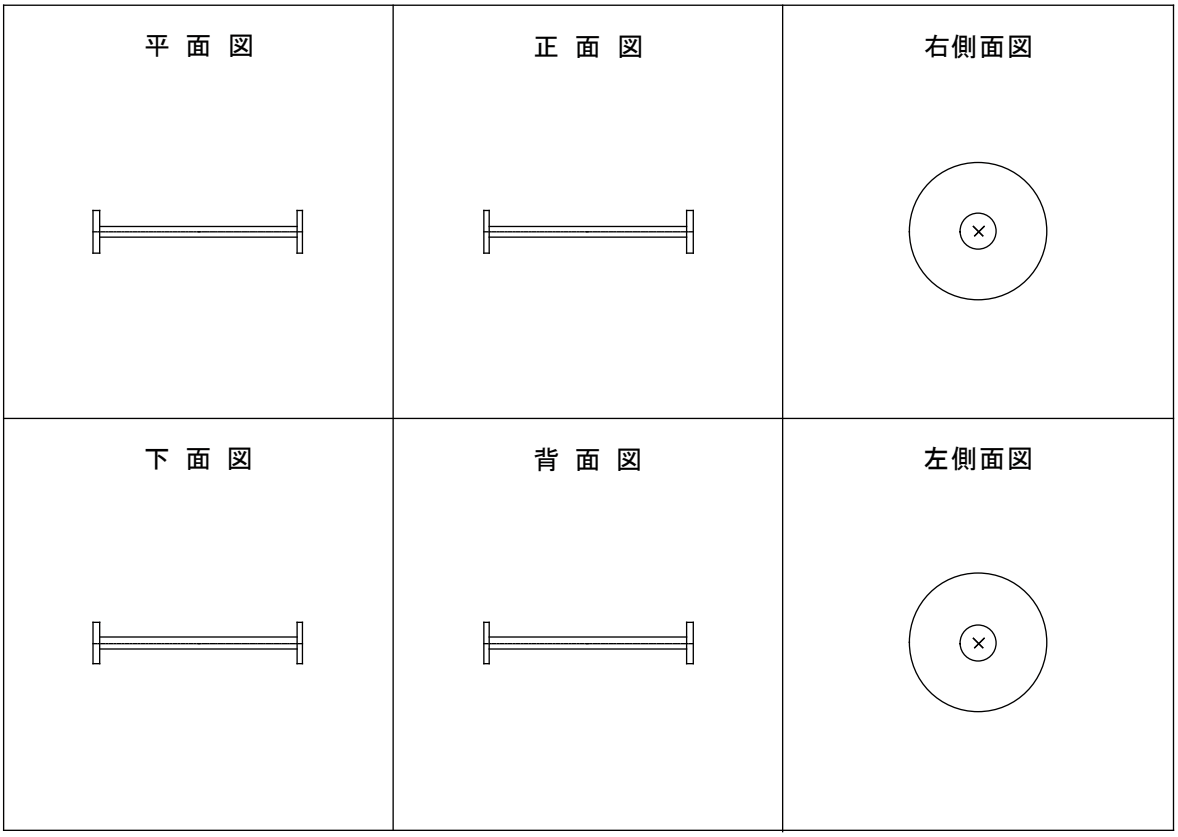

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

FLX-SUS500U　ユニオン型ステンレスフレキ(500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

8.0:　8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0

FLX-SUS600F　フランジ型ステンレスフレキ(600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

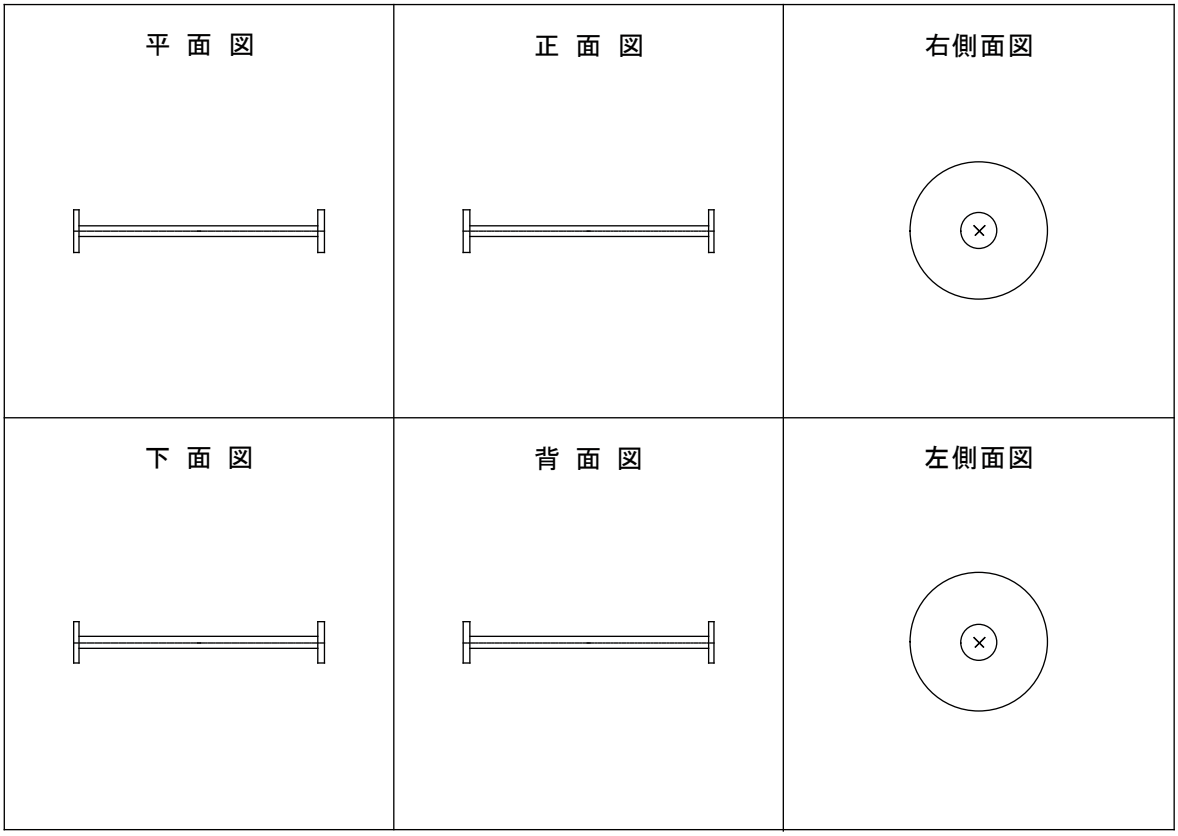

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

FLX-SUS600U　ユニオン型ステンレスフレキ(600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

8.0:　8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0

FLX-SUS750F　フランジ型ステンレスフレキ(750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
200.0:200.0
250.0:250.0
150.0:150.0
125.0:125.0

FLX-SUS800F　フランジ型ステンレスフレキ(800mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［12-フレキ類］ー［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［13-フレキジョイント］

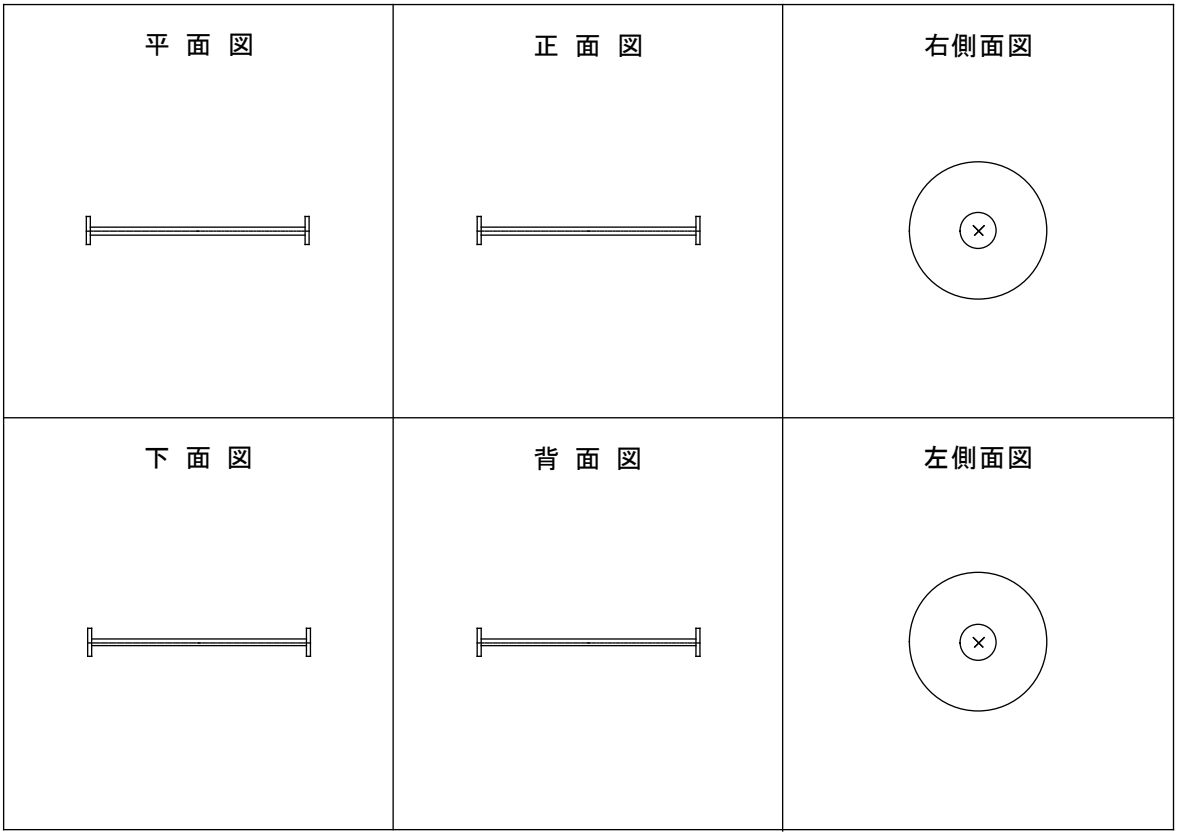

15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0
80.0: 80.0
100.0:100.0
125.0:125.0
150.0:150.0
200.0:200.0
250.0:250.0

FLX-SUS800U　ユニオン型ステンレスフレキ(800mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

8.0:　8.0
10.0: 10.0
15.0: 15.0
20.0: 20.0
25.0: 25.0
32.0: 32.0
40.0: 40.0
50.0: 50.0
65.0: 65.0

joint-1　伸縮管継手(単式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[配管器具・部品ルート]－[17-BCSシンボル]－[10-直線継手]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[13-フレキジョイント]

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　:　50.0

joint-2　伸縮管継手(複式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［10-直線継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　:　50.0

joint-3　伸縮管継手(ループ形)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［10-直線継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図 	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0

joint-4　防振継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［10-直線継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

joint-5　フレキシブル継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［10-直線継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

joint-6　Uトラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［10-直線継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

mhef30　フレキメタルホース30

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

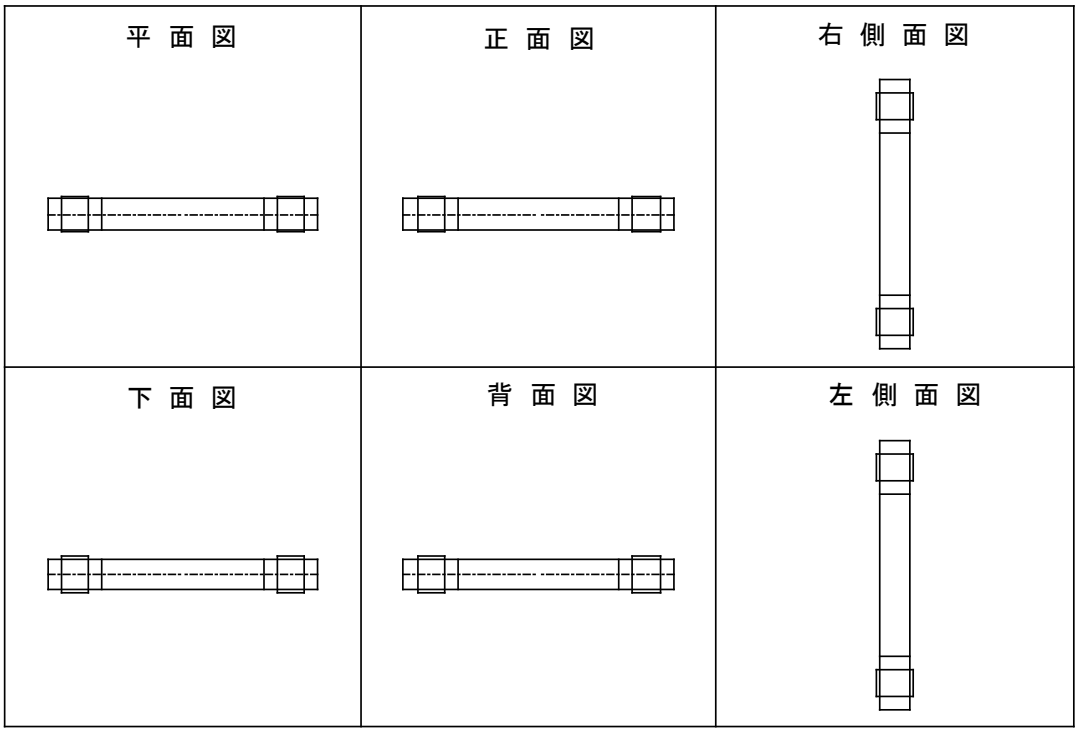

8.0　:　8.0
10.0　:　10.0
15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0

mhef40　フレキメタルホース40

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

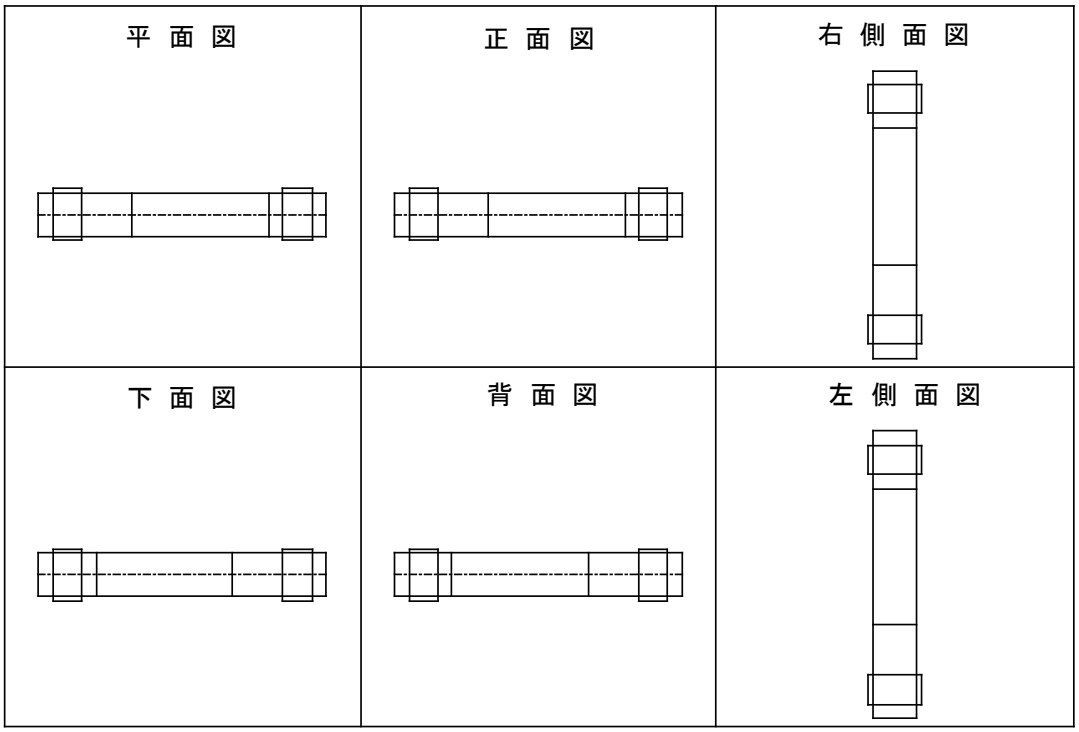

8.0　:　8.0
10.0　:　10.0
15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0

mhef50　フレキメタルホース50

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

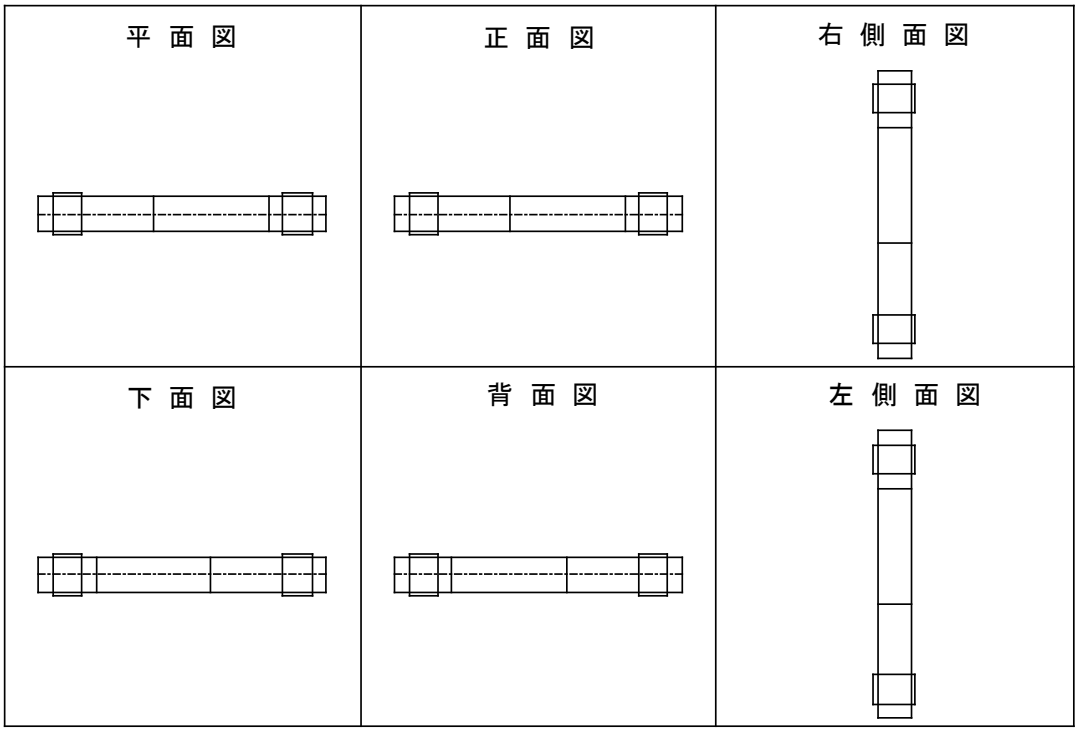

8.0　：　8.0
10.0　：　10.0
15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0

Ejs　伸縮継手　単式

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［12-フレキ類］ー［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［13-フレキジョイント］

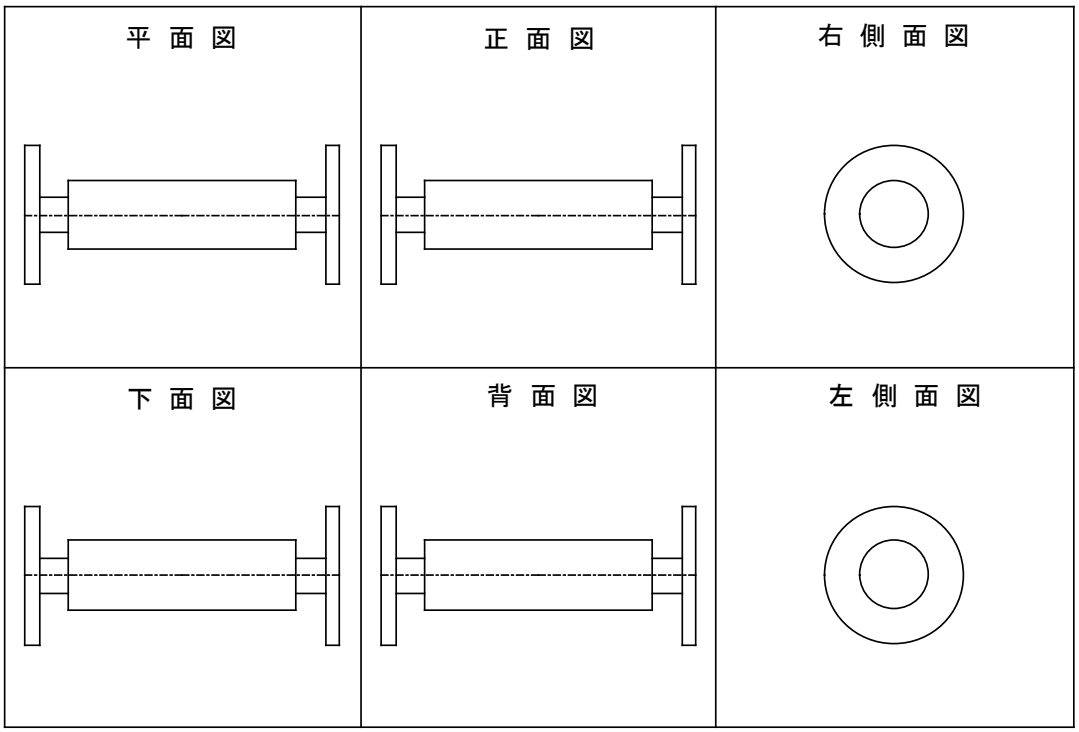

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0

Ejd 伸縮継手 複式

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［12-フレキ類］ー［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［13-フレキジョイント］

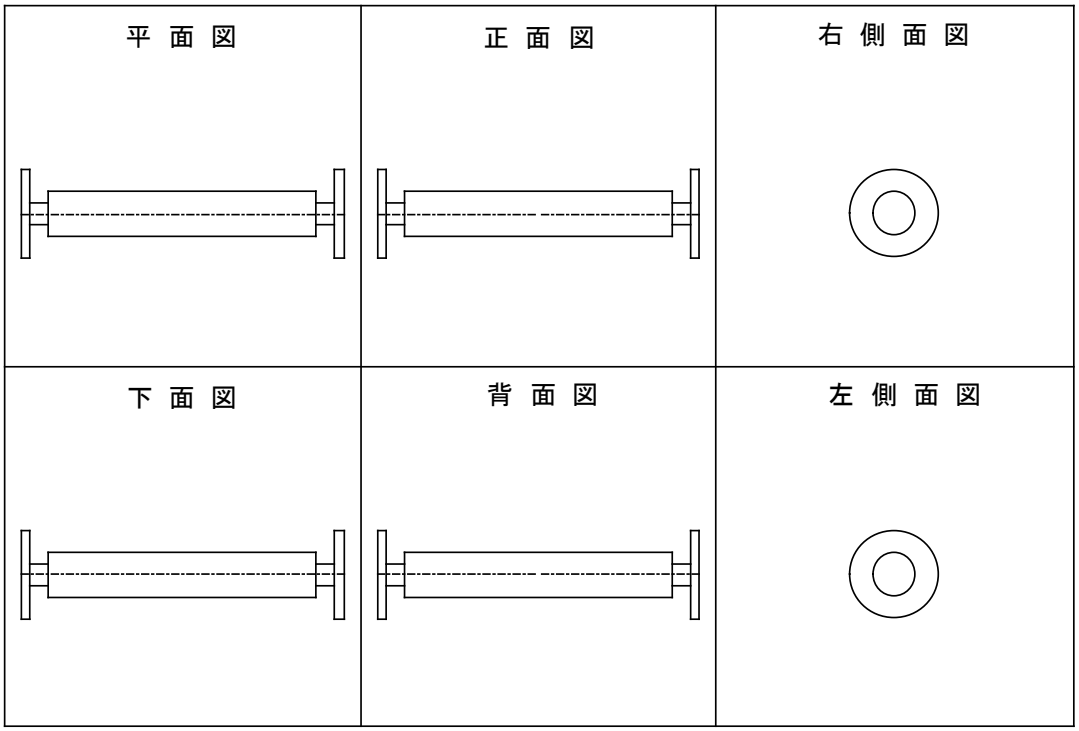

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0

FL-BD　ダブルアーチ球形ジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

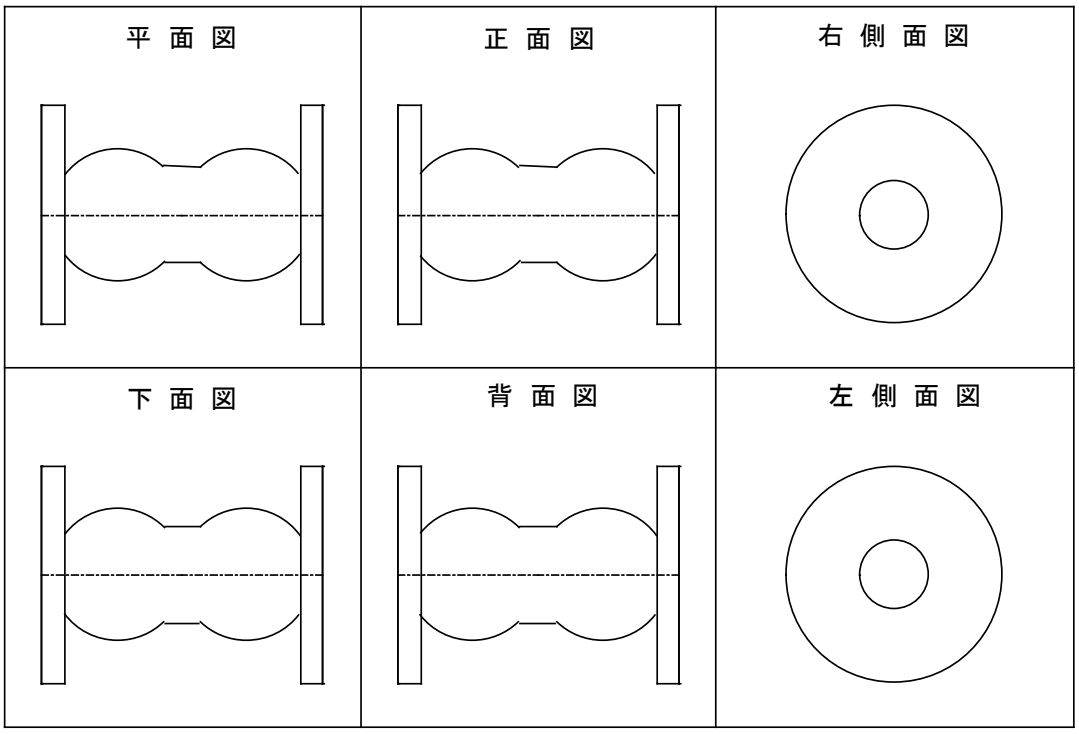

25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

FL-BST　球形ジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[12-フレキ類]－[03-フレキシブルホース]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[13-フレキジョイント]

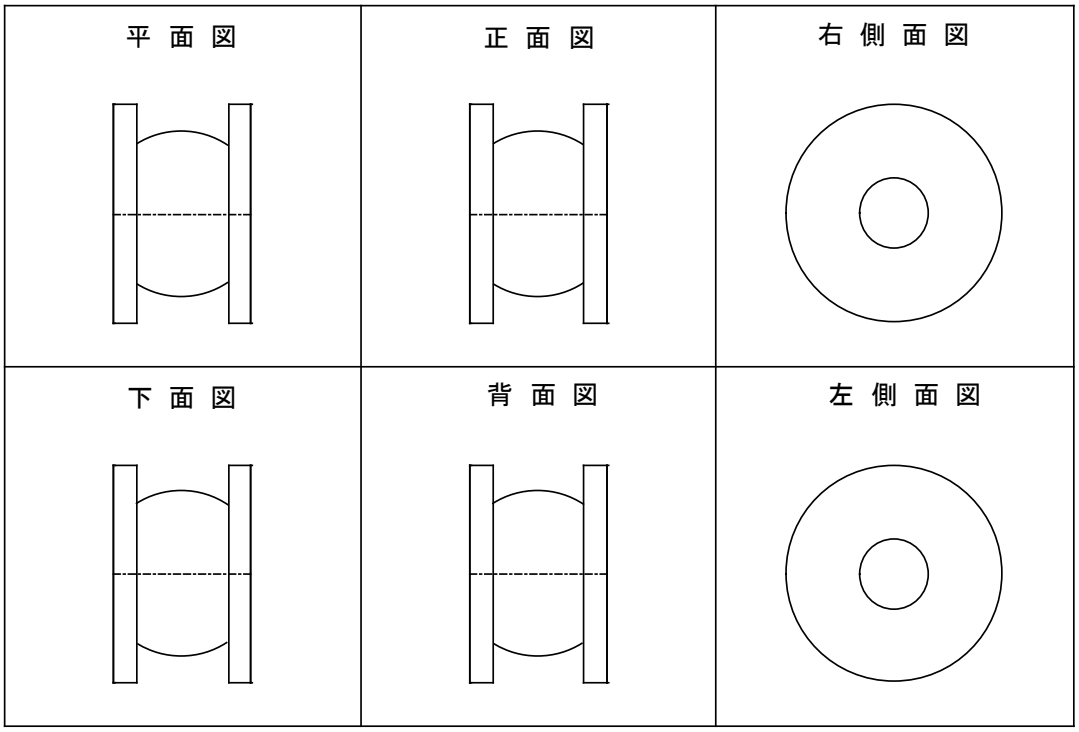

32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

FLX-300F　フランジ型フレキシブルジョイント(300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

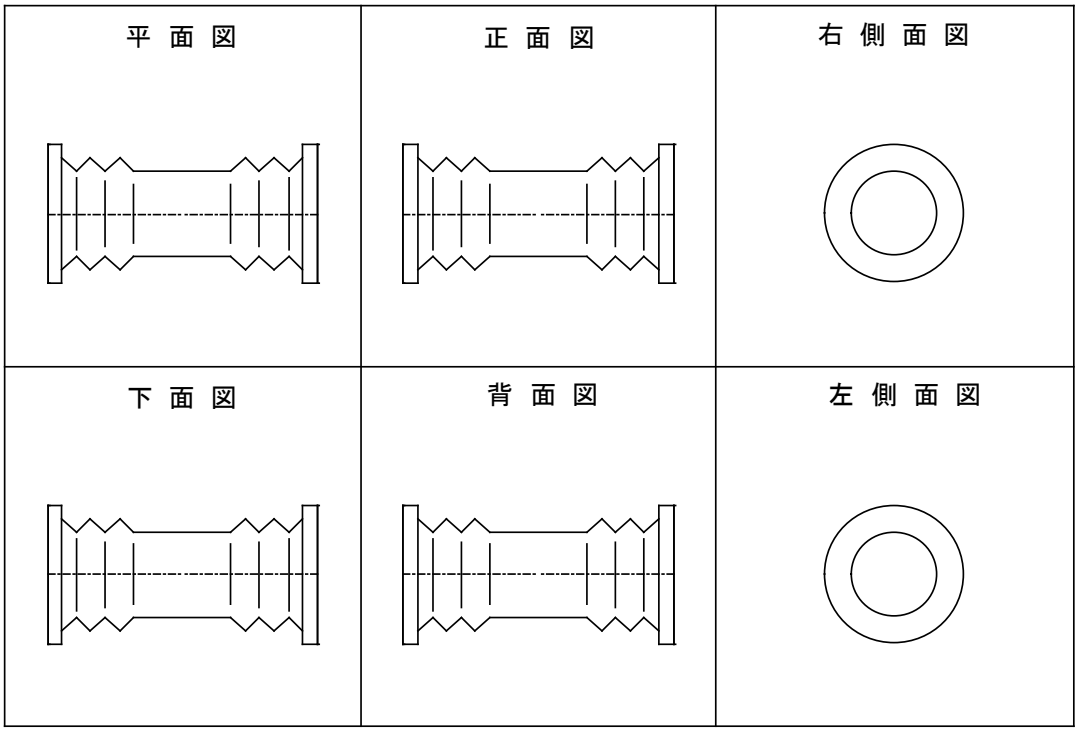

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

FLX-400F　フランジ型フレキシブルジョイント(400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[12-フレキ類]－[03-フレキシブルホース]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[13-フレキジョイント]

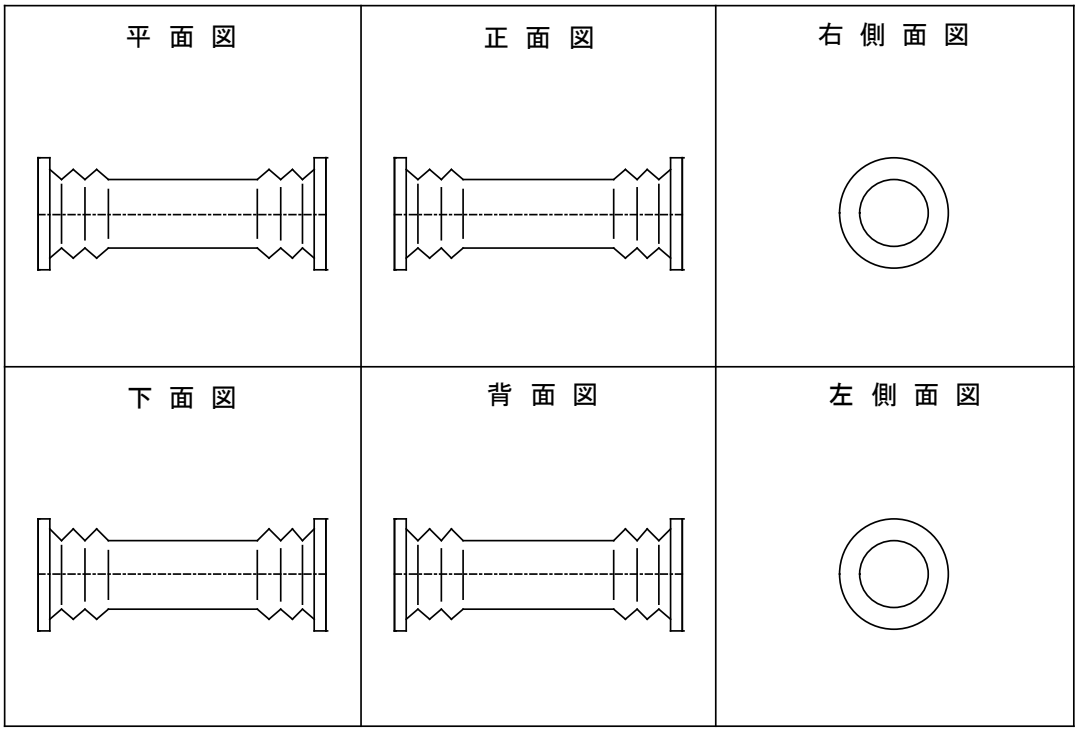

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

FLX-500F　フランジ型フレキシブルジョイント(500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[12-フレキ類]－[03-フレキシブルホース]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[13-フレキジョイント]

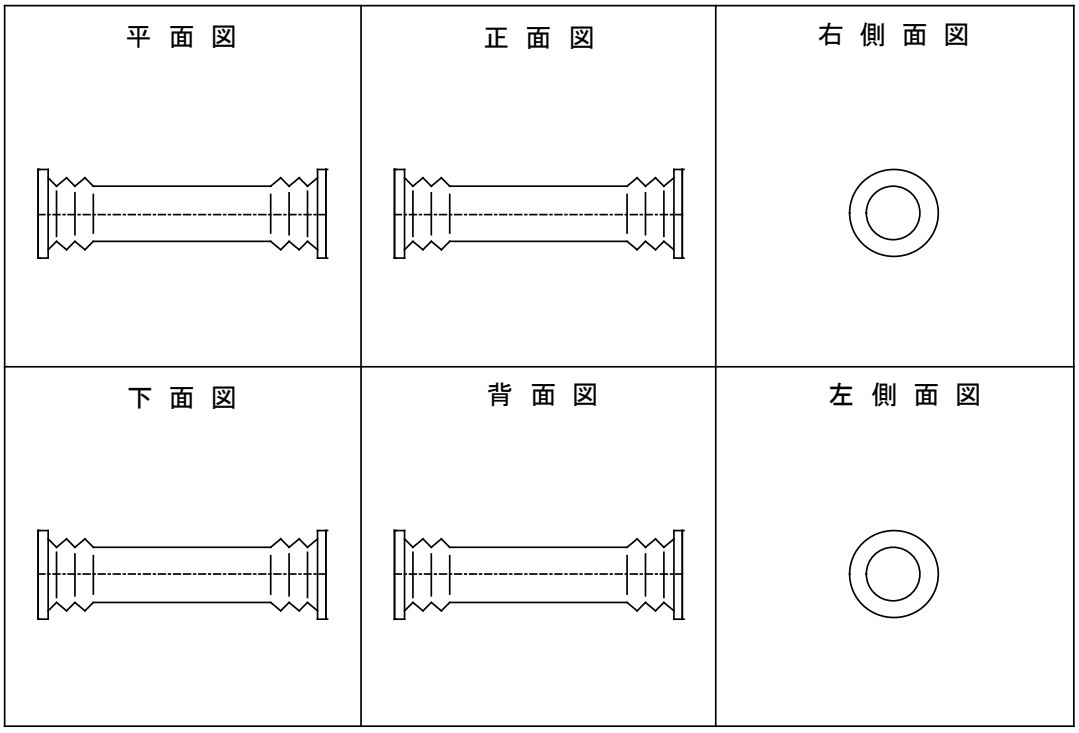

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

FLX-600F　フランジ型フレキシブルジョイント(600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

FLX-800F　フランジ型フレキシブルジョイント(800mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

FLX-700F　フランジ型フレキシブルジョイント(700mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

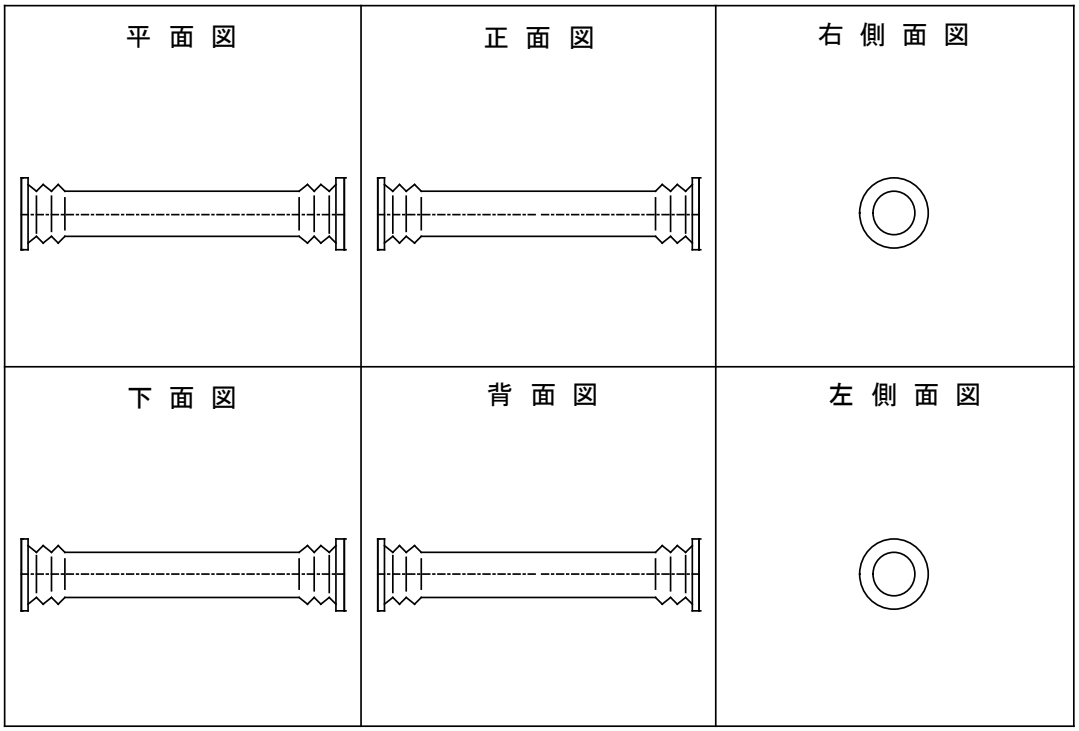

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

FLX-900F　フランジ型フレキシブルジョイント(900mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

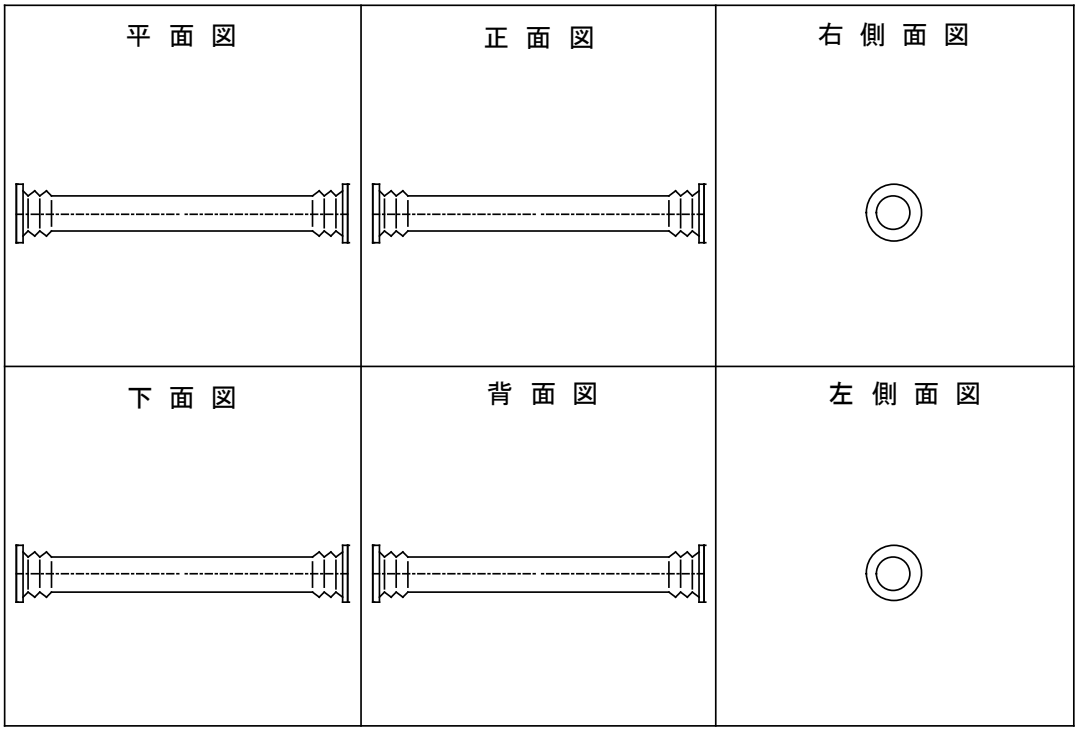

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

FLX-1000F　フランジ型フレキシブルジョイント(1000mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

FITT　防振継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

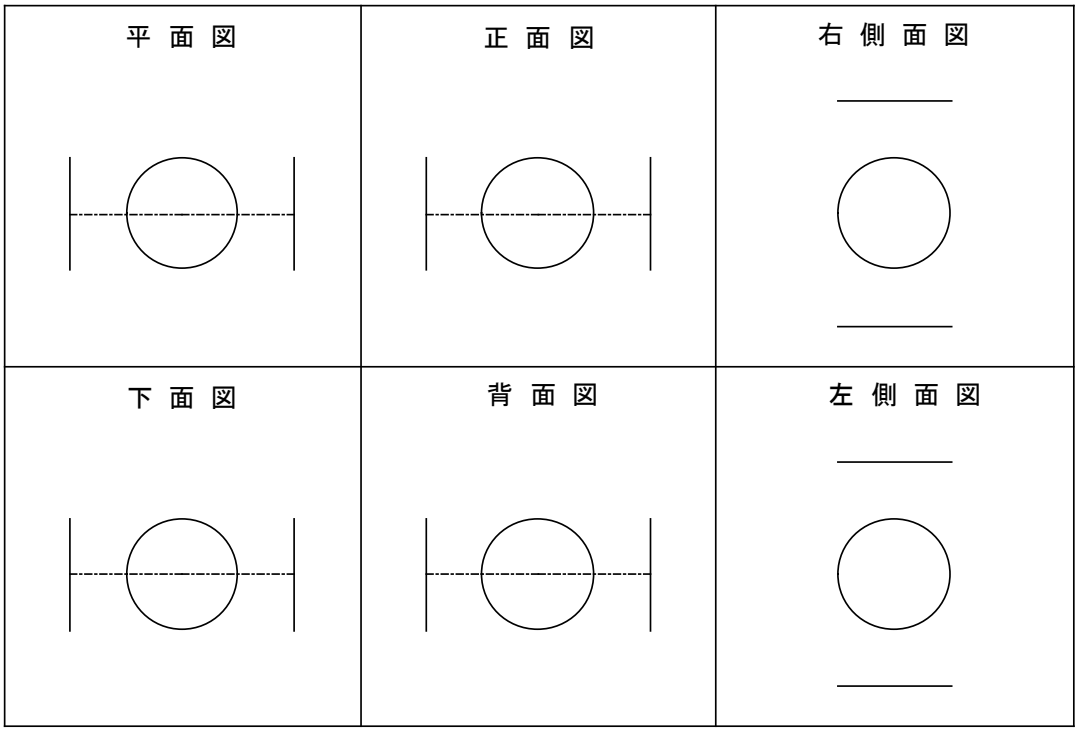

50.0　：　50.0

FLX-AL　防振継手(アルミ製)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

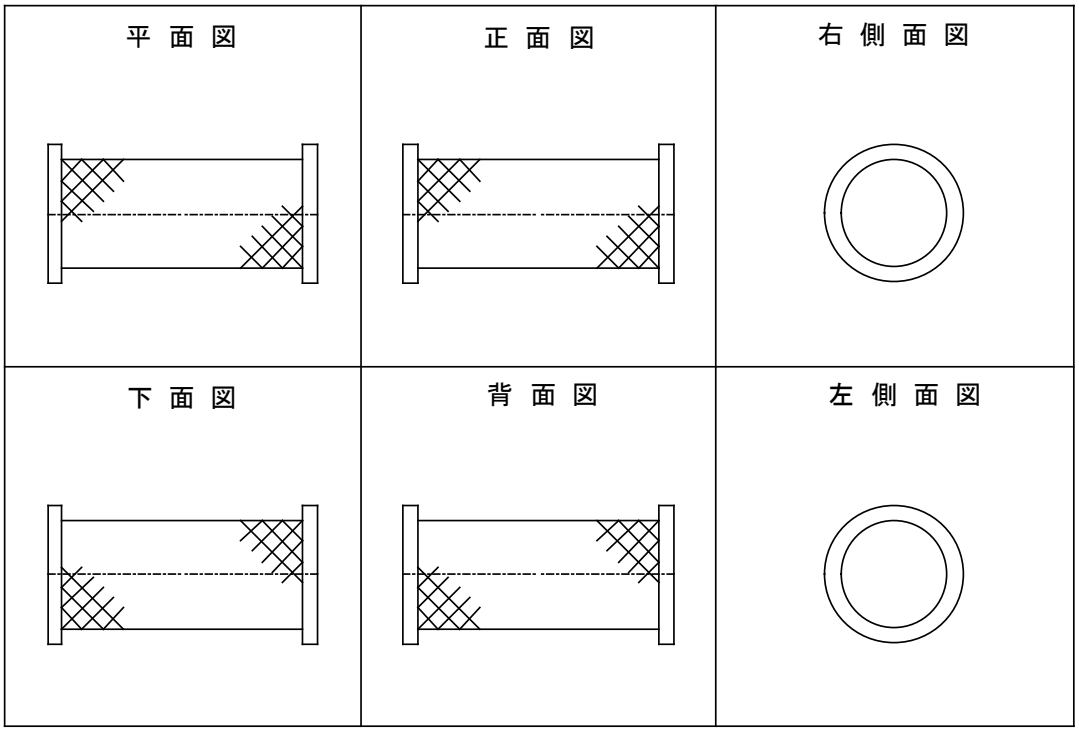

40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0

FLX-PS　パイプサイレンサ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

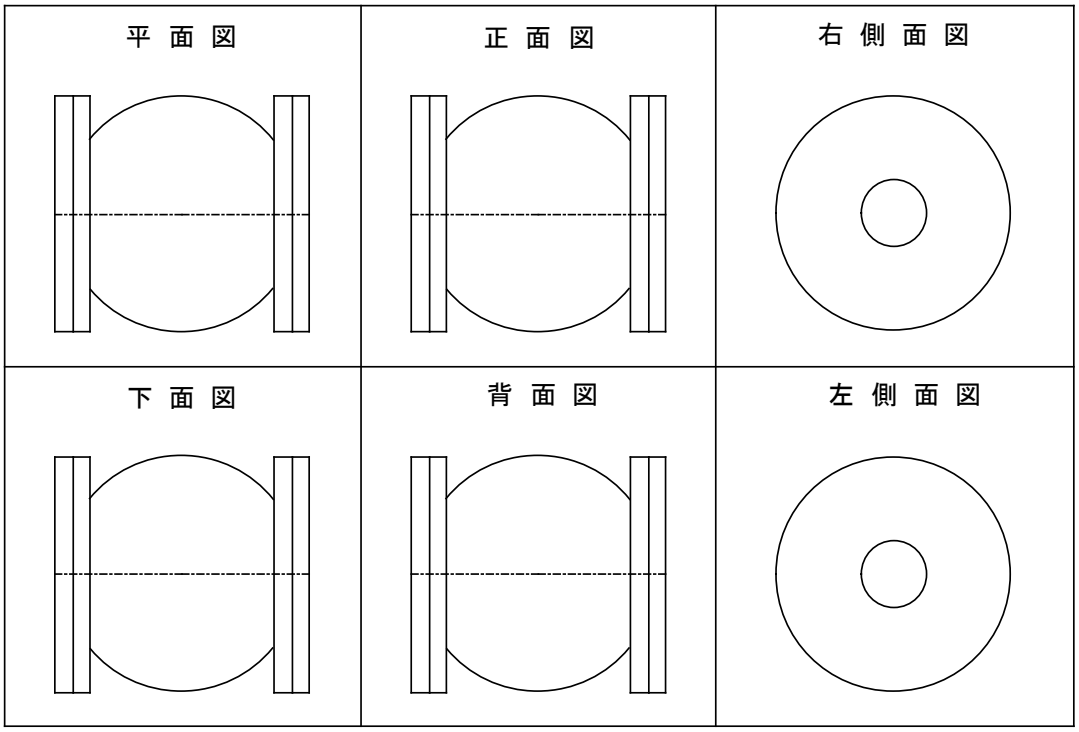

32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0

FLX-PTC　PTコネクタ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［12-フレキ類］ー［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［13-フレキジョイント］

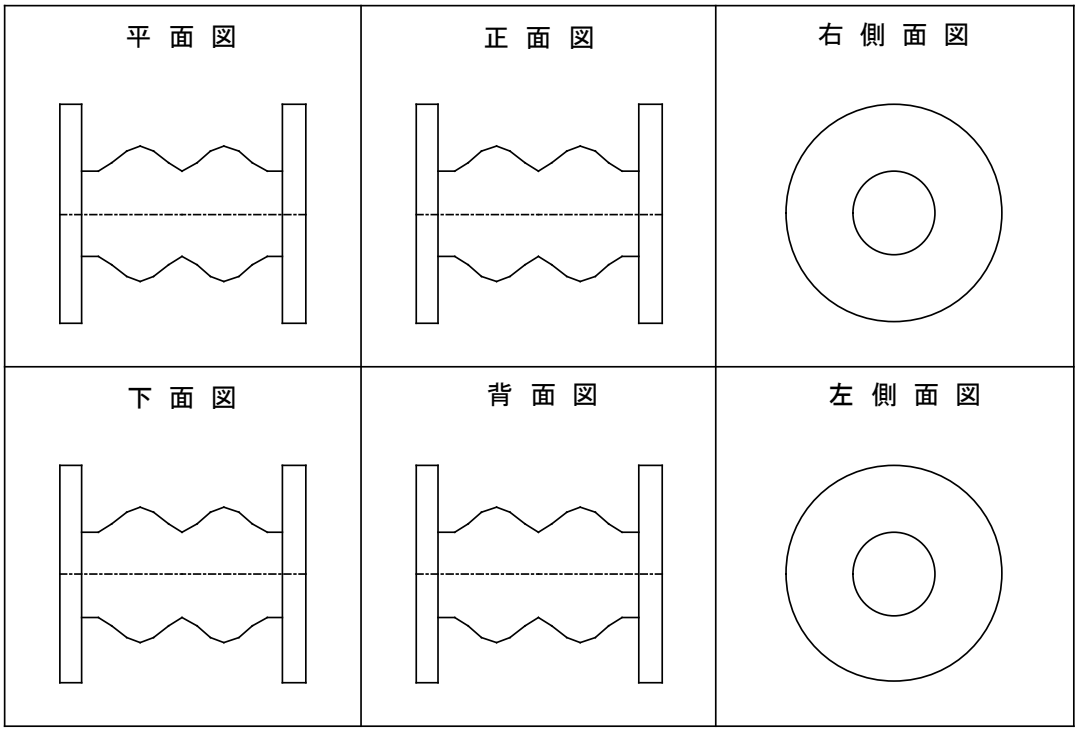

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

FLX-PTCS　PTコネクタS

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

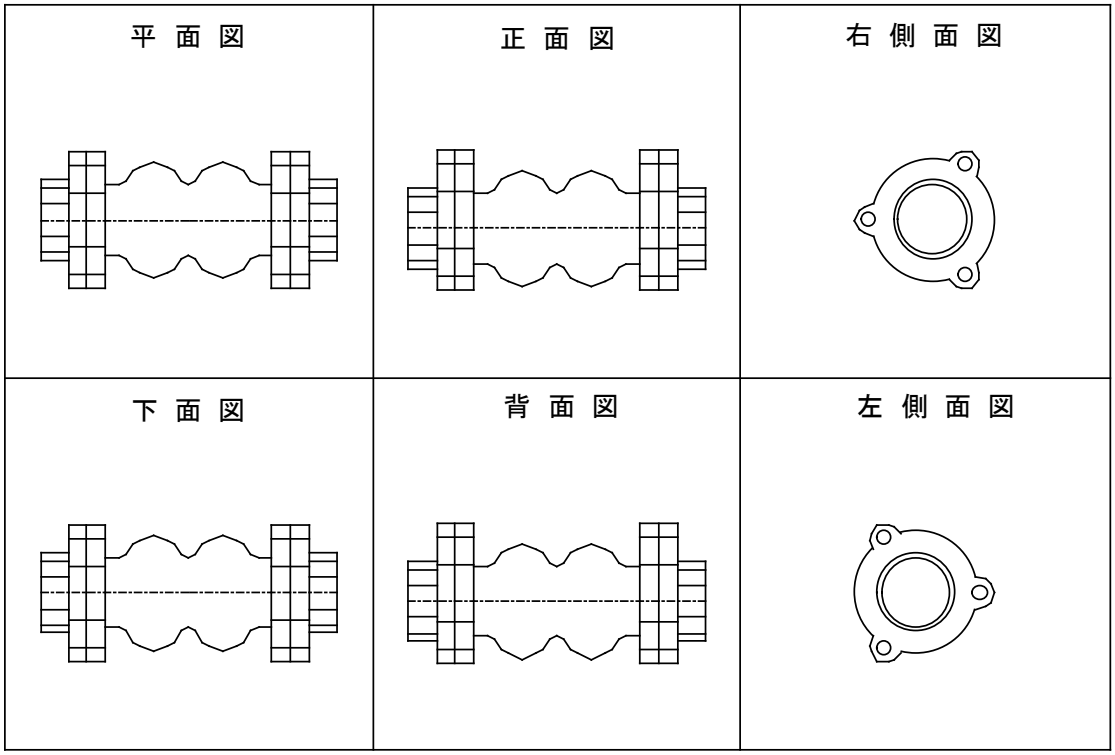

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

FLX-TZF　トーゼンフレックス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

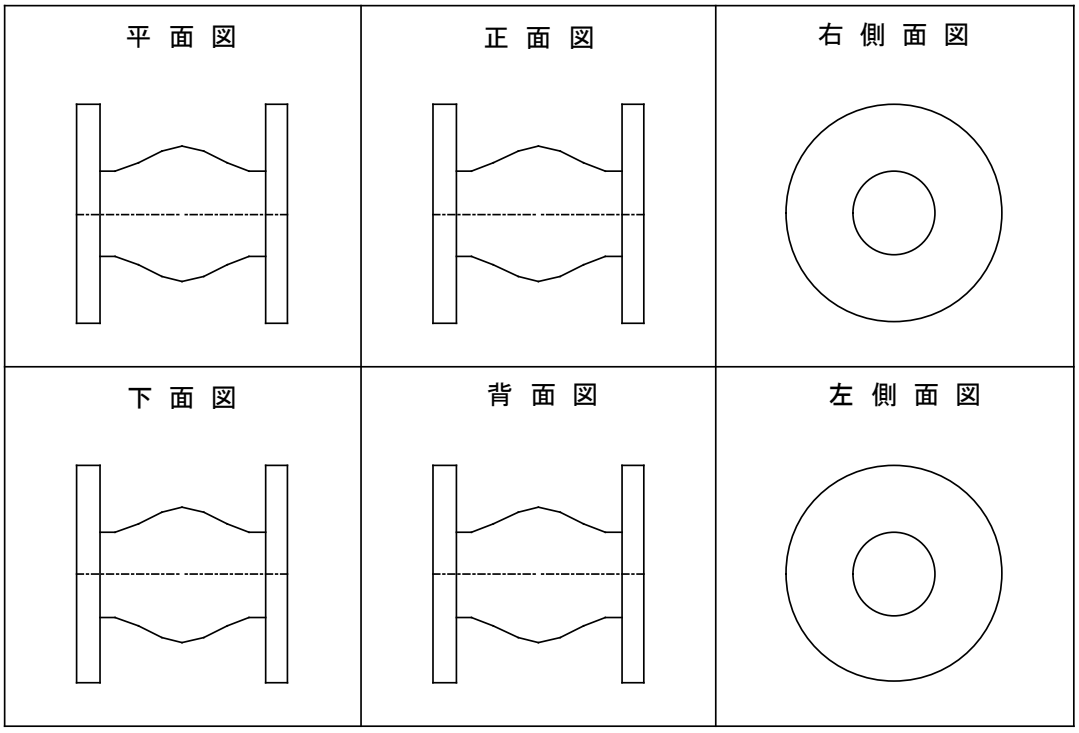

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

FLX-TZFS トーゼンフレックスS

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

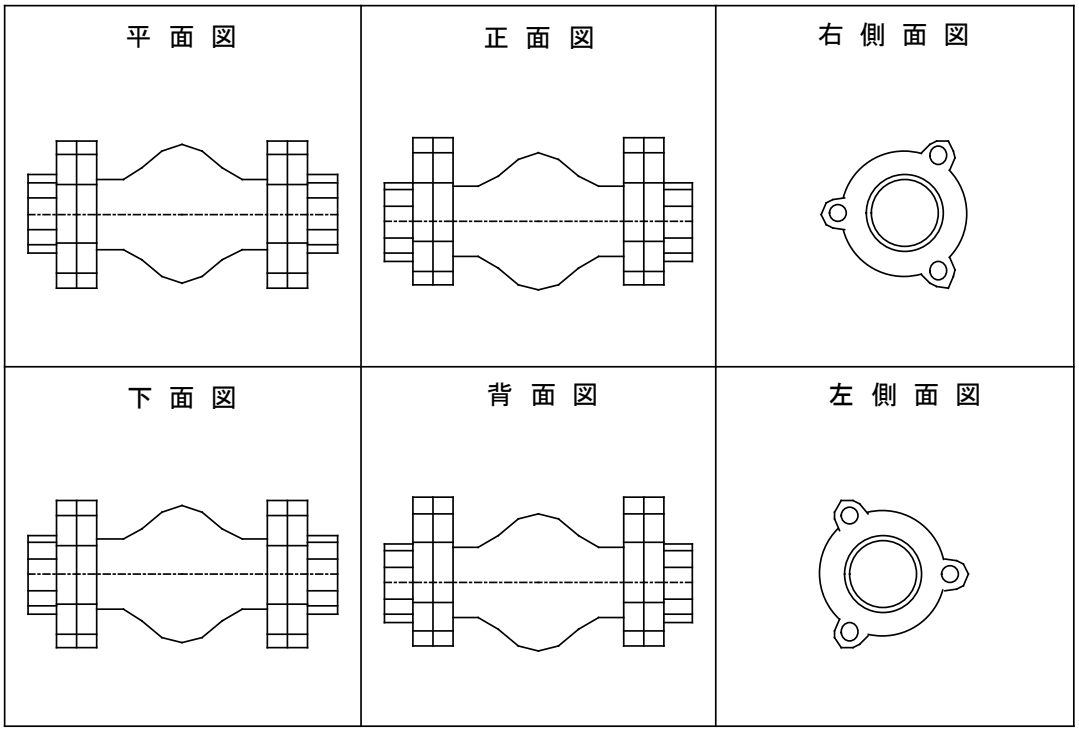

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0

FLX-TFLX　タフレックス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［12-フレキ類］ー［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［13-フレキジョイント］

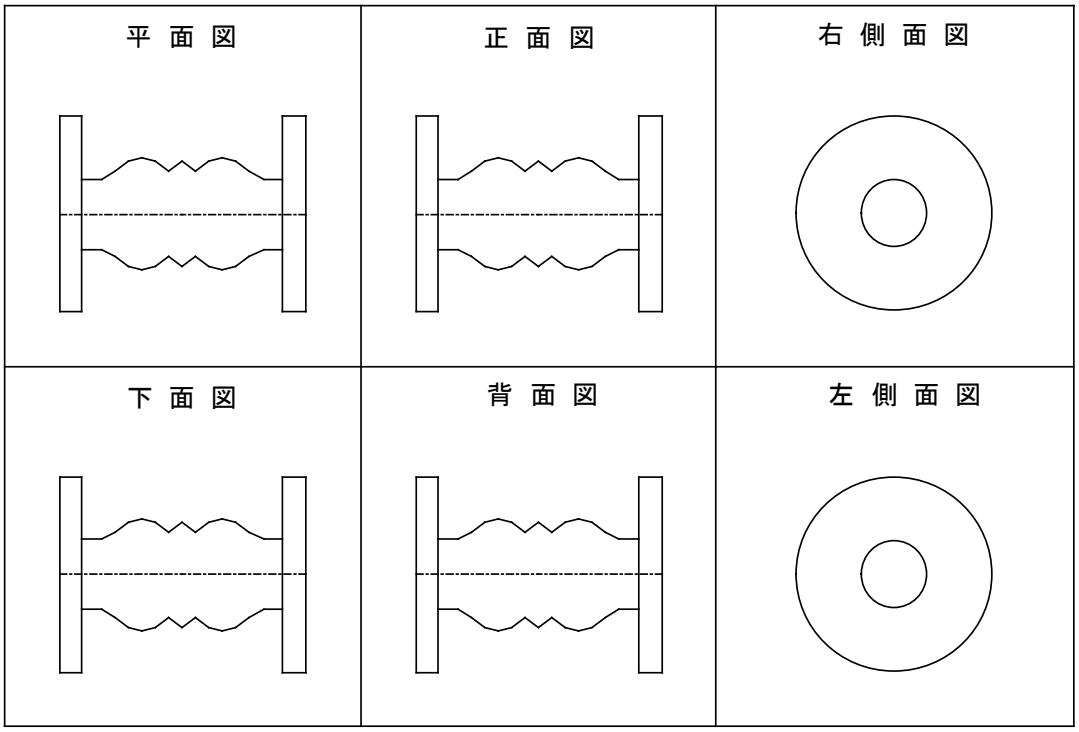

32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

FLX-LFLXB　エルボフレックスB

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

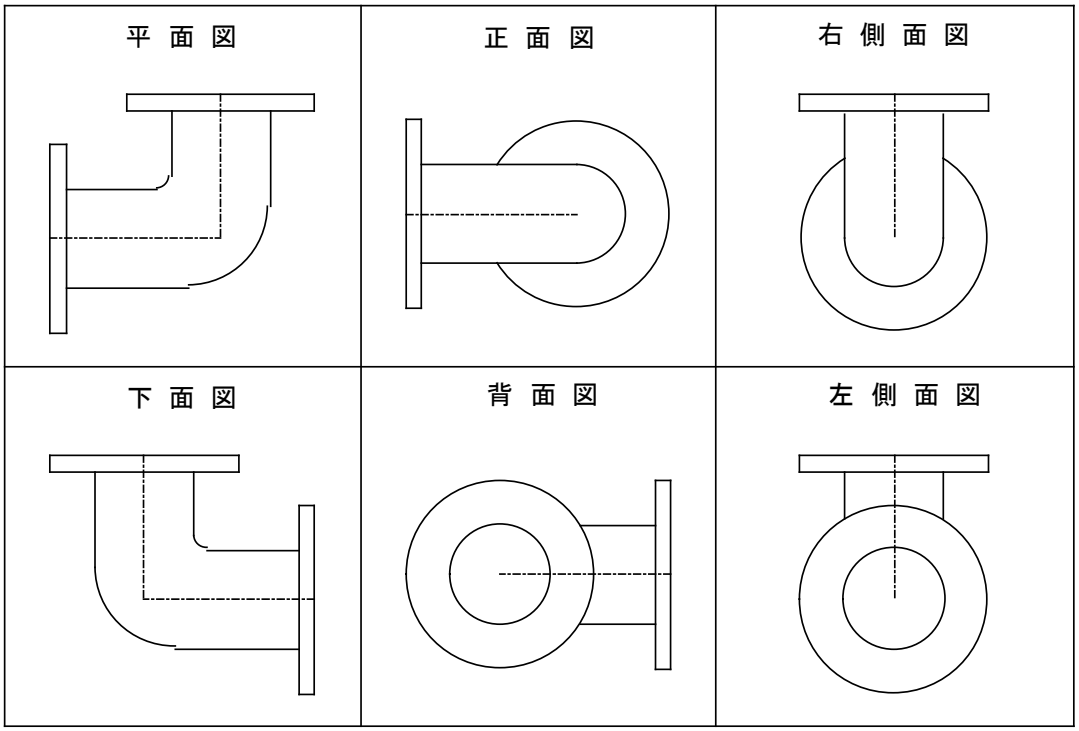

100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

FLX-FLNX　フロネックス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

FLX-UFLX　ユーフレックス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［12-フレキ類］ー［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［13-フレキジョイント］

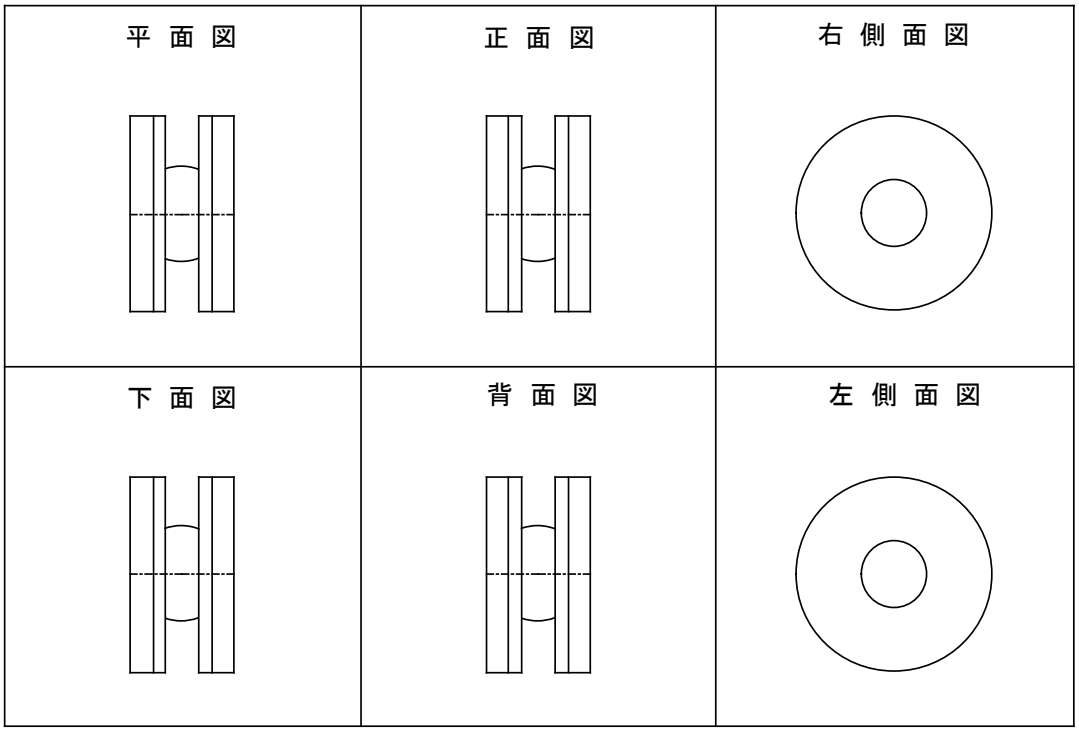

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

FLX-FLNX3　フロネックスT-3

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0

FLX-FLNX5　フロネックスT-5

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0

FLX-LSCN20　LSコネクタ　20mm偏芯

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[12-フレキ類]－[03-フレキシブルホース]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－[部材配置]－[テンプレート配置]－[配管器具・部品ルート]－[13-フレキジョイント]

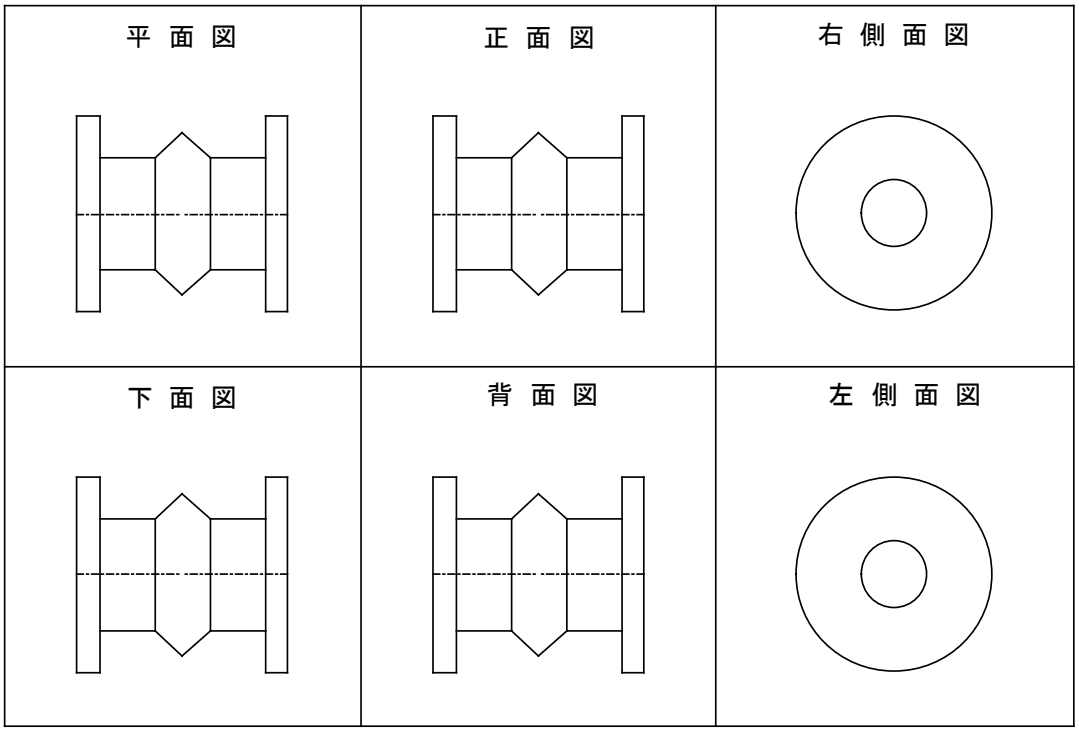

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0

FLX-LSCN50　LSコネクタ　50mm偏芯

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

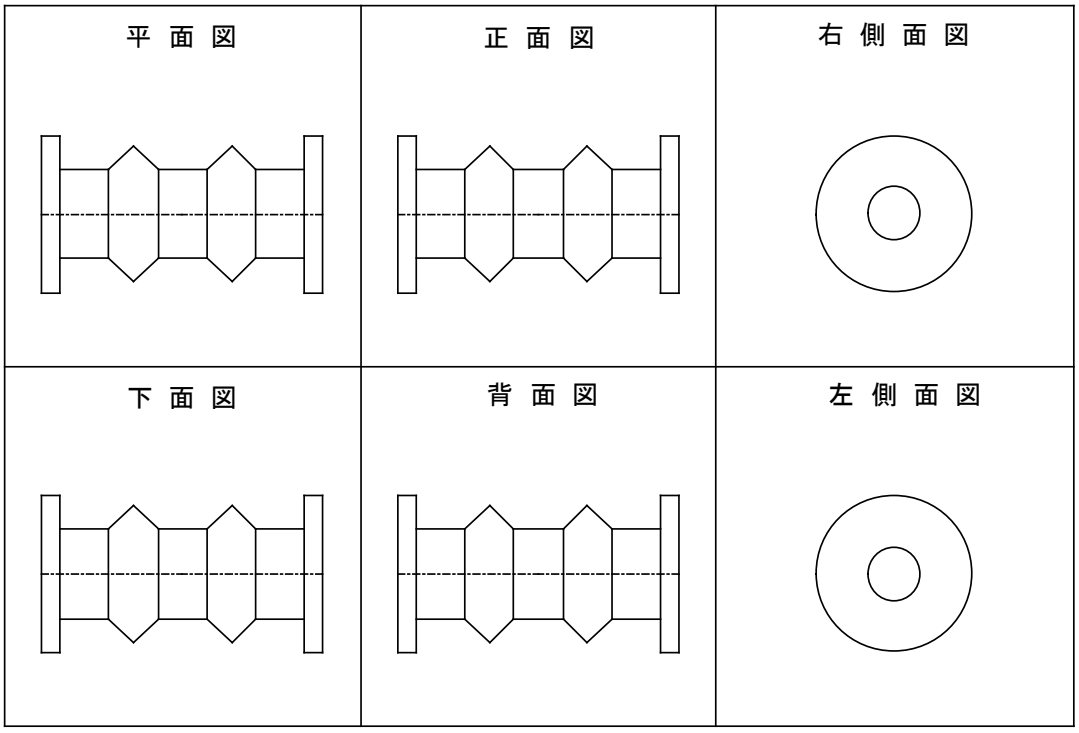

20.0	:	20.0
25.0	:	25.0
32.0	:	32.0
40.0	:	40.0
50.0	:	50.0
65.0	:	65.0
80.0	:	80.0
100.0	:	100.0
125.0	:	125.0
150.0	:	150.0
200.0	:	200.0
250.0	:	250.0
300.0	:	300.0
350.0	:	350.0
400.0	:	400.0
450.0	:	450.0
500.0	:	500.0

FLX-LSCN100　LSコネクタ　100mm偏芯

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［12-フレキ類］ー［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［13-フレキジョイント］

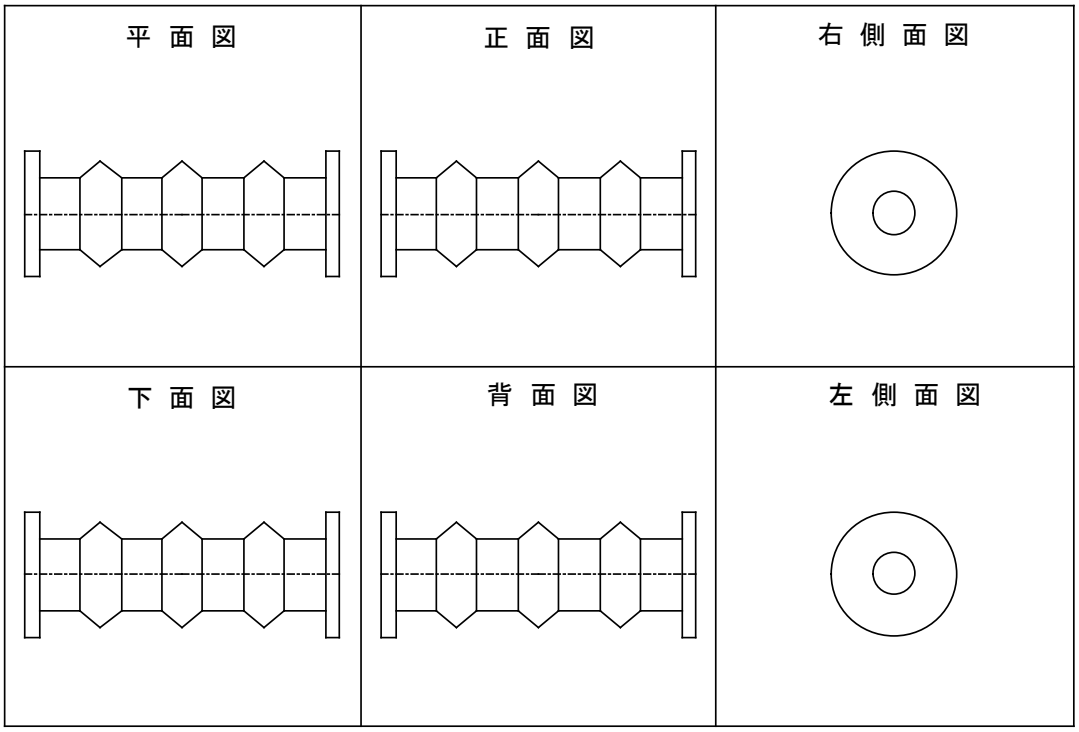

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0
350.0 : 350.0
400.0 : 400.0
450.0 : 450.0
500.0 : 500.0

FLX-LSCN200　LSコネクタ　200mm偏芯

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

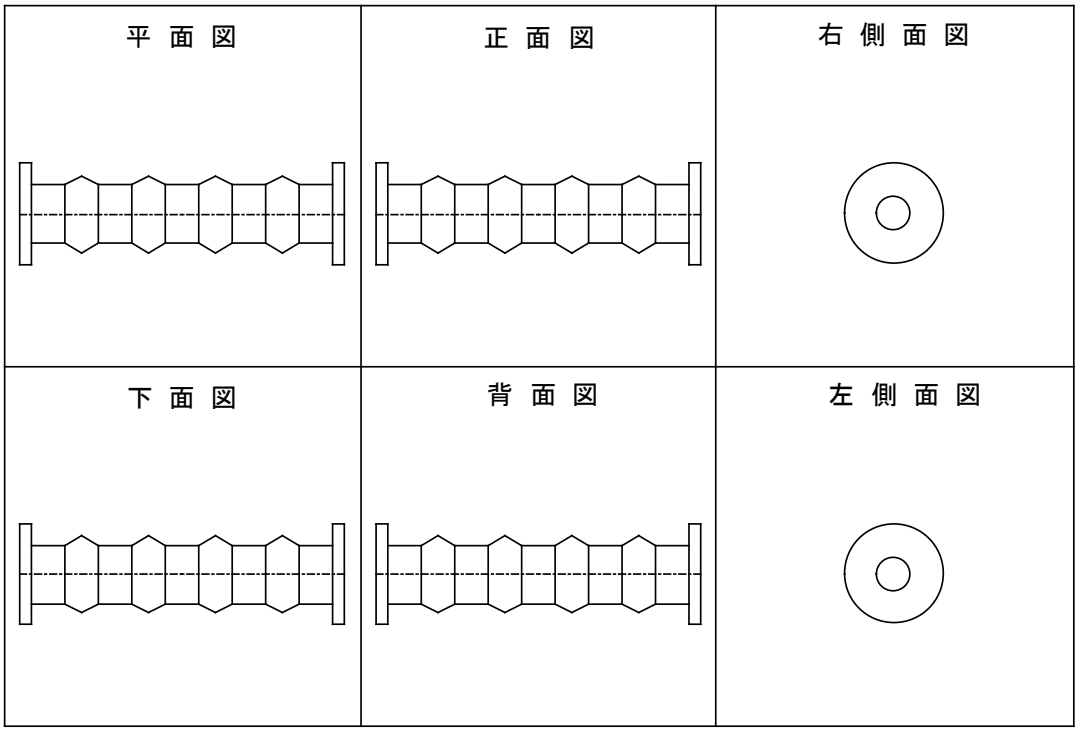

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0
400.0　:　400.0
450.0　:　450.0
500.0　:　500.0

FLX-LNFLX　ライナーフレックス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

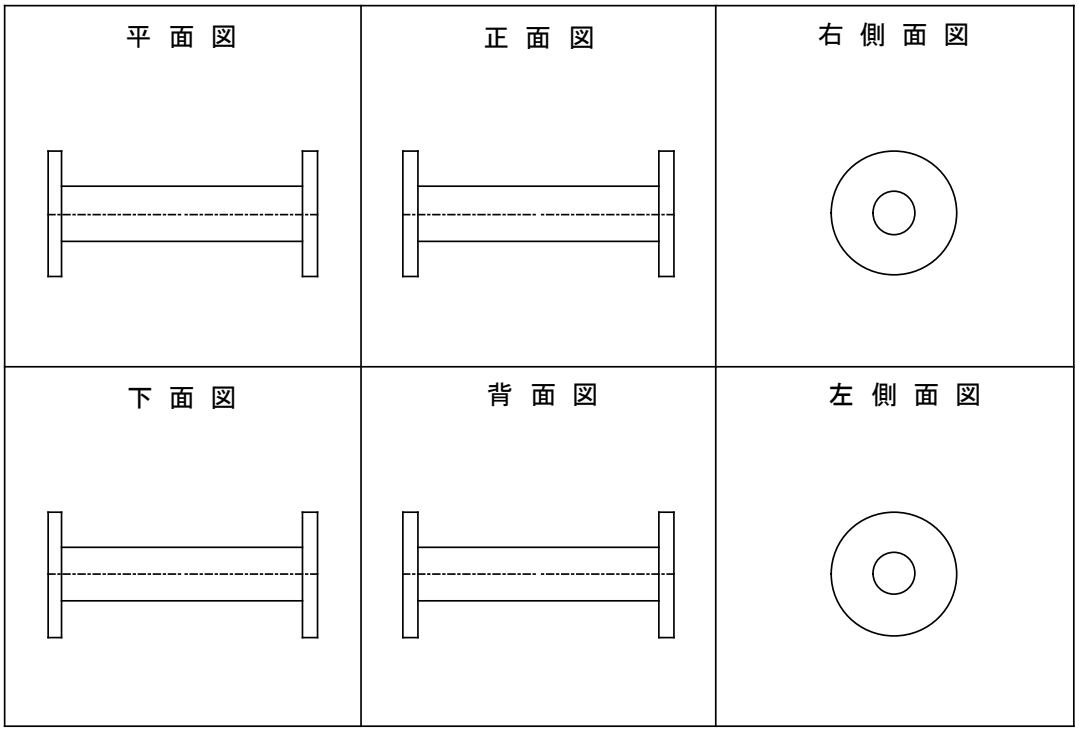

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

FLX-LSCN300　LSコネクタ　300mm偏芯

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［12-フレキ類］ー［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［13-フレキジョイント］

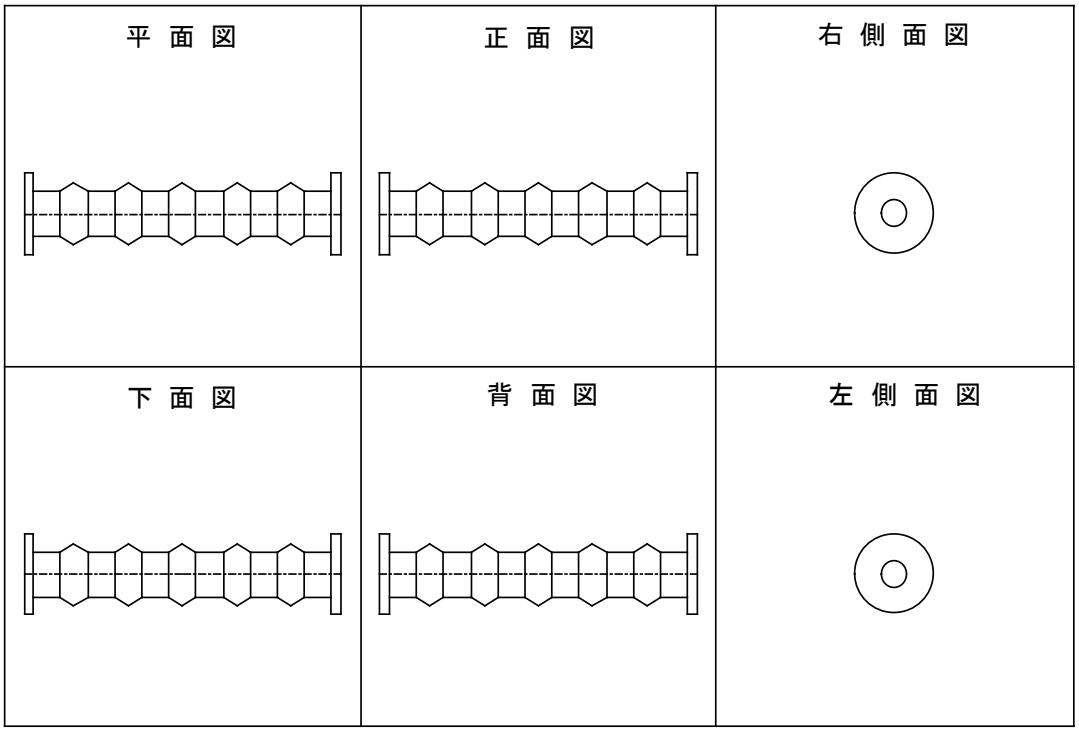

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0
400.0　:　400.0
450.0　:　450.0
500.0　:　500.0

FLX-LSCN400　LSコネクタ　400mm偏芯

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［12-フレキ類］ー［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［13-フレキジョイント］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
32.0　:　32.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
80.0　:　80.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0
250.0　:　250.0
300.0　:　300.0
350.0　:　350.0
400.0　:　400.0
450.0　:　450.0
500.0　:　500.0

FLX-LFLXA　エルボフレックスA

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

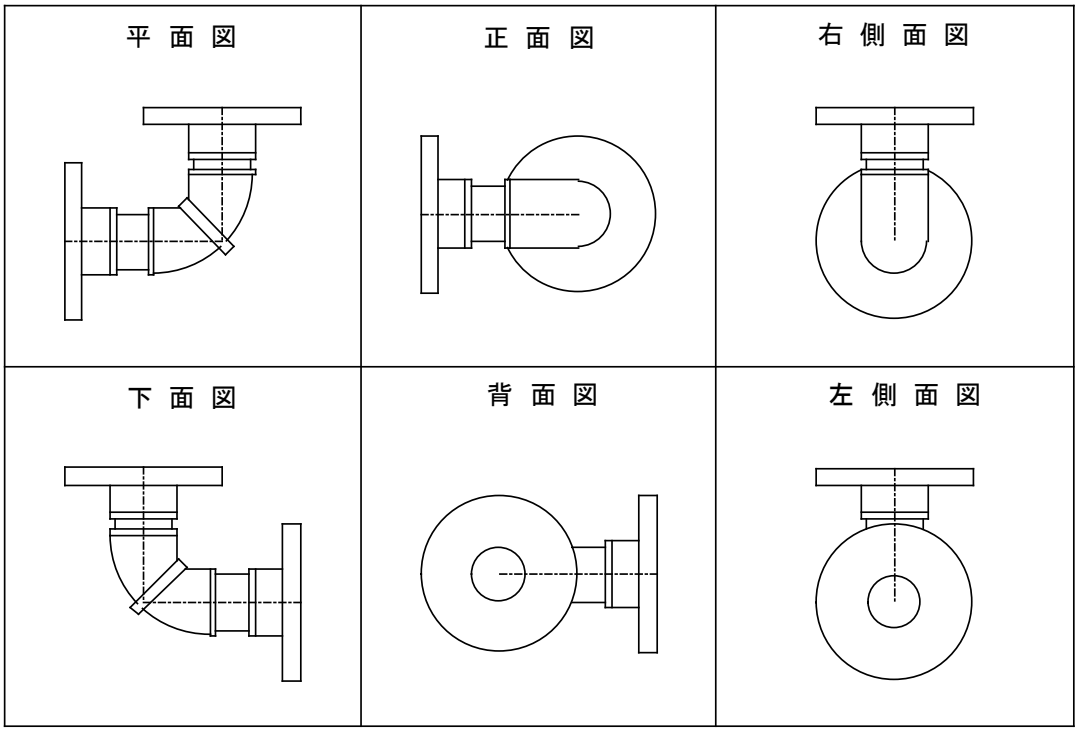

32.0　：　32.0
40.0　：　40.0
50.0　：　50.0
65.0　：　65.0
80.0　：　80.0

FLX-LFLXC　エルボフレックスC

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

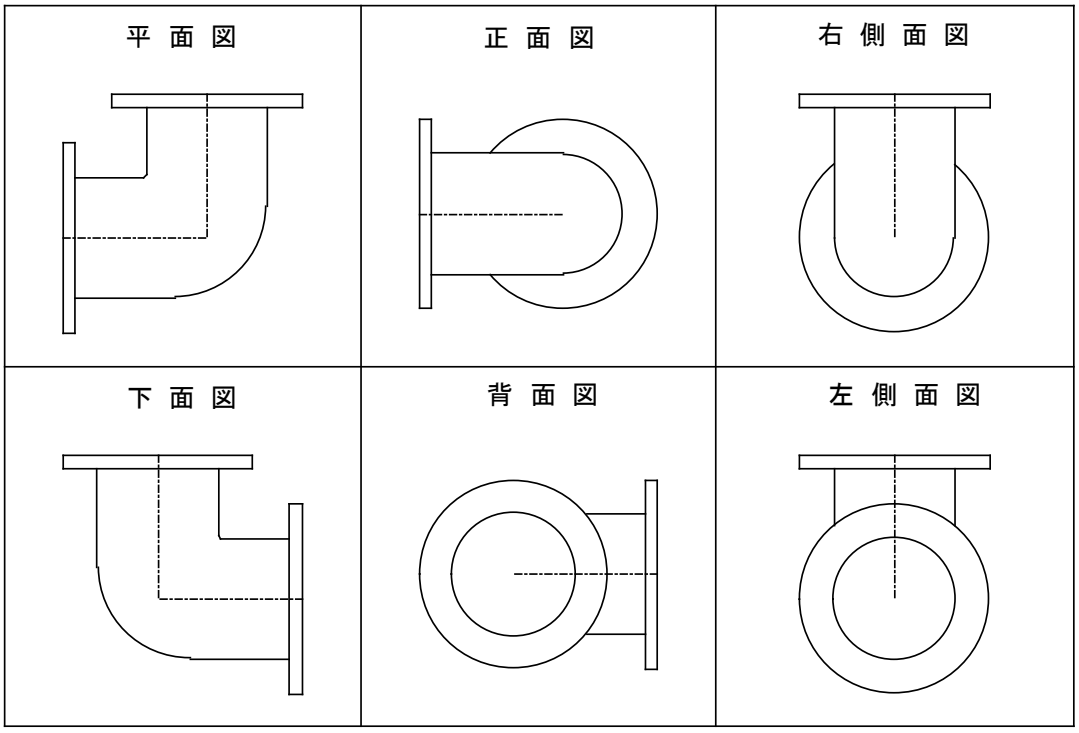

200.0　：　200.0
250.0　：　250.0
300.0　：　300.0
350.0　：　350.0
400.0　：　400.0
450.0　：　450.0

FLX-LNFLXK　ライナーフレックス(建設省仕様)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［12-フレキ類］－［03-フレキシブルホース］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［13-フレキジョイント］

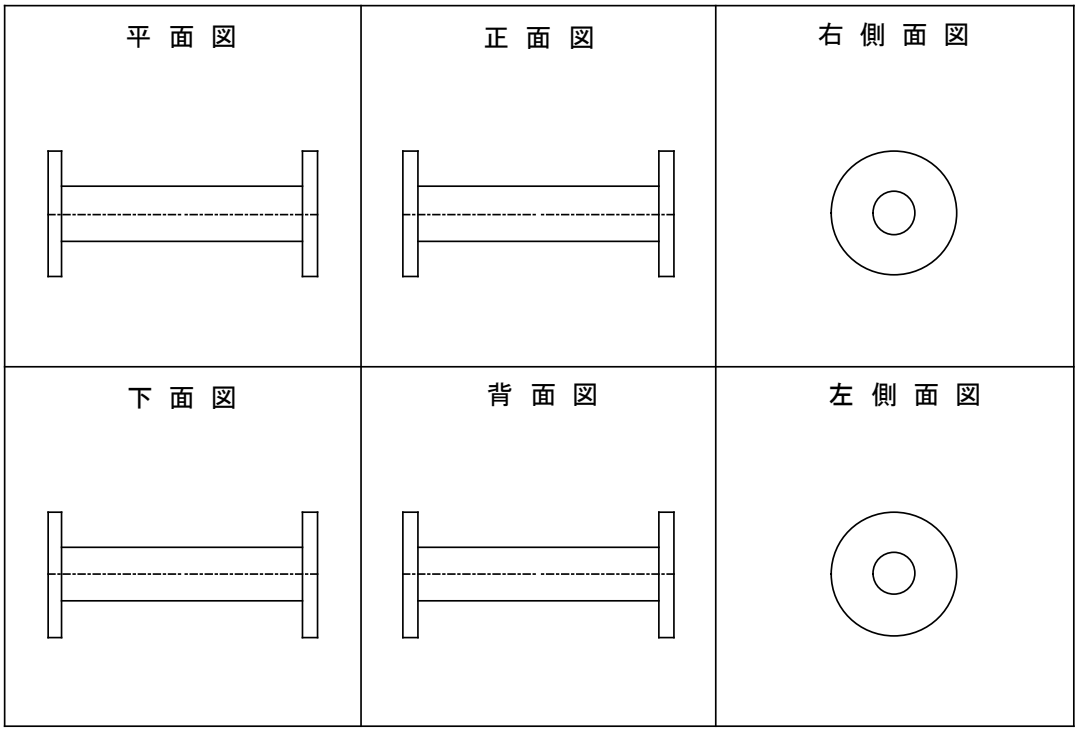

20.0 : 20.0
25.0 : 25.0
32.0 : 32.0
40.0 : 40.0
50.0 : 50.0
65.0 : 65.0
80.0 : 80.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0
200.0 : 200.0
250.0 : 250.0
300.0 : 300.0

14 排水部材・桝類

T5-B　床排水用鋳鉄製椀型トラップ(防水層用)T5-B

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

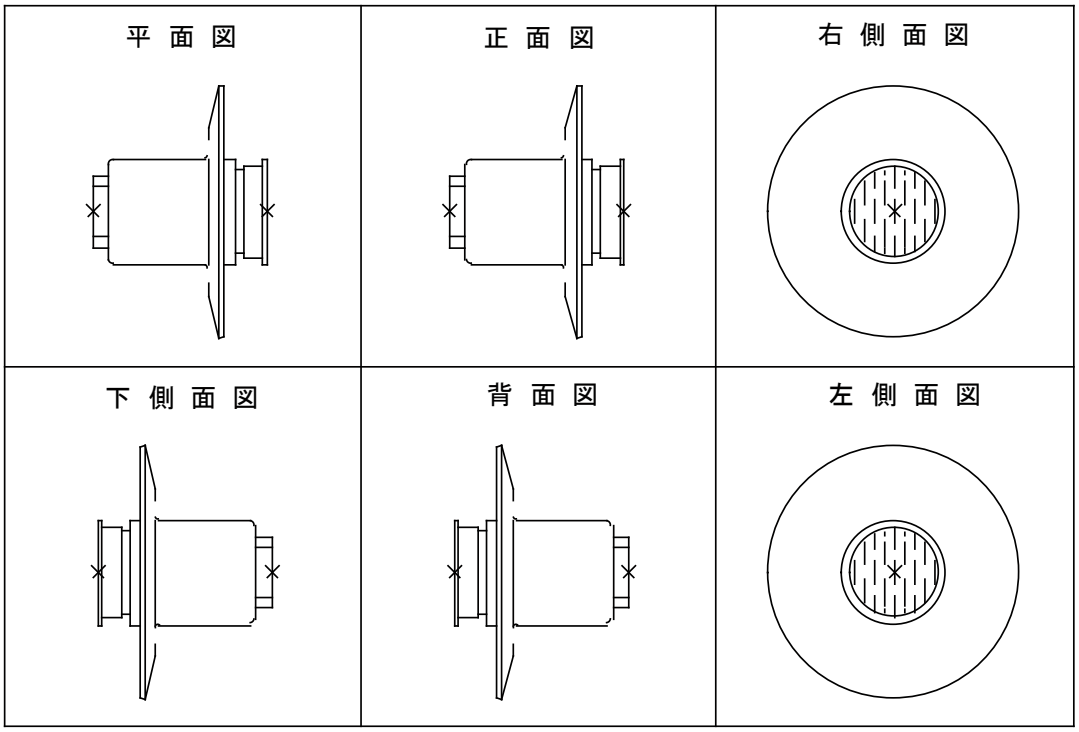

40.0
50.0
65.0
80.0
100.0

T3-A　床排水用鋳鉄製P型トラップ(非防水層用)T3-A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

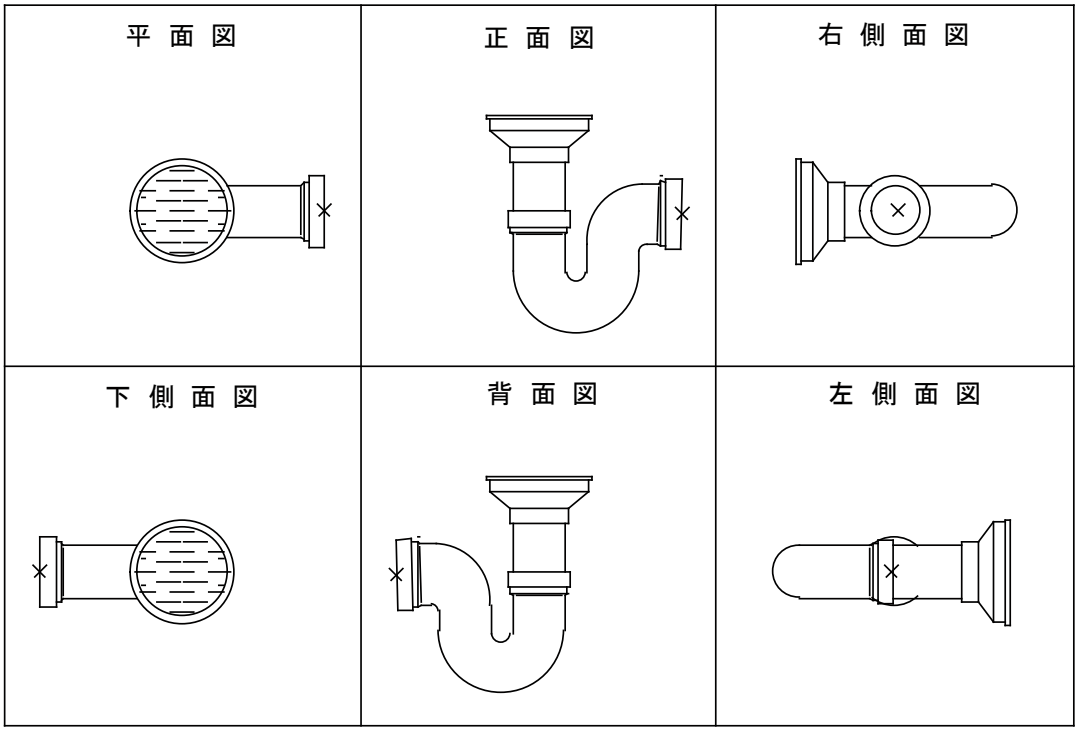

40.0
50.0
65.0
80.0
100.0

T3-B　床排水用鋳鉄製P型トラップ(防水層用)T3-B

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

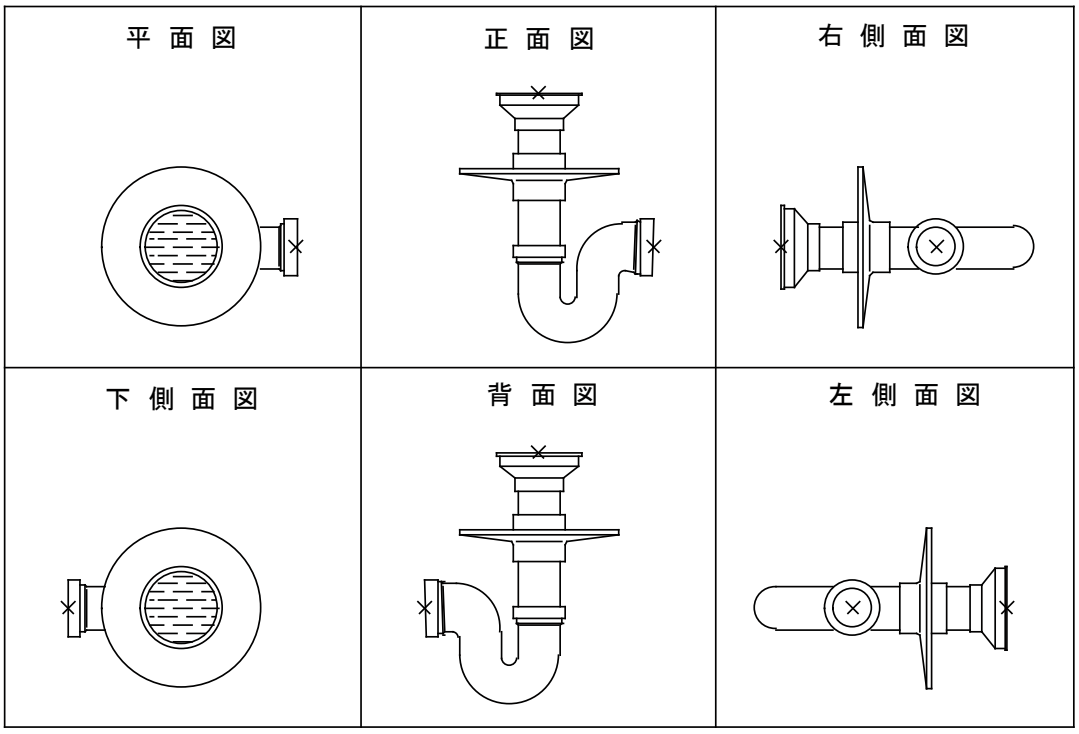

40.0
50.0
65.0
80.0
100.0

dv01　掃除口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［02-排水シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

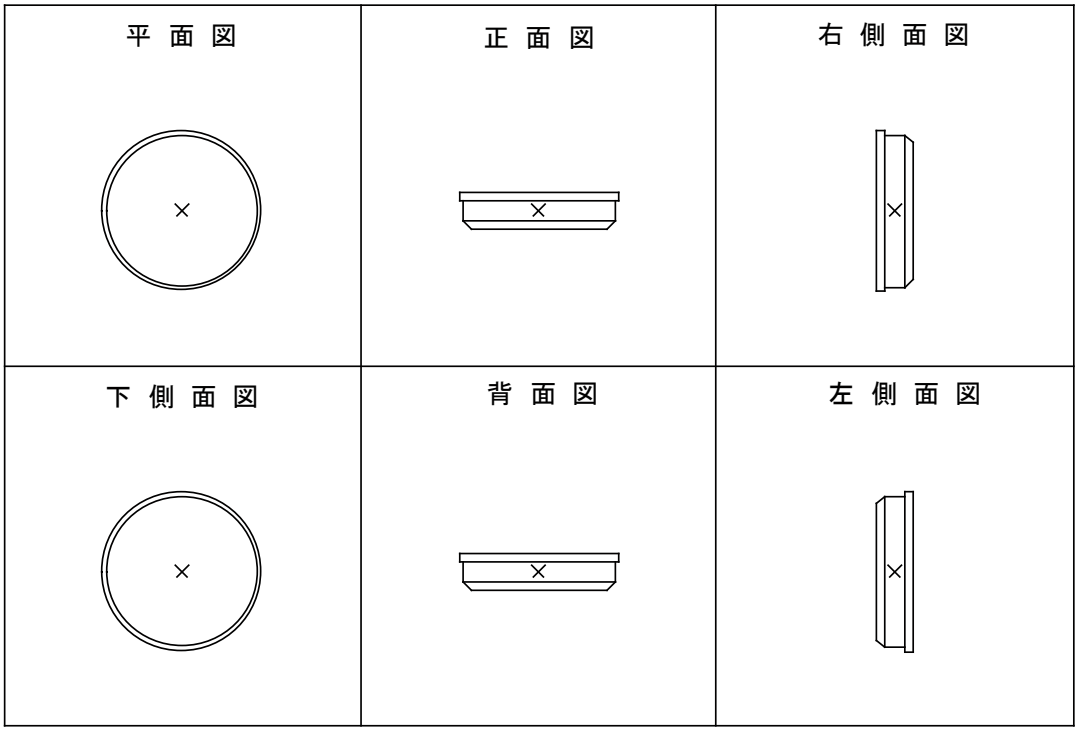

40.0
50.0
65.0
75.0
100.0

SNA　浴槽排水用黄銅製金具

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［05-金具］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

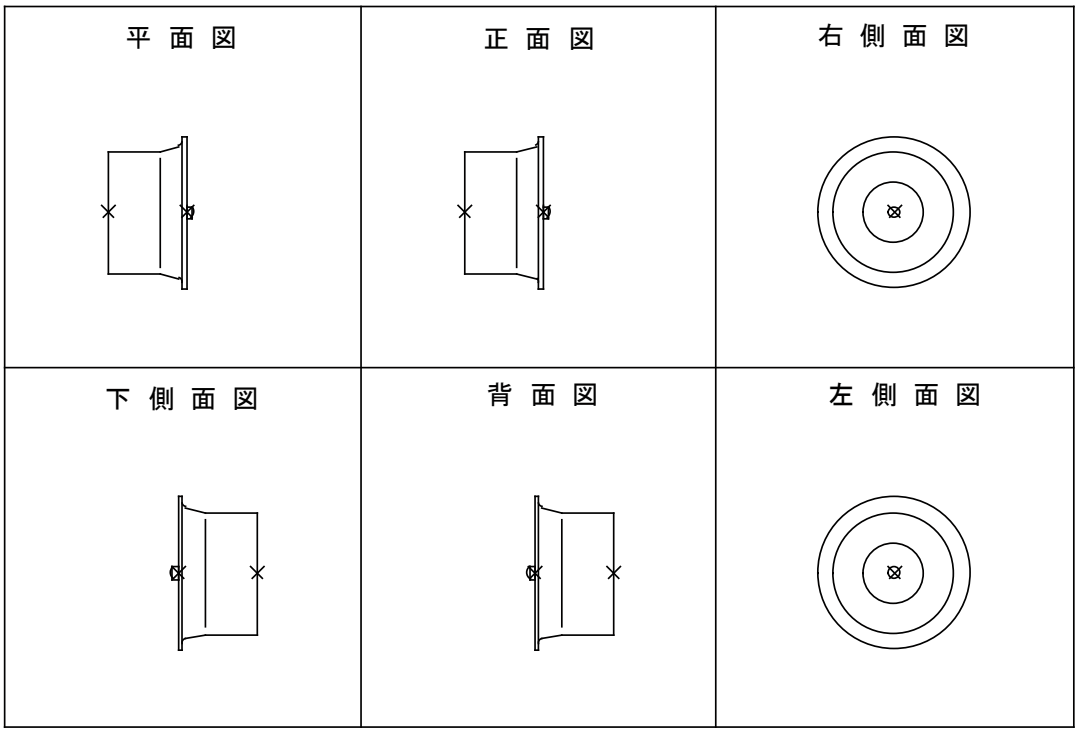

40.0
50.0
65.0
80.0
100.0

SNB　コンクリート流し用黄銅製排水金具(SNB)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［05-金具］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

32.0
40.0
50.0
80.0

SNC コンクリート流し用黄銅製排水金具(SNC)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［05-金具］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

32.0
40.0
50.0
80.0

COA　床上掃除口（非防水層用）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-掃除口］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

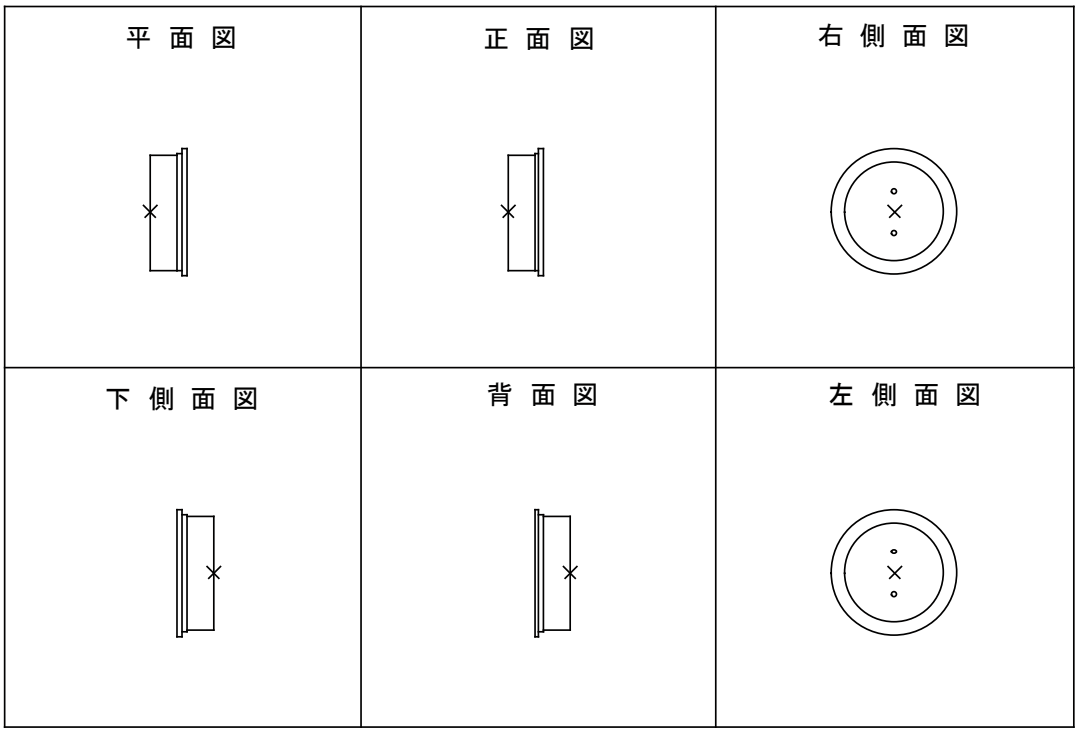

32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0
100.0
125.0
150.0

COB　床上掃除口(防水層用)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-掃除口］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0
100.0
125.0
150.0

T5-A　床排水用鋳鉄製椀型トラップ(非防水層用)T5-A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

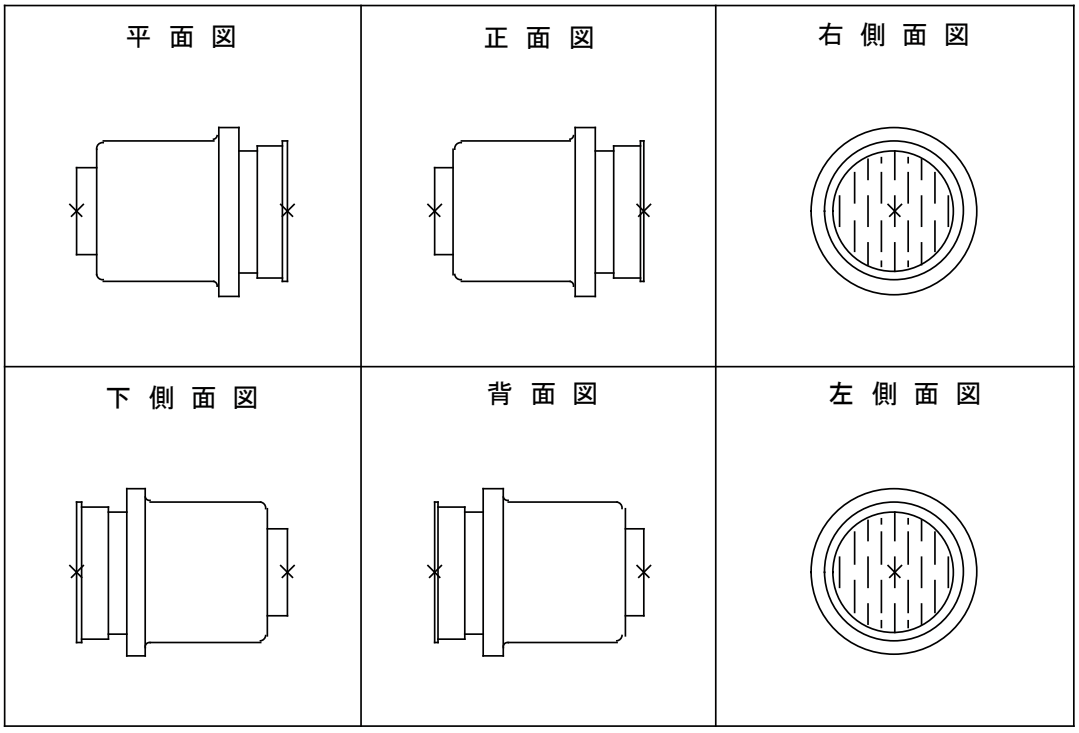

40.0
50.0
65.0
80.0
100.0

JT-3　洗濯パン用鋳鉄製排水トラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

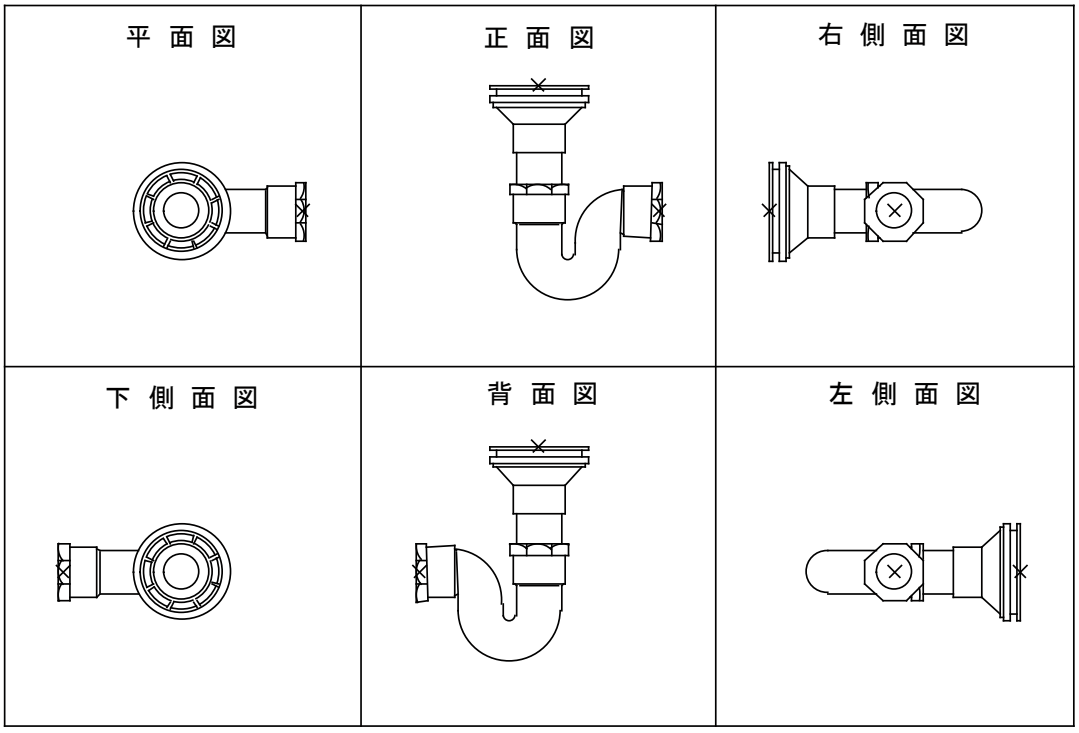

50.0

T16-B　床排水用鋳鉄製P型トラップ(防水層用)T16-B

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

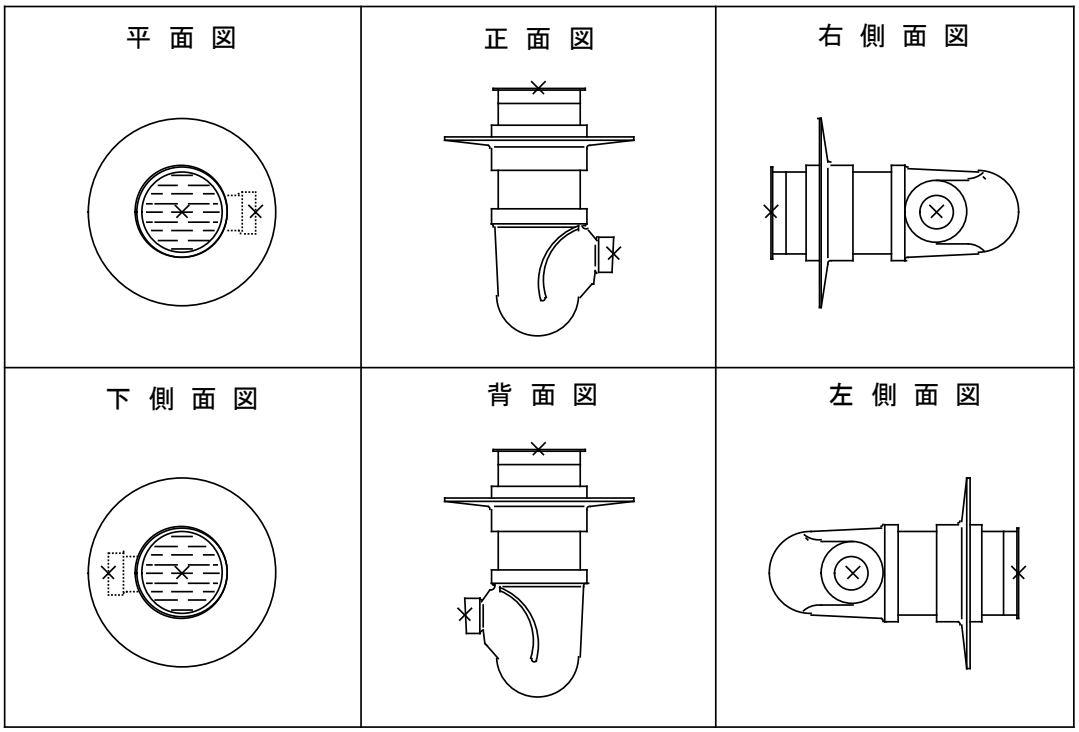

50.0
80.0

T14-A　スチール流し用鋳鉄製排水トラップ　T14-A

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

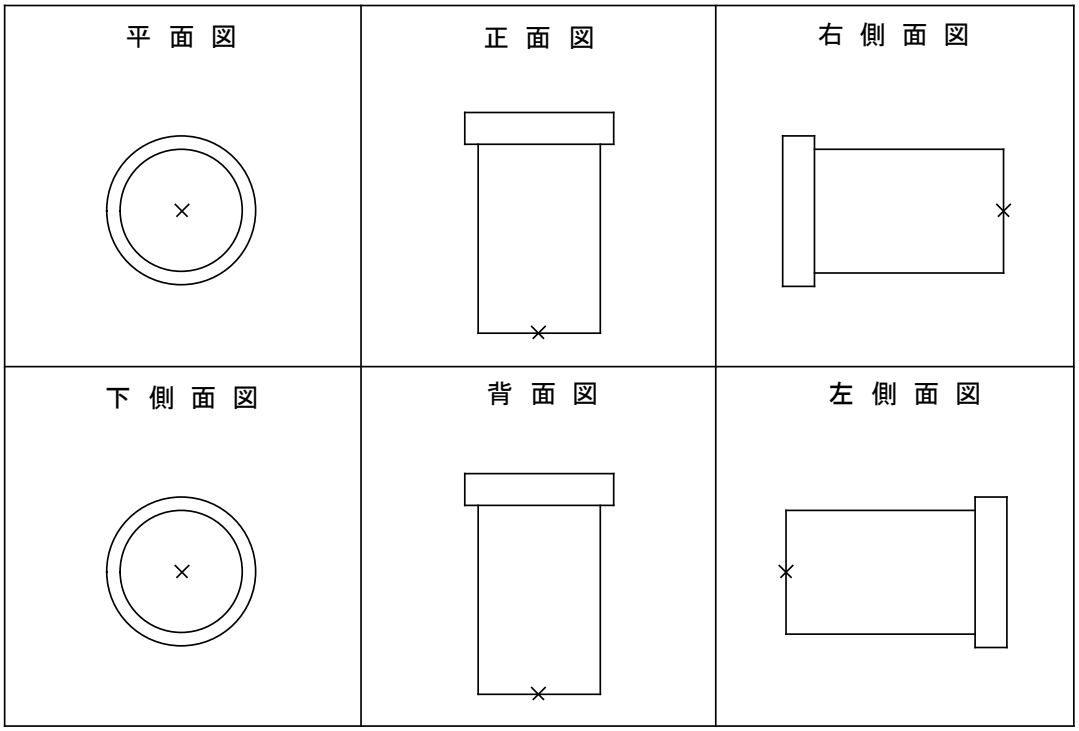

40.0
50.0

T14-B　コンクリート流し用鋳鉄製排水トラップ　T14-B

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

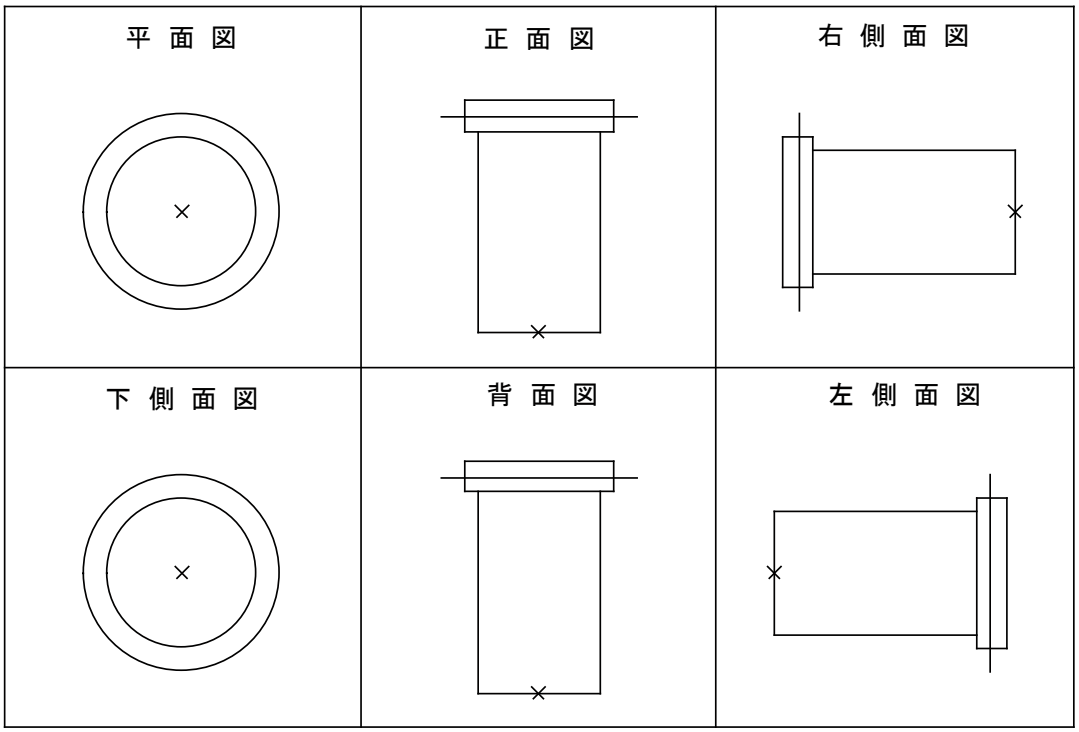

40.0
50.0

JT-1　FRP製防水パン用鋳鉄製椀型トラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

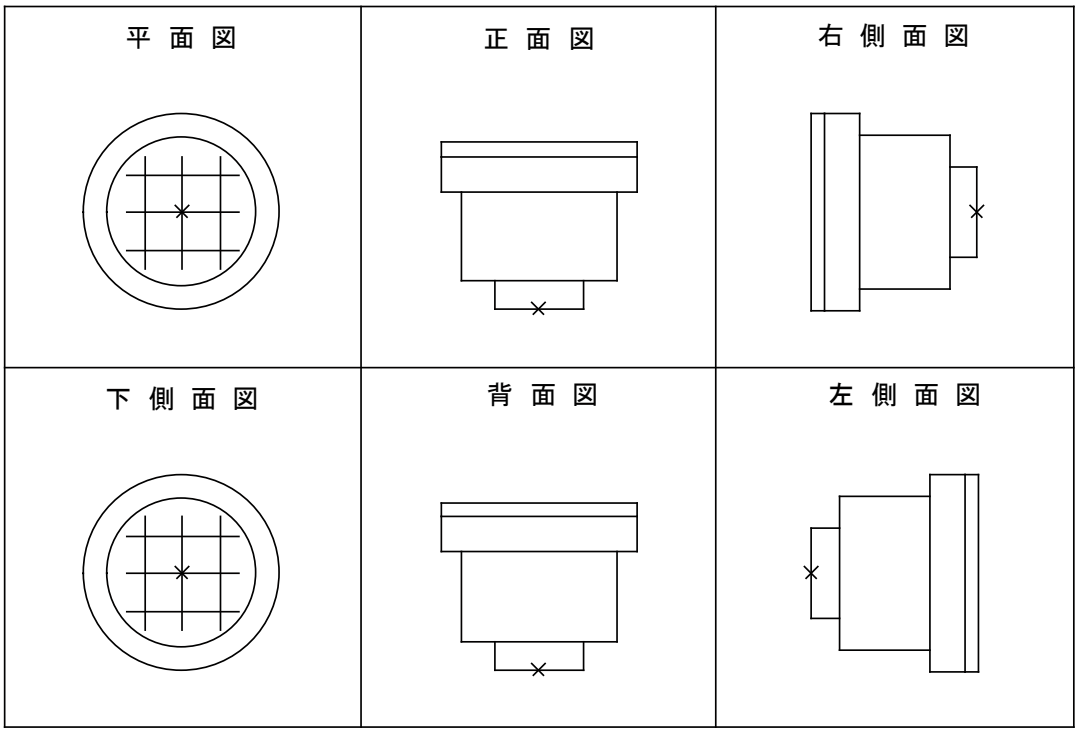

50.0

FT-S　FRP製防水パン用鋳鉄製漏斗型トラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

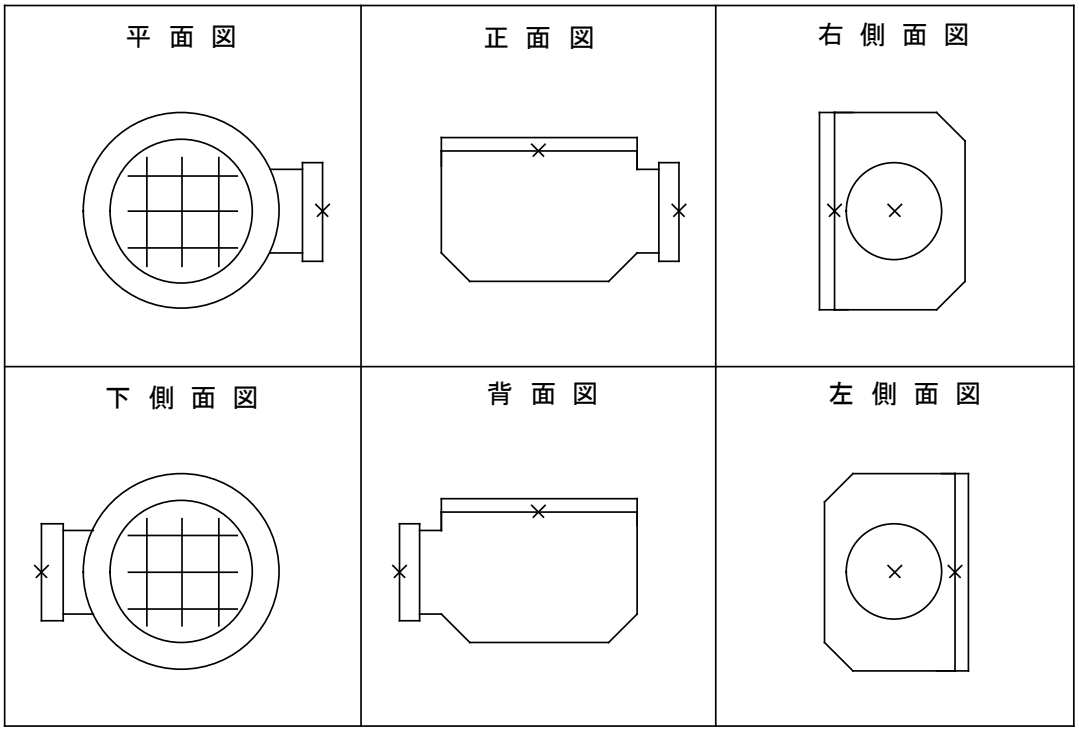

50.0

JT-2　洗濯パン用鋳鉄製P型トラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

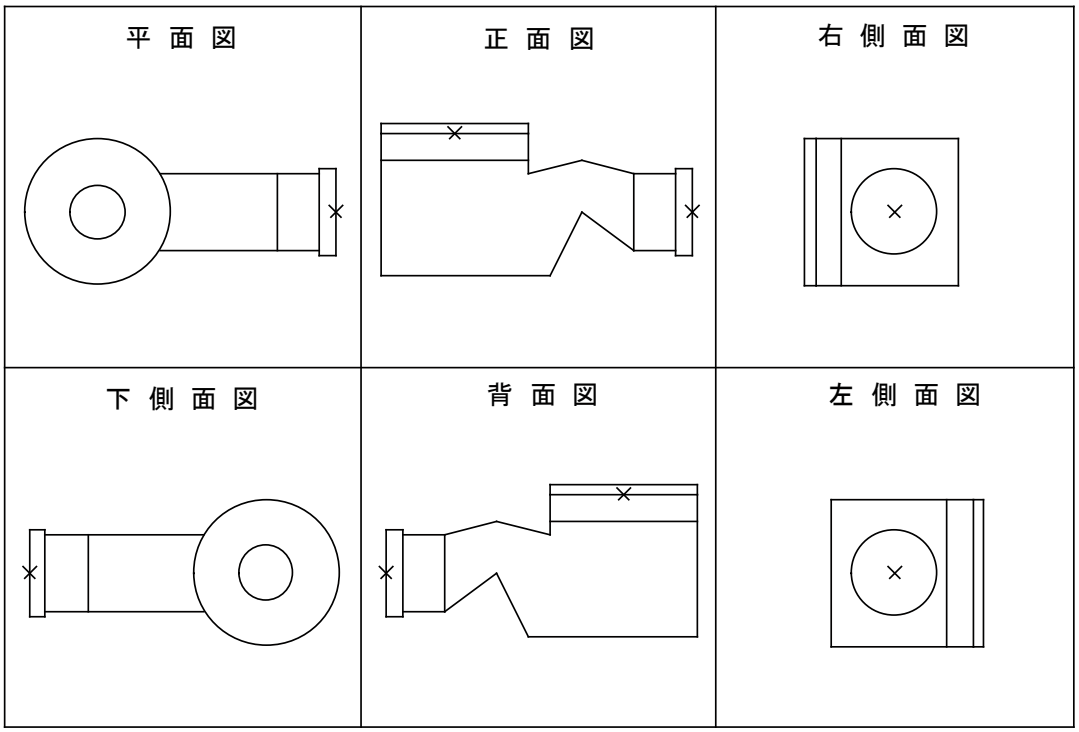

50.0

P55-B　防水パン用鋳鉄製排水トラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

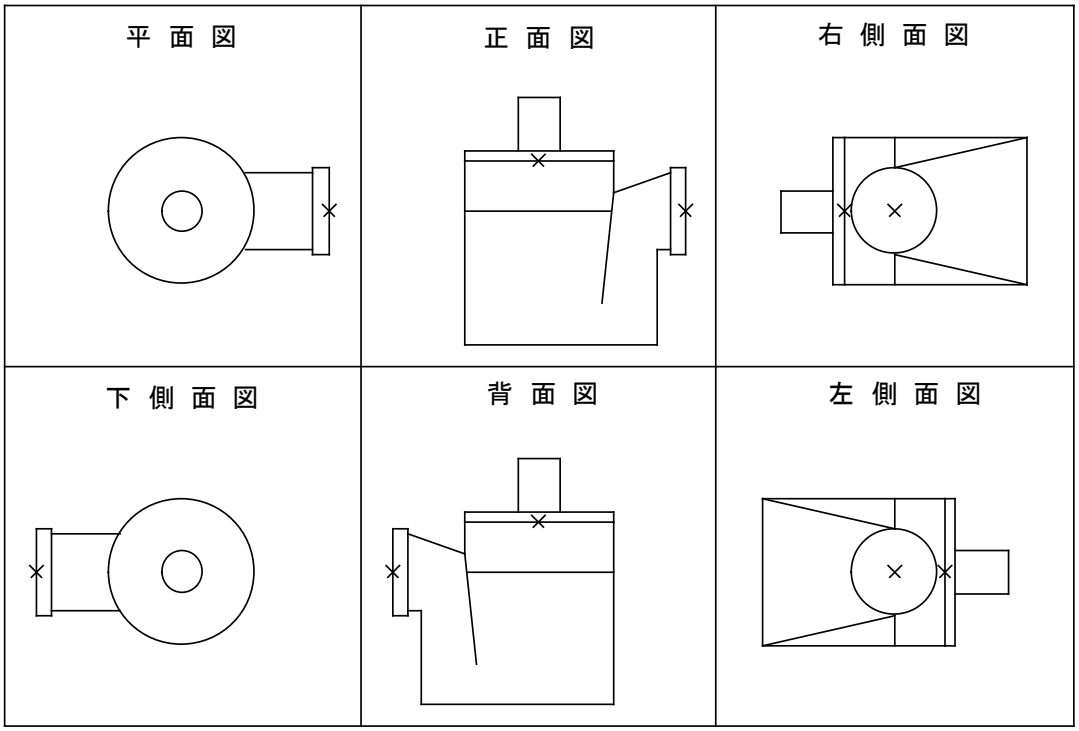

50.0

M55-B　ユニットバス用鋳鉄製排水トラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

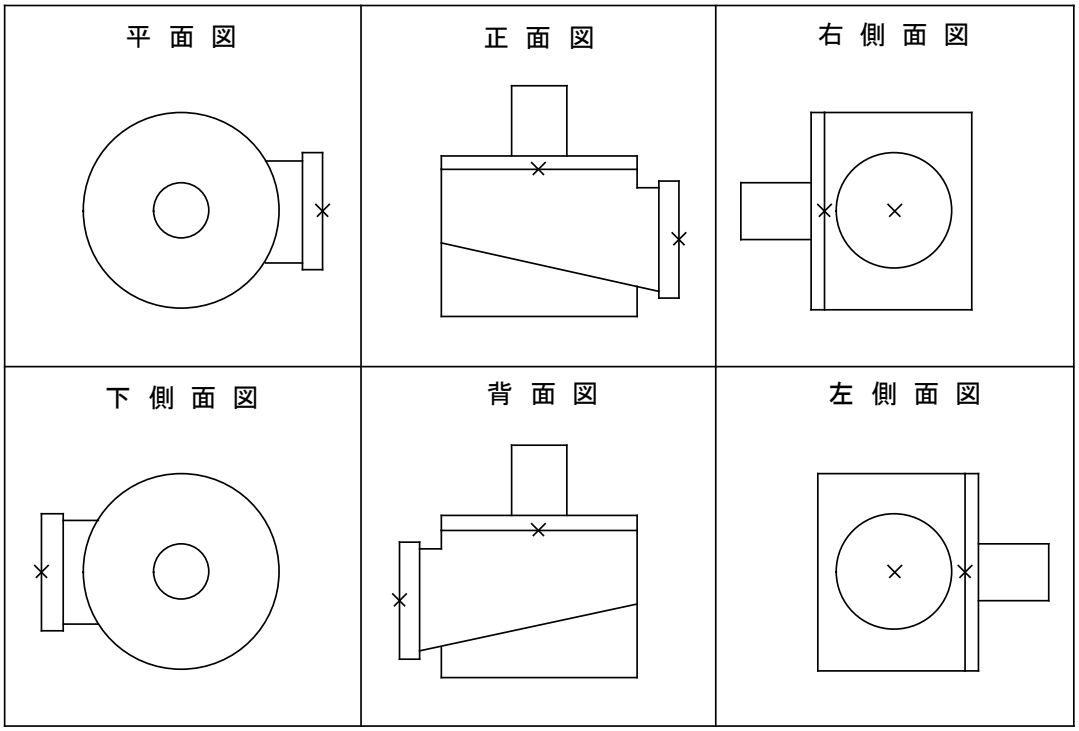

50.0

NVP　ステンレス製防虫網

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［03-防虫網］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

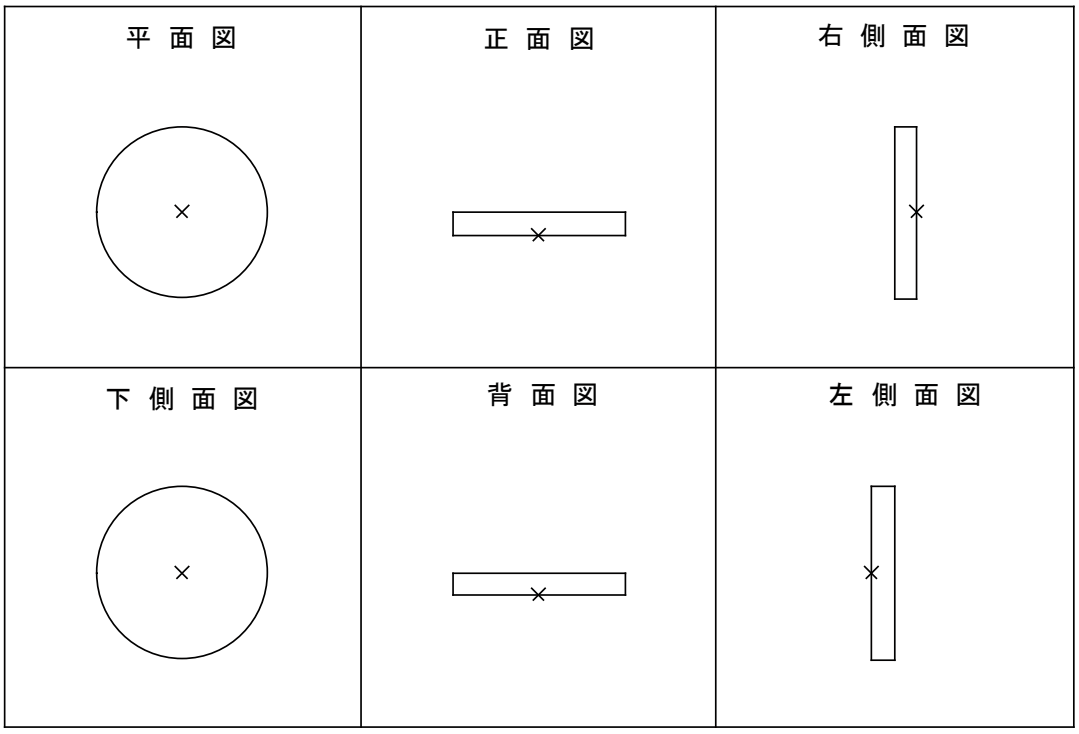

20.0
25.0
32.0
40.0
50.0
65.0
80.0
100.0
125.0
150.0
200.0
250.0

VA-2 通気口用鋳鉄製ギャラリ(ＶＡ－2)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［02-キャラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

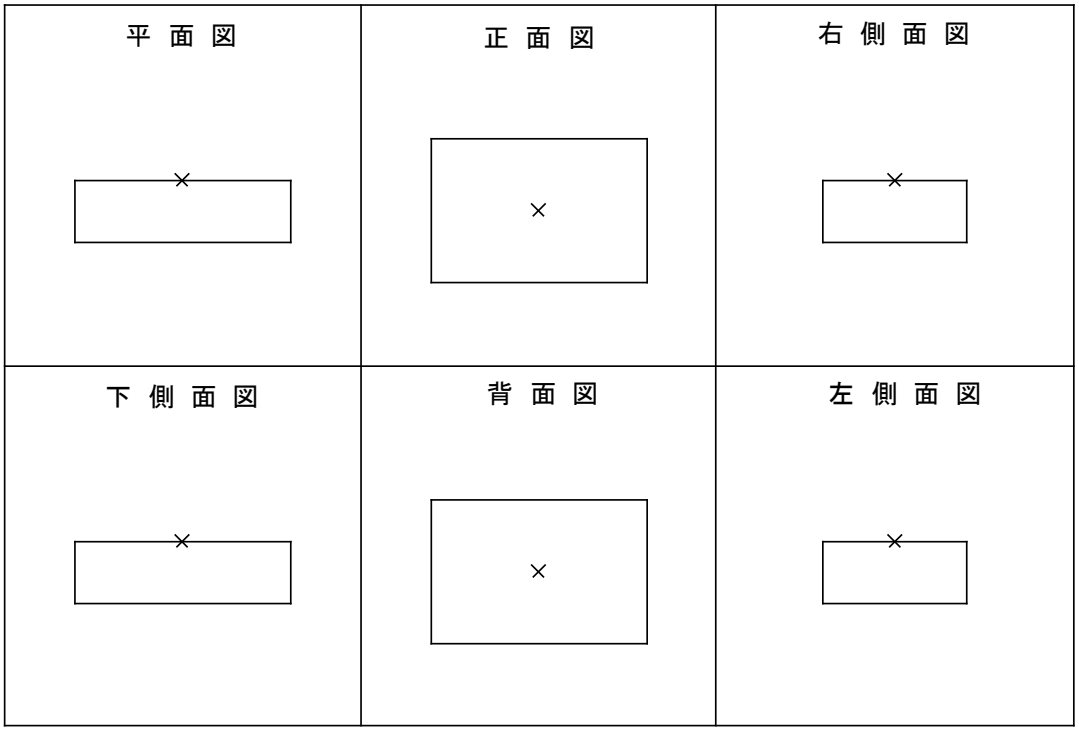

50.0
65.0
80.0
100.0

VA-2H 通気口用鋳鉄製ギャラリ(ＶＡ－2H)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［02-キャラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

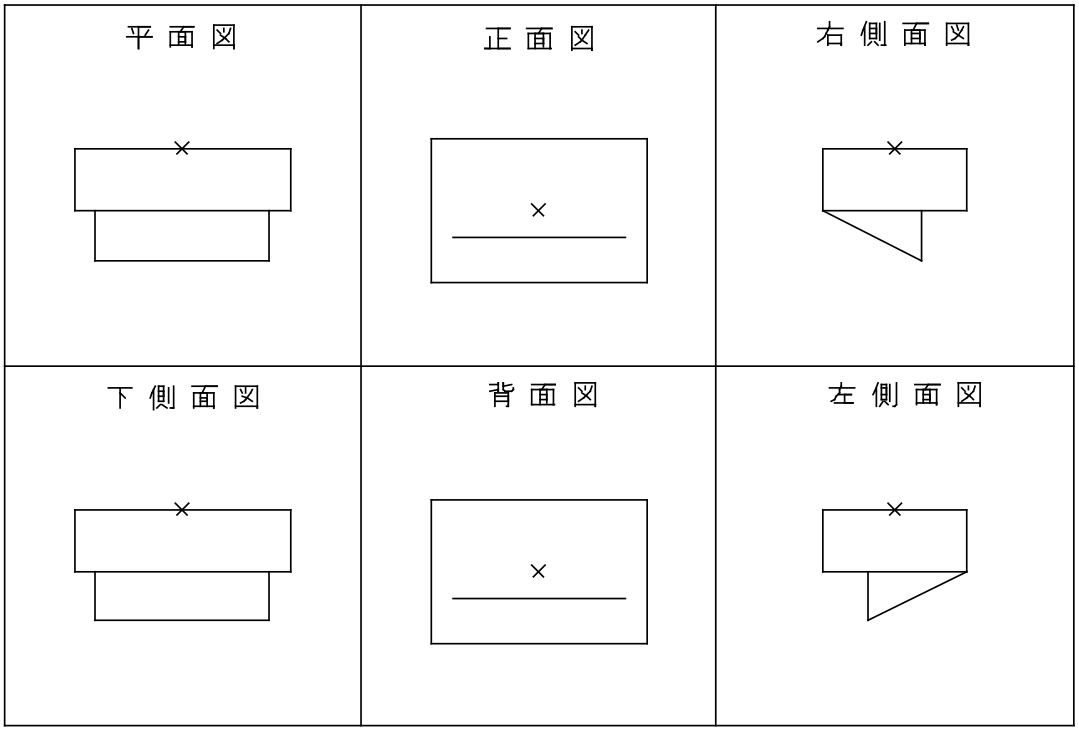

50.0
65.0
80.0
100.0

KANAGU-C　床排水用黄銅製金具(C金具)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［05-金具］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

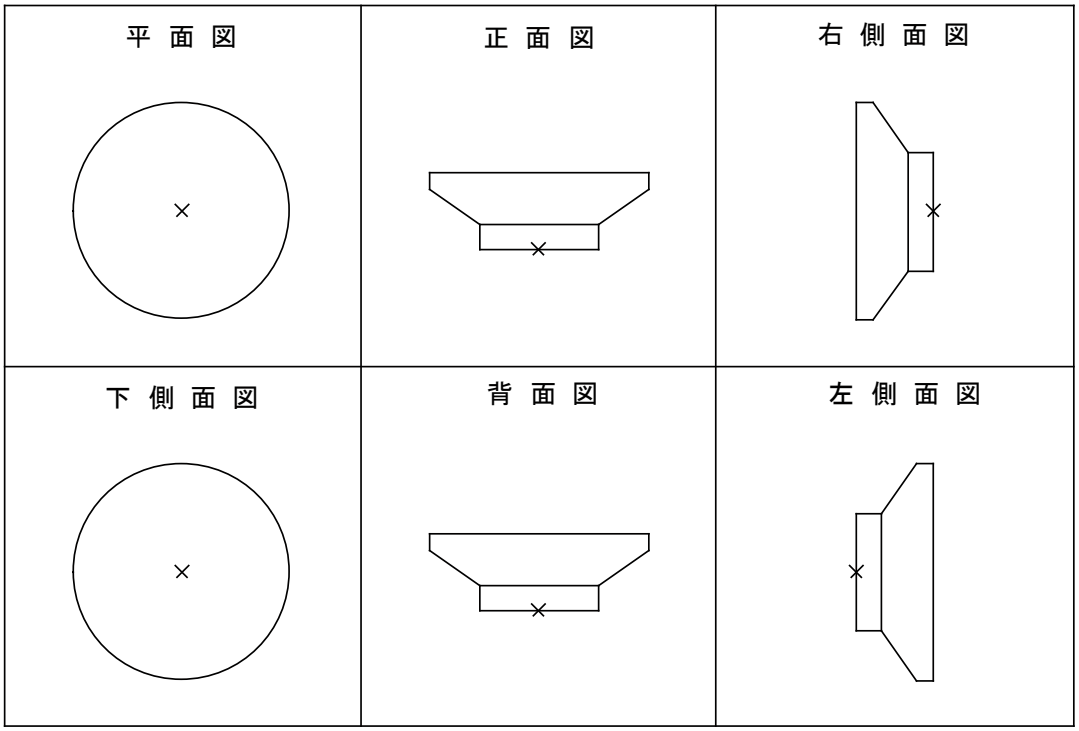

40.0
50.0
65.0
80.0
100.0

KANAGU-D 床排水用黄銅製金具（D金具）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［11-排水部材］ー［05-金具］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

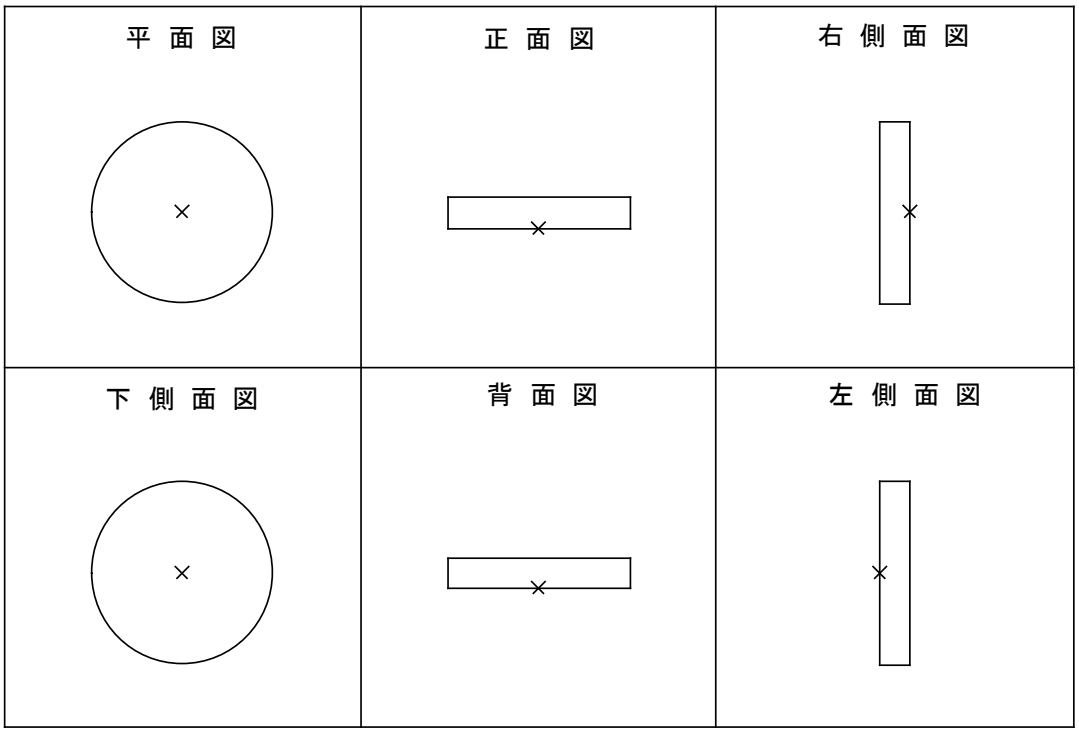

32.0
40.0
50.0
65.0
80.0
100.0
125.0
150.0
175.0

AP　鋳鉄製P型トラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

40.0
50.0
65.0
80.0
100.0

BLTP　ボールタップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

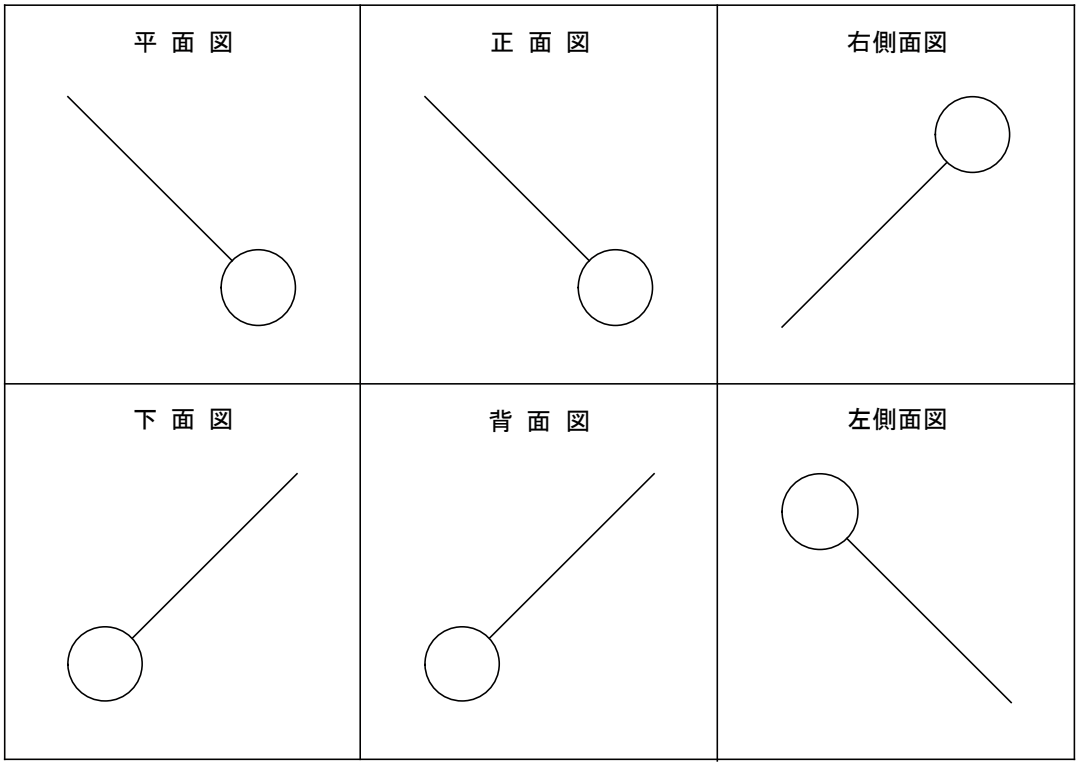

COC　床下掃除口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-掃除口］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

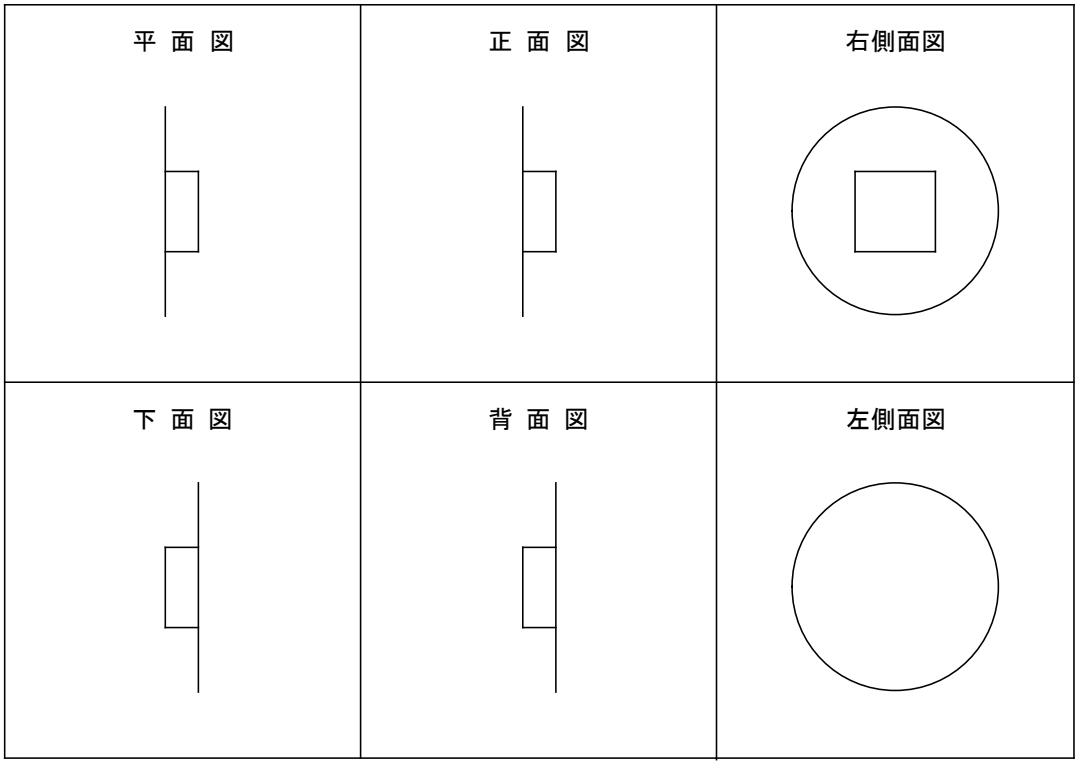

32.0
40.0
50.0
65.0
80.0
100.0
125.0
150.0

COVV　床下掃除口(硬質塩ビ製)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-掃除口］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

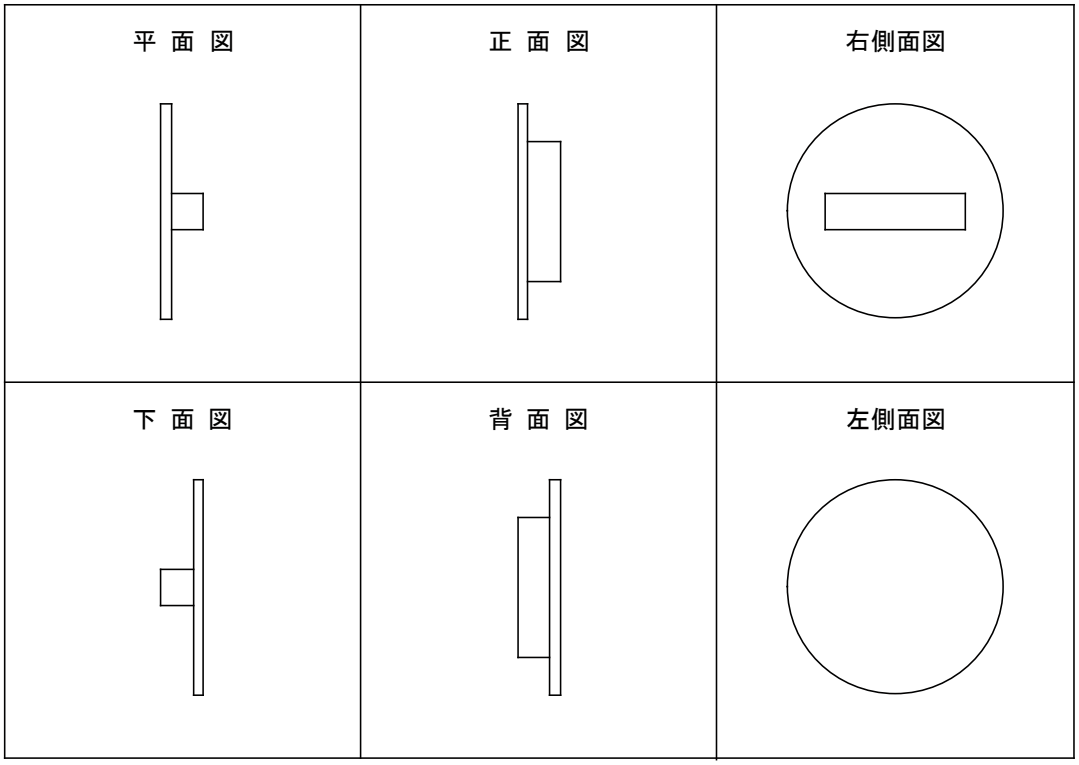

30.0
40.0
50.0
65.0
75.0
100.0
125.0
150.0
200.0

COWV　床下掃除口(差込み口)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［09-掃除口］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

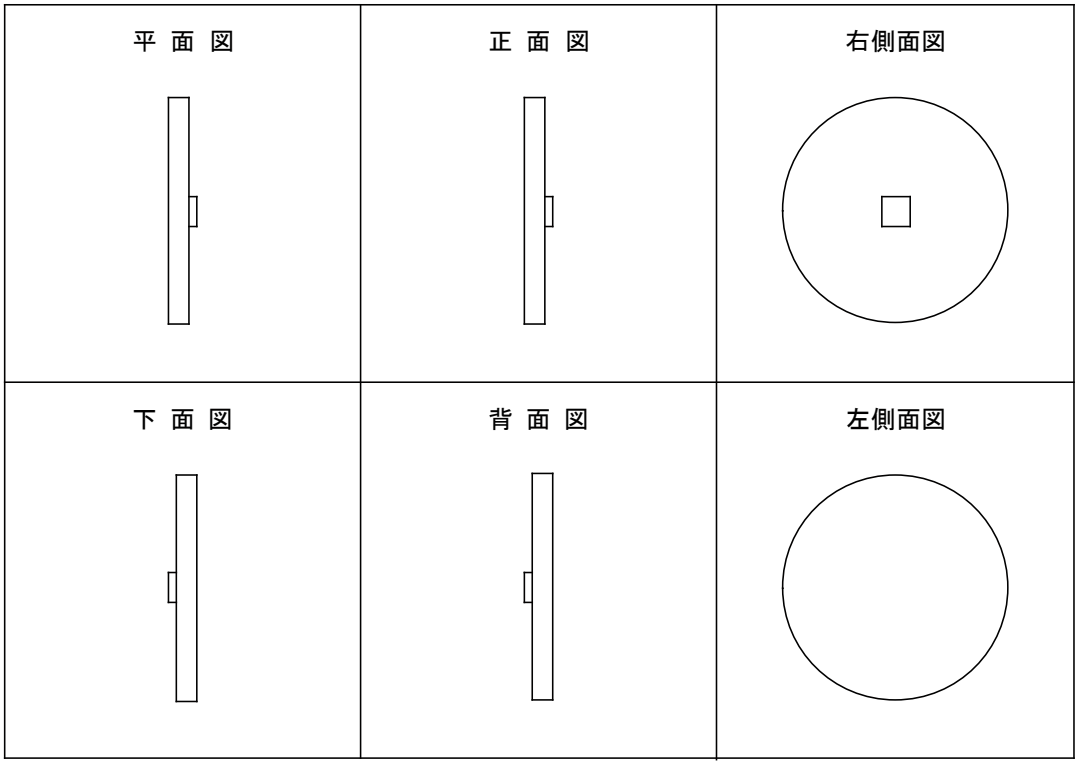

30.0
40.0
50.0
65.0
75.0
100.0
125.0
150.0
200.0

co01　床下掃除口CO

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［02-排水シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

roof01　ルーフドレン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［02-排水シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

co02　排水目皿

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［02-排水シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

tr01　床排水トラップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［02-排水シンボル

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

sen01　給水栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

sen02　混合栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

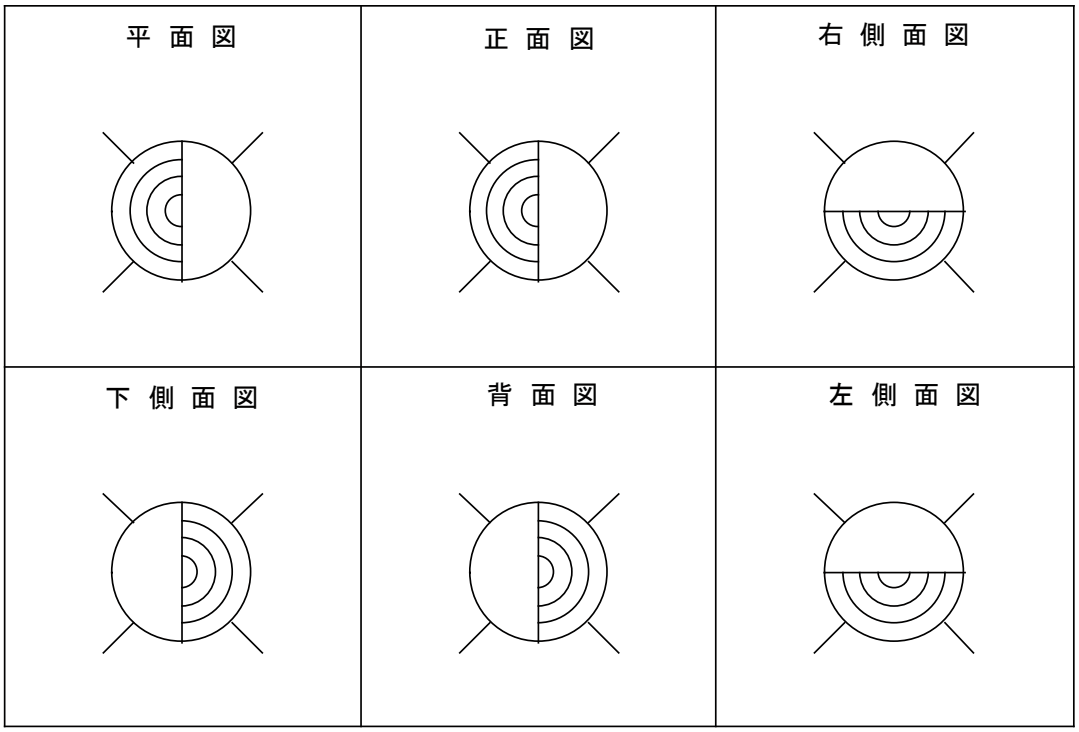

sen03　給湯栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

GSEN1　ガス栓(1口)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	**背面図**	**左側面図**
		

VC-B2　露出型鋳鉄製ベントキャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［01-ベントキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

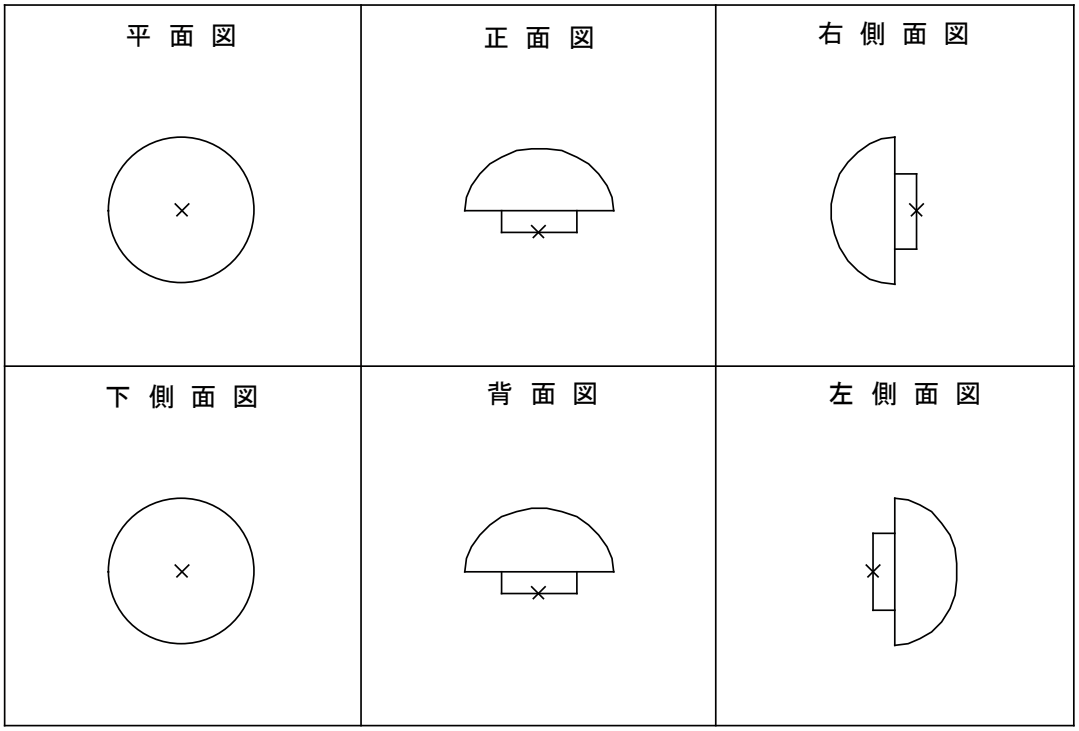

40.0
50.0
65.0
80.0
100.0

VC-S2　埋込み型ベントキャップ ねじこみ式

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［01-ベントキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

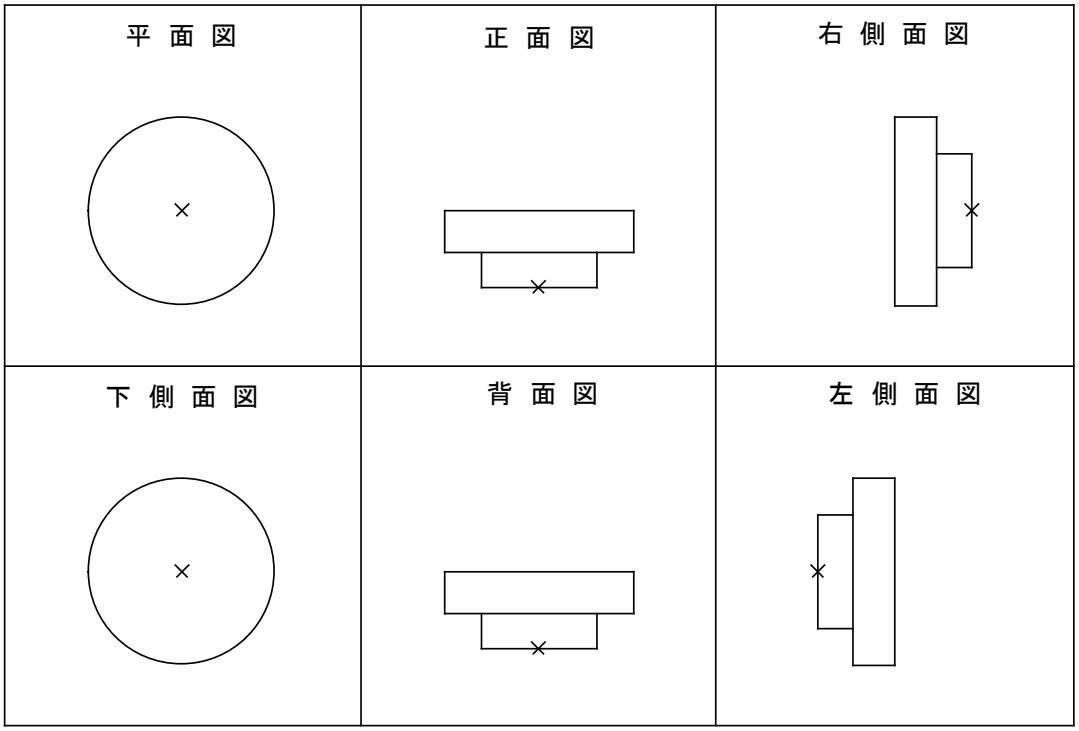

40.0
50.0
65.0
80.0
100.0
125.0
150.0

B1　止水弁用鋳鉄製ボックス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-バルブボックス類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

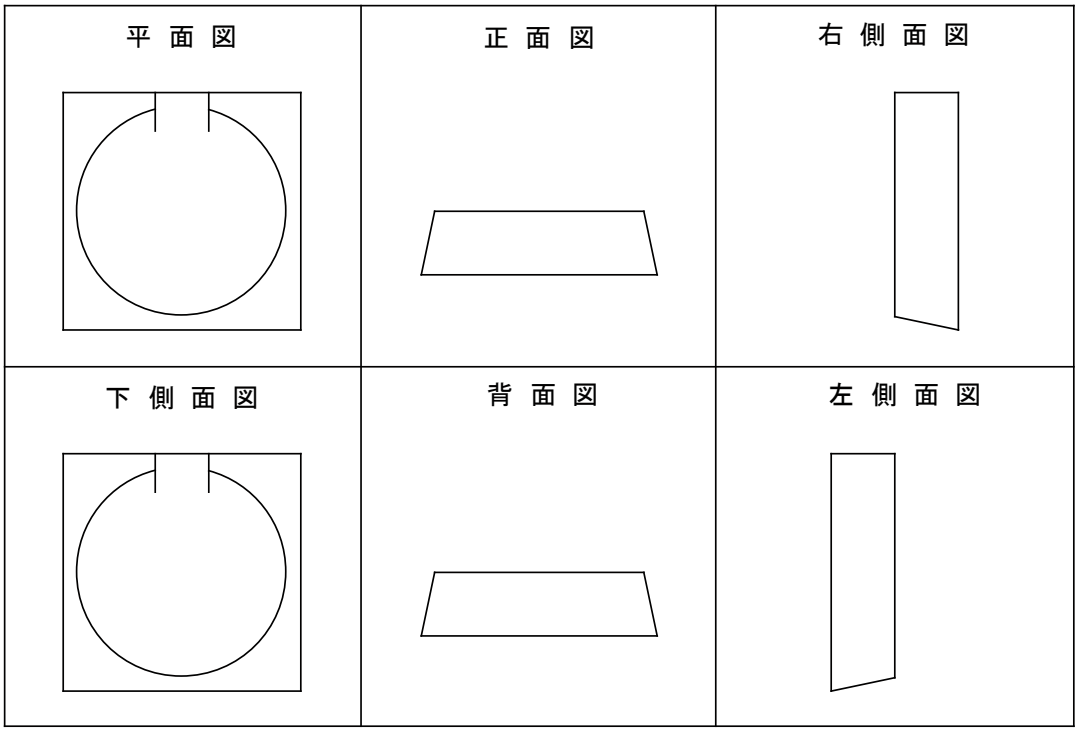

MB-A　量水器用鋳鉄製ボックス（MB－A）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-バルブボックス類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	背面図	左側面図
		

MB-B　量水器用鋳鉄製ボックス（MB－B）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-バルブボックス類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	背面図	左側面図
		

GSEN2 ガス栓(2口)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

MB-C1　量水器用鋳鉄製ボックス（MB－C1）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-バルブボックス類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平面図	正面図	右側面図
		
下側面図	背面図	左側面図
		

MB-C2　量水器用鋳鉄製ボックス（MB－C2）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-バルブボックス類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

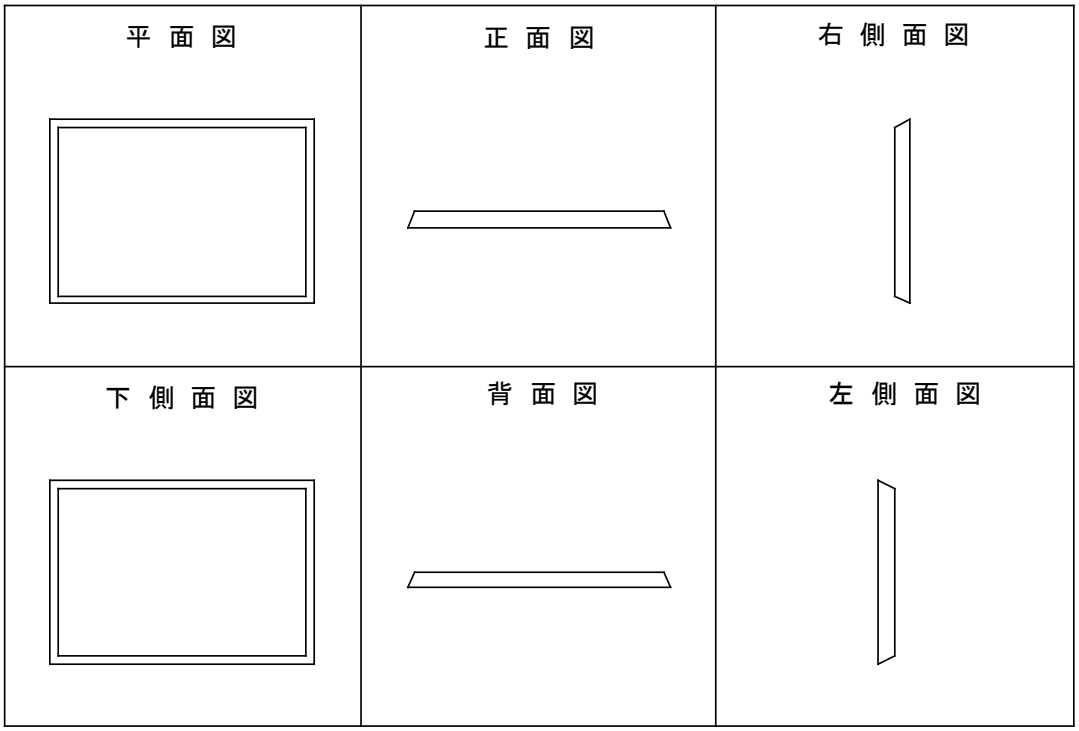

CA-S(300) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CA－S 300x300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

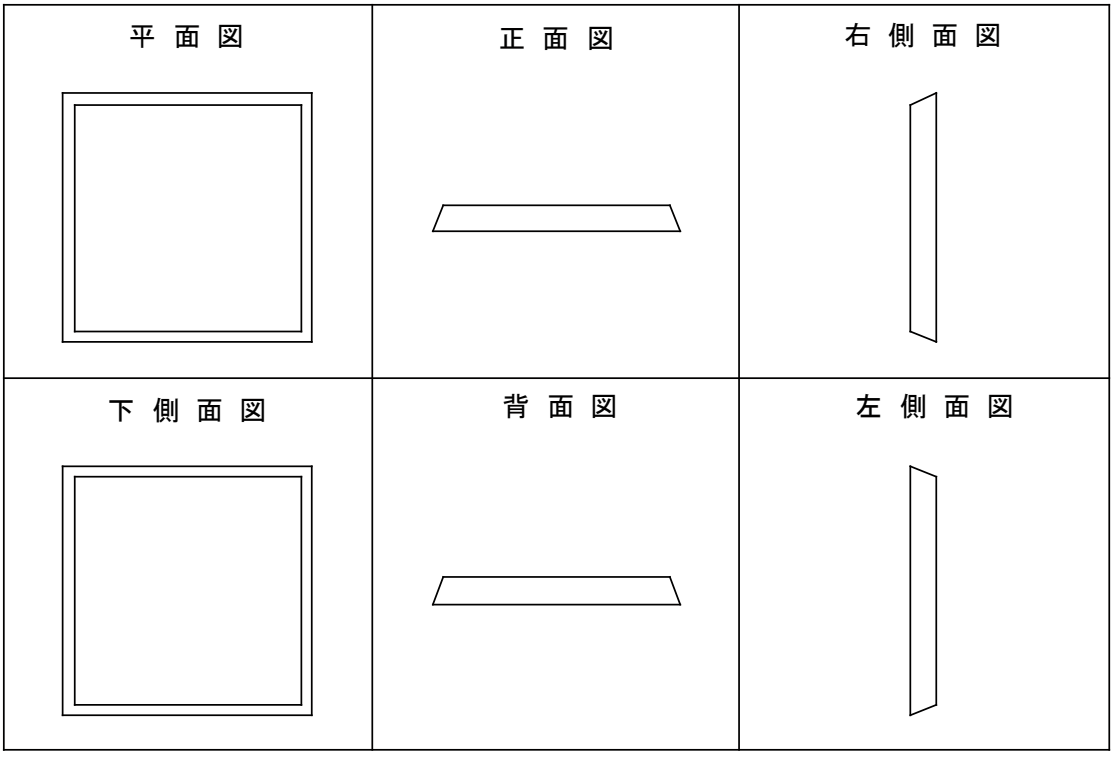

CA-S(350) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CA－S 350x350mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

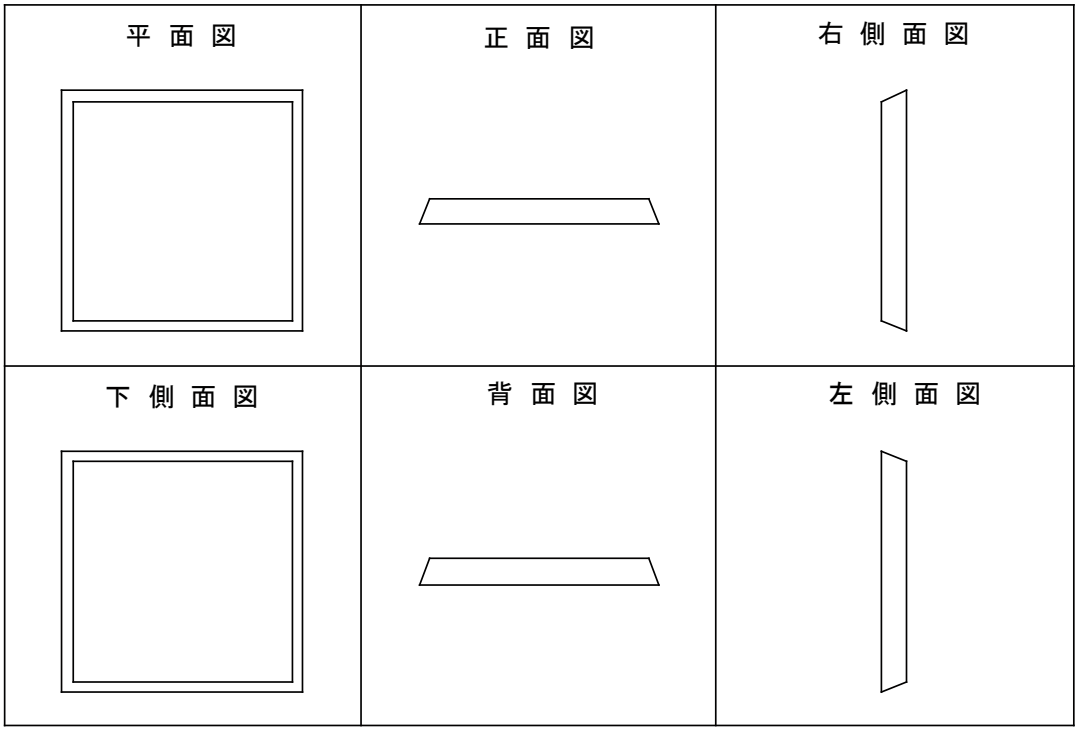

CA-S(400) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CA－S 400x400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

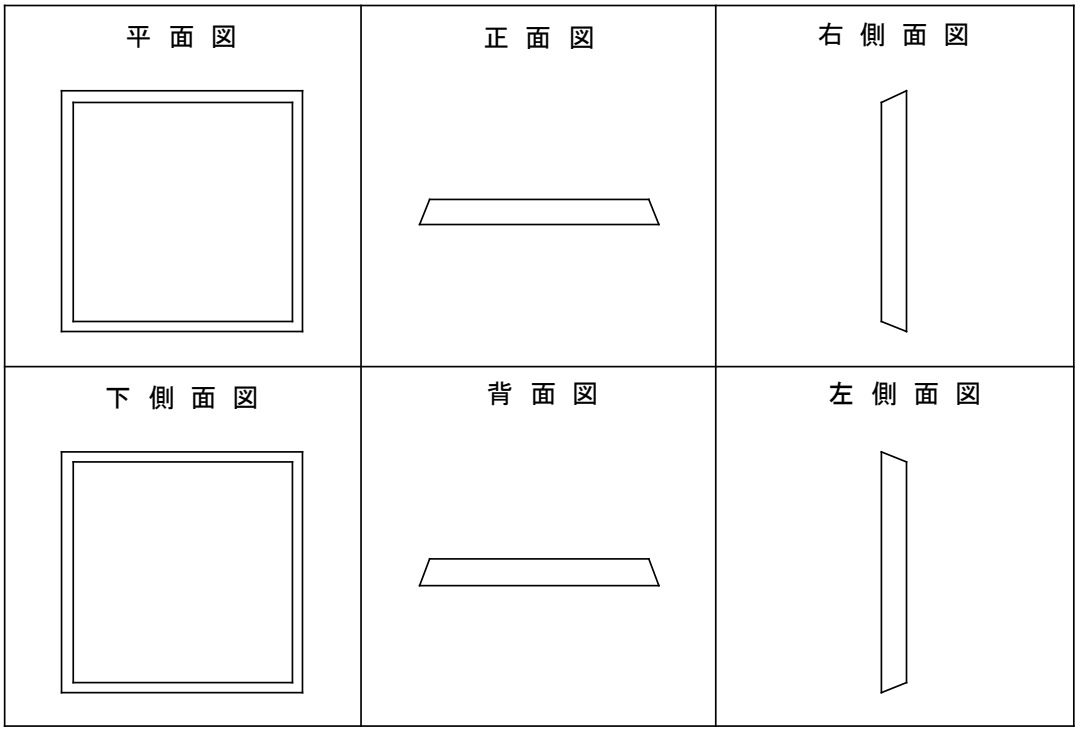

CA-S(450) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CA－S 450x450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

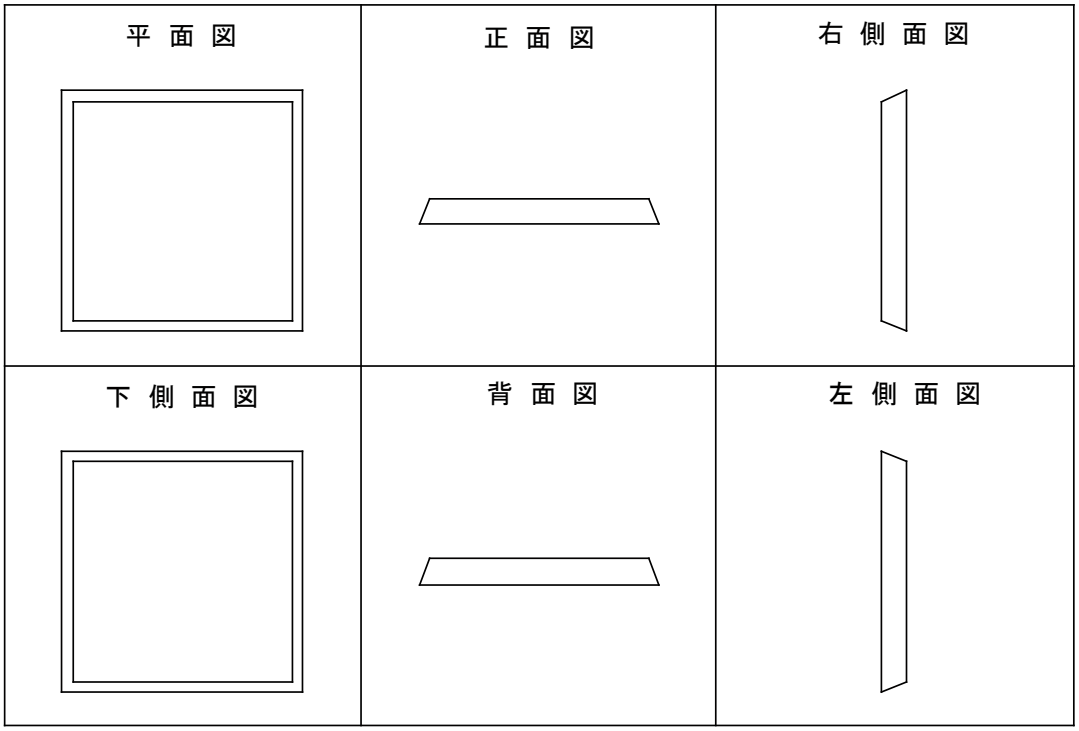

CA-S(500) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CA－S 500x500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

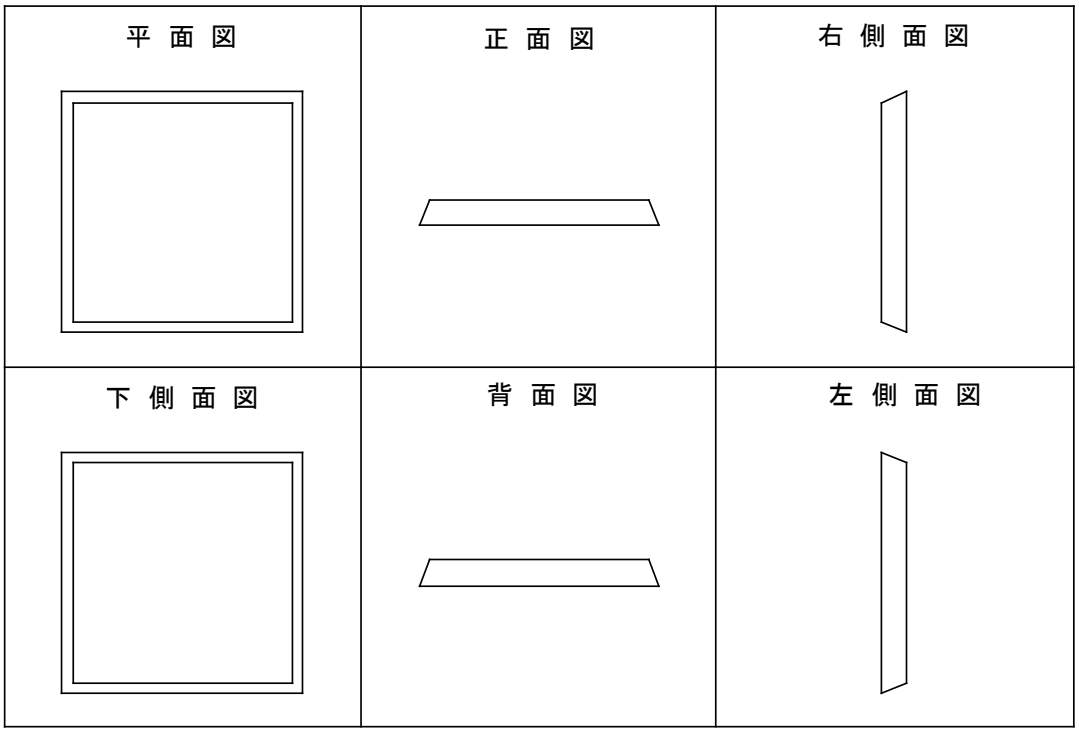

CA-S(600) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CA－S 600x600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

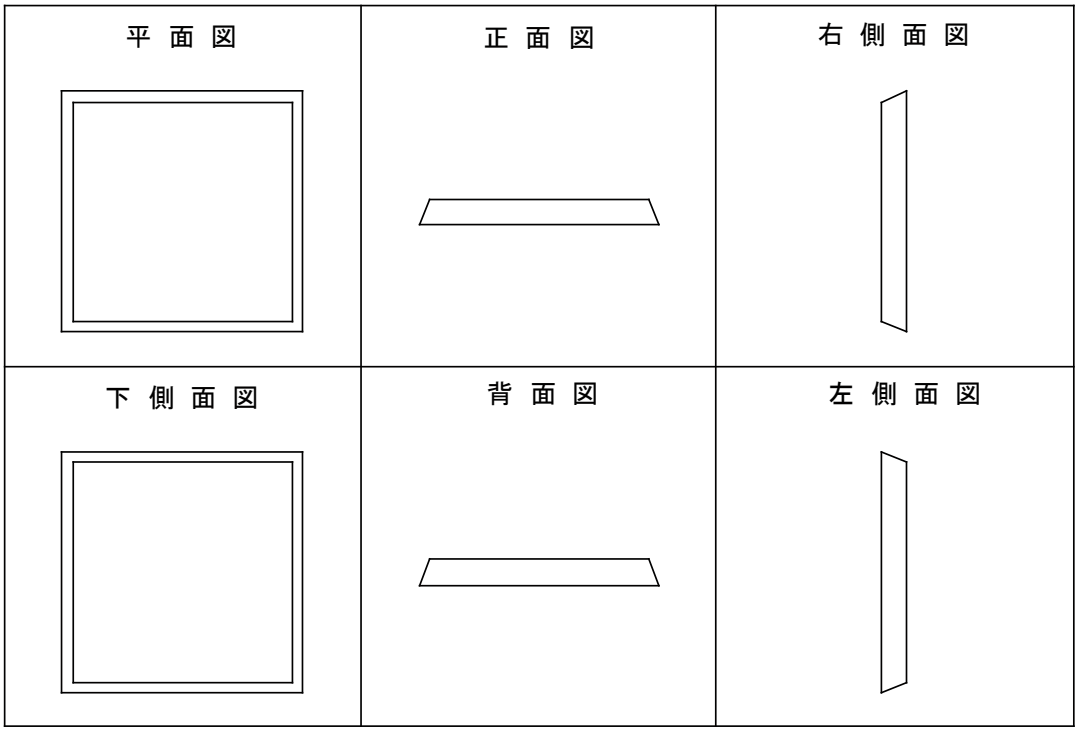

CB-S(300) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CB－S 300x300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

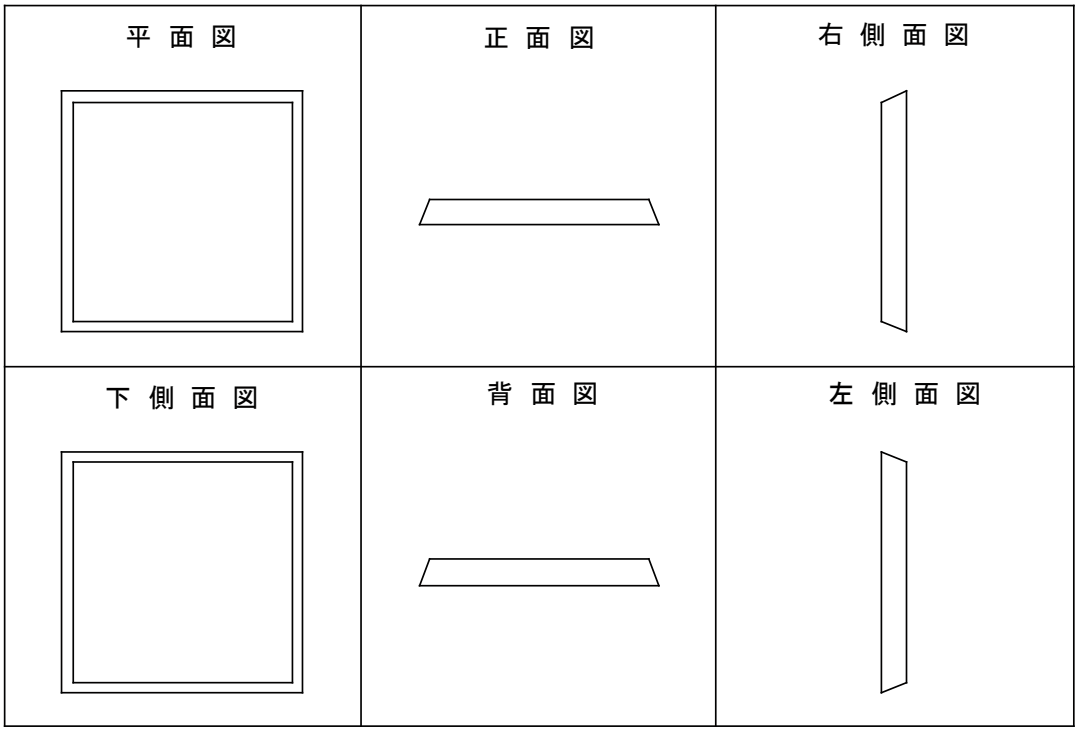

CB-S(350) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CB－S 350x350mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

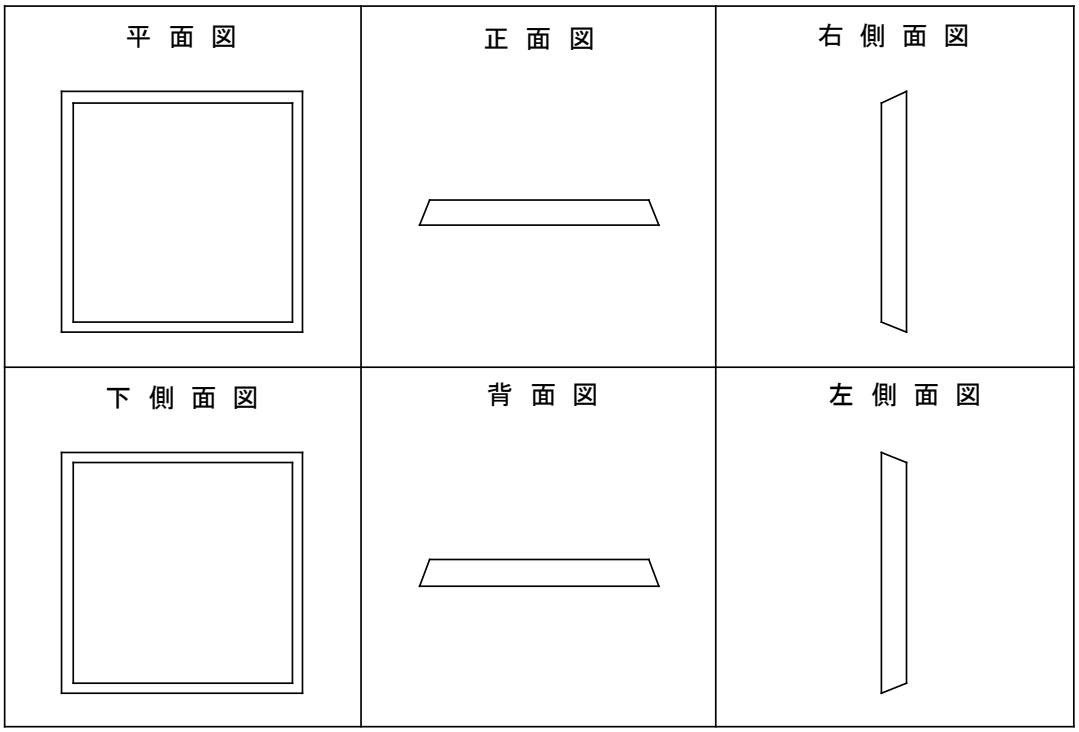

CB-S(400) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CB－S 400x400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

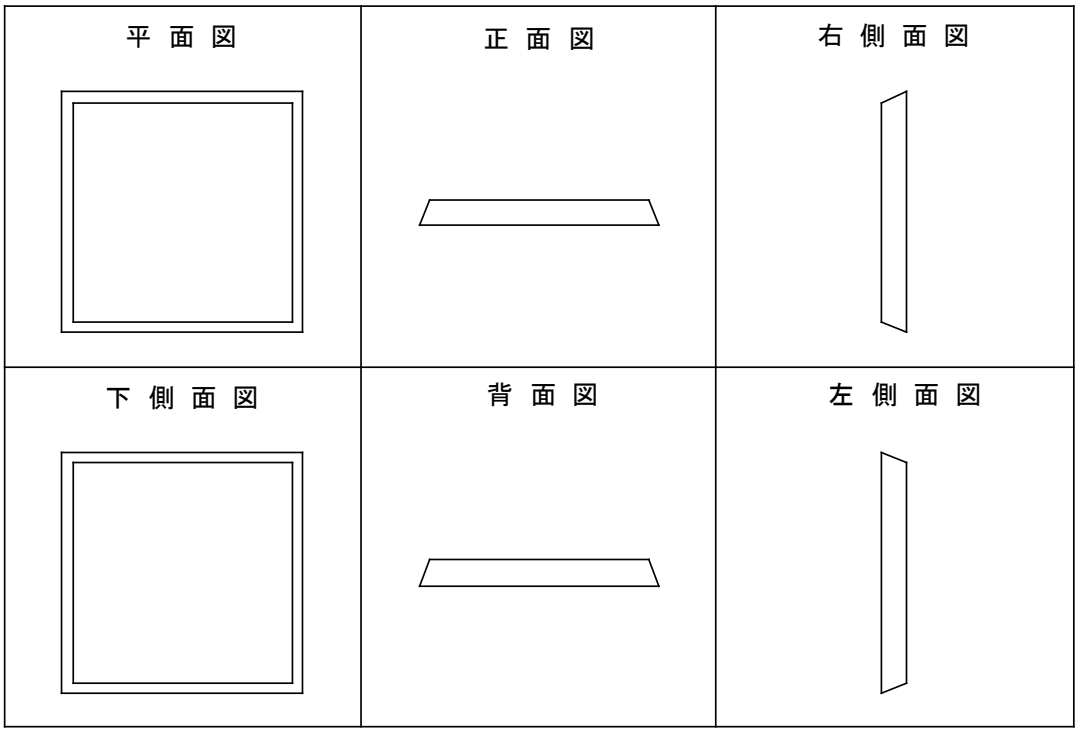

CB-S(450) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CB－S 450x450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

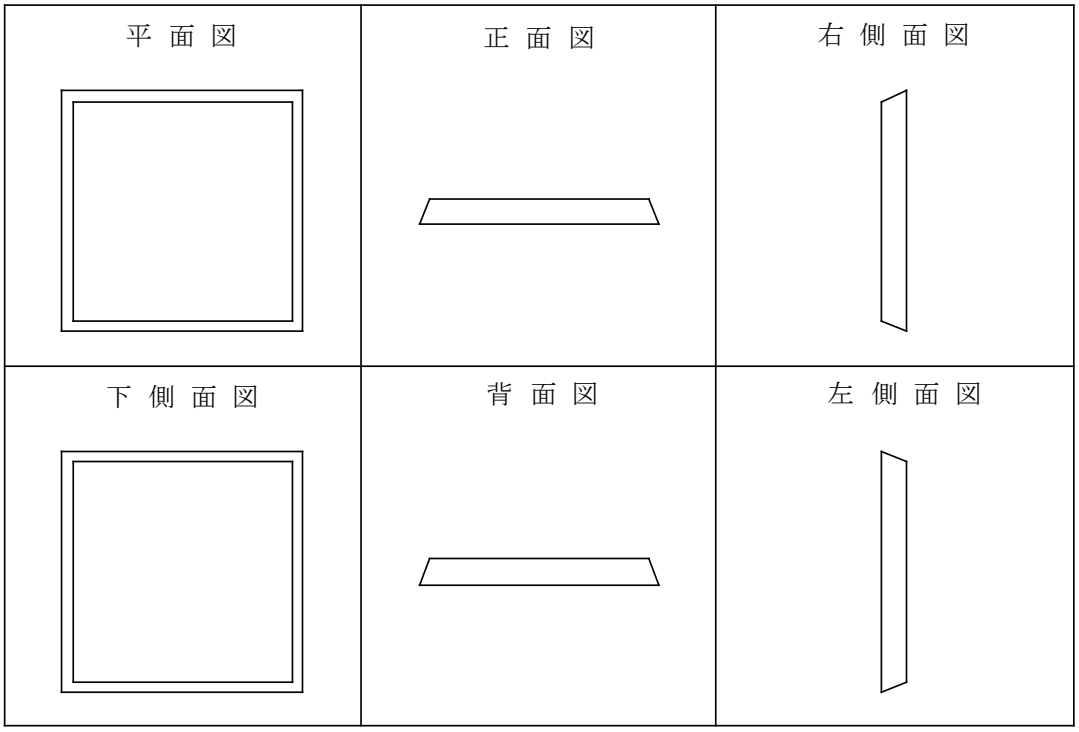

CB-S(500) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CB－S 500x500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

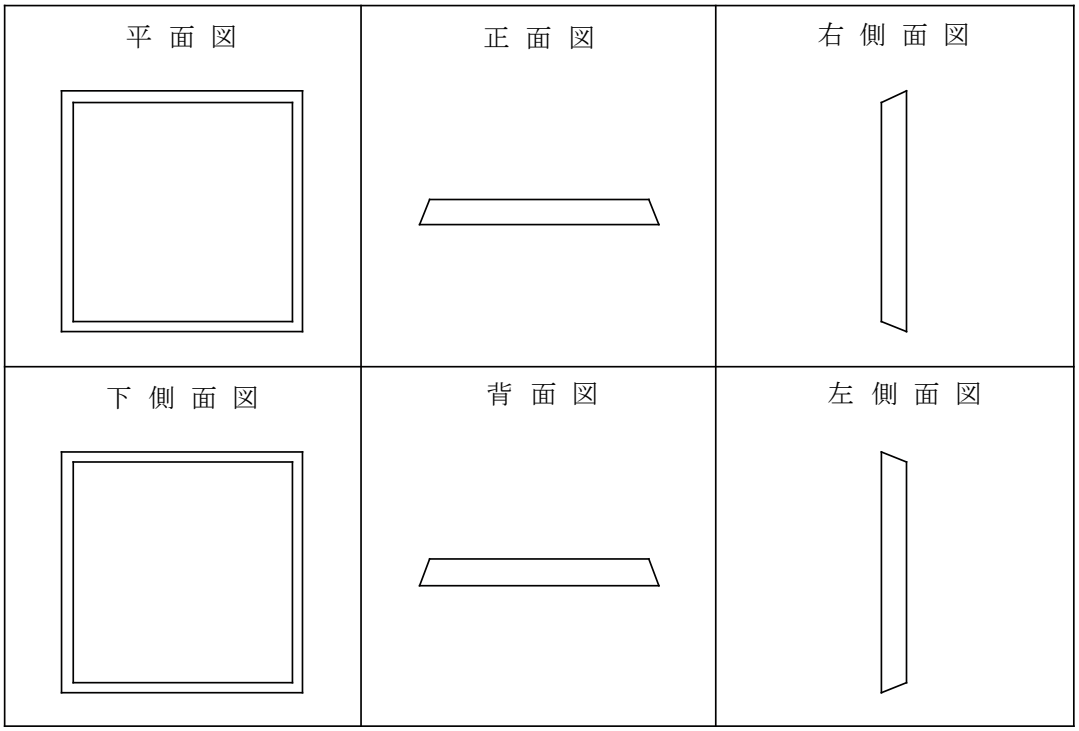

CB-S(600) 雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋(CB－S 600x600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［01-雨水排水桝用鋳鉄製格子蓋］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

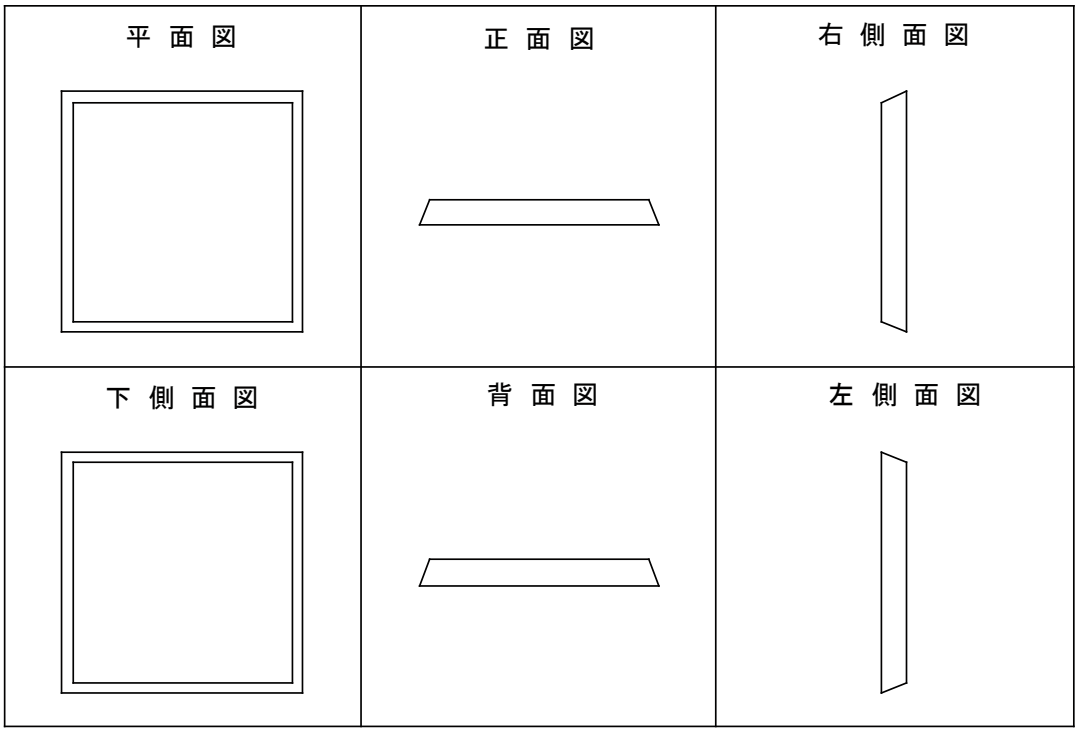

VA-1　通気口用鋳鉄製ギャラリ(ＶＡ－1)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［02-キャラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

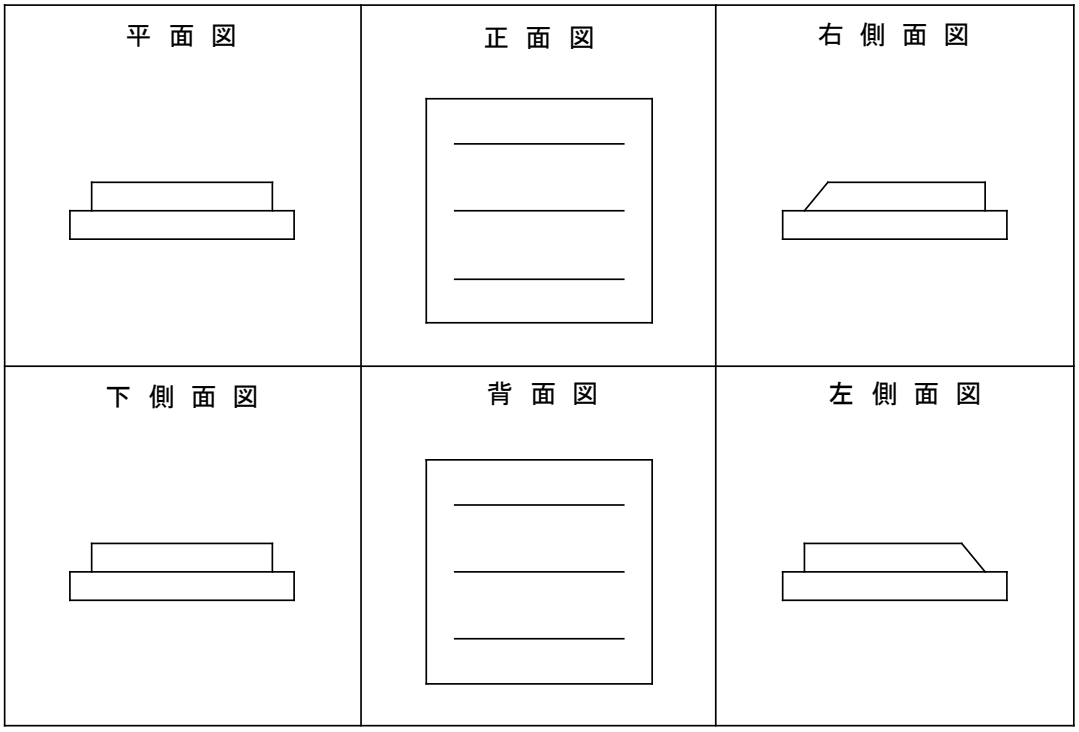

VA-1B 通気口用鋳鉄製ギャラリ(VA－1B)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［02-キャラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

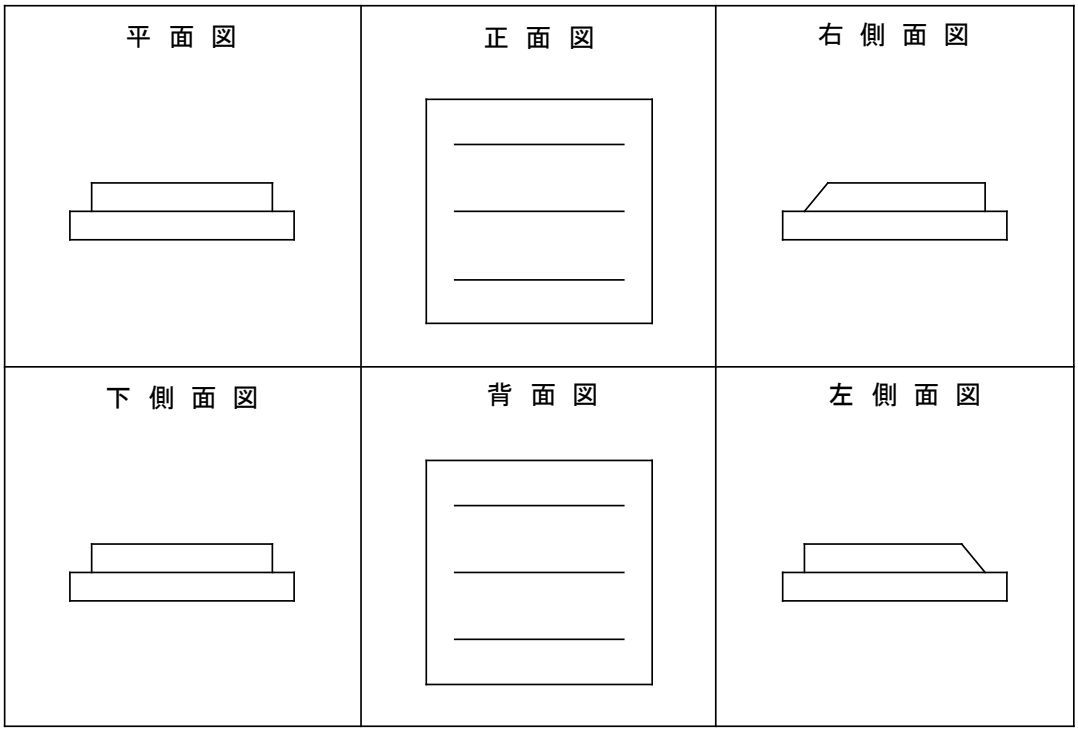

MHA(300) 水封形マンホールカバー(MHA 300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

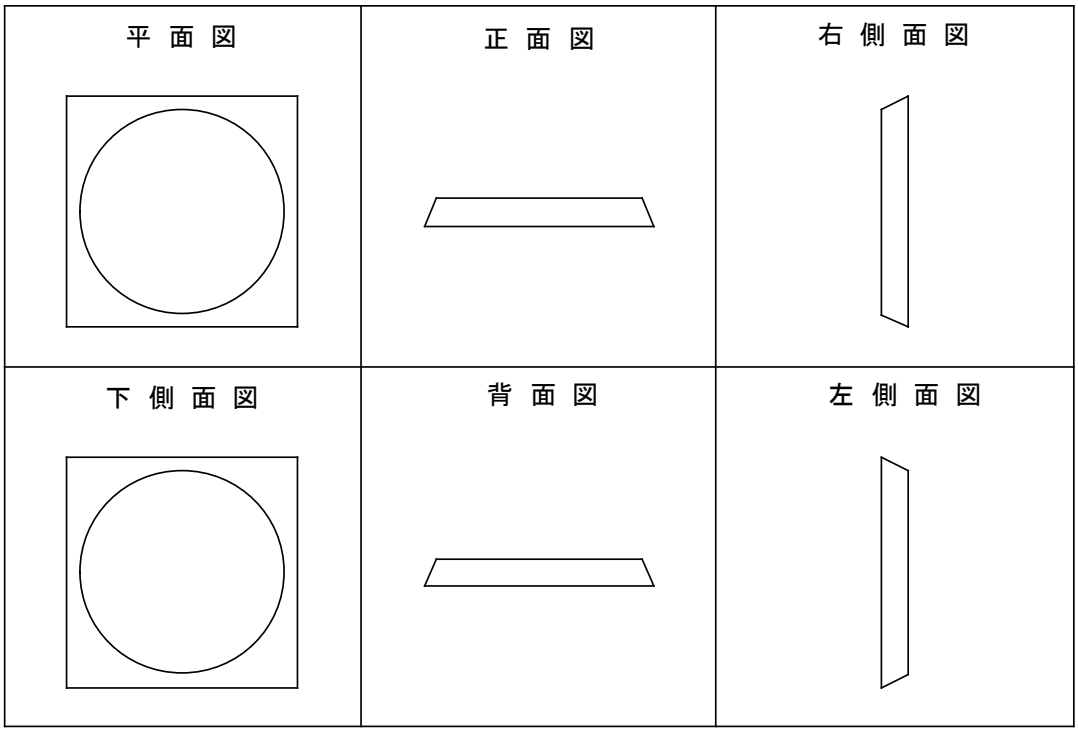

MHA(350) 水封形マンホールカバー(MHA 350mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

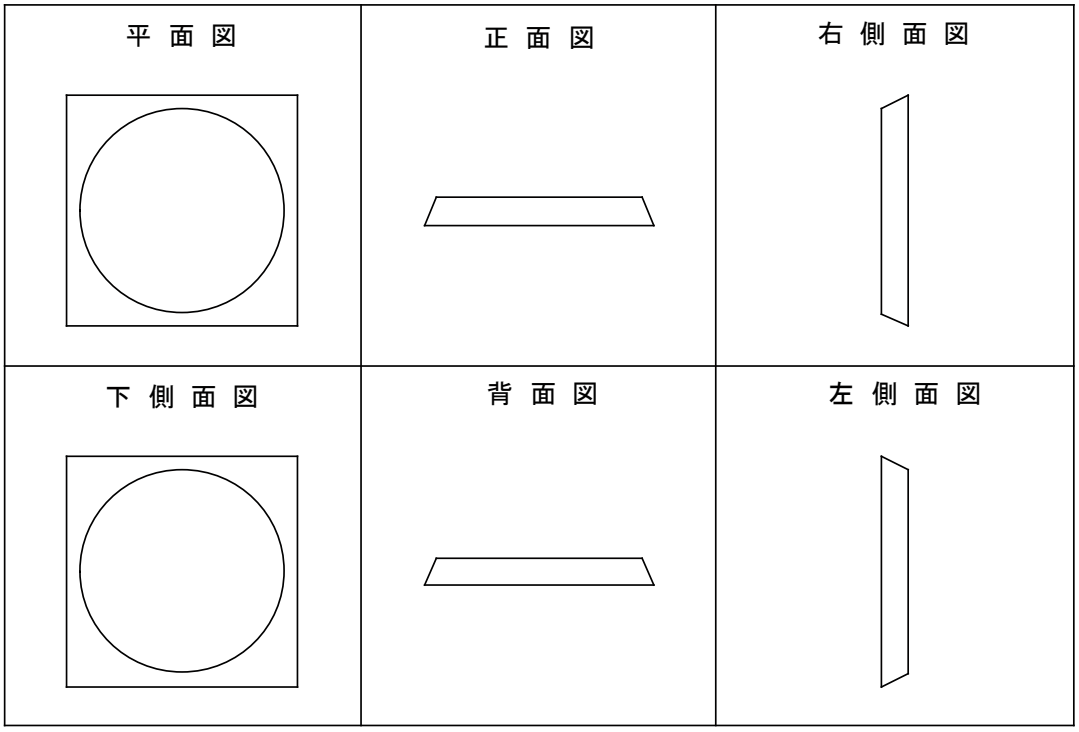

MHA(400) 水封形マンホールカバー(MHA 400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

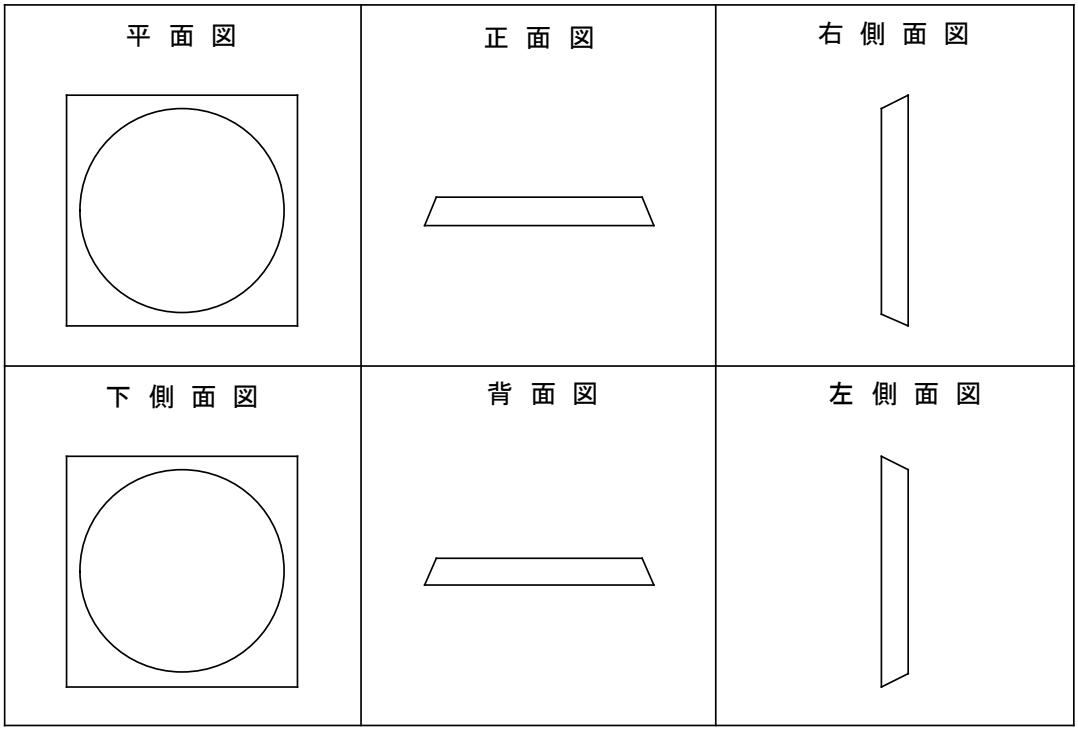

MHA(450) 水封形マンホールカバー(MHA 450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

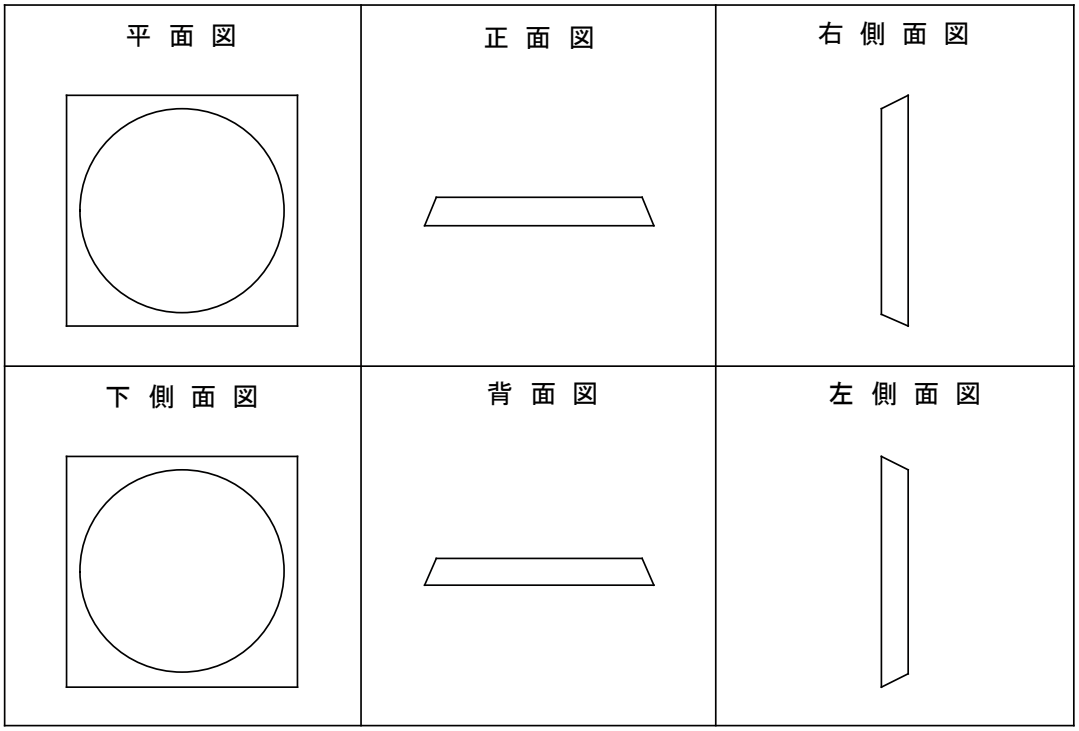

MHA(500) 水封形マンホールカバー(MHA 500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

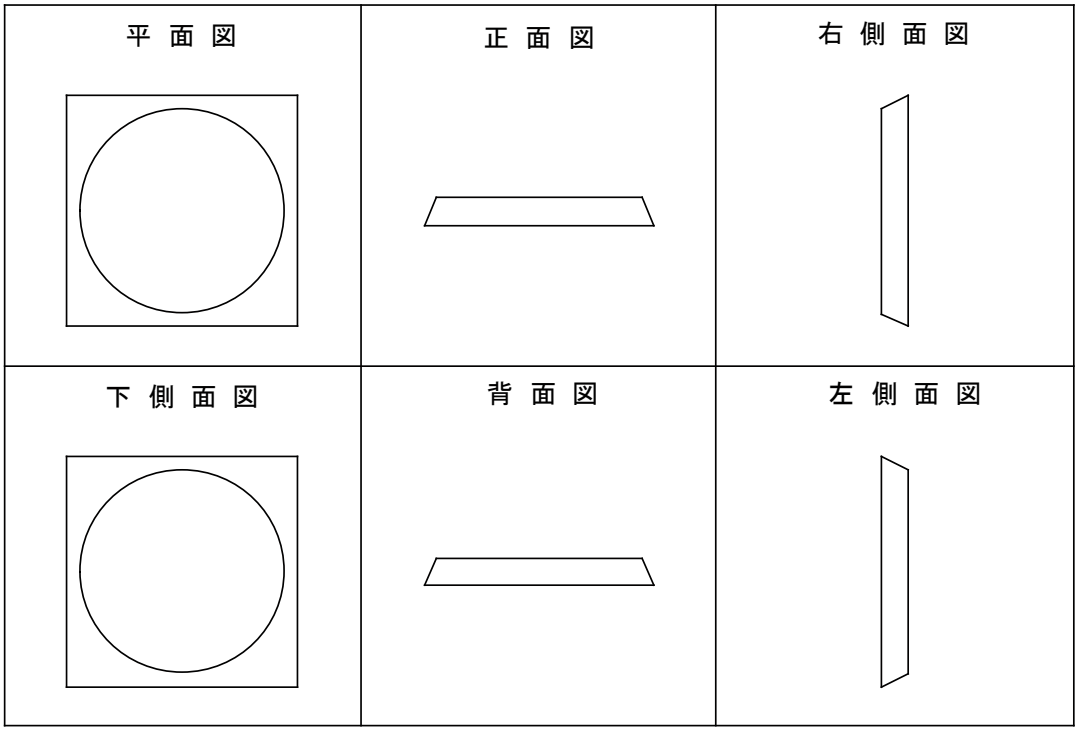

MHA(600) 水封形マンホールカバー(MHA 600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

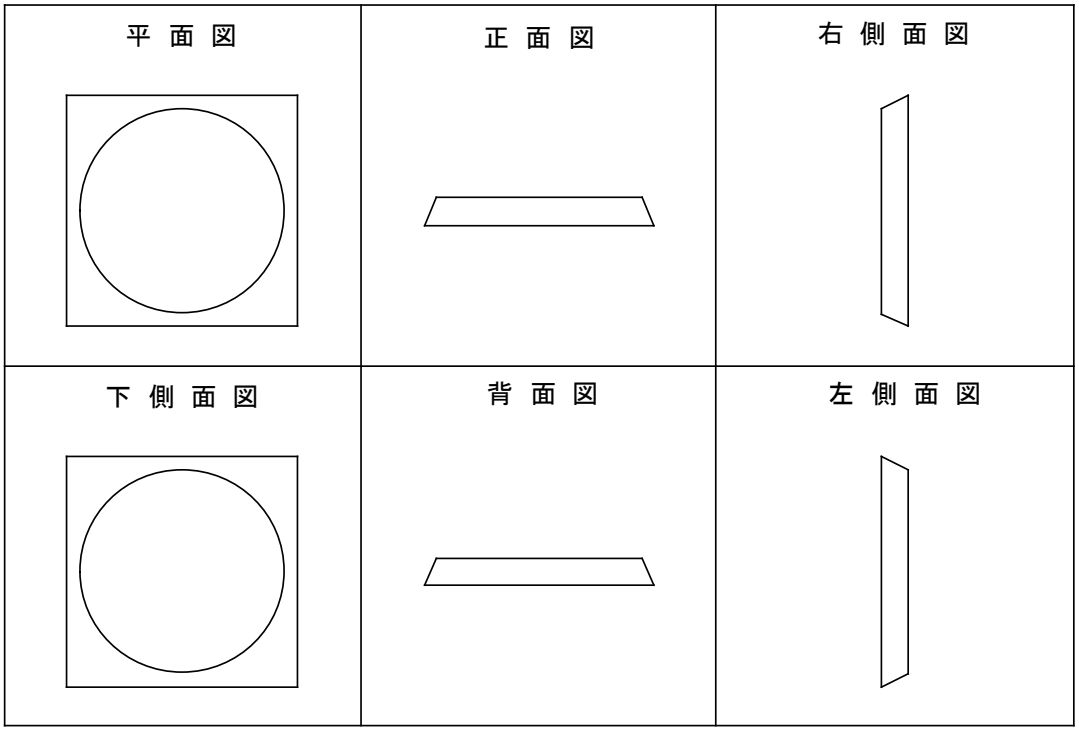

MHA(650) 水封形マンホールカバー(MHA 650mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

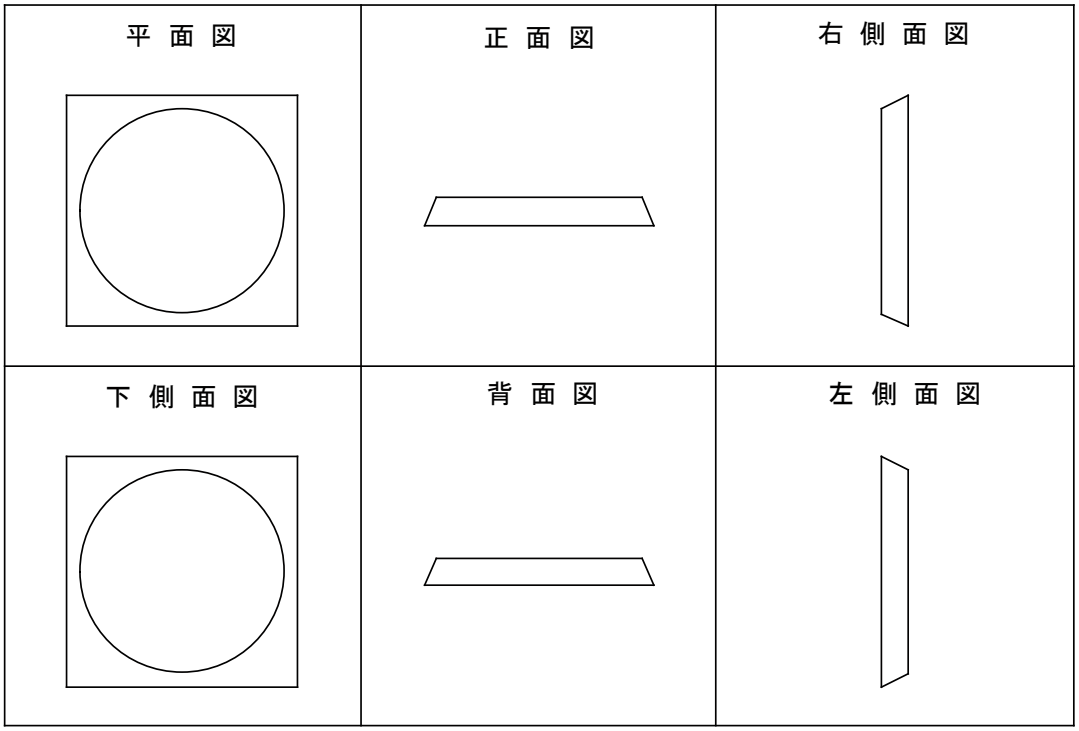

MHA(750) 水封形マンホールカバー(MHA 750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

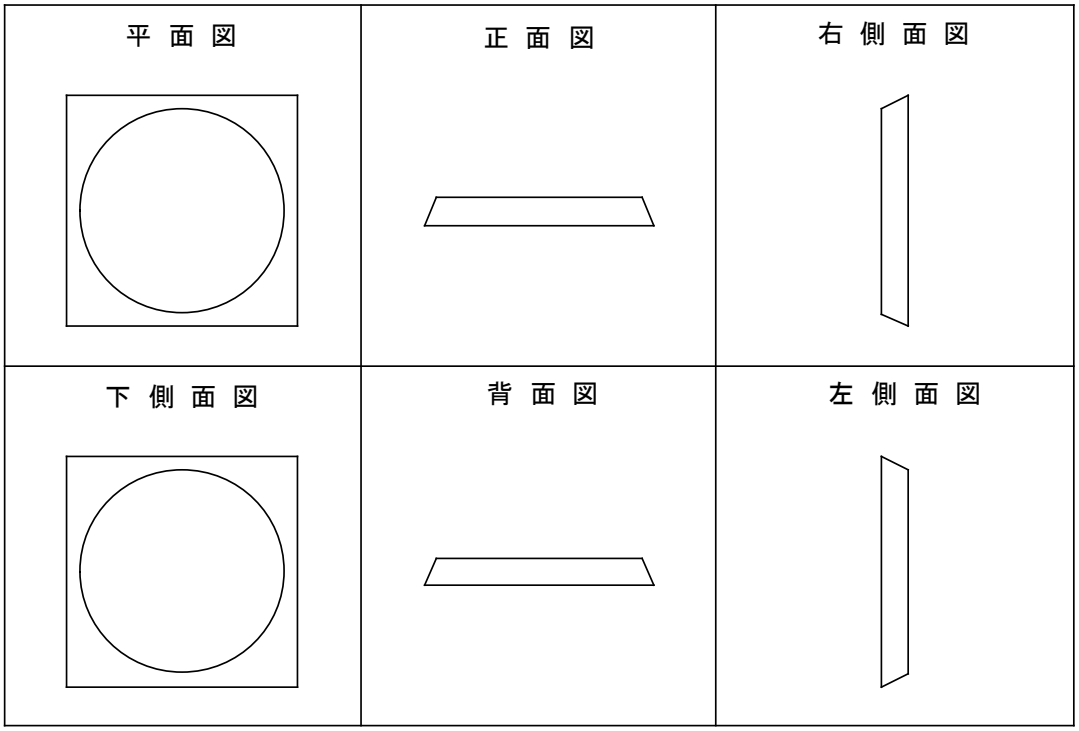

MHA(800) 水封形マンホールカバー(MHA 800mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

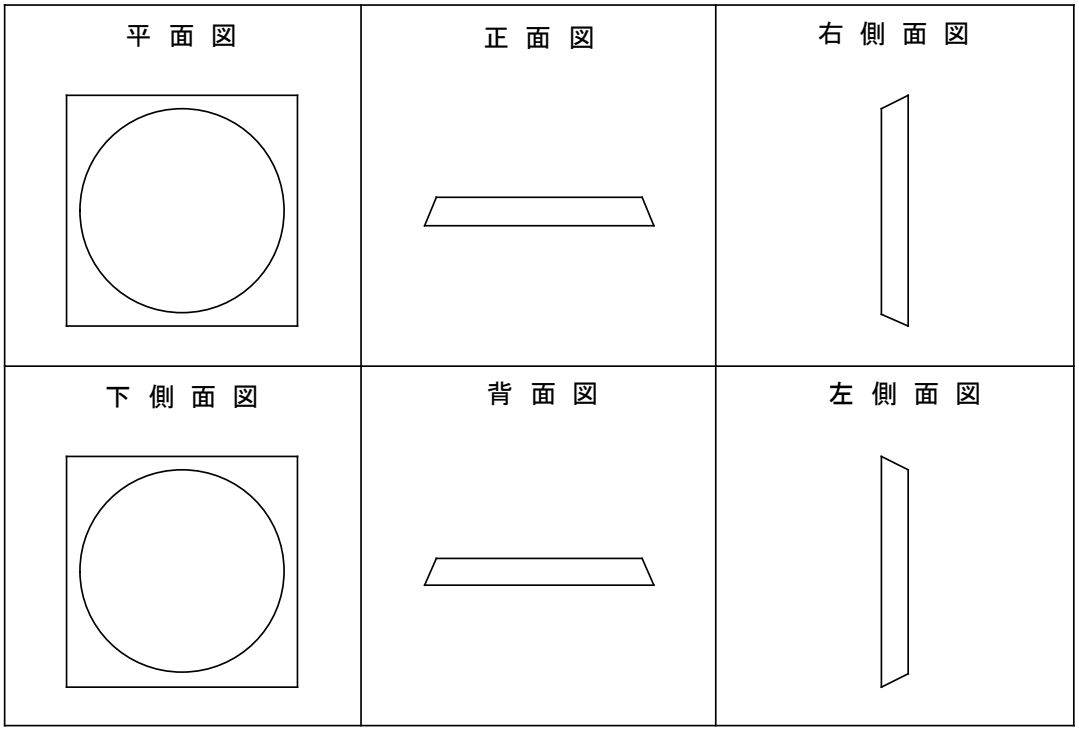

MHA(900) 水封形マンホールカバー(MHA 900mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

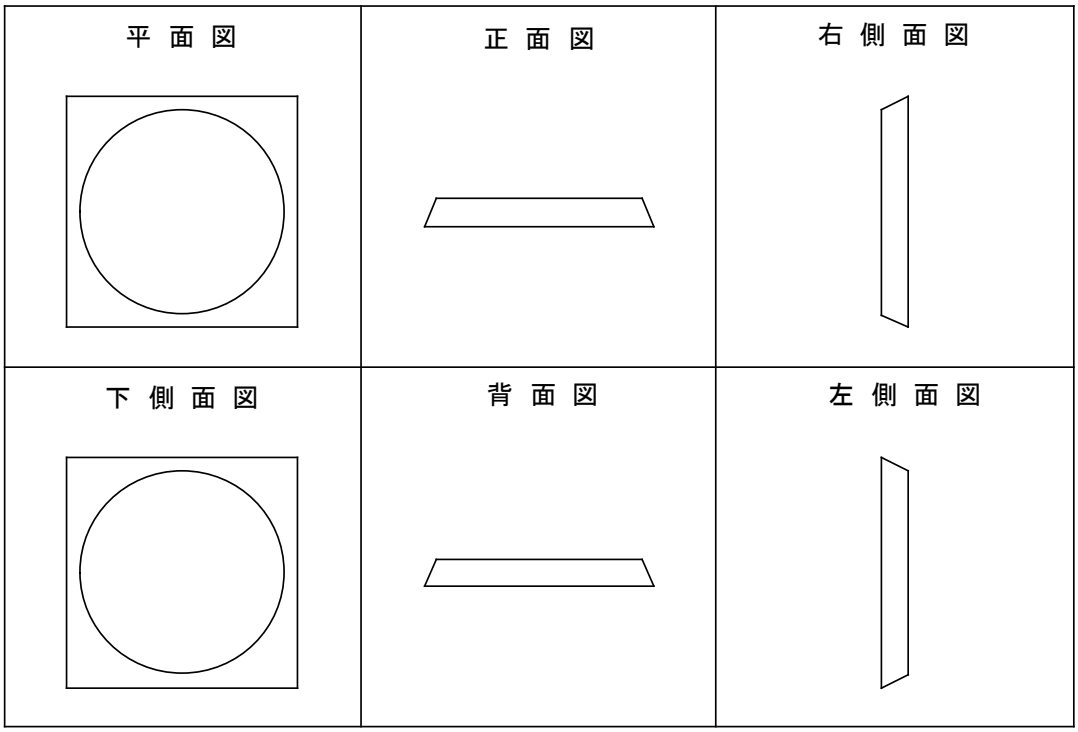

MHB(300) 水封形マンホールカバー(MHB 300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

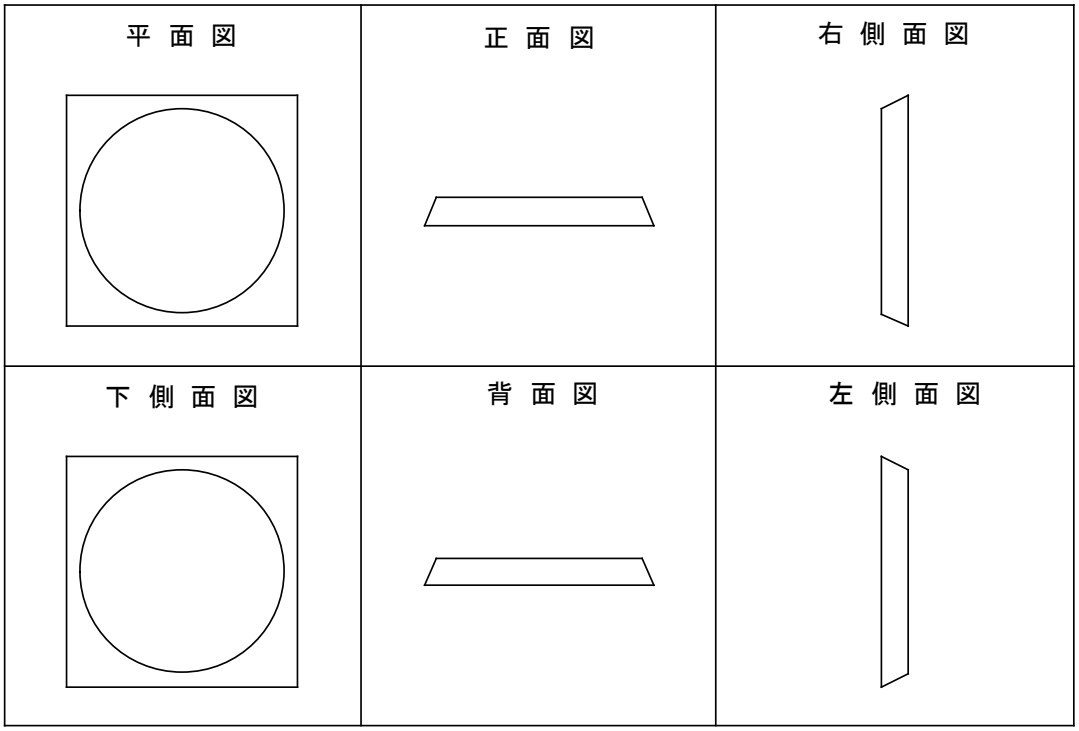

MHB(350) 水封形マンホールカバー(MHB 350mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

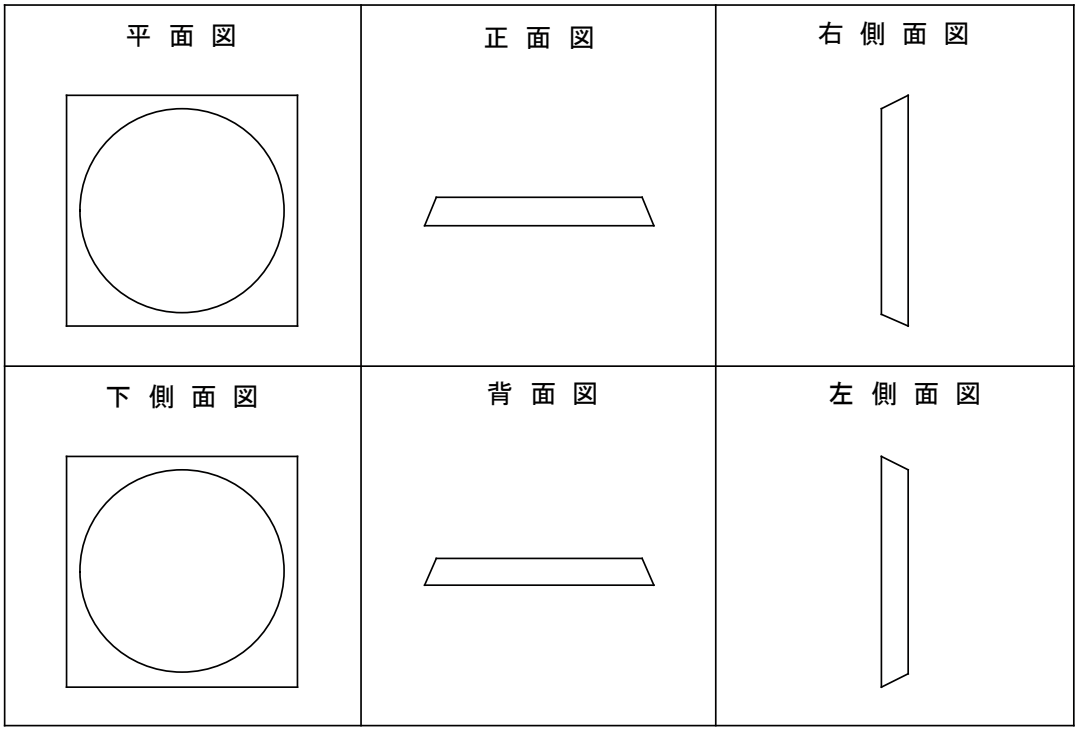

MHB(400) 水封形マンホールカバー(MHB 400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

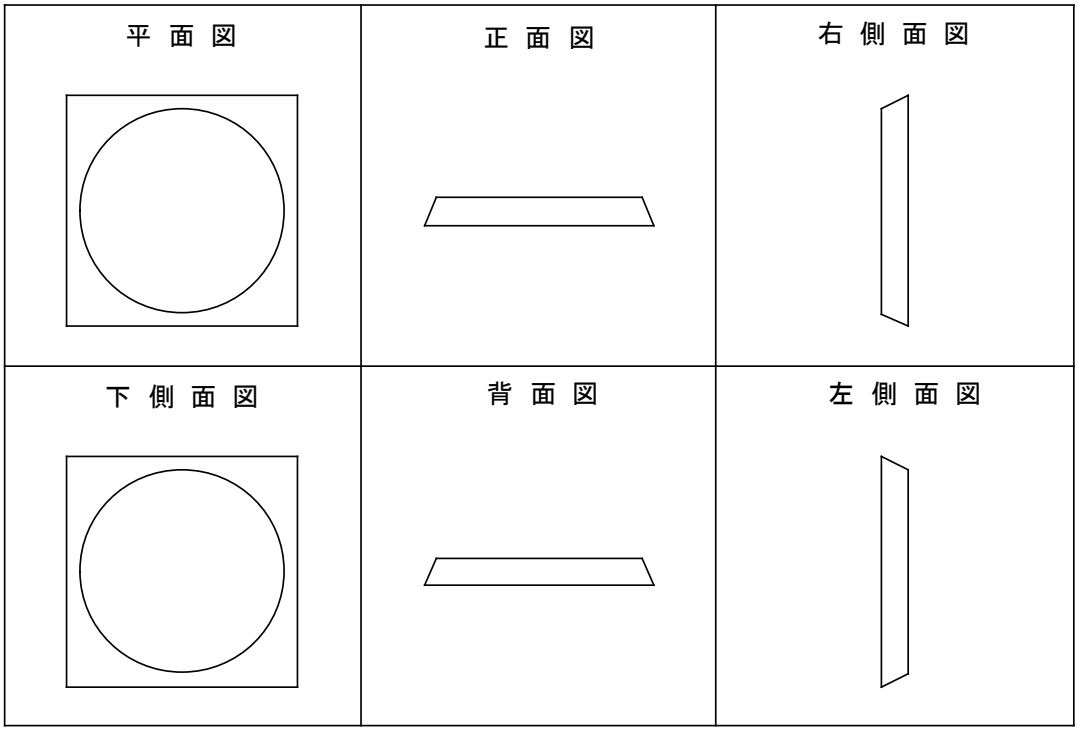

MHB(450) 水封形マンホールカバー(MHB 450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

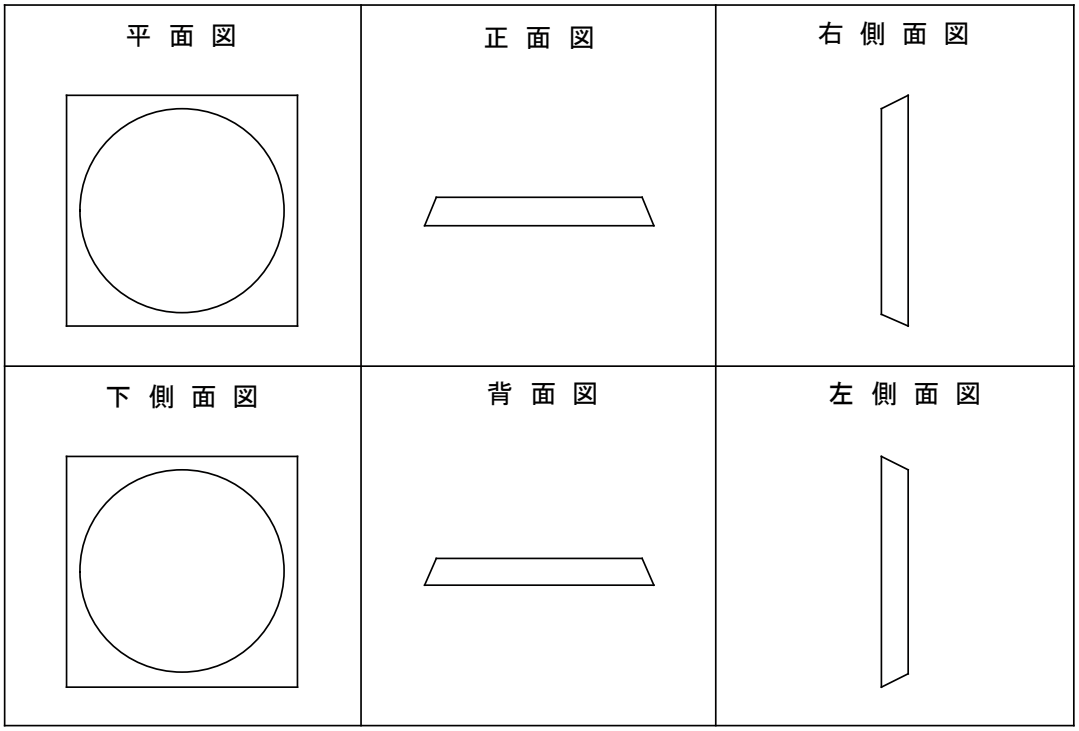

MHB(500) 水封形マンホールカバー(MHB 500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

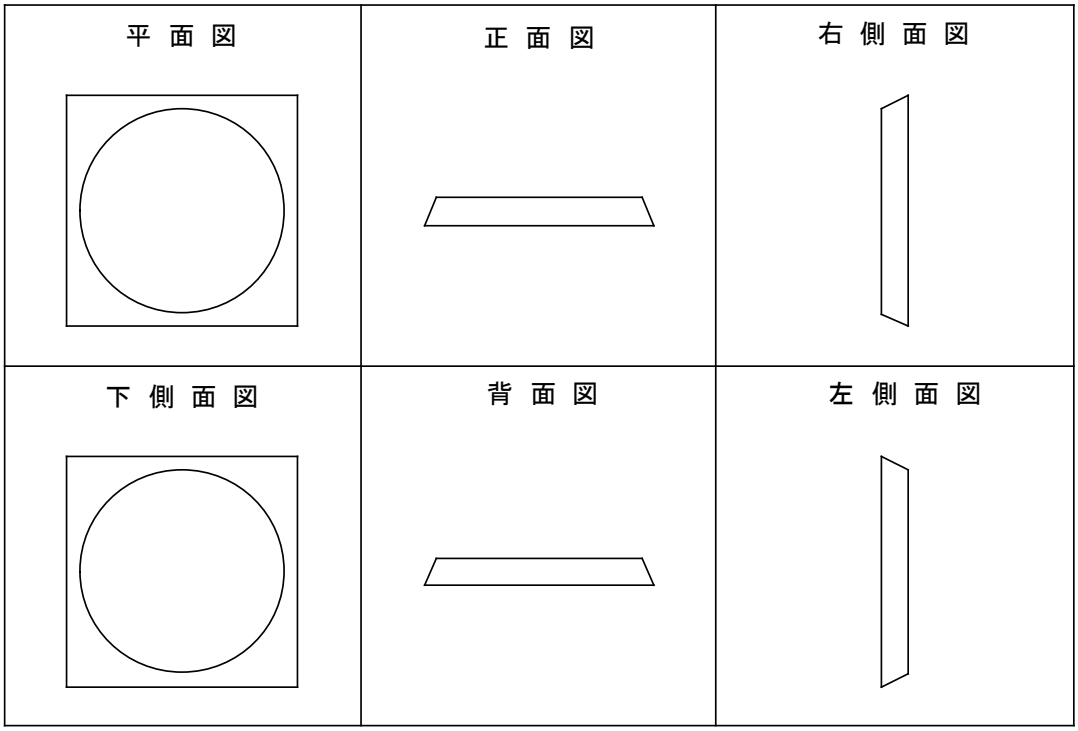

MHB(600) 水封形マンホールカバー(MHB 600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

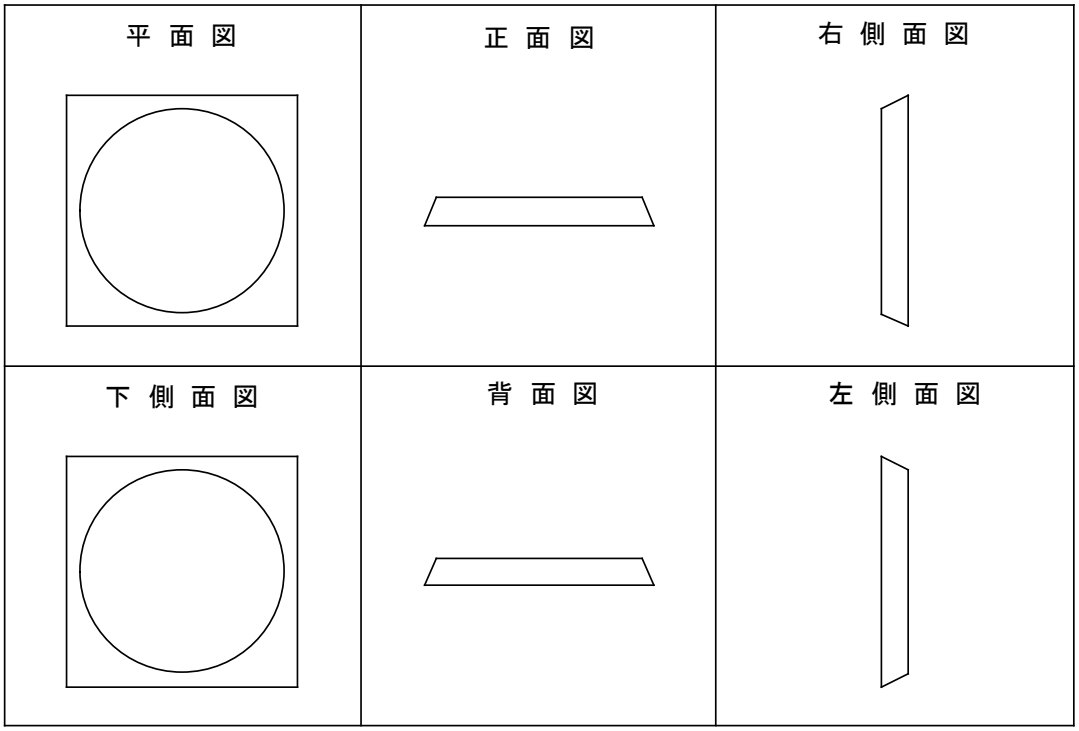

MHB(750) 水封形マンホールカバー(MHB 750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

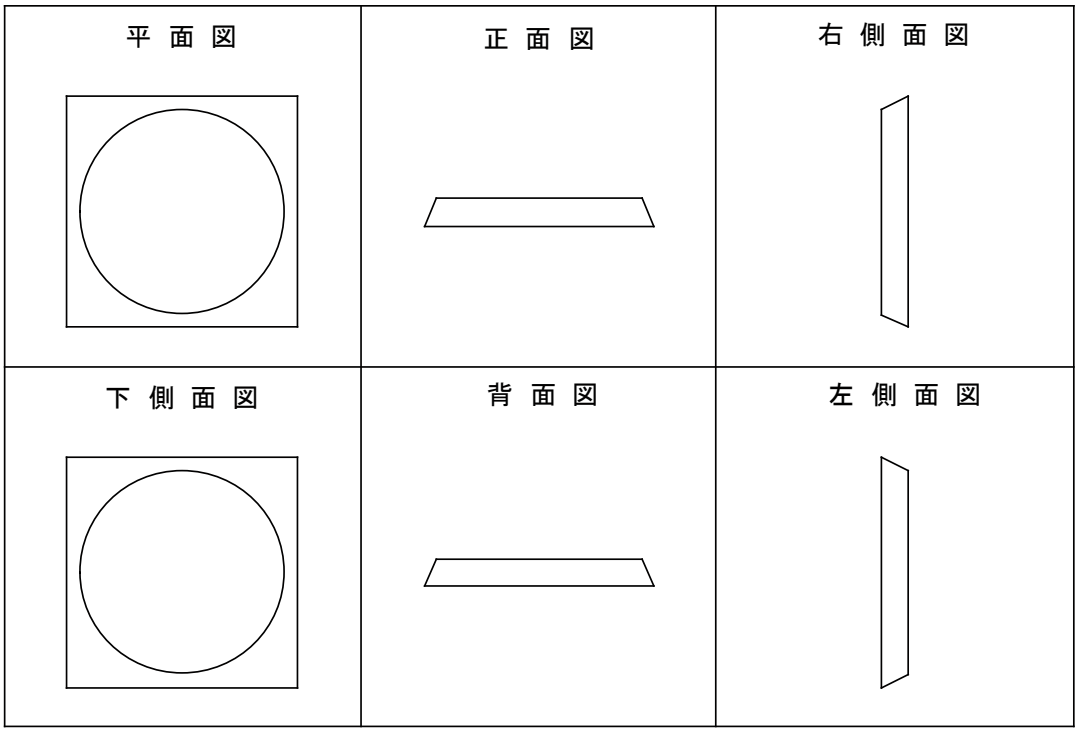

MHB(900) 水封形マンホールカバー(MHB 900mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［02-水封形マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

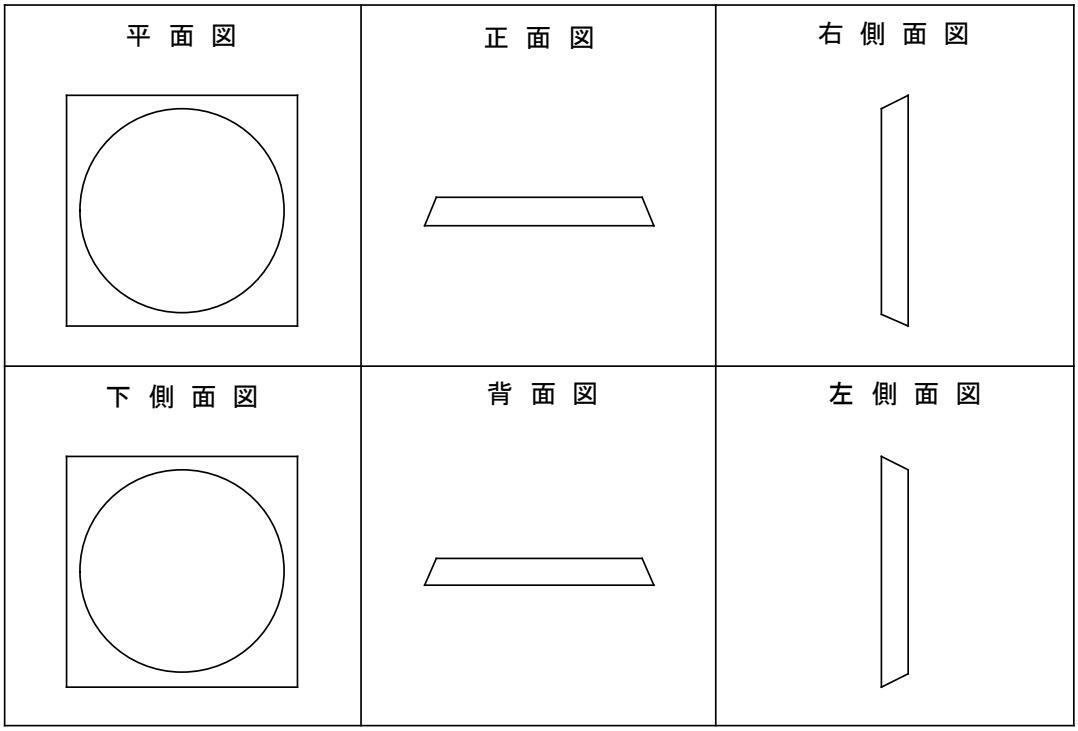

B2(300) 止水弁用マンホールカバー(300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－「部材配置」－［配管器具・部品ルート］－［06-バルブボックス類］
または
「衛生/空調」－「部材配置」－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［03-止水弁用マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

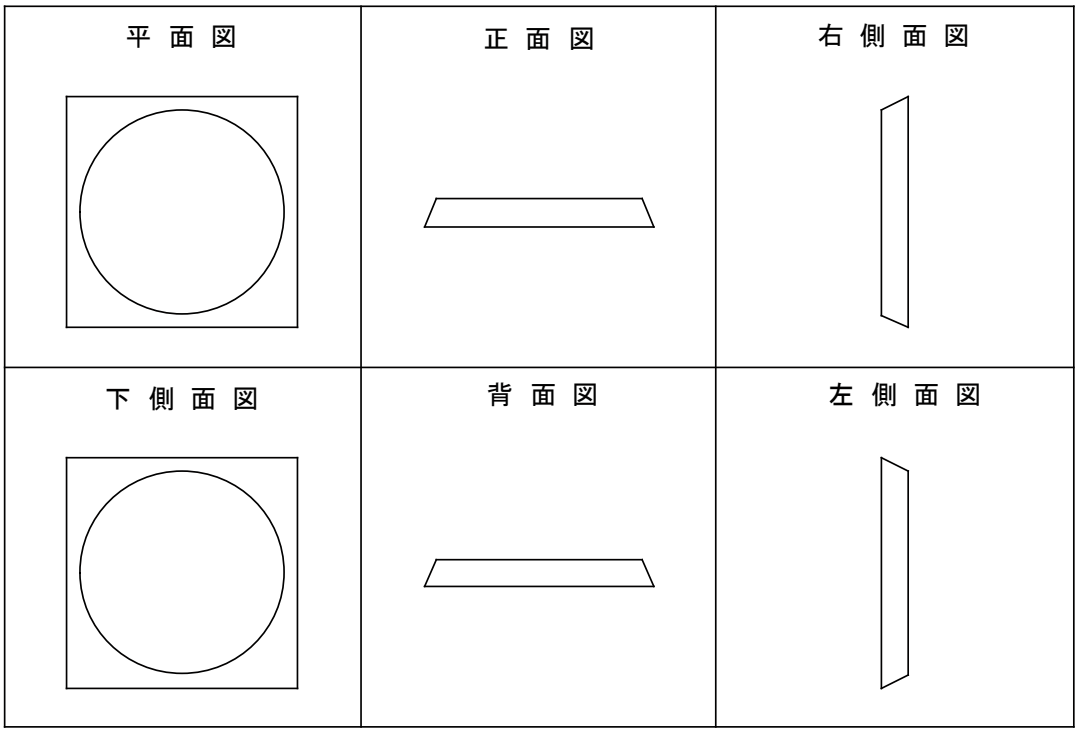

B2(450) 止水弁用マンホールカバー(450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－「部材配置」－［配管器具・部品ルート］－［06-バルブボックス類］
または
「衛生/空調」－「部材配置」－［配管器具・部品ルート］－［15-蓋類］－［03-止水弁用マンホールカバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

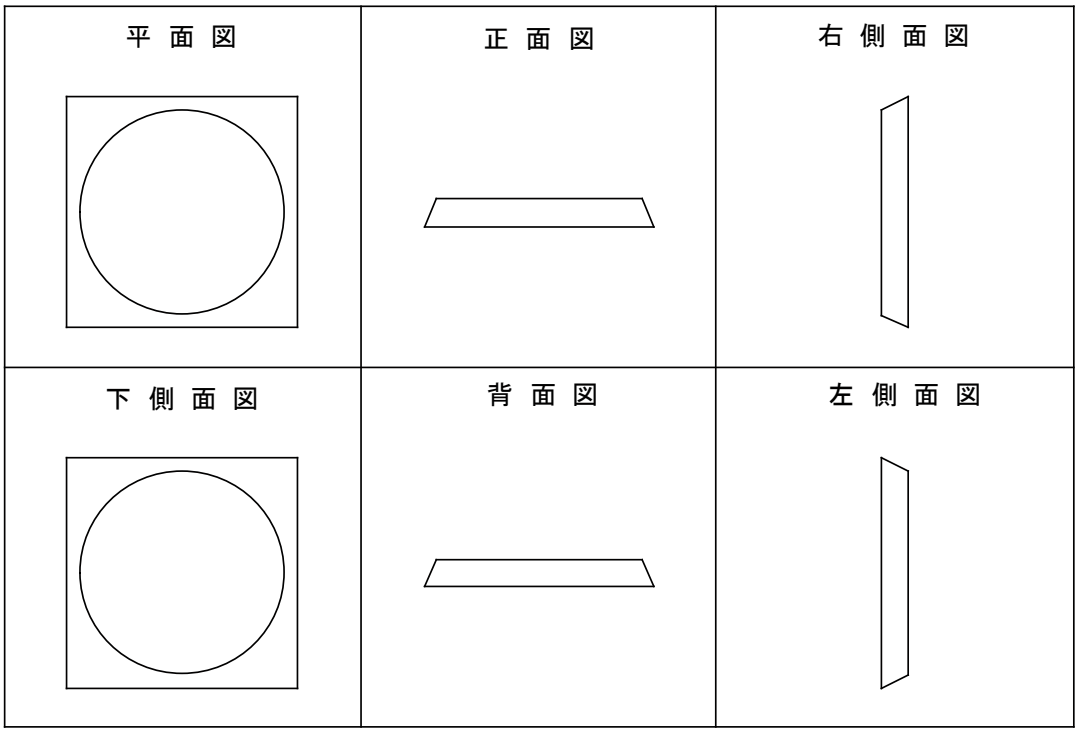

B3　散水栓用鋳鉄製ボックス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-バルブボックス類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

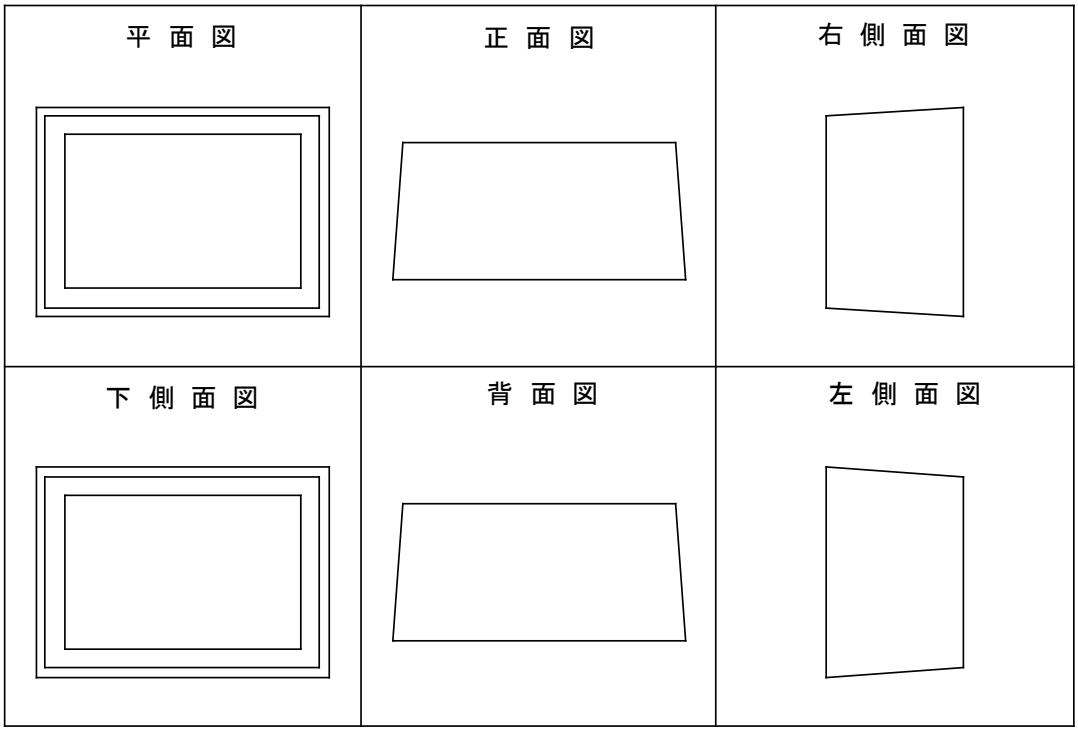

Wvalv　洗浄弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［02-排水シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 側 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

MASU-OSK30　汚水桝(角 300mmx300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

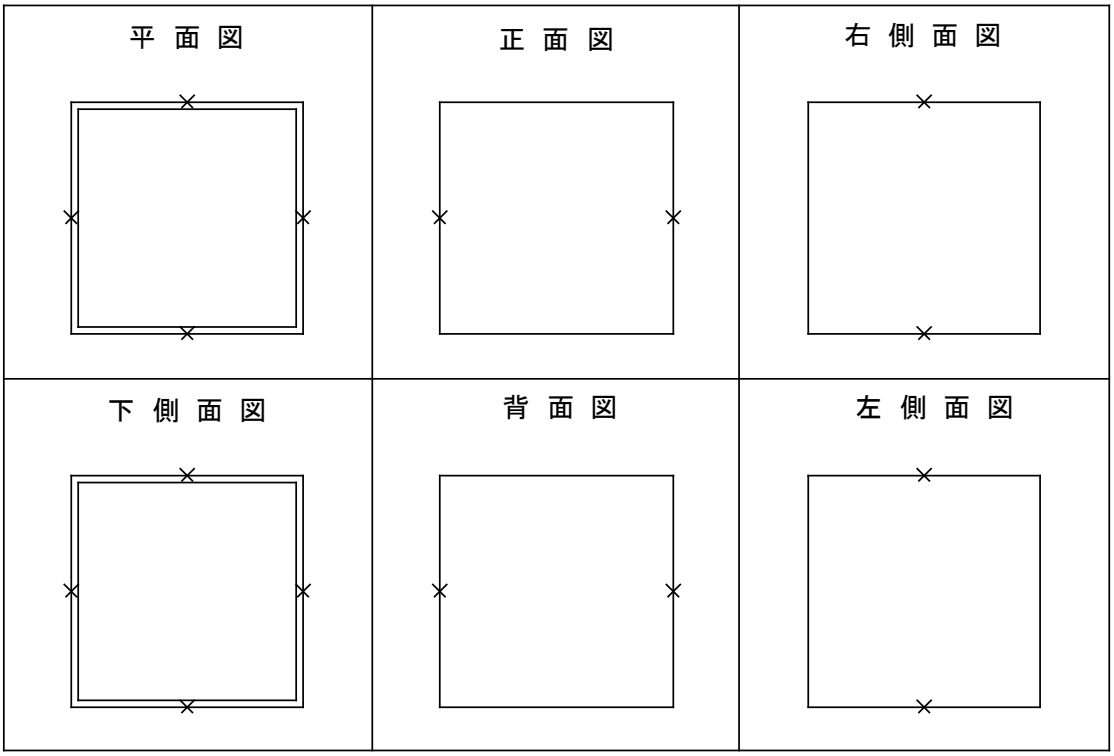

MASU-OSK35　汚水桝(角 350mmx350mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

MASU-OSK40　汚水桝(角　400mmx400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

MASU-OSK45　汚水桝(角　450mmx450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

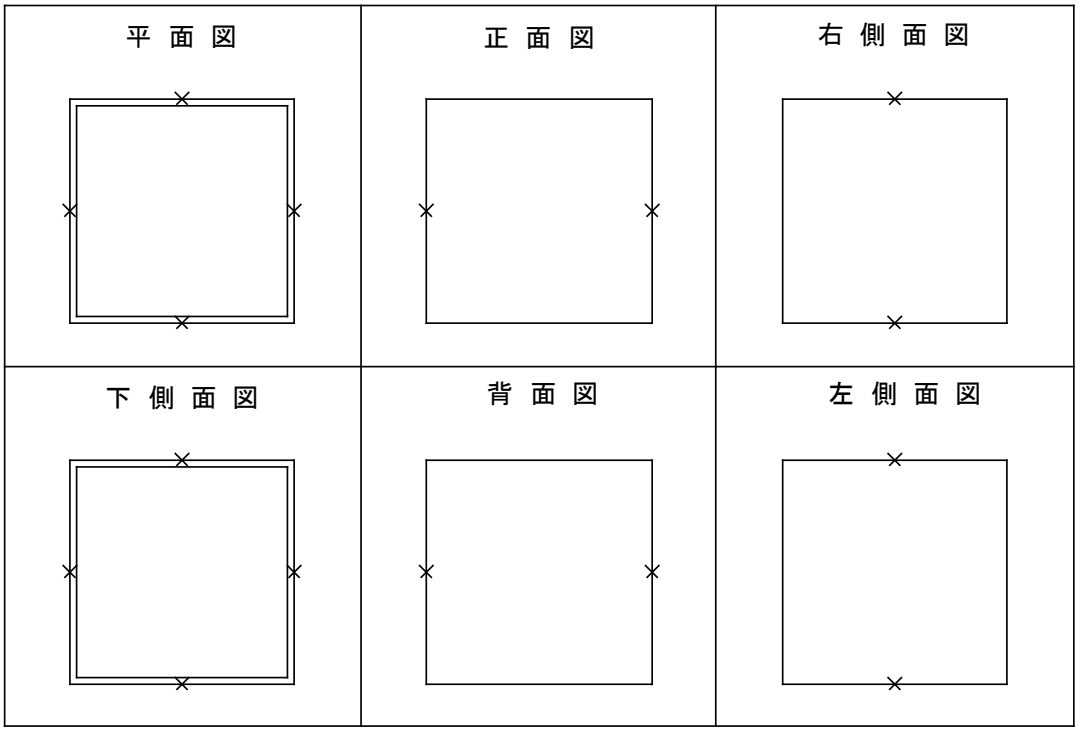

MASU-OSK50　汚水桝(角 500mmx500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

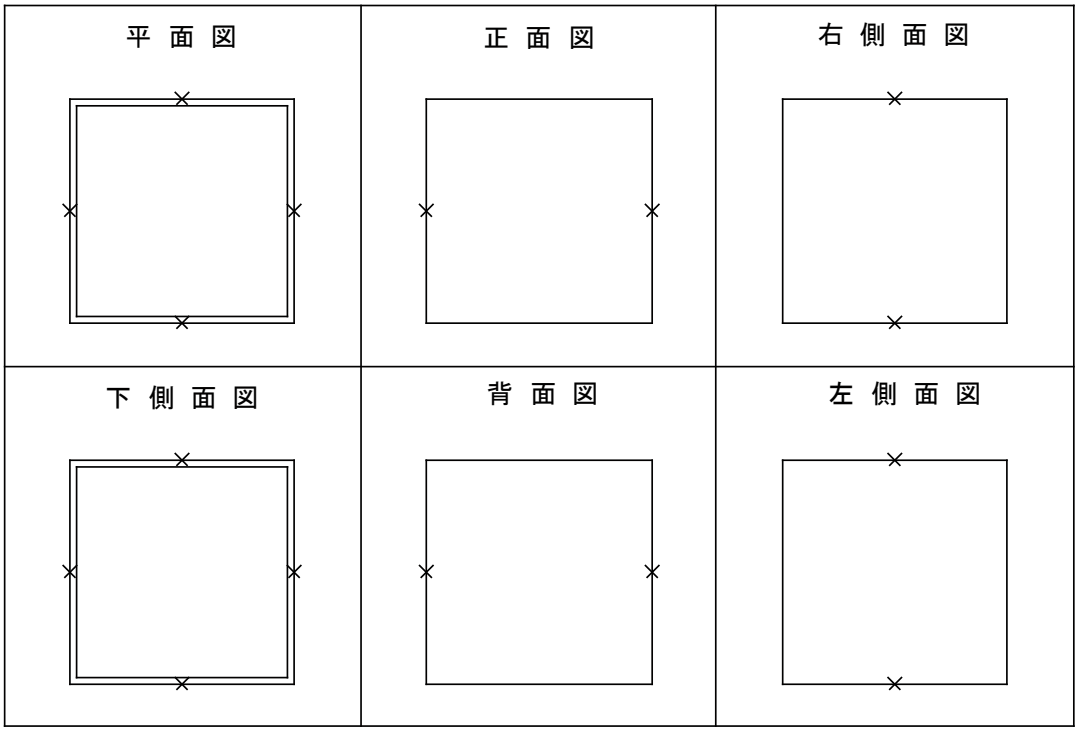

MASU-OSK60　汚水桝(角 600mmx600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

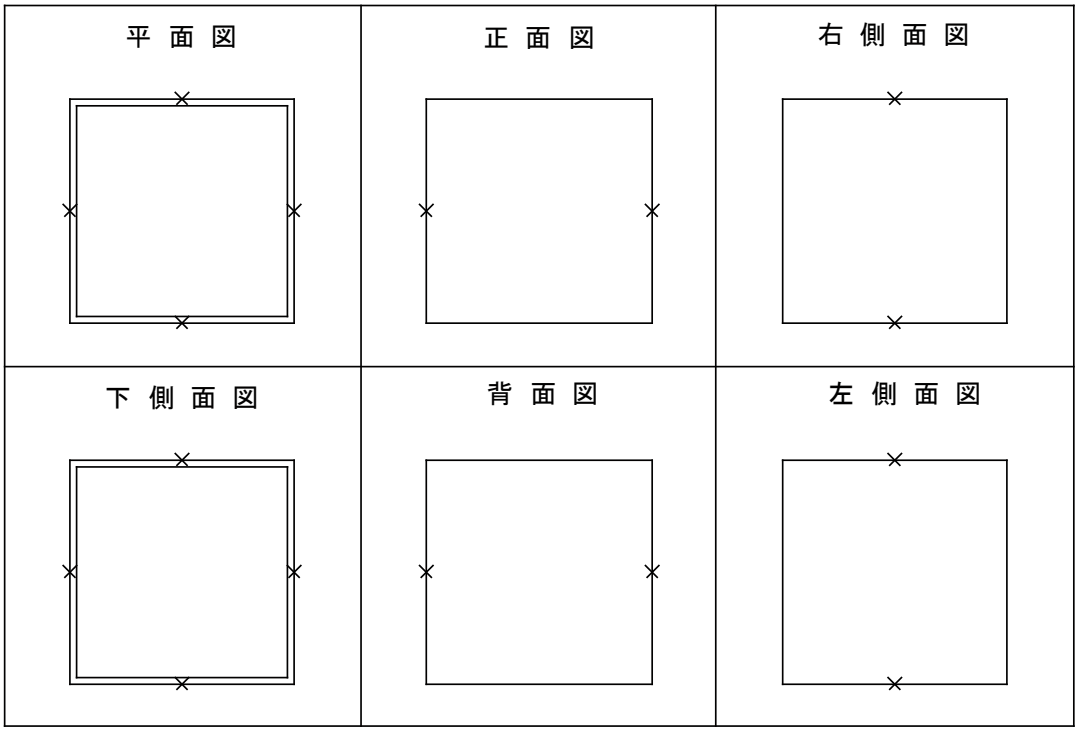

MASU-OSK75　汚水桝(角　750mmx750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

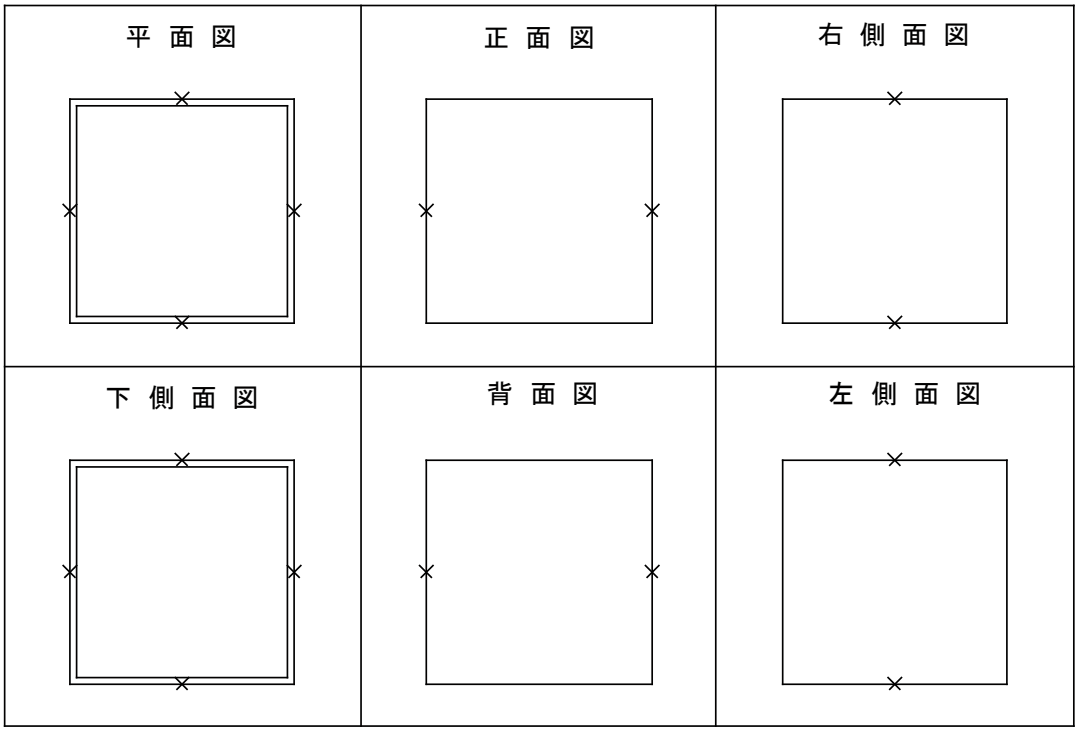

MASU-OSM20　汚水桝（丸 200mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

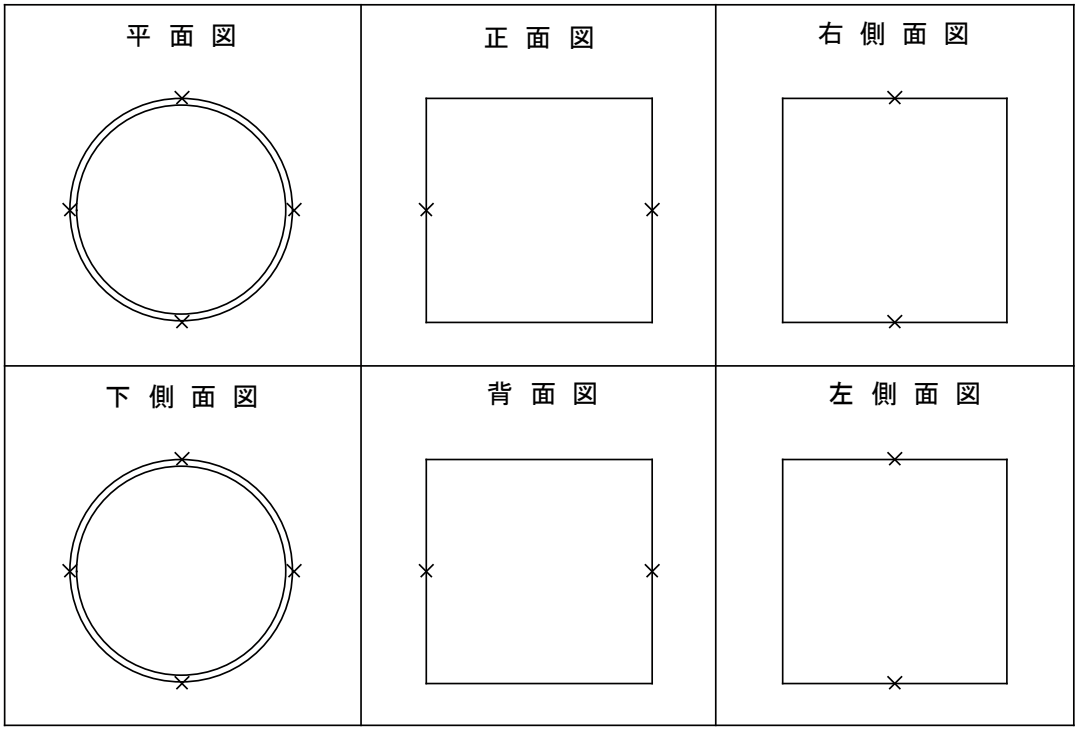

MASU-OSM30　汚水桝（丸 300mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

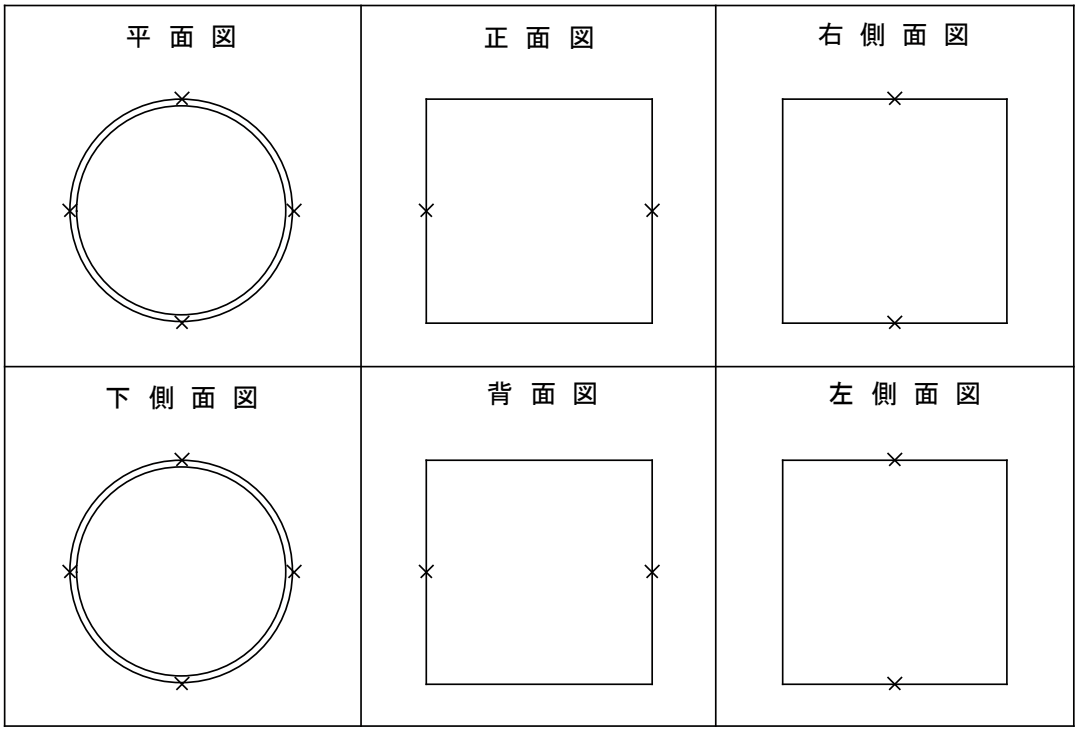

MASU-OSM45　汚水桝（丸 450mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

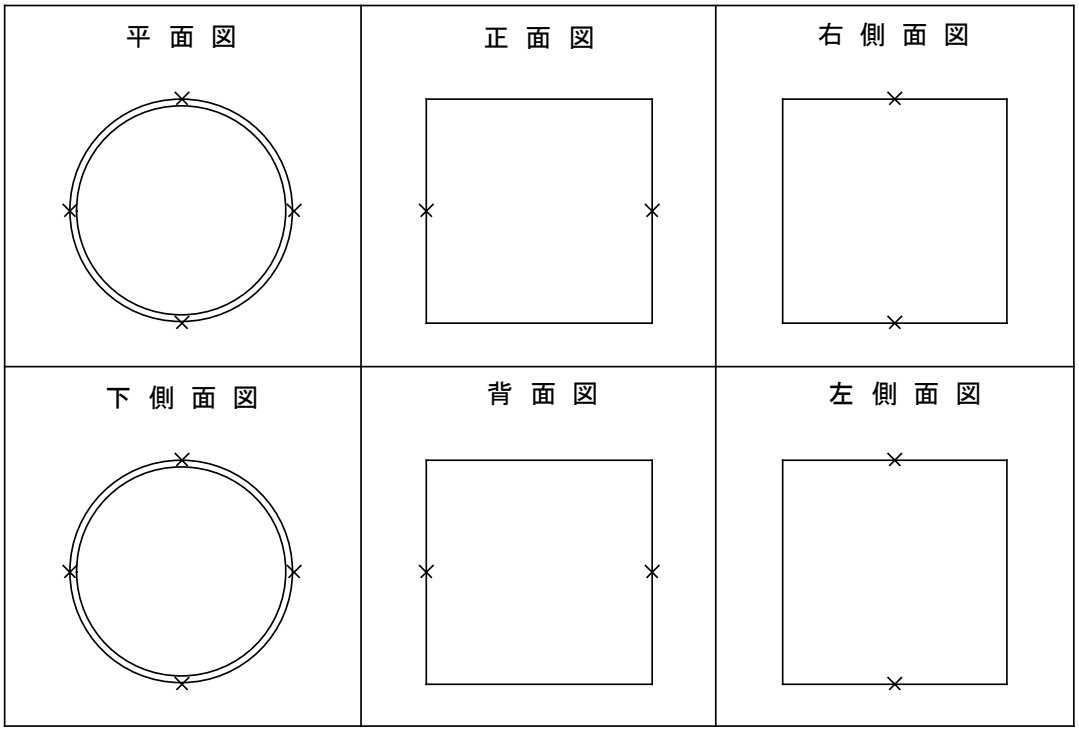

MASU-OSM50　汚水桝（丸 500mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

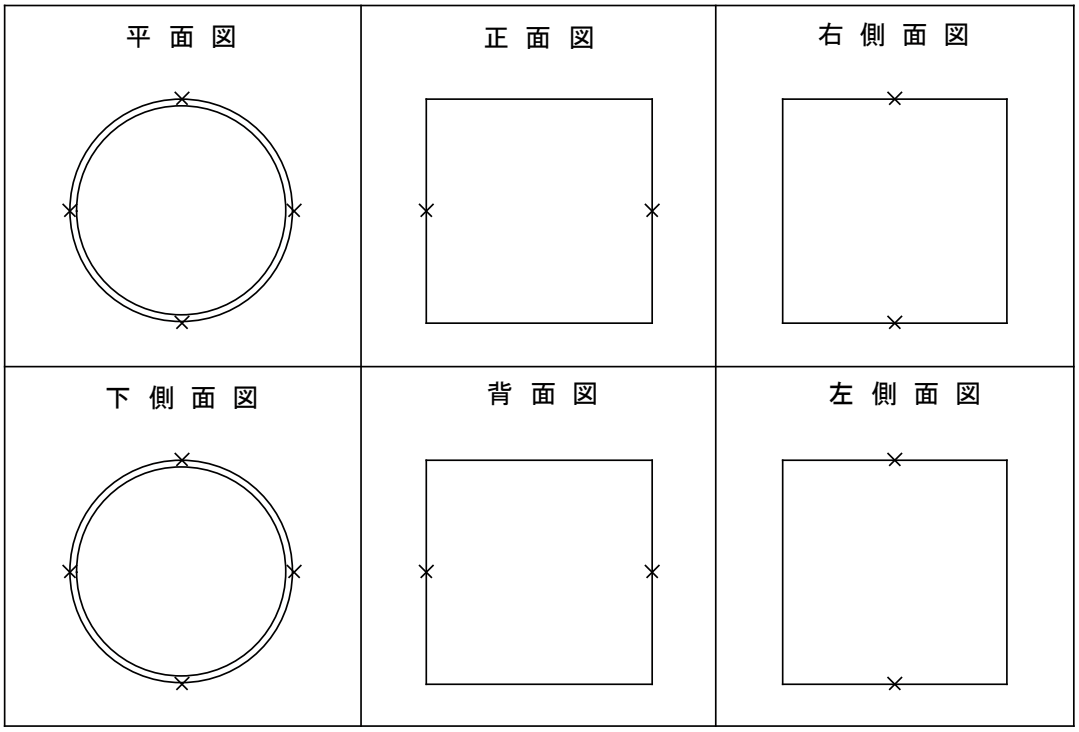

MASU-OSM60　汚水桝（丸 600mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

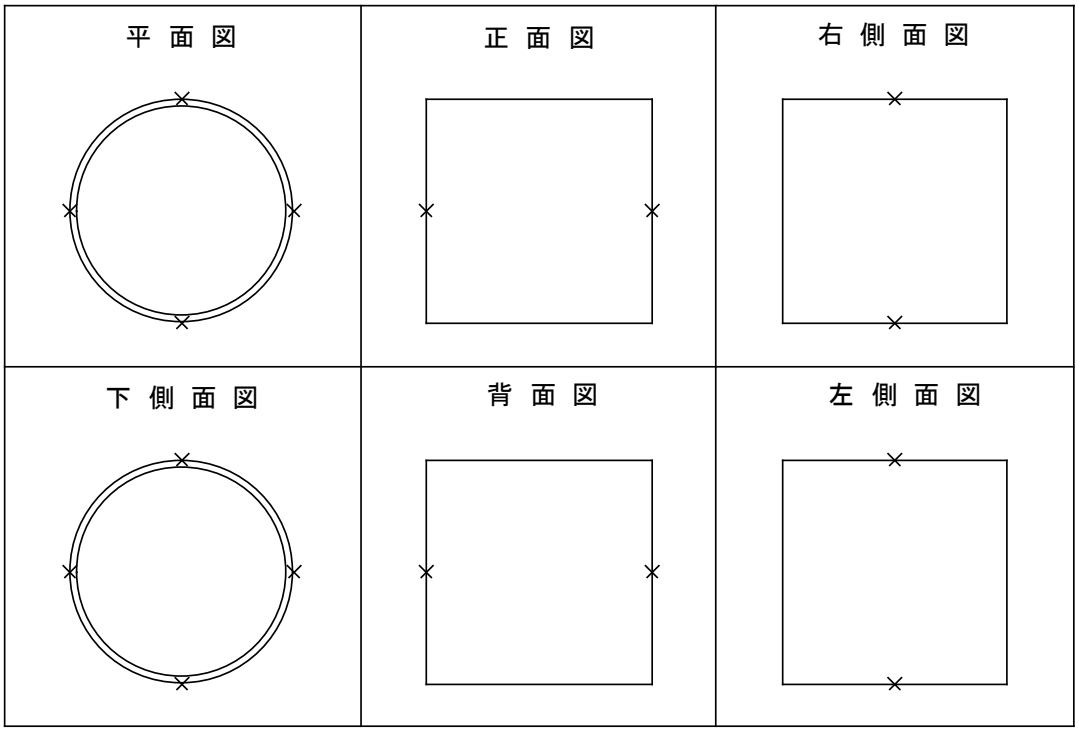

MASU-OSM75　汚水桝(丸 750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

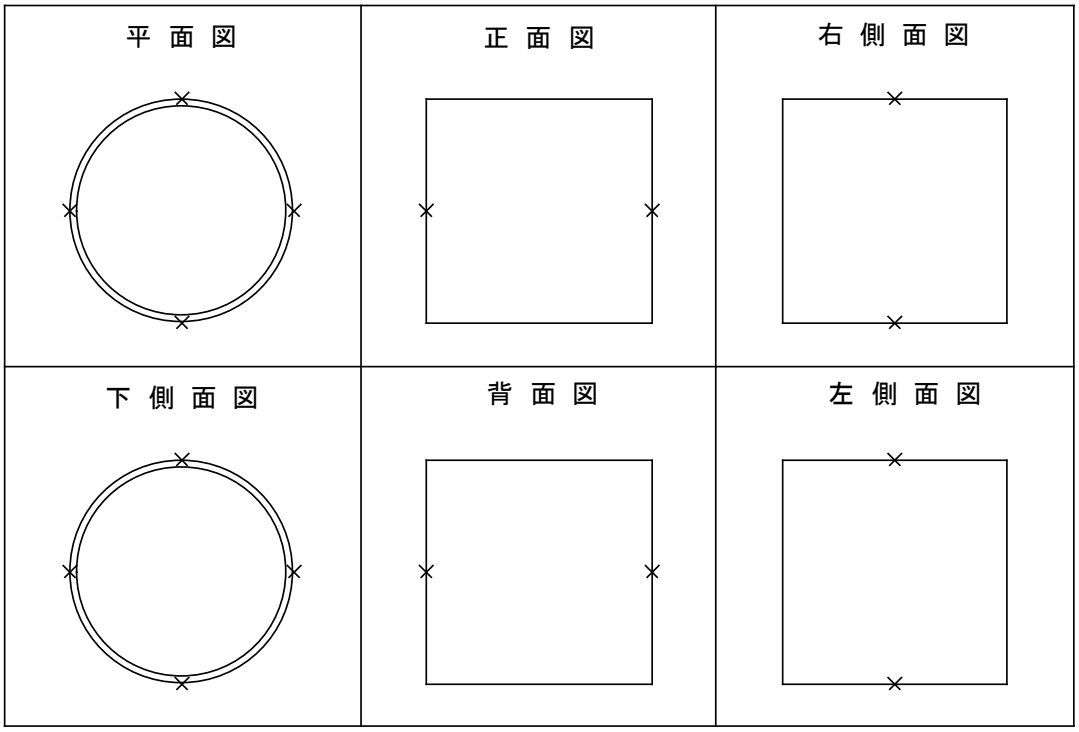

MASU-TRK30 トラップ桝(角 300mmx300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

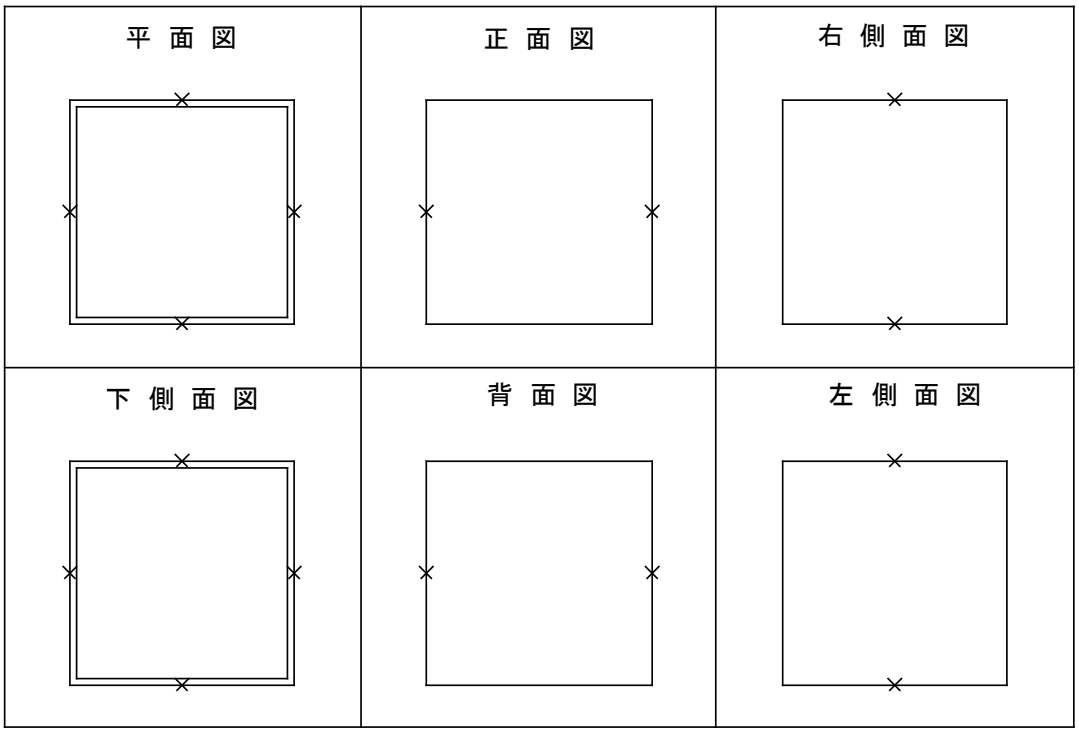

MASU-TRK45 トラップ桝(角 450mmx450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

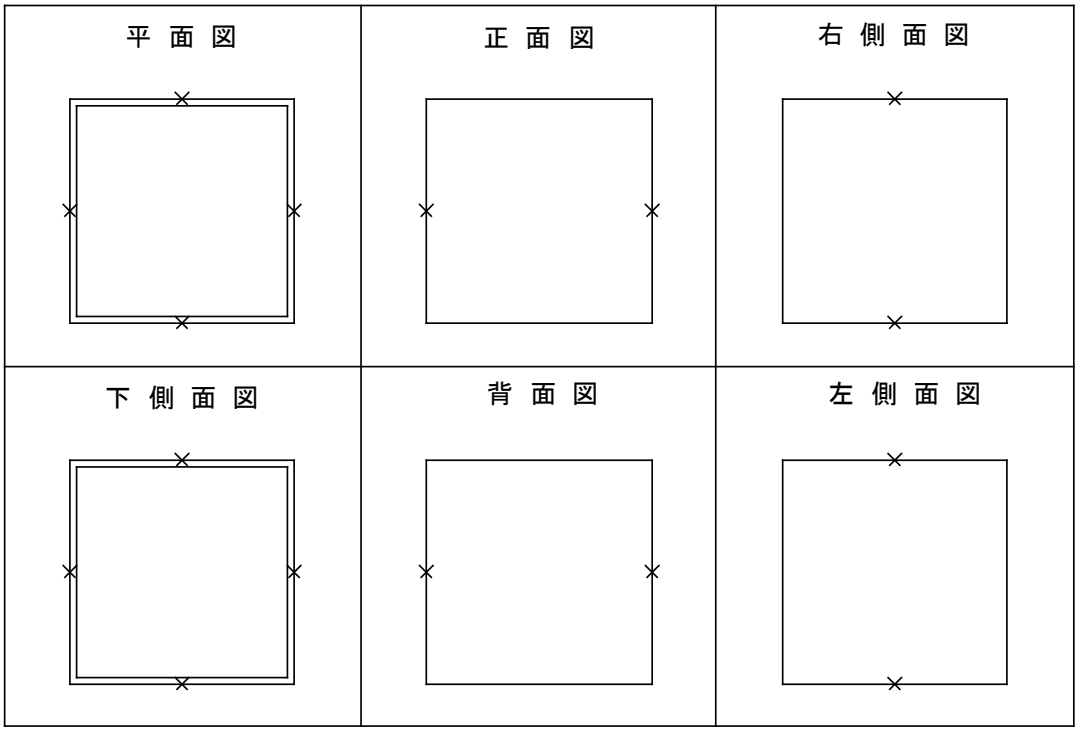

MASU-TRK50 トラップ桝(角 500mmx500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

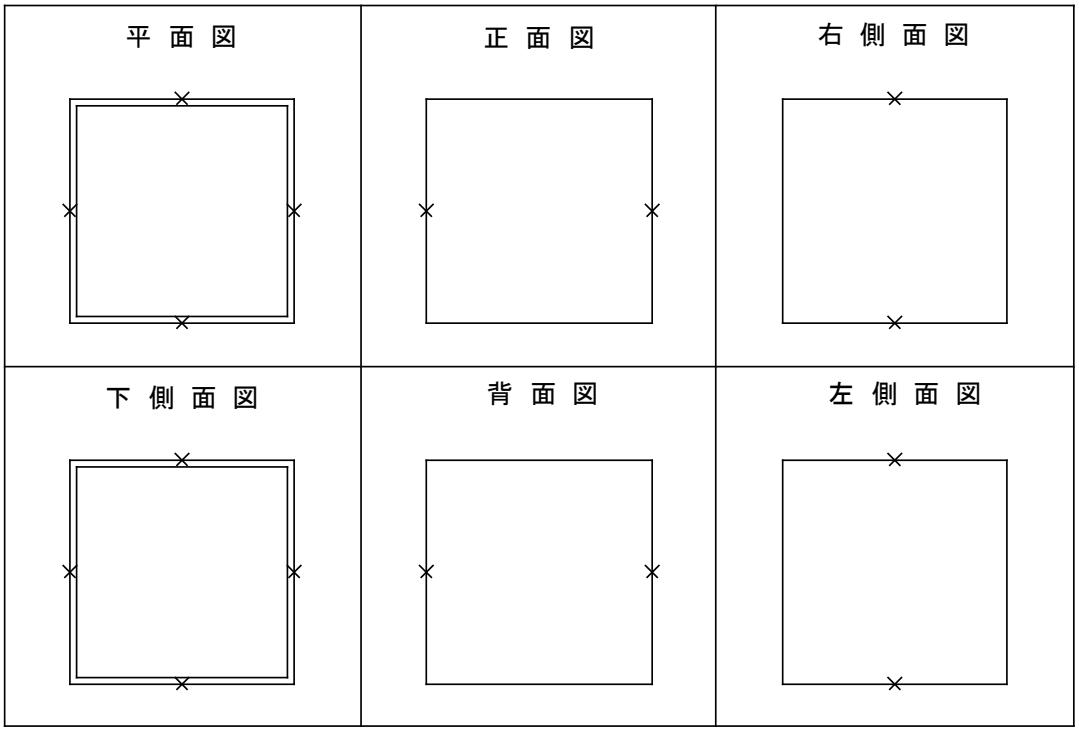

MASU-TRK60 トラップ桝(角 600mmx600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

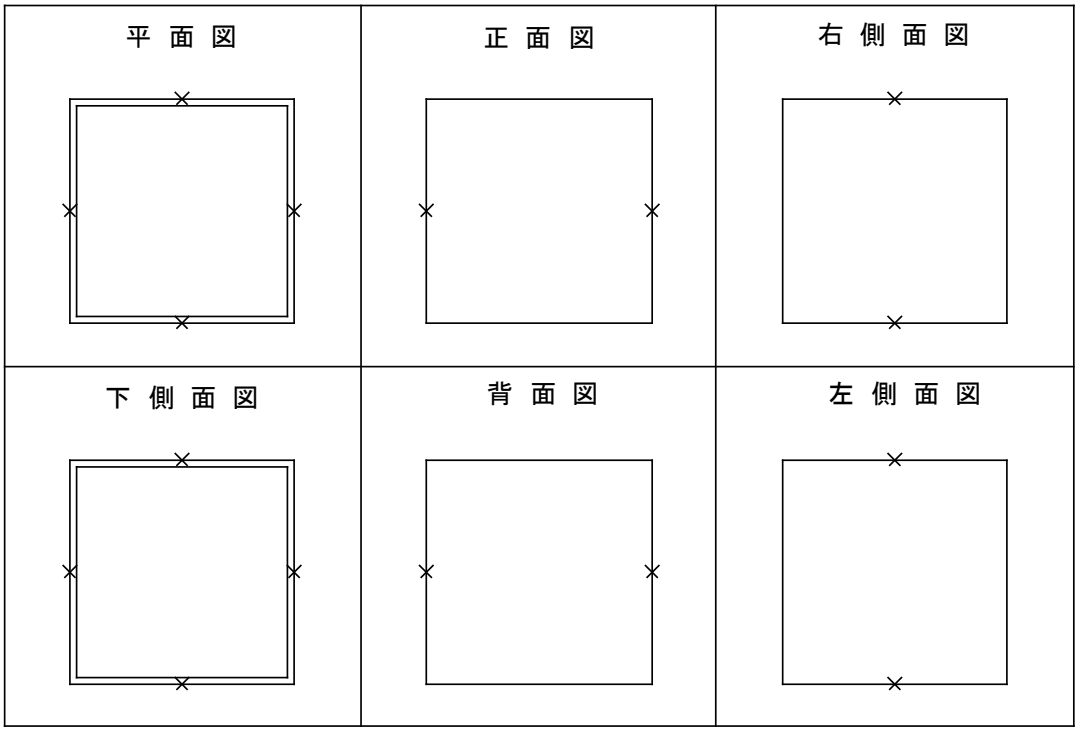

MASU-TRK75 トラップ桝(角 750mmx750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

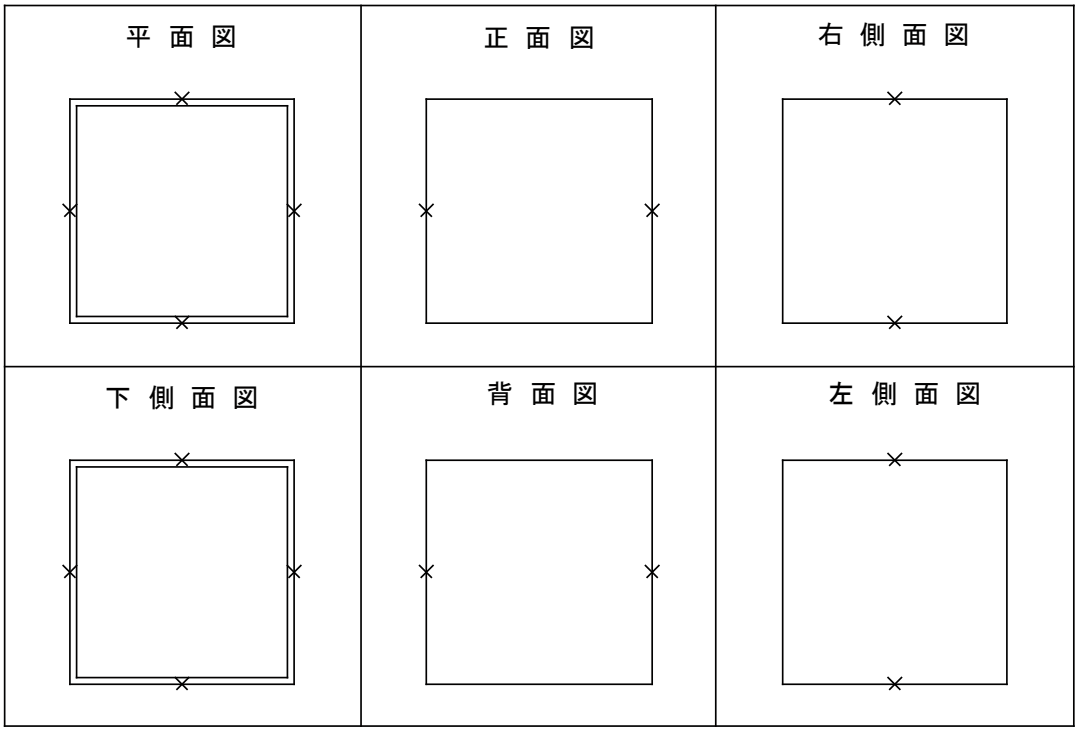

MASU-TRM20 トラップ桝（丸 200mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

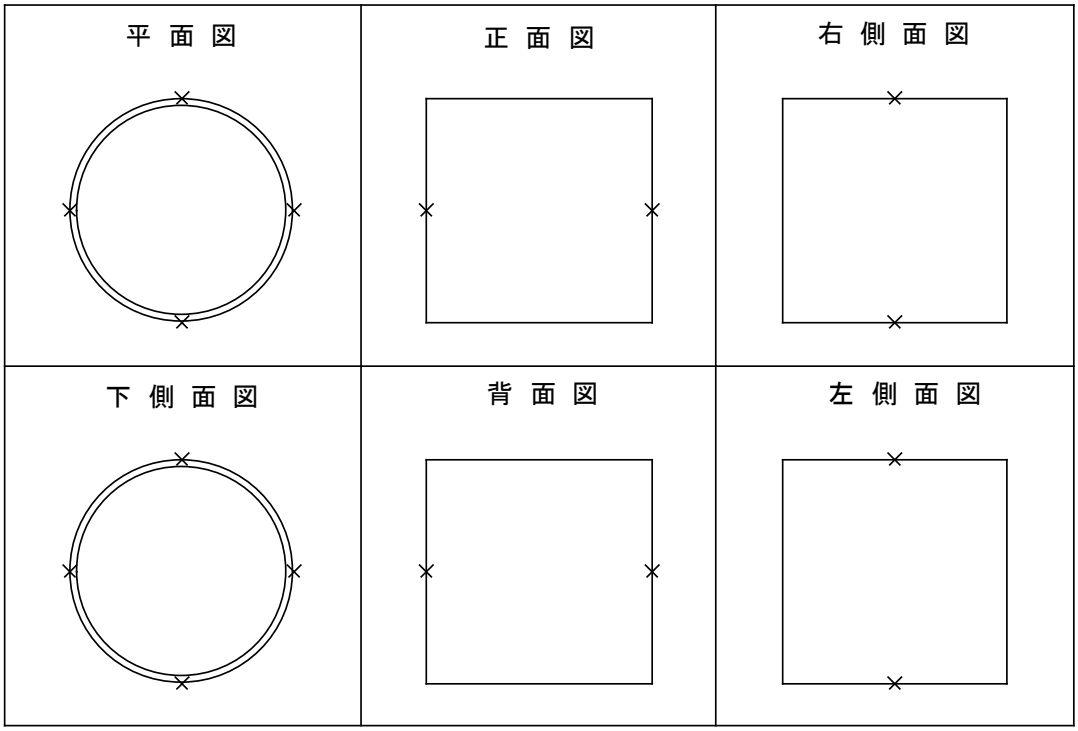

MASU-TRM30 トラップ桝（丸 300mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

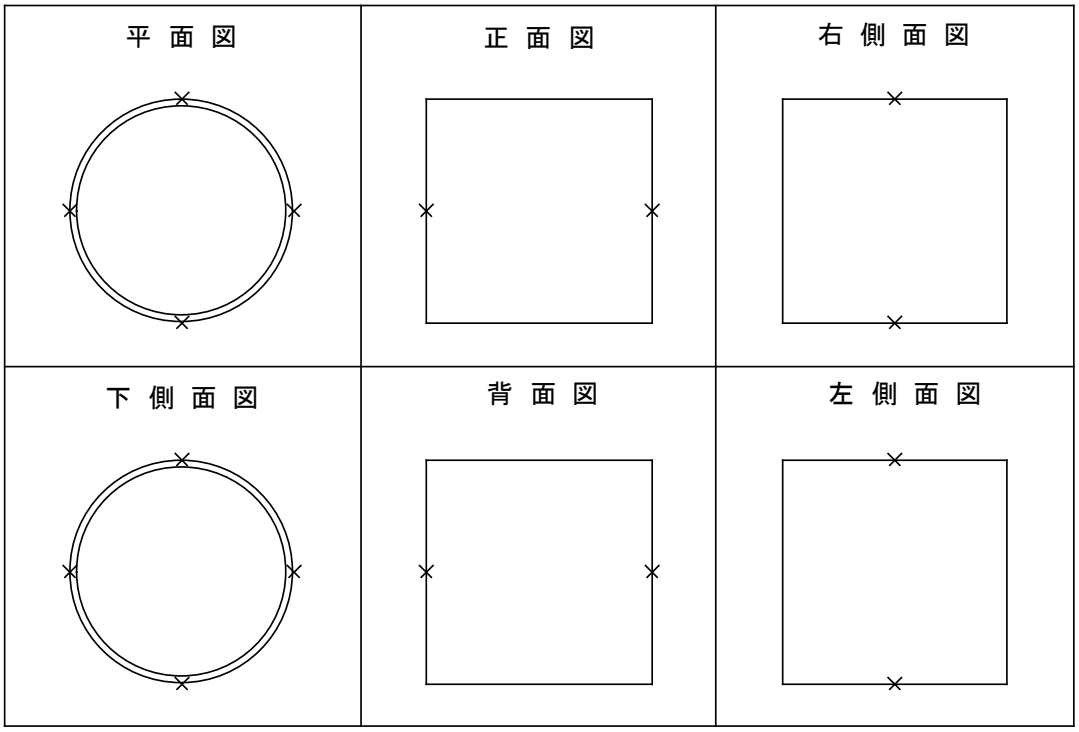

MASU-TRM45 トラップ桝（丸 450mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

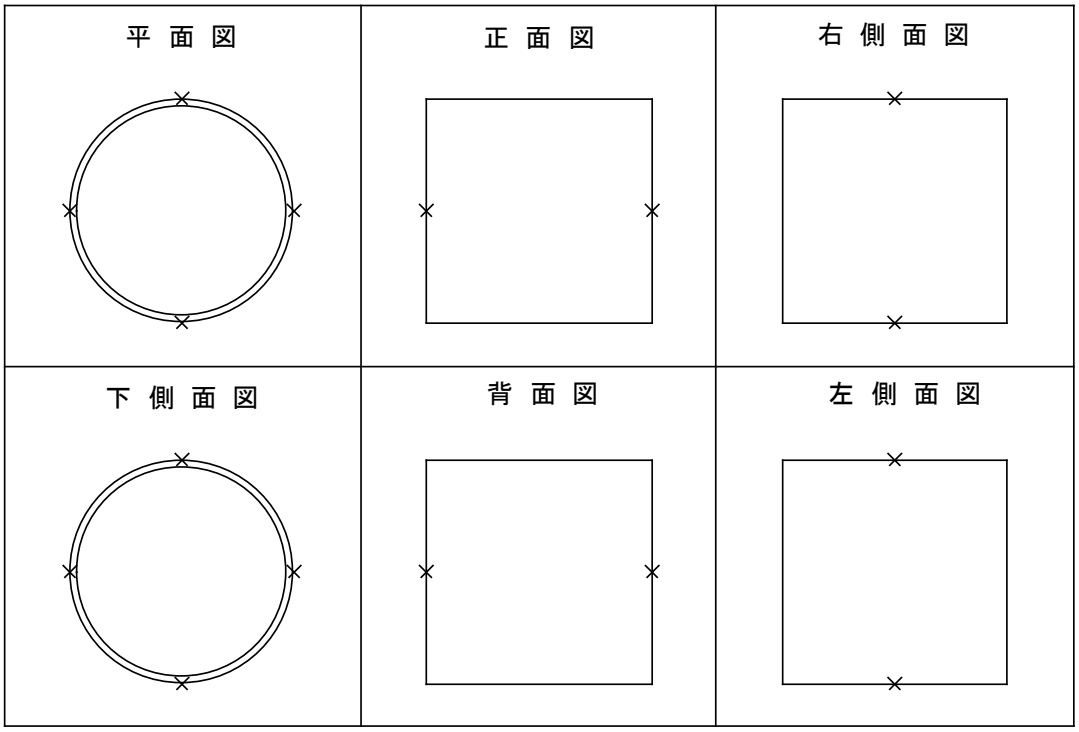

MASU-TRM50 トラップ桝（丸 500mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

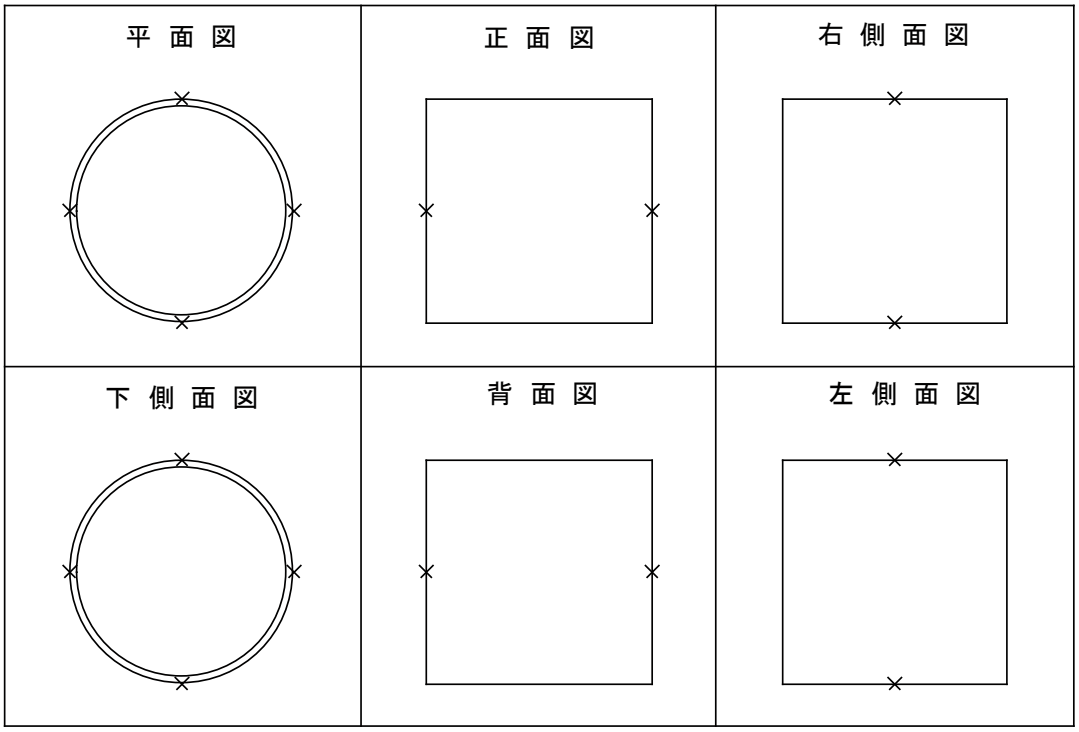

MASU-TRM60 トラップ桝（丸 600mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

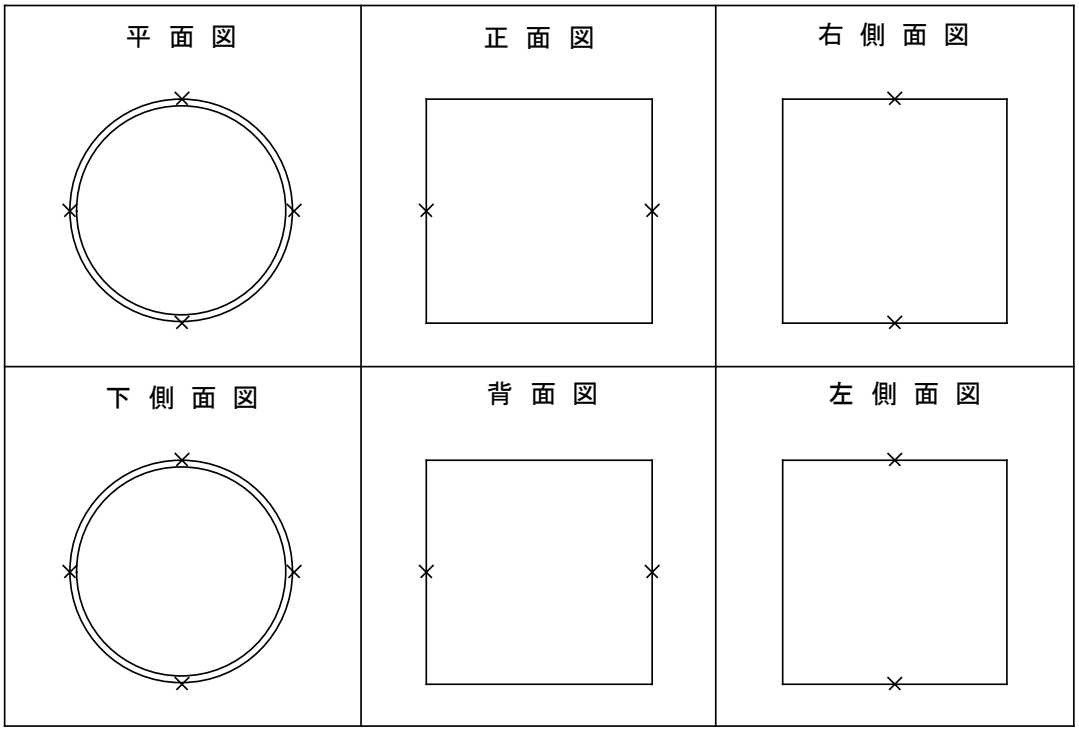

MASU-TRM75 トラップ桝（丸 750mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

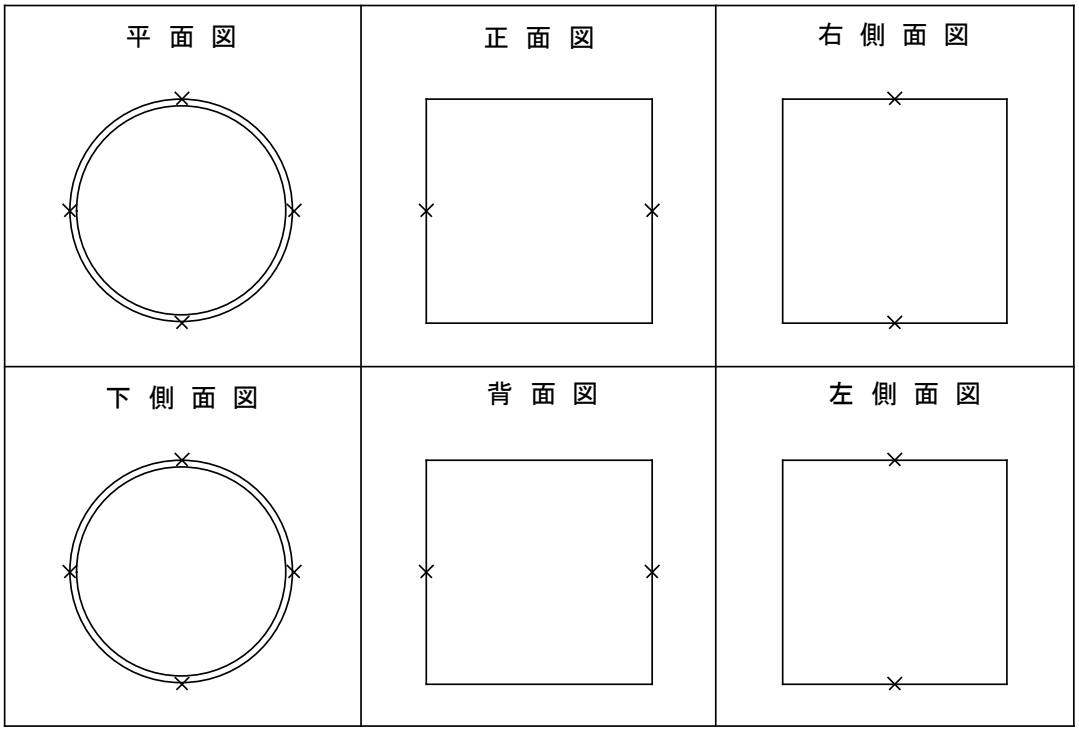

MASU-USK30　雨水桝(角 300mmx300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

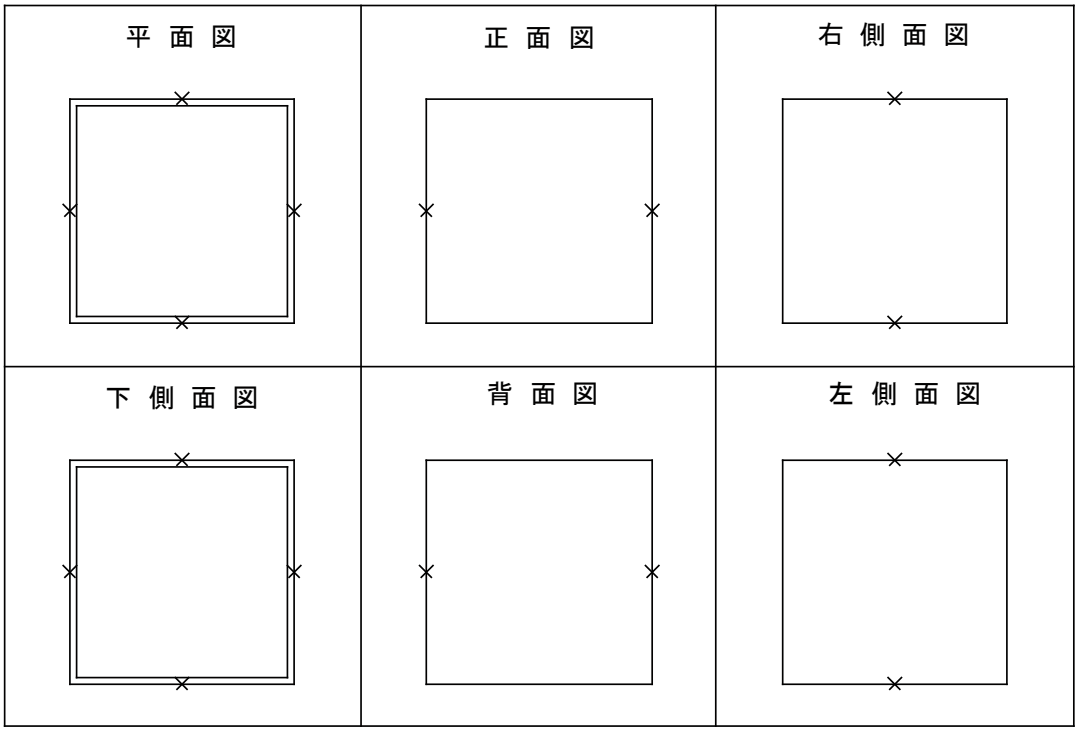

MASU-USK45　雨水桝(角 450mmx450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

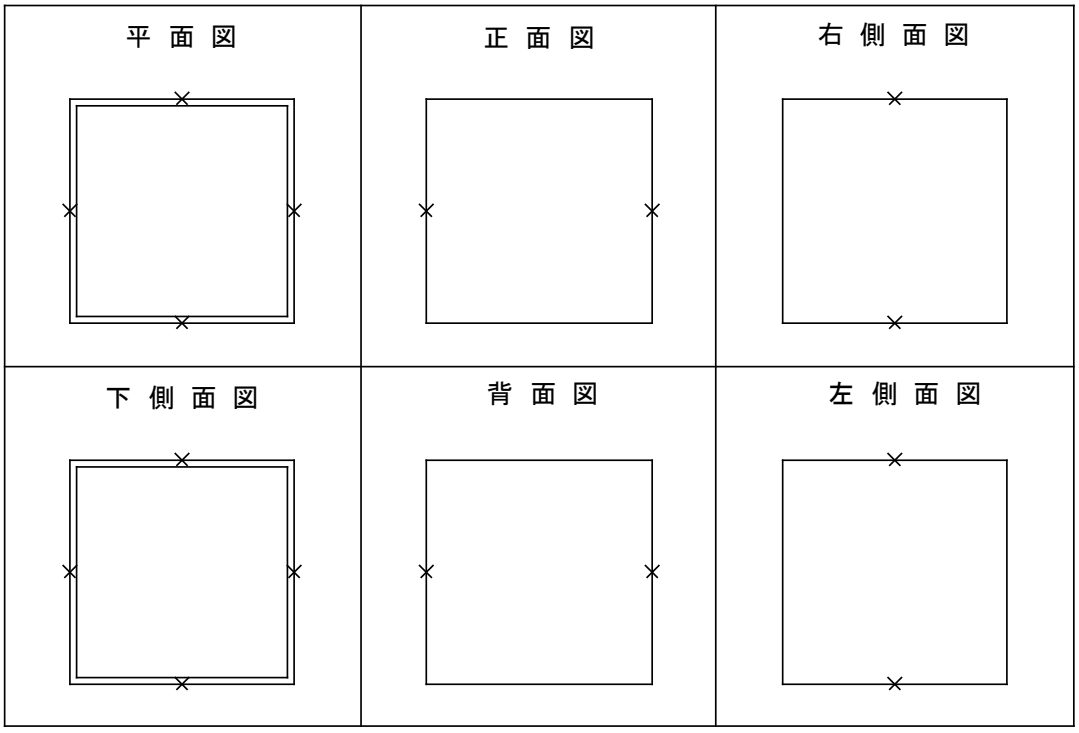

MASU-USK50　雨水桝(角 500mmx500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

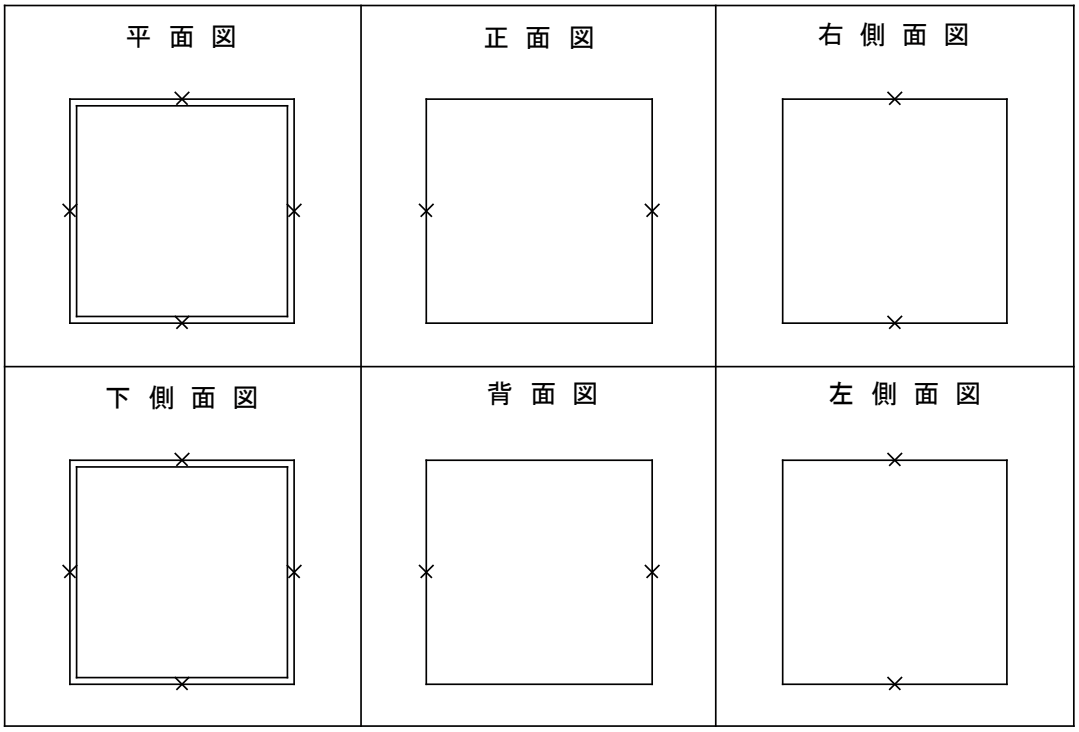

MASU-USK60　雨水桝(角 600mmx600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

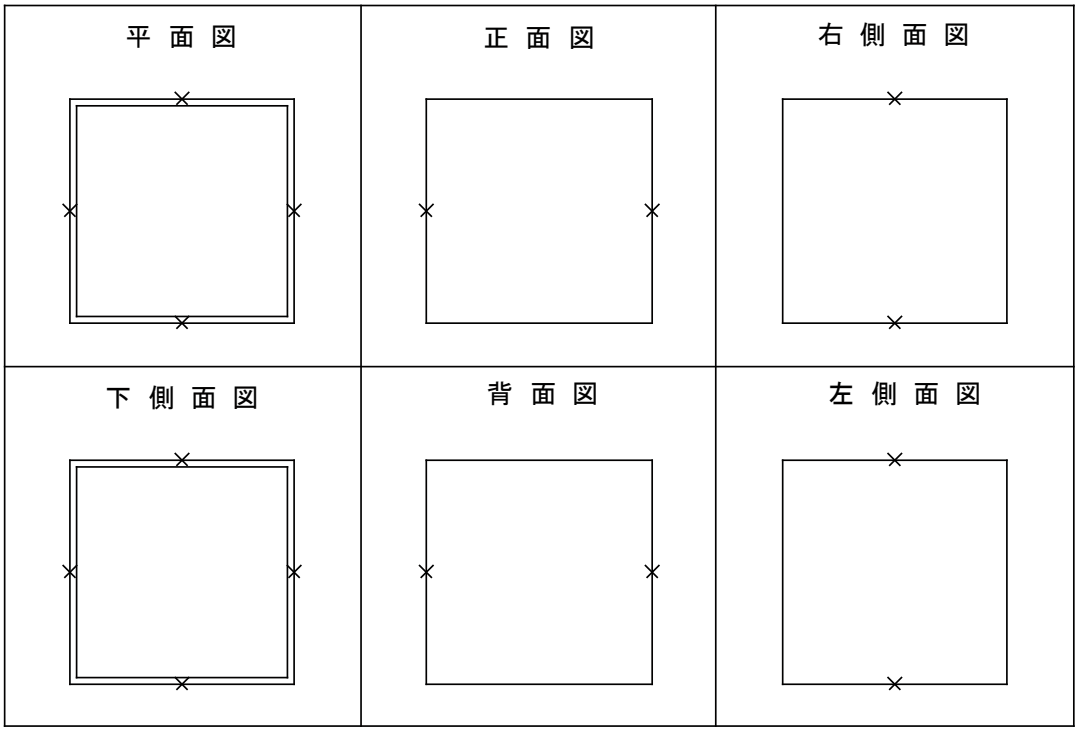

MASU-USK75　雨水桝(角　750mmx750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

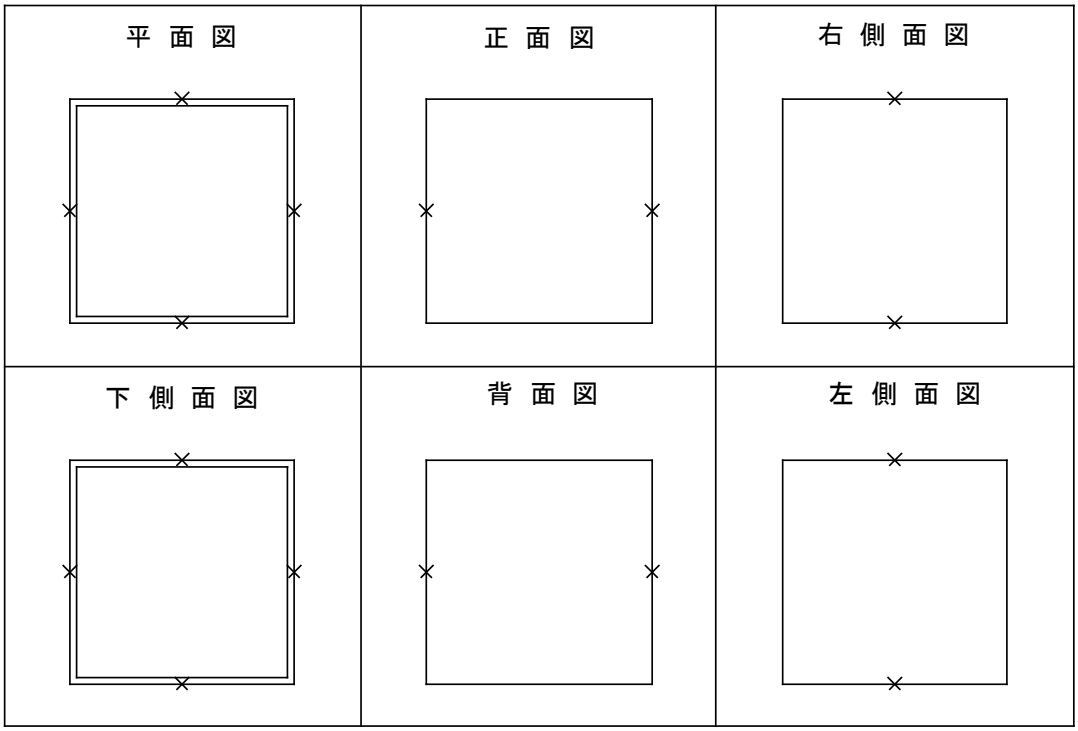

MASU-USM20　雨水桝（丸 200mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

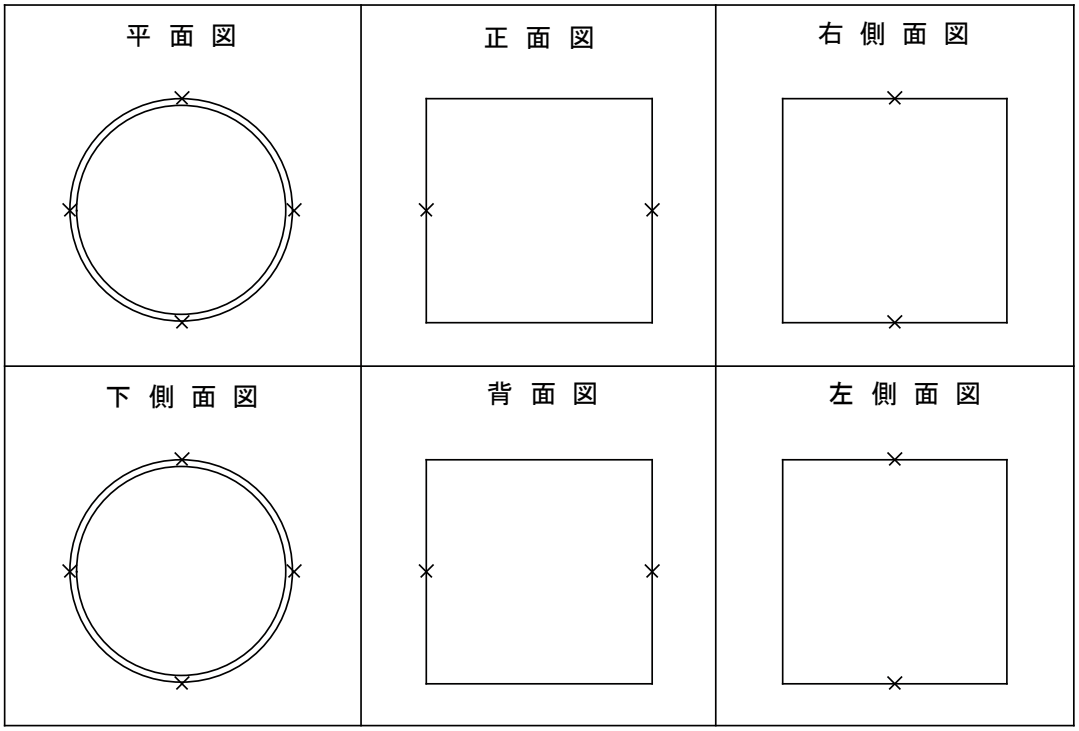

MASU-USM30　雨水桝（丸 300mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

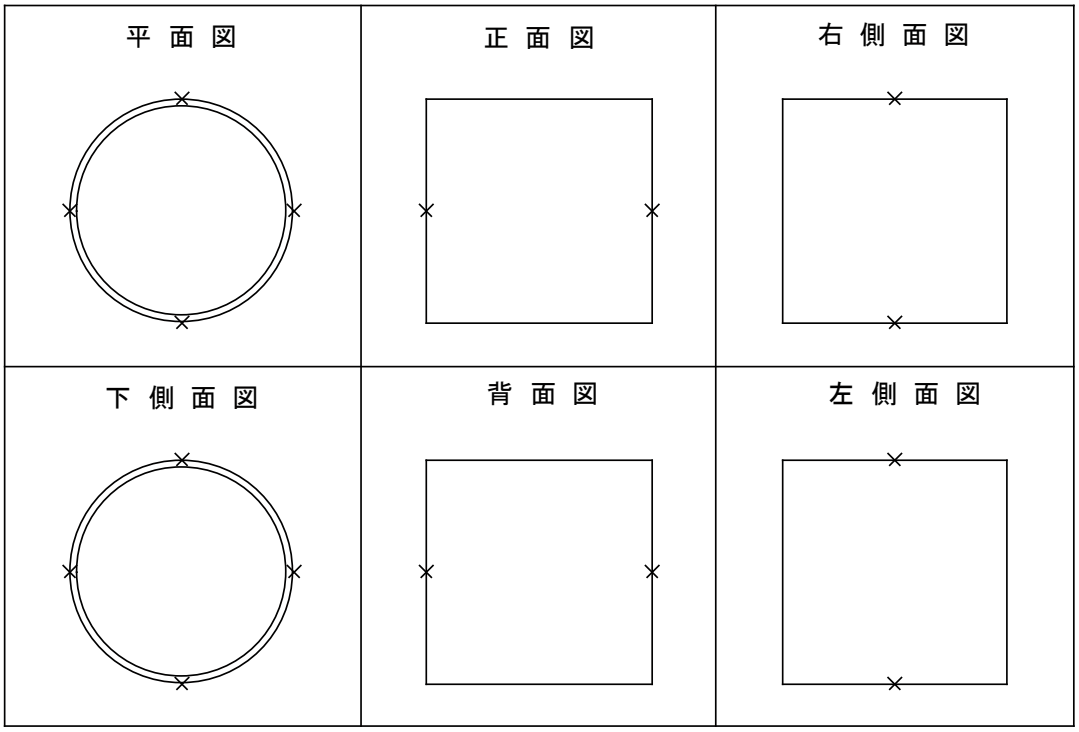

MASU-USM45　雨水桝（丸 450mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

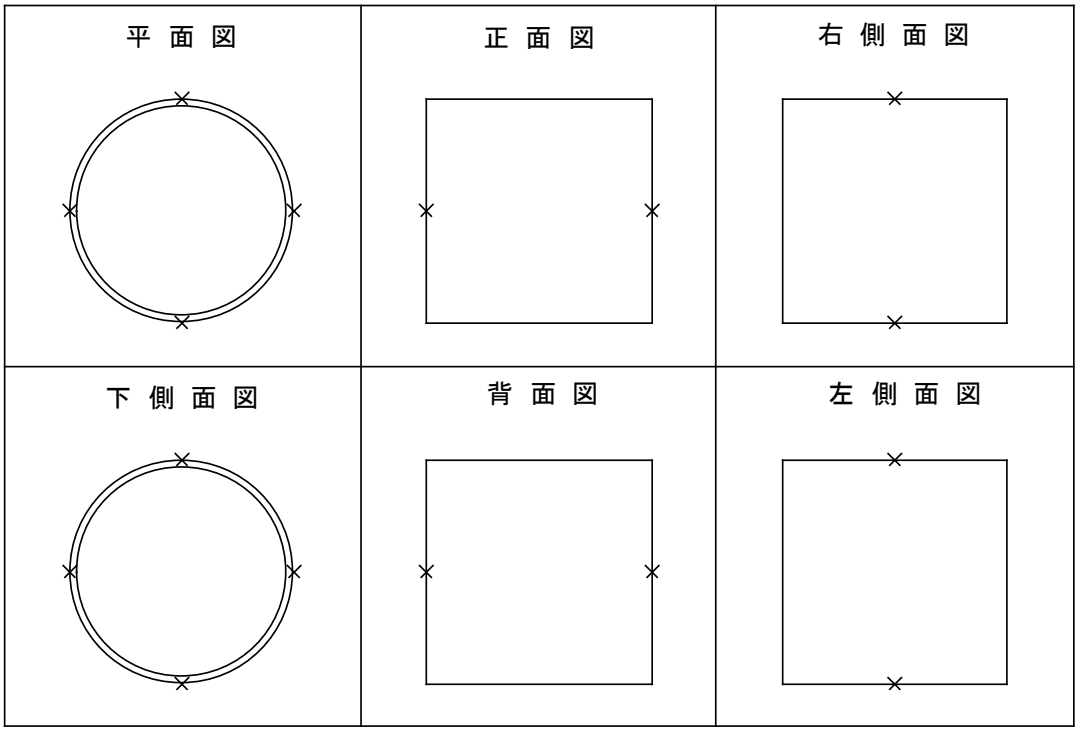

MASU-USM50　雨水桝（丸 500mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

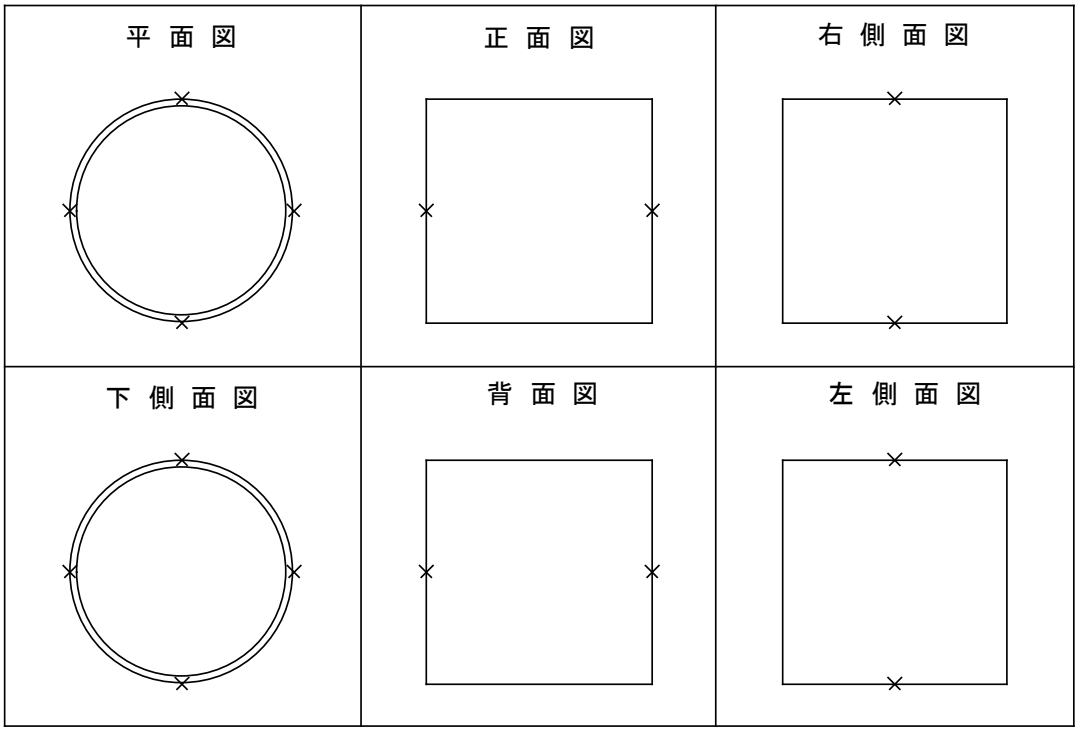

MASU-USM60　雨水桝（丸 600mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

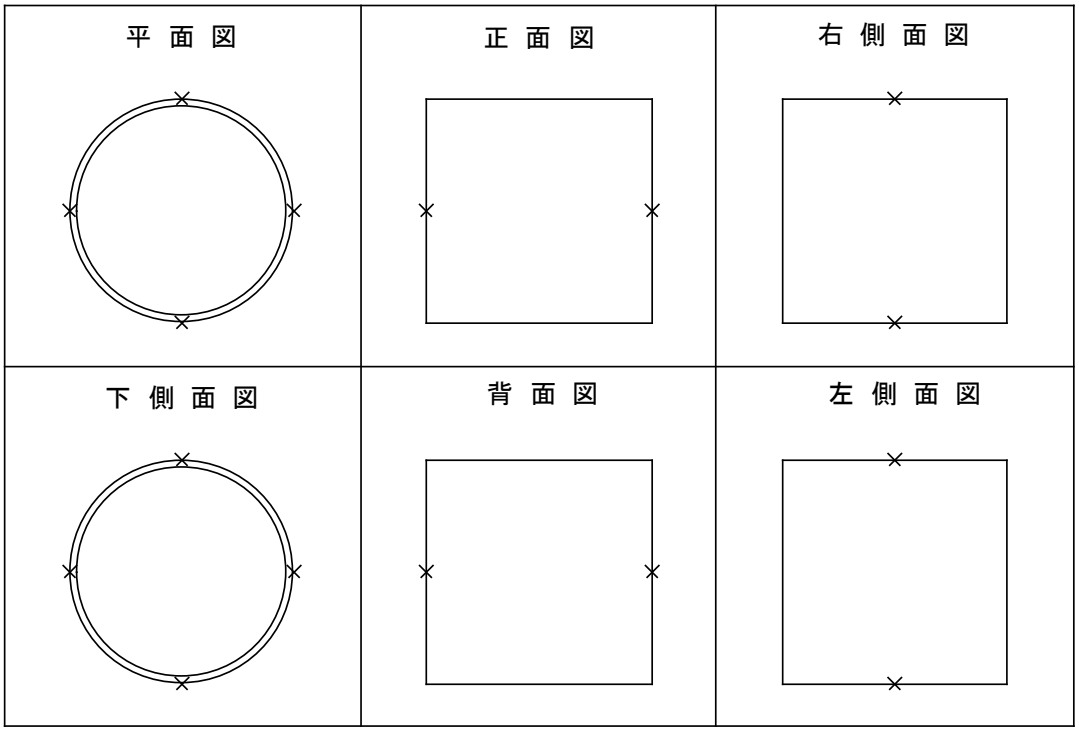

MASU-USM75　雨水桝（丸 750mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

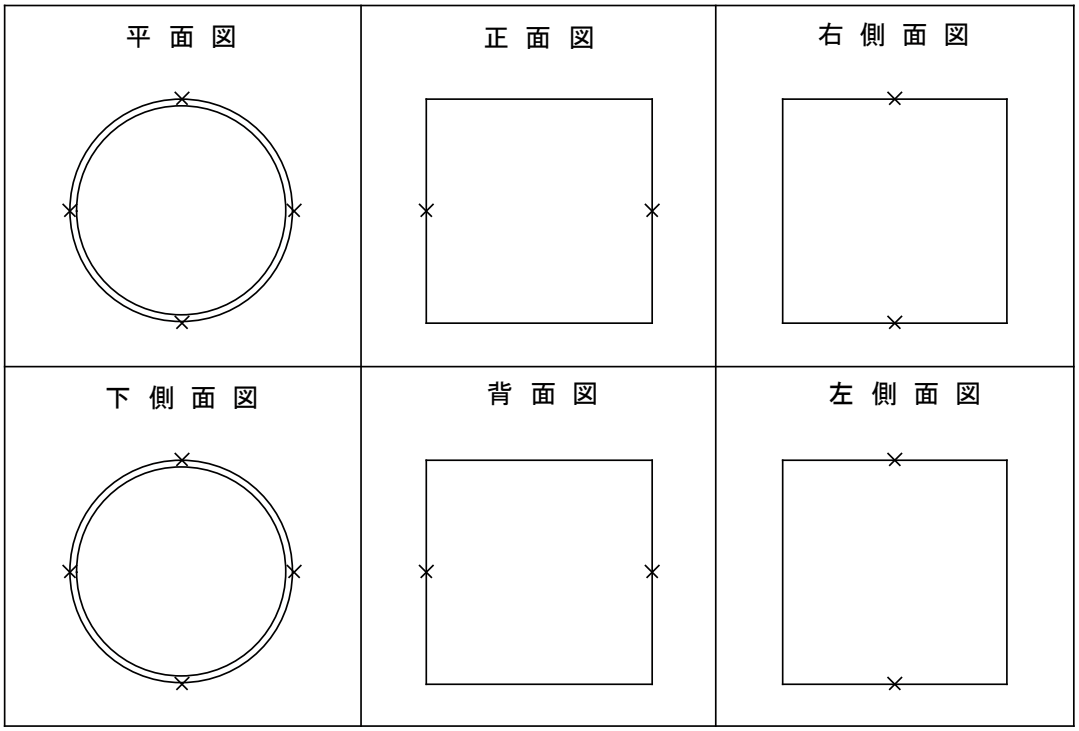

MASU-ZTK30　雑排水桝(角 300mmx300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

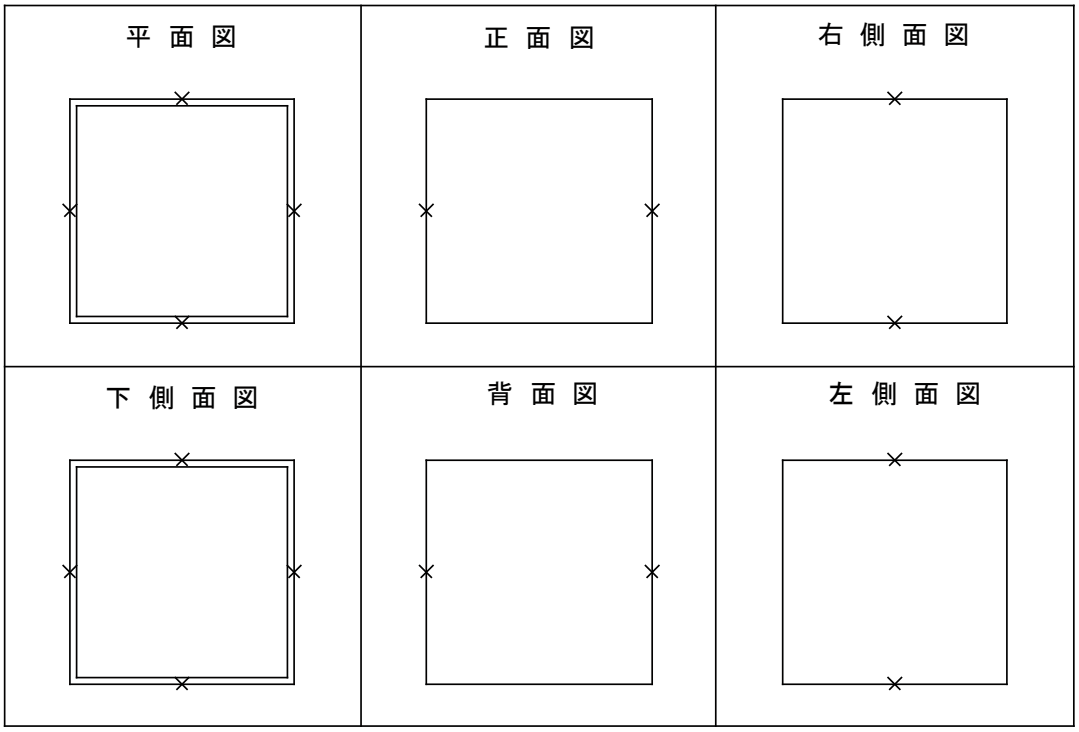

MASU-ZTK45　雑排水桝(角　450mmx450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

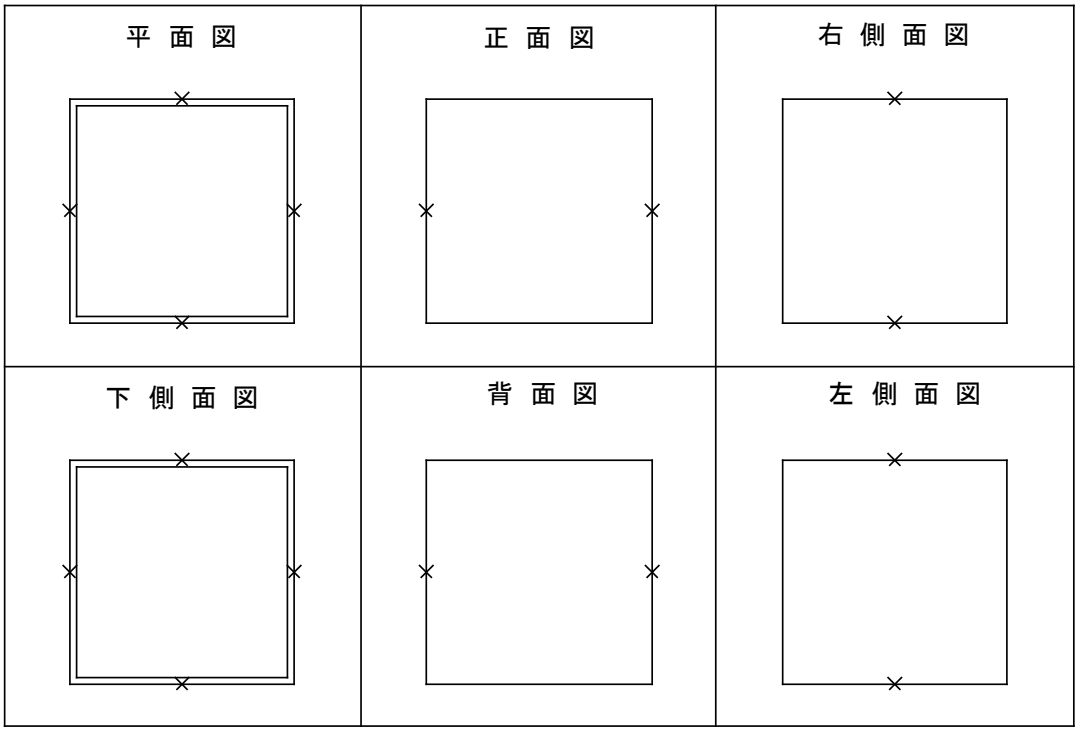

MASU-ZTK50　雑排水桝(角 500mmx500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

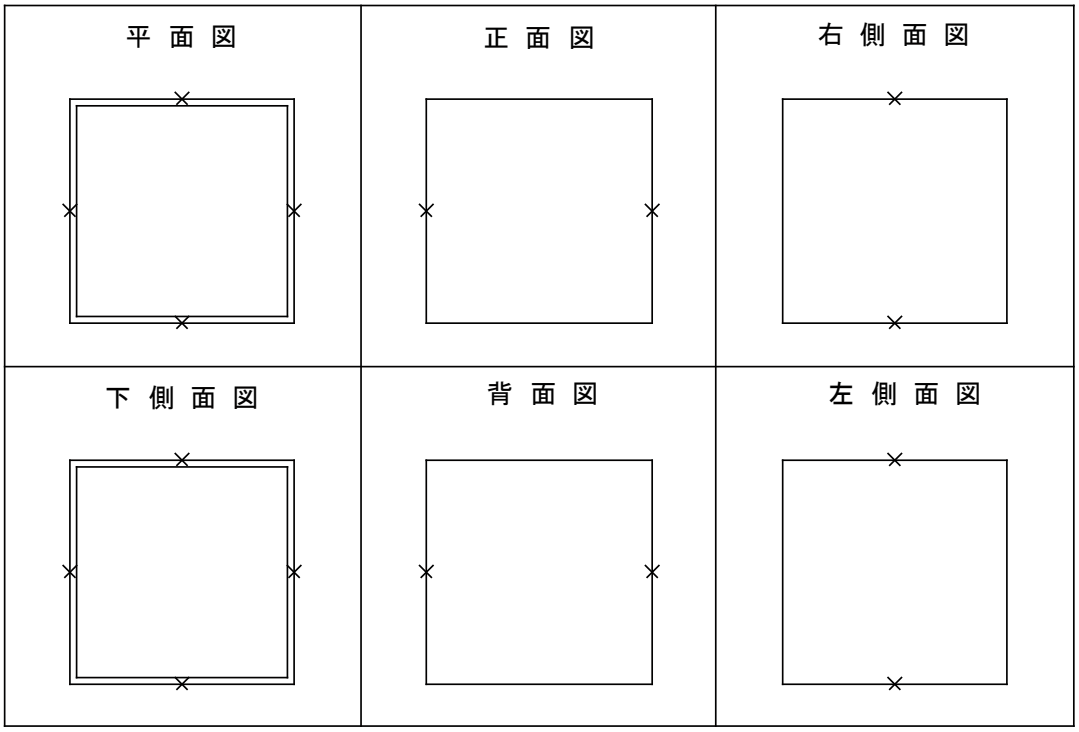

MASU-ZTK60　雑排水桝(角 600mmx600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

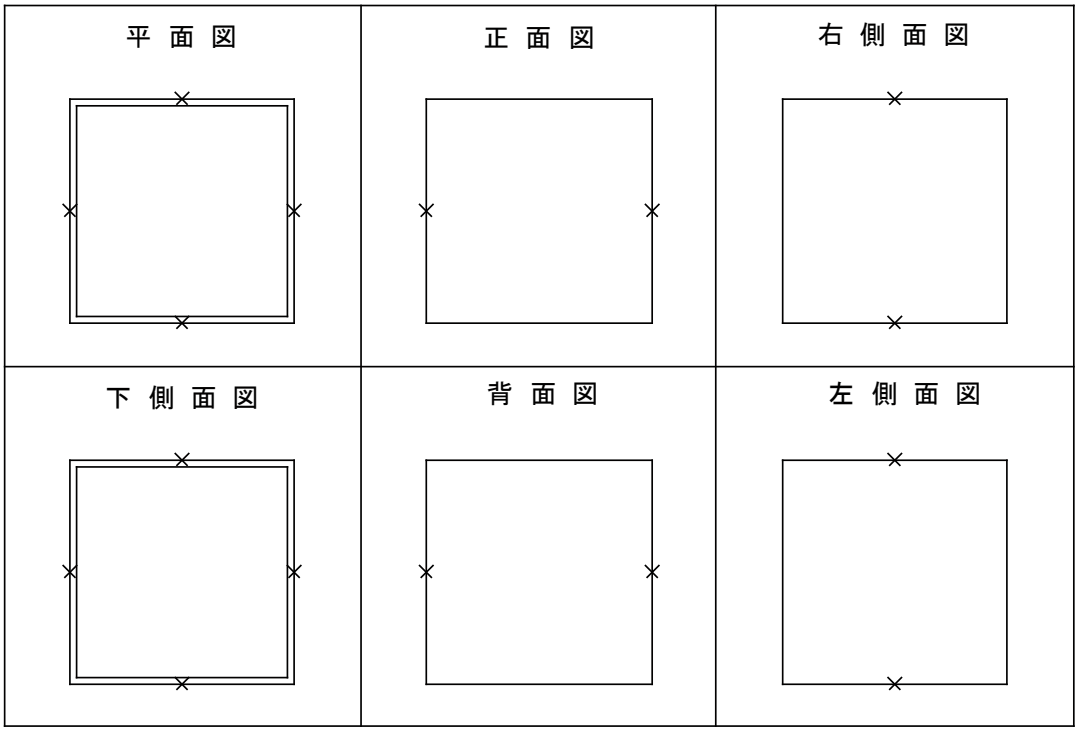

MASU-ZTK75　雑排水桝(角　750mmx750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

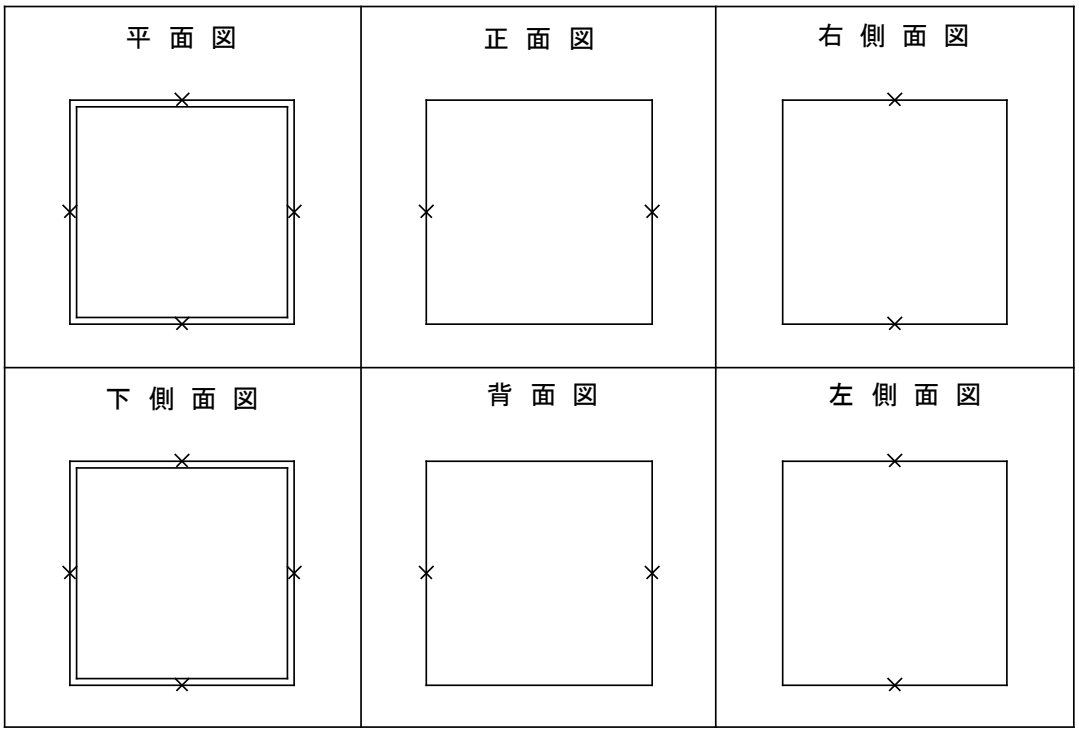

MASU-ZTM20　雑排水桝（丸 200mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

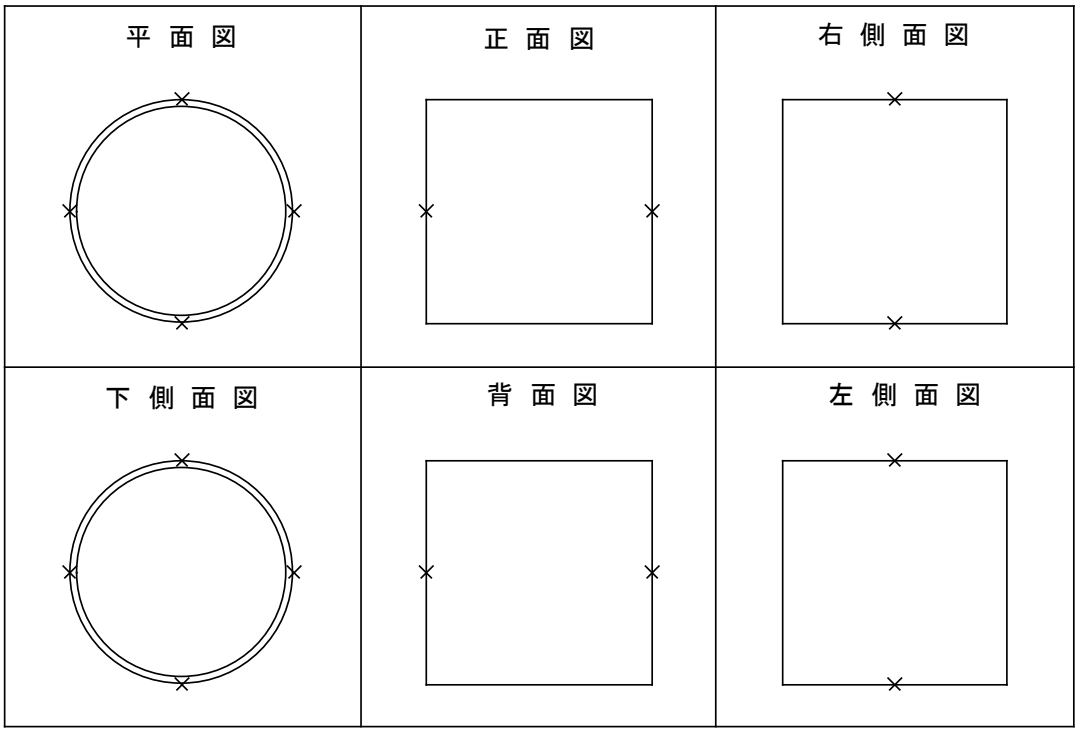

MASU-ZTM30　雑排水桝（丸 300mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

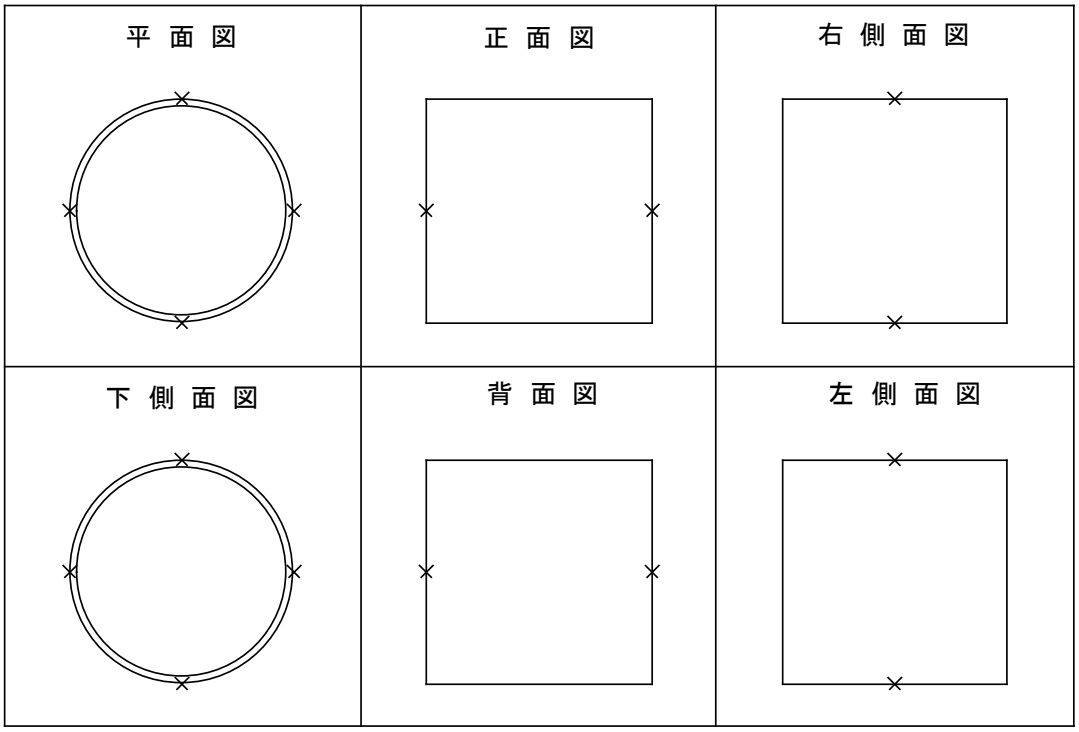

MASU-ZTM45　雑排水桝（丸 450mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

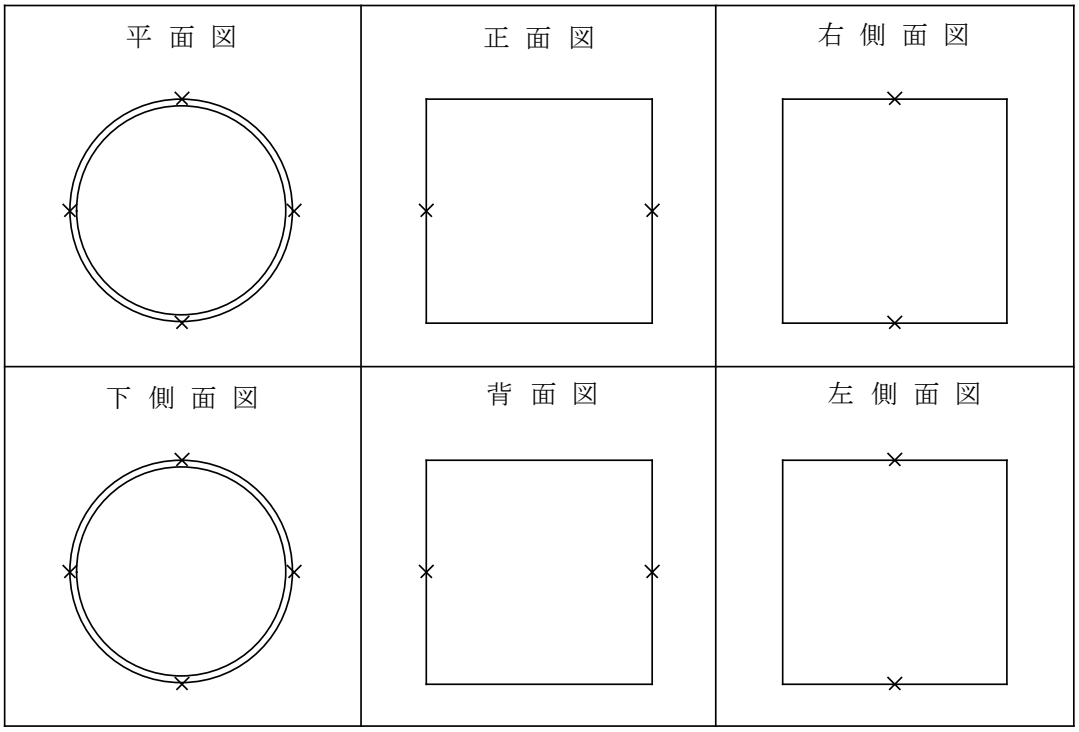

MASU-ZTM50　雑排水桝（丸 500mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

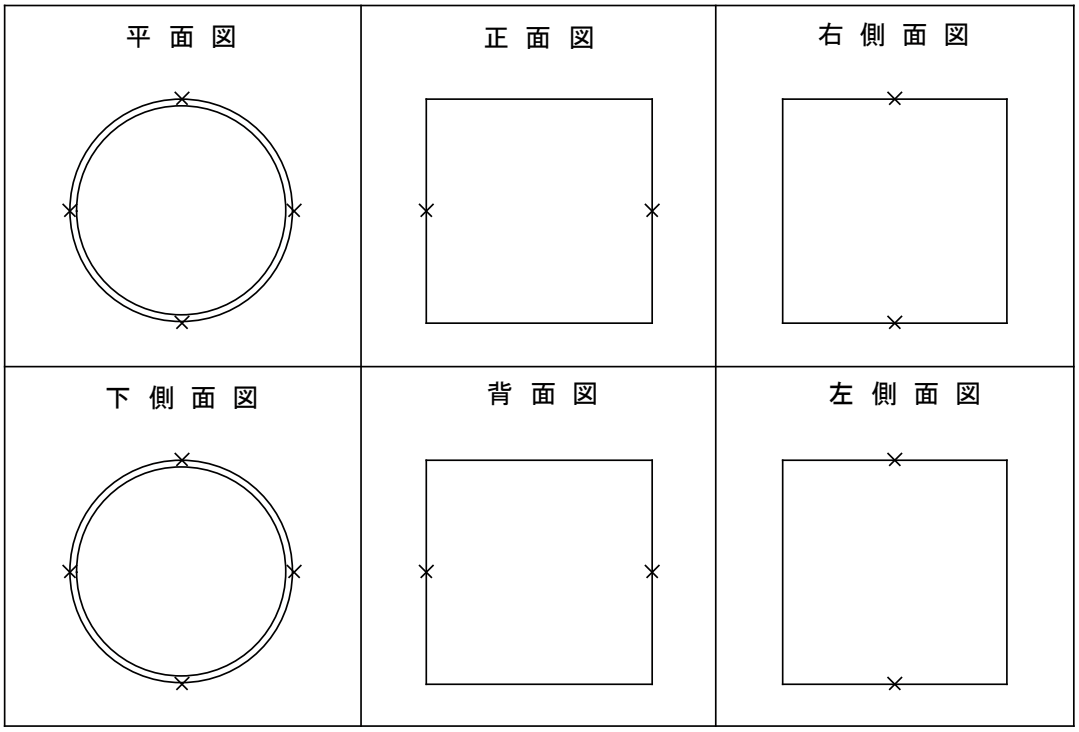

MASU-ZTM60　雑排水桝（丸 600mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

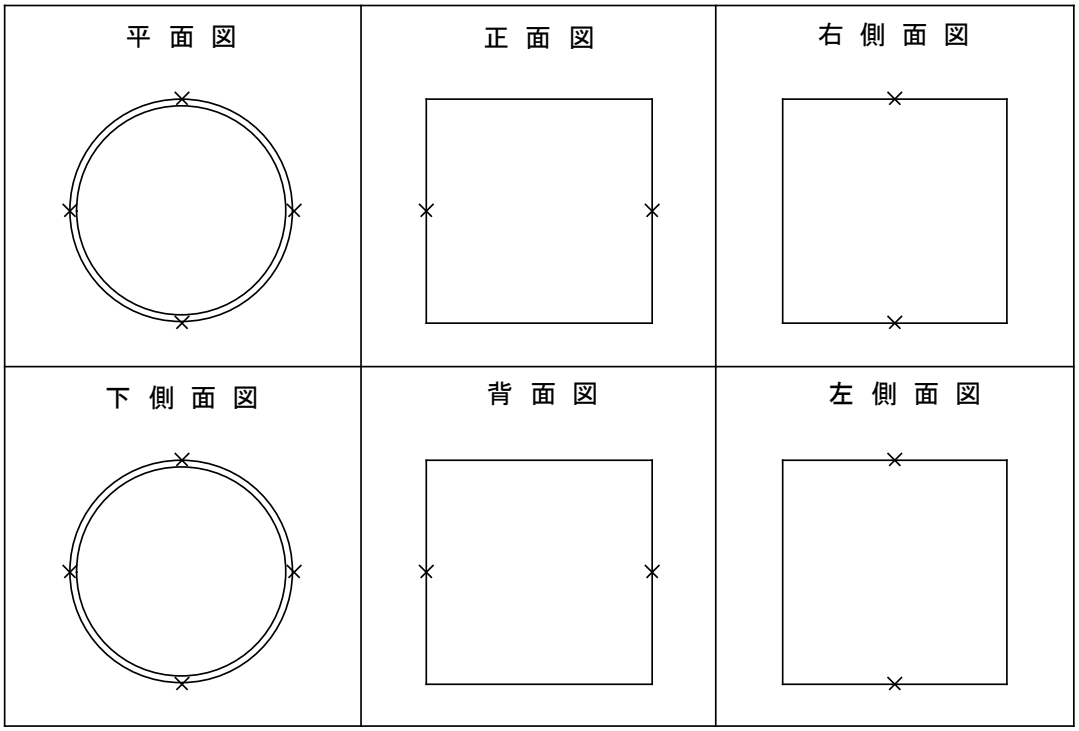

MASU-ZTM75　雑排水桝（丸 750mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

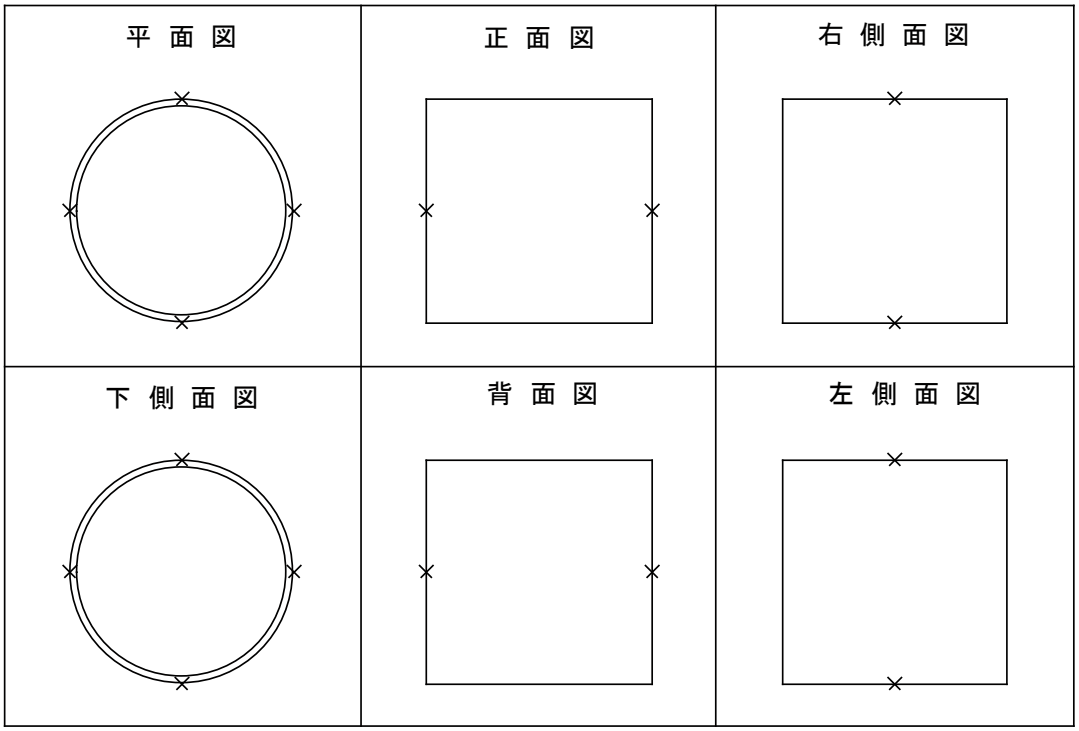

show-c　シャワー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 側 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

show-c　シャワー（旧ファイル）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

show-m　混合シャワー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

show-m　混合シャワー(旧ファイル)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 側 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

tomosen　共栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［02-排水シンボル

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 側 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

ICO-H　塩ビ製ふたICO

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［04-ふた］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

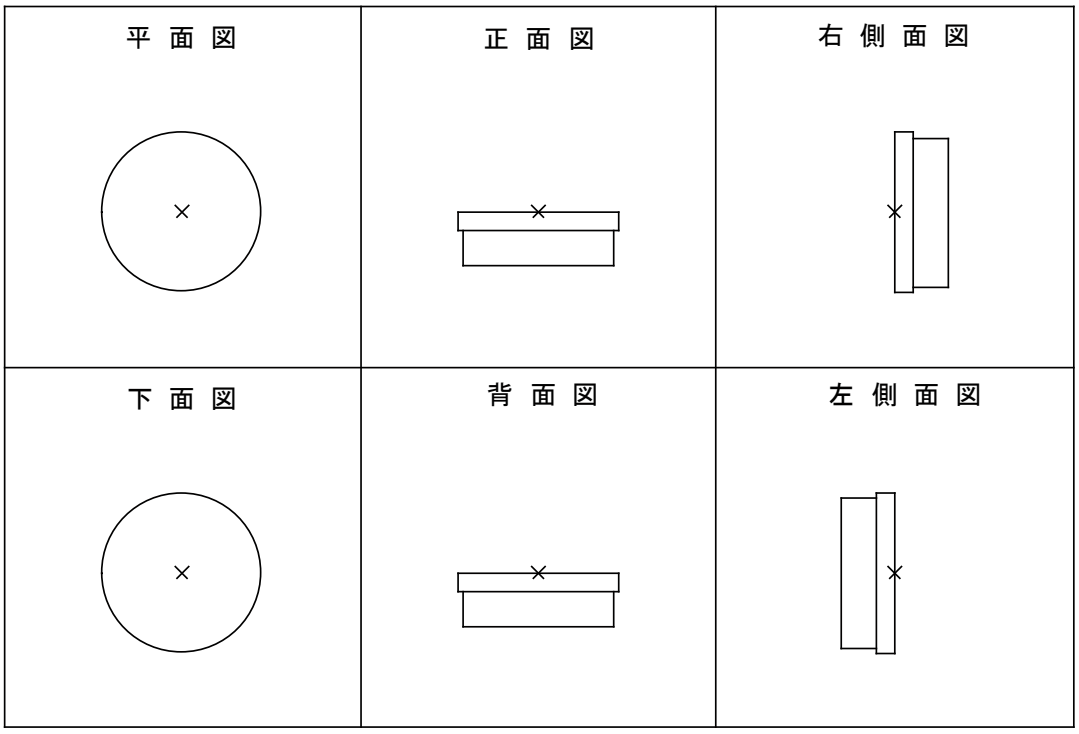

50.0
65.0
75.0
100.0
125.0
150.0
200.0

ICO-HF　鋳鉄製ふたICO

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［04-ふた］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

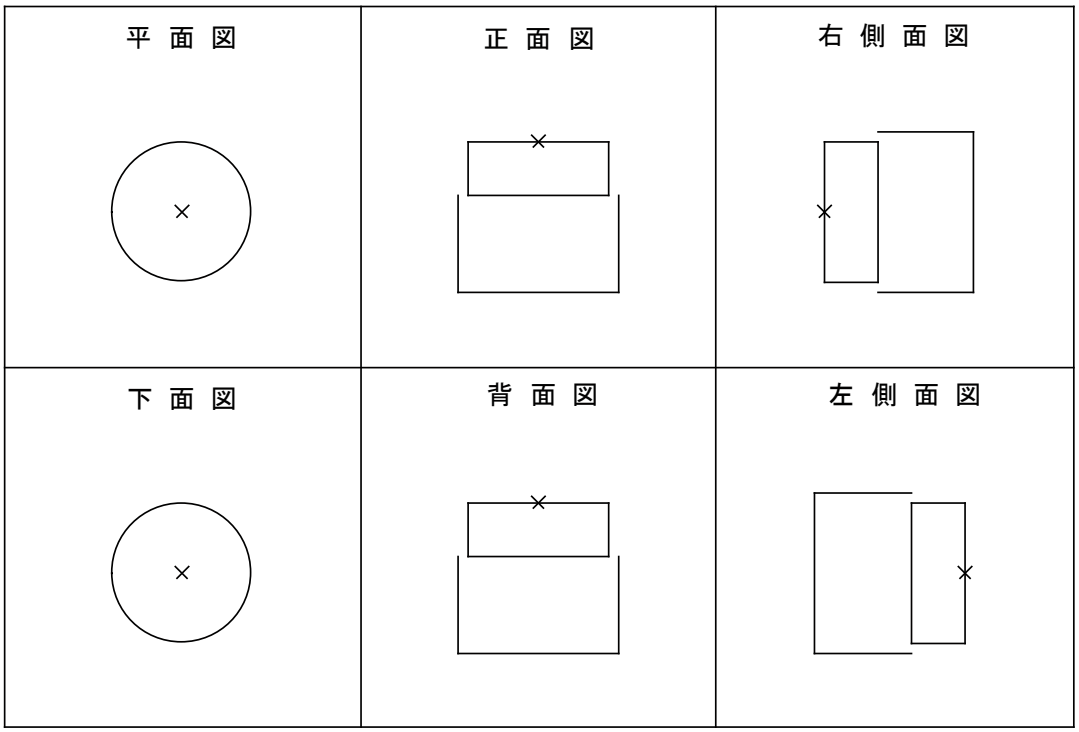

75.0
100.0
125.0
150.0
200.0

WP-15B　鋳鉄製防護ふた

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［04-ふた］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

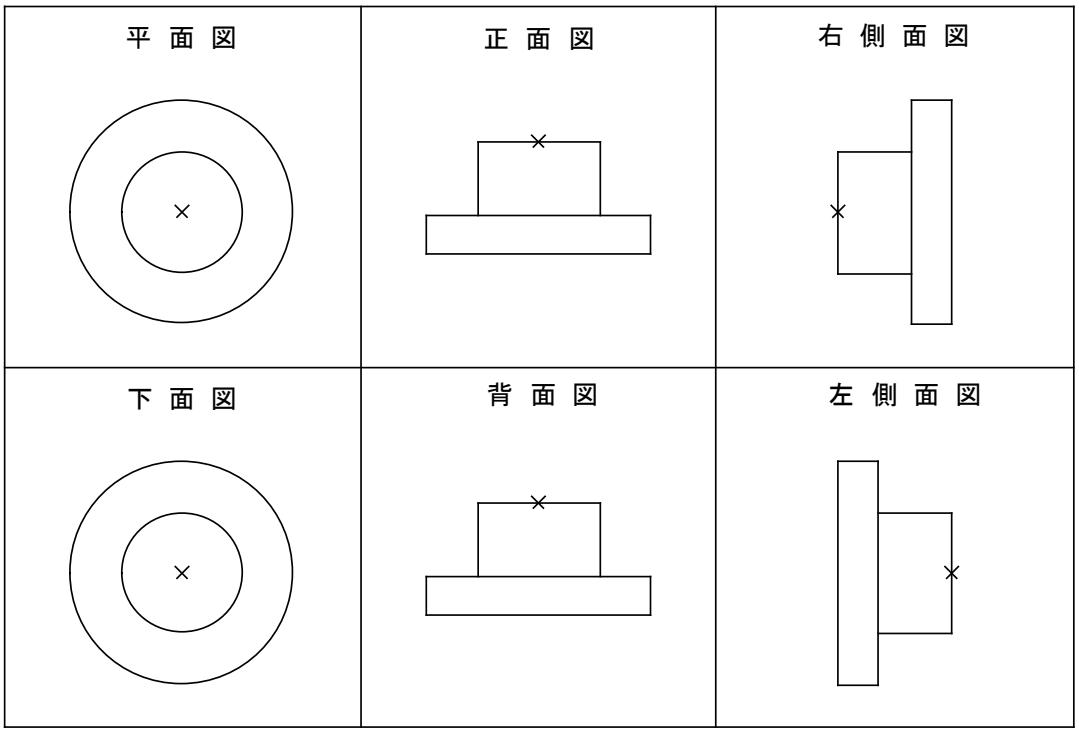

150.0

JDE ドルゴ通気弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［11-排水部材］ー［06-その他］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

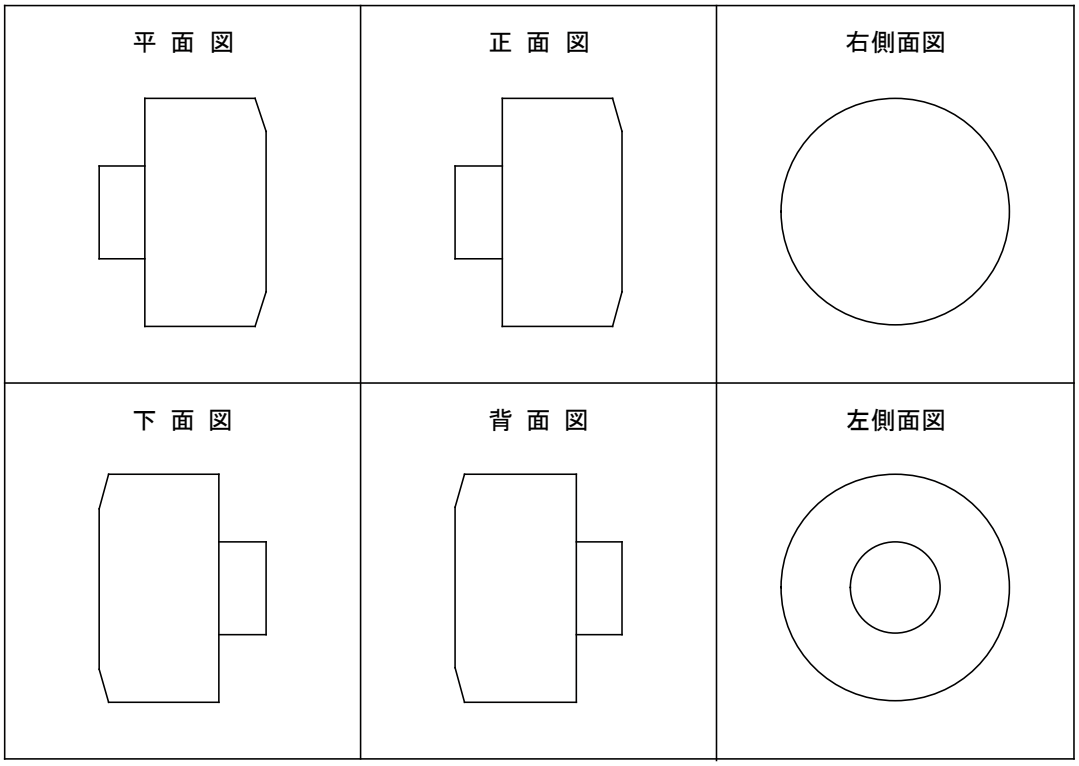

40.0
50.0
65.0
75.0
100.0
125.0

sen05　混合栓(接続点あり)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［01-単線表示類］－［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

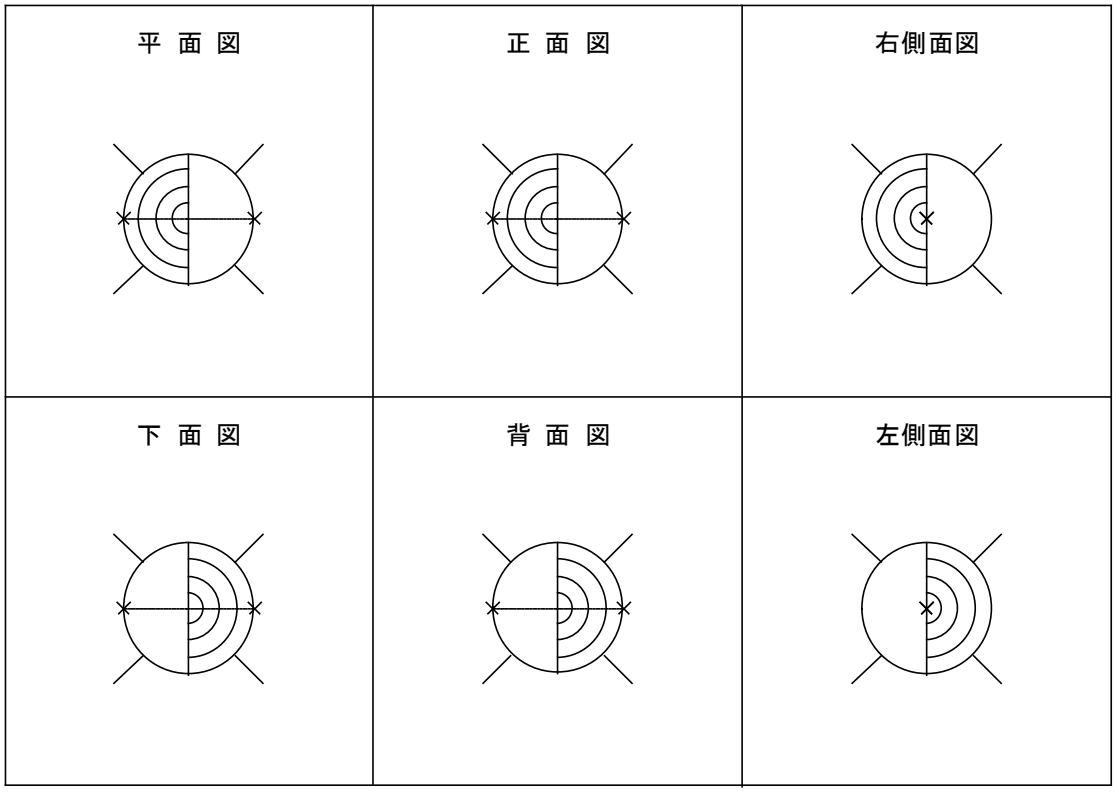

15.0: 15.0
20.0: 20.0
50.0: 50.0

sen04　水栓(接続点あり)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［01-単線表示類］－［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

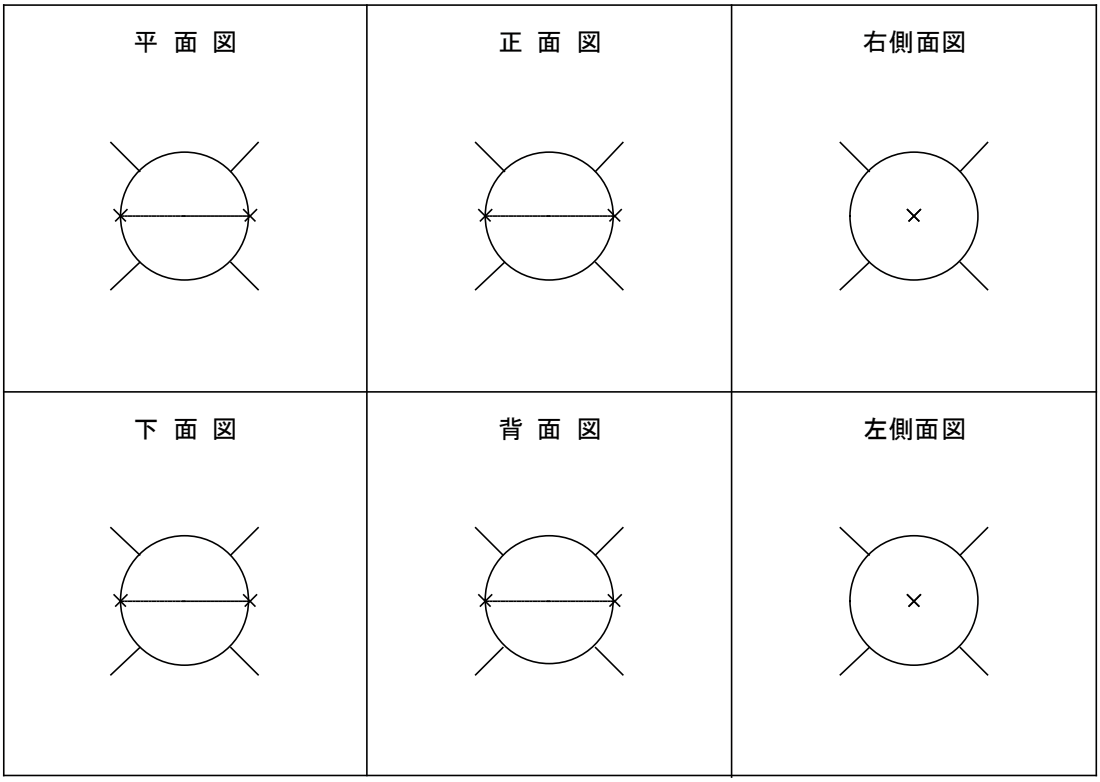

15.0: 15.0
20.0: 20.0
50.0: 50.0

sen06　給湯栓(接続点あり)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［01-単線表示類］ー［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
50.0: 50.0

maisetsu 埋設弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［01-単線表示類］－［03-計器・バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

15.0: 15.0
20.0: 20.0
50.0: 50.0

pdk-1　床上掃除口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　:　50.0
100.0　: 100.0

pdk-2　床下掃除口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　:　50.0
100.0　: 100.0

pdk-3 グリース阻集器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**

50.0　：　50.0

pdk-4　オイル阻集器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-5　プラスタ阻集器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

50.0　：　50.0

pdk-6 ドラム阻集器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

50.0　：　50.0

pdk-7　ベントキャップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-8　排水金物

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図 	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
100.0　：100.0

pdk-9　ルーフドレン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-10 間接排水受け

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-11　排水目皿

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　:　50.0
100.0　: 100.0

pdk-12　共栓付き排水金物

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　:　50.0
100.0　: 100.0

pdk-13 トラップ桝(角)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-14 トラップ桝(丸)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-15　雨水桝(角)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-16　雨水桝(丸)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-17　雑排水桝(角)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-18　雑排水桝(丸)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-19　汚水桝(角)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-20　汚水桝(丸)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-21　格子桝

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pdk-22　公共桝(角)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

50.0　：　50.0

pdk-23　公共桝(丸)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水金物・桝類］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pgk-1　ガス栓(一口)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［16-ガス器具］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平　面　図	正　面　図	右　側　面　図
		
下　面　図	背　面　図	左　側　面　図
		

50.0　：　50.0

pgk-2　ガス栓(ニロ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［16-ガス器具］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

50.0　：　50.0

pgk-3　ガス栓(埋込)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［16-ガス器具］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pgk-4　ガスメータ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［16-ガス器具］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
GM		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
GM		

50.0　：　50.0

pgk-5　バルブ・コック

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［16-ガス器具］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0
100.0　：100.0

pwk-1　量水器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［14-排水金物・桝類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0

pwk-2　ボールタップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水金物・桝類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pwk-3　水栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水金物・桝類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　：　15.0
20.0　：　20.0
50.0　：　50.0

pwk-4　混合栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［14-排水金物・桝類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
50.0　:　50.0

pwk-5　湯栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水金物・桝類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
50.0　:　50.0

pwk-6　水栓柱

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水金物・桝類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0

pwk-7　散水栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水金物・桝類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
50.0　:　50.0

pwk-8　洗浄弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水金物・桝類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　:　15.0
20.0　:　20.0
50.0　:　50.0

pwk-9 シャワー(水)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水金物・桝類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0

pwk-10 シャワー(湯)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水金物・桝類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0

pwk-11 シャワー(混合)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［14-排水金物・桝類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図

50.0

Senjo　洗浄弁(接続点あり)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［01-単線表示類］－［01-給水・給湯シンボル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

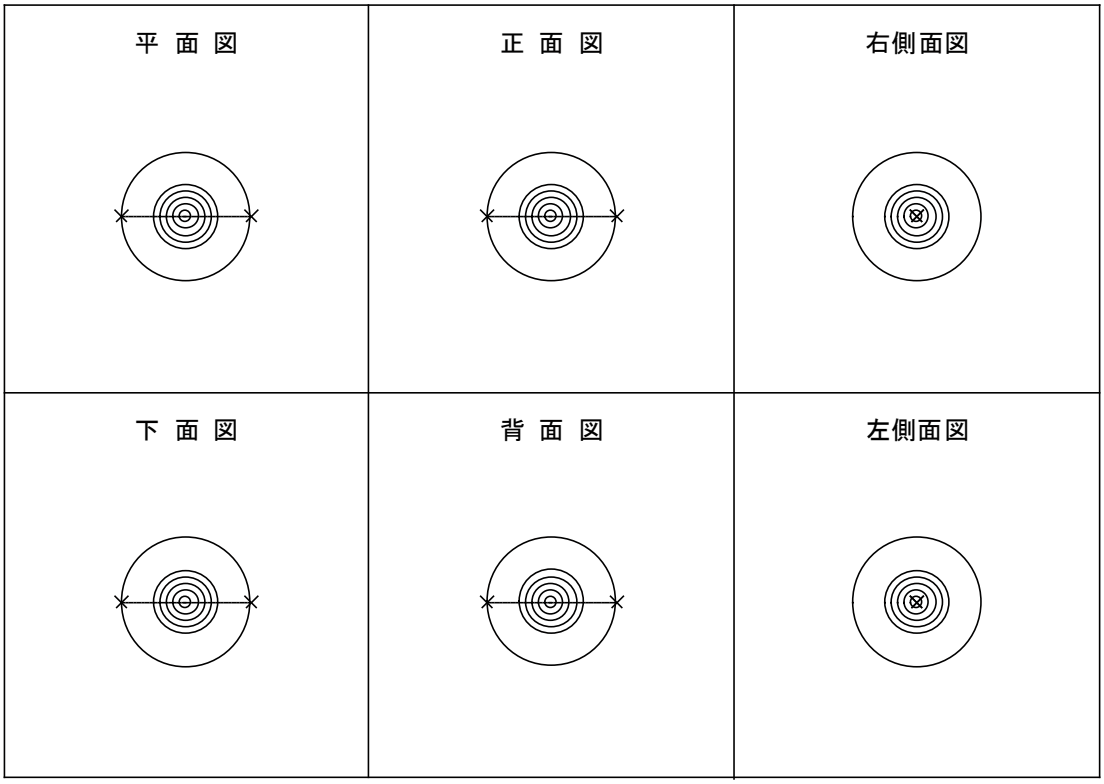

15.0: 15.0
20.0: 20.0
50.0: 50.0

SSV-B　バルブボックス(SSV-B)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-バルブボックス類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0
125.0
150.0

SSV-C　バルブボックス(SSV-C)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-バルブボックス類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

200.0

RD-1　フロアー屋上用ルーフドレン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［11-排水部材］－［06-その他］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0
65.0
75.0
100.0
125.0
150.0

RD-2　屋上用ルーフドレン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［11-排水部材］ー［06-その他］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

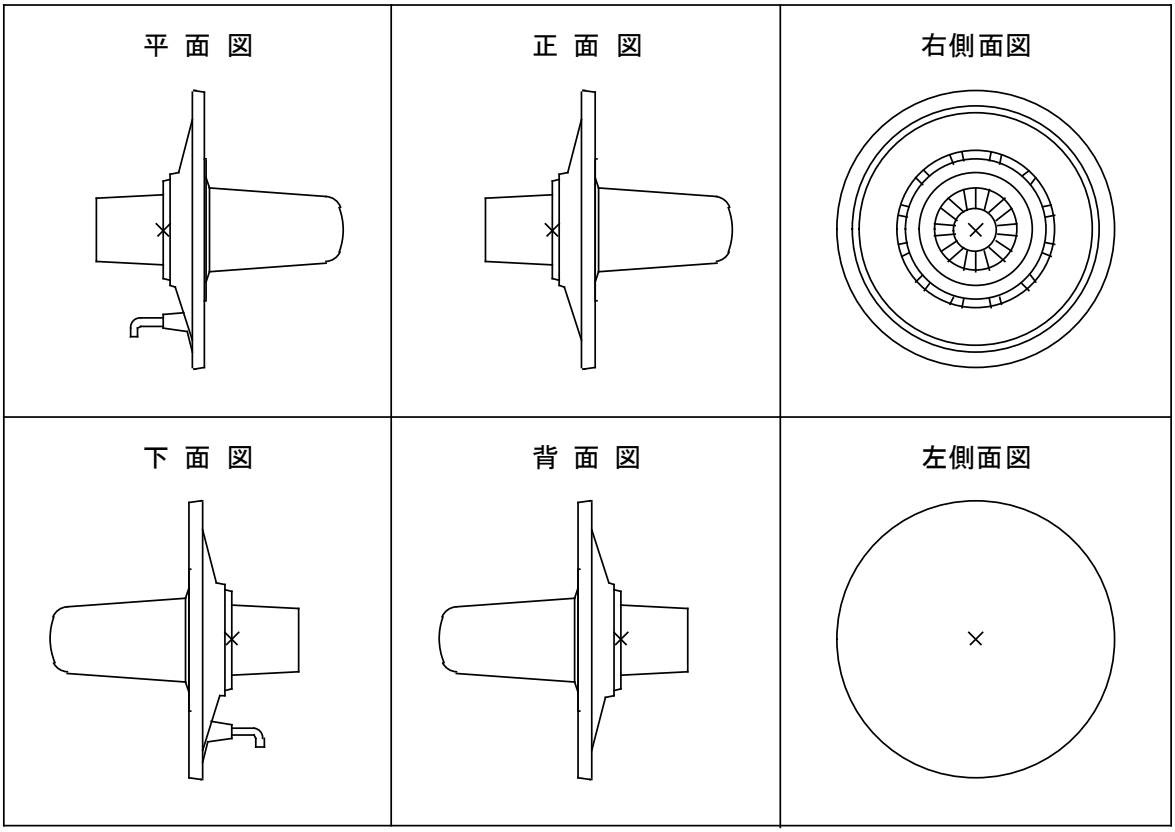

50.0
65.0
75.0
100.0
125.0
150.0

CM-BD F 75×75-300　クリーンます(75×75-300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

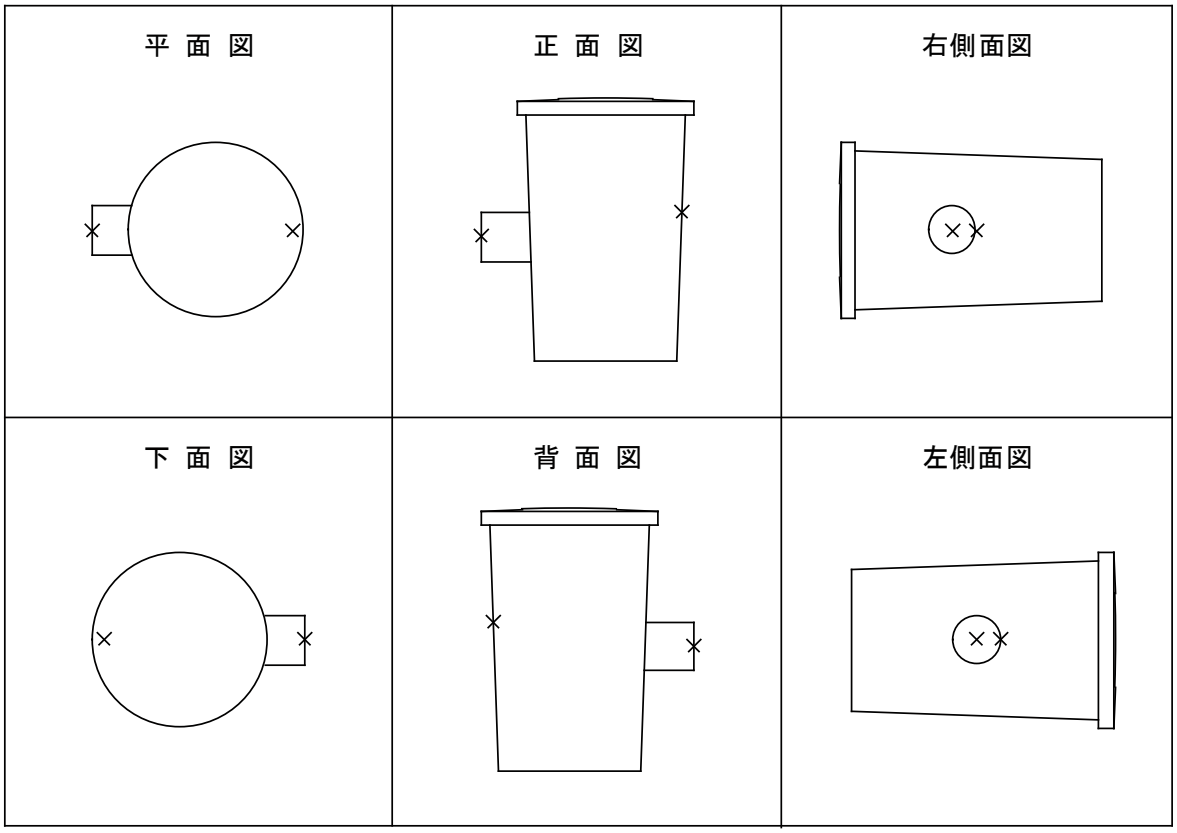

75.0: 75.0

CM-BD F 75×100-300　クリーンます(75×100-300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

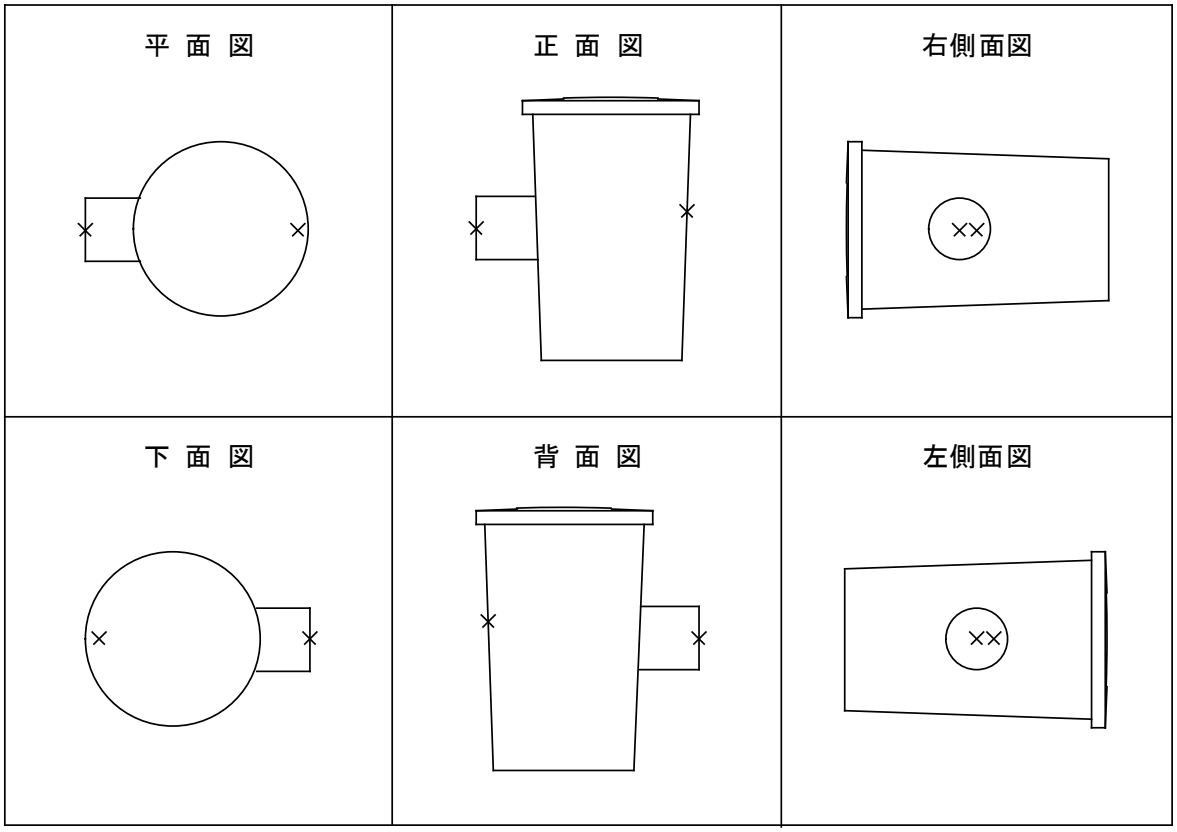

100.0: 75.0

CM-BD F 100×100-300　クリーンます(100×100-300)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

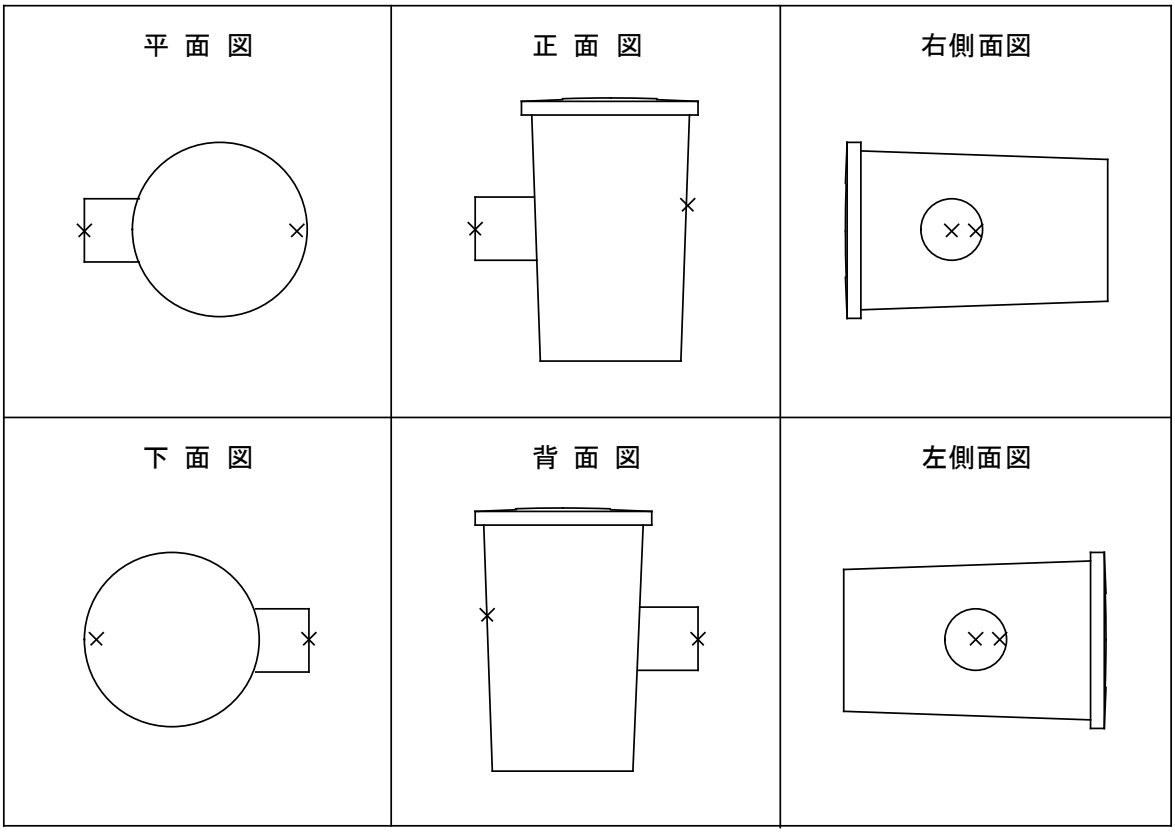

100.0:100.0

SK60SA-D　グリーストラップSK式D型(60L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

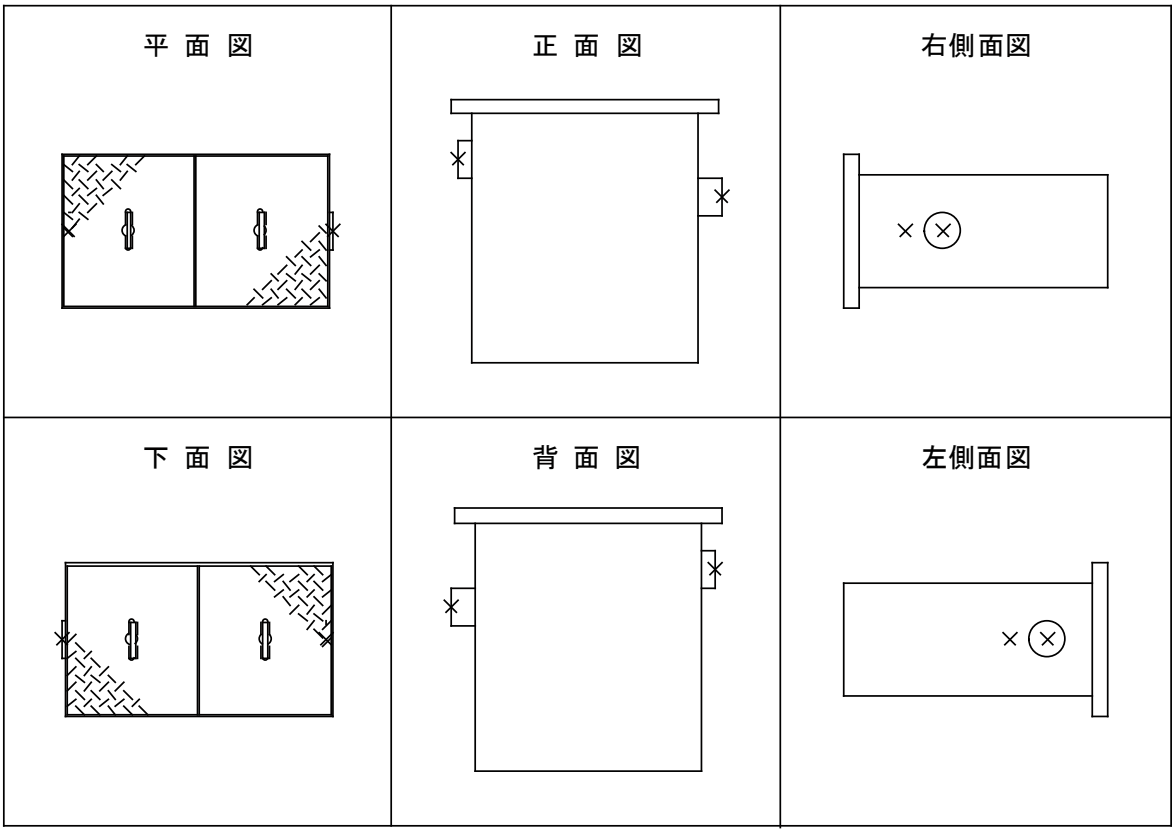

75.0: 75.0

SK85SA-D　グリーストラップSK式D型(85L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

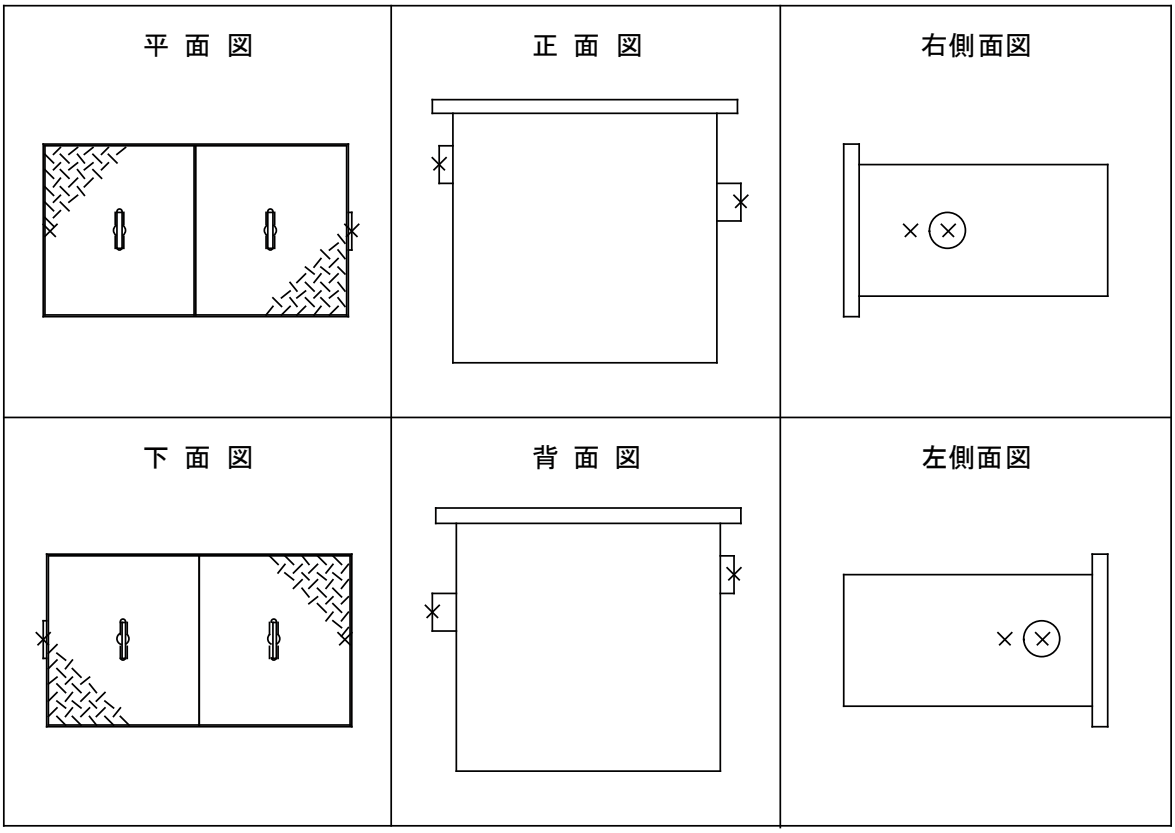

75.0: 75.0

SK105SA-D　グリーストラップSK式D型（105L）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

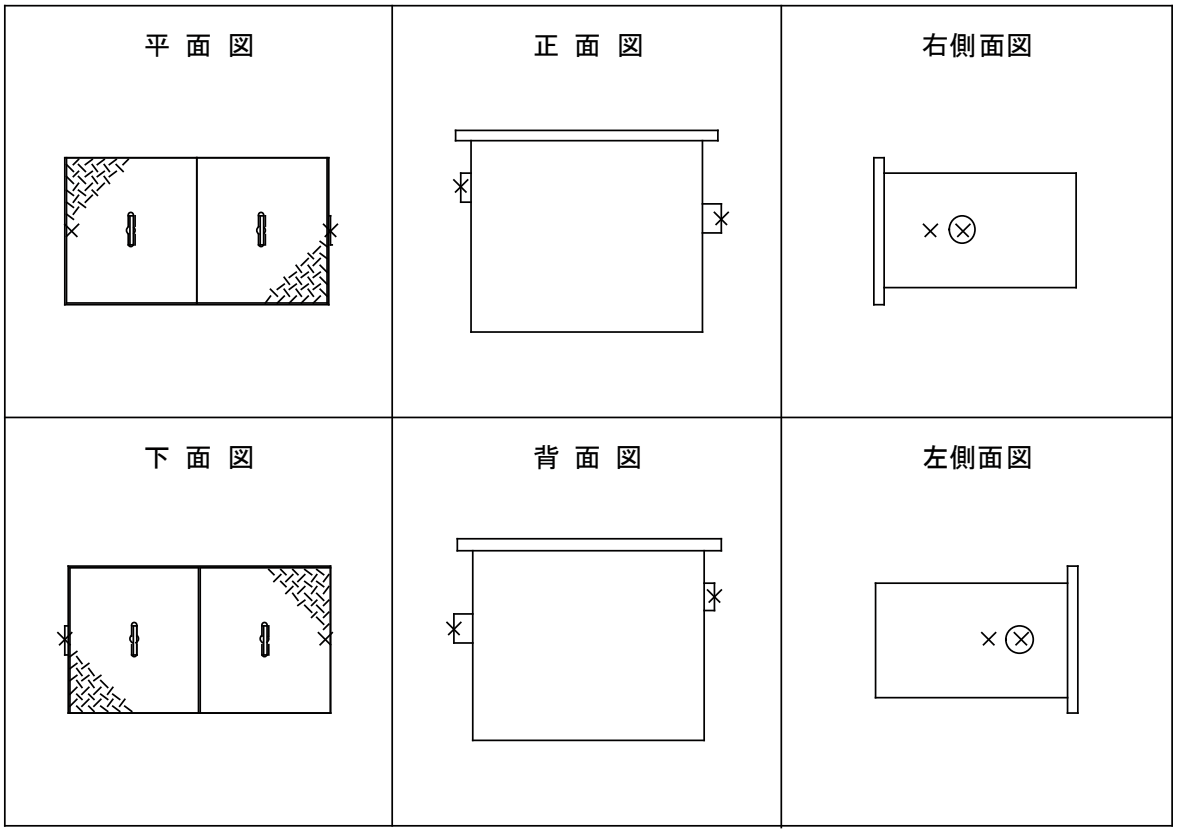

75.0: 75.0

SK135SA-D　グリーストラップSK式D型（135L）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

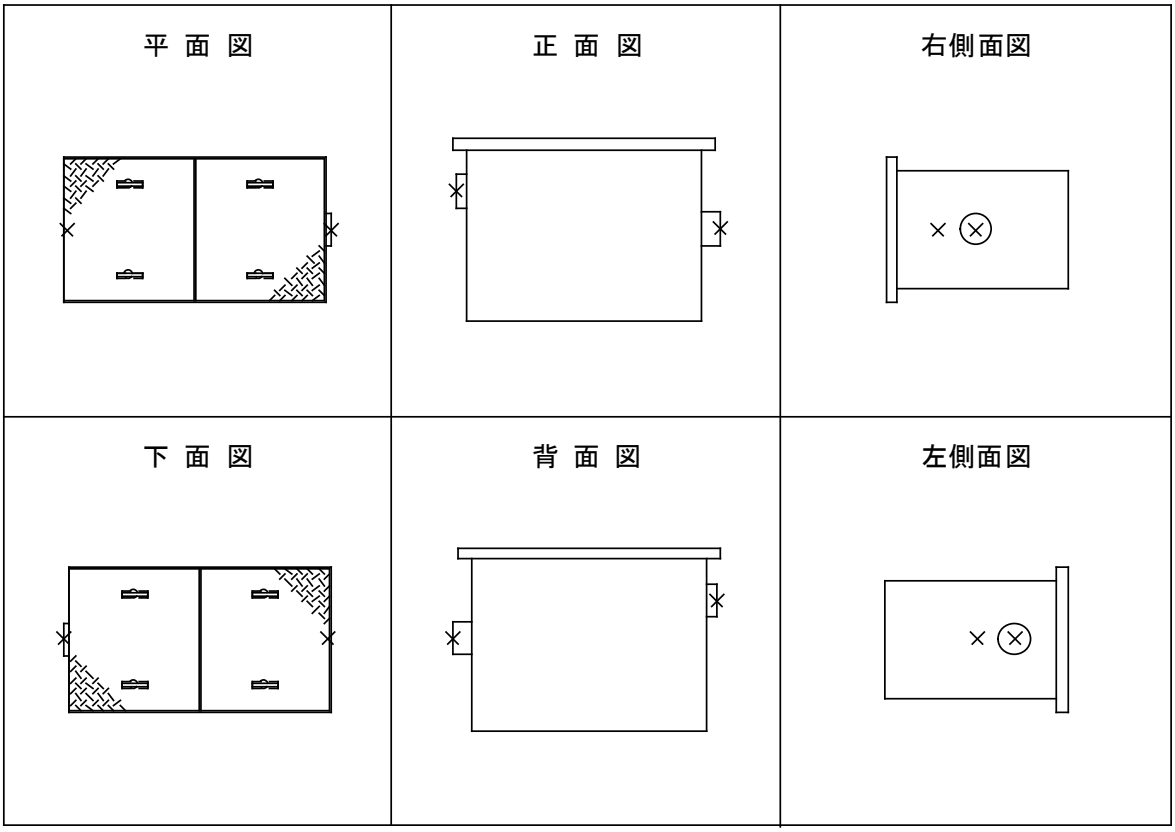

100.0:100.0

SK155SA-D　グリーストラップSK式D型（155L）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

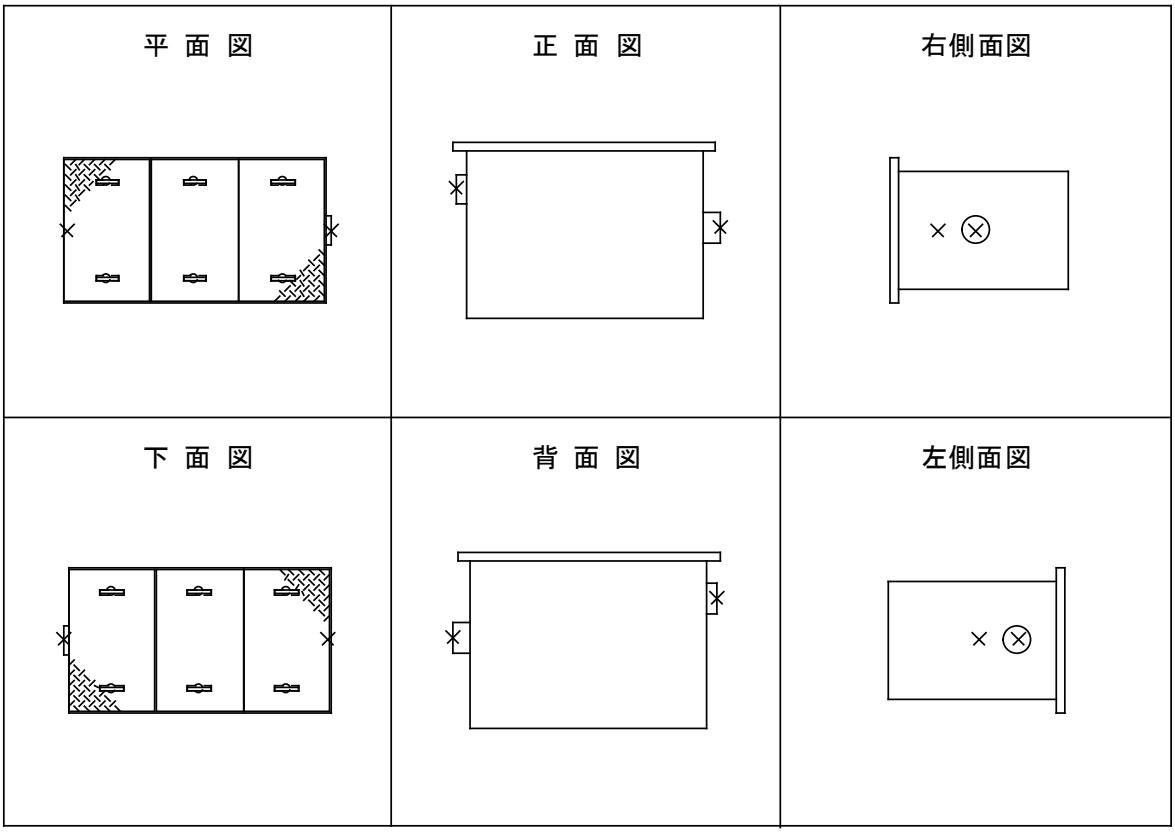

100.0:100.0

SK205SA-D　グリーストラップSK式D型（205L）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

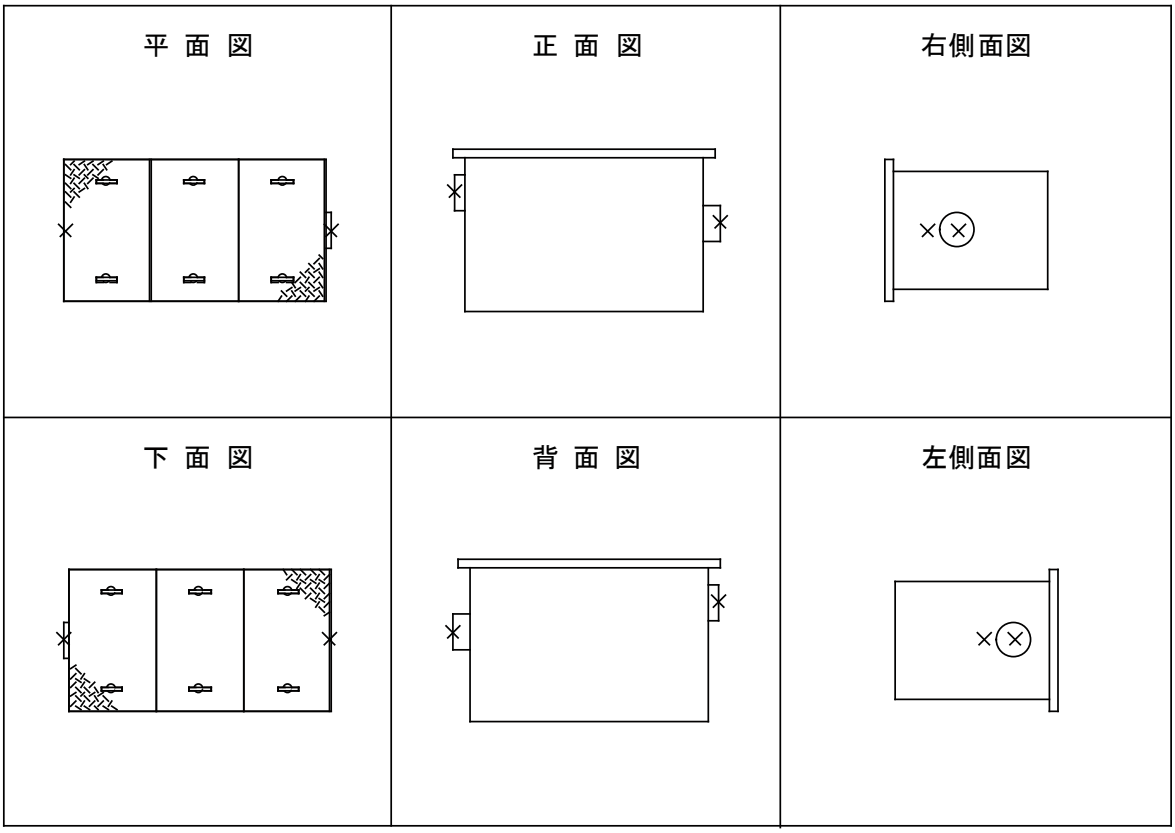

100.0:100.0

SK255SA-D　グリーストラップSK式D型（255L）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

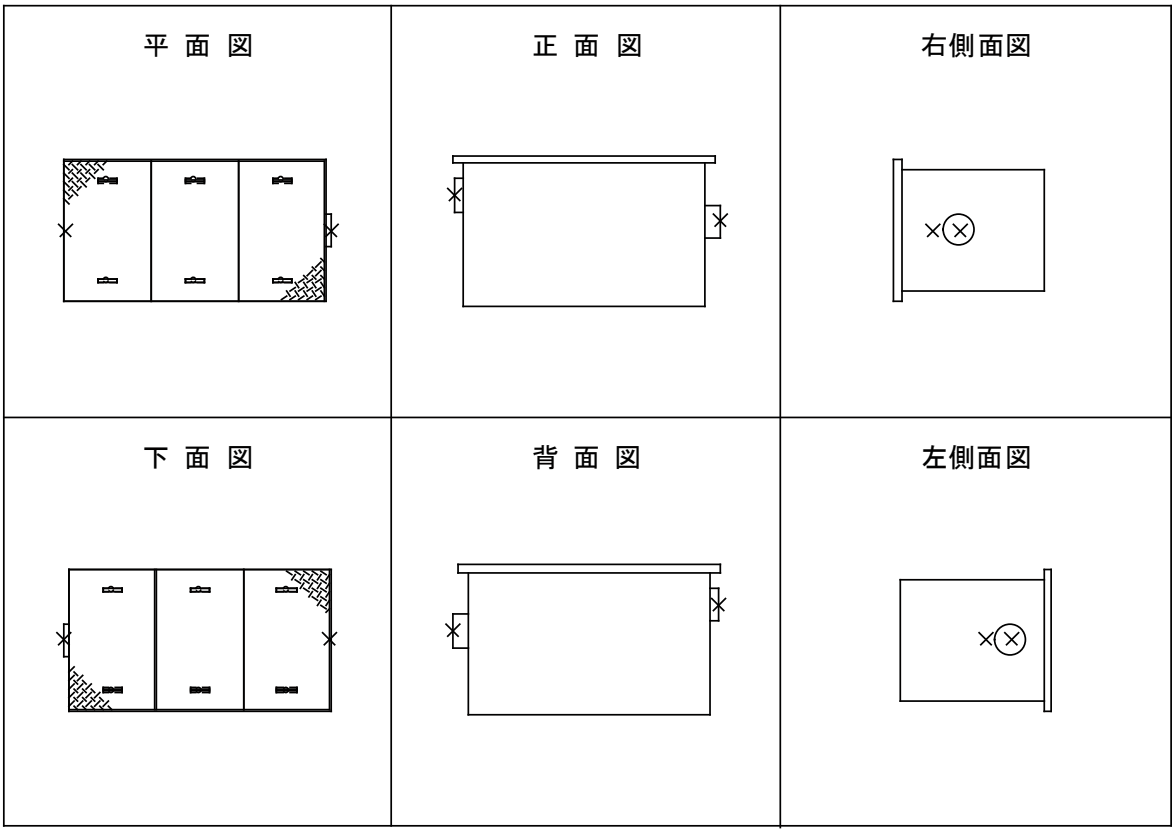

100.0:100.0

SK281SA-D　グリーストラップSK式D型(281L)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

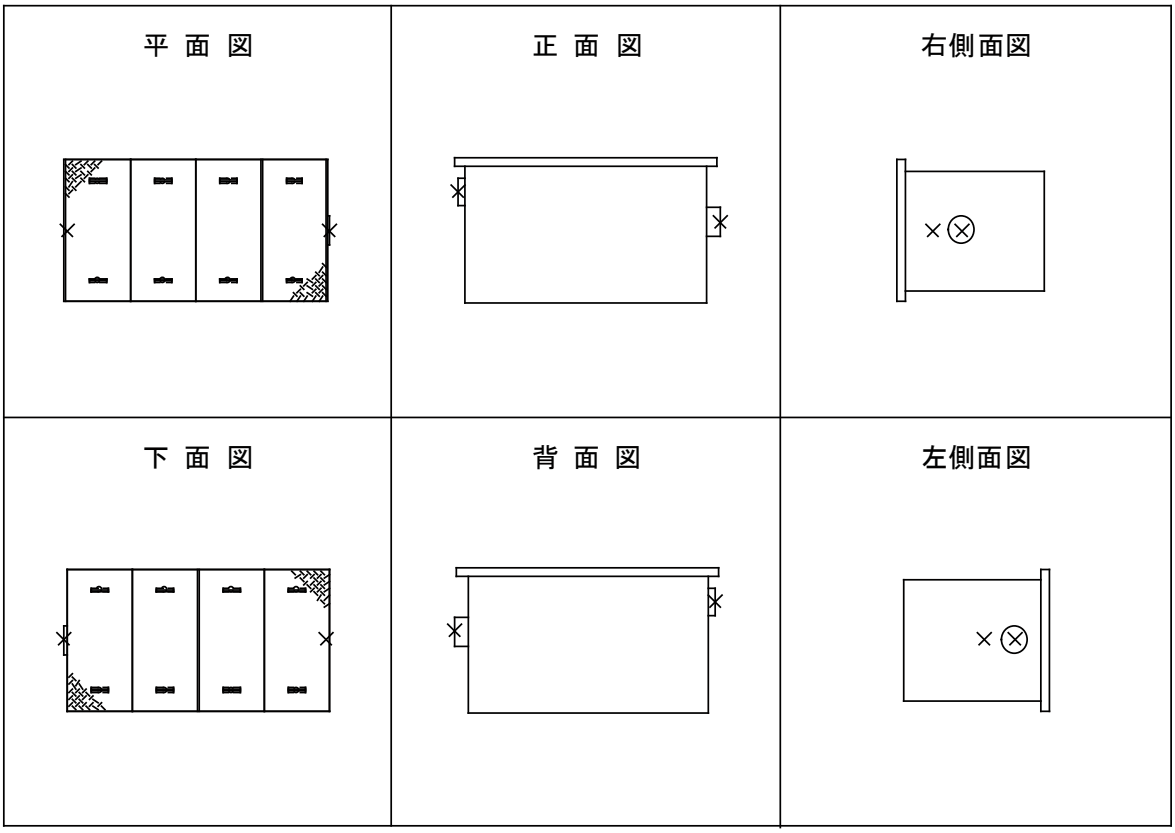

125.0:125.0

SK375SA-D　グリーストラップSK式D型（375L）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［05-阻集器］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

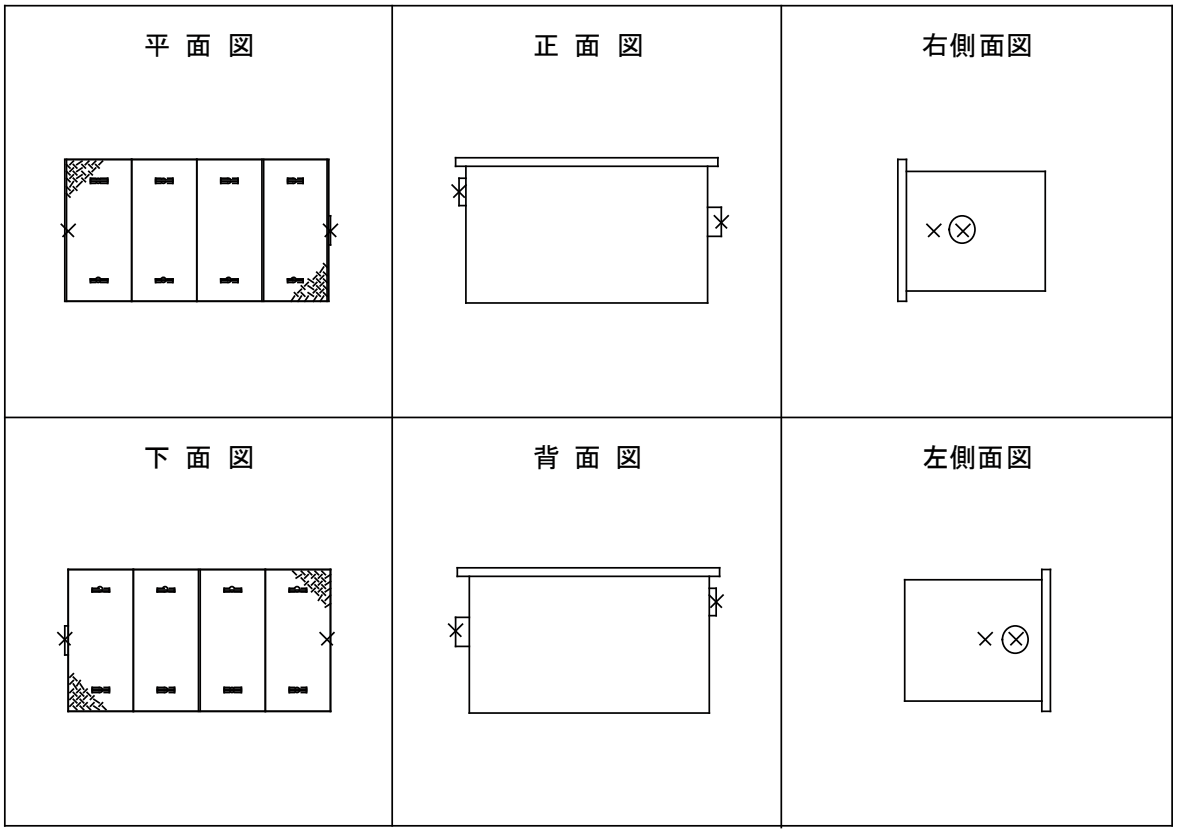

125.0:125.0

MASU-TRK35 トラップ桝(角 350mmx350mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

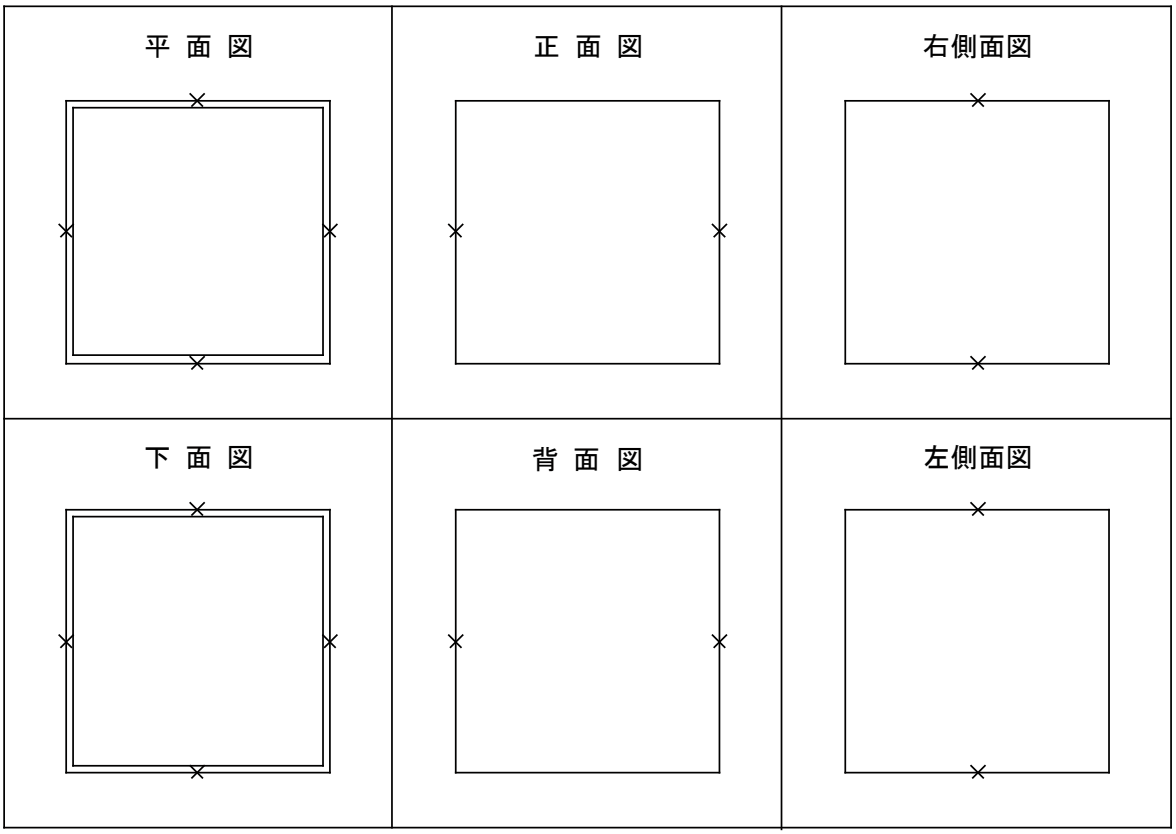

MASU-TRK40 トラップ桝(角 400mmx400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

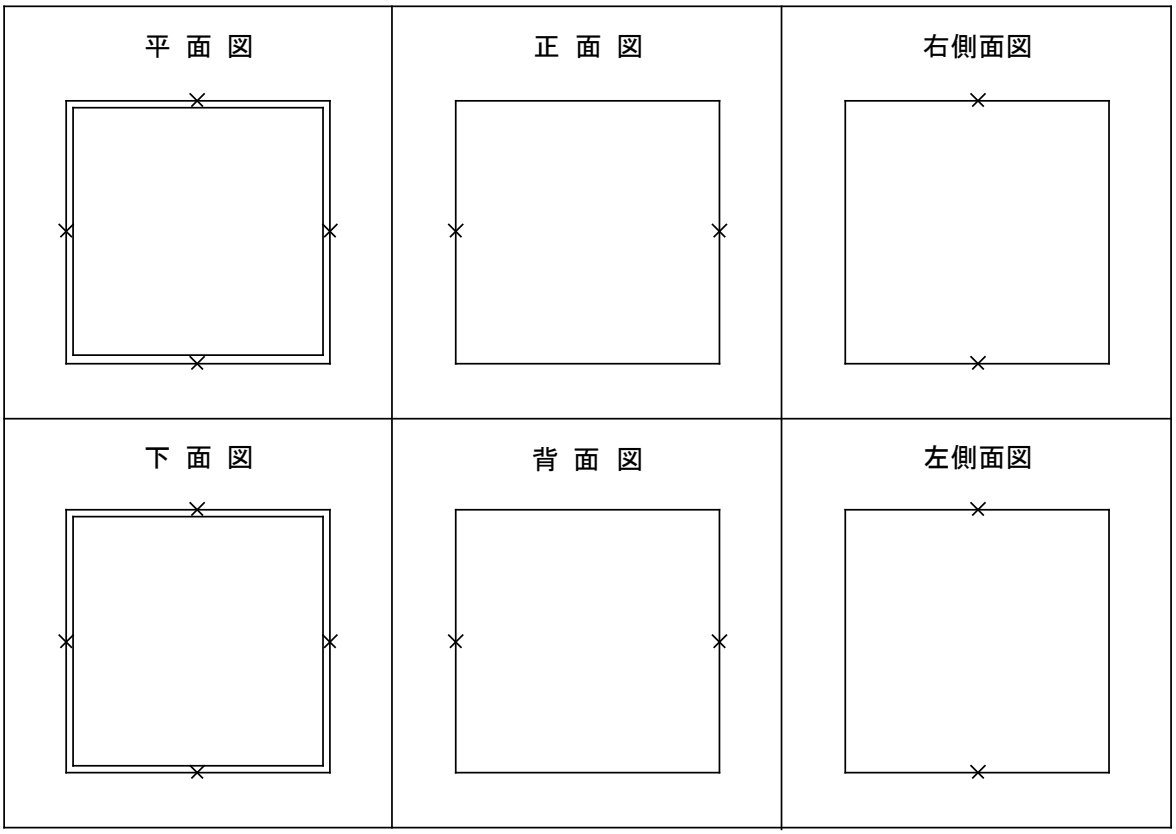

MASU-USK35　雨水桝(角　350mmx350mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

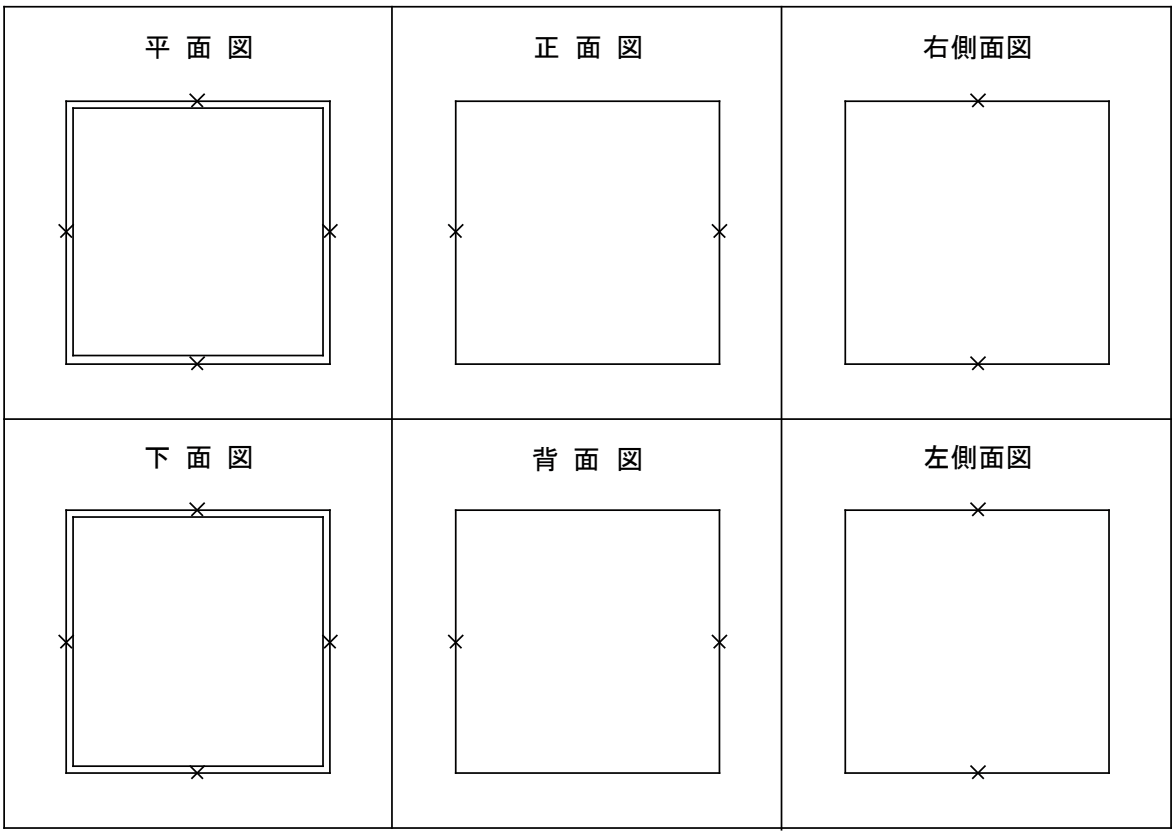

MASU-USK40　雨水桝(角　400mmx400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

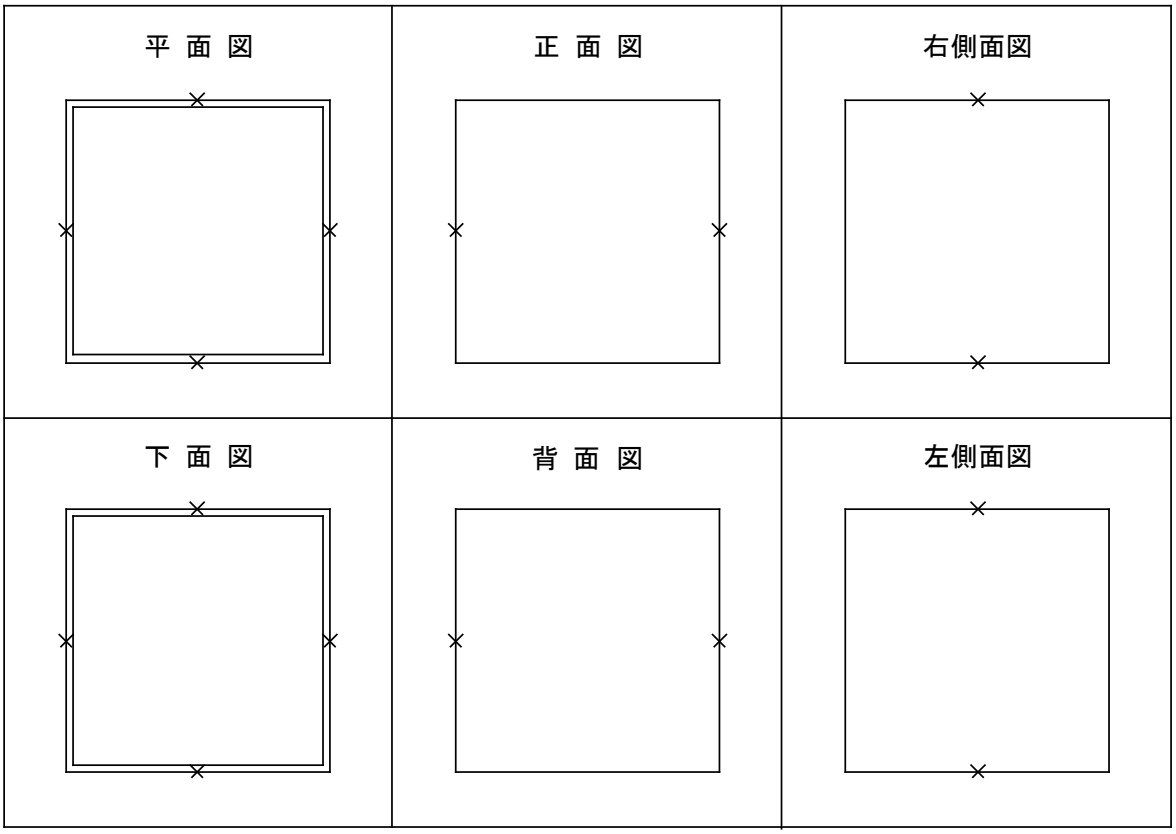

MASU-ZTK35　雑排水桝(角 350mmx350mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

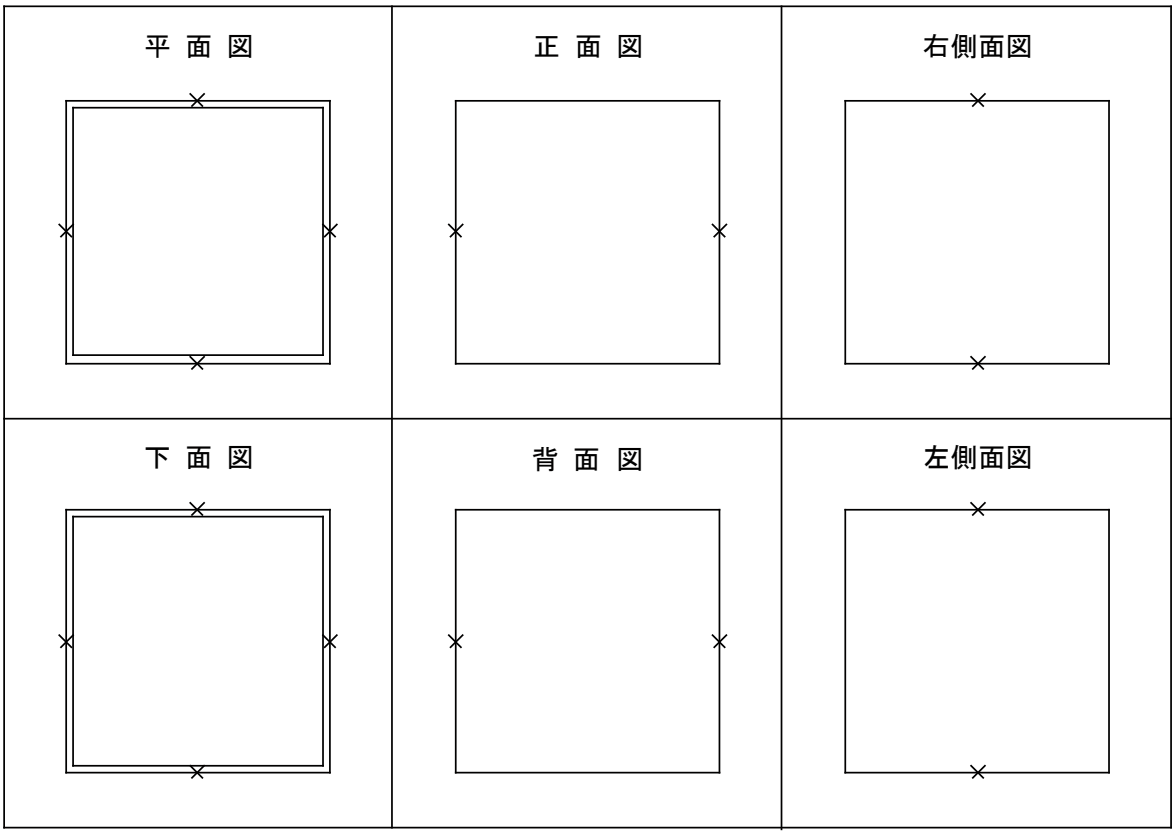

MASU-ZTK40　雑排水桝(角　400mmx400mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

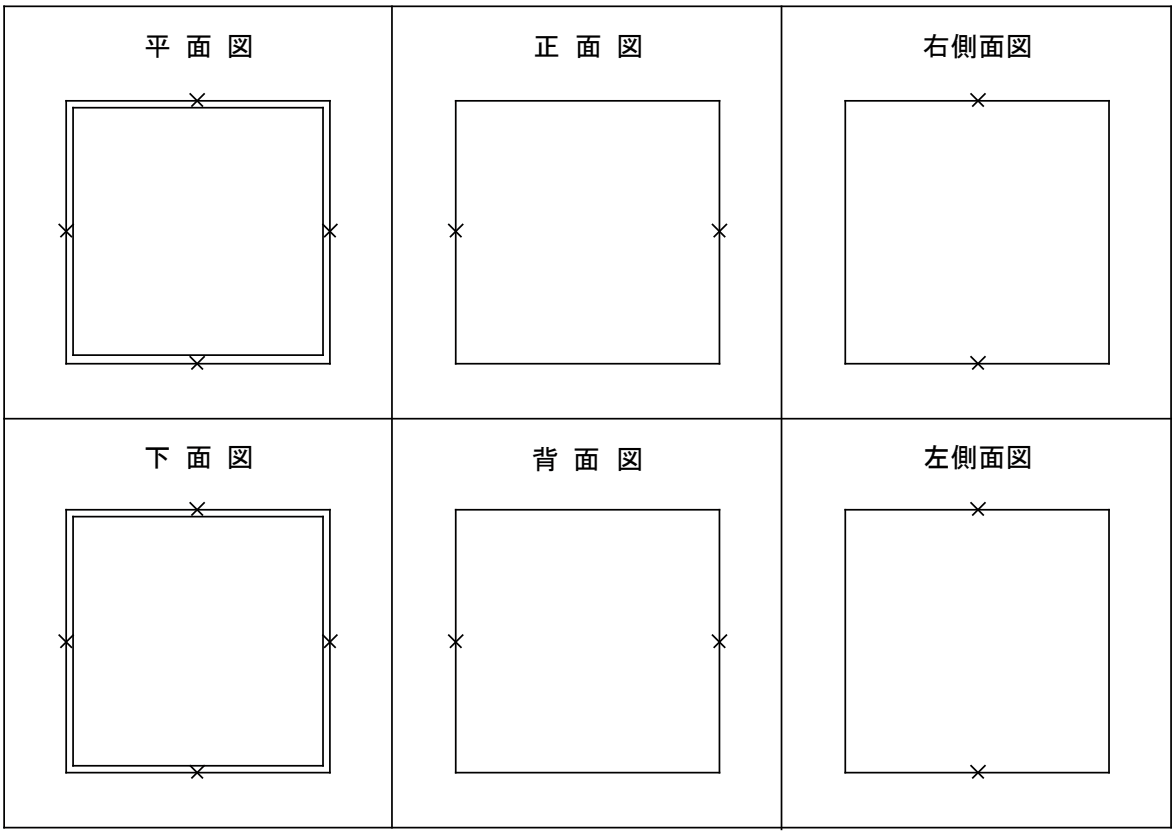

WB-KB　ウォーターベスト(KB)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

25.0
32.0
40.0
50.0
65.0
80.0
100.0

WB-KP　ウォーターベスト(KP)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［10-排水トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

25.0
30.0
40.0
50.0
65.0
75.0
100.0

15 集合管（クボタ）

3L-A75X0　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3L-A75X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3L-A75X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3L-B75X50X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3L-B75X50X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3L-B75X65X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3L-C75X50X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3L-C75X50X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3L-C75X65X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3L-C75X65X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-100X0　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-A100X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-A100X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-A100X75　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-A100X100　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-B100X50X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-B100X50X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-B100X50X75　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-B100X65X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-B100X65X75　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-B100X75X75　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-C100X50X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-C100X50X75　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-C100X50X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-C100X65X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

4L-C100X65X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
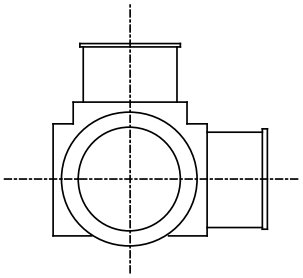		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
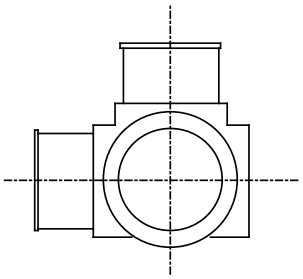		

4L-C100X65X75　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-C100X75X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-C100X75X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-C100X75X75　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-D100X50X50X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-D100X50X50X75　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-D100X50X75X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-D100X50X75X65　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-D100X65X75X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4L-D100X75X50X50　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

4L-D100X75X75X75　クボタ集合管 Lシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)Lシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3L BW3x4C(G)HL 75x100　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x5C(G)HL 75x125　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x4HL N 75x100　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x5HL N 75x125　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x4HL CO N 75x100　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x5HL CO N 75x125　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x5C(G)HL 100x125　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x6C(G)HL 100x150　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4L BW4x5HL N 100x125　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x6HL N 100x150　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x5HL CO N 100x125　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x6HL CO N 100x150　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

5L BW5x6HL CO N 125x150　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

5L BW5x8HL CO N 125x200　クボタ集合管 Lベンド(首長)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) Lベンド(首長)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x4C(G) 75x100　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x5C(G) 75x125　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x4C(G)CO 75x100　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x5C(G)CO 75x125　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x4N 75x100　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x5N 75x125　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x4N CO 75x100　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

3L BW3x5N CO 75x125　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BS4x5C(G) 100x125　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BS4x6C(G) 100x150　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x5C(G) 100x125　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x6C(G) 100x150　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BS4x5C(G)CO 100x125　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BS4x6C(G)CO 100x150　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x5C(G)CO 100x125　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x6C(G)CO 100x150　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x5N 100x125　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x6N 100x150　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x5N CO 100x125　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4L BW4x6N CO 100x150　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

5L BS5x6C(G) 125x150　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

5L BW5x6C(G) 125x150　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

5L BW5x6N 125x15　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

5L BW5x5N CO 125x125　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

5L BW5x6N CO 125x150　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

5L BW5x8N CO 125x200　クボタ集合管 Lベンド(通常)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(KUBOTA)Lベンド(通常)］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-A100x0W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-A100x50W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-A100x65W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-A100x75W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SLT2-B100x50x50W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SLT2-B100x50x65W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-C100x50x50W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-C100x50x65W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SLT2-C100x50x75W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-C100x65x50W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-C100x65x75W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-C100x75x50W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-C100x75x65W　クボタ集合管 SLTⅡ－Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡ-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-A100x0　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-A100x50　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-A100x65　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

4SLT2-A100x75　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-B100x50x50　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-B100x50x65　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-C100x50x50　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-C100x50x65　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-C100x50x75　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SLT2-C100x65x50 クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SLT2-C100x65x75　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SLT2-C100x75x50　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SLT2-C100x75x65　クボタ集合管 SLTⅡシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLTⅡシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SLT-A100x0W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-A100x50W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

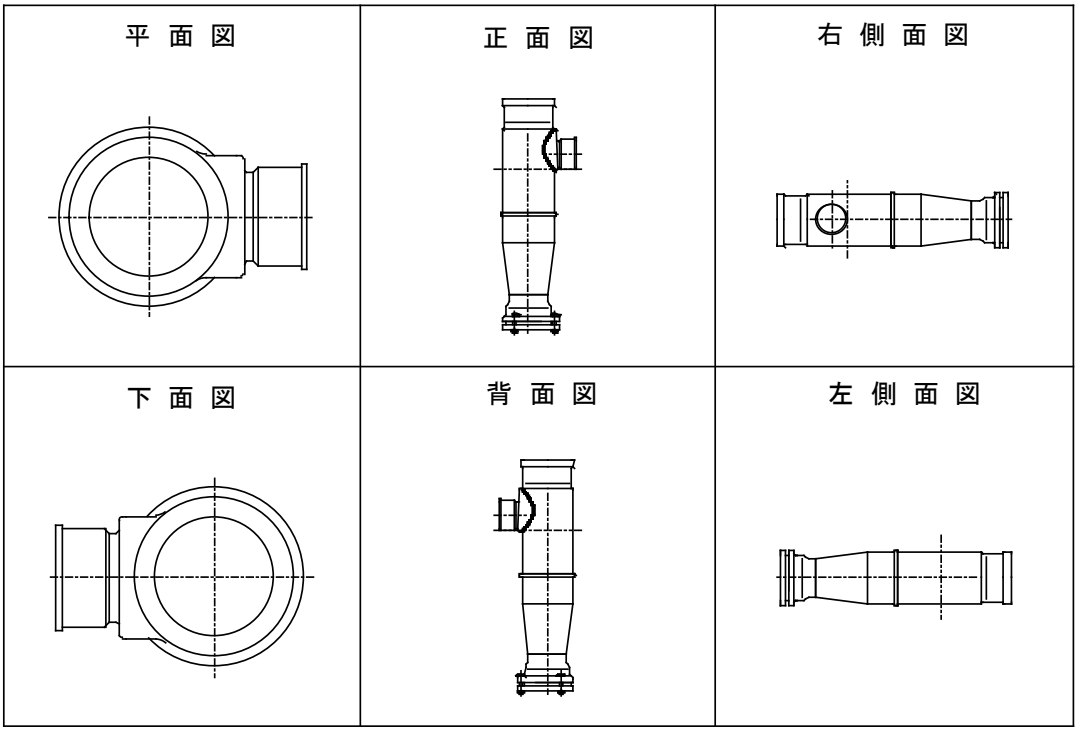

4SLT-A100x65W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-A100x75W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-B100x50x50W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-B100x50x65W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
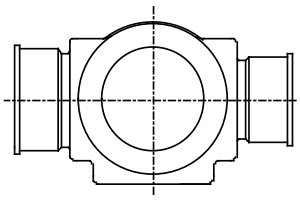		
下面図	**背面図**	**左側面図**
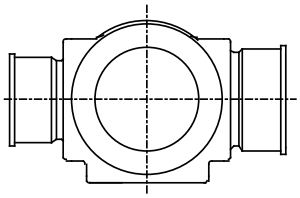		

4SLT-C100x50x50W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SLT-C100x50x65W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-C100x50x75W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-C100x65x50W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-C100x65x75W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-C100x75x50W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-C100x75x65W　クボタ集合管 SLT-Wシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) SLT-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-A100x0 クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

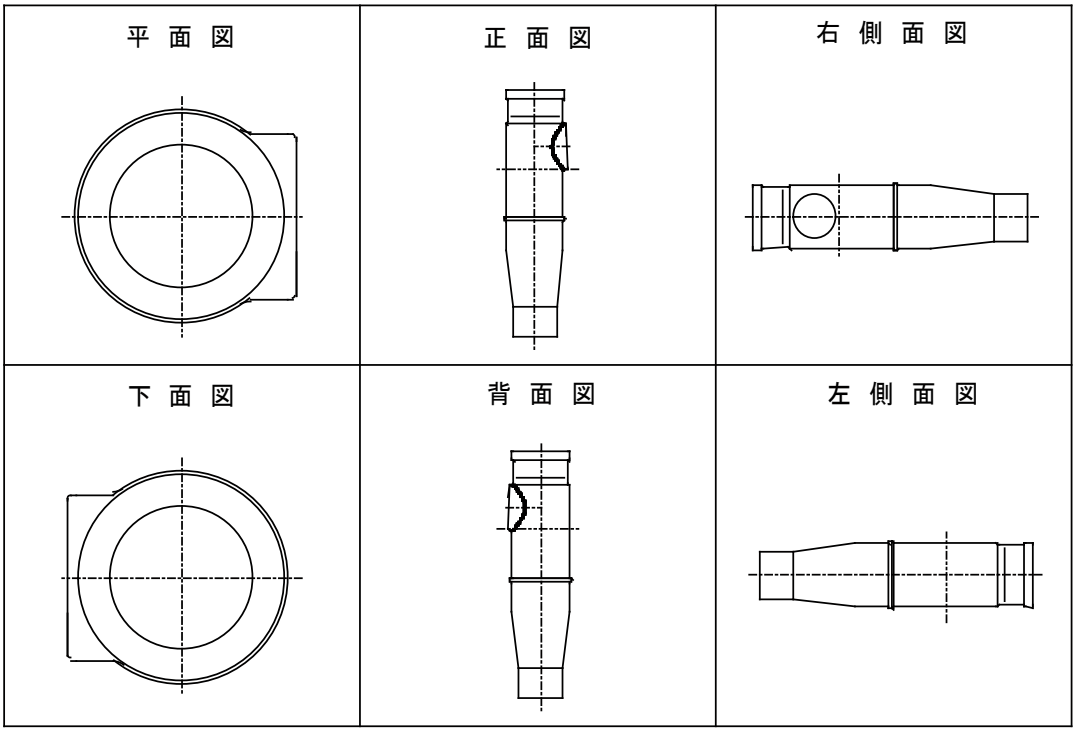

4SLT-A100x50　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

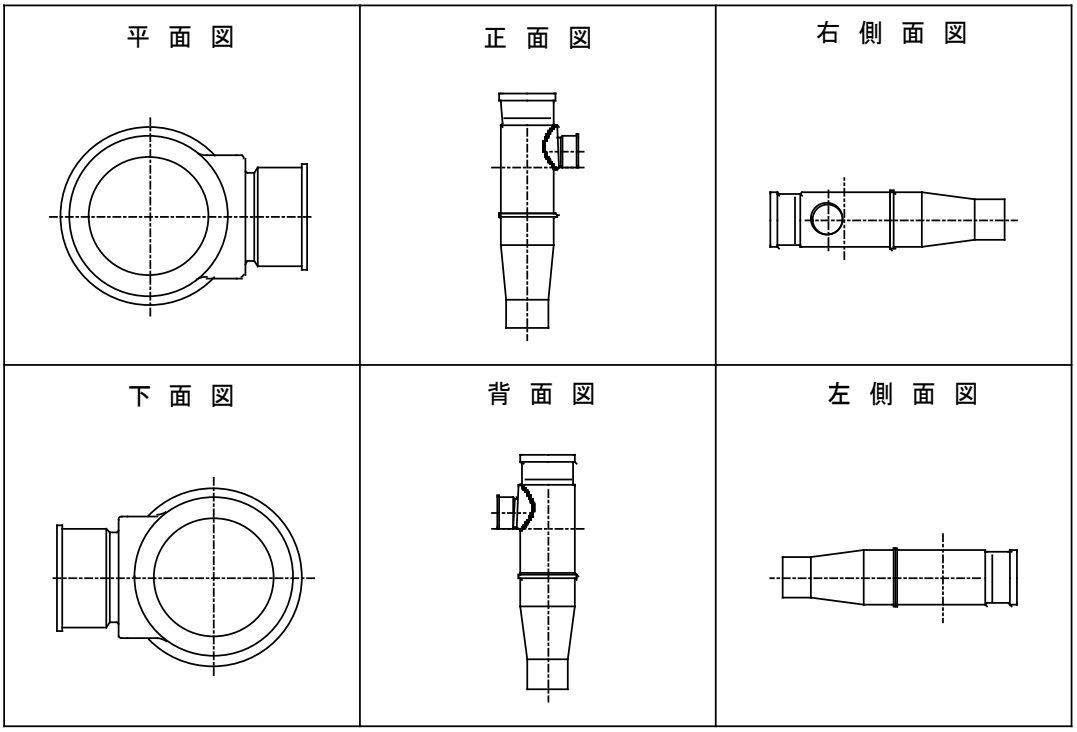

4SLT-A100x65　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

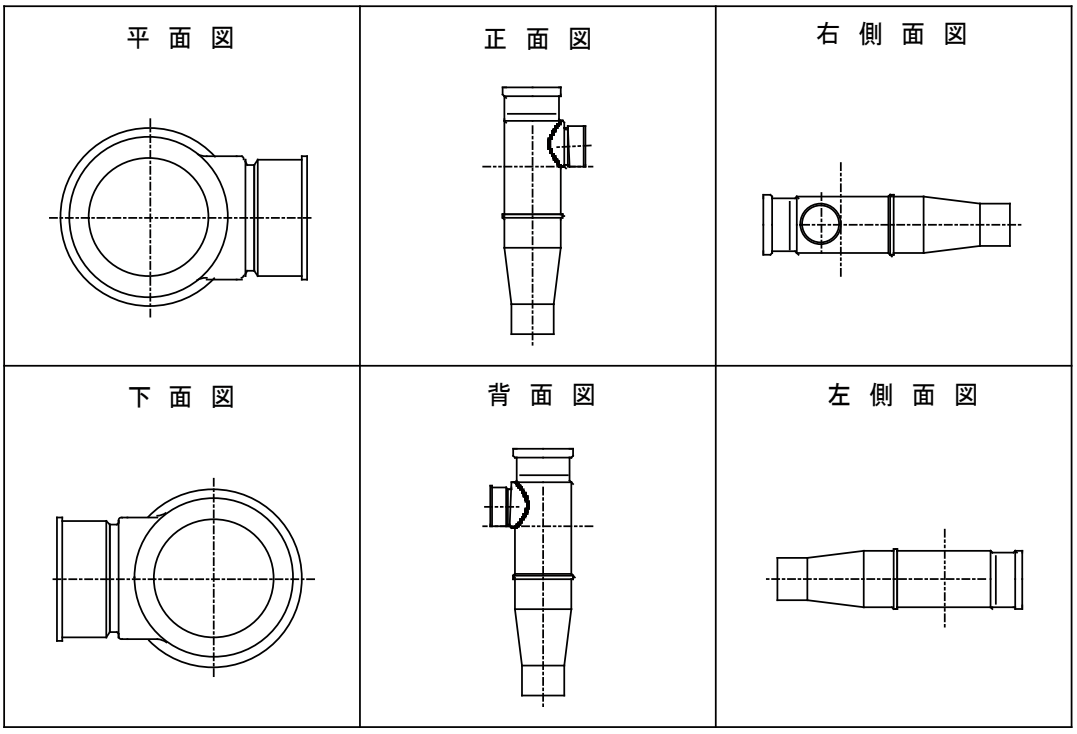

4SLT-A100x75　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-B100x50x50　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

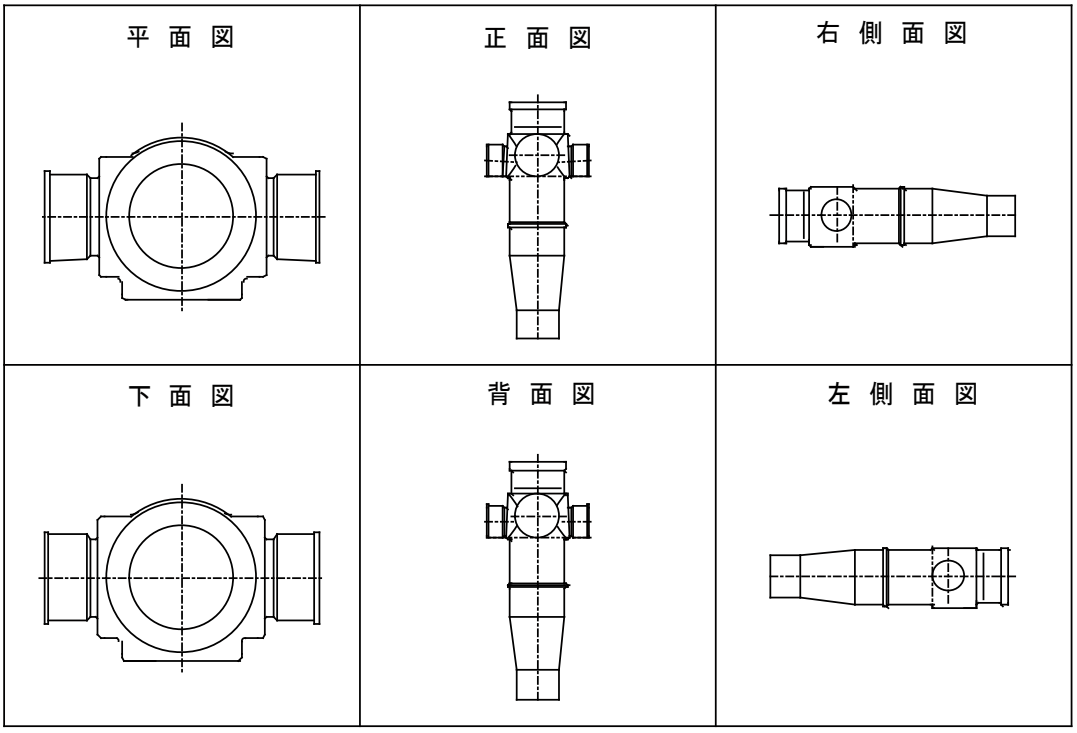

4SLT-B100x50x65　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

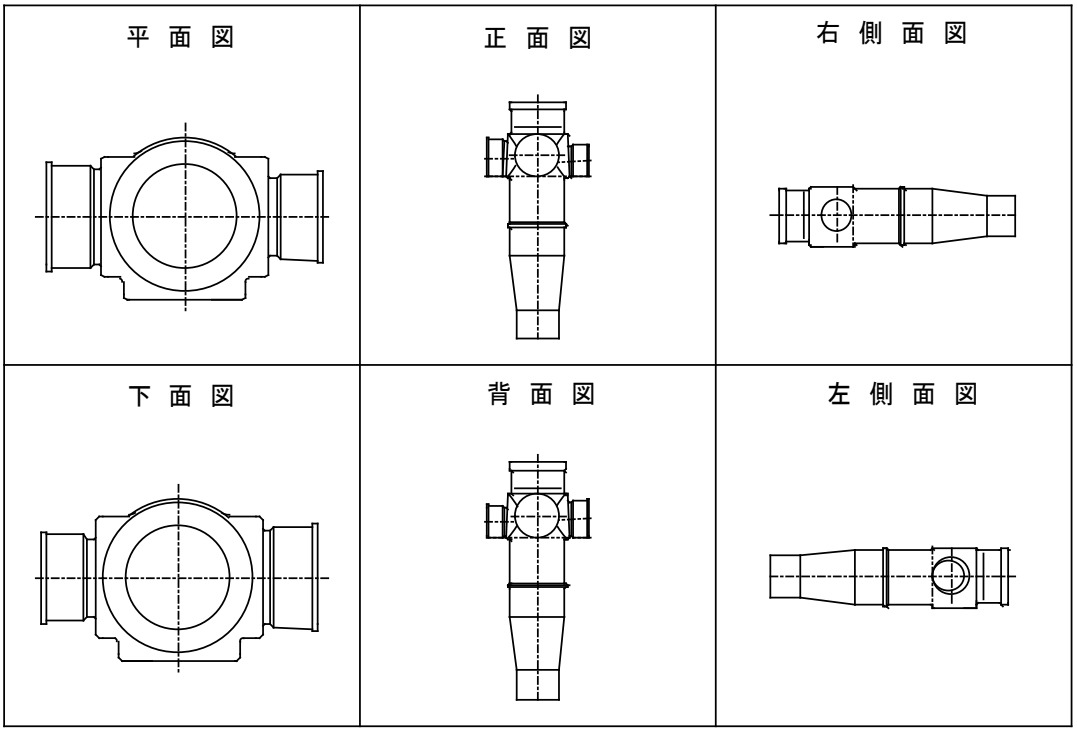

4SLT-C100x50x50　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

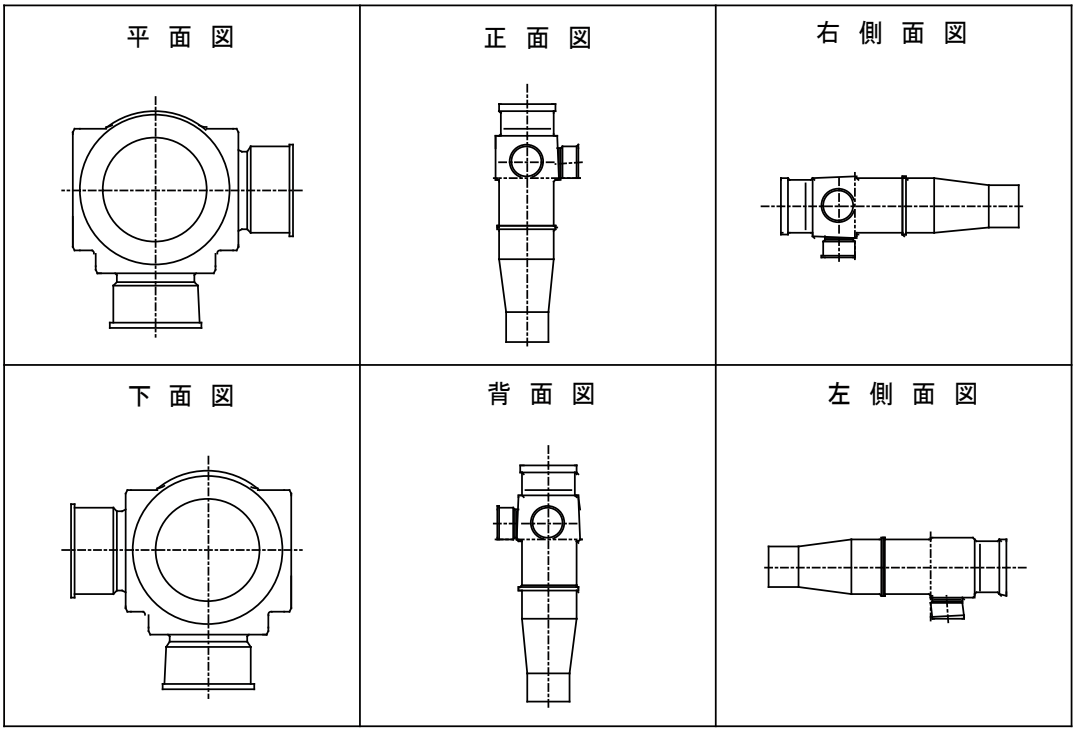

4SLT-C100x50x65　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

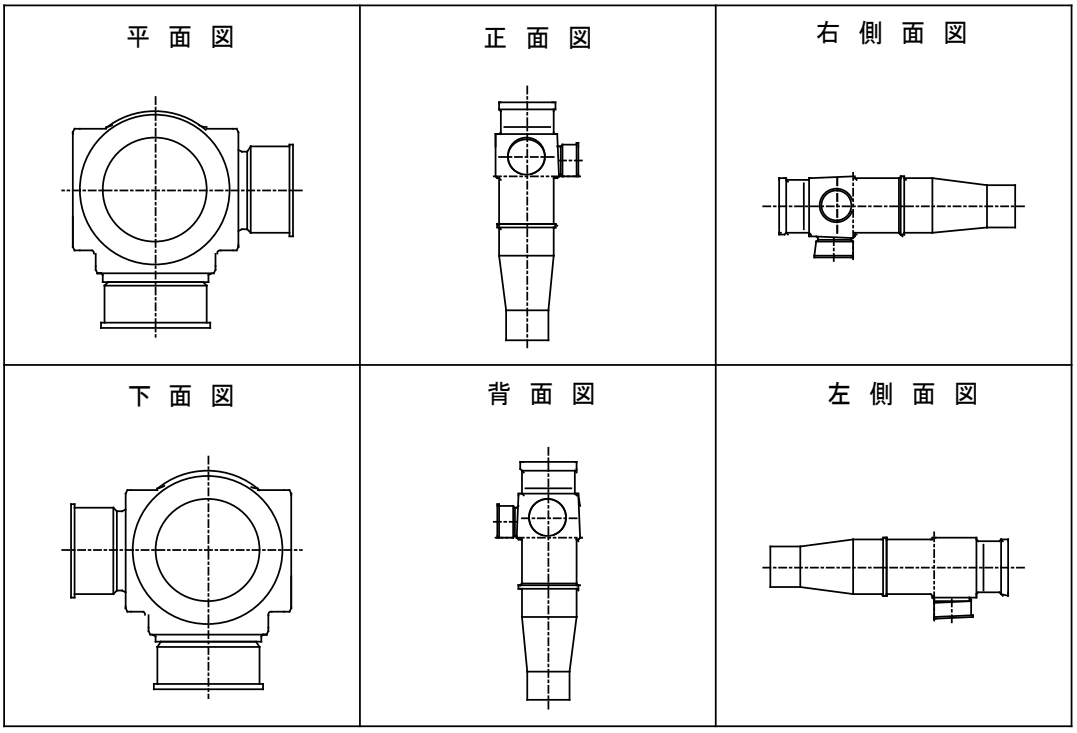

4SLT-C100x50x75　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SLT-C100x65x50　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-C100x65x75　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

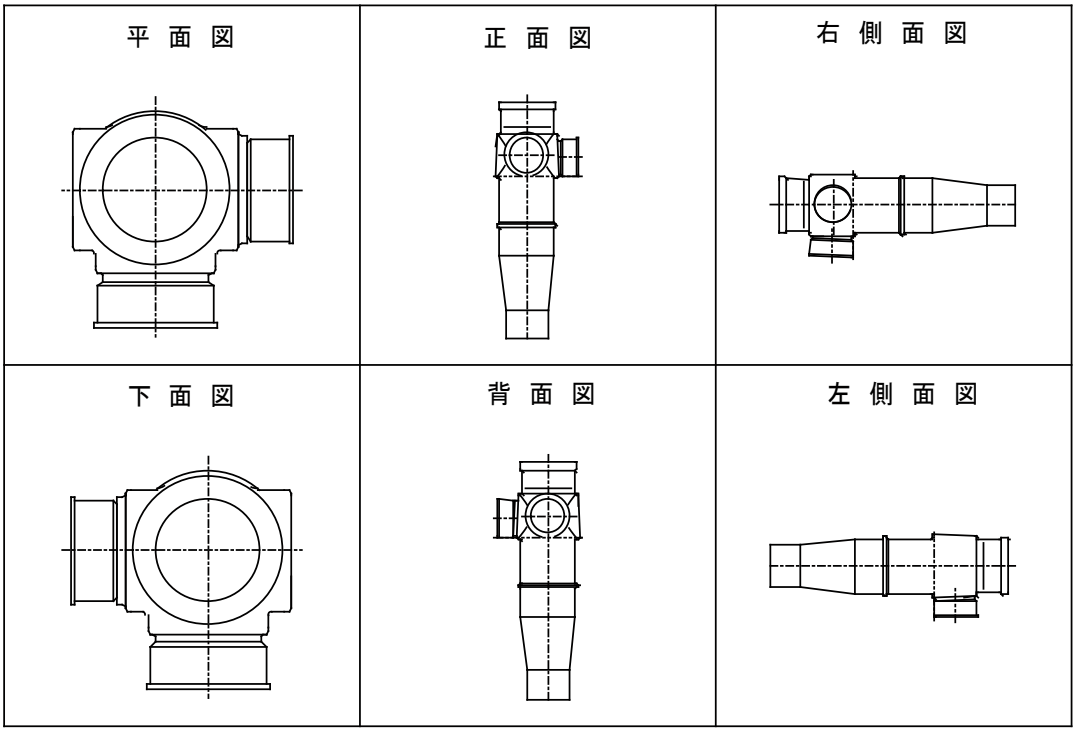

4SLT-C100x75x50　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SLT-C100x75x65　クボタ集合管 SLTシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota) SLTシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3SL-A75xOW　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3SL-A75x50W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
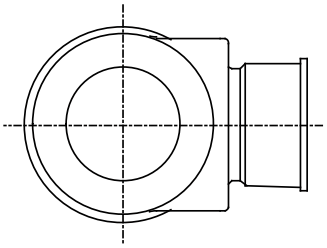		
下面図	**背面図**	**左側面図**
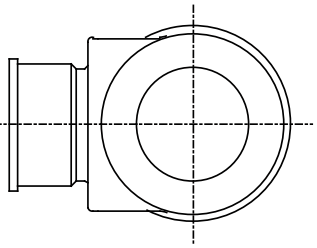		

3SL-A75x65W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

3SL-B75x50x50W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
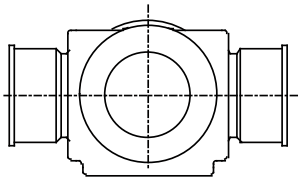		
下面図	背面図	左側面図
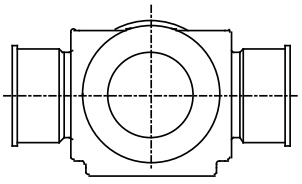		

3SL-C75x50x50W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-A100x0W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-A100x50W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-A100x65W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

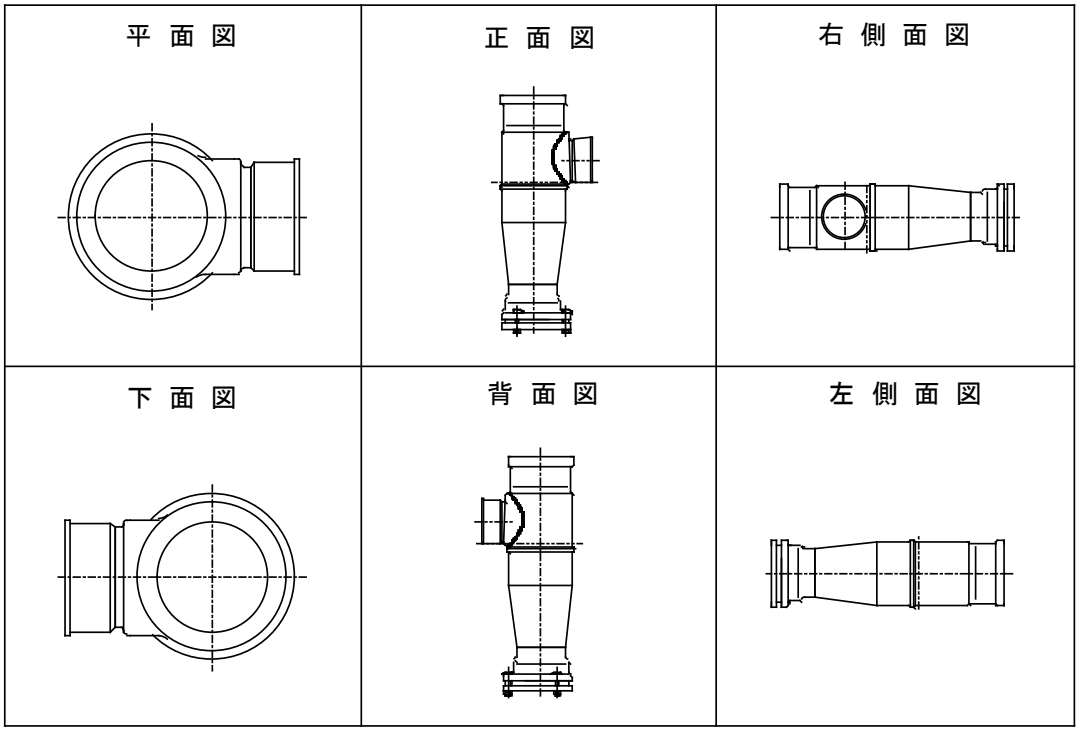

4SL-A100x75W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-A100x100W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-B100x50x50W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-B100x50x65W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
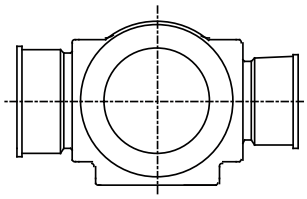		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
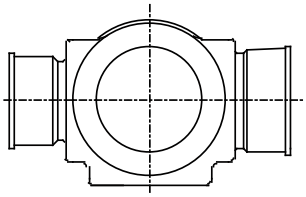		

4SL-C100x50x50W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

4SL-C100x50x65W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-C100x50x75W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-C100x65x50W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SL-C100x65x75W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-C100x75x50W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-C100x75x65W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-D100x50x75x65W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-D100x65x75x50W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SL-U100x75W　クボタ集合管 SLWシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SL-Wシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

3SL-A75x0 クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

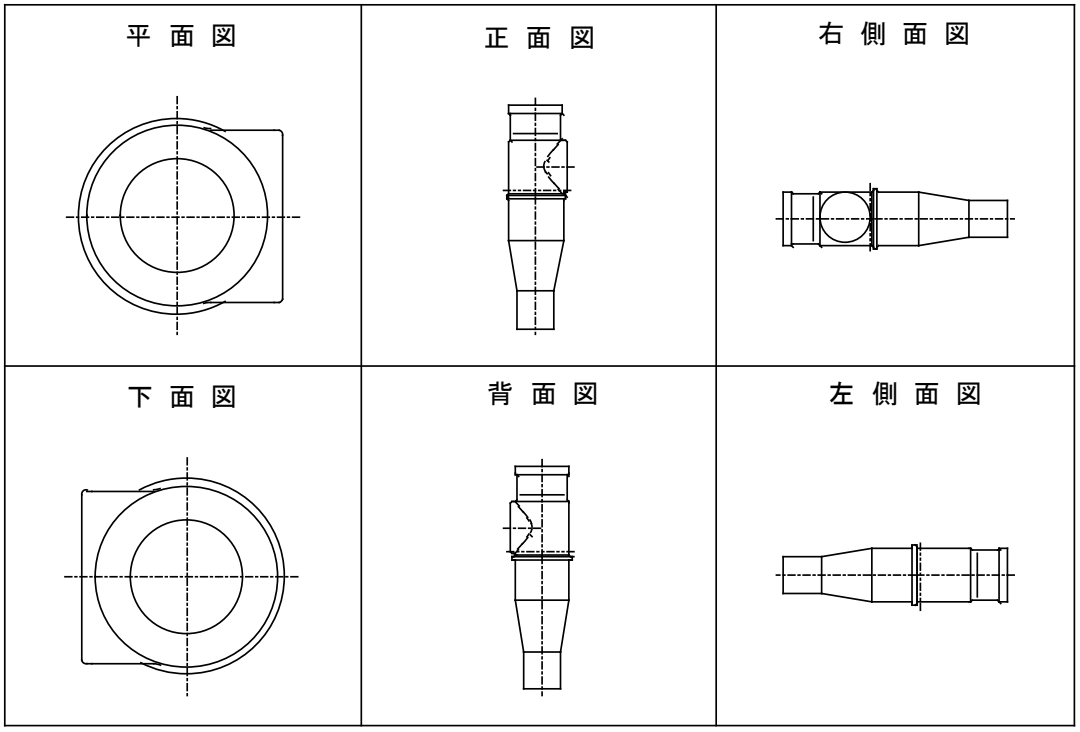

3SL-A75x50 クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

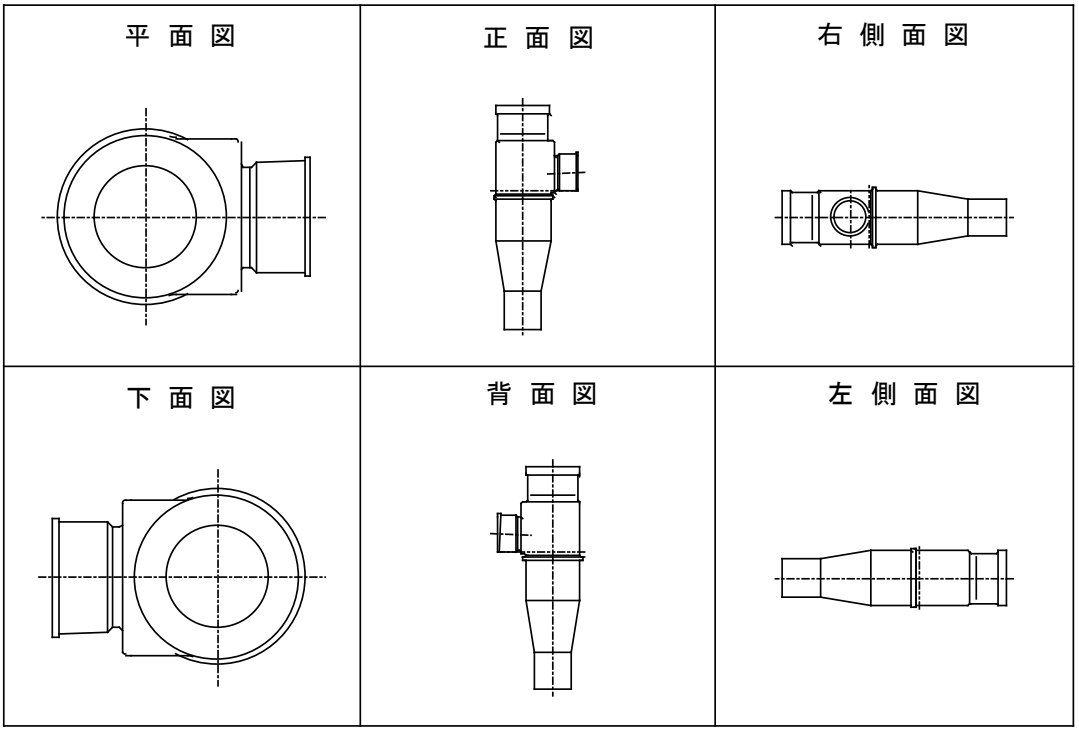

3SL-A75x65 クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

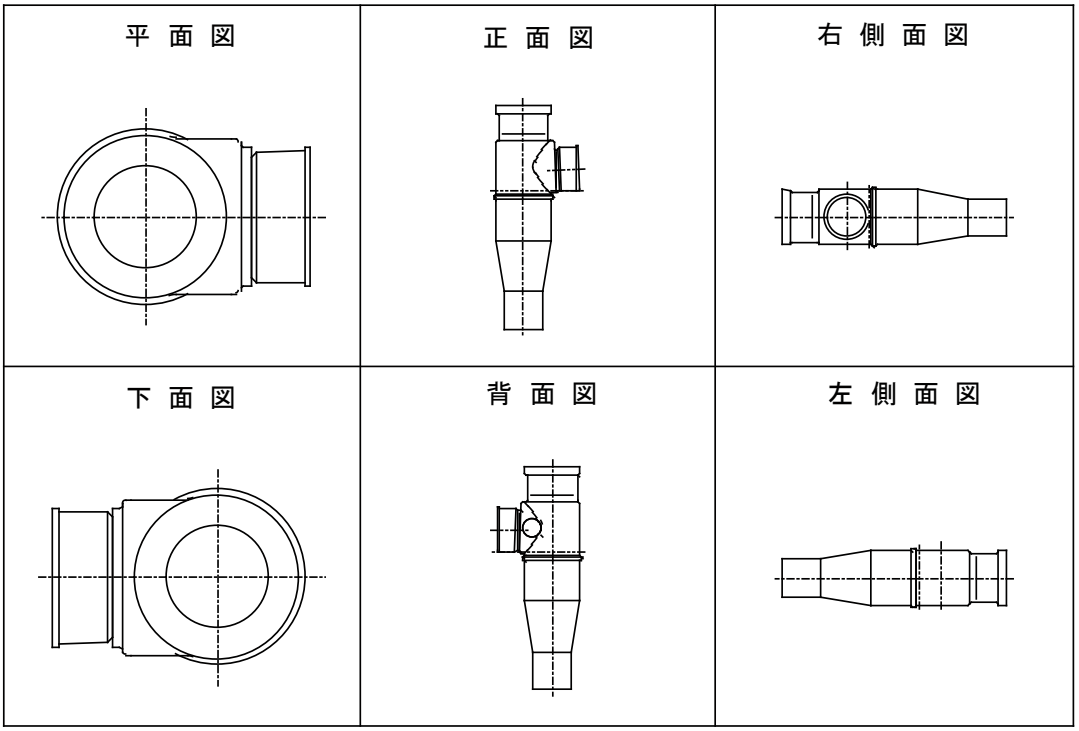

3SL-B75x50x50 クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLシリーズ］

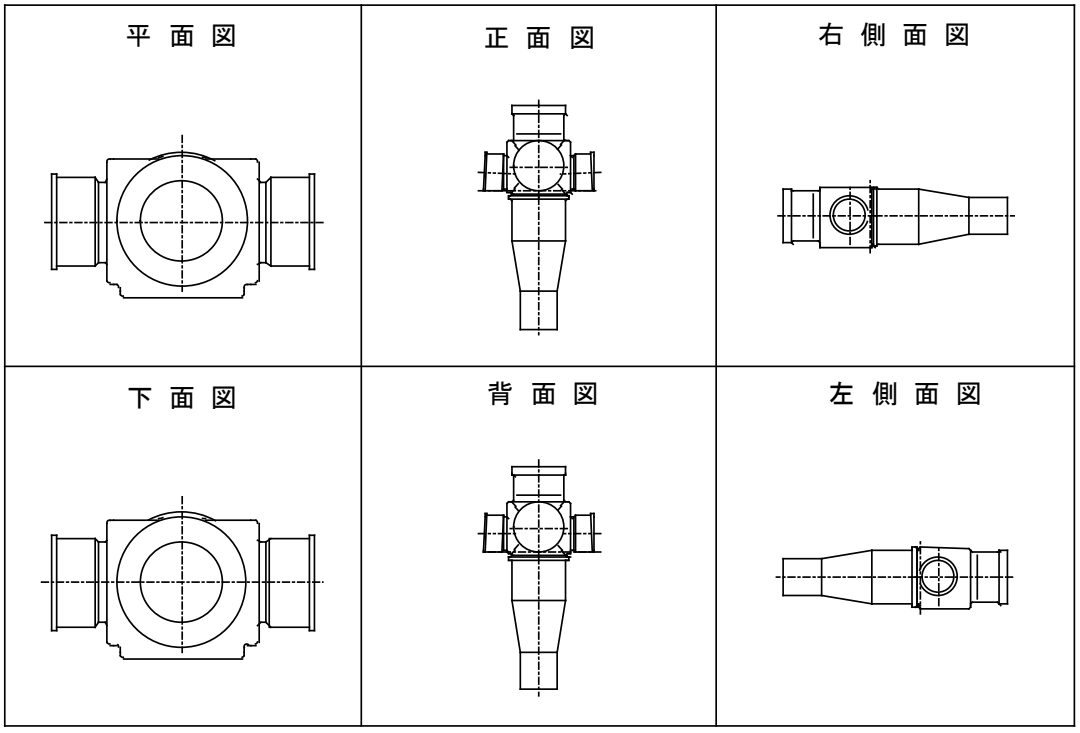

3SL-C75x50x50 クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4LS-A100x0 クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

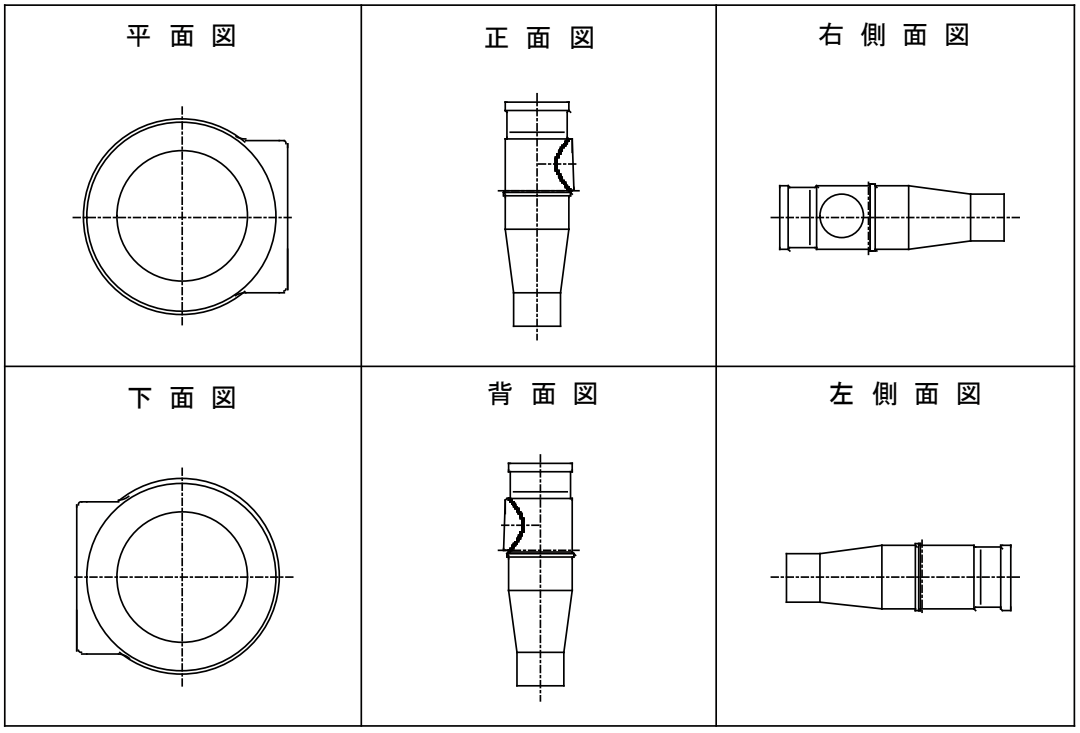

4LS-A100x50 クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

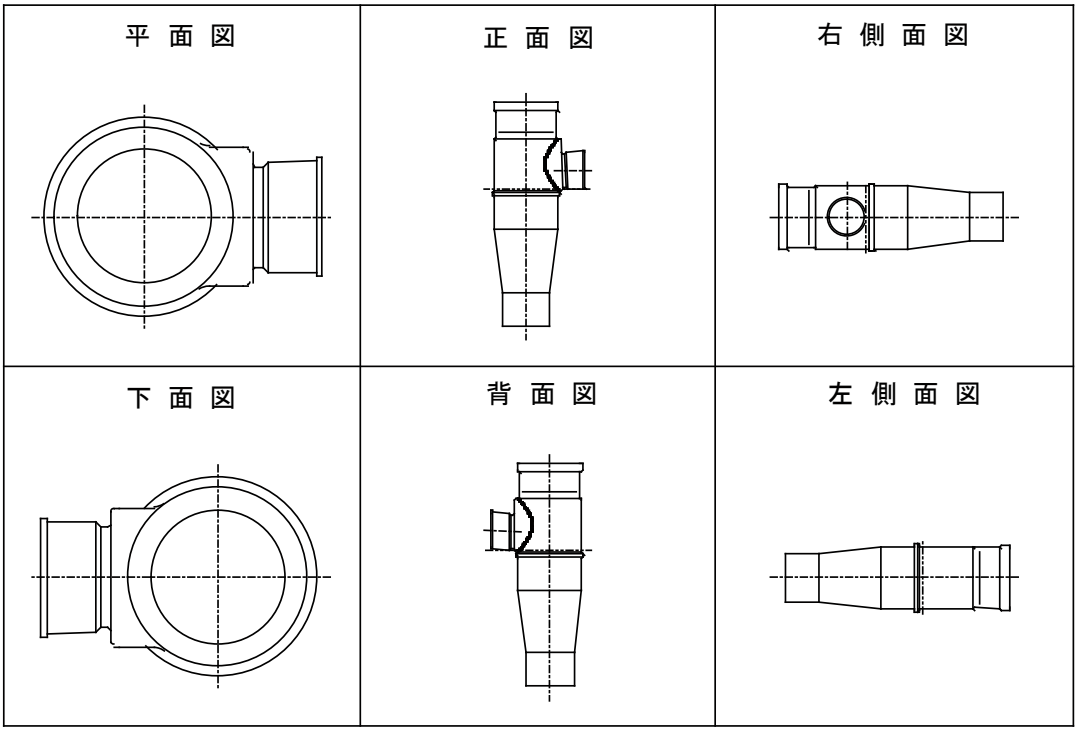

4LS-A100x65　クボタ集合管SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

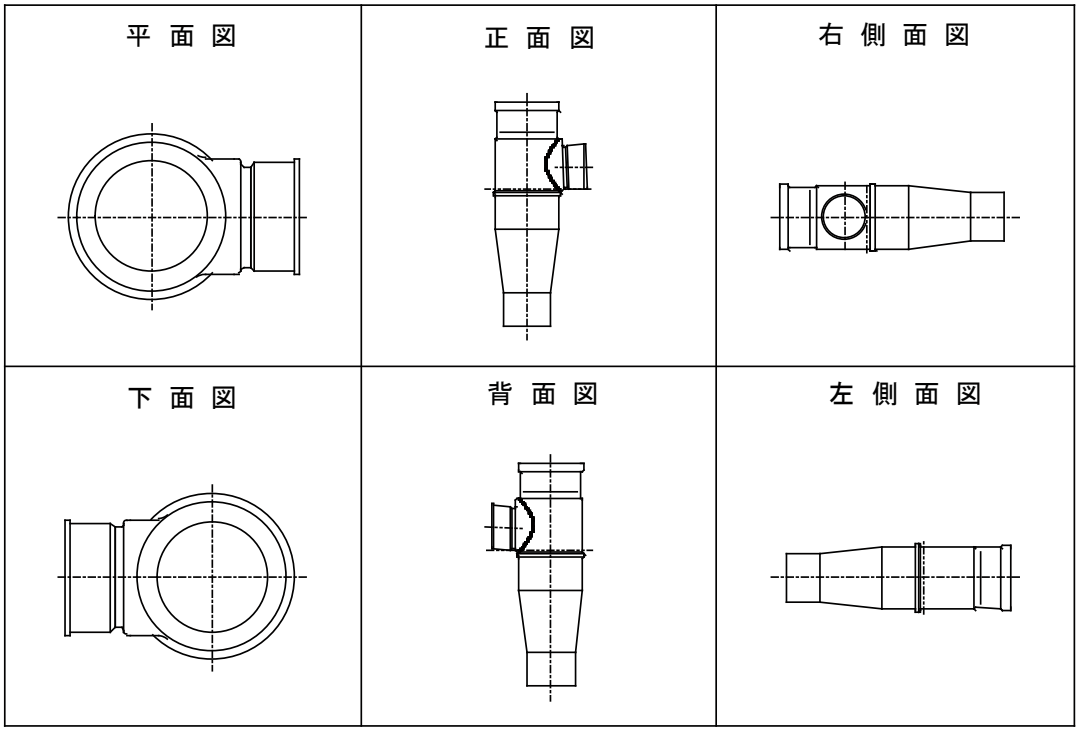

4LS-A100x75　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

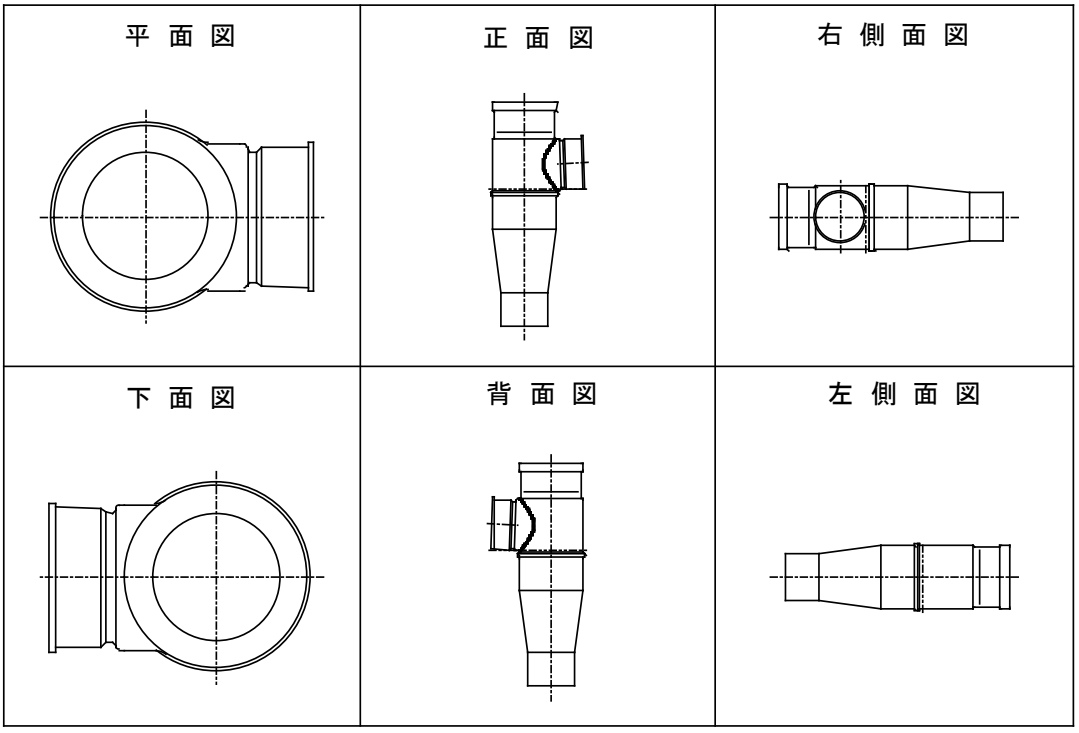

4LS-A100x100　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

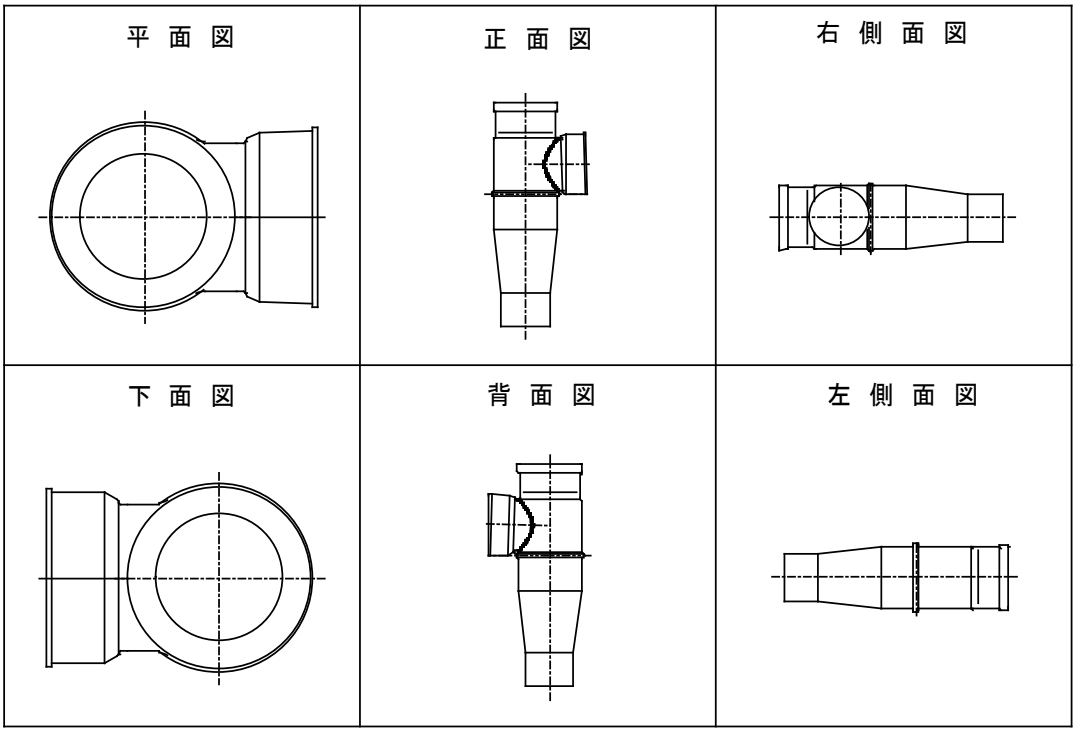

4SL-B100x50x50 クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-B100x50x65　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

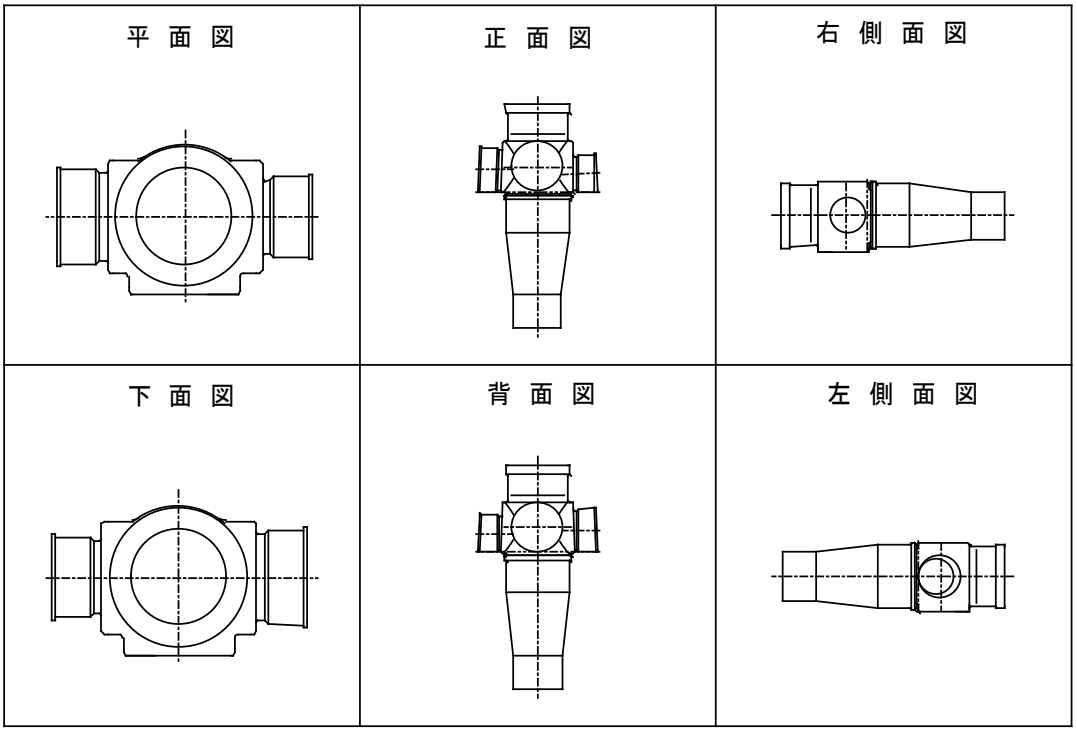

4SL-C100x50x50　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-C100x50x65　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

4SL-C100x50x75　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

4SL-C100x65x50　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-C100x65x75　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	**背面図**	**左側面図**
		

4SL-C100x75x50　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［02-KUBOTA集合管］－［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-集合管 クボタ］－［集合管(Kubota)SLシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-C100x75x65　クボタ集合管SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左 側 面 図**
		

4SL-D100x50x75x65　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

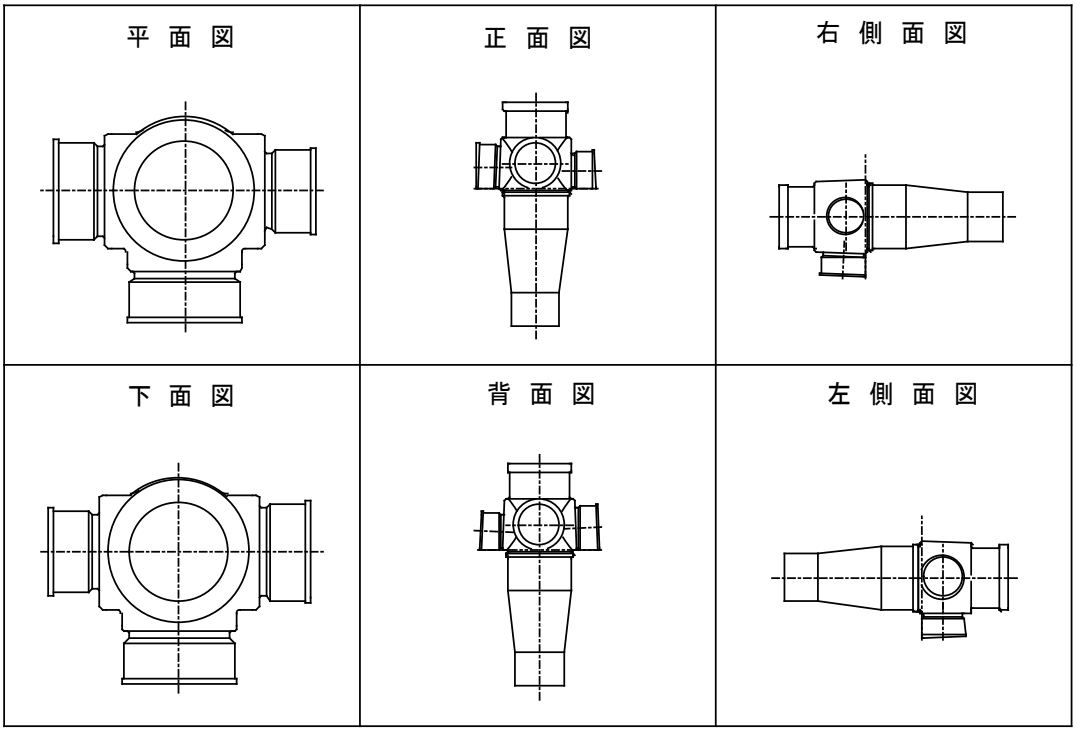

4SL-D100x65x75x50　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

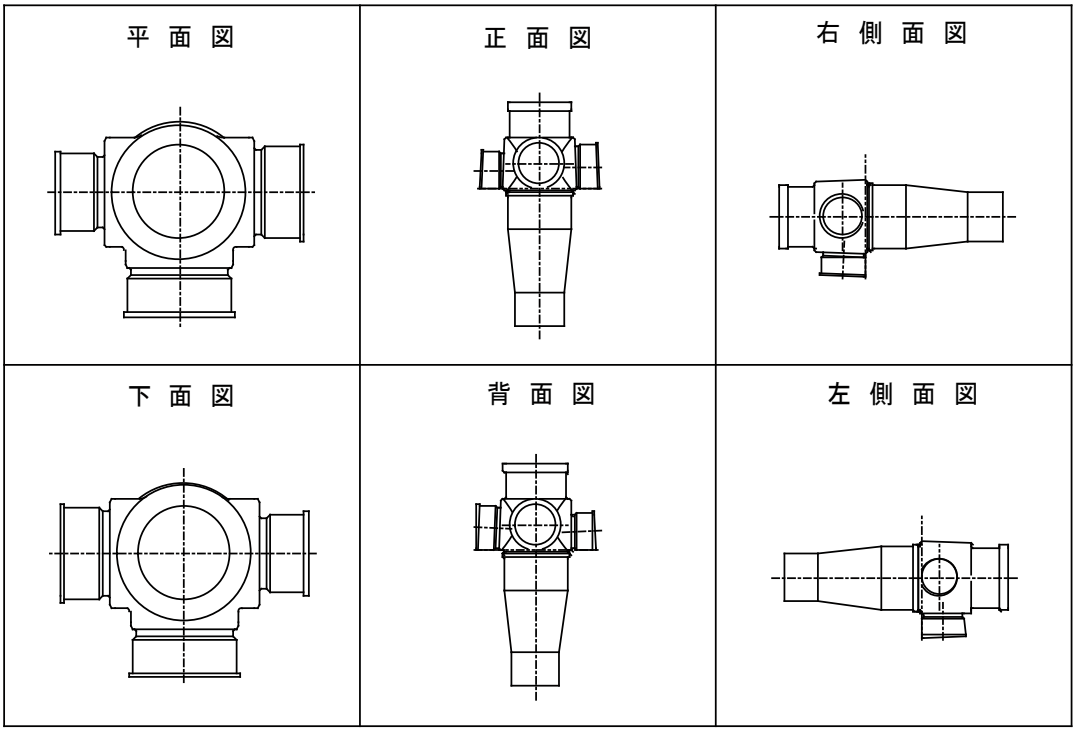

4SL-U100x75　クボタ集合管 SLシリーズ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［02-KUBOTA集合管］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-集合管 クボタ］ー［集合管(Kubota)SLシリーズ］

平面図	正面図	右側面図
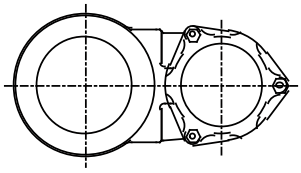		
下面図	背面図	左側面図
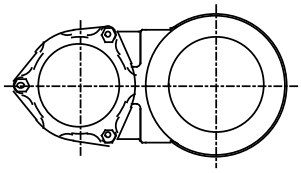		

16 単管式排水システム（セキスイ）

L15SN 100x50　ADスリム継手ロングタイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

L16SN 100x65　ADスリム継手ロングタイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

L18SN 100x80　ADスリム継手ロングタイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

L15UN 100x50　ADスリム継手ロングタイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

L16UN 100x65　ADスリム継手ロングタイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

L18UN 100x80　ADスリム継手ロングタイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手ロングタイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

L85SN 80x50　ADスリム継手ロングタイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手ロングタイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手ロングタイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

L86SN 80x65　ADスリム継手ロングタイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手ロングタイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手ロングタイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

L88SN 80x80　ADスリム継手ロングタイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手ロングタイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手ロングタイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

L85UN 80x50　ADスリム継手ロングタイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手ロングタイプ80A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手ロングタイプ80A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

L86UN 80x65　ADスリム継手ロングタイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手ロングタイプ80A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手ロングタイプ80A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

L88UN 80x80　ADスリム継手ロングタイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手ロングタイプ80A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手ロングタイプ80A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1505SN 100x50x50　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R155SN 100x50x50　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R156SN 100x50x65　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R158SN 100x50x80　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R15SN 100x50　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1605SN 100x65x50　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1606SN 100x65x65　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R165SN 100x65x50　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R166SN 100x65x65　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R168SN 100x65x80　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R16SN 100x65　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R18056S 100x80x50x65　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1805SN 100x80x50　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R18065S 100x80x65x50　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1806SN 100x80x65　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1808SN 100x80x80　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R18506S 100x80x50x65　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1856S 100x80x50x65　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R185SN 100x80x50　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R18605S 100x80x65x50　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

R1865S 100x80x65x50　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R186SN 100x80x65　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R188SN 100x80x80　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R18SN 100x80　ADスリム継手一般タイプ100A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1505UN 100x50x50　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R155UN 100x50x50　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R156UN 100x50x65　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R158UN 100x50x80　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R15UN 100x50　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1605UN 100x65x50　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1606UN 100x65x65　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R165UN 100x65x50　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R166UN 100x65x65　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R168UN 100x65x80　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R16UN 100x65　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R18056U 100x80x50x65　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1805UN 100x80x50　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R18065U 100x80x65x50　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

R1806UN 100x80x65　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1808UN 100x80x80　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R18506U 100x80x50x65　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1856U 100x80x50x65　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R185UN 100x80x50　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R18605U 100x80x65x50　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R1865U 100x80x65x50　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R186UN 100x80x65　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R188UN 100x80x80　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R18UN 100x80　ADスリム継手一般タイプ100A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ100A(U)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8505SN 80x50x50　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R855SN 80x50x50　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R856SN 80x50x65　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R858SN 80x50x80　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R85SN 80x50　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8605SN 80x65x50　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8606SN 80x65x65　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R865SN 80x65x50　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R866SN 80x65x65　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R868SN 80x65x80　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R86SN 80x65　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8805SN 80x80x50　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8806SN 80x80x65　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8808SN 80x80x80　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R885SN 80x80x50　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R886SN 80x80x65　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R888SN 80x80x80　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R88SN 80x80　ADスリム継手一般タイプ80A(S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(S)］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8505UN 80x50x50　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
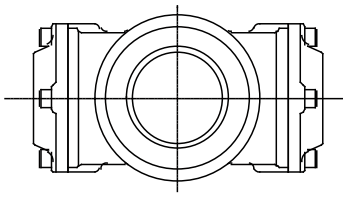		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R855UN 80x50x50　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R856UN 80x50x65　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R858UN80x50x80　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R85UN 80x50　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8605UN 80x65x50　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
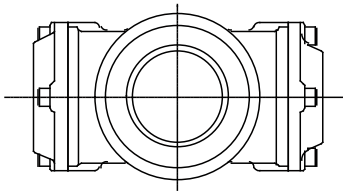		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8606UN 80x65x65　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
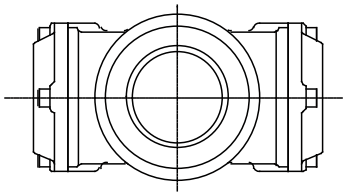		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R865UN 80x65x50　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R866UN 80x65x65　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R868UN 80x65x80　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R86UN 80x65　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8805UN 80x80x50　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
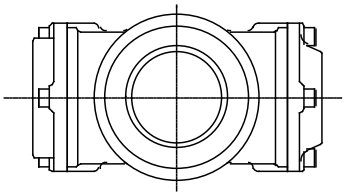		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8806UN 80x80x65　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
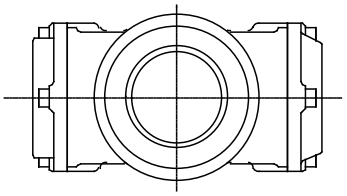		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R8808UN 80x80x80　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
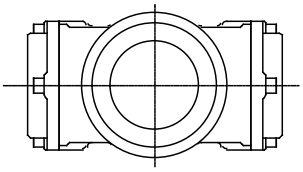		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R885UN 80x80x50　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R886UN 80x80x65　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R888UN 80x80x80　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

R88UN 80x80　ADスリム継手一般タイプ80A(U)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［ADスリム継手一般タイプ80A(U)

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LEAD1FL　脚部継手ロングタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手ロングタイプ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手ロングタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		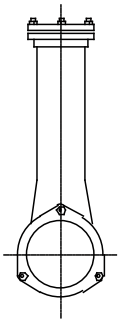
下 面 図	背 面 図	左側面図
		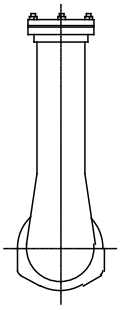

LEAD1HL　脚部継手ロングタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手ロングタイプ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手ロングタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LEAD1QL　脚部継手ロングタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手ロングタイプ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手ロングタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LEAD2QL　脚部継手ロングタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手ロングタイプ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手ロングタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	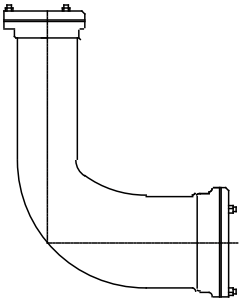	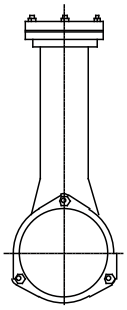
下 面 図	背 面 図	左側面図
	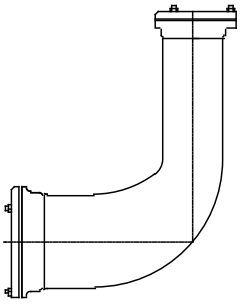	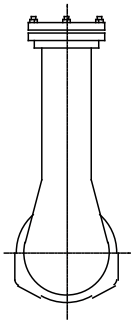

LEAD84L　脚部継手ロングタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手ロングタイプ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手ロングタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LEAD85L　脚部継手ロングタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手ロングタイプ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手ロングタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LEAD86L　脚部継手ロングタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手ロングタイプ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手ロングタイプ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

LEAD1H 脚部継手標準品

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手標準品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手標準品］

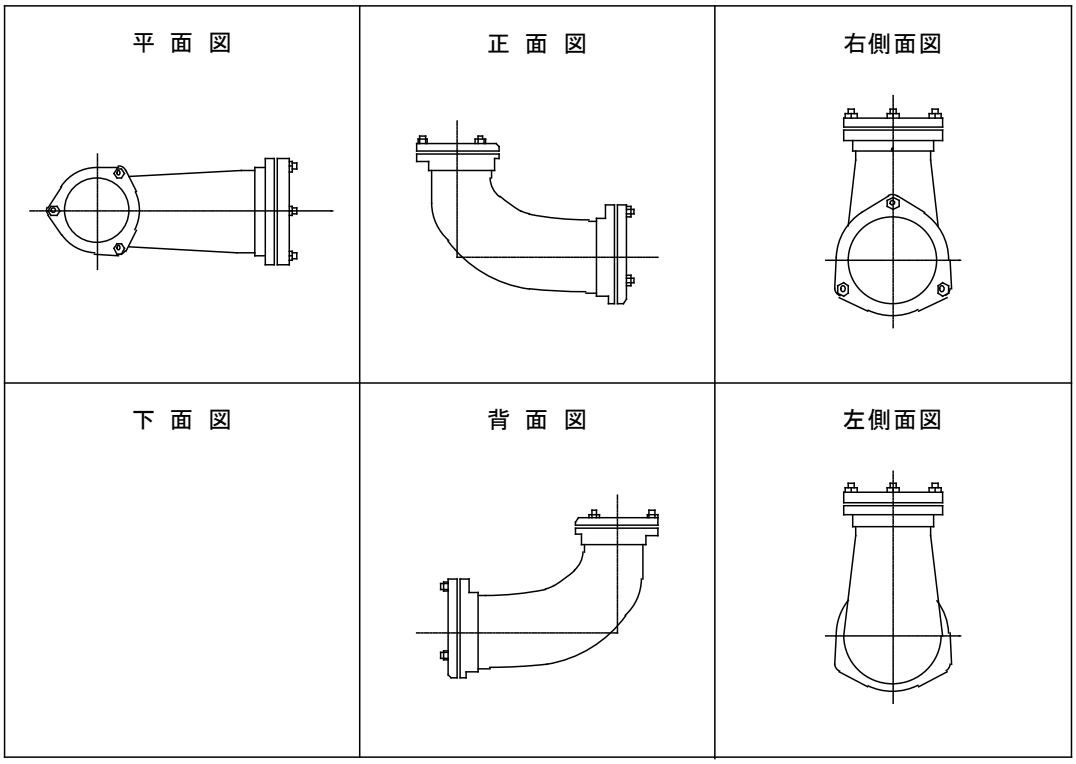

LEAD1H4　脚部継手標準品

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手標準品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手標準品］

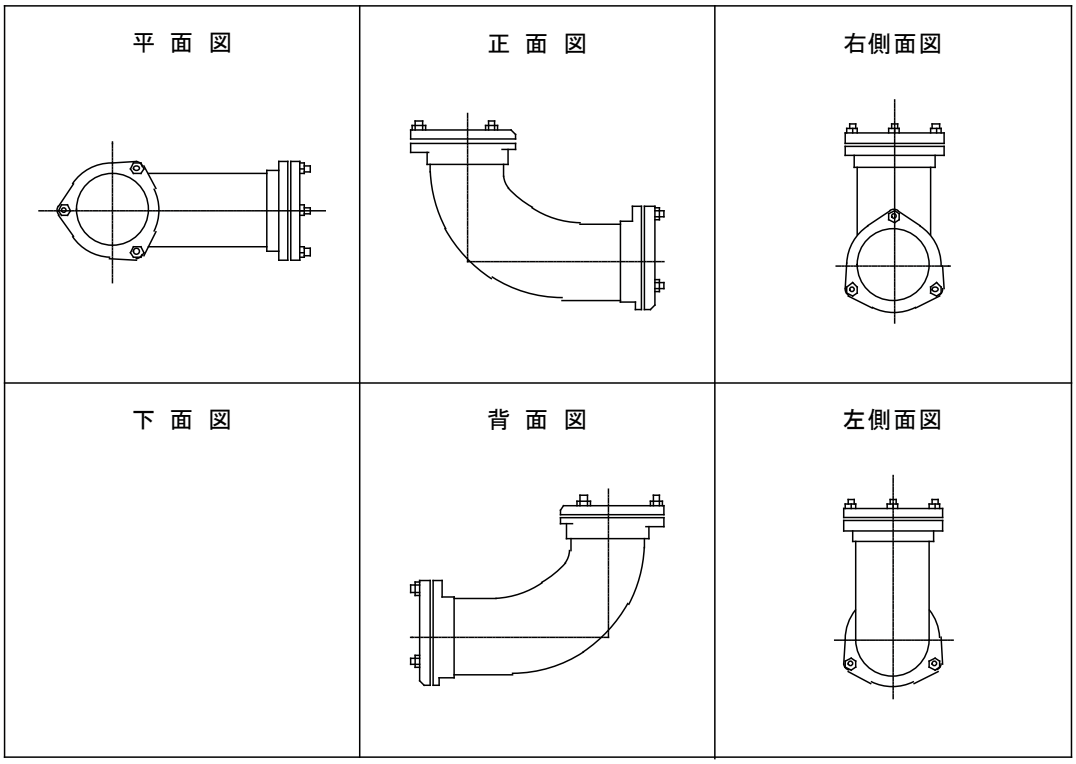

LEAD1H6　脚部継手標準品

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手標準品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手標準品］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LEAD1Q　脚部継手標準品

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手標準品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手標準品］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LEAD2Q　脚部継手標準品

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手標準品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手標準品］

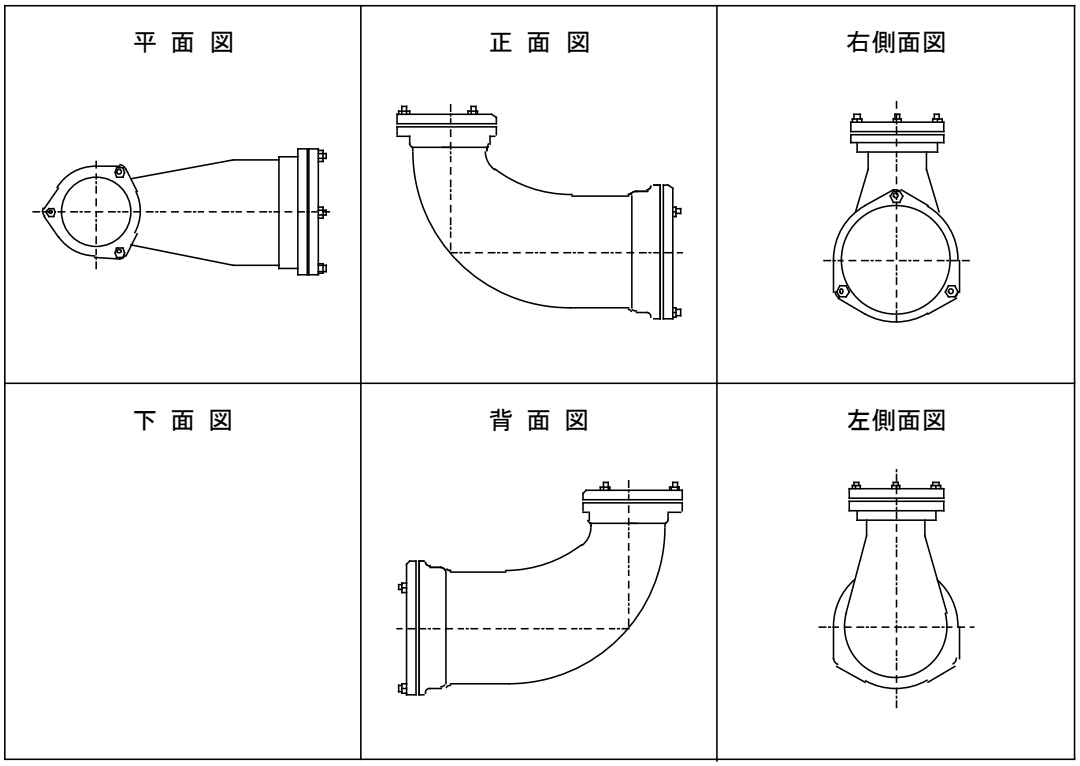

LEAD80　脚部継手標準品

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手標準品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手標準品］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LEAD805　脚部継手標準品

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［脚部継手標準品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［脚部継手標準品］

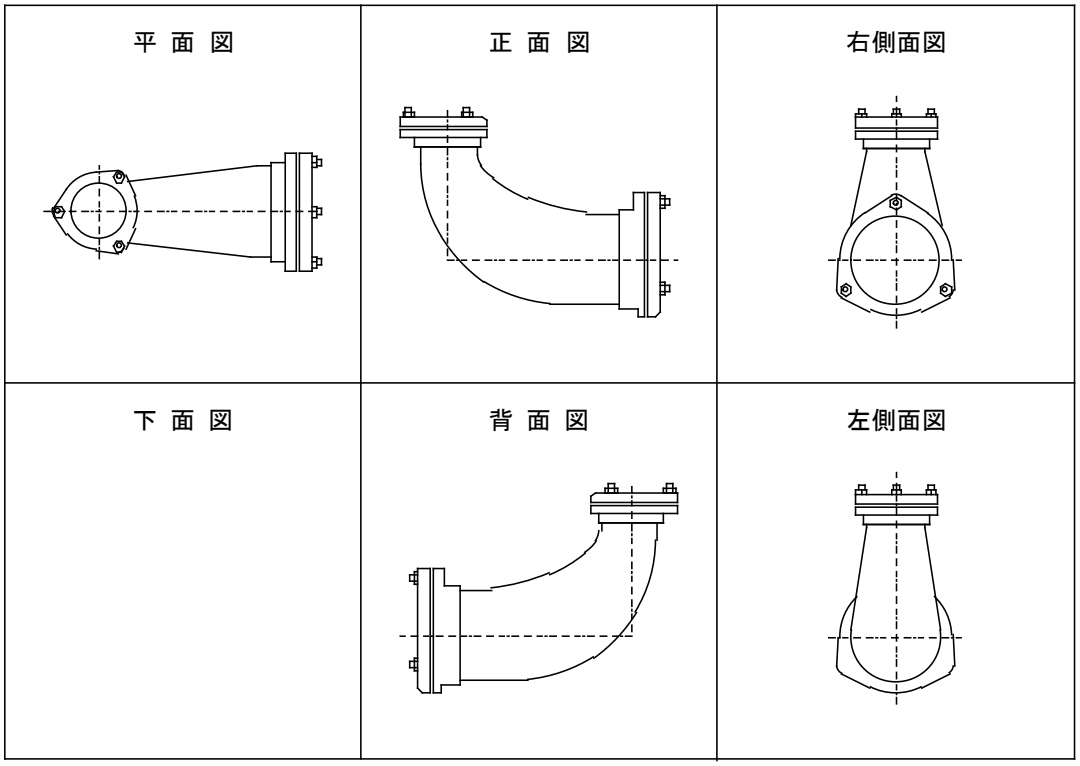

LEAD806　脚部継手標準品

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［脚部継手標準品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［脚部継手標準品］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LEAD808　脚部継手標準品

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［08-特殊継手類］ー［03-SEKISUI 単管式排水システム］ー［脚部継手標準品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-単管式排水システム セキスイ］ー［脚部継手標準品］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LAD1H5B　掃除口付脚部継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［掃除口付脚部継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［掃除口付脚部継手］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LAD1H6B　掃除口付脚部継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［掃除口付脚部継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［掃除口付脚部継手］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LAD1Q6B 掃除口付脚部継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［掃除口付脚部継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［掃除口付脚部継手］

平 面 図	正 面 図	右側面図
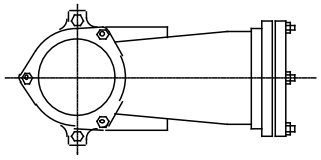		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LAD1Q8B 掃除口付脚部継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［掃除口付脚部継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［掃除口付脚部継手］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LAD804B　掃除口付脚部継手

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［03-SEKISUI 単管式排水システム］－［掃除口付脚部継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-単管式排水システム セキスイ］－［掃除口付脚部継手］

平 面 図	正 面 図	右側面図
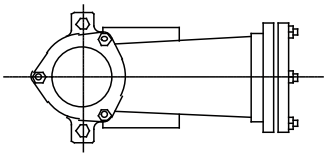		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

17 申請図

sdk-1　大便器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［機器・器具］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

13.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0
100.0

sdk-2　小便器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［機器・器具］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

13.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0

sdk-3　手洗器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［機器・器具］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

13.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0

sdk-4　台所

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［機器・器具］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

13.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0

sdk-5　浴室

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［機器・器具］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

13.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0

sdk-6　洗濯機

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［機器・器具］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

13.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0

swk-1　水栓類

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［給水・給湯部品］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

13.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0

swk-2　フラッシュバルブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［給水・給湯部品］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

13.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0

swk-3　ボールタップ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［給水・給湯部品］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

13.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0

swk-4　特殊器具類

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［給水・給湯部品］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

13.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0

swk-5　水栓柱

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［給水・給湯部品］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

13.0
15.0
16.0
20.0
25.0
30.0
32.0
40.0
50.0
65.0
75.0
80.0

MASU-OSK30　汚水桝(角 300mmx300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

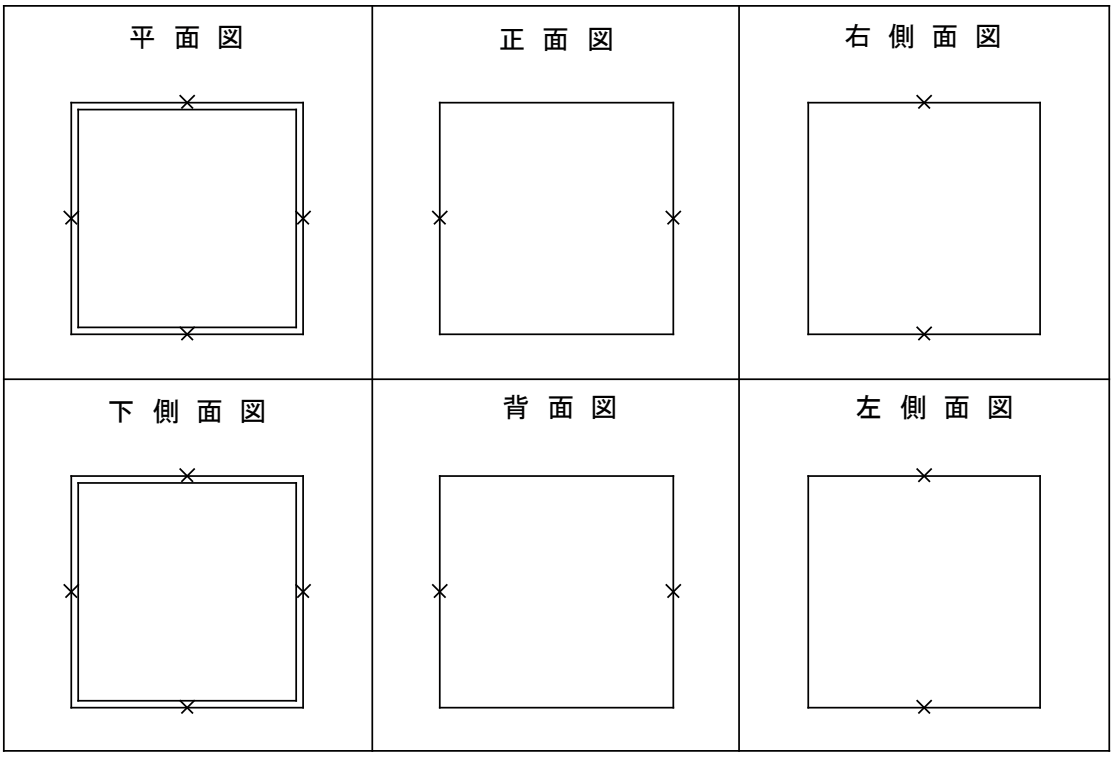

MASU-OSK45　汚水桝(角　450mmx450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

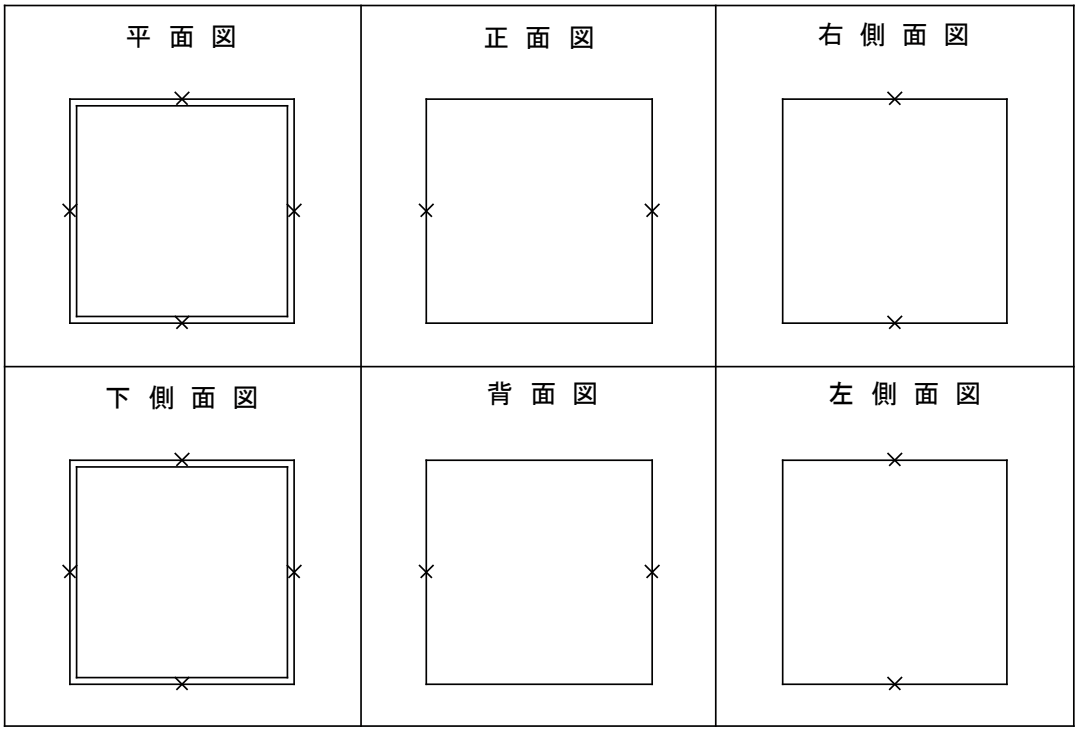

MASU-OSK50　汚水桝(角 500mmx500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

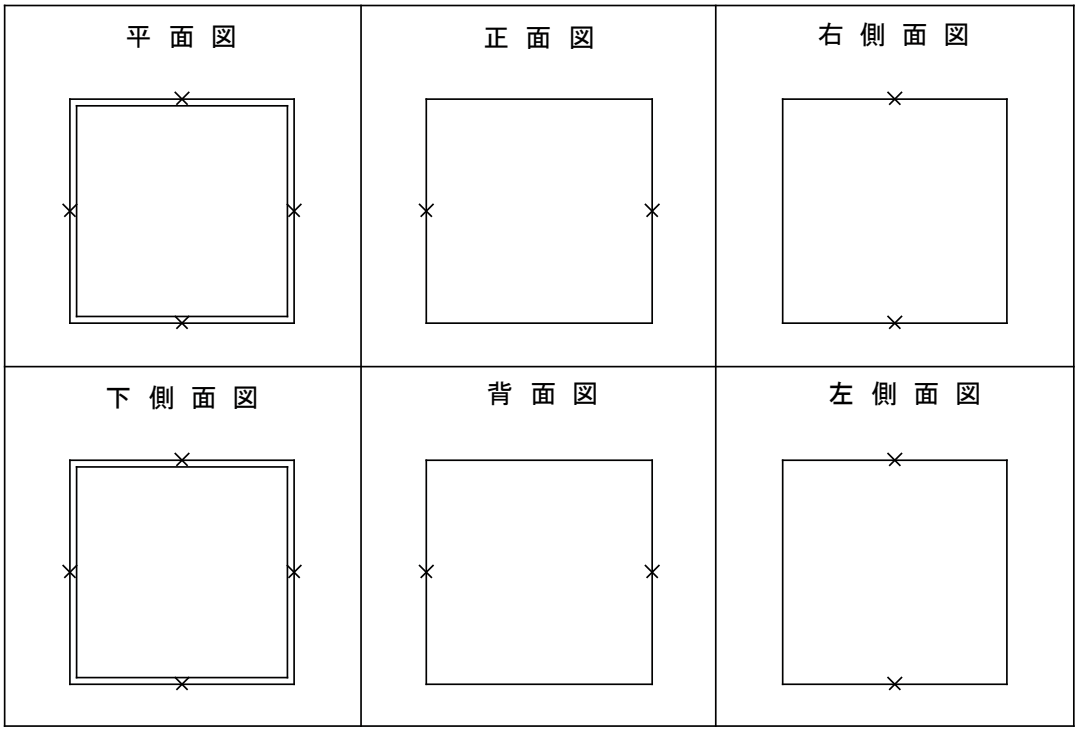

MASU-OSK60　汚水桝（角 600mmx600mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

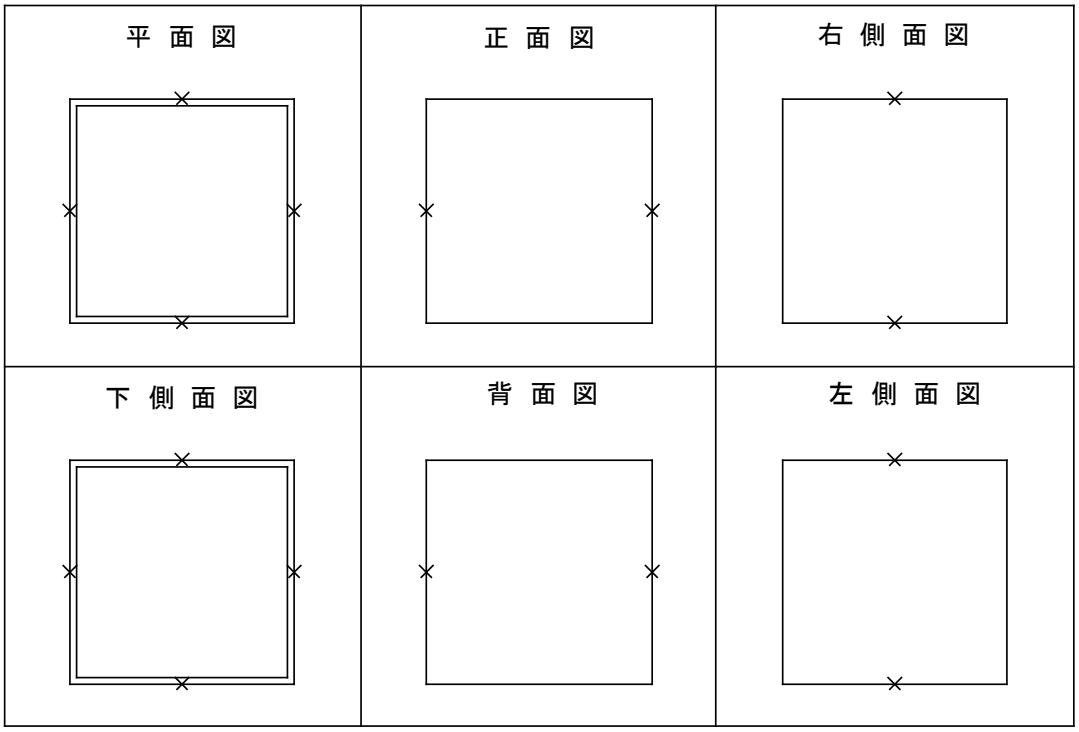

MASU-OSK75　汚水桝(角　750mmx750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

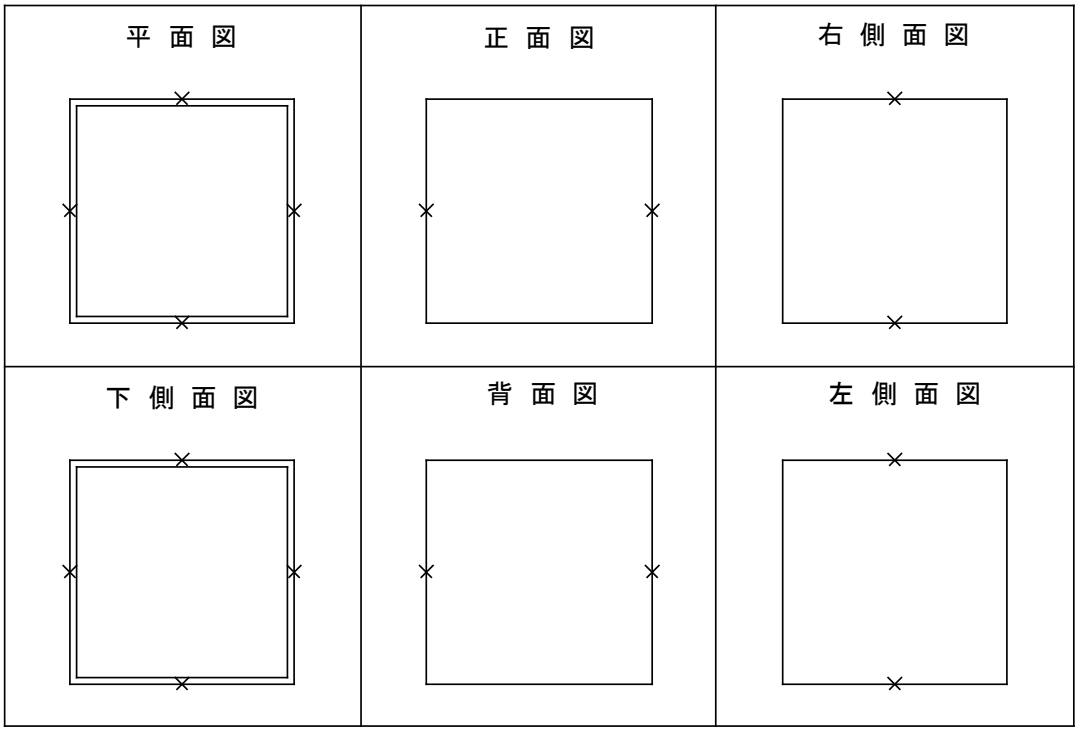

MASU-OSM30　汚水桝（丸 300mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

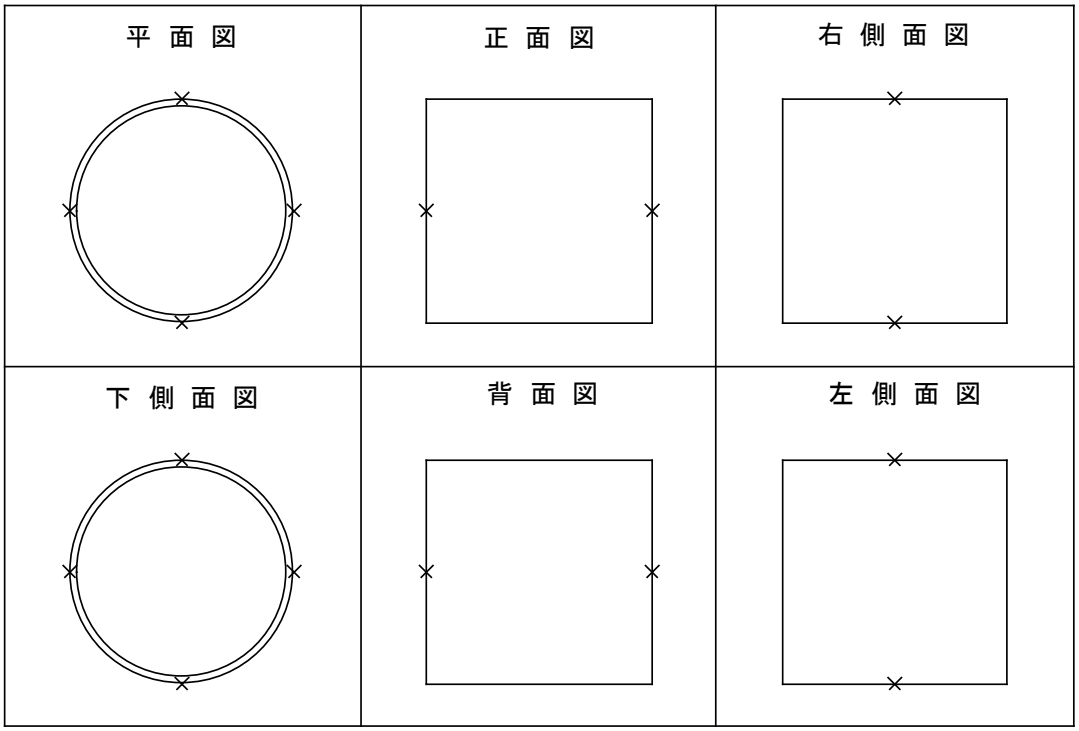

MASU-OSM45　汚水桝(丸 450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

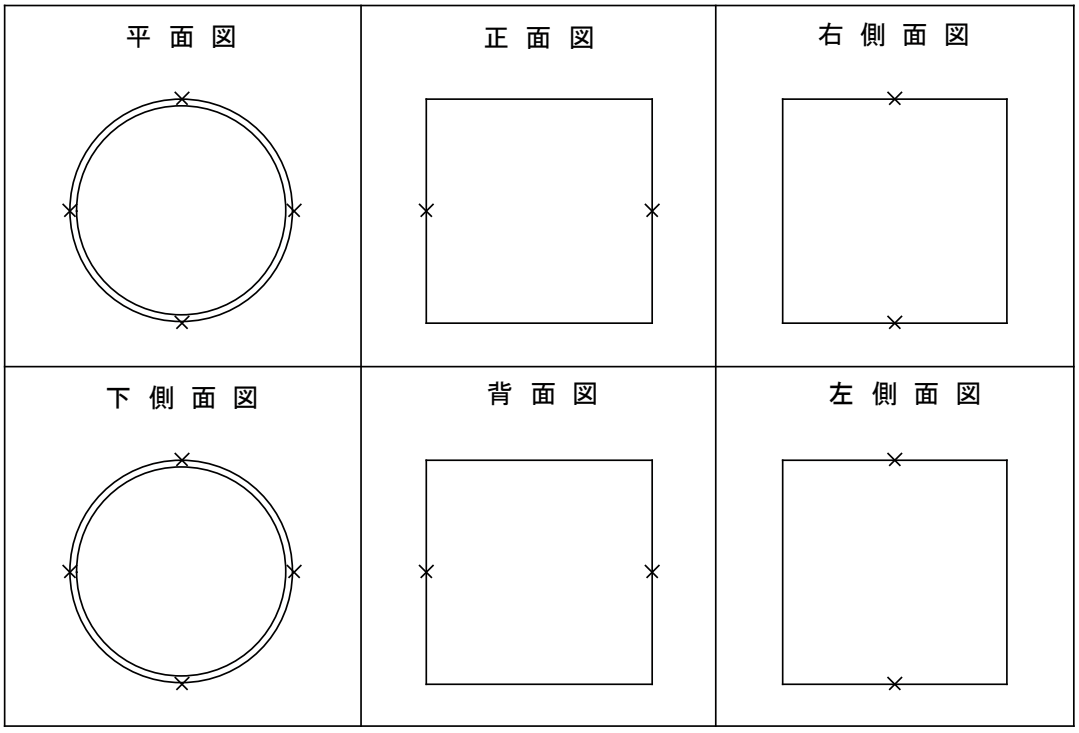

MASU-OSM50　汚水桝（丸 500mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

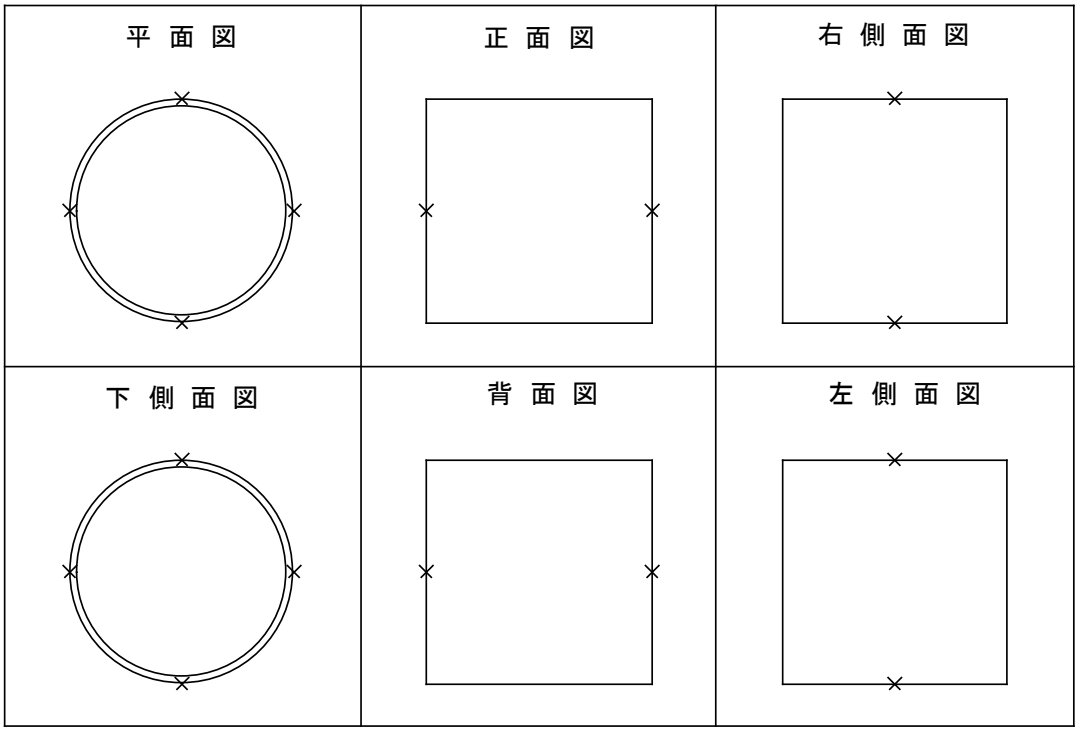

MASU-OSM60　汚水桝（丸 600mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

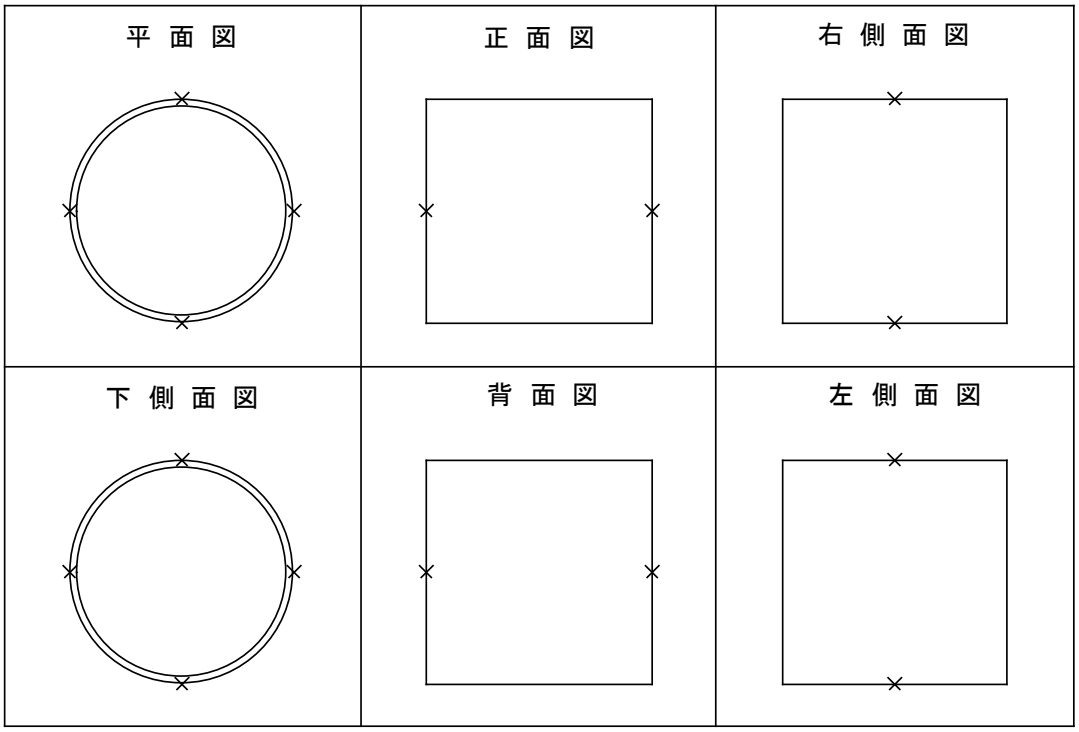

MASU-OSM75　汚水桝（丸 750mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［01-汚水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

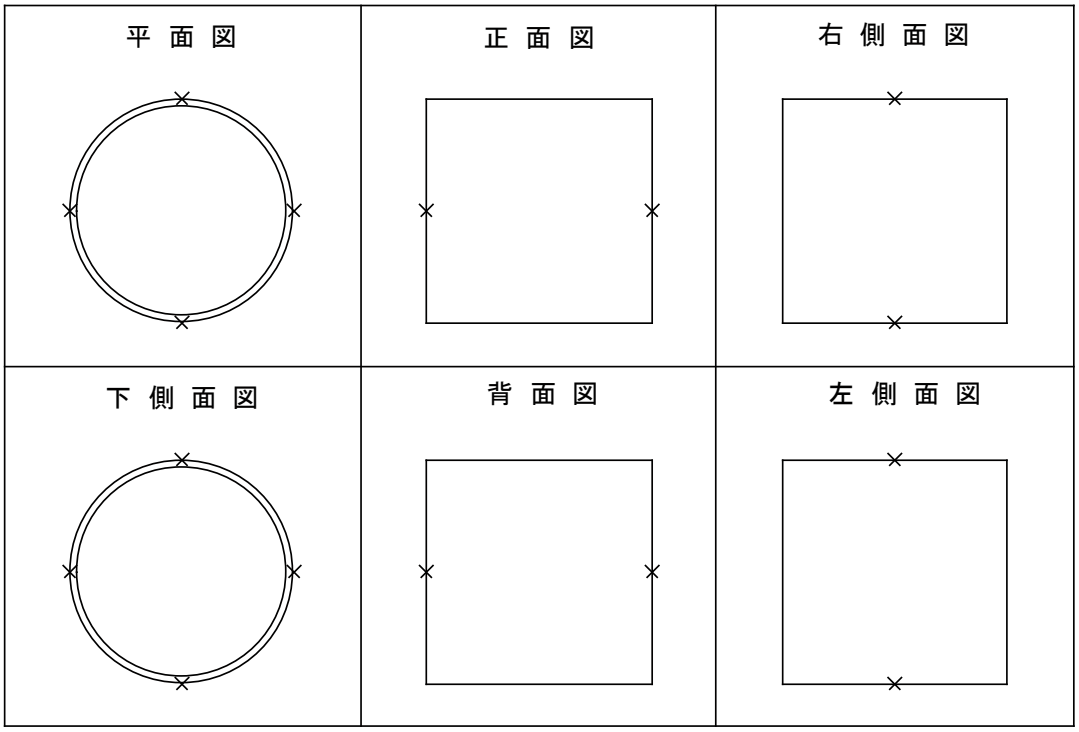

MASU-TRK30 トラップ桝(角 300mmx300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

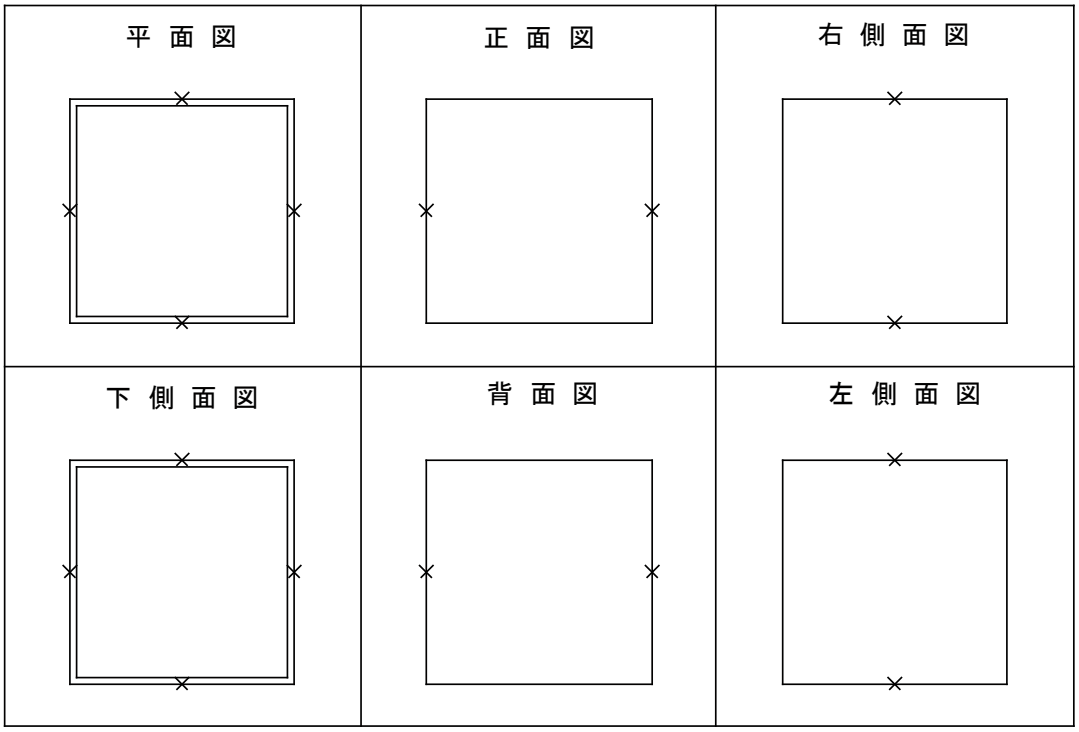

MASU-TRK45 トラップ桝(角 450mmx450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

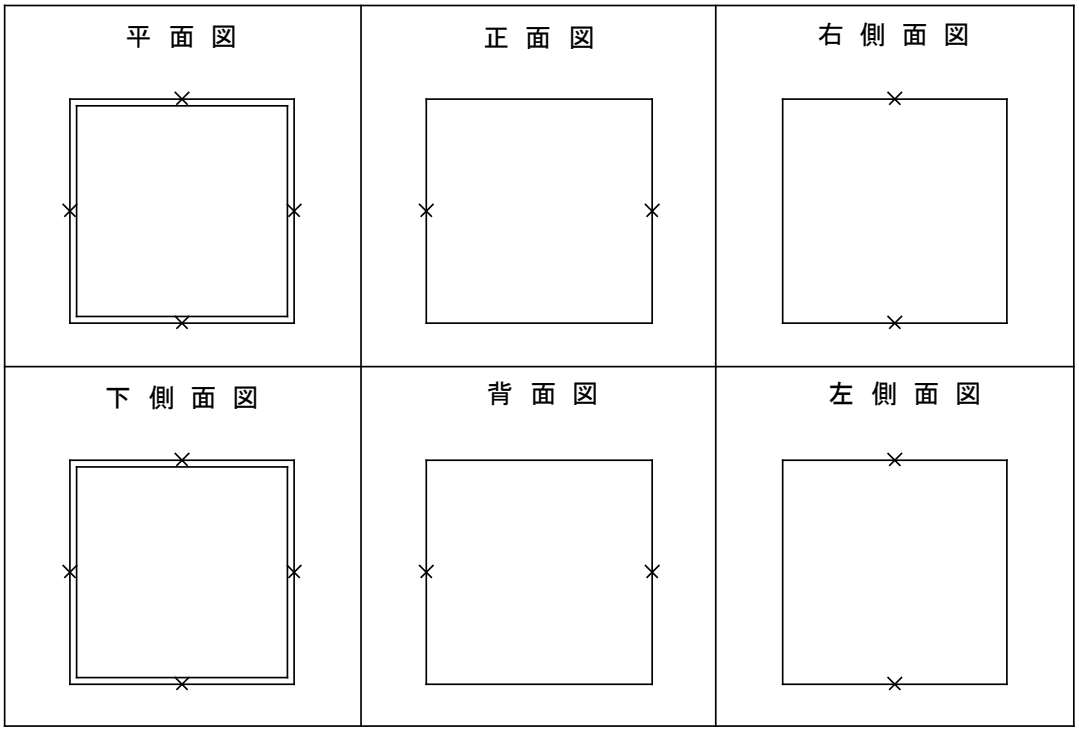

MASU-TRK50 トラップ桝(角 500mmx500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

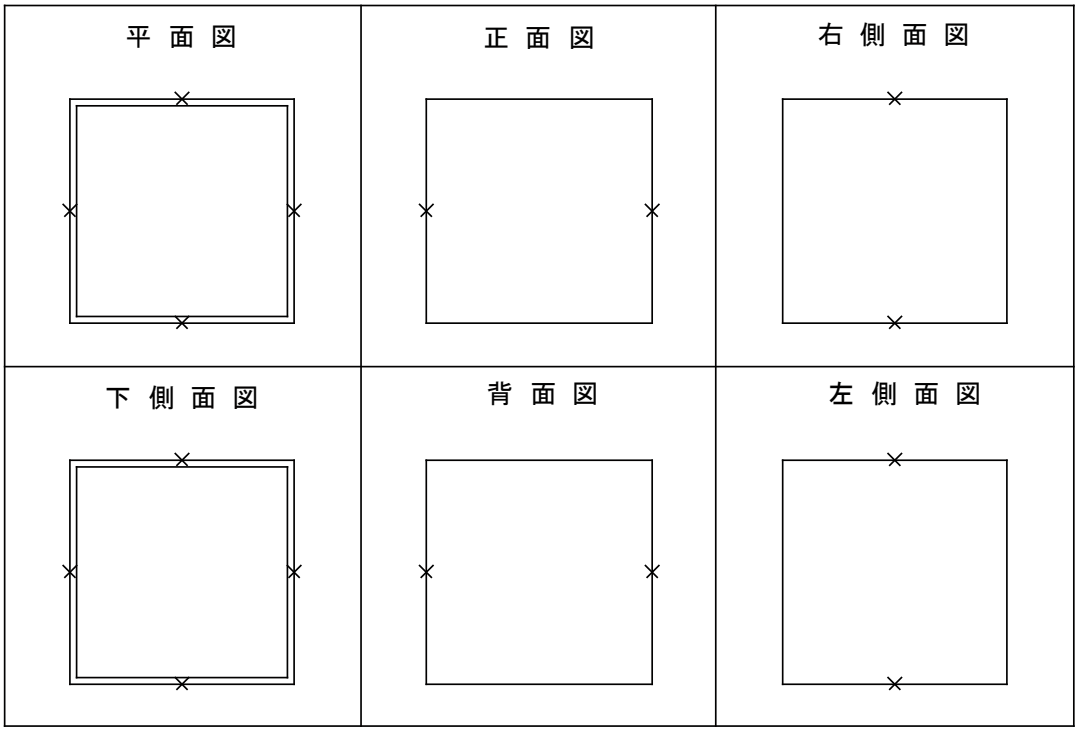

MASU-TRK60 トラップ桝(角 600mmx600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

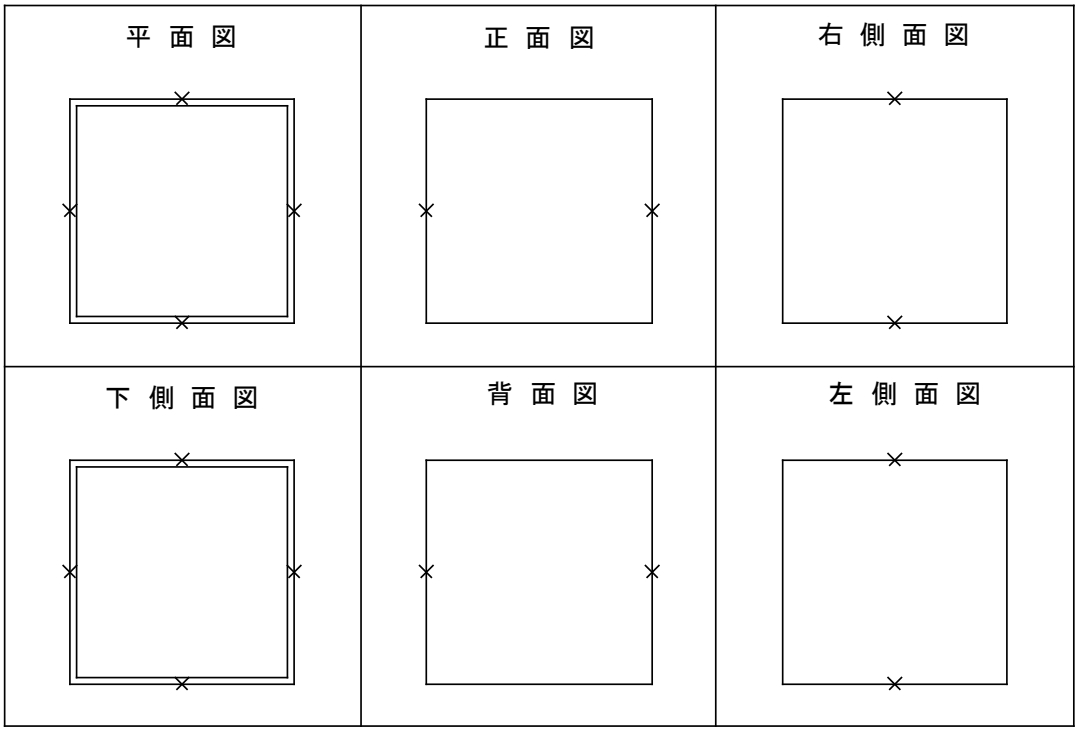

MASU-TRK75 トラップ桝(角 750mmx750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

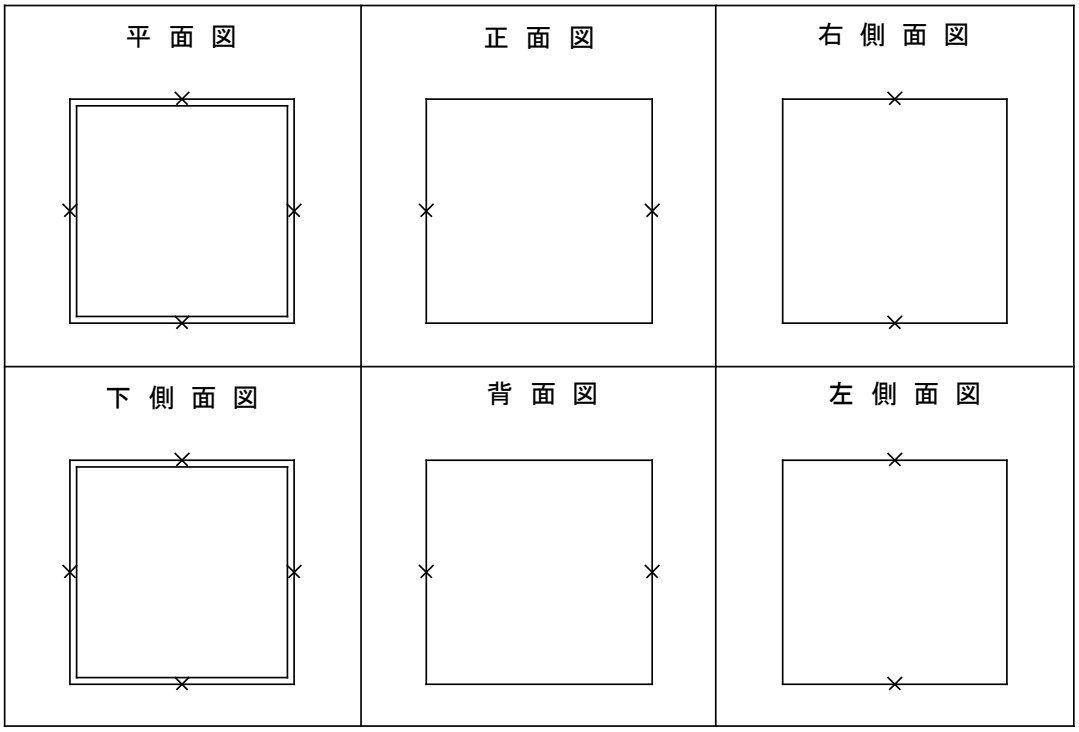

MASU-TRM30 トラップ桝（丸 300mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

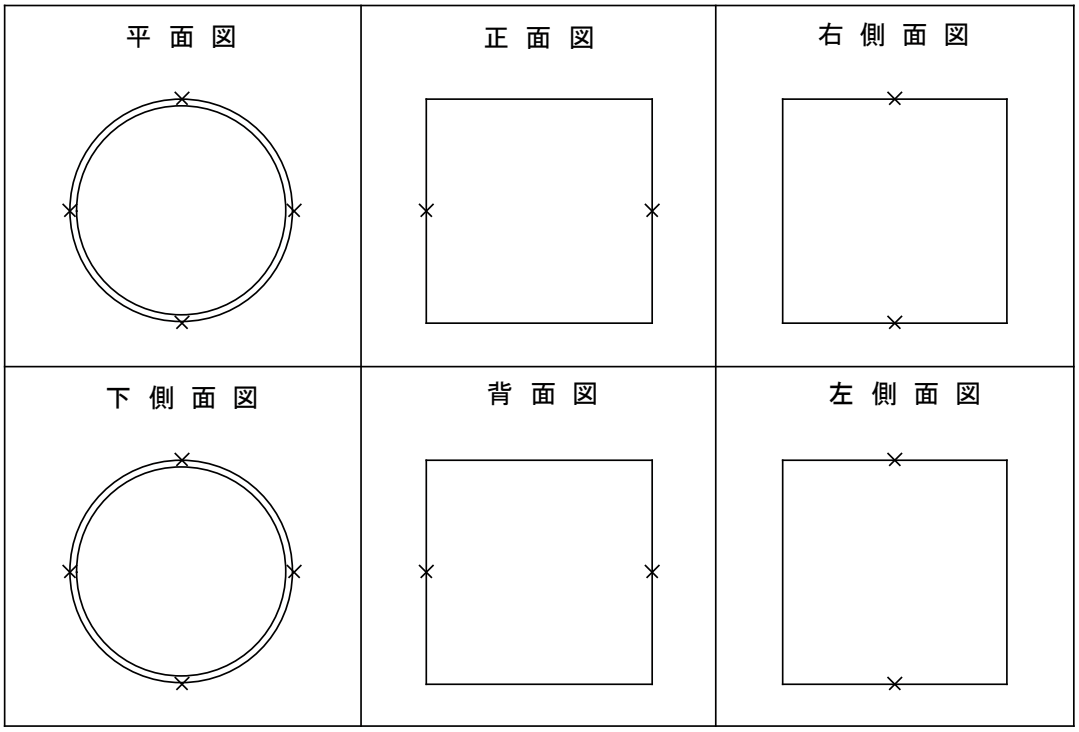

MASU-TRM45 トラップ桝（丸 450mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

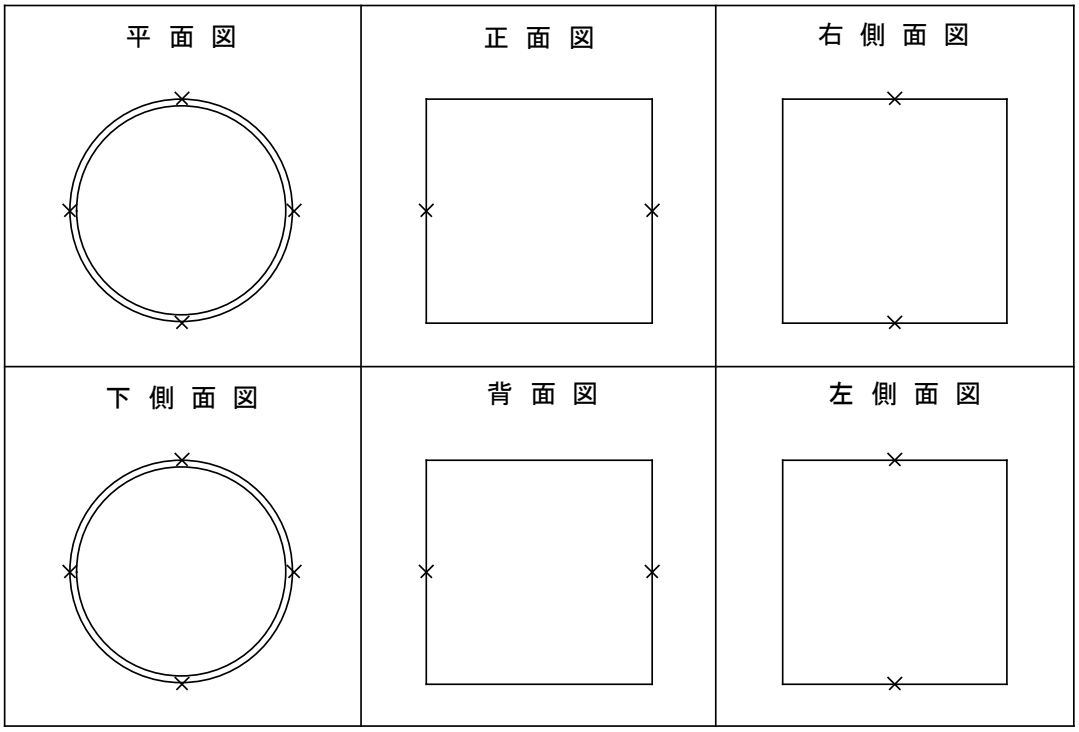

MASU-TRM50 トラップ桝（丸 500mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

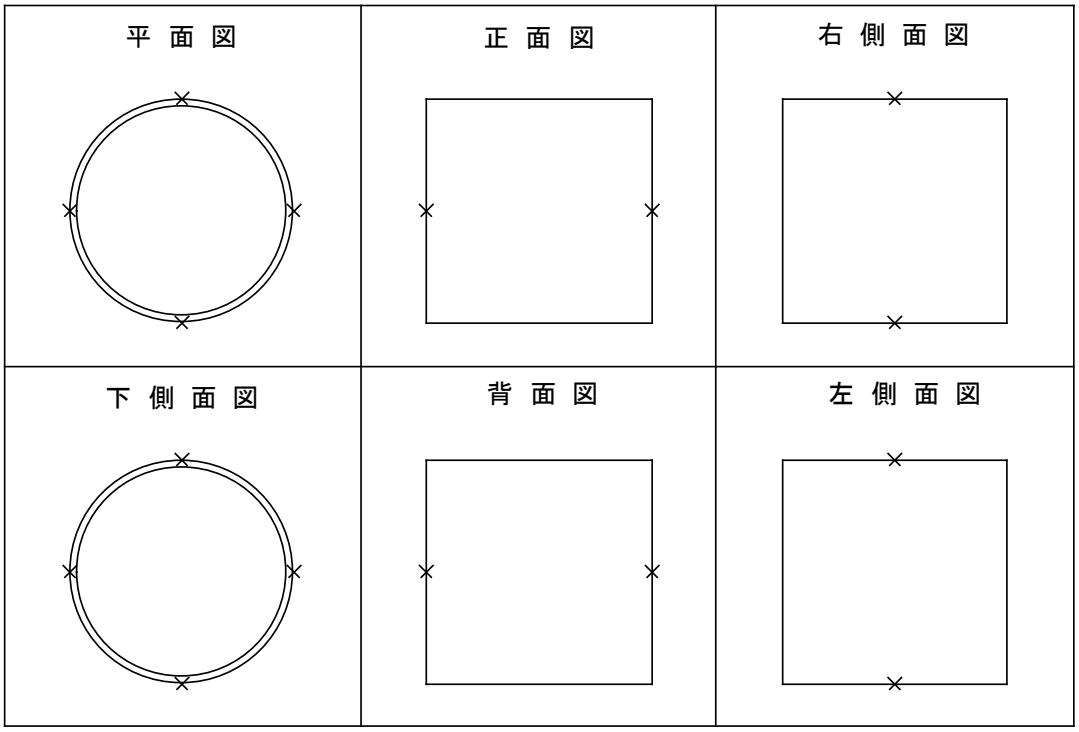

MASU-TRM60 トラップ桝（丸 600mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

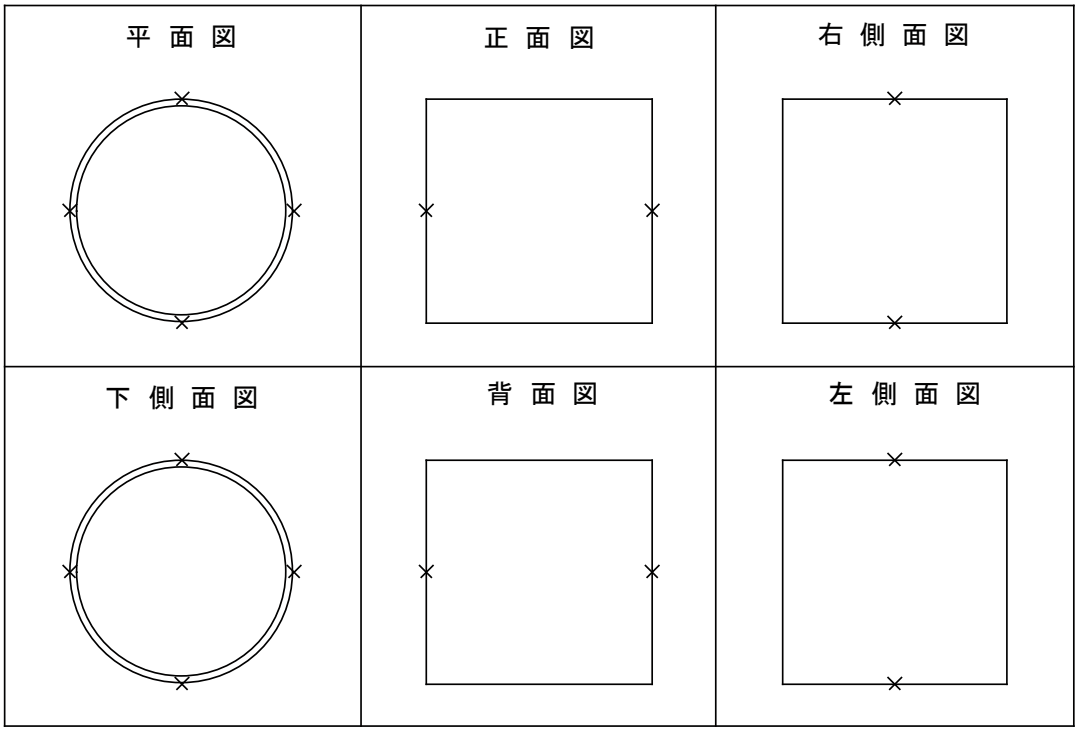

MASU-TRM75　トラップ桝（丸　750mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［02-トラップ桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

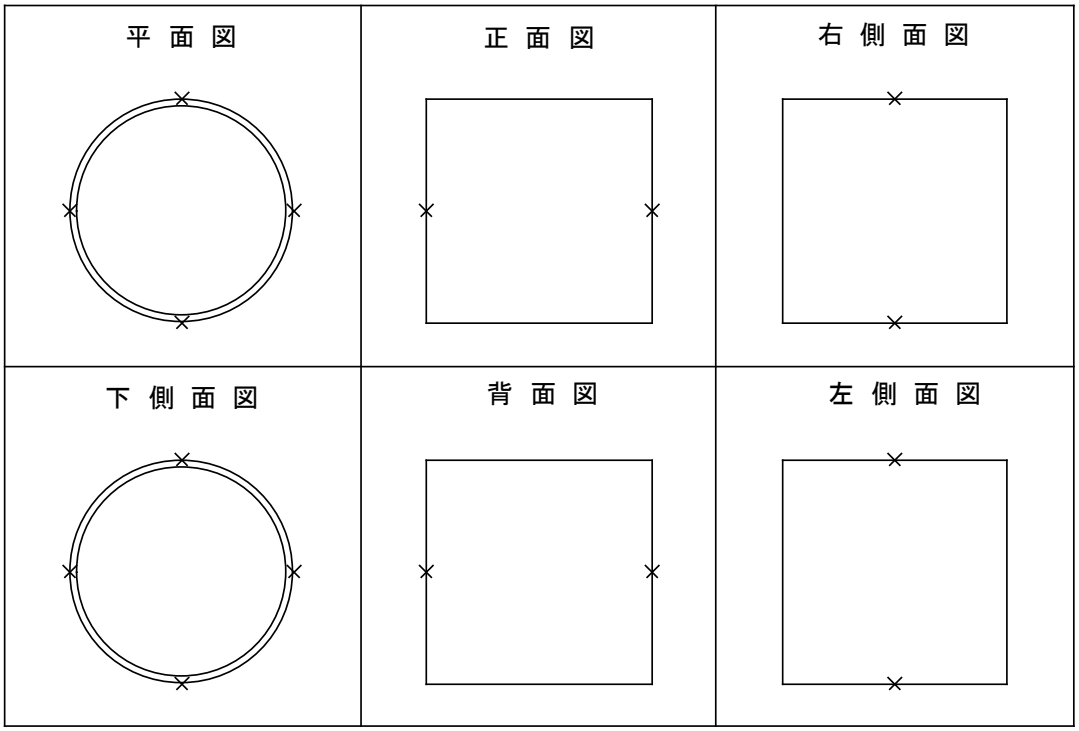

MASU-USK30　雨水桝(角 300mmx300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

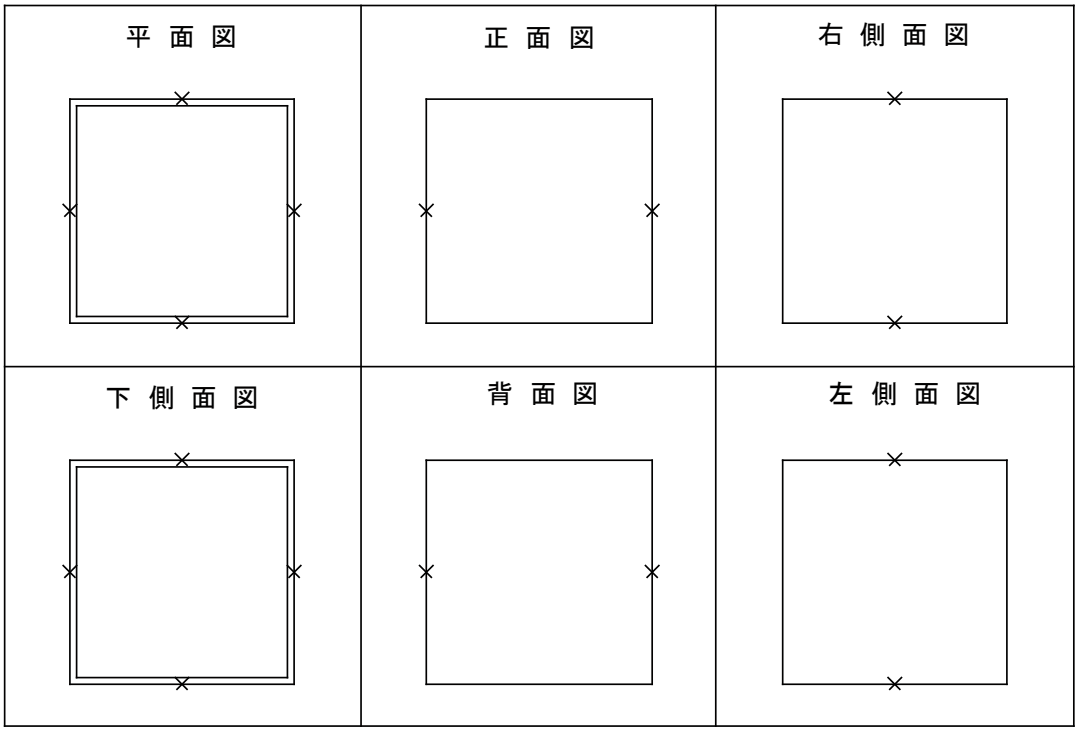

MASU-USK45　雨水桝(角 450mmx450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

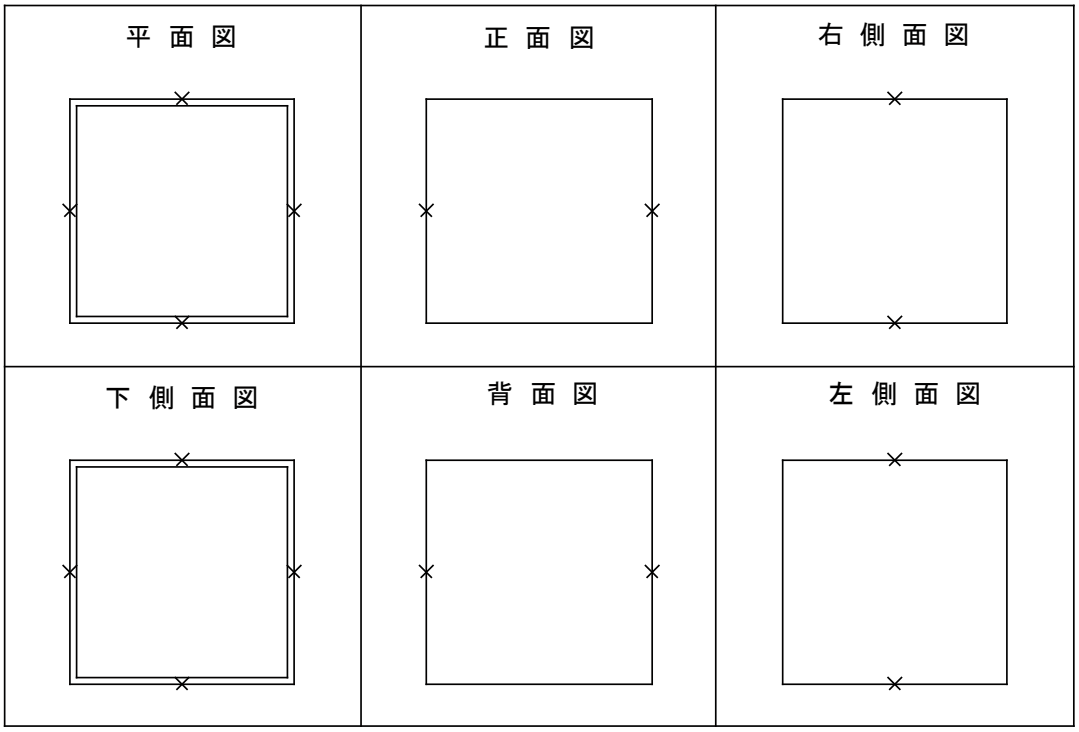

MASU-USK50　雨水桝(角 500mmx500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

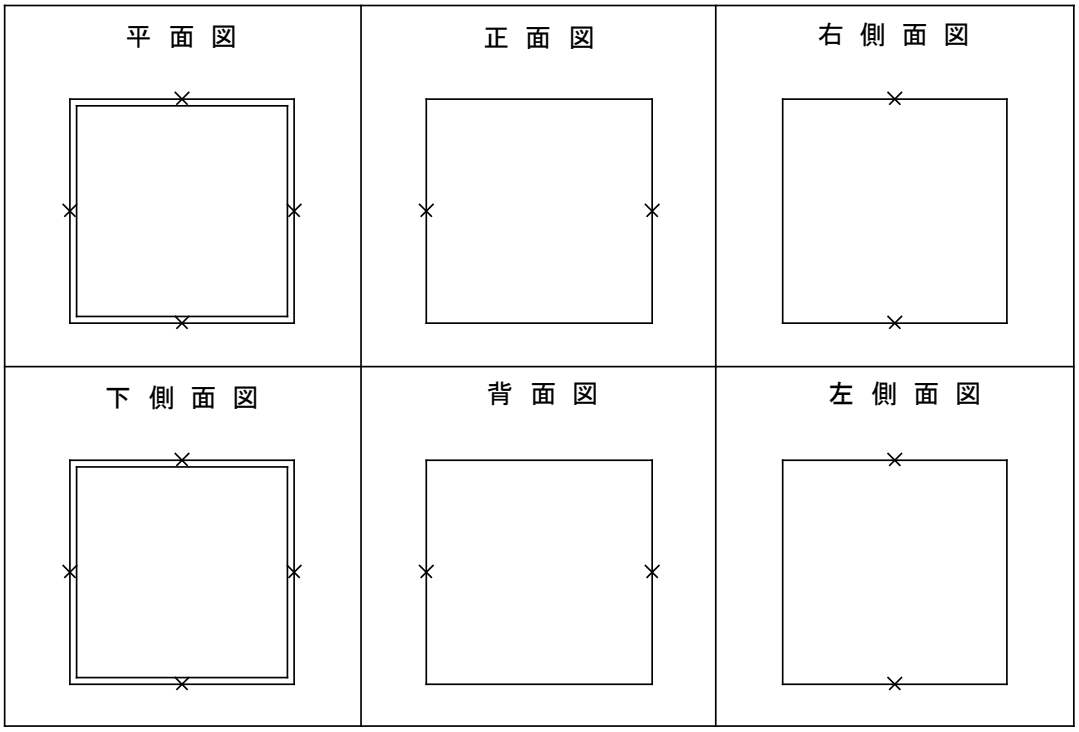

MASU-USK60　雨水桝(角 600mmx600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

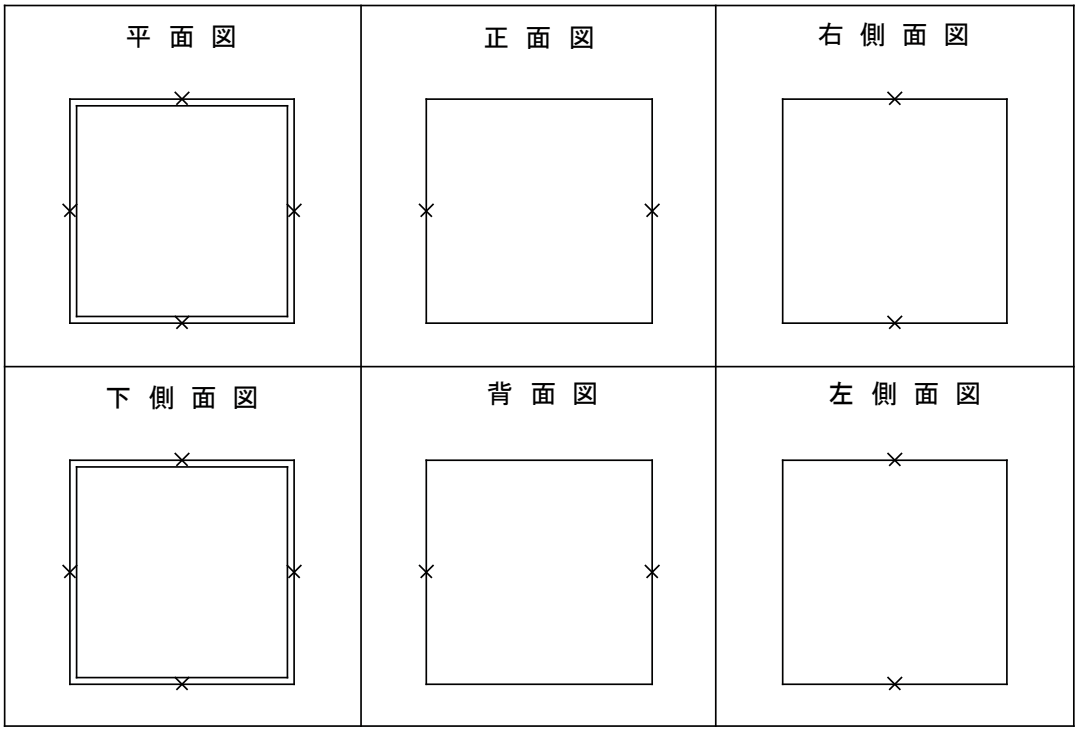

MASU-USK75　雨水桝(角　750mmx750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

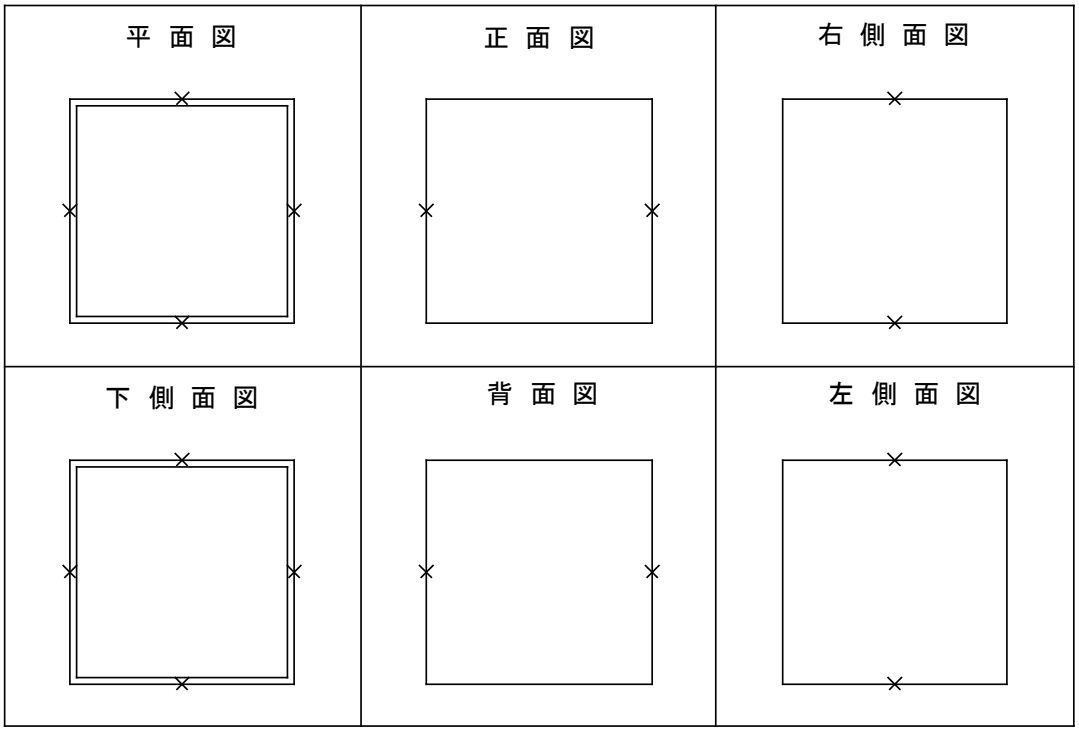

MASU-USM30　雨水桝（丸 300mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

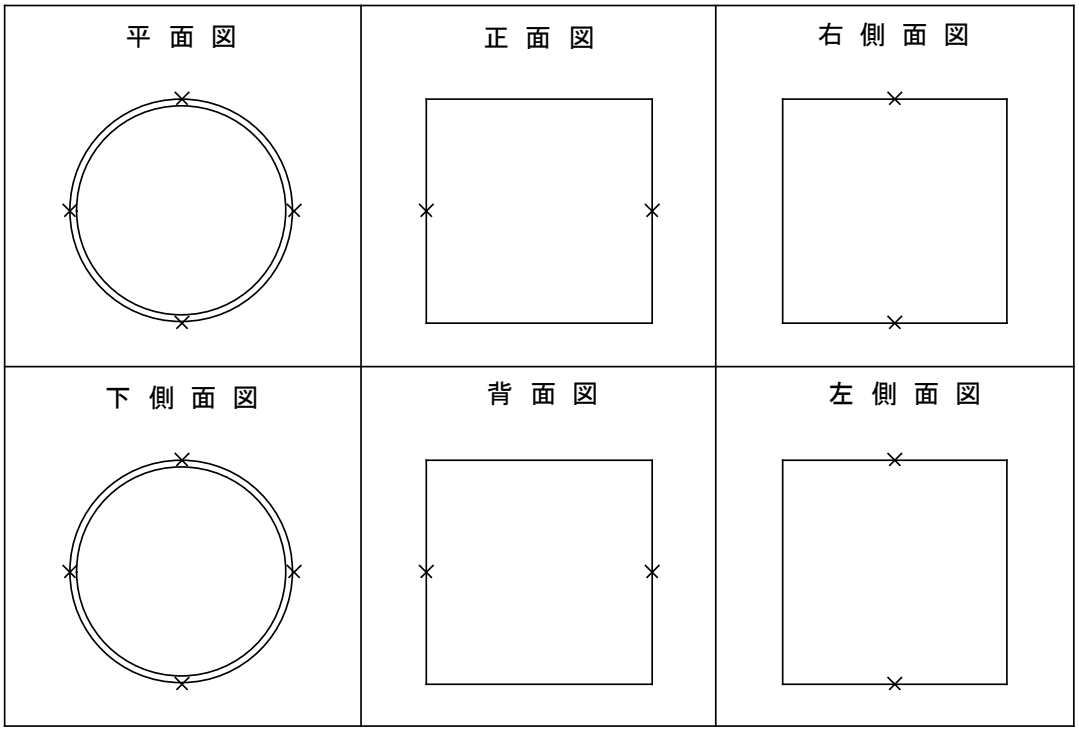

MASU-USM45　雨水桝（丸 450mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

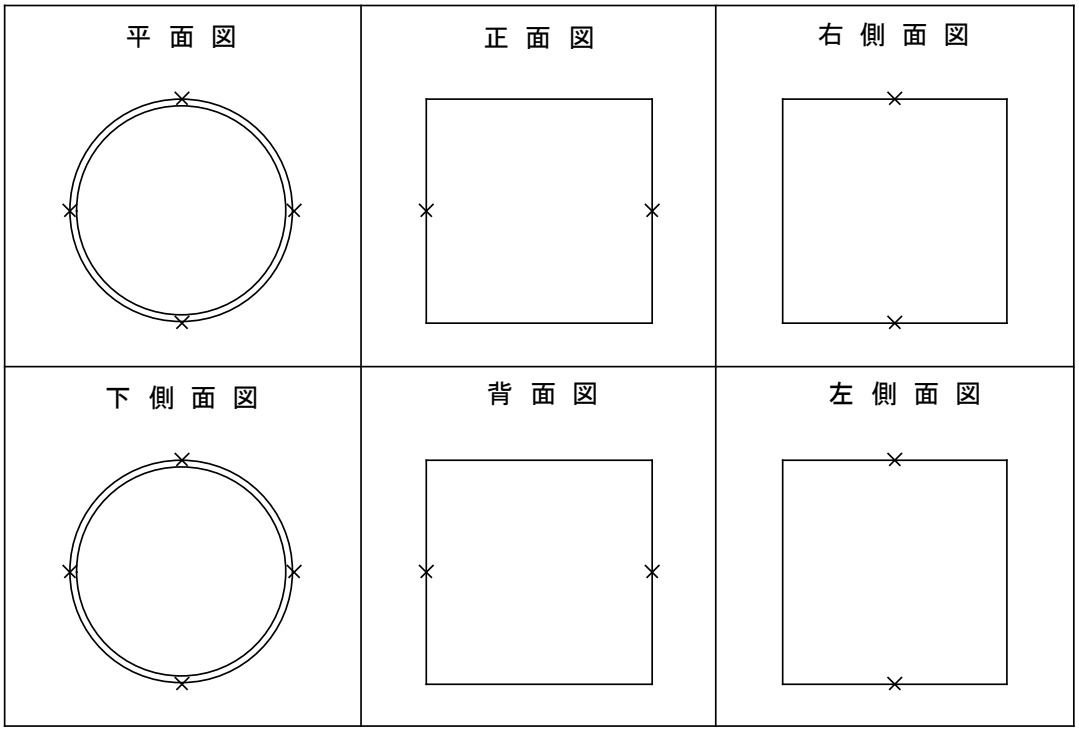

MASU-USM50　雨水桝（丸 500mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

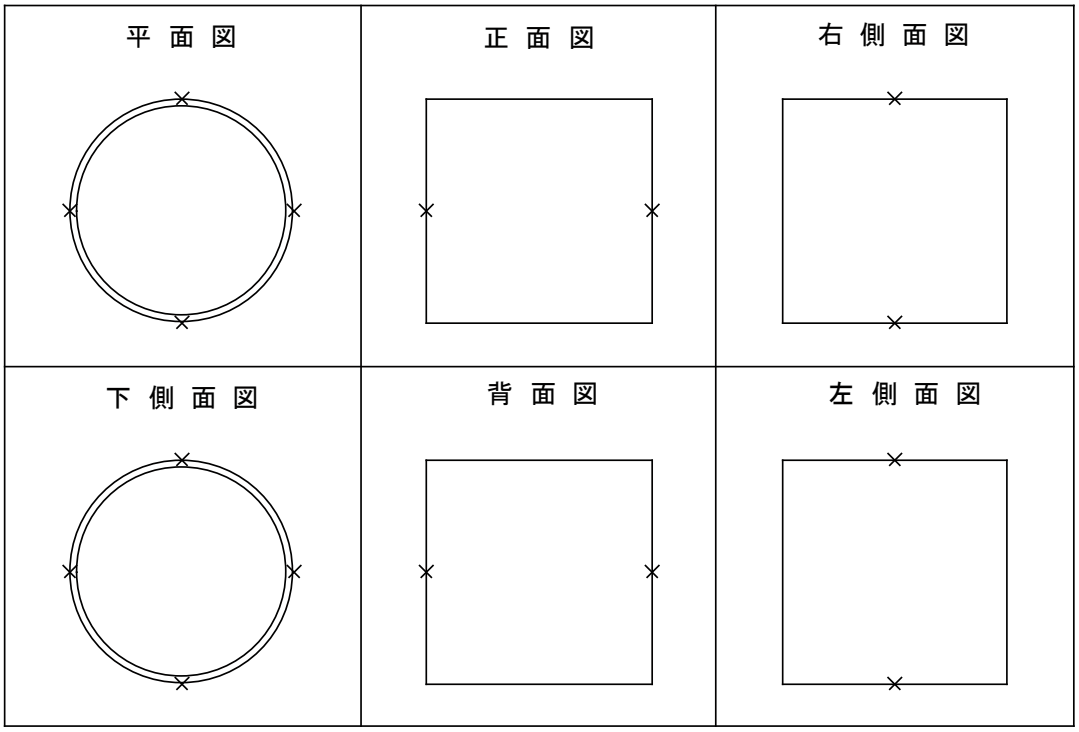

MASU-USM60　雨水桝（丸 600mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

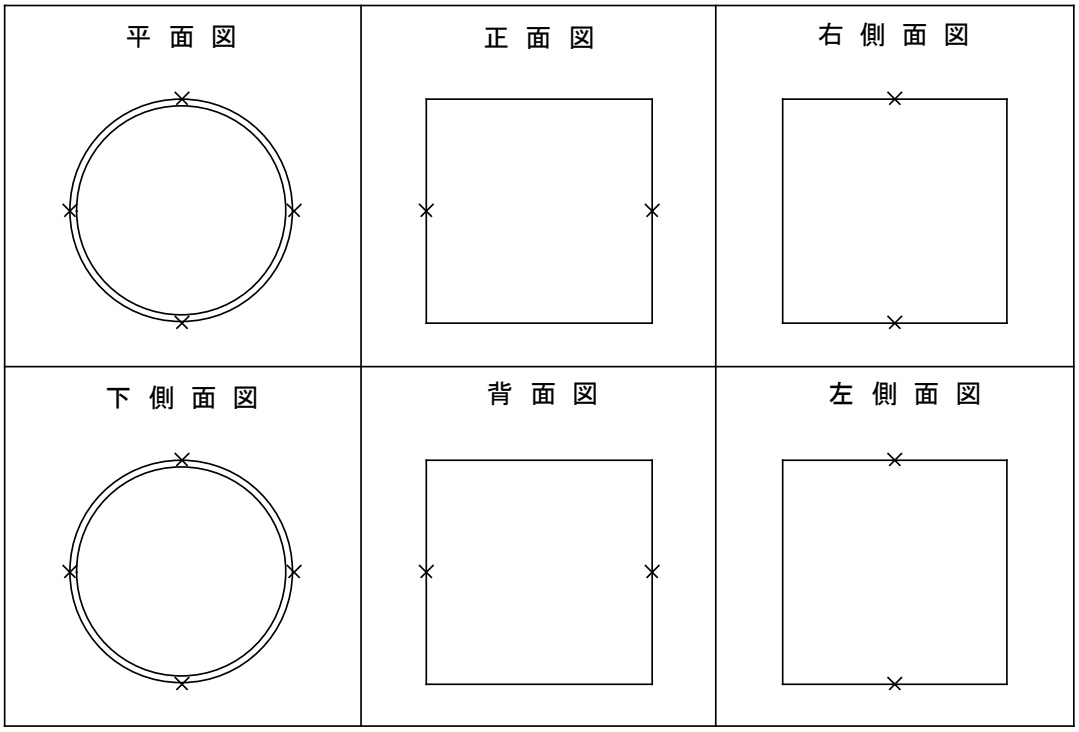

MASU-USM75　雨水桝（丸 750mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［03-雨水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

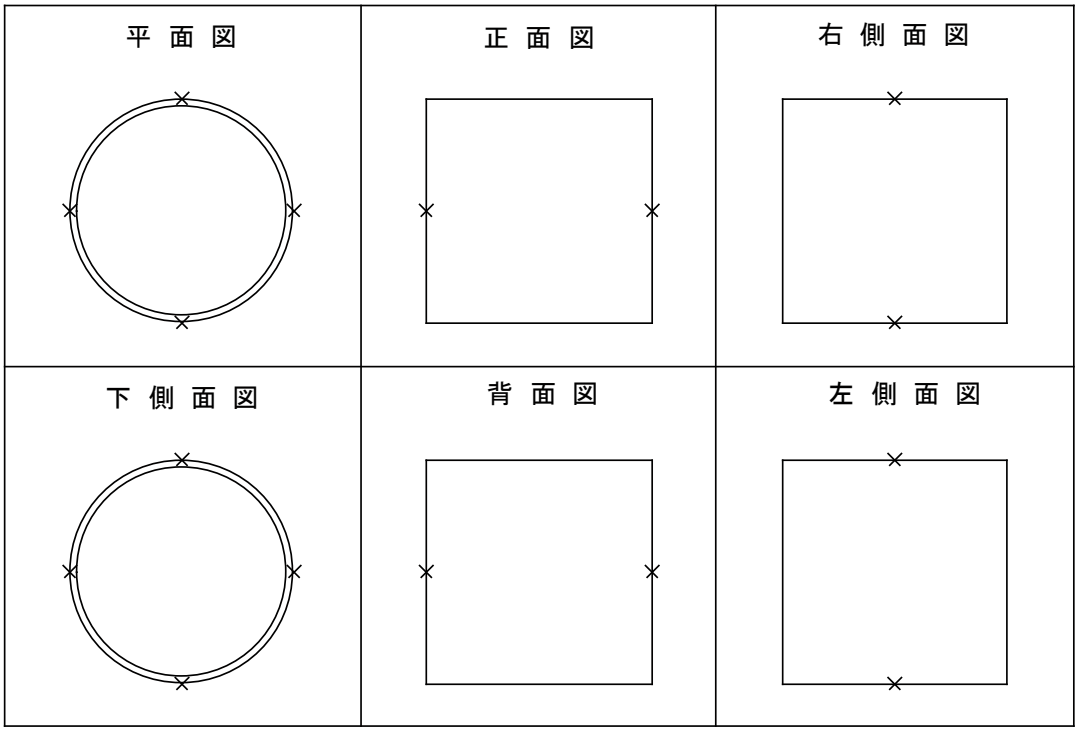

MASU-ZTK30　雑排水桝(角 300mmx300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

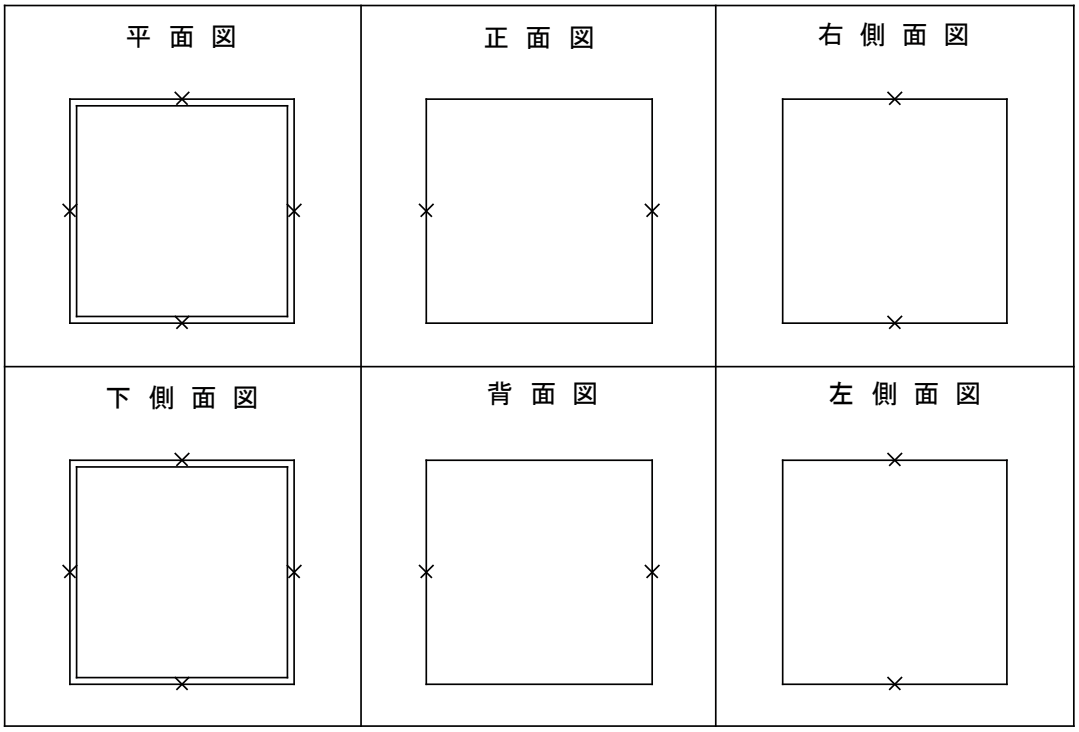

MASU-ZTK45　雑排水桝(角　450mmx450mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-桝類］ー［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［14-排水部材・桝類］

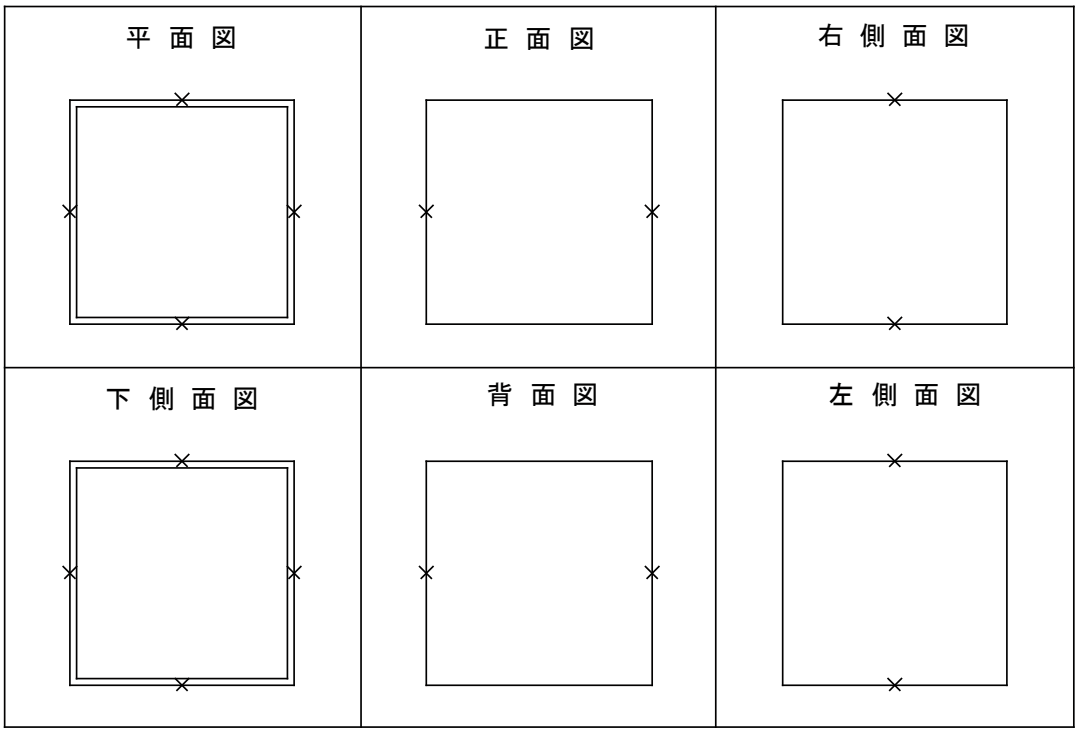

MASU-ZTK50　雑排水桝(角 500mmx500mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

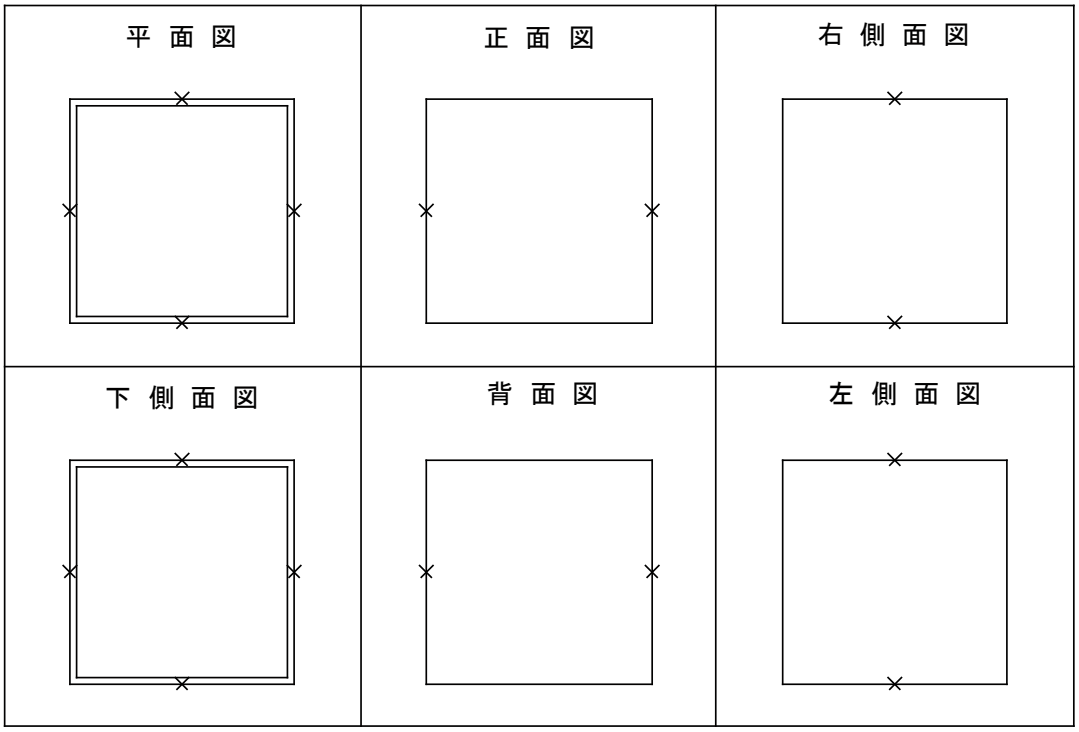

MASU-ZTK60　雑排水桝(角 600mmx600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

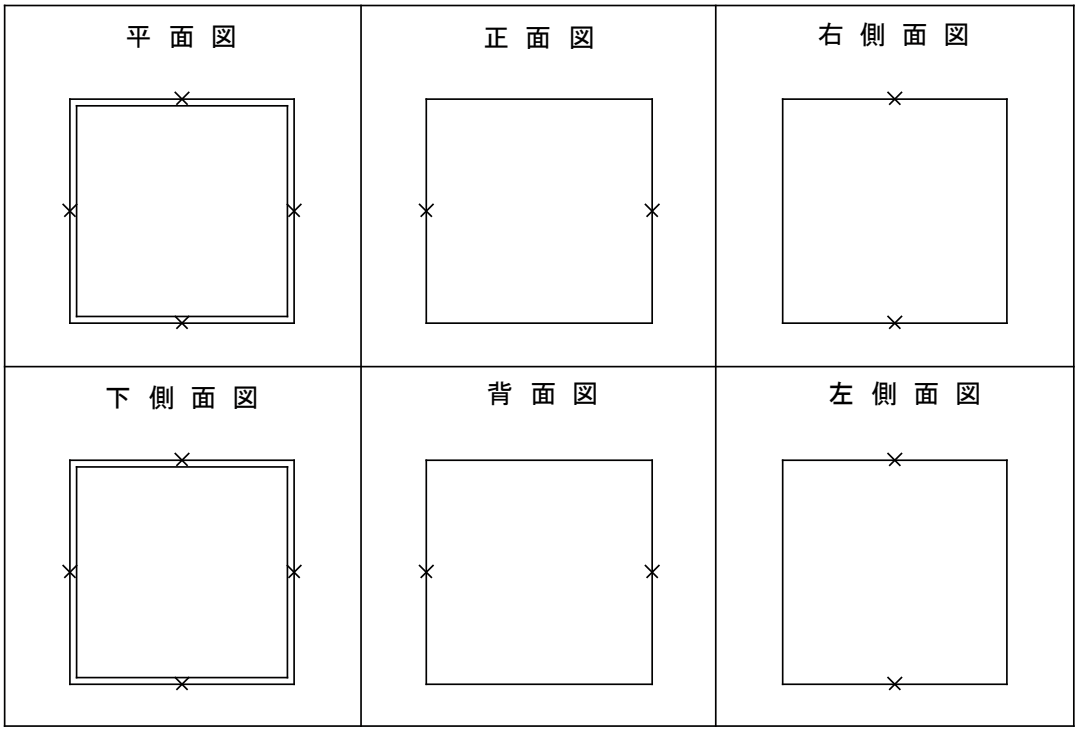

MASU-ZTK75　雑排水桝(角　750mmx750mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

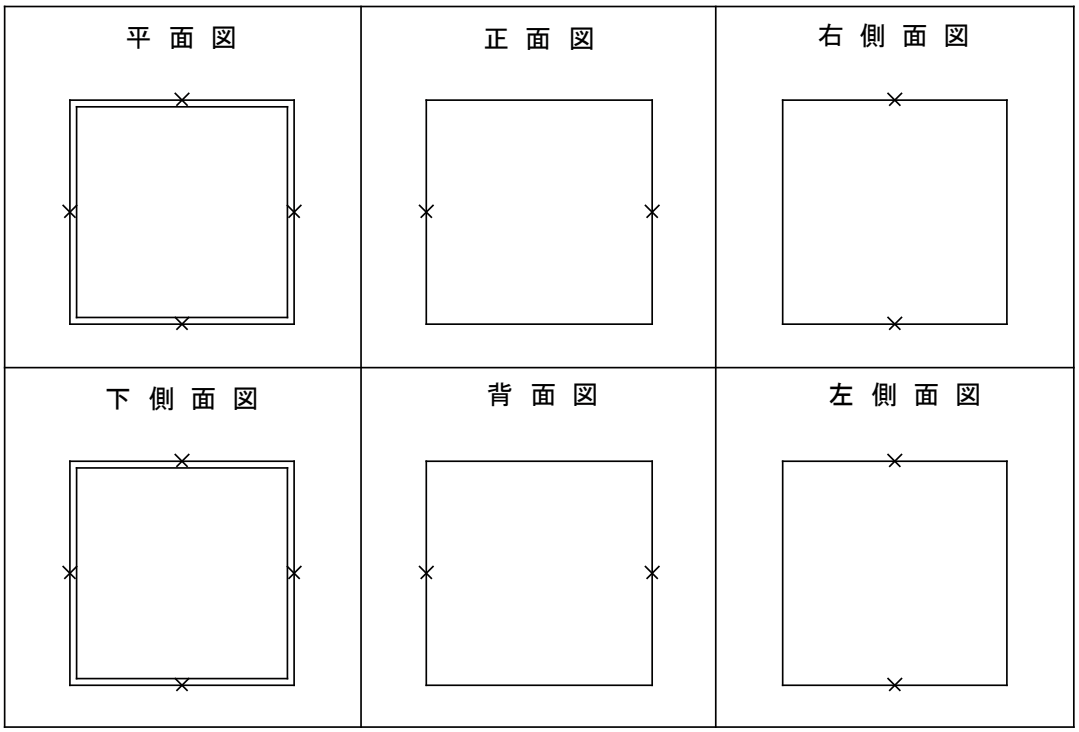

MASU-ZTM30　雑排水桝（丸 300mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

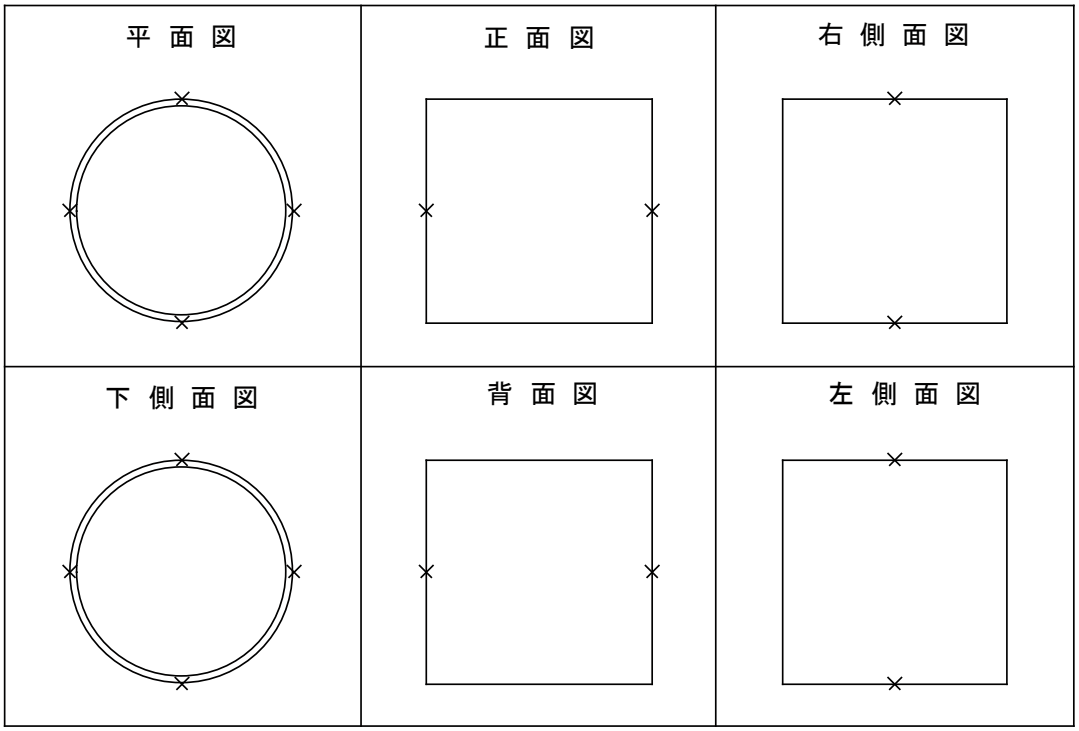

MASU-ZTM45　雑排水桝（丸 450mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

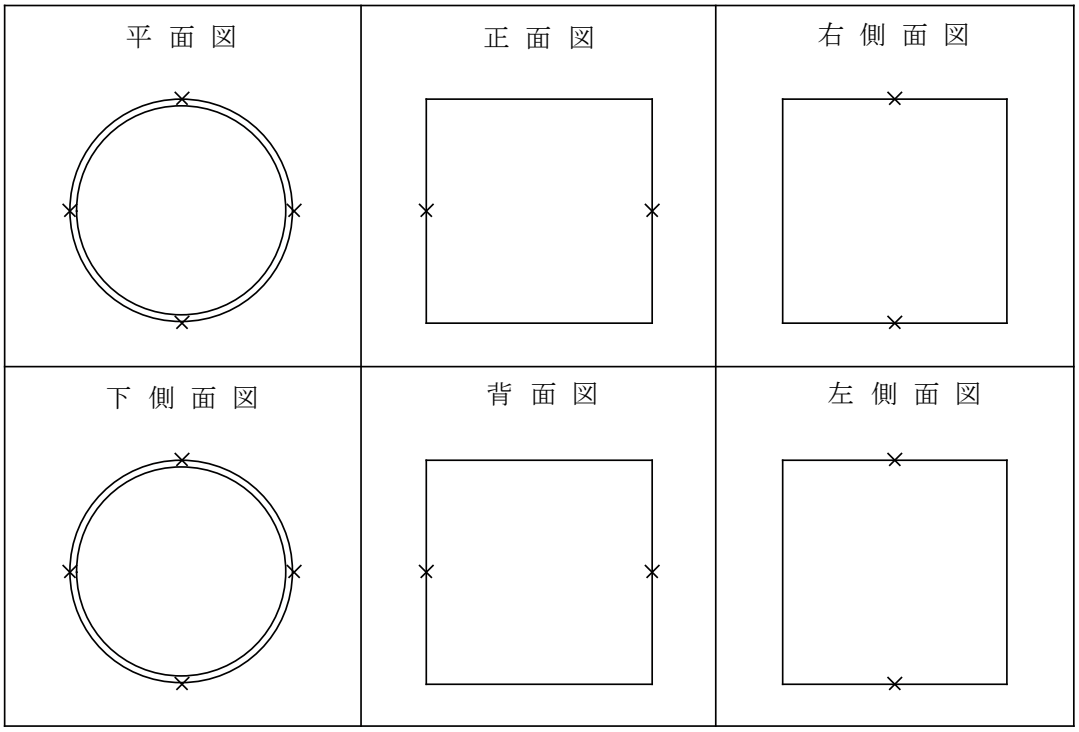

MASU-ZTM50　雑排水桝（丸 500mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

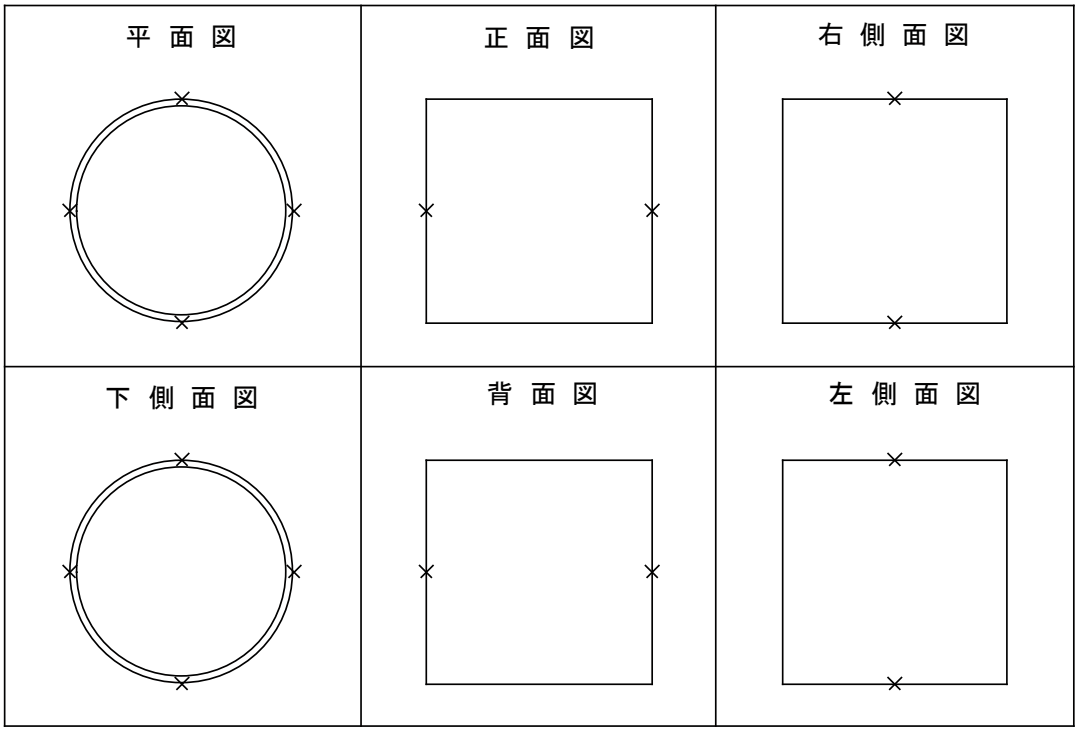

MASU-ZTM60　雑排水桝（丸 600mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

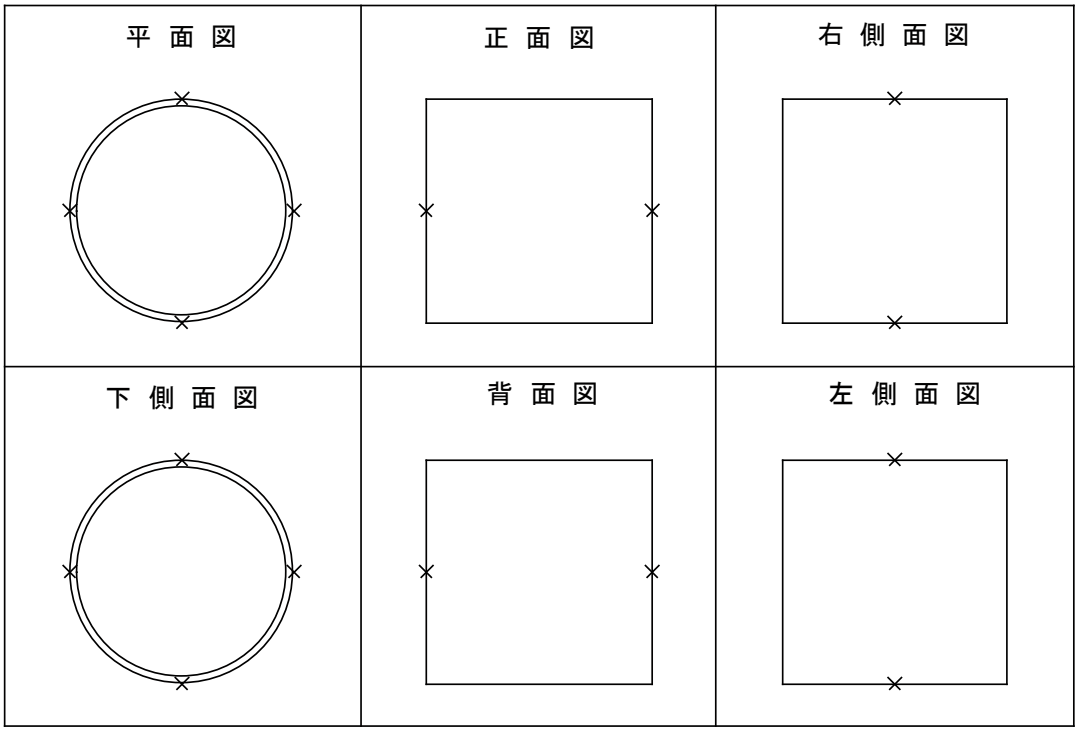

MASU-ZTM75　雑排水桝（丸 750mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-桝類］－［04-雑排水桝］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［14-排水部材・桝類］

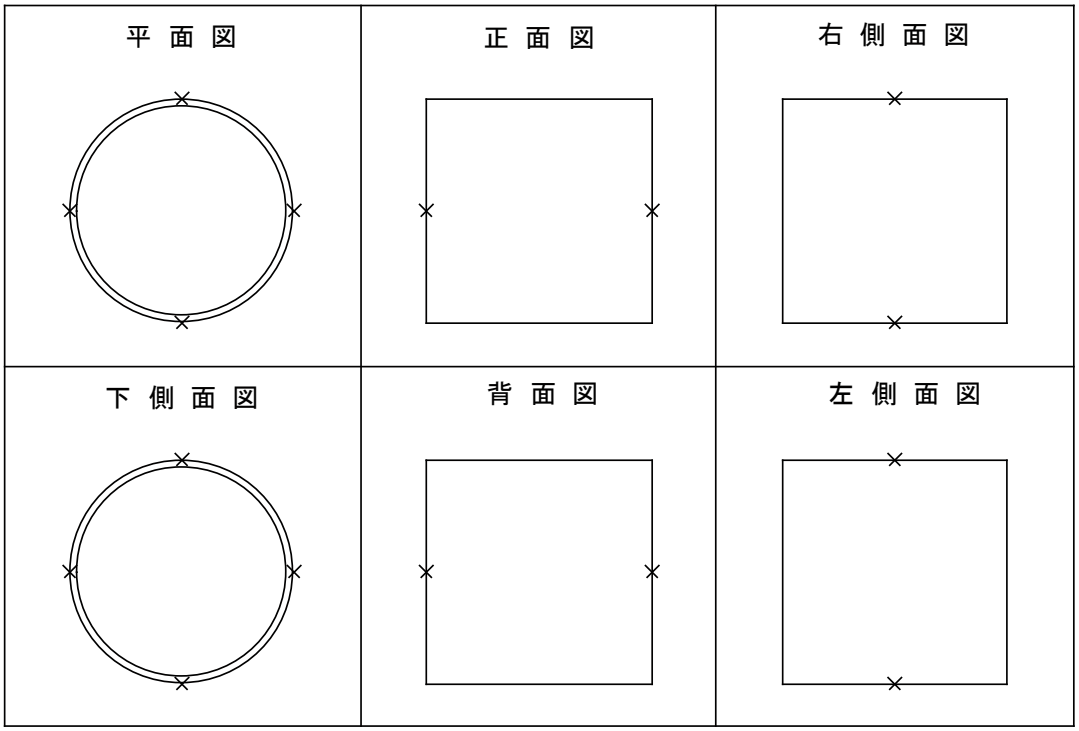

wdmosui-ST　汚水マス　ストレート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmtrap-ST トラップマス ストレート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

wdmdrop-ST ドロップマス ストレート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

wdmkokyo-ST　公共マス ストレート

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［排水部品］－［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

wdmosui-WT　汚水マス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：50.0　：50.0　：50.0
75.0　：75.0　：75.0　：75.0
100.0　：100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0　：150.0

wdmtrap-WT トラップマス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：50.0　：50.0　：50.0
75.0　：75.0　：75.0　：75.0
100.0　：100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0　：150.0

wdmdrop-WT ドロップマス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：50.0　：50.0　：50.0
75.0　：75.0　：75.0　：75.0
100.0　：100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0　：150.0

wdmkoukyo-WT　公共マス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：50.0　：50.0　：50.0
75.0　：75.0　：75.0　：75.0
100.0　：100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0　：150.0

wdmosui-45L　汚水マス 45L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmtrap-45L トラップマス 45L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmdrop-45L ドロップマス 45L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmkokyo-45L　公共マス 45L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［排水部品］－［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmosui-90L　汚水マス 90L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［排水部品］－［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmtrap-90L　トラップマス 90L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmdrop-90L ドロップマス 90L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［排水部品］－［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：　50.0
75.0　：　75.0
100.0　：　100.0
125.0　：　125.0
150.0　：　150.0

wdmkokyo-90L　公共マス 90L

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［申請図部品ルート］－［標準申請図部品］－［排水部品］－［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0
75.0 : 75.0
100.0 : 100.0
125.0 : 125.0
150.0 : 150.0

wdmosui-45Y　汚水マス　45Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0　：50.0　：50.0
75.0　：75.0　：75.0
100.0　：100.0　：50.0
100.0　：100.0　：75.0
100.0　：100.0　：100.0
125.0　：125.0　：50.0
125.0　：125.0　：75.0
125.0　：125.0　：100.0
125.0　：125.0　：125.0
150.0　：150.0　：50.0
150.0　：150.0　：75.0
150.0　：150.0　：100.0
150.0　：150.0　：125.0
150.0　：150.0　：150.0

wdmtrap-45Y トラップマス 45Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmdrop-45Y ドロップマス 45Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmkokyo-45Y　公共マス 45Y

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmosui-90T　汚水マス 90T

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmtrap-90T トラップマス 90T

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmdrop-90T ドロップマス 90T

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

wdmkokyo-90T　公共マス 90T

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［申請図部品ルート］ー［標準申請図部品］ー［排水部品］ー［小口径マス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

50.0 : 50.0 : 50.0
75.0 : 75.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 50.0
100.0 : 100.0 : 75.0
100.0 : 100.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 50.0
125.0 : 125.0 : 75.0
125.0 : 125.0 : 100.0
125.0 : 125.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 50.0
150.0 : 150.0 : 75.0
150.0 : 150.0 : 100.0
150.0 : 150.0 : 125.0
150.0 : 150.0 : 150.0

18 計器

mi01　連成計

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［03-計器・バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

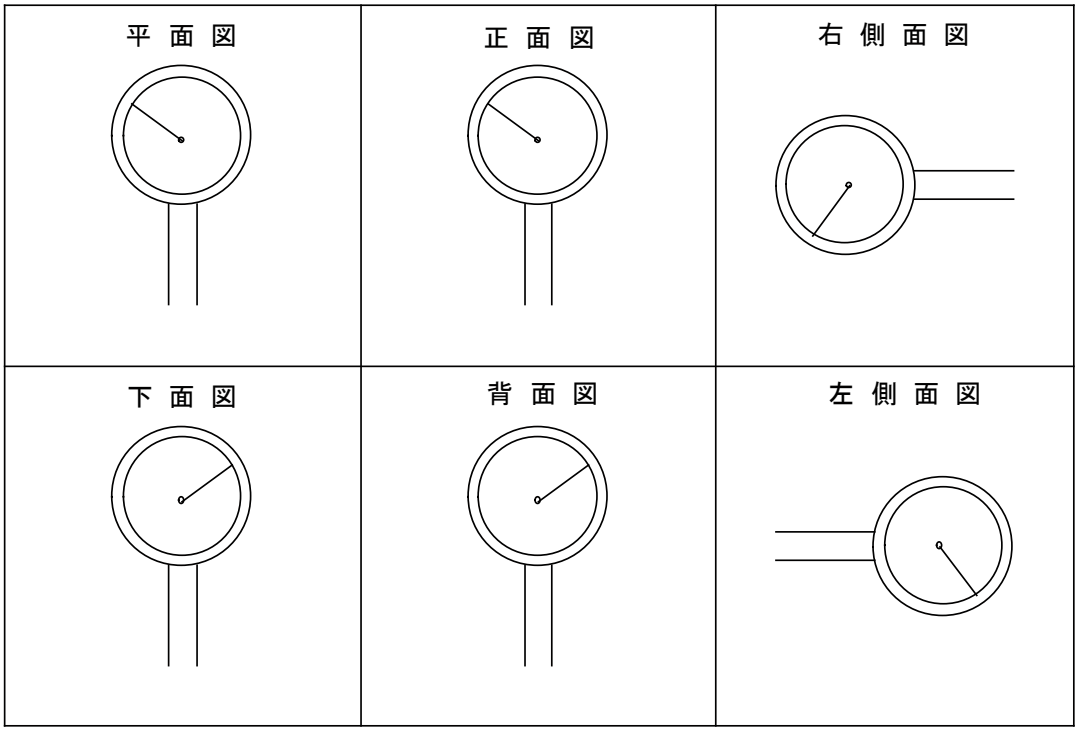

pr01　圧力計

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［03-計器・バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

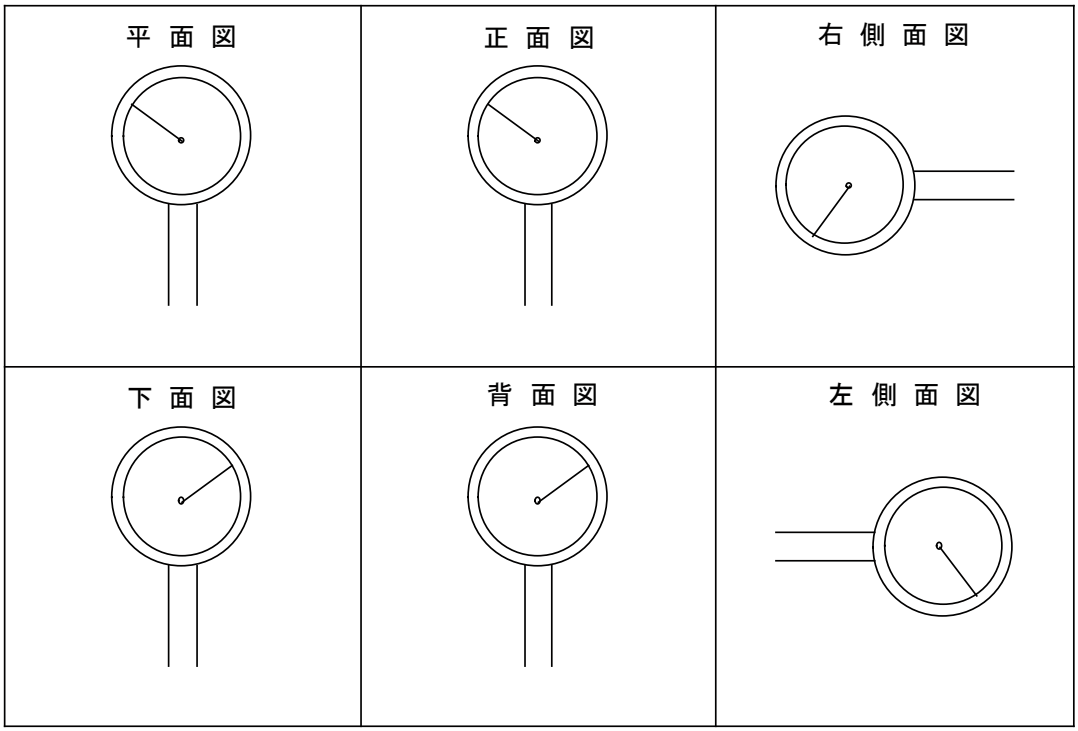

th01　温度計

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-単線表示類］ー［03-計器・バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［18-計器］

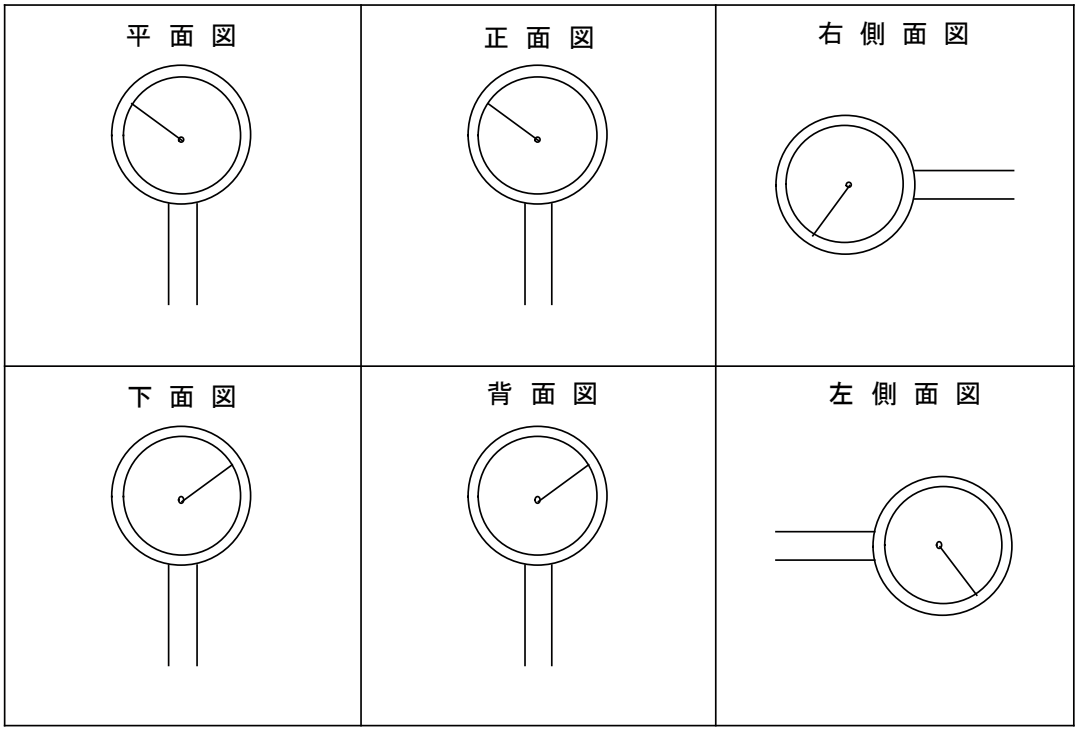

WTRM　量水器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-単線表示類］－［03-計器・バルブ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

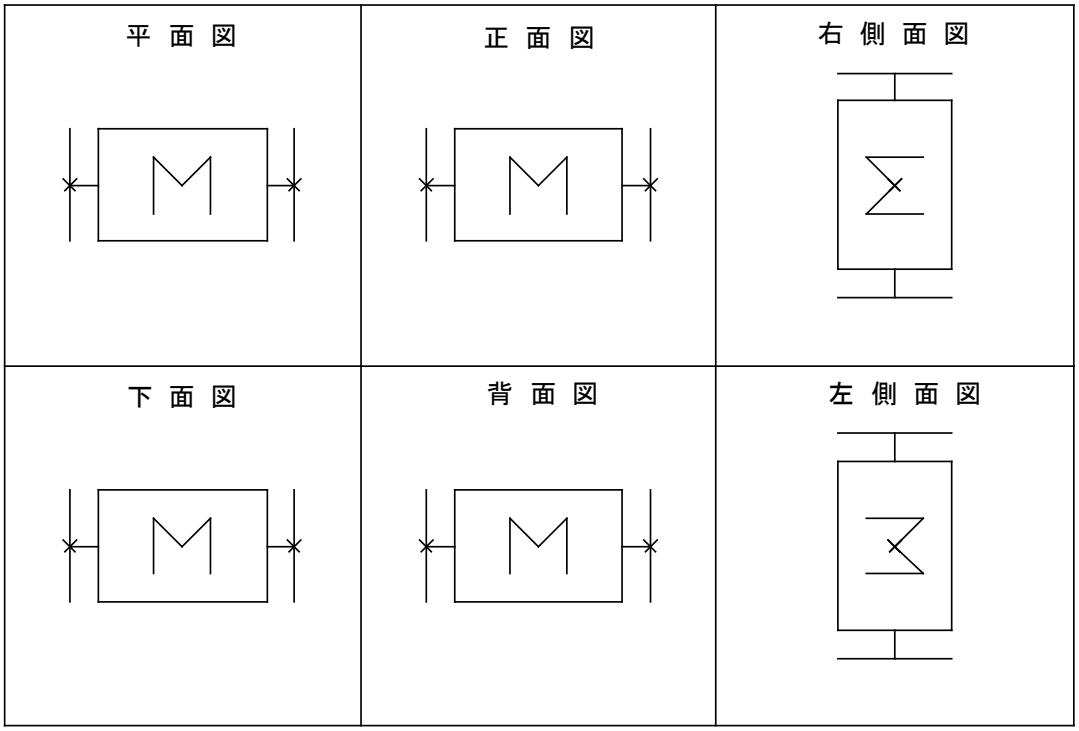

13.0　:　13.0
20.0　:　20.0
25.0　:　25.0
30.0　:　30.0
40.0　:　40.0
50.0　:　50.0
65.0　:　65.0
75.0　:　75.0
100.0　:　100.0
125.0　:　125.0
150.0　:　150.0
200.0　:　200.0

PK-3UI20C　ガスメータ1（マイコンメータ）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

MGN3-P3　ガスメータ2(マイコンメータ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

EKB　水道メータ(接線流羽根車式)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

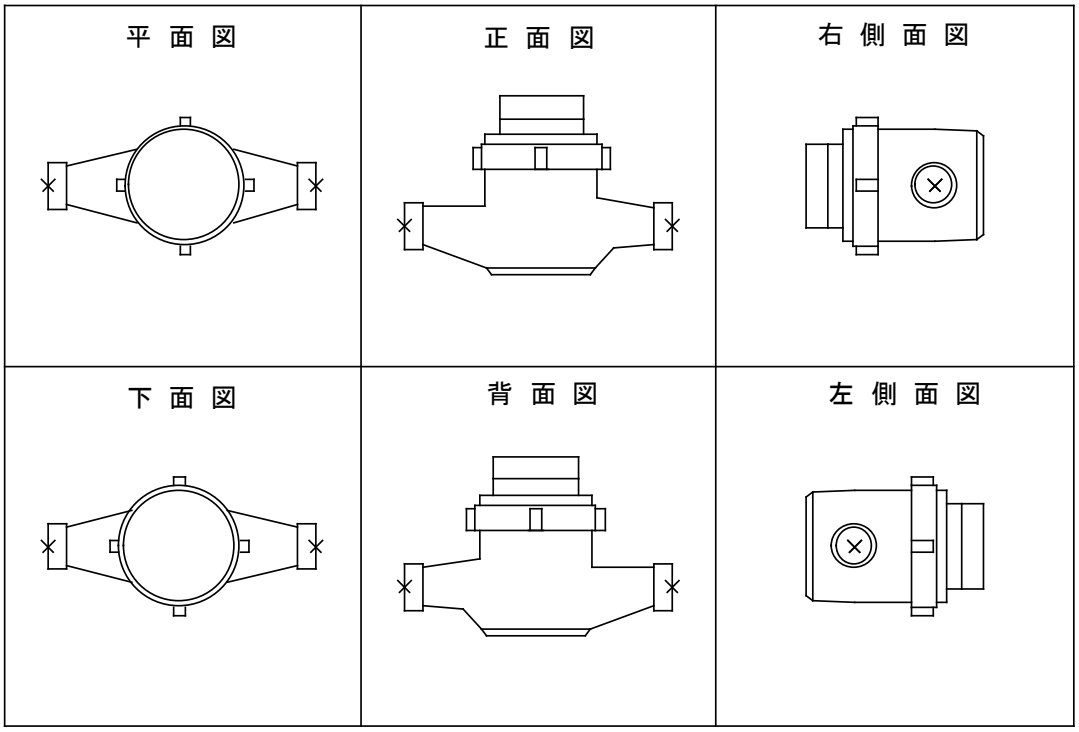

20.0　：　20.0
25.0　：　25.0
30.0　：　30.0
40.0　：　40.0

EPB　水道メータ(接線流羽根車式)(ショートタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　：　15.0

EPBL　水道メータ(接線流羽根車式)(ロングタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　：　15.0

DX　乾式単箱型水道メータ(ショートタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　：　15.0

DXL　乾式単箱型水道メータ(ロングタイプ)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

15.0　：　15.0

NFDT　たて型軸流羽根車式NFDT型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
65.0: 65.0
75.0: 75.0
100.0:100.0

NFDW　たて型軸流羽根車式NFDW型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0: 50.0
65.0: 65.0
75.0: 75.0
100.0:100.0

NKDS　たて型軸流羽根車式NKDS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

40.0: 40.0
50.0: 50.0

pct-1　温度調節器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［17-BCSシンボル］ー［12-計器(機器)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［18-計器］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図

pct-2　湿度調節器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［12-計器(機器)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

pct-3　温度検出器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［12-計器(機器)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図

pct-4　湿度検出器

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［12-計器(機器)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図

pct-5　動力盤

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［12-計器(機器)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図

pct-6　制御盤

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［17-BCSシンボル］－［12-計器(機器)］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図

PS3-GIG　メータセットPS－3 GI型ボール伸縮G

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

PS3-GIRC　メータセットPS－3 GI型ボール伸縮Rc

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

PS3-GLG　メータセットPS－3 GL型ボール伸縮G

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

PS3-GLRC　メータセットPS－3 GL型ボール伸縮Rc

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

PS3-IG　メータセットPS－3 I型ボール伸縮G

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

PS3-IRC　メータセットPS－3 I型ボール伸縮Rc

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

PS3-LG　メータセットPS－3 L型ボール伸縮G

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

PS3-LRC　メータセットPS－3 L型ボール伸縮Rc

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

PS4-GLG　メータセットPS－4 GL型ボール伸縮G

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

PS4-GLRC　メータセットPS－4 GL型ボール伸縮Rc

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

PS4-LG　メータセットPS－4 L型ボール伸縮G

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

PS4-LRC　メータセットPS－4 L型ボール伸縮Rc

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

20.0　：　20.0

NB16 ガスメーター(NB16)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-計器類］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［18-計器］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

19 マエザワ製品

HTDL20 HT継手 エルボ20A：70981

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［04-ＨＴ継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ＨＴ継手］

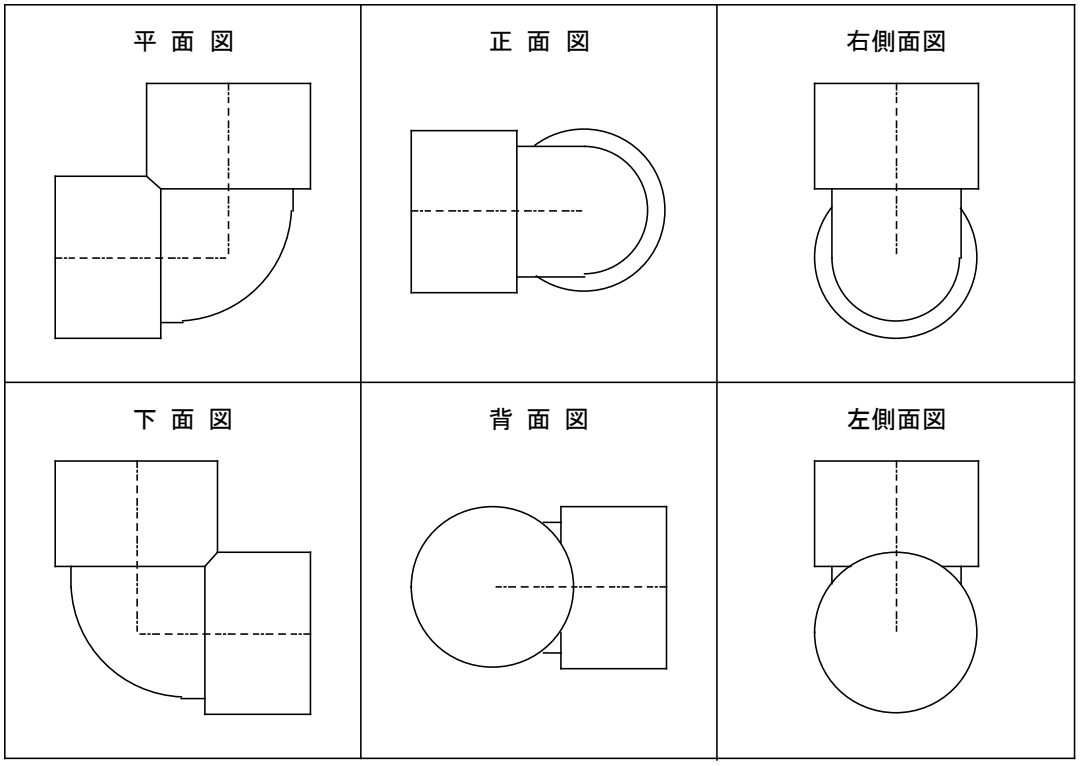

20.0　：　20.0

HTDL25　HT継手　エルボ25A：70982

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［04-ＨＴ継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ＨＴ継手］

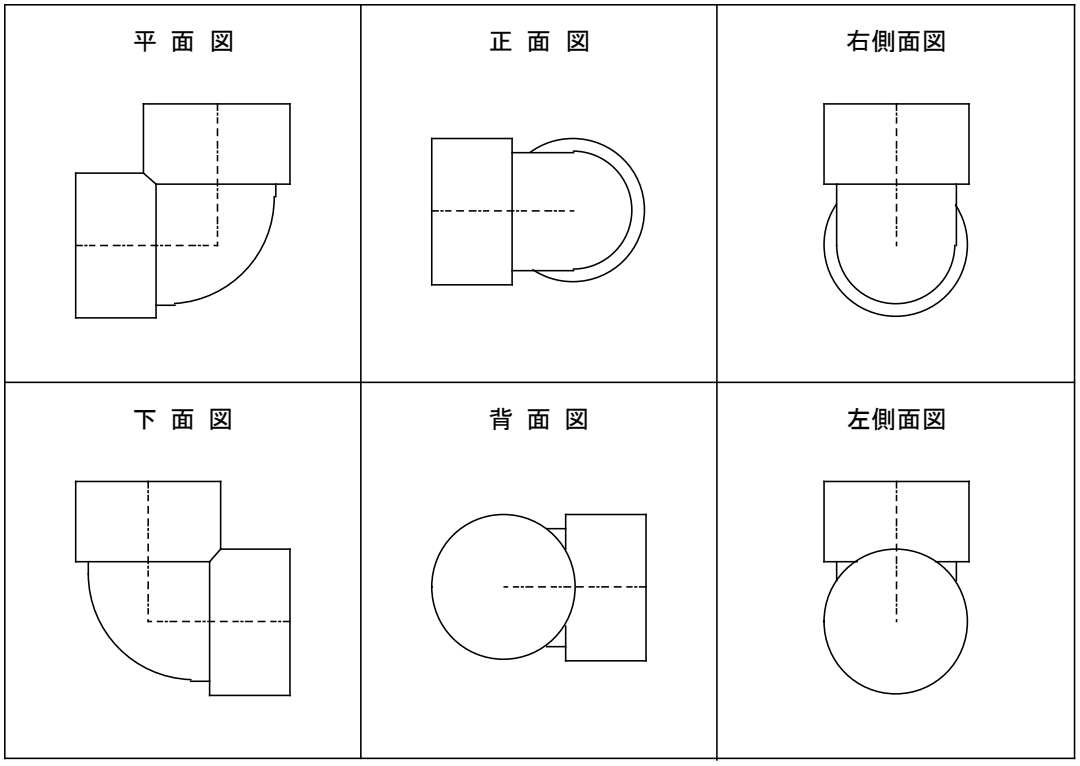

25.0　：　25.0

HTDL50 HT継手 エルボ50A：70983

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［04-ＨＴ継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ＨＴ継手］

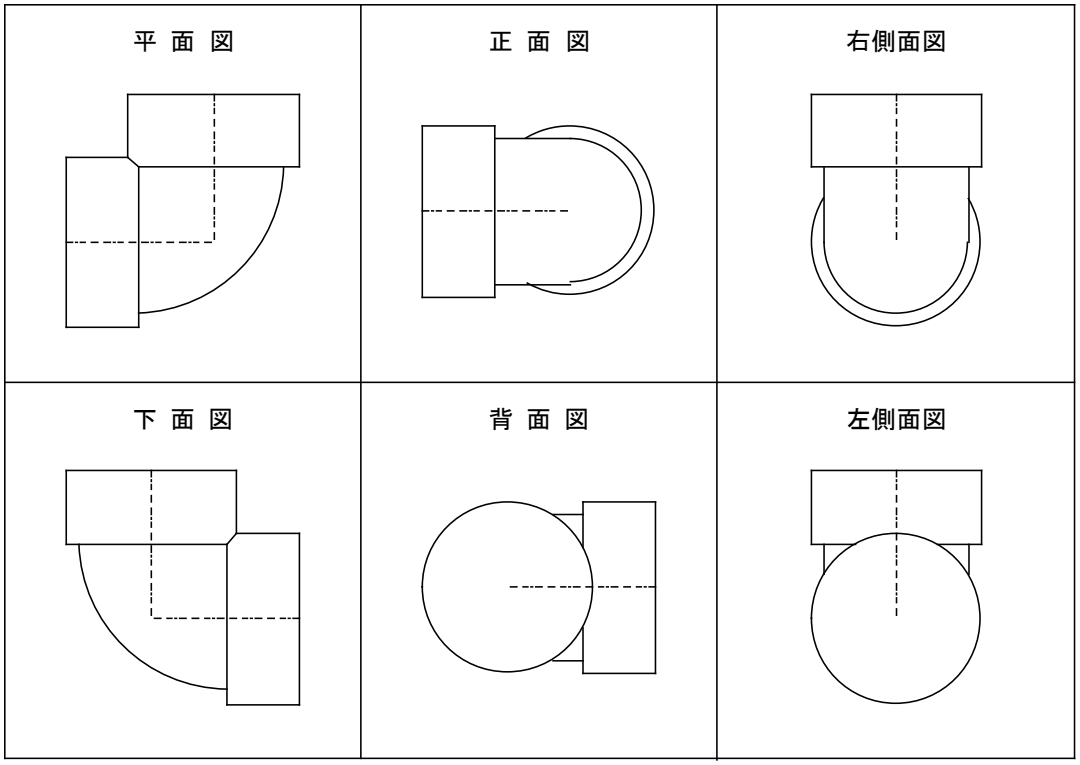

50.0　：　50.0

HTDL50x20　HT継手　エルボ50×20A：70961

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［04-ＨＴ継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ＨＴ継手］

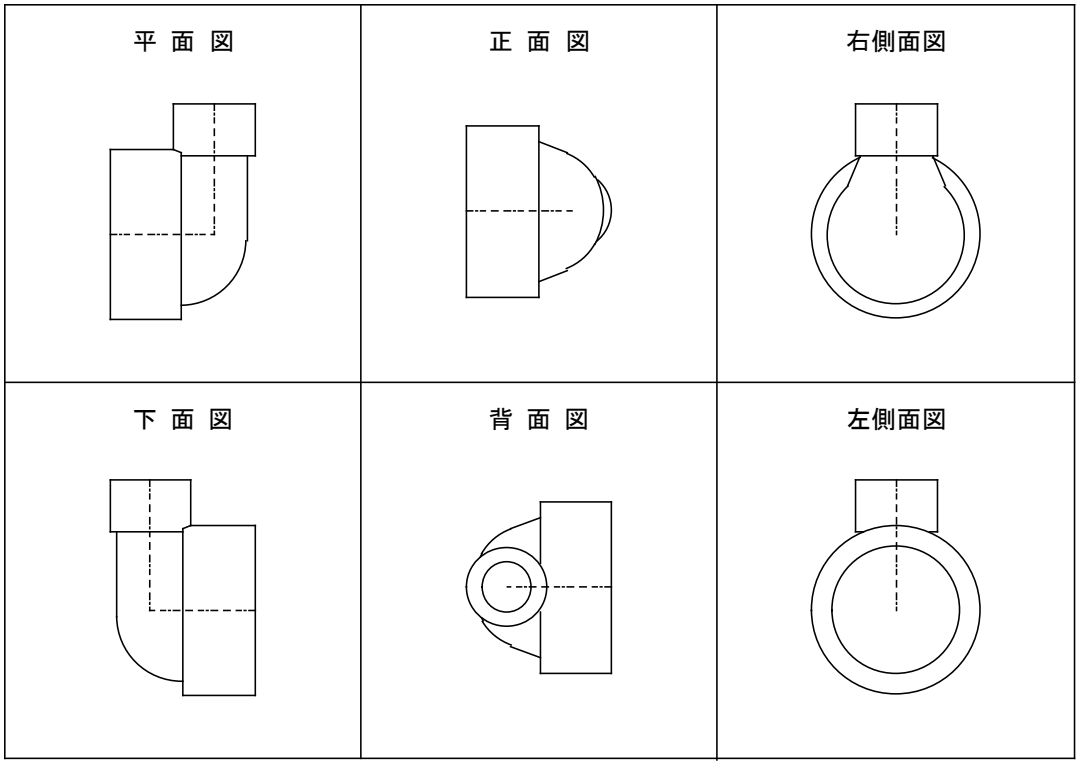

50.0　：　20.0

HTDT50x20 HT継手 ティーズ50×20A：70970

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［04-ＨＴ継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ＨＴ継手］

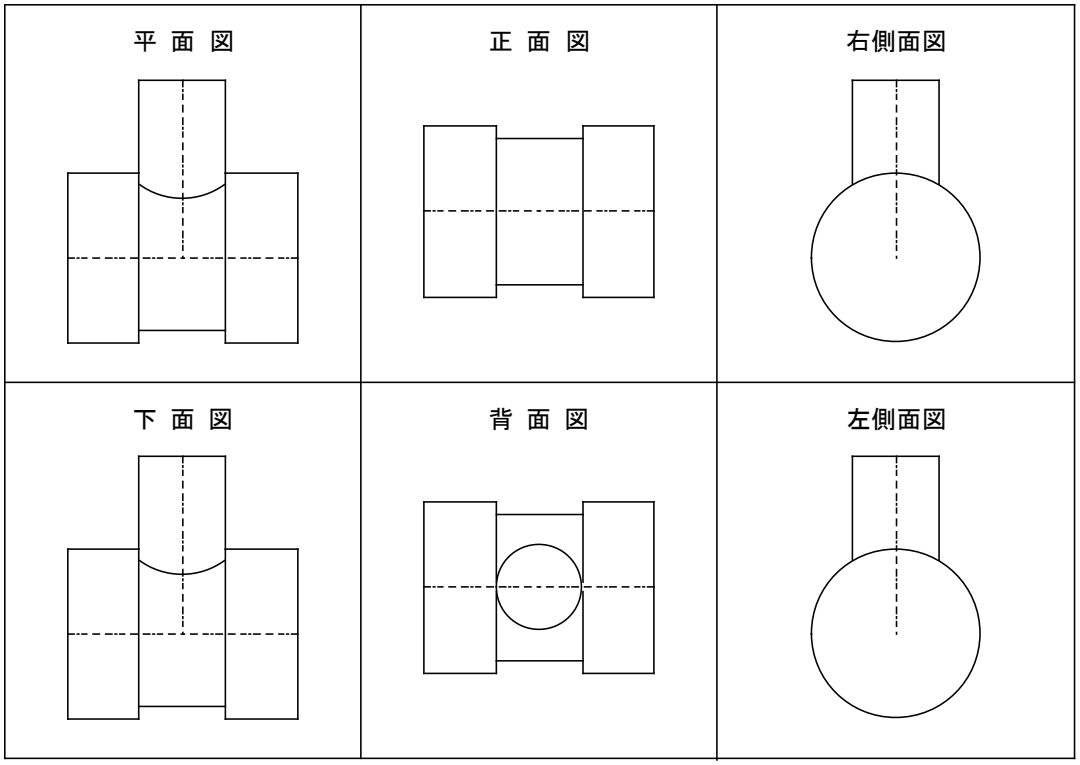

50.0 ： 50.0 ： 20.0

HTDT50x25　HT継手　ティーズ50×25A：70971

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［04-ＨＴ継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ＨＴ継手］

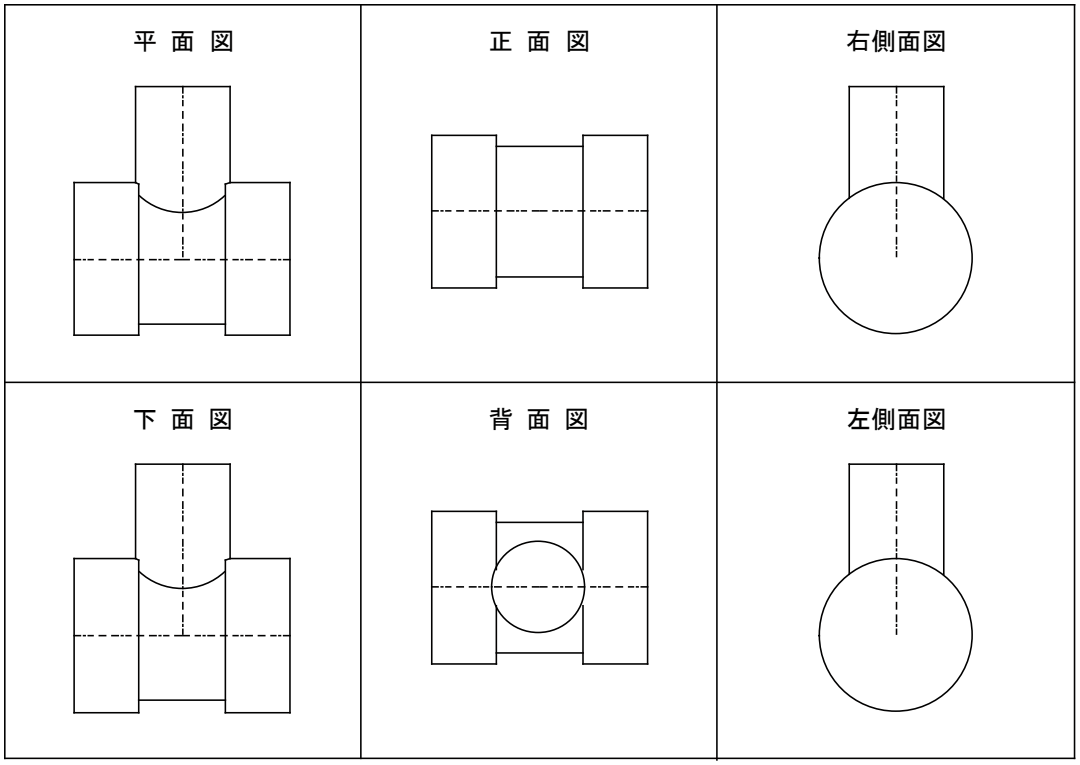

50.0 ： 50.0 ： 25.0

VPL50x40　VP排水特殊継手　エルボ50×40A：71151

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［05-ＶＰ排水特殊継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ＶＰ排水特殊継手］

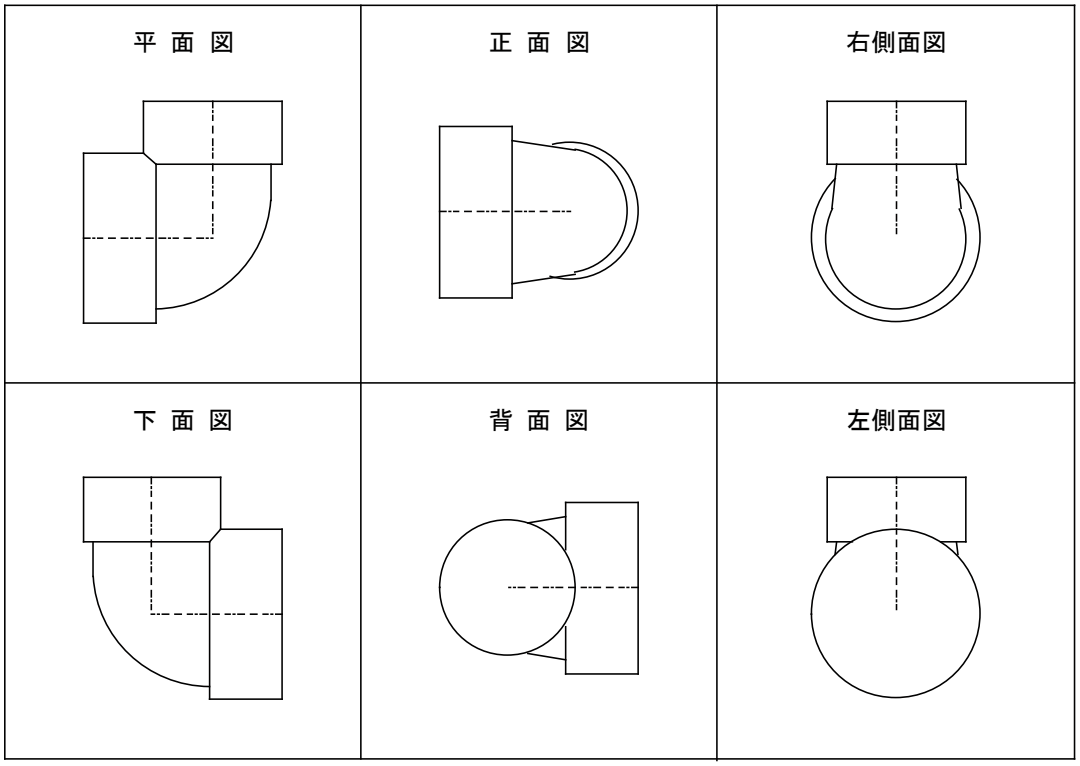

50.0　：　40.0

VPL65x50　VP排水特殊継手　エルボ65×50A：71214

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［05-ＶＰ排水特殊継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ＶＰ排水特殊継手］

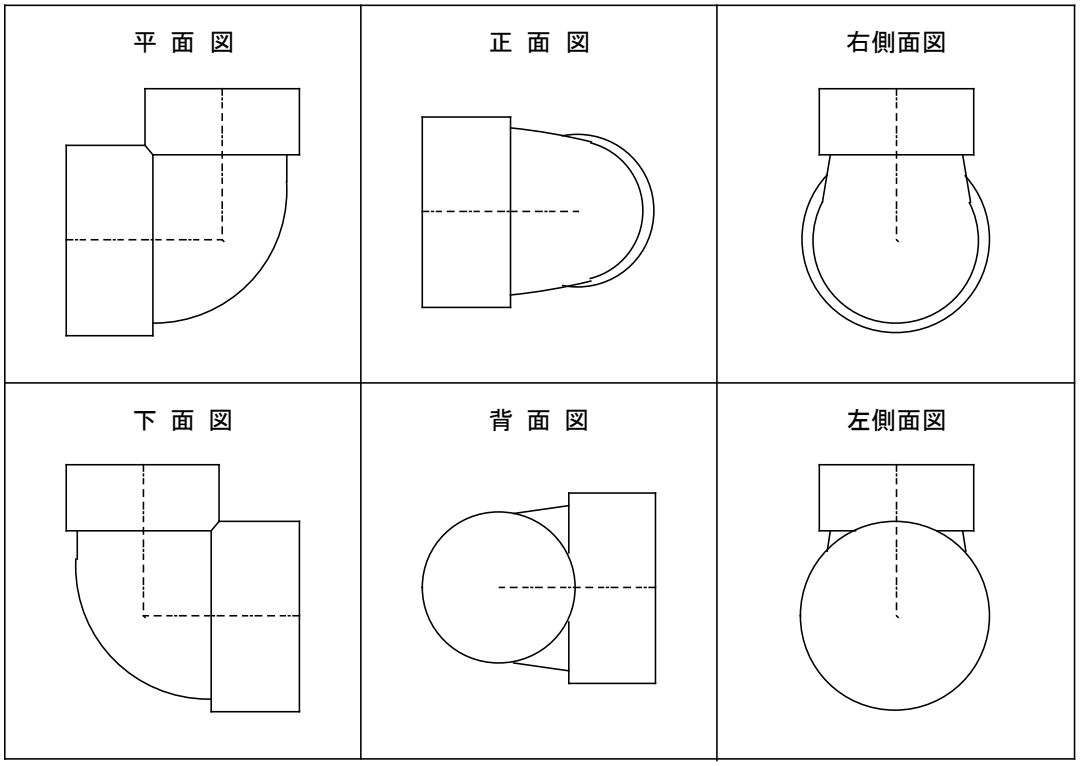

65.0　：　50.0

VPLL125x100　VP排水特殊継手 大曲エルボ125×100A:76723

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［05-ＶＰ排水特殊継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ＶＰ排水特殊継手］

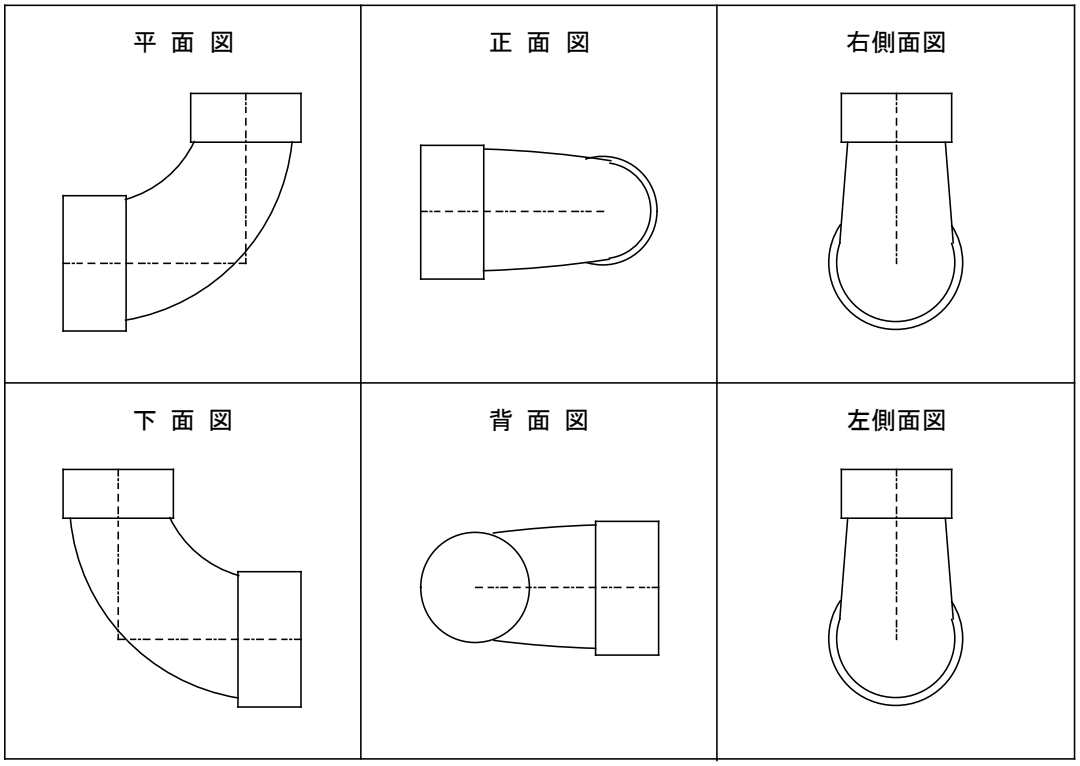

125.0　:　100.0

VPLT65x50x50　VP排水特殊継手　ティーズ65×50×50A:76787

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［05-ＶＰ排水特殊継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ＶＰ排水特殊継手］

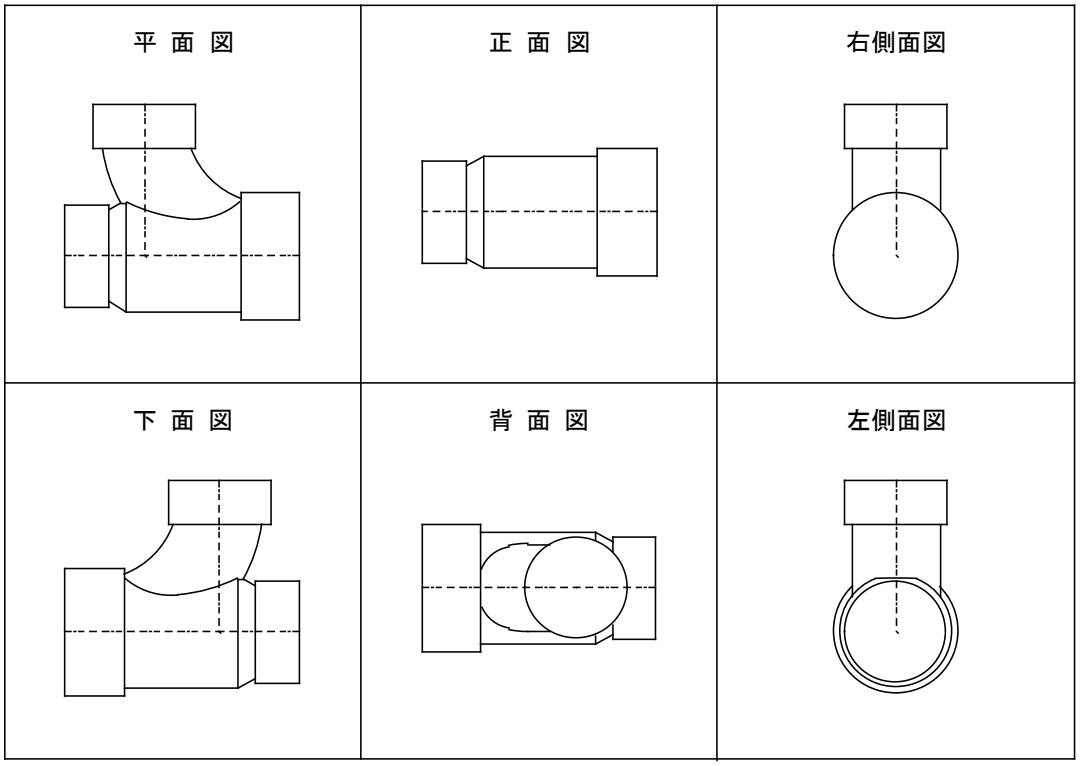

50.0 ： 65.0 ： 50.0

VPOJH50x65　VP排水特殊継手　偏芯ソケット50×65A：71233

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［05-ＶＰ排水特殊継手］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ＶＰ排水特殊継手］

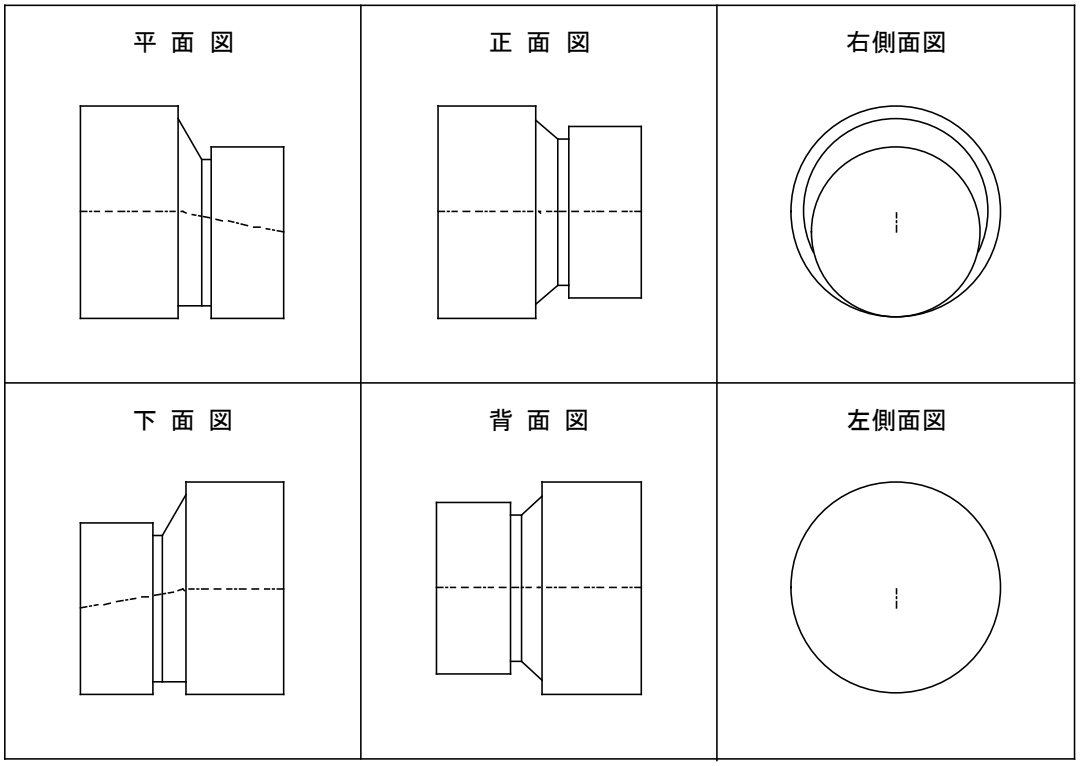

65.0　：　50.0

MM-MHL100-150 ビニマスシステム 勾配自在平行合流(左):41144

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

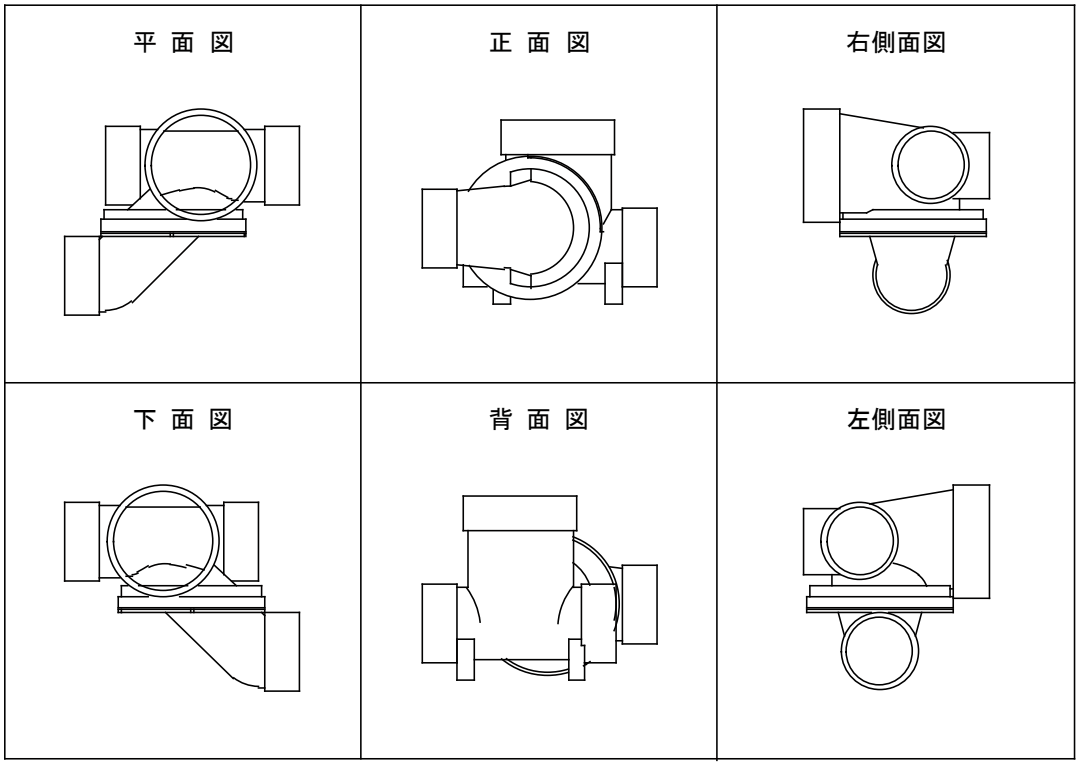

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-MHL100x75-150 ビニマスシステム 勾配自在平行合流(左):41148

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

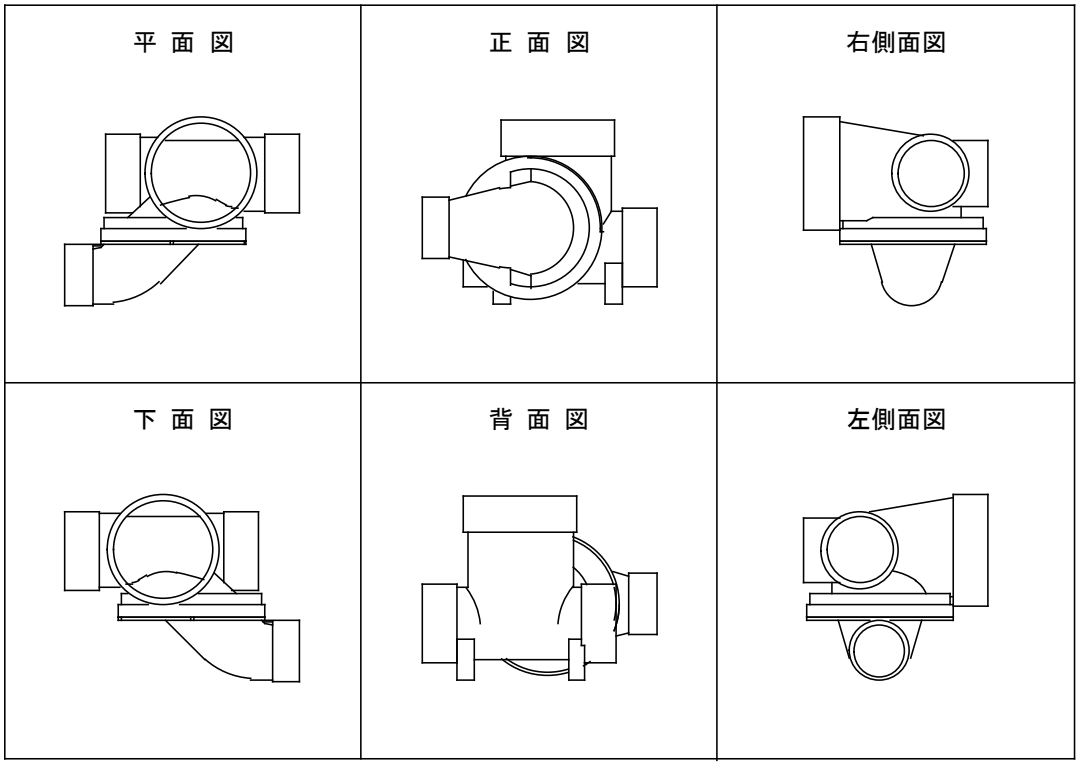

100.0 ： 75.0 ： 100.0

MM-MHR100-150 ビニマスシステム 勾配自在平行合流(右):41145

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

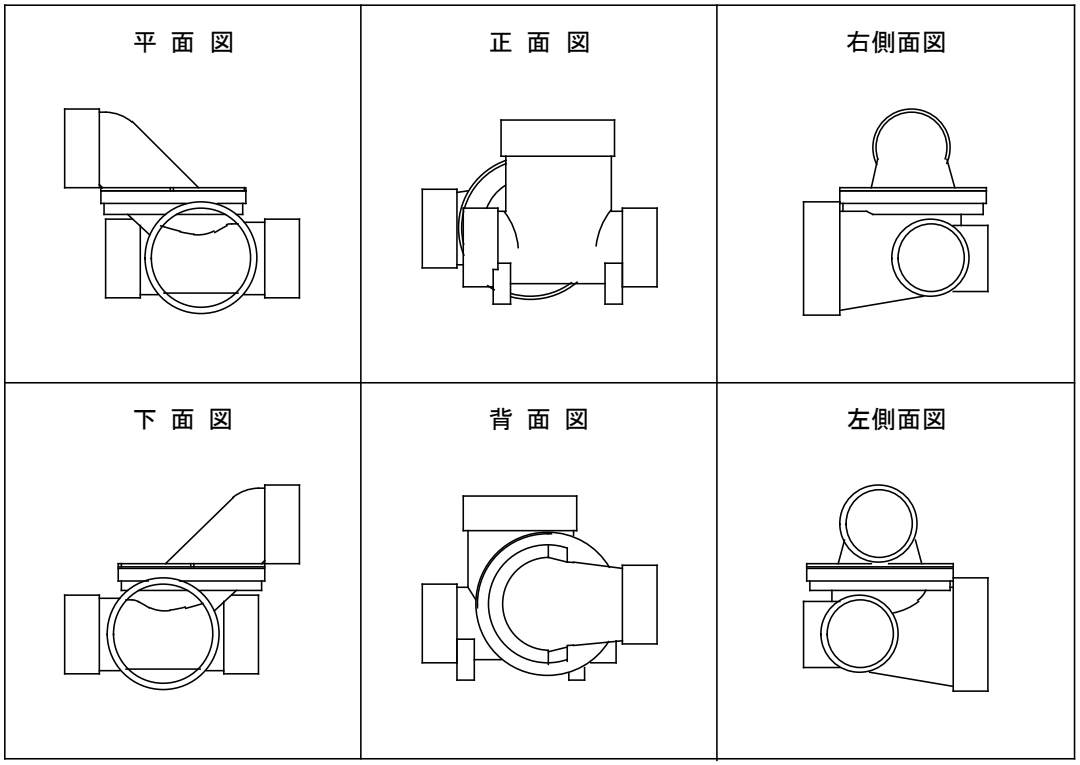

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-MHR100x75-150 ビニマスシステム 勾配自在平行合流(右):41149

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

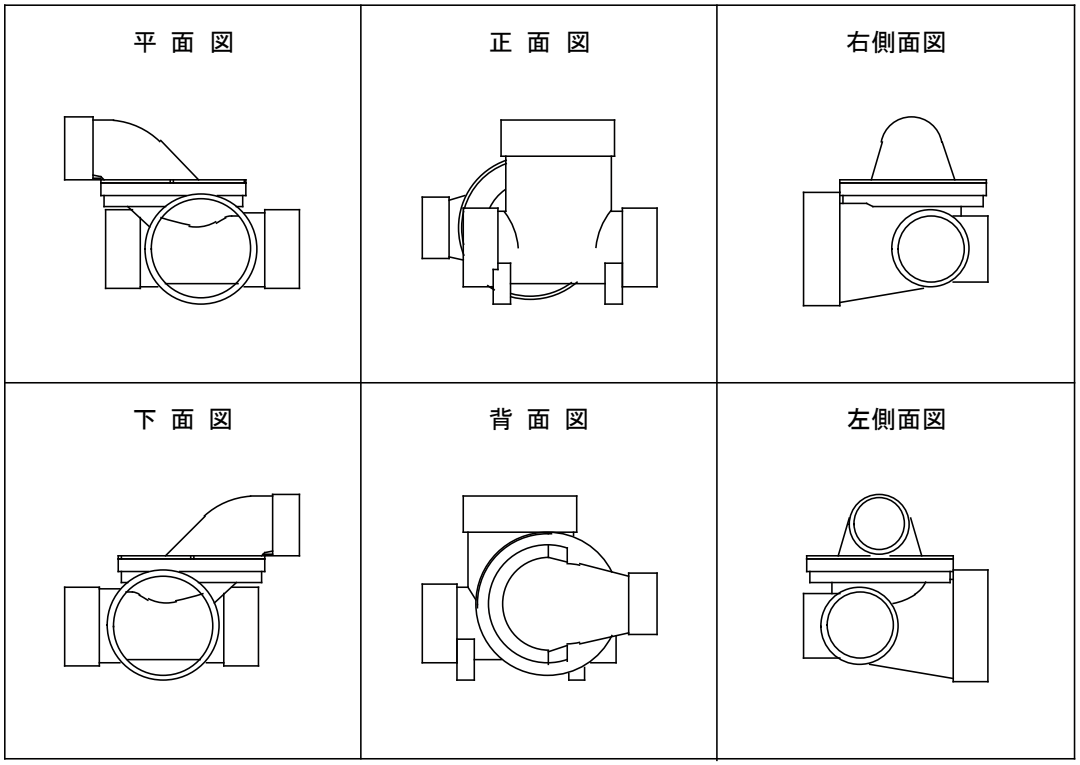

100.0 ： 75.0 ： 100.0

MM-MHSL100-150 ビニマスシステム 勾配自在平行合流段差付(左):41146

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

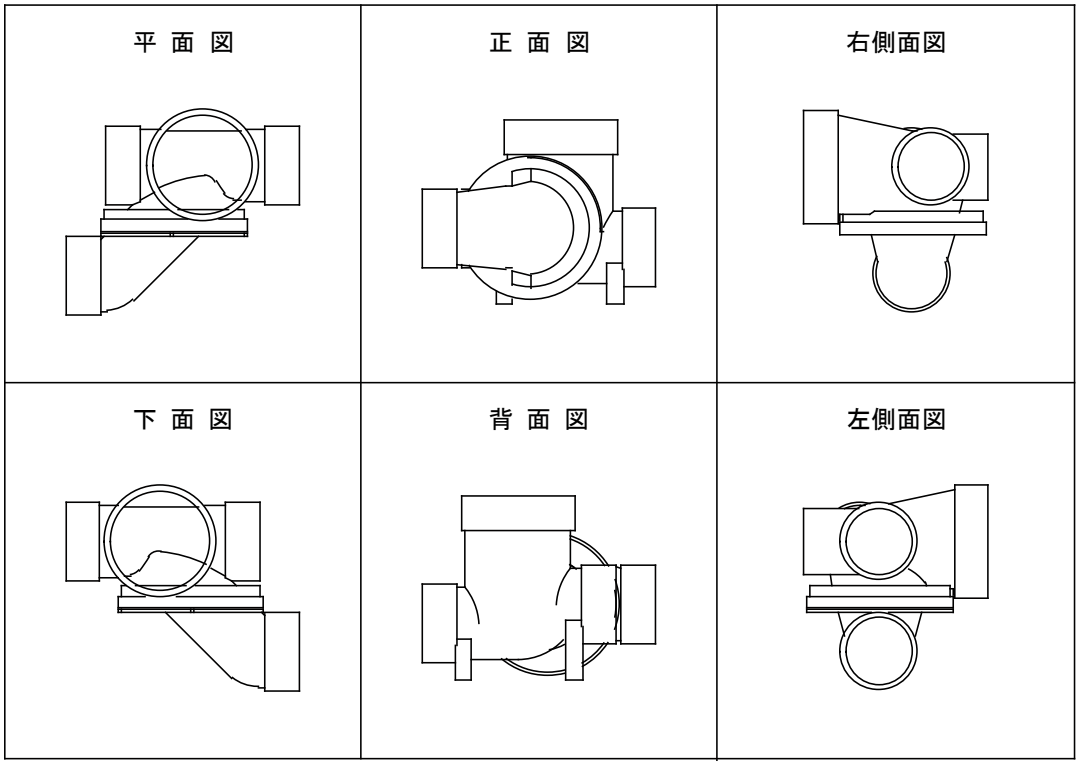

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-MHSL100x75-150 ビニマスシステム 勾配自在平行合流段差付(左):41150

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

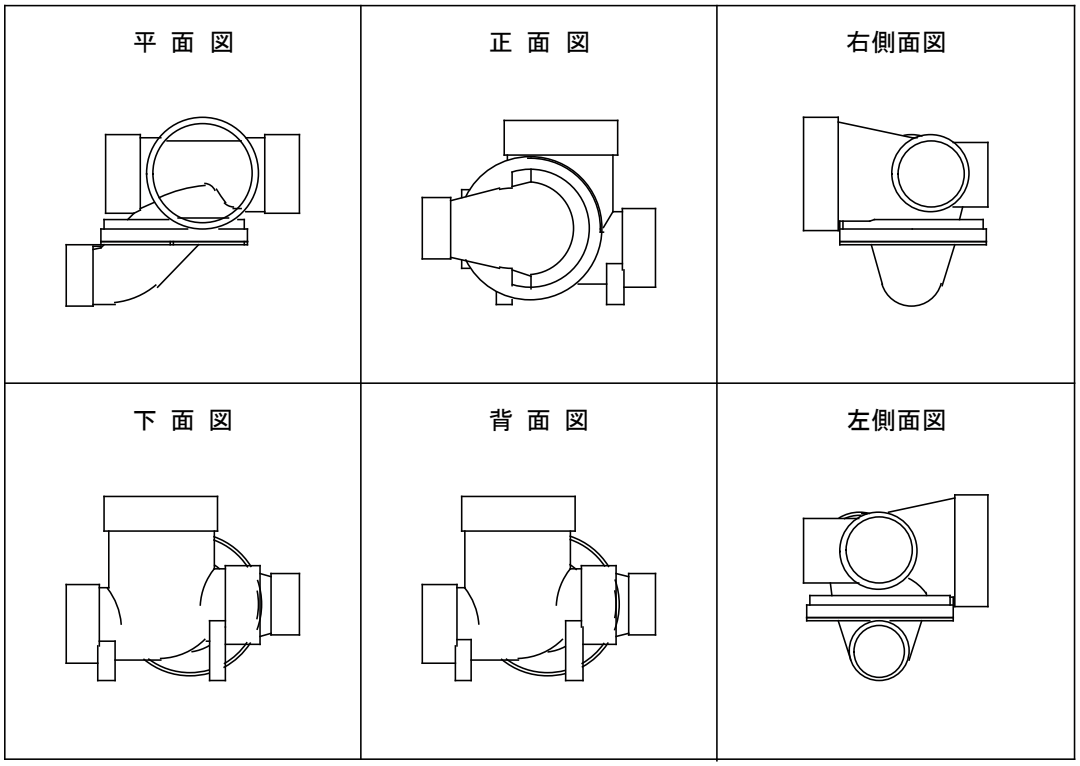

100.0 ： 75.0 ： 100.0

MM-MHSR100-150 ビニマスシステム 勾配自在平行合流段差付(右):41147

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

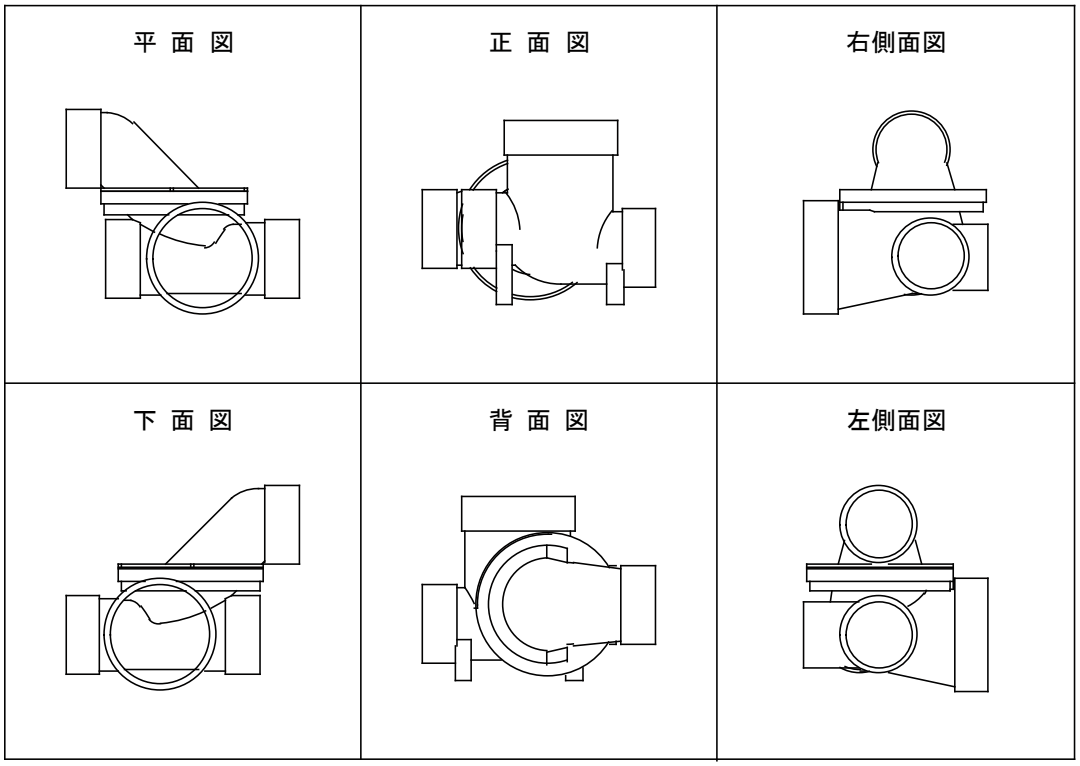

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-MHSR100x75-150 ビニマスシステム 勾配自在平行合流段差付(右): 41151

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［勾配自在平行合流］

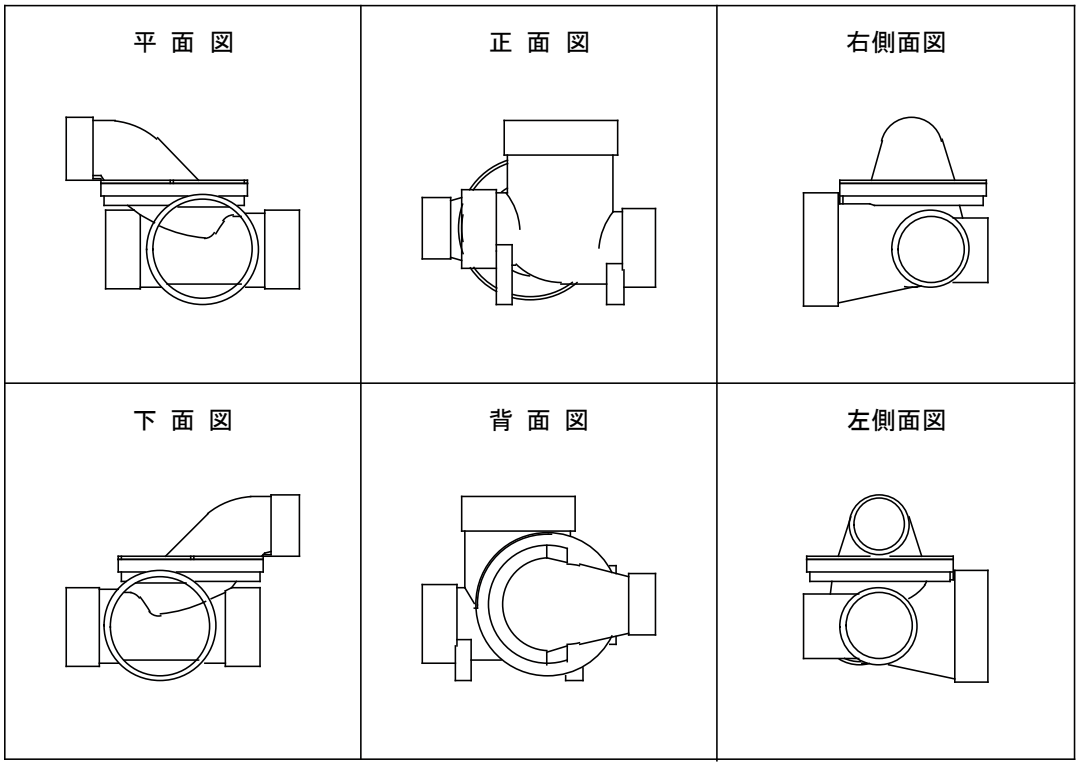

100.0 ： 75.0 ： 100.0

MM-MYL100-150 ビニマスシステム 平行・90度変角合流(左):40783

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

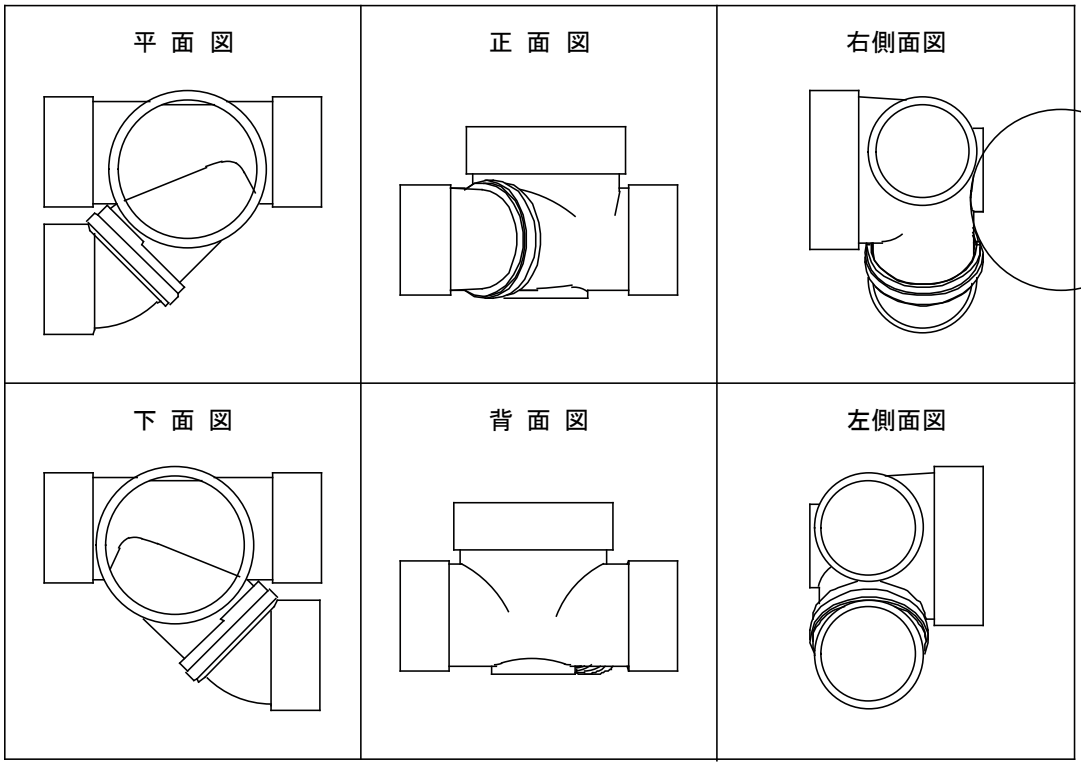

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-MYL100x75-150 ビニマスシステム 平行・90度変角合流(左):40759

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

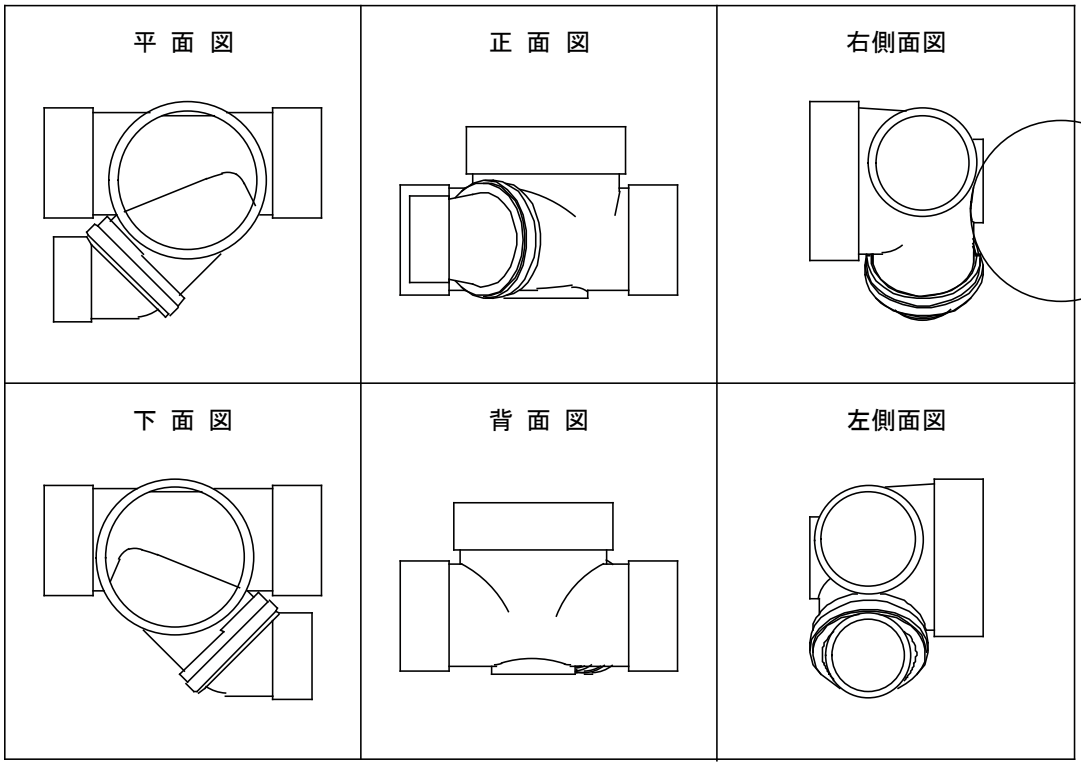

100.0 ： 75.0 ： 100.0

MM-MYL125x100-200 ビニマスシステム 平行･90度変角合流(左):41507

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

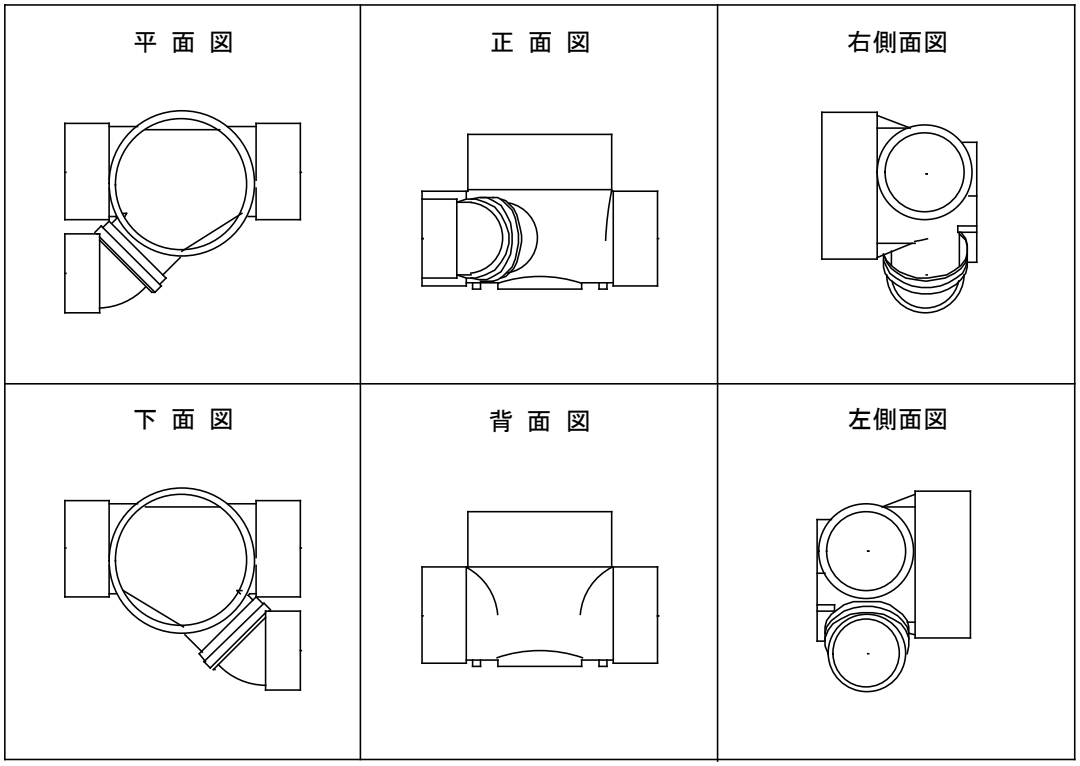

125.0 ： 125.0： 100.0

MM-MYL150-200 ビニマスシステム 平行･90度変角合流(左):41816

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

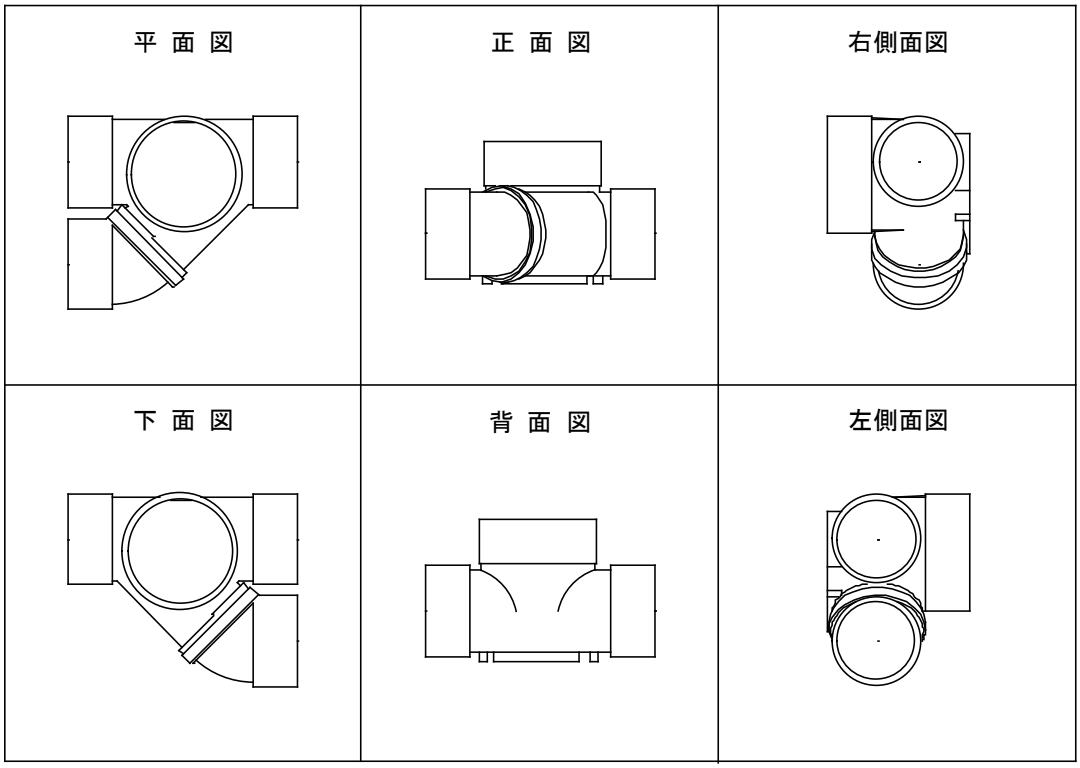

150.0 ： 150.0 ： 150.0

MM-MYL150x100-200 ビニマスシステム 平行･90度変角合流(左):41814

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0 ： 100.0

MM-MYR100-150 ビニマスシステム 平行・90度変角合流(右):40784

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

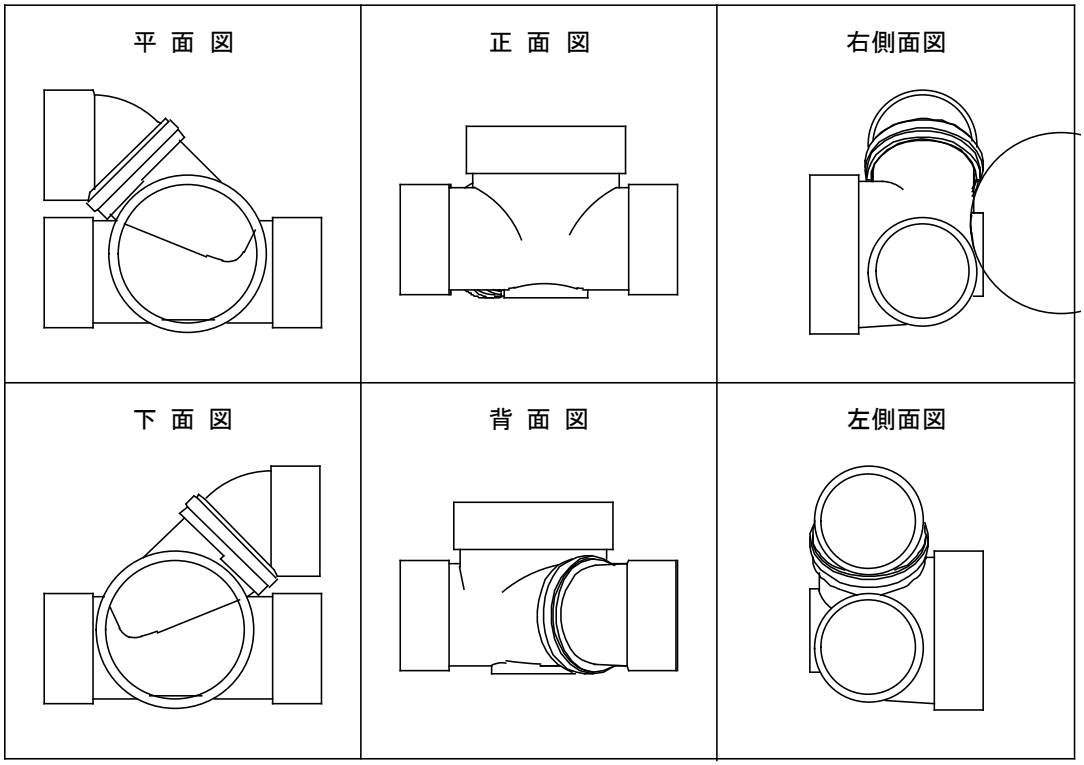

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-MYR100x75-150 ビニマスシステム 平行・90度変角合流(右):40760

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

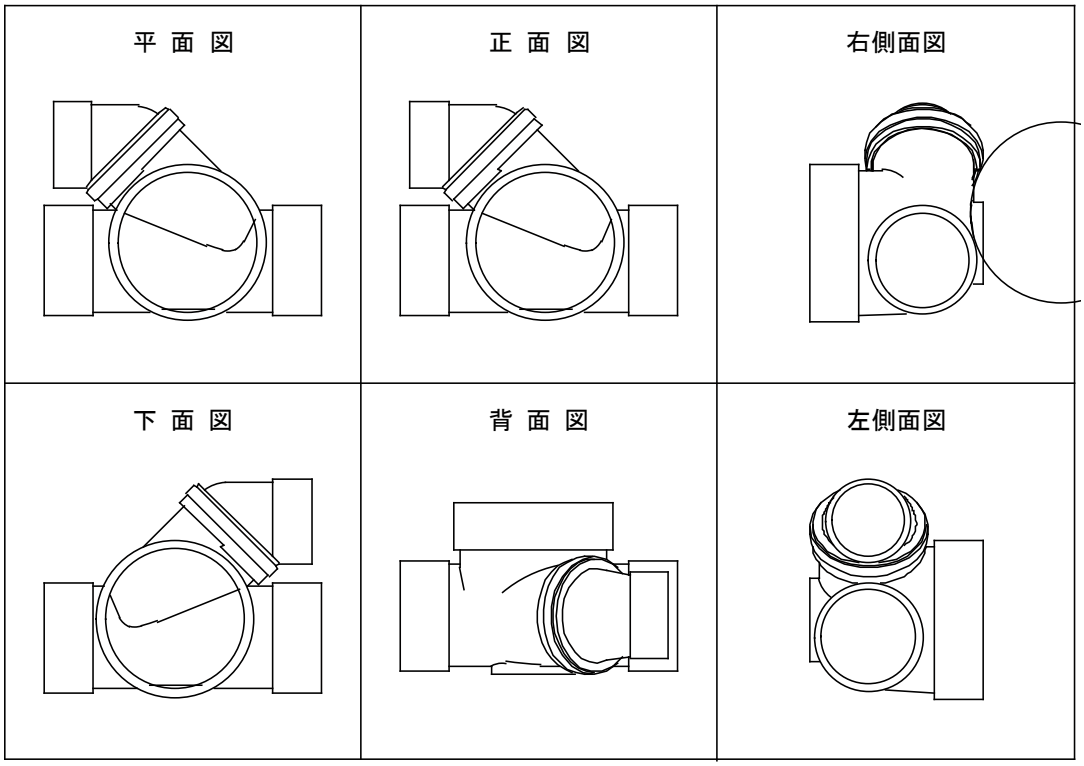

100.0 ： 75.0 ： 100.0

MM-MYR125x100-200 ビニマスシステム 平行･90度変角合流(右):41508

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

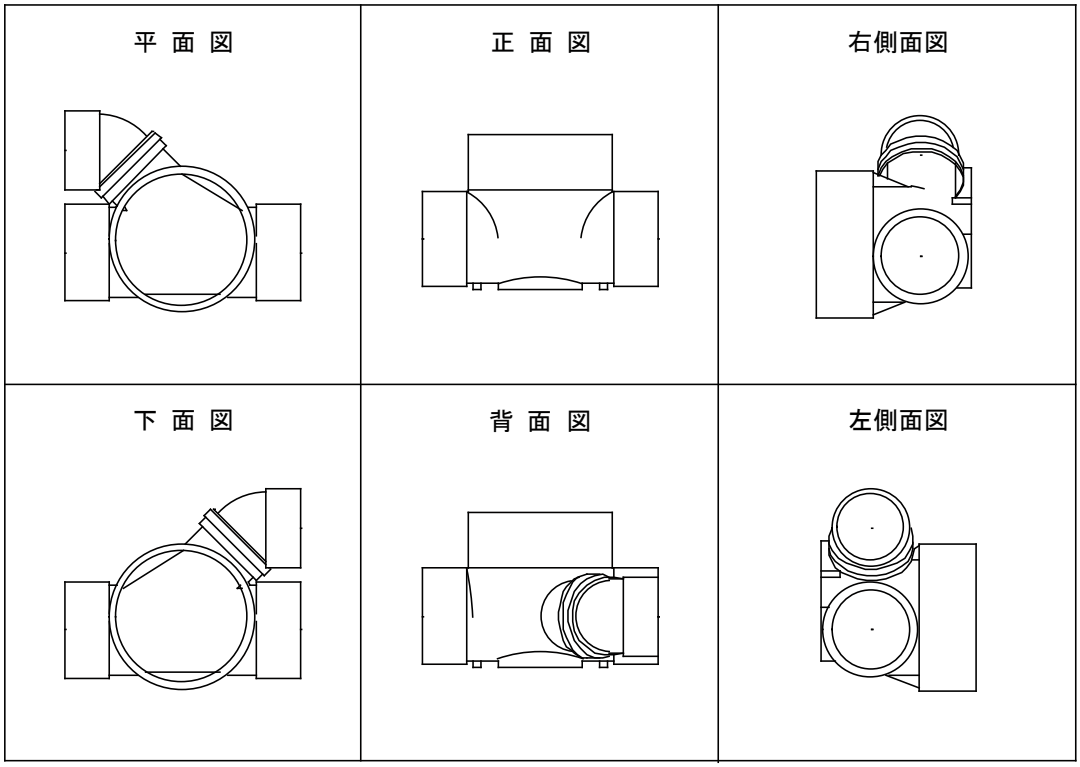

125.0 ： 125.0 ： 100.0

MM-MYR150-200 ビニマスシステム 平行・90度変角合流(右):41817

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

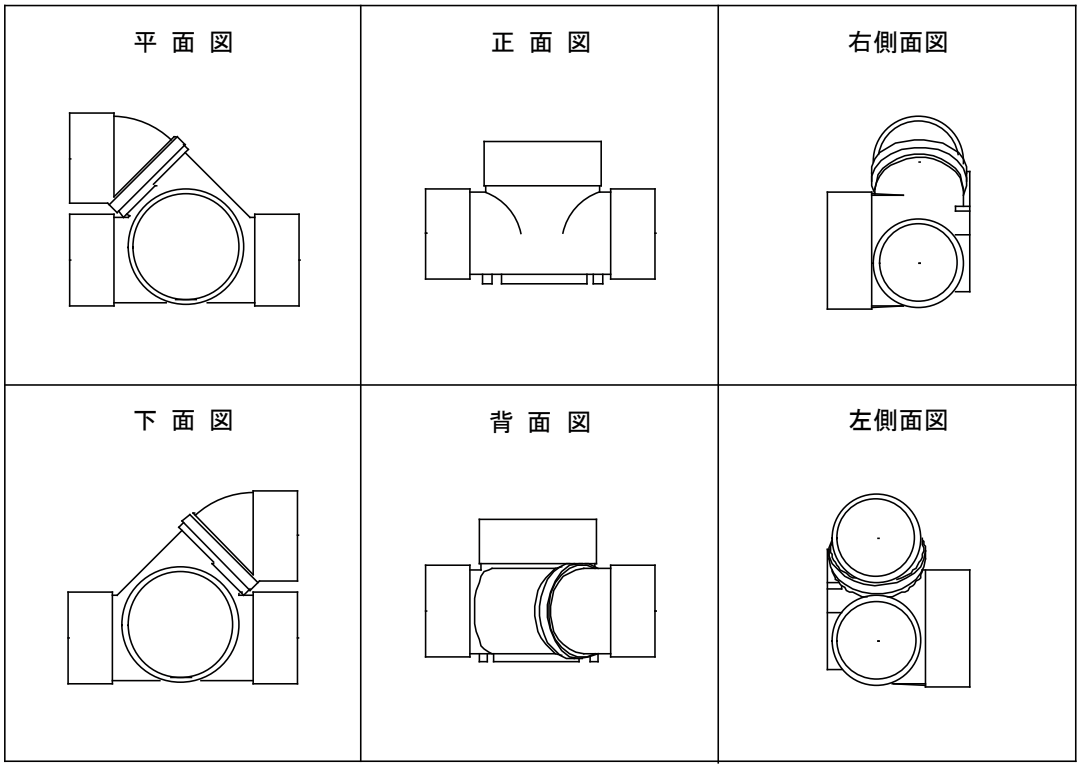

150.0 ： 150.0 ： 150.0

MM-MYR150x100-200 ビニマスシステム 平行･90度変角合流(右):41815

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0 ： 100.0

MM-MYS-UTL100x75S-150 ビニマスシステム 平行・90度変角合流段差付・トラップ(左):40809

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

100.0 ： 100.0 ： 75.0 ： 100.0

MM-MYS-UTR100x75S-150 ビニマスシステム 平行・90度変角合流段差付・トラップ(右):40810

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 75.0 ： 100.0

MM-MYSL100-150 ビニマスシステム 平行･90度変角合流段差付(左):40735

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

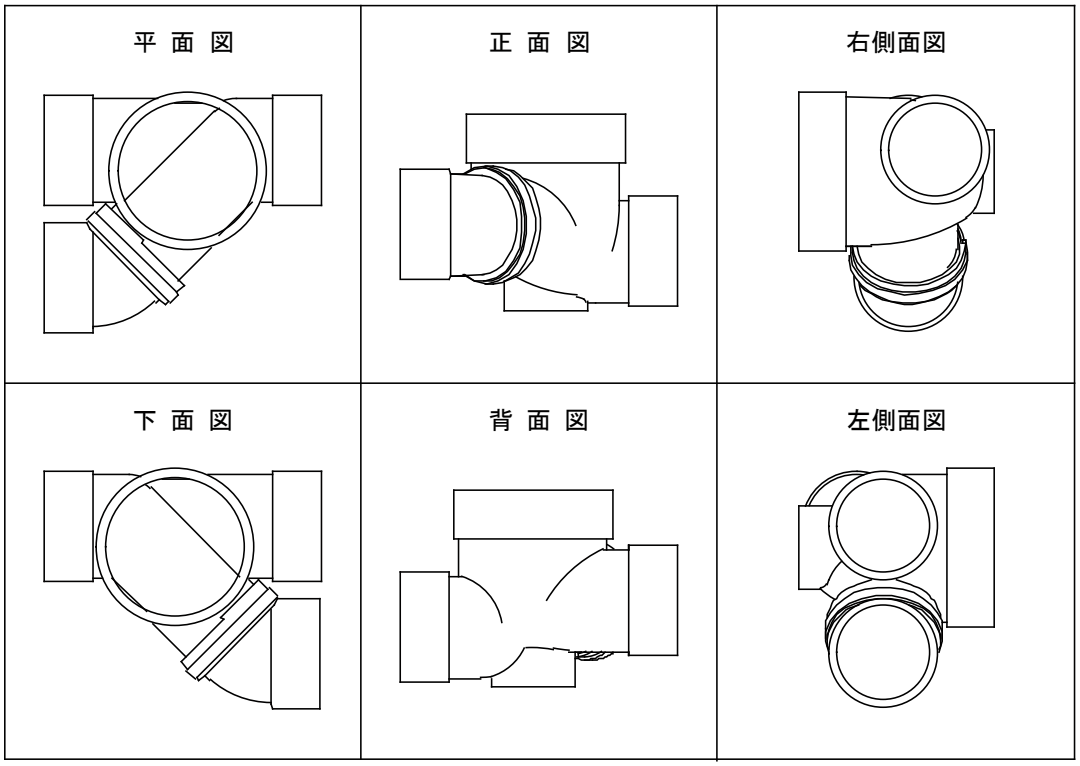

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-MYSL100-200 ビニマスシステム 平行･90度変角合流段差付(左):4 1138

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-マエザワ製品］ー［01-ビニマスシステム］ー［MMシリーズ］ー［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［MMシリーズ］ー［平行・変角合流］

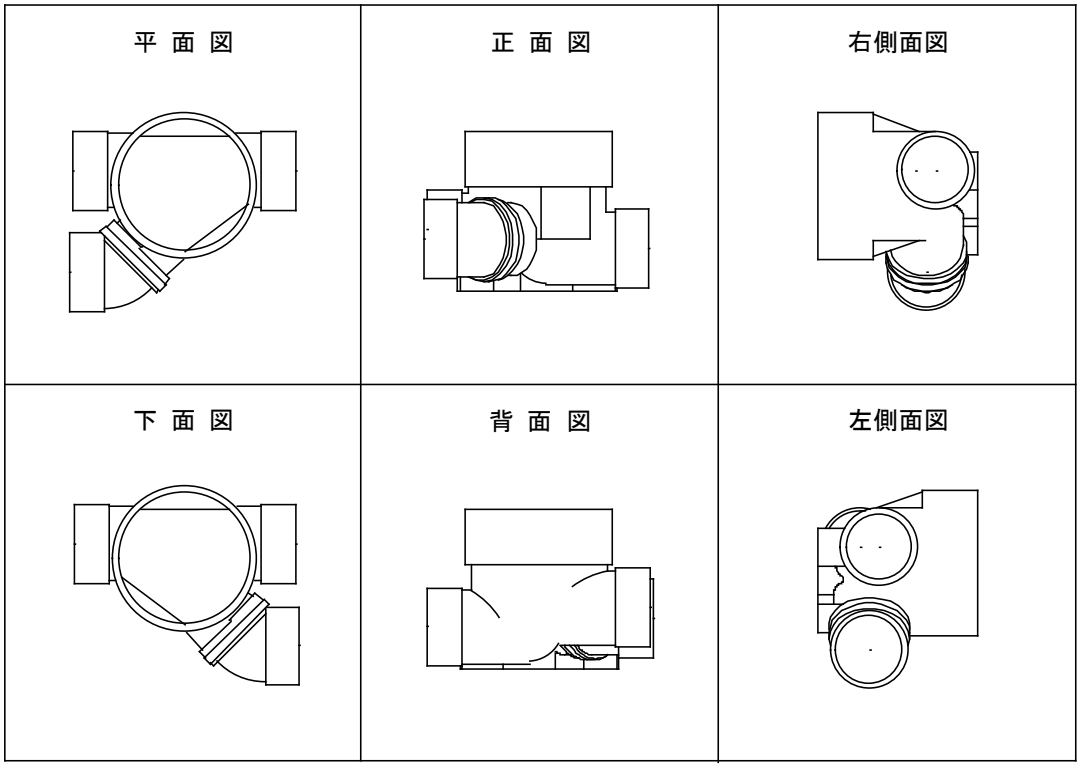

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-MYSL100x75-150 ビニマスシステム 平行・90度変角合流段差付(左):40720

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

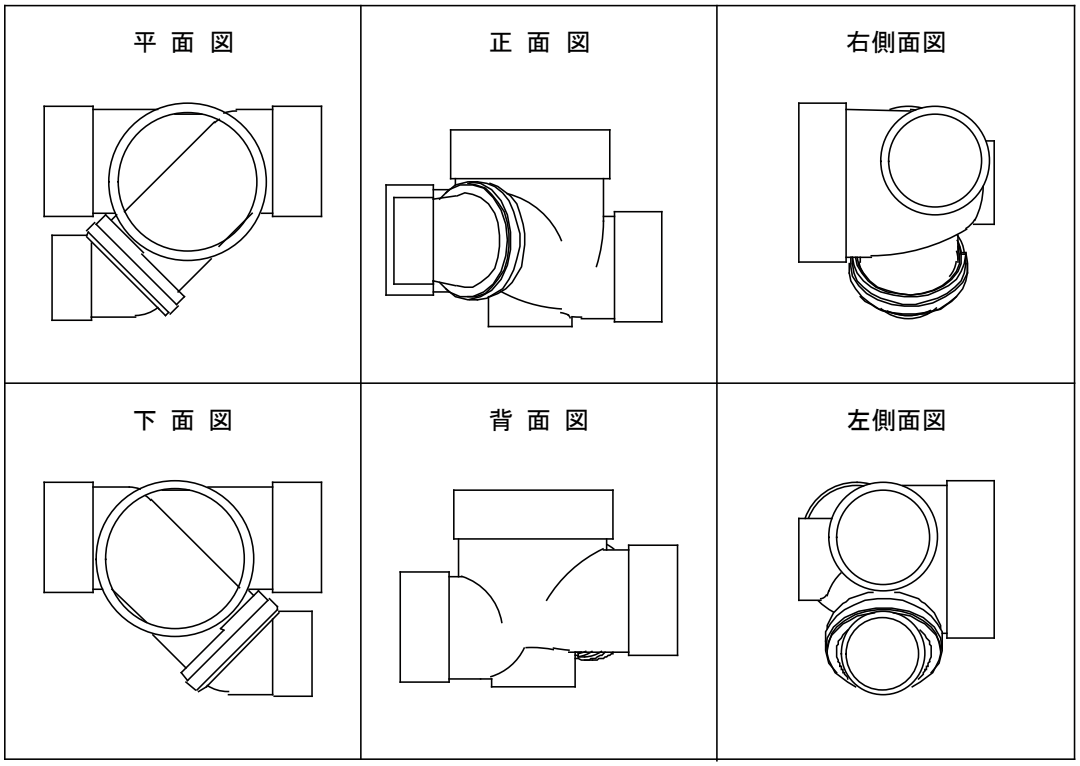

100.0 ： 75.0 ： 100.0

MM-MYSL150-200 ビニマスシステム 平行･90度変角合流段差付(左):41812

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

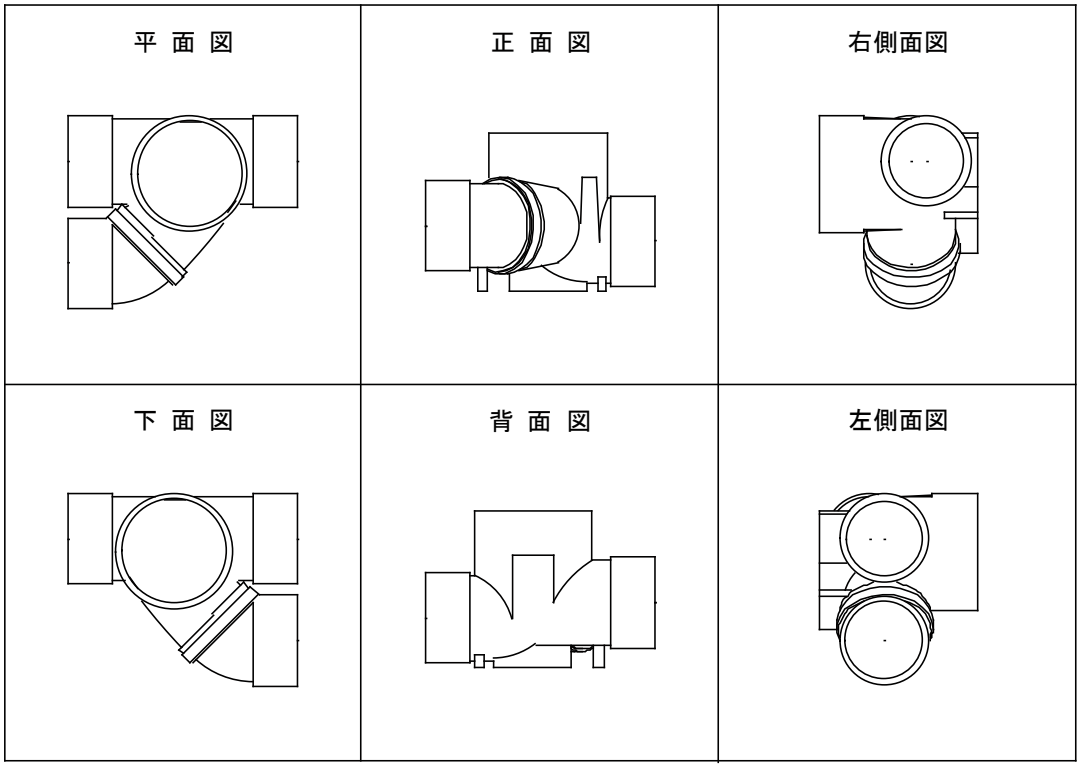

150.0 ： 150.0 ： 150.0

MM-MYSL150x100-200 ビニマスシステム 平行･90度変角合流段差付(左):41810

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

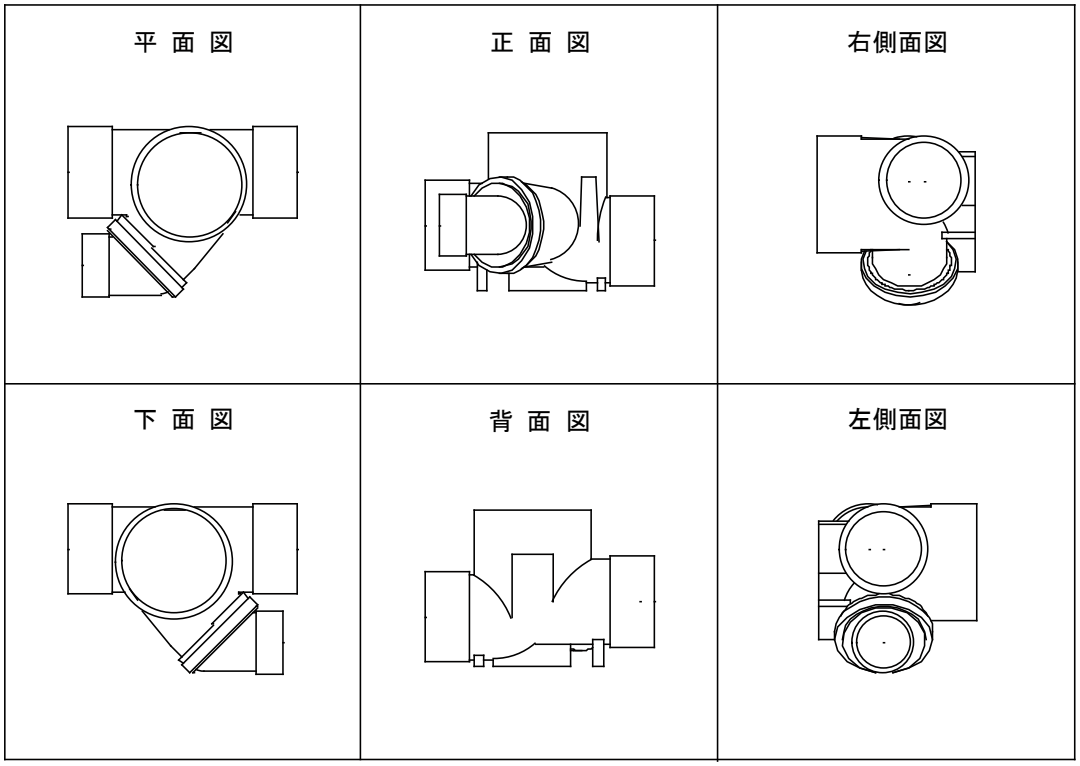

150.0 ： 150.0 ： 100.0

MM-MYSR100-150 ビニマスシステム 平行・90度変角合流段差付(右):40736

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

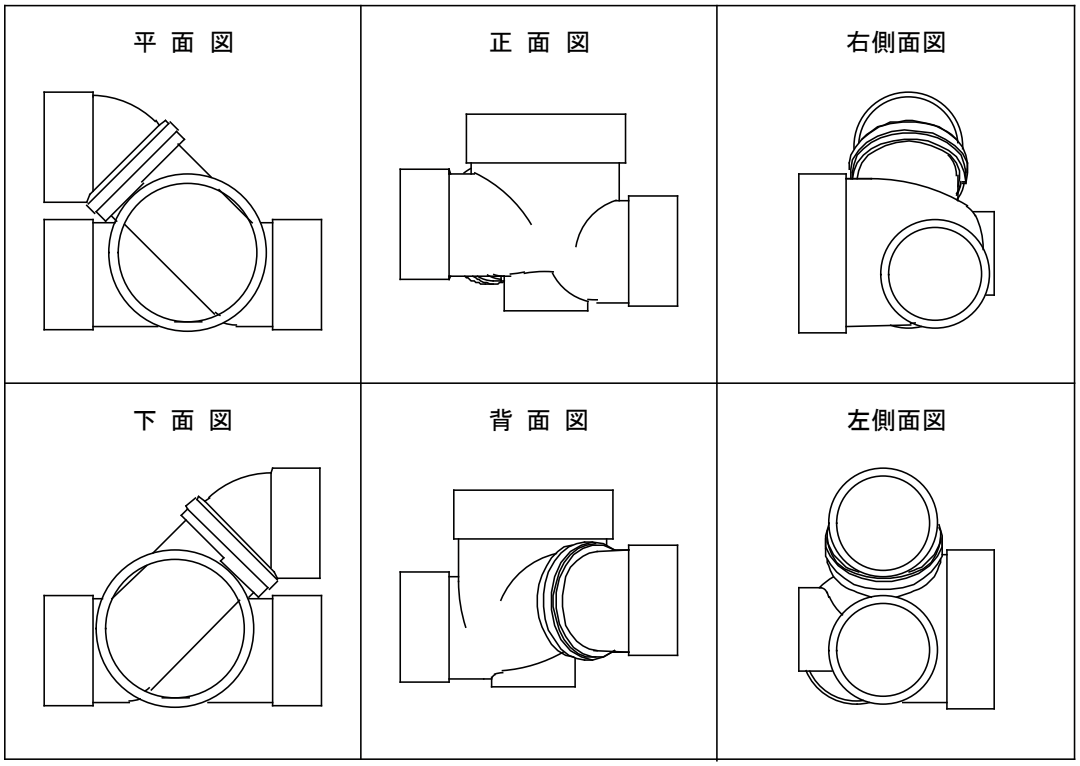

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-MYSR100-200 ビニマスシステム 平行･90度変角合流段差付(右):41139

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

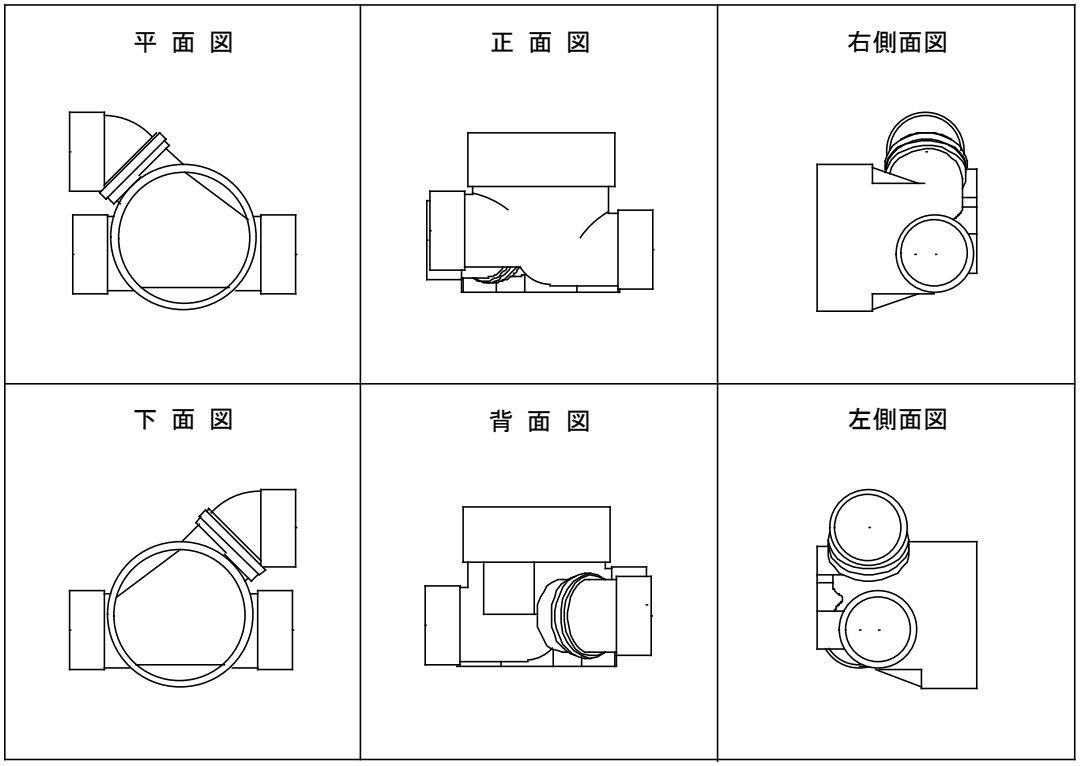

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-MYSR100x75-150 ビニマスシステム 平行･90度変角合流段差付(右):40719

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

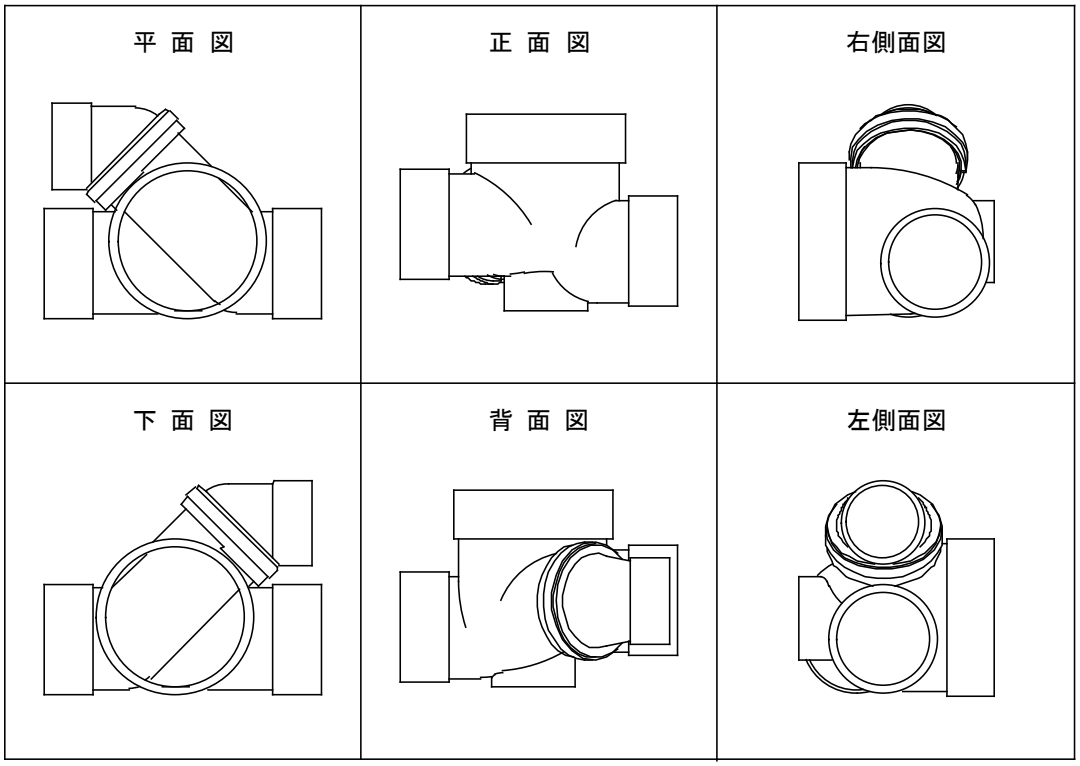

100.0 ： 75.0 ： 100.0

MM-MYSR150-200 ビニマスシステム 平行･90度変角合流段差付(右):41813

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

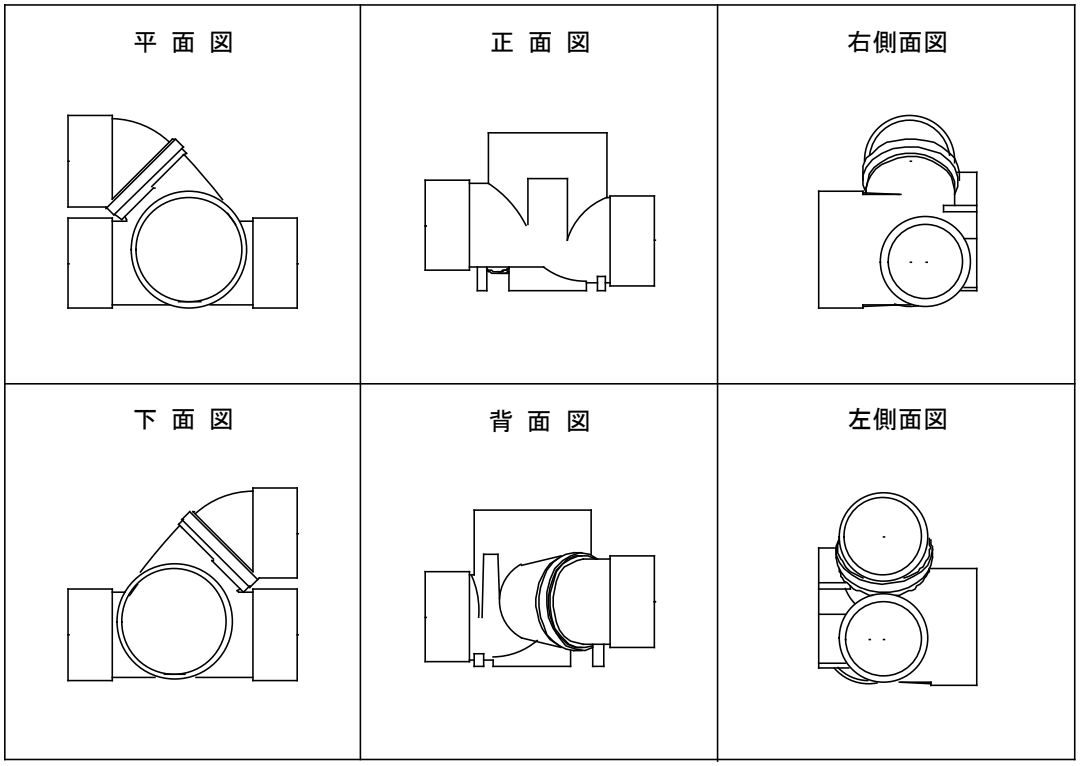

150.0 ： 150.0 ： 150.0

MM-MYSR150x100-200 ビニマスシステム 平行･90度変角合流段差付(右):41811

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

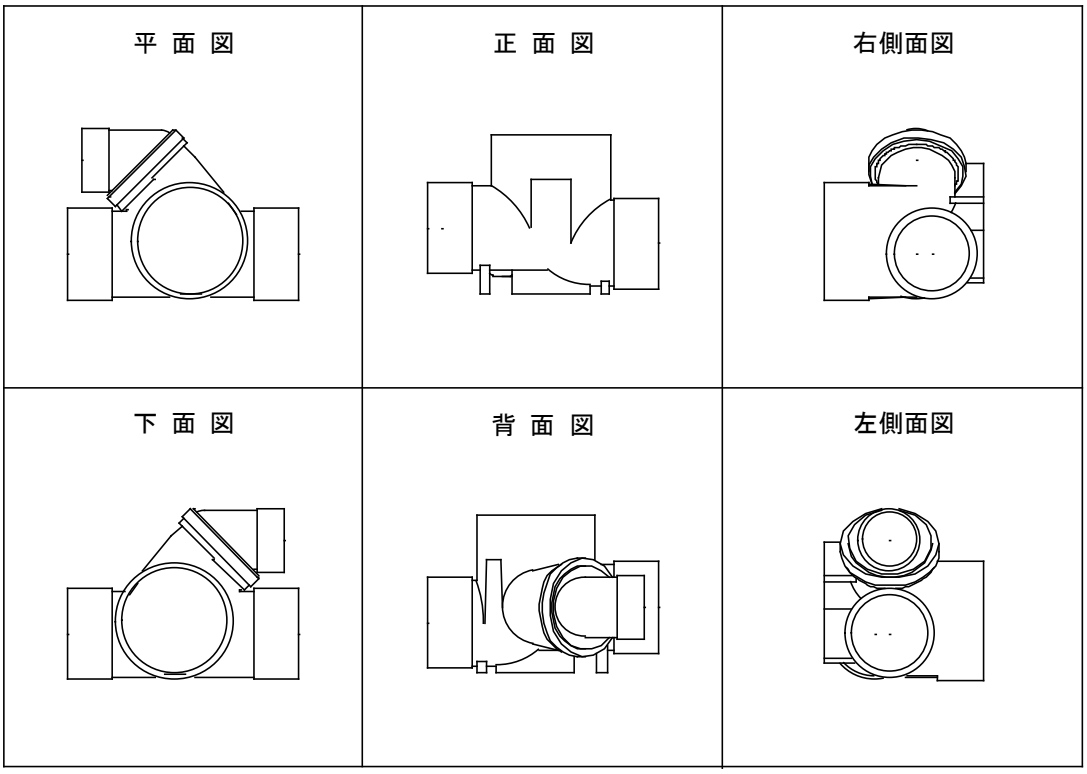

150.0 ： 150.0 ： 100.0

MM-UTK-MYL100x100P-150 ビニマスシステム 平行・起点トラップ・変角合流(左):40665

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-UTK-MYL100x100S-150 ビニマスシステム 平行・起点トラップ・変角合流(左):40807

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-UTK-MYR100x100P-150 ビニマスシステム 平行・起点トラップ・変角合流(右):40666

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

MM-UTK-MYR100x100S-150 ビニマスシステム 平行・起点トラップ・変角合流(右):40808

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［平行・変角合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-90YWL100x75-150 ビニマスシステム 90度2本合流(左):40539

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［２本合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［２本合流］

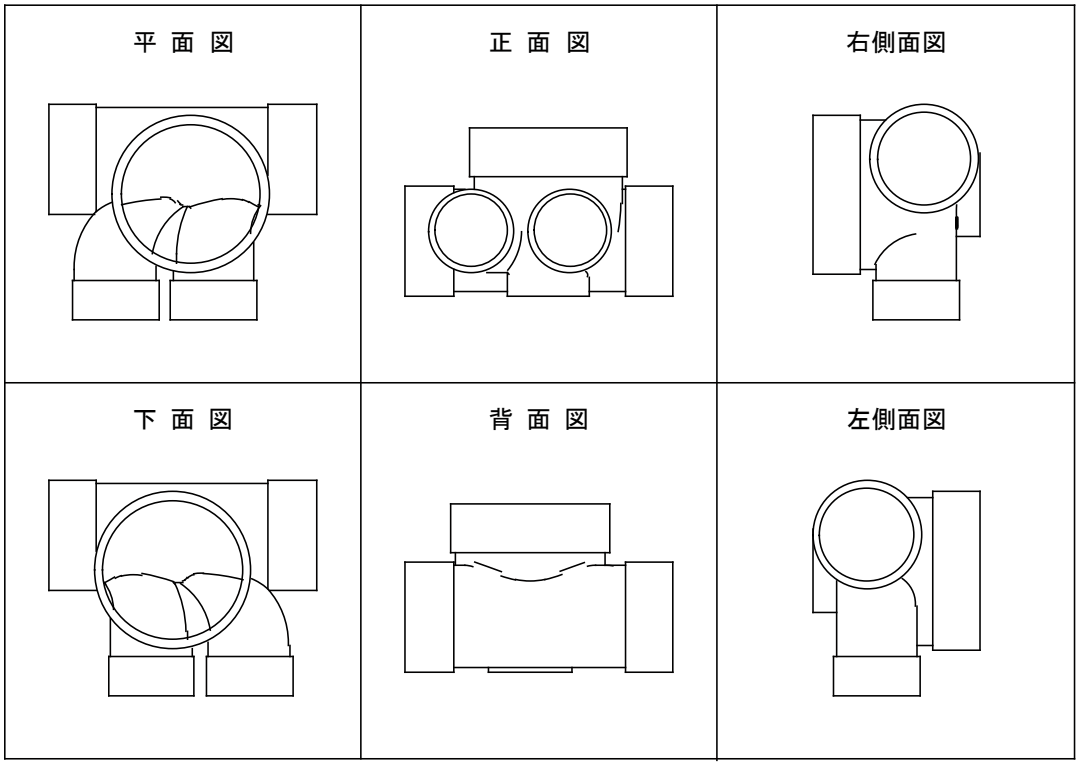

100.0 ： 75.0 ： 75.0 ： 100.0

M-90YWR100x75-150 ビニマスシステム 90度2本合流(右):40540

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［２本合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［２本合流］

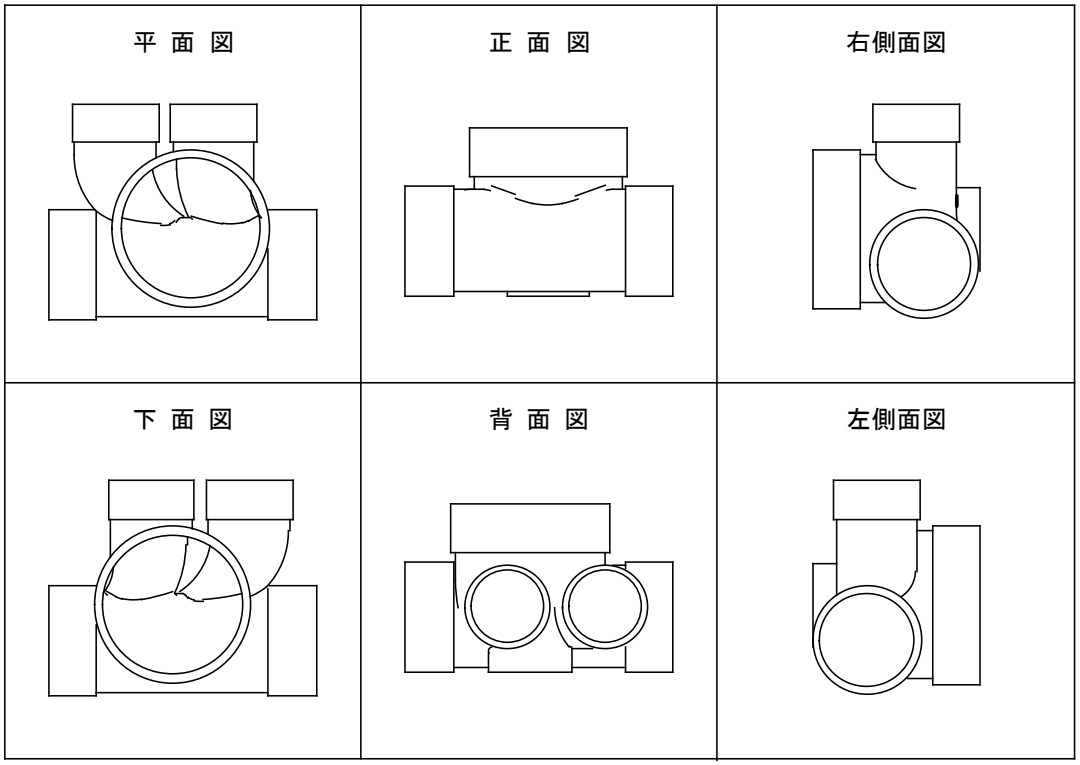

100.0 ： 75.0 ： 75.0 ： 100.0

M-ST100-150 ビニマスシステム ストレート:40324

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-マエザワ製品］ー［01-ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［05-レデューサ］

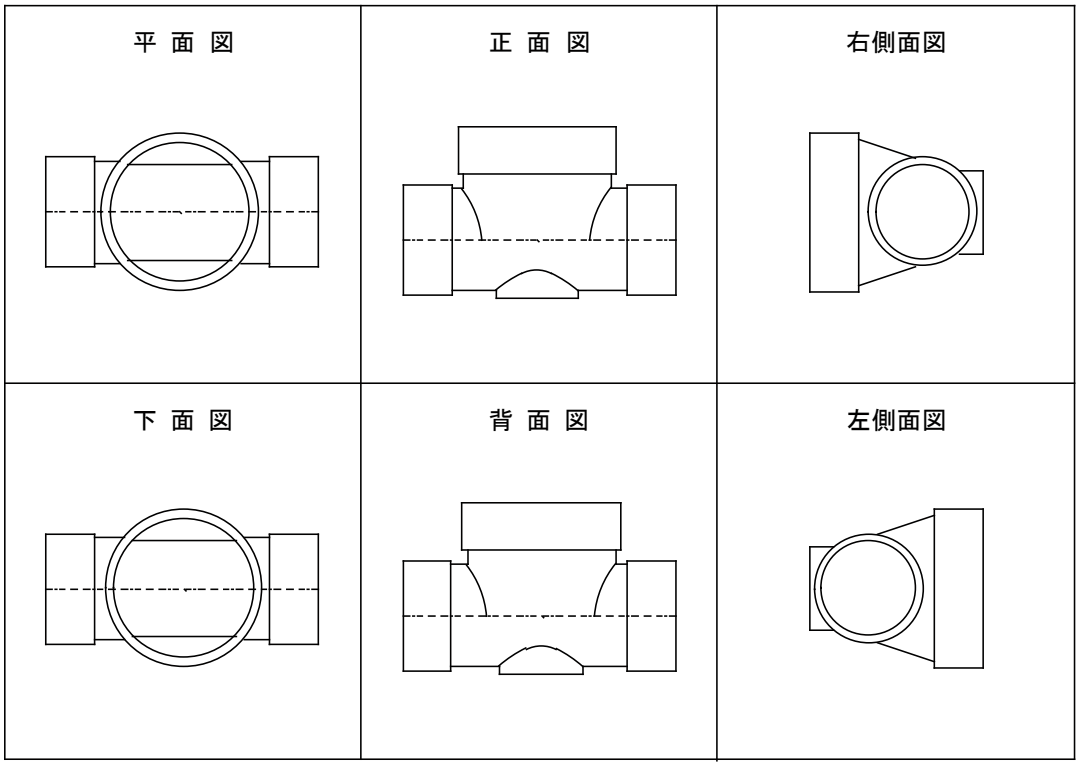

100.0 ： 100.0

M-ST100-200 ビニマスシステム ストレート:49746

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

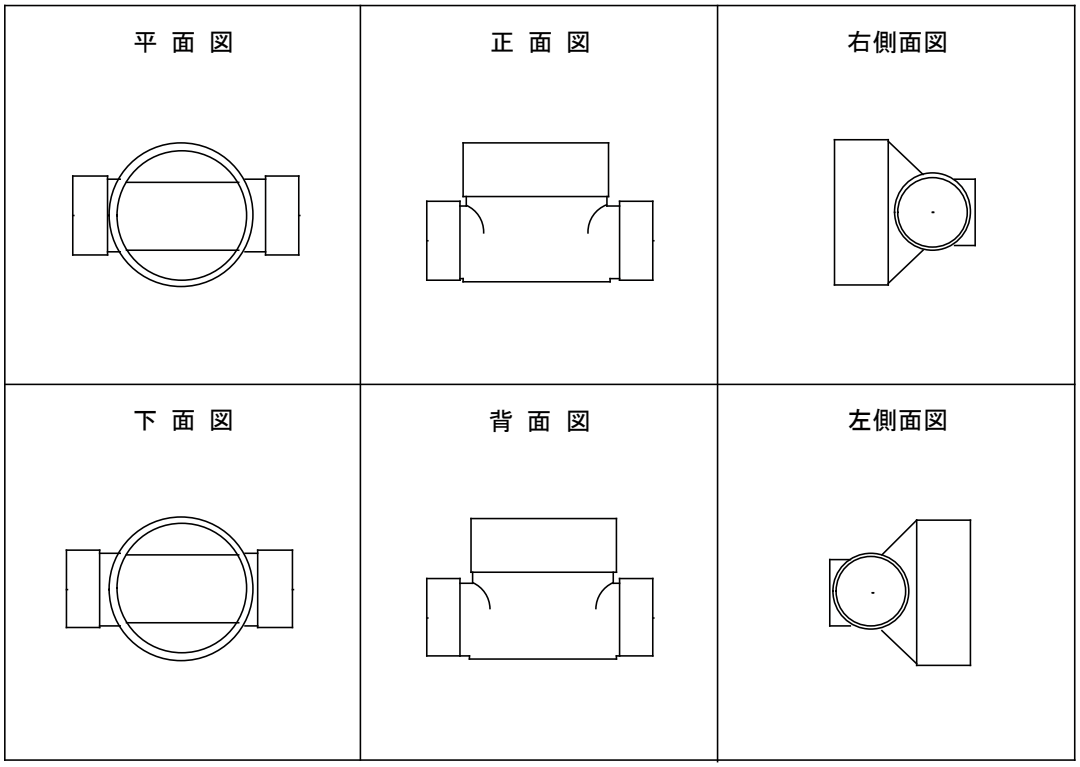

100.0　:　100.0

M-ST100-300 ビニマスシステム ストレート:41234

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

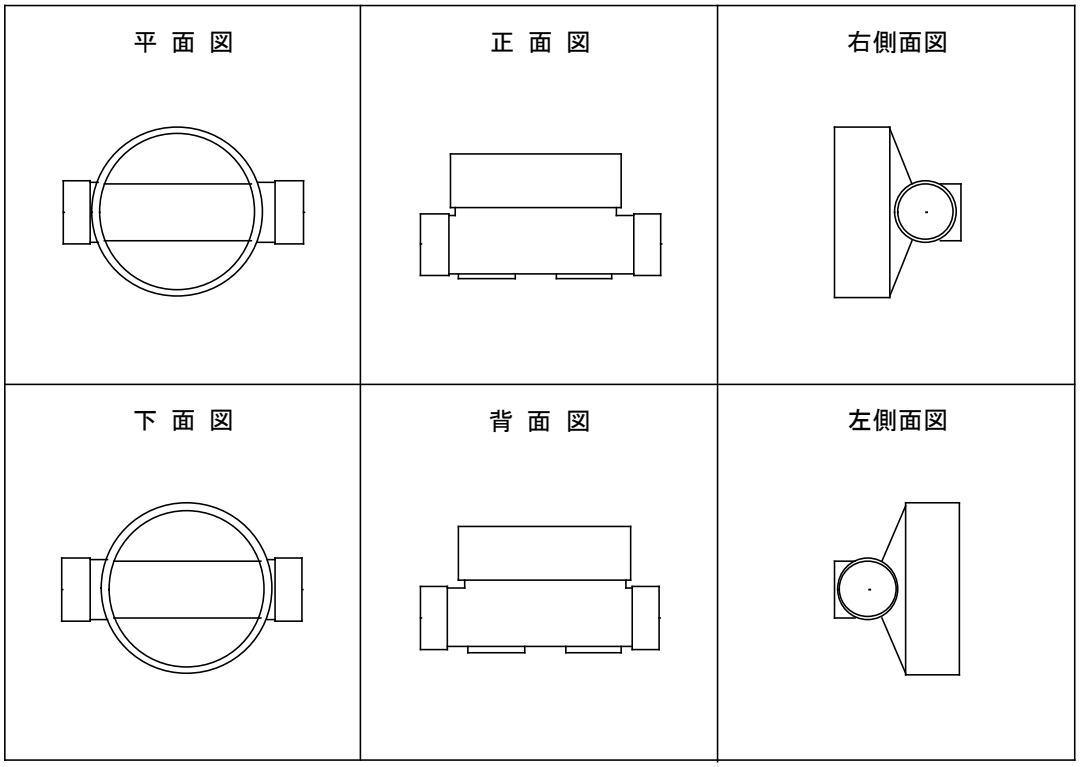

100.0　:　100.0

M-ST100Px100-150 ビニマスシステム ストレート:40558

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

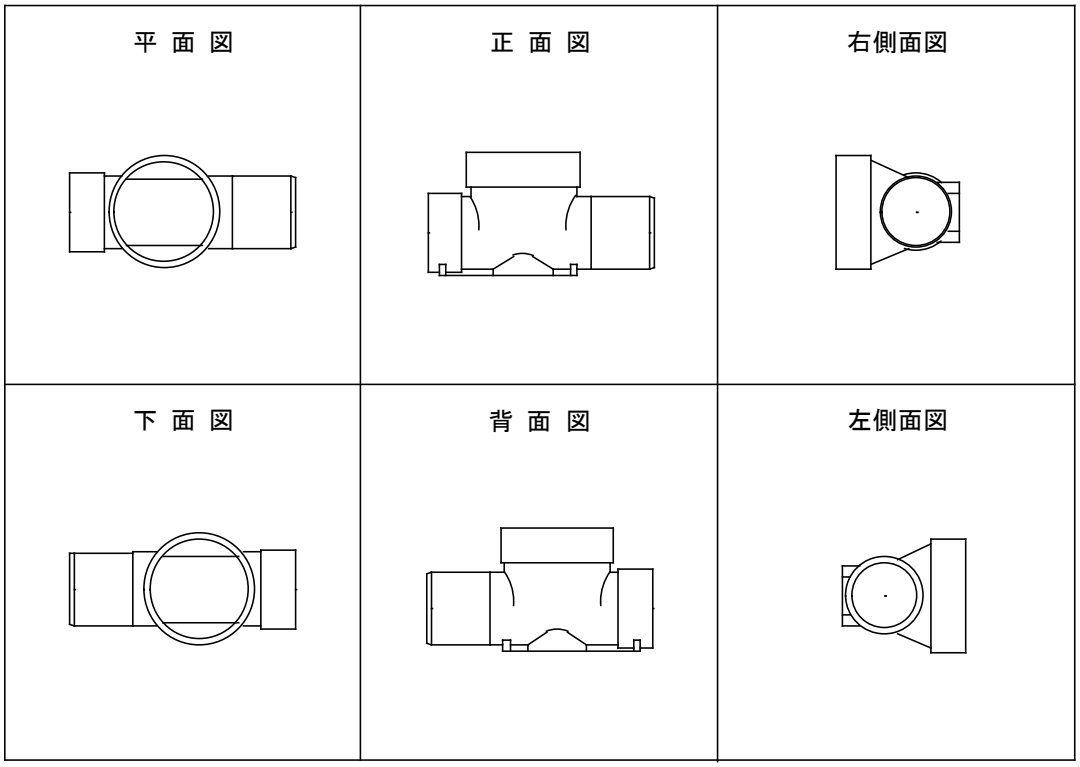

100.0　:　100.0

M-ST100Px100-300 ビニマスシステム ストレート:41235

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

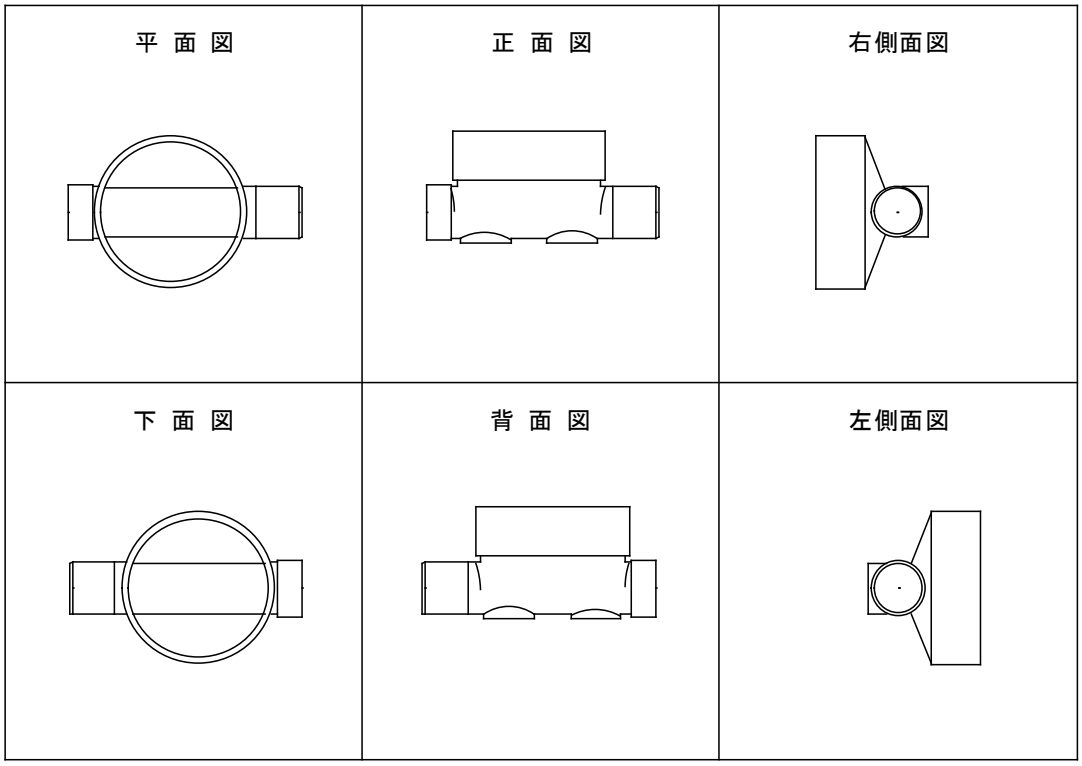

100.0　:　100.0

M-ST125-150 ビニマスシステム ストレート:41333

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0

M-ST125-200 ビニマスシステム ストレート:41466

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

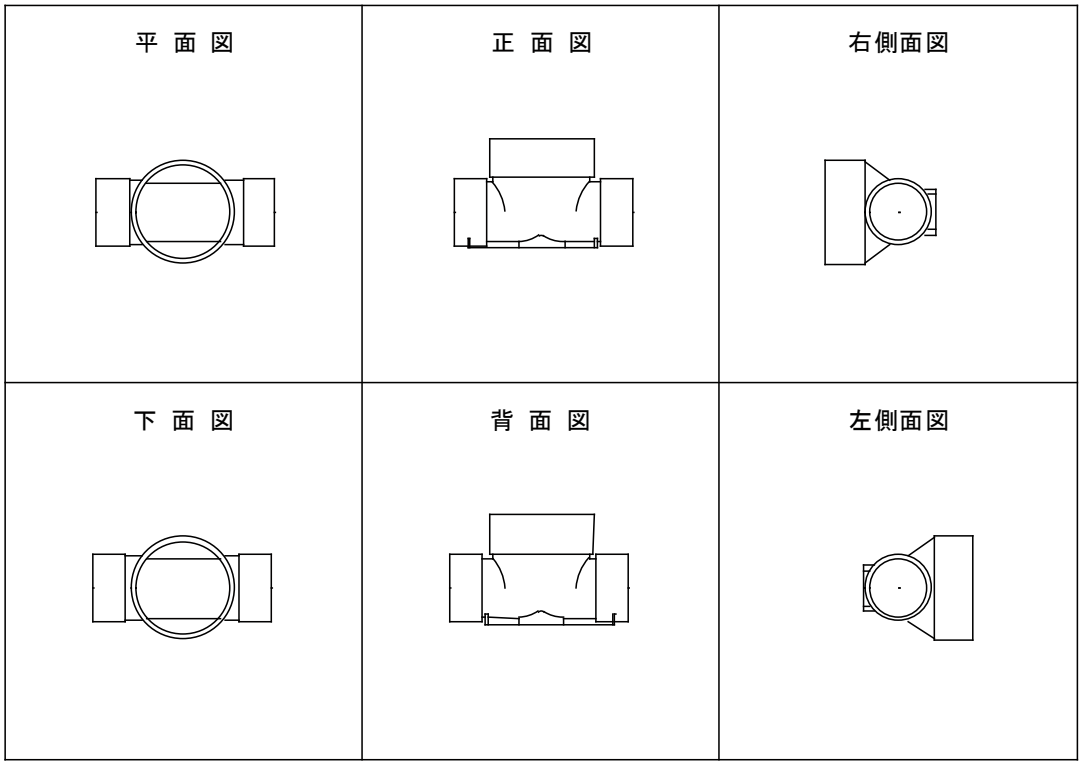

125.0 ： 125.0

M-ST125-300 ビニマスシステム ストレート:41576

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

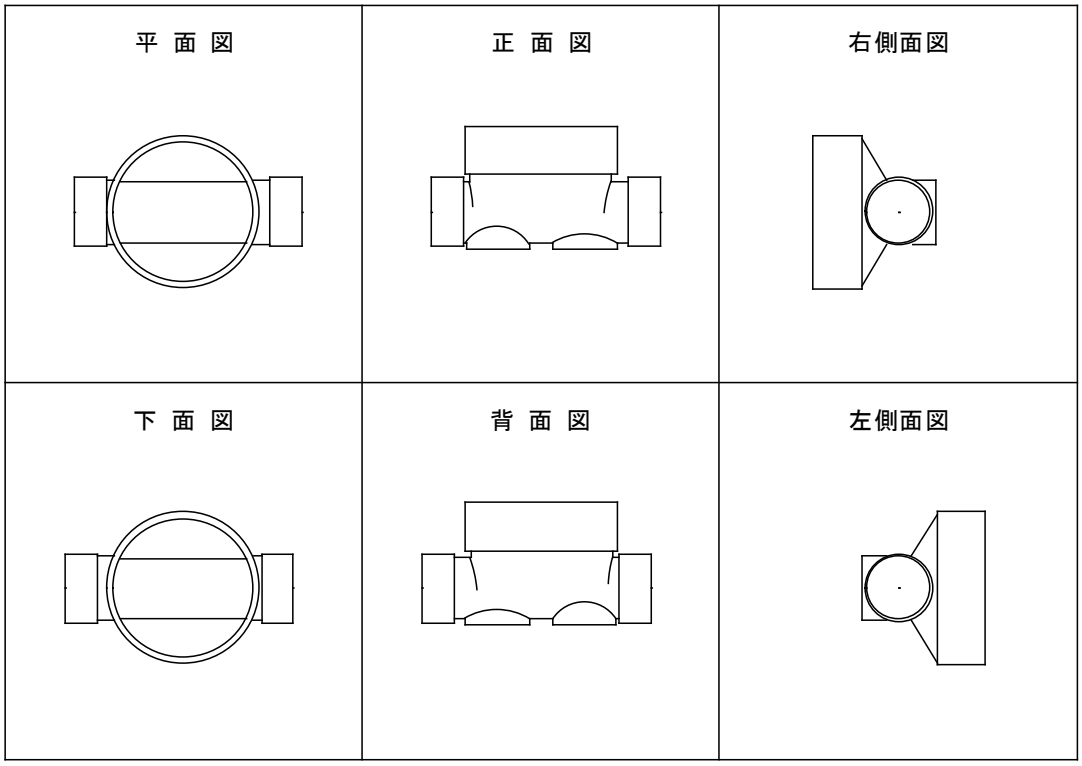

125.0 ： 125.0

M-ST125Px125-150 ビニマスシステム ストレート:41334

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-ST125Px125-200 ビニマスシステム ストレート:41467

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

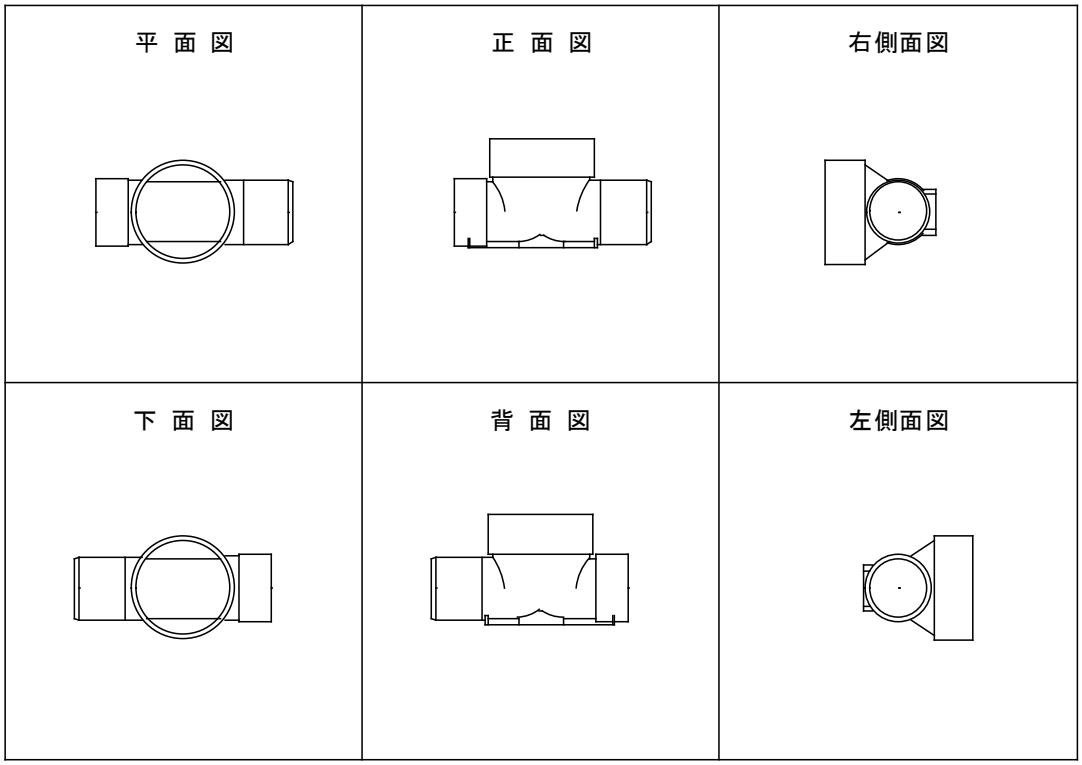

125.0 ： 125.0

M-ST125x100-300 ビニマスシステム ストレート:41575

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

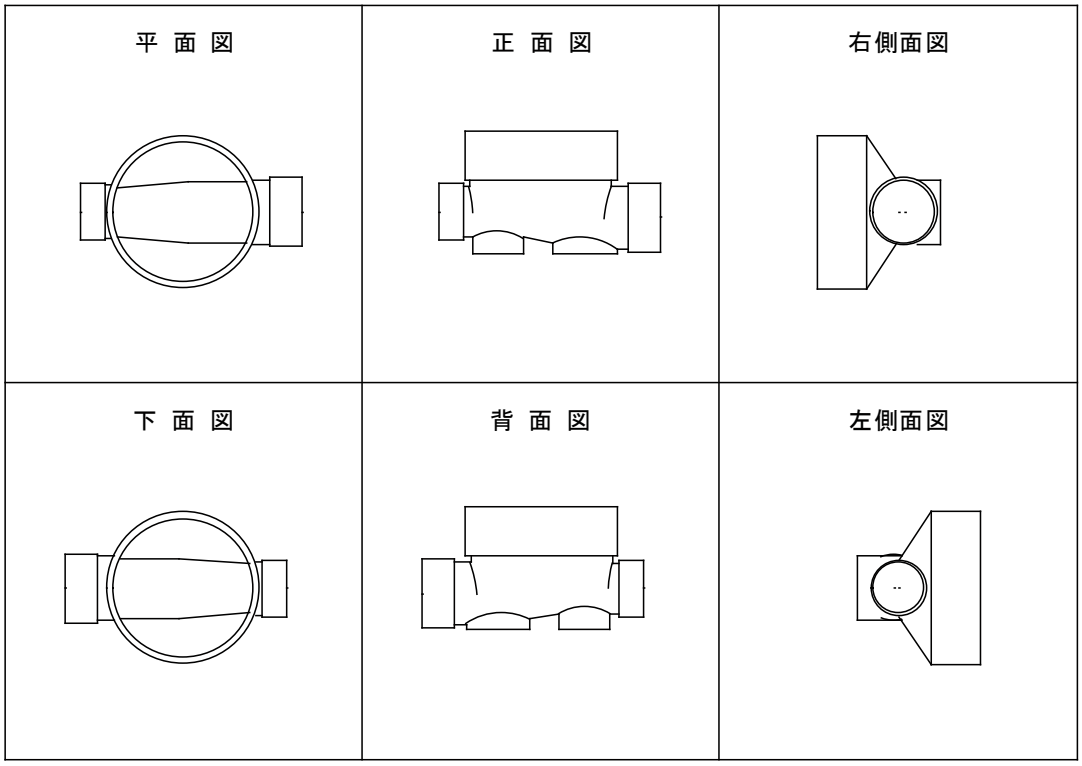

100.0　:　125.0

M-ST150-150 ビニマスシステム ストレート:41643

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

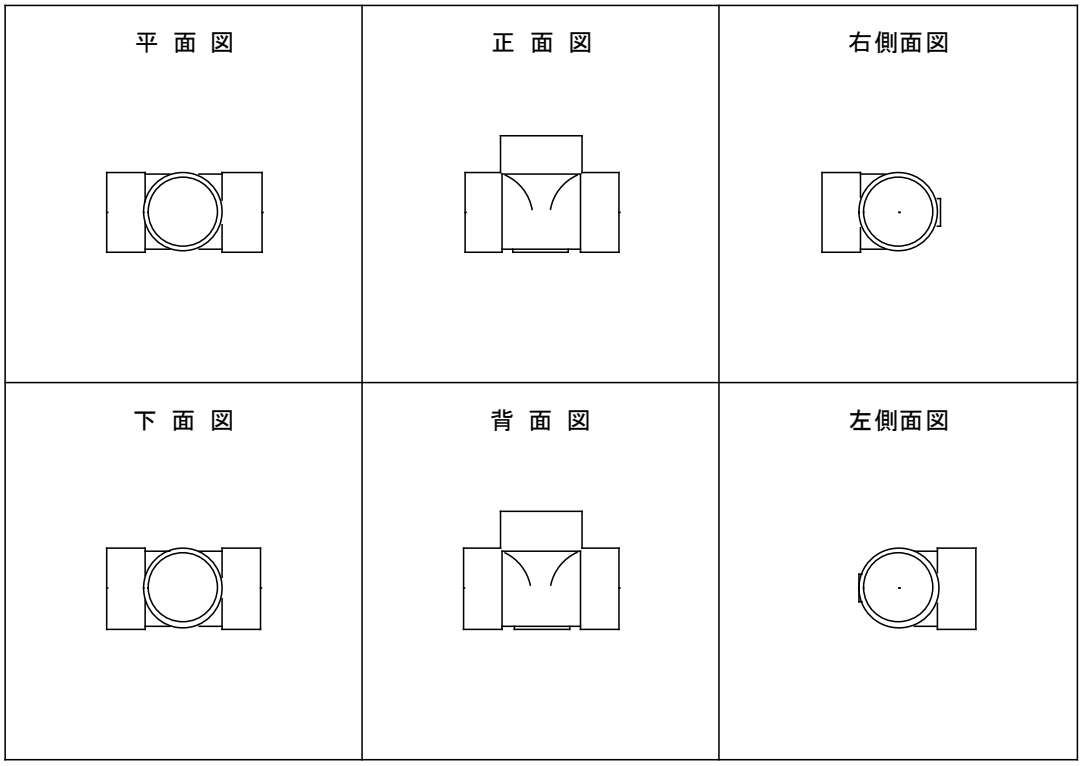

150.0 ： 150.0

M-ST150-200 ビニマスシステム ストレート:41766

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

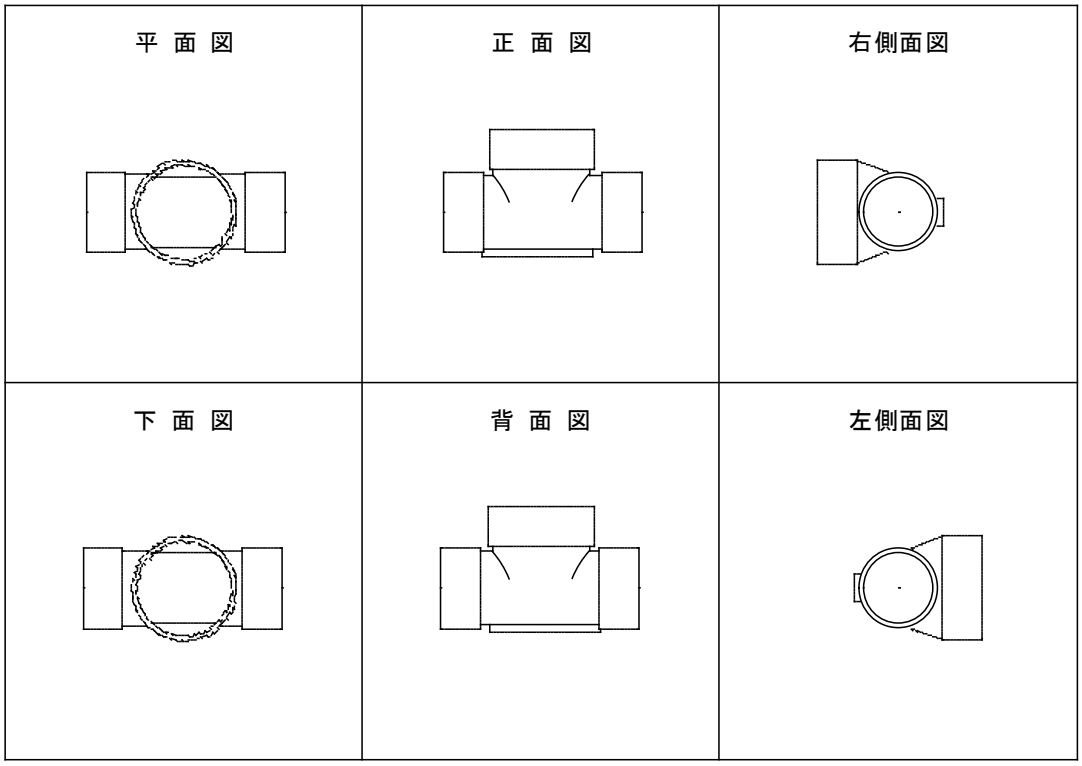

150.0 ： 150.0

M-ST150-300 ビニマスシステム ストレート:41879

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

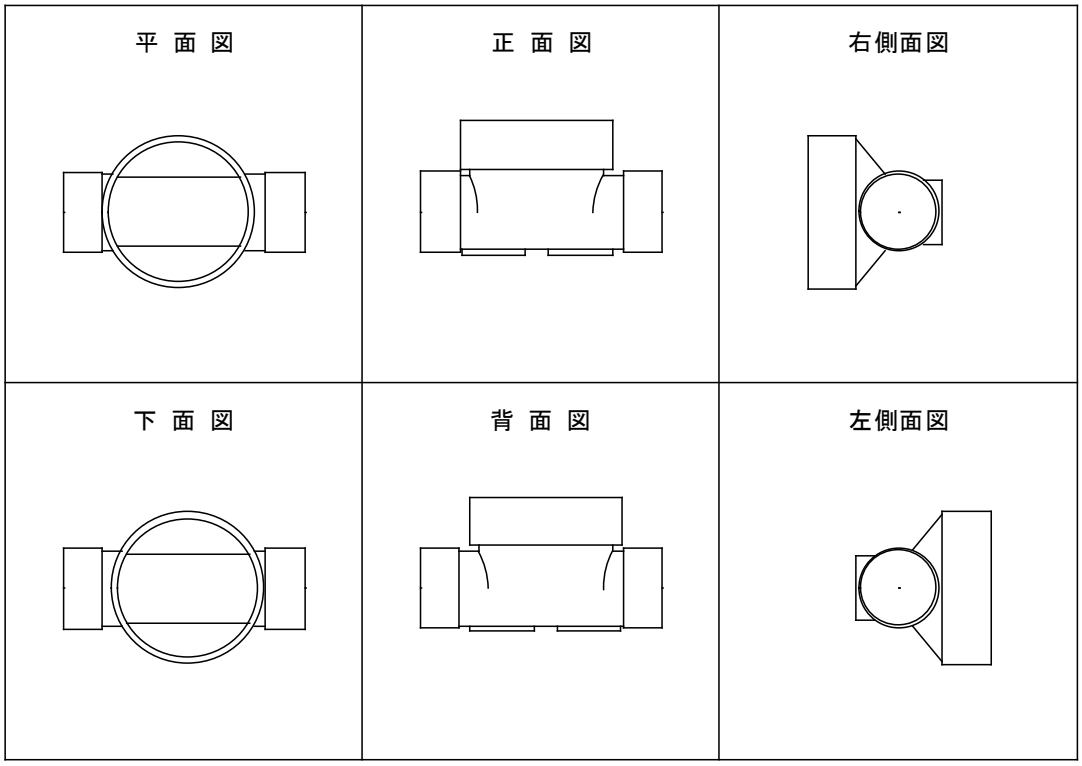

150.0 ： 150.0

M-ST150Px150-200 ビニマスシステム ストレート:41767

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

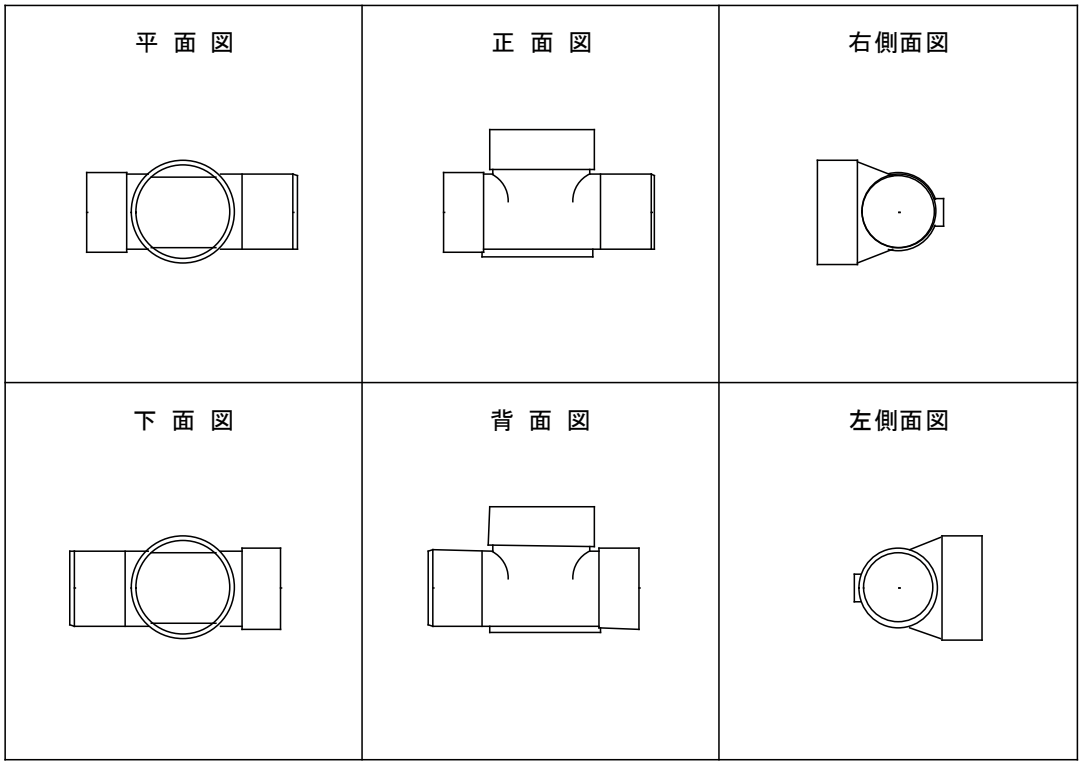

150.0 ： 150.0

M-ST150x100-300 ビニマスシステム ストレート:41877

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

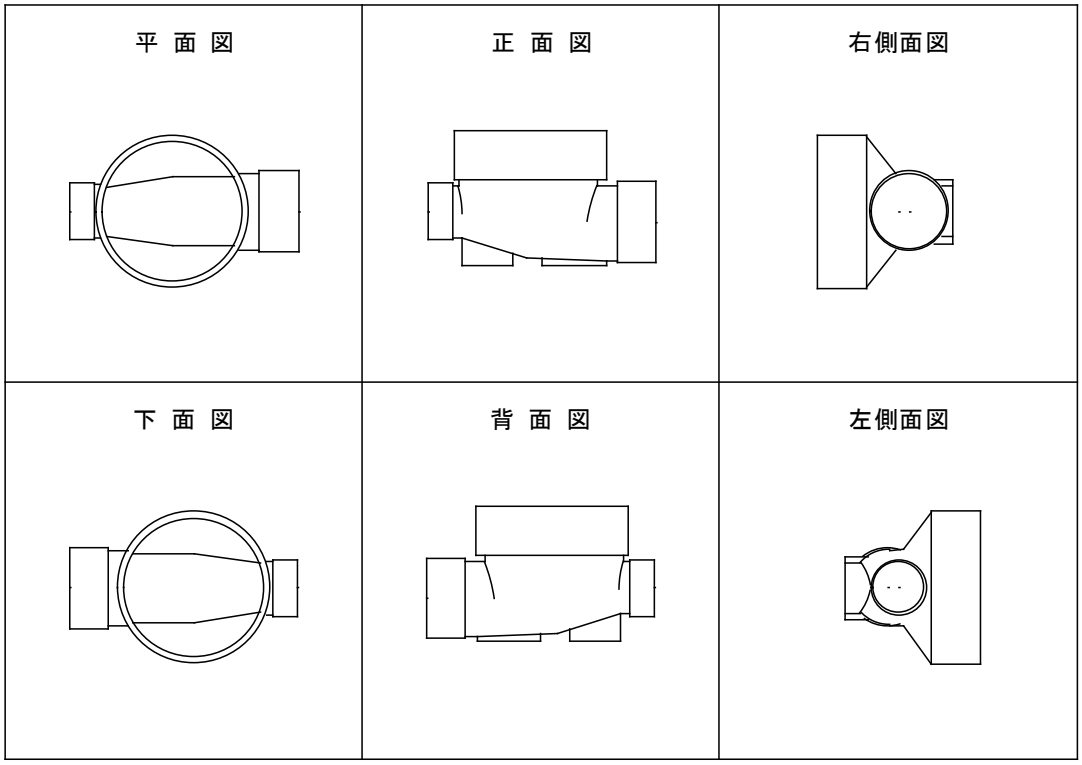

150.0 ： 150.0

M-ST150x125-300 ビニマスシステム　ストレート:41878

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

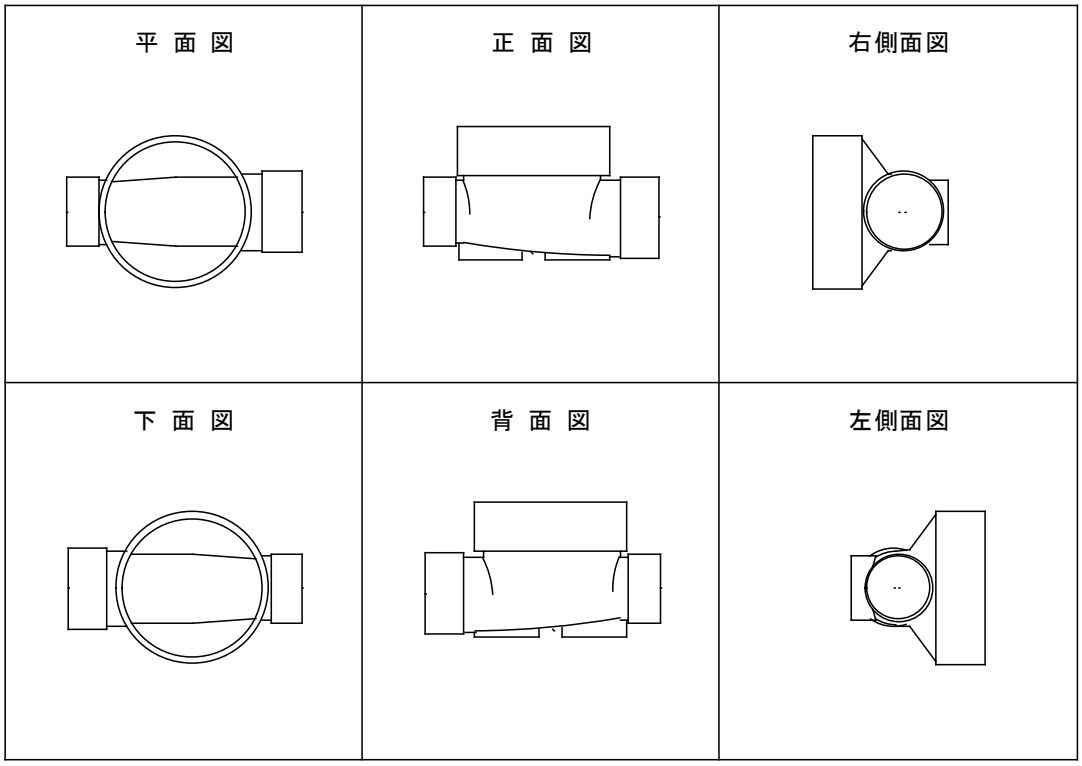

125.0　:　150.0

M-ST200-200 ビニマスシステム ストレート:41969

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

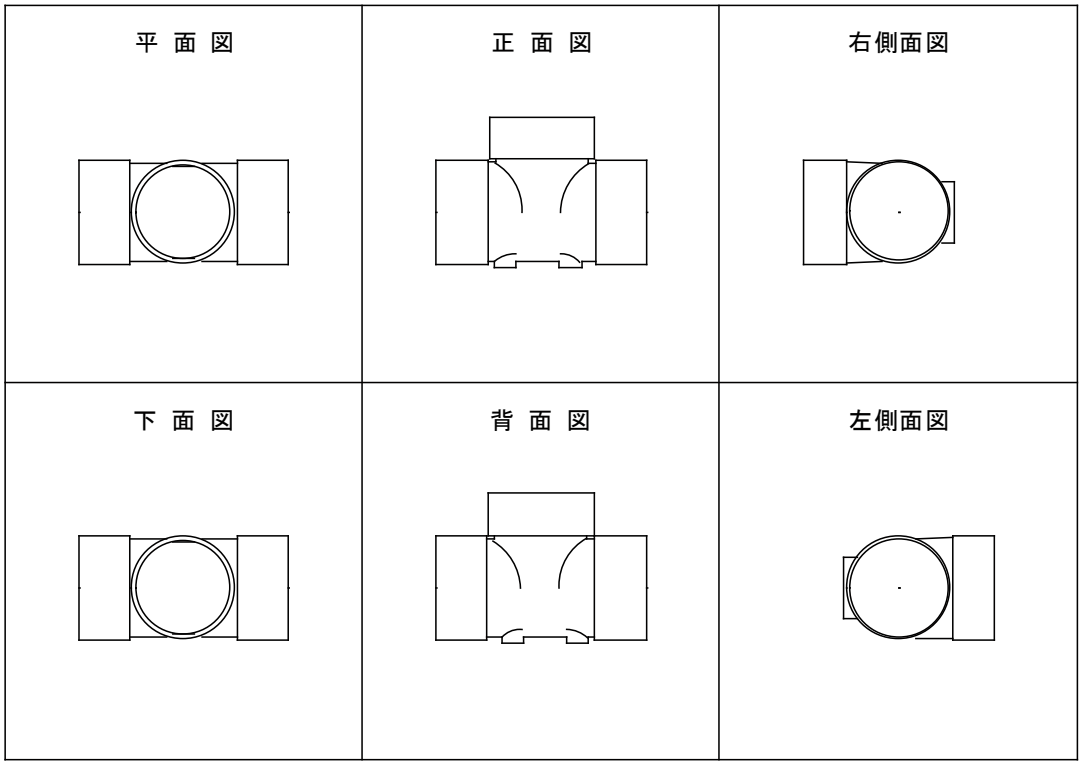

200.0 ： 200.0

M-ST200-300 ビニマスシステム ストレート:41901

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

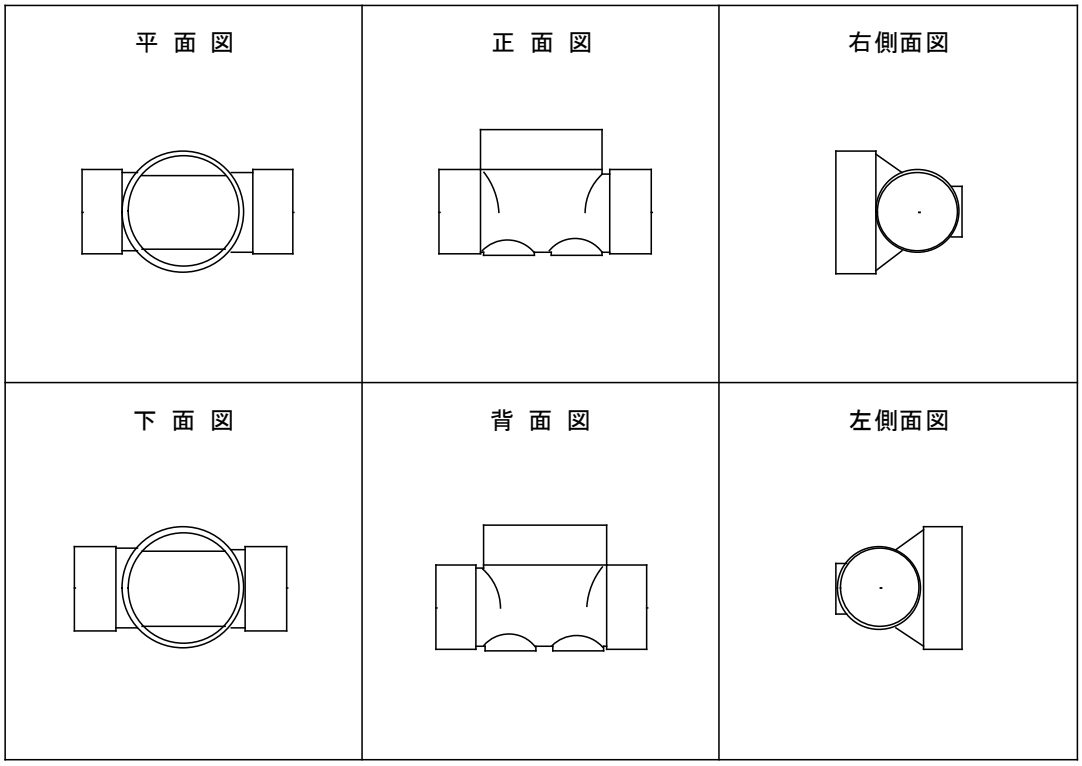

200.0 ： 200.0

M-ST200Px200-300 ビニマスシステム ストレート:41902

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

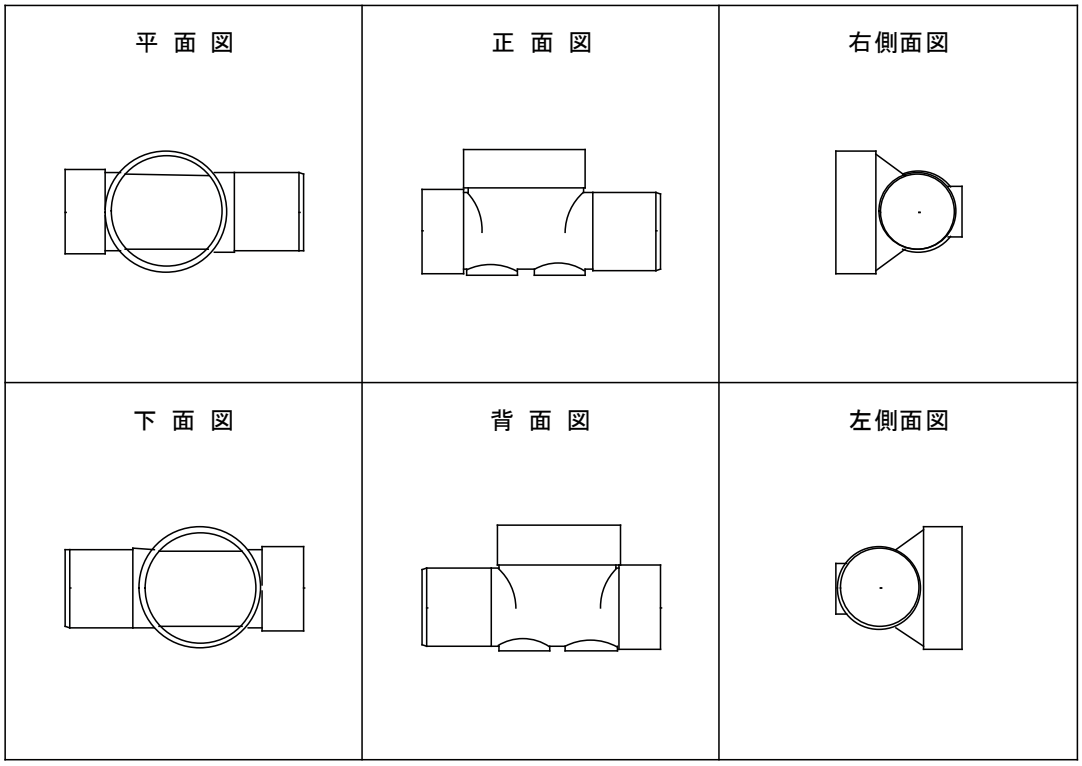

200.0 ： 200.0

M-ST75-125 ビニマスシステム ストレート:49251

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

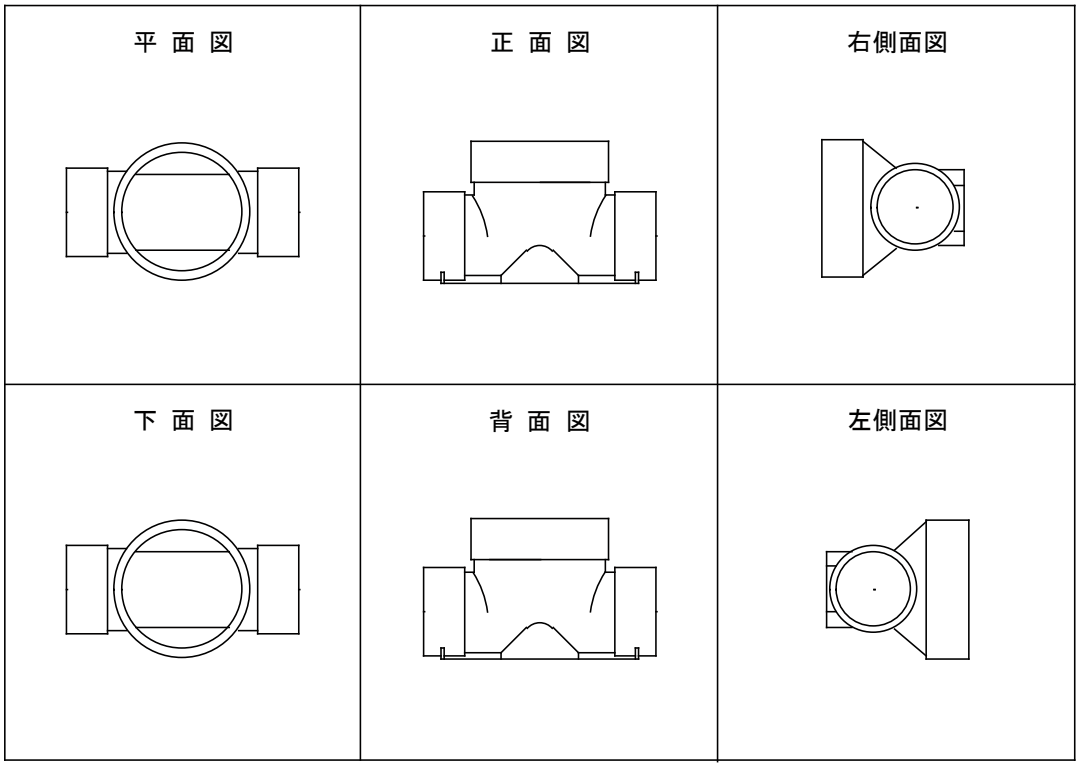

75.0　：　75.0

M-ST100-150　旧)ビニマスシステム ストレート:40324

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［05-レデューサ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　:　100.0

M-ST100-200　旧)ビニマスシステム ストレート:49746

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　:　100.0

M-ST100-300　旧)ビニマスシステム ストレート:41234

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　:　100.0

M-ST100Px100-150　旧)ビニマスシステム ストレート:40558

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　:　100.0

M-ST100Px100-300　旧)ビニマスシステム ストレート:41235

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　:　100.0

M-ST125-150　旧)ビニマスシステム ストレート:41333

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　:　125.0

M-ST125-200　旧)ビニマスシステム ストレート:41466

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-ST125-300　旧)ビニマスシステム ストレート:41576

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-ST125Px125-150　旧)ビニマスシステム ストレート:41334

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　:　125.0

M-ST125Px125-200　旧)ビニマスシステム ストレート:41467

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0　：　125.0

M-ST125x100-300　旧)ビニマスシステム ストレート:41575

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　125.0

M-ST150-150　旧)ビニマスシステム ストレート:41643

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-ST150-200　旧)ビニマスシステム ストレート:41766

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

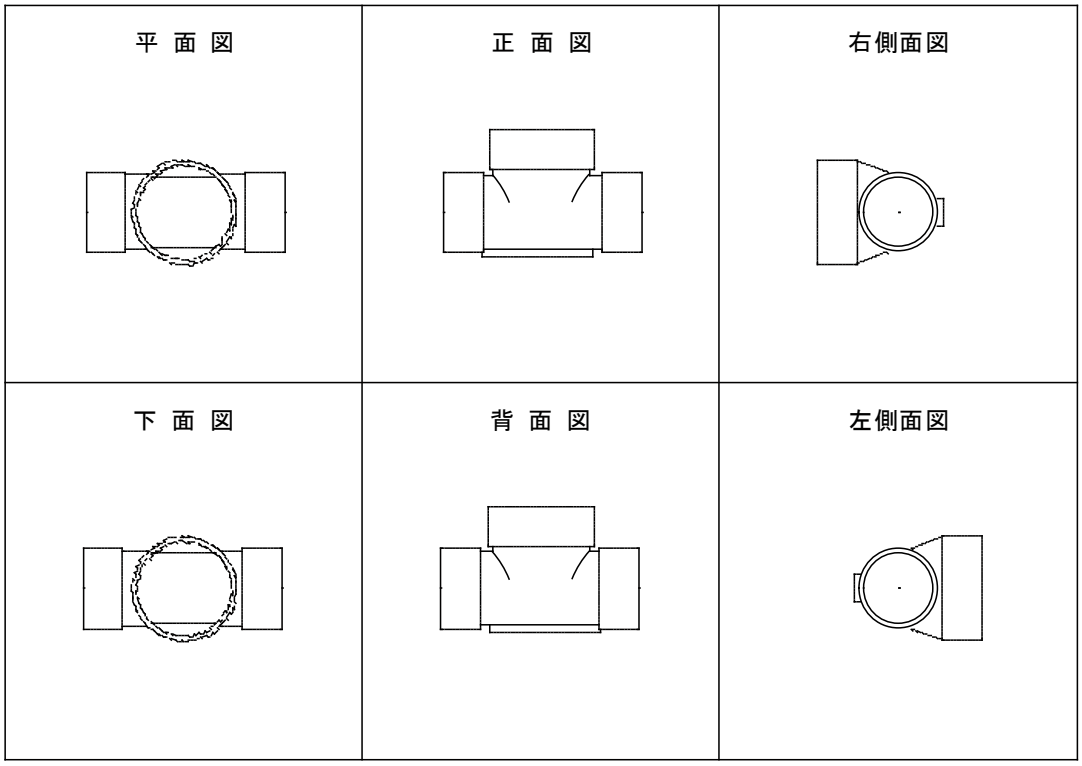

150.0　:　150.0

M-ST150-300　旧)ビニマスシステム ストレート:41879

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

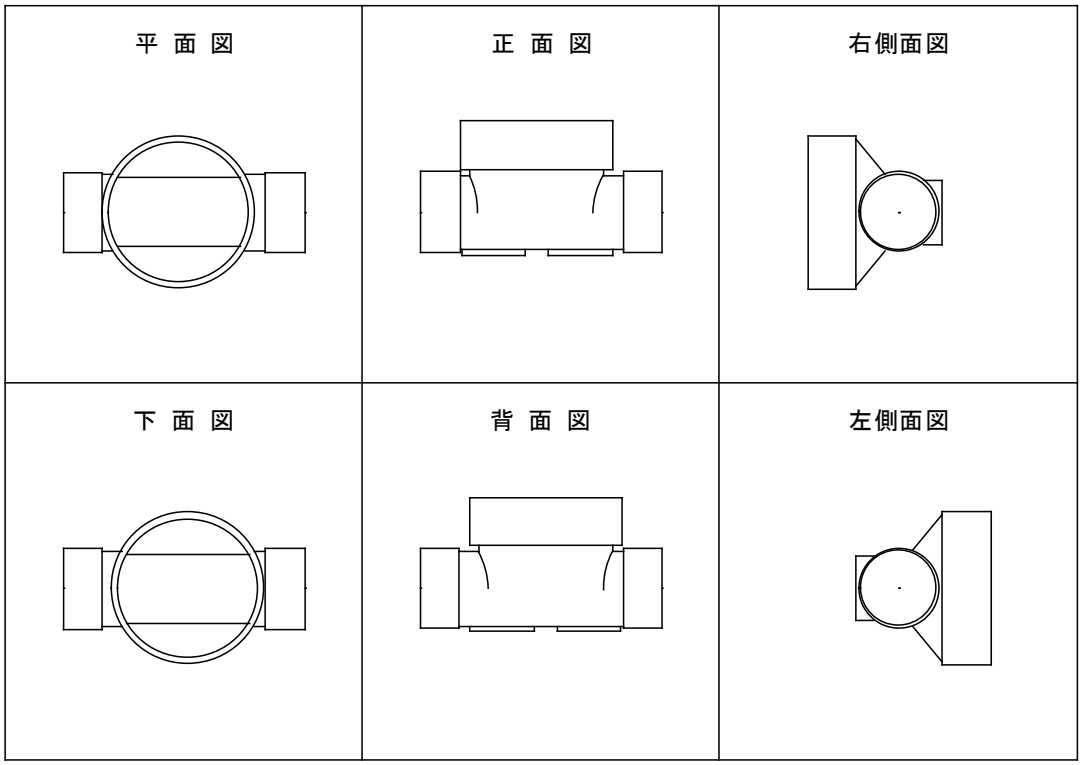

150.0　：　150.0

M-ST150Px150-200　旧)ビニマスシステム ストレート:41767

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-ST150x100-300　旧)ビニマスシステム ストレート:41877

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-ST150x125-300　旧)ビニマスシステム ストレート:41878

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　150.0

M-ST200-200　旧)ビニマスシステム ストレート:41969

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200.0　：　200.0

M-ST200-300　旧)ビニマスシステム ストレート:41901

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200.0　：　200.0

M-ST200Px200-300　旧)ビニマスシステム ストレート:41902

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200.0　:　200.0

M-ST75-125　旧)ビニマスシステム ストレート:49251

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

M-UTL100x100S-150 ビニマスシステム トラップ(左):40492

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

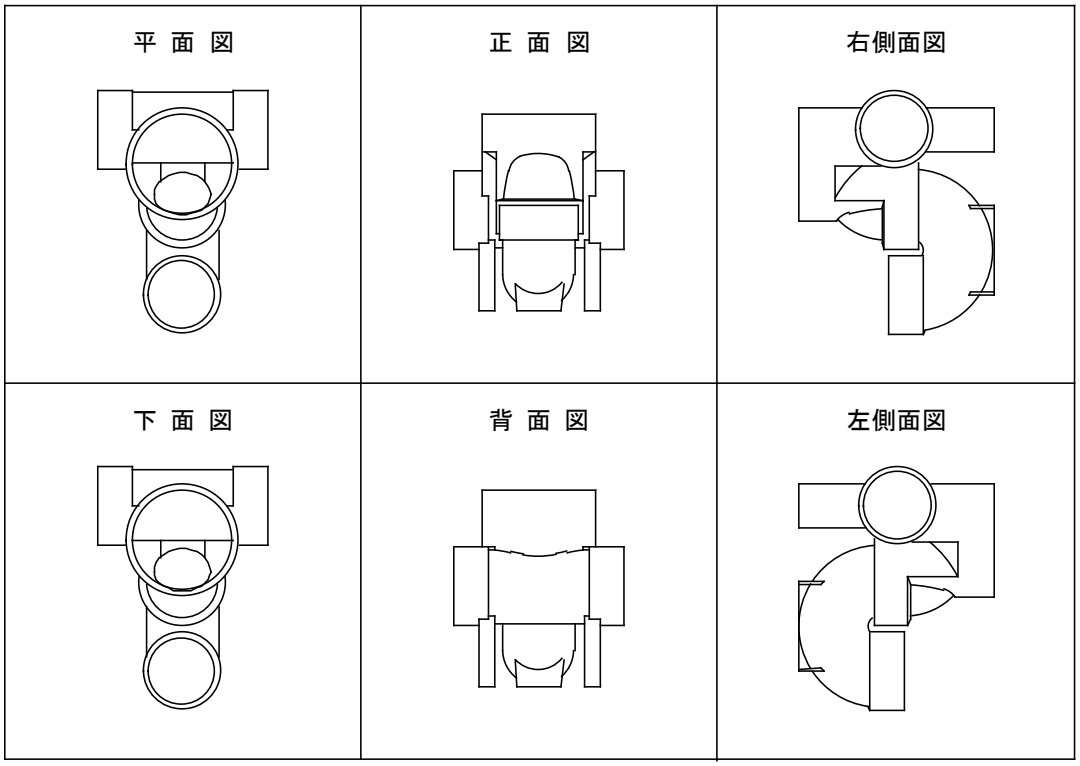

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-UTL100x100S-200 ビニマスシステム トラップ(左):49759

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

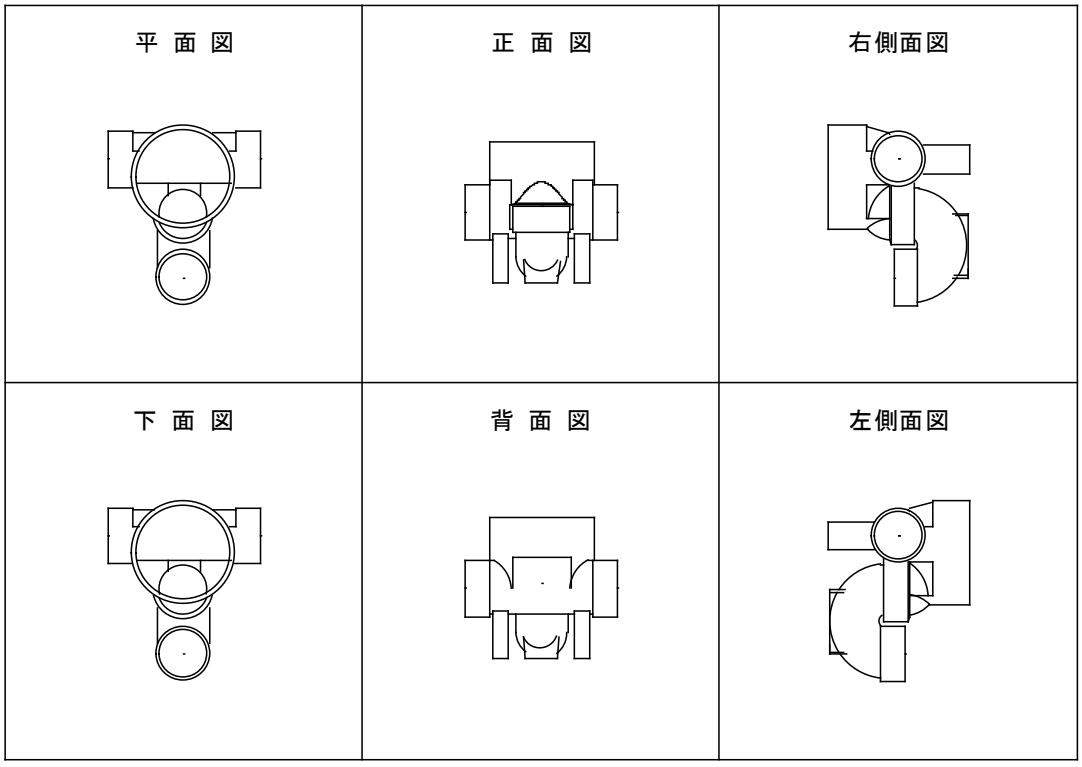

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-UTL100x100S-300 ビニマスシステム トラップ(左):41241

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

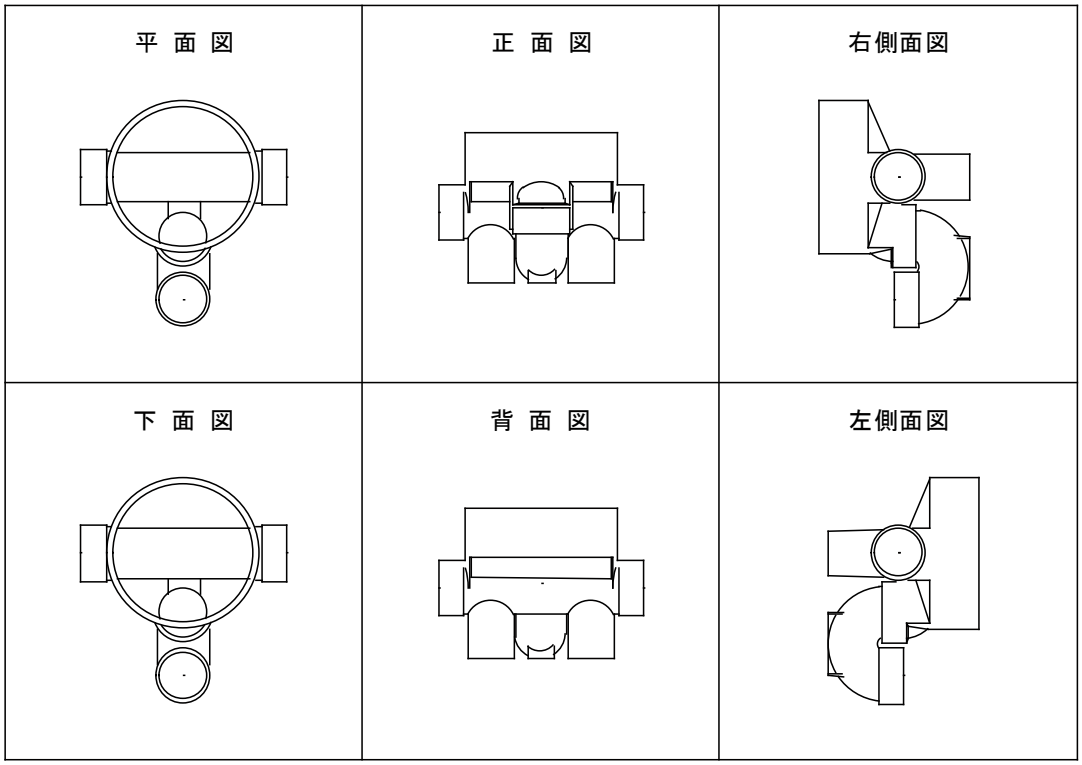

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-UTL100x50S-150 ビニマスシステム トラップ(左):40429

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

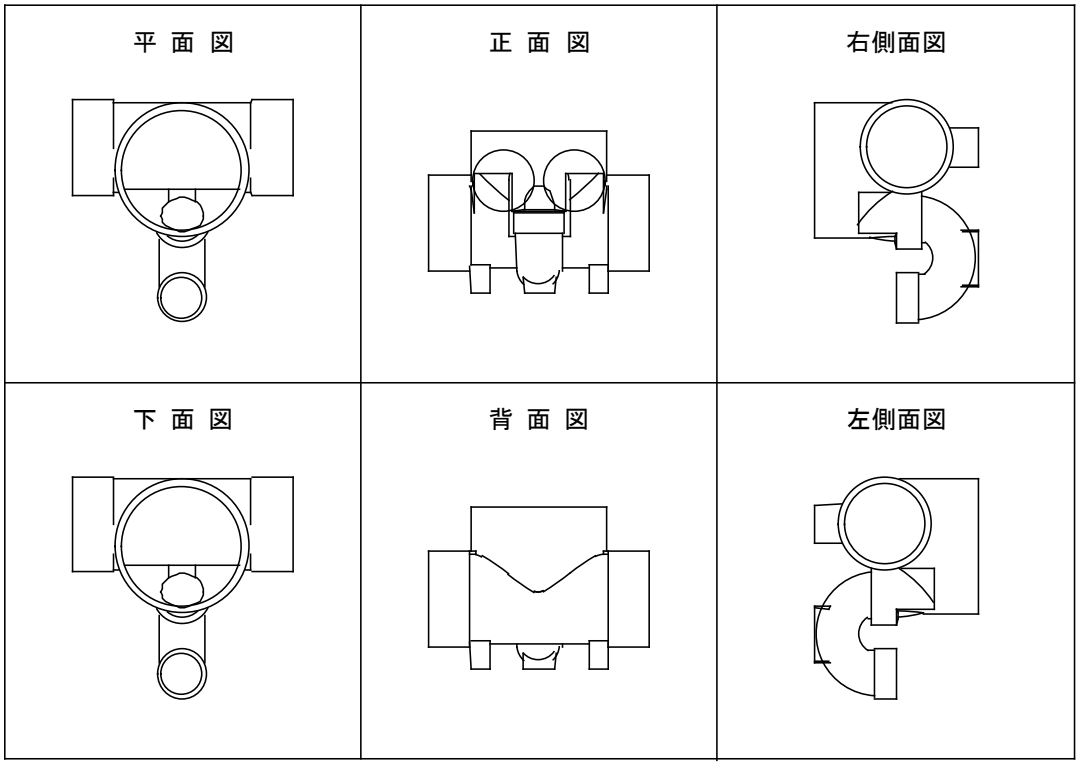

100.0 ： 50.0 ： 100.0

M-UTL100x75S-150 ビニマスシステム トラップ(左):40453

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

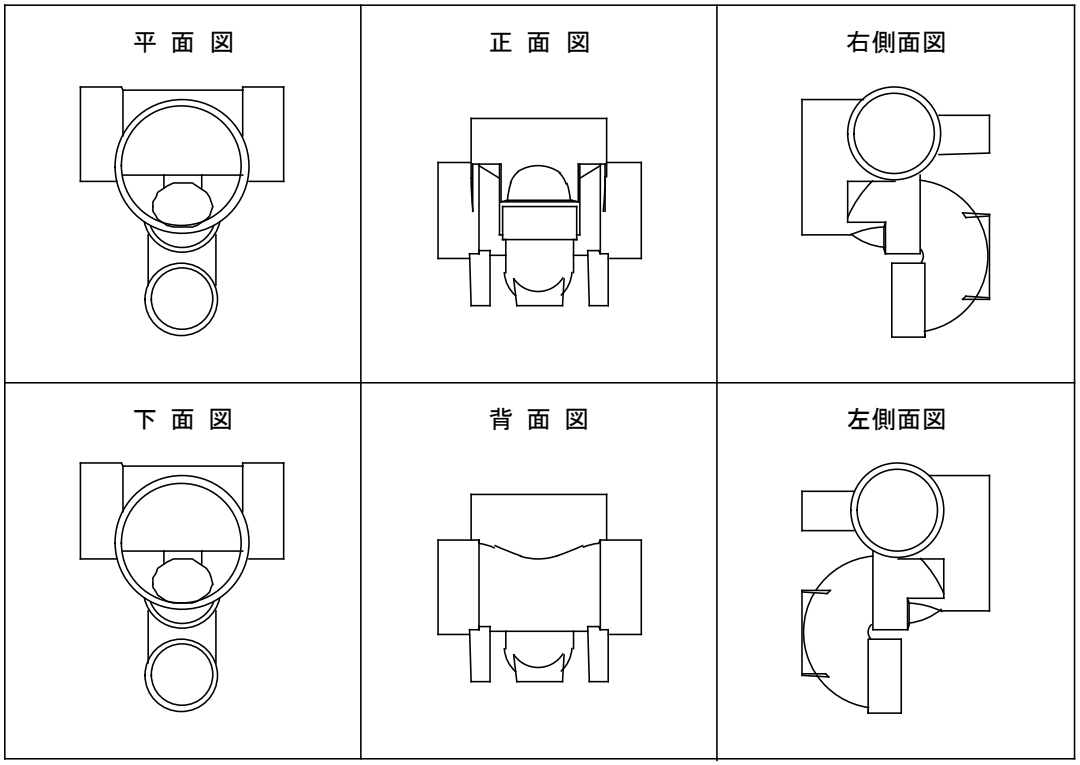

100.0 ： 75.0 ： 100.0

M-UTL100x75S-200 ビニマスシステム トラップ(左):49755

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 75.0

M-UTL100x75S-300 ビニマスシステム トラップ(左):41238

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

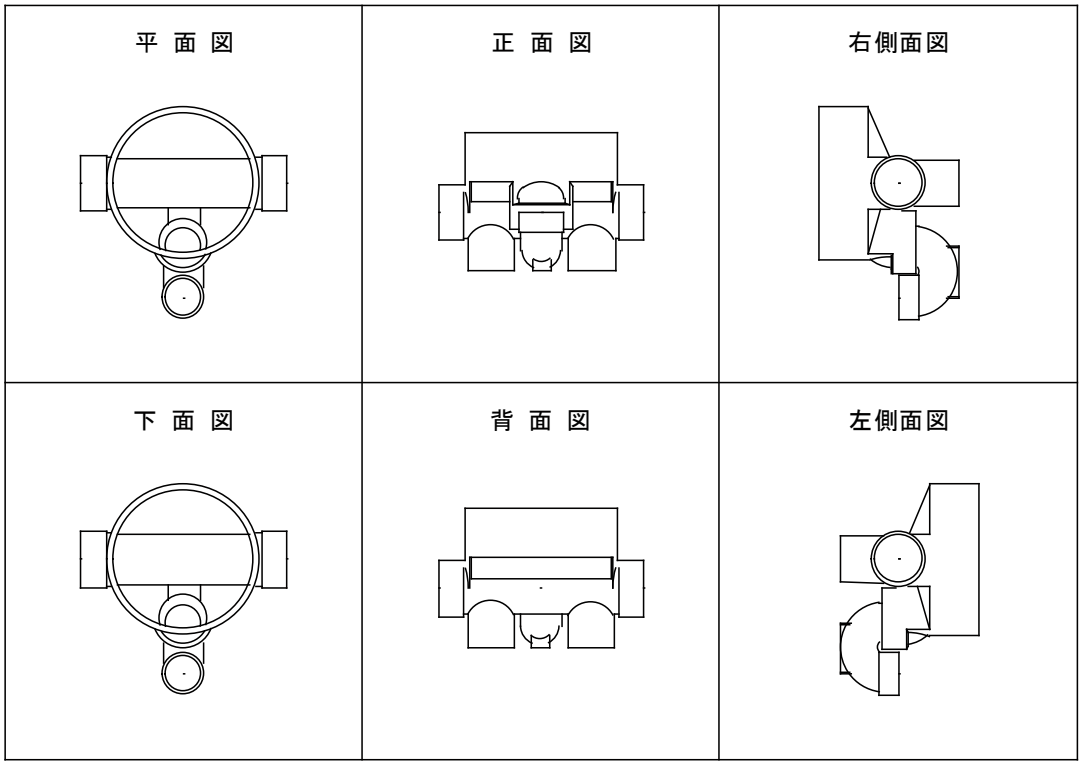

100.0 ： 100.0 ： 75.0

M-UTL125x100S-150 ビニマスシステム トラップ(左):41339

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0 ： 100.0

M-UTL125x100S-200 ビニマスシステム トラップ(左):41481

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

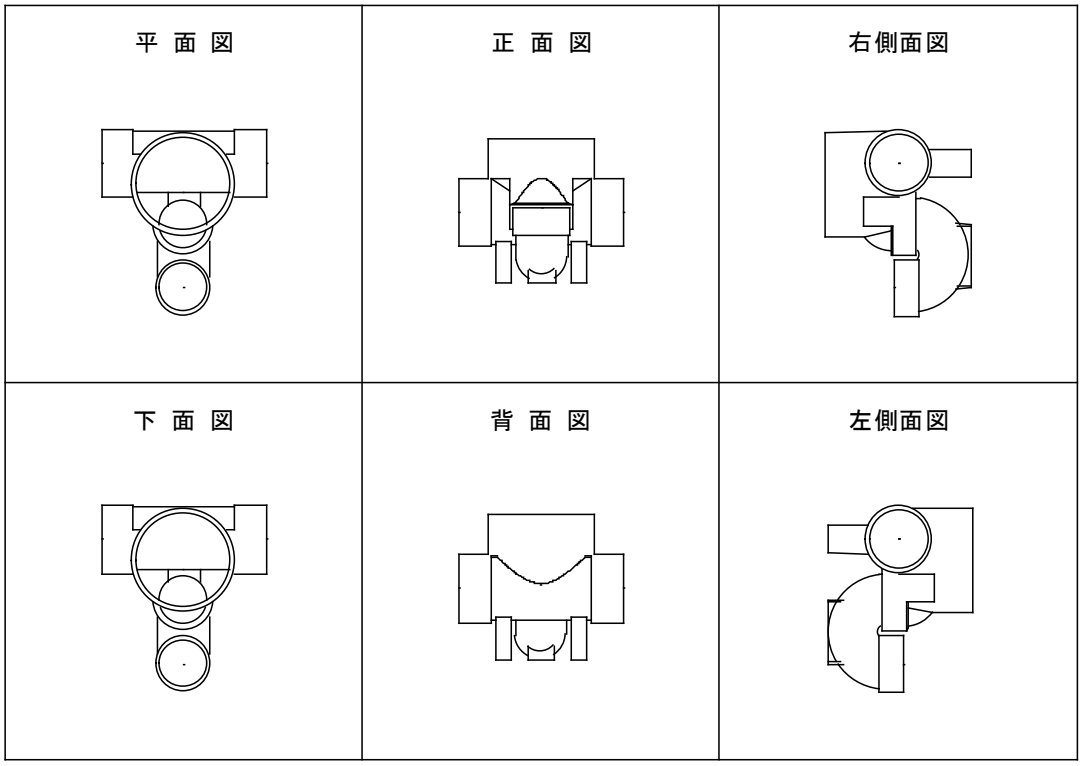

125.0 ： 125.0 ： 100.0

M-UTL125x75S-150 ビニマスシステム トラップ(左):41337

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0 ： 75.0

M-UTL125x75S-200 ビニマスシステム トラップ(左):41478

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0 ： 75.0

M-UTL150x100S-150 ビニマスシステム トラップ(左):41649

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0 ： 100.0

M-UTL150x100S-200 ビニマスシステム トラップ(左):41781

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

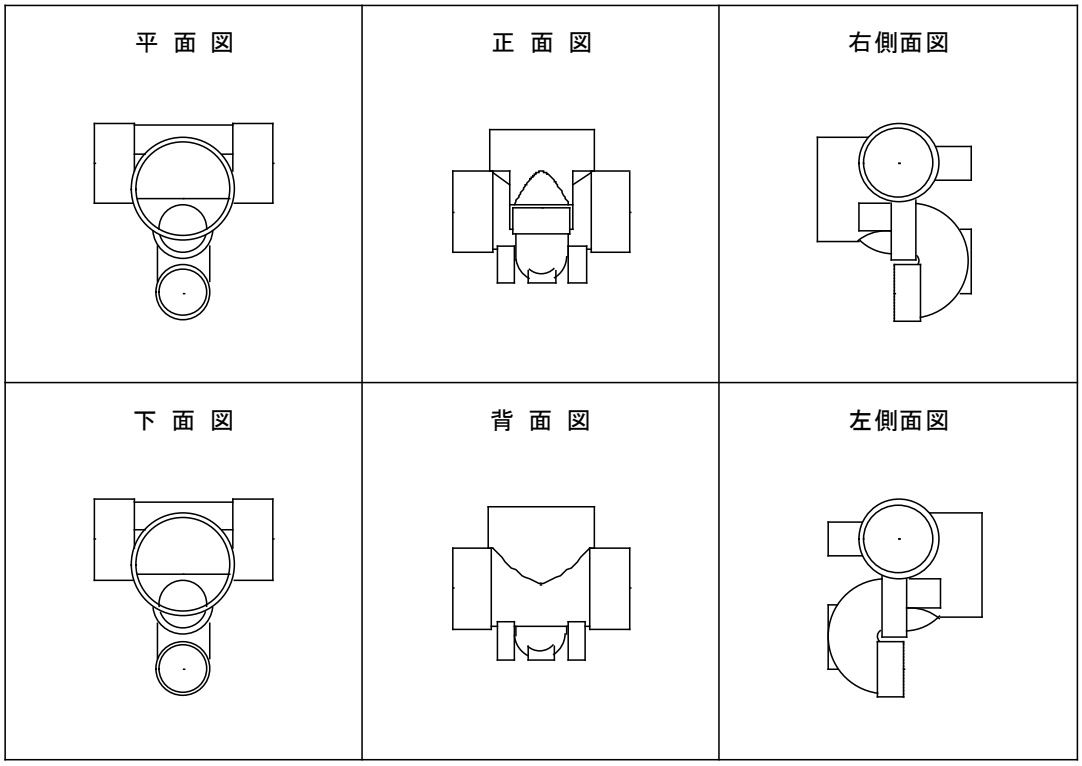

150.0 ： 150.0 ： 100.0

M-UTL150x75S-150 ビニマスシステム トラップ(左):41647

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

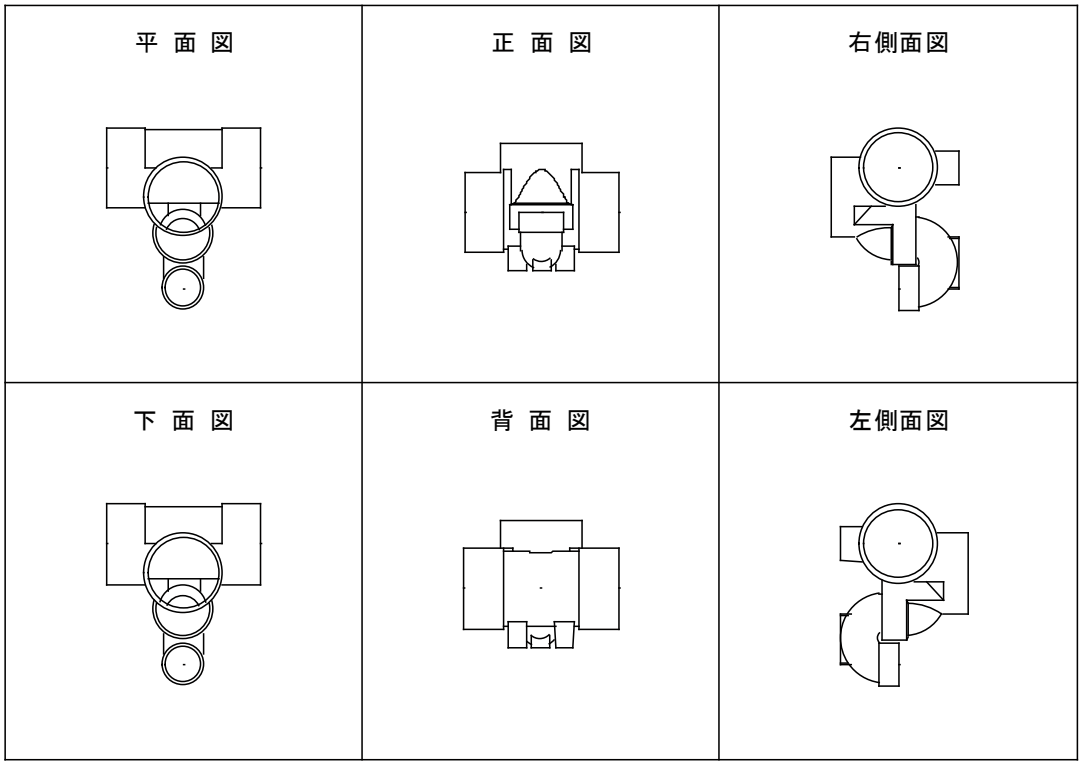

150.0 ： 150.0 ： 75.0

M-UTL150x75S-200 ビニマスシステム トラップ(左):41778

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

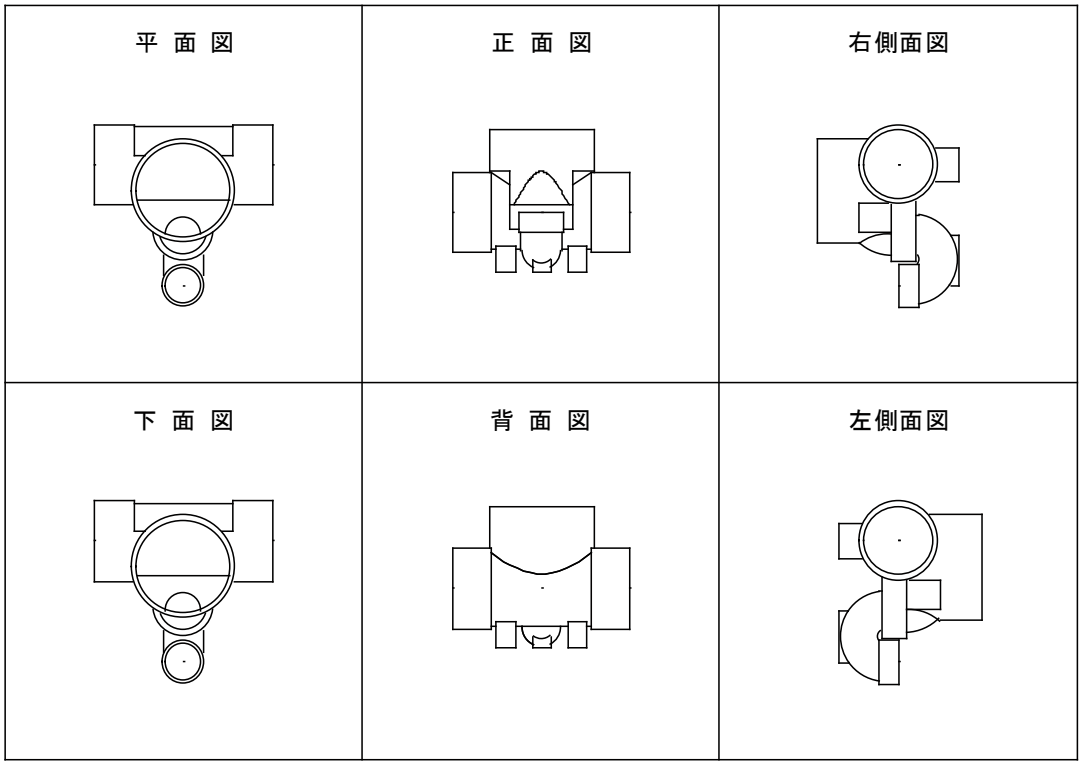

150.0 ： 150.0 ： 75.0

M-UTL75x50S-125 ビニマスシステム トラップ(左):49255

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：75.0　：50.0

M-UTL75x75S-125 ビニマスシステム トラップ(左):49258

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：75.0　：75.0

M-UTR100x100S-150 ビニマスシステム トラップ(右):40493

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

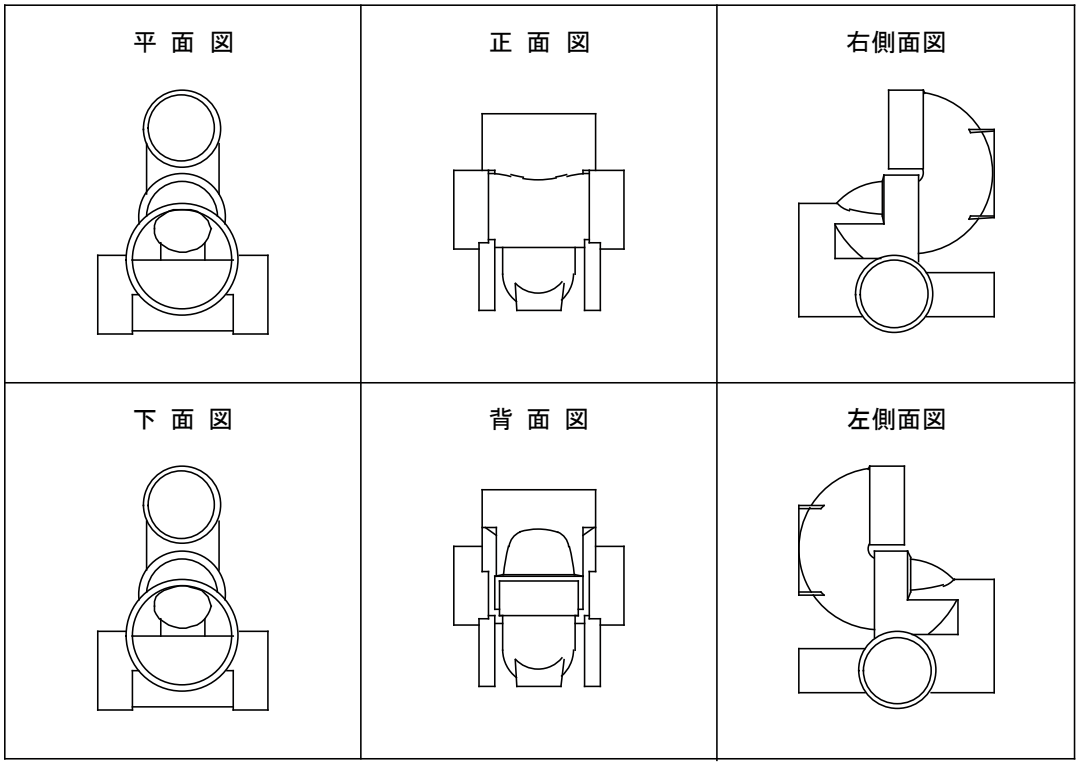

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-UTR100x100S-200 ビニマスシステム トラップ(右):49760

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-UTR100x100S-300 ビニマスシステム トラップ(右):41242

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

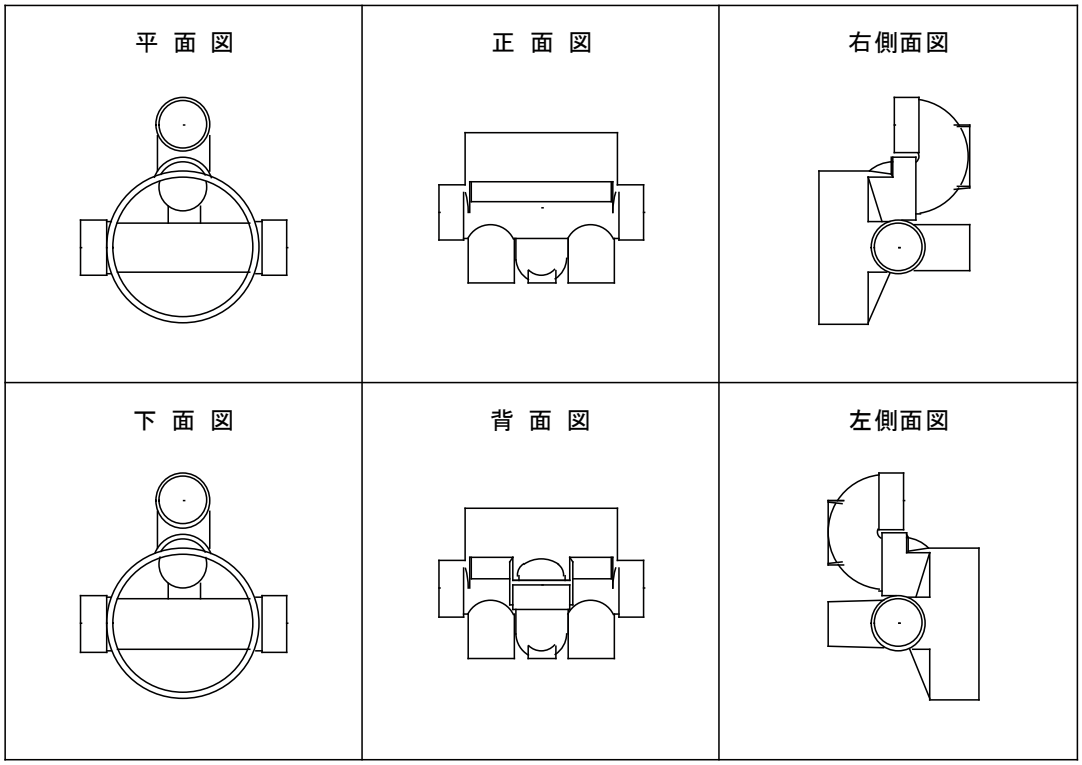

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-UTR100x50S-150 ビニマスシステム トラップ(右):40430

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

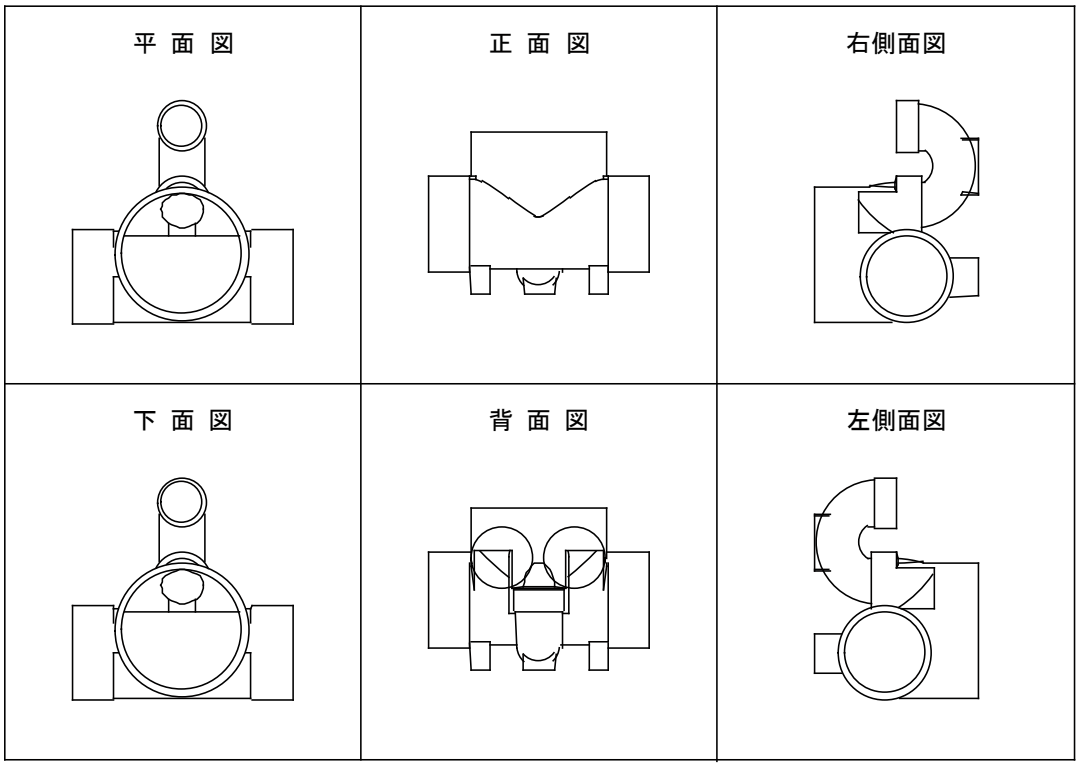

100.0 ： 50.0 ： 100.0

M-UTR100x75S-150 ビニマスシステム トラップ(右):40454

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

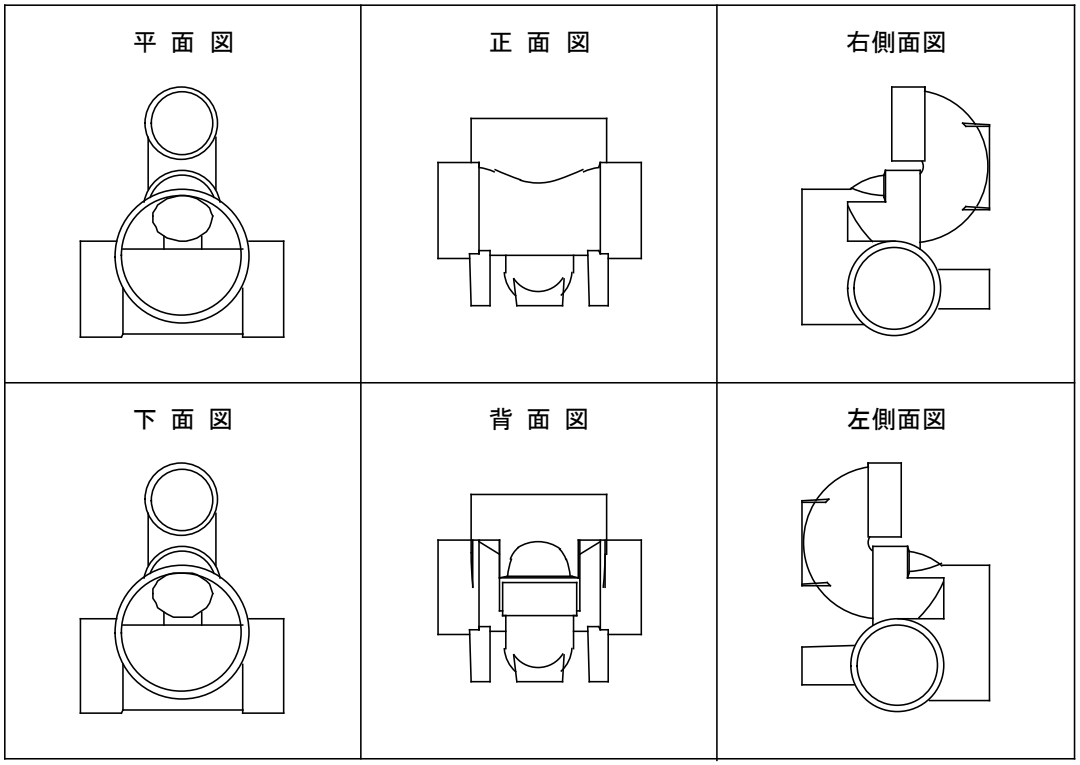

100.0 ： 75.0 ： 100.0

M-UTR100x75S-200 ビニマスシステム トラップ(右):49756

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0　：　75.0

M-UTR100x75S-300 ビニマスシステム トラップ(右):41239

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

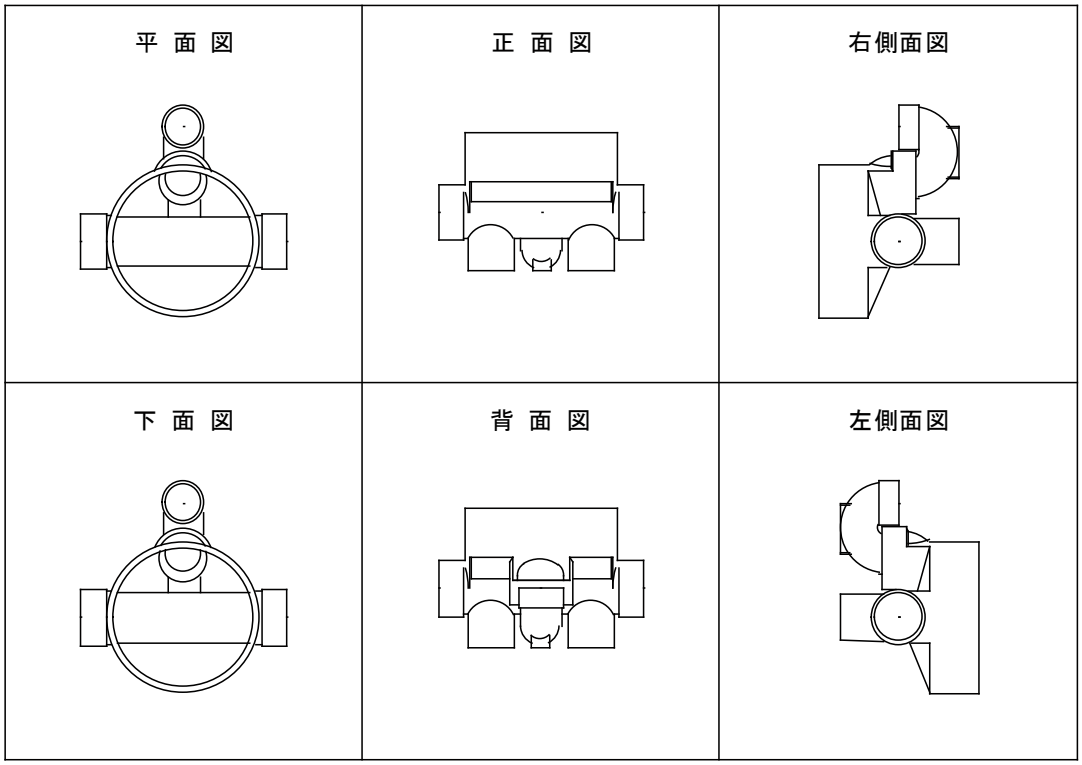

100.0 ： 100.0 ： 75.0

M-UTR125x100S-150 ビニマスシステム トラップ(右):41340

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

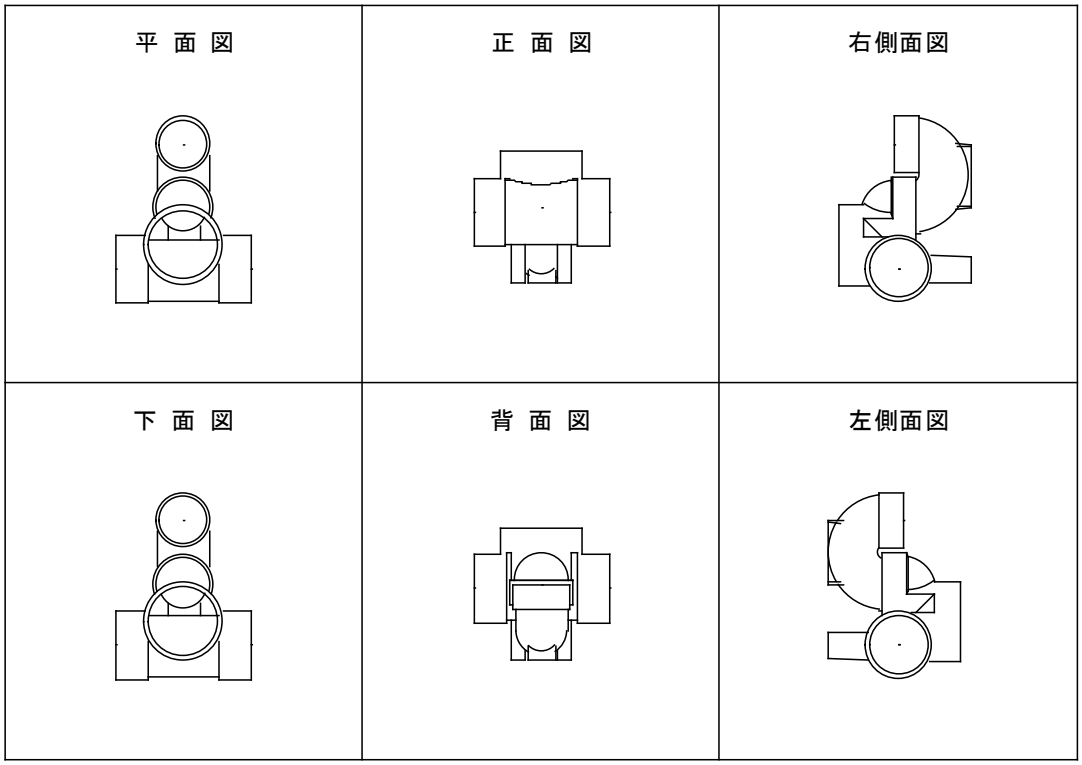

125.0 ： 125.0 ： 100.0

M-UTR125x100S-200 ビニマスシステム トラップ(右):41482

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

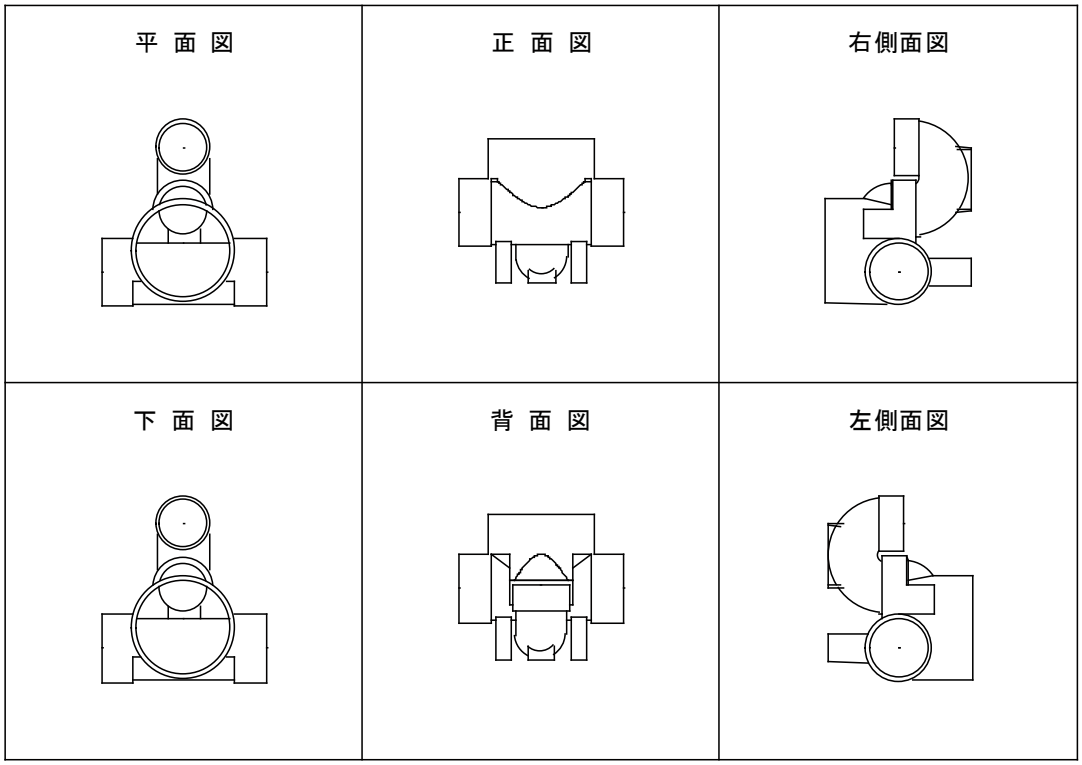

125.0 ： 125.0 ： 100.0

M-UTR125x75S-150 ビニマスシステム トラップ(右):41338

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0 ： 75.0

M-UTR125x75S-200 ビニマスシステム トラップ(右):41479

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

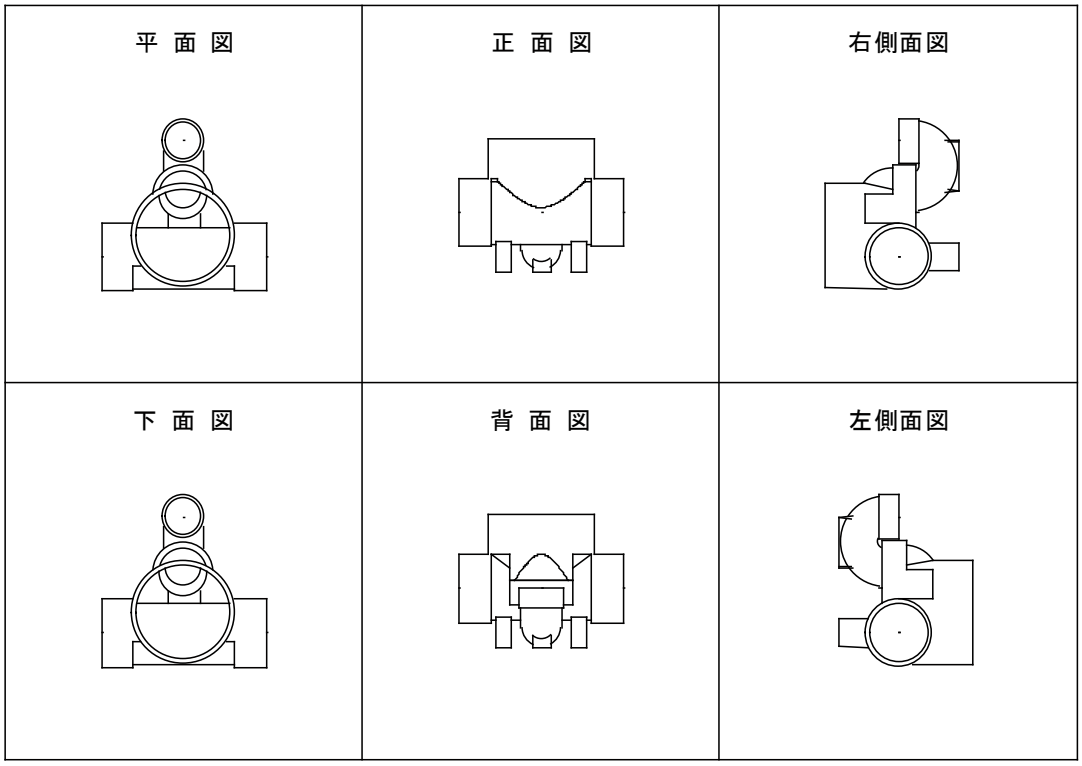

125.0 ： 125.0 ： 75.0

M-UTR150x100S-150 ビニマスシステム トラップ(右):41650

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

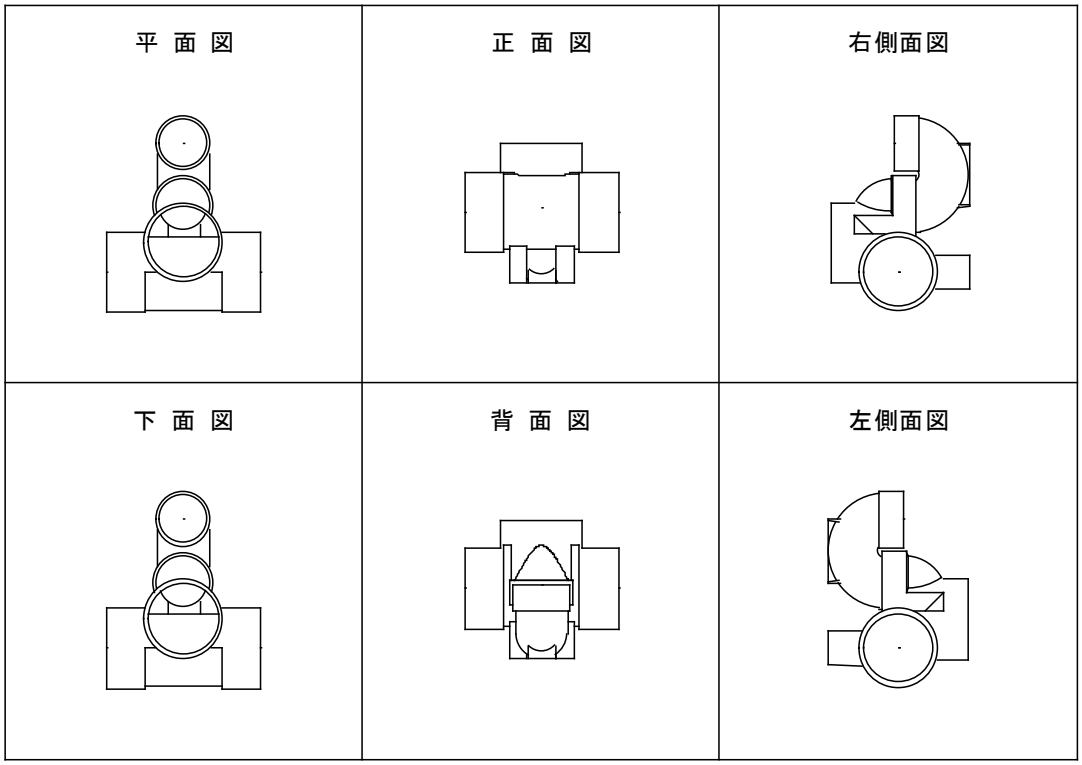

150.0 ： 150.0 ： 100.0

M-UTR150x100S-200 ビニマスシステム トラップ(右):41782

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

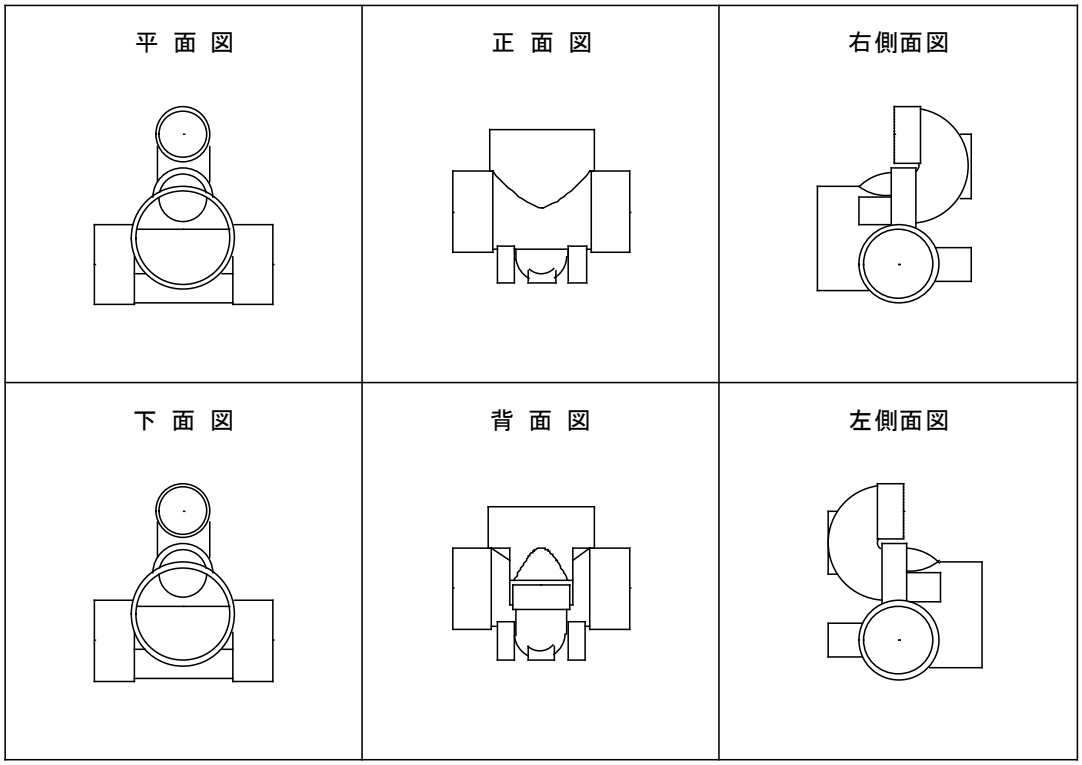

150.0 ： 150.0 ： 100.0

M-UTR150x75S-150 ビニマスシステム トラップ(右):40499

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0 ： 75.0

M-UTR150x75S-200 ビニマスシステム トラップ(右):41779

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

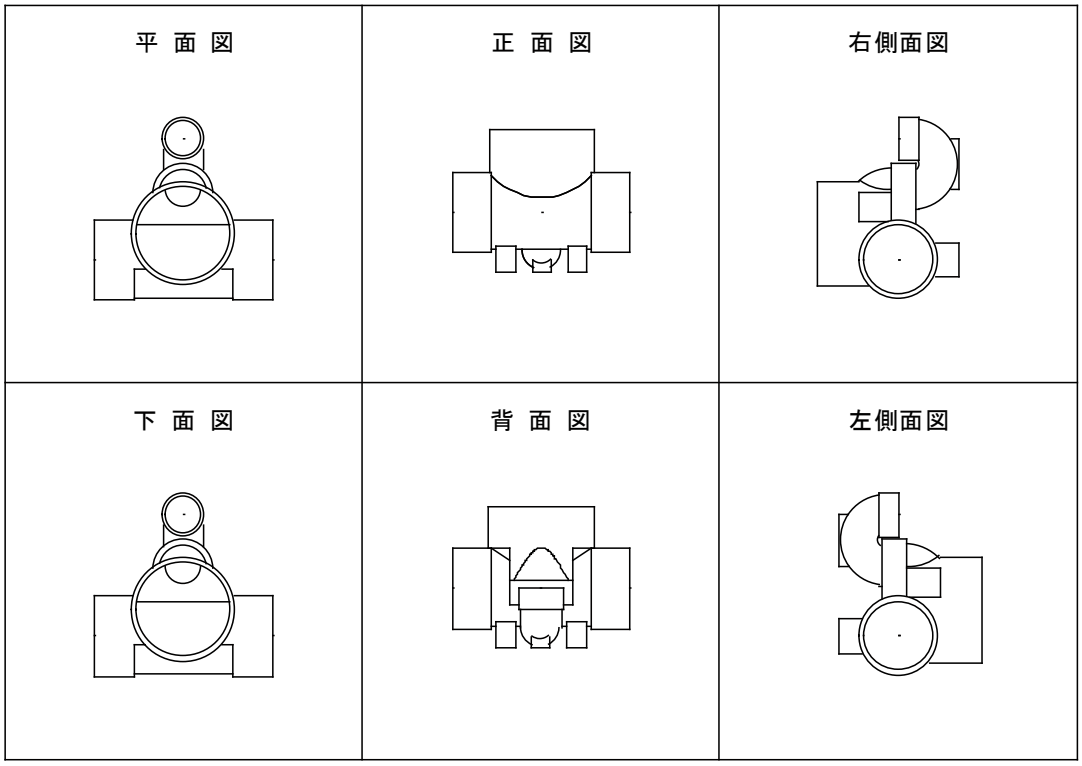

150.0 ： 150.0 ： 75.0

M-UTR75x50S-125 ビニマスシステム トラップ(右):49256

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0　：　75.0

M-UTR75x75S-125 ビニマスシステム トラップ(右):49259

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0　：　75.0

M-DR100-150 ビニマスシステム ドロップ:40341

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

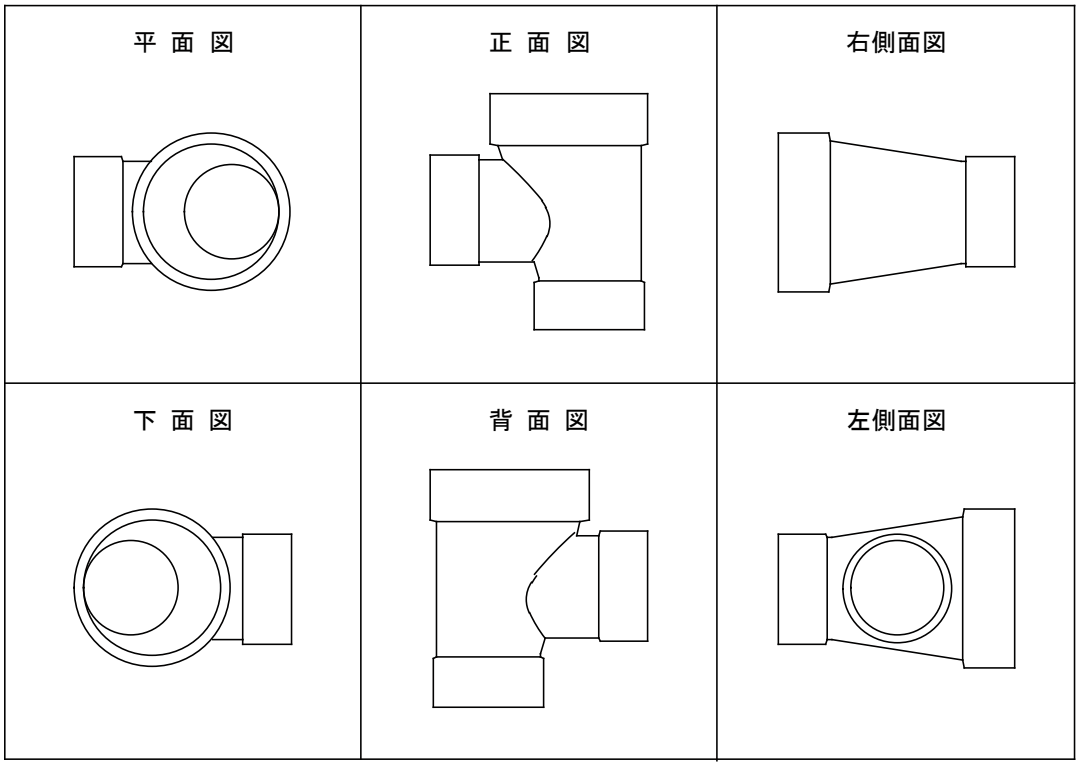

100.0　:　100.0

M-DR100-200 ビニマスシステム ドロップ:49747

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-DR100Px100-150 ビニマスシステム ドロップ:40343

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-DR125-200 ビニマスシステム ドロップ:41468

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-DR125-300 ビニマスシステム ドロップ:41577

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

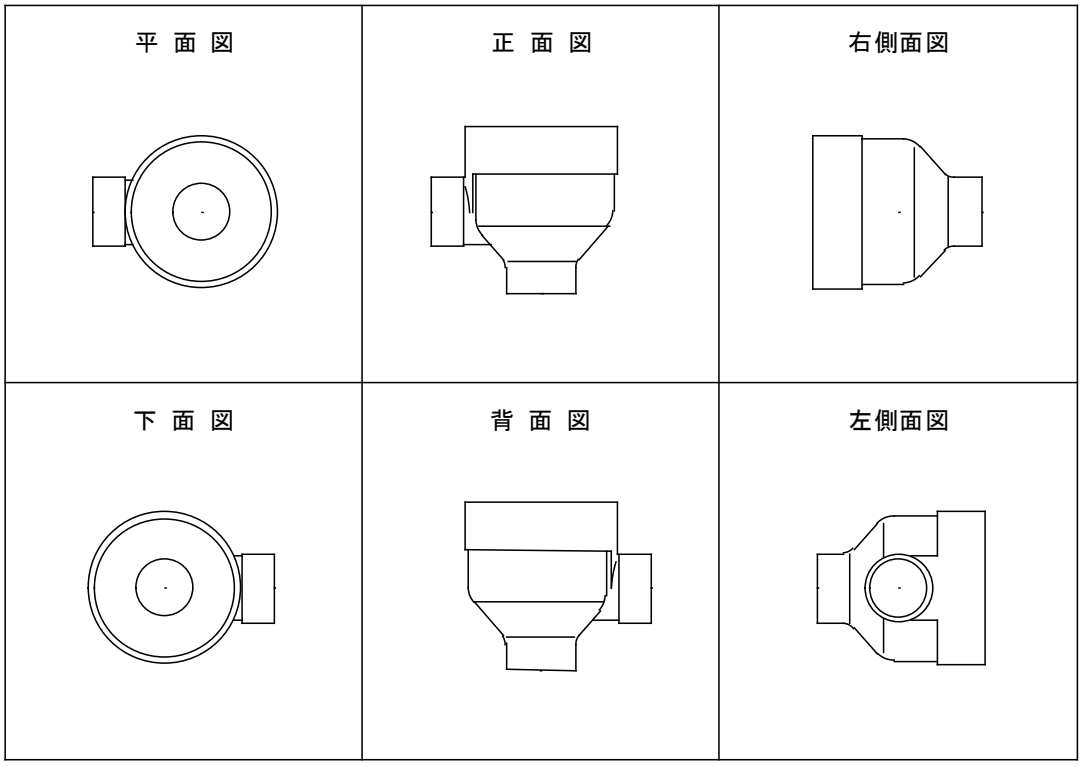

125.0　：　125.0

M-DR125Px125-200 ビニマスシステム ドロップ:41469

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-DR150-200 ビニマスシステム ドロップ:41768

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

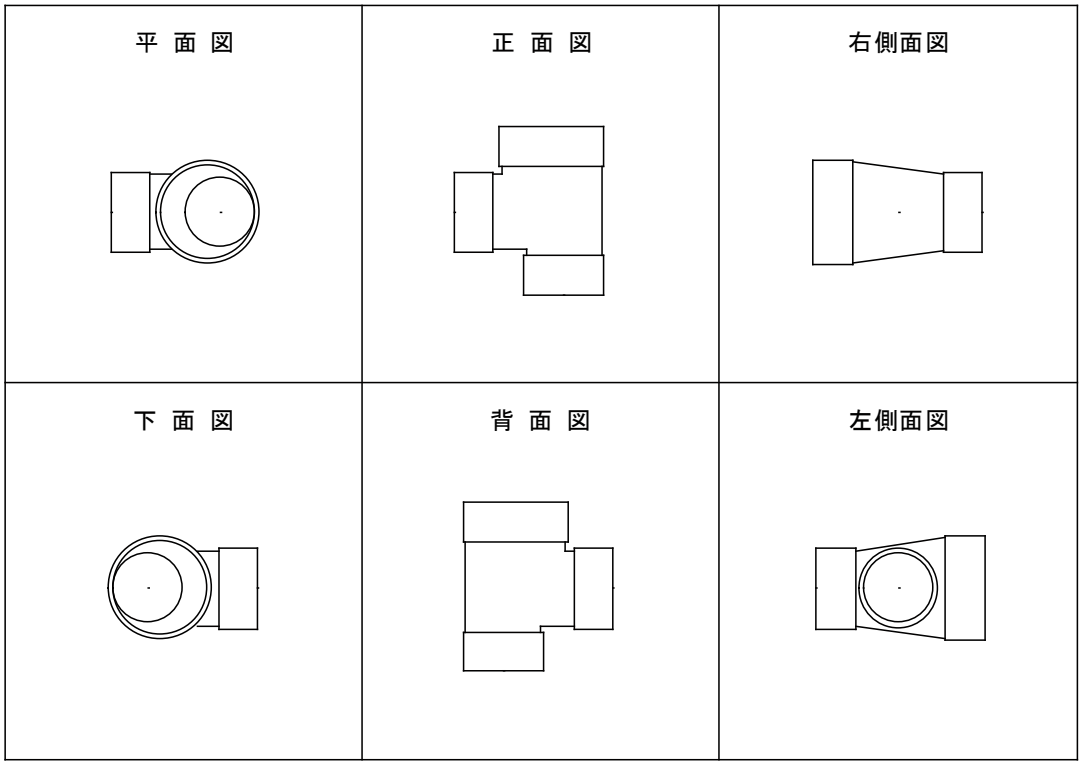

150.0　:　150.0

M-DR150-300 ビニマスシステム ドロップ:41880

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

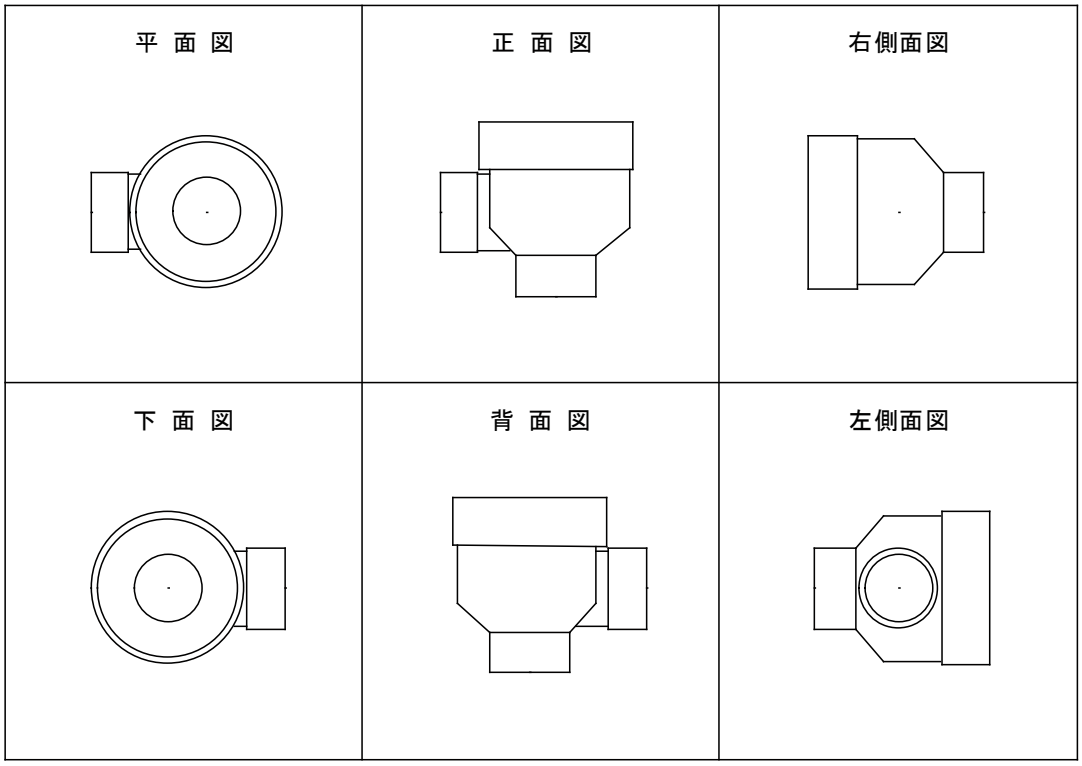

150.0　:　150.0

M-DR90WY100-150 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:40364

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

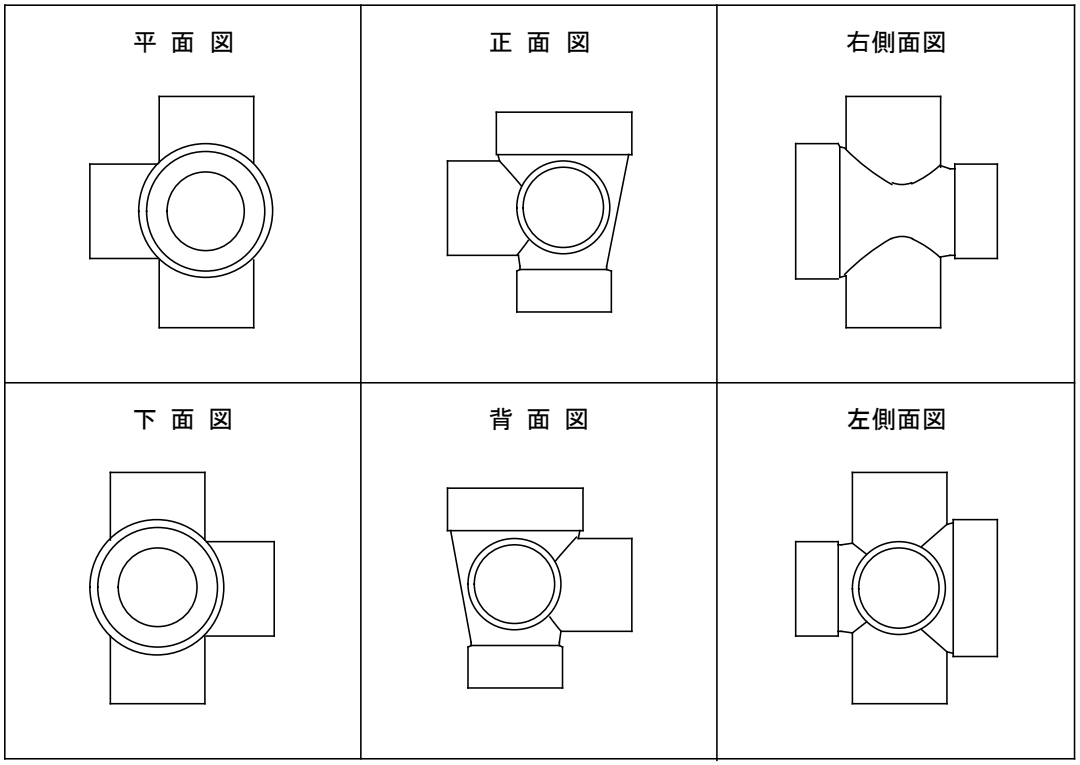

100.0 ： 100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-DR90WY100Px100-150 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:40 365

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-DR90WY100x75-150 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:40363

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 75.0 ： 75.0 ： 100.0

M-DR90WY125-200 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:41473

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

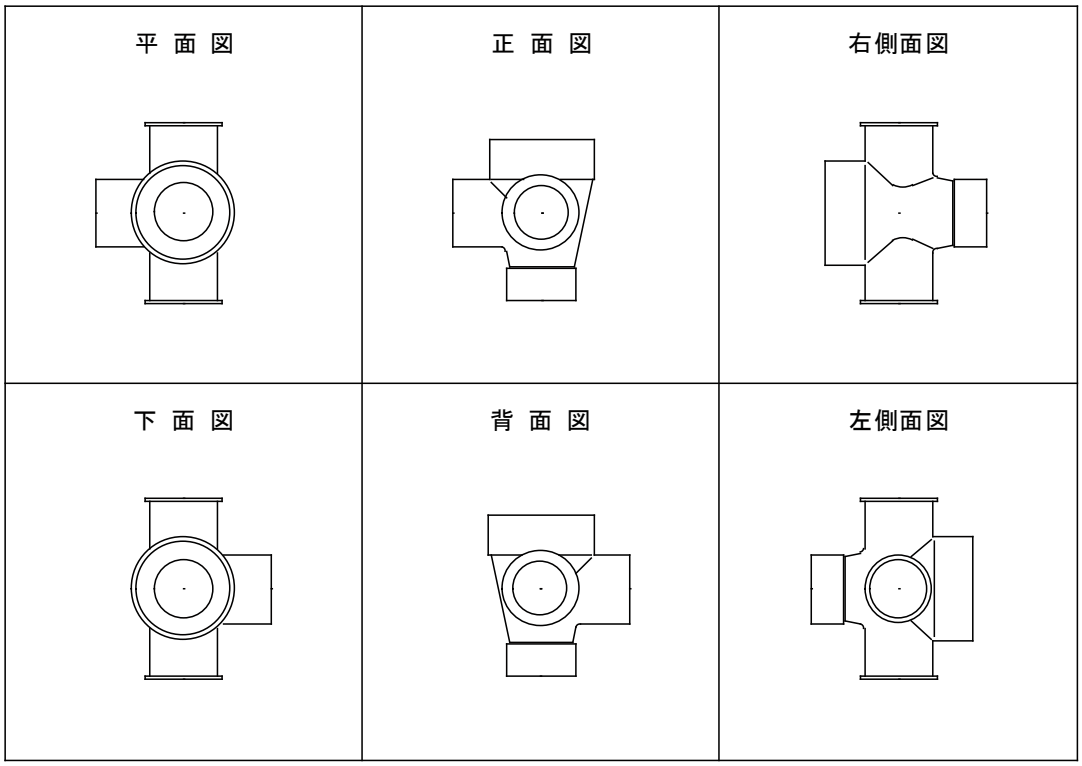

125.0 ： 125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-DR90WY125-300 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:41579

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

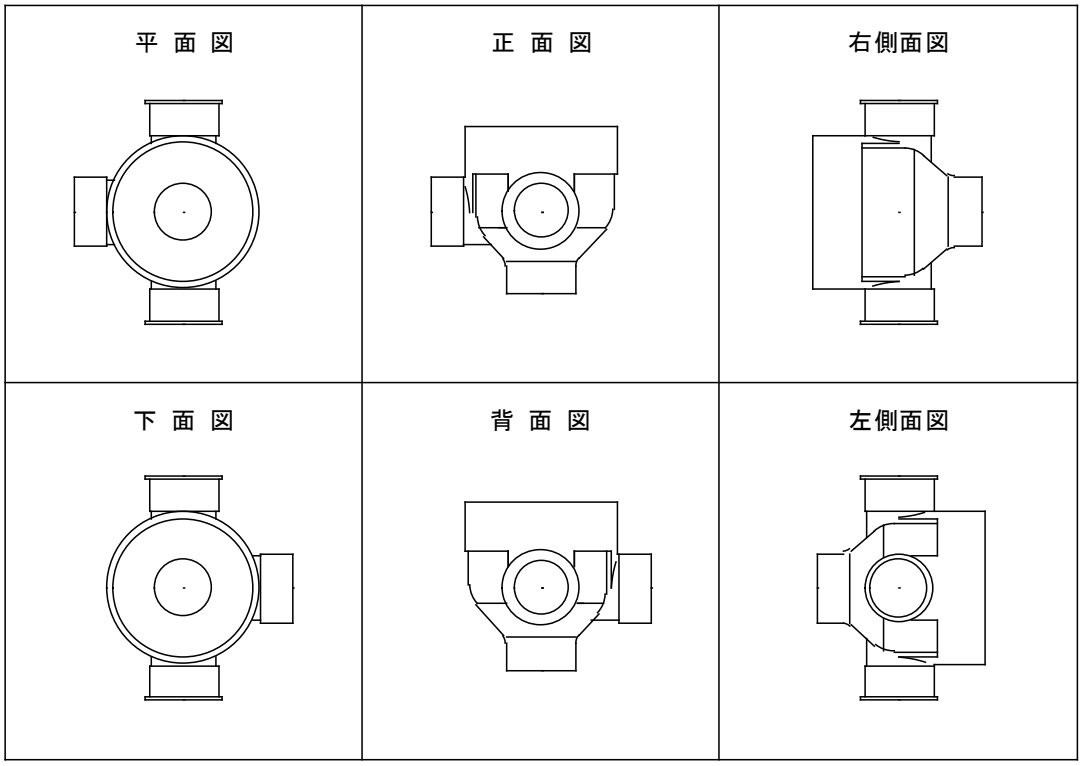

125.0 ： 125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-DR90WY125Px125-200 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:41474

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-DR90WY150-200 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:41775

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

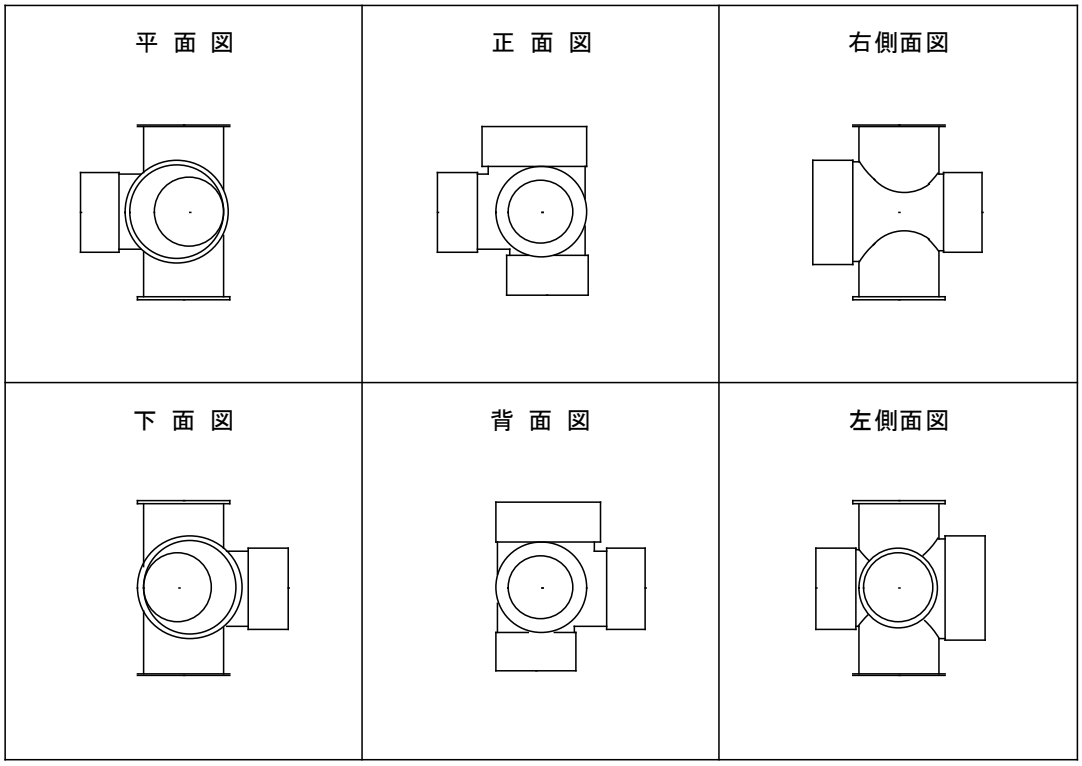

150.0 ： 150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-DR90WY150-300 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:41882

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

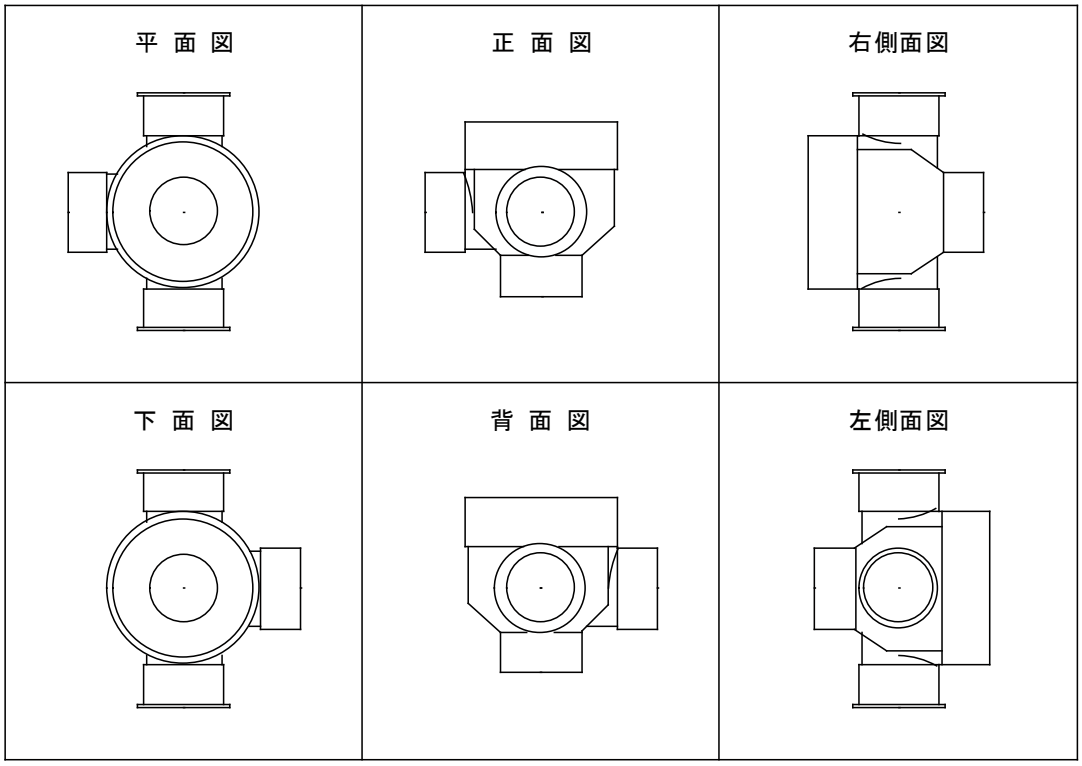

150.0 ： 150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-DR90WY150x100-150 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:41644

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0 ： 150.0

M-DRW-UT100x75S-150 ビニマスシステム 左右合流ドロップ・トラップ付: 40370

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

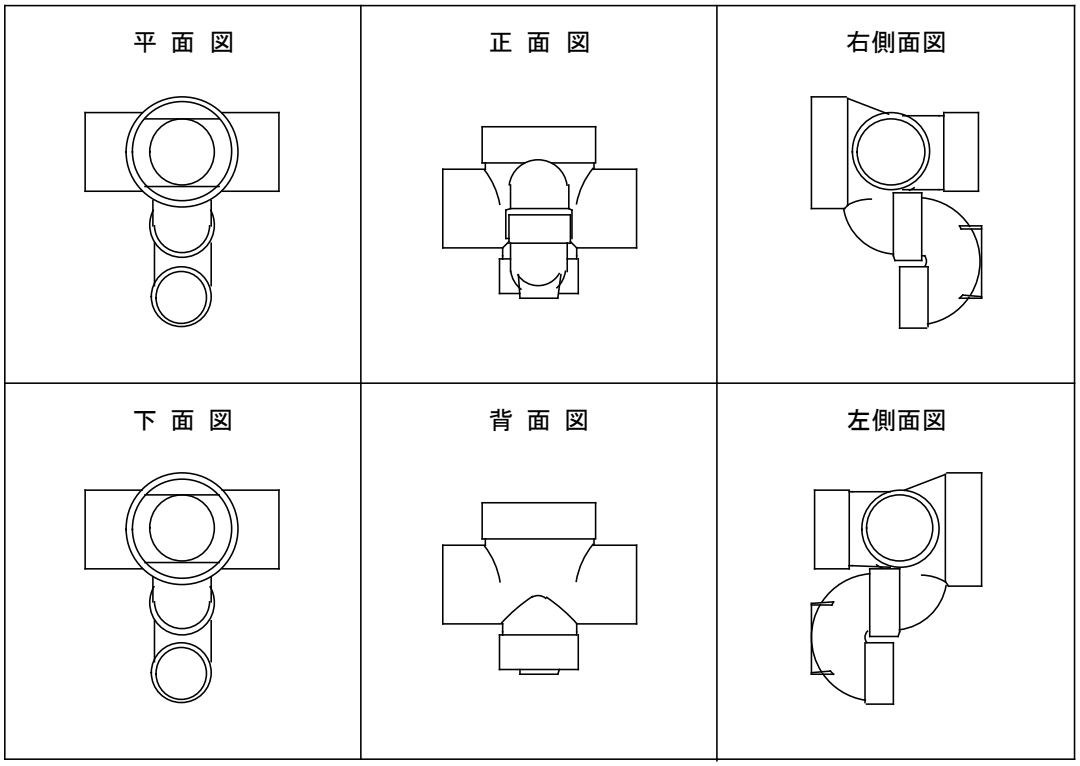

100.0 ： 100.0 ： 75.0 ： 100.0

M-DRW100-150 ビニマスシステム 左右合流ドロップ:40368

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

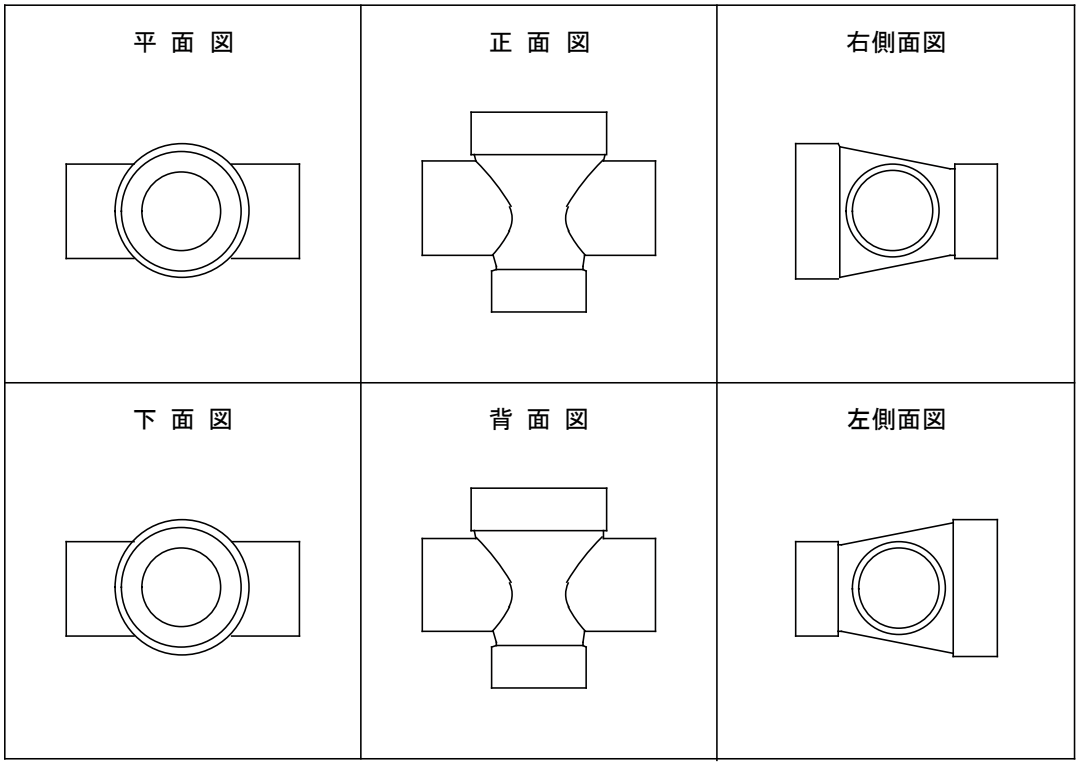

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-DRW100Px100-150 ビニマスシステム 左右合流ドロップ:40369

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-DRW125-200 ビニマスシステム 左右合流ドロップ:41475

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

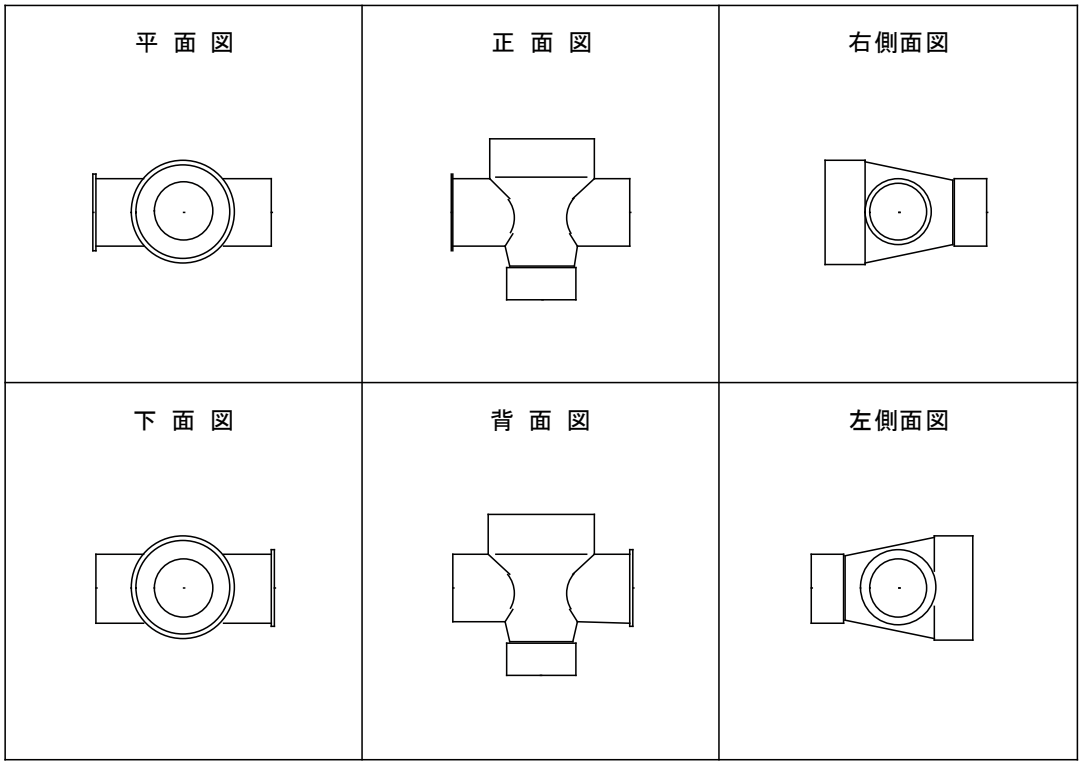

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-DRW125-300 ビニマスシステム 左右合流ドロップ:41580

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

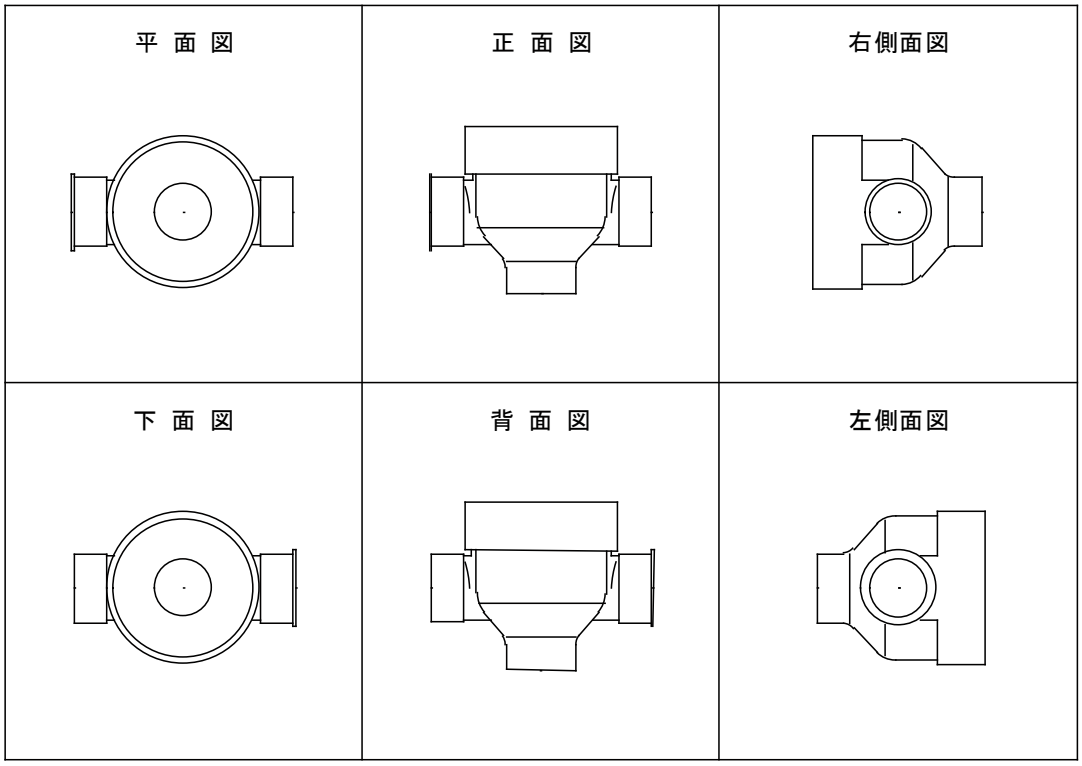

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-DRW150-300 ビニマスシステム 左右合流ドロップ:41883

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

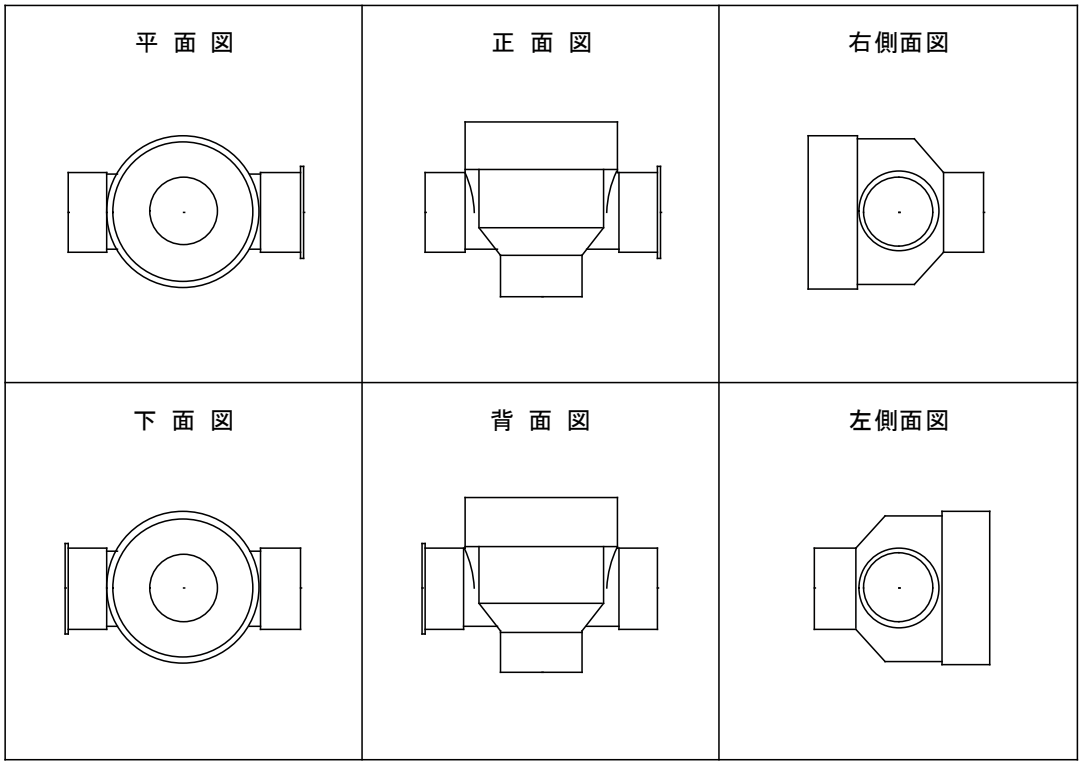

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-DRY100-150 ビニマスシステム 90度合流ドロップ:40359

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

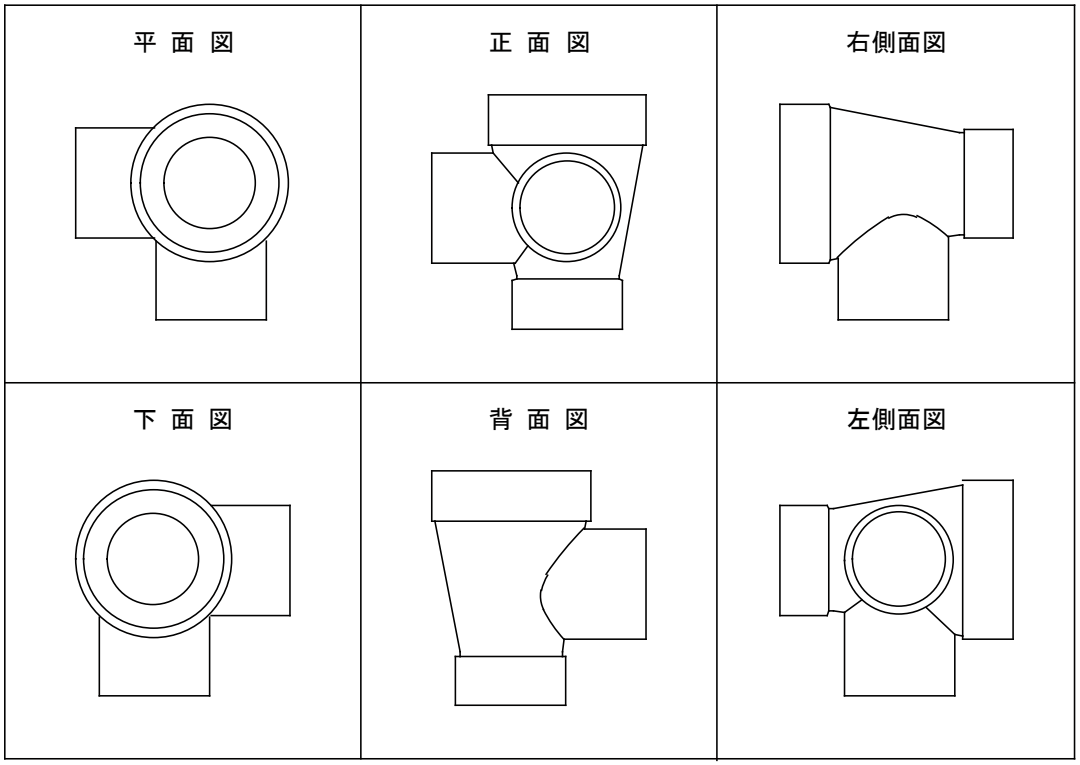

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-DRY100Px100-150 ビニマスシステム 90度合流ドロップ:40360

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-DRY125-200 ビニマスシステム 90度合流ドロップ:41472

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-DRY125-300 ビニマスシステム 90度合流ドロップ:41578

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

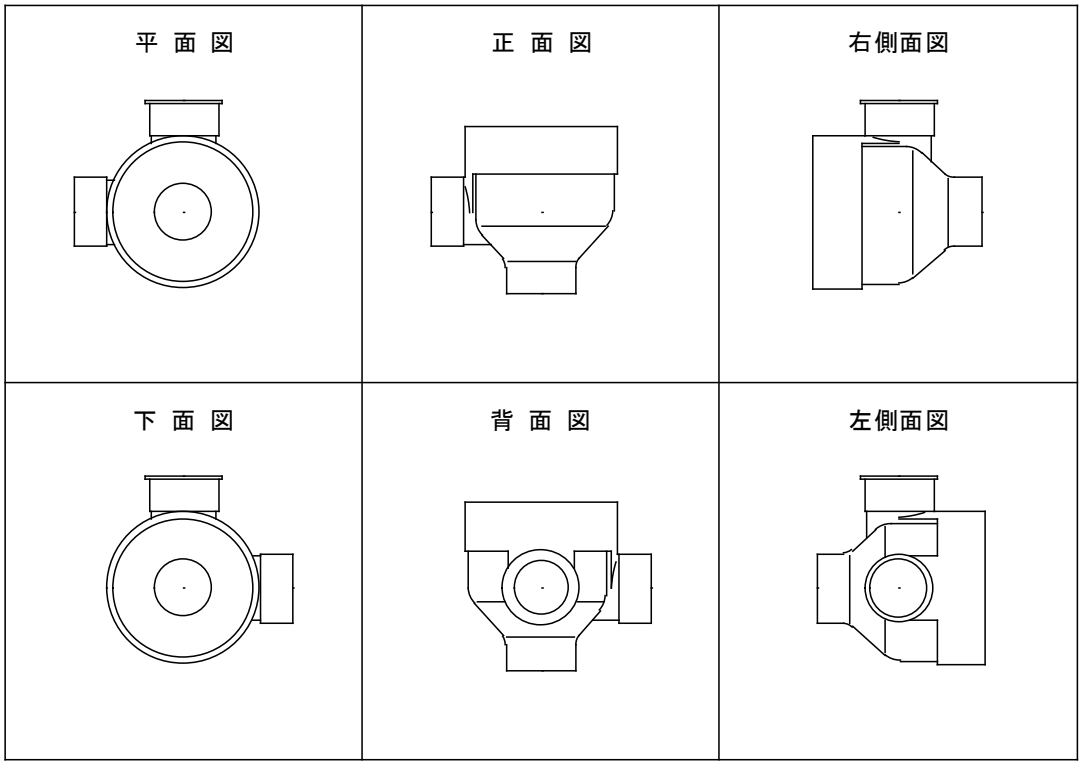

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-DRY150-300 ビニマスシステム 90度合流ドロップ:41881

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

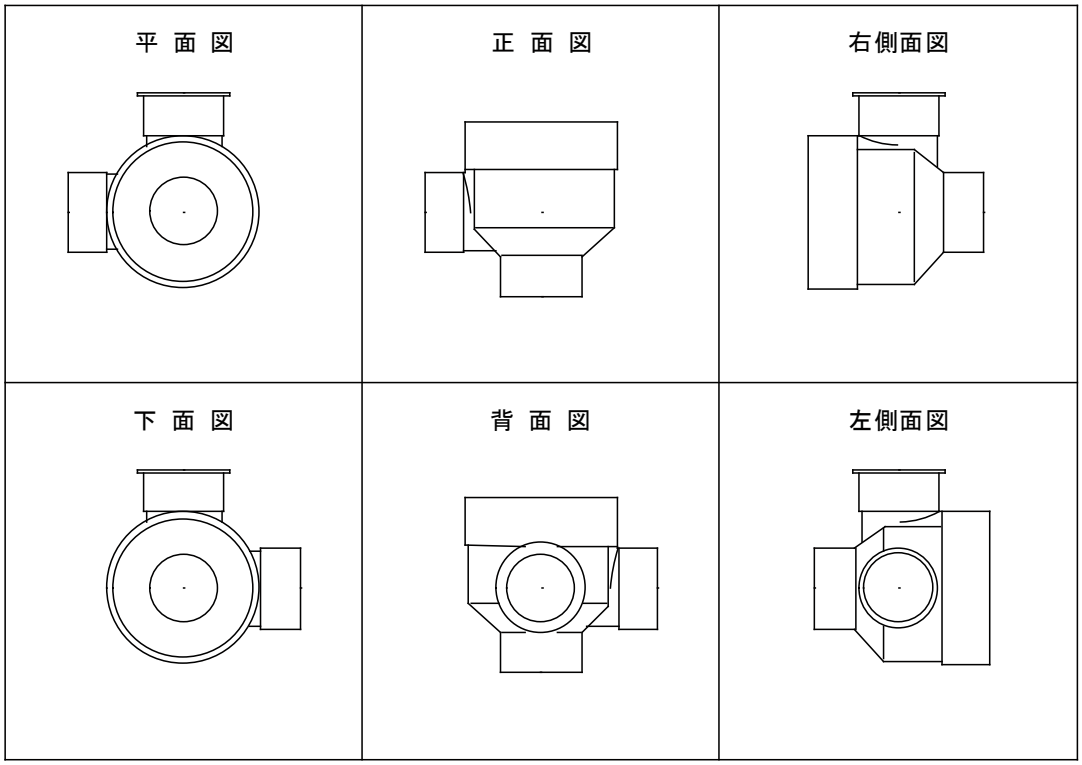

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-DRYL100-200 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(左):49748

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0　：　100.0

M-DRYL100x75-150 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(左):40357

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　:　75.0　:　100.0

M-DRYL125x100-200 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(左):41470

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0　：　125.0

M-DRYL150-200 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(左):41773

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

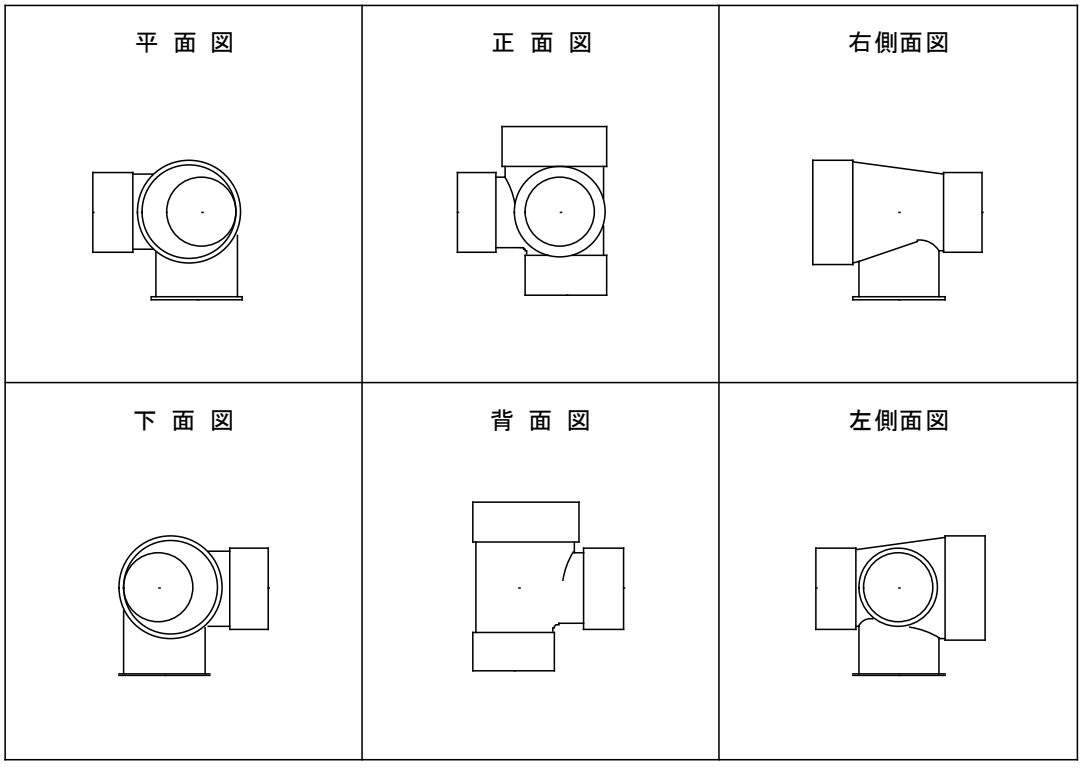

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-DRYL150Px100-200 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(左):41771

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0　：　150.0

M-DRYL150x100-200 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(左):41769

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0　：　150.0

M-DRYR100-200 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(右):49749

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0　：　100.0

M-DRYR100x75-150 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(右):40358

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　:　75.0　:　100.0

M-DRYR125x100-200 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(右):41471

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0　：　125.0

M-DRYR150-200 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(右):41774

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-DRYR150Px100-200 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(右):41772

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0　：　150.0

M-DRYR150x100-200 ビニマスシステム 90度合流ドロップ(右):41770

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0　：　150.0

M-UTK100x100P-150 ビニマスシステム 起点トラップ:40401

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

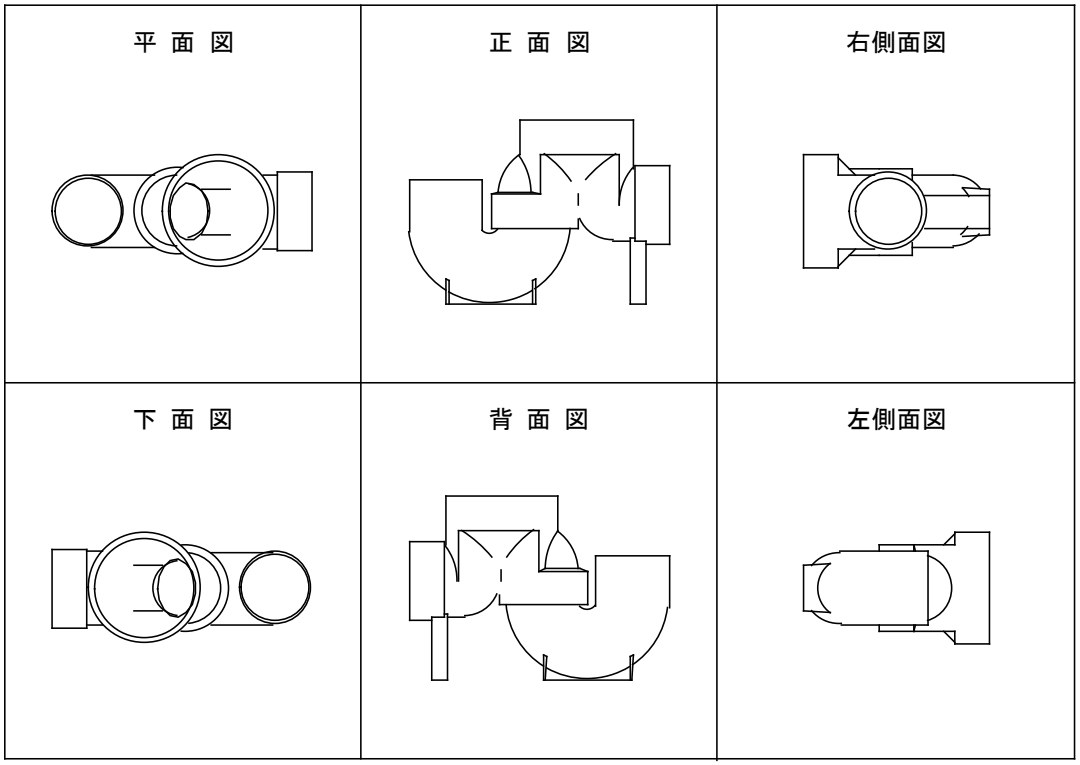

100.0 ： 100.0

M-UTK100x100P-200 ビニマスシステム 起点トラップ:49752

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-UTK100x100P-300 ビニマスシステム 起点トラップ:41237

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

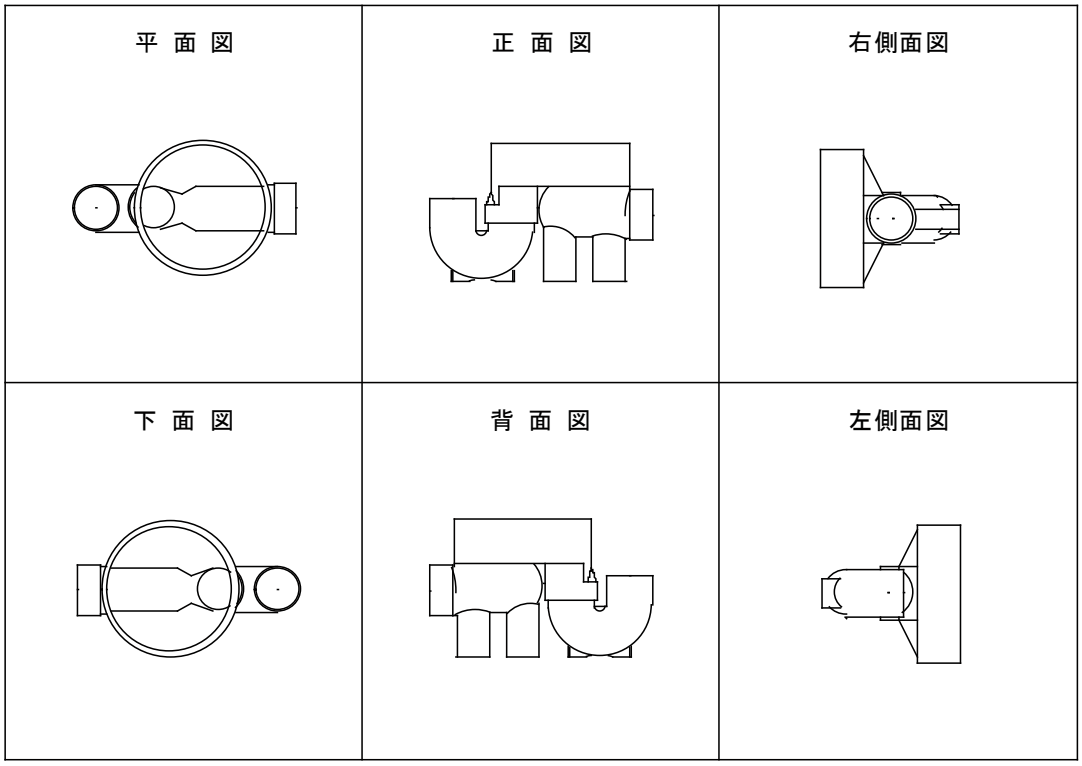

100.0 ： 100.0

M-UTK100x50P-150 ビニマスシステム 起点トラップ:40373

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0 ： 100.0

M-UTK100x75P-150-B ビニマスシステム 起点トラップ:40386

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

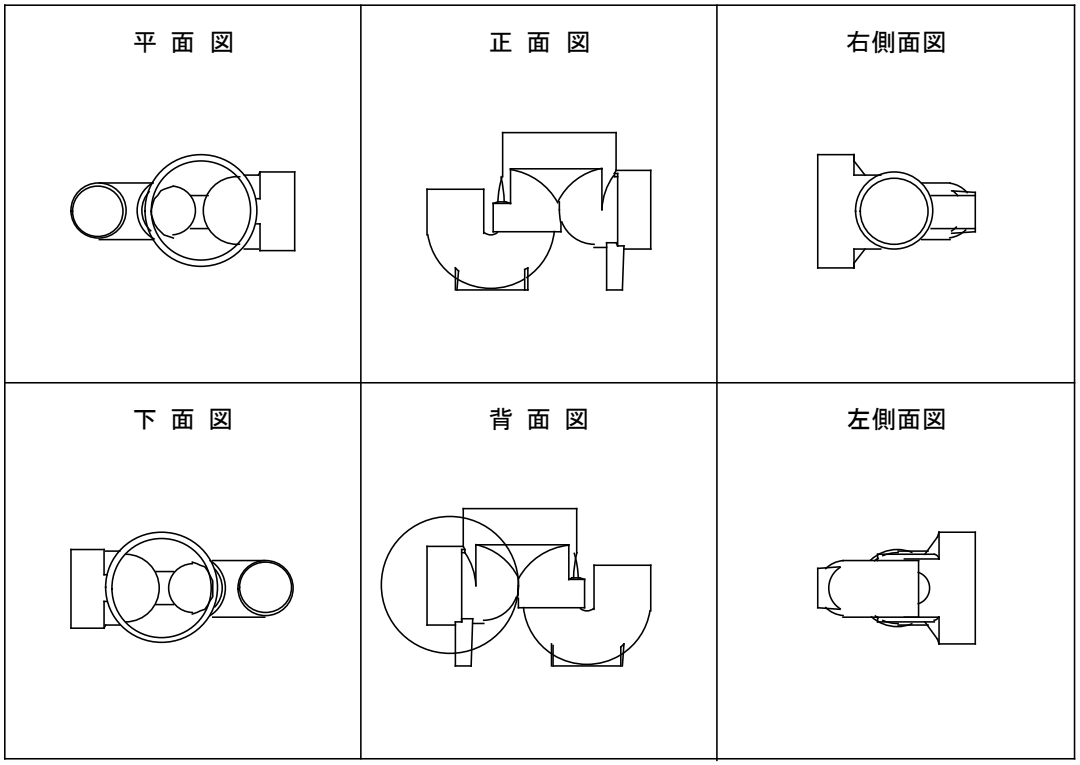

75.0 ： 100.0

M-UTK100x75P-150 ビニマスシステム 起点トラップ:40387

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0 ： 100.0

M-UTK100x75P-200 ビニマスシステム 起点トラップ:49751

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0 ： 100.0

M-UTK100x75P-300 ビニマスシステム 起点トラップ:41236

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

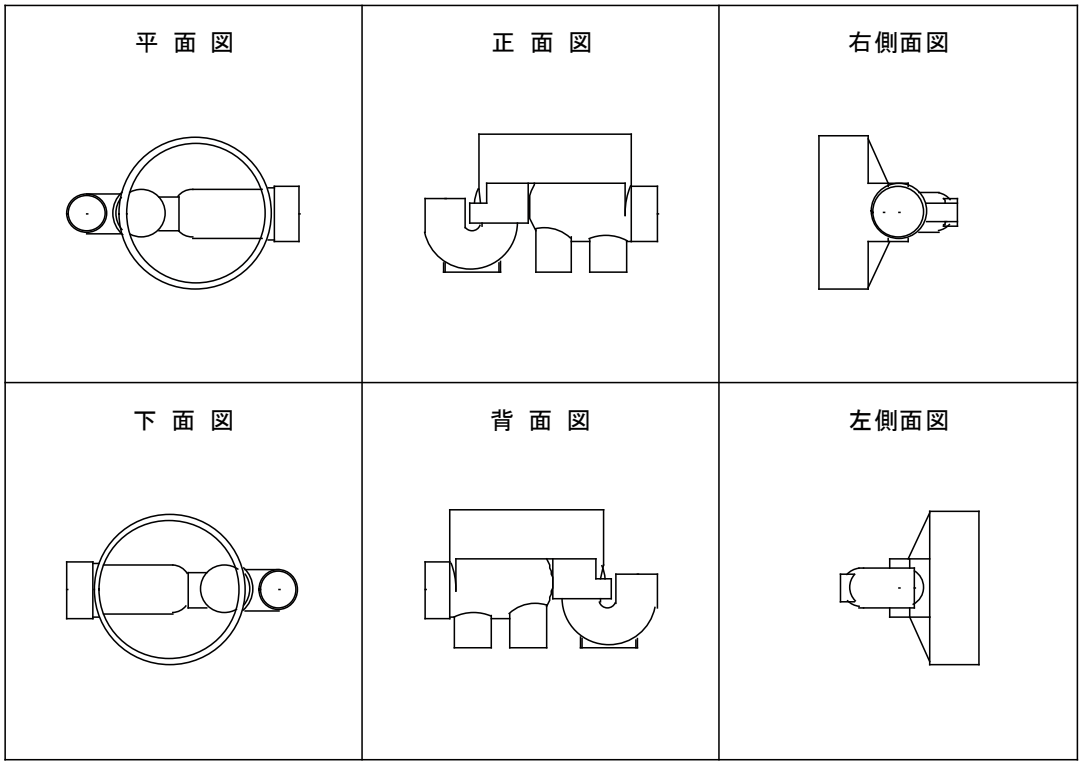

75.0 ： 100.0

M-UTK125x100P-150 ビニマスシステム 起点トラップ:41336

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　125.0

M-UTK125x75P-150 ビニマスシステム 起点トラップ:41335

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

75.0 ： 125.0

M-UTK75x50P-125　ビニマスシステム 起点トラップ:49253

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

50.0　：　75.0

M-UTK75x75P-125　ビニマスシステム 起点トラップ:49254

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

M-22L100-200 ビニマスシステム 22度曲り(兼):49745

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-22L125-200 ビニマスシステム 22度曲り(兼):40323

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0

M-22L150-200 ビニマスシステム 22度曲り(兼):40322

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-22LL100-150 ビニマスシステム 22度曲り(左):40319

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

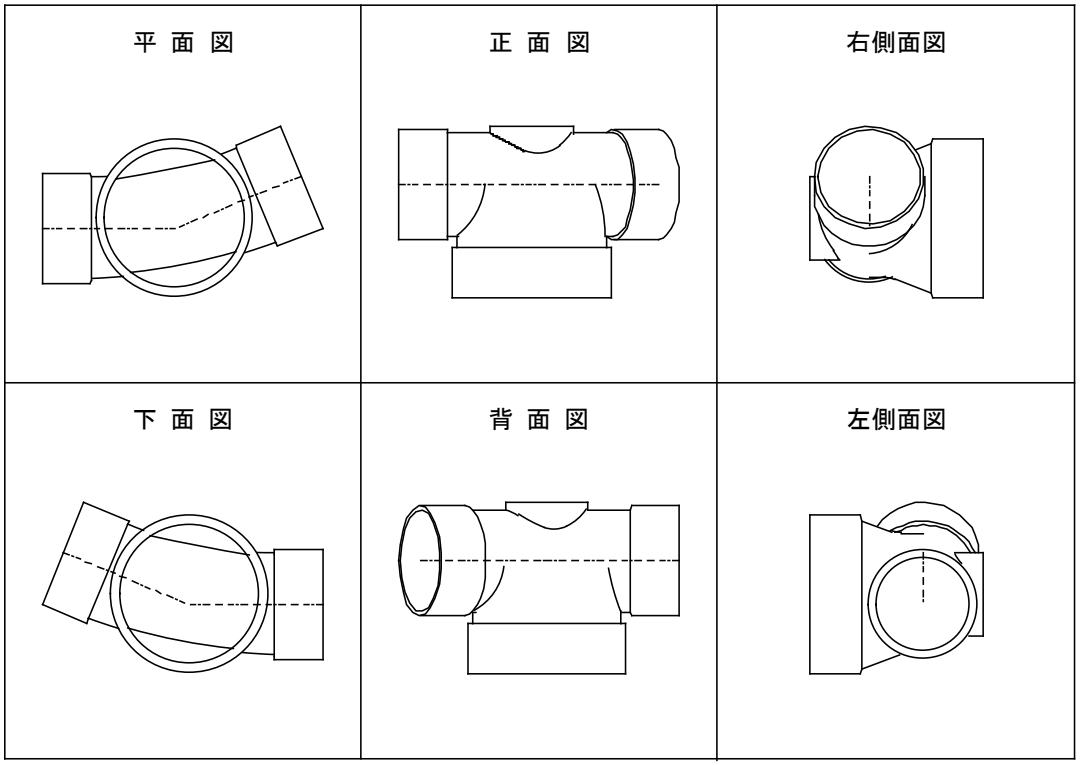

100.0　：　100.0

M-22LR100-150 ビニマスシステム 22度曲り(右):40320

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

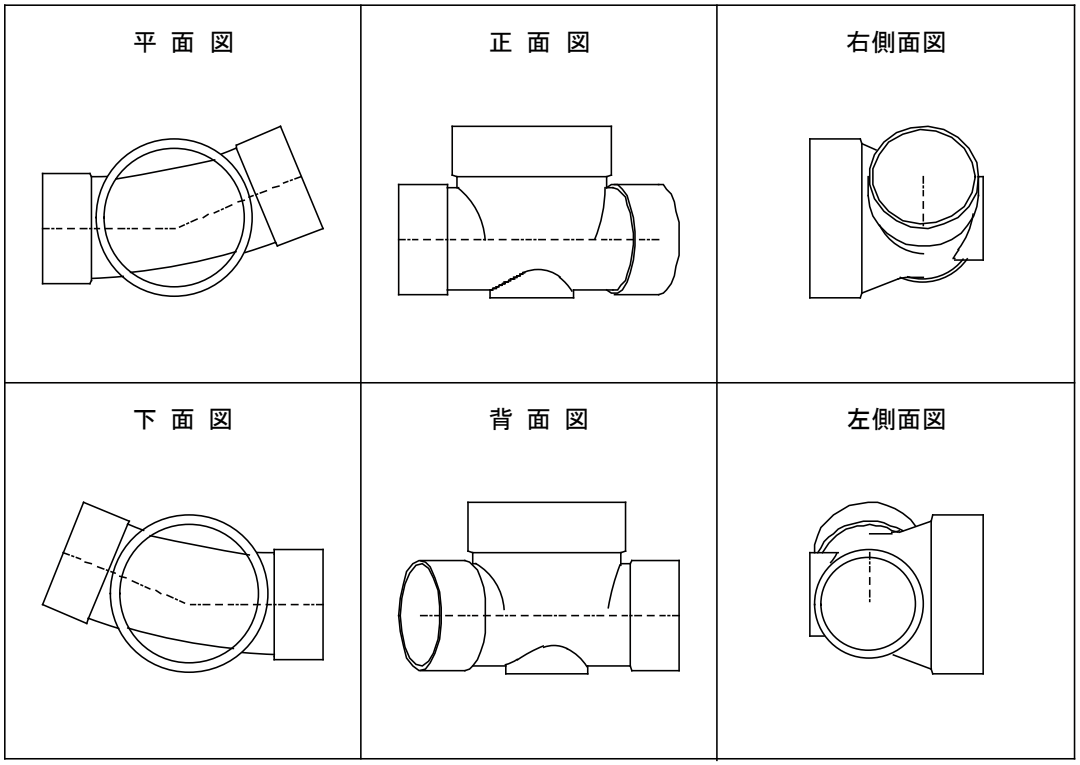

100.0 ： 100.0

M-45L100-100 ビニマスシステム 45度曲り(兼):49248

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-45L200-200F　ビニマスシステム 45度曲り(兼):41964

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

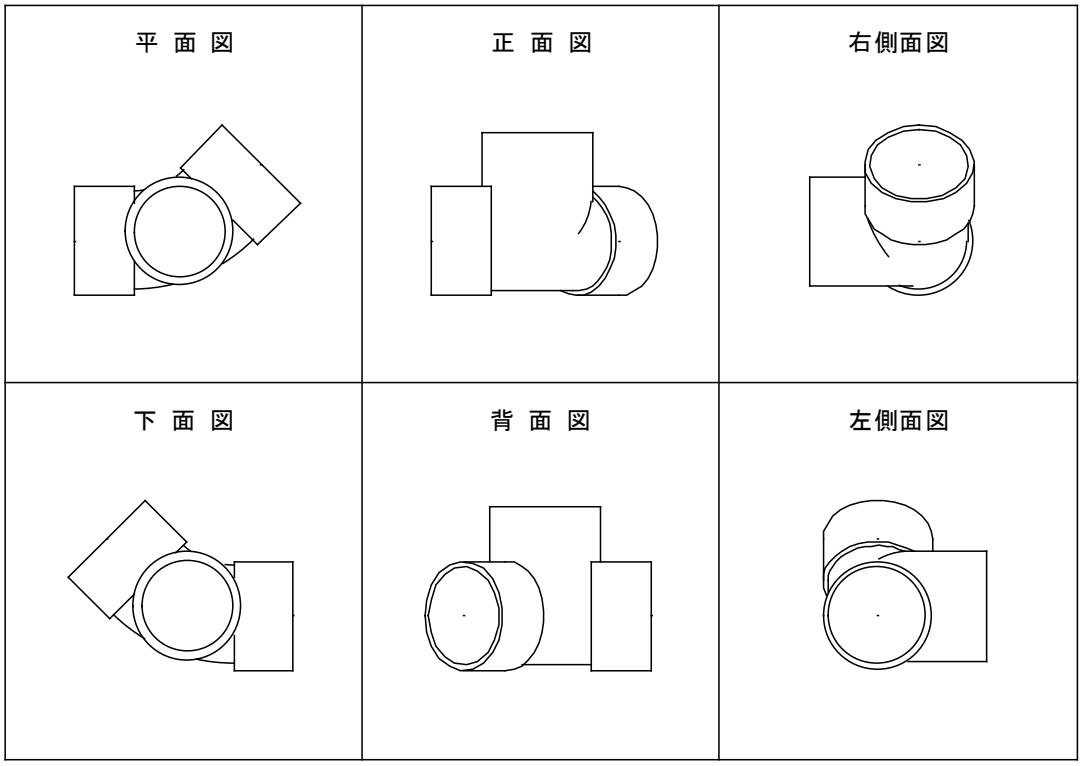

200.0　：　200.0

M-45LL100-150 ビニマスシステム 45度曲り(左):40279

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

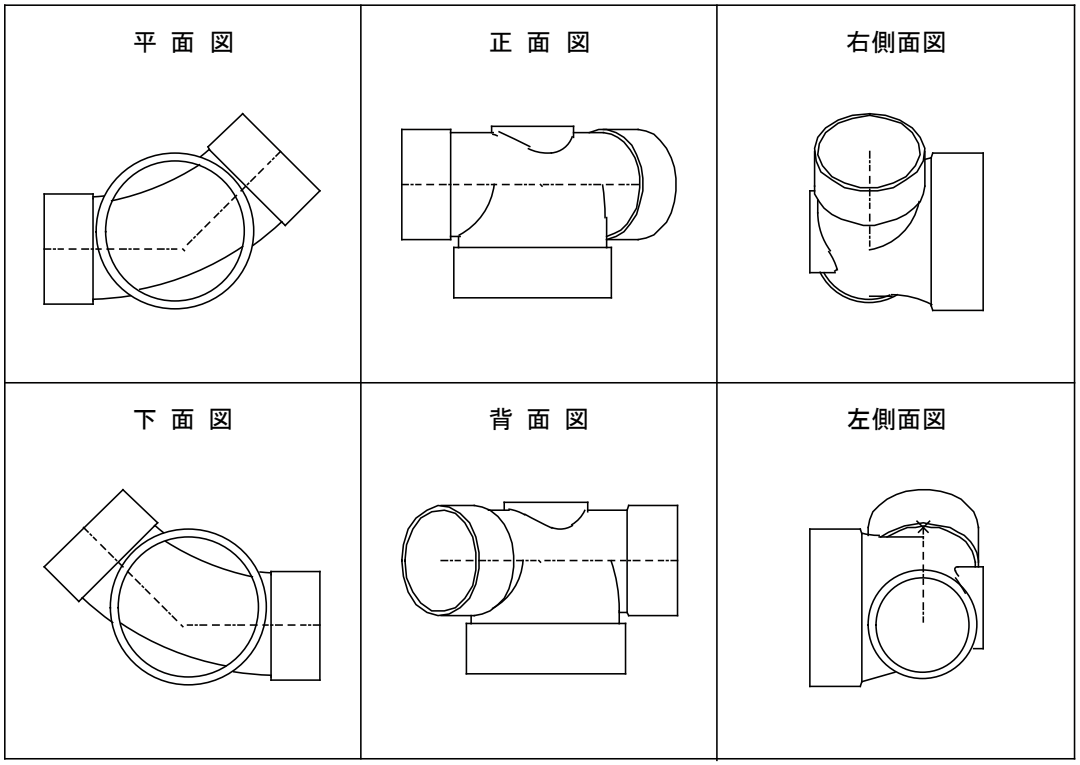

100.0　：　100.0

M-45LL100-200 ビニマスシステム 45度曲り(左):49743

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-45LL100-300 ビニマスシステム 45度曲り(左):41232

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-45LL125-150 ビニマスシステム 45度曲り(左):41330

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0

M-45LL125-200 ビニマスシステム 45度曲り(左):41463

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0

M-45LL125-300 ビニマスシステム 45度曲り(左):41573

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0

M-45LL150-150 ビニマスシステム 45度曲り(左):41640

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-45LL150-200 ビニマスシステム 45度曲り(左):41763

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

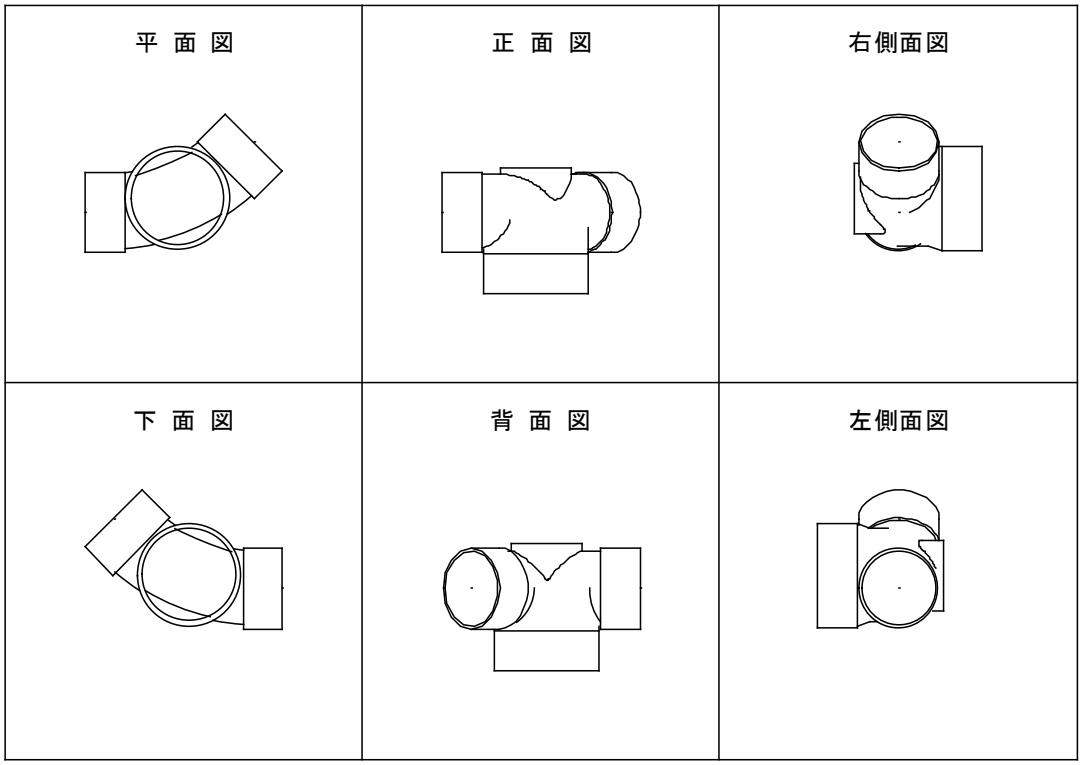

150.0 ： 150.0

M-45LL150-300 ビニマスシステム 45度曲り(左):41875

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

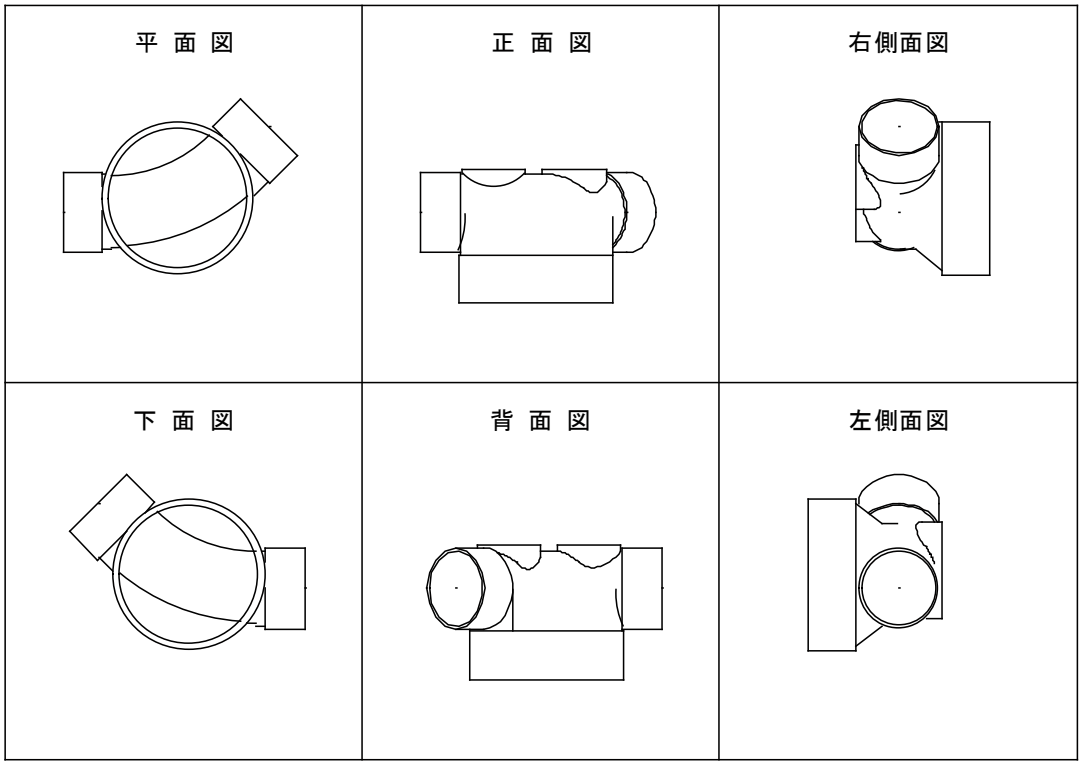

150.0 ： 150.0

M-45LL200-300 ビニマスシステム　45度曲り(左):41915

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

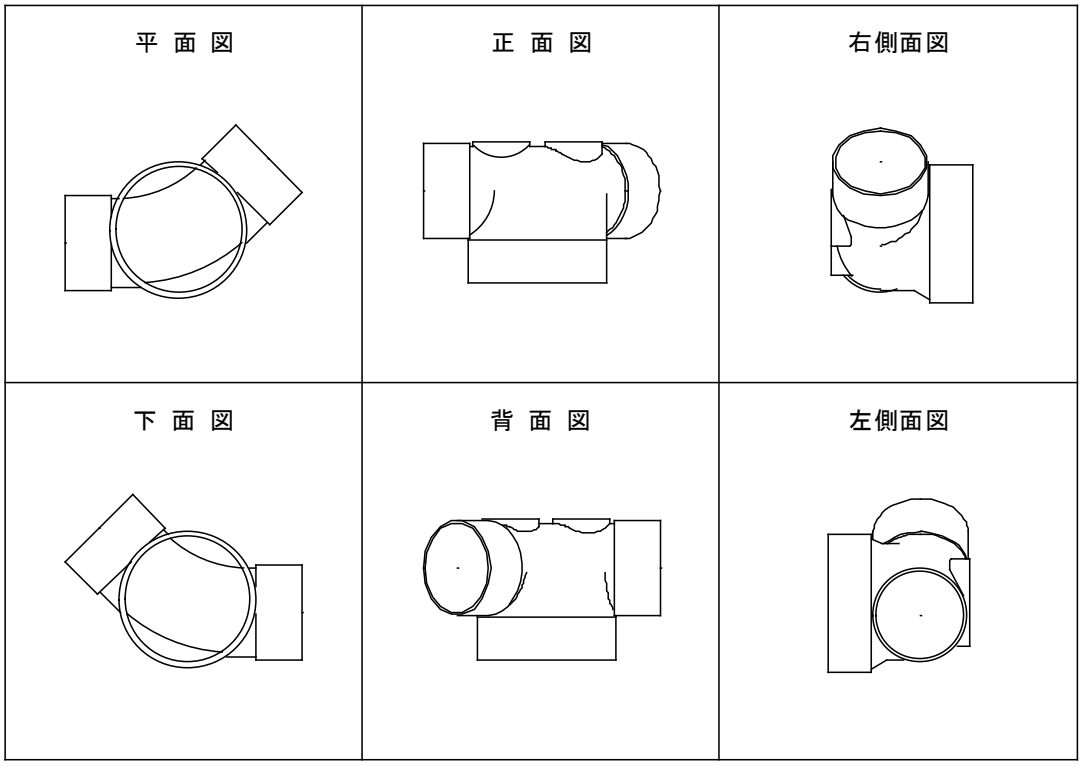

200.0　：　200.0

M-45LL75-125 ビニマスシステム　45度曲り(左):49242

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

M-45LR100-150 ビニマスシステム　45度曲り(右):40280

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

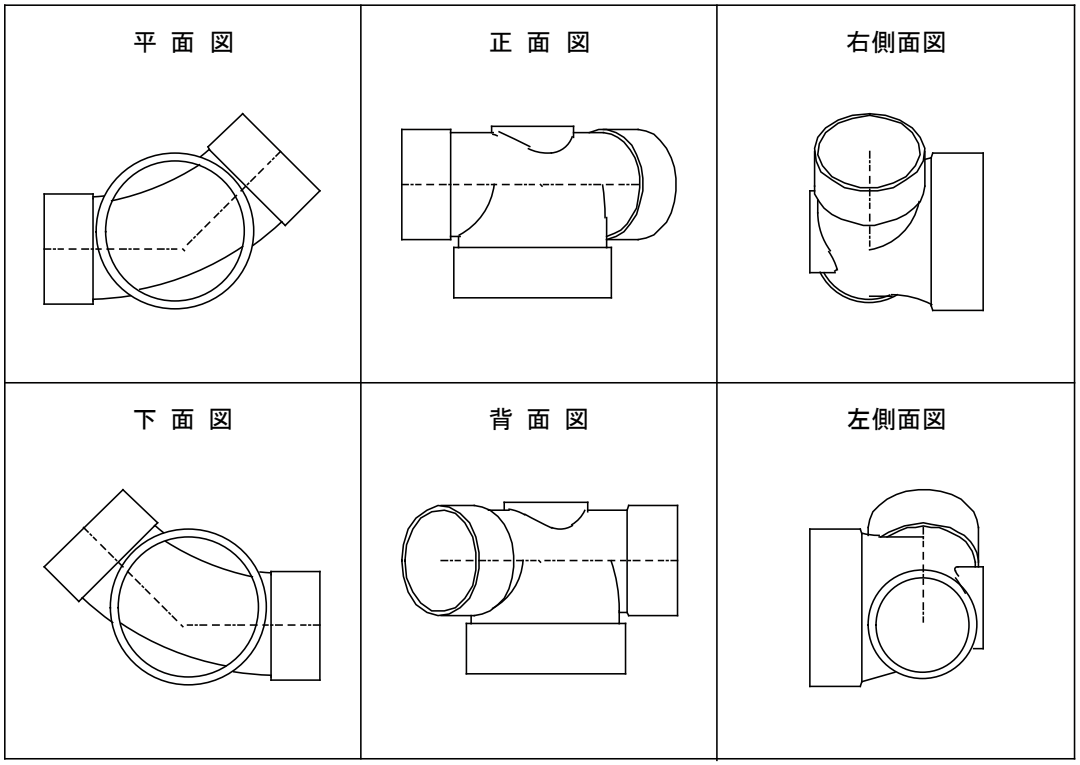

100.0　：　100.0

M-45LR100-200 ビニマスシステム　45度曲り(右):49742

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-45LR100-300 ビニマスシステム　45度曲り(右):41233

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-45LR125-150 ビニマスシステム　45度曲り(右):41331

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-45LR125-200 ビニマスシステム　45度曲り(右):41464

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-45LR125-300 ビニマスシステム　45度曲り(右):41574

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-45LR150-200 ビニマスシステム　45度曲り(右):41764

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-45LR150-150 ビニマスシステム　45度曲り(右):41641

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-45LR150-300 ビニマスシステム　45度曲り(右):41876

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

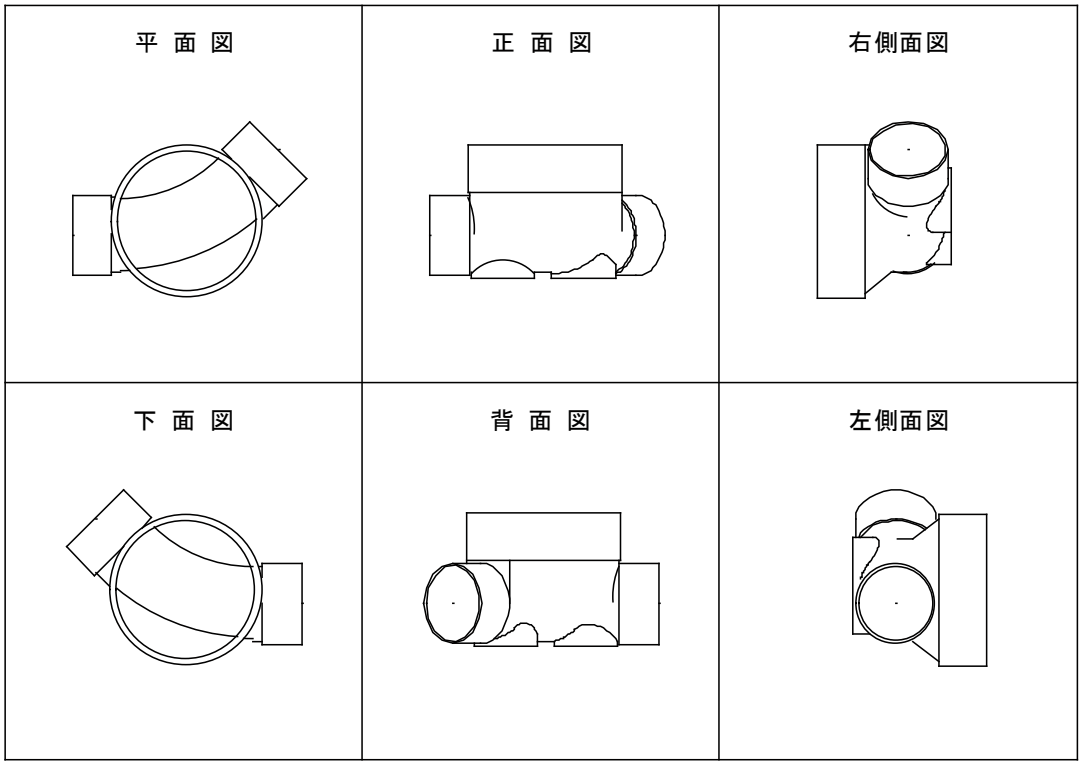

150.0　：　150.0

M-45LR200-300 ビニマスシステム　45度曲り(右):41916

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200.0　：　200.0

M-45LR75-125 ビニマスシステム　45度曲り(右):49243

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

M-90L100-100 ビニマスシステム　90度曲り(兼):49239

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-90L200-200 ビニマスシステム　90度曲り(兼):41963

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

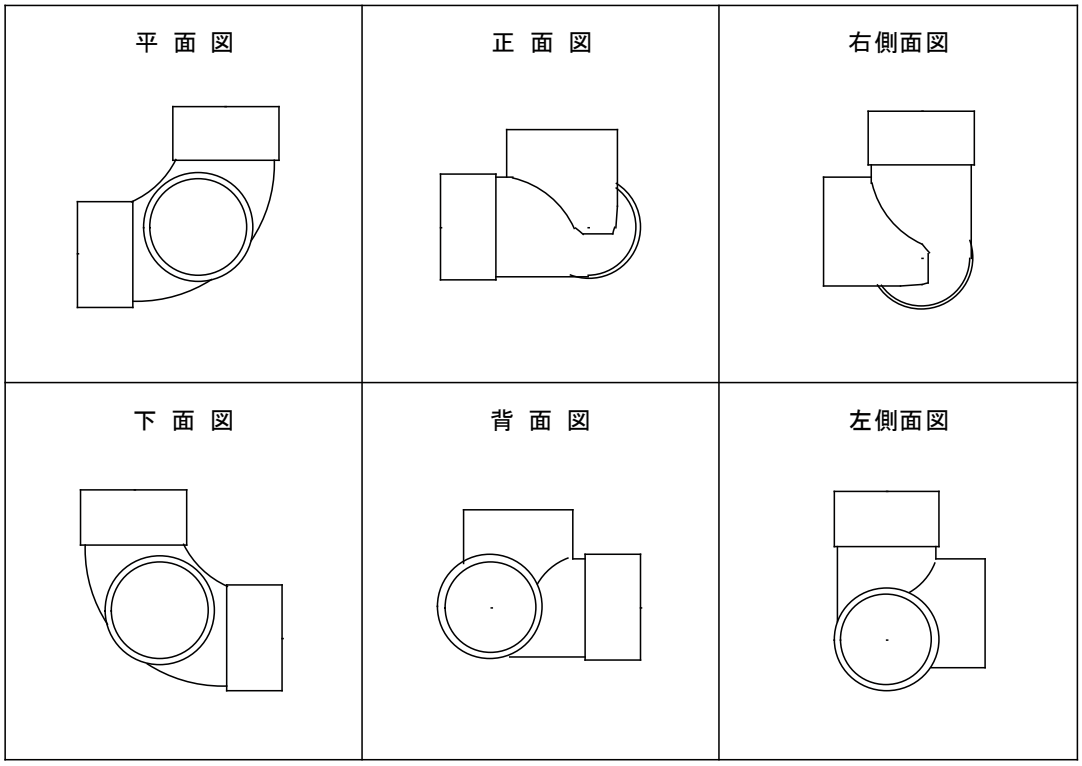

200.0　：　200.0

M-90LL100-150 ビニマスシステム　90度曲り(左):40239

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

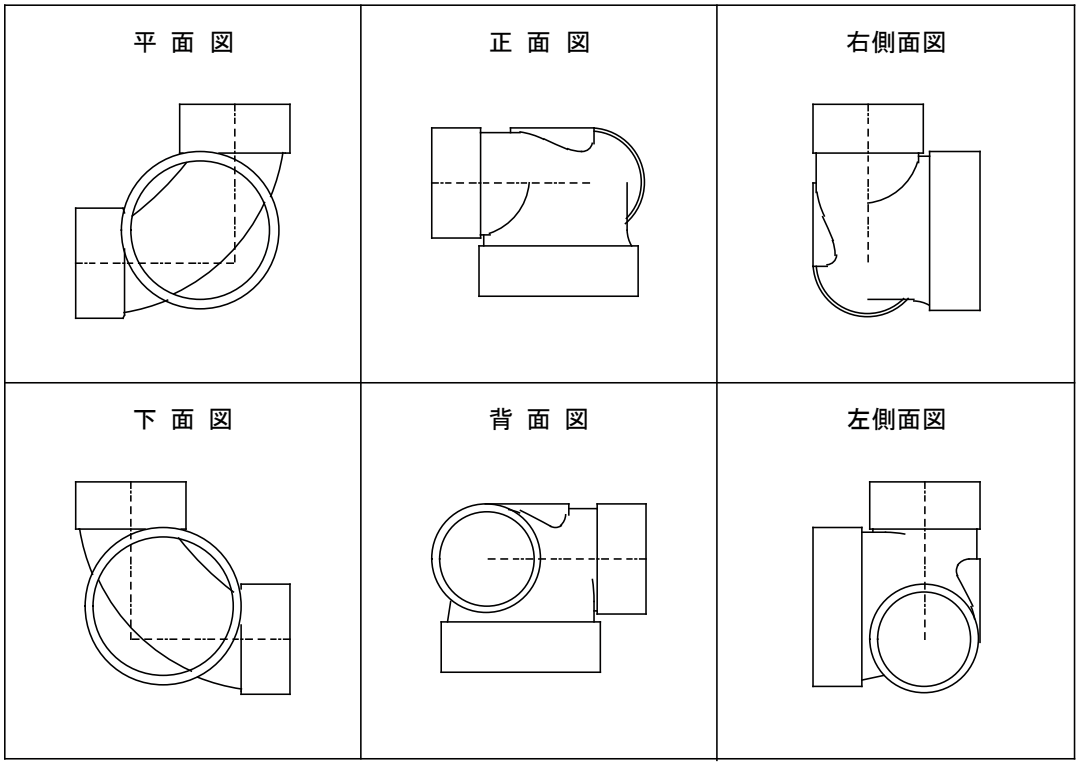

100.0　：　100.0

M-90LL100-200 ビニマスシステム　90度曲り(左):40739

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

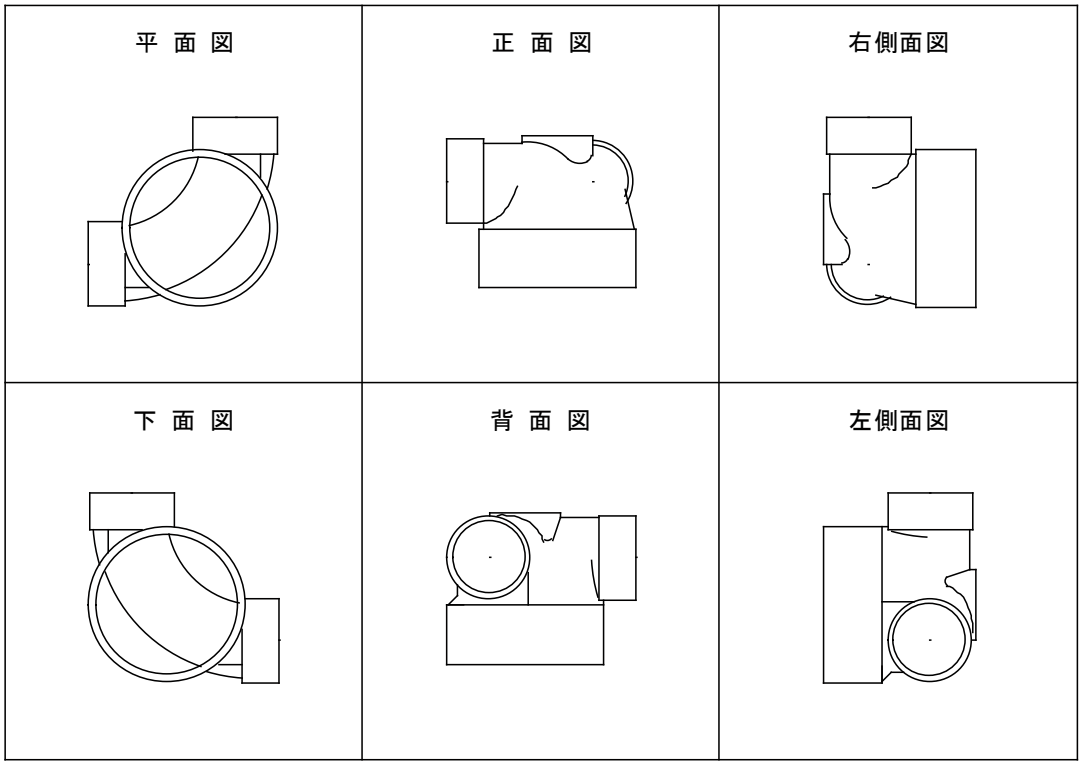

100.0　：　100.0

M-90LL100-300 ビニマスシステム　90度曲り(左):41230

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

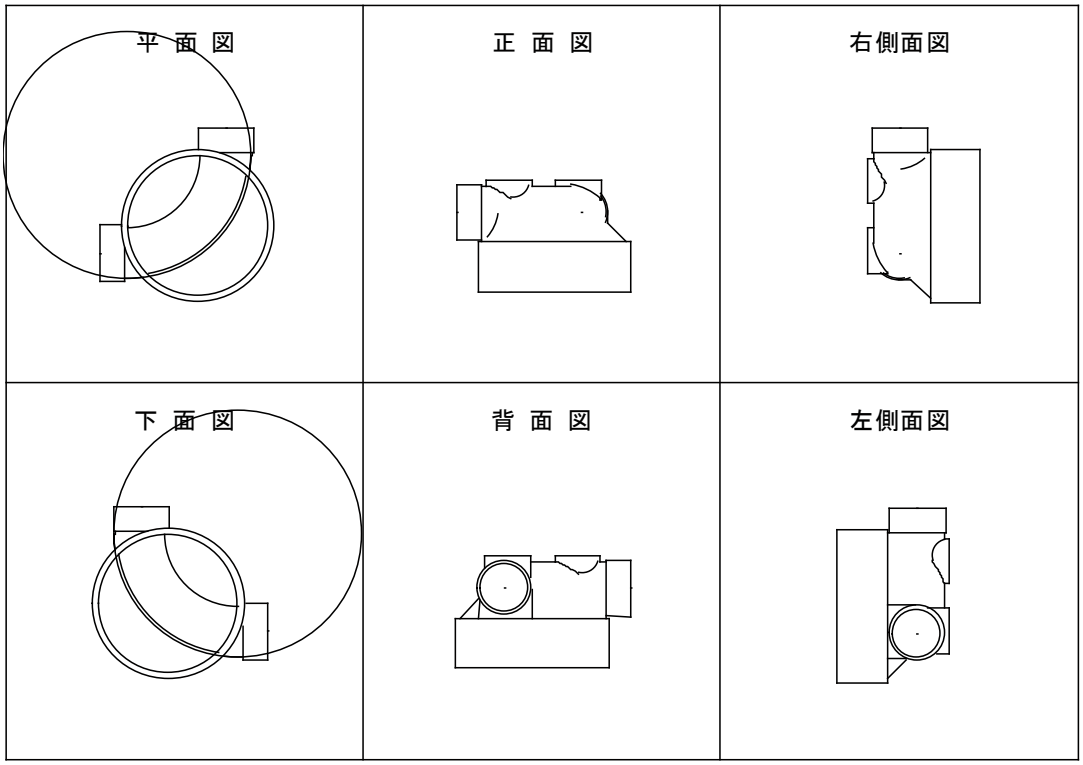

100.0　：　100.0

M-90LL125-150 ビニマスシステム　90度曲り(左):41327

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

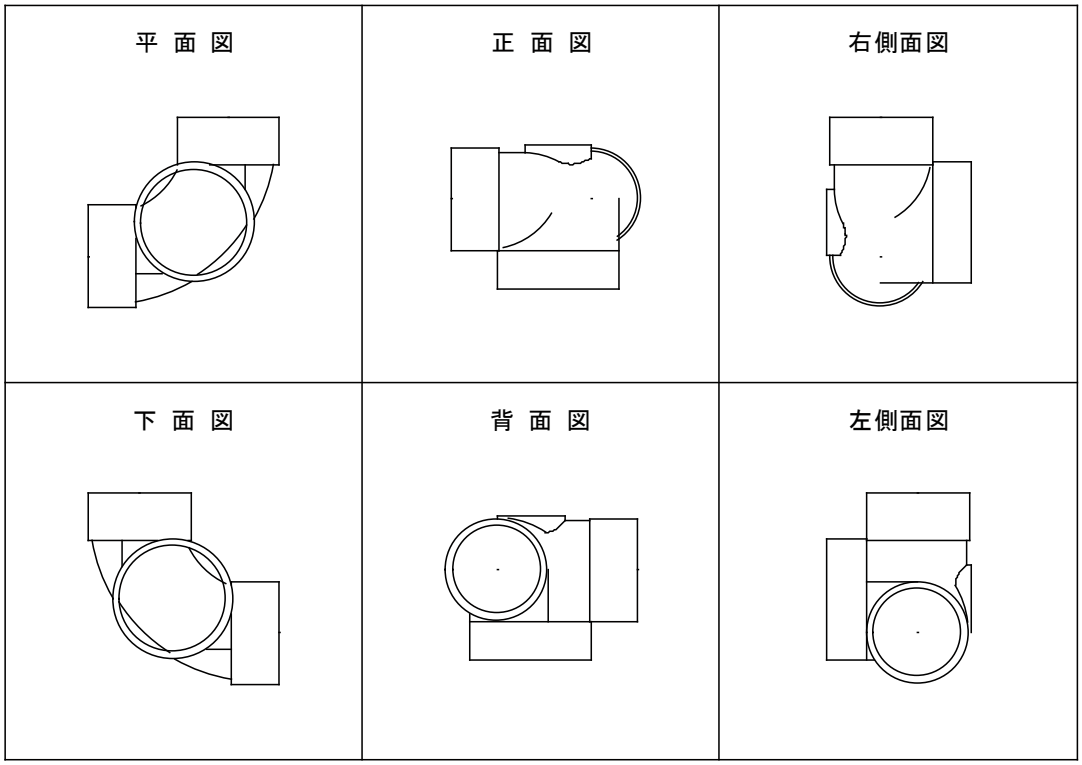

125.0　：　125.0

M-90LL125-200 ビニマスシステム　90度曲り(左):41460

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-90LL125-300 ビニマスシステム　90度曲り(左):41571

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

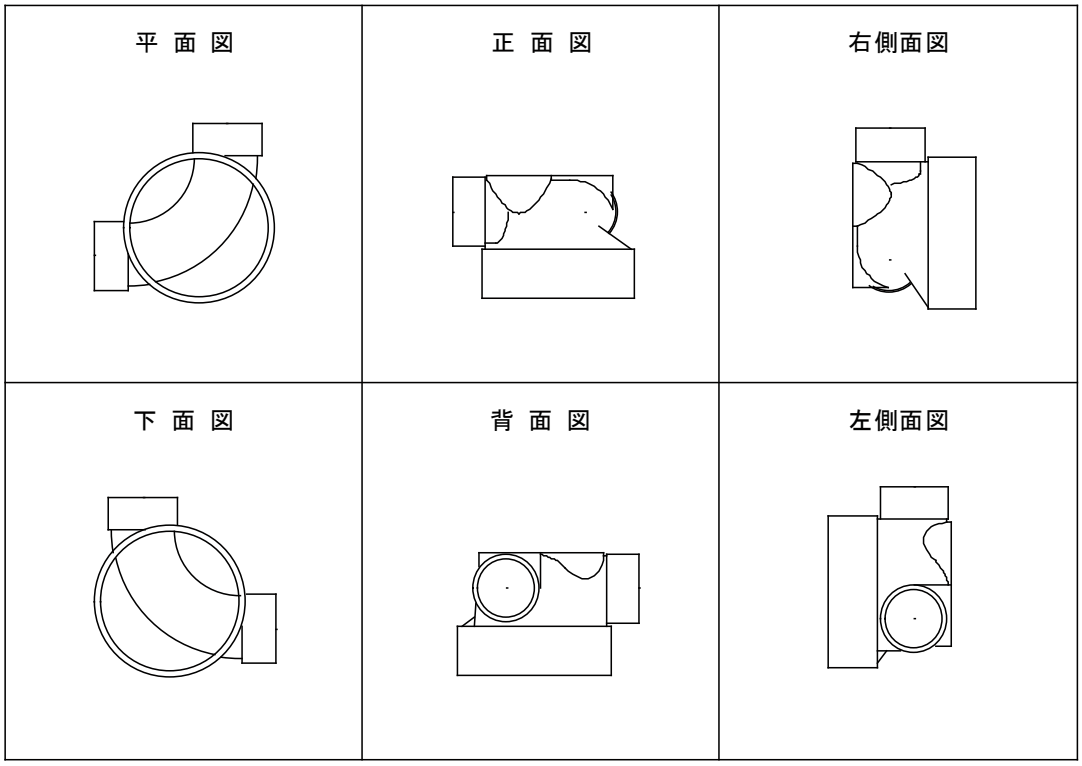

125.0　：　125.0

M-90LL150-150 ビニマスシステム　90度曲り(左):41637

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-90LL150-200 ビニマスシステム　90度曲り(左):41760

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-90LL150-300 ビニマスシステム　90度曲り(左):41873

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

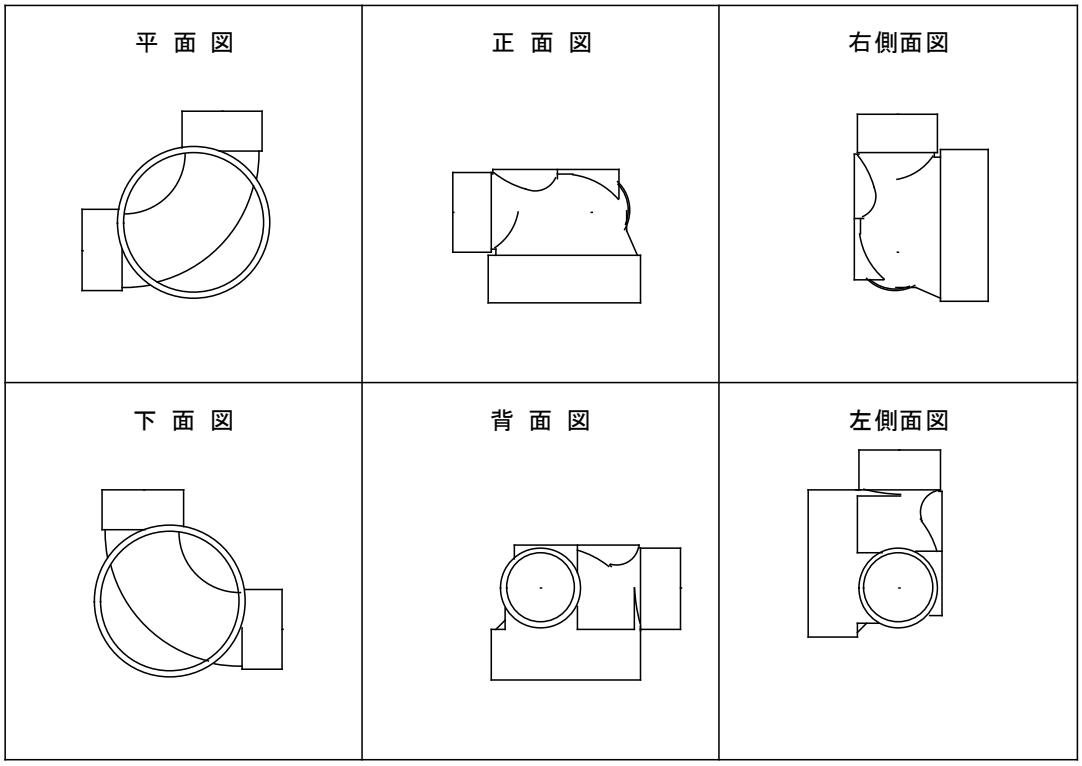

150.0　：　150.0

M-90LL200-300 ビニマスシステム　90度曲り(左):41917

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

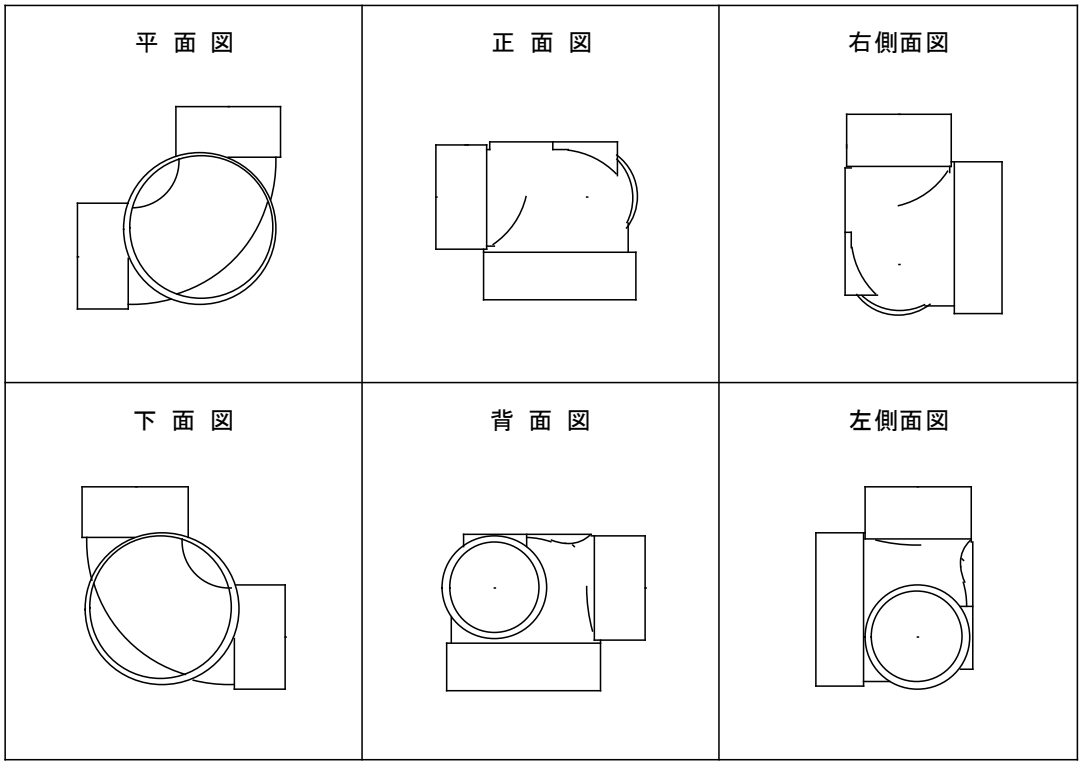

200.0　：　200.0

M-90LL75-100 ビニマスシステム　90度曲り(左):49228

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

75.0　：　75.0

M-90LL75-125 ビニマスシステム　90度曲り(左):49233

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

M-90LR100-150 ビニマスシステム　90度曲り(右):40240

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

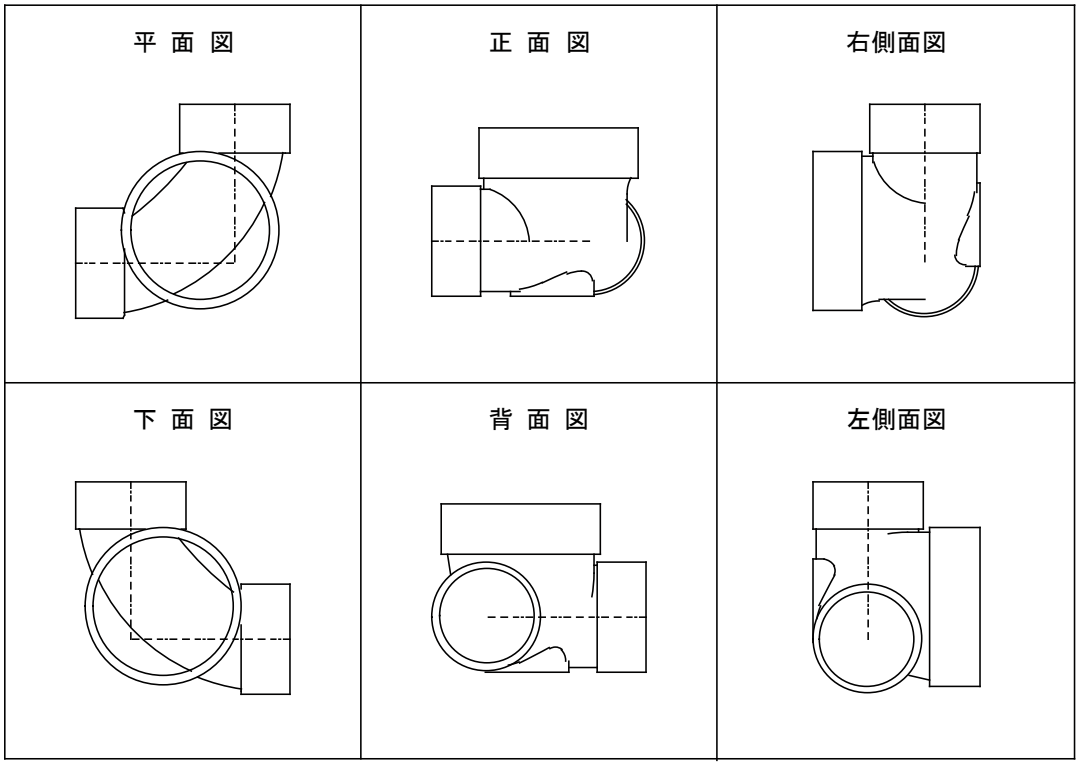

100.0　：　100.0

M-90LR100-200 ビニマスシステム　90度曲り(右):40740

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

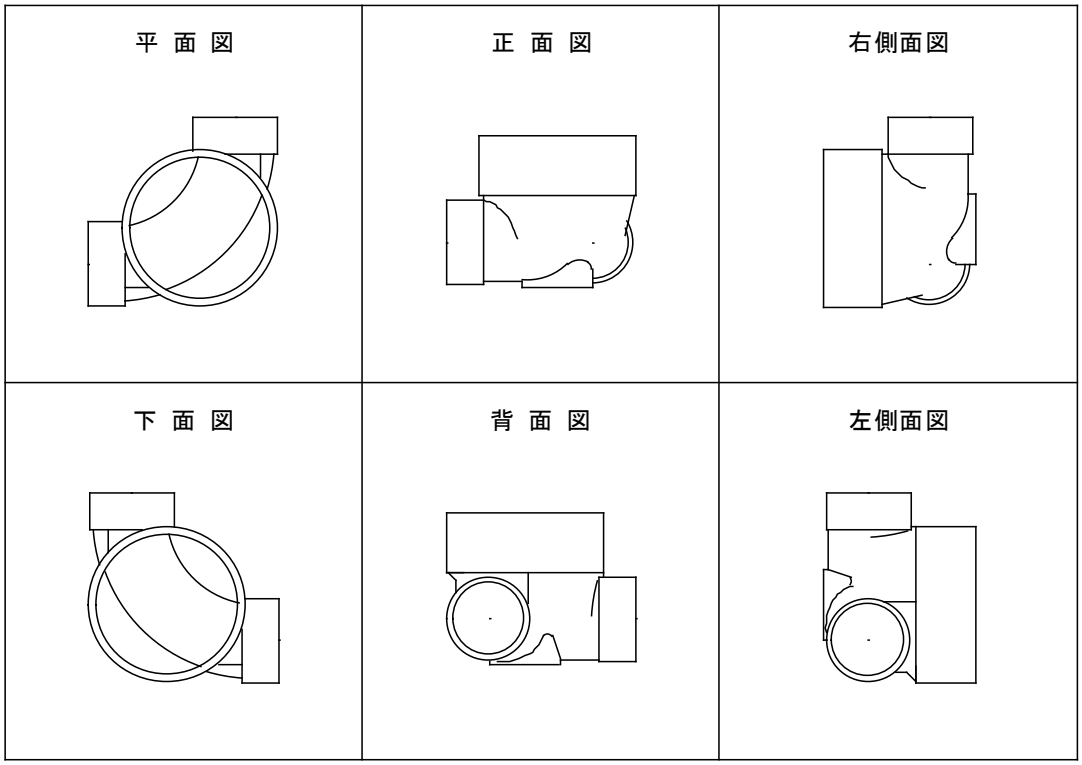

100.0　：　100.0

M-90LR100-300 ビニマスシステム　90度曲り(右):41231

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

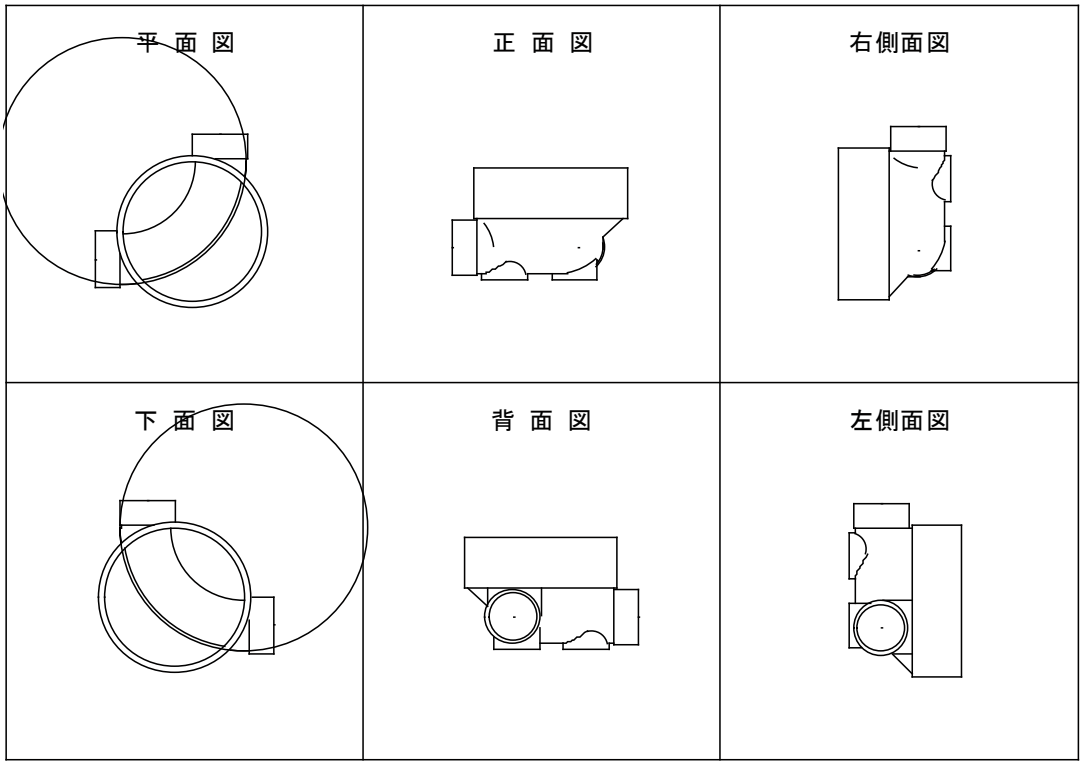

100.0　：　100.0

M-90LR125-150 ビニマスシステム　90度曲り(右):41328

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

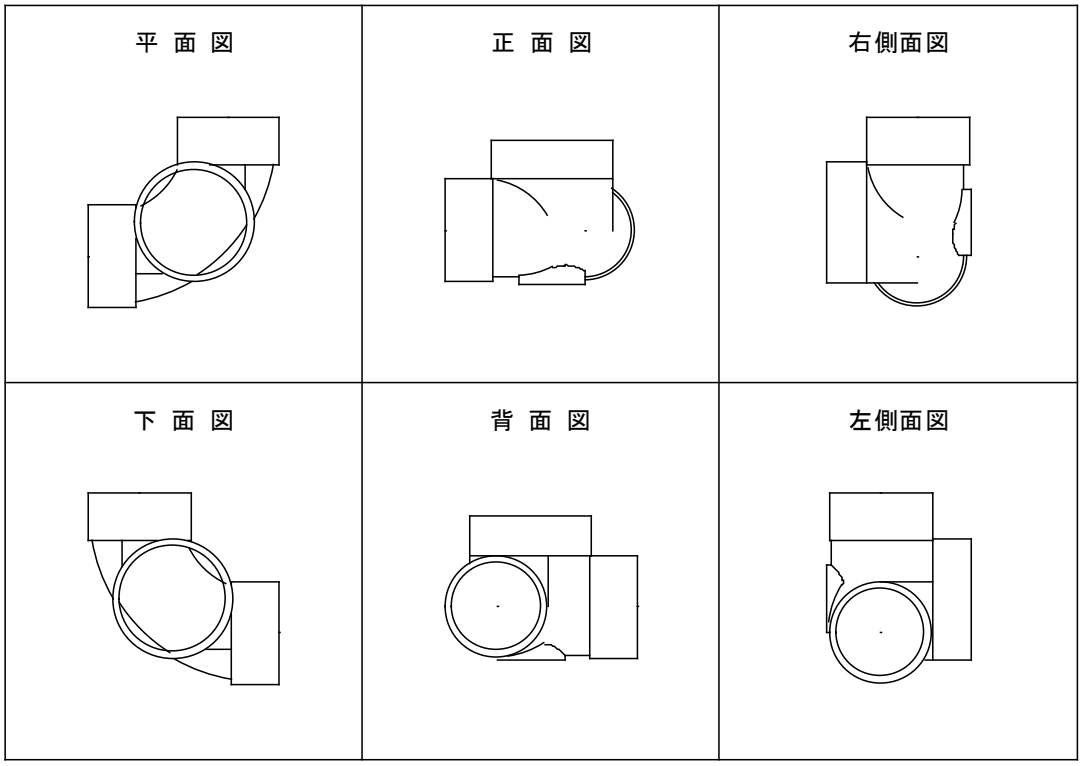

125.0　：　125.0

M-90LR125-200 ビニマスシステム　90度曲り(右):41461

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-90LR125-300 ビニマスシステム　90度曲り(右):41572

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

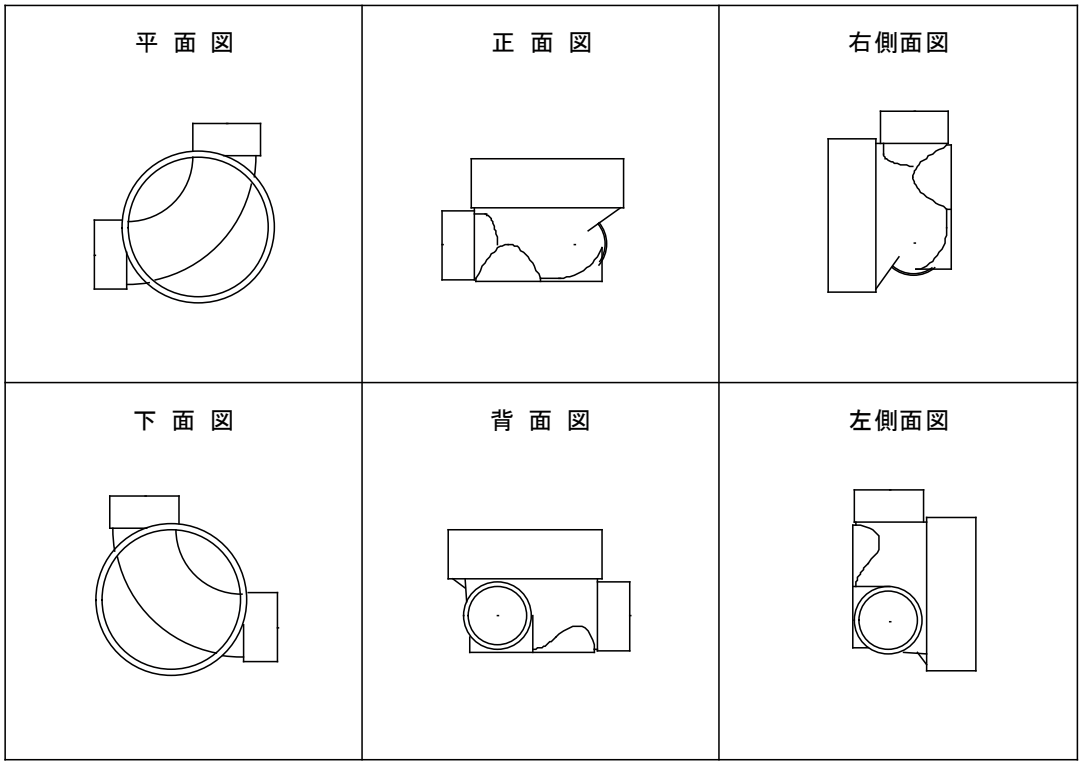

125.0　：　125.0

M-90LR150-150 ビニマスシステム　90度曲り(右):41638

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-90LR150-200 ビニマスシステム　90度曲り(右):41761

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-90LR150-300 ビニマスシステム　90度曲り(右):41874

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

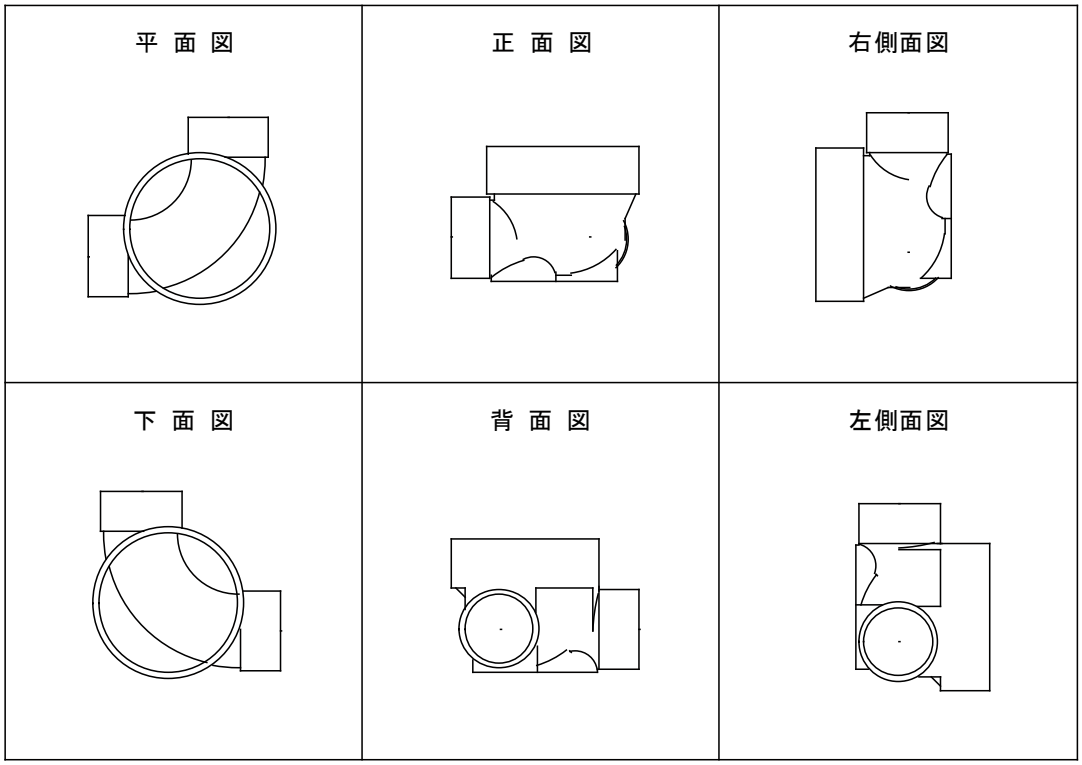

150.0　：　150.0

M-90LR200-300 ビニマスシステム　90度曲り(右):41918

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

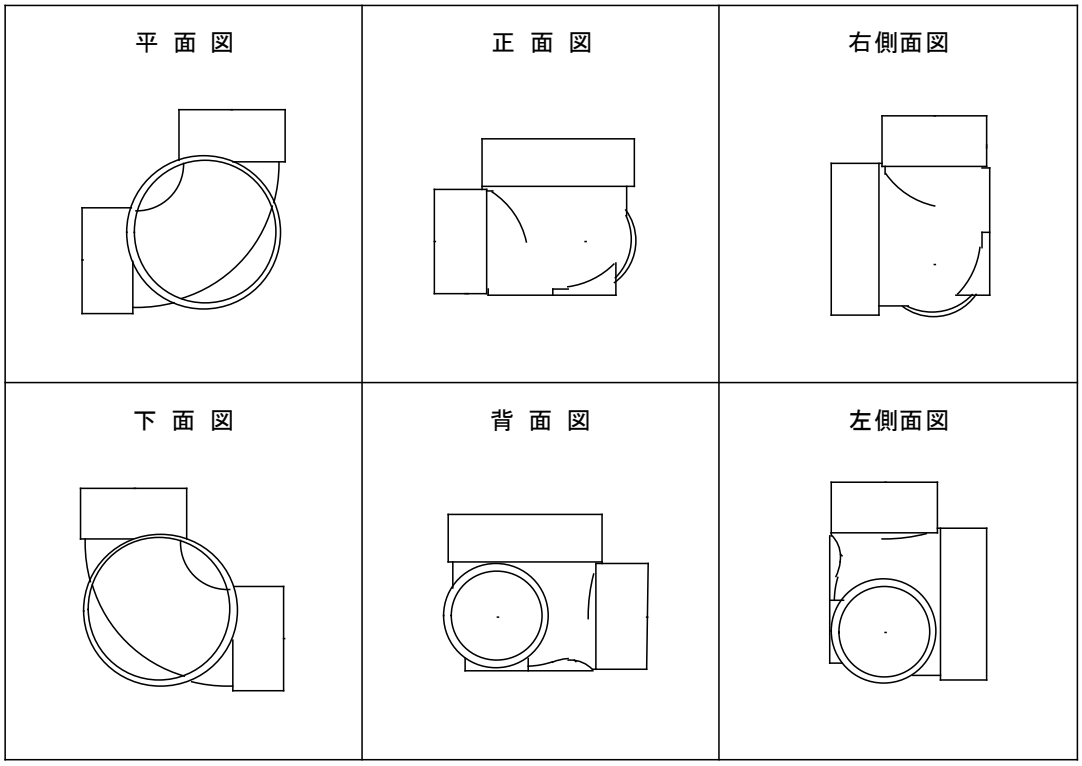

200.0　：　200.0

M-90LR75-100 ビニマスシステム　90度曲り(右):49229

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

M-90LR75-125 ビニマスシステム　90度曲り(右):49234

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

M-22L100-200 旧)ビニマスシステム　22度曲り(兼):49745

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-22L125-200 旧)ビニマスシステム　22度曲り(兼):40323

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0　:　125.0

M-22L150-200 旧)ビニマスシステム　22度曲り(兼):40322

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

150.0　:　150.0

M-22LL100-150 旧)ビニマスシステム 22度曲り(左):40319

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0

M-22LR100-150 旧)ビニマスシステム 22度曲り(右):40320

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0

M-45L100-100 旧)ビニマスシステム　45度曲り(兼):49248

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-45L200-200F　旧)ビニマスシステム　45度曲り(兼):41964

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200.0　：　200.0

M-45LL100-150 旧)ビニマスシステム　45度曲り(左):40279

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-45LL100-200 旧)ビニマスシステム　45度曲り(左):49743

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-45LL100-300 旧)ビニマスシステム　45度曲り(左):41232

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0　：　100.0

M-45LL125-150 旧)ビニマスシステム　45度曲り(左):41330

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　:　125.0

M-45LL125-200 旧)ビニマスシステム　45度曲り(左):41463

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-45LL125-300 旧)ビニマスシステム　45度曲り(左):41573

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0　:　125.0

M-45LL150-150 旧)ビニマスシステム　45度曲り(左):41640

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-45LL150-200 旧)ビニマスシステム 45度曲り(左):41763

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0

M-45LL150-300 旧)ビニマスシステム　45度曲り(左):41875

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-45LL200-300 旧)ビニマスシステム 45度曲り(左):41915

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

200.0 ： 200.0

M-45LL75-125 旧)ビニマスシステム　45度曲り(左):49242

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

75.0　：　75.0

M-45LR100-150 旧)ビニマスシステム 45度曲り(右):40280

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0

M-45LR100-200 旧)ビニマスシステム 45度曲り(右):49742

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0

M-45LR100-300 旧)ビニマスシステム　45度曲り(右):41233

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-45LR125-150 旧)ビニマスシステム　45度曲り(右):41331

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　:　125.0

M-45LR125-200 旧)ビニマスシステム　45度曲り(右):41464

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0　：　125.0

M-45LR125-300 旧)ビニマスシステム　45度曲り(右):41574

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：　125.0

M-45LR150-200 旧)ビニマスシステム　45度曲り(右):41764

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-45LR150-150 旧)ビニマスシステム　45度曲り(右):41641

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-45LR150-300 旧)ビニマスシステム 45度曲り(右):41876

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0

M-45LR200-300 旧)ビニマスシステム 45度曲り(右):41916

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200.0 ： 200.0

M-45LR75-125 旧)ビニマスシステム 45度曲り(右):49243

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

M-90L100-100 旧)ビニマスシステム　90度曲り(兼):49239

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　:　100.0

M-90L200-200 旧)ビニマスシステム　90度曲り(兼):41963

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

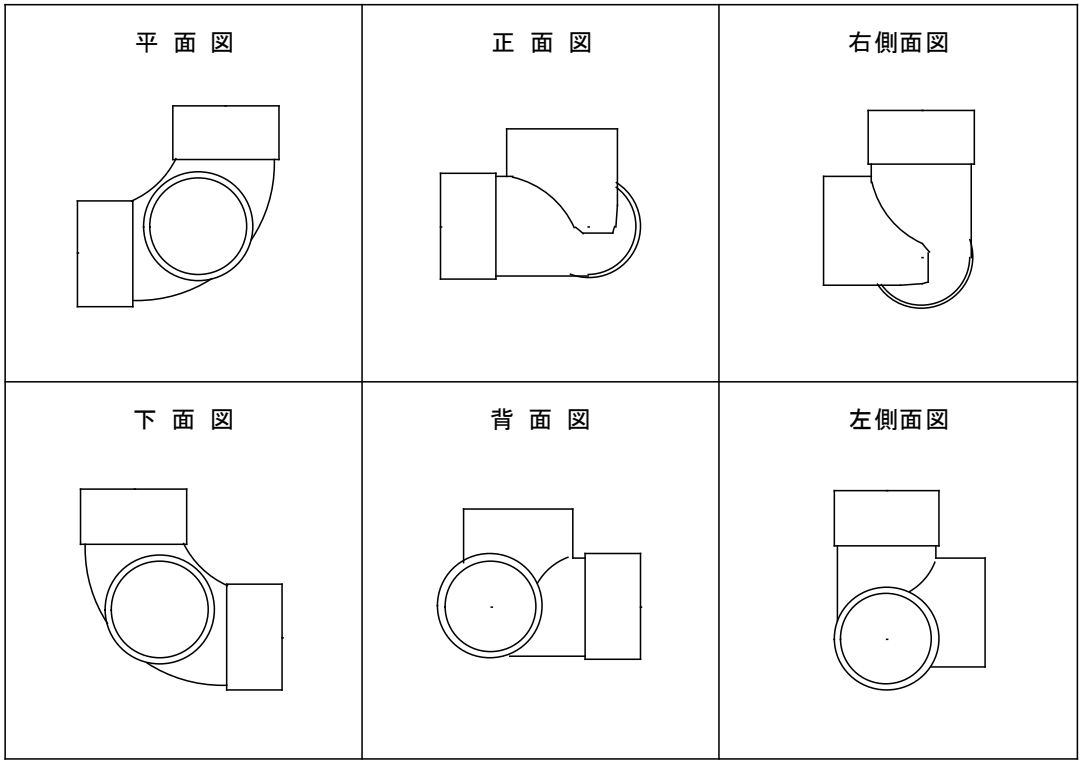

200.0　：　200.0

M-90LL100-150 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):40239

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0

M-90LL100-200 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):40739

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0 ： 100.0

M-90LL100-300 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):41230

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

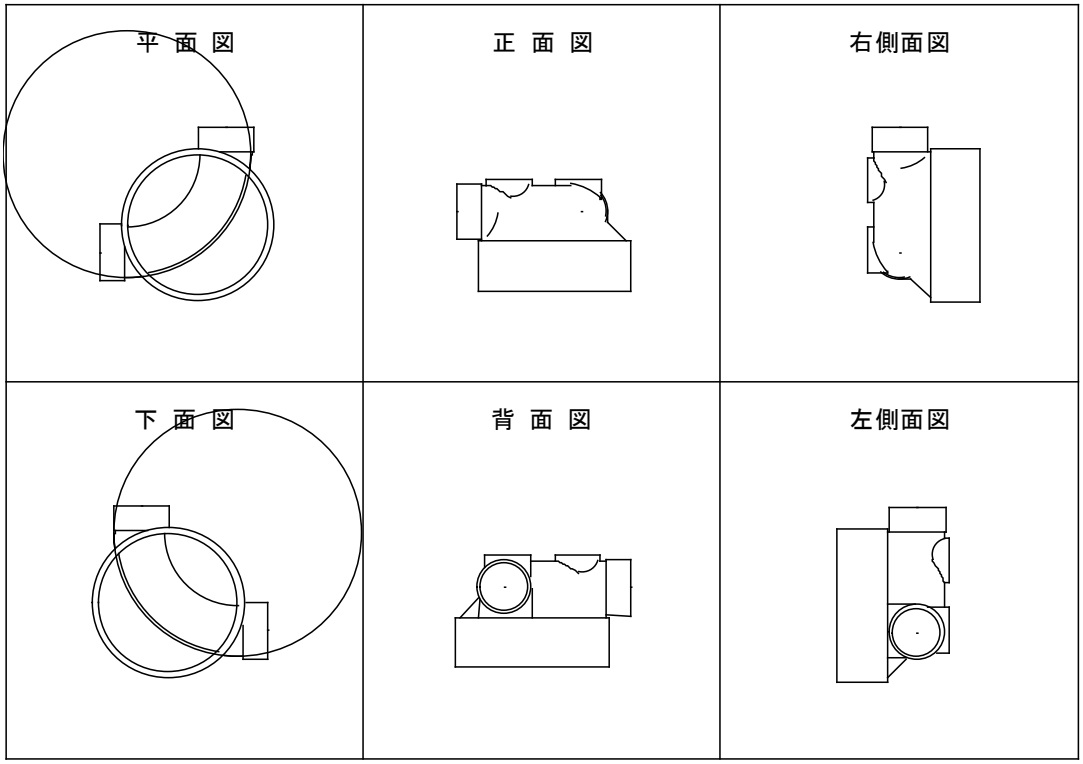

100.0 ： 100.0

M-90LL125-150 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):41327

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0

M-90LL125-200 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):41460

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0 ： 125.0

M-90LL125-300 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):41571

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0 ： 125.0

M-90LL150-150 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):41637

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-90LL150-200 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):41760

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-90LL150-300 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):41873

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：　150.0

M-90LL200-300 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):41917

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

200.0 ： 200.0

M-90LL75-100 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):49228

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

75.0　：　75.0

M-90LL75-125 旧)ビニマスシステム 90度曲り(左):49233

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

M-90LR100-150 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):40240

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0

M-90LR100-200 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):40740

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0

M-90LR100-300 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):41231

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

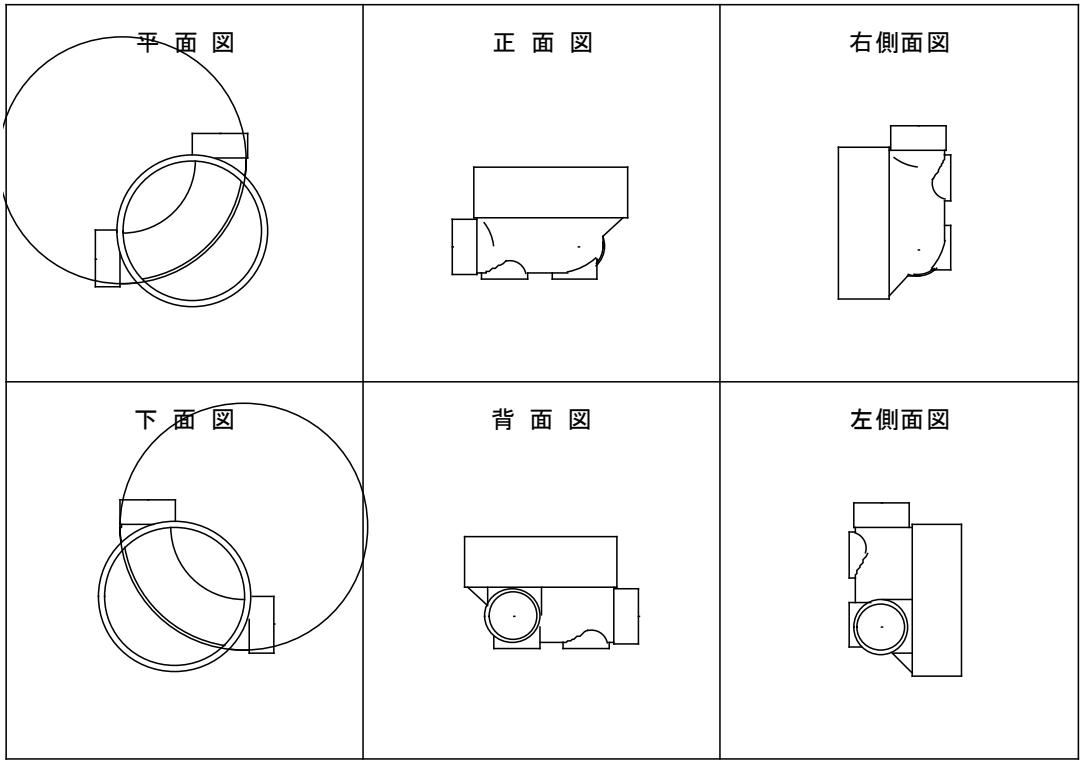

100.0 ： 100.0

M-90LR125-150 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):41328

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0 ： 125.0

M-90LR125-200 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):41461

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0

M-90LR125-300 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):41572

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0

M-90LR150-150 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):41638

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0

M-90LR150-200 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):41761

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0

M-90LR150-300 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):41874

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0

M-90LR200-300 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):41918

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200.0 ： 200.0

M-90LR75-100 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):49229

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

M-90LR75-125 旧)ビニマスシステム 90度曲り(右):49234

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0　：　75.0

M-OUT-45LL100x75P-150 ビニマスシステム　45度曲り・外側トラップ付 (左):40534

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

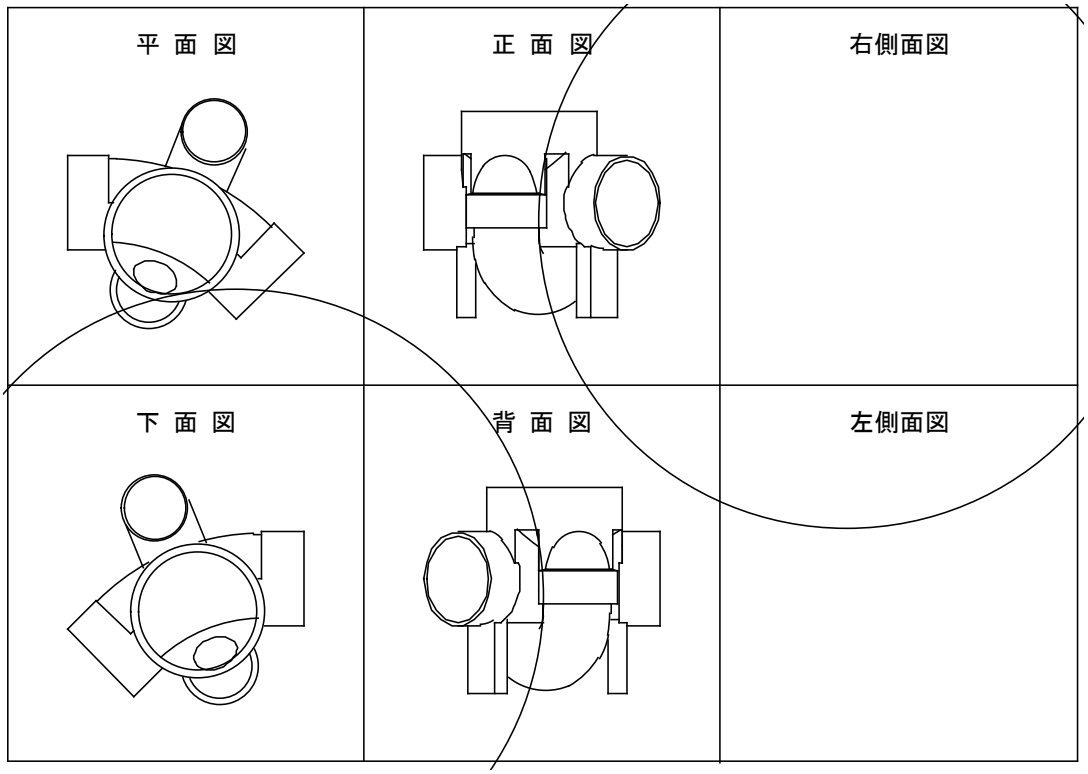

100.0　：　75.0　：　100.0

M-OUT-45LR100x75P-150 ビニマスシステム　45度曲り・外側トラップ付（右）:40535

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　75.0　：　100.0

M-OUT-LL100x100P-200 ビニマスシステム　90度曲り・外側トラップ付 (左):49775

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0　：　100.0

M-OUT-LL100x75P-150 ビニマスシステム　90度曲り・外側トラップ付 (左):40518

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

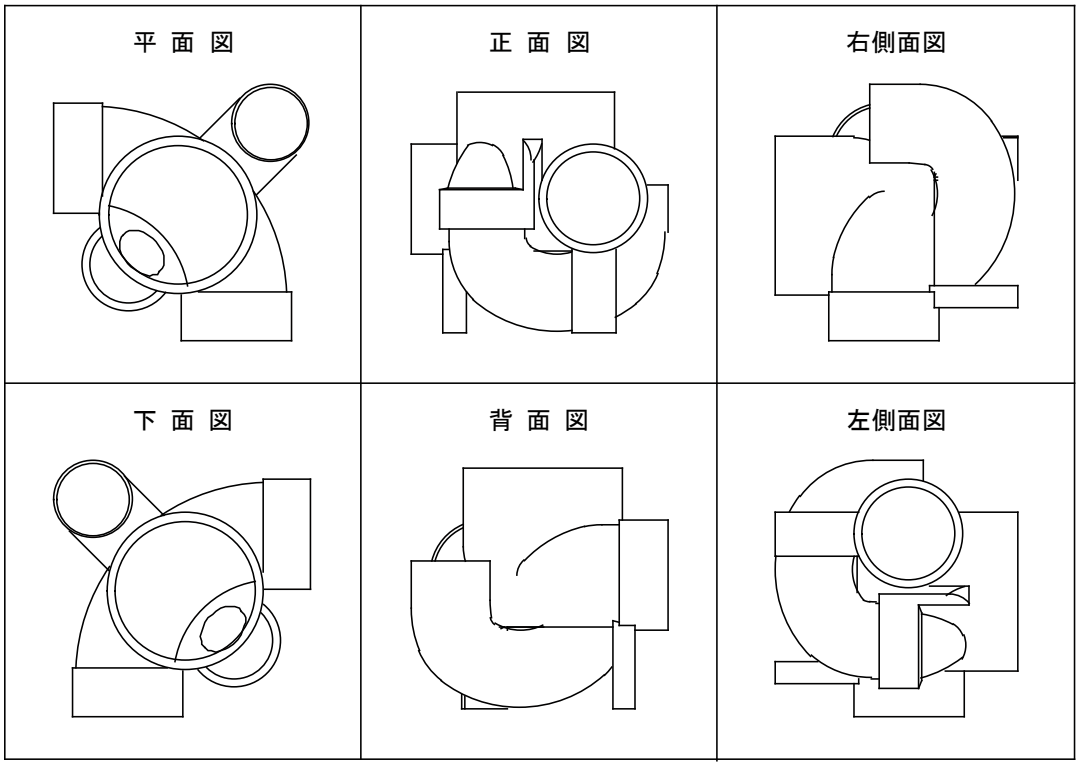

100.0　：　75.0　：　100.0

M-OUT-LL100x75P-200 ビニマスシステム　90度曲り・外側トラップ付 (左):49773

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　75.0

M-OUT-LR100x100P-200 ビニマスシステム　90度曲り・外側トラップ付（右）:49776

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　100.0

M-OUT-LR100x75P-150 ビニマスシステム　90度曲り・外側トラップ付（右）:40519

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

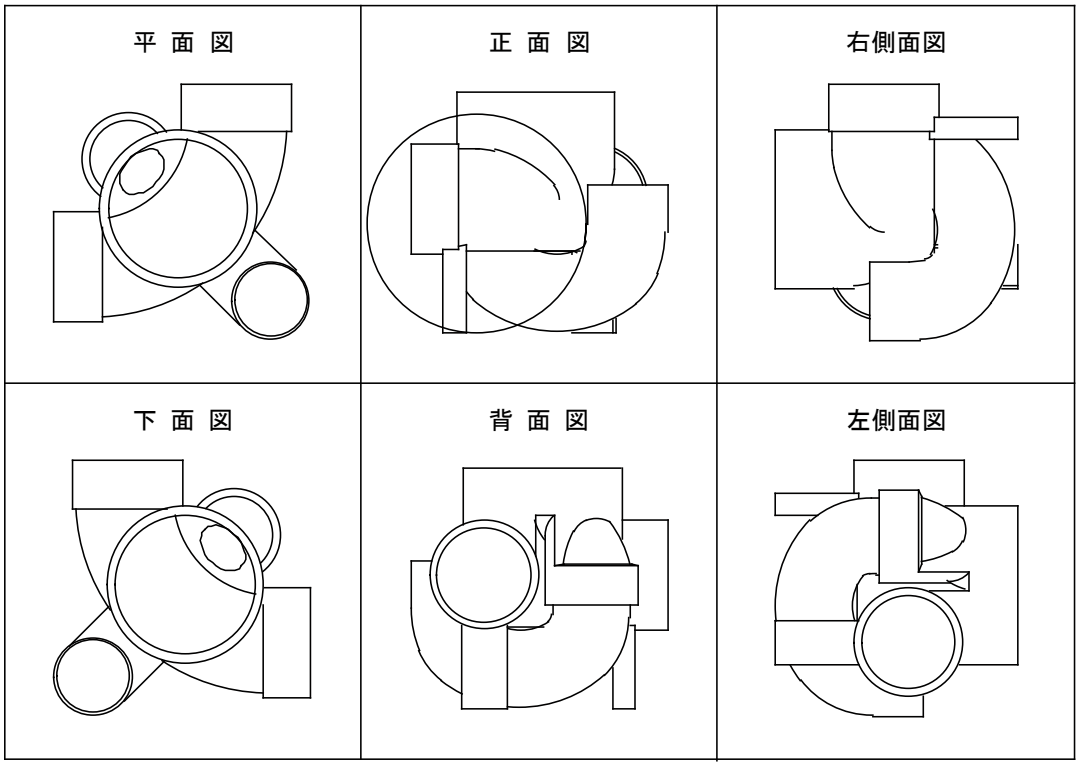

100.0　：　75.0　：　100.0

M-OUT-LR100x75P-200 ビニマスシステム　90度曲り･外側トラップ付 (右):49774

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　100.0　：　75.0

M-UT-45LL100x50P-150 ビニマスシステム　45度曲り･トラップ付(左):40522

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　50.0

M-UT-45LL100x50S-150 ビニマスシステム　45度曲り･トラップ付(左):40524

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

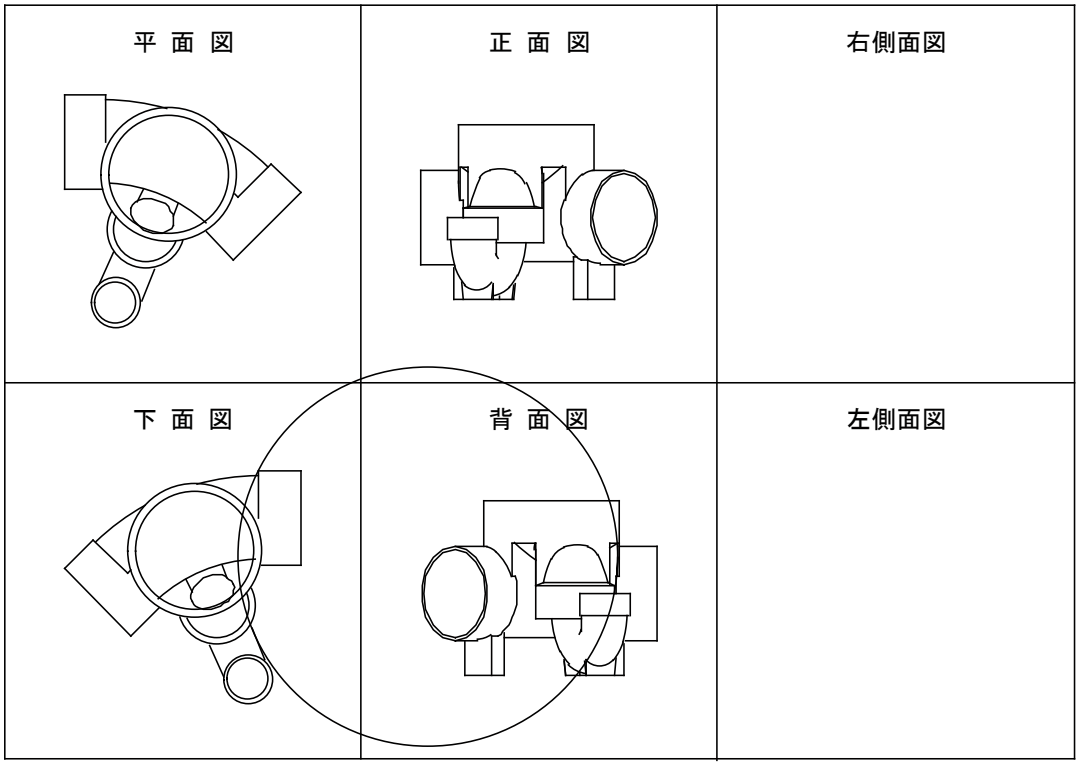

100.0　：　50.0　：　100.0

M-UT-45LL100x75P-150 ビニマスシステム　45度曲り･トラップ付(左):40526

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　75.0

M-UT-45LL100x75S-150 ビニマスシステム　45度曲り･トラップ付(左):40529

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

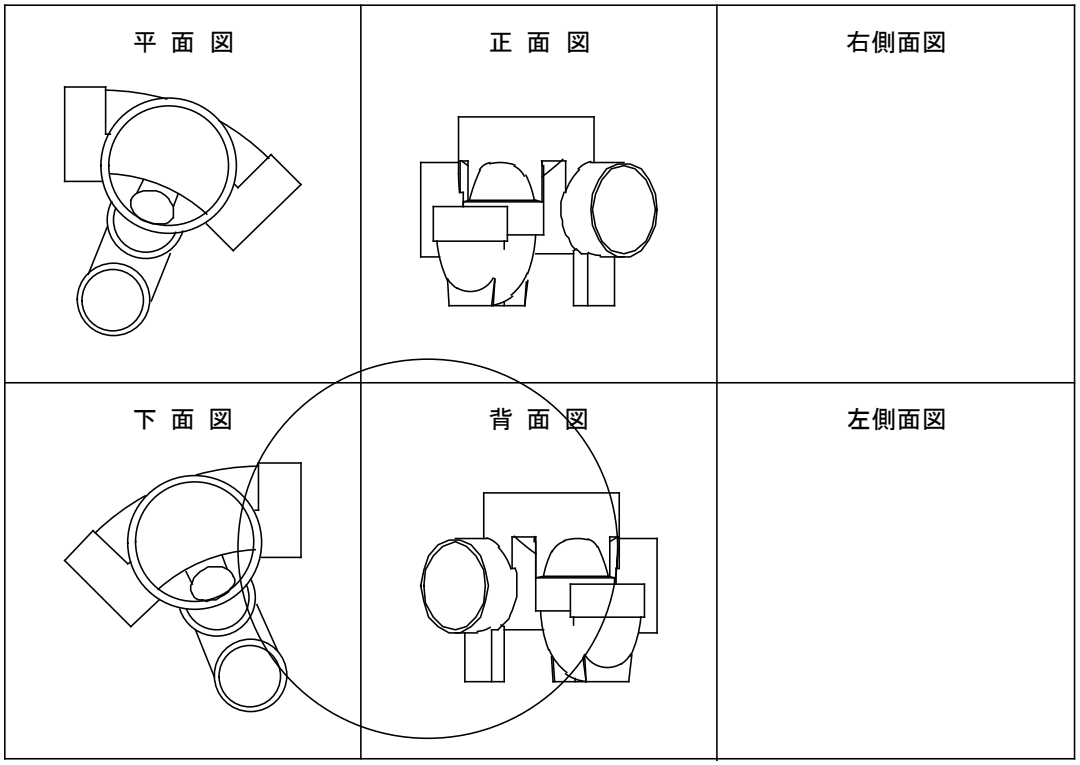

100.0　：　75.0　：　100.0

M-UT-45LR100x50P-150 ビニマスシステム　45度曲り･トラップ付(右):40523

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　50.0

M-UT-45LR100x50S-150 ビニマスシステム　45度曲り･トラップ付(右):40525

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

100.0　：　50.0　：　100.0

M-UT-45LR100x75P-150 ビニマスシステム　45度曲り･トラップ付(右):40527

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　75.0

M-UT-45LR100x75S-150 ビニマスシステム　45度曲り･トラップ付(右):40530

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　75.0　：　100.0

M-UT-LL100x100P-200 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(左):49767

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　100.0

M-UT-LL100x100S-200 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(左):49770

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　100.0

M-UT-LL100x50P-150 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(左):40502

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

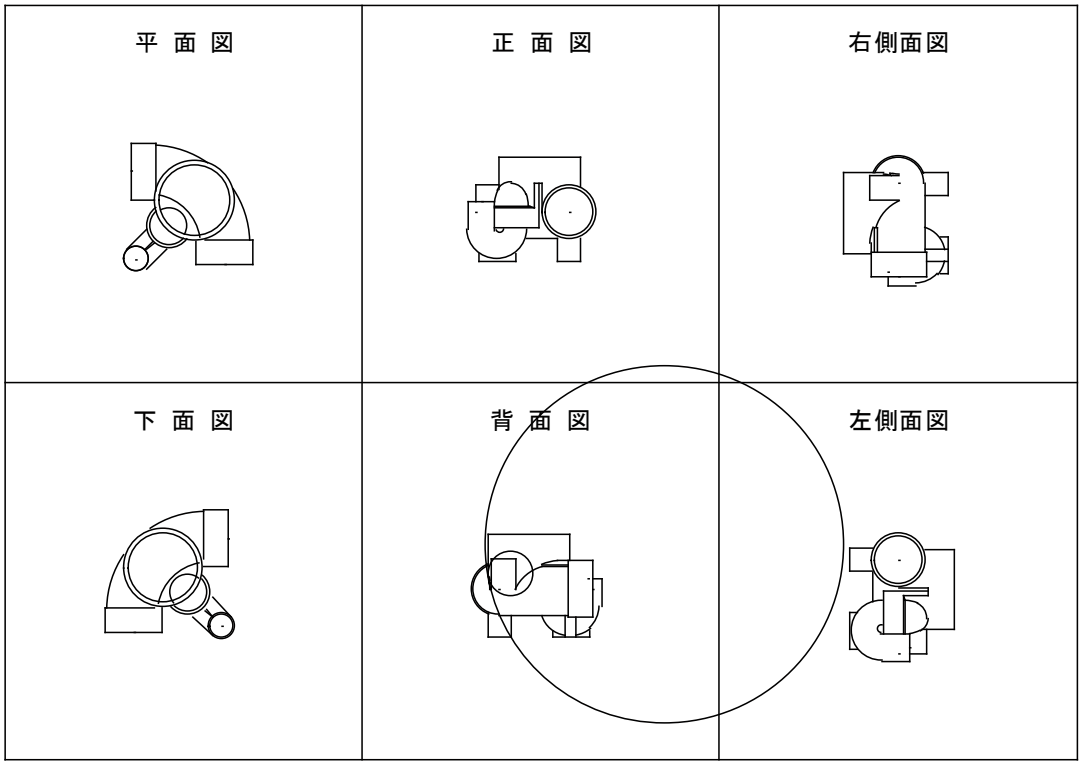

100.0　：100.0　：　50.0

M-UT-LL100x50S-150 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(左):40505

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　50.0　：　100.0

M-UT-LL100x75P-150 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(左):40510

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　75.0

M-UT-LL100x75P-200 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(左):49763

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　75.0

M-UT-LL100x75S-150 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(左):40513

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

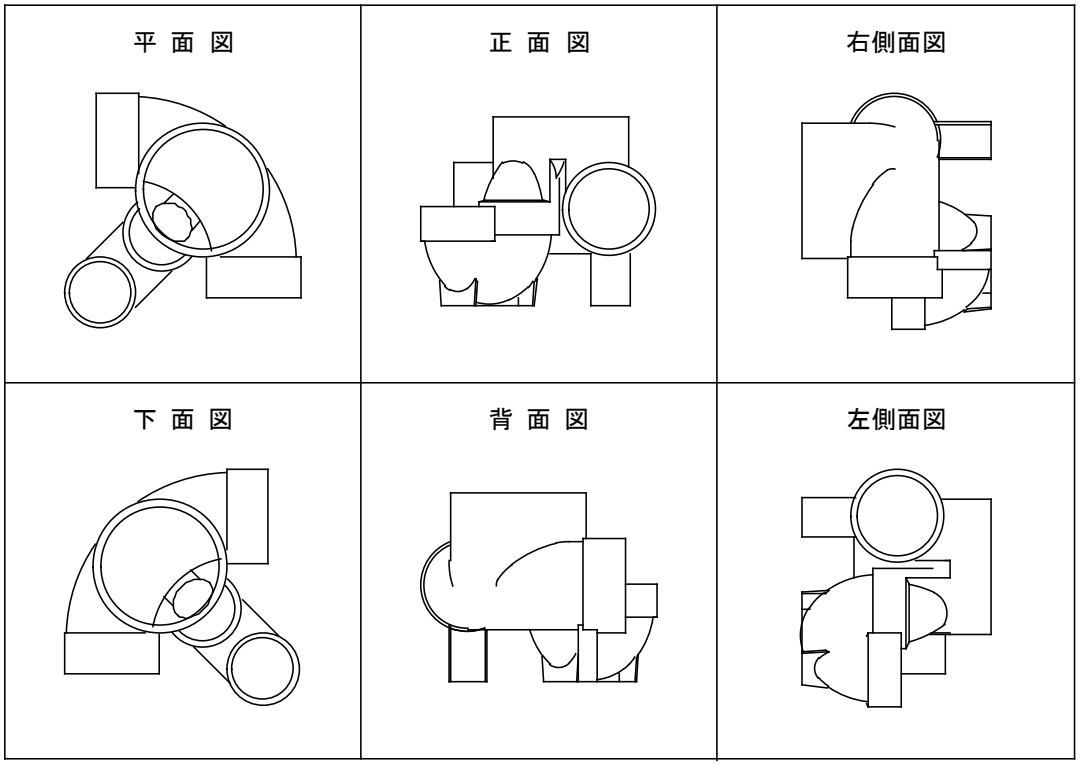

100.0　：　75.0　：　100.0

M-UT-LL100x75S-200 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(左):49765

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　75.0

M-UT-LR100x100P-200 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(右):49768

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　100.0

M-UT-LR100x100S-200 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(右):49771

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　100.0

M-UT-LR100x50P-150 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(右):40503

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　50.0

M-UT-LR100x50S-150 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(右):40506

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：　50.0　：　100.0

M-UT-LR100x75P-150 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(右):40511

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　75.0

M-UT-LR100x75P-200 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(右):49764

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　75.0

M-UT-LR100x75S-150 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(右):40514

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

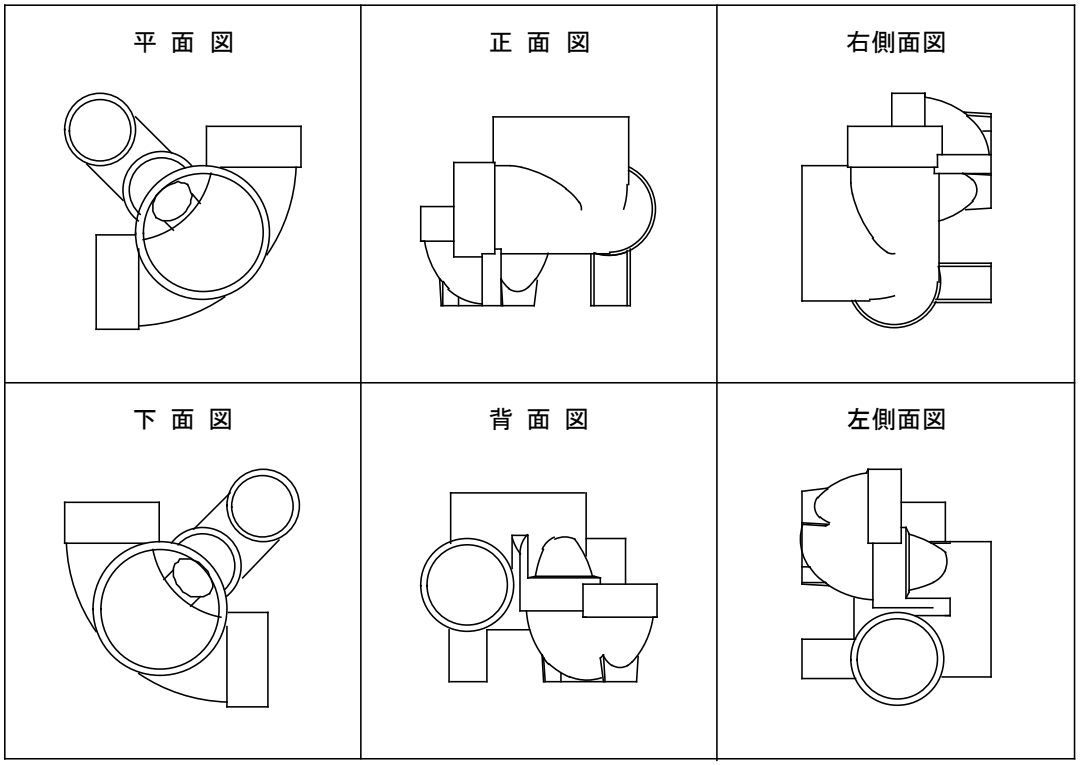

100.0　：　75.0　：　100.0

M-UT-LR100x75S-200 ビニマスシステム　90度曲り･トラップ付(右):49766

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がりトラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：　75.0

M-45Y100-100 ビニマスシステム 45度合流(兼):40073

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

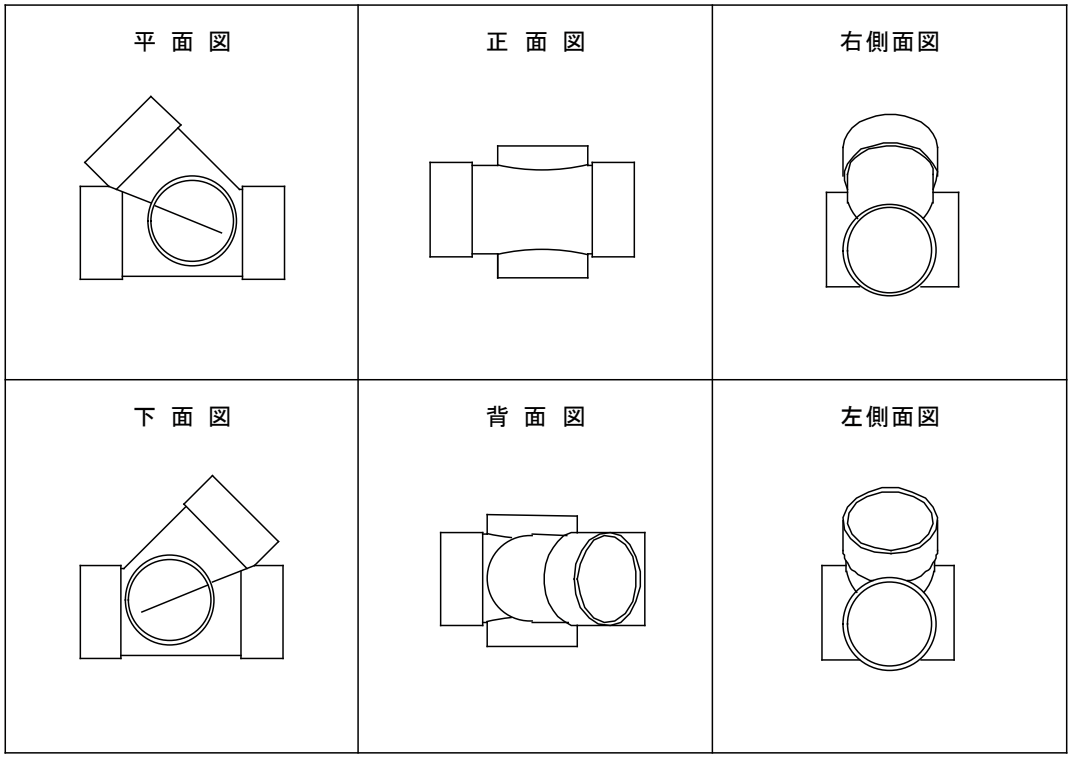

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-45YL100-150 ビニマスシステム　45度合流(左):40078

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

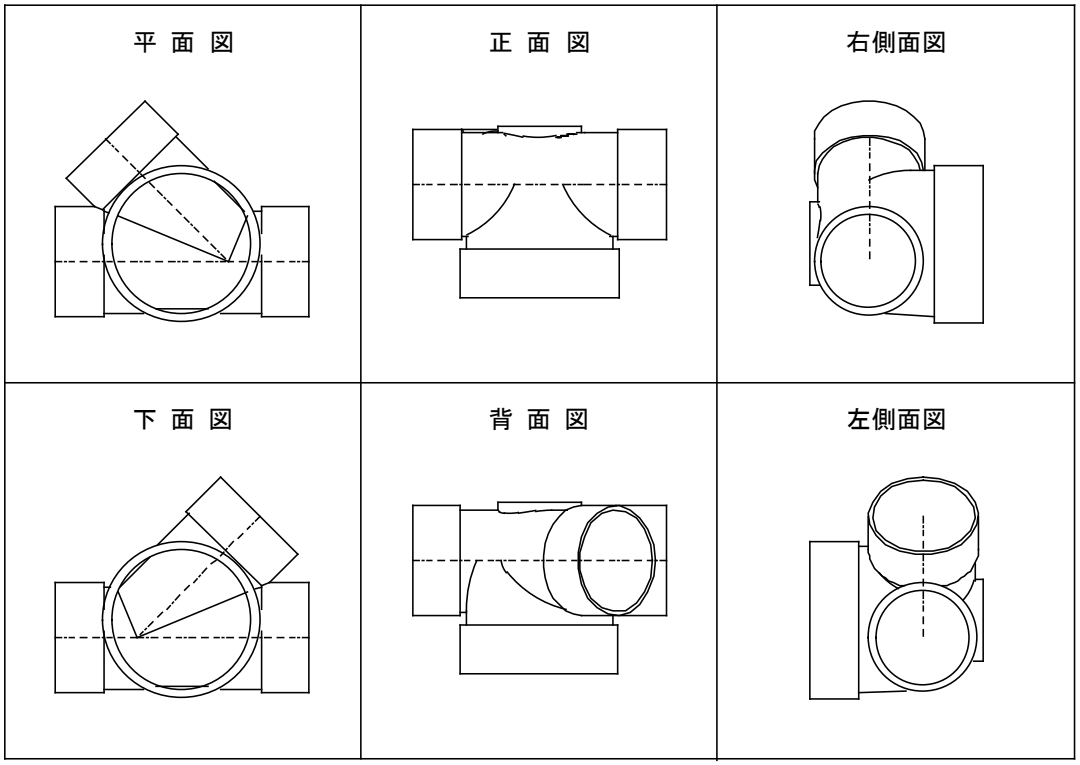

100.0　：100.0　：100.0

M-45YL100-200 ビニマスシステム　45度合流(左):49730

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

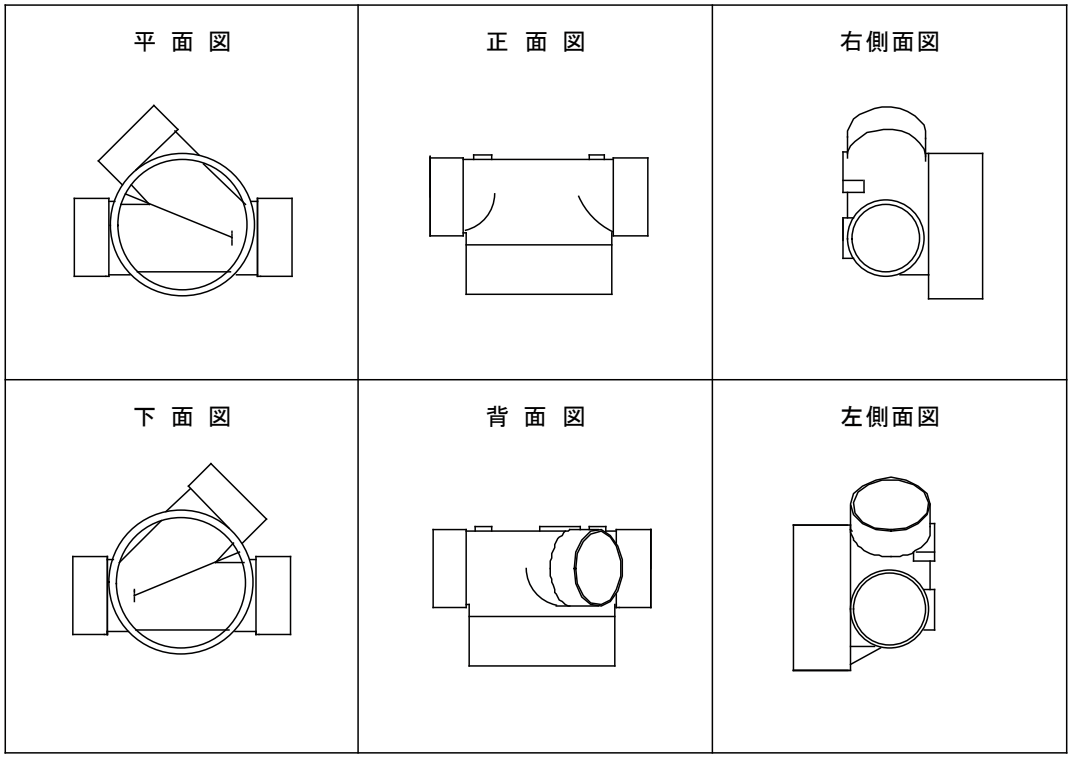

100.0　：100.0　：100.0

M-45YL100-300 ビニマスシステム　45度合流(左):41223

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

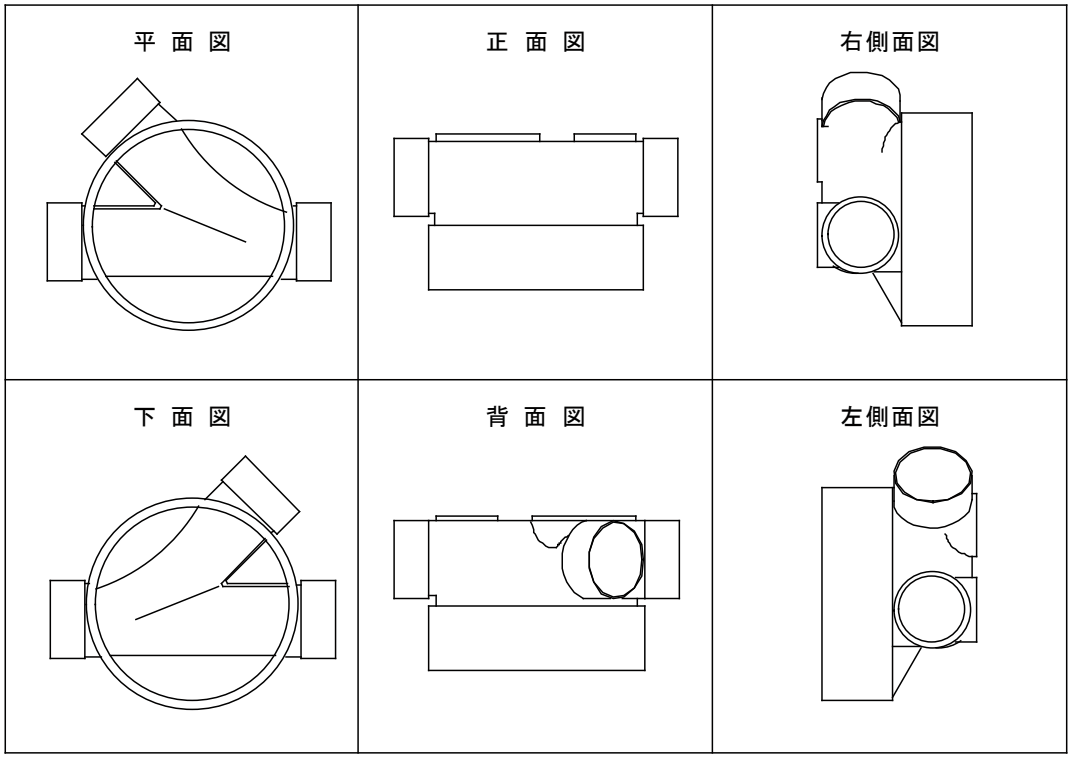

100.0　：100.0　：100.0

M-45YL125-150 ビニマスシステム　45度合流(左):41322

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

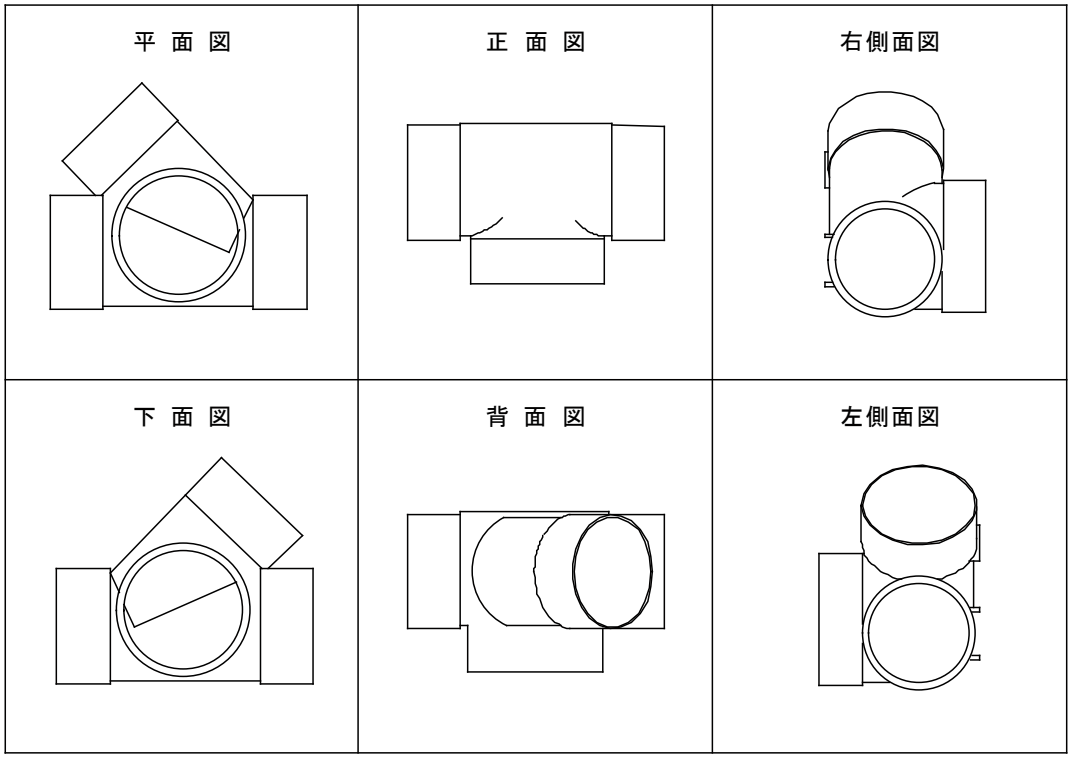

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-45YL125x100-150 ビニマスシステム　45度合流(左):41320

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

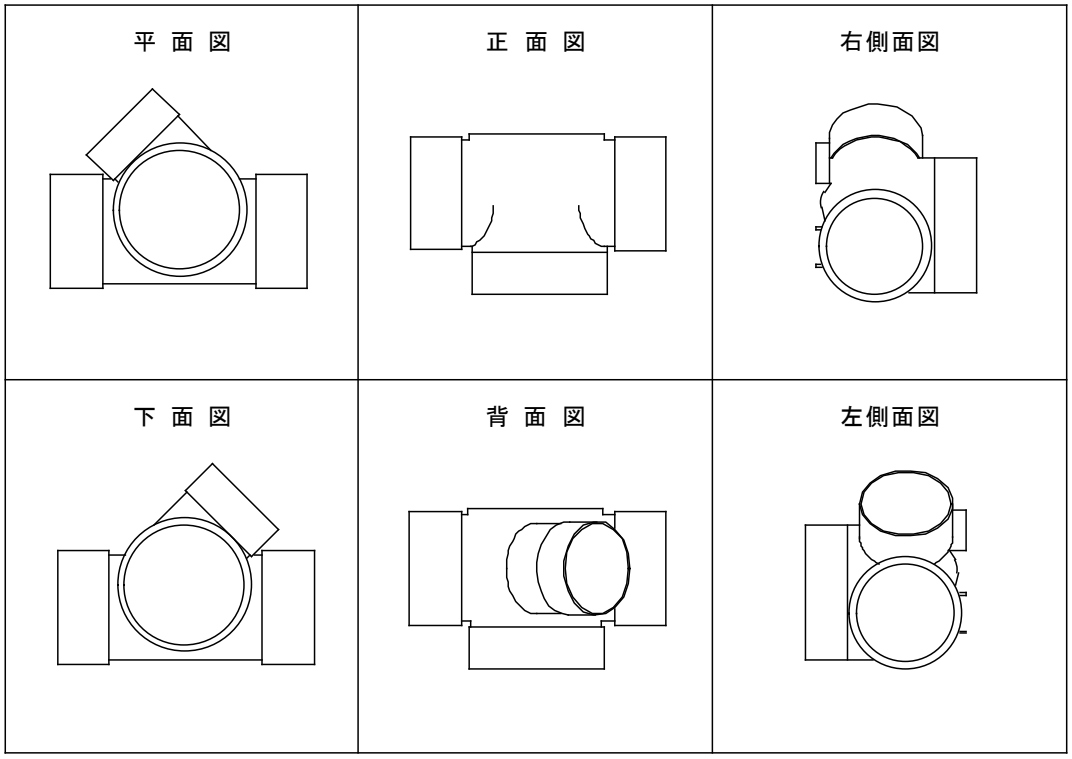

125.0　：125.0　：100.0

M-45YL125-200 ビニマスシステム　45度合流(左):41449

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

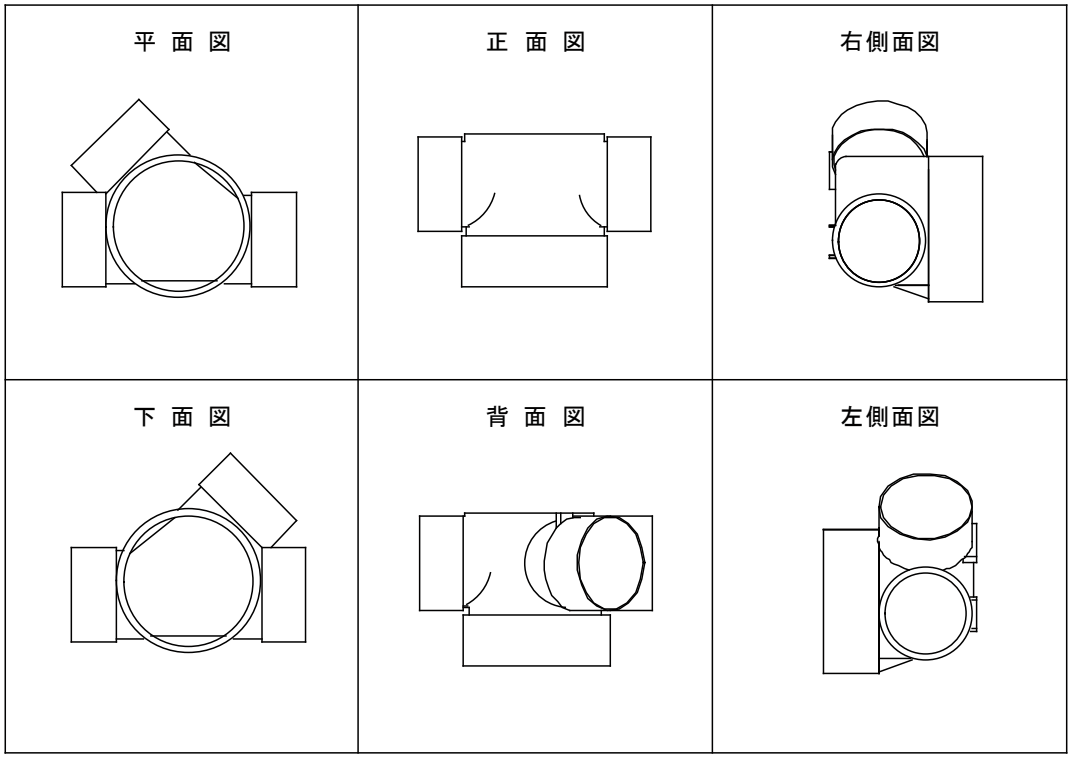

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-45YL125x100-200 ビニマスシステム　45度合流(左):41447

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

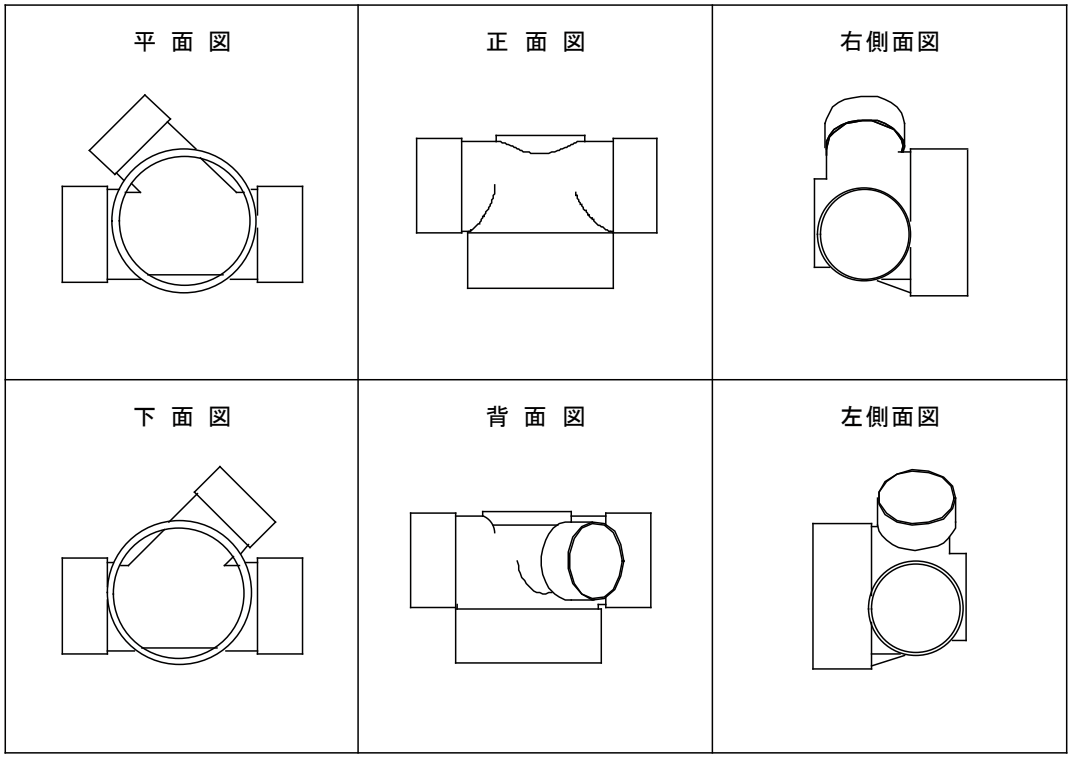

125.0　：125.0　：100.0

M-45YL125-300 ビニマスシステム　45度合流(左):41566

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

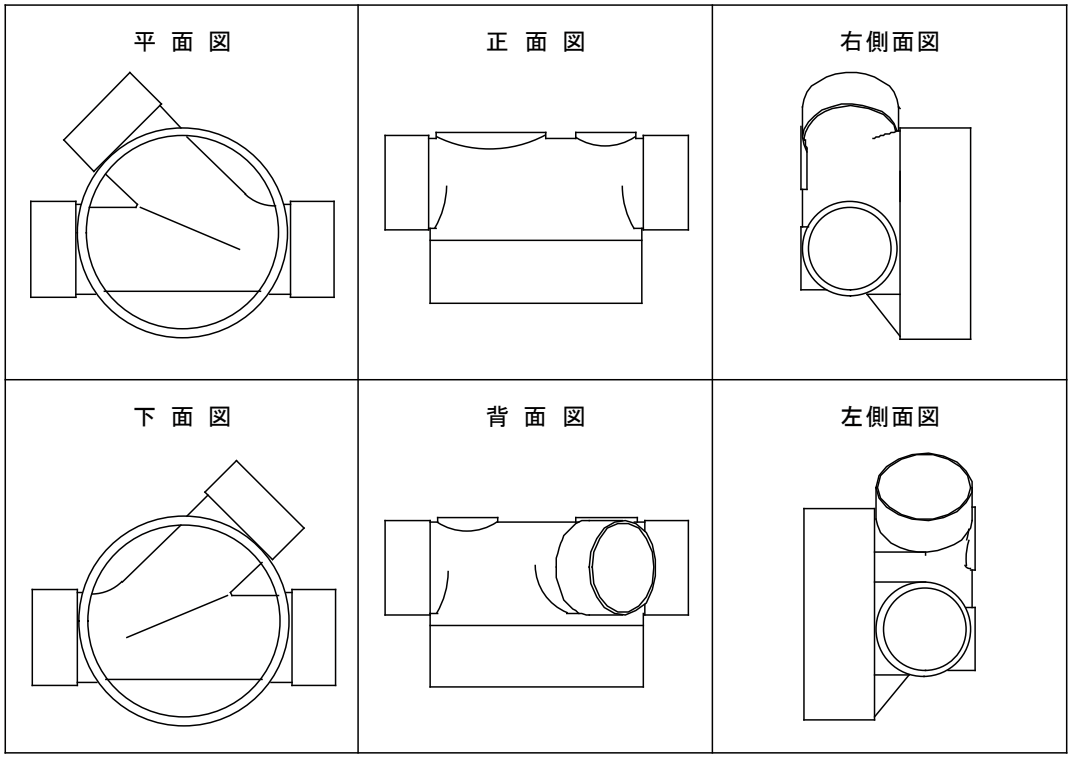

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-45YL150-150 ビニマスシステム　45度合流(左):41631

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

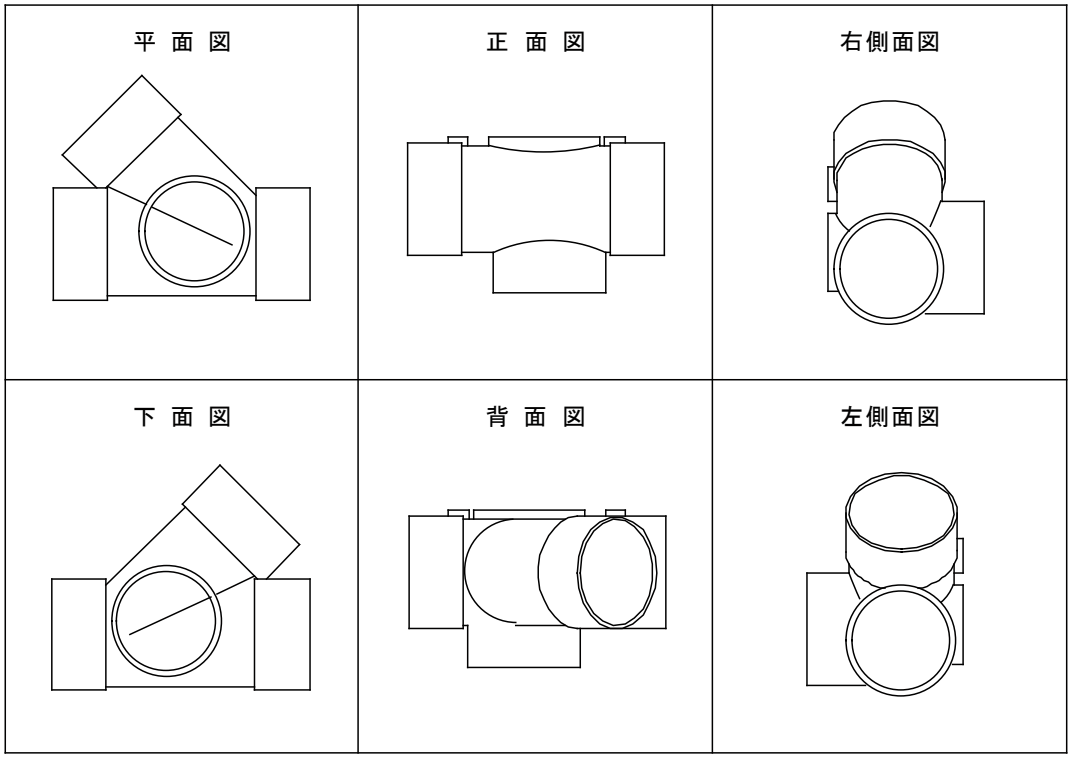

150.0　：150.0　：150.0

M-45YL150-200 ビニマスシステム　45度合流(左):41745

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

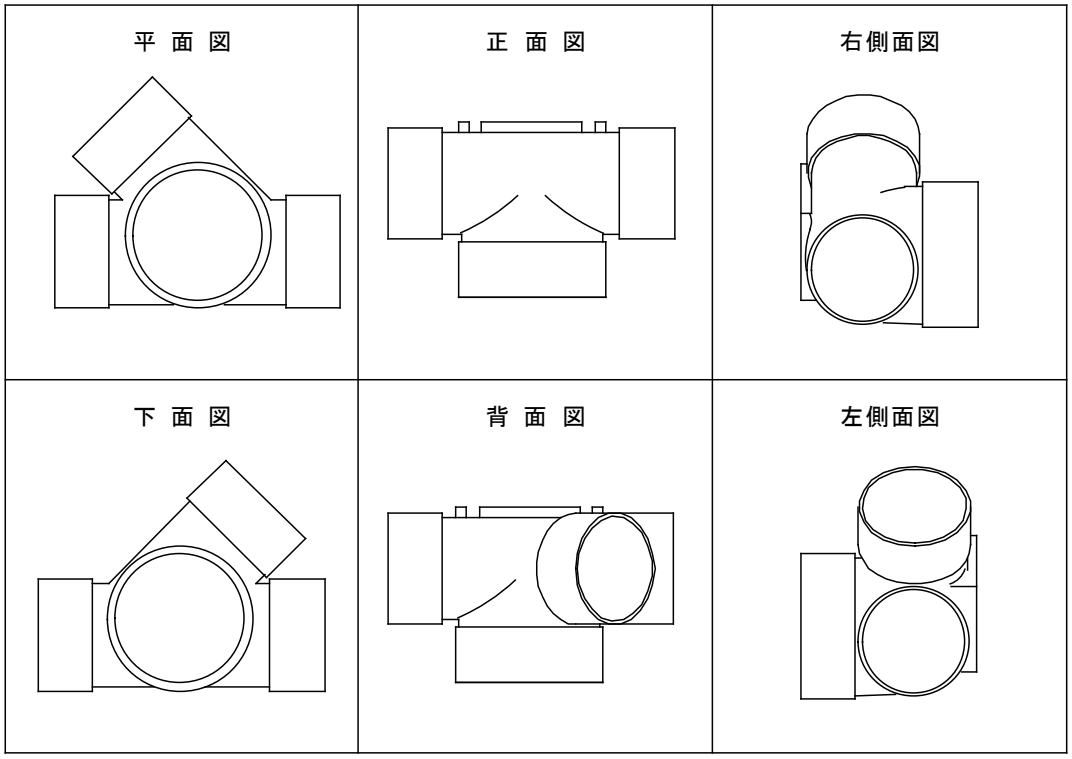

150.0　：150.0　：150.0

M-45YL150x100-200 ビニマスシステム　45度合流(左):41743

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

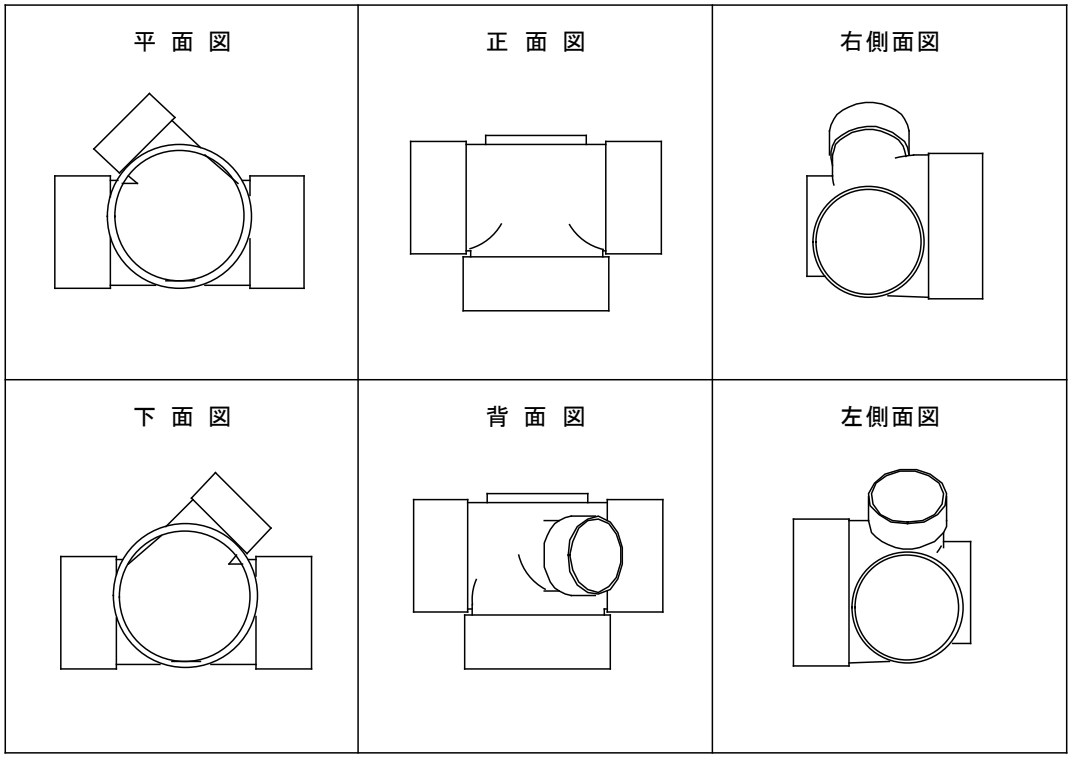

150.0　：150.0　：100.0

M-45YL150-300 ビニマスシステム　45度合流(左):41868

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

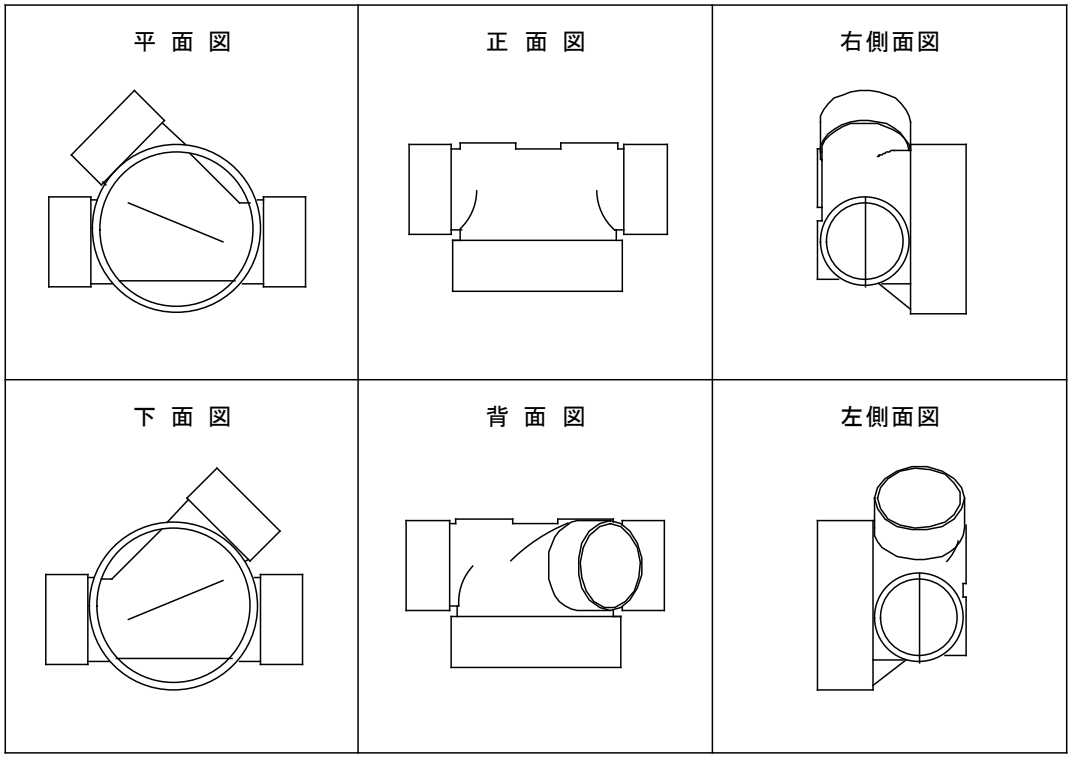

150.0　：150.0　：150.0

M-45YL200-300 ビニマスシステム　45度合流(左):41919

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200.0　：200.0　：200.0

M-45YL100x75-150 ビニマスシステム　45度合流(左):40076

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

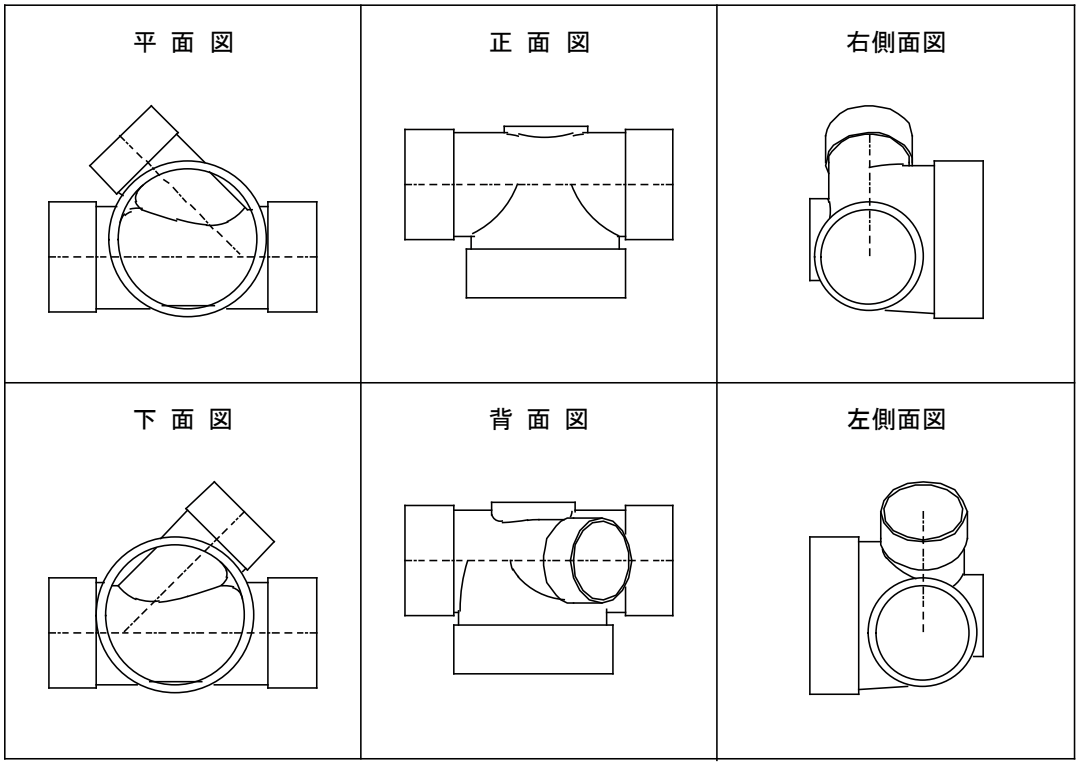

100.0　：　100.0　：　75.0

M-45YR100-150 ビニマスシステム　45度合流(右):40079

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

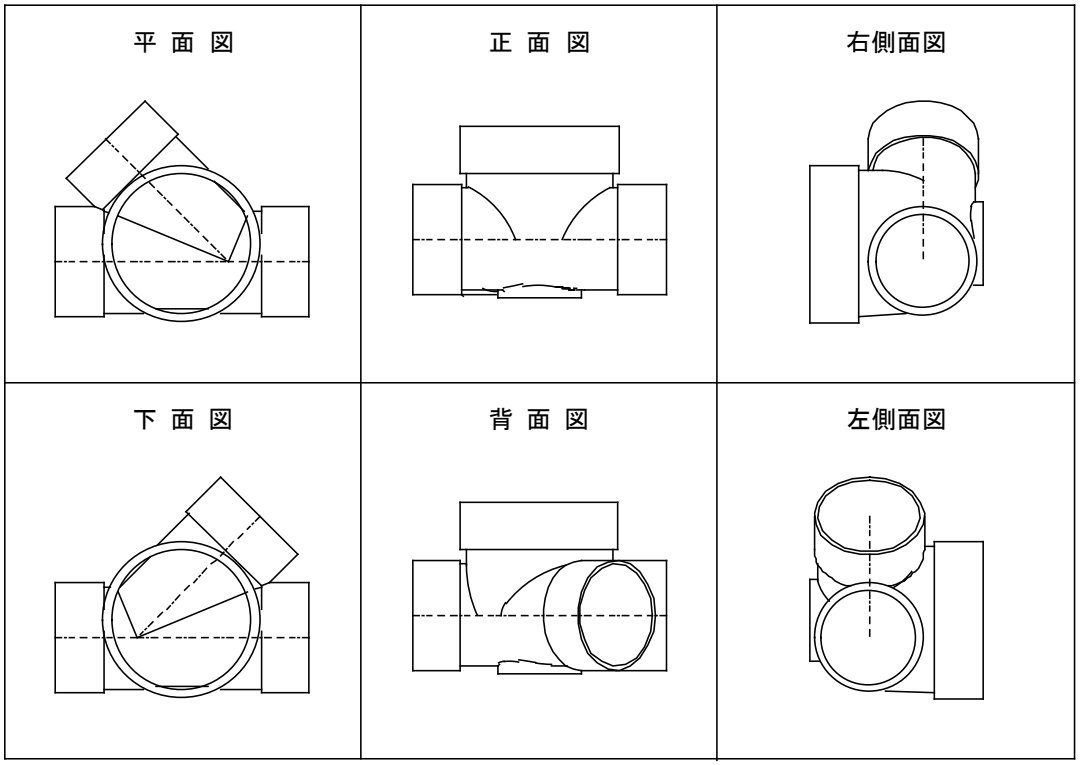

100.0　：100.0　：100.0

M-45YR100-200 ビニマスシステム　45度合流(右):49731

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

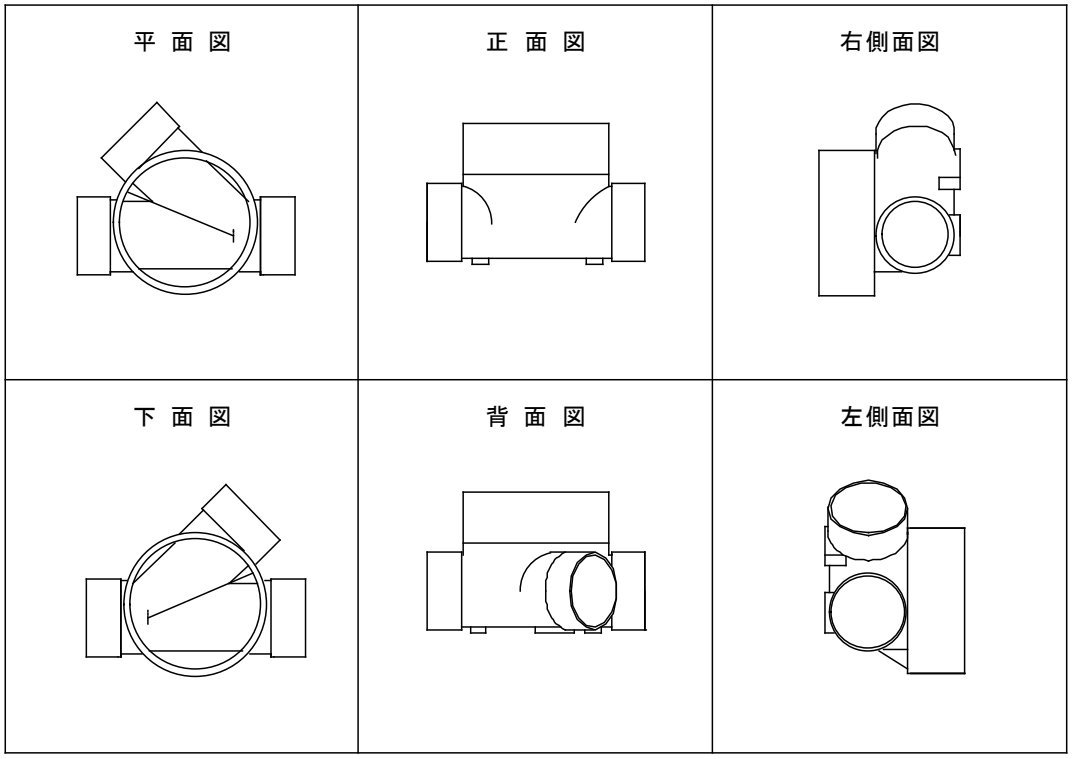

100.0　：100.0　：100.0

M-45YR100-300 ビニマスシステム　45度合流(右):41224

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

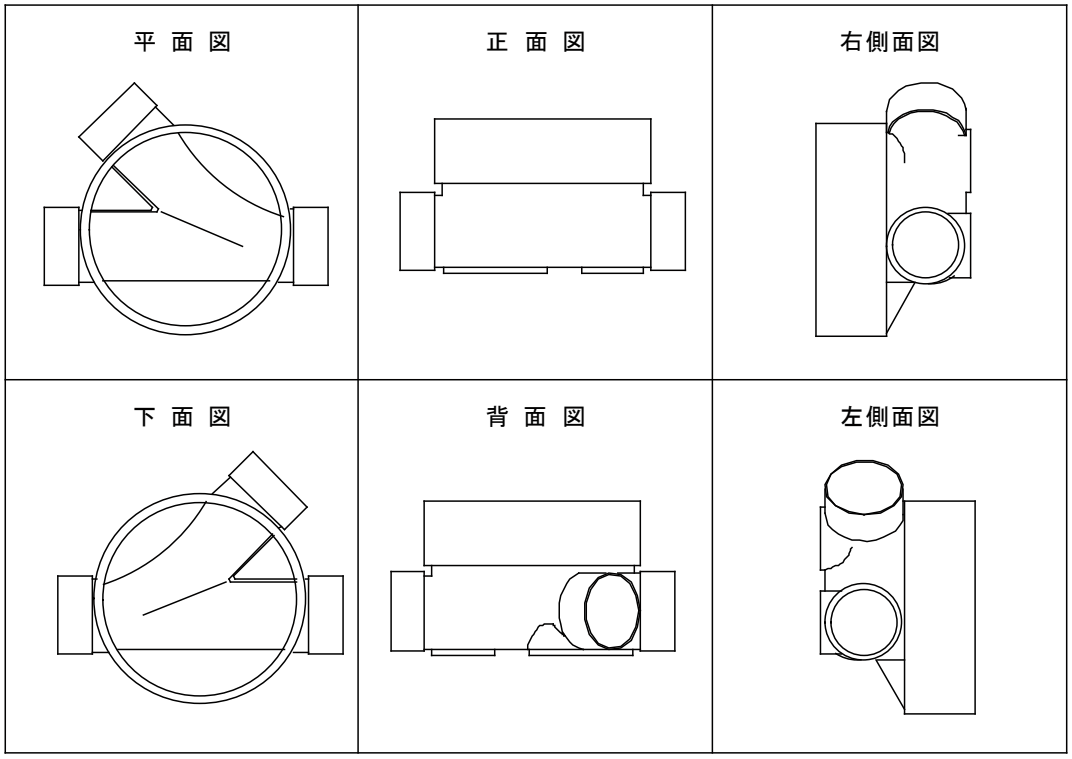

100.0　：100.0　：100.0

M-45YR125-150 ビニマスシステム　45度合流(右):41323

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

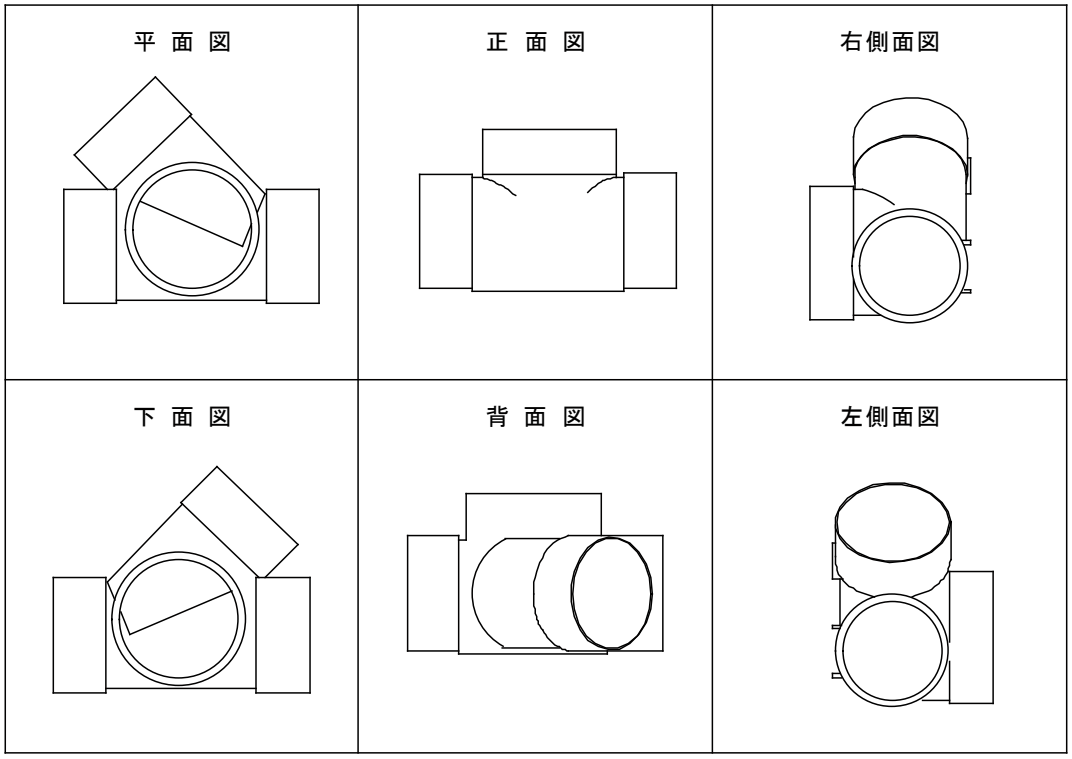

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-45YR125x100-150 ビニマスシステム　45度合流(右):41321

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

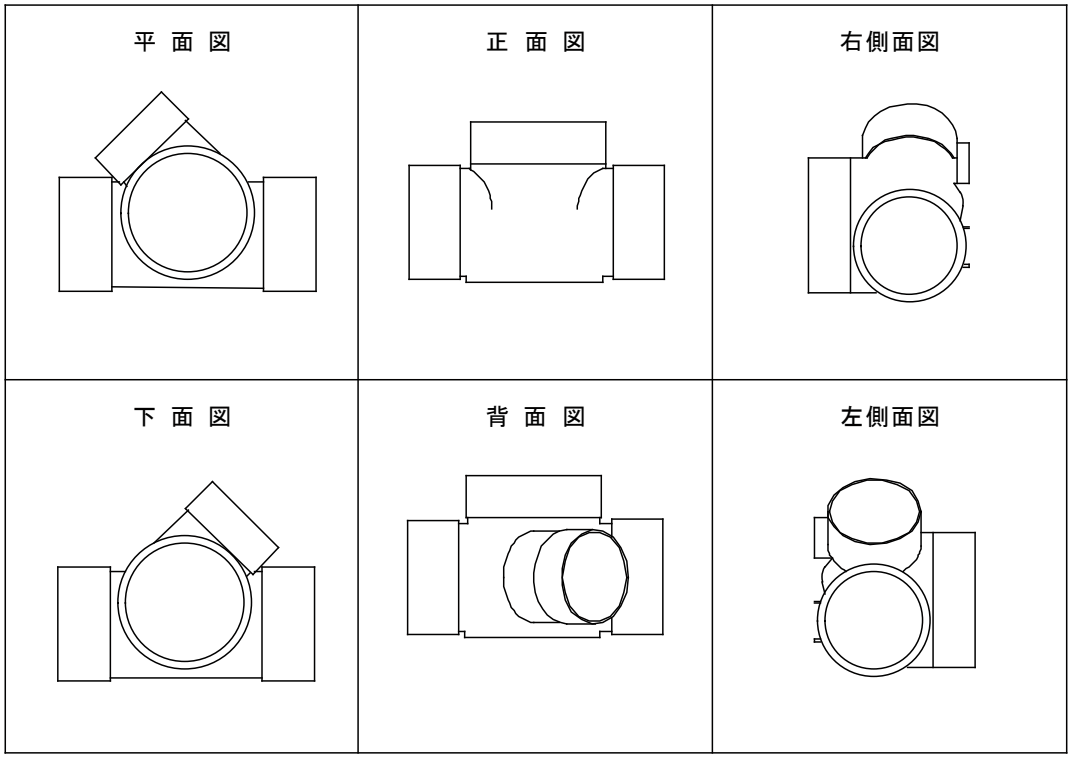

125.0 ： 125.0 ： 100.0

M-45YR125-200 ビニマスシステム　45度合流(右):41450

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

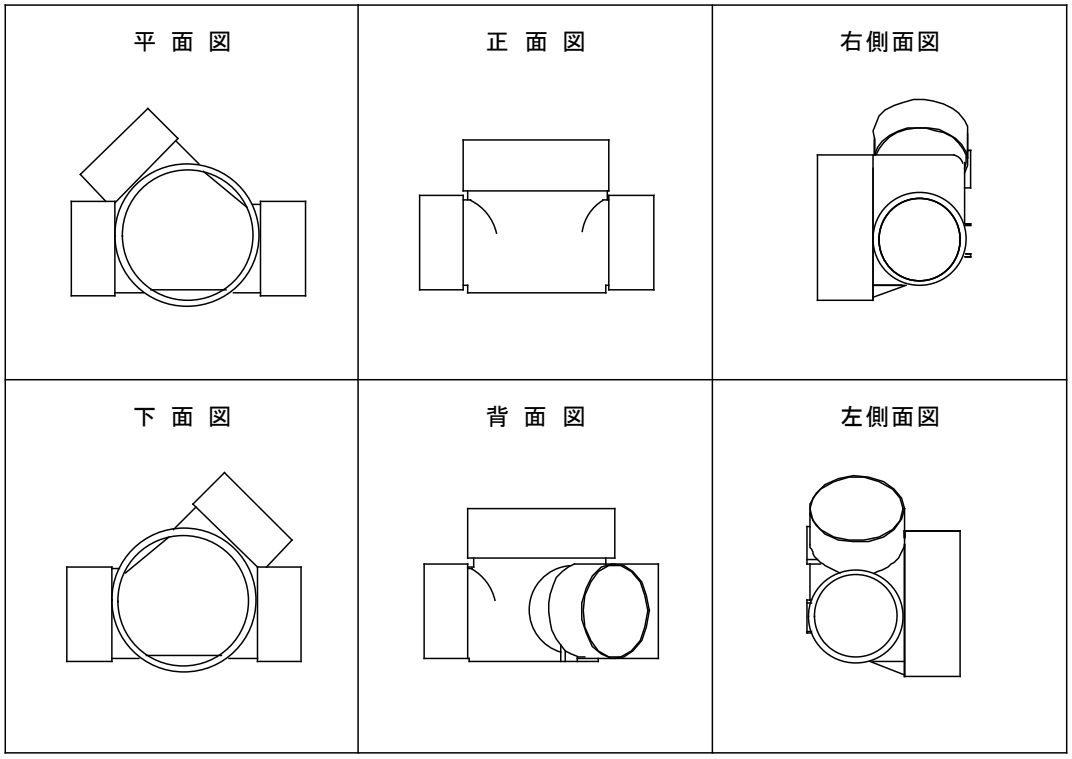

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-45YR125x100-200 ビニマスシステム　45度合流(右):41448

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

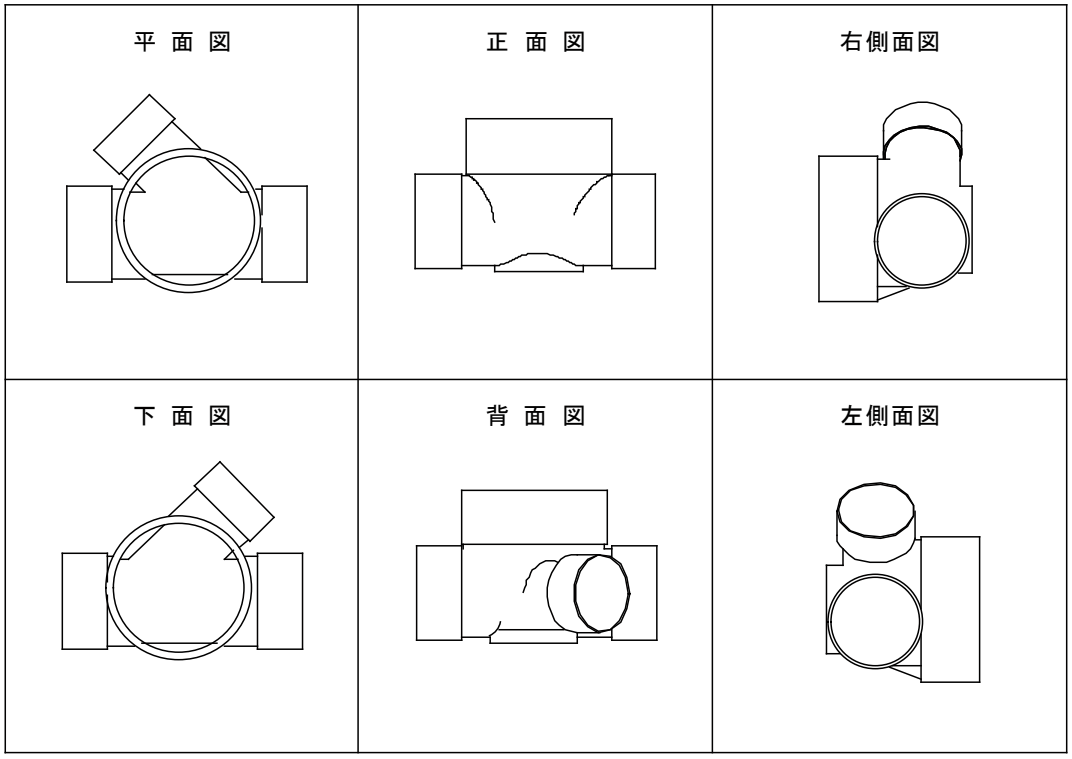

125.0　：125.0　：100.0

M-45YR125-300 ビニマスシステム　45度合流(右):41567

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

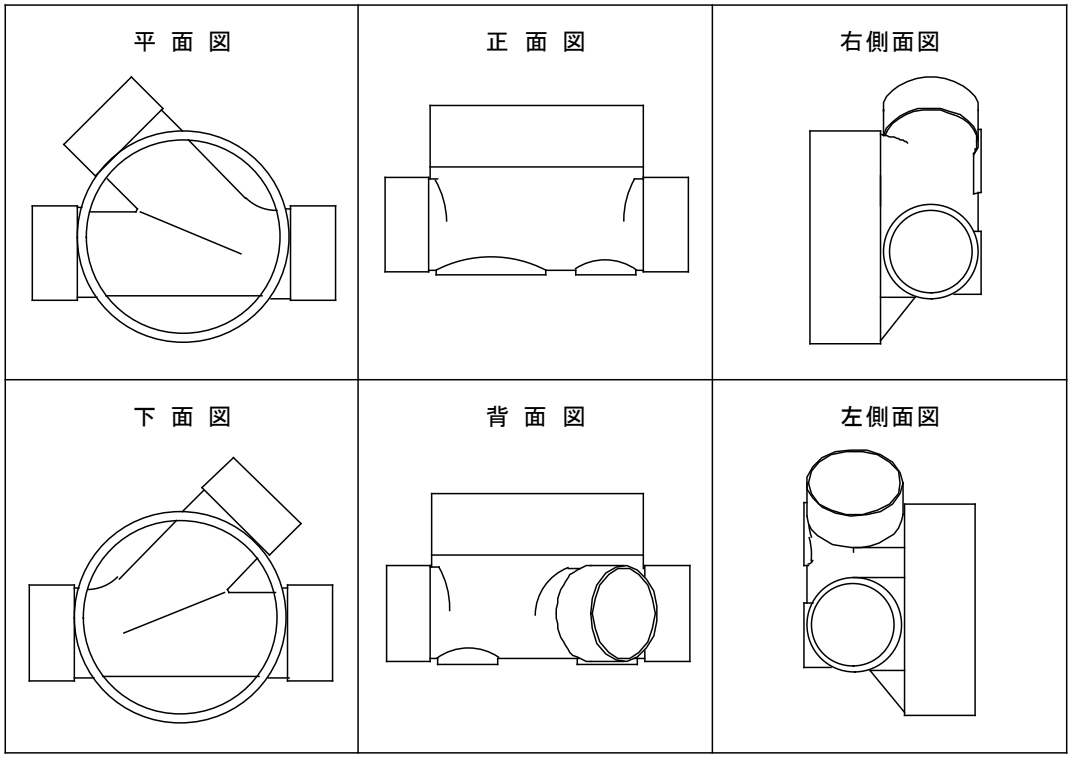

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-45YR150-150 ビニマスシステム　45度合流(右):41632

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

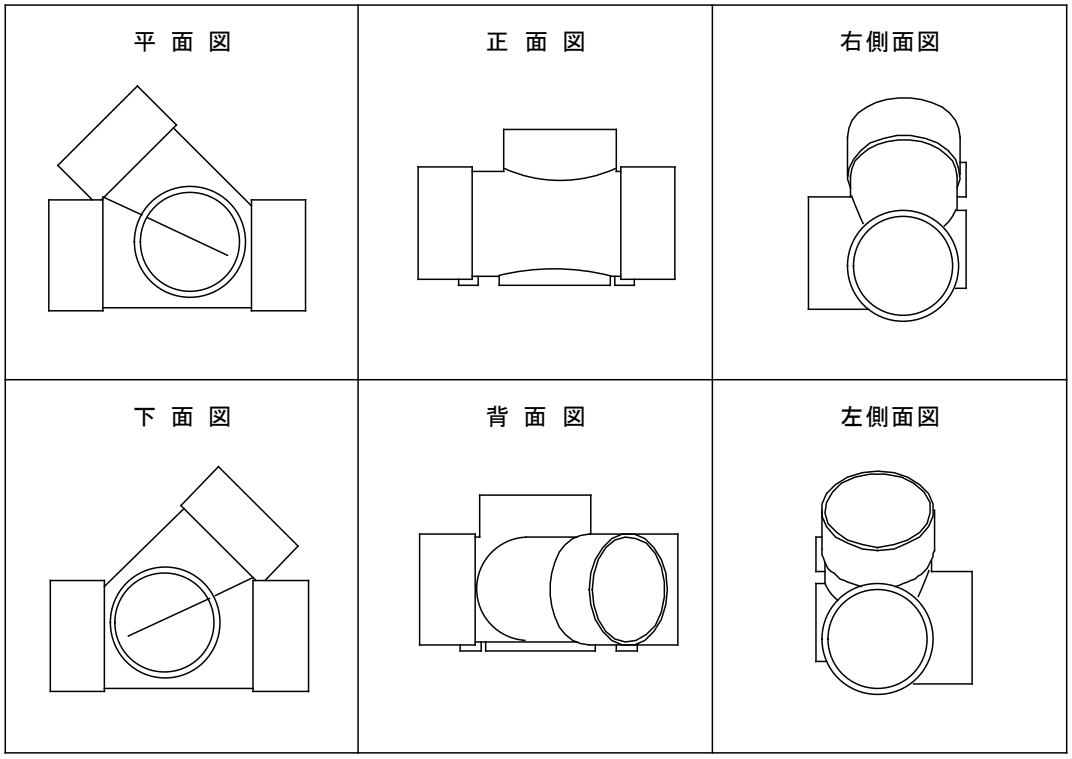

150.0　：150.0　：150.0

M-45YR150-200 ビニマスシステム　45度合流(右):41746

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

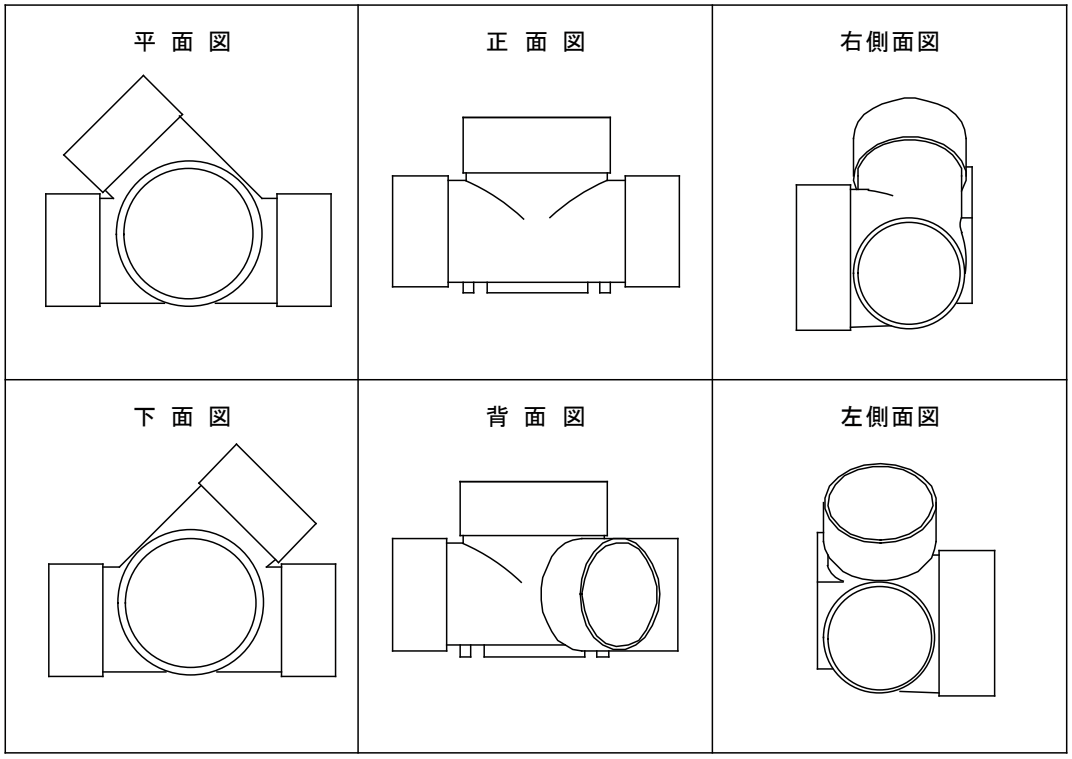

150.0　：150.0　：150.0

M-45YR150x100-200 ビニマスシステム　45度合流(右):41744

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-マエザワ製品］ー［01-ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

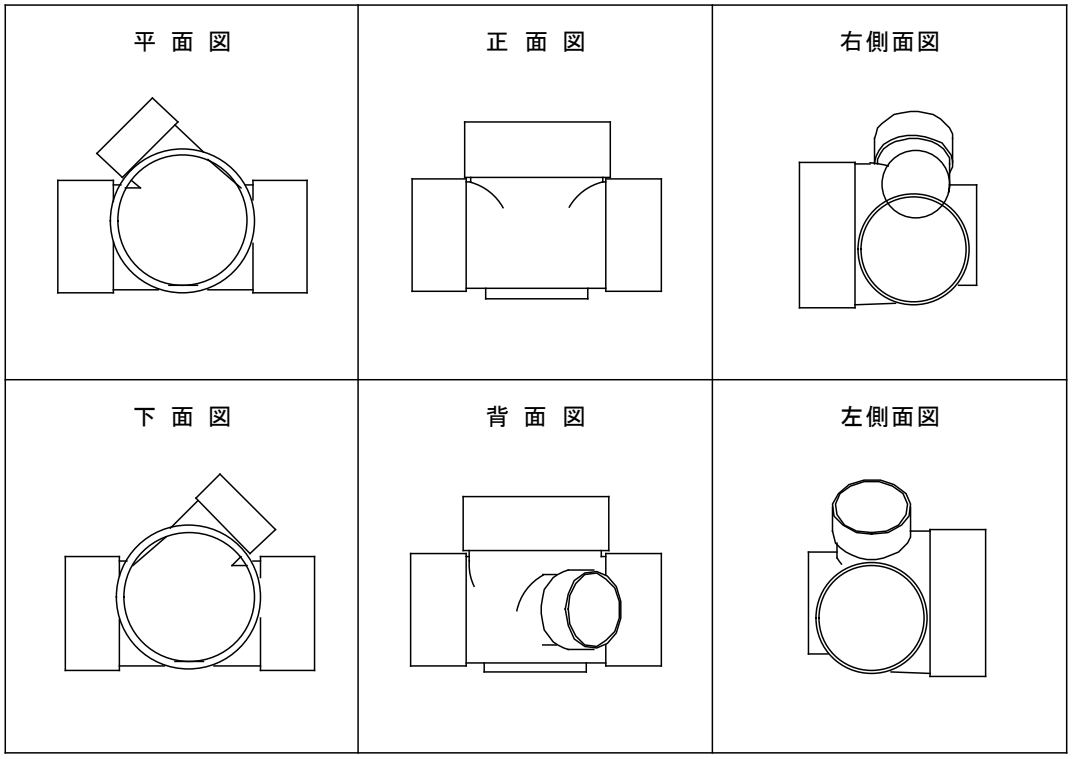

150.0　：150.0　：100.0

M-45YR150-300 ビニマスシステム　45度合流(右):41869

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

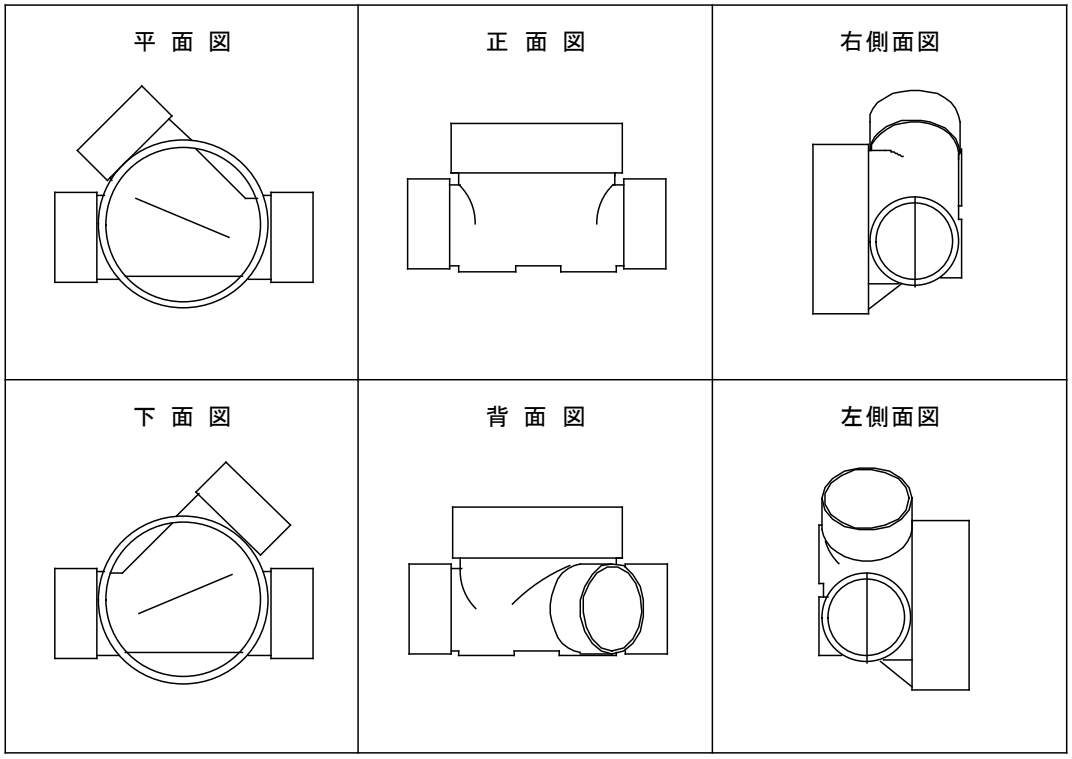

150.0　：150.0　：150.0

M-45YR200-300 ビニマスシステム　45度合流(右):41909

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

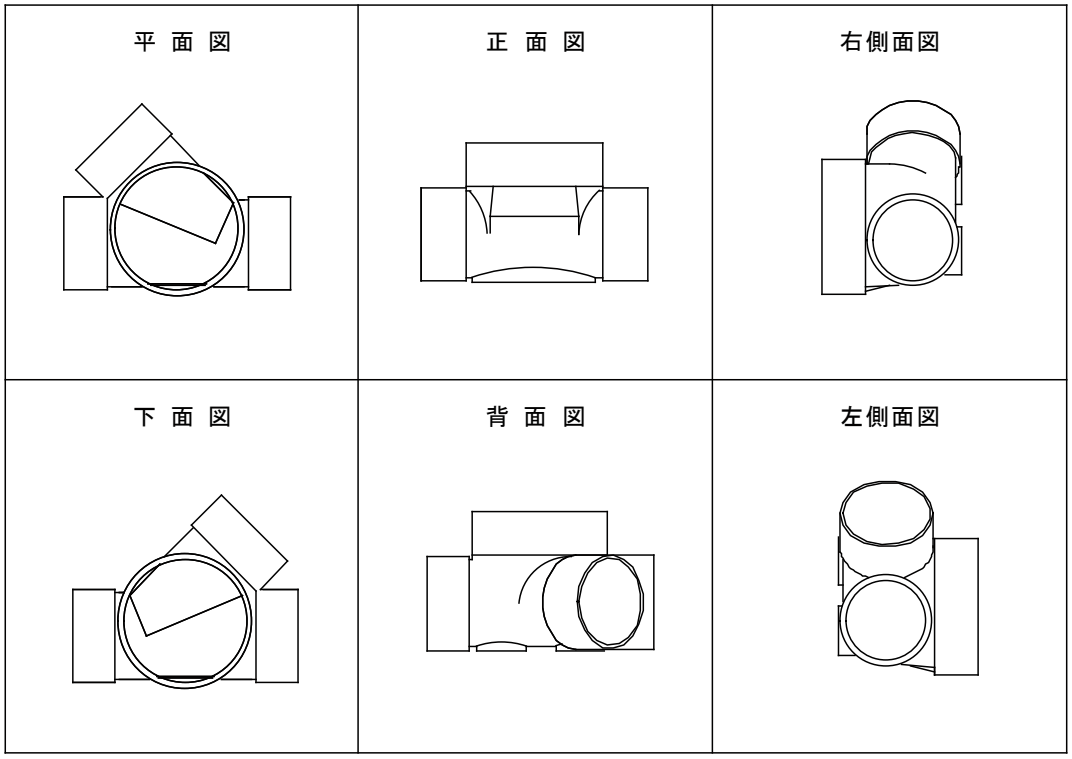

200.0　：　200.0　：　200.0

M-45YR100x75-150 ビニマスシステム　45度合流(右):40077

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

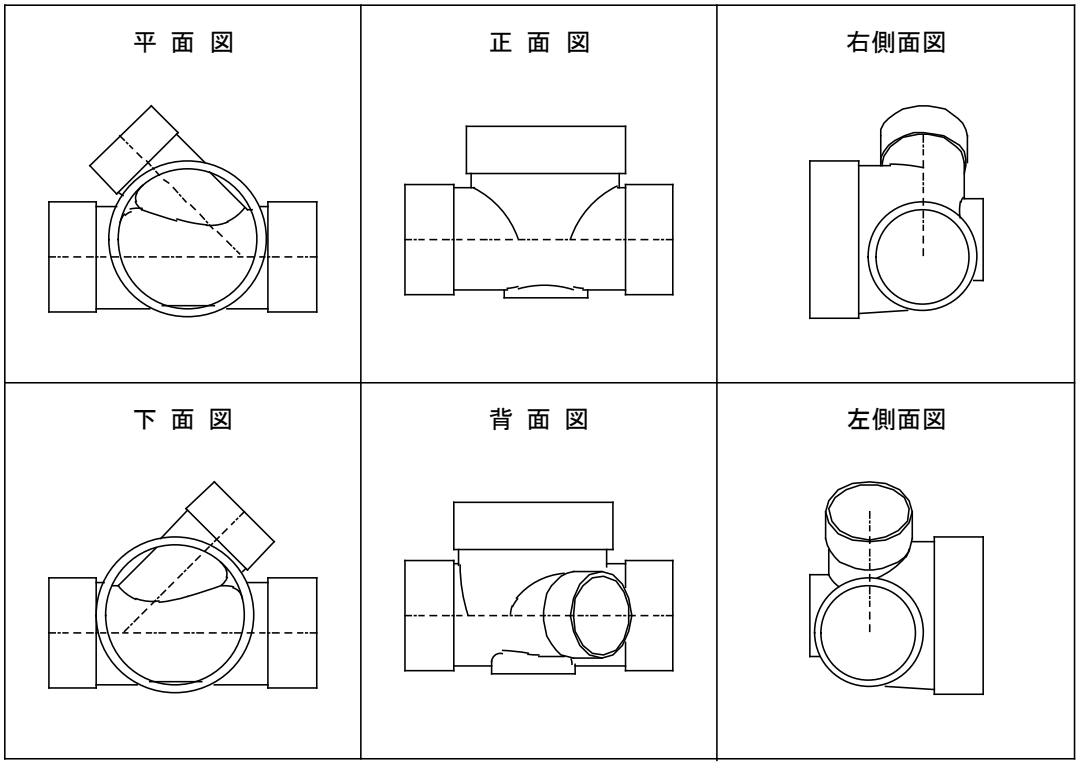

100.0　：100.0　：75.0

M-90Y100-100 ビニマスシステム　90度合流(兼):49225

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

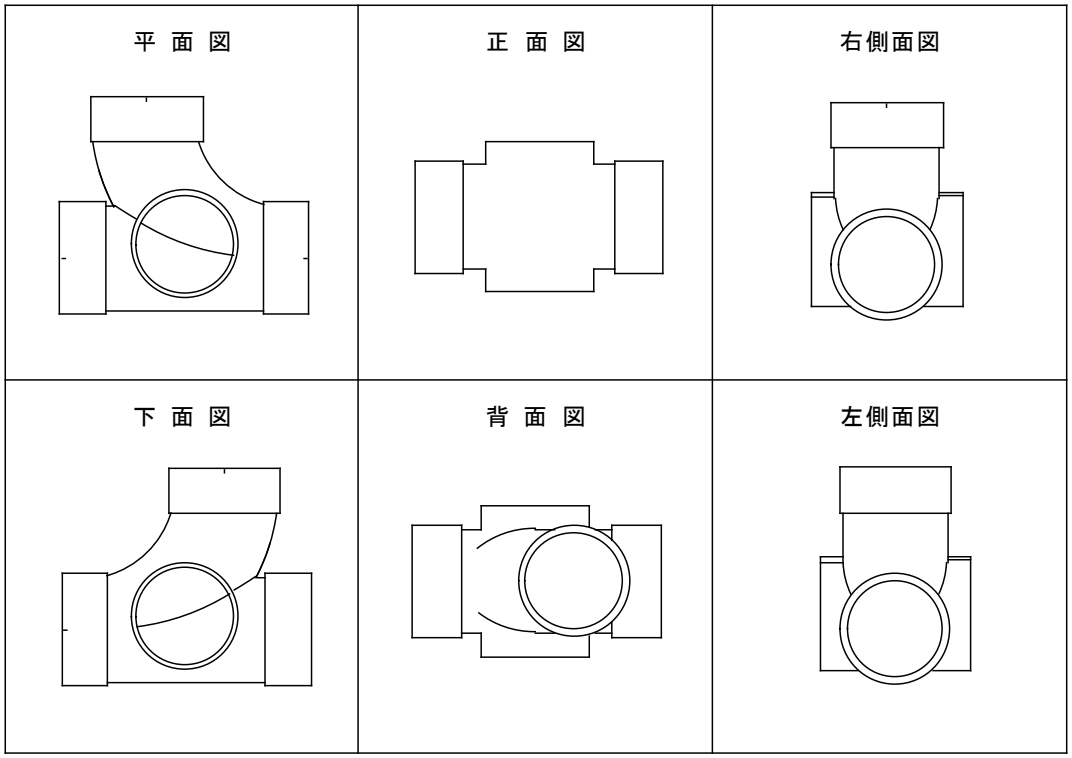

100.0　：100.0　：100.0

M-90YL100-150 ビニマスシステム　90度合流(左):40163

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

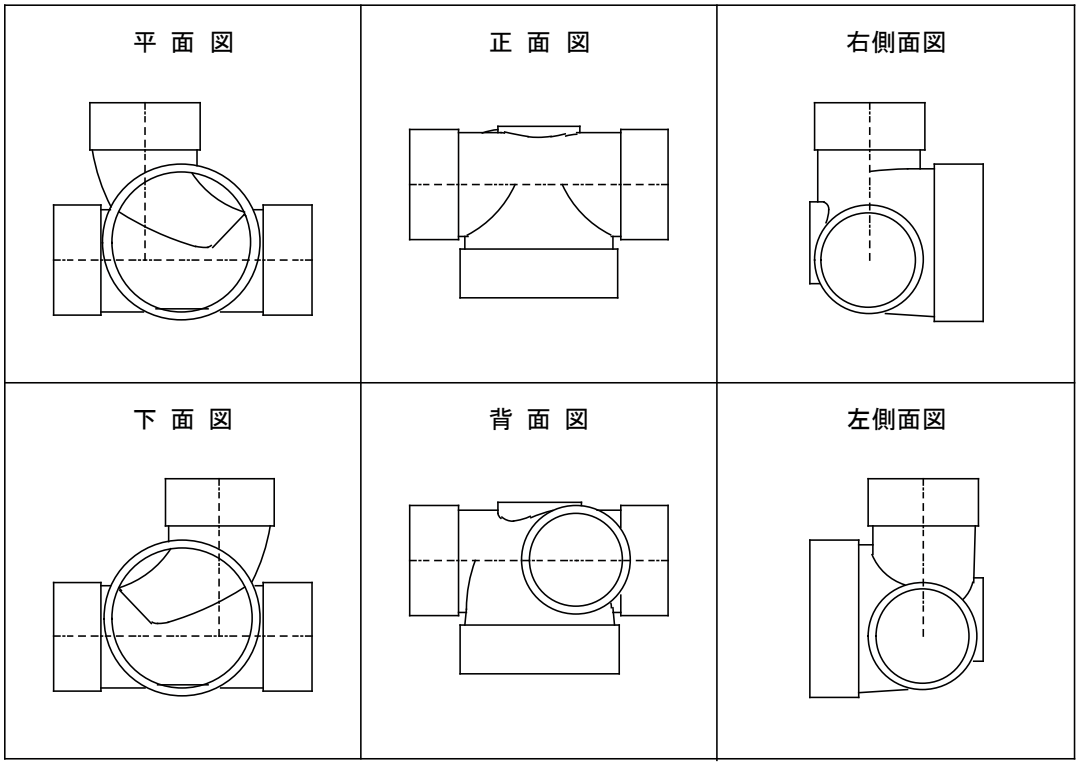

100.0　：100.0　：100.0

M-90YL100x75-150 ビニマスシステム　90度合流(左):40136

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

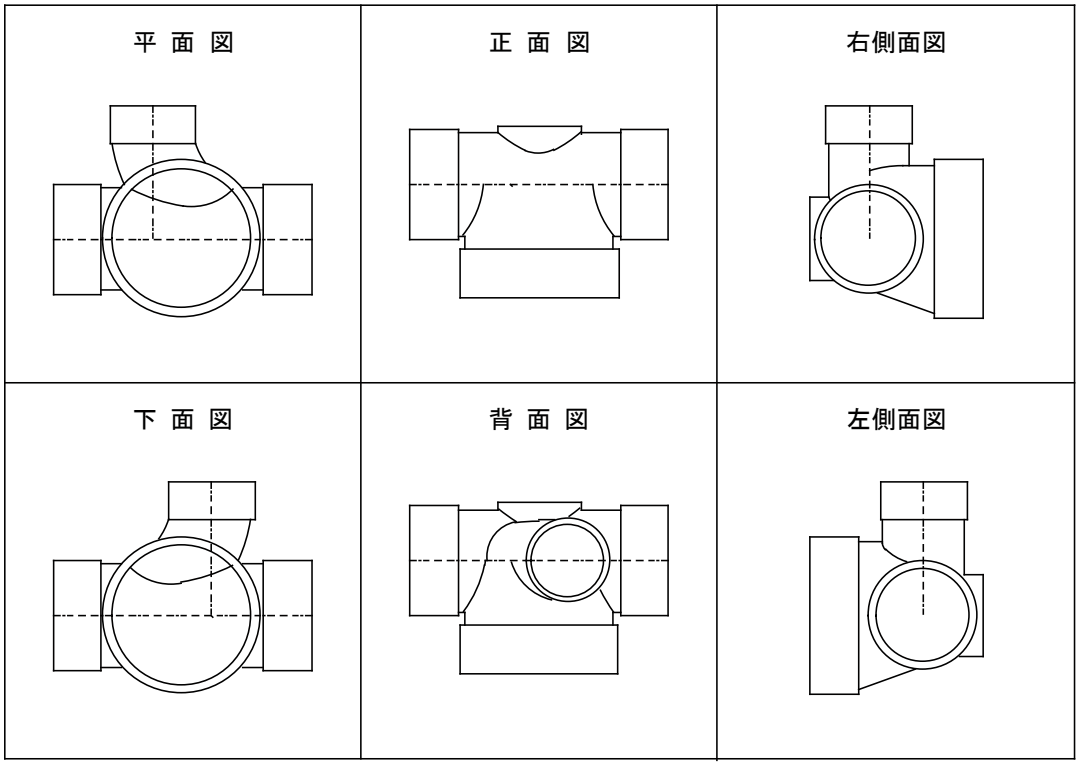

100.0　：　100.0　：　75.0

M-90YL100-200 ビニマスシステム　90度合流(左):49734

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

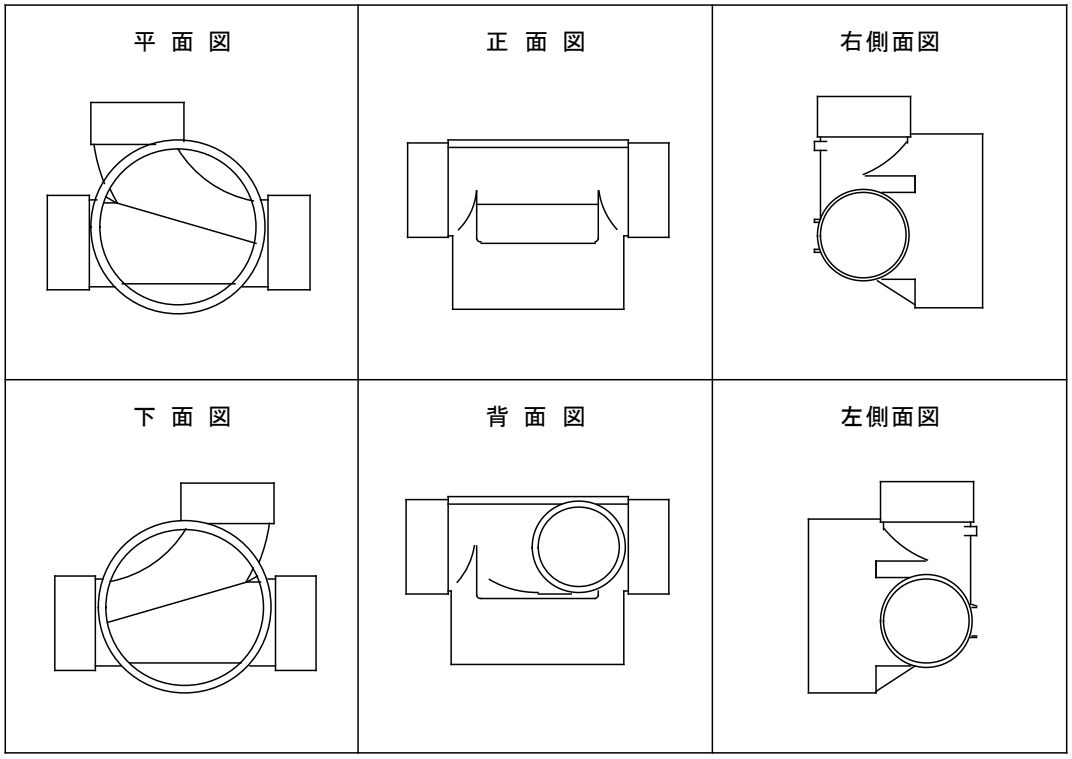

100.0　：100.0　：100.0

M-90YL100-300 ビニマスシステム　90度合流(左):41227

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

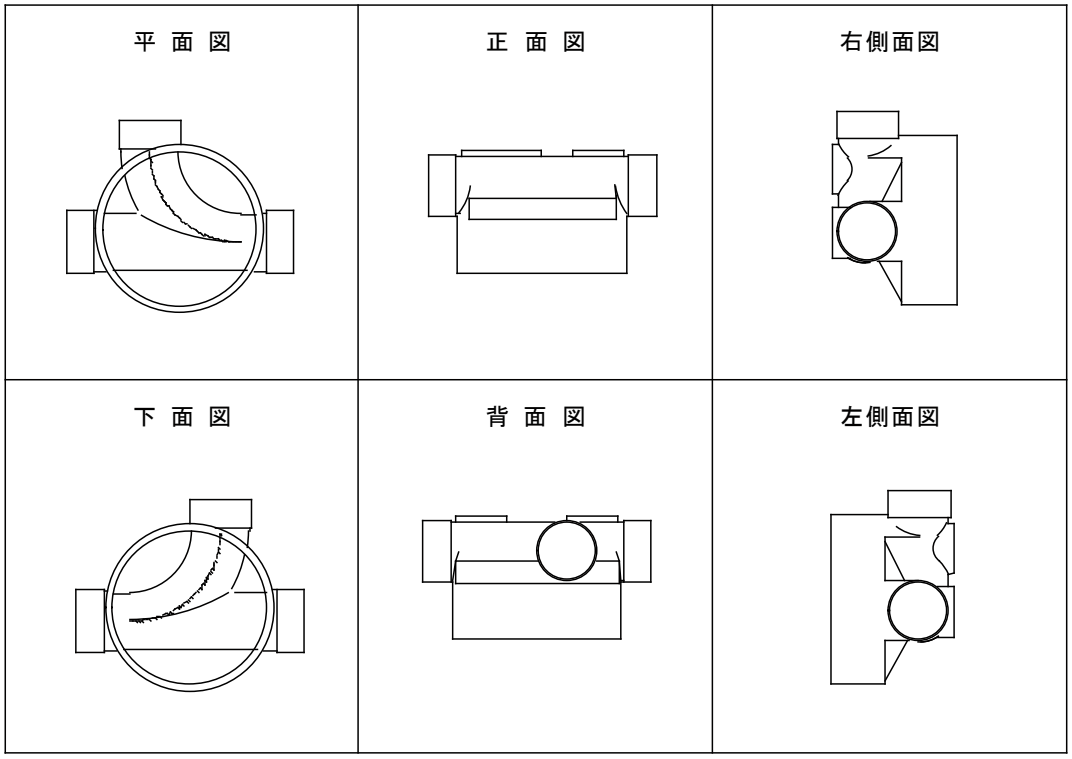

100.0　：100.0　：100.0

M-90YL125-150 ビニマスシステム　90度合流(左):41324

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

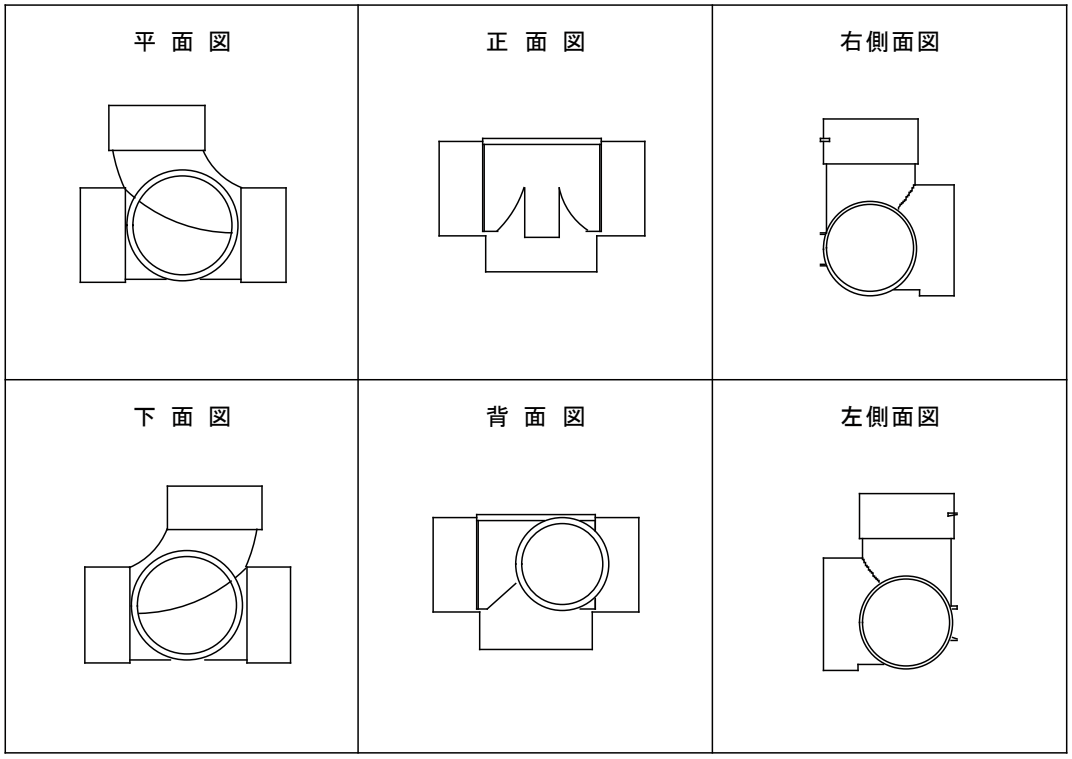

125.0　：125.0　：125.0

M-90YL125-200 ビニマスシステム　90度合流(左):41457

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

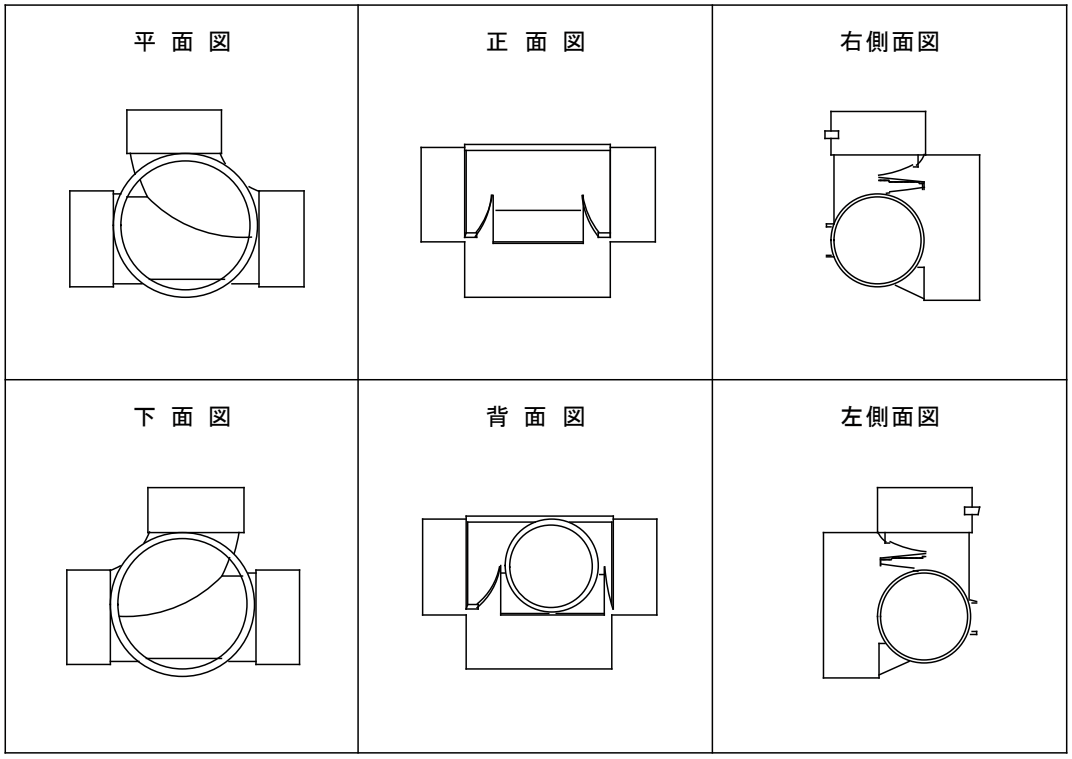

125.0　：125.0　：125.0

M-90YL125x100-200 ビニマスシステム　90度合流(左):41455

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

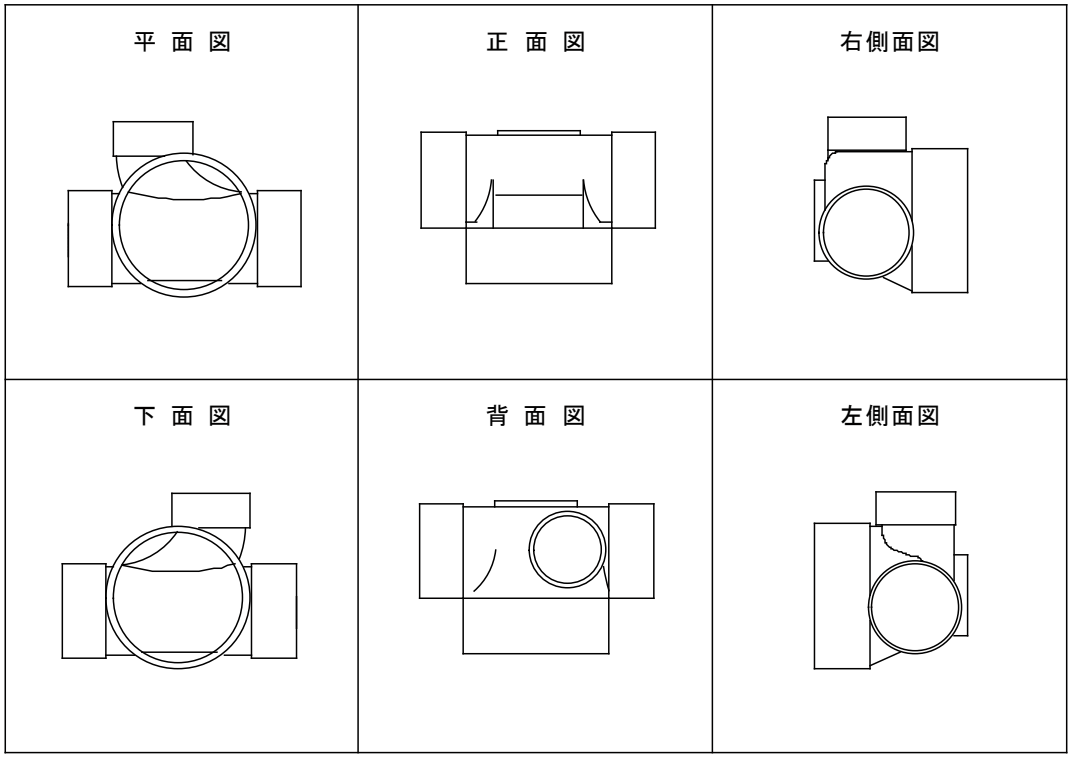

125.0 ： 125.0 ： 100.0

M-90YL125-300 ビニマスシステム　90度合流(左):41568

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

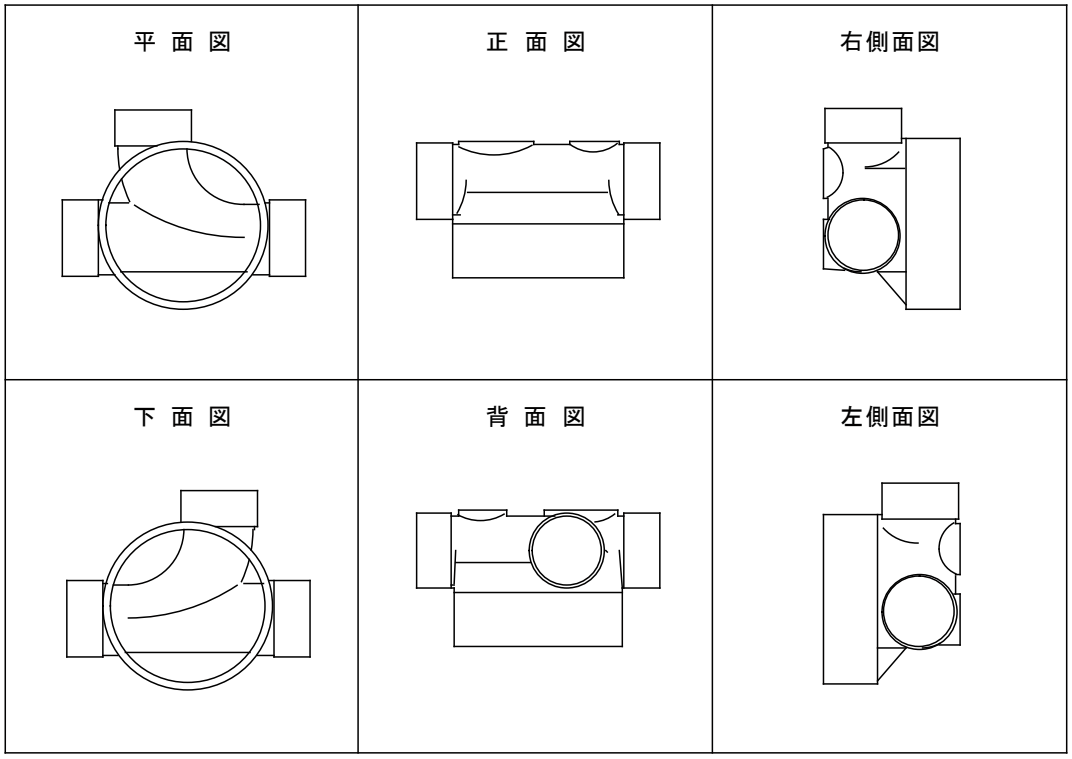

125.0　：125.0　：125.0

M-90YL150-150 ビニマスシステム　90度合流(左):41634

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

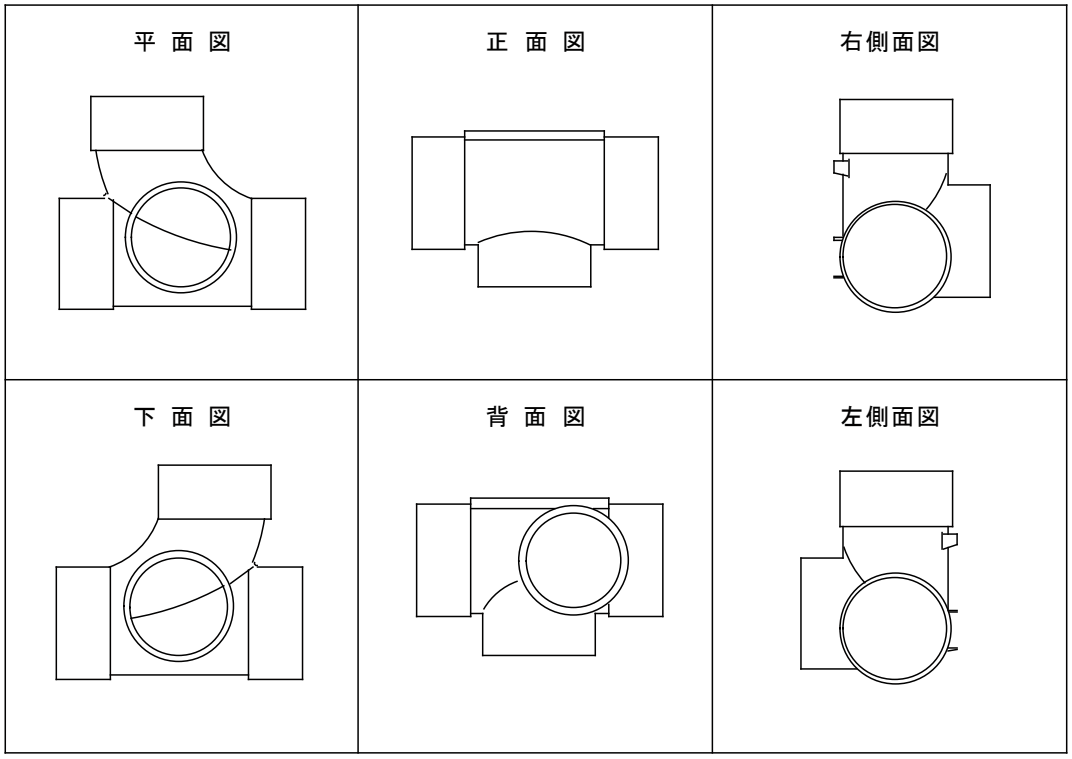

150.0　：150.0　：150.0

M-90YL150-200 ビニマスシステム　90度合流(左):41753

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

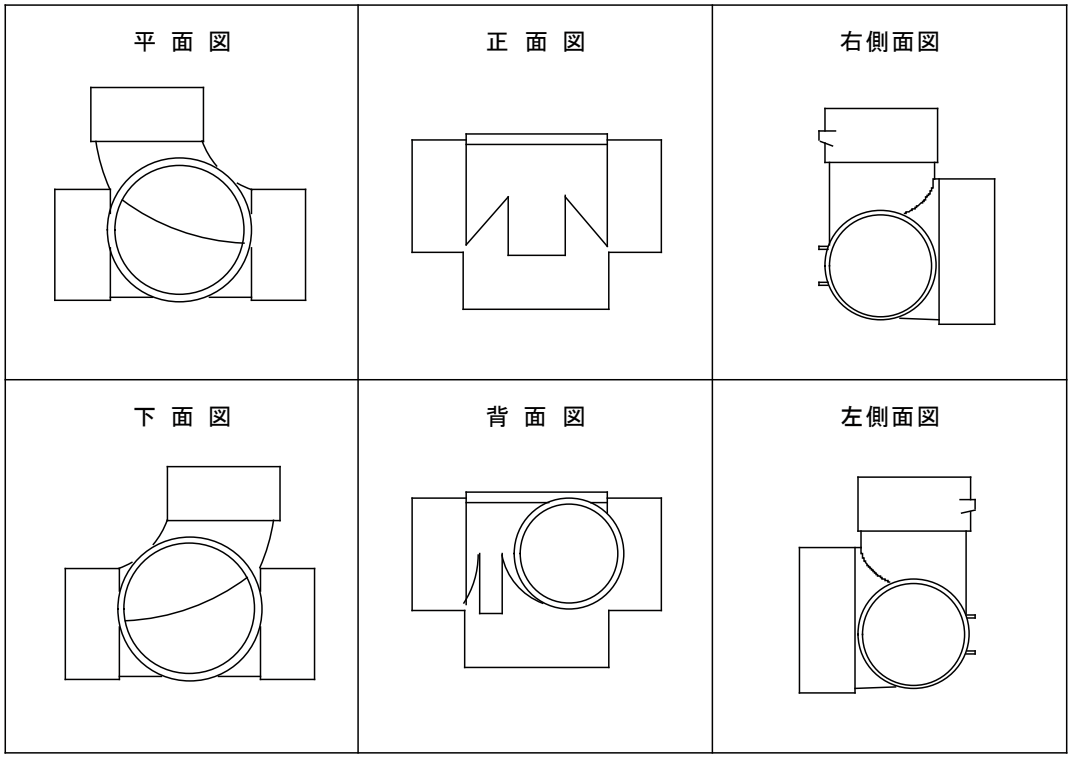

150.0　：150.0　：150.0

M-90YL150X100-200 ビニマスシステム　90度合流(左):41751

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

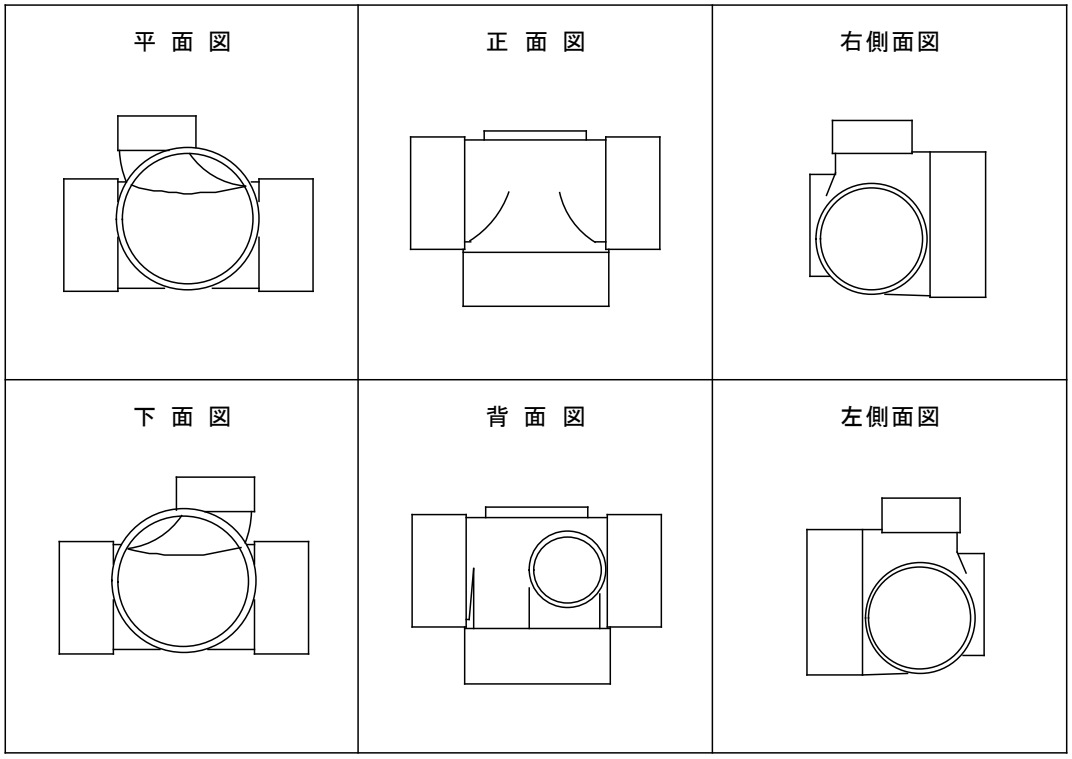

150.0　：150.0　：100.0

M-90YL150-300 ビニマスシステム　90度合流(左):41870

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

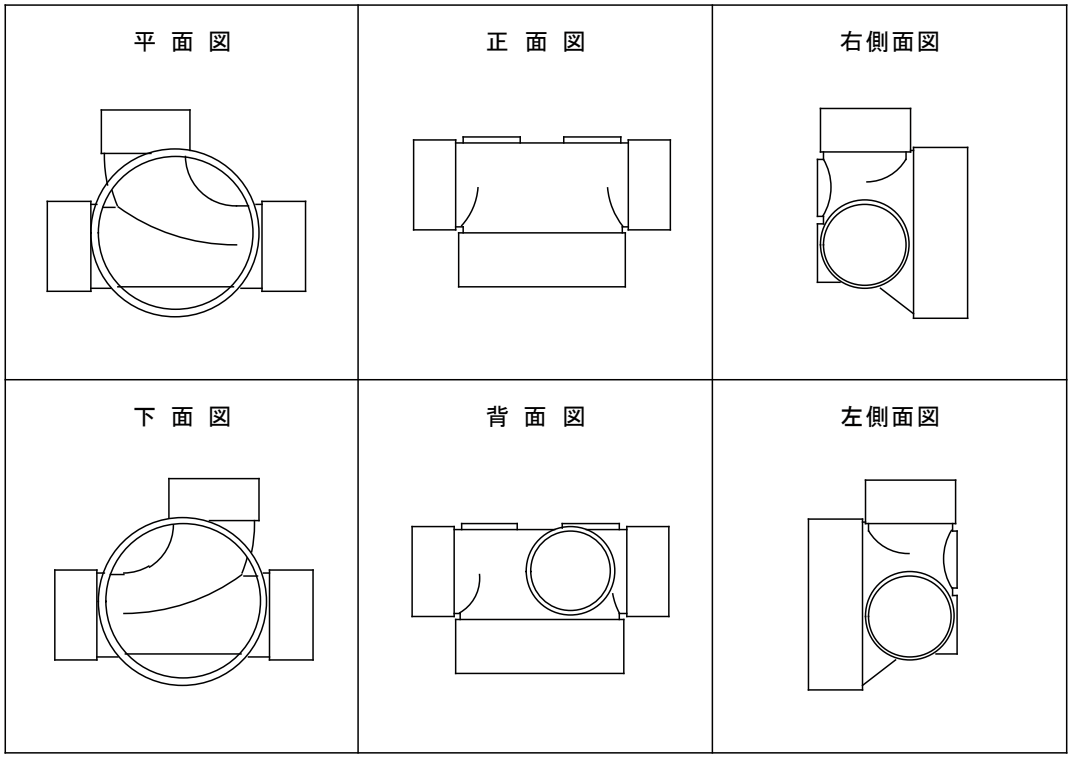

150.0　：150.0　：150.0

M-90YL200-200 ビニマスシステム　90度合流(左):41967

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

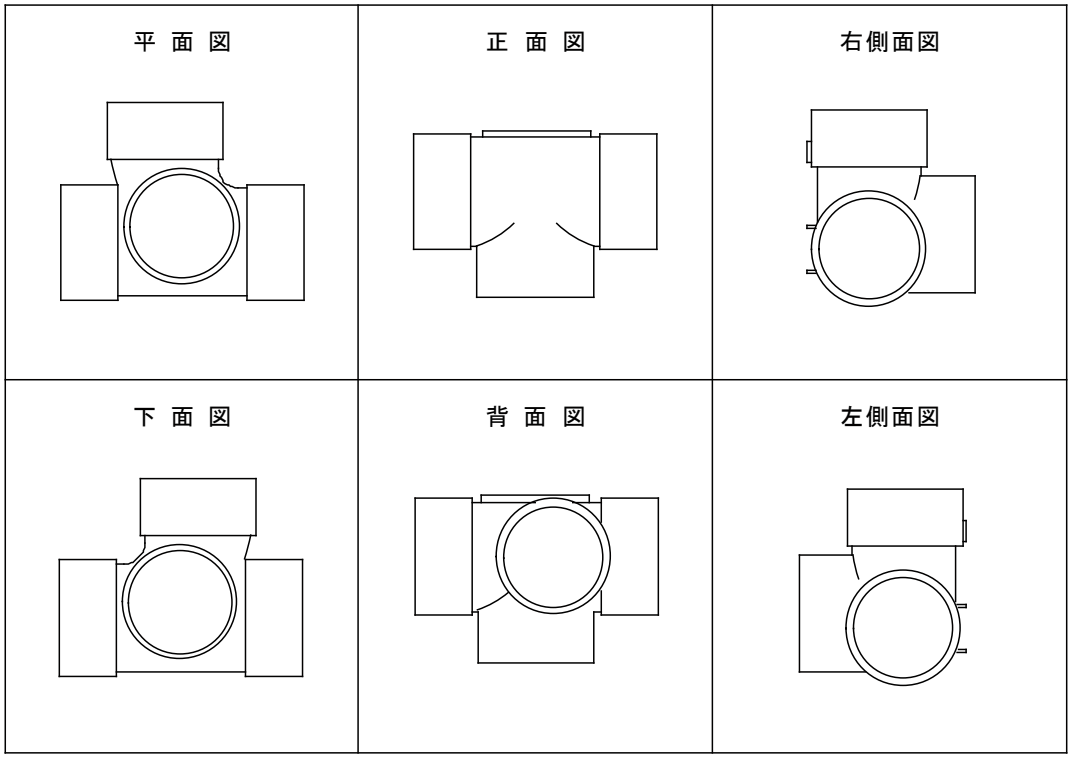

200.0　：　200.0　：　200.0

M-90YL200x150-200 ビニマスシステム　90度合流(左):41957

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

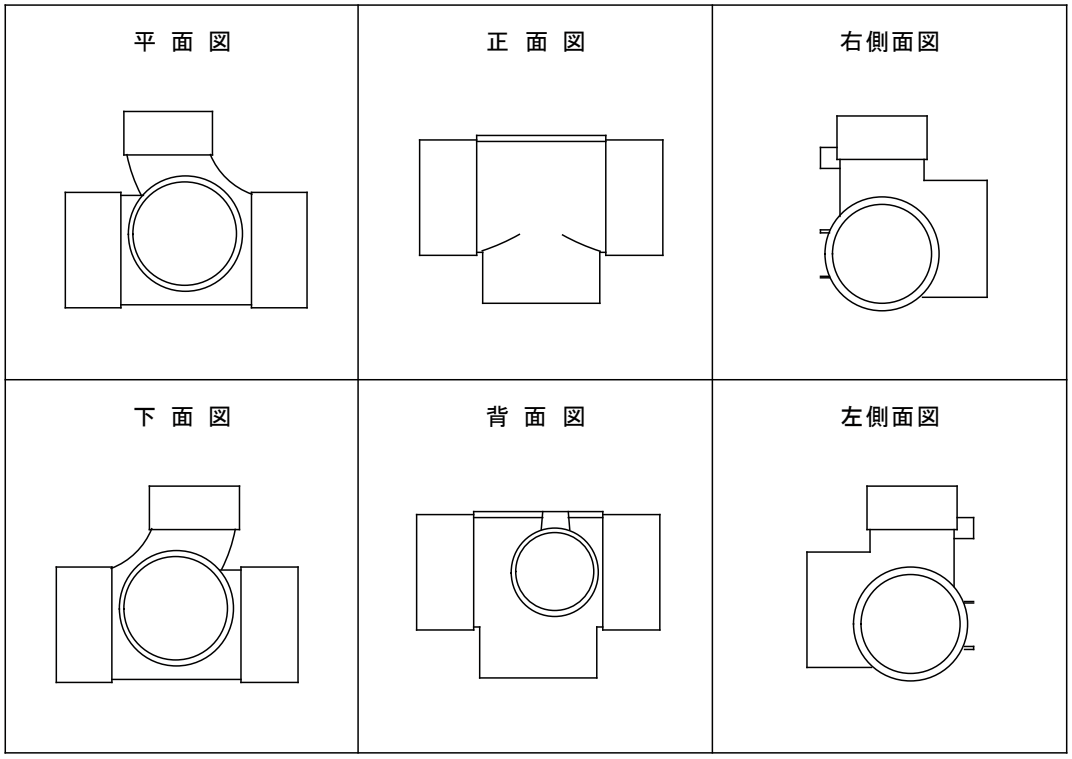

200.0　：200.0　：150.0

M-90YL200-300 ビニマスシステム　90度合流(左):41920

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

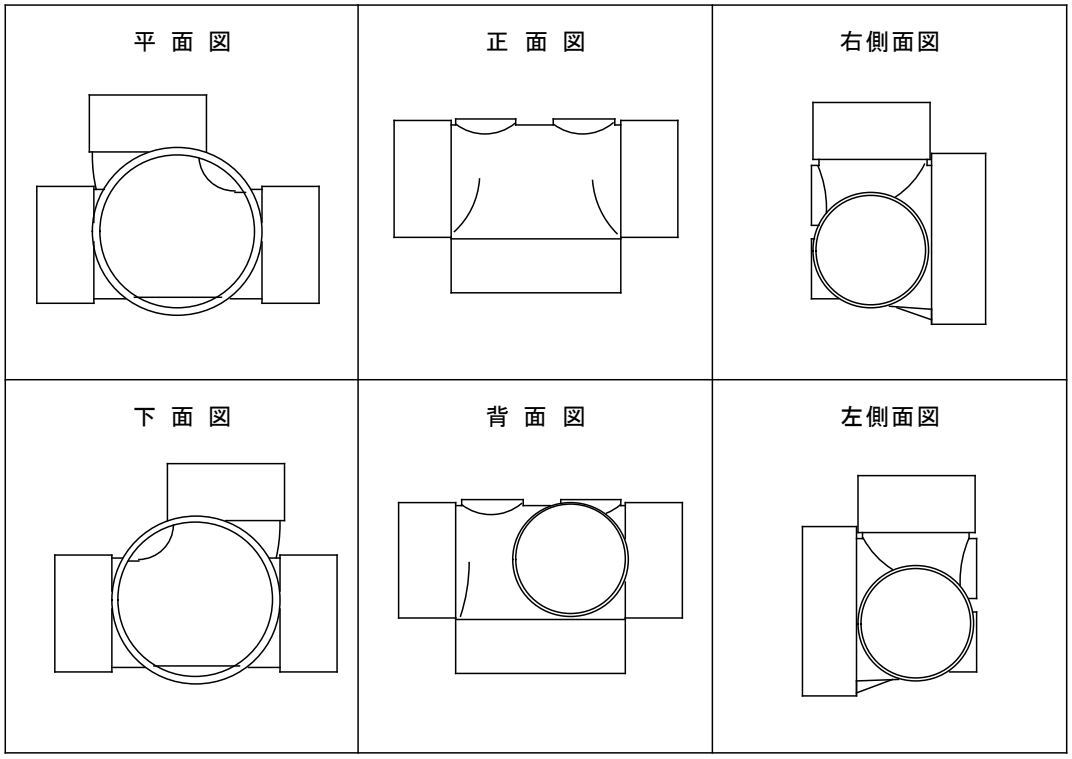

200.0　：　200.0　：　200.0

M-90YL75-125 ビニマスシステム　90度合流(左):49218

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

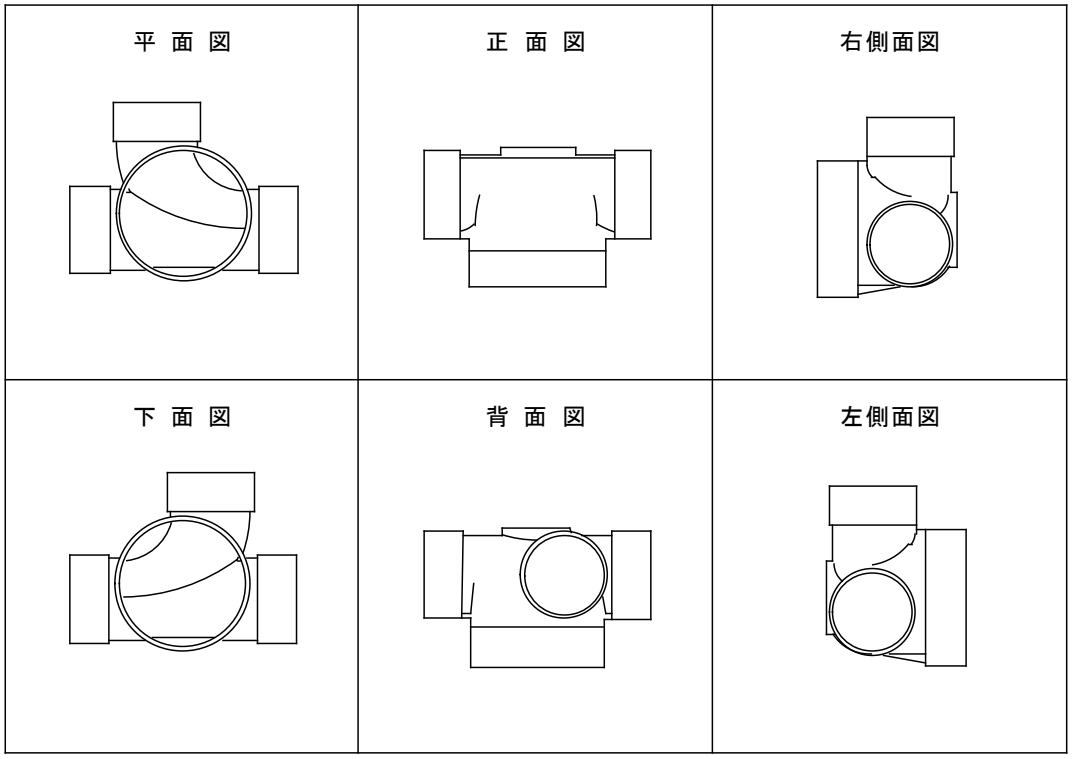

75.0 ： 75.0 ： 75.0

M-90YL75X50-100 ビニマスシステム　90度合流(左):49213

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

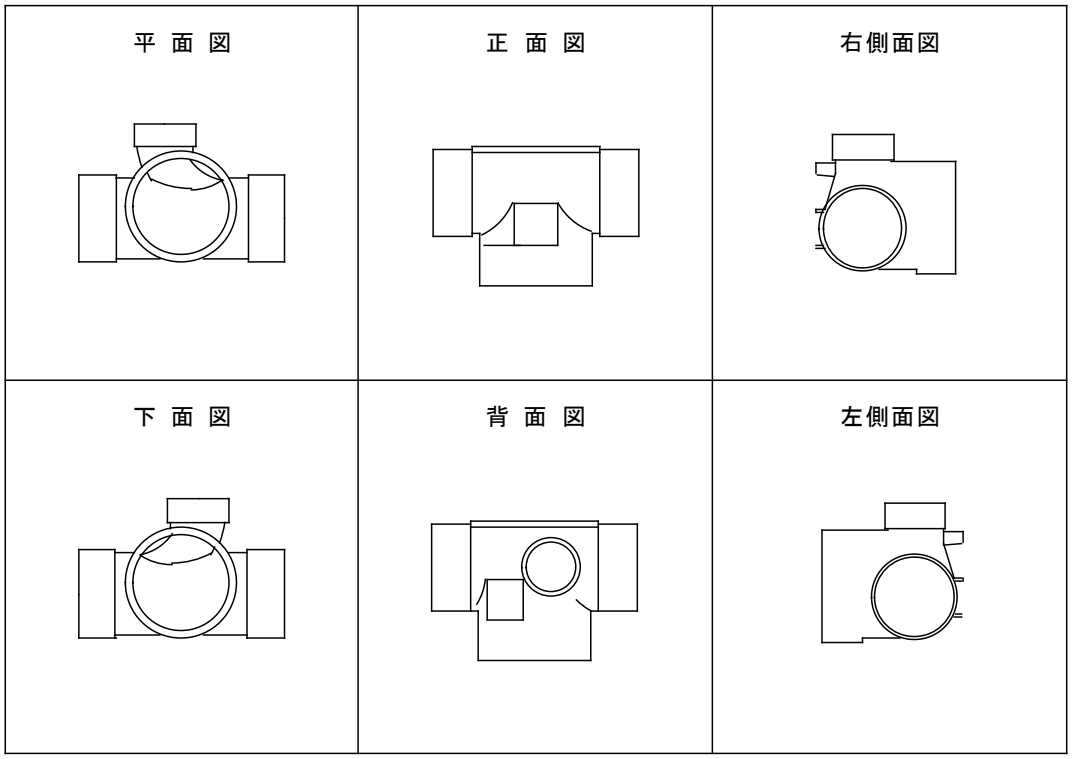

75.0 ： 75.0 ： 50.0

M-90YR100-150 ビニマスシステム　90度合流(右):40164

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

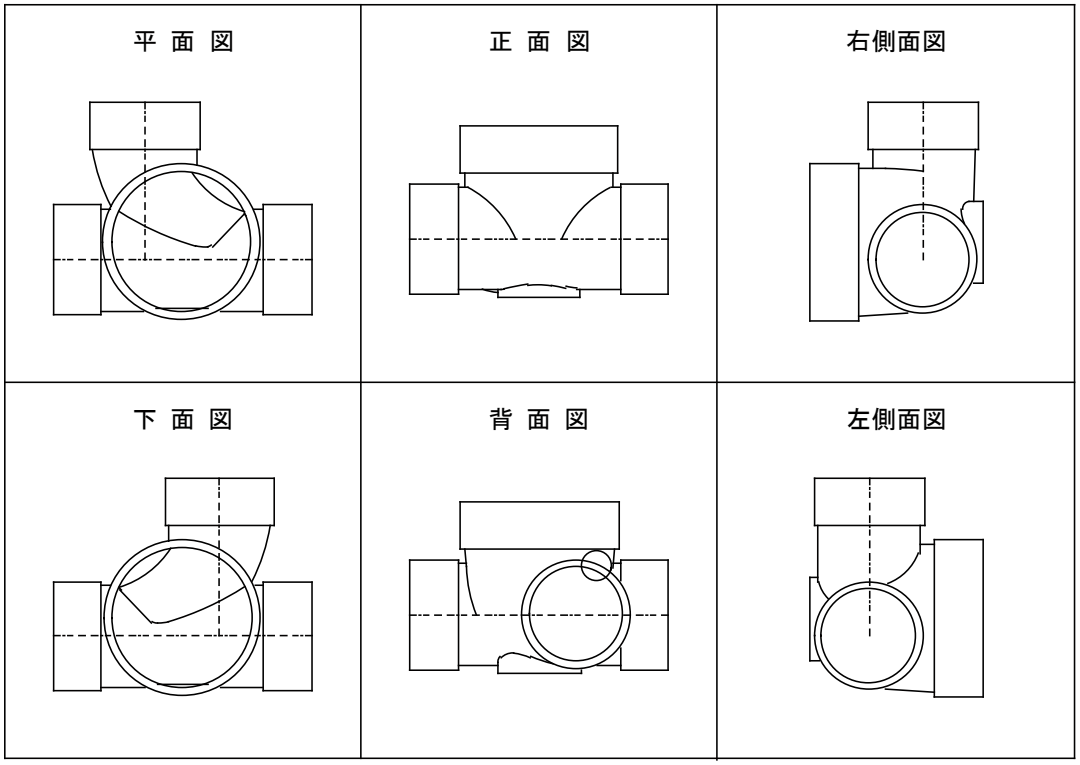

100.0　：100.0　：100.0

M-90YR100x75-150 ビニマスシステム　90度合流(右):40137

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

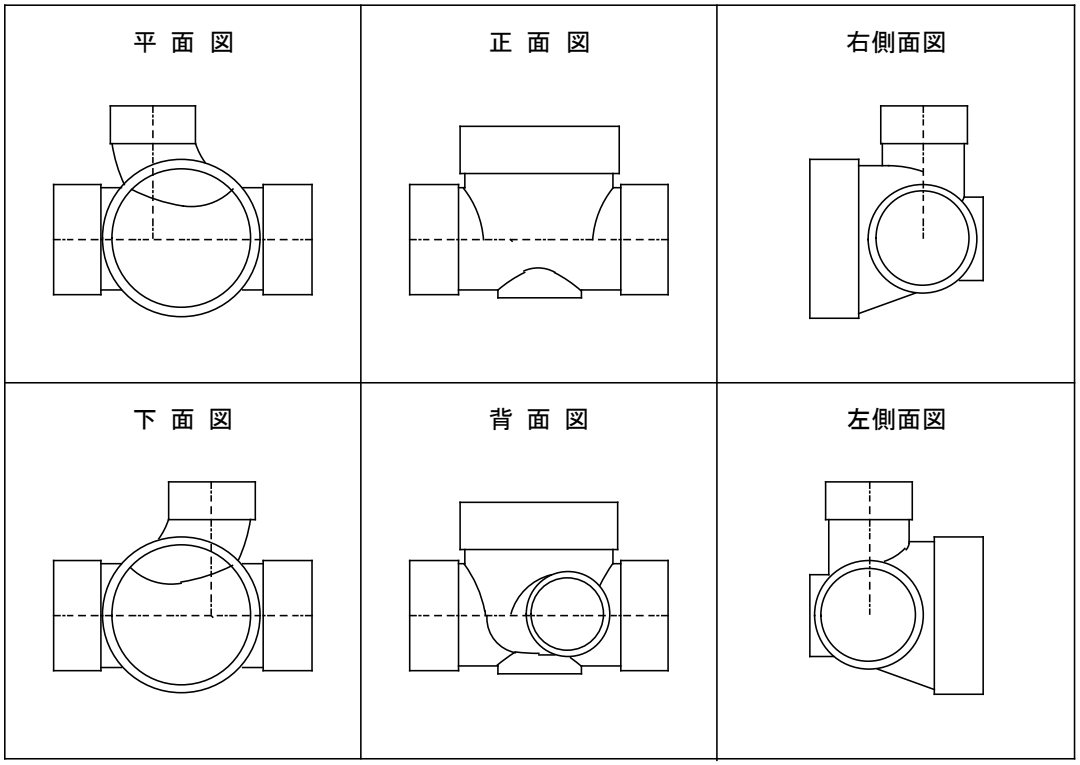

100.0　：100.0　：75.0

M-90YR100-200 ビニマスシステム　90度合流(右):49735

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

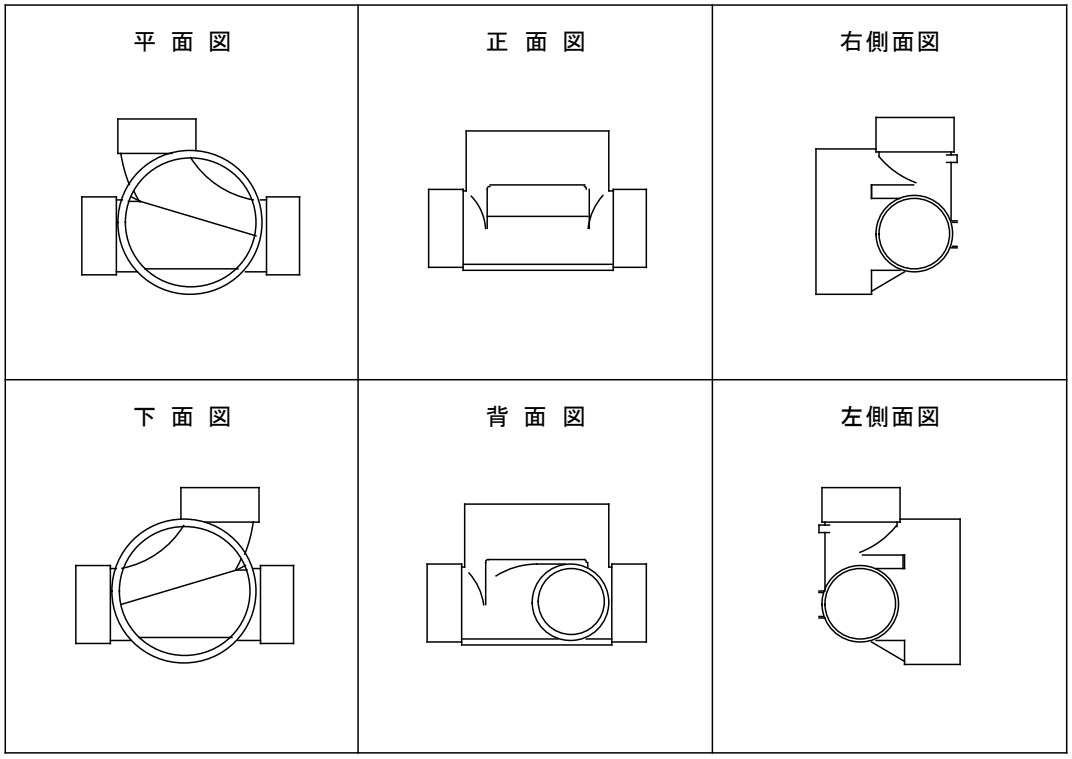

100.0　：100.0　：100.0

M-90YR100-300 ビニマスシステム　90度合流(右):41228

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

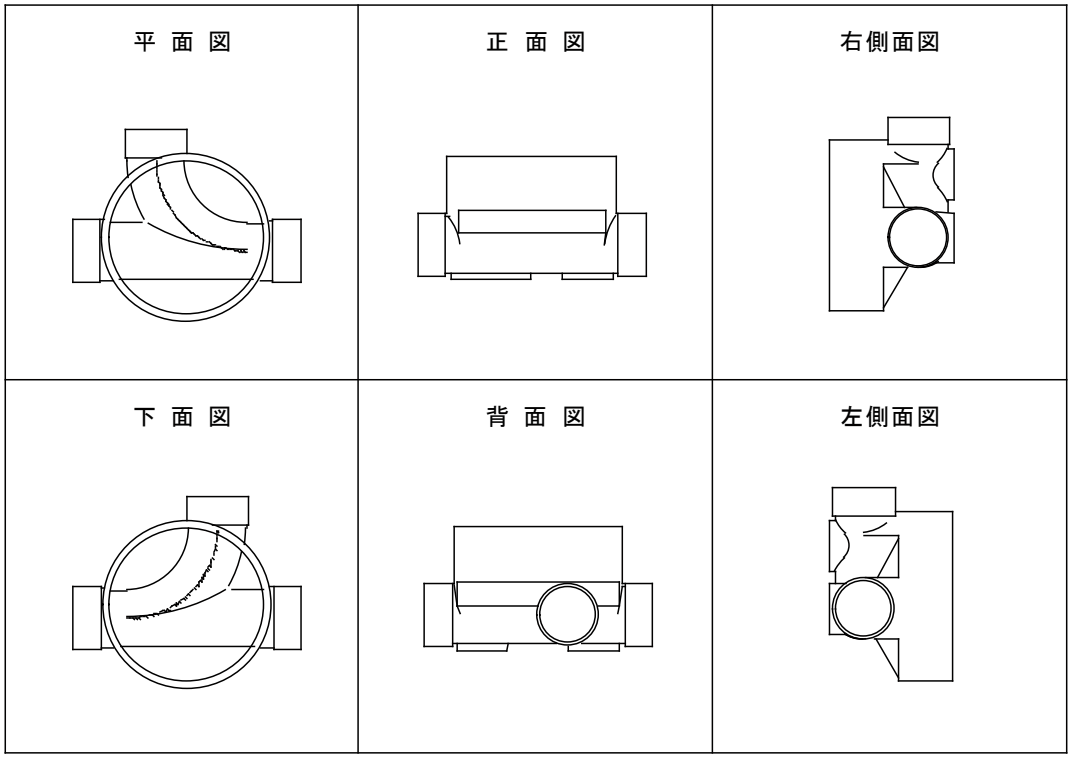

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-90YR125-150 ビニマスシステム　90度合流(右):41325

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

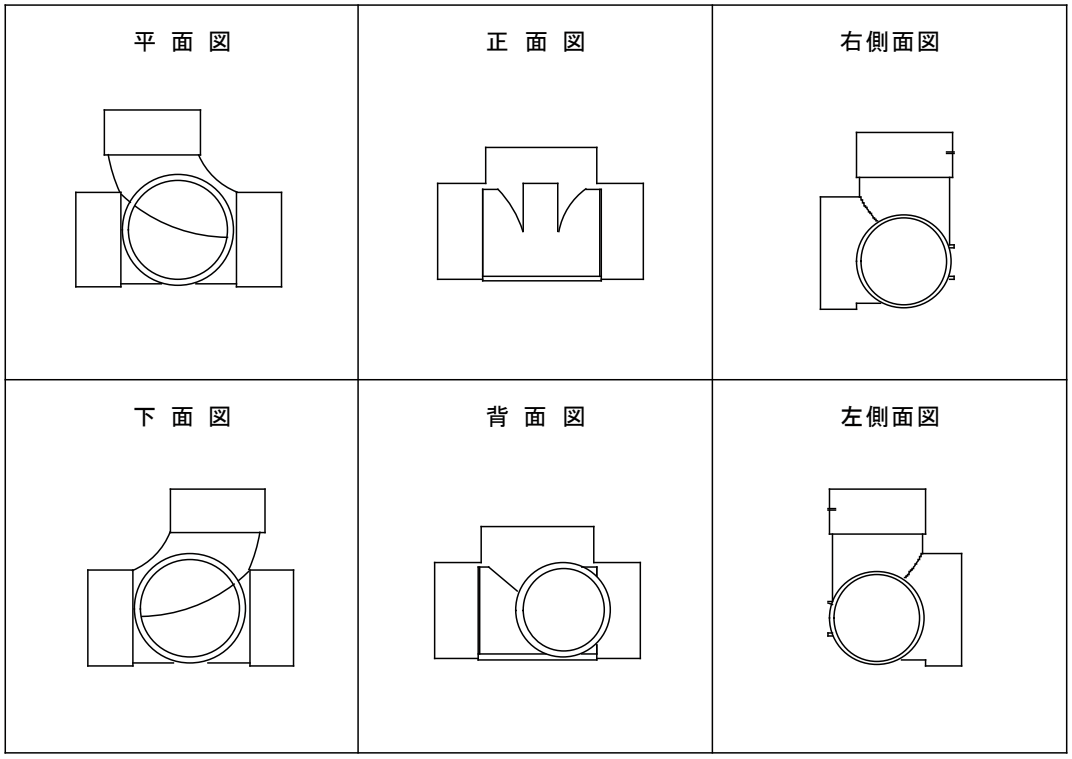

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-90YR125-200 ビニマスシステム　90度合流(右):41458

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

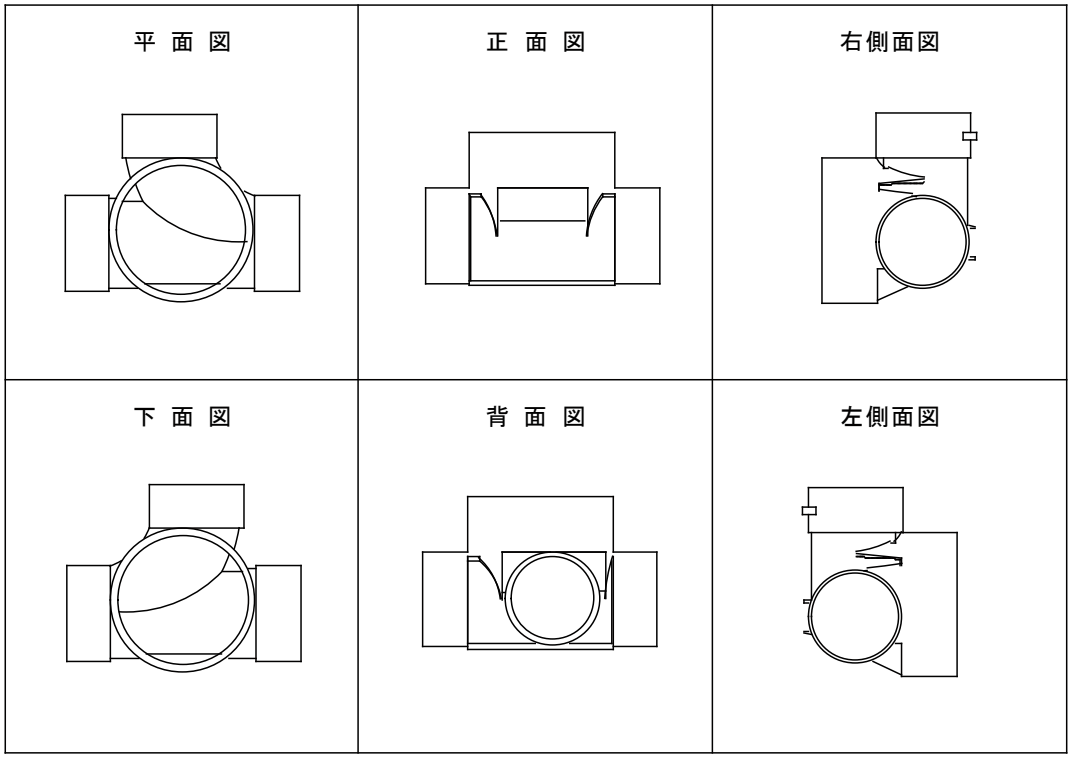

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-90YR125x100-200 ビニマスシステム　90度合流(右):41456

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

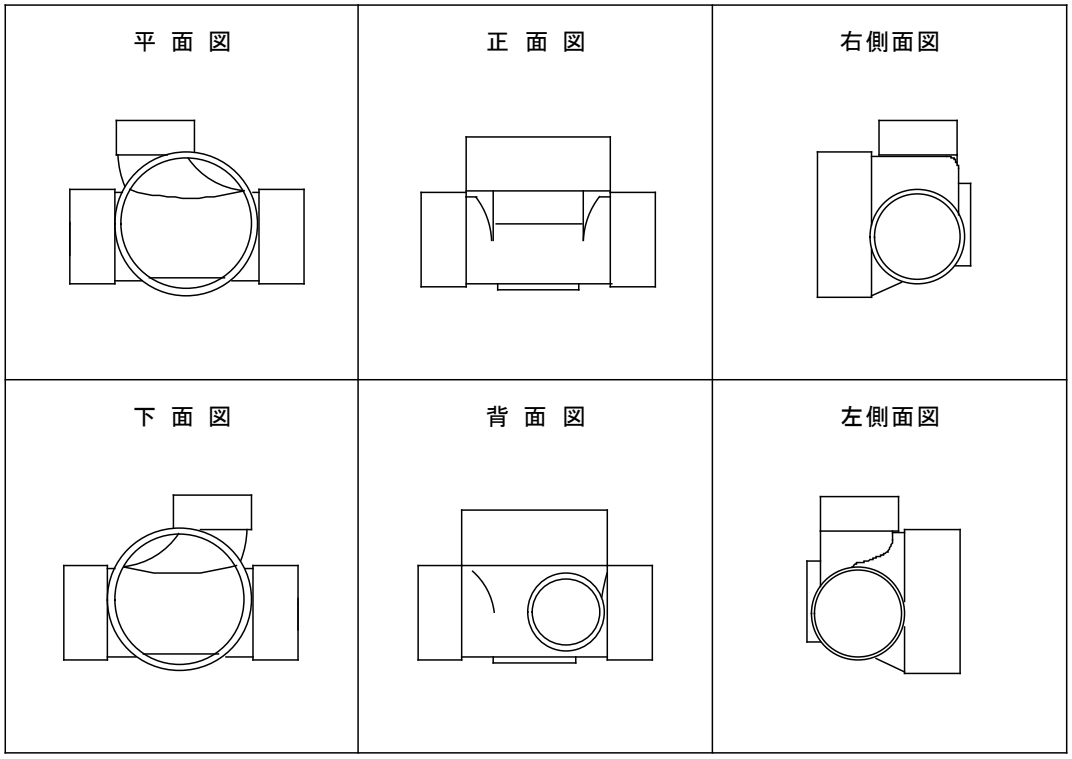

125.0　：125.0　：100.0

M-90YR125-300 ビニマスシステム　90度合流(右):41569

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

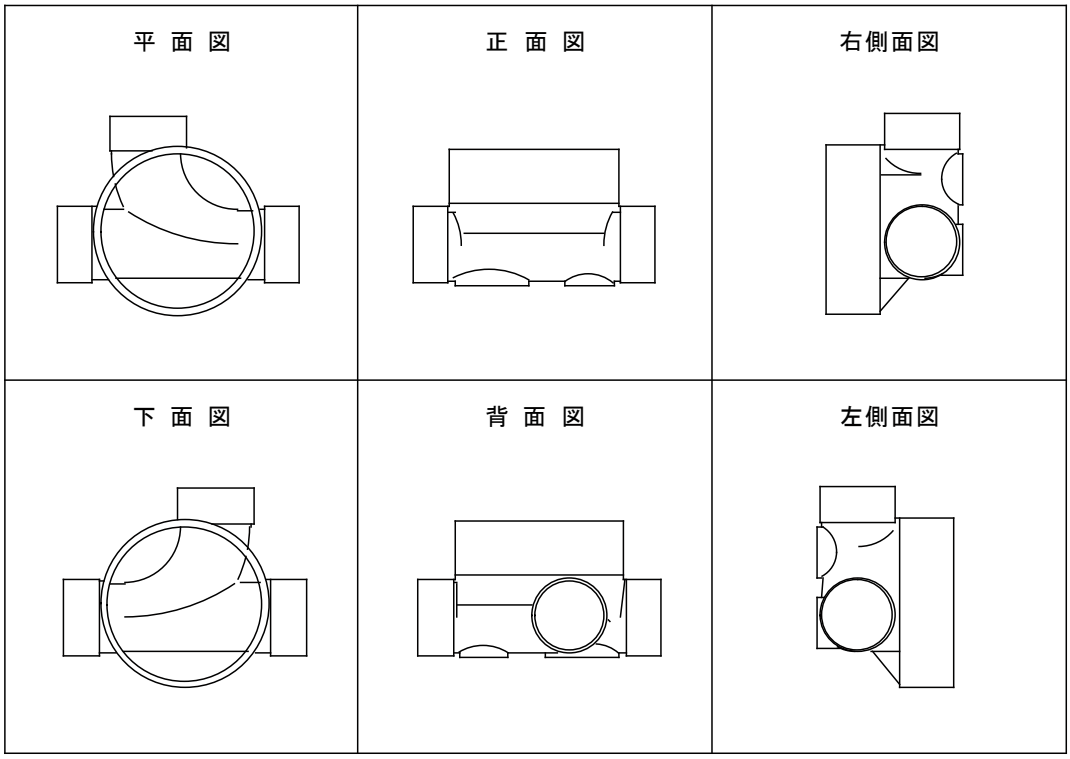

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-90YR150-150 ビニマスシステム　90度合流(右):41635

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

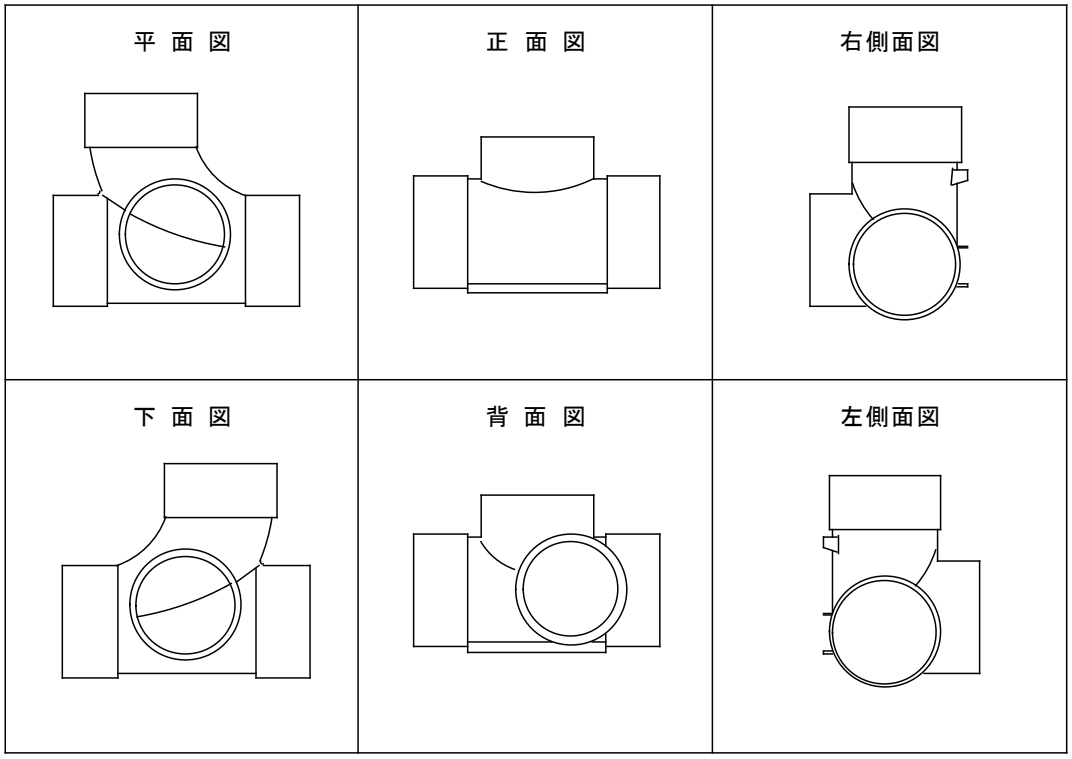

150.0　：150.0　：150.0

M-90YR150-200 ビニマスシステム　90度合流(右):41754

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

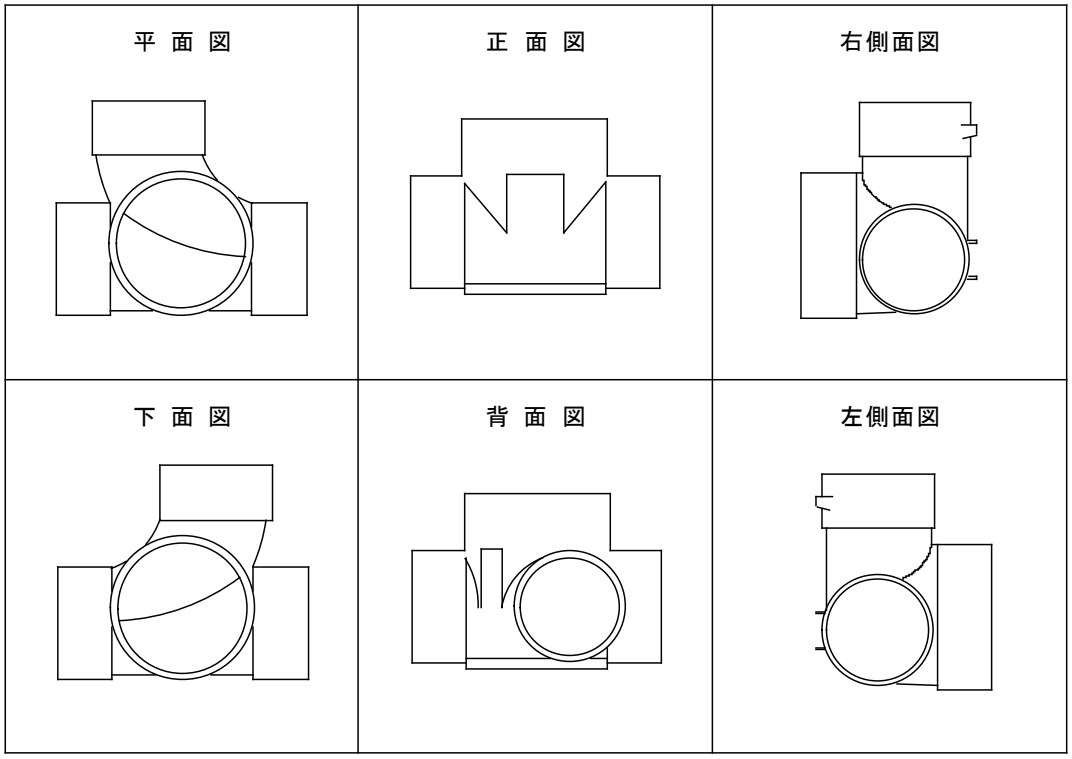

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-90YR150X100-200 ビニマスシステム　90度合流(右):41752

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

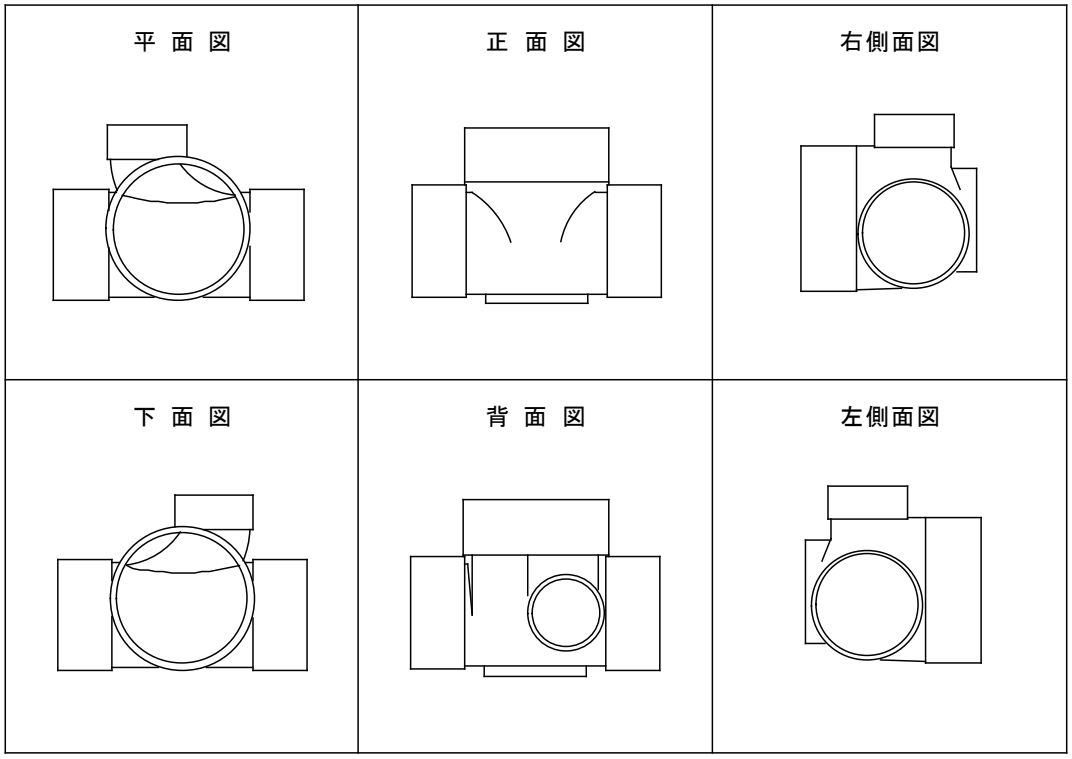

150.0　：150.0　：100.0

M-90YR150-300 ビニマスシステム　90度合流(右):41871

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

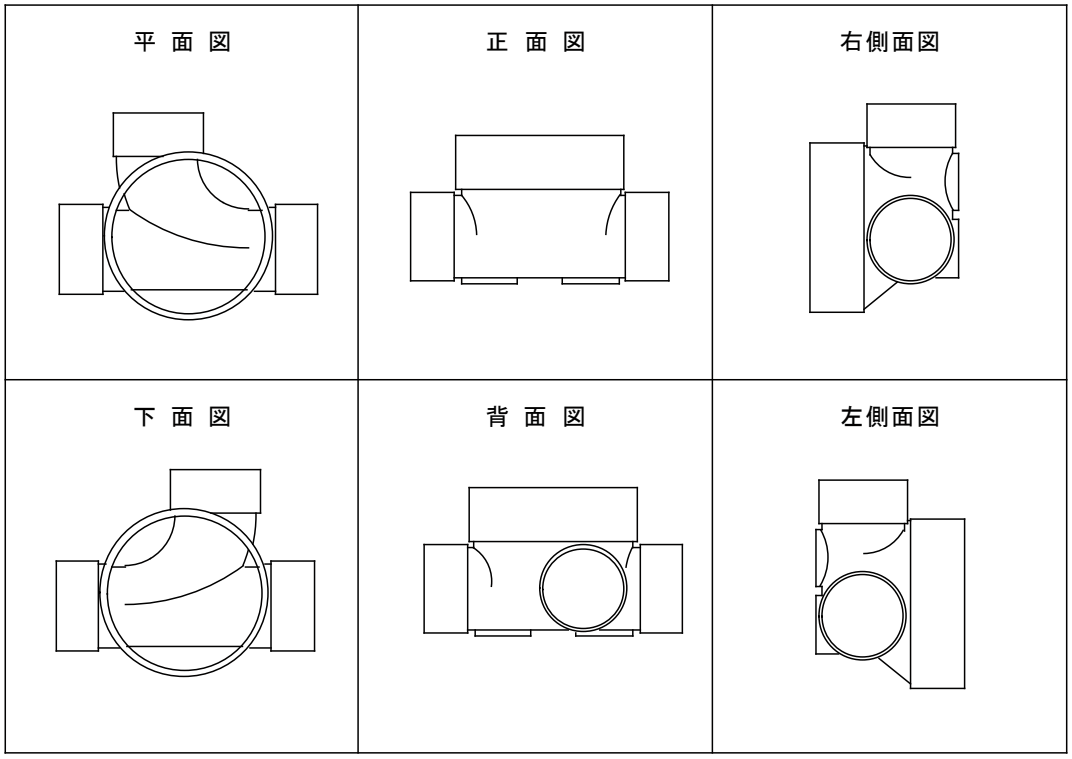

150.0　：150.0　：150.0

M-90YR200-200 ビニマスシステム　90度合流(右):41968

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

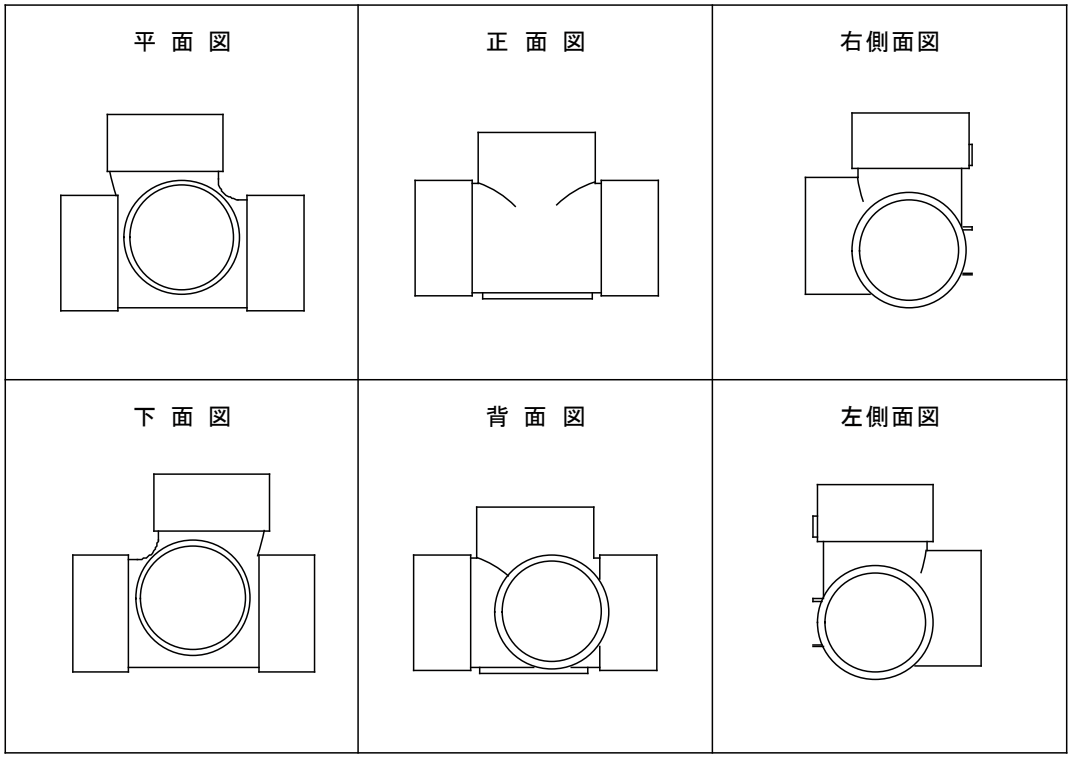

200.0　：200.0　：200.0

M-90YR200x150-200 ビニマスシステム　90度合流(右):41958

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

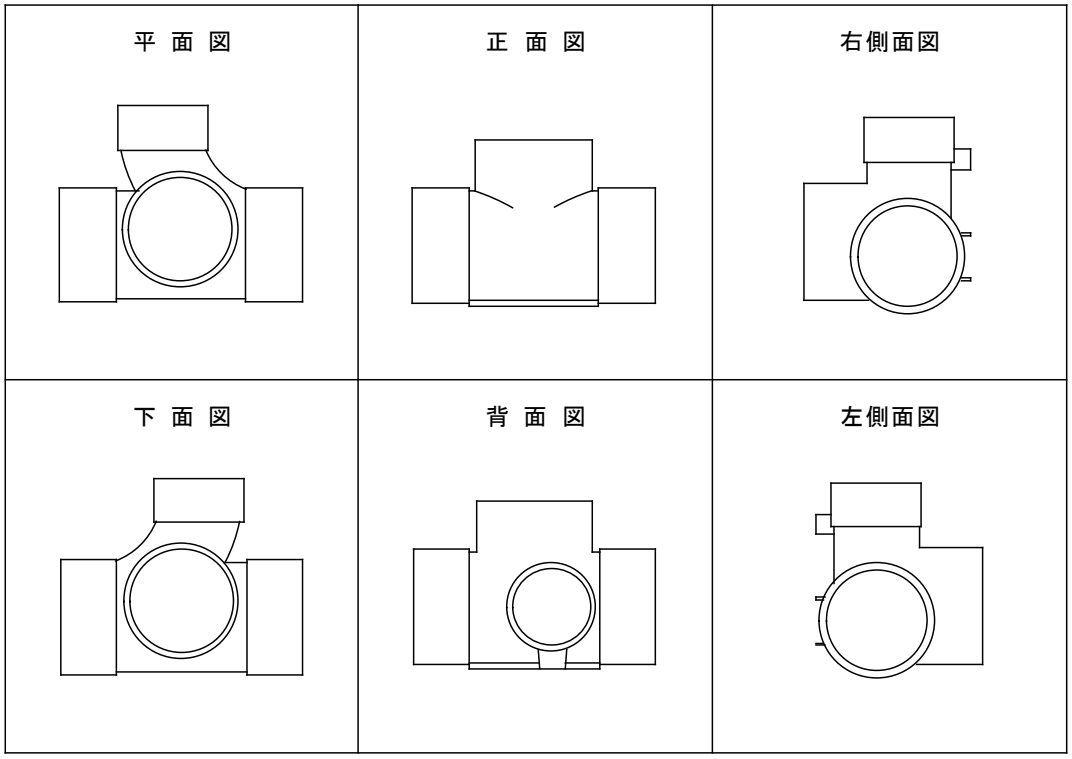

200.0 ： 200.0 ： 150.0

M-90YR200-300 ビニマスシステム　90度合流(右):41911

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

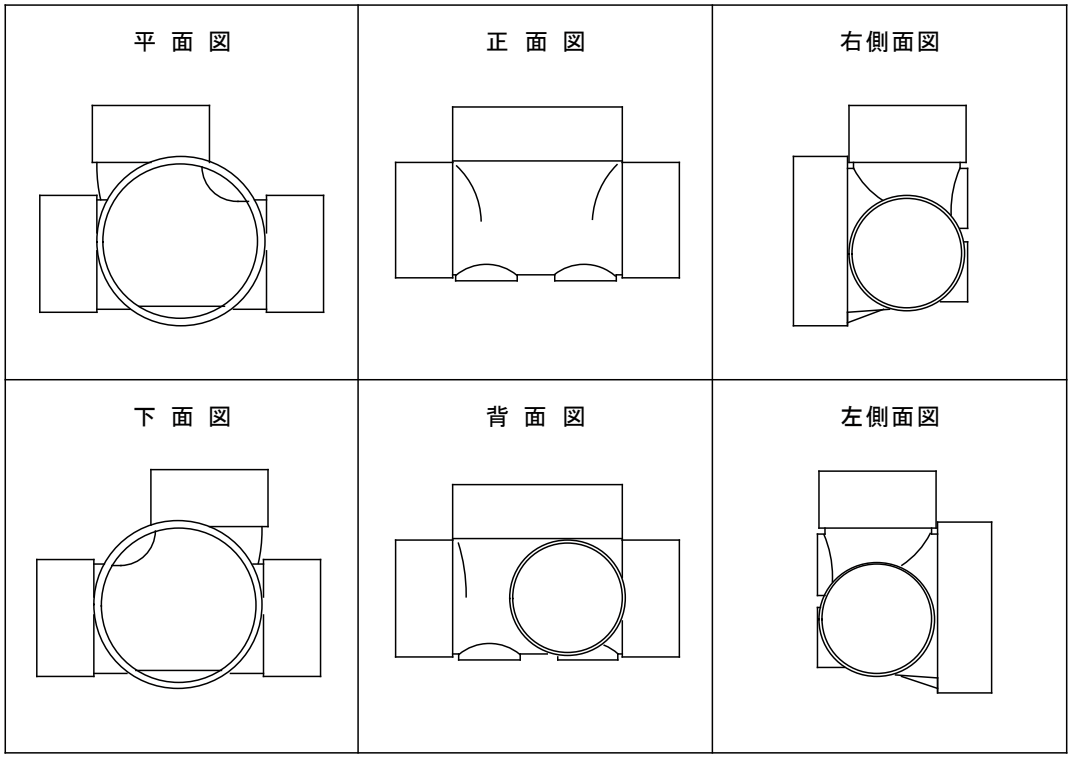

200.0　：　200.0　：　200.0

M-90YR75-125 ビニマスシステム　90度合流(右):49219

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

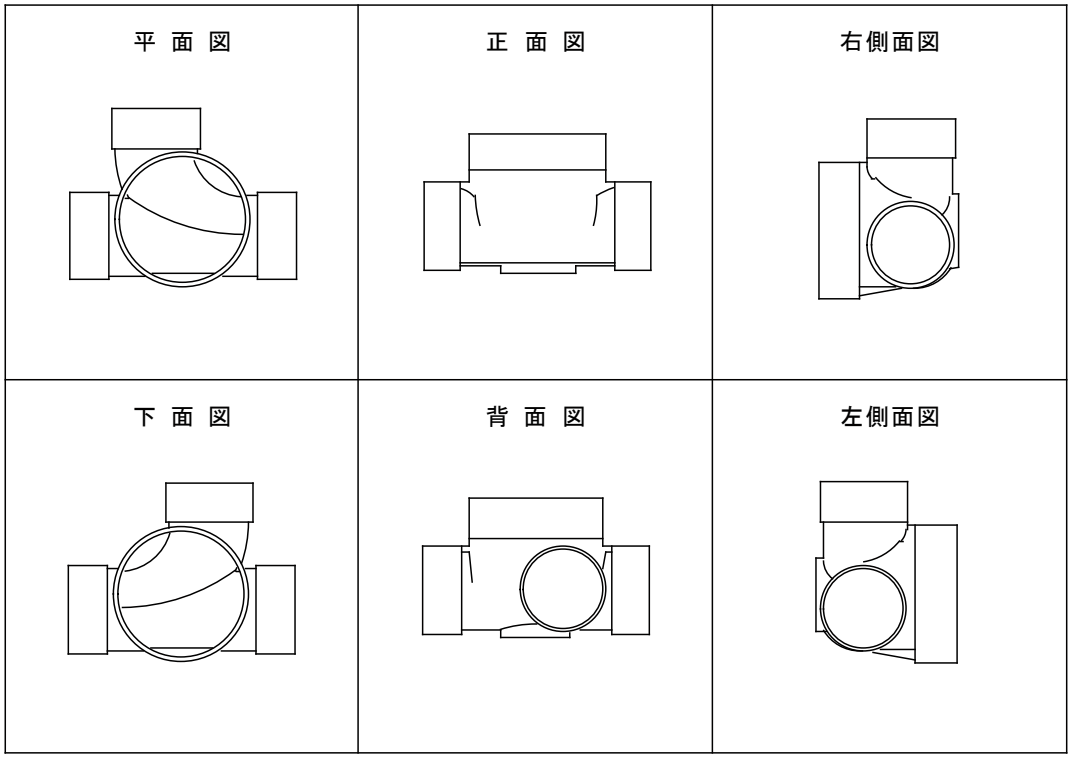

75.0 ： 75.0 ： 75.0

M-90YR75X50-100 ビニマスシステム　90度合流(右):49214

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

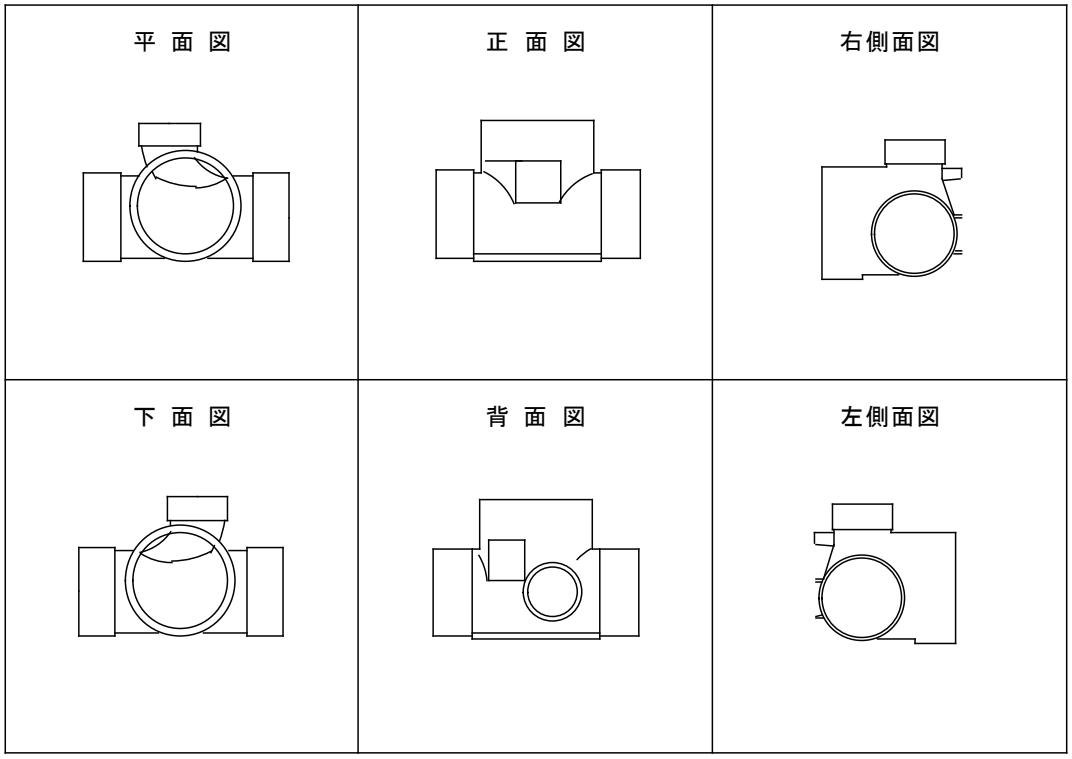

75.0 ： 75.0 ： 50.0

M-45Y100-100　旧)ビニマスシステム　45度合流(兼):40073

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0　：100.0　：100.0

M-45YL100-150 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):40078

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-45YL100-200 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):49730

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：100.0

M-45YL100-300 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):41223

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

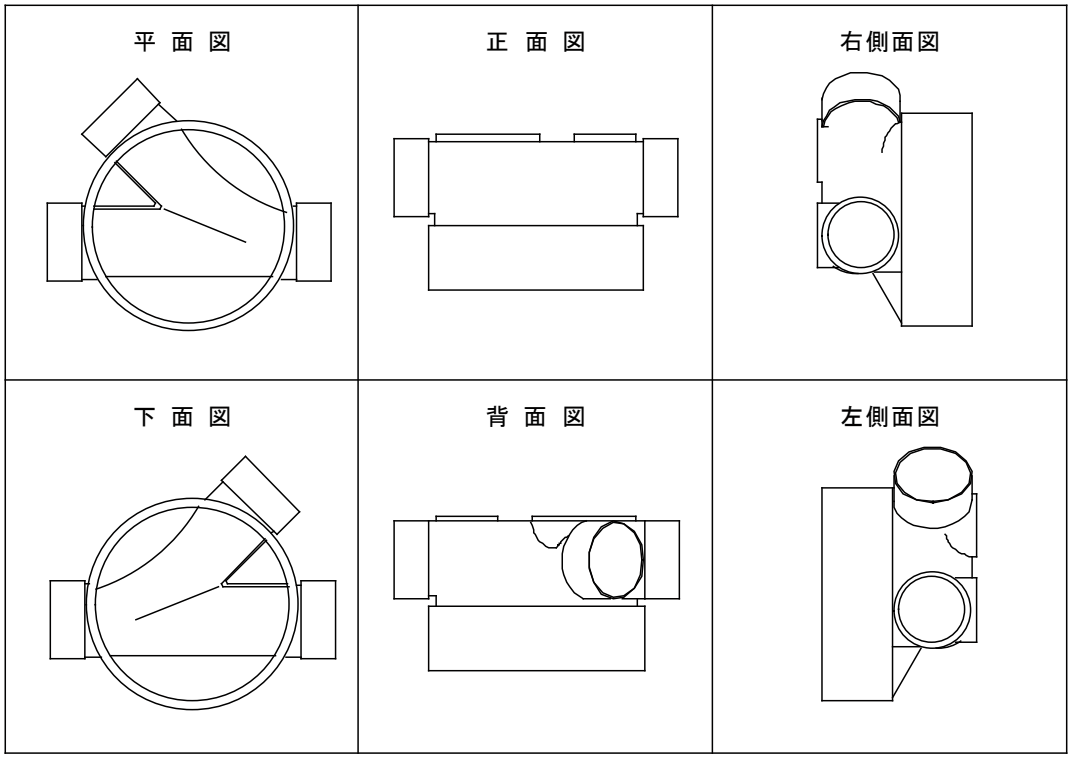

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-45YL125-150 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):41322

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

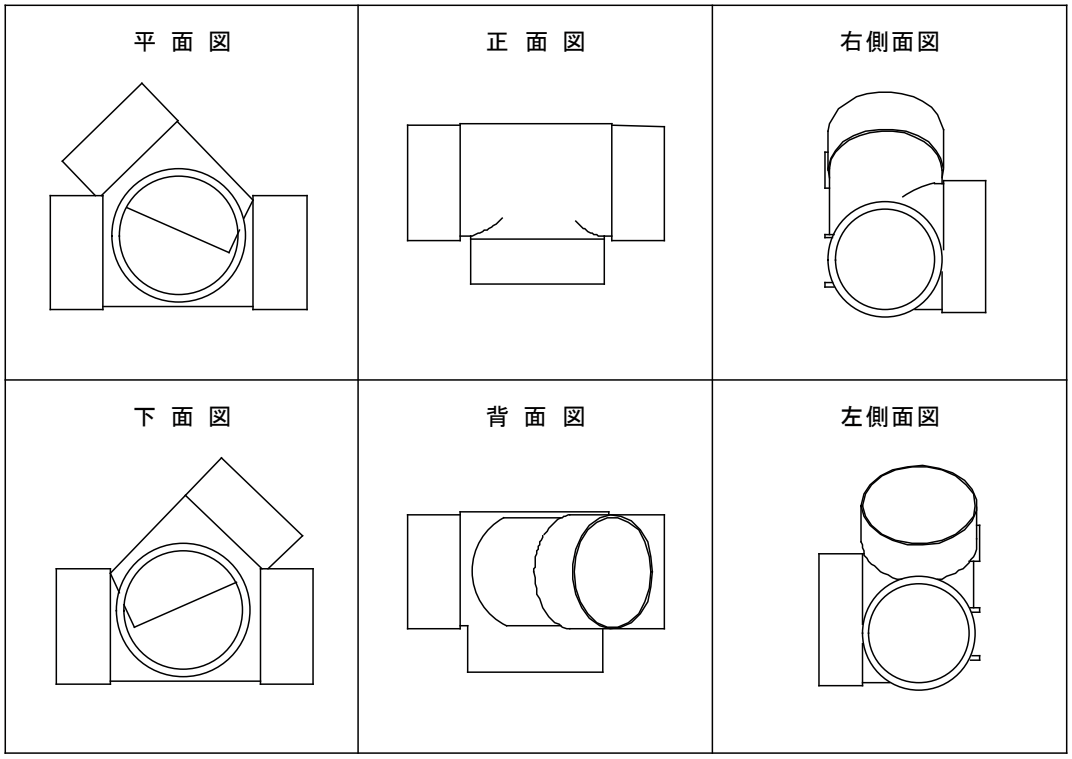

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-45YL125x100-150 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):41320

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0　：125.0　：100.0

M-45YL125-200 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):41449

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：125.0　：125.0

M-45YL125x100-200 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):41447

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0 ： 125.0 ： 100.0

M-45YL125-300 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):41566

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

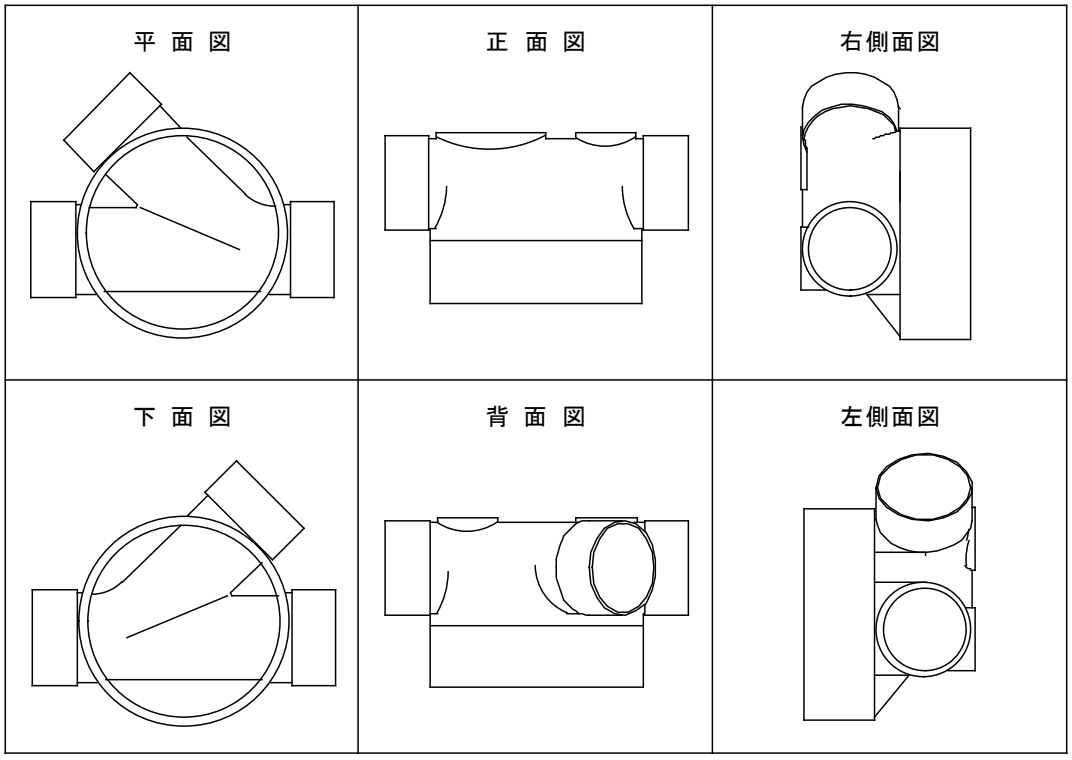

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-45YL150-150 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):41631

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

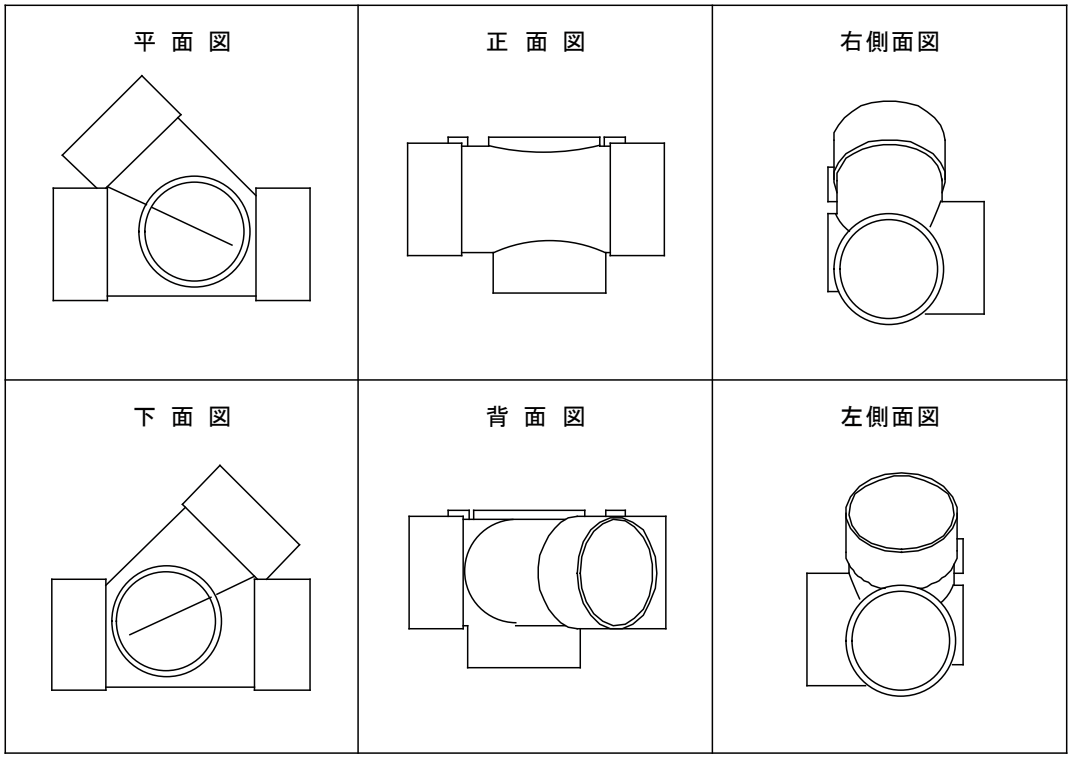

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-45YL150-200 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):41745

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

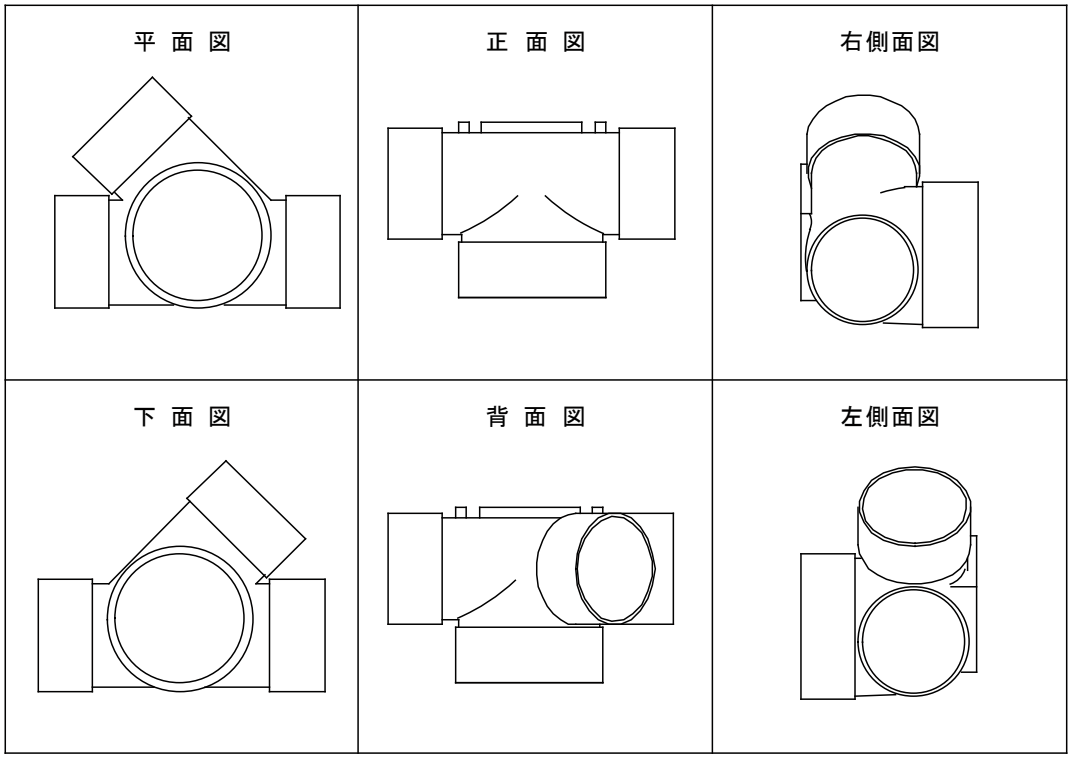

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-45YL150x100-200 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):41743

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

150.0　：150.0　：100.0

M-45YL150-300 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):41868

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

150.0　：150.0　：150.0

M-45YL200-300 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):41919

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200.0　：200.0　：200.0

M-45YL100x75-150 旧)ビニマスシステム　45度合流(左):40076

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0 ： 100.0 ： 75.0

M-45YR100-150 旧)ビニマスシステム 45度合流(右):40079

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-45YR100-200 旧)ビニマスシステム 45度合流(右):49731

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-45YR100-300 旧)ビニマスシステム 45度合流(右):41224

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

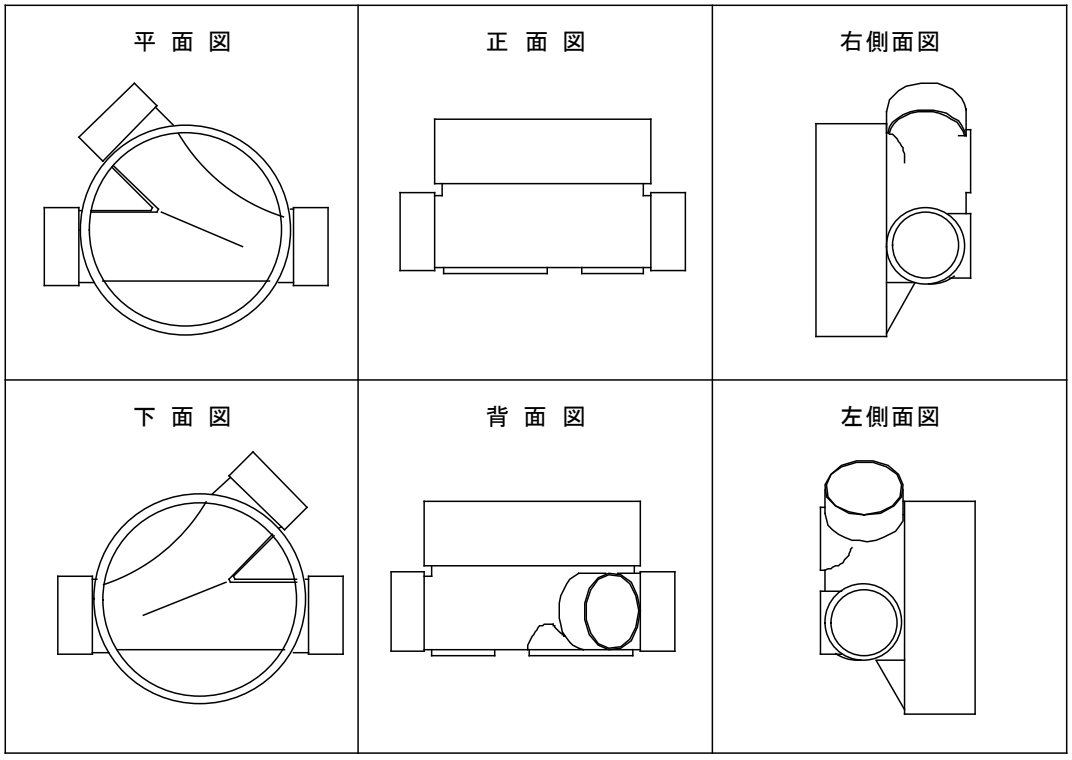

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-45YR125-150 旧)ビニマスシステム 45度合流(右):41323

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-45YR125x100-150 旧)ビニマスシステム　45度合流(右):41321

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：125.0　：100.0

M-45YR125-200 旧)ビニマスシステム 45度合流(右):41450

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

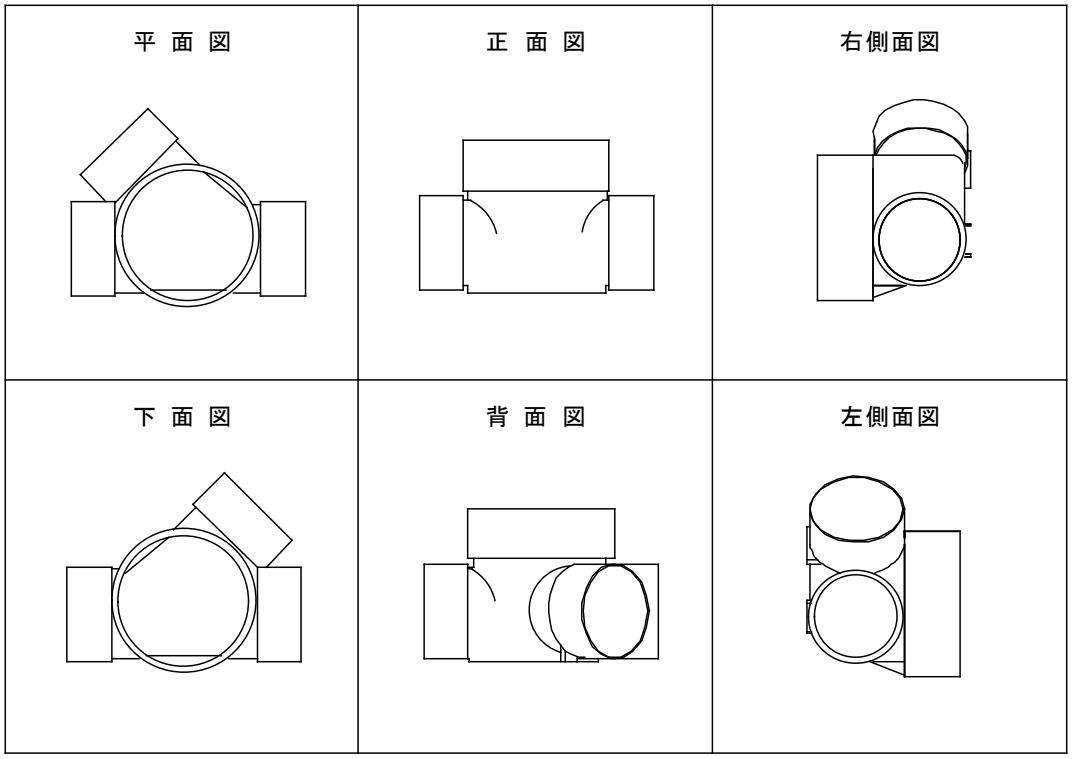

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-45YR125x100-200 旧)ビニマスシステム　45度合流(右):41448

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0 ： 125.0 ： 100.0

M-45YR125-300 旧)ビニマスシステム　45度合流(右):41567

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

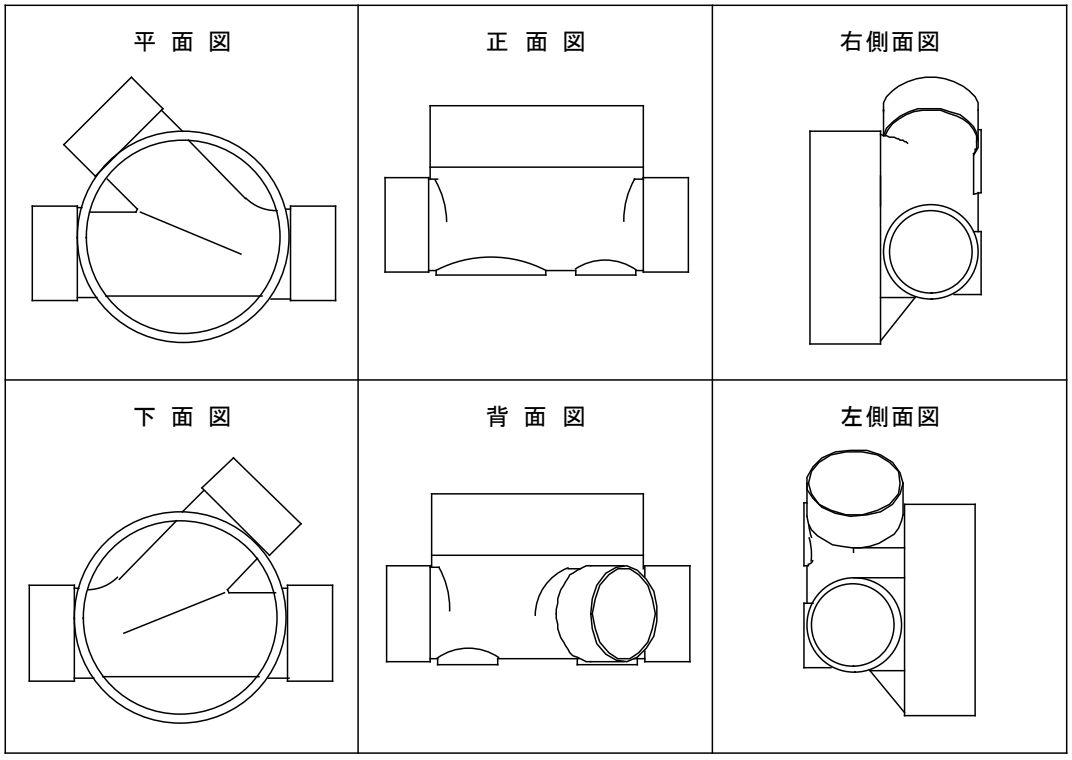

125.0　：125.0　：125.0

M-45YR150-150 ビニマスシステム　45度合流(右):41632

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

150.0　：150.0　：150.0

M-45YR150-200 旧)ビニマスシステム　45度合流(右):41746

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

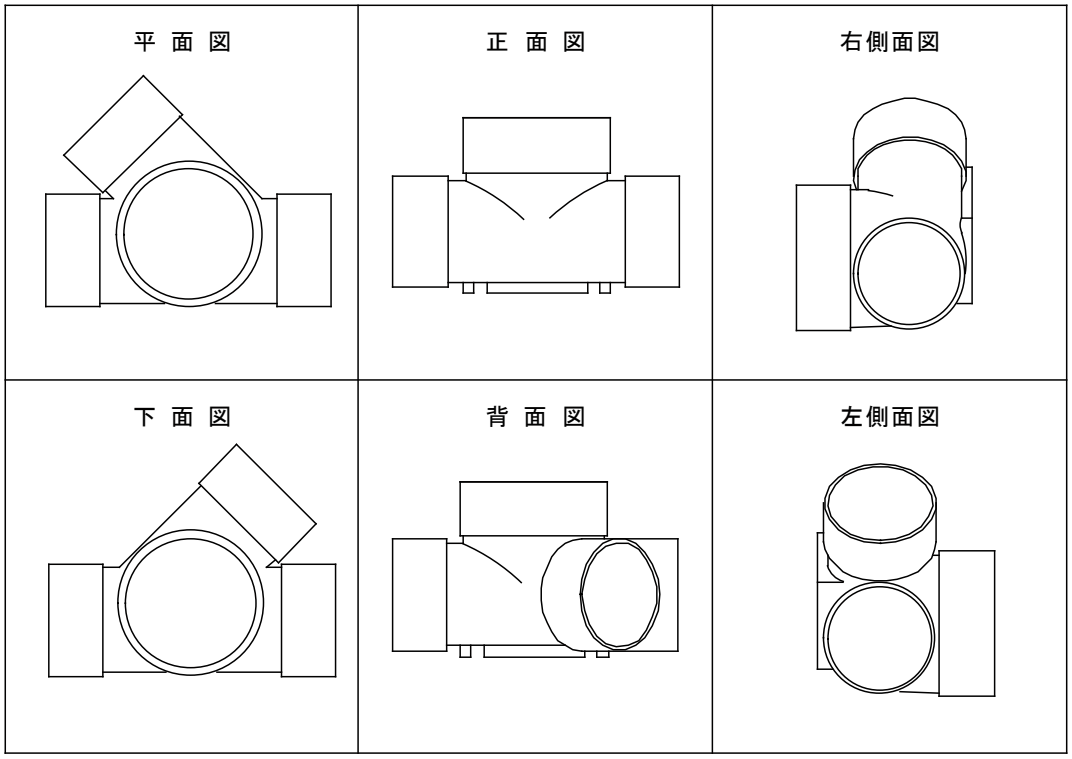

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-45YR150x100-200 旧)ビニマスシステム　45度合流(右):41744

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0　：150.0　：100.0

M-45YR150-300 旧)ビニマスシステム 45度合流(右):41869

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

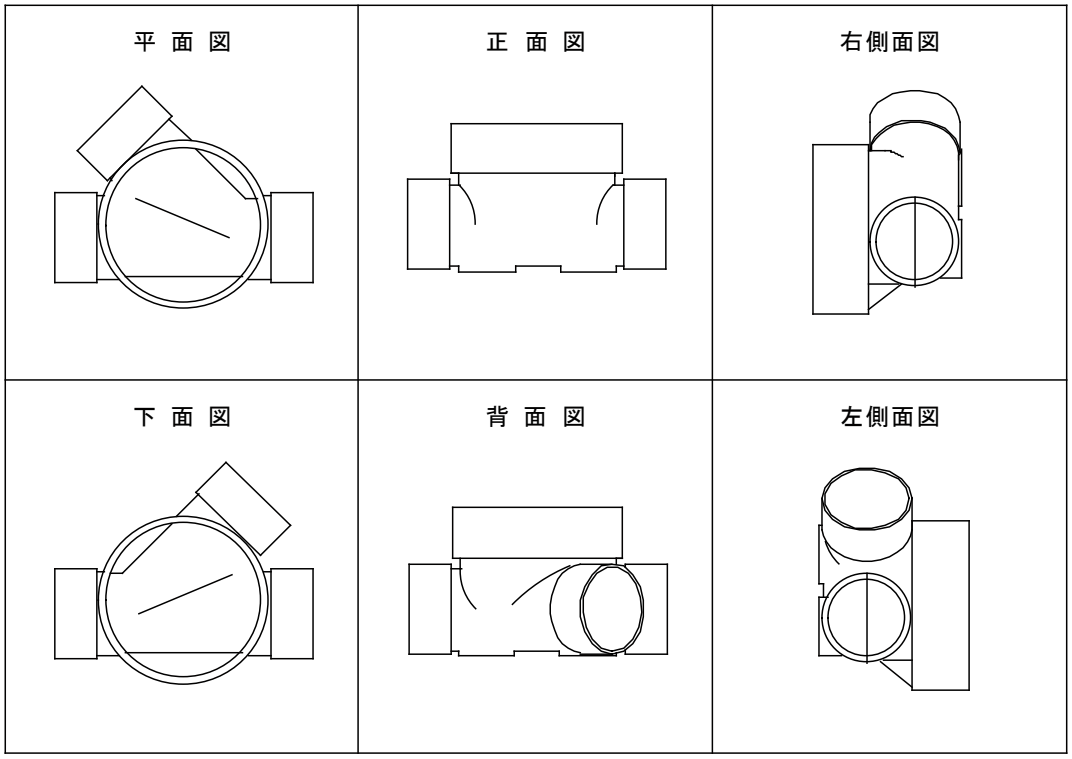

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-45YR200-300 旧)ビニマスシステム 45度合流(右):41909

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200.0 ： 200.0 ： 200.0

M-45YR100x75-150 旧)ビニマスシステム　45度合流(右):40077

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0 ： 100.0 ： 75.0

M-90Y100-100 旧)ビニマスシステム 90度合流(兼):49225

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

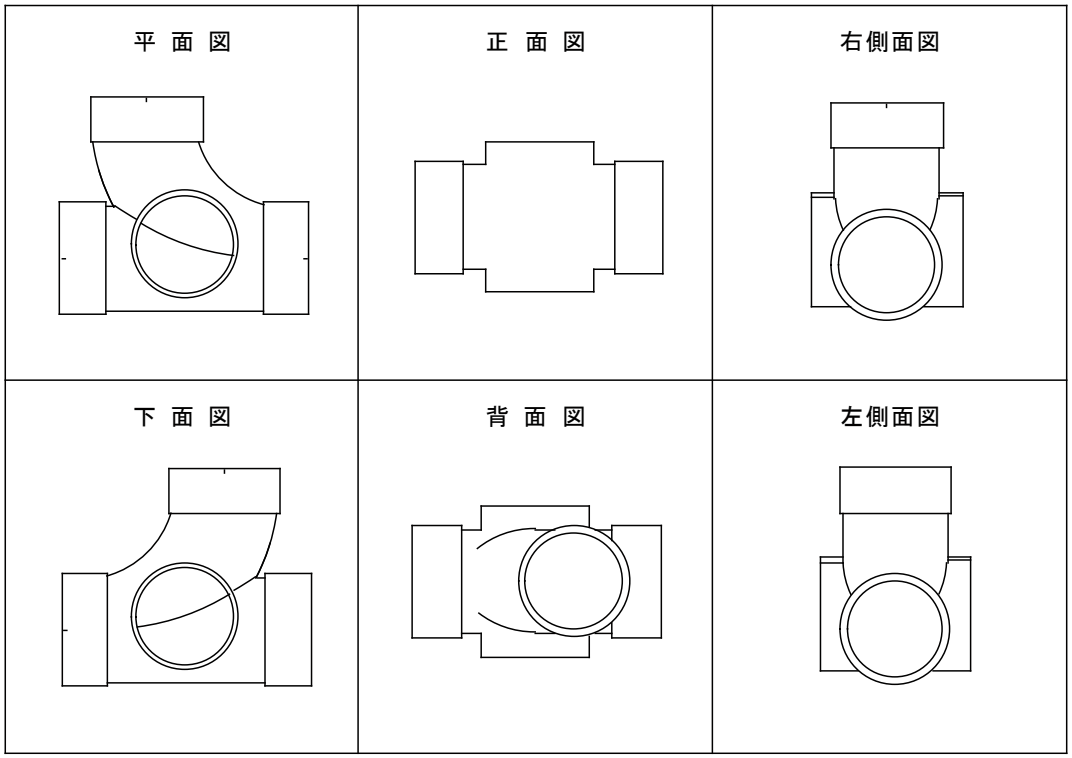

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-90YL100-150 旧)ビニマスシステム　90度合流(左):40163

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：100.0

M-90YL100x75-150 旧)ビニマスシステム 90度合流(左):40136

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 75.0

M-90YL100-200 旧)ビニマスシステム　90度合流(左):49734

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：100.0

M-90YL100-300 旧)ビニマスシステム 90度合流(左):41227

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-90YL125-150 旧)ビニマスシステム　90度合流(左):41324

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：125.0　：125.0

M-90YL125-200 旧)ビニマスシステム 90度合流(左):41457

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-90YL125x100-200 旧)ビニマスシステム　90度合流(左):41455

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

125.0　：　125.0　：　100.0

M-90YL125-300 旧)ビニマスシステム　90度合流(左):41568

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：125.0　：125.0

M-90YL150-150 旧)ビニマスシステム　90度合流(左):41634

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

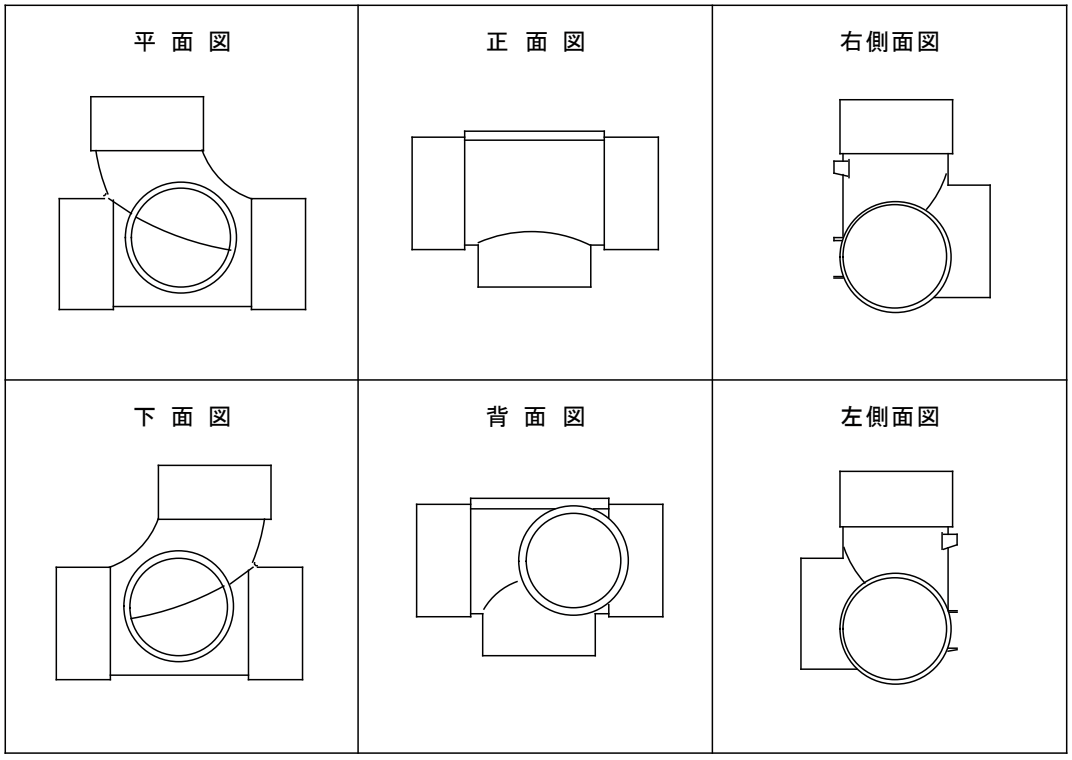

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-90YL150-200 旧)ビニマスシステム　90度合流(左):41753

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

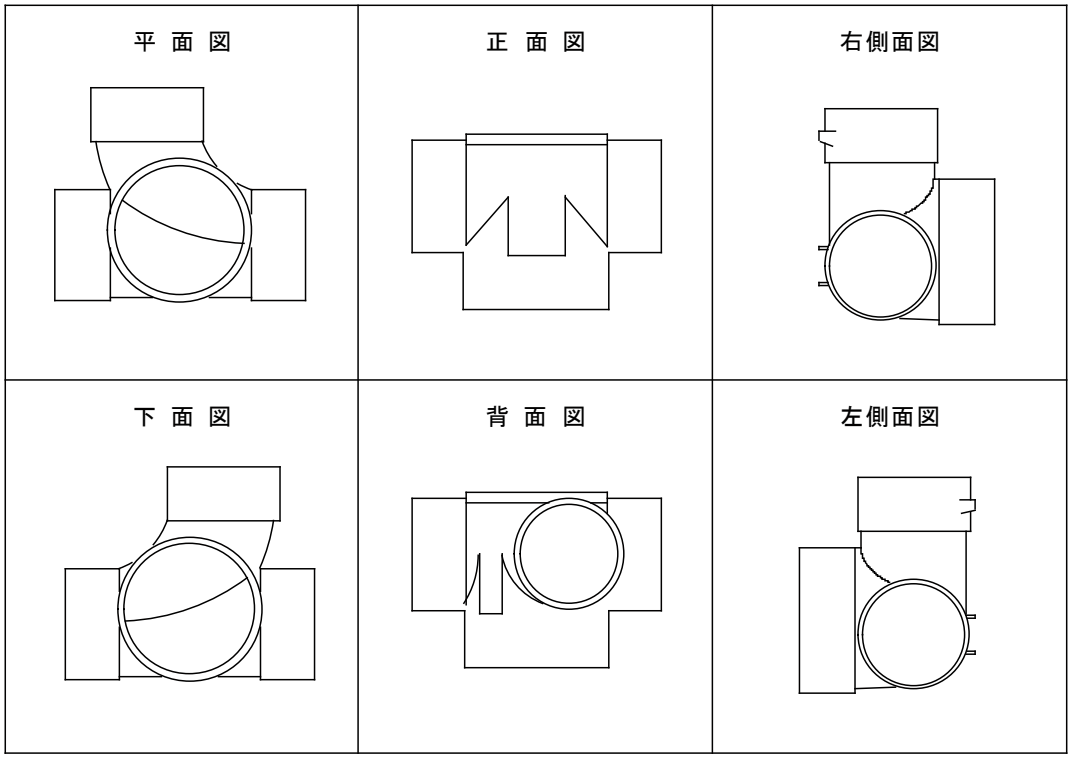

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-90YL150X100-200 旧)ビニマスシステム 90度合流(左):41751

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0 ： 100.0

M-90YL150-300 旧)ビニマスシステム 90度合流(左):41870

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-90YL200-200 旧)ビニマスシステム 90度合流(左):41967

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

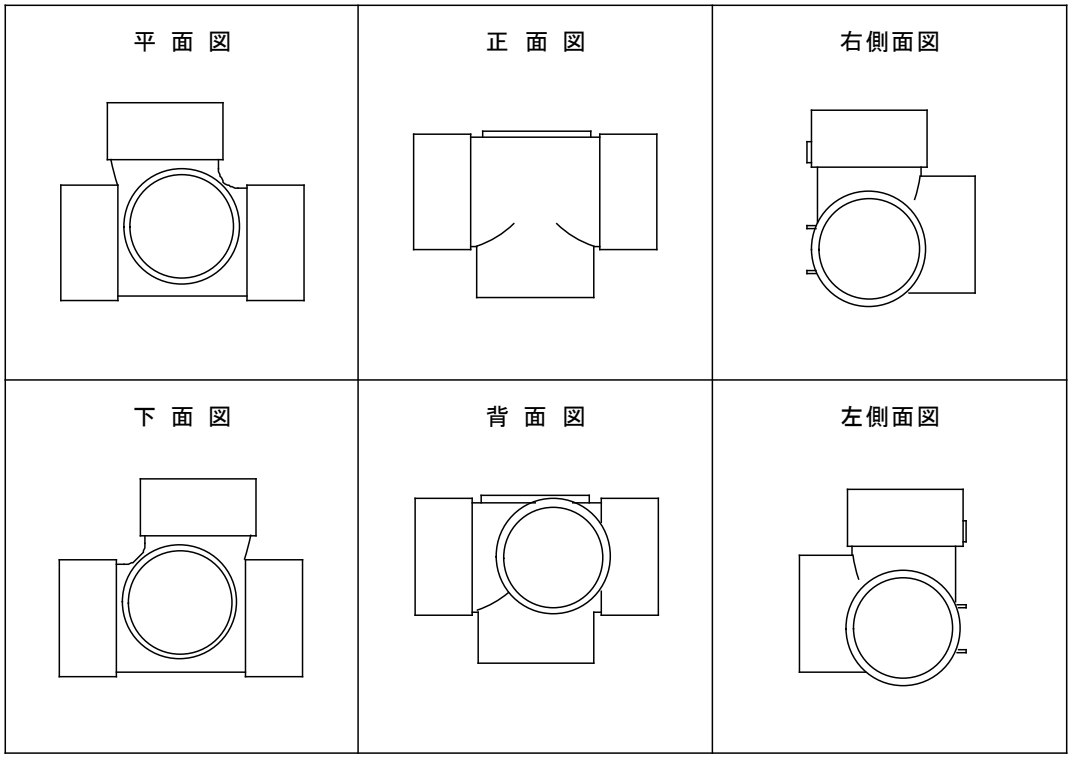

200.0 ： 200.0 ： 200.0

M-90YL200x150-200 旧)ビニマスシステム 90度合流(左):41957

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

200.0 ： 200.0 ： 150.0

M-90YL200-300 旧)ビニマスシステム　90度合流(左):41920

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

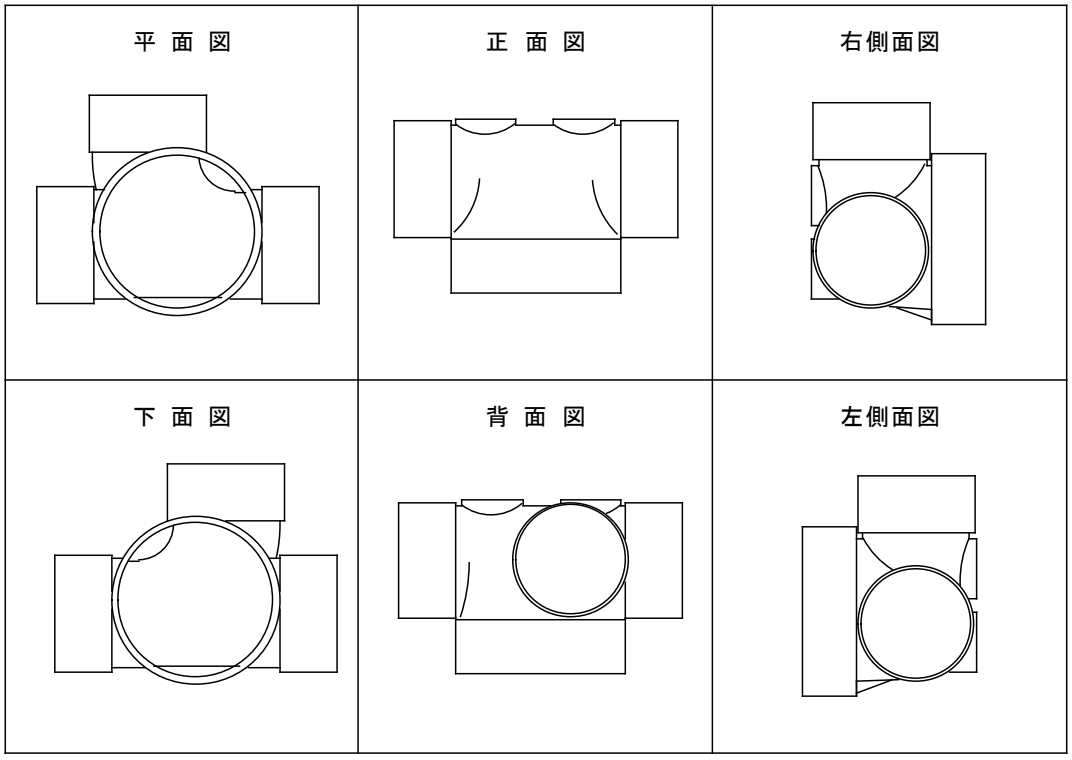

200.0 ： 200.0 ： 200.0

M-90YL75-125 旧)ビニマスシステム 90度合流(左):49218

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0 ： 75.0 ： 75.0

M-90YL75X50-100 旧)ビニマスシステム 90度合流(左):49213

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0 ： 75.0 ： 50.0

M-90YR100-150 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):40164

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-90YR100x75-150 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):40137

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

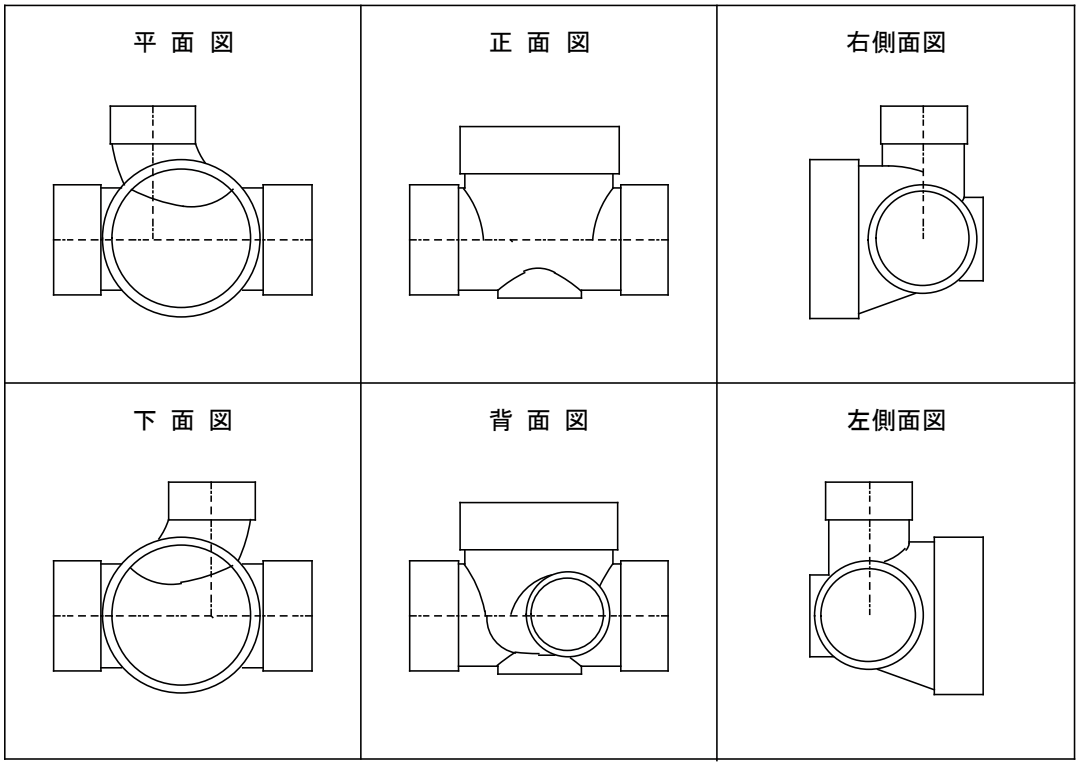

100.0 ： 100.0 ： 75.0

M-90YR100-200 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):49735

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-90YR100-300 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):41228

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ： 100.0 ： 100.0

M-90YR125-150 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):41325

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-90YR125-200 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):41458

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-90YR125x100-200 旧)ビニマスシステム　90度合流(右):41456

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0　：125.0　：100.0

M-90YR125-300 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):41569

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

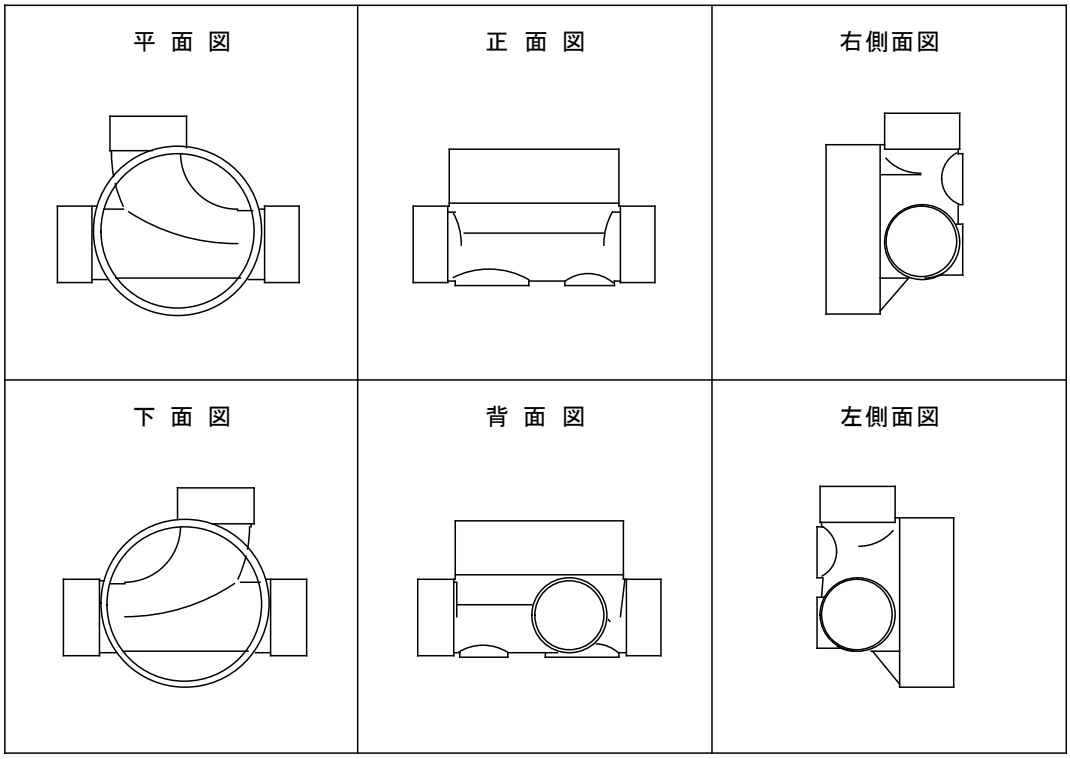

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-90YR150-150 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):41635

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-90YR150-200 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):41754

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

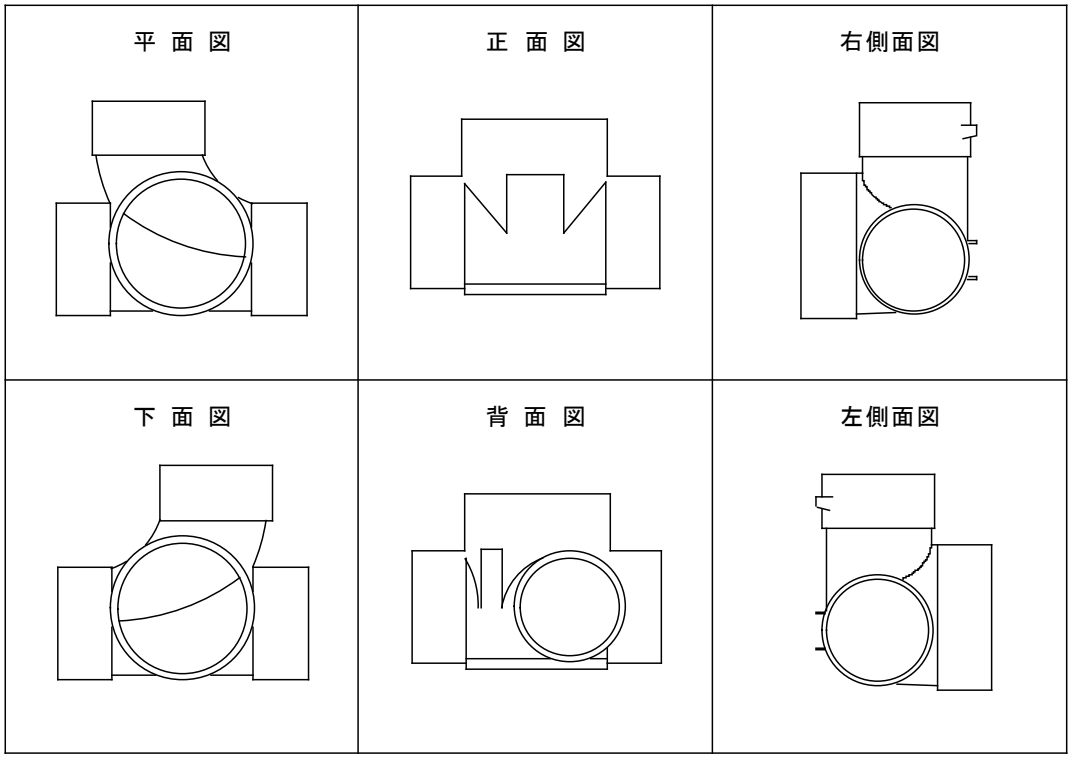

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-90YR150X100-200 旧)ビニマスシステム　90度合流(右):41752

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

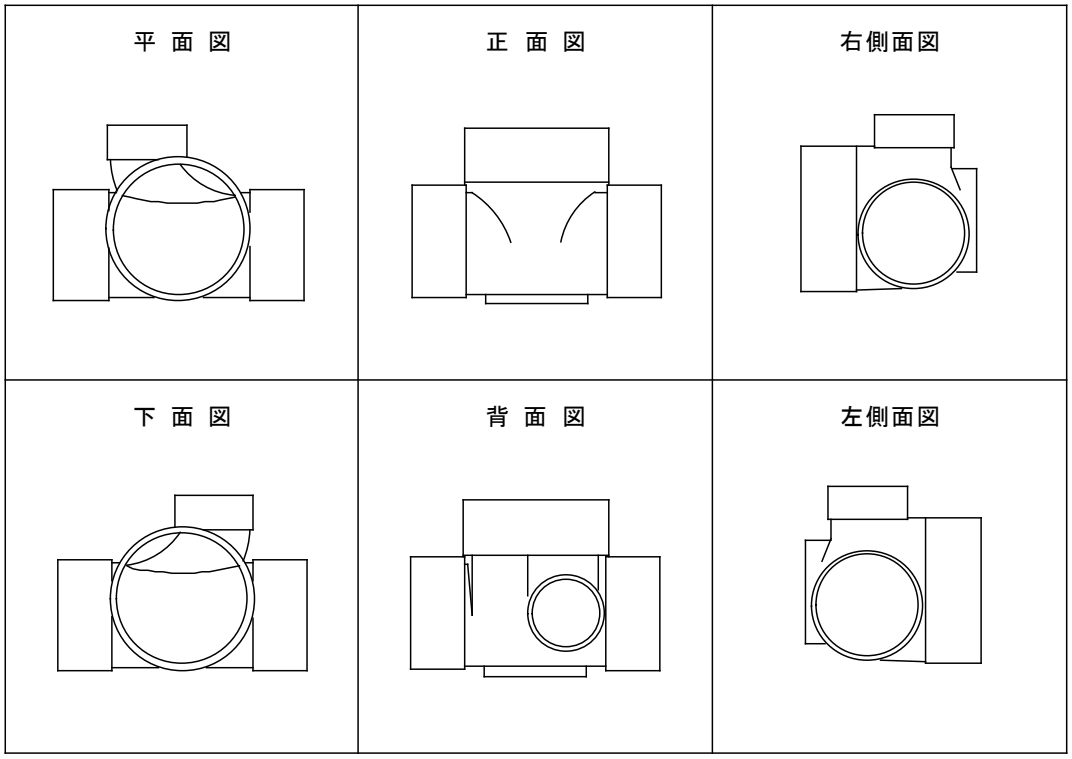

150.0 ： 150.0 ： 100.0

M-90YR150-300 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):41871

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

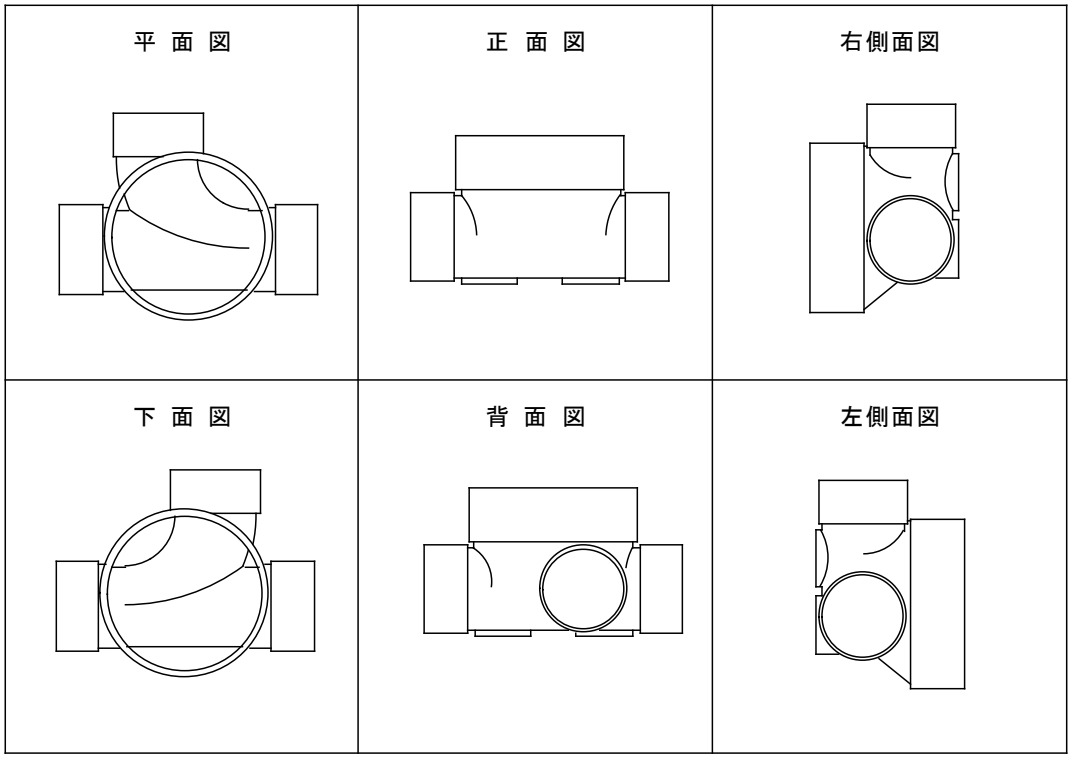

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-90YR200-200 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):41968

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

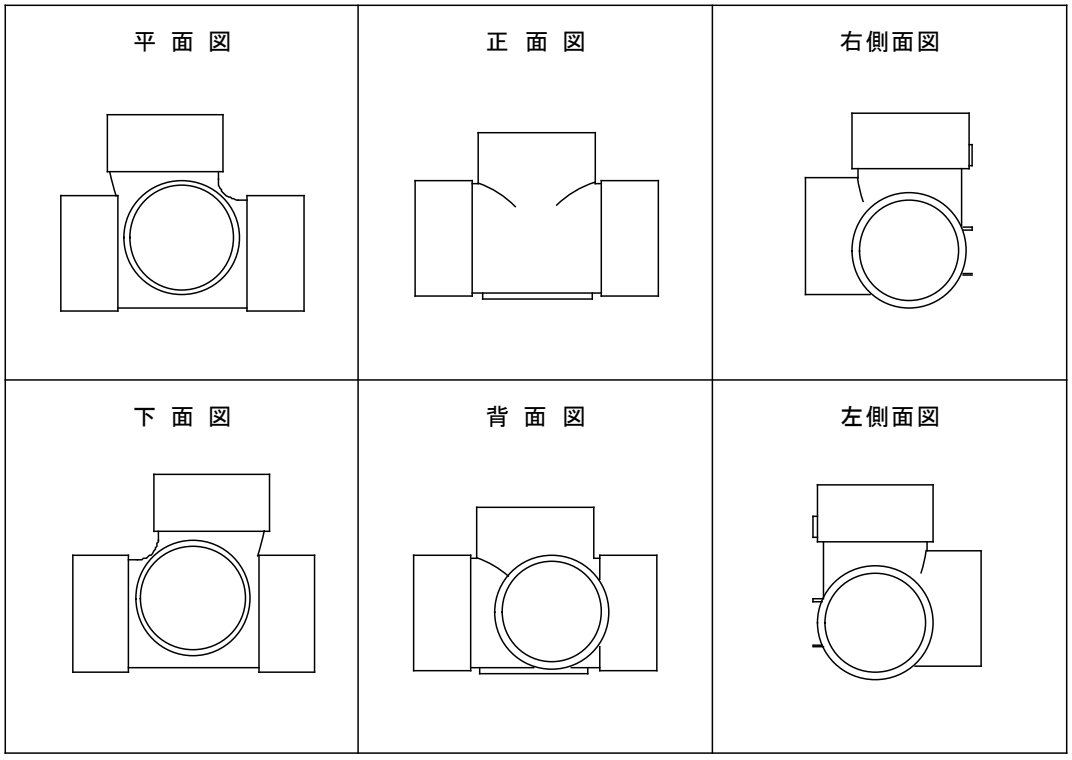

200.0 ： 200.0 ： 200.0

M-90YR200x150-200 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):41958

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

200.0 ： 200.0 ： 150.0

M-90YR200-300 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):41911

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

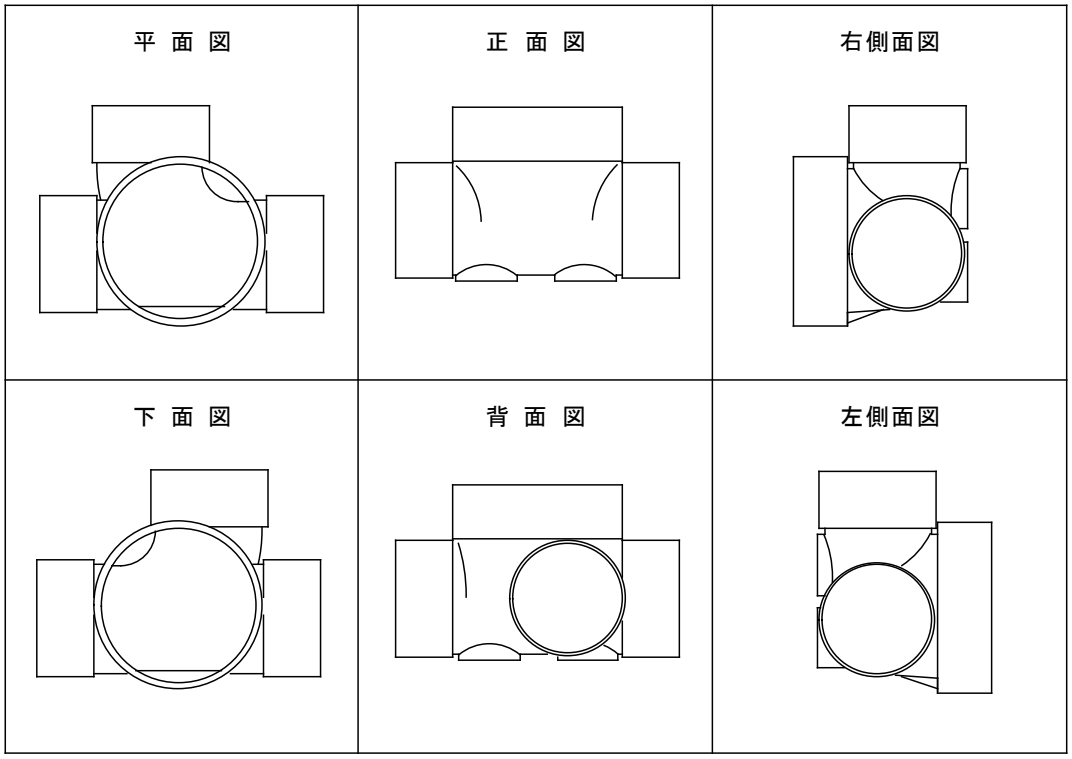

200.0 ： 200.0 ： 200.0

M-90YR75-125 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):49219

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0 ： 75.0 ： 75.0

M-90YR75X50-100 旧)ビニマスシステム 90度合流(右):49214

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0 ： 75.0 ： 50.0

M-45YSL-H100-150 ビニマスシステム　45度合流段差付(左):40107

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：100.0

M-45YSL100-150 ビニマスシステム　45度合流段差付(左):40109

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

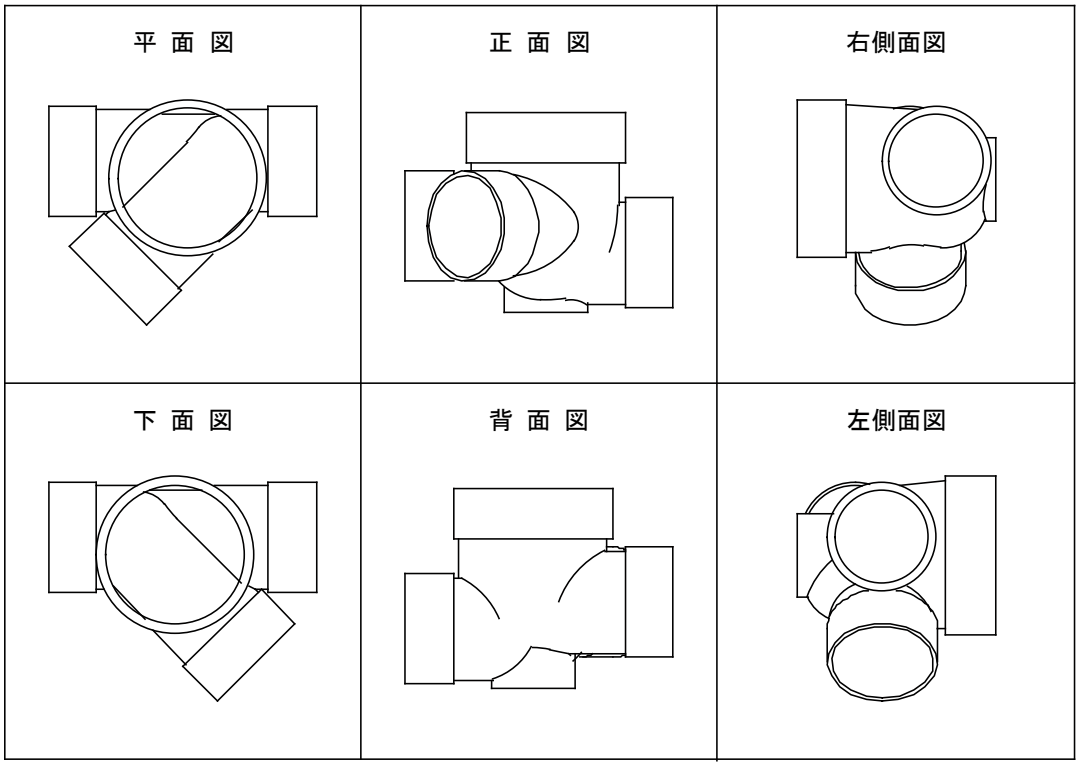

100.0　：100.0　：100.0

M-45YSL100-200 ビニマスシステム　45度合流段差付(左):49732

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：100.0

M-45YSL100-300 ビニマスシステム　45度合流段差付(左):41225

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

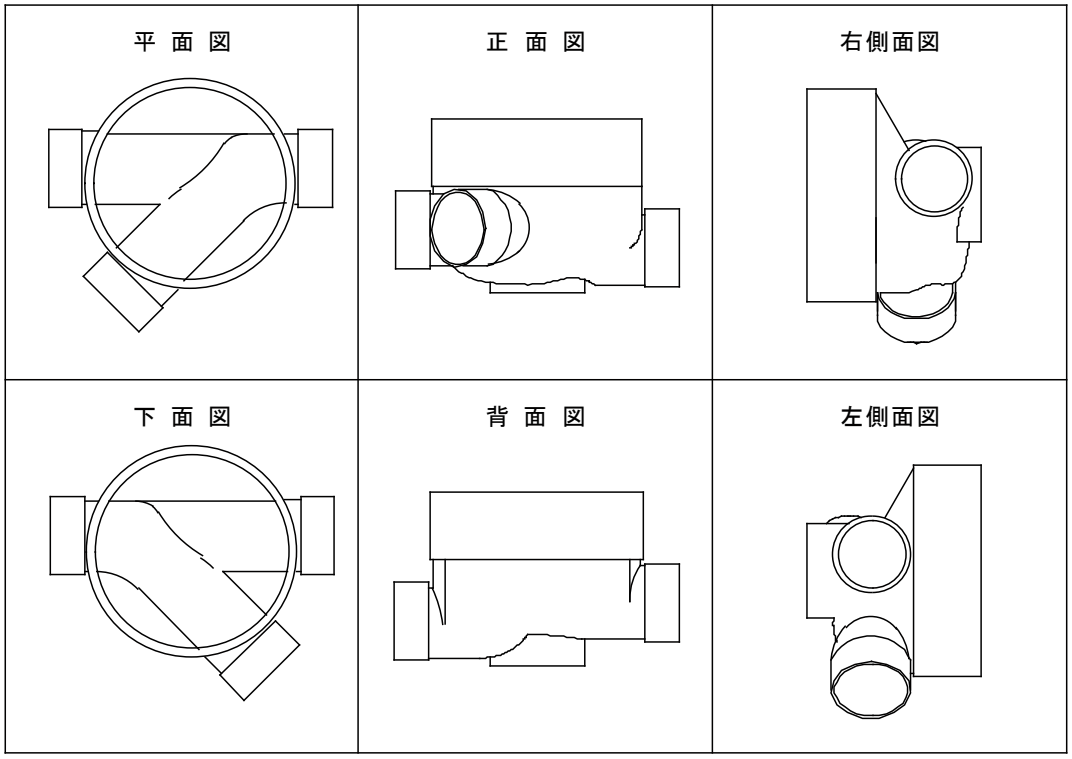

100.0　：100.0　：100.0

M-45YSL100x75-150 ビニマスシステム　45度合流段差付(左):40105

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

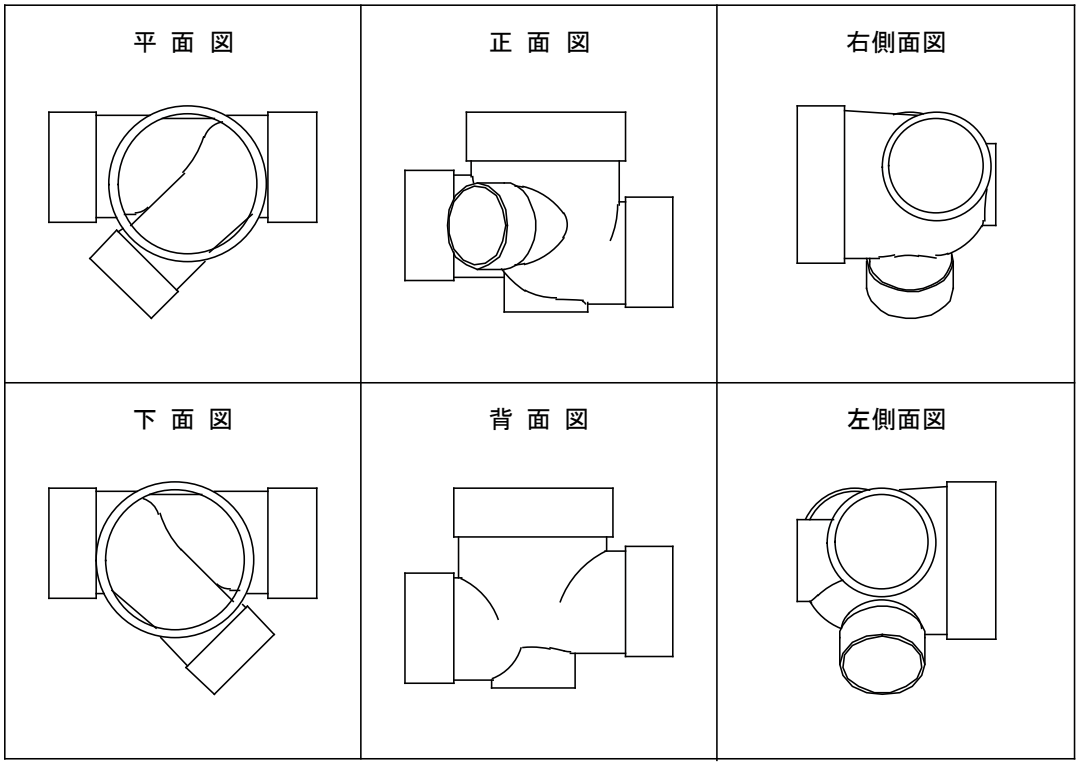

100.0　：　75.0　：　100.0

M-45YSL125-200 ビニマスシステム　45度合流段差付(左):41453

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

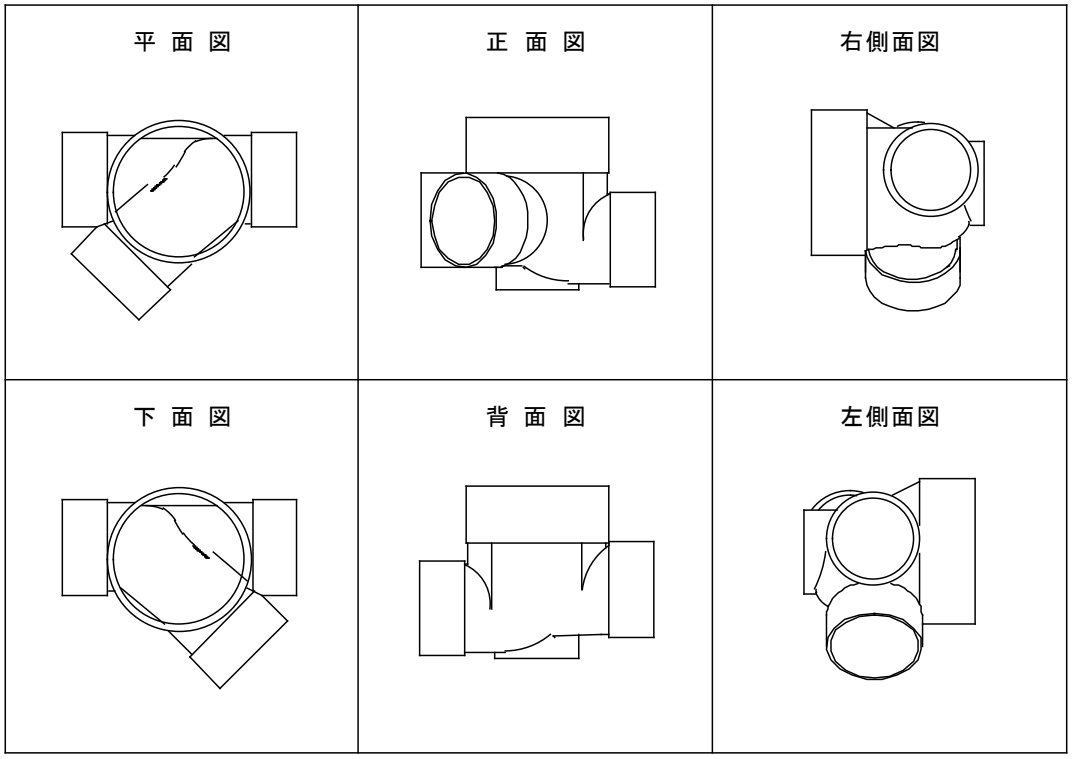

125.0　：125.0：125.0

M-45YSL125x100-200 ビニマスシステム　45度合流段差付(左):41451

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

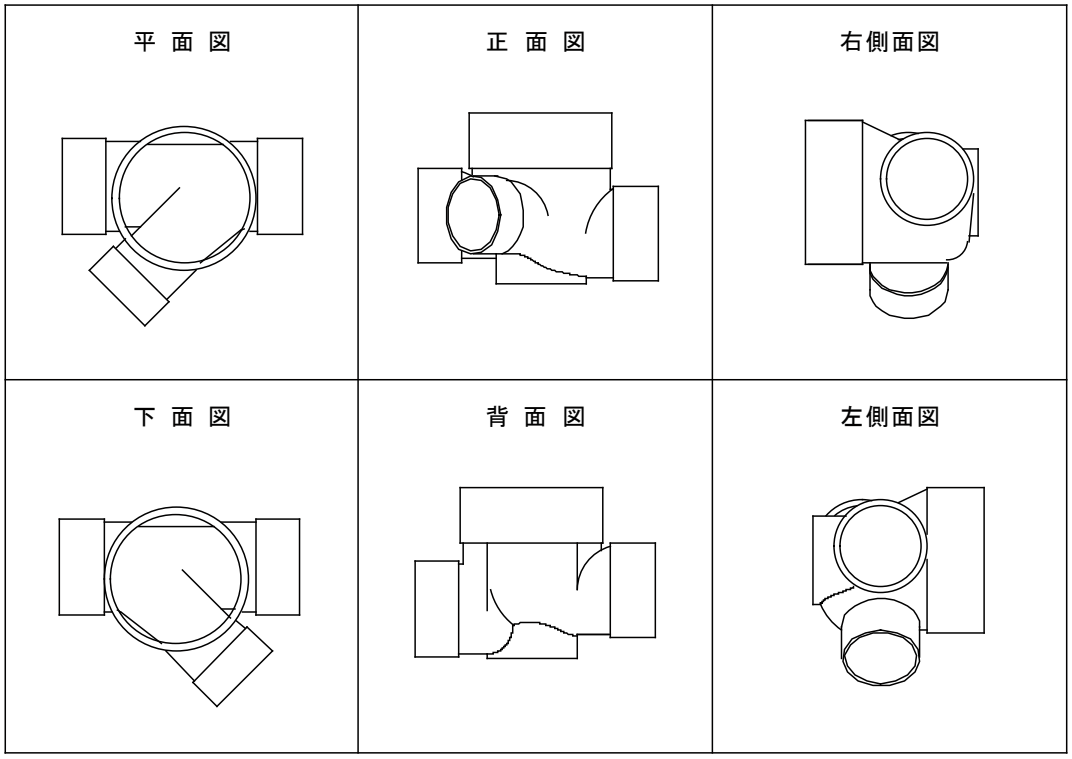

125.0 ： 125.0 ： 100.0

M-45YSL150-200 ビニマスシステム　45度合流段差付(左):41749

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

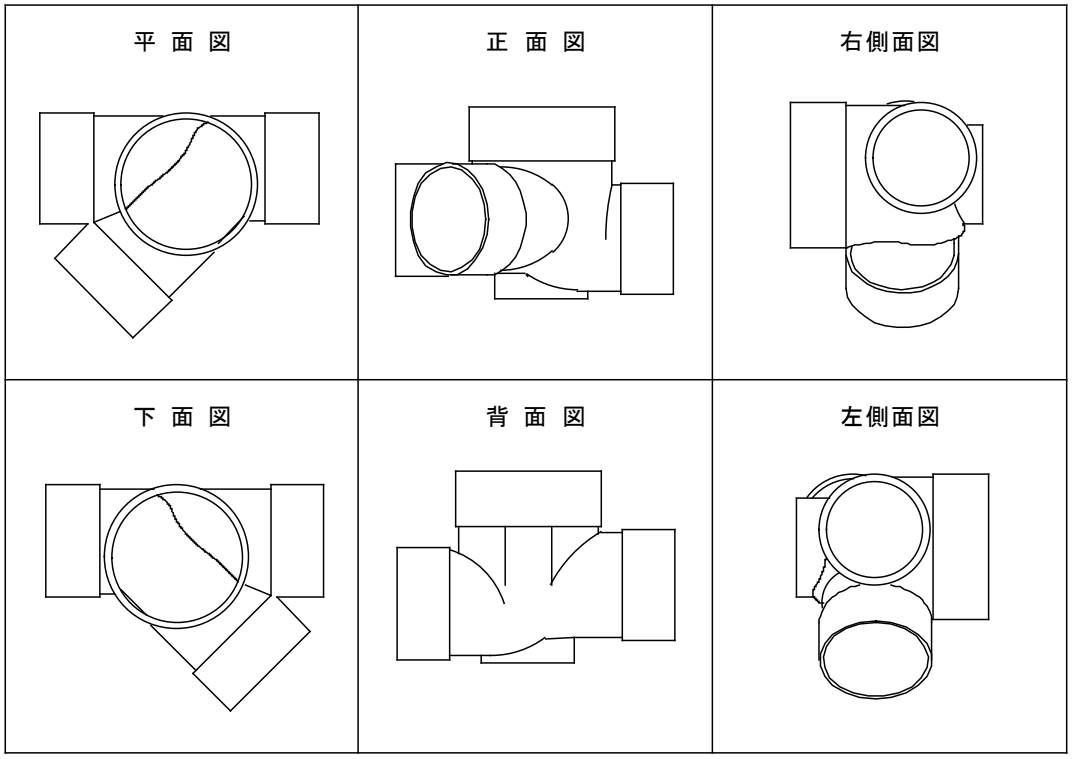

150.0　：150.0　：150.0

M-45YSR-H100-150 ビニマスシステム　45度合流段差付(右):40108

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

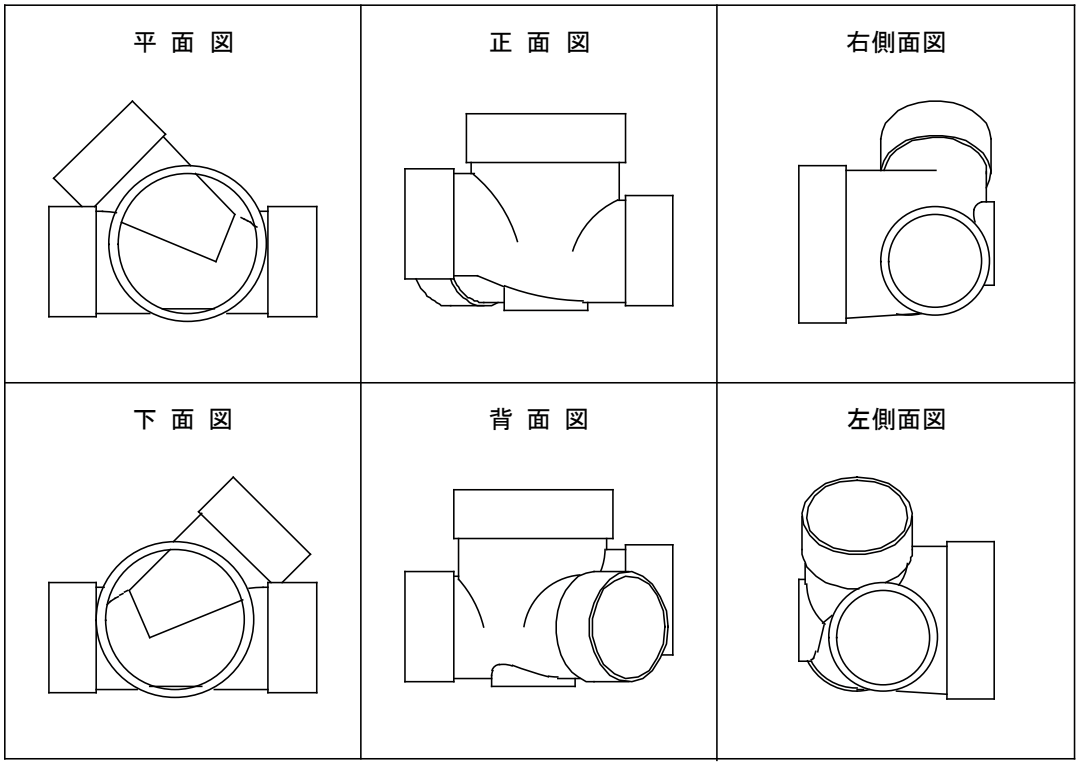

100.0　：100.0　：100.0

M-45YSR100-150 ビニマスシステム　45度合流段差付(右):40110

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

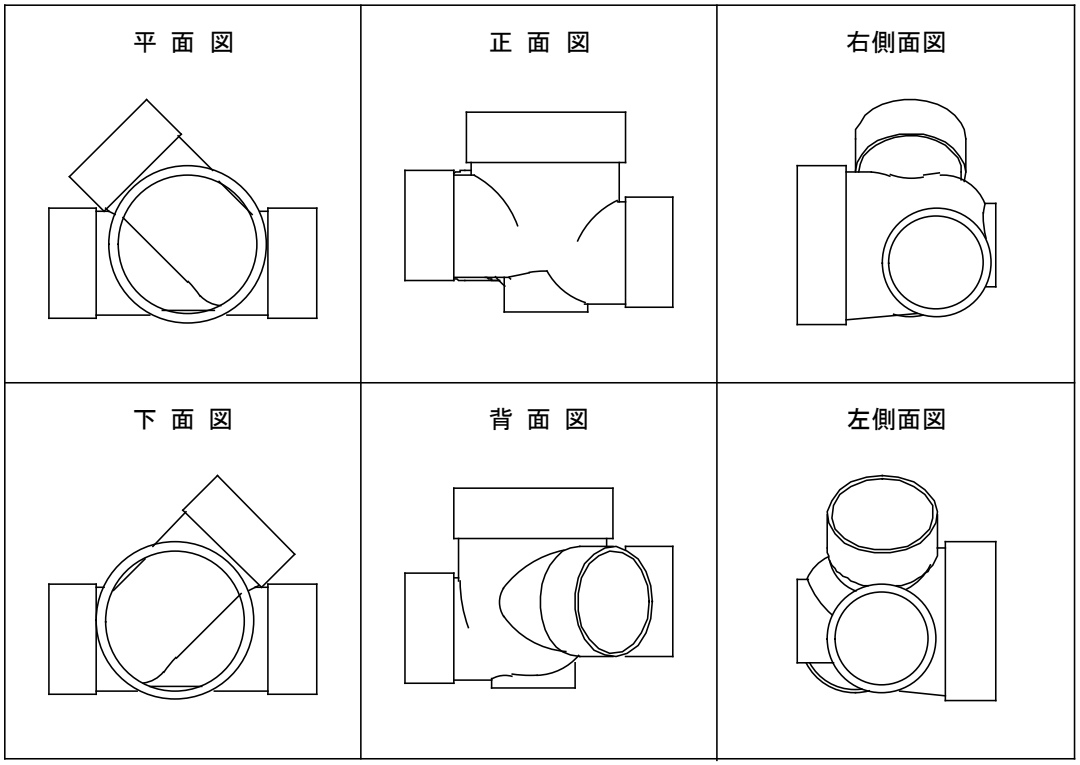

100.0　：100.0　：100.0

M-45YSR100-200 ビニマスシステム　45度合流段差付(右):49733

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：100.0

M-45YSR100-300 ビニマスシステム　45度合流段差付(右):41226

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

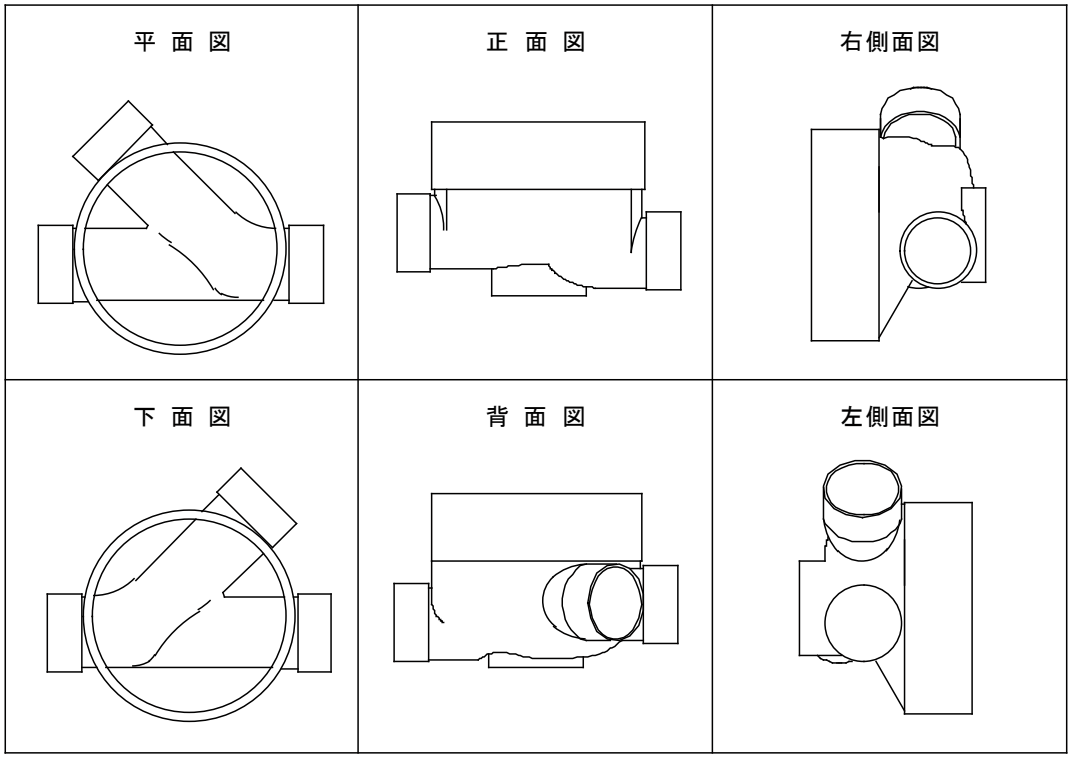

100.0　：100.0　：100.0

M-45YSR100x75-150 ビニマスシステム　45度合流段差付(右):40106

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

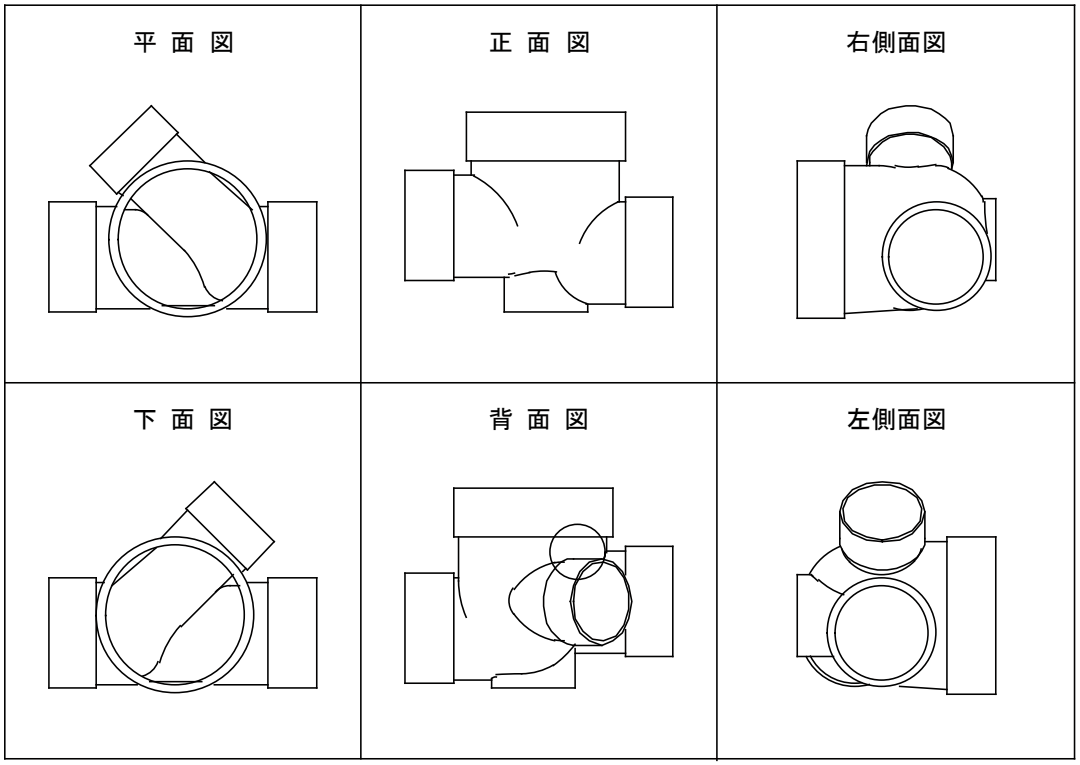

100.0　：　75.0　：　100.0

M-45YSR125-200 ビニマスシステム　45度合流段差付(右):41454

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

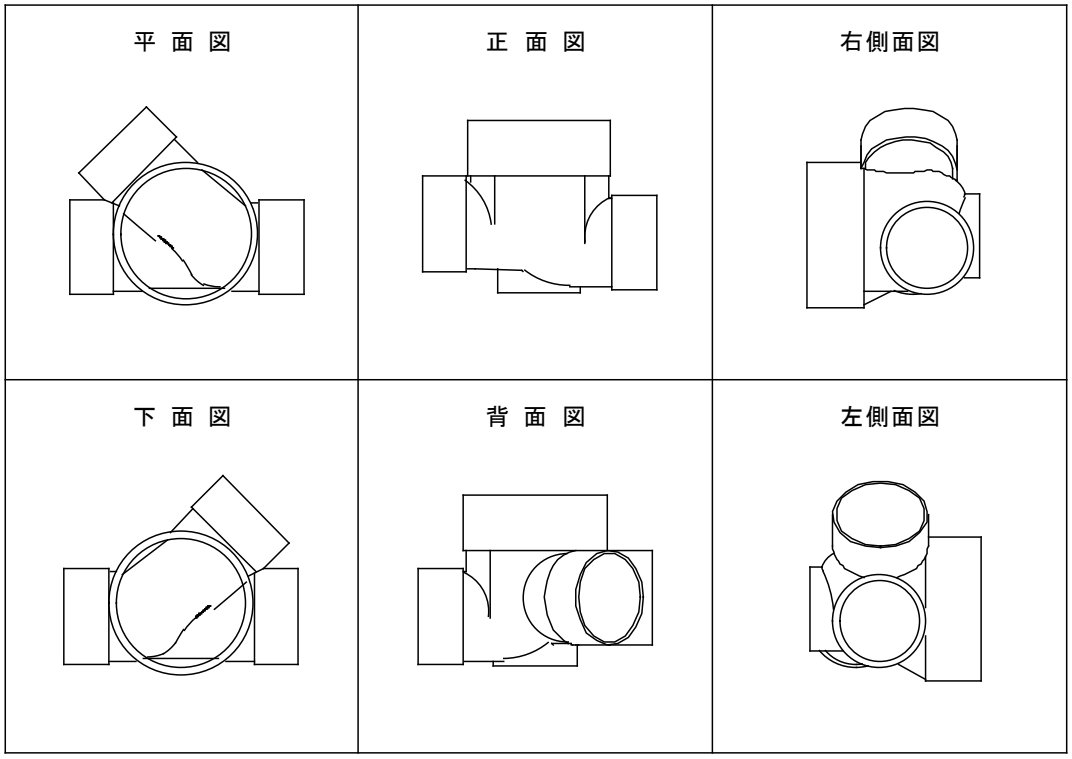

125.0　：125.0　：125.0

M-45YSR125x100-200 ビニマスシステム　45度合流段差付(右):41452

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

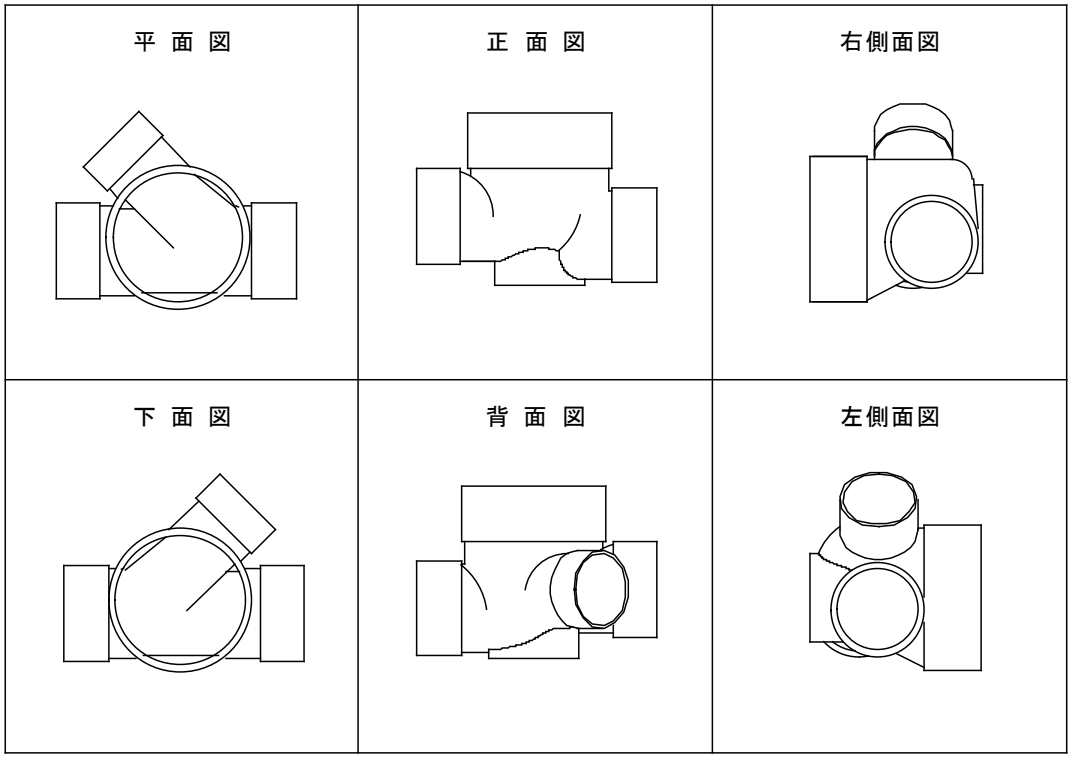

125.0　：125.0　：100.0

M-45YSR150-200 ビニマスシステム　45度合流段差付(右):41750

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

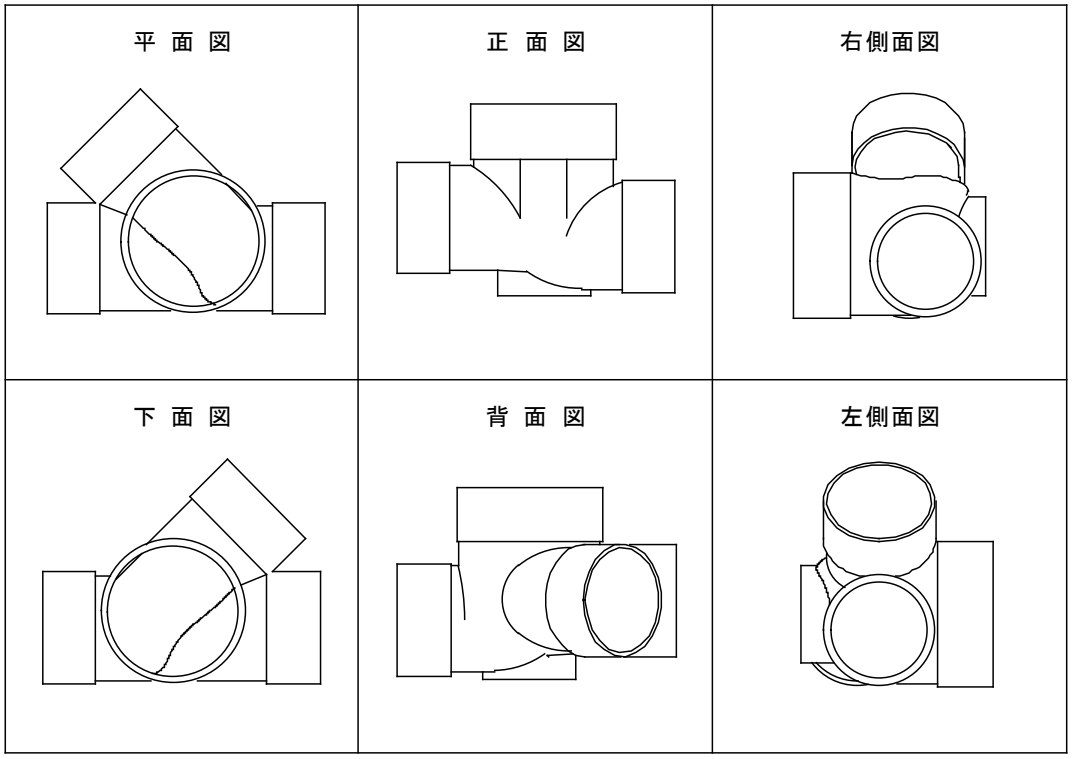

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-90YSL100-150 ビニマスシステム　90度合流段差付(左):40190

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

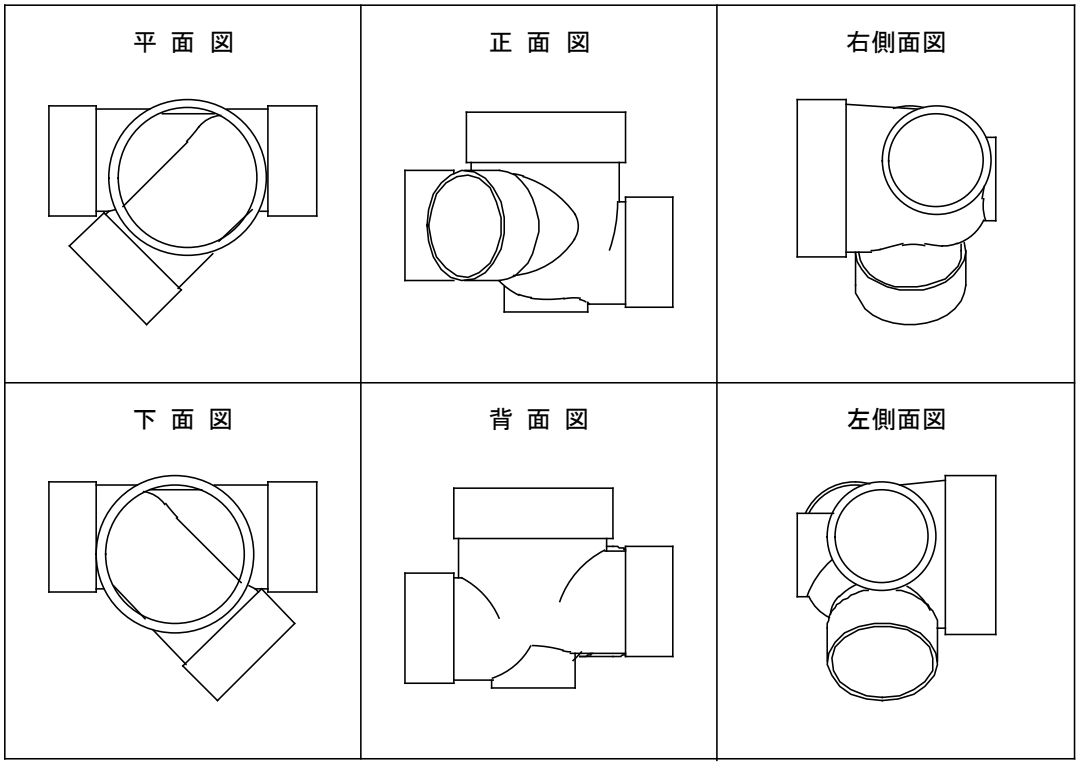

100.0　：100.0　：100.0

M-90YSL100-200 ビニマスシステム　90度合流段差付(左):49736

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

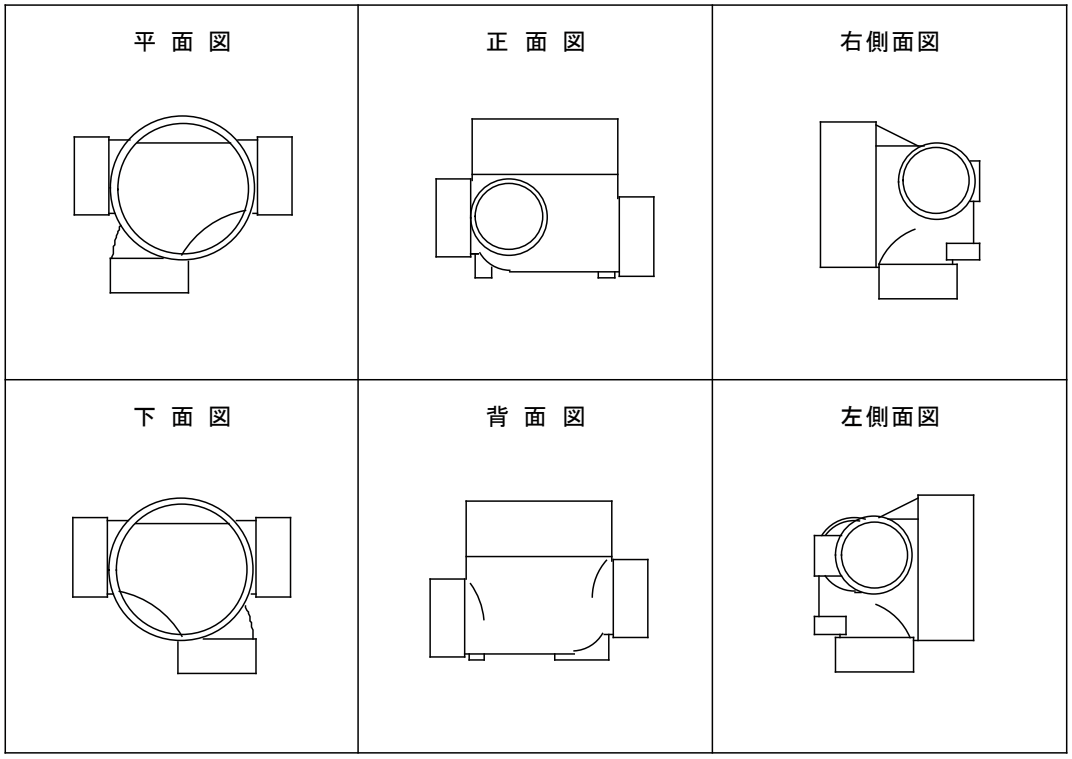

100.0　：100.0　：100.0

M-90YSL150-200 ビニマスシステム 90度合流段差付(左):41755

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

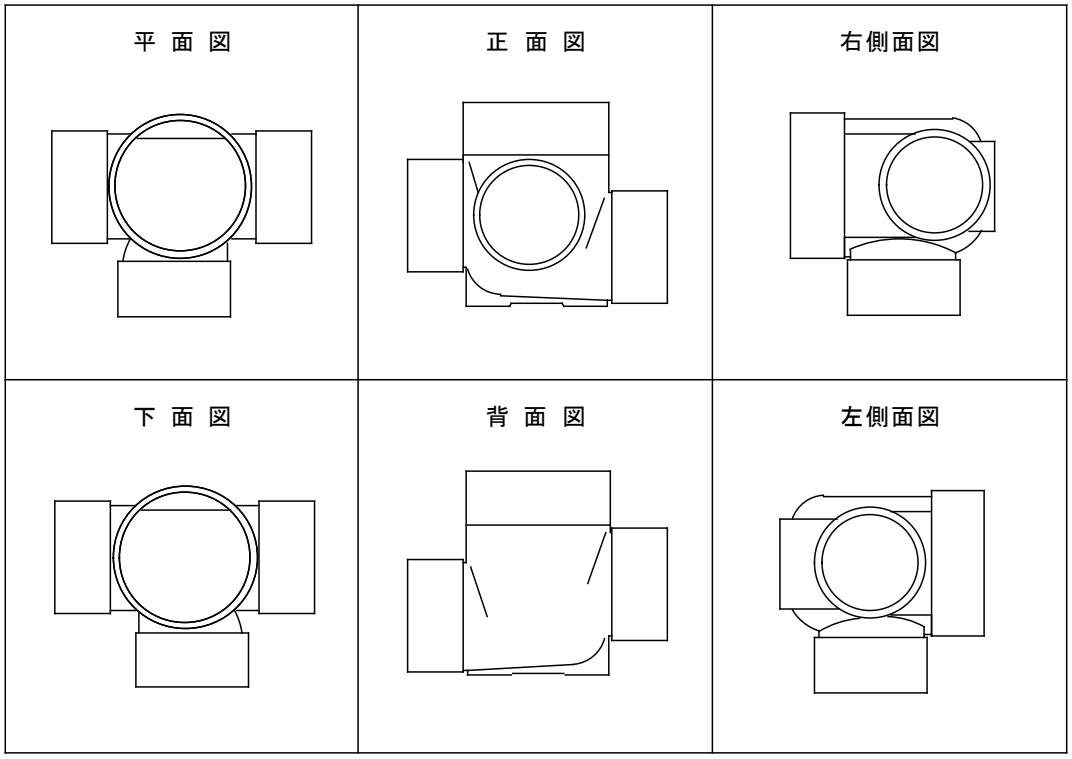

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-90YSR100-150 ビニマスシステム　90度合流段差付(右):40191

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

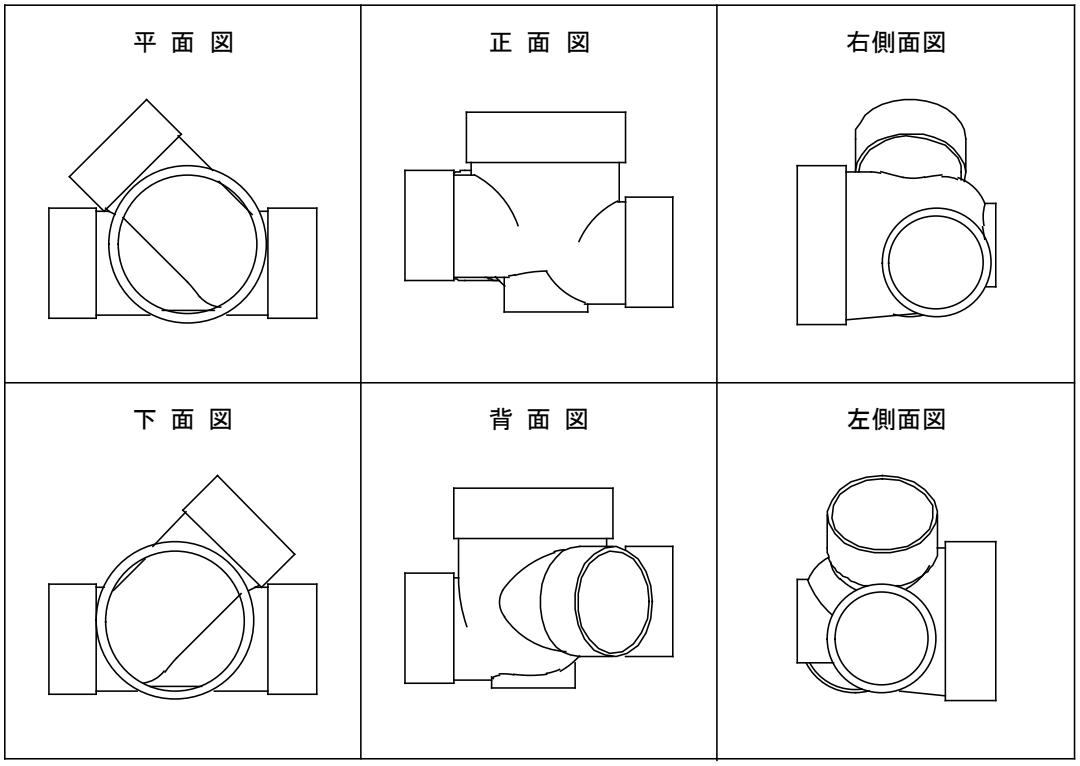

100.0　：100.0　：100.0

M-90YSR100-200 ビニマスシステム　90度合流段差付(右):49737

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

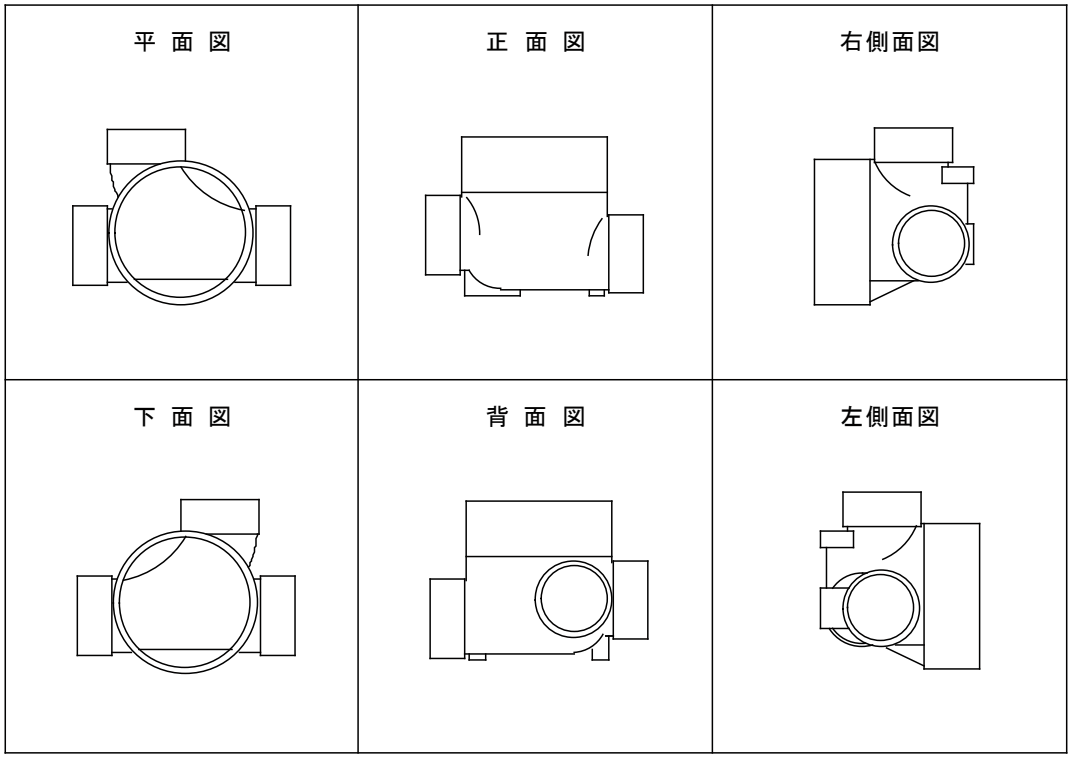

100.0　：100.0　：100.0

M-90YSR150-200 ビニマスシステム　90度合流段差付(右):41756

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

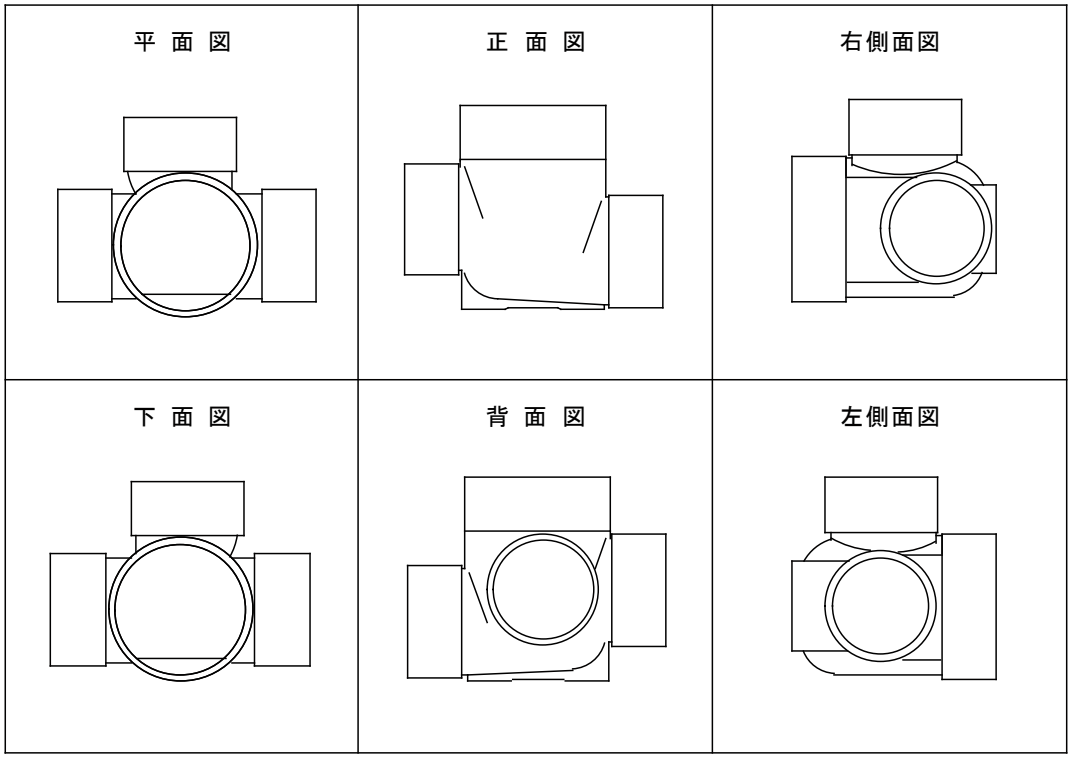

150.0　：150.0　：150.0

M-WLS100-150 ビニマスシステム　左右合流段差付:40217

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

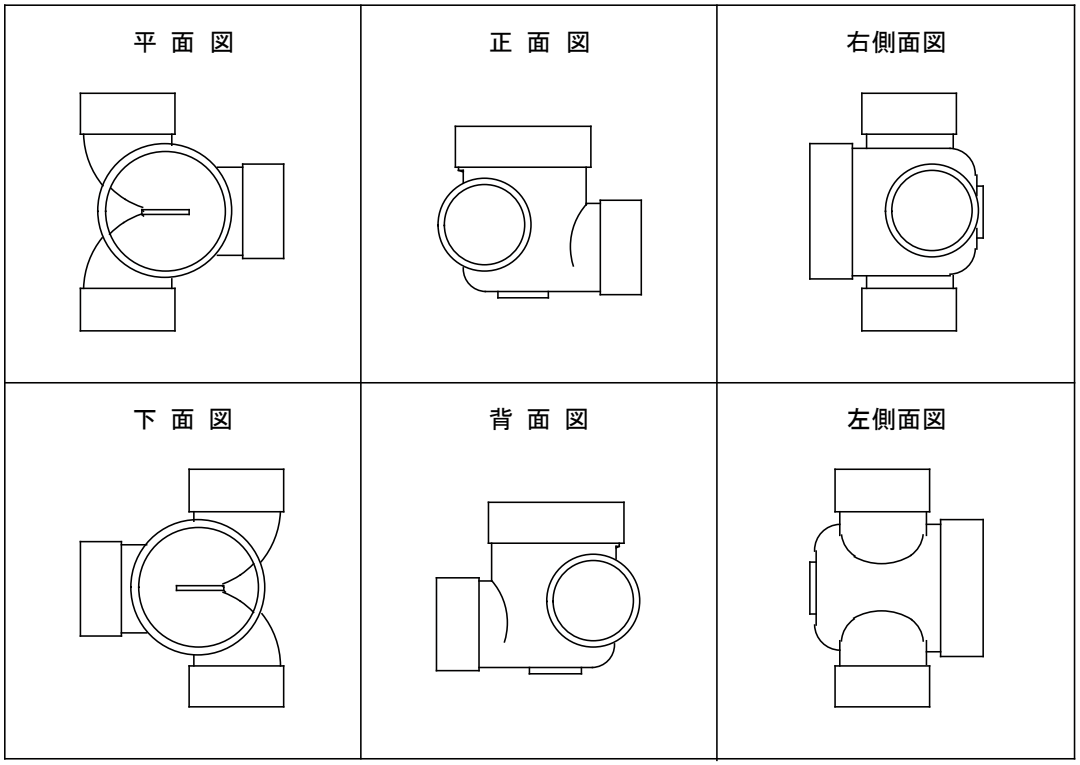

100.0　：100.0　：100.0

M-WLS100-200 ビニマスシステム　左右合流段差付:41738

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

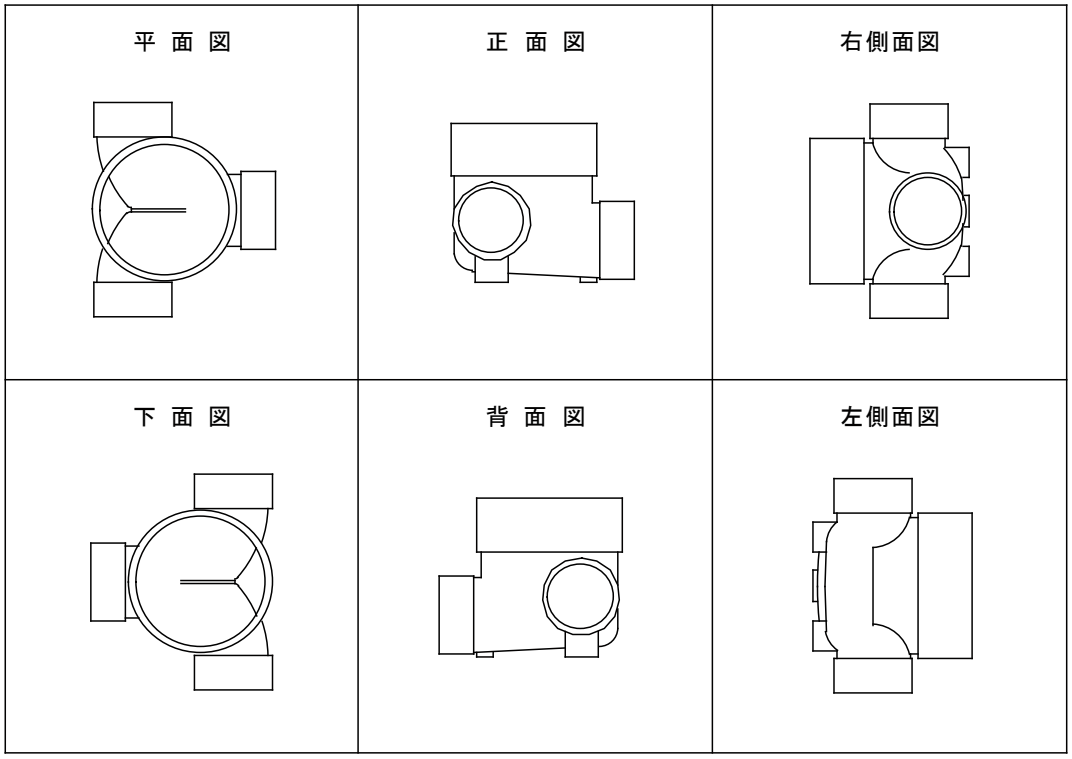

100.0　：100.0　：100.0

M-WLS100-300 ビニマスシステム　左右合流段差付:41229

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

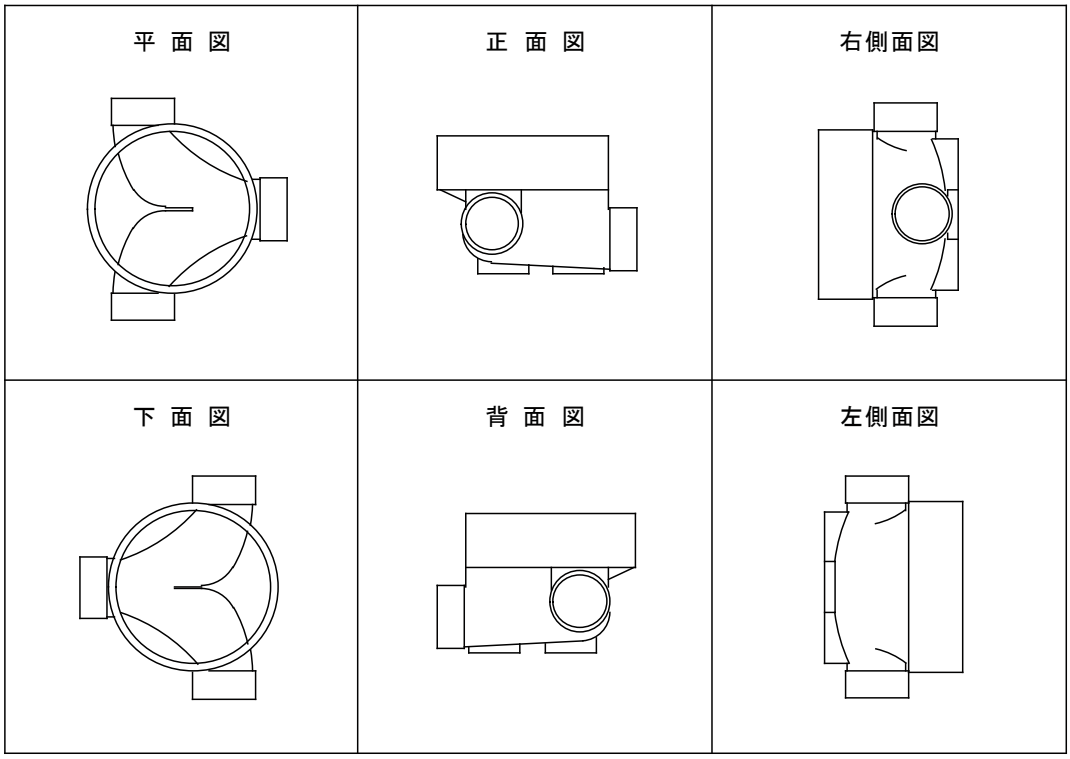

100.0　：100.0　：100.0

M-WLS125-150 ビニマスシステム　左右合流段差付:41326

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

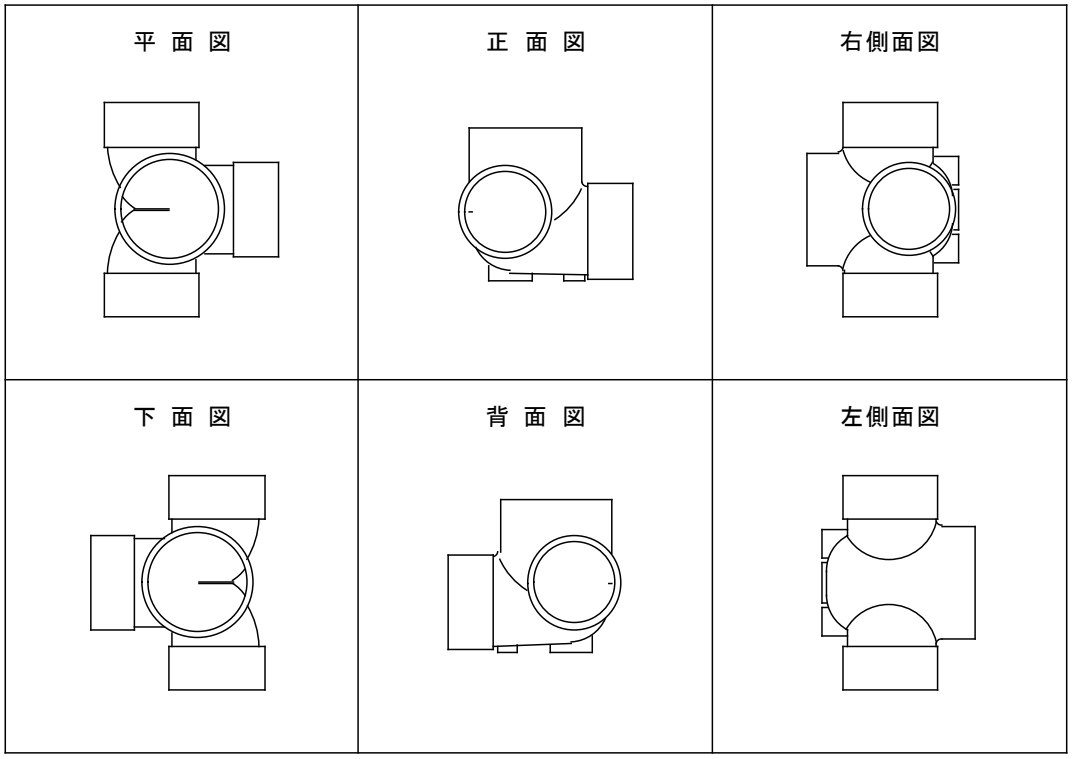

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-WLS125-200 ビニマスシステム　左右合流段差付:41459

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

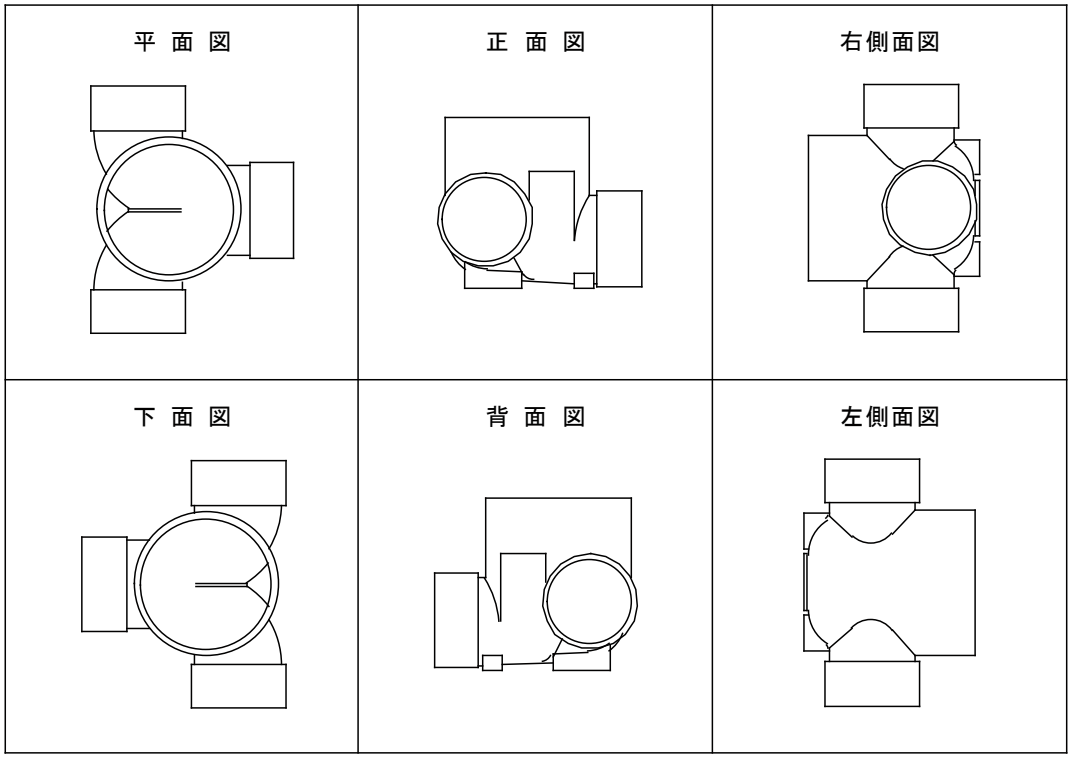

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-WLS125-300 ビニマスシステム　左右合流段差付:41570

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

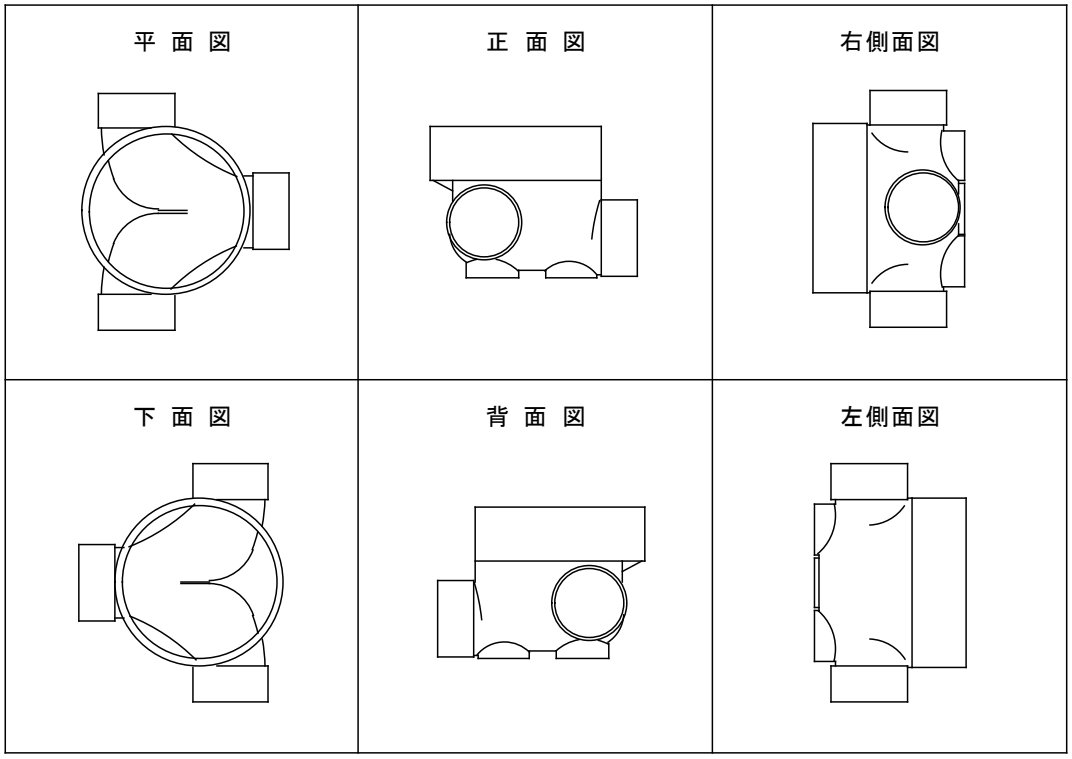

125.0 ： 125.0 ： 125.0

M-WLS150-150 ビニマスシステム　左右合流段差付:41636

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

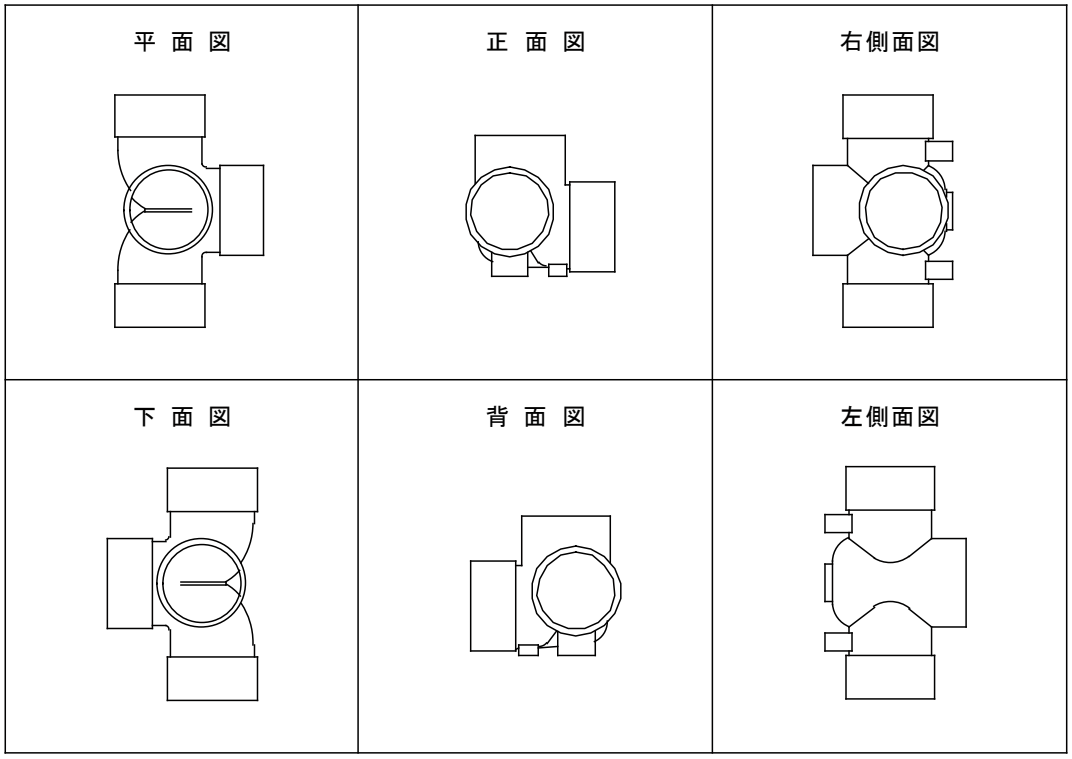

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-WLS150-200 ビニマスシステム　左右合流段差付:41758

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

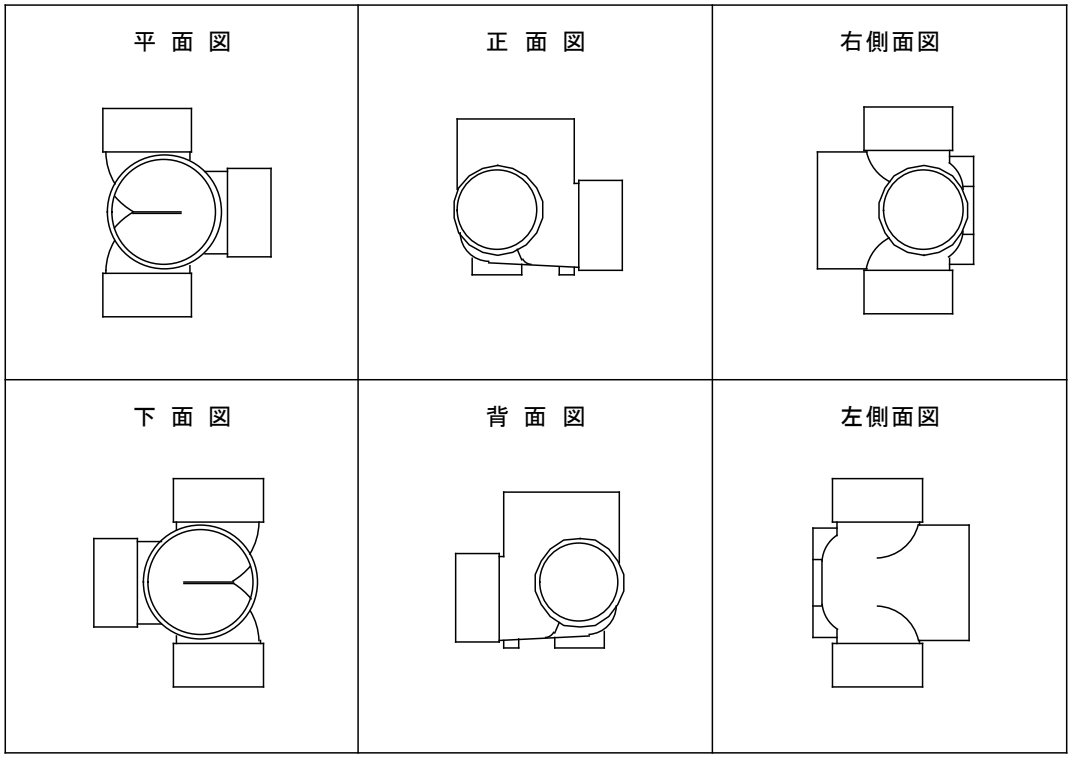

150.0 ： 150.0 ： 150.0

M-WLS150-300 ビニマスシステム　左右合流段差付:41872

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

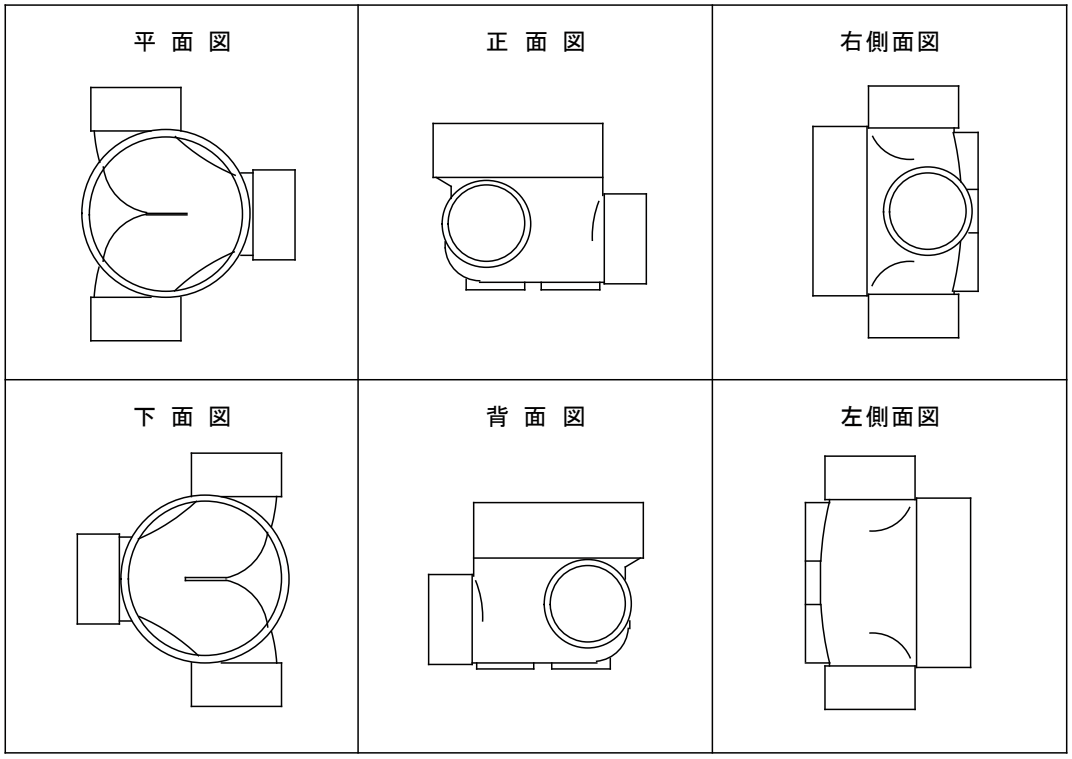

150.0　：150.0　：150.0

M-WLS200-200F ビニマスシステム　左右合流段差付:41962

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

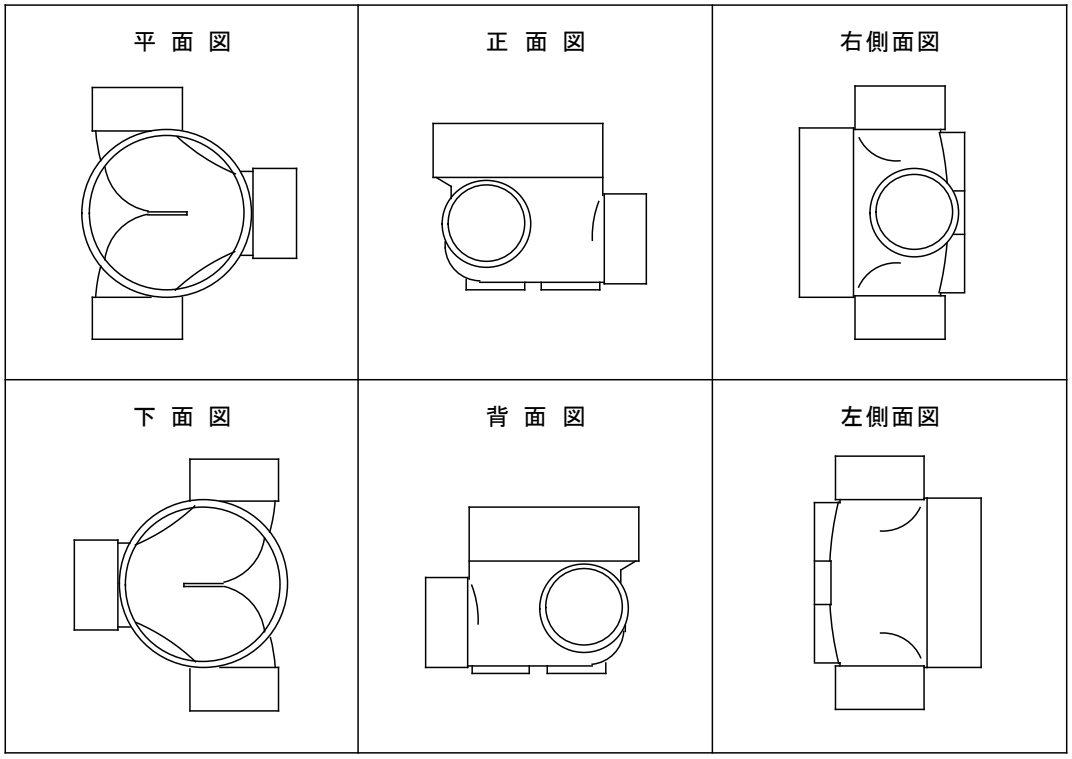

200.0　：200.0　：200.0

M-WLS200-300 ビニマスシステム　左右合流段差付:41913

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

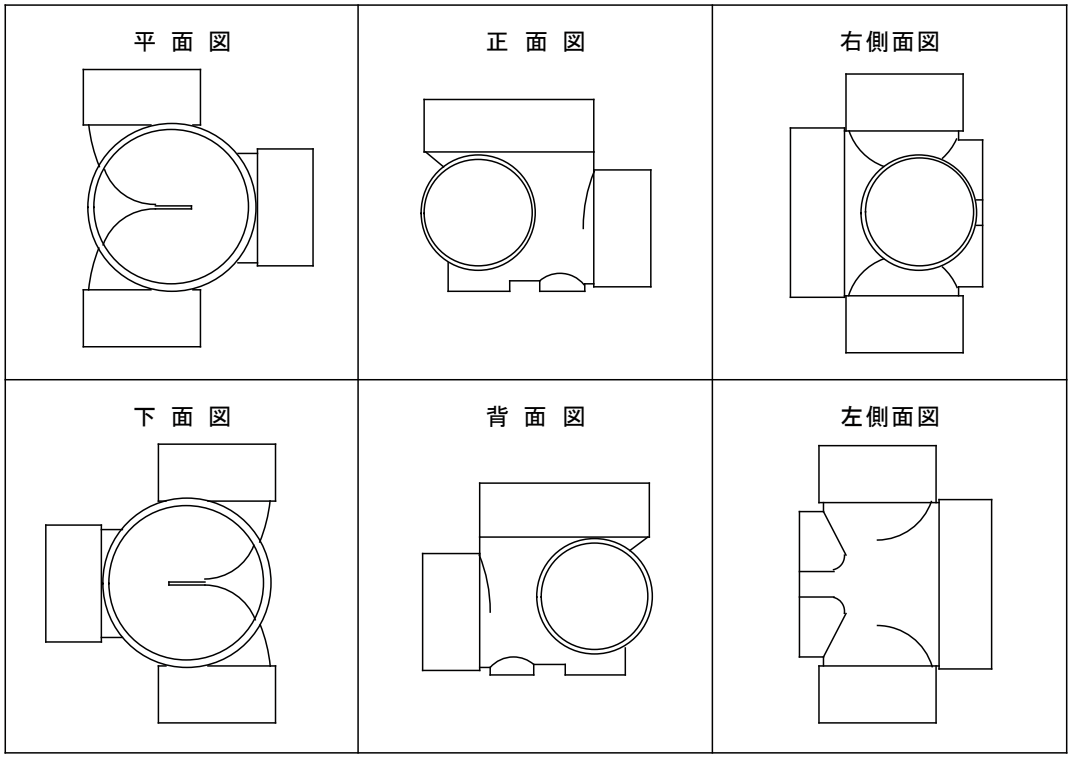

200.0　：　200.0　：　200.0

M-WLS200Lx150R-200F ビニマスシステム　左右合流段差付(左):41965

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

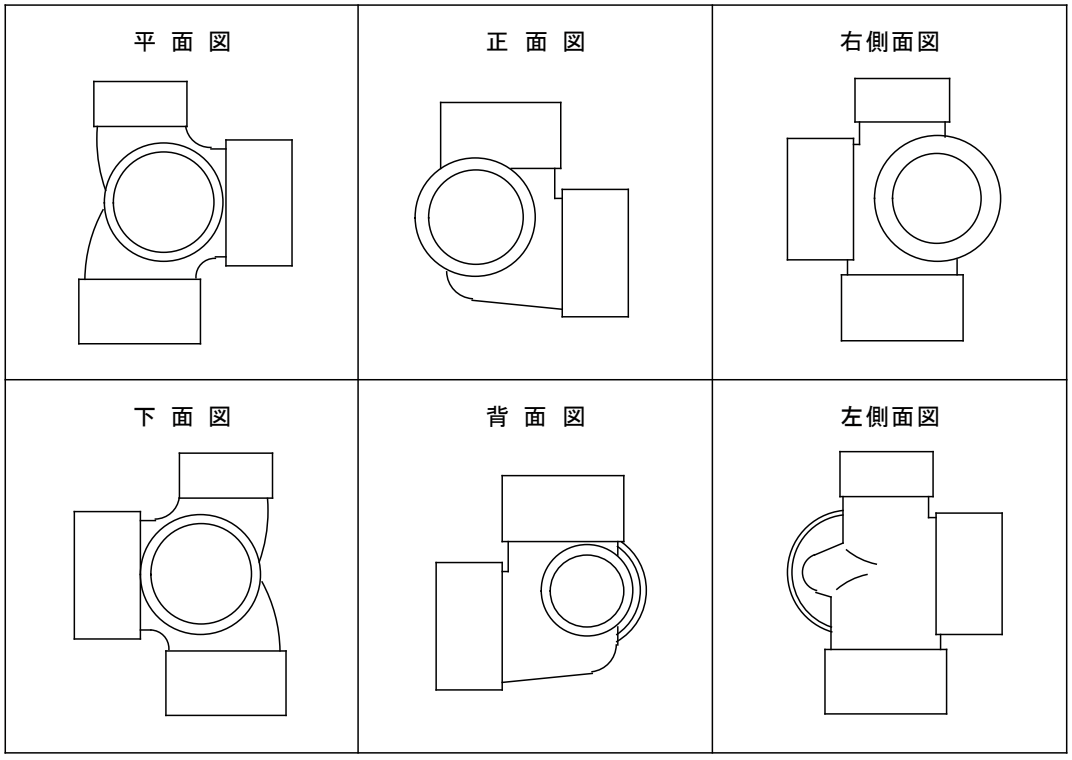

150.0　：　200.0　：　200.0

M-WLS200Rx150L-200F ビニマスシステム　左右合流段差付(右):41966

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

200.0　：150.0　：200.0

M-WLS200x150-200F ビニマスシステム　左右合流段差付:41961

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

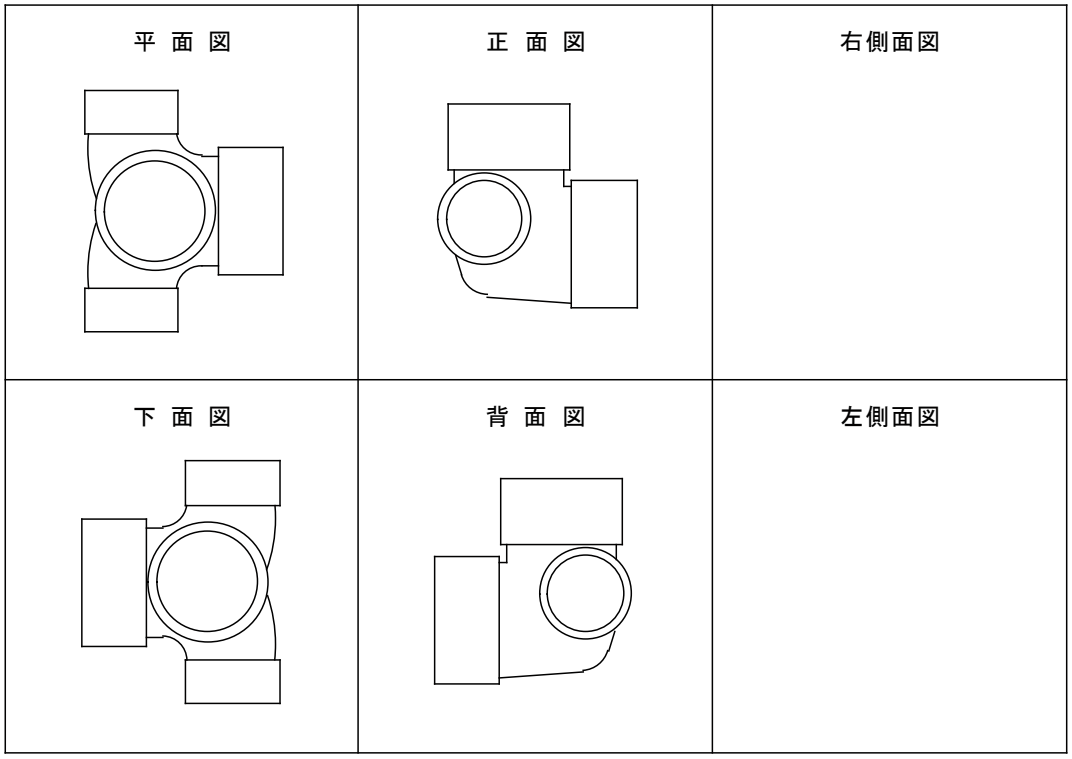

150.0 ： 150.0 ： 200.0

UMA-45L100-150　雨水マス45度曲り:42065

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-150シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-150シリーズ］

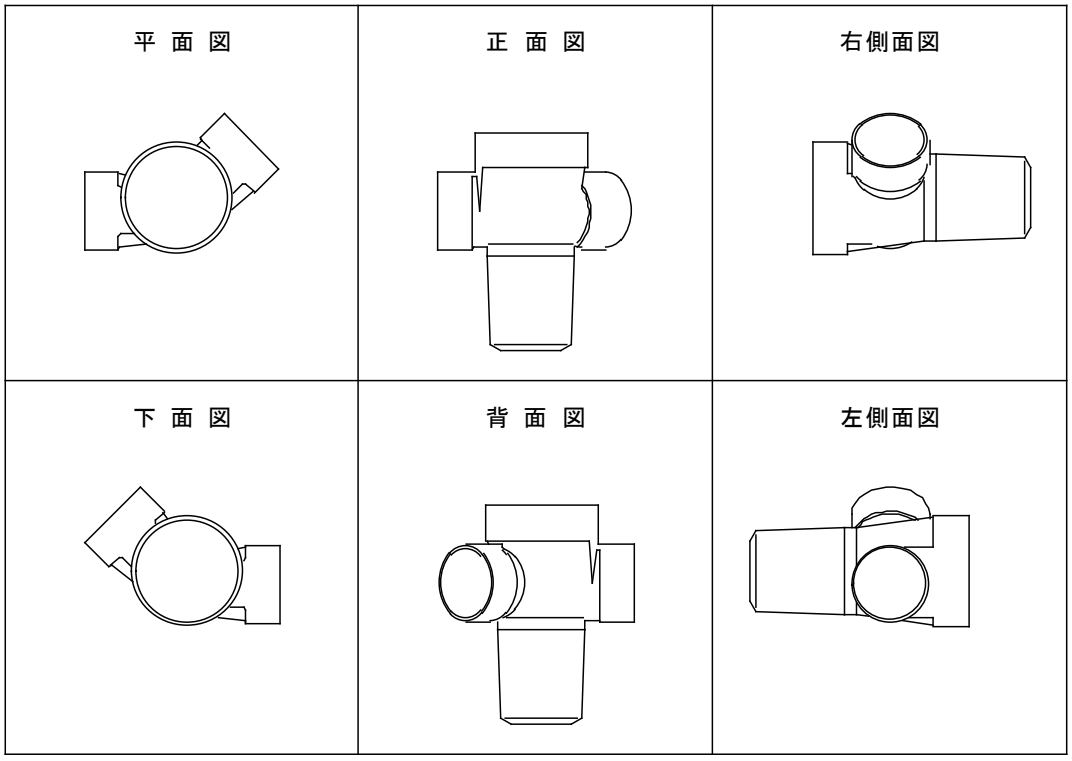

100.0　：100.0　：100.0

UMA-45LX100x75-150　雨水マス45度曲り内合流:42067

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-150シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-150シリーズ］

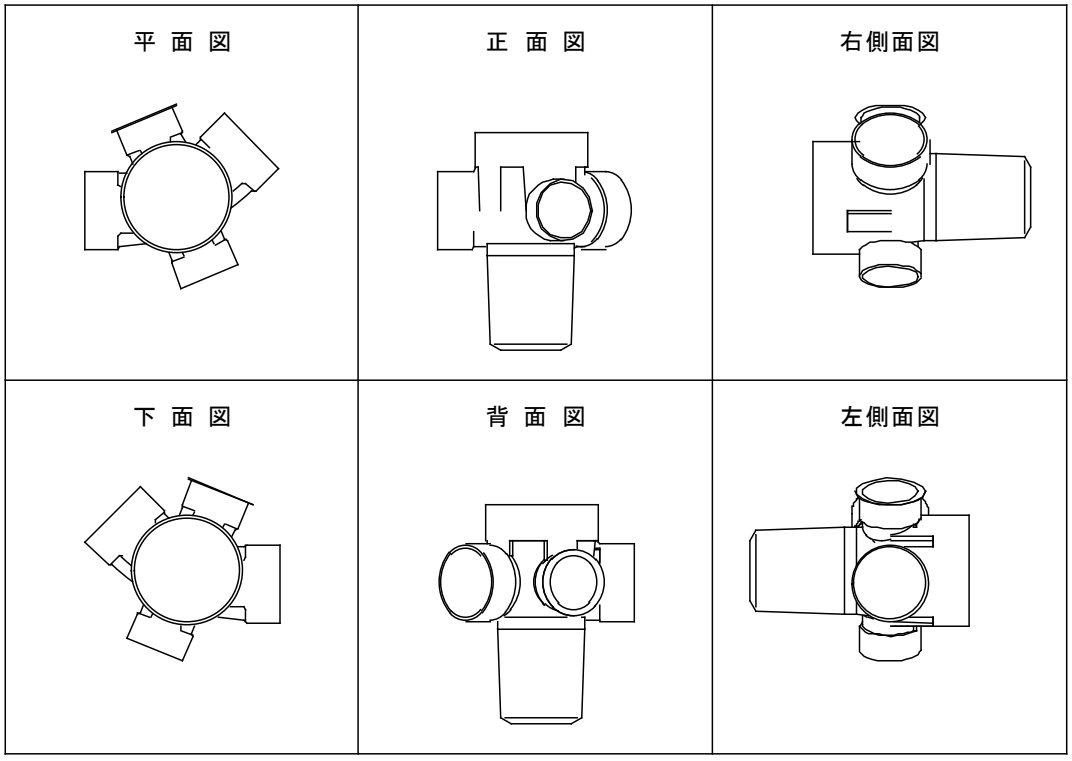

100.0 ： 75.0 ： 100.0 ： 75.0

UMA-90L100-150　雨水マス90度曲り:42050

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-150シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-150シリーズ］

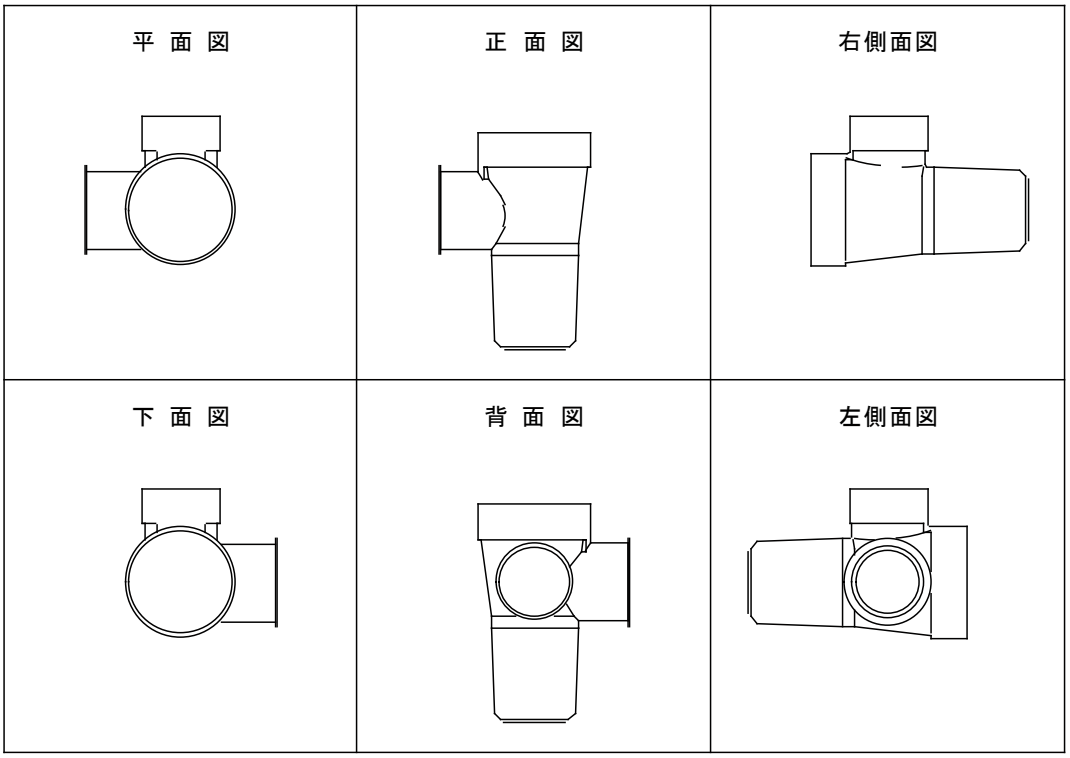

100.0　：　100.0

UMA-90LX100x75-150　雨水マス90度曲り内合流:42072

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-150シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-150シリーズ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0 ： 75.0 ： 100.0 ： 75.0

UMA-90WY100-150　雨水マス90度左右合流:42037

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-150シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-150シリーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0　：100.0　：100.0：100.0

UMA-90Y100-150　雨水マス90度合流:42055

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-150シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-150シリーズ］

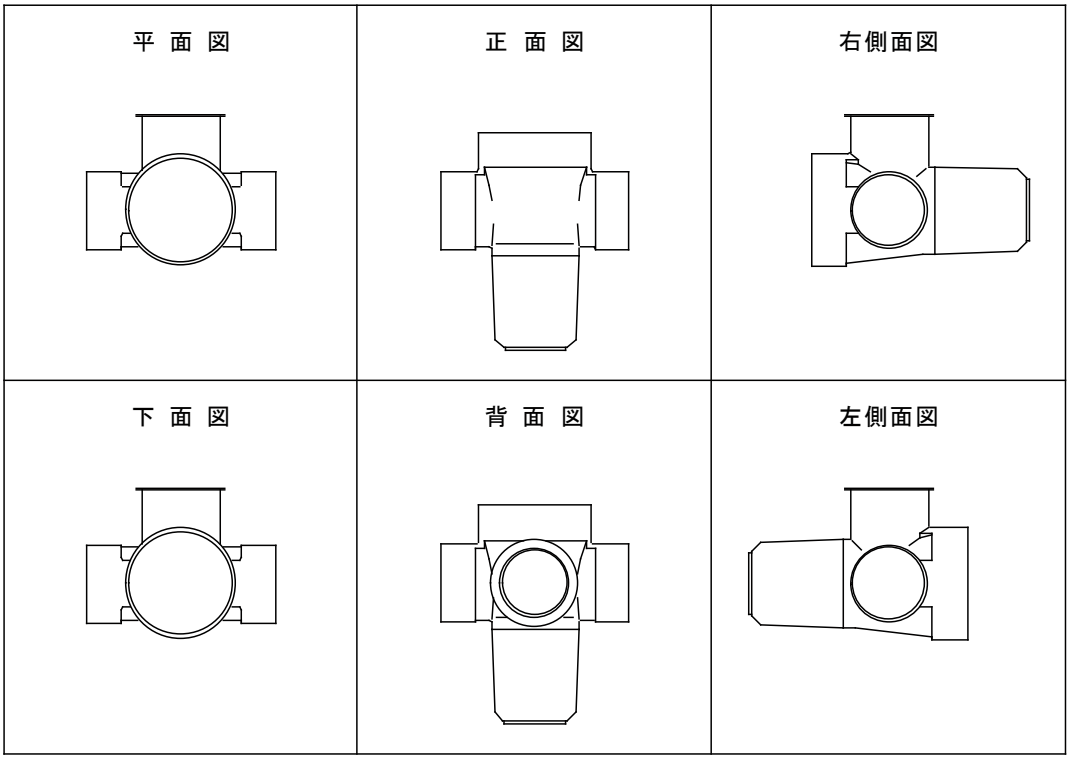

100.0　：100.0　：100.0

UMA-ST100-150　雨水マスストレート:42060

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-150シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-150シリーズ］

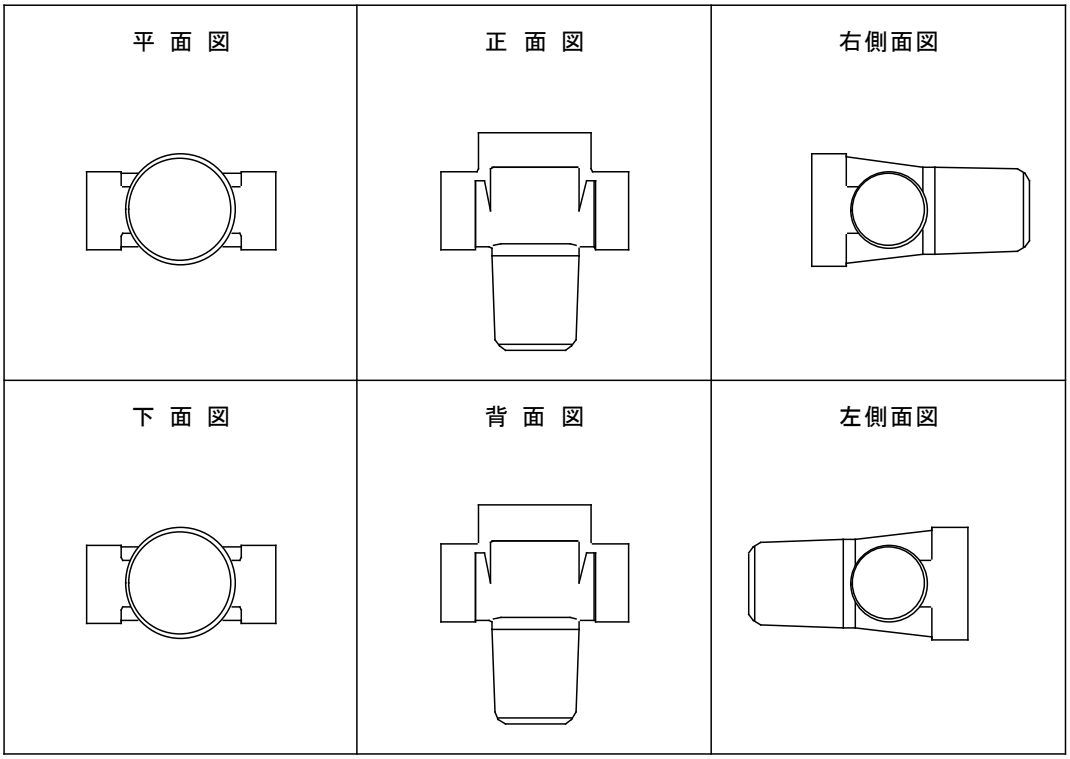

100.0　：　100.0

UMA-YW右100x75x100-150　雨水マス45度90度合流:42101

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-150シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-150シリーズ］

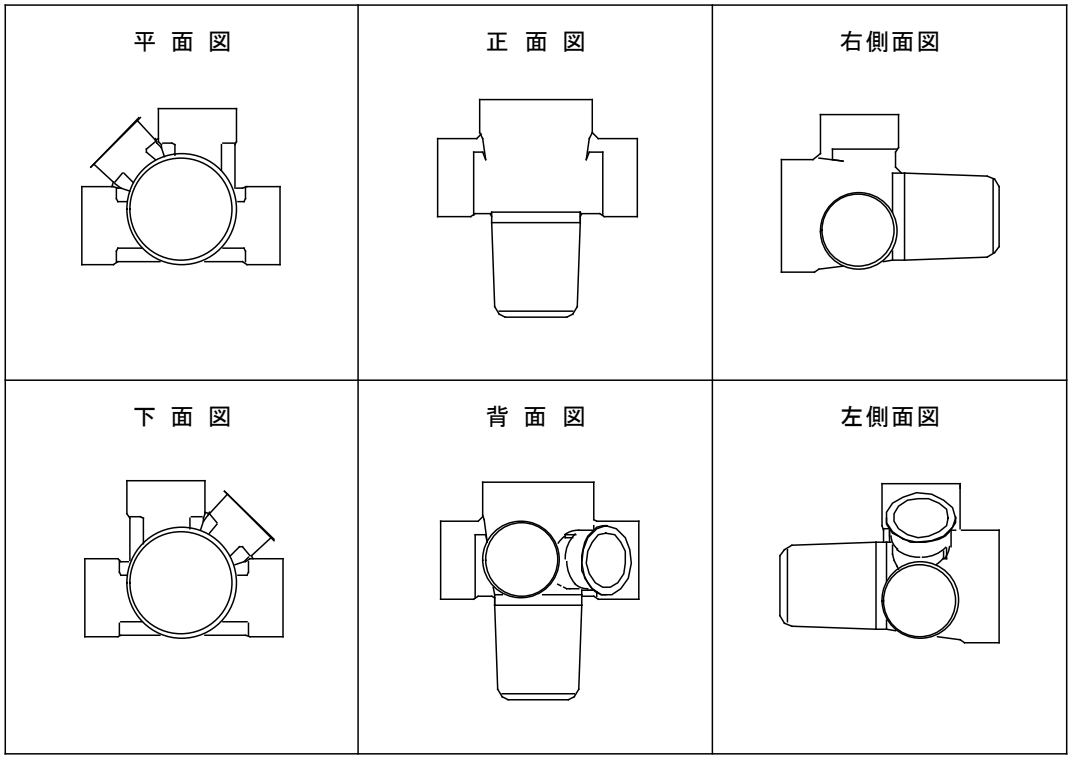

100.0 ： 75.0 ： 100.0 ： 100.0

UMA-YW左100x75x100-150　雨水マス45度90度合流:42102

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-150シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-150シリーズ］

<table>
<tr><td>平 面 図
  </td><td>正 面 図
  </td><td>右側面図
  </td></tr>
<tr><td>下 面 図
  </td><td>背 面 図
  </td><td>左側面図
  </td></tr>
</table>

100.0　：100.0　：75.0：100.0

UMA-45L100-200　雨水マス45度曲り:42069

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-200シリーズ］

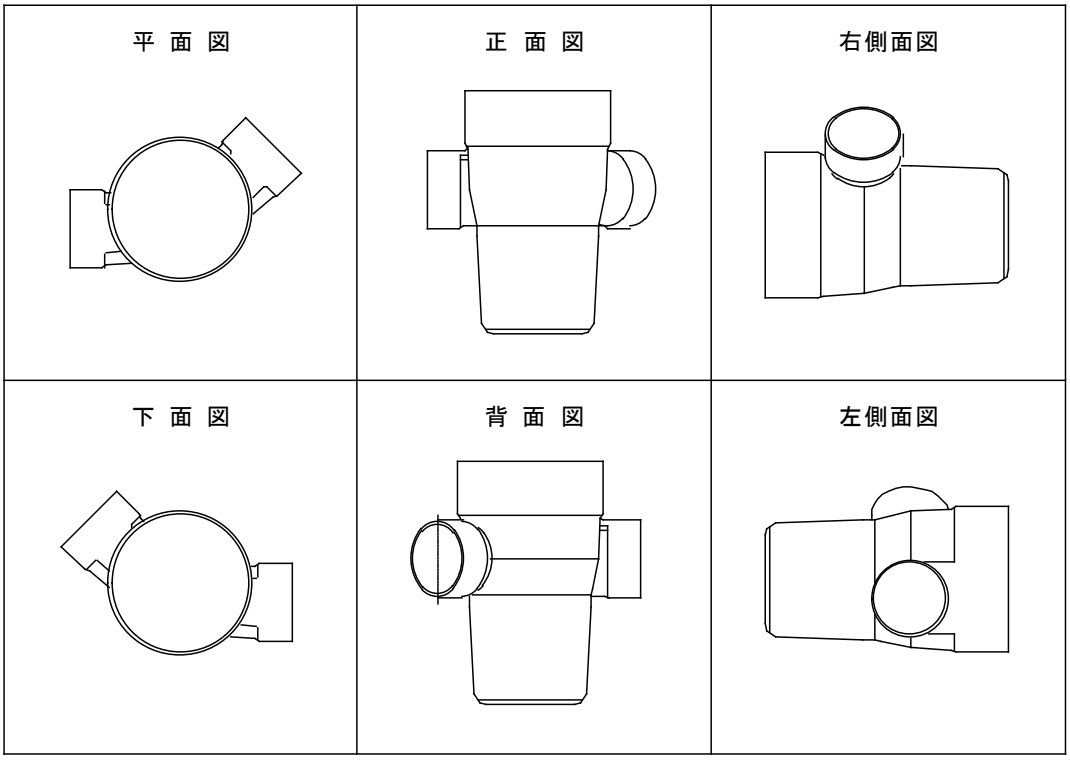

100.0　：100.0

UMA-45LX100x75-200　雨水マス45度曲り内合流:42068

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-200シリーズ］

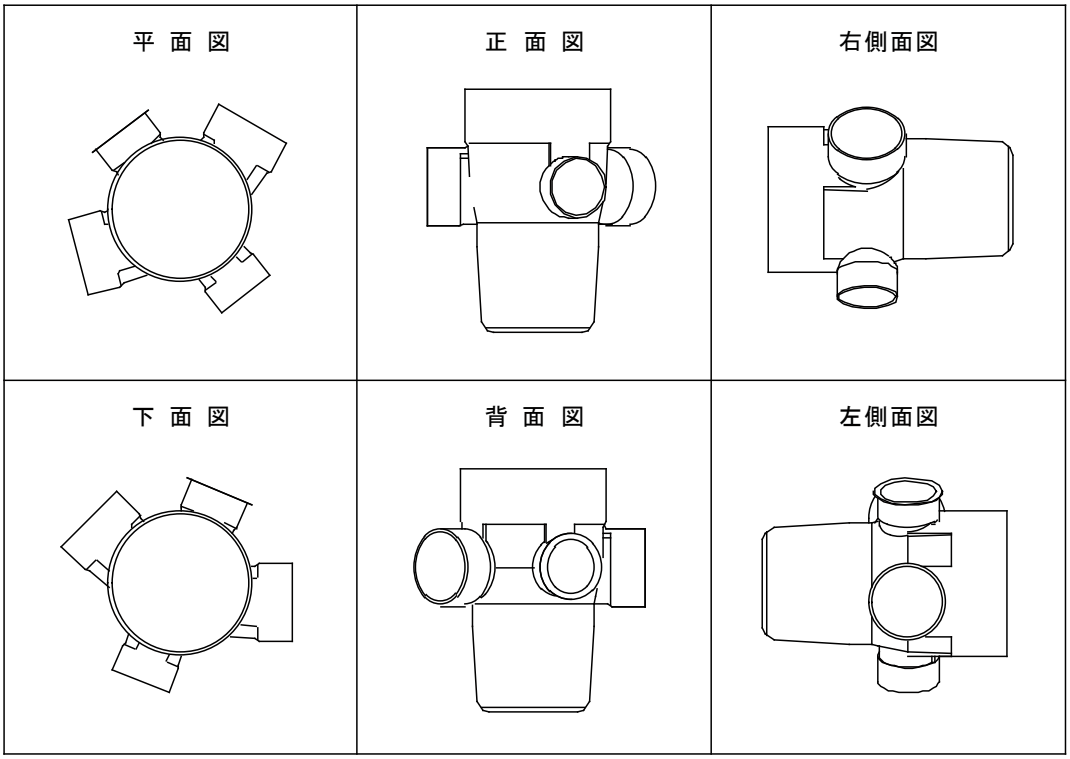

100.0 ： 75.0 ： 100.0 ： 75.0

UMA-90L100-200　雨水マス90度曲り:42052

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-200シリーズ］

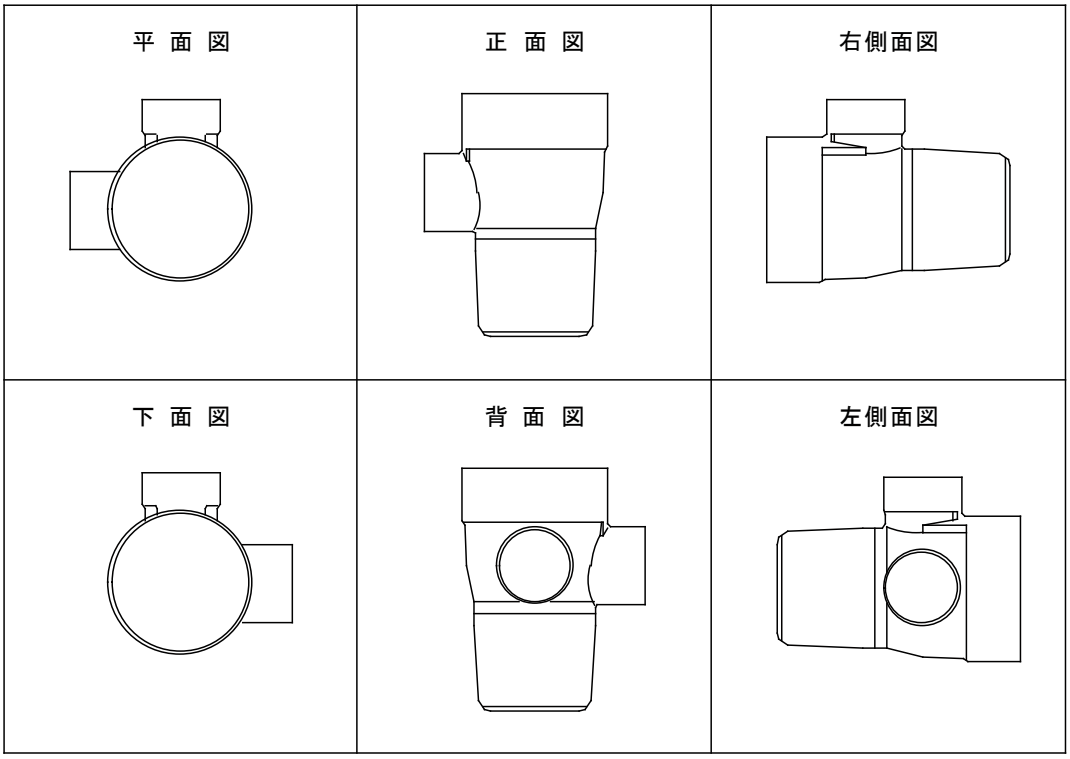

100.0　：　100.0

UMA-90LX100x75-200　雨水マス90度曲り内合流:42074

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-200シリーズ］

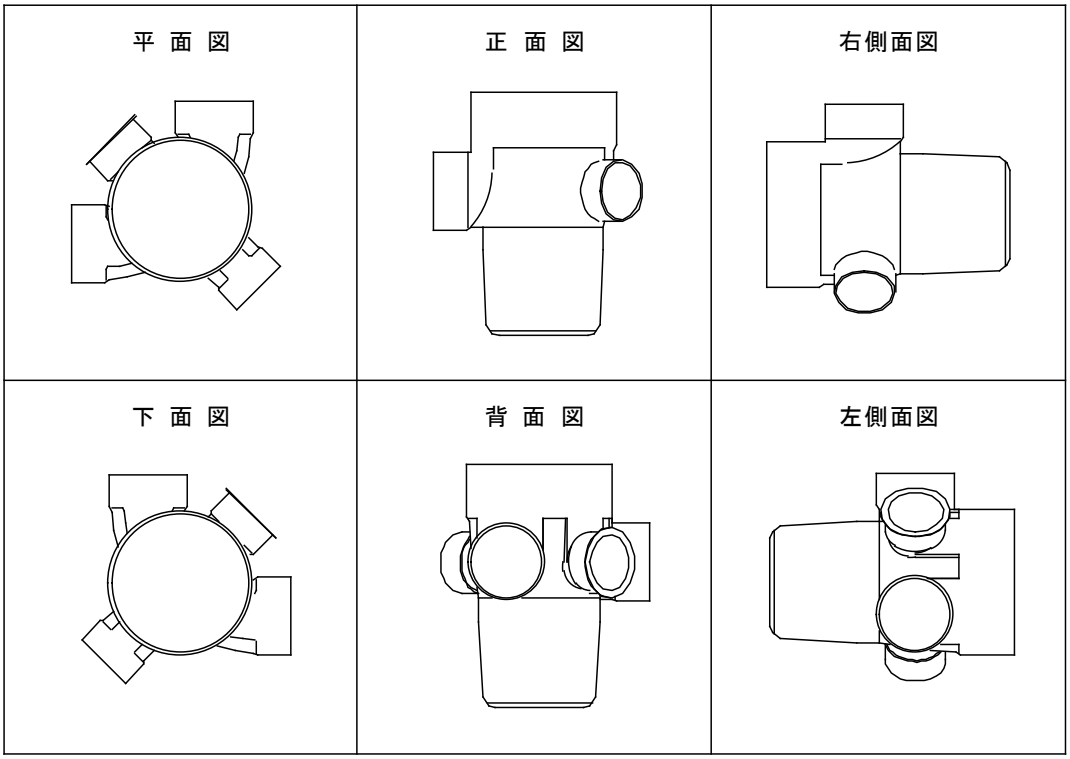

100.0 ： 75.0 ： 100.0 ： 75.0

UMA-90WY100Sx100-200　雨水マス90度左右合流:42046

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-200シリーズ］

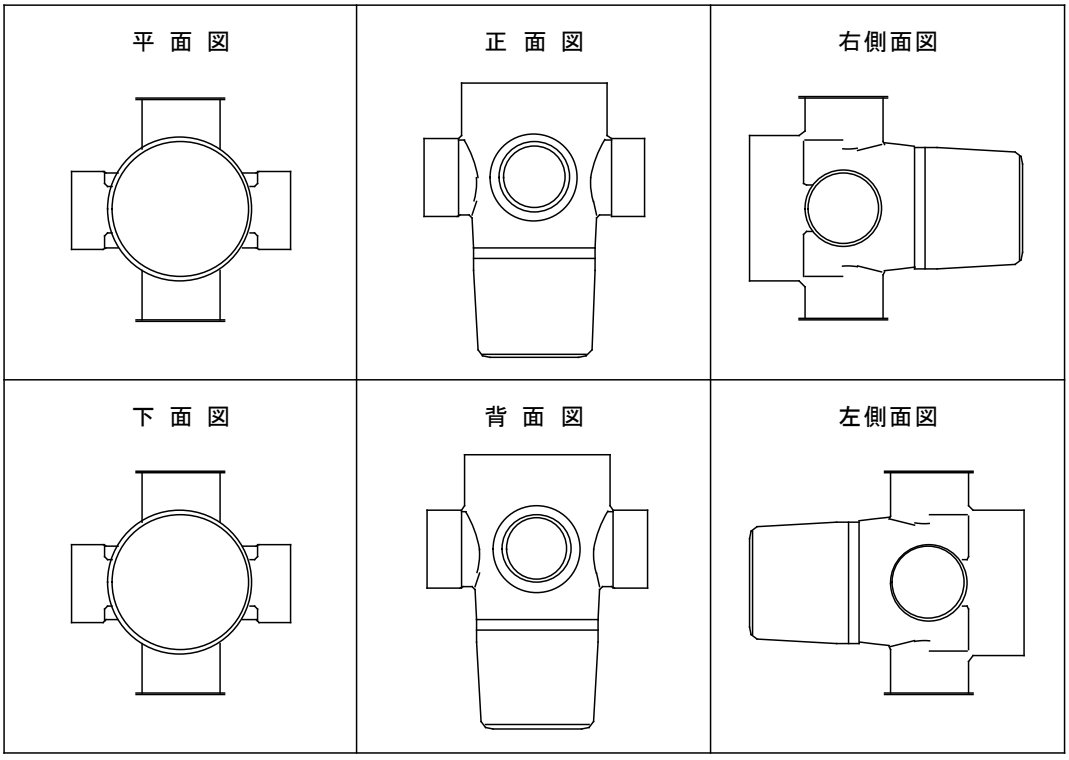

100.0 ： 100.0 ： 100.0 ： 100.0

UMA-90Y100-200　雨水マス90度合流:42057

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-200シリーズ］

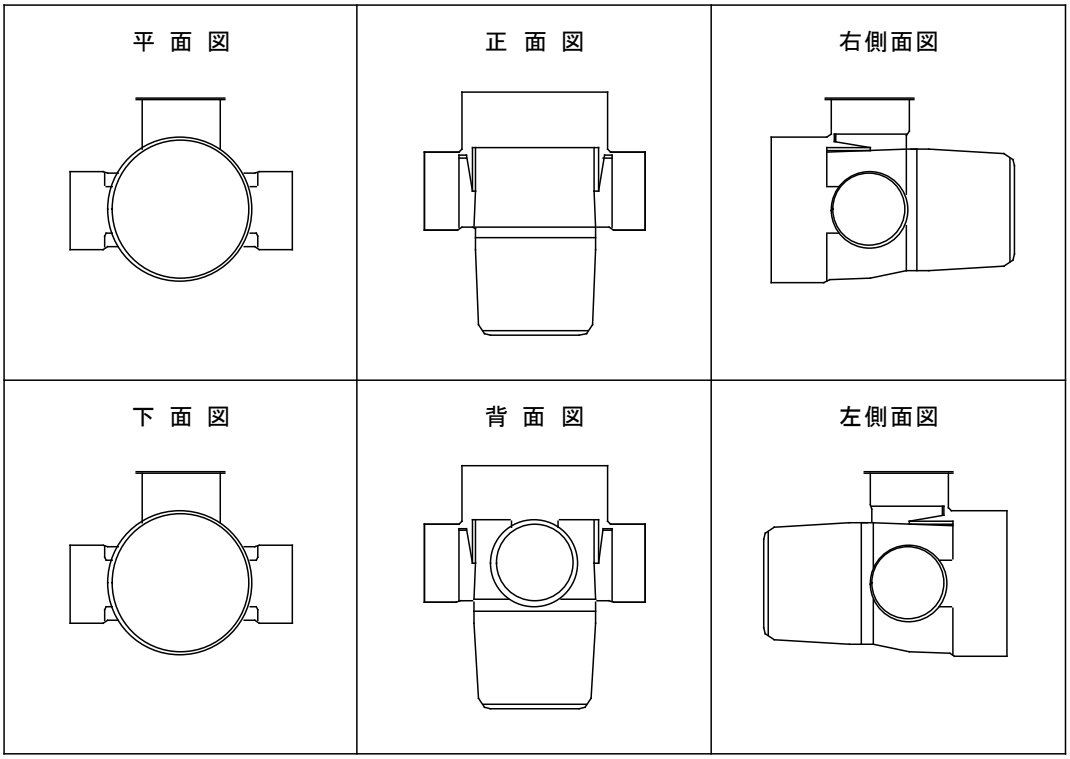

100.0　：100.0　：100.0

UMA-ST100-200　雨水マスストレート:42062

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-200シリーズ］

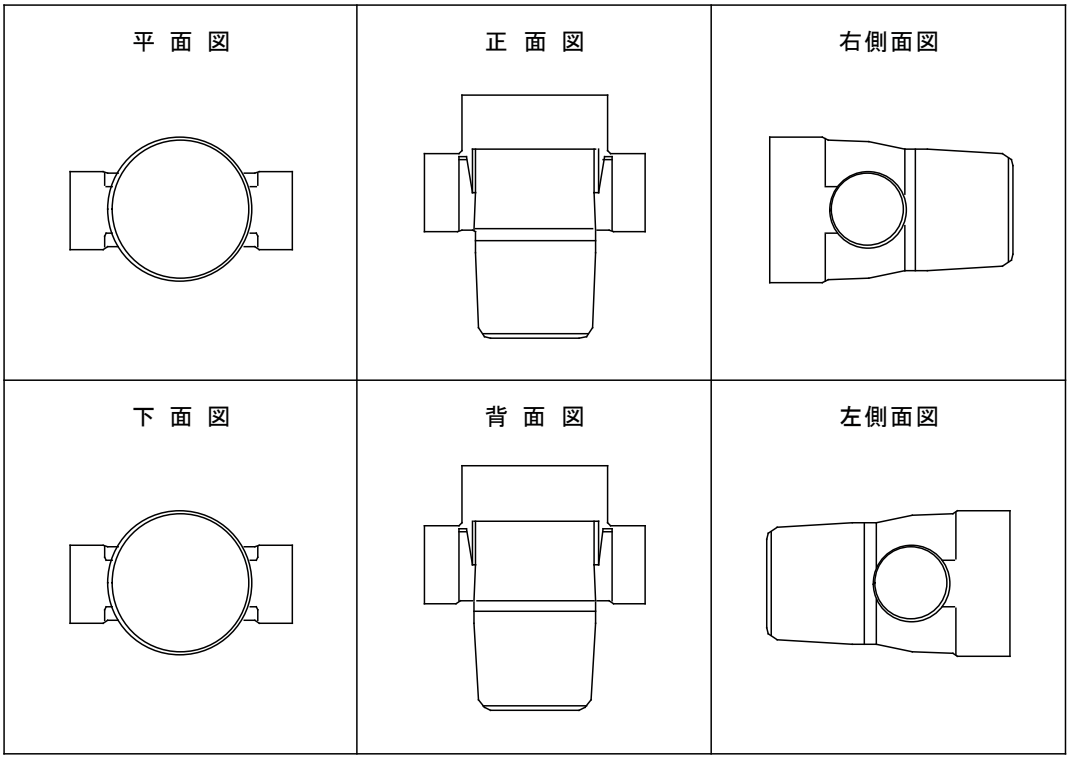

100.0　：　100.0

UMA-YW右100x75x100-200　雨水マス45度90度合流:42075

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-200シリーズ］

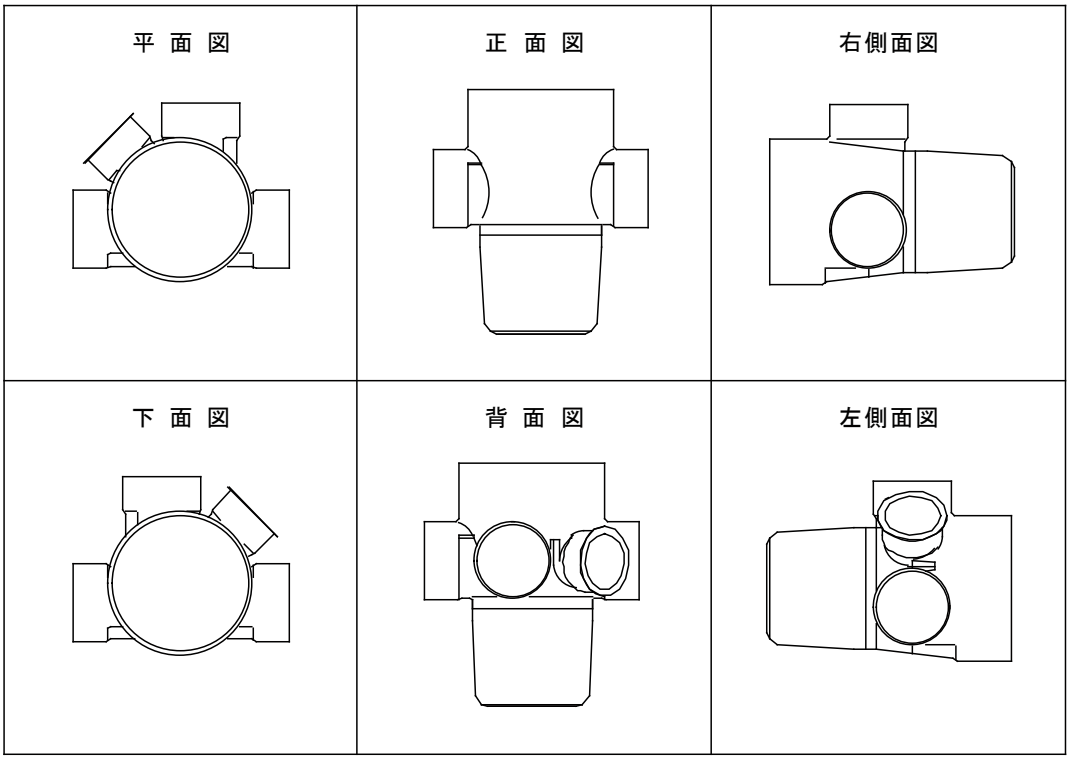

100.0 ： 75.0 ： 100.0 ： 100.0

UMA-YW左100x75x100-200　雨水マス45度90度合流:42076

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［100-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［100-200シリーズ］

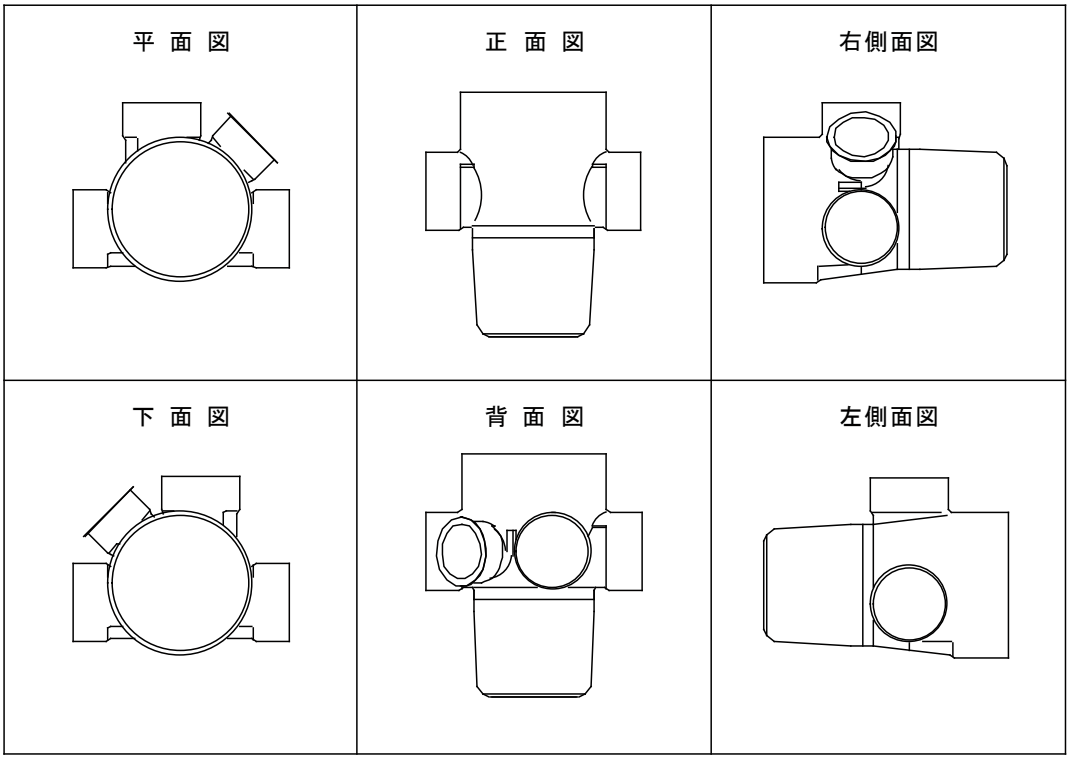

100.0 ： 100.0 ： 75.0 ： 100.0

UMA-45L125-200　雨水マス45度曲り:42271

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［125-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［125-200シリーズ］

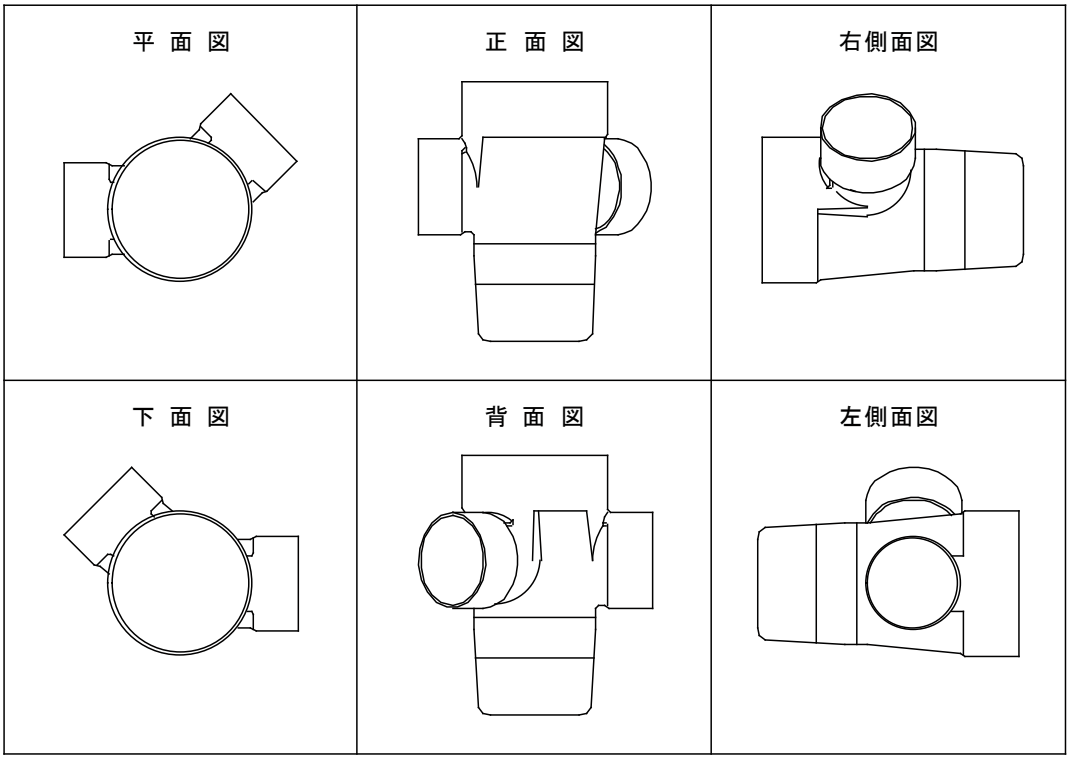

125.0　：125.0

UMA-45WL125-200　雨水マス左45度右45度合流:42265

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［125-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［125-200シリーズ］

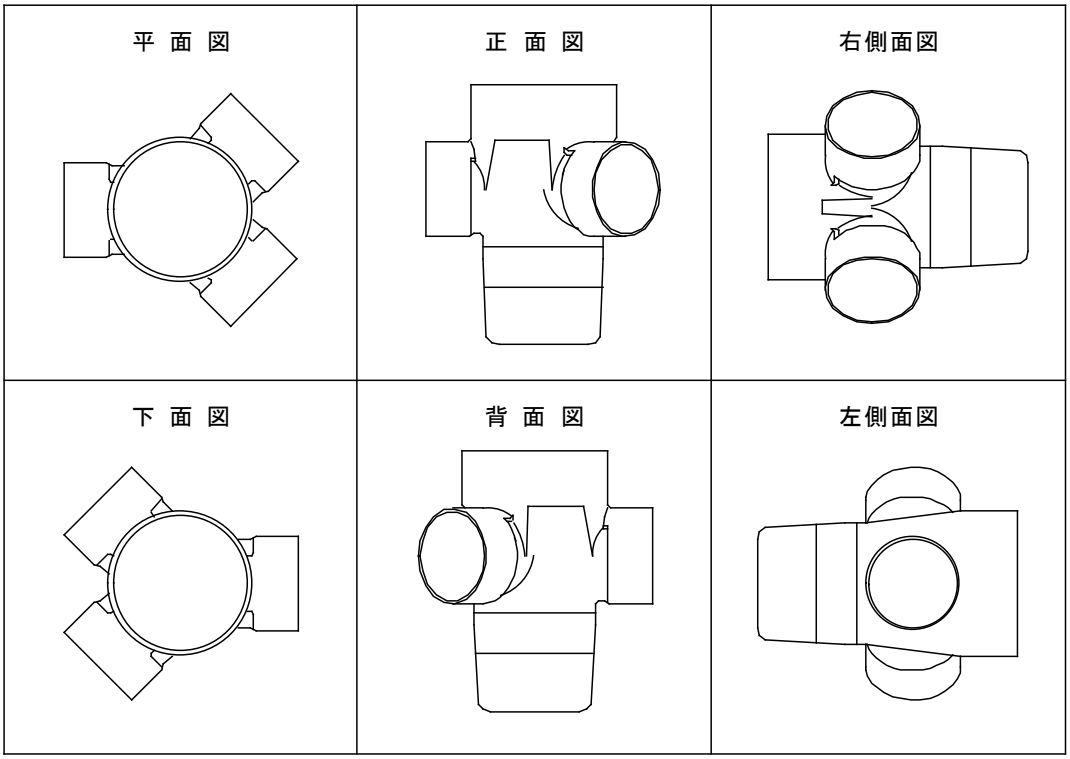

125.0 ： 125.0 ： 125.0

UMA-90L125-200　雨水マス90度曲り:42263

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［125-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［125-200シリーズ］

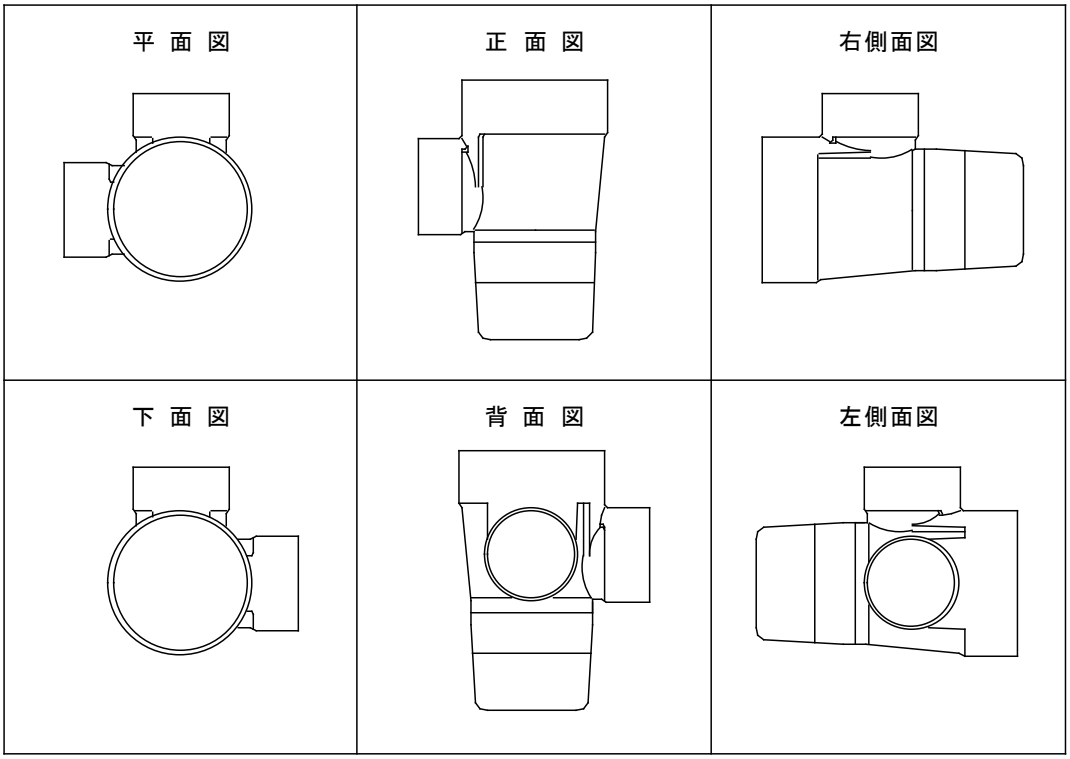

125.0　：125.0

UMA-90WY125-200　雨水マス90度左右合流:42261

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［125-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［125-200シリーズ］

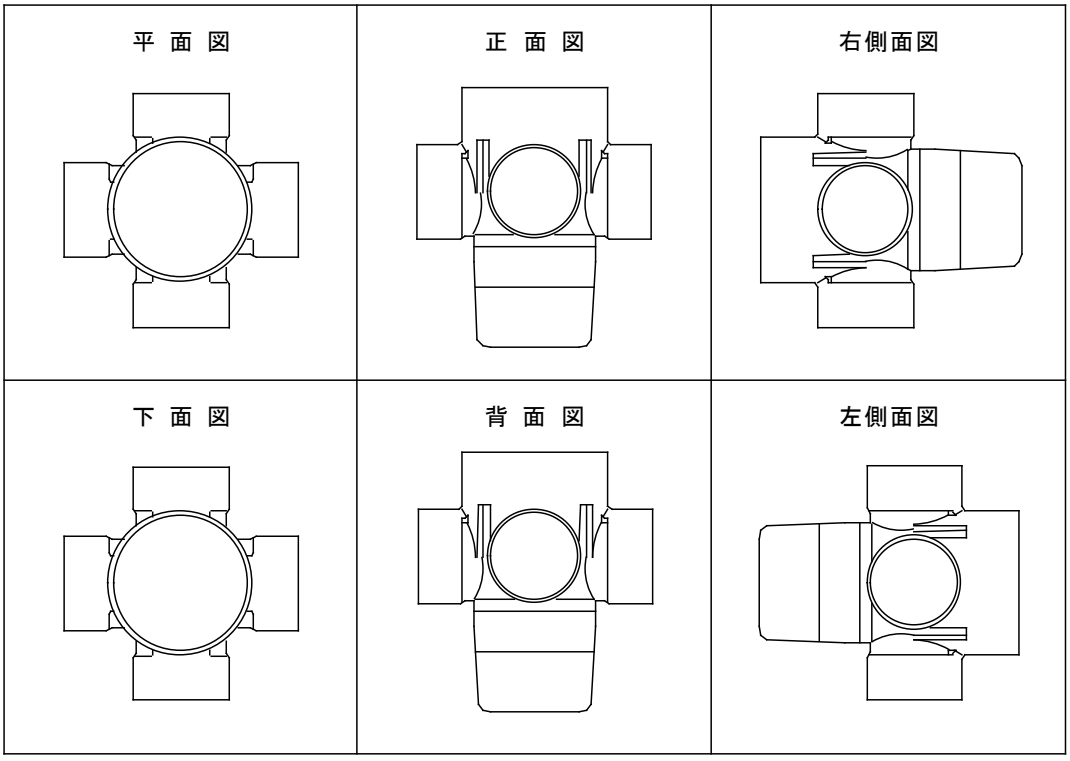

125.0 ： 125.0 ： 125.0 ： 125.0

UMA-90Y125-200　雨水マス90度合流:42262

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［125-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［125-200シリーズ］

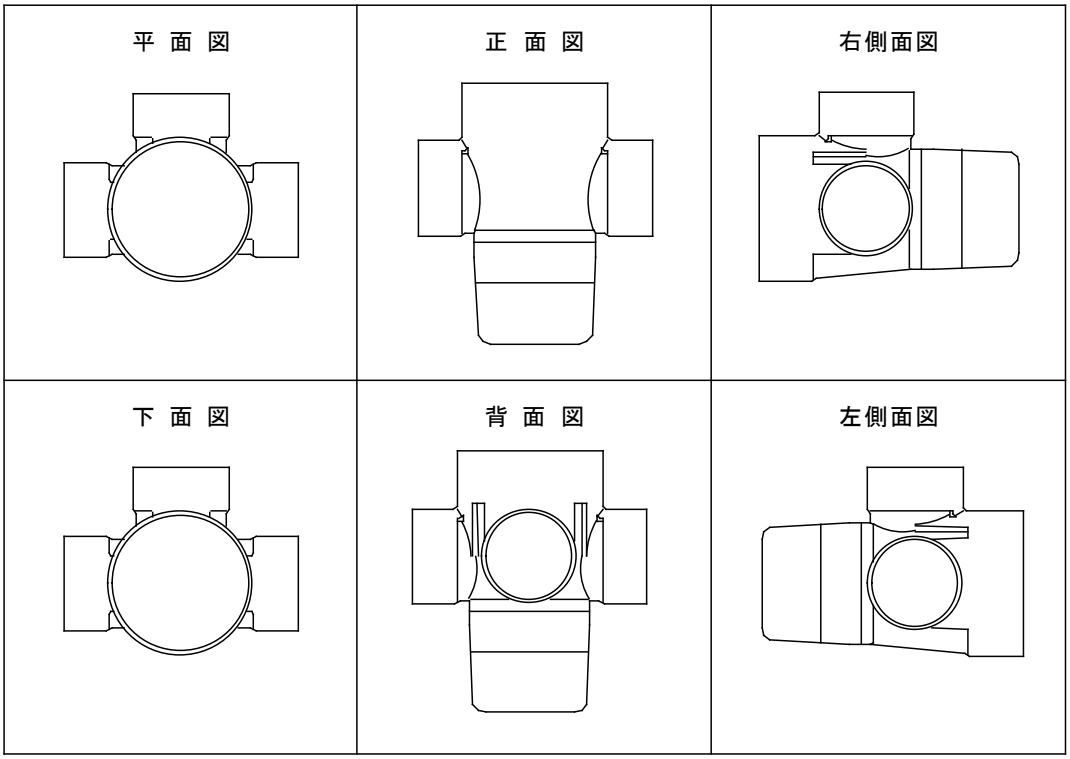

125.0 ： 125.0 ： 125.0

UMA-ST125-200　雨水マスストレート:42264

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［125-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［125-200シリーズ］

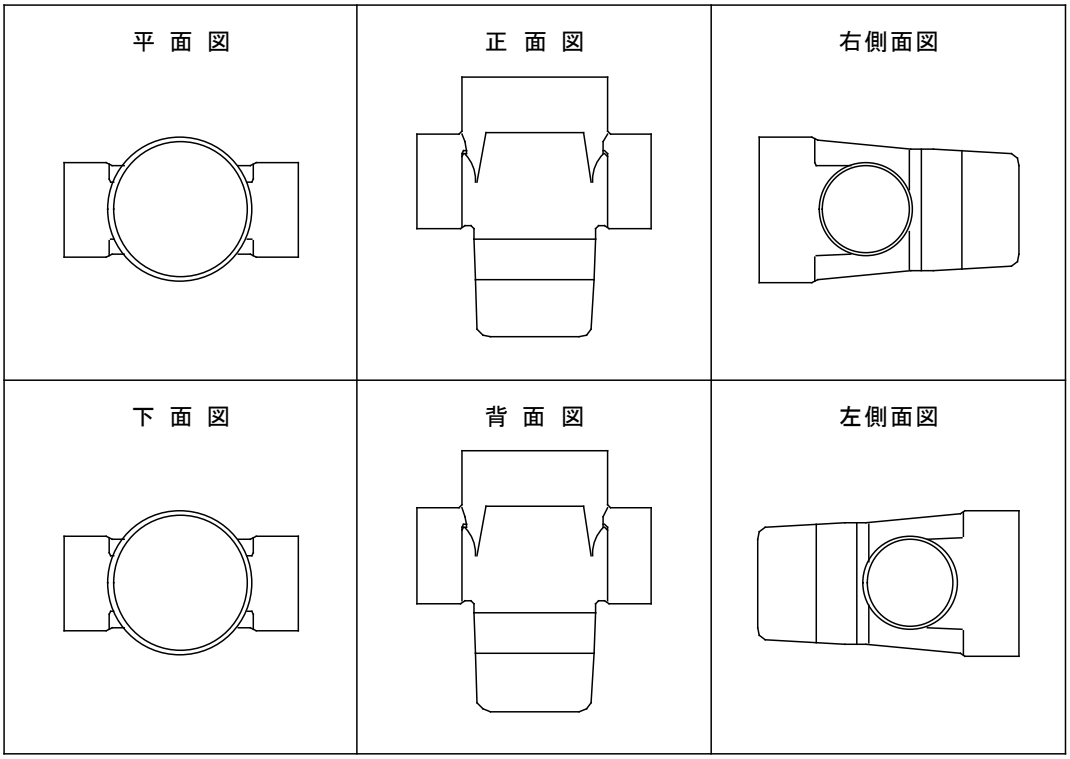

125.0　：　125.0

UMA-45L150-200　雨水マス45度曲り:42273

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

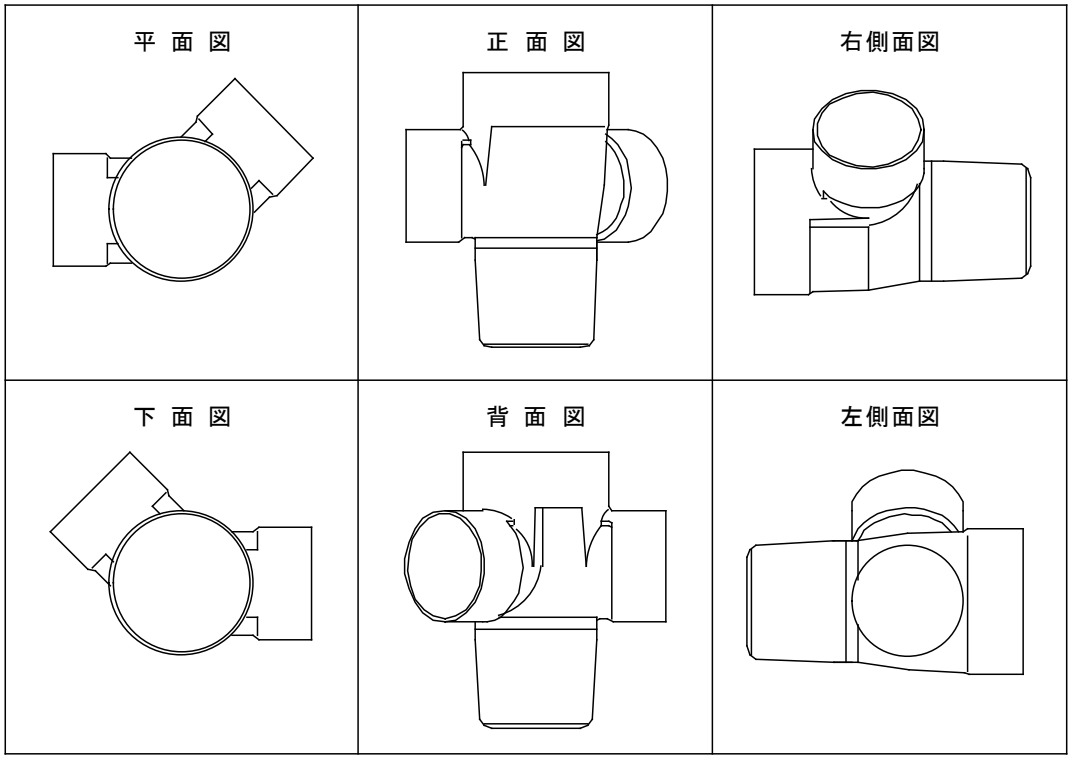

150.0　：150.0

UMA-45L150R-200R　雨水マス45度曲り:42070

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

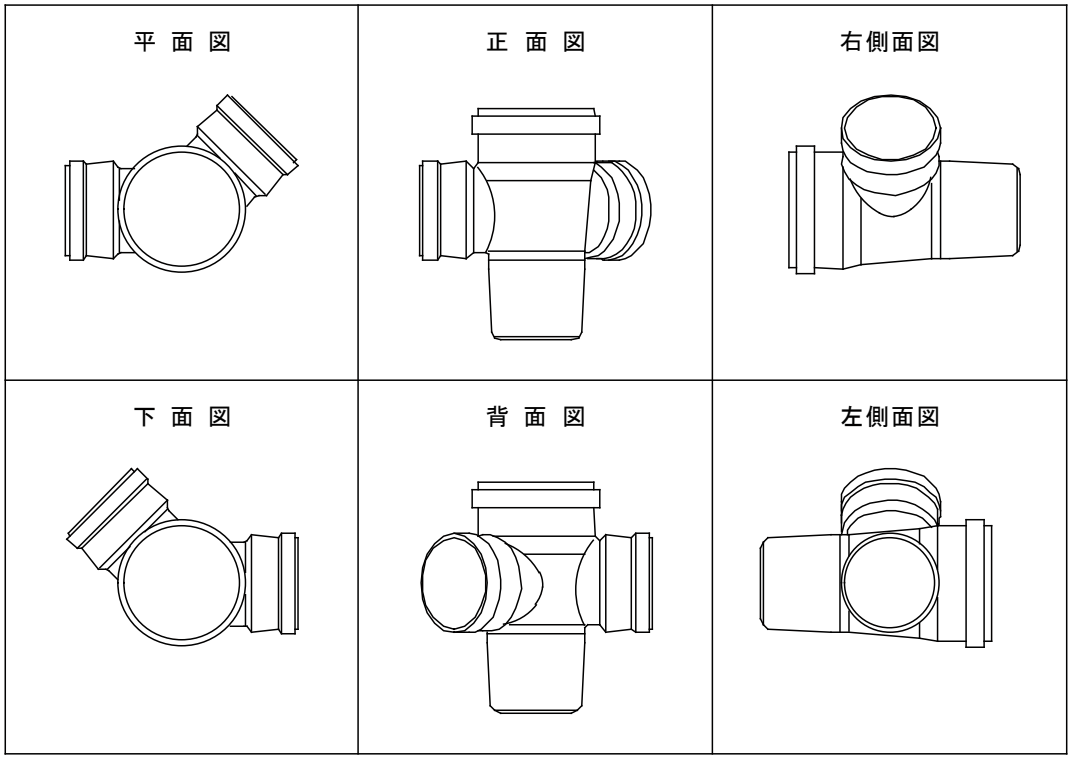

150.0　：150.0

UMA-45WL150-200　雨水マス左45度右45度合流:42254

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

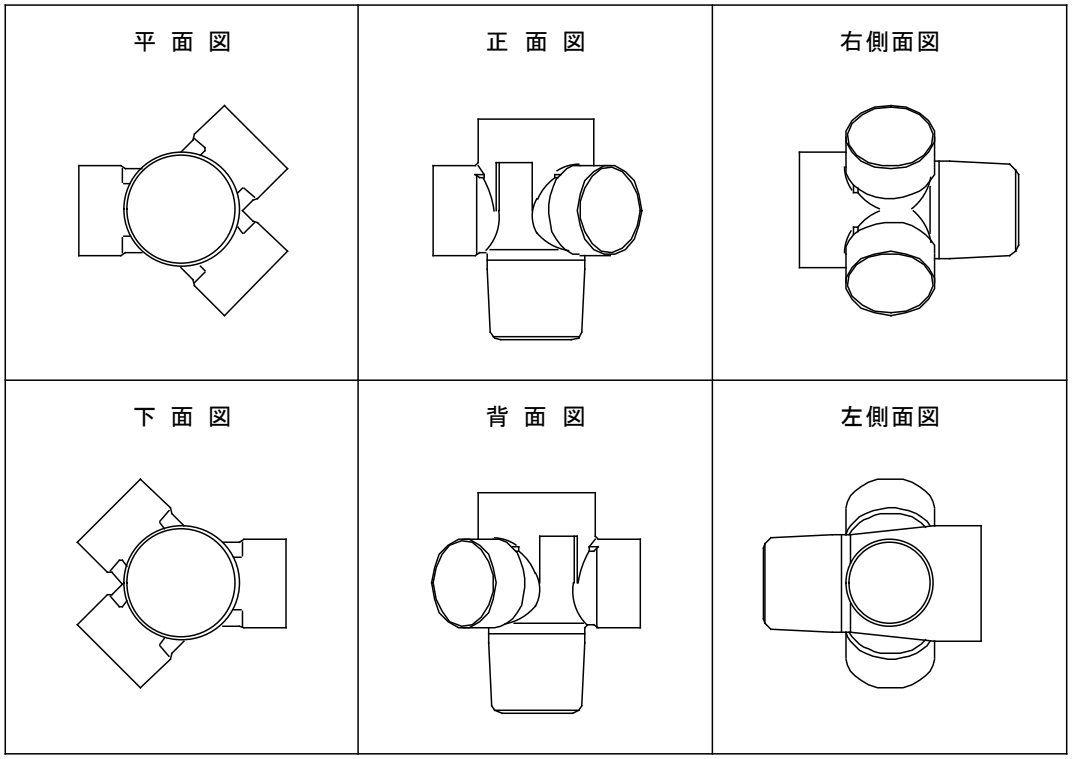

150.0　：150.0　：150.0

UMA-45WL150R-200R　雨水マス左45度右45度合流:42071

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

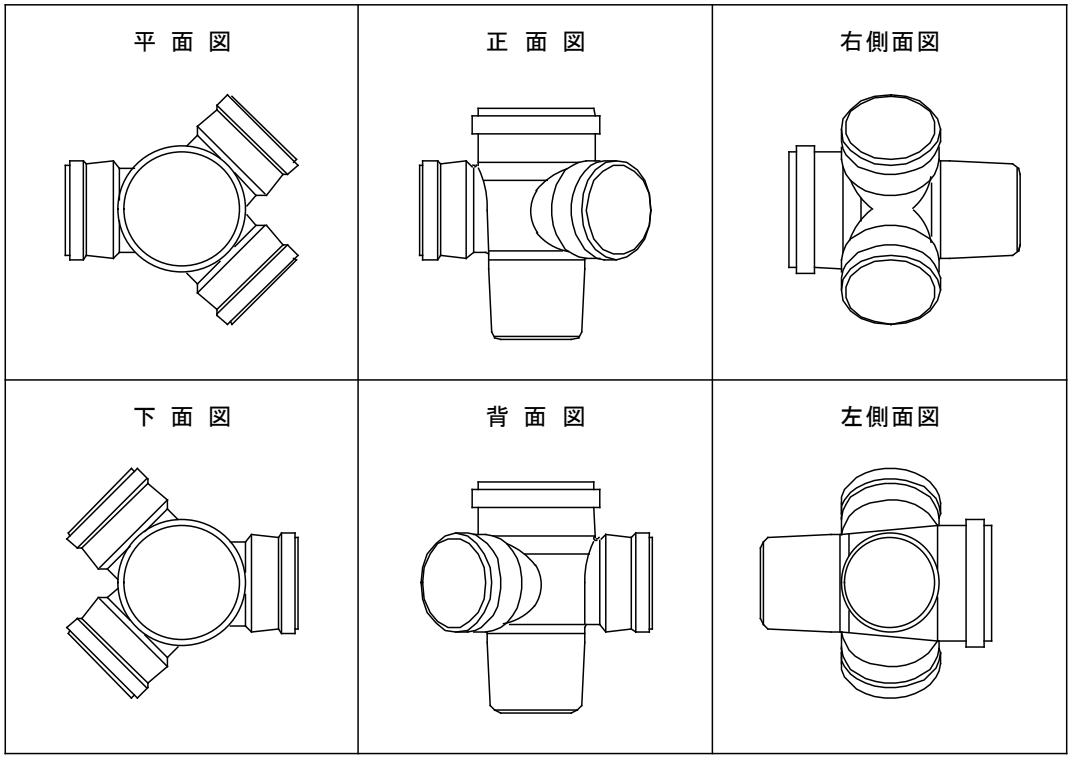

150.0 ： 150.0 ： 150.0

UMA-90L150-200　雨水マス90度曲り:42252

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

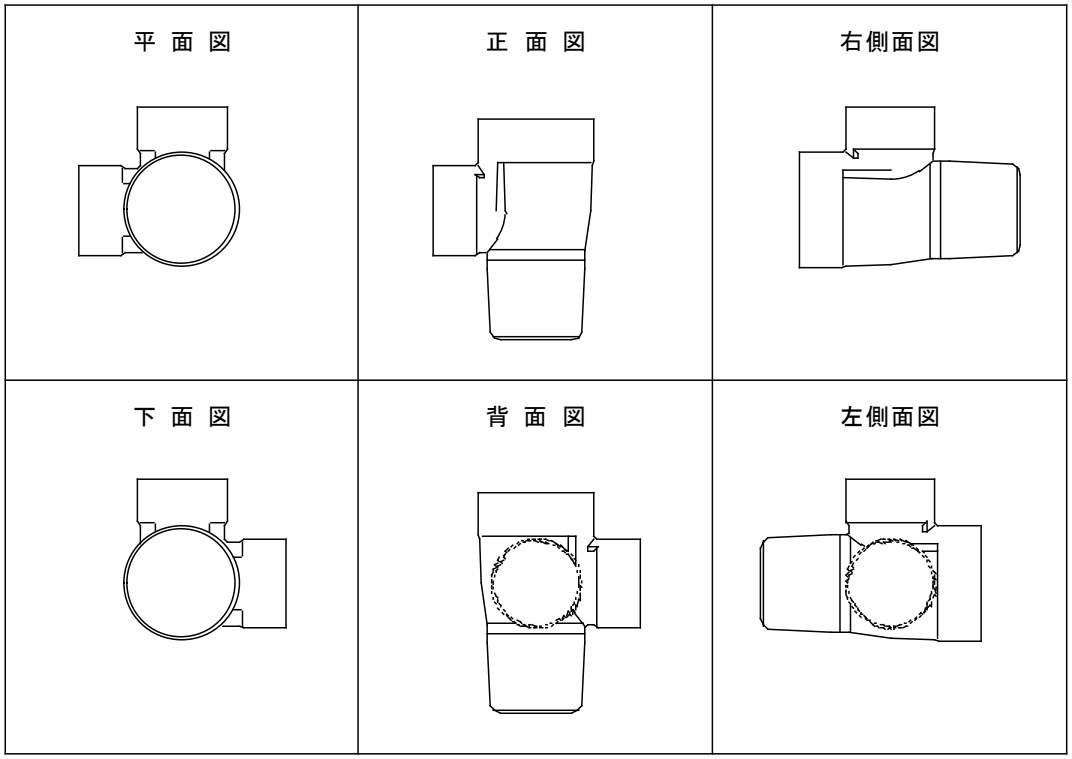

150.0　：　150.0

UMA-90L150R-200R　雨水マス90度曲り:42053

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

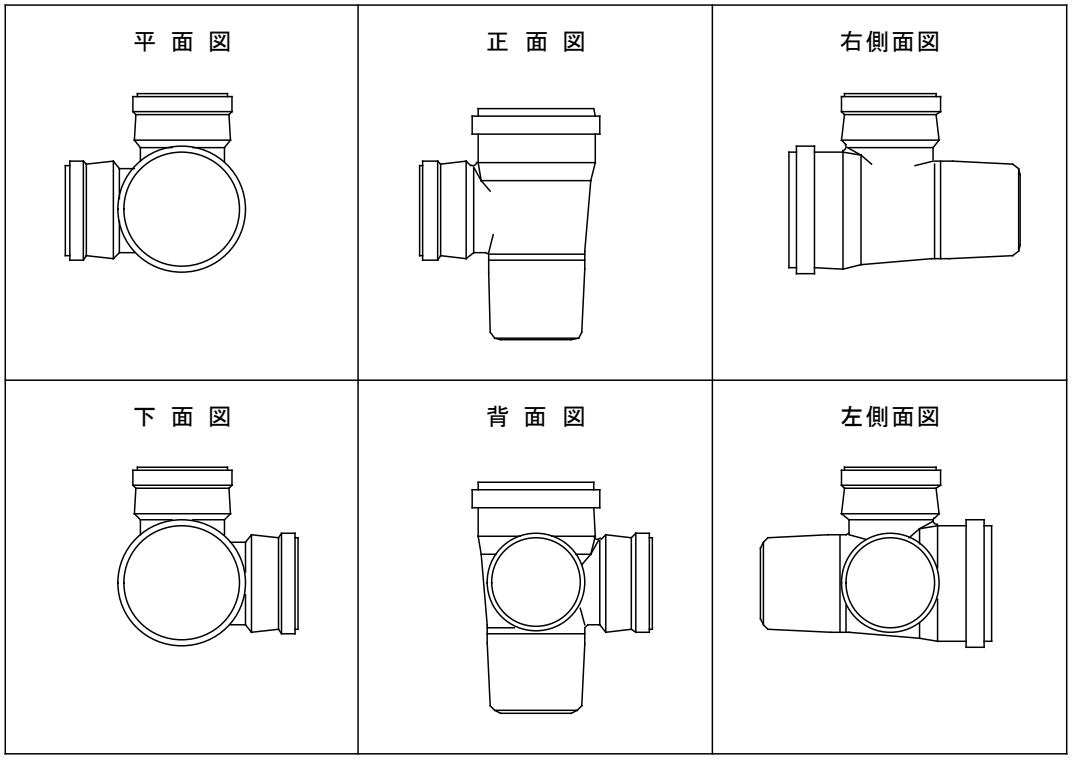

150.0　：150.0

UMA-90WY150-200　雨水マス90度左右合流:42250

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

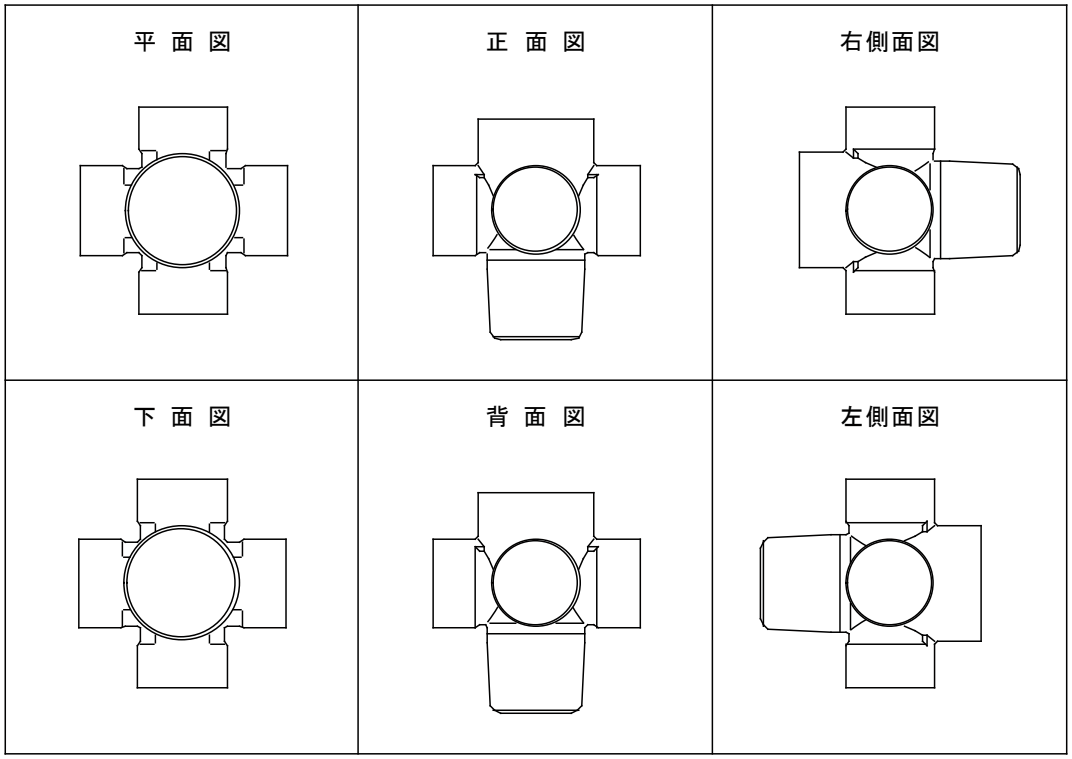

150.0 ： 150.0 ： 150.0 ： 150.0

UMA-90WY150Px100-200　雨水マス90度左右合流:42042

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

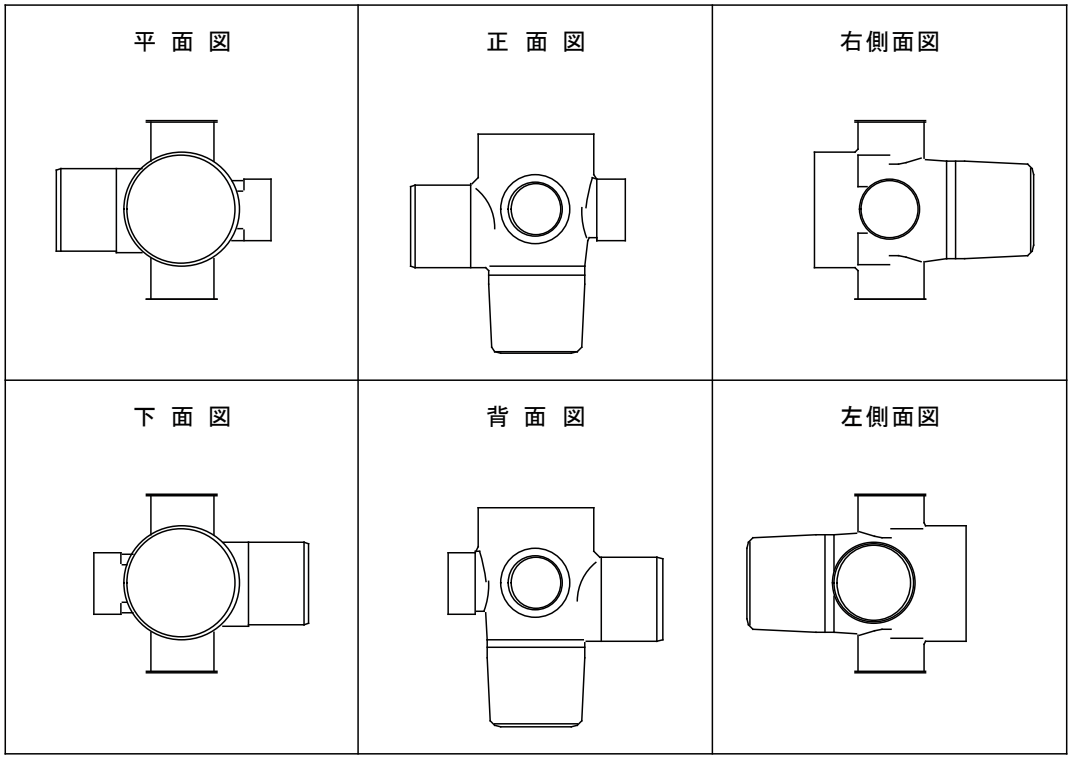

100.0 ： 100.0 ： 100.0 ： 150.0

UMA-90WY150Px150x100-200　雨水マス90度左右合流:42044

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

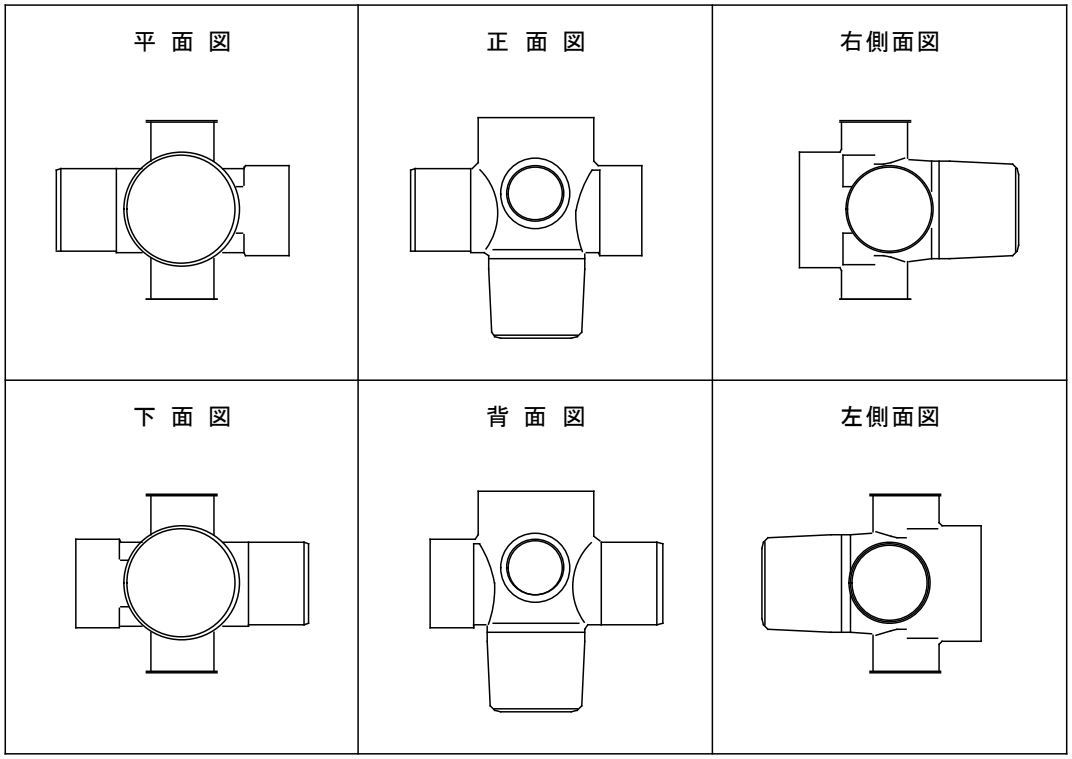

150.0 ： 100.0 ： 150.0 ： 100.0

UMA-90WY150R-200R　雨水マス90度左右合流:42040

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

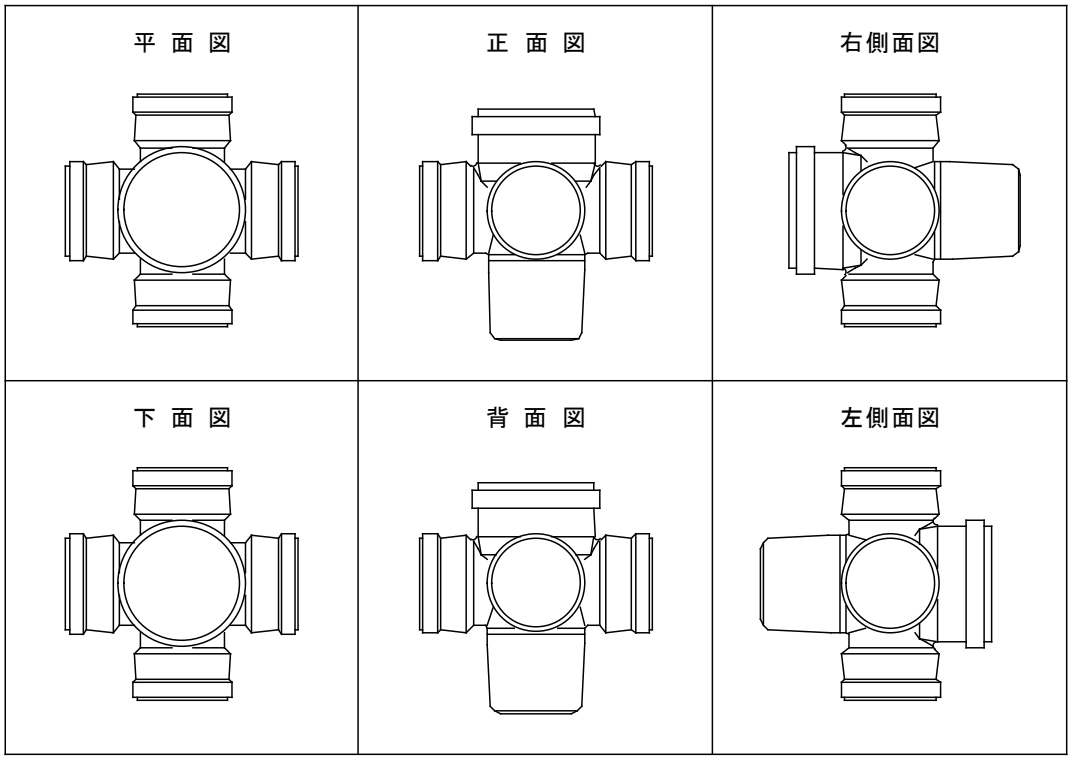

150.0 ： 150.0 ： 150.0 ： 150.0

UMA-90WY150Sx100-200　雨水マス90度左右合流:42048

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

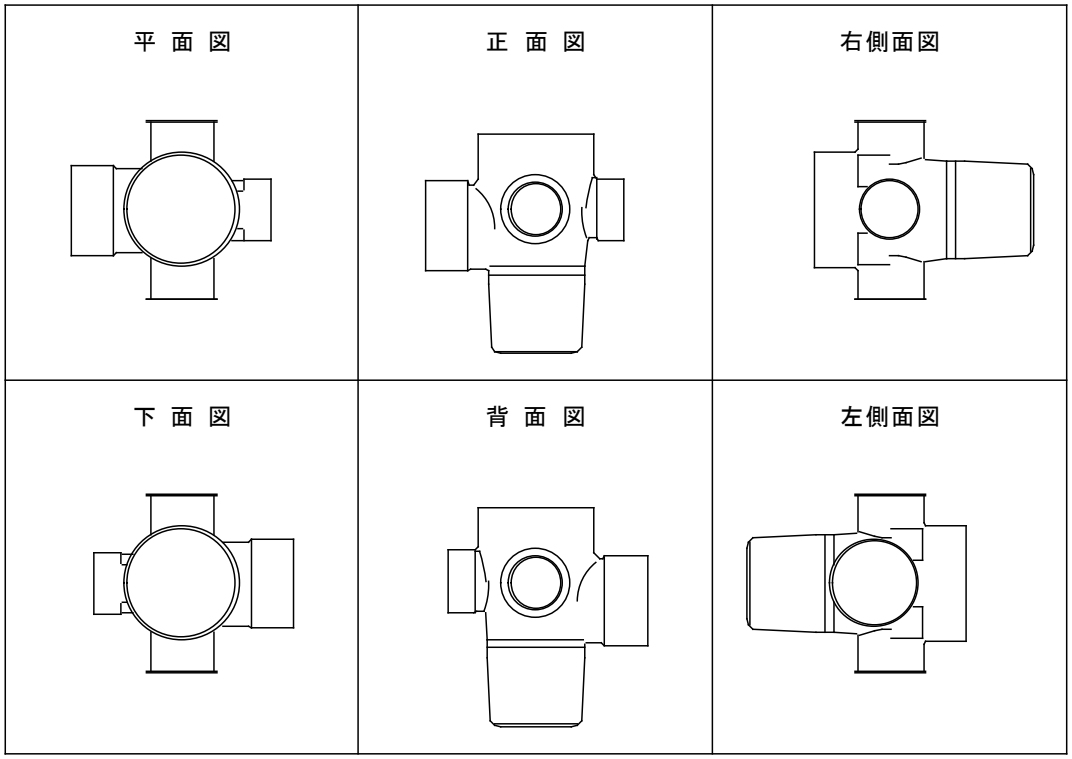

100.0 ： 100.0 ： 100.0 ： 150.0

UMA-90WY150Sx150x100-200　雨水マス90度左右合流:42049

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

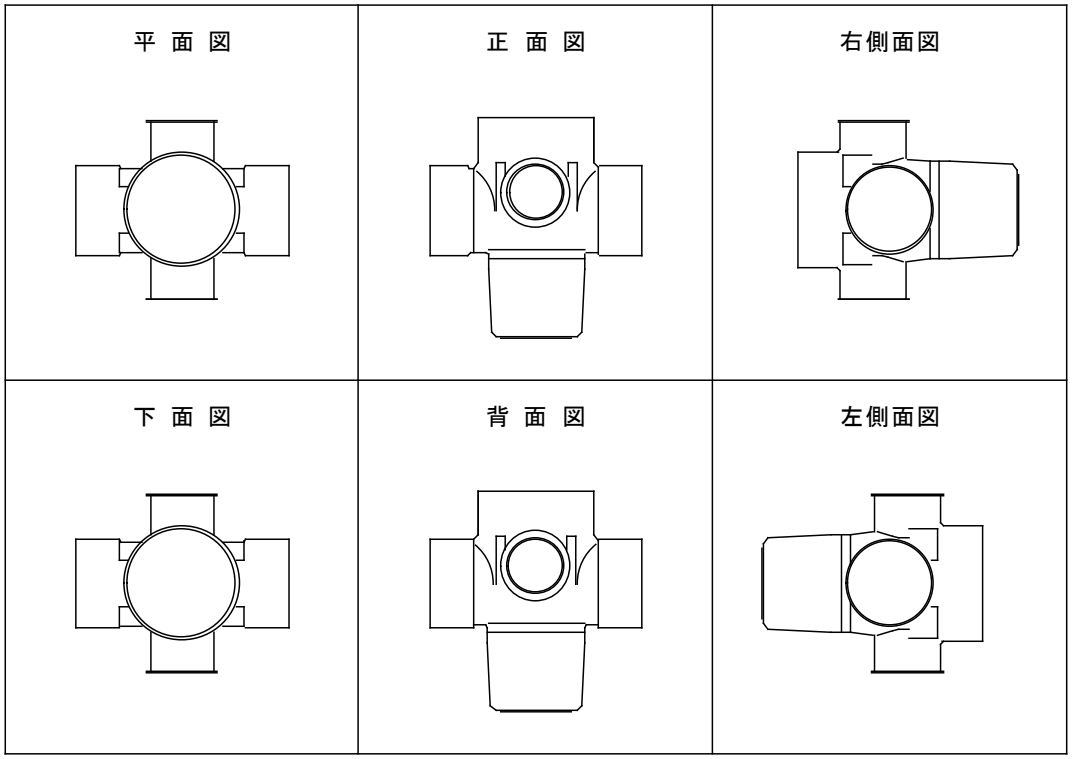

100.0 ： 150.0 ： 100.0 ： 150.0

UMA-90Y150-200　雨水マス90度合流:42251

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

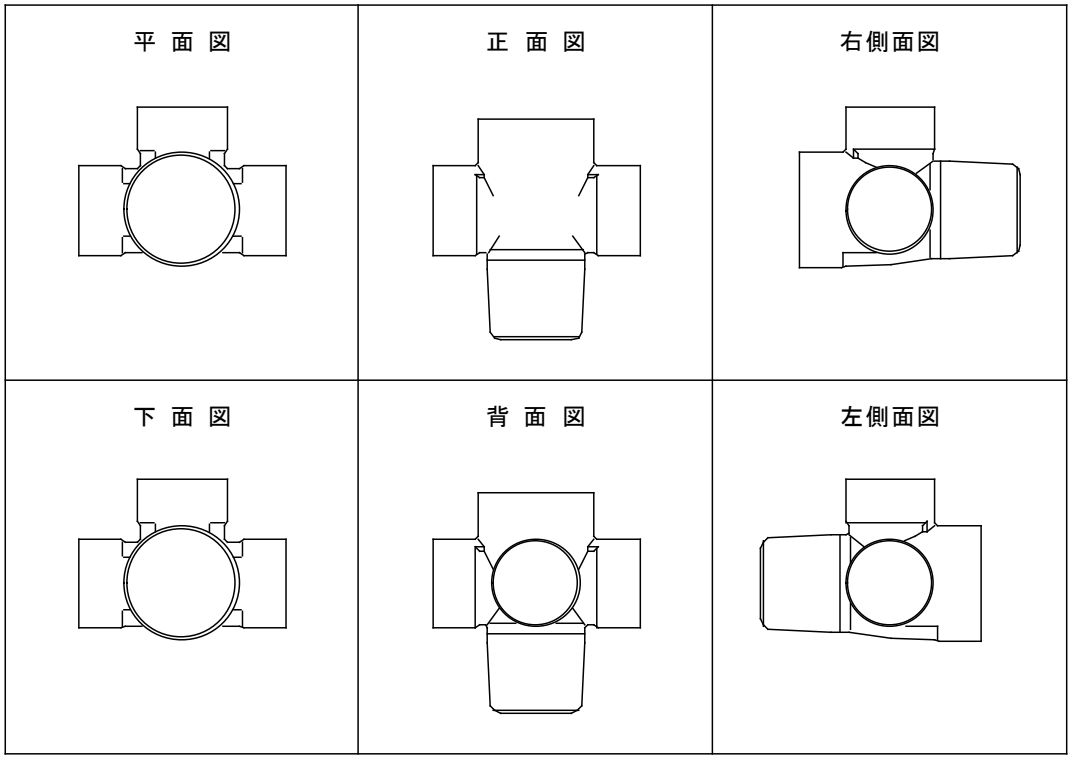

150.0　：150.0　：150.0

UMA-90Y150R-200R　雨水マス90度合流:42058

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

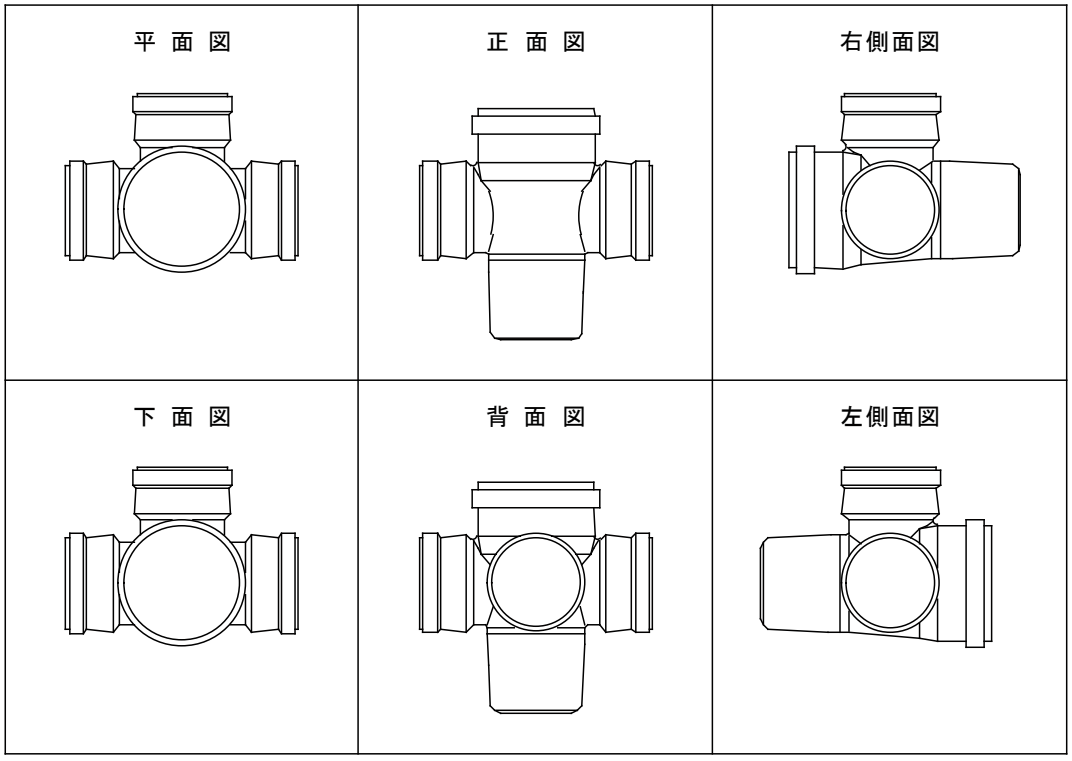

150.0 ： 150.0 ： 150.0

UMA-ST150-200　雨水マスストレート:42253

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

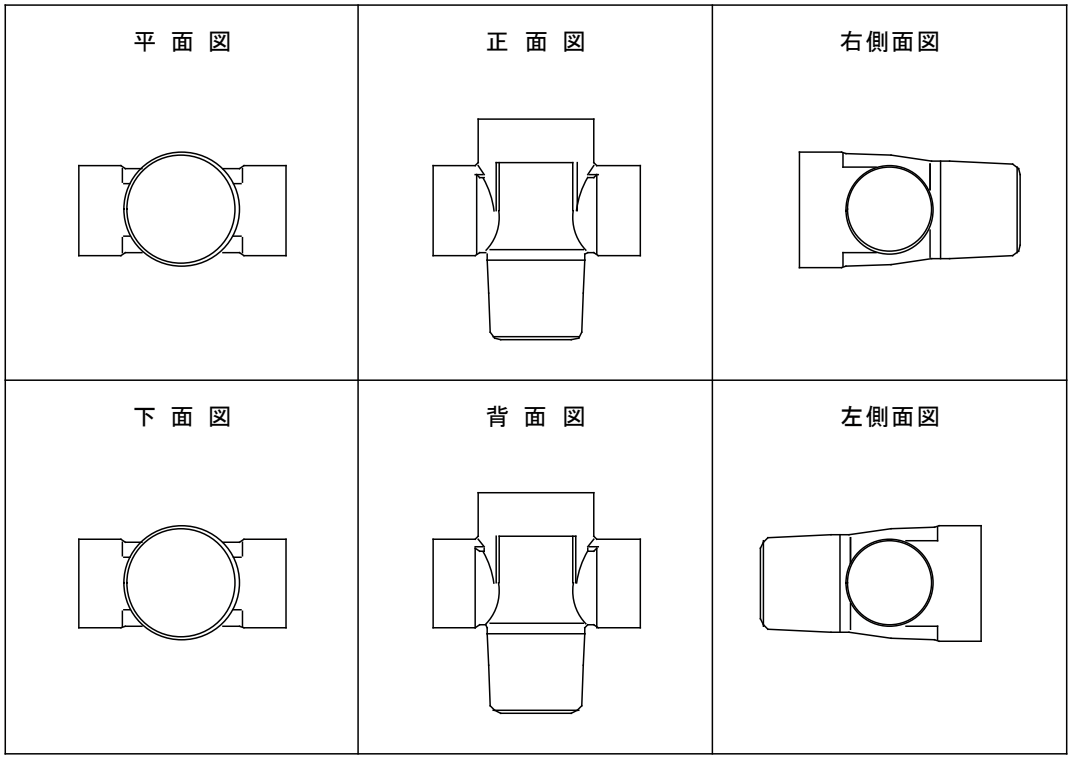

150.0　：150.0

UMA-ST150R-200R　雨水マスストレート:42063

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

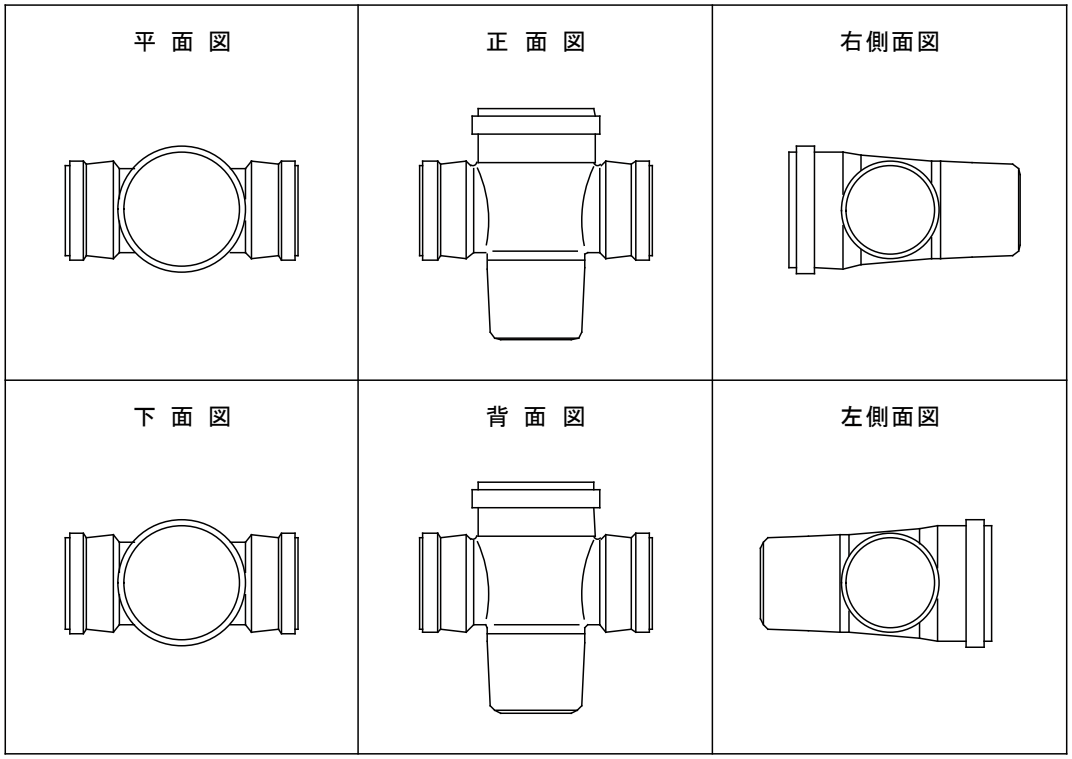

150.0　：150.0

UMB150-200S　雨水マスストレート:42220

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

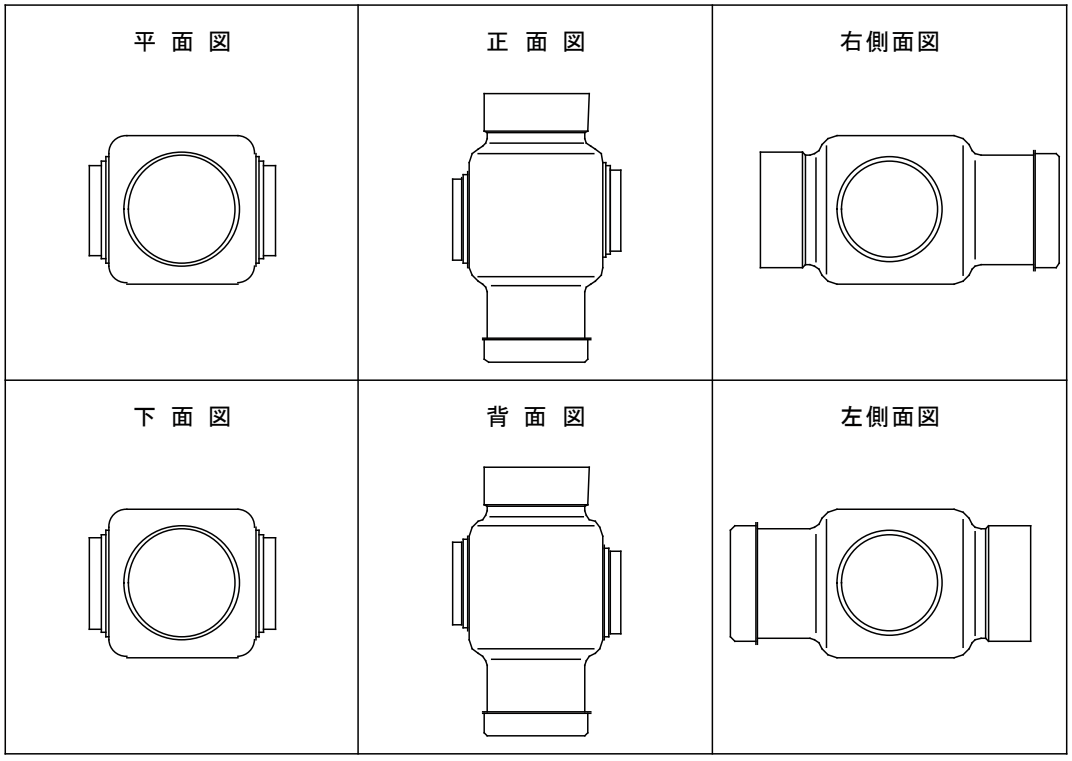

150.0　：　150.0

UMBW150-200S　雨水マス90度左右合流:42221

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

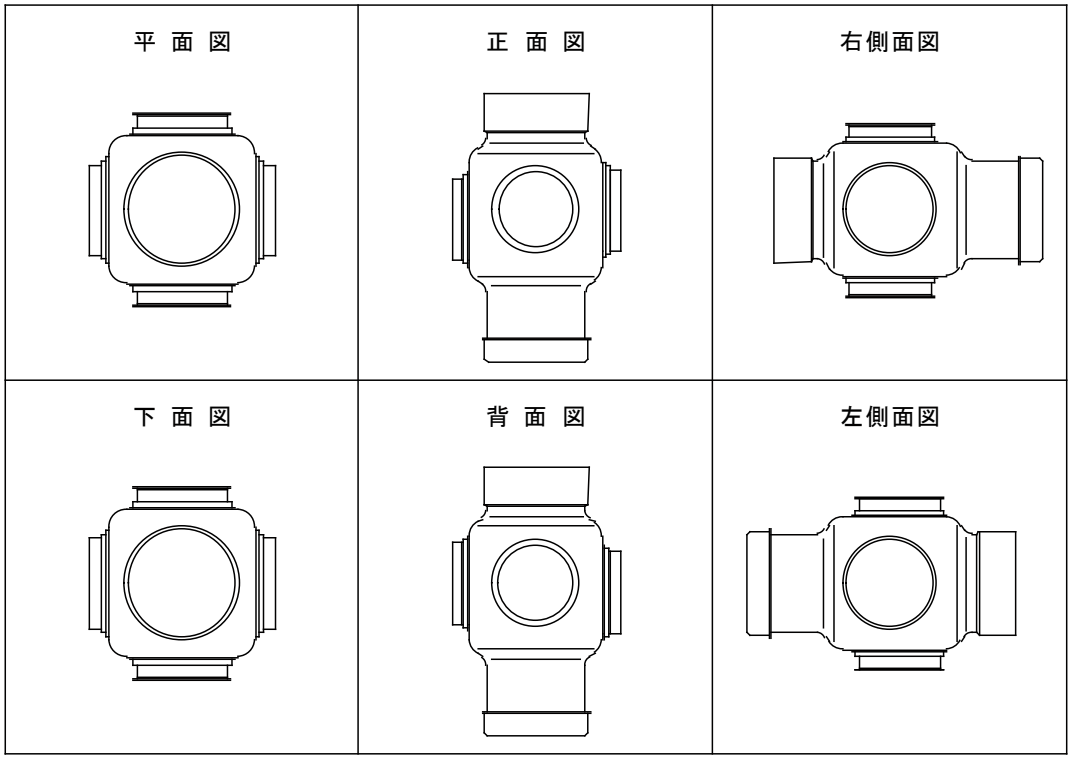

150.0 ： 150.0 ： 150.0 ： 150.0

UMBW150x100-200S　雨水マス90度左右合流:42222

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-200シリーズ］

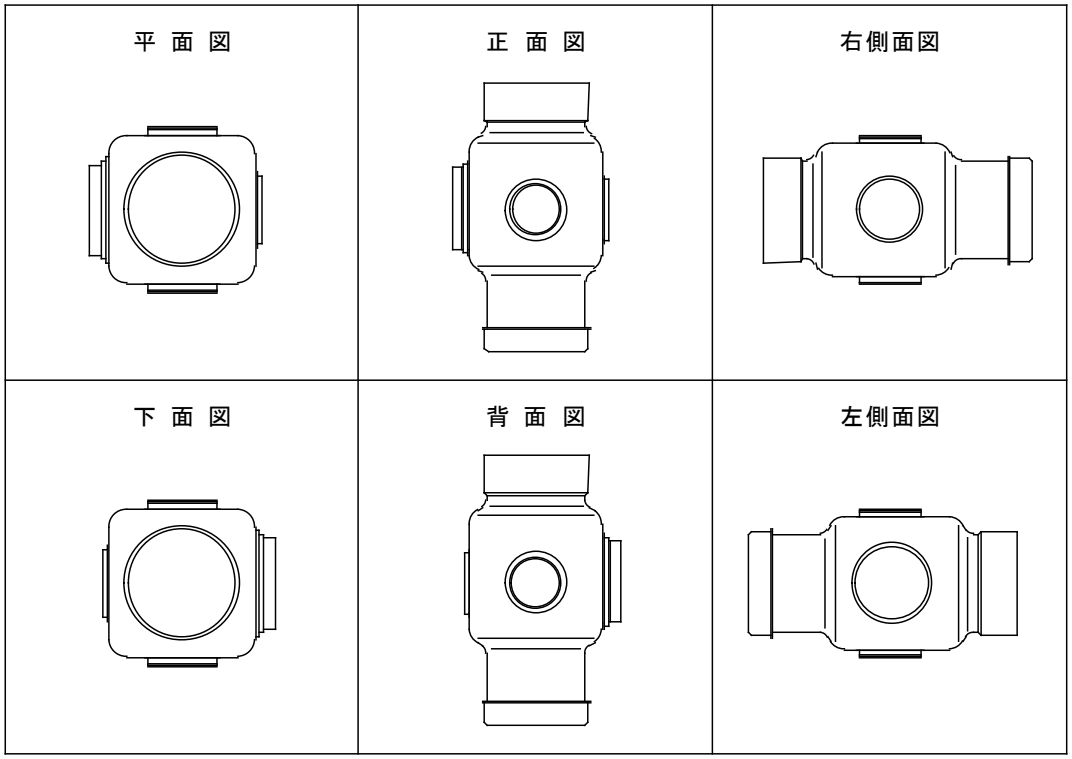

100.0 ： 100.0 ： 150.0 ： 100.0

UMA-45L150-300　雨水マス45度曲り:42105

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-300シリーズ］

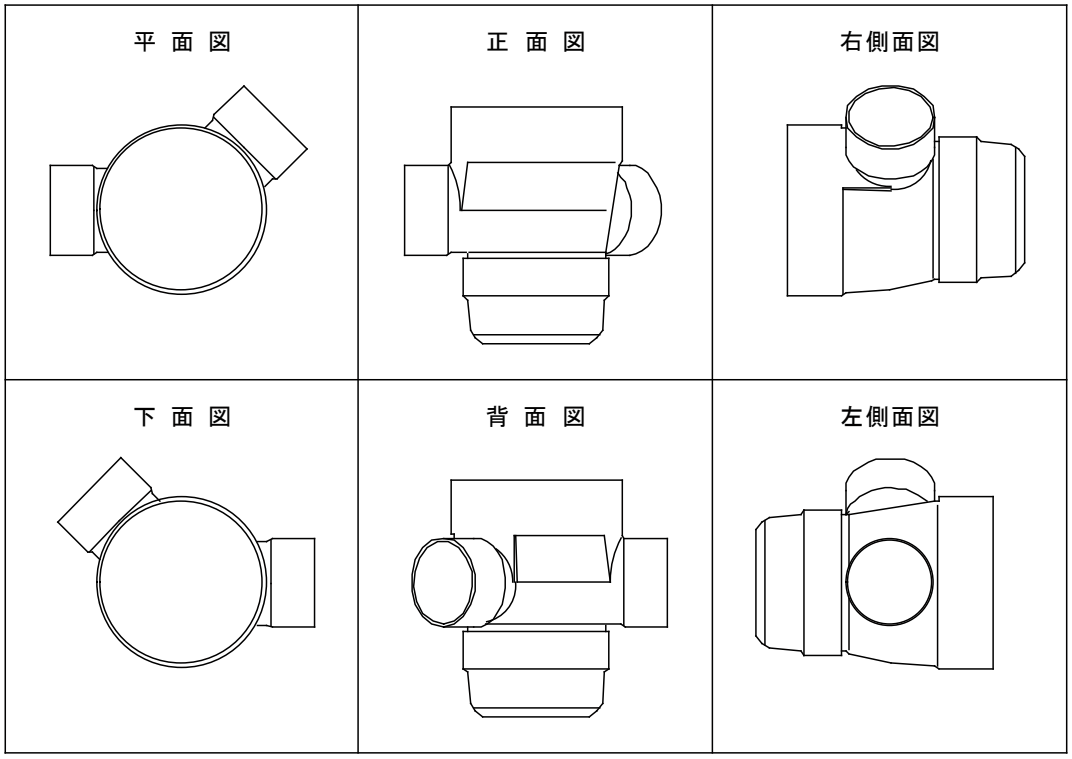

150.0　：　150.0

UMA-90L150-300　雨水マス90度曲り:42093

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-300シリーズ］

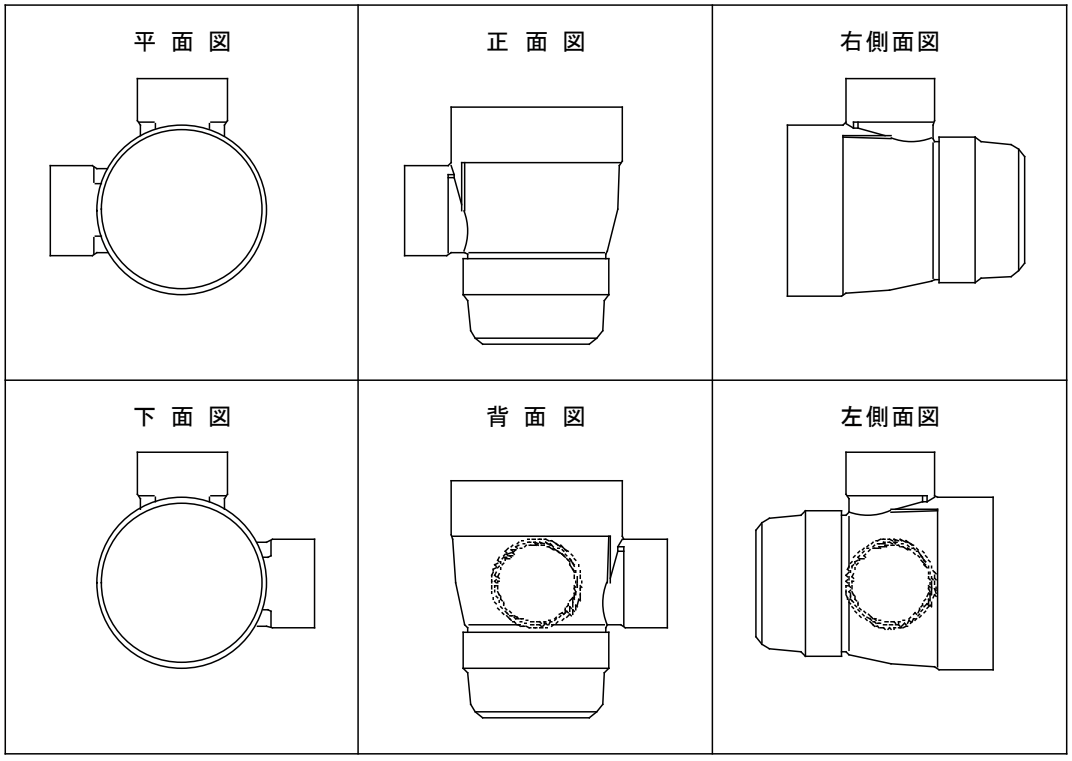

150.0　：　150.0

UMA-90WY150-300　雨水マス90度左右合流:42091

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-300シリーズ］

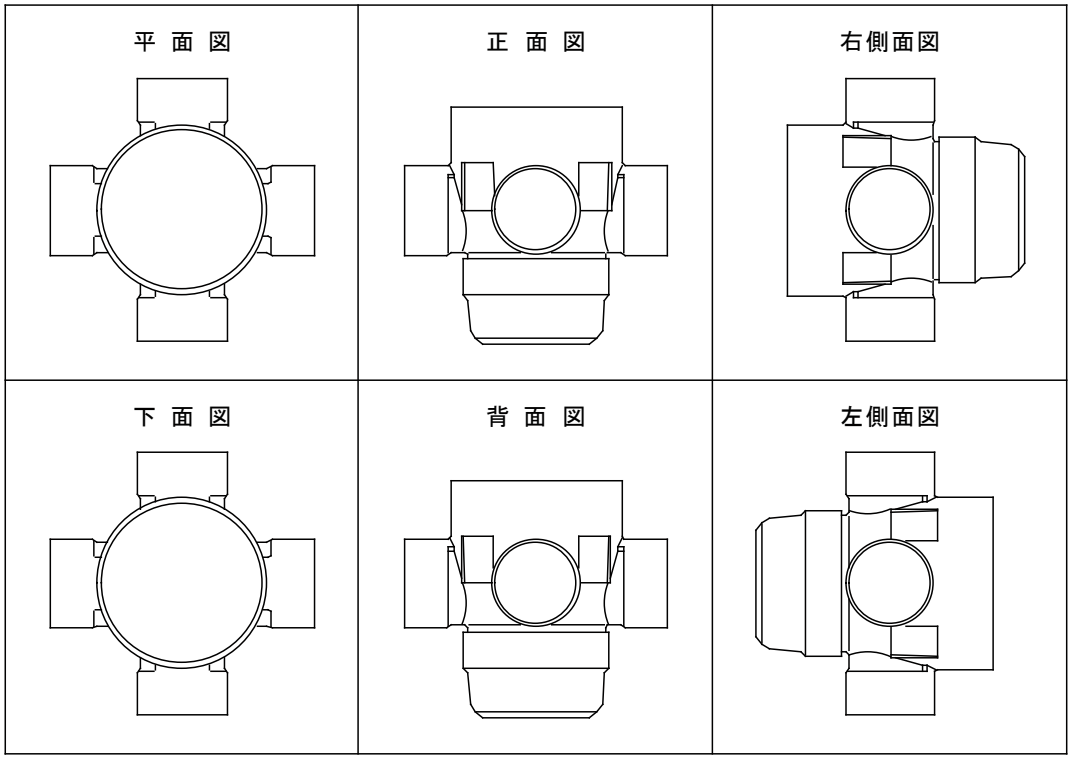

150.0 ： 150.0 ： 150.0 ： 150.0

UMA-90Y150-300　雨水マス90度合流:42092

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-300シリーズ］

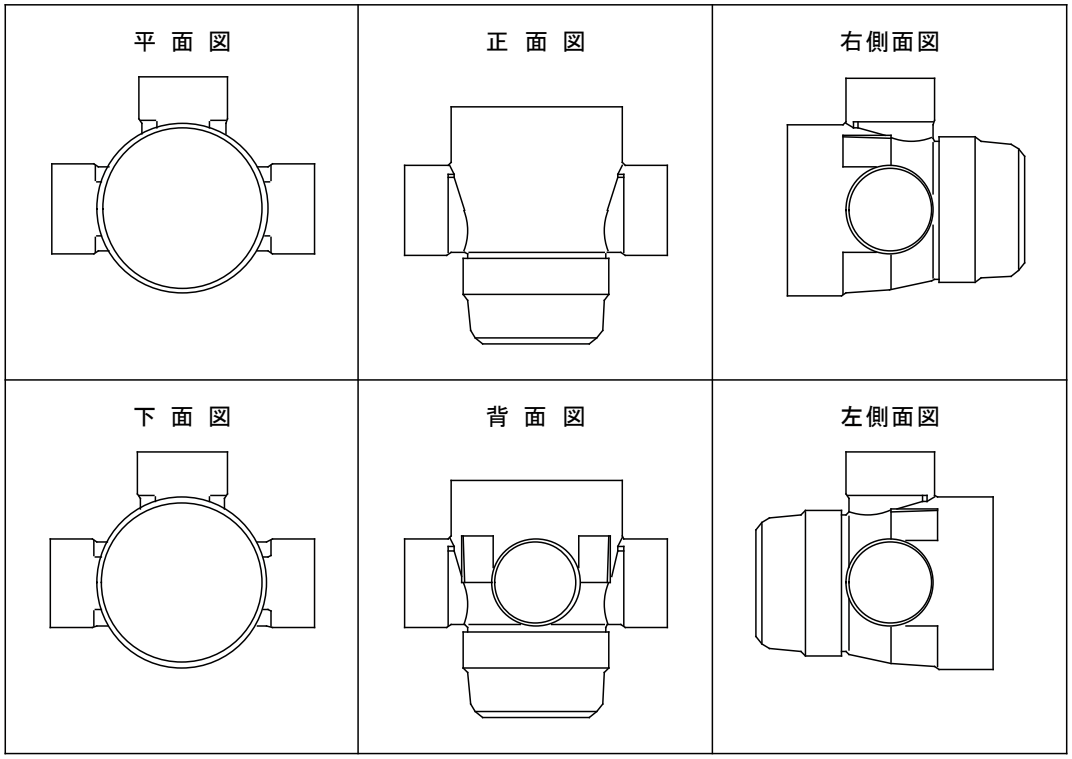

150.0 ： 150.0 ： 150.0

UMA-KT150-300　雨水マス起点:42095

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-300シリーズ］

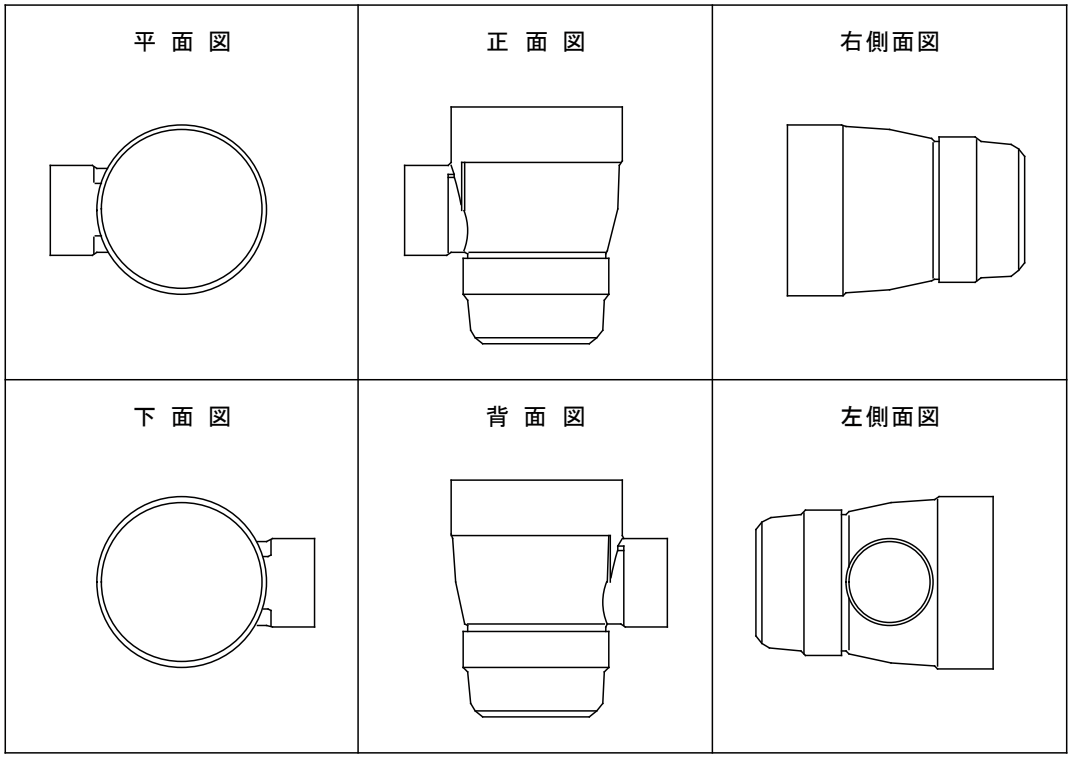

150.0

UMA-ST150-300　雨水マスストレート:42094

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-300シリーズ］

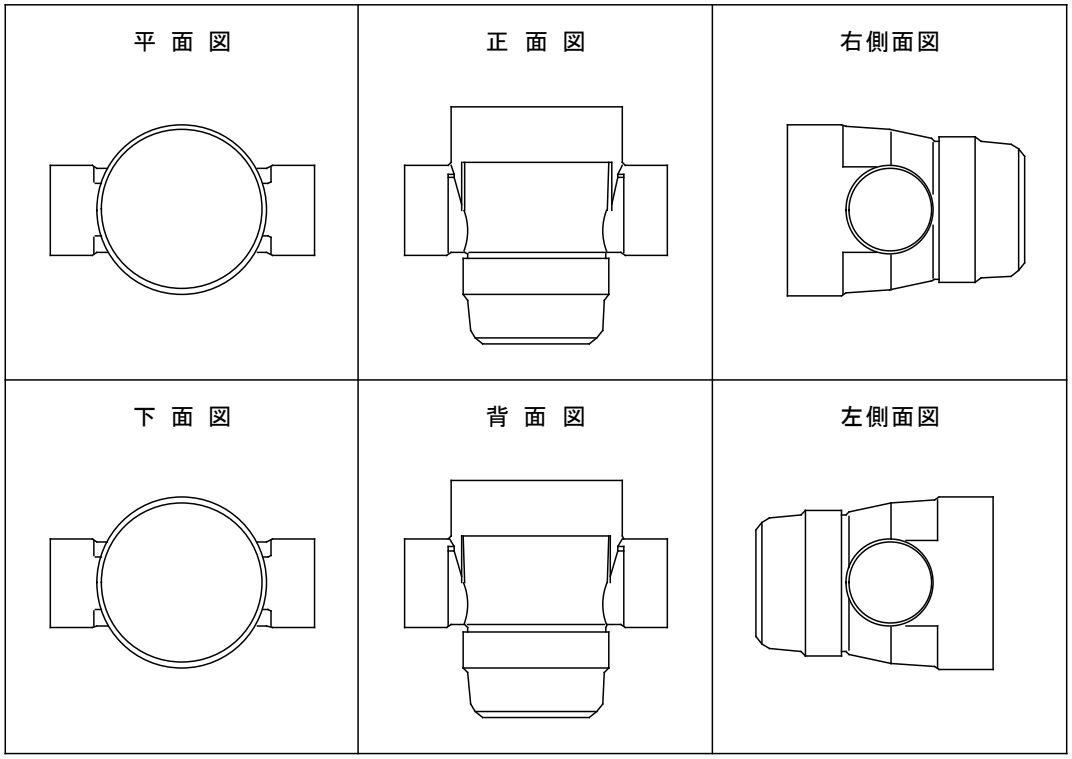

150.0　：　150.0

UMBW100-300S　雨水マス90度左右合流:42223

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-300シリーズ］

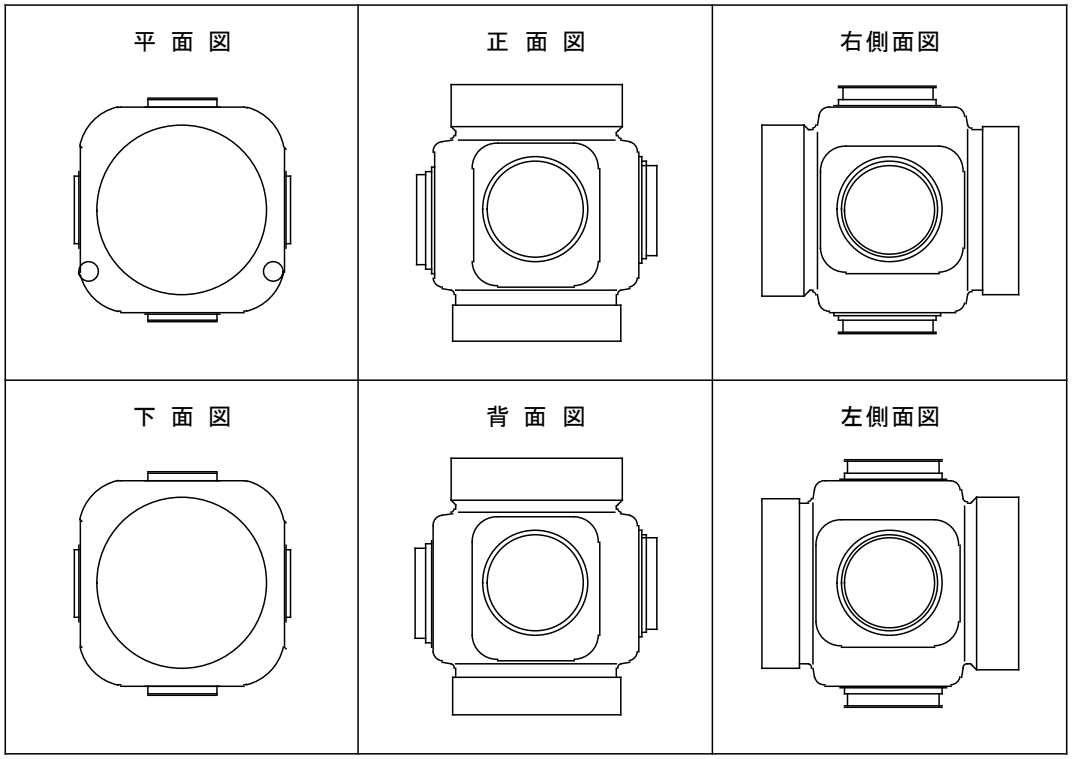

100.0 ： 100.0 ： 100.0 ： 100.0

UMBW150x100-300S　雨水マス90度左右合流:42225

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-300シリーズ］

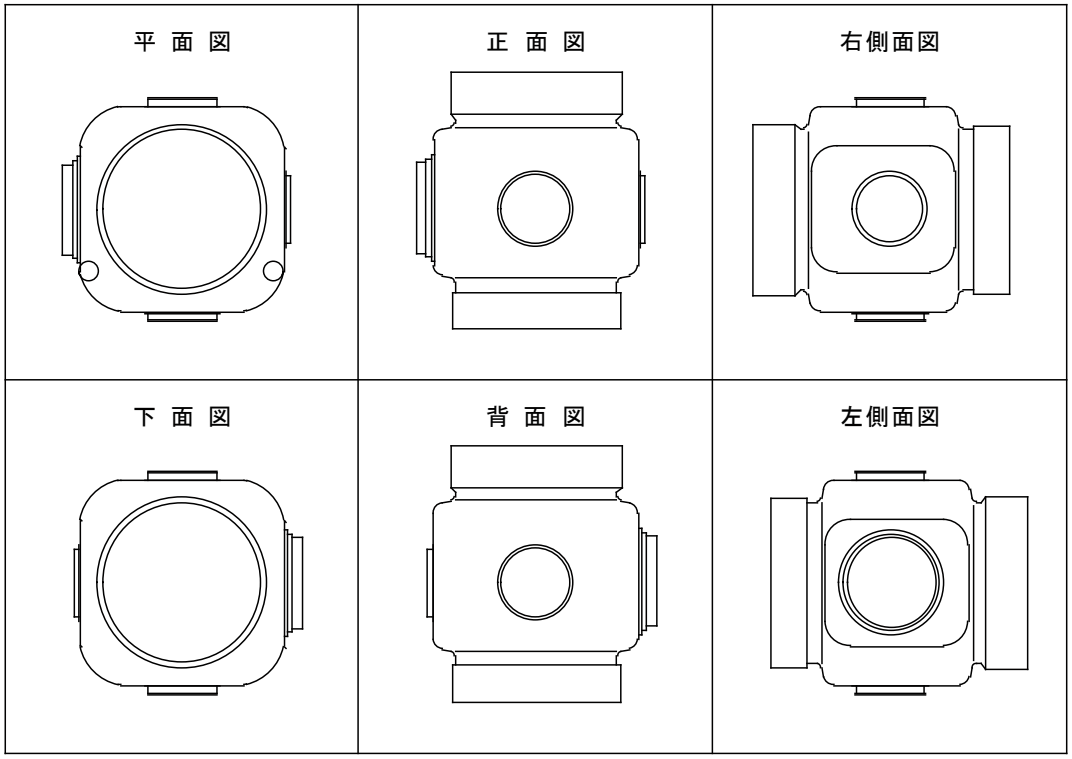

100.0 ： 100.0 ： 100.0 ： 150.0

UMBW150-300S　雨水マス90度左右合流:42224

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［150-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［150-300シリーズ］

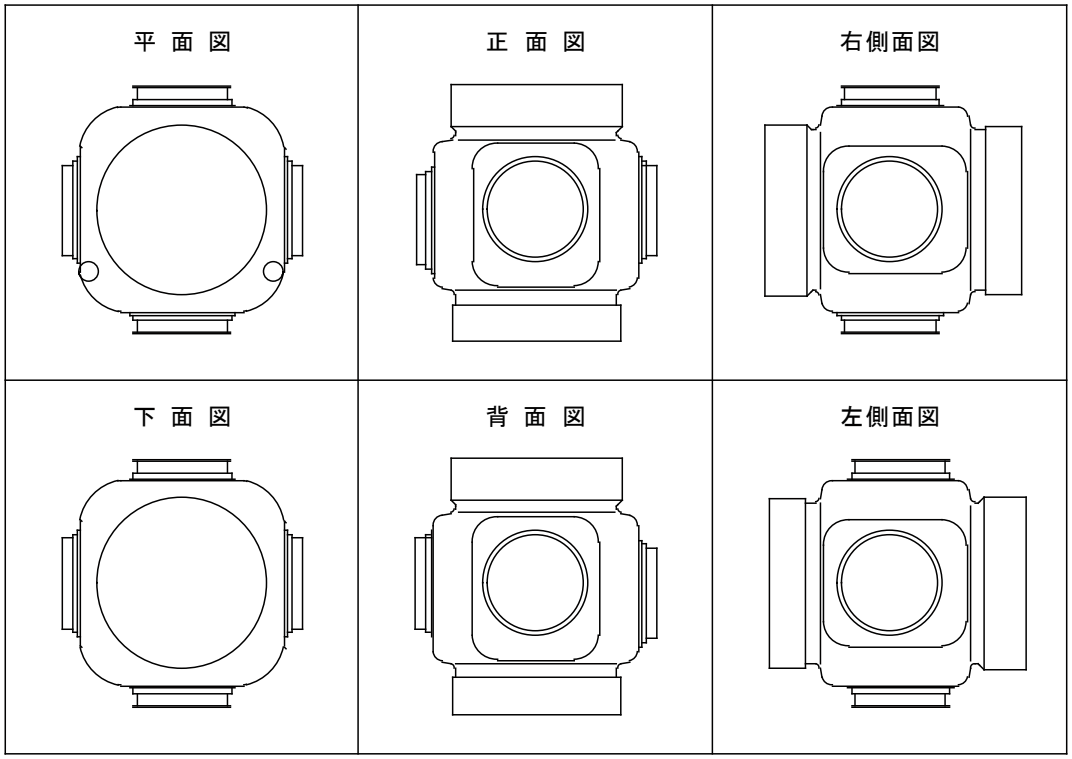

150.0 ： 150.0 ： 150.0 ： 150.0

UMA-90Y200-200　雨水マス90度合流:42275

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［200-200シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［200-200シリーズ］

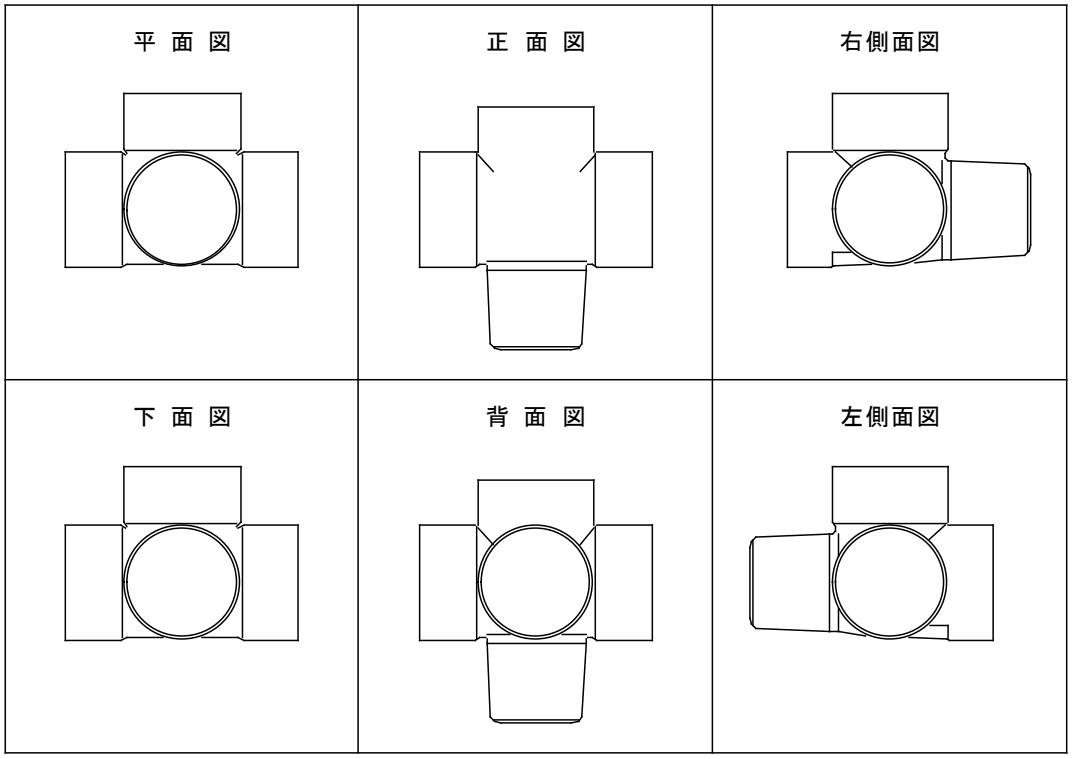

200.0　：　200.0　：　200.0

UMA-45L200-300　雨水マス45度曲り:42107

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［200-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［200-300シリーズ］

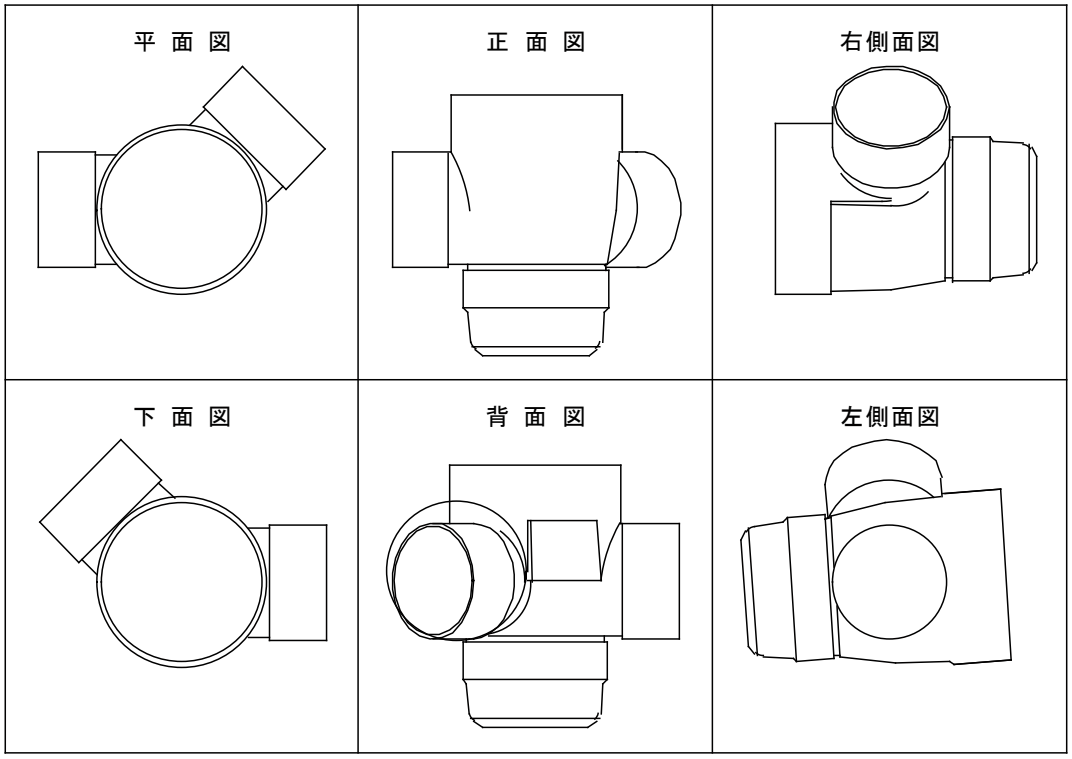

200.0　：　200.0

UMA-90L200-300　雨水マス90度曲り:42083

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［200-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［200-300シリーズ］

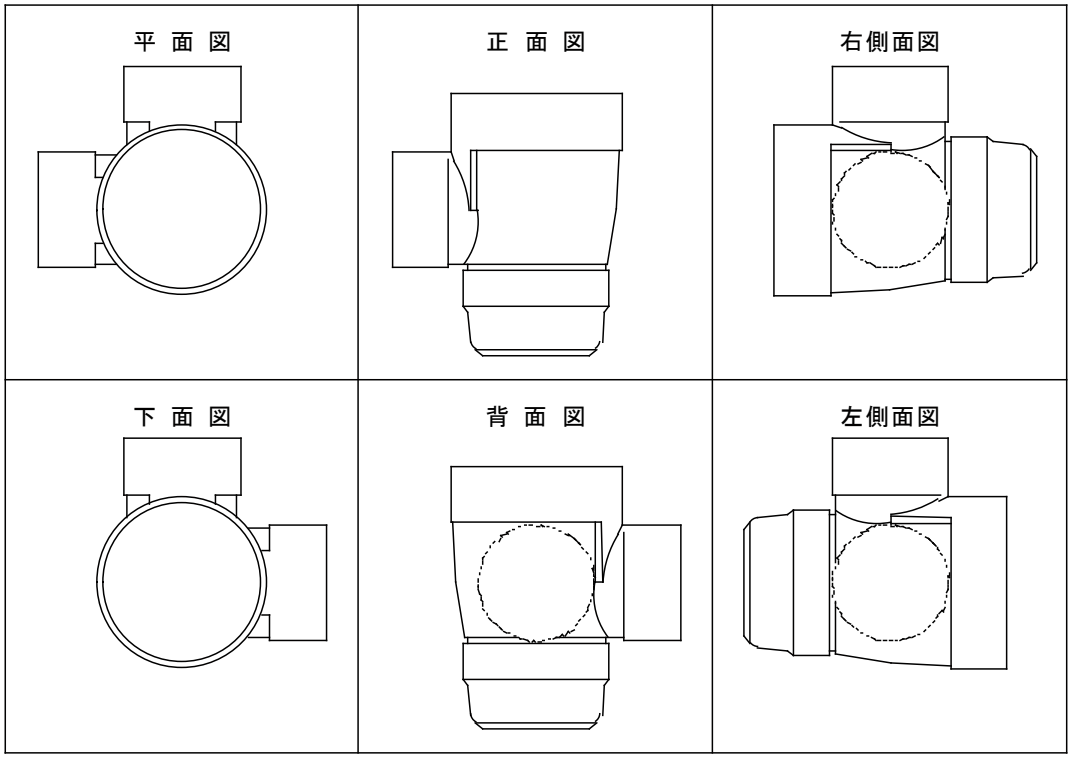

200.0　：　200.0

UMA-90WY200-300　雨水マス90度左右合流:42081

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［200-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［200-300シリーズ］

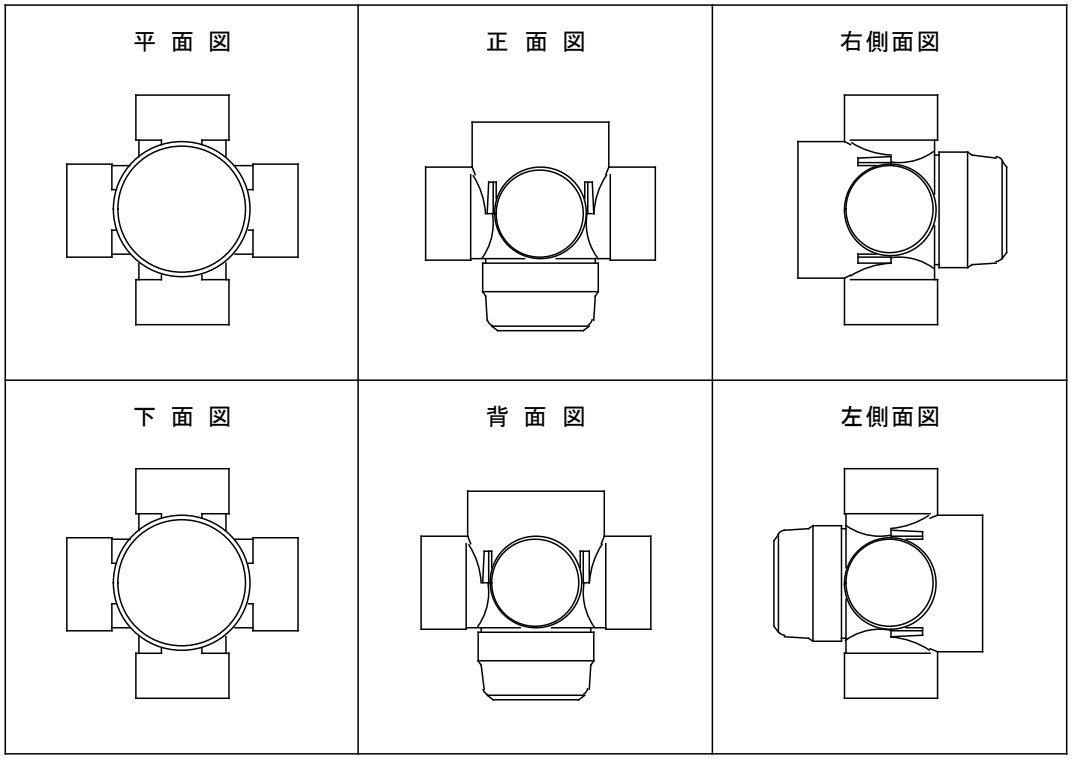

200.0 ： 200.0 ： 200.0 ： 200.0

UMA-90Y200-300　雨水マス90度合流:42082

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［200-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［200-300シリーズ］

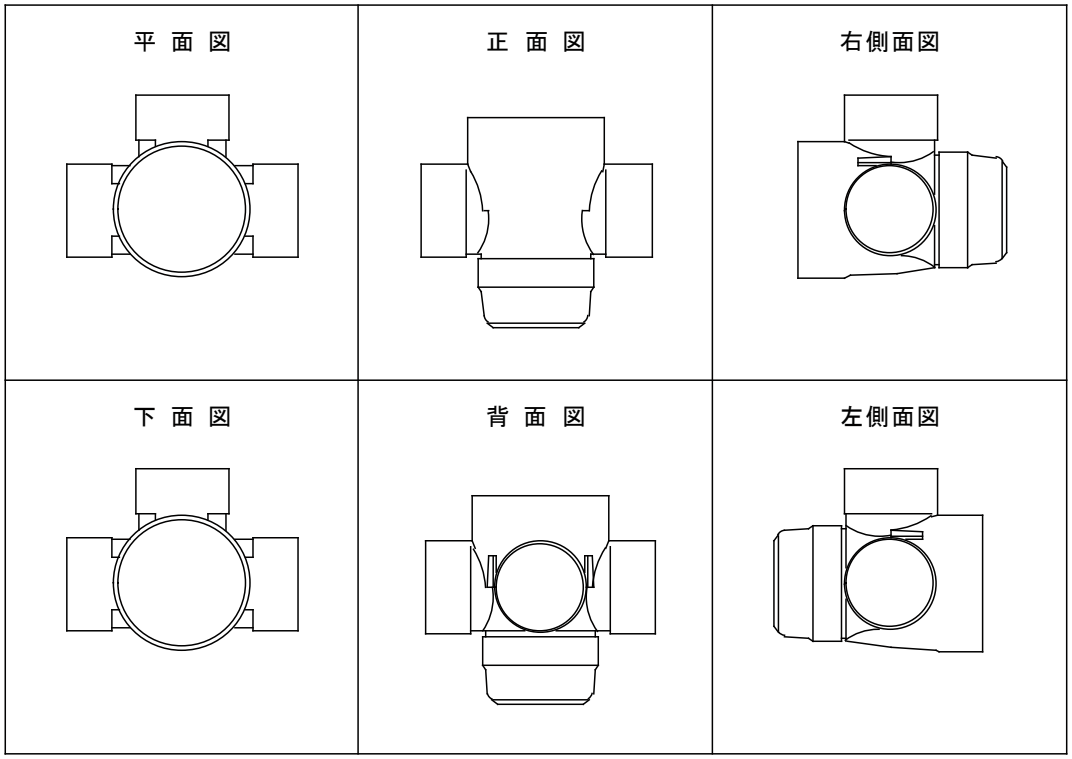

200.0　：　200.0　：　200.0

UMA-KT200-300　雨水マス起点:42085

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［200-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［200-300シリーズ］

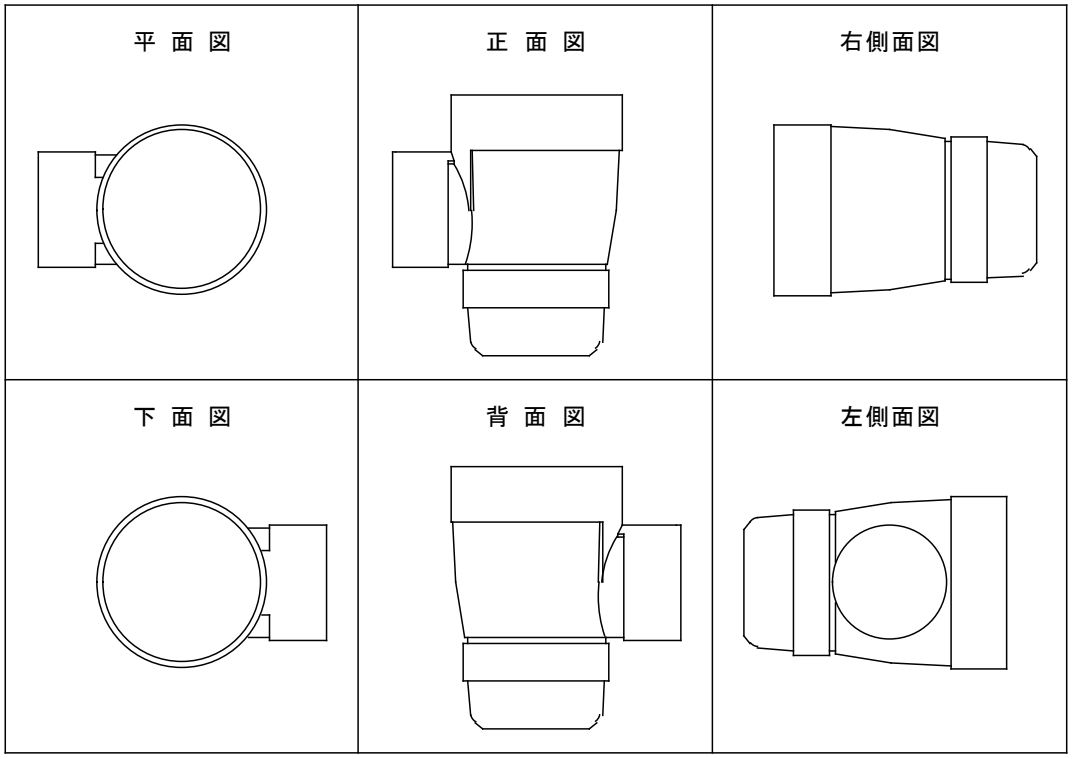

200.0

UMA-ST200-300　雨水マスストレート:42084

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［200-300シリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［200-300シリーズ］

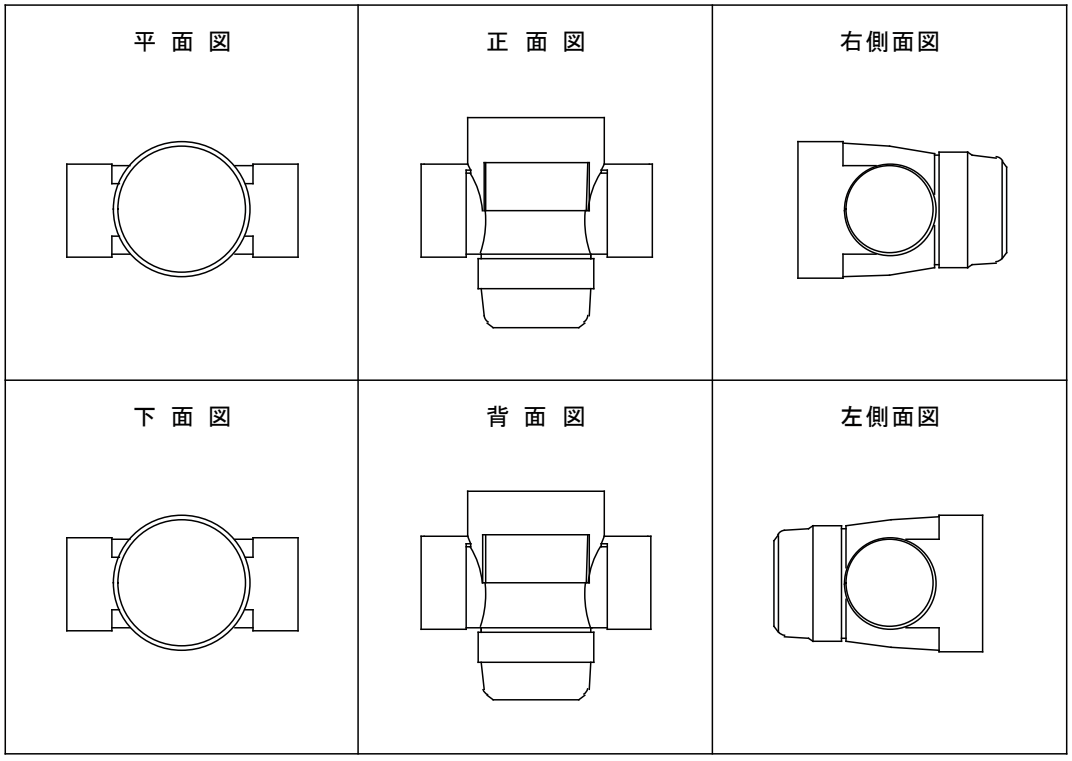

200.0　：　200.0

MK-ST75x50-150セット　重ねビニマスストレート:45896

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［重ねビニマス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［重ねビニマス］

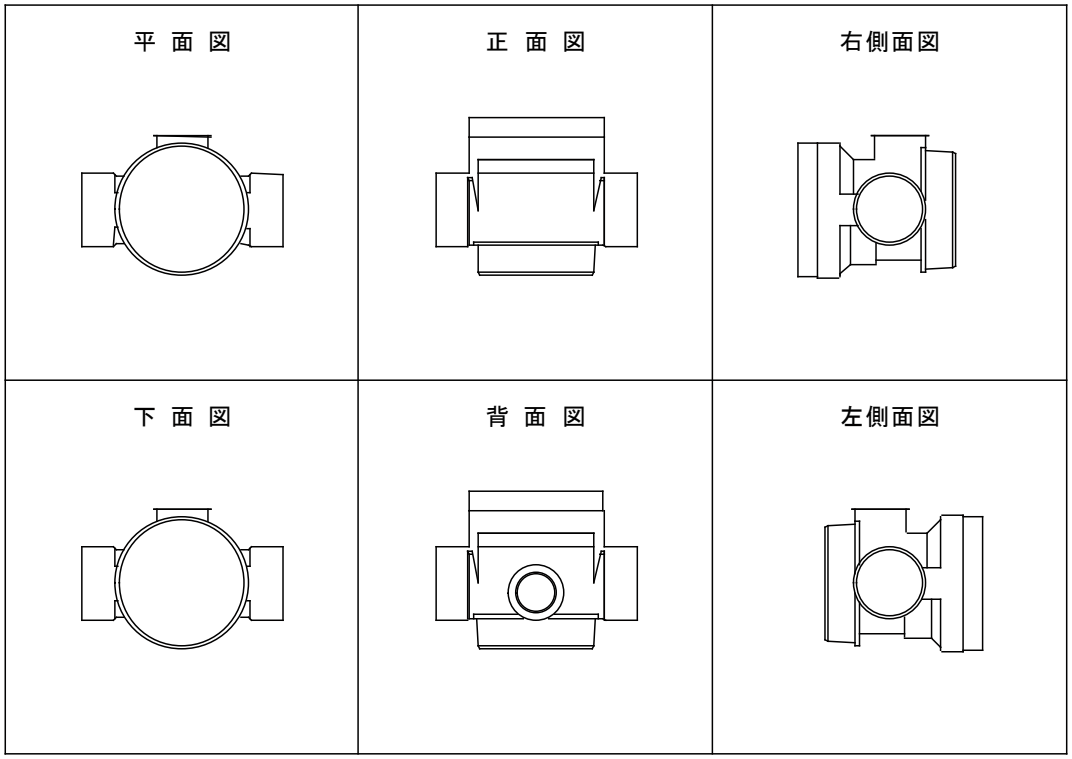

75.0 ： 75.0 ： 50.0

MK-OS-90L兼75×50-150セット　重ねビニマス90度曲り外合流:45898

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［重ねビニマス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［重ねビニマス］

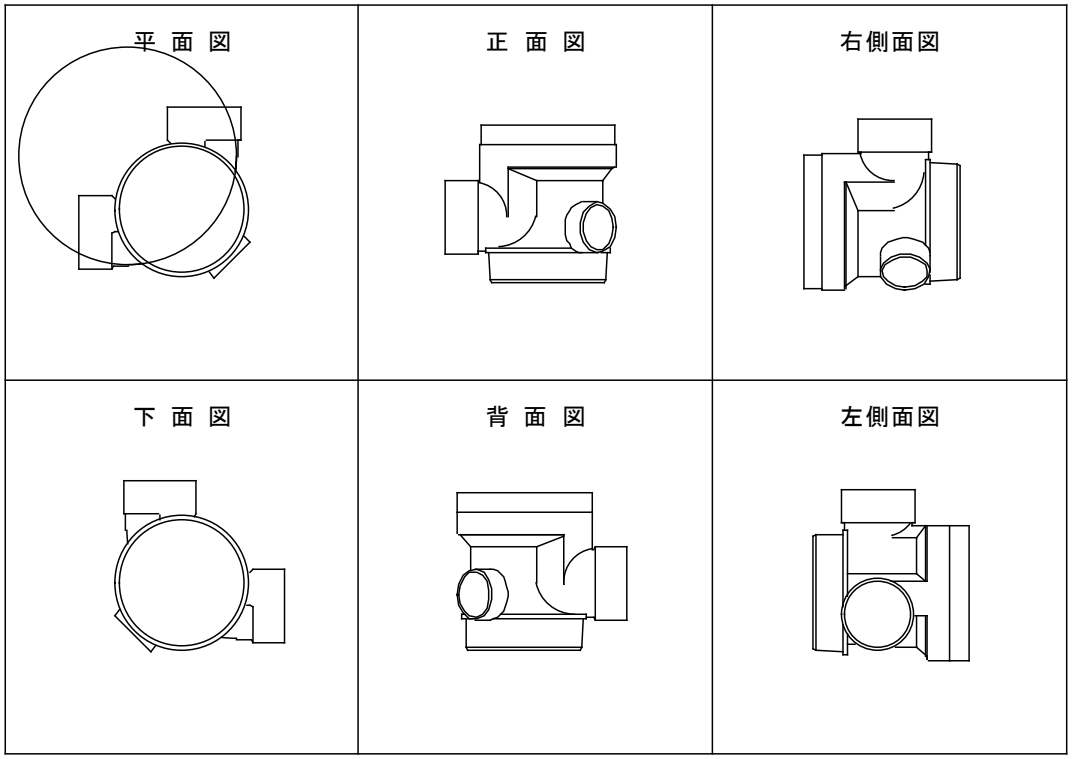

50.0 ： 75.0 ： 75.0

MK-90L兼75×50-150セット　重ねビニマス90度曲り:45895

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［02-雨水マス］－［重ねビニマス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［雨水マスシステム］－［重ねビニマス］

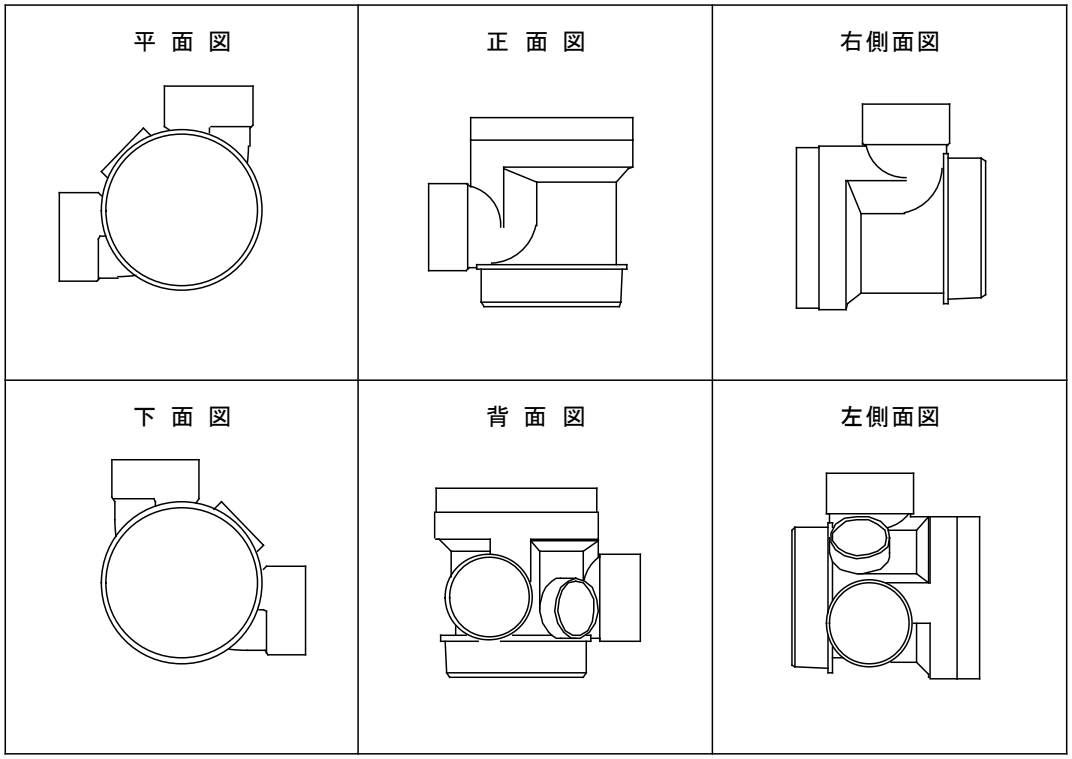

75.0 ： 50.0 ： 75.0

HBVK100S　吸気弁　カプラー付吸気弁:70707

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-マエザワ製品］ー［03-吸気弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［吸気弁］

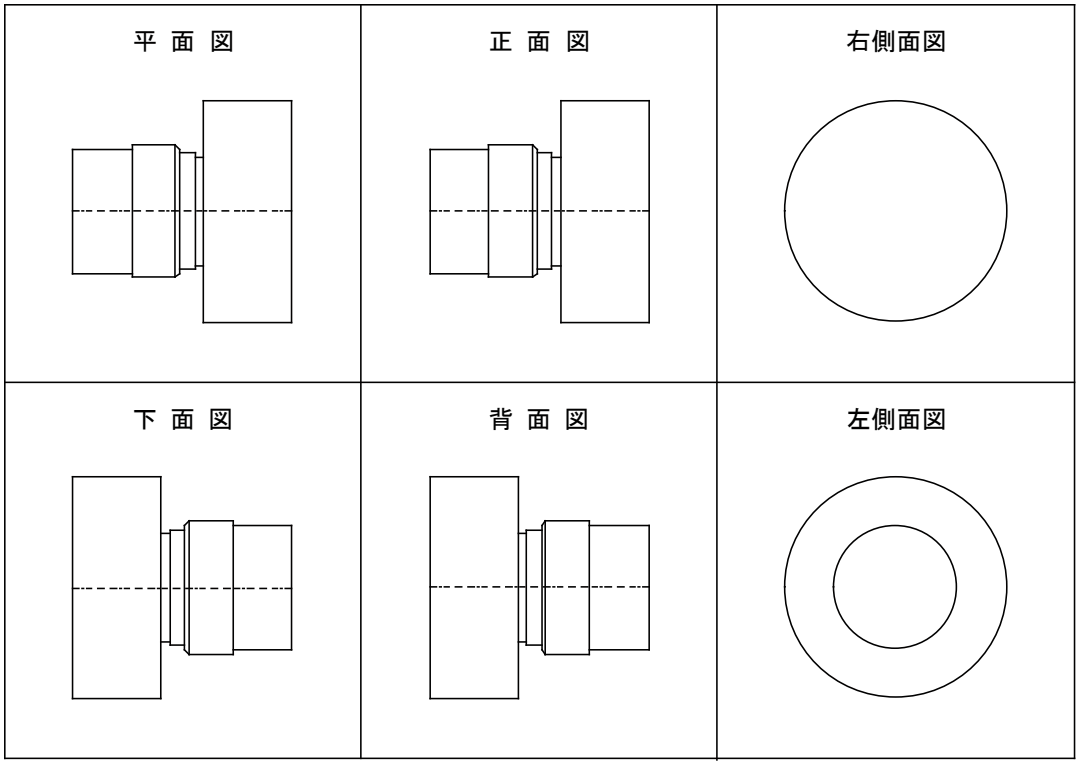

100.0　:　100.0

HBVK40S　吸気弁 カプラー付吸気弁:70703

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-マエザワ製品］ー［03-吸気弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［吸気弁］

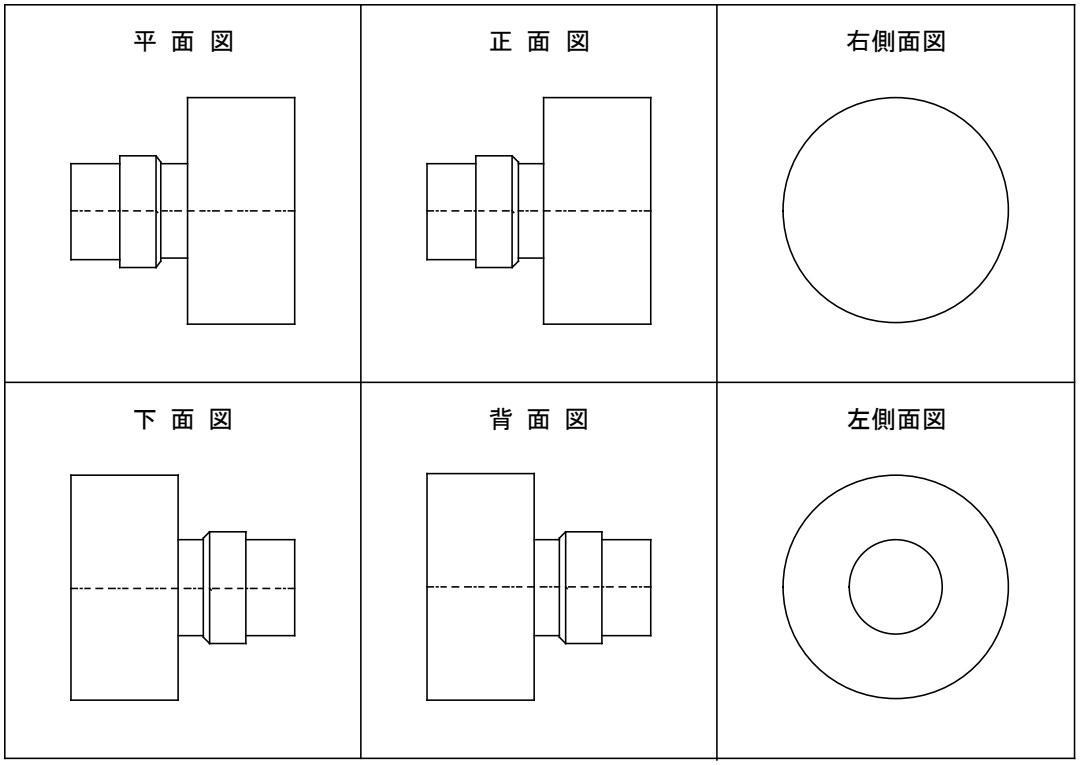

40.0　:　40.0

HBVK50S　吸気弁 カプラー付吸気弁:70704

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-マエザワ製品］ー［03-吸気弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［吸気弁］

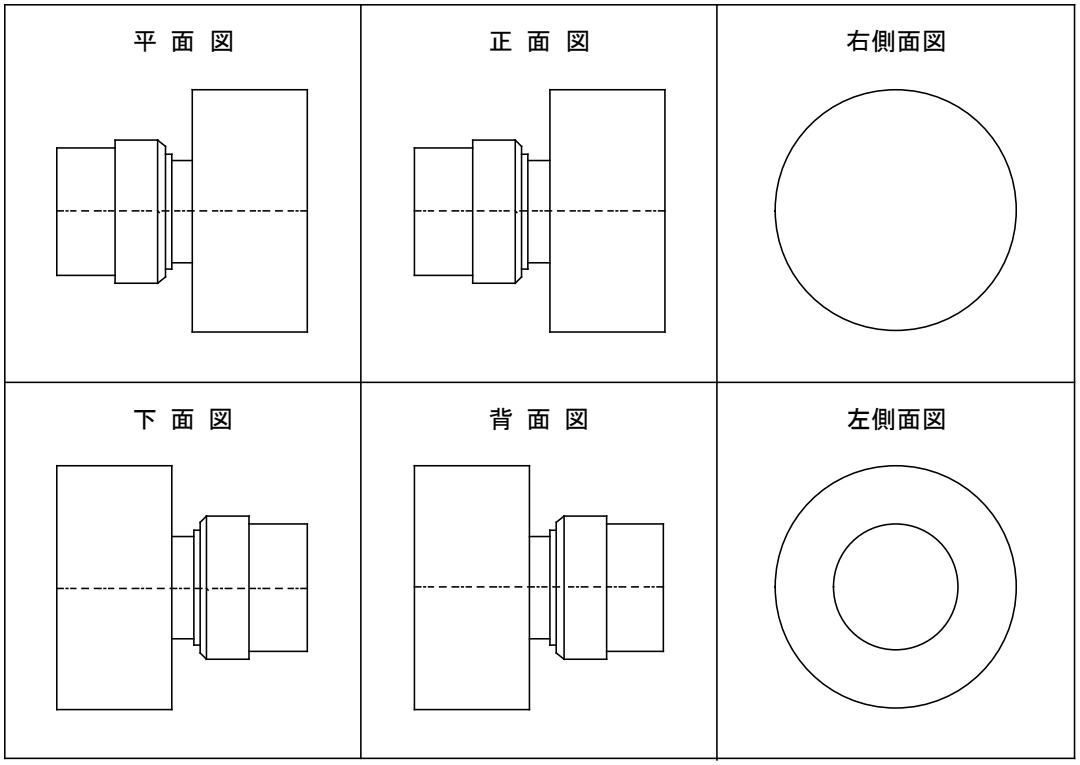

50.0　:　50.0

HBVK65S　吸気弁 カプラー付吸気弁:70705

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-マエザワ製品］ー［03-吸気弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［吸気弁］

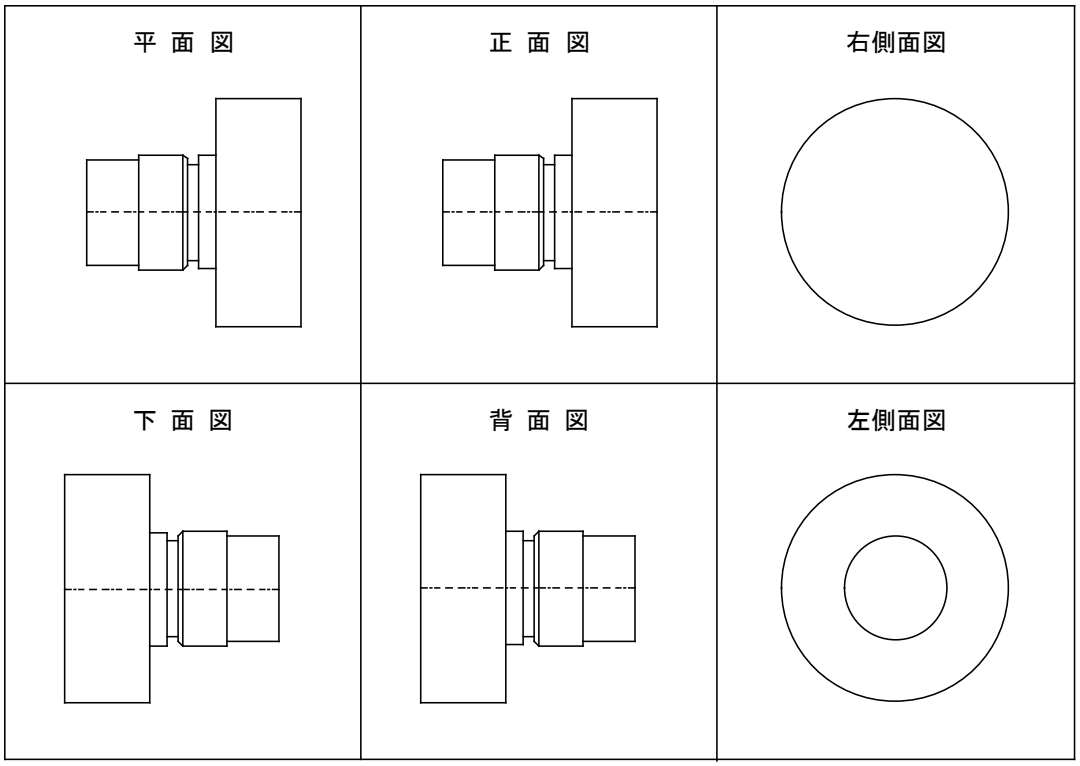

65.0　:　65.0

HBVK75S　吸気弁 カプラー付吸気弁:70706

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-マエザワ製品］ー［03-吸気弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［吸気弁］

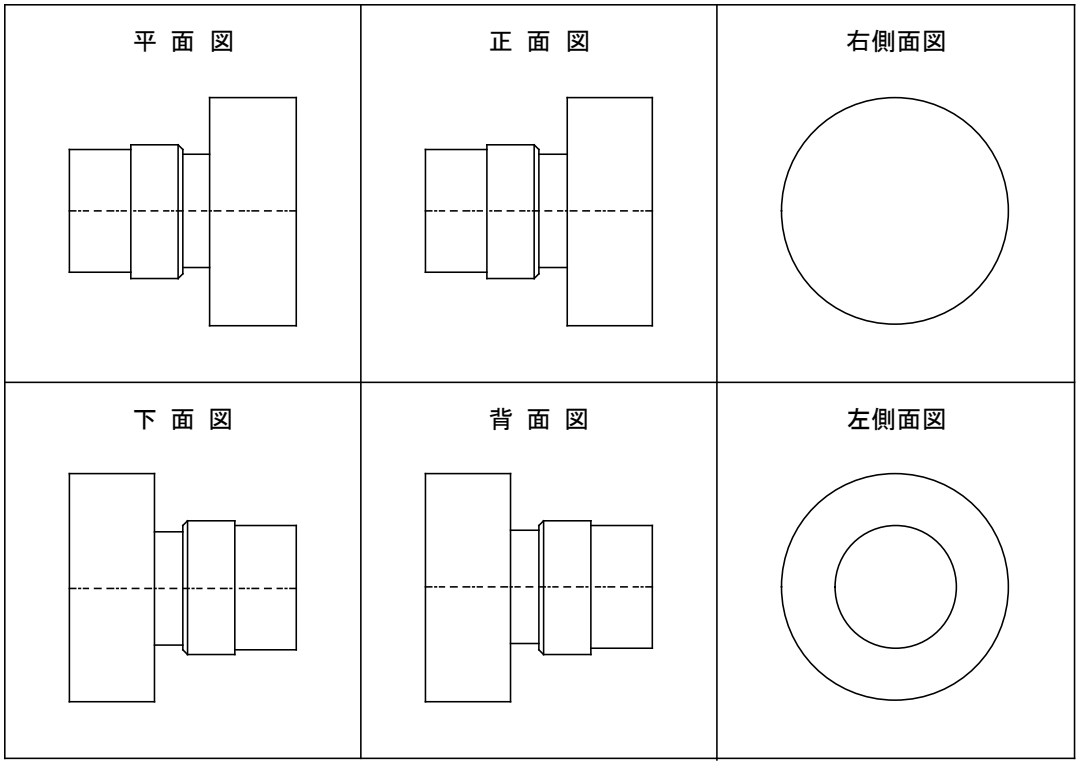

75.0　:　75.0

HBVUK40S　吸気弁 カプラー付スリム吸気弁:70685

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-マエザワ製品］ー［03-吸気弁］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［吸気弁］

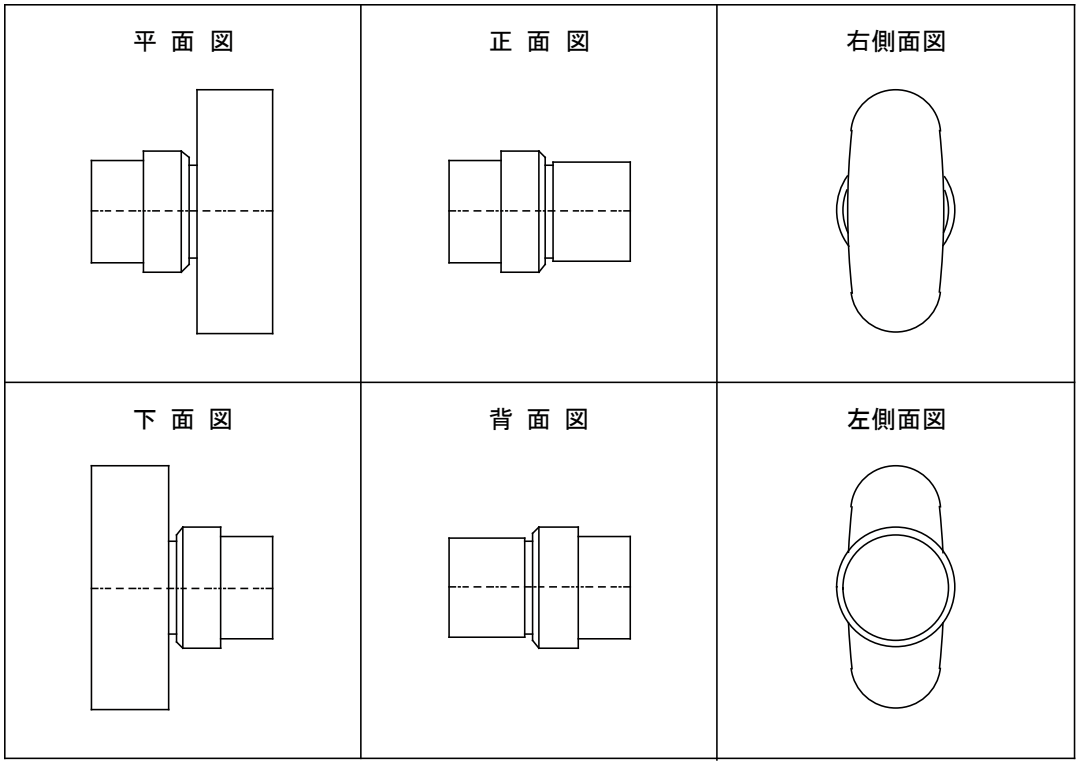

40.0　：　40.0

MM-E90L100-150 ビニマスシステム 流入可変起点(左):40821

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0

MM-E90L100x50-150 ビニマスシステム 流入可変起点(左):40825

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0: 50.0

MM-E90L100x75-150 ビニマスシステム 流入可変起点(左):40823

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0: 75.0

MM-E90R100-150 ビニマスシステム 流入可変起点(右):40822

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0

MM-E90R100x50-150 ビニマスシステム 流入可変起点(右):40826

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0: 50.0

MM-E90R100x75-150 ビニマスシステム 流入可変起点(右):40824

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0: 75.0

MM-E90Y100-150 ビニマスシステム 流入可変･90度合流(兼):40829

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

MM-E90Y100x50-150 ビニマスシステム 流入可変･90度合流(兼):40835

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
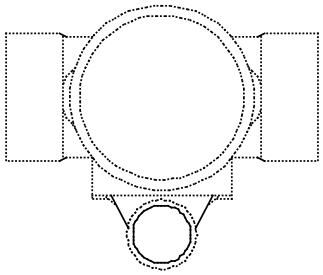	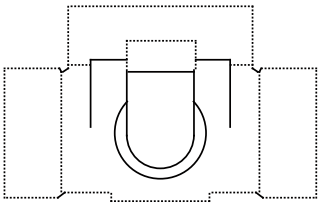	
下 面 図	背 面 図	左側面図
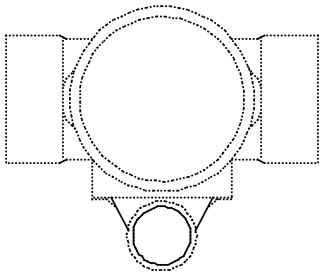	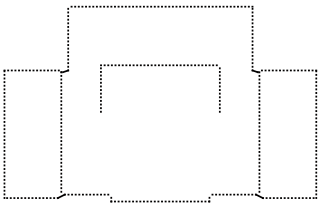	

100.0:100.0: 50.0

MM-E90Y100x75-150 ビニマスシステム 流入可変･90度合流(兼):40832

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0: 75.0

MM-E90YL100-150 ビニマスシステム 流入可変・90度合流(左):40827

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

MM-E90YL100x50-150 ビニマスシステム 流入可変･90度合流(左):40833

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0: 50.0

MM-E90YL100x75-150 ビニマスシステム 流入可変･90度合流(左):40830

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0: 75.0

MM-E90YR100-150 ビニマスシステム 流入可変･90度合流(右):40828

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

MM-E90YR100x50-150 ビニマスシステム 流入可変･90度合流(右):40834

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
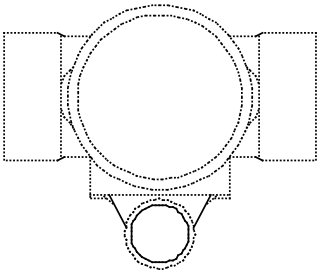	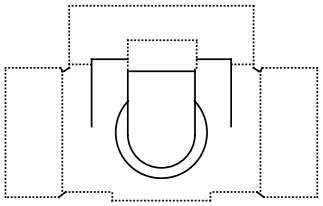	
下 面 図	背 面 図	左側面図
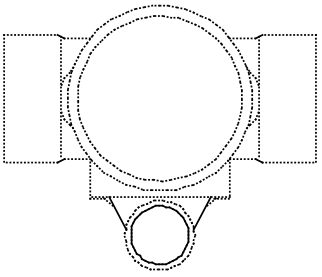	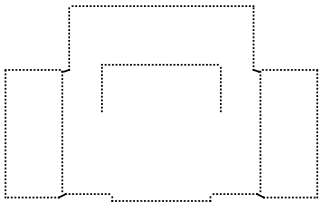	

100.0:100.0: 50.0

MM-E90YR100x75-150 ビニマスシステム 流入可変･90度合流(右):40831

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0: 75.0

MM-E90YSL100-150 ビニマスシステム 流入可変･90度合流段差付 (左):40836

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

MM-E90YSL100x75-150 ビニマスシステム 流入可変･90度合流段差付(左):40838

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

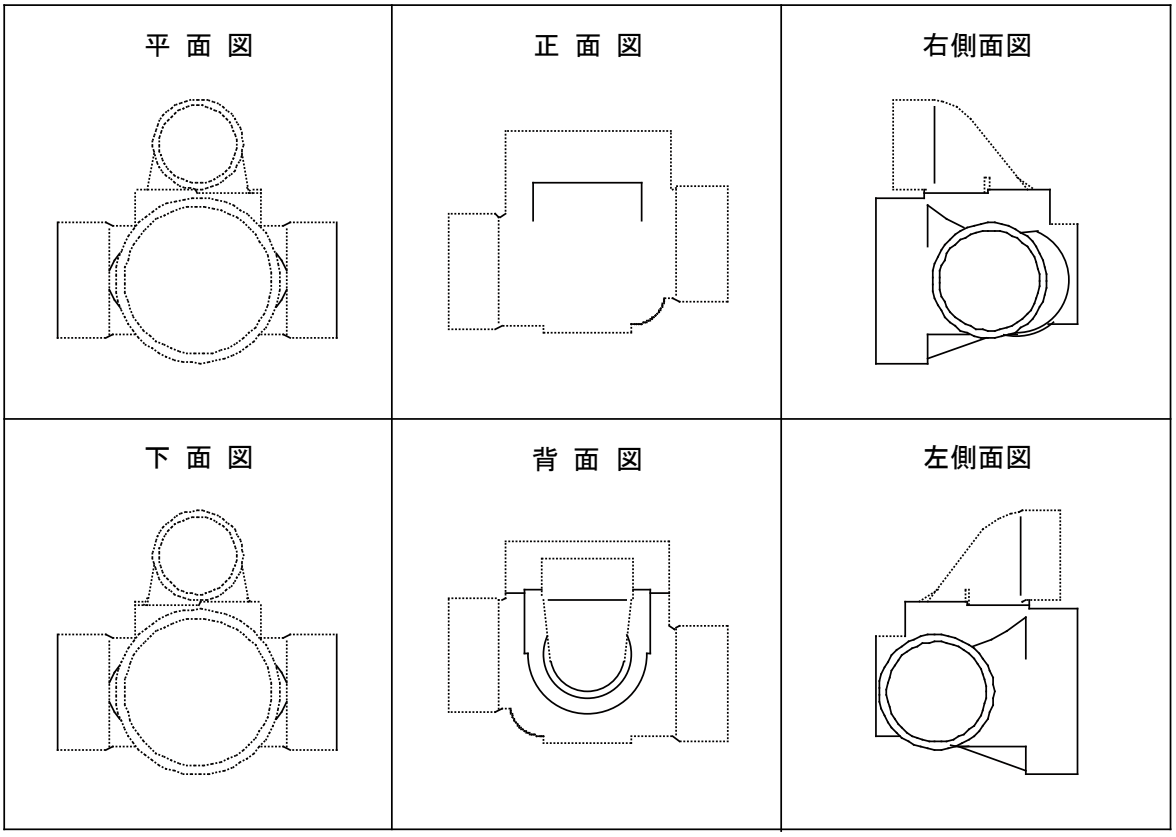

100.0:100.0: 75.0

MM-E90YSR100-150 ビニマスシステム 流入可変・90度合流段差付(右):40837

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

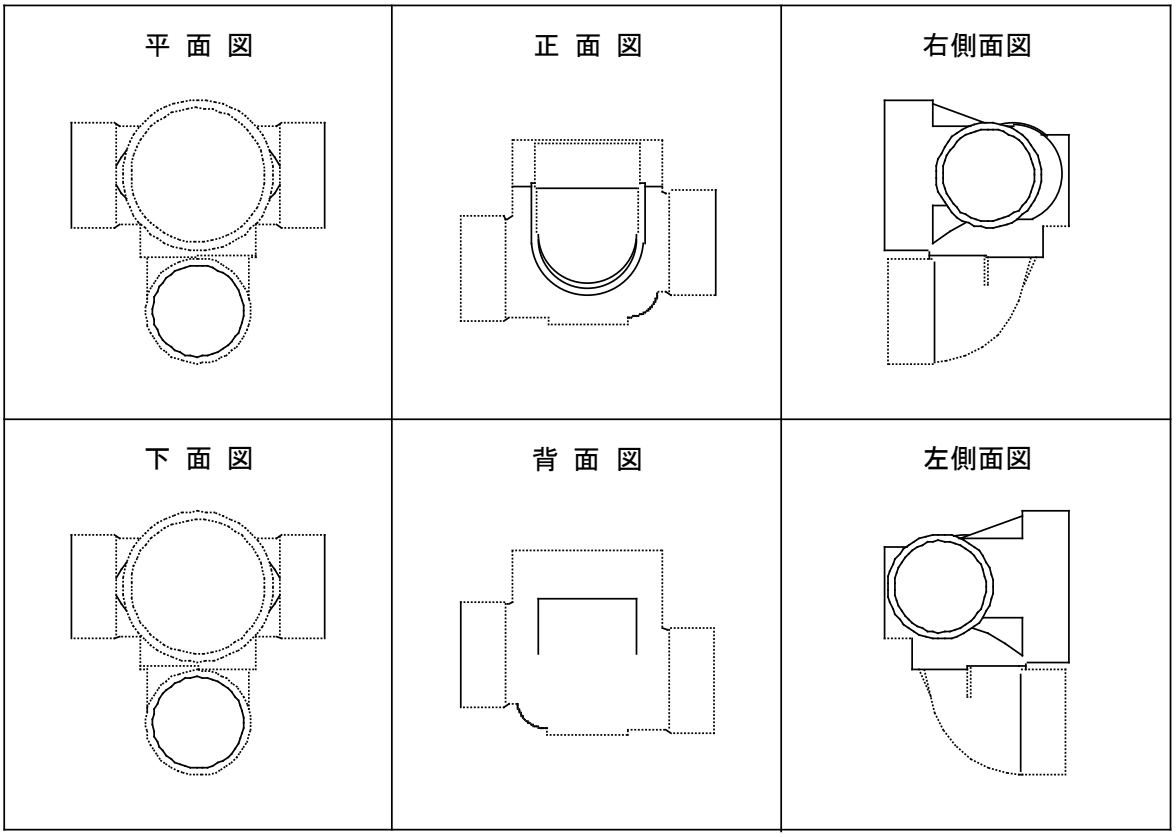

100.0:100.0:100.0

MM-E90YSR100x75-150 ビニマスシステム 流入可変･90度合流段差付(右):40839

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MMシリーズ］－［流入可変］

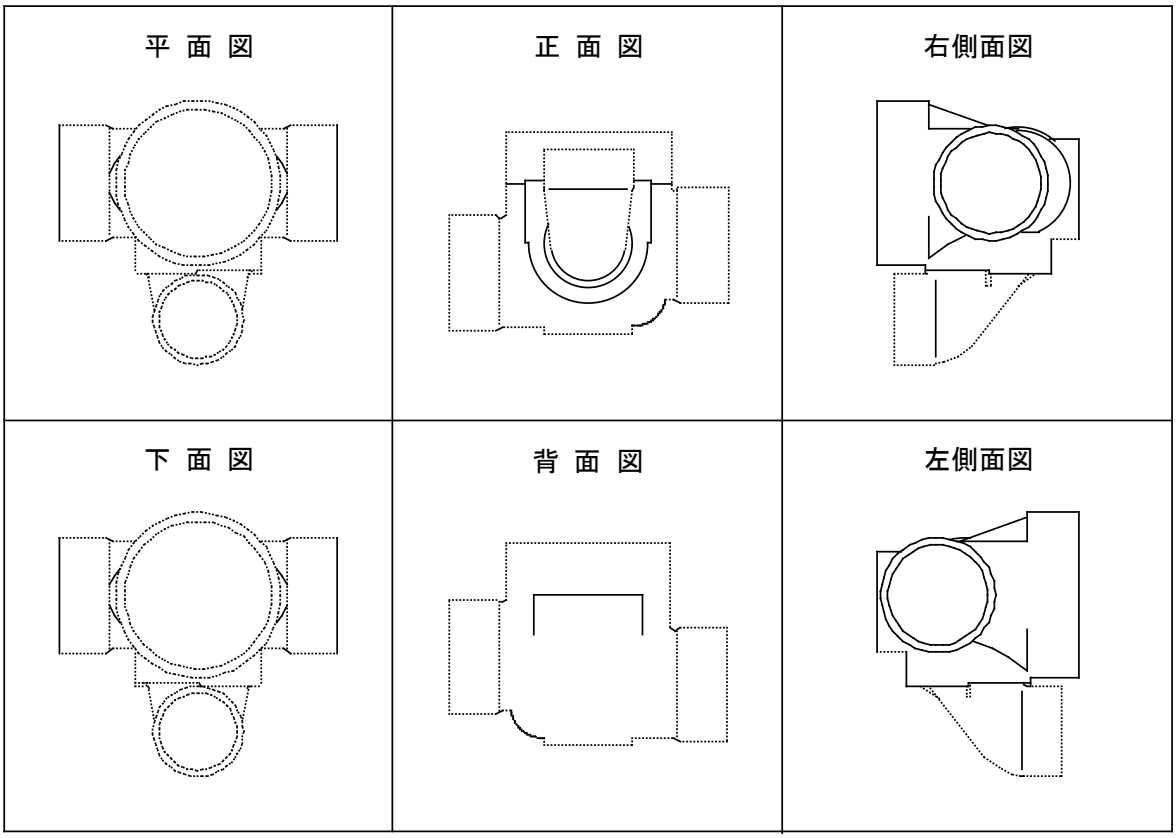

100.0:100.0: 75.0

MA-45YL100-150 ビニマスシステム 45度合流(左):40701

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

MA-45YR100-150 ビニマスシステム 45度合流(右):40702

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

MA-90YL100-150 ビニマスシステム 90度合流(左):40703

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

MA-90YR100-150 ビニマスシステム 90度合流(右):40704

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

MA-HL100-200 ビニマスシステム 平行合流(左):41129

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

MA-HR100-150 ビニマスシステム 平行合流(右):40710

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

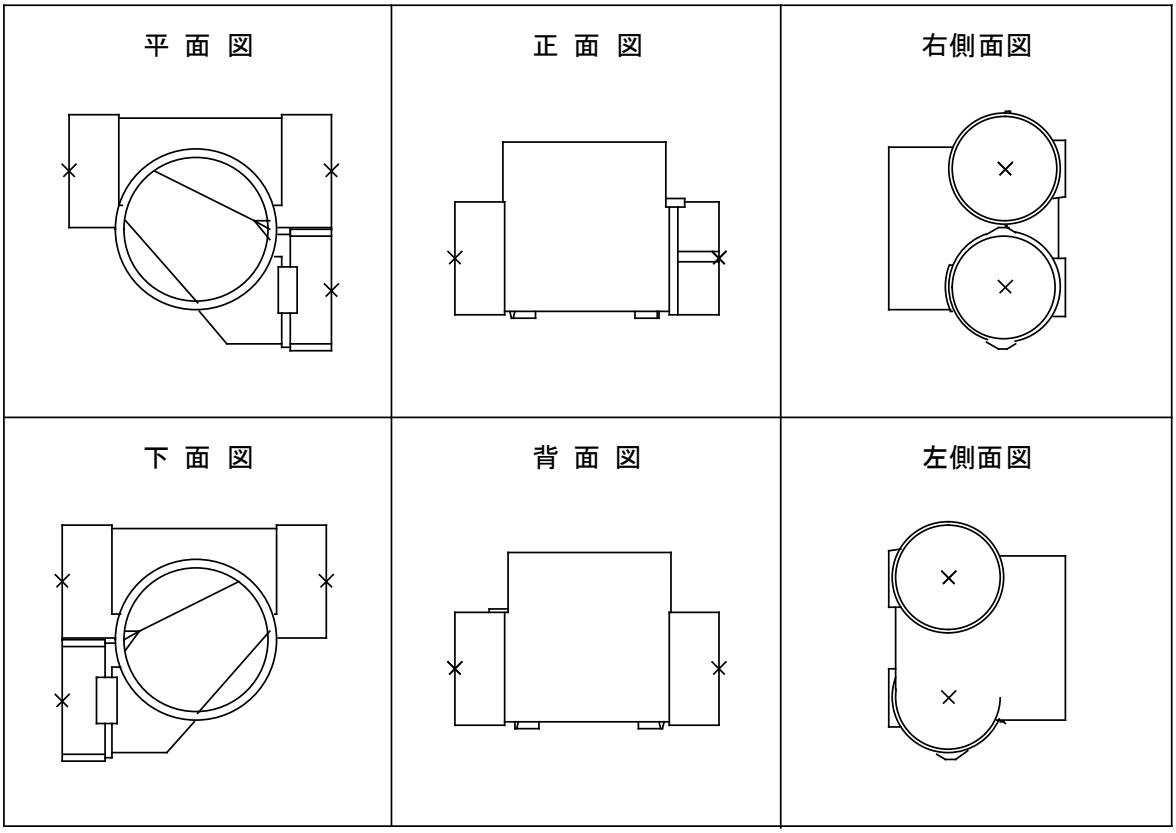

100.0:100.0:100.0

MA-HR100-200 ビニマスシステム 平行合流(右):41130

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

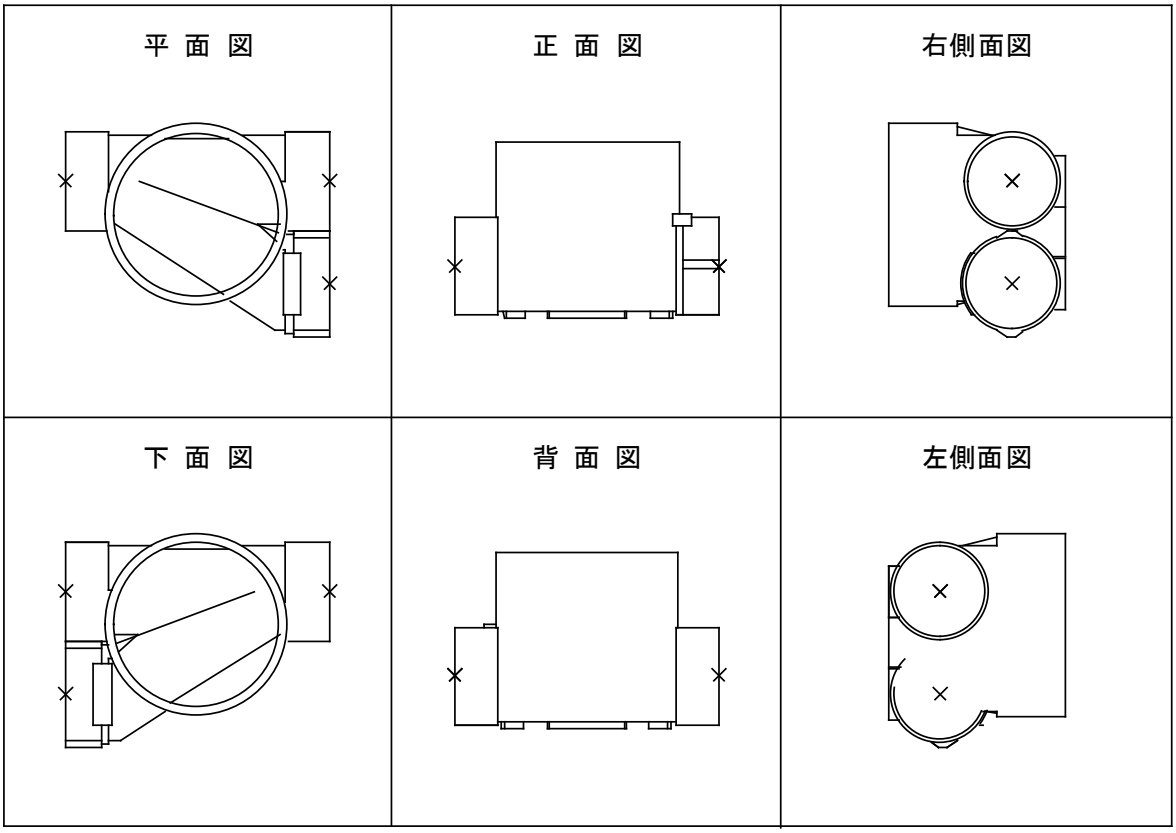

100.0:100.0:100.0

MA-HSL100-200 ビニマスシステム 平行合流段差付(左):41131

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

MA-HSR100-200 ビニマスシステム 平行合流段差付(右):41132

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

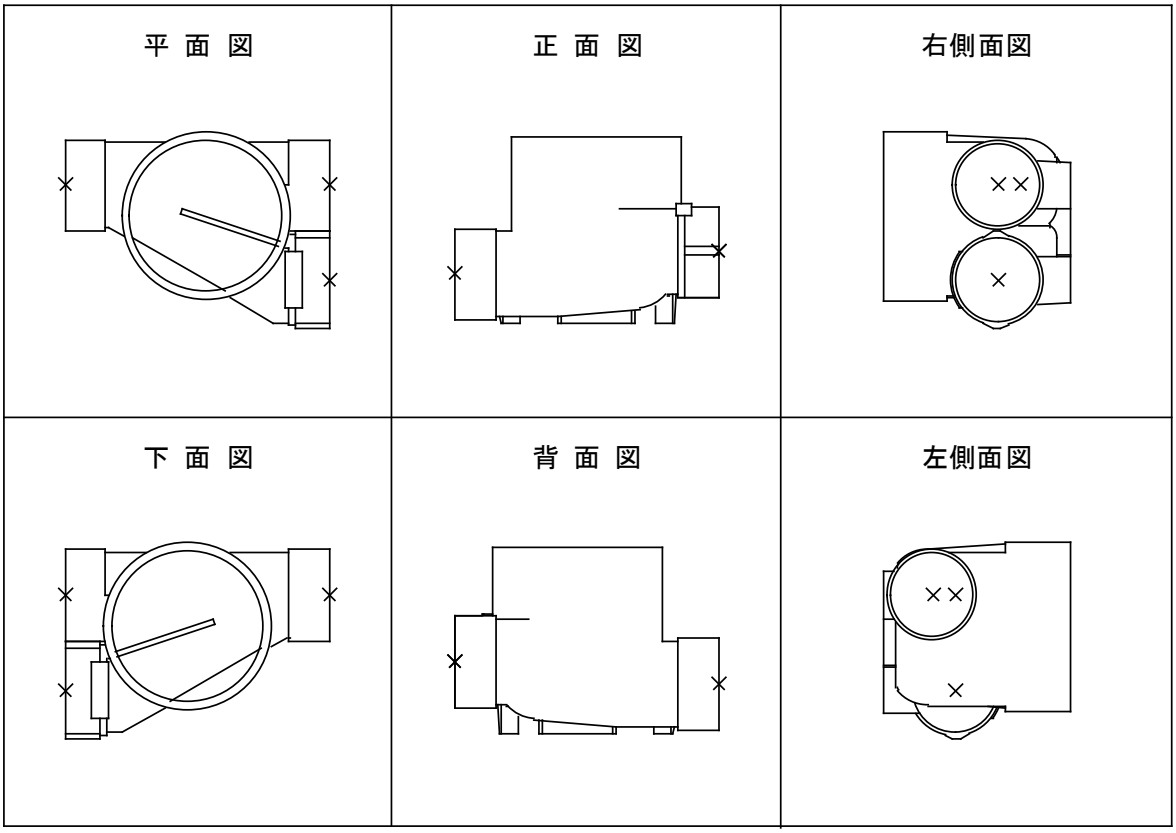

100.0:100.0:100.0

MA-H-YSL100-150 ビニマスシステム 平行90度合流段差付(左):40711

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

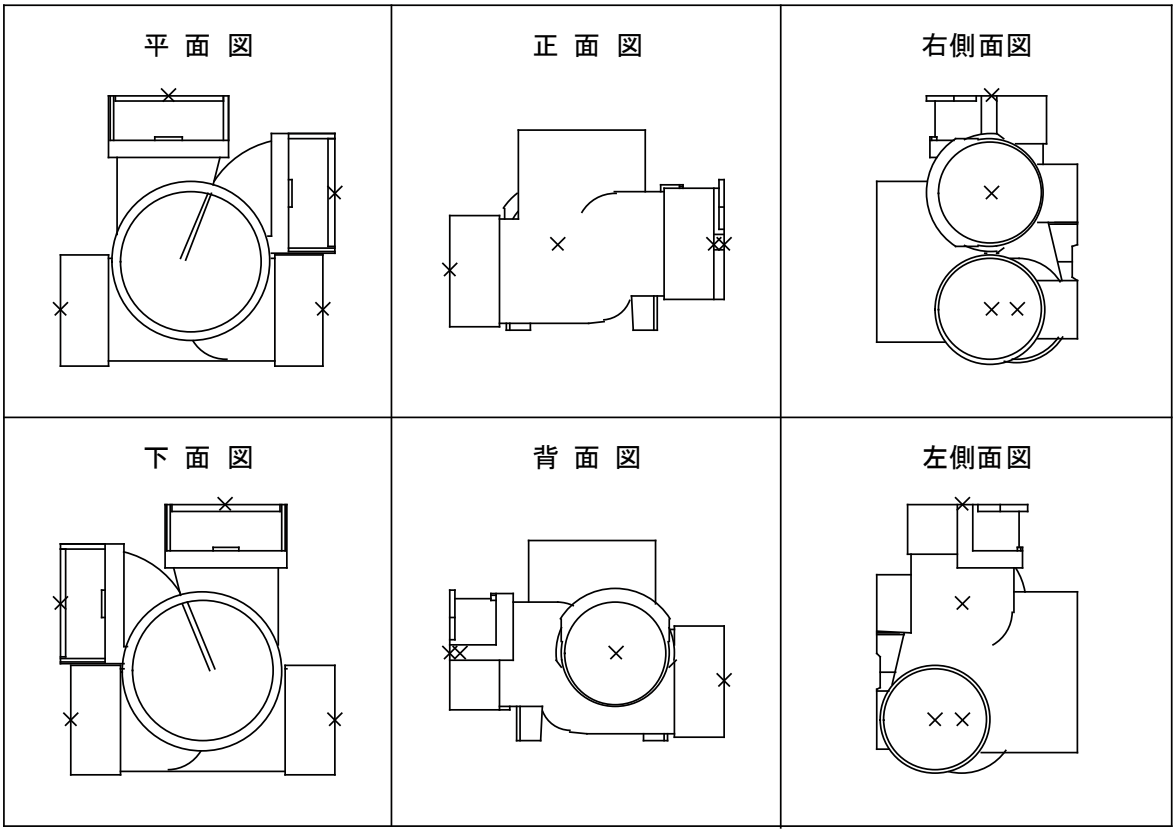

100.0:100.0:100.0

MA-H-YSL100-200 ビニマスシステム 平行90度合流段差付(左):41133

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0:100.0

MA-H-YSL125x100-150 ビニマスシステム 平行90度合流段差付(左):41343

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

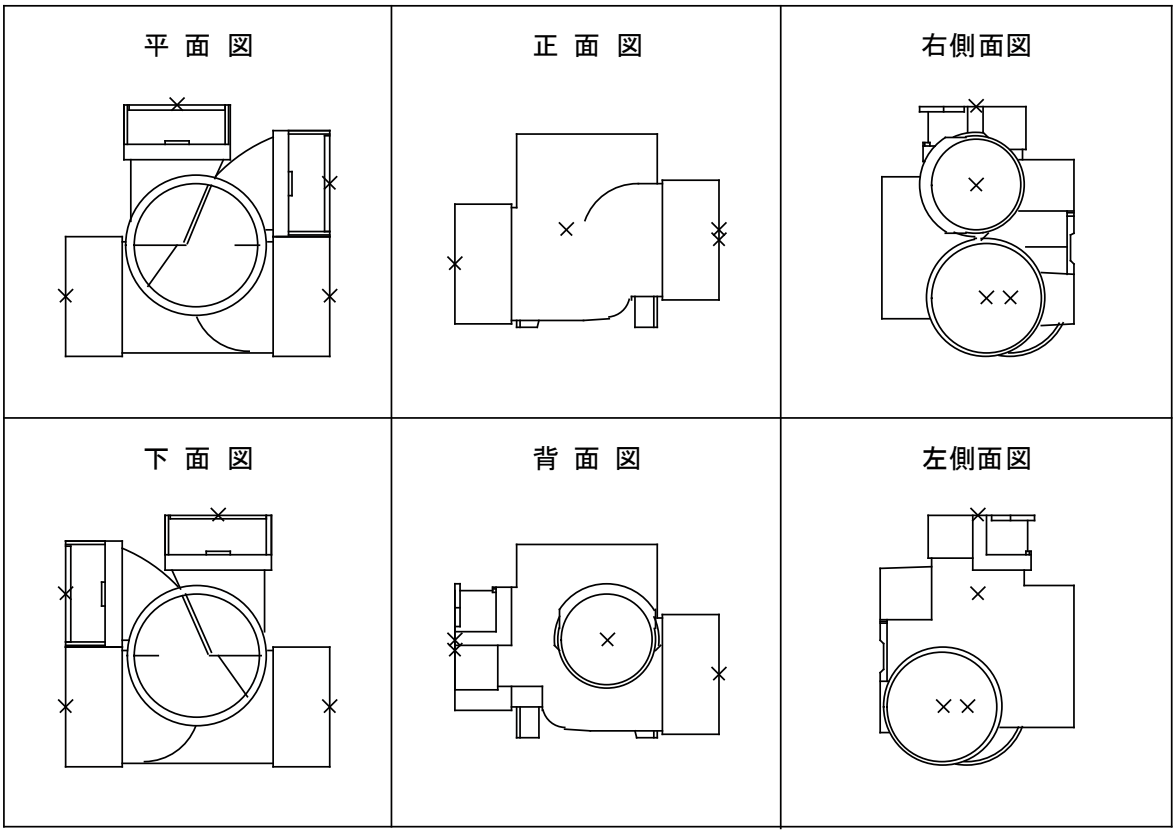

125.0:100.0:100.0:125.0

MA-H-YSL125x100-200 ビニマスシステム 平行90度合流段差付(左):41505

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

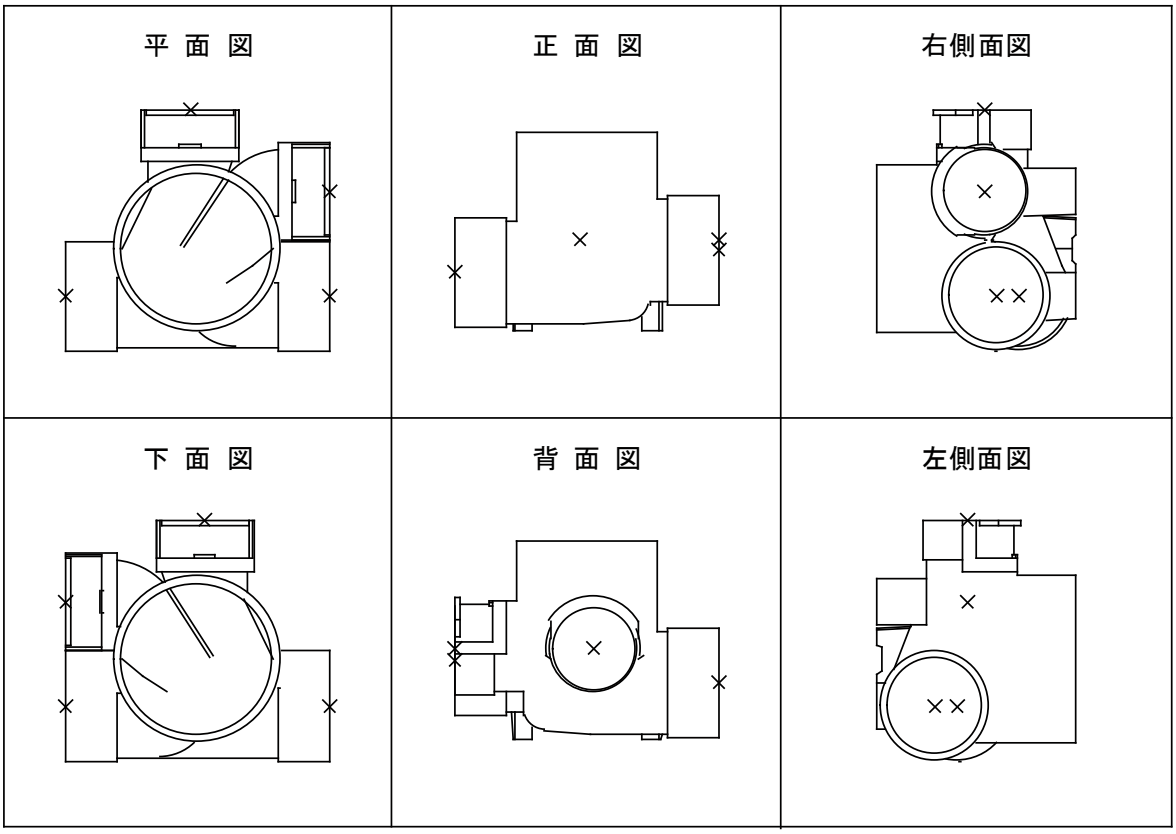

125.0:100.0:100.0:125.0

MA-H-YSL150x100-200 ビニマスシステム 平行90度合流段差付(左):41806

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

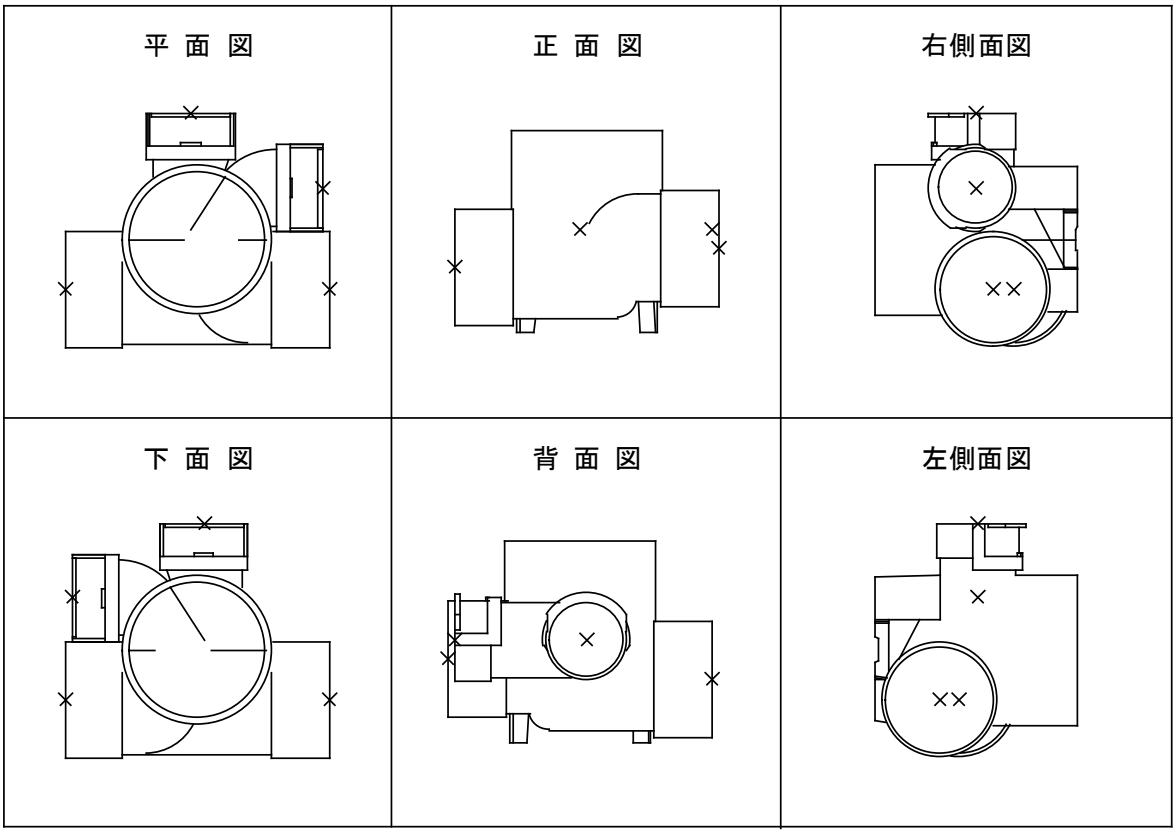

150.0:100.0:100.0:150.0

MA-H-YSR100-150 ビニマスシステム 平行90度合流段差付(右):40712

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

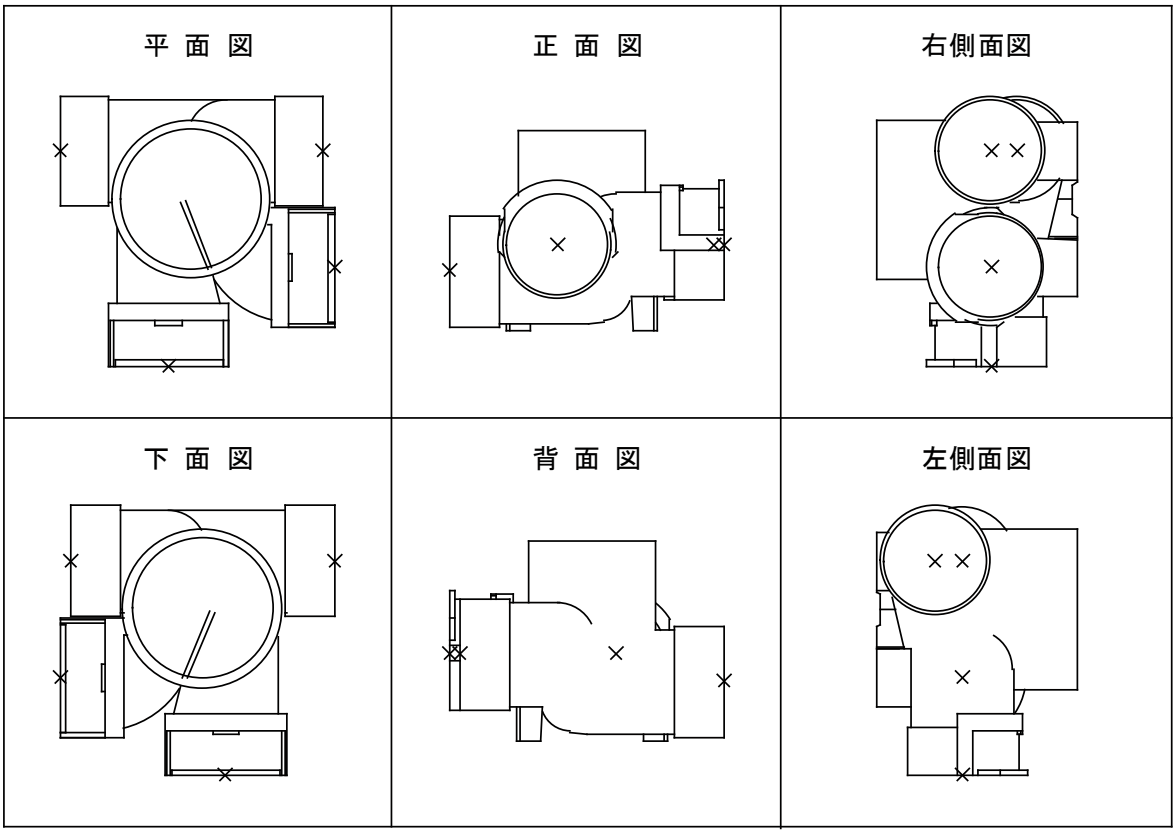

100.0:100.0:100.0:100.0

MA-H-YSR125x100-150 ビニマスシステム 平行90度合流段差付(右):41344

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

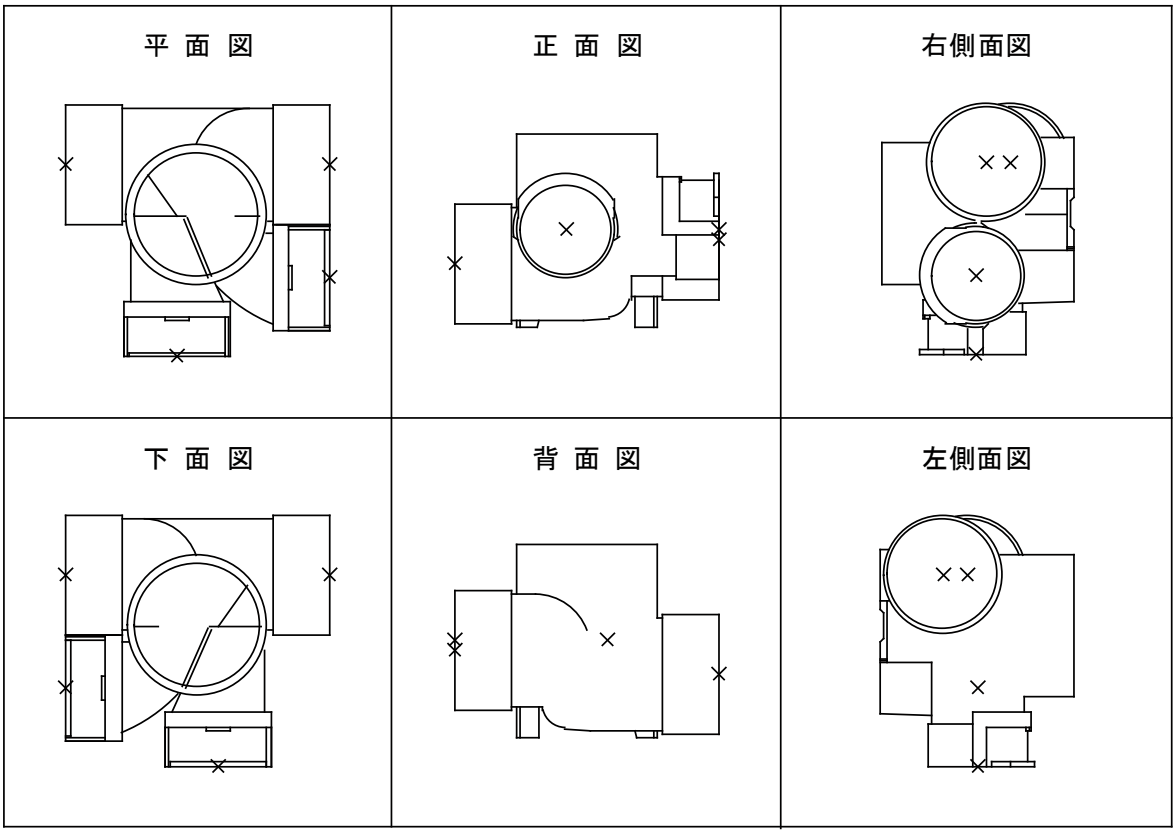

125.0:125.0:100.0:100.0

MA-H-YSR125x100-200 ビニマスシステム 平行90度合流段差付(右):41506

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

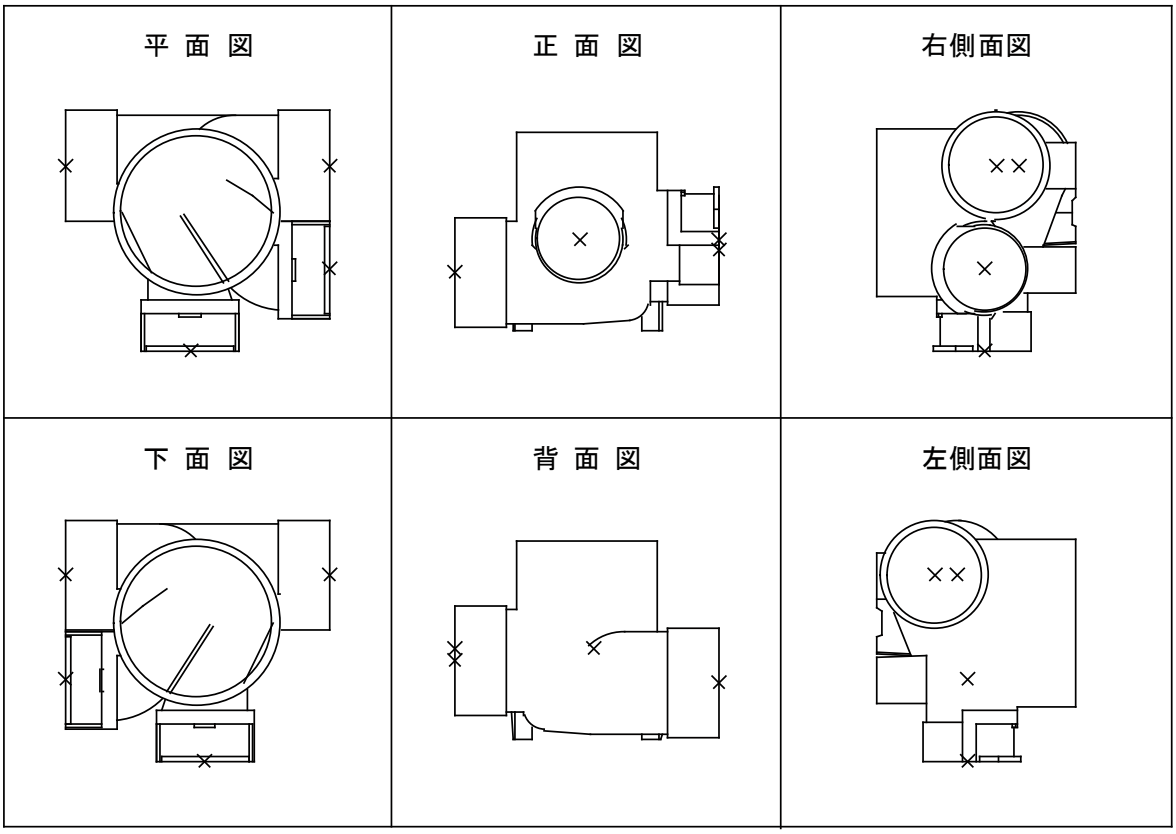

125.0:125.0:100.0:100.0

MA-H-YSR150x100-200 ビニマスシステム 平行90度合流段差付(右):41807

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

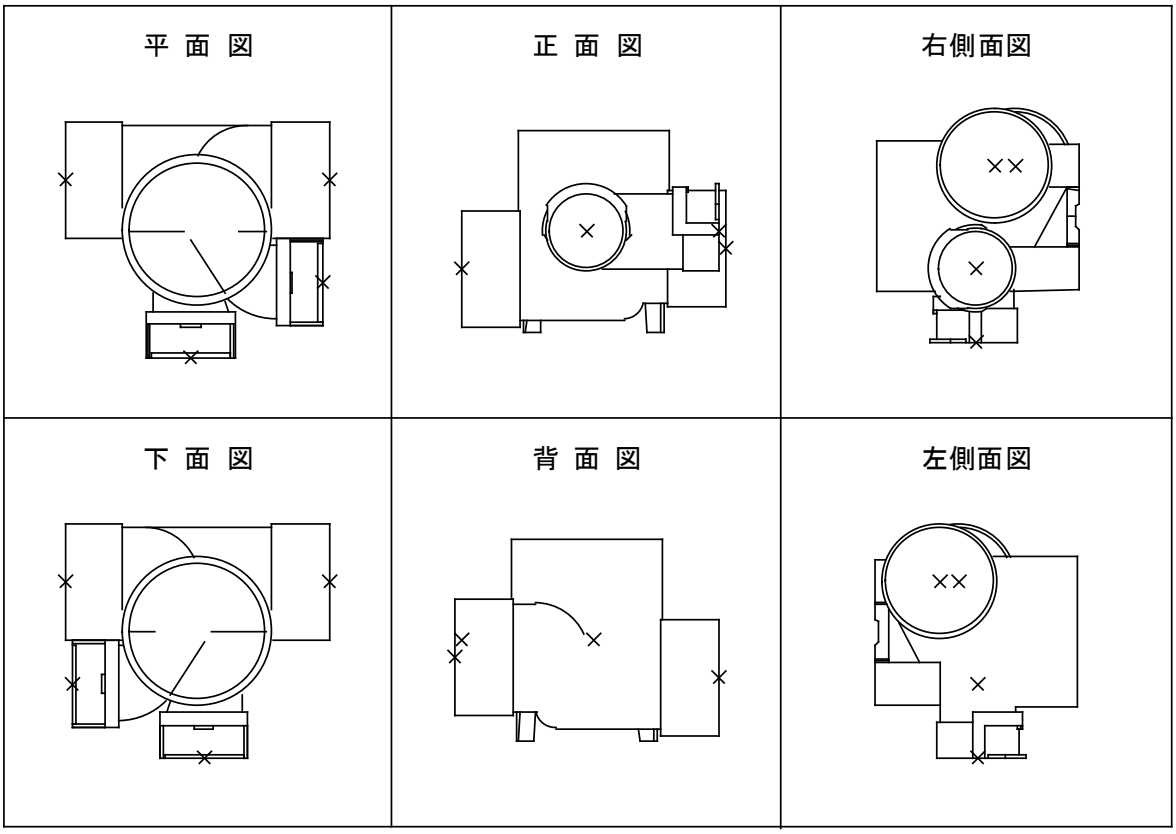

150.0:150.0:100.0:100.0

MA-ST100-150 ビニマスシステム ストレート:40705

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

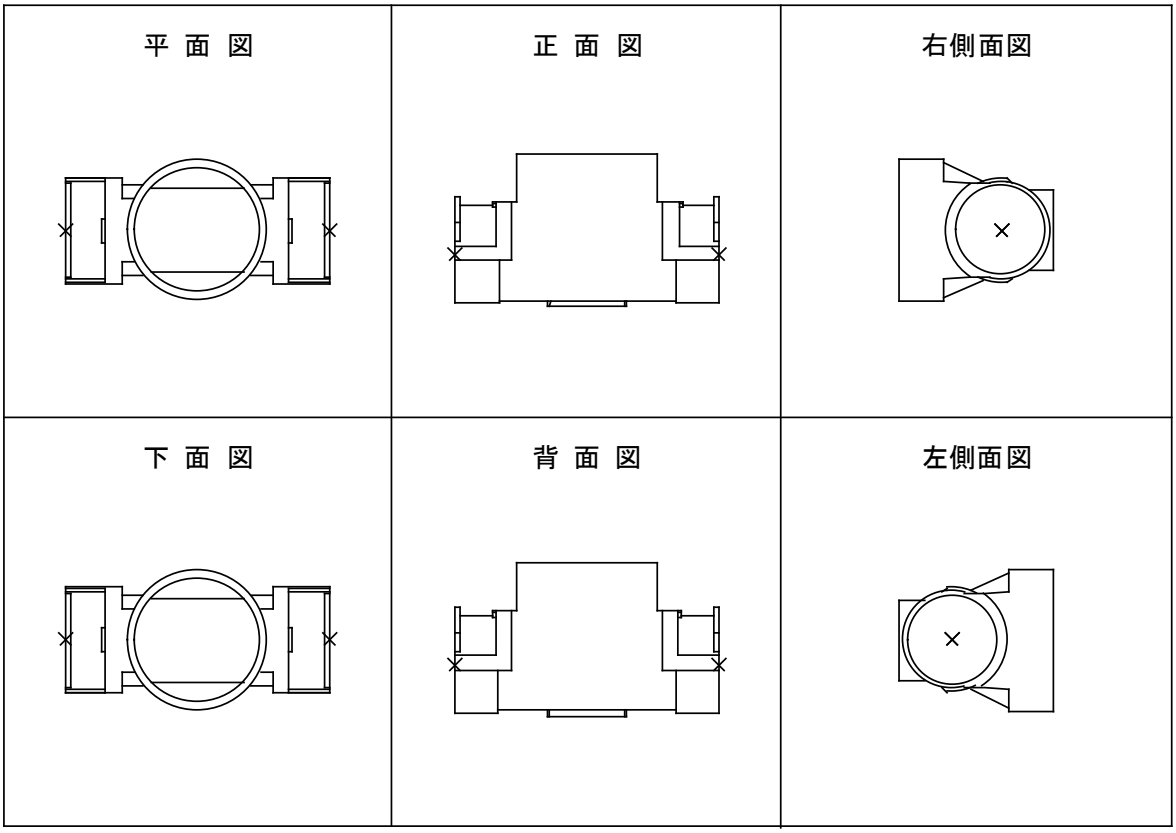

100.0:100.0

MA-UT100x75S-150 ビニマスシステム トラップ(兼):40708

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0: 75.0

MA-UTL100x75S-150 ビニマスシステム トラップ(左):40706

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

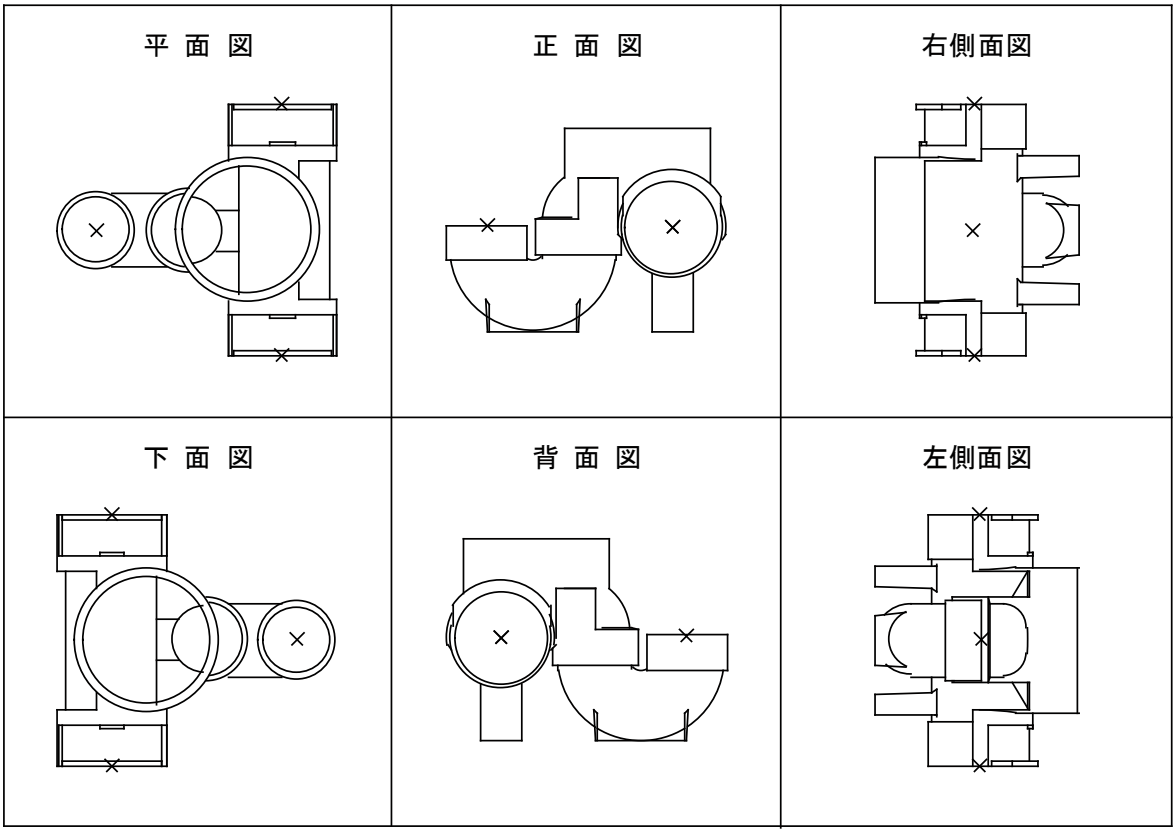

100.0:100.0: 75.0

MA-UTR100x75S-150 ビニマスシステム トラップ(右):40707

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［MAシリーズ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

100.0:100.0: 75.0

KM-S100Px100-200 ビニマスシステム ストレート:49789

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

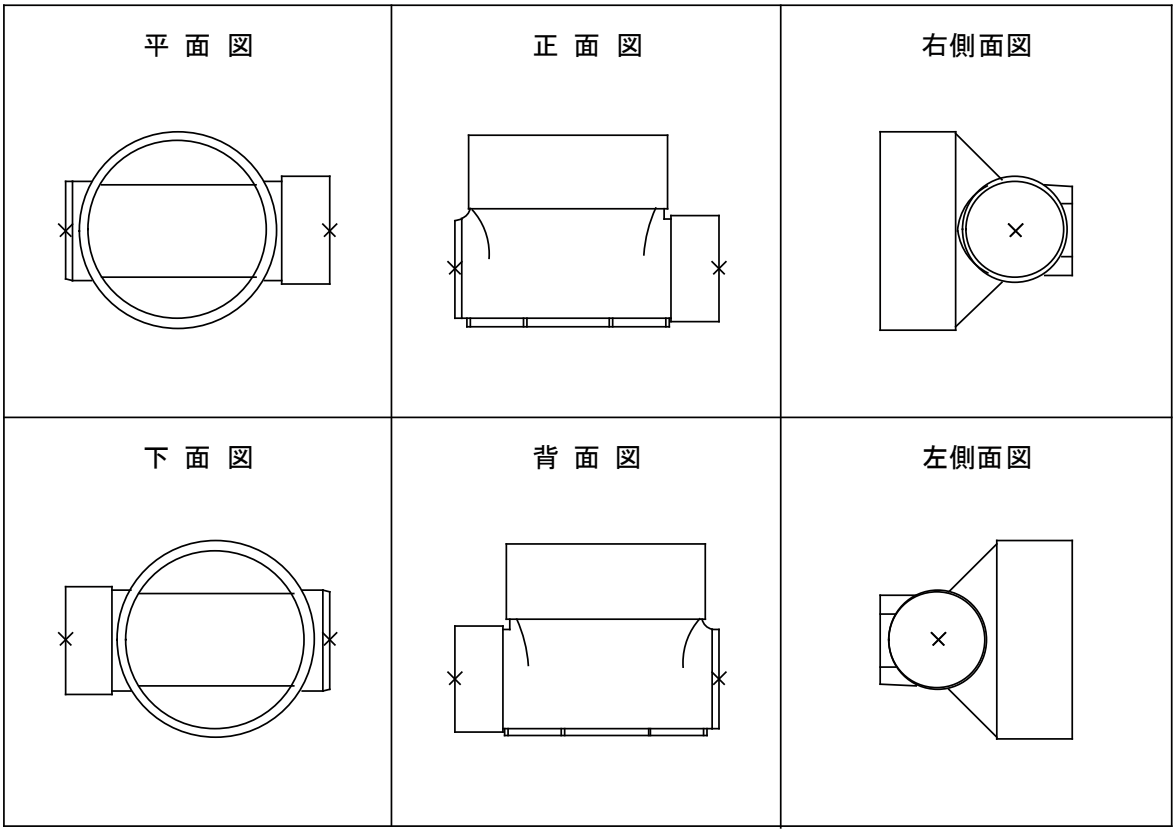

100.0:100.0

MC-ST100Px100-300 ビニマスシステム ストレート:41244

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

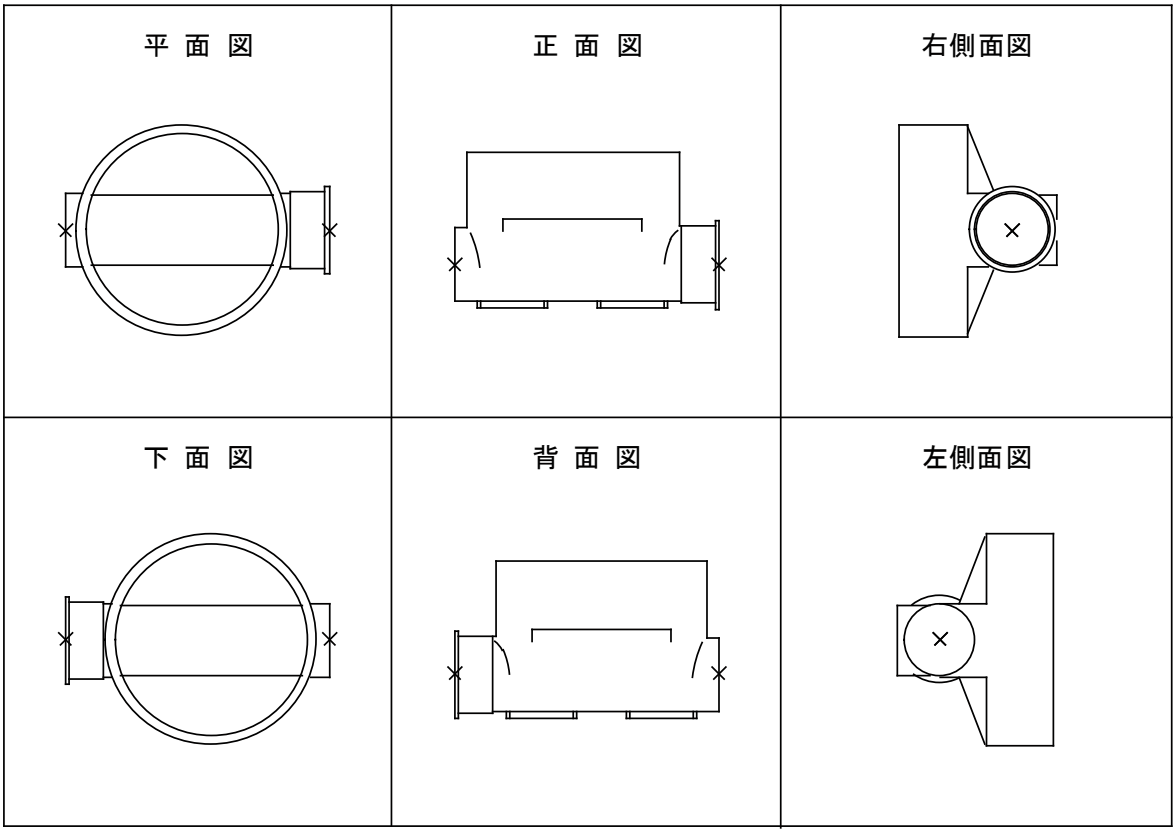

100.0:100.0

MC-ST125x100-300 ビニマスシステム ストレート:41581

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

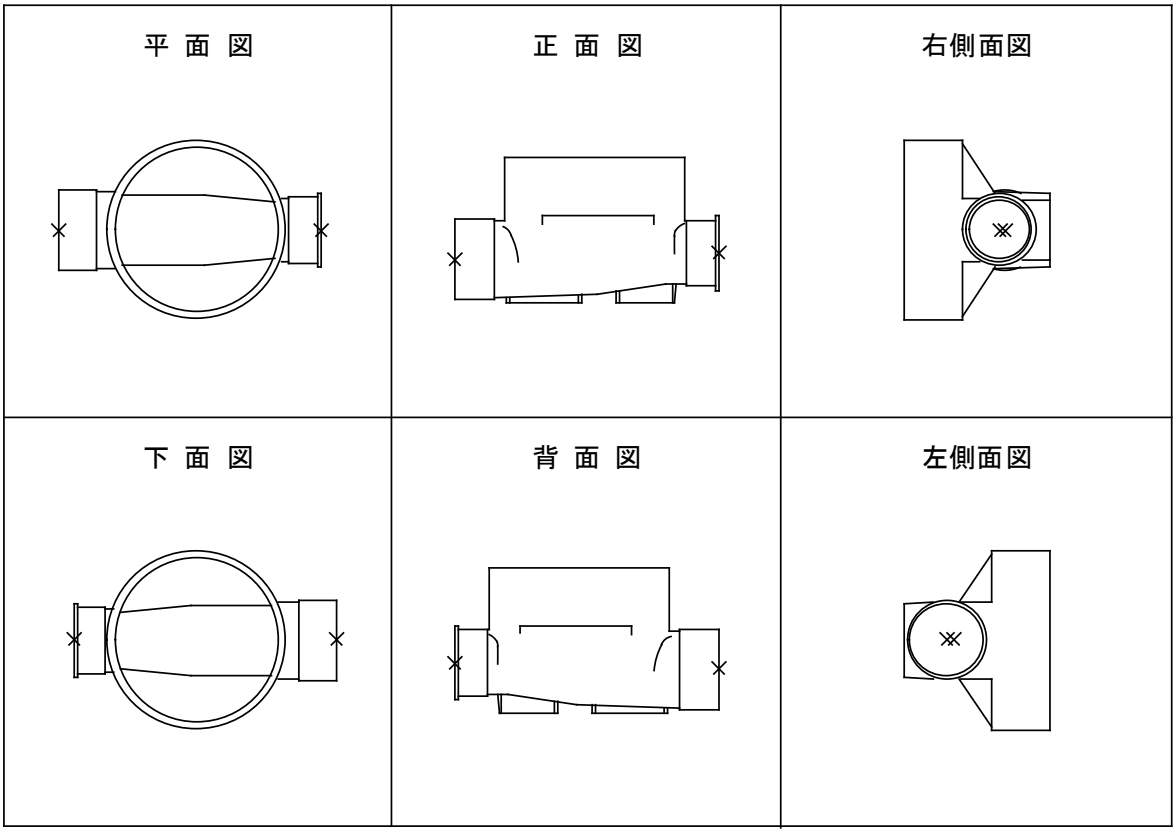

125.0:100.0

MC-ST150-300 ビニマスシステム ストレート:41888

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

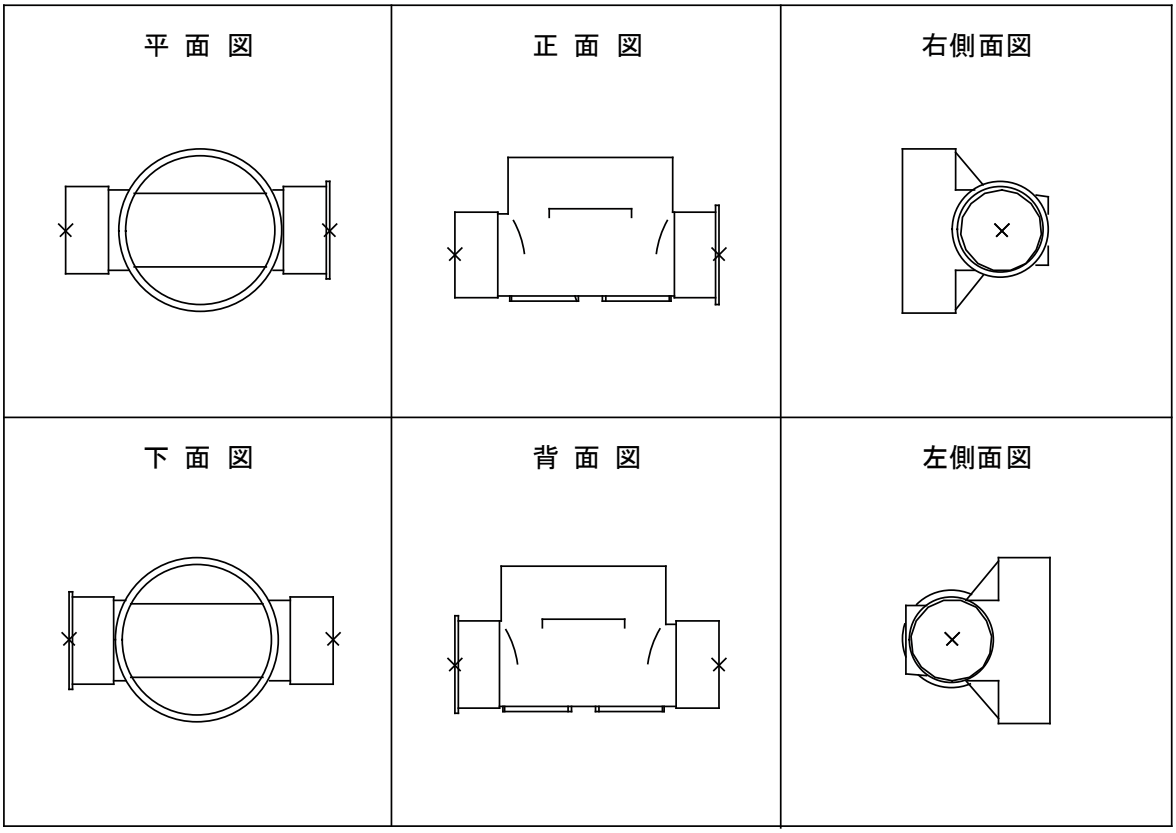

150.0:150.0

MC-ST150Px100-300 ビニマスシステム ストレート:41885

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0:100.0

MC-ST150Px150-300 ビニマスシステム ストレート:41889

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

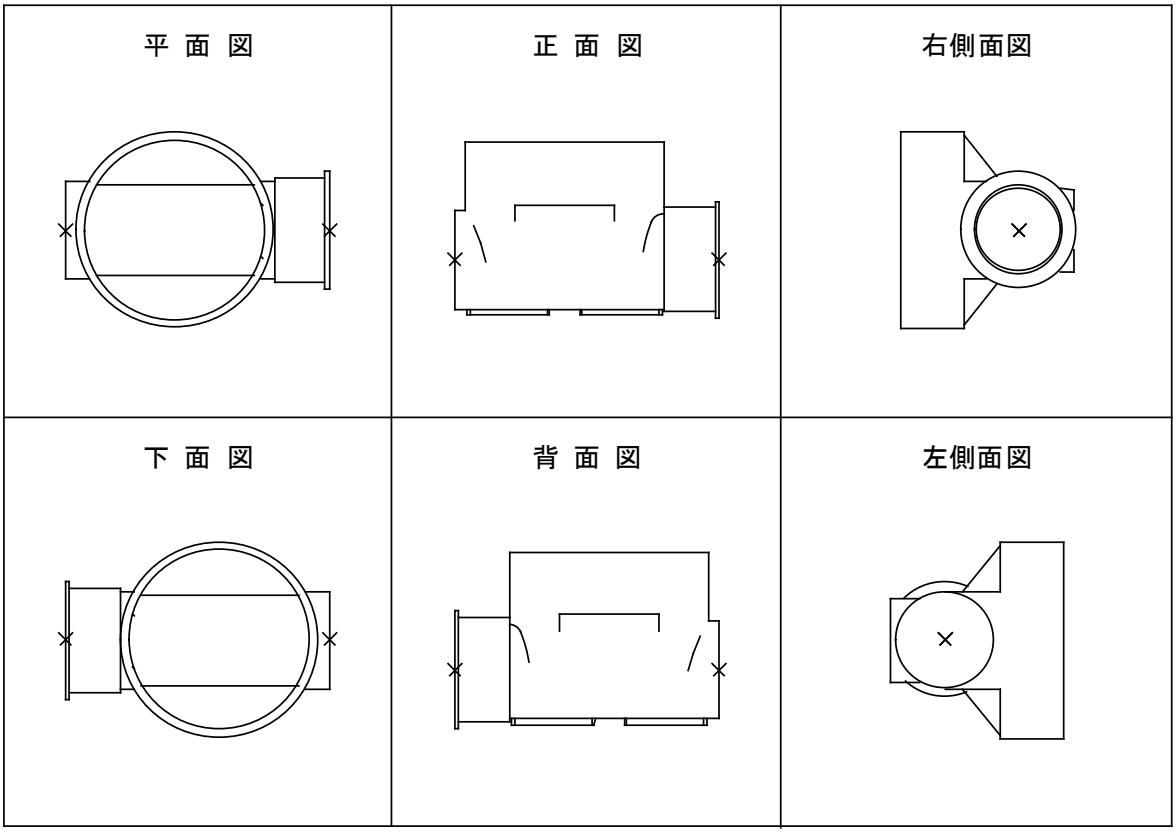

150.0:150.0

MC-ST150x100-300 ビニマスシステム ストレート:41884

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0:100.0

MC-ST150x125-300 ビニマスシステム ストレート:41886

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

150.0:125.0

MC-ST200-300 ビニマスシステム ストレート:41905

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

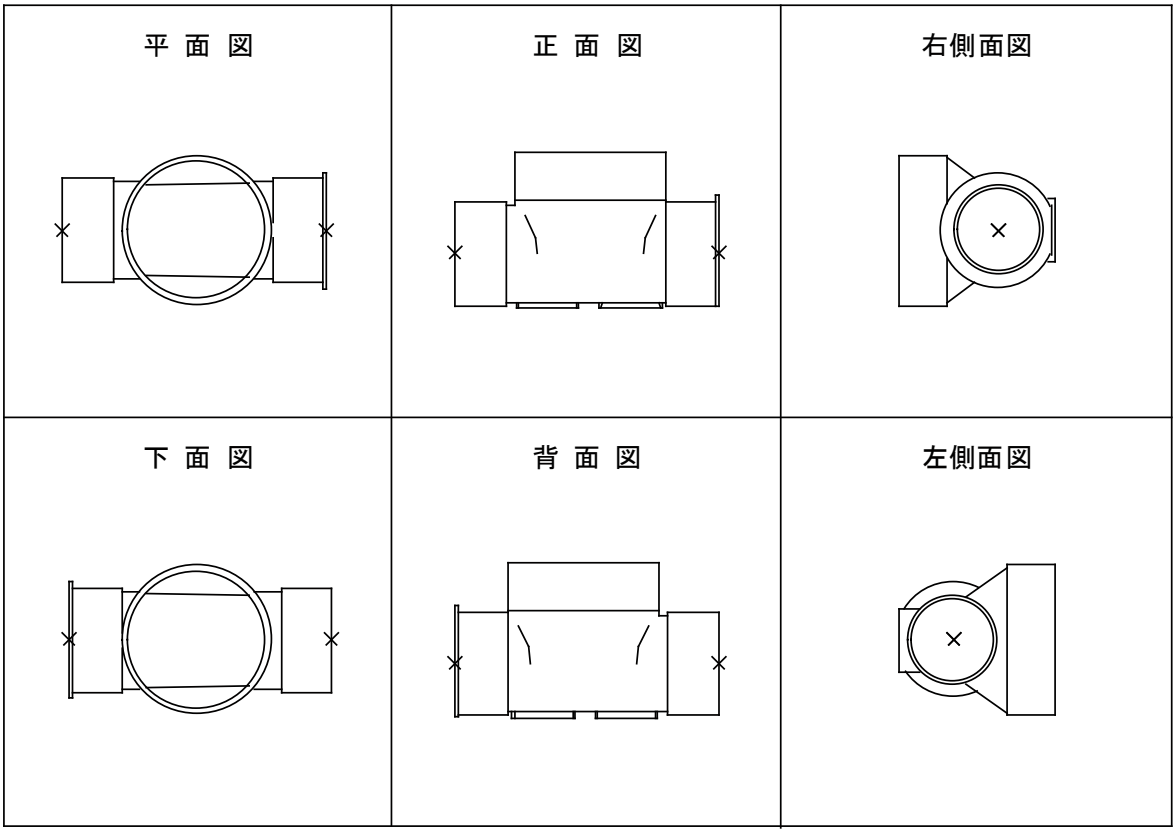

200.0:200.0

MC-ST200Px200-300 ビニマスシステム ストレート:41906

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

200.0:200.0

M-STH100-150 ビニマスシステム 首長ストレート:40235

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

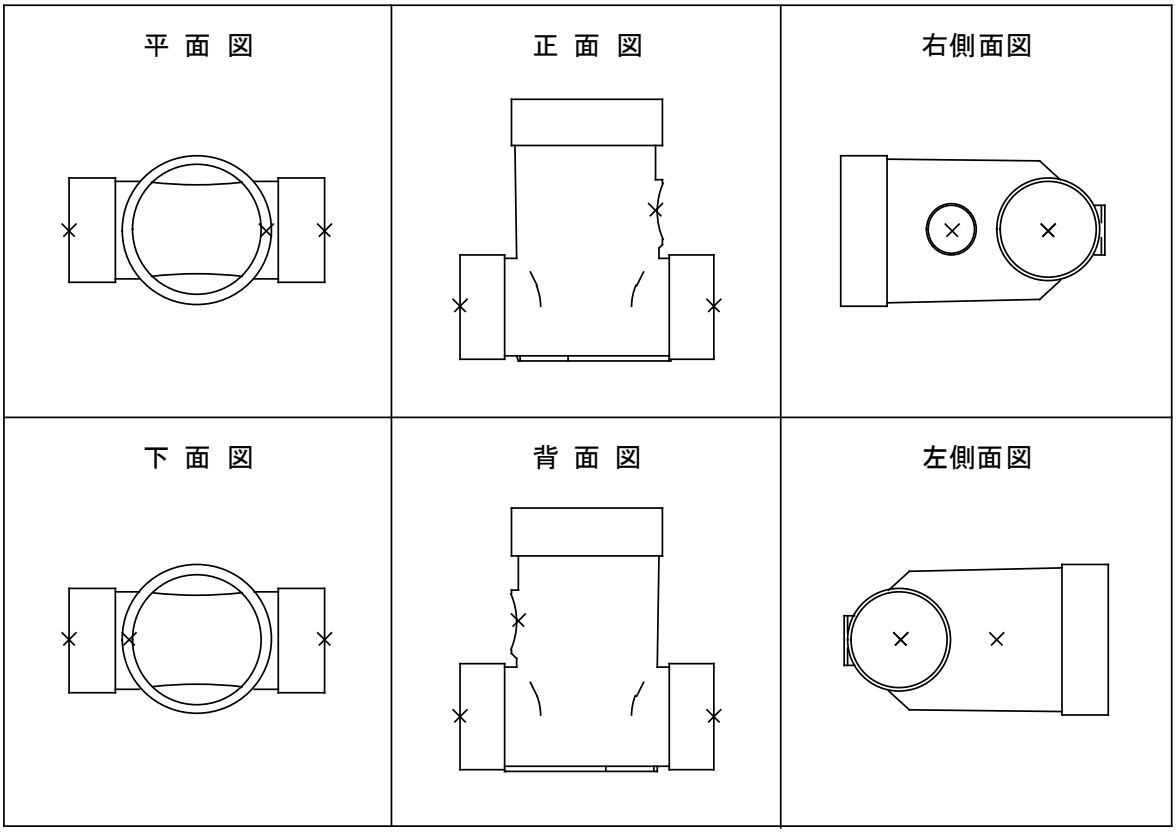

100.0:100.0: 50.0

M-STH100-150-LBT75 ビニマスシステム 首長ストレート:40236

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ストレート］

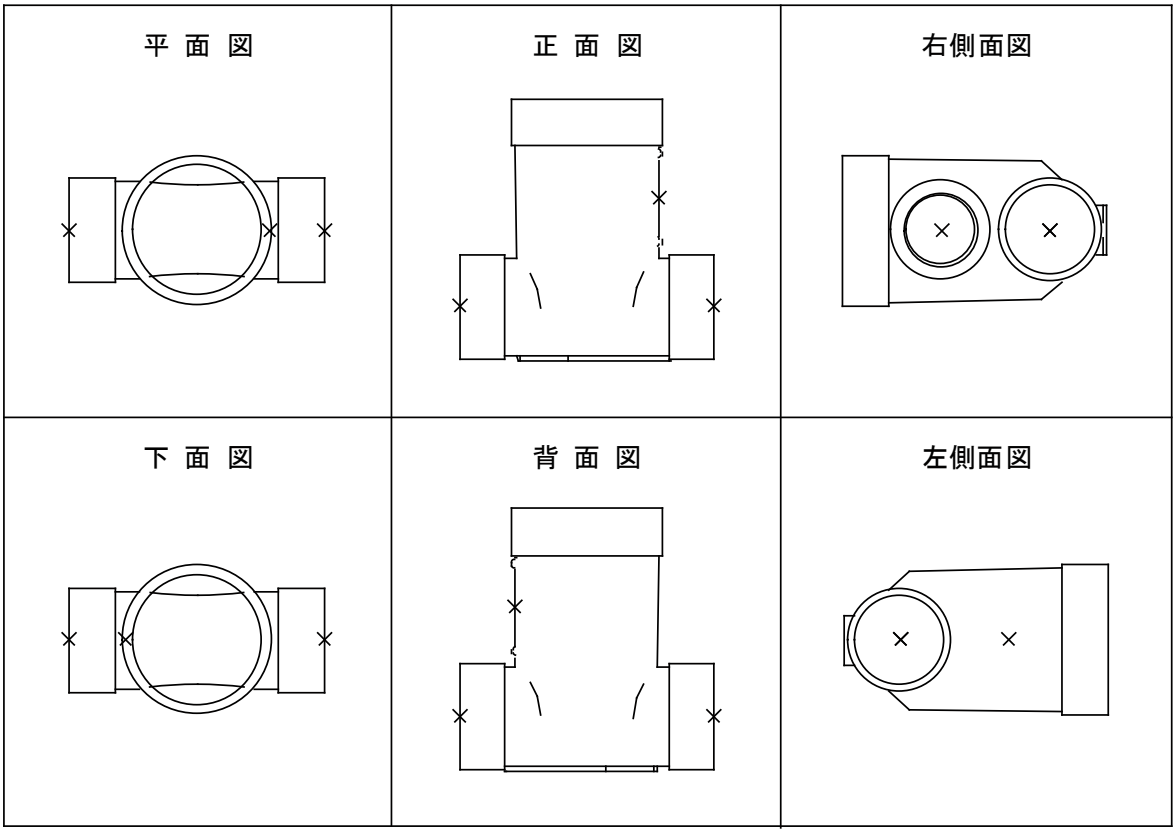

100.0:100.0: 75.0

M-UT100x50P-150 ビニマスシステム トラップ(兼):40425

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

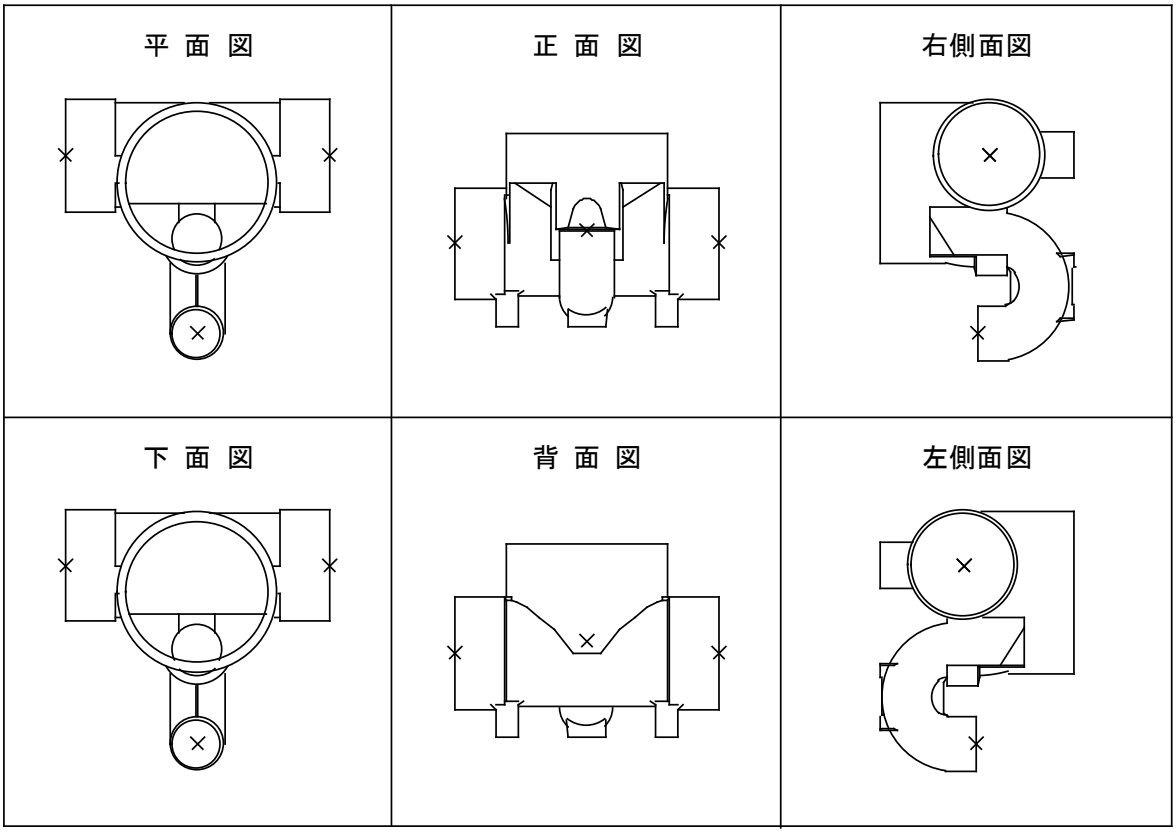

100.0:100.0: 50.0

M-UT100x75P-150 ビニマスシステム トラップ(兼):40452

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

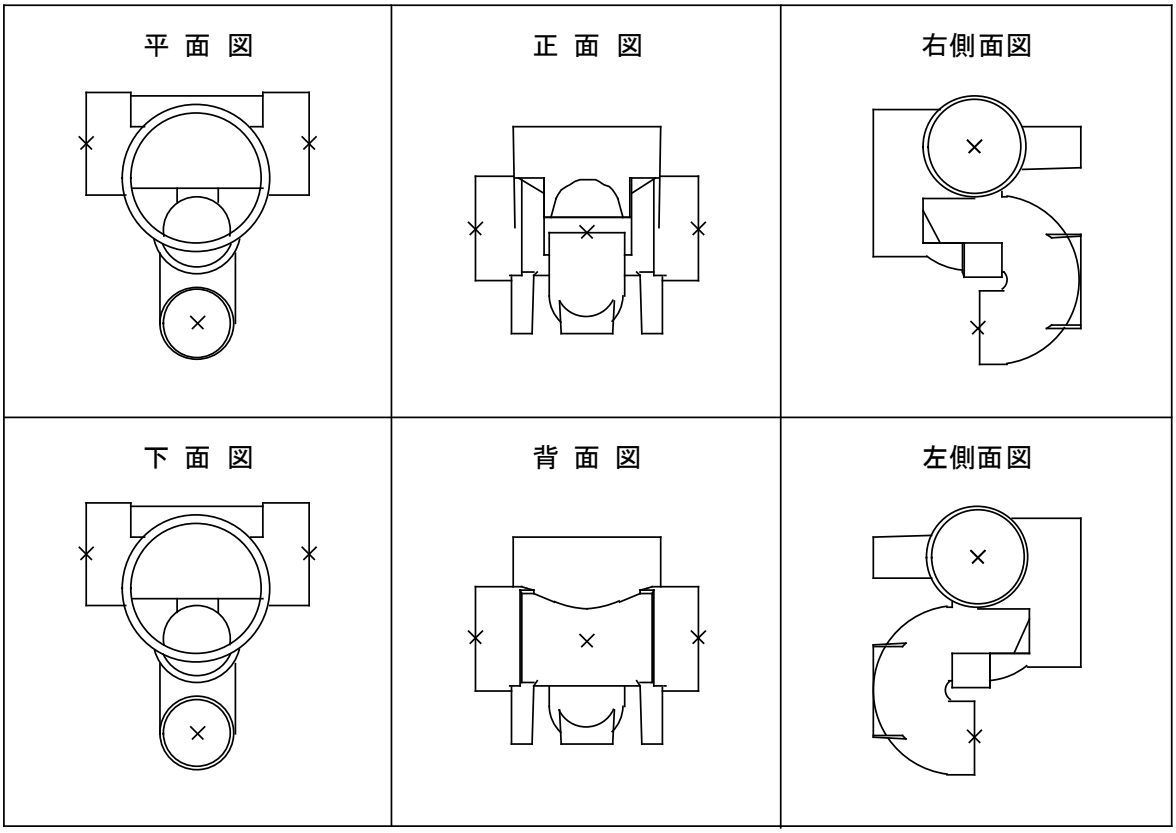

100.0:100.0: 75.0

M-UT100x100P-200 ビニマスシステム トラップ(兼):49762

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

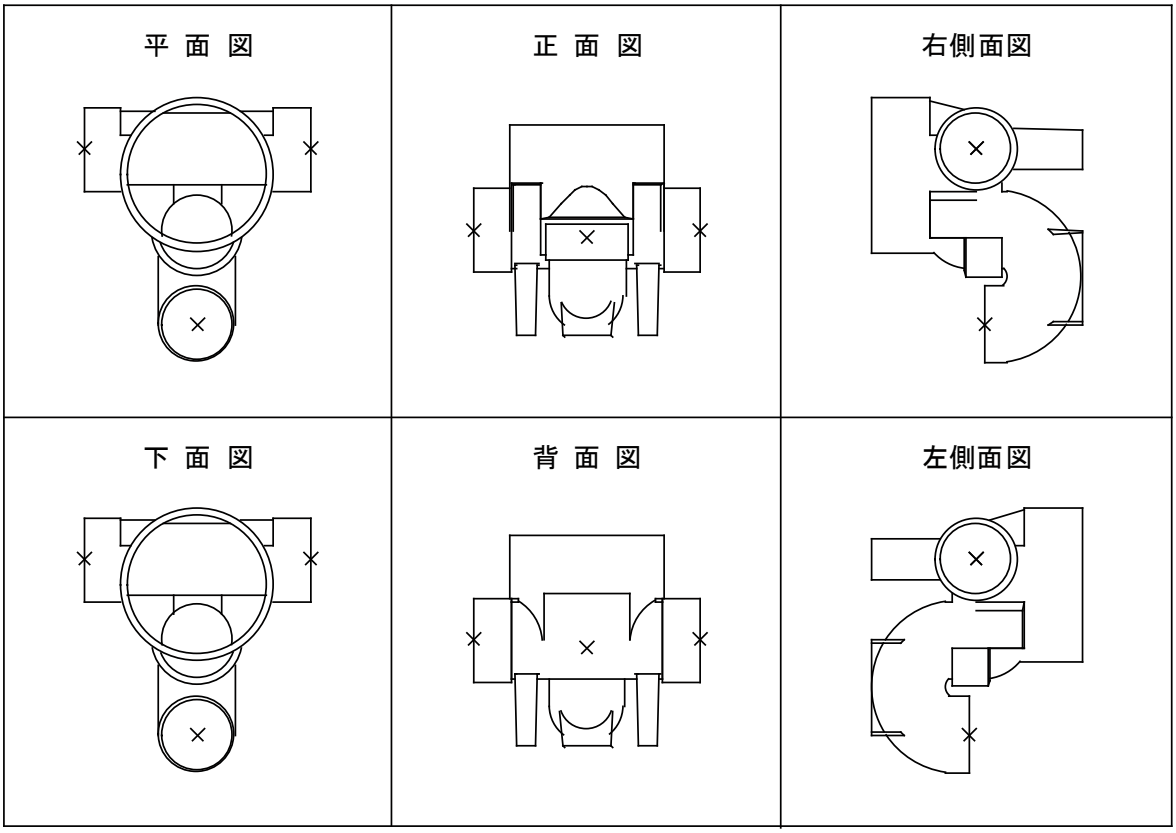

100.0:100.0:100.0

M-UTL100x50P-150 ビニマスシステム トラップ(左):40423

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

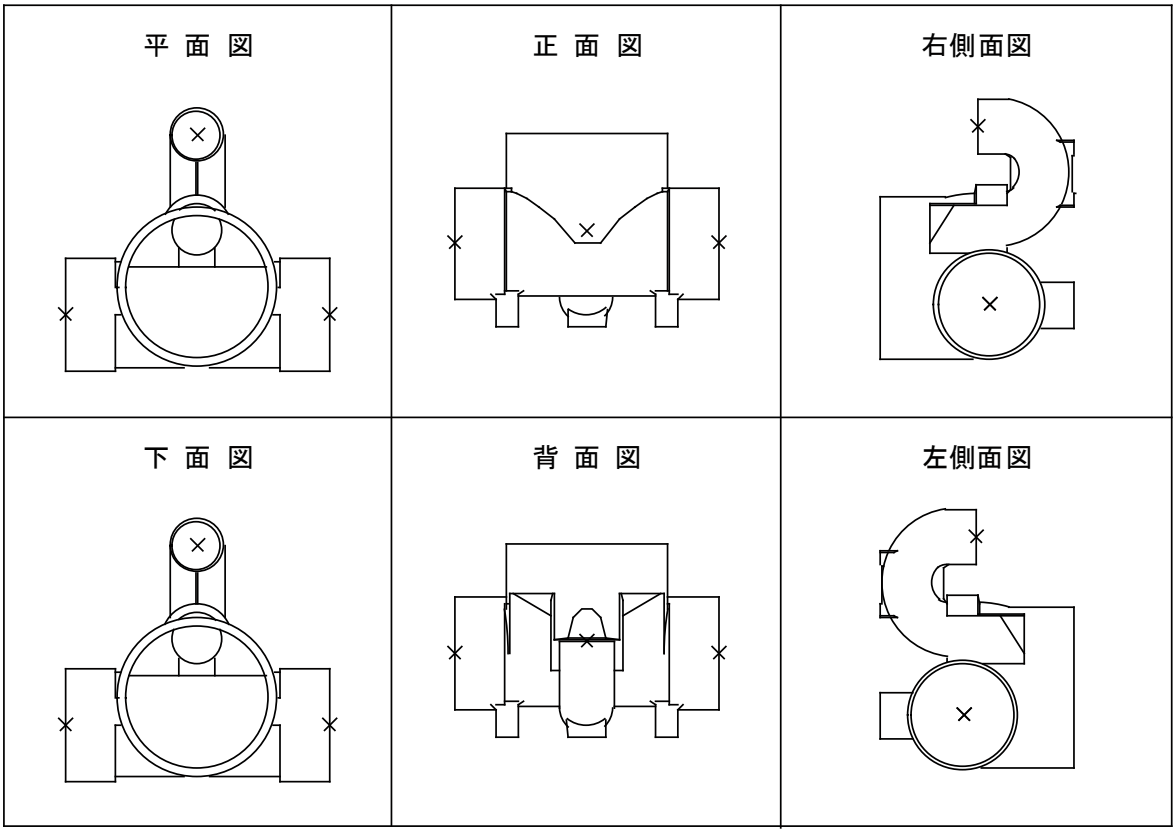

100.0:100.0: 50.0

M-UTL100x75P-150 ビニマスシステム トラップ(左):40450

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

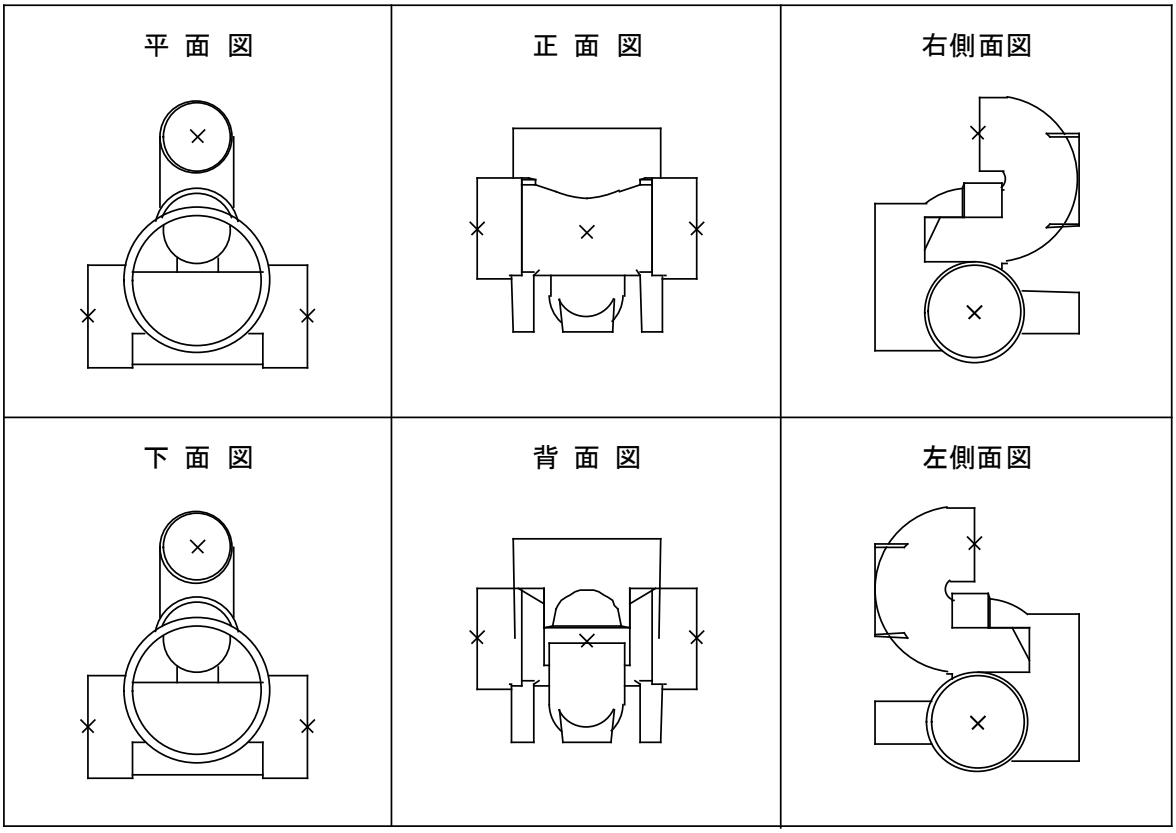

100.0:100.0: 75.0

M-UTL100x75P-200 ビニマスシステム トラップ(左):49753

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

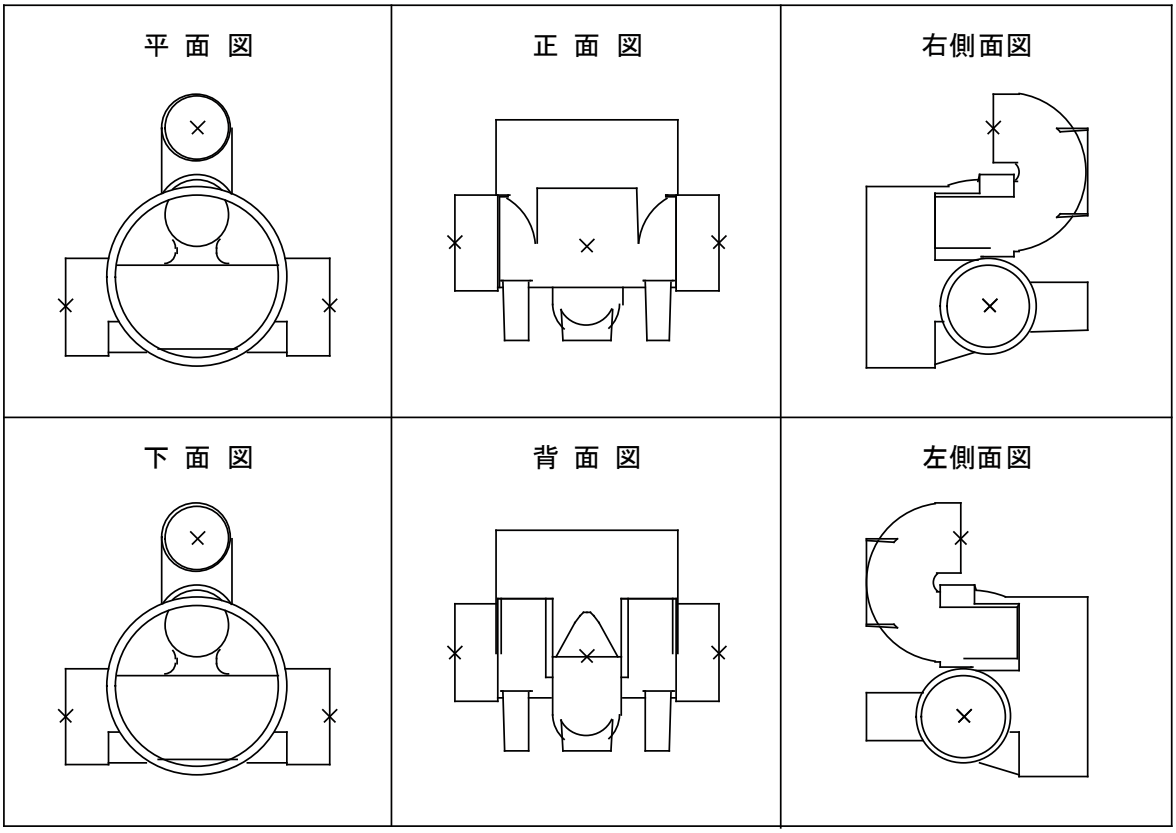

100.0:100.0: 75.0

M-UTL100x100P-200 ビニマスシステム トラップ(左):49757

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

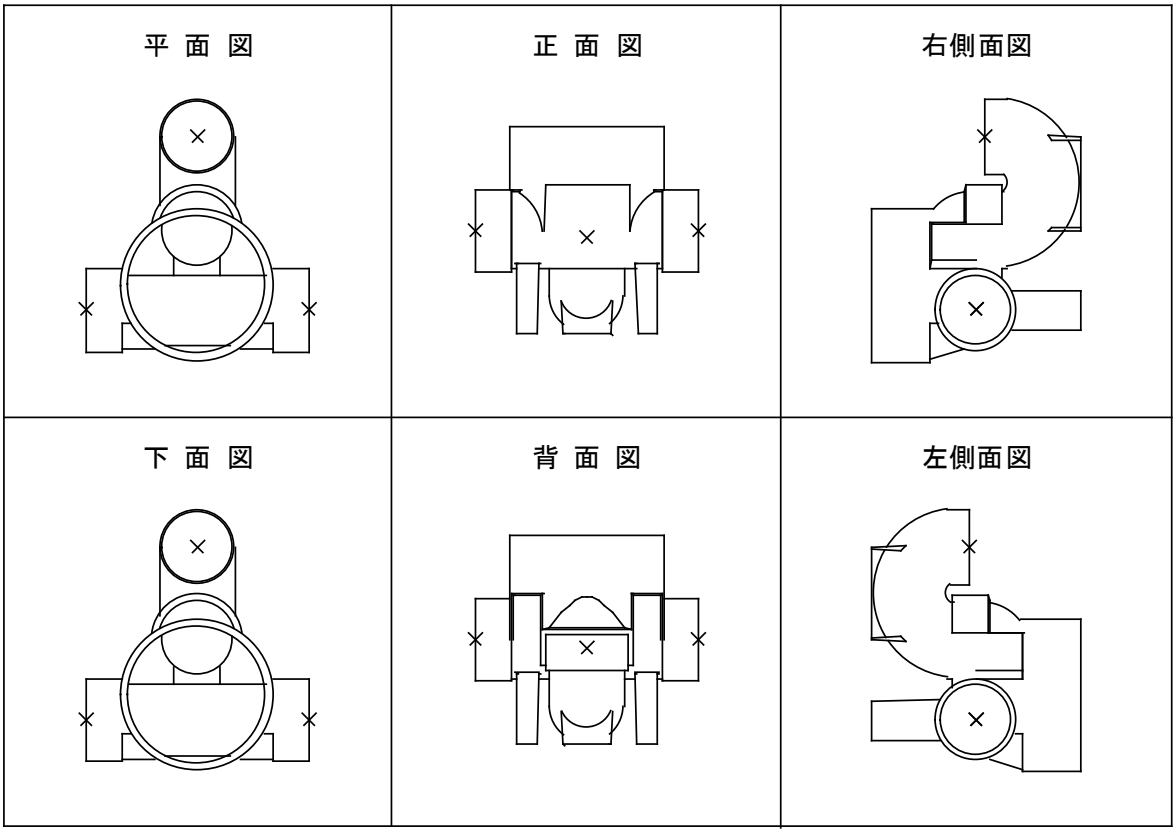

100.0:100.0:100.0

M-UTR100x50P-150 ビニマスシステム トラップ(右):40424

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

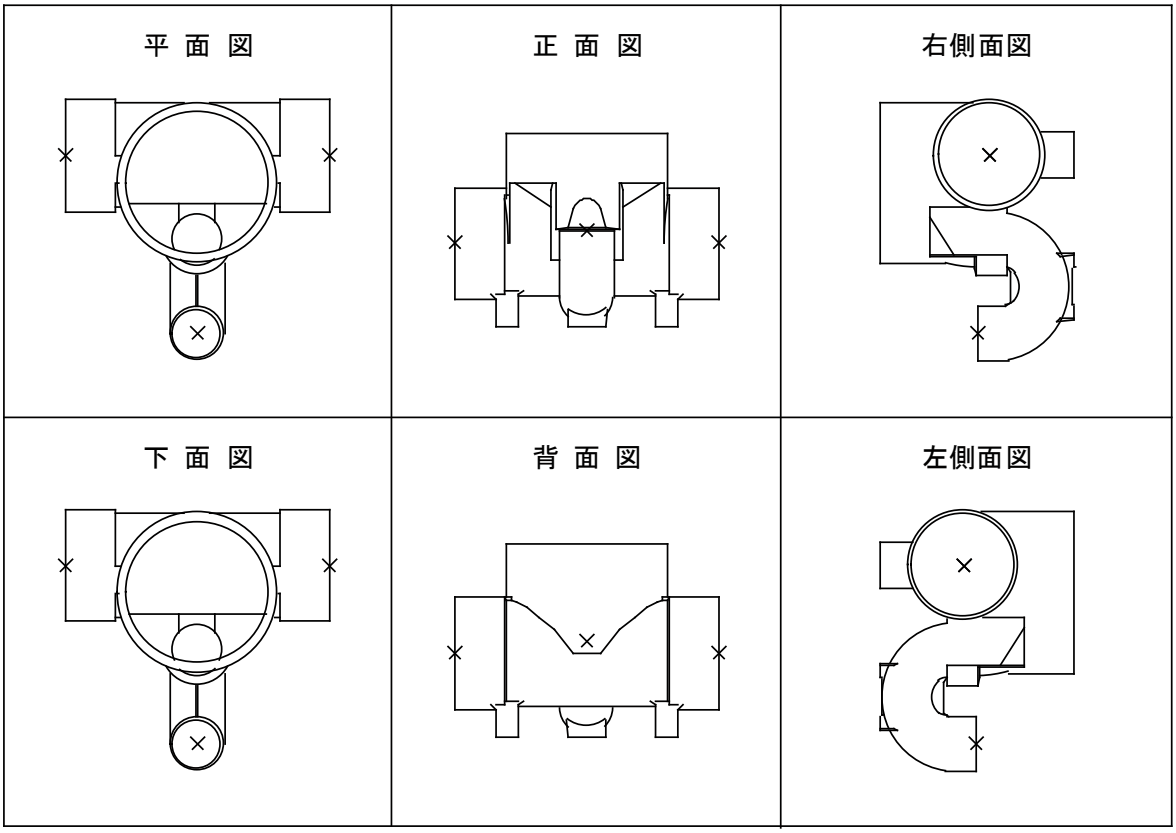

100.0:100.0: 50.0

M-UTR100x75P-150 ビニマスシステム トラップ(右):40451

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

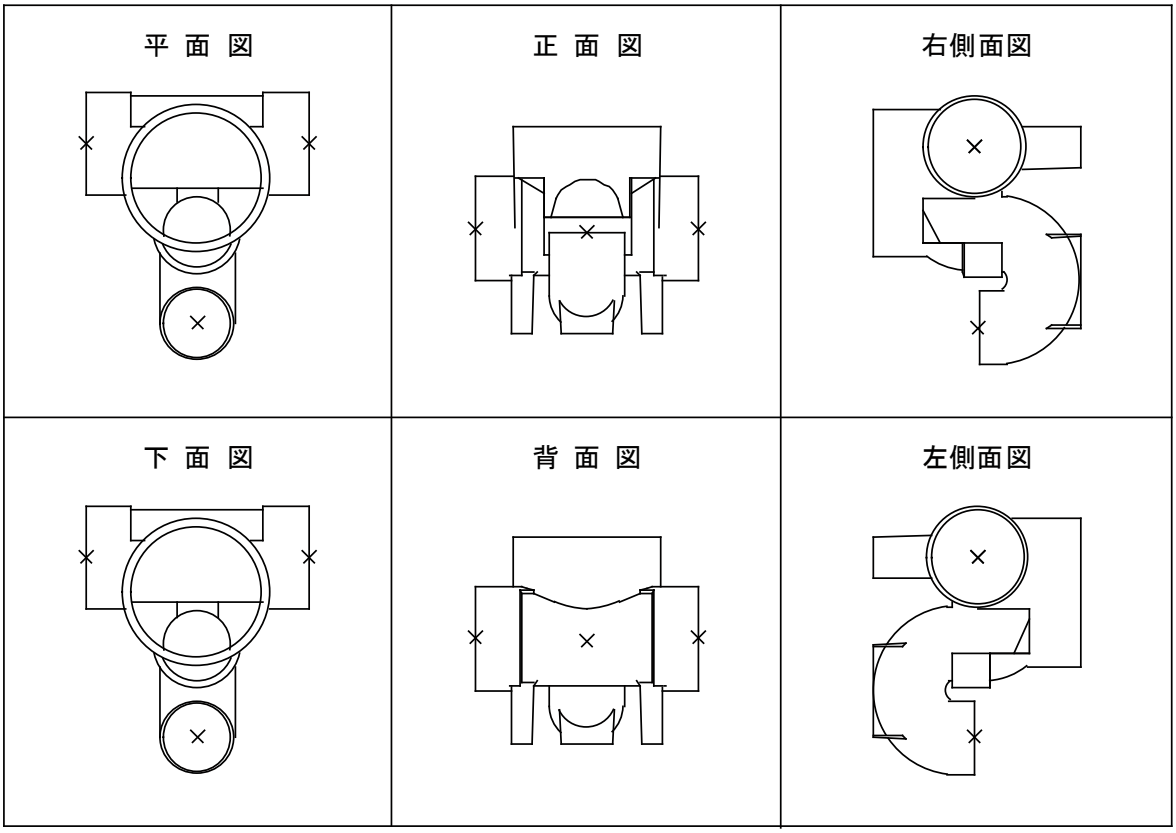

100.0:100.0: 75.0

M-UTR100x75P-200 ビニマスシステム トラップ(右):49754

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

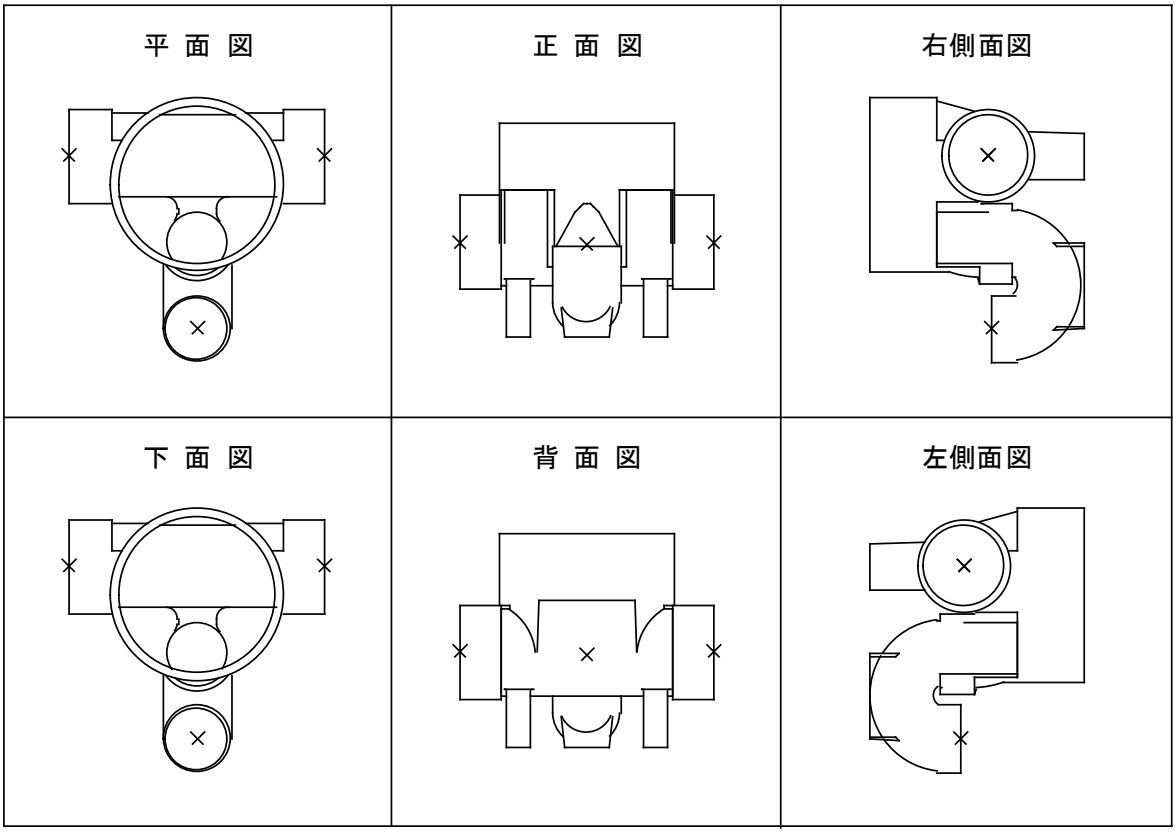

100.0:100.0: 75.0

M-UTR100x100P-150 ビニマスシステム トラップ(右):40495

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0:100.0:100.0

M-UTR100x100P-200 ビニマスシステム トラップ(右):49758

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［トラップ］

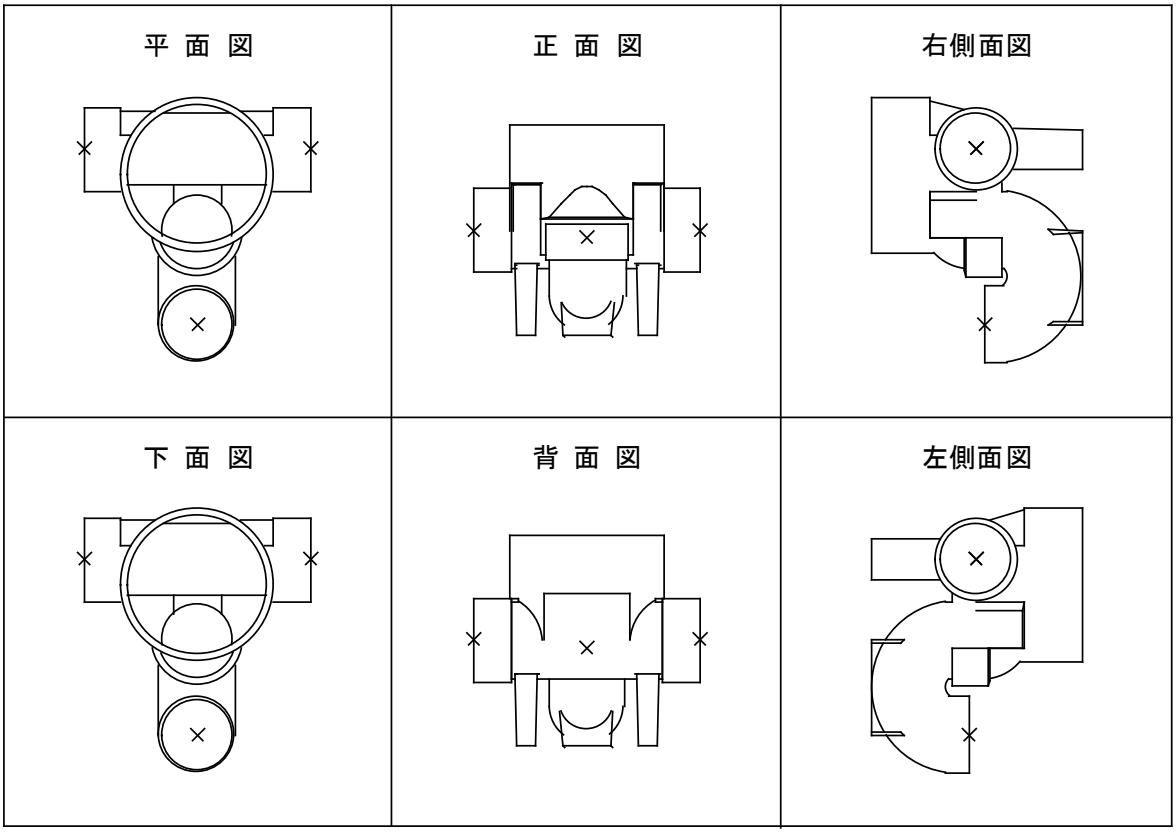

100.0:100.0:100.0

KMC-DR90WY100Px100-200　ビニマスシステム ドロップ:41823

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

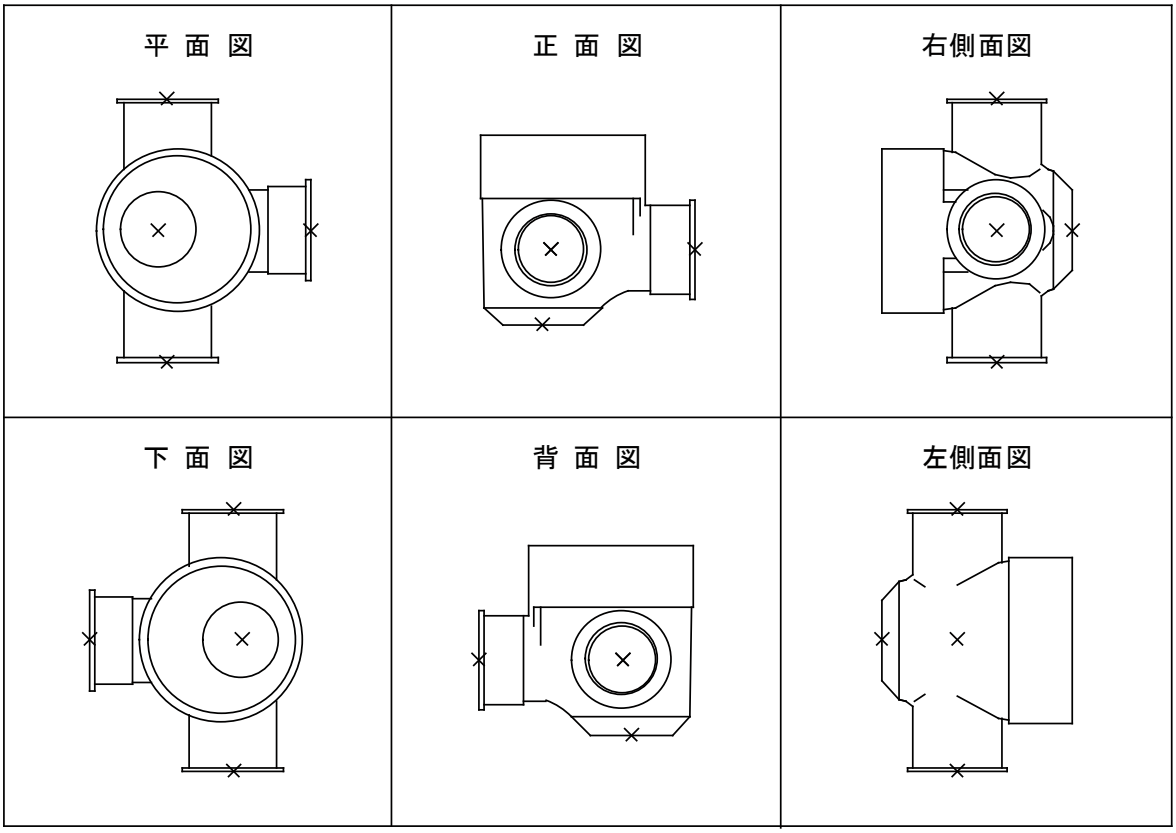

100.0:100.0:100.0:100.0

KMC-DR90WY100Px100-300 ビニマスシステム ドロップ:43425

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

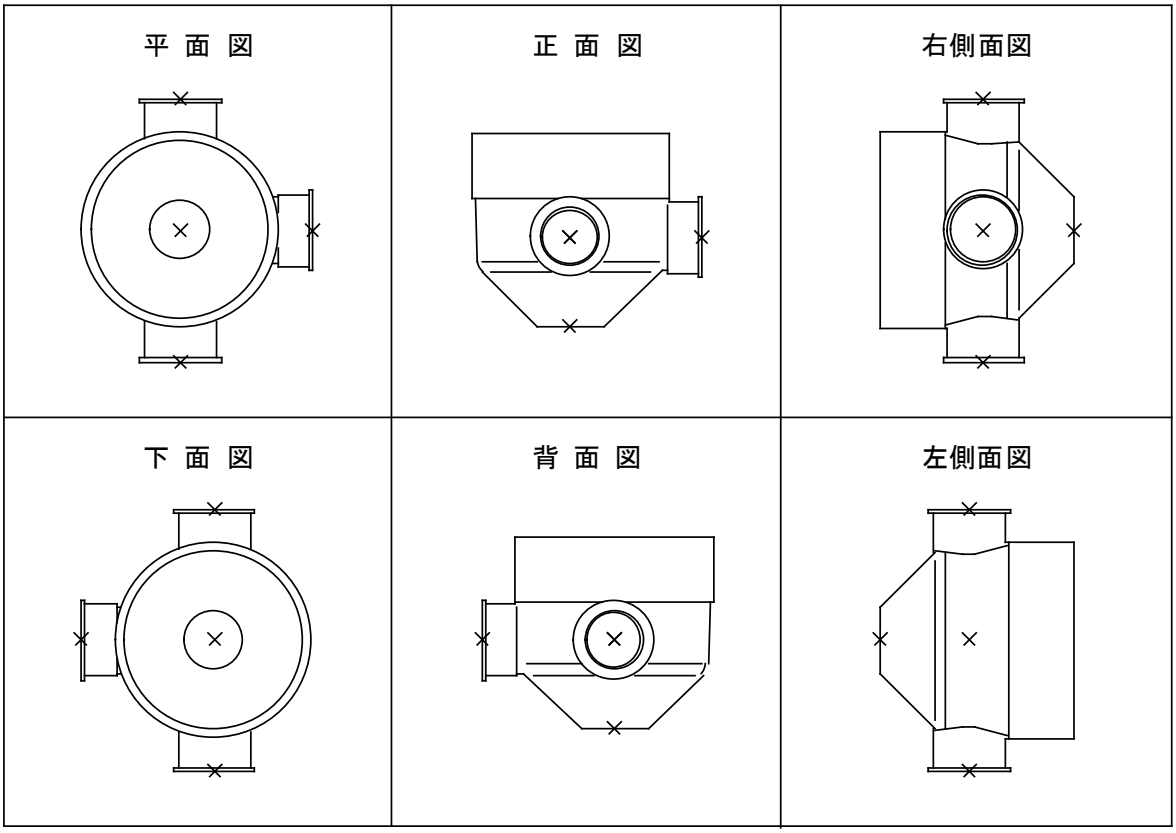

100.0:100.0:100.0:100.0

KMC-DR90WY100Sx100-200 ビニマスシステム ドロップ:41822

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

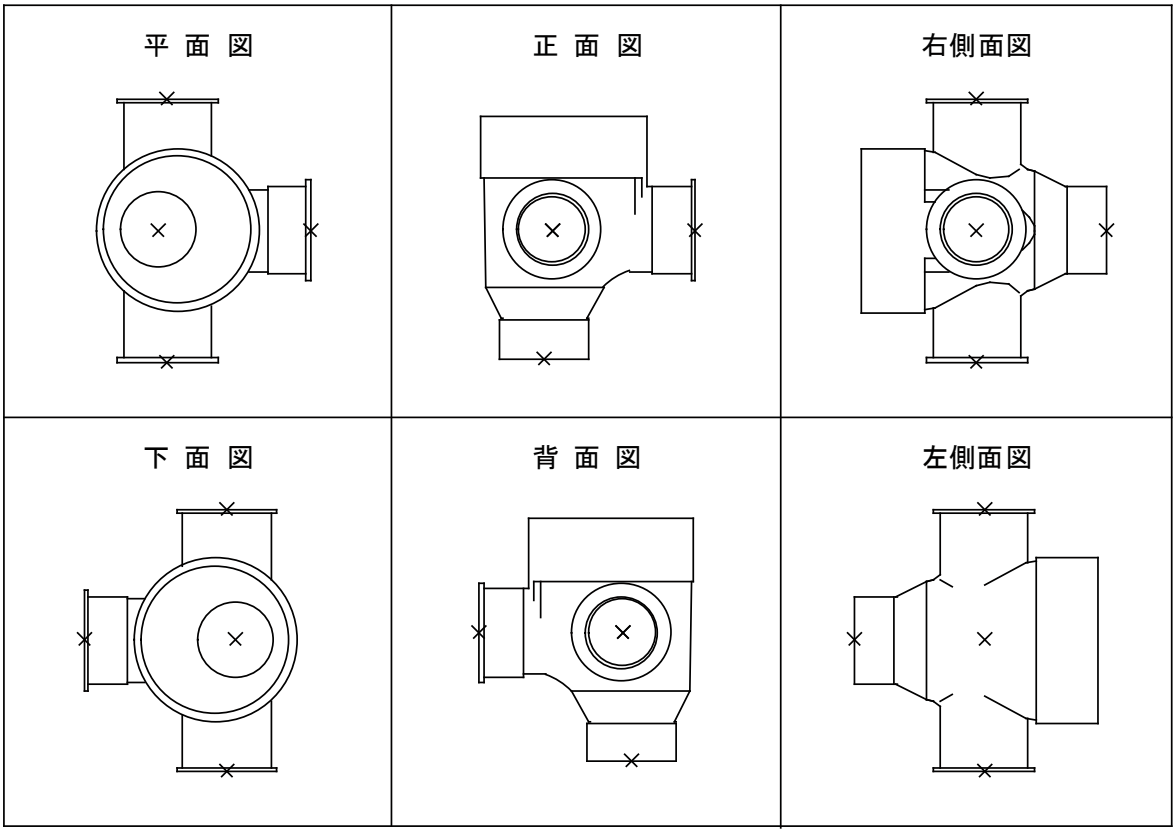

100.0:100.0:100.0:100.0

KMC-DR90WY100Sx100-300 ビニマスシステム ドロップ:43424

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

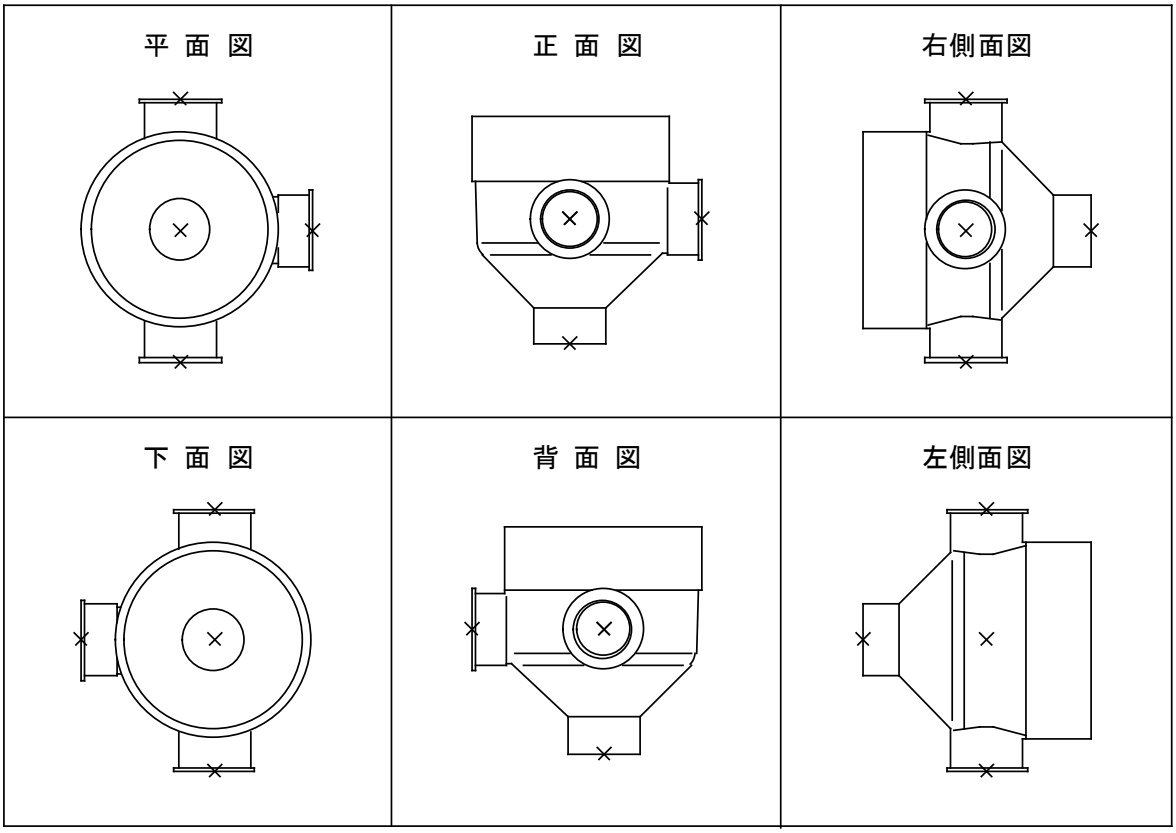

100.0:100.0:100.0:100.0

KMC-DR90WY125Sx100-200 ビニマスシステム ドロップ:48194

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

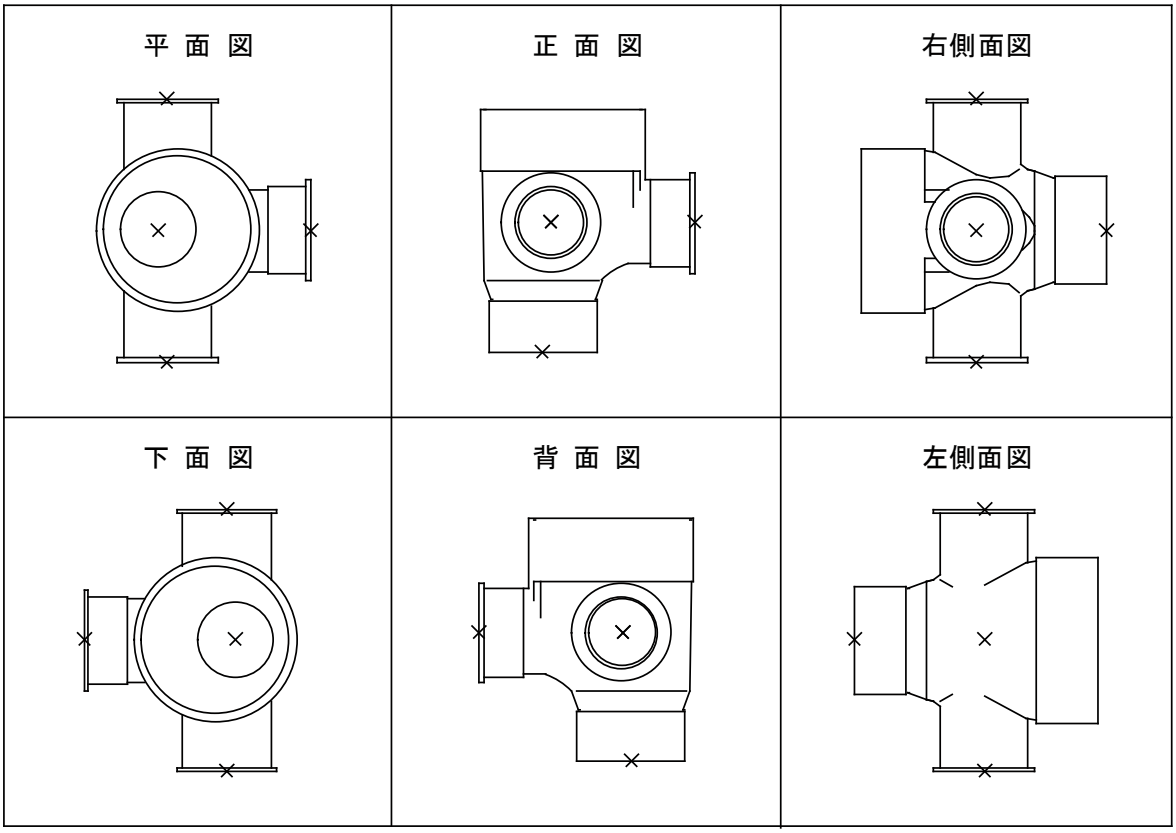

100.0:100.0:100.0:125.0

KMC-DR90WY150Px100-200 ビニマスシステム ドロップ:41825

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

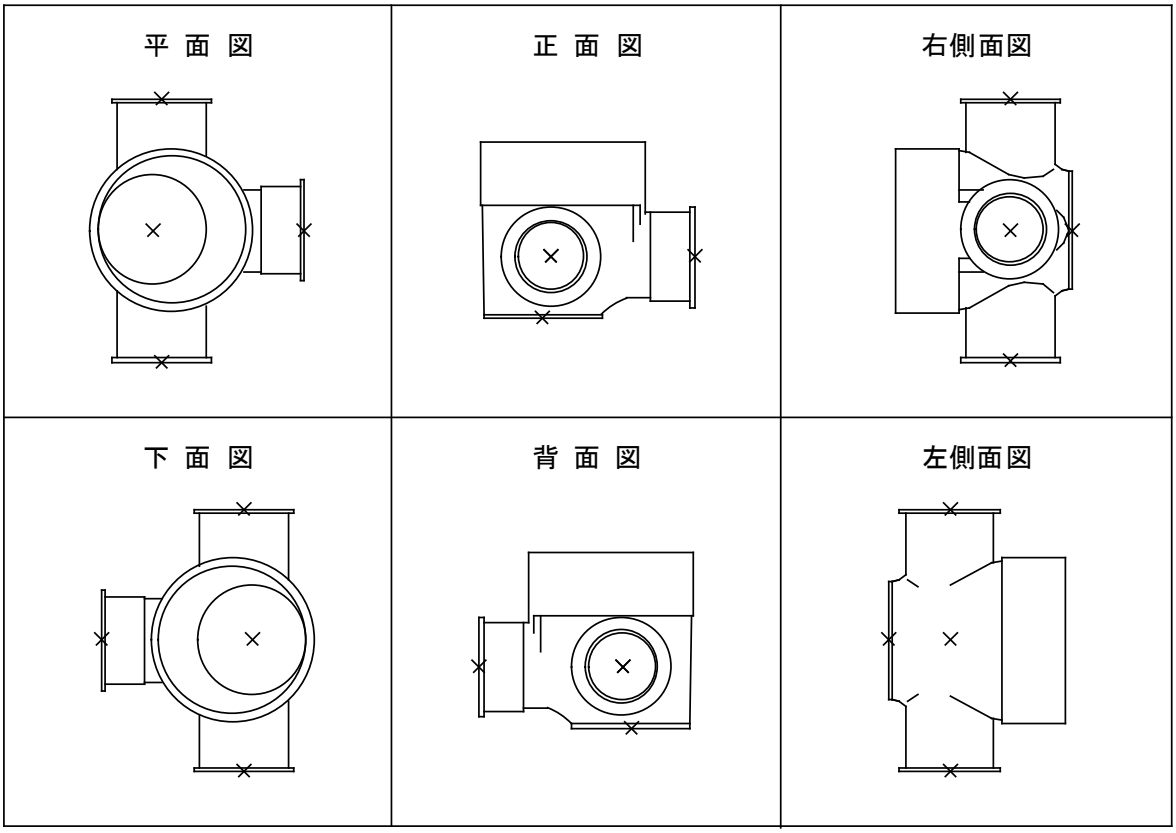

100.0:100.0:100.0:150.0

KMC-DR90WY150Sx100-200 ビニマスシステム ドロップ:41824

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

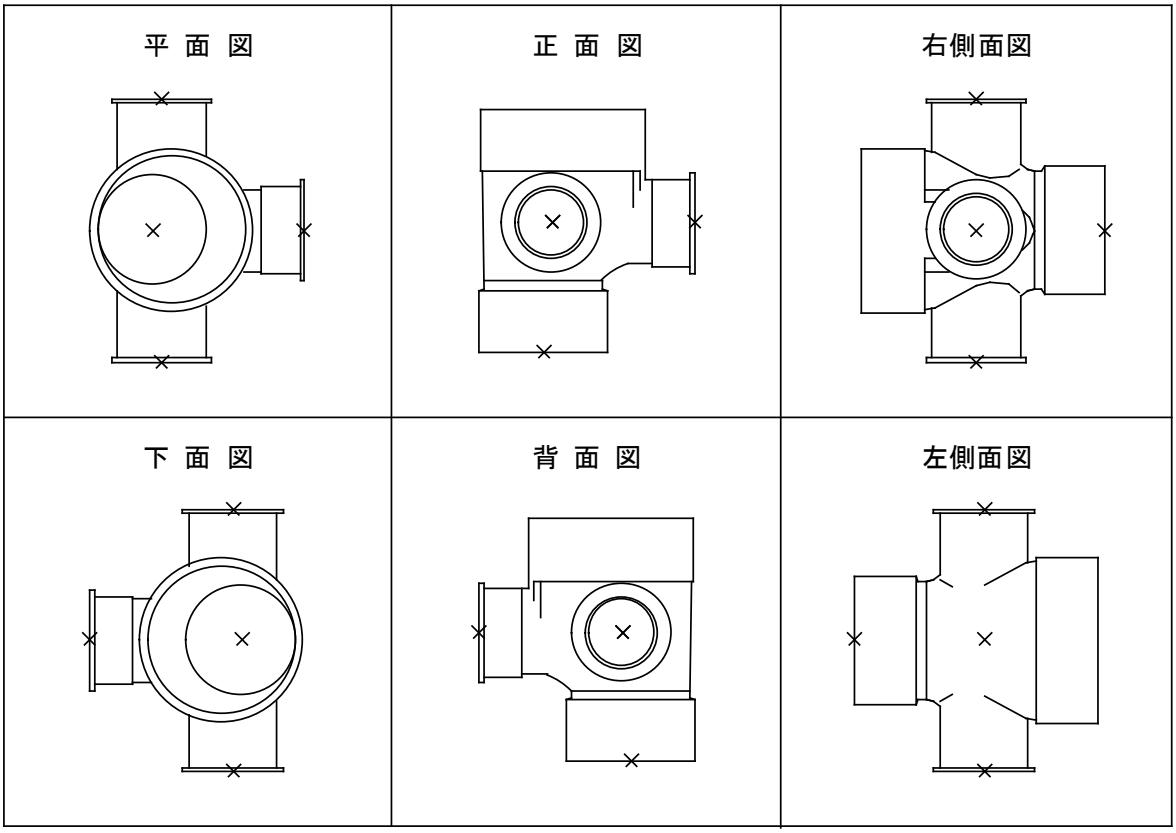

100.0:100.0:100.0:150.0

KMC-DRS100Sx100-300 ビニマスシステム ドロップ:43450

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

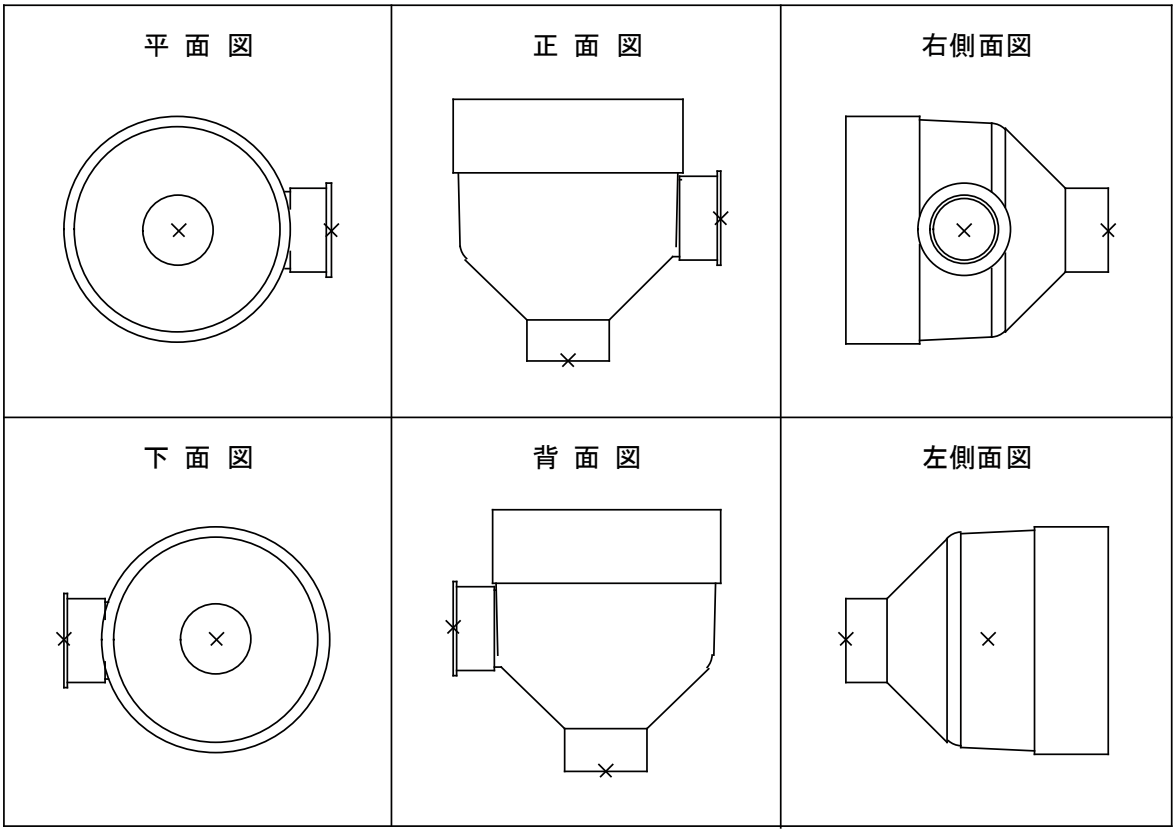

100.0:100.0

KMC-DRS125Sx100-200 ビニマスシステム ドロップ:48206

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

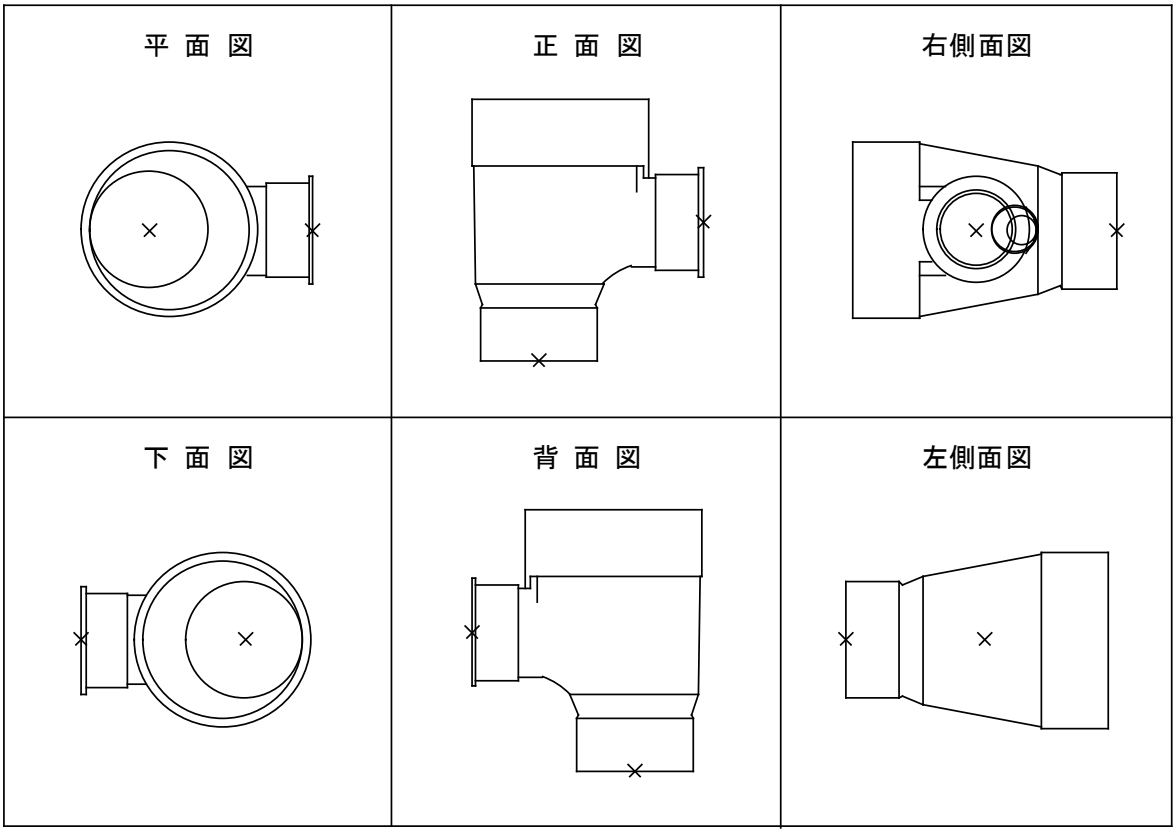

100.0:125.0

KMC-DRS150Px100-200 ビニマスシステム ドロップ:48208

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

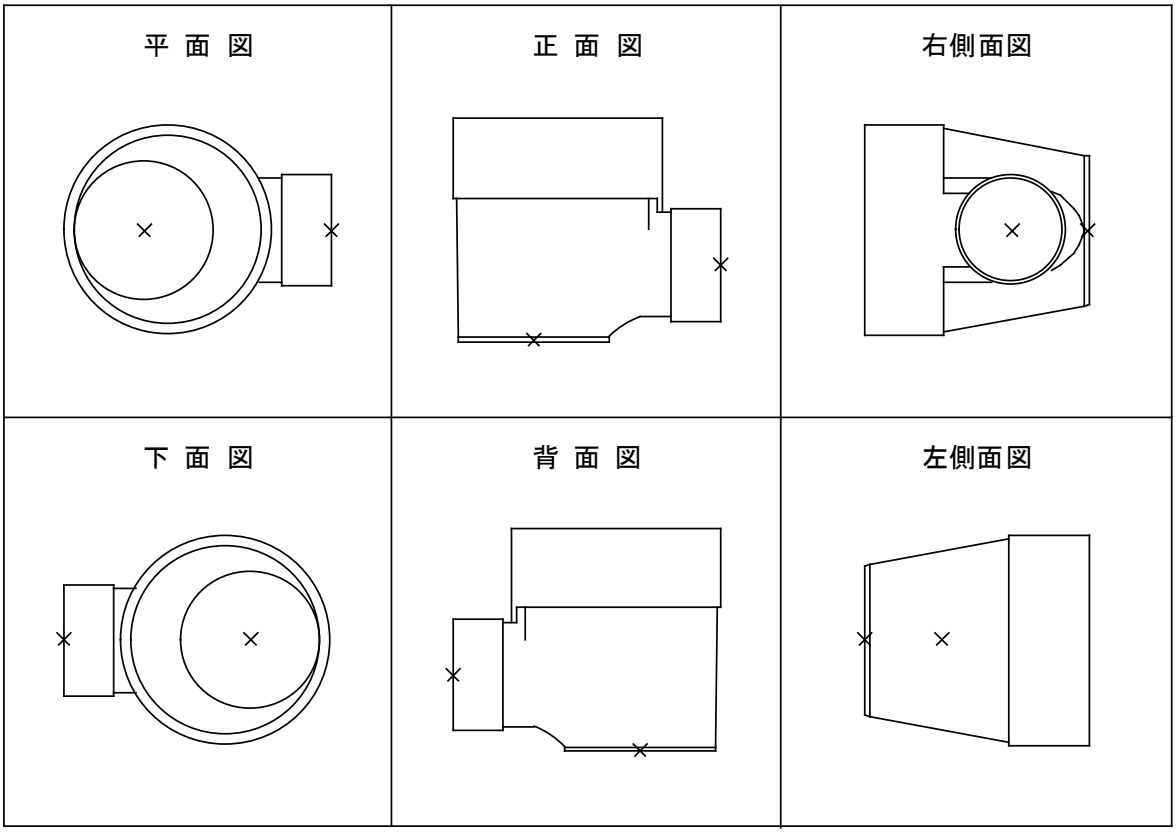

100.0:150.0

KMC-DRS150Sx100-200 ビニマスシステム ドロップ:48207

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

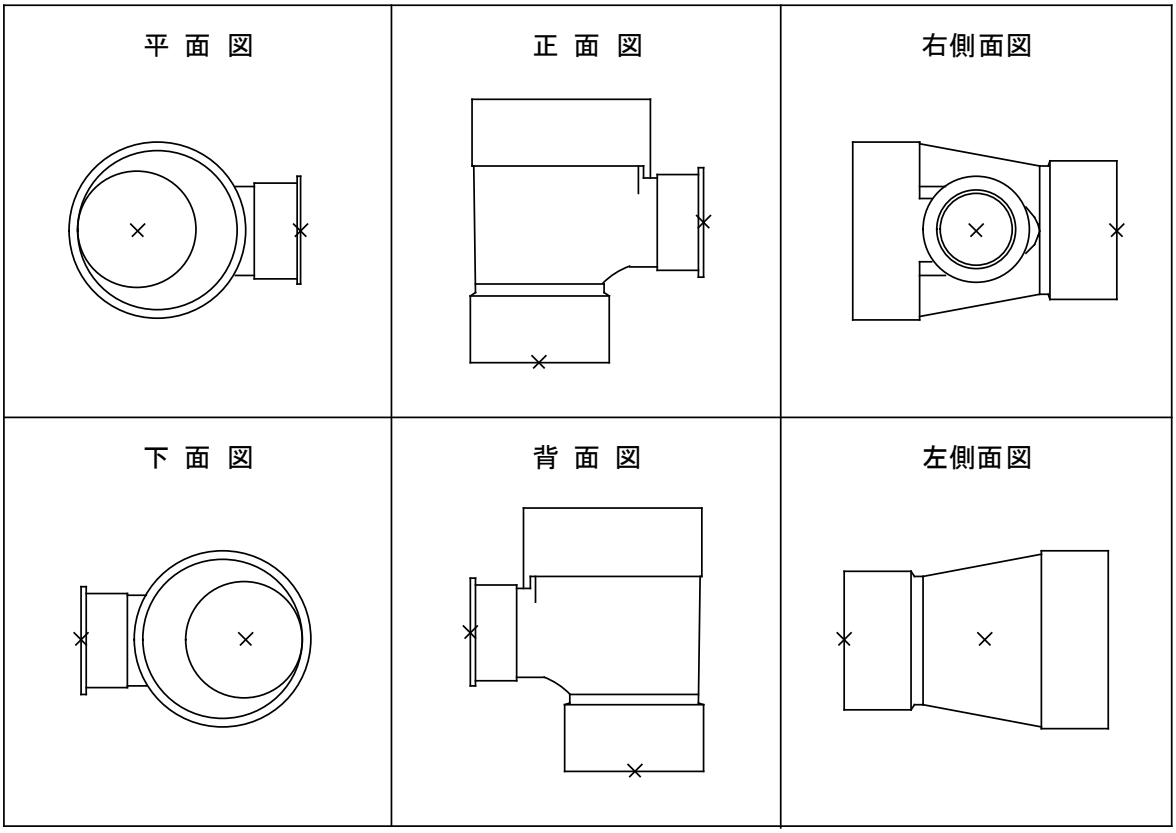

100.0:150.0

KM-DR90WY100Px100-200 ビニマスシステム ドロップ:48192

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

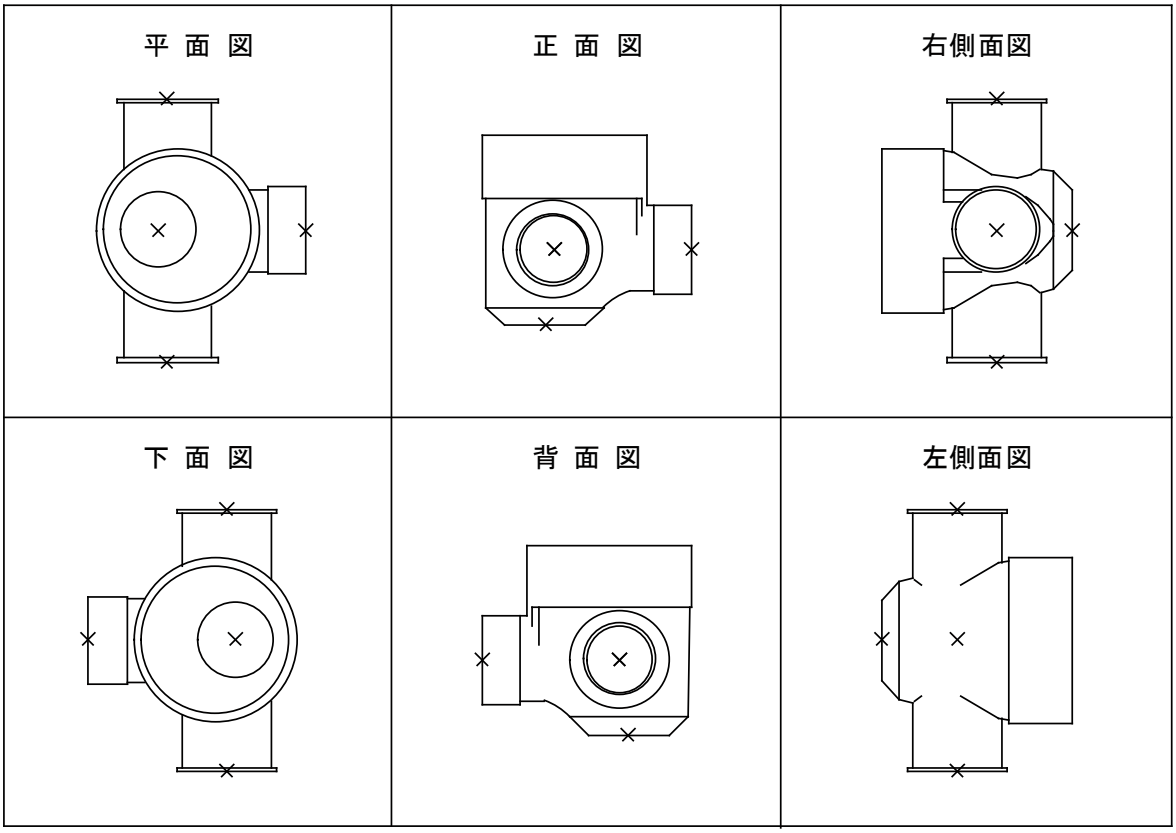

100.0:100.0:100.0:100.0

KM-DR90WY100Px100-300 ビニマスシステム ドロップ:43415

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

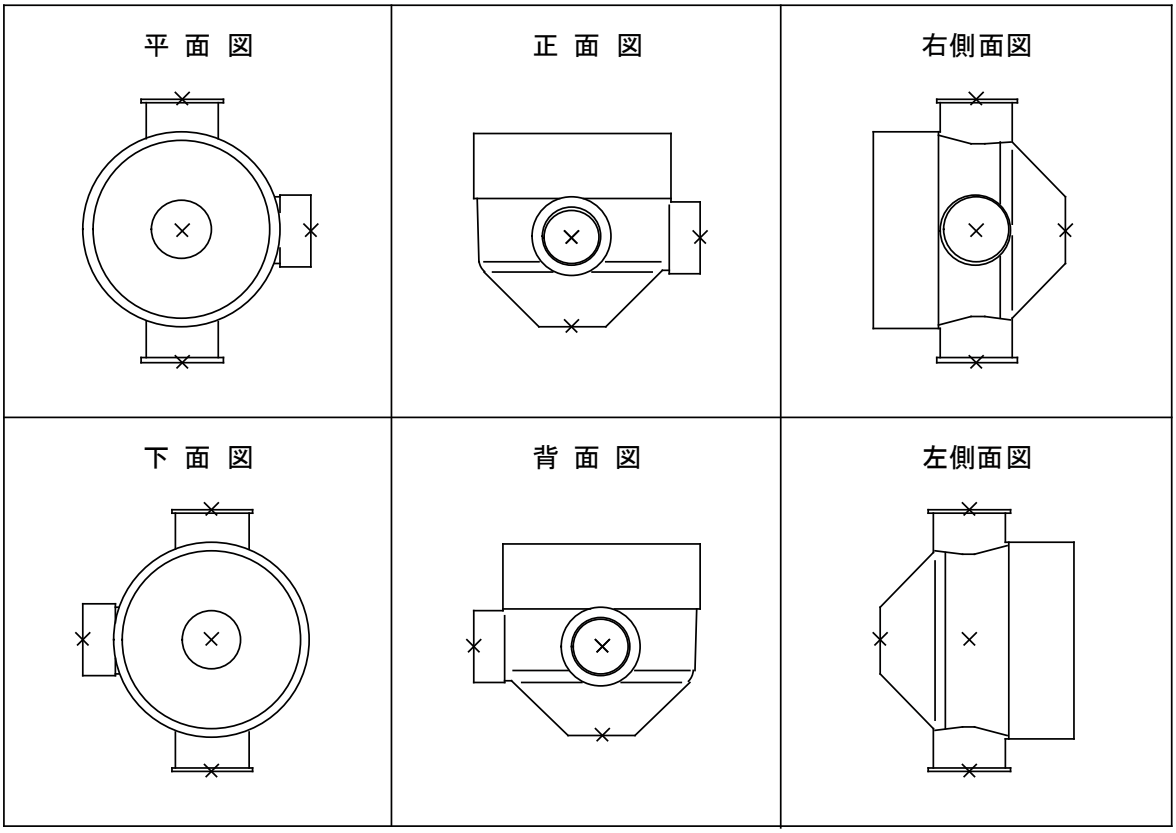

100.0:100.0:100.0:100.0

KM-DR90WY100Sx100-200 ビニマスシステム ドロップ:48191

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

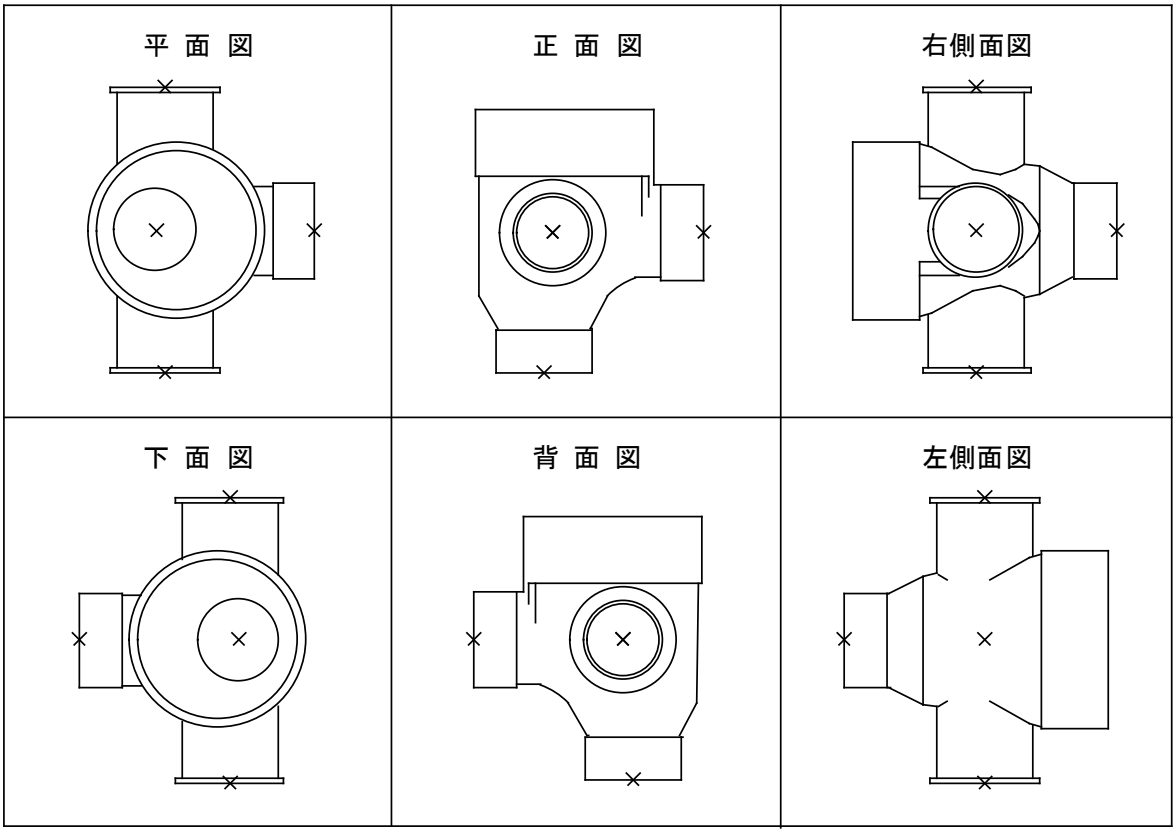

100.0:100.0:100.0:100.0

KM-DR90WY100Sx100-300　ビニマスシステム ドロップ:43414

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

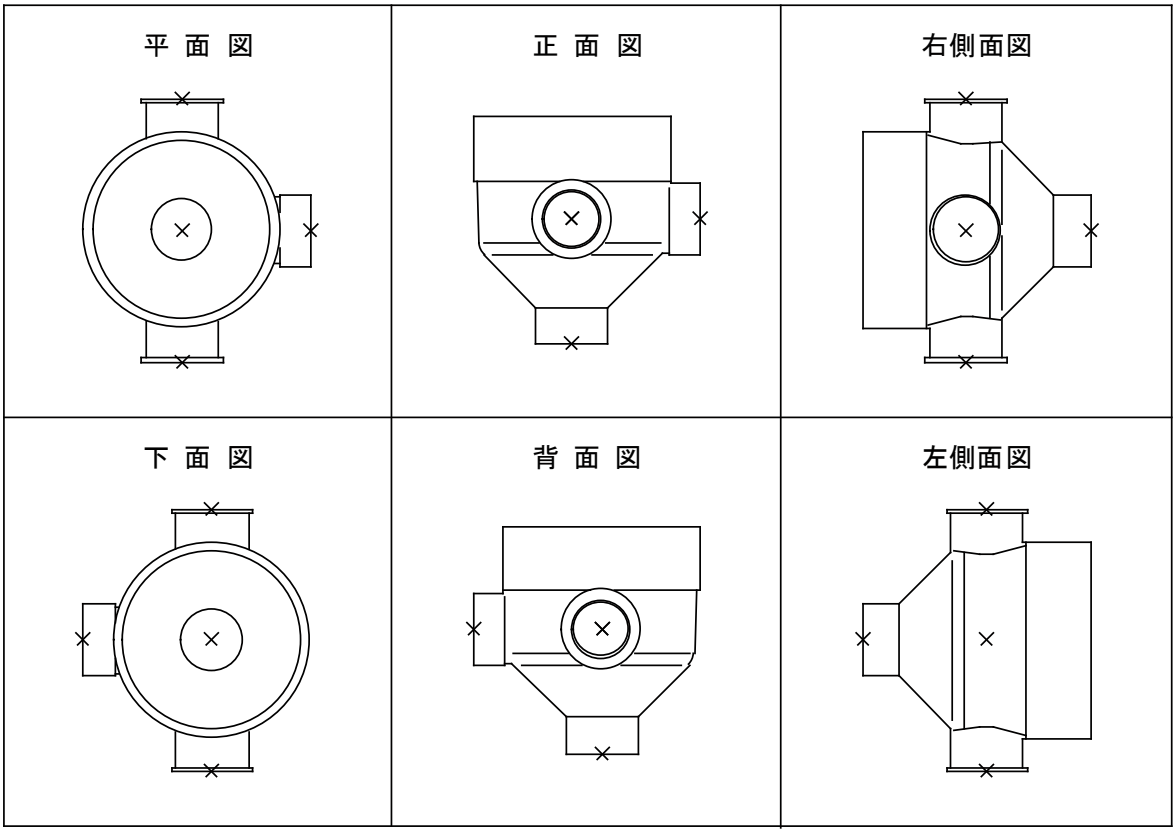

100.0:100.0:100.0:100.0

KM-DR90WY125Sx100-200 ビニマスシステム ドロップ:48193

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

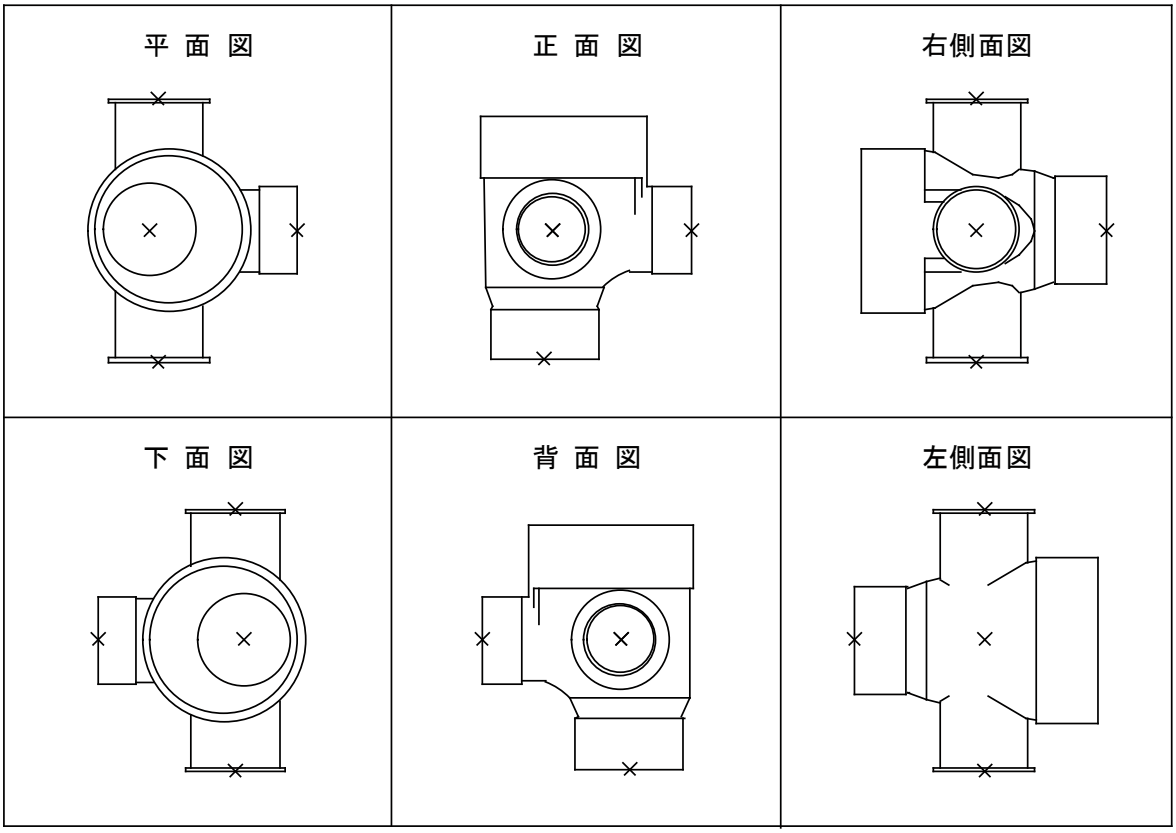

100.0:100.0:100.0:125.0

KM-DR90WY150Px100-200 ビニマスシステム ドロップ:41821

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

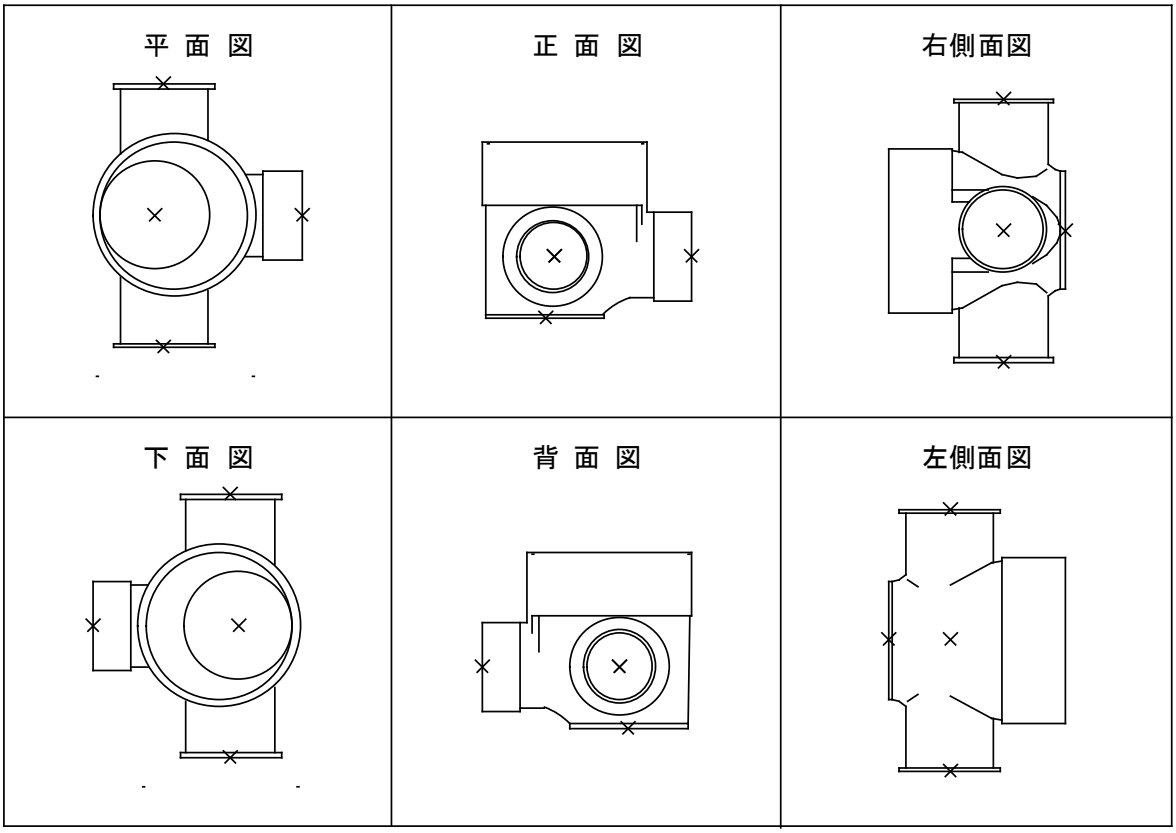

100.0:100.0:100.0:150.0

KM-DR90WY150Sx100-200 ビニマスシステム ドロップ:41820

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

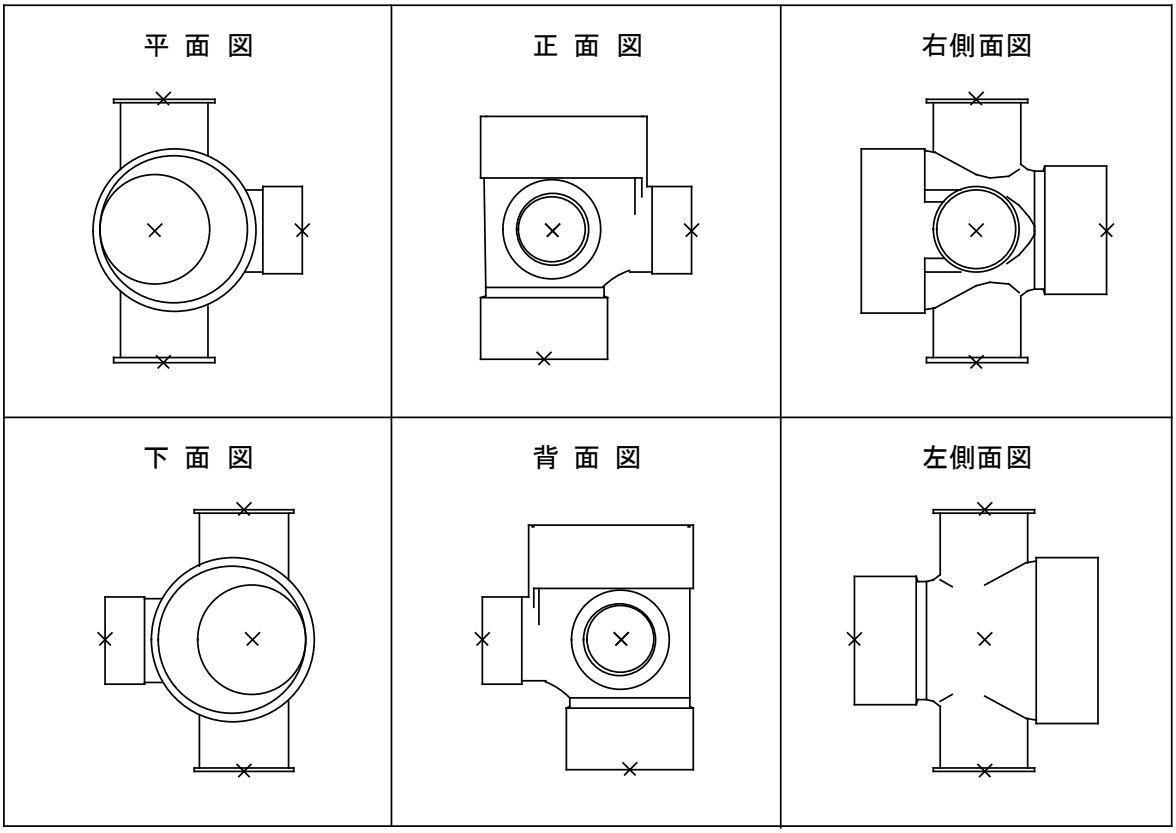

100.0:100.0:100.0:150.0

KM-DRS100Sx100-300 ビニマスシステム ドロップ:43446

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

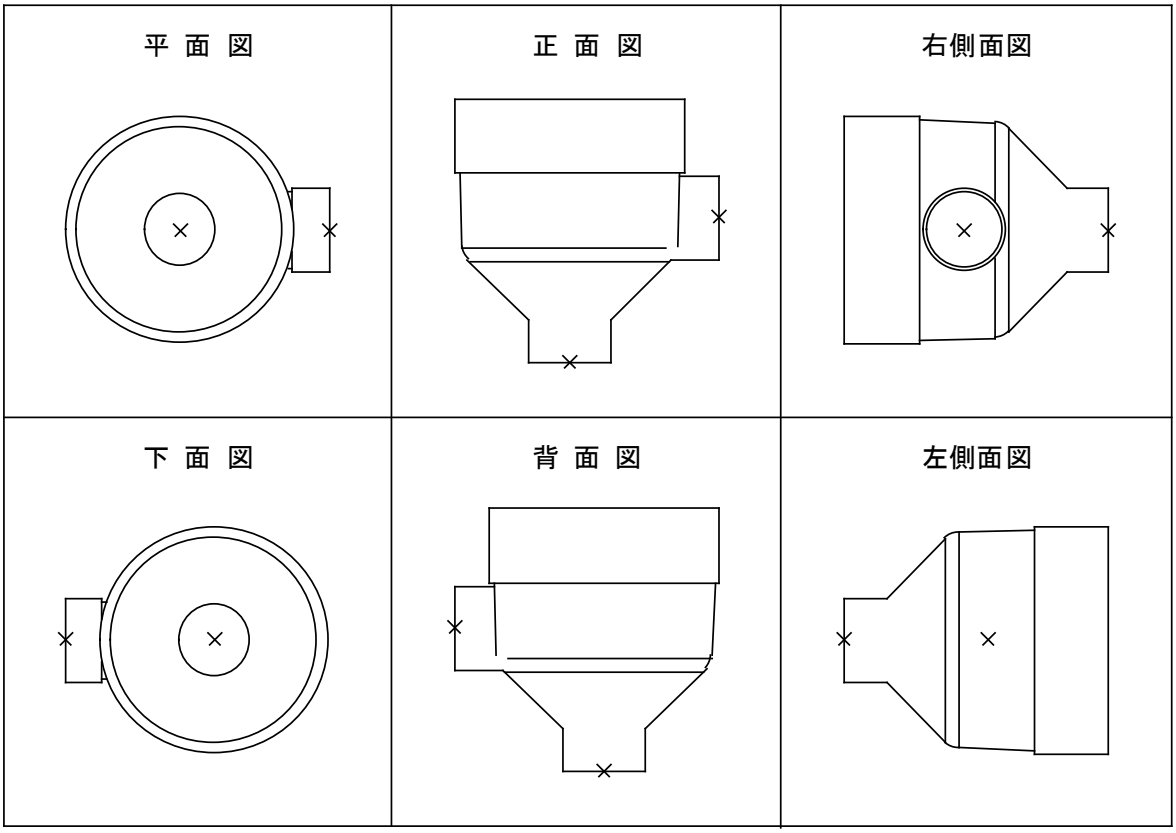

100.0:100.0

KM-DRS125Sx100-200 ビニマスシステム ドロップ:48201

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

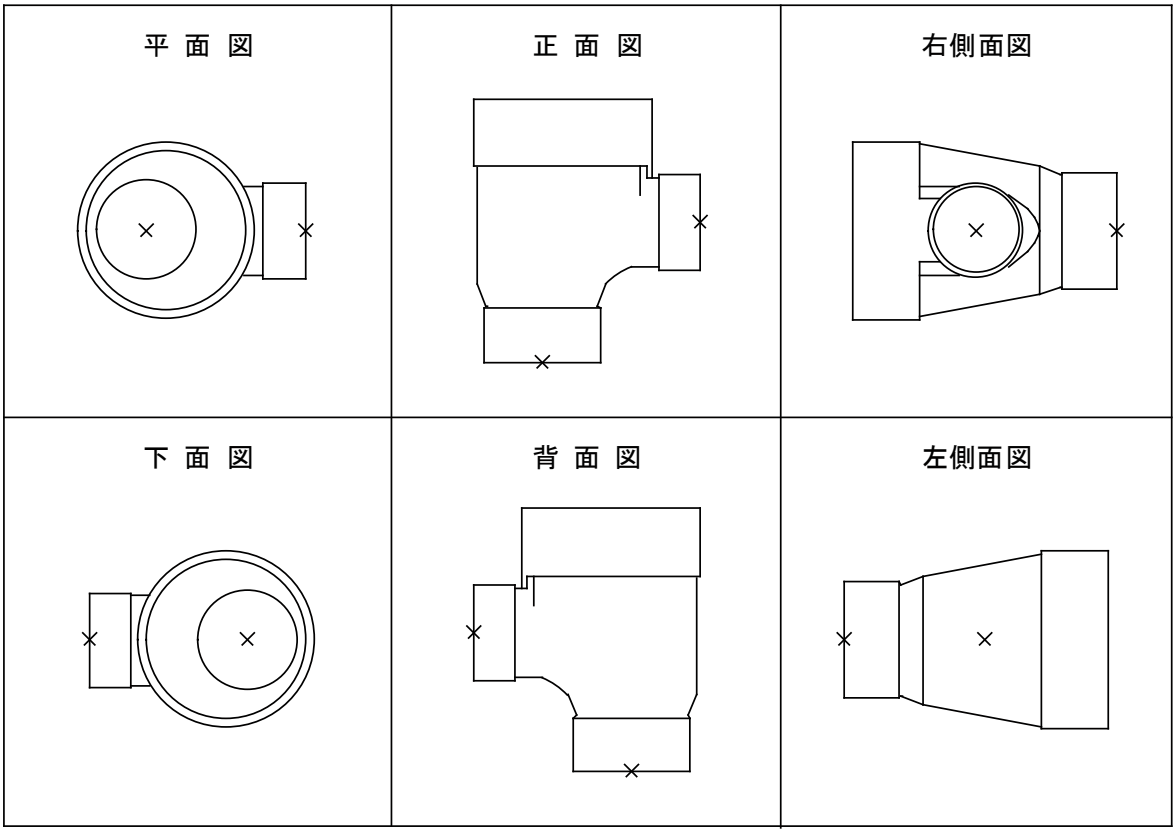

100.0:125.0

KM-DRS150Px100-200 ビニマスシステム ドロップ:48203

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

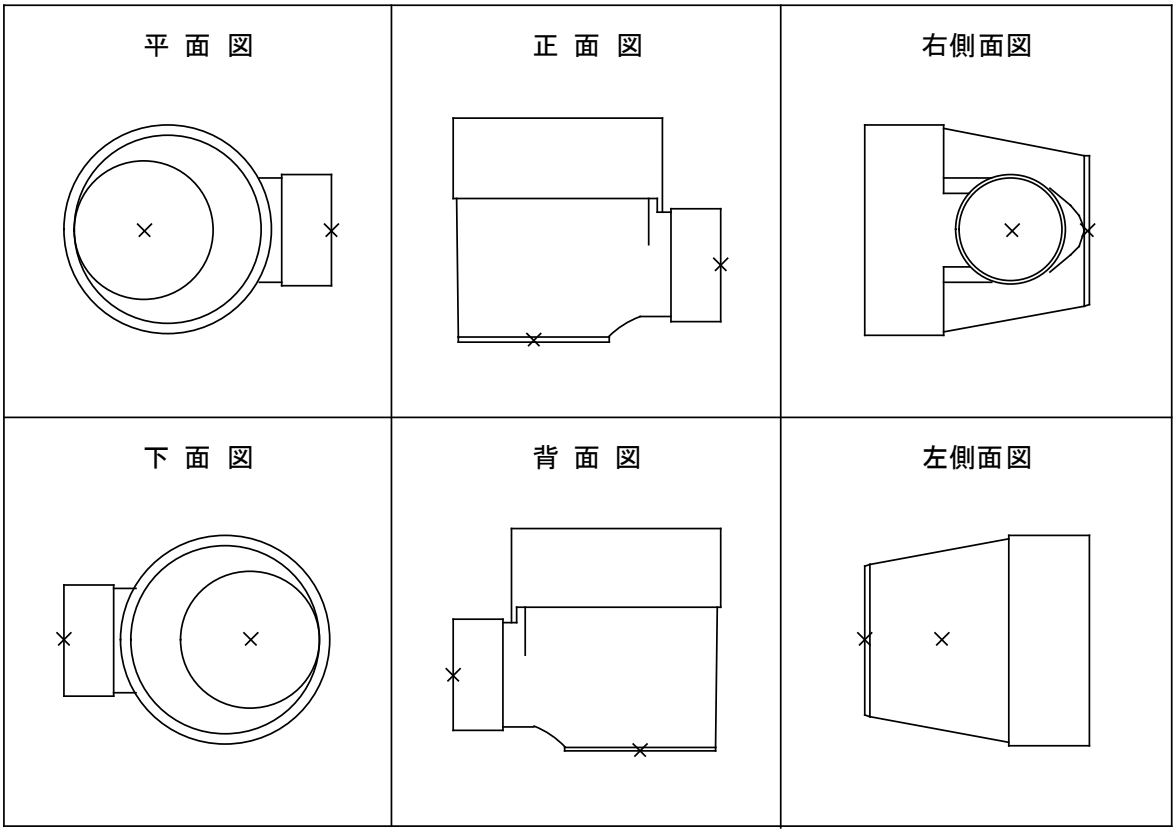

100.0:150.0

KM-DRS150Sx100-200 ビニマスシステム ドロップ:48202

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

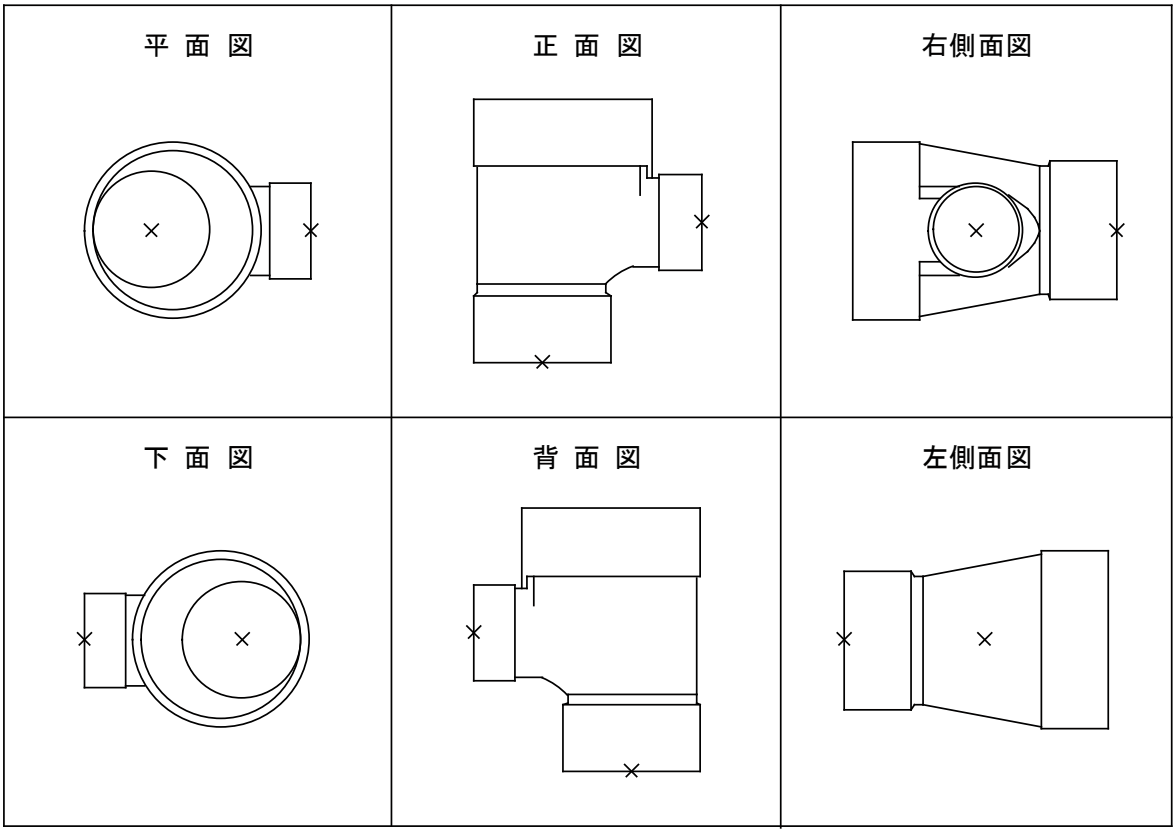

100.0:150.0

MC-DR90WY150-200 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:41793

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

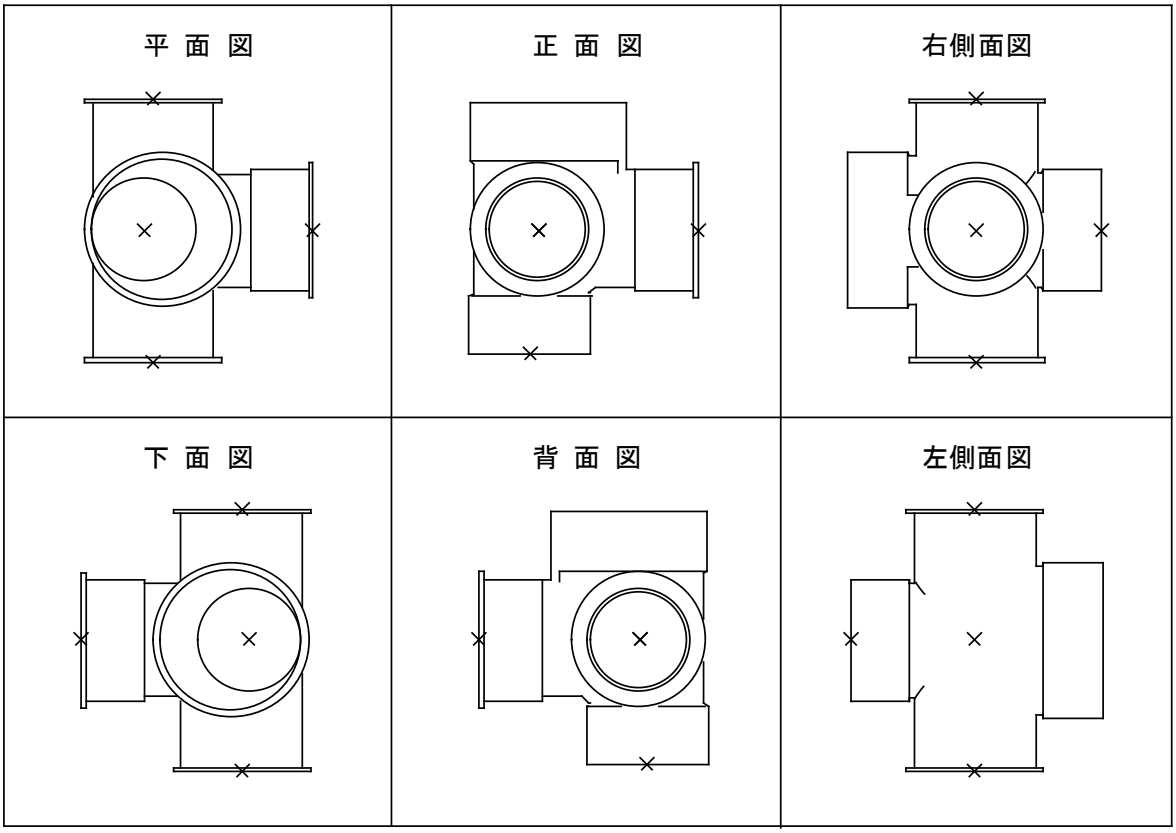

150.0:150.0:150.0:150.0

MC-DR90WY150-300 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:41891

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

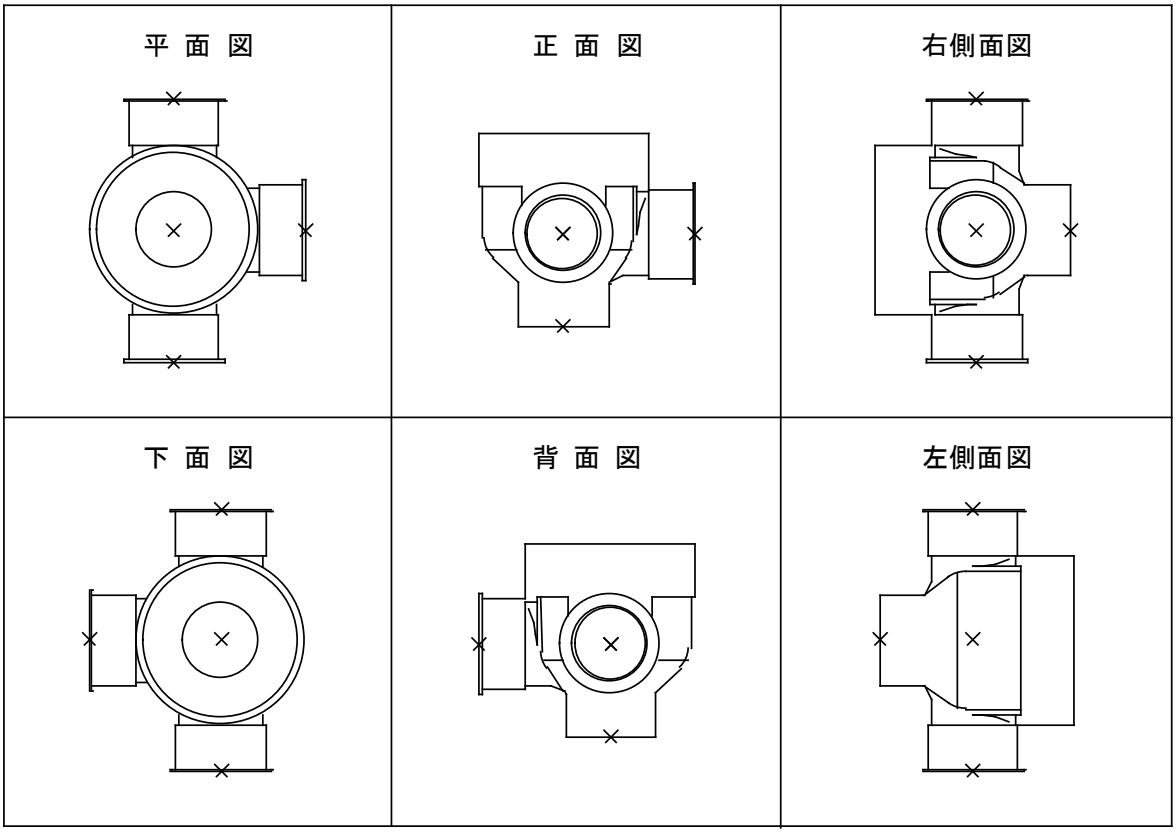

150.0:150.0:150.0:150.0

MC-DR90WY150Px150-300 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:4
1892

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

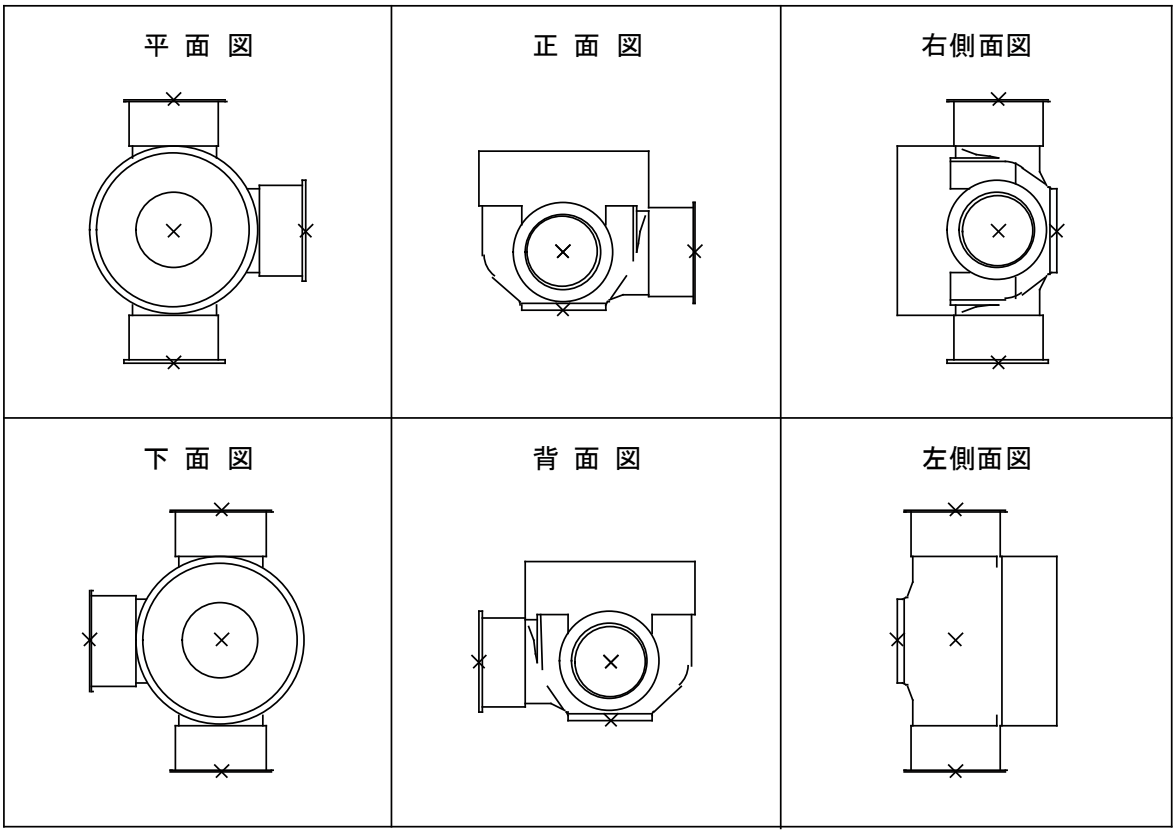

150.0:150.0:150.0:150.0

MC-DR90WY150x100-150 ビニマスシステム 90度左右合流ドロップ:41653

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

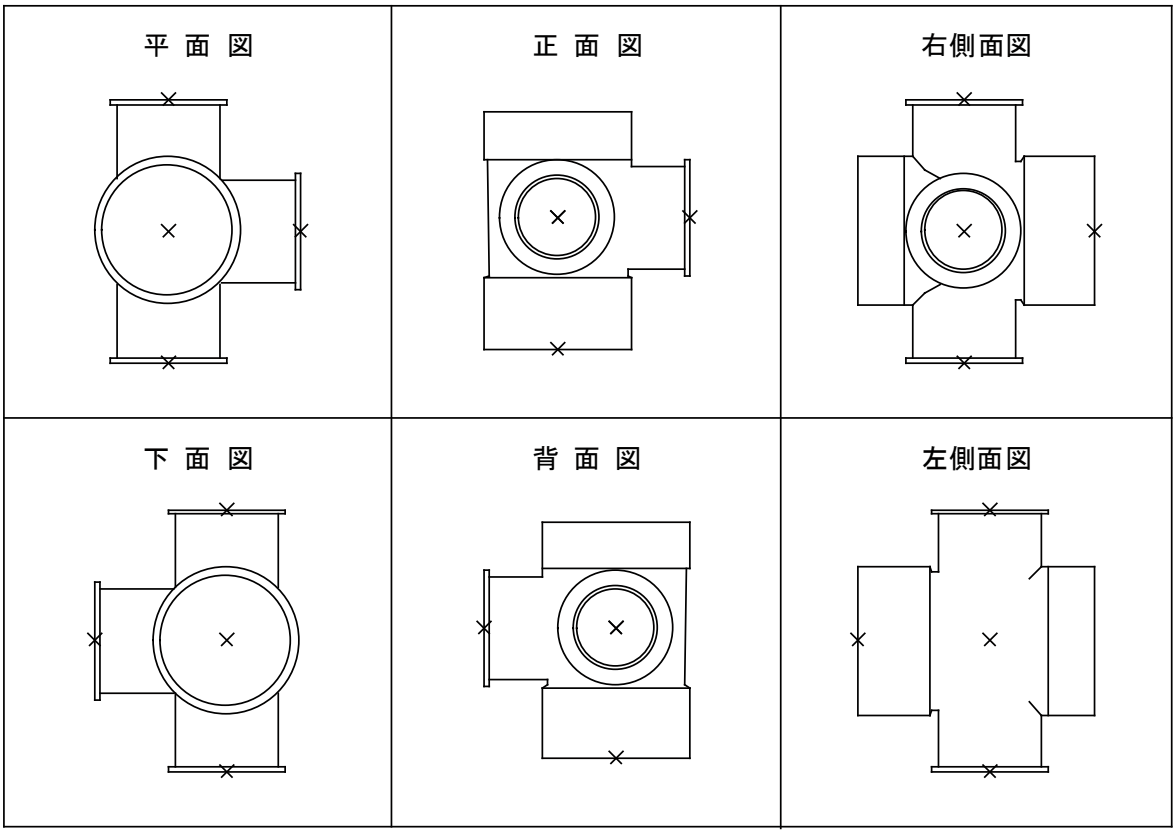

100.0:100.0:100.0:150.0

MC-DR100-200 ビニマスシステム ドロップ:49780

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［ドロップ］

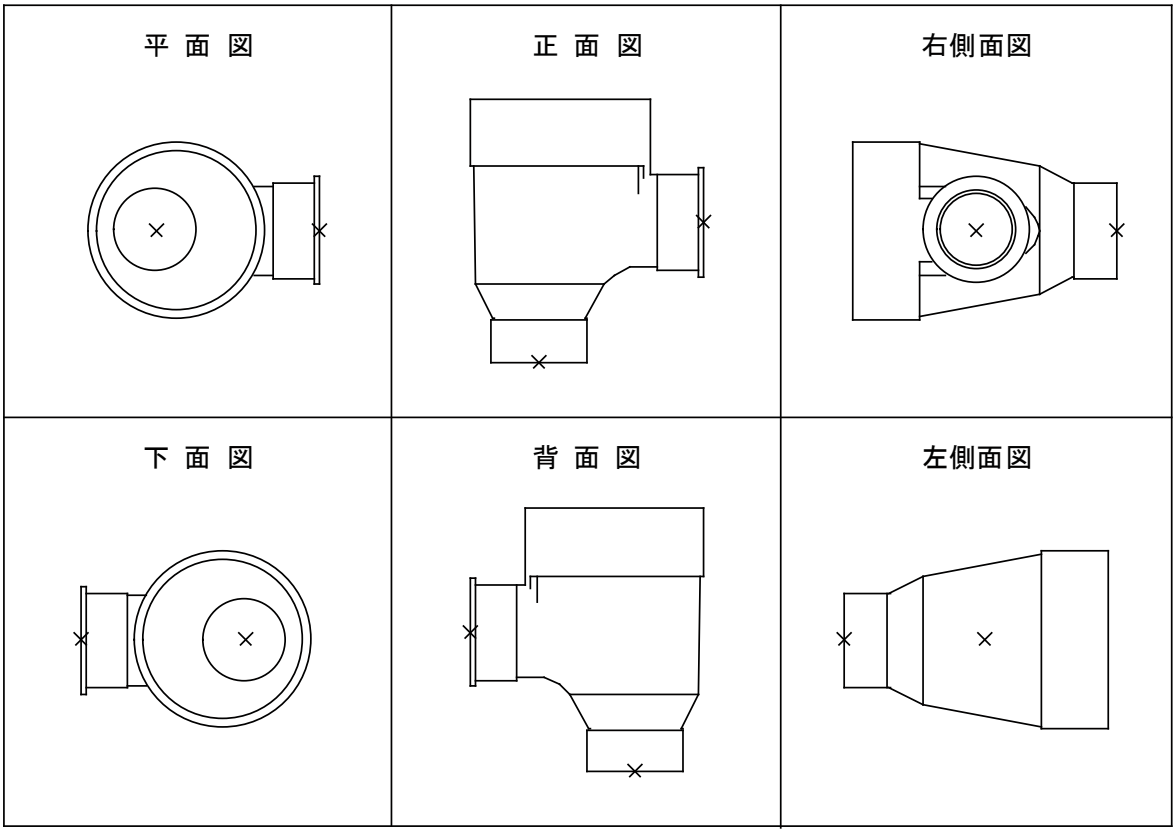

100.0:100.0

M-UT-CK125x75P-200 ビニマスシステム 起点トラップ:41476

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

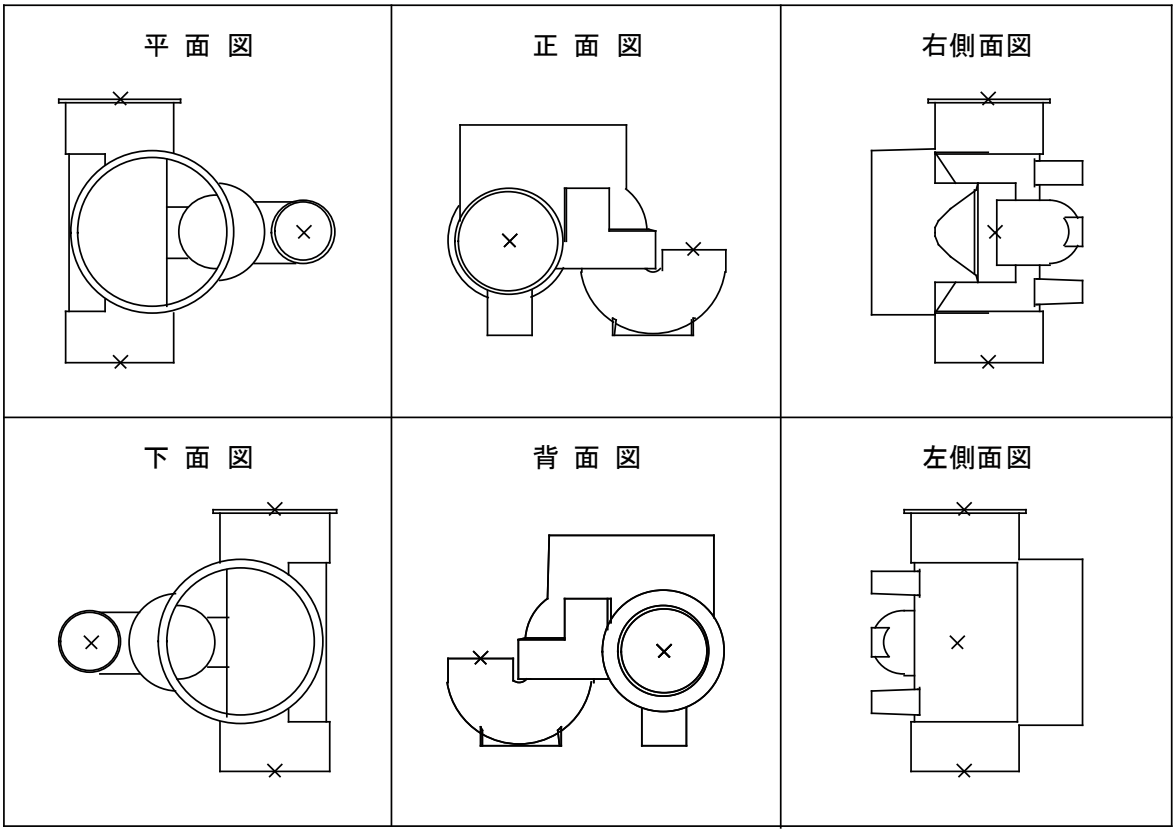

125.0:125.0: 75.0

M-UT-CK125x100P-200 ビニマスシステム 起点トラップ:41477

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

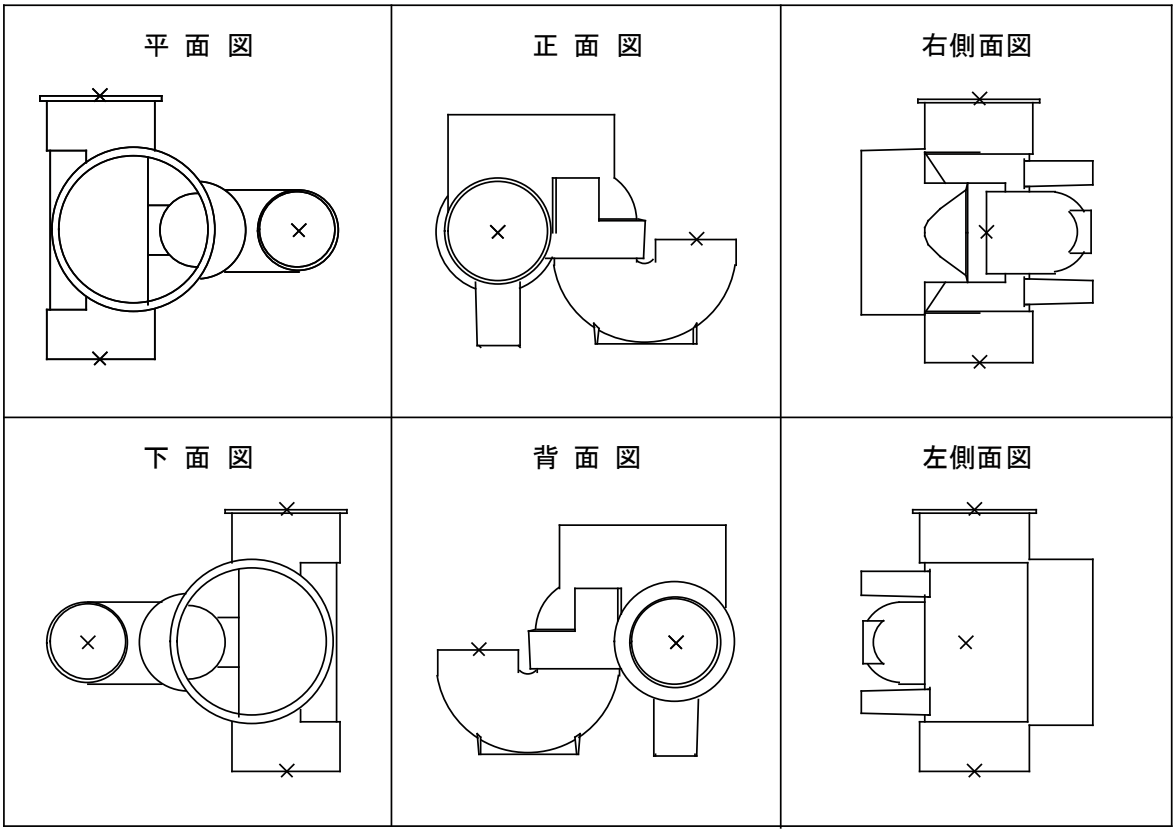

125.0:125.0:100.0

M-UT-CK150x75P-150 ビニマスシステム 起点トラップ:41645

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

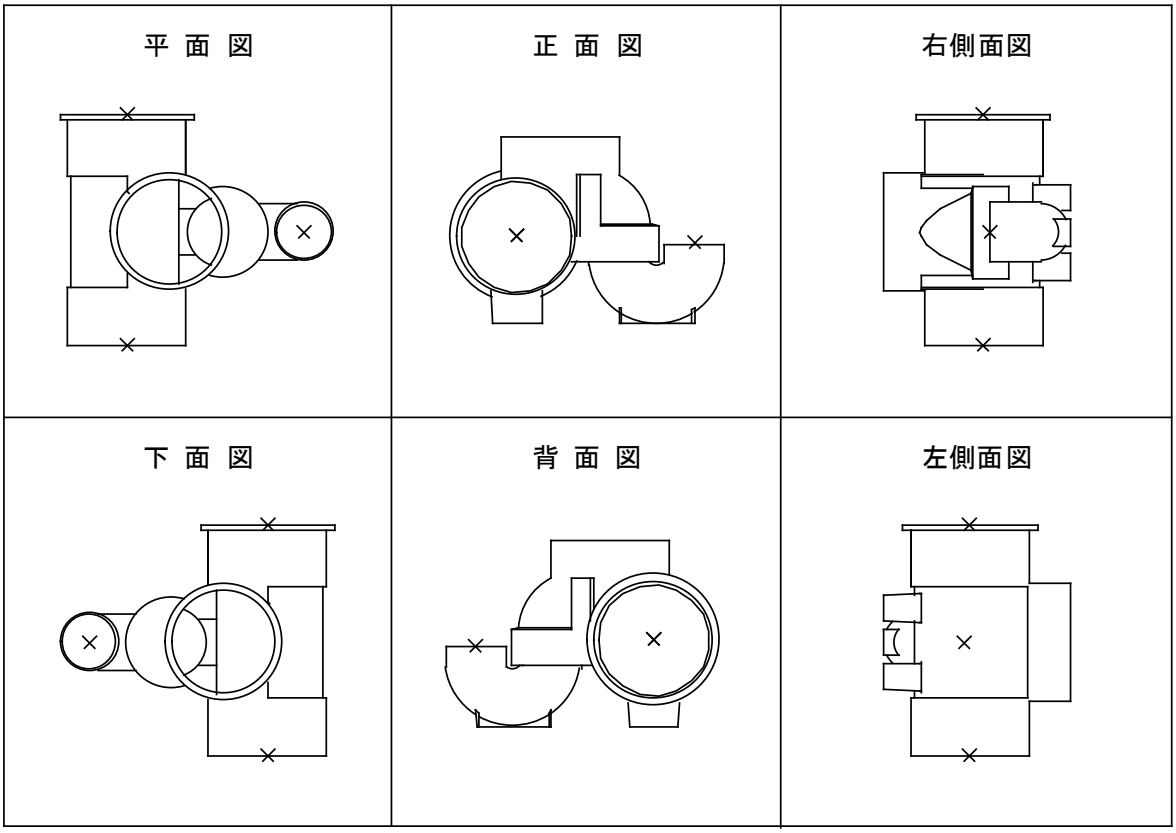

150.0:150.0: 75.0

M-UT-CK150x75P-200 ビニマスシステム 起点トラップ:41776

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

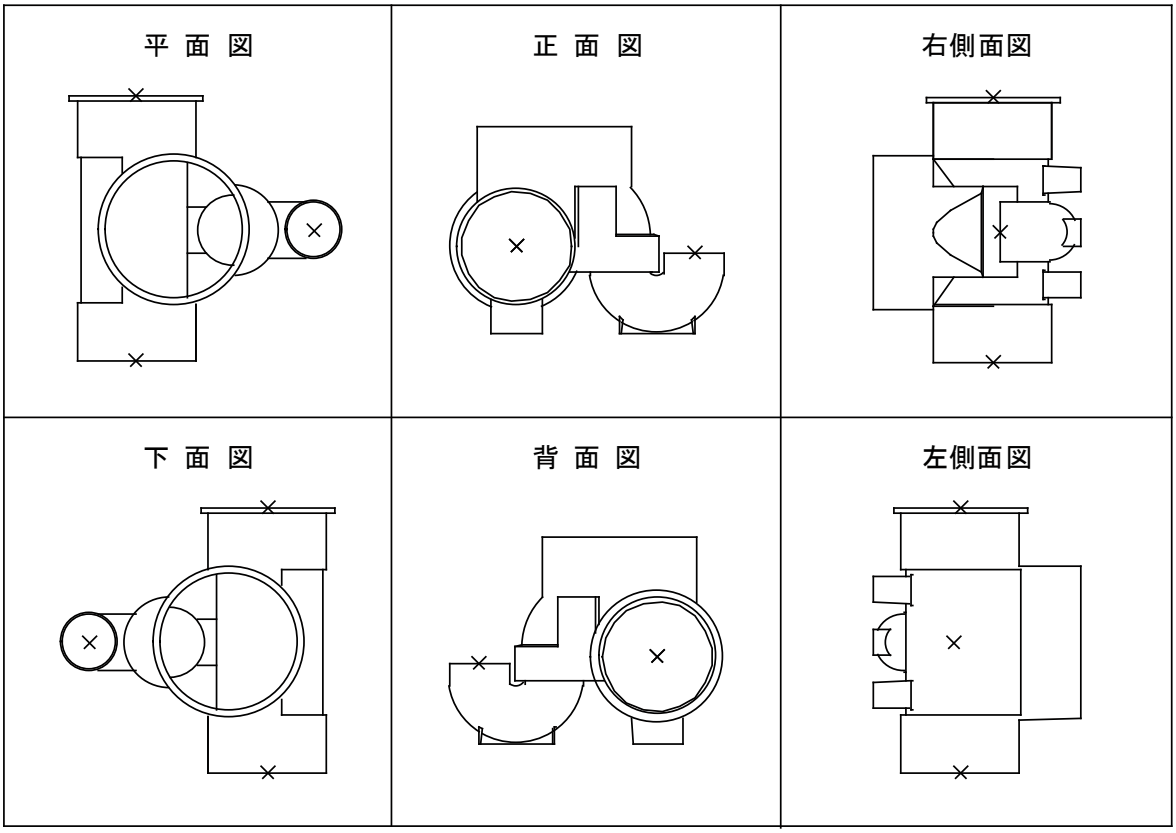

150.0:150.0: 75.0

M-UT-CK150x100P-150 ビニマスシステム 起点トラップ:41646

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

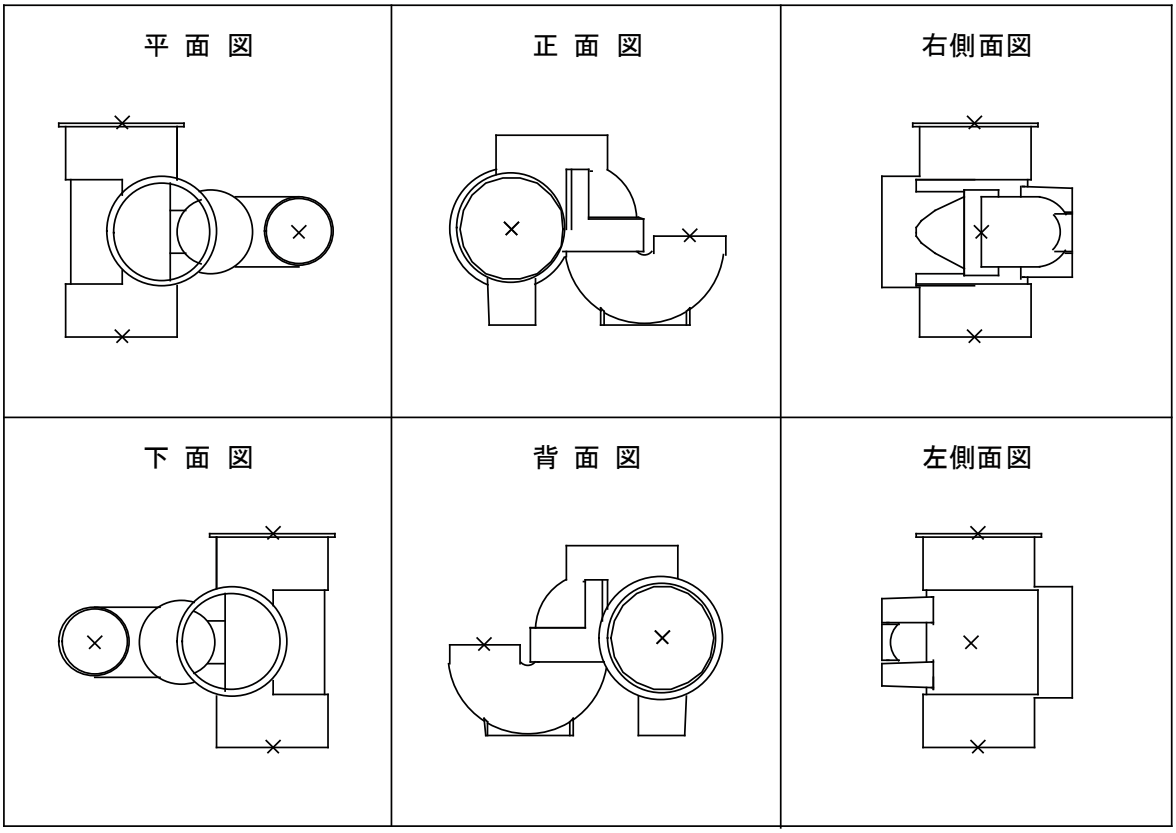

150.0:150.0:100.0

M-UT-CK150x100P-200 ビニマスシステム 起点トラップ:41777

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

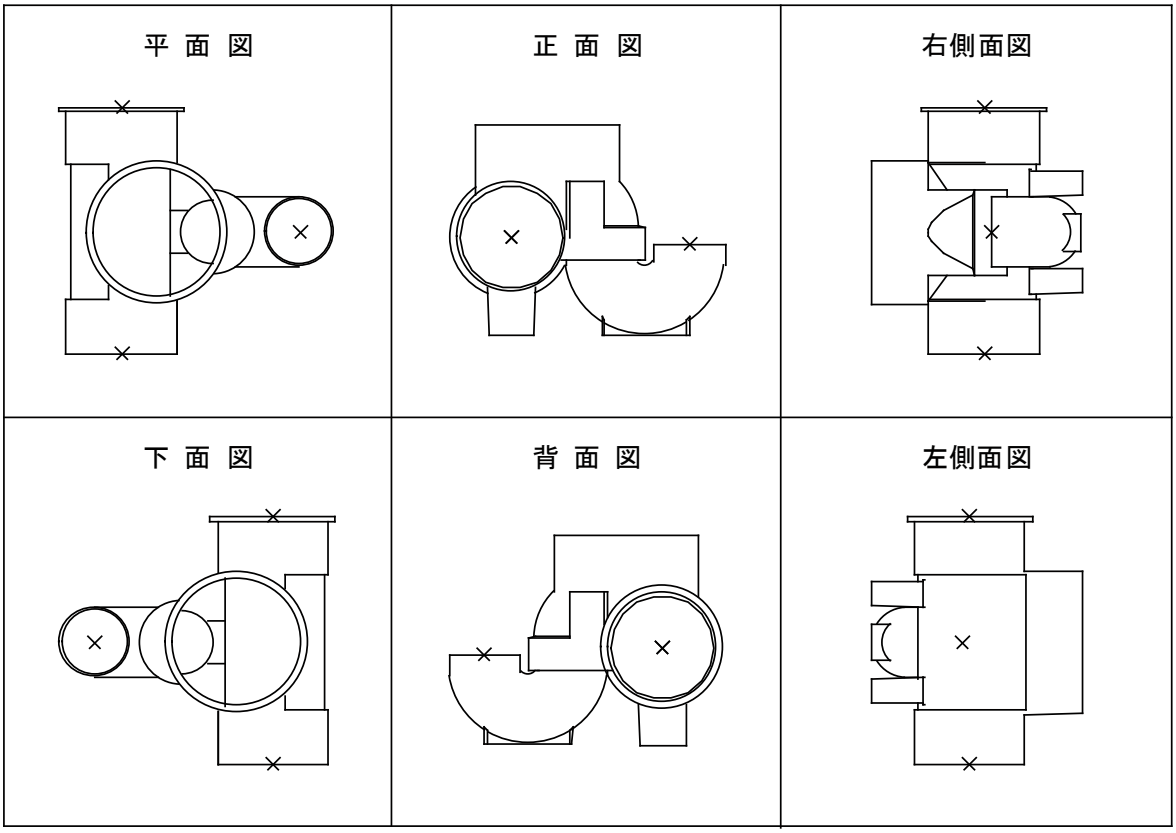

150.0:150.0:100.0

M-UTK100x50S-150 ビニマスシステム 起点トラップ:40374

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0: 50.0

M-UTK100x75S-150-B ビニマスシステム 起点トラップ:40391

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

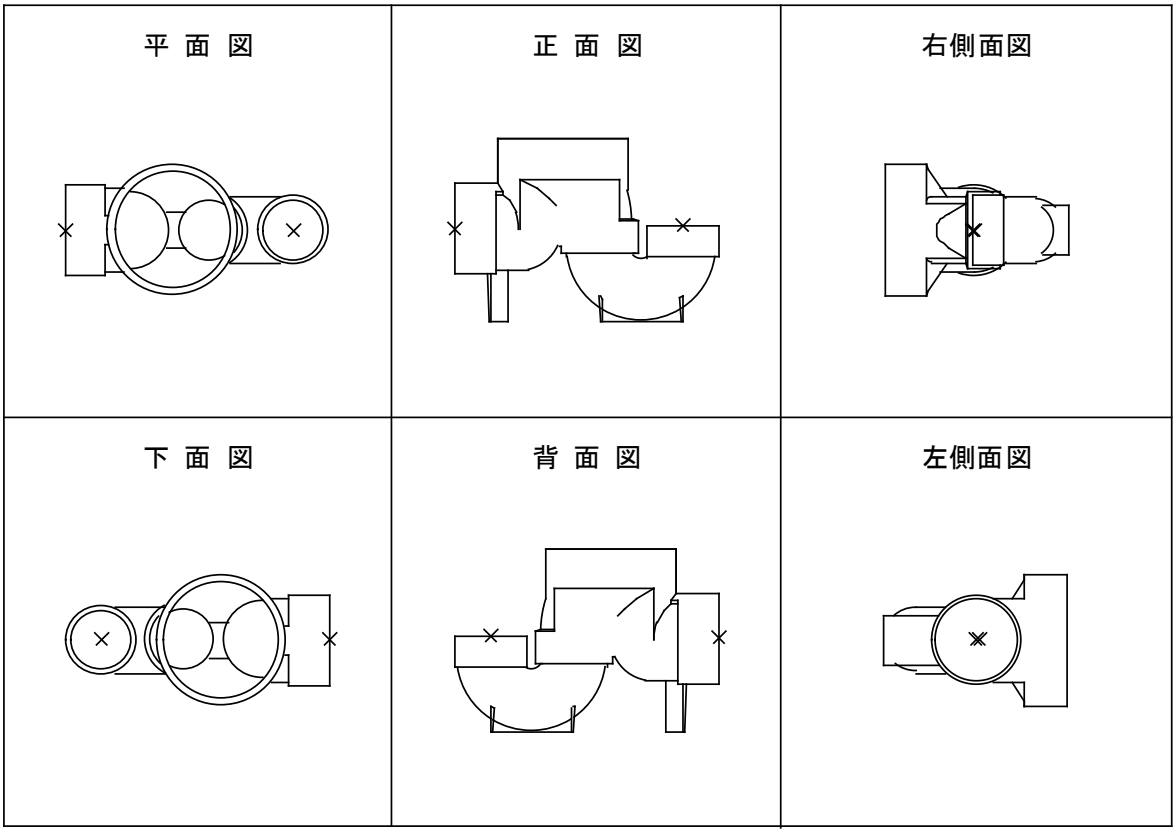

100.0: 75.0

M-UTK100x75S-200 ビニマスシステム 起点トラップ:49750

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［16-マエザワ製品］ー［01-ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［19-マエザワ製品］ー［ビニマスシステム］ー［Mシリーズ］ー［起点トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0: 75.0

M-UTK100x100S-150 ビニマスシステム 起点トラップ:40400

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［起点トラップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0

M-LWSL100-150 ビニマスシステム 45度90度曲り段差付(左):40543

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

M-LWSR100-150 ビニマスシステム 45度90度曲り段差付(右):40544

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［曲がり］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0

M-45WLS150-200F　ビニマスシステム 左45度右45度合流段差付:41759

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

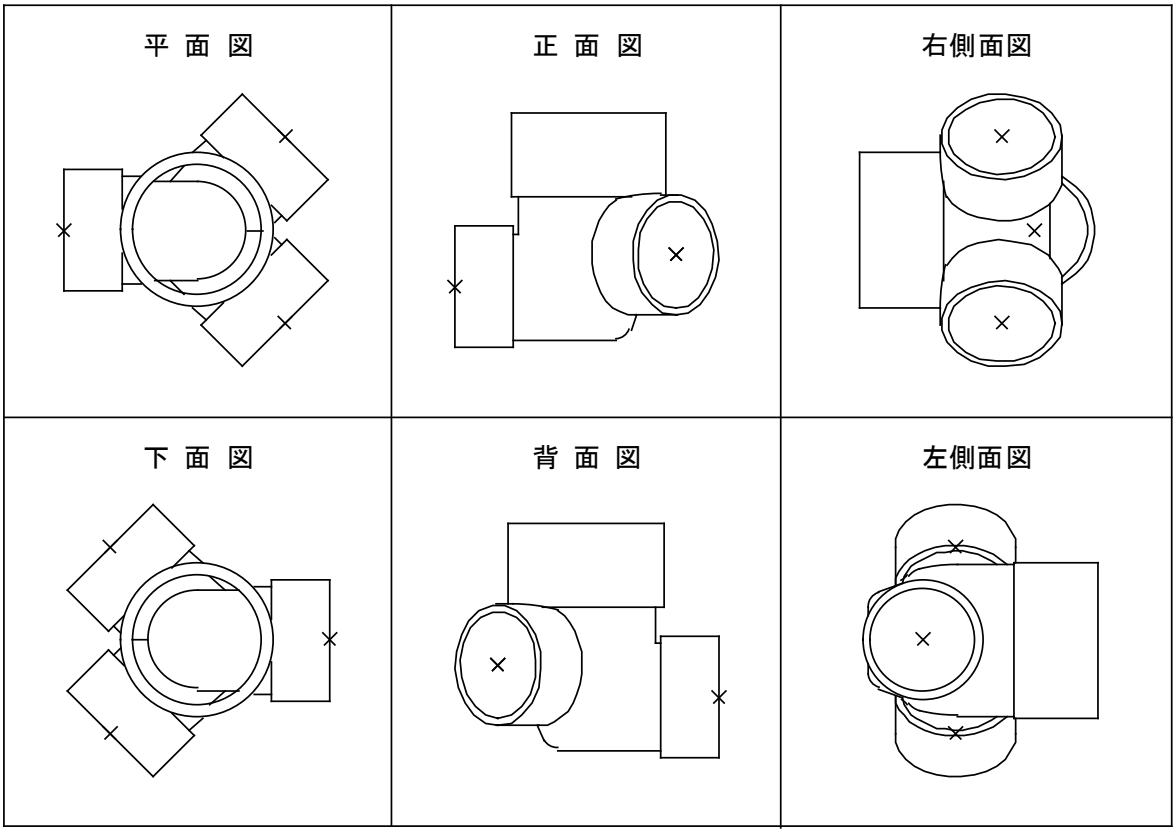

150.0:150.0:150.0

M-45WYS100-150 ビニマスシステム 45度左右合流段差付:40232

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

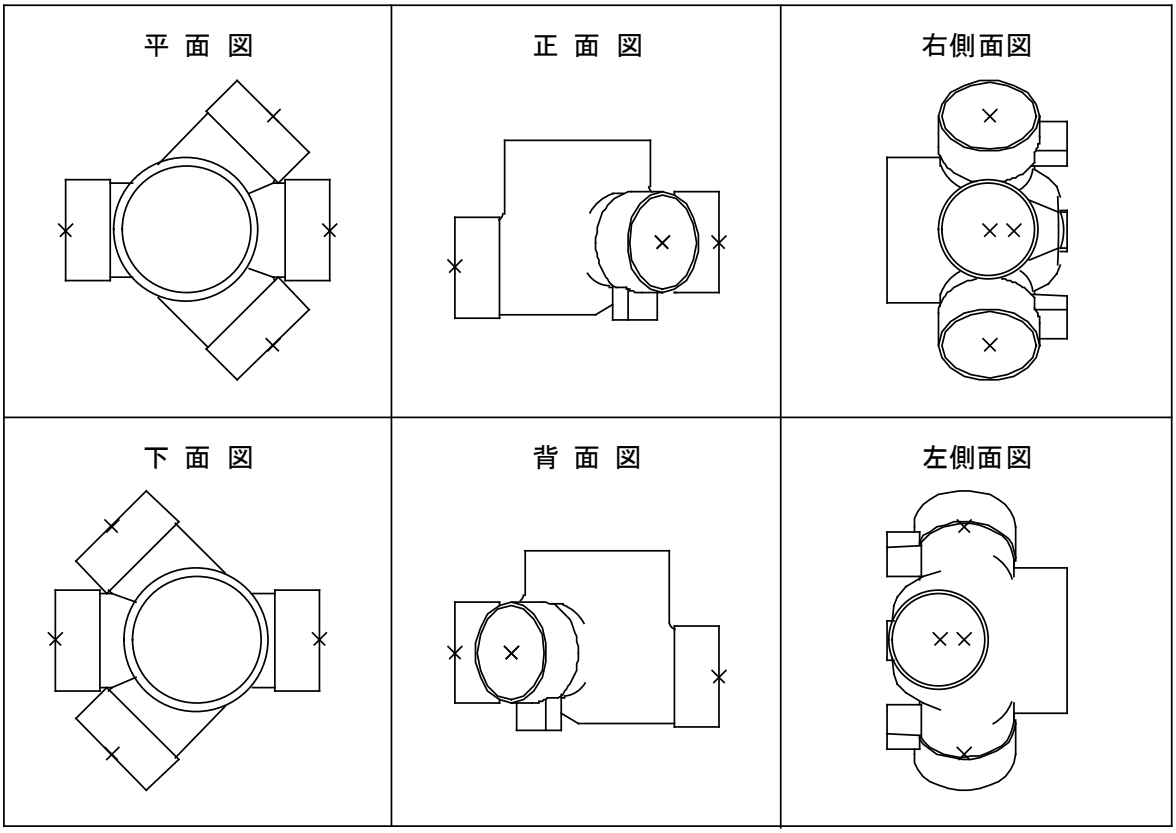

100.0:100.0:100.0:100.0

M-45WYS150x100-150 ビニマスシステム 45度左右合流段差付:41652

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

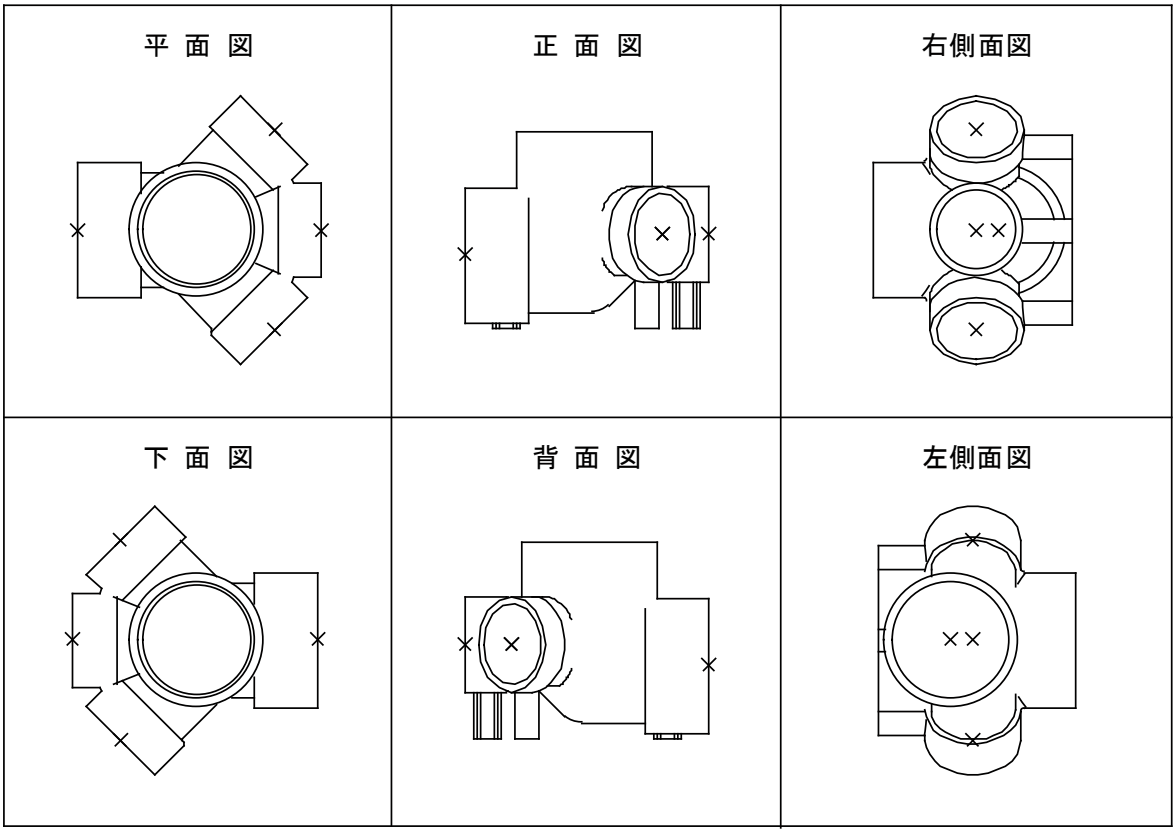

150.0:100.0:100.0:100.0

M-90WYS150-200 ビニマスシステム 90度左右合流段差付:41757

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

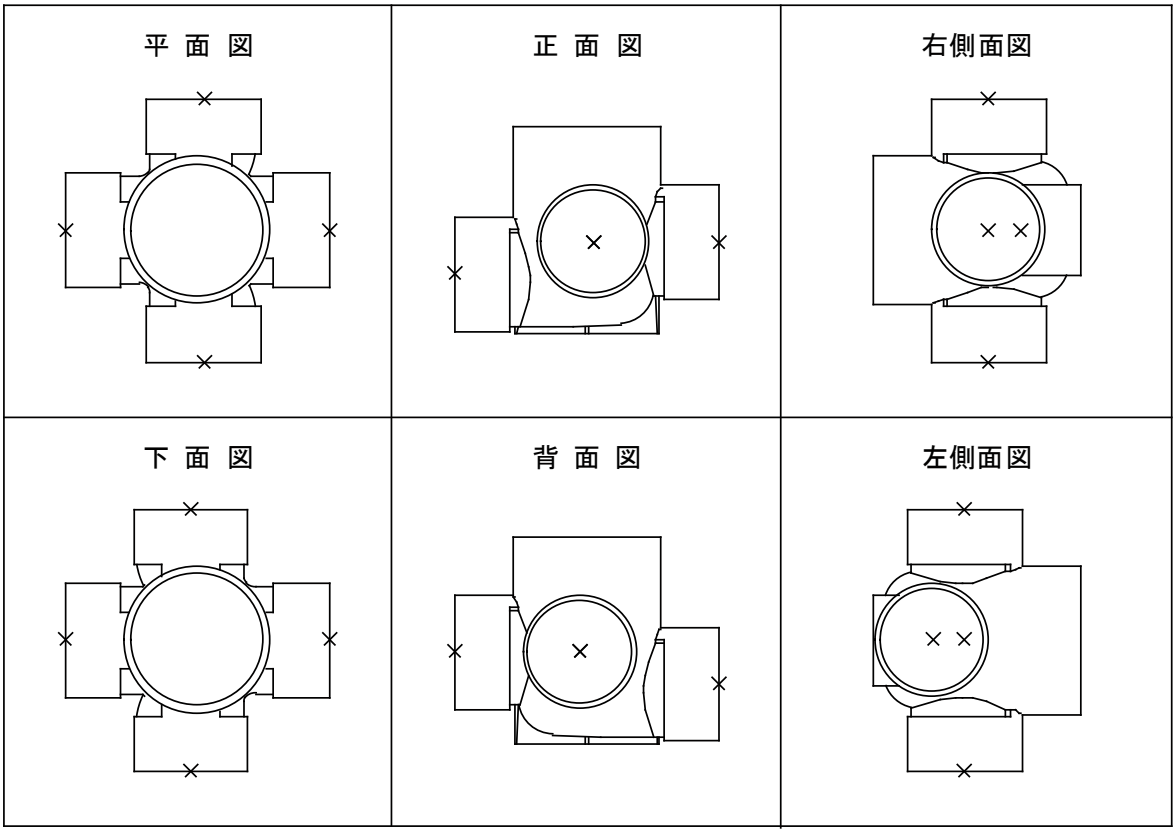

150.0:150.0:150.0:150.0

MC-45WYS100-150 ビニマスシステム 45度左右合流段差付:40545

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0:100.0

MC-90WYS150-200 ビニマスシステム 90度左右合流段差付:41785

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

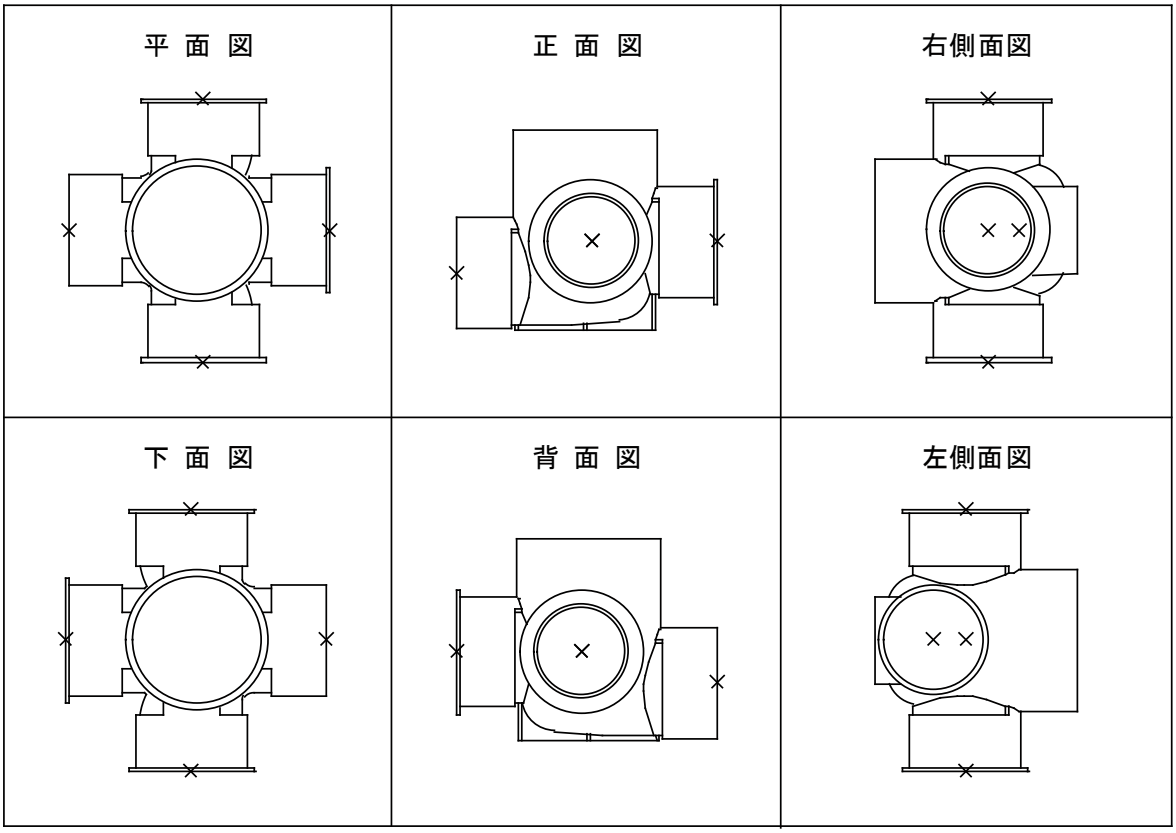

150.0:150.0:150.0:150.0

M-YWSL100-200 ビニマスシステム 45度90度合流段差付(左):49778

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

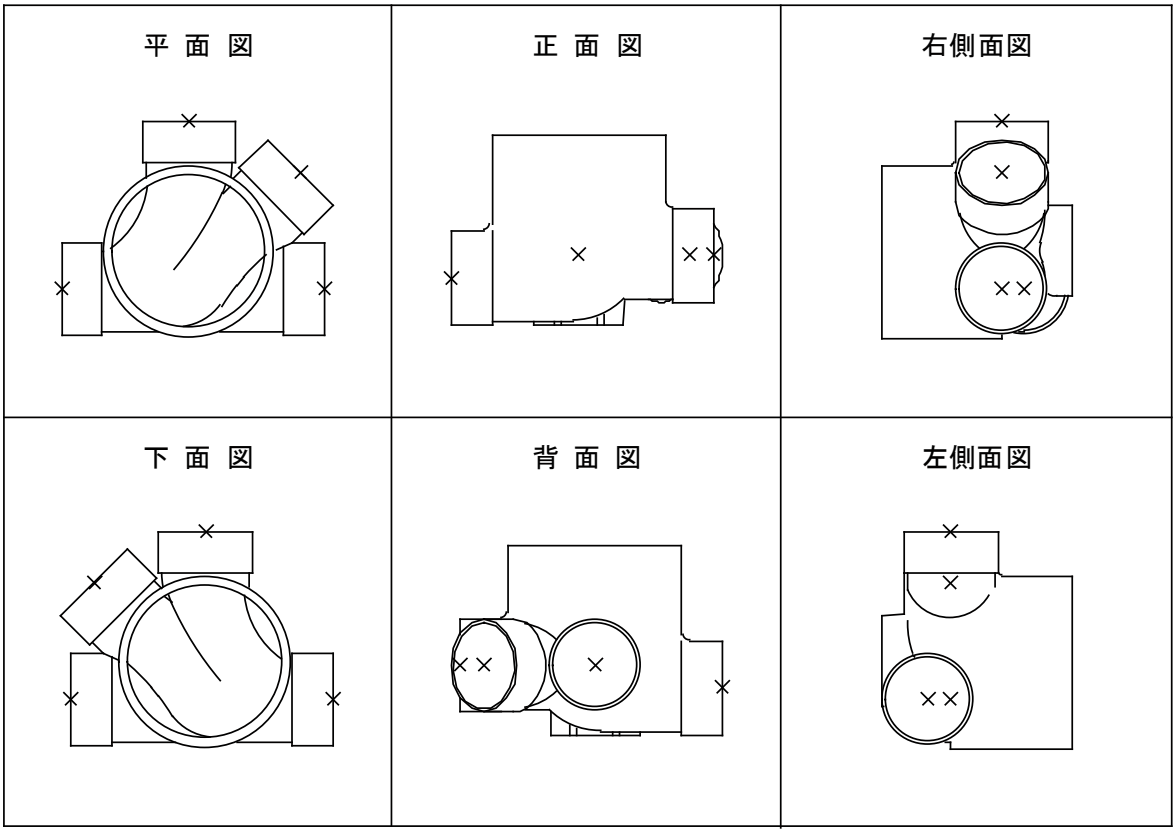

100.0:100.0:100.0:100.0

M-YWSL100x100x75-150 ビニマスシステム 45度90度合流段差付 (左):40541

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

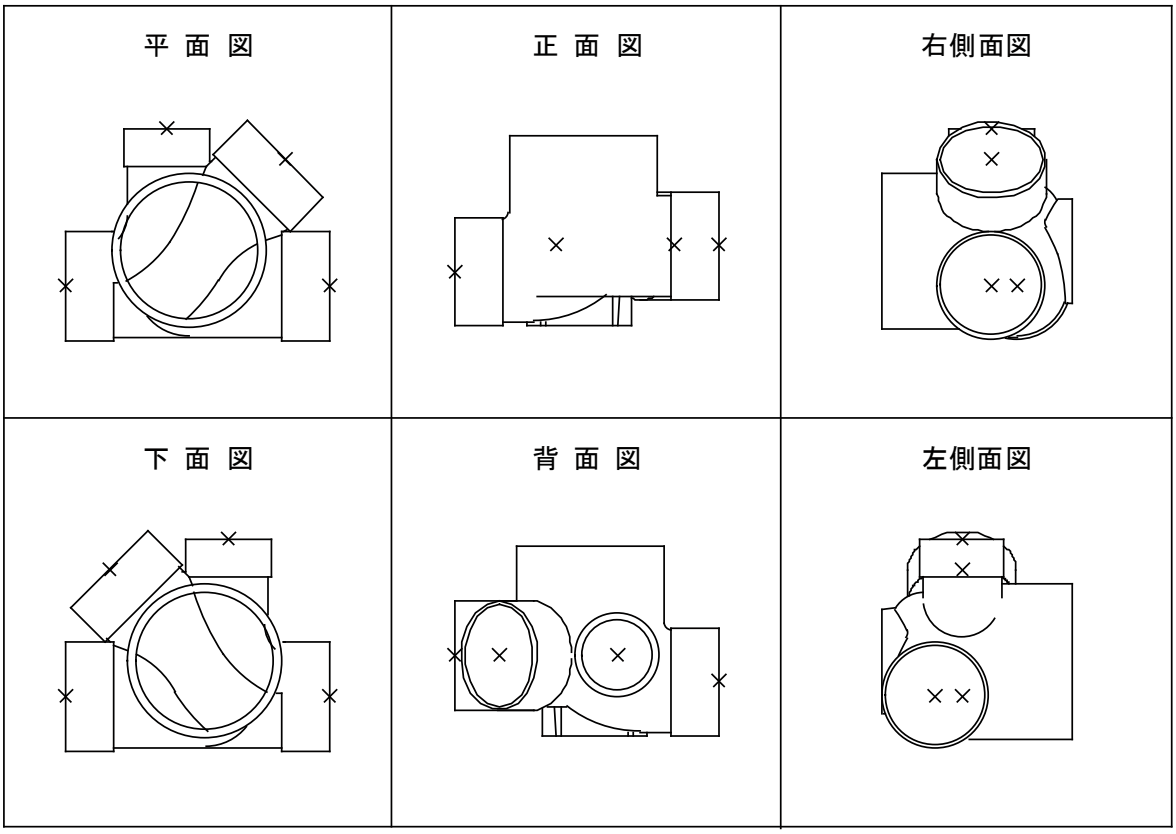

100.0: 75.0:100.0:100.0

M-YWSR100-200 ビニマスシステム 45度90度合流段差付(右):49779

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0:100.0

M-YWSR100x100x75-150 ビニマスシステム 45度90度合流段差付 (右):40542

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［16-マエザワ製品］－［01-ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-マエザワ製品］－［ビニマスシステム］－［Mシリーズ］－［合流・段差付］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:100.0:100.0: 75.0

20 消火器具

sprn-c170　スプリンクラーヘッド閉鎖形(1700mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

25.0

sprn-c210　スプリンクラーヘッド閉鎖形(2100mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

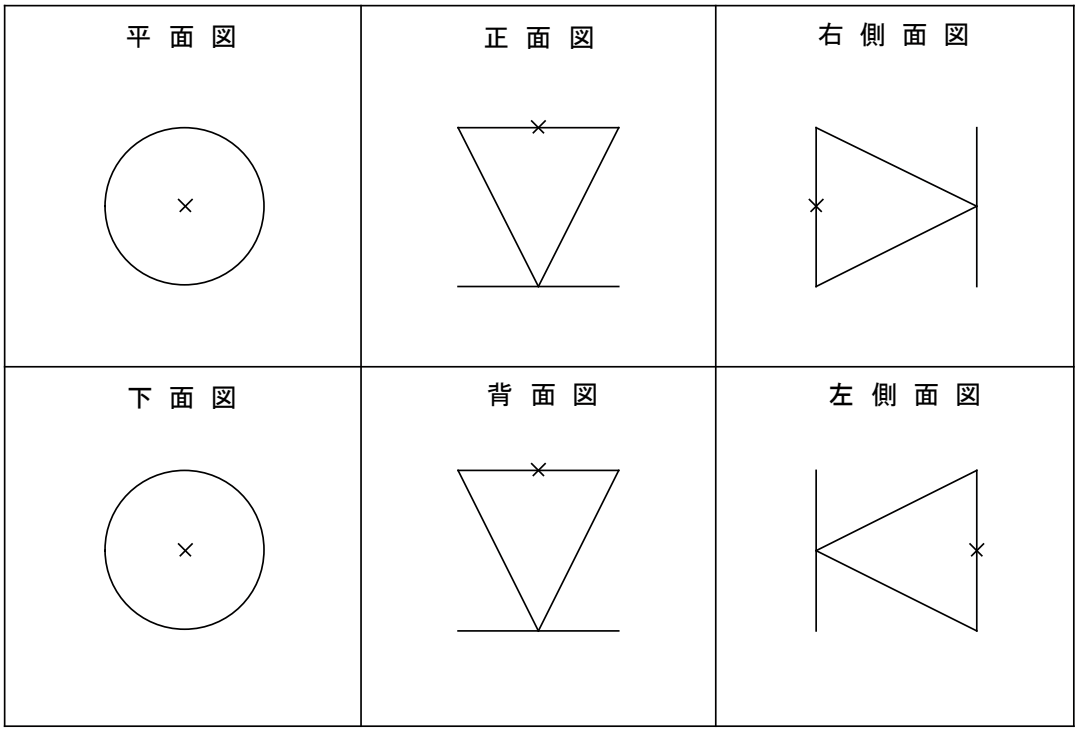

25.0

sprn-c230　スプリンクラーヘッド閉鎖形(2300mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

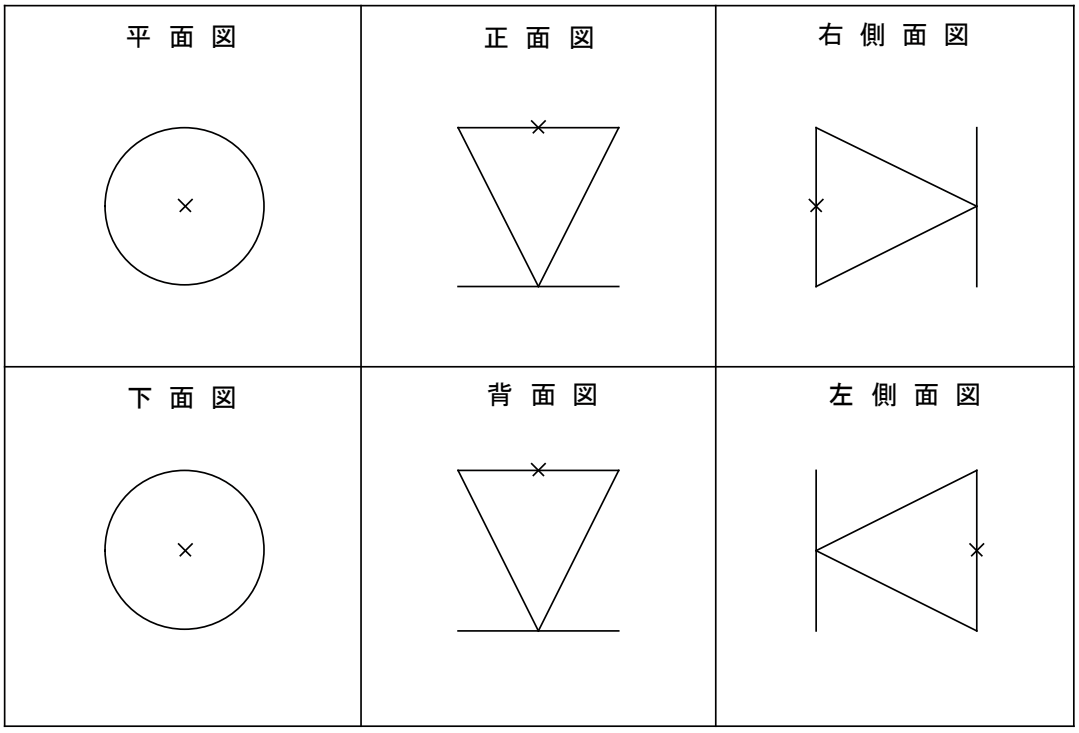

25.0

sprn-o170　スプリンクラーヘッド開放形(1700mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

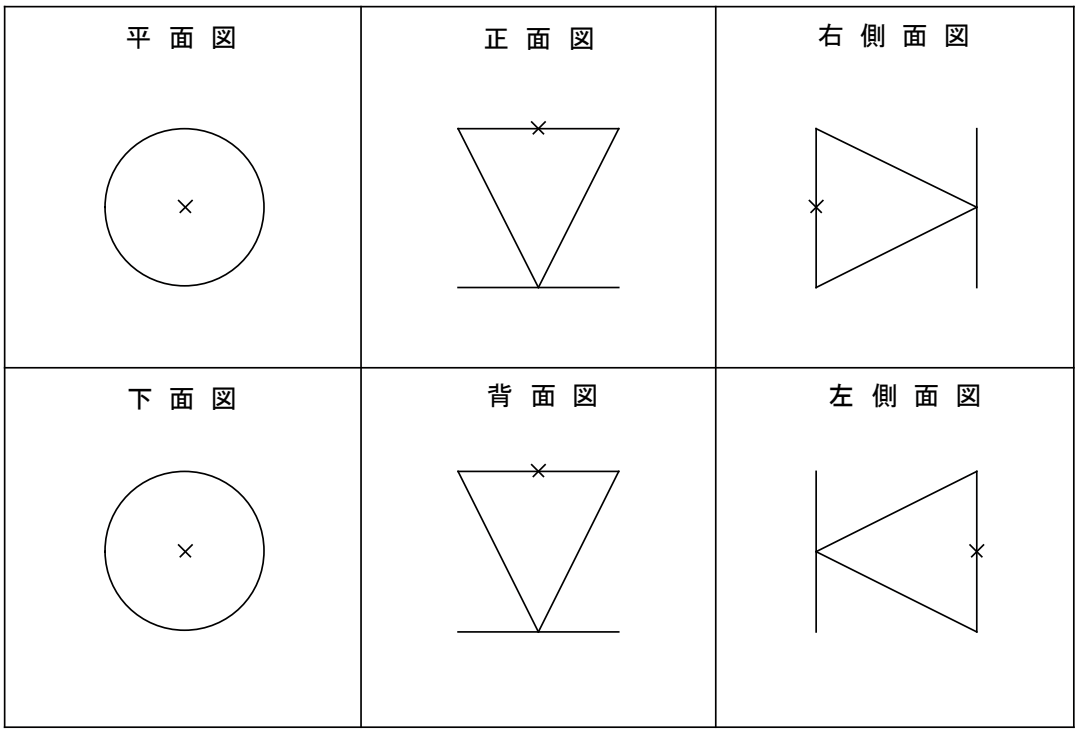

25.0

sprn-o210　スプリンクラーヘッド開放形(2100mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

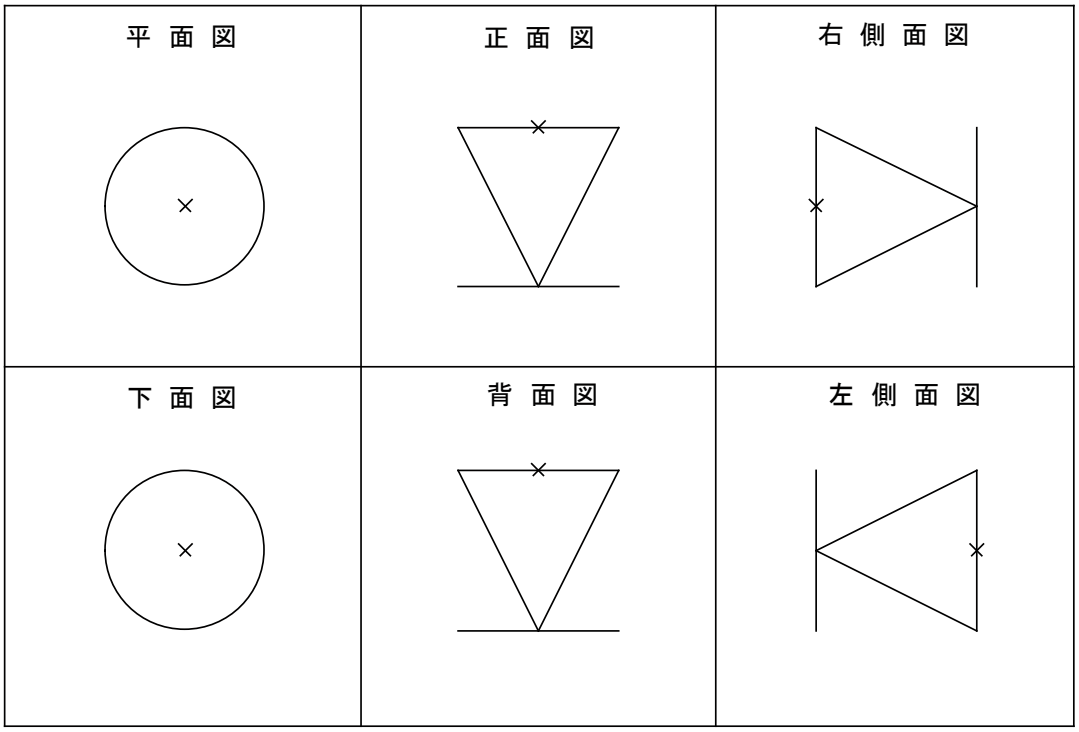

25.0

sprn-o230　スプリンクラーヘッド開放形（2300mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

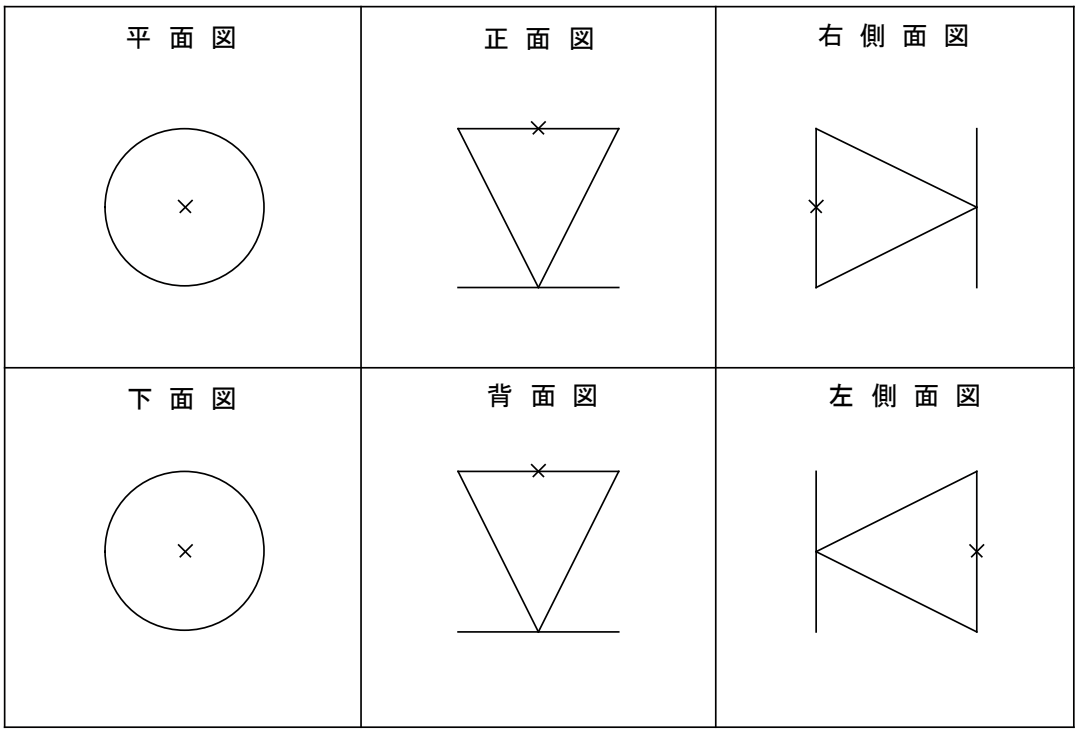

25.0

sprn-c260　スプリンクラーヘッド閉鎖形(2600mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

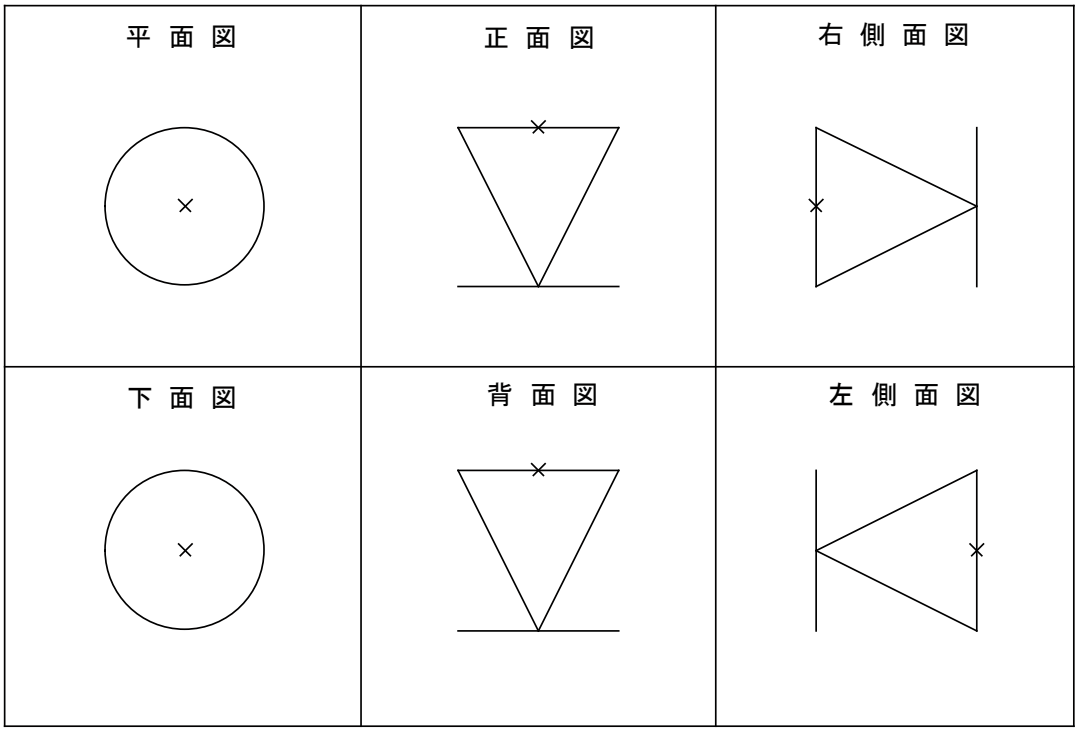

25.0

sprn-o260　スプリンクラーヘッド開放形（2600mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

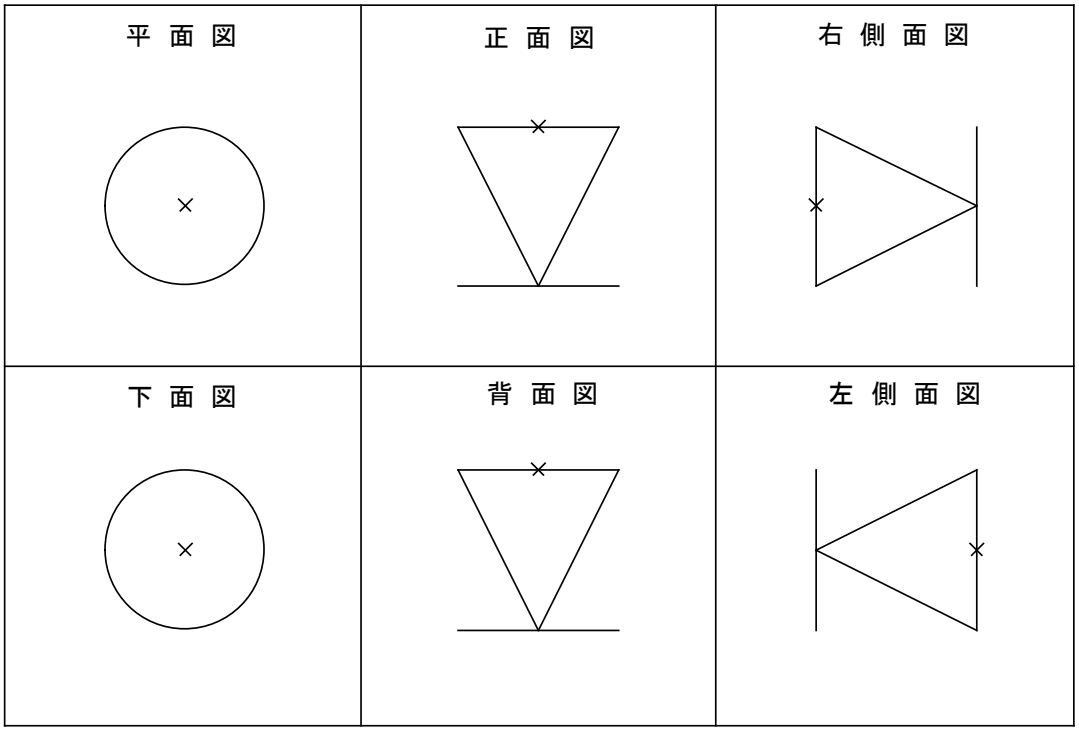

25.0

sprn-c280　スプリンクラーヘッド閉鎖形(2800mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

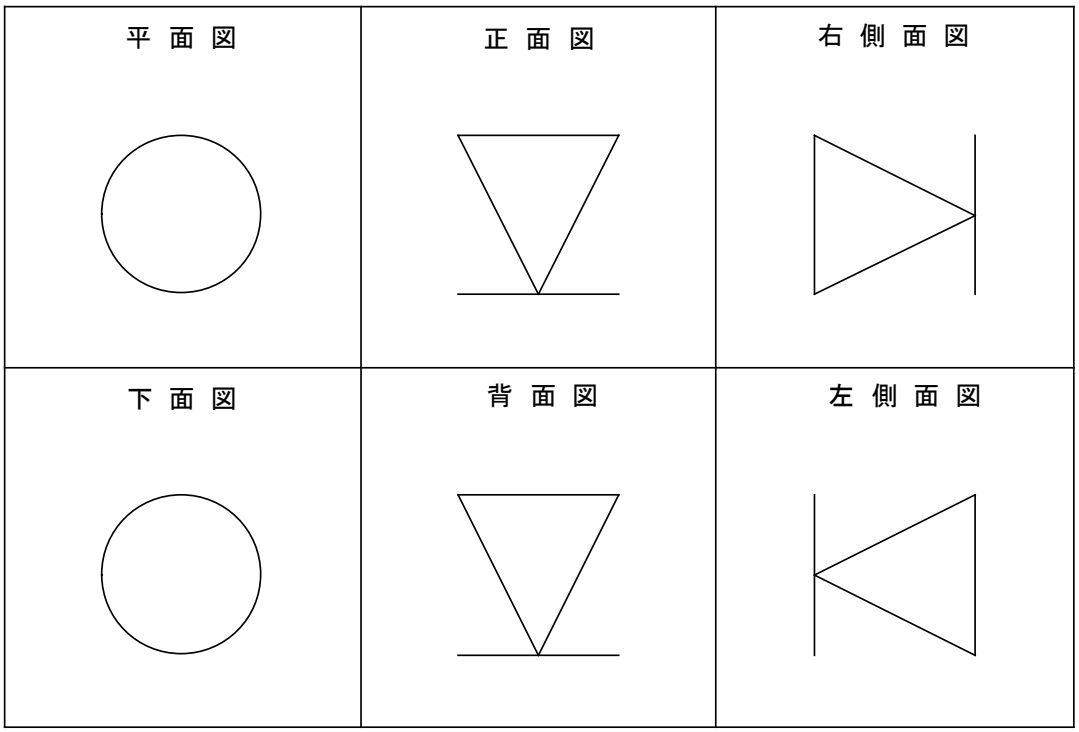

25.0

sprn-o280　スプリンクラーヘッド開放形（2800mm）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

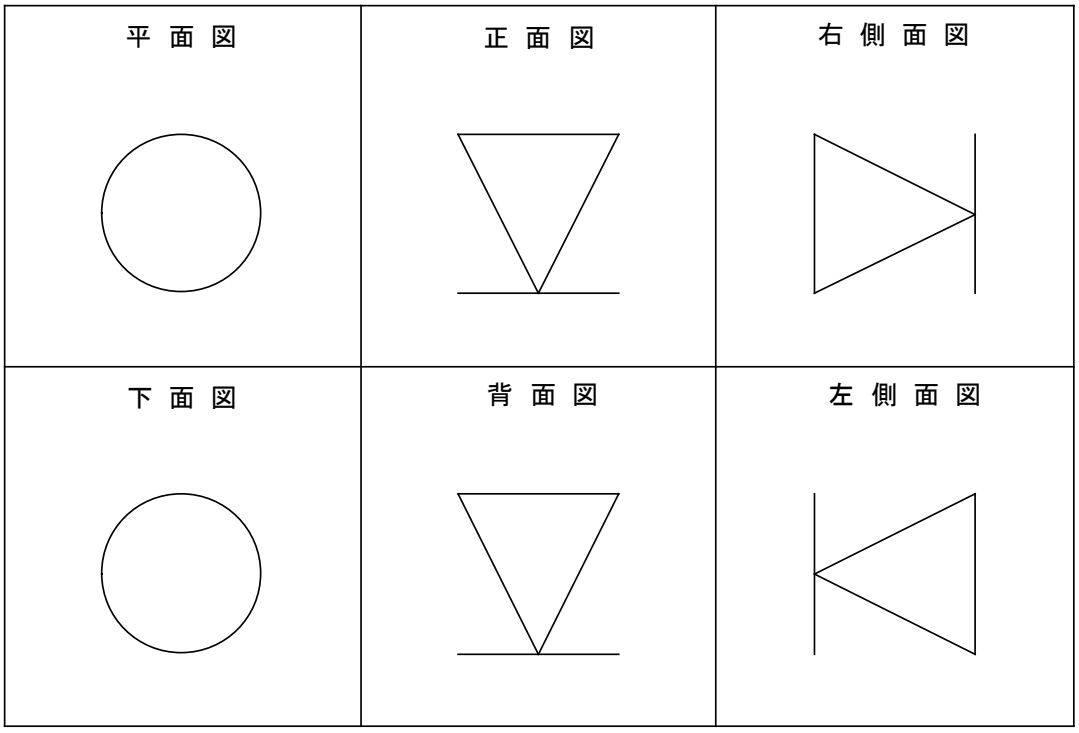

25.0

sp01　旧)噴射ヘッド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

se01　連結送水口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

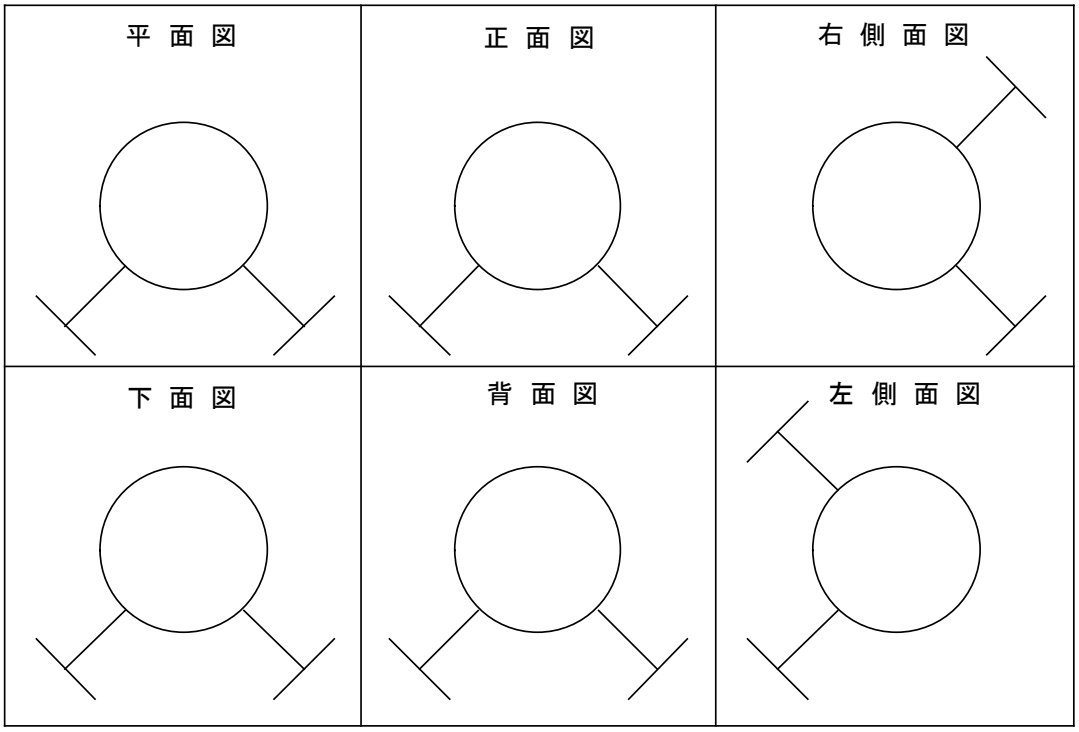

se02　放水口(双口)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

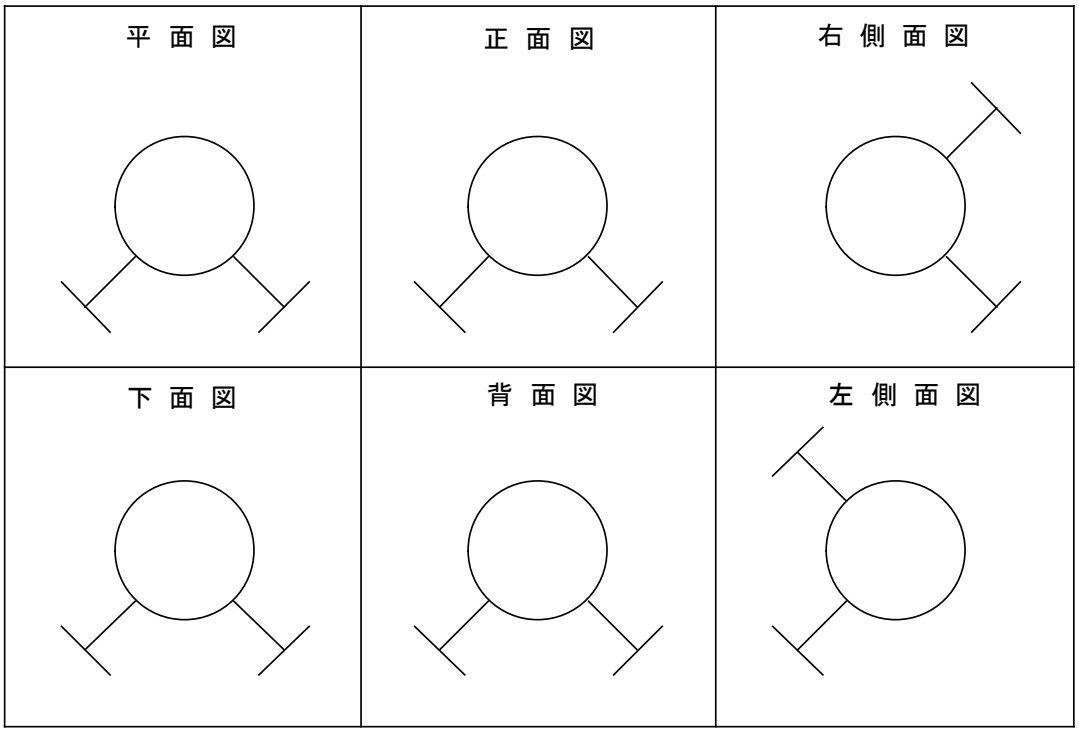

se03　旧)放水口(単口)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

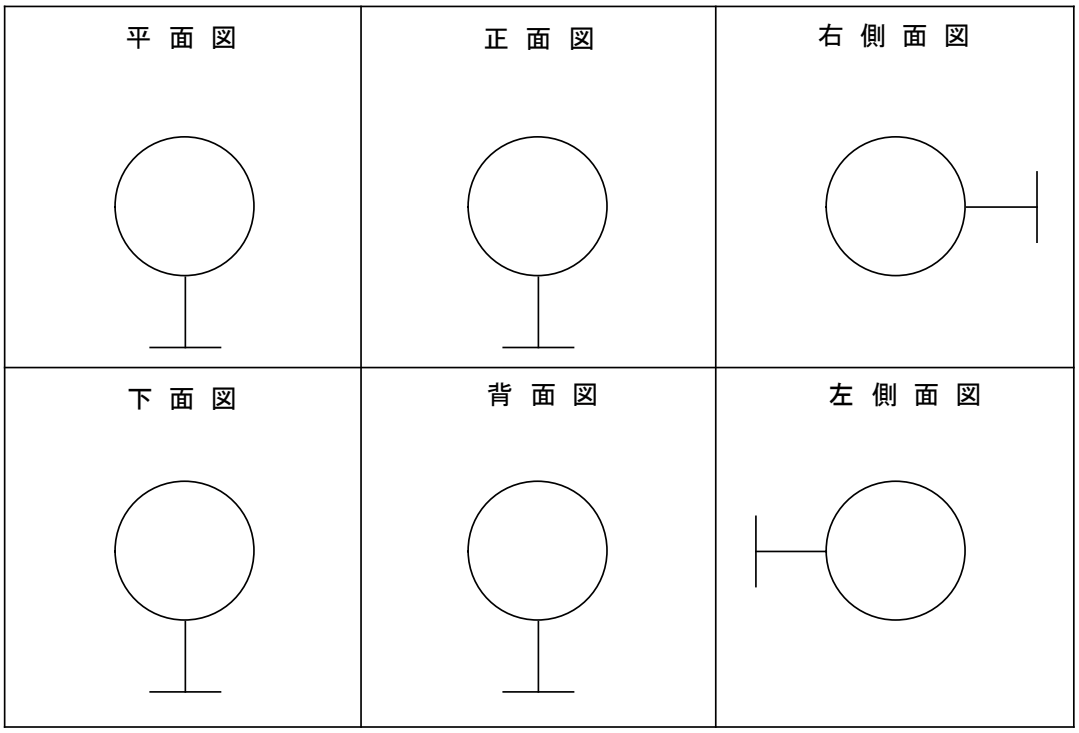

ex01　屋内消火栓

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

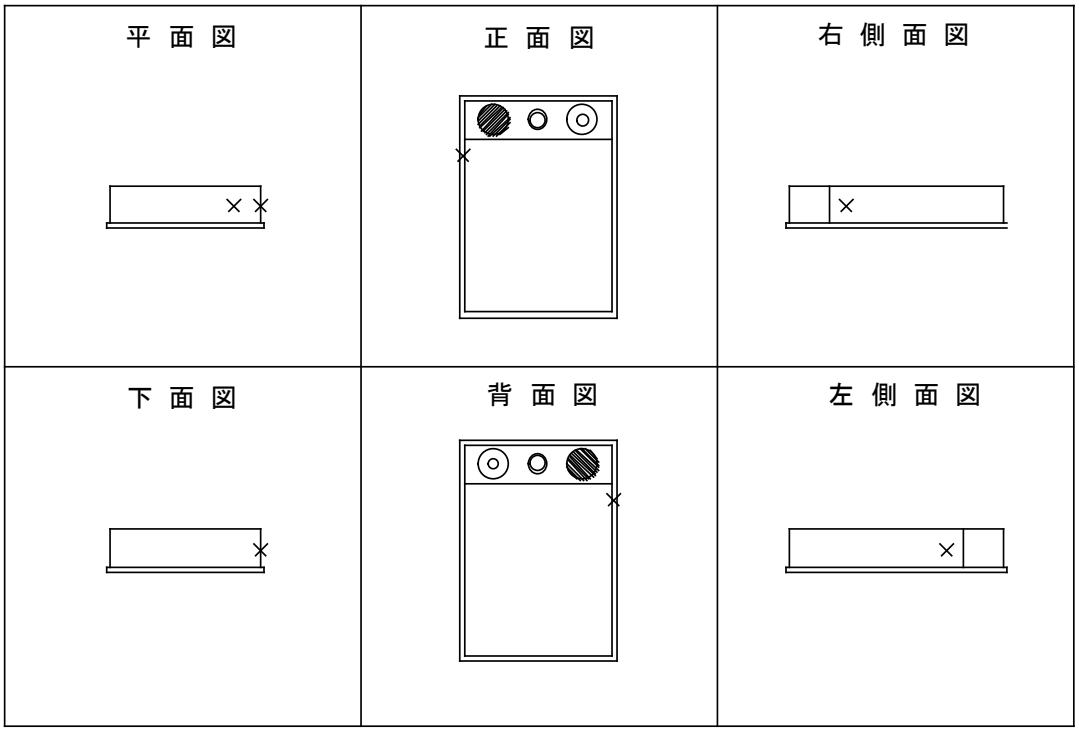

25.0
40.0

stpg-1500　屋内消火栓(15000mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

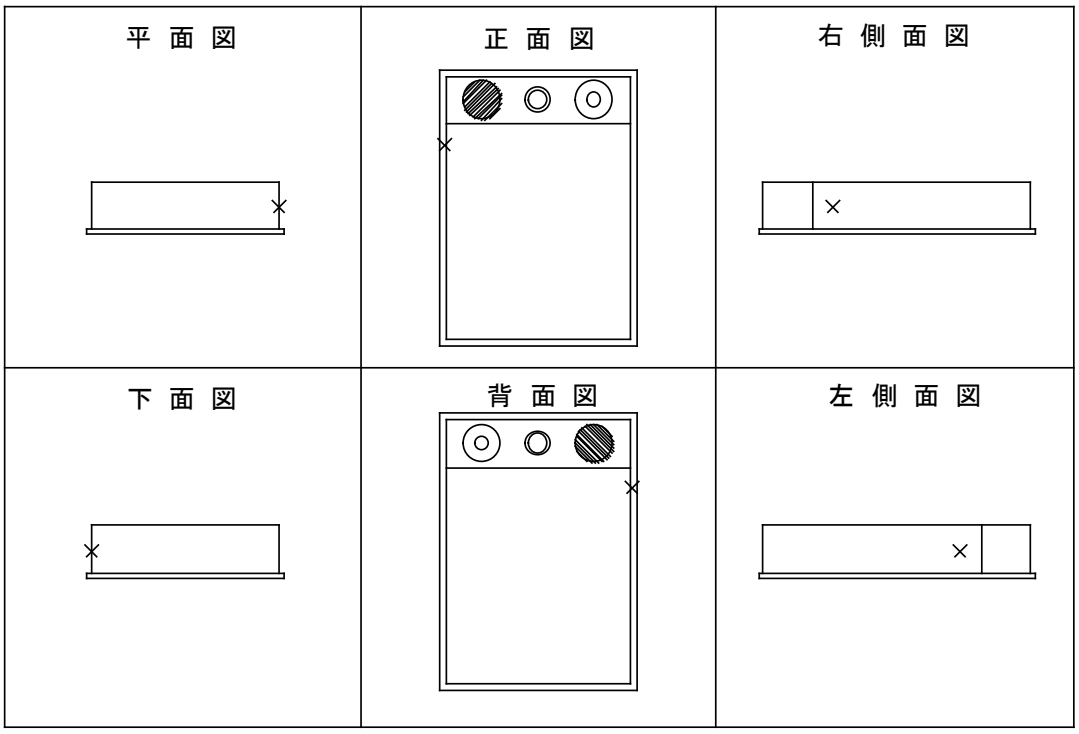

25.0

stpg-2500　屋内消火栓(25000mm)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

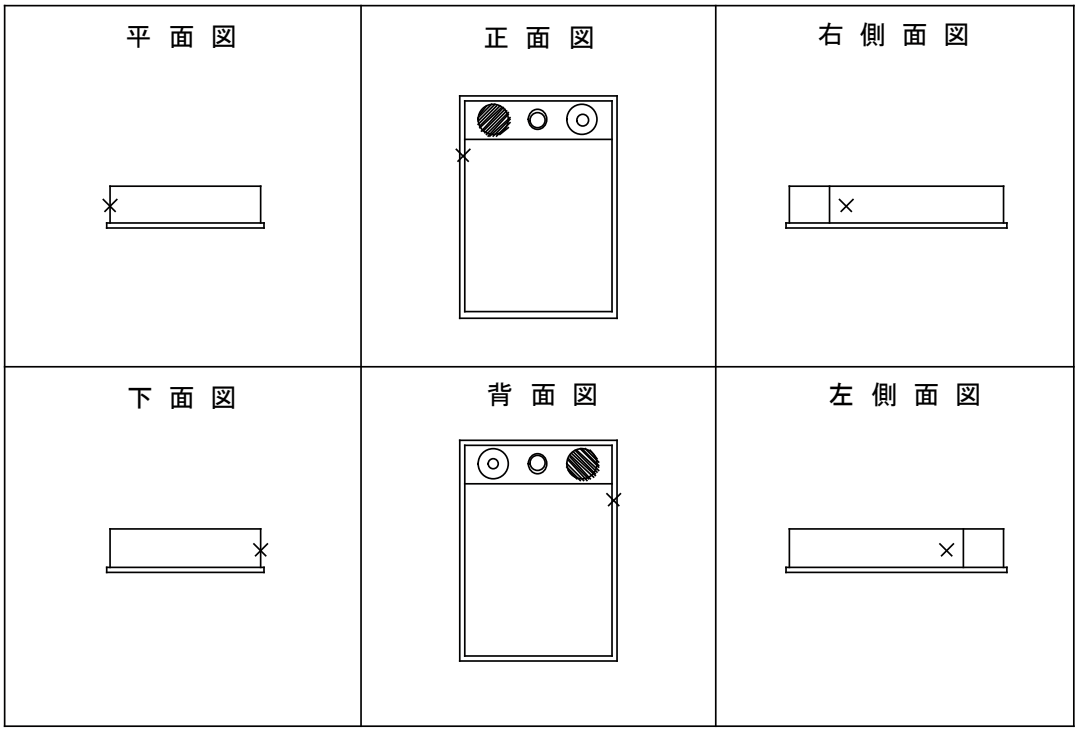

40.0

sp01　噴射ヘッド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図 

se03　放水口(単口)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－[配管器具・部品ルート]－[13-消火設備類]

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［19-消火設備］

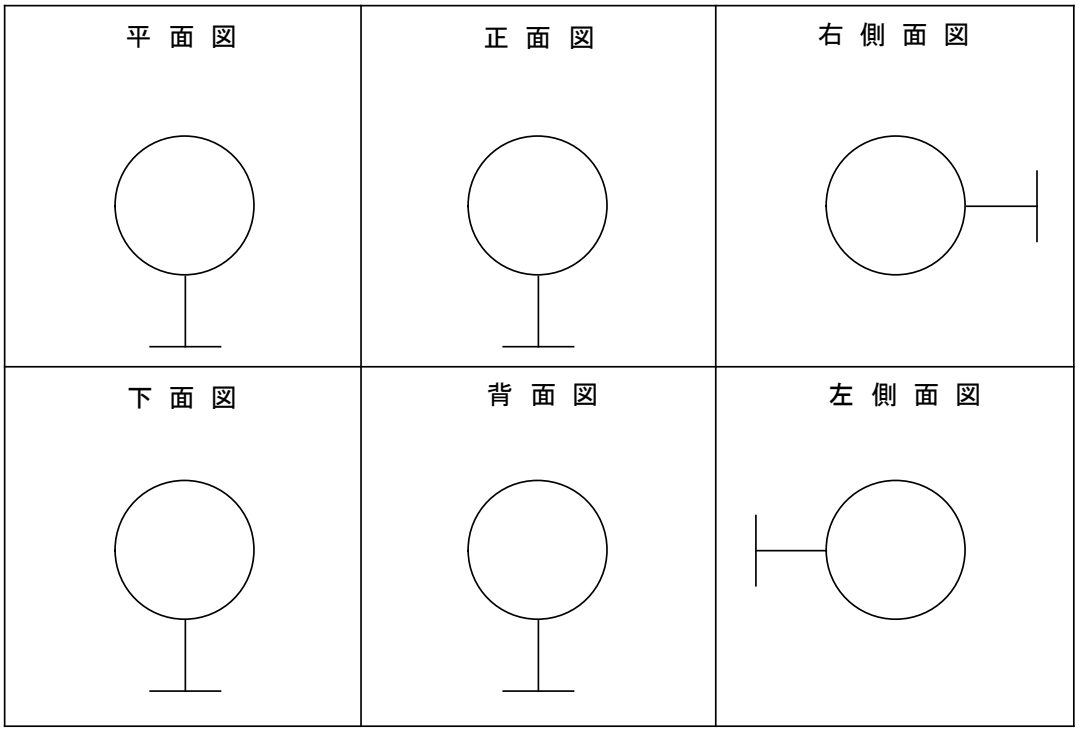

pfk-1　屋内消火栓(1号)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pfk-10　送水口(壁付型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

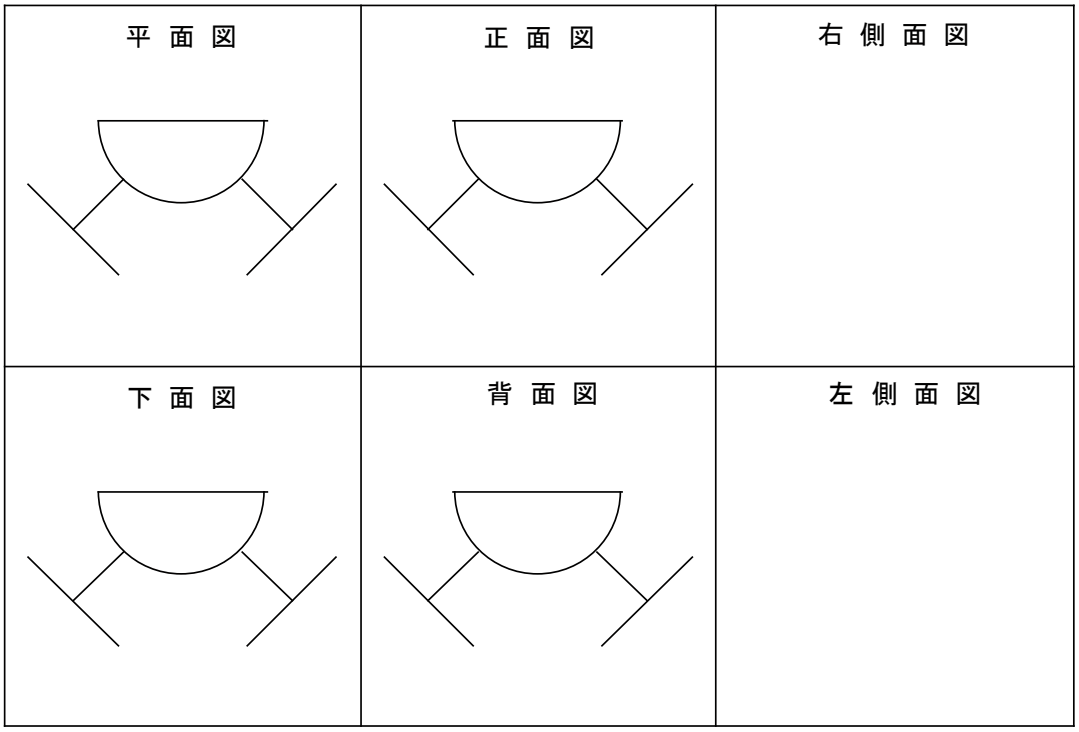

50.0　：　50.0

pfk-11　送水口(自立型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

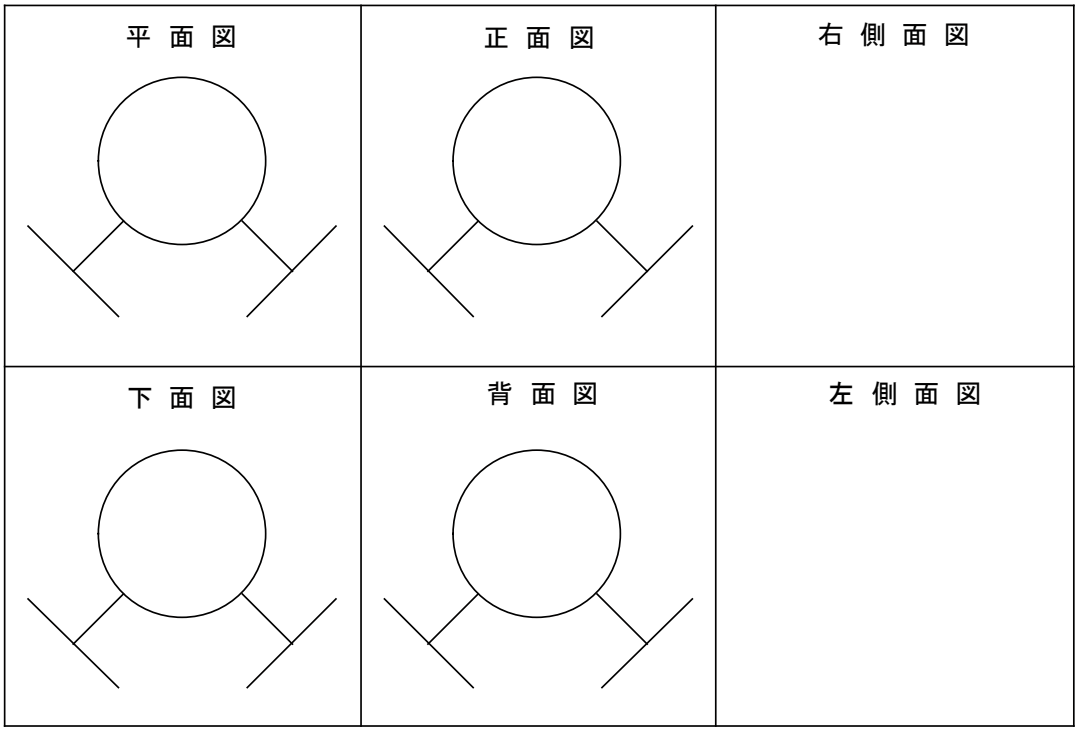

50.0

pfk-12　採水口(壁付型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0

pfk-13　採水口(自立型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

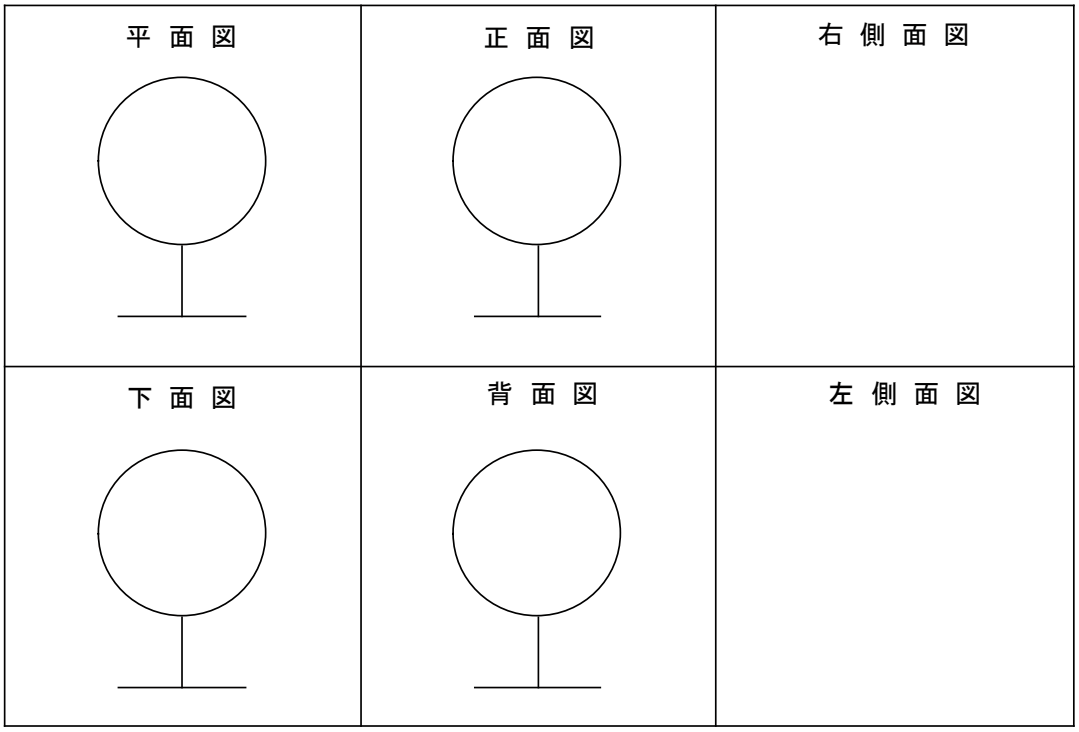

50.0

pfk-14　テスト弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図

pfk-15　スプリンクラヘッド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pfk-16　火災感知用ヘッド

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図

pfk-17　一斉開放弁

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pfk-18　泡消火手動起動装置

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

pfk-19　噴射ヘッド(壁付き)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

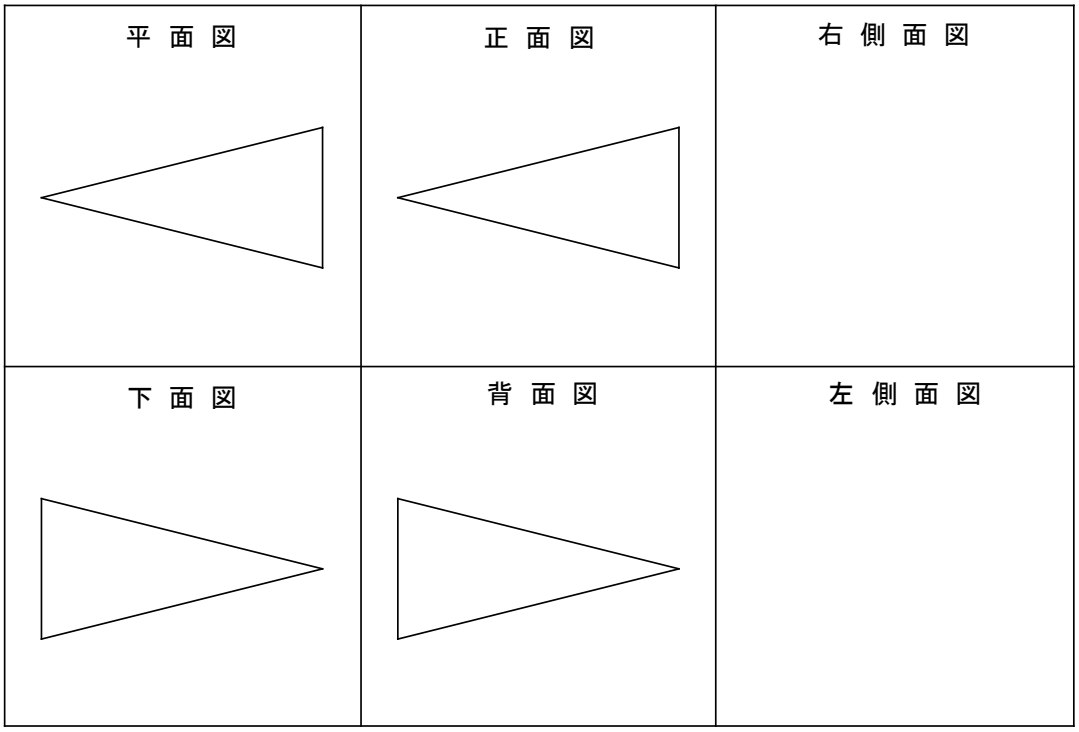

50.0

pfk-2　屋内消火栓(1号、放水口付き)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pfk-20　復旧弁箱

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図
下 面 図 	背 面 図 	左 側 面 図

pfk-3　屋内消火栓(高層階用)(1号、放水口付き)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pfk-4　屋内消火栓(2号)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pfk-5　屋内消火栓(2号、放水口付き)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pfk-6　連結送水管(放水口格納箱付き)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pfk-7　連結送水管(高層階用)(放水口格納箱付き)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pfk-8　屋外消火栓(総合盤組込型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

pfk-9　屋外消火栓(スタンド型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

50.0　：　50.0

IN-HYDRANT-01　屋内消火栓(易操作性1号)1300×750×200

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

IN-HYDRANT-02　屋内消火栓(易操作性1号)1300×750×200

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

IN-HYDRANT-03　屋内消火栓(広範囲型2号)1150×600×200

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

IN-HYDRANT-04　屋内消火栓(広範囲型2号)1250×600×200

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

IN-HYDRANT-05　屋内消火栓(1号)1300×750×180

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

IN-HYDRANT-06　屋内消火栓(1号)1300×750×180

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

IN-HYDRANT-07　屋内消火栓(2号・補助散水栓)1000×600×200

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

IN-HYDRANT-08　屋内消火栓(2号・補助散水栓)1100×600×200

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

IN-HYDRANT-09　屋内消火栓(2号・補助散水栓)消火器スペース付1100×900×200

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

IN-HYDRANT-10　屋内消火栓(2号・補助散水栓)消火器スペース付1150×900×200

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

IN-HYDRANT-11　屋内消火栓(2号・補助散水栓)450×750×280

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**

IN-HYDRANT-12　屋内消火栓(2号・補助散水栓)600×600×200

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［15-消火設備］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［20-消火設備］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

21 スカイダクト

K-TD10A　スカイダクト　ダクト10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

100.0 :　100.0

K-TDA106A　スカイダクト 異径アダプタ106型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

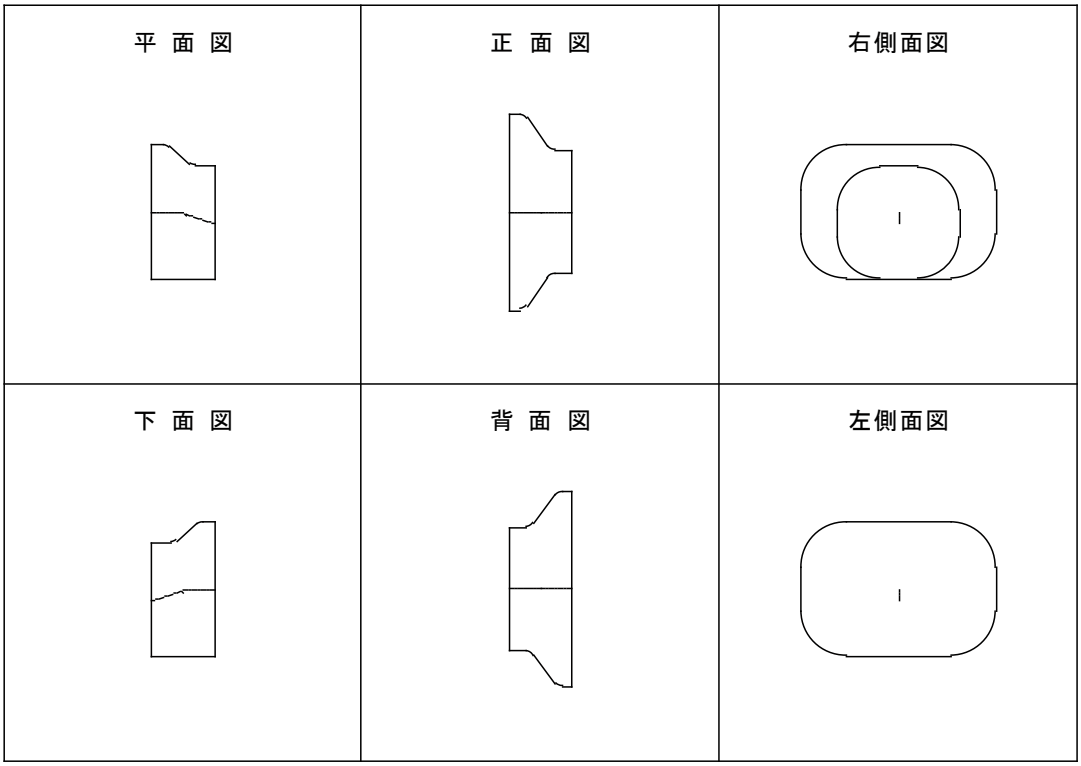

100.0 :　60.0

K-TDA108A　スカイダクト 異径アダプタ108型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 :　75.0

K-TDC10A　スカイダクト 立面エルボ10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

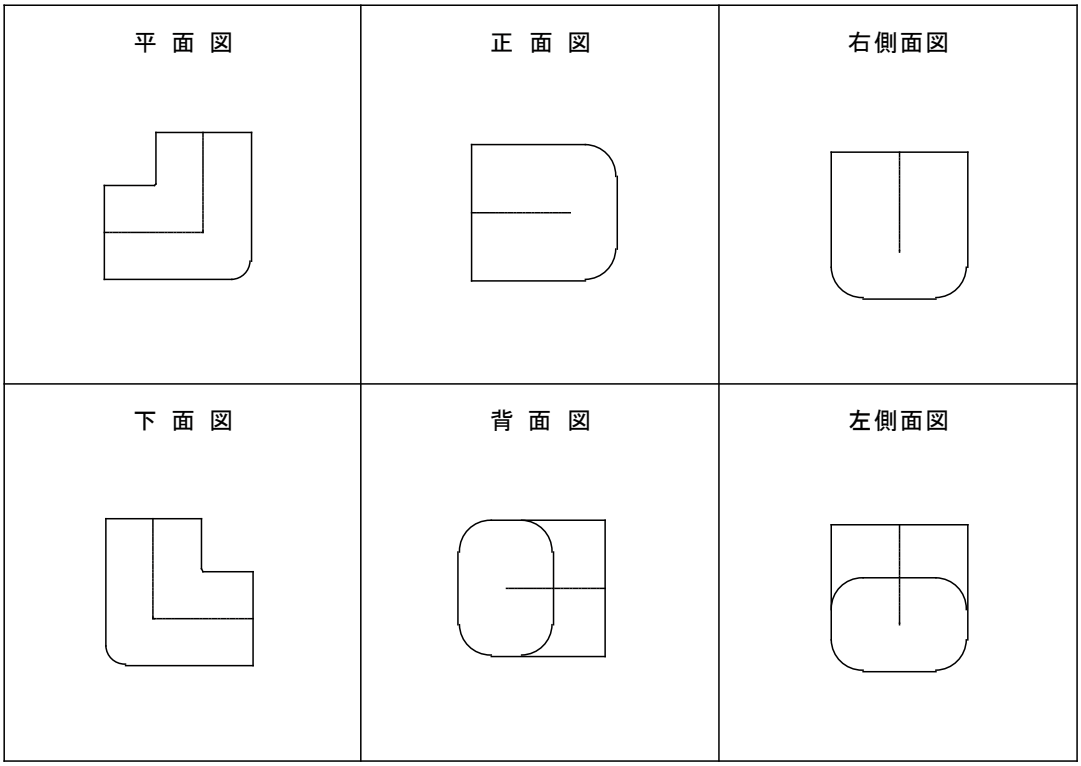

100.0 :　100.0

K-TDCN10A　スカイダクト 立面エルボ45°　10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 :　100.0

K-TDE10A　スカイダクト　エンドキャップ10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

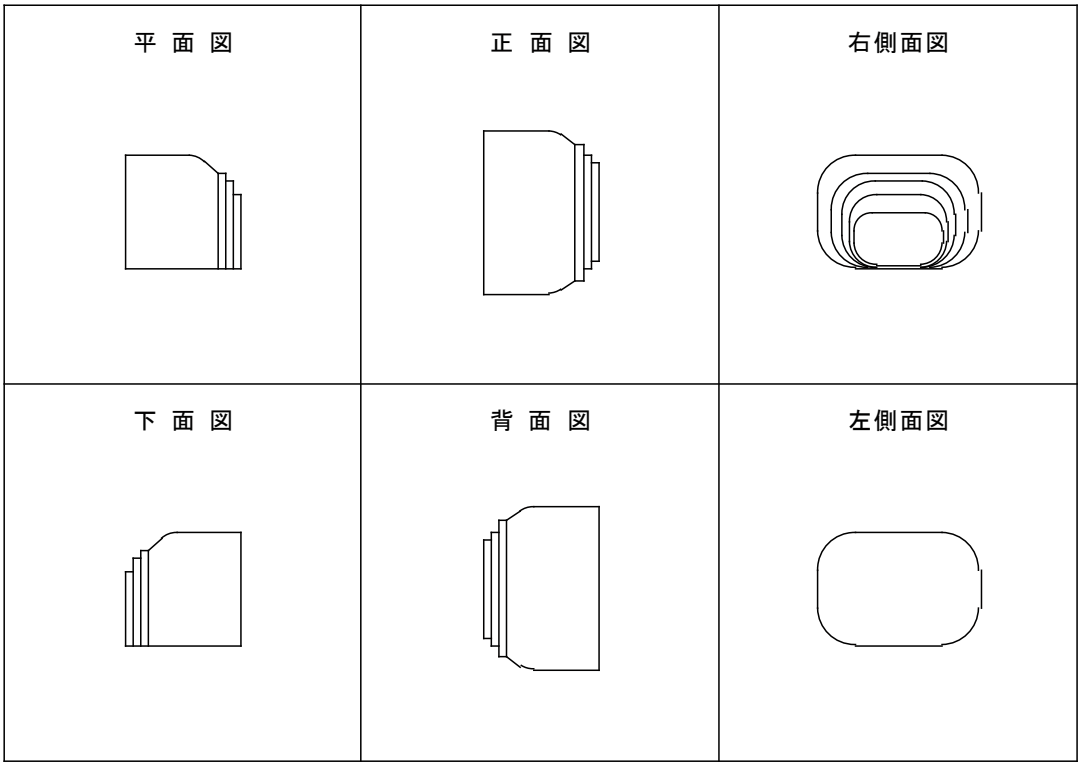

100.0 :　100.0

K-TDJ10A　スカイダクト ジョイント10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0 ：　100.0

K-TDK10A　スカイダクト　平面エルボ10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

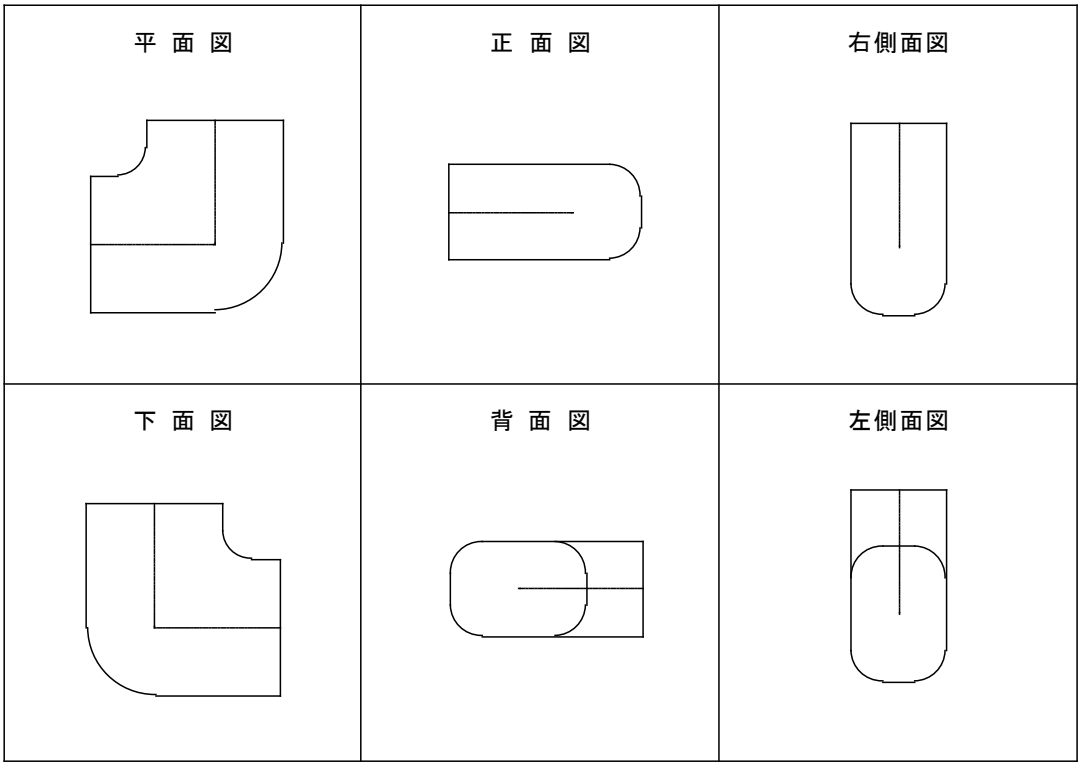

100.0 :　100.0

K-TDKN10A　スカイダクト 平面エルボ45°　10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

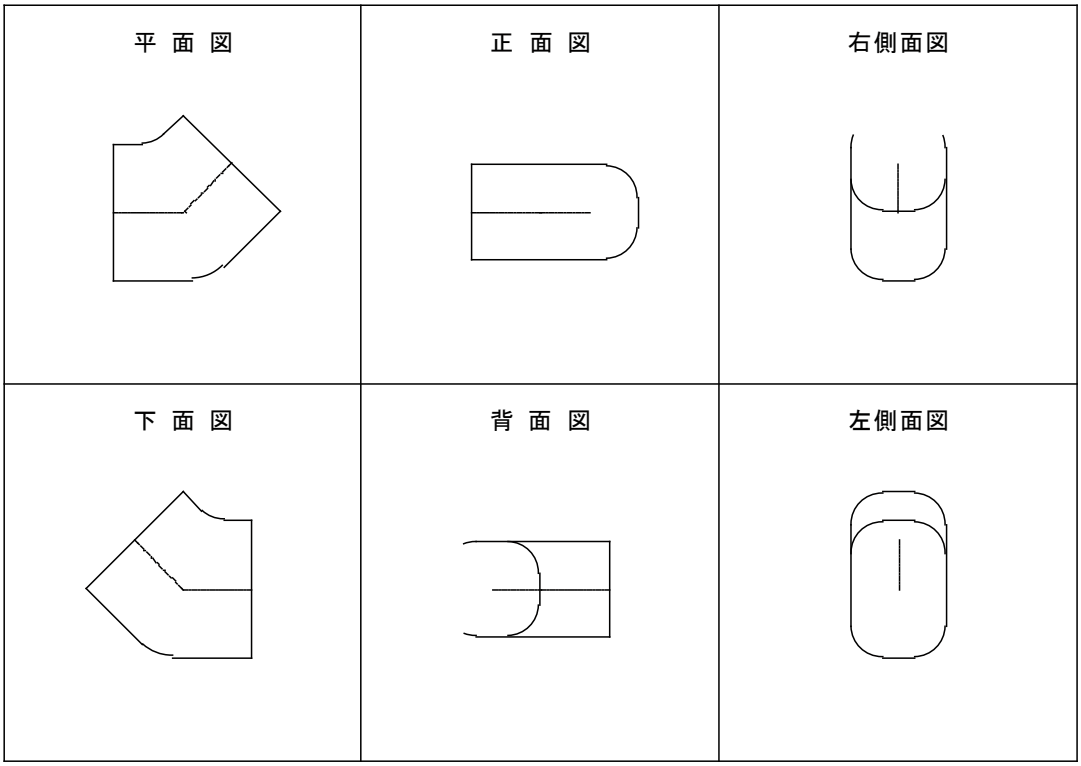

100.0 :　100.0

K-TDR108A　スカイダクト 異径ジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

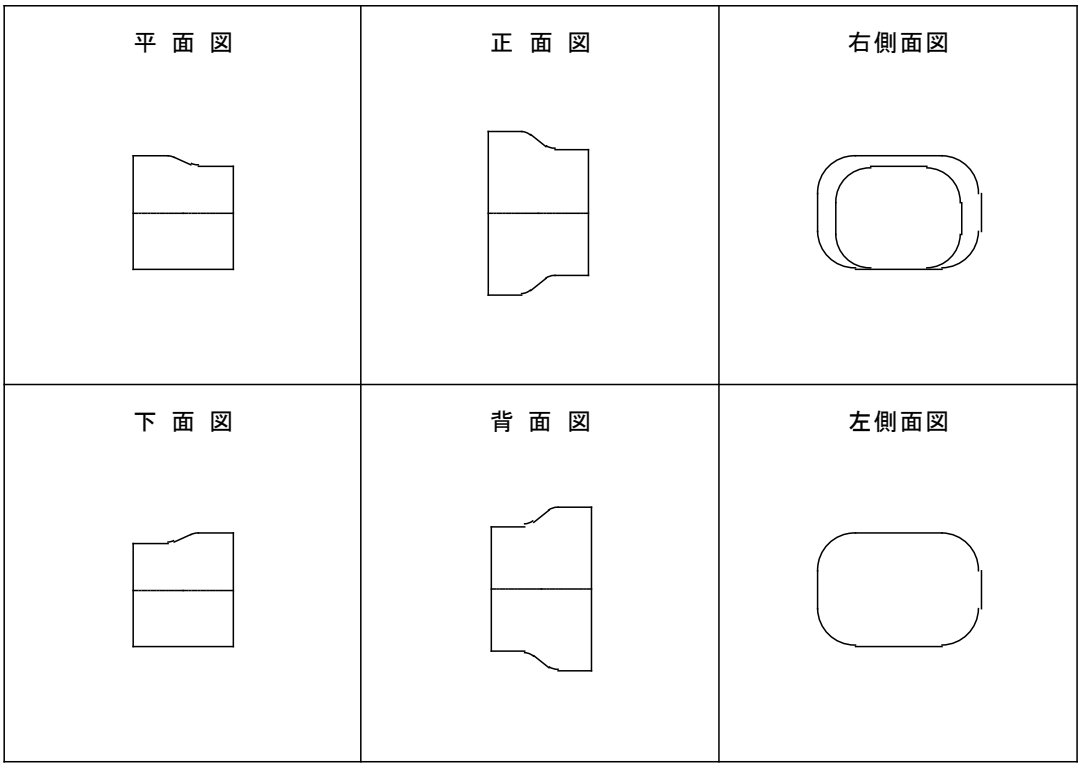

100.0 ：　80.0

K-TDS10A　スカイダクト シーリングキャップ10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0 ：　100.0

K-TDT10A　スカイダクト ティーズ10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

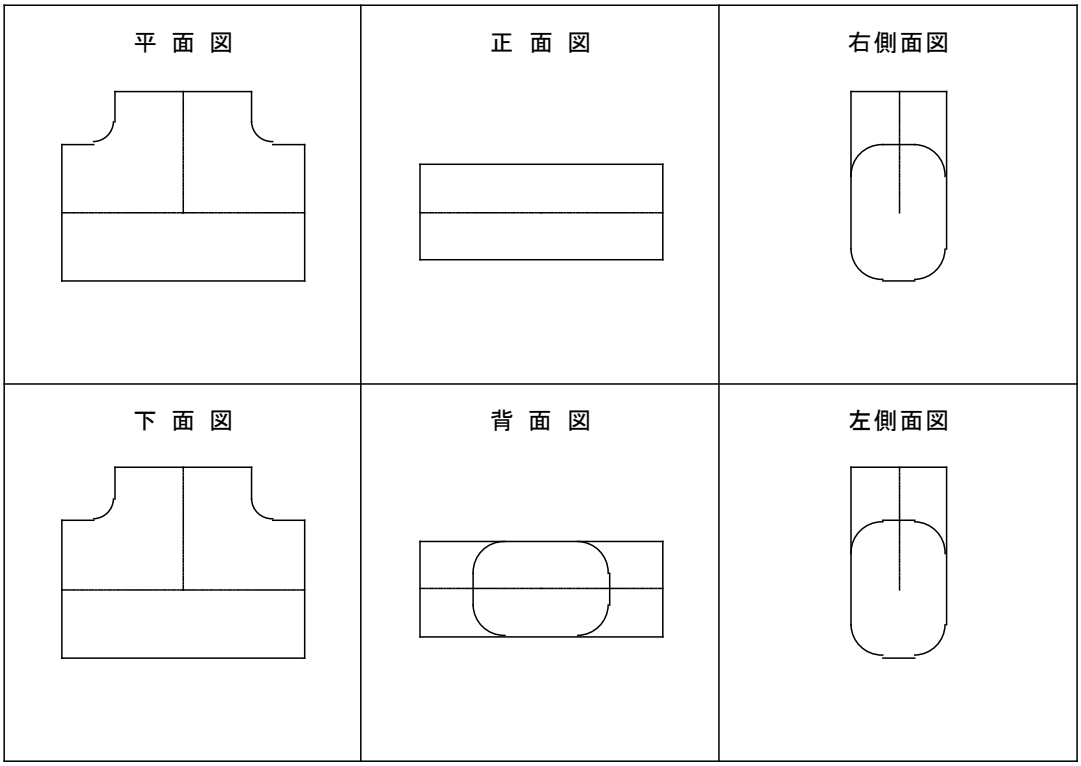

100.0 :　100.0 :　100.0

K-TDW10A　スカイダクト ウォールカバー10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

100.0

K-TDWC10A　スカイダクト 壁貫通キャップ10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

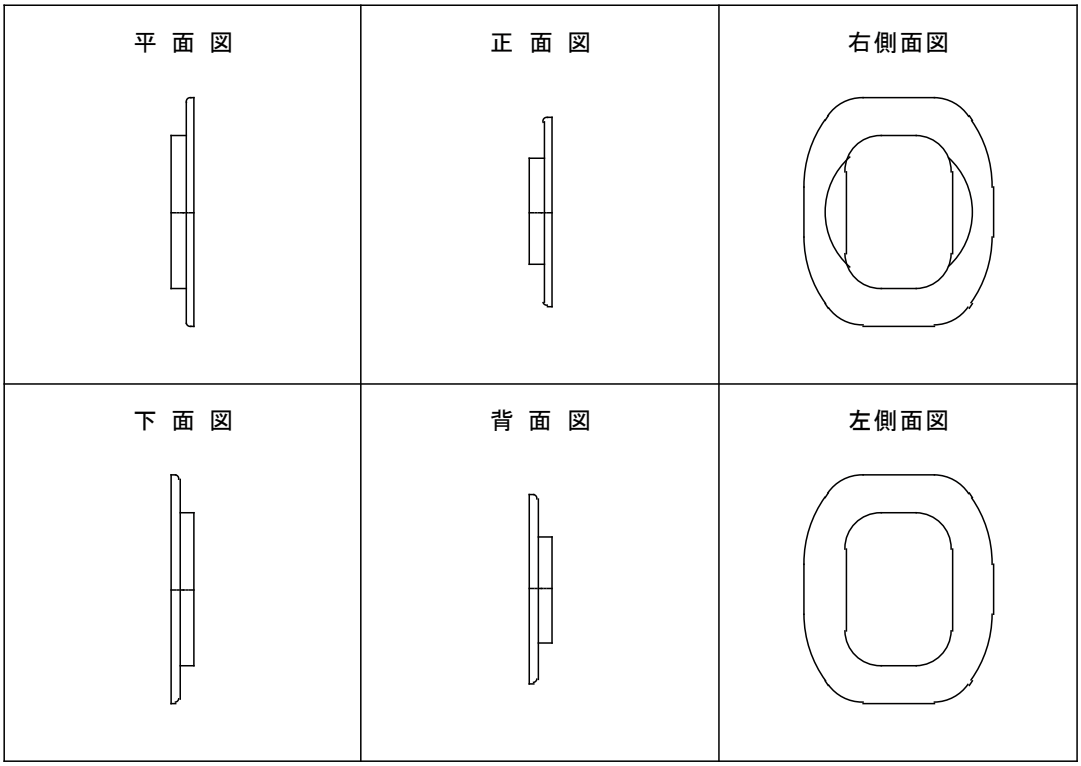

100.0 ：　100.0

K-TDWM10A　スカイダクト ウォールカバー丸フランジ10型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１０型］

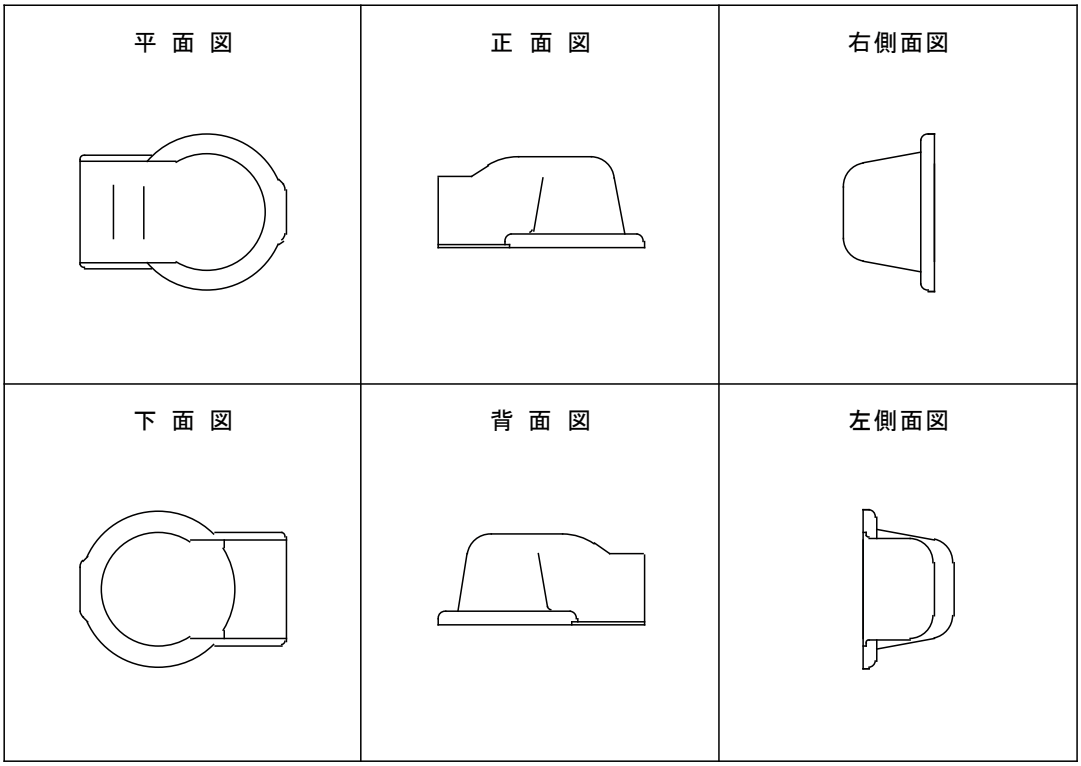

100.0

K-TD14A　スカイダクト　ダクト14型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

140.0 ：　140.0

K-TDA1410A　スカイダクト 異径アダプタ1410型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

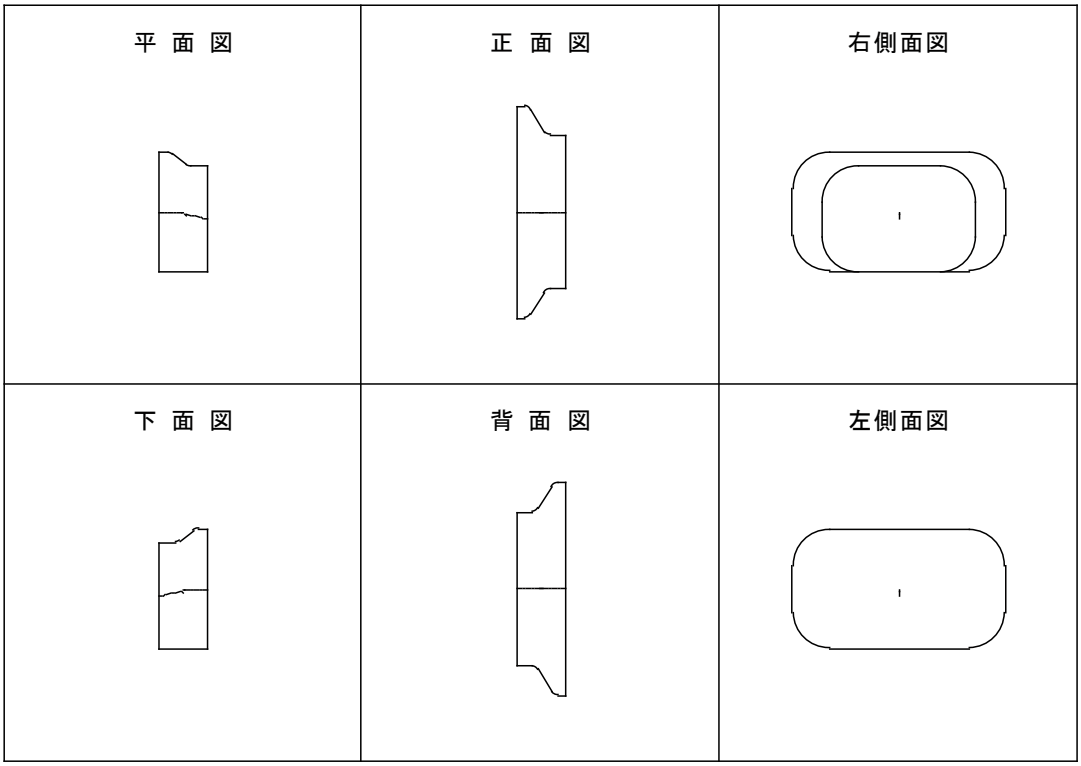

140.0 ：　100.0

K-TDC14A　スカイダクト 立面エルボ14型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

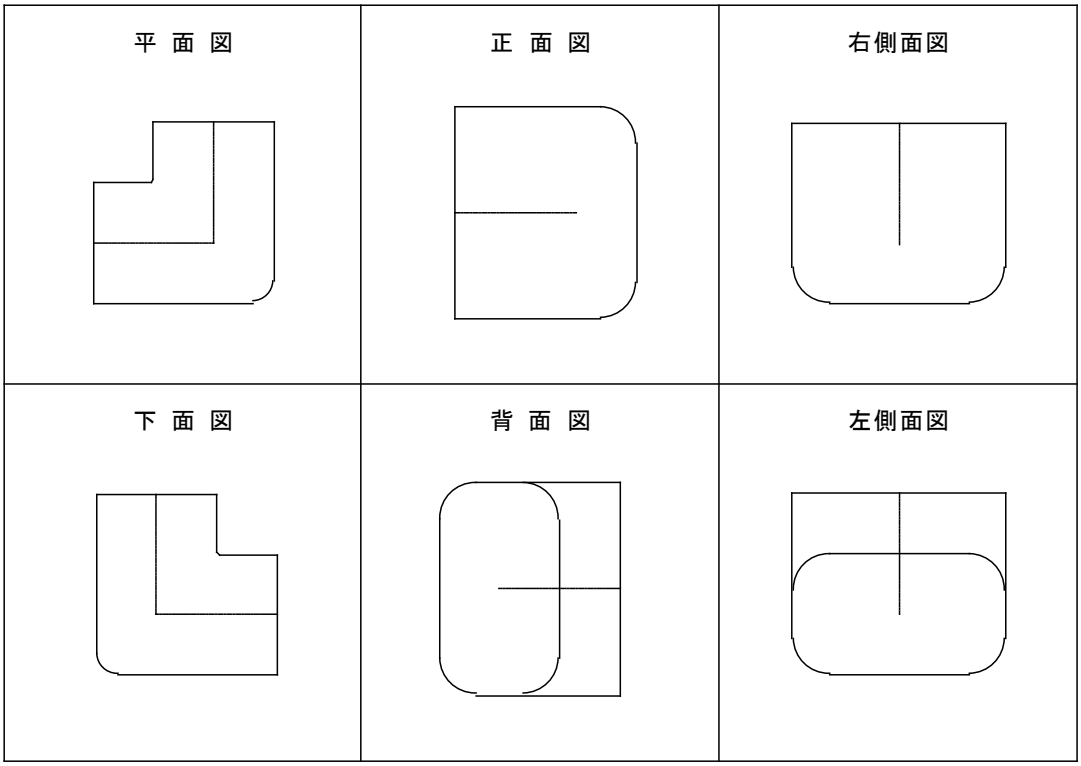

140.0 ：　140.0

K-TDCN14A　スカイダクト 立面エルボ45°　14型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

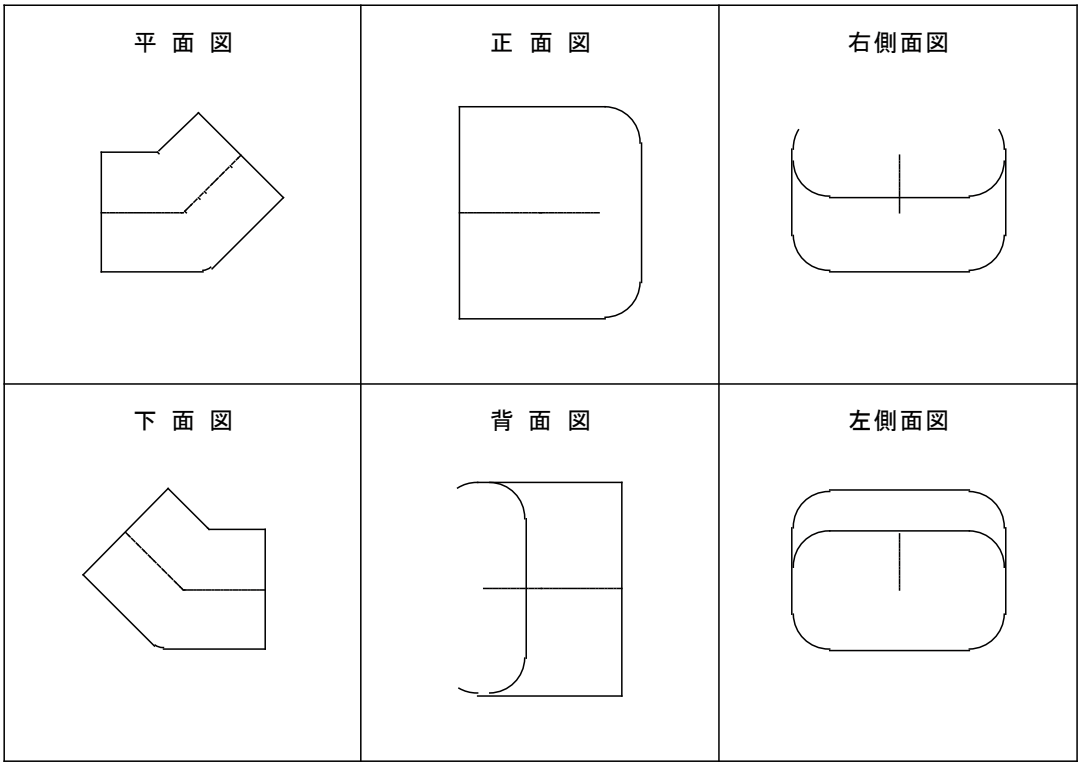

140.0 :　140.0

K-TDE14A　スカイダクト　エンドキャップ14型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

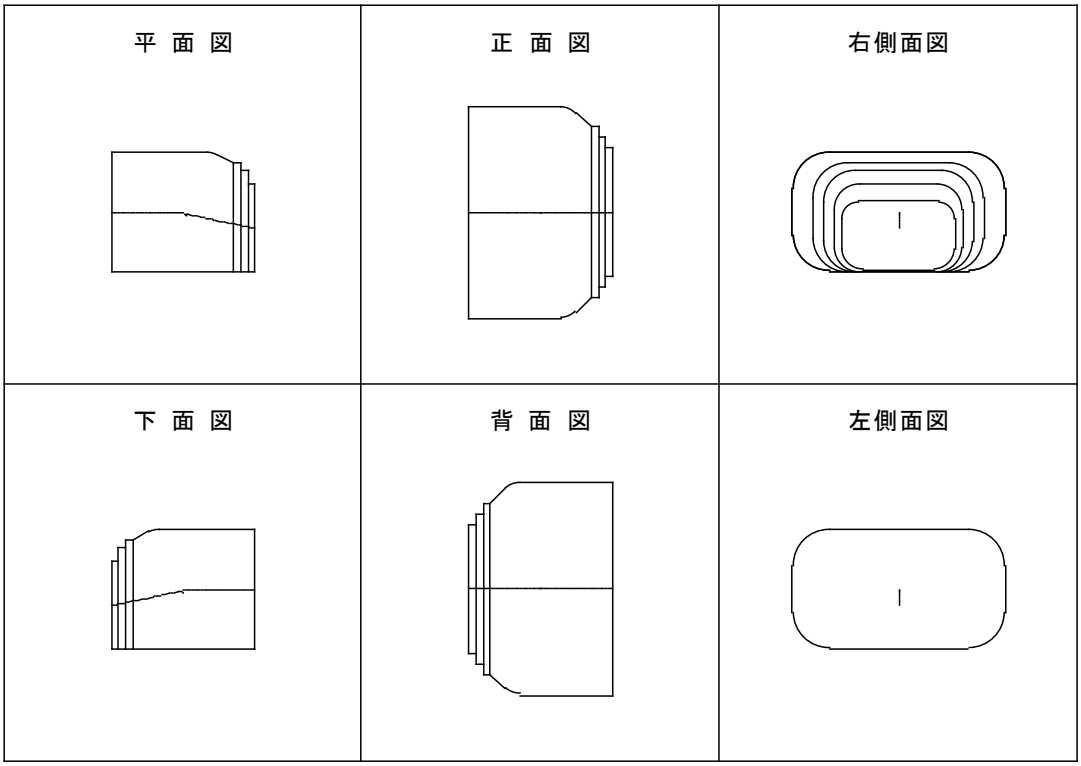

140.0 ：　140.0

K-TDJ14A　スカイダクト ジョイント14型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

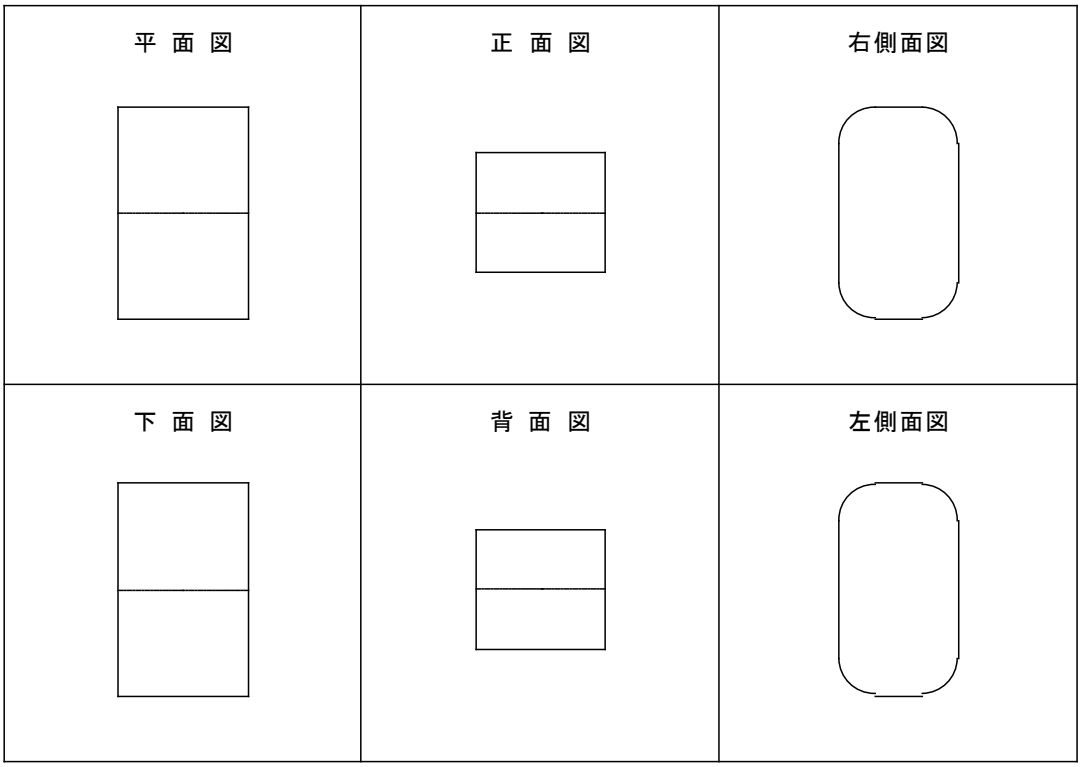

140.0 ：　140.0

K-TDK14A　スカイダクト 平面エルボ14型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

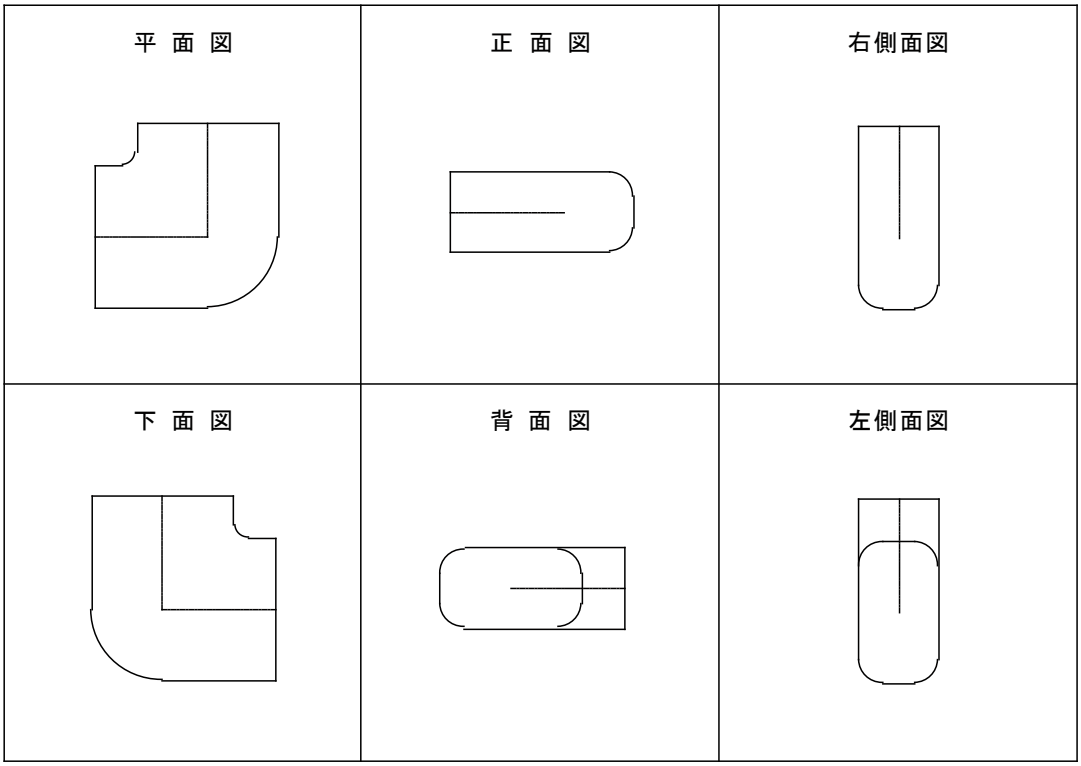

140.0 ： 140.0

K-TDKN14A　スカイダクト 平面エルボ45°　14型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

140.0 :　140.0

K-TDS14A　スカイダクト シーリングキャップ14型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

140.0 ：　140.0

K-TDT14A　スカイダクト ティーズ14型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

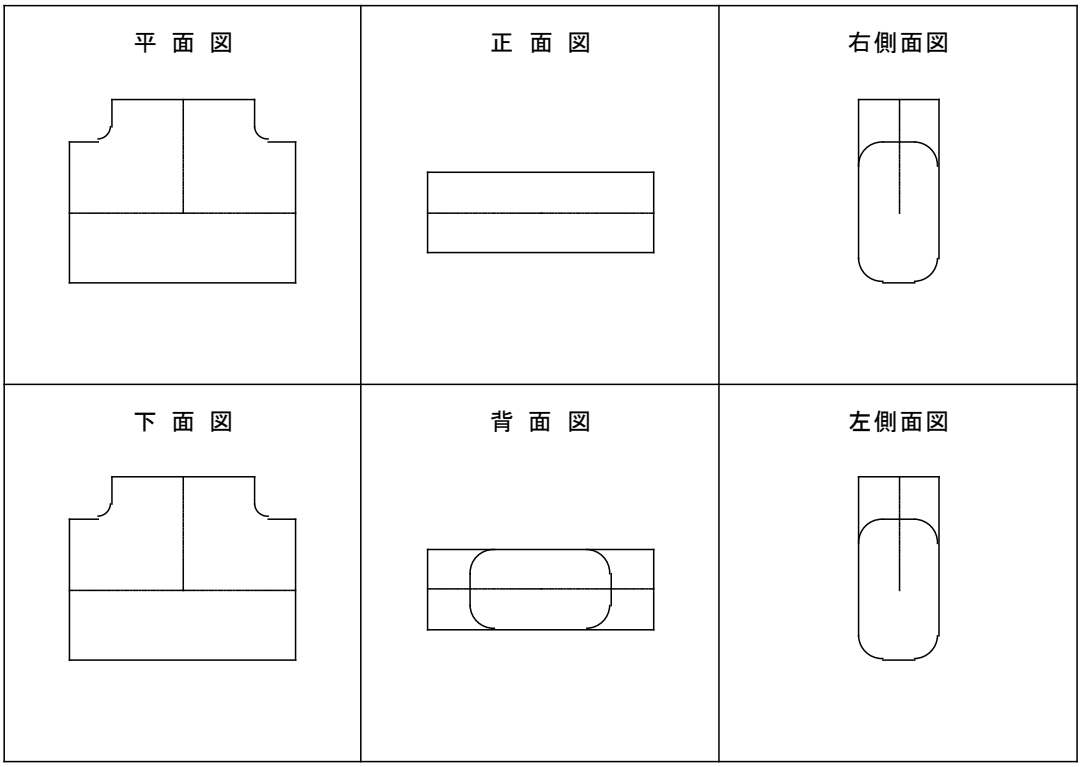

140.0 :　140.0 :　140.0

K-TDW14A　スカイダクト ウォールカバー14型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

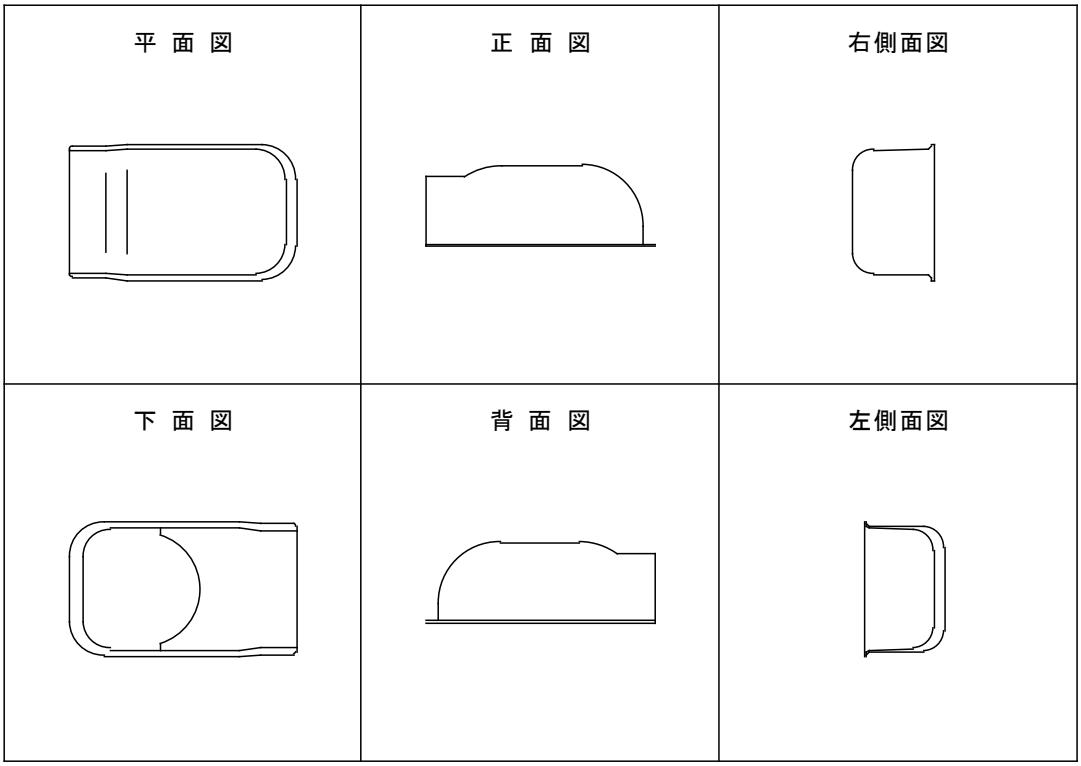

140.0

K-TDWC14A　スカイダクト 壁貫通キャップ14型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［１４型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

140.0 ：　140.0

K-TD6A　スカイダクト　ダクト6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

60.0　：　60.0

K-TDC6A　スカイダクト　立面エルボ6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［６型］

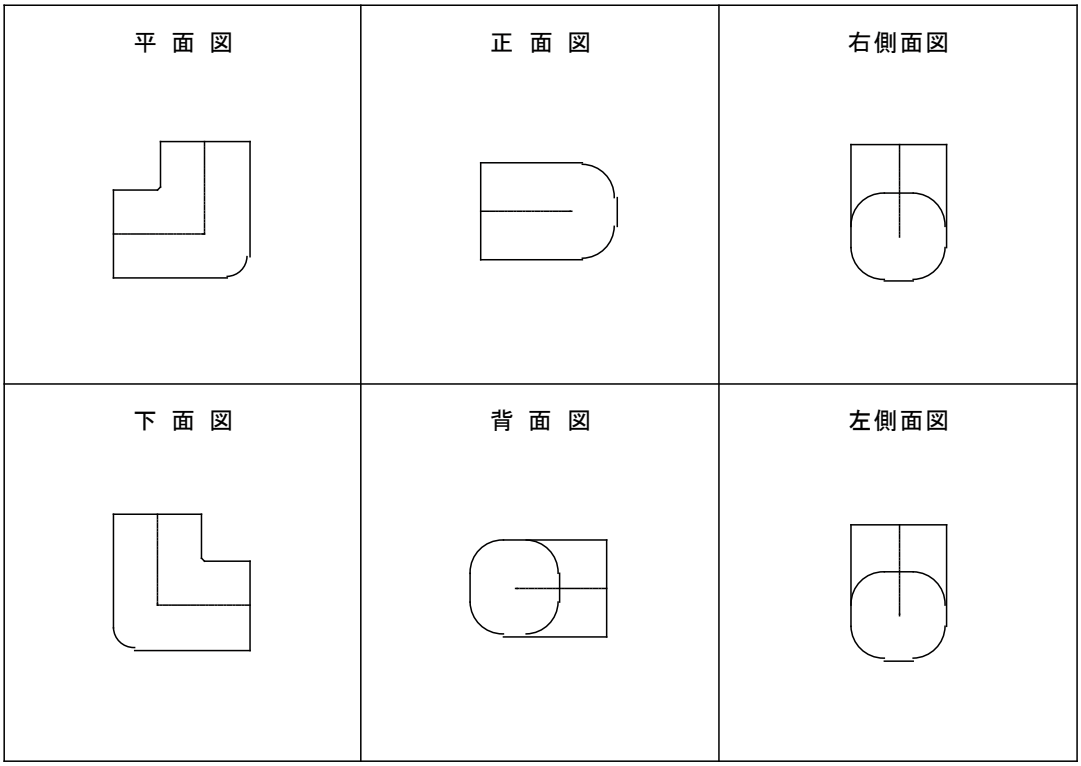

60.0　：　60.0

K-TDCM6A　スカイダクト 立面エルボミニ6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

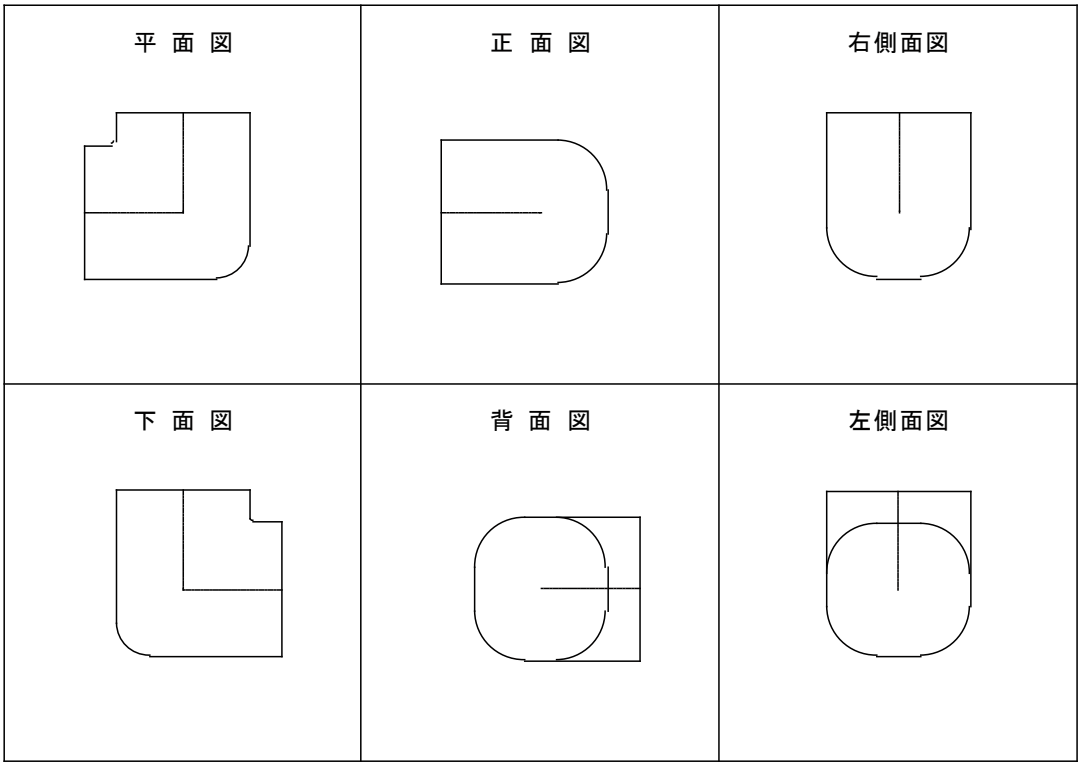

60.0　：　60.0

K-TDCN6A　スカイダクト 立面エルボ45°　6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

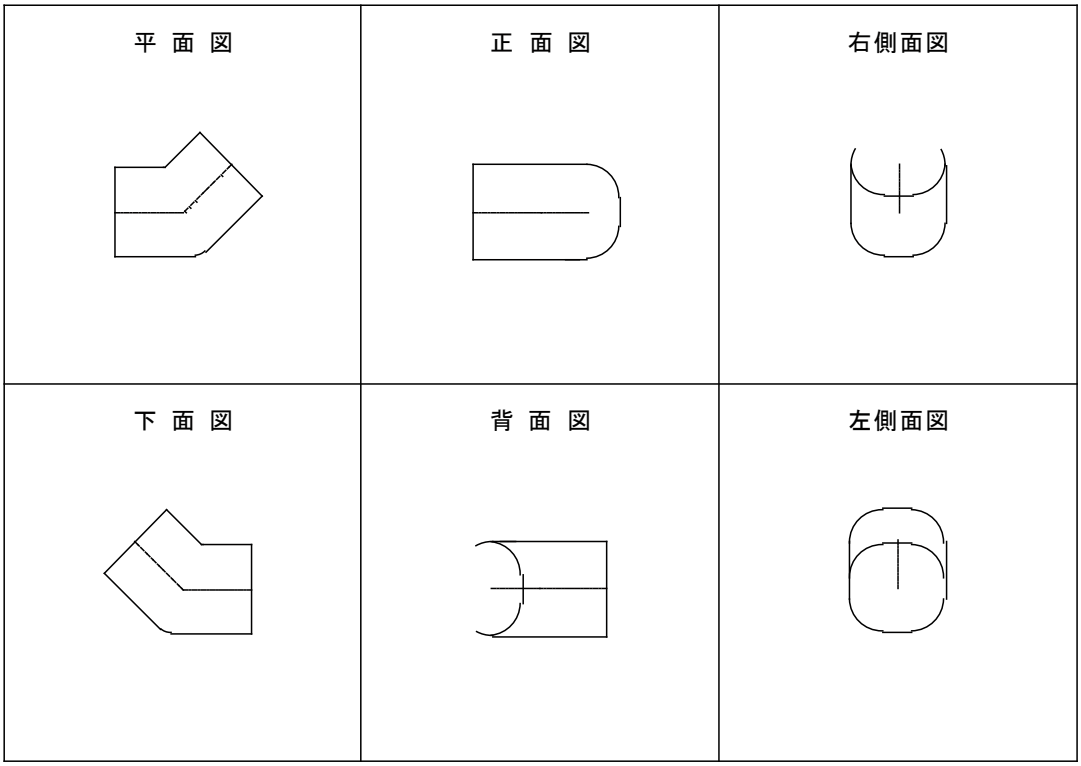

60.0　：　60.0

K-TDE6A　スカイダクト　エンドキャップ6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

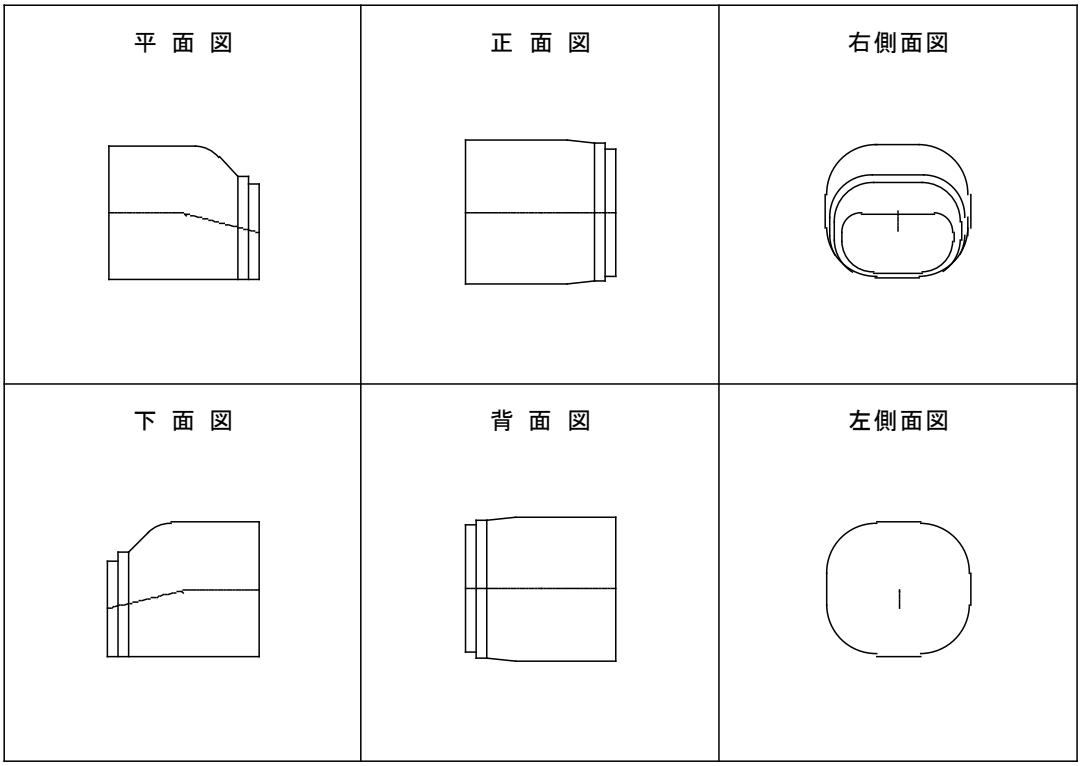

60.0　：　60.0

K-TDJ6A　スカイダクト ジョイント6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［６型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

60.0　：　60.0

K-TDK6A　スカイダクト　平面エルボ6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

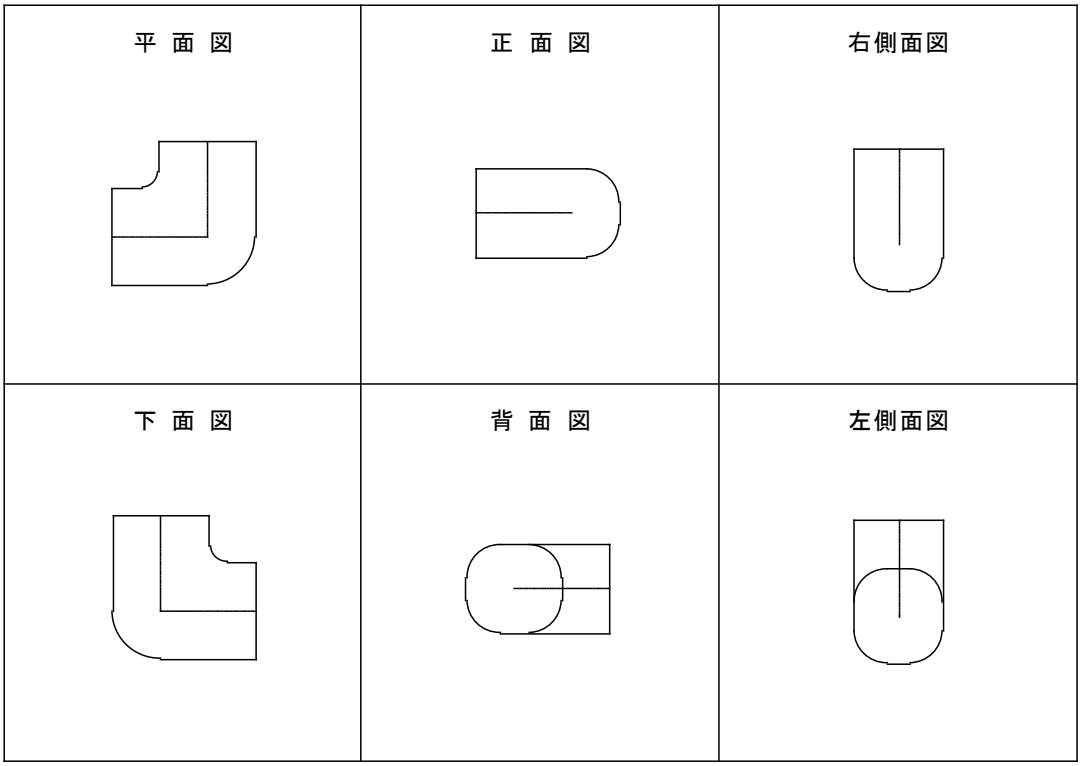

60.0　：　60.0

K-TDKM6A　スカイダクト　平面エルボミニ6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［６型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

60.0　：　60.0

K-TDKN6A　スカイダクト　平面エルボ45°　6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

60.0　：　60.0

K-TDS6A　スカイダクト シーリングキャップ6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［６型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

60.0　：　60.0

K-TDW6A　スカイダクト ウォールカバー6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［６型］

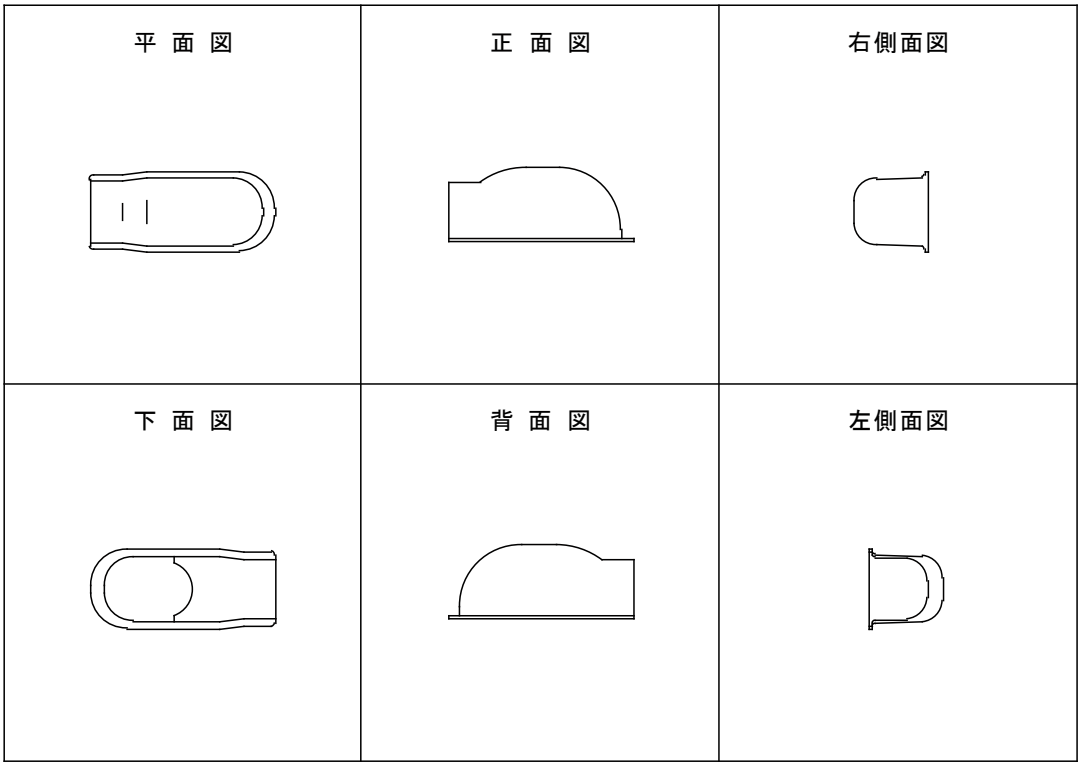

60.0

K-TDWC6A　スカイダクト 壁貫通キャップ6型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［６型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

60.0　：　60.0

K-TD8A　スカイダクト　ダクト8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

80.0　：　80.0

K-TDA86A　スカイダクト 異径アダプタ86型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［８型］

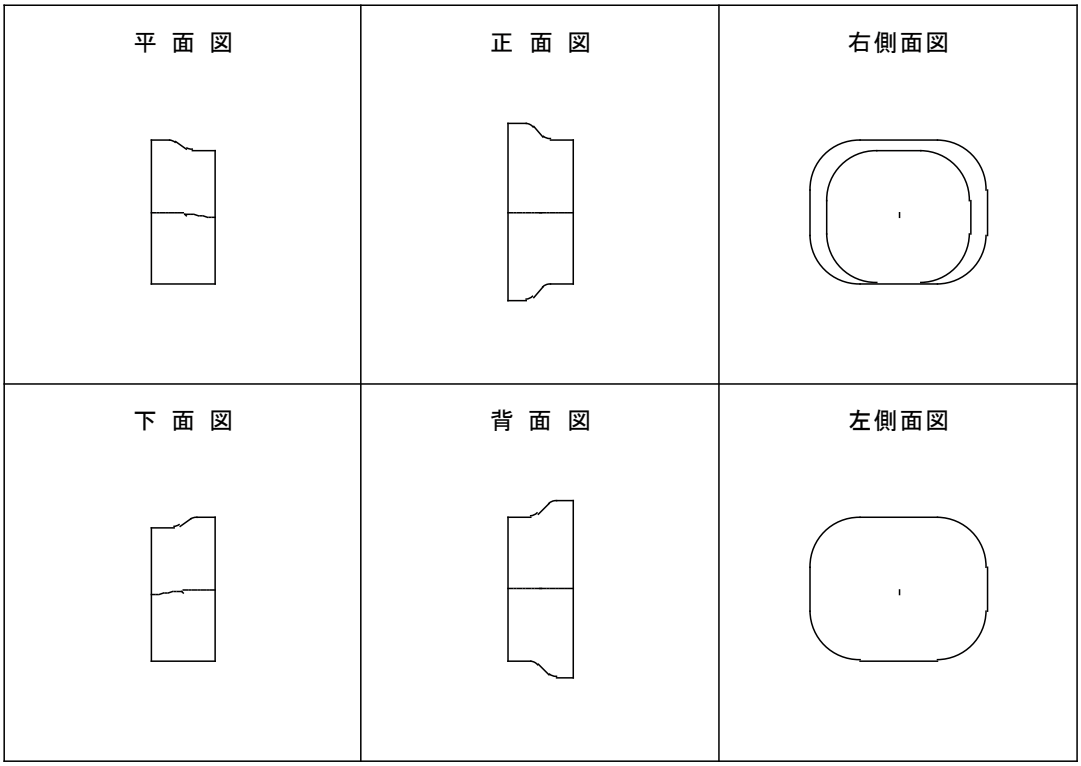

80.0　：　60.0

K-TDC8A　スカイダクト　立面エルボ8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

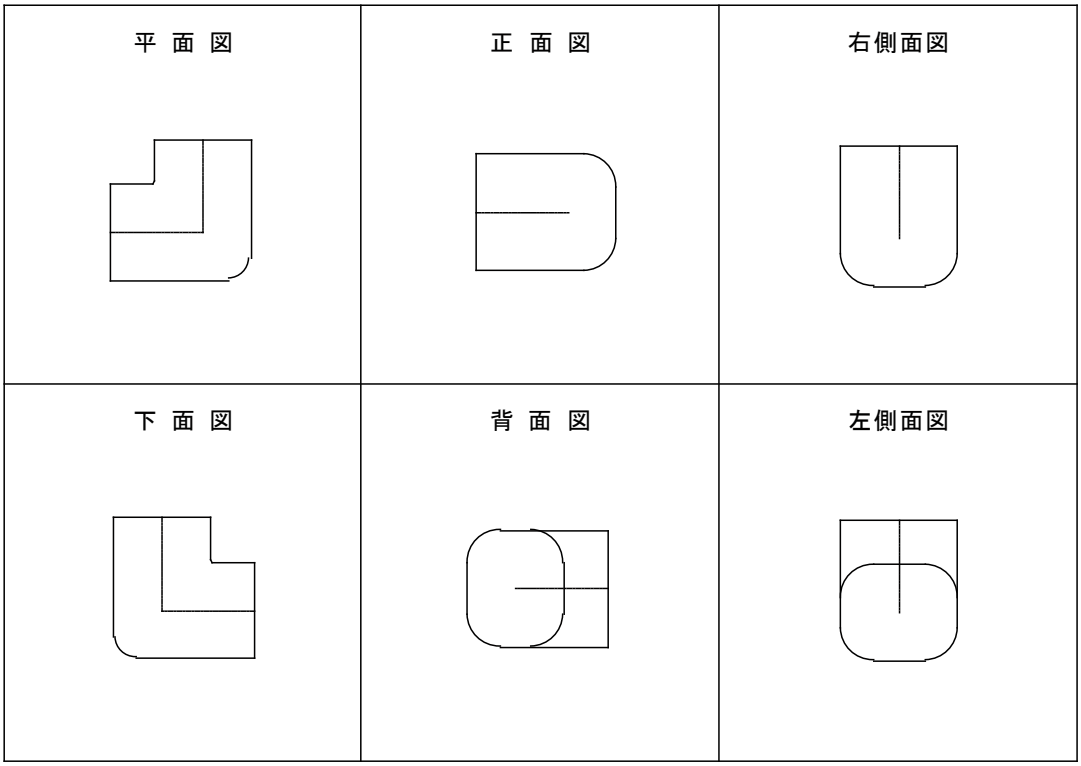

80.0　：　80.0

K-TDCM8A　スカイダクト 立面エルボミニ8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

80.0　：　80.0

K-TDCN8A　スカイダクト 立面エルボ45°　8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

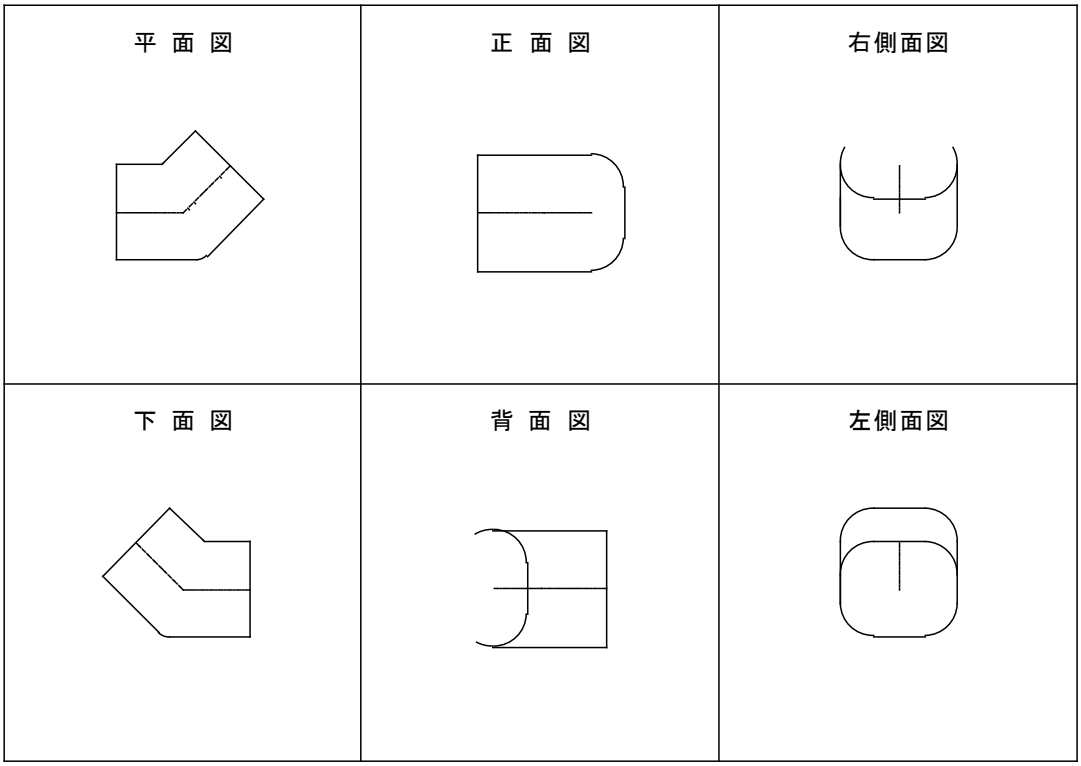

80.0　：　80.0

K-TDE8A　スカイダクト　エンドキャップ8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

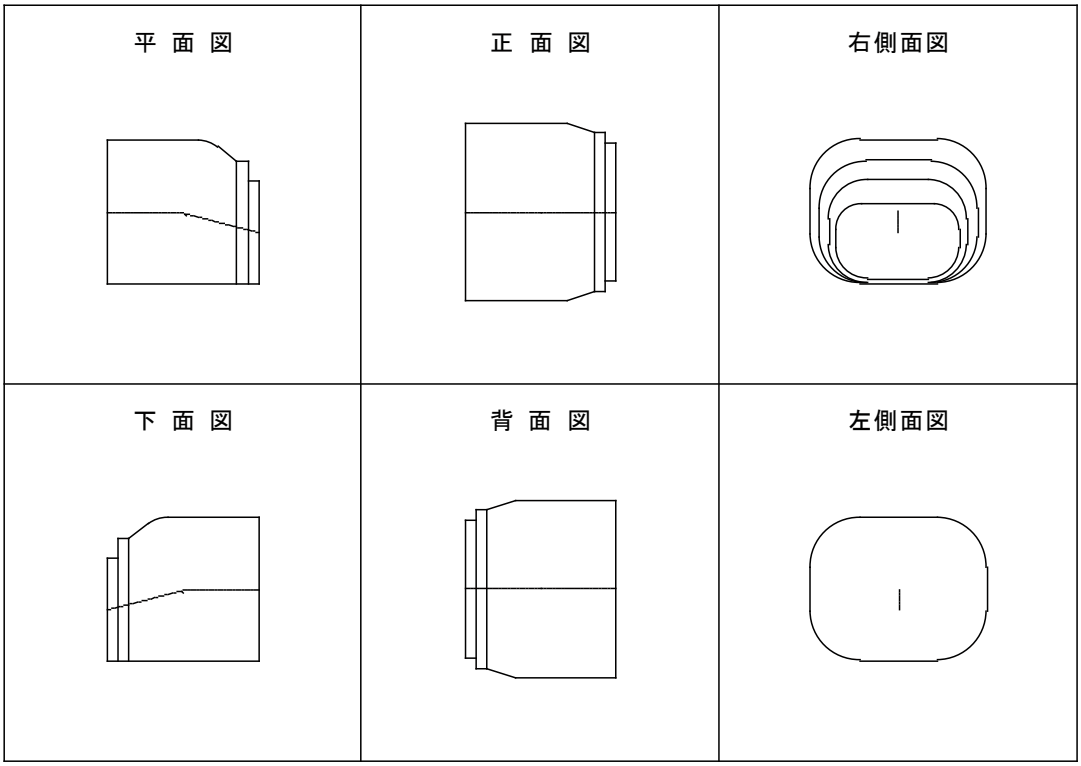

80.0　：　80.0

K-TDH8A-1　スカイダクト ひねりエルボ8型パターン1

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

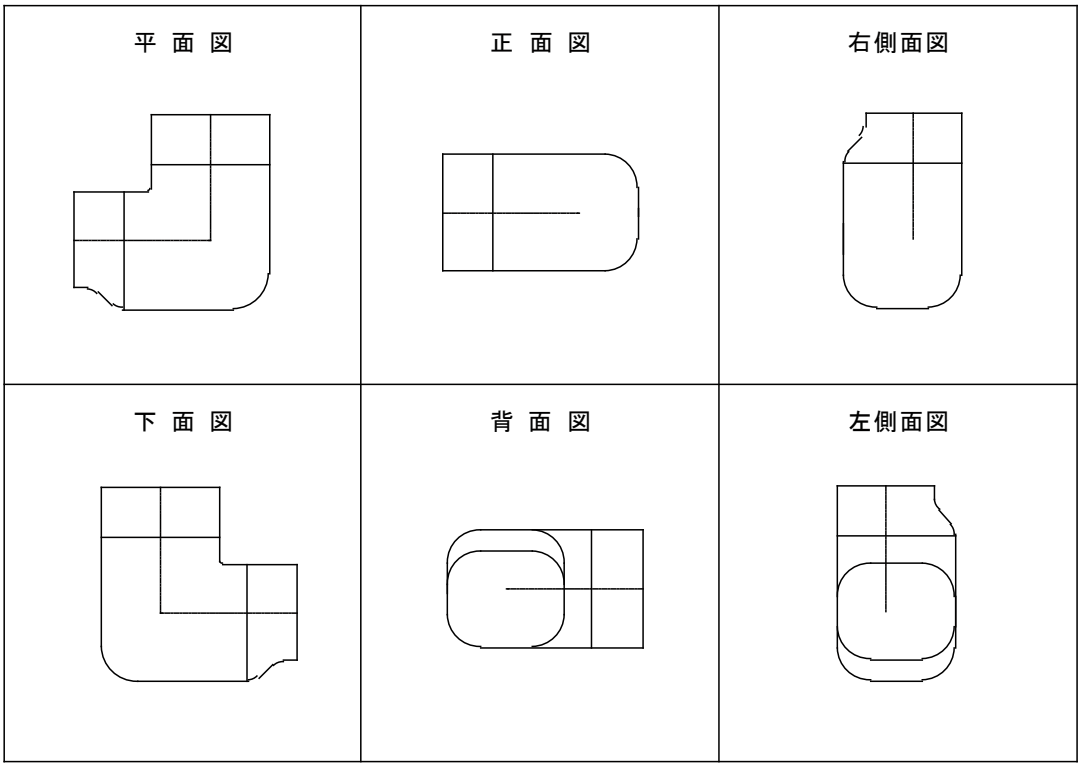

80.0　：　80.0

K-TDH8A-2　スカイダクト ひねりエルボ8型パターン2

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

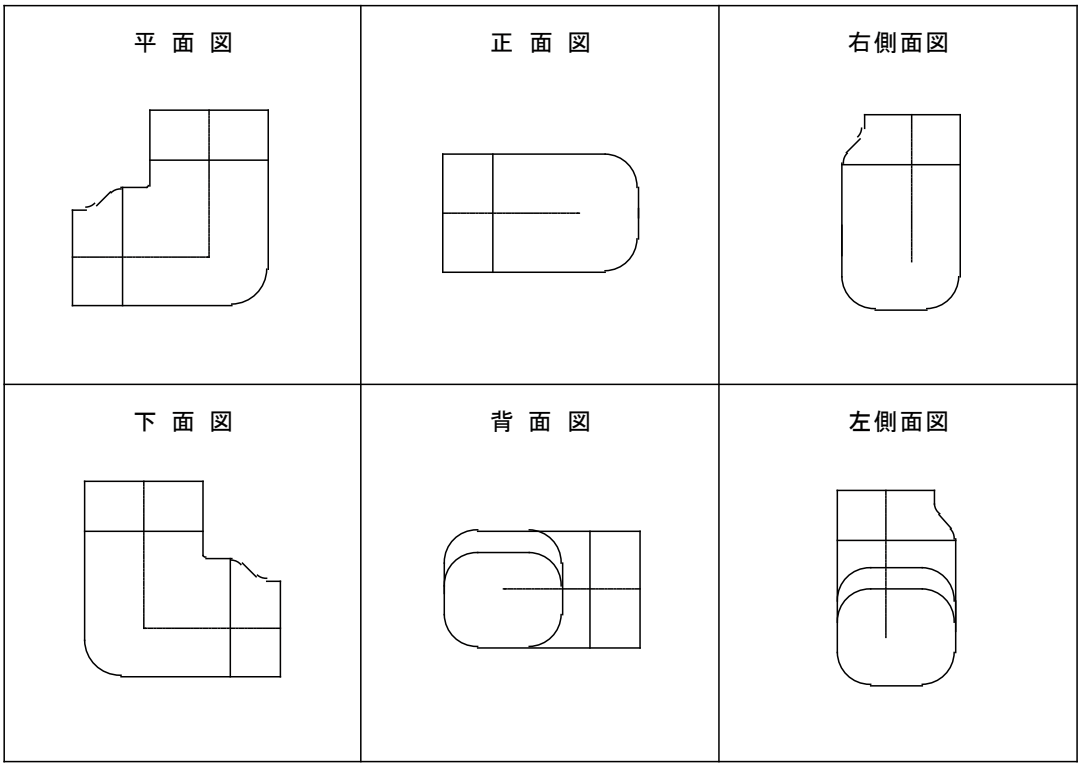

80.0　：　80.0

K-TDH8A-3　スカイダクト ひねりエルボ8型パターン3

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

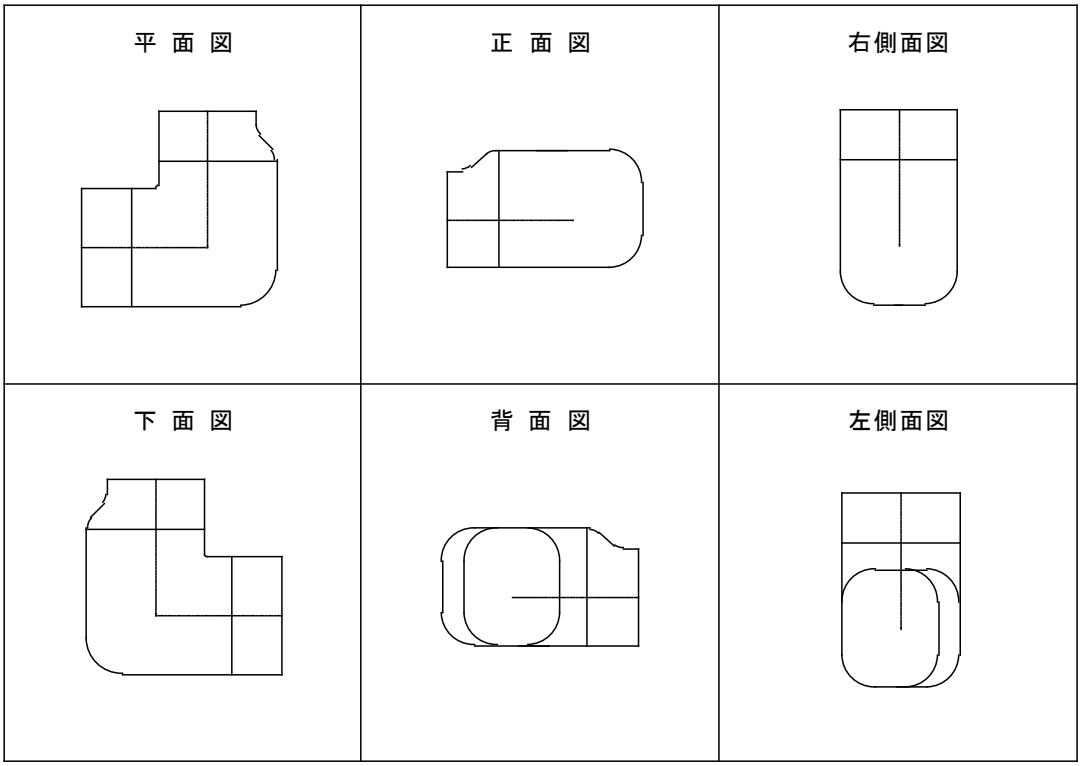

80.0　：　80.0

K-TDH8A-4　スカイダクト ひねりエルボ8型パターン4

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

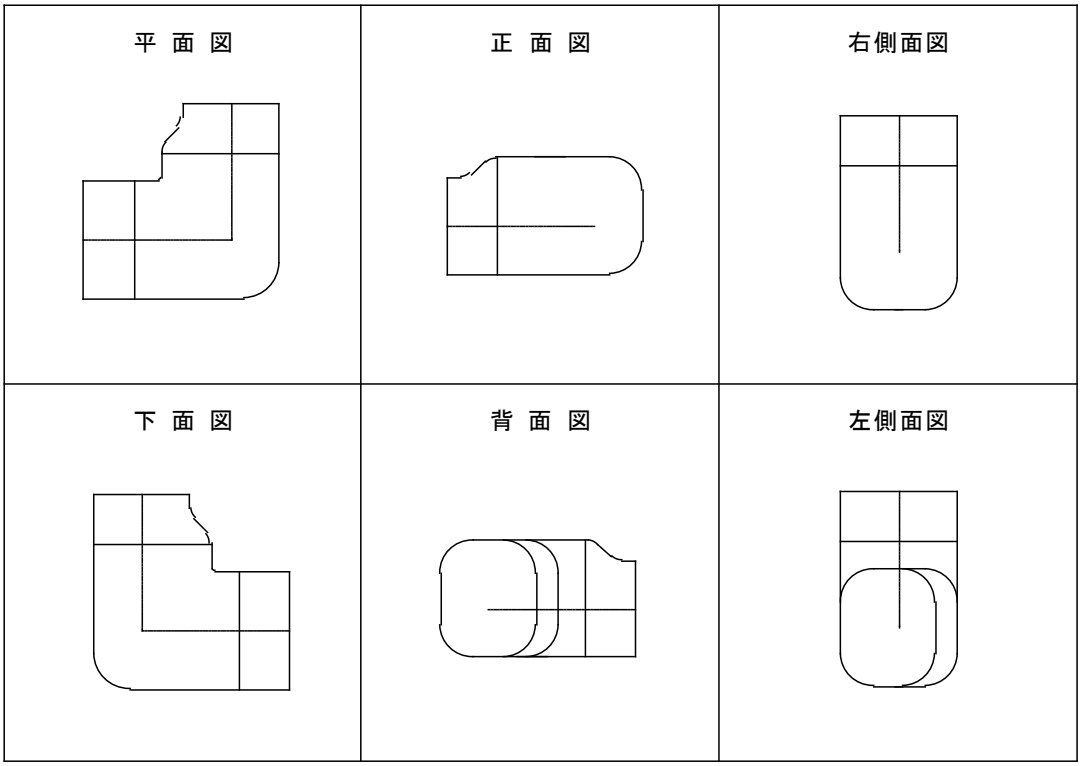

80.0　：　80.0

K-TDJ8A　スカイダクト ジョイント8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［８型］

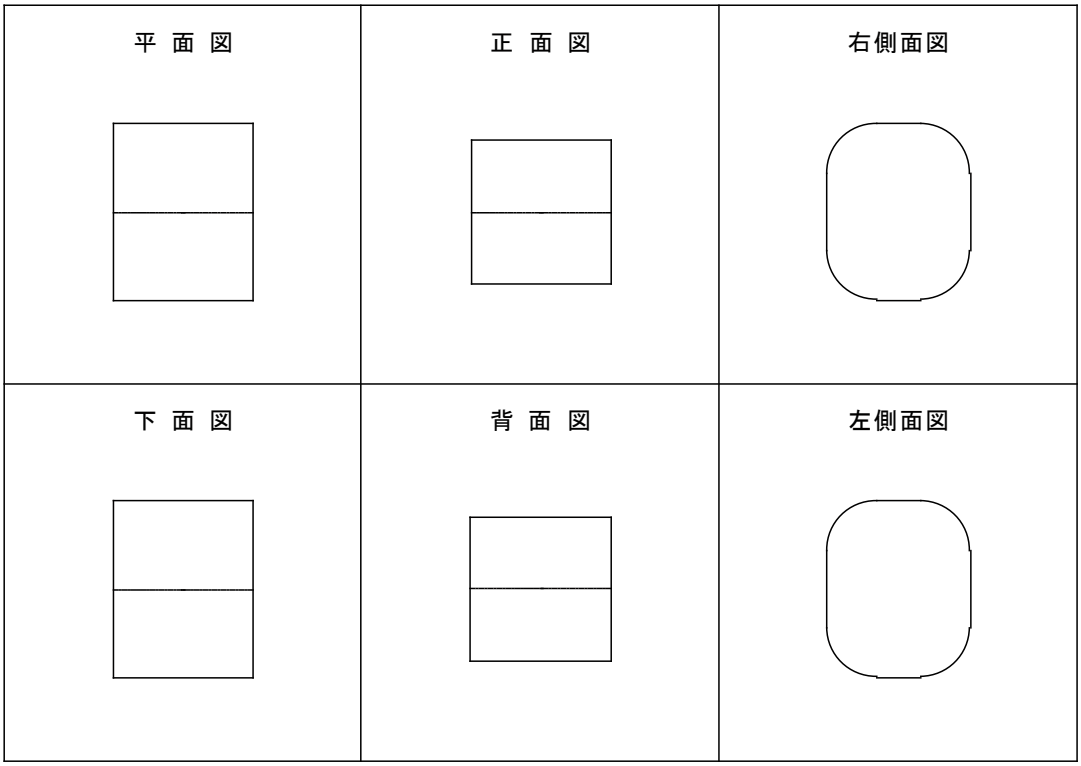

80.0　：　80.0

K-TDK8A　スカイダクト　平面エルボ8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

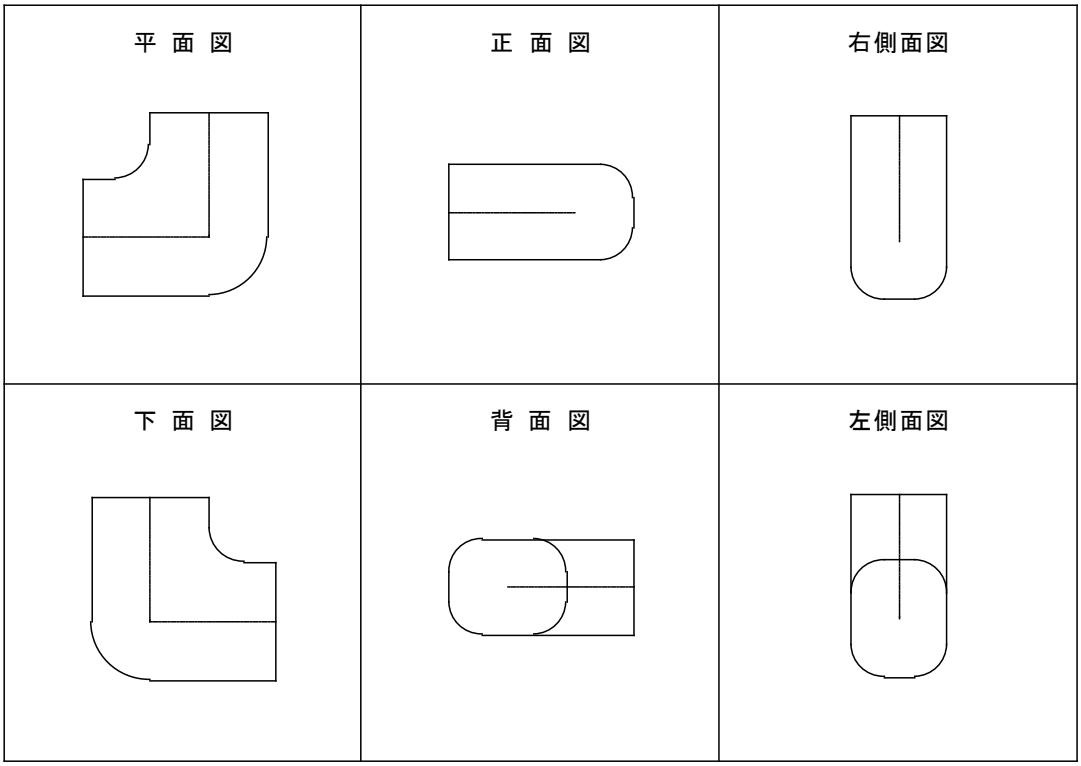

80.0　：　80.0

K-TDKM8A　スカイダクト 平面エルボミニ8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

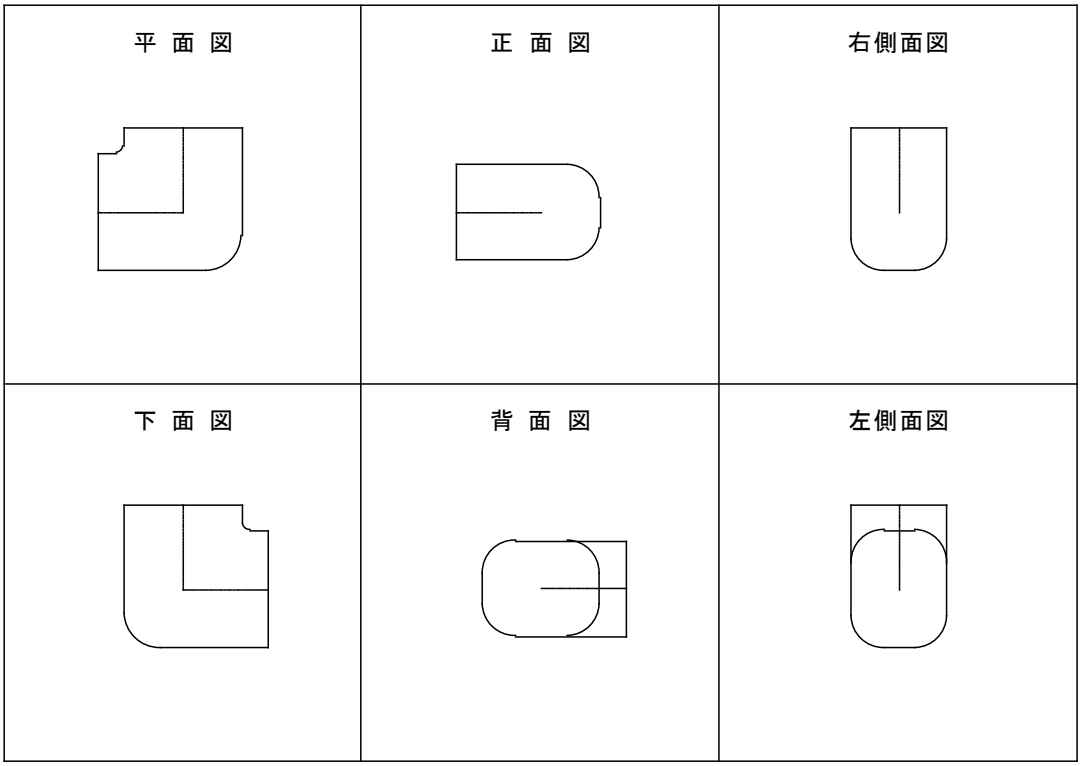

80.0　：　80.0

K-TDKN8A　スカイダクト　平面エルボ45°　8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

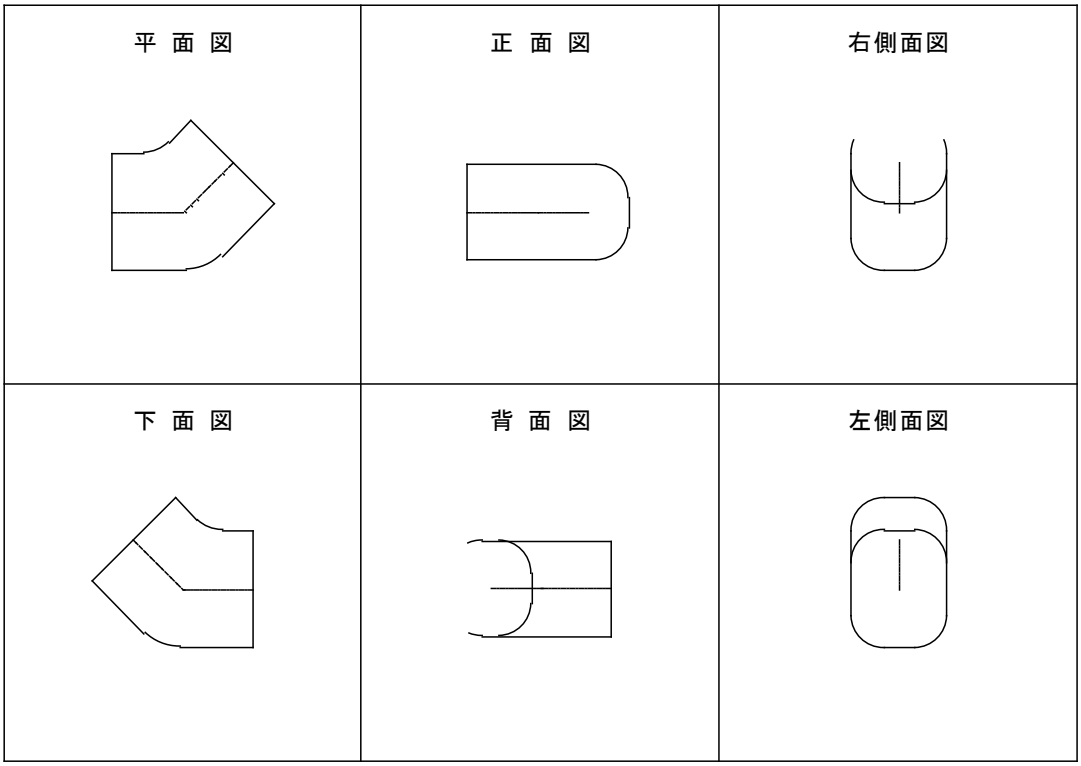

80.0　：　80.0

K-TDS8A　スカイダクト シーリングキャップ8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

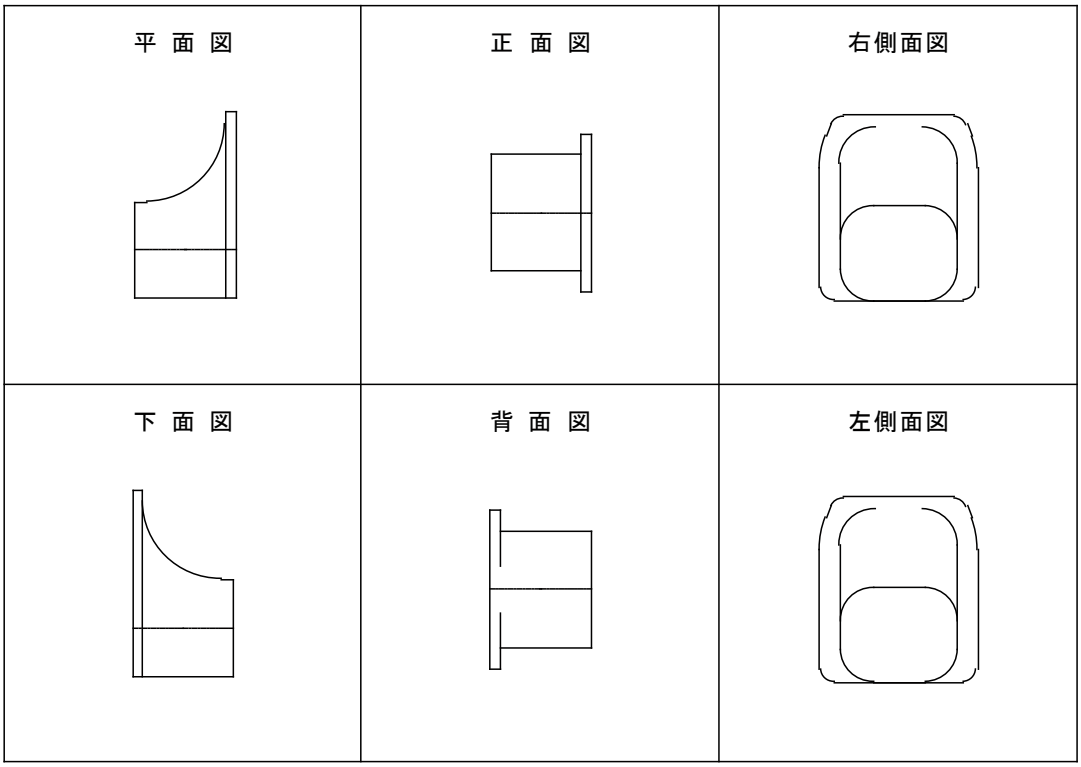

80.0　：　80.0

K-TDT8A　スカイダクト ティーズ8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

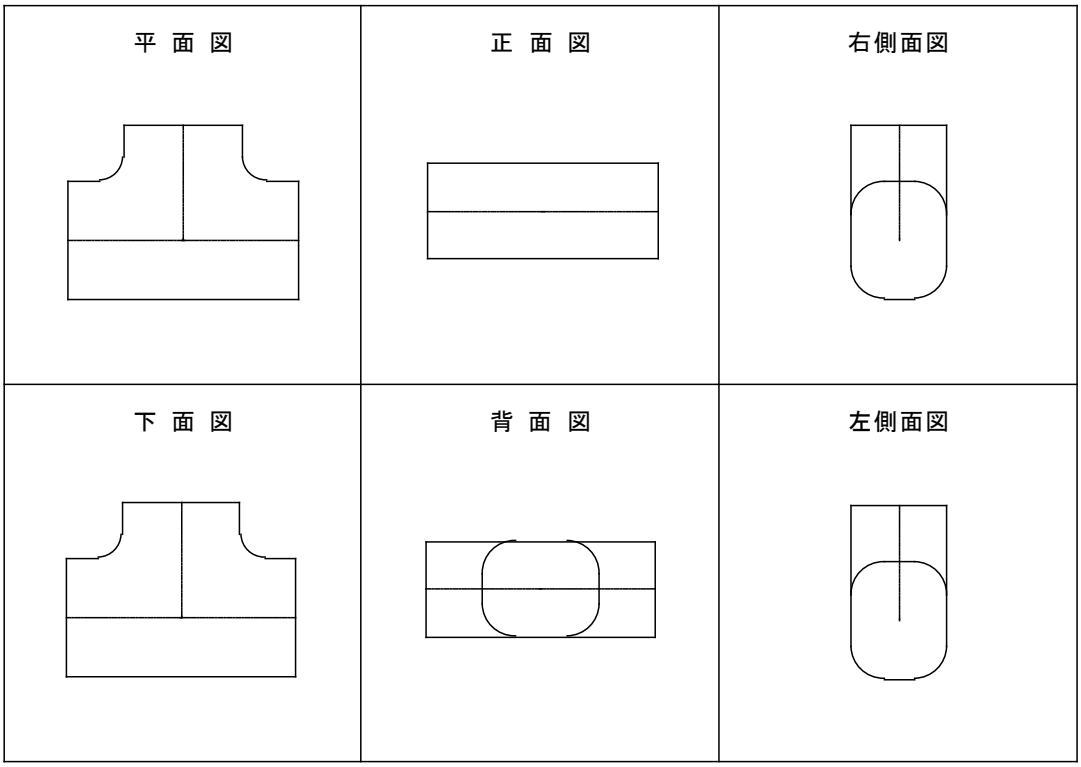

80.0　：　80.0　：　80.0

K-TDW8A　スカイダクト ウォールカバー8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［８型］

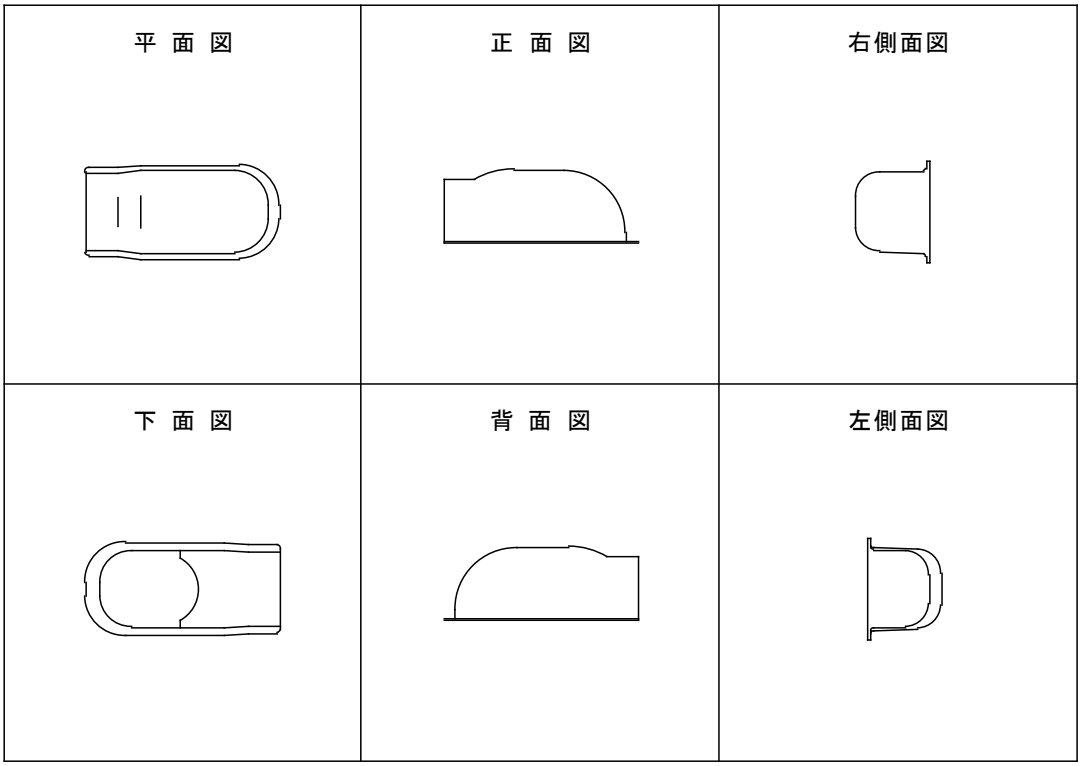

80.0

K-TDWA8A　スカイダクト ウォールカバー直付用8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

80.0

K-TDWC8A　スカイダクト 壁貫通キャップ8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

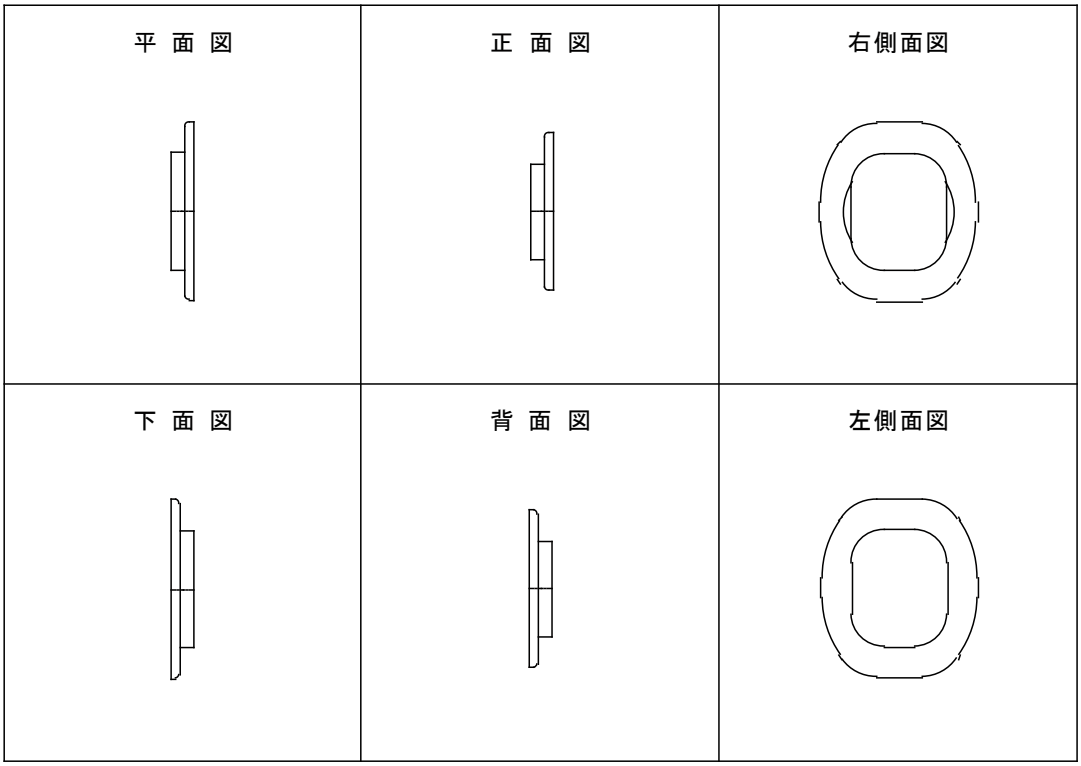

80.0　：　80.0

K-TDWK8A　スカイダクト ウォールカバー換気用8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

80.0

K-TDWM8A　スカイダクト ウォールカバー丸フランジ8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［ＴＤシリーズ］ー［８型］

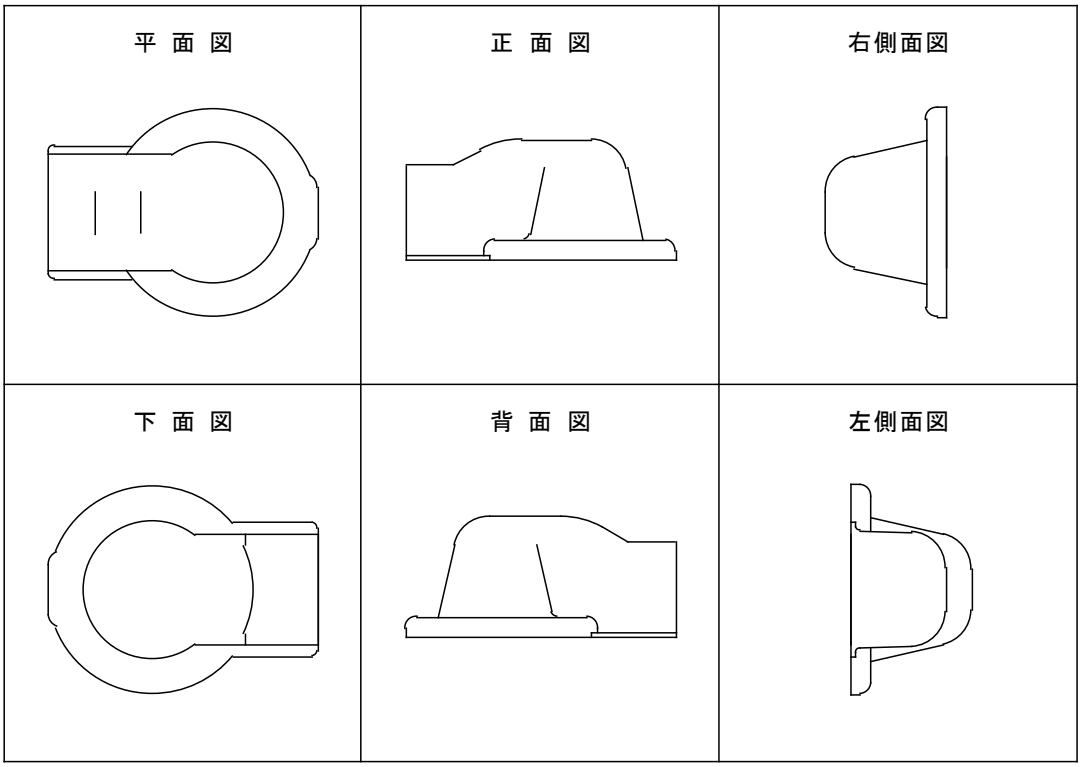

80.0

K-TDWX8A　スカイダクト ウォールカバー換気用丸8型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＤシリーズ］－［８型］

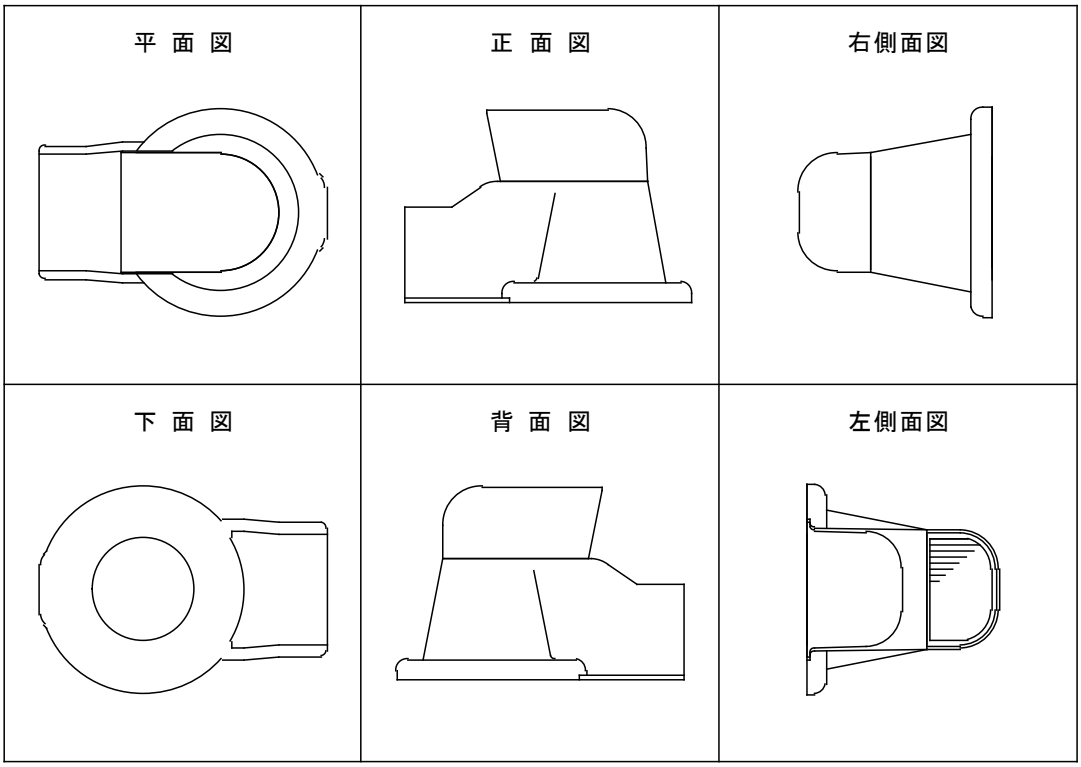

80.0

K-TRSD-L　直線ダクト 標準タイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSD-H　直線ダクト　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

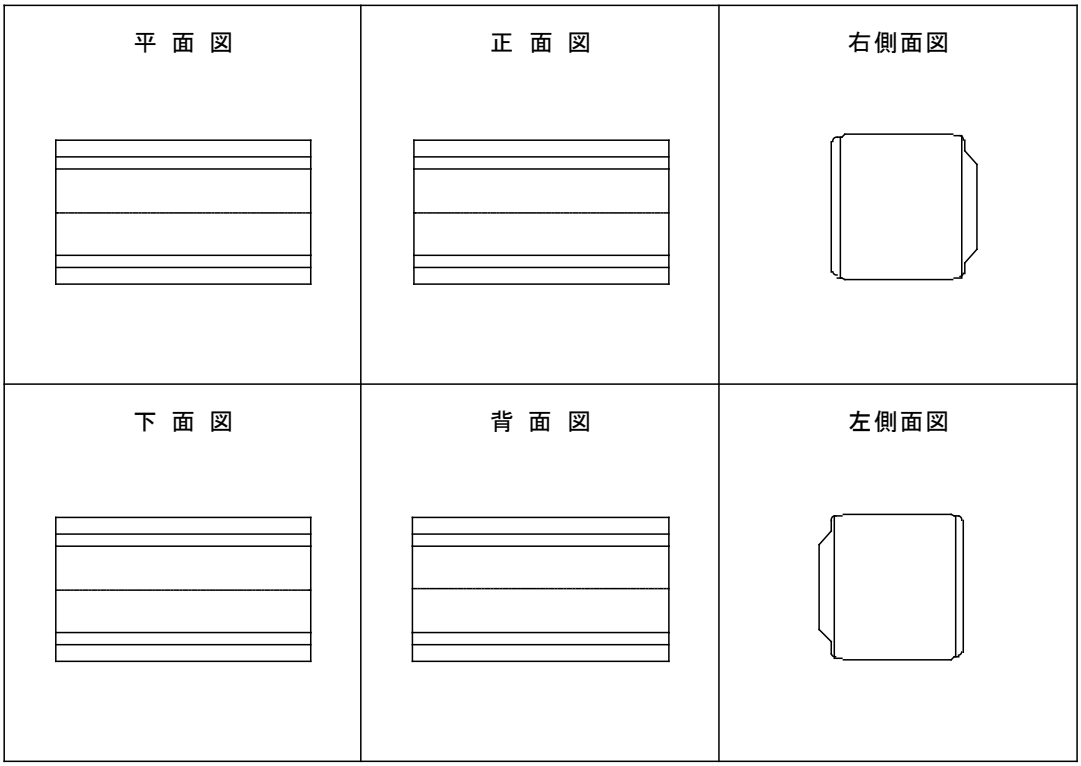

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSD-L-U　直線ダクト 底板 標準タイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

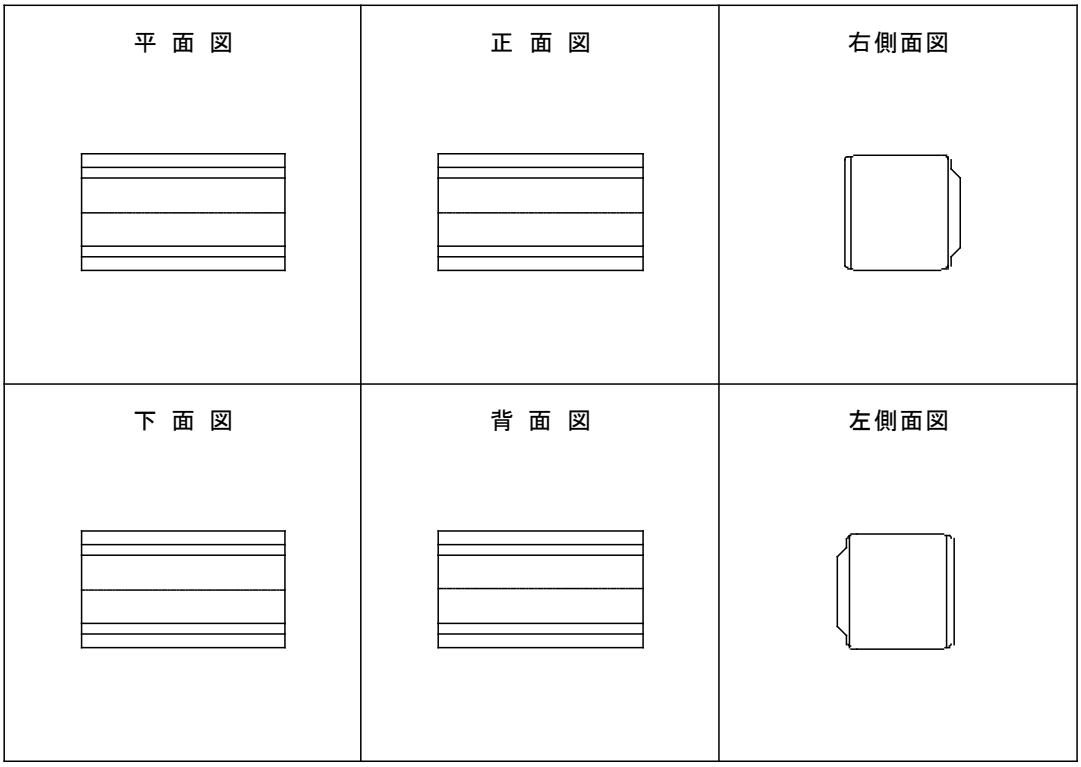

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSD-H-U　直線ダクト 底板 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

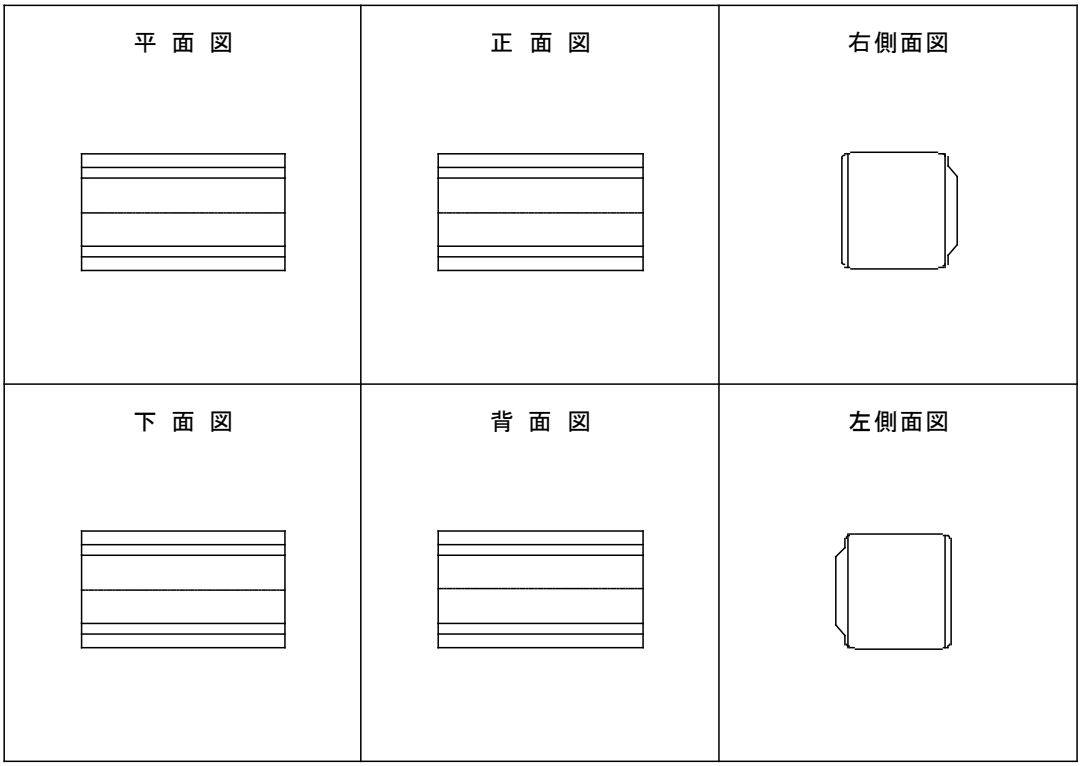

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSD-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

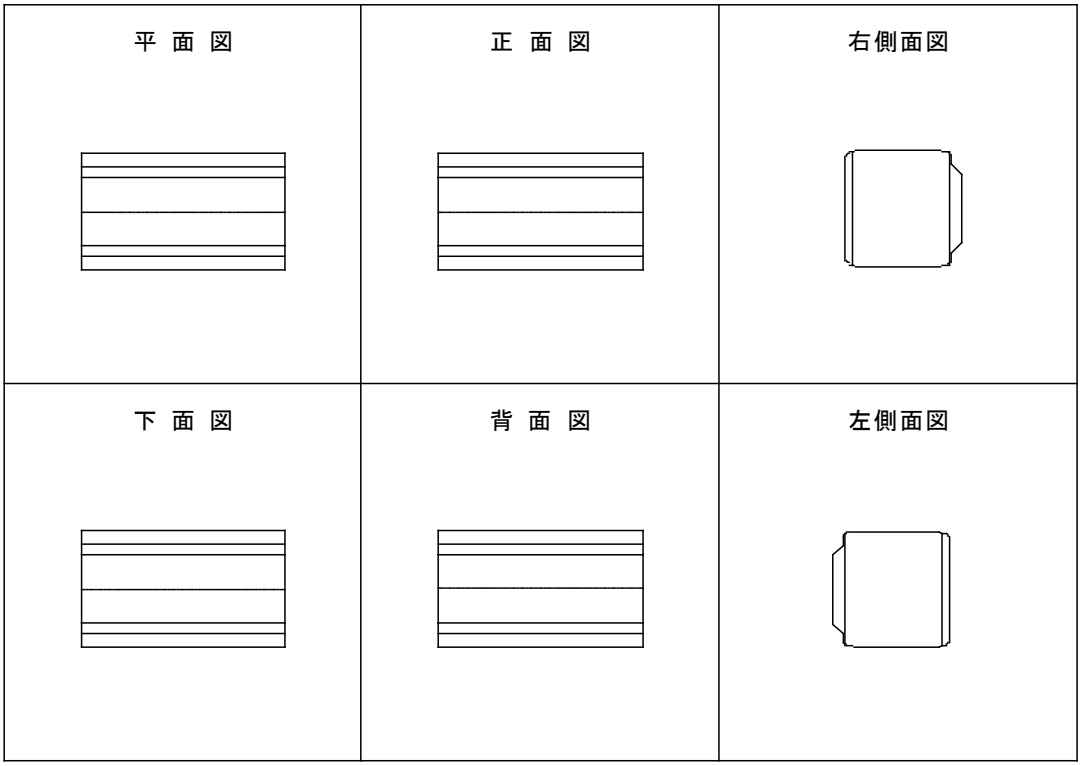

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSD-L-N　直線ダクト　ネット底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

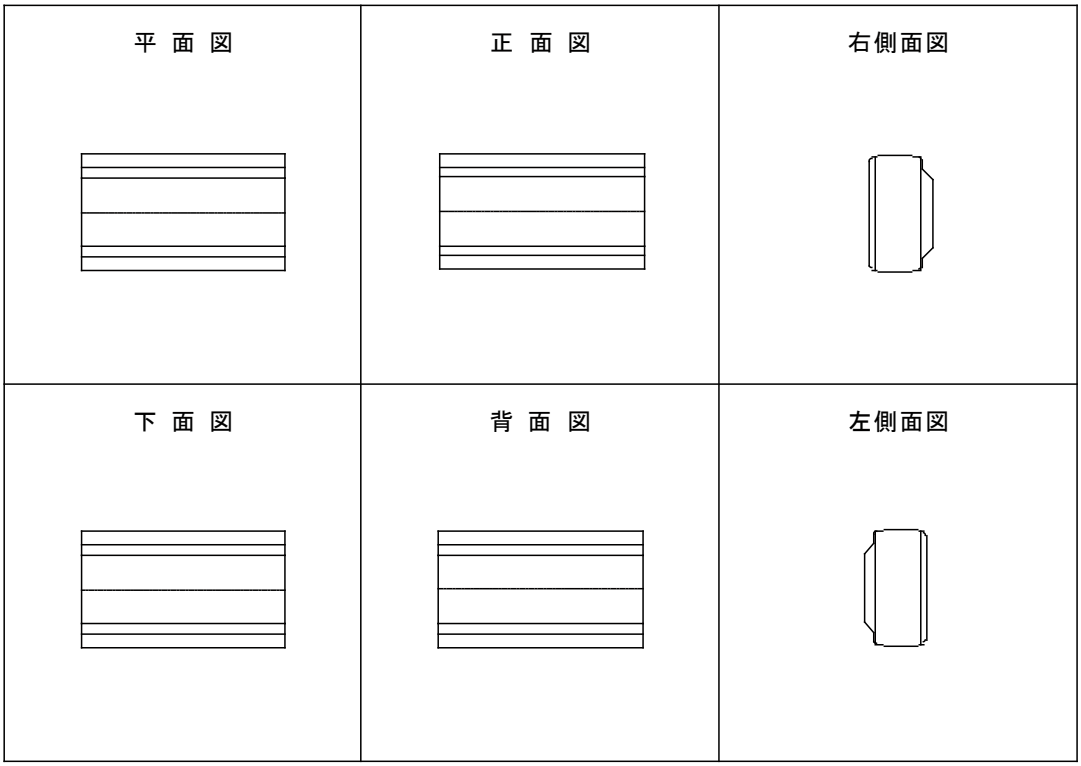

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSD-H-N　直線ダクト ネット底板 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

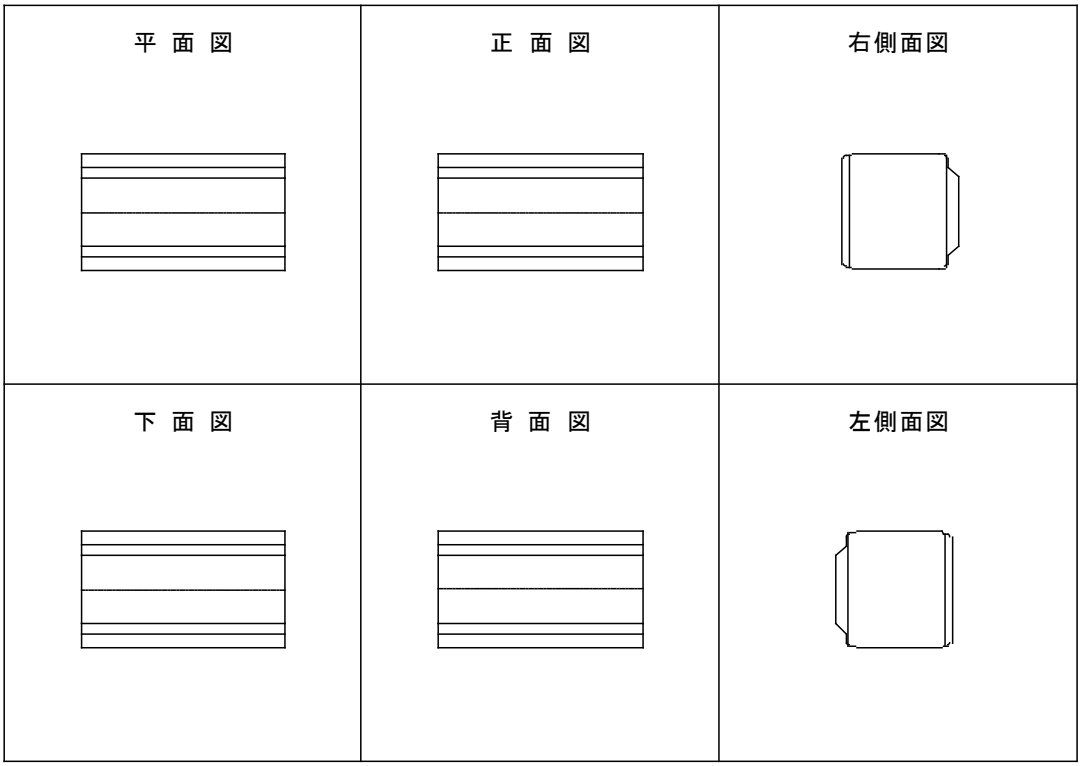

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSD-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

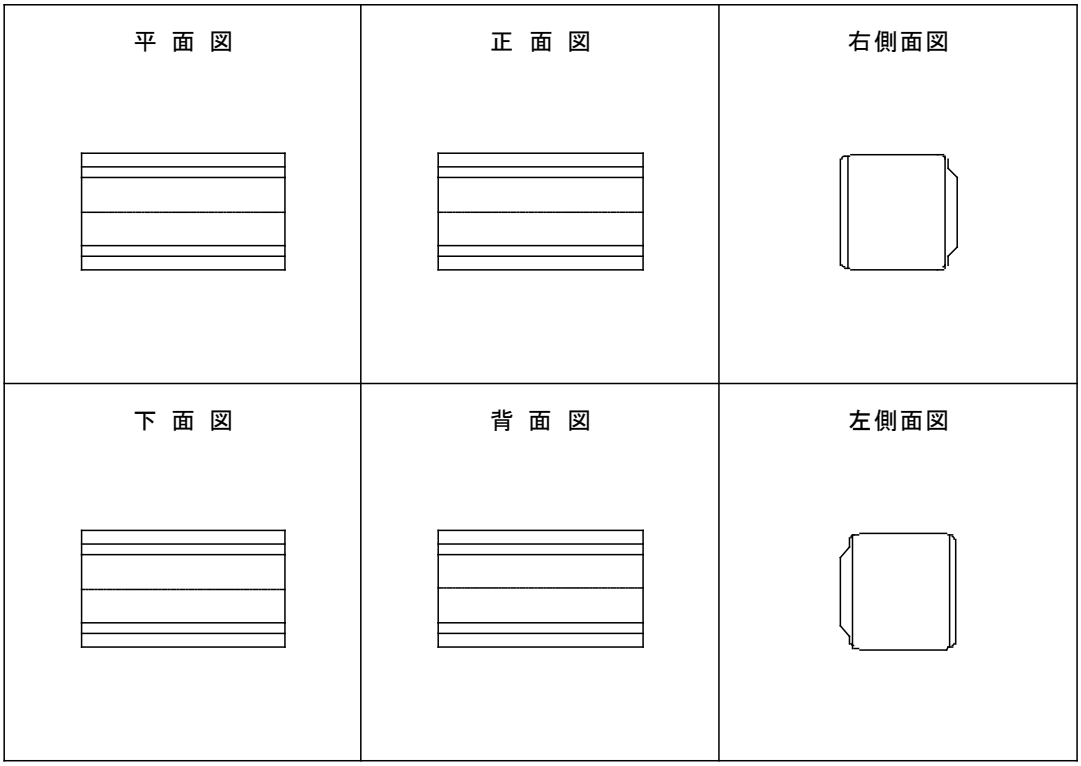

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSD-H-P　直線ダクト　ダクト仕切り子桁　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKN-H　平面エルボ45°　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

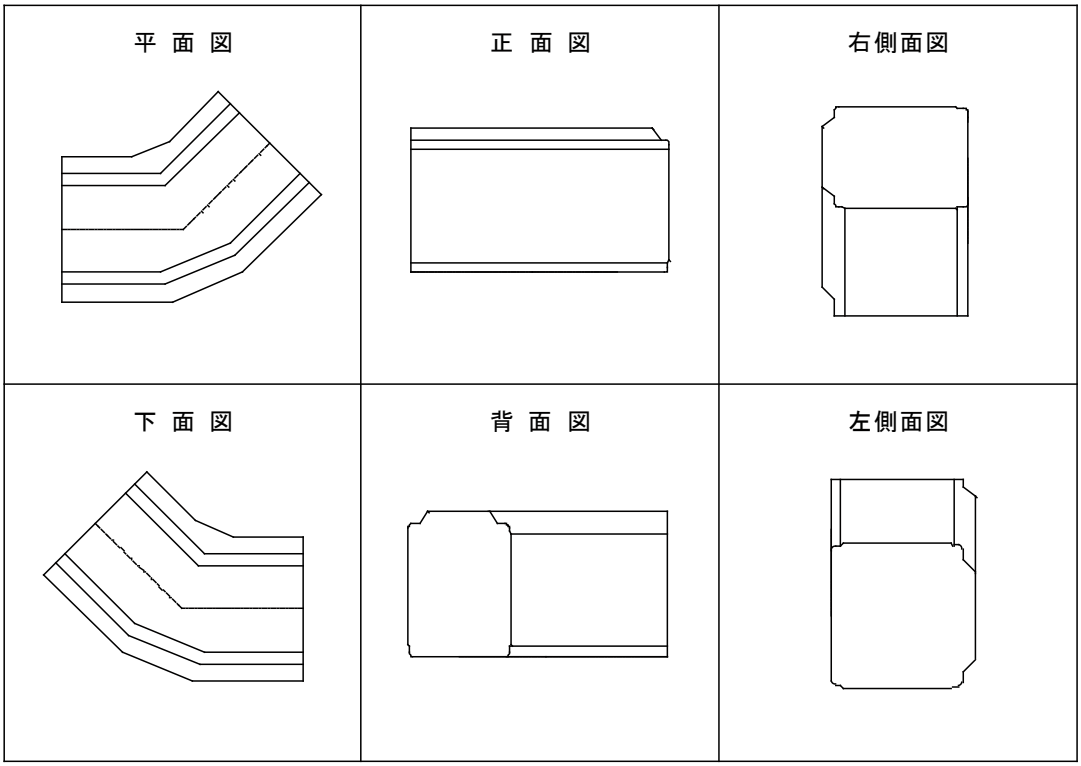

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKN-L　平面エルボ45°　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

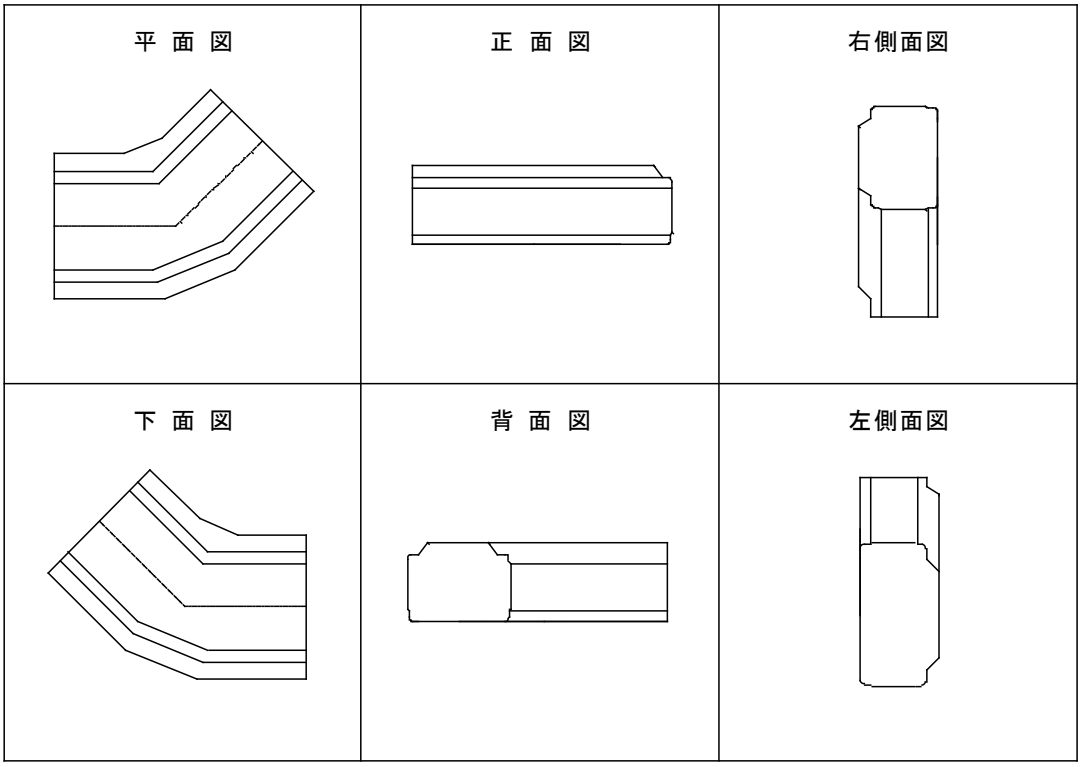

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKN-H-N　平面エルボ45°　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

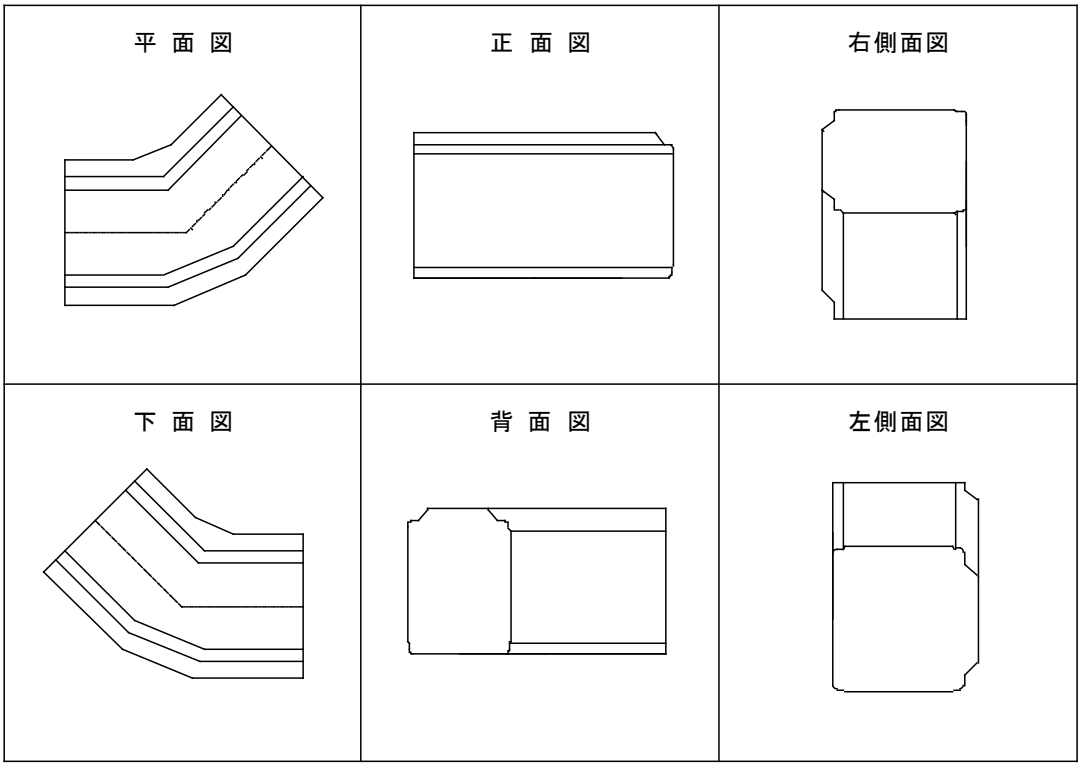

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKN-L-N　平面エルボ45°　ネット底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

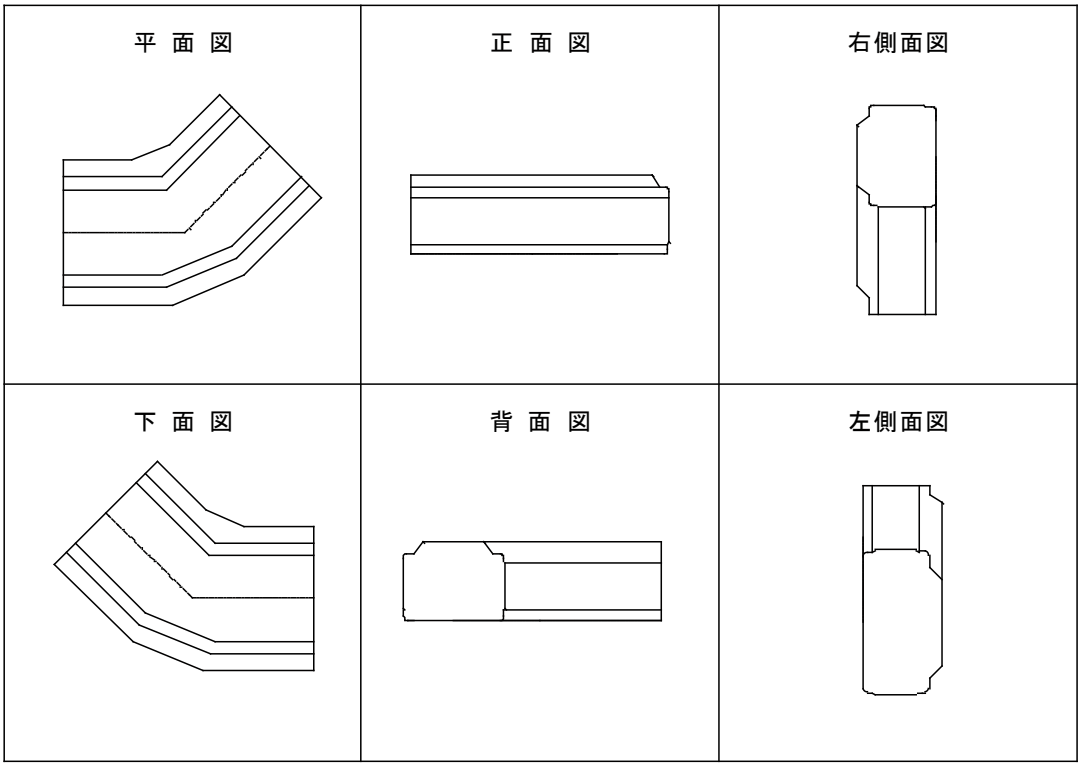

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKN-H-U　平面エルボ45°　底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

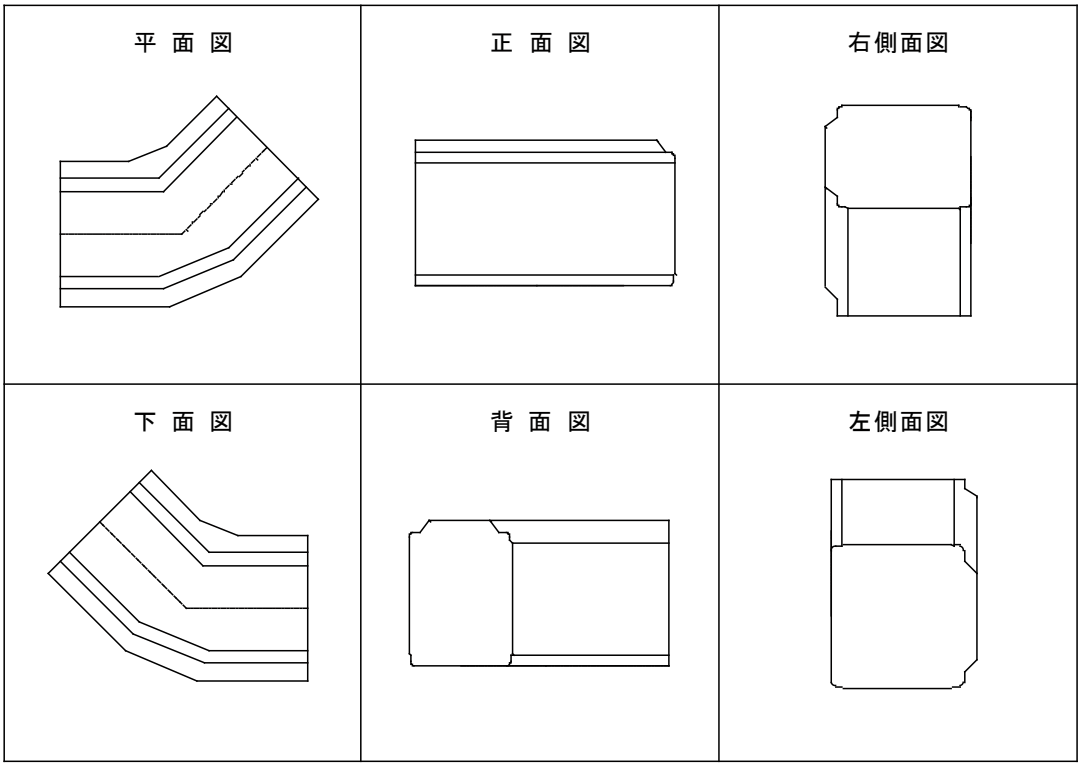

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKN-L-U　平面エルボ45°　底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSK-H　平面エルボ90°　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

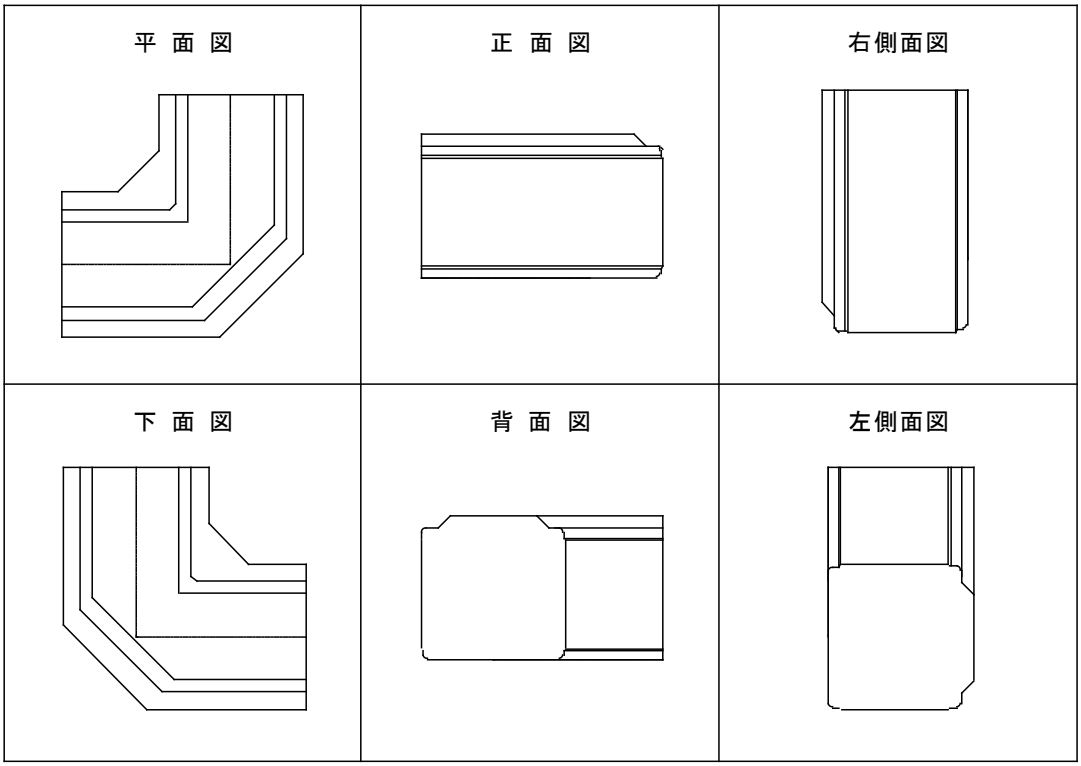

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSK-L　平面エルボ90°　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

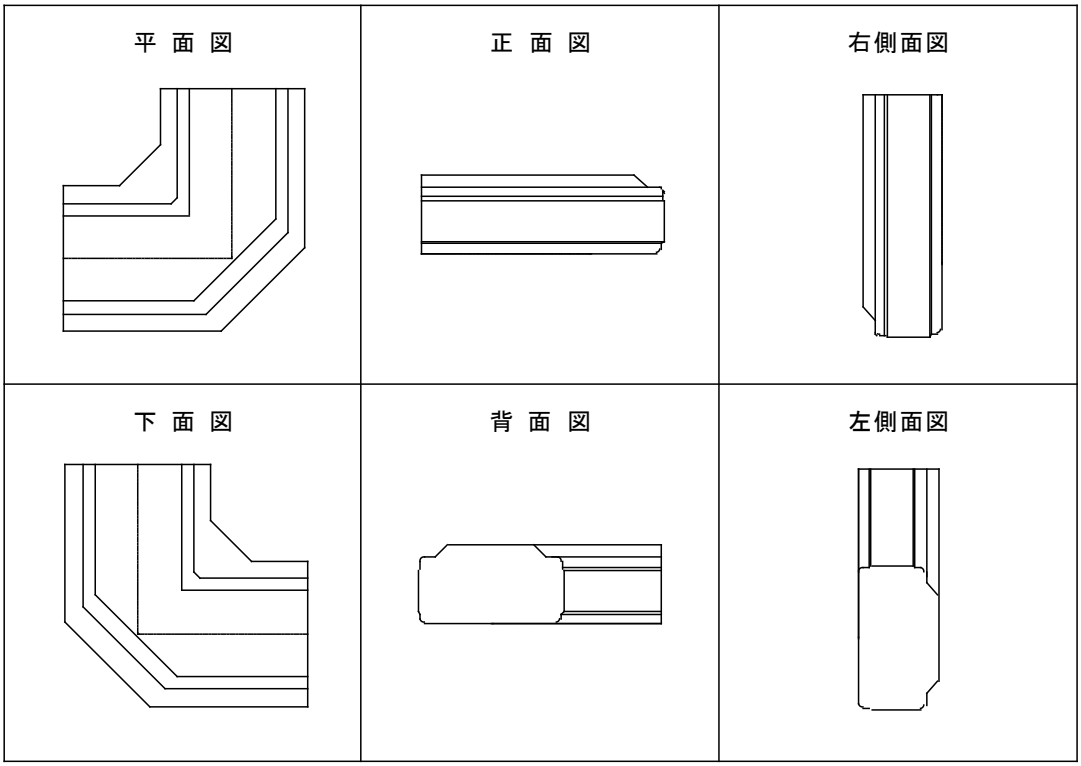

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSK-H-N　平面エルボ90°　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

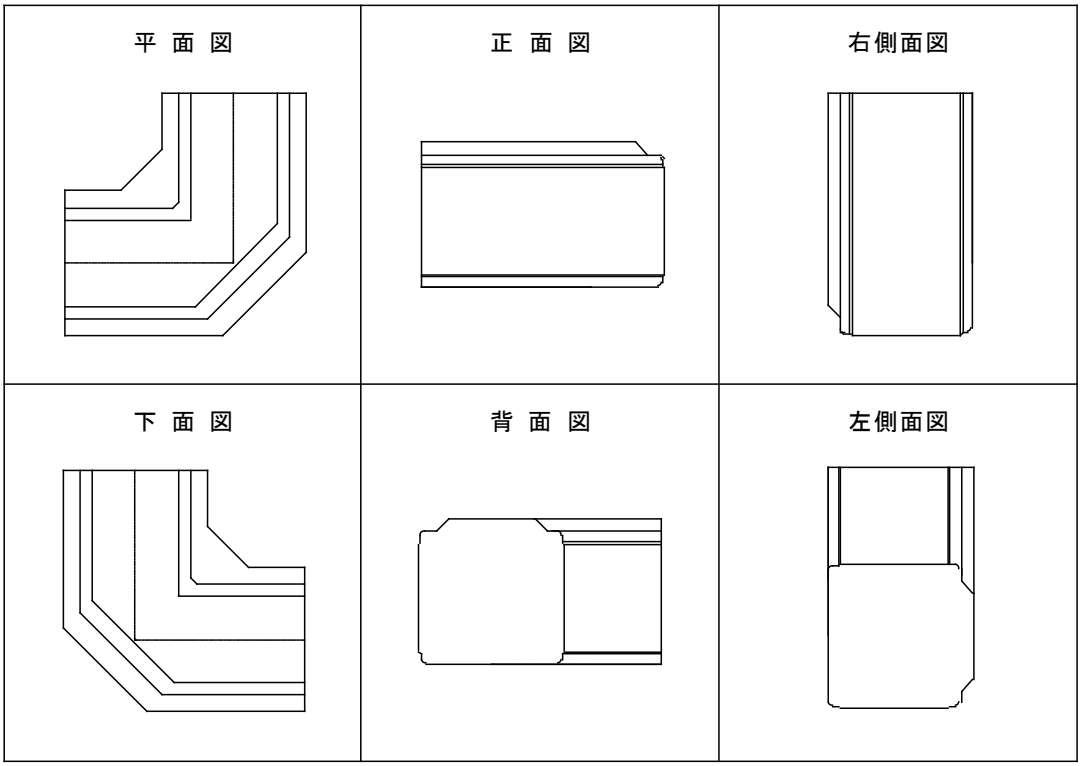

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSK-L-N　平面エルボ90°　ネット底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

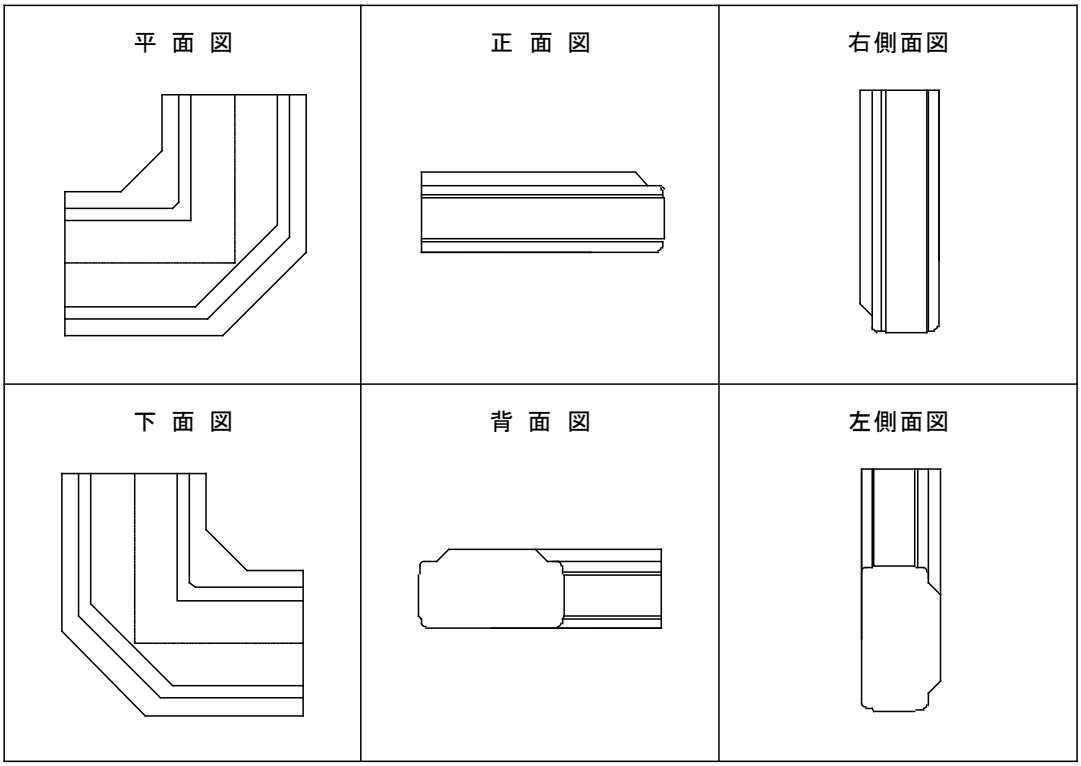

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSK-H-U　平面エルボ90°　底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

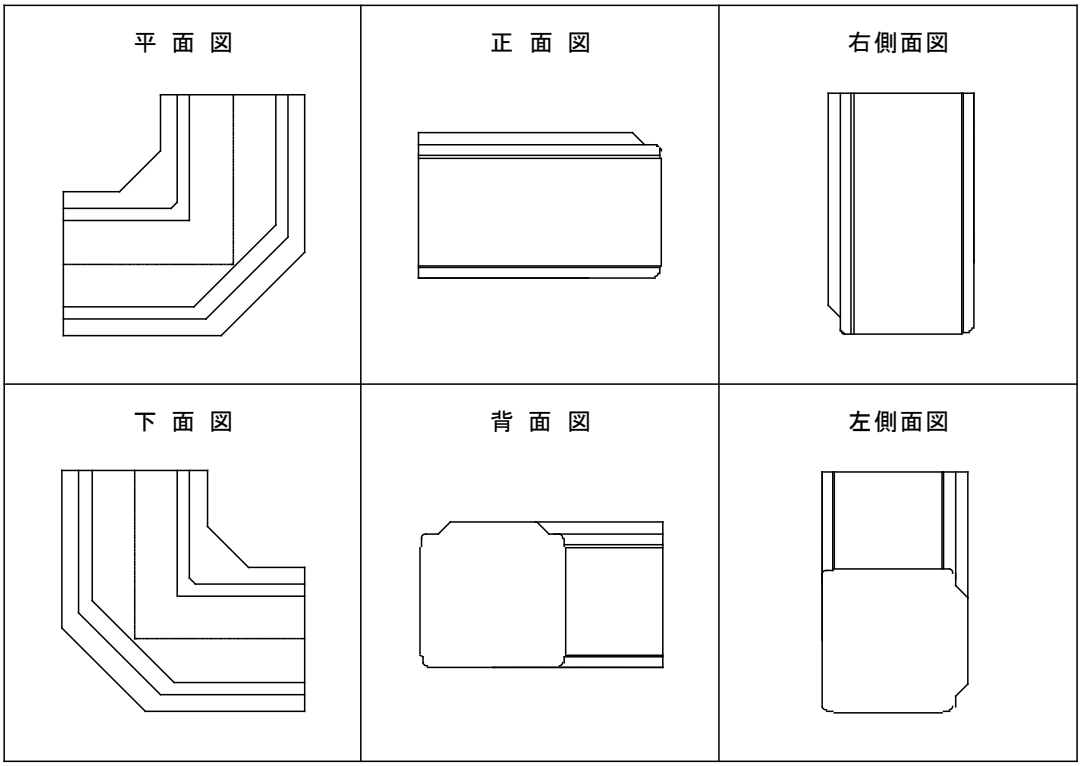

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSK-L-U　平面エルボ90°　底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

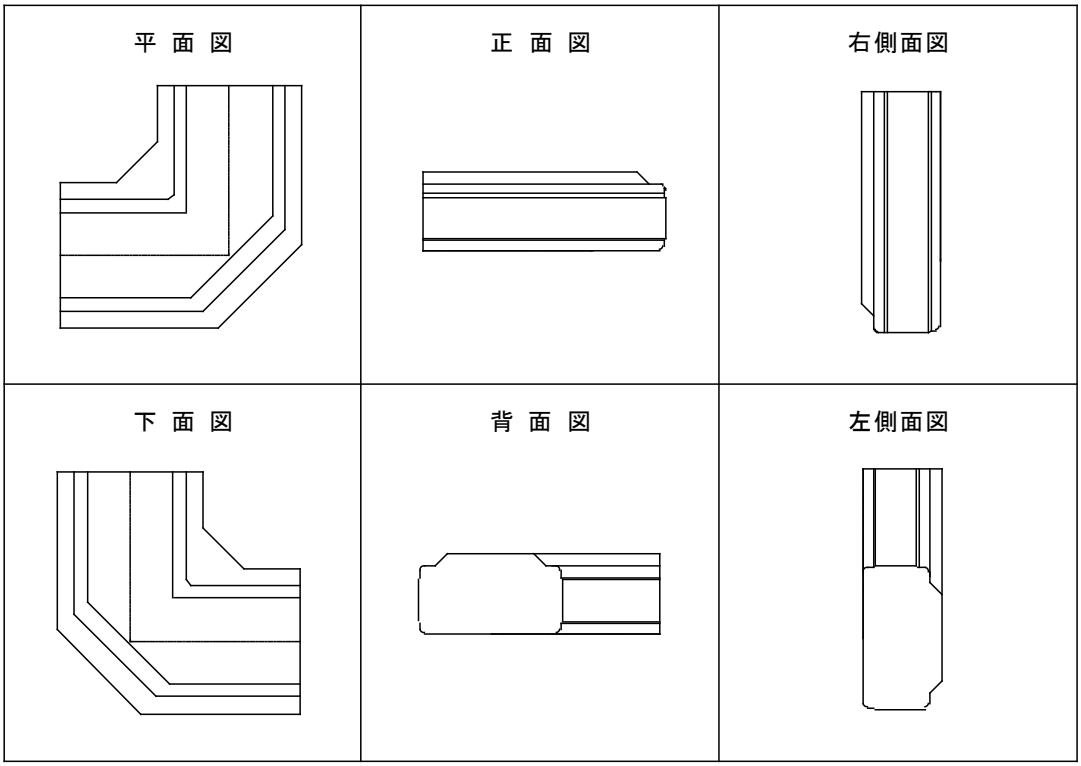

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRST-L　チーズ　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

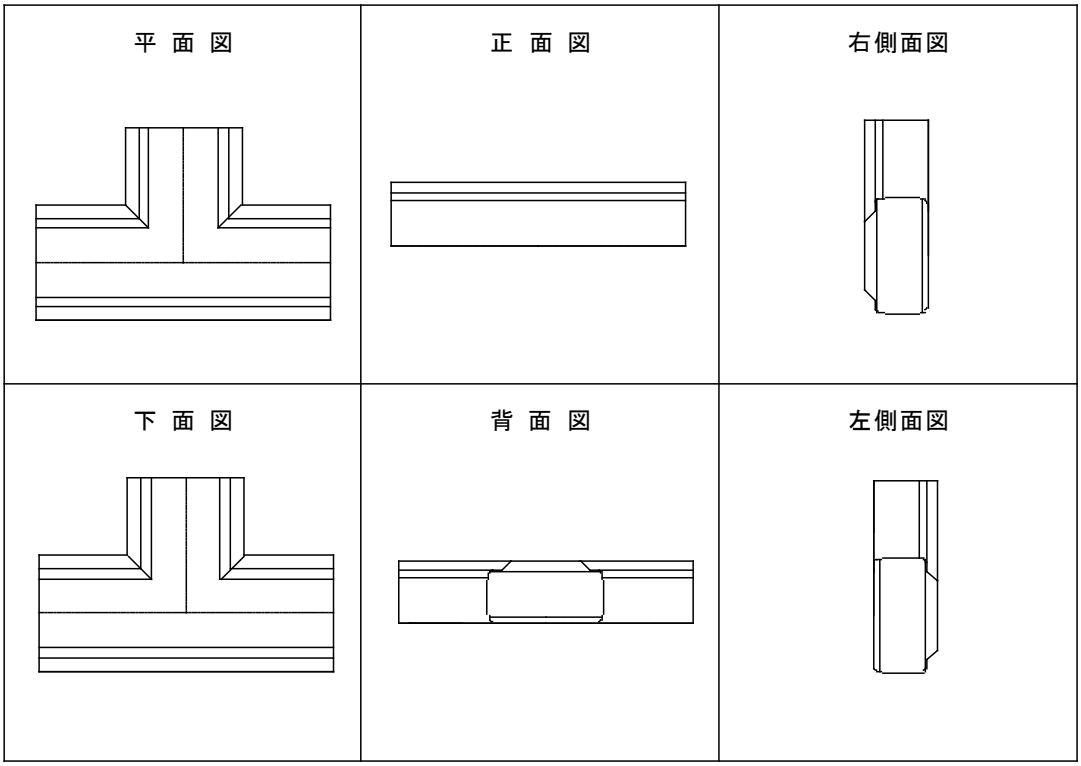

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRST-H　チーズ　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

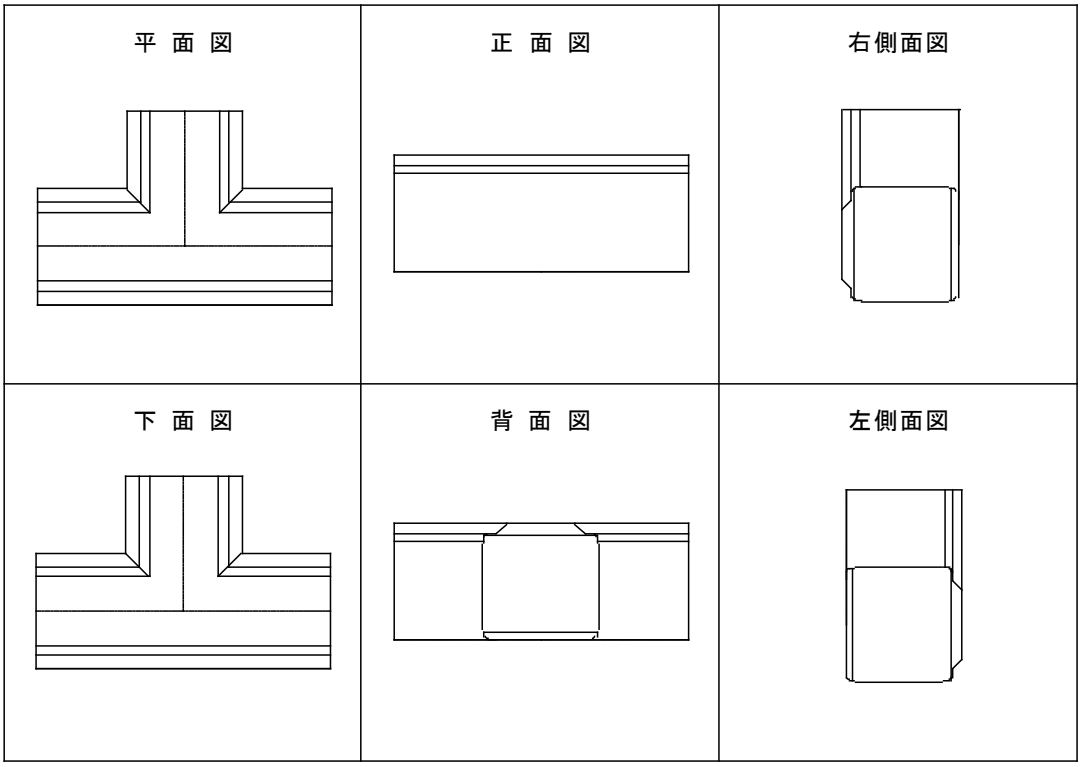

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRST-L-U　チーズ　底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

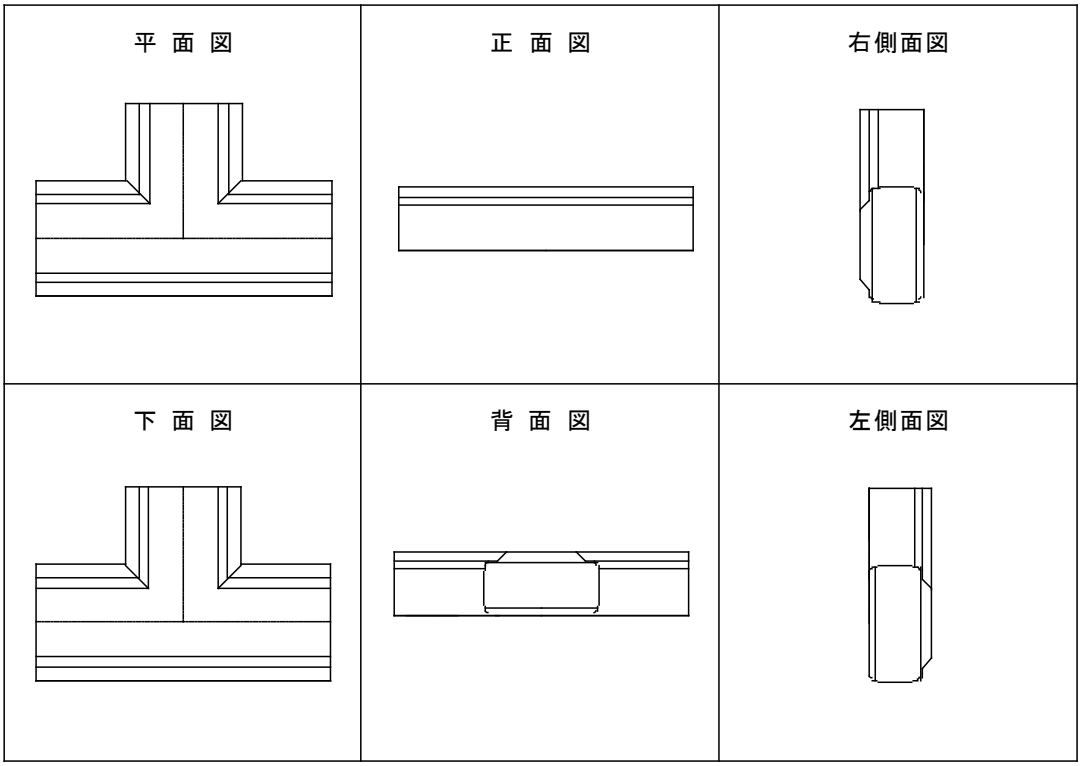

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRST-H-U　チーズ　底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

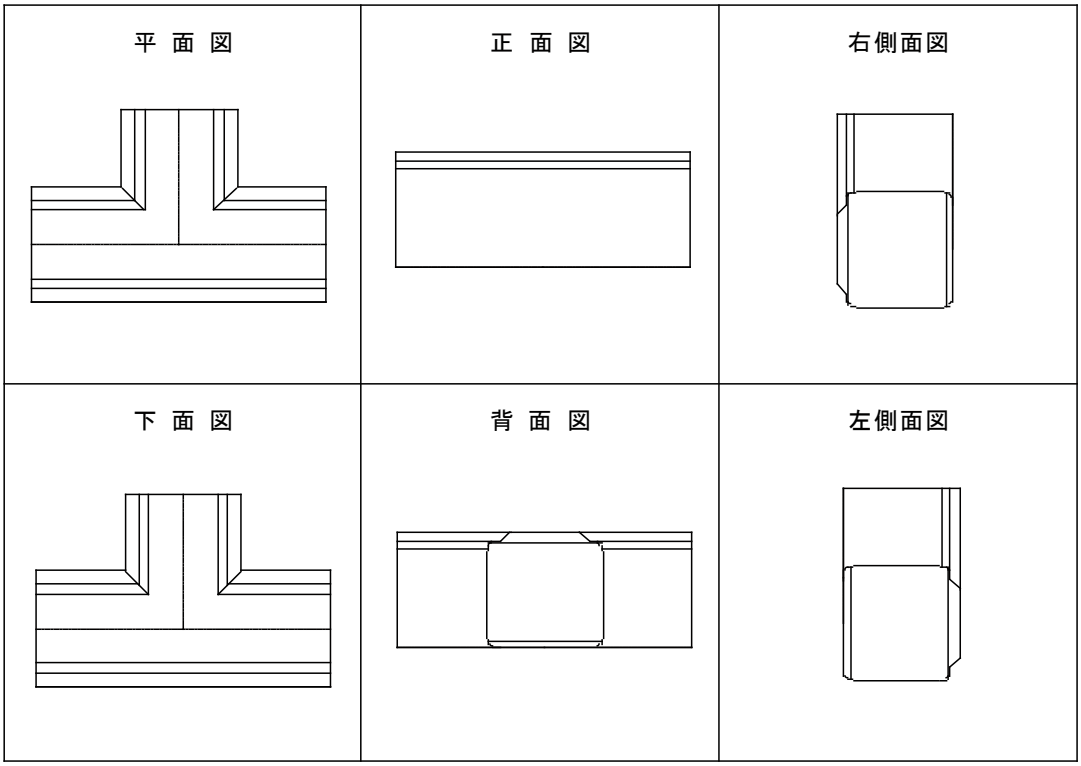

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRST-L-N　チーズ　ネット底板　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

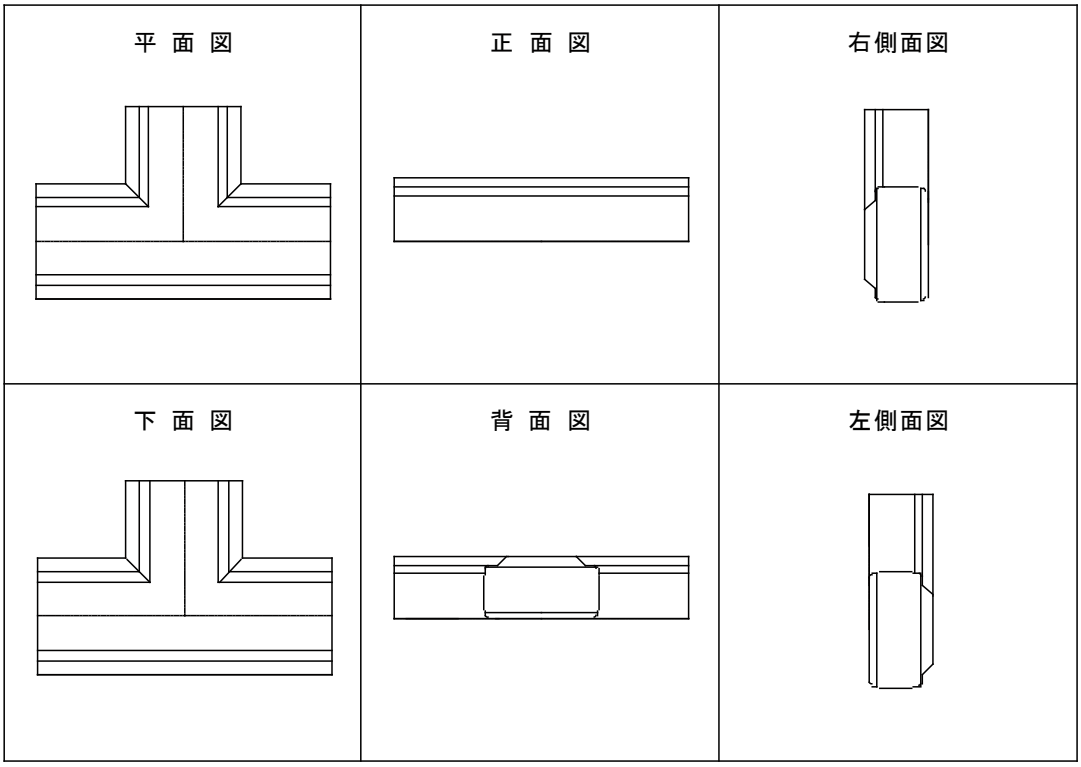

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRST-H-N　チーズ　ネット底板　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

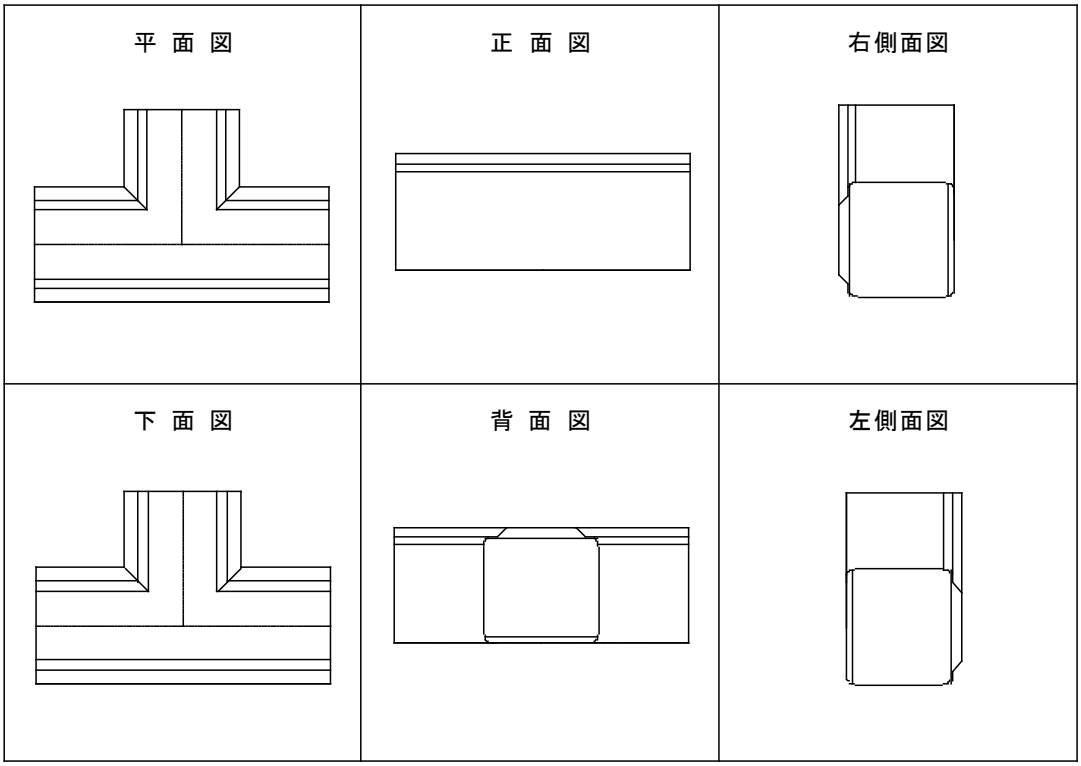

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSX-HA　十字分岐　標準タイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

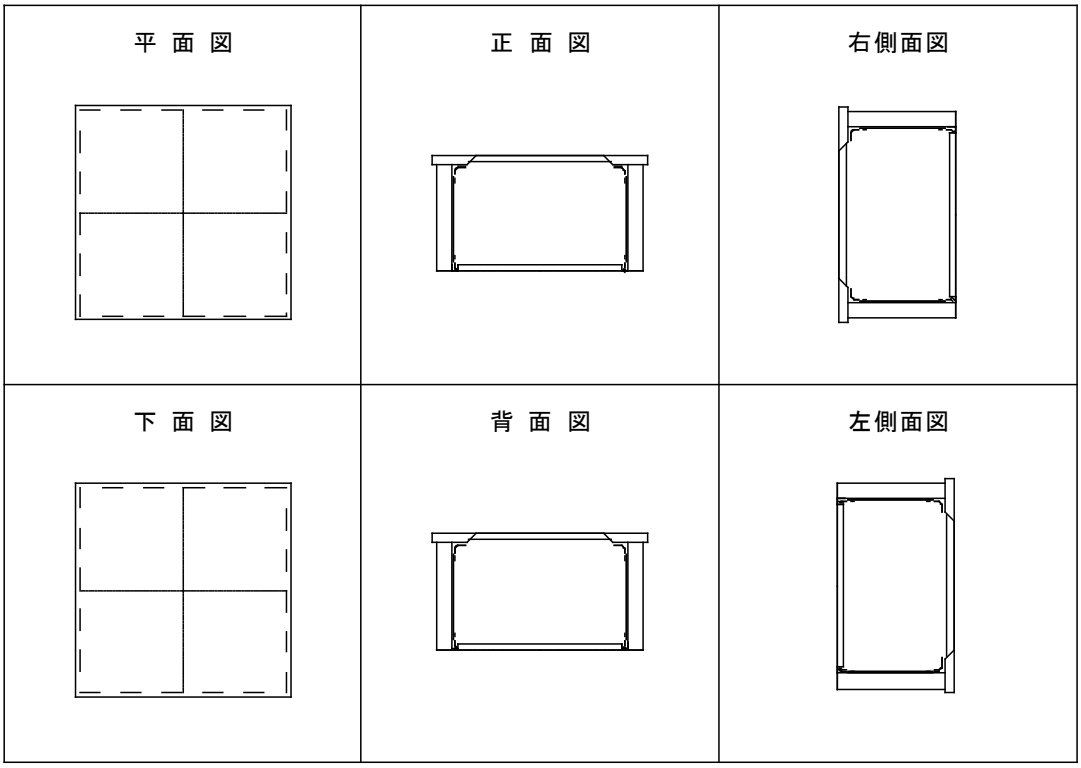

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSX-LA　十字分岐　標準タイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

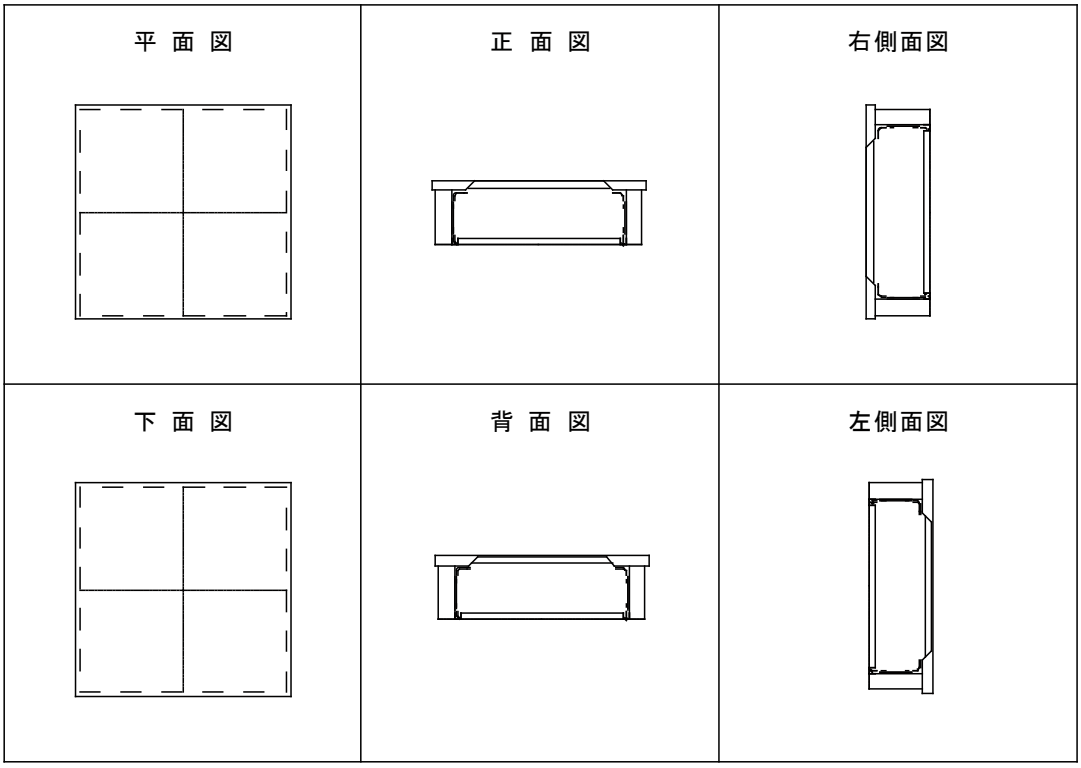

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSDS-L　直線ダクト ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSDS-H　直線ダクト ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

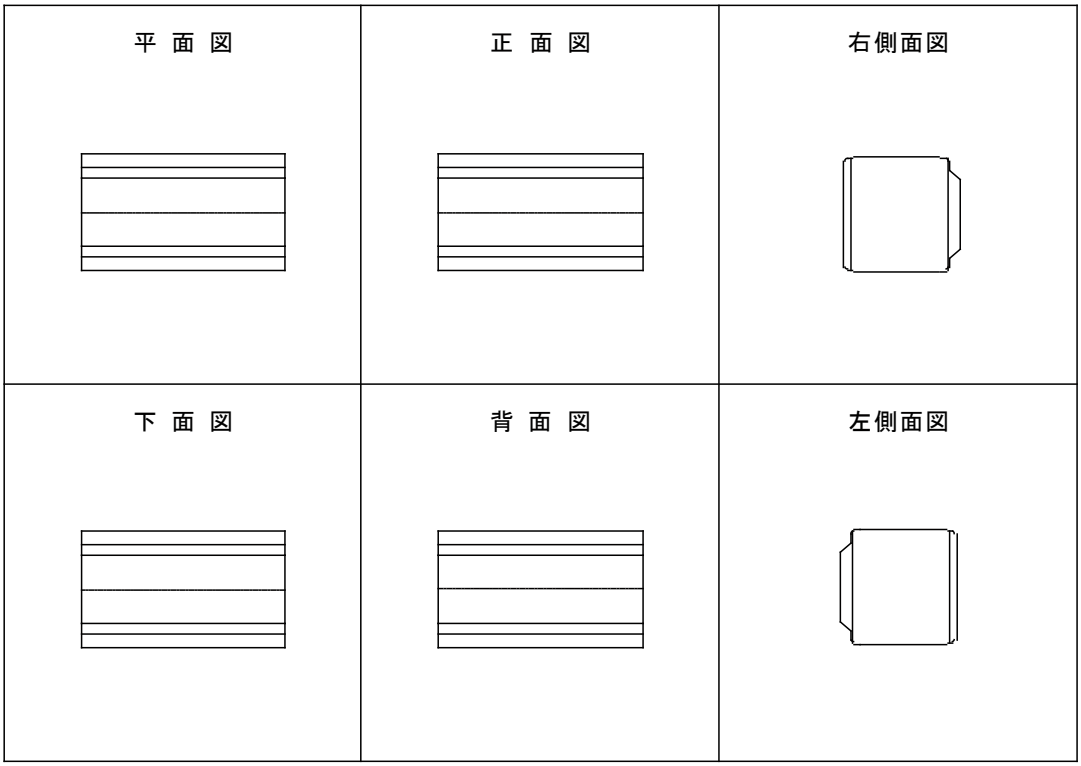

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSDS-L-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

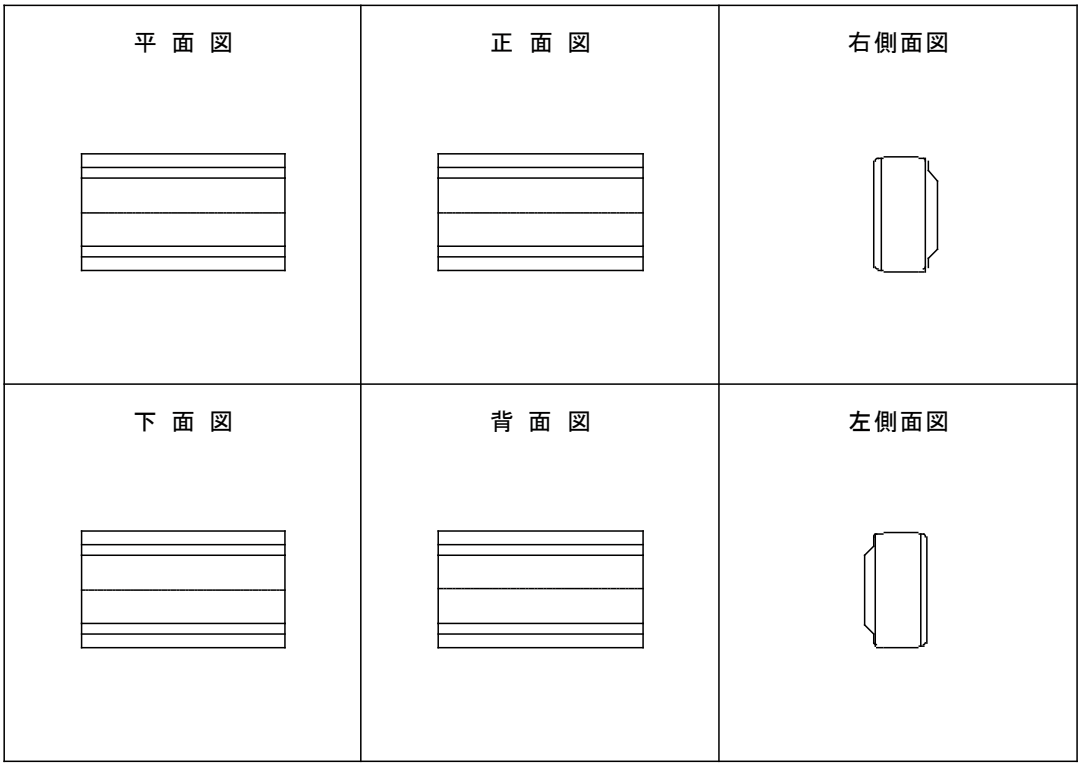

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSDS-H-U　直線ダクト 底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

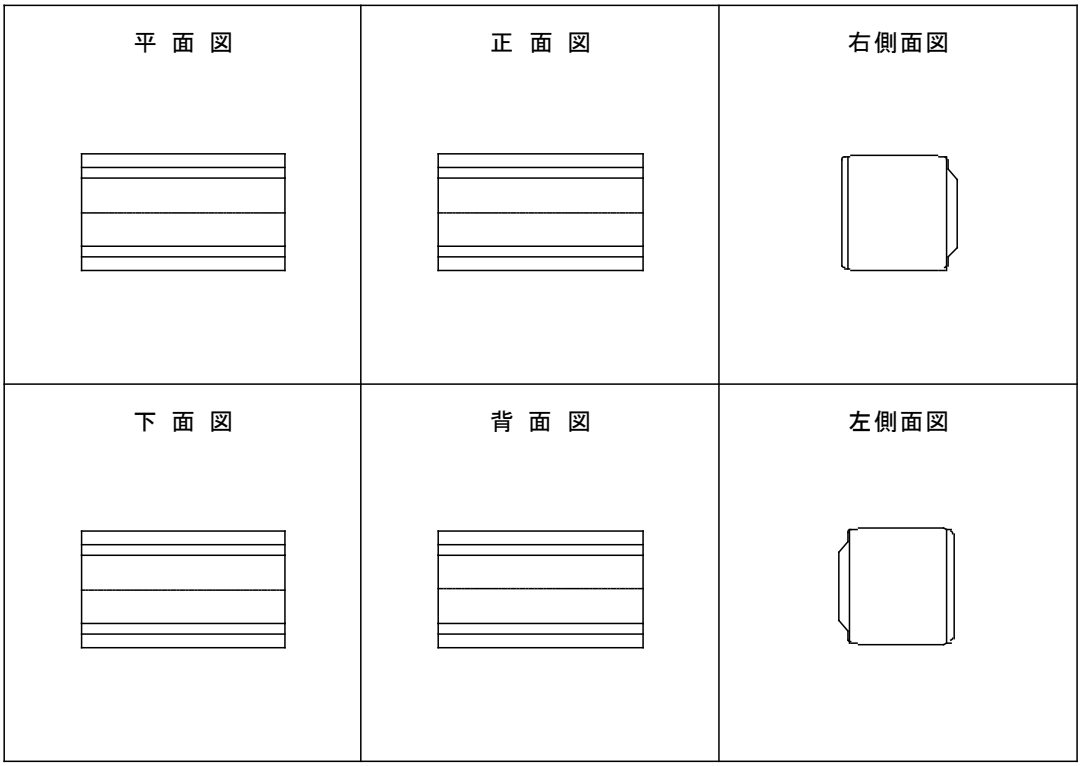

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSDS-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

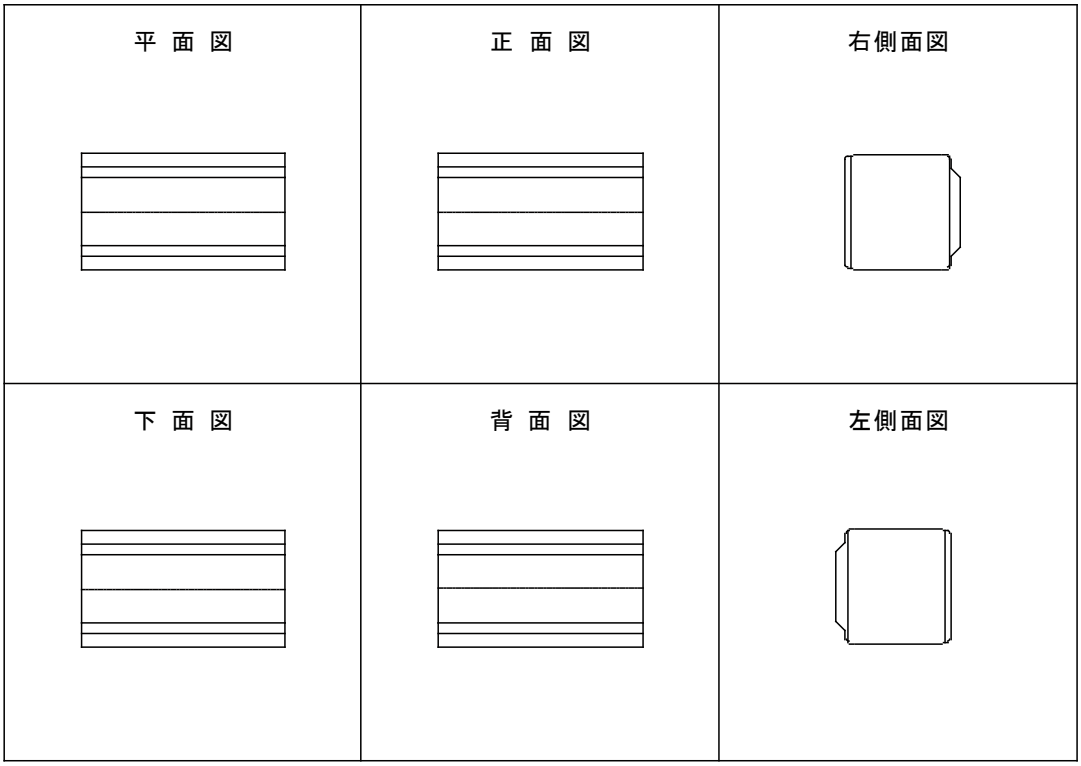

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSDS-L-N　直線ダクト　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

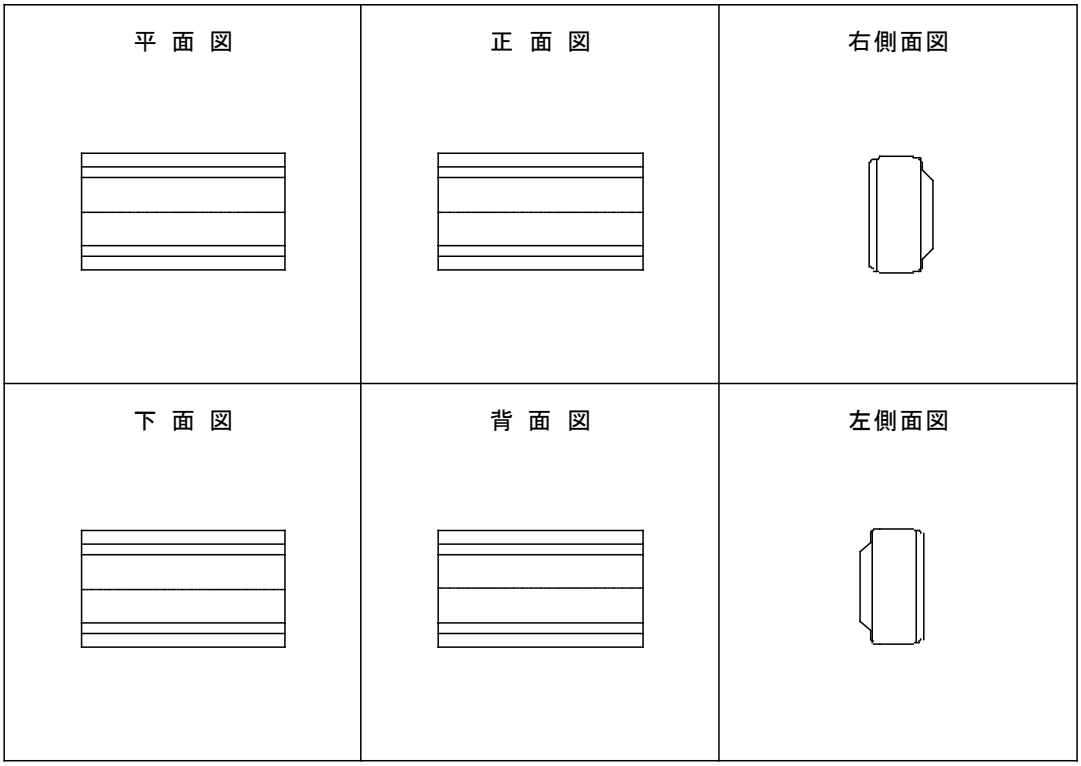

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSDS-H-N　直線ダクト　ネット底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

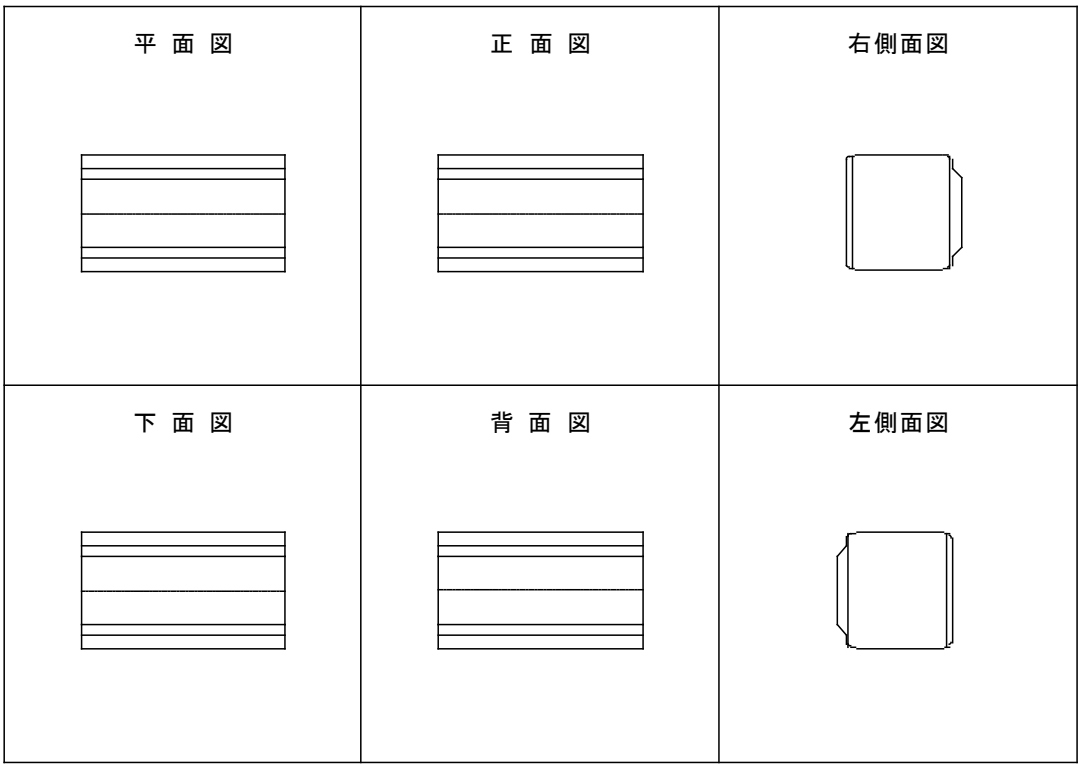

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSDS-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

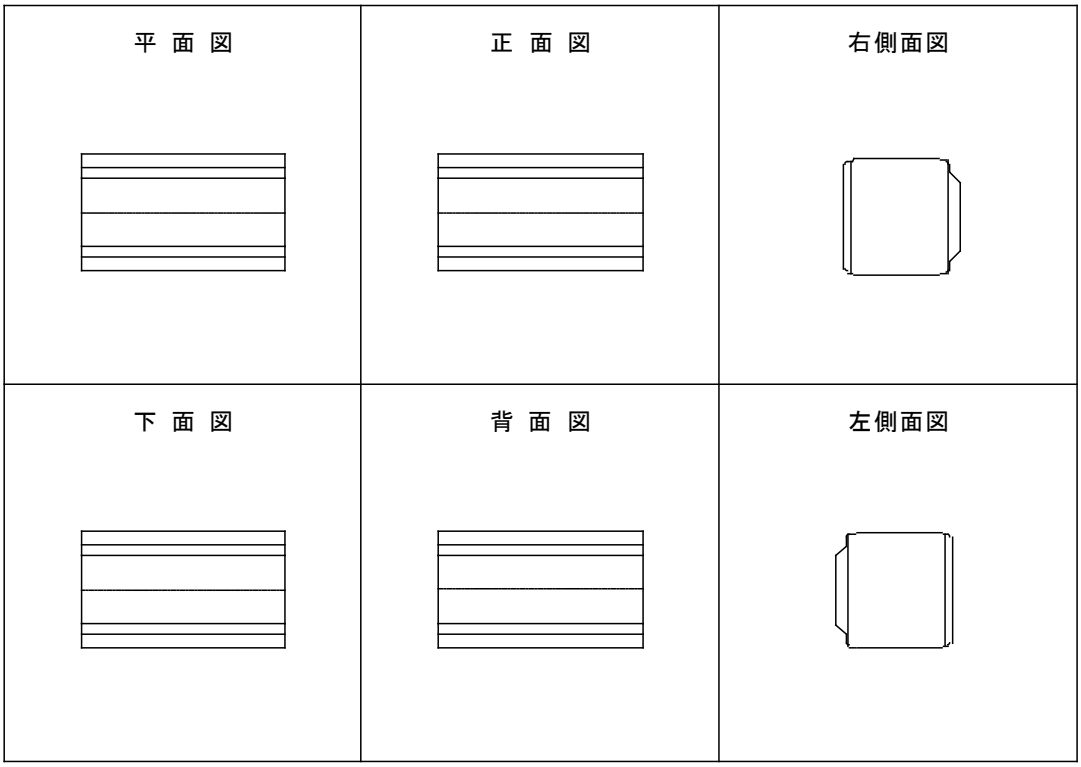

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSDS-H-P　直線ダクト　ダクト仕切り子桁　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

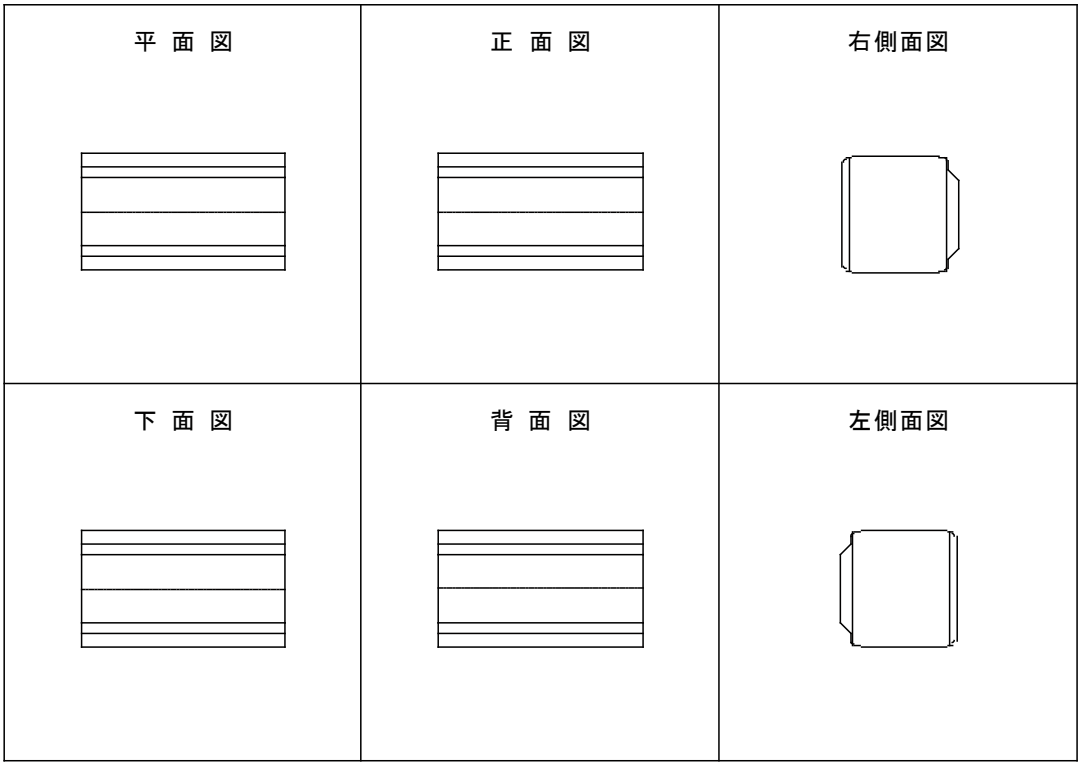

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKNS-H　平面エルボ45°　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKNS-L　平面エルボ45°　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

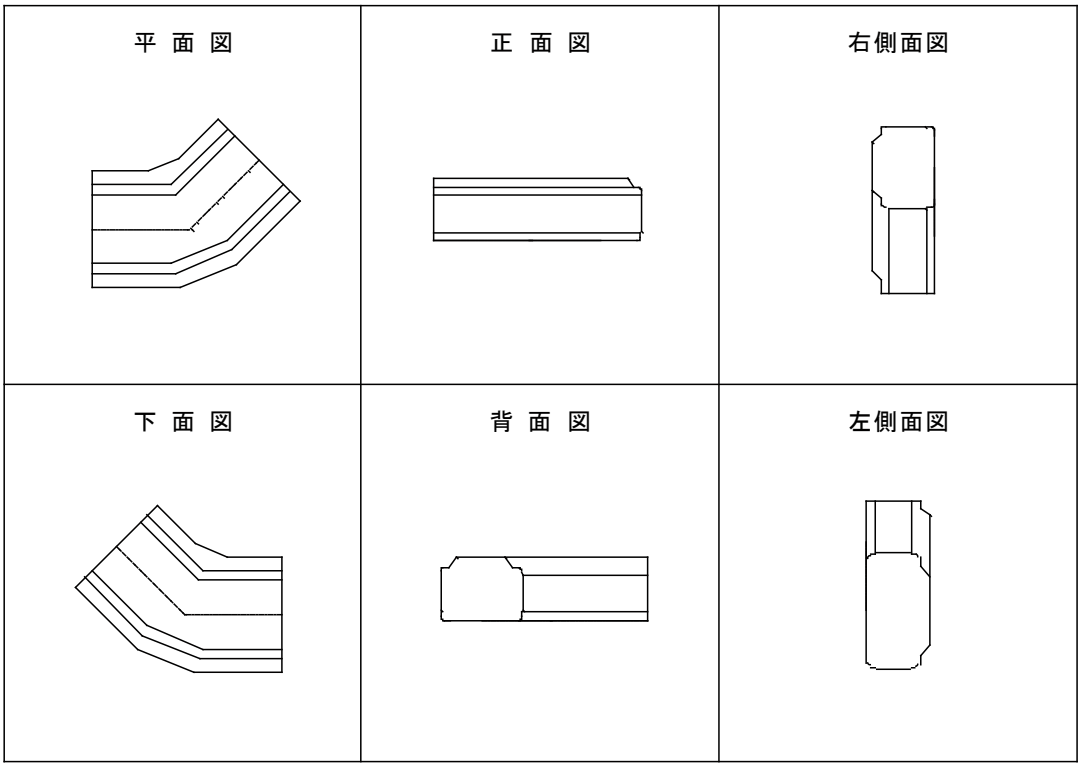

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKNS-H-U　平面エルボ45°　底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

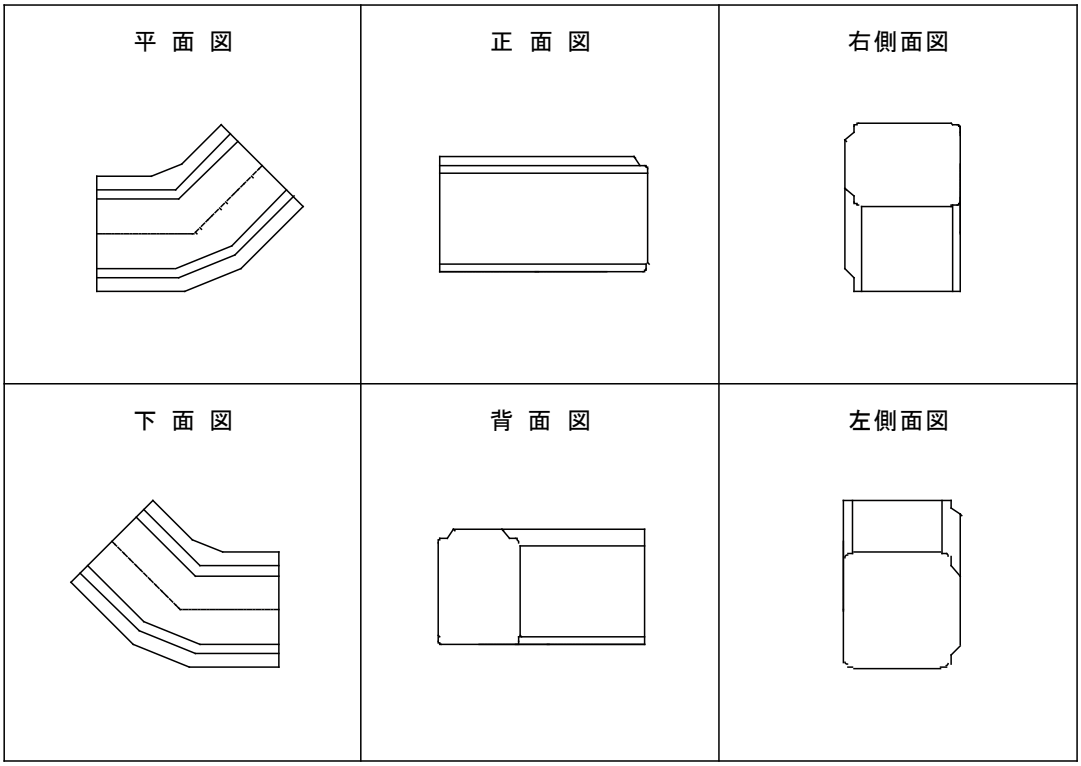

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKNS-L-U　平面エルボ45°　底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

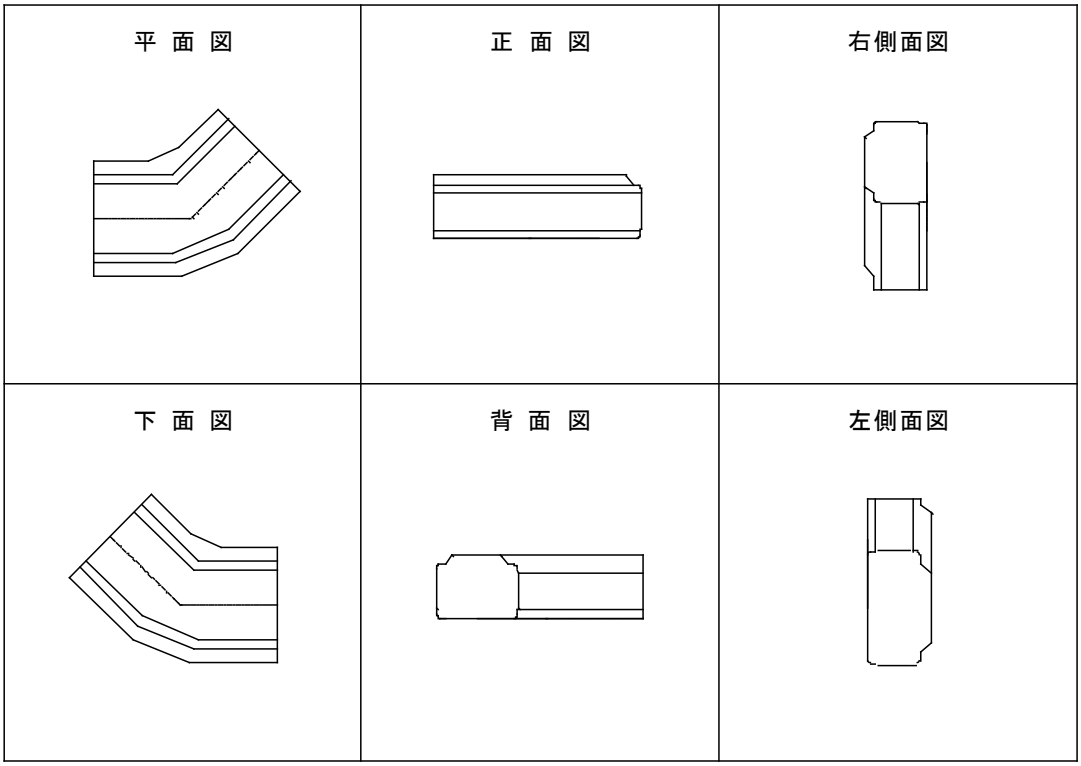

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKNS-H-N　平面エルボ45°　ネット底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

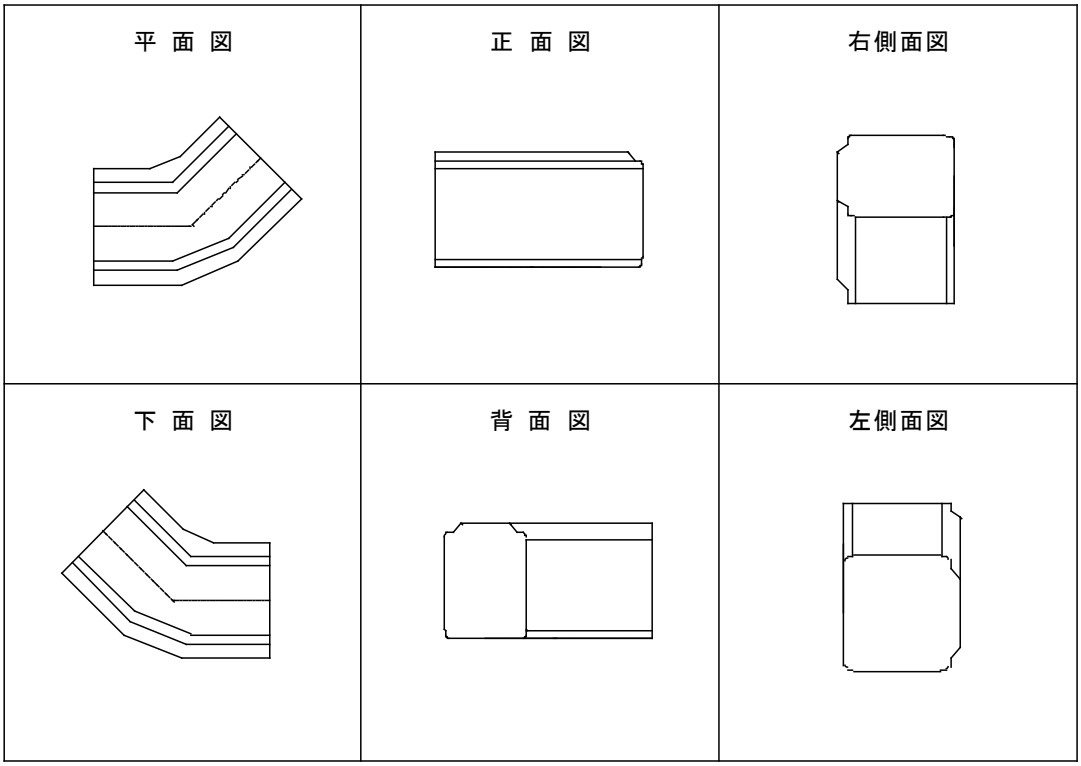

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKNS-L-N　平面エルボ45°　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

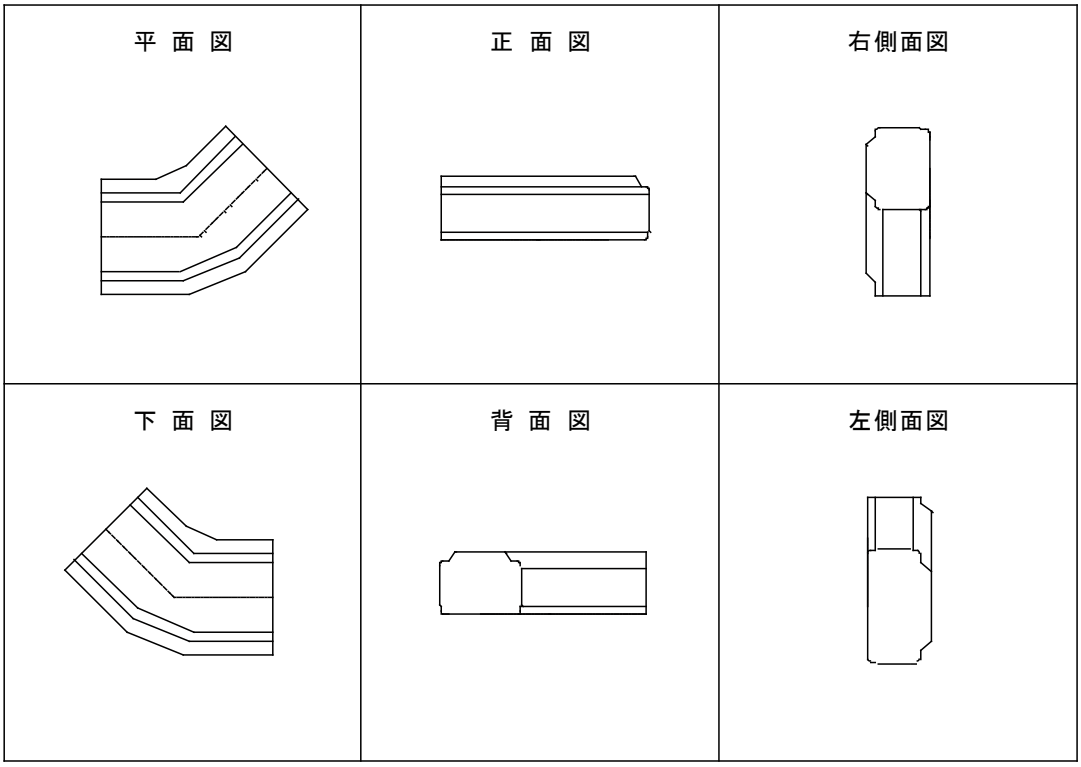

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKS-H　平面エルボ90°　ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

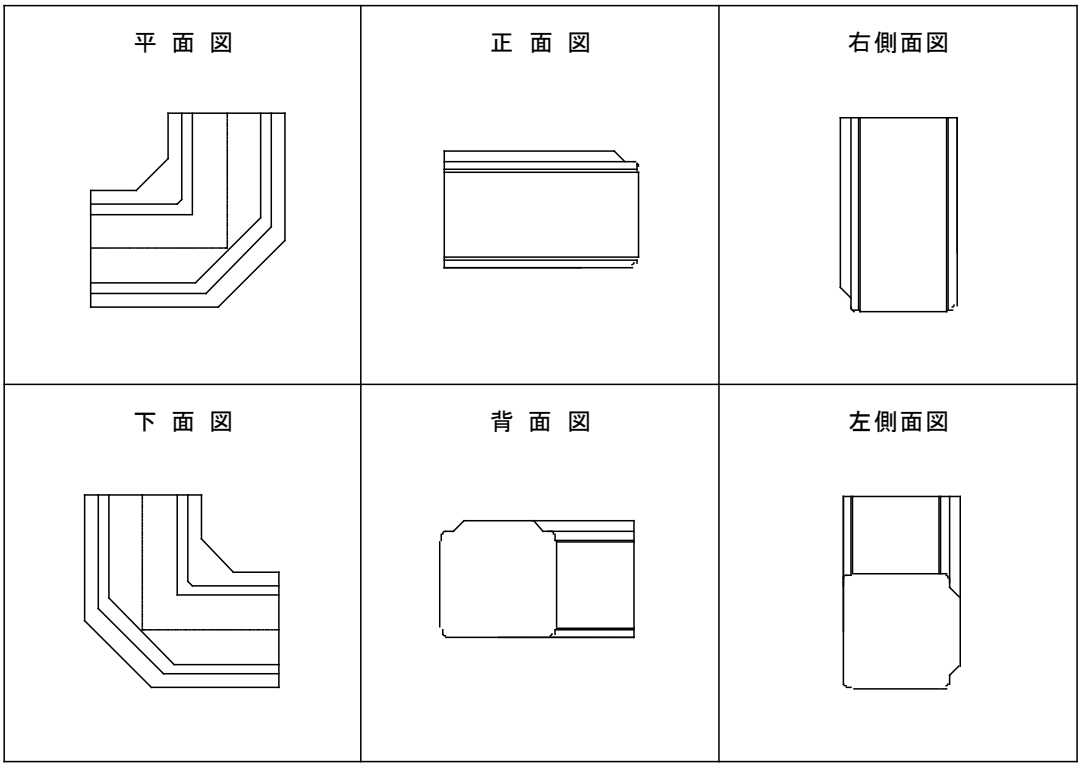

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKS-L　平面エルボ90°　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

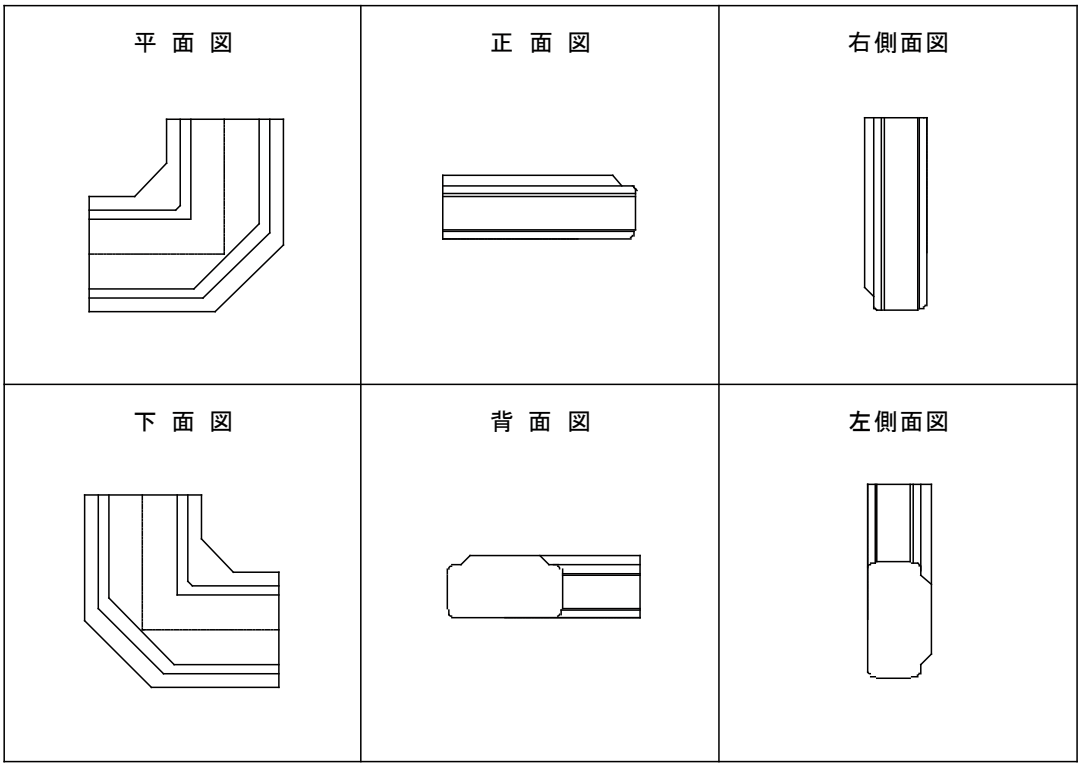

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKS-H-U　平面エルボ90°　底板 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

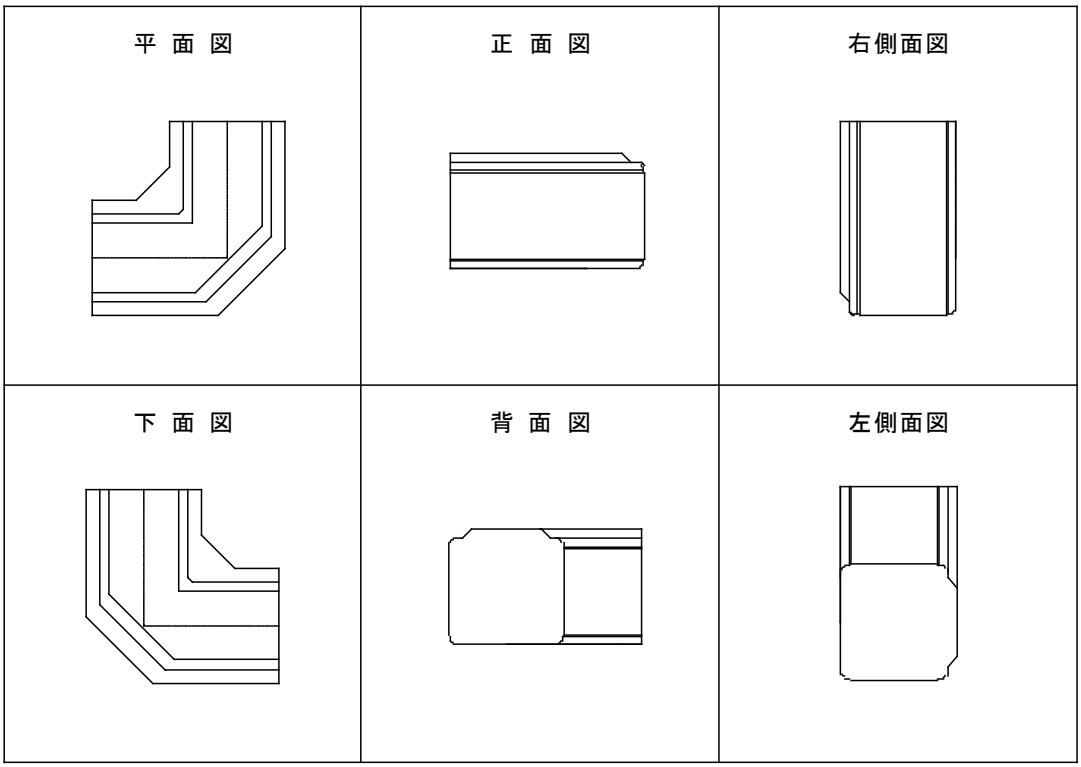

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKS-L-U　平面エルボ90°　底板 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

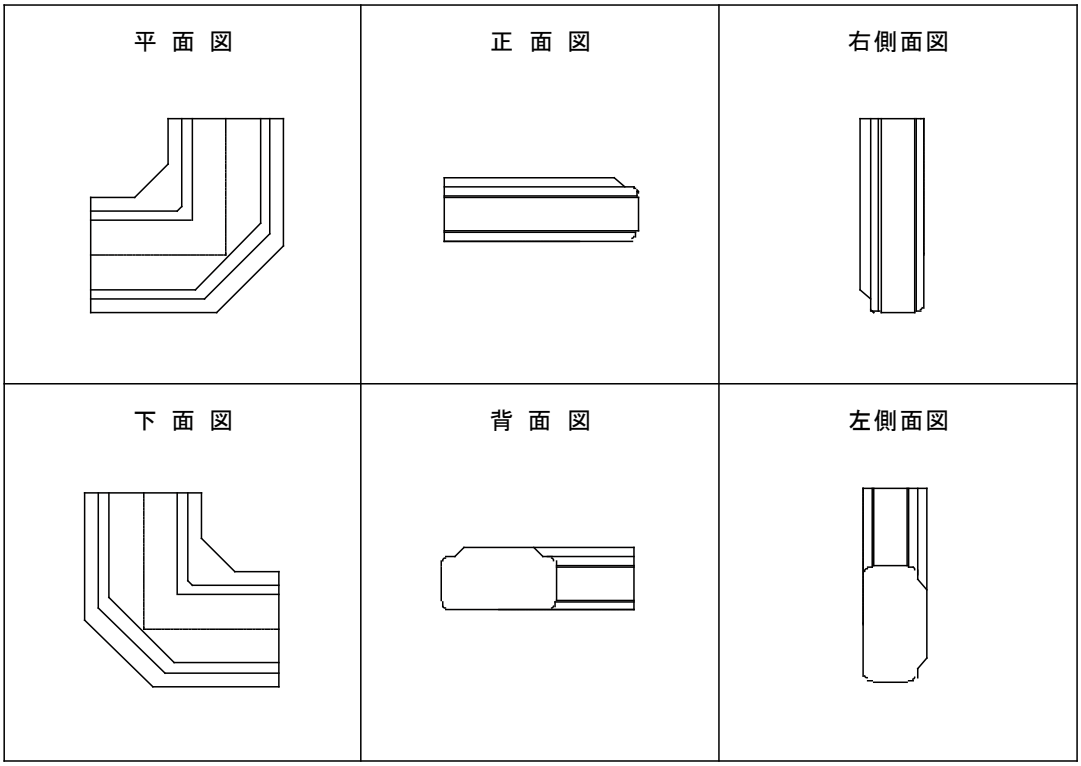

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKS-H-N　平面エルボ90°　ネット底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

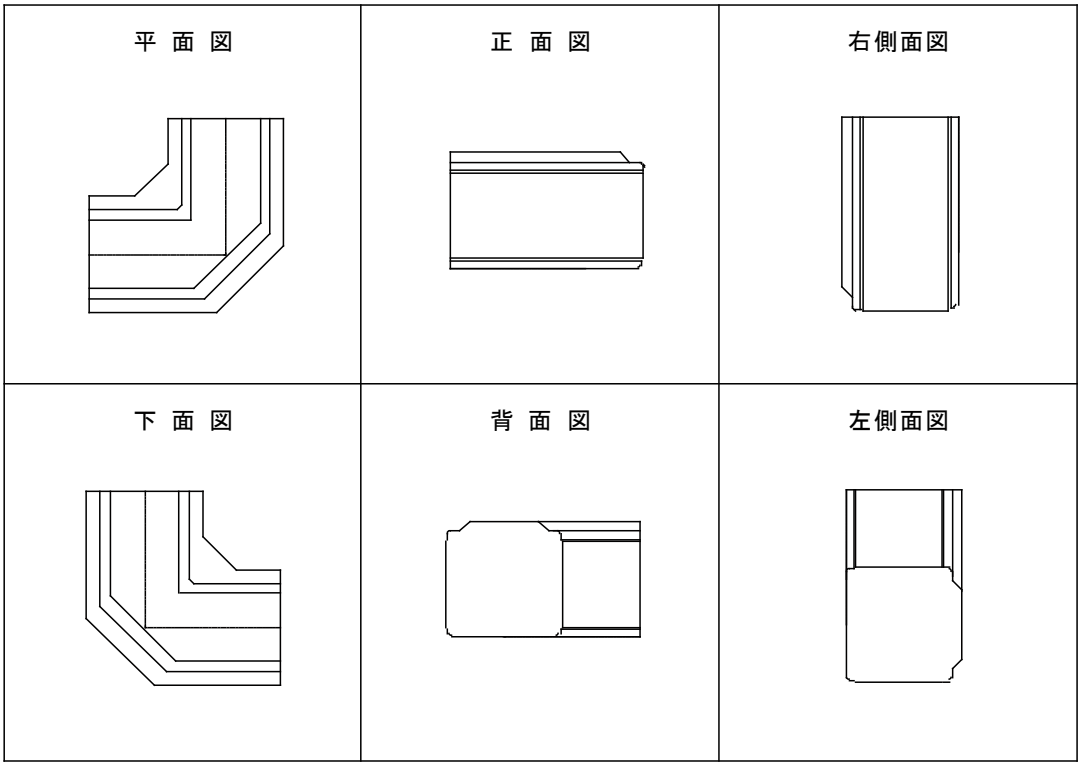

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSKS-L-N　平面エルボ90°　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

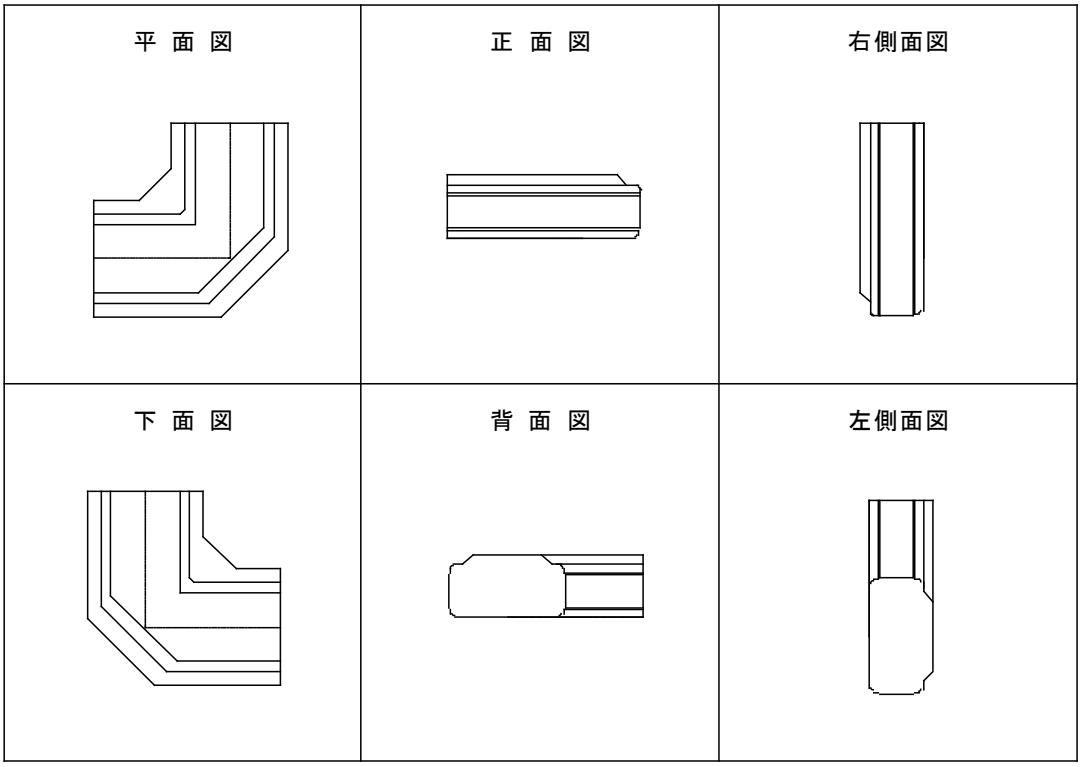

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSTS-L　チーズ　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ディーズ］

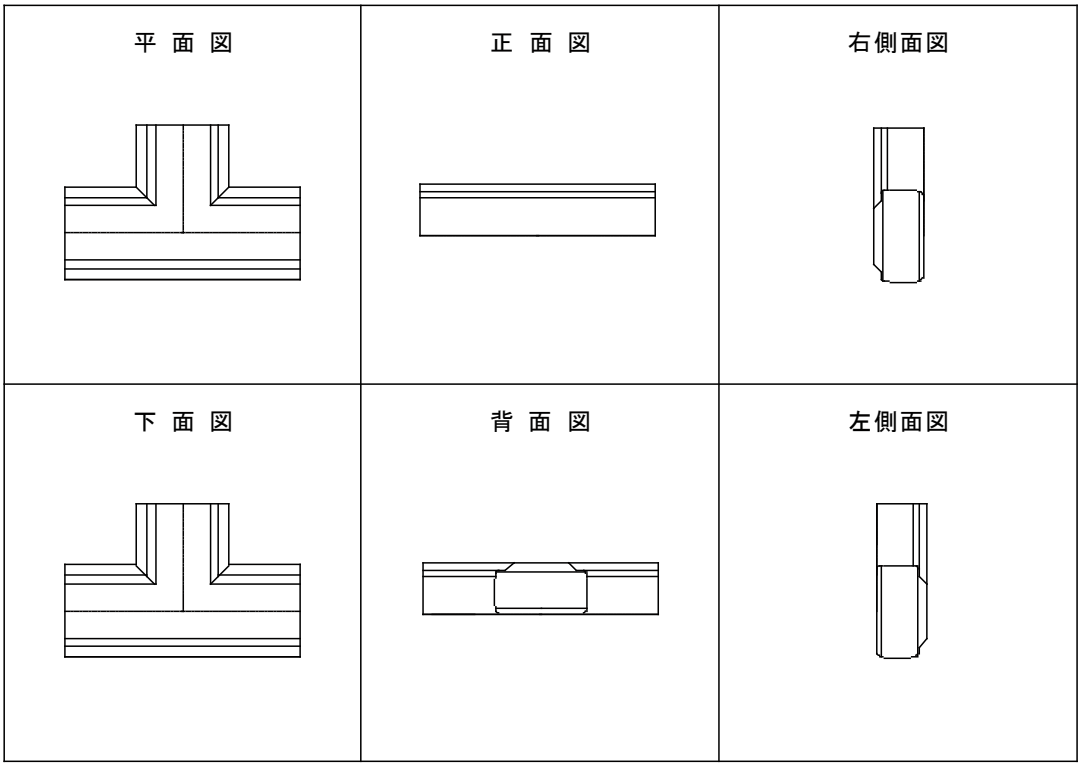

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSTS-H　チーズ　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ディーズ］

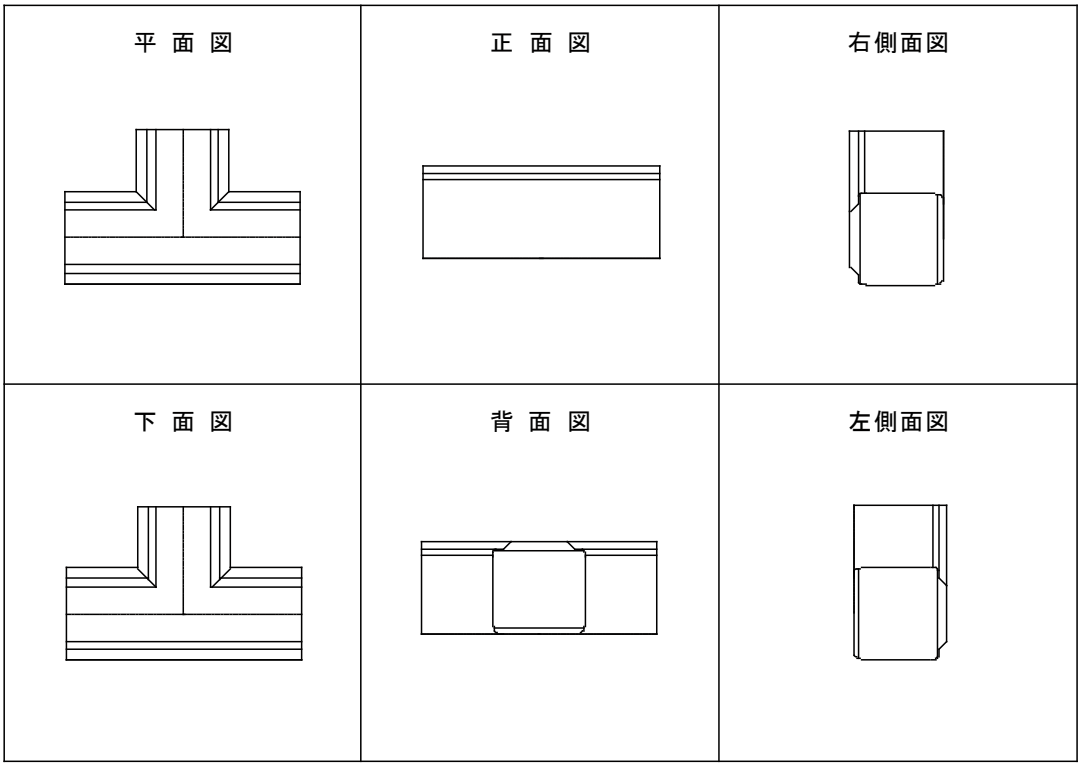

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSTS-L-U　チーズ　底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ディーズ］

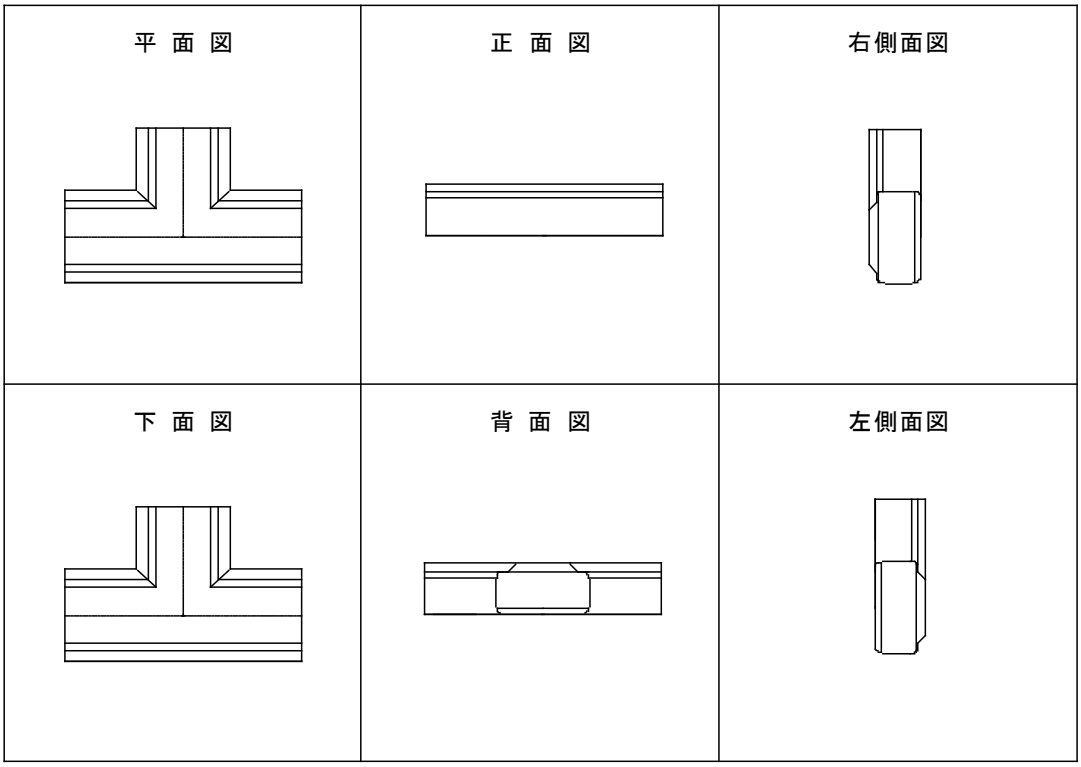

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSTS-H-U　チーズ　底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ディーズ］

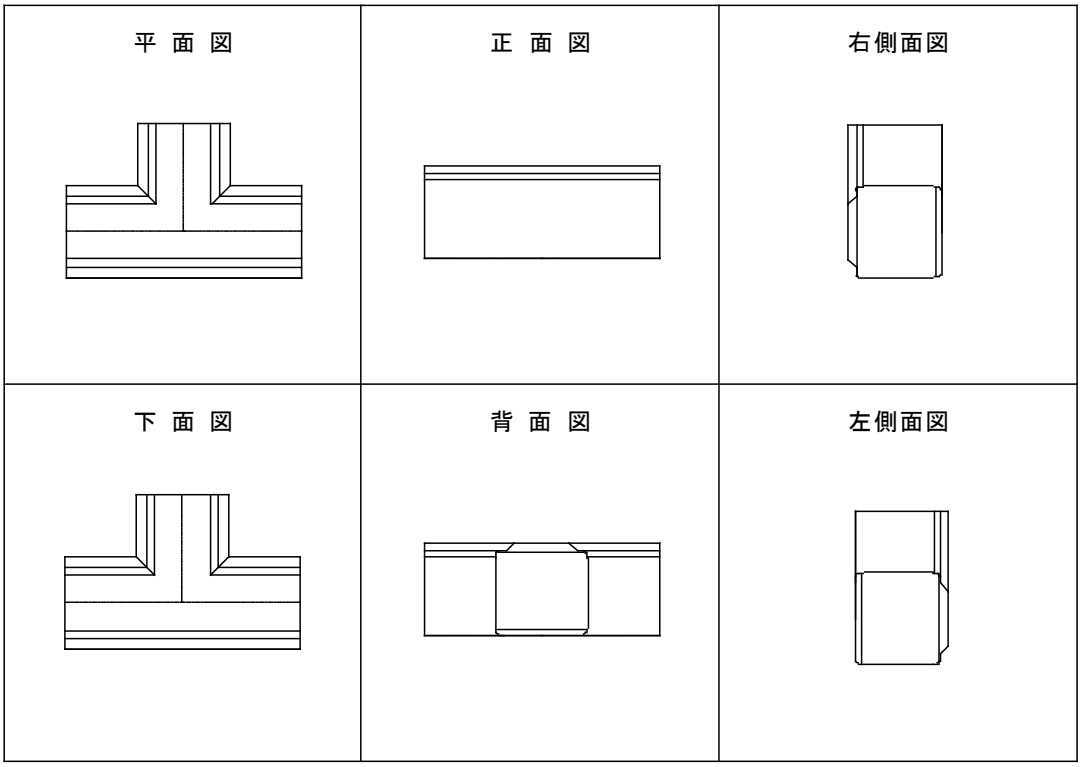

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSTS-L-N　チーズ　ネット底板　ステップオンタイプL　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-ディーズ］

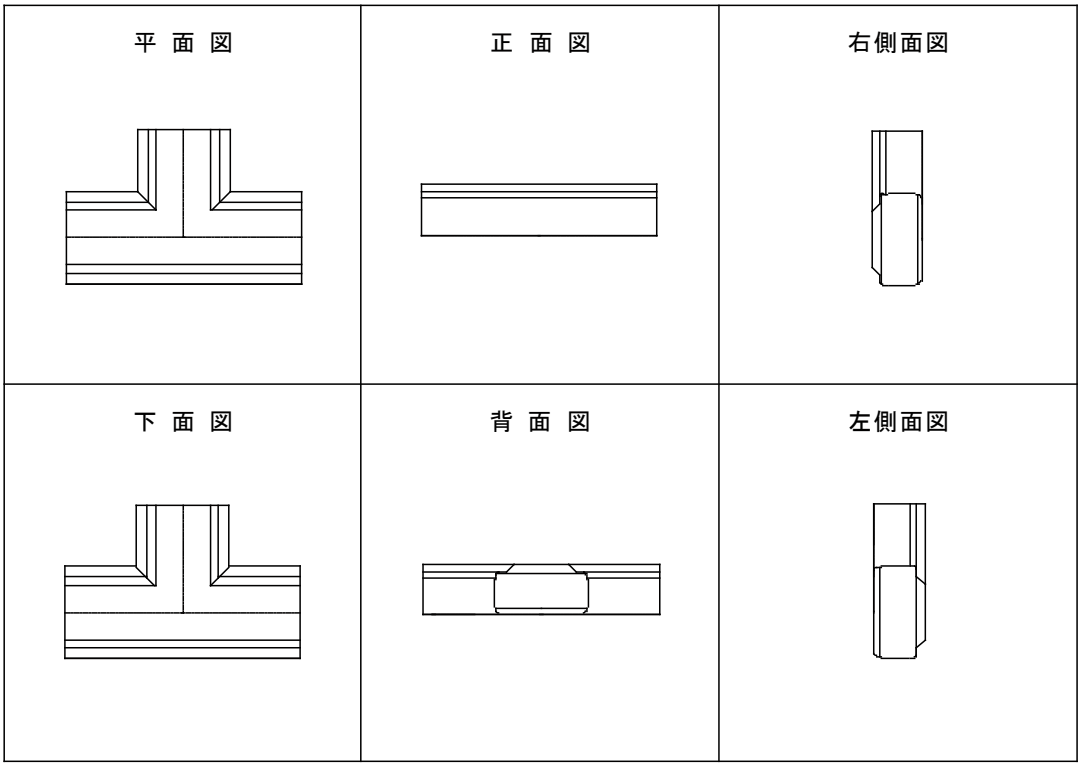

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSTS-H-N　チーズ　ネット底板　ステップオンタイプH　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ディーズ］

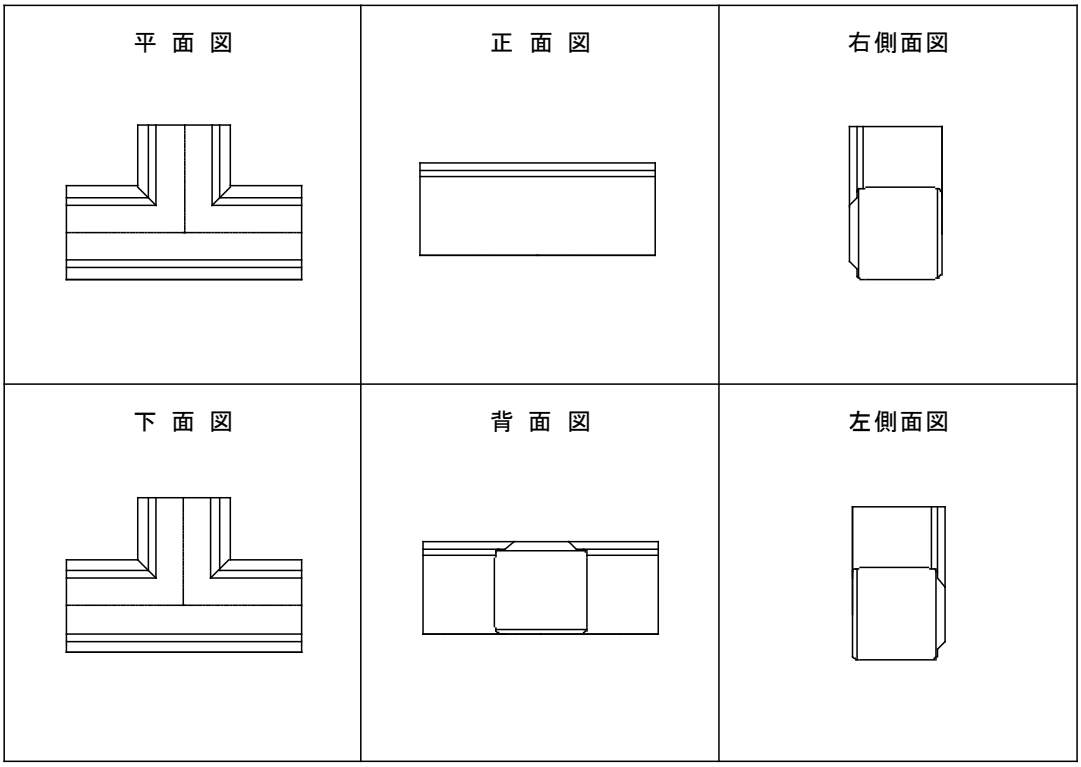

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSXS-HA　十字分岐 ステップオンタイプH ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図 	正 面 図	右側面図 
下 面 図 	背 面 図	左側面図 

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSXS-LA　十字分岐 ステップオンタイプL ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［06-クロス］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRSCN-H　立面エルボ45°（立上り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSCN-H-1　立面エルボ45°（立下り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSCN-L　立面エルボ45°（立上り)L　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-エルボ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0

K-TRSCN-L-1　立面エルボ45°（立下り)L　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-エルボ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0

K-TRSCU-L　立面エルボ90°（立上り)L　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-エルボ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSCU-H　立面エルボ90°（立上り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［04-エルボ］

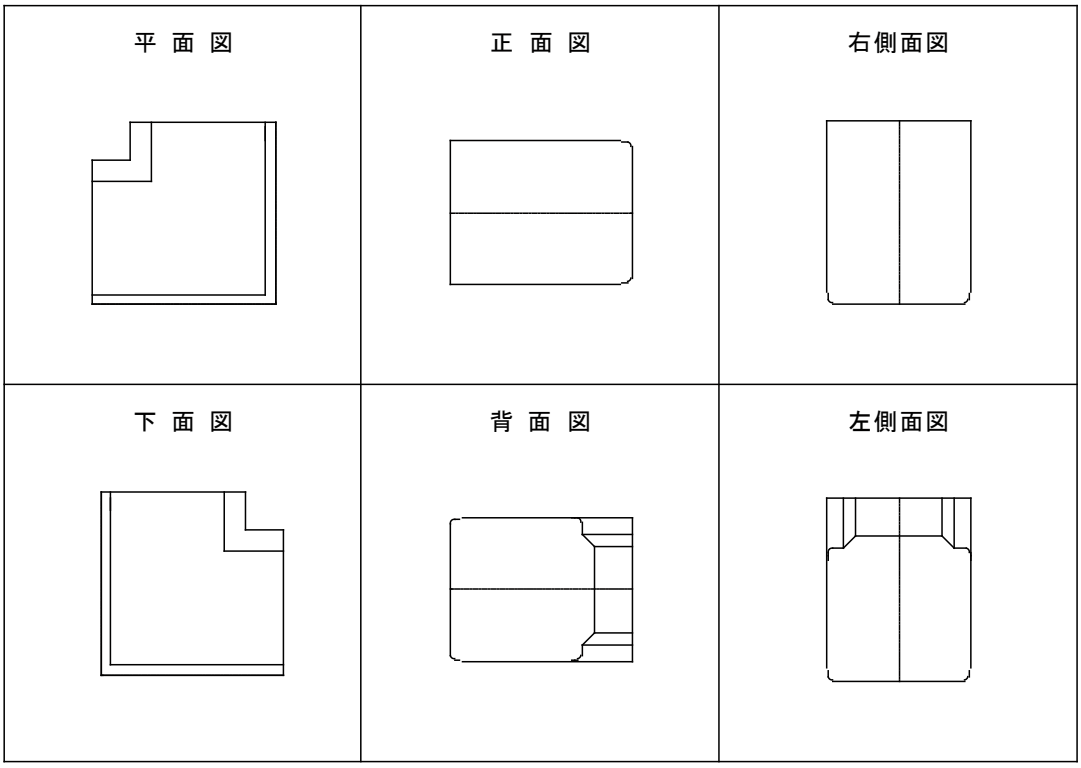

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSCS-L　立面エルボ90°（立下り)L　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-エルボ］

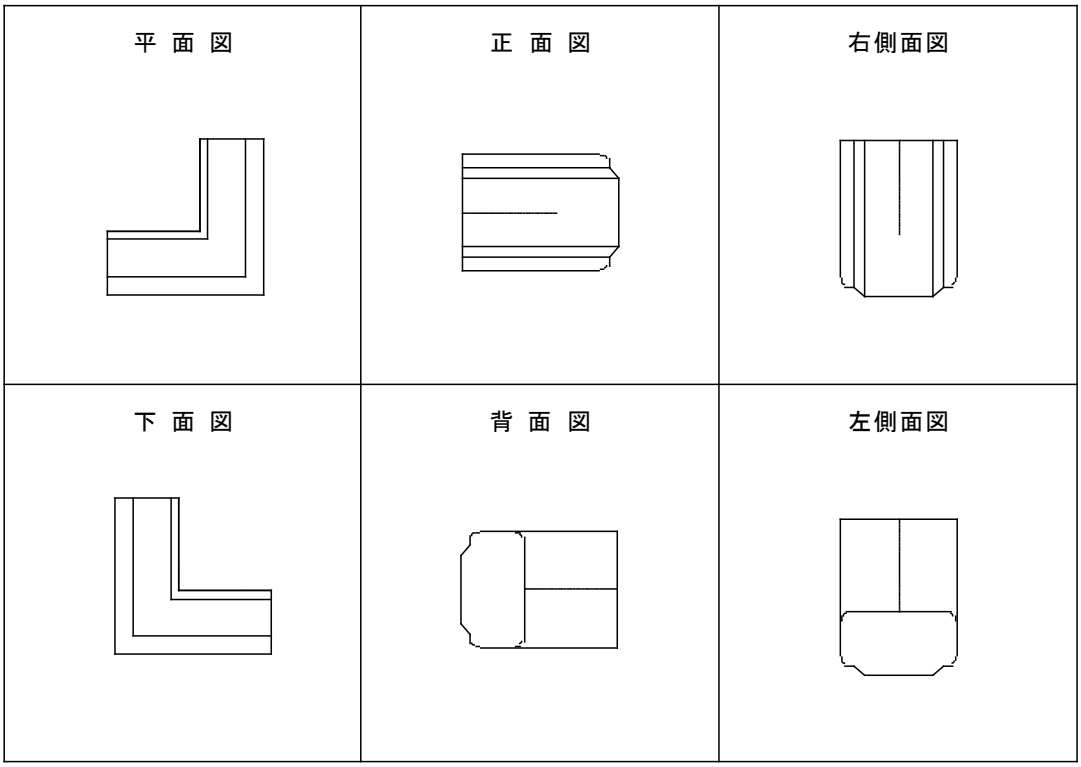

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSCS-H　立面エルボ90°（立下り)H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-エルボ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSE-L　エンドキャップ L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSE-H　エンドキャップ　H　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRSWBF-SW　チャンバーボックス(前取出し用)＋ウォールプレート ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［チャンバーボックス］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRSWBF　チャンバーボックス（前取出し用）ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［チャンバーボックス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWBU-C　チャンバーボックス(下取出し用)＋立面エルボ90°　(立上り)H　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［チャンバーボックス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSSWBU　チャンバーボックス（下取出し用）ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［チャンバーボックス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSW28H ウォールプレート 280H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSW28L　ウォールプレート 280L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSW42H　ウォールプレート　420H　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

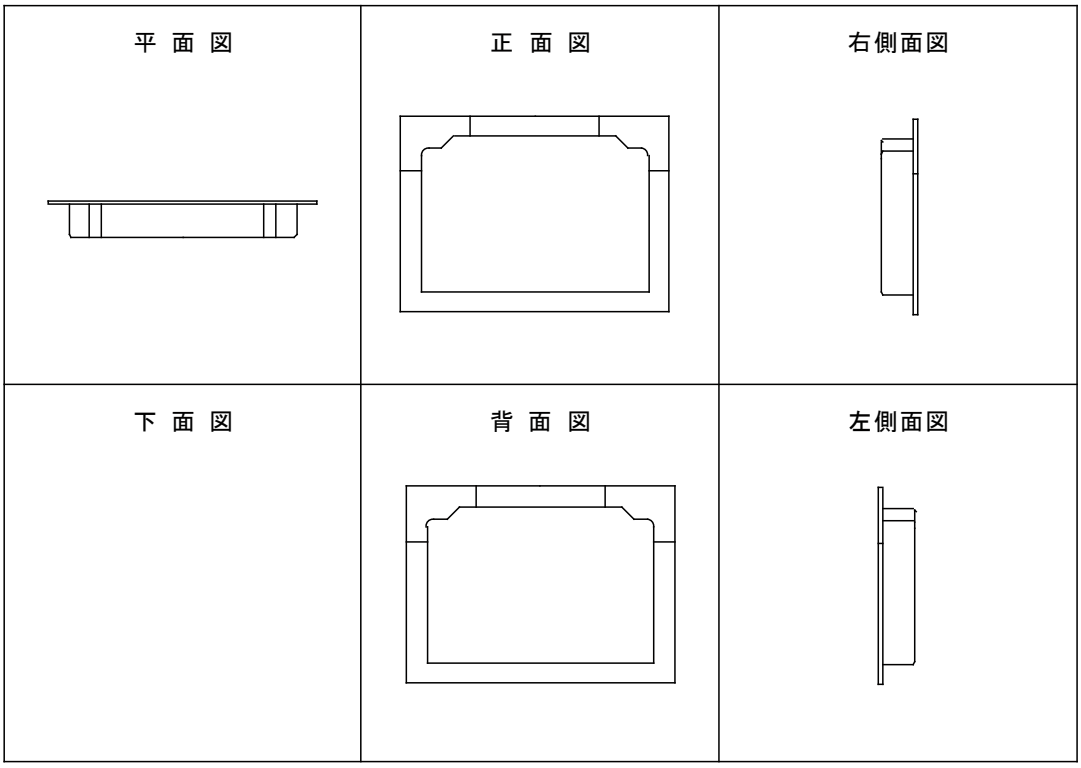

K-TRSW42L　ウォールプレート 420L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSW56H ウォールプレート 560H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSW56L　ウォールプレート 560L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRSW84H ウォールプレート 840H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	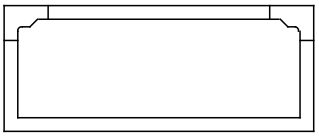	
下 面 図	背 面 図	左側面図
	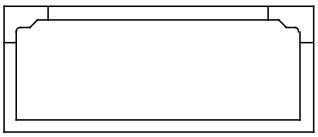	

K-TRSW84L　ウォールプレート 840L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP28H　ウォールプレート＋止水プレート 280H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRSWP28L　ウォールプレート＋止水プレート 280L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP42H　ウォールプレート＋止水プレート 420H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP42L　ウォールプレート＋止水プレート 420L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP56H　ウォールプレート＋止水プレート 560H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP56L　ウォールプレート＋止水プレート 560L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP84H　ウォールプレート＋止水プレート 840H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］ー［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	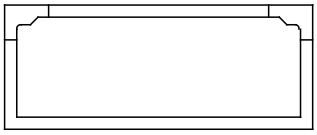	
下 面 図	背 面 図	左側面図
	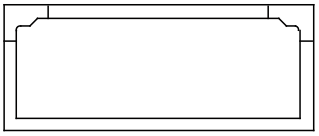	

K-TRWS28H-SW　ウォールプレート 280H ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS28L-SW　ウォールプレート 280L ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS42H-SW　ウォールプレート 420H ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS42L-SW　ウォールプレート 420L ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］ー［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS56H-SW　ウォールプレート 560H ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS56L-SW　ウォールプレート 560L ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］ー［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRSB28S-1　架台 280S ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB28M-1　架台 280M ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB28L-1　架台 280L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB28X-1　架台 280X ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB42S-1　架台　420S　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB42M-1　架台　420M　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB42L-1　架台 420L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB42X-1　架台　420X　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB56S-1　架台 560S ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56M-1　架台 560M ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB56L-1　架台 560L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB56X-1　架台 560X ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB84S-1　架台 840S ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84M-1　架台 840M ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB84L-1　架台 840L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB84X-1　架台 840X ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSBD28S-X　架台 28OS＋架台用足X(580～595mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

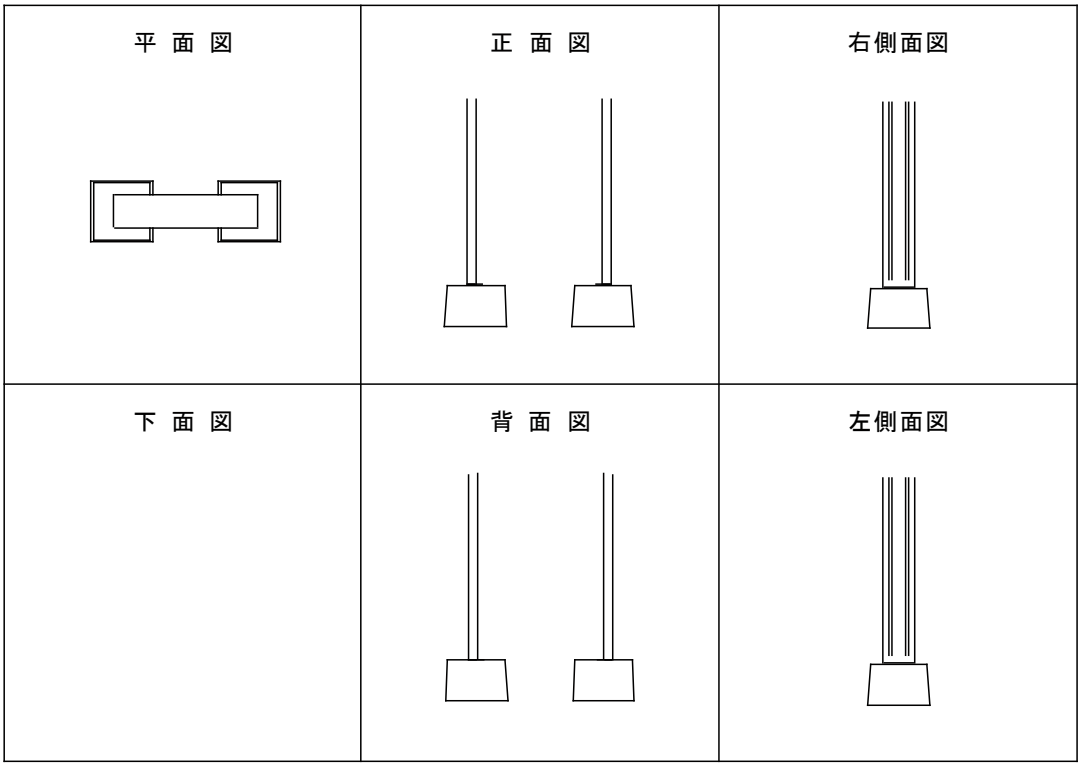

K-TRSBD28M-X　架台 280M＋架台用足X(580～655mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBD28L-X　架台 28OL＋架台用足X(580～715mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBD28X-X　架台 280X＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBD42S-X　架台 420S＋架台用足X(580～595mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

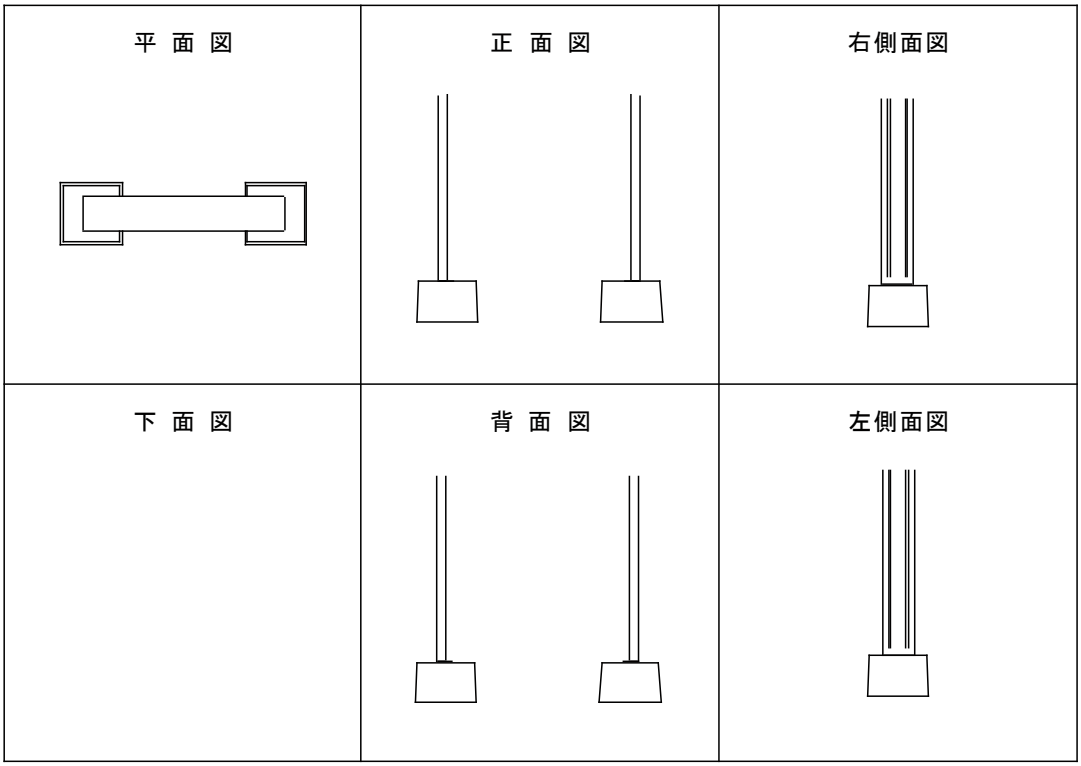

K-TRSBD42M-X　架台 420M＋架台用足X(580～655mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

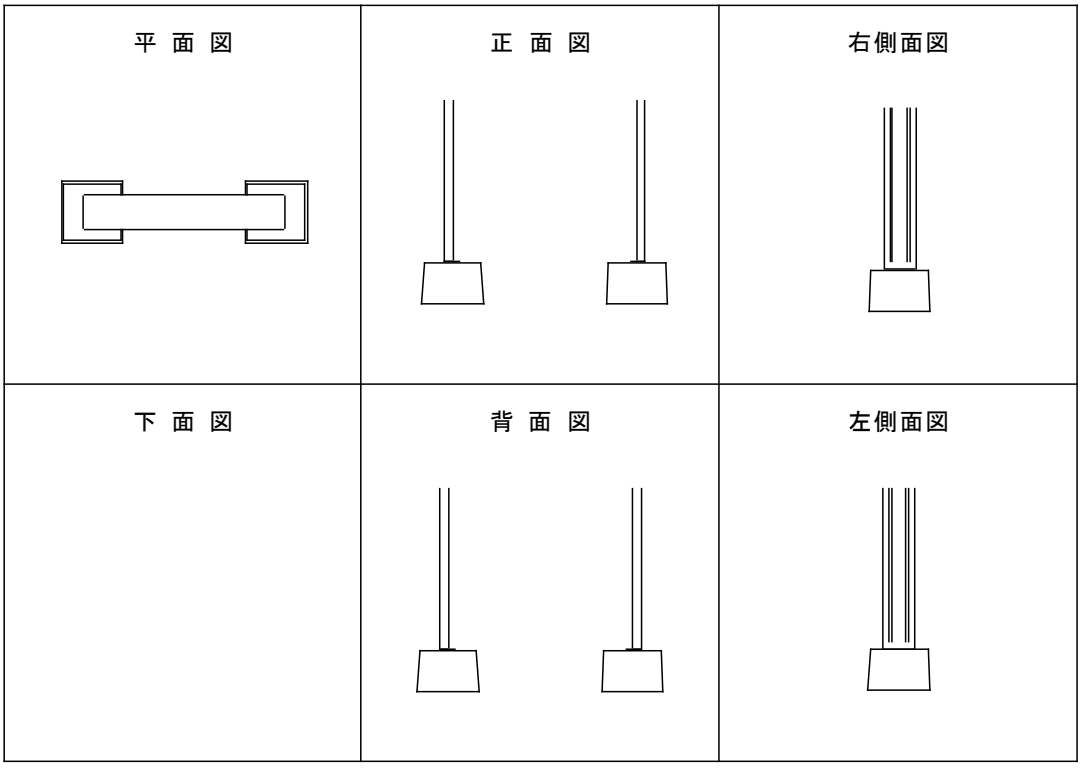

K-TRSBD42L-X　架台 420L＋架台用足X(580～715mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

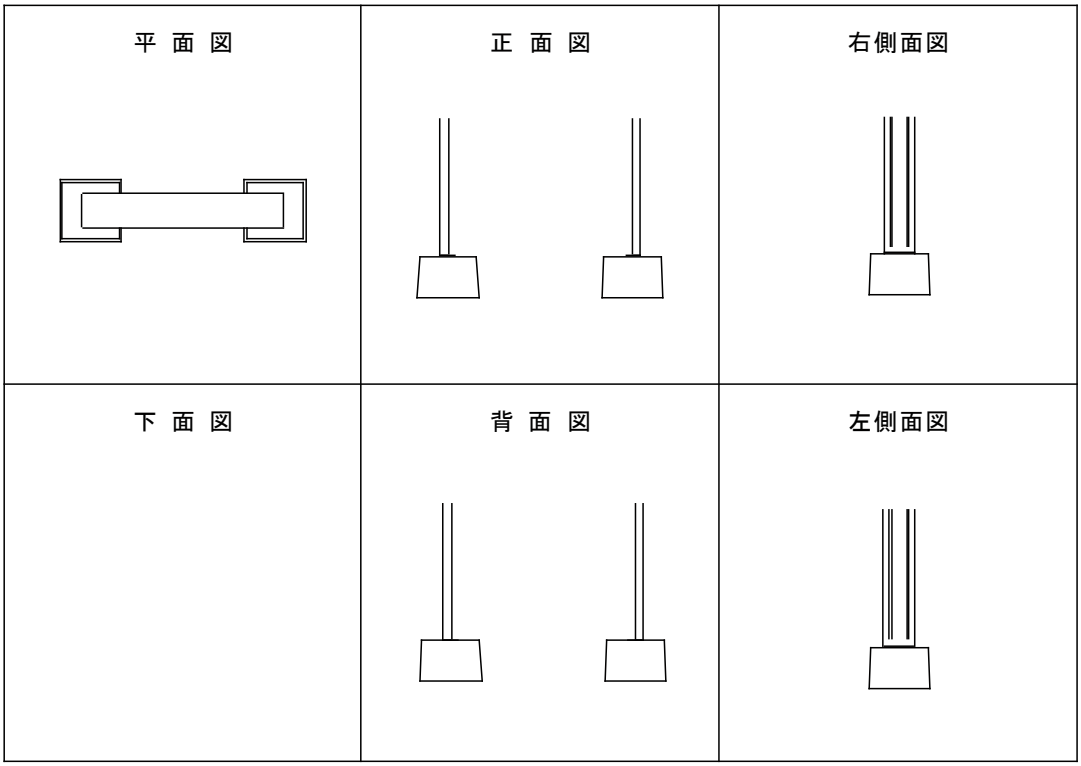

K-TRSBD42X-X　架台 420X＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBD56S-X　架台 560S＋架台用足X(580～595mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

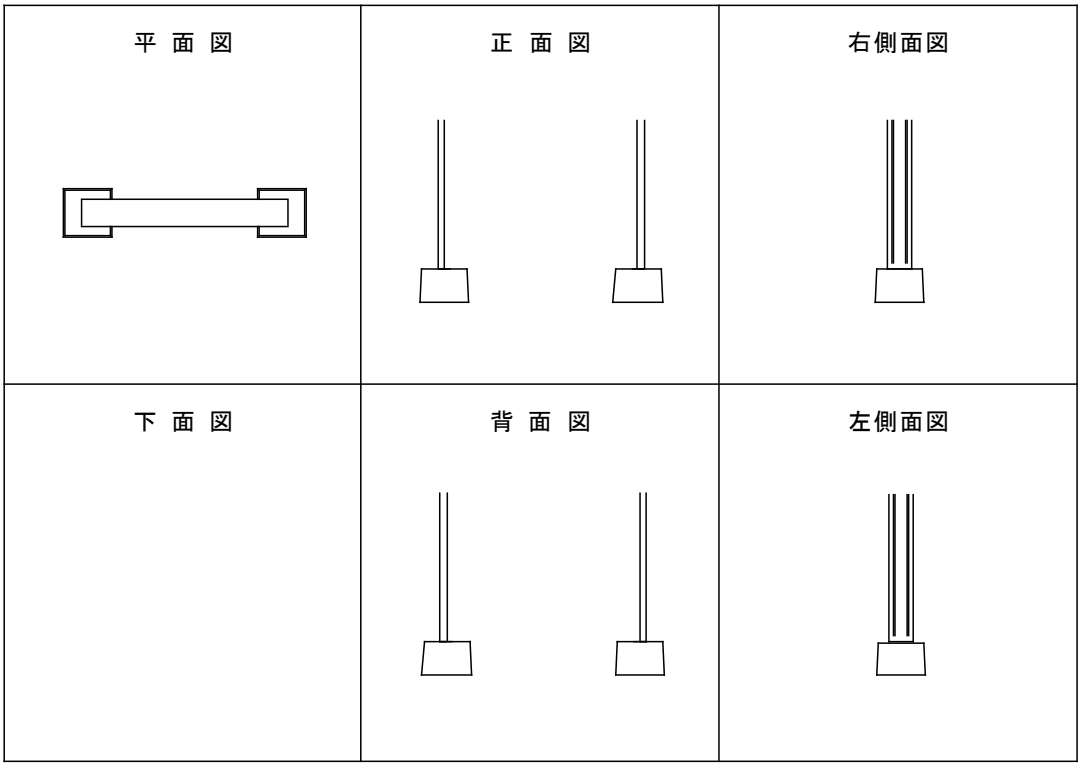

K-TRSBD56M-X　架台 560M＋架台用足X(580～655mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

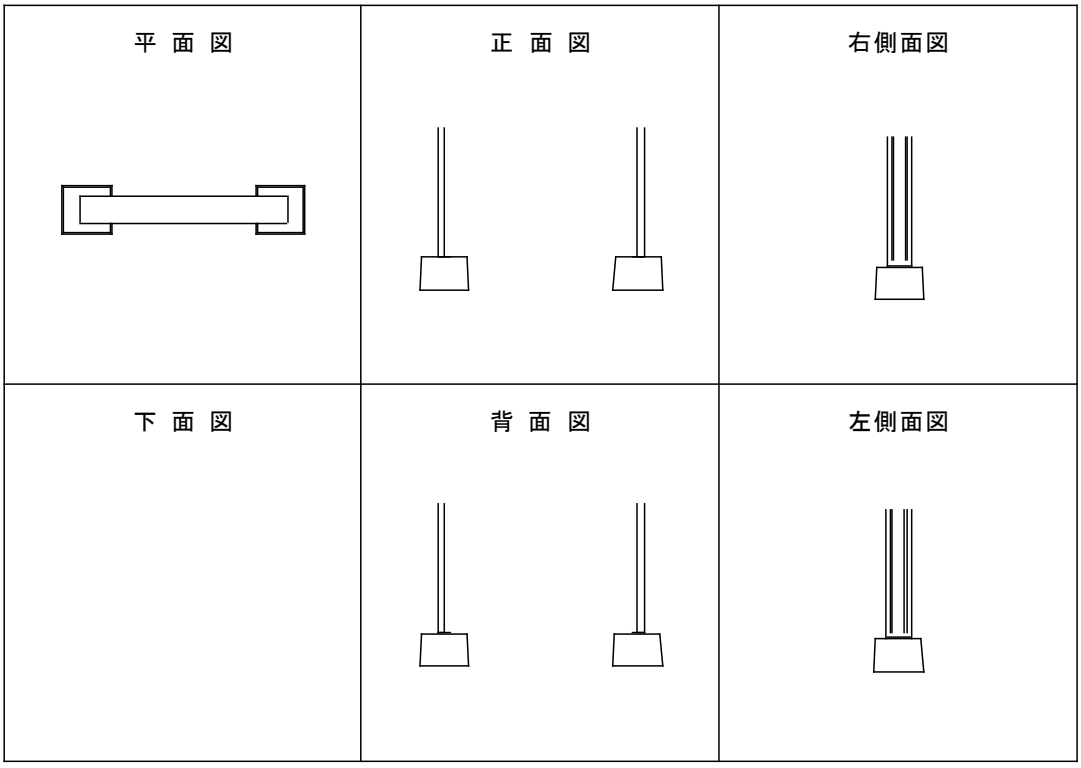

K-TRSBD56L-X　架台 560L＋架台用足X(580～715mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBD56X-X　架台 560X＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台＋２段用架台］

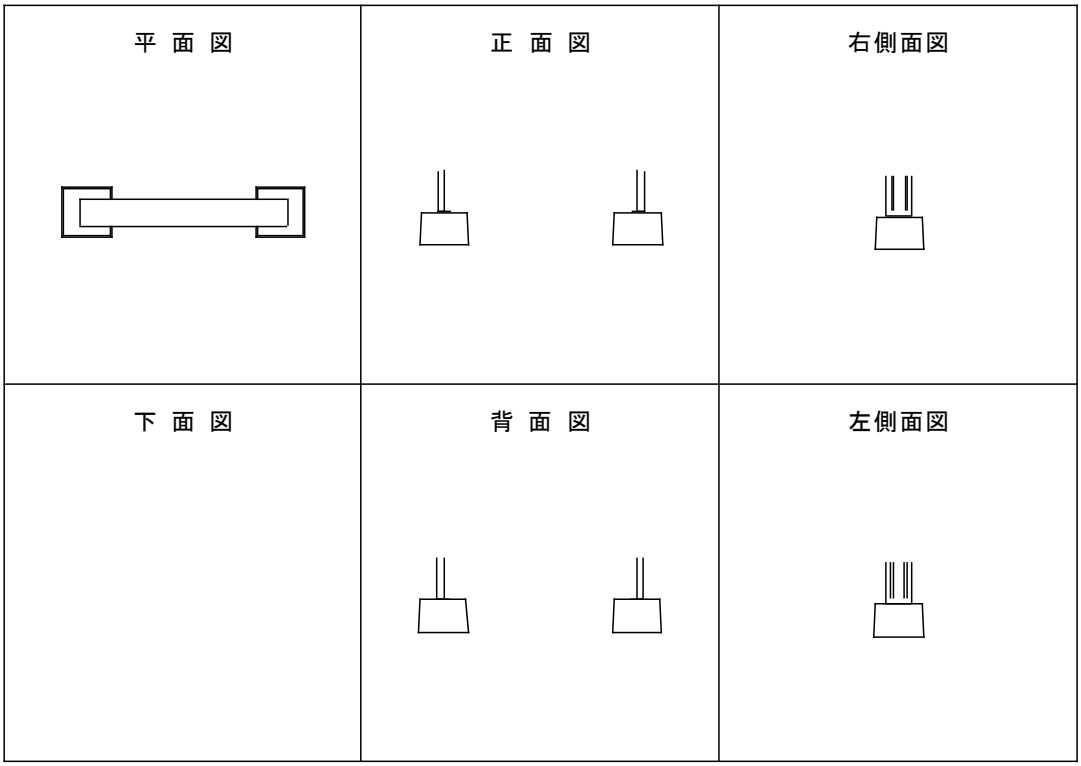

K-TRSB28S-S　架台 280S＋架台用足S(125～170mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28S-M　架台 280S＋架台用足M(150～195mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28S-L　架台 28OS＋架台用足L(300～345mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］ー［足付架台２８０］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRSB28S-X　架台 280S＋架台用足X(580～595mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB28M-S　架台 280M＋架台用足S(185～230mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28M-M　架台 280M＋架台用足M(185～255mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28M-L　架台 280M＋架台用足L(300～405mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB28M-X　架台 280M＋架台用足X(580～655mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRSB28L-S　架台 280L＋架台用足S(245～290mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28L-M　架台 280L＋架台用足M(245～315mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28L-L　架台 280L＋架台用足L(300～465mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28L-X　架台 280L＋架台用足X(580～715mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB28X-S　架台 280X＋架台用足S(455～500mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28X-M　架台 280X＋架台用足M(455～525mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28X-L　架台 280X＋架台用足L(455～675mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28X-X　架台 280X＋架台用足X(580～925mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB42S-S　架台　420S＋架台用足S(125～170mm）ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42S-M　架台　420S＋架台用足M(150～195mm）ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42S-L　架台 420S＋架台用足L(300～345mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRSB42S-X　架台 420S＋架台用足X(580～595mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB42M-S　架台 420M＋架台用足S(185～230mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42M-M　架台　420M＋架台用足M(185～255mm）ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42M-L　架台 420M＋架台用足L(300～405mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42M-X　架台　420M＋架台用足X(580～655mm）ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRSB42L-S　架台 420L＋架台用足S(245～290mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42L-M　架台　420L＋架台用足M(245～315mm）ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42L-L　架台 420L＋架台用足L(300～465mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42L-X　架台 420L＋架台用足X(580～715mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］ー［足付架台４２０］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRSB42X-S　架台 420X＋架台用足S(455～500mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42X-M　架台　420X＋架台用足M(455～525mm）ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42X-L　架台 420X＋架台用足L(455～675mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42X-X　架台　420X＋架台用足X(580～925mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56S-S　架台 560S＋架台用足S(125～170mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56S-M　架台 560S＋架台用足M(150～195mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56S-L　架台 560S＋架台用足L(300～345mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図 
下 面 図	背 面 図	左側面図 

K-TRSB56S-X　架台 560S＋架台用足X(580～595mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］ー［足付架台５６０］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRSB56M-S　架台 560M＋架台用足S(185～230mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56M-M　架台 560M＋架台用足M(185～255mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56M-L　架台 560M＋架台用足L(300～405mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56M-X　架台 560M＋架台用足X(580～655mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

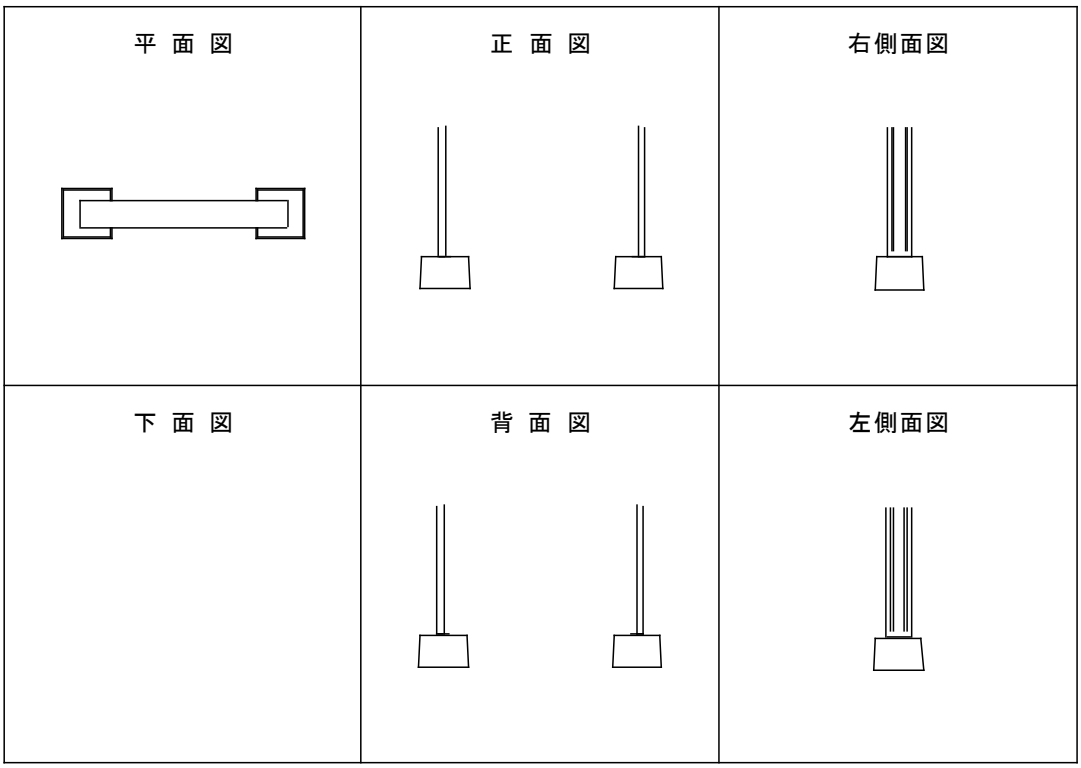

K-TRSB56L-S　架台 560L＋架台用足S(245～290mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56L-M　架台 560L＋架台用足M(245～315mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56L-L　架台 560L＋架台用足L(300～465mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56L-X　架台 560L＋架台用足X(580～715mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］ー［足付架台５６０］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRSB56X-S　架台 560X＋架台用足S(455～500mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56X-M　架台 560X＋架台用足M(455～525mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56X-L　架台 560X＋架台用足L(455～675mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56X-X　架台 560X＋架台用足X(580～925mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84S-S　架台 840S＋架台用足S(125～170mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84S-M　架台 840S＋架台用足M(150～195mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84S-L　架台 840S＋架台用足L(300～345mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84S-X　架台 840S＋架台用足X(580～595mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB84M-S　架台 840M＋架台用足S(185～230mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84M-M　架台 840M＋架台用足M(185～255mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84M-L　架台 840M＋架台用足L(300～405mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84M-X　架台 840M＋架台用足X(580～655mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

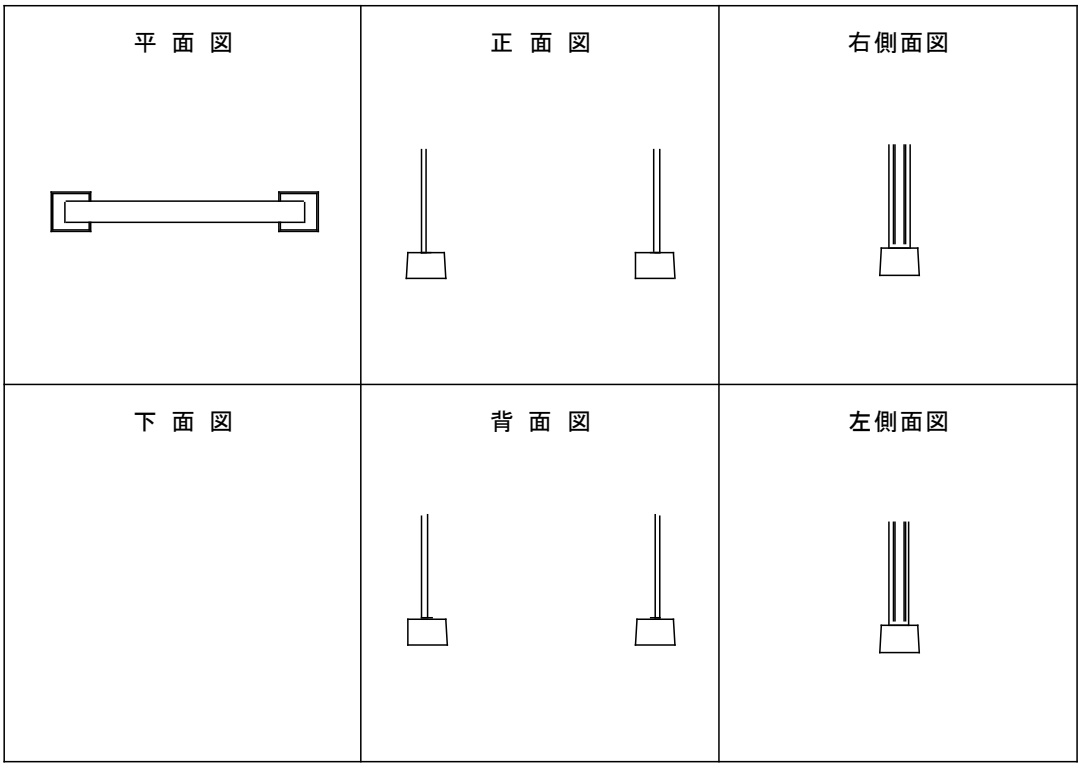

K-TRSB84L-S　架台 840L＋架台用足S(245～290mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］ー［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84L-M　架台 840L＋架台用足M(245～315mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84L-L　架台 840L＋架台用足L(300～465mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84L-X　架台 840L＋架台用足X(580～715mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

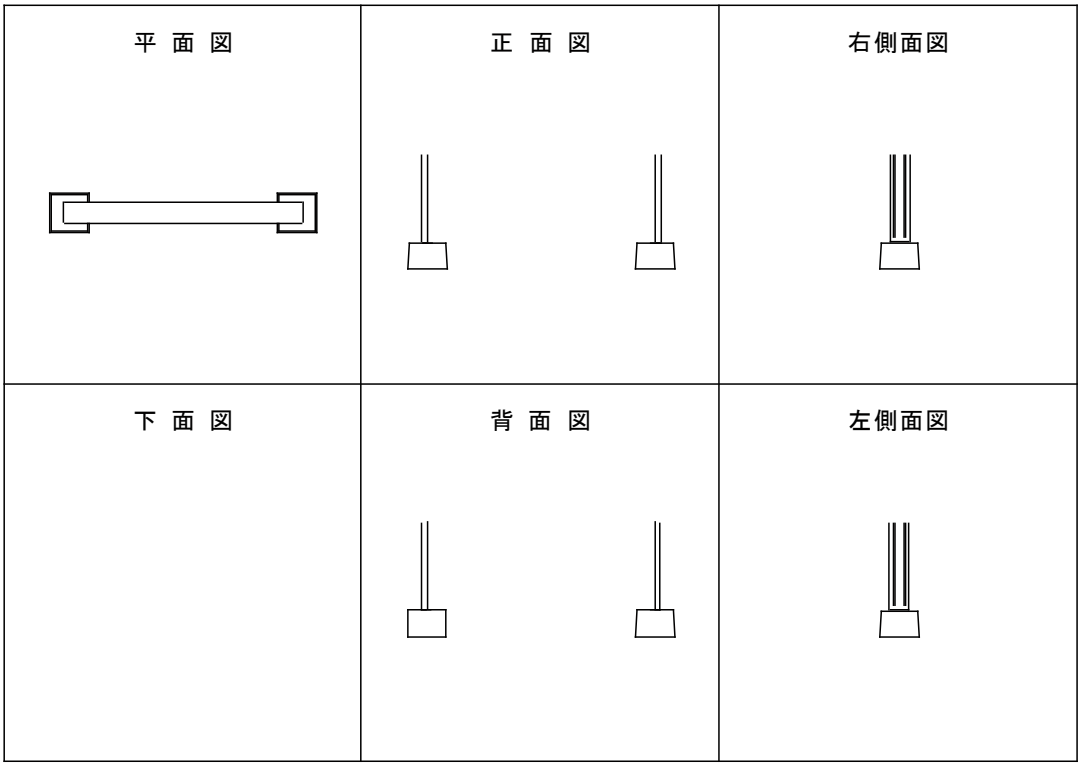

K-TRSB84X-S　架台 840X＋架台用足S(455～500mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84X-M　架台　840X＋架台用足M(455～525mm）ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84X-L　架台 840X＋架台用足L(455～675mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］ー［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84X-X　架台 840X＋架台用足X(580～925mm) ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSBC28-1　立面用架台 280 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBC42-1　立面用架台 420 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBC56-1　立面用架台 560 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBC84-1　立面用架台 840 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他_旧型番)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TR-L　直線ダクト 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TR-H　直線ダクト　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

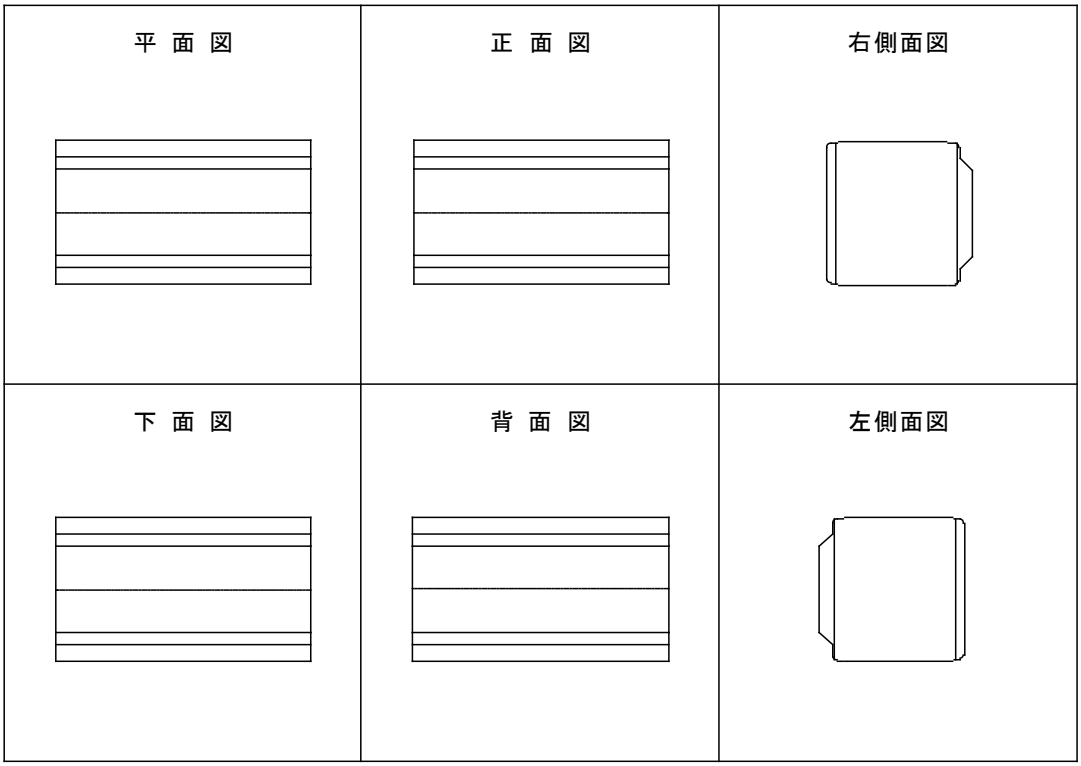

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TR-L-U　直線ダクト 底板 標準タイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

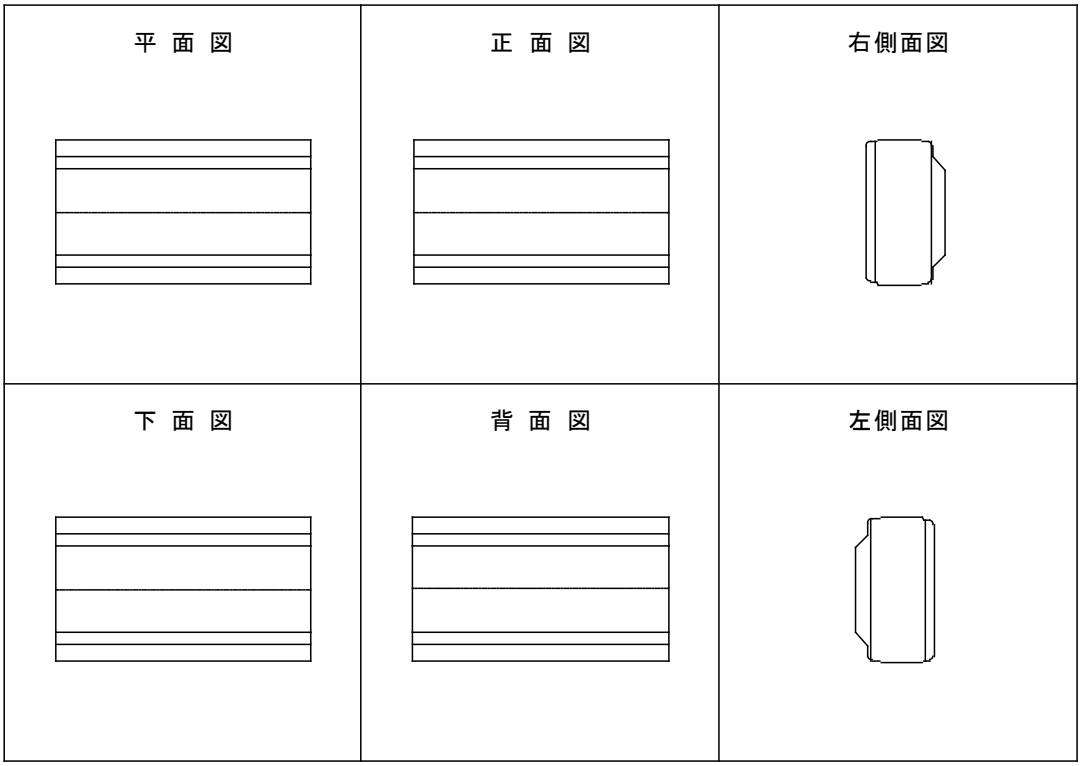

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TR-H-U　直線ダクト　底板　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

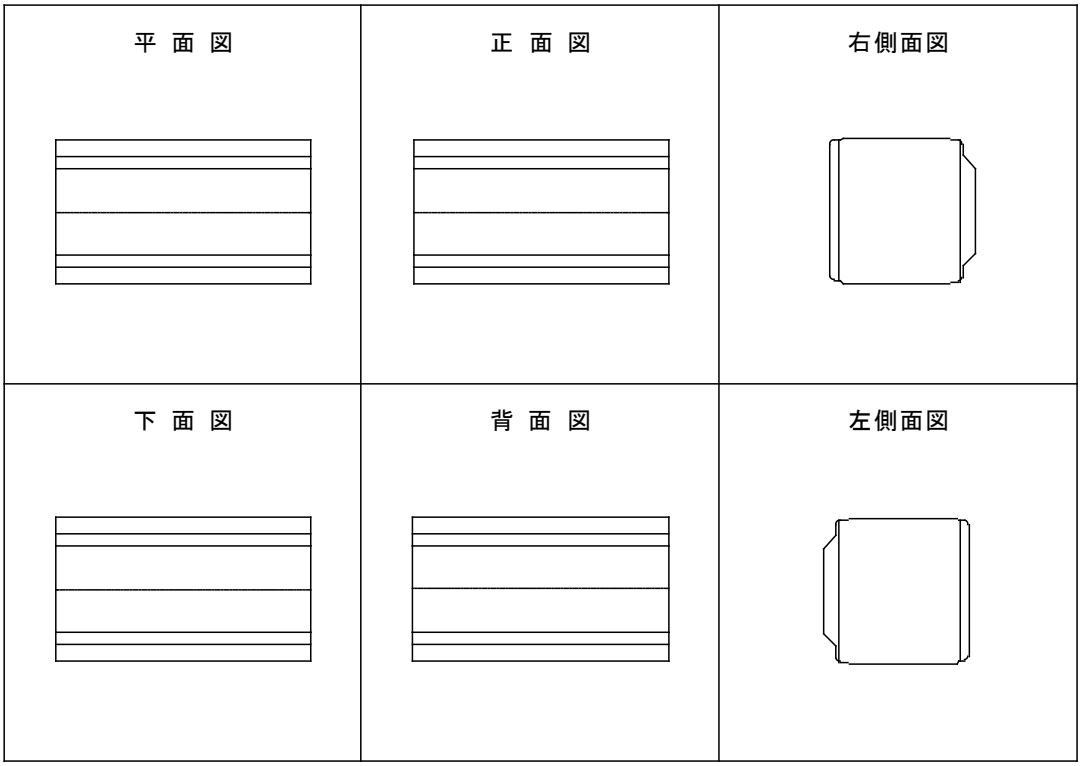

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TR-H-UP　直線ダクト　底板＋ダクト仕切り子桁　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

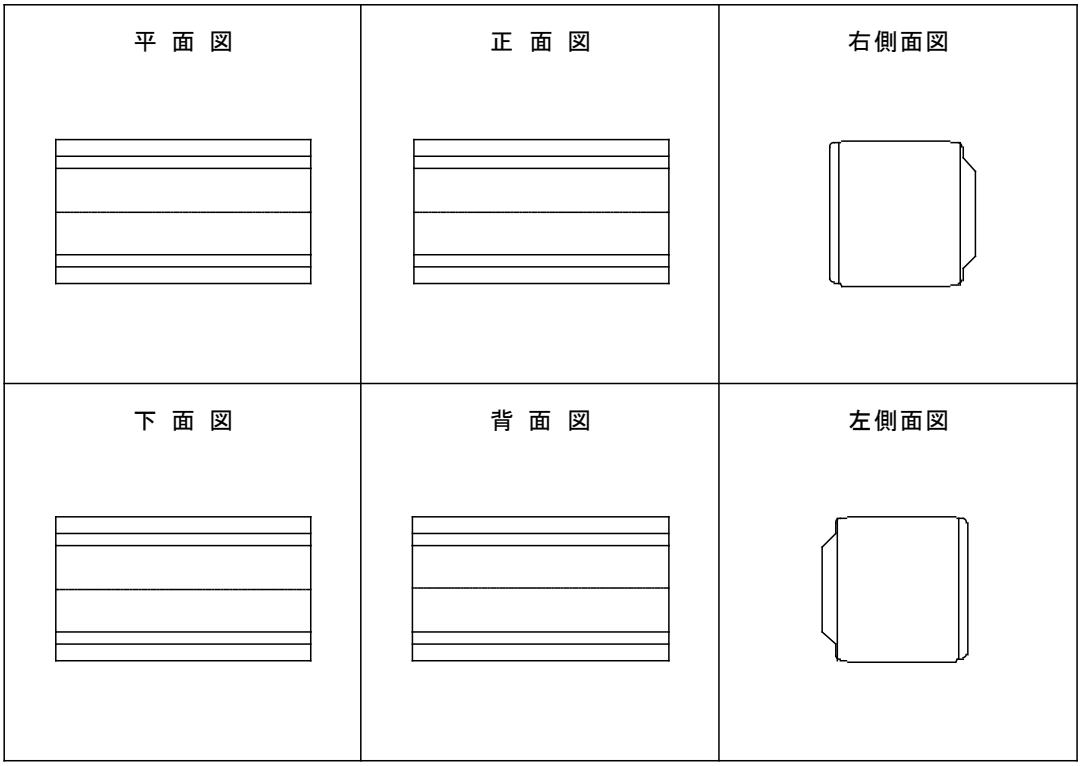

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TR-L-N　直線ダクト　ネット底板　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TR-H-N　直線ダクト　ネット底板　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

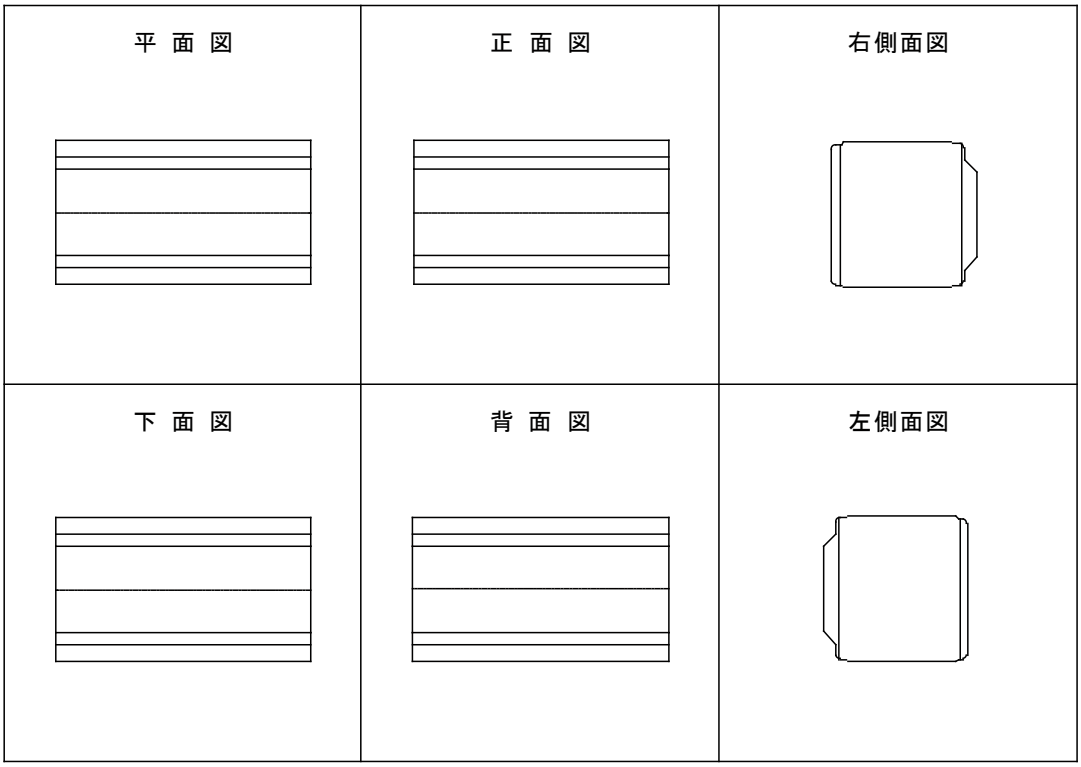

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TR-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 標準タイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

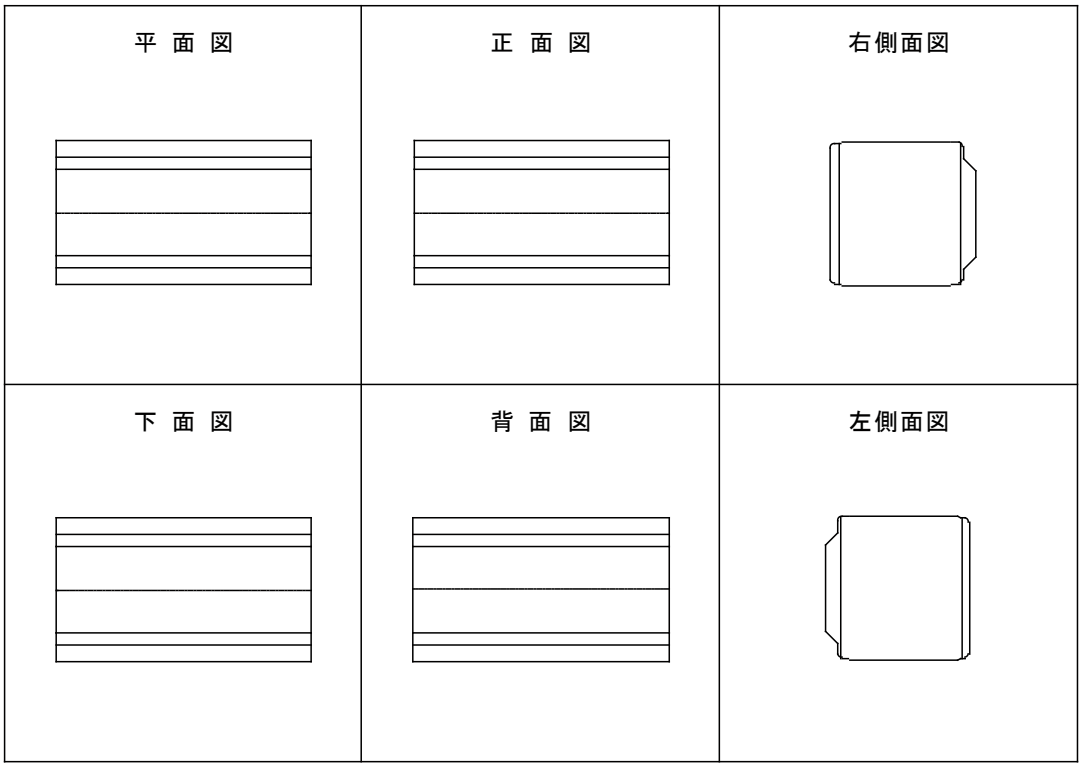

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TR-H-P　直線ダクト　ダクト仕切り子桁　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

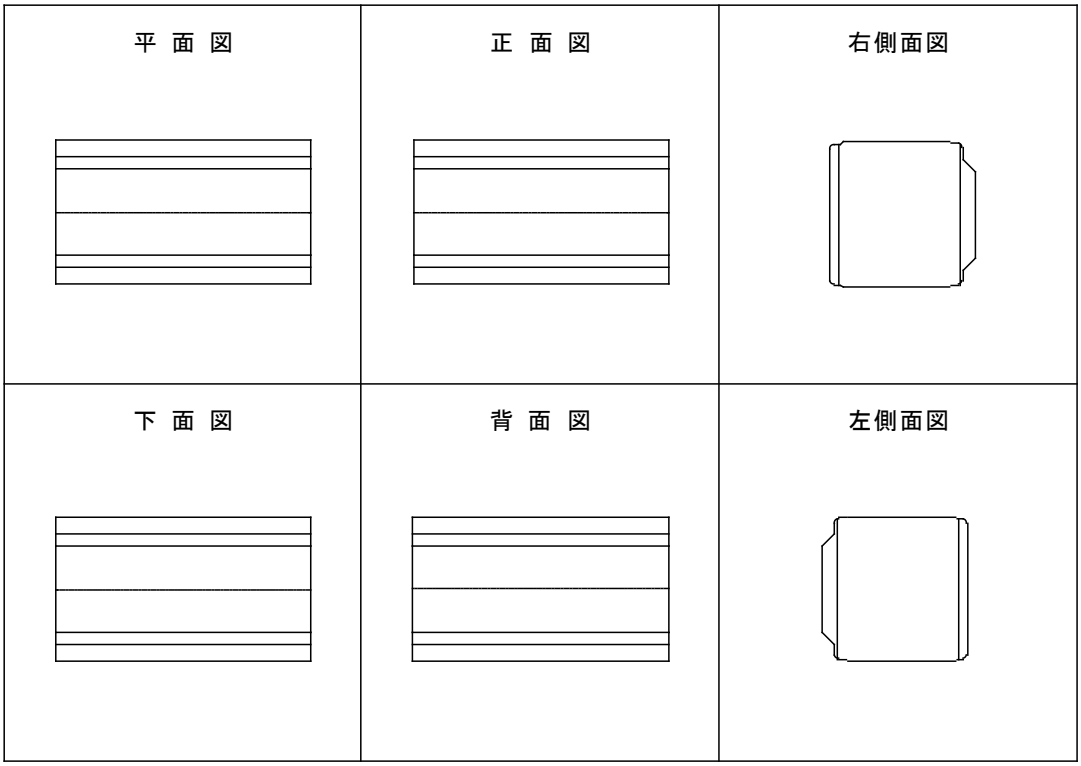

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRK-H　平面エルボ90°　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

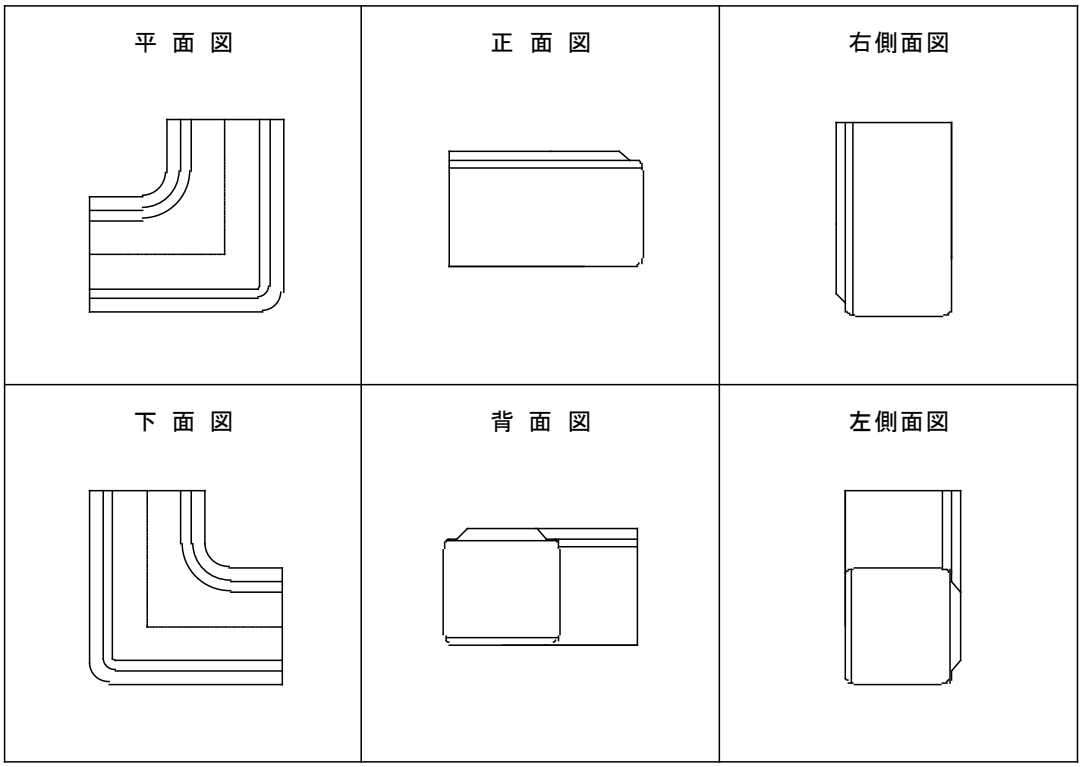

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRK-L　平面エルボ90°　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

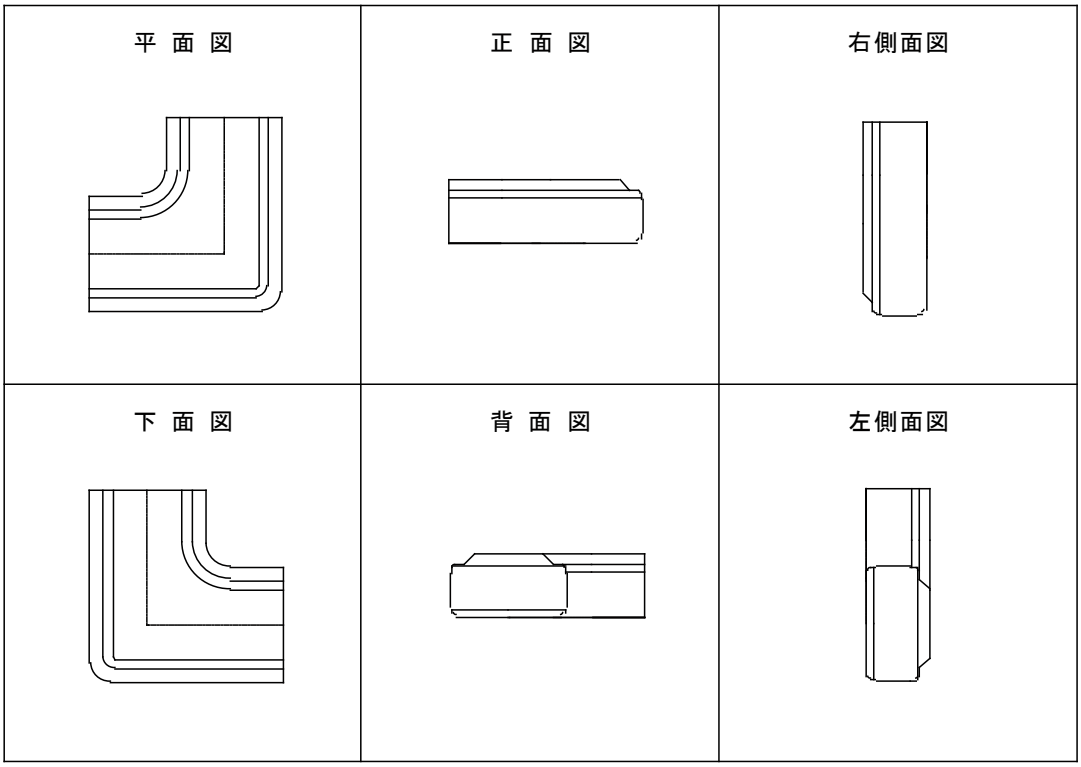

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKN-H　平面エルボ45°　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

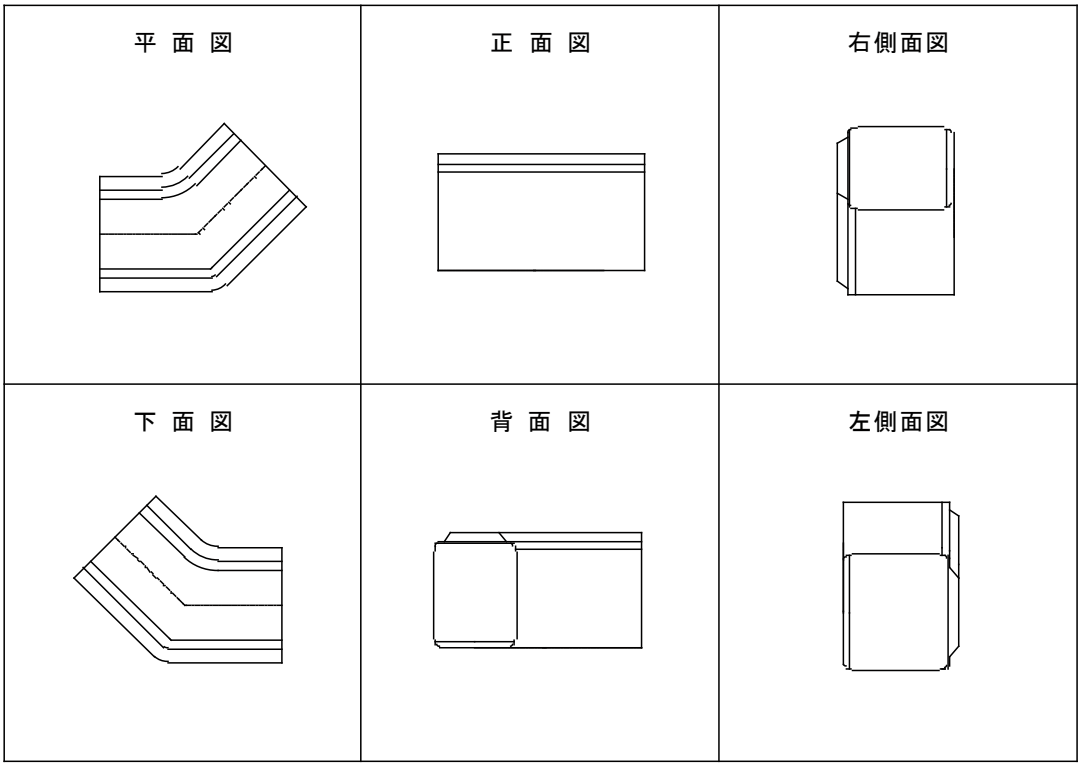

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKN-L　平面エルボ45°　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

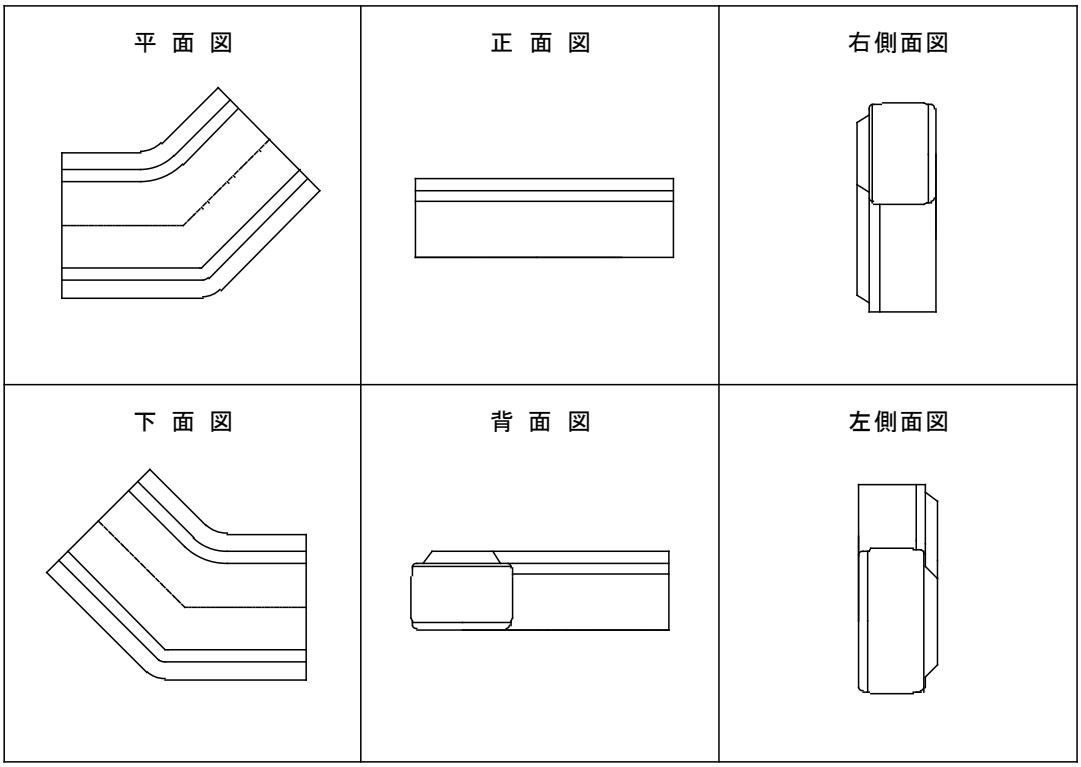

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRK-H-U　平面エルボ90°　底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

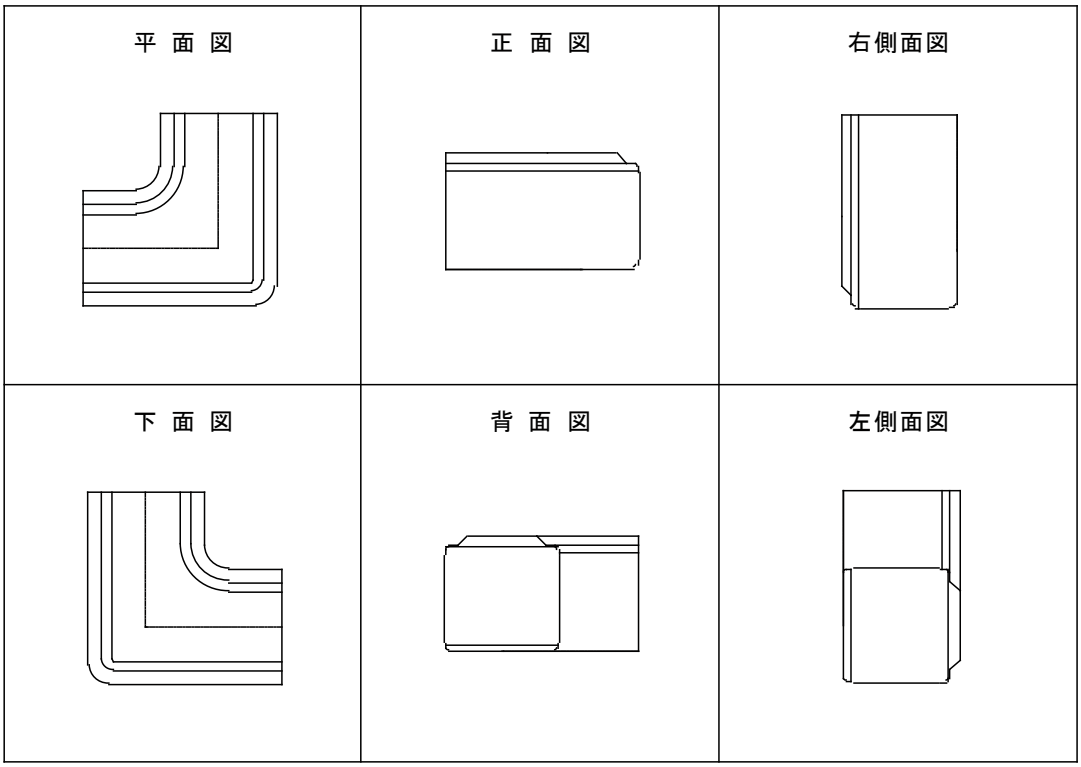

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRK-L-U　平面エルボ90°　底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

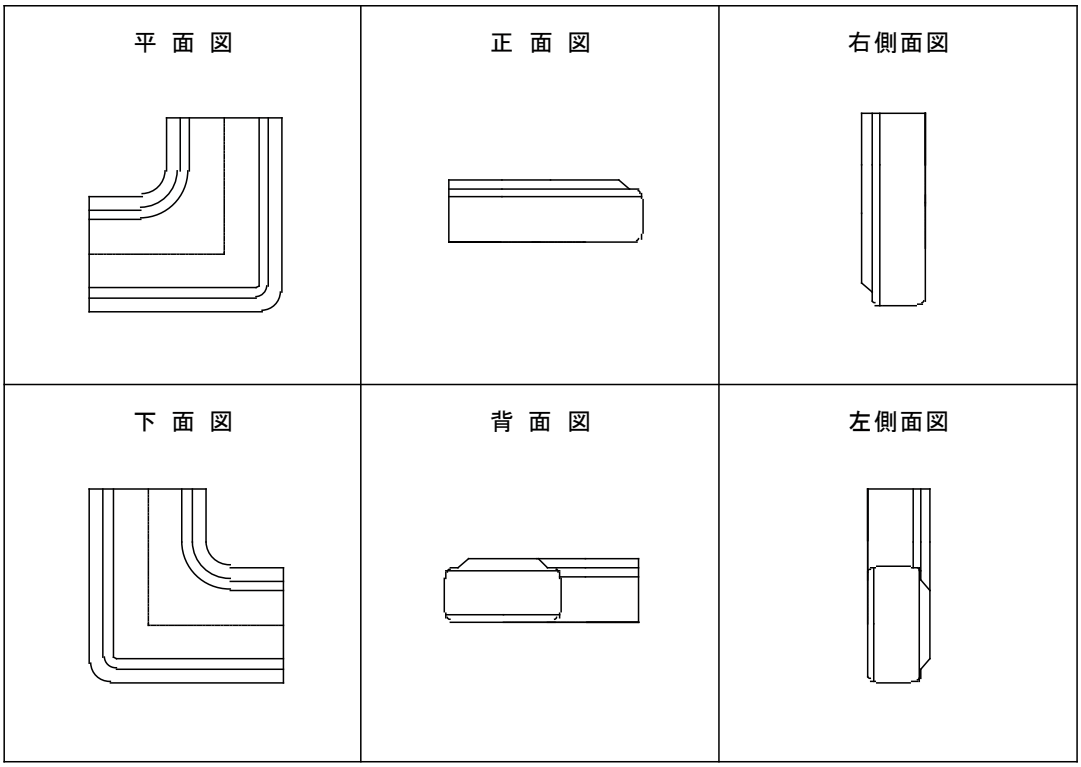

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKN-H-N　平面エルボ45°　ネット底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

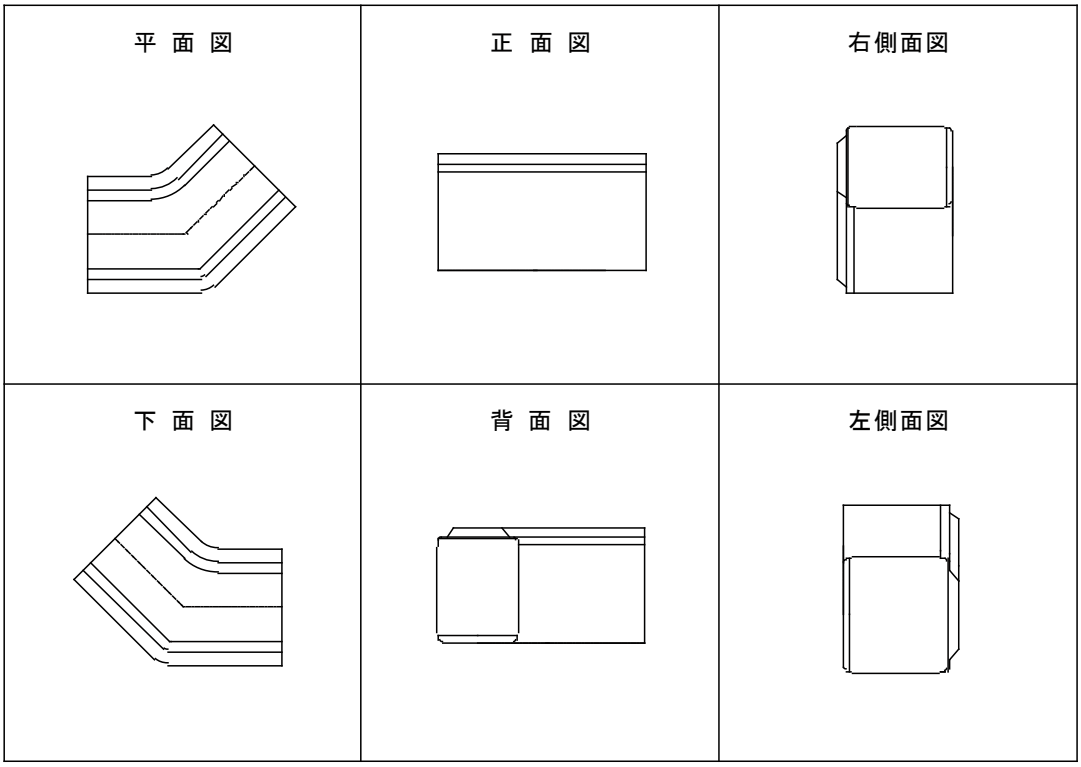

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKN-L-N　平面エルボ45°　ネット底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

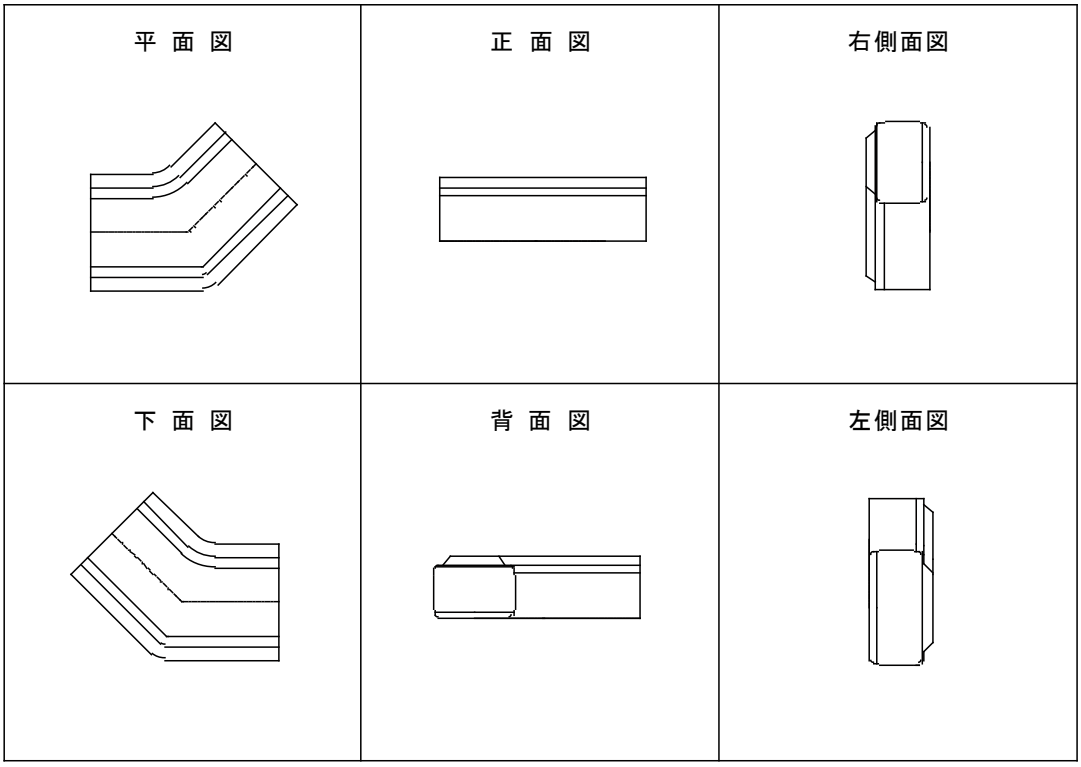

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRK-H-N　平面エルボ90°　ネット底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

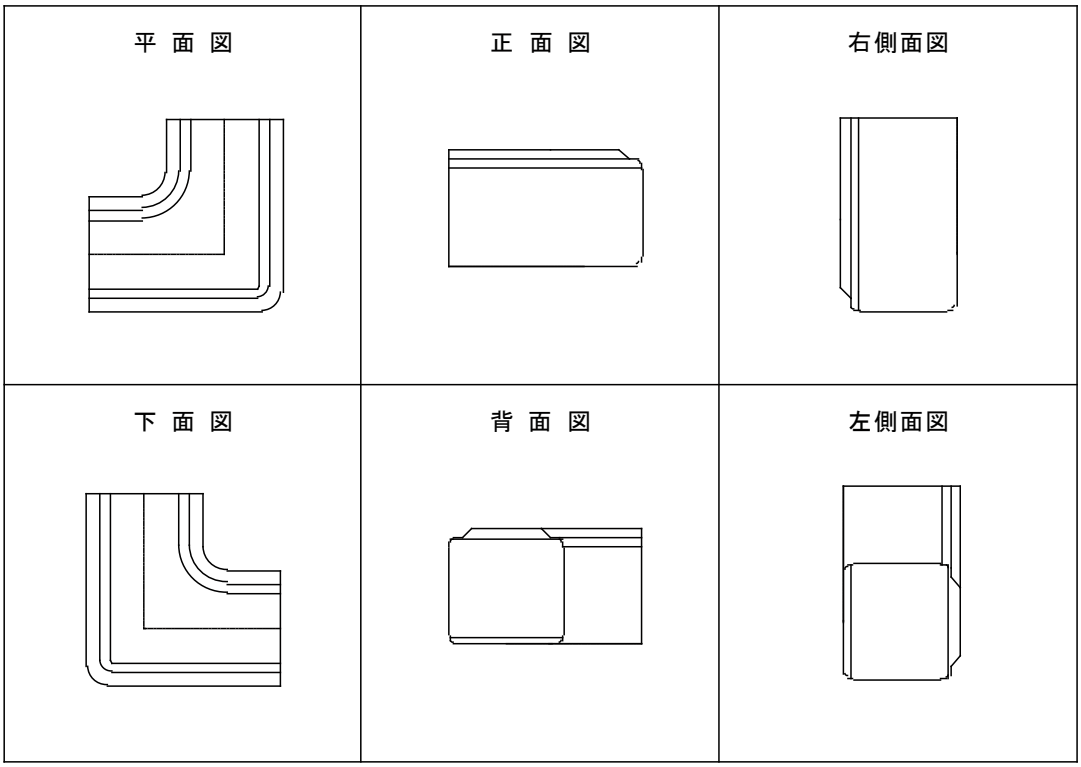

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRK-L-N　平面エルボ90°　ネット底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

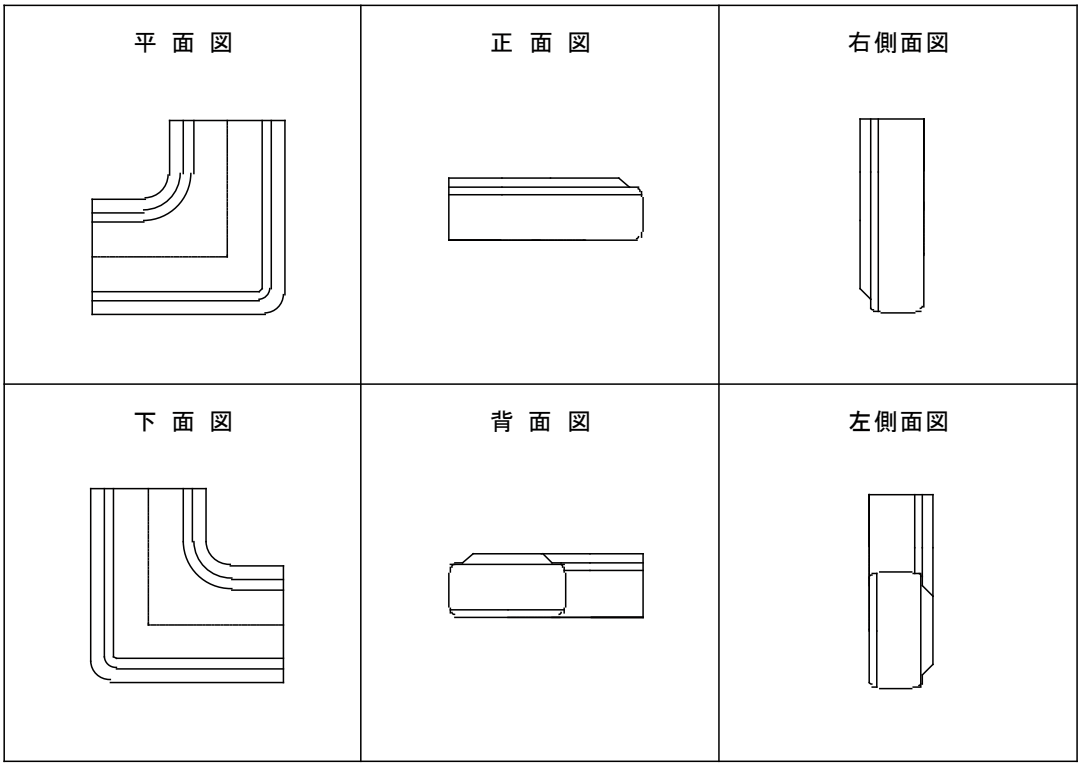

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKN-H-U　平面エルボ45°　底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

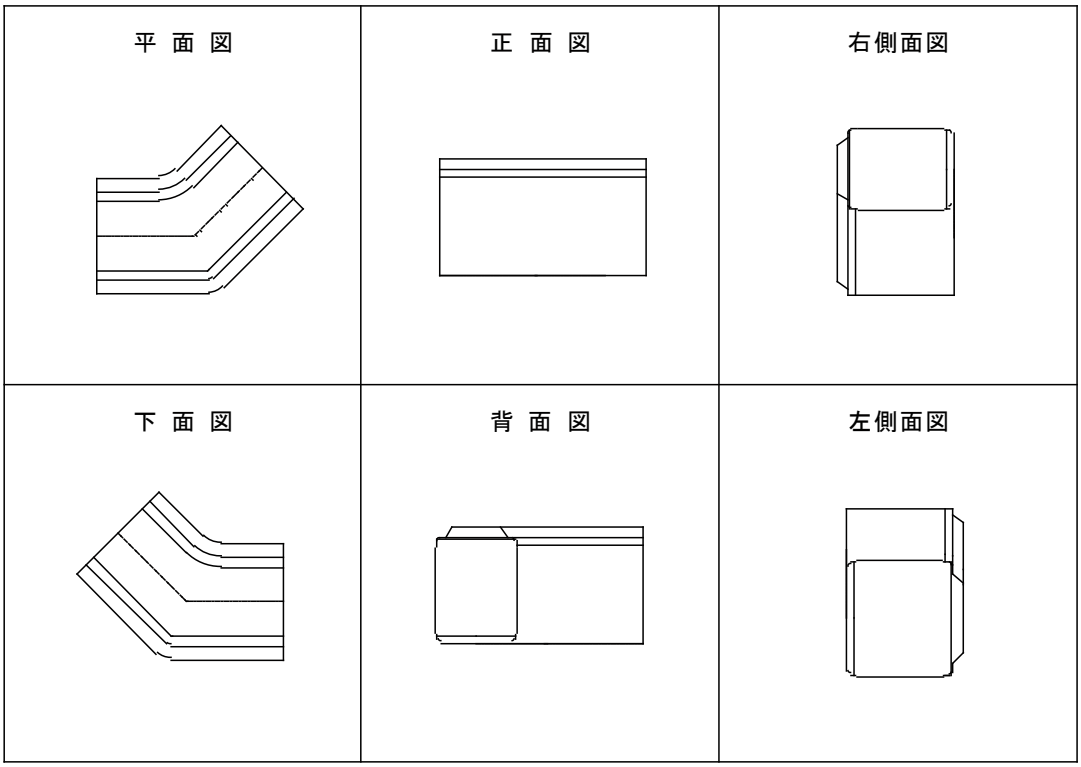

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKN-L-U　平面エルボ45°　底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

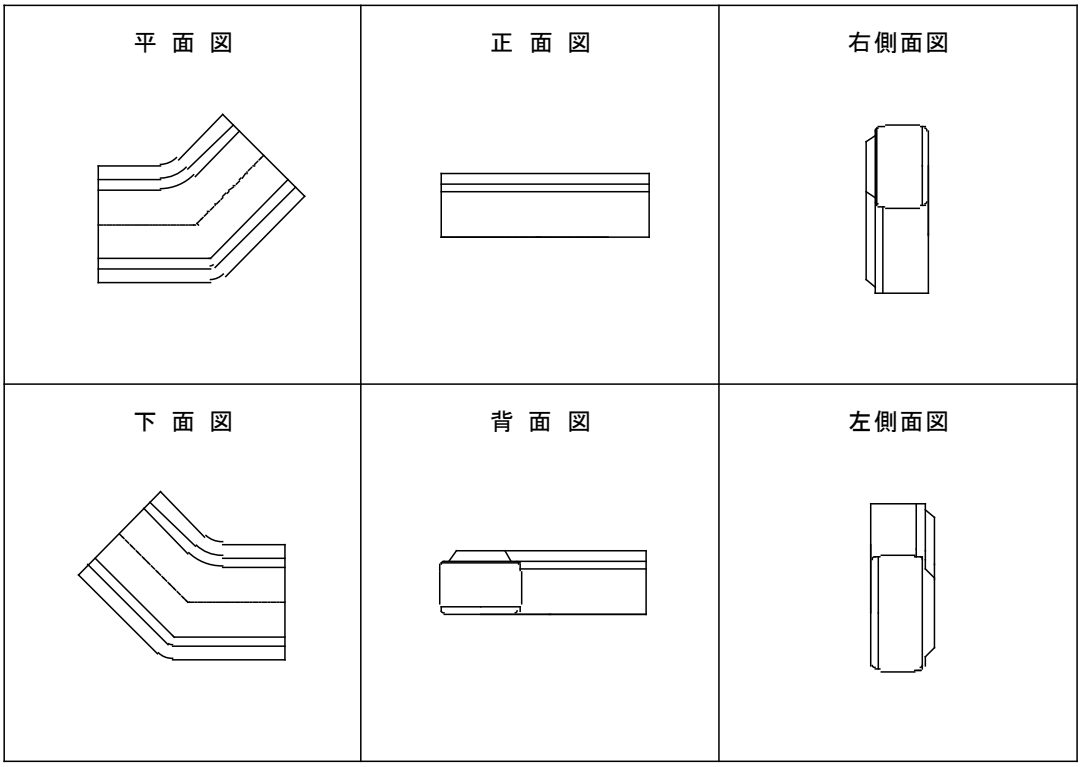

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRT-H　チーズ　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

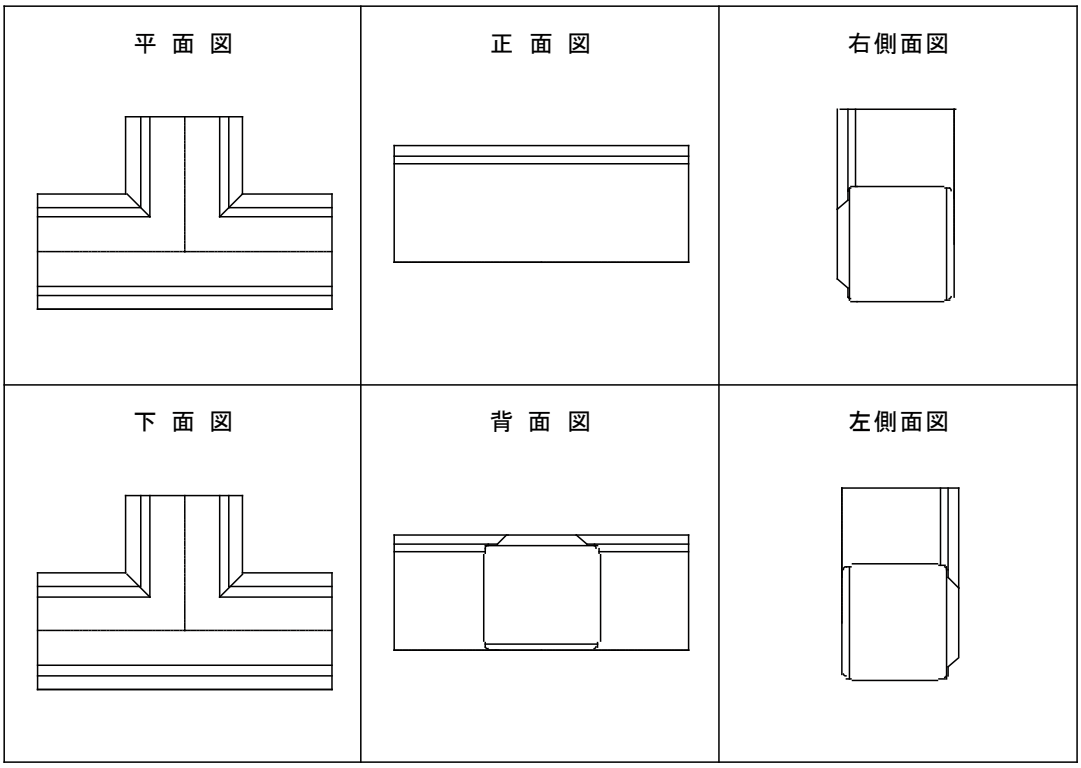

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRT-L　チーズ　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

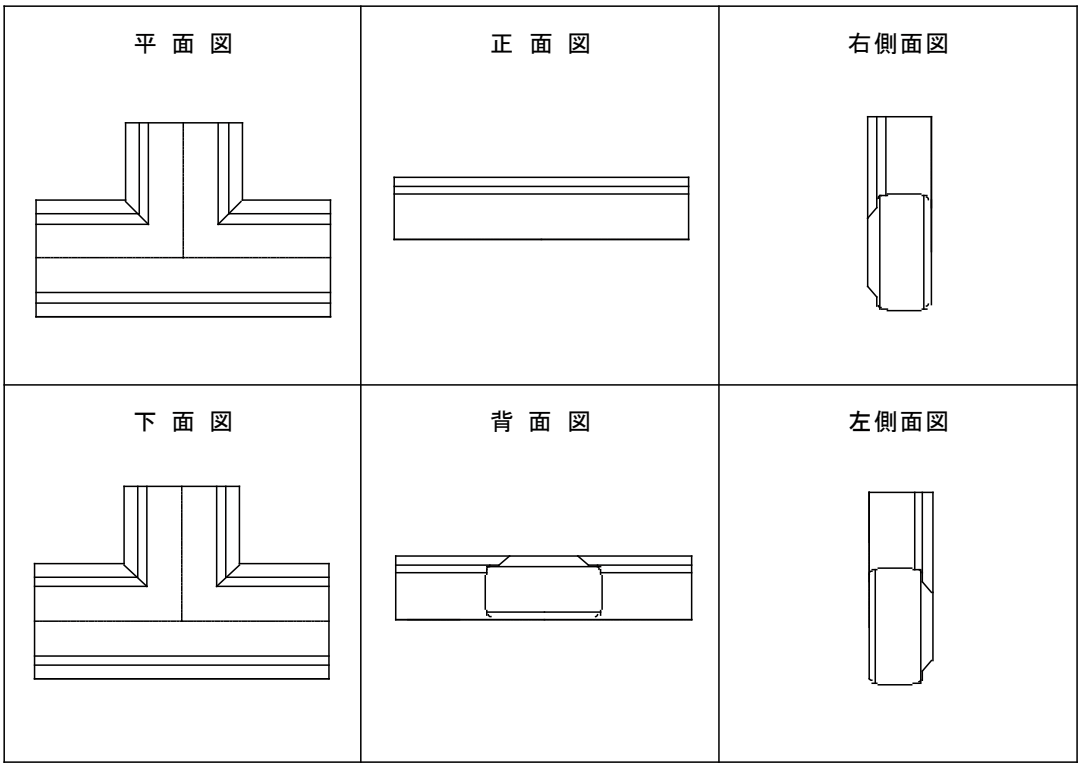

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRT-H-U　チーズ　底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

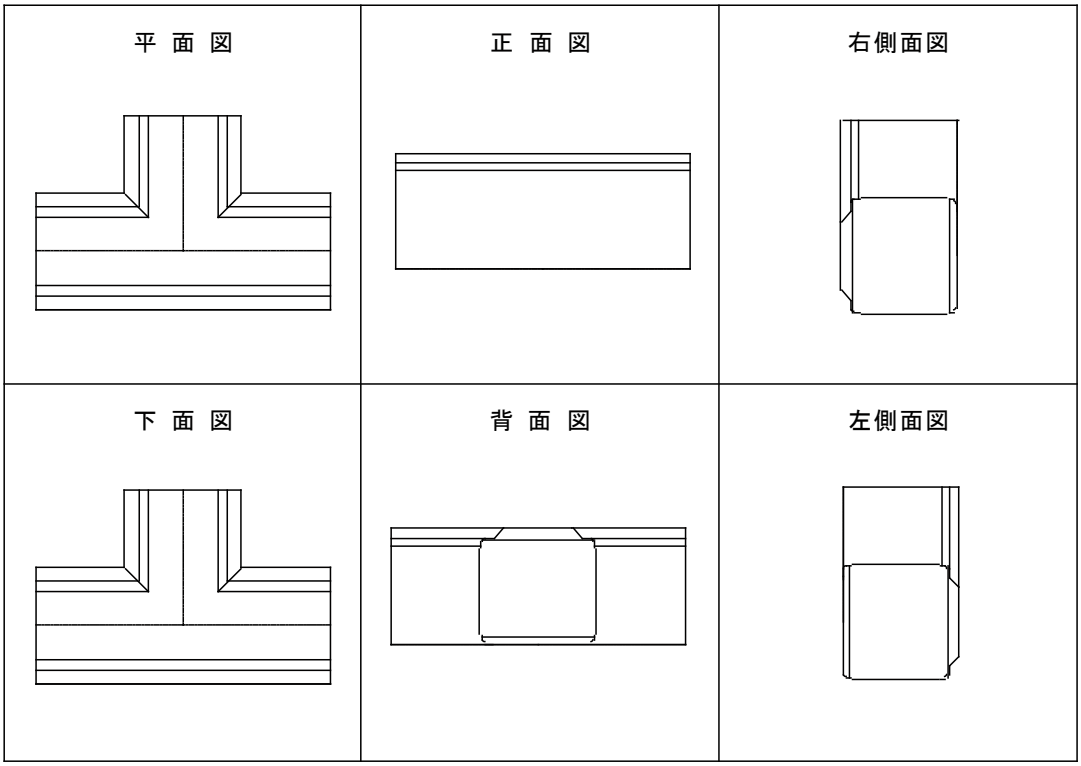

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRT-L-U　チーズ　底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

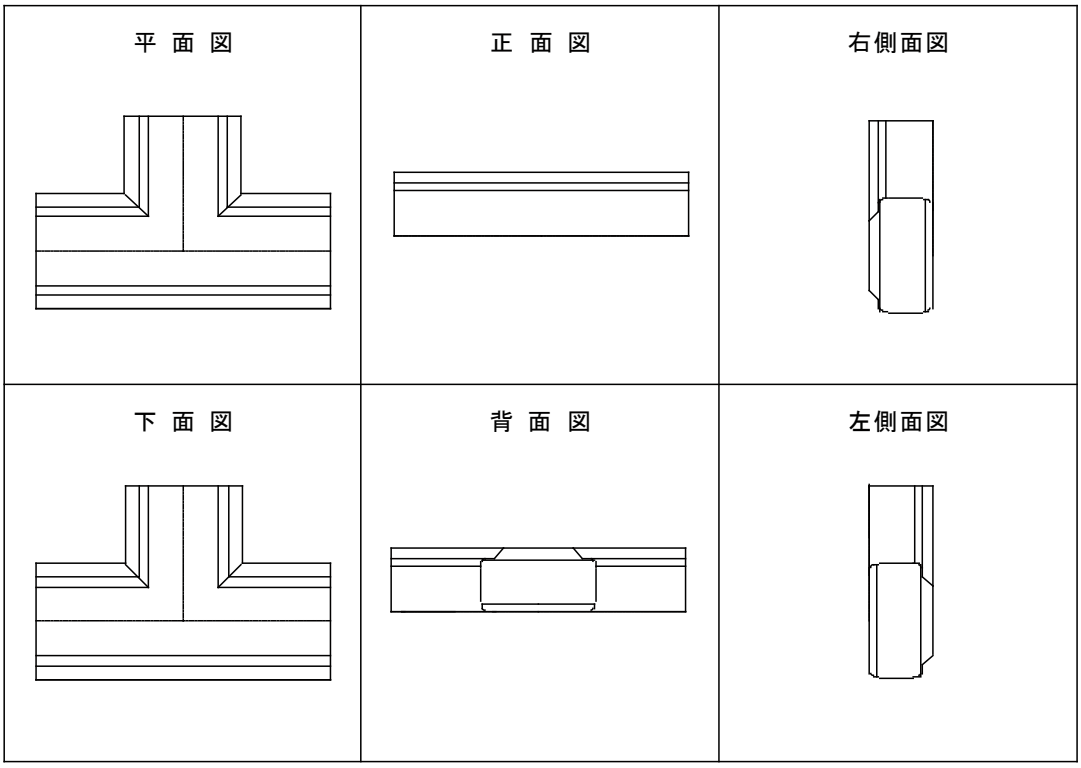

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRT-H-N　チーズ　ネット底板標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

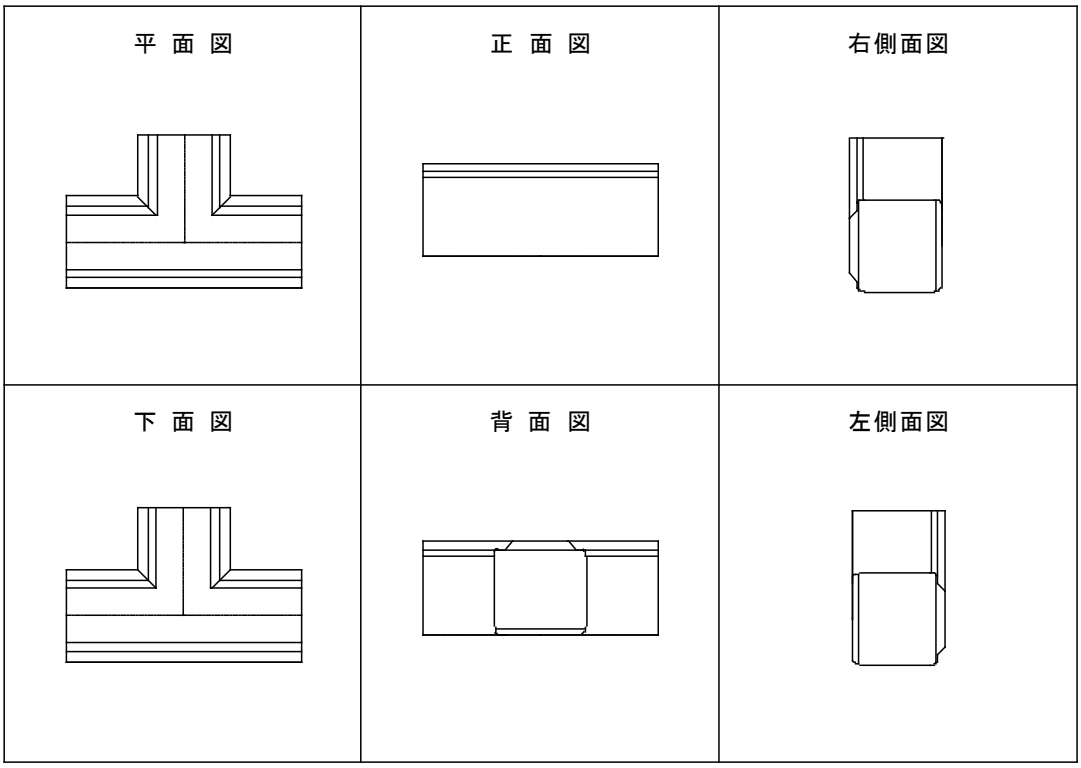

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRT-L-N　チーズ　ネット底板標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

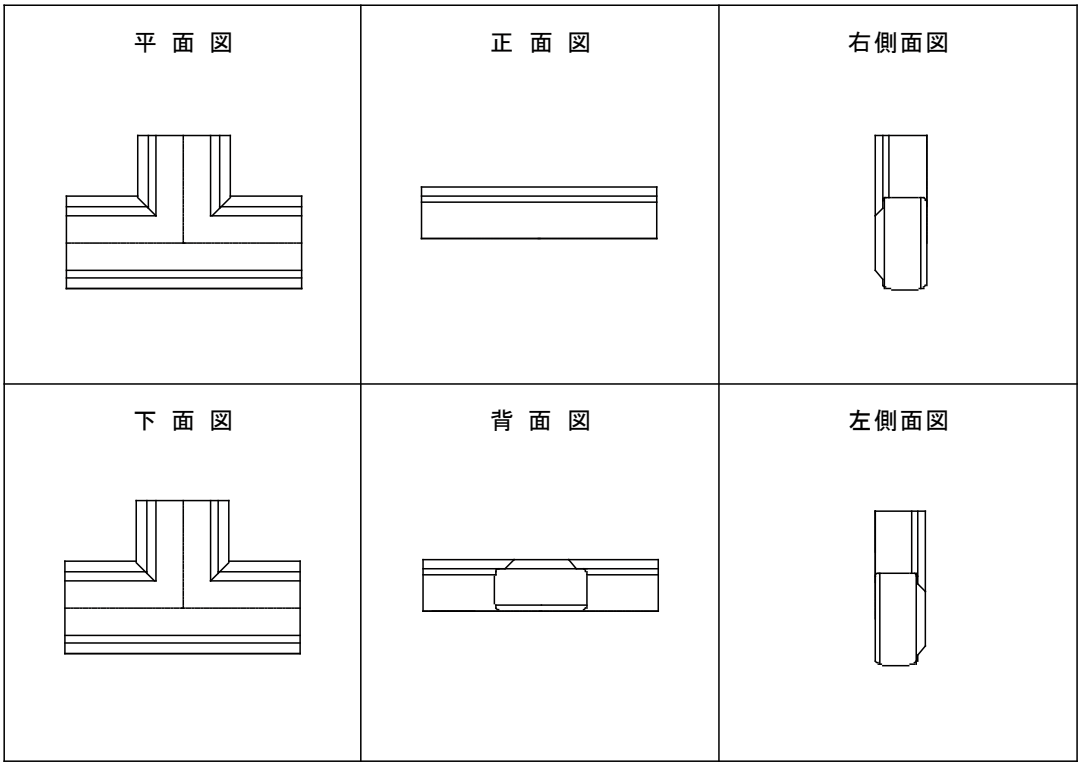

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRX-HA　十字分岐　標準タイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

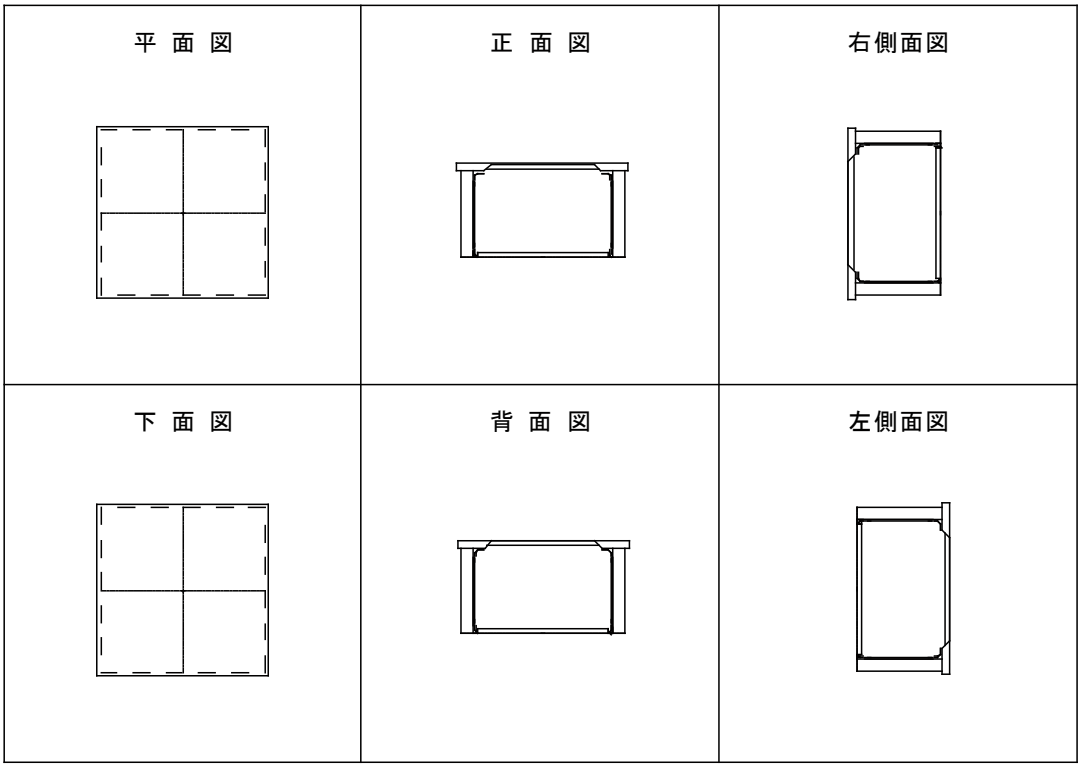

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRX-LA　十字分岐　標準タイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

420.0：420.0：420.0：420.0
560.0：560.0：560.0：560.0
840.0：840.0：840.0：840.0

K-TRS-L　直線ダクト ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

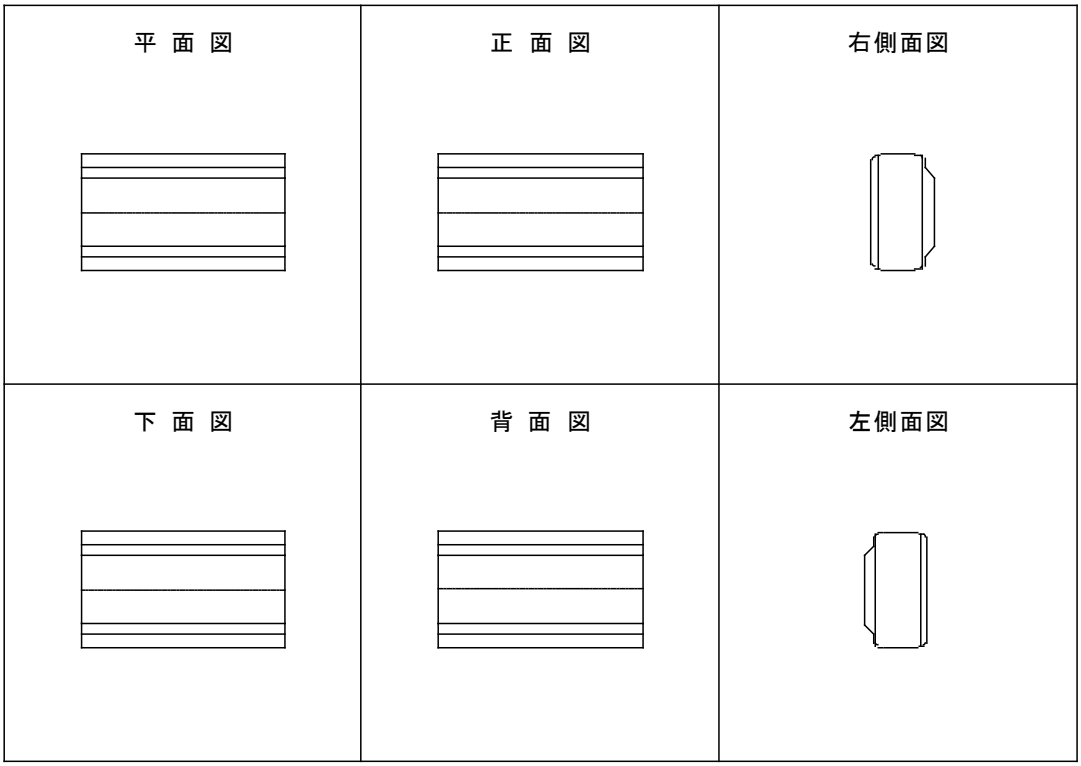

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRS-H　直線ダクト　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

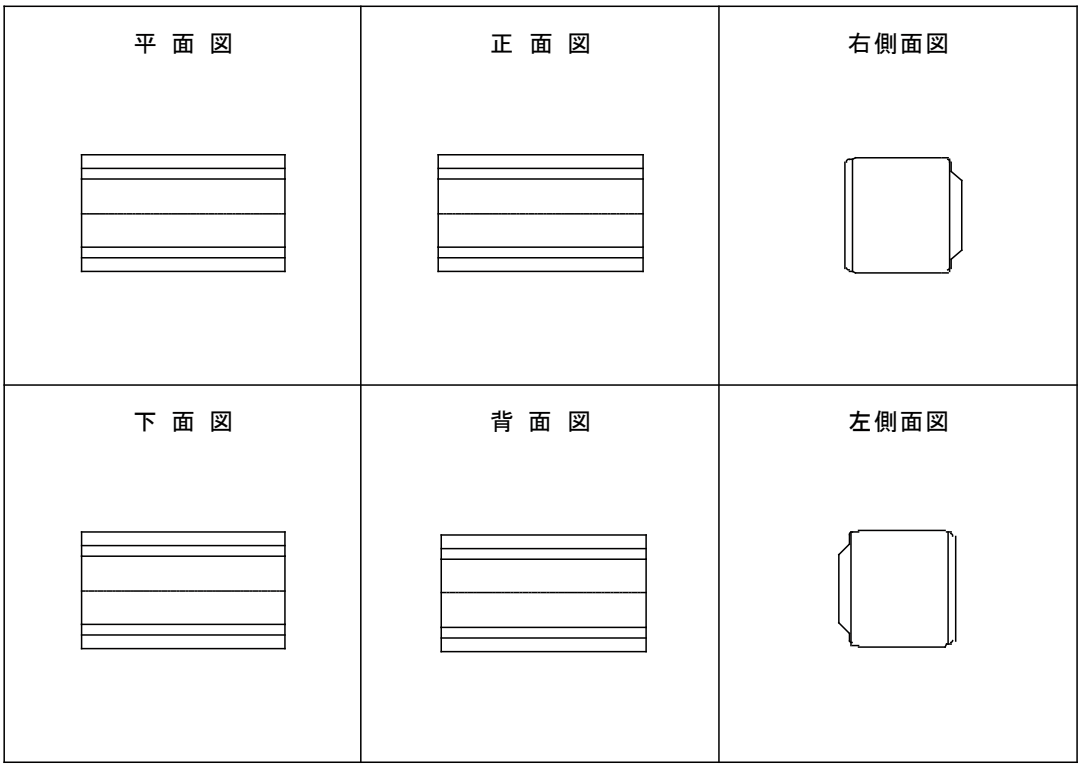

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRS-L-U　直線ダクト　底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRS-H-U　直線ダクト　底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［01-管材］

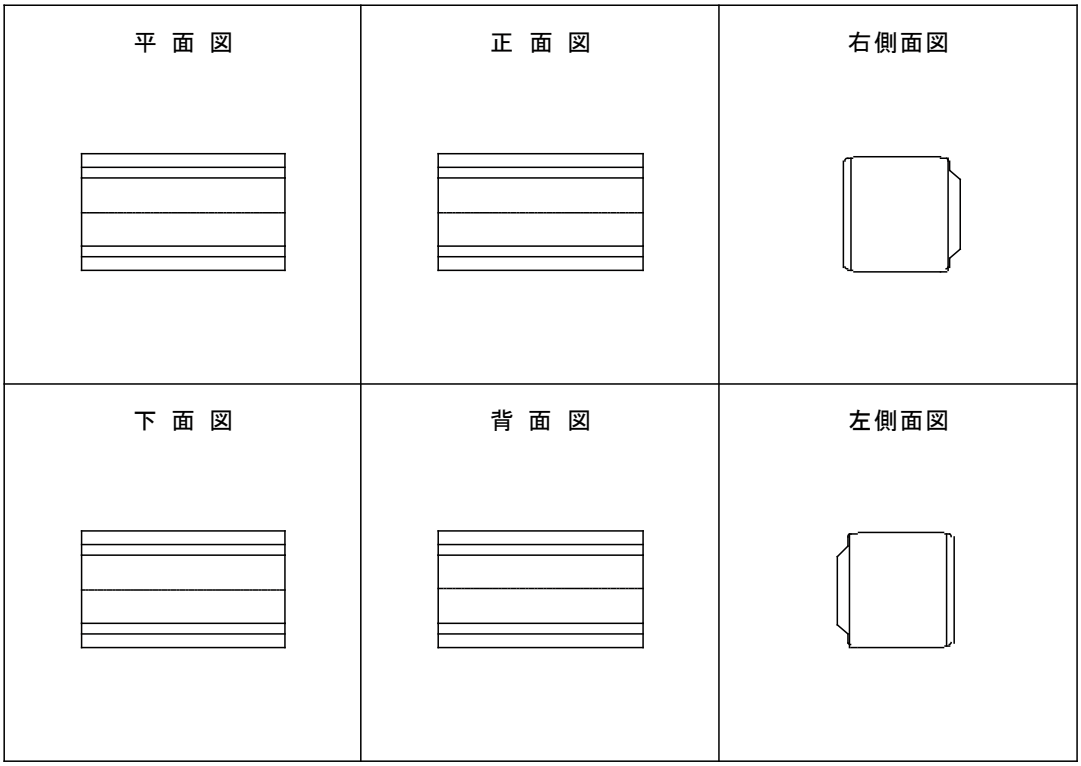

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRS-L-N　直線ダクト　ネット底板　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

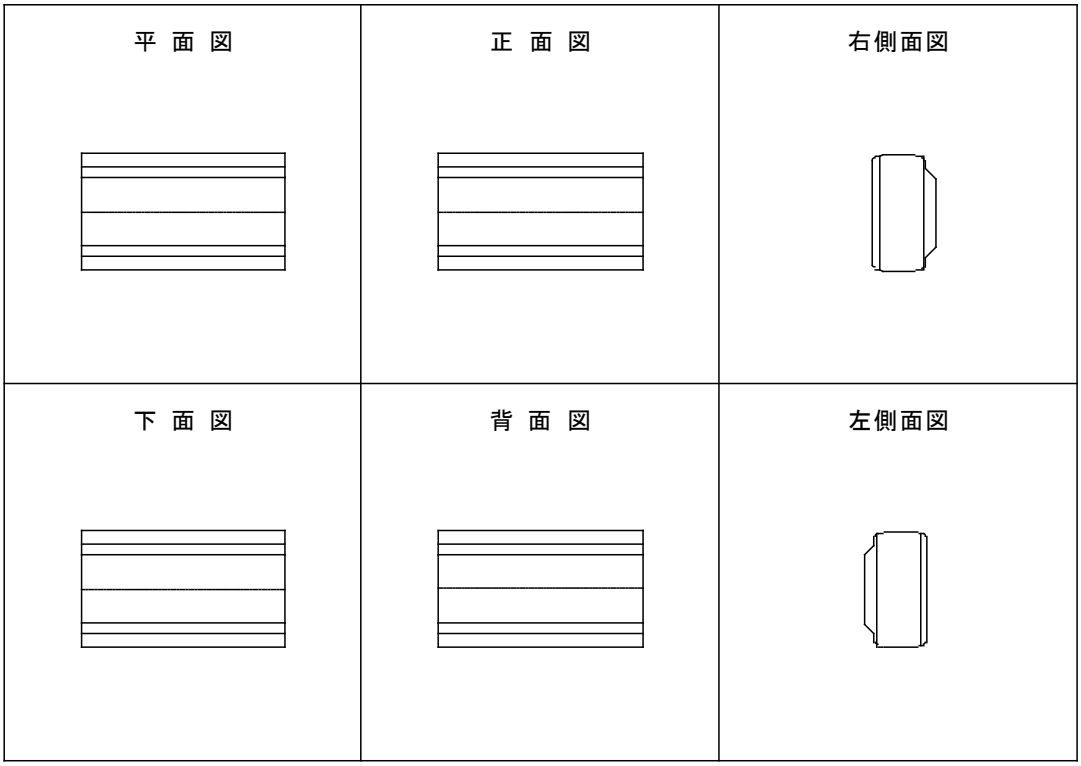

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRS-H-N　直線ダクト　ネット底板　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

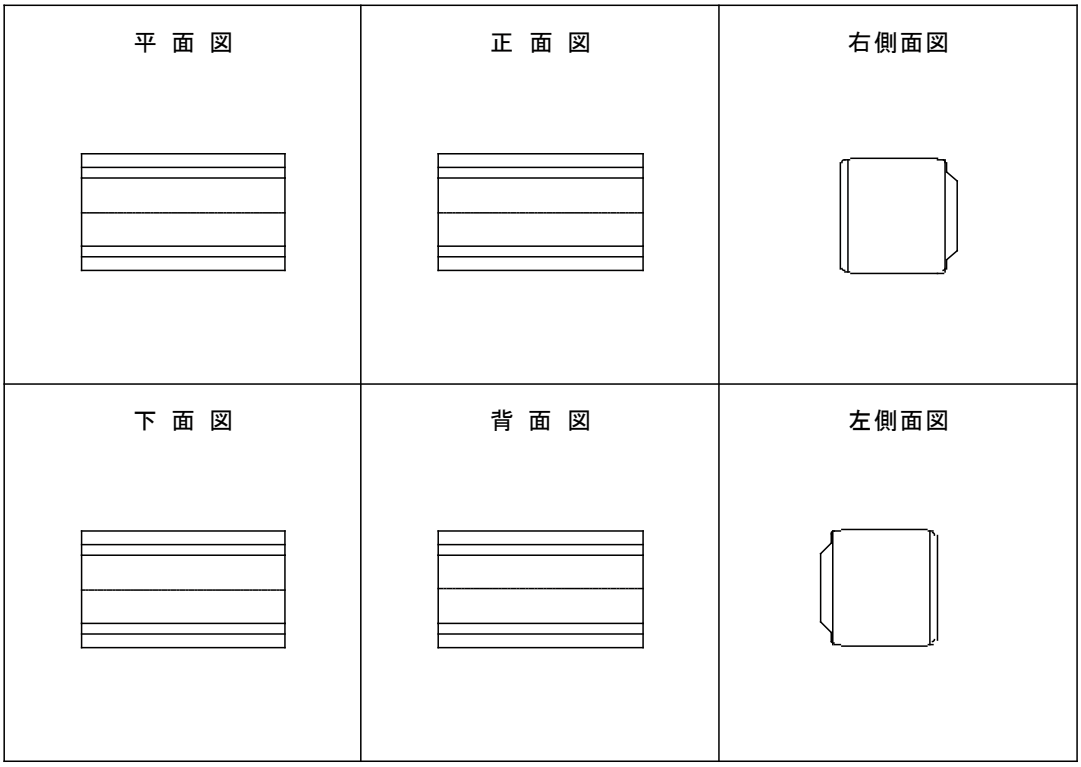

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRS-H-P　直線ダクト　ダクト仕切り子桁　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

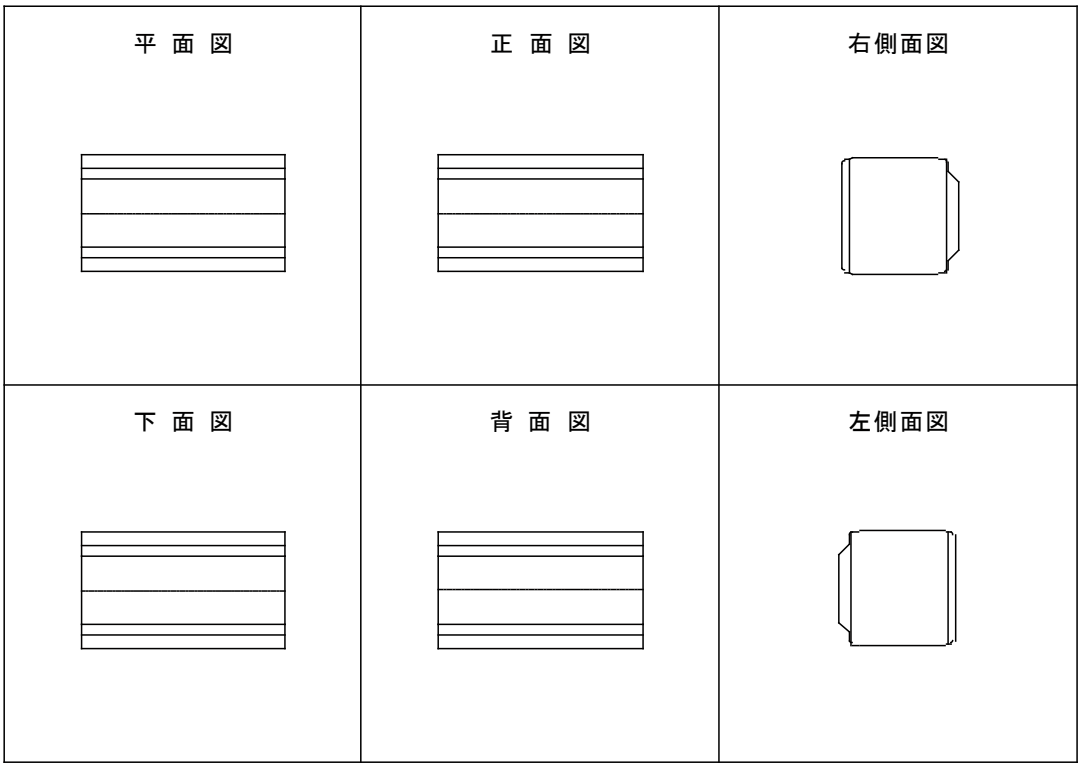

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRS-H-UP　直線ダクト 底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

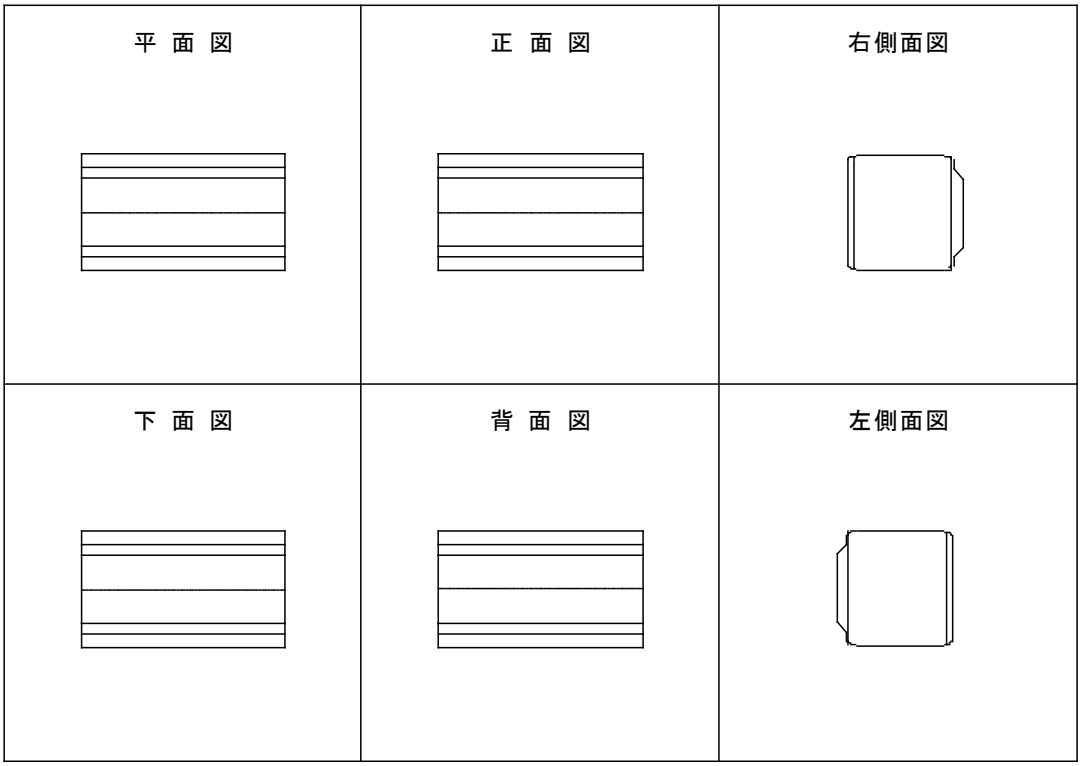

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRS-H-NP　直線ダクト ネット底板＋ダクト仕切り子桁 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［01-管材］

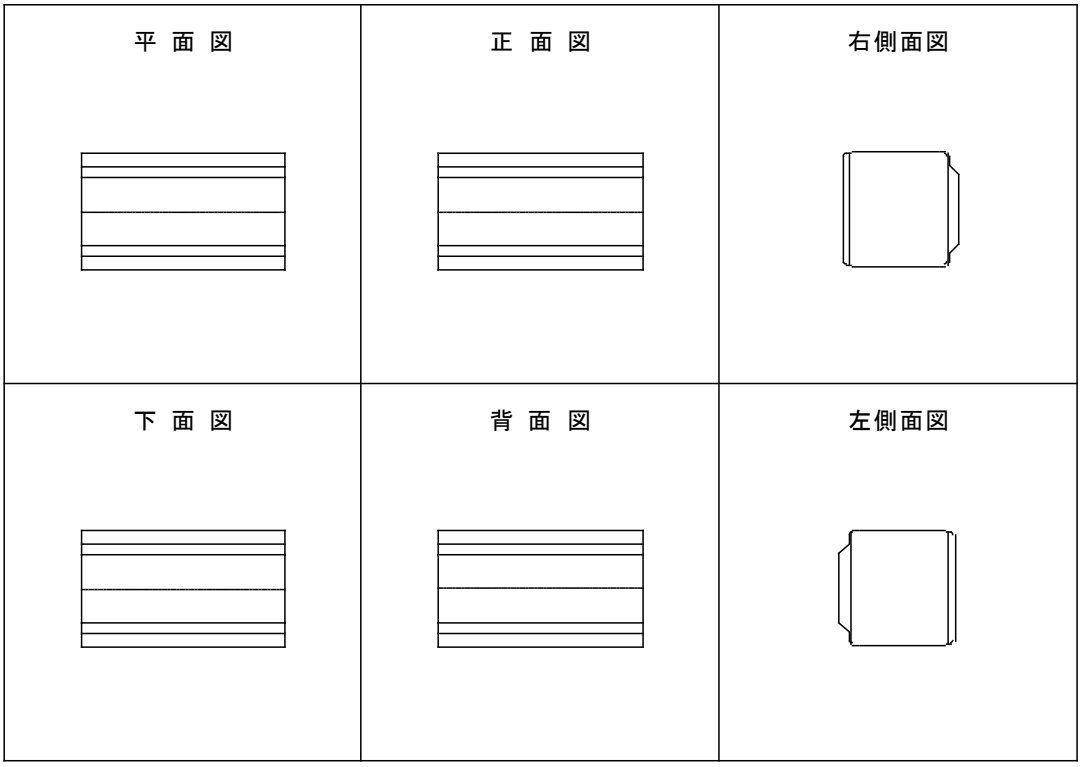

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKS-H　平面エルボ90°　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

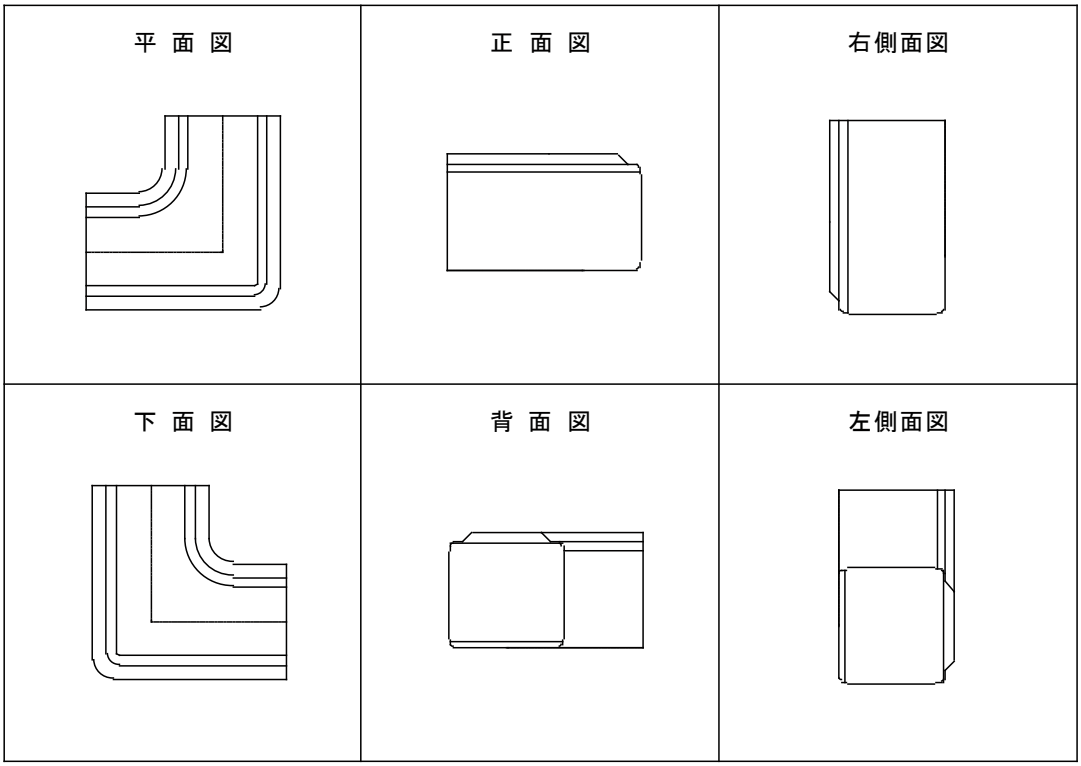

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKS-L　平面エルボ90°　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

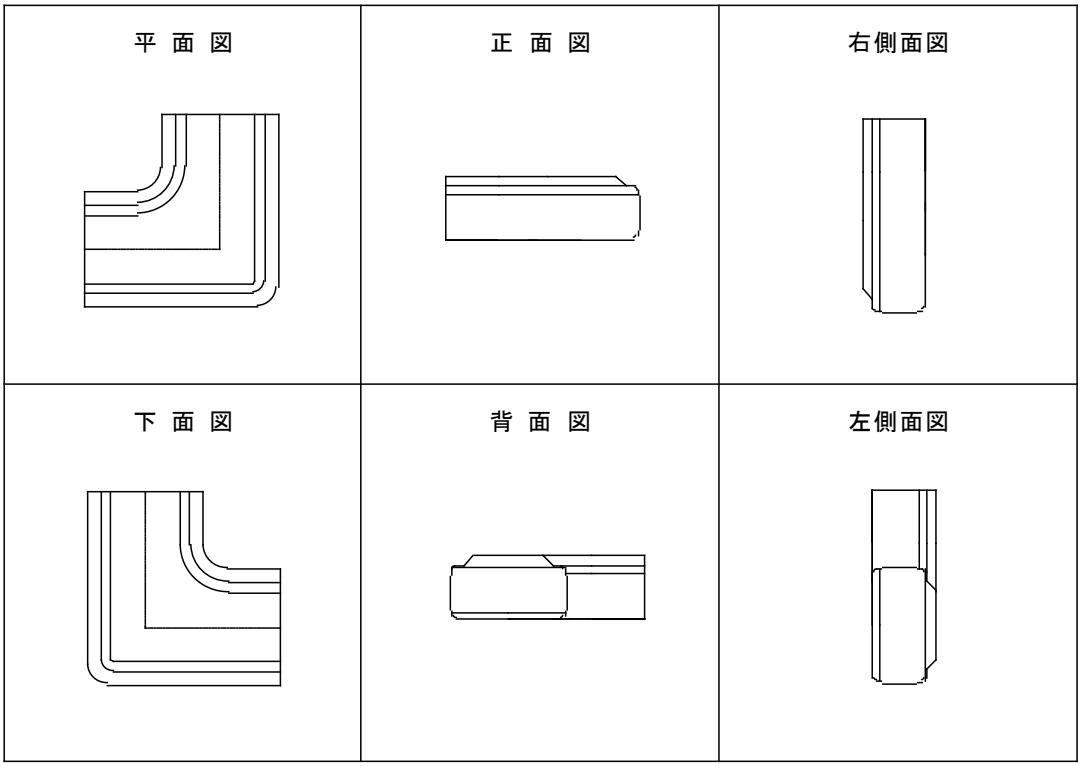

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKNS-H　平面エルボ45°　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

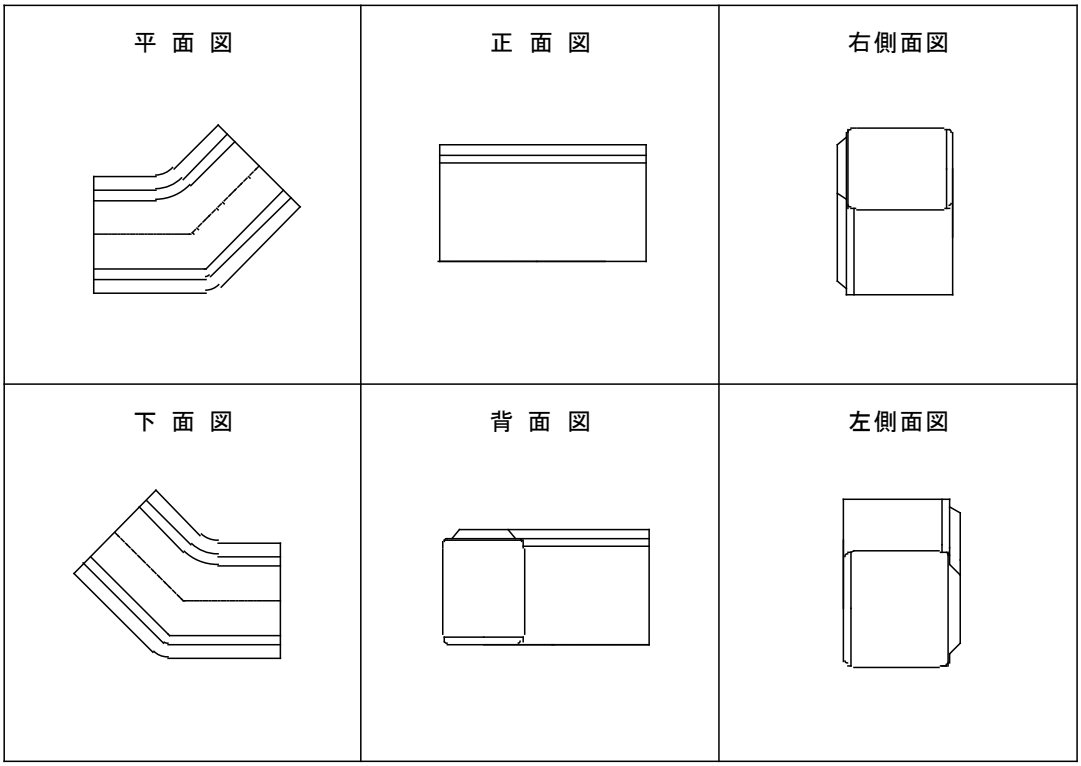

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKNS-L　平面エルボ45°　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

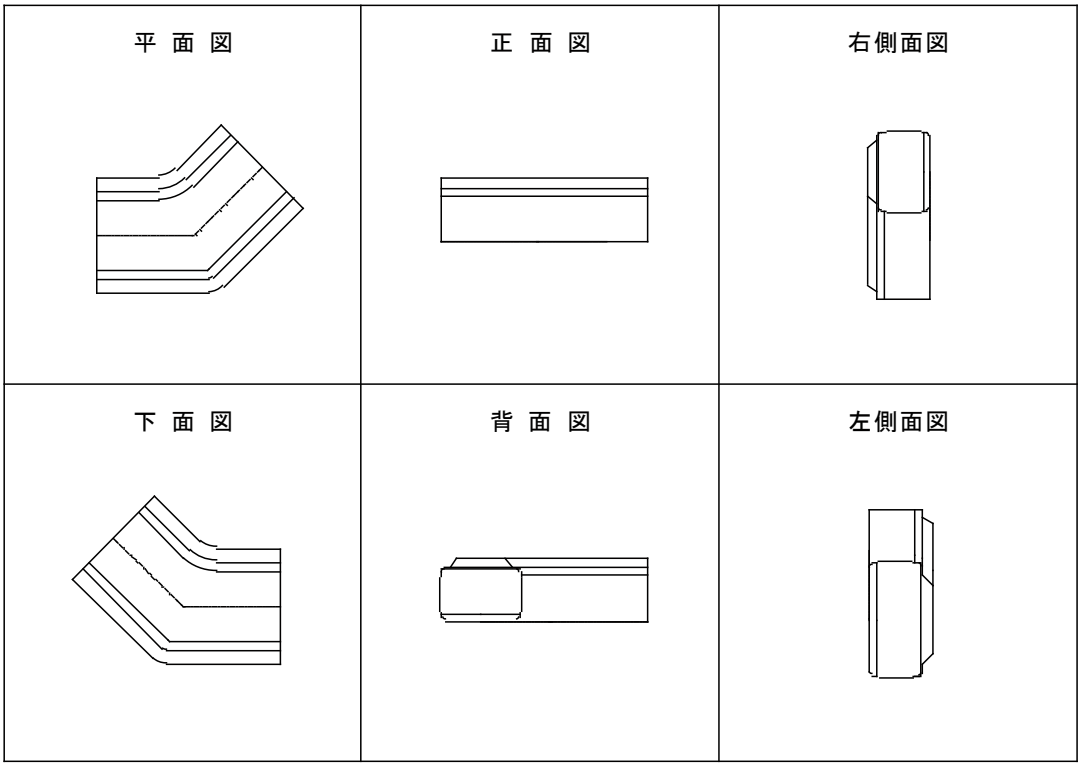

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKS-H-U　平面エルボ90°　底板ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

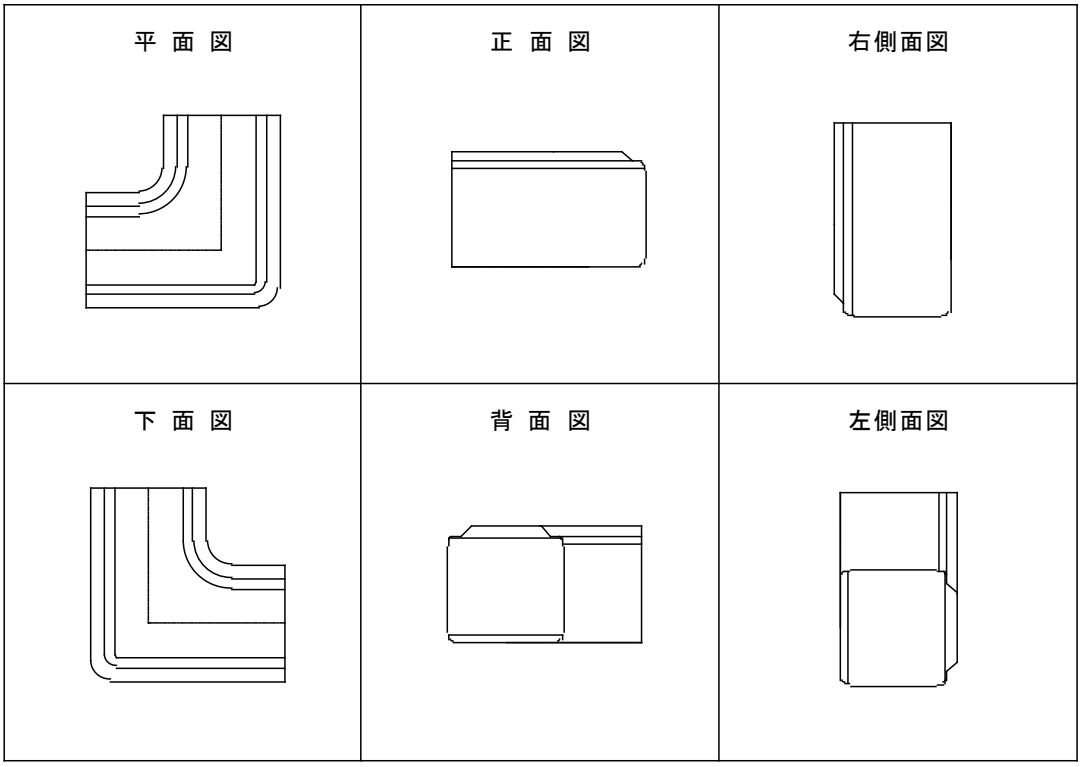

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKS-L-U　平面エルボ90°　底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

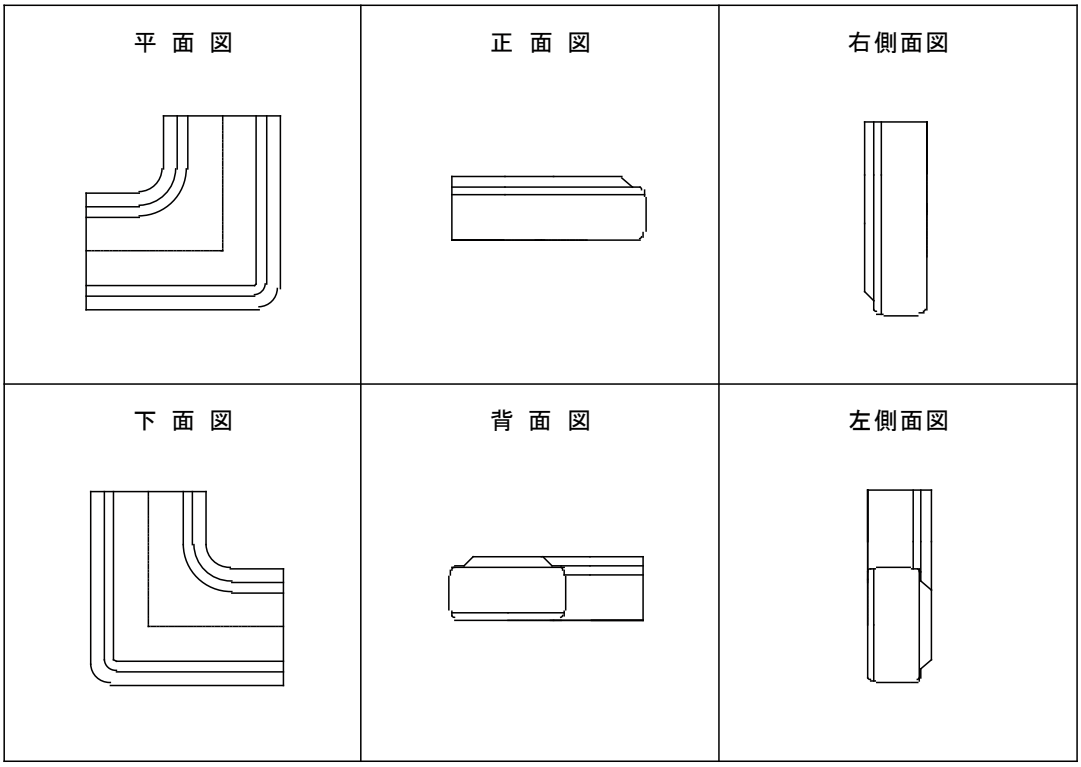

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKNS-H-U　平面エルボ45°　底板ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

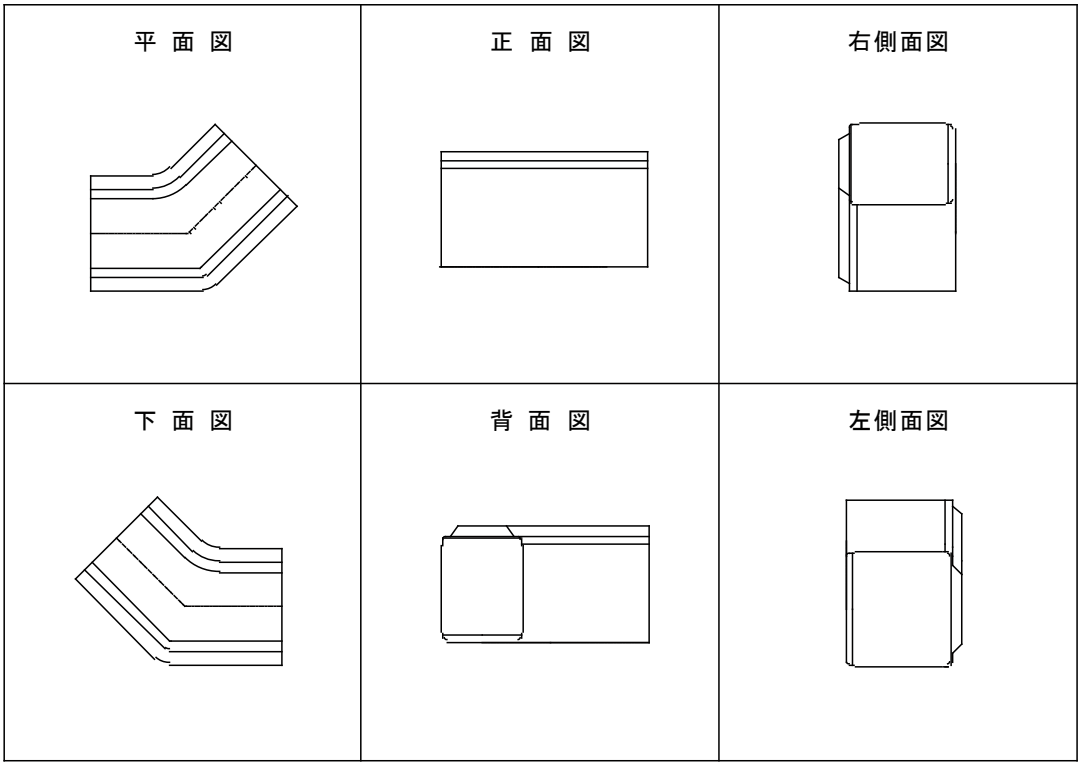

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKNS-L-U　平面エルボ45°　底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

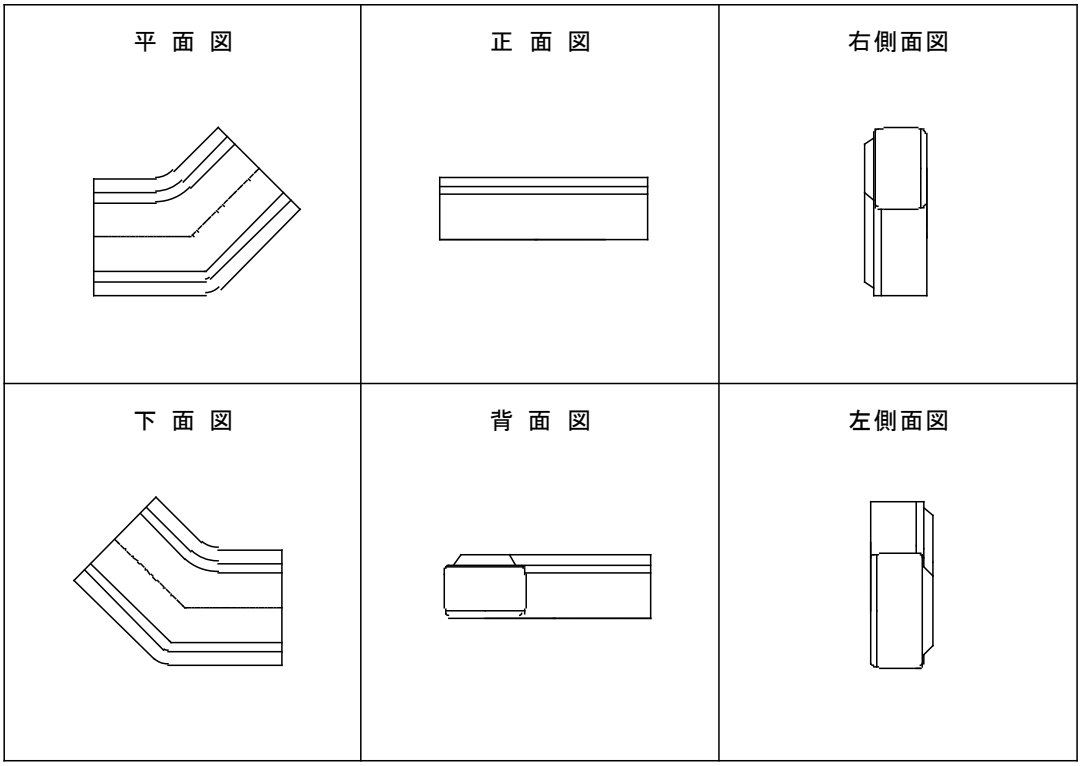

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKS-H-N　平面エルボ90°　ネット底板ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

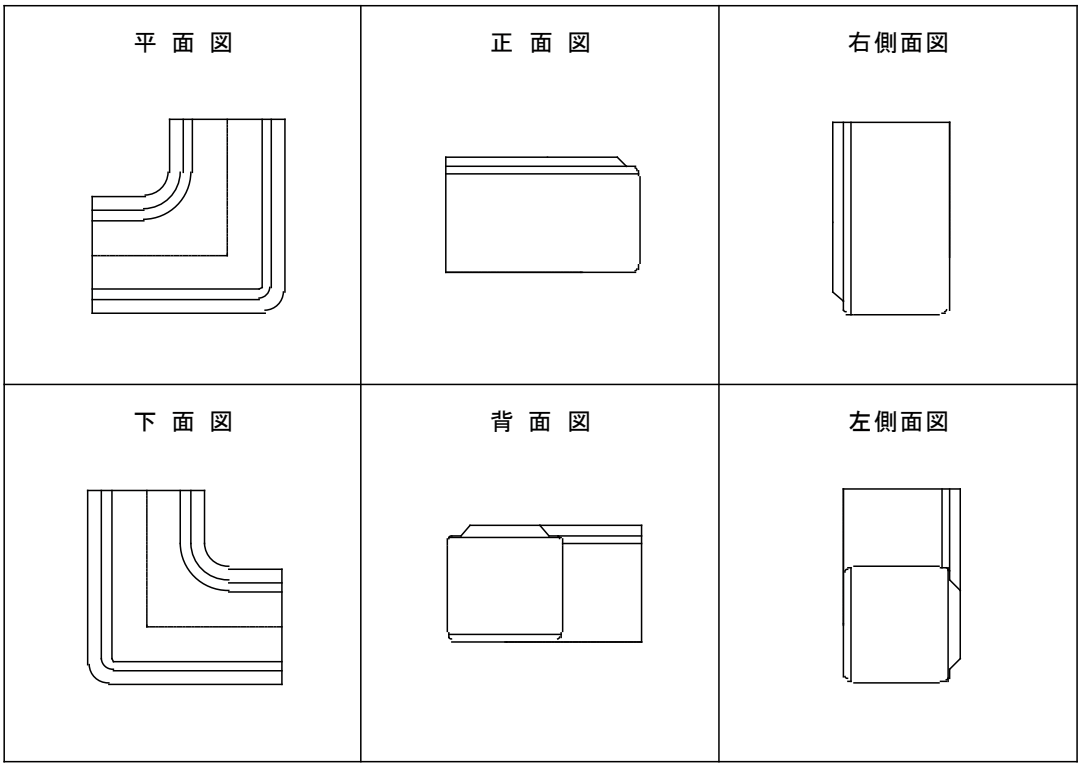

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKS-L-N　平面エルボ90°　ネット底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

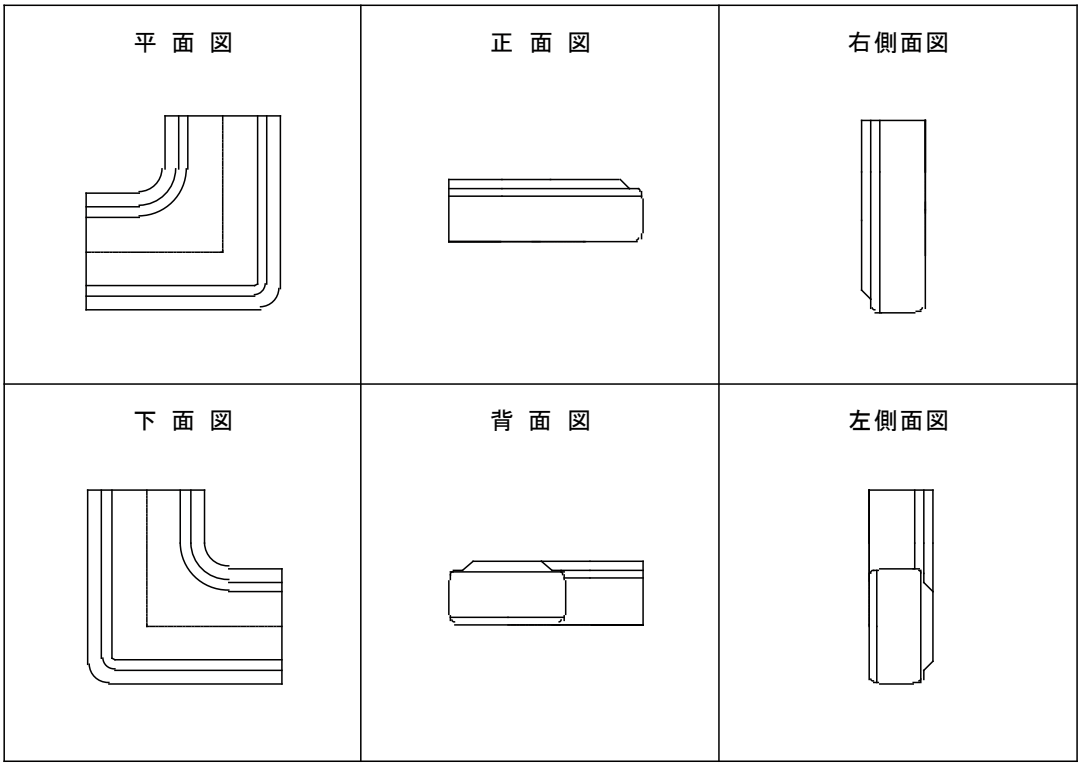

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKNS-H-N　平面エルボ45°　ネット底板ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

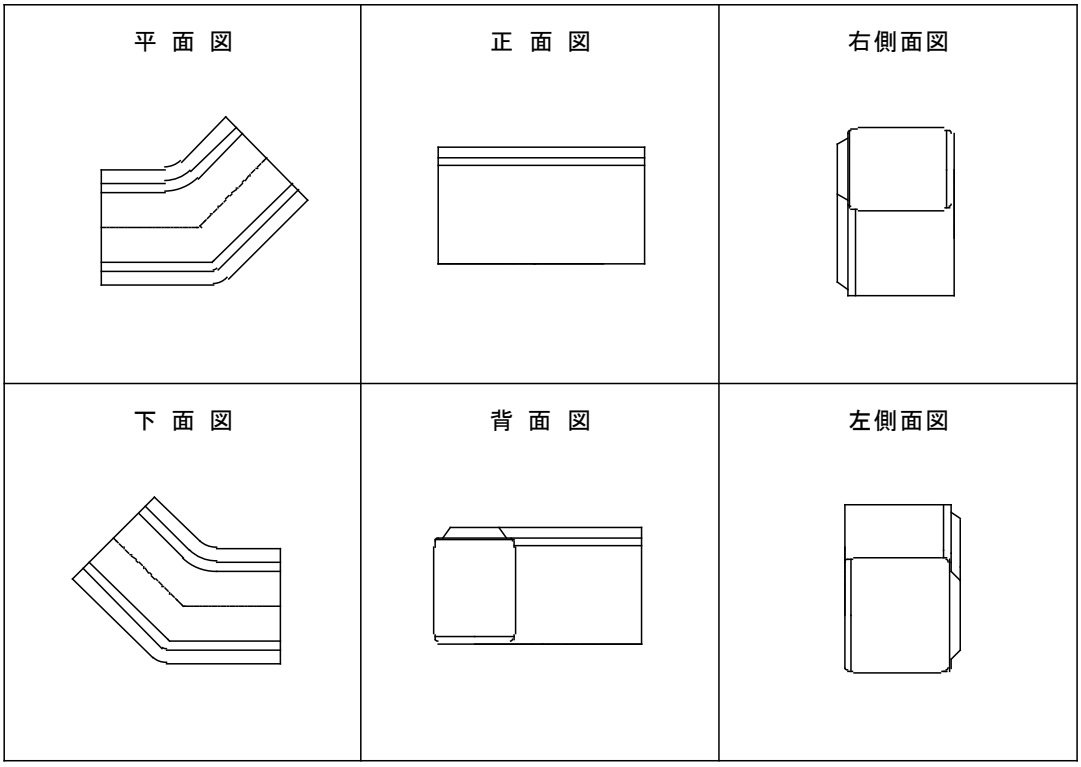

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRKNS-L-N　平面エルボ45°　ネット底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

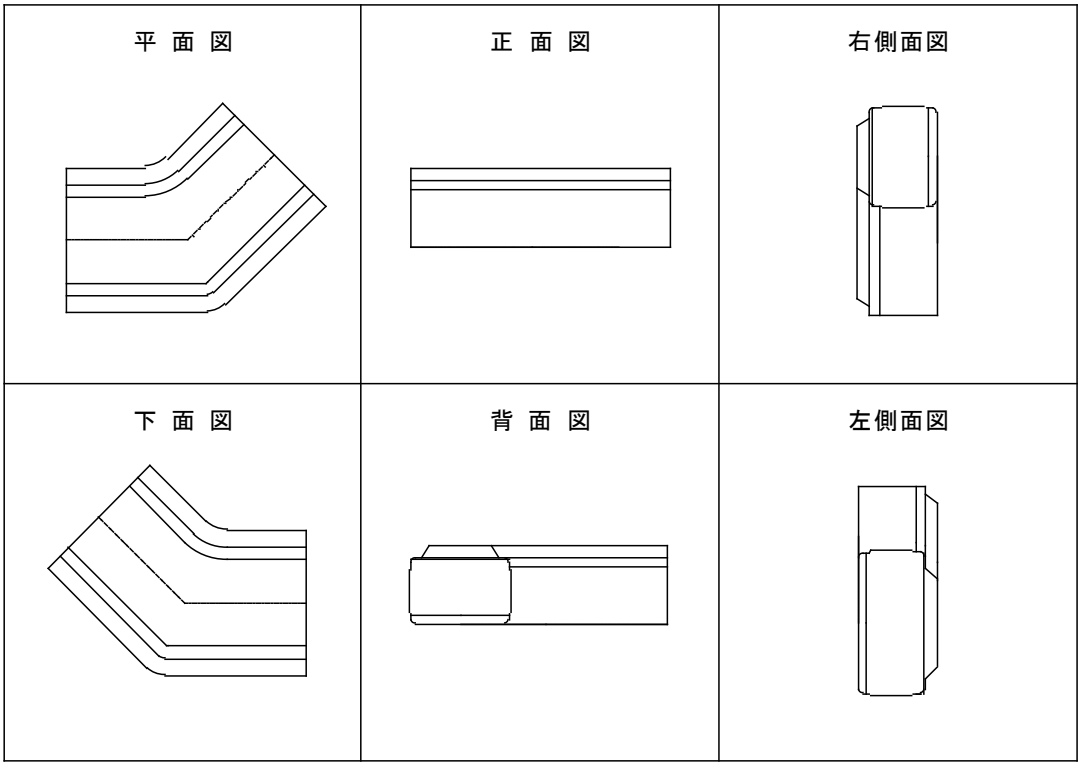

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRTS-H　チーズ　ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

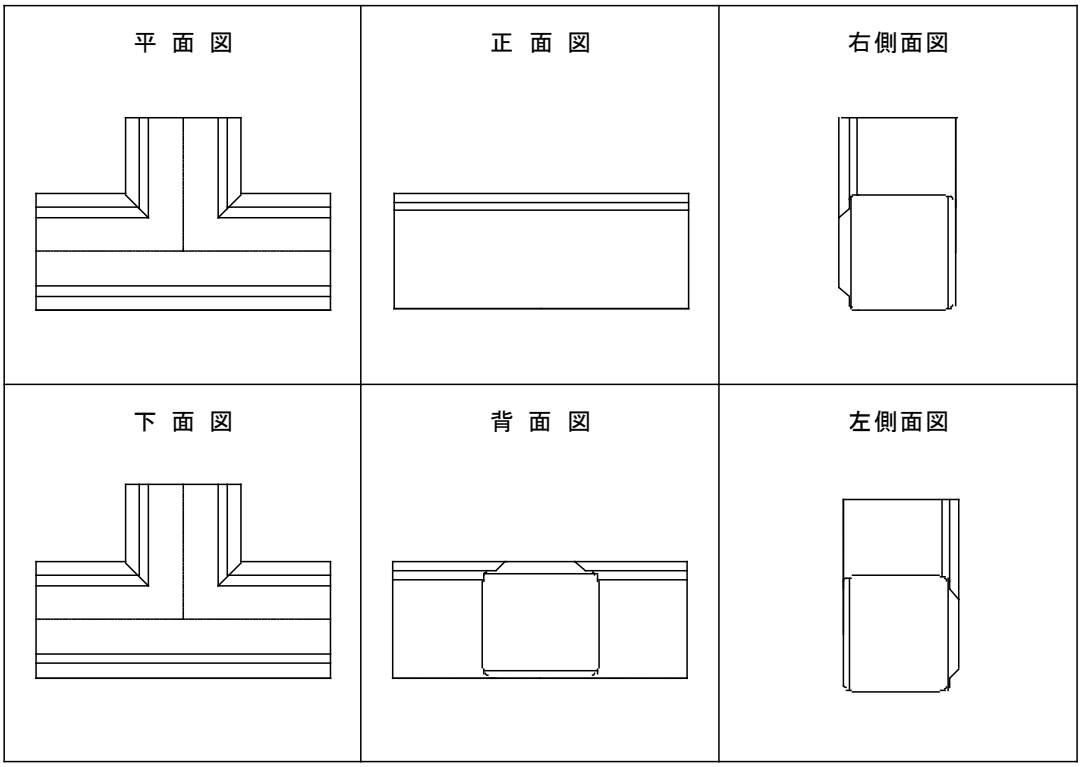

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRTS-L　チーズ　ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

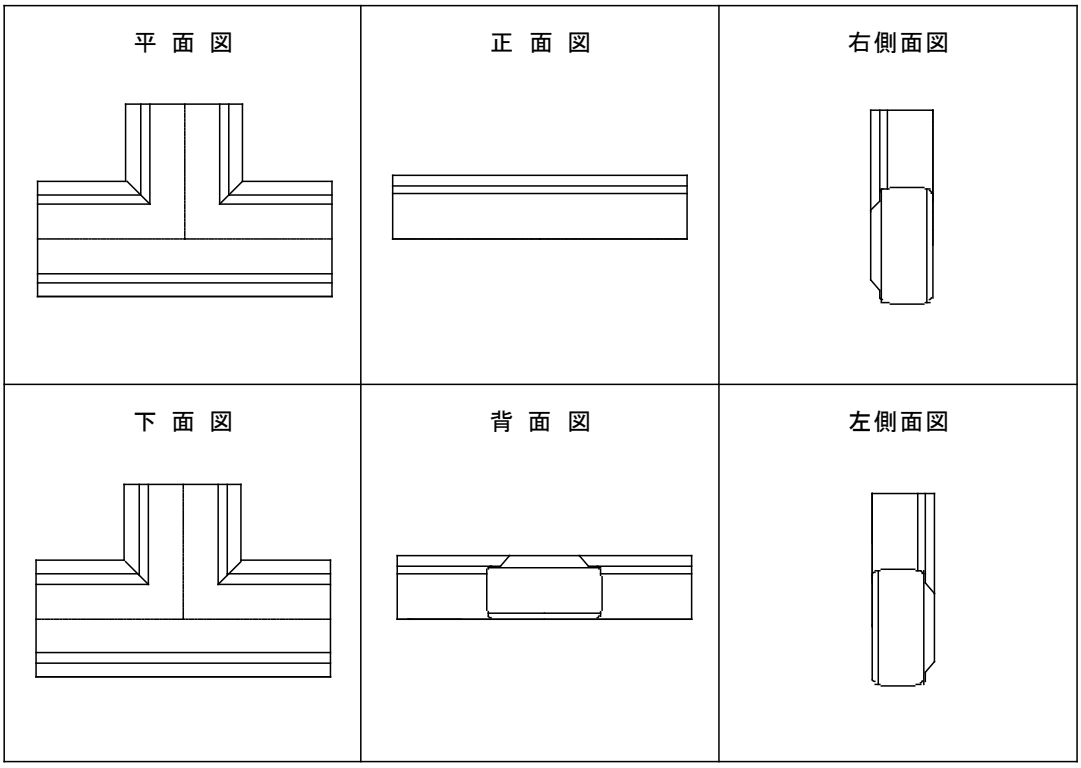

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRTS-H-U　チーズ　底板ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

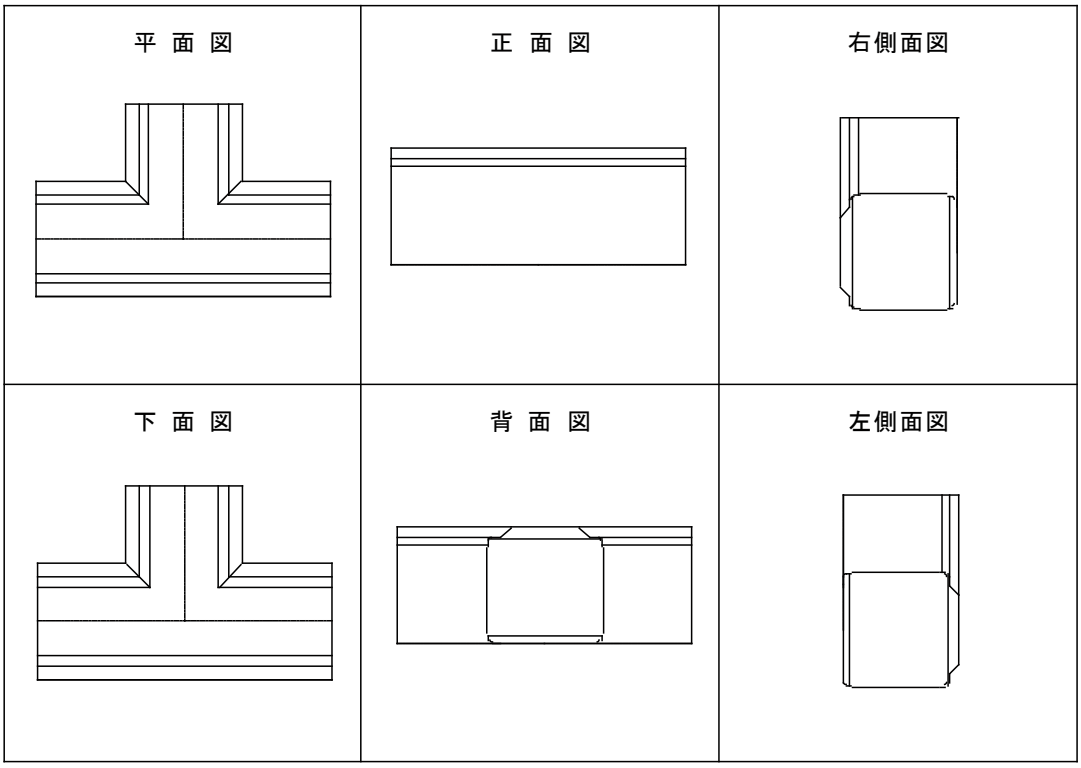

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRTS-L-U　チーズ　底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

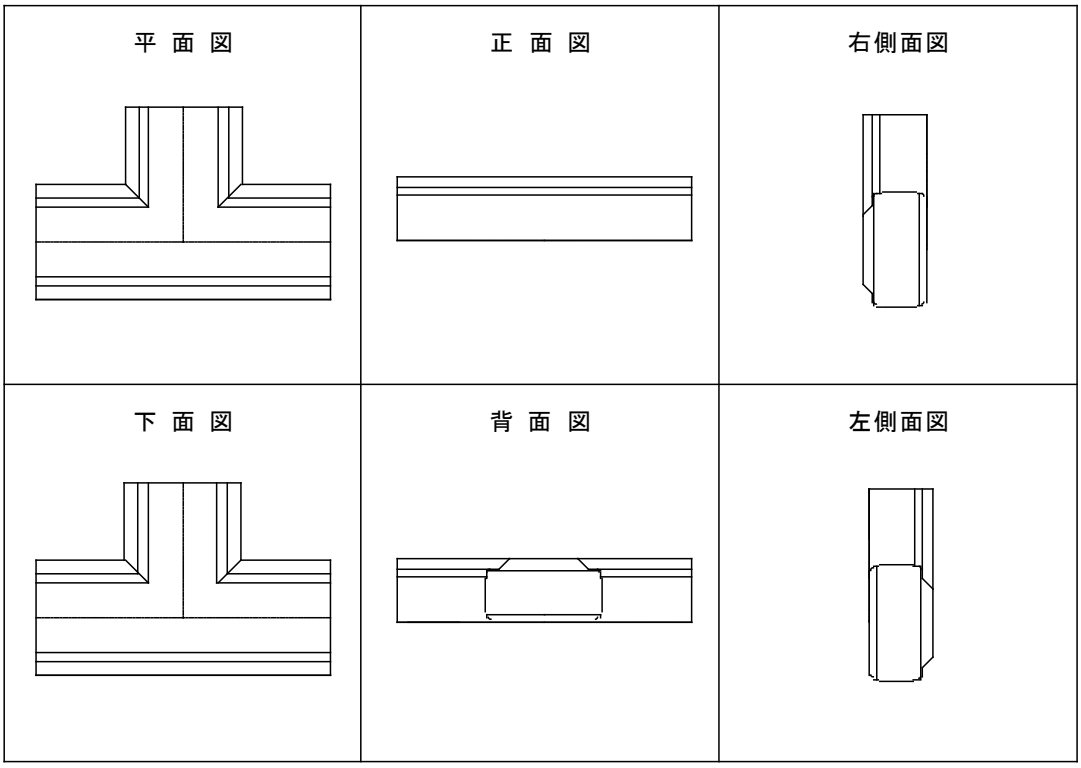

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRTS-H-N　チーズ　ネット底板ステップオンタイプH　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

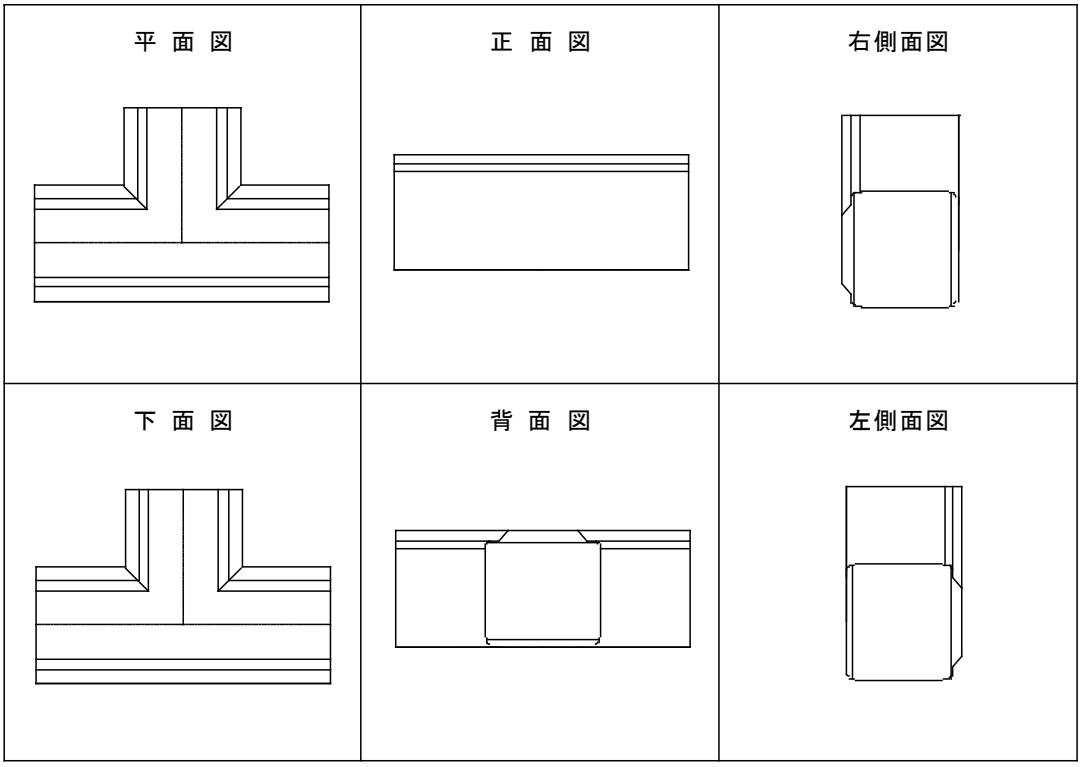

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRTS-L-N　チーズ　ネット底板ステップオンタイプL　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［04-ティーズ］

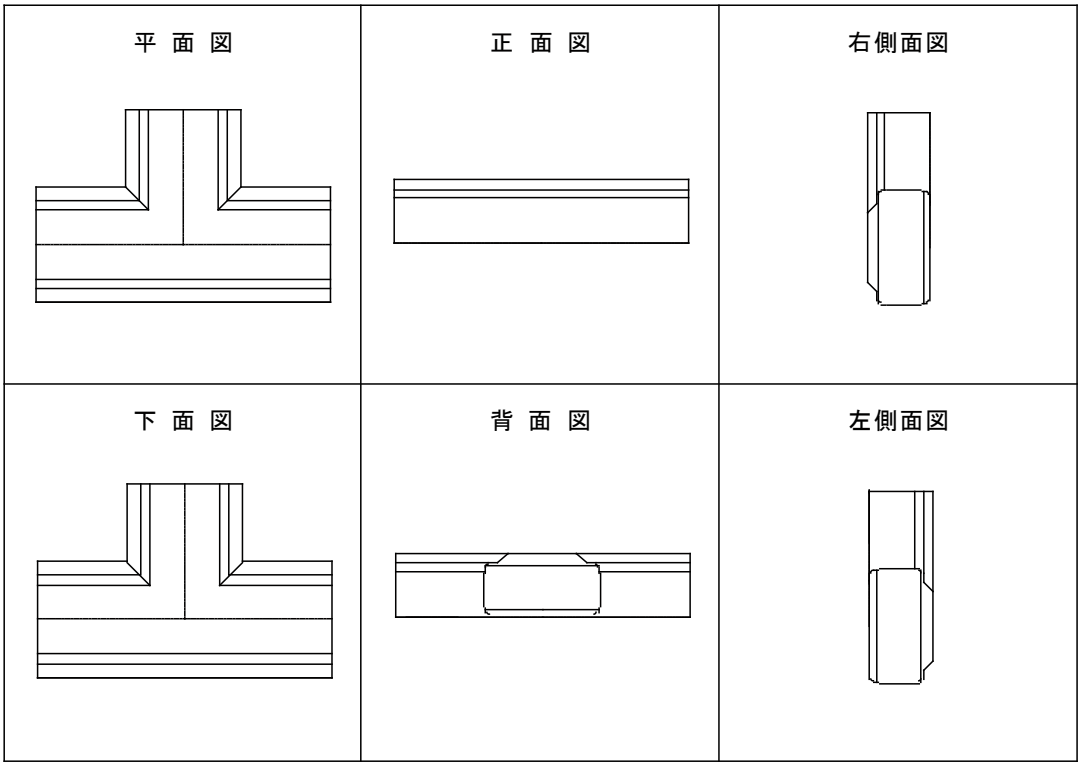

280.0 : 280.0 : 280.0
420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRXS-HA　十字分岐 ステップオンタイプH 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

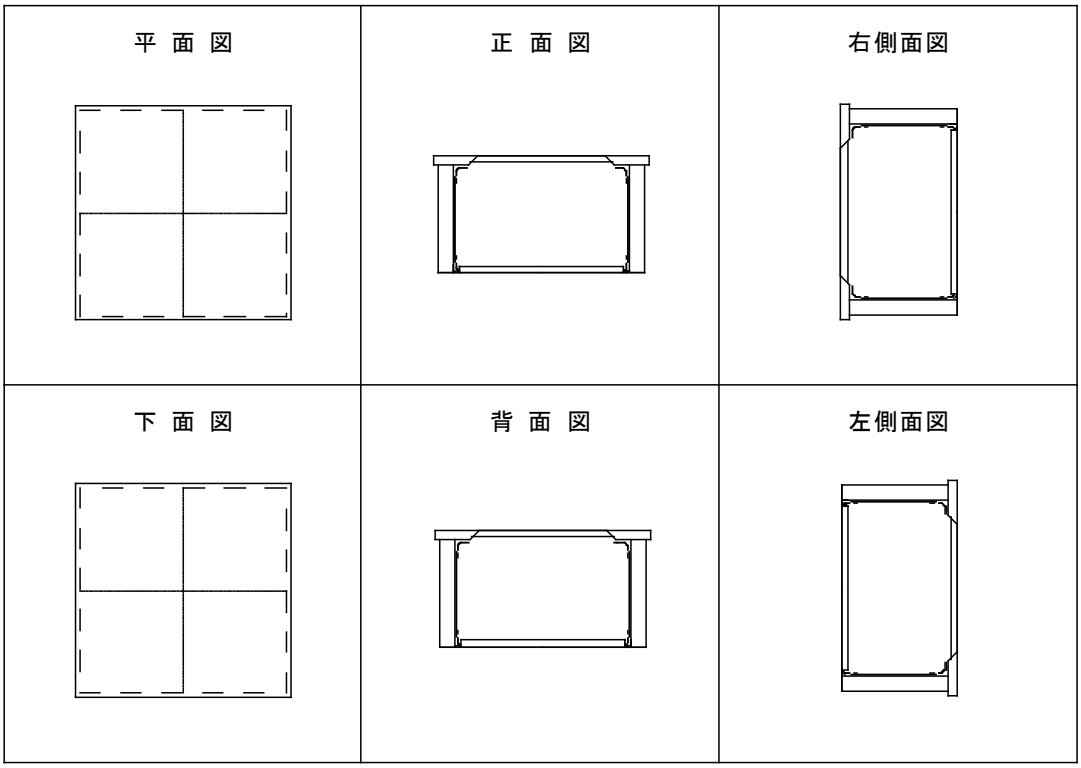

420.0 : 420.0 : 420.0 : 420.0
560.0 : 560.0 : 560.0 : 560.0
840.0 : 840.0 : 840.0 : 840.0

K-TRXS-LA　十字分岐 ステップオンタイプL 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［06-クロス］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図 	背 面 図 	左側面図 

420.0：420.0：420.0：420.0
560.0：560.0：560.0：560.0
840.0：840.0：840.0：840.0

K-TRCN-H　立面エルボ45°（立上り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

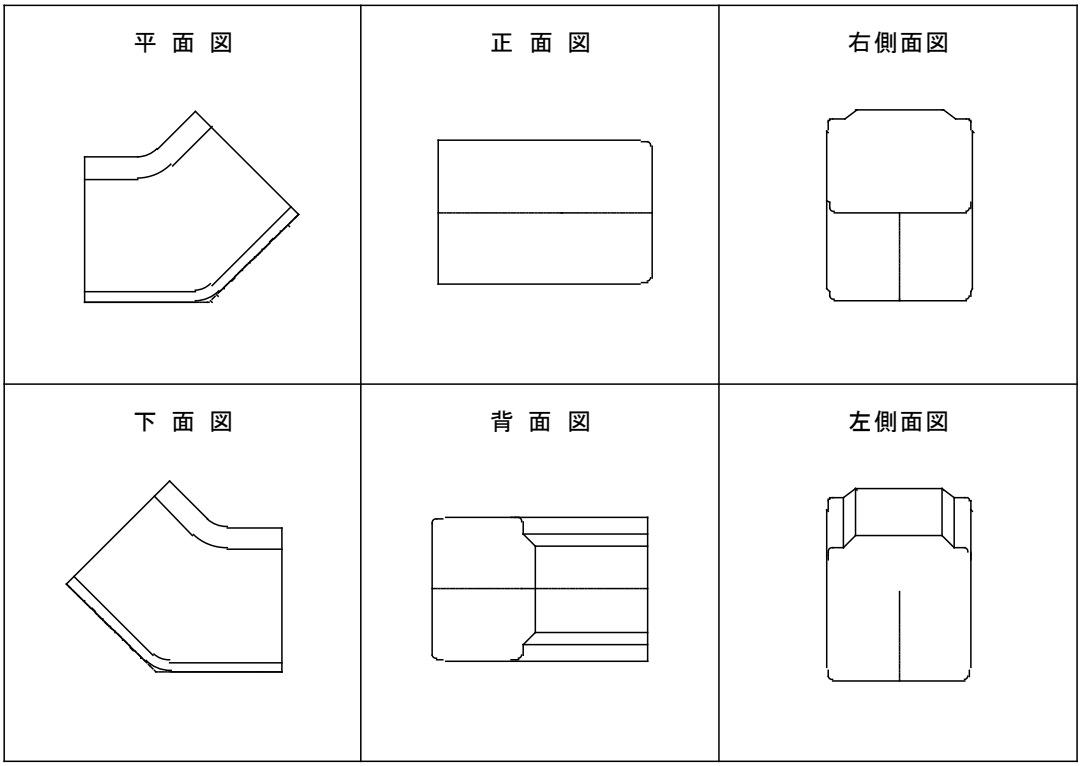

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRCN-H-1　立面エルボ45°（立下り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

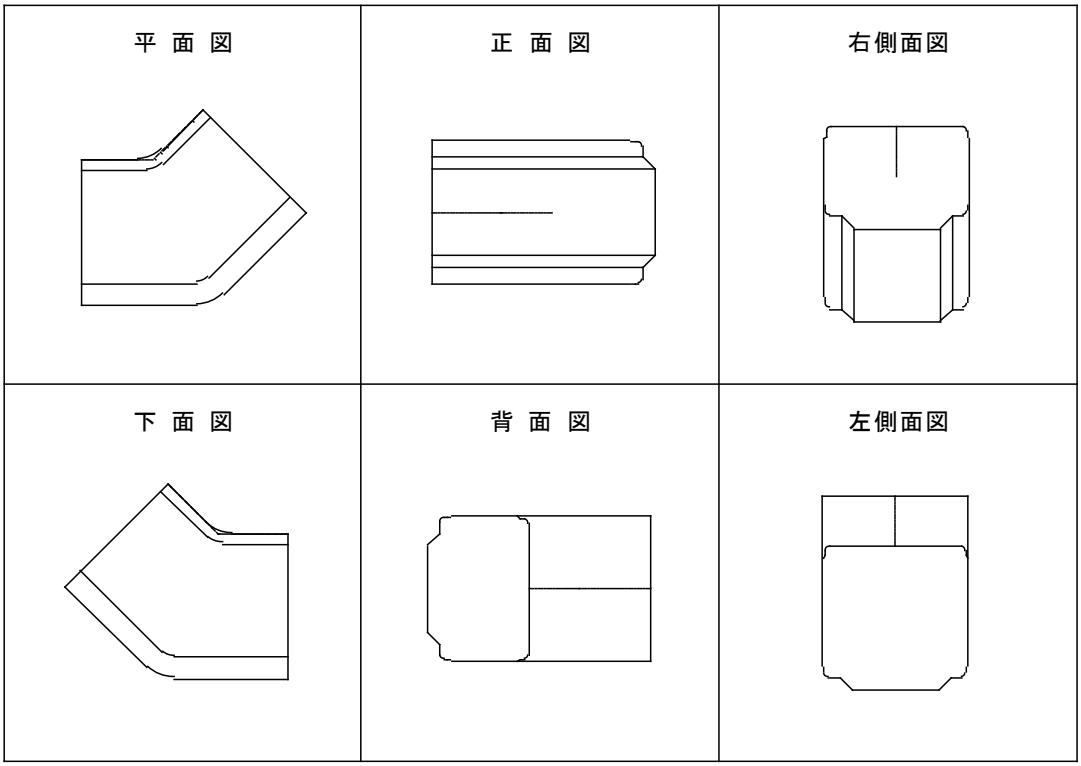

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRCN-L　立面エルボ45°（立上り)L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［03-エルボ］

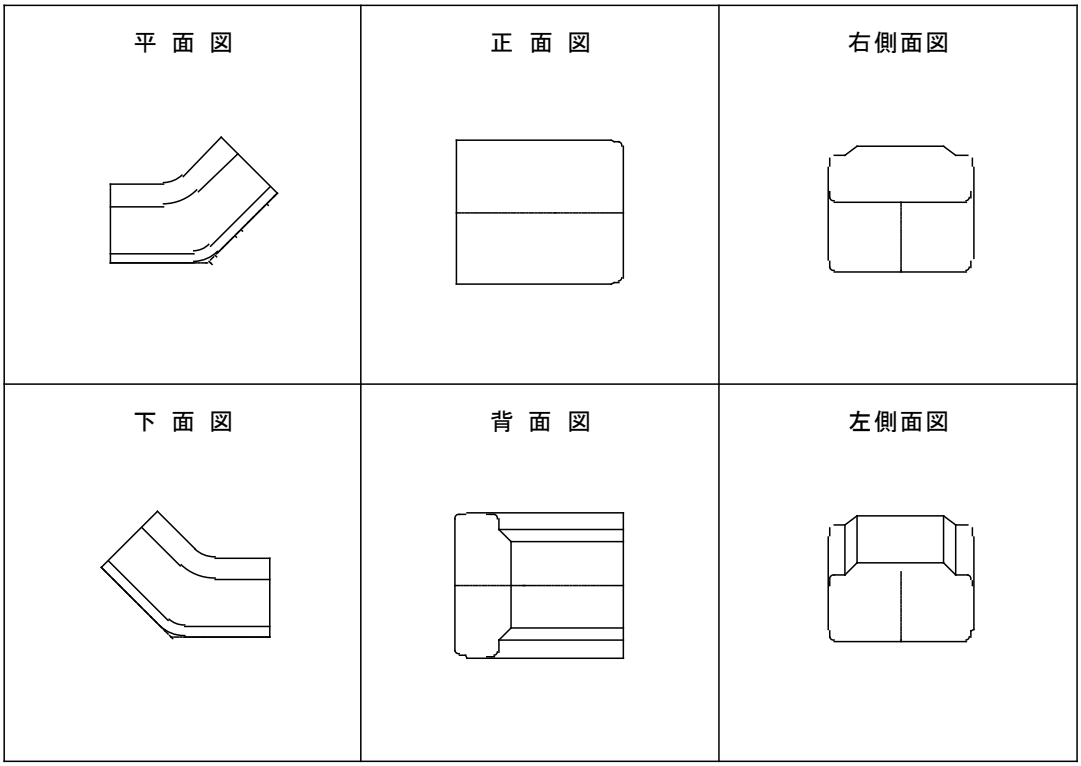

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0

K-TRCN-L-1　立面エルボ45°（立下り)L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

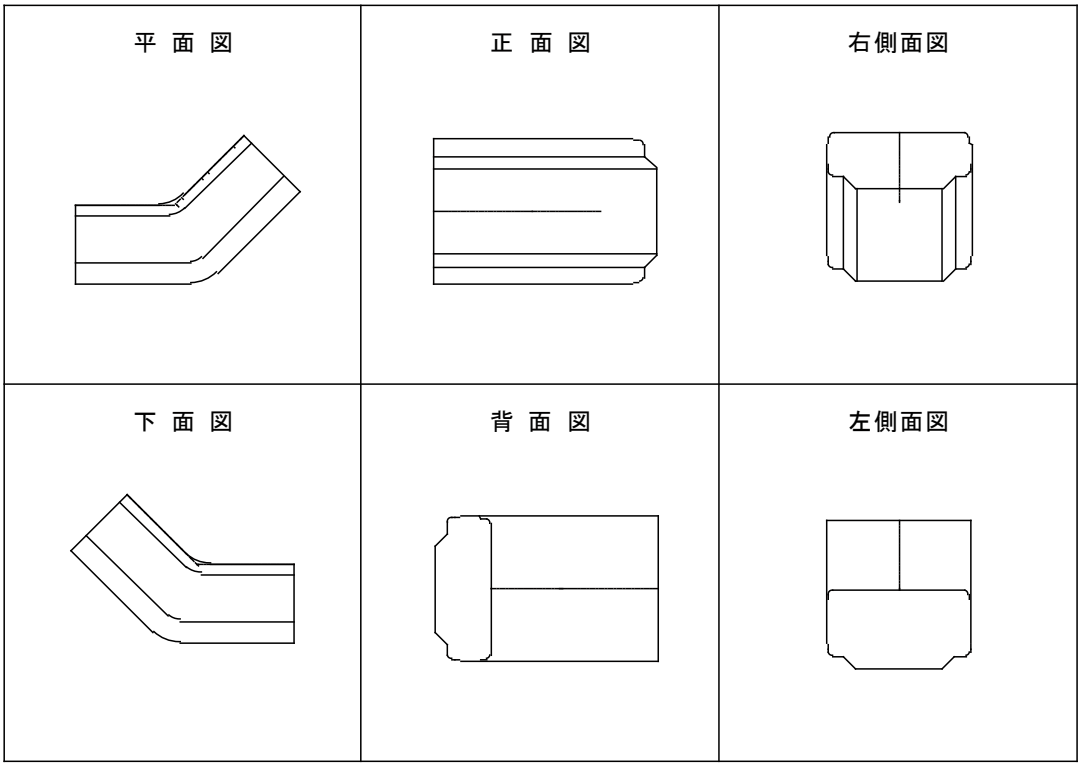

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0

K-TRCU-H　立面エルボ90°（立上り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

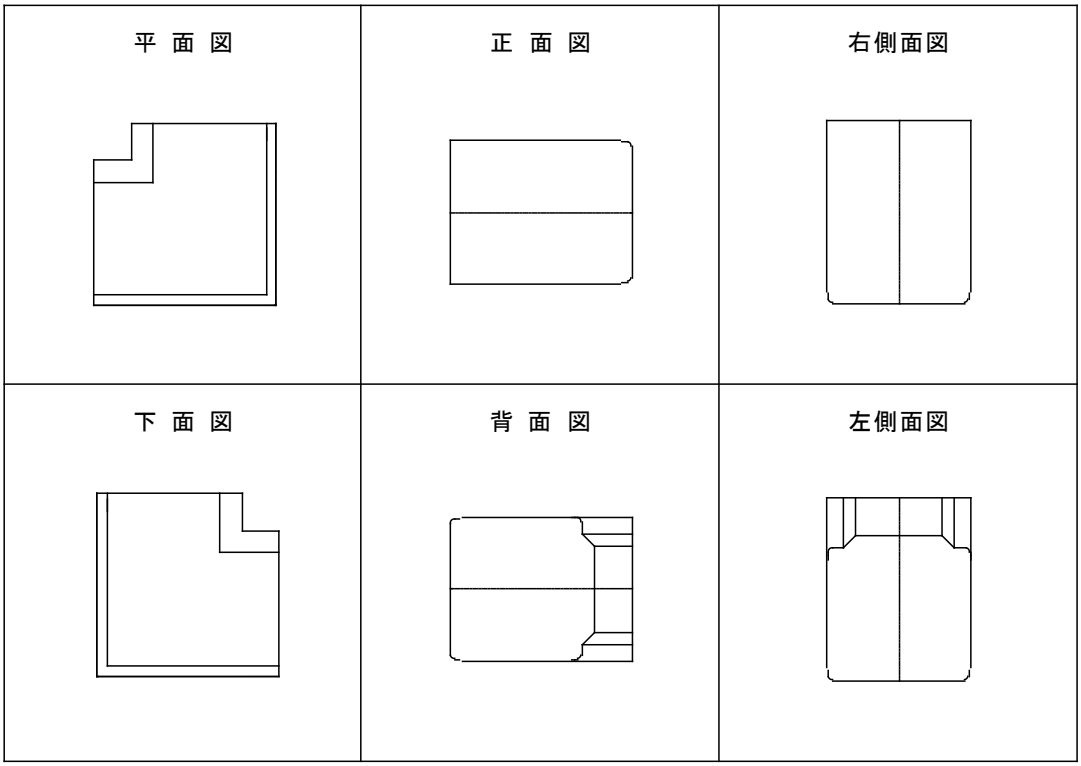

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRCU-L　立面エルボ90°（立上り)L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

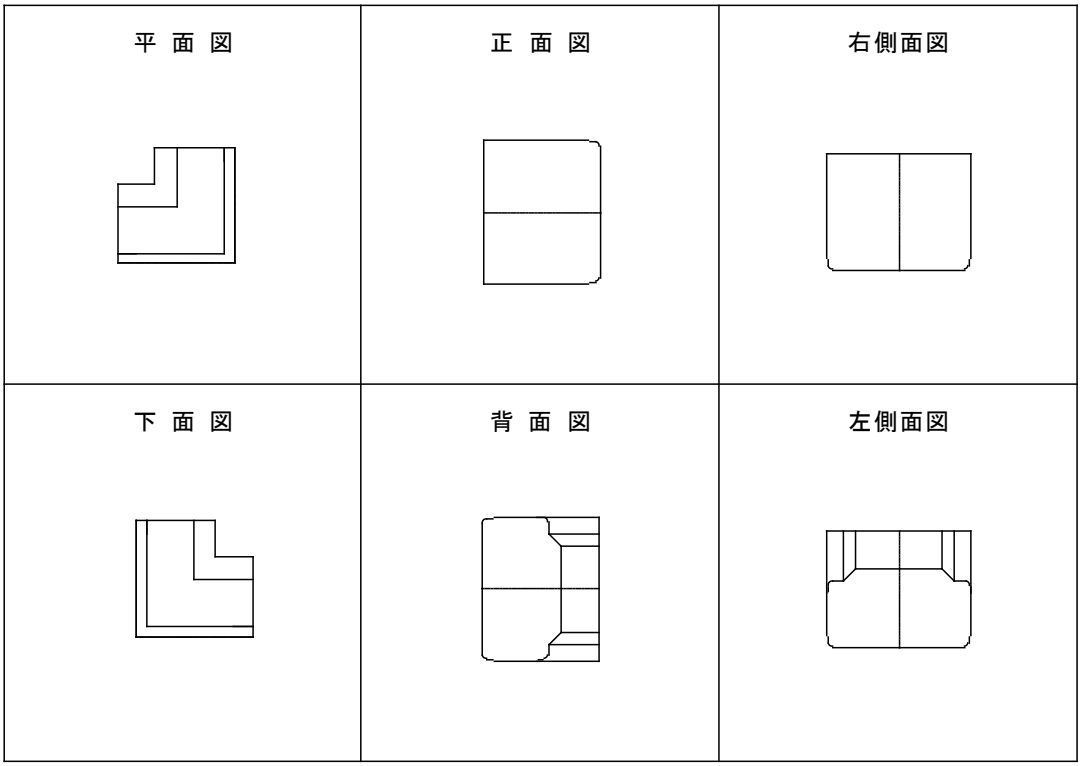

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRCS-H　立面エルボ90°（立下り)H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

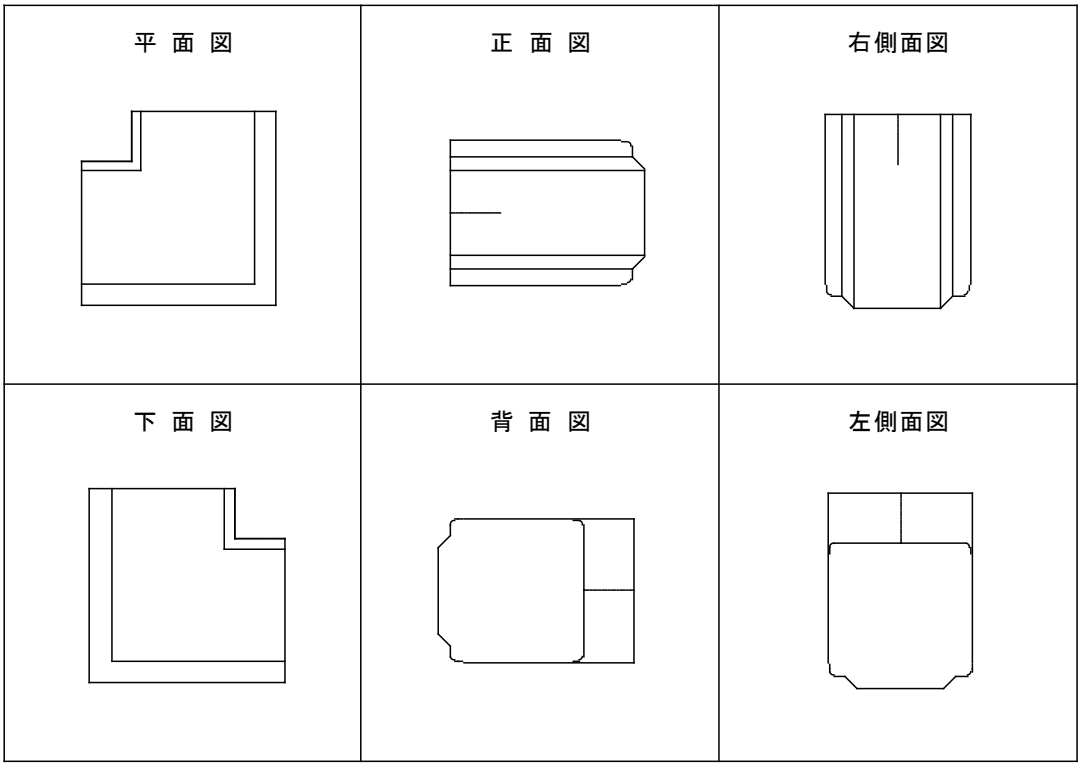

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRCS-L　立面エルボ90°（立下り)L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［03-エルボ］

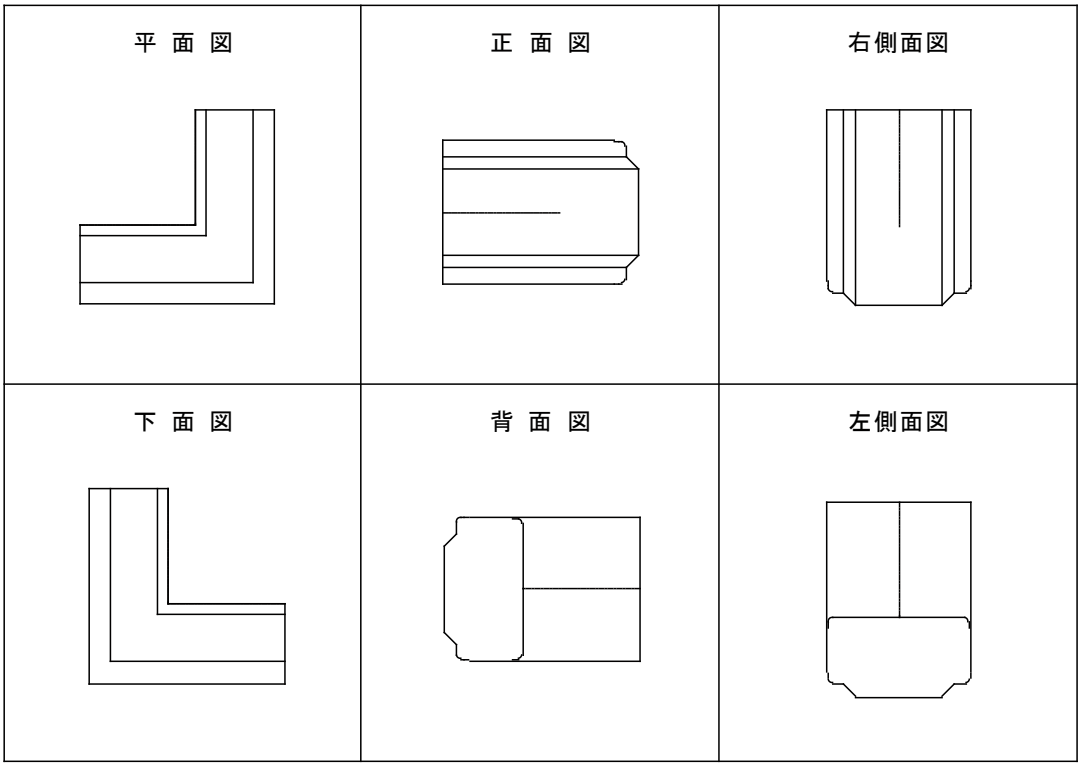

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRE-H　エンドキャップ H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

平 面 図	正 面 図	右側面図 
下 面 図	背 面 図	左側面図 

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRE-L　エンドキャップ L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［07-キャップ］

平 面 図 	正 面 図	右側面図 
下 面 図	背 面 図	左側面図 

280.0 : 280.0
420.0 : 420.0
560.0 : 560.0
840.0 : 840.0

K-TRWBF-W　チャンバーボックス（前取出し用）＋ウォールプレート 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［チャンバーボックス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWBF　チャンバーボックス（前取出し用）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［チャンバーボックス］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRWBU-C　チャンバーボックス(下取出し用)＋立面エルボ90°　(立上り)H　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［チャンバーボックス］

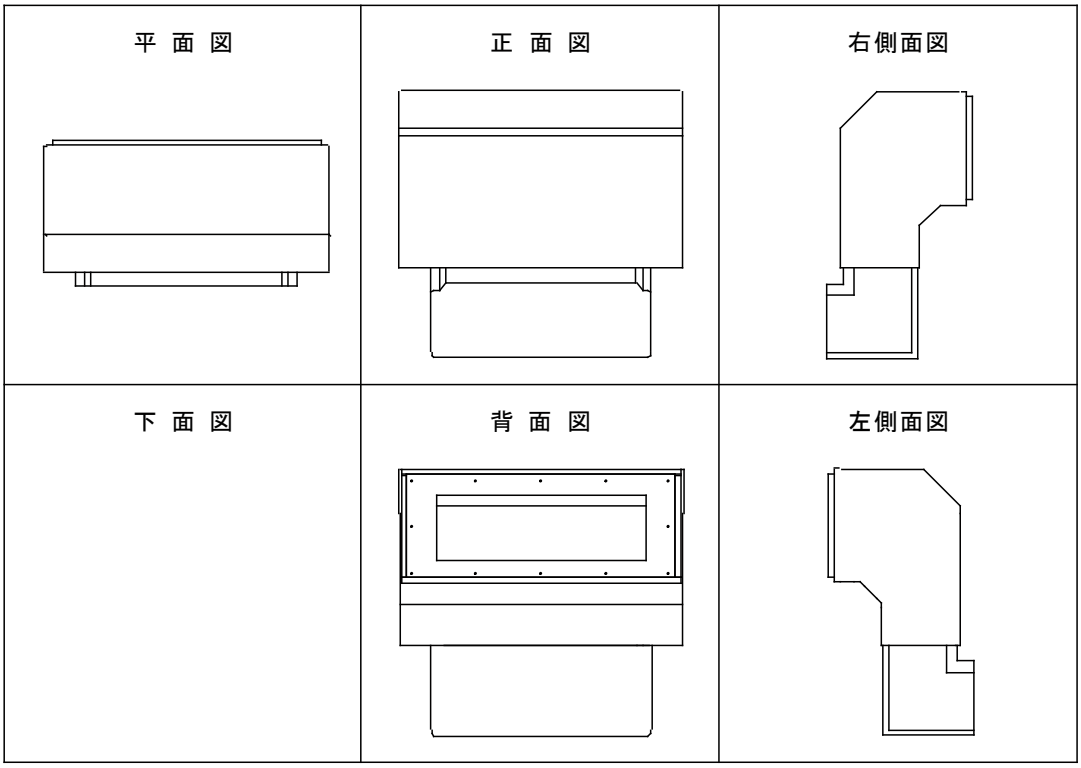

K-TRWBU　チャンバーボックス（下取出し用）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［チャンバーボックス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRW28H　ウォールプレート　280H　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRW28L　ウォールプレート 280L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］ー［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRW42H　ウォールプレート　420H　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRW42L　ウォールプレート　420L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］ー［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRW56H ウォールプレート 560H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］ー［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRW56L　ウォールプレート 560L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRW84H　ウォールプレート 840H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	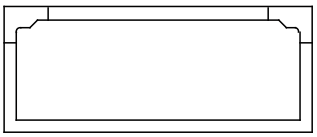	
下 面 図	背 面 図	左側面図
	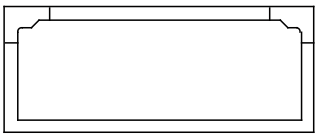	

K-TRW84L　ウォールプレート 840L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWP28H　ウォールプレート＋止水プレート 280H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWP28L　ウォールプレート＋止水プレート 280L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWP42H　ウォールプレート＋止水プレート　420H　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRWP42L　ウォールプレート＋止水プレート 420L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWP56H ウォールプレート＋止水プレート 560H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRWP56L　ウォールプレート＋止水プレート 560L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRWP84H ウォールプレート＋止水プレート 840H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRWS28H ウォールプレート＋止水スリーブ 280H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS28L　ウォールプレート＋止水スリーブ 280L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS42H ウォールプレート＋止水スリーブ 420H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRWS42L　ウォールプレート＋止水スリーブ　420L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS56H ウォールプレート＋止水スリーブ 560H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS56L　ウォールプレート＋止水スリーブ 560L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB28S-1　架台　280S　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB28M-1　架台 280M 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28L-1　架台 280L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28X-1　架台 280X 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB42S-1　架台　420S　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB42M-1　架台　420M　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42L-1　架台　420L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42X-1　架台　420X　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB56S-1　架台　560S　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB56M-1　架台 560M 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB56L-1　架台 560L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB56X-1　架台 560X 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84S-1　架台　840S　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB84M-1　架台 840M 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB84L-1　架台 840L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB84X-1　架台 840X 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［旧型番_ＴＲシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRBD28S-X　架台 280S＋架台用足X(580～595mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRBD28M-X　架台 28OM＋架台用足X(580～655mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRBD28L-X　架台 28OL＋架台用足X(580～715mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRBD28X-X　架台 280X＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRBD42S-X　架台 420S＋架台用足X(580～595mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRBD42M-X　架台　420M＋架台用足X(580～655mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRBD42L-X　架台 420L＋架台用足X(580～715mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRBD42X-X　架台 420X＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRBD56S-X　架台 560S＋架台用足X(580～595mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

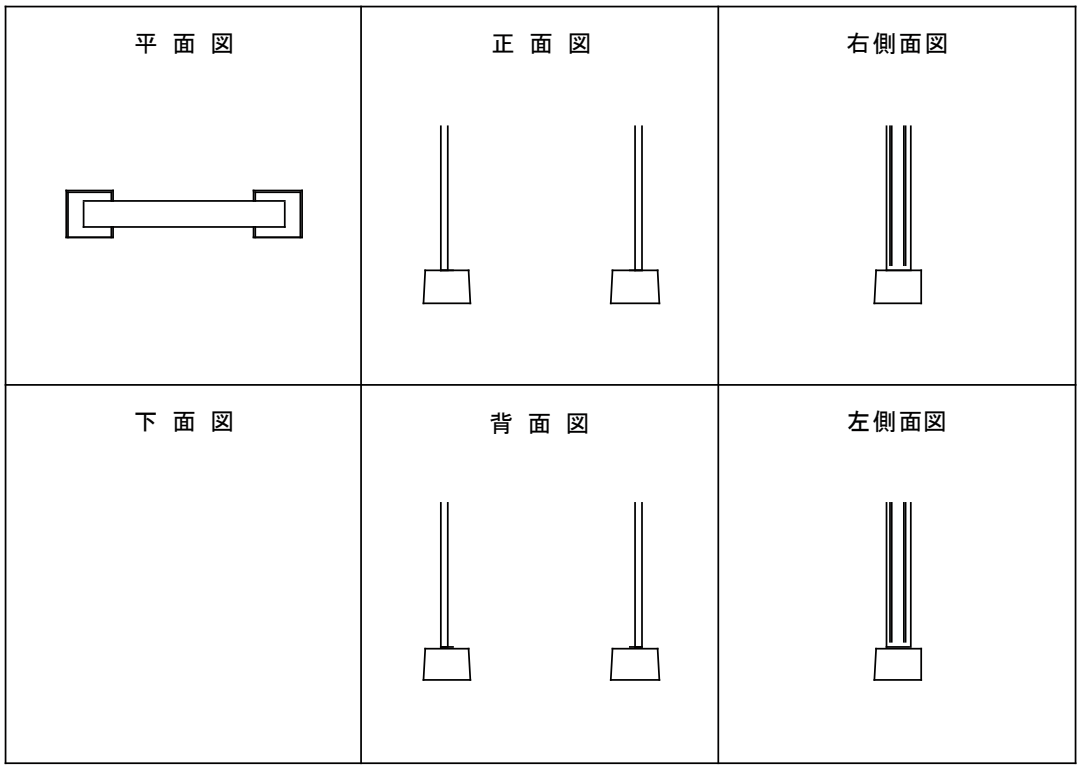

K-TRBD56M-X　架台 560M＋架台用足X(580～655mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

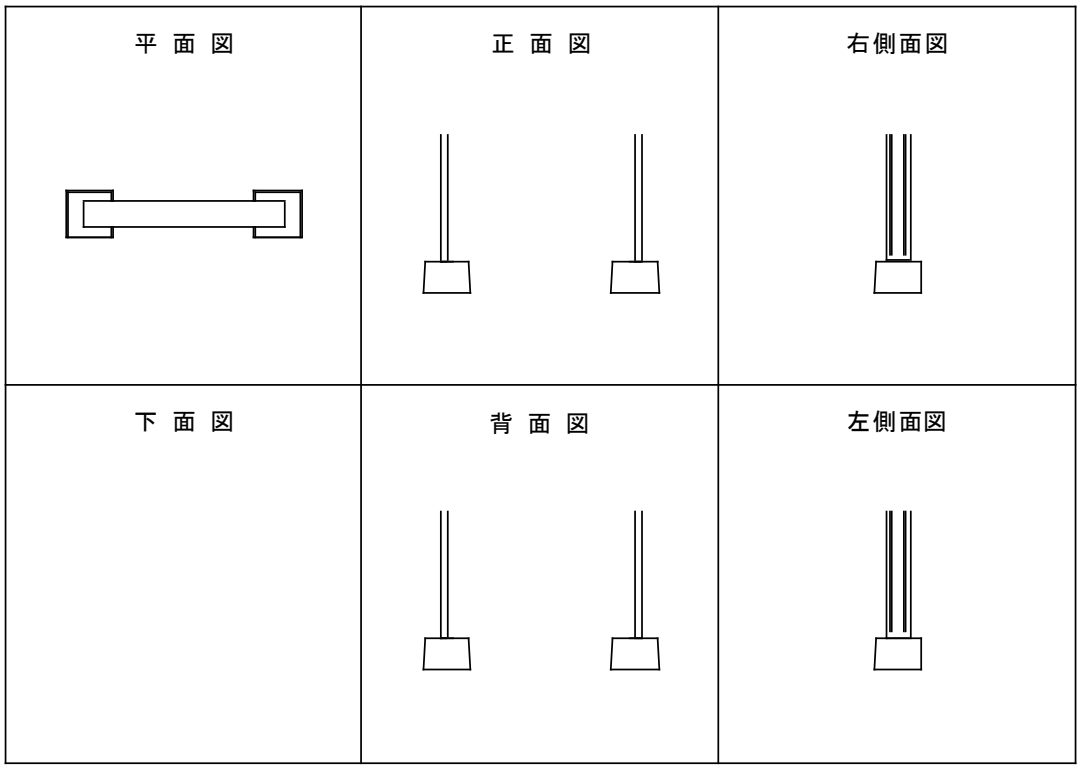

K-TRBD56L-X　架台 560L＋架台用足X(580～715mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRBD56X-X　架台 560X＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28S-S　架台 280S＋架台用足S(125～170mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28S-M　架台 280S＋架台用足M(150～195mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28S-L　架台 280S＋架台用足L(300～345mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB28S-X　架台 280S＋架台用足X(580～595mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB28M-S　架台 280M＋架台用足S(185～230mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28M-M　架台 280M＋架台用足M(185～255mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28M-L　架台 28OM＋架台用足L(300～405mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB28M-X　架台 280M＋架台用足X(580～655mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRB28L-S　架台 280L＋架台用足S(245～290mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28L-M　架台 280L＋架台用足M(245～315mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28L-L　架台 280L＋架台用足L(300～465mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRB28L-X　架台 280L＋架台用足X(580～715mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

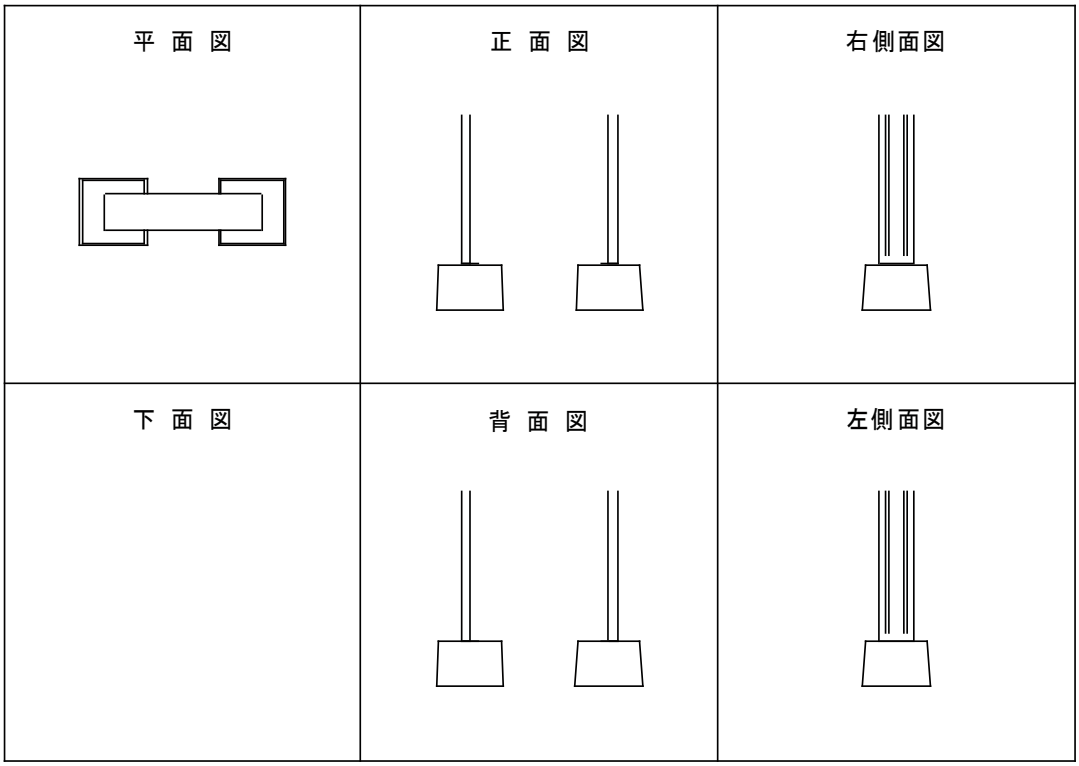

K-TRB28X-S　架台 280X＋架台用足S(455～500mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28X-M　架台 280X＋架台用足M(455～525mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28X-L　架台 280X＋架台用足L(455～675mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28X-X　架台 280X＋架台用足X(580～925mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB42S-S　架台　420S＋架台用足S(125～170mm）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42S-M　架台　420S＋架台用足M(150～195mm）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42S-L　架台　420S＋架台用足L(300～345mm）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図

K-TRB42S-X　架台 420S＋架台用足X(580～595mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

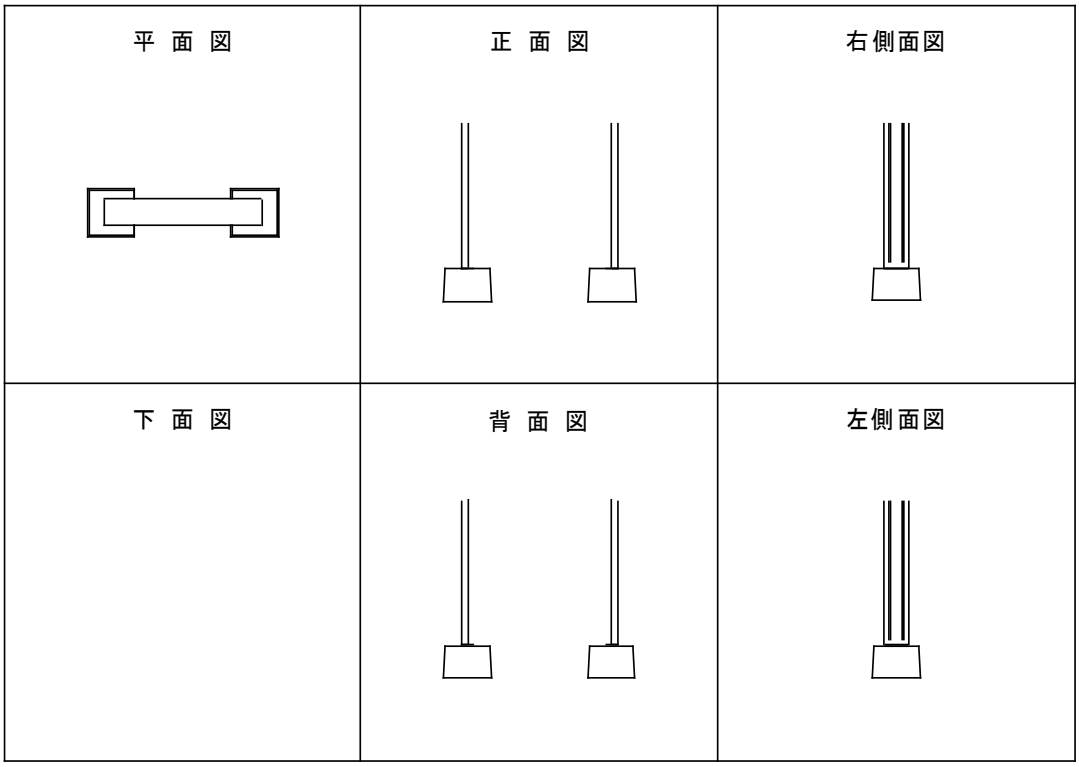

K-TRB42M-S　架台　420M＋架台用足S(185～230mm）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42M-M　架台 420M＋架台用足M(185～255mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42M-L　架台 420M＋架台用足L(300～405mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42M-X　架台 420M＋架台用足X(580～655mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

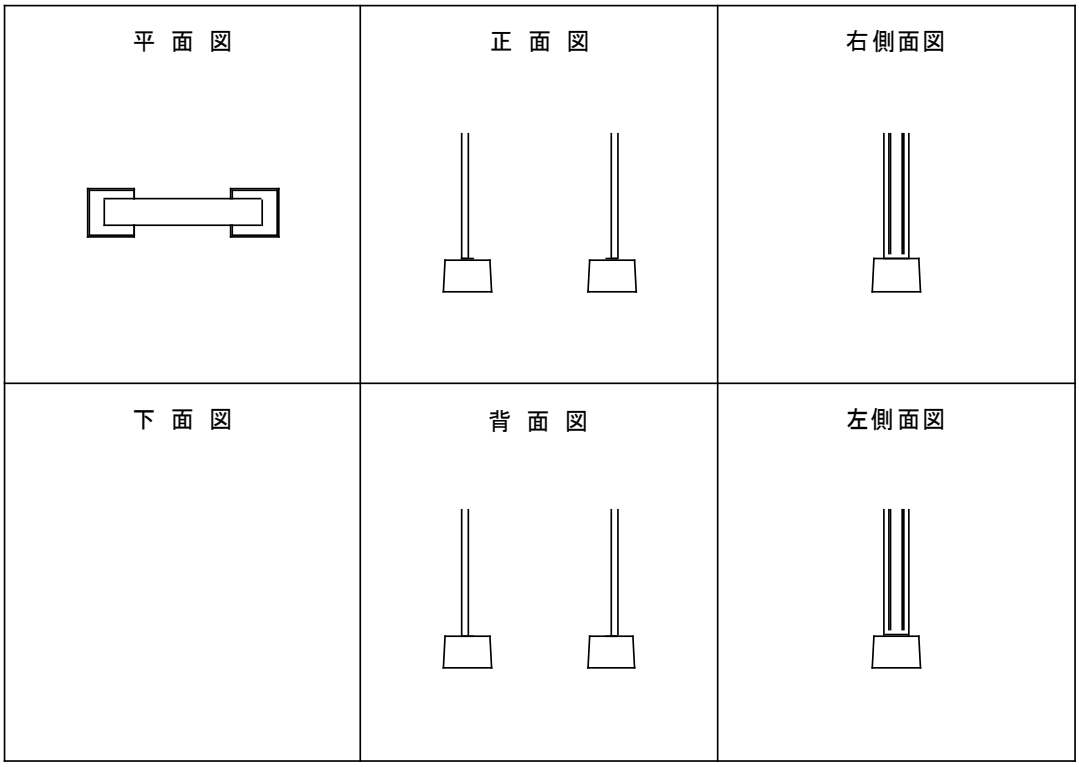

K-TRB42L-S　架台　420L＋架台用足S(245～290mm）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42L-M　架台　420L＋架台用足M(245～315mm）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42L-L　架台　420L＋架台用足L(300～465mm）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42L-X　架台 420L＋架台用足X(580～715mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB42X-S　架台　420X＋架台用足S(455～500mm）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42X-M　架台　420X＋架台用足M(455～525mm）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42X-L　架台 420X＋架台用足L(455～675mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42X-X　架台 420X＋架台用足X(580～925mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台４２０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56S-S　架台 560S＋架台用足S(125～170mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56S-M　架台 560S＋架台用足M(150～195mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56S-L　架台 560S＋架台用足L(300～345mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56S-X　架台 560S＋架台用足X(580～595mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

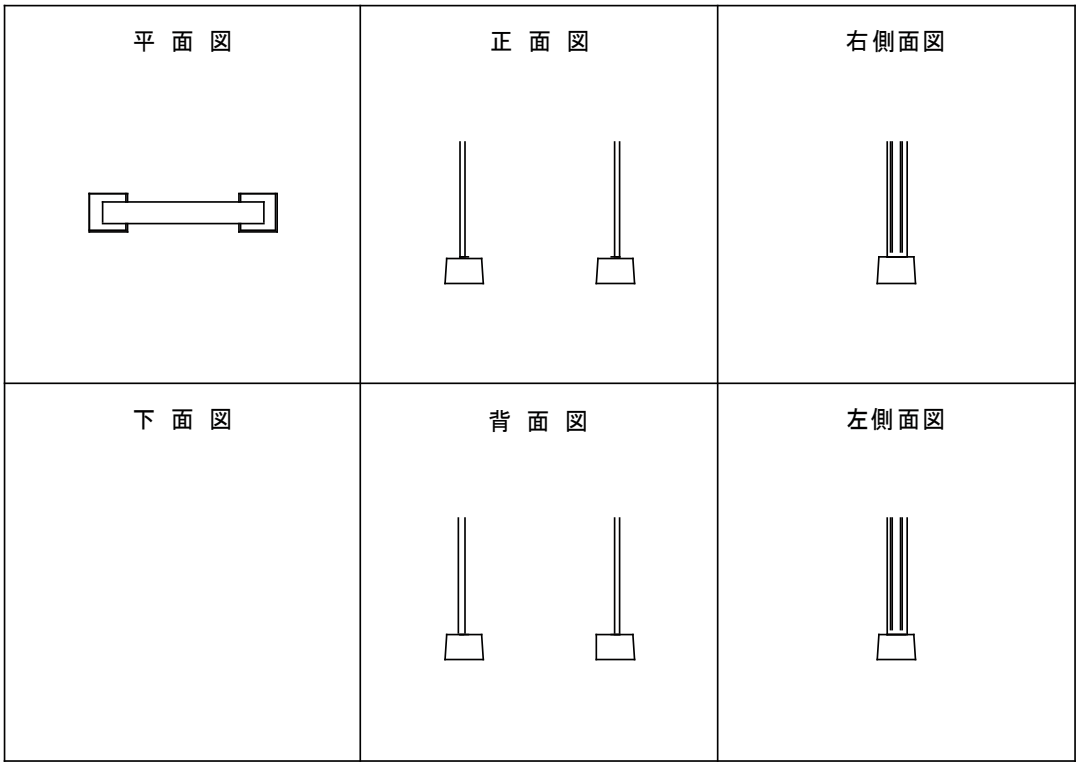

K-TRB56M-S　架台 560M＋架台用足S(185～230mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56M-M　架台 560M＋架台用足M(185～255mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56M-L　架台 560M＋架台用足L(300～405mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56M-X　架台 560M＋架台用足X(580～655mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRB56L-S　架台 560L＋架台用足S(245～290mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56L-M　架台 560L＋架台用足M(245～315mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56L-L　架台 560L＋架台用足L(300～465mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56L-X　架台 560L＋架台用足X(580～715mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

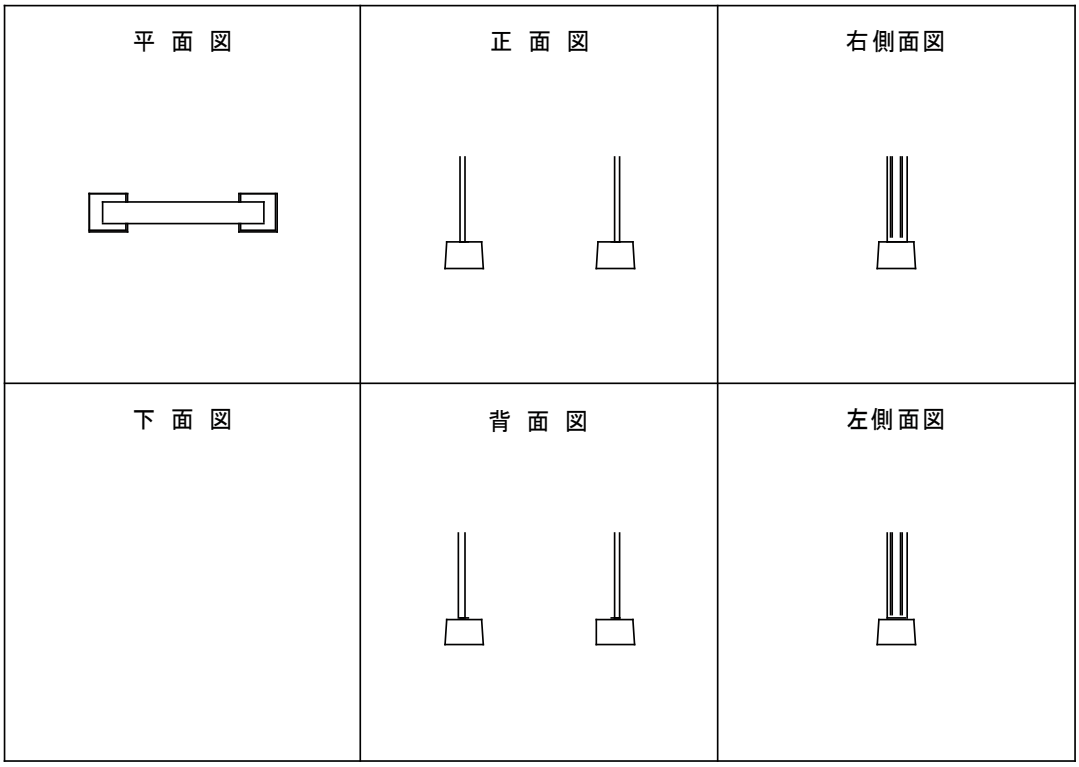

K-TRB56X-S　架台 560X＋架台用足S(455～500mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56X-M　架台 560X＋架台用足M(455～525mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56X-L　架台 560X＋架台用足L(455～675mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56X-X　架台 560X＋架台用足X(580～925mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84S-S　架台　840S＋架台用足S(125～170mm）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84S-M　架台 840S＋架台用足M(150～195mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84S-L　架台 840S＋架台用足L(300～345mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84S-X　架台 840S＋架台用足X(580～595mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84M-S　架台 840M＋架台用足S(185～230mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84M-M　架台 840M＋架台用足M(185～255mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84M-L　架台 840M＋架台用足L(300～405mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84M-X　架台 840M＋架台用足X(580～655mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

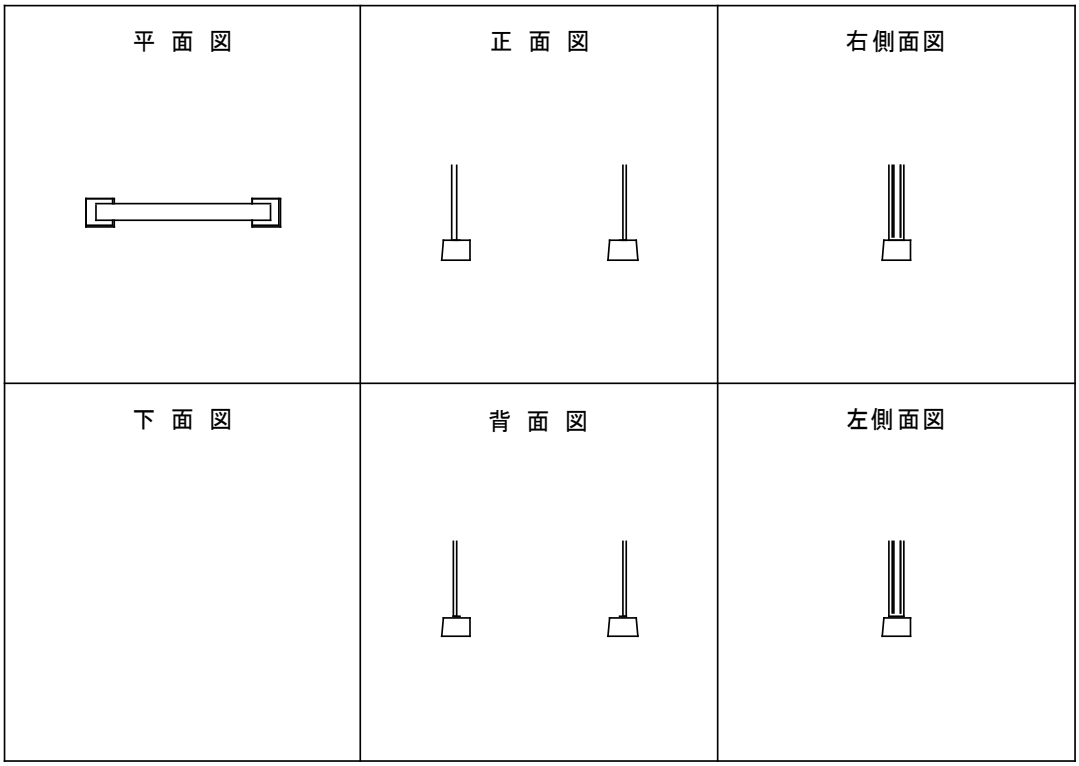

K-TRB84L-S　架台　840L＋架台用足S(245～290mm）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84L-M　架台 840L＋架台用足M(245～315mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84L-L　架台 840L＋架台用足L(300～465mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84L-X　架台 840L＋架台用足X(580～715mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

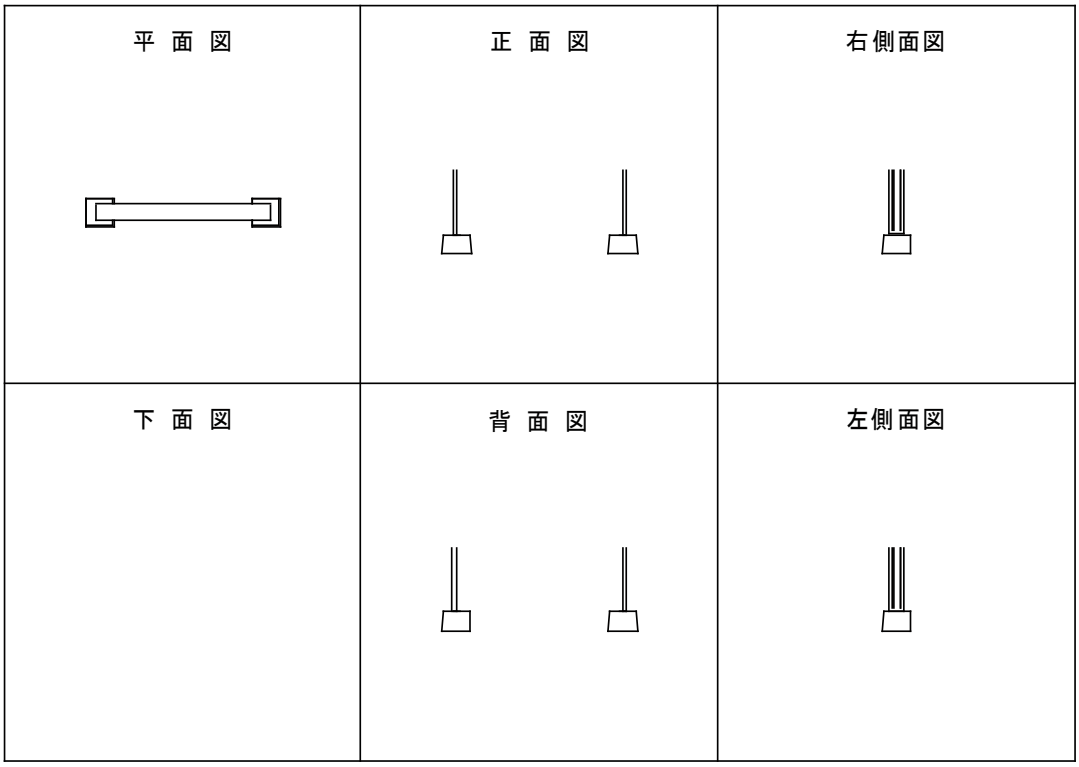

K-TRB84X-S　架台 840X＋架台用足S(455～500mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84X-M　架台 840X＋架台用足M(455～525mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84X-L　架台 840X＋架台用足L(455～675mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84X-X　架台 840X＋架台用足X(580～925mm) 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRBC28-1　立面用架台 280 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［立面用架台］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRBC42-1　立面用架台 420 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRBC56-1　立面用架台 560 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRBC84-1　立面用架台 840 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［旧型番_ＴＲシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他_旧型番)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSW28BH ウォールプレート 280H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSW28BL　ウォールプレート 280L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［ウォールプレート類］

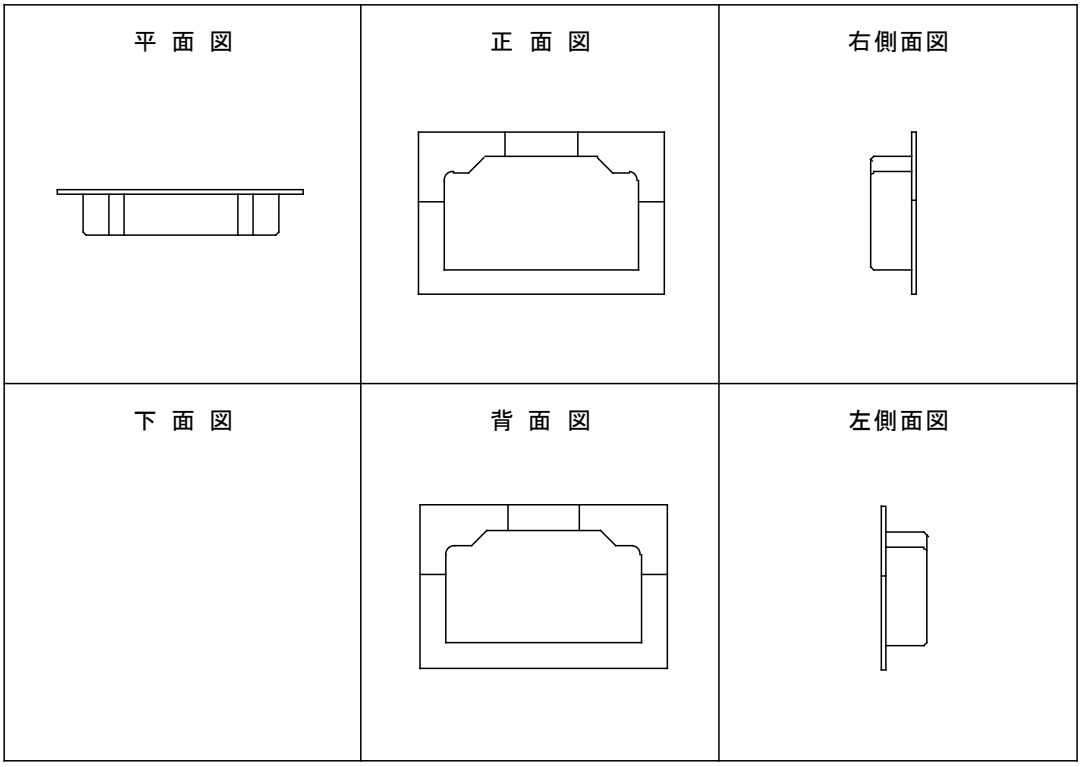

K-TRSW42BH ウォールプレート 420H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

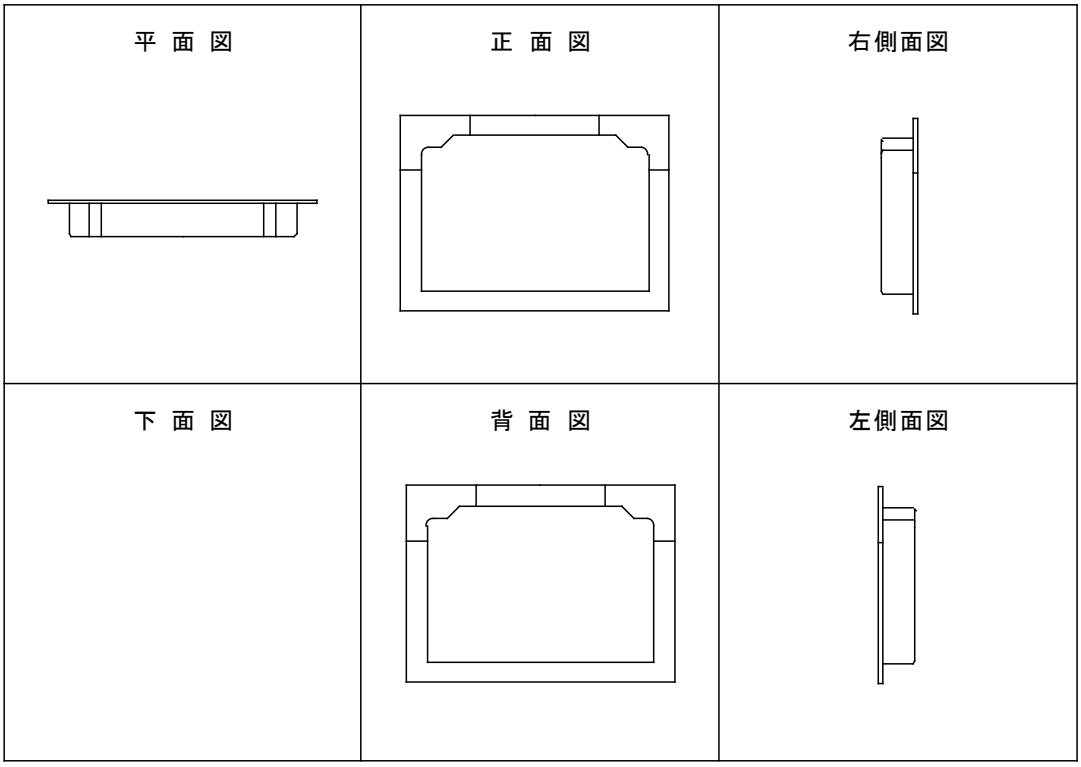

K-TRSW42BL　ウォールプレート 420L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［ウォールプレート類］

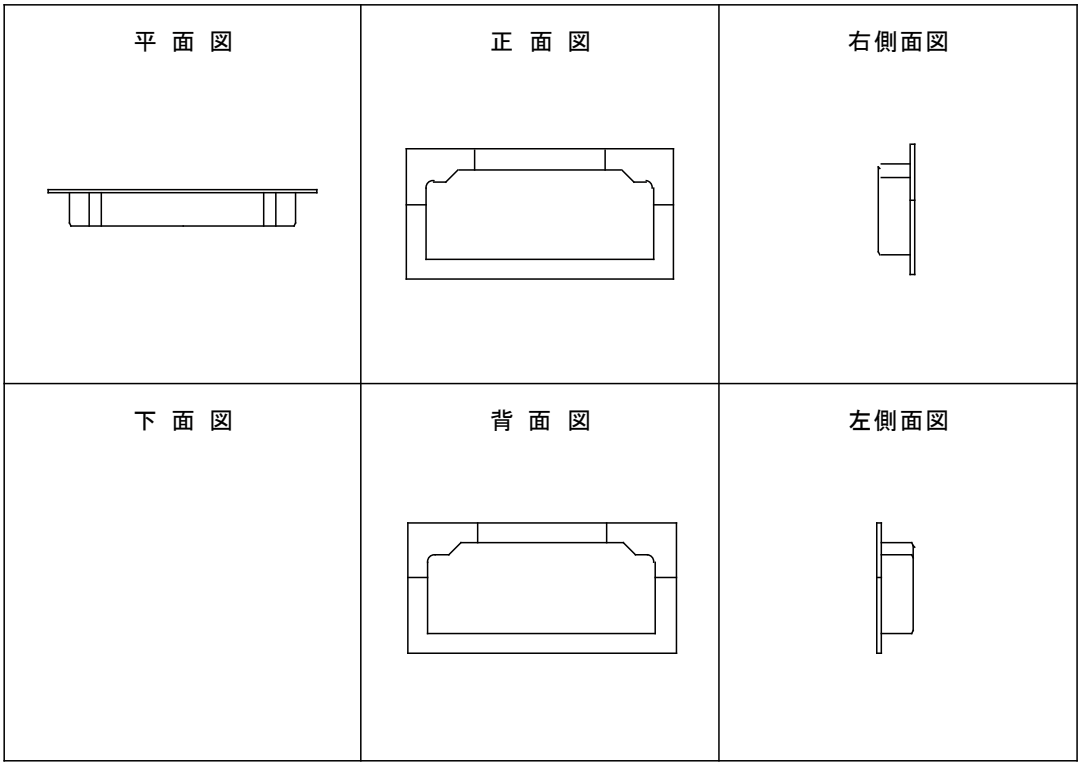

K-TRSW56BH ウォールプレート 560H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

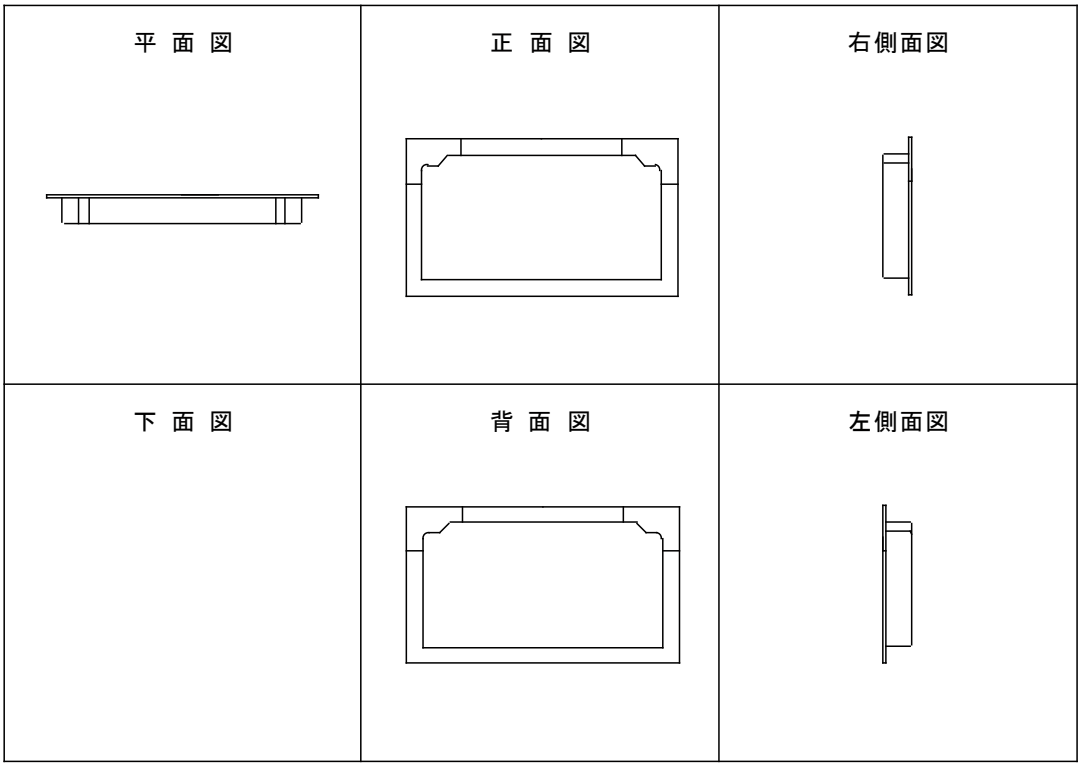

K-TRSW56BL　ウォールプレート 560L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［ウォールプレート類］

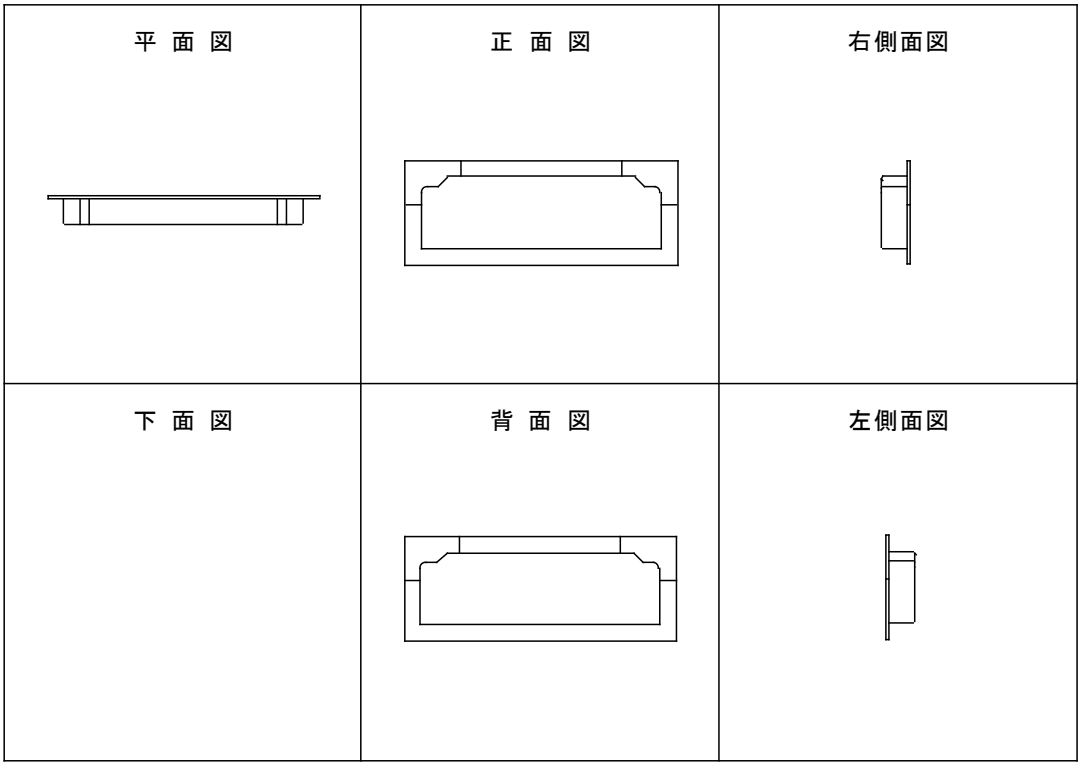

K-TRSW84BH ウォールプレート 840H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

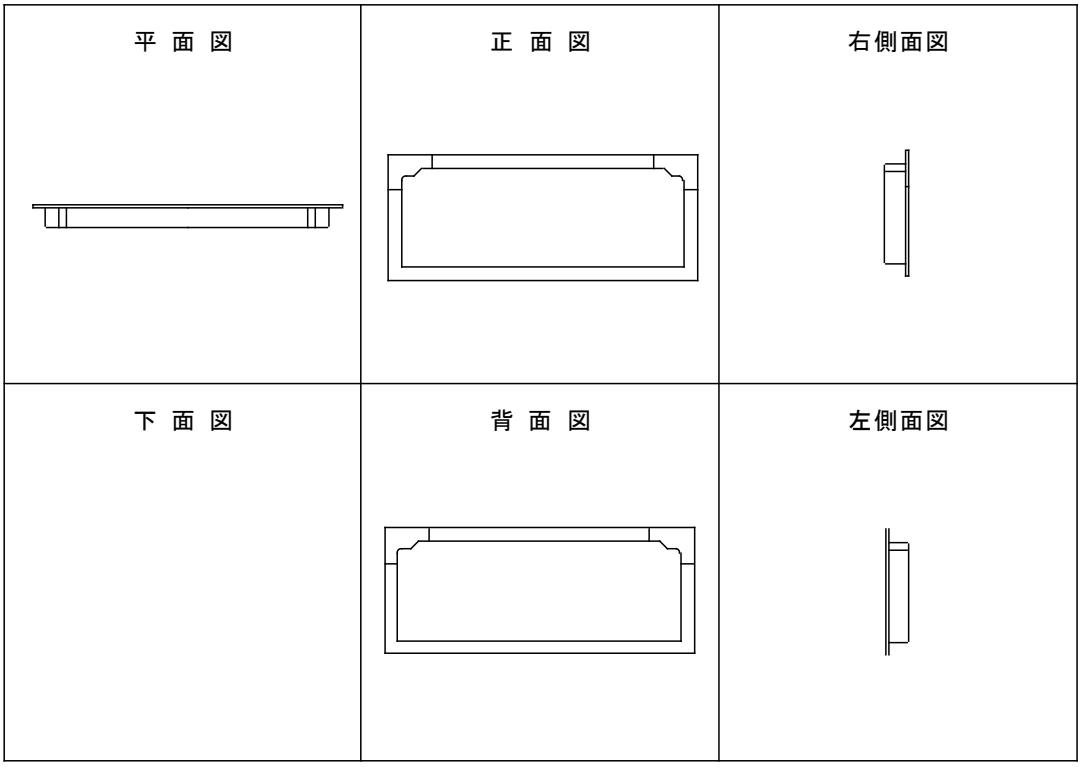

K-TRSW84BL　ウォールプレート 840L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP28BH ウォールプレート＋止水プレート 280H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［ウォールプレート類］

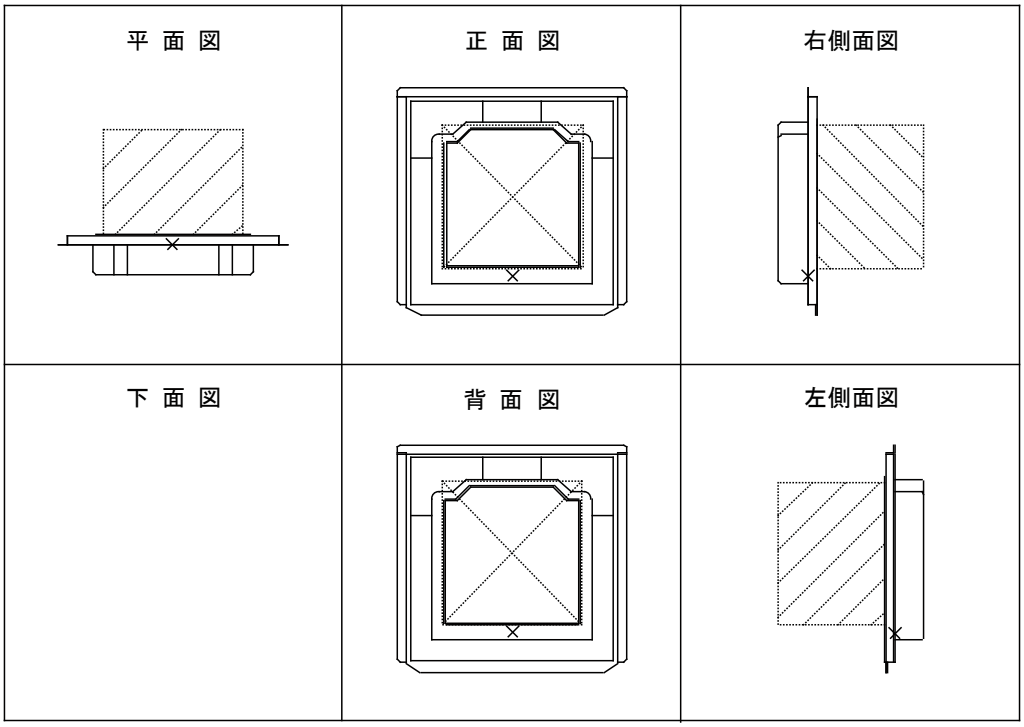

K-TRSWP28BL　ウォールプレート＋止水プレート 280L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP42BH ウォールプレート＋止水プレート 420H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP42BL　ウォールプレート＋止水プレート 420L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP56BH ウォールプレート＋止水プレート 560H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP56BL　ウォールプレート＋止水プレート 560L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP84BH ウォールプレート＋止水プレート 840H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWP84BL　ウォールプレート＋止水プレート 840L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS28BH-SW　ウォールプレート 280H ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［ウォールプレート類］

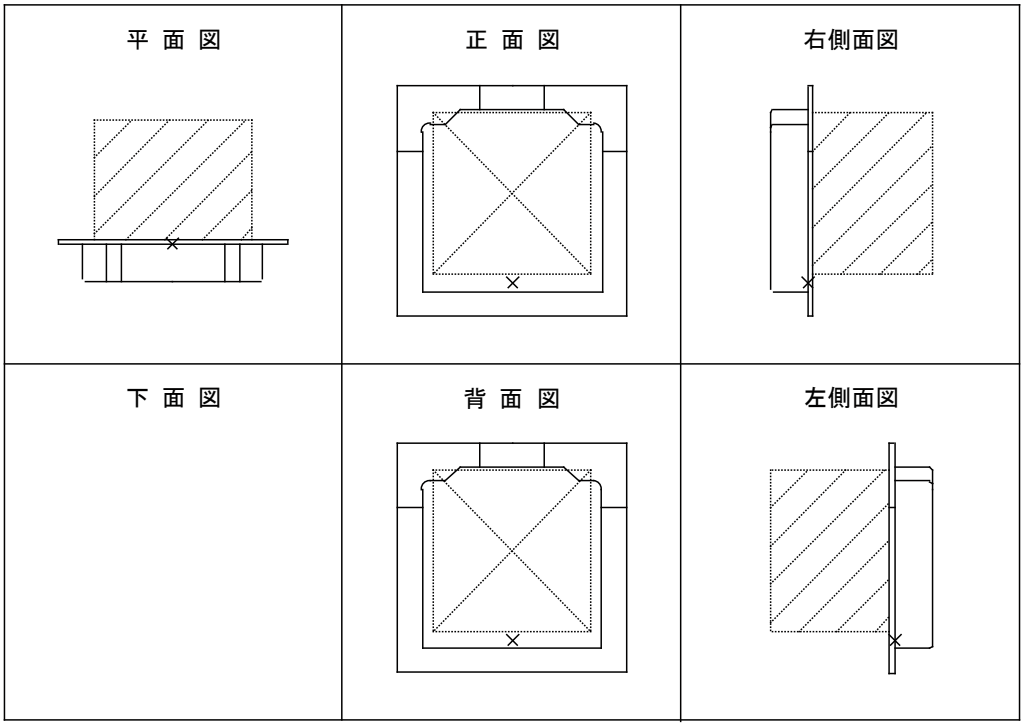

K-TRWS28BL-SW　ウォールプレート 280L ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［ウォールプレート類］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRWS42BH-SW　ウォールプレート 420H ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS42BL-SW　ウォールプレート　420L　ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS56BH-SW　ウォールプレート 560H ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS56BL-SW　ウォールプレート 560L ステンレス鋼板＋止水スリーブ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWBFB-SW　チャンバーボックス(前取出し用)＋ウォールプレート ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［02-チャンバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［チャンバーボックス］

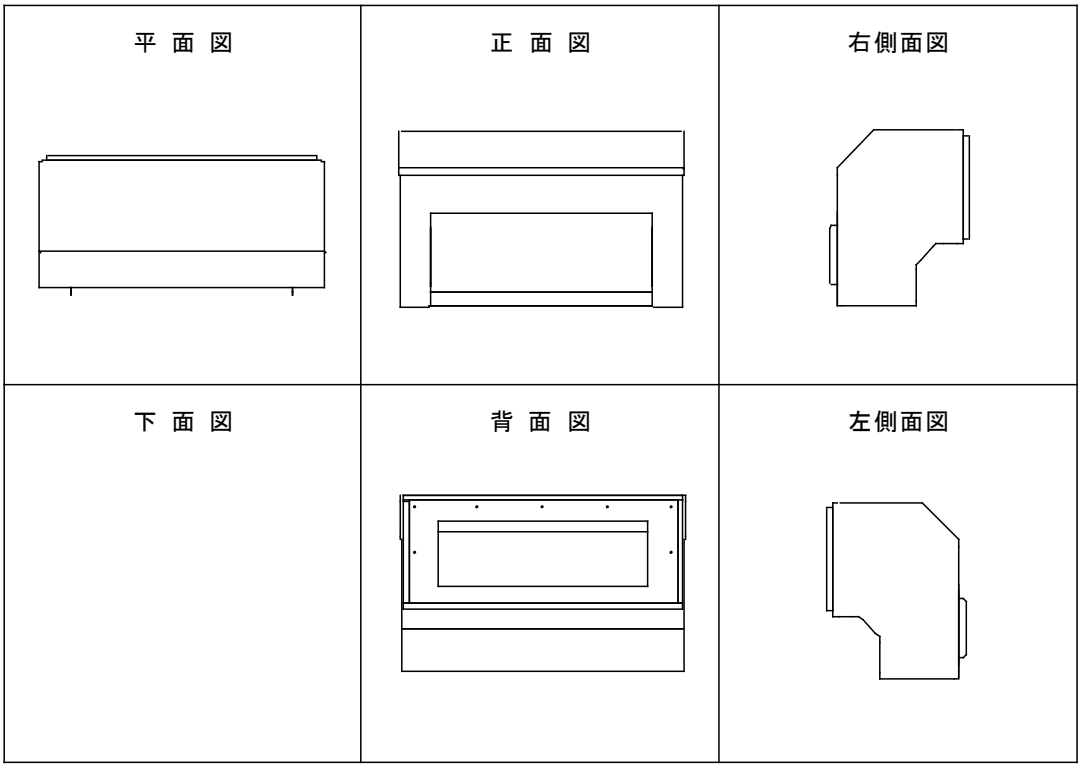

K-TRSWBFB　チャンバーボックス（前取出し用）ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［02-チャンバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［チャンバーボックス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWBUB-C　チャンバーボックス(下取出し用)＋立面エルボ90°　(立上り)H　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［02-チャンバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［チャンバーボックス］

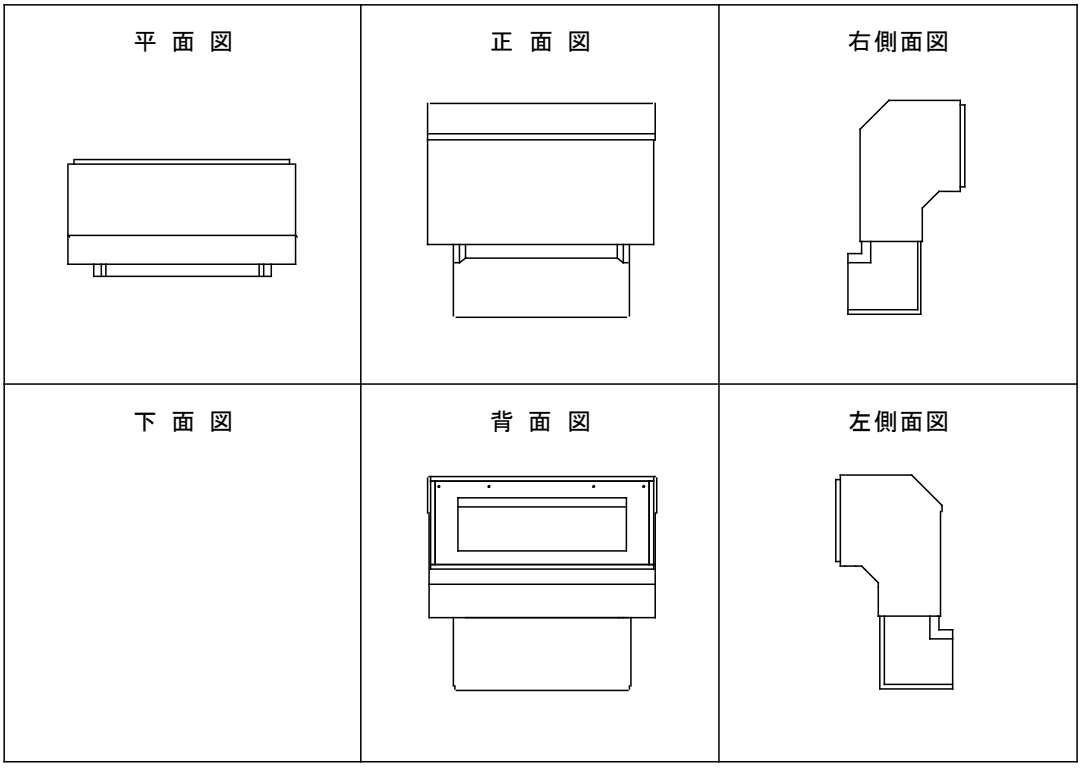

K-TRSSWBUB　チャンバーボックス（下取出し用）ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［03-共通］－［03-止水］－［02-チャンバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［チャンバーボックス］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRSBH28B　ハンガーチャンネル 280 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBH42B　ハンガーチャンネル 420 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBH56B　ハンガーチャンネル 560 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBH84B　ハンガーチャンネル 840 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBHX56B　ハンガーチャンネル(十字分岐用)×560 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBHX84B　ハンガーチャンネル(十字分岐用)×840 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB28BL-1　架台 280L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

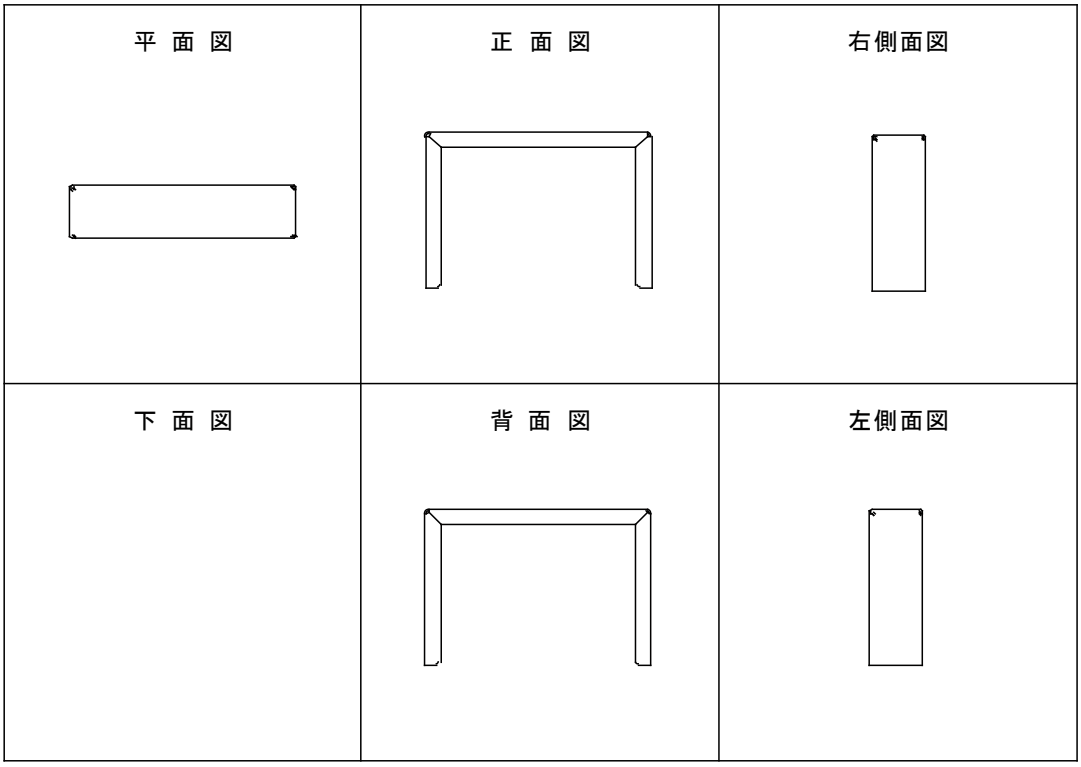

K-TRSB28BM-1　架台 280M ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB28BS-1　架台 280S ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB28BX-1　架台 280X ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

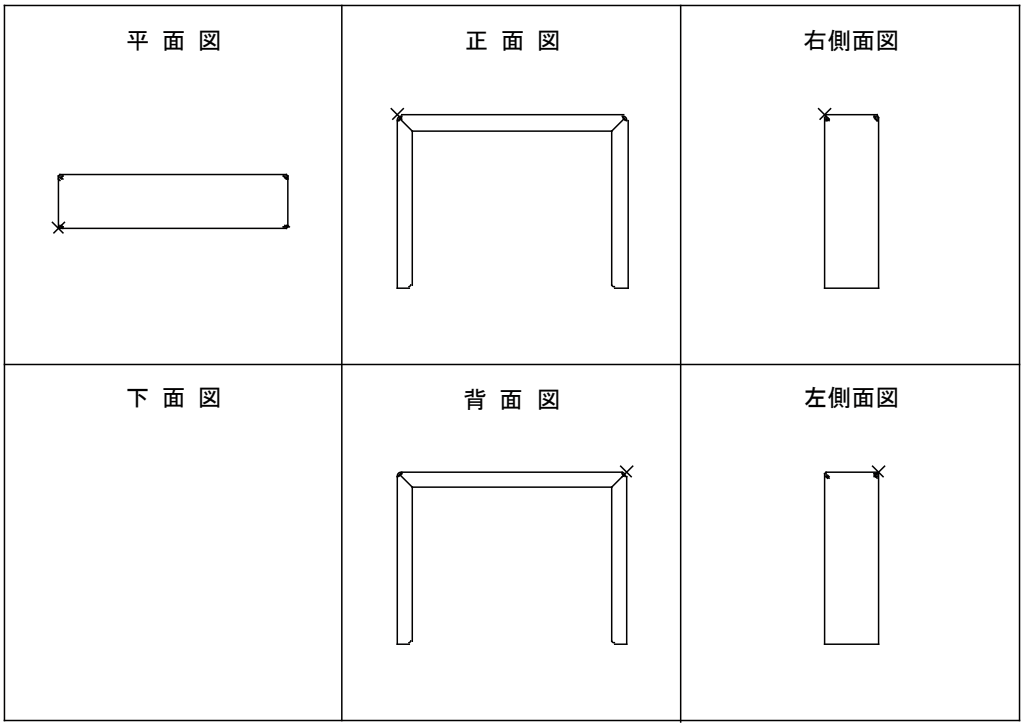

K-TRSB28BZ-1　架台 28OZ ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

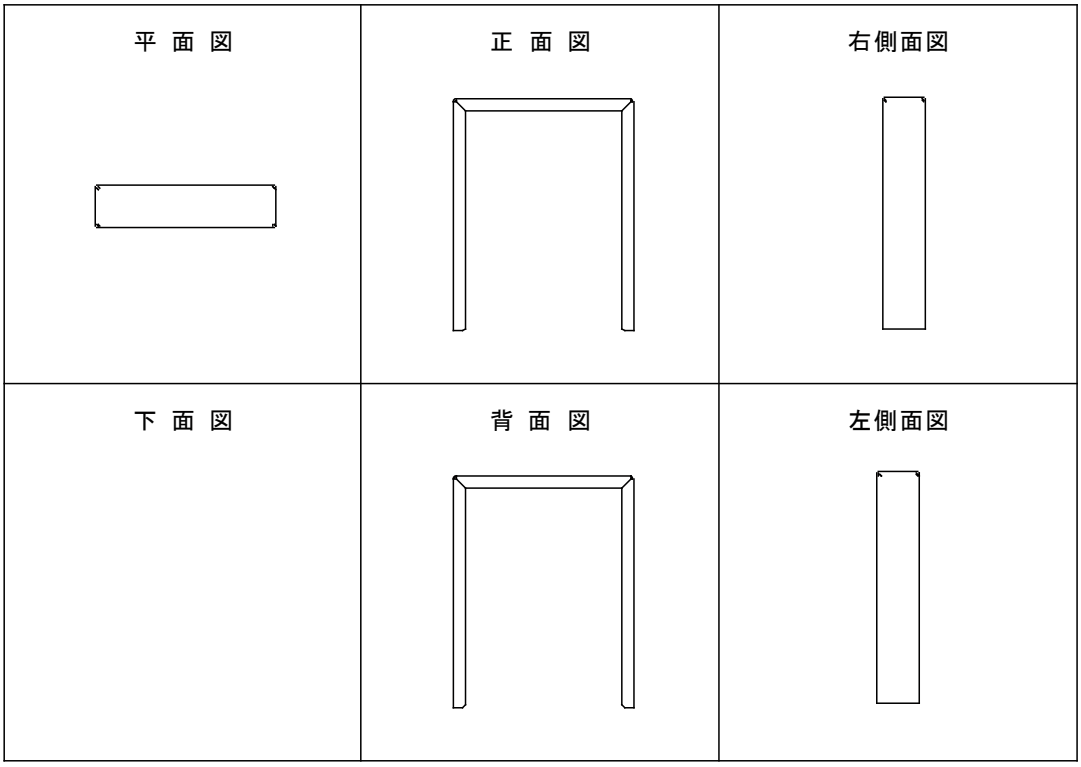

K-TRSB42BL-1　架台　420L　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図 	正 面 図	右側面図 
下 面 図	背 面 図	左側面図 

K-TRSB42BM-1　架台　420M　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

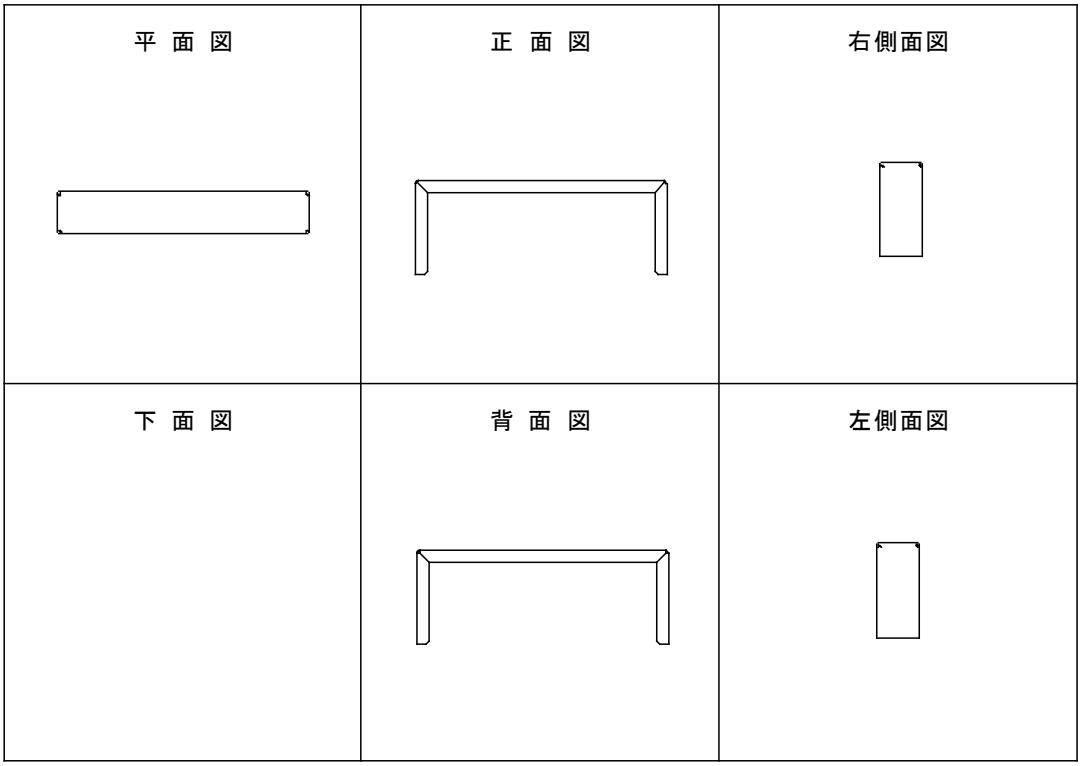

K-TRSB42BS-1　架台　420S　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRSB42BX-1　架台　420X　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

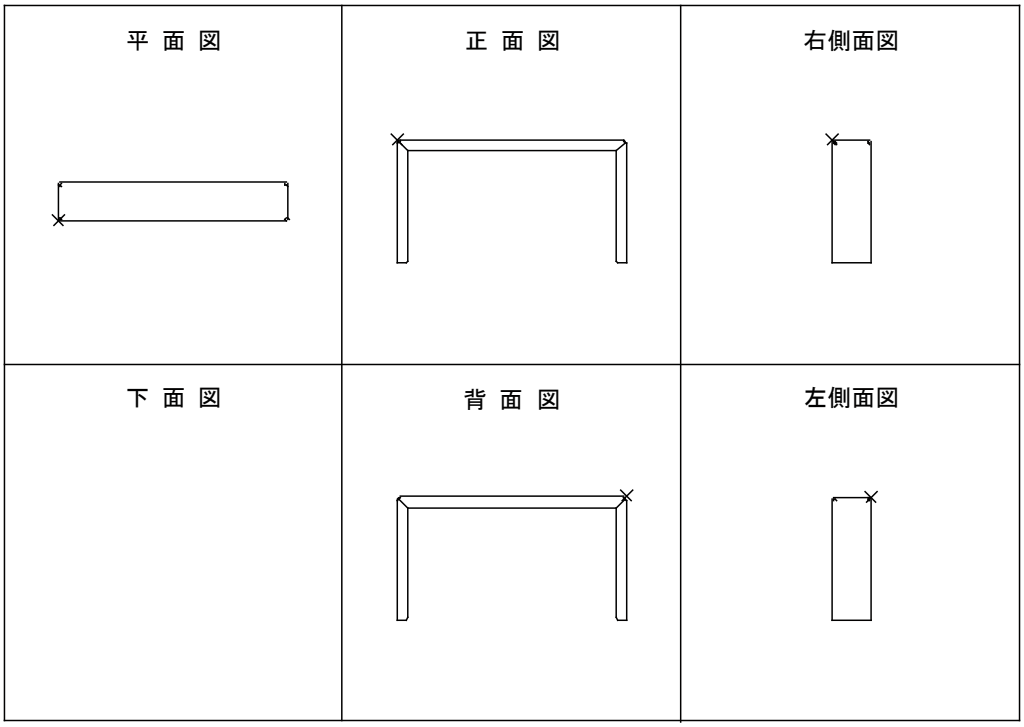

K-TRSB42BZ-1　架台　420Z　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB56BL-1　架台 560L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

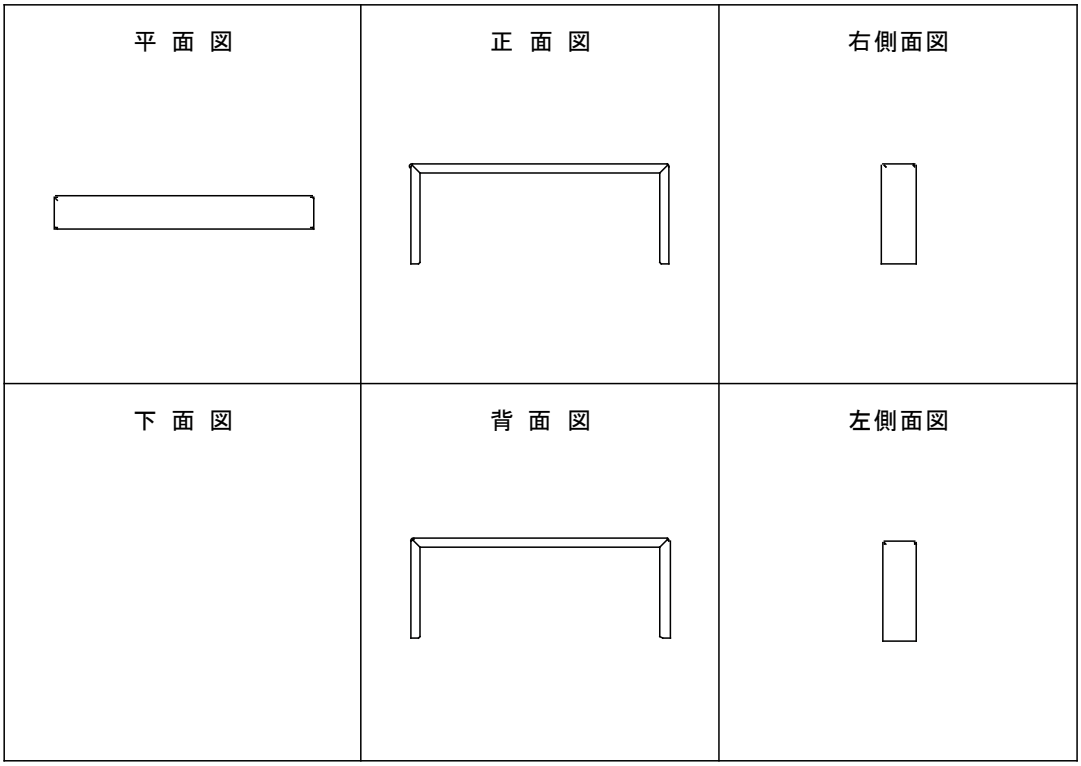

K-TRSB56BM-1　架台 560M ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB56BS-1　架台 560S ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB56BX-1　架台 560X ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB56BZ-1　架台 560Z ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

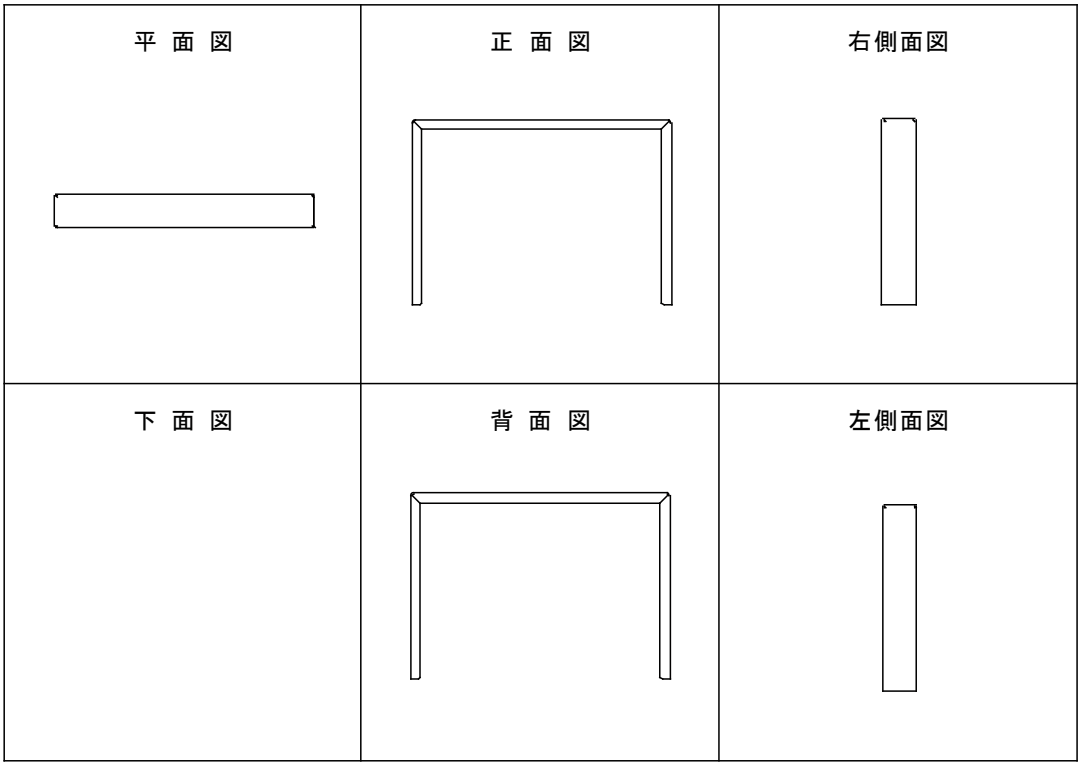

K-TRSB84BL-1　架台　840L　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB84BM-1　架台 840M ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB84BS-1　架台 840S ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB84BX-1　架台 840X ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

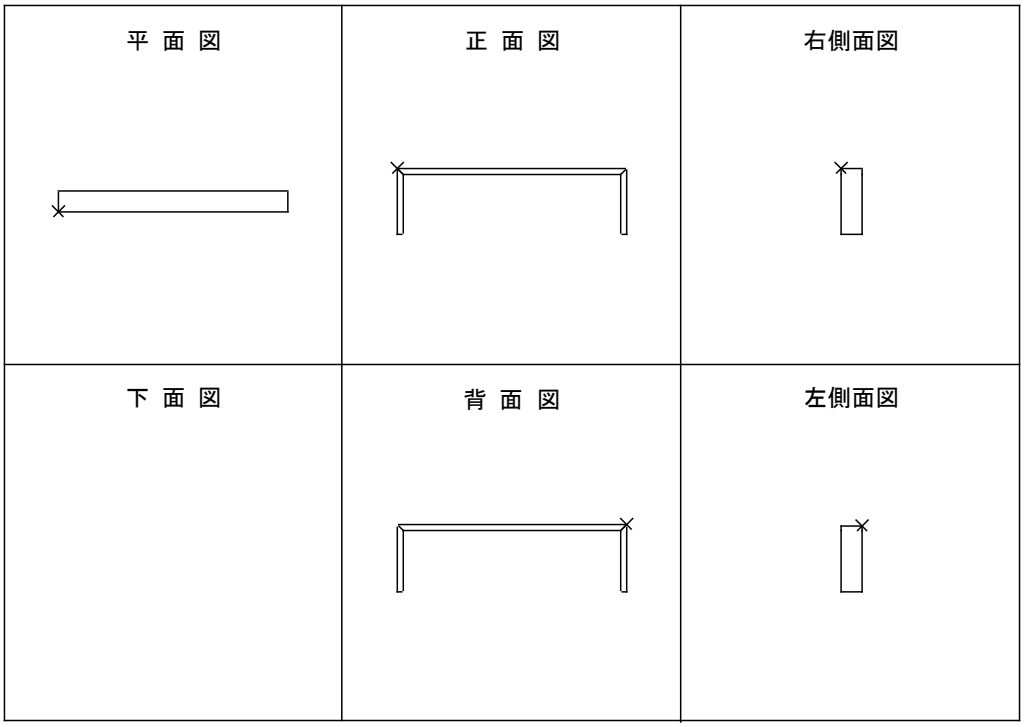

K-TRSB84BZ-1　架台　840Z　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［架台］

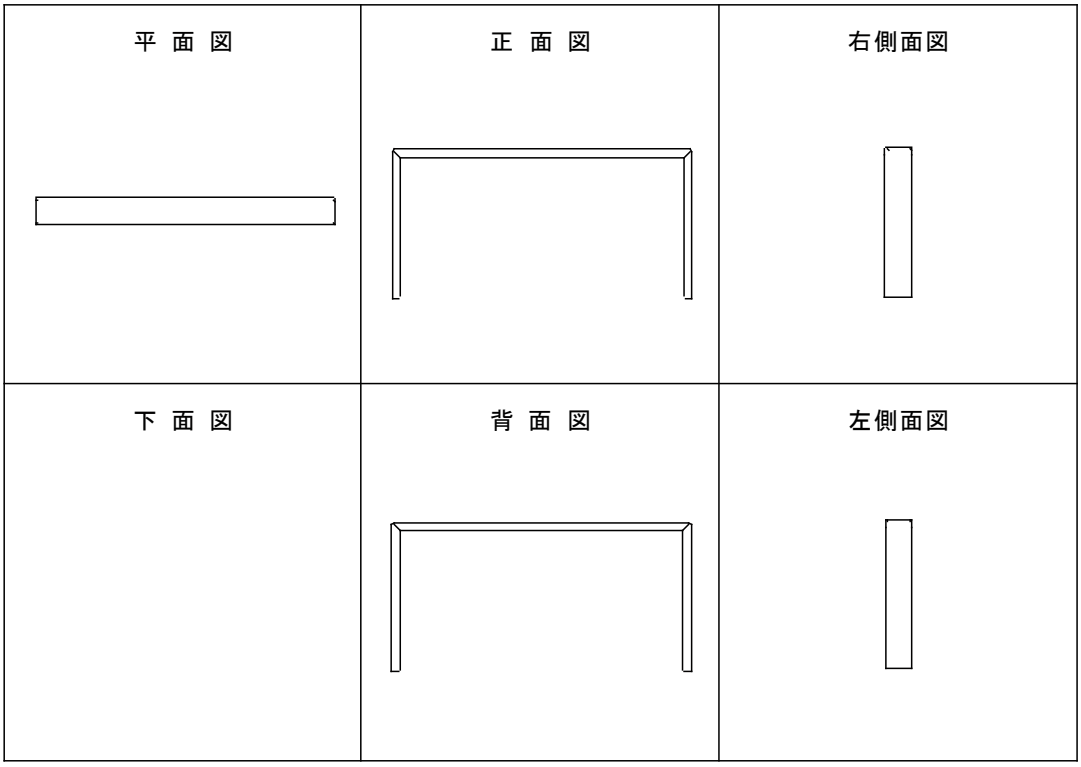

K-TRSWC28BH　止水プレート用カバー 280H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

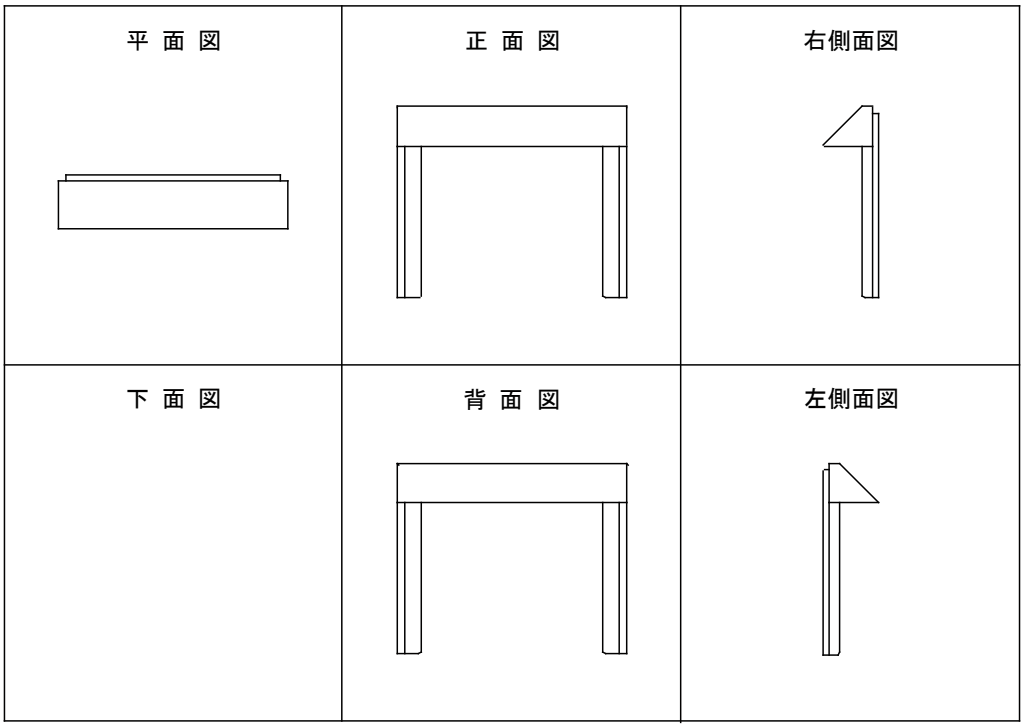

K-TRSWC28BL　止水プレート用カバー 280L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWC42BH　止水プレート用カバー　420H　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

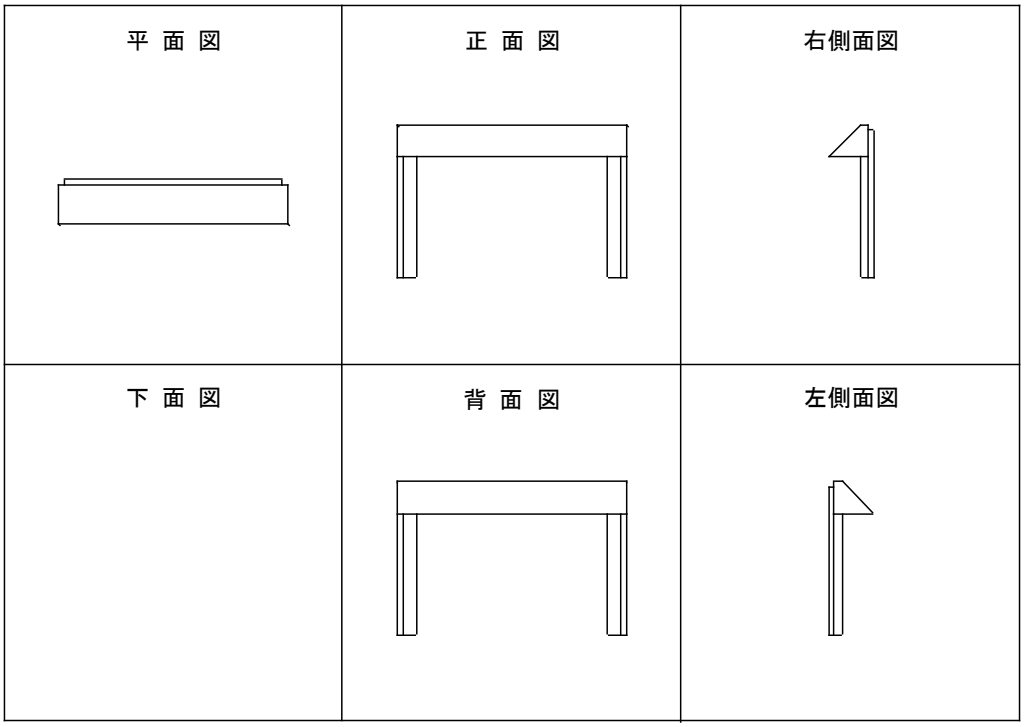

K-TRSWC42BL　止水プレート用カバー 420L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWC56BH　止水プレート用カバー 560H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

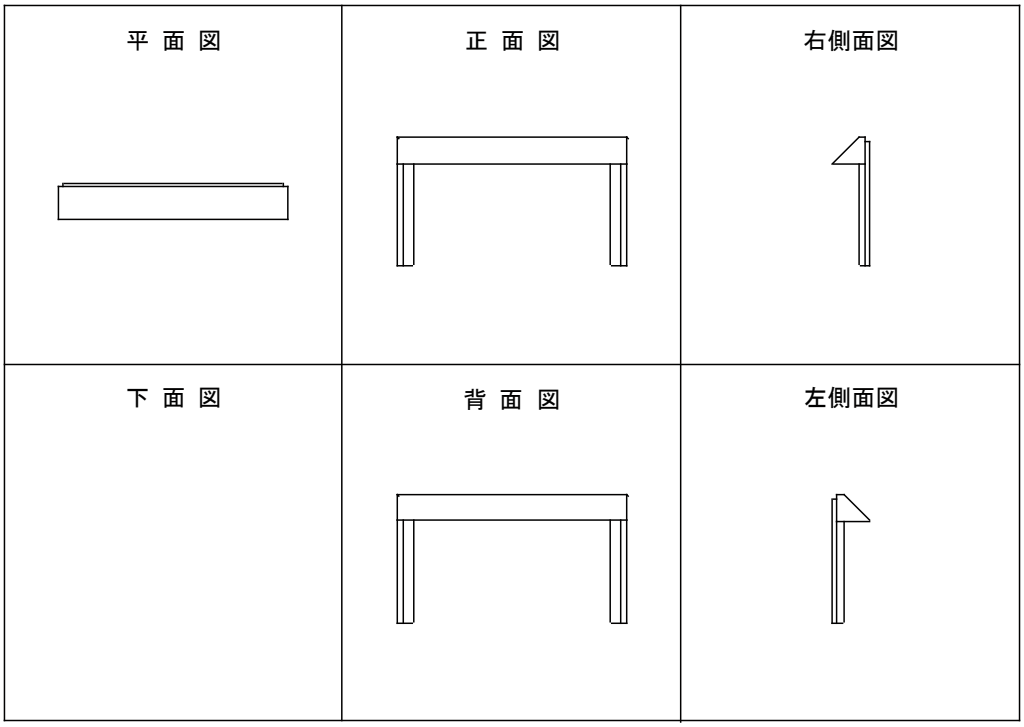

K-TRSWC56BL　止水プレート用カバー 560L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

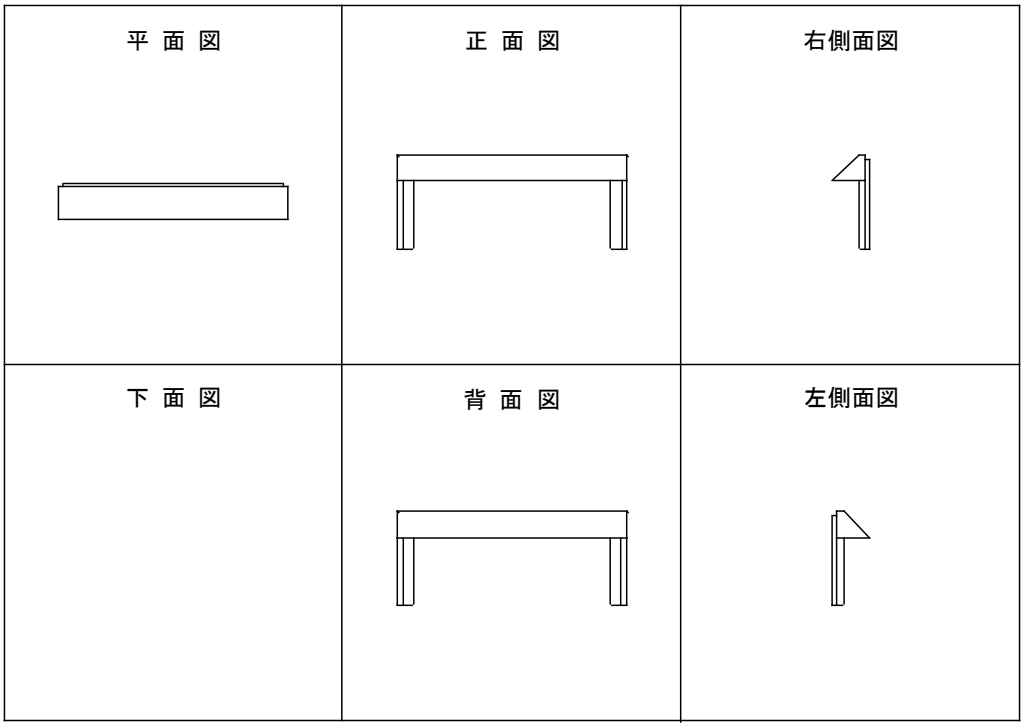

K-TRSWC84BH　止水プレート用カバー 840H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSWC84BL　止水プレート用カバー 840L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［03-止水］ー［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［架台］

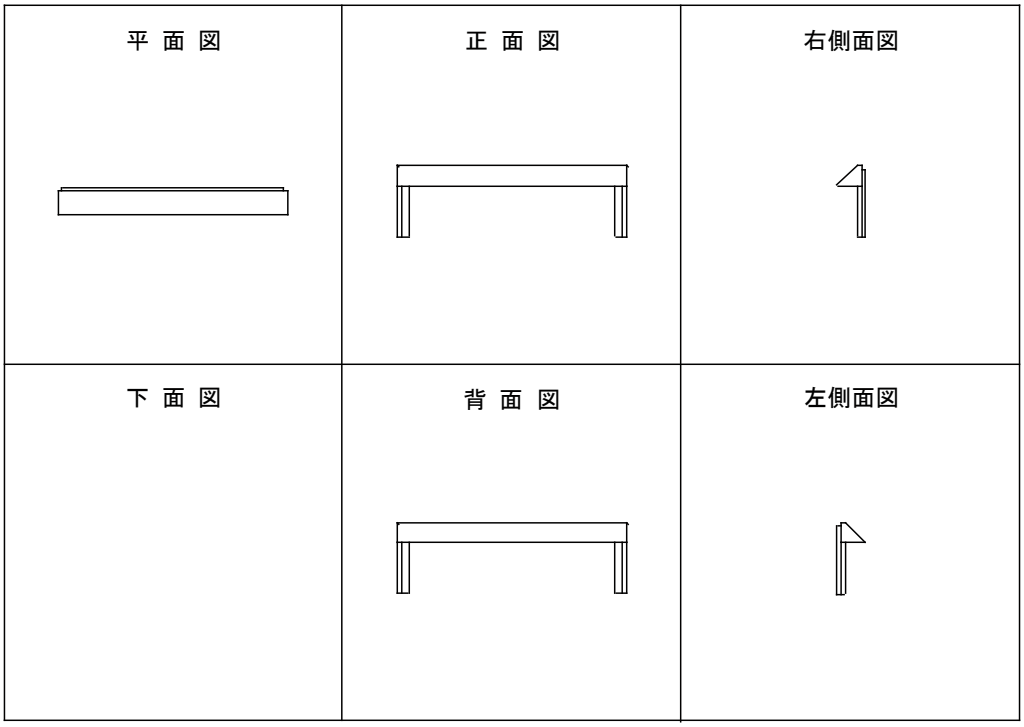

K-TRSBD28BL-X100　架台 28OL＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

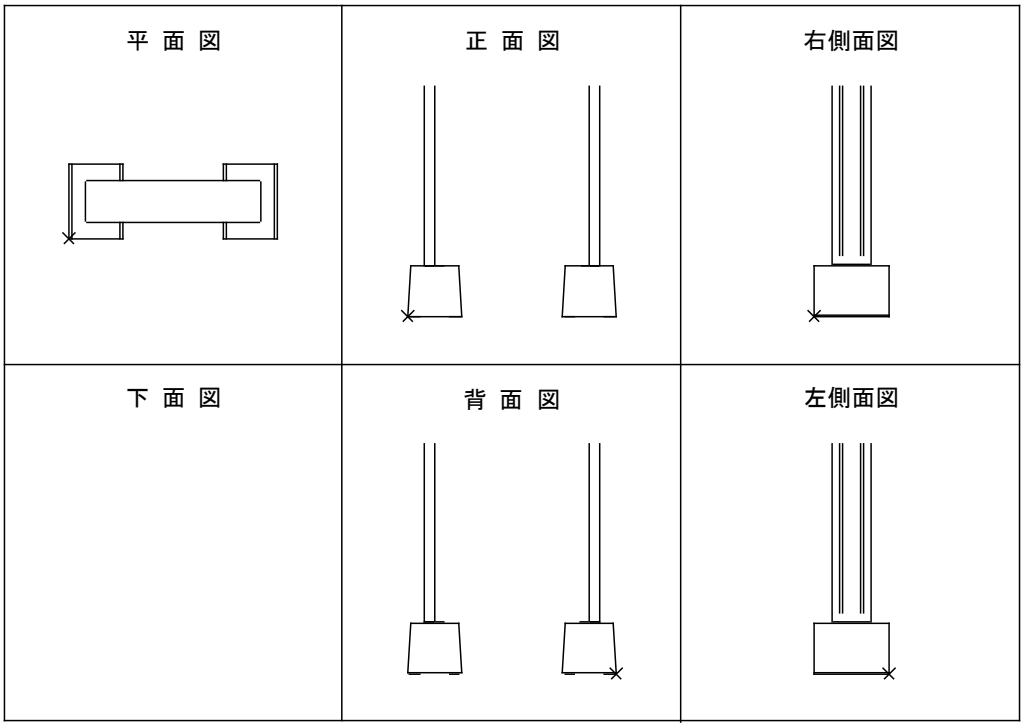

K-TRSBD28BL-X50　架台 28OL＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

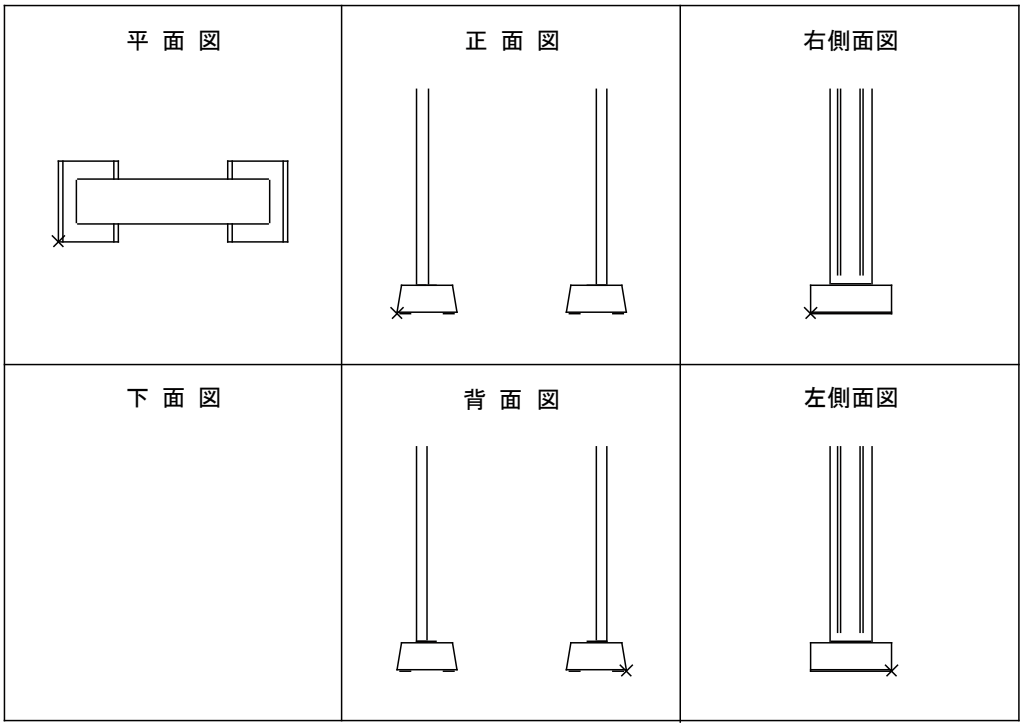

K-TRSBD28BM-X100　架台 28OM＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

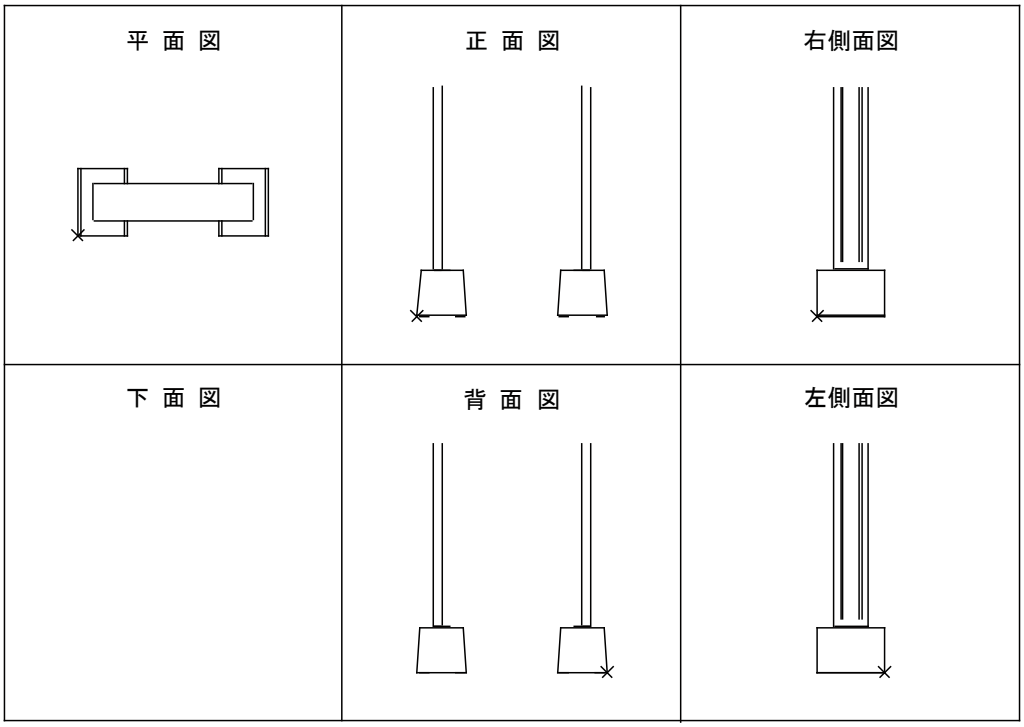

K-TRSBD28BM-X50　架台 28OM＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］ー［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［足付架台＋２段用架台］

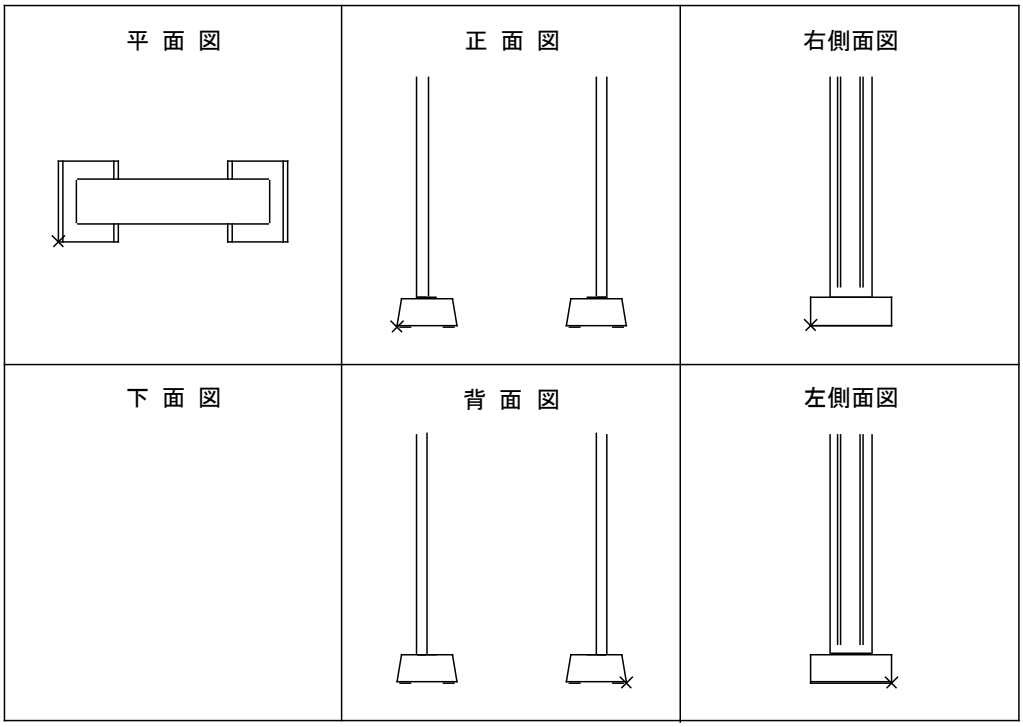

K-TRSBD28BS-X100　架台 28OS＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

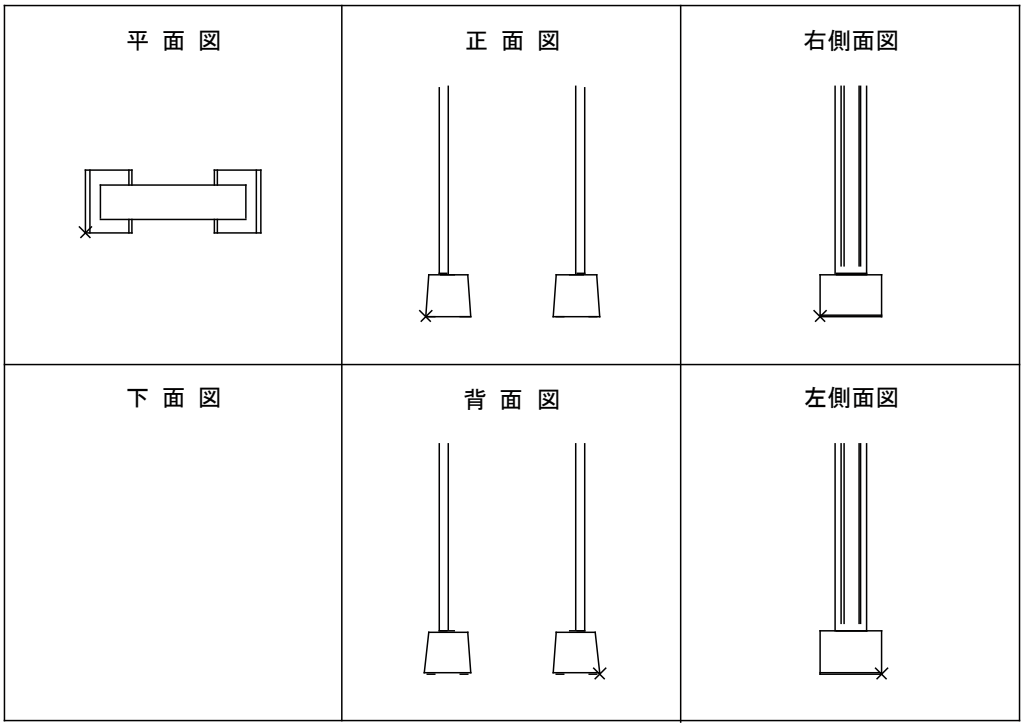

K-TRSBD28BS-X50　架台 28OS＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

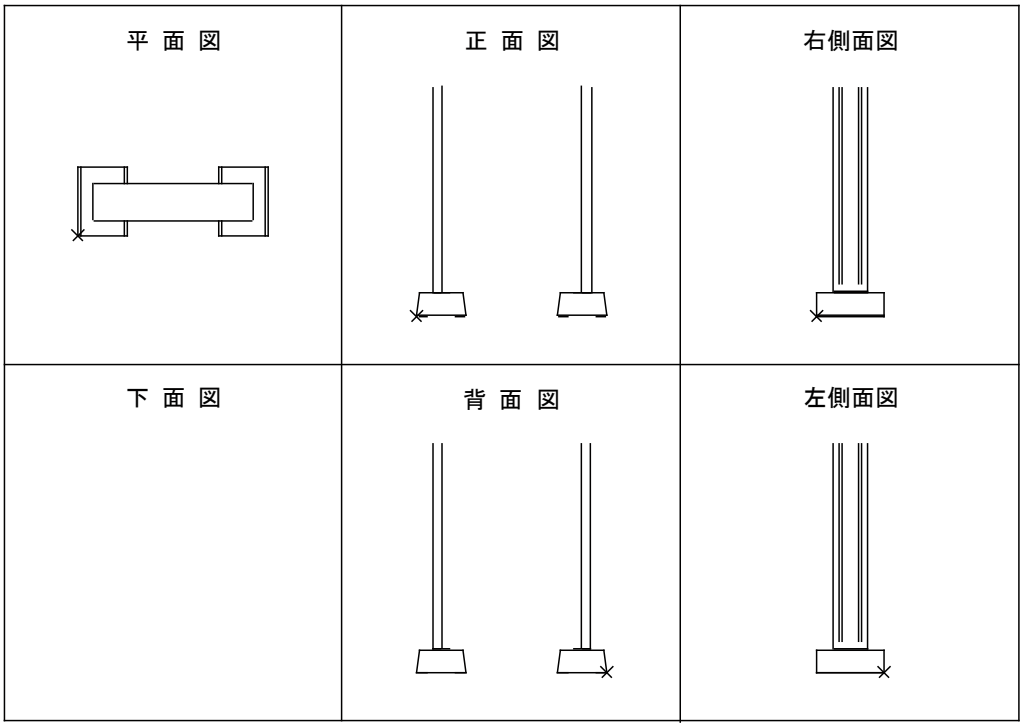

K-TRSBD28BX-X100　架台 280X＋架台用足X(580～735mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

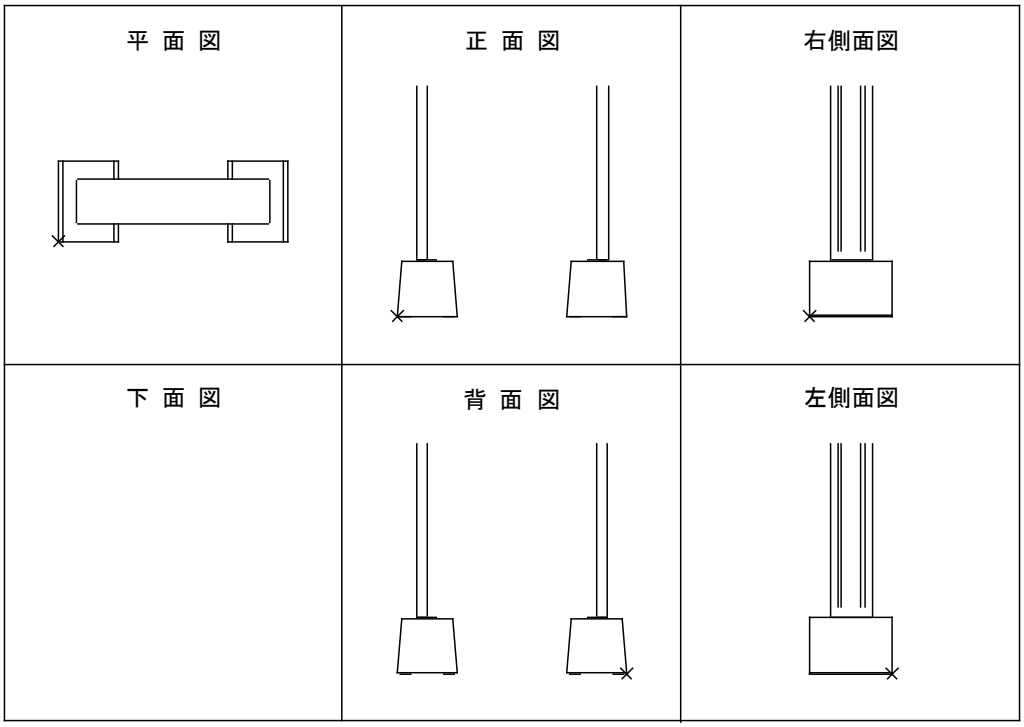

K-TRSBD28BX-X50　架台 280X＋架台用足X(580～735mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

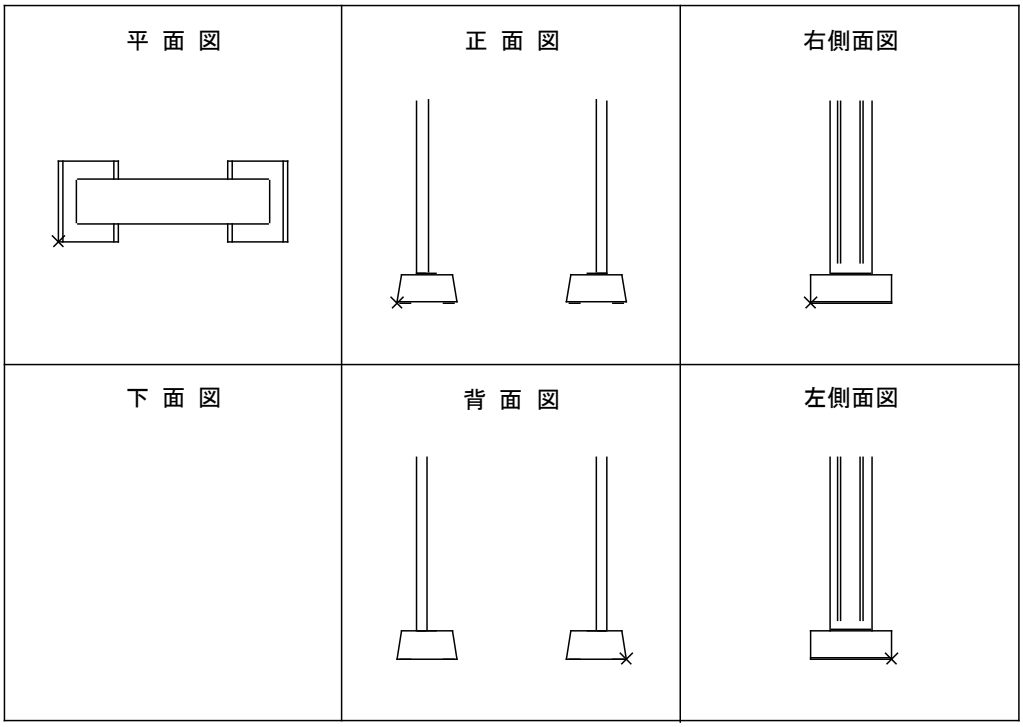

K-TRSBD28BZ-X100　架台 28OZ＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

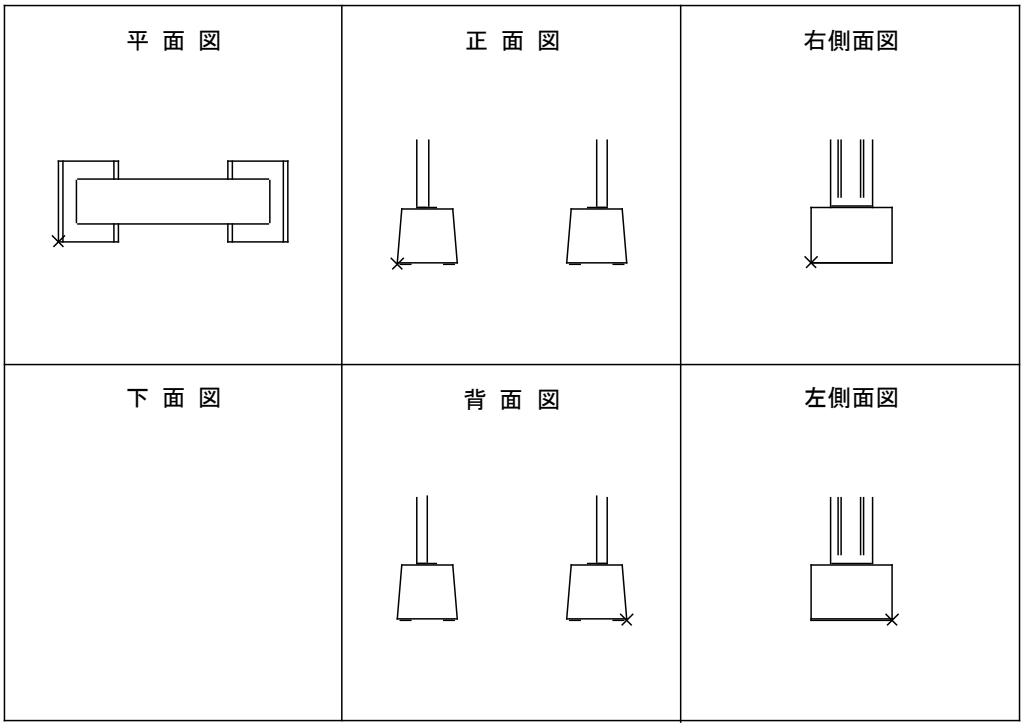

K-TRSBD28BZ-X50　架台 28OZ＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBD42BL-X100　架台 42OL＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

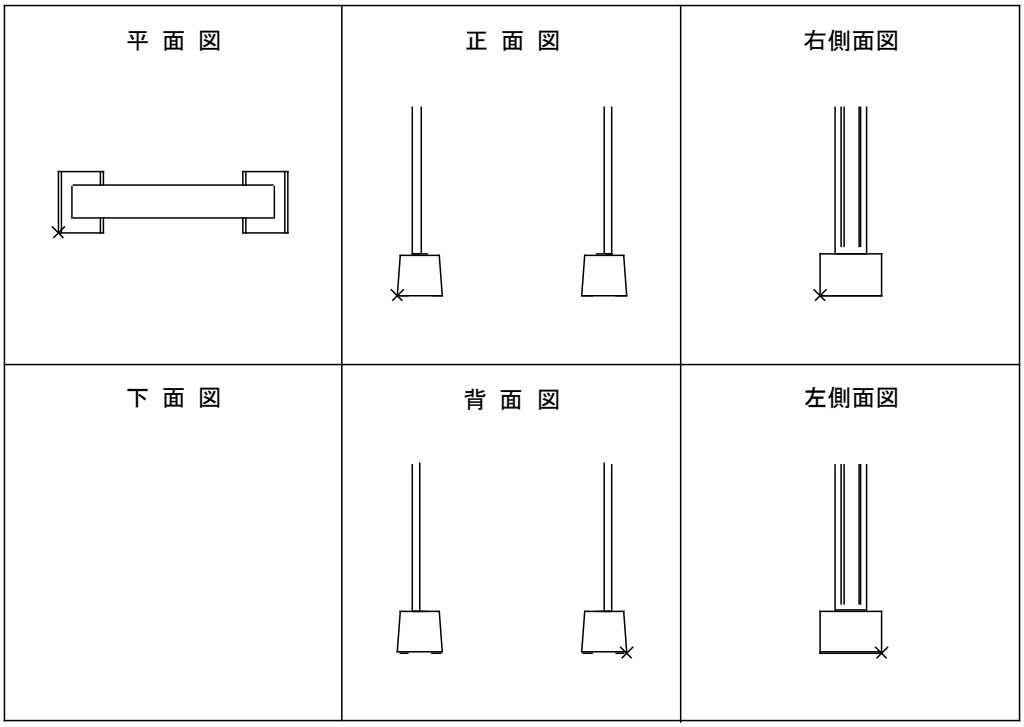

K-TRSBD42BL-X50　架台 420L＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBD42BM-X100　架台 420M＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

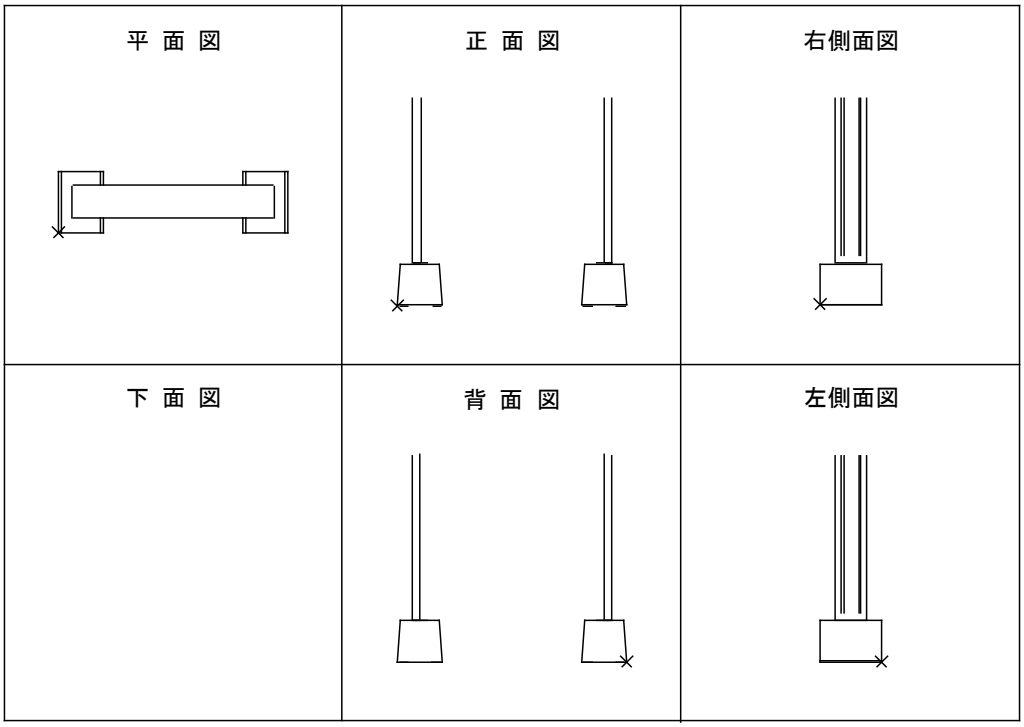

K-TRSBD42BM-X50　架台 42OM＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

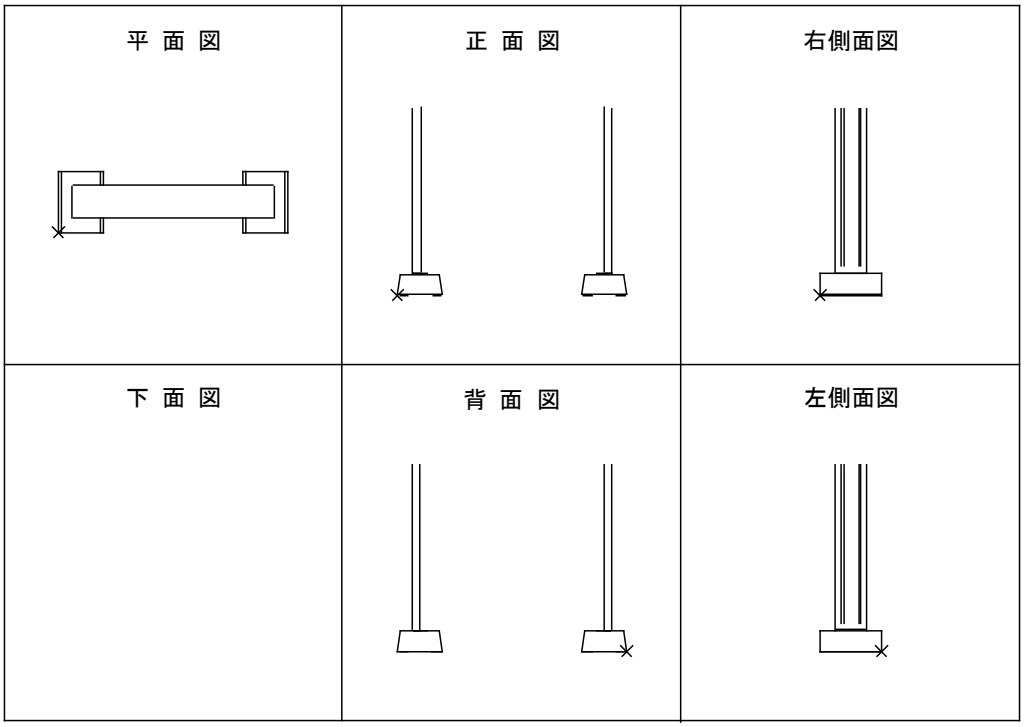

K-TRSBD42BS-X100　架台 42OS＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

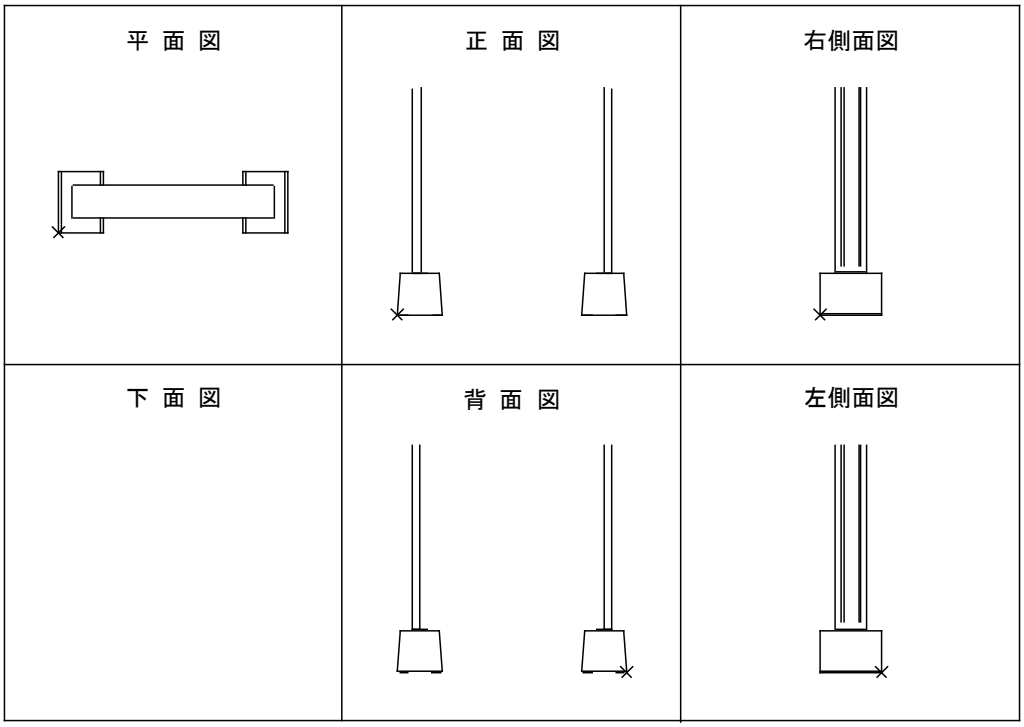

K-TRSBD42BS-X50　架台 42OS＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

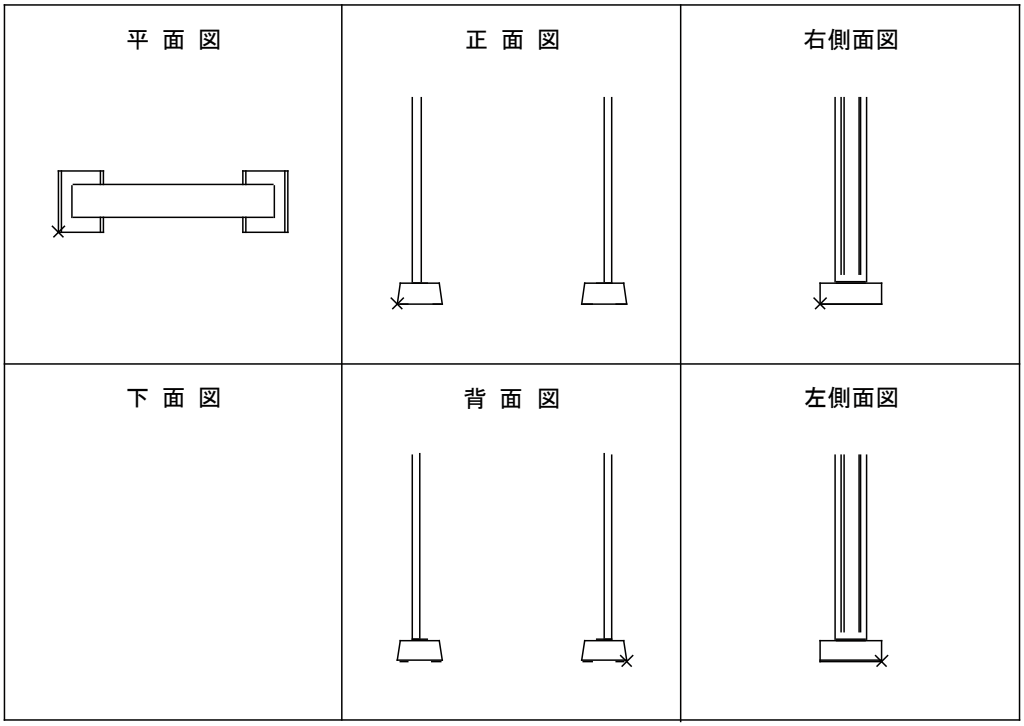

K-TRSBD42BX-X100　架台 420X＋架台用足X(580～735mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

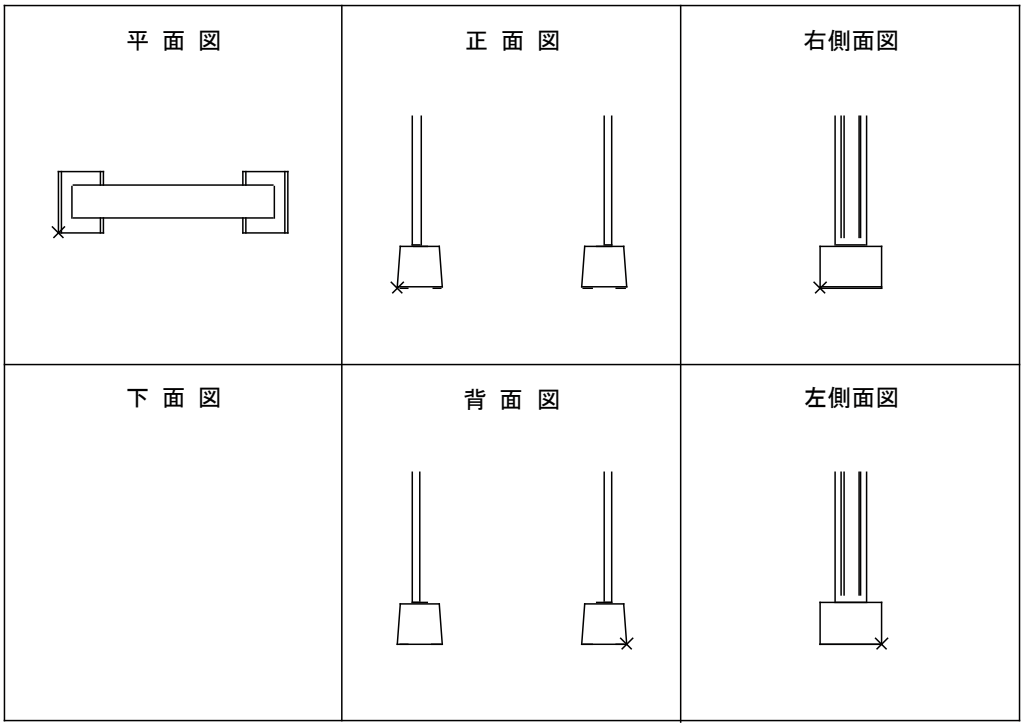

K-TRSBD42BX-X50　架台 420X＋架台用足X(580～735mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

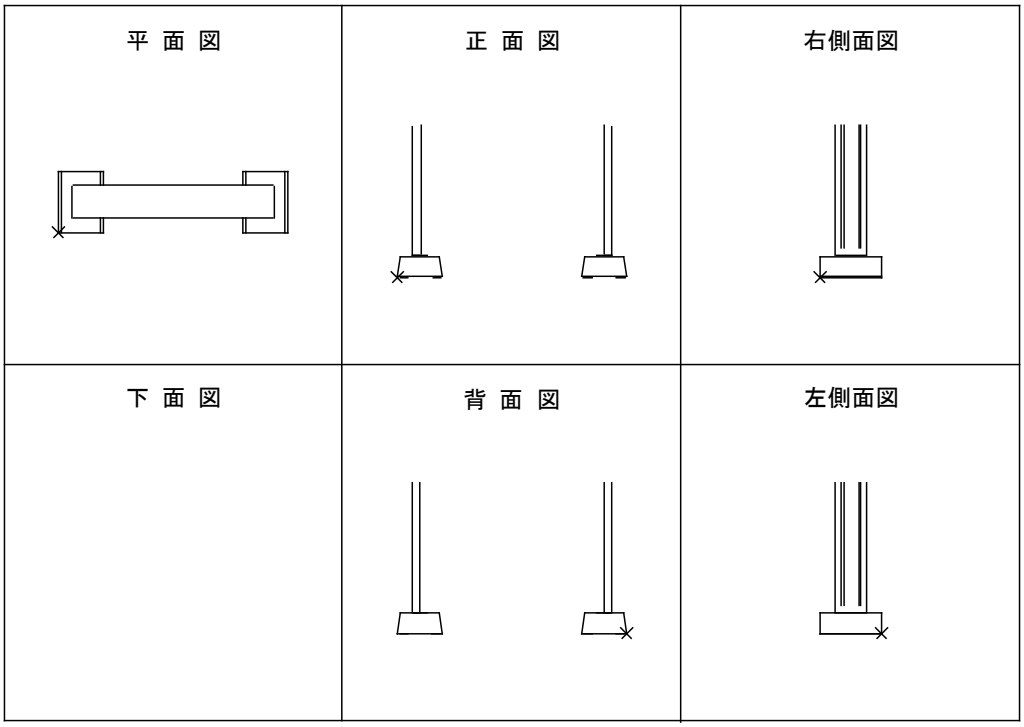

K-TRSBD42BZ-X100　架台 42OZ＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図 
下 面 図	背 面 図	左側面図 

K-TRSBD42BZ-X50　架台　42OZ＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSBD56BL-X100　架台 560L＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

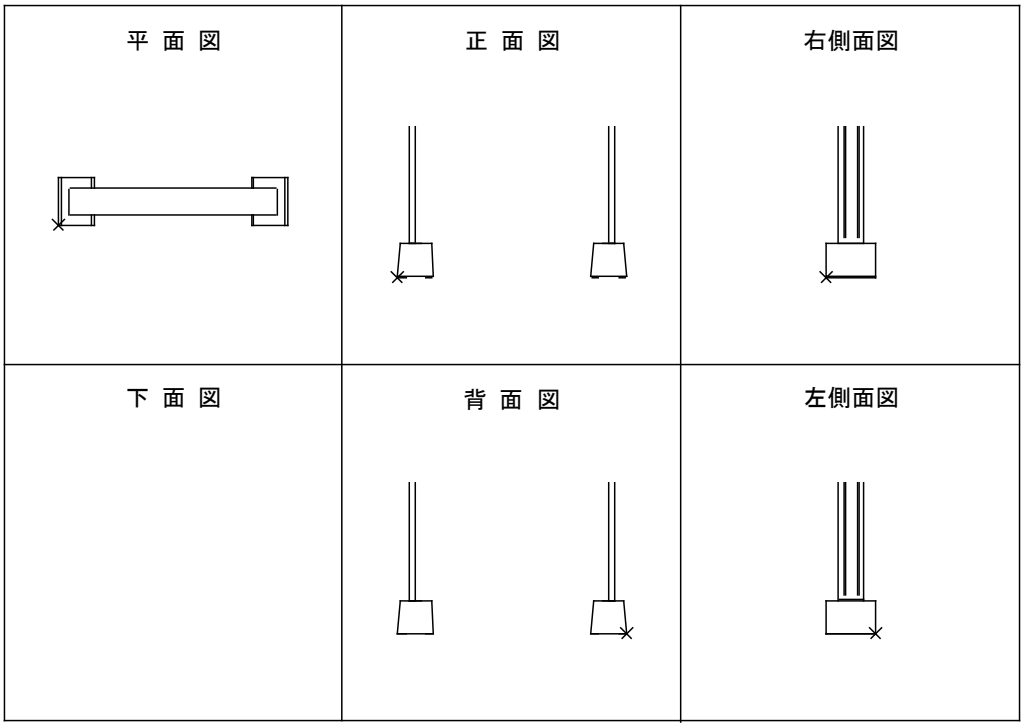

K-TRSBD56BL-X50　架台 560L＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

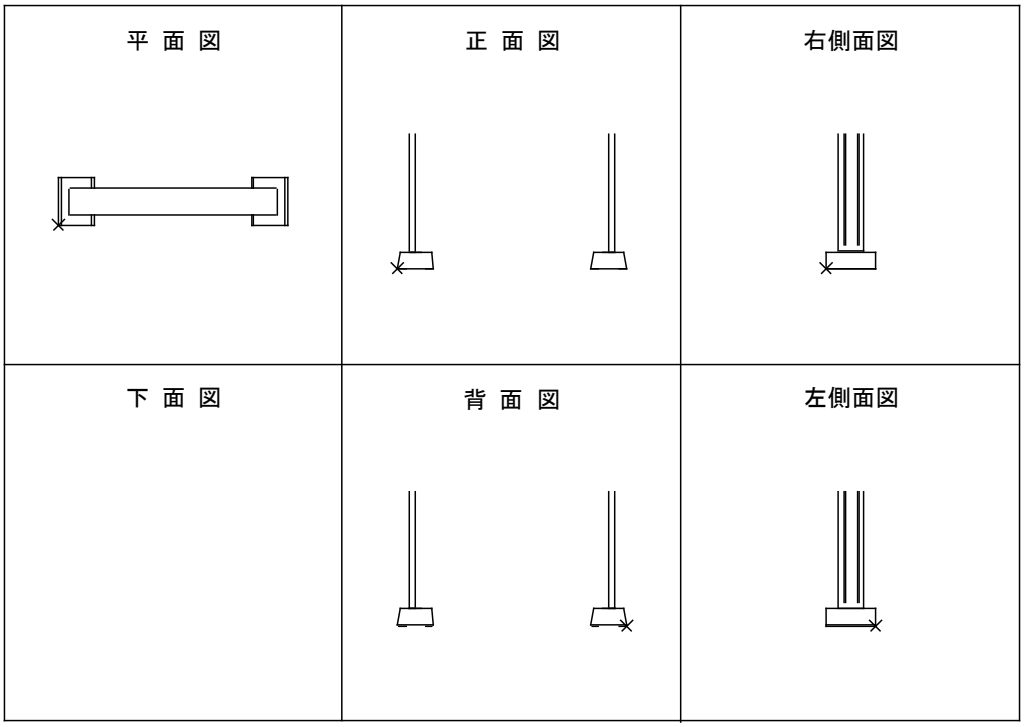

K-TRSBD56BM-X100　架台 560M＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

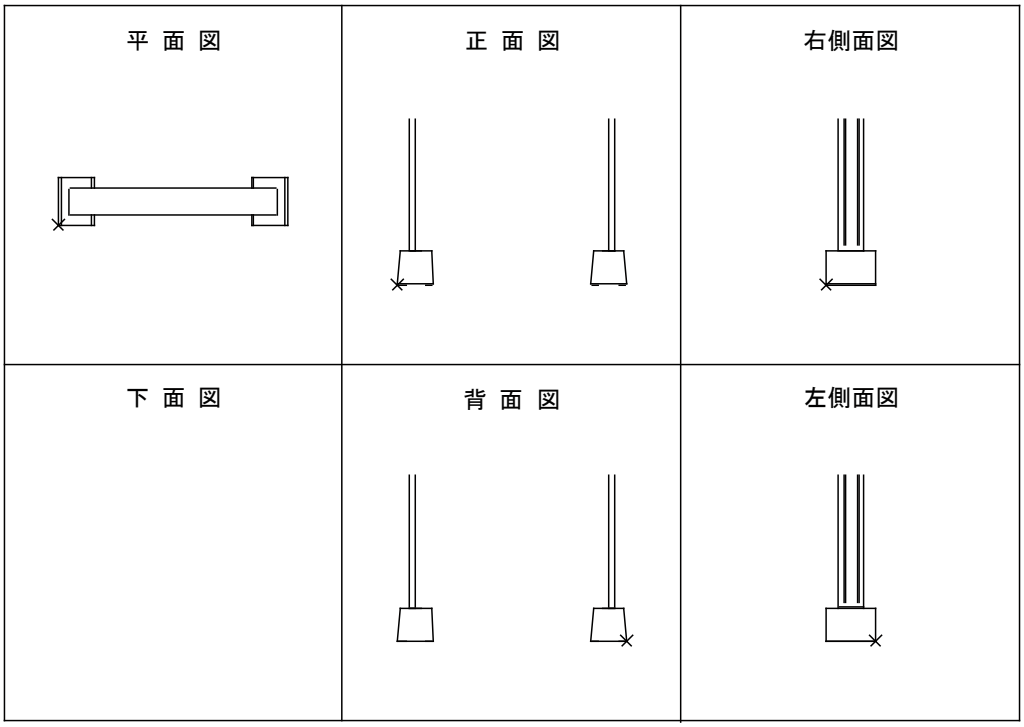

K-TRSBD56BM-X50　架台 560M＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

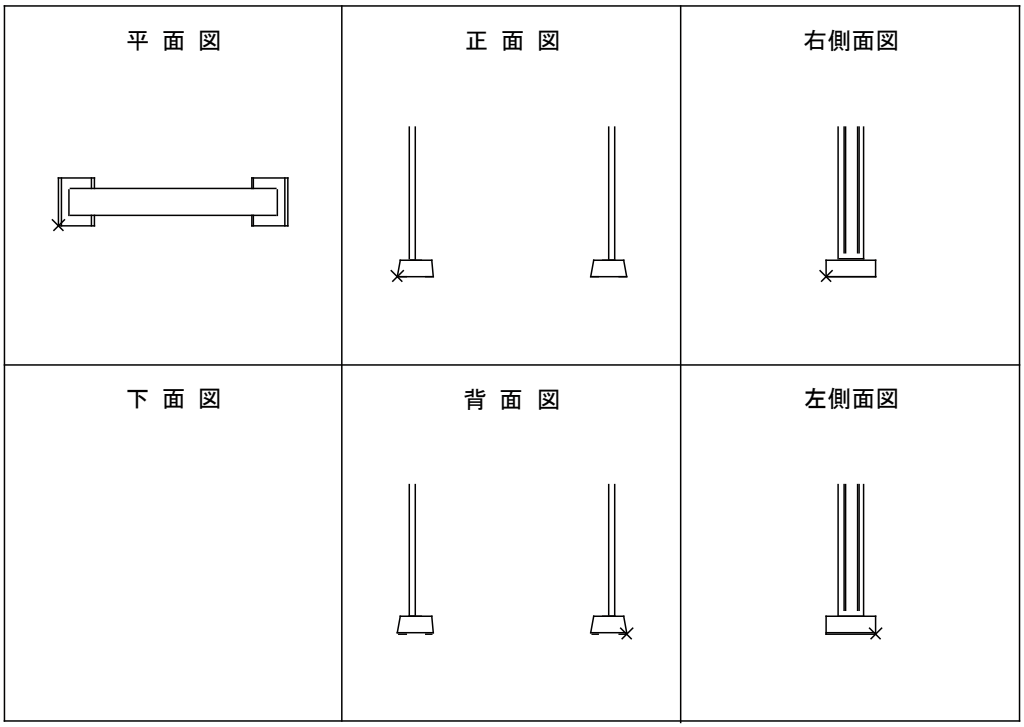

K-TRSBD56BS-X100　架台 560S＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

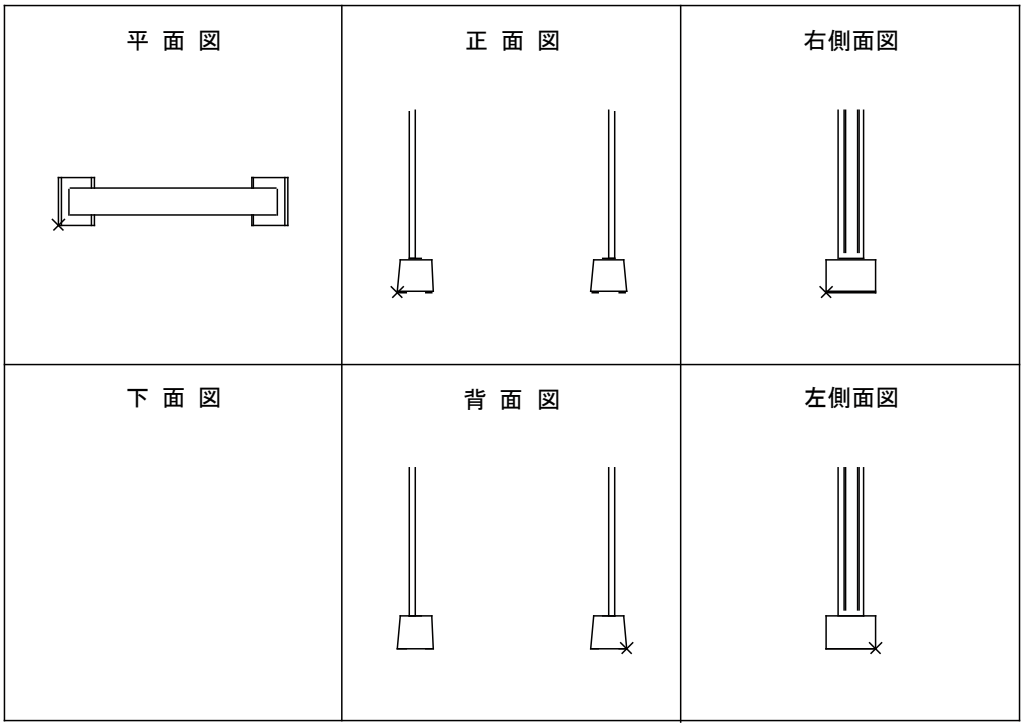

K-TRSBD56BS-X50　架台 560S＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

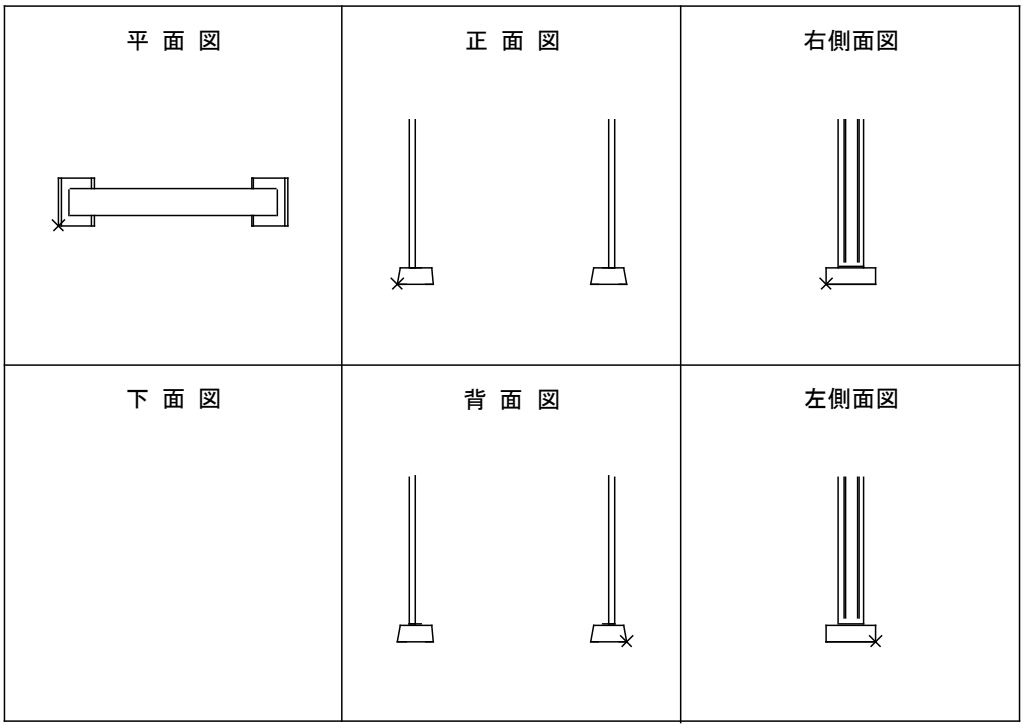

K-TRSBD56BX-X100　架台 560X＋架台用足X(585～735mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

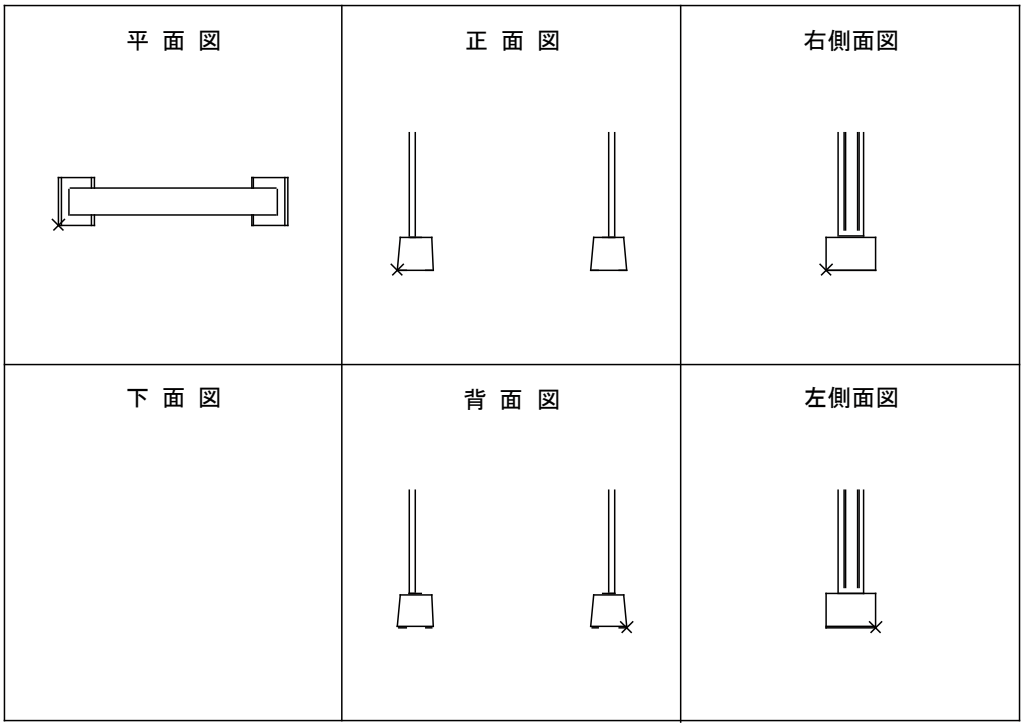

K-TRSBD56BX-X50　架台 560X＋架台用足X(585～735mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］ー［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［足付架台＋２段用架台］

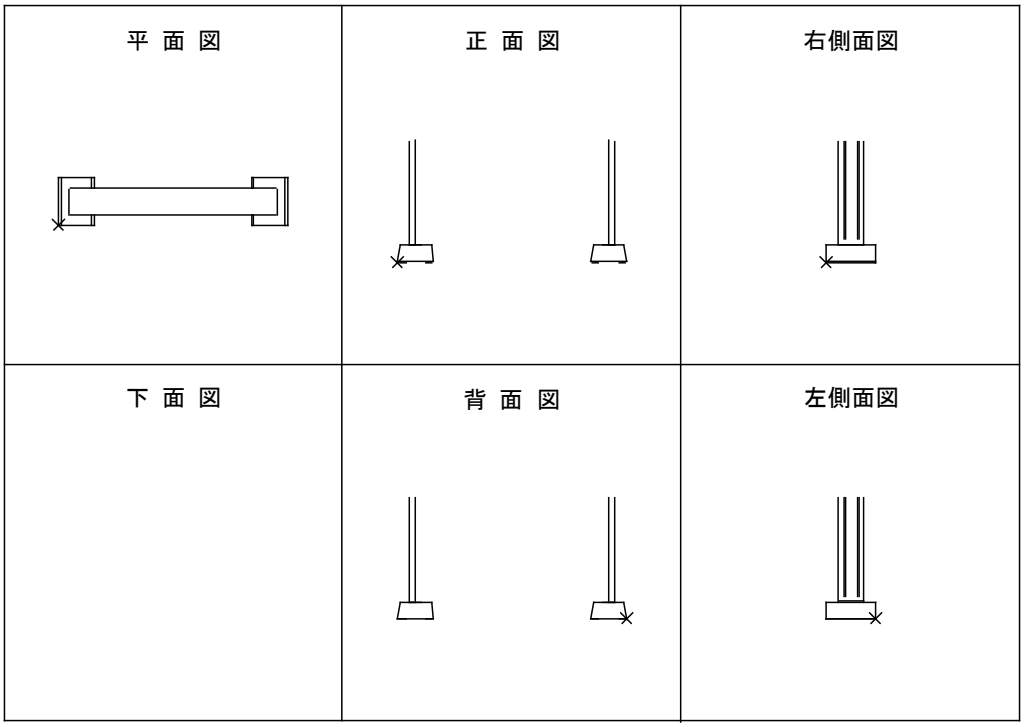

K-TRSBD56BZ-X100　架台 560Z＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSBD56BZ-X50　架台 56OZ＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSBD84BL-X100　架台 840L＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

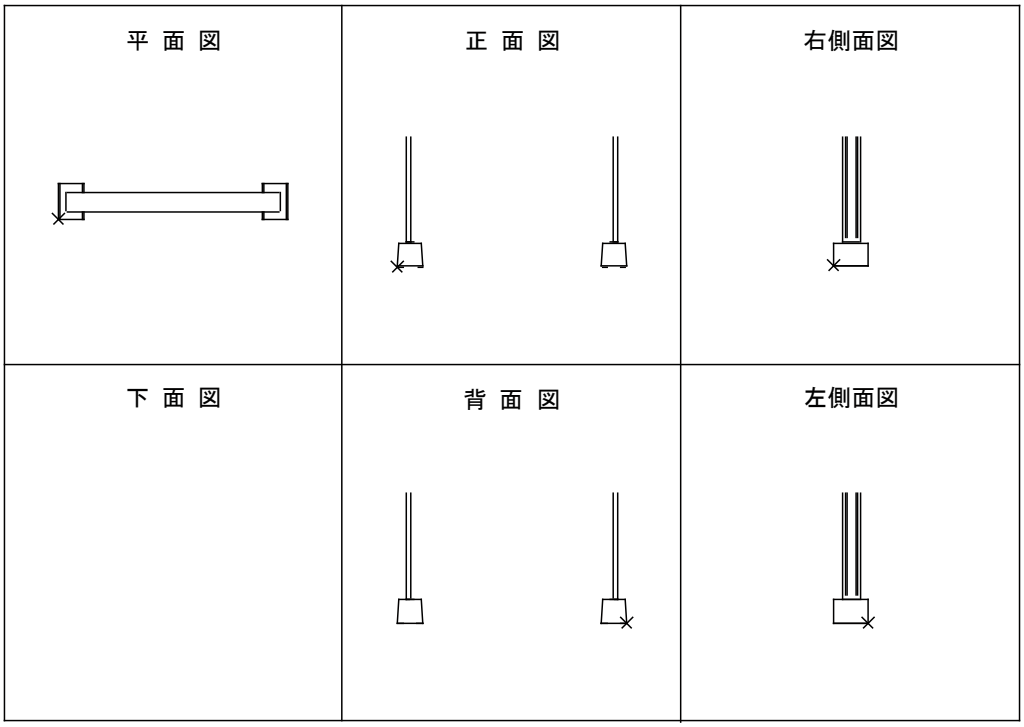

K-TRSBD84BL-X50　架台 840L＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

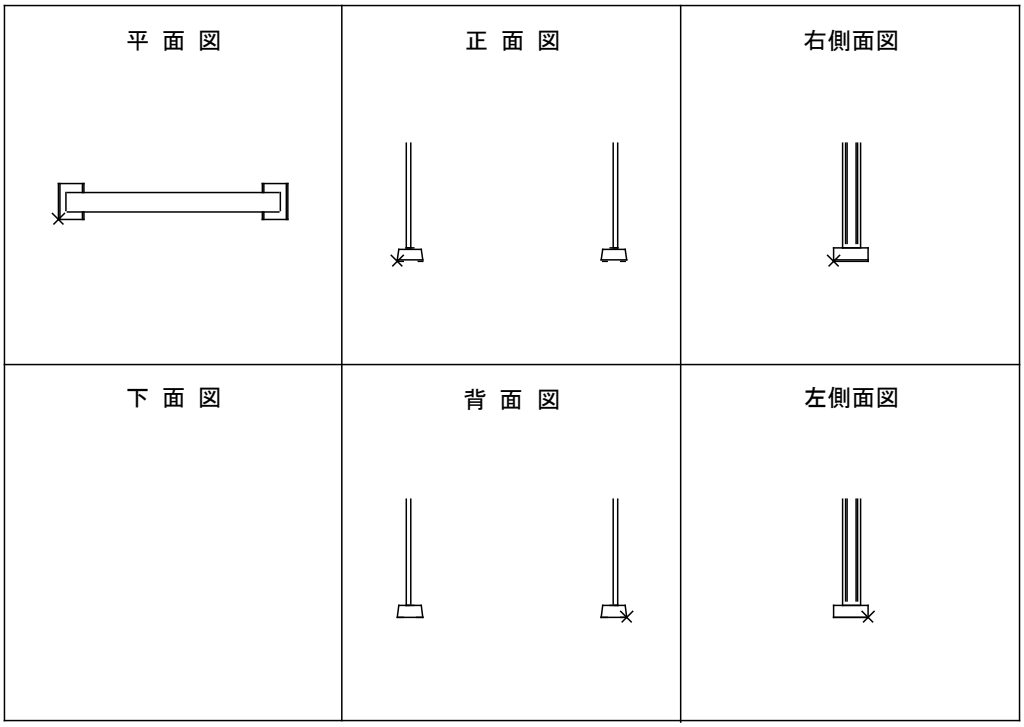

K-TRSBD84BM-X100　架台 840M＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

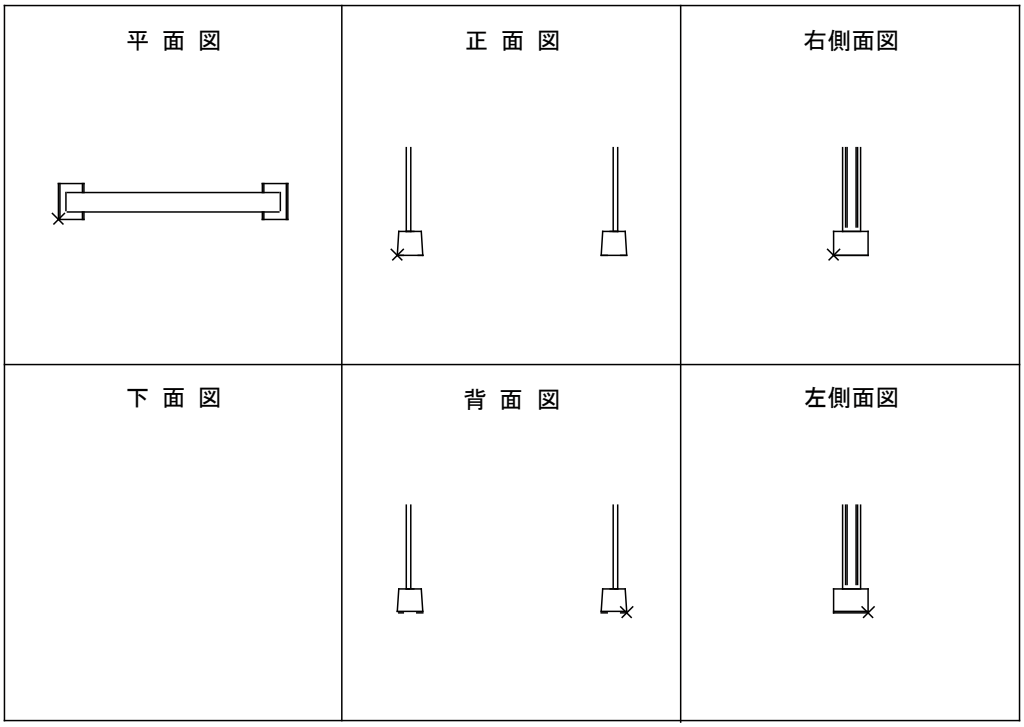

K-TRSBD84BM-X50　架台 840M＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

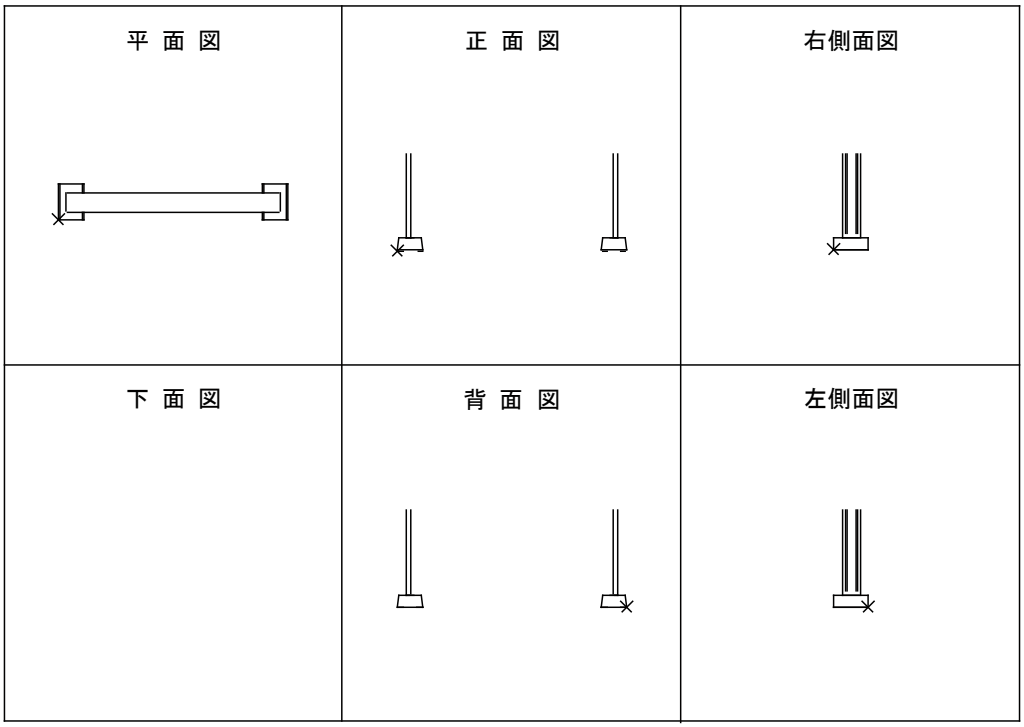

K-TRSBD84BS-X100　架台 84OS＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

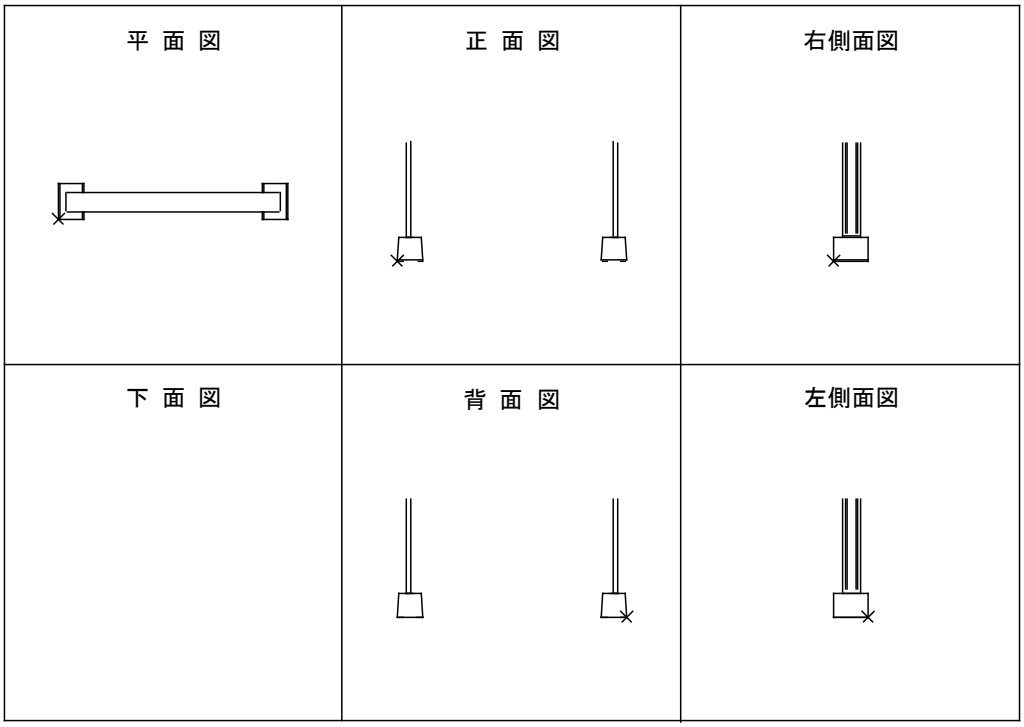

K-TRSBD84BS-X50　架台 84OS＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

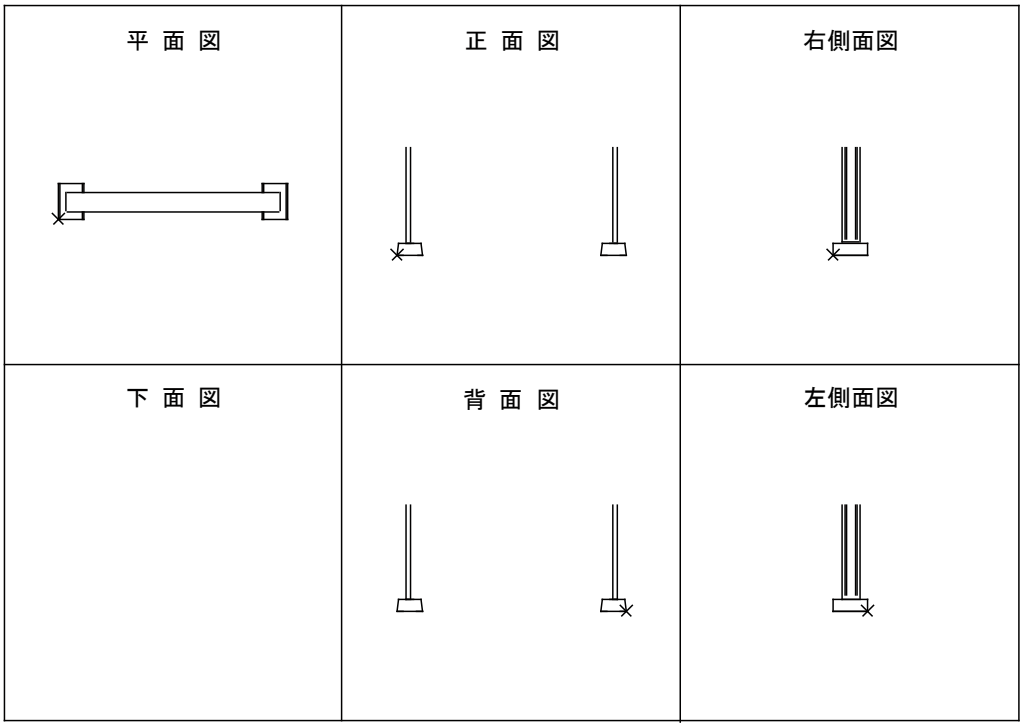

K-TRSBD84BX-X100　架台 840X＋架台用足X(585～735mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

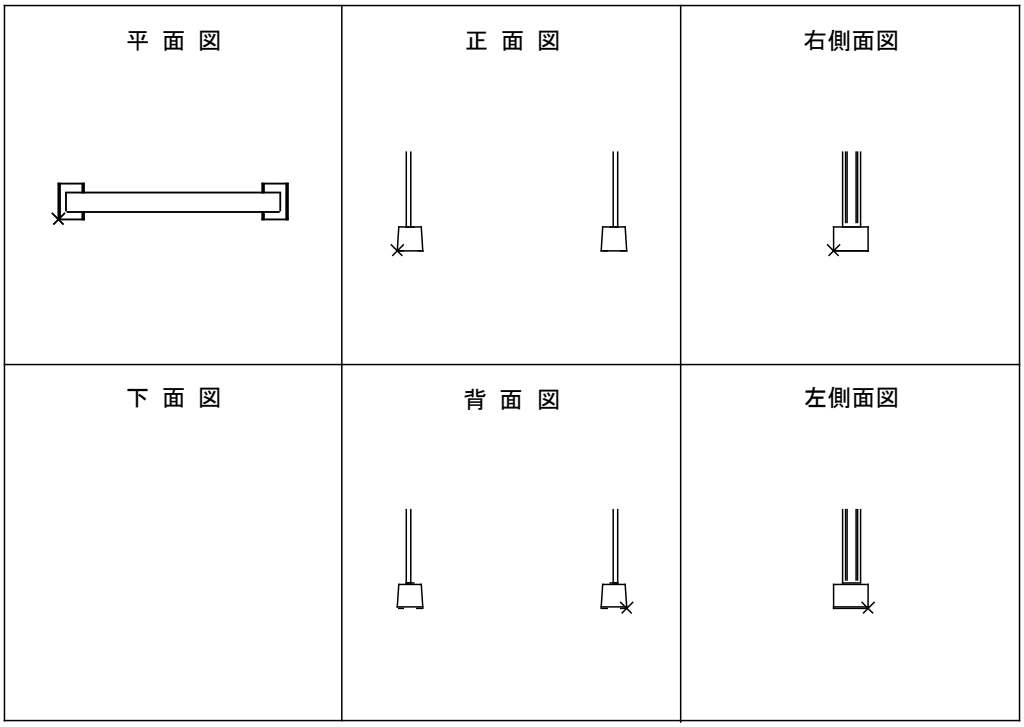

K-TRSBD84BX-X50　架台 840X＋架台用足X(585～735mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

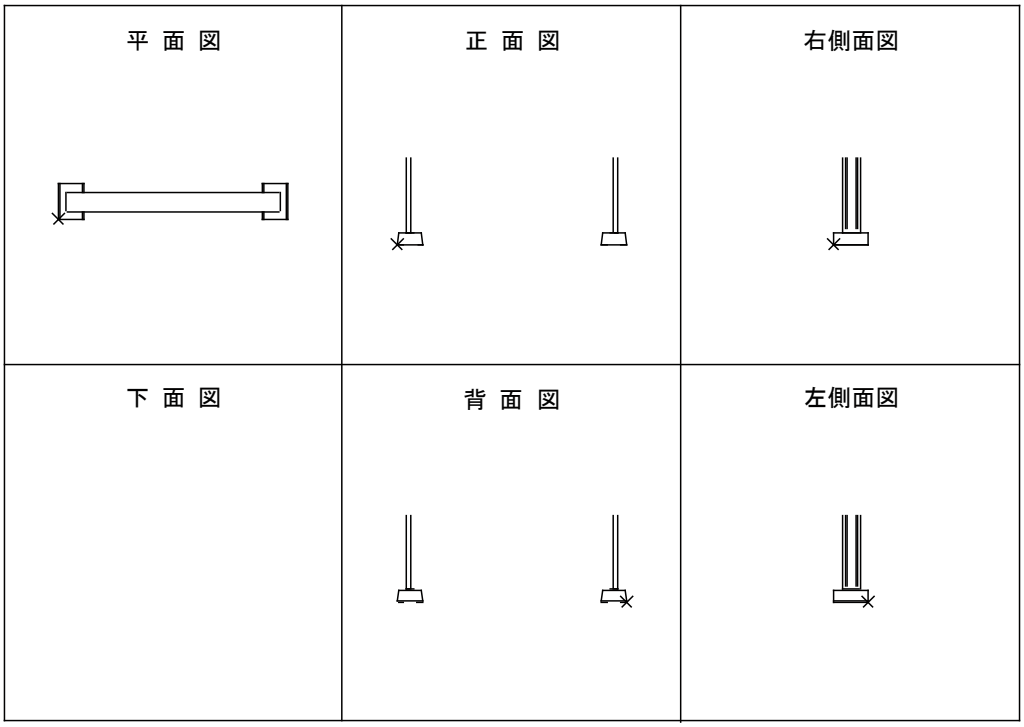

K-TRSBD84BZ-X100　架台 840Z＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSBD84BZ-X50　架台 84OZ＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台＋２段用架台（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台＋２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BL-L100　架台 280L＋架台用足L(300～435mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

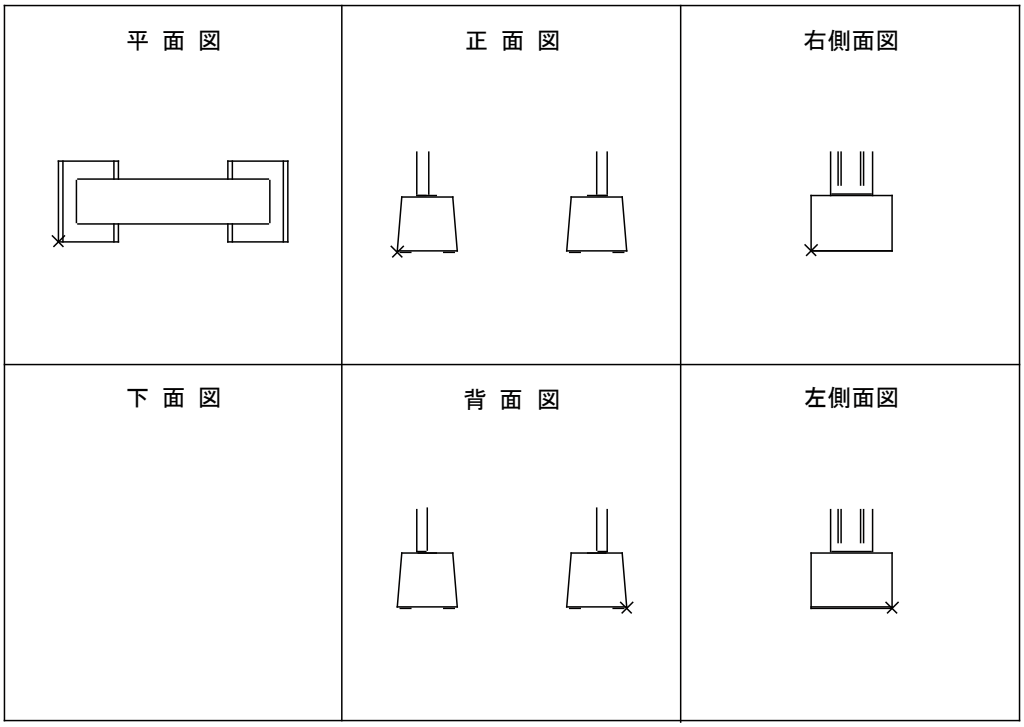

K-TRSB28BL-L50　架台 28OL＋架台用足L(300～435mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BL-M100　架台 28OL＋架台用足M(220～285mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BL-M50　架台　28OL＋架台用足M(220～285mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

<table>
<tr><td>平 面 図
  </td><td>正 面 図
 </td><td>右側面図
 </td></tr>
<tr><td>下 面 図</td><td>背 面 図
 </td><td>左側面図
 </td></tr>
</table>

K-TRSB28BL-S100　架台 280L＋架台用足S(220～260mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

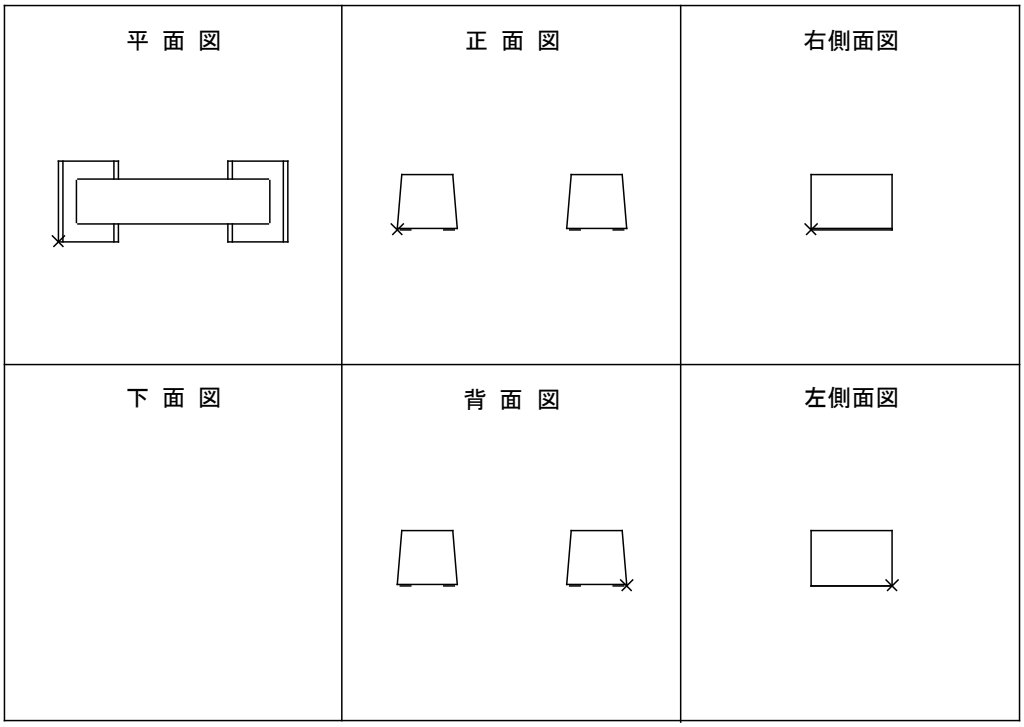

K-TRSB28BL-S50　架台 280L＋架台用足S(220～260mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BL-X100　架台 28OL＋架台用足X(580～690mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

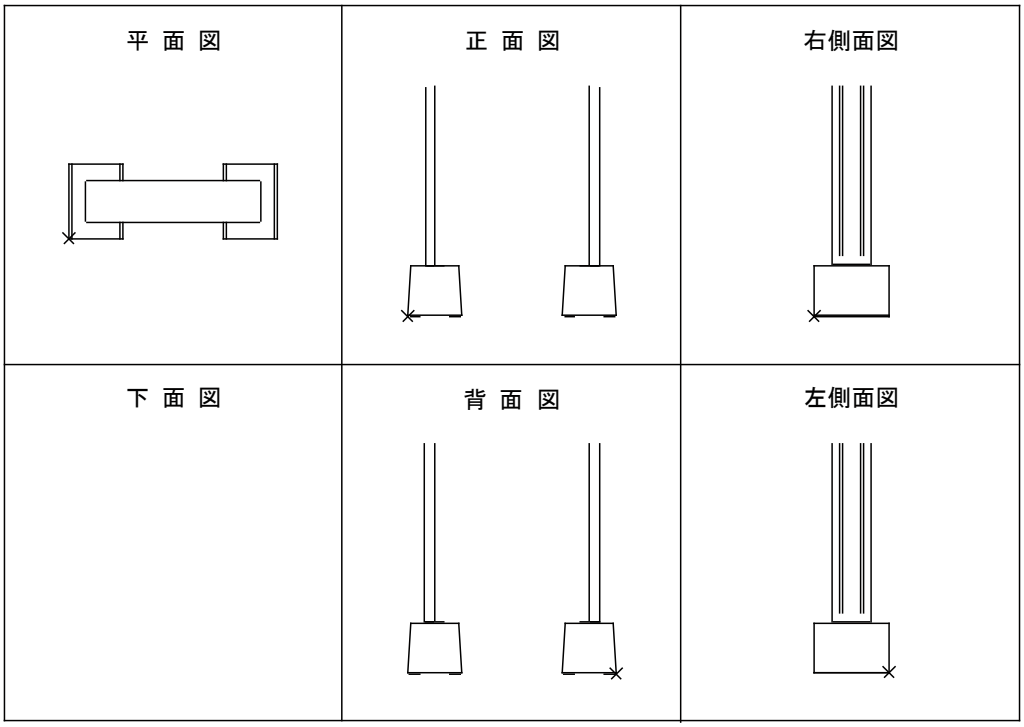

K-TRSB28BL-X50　架台 280L＋架台用足X(580～690mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

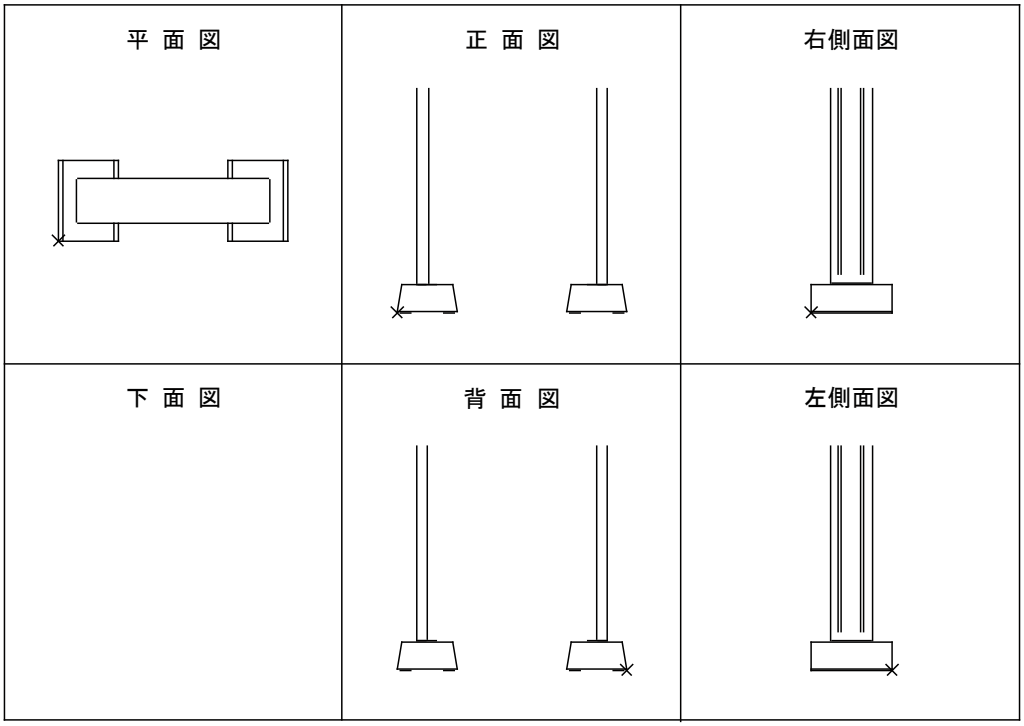

K-TRSB28BM-L100　架台 280M＋架台用足L(300～390mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

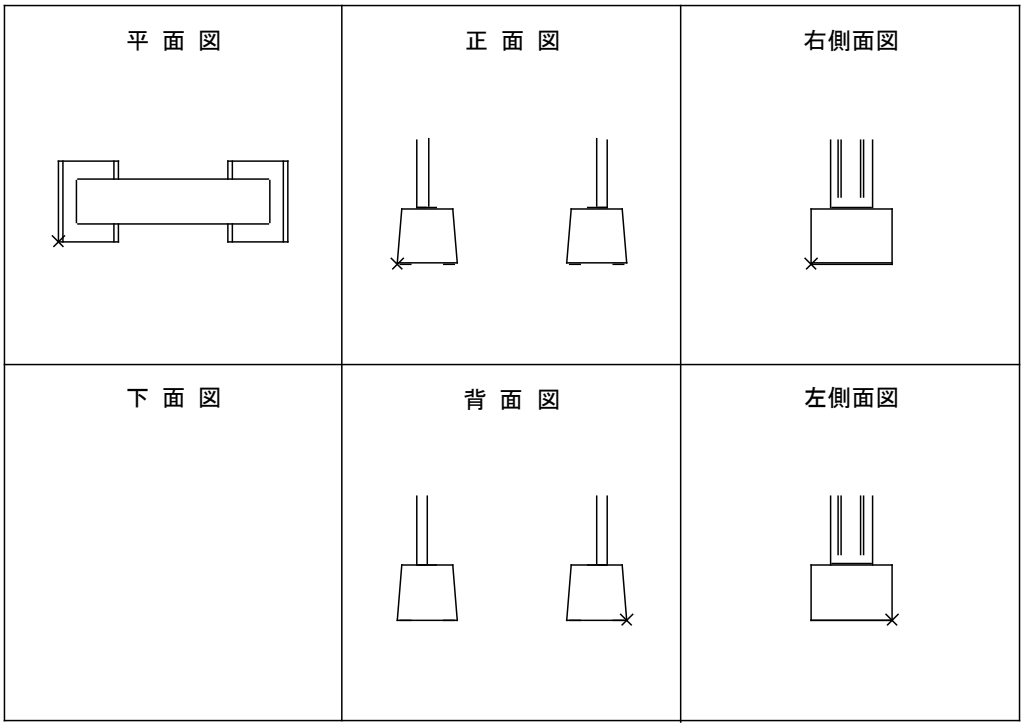

K-TRSB28BM-L50　架台 28OM＋架台用足L(300～390mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

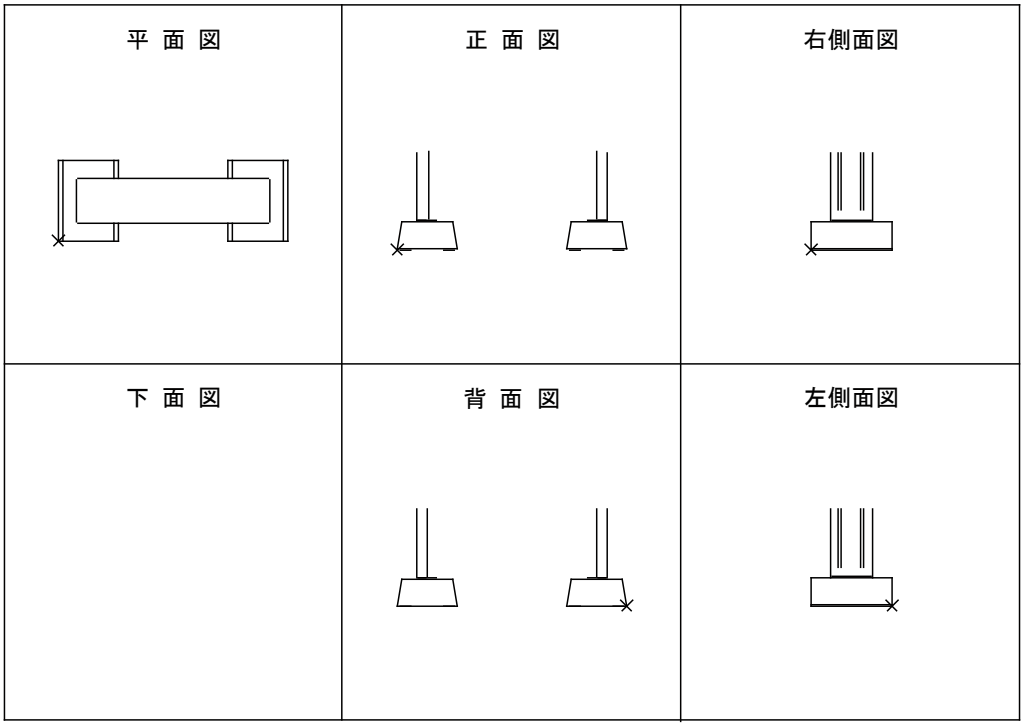

K-TRSB28BM-M100　架台　28OM＋架台用足M(175～240mm)100　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BM-M50　架台 28OM＋架台用足M(175～240mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BM-S100　架台 28OM＋架台用足S(175～215mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

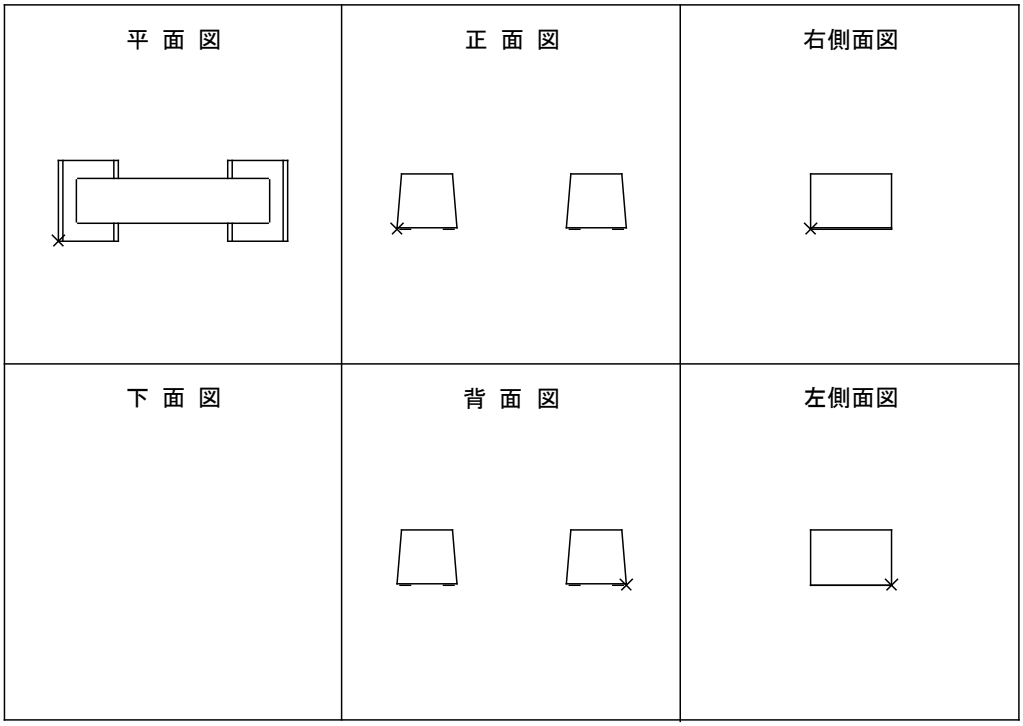

K-TRSB28BM-S50　架台 280M＋架台用足S(175～215mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BM-X100　架台 280M＋架台用足X(580～665mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

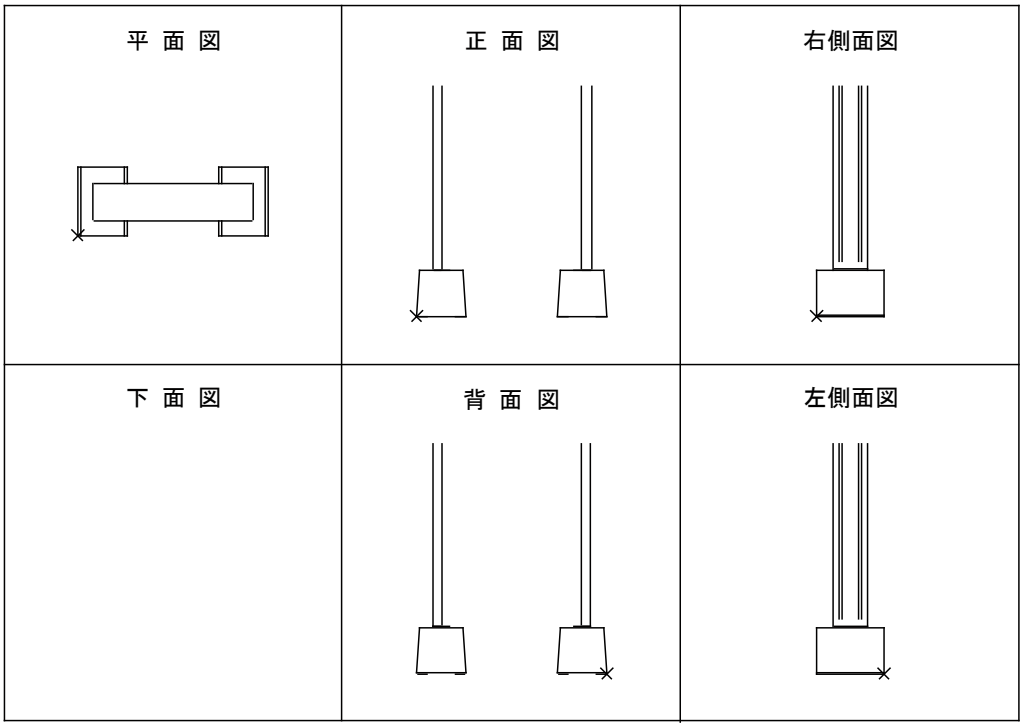

K-TRSB28BM-X50　架台 28OM＋架台用足X(580～665mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

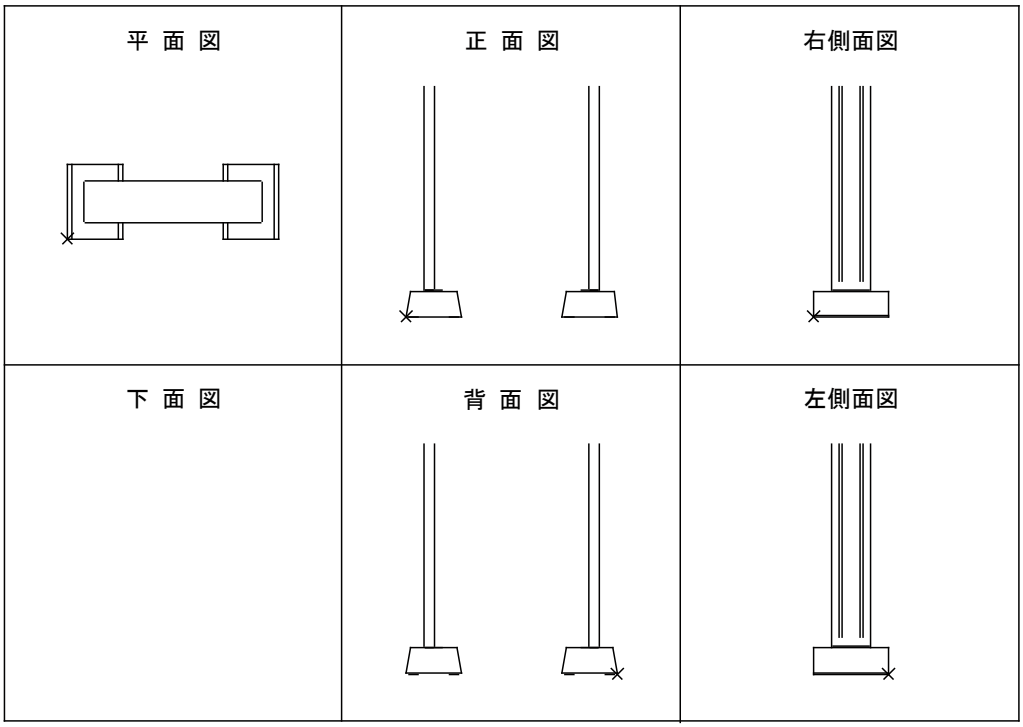

K-TRSB28BS-L100　架台 28OS＋架台用足L(300～345mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］ー［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［足付架台２８０］

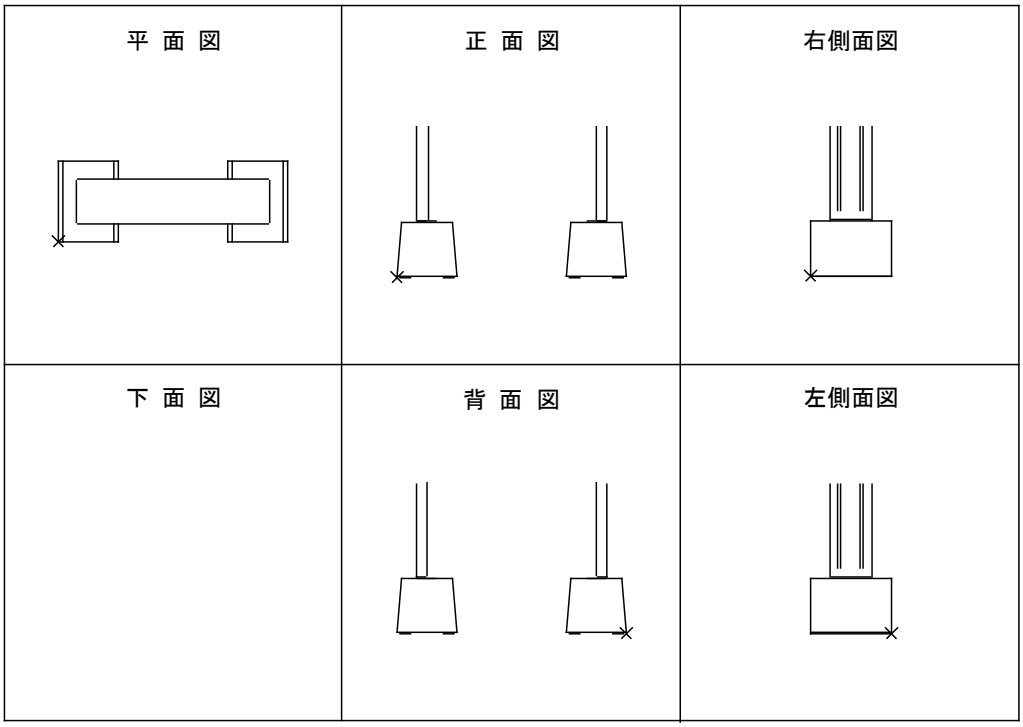

K-TRSB28BS-L50　架台 280S＋架台用足L(300～345mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB28BS-M100　架台 28OS＋架台用足M(150～195mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BS-M50　架台 28OS＋架台用足M(150～195mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BS-S100　架台 280S＋架台用足S(125～170mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BS-S50　架台 280S＋架台用足S(125～170mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BS-X100　架台 280S＋架台用足X(580～620mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

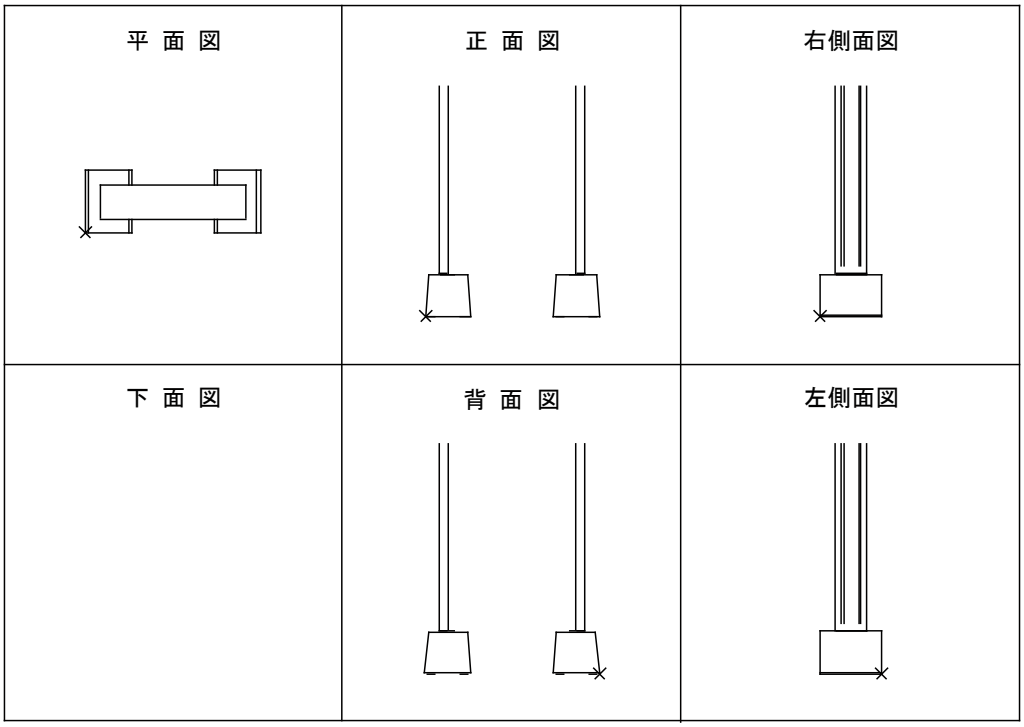

K-TRSB28BS-X50　架台　28OS＋架台用足X(580～620mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

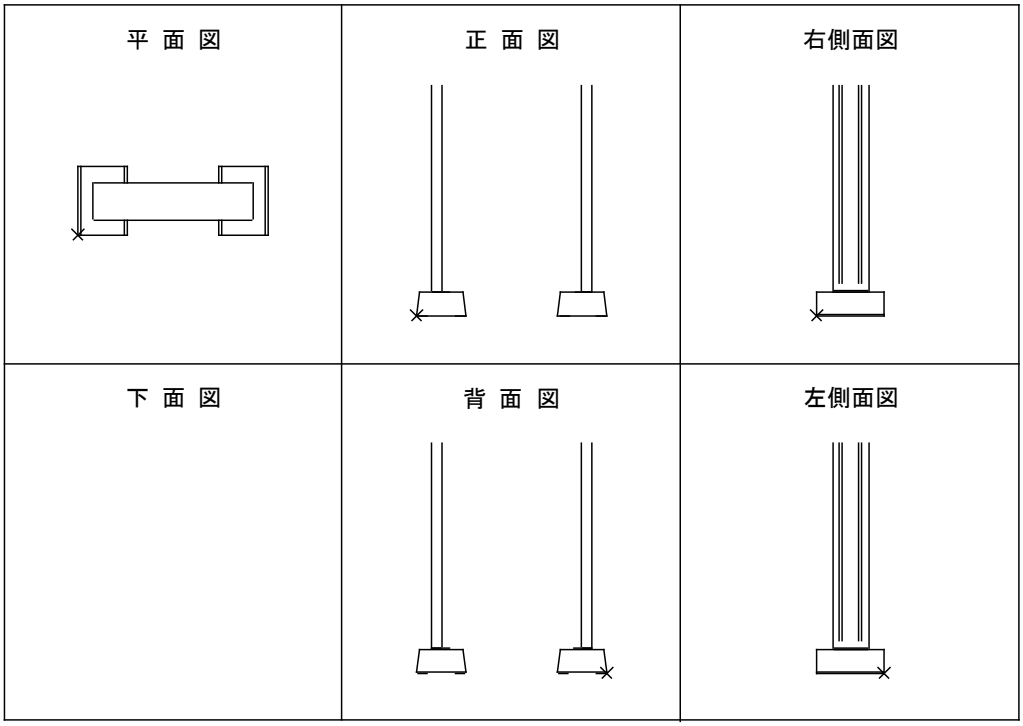

K-TRSB28BX-L100　架台 280X＋架台用足L(305～485mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

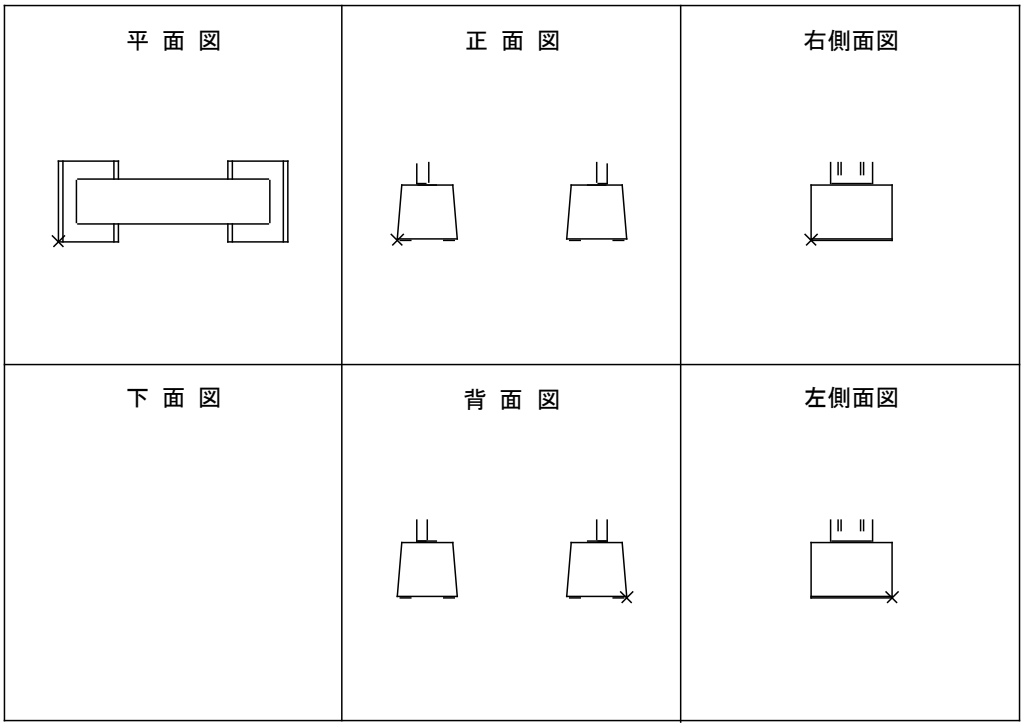

K-TRSB28BX-L50　架台 280X＋架台用足L(305～485mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BX-M100　架台 280X＋架台用足M(265～335mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

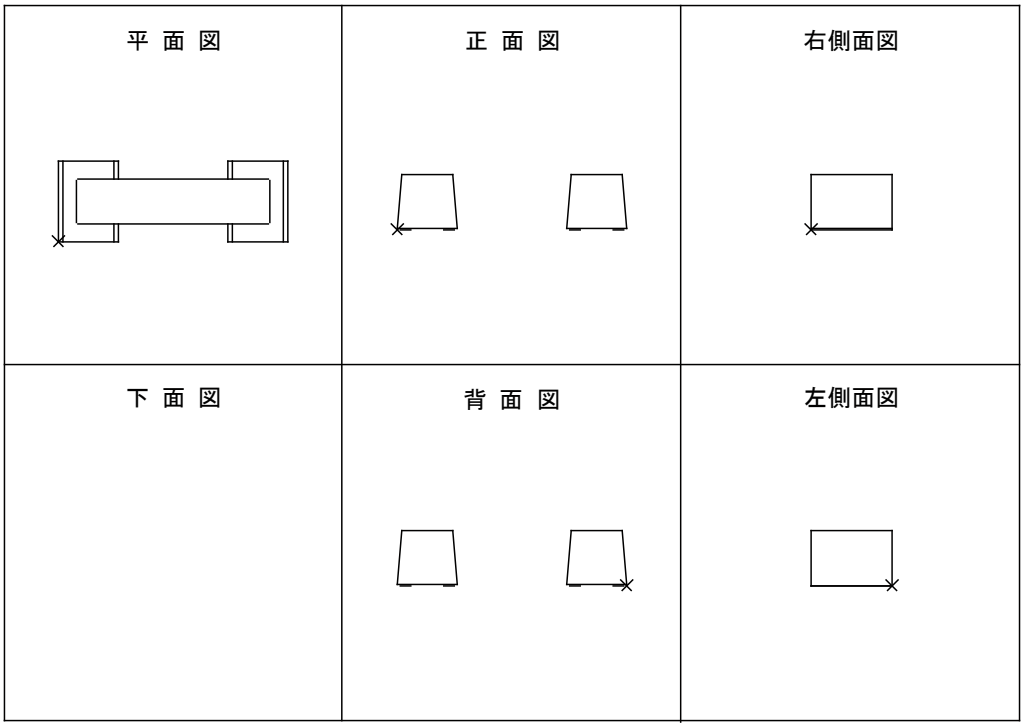

K-TRSB28BX-M50　架台 280X＋架台用足M(265～335mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BX-S100　架台 280X＋架台用足S(265～310mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

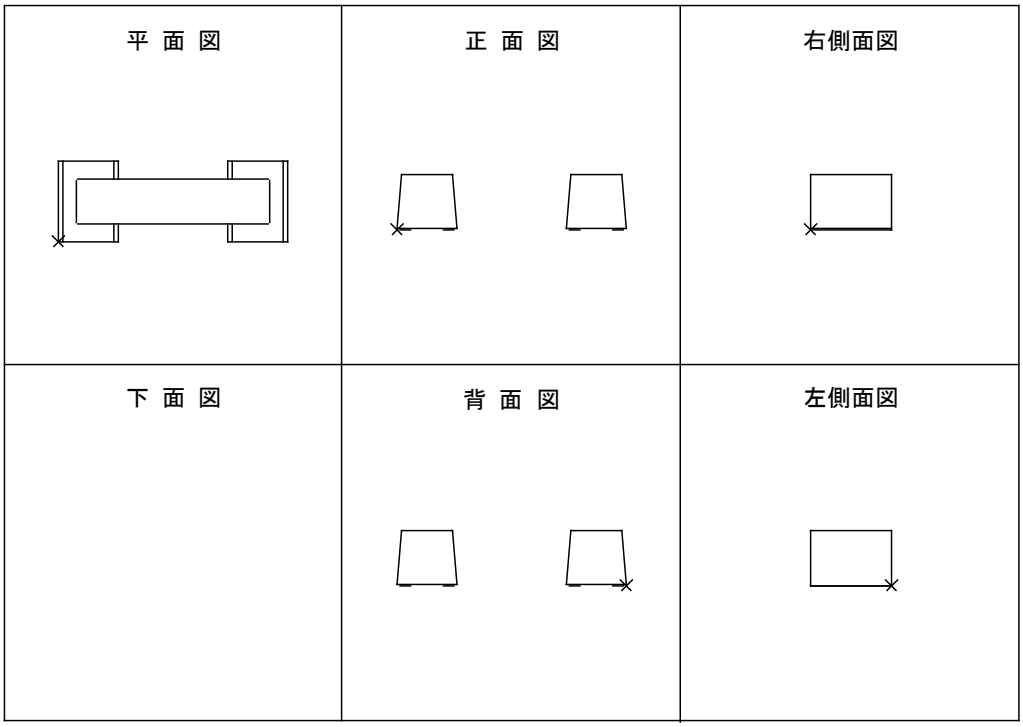

K-TRSB28BX-S50　架台 280X＋架台用足S(265～310mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BX-X100　架台 280X＋架台用足X(585～735mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

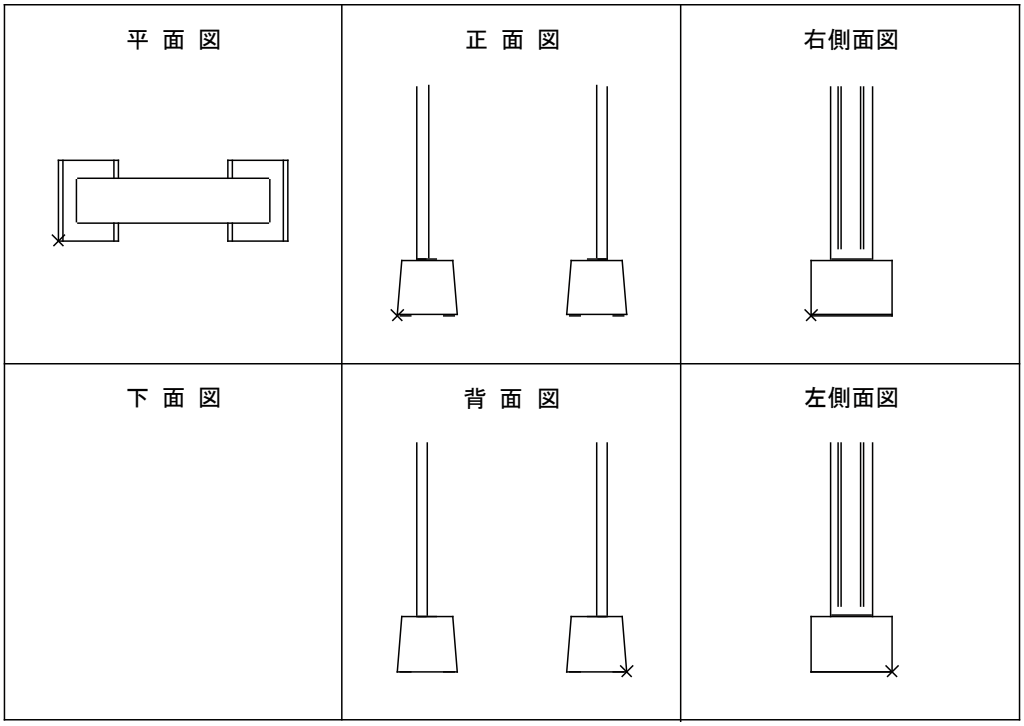

K-TRSB28BX-X50　架台　280X＋架台用足X(585～735mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

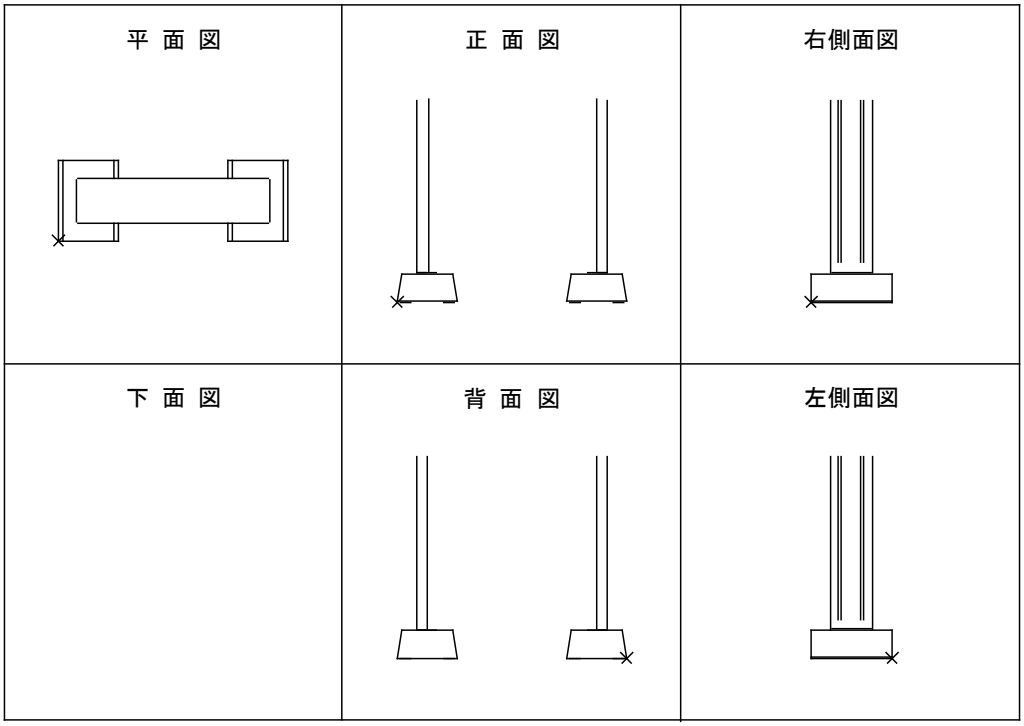

K-TRSB28BZ-L100　架台 28OZ＋架台用足L(455～675mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BZ-L50　架台　28OZ＋架台用足L(455～675mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28ZX-M100　架台 28OZ＋架台用足M(455～525mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BZ-M50　架台　28OZ＋架台用足M(455～525mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BZ-S100　架台 28OZ＋架台用足S(455～500mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BZ-S50　架台 28OZ＋架台用足S(455～500mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB28BZ-X100　架台 28OZ＋架台用足X(580～925mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB28BZ-X50　架台 28OZ＋架台用足X(580～925mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台２８０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB42BL-L100　架台　420L＋架台用足L(300～435mm)100　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

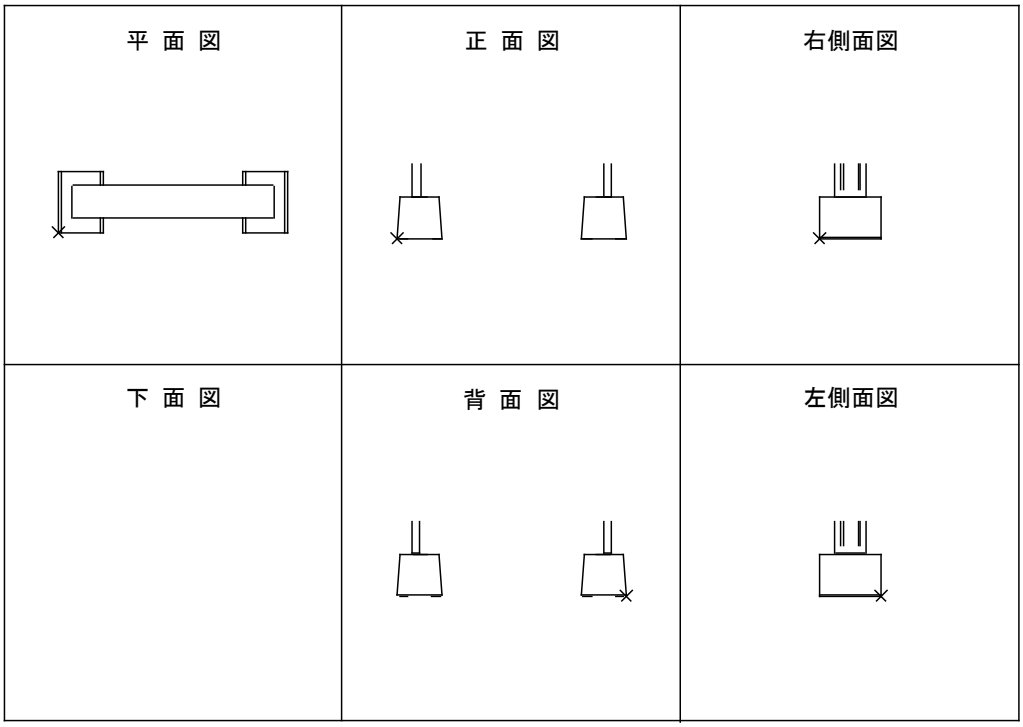

K-TRSB42BL-L50　架台　420L＋架台用足L(300～435mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BL-M100　架台　420L＋架台用足M(220～285mm)100　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

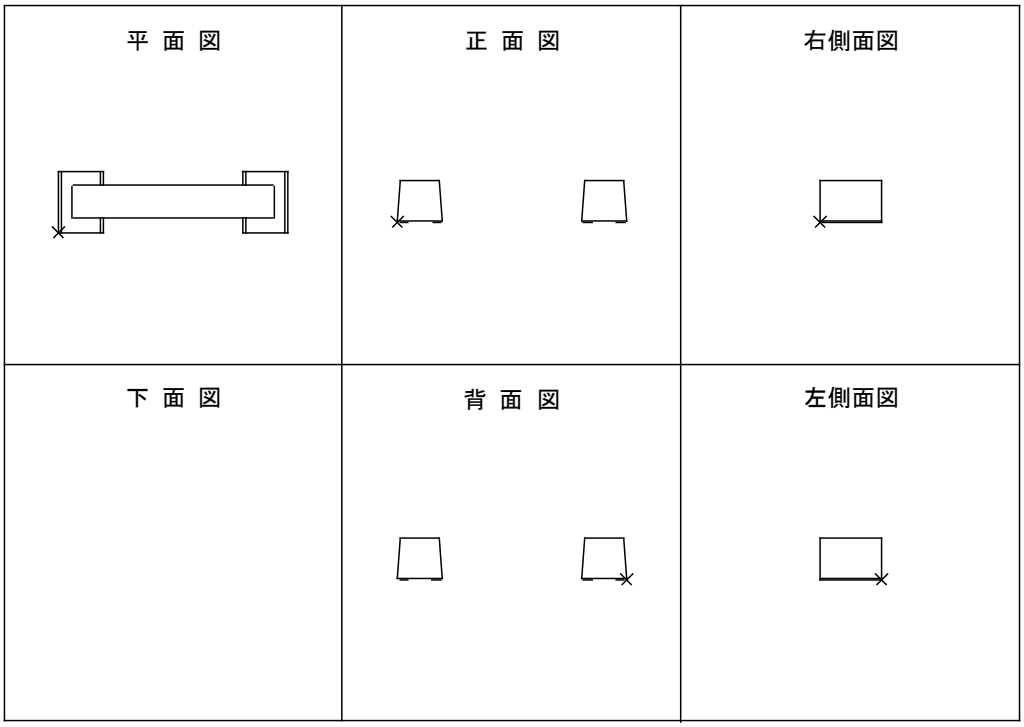

K-TRSB42BL-M50　架台　420L＋架台用足M(220～285mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BL-S100　架台 420L＋架台用足S(220～260mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

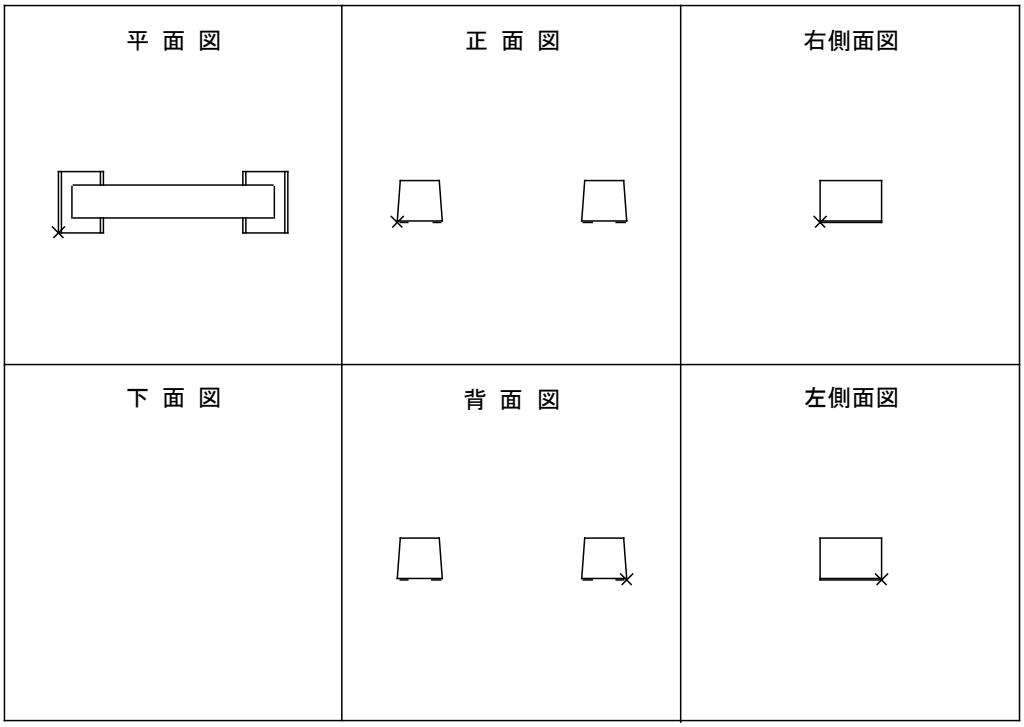

K-TRSB42BL-S50　架台　420L＋架台用足S(220～260mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BL-X100　架台　420L＋架台用足X(580～690mm)100　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

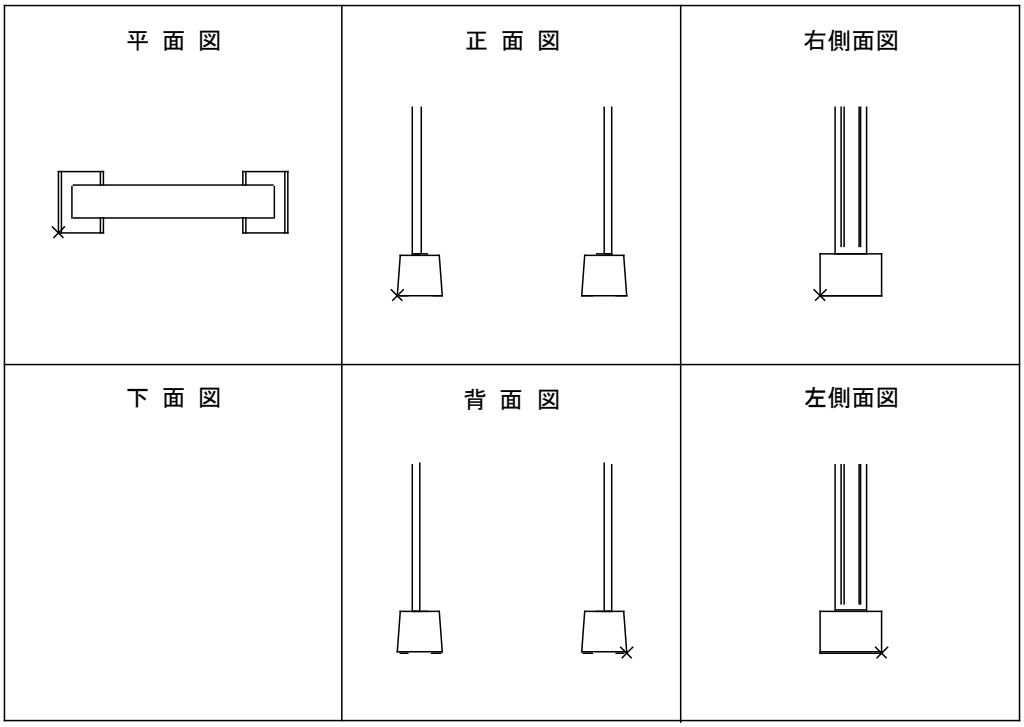

K-TRSB42BL-X50　架台　420L＋架台用足X(580～690mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

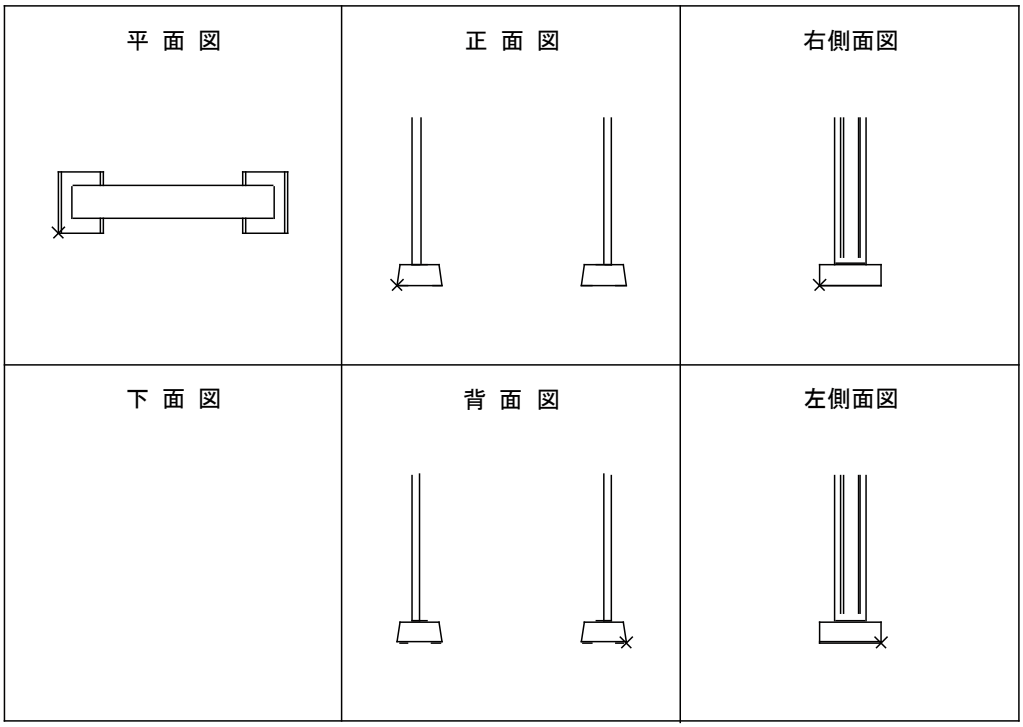

K-TRSB42BM-L100　架台 420M＋架台用足L(300～390mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

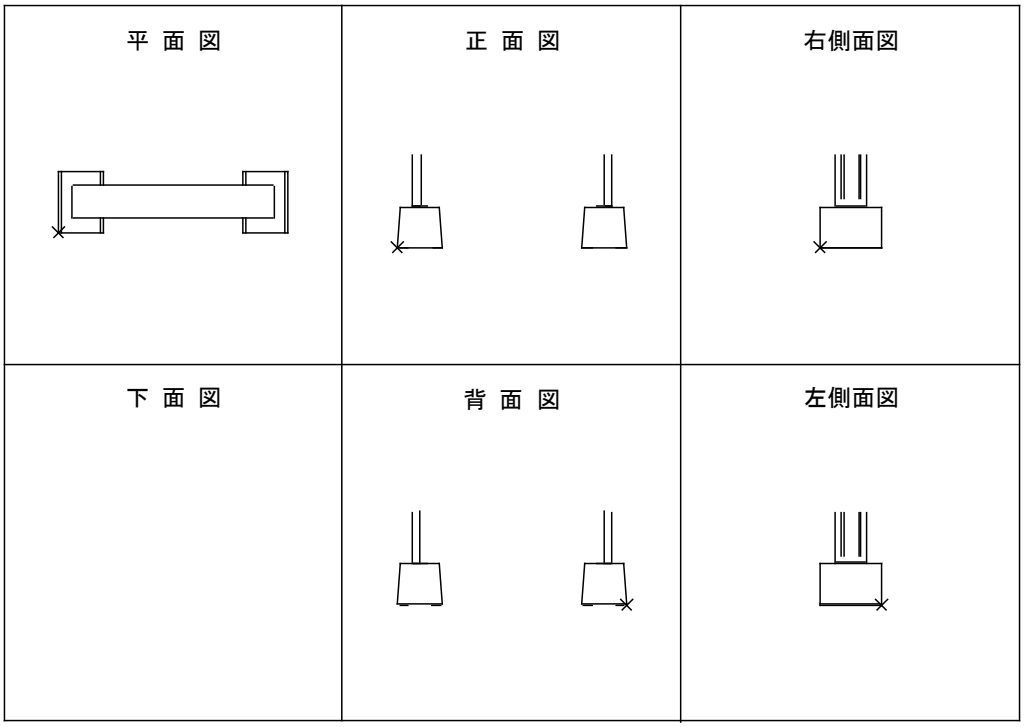

K-TRSB42BM-L50　架台　420M＋架台用足L(300～390mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BM-M100　架台　420M＋架台用足M(175～240mm)100　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BM-M50　架台　420M＋架台用足M(175～240mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BM-S100　架台　420M＋架台用足S(175～215mm)100　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BM-S50　架台　420M＋架台用足S(175～215mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BM-X100　架台 420M＋架台用足X(580～665mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

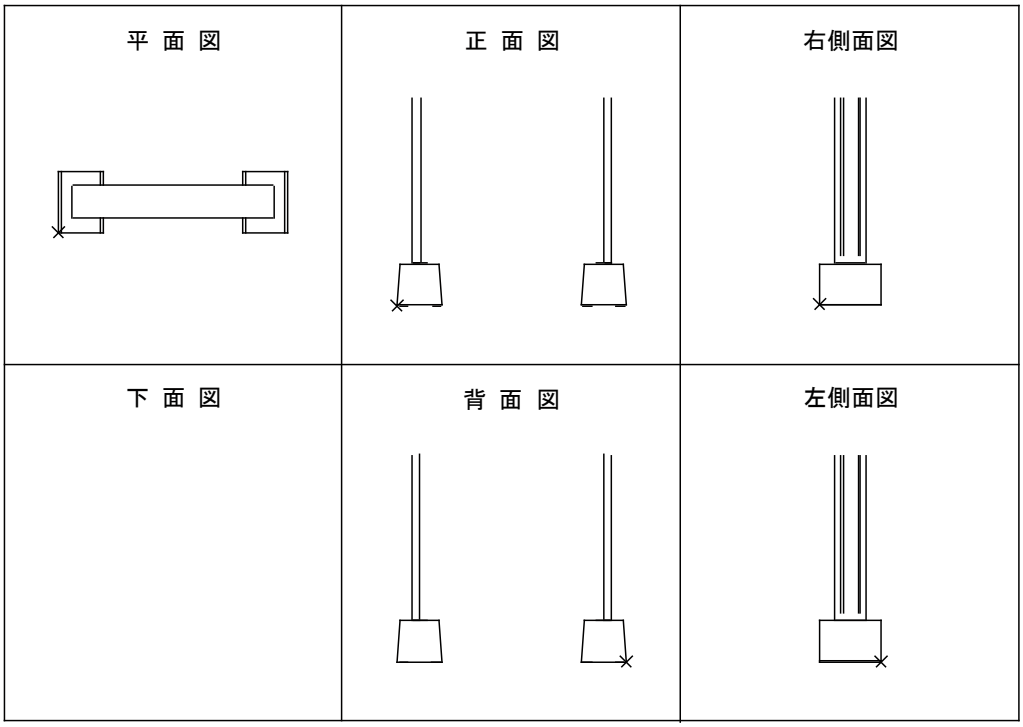

K-TRSB42BM-X50　架台　420M＋架台用足X(580～665mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

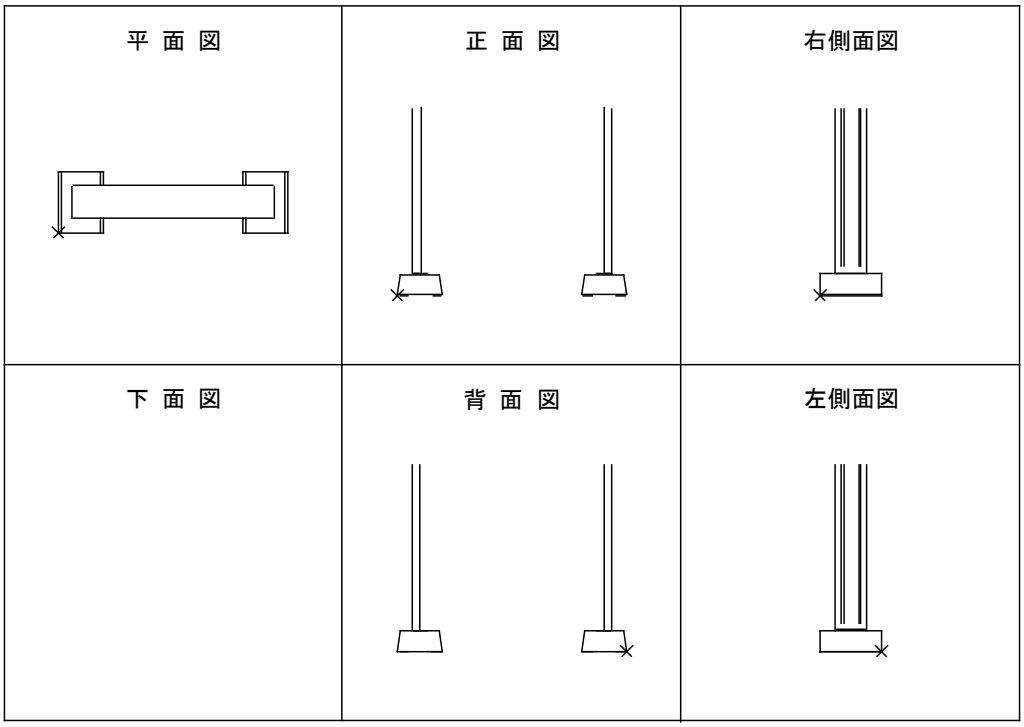

K-TRSB42BS-L100　架台　42OS＋架台用足L(300～345mm)100　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB42BS-L50　架台　420S＋架台用足L(300～345mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB42BS-M100　架台 420S＋架台用足M(150～195mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BS-M50　架台　420S＋架台用足M(150～195mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BS-S100　架台　420S＋架台用足S(125～170mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

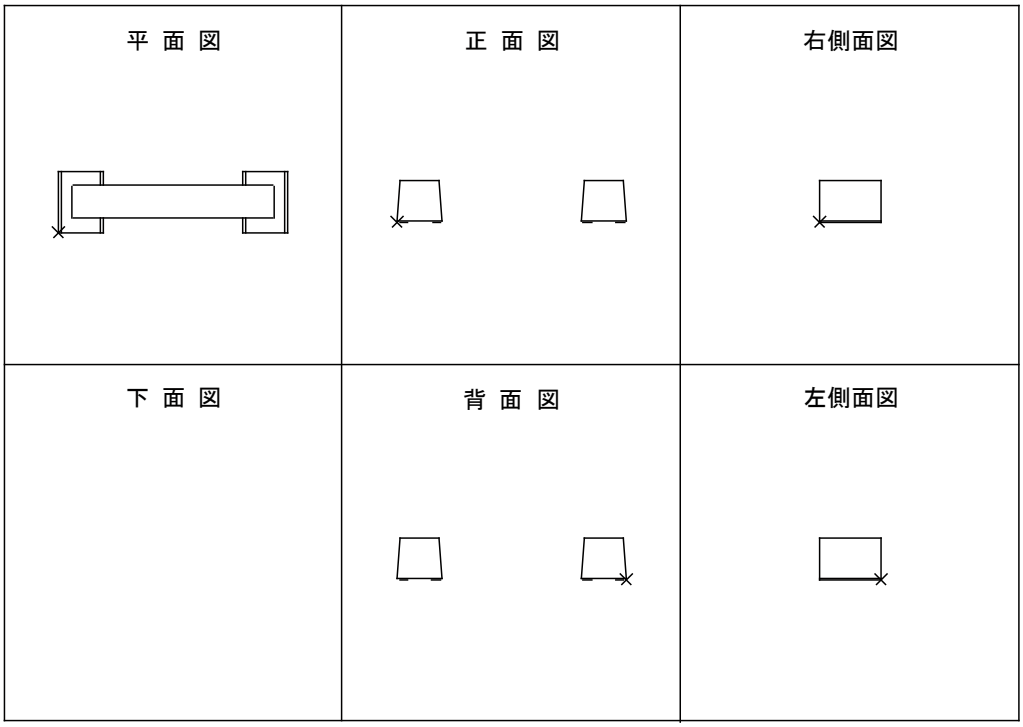

K-TRSB42BS-S50　架台　420S＋架台用足S(125～170mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BS-X100　架台　420S＋架台用足X(580～620mm)100　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

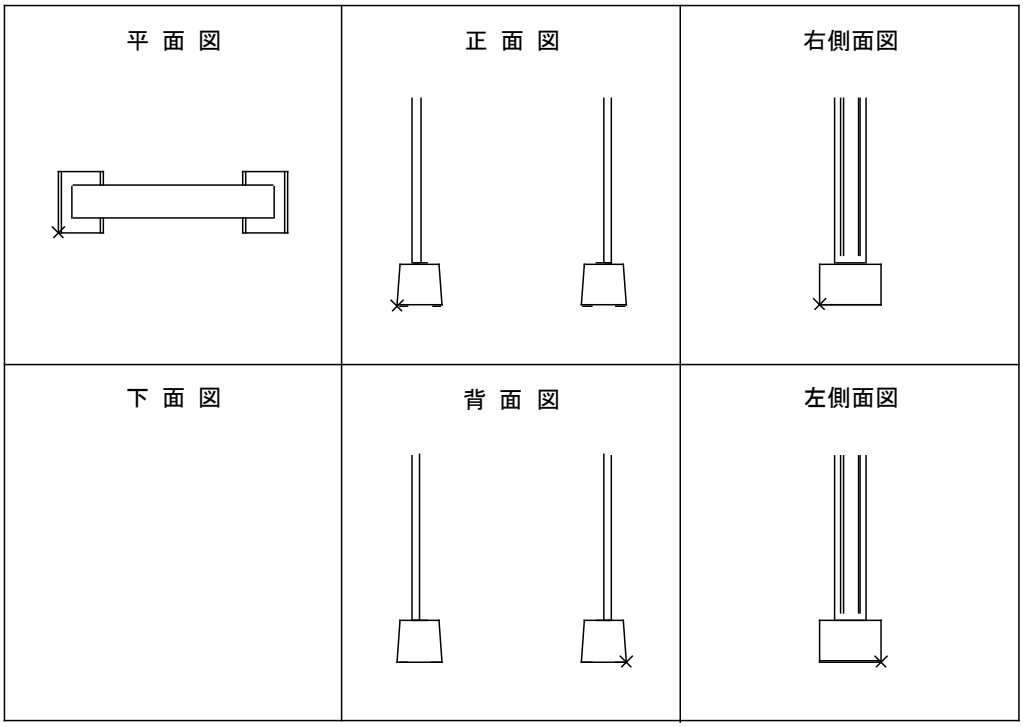

K-TRSB42BS-X50　架台　420S＋架台用足X(580～620mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

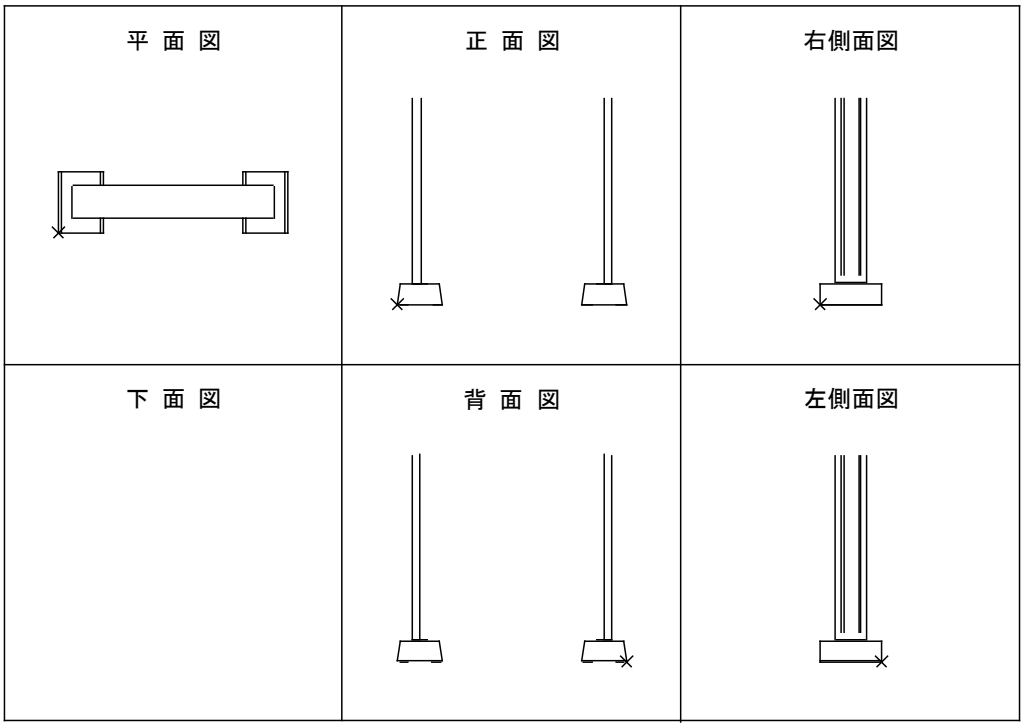

K-TRSB42BX-L100　架台　420X＋架台用足L(305～485mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

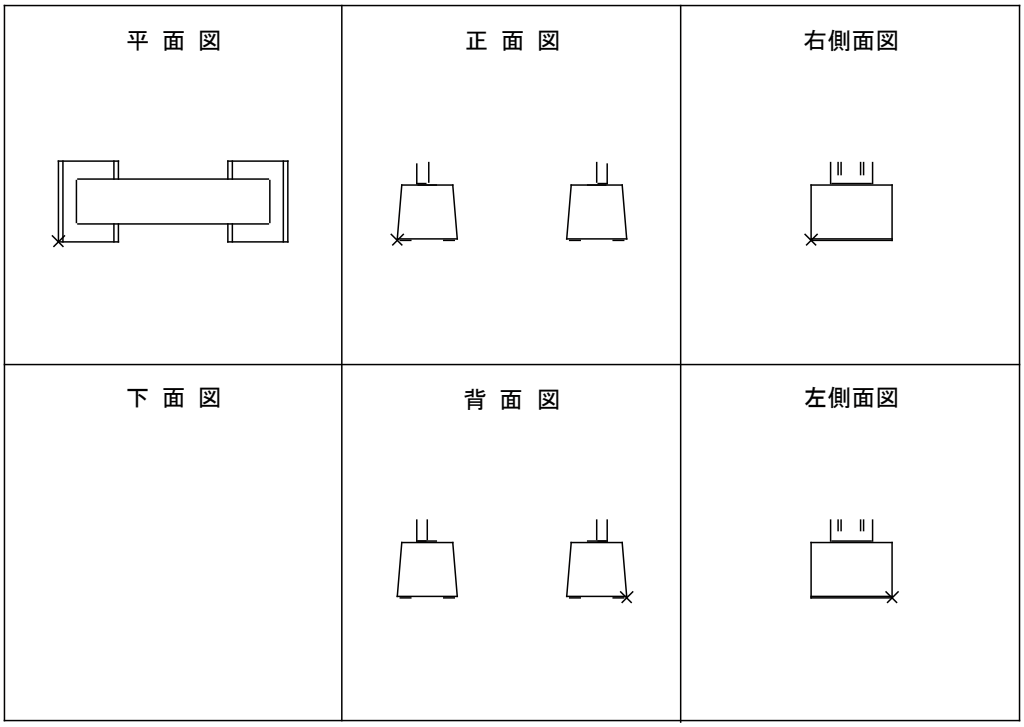

K-TRSB42BX-L50　架台　420X＋架台用足L(305～485mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BX-M100　架台　420X＋架台用足M(265～335mm)100　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BX-M50　架台　420X＋架台用足M(265～335mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BX-S100　架台 420X＋架台用足S(265～310mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BX-S50　架台　420X＋架台用足S(265～310mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BX-X100　架台　420X＋架台用足X(585～735mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

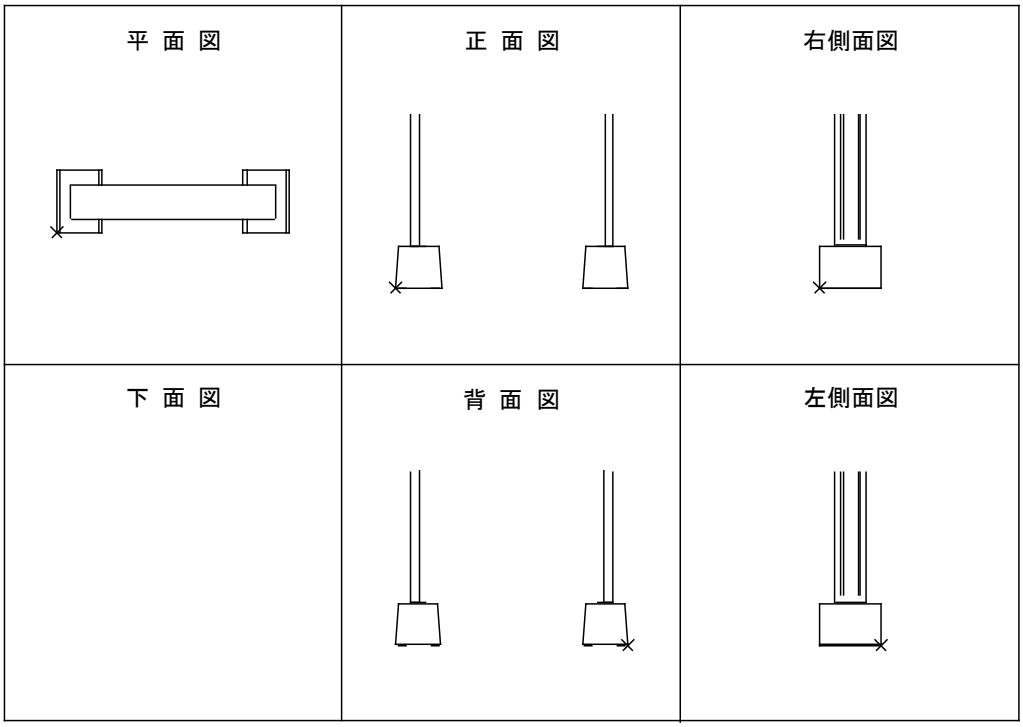

K-TRSB42BX-X50　架台　420X＋架台用足X(585～735mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB42BZ-L100　架台　42OZ＋架台用足L(455～675mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BZ-L50　架台　42OZ＋架台用足L(455～675mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BZ-M100　架台　42OZ＋架台用足M(455～525mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BZ-M50　架台　42OZ＋架台用足M(455～525mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BZ-S100　架台　42OZ＋架台用足S(455～500mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BZ-S50　架台　42OZ＋架台用足S(455～500mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB42BZ-X100　架台 42OZ＋架台用足X(580～925mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB42BZ-X50　架台　42OZ＋架台用足X(580～925mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台４２０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BL-L100　架台 560L＋架台用足L(300～435mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BL-L50　架台 560L＋架台用足L(300～435mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BL-M100　架台 560L＋架台用足M(220～285mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［04-架台］ー［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］ー［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BL-M50　架台　560L＋架台用足M(220～285mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BL-S100　架台 560L＋架台用足S(220～260mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BL-S50　架台 560L＋架台用足S(220～260mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BL-X100　架台 560L＋架台用足X(580～690mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

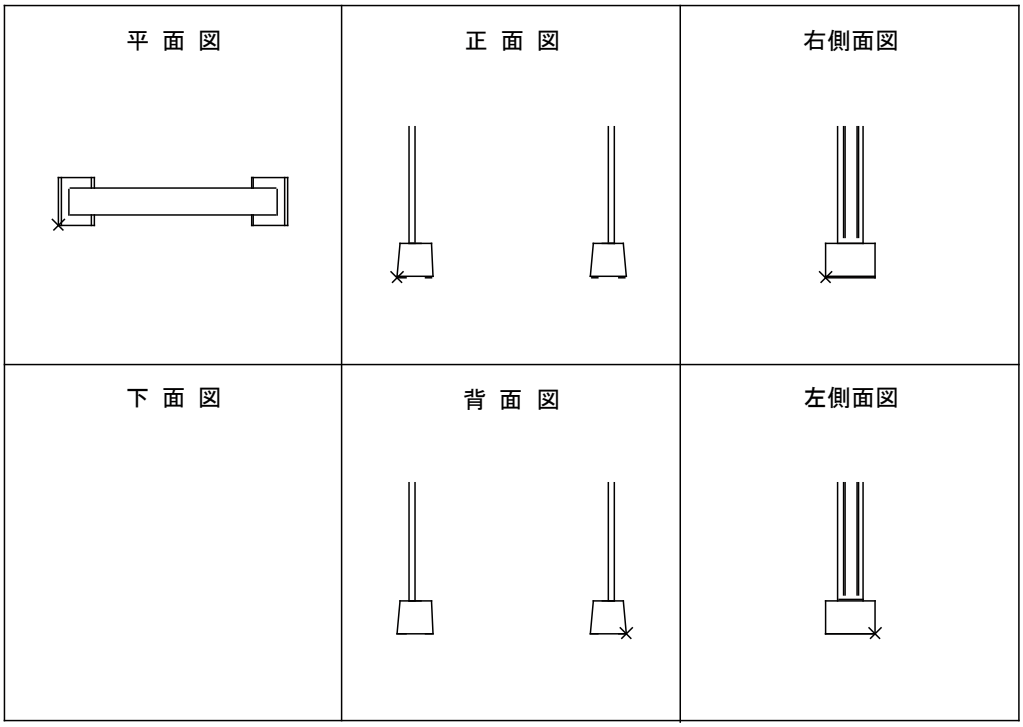

K-TRSB56BL-X50　架台　560L＋架台用足X(580～690mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

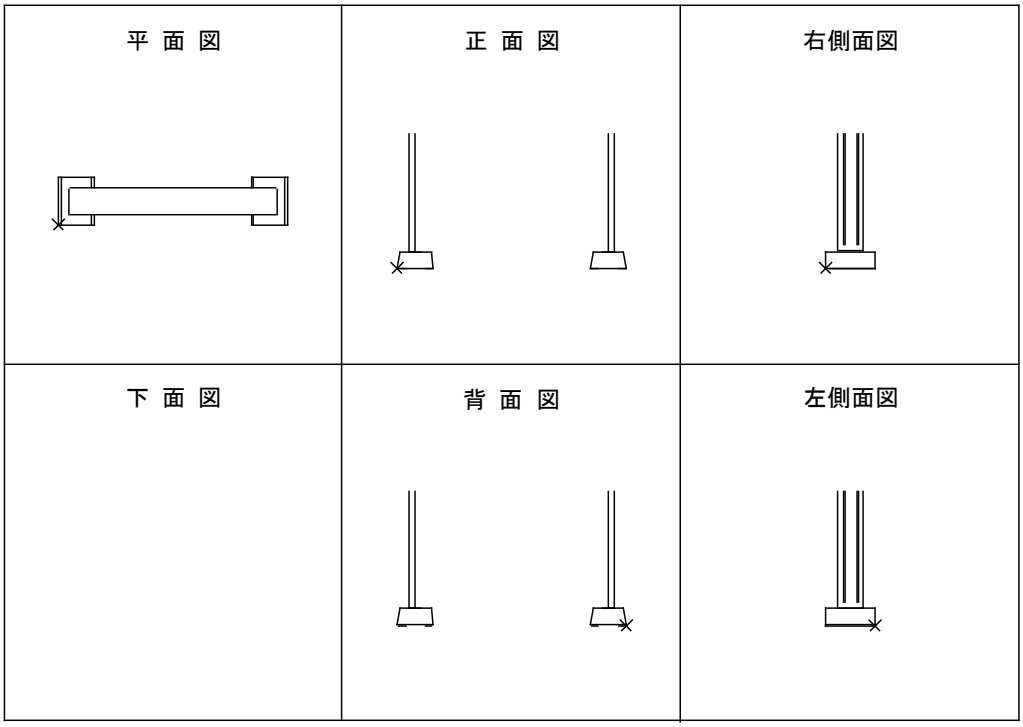

K-TRSB56BM-L100　架台 560M＋架台用足L(300～390mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

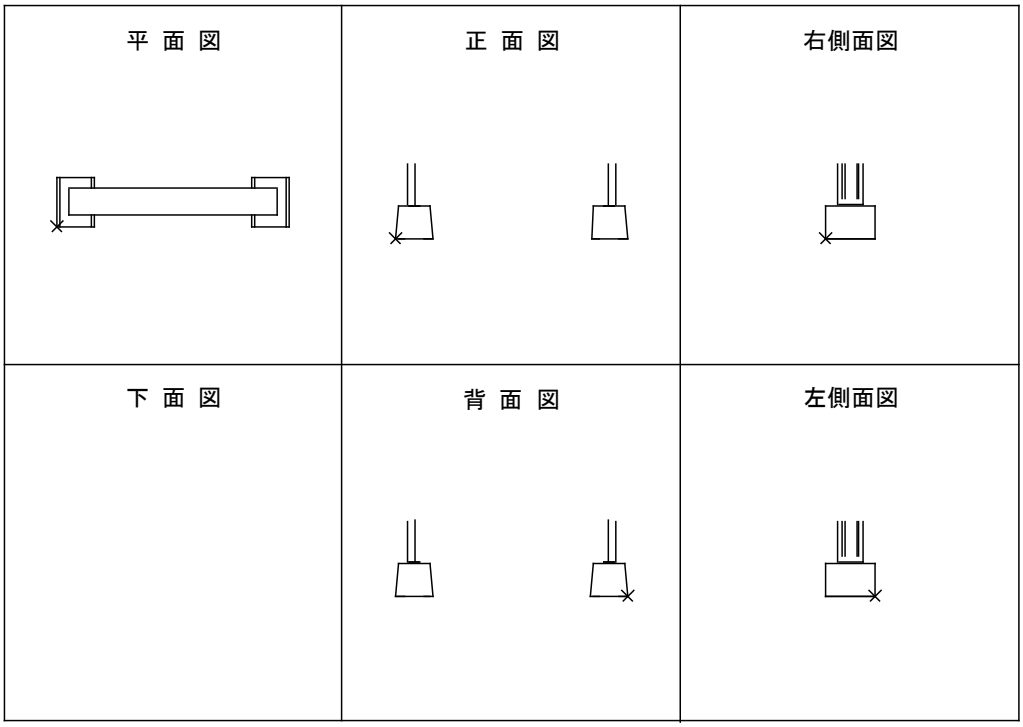

K-TRSB56BM-L50　架台 560M＋架台用足L(300～390mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BM-M100　架台 560M＋架台用足M(175～240mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BM-M50　架台 560M＋架台用足M(175～240mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BM-S100　架台 560M＋架台用足S(175～215mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BM-S50　架台 560M＋架台用足S(175～215mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BM-X100　架台 560M＋架台用足X(580～665mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

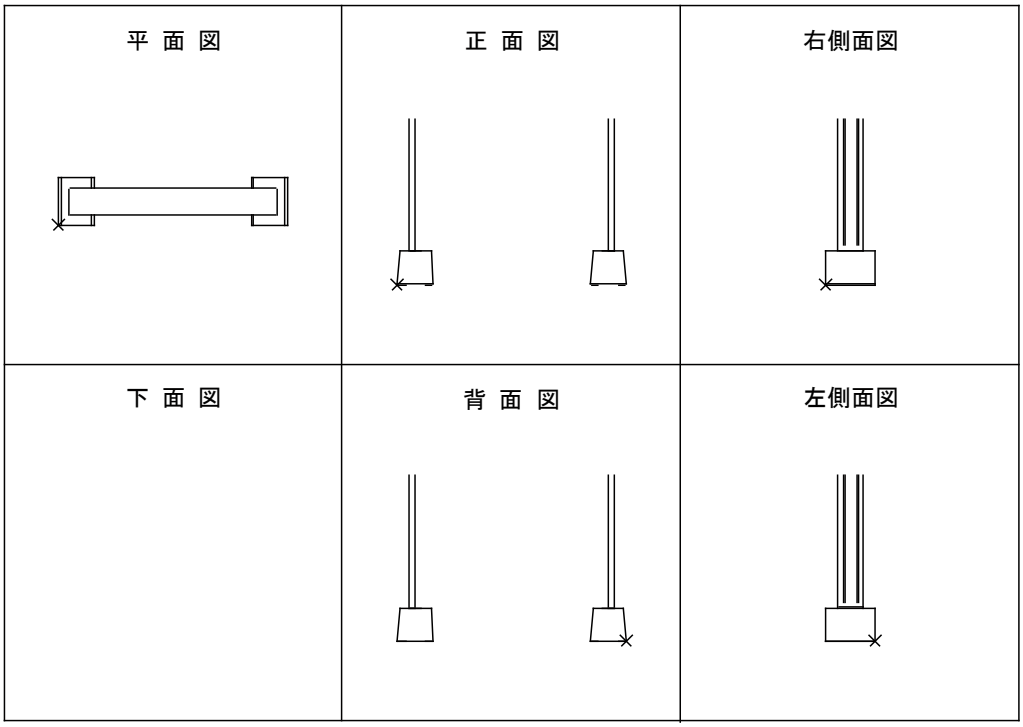

K-TRSB56BM-X50　架台 560M＋架台用足X(580～665mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

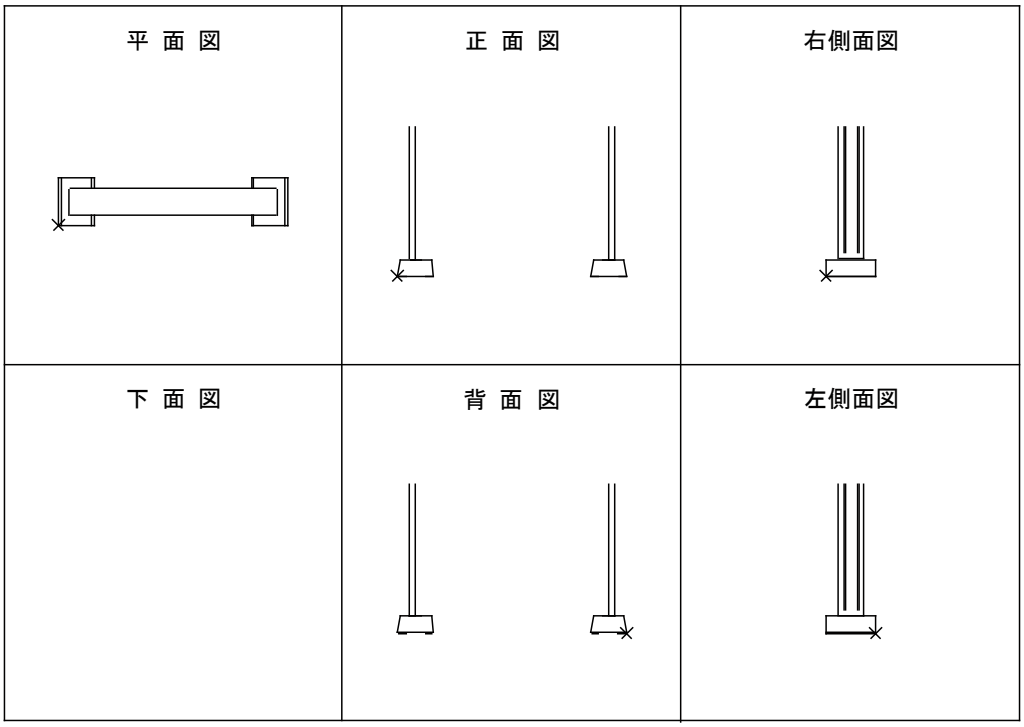

K-TRSB56BS-L100　架台 560S＋架台用足L(300～345mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

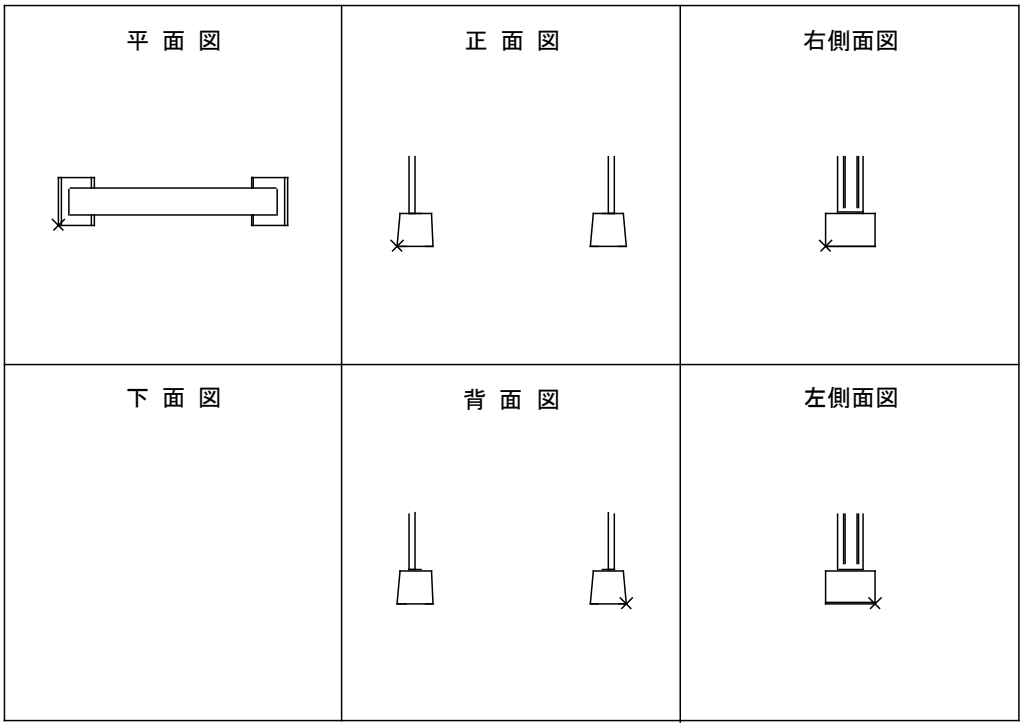

K-TRSB56BS-L50　架台 560S＋架台用足L(300～345mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

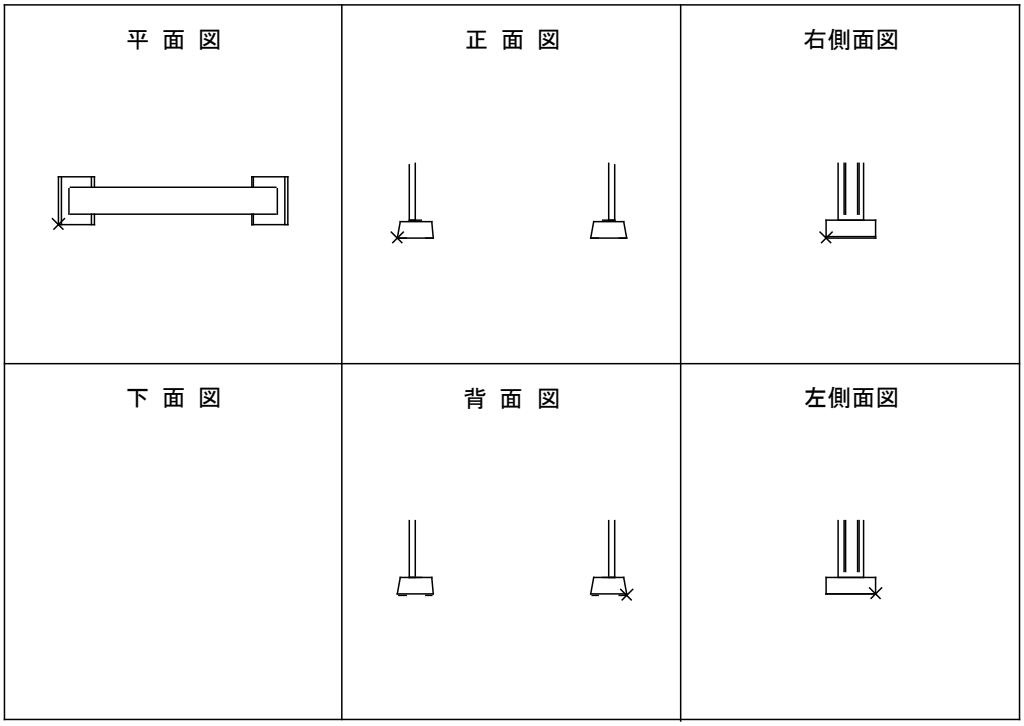

K-TRSB56BS-M100　架台 560S＋架台用足M(150～195mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BS-M50　架台 560S＋架台用足M(150～195mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BS-S100　架台 560S＋架台用足S(125～170mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BS-S50　架台 560S＋架台用足S(125～170mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BS-X100　架台 560S＋架台用足X(580～620mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

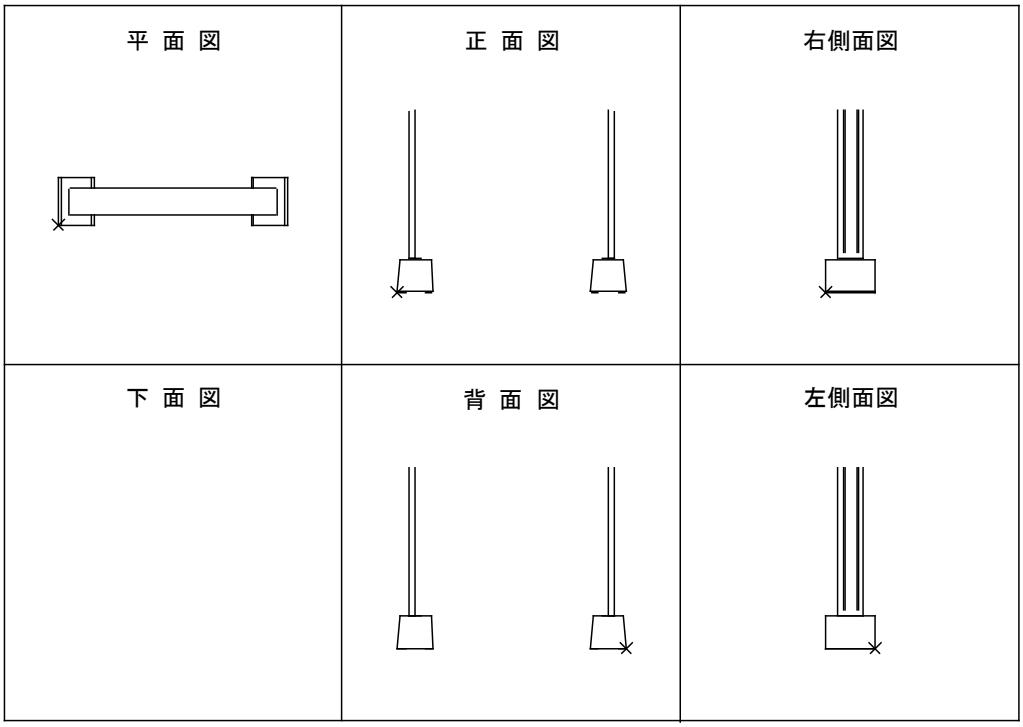

K-TRSB56BS-X50　架台 560S＋架台用足X(580～620mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

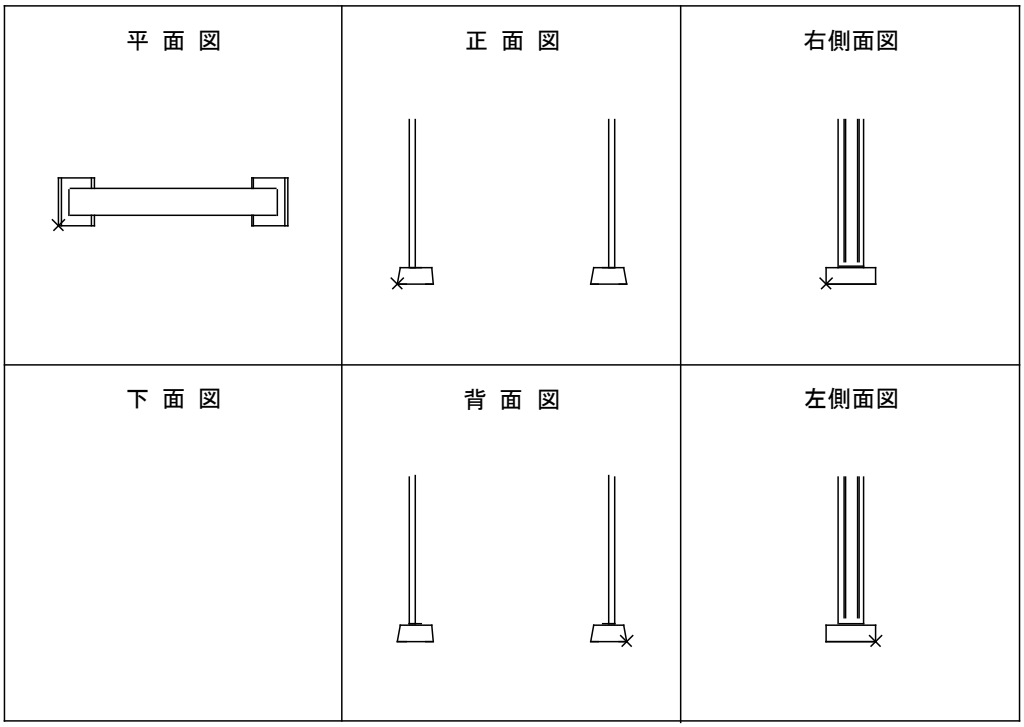

K-TRSB56BX-L100　架台 560X＋架台用足L(305～485mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BX-L50　架台 560X＋架台用足L(305～485mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BX-M100　架台 560X＋架台用足M(265～335mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BX-M50　架台 560X＋架台用足M(265～335mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BX-S100　架台 560X＋架台用足S(265～310mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BX-S50　架台 560X＋架台用足S(265～310mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BX-X100　架台 560X＋架台用足X(585～735mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

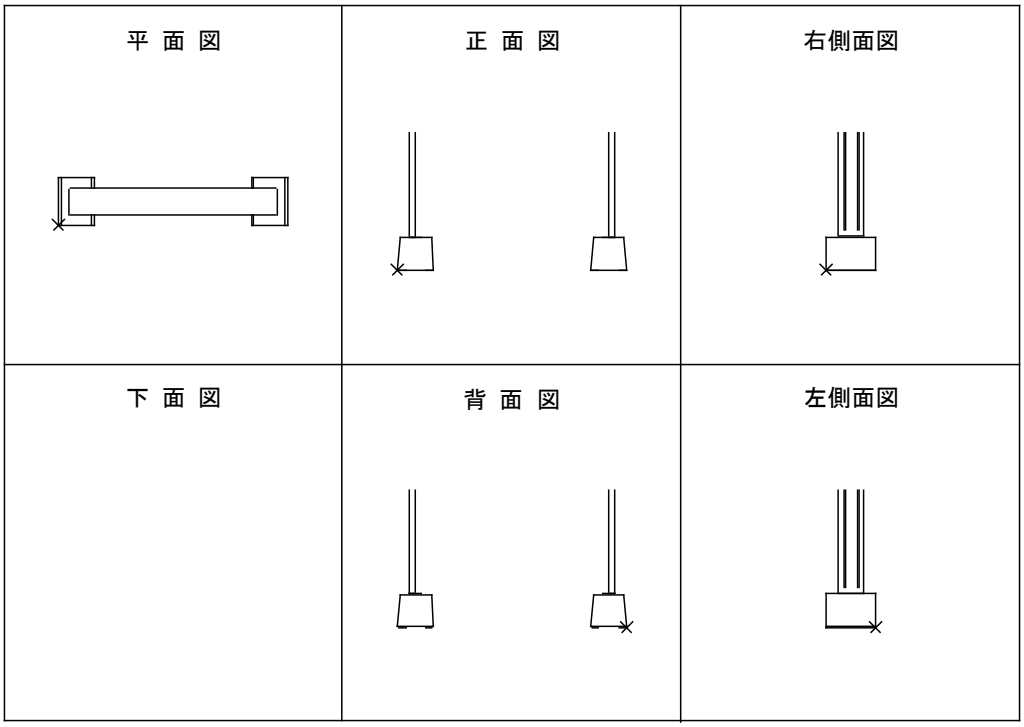

K-TRSB56BX-X50　架台 560X＋架台用足X(585～735mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB56BZ-L100　架台 560Z＋架台用足L(455～675mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BZ-L50　架台 560Z＋架台用足L(455～675mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BZ-M100　架台 56OZ＋架台用足M(455～525mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BZ-M50　架台 560Z＋架台用足M(455～525mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BZ-S100　架台 560Z＋架台用足S(455～500mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BZ-S50　架台 560Z＋架台用足S(455～500mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BZ-X100　架台 56OZ＋架台用足X(580～925mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB56BZ-X50　架台 560Z＋架台用足X(580～925mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台５６０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BL-L100　架台 840L＋架台用足L(300～435mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BL-L50　架台 840L＋架台用足L(300～435mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BL-M100　架台 840L＋架台用足M(220～285mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BL-M50　架台　840L＋架台用足M(220～285mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BL-S100　架台 840L＋架台用足S(220～260mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BL-S50　架台 840L＋架台用足S(220～260mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BL-X100　架台 840L＋架台用足X(580～690mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

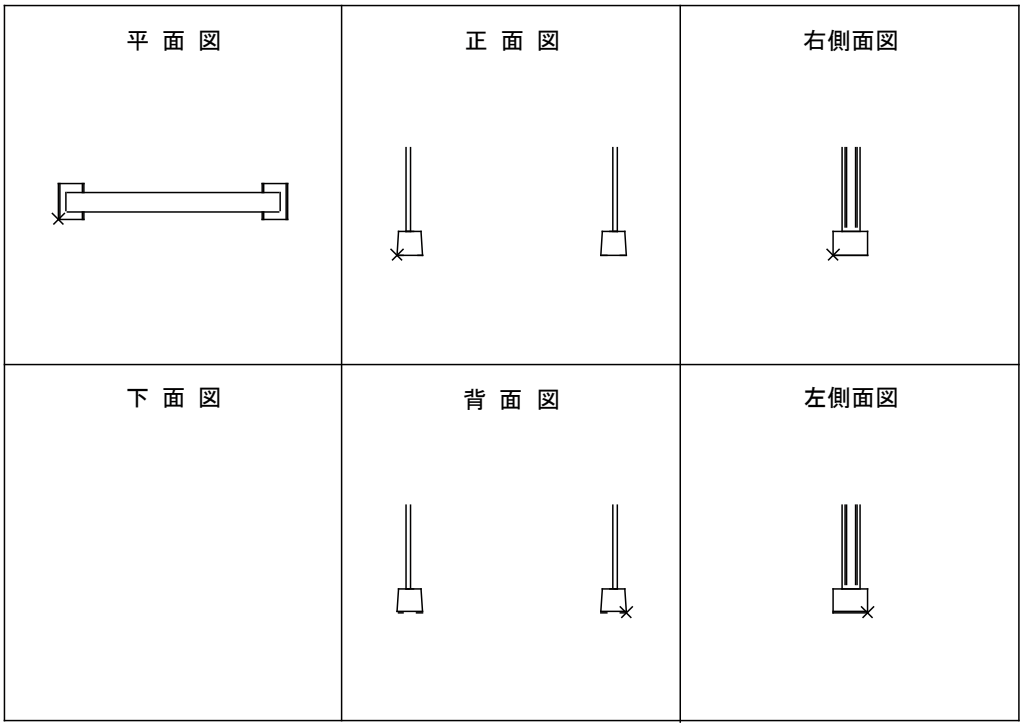

K-TRSB84BL-X50　架台 840L＋架台用足X(580～690mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB84BM-L100　架台 840M＋架台用足L(300～390mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BM-L50　架台　840M＋架台用足L(300～390mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BM-M100　架台 840M＋架台用足M(175～240mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BM-M50　架台 840M＋架台用足M(175～240mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BM-S100　架台 840M＋架台用足S(175～215mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BM-S50　架台 840M＋架台用足S(175～215mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BM-X100　架台 840M＋架台用足X(580～665mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

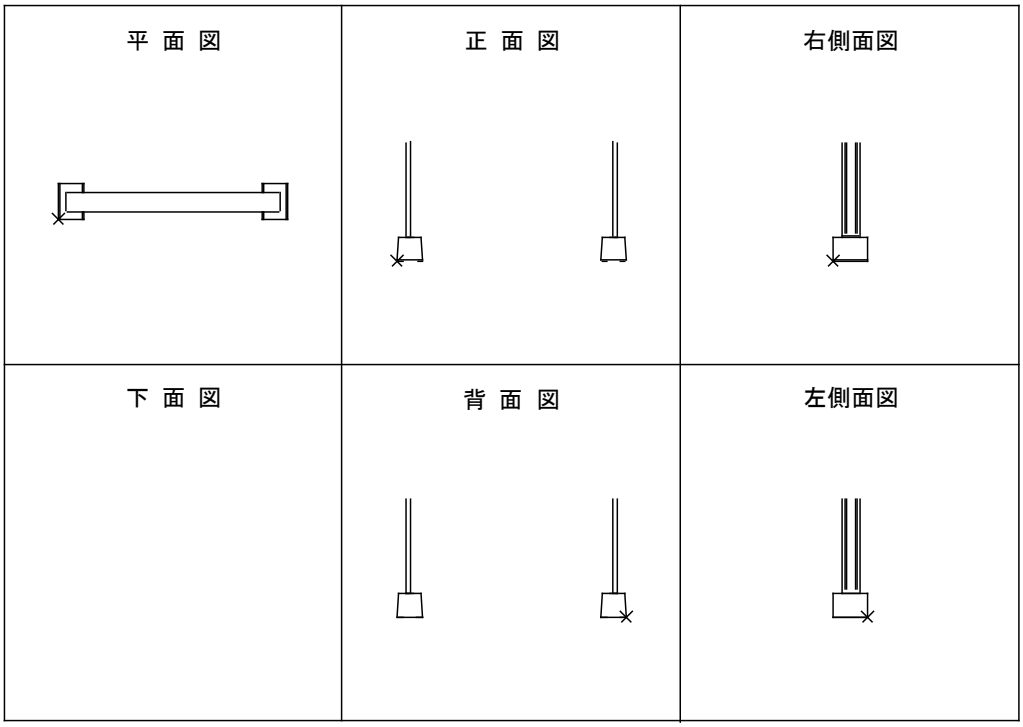

K-TRSB84BM-X50　架台　840M＋架台用足X(580～665mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

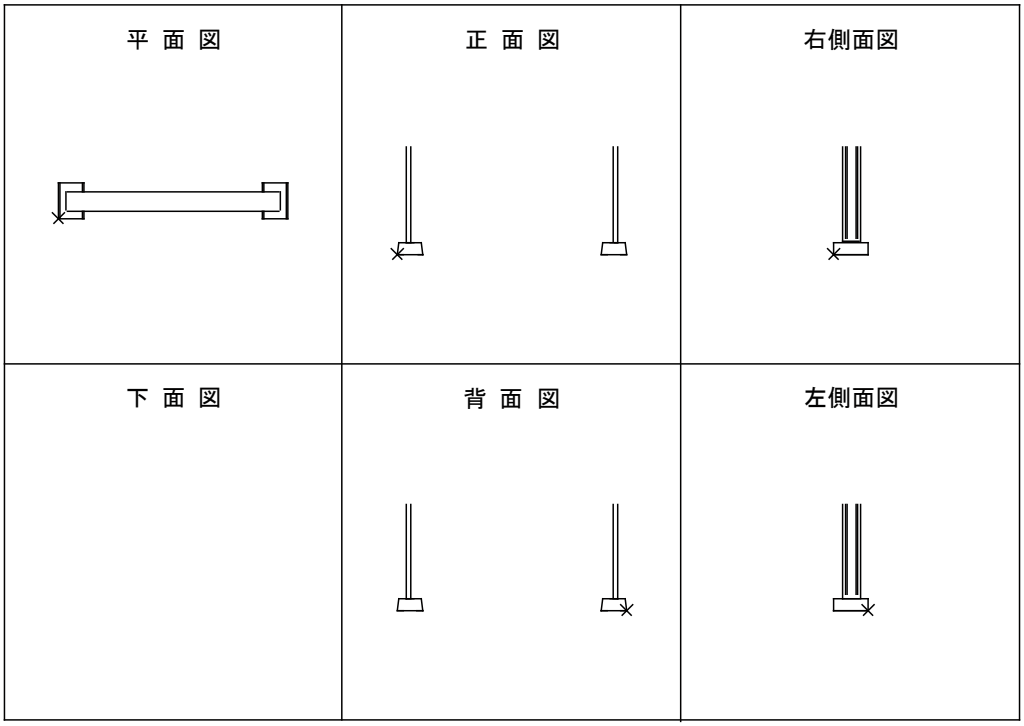

K-TRSB84BS-L100　架台 840S＋架台用足L(300～345mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BS-L50　架台 840S＋架台用足L(300～345mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BS-M100　架台 840S＋架台用足M(150～195mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BS-M50　架台 840S＋架台用足M(150～195mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BS-S100　架台 840S＋架台用足S(125～170mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BS-S50　架台 840S＋架台用足S(125～170mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BS-X100　架台 840S＋架台用足X(580～620mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

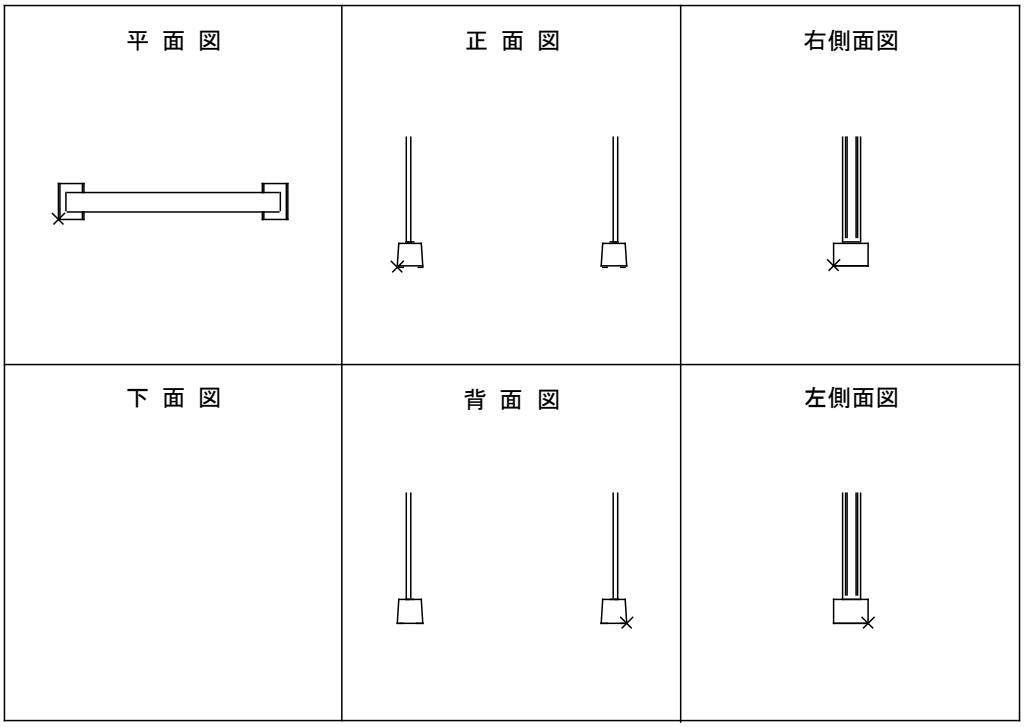

K-TRSB84BS-X50　架台 840S＋架台用足X(580～620mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

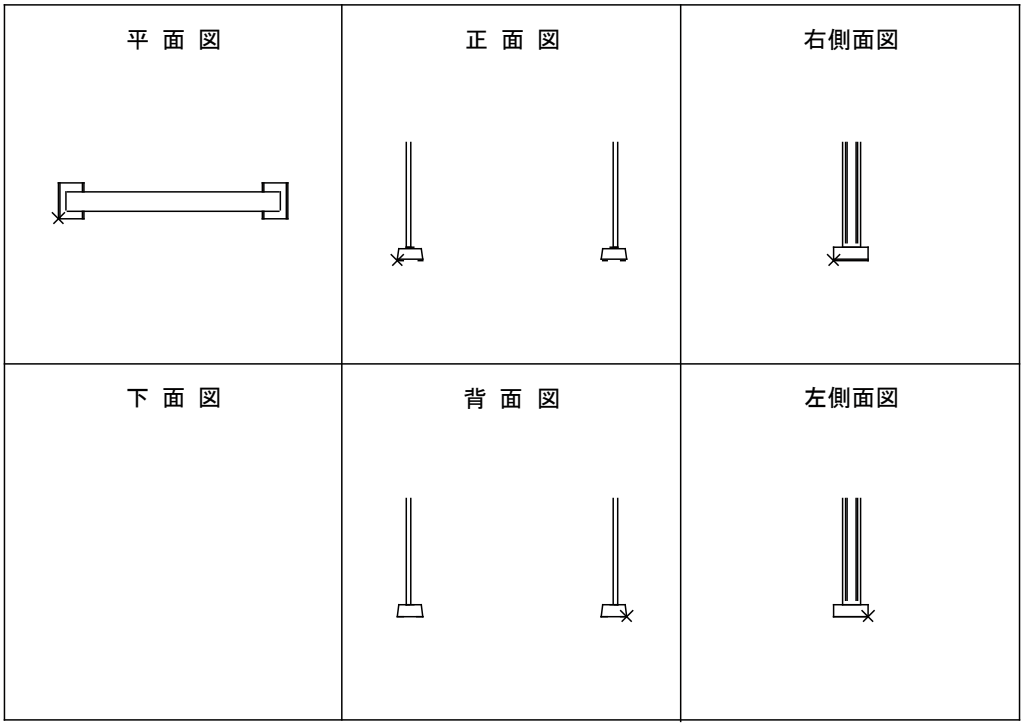

K-TRSB84BX-L100　架台 840X＋架台用足L(305～485mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BX-L50　架台 840X＋架台用足L(305～485mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BX-M100　架台 840X＋架台用足M(265～335mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BX-M50　架台 840X＋架台用足M(265～335mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BX-S100　架台 840X＋架台用足S(265～310mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BX-S50　架台 840X＋架台用足S(265～310mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BX-X100　架台 840X＋架台用足X(585～735mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

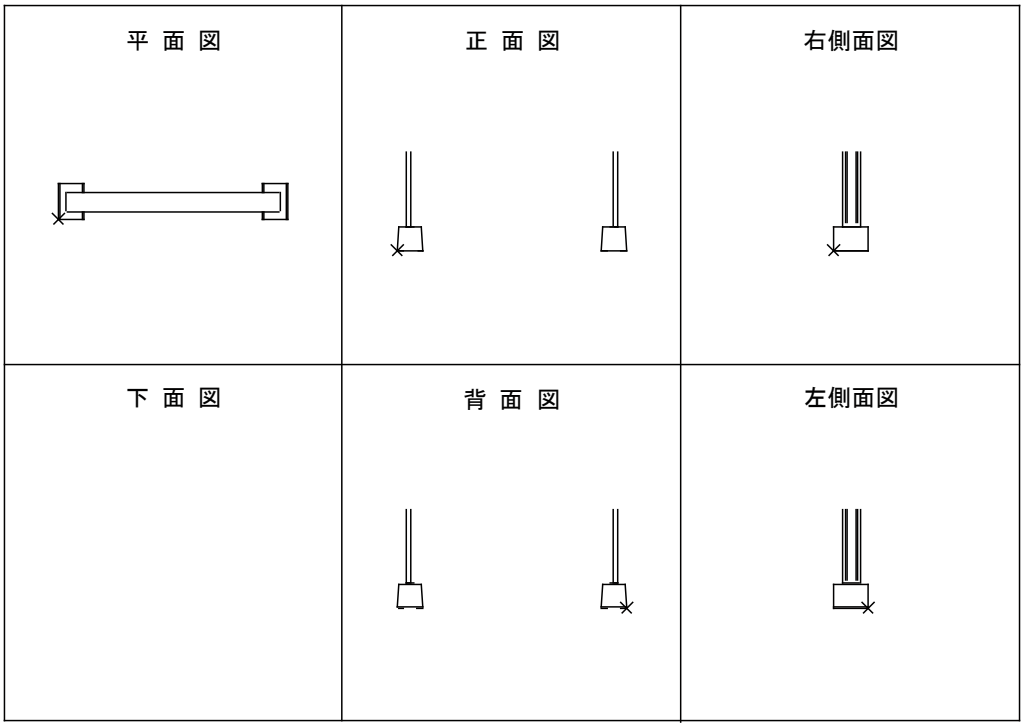

K-TRSB84BX-X50　架台 840X＋架台用足X(585～735mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSB84BZ-L100　架台 840Z＋架台用足L(455～675mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BZ-L50　架台　840Z＋架台用足L(455～675mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BZ-M100　架台 840Z＋架台用足M(455～525mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BZ-M50　架台　840Z＋架台用足M(455～525mm)50　ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BZ-S100　架台 840Z＋架台用足S(455～500mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BZ-S50　架台 840Z＋架台用足S(455～500mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BZ-X100　架台 840Z＋架台用足X(580～925mm)100 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSB84BZ-X50　架台 840Z＋架台用足X(580～925mm)50 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［03-足付架台８４０（基礎ブロックＨ５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRSM-BH　直線ダクトミニ H ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［04-直線ダクトミニ］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［立面用架台］

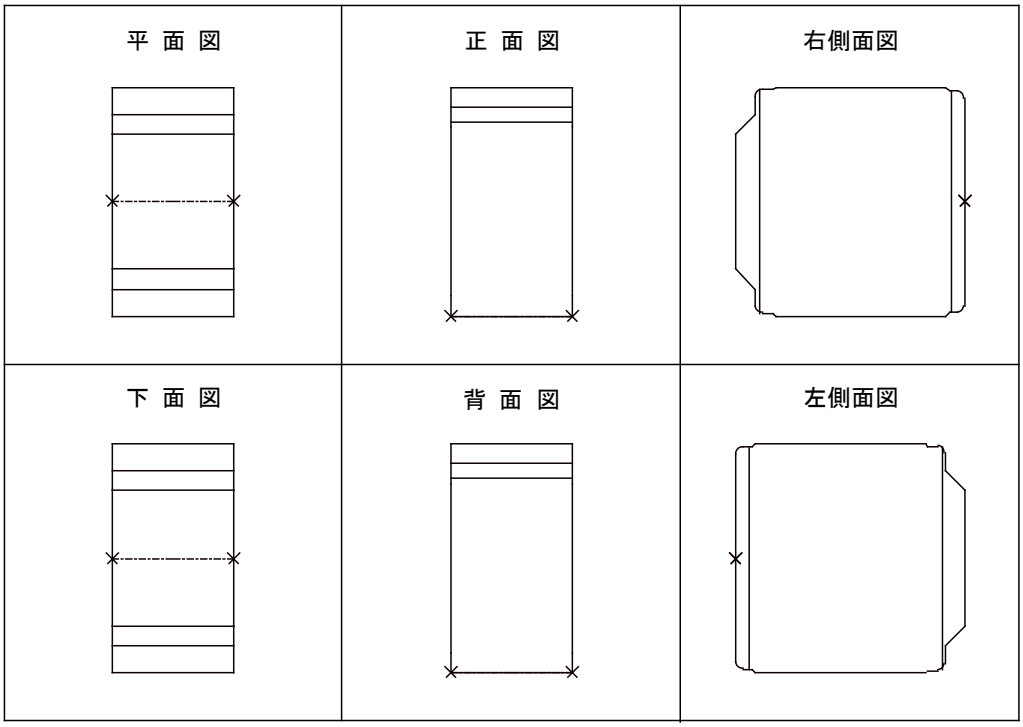

K-TRSM-BL　直線ダクトミニ L ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板］ー［03-共通］ー［04-直線ダクトミニ］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［ステンレス鋼板(その他)］ー［立面用架台］

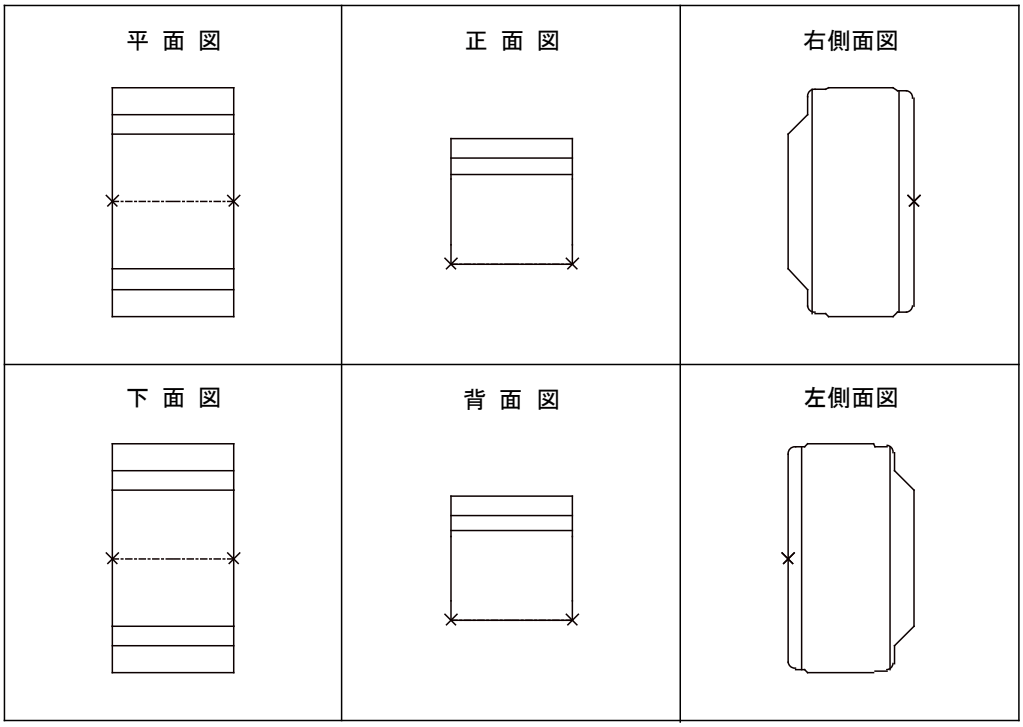

K-TRSBC28-1　立面用架台 280 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［04-立面用架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBC42-1　立面用架台 420 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［04-立面用架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBC56-1　立面用架台 560 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［04-立面用架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRSBC84-1　立面用架台 840 ステンレス鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板］－［04-架台］－［04-立面用架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［ステンレス鋼板(その他)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRW28BH　ウォールプレート　280H　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

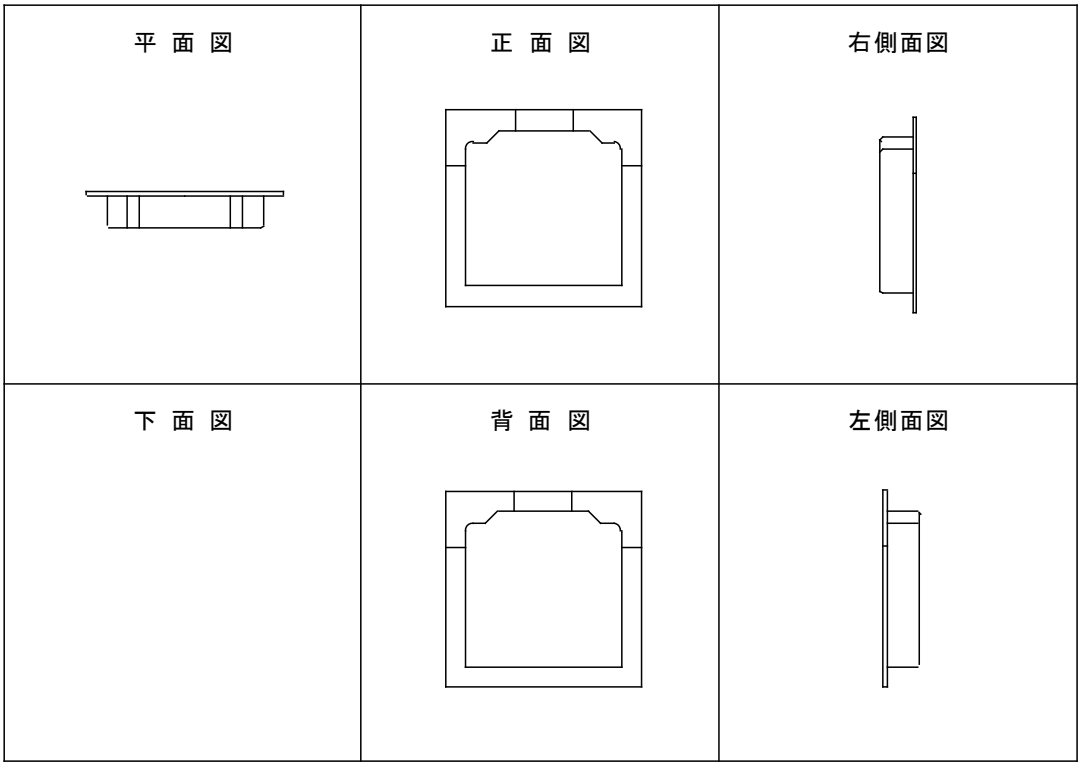

K-TRW28BL　ウォールプレート 280L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRW42BH ウォールプレート 420H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRW42BL　ウォールプレート　420L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRW56BH ウォールプレート 560H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

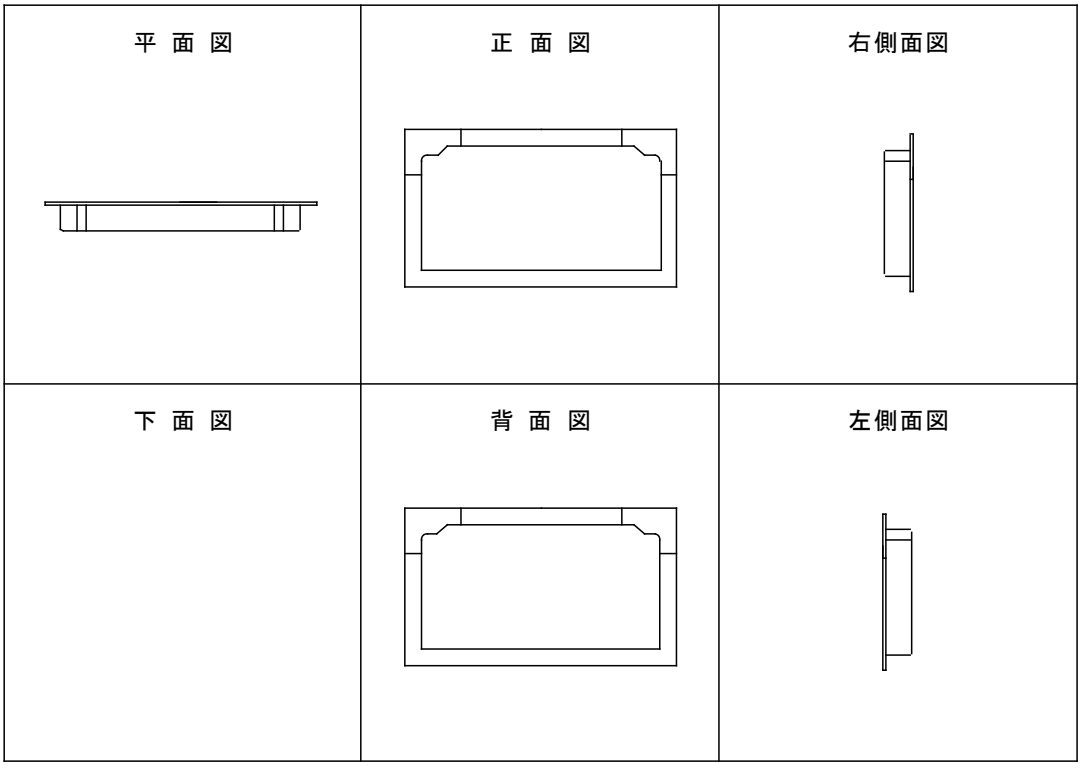

K-TRW56BL　ウォールプレート 560L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRW84BH ウォールプレート 840H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	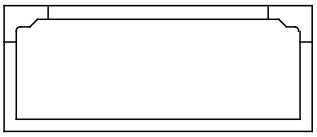	
下 面 図	背 面 図	左側面図
	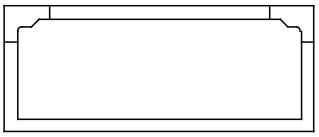	

K-TRW84BL　ウォールプレート 840L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWP28BH ウォールプレート＋止水プレート 280H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

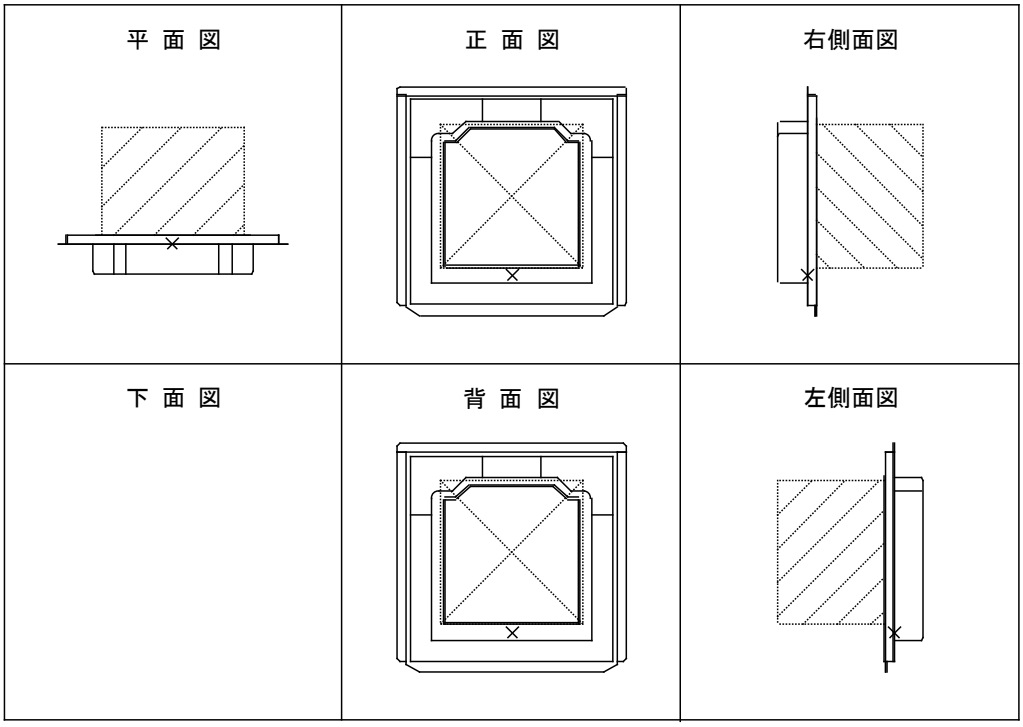

K-TRWP28BL　ウォールプレート＋止水プレート 280L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWP42BH　ウォールプレート＋止水プレート 420H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWP42BL　ウォールプレート＋止水プレート 420L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWP56BH ウォールプレート＋止水プレート 560H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWP56BL　ウォールプレート＋止水プレート 560L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWP84BH ウォールプレート＋止水プレート 840H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWP84BL　ウォールプレート＋止水プレート 840L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS28BH ウォールプレート＋止水スリーブ 280H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

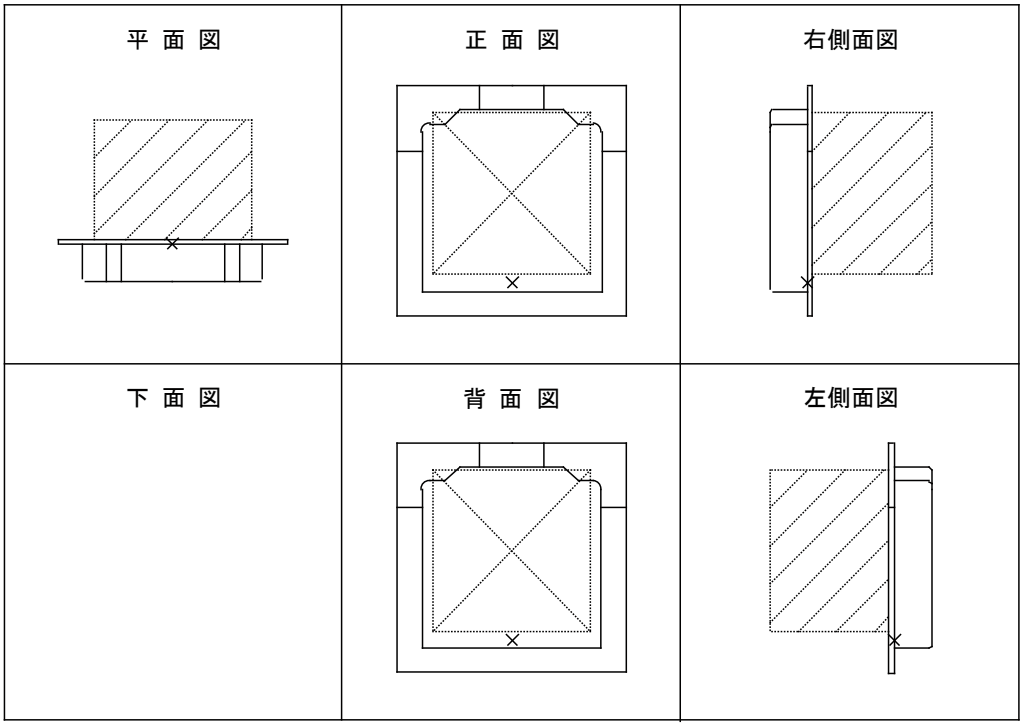

K-TRWS28BL　ウォールプレート＋止水スリーブ 280L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

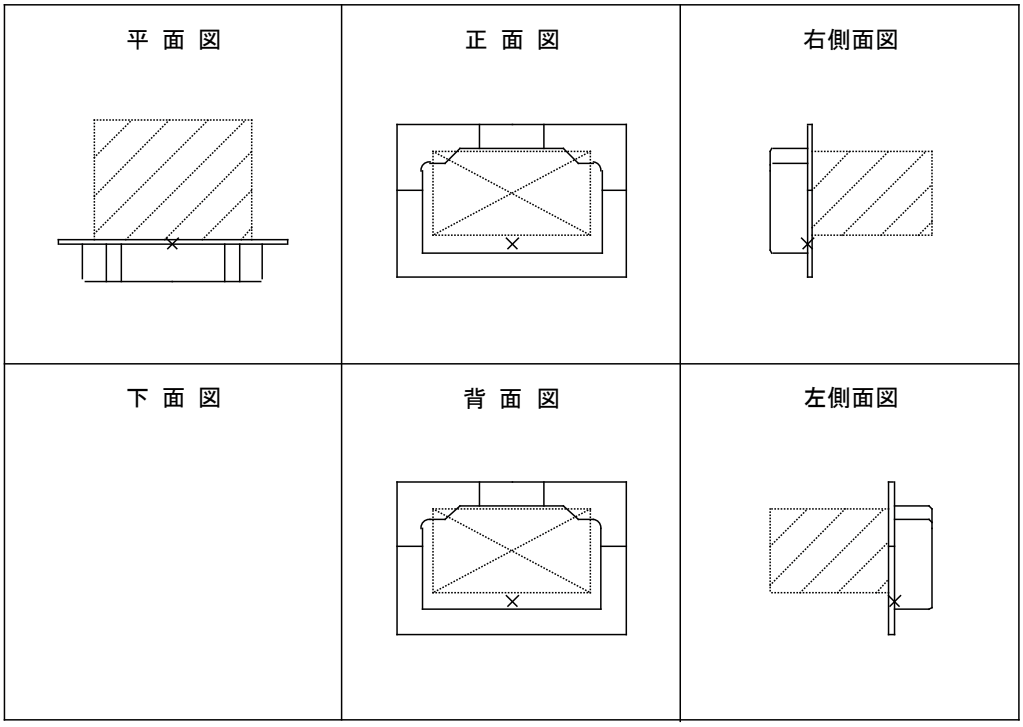

K-TRWS42BH ウォールプレート＋止水スリーブ 420H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

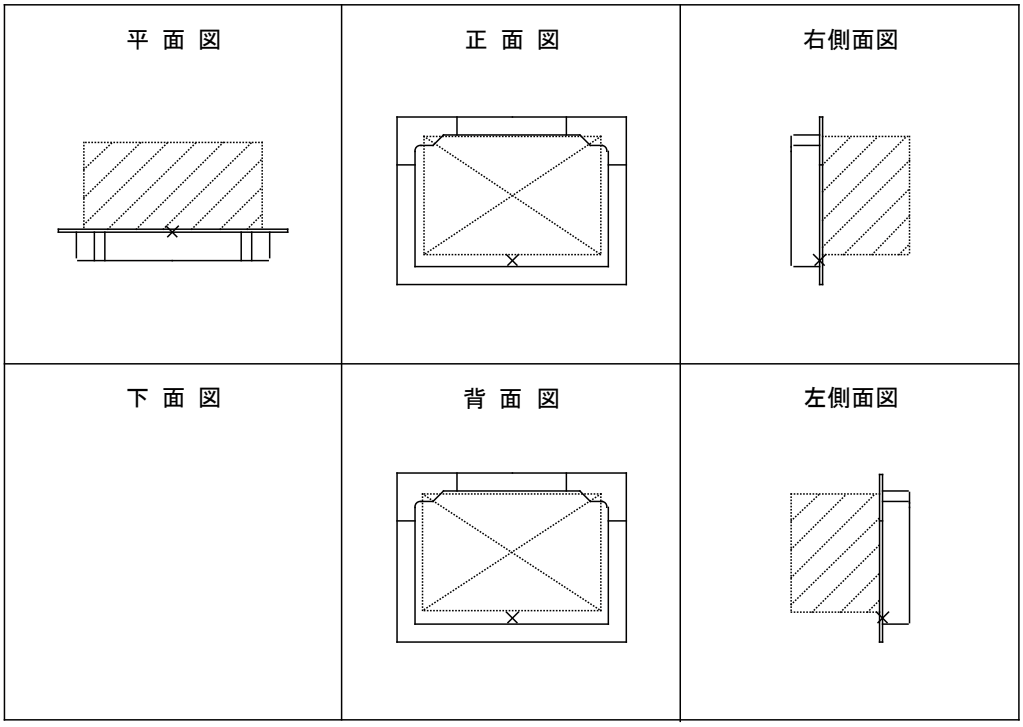

K-TRWS42BL　ウォールプレート＋止水スリーブ　420L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS56BH ウォールプレート＋止水スリーブ 560H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWS56BL　ウォールプレート＋止水スリーブ 560L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［01-ウォールプレート類］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［ウォールプレート類］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWBFB-W　チャンバーボックス（前取出し用）＋ウォールプレート 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［02-チャンバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［チャンバーボックス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRWBFB　チャンバーボックス（前取出し用）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［02-チャンバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［チャンバーボックス］

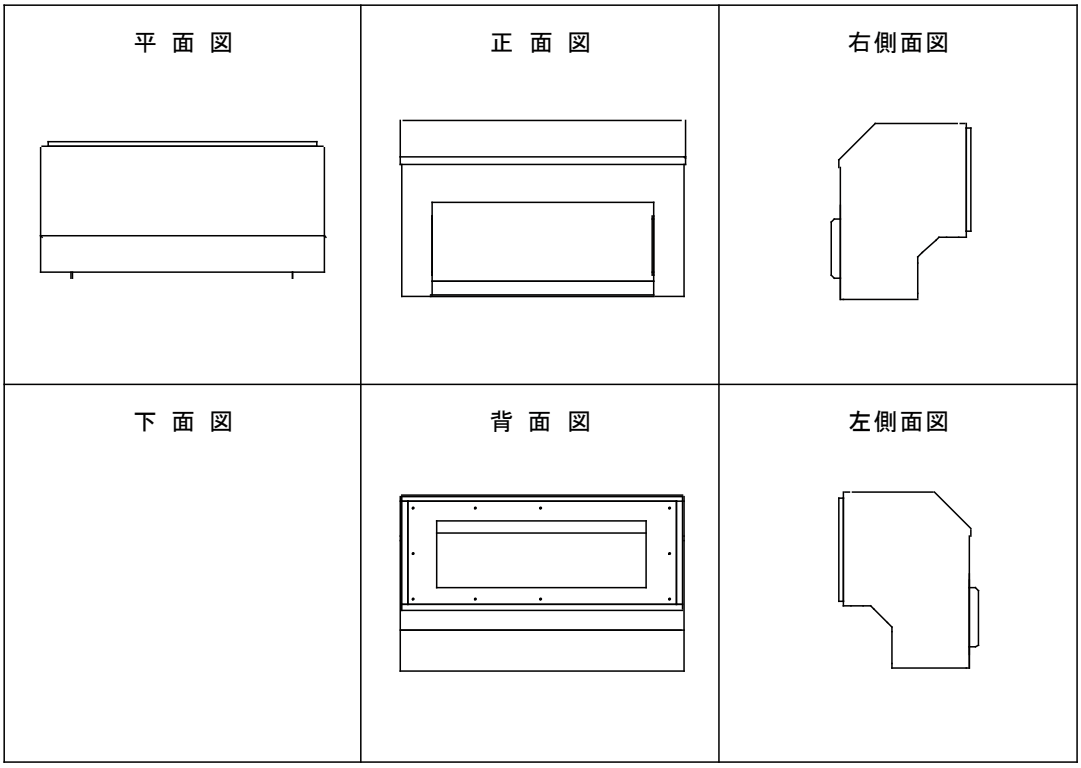

K-TRWBUB-C　チャンバーボックス(下取出し用)＋立面エルボ90°　(立上り)H　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［02-チャンバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［チャンバーボックス］

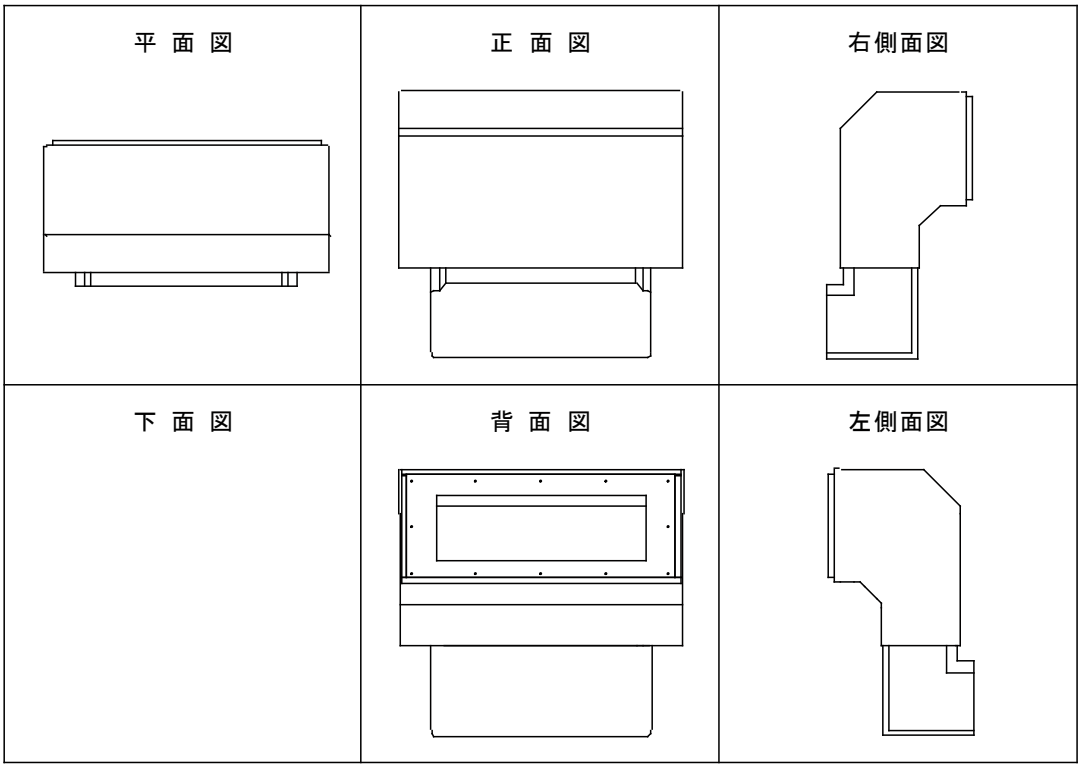

K-TRWBUB　チャンバーボックス（下取出し用）高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［02-チャンバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［チャンバーボックス］

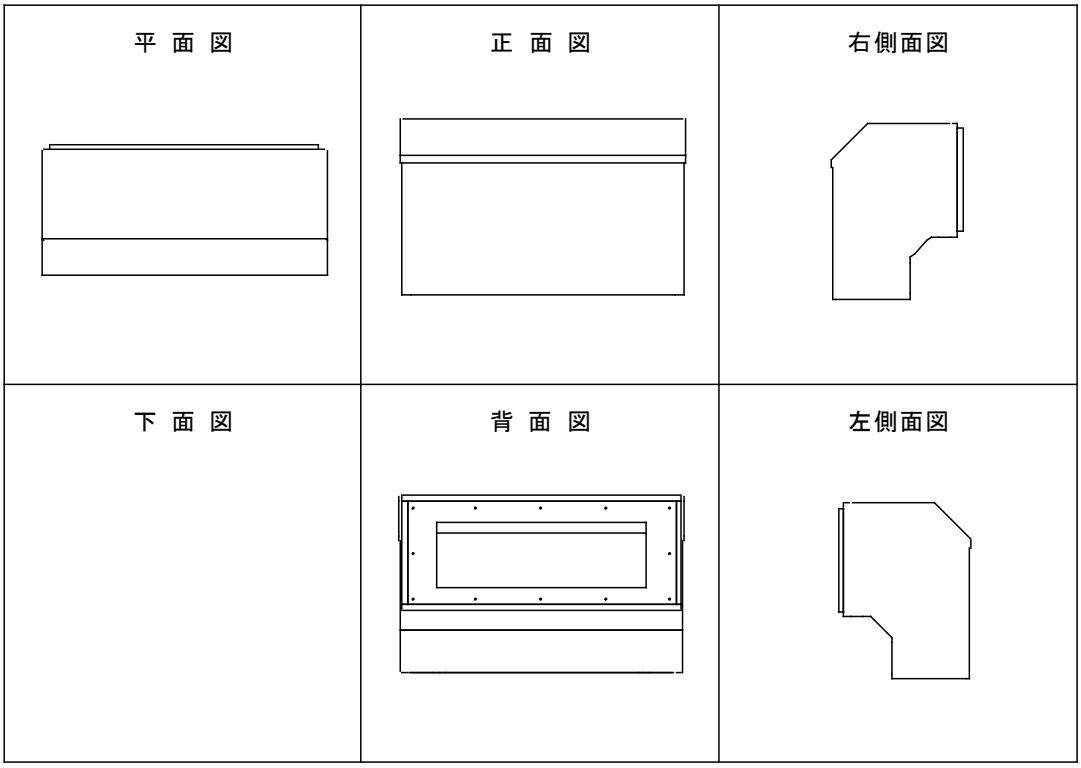

K-TRBH28B　ハンガーチャンネル 280 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-架台］－［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［チャンバーボックス］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

K-TRBH42B　ハンガーチャンネル　420　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-架台］－［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［チャンバーボックス］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRBH56B　ハンガーチャンネル 560 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-架台］－［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［チャンバーボックス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRBH84B　ハンガーチャンネル 840 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-架台］－［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［チャンバーボックス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRBHX56B　ハンガーチャンネル(十字分岐用)×560 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-架台］－［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［チャンバーボックス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRBHX84B　ハンガーチャンネル(十字分岐用)×840 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-架台］－［05-ハンガーチャンネル］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板（その他）］－［チャンバーボックス］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRJF-BH　フレキシブルジョイント H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［02-フレキシブルジョイント］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

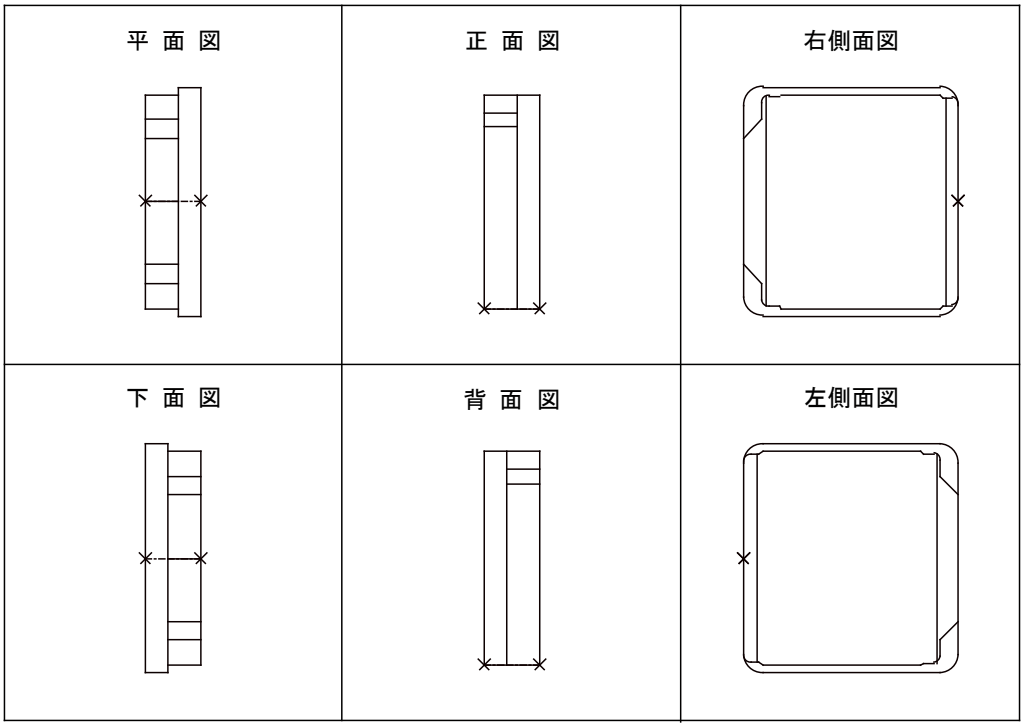

K-TRJF-BH-1　フレキシブルジョイント2 H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［02-フレキシブルジョイント］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

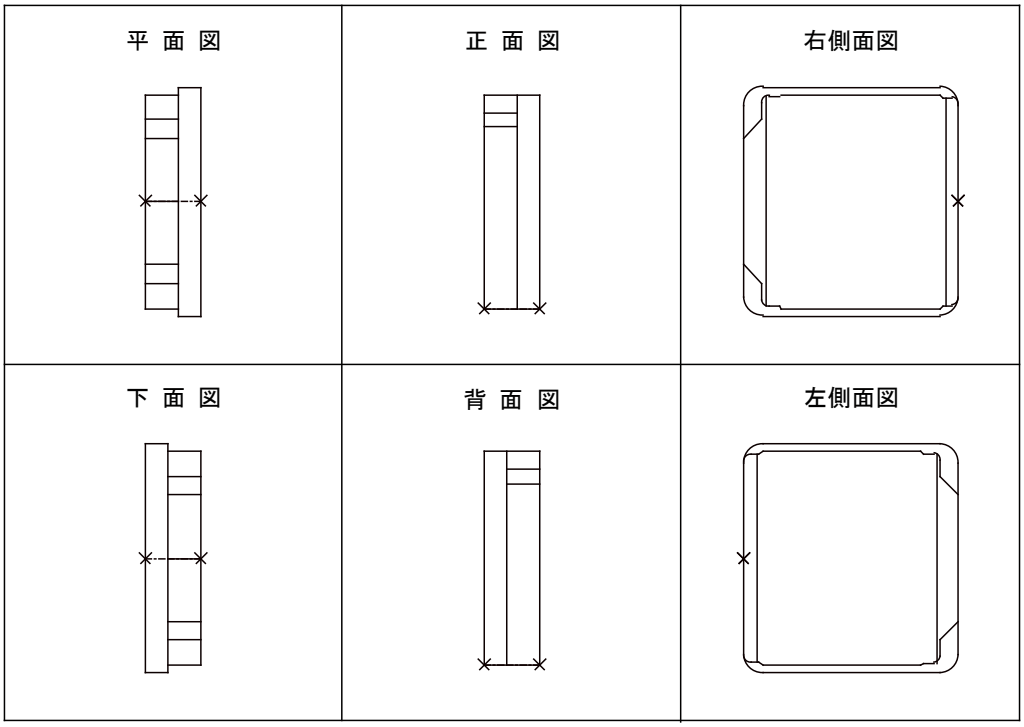

K-TRJF-BL　フレキシブルジョイント L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［02-フレキシブルジョイント］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

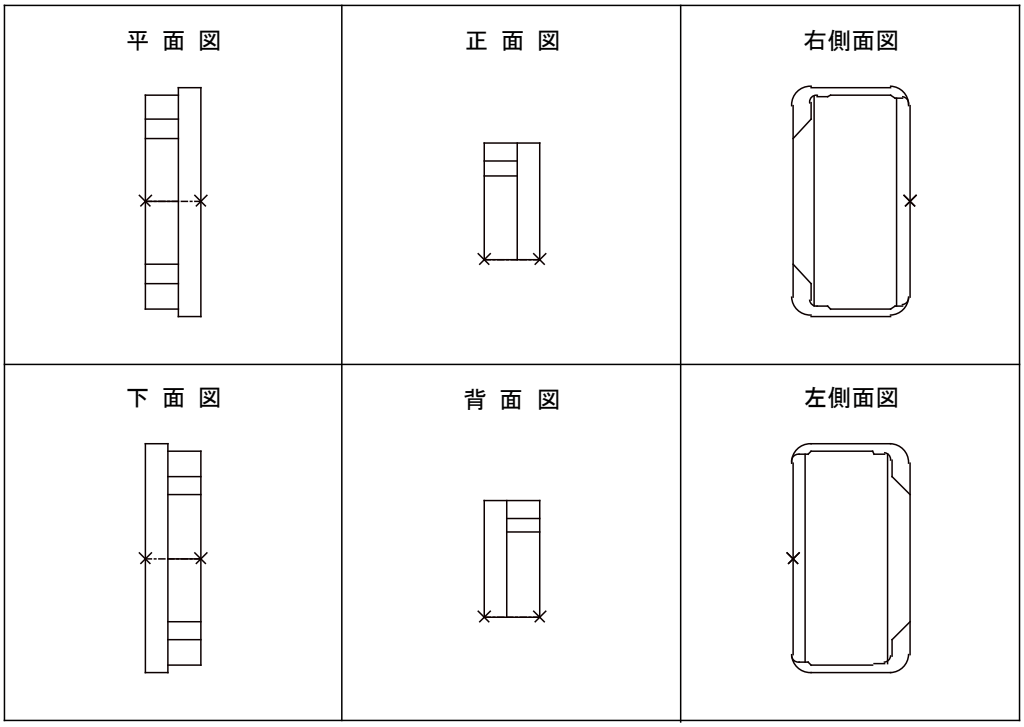

K-TRJF-BL-1　フレキシブルジョイント2 L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［02-フレキシブルジョイント］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

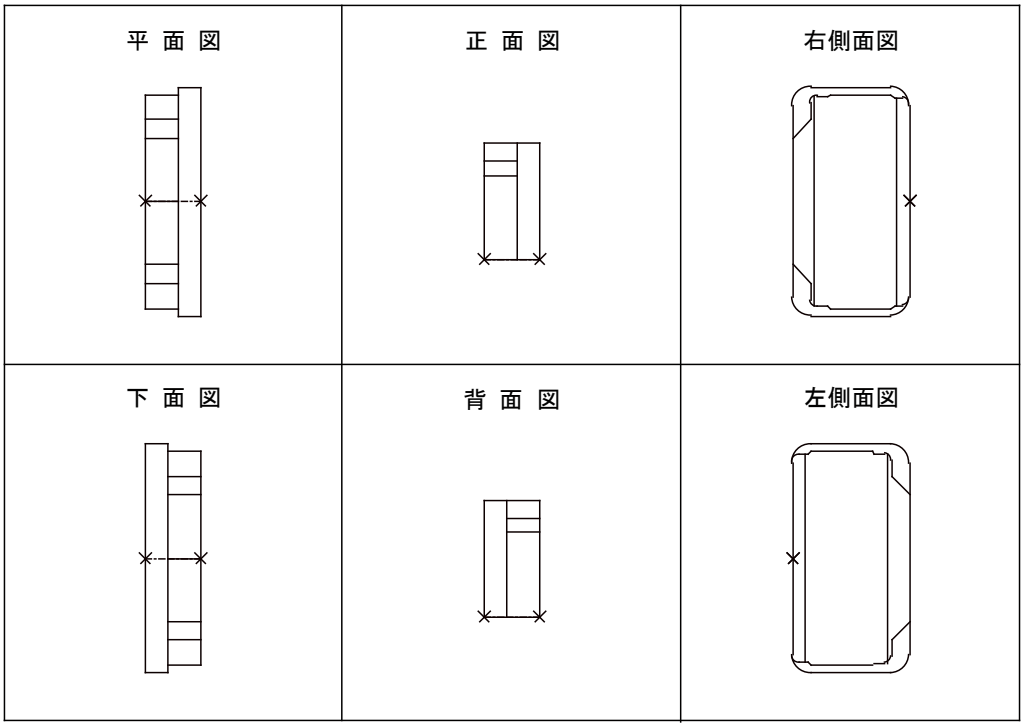

K-TRB28BL-1　架台 280L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

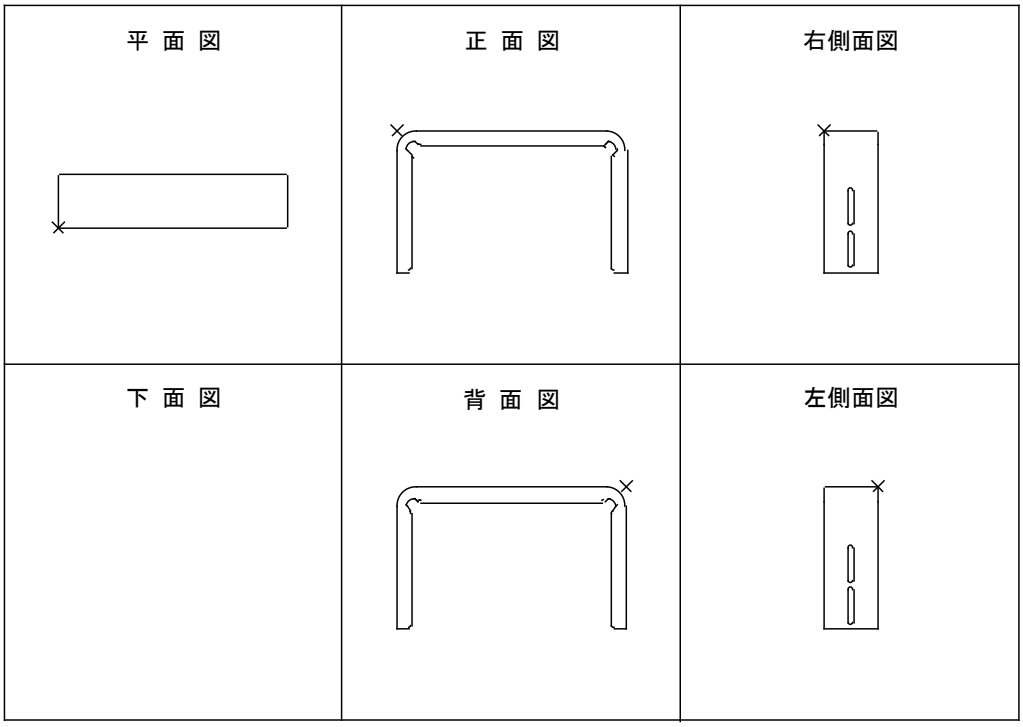

K-TRB28BM-1　架台　280M　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB28BS-1　架台 280S 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB28BX-1　架台　280X　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB28BZ-1　架台 280Z 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

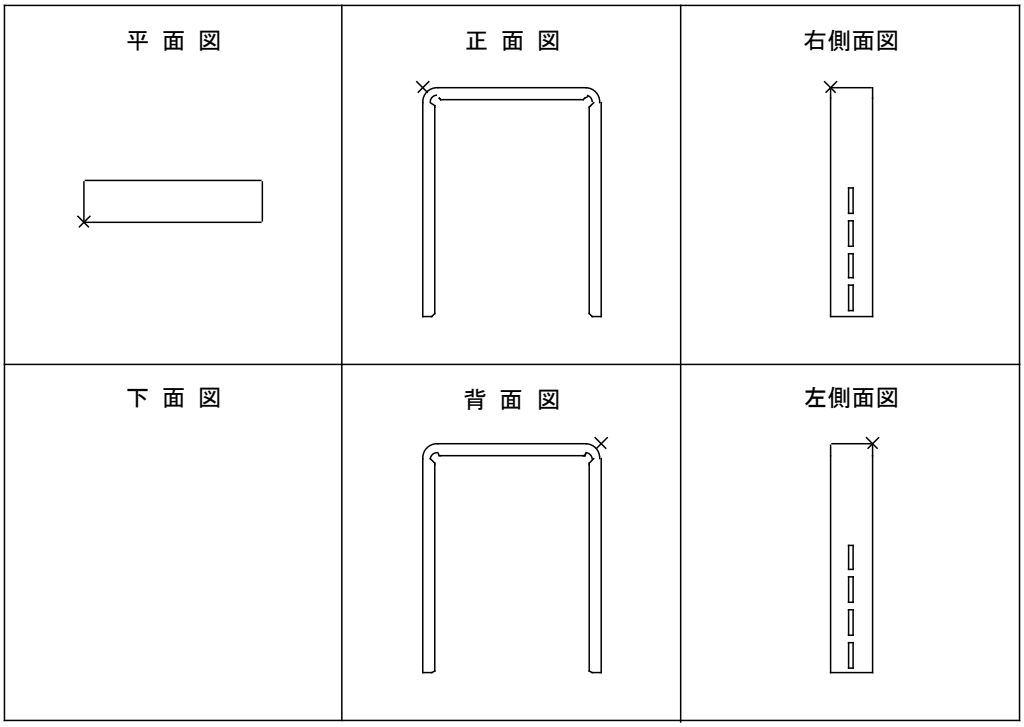

K-TRB42BL-1　架台　420L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

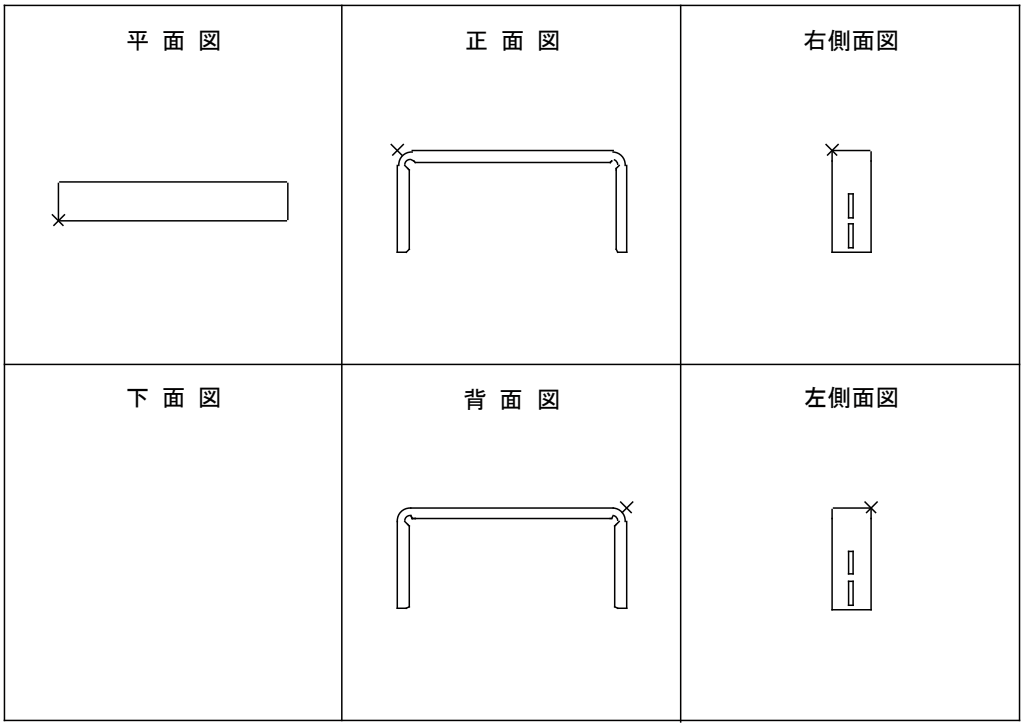

K-TRB42BM-1　架台　420M　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRB42BS-1　架台　420S　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB42BX-1　架台　420X　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

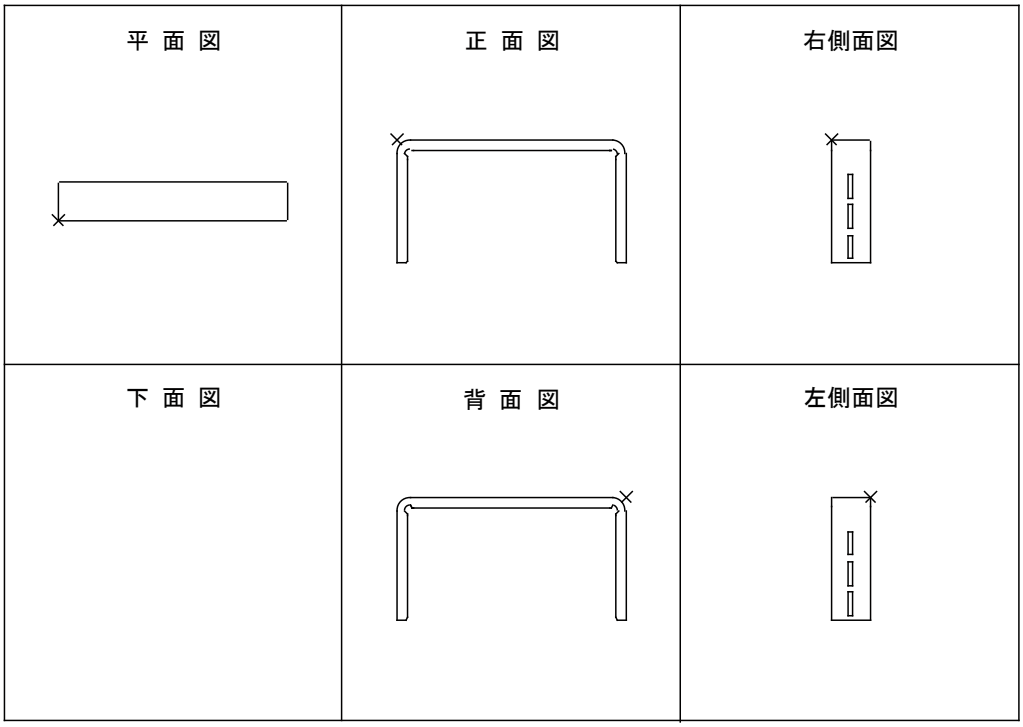

K-TRB42BZ-1　架台　420Z　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

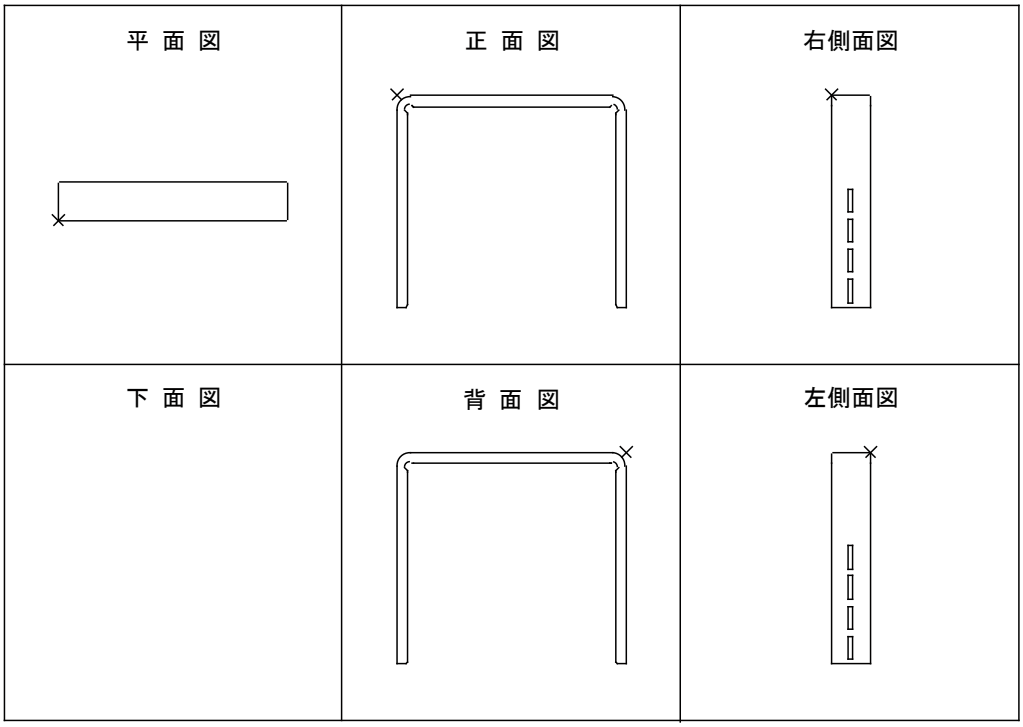

K-TRB56BL-1　架台 560L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

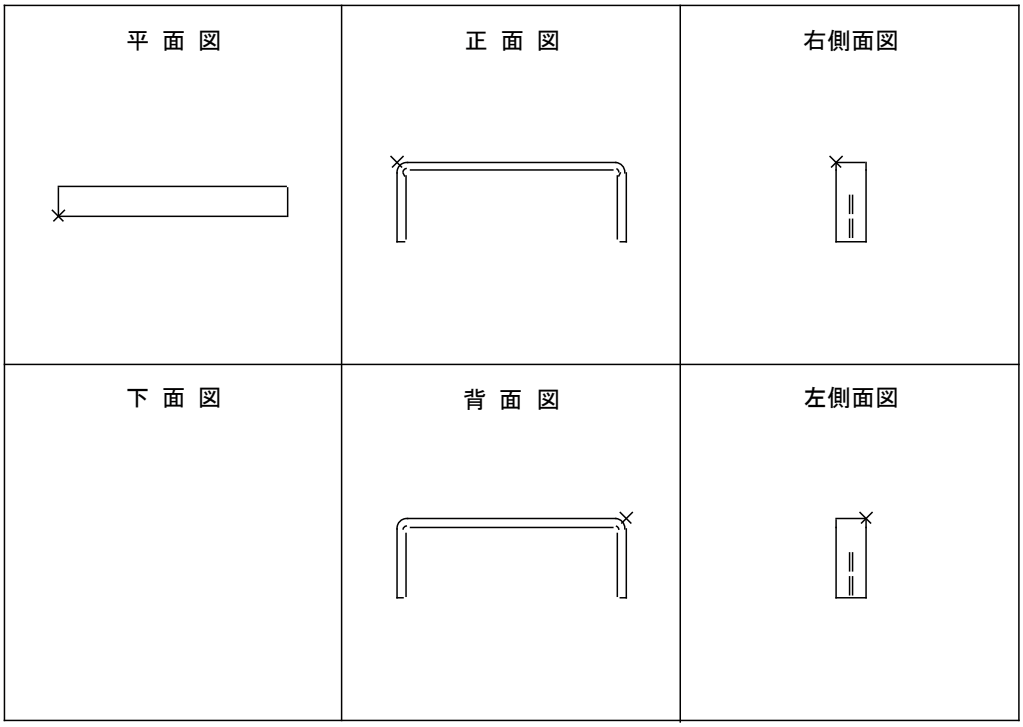

K-TRB56BM-1　架台　560M　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BS-1　架台 560S 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB56BX-1　架台　560X　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

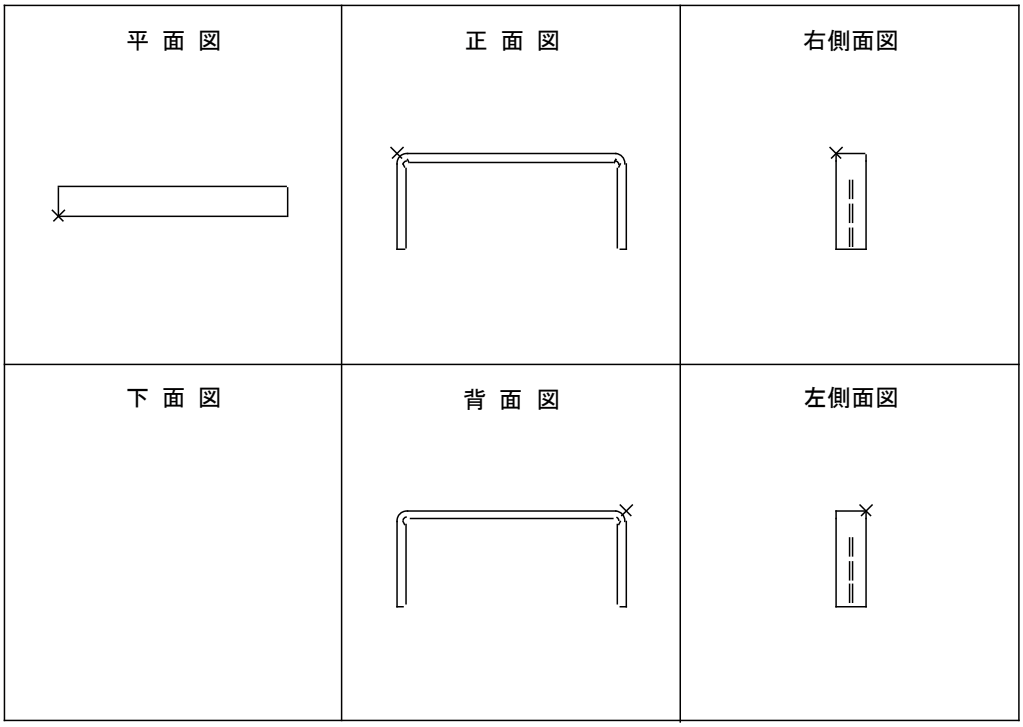

K-TRB56BZ-1　架台 560Z 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

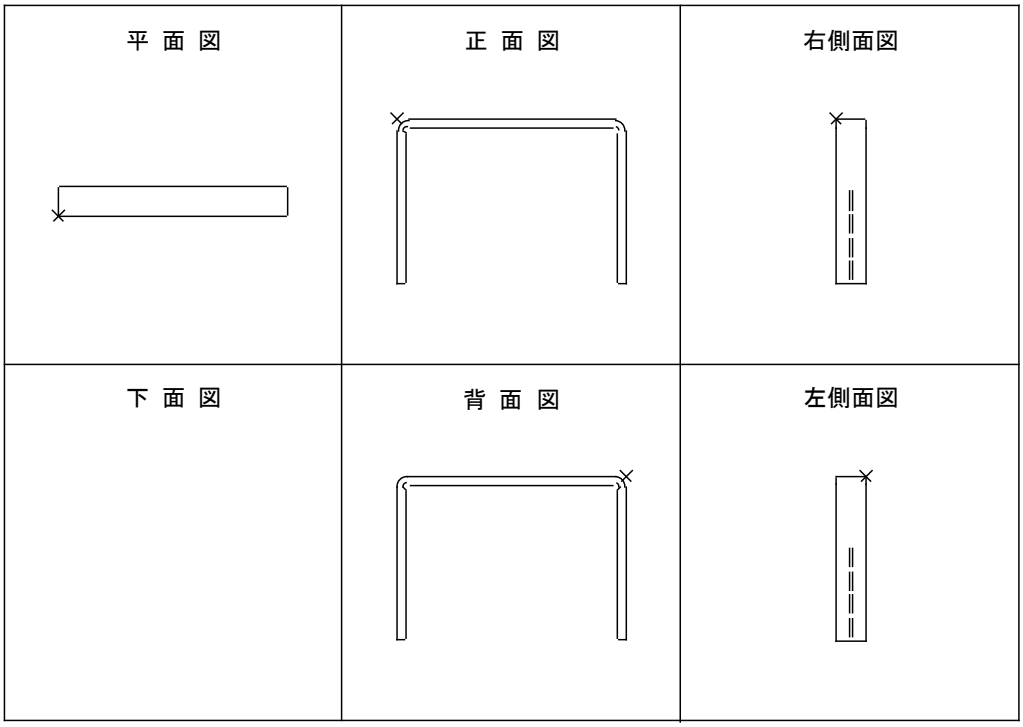

K-TRB84BL-1　架台 840L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BM-1　架台 840M 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB84BS-1　架台 840S 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BX-1　架台 840X 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB84BZ-1　架台 84OZ 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［01-架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

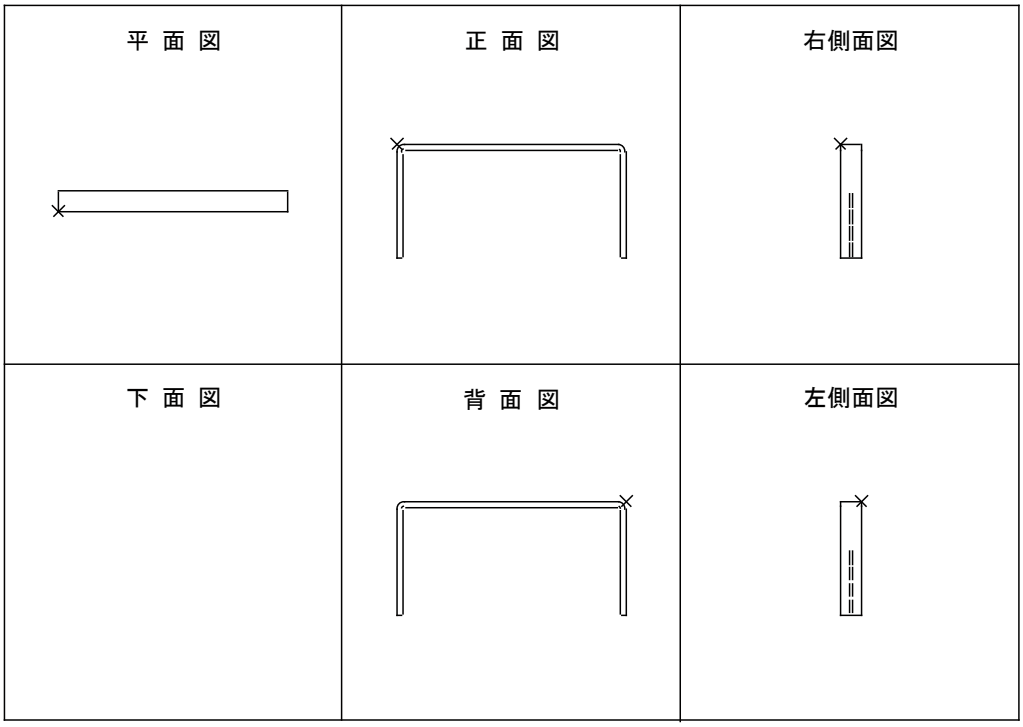

K-TRWC28BH　止水プレート用カバー　280H　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［04-止水］ー［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他)］ー［架台］

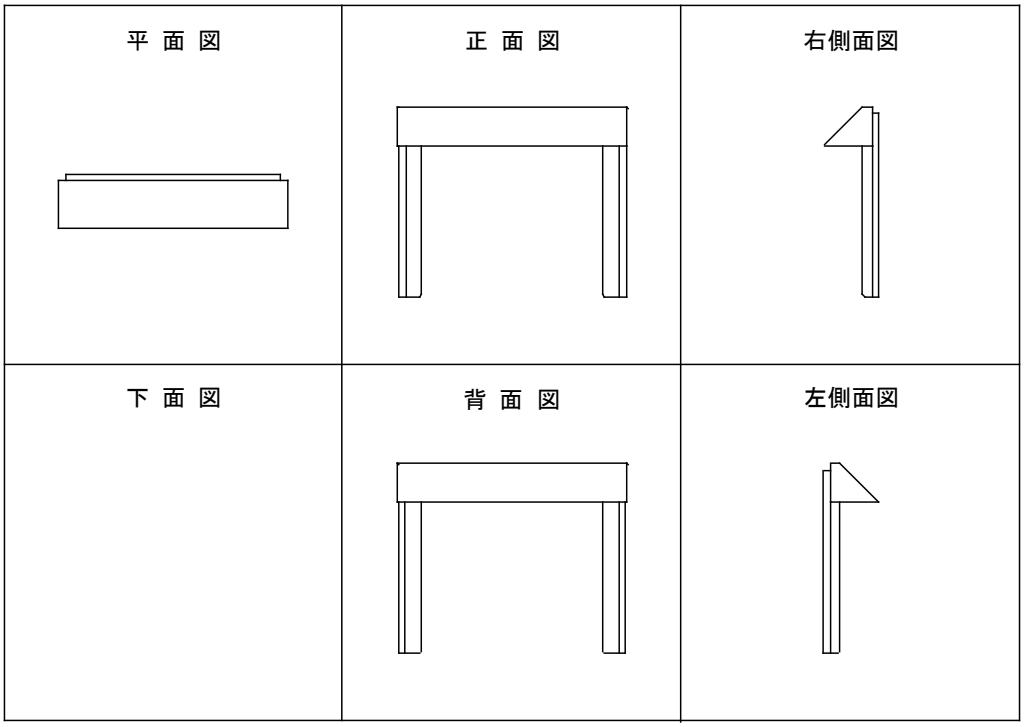

K-TRWC28BL　止水プレート用カバー　280L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

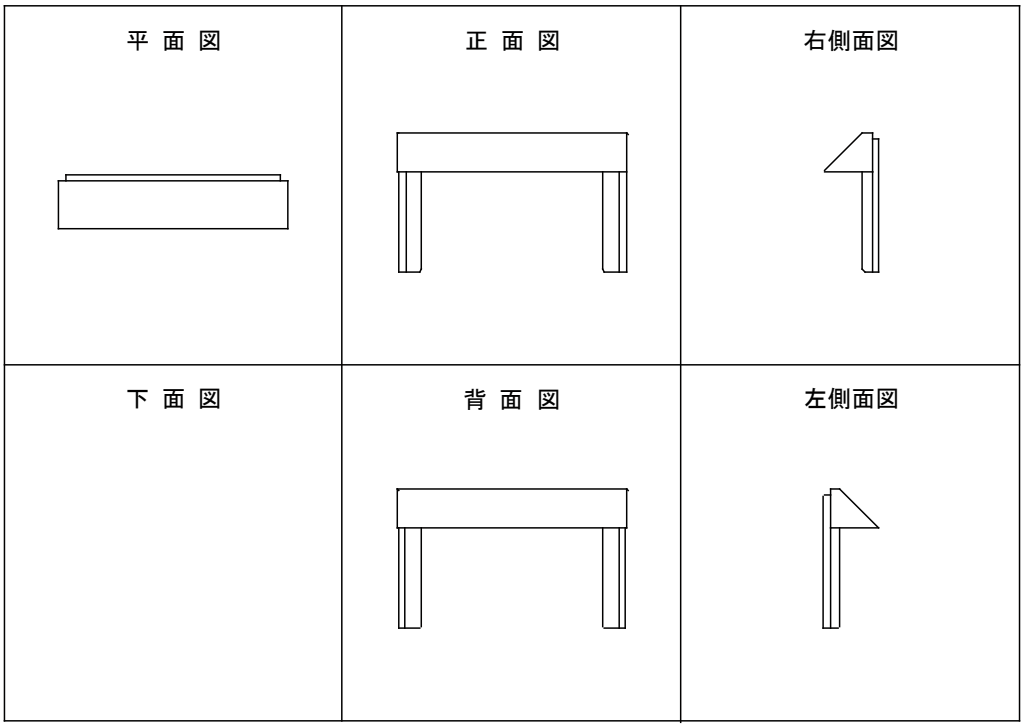

K-TRWC42BH　止水プレート用カバー　420H　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［06-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板］ー［03-共通］ー［04-止水］ー［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［配管器具・部品ルート］ー［21-スカイダクト］ー［TRシリーズ］ー［高耐食性めっき鋼板(その他)］ー［架台］

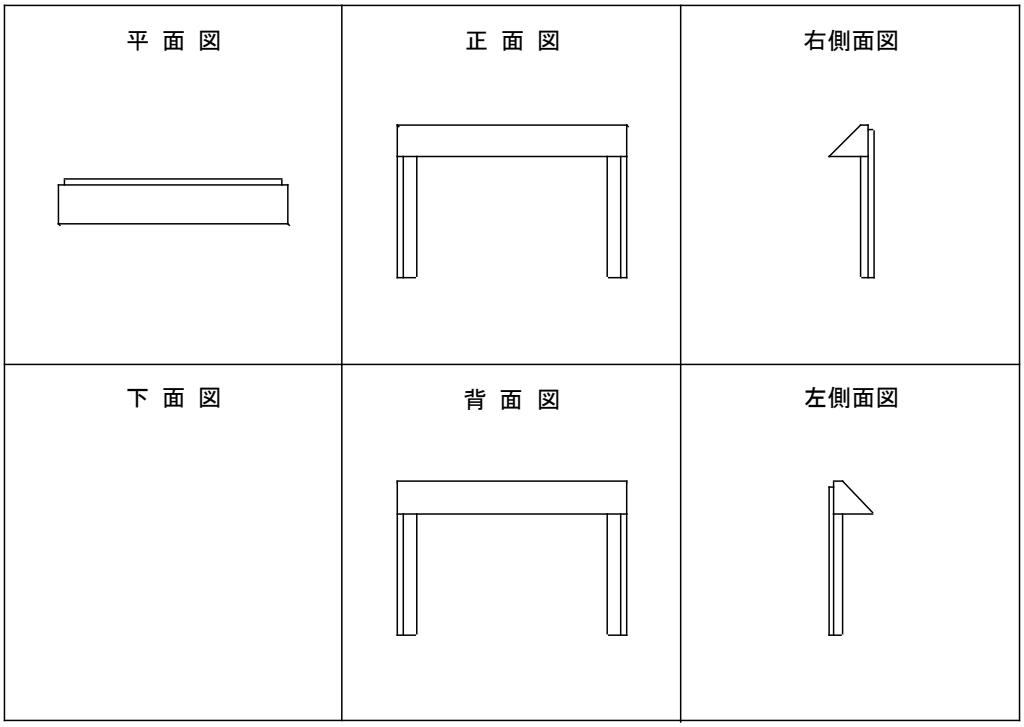

K-TRWC42BL　止水プレート用カバー　420L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

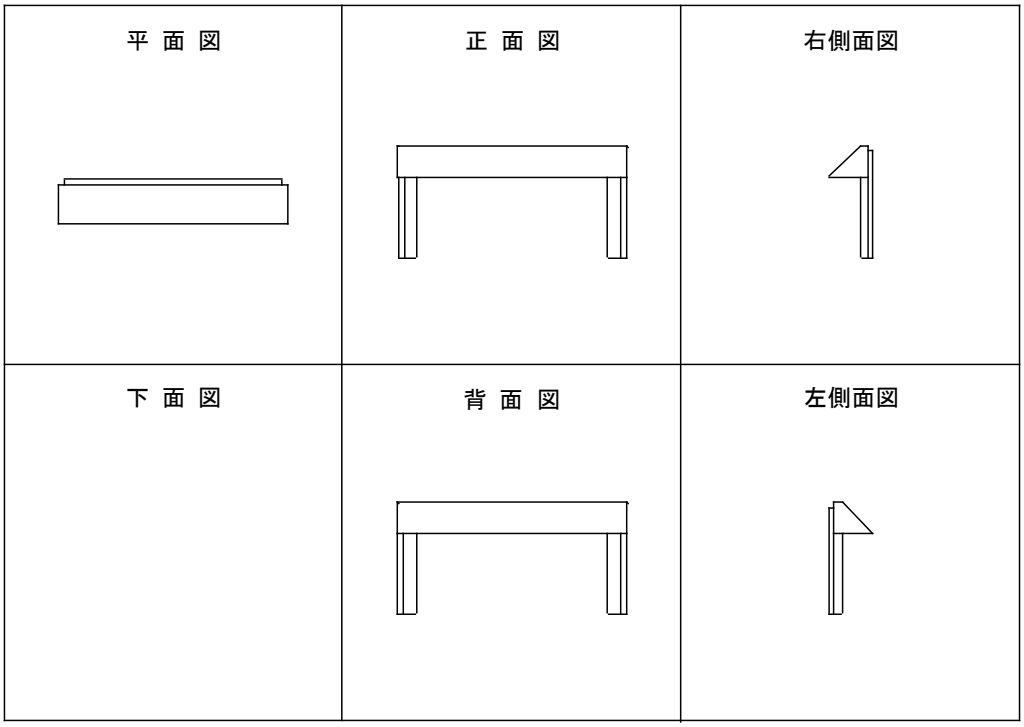

K-TRWC56BH　止水プレート用カバー　560H　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

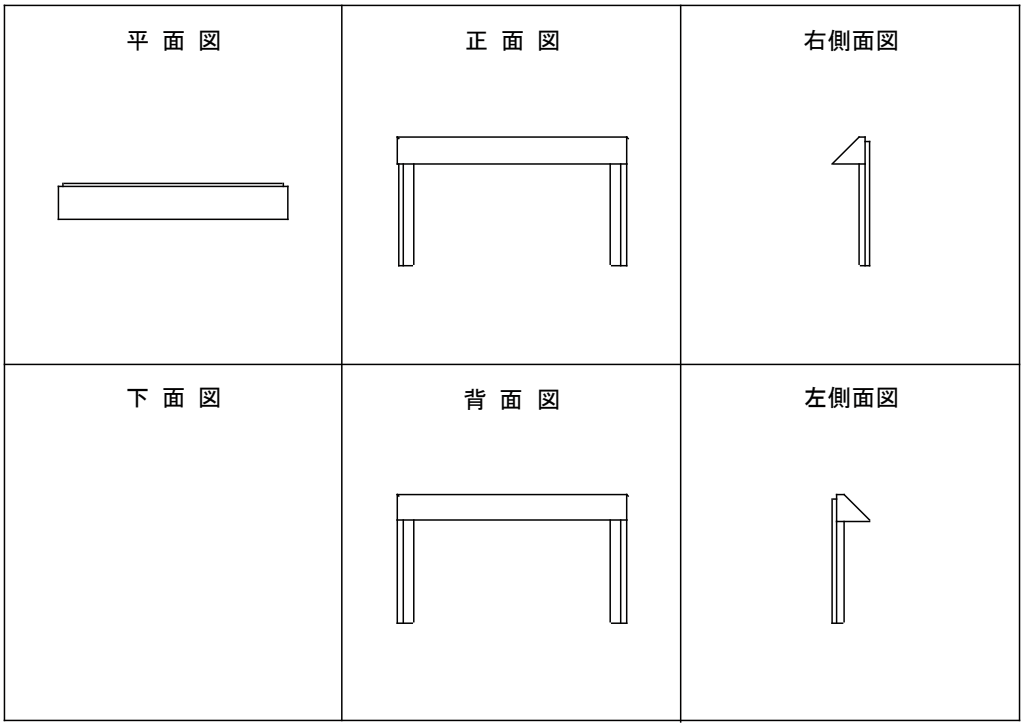

K-TRWC56BL　止水プレート用カバー 560L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRWC84BH　止水プレート用カバー　840H　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

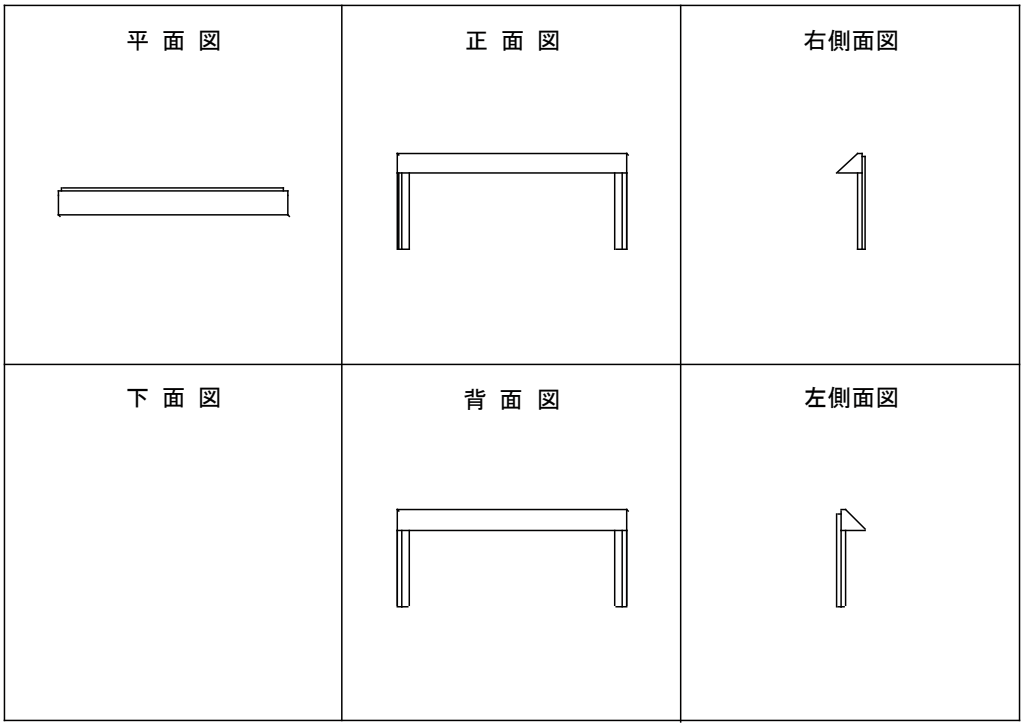

K-TRWC84BL　止水プレート用カバー　840L　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［03-共通］－［04-止水］－［03-止水プレート用カバー］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［架台］

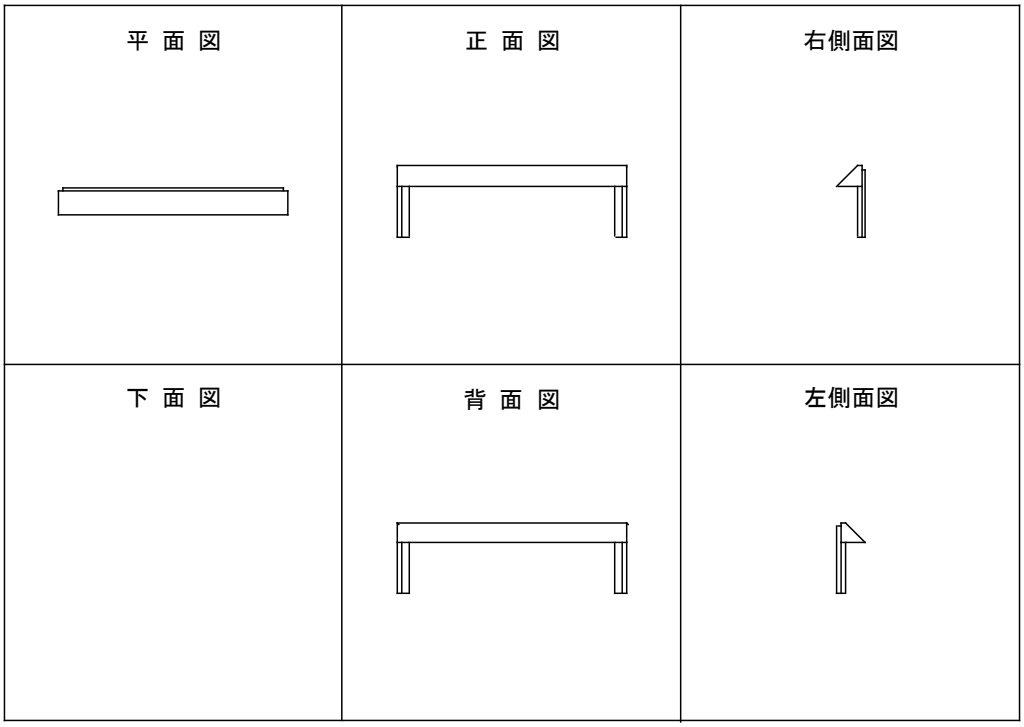

K-TRBD28BL-X100　架台 28OL＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

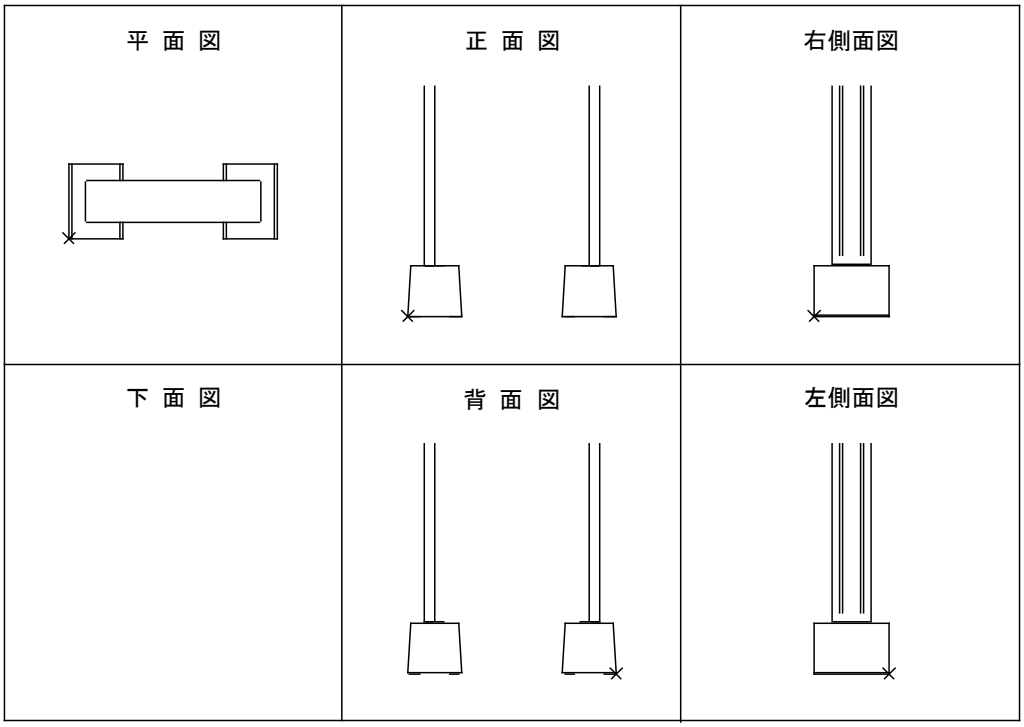

K-TRBD28BL-X50　架台 28OL＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

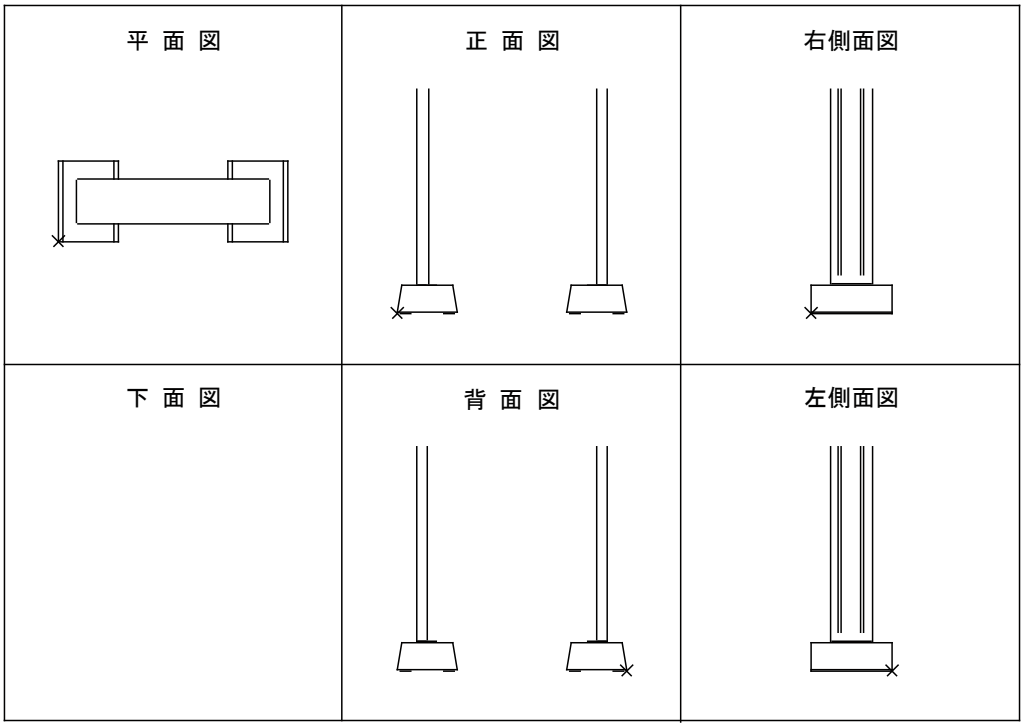

K-TRBD28BM-X100　架台 28OM＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

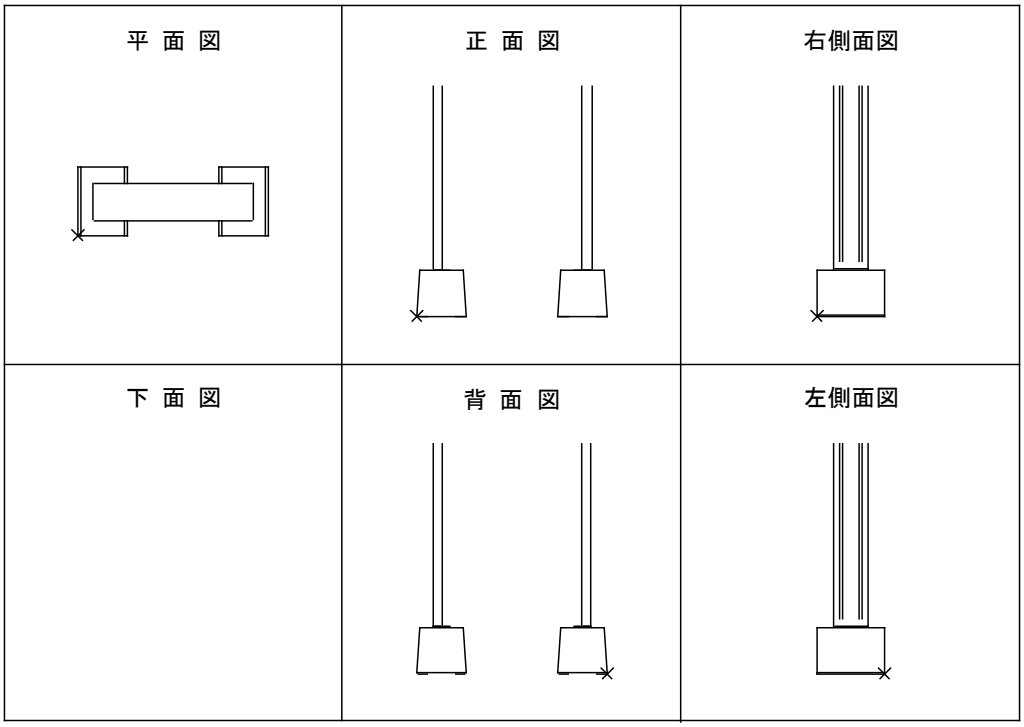

K-TRBD28BM-X50　架台 28OM＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

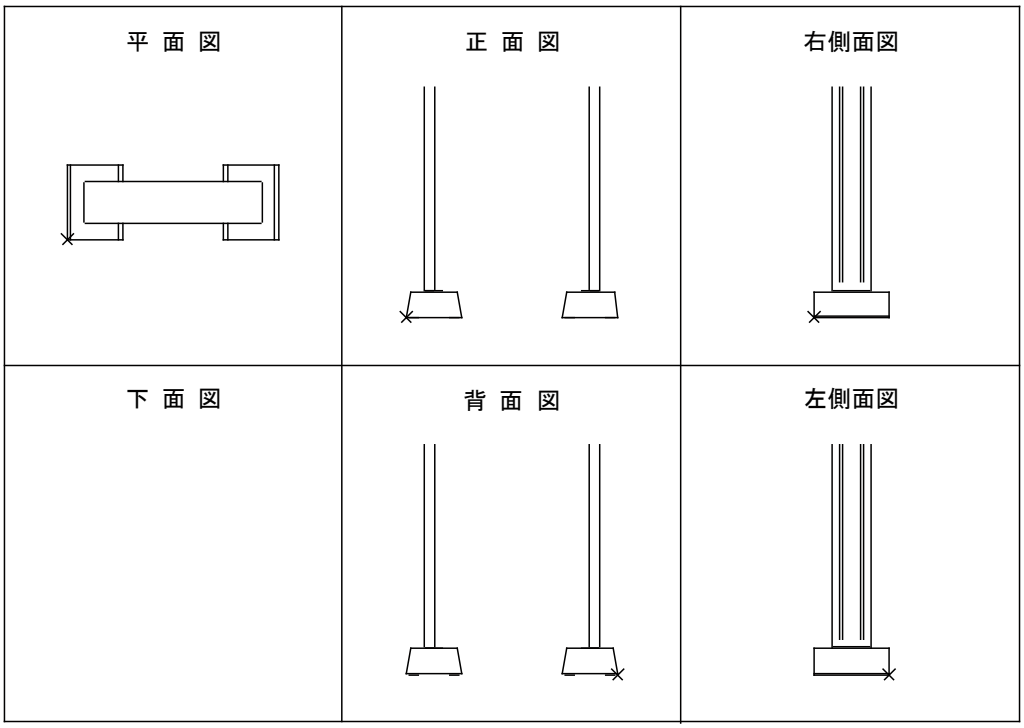

K-TRBD28BS-X100　架台 28OS＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

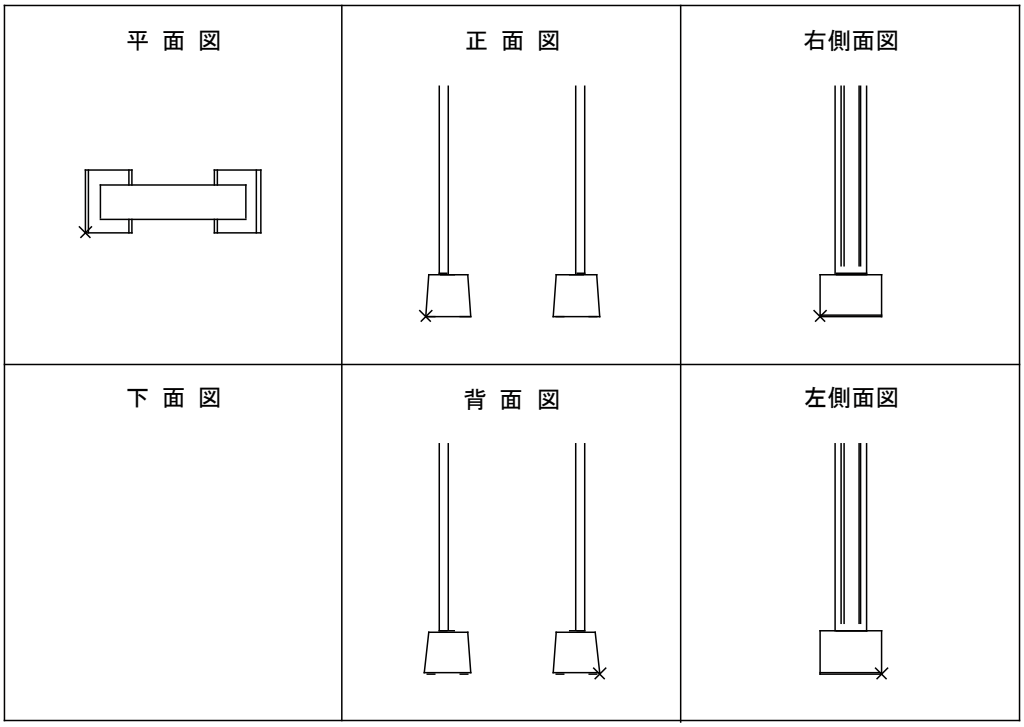

K-TRBD28BS-X50　架台　28OS＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

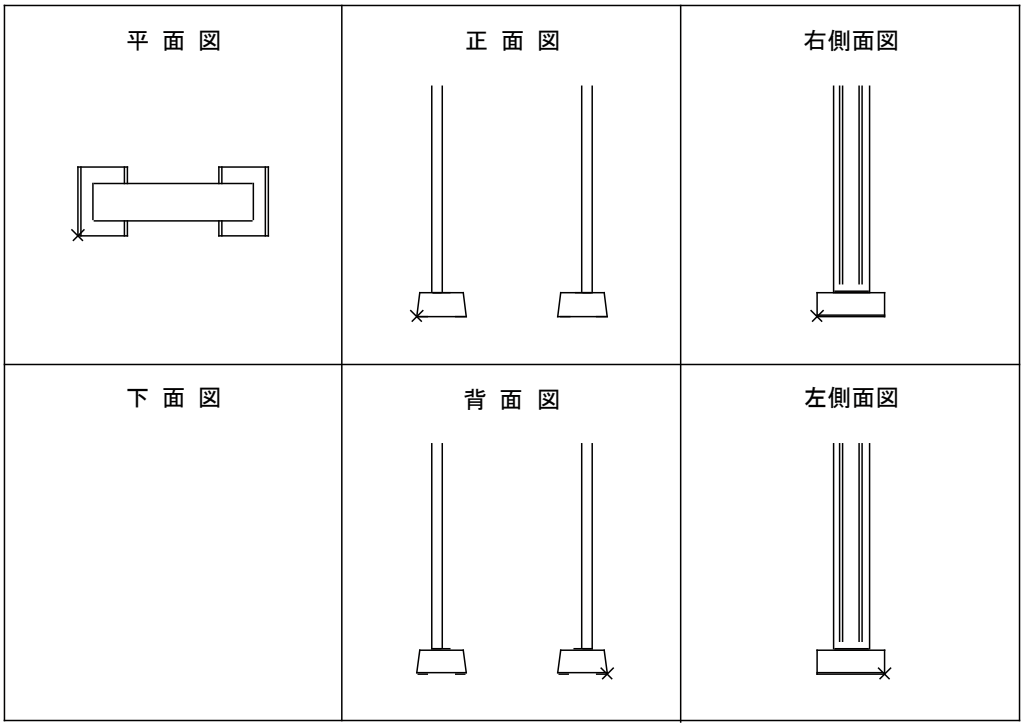

K-TRBD28BX-X100　架台 280X＋架台用足X(585～735mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

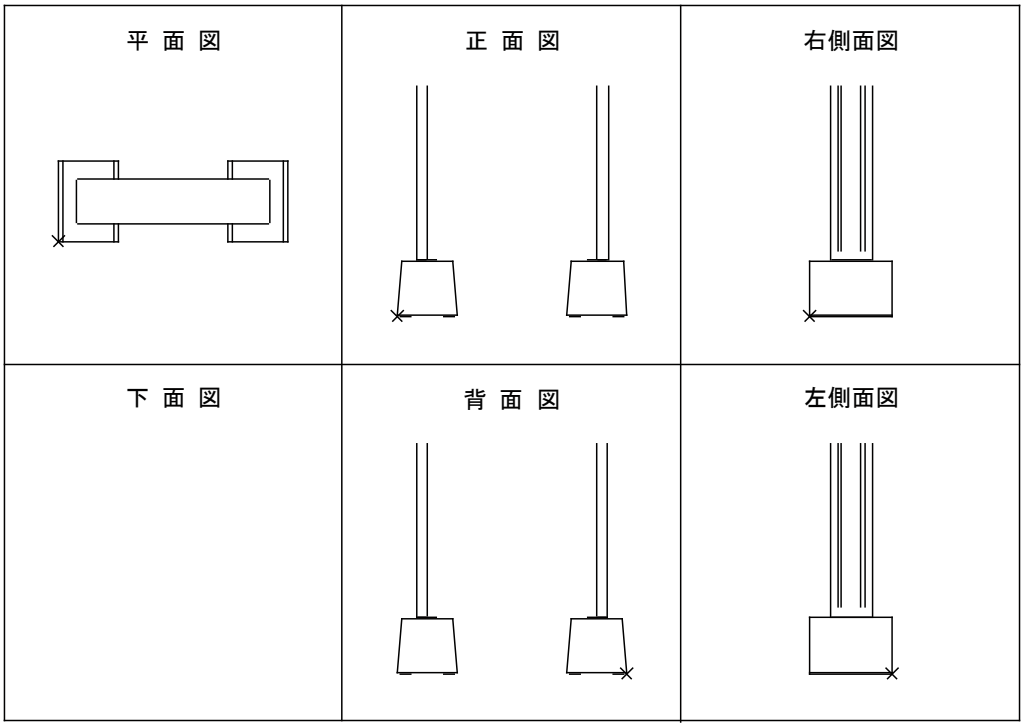

K-TRBD28BX-X50　架台 28OX＋架台用足X(585～735mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

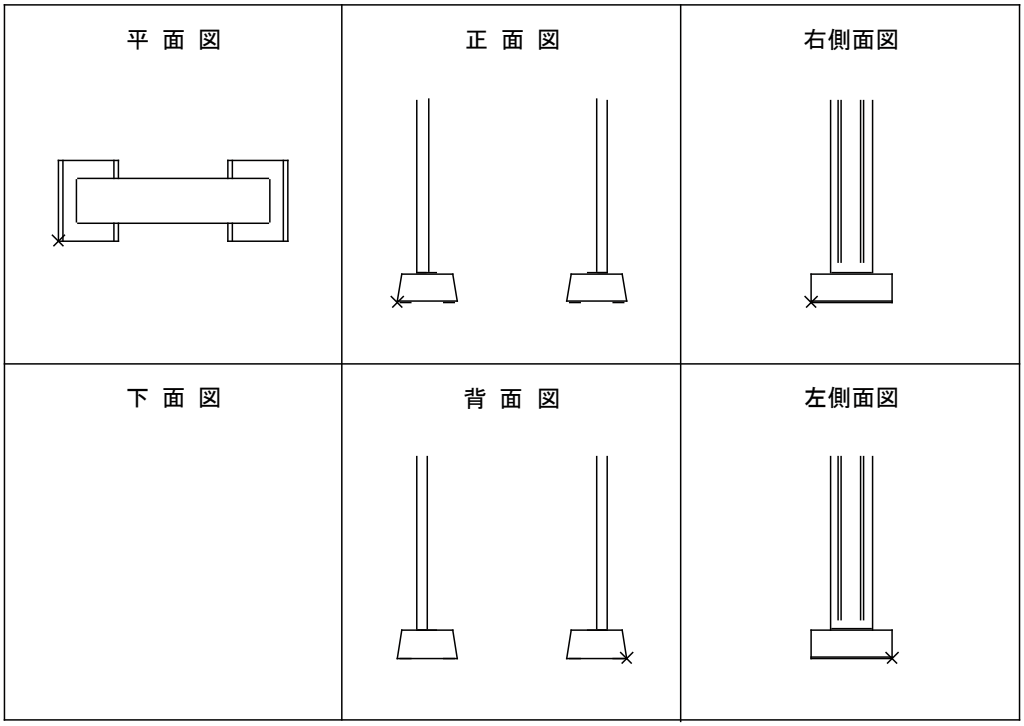

K-TRBD28BZ-X100　架台 28OZ＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

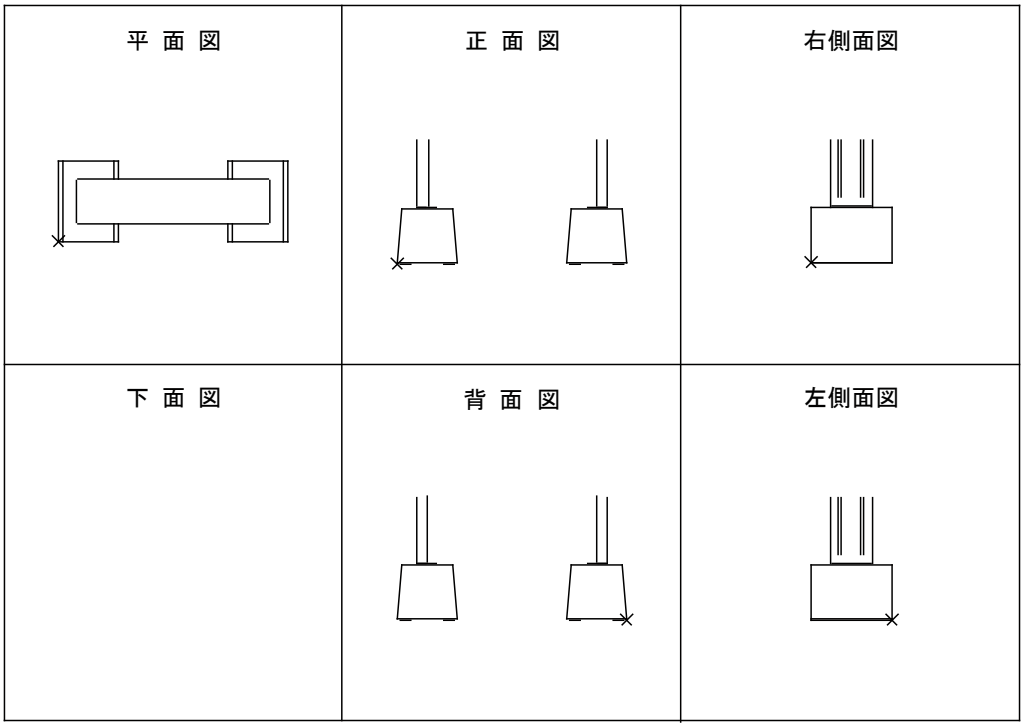

K-TRBD28BZ-X50　架台 28OZ＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

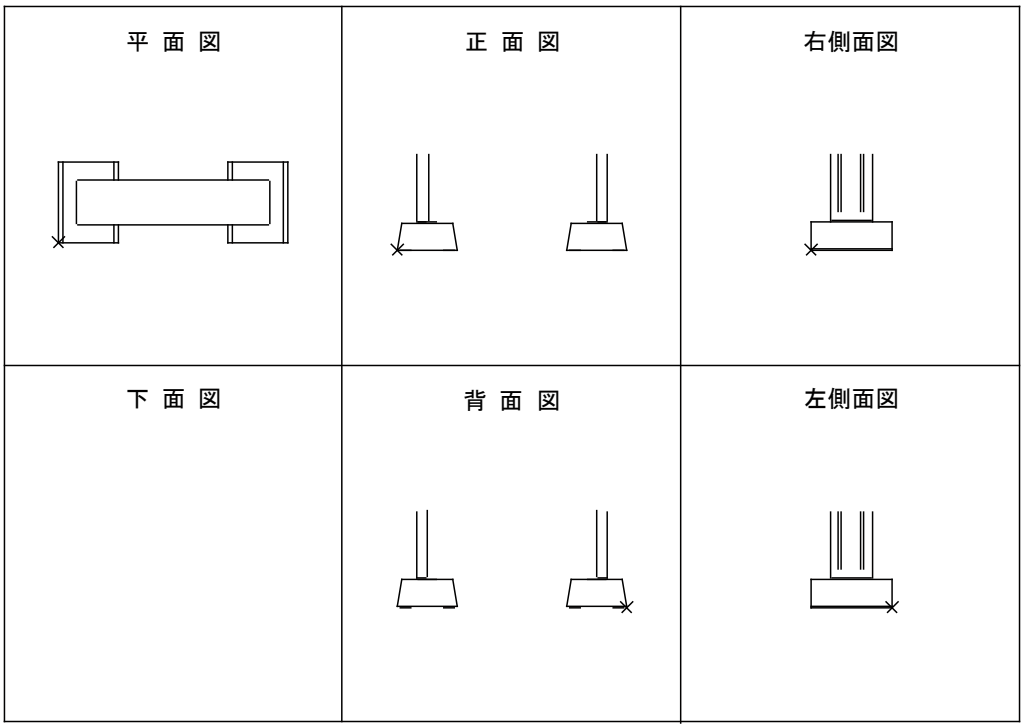

K-TRBD42BL-X100　架台 420L＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

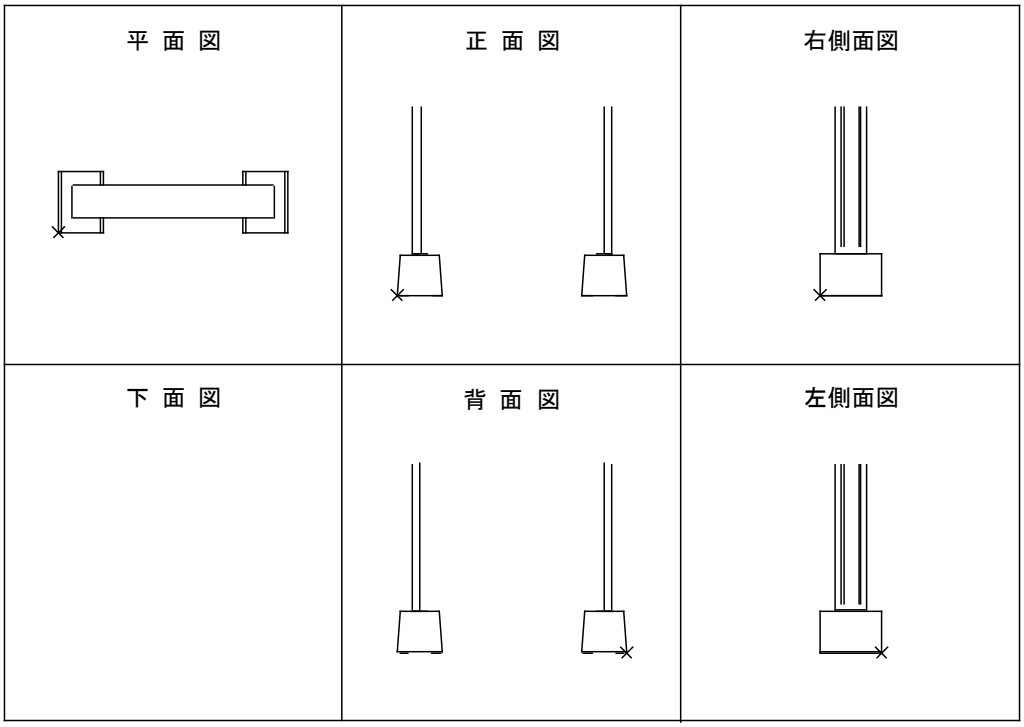

K-TRBD42BL-X50　架台　420L＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

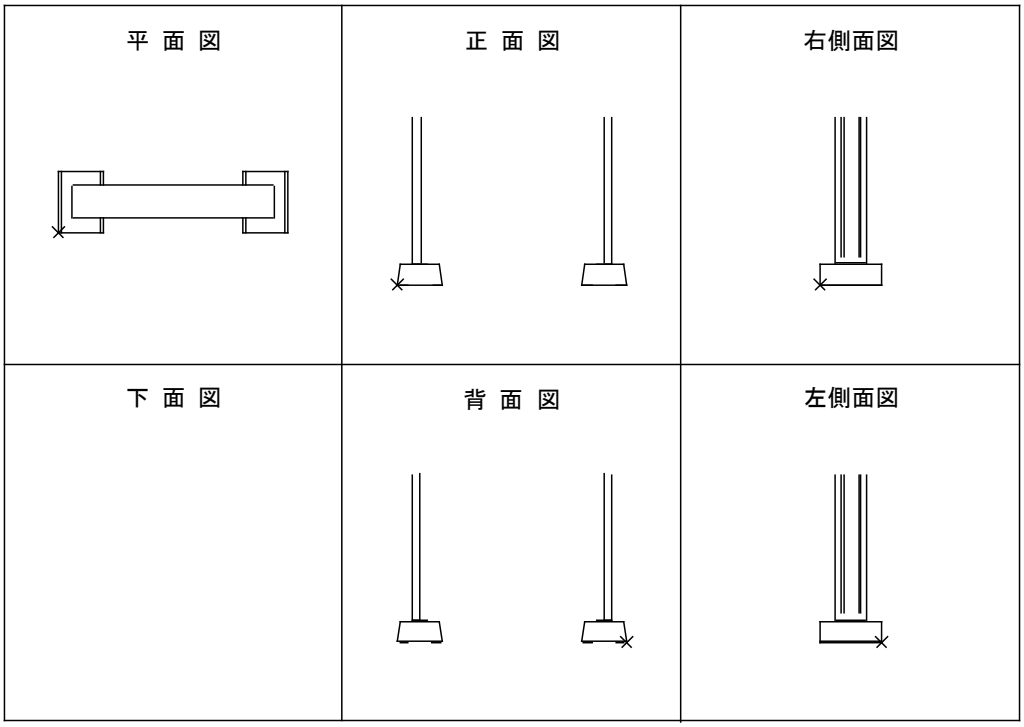

K-TRBD42BM-X100　架台 42OM＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

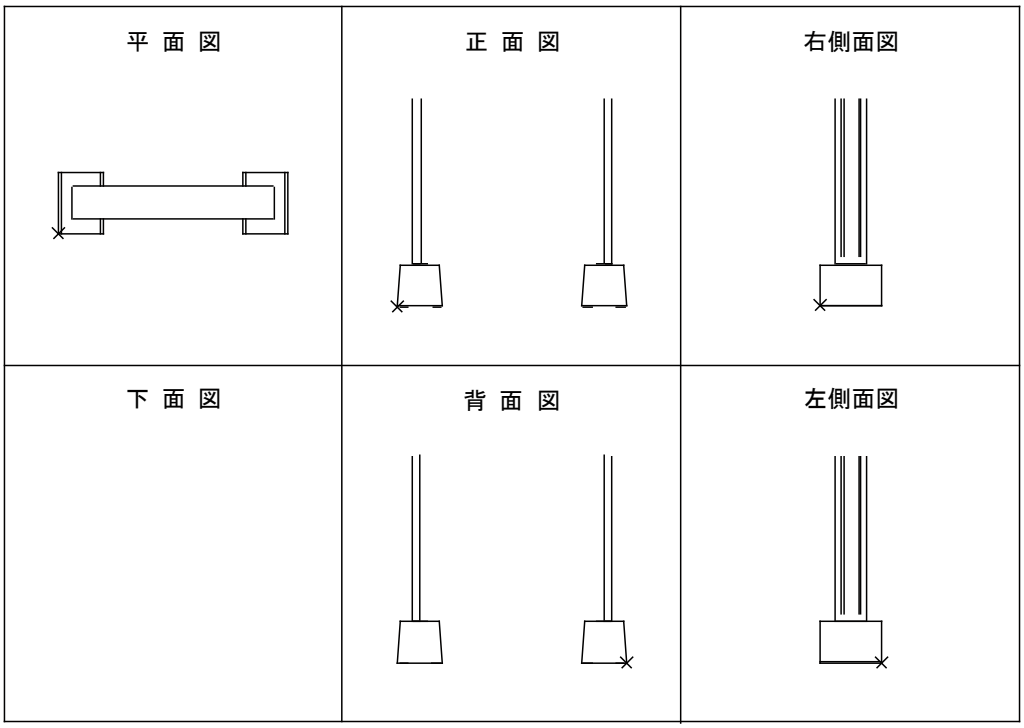

K-TRBD42BM-X50　架台 420M＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

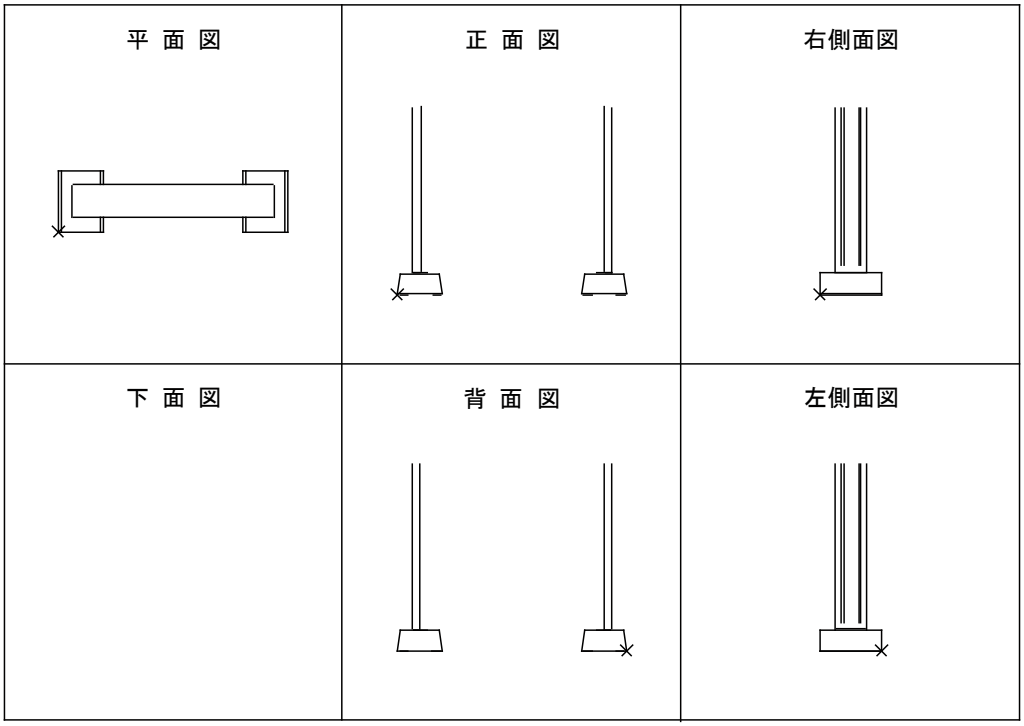

K-TRBD42BS-X100　架台 420S＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

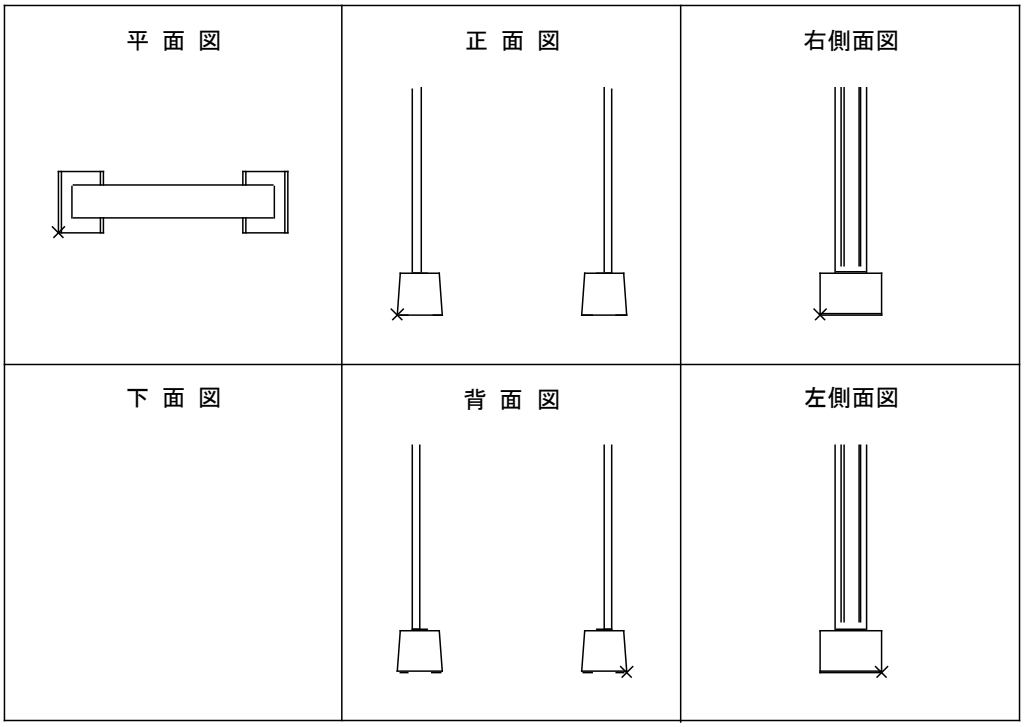

K-TRBD42BS-X50　架台　42OS＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

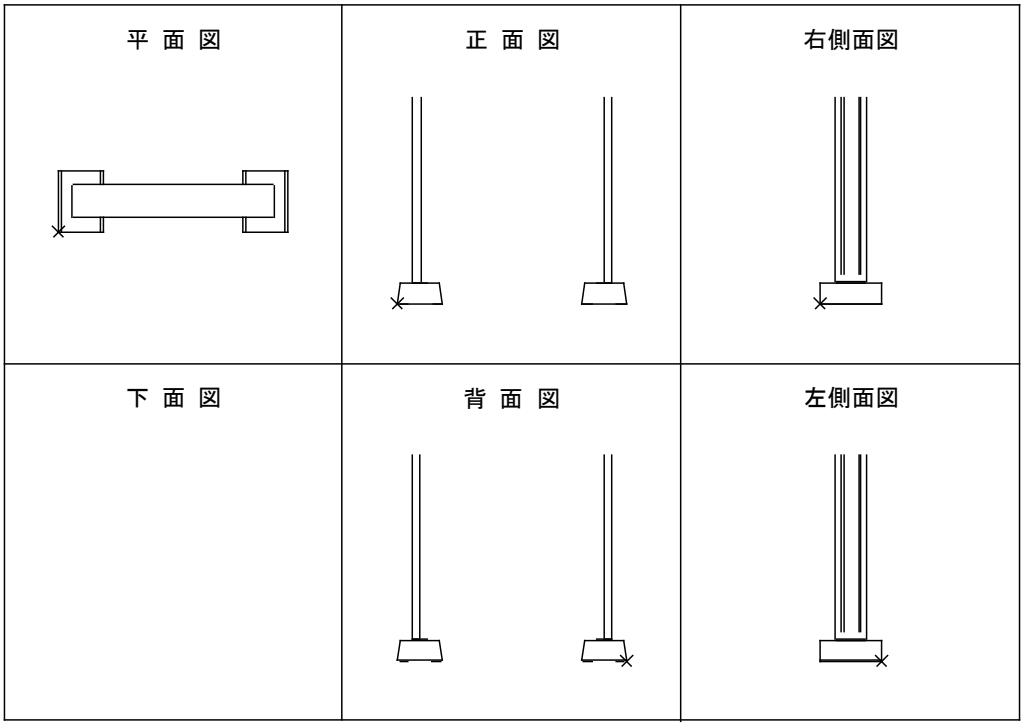

K-TRBD42BX-X100　架台 420X＋架台用足X(585～735mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

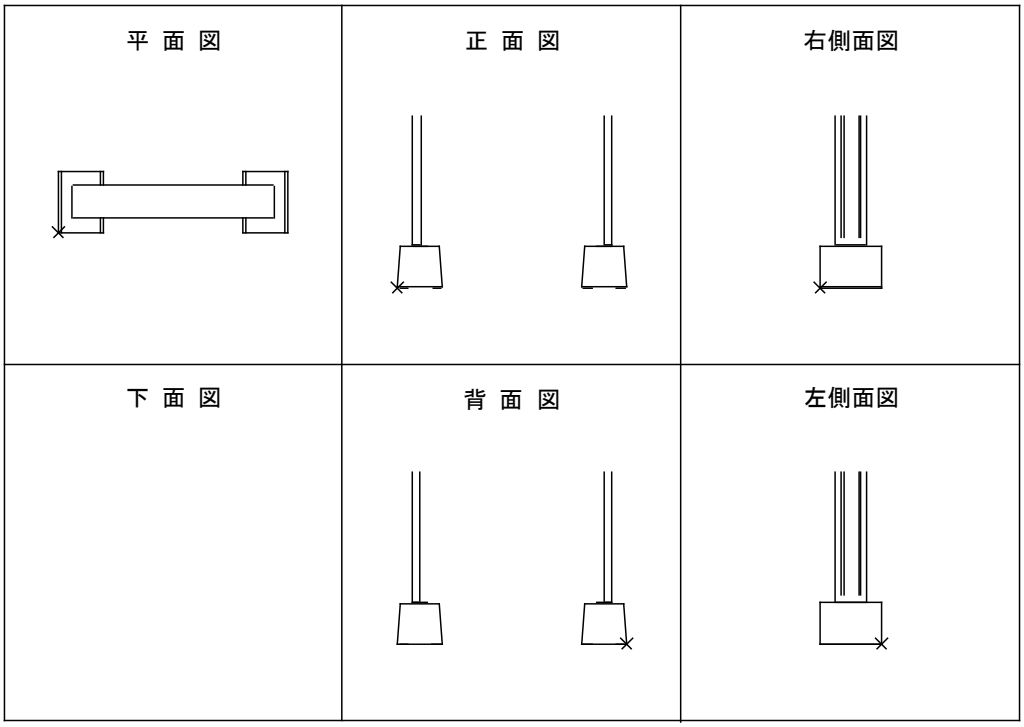

K-TRBD42BX-X50　架台 420X＋架台用足X(585～735mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

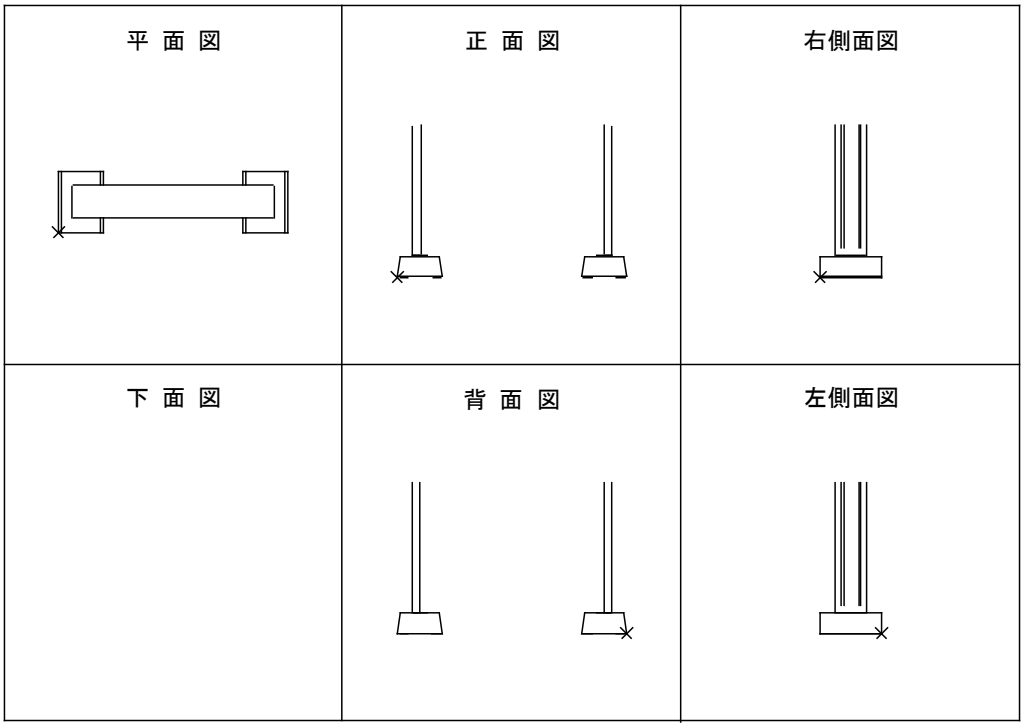

K-TRBD42BZ-X100　架台 42OZ＋架台用足X(585～925mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRBD42BZ-X50　架台　42OZ＋架台用足X(585～925mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

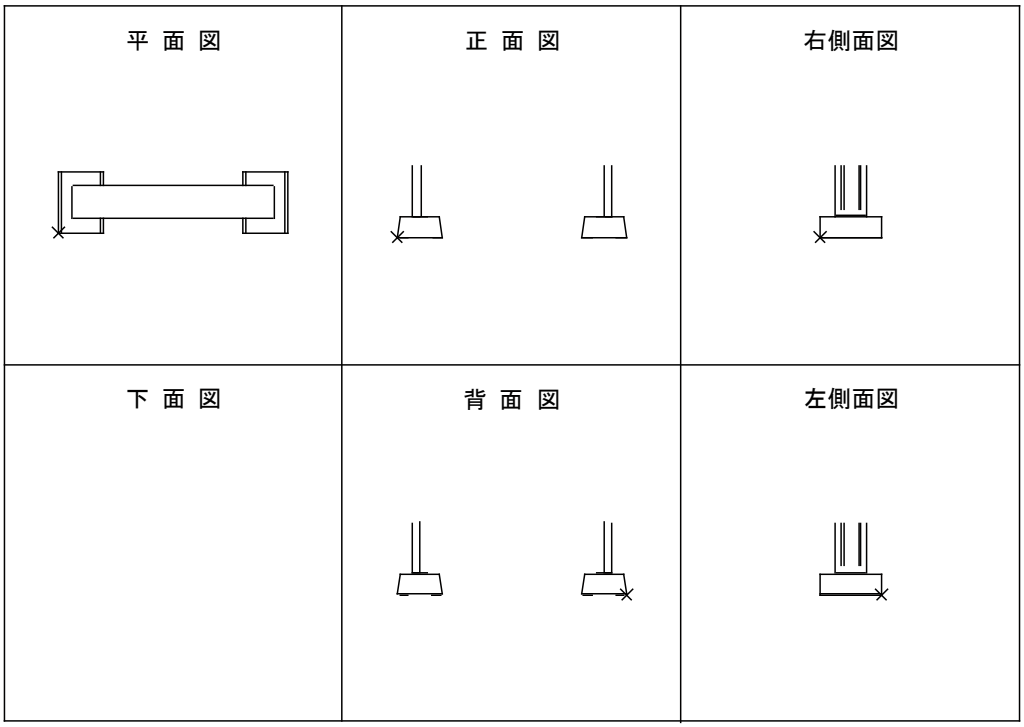

K-TRBD56BL-X100　架台 560L＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

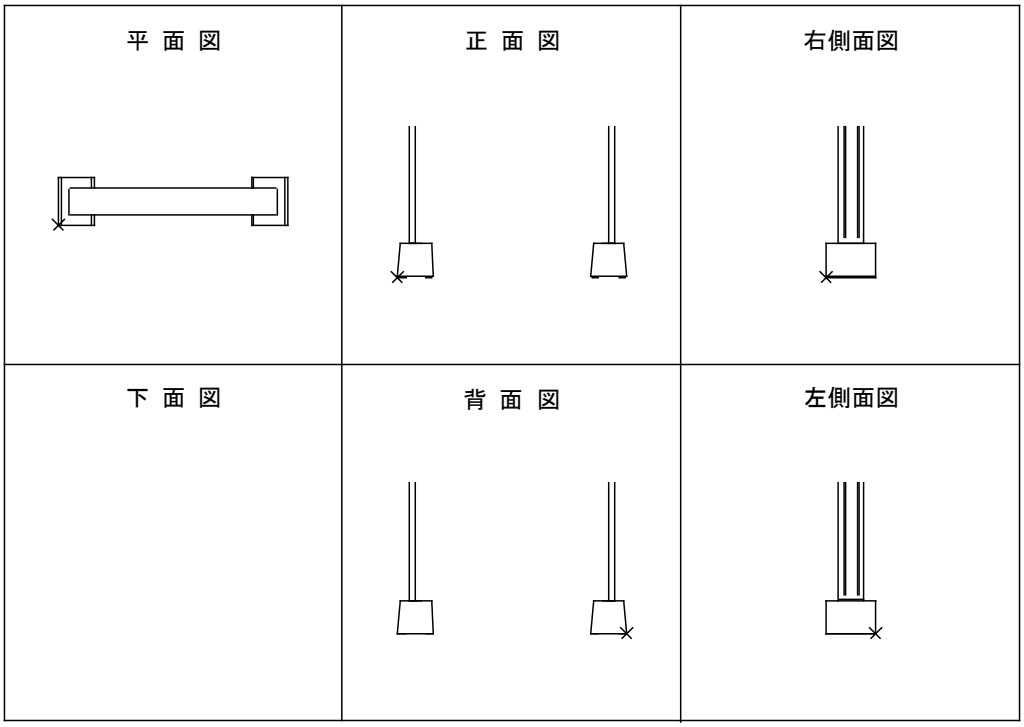

K-TRBD56BL-X50　架台 560L＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

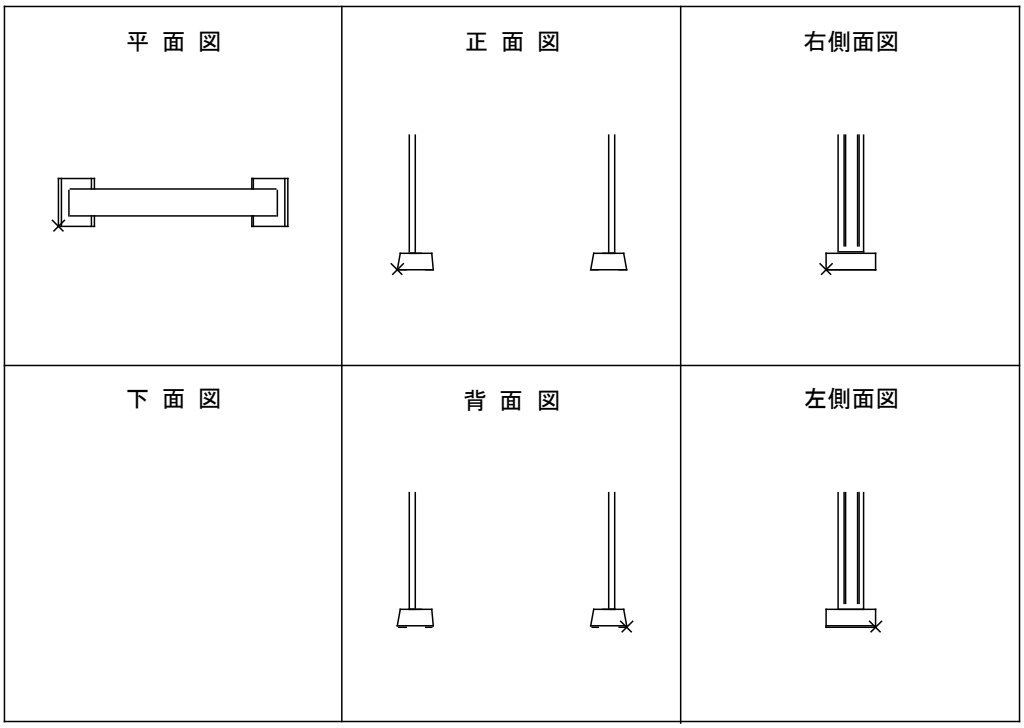

K-TRBD56BM-X100　架台 560M＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

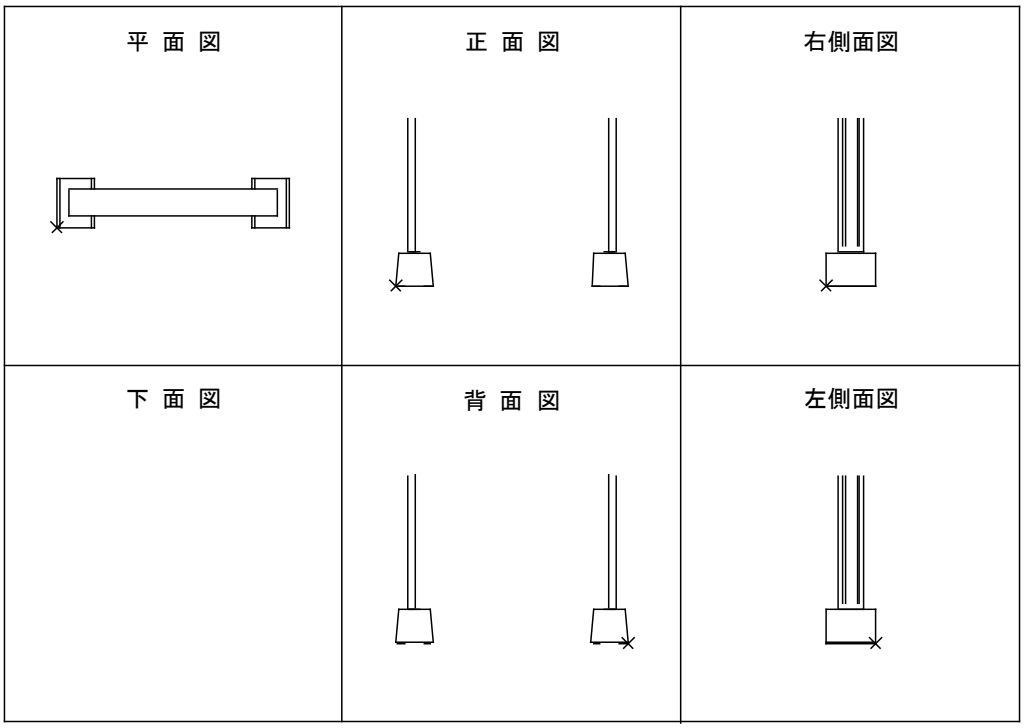

K-TRBD56BM-X50　架台 560M＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

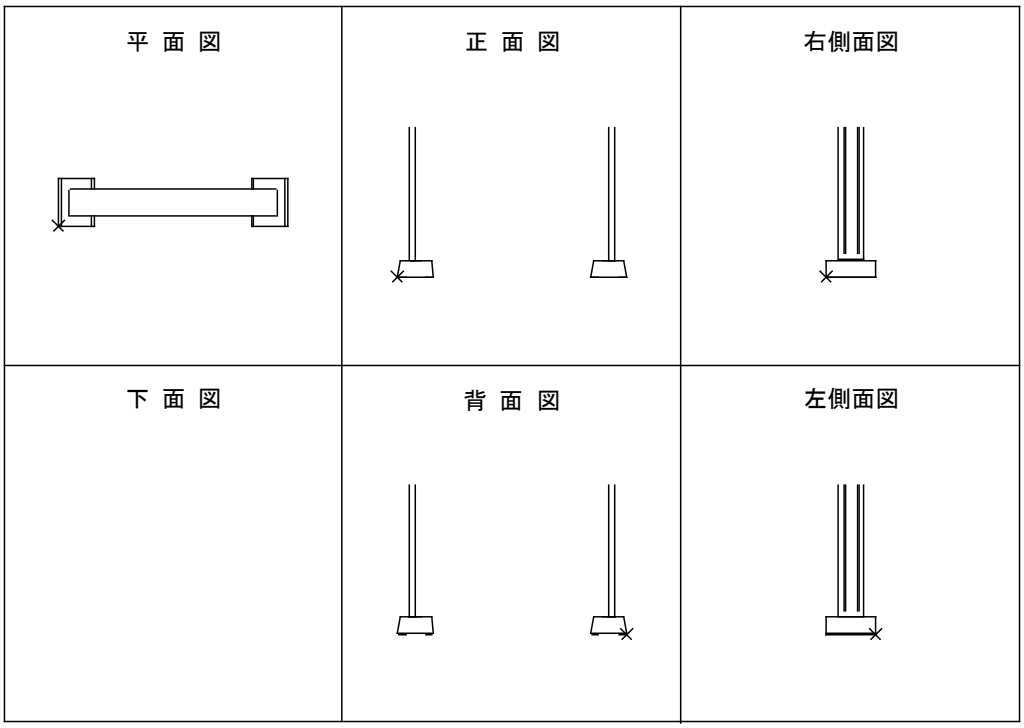

K-TRBD56BS-X100　架台 560S＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

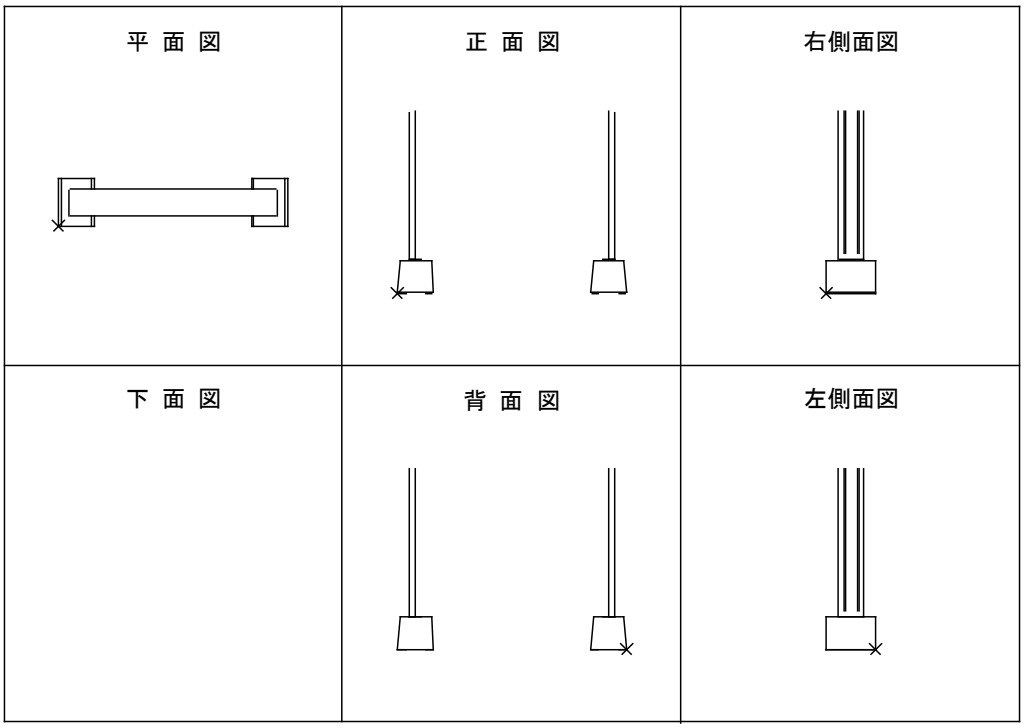

K-TRBD56BS-X50　架台 560S＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

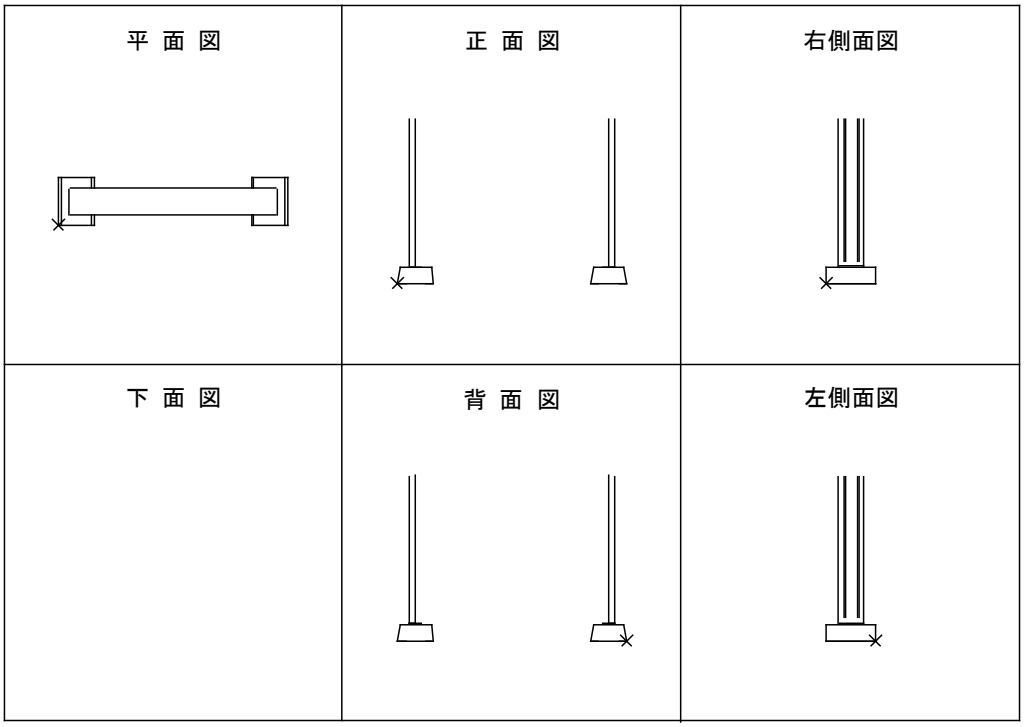

K-TRBD56BX-X100　架台 560X＋架台用足X(580～735mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

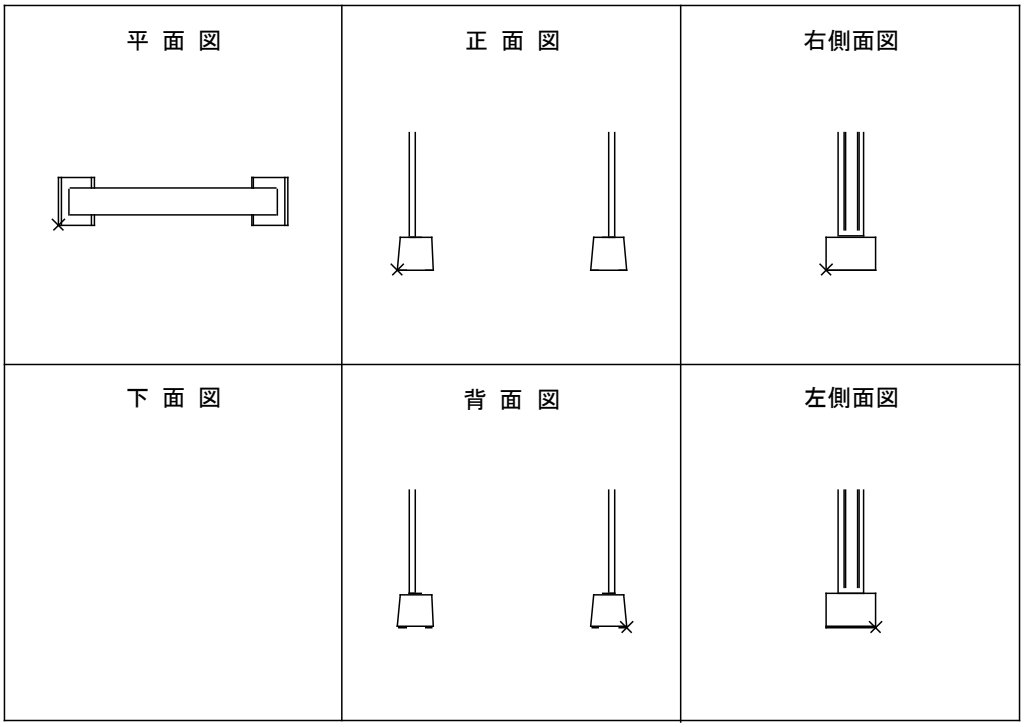

K-TRBD56BX-X50　架台 560X＋架台用足X(580～735mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

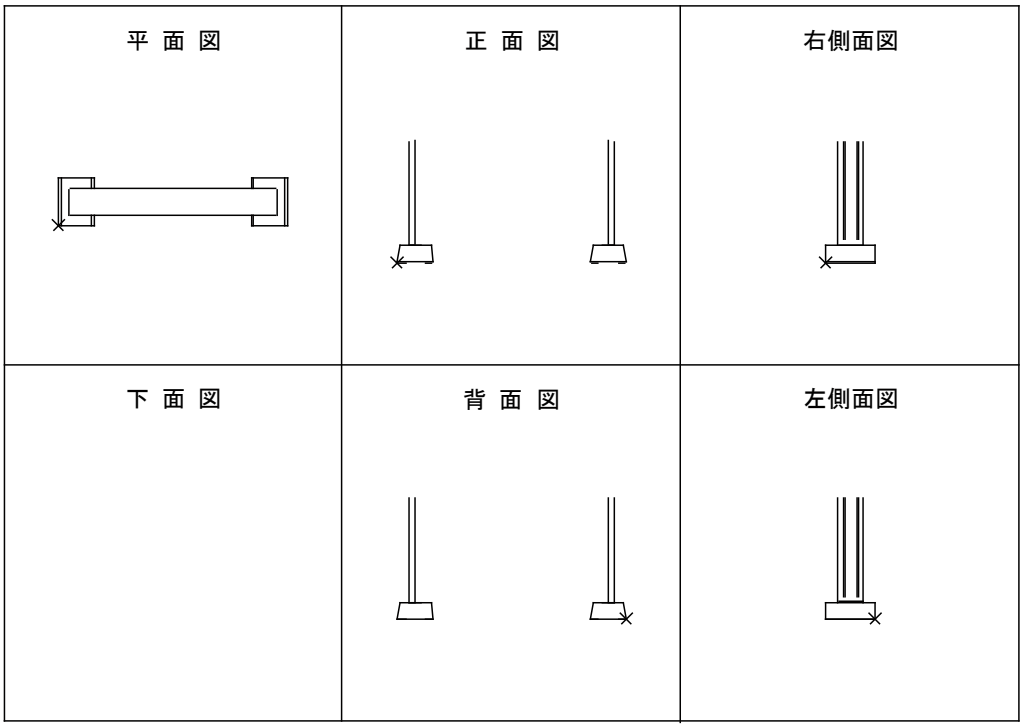

K-TRBD56BZ-X100　架台 56OZ＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRBD56BZ-X50　架台 560Z＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRBD84BL-X100　架台 840L＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

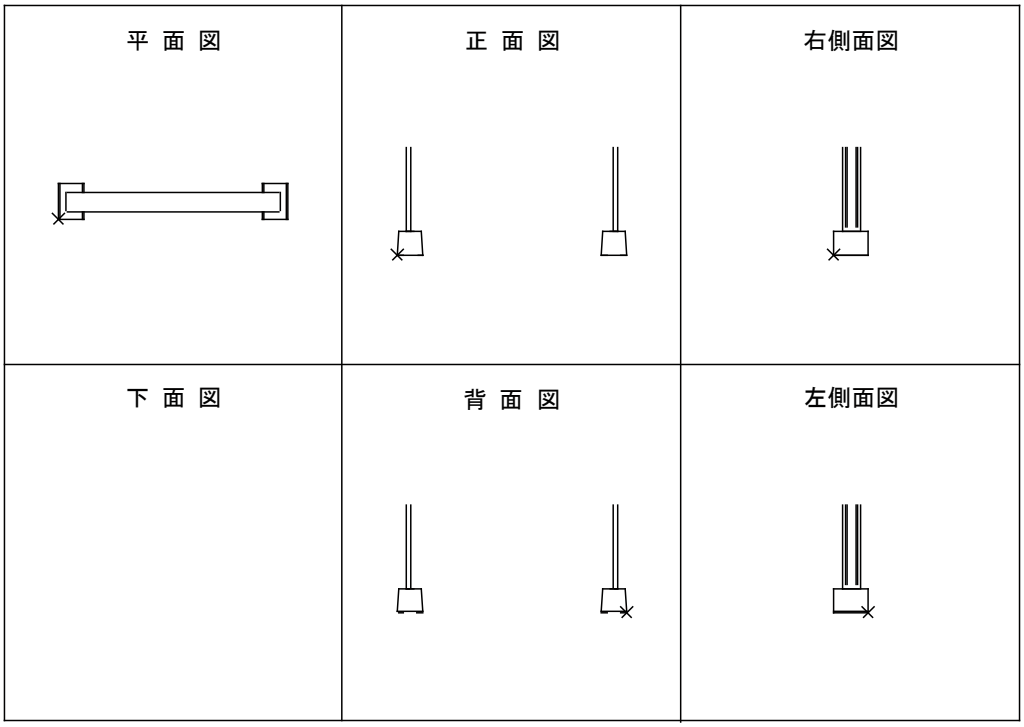

K-TRBD84BL-X50　架台 840L＋架台用足X(580～690mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRBD84BM-X100　架台 840M＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

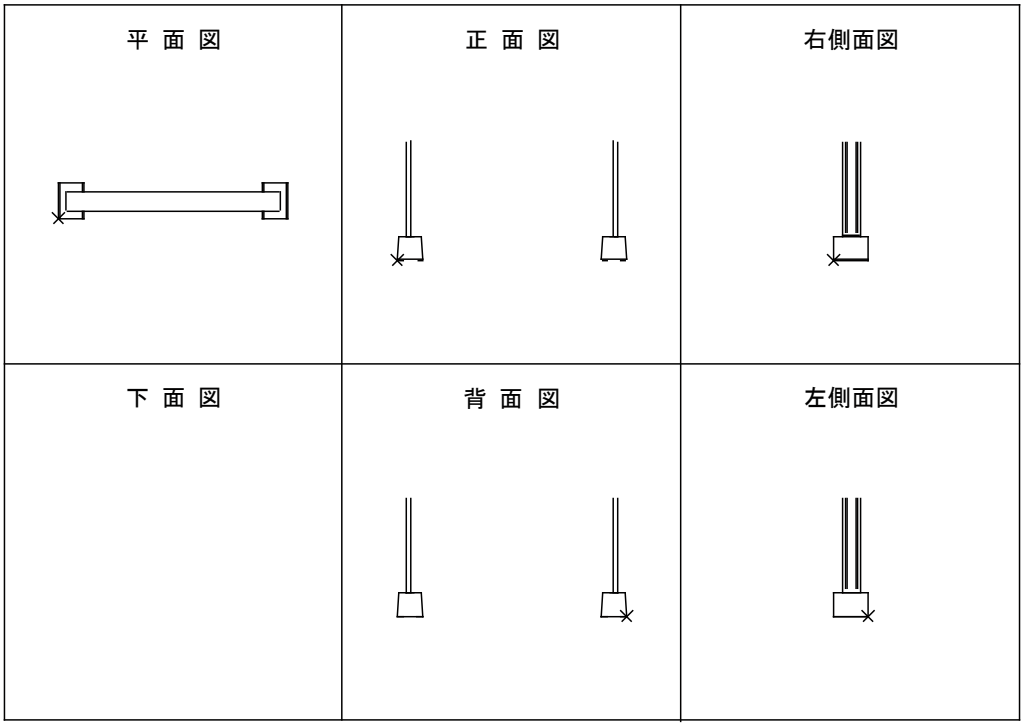

K-TRBD84BM-X50　架台 840M＋架台用足X(580～665mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

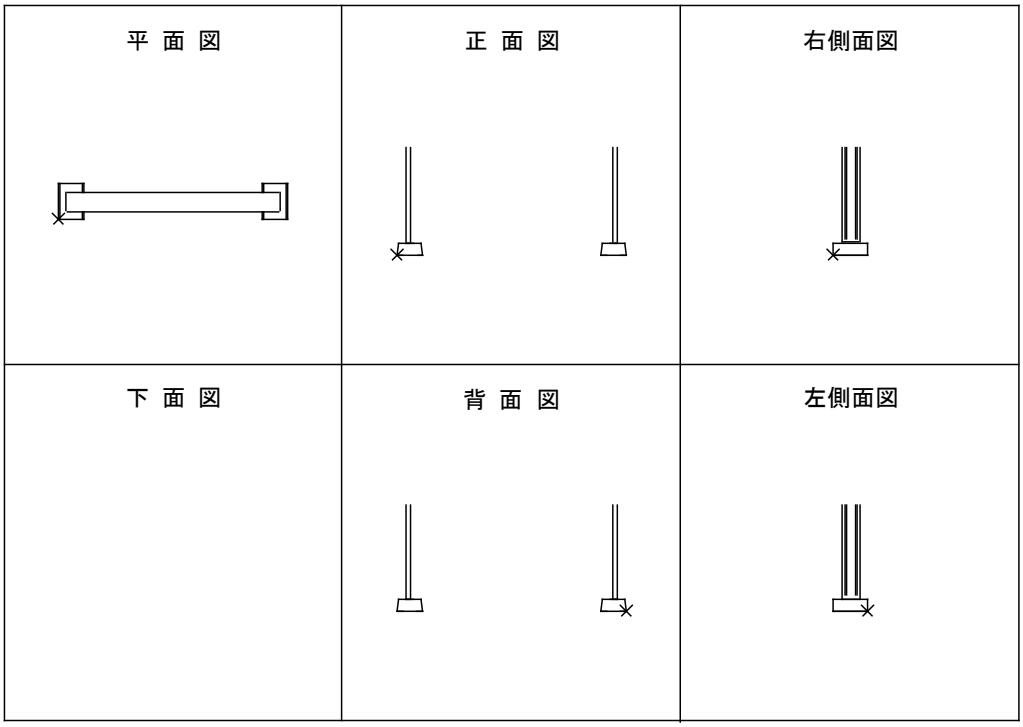

K-TRBD84BS-X100　架台 840S＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

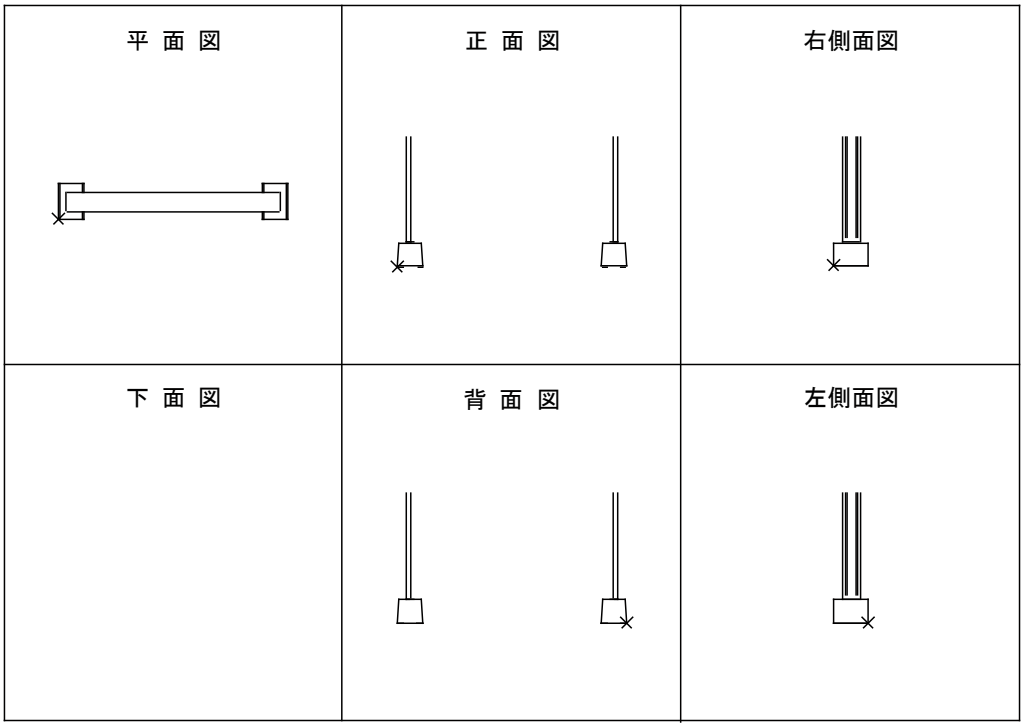

K-TRBD84BS-X50　架台 840S＋架台用足X(580～620mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

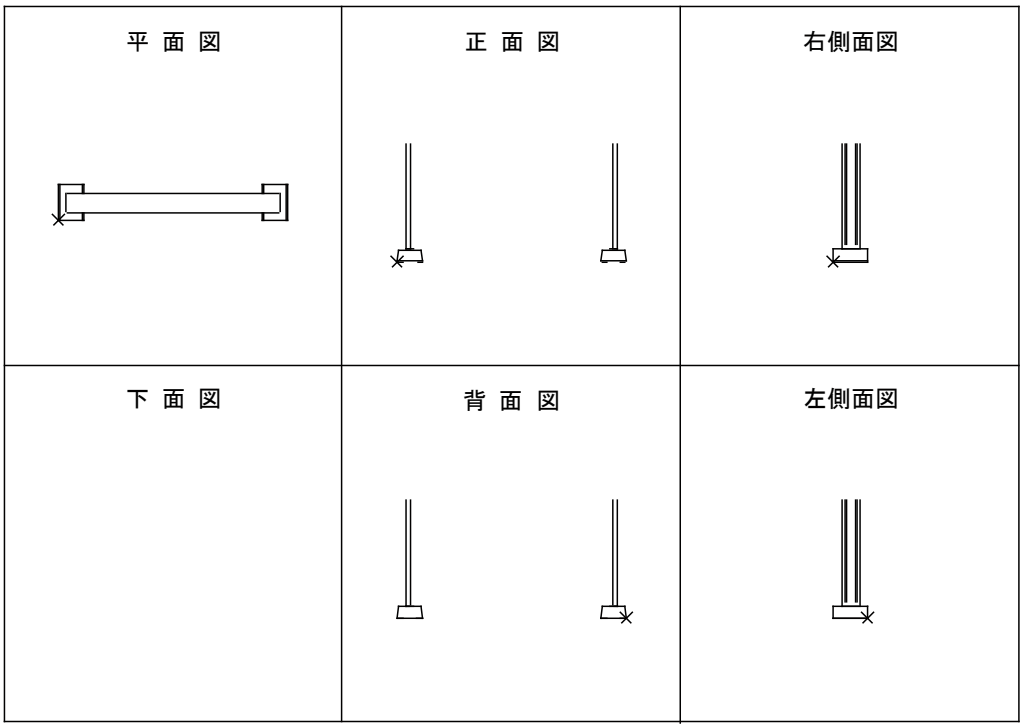

K-TRBD84BX-X100　架台 840X＋架台用足X(580～735mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

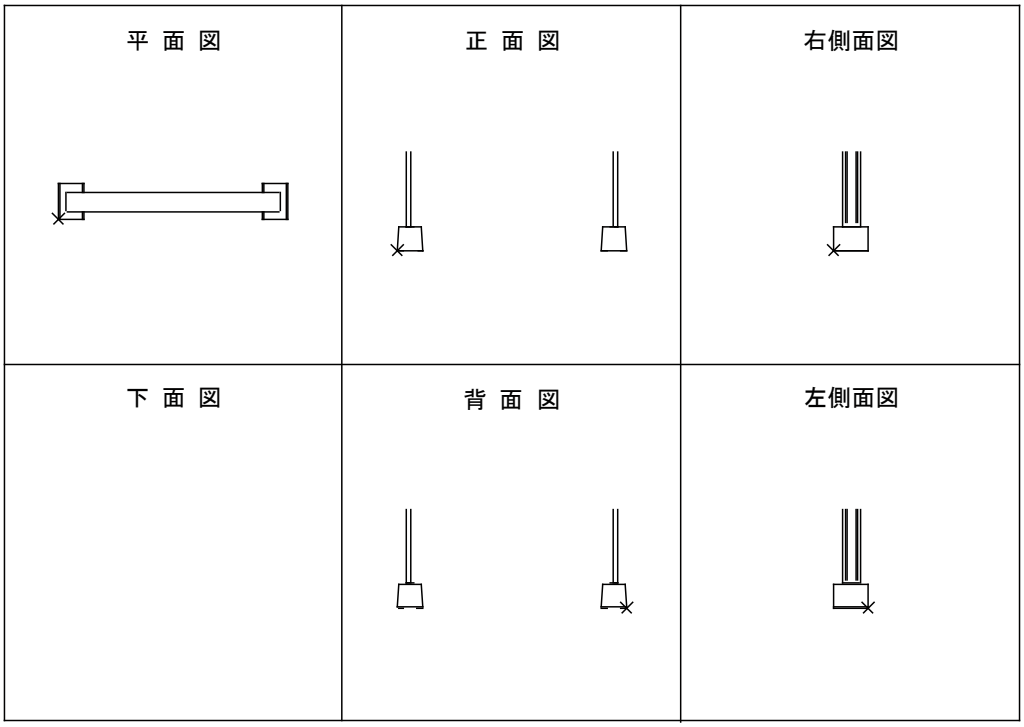

K-TRBD84BX-X50　架台 840X＋架台用足X(580～735mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

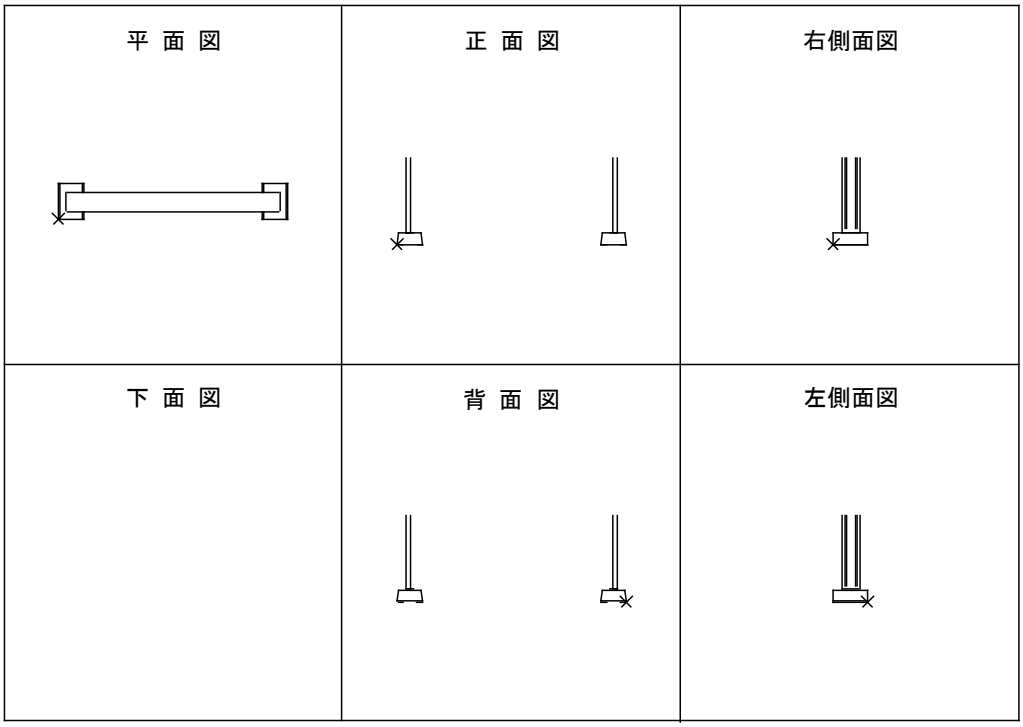

K-TRBD84BZ-X100　架台 84OZ＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

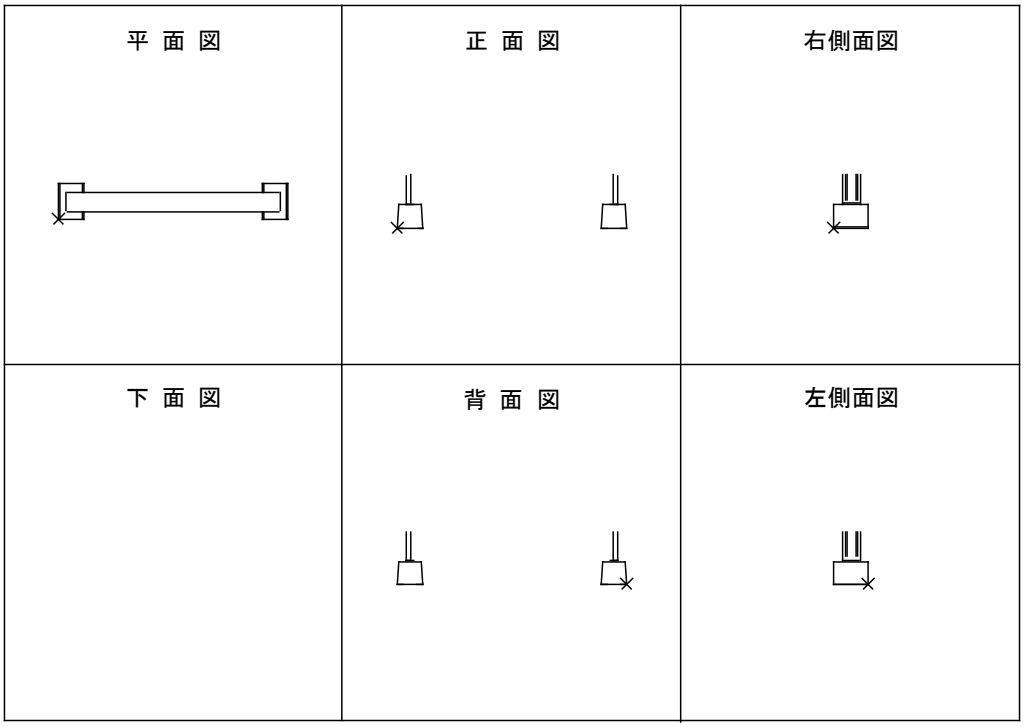

K-TRBD84BZ-X50　架台 84OZ＋架台用足X(580～925mm)＋2段用架台50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［01-足付架台+２段用架台（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼鈑(その他)］－［足付架台+２段用架台］

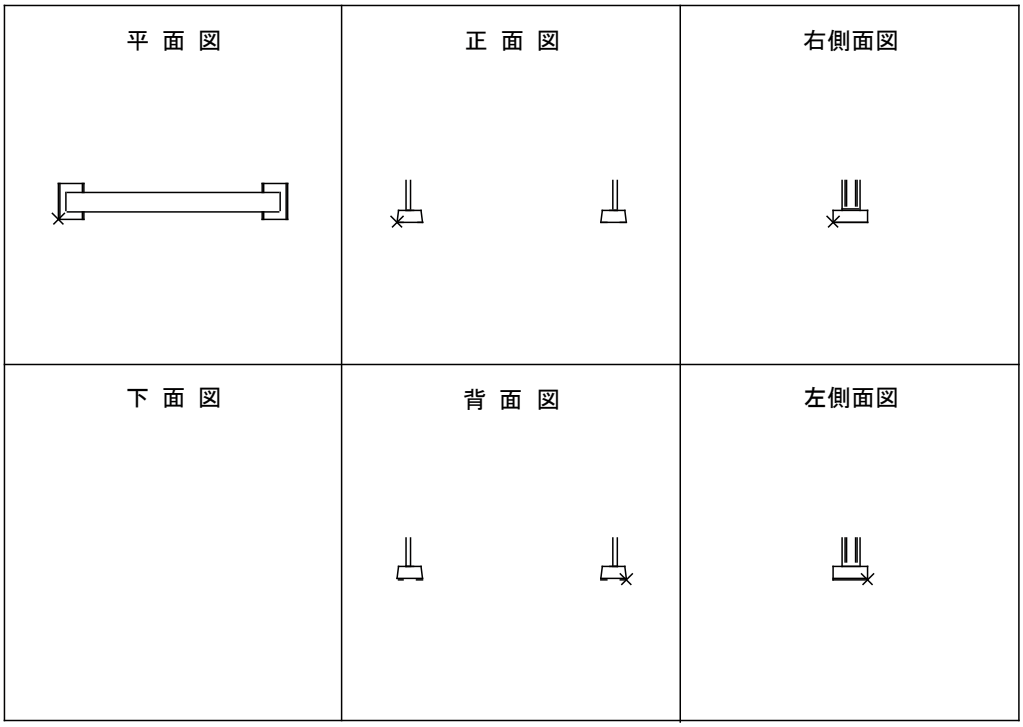

K-TRB28BL-L100　架台　28OL＋架台用足L(300～435mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB28BL-L50　架台 280L＋架台用足L(300～435mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BL-M100　架台　28OL＋架台用足M(220～285mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

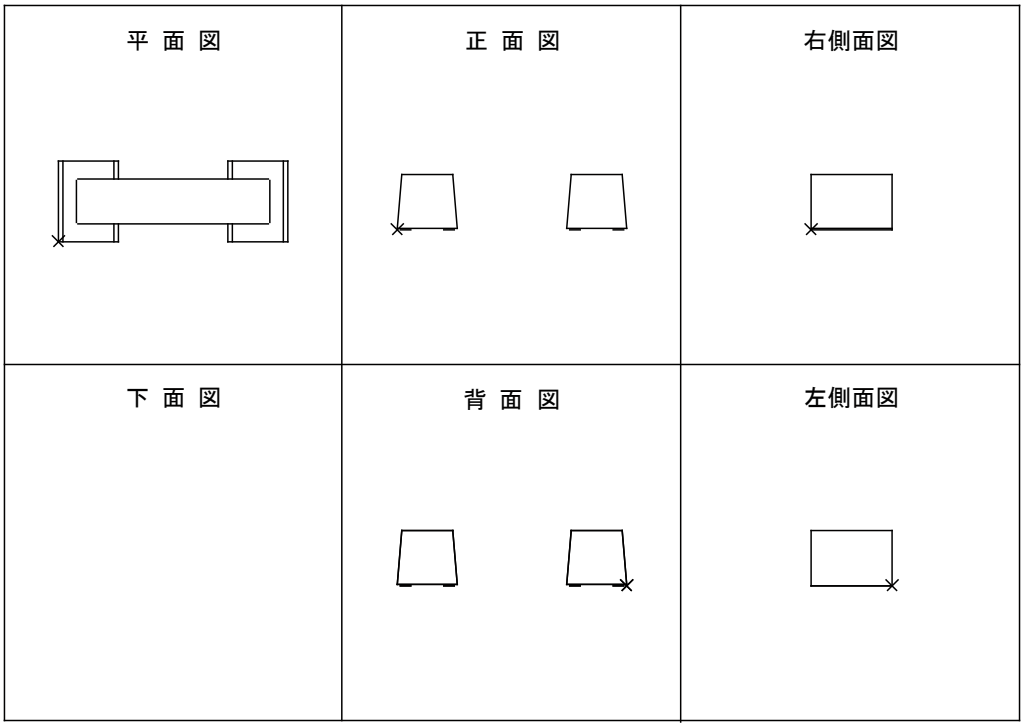

K-TRB28BL-M50　架台　28OL＋架台用足M(220～285mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BL-S100　架台　28OL＋架台用足S(220～260mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

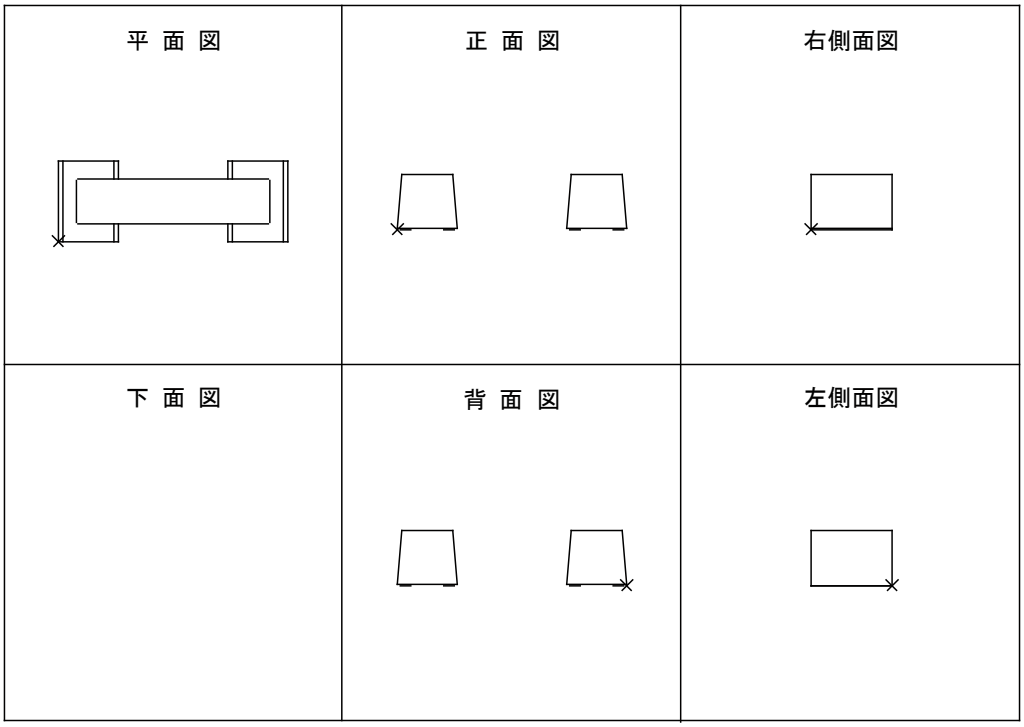

K-TRB28BL-S50　架台 280L＋架台用足S(220～260mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BL-X100　架台 28OL＋架台用足X(580～690mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

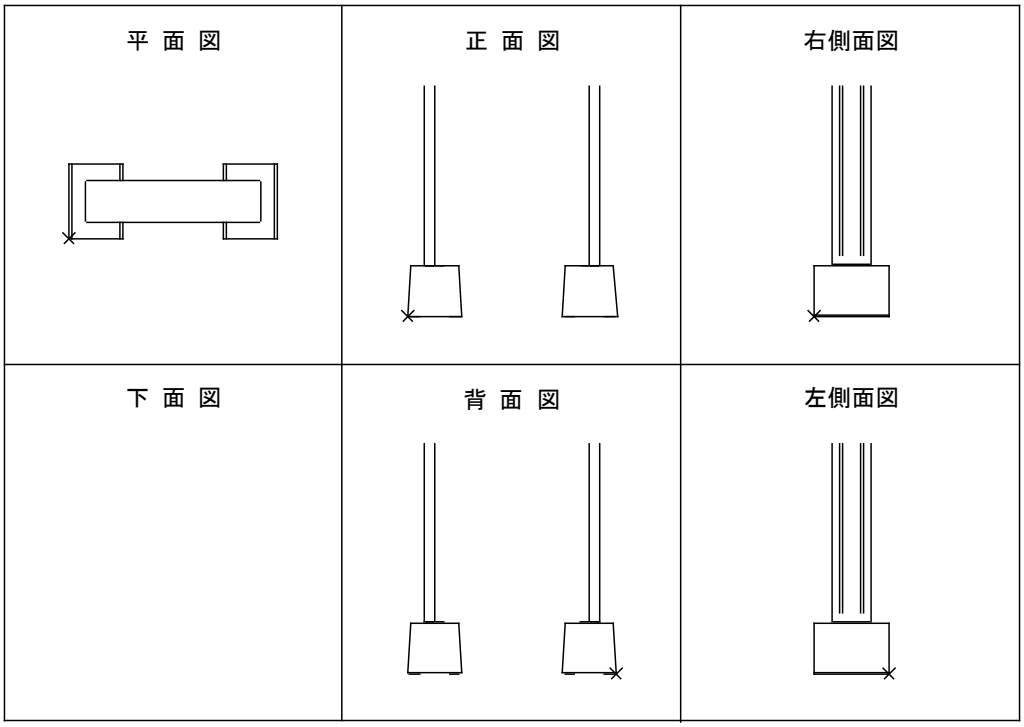

K-TRB28BL-X50　架台 280L＋架台用足X(580～690mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

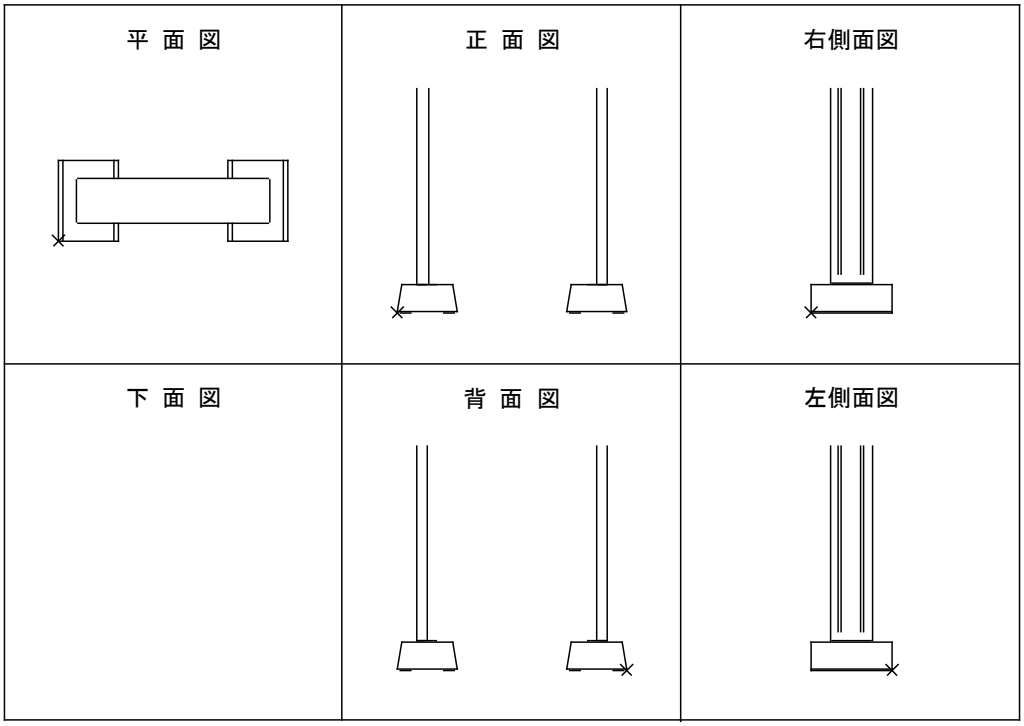

K-TRB28BM-L100　架台　28OM＋架台用足L(300～390mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

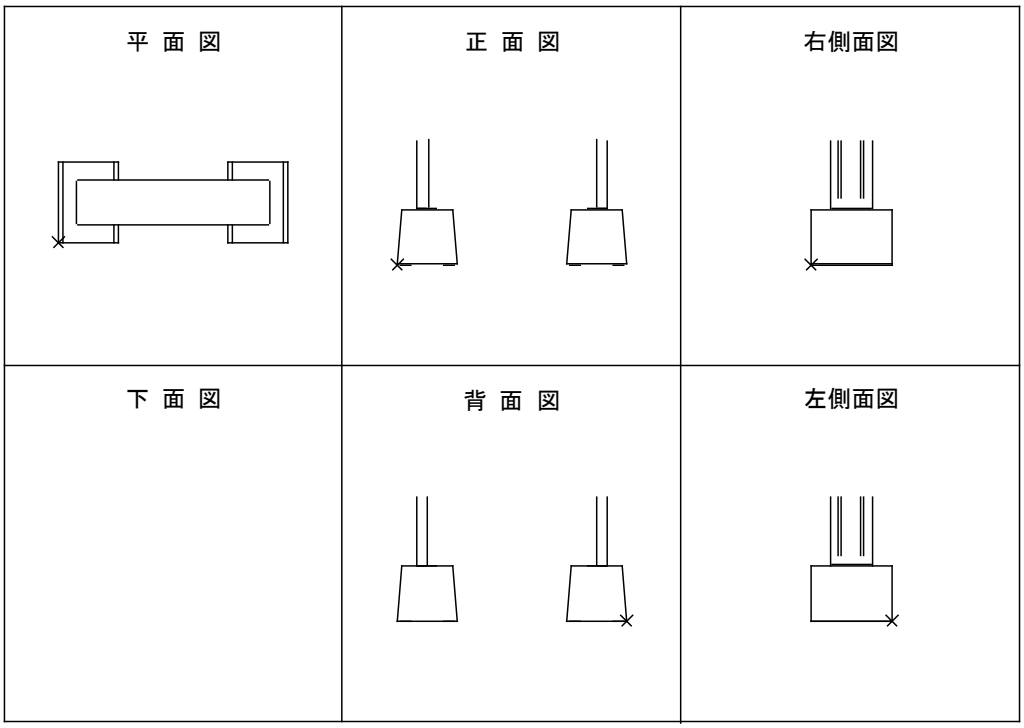

K-TRB28BM-L50　架台　28OM＋架台用足L(300～390mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

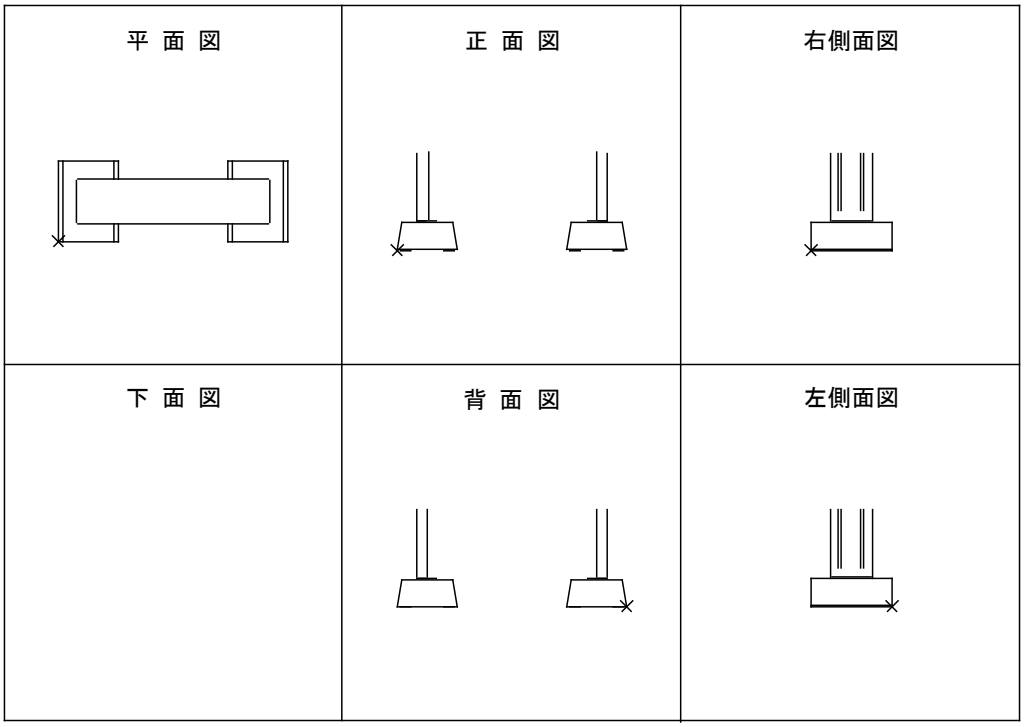

K-TRB28BM-M100　架台　28OM＋架台用足M(175～240mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

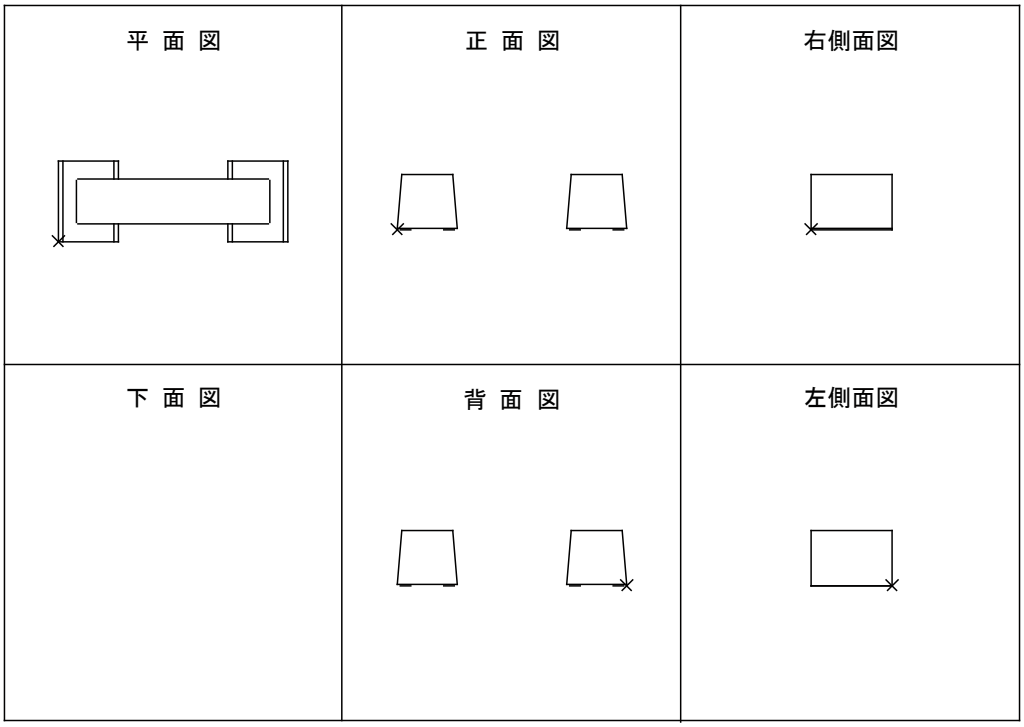

K-TRB28BM-M50　架台　28OM＋架台用足M(175～240mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BM-S100　架台　280M＋架台用足S(175～215mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

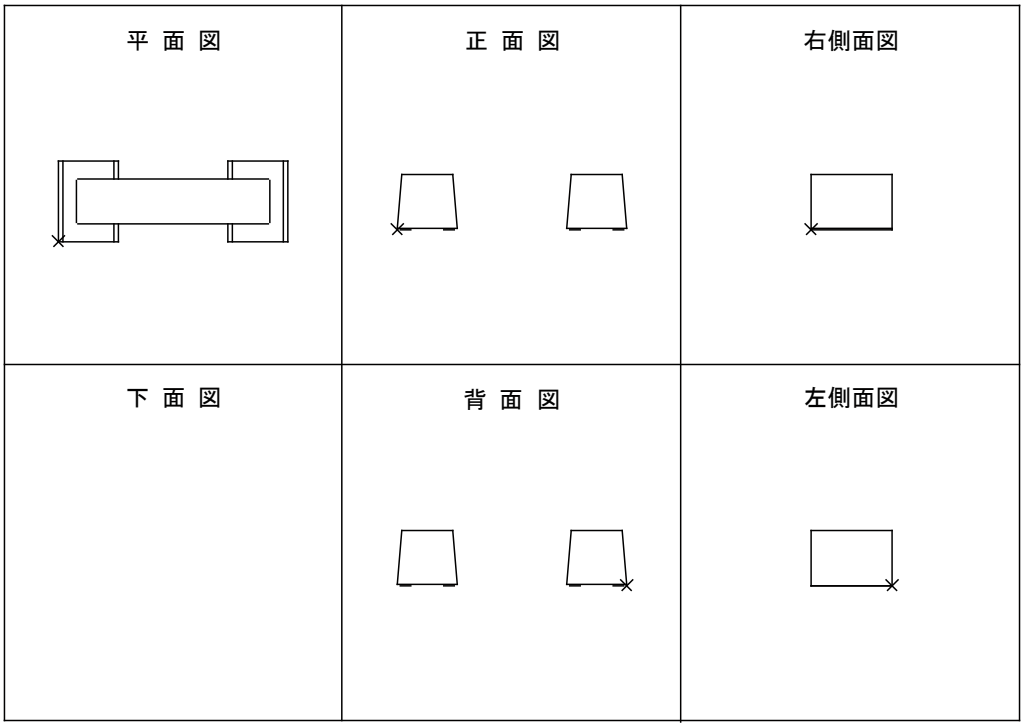

K-TRB28BM-S50　架台　280M＋架台用足S(175～215mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BM-X100　架台　280M＋架台用足X(580～665mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

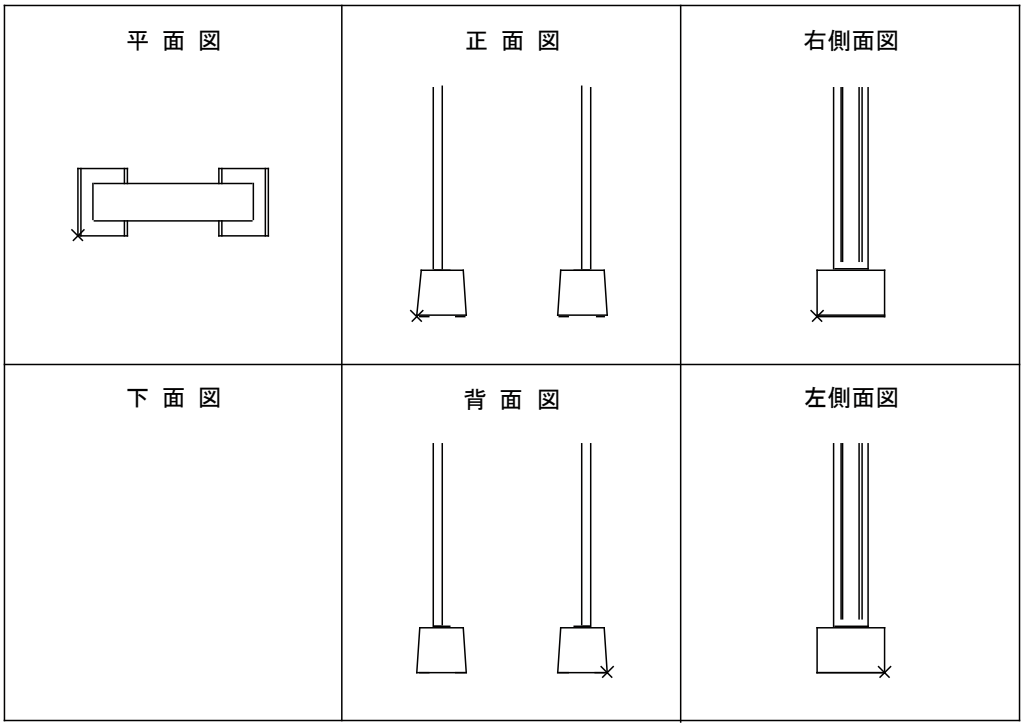

K-TRB28BM-X50　架台 280M＋架台用足X(580～665mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

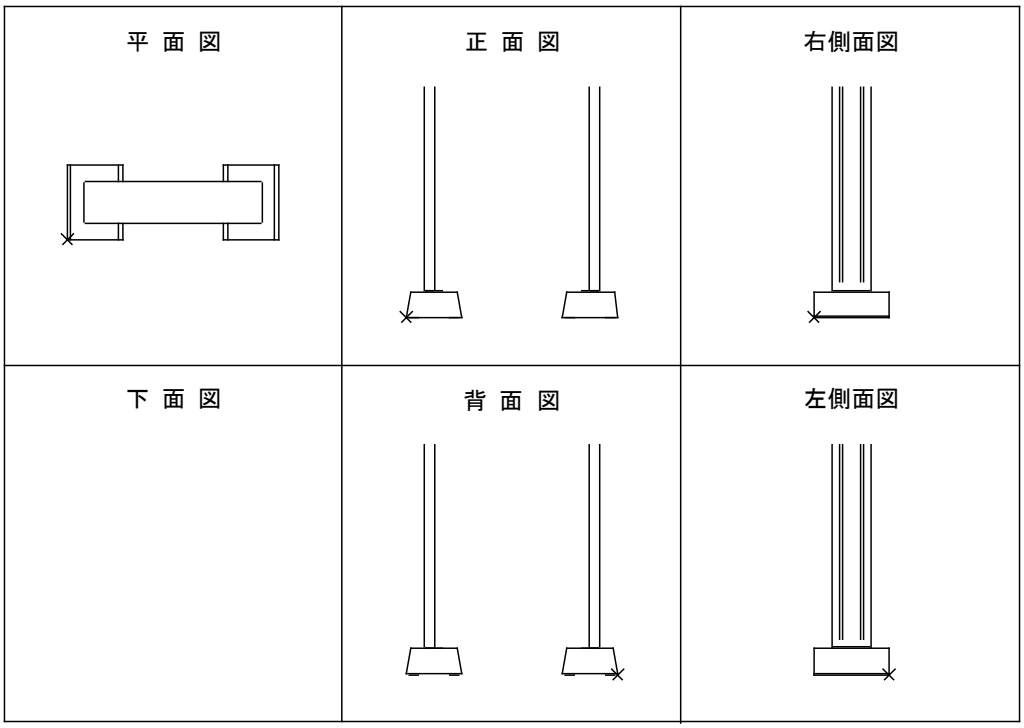

K-TRB28BS-L100　架台 280S＋架台用足L(300～345mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

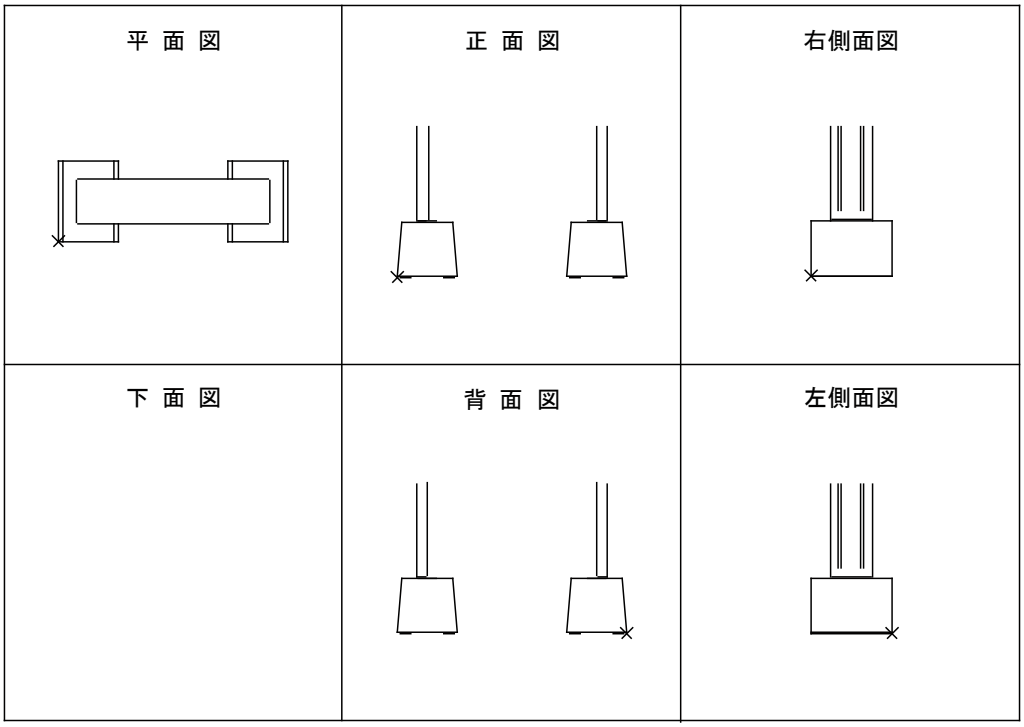

K-TRB28BS-L50　架台 280S＋架台用足L(300～345mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB28BS-M100　架台　28OS＋架台用足M(150～195mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BS-M50　架台　280S＋架台用足M(150～195mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BS-S100　架台 280S＋架台用足S(125～170mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

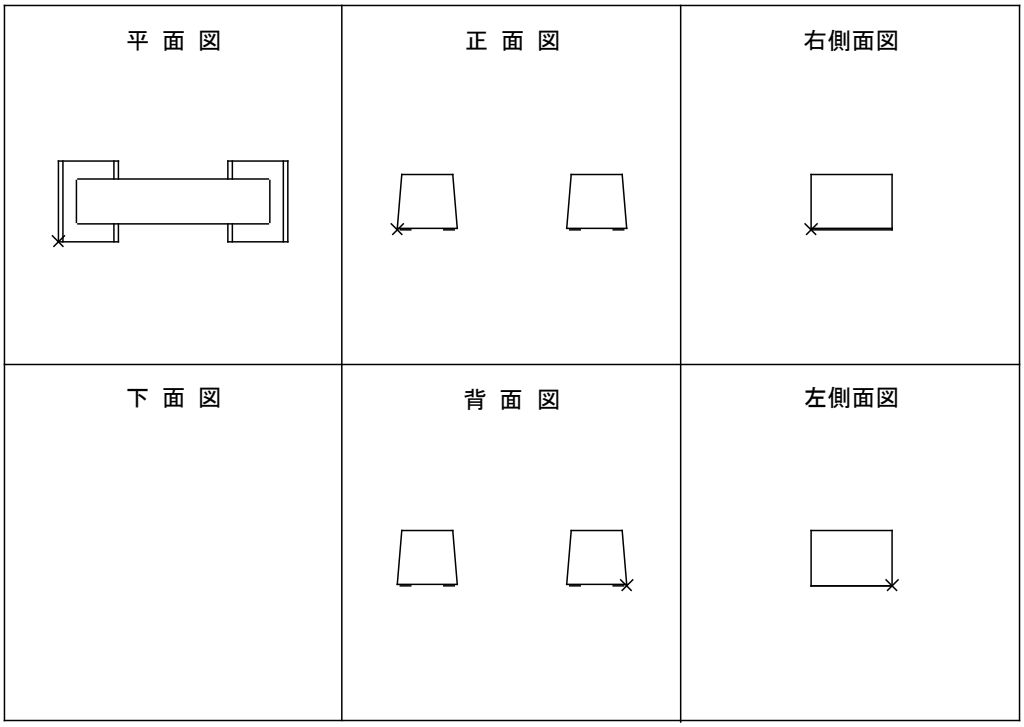

K-TRB28BS-S50　架台　280S＋架台用足S(125～170mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BS-X100　架台 280S＋架台用足X(580～620mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

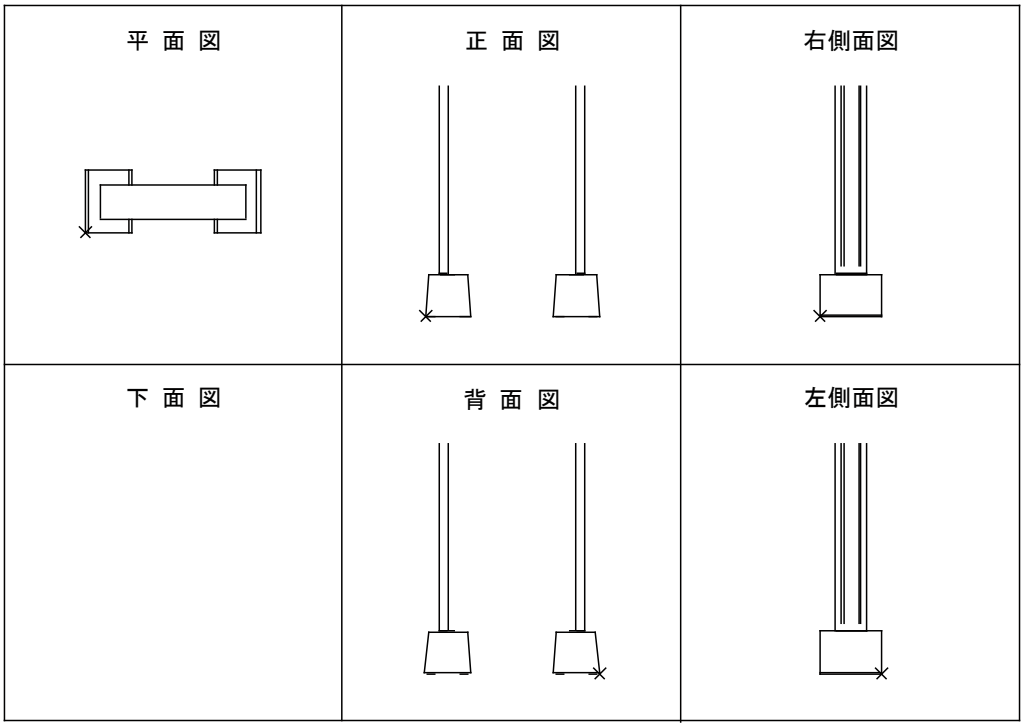

K-TRB28BS-X50　架台 280S＋架台用足X(580～620mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

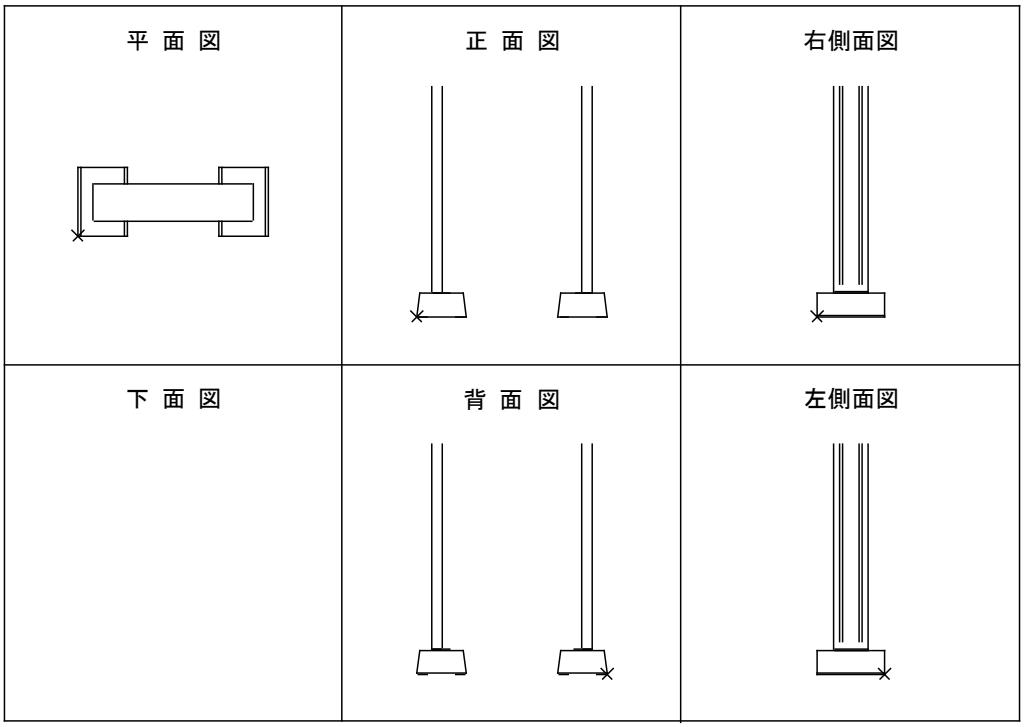

K-TRB28BX-L100　架台 280X＋架台用足L(305～485mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BX-L50　架台 280X＋架台用足L(305～485mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BX-M100　架台　280X＋架台用足M(265～335mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

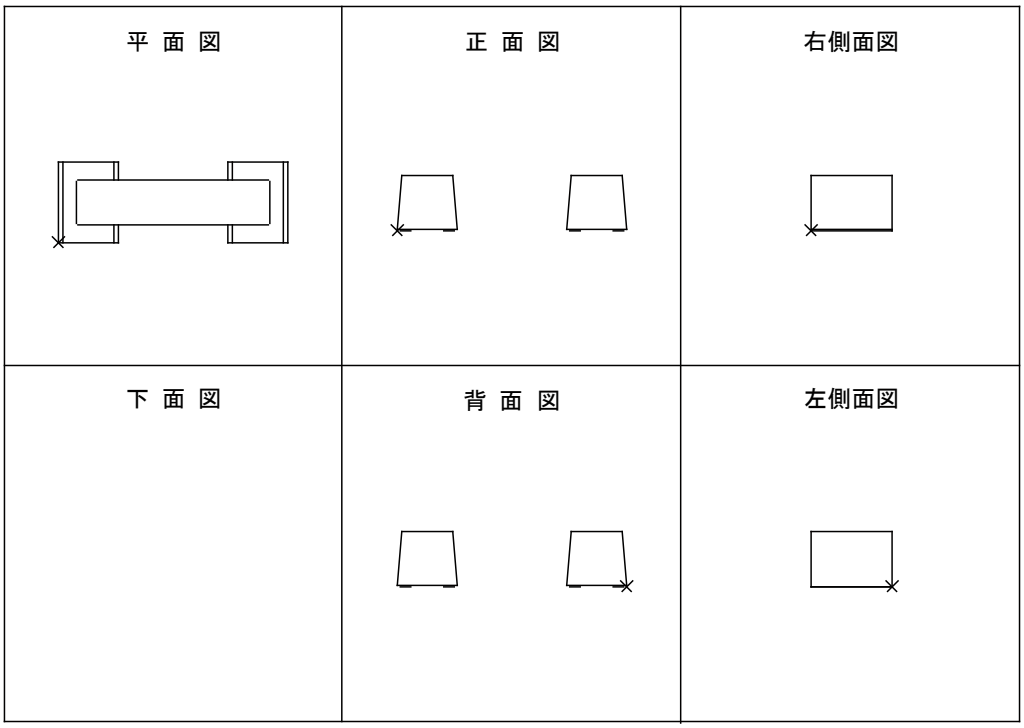

K-TRB28BX-M50　架台　280X＋架台用足M(265～335mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BX-S100　架台 280X＋架台用足S(265～310mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

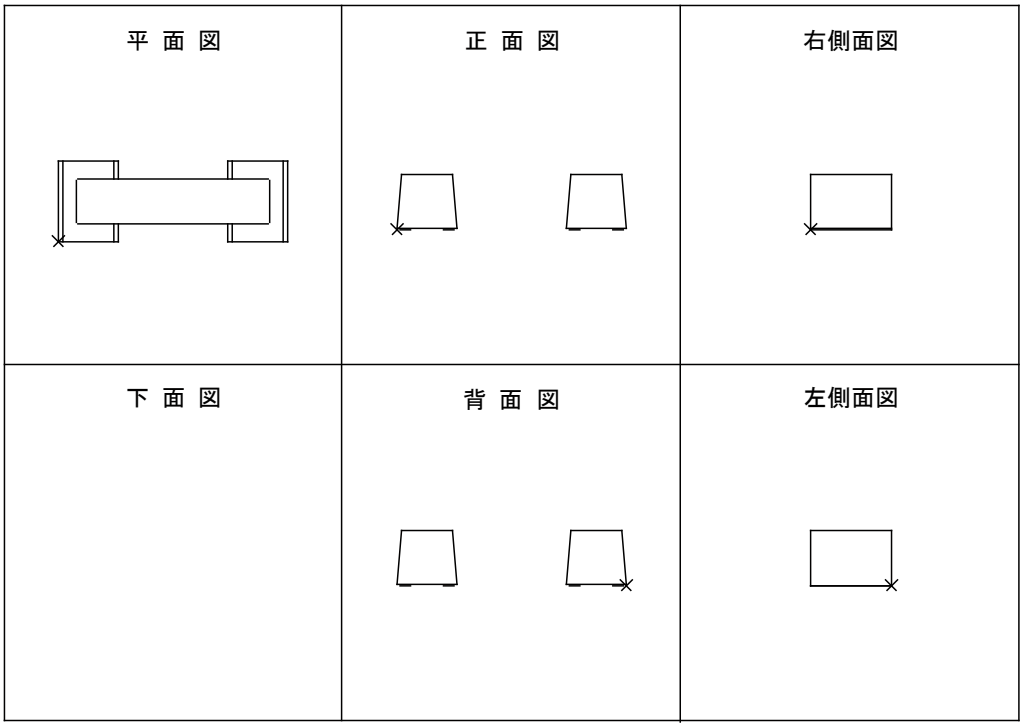

K-TRB28BX-S50　架台 280X＋架台用足S(265～310mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BX-X100　架台　280X＋架台用足X(585～735mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

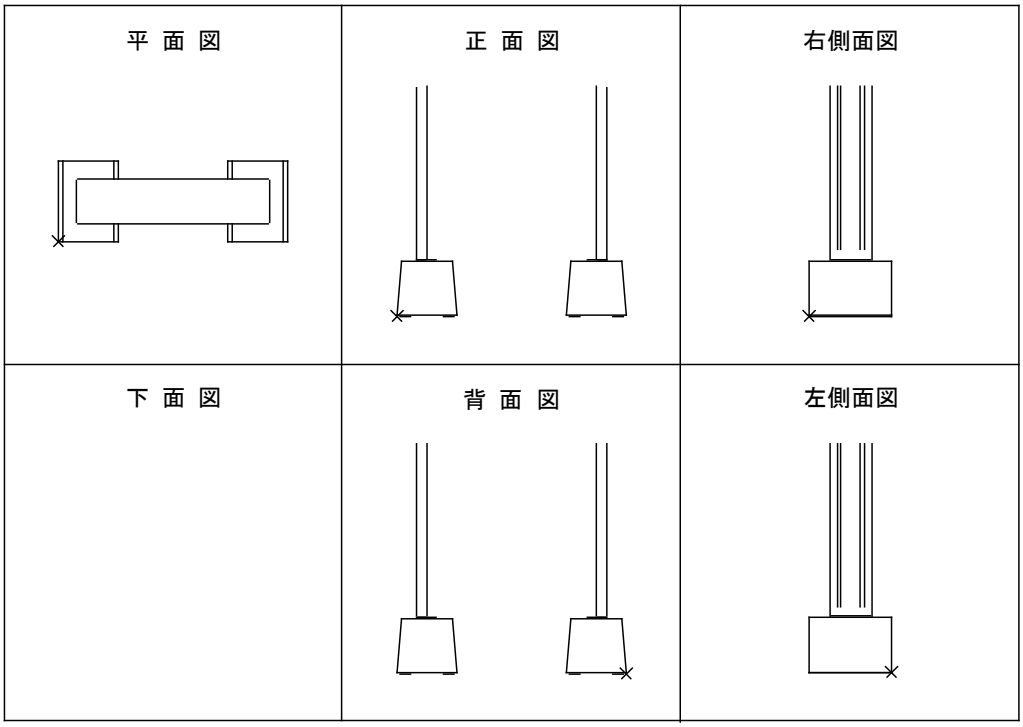

K-TRB28BX-X50　架台 280X＋架台用足X(585～735mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

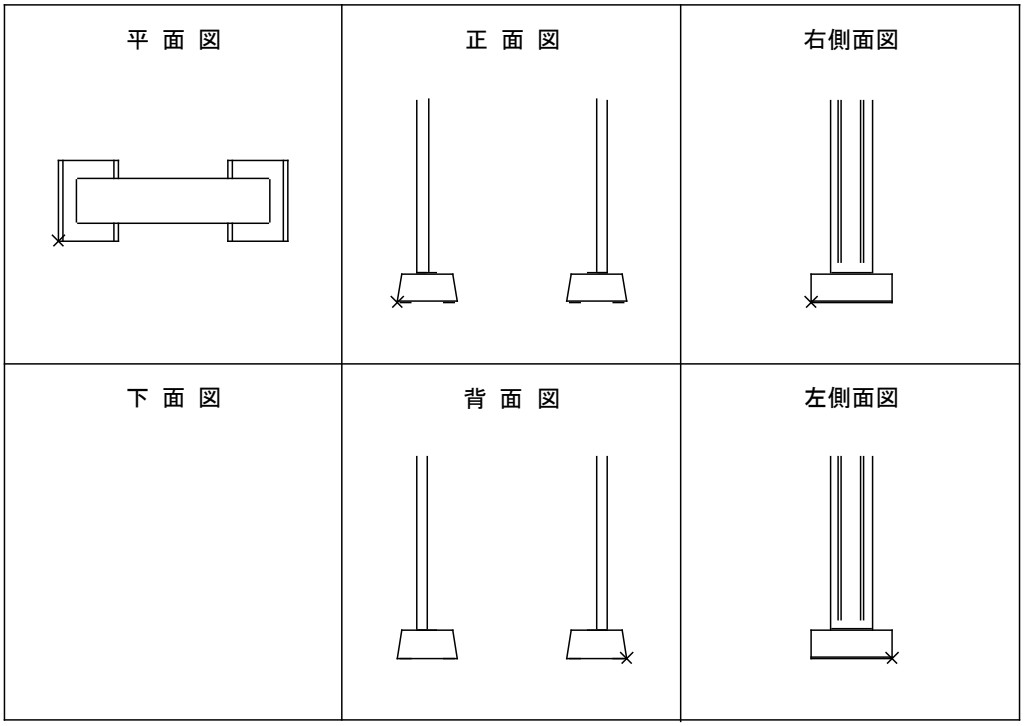

K-TRB28BZ-L100　架台 28OZ＋架台用足L(455～675mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BZ-L50　架台　28OZ＋架台用足L(455～675mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置「空調」タブー［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BZ-M100　架台　28OZ＋架台用足M(455～525mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BZ-M50　架台　28OZ＋架台用足M(455～525mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BZ-S100　架台　280X＋架台用足S(455～500mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

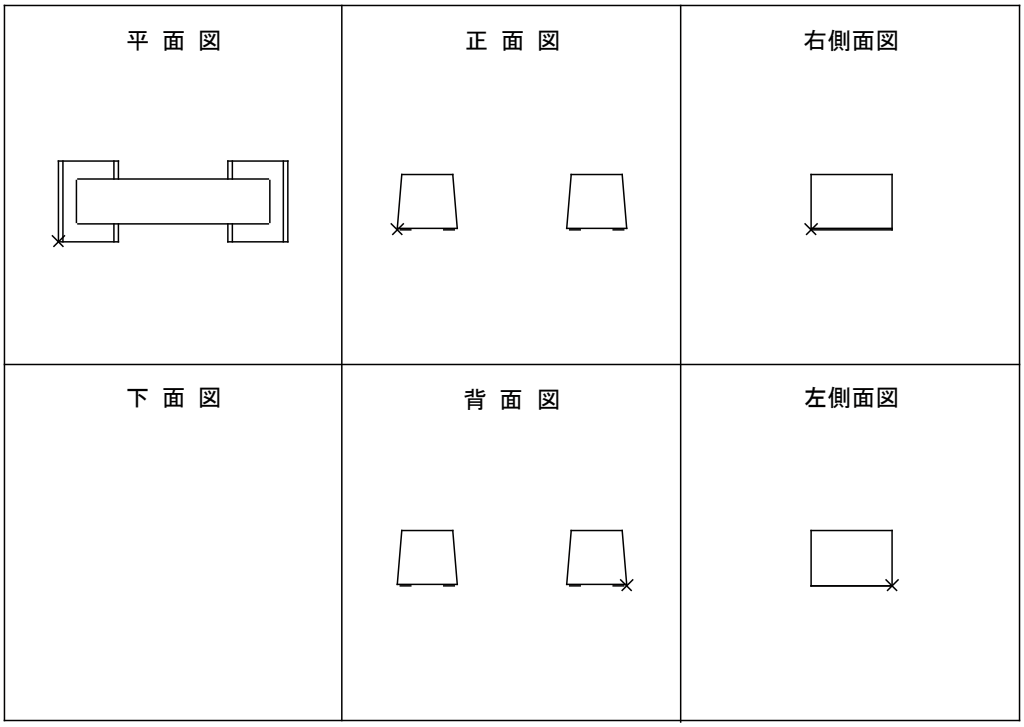

K-TRB28BZ-S50　架台　28OZ＋架台用足S(455～500mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB28BZ-X100　架台　28OZ＋架台用足X(580～925mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB28BZ-X50　架台　28OZ＋架台用足X(580～925mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台２８０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台２８０］

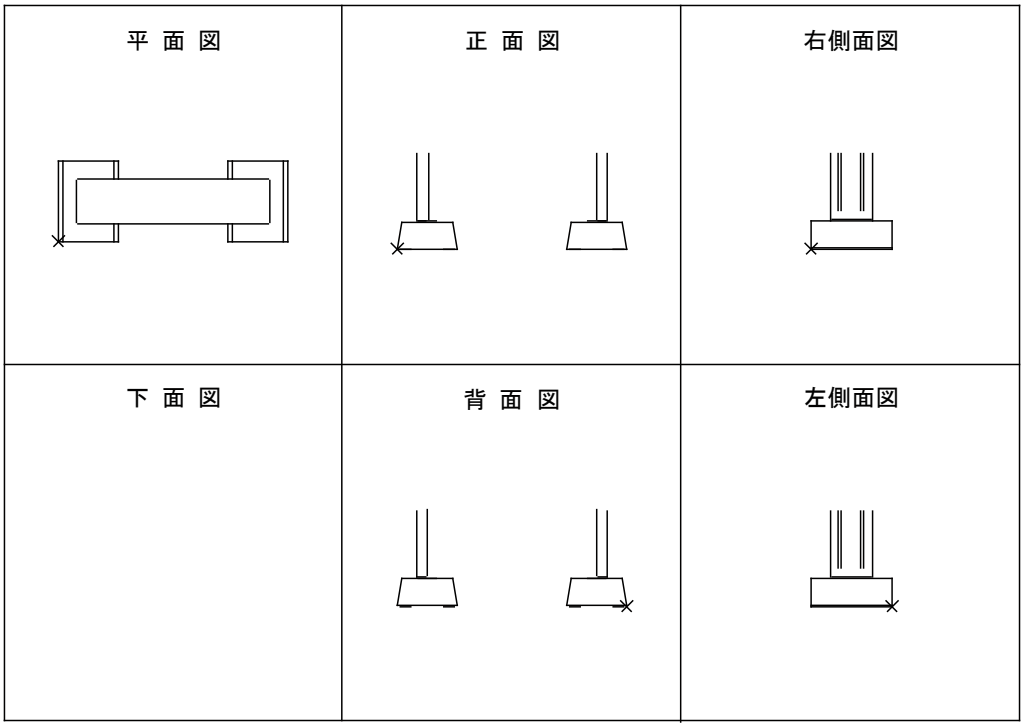

K-TRB42BL-L100　架台　420L＋架台用足L(300～435mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BL-L50　架台　420L＋架台用足L(300～435mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BL-M100　架台　420L＋架台用足M(220～285mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BL-M50　架台　420L＋架台用足M(220～285mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BL-S100　架台　420L＋架台用足S(220～260mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

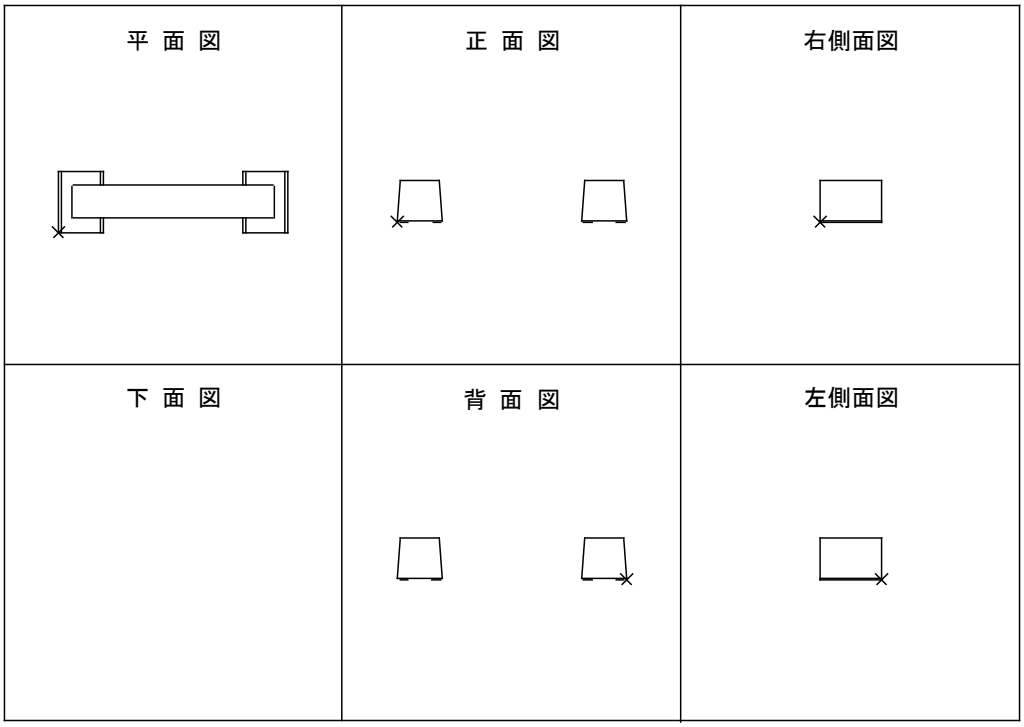

K-TRB42BL-S50　架台　420L＋架台用足S(220～260mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BL-X100　架台　420L＋架台用足X(580～690mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

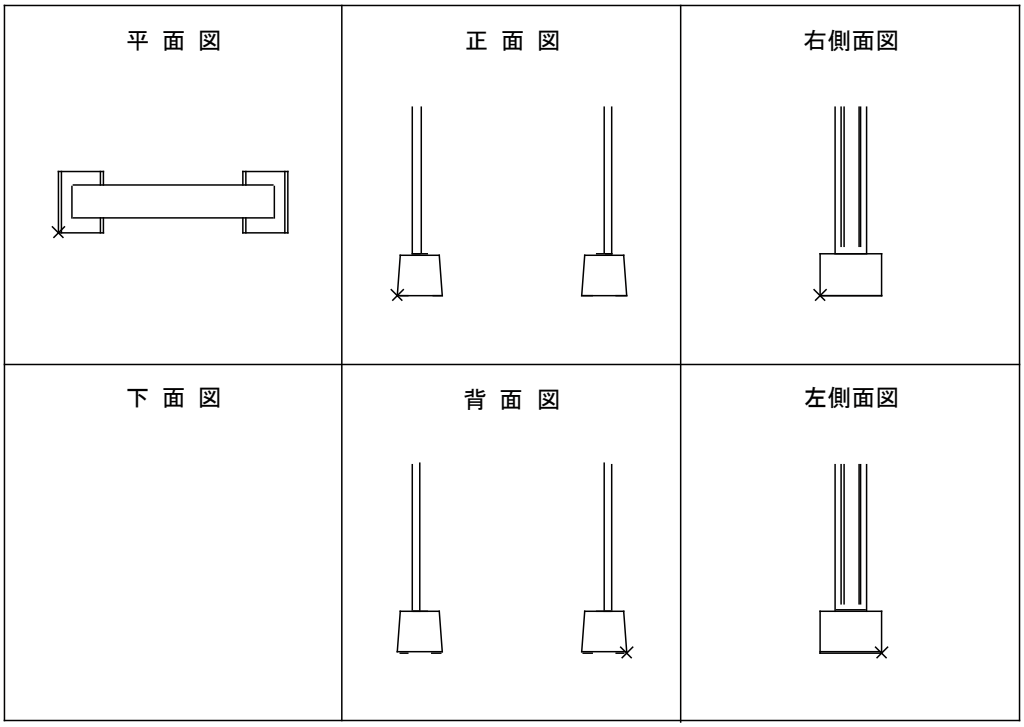

K-TRB42BL-X50　架台　420L＋架台用足X(580～690mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

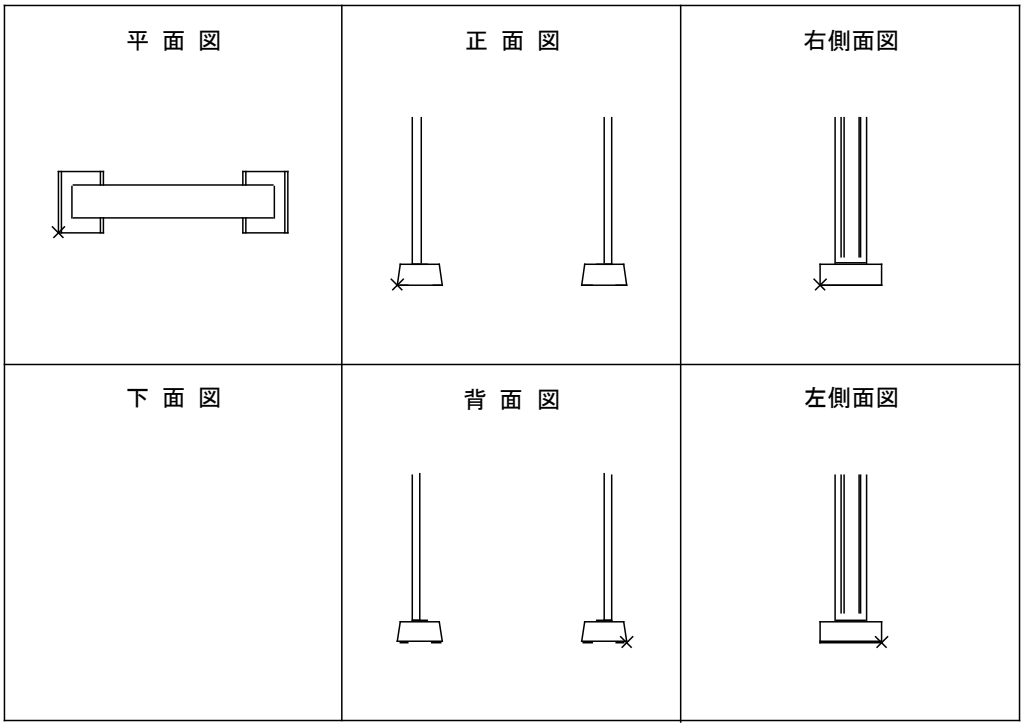

K-TRB42BM-L100　架台　420M＋架台用足L(300～390mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB42BM-L50　架台　420M＋架台用足L(300～390mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BM-M100　架台　420M＋架台用足M(175～240mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

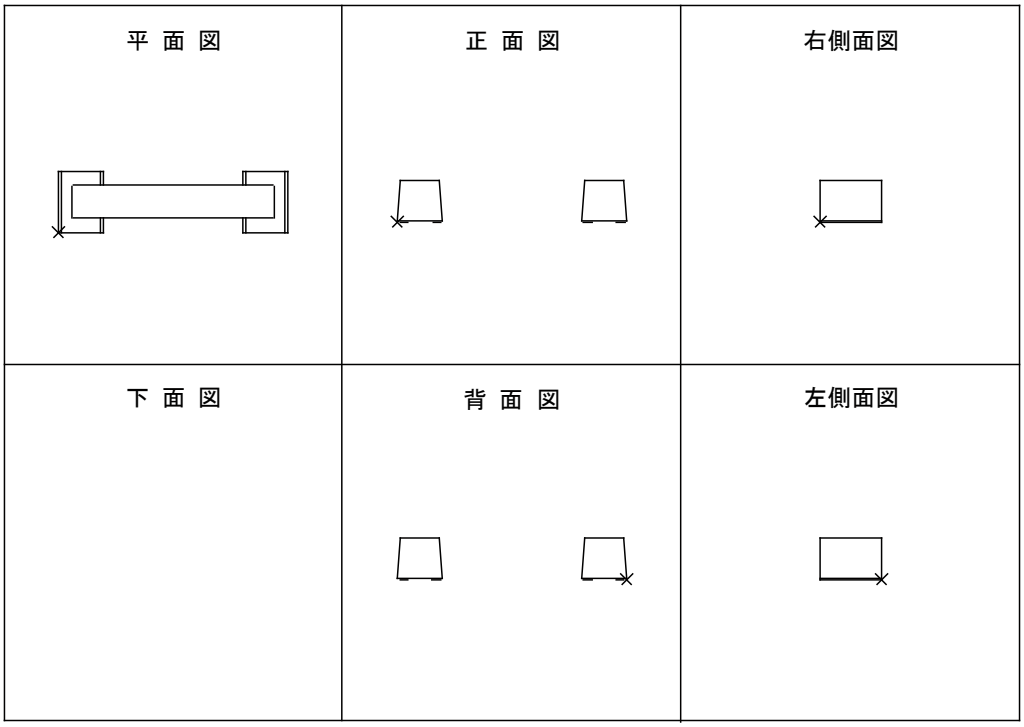

K-TRB42BM-M50　架台　420M＋架台用足M(175～240mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

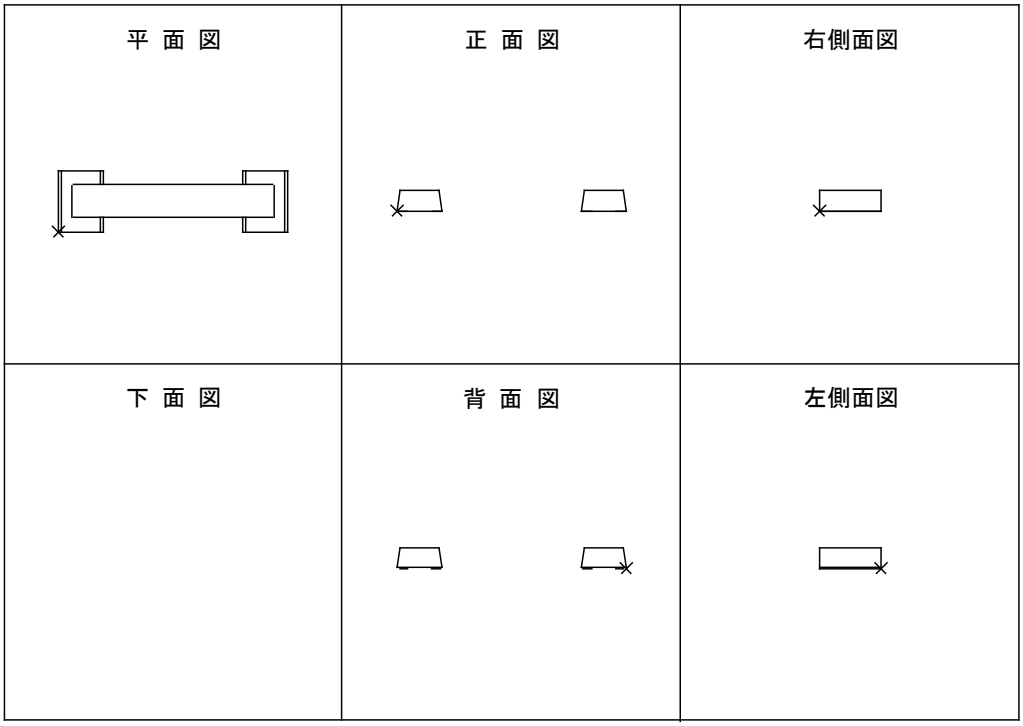

K-TRB42BM-S100　架台　420M＋架台用足S(175～215mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BM-S50　架台　420M＋架台用足S(175～215mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

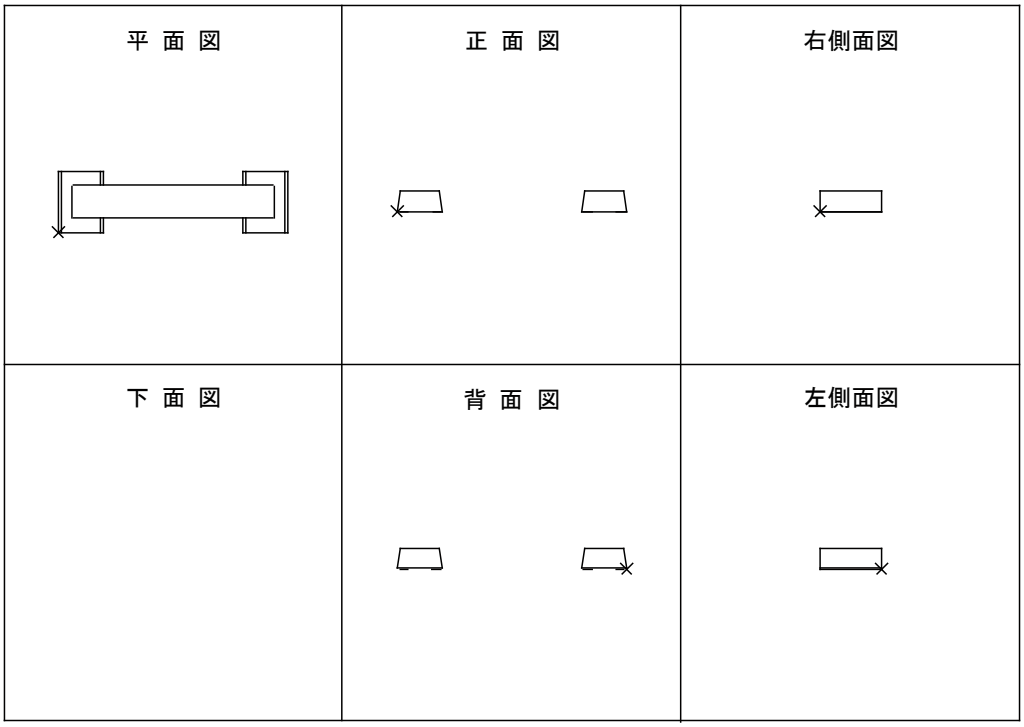

K-TRB42BM-X100　架台　420M＋架台用足X(580～665mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

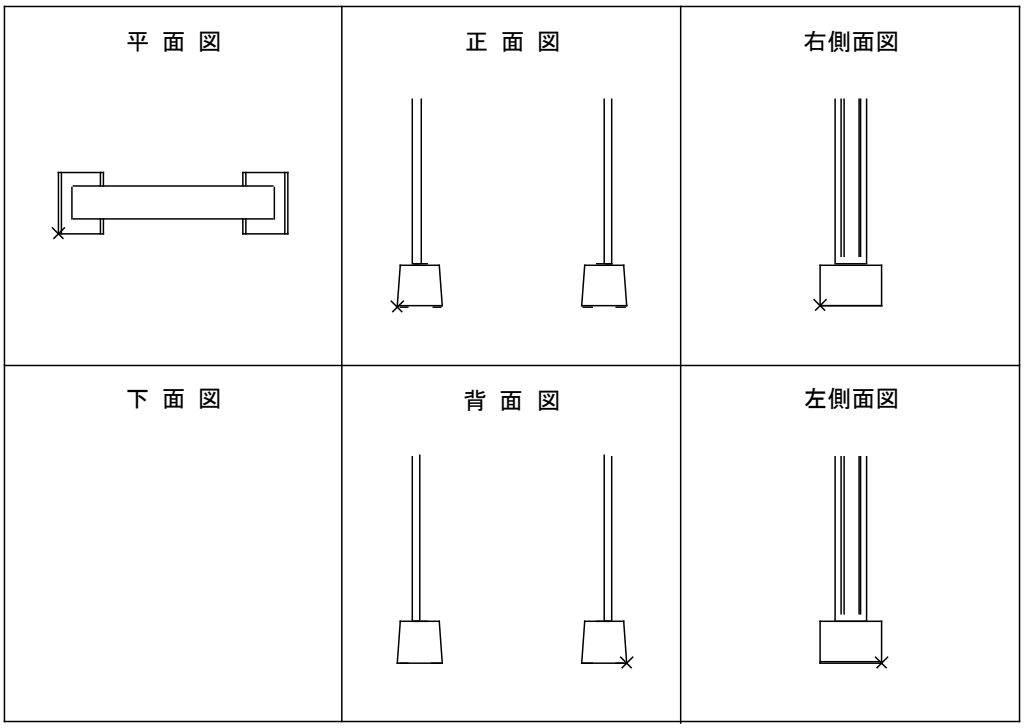

K-TRB42BM-X50　架台　420M＋架台用足X(580～665mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

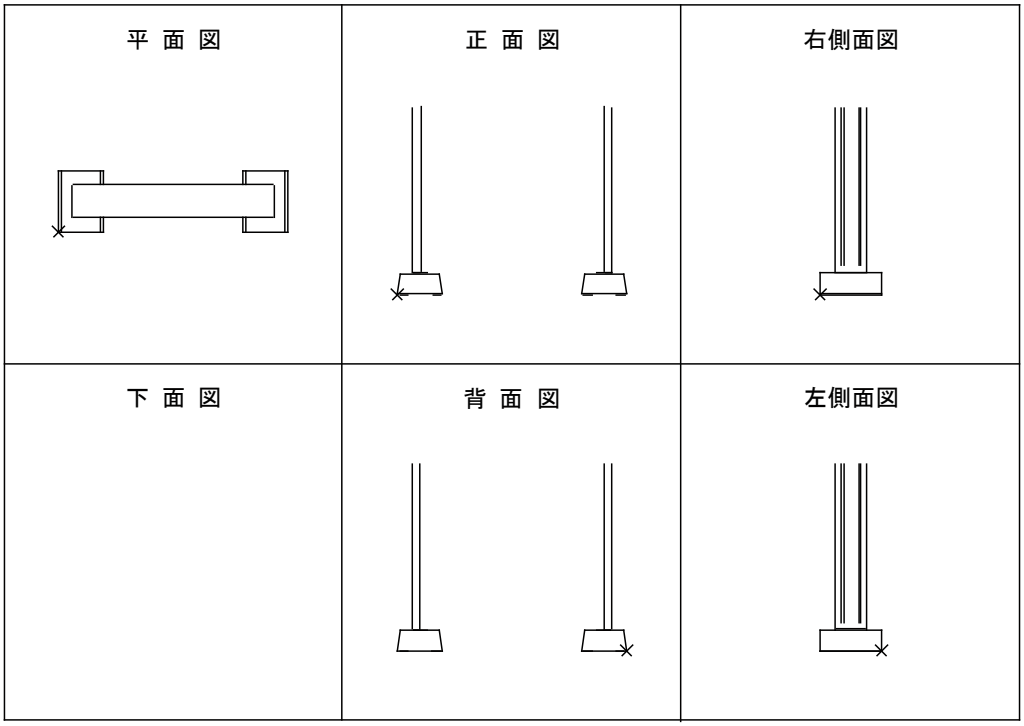

K-TRB42BS-L100　架台　420S＋架台用足L(300～345mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

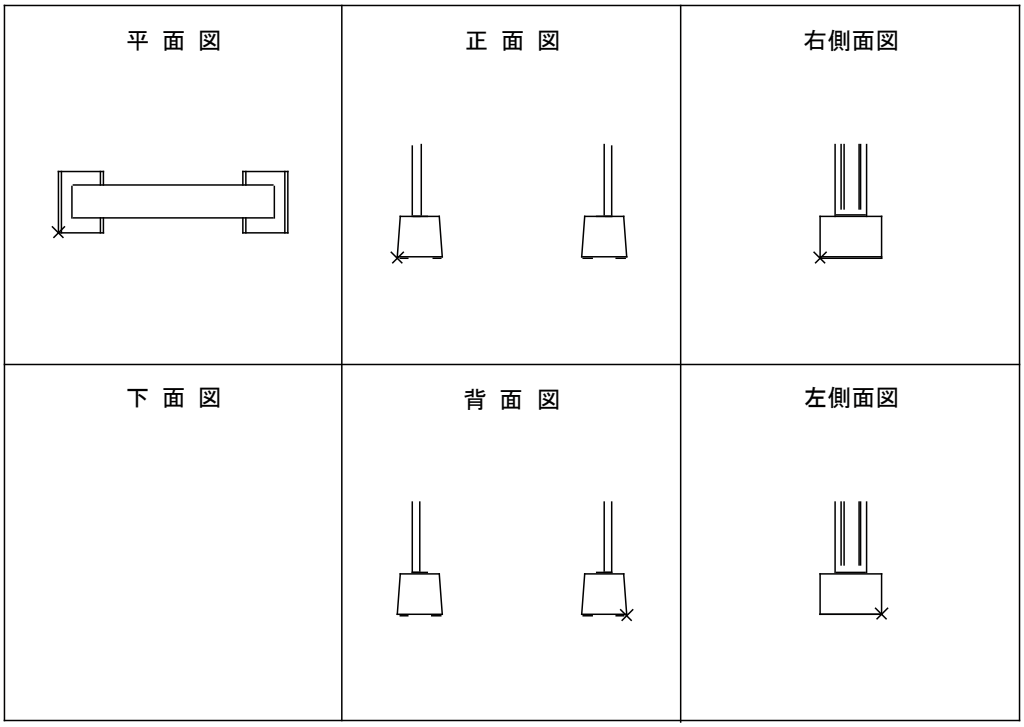

K-TRB42BS-L50　架台　420S＋架台用足L(300～345mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

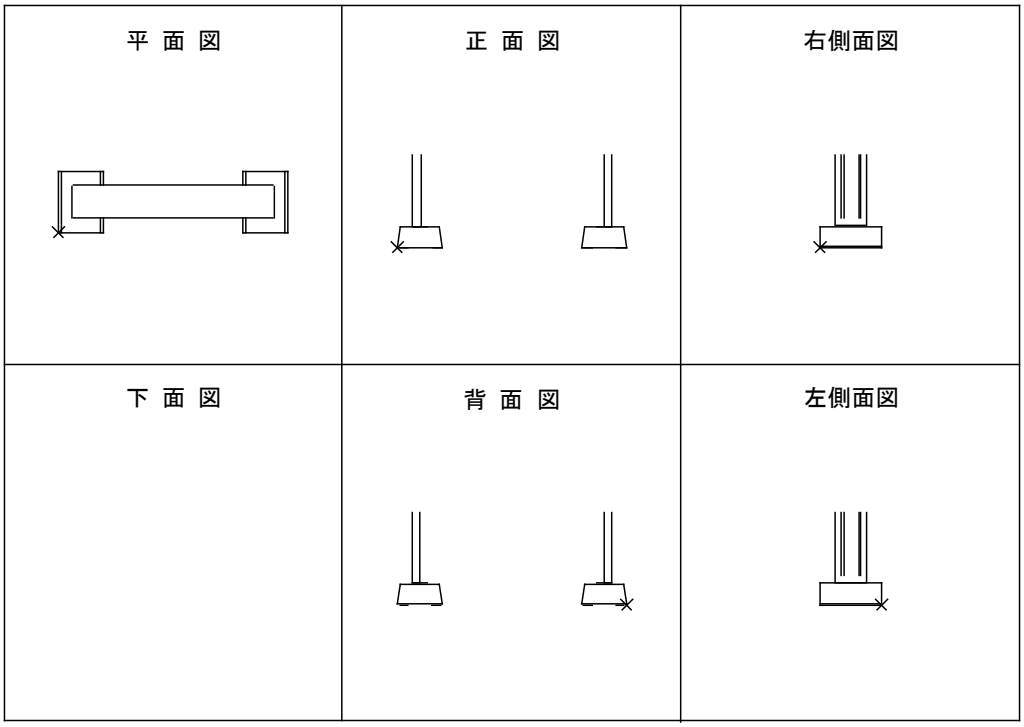

K-TRB42BS-M100　架台　420S＋架台用足M(150～195mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BS-M50　架台　420S＋架台用足M(150～195mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図 	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BS-S100　架台　420S＋架台用足S(125～170mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BS-S50　架台　420S＋架台用足S(125～170mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

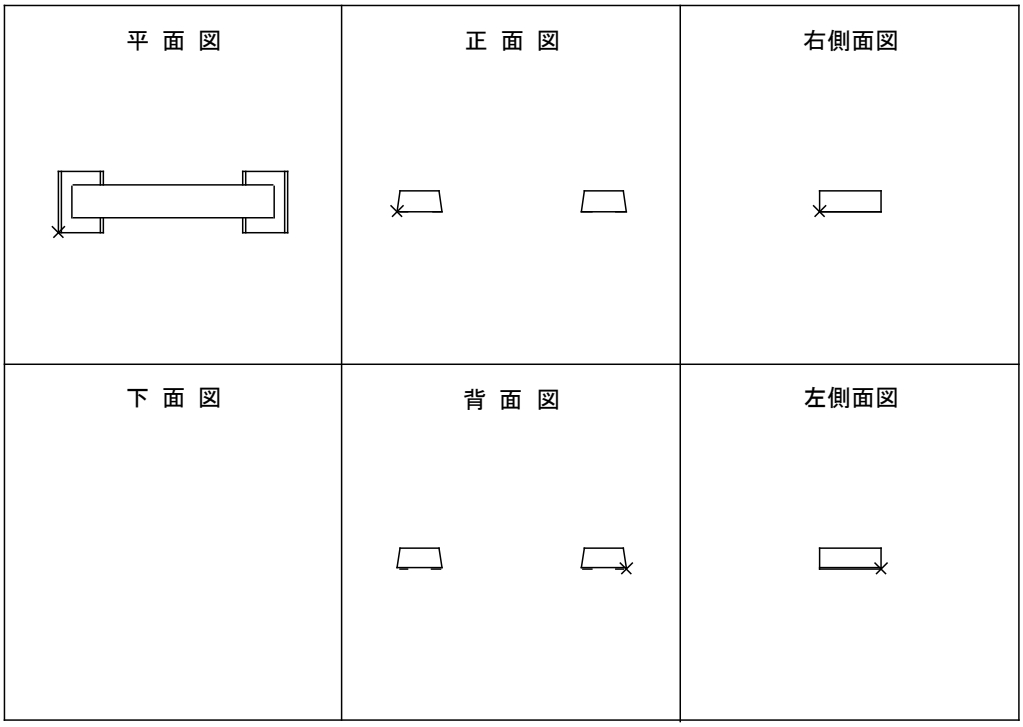

K-TRB42BS-X100　架台　420S＋架台用足X(580～620mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

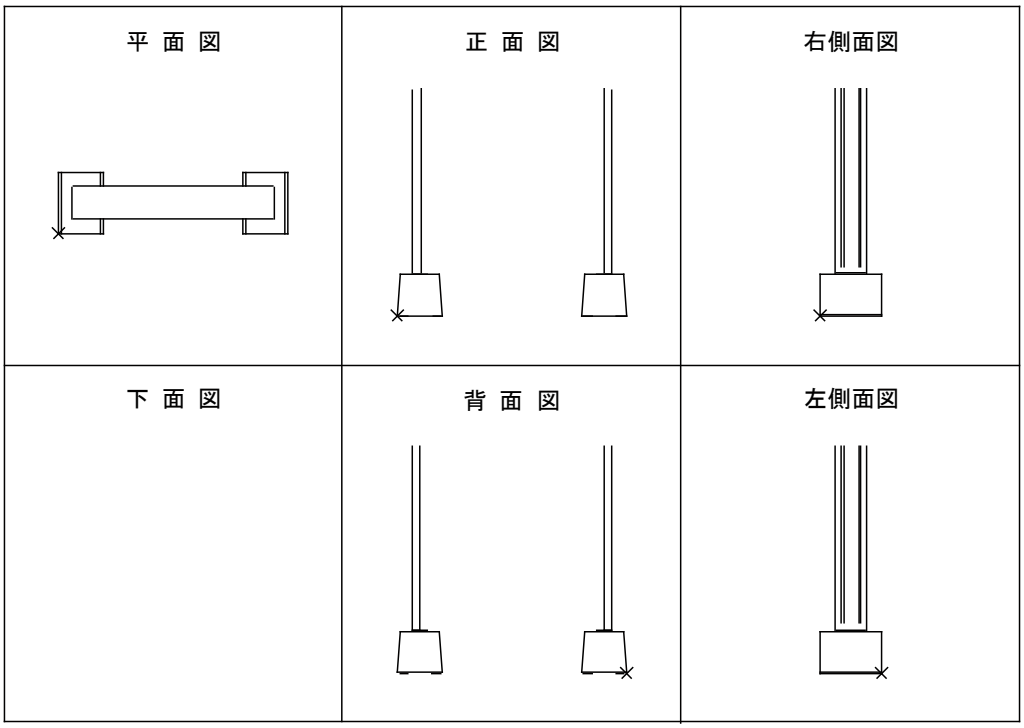

K-TRB42BS-X50　架台　420S＋架台用足X(580～620mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

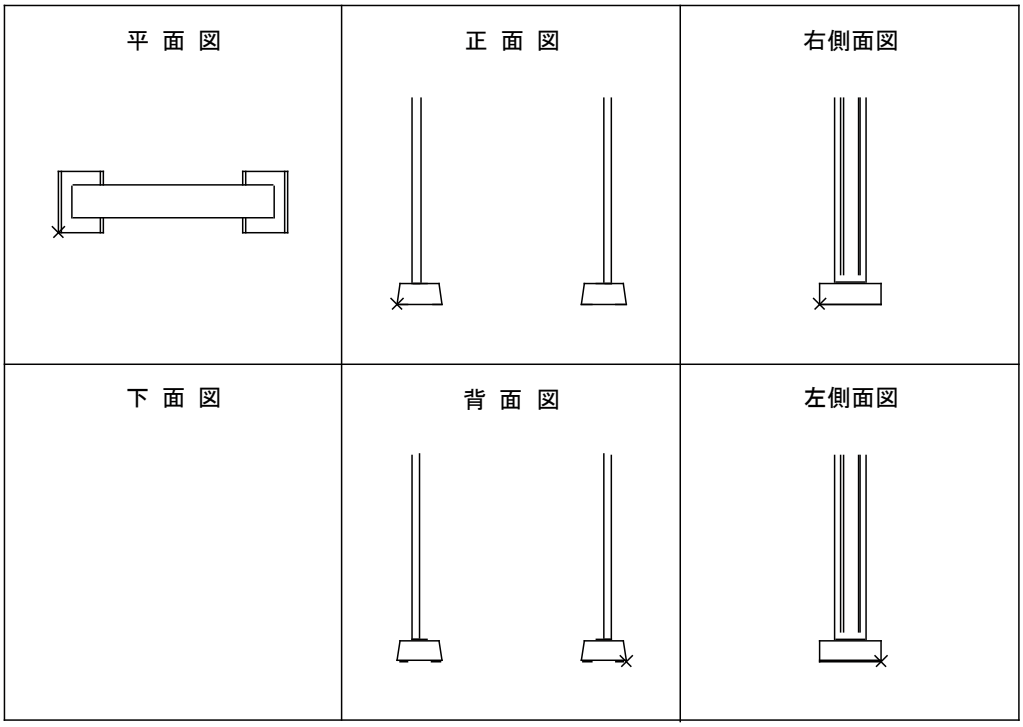

K-TRB42BX-L100　架台　420X＋架台用足L(305～485mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BX-L50　架台　420X＋架台用足L(305～485mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BX-M100　架台　420X＋架台用足M(265～335mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

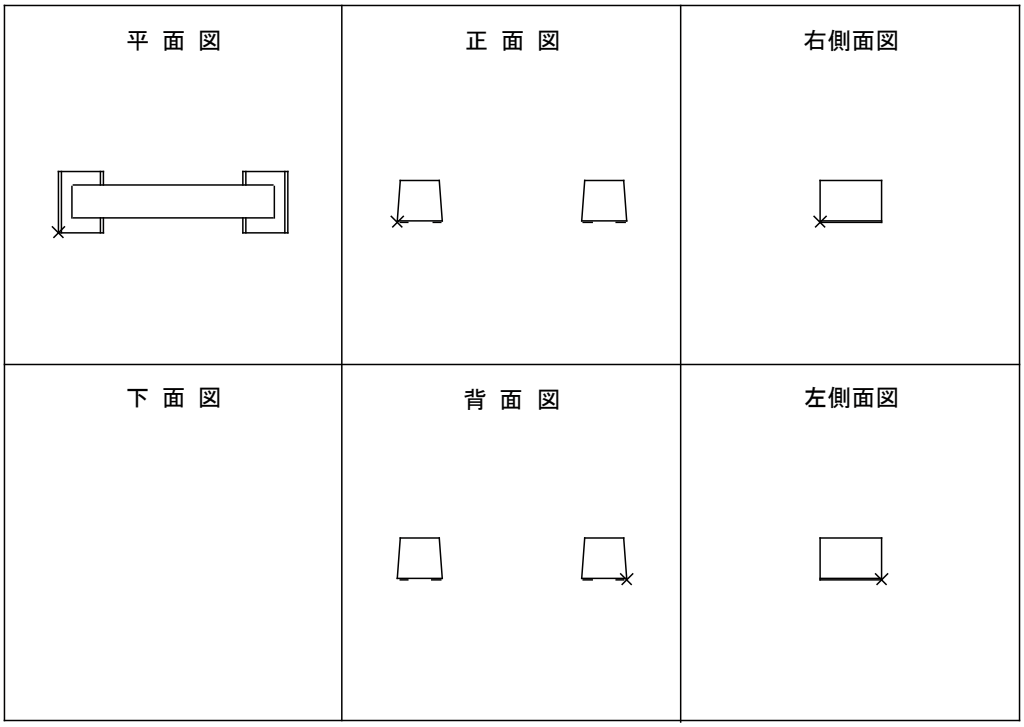

K-TRB42BX-M50　架台　420X＋架台用足M(265～335mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BX-S100　架台　420X＋架台用足S(265～310mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

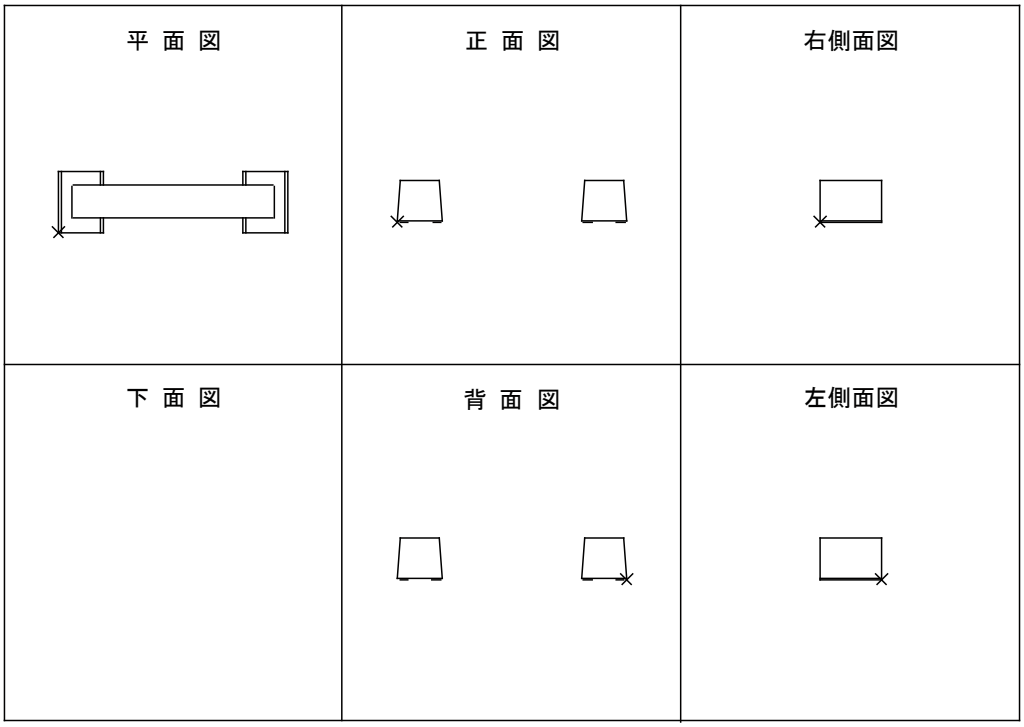

K-TRB42BX-S50　架台　420X＋架台用足S(265～310mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

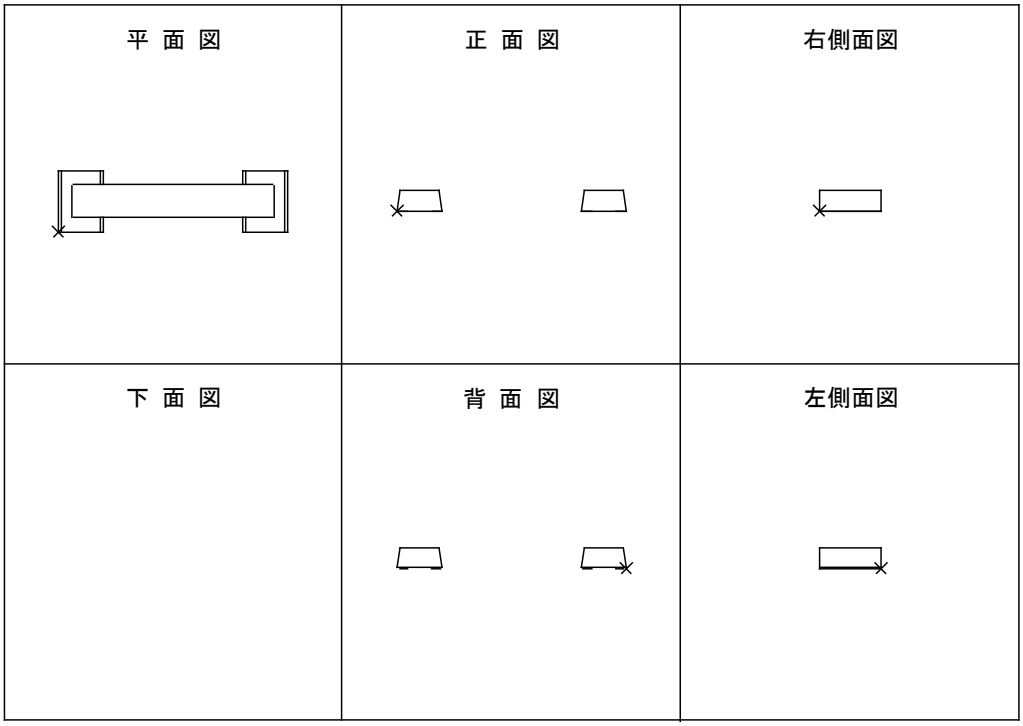

K-TRB42BX-X100　架台　420X＋架台用足X(585～735mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

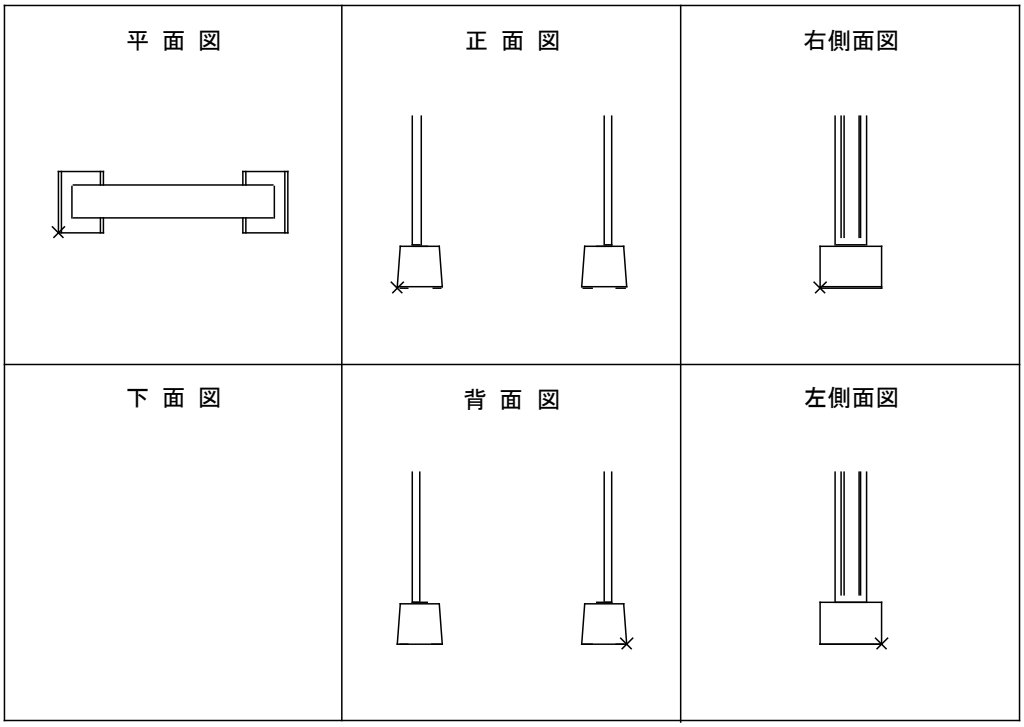

K-TRB42BX-X50　架台　420X＋架台用足X(585～735mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

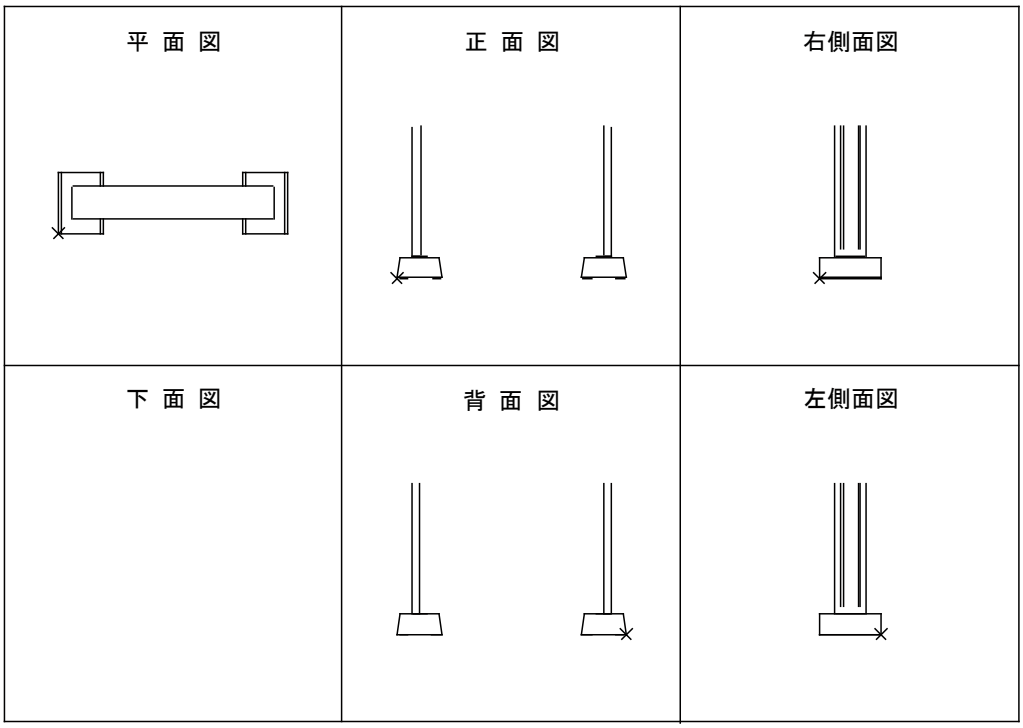

K-TRB42BZ-L100　架台　42OZ＋架台用足L(455～675mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BZ-L50　架台　420Z＋架台用足L(455～675mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BZ-M100　架台　42OZ＋架台用足M(455～525mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BZ-M50　架台　42OZ＋架台用足M(455～525mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BZ-S100　架台　42OZ＋架台用足S(455～500mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB42BZ-S50　架台　420Z＋架台用足S(455～500mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

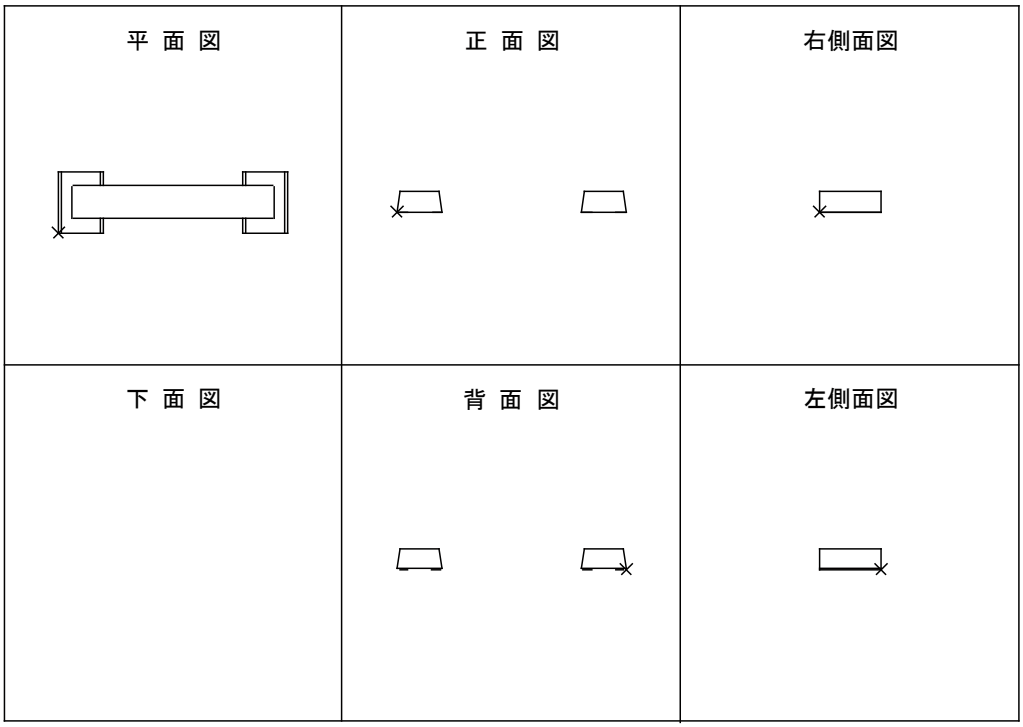

K-TRB42BZ-X100　架台　42OZ＋架台用足X(580～925mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB42BZ-X50　架台　42OZ＋架台用足X(580～925mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台４２０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台４２０］

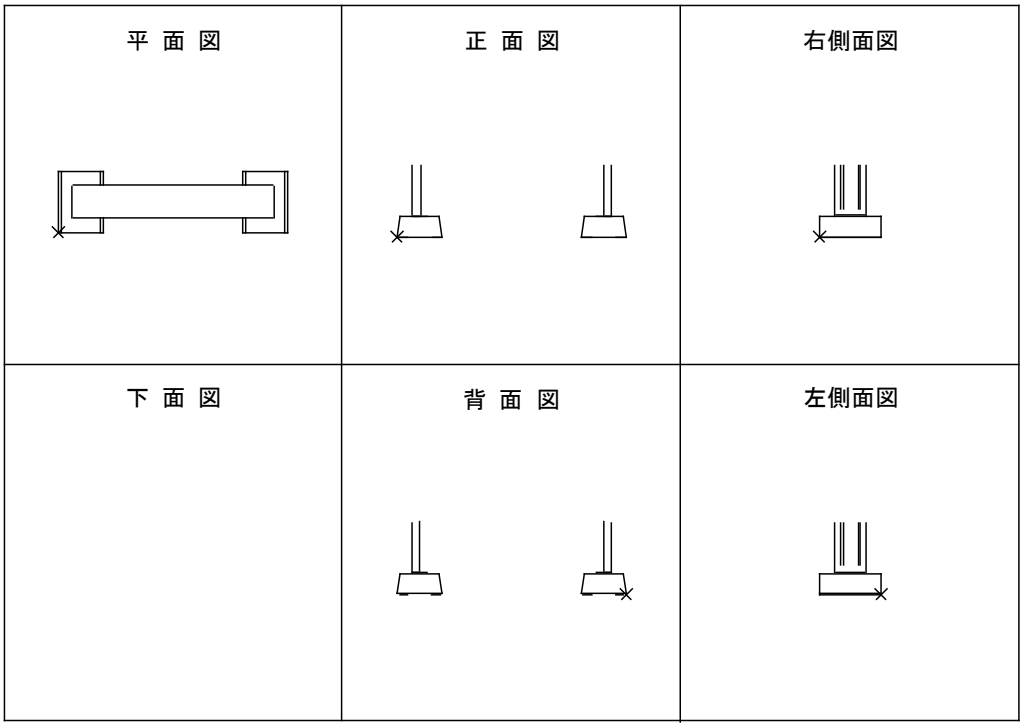

K-TRB56BL-L100　架台 560L＋架台用足L(300～435mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BL-L50　架台 560L＋架台用足L(300～435mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BL-M100　架台　560L＋架台用足M(220～285mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BL-M50　架台　560L＋架台用足M(220～285mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BL-S100　架台　560L＋架台用足S(220～260mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BL-S50　架台 560L＋架台用足S(220～260mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BL-X100　架台 560L＋架台用足X(580～690mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

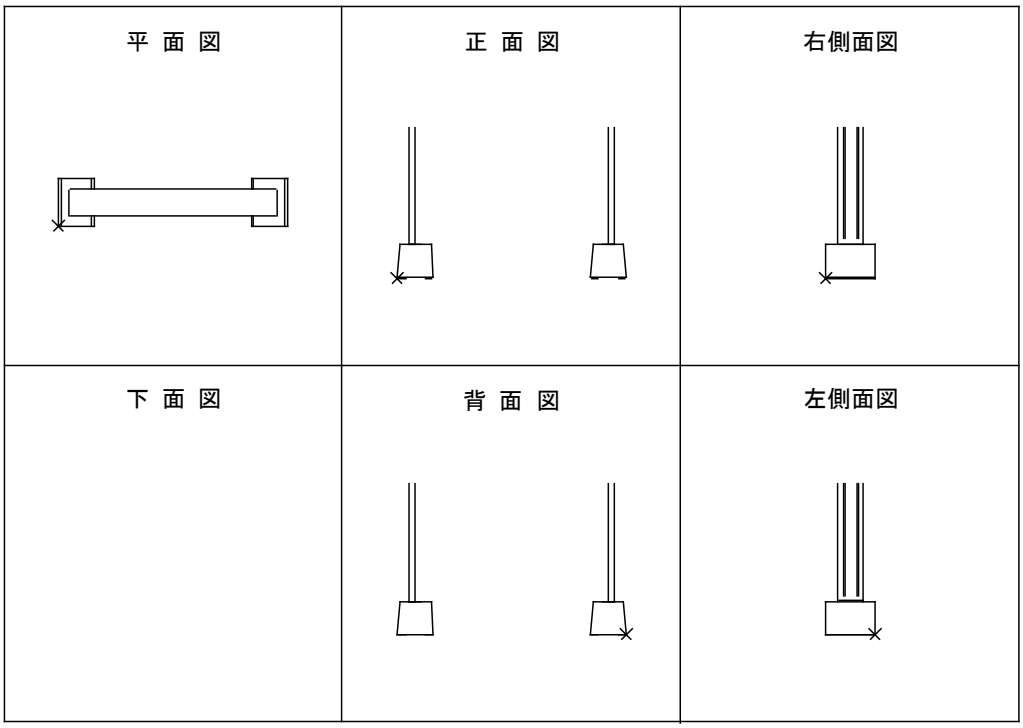

K-TRB56BL-X50　架台 560L＋架台用足X(580～690mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

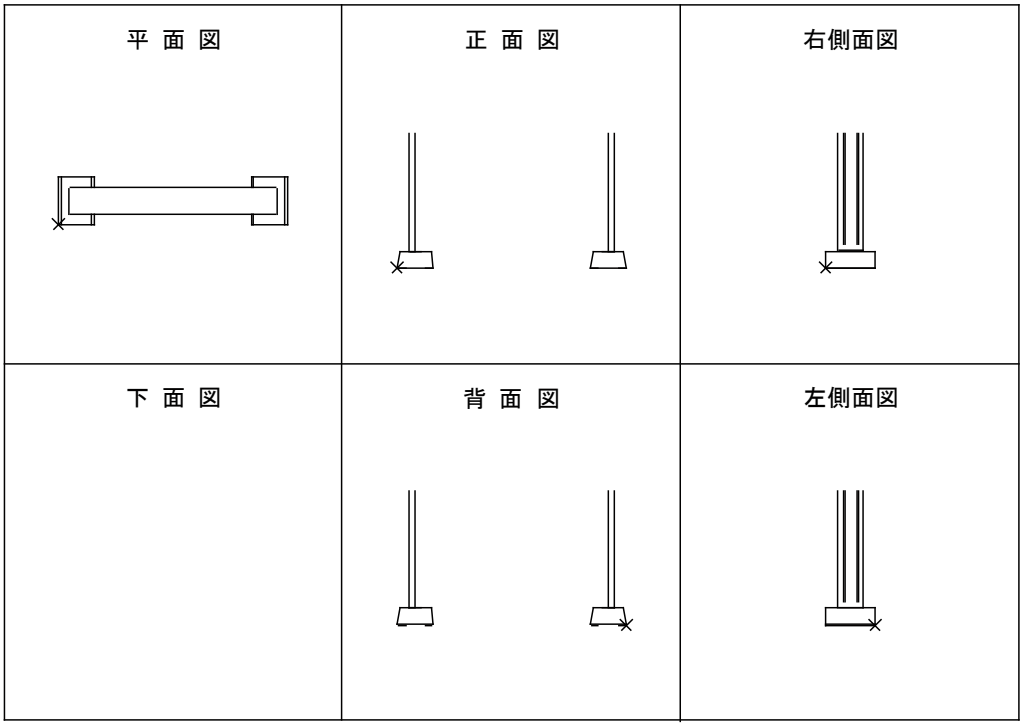

K-TRB56BM-L100　架台 560M＋架台用足L(300～390mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BM-L50　架台　560M＋架台用足L(300～390mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BM-M100　架台 560M＋架台用足M(175～240mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BM-M50　架台 560M＋架台用足M(175～240mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BM-S100　架台 560M＋架台用足S(175～215mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BM-S50　架台　560M＋架台用足S(175～215mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BM-X100　架台 560M＋架台用足X(580～665mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

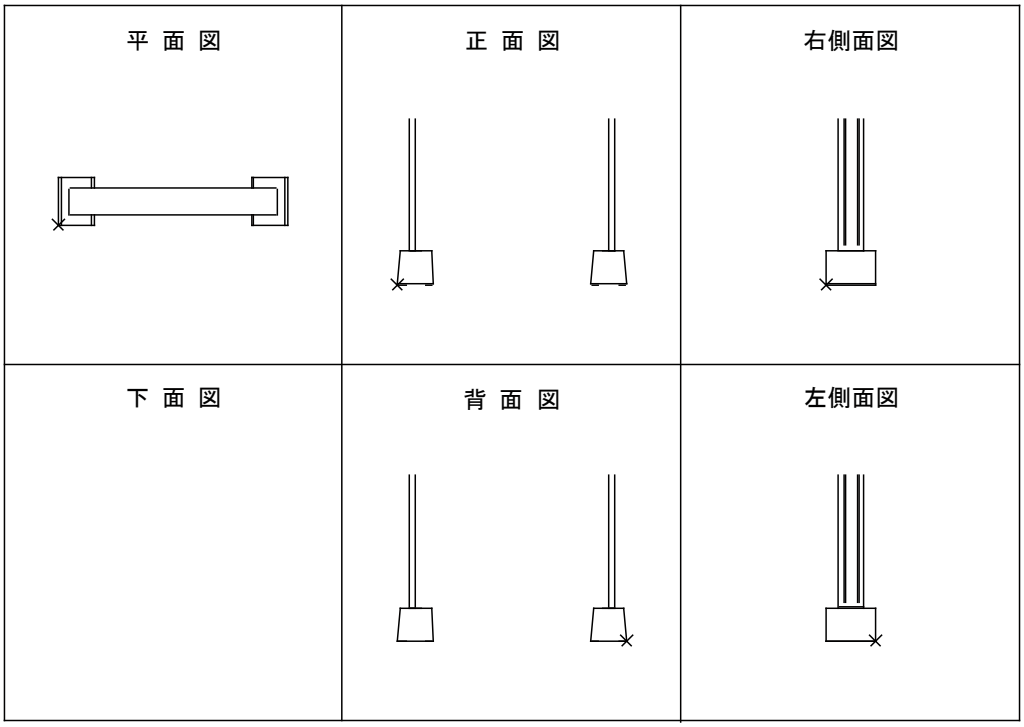

K-TRB56BM-X50　架台 560M＋架台用足X(580～665mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

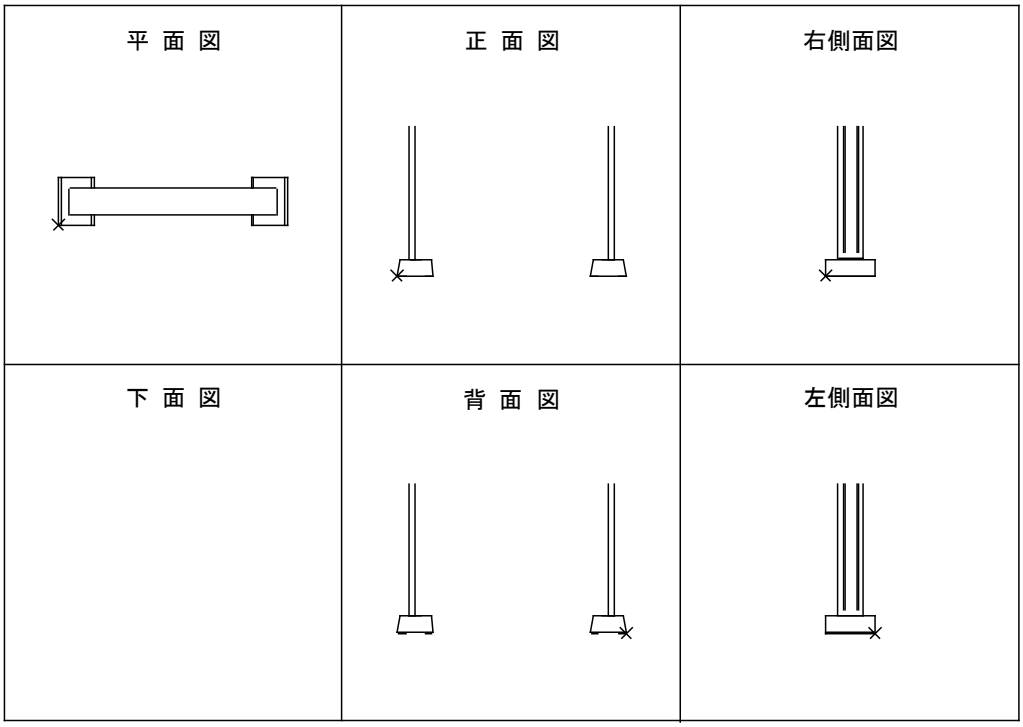

K-TRB56BS-L100　架台 560S＋架台用足L(300～345mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

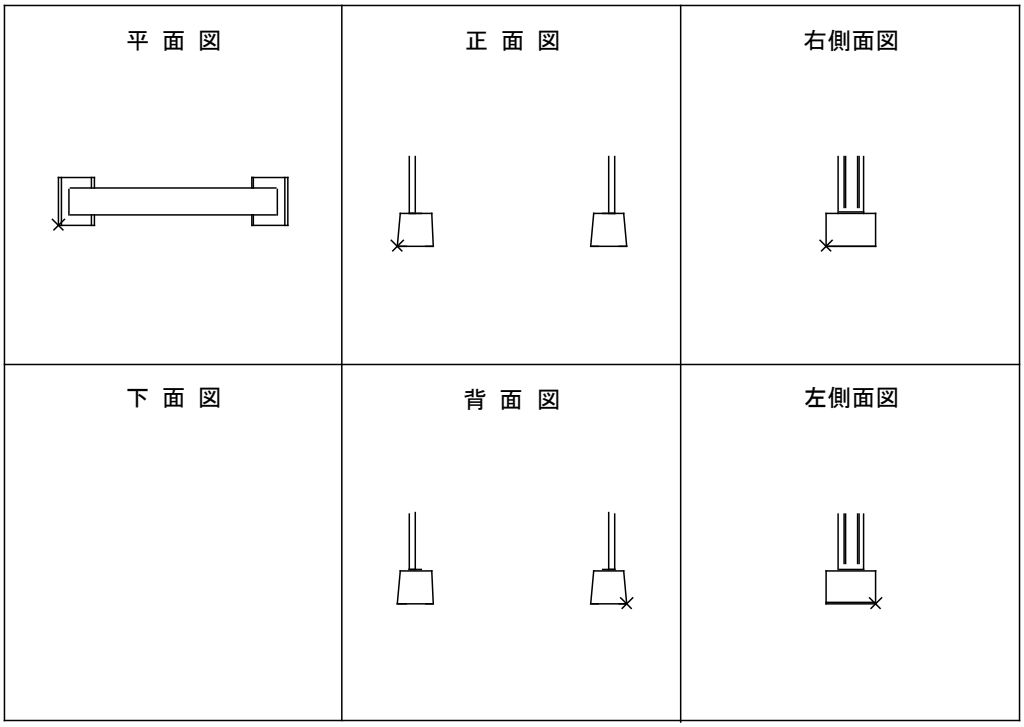

K-TRB56BS-L50　架台 560S＋架台用足L(300～345mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BS-M100　架台 560S＋架台用足M(150～195mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BS-M50　架台　560S＋架台用足M(150～195mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BS-S100　架台 560S＋架台用足S(125～170mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BS-S50　架台 560S＋架台用足S(125～170mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BS-X100　架台 560S＋架台用足X(580～620mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

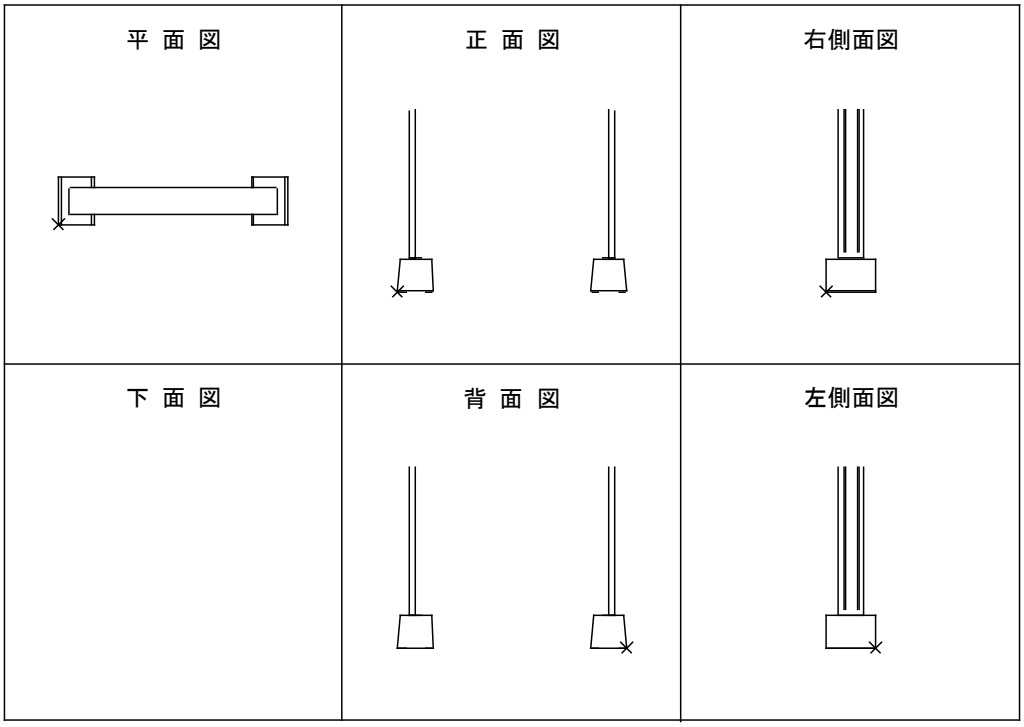

K-TRB56BS-X50　架台 560S＋架台用足X(580～620mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

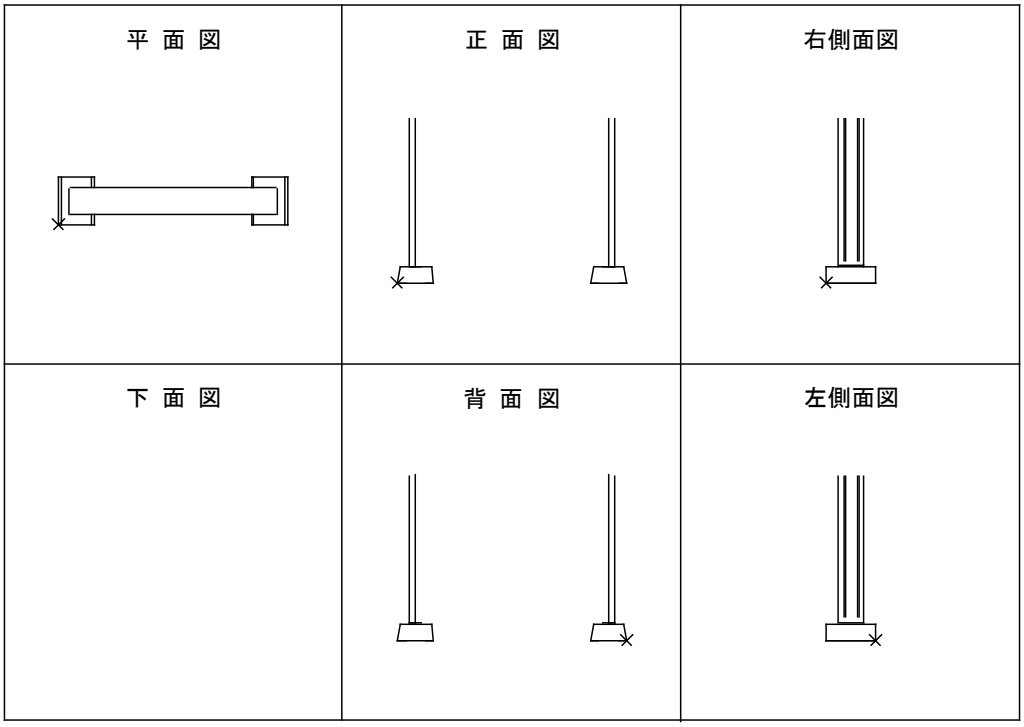

K-TRB56BX-L100　架台 560X＋架台用足L(305～485mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

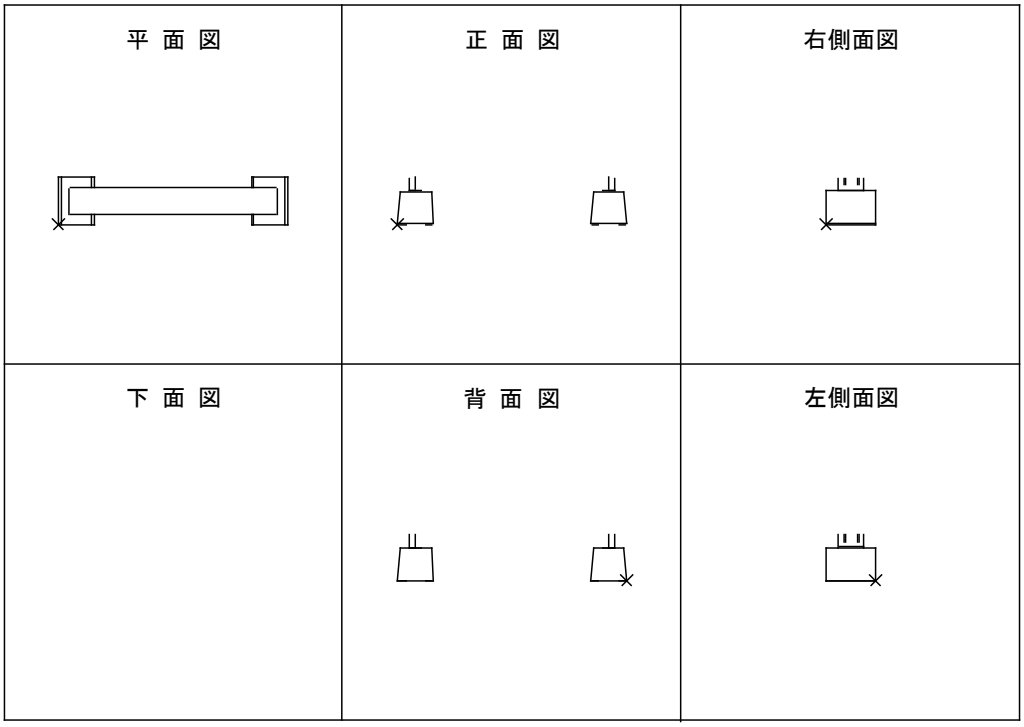

K-TRB56BX-L50　架台 560X＋架台用足L(305～485mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BX-M100　架台 560X＋架台用足M(265～335mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BX-M50　架台 560X＋架台用足M(265～335mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BX-S100　架台 560X＋架台用足S(265～310mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

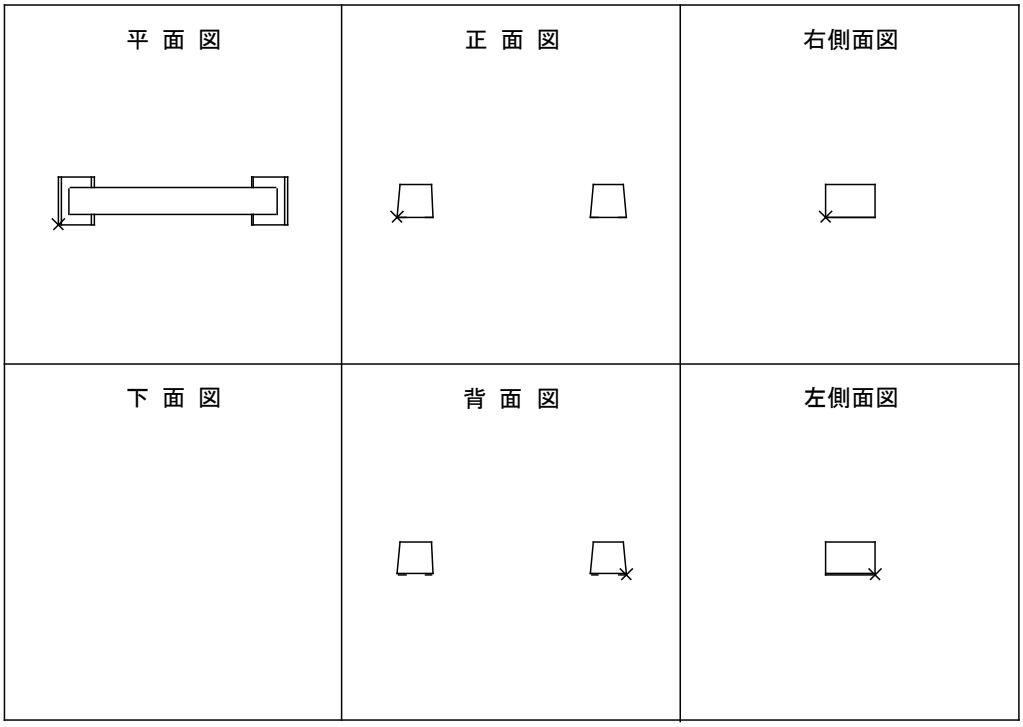

K-TRB56BX-S50　架台 560X＋架台用足S(265～310mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BX-X100　架台 560X＋架台用足X(585～735mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

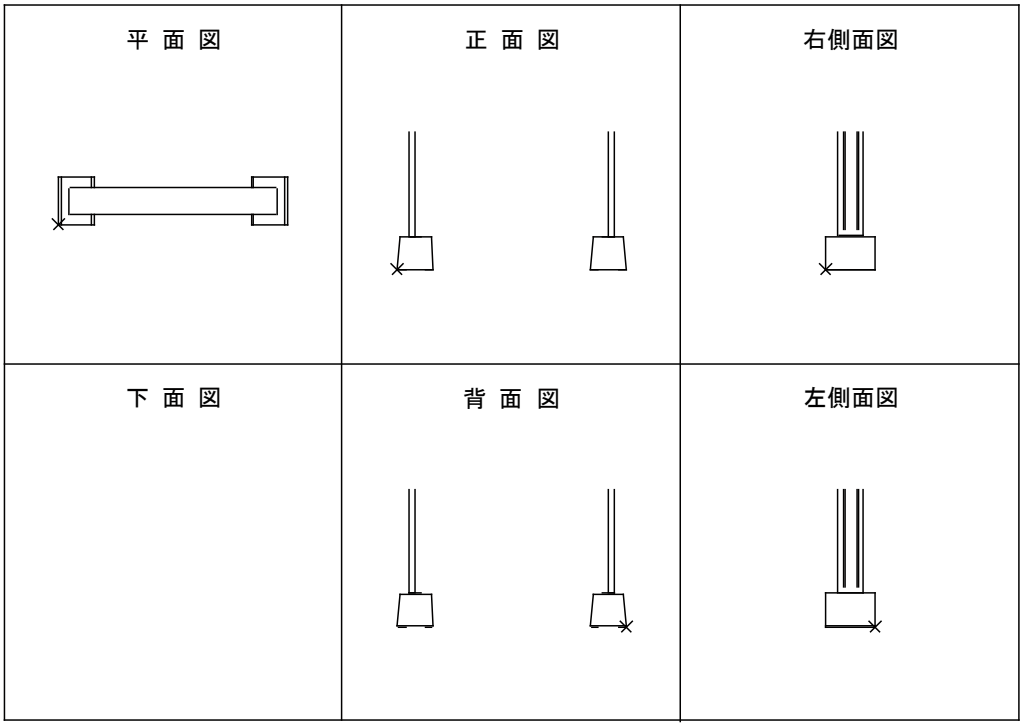

K-TRB56BX-X50　架台 560X＋架台用足X(585～735mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

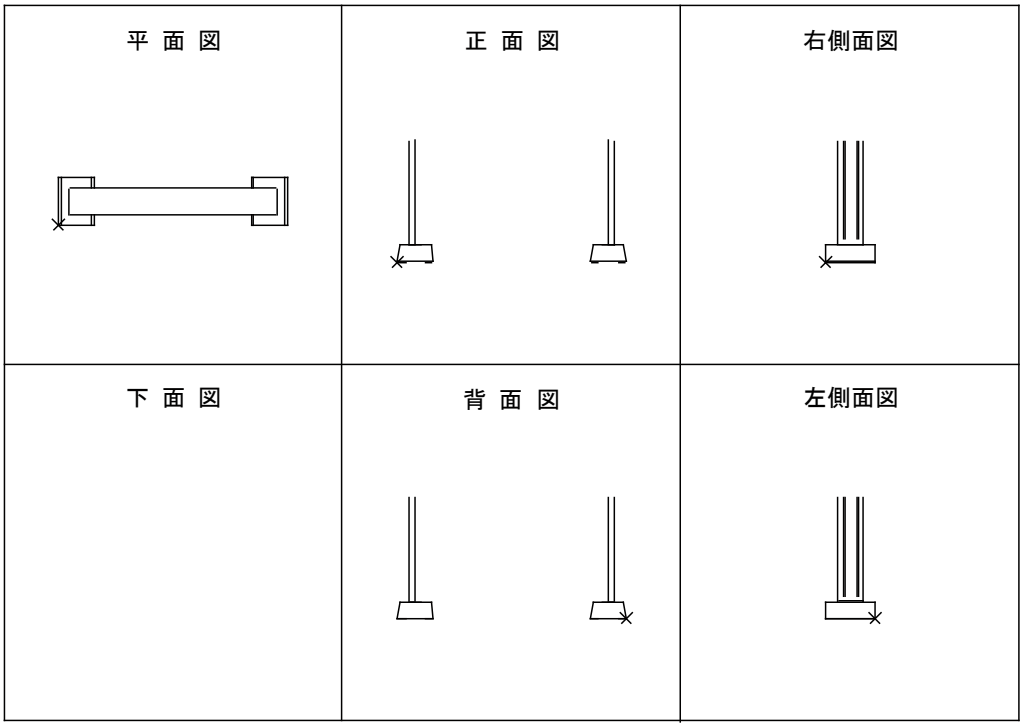

K-TRB56BZ-L100　架台　56OZ＋架台用足L(455～675mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BZ-L50　架台 560Z＋架台用足L(455～675mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BZ-M100　架台 560Z＋架台用足M(455～525mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BZ-M50　架台　560Z＋架台用足M(455～525mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BZ-S100　架台　56OZ＋架台用足S(455～500mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BZ-S50　架台 560Z＋架台用足S(455～500mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB56BZ-X100　架台 560Z＋架台用足X(580～925mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

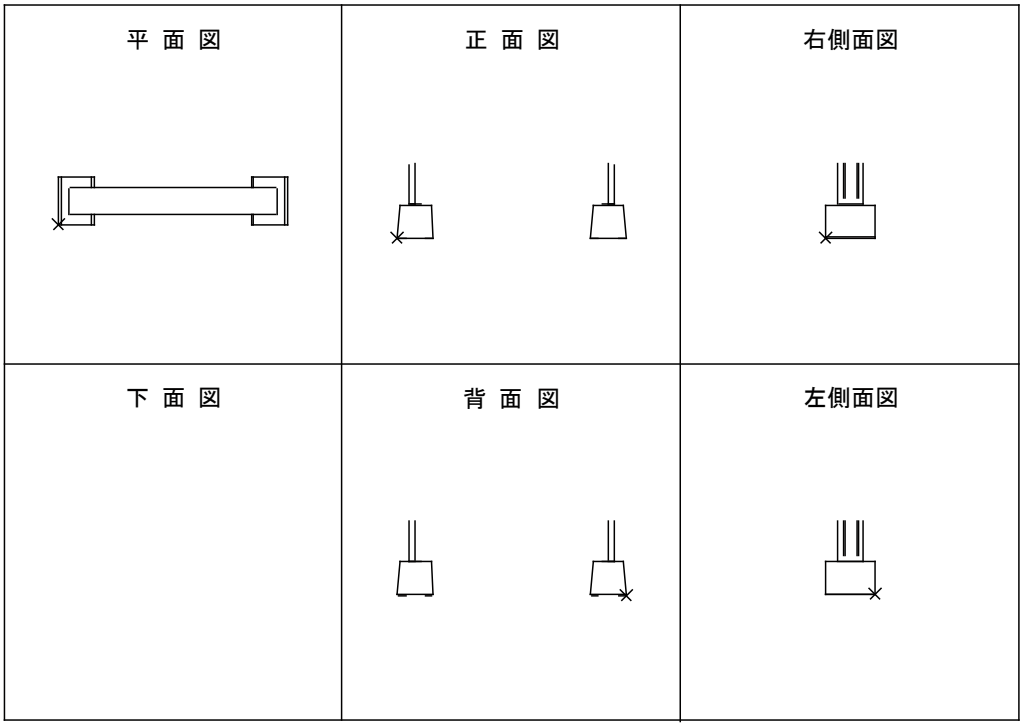

K-TRB56BZ-X50　架台　56OZ＋架台用足X(580～925mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台５６０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台５６０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BL-L100　架台 840L＋架台用足L(300～465mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BL-L50　架台 840L＋架台用足L(300～465mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BL-M100　架台　840L＋架台用足M(220～285mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BL-M50　架台　840L＋架台用足M(220～285mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［02-足付架台（ブロックＨ＝５０）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝５０）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BL-S100　架台 840L＋架台用足S(220～260mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BL-S50　架台 840L＋架台用足S(220～260mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BL-X100　架台 840L＋架台用足X(580～690mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

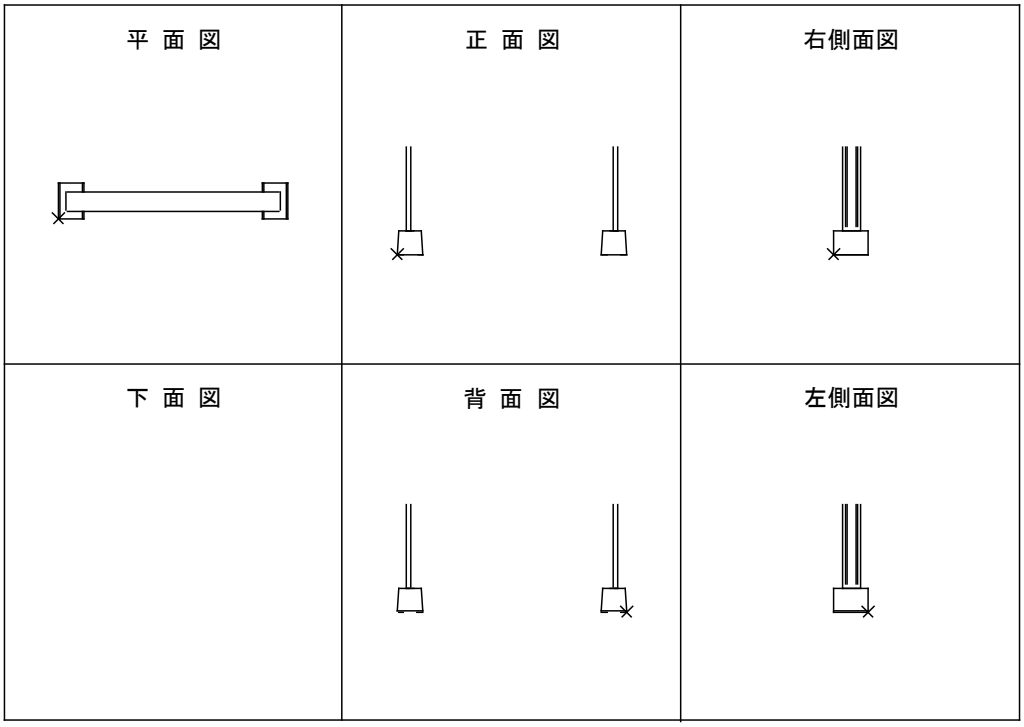

K-TRB84BL-X50　架台 840L＋架台用足X(580～690mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

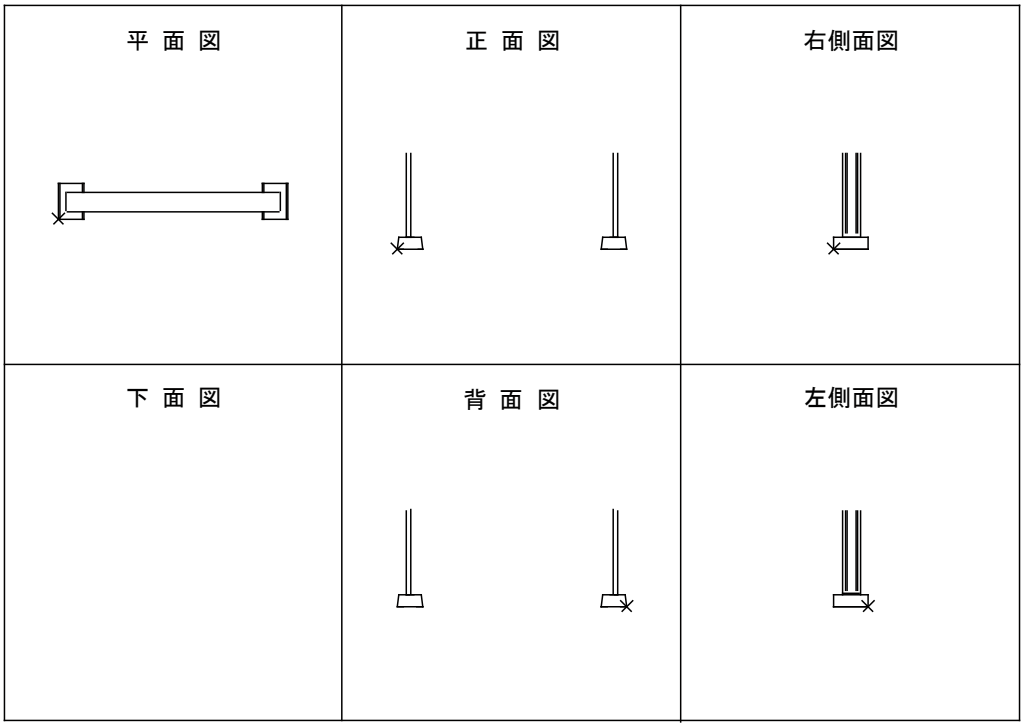

K-TRB84BM-L100　架台 840M＋架台用足L(300～390mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BM-L50　架台　840M＋架台用足L(300～390mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BM-M100　架台 840M＋架台用足M(175～240mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BM-M50　架台 840M＋架台用足M(175～240mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BM-S100　架台 840M＋架台用足S(175～215mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BM-S50　架台　840M＋架台用足S(175～215mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BM-X100　架台　840M＋架台用足X(580～665mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

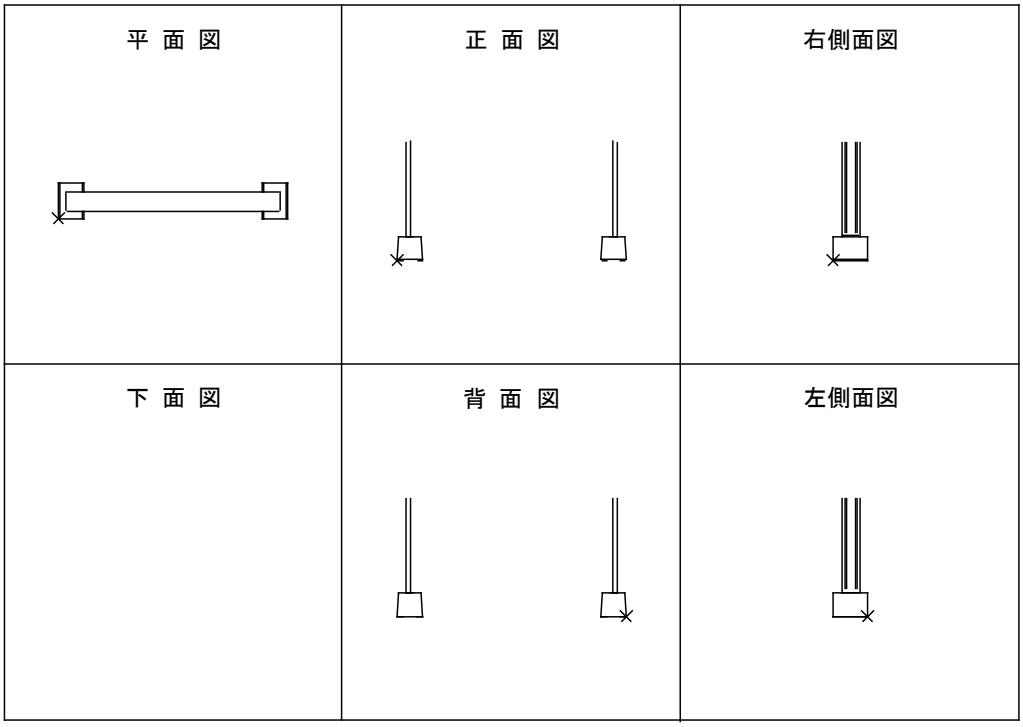

K-TRB84BM-X50　架台 840M＋架台用足X(580～665mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

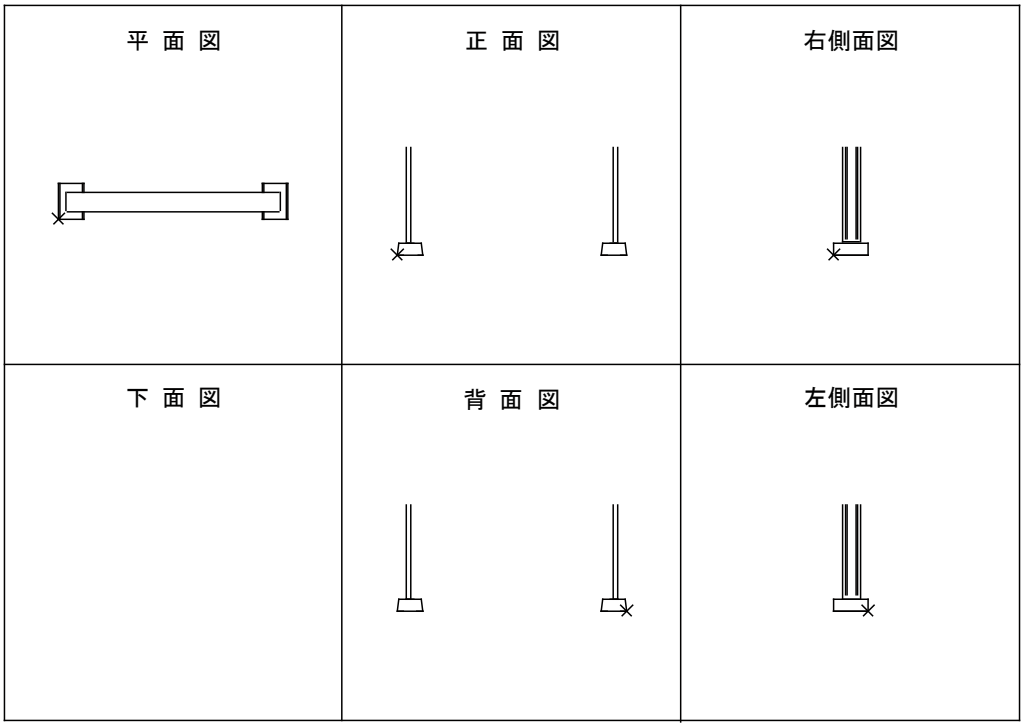

K-TRB84BS-L100　架台 840S＋架台用足L(300～345mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

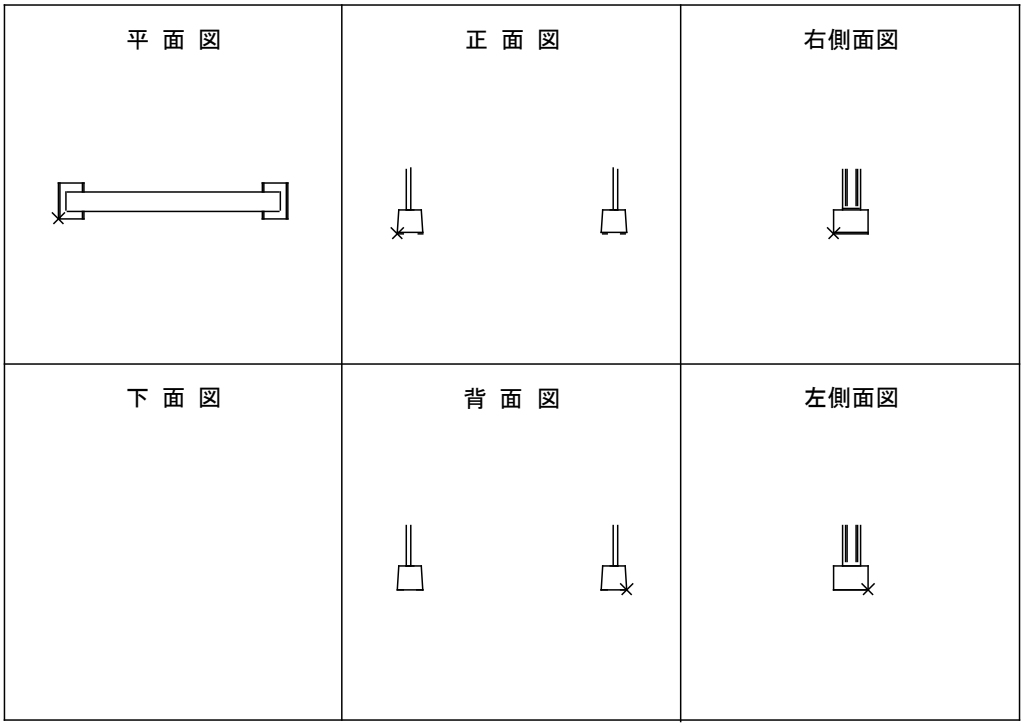

K-TRB84BS-L50　架台 840S＋架台用足L(300～345mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BS-M100　架台 840S＋架台用足M(150～195mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BS-M50　架台　840S＋架台用足M(150～195mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BS-S100　架台 840S＋架台用足S(125～170mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BS-S50　架台 840S＋架台用足S(125～170mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BS-X100　架台 840S＋架台用足X(580～620mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

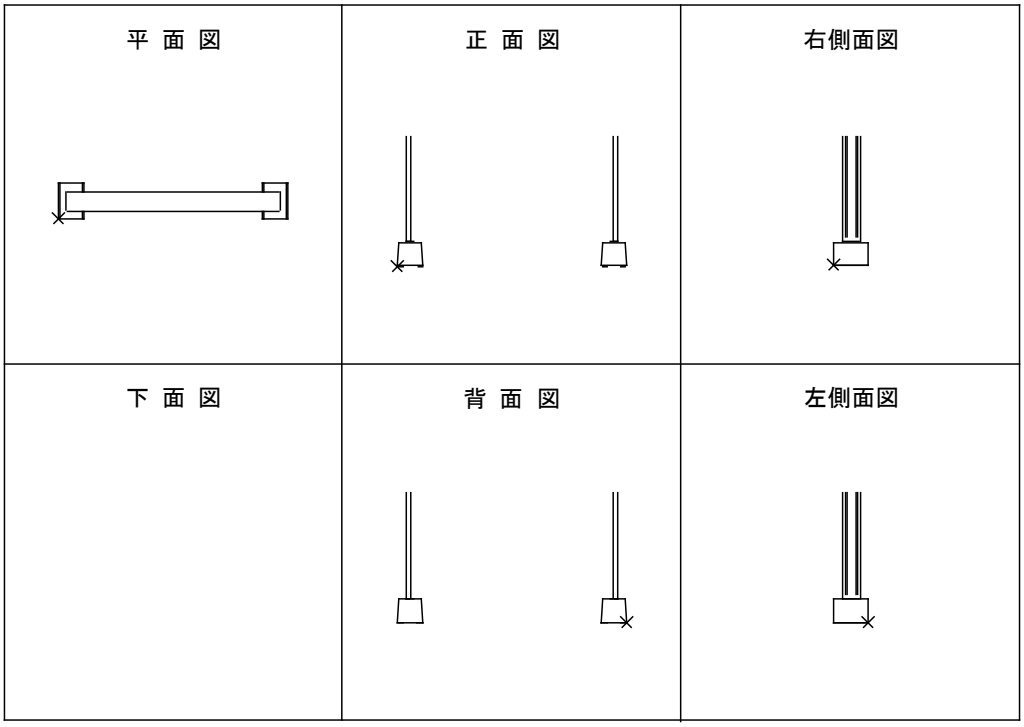

K-TRB84BS-X50　架台　840S＋架台用足X(580～620mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

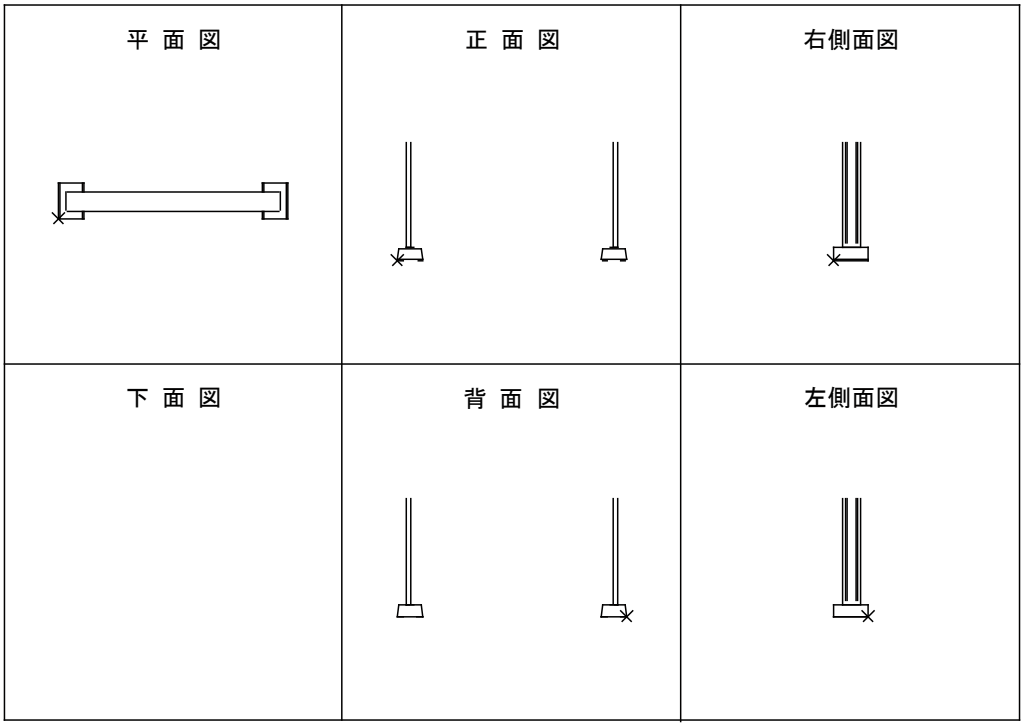

K-TRB84BX-L100　架台 840X＋架台用足L(305～485mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BX-L50　架台　840X＋架台用足L(305～485mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BX-M100　架台 840X＋架台用足M(265～335mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BX-M50　架台　840X＋架台用足M(265～335mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BX-S100　架台 840X＋架台用足S(265～310mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BX-S50　架台 840X＋架台用足S(265～310mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BX-X100　架台 840X＋架台用足X(585～735mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

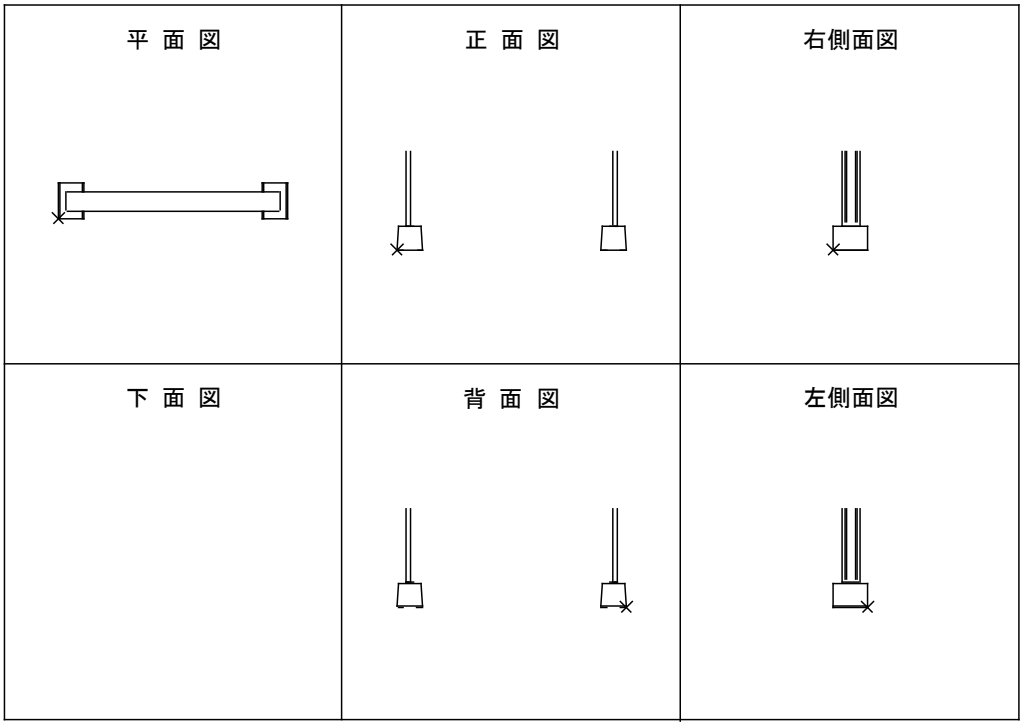

K-TRB84BX-X50　架台 840X＋架台用足X(585～735mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRB84BZ-L100　架台 84OZ＋架台用足L(455～675mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BZ-L50　架台 840Z＋架台用足L(455～675mm)50 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BZ-M100　架台 840Z＋架台用足M(455～525mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BZ-M50　架台　84OZ＋架台用足M(455～525mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BZ-S100　架台　84OZ＋架台用足S(455～500mm)100　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BZ-S50　架台　84OZ＋架台用足S(455～500mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BZ-X100　架台 840Z＋架台用足X(580～925mm)100 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRB84BZ-X50　架台　840Z＋架台用足X(580～925mm)50　高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［03-足付架台（ブロックＨ＝１００）］－［02-足付架台８４０（基礎ブロックＨ＝１００）］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［足付架台８４０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

K-TRM-BH　直線ダクトミニ H 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］
－［03-共通］－［05-直線ダクトミニ］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］
－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］
－［立面用架台］

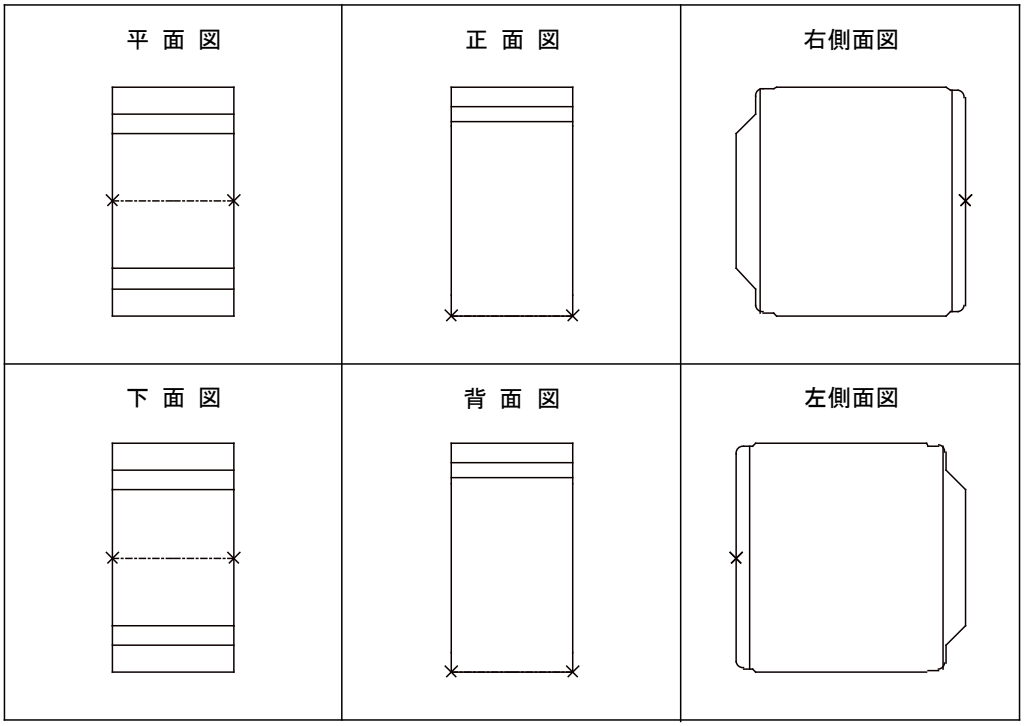

K-TRM-BL　直線ダクトミニ L 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］
－［03-共通］－［05-直線ダクトミニ］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］
－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］
－［立面用架台］

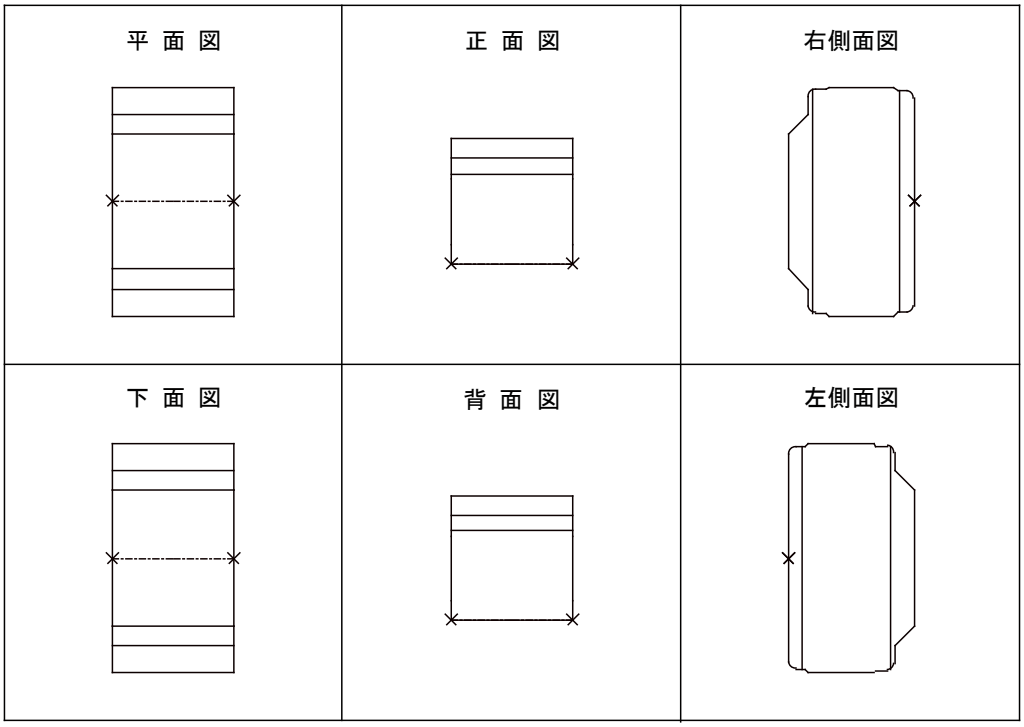

K-TRBC28-1　立面用架台 280 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［04-立面用架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRBC42-1　立面用架台 420 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［04-立面用架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［立面用架台］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図
下 面 図	背 面 図 	左側面図

K-TRBC56-1　立面用架台 560 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［04-立面用架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

K-TRBC84-1　立面用架台 840 高耐食性めっき鋼板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［06-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板］－［04-架台］－［04-立面用架台］

●[テンプレート配置]からの配置

「空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［配管器具・部品ルート］－［21-スカイダクト］－［TRシリーズ］－［高耐食性めっき鋼板(その他)］－［立面用架台］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

22 BCS

ダンパ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［ダンパー・CAV・VAV］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［ダンパー・CAV・VAV］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

防火・防炎ダンパ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［［BCS］ダクト器具］ー［附属品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［ダンパー・CAV・VAV］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

外壁ガラリ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［［BCS］ダクト器具］ー［附属品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［［BCS］ダクト器具］ー［附属品］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

壁付き排煙

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［［BCS］ダクト器具］ー［附属品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［［BCS］ダクト器具］ー［附属品］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

壁付き吹き出し

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［［BCS］ダクト器具］ー［附属品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［［BCS］ダクト器具］ー［附属品］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

天井付き排煙

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［［BCS］ダクト器具］ー［附属品］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［［BCS］ダクト器具］ー［附属品］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図

23 ダクト器具

ANEMO(AC) アネモ(AC)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［アネモ・パン］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［アネモ・パン］

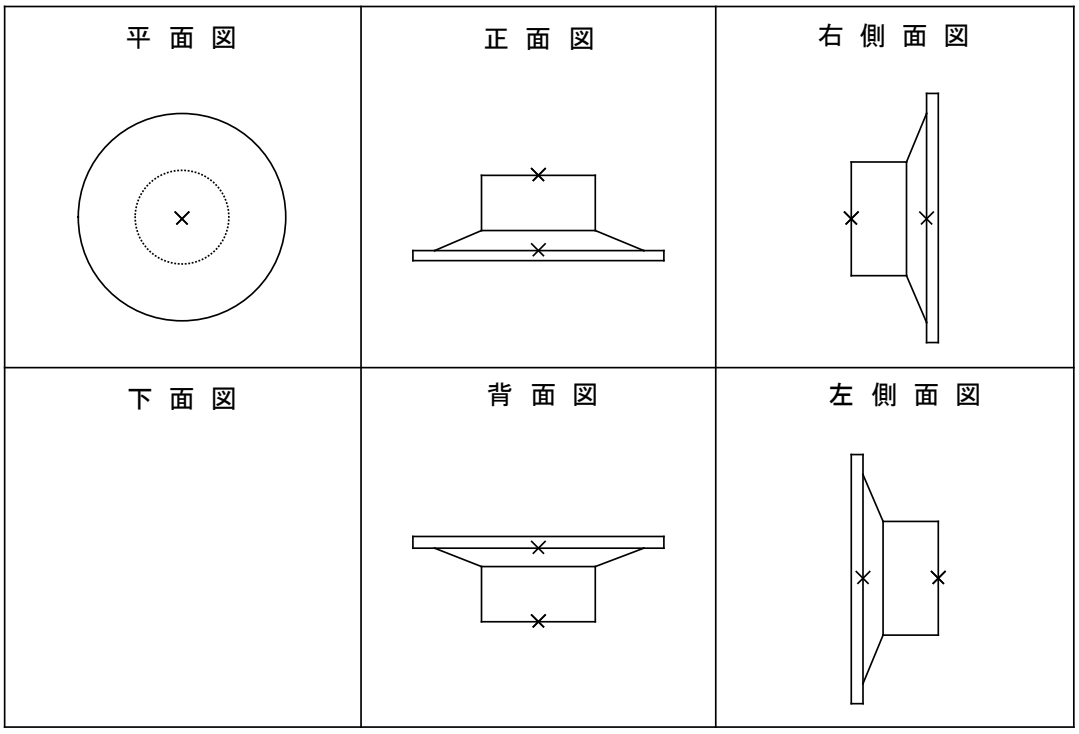

ANEMO(AE) アネモ(AE)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［アネモ・パン］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［アネモ・パン］

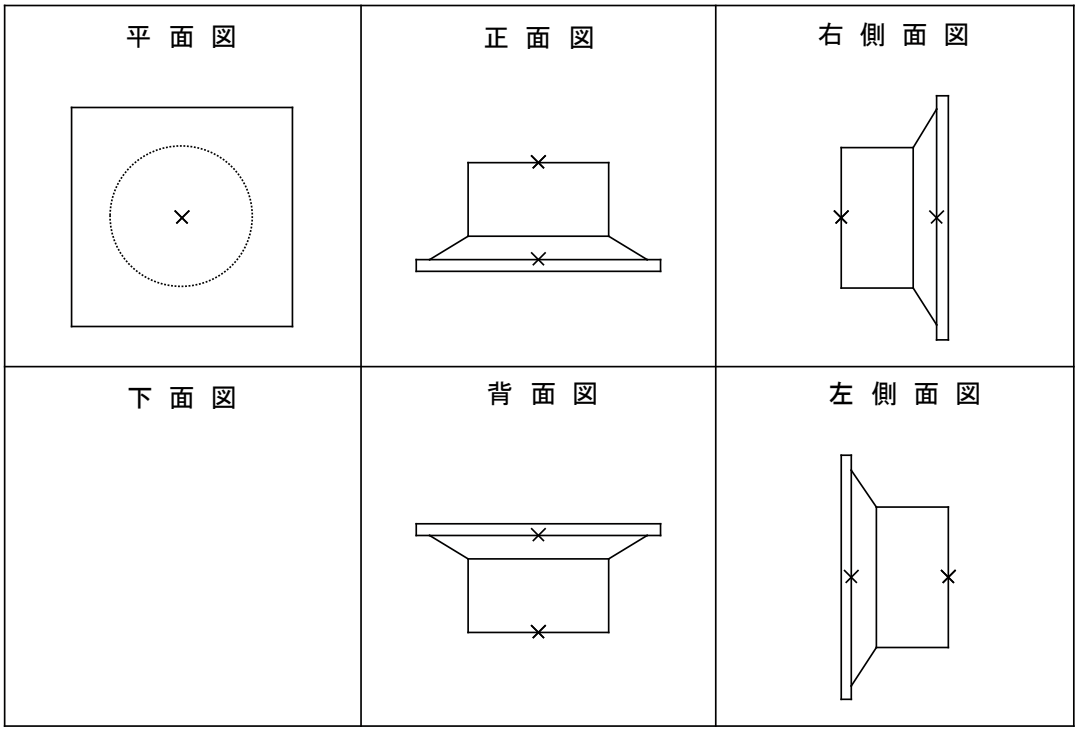

ANEMO(C2)　アネモ(C2)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［アネモ・パン］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［アネモ・パン］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

ANEMO(CH2)　アネモ(CH2)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［アネモ・パン］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［アネモ・パン］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

ANEMO(E2)　アネモ(E2)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［アネモ・パン］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［アネモ・パン］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図	背 面 図 	左 側 面 図 

PAN(PC)　パン(PC)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［アネモ・パン］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［アネモ・パン］

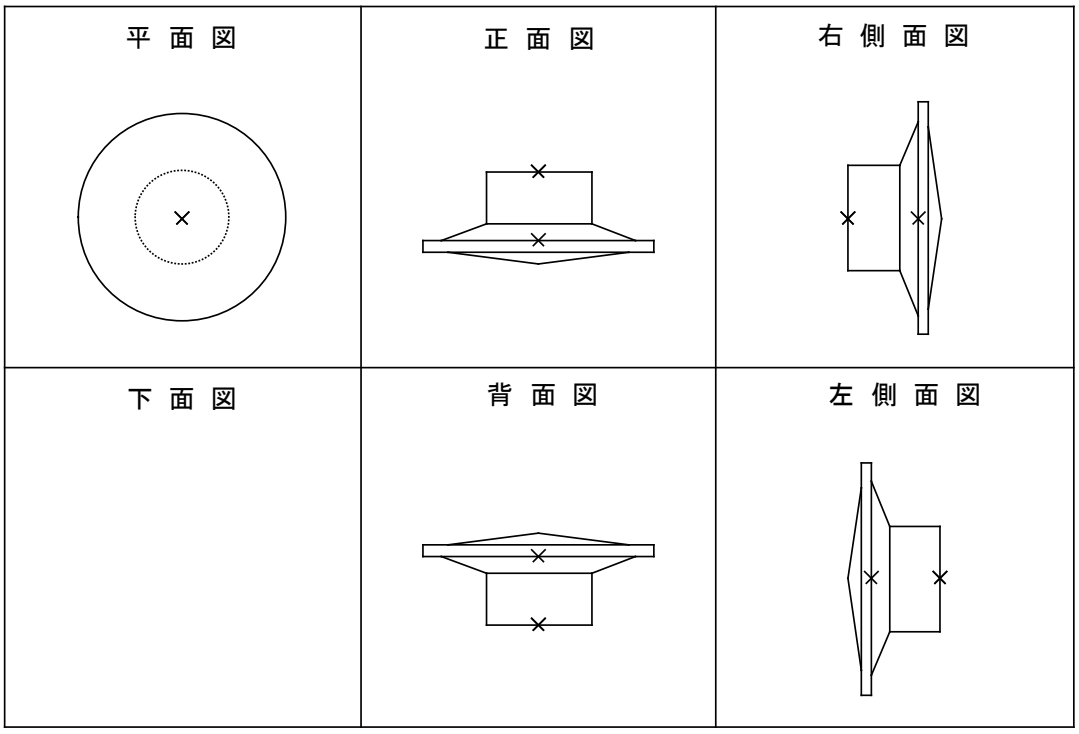

PAN(PCH)　パン(PCH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［アネモ・パン］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［アネモ・パン］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図	背 面 図 	左 側 面 図 

PAN(PE)　パン(PE)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［アネモ・パン］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［アネモ・パン］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

PAN(SRD) SRD

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［アネモ・パン］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［アネモ・パン］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

PAN(TMDC)　TMDC

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［アネモ・パン］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［アネモ・パン］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

COLLAR　カラー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［カラー・ニップル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［カラー・ニップル］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

NIP01　ニップル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［カラー・ニップル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［カラー・ニップル］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

NIP02　ニップル(保温あり)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［カラー・ニップル］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［カラー・ニップル］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

CANVAS(KAKU) キャンバス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［キャンバス］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［キャンバス］

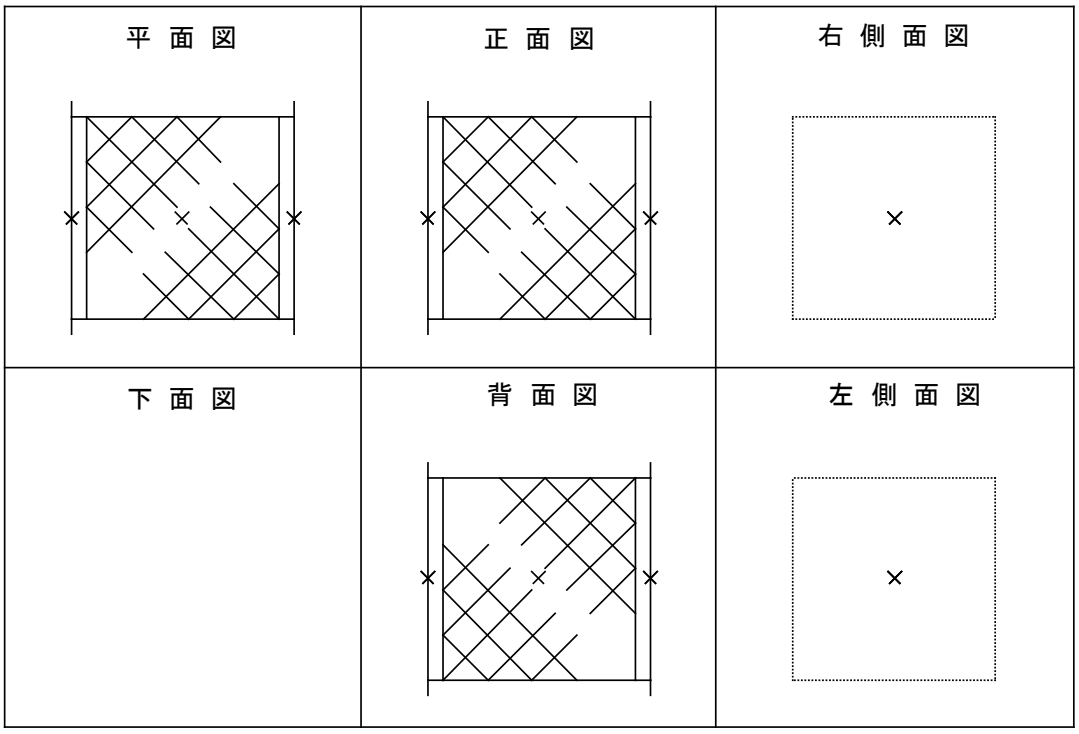

GRILL(P) パンチンググリル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

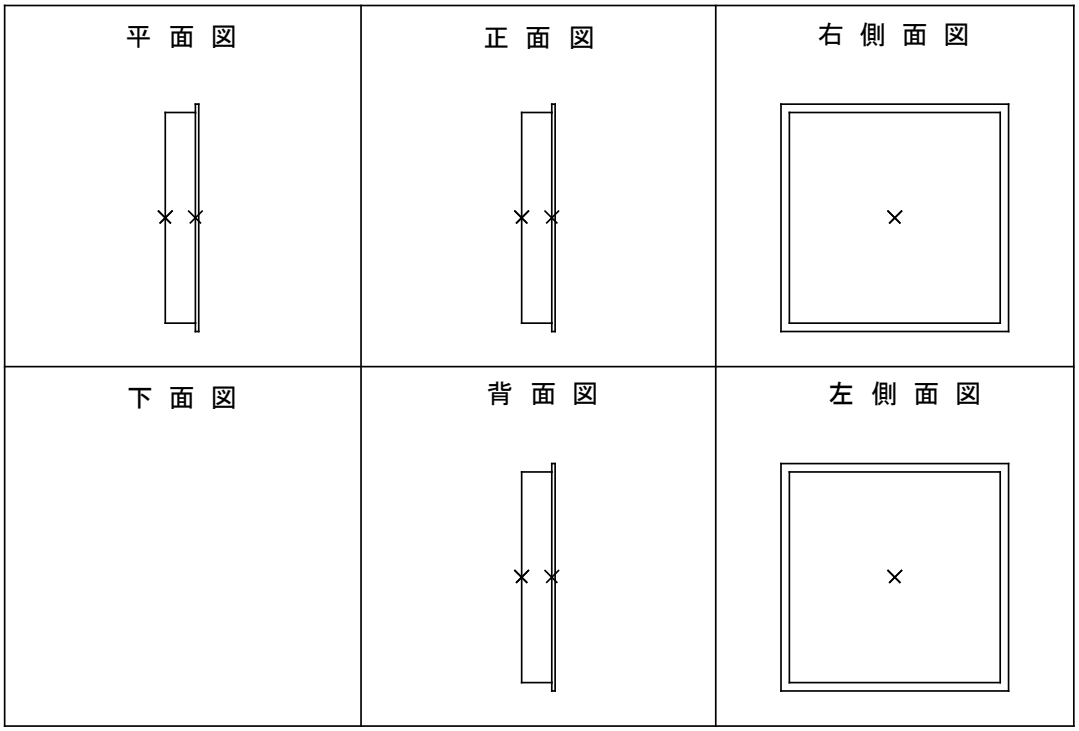

GARALI ガラリ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

平 面 図	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図	背 面 図 	左 側 面 図 

GRILL(V) グリル(V)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

GRILL(H)　グリル(H)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

GRILL(VH) グリル(VH)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

GRILL(HV) グリル(HV)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

平 面 図	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図	背 面 図 	左 側 面 図 

REGISTER(V-S) レジスター(V－S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［グリル・レジスター・ガラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［グリル・レジスター・ガラリ］

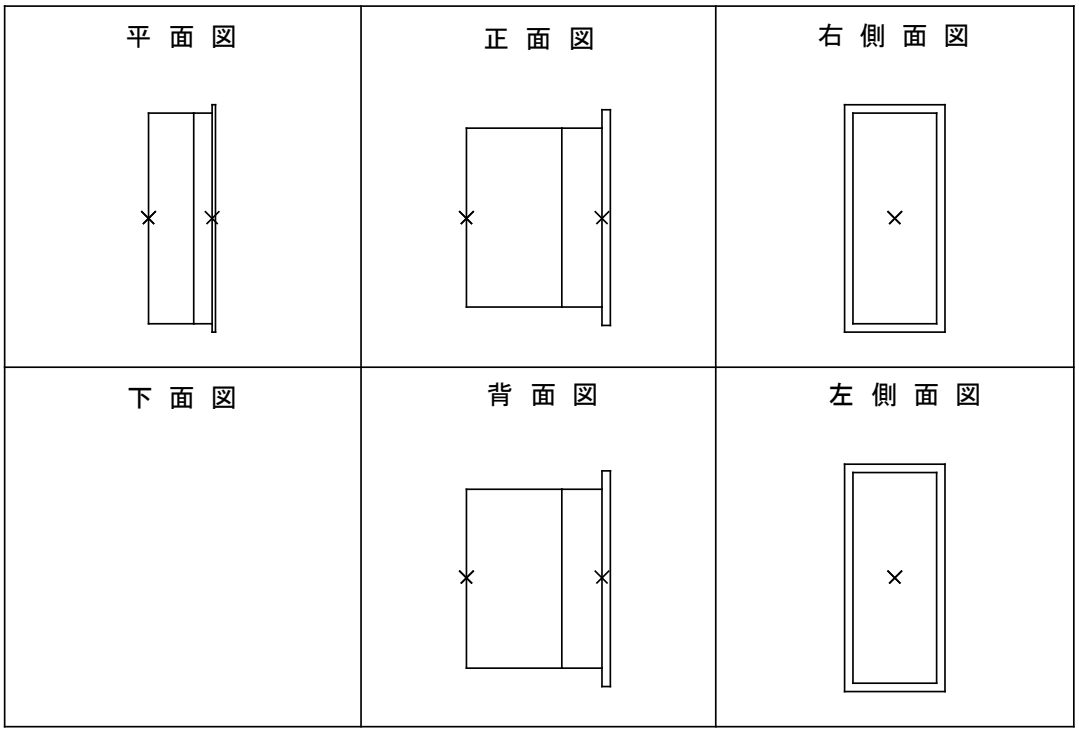

REGISTER(H-S) レジスター(H－S)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［グリル・レジスター・ガラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［グリル・レジスター・ガラリ］

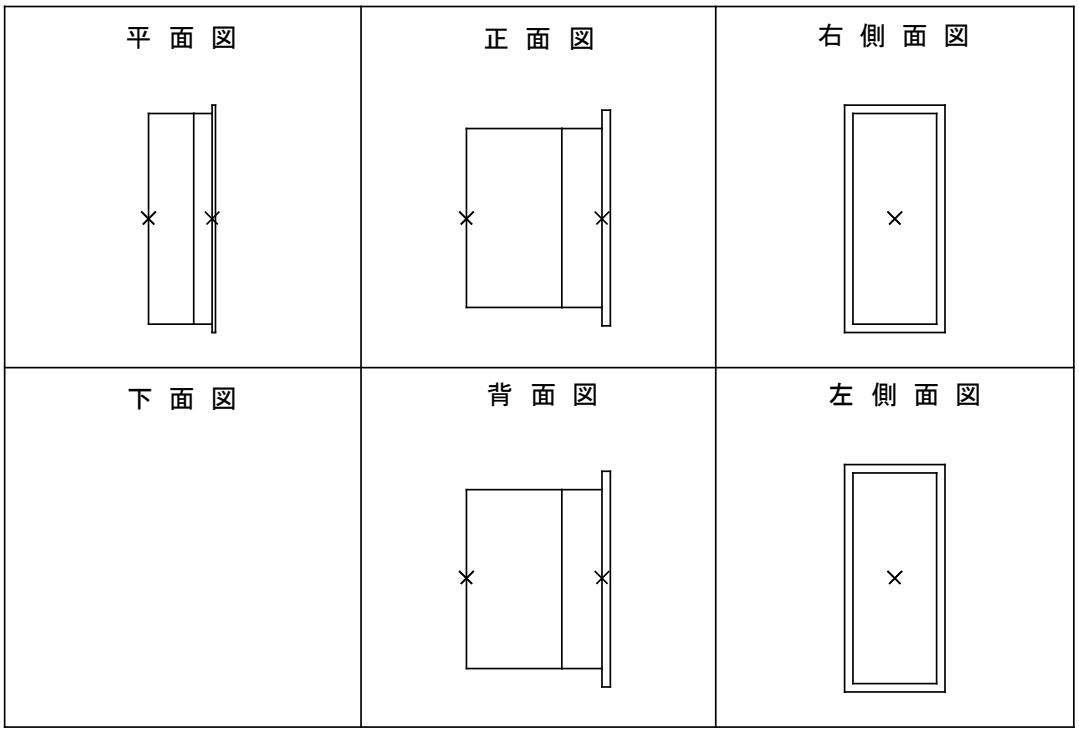

REGISTER(VH-S) レジスター(VHーS)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

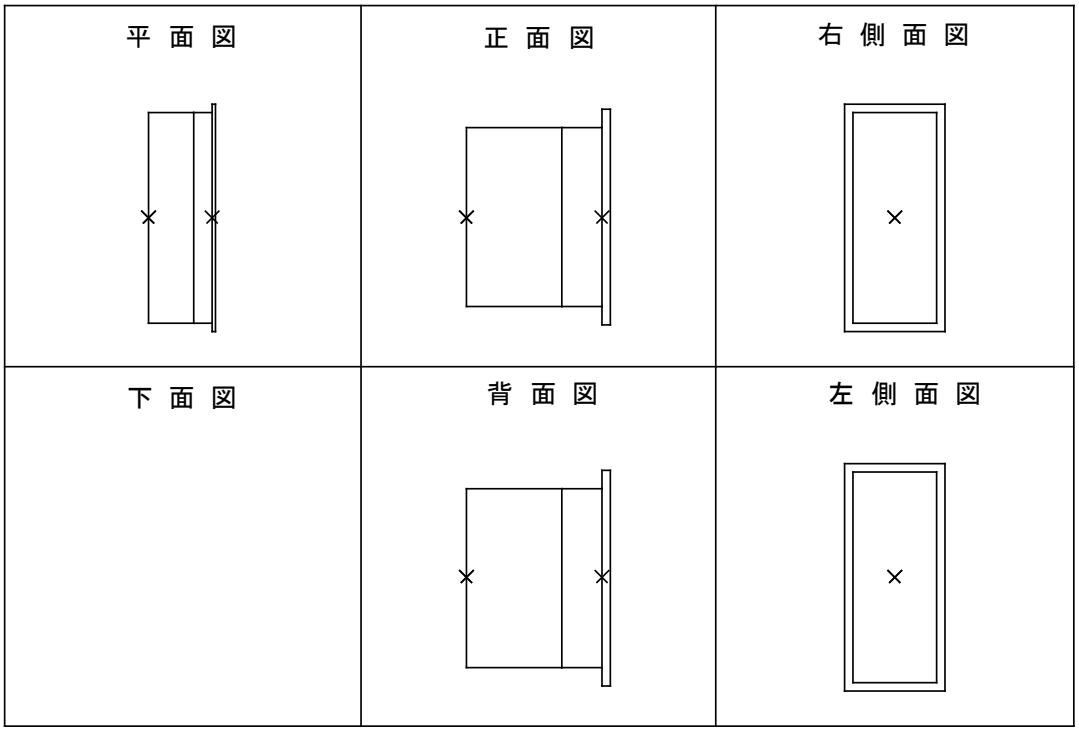

REGISTER(HV-S) レジスター(HVーS)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

平 面 図 	正 面 図 	右 側 面 図 
下 面 図	背 面 図 	左 側 面 図 

REGISTER(P) パンチングレジスター

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［グリル・レジスター・ガラリ］

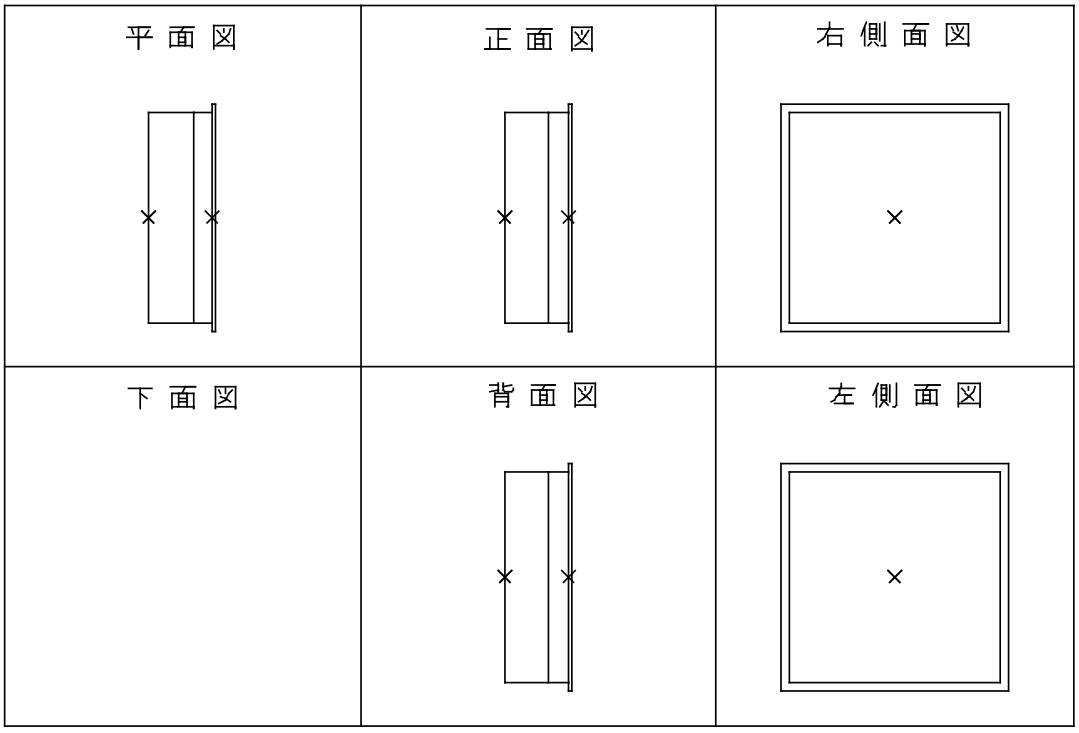

FAN ダクトファン

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［ダクトファン・天井扇］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［ダクトファン・天井扇］

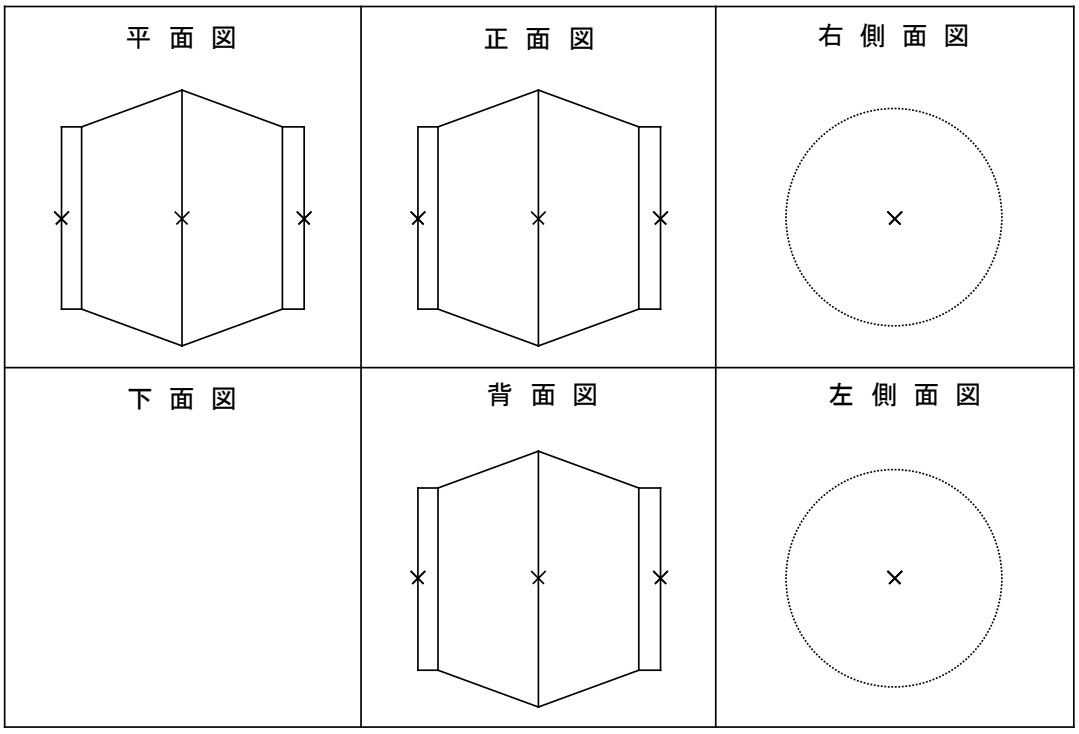

TENZYOUSEN(HEN,KAKU) 天井扇(偏心)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［ダクトファン・天井扇］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［ダクトファン・天井扇］

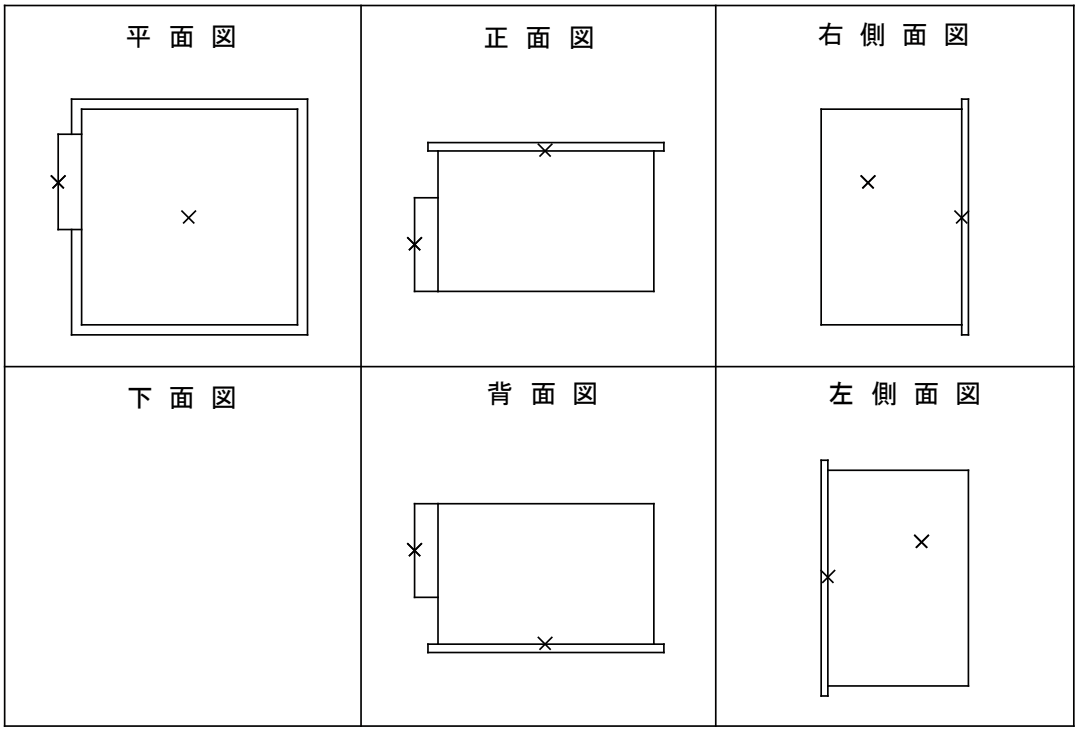

TENZYOUSEN(DOU,KAKU) 天井扇(同心)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［ダクトファン・天井扇］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［ダクトファン・天井扇］

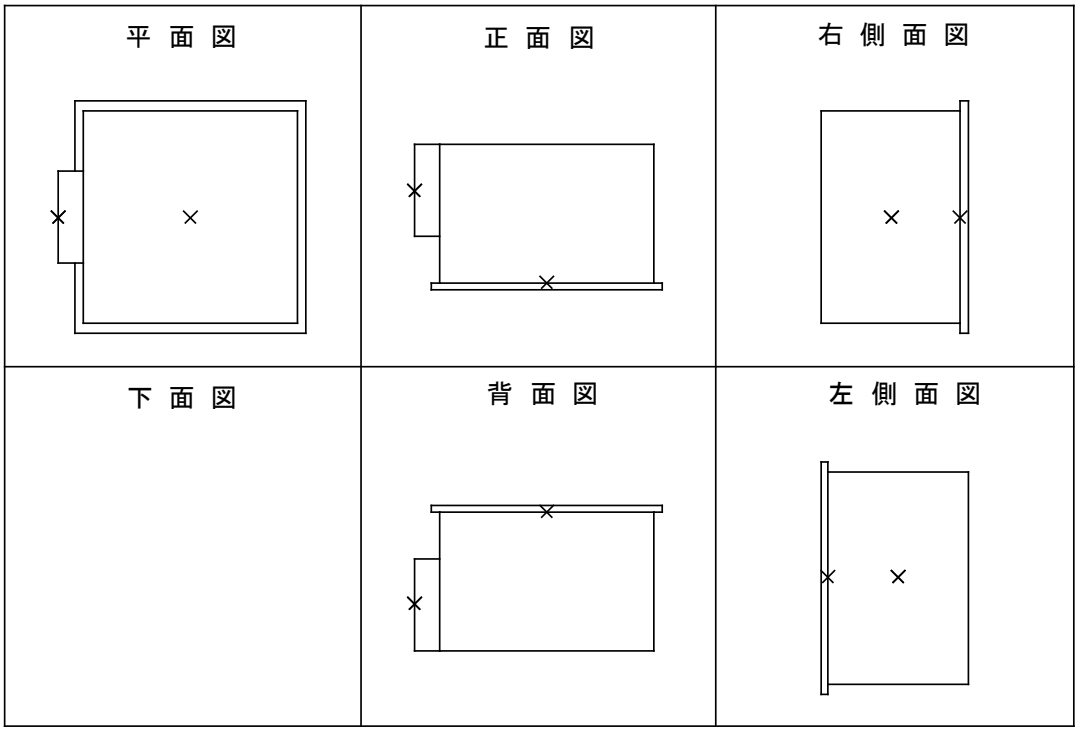

DAMPER(VD,KAKU) 風量調整ダンパ(VD)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブ－［器具］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

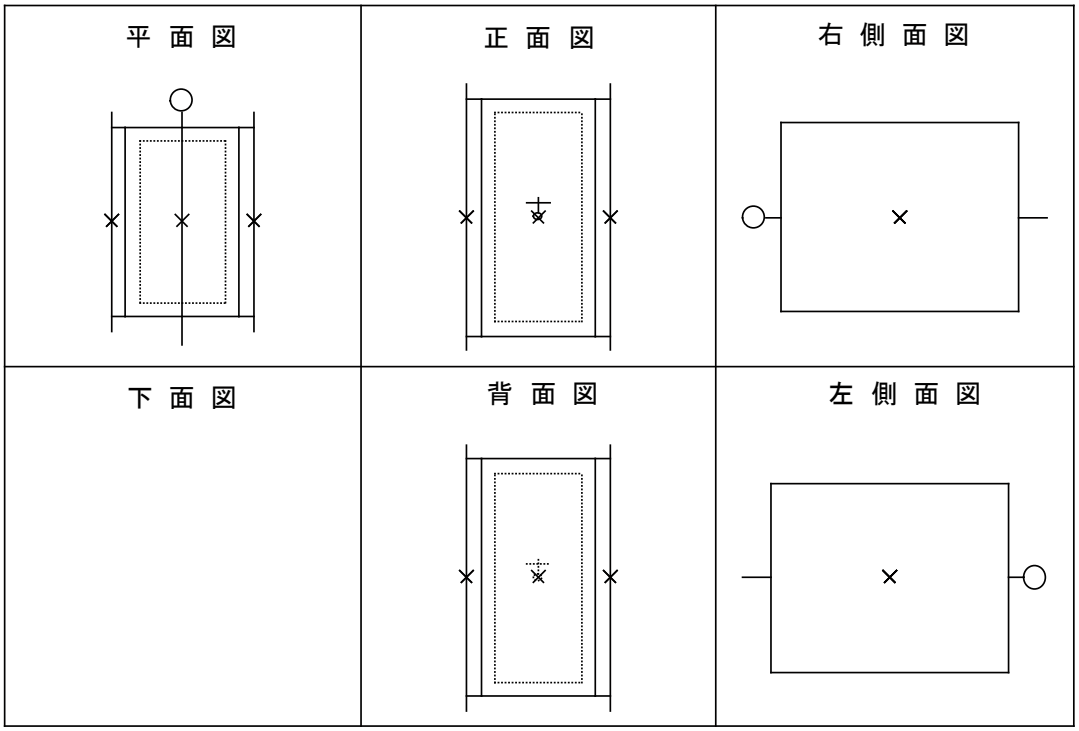

DAMPER(MD,KAKU)　モータダンパ(MD)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブ－［器具］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

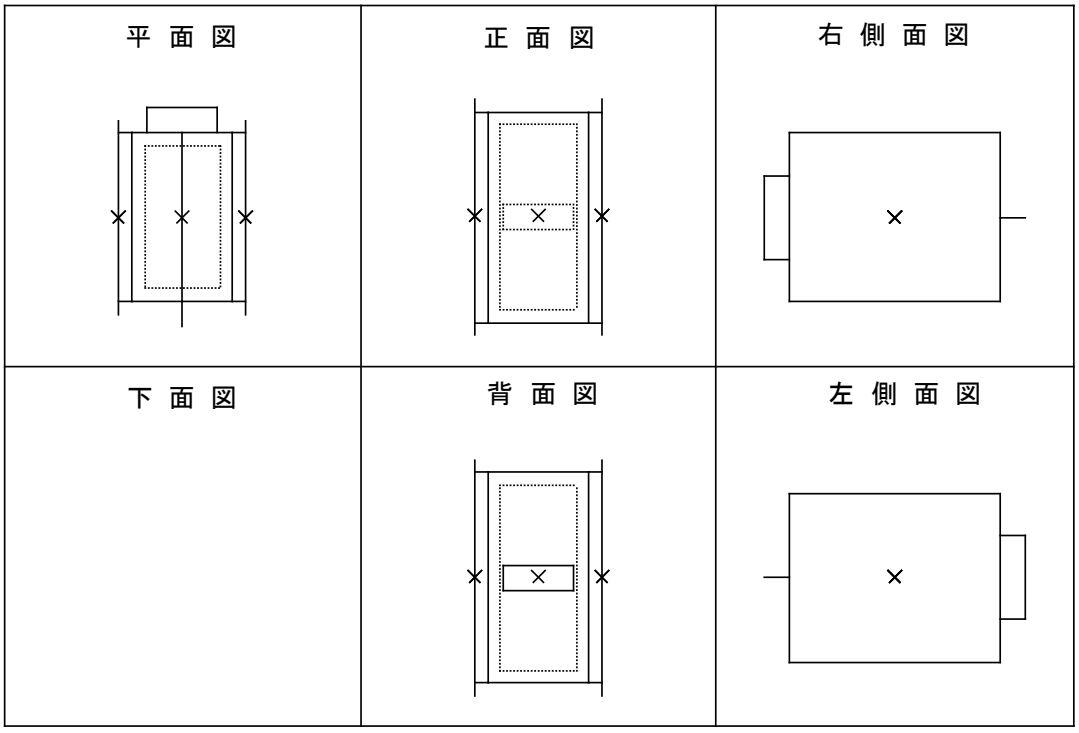

DAMPER(CD,KAKU)　チャッキダンパ(CD)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

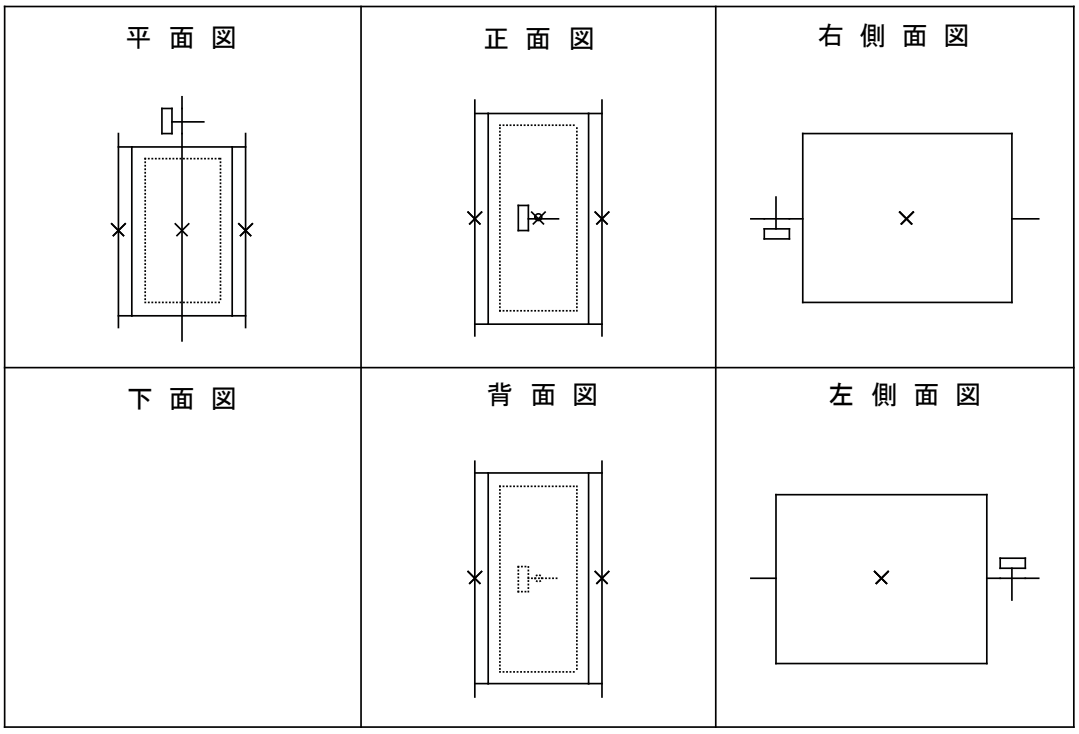

DAMPER(FD,KAKU)　防火ダンパ(FD)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブ－［器具］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

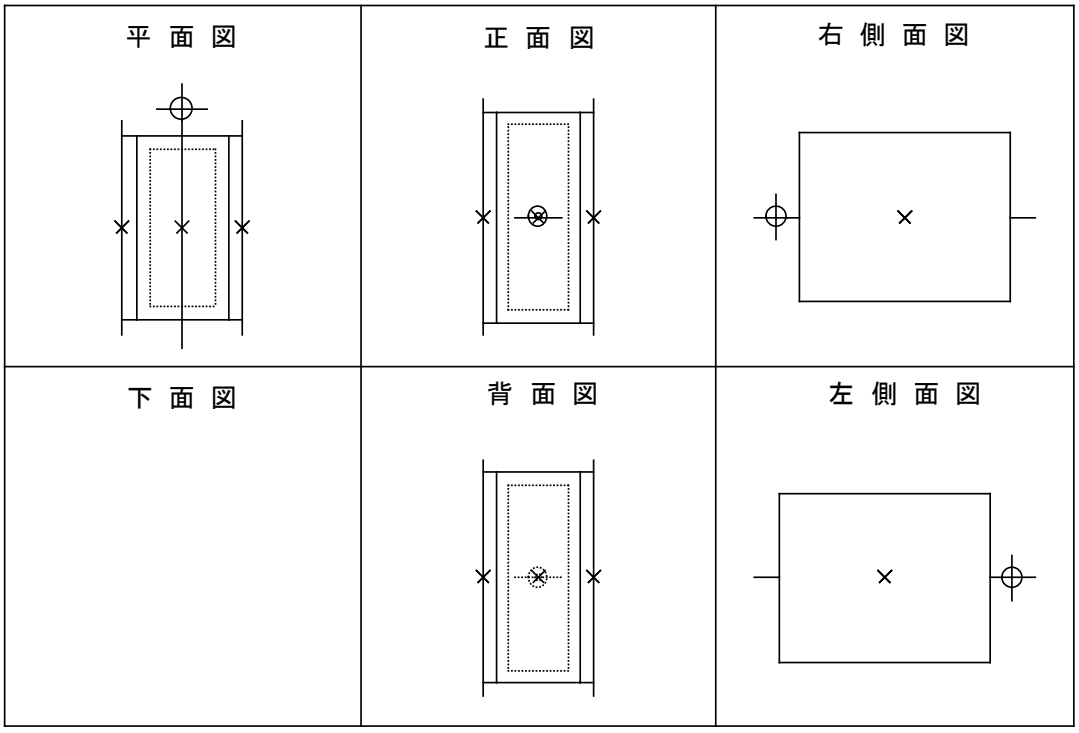

DAMPER(FVD,KAKU)　風量調整兼防火ダンパ(FVD)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブ－［器具］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

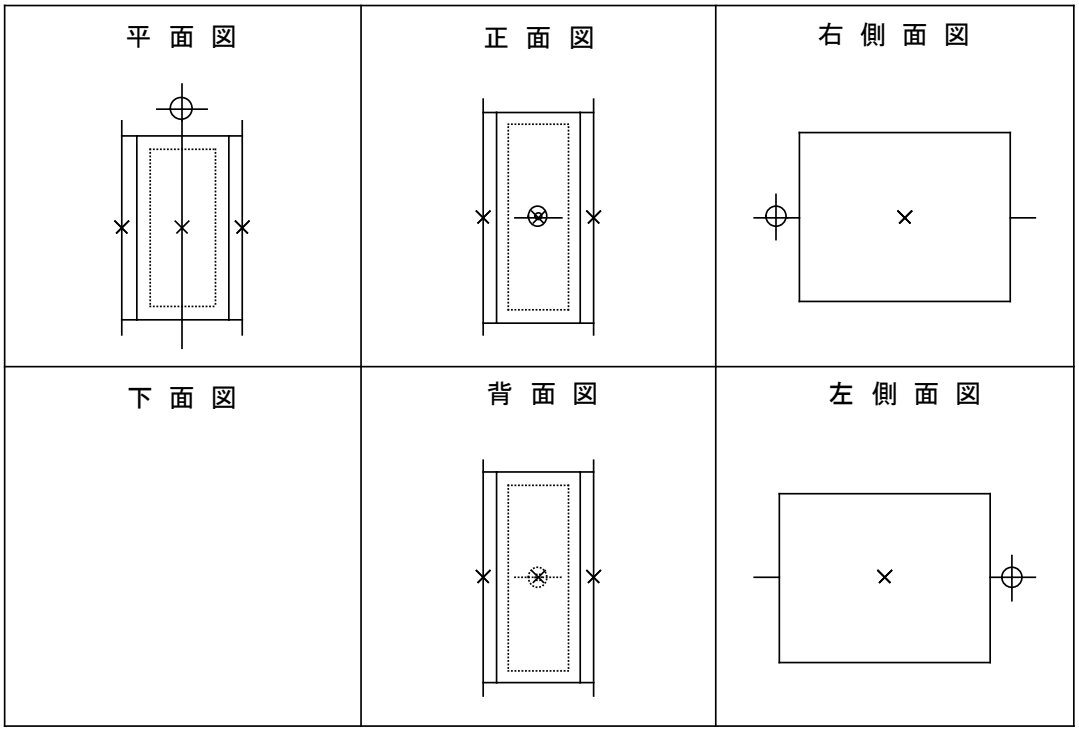

DAMPER(HFD,KAKU) 熱感知連動防火ダンパ(HFD)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

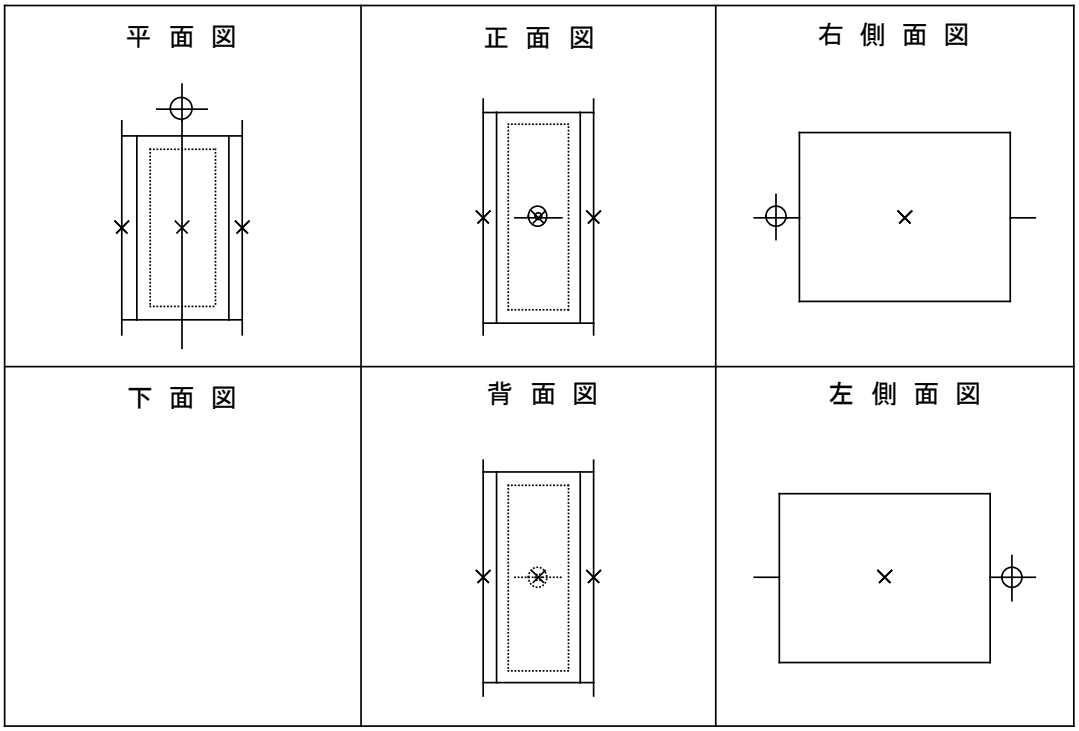

DAMPER(SD,KAKU)　煙感知連動ダンパ(SD)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブ－［器具］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

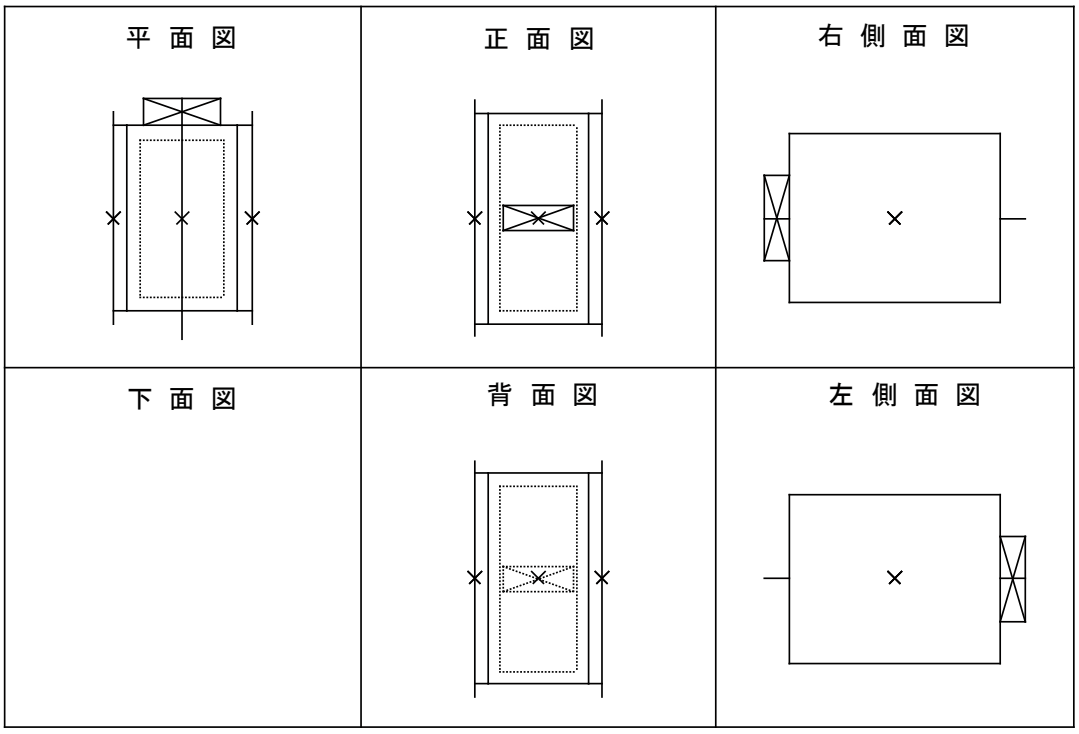

DAMPER(SFD,KAKU) 煙感知連動防火ダンパ(SFD)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブ－［器具］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

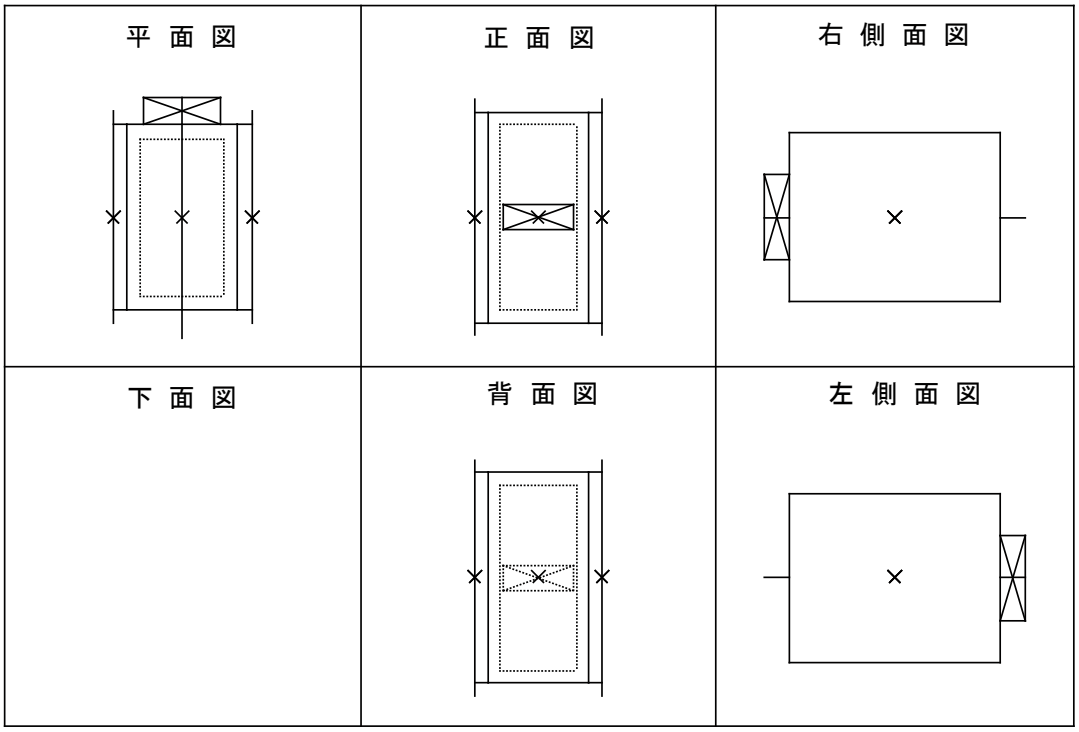

DAMPER(PD,KAKU) ガス連動ダンパ(PD)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブ－［器具］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

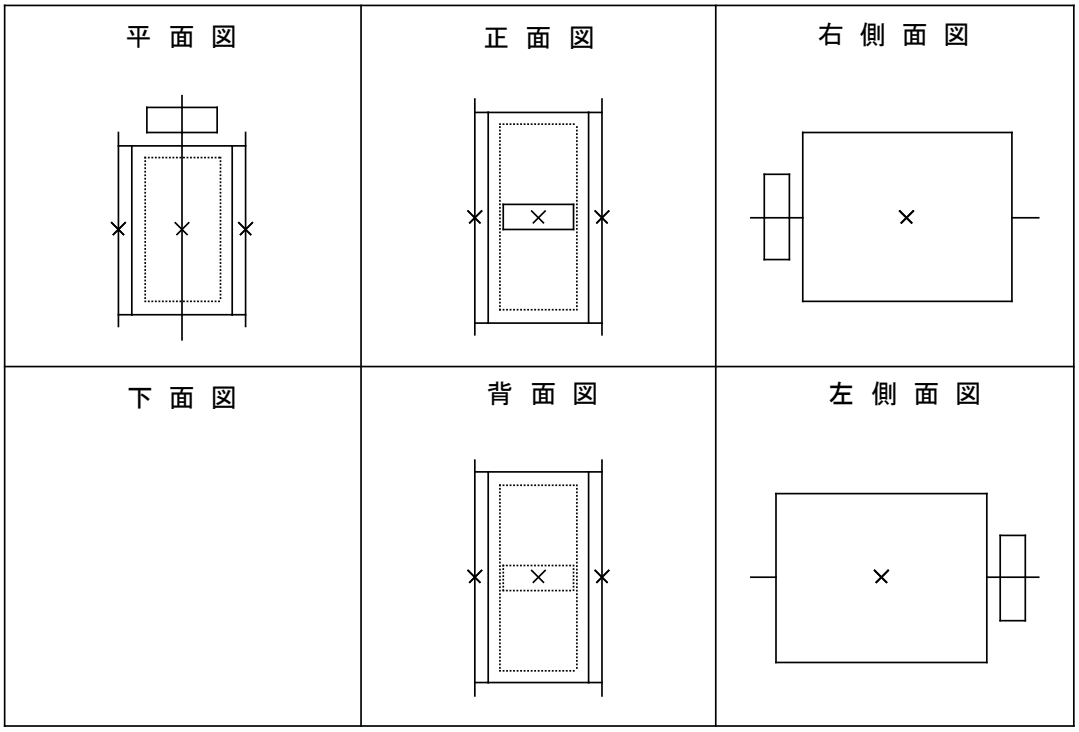

CAV(KAKU) CAV

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブ－［器具］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

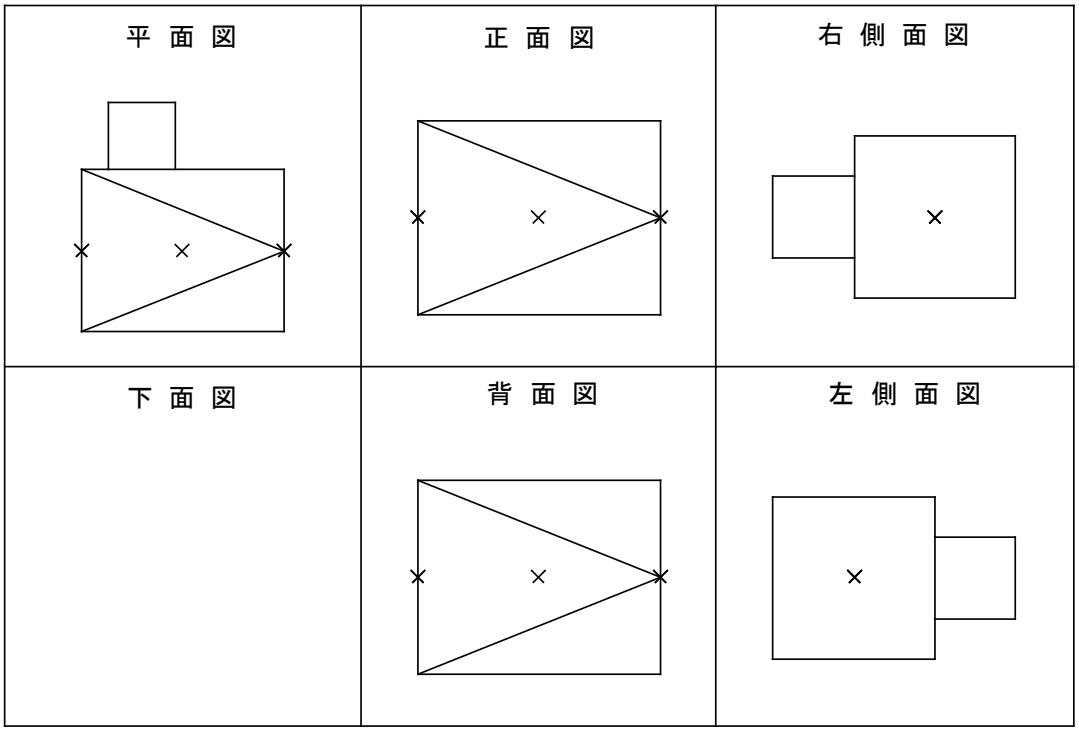

VAV(KAKU) VAV

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ダンパー・ＣＡＶ・ＶＡＶ］

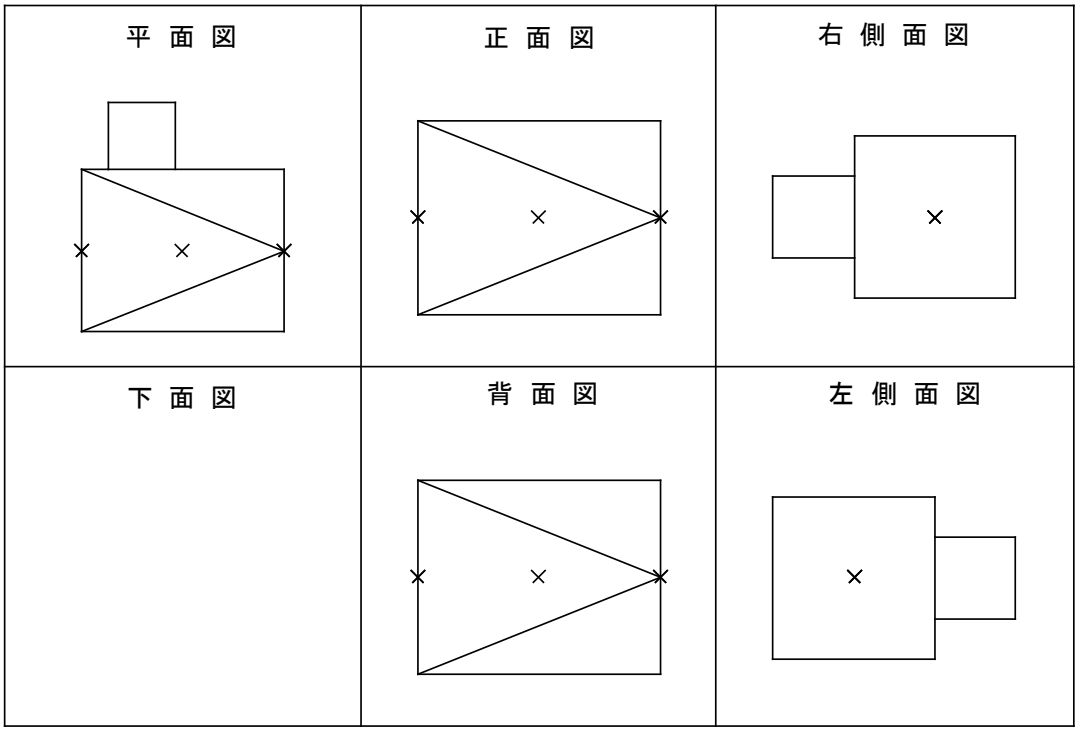

HAGOITA　羽子板

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［チャンバー・ボックス・羽子板］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［チャンバー・ボックス・羽子板］

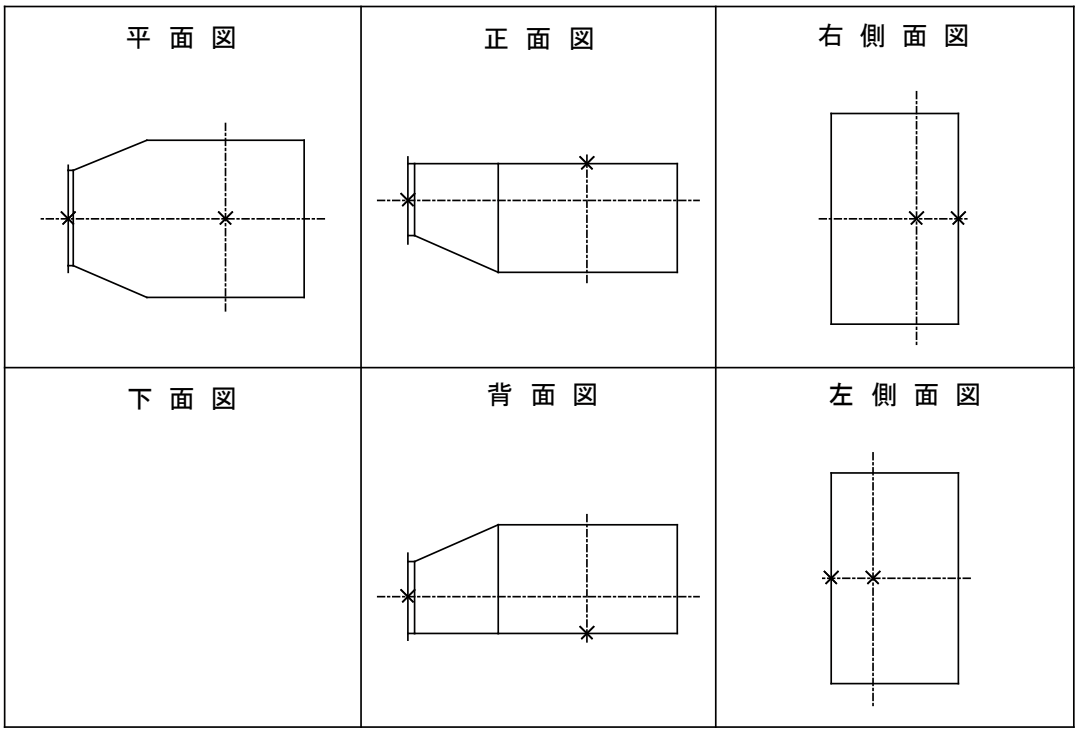

HAGOITA-ELBOW　羽子板エルボ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［チャンバー・ボックス・羽子板］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［チャンバー・ボックス・羽子板］

平面図	正面図	右側面図
		
下面図	背面図	左側面図
		

CHAMBER(KAKU) チャンバー

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］ー［チャンバー・ボックス・羽子板］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］ー［テンプレート配置］ー［ダクト器具ルート］ー［チャンバー・ボックス・羽子板］

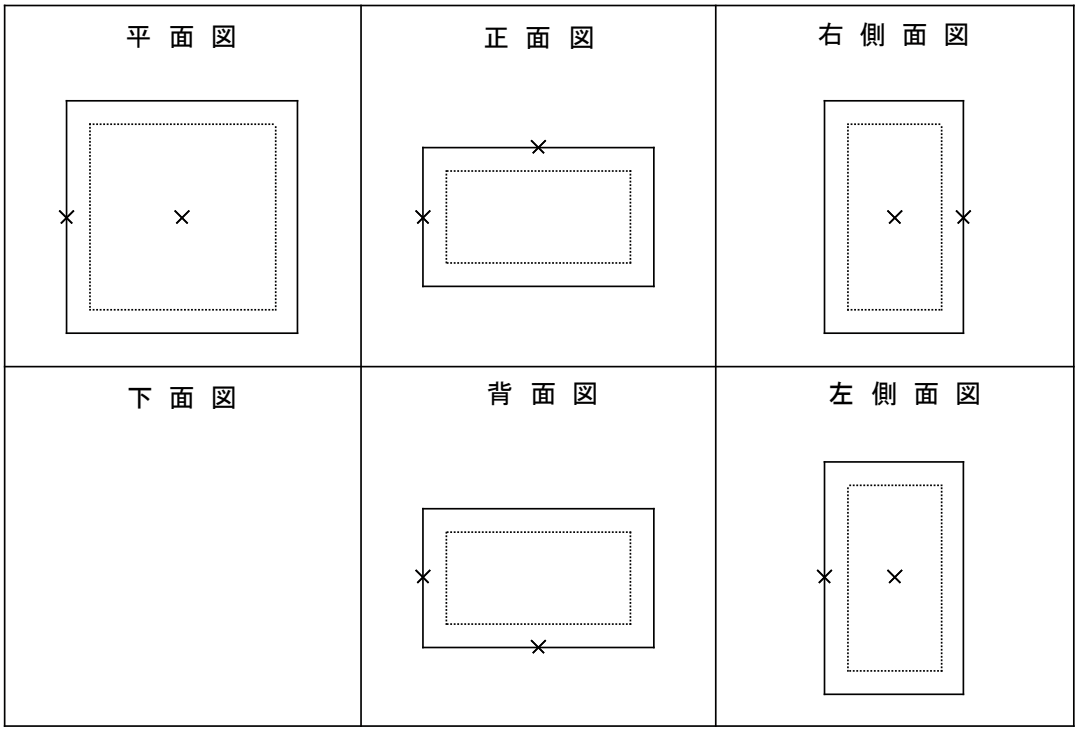

BOX(KAKU) ボックス

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブ－［器具］－［チャンバー・ボックス・羽子板］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブ－［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［チャンバー・ボックス・羽子板］

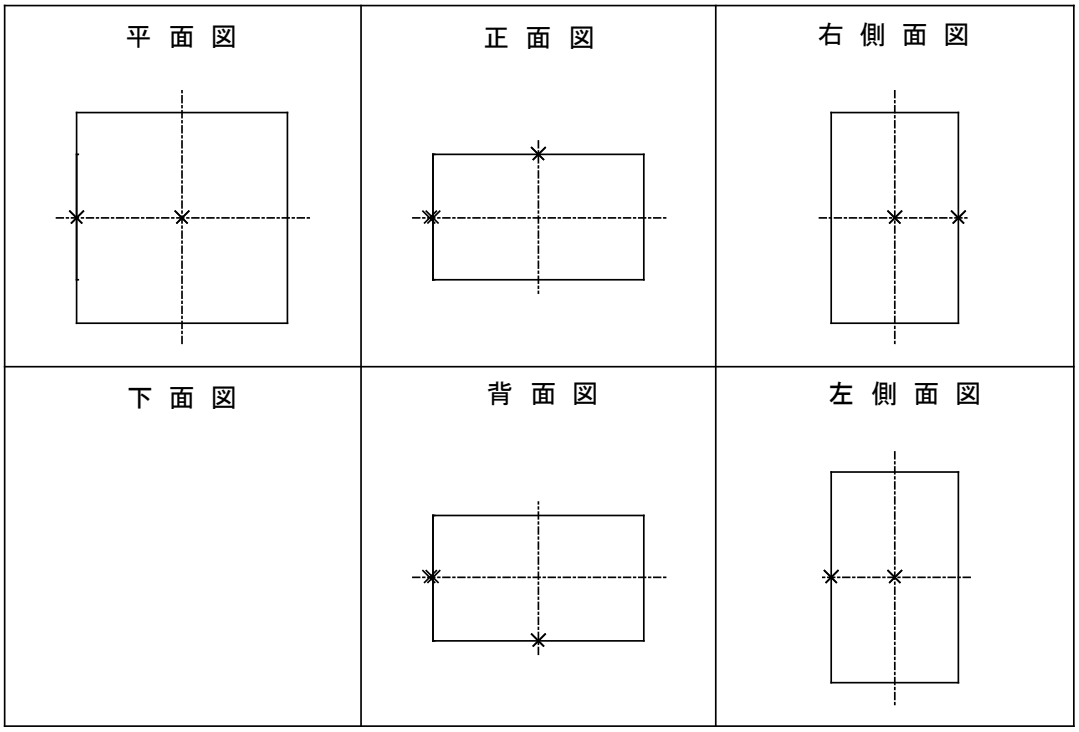

NOZZLE ノズル

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［ノズル・排煙口］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ノズル・排煙口］

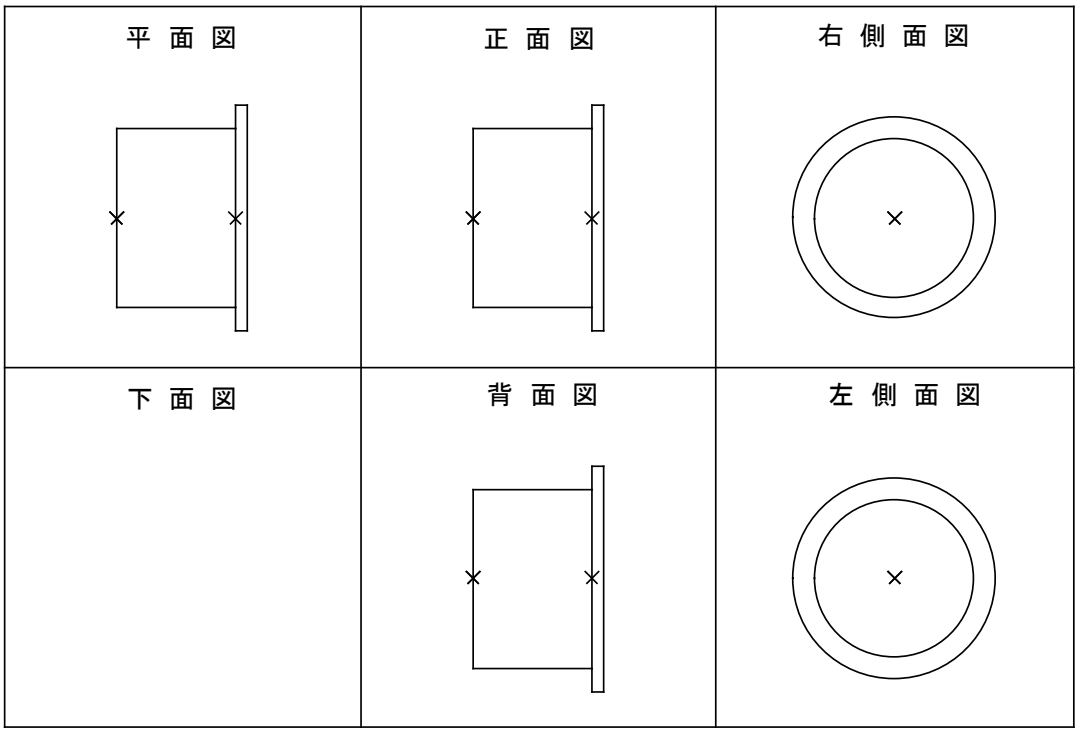

HAIEN　排煙口

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［ノズル・排煙口］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ノズル・排煙口］

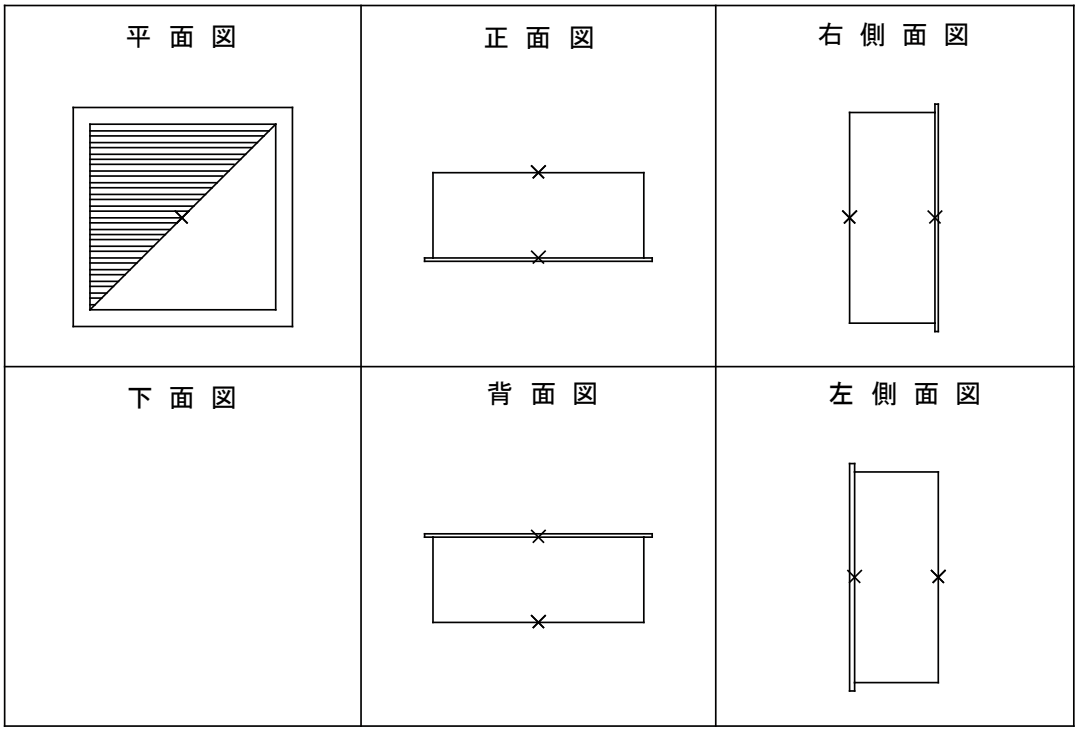

VENTCAP　ベントキャップ(平型)

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［ベントキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ベントキャップ］

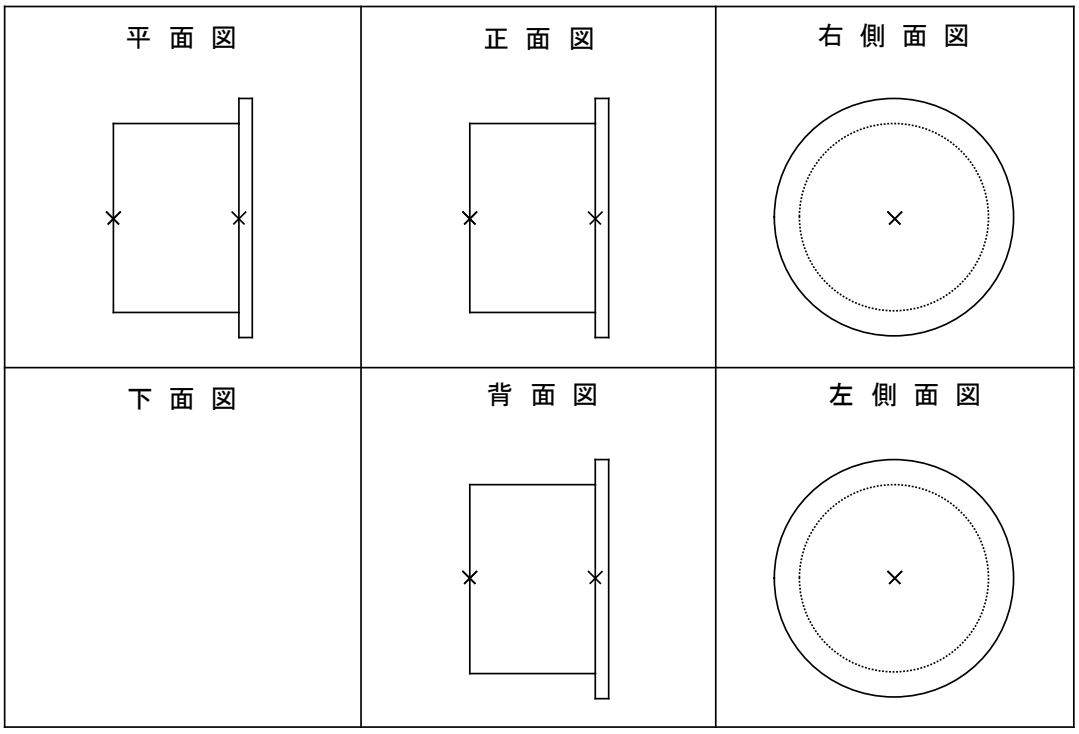

HOOD　ベントキャップ（丸型）

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［ベントキャップ］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ベントキャップ］

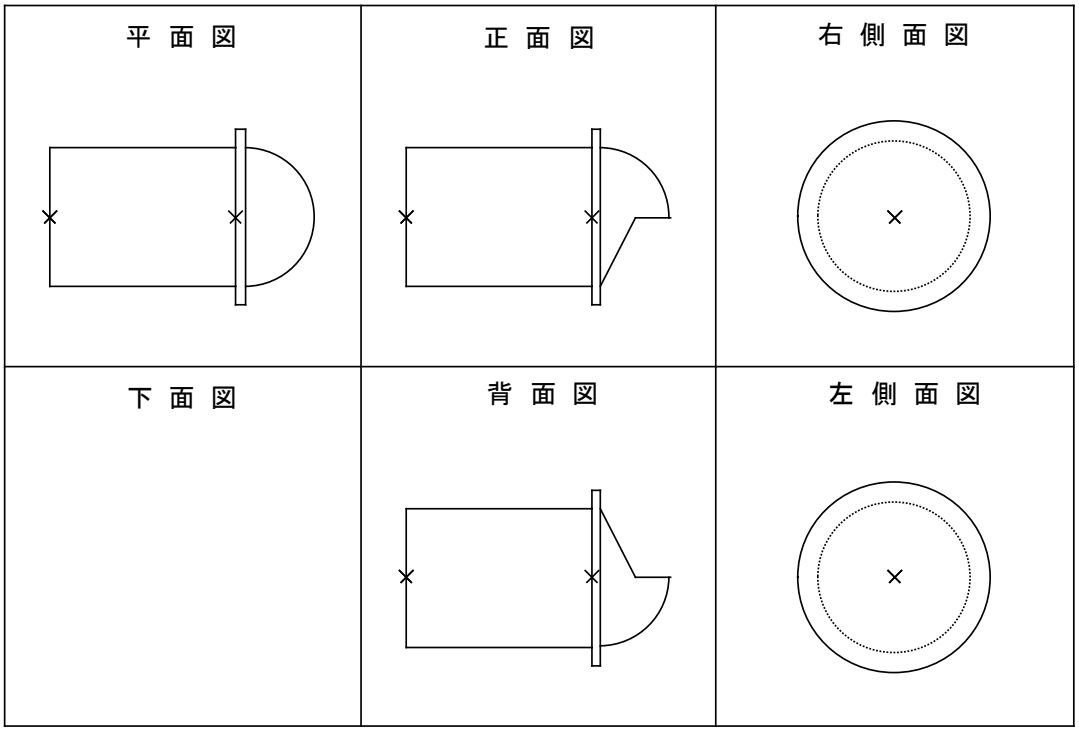

DEFUSER-F　BL

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［ラインディフューザー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ラインディフューザー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

DEFUSER-S(KAKU) システム天井用

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［ラインディフューザー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ラインディフューザー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

DEFUSER-P　CL

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「ダクト」タブー［器具］－［ラインディフューザー］

●[テンプレート配置]からの配置

「衛生/空調」タブー［部材配置］－［テンプレート配置］－［ダクト器具ルート］－［ラインディフューザー］

平 面 図	正 面 図	右 側 面 図
		
下 面 図	背 面 図	左 側 面 図
		

24 コジマコア継手

CP120K100x80x65(L)　CPジョイント120K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１２０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP120K100x80　CPジョイント120K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１２０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP120K100x65x80(L)　CPジョイント120K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１２０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP120S100x80　CPジョイント120S100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１２０Ｓ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP120S100x65x80(L)　CPジョイント120S100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１２０Ｓ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP120S100x80x65(L)　CPジョイント120S100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１２０Ｓ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP145K100x50x80(L)　CPジョイント145K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１４５Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP145K100x65x80(L)　CPジョイント145K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１４５Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP145K100x80x50(L)　CPジョイント145K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１４５Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP145K100x80x65x(L)　CPジョイント145K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１４５Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP145S100x50x80(L)　CPジョイント145S100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１４５Ｓ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP145S100x65x80(L)　CPジョイント145S100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１４５Ｓ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP145S100x80x50(L)　CPジョイント145S100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１４５Ｓ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP145S100x80x65(L)　CPジョイント145S100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント１４５Ｓ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x50　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x65　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
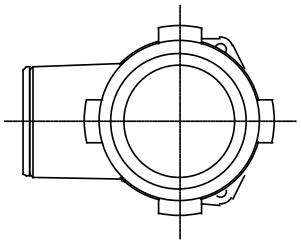		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x80　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
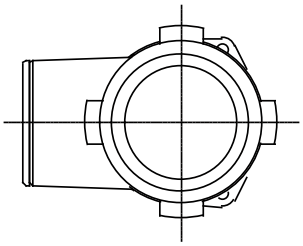		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x80W　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
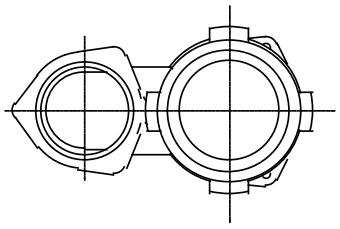		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x50x65(L)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x50x80x65　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x50x80(L)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x65x50(I)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x65x50(L)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x65x65(L)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x65x80x50　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x65x80(L)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x65x80W(L)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x80x50(I)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x80x50(L)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x80x65(I)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x80x80x80　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x80x80(I)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x80x80(L)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x80Wx65(L)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
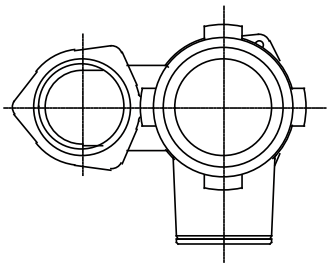		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K100x80x65(L)　CPジョイント60K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K80x50-50(I)　CPジョイント60K80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K80x50-50(L)　CPジョイント60K80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K80x50-65(L)　CPジョイント60K80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K80x65-50(I)　CPジョイント60K80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K80x65-50(L)　CPジョイント60K80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K80x50　CPジョイント60K80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60K80x65　CPジョイント60K80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｋ８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x65x80W(L) CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
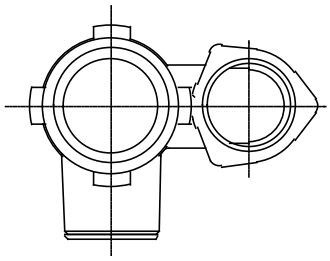		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x50　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x50x65(L)　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x65　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x80　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x50x80x65　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
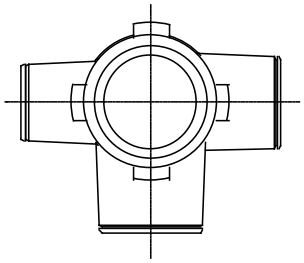		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x50x80(L)　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x65x50(I)　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CS60S100x65x50(L) CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x65x65(L)　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x65x80x50　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x65x80(L) CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x80x50(I)　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x80x50(L)　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x80x65(I)　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
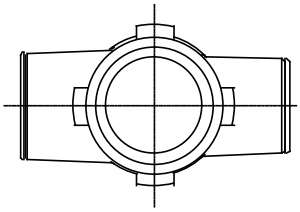		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x80x65(L)　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x80x80x80　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
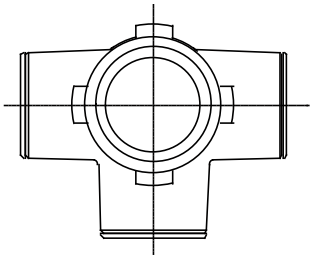		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x80x80(I)　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
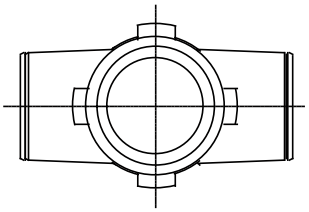		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x80x80(L)　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x80W　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S100x80Wx65(L)　CPジョイント60S,CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ,ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S80x50　CPジョイント60S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
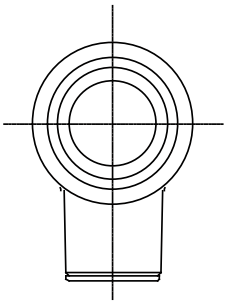		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S80x65　CPジョイント60S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S80x50-50(I)　CPジョイント60S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
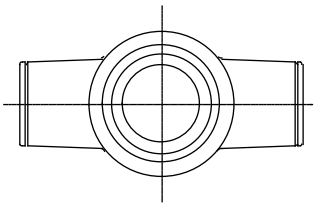		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S80x50-50(L)　CPジョイント60S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

60S80x50-65(L) CPジョイント60S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S80x65-50(I)　CPジョイント60S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
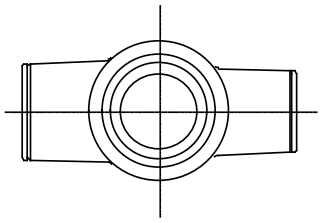		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP60S80x65-50(L)　CPジョイント60S80

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰジョイント６０Ｓ８０］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220K100x50x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220K100x65x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220K100x80x50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220K100x80x65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220K100x80/50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220K100x80/65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
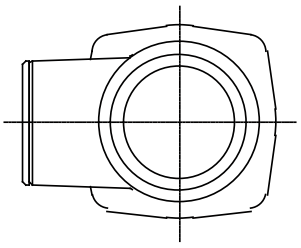		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235K100x50x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
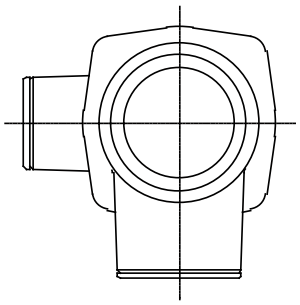		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235K100x65x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
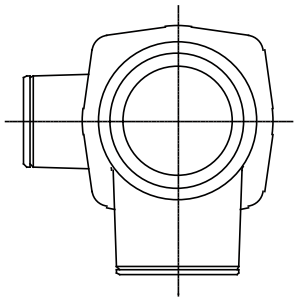		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235K100x80x50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235K100x80x65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
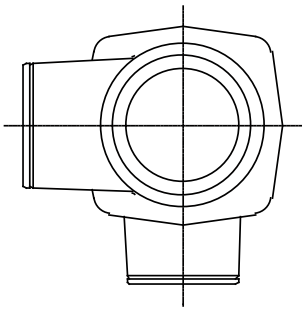		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235K100x80/50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235K100x80/65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
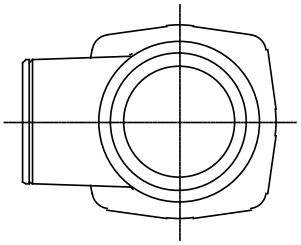		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275K100x50x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
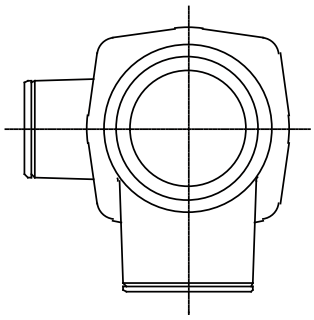		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275K100x65x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275K100x80x50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275K100x80x65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275K100x80/50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275K100x80/65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300K100x50x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300K100x65x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300K100x80x50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300K100x80x65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300K100x80/50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

0

CP300K100x80/65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
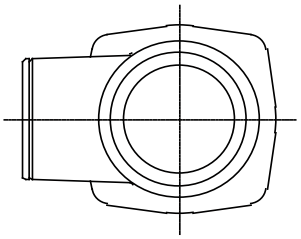		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325K100x50x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325K100x65x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325K100x80x50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325K100x80x65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325K100x80/50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325K100x80/65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
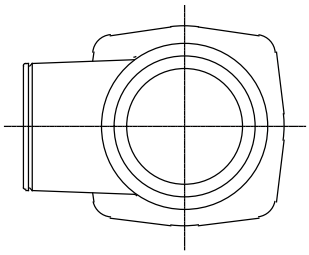		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340K100x50x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
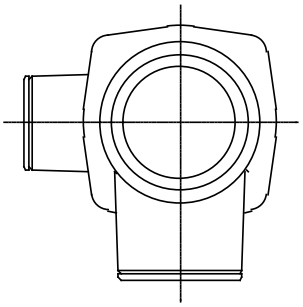		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340K100x65x80　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

CP340K100x80x50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340K100x80x65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340K100x80/50　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340K100x80/65　CP二段ロK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220S100x50x80　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
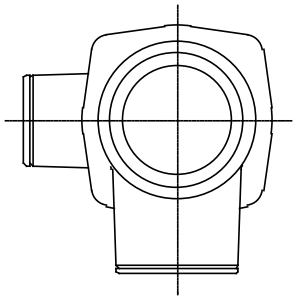		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220S100x65x80/65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図

CP220S100x80/65x65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
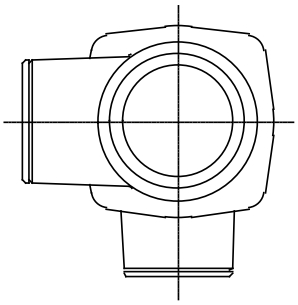		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220S100x65x80　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220S100x80x50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

0

CP220S100x65x80x50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
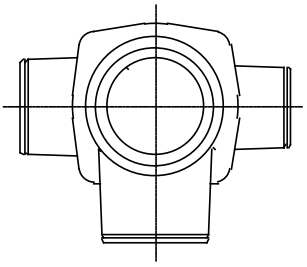		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220S100x80x65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

.0

CP220S100x50x80x65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
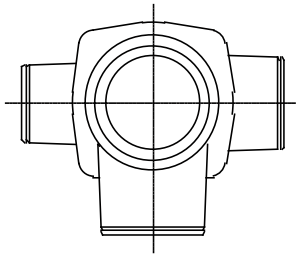		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220S100x80/50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP220S100x80/65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235S100x65x80x50　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235S100x80x65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235S100x50x80　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235S100x65x80　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235S100x80x50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235S100x50x80x65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
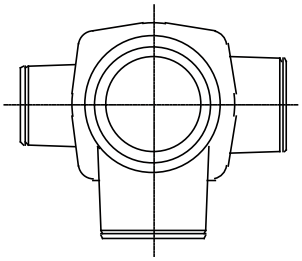		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235S100x80/50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235S100x80/65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235S100x65x80/65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP235S100x80/65x65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275S100x50x80　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275S100x65x80　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275S100x80x50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275S100x65x80x50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275S100x80x65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275S100x50x80x65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275S100x80/50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275S100x80/65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275S100x65x80/65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP275S100x80/65x65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300S100x50x80　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300S100x65x80　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300S100x80x50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

CP300S100x65x80x50　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300S100x80x65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

CP300S100x50x80x65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300S100x80/50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300S100x80/65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300S100x65x80/65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP300S100x80/65x65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325S100x50x80　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325S100x65x80　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325S100x80x50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325S100x65x80x50　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
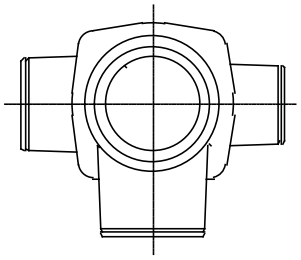		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325S100x80x65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325S100x50x80x65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
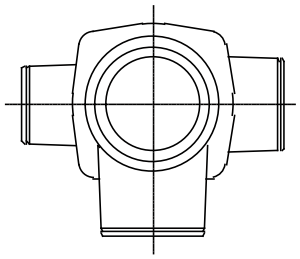		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325S100x80/50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325S100x80/65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP325S100x65x80/65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

CP325S100x80/65x65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340S100x50x80　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

CP340S100x65x80　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340S100x80x50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340S100x65x80x50　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

CP340S100x80x65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340S100x50x80x65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340S100x80/50　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340S100x80/65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340S100x65x80/65　CP二段ロS型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段ロＳ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

CP340S100x80/65x65　CP二段口S型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＣＰ二段口Ｓ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP100-K100x50　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図 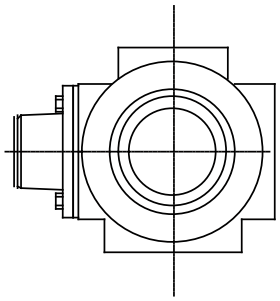	正 面 図 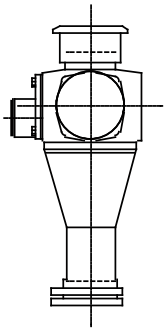	右側面図 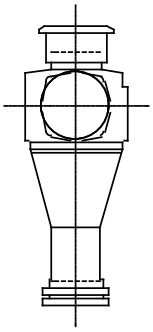
下 面 図	背 面 図 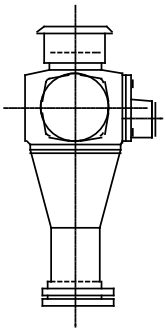	左側面図 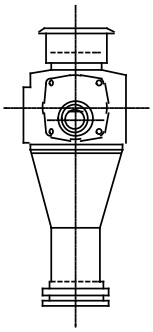

HP100-K100x65　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
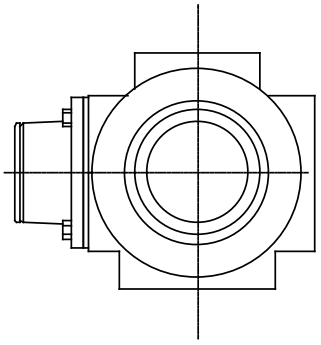	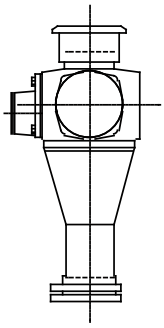	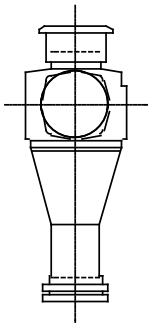
下 面 図	背 面 図	左側面図
	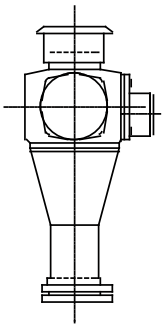	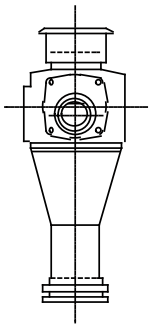

HP100-K100x65x50(I)　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図 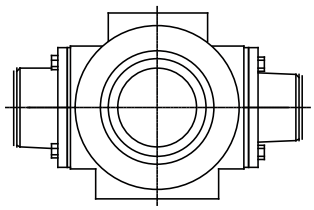	正 面 図 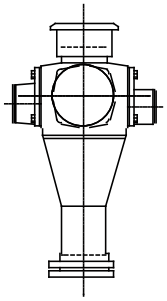	右側面図 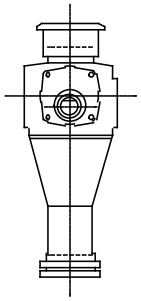
下 面 図	背 面 図 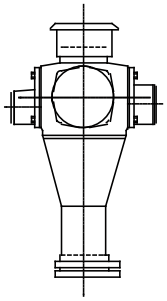	左側面図 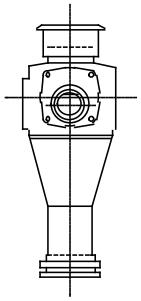

HP100-K100x65x50(L)　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図 	正 面 図 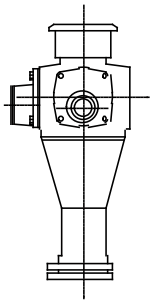	右側面図 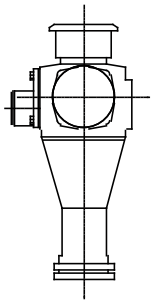
下 面 図	背 面 図 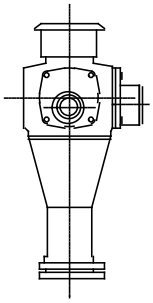	左側面図 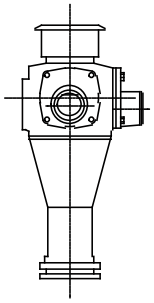

HP100-K100x65x65x80　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図 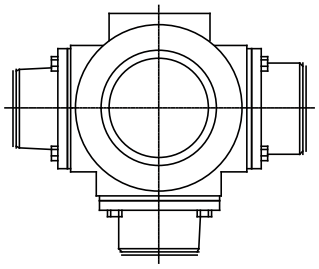	正 面 図 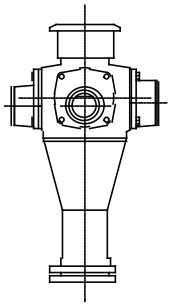	右側面図 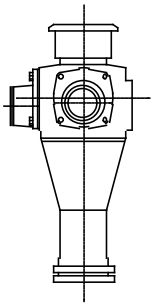
下 面 図	背 面 図 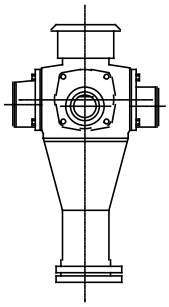	左側面図 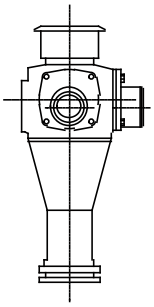

HP100-K100x65x65(L)　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP100-K100x65x80x65　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図 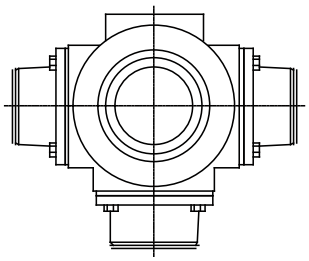	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

HP100-K100x65x80(L)　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図 	正 面 図 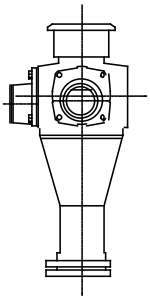	右側面図 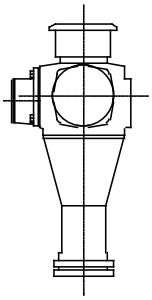
下 面 図	背 面 図 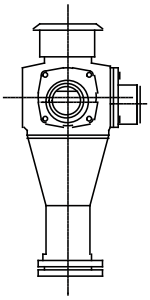	左側面図 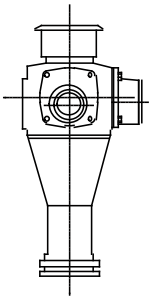

HP100-K100x80　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

HP100-K100x80x65x65　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図 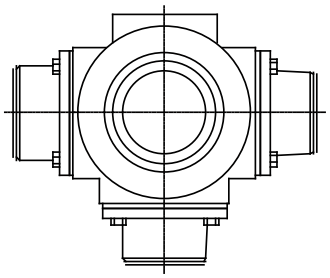	正 面 図 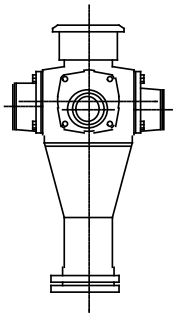	右側面図 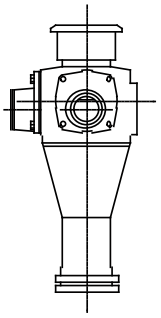
下 面 図	背 面 図 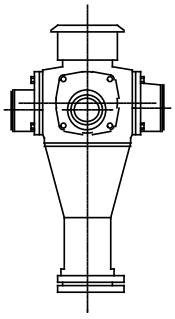	左側面図 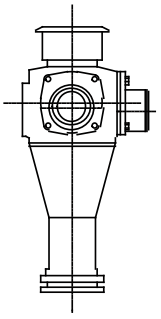

HP100-K100x80x65(I)　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図 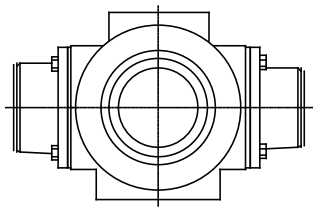	正 面 図 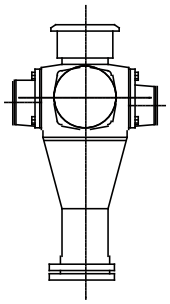	右側面図 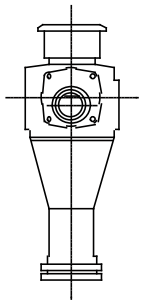
下 面 図	背 面 図 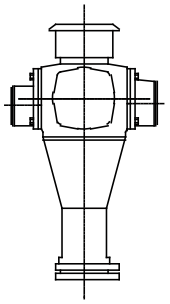	左側面図 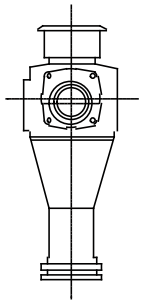

HP100-K100x80x65(L)　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図 	正 面 図 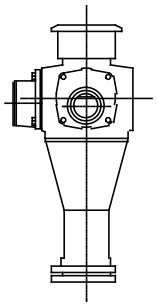	右側面図 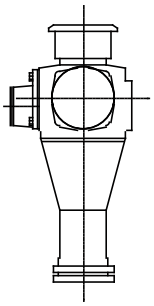
下 面 図	背 面 図 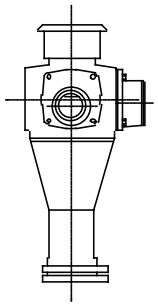	左側面図 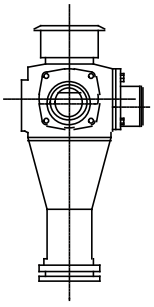

HP100-K100x80Wx65(I)　HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
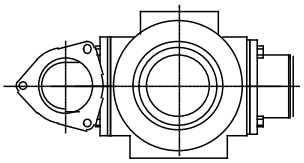		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP100-K100x65x80W(L) HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図 	正 面 図 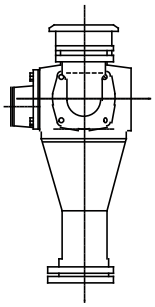	右側面図 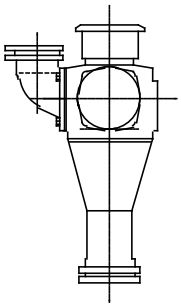
下 面 図	背 面 図 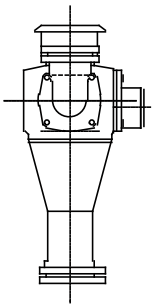	左側面図 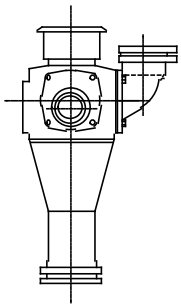

HP100-K100x80Wx65(L) HPジョイント100K100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｋ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP100-S100x50　HPジョイント100S，CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図 	正 面 図 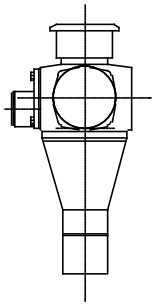	右側面図 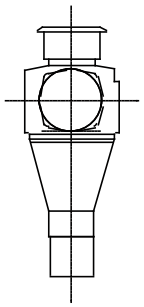
下 面 図	背 面 図 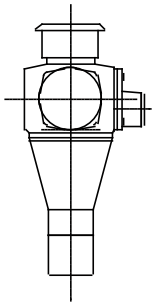	左側面図 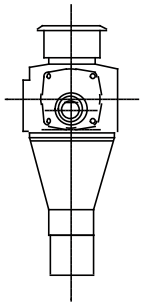

HP100-S100x65　HPジョイント100S，CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

HP100-S100x65x50(I)　HPジョイント100S，CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図 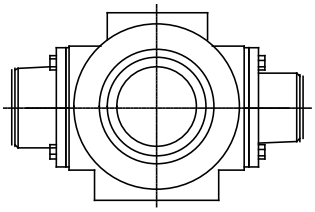	正 面 図 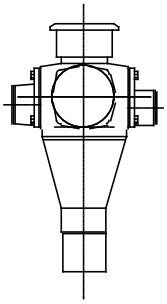	右側面図 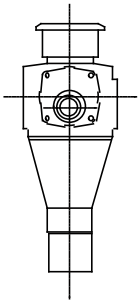
下 面 図	背 面 図 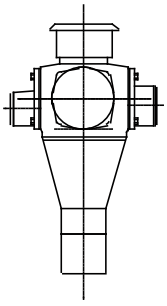	左側面図 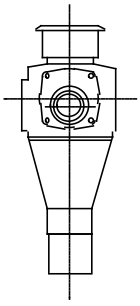

HP100-S100x65x50(L) HPジョイント100S, CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

HP100-S100x65x65x80　HPジョイント100S，CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図 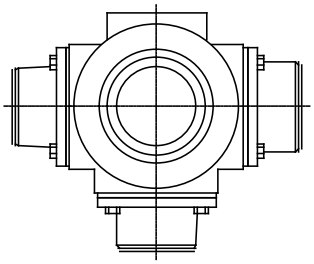	正 面 図 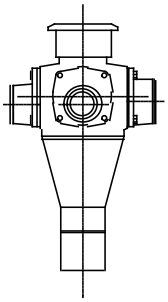	右側面図 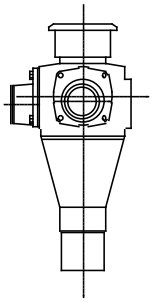
下 面 図	背 面 図 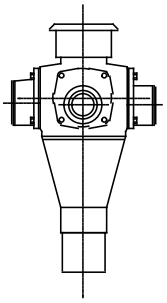	左側面図 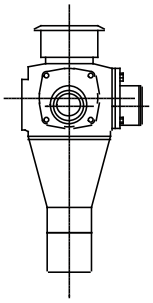

HP100-S100x65x65(L) HPジョイント100S, CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図 	正 面 図 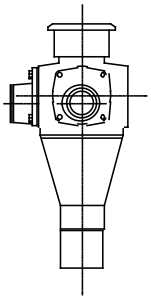	右側面図 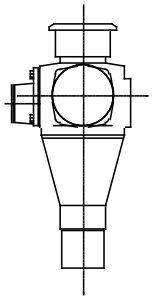
下 面 図	背 面 図 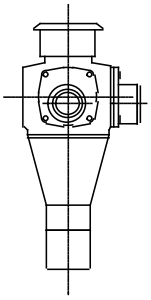	左側面図 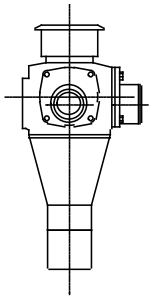

HP100-S100x65x80x65　HPジョイント100S，CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	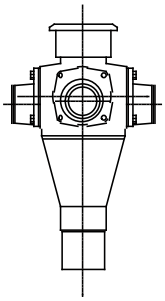	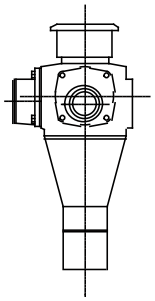
下 面 図	背 面 図	左側面図
	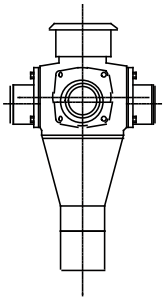	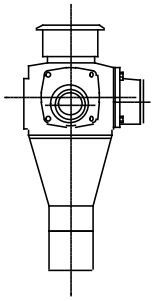

HP100-S100x65x80(L) HPジョイント100S, CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

HP100-S100x65x80W(L)　HPジョイント100S，CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

HP100-S100x80　HPジョイント100S，CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	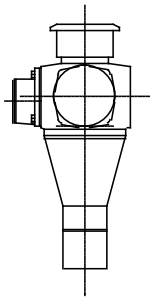	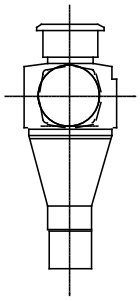
下 面 図	背 面 図	左側面図
	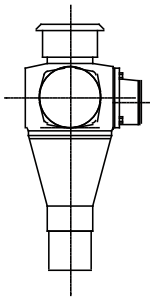	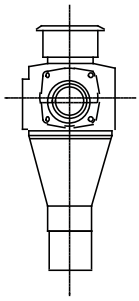

HP100-S100x80x65x65　HPジョイント100S，CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

HP100-S100x80x65(I)　HPジョイント100S，CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

HP100-S100x80x65(L) HPジョイント100S, CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図 	正 面 図 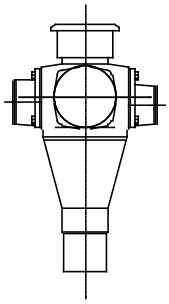	右側面図 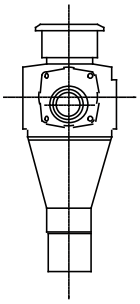
下 面 図	背 面 図 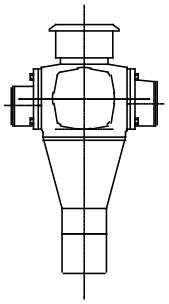	左側面図 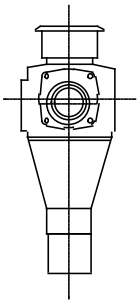

HP100-S100x80Wx65(L)　HPジョイント100S，CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
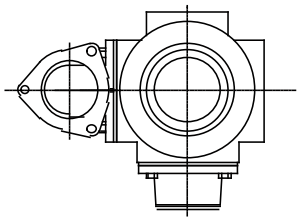	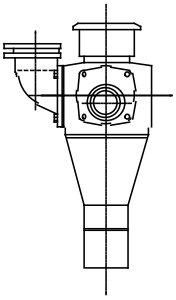	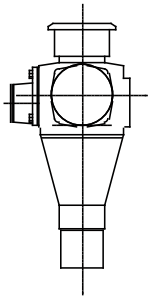
下 面 図	背 面 図	左側面図
	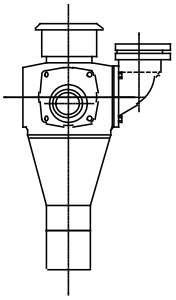	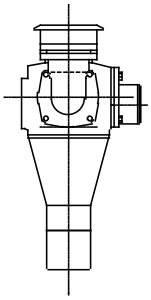

HP100-S100x80Wx65(l)　HPジョイント100S，CS100型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１００Ｓ，ＣＳ１００型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
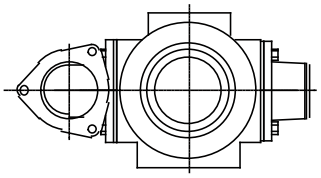	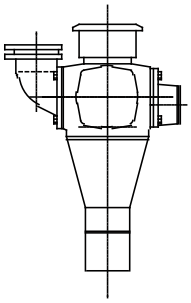	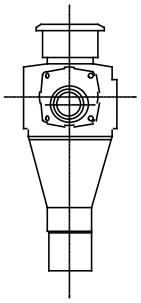
下 面 図	背 面 図	左側面図
	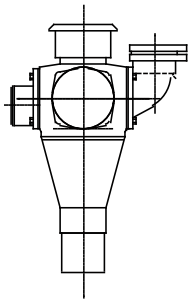	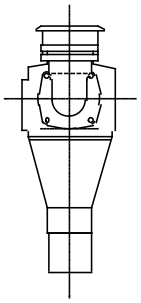

HP125-K125x50　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

HP125-K125x65　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-K125x80　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-K125x65x50(I)　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-K125x65x50(L)　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-K125x65x65x80　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

HP125-K125x65x65(L)　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-HP125x65x80x65　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-K125x65x80(L)　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-K125x65x80W(L) HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-K125x80x65x65　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-K125x80x65(I)　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-K125x80x65(L)　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-K125x80Wx65(L) HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
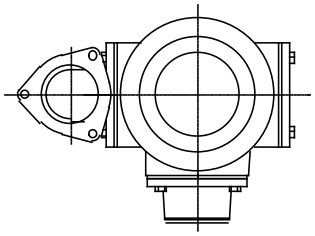		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-K125x80Wx65(I)　HPジョイント125K125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｋ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-S125x65x80(L) HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-S125x50　HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-S125x65　HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-S125x65x50(I)　HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-S125x65x50(L) HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-S125x65x65x80　HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-S125x65x65(L) HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-S125x65x80x65　HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	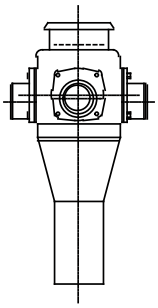	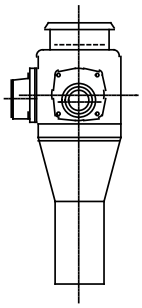
下 面 図	背 面 図	左側面図
	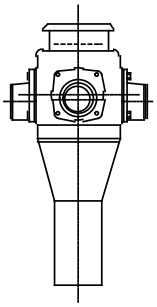	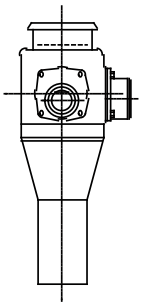

HP125-S125x65x80W(L) HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
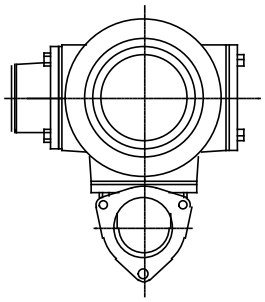		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-S125x80　HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	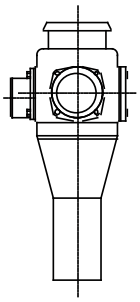	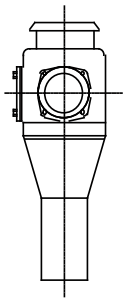
下 面 図	背 面 図	左側面図
	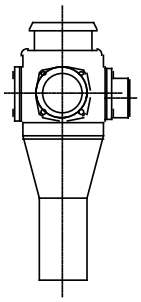	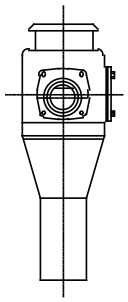

HP125-S125x80x65x65　HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

HP125-S125x80x65(I)　HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

HP125-S125x80x65(L) HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
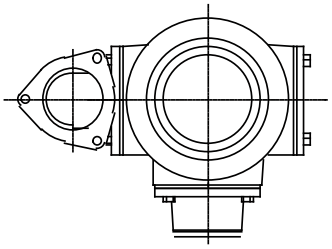	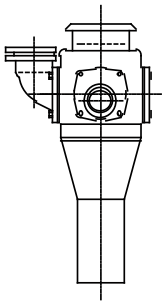	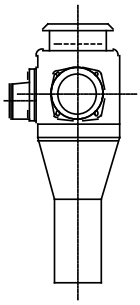
下 面 図	背 面 図	左側面図
	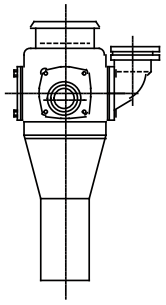	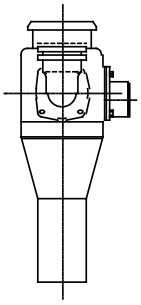

HP125-S125x80Wx65(L)　HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
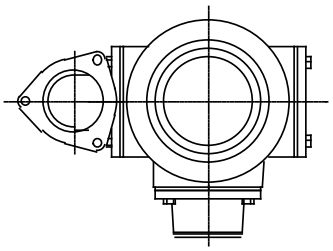	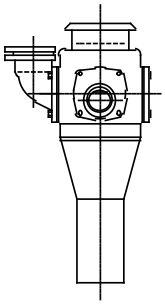	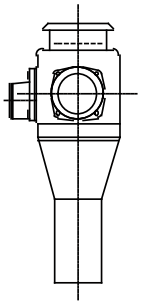
下 面 図	背 面 図	左側面図
	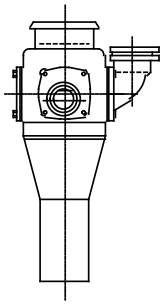	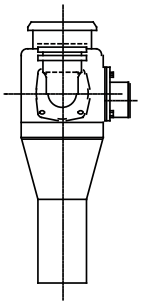

HP125-S125x80Wx65(I)　HPジョイント125S125型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＨＰジョイント１２５Ｓ１２５型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
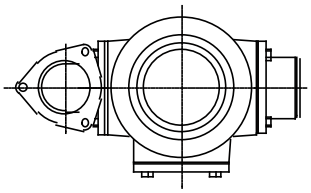		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x75　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x65　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x50　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x75-75(L)　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x75-65(L)　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x65-75(L)　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x75-75(I)　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x75-65(I)　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x75W-65(L) ＫＪ８－ＣＳ型 下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x65-75W(L) KJ8－CS型 下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x75W-65(I)　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
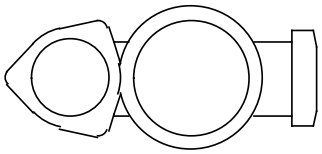		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x75-65-65　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
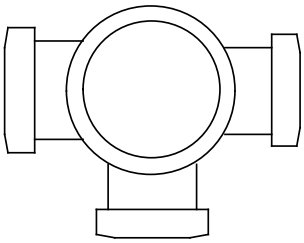		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x65-75-65　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-CS100x65-65-75　KJ8－CS型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－ＣＳ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
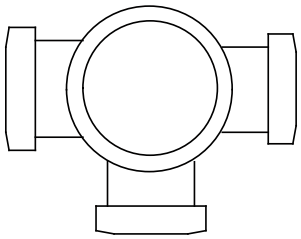		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80　KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x65　KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x50　KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80-80(L) ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80-65(L) KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－K型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80-50(L) ＫJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［Ｋ Ｊ ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x65-80(L) ＫJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［Ｋ Ｊ ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x65-65(L) ＫJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［Ｋ Ｊ ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x65-50(L) ＫJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［Ｋ Ｊ ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x50-80(L) ＫJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［Ｋ Ｊ ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x50-65(L) ＫJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［Ｋ Ｊ ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x50-50(L) ＫJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［Ｋ Ｊ ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80-80(I)　ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
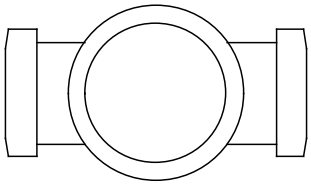		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80-65(I)　KJ8－K型　下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
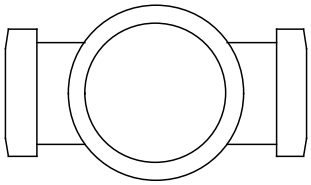		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80-50(I)　KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
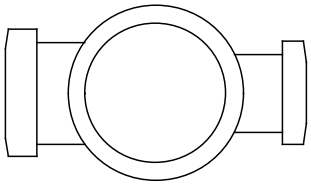		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x65-65(I)　ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
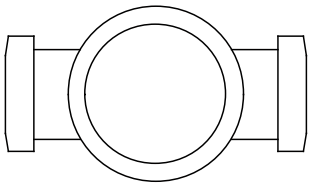		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x65-50(I)　KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
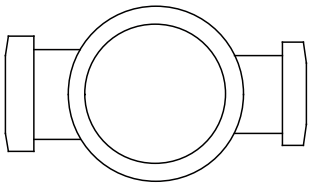		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x50-50(I)　KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
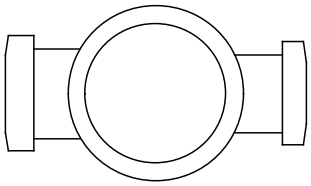		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80W-80(L) ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80-80W(L) ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80W-65(L) ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x65-80W(L) ＫＪ８－Ｋ型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80Z-65(L)　KJ8－K型　下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

KJ8-K100x65-80Z(L)　KJ8－K型　下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［Ｋ Ｊ ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80W-65(I)　KJ8－K型　下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
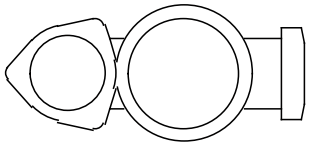		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80Z-65(I)　KJ8－K型　下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
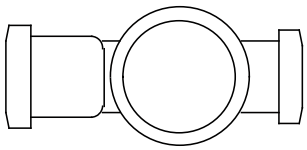		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80-80-80　KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80-65-65　ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x65-80-65　KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x65-65-80　KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－K型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x80-50-50　ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-K100x50-80-50　ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

KJ8-K100x50-50-80　KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

KJ8-K100x65-65-80W　KJ8－K型 下部フランジタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｋ型　下部フランジタイプ］

平 面 図 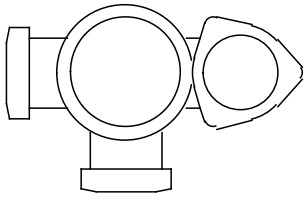	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

KJ8-S100x75　KJ8－S型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-S100x65　KJ8－S型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-S100x50 KJ8－S型 下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-S100x75-75(L) KJ8－S型 下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

KJ8-S100x75-65(L) KJ8－S型 下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-S100x65-75(L) KJ8－S型 下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

KJ8-S100x75-75(I)　KJ8－S型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
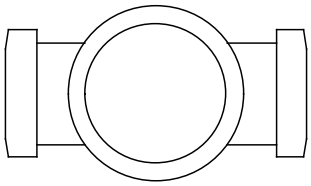		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-S100x75-65(I)　ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
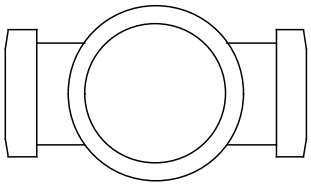		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-S100x75W-65(L) ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

KJ8-S100x65-75W(L) ＫＪ８－Ｓ型 下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

KJ8-S100x75W-65(I)　ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
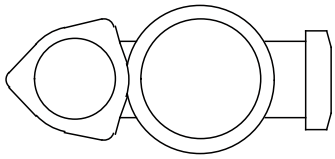		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-S100x75-65-65　ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-S100x65-75-65　ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJ8-S100x65-65-75　ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪ８－Ｓ型　下部ストレートタイプ］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJLL-K100x125　KJLL型　脚部ジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪＬＬ型　脚部ジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJLL-K80x100　KJLL型　脚部ジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪＬＬ型　脚部ジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJLL-EK100x125　KJLL型 脚部ジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪＬＬ型　脚部ジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJLL-EK80x100　KJLL型 脚部ジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪＬＬ型　脚部ジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJLL-C100x125　KJLL型 脚部ジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪＬＬ型　脚部ジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KJLL-EC100x125　KJLL型 脚部ジョイント

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＪＬＬ型　脚部ジョイント］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KST-K100x50 KST－K100，80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＳＴ－Ｋ１００，８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KST-K100x80 KST－K100，80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＳＴ－Ｋ１００，８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KST-K80x50 KST−K100, 80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＳＴ－Ｋ１００，８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KST-S100x50 KST－S100，80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KST-S100x65　KST－S100，80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KST-S100x80　KST－S100，80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KST-S100x50-65(L) KST－S100, 80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KST-S100x65-50(L) KST－S100，80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KST-S100x65-50(I)　KST－S100，80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

KST-S80x50 KST－S100，80型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＫＳＴ－Ｓ１００，８０型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

LJ-C100x125 LJ－C型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－Ｃ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		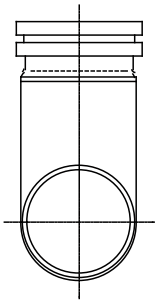
下 面 図	背 面 図	左側面図
		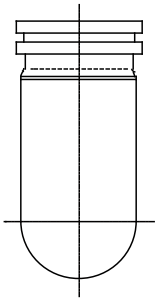

100.0:125.0

LJC100x150 LJ－C型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－Ｃ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:150.0

LJ-C75x100 LJ－C型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－Ｃ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0:100.0

LJ-C75x125 LJ－C型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－Ｃ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0:125.0

LJ-EC100x125 LJ－EC型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－ＥＣ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:125.0

LJ-EC100x150 LJ－EC型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－ＥＣ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
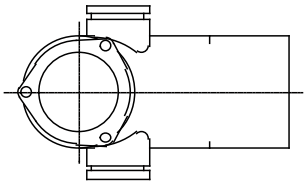		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:150.0

LJ-EC75x100 LJ－EC型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－ＥＣ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0:100.0

LJ-EC75x125 LJ－EC型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－ＥＣ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
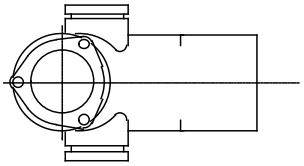		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0:125.0

LJ-EK100x125　LJ－EK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－ＥＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:125.0

LJ-EK100x150　LJ－EK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－ＥＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		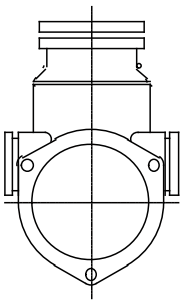
下 面 図	背 面 図	左側面図
		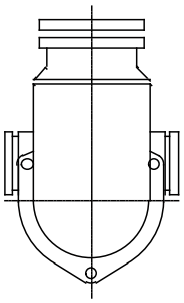

100.0:150.0

LJ-EK80x100　LJ－EK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－ＥＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

80.0:100.0

LJ-EK80x125 LJ－EK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－ＥＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

80.0:125.0

LJ-K100x125 LJ－K型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－Ｋ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:125.0

LJ-K100x150　LJ−K型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－Ｋ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:150.0

LJ-K125x150 LJ−K型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－Ｋ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0:150.0

LJ-K80x100 LJ－K型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－Ｋ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

80.0:100.0

LJ-K80x125 LJ－K型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪ－Ｋ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

80.0:125.0

LJL-C100x125　LJL－C型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－Ｃ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:125.0

LJL-C100x150　LJL－C型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－Ｃ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:150.0

LJL-C125x150 LJL－C型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－Ｃ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
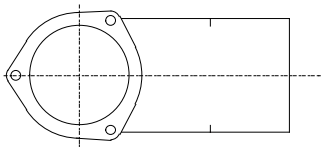		
下 面 図	**背 面 図**	**左側面図**
		

125.0:150.0

LJL-C75x100 LJL－C型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－Ｃ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
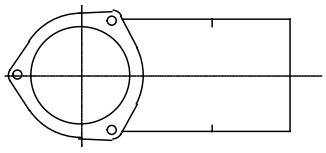		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0:100.0

LJL-C75x125 LJL－C型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－Ｃ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

75.0:125.0

LJL-EK100x125　LJL－EK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－ＥＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:125.0

LJL-EK100x150　LJL－EK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－ＥＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:150.0

LJL-EK80x100　LJL－EK型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－ＥＫ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

80.0:100.0

LJL-K100x125 LJL－K型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－Ｋ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
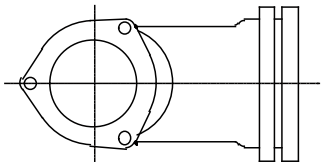		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:125.0

LJL-K100x150 LJL－K型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－Ｋ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
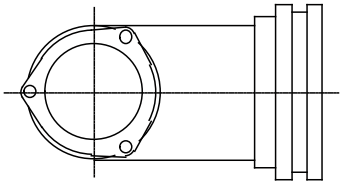		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

100.0:150.0

LJL-K125x150 LJL－K型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－Ｋ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
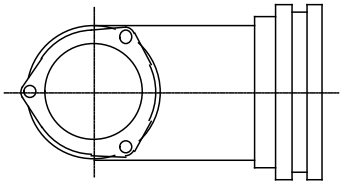		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

125.0:150.0

LJL-K80x100　LJL－K型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－Ｋ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

80.0:100.0

LJL-K80x125　LJL－K型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［ＬＪＬ－Ｋ型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

80.0:100.0

S.CP60-S100x50-S　そうじしーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［そうじしーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

S.CP60-S100X80-80-S　そうじしーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［そうじしーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

S.CP60-S100xS-80-80　そうじしーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［そうじしーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

S.KST-S100x50-S　そうじしーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［そうじしーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

S.KST-S80x50-S　そうじしーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［そうじしーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

S.CP60-S100x80-80-80S　そうじしーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［そうじしーな型］

平 面 図 	正 面 図 	右側面図 
下 面 図	背 面 図 	左側面図 

DST220S100x80/65 とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST220S100x65x80　とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST220S100x80x65　とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST235S100x80/65 とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST235S100x65x80 とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	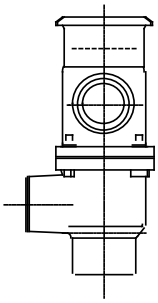	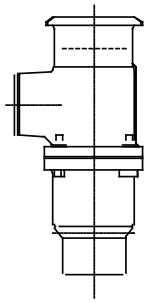
下 面 図	背 面 図	左側面図
	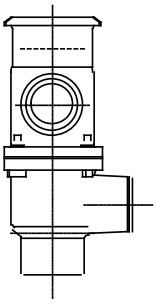	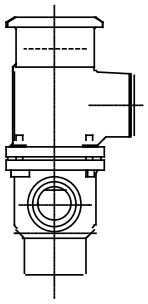

DST235S100x80x65　とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST275S100x80/65 とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	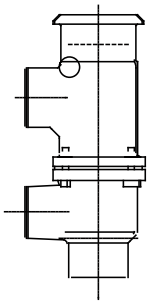	
下 面 図	背 面 図	左側面図
	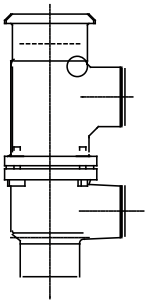	

DST275S100x65x80 とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
	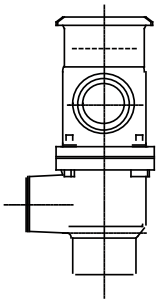	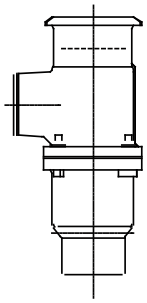
下 面 図	背 面 図	左側面図
	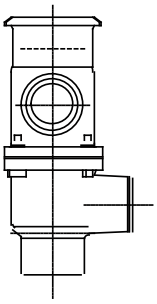	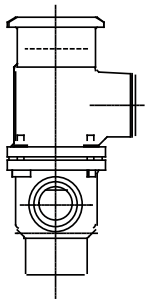

DST275S100x80x65　とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図 	正 面 図 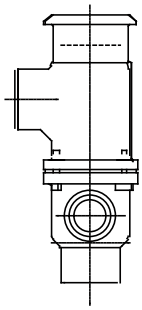	右側面図 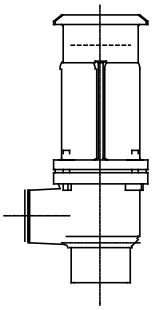
下 面 図	背 面 図 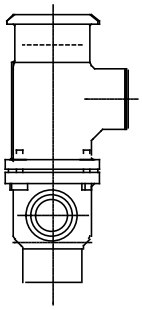	左側面図 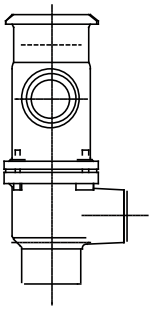

DST300S100x80/65 とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST300S100x65x80　とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST300S100x80x65　とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST325S100x80/65 とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST325S100x65x80 とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST325S100x80x65　とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST340S100x80/65 とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST340S100x65x80　とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

DST340S100x80x65　とりかえーな型

FILDER Cube、FILDER CeeD

●[部材配置]からの配置

「衛生/空調」－［部材配置］－［配管器具・部品ルート］－［08-特殊継手類］－［01-KOJIMA コア継手］－［とりかえーな型］

平 面 図	正 面 図	右側面図
		
下 面 図	背 面 図	左側面図
		

発行日　初　版（２０２０年　１月）
発行日　第１１版（２０２４年　４月）

発行元　ダイキン工業株式会社
電子システム事業部
営業部　HAS グループ

FILDER CeeD

ダイキン工業株式会社
電子システム事業部
営業部　ＨＡＳグループ

【操作に関するお問い合わせ】
操作に関するお問い合わせは下記お問い合わせフォームにてお受けします。
https://faq-cad.comtec.daikin.co.jp/helpdesk?category_id=1&faq_id&site_domain=default